

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

N0.25 rc15-6-10スリットタイプ

略 称 : N0.25
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSk00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/19 14:44 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	13
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	13
I-1.4 部材	Ⅲ－	24
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	24
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	28
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	30
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	30
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	31
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	31
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	31
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	31
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	32
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	32
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	32
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	32
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	33
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	33
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	33
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	33
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	33
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	33
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	33
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	33
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	33
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	34

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ - 34
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ - 34
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ - 34
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ - 34
I-3.2 積載荷重	Ⅲ - 34
I-3.3 仕上	Ⅲ - 35
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ - 35
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ - 35
I-3.4 重量	Ⅲ - 35
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ - 35
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ - 35
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ - 35
I-3.5 地震力	Ⅲ - 35
I-3.6 風圧力	Ⅲ - 35
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ - 35
I-6 共通計算条件	Ⅲ - 35
I-6.1 使用基準	Ⅲ - 35
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ - 36
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ - 36
I-7 許容応力度計算	Ⅲ - 36
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ - 36
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ - 36
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ - 36
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ - 36
I-7.3 断面計算	Ⅲ - 36
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ - 36
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ - 37
I-8.1 計算条件	Ⅲ - 37
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ - 37
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ - 37
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ - 38
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ - 38
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ - 38
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ - 40
A-1 準備計算結果	Ⅲ - 40
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ - 40
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ - 40
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ - 51
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ - 56
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ - 56
A-1.2 節点重量	Ⅲ - 56
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ - 56
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ - 64

A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 72
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 72
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 79
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 79
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 90
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 97
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 97
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 103
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 134
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 172
A-3.5 壁量	Ⅲ－ 172
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 173
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 173
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 174
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 174
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 174
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 175
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 177
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ－ 177
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ－ 177
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ－ 252
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ－ 323
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ－ 354
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ－ 354
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 355
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 355
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 388
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 388
U-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 388
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ－ 388
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ－ 388
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ－ 390
U-3.1 荷重－変位(Ds算定時)	Ⅲ－ 390
U-3.1.1 荷重－変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ－ 390
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ－ 392
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ－ 392
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ－ 413
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ－ 434
U-3.3.1 部材の終局強度図(Ds算定時)	Ⅲ－ 434
U-3.4 終局時ヒンジ図(Ds算定時)	Ⅲ－ 455
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－ 476

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 476
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 497
U-4.1 荷重-変位 (保有耐力時)	Ⅲ - 497
U-4.1.1 荷重-変位図 (せん断力変形図) (保有耐力時)	Ⅲ - 497
U-4.2 終局時部材応力 (保有耐力時)	Ⅲ - 499
U-4.2.1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (保有耐力時)	Ⅲ - 499
U-4.2.2 終局時部材応力図 (長期考慮危険断面位置) (保有耐力時)	Ⅲ - 520
U-4.5 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 541
U-4.5.1 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 541
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 562
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 562
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (構造種別別)	Ⅲ - 562
U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)	Ⅲ - 613
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 614
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 614
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 614
U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 639
U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 661
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)	Ⅲ - 668
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 668
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 668
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 679
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 700
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 704
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 705
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 705
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 716
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 717
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 717
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 720
U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 720
U-5.11.1 RC柱はり接合部 (はり降伏型)	Ⅲ - 721
U-5.11.2 RC柱はり接合部 (柱降伏型)	Ⅲ - 740
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 743
ブリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 743
準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 743
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 743
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 743
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 743
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ - 743

計算・設計に関する情報

工事名称	NO. 25 rc15-6-10スリットタイプ	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）		
担当者名	印	
連絡先・電話番号		
構造設計事務所		
構造設計担当者名	印	
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名		
構造計算担当者名	印	
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・有（その他）・無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄筋コンクリート造
階数		地下 0階	地上 15階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		42.550 m		建物高さ	43.150 m
工事種別		☒ 新築 ☐ 増築		増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎			
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模：	スパン数	X 方向	5	スパン
		Y 方向	3	スパン
	階 数	地 上	15	階
		地 下	0	階
		塔 屋	0	階
	高 さ		43.150	m
	軒の高さ		42.550	m
	地面から地上 1 階床までの高さ		25.0	cm
	パラベットの高さ		60.0	cm
	ピロティ階	X 方向	指定なし	
Y 方向		指定なし		
基礎下端レベル		GL-200.0	cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
15F	280. 0	280. 0	16F	65. 0	16F	-3. 0
14F	280. 0	280. 0	15F	65. 0	15F	-3. 0
13F	280. 0	280. 0	14F	65. 0	14F	-3. 0
12F	280. 0	280. 0	13F	65. 0	13F	-3. 0
11F	280. 0	280. 0	12F	65. 0	12F	-3. 0
10F	280. 0	280. 0	11F	65. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	280. 0	10F	65. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	280. 0	9F	65. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	280. 0	8F	65. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	280. 0	7F	65. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	65. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	65. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	65. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	65. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	335. 0	2F	65. 0	2F	-3. 0
			1F	115. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	600. 0	600. 0	0. 0	Y1	150. 0	150. 0	0. 0
X2	600. 0	600. 0	0. 0	Y2	1000. 0	1000. 0	0. 0
X3	600. 0	600. 0	0. 0	Y3	180. 0	180. 0	0. 0
X4	600. 0	600. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	600. 0	600. 0	0. 0				

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X6			0.0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	16F



I-1.1.4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1.2 略伏図



I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置


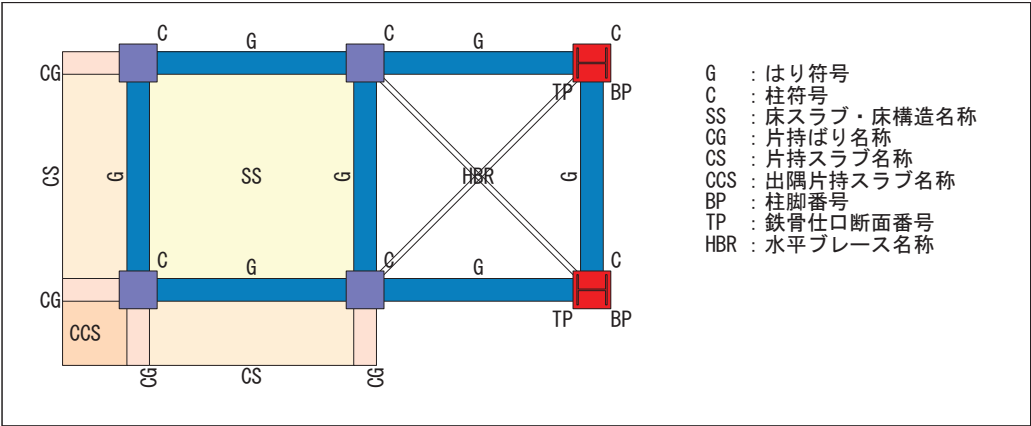


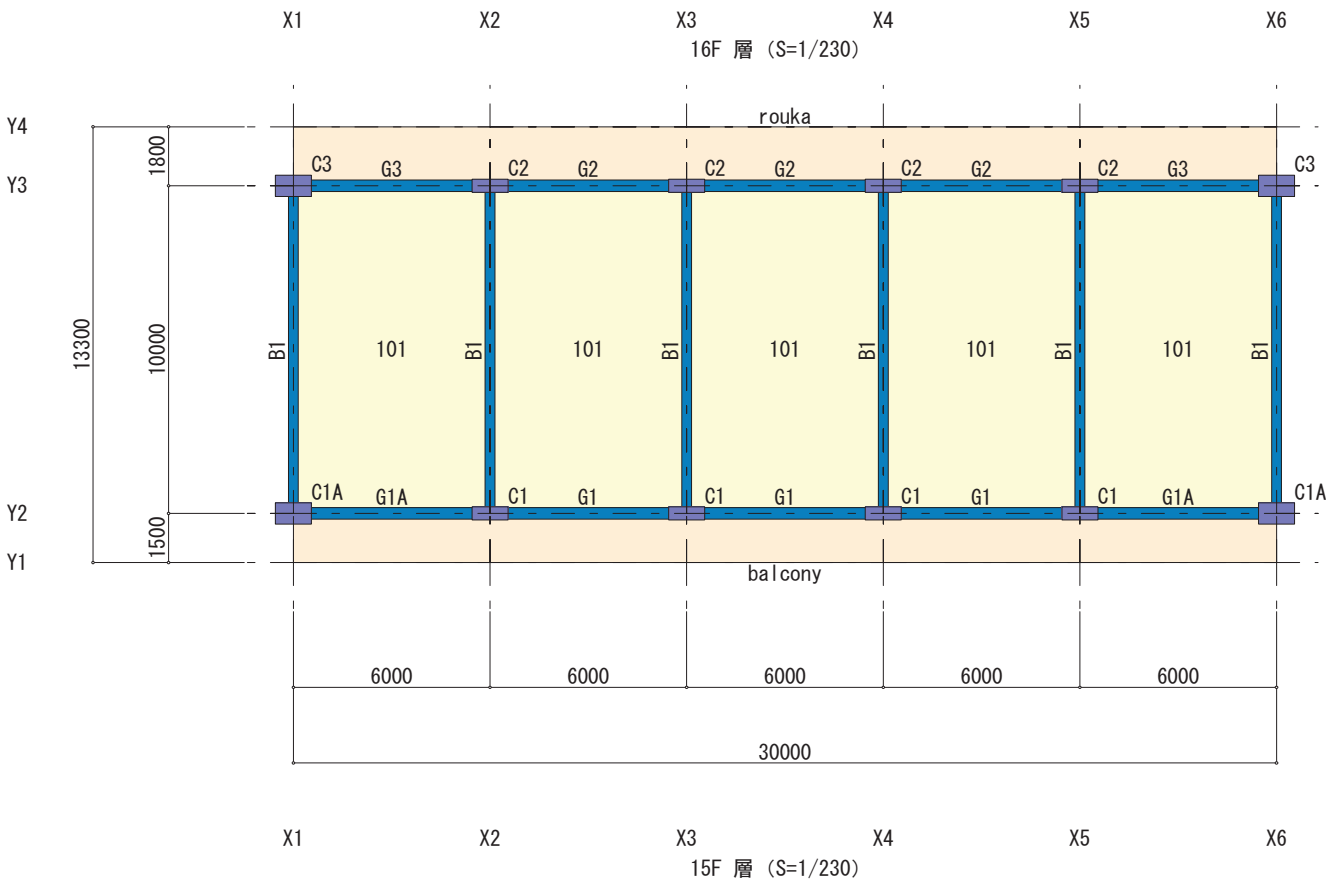
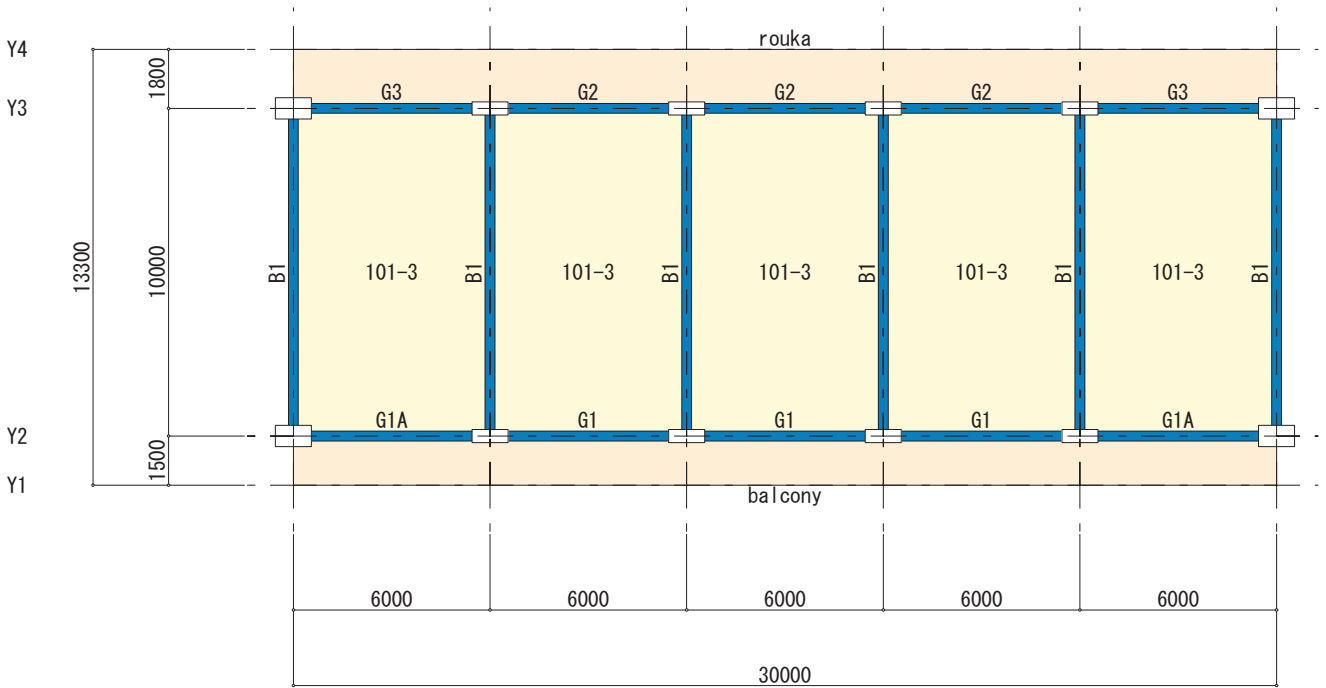


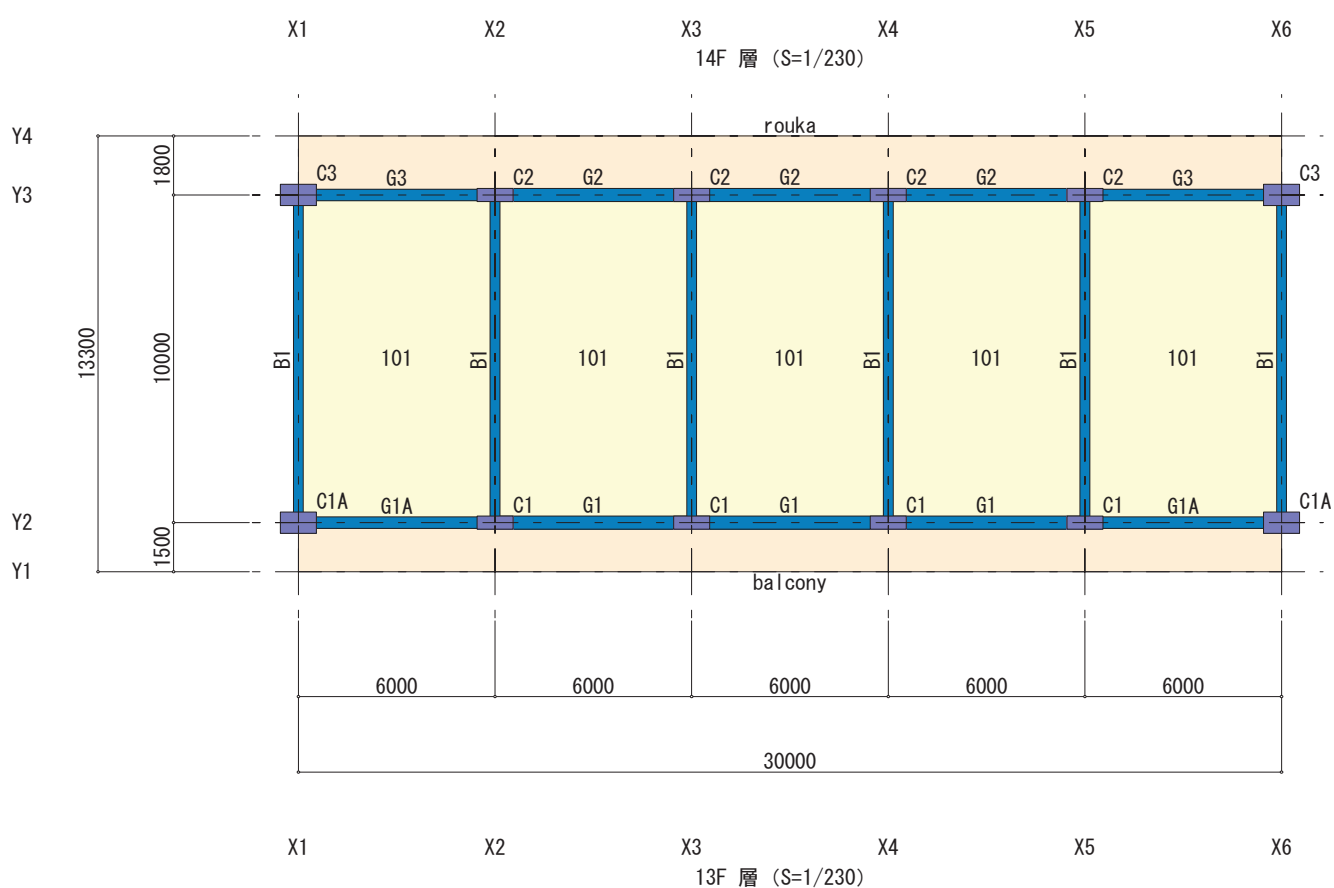
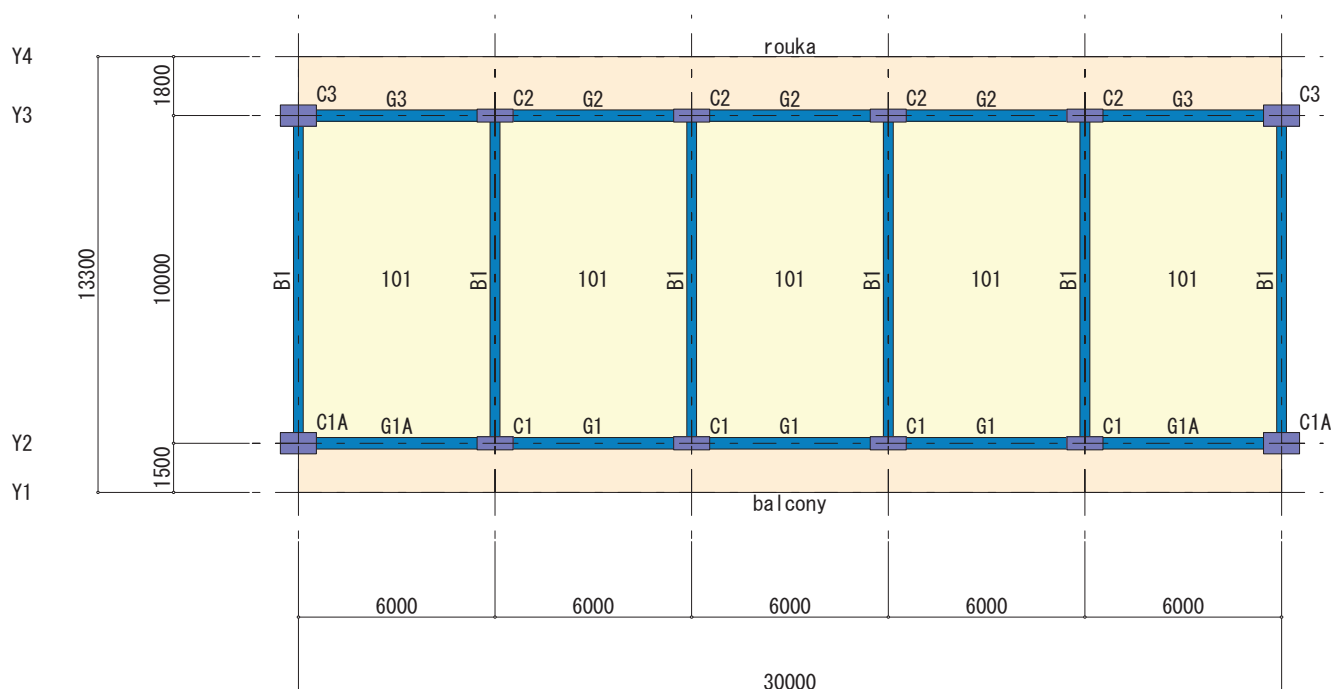


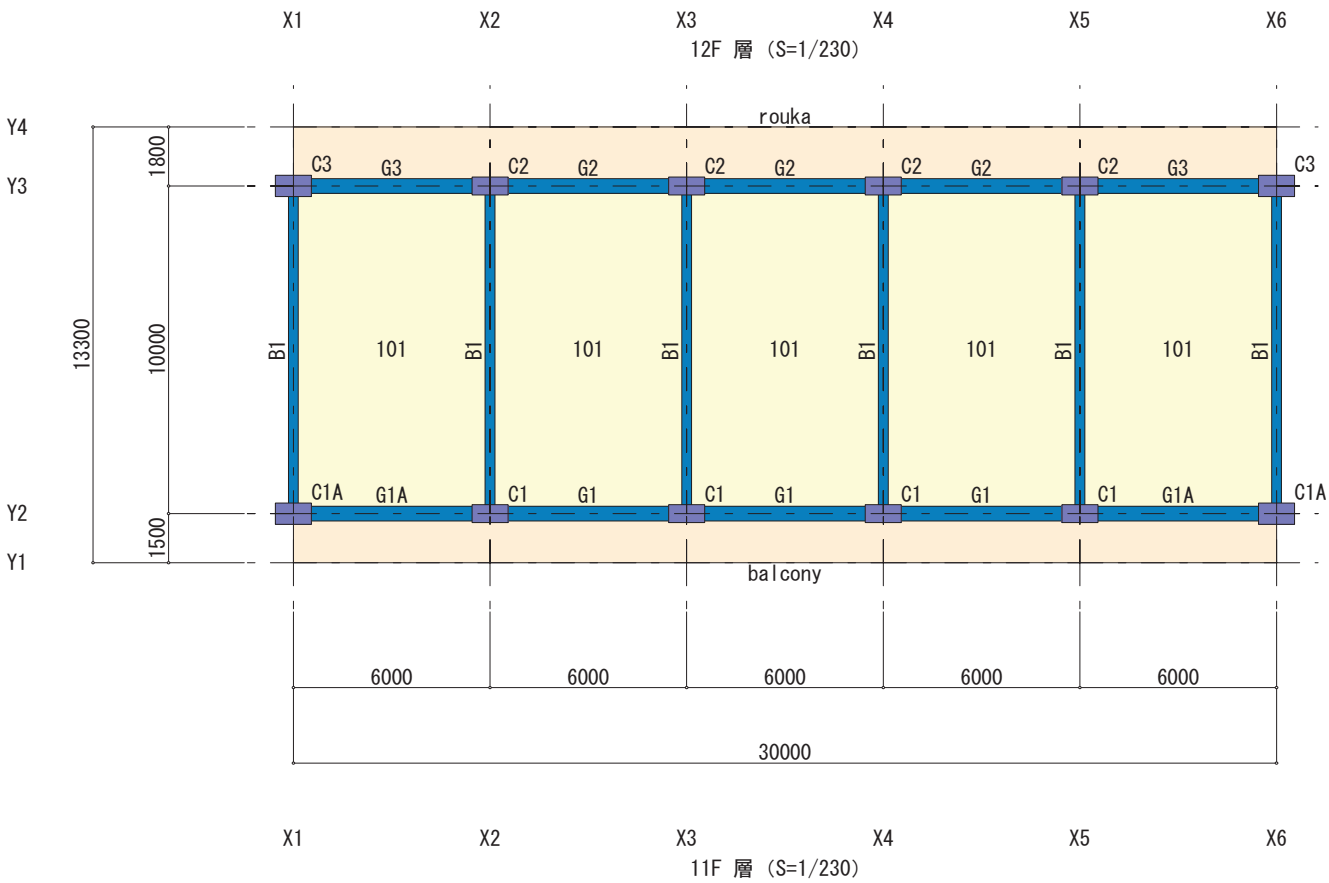
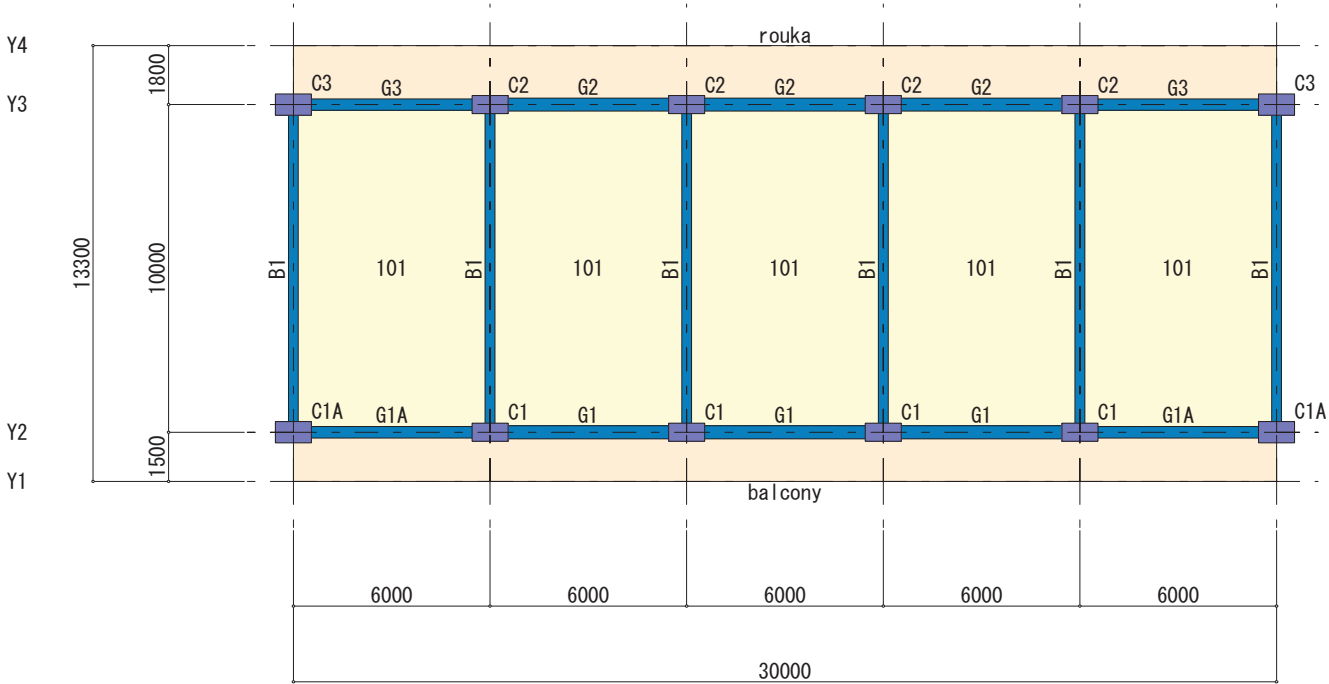


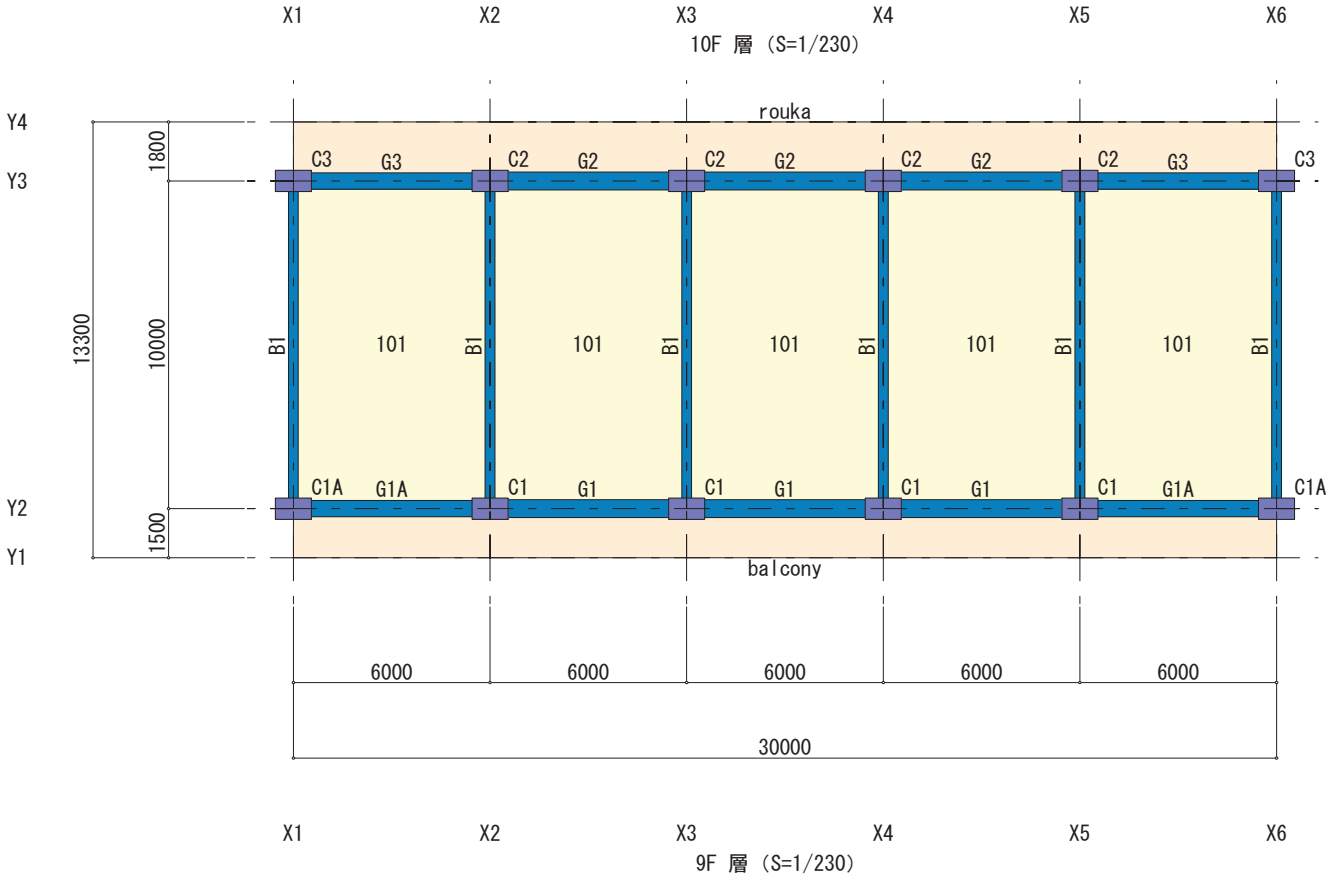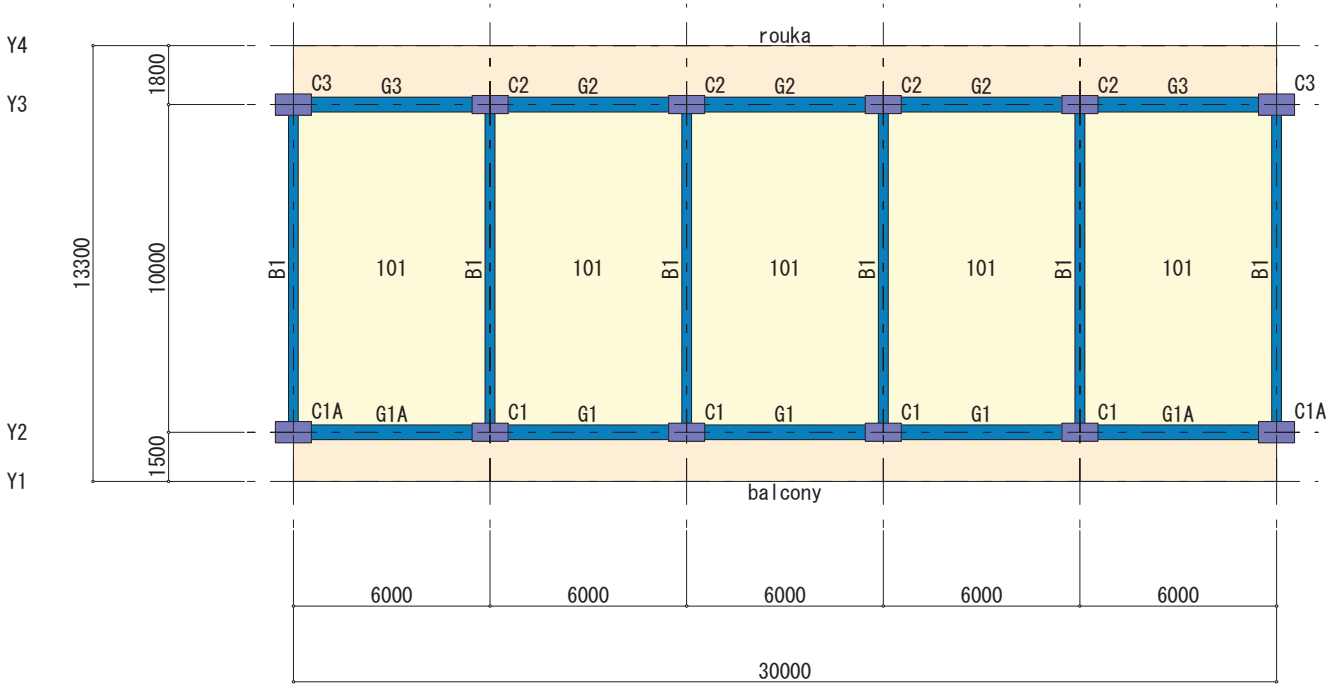

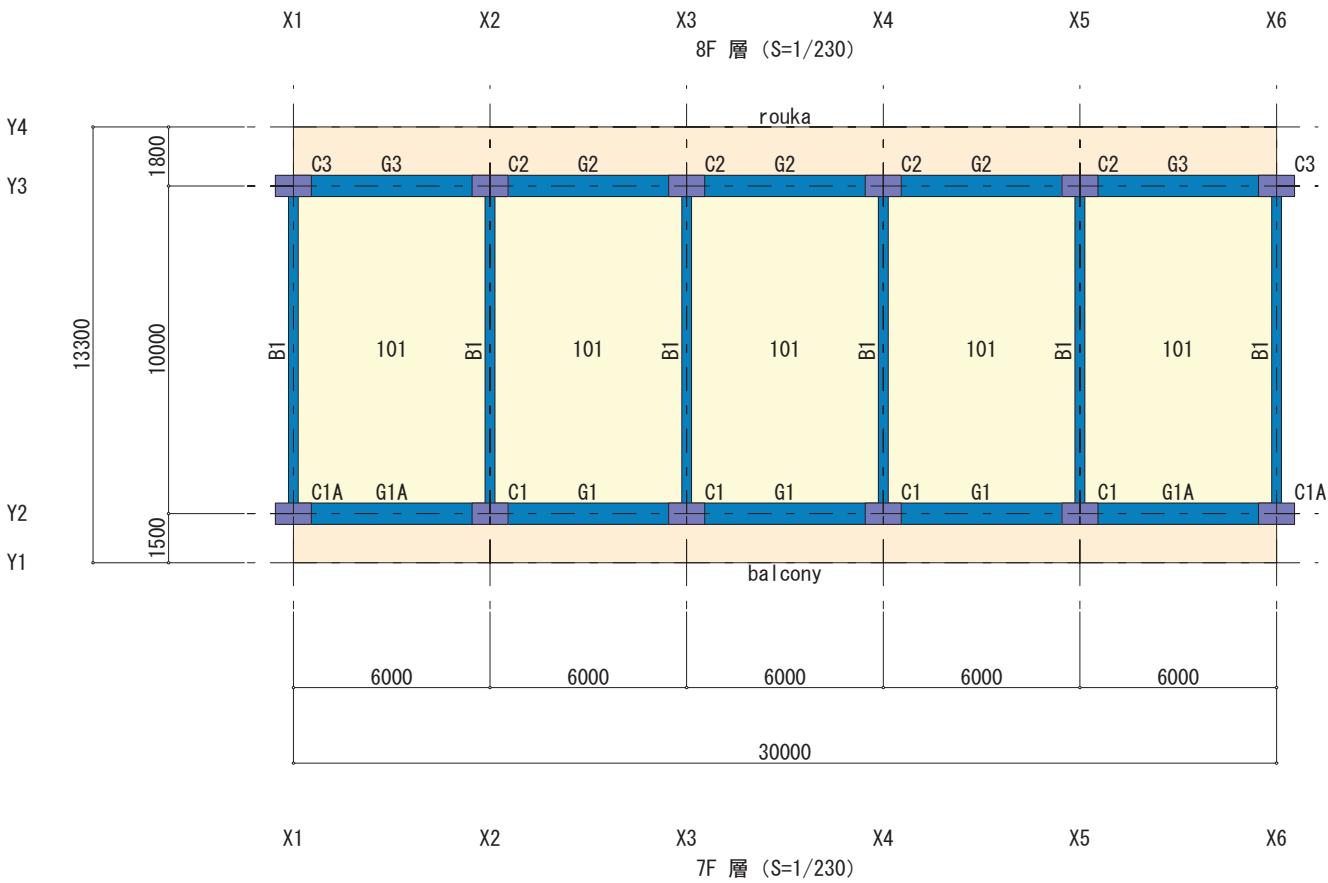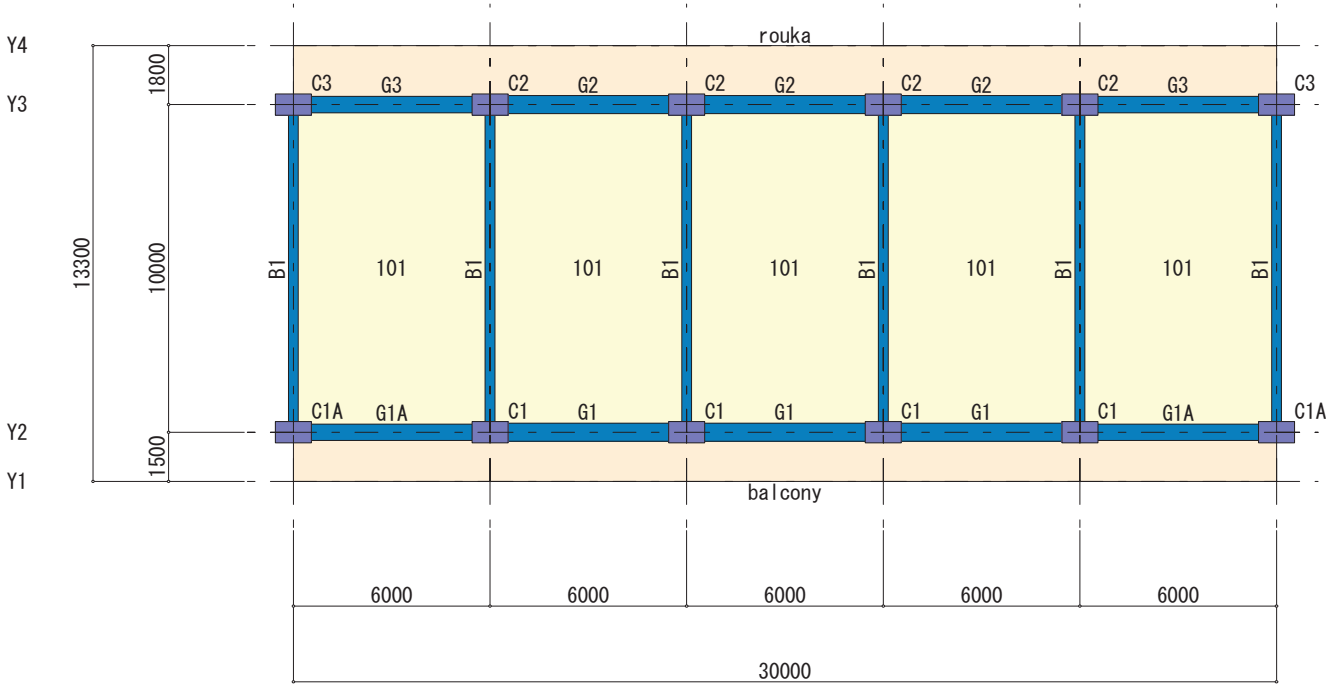

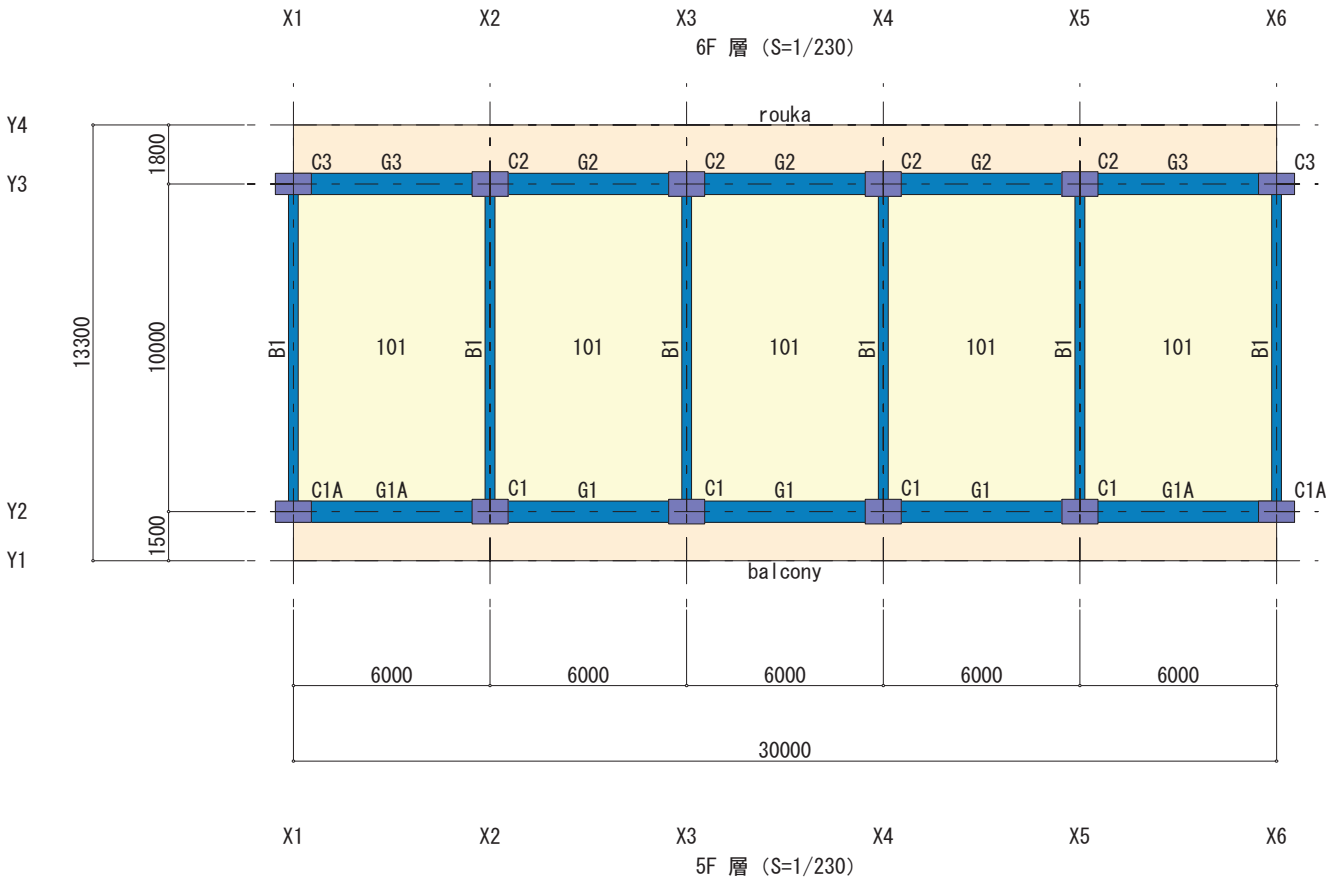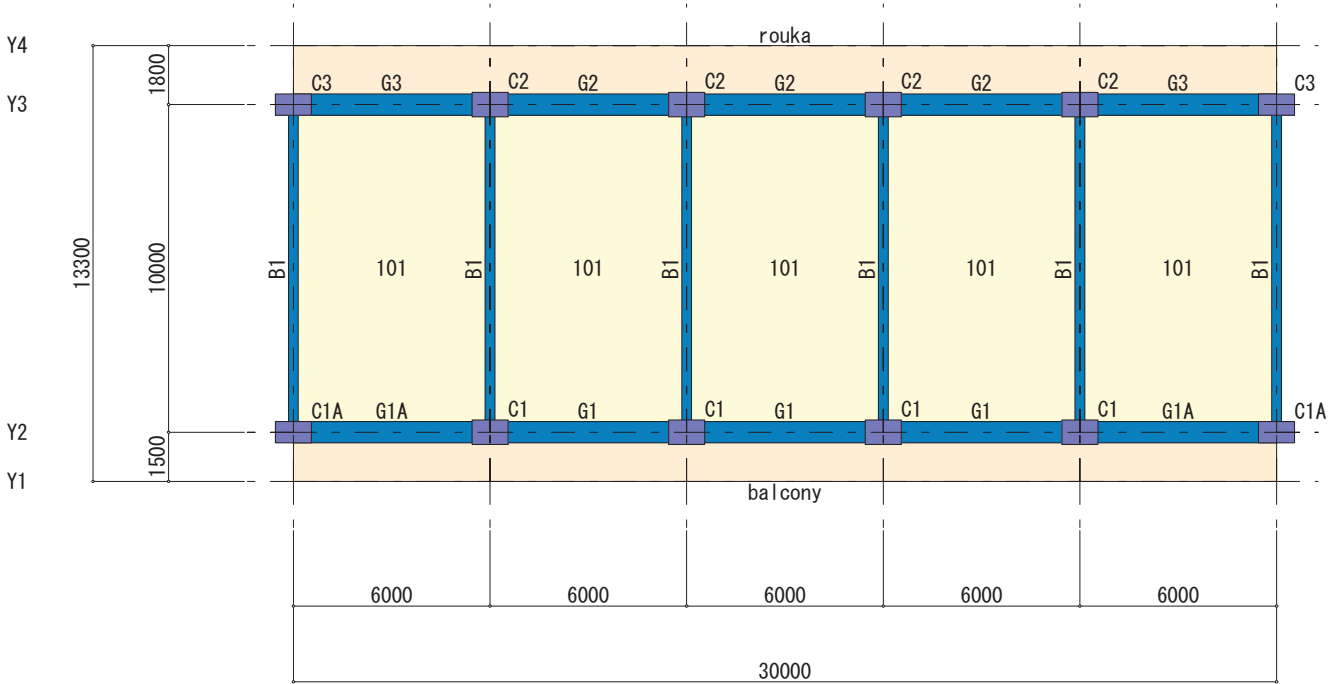


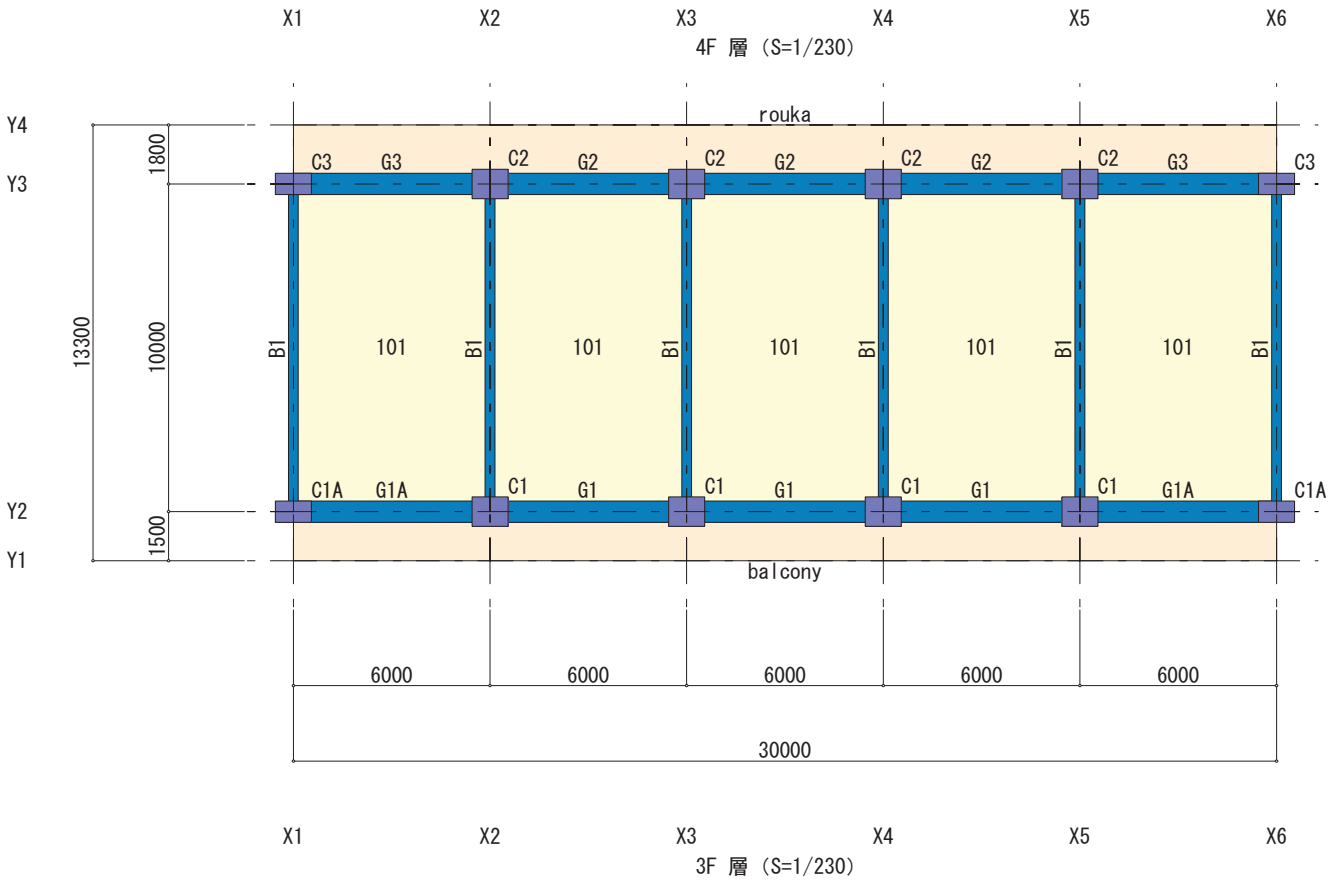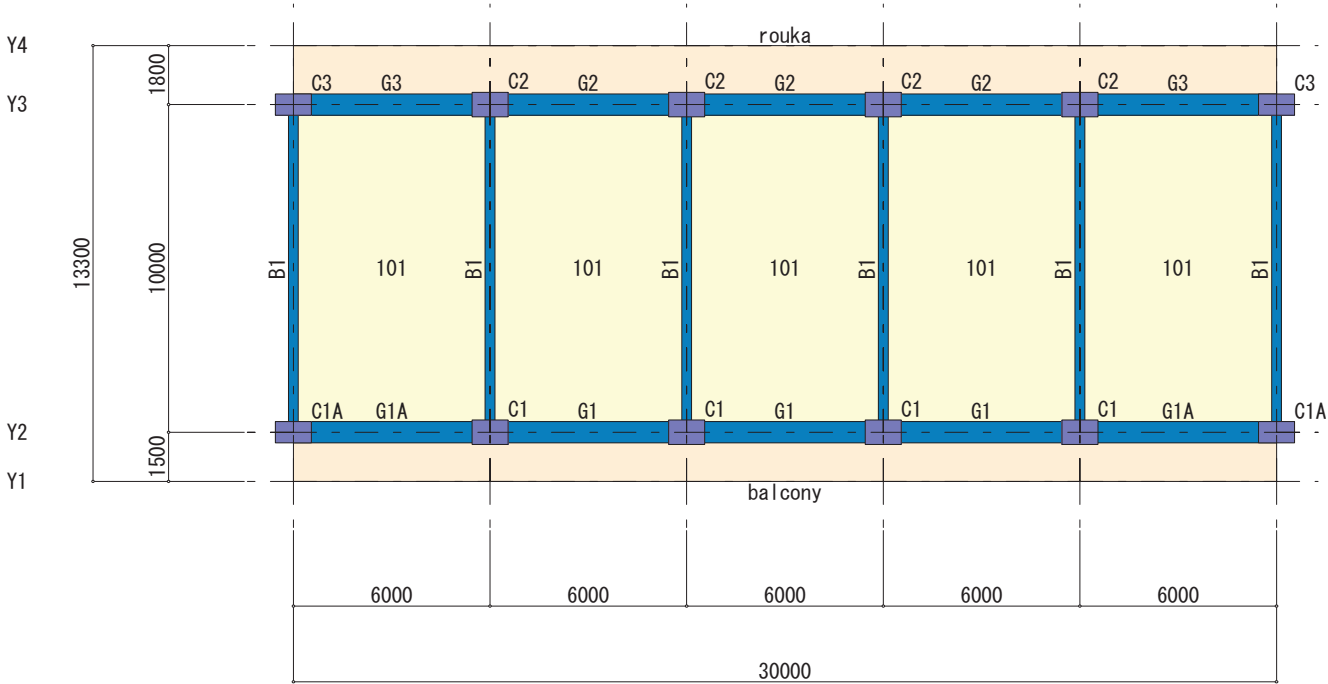


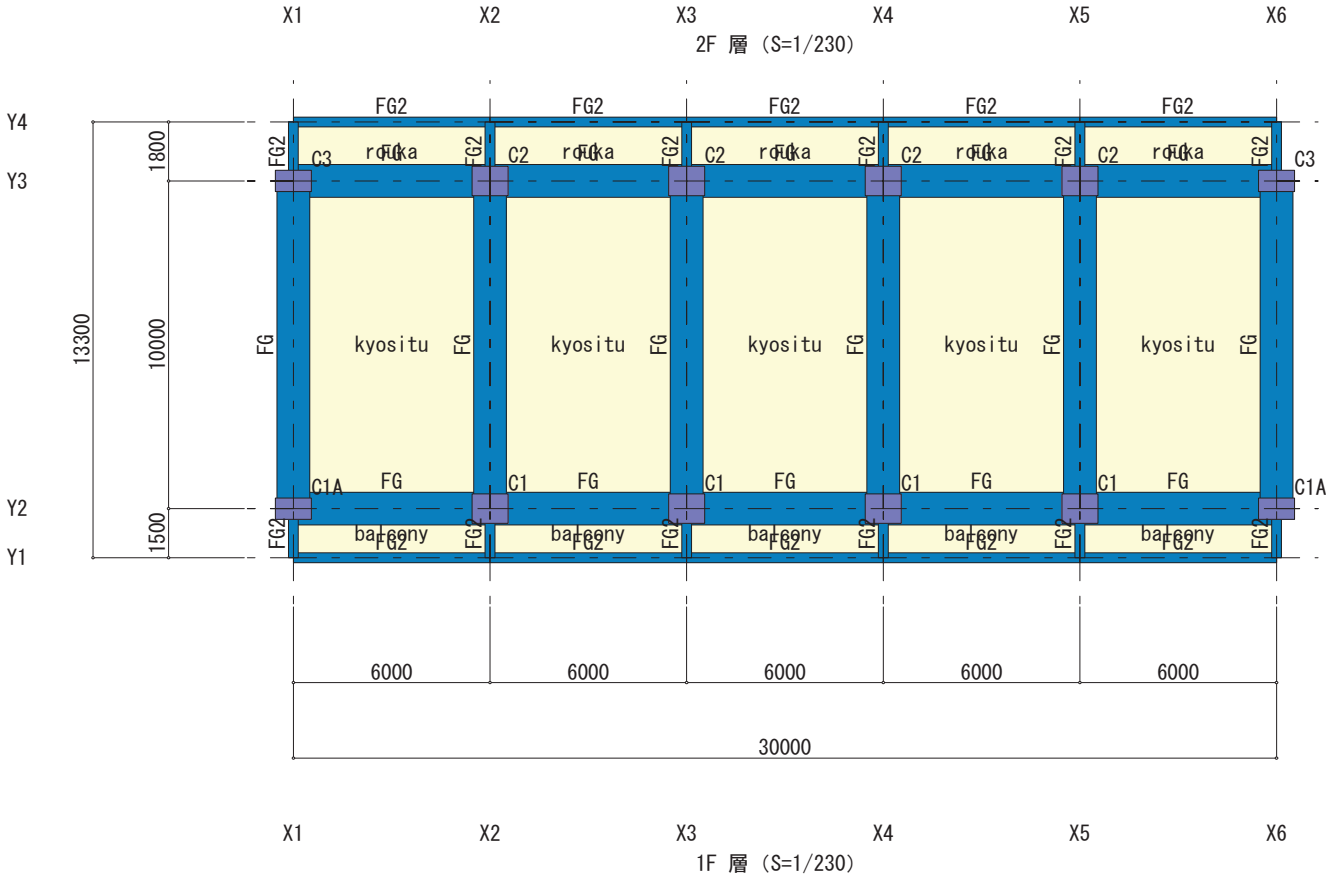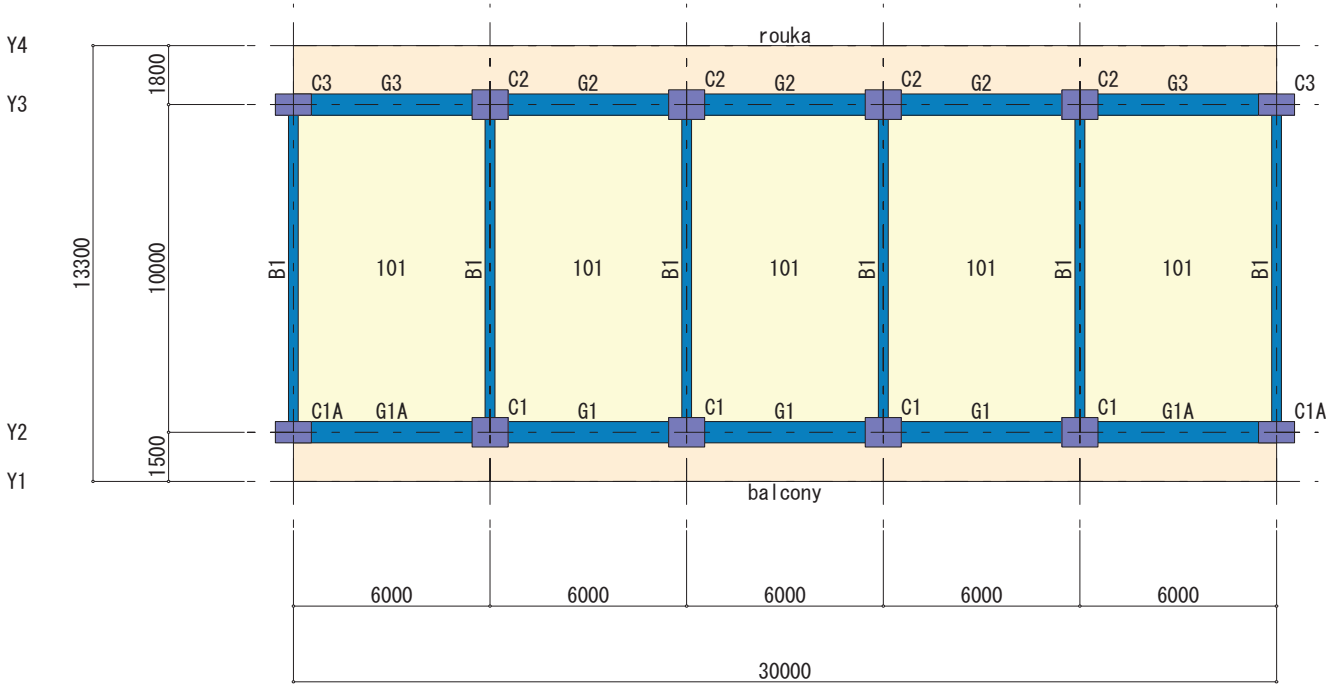



I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

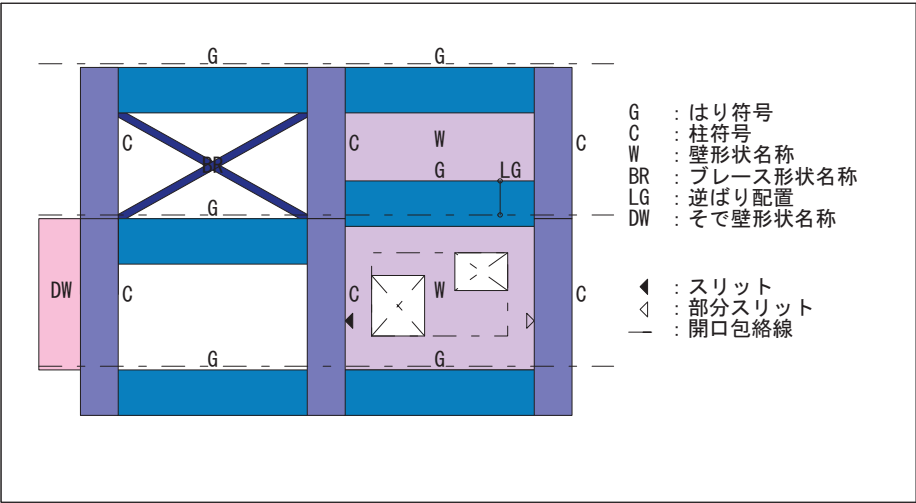


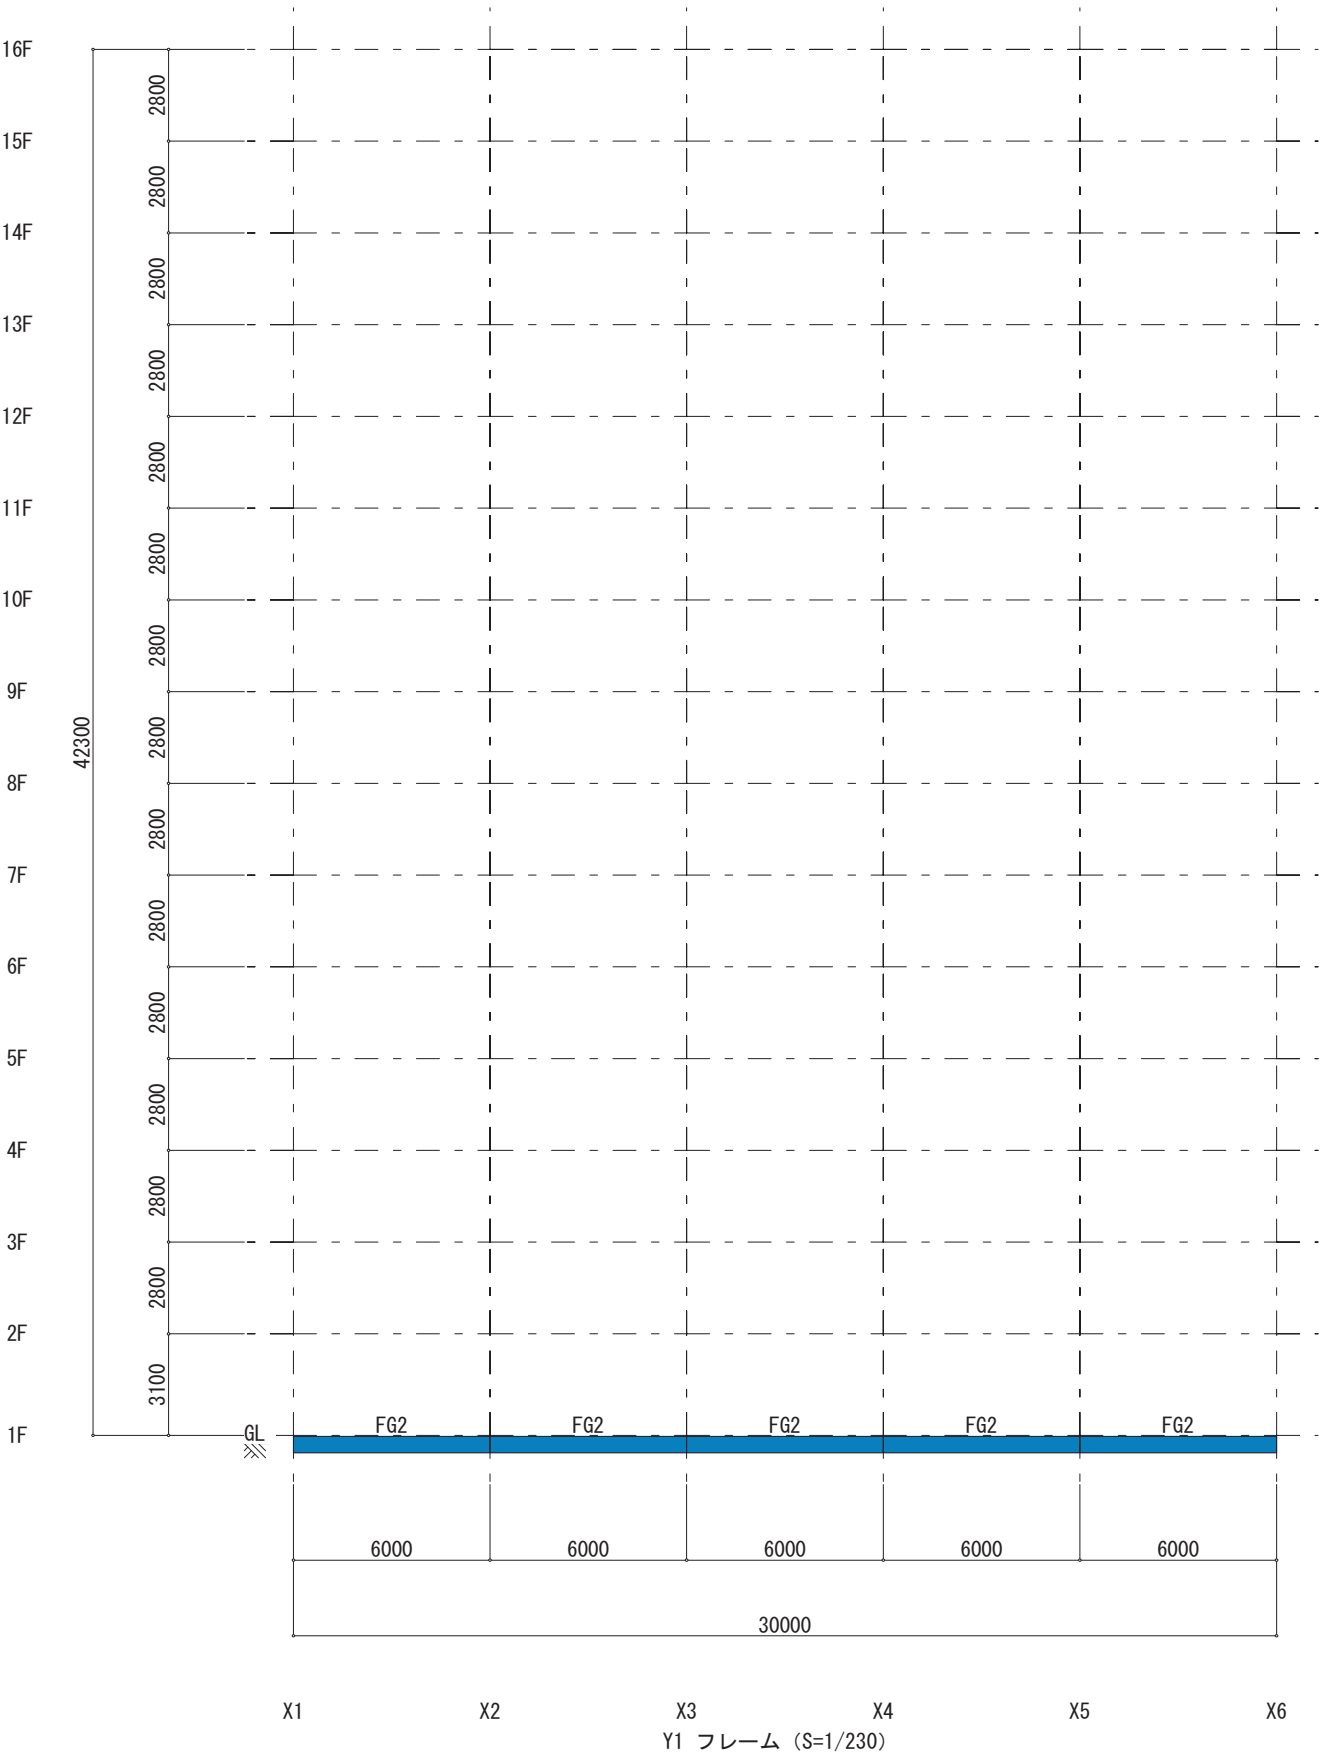


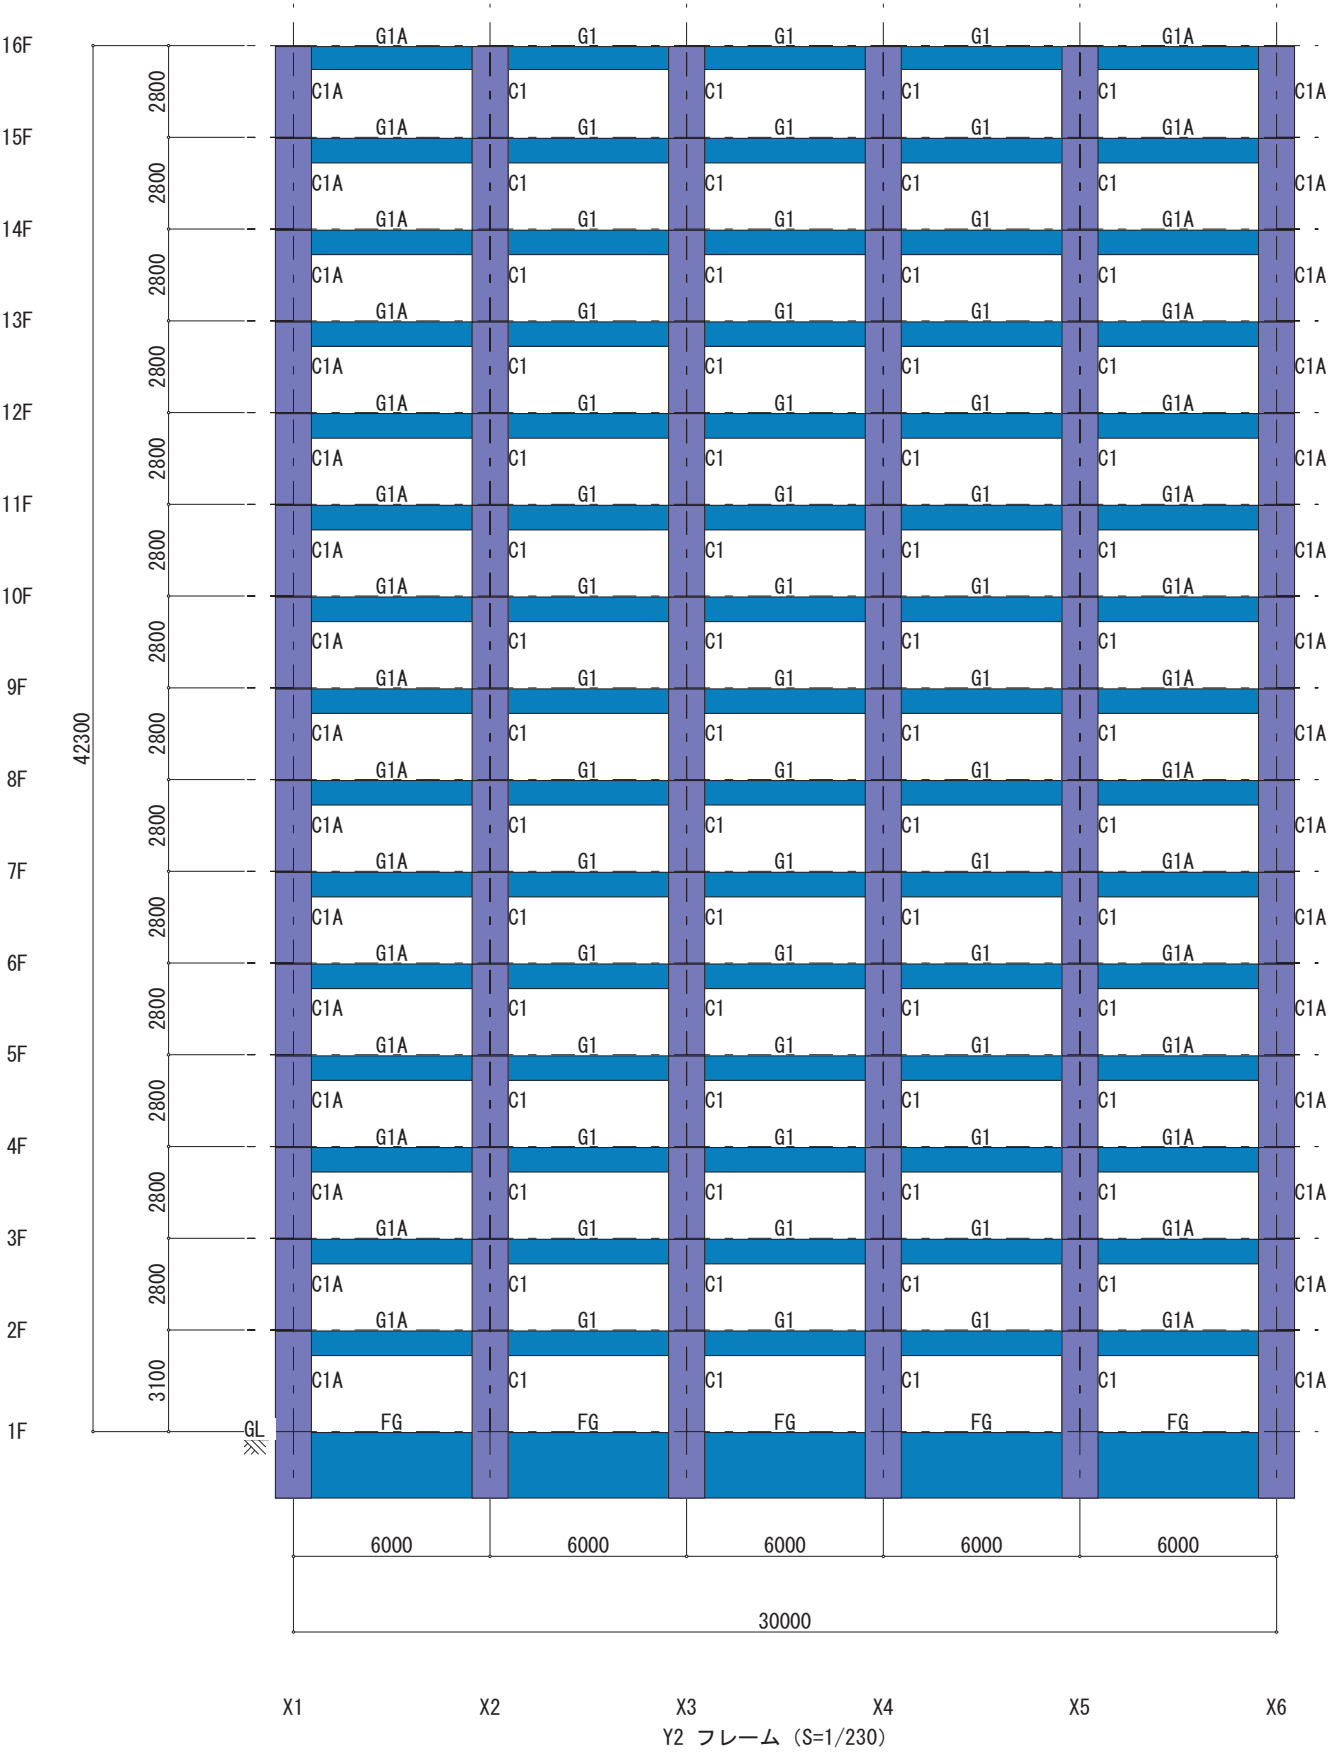


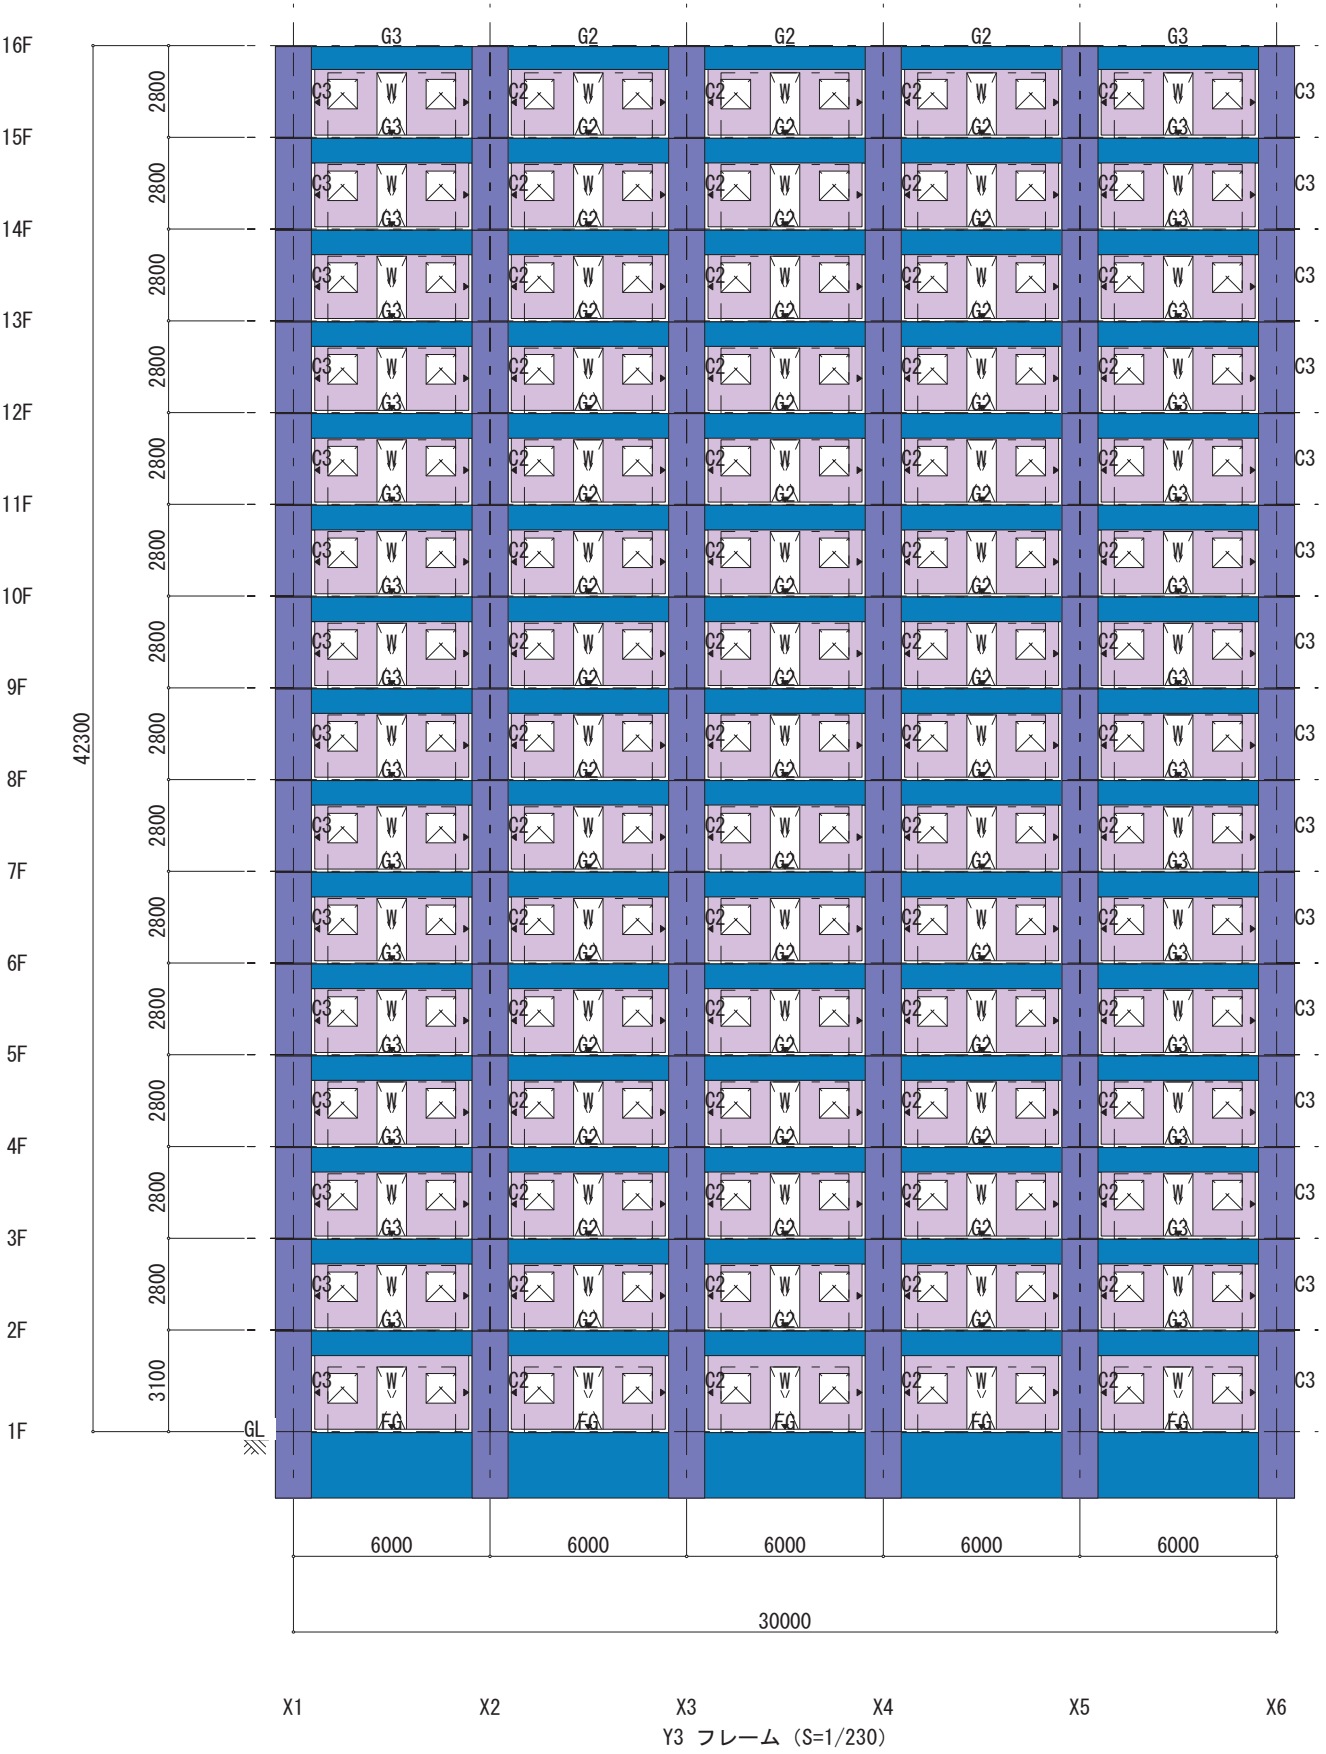


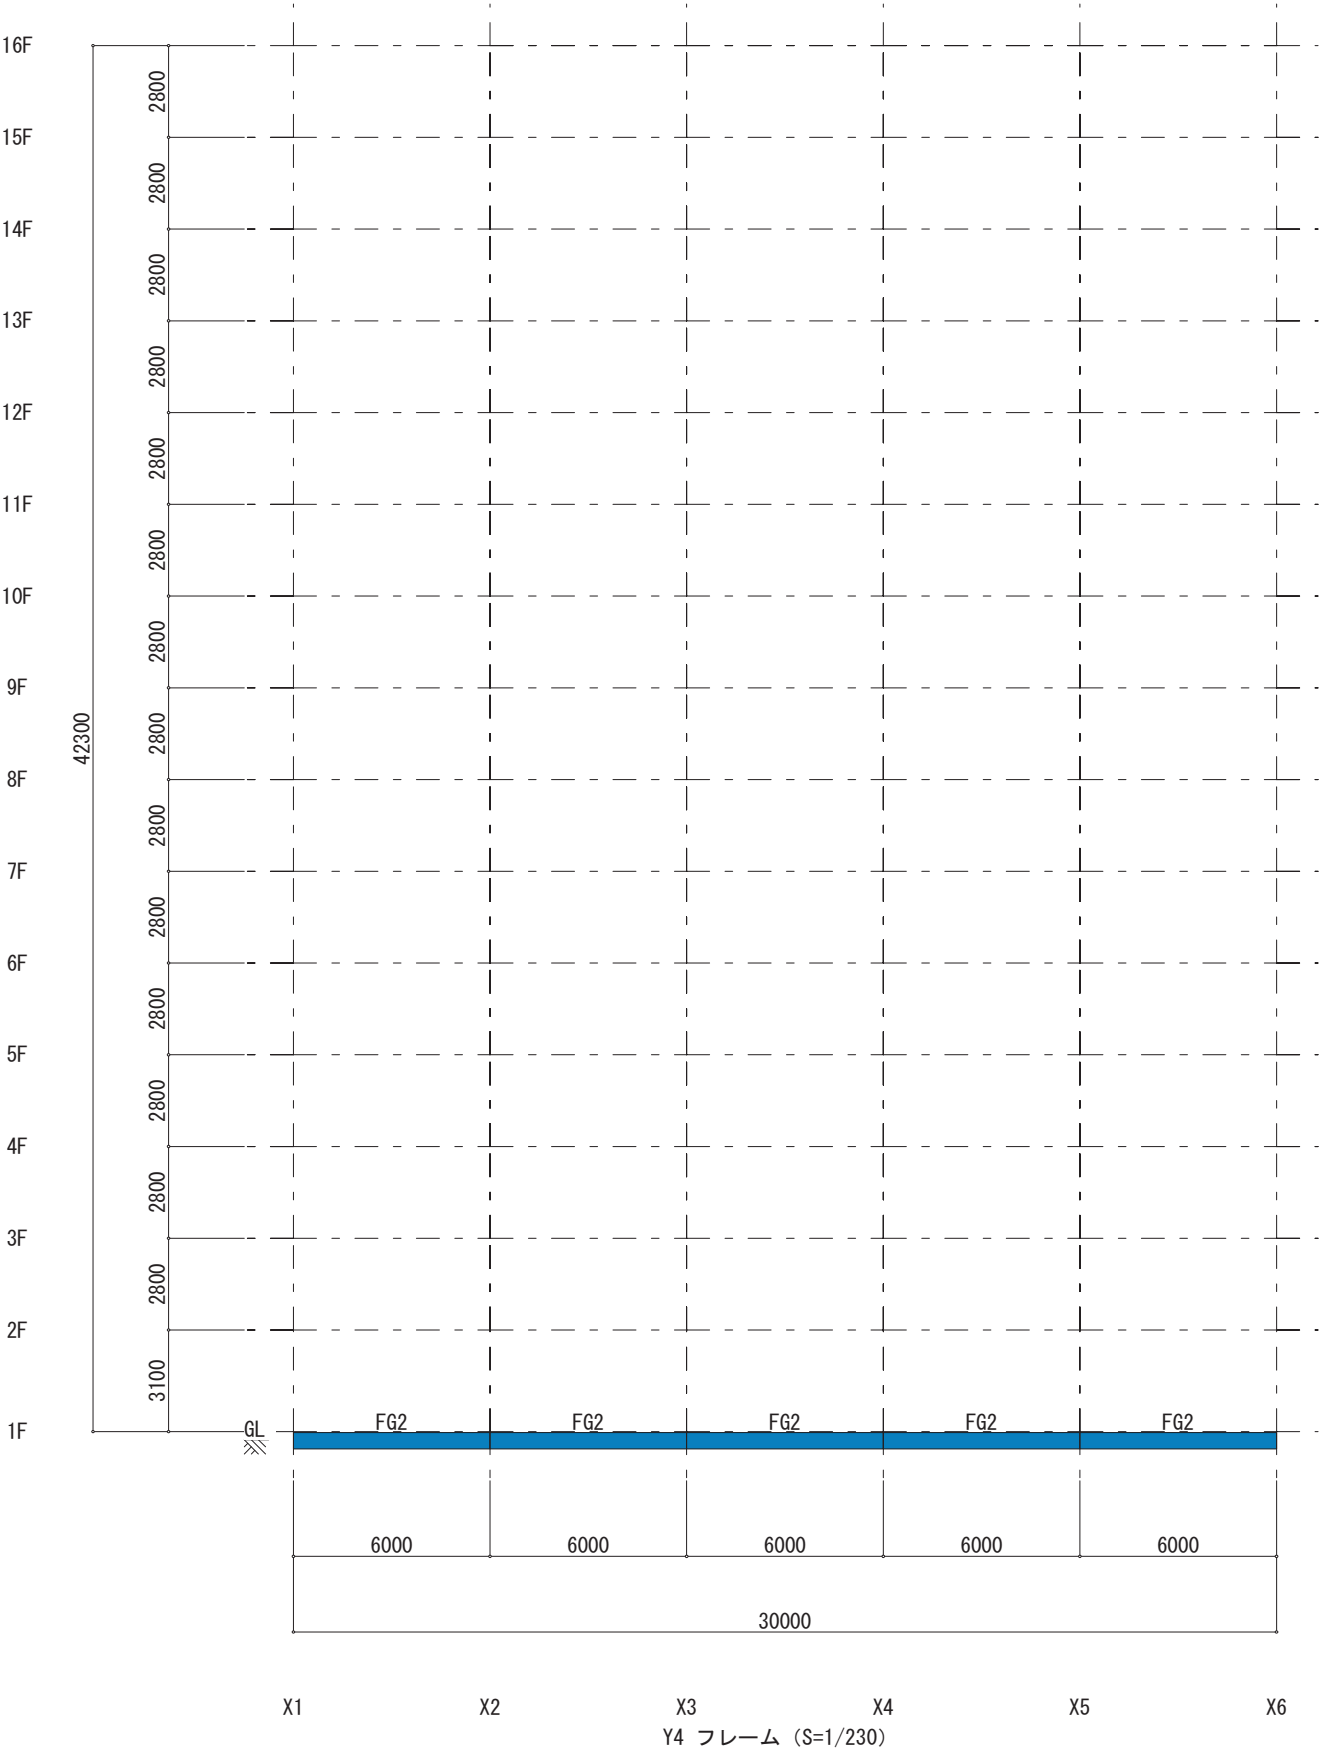


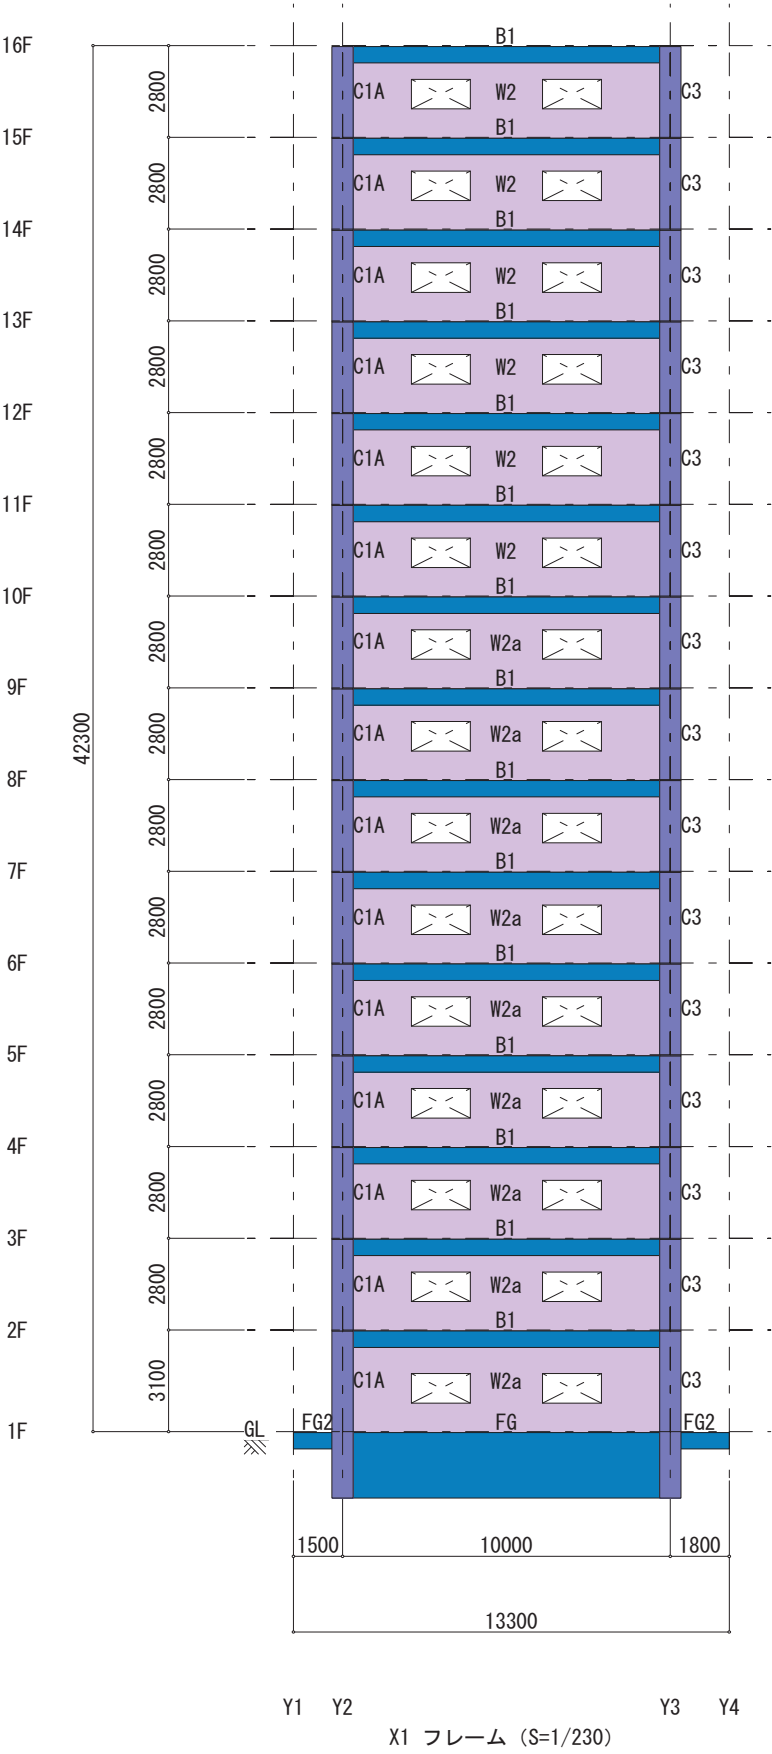


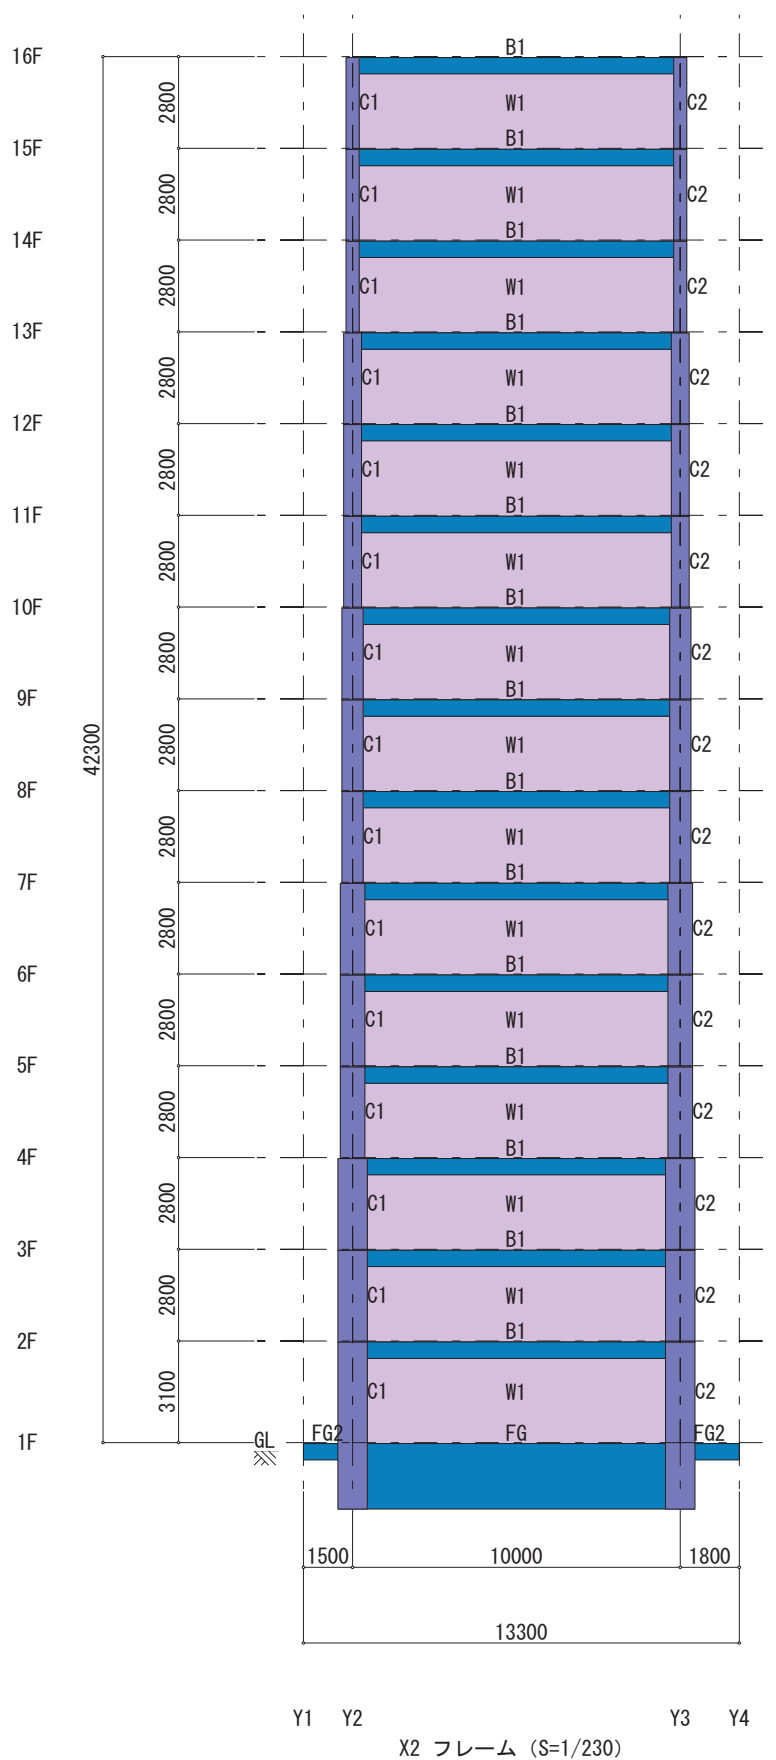

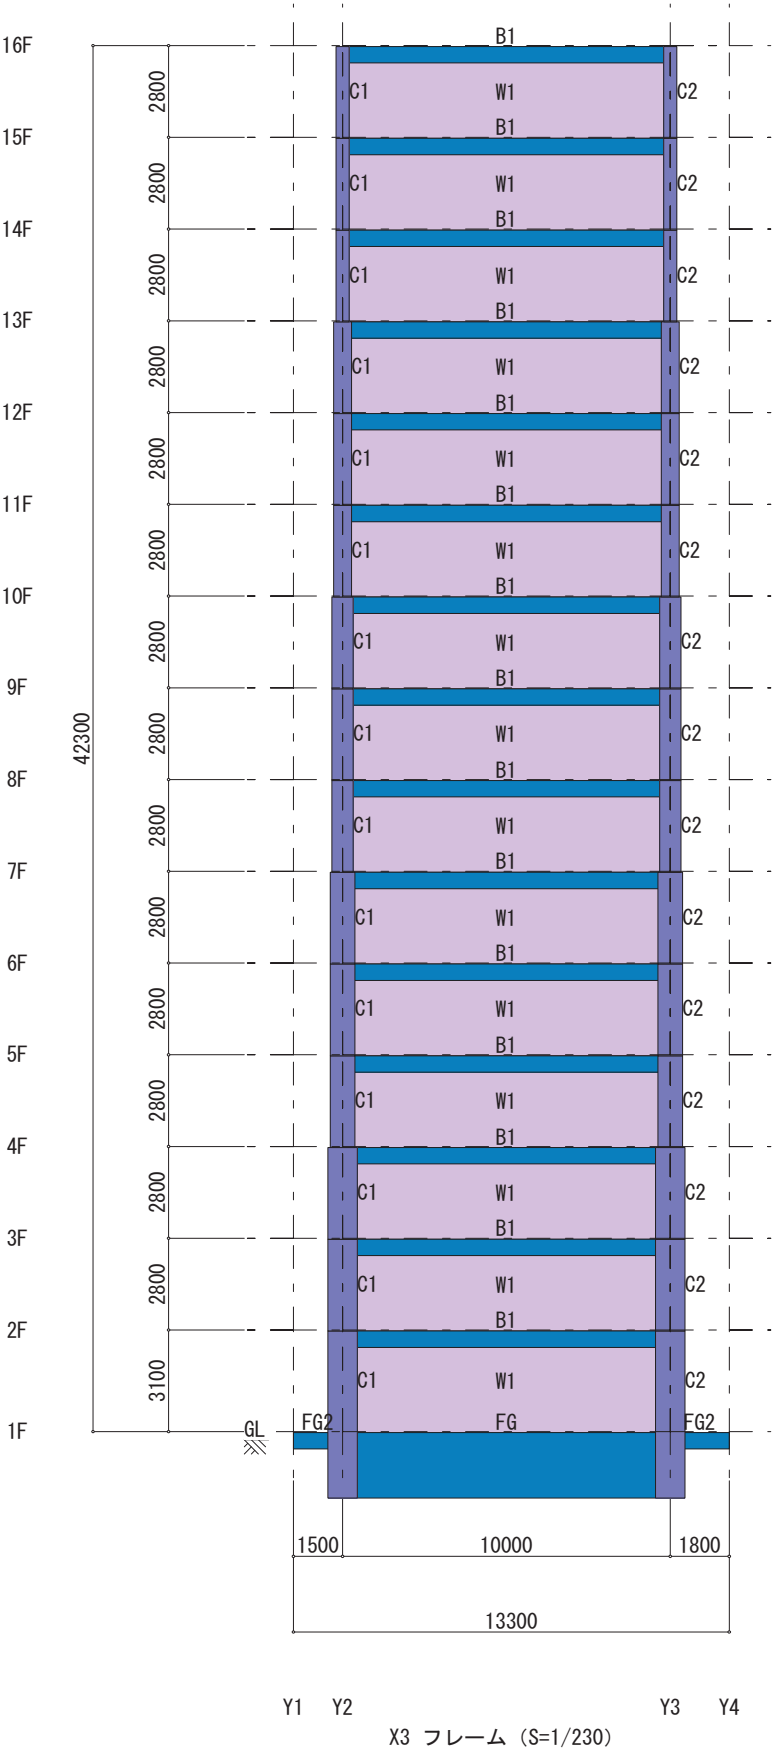

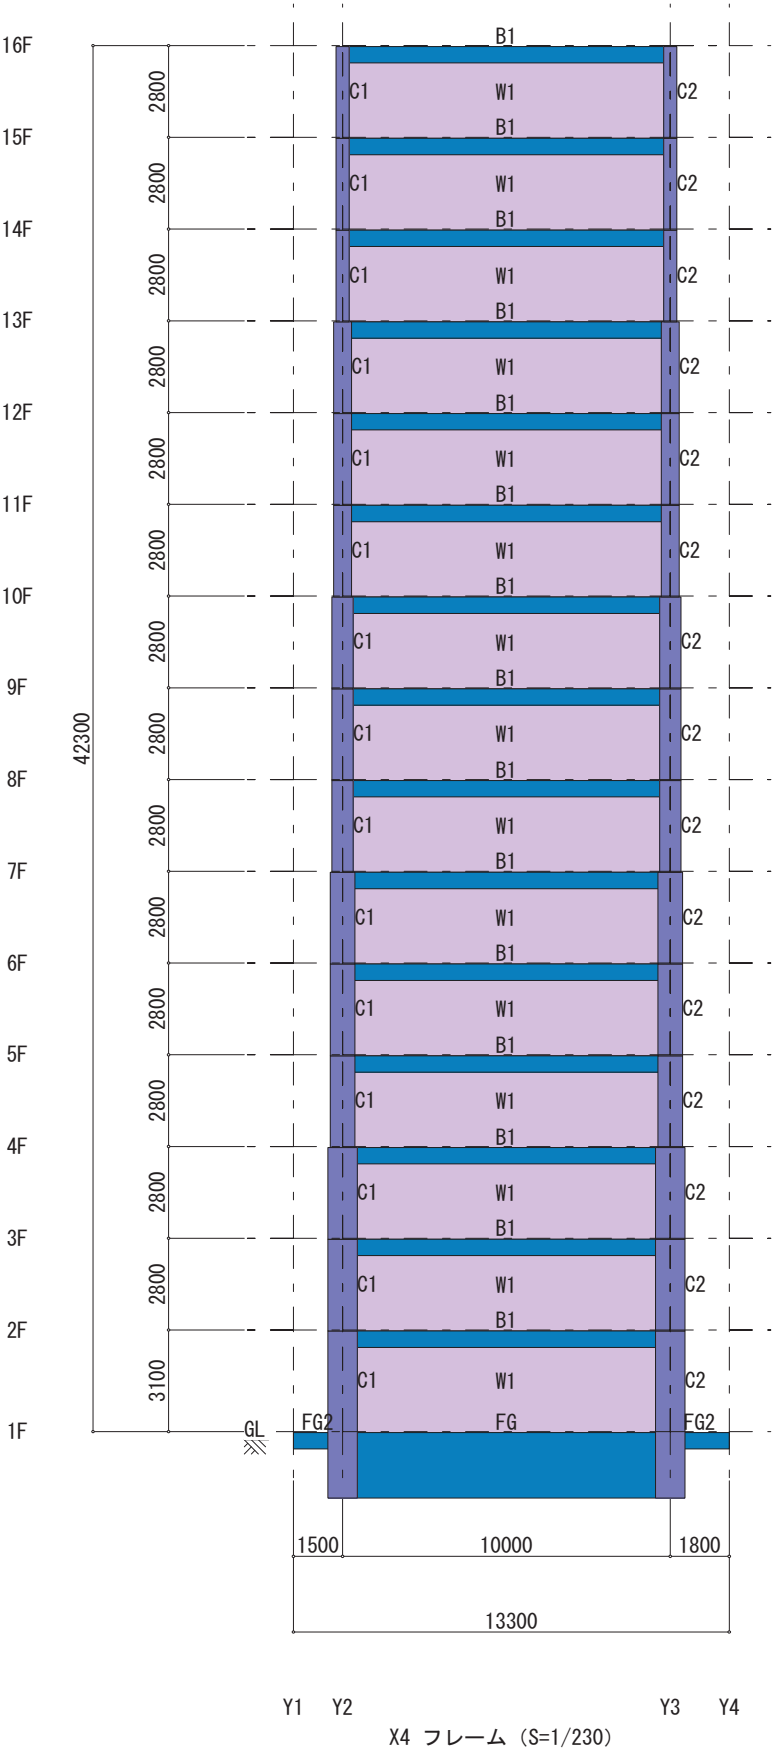




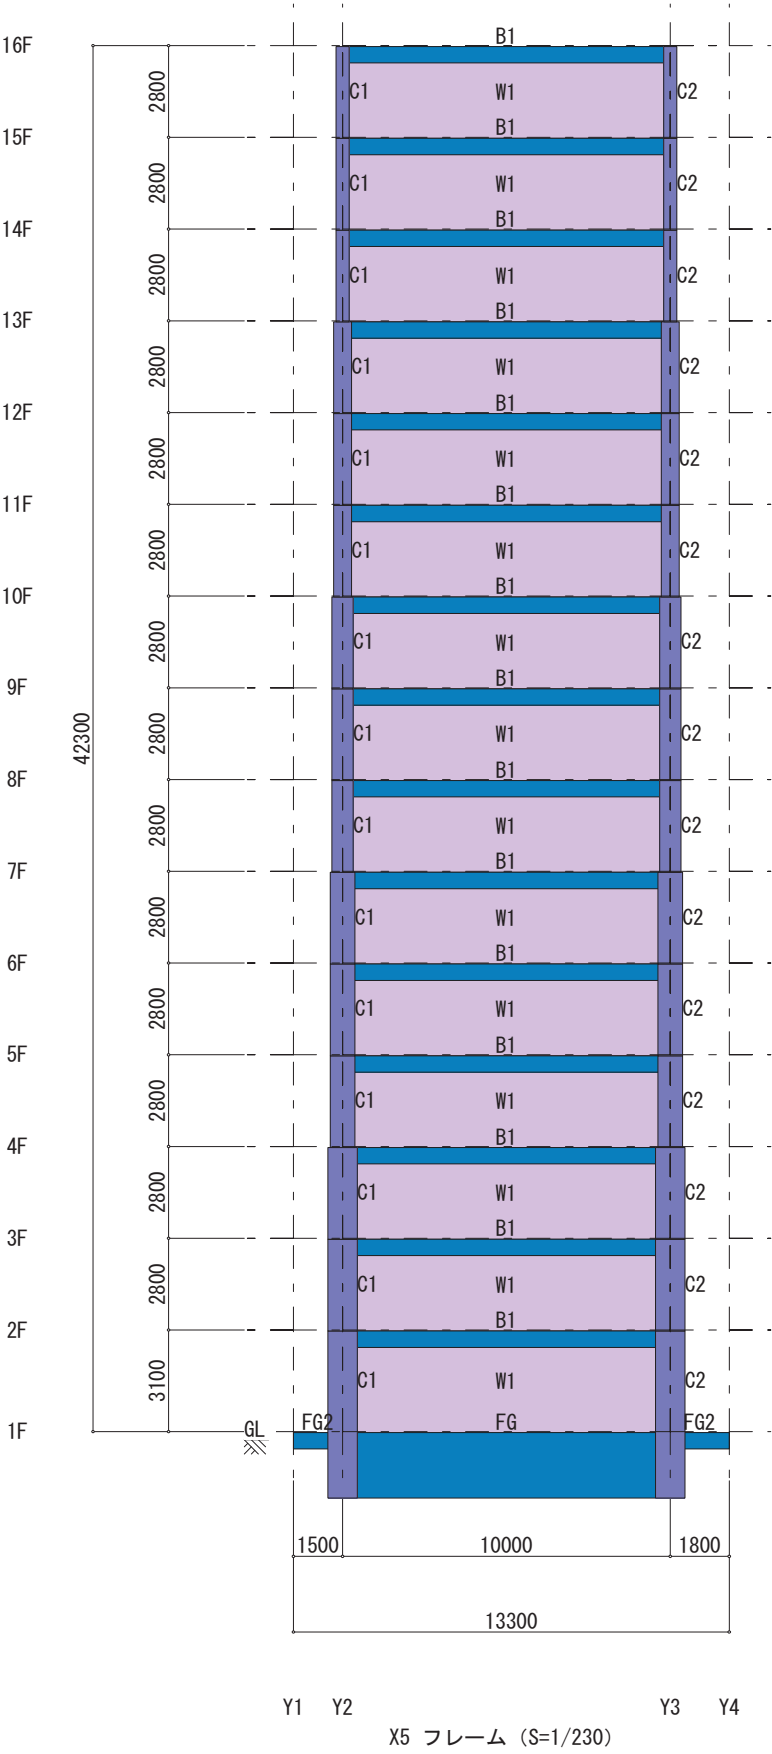








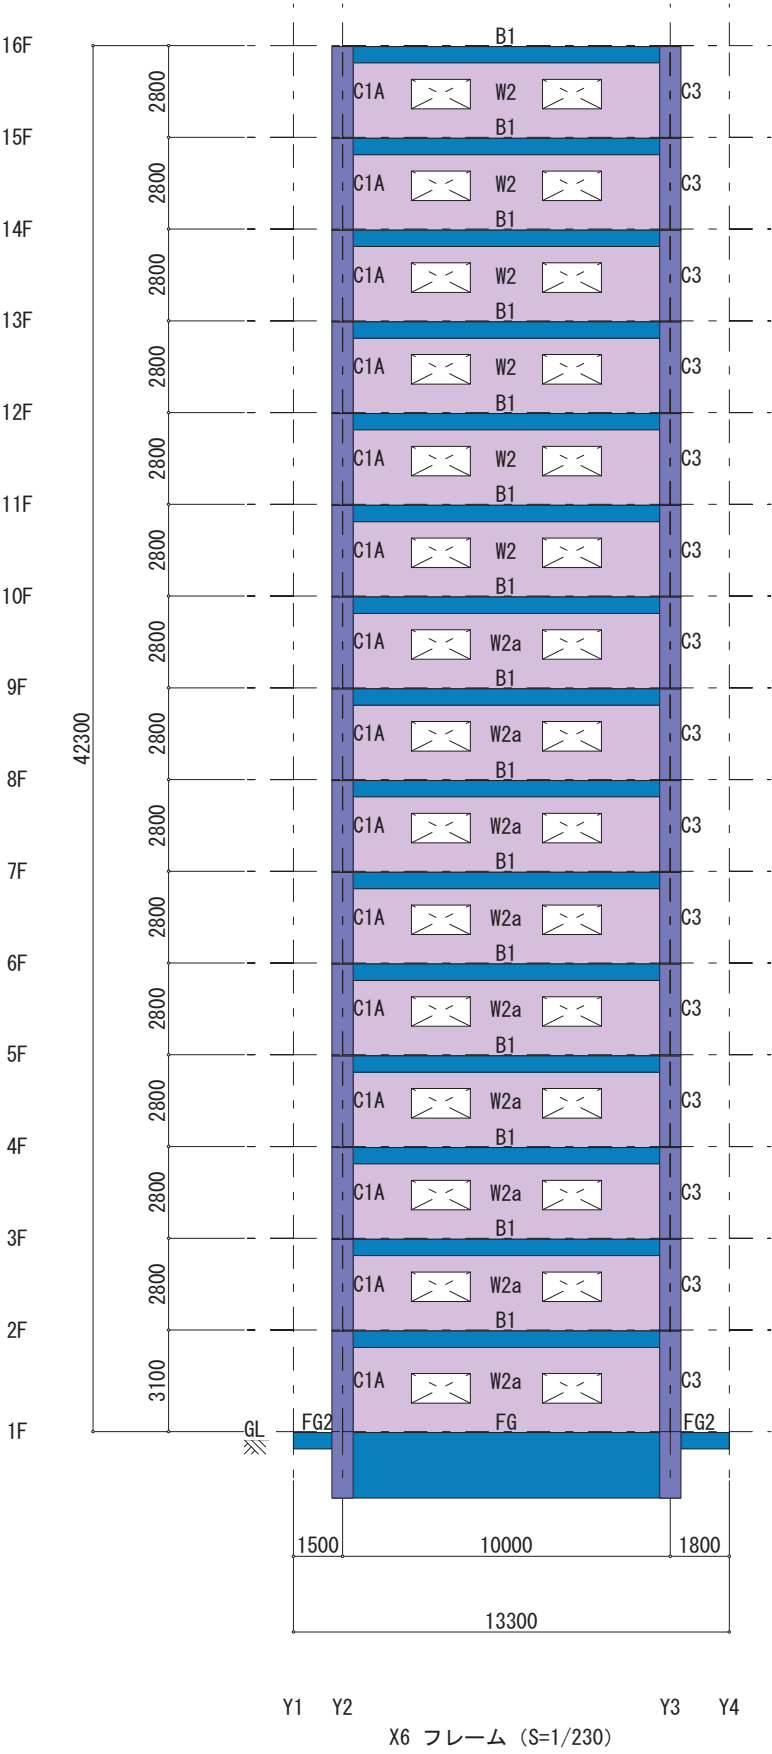


I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

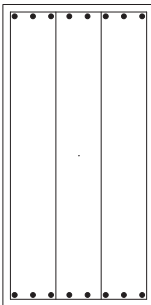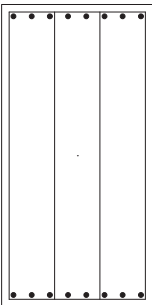符 号	FG		FG2		G1			
層	1F		1F		2F - 3F			
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央		
断 面								
	b x D (cm)	100 x 200	100 x 200	30 x 50	30 x 50	65 x 75	65 x 75	
	ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	
	上端筋	1段筋	8-D32	8-D32	3-D29	3-D29	6-D35	6-D35
		2段筋	—	—	—	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	—	—	—	—	2-D35	—	
	1段筋	8-D32	8-D32	3-D29	3-D29	6-D35	6-D35	
あばら筋 (mm)	4-D16@100	4-D16@100	2-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	6-D13@100		
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—		






符 号	G1		G1		G1		G1	
層	4F - 5F		6F - 7F		8F - 9F		10F - 11F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 75	65 x 75	65 x 75	65 x 75	55 x 75	55 x 75	45 x 75	45 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D32
	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D35	2-D32	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D35	2-D32	—
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D32
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—







符 号	G1		G1		G1		G1A	
層	12F - 13F		14F - 15F		16F		2F - 3F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	40 x 75	40 x 75	35 x 75	35 x 75	30 x 70	30 x 70	65 x 75	65 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	4-D29	4-D29	4-D25	4-D25	3-D22	3-D22	5-D35
	2段筋	2-D29	—	2-D25	—	2-D22	—	2-D35
下端筋	2段筋	2-D29	—	2-D25	—	2-D22	—	2-D35
	1段筋	4-D29	4-D29	4-D25	4-D25	3-D22	3-D22	5-D35
あばら筋 (mm)	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—




符 号	G1A		G1A		G1A		G1A	
層	4F - 5F		6F - 7F		8F - 9F		10F - 11F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 75	65 x 75	65 x 75	65 x 75	50 x 75	50 x 75	45 x 75	45 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	5-D29	5-D29
	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32	—	2-D29
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32	—	2-D29
	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	5-D29	5-D29
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	3-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1A		G1A		G1A		G2			
層	12F - 13F		14F - 15F		16F		2F - 3F			
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央		
断 面										
	b x D (cm)	35 x 75	35 x 75	35 x 75	35 x 75	30 x 70	30 x 70	65 x 75	65 x 75	
	ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—	
	上端筋	1段筋	3-D29	3-D29	3-D25	3-D25	3-D19	3-D19	6-D35	6-D35
		2段筋	2-D29	—	2-D25	—	2-D19	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	2-D29	—	2-D25	—	2-D19	—	2-D35	—	
	1段筋	3-D29	3-D29	3-D25	3-D25	3-D19	3-D19	6-D35	6-D35	
あばら筋 (mm)	3-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	6-D13@100		
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—		

符 号	G2		G2		G2		G2			
層	4F - 5F		6F - 7F		8F - 9F		10F - 11F			
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央		
断 面										
	b x D (cm)	65 x 75	65 x 75	65 x 75	65 x 75	55 x 75	55 x 75	45 x 75	45 x 75	
	ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—	
	上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32	—	2-D32	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32	—	2-D32	—	
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100		
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—		





符 号	G2		G2		G2		G3			
層	12F - 13F		14F - 15F		16F		2F - 3F			
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央		
断 面										
	b x D (cm)	40 x 75	40 x 75	35 x 75	35 x 75	30 x 70	30 x 70	65 x 75	65 x 75	
	ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—	
	上端筋	1段筋	4-D29	4-D29	4-D25	4-D25	3-D22	3-D22	5-D35	5-D35
		2段筋	2-D29	—	2-D25	—	2-D22	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	2-D29	—	2-D25	—	2-D22	—	2-D35	—	
	1段筋	4-D29	4-D29	4-D25	4-D25	3-D22	3-D22	5-D35	5-D35	
あばら筋 (mm)	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	6-D13@100		
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—		





符 号	G3		G3		G3		G3	
層	4F - 5F		6F - 7F		8F - 9F		10F - 11F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 75	65 x 75	65 x 75	65 x 75	50 x 75	50 x 75	45 x 75	45 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D29	5-D29
	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32	—	2-D29
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32	—	2-D29
	1段筋	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D29	5-D29
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—





符 号	G3		G3		G3		B1
層	12F - 13F		14F - 15F		16F		2F - 16F
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	全断面
断 面							
b x D (cm)	35 x 75	35 x 75	35 x 75	35 x 75	30 x 70	30 x 70	30 x 50
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋 3-D29	3-D29	4-D25	4-D25	3-D19	3-D19	2-D22
	2段筋 2-D29	—	2-D25	—	2-D19	—	—
下端筋	2段筋 2-D29	—	2-D25	—	2-D19	—	—
	1段筋 3-D29	3-D29	4-D25	4-D25	3-D19	3-D19	2-D22
あばら筋 (mm)	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D10@200
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—




I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C1		C1		C1	
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 9F		10F - 12F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	110 x 90		110 x 75		110 x 65		110 x 55	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋 4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
	2段筋 —	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	7-D13@100	2-D13@100	7-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	5-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1		C1A		C1A		C1A	
階	13F - 15F		1F - 3F		4F - 6F		7F - 9F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向
断 面								
D (cm)	110 x 40		110 x 65		110 x 65		110 x 65	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	3-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1A		C1A		C2		C2	
階	9F - 12F		13F - 15F		1F - 3F		4F - 6F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向
断 面								
D (cm)	110 x 65		110 x 65		110 x 90		110 x 75	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	7-D13@100	2-D13@100	7-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C2		C2		C2		C3	
階	7F - 9F		10F - 12F		13F - 15F		1F - 3F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向
断 面								
D (cm)	110 x 65		110 x 55		110 x 40		110 x 65	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	6-D13@100	2-D13@100	5-D13@100	2-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C3		C3		C3		C3	
階	4F - 6F		7F - 9F		10F - 12F		13F - 15F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	110 x 65		110 x 65		110 x 65		110 x 65	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		3-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—

I-1.4.3 ベースプレート






本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
: 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
: 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
: 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m2)	伝達 方法	開口 重量 (N/m2)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	180.0	90.0	700.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	90.0	90.0	150.0	90.0

名称	壁厚 (cm)	仕上(材)名称／仕上重量 (N/m2)	伝達方法	開口重量 (N/m2)	開口周比	束壁の場合のn値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W	18.0	200	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1		する	90.0	90.0	450.0	90.0
										する	90.0	200.0	300.0	0.0
										する	10.0	10.0	10.0	0.0
W2a	18.0	200	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	2		する	180.0	90.0	700.0	90.0
										する	180.0	90.0	300.0	90.0

I-1.4.5 雑壁
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦筋				横筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	3-D13	4-D13	3-D13	-----	-----
2	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	3-D13	5-D13	3-D13	-----	-----

I-1.4.7 ブレース
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状
鉄筋コンクリート

名称	断面寸法 (cm)	
	幅b	せいD
B1	30.0	50.0

b) スラブ形状

t : スラブ厚 (S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚)
Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離 (S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ)

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	15.0	0.0	1	2190	両方向板	無
kyositu	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
balcony	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
kyositu1	15.0	0.0	1	600	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
101	x方向	3	kyositu1		B1
102	x方向	3	okujou		B1
101-0	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou		
101-1	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-2	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-3	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-4	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		
101-5	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		

I-1. 4. 9 片持ばり

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

I-1. 4. 10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1. 4. 8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上 (材) 名称 ／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		18.0	12.0	180.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
balcony		15.0	12.0	150.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
hisasi		15.0	15.0	150.0	0.0	0.0	1	400	0.0		出方向	無

I-1. 4. 11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

I-1. 4. 12 接合部

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

- I-1. 4. 13杭、杭基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）
- I-1. 4. 14直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2. 1 材料種別

- I-2. 1. 1材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 1. 2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
12F-16F	RC	普通	30.00	24.00	24.00
7F-11F	RC	普通	33.00	24.00	24.00
1F-6F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2. 1. 3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295

- I-2. 1. 4鉄骨
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 4 降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3荷重・外力

I-3. 1荷重計算条件

I-3. 1. 1最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚 (cm)
16F	15. 00
15F	15. 00
14F	15. 00
13F	15. 00
12F	15. 00
11F	15. 00
10F	15. 00
9F	15. 00
8F	15. 00
7F	15. 00
6F	15. 00
5F	15. 00
4F	15. 00
3F	15. 00
2F	15. 00
1F	15. 00

I-3. 1. 2スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	RC、SRC造ははり面まで、S造は構造心まで拾います
パラペット重量	3200. 00 (N/m)

I-3. 1. 3基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による（布基礎も考慮）	L1=0. 0L2=0. 0L3=0. 0L4=0. 0 (cm)

基礎重量の比率	0. 00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル (GL-) (mm)	2000
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24. 00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20. 00

I-3. 2積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.3 仕上

I-3.3.1 仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量

I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m²)

層名	はり	柱
16F	200	---
15F	200	400
14F	200	400
13F	200	400
12F	200	400
11F	200	400
10F	200	400
9F	200	400
8F	200	400
7F	200	400
6F	200	200
5F	200	200
4F	200	200
3F	200	200
2F	200	200
1F	200	200

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (*: 直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1 次固有周期 (秒)	T = 0.851 (h(0.02+0.01α) による)	T = 0.851 (h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.965	Rt = 0.965
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.193	Ci = 0.193

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

X 方向 風圧力を考慮しない

Y 方向 風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）

R C造断面計算の使用規準（付着・定着）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
		X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

R C / S R C造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
R C / S R C造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
R C造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	M _y から求める
R C / S R C造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁n値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φMで入力（φM=1.500）
面内雑壁のn値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		
断面計算の種類	検定計算 (RC造：主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (SRC造：鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)	
断面計算の指定	1 部材ごと計算	
曲げモーメントの検定比	1.00	
せん断力の検定比	1.00	
柱2軸計算	長期短期共に2軸	
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま

基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認			行う
RC・SRC造断面計算条件			
長期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心	
	Y方向	軸心	
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方	
	Y方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方	
フェースからの入り長さ			0.0 (cm)
柱のMy計算用地震時軸力の割増率	X方向	1.00	
	Y方向	1.00	
地震時柱応力の割増に用いる柱地震時水平力の負担率	X方向	壁負担率50%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない	
	Y方向	壁負担率50%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない	
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方			告示 (M、Qの最大値)
ルート2-3の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)	
	柱	終局強度式 (0.068) $bQsu+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$	
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断耐力式			安全性確保のための短期許容せん断耐力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法			単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い			耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法			フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法			自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件			
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心	
	Y方向	軸心	
フェースからの入り長さ			0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法			短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮			考慮しない
柱せん断力の検定計算			軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		15F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り・圧縮耐力 (鉛直バネ) の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)		$\Sigma Mpc / \Sigma Mpb \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

加力方向		X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100	1/ 100
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.38、Ds算定時:0.39	保有水平耐力時:0.38、Ds算定時:0.39
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える
加力方向		Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る

保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 200	1/ 200
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.47、Ds算定時:0.47	保有水平耐力時:0.81、Ds算定時:0.82
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8. 1. 3 解析条件等

解析モデル		立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力（曲げ、せん断）の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m		1.00
h _o /DのDのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化する
ヒンジ判定の条件（%）		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.20	1.00
壁	その他	α 、 α_e	1.25	1.00

I-8. 1. 5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打ち切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN・cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	----
	打ち切り誤差	----

I-8. 1. 8 部材の耐力算定式

参考文献

【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書

【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準

【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針

【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能

【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル

【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による


耐力壁	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
SRC造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび せん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
S造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、M_o、Q


A-1.1.1 部材のC、M_o、Q図

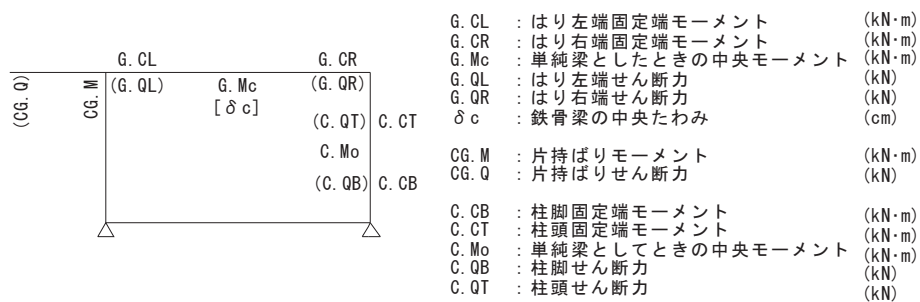


固定荷重+積載荷重

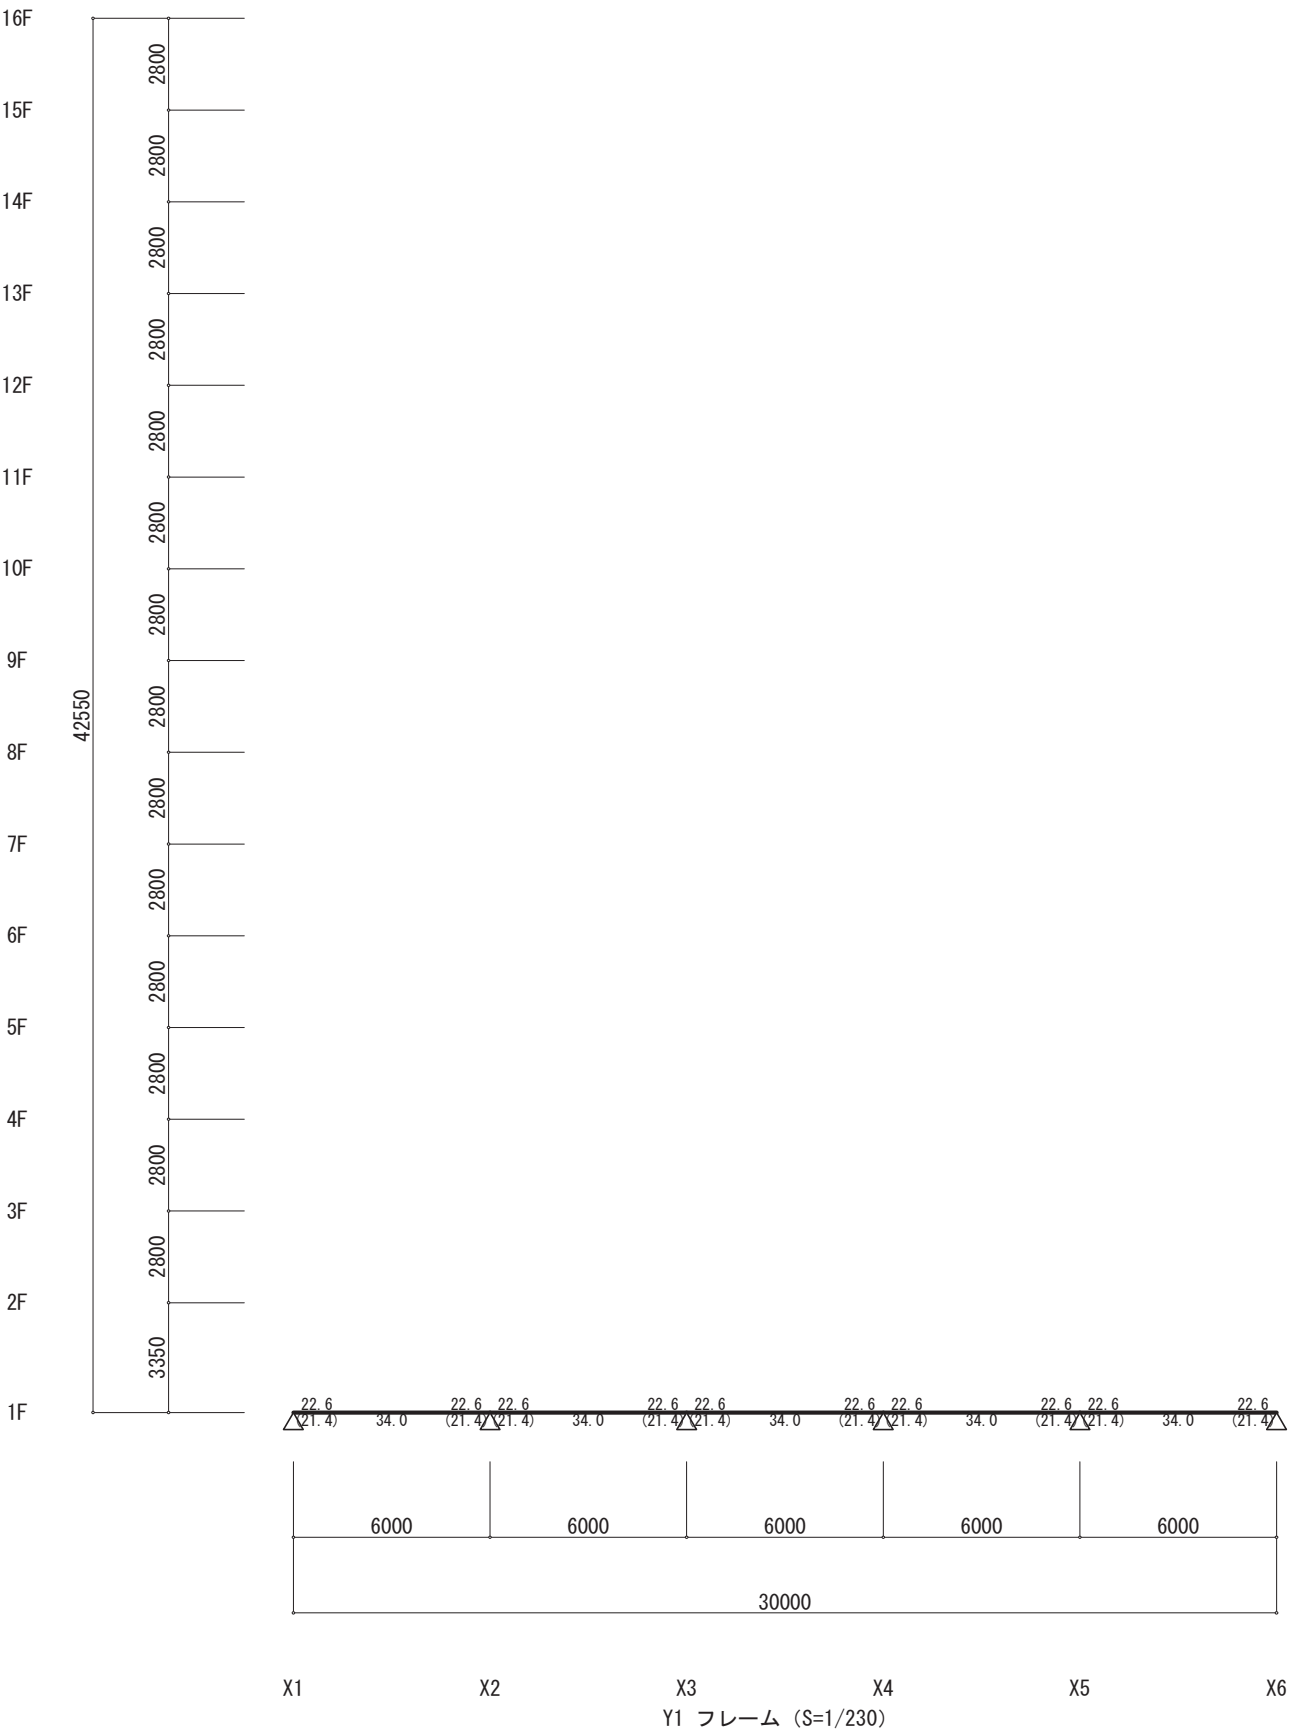


固定荷重+積載荷重

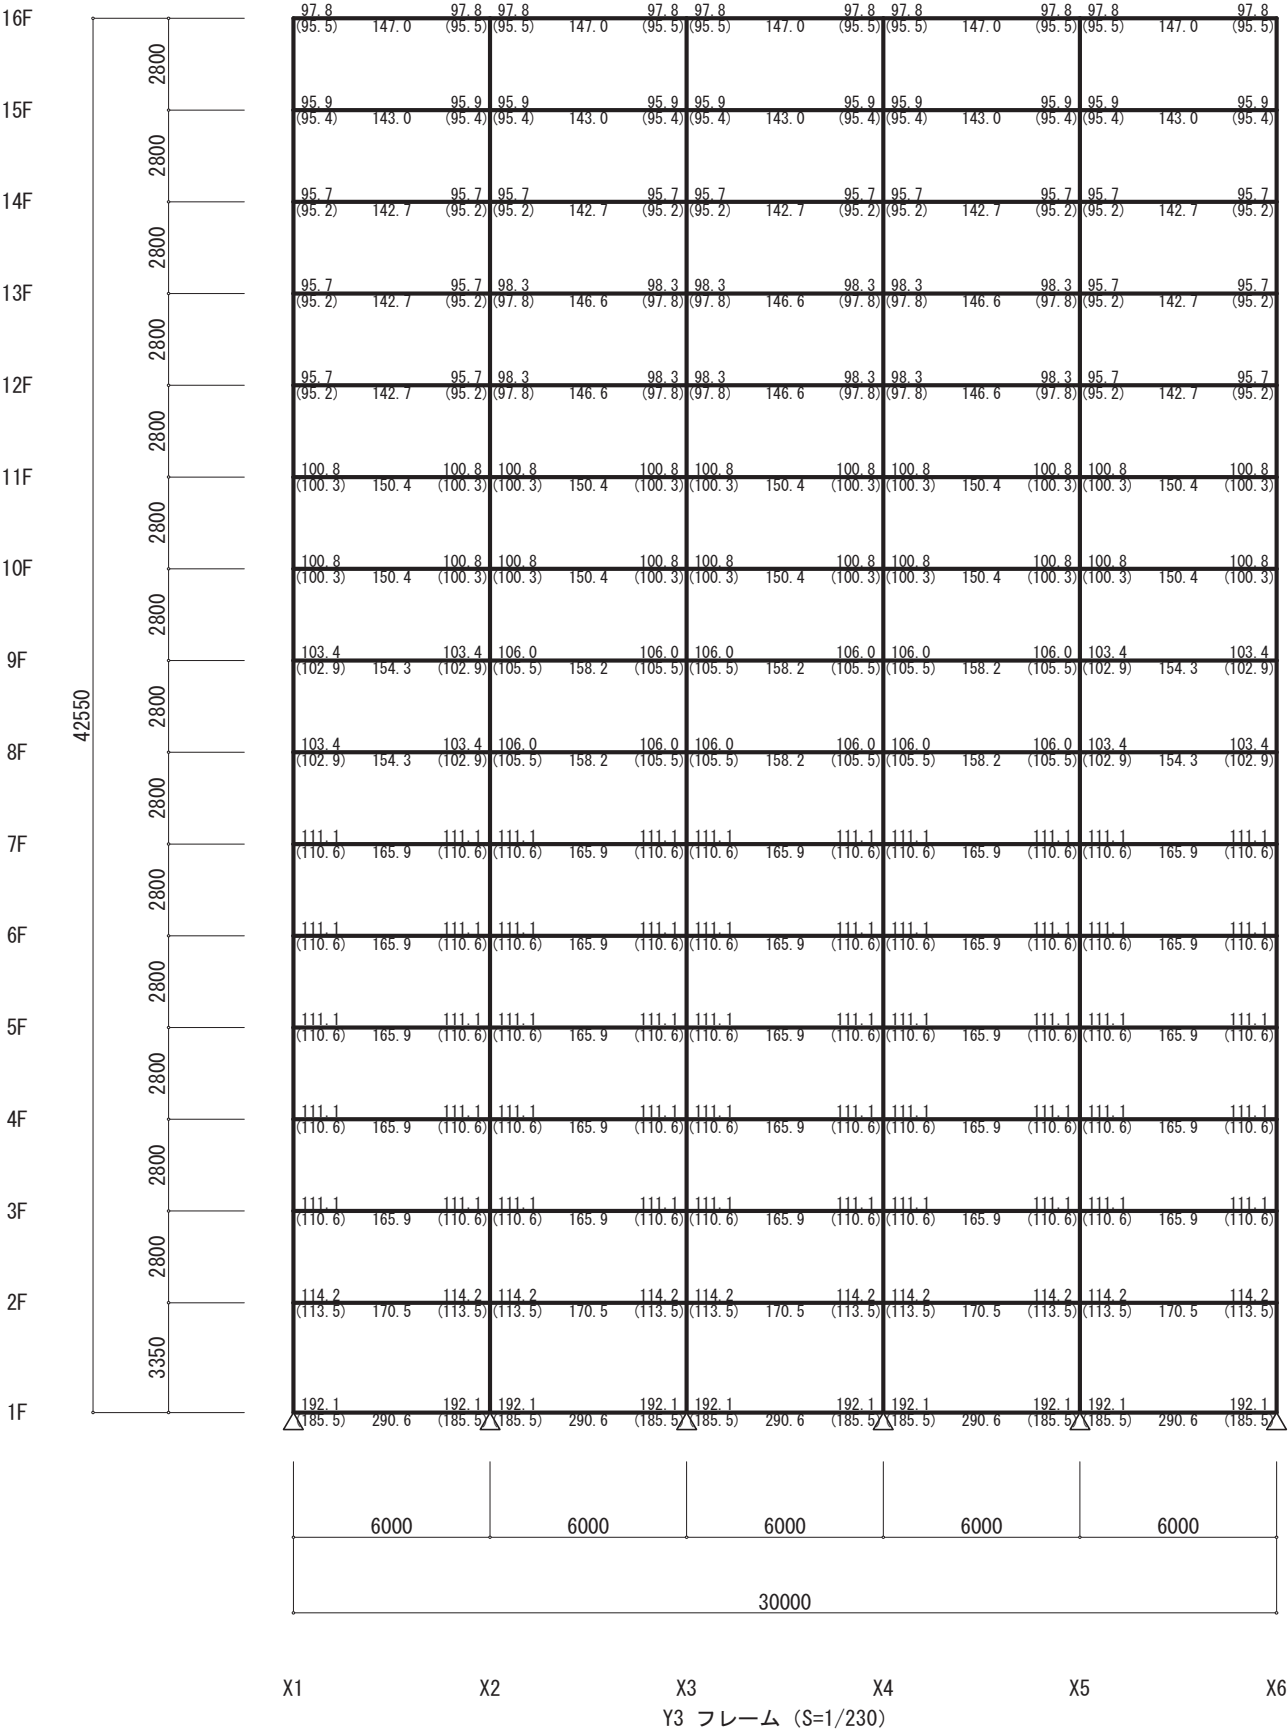


固定荷重+積載荷重

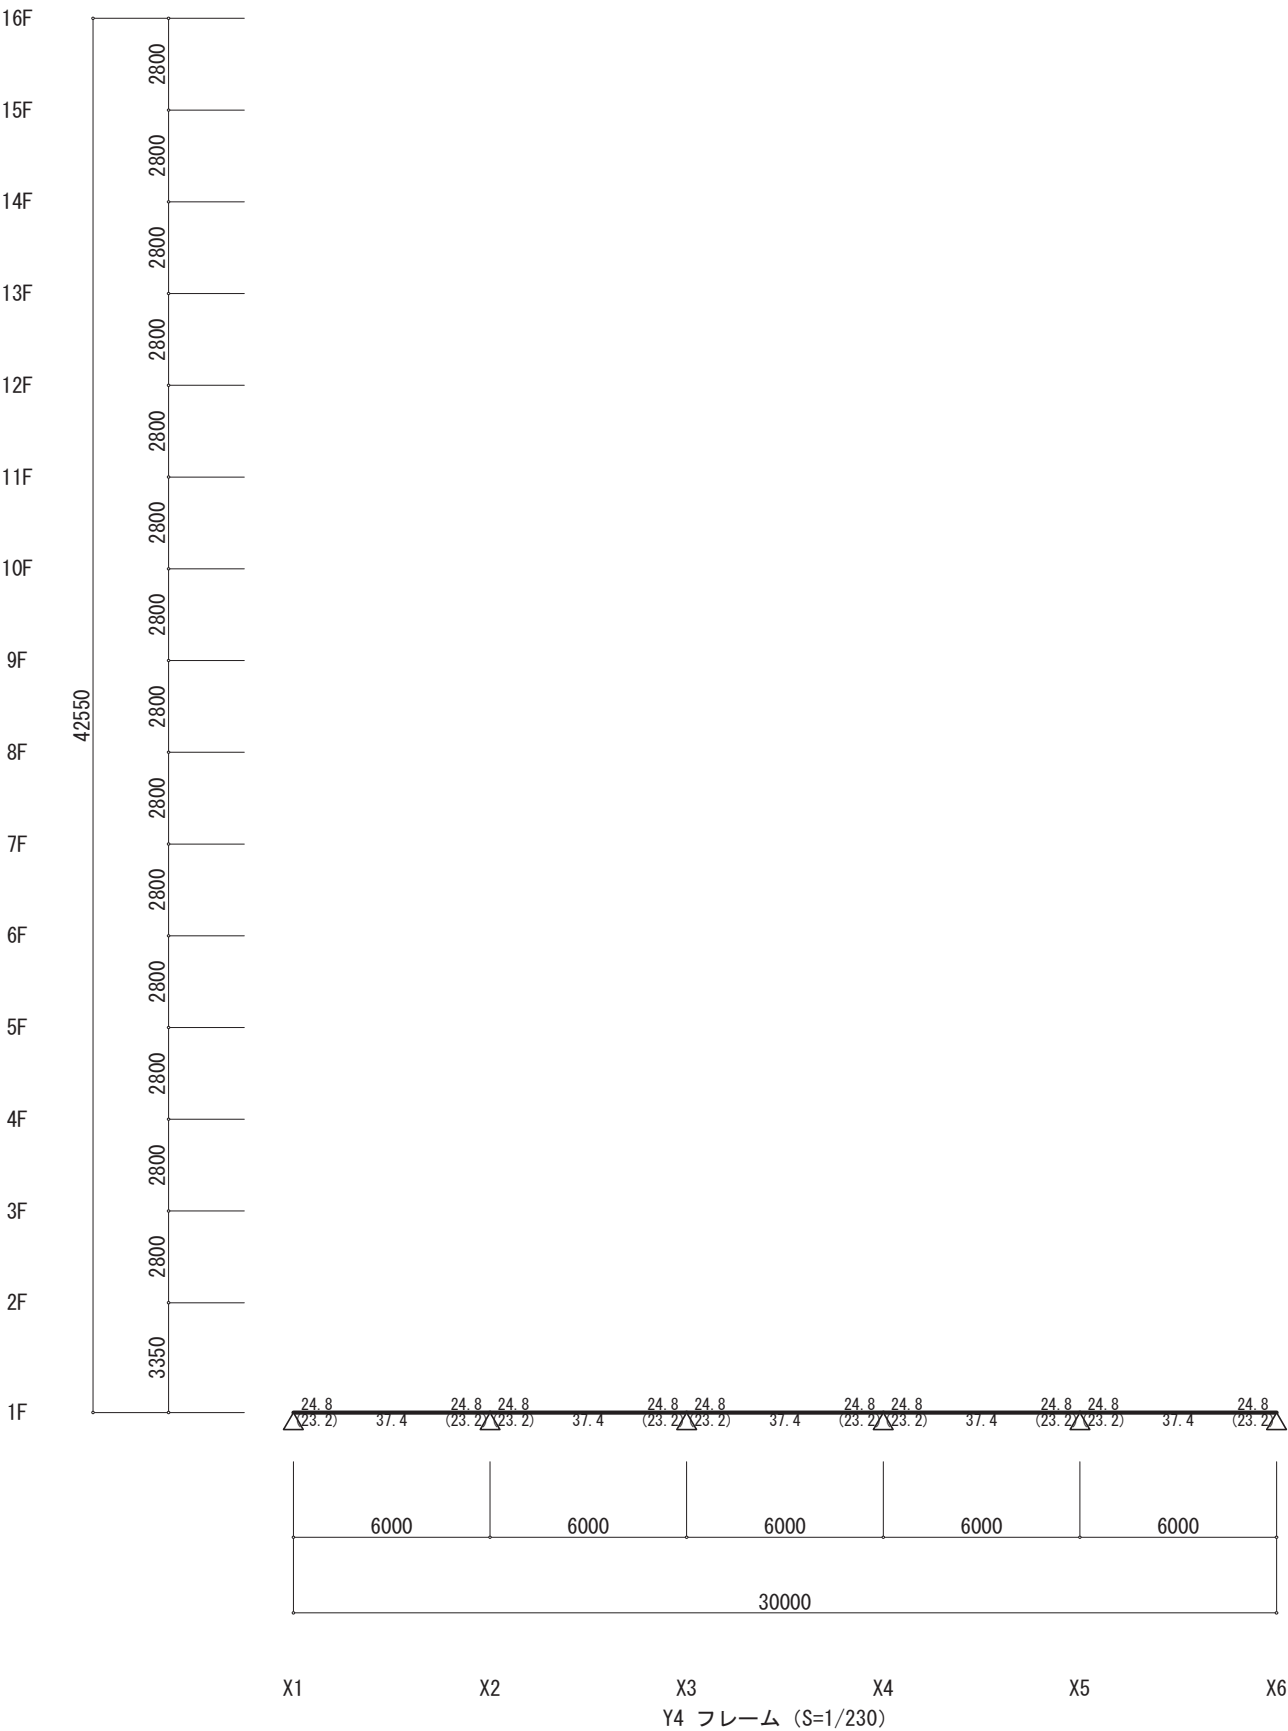


固定荷重+積載荷重

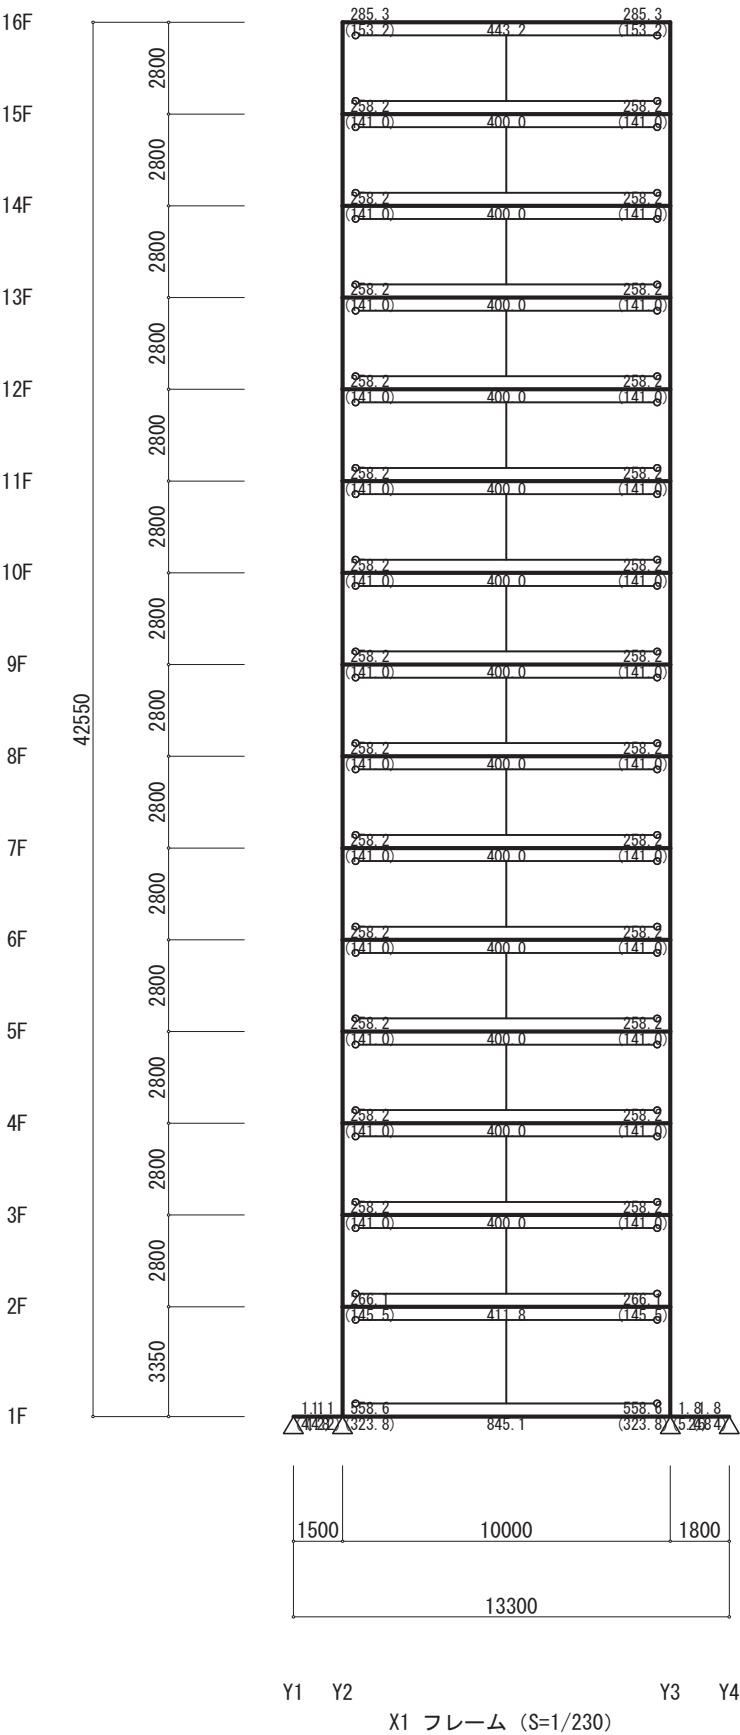


固定荷重+積載荷重

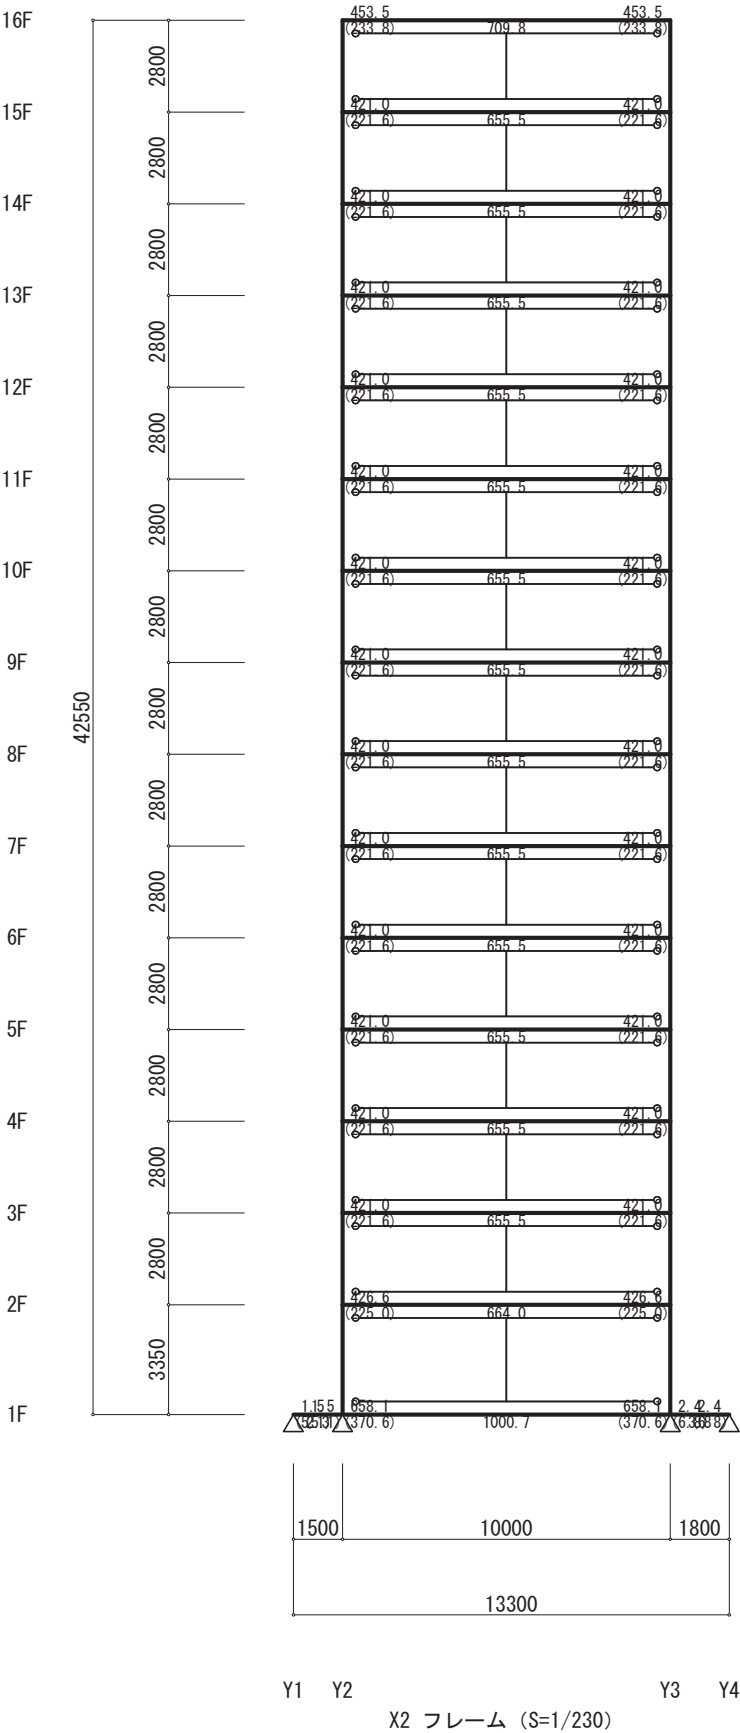


固定荷重+積載荷重

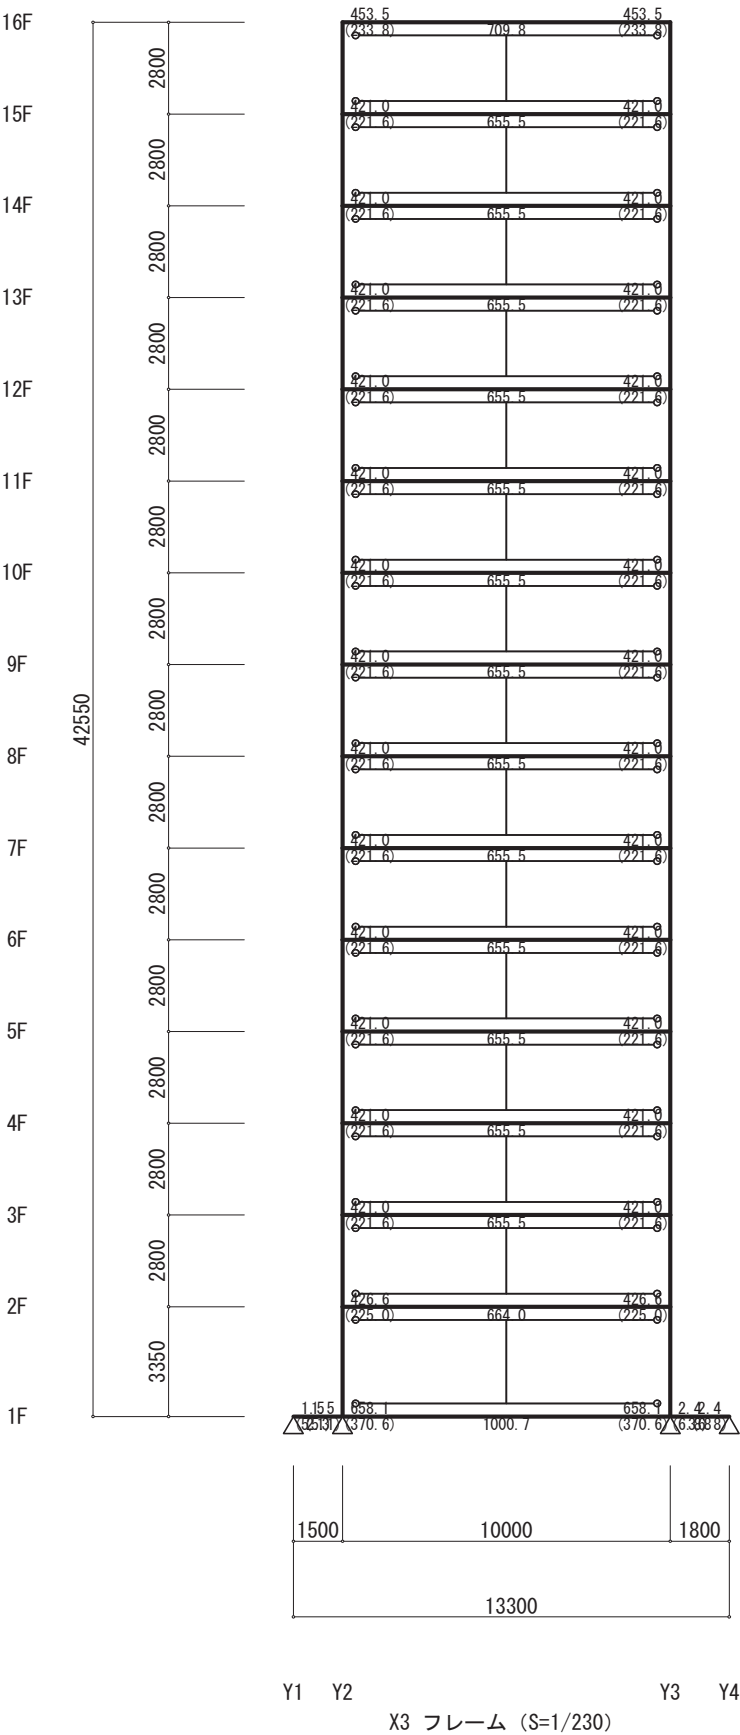


固定荷重+積載荷重

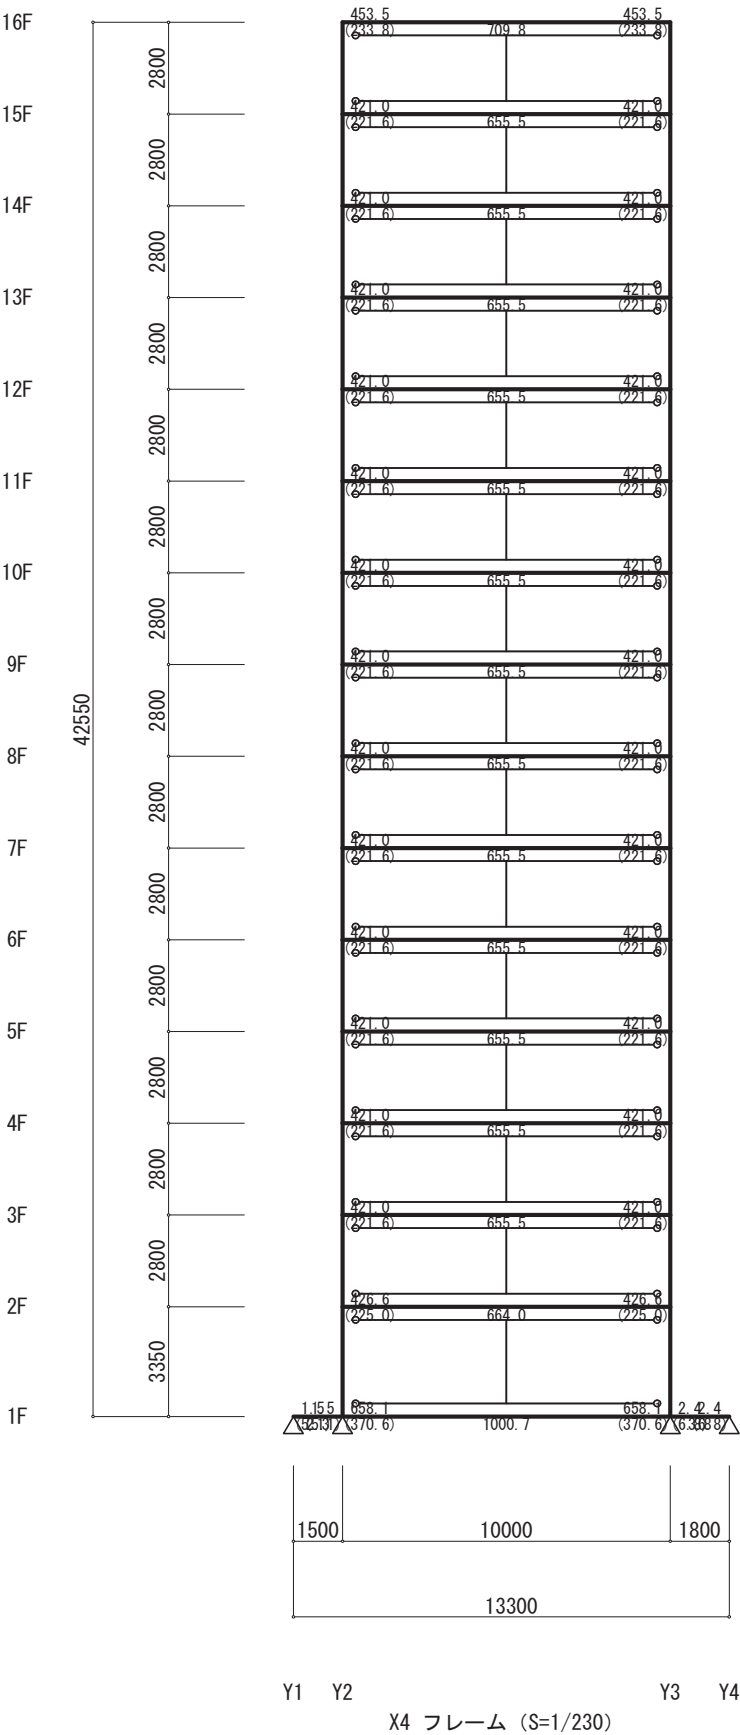

固定荷重+積載荷重

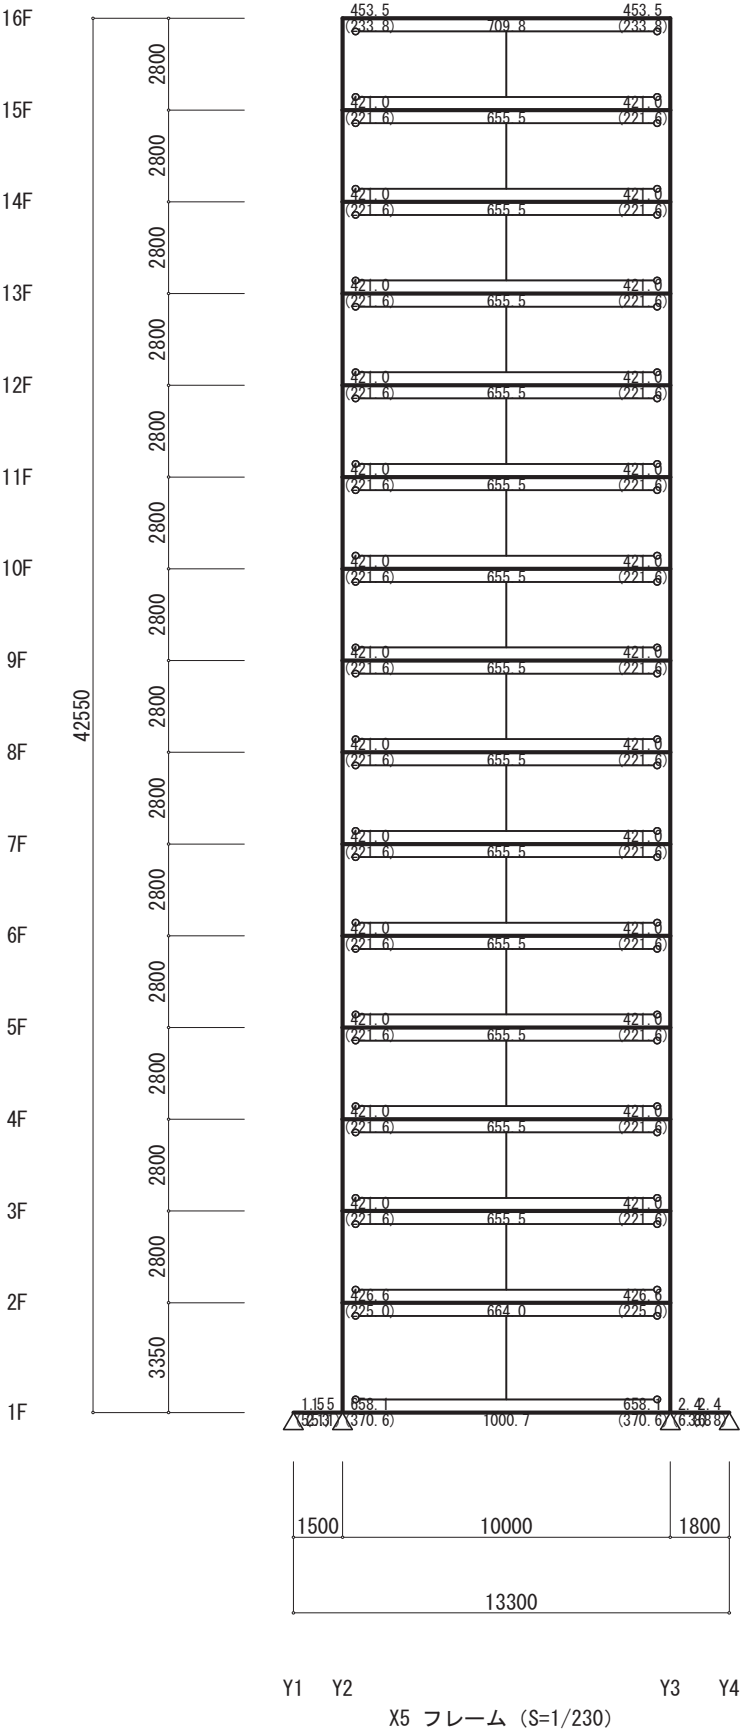

固定荷重+積載荷重

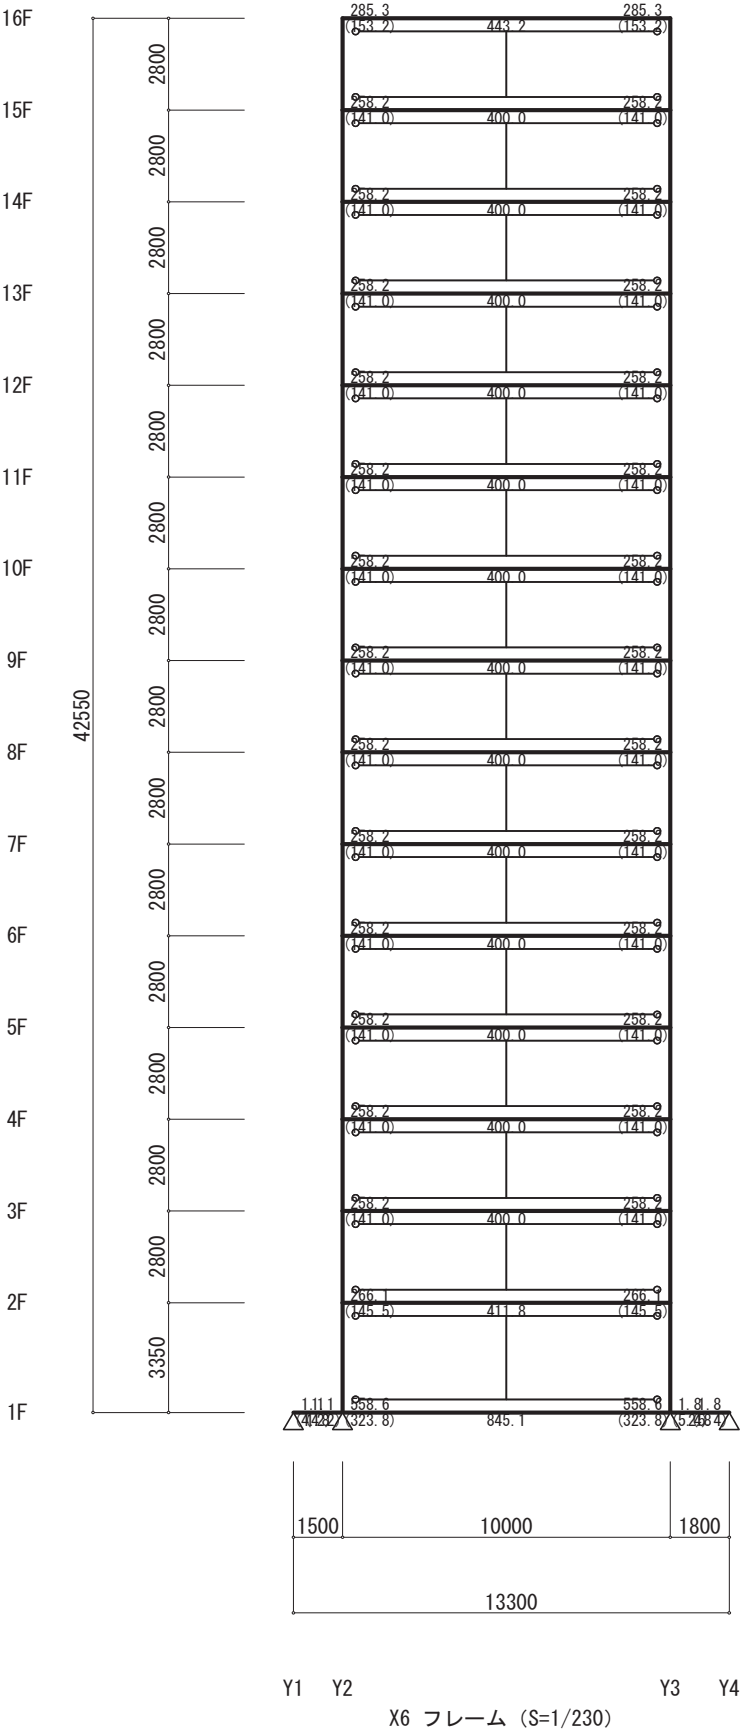

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

Y1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	
	X2	X3	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	
	X3	X4	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	
	X4	X5	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	
	X5	X6	22.6	22.6	34.0	21.4	21.4	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	82.7	82.7	124.8	79.2	79.2	0.0	0.0	
	X2	X3	82.7	82.7	124.8	79.2	79.2	0.0	0.0	
	X3	X4	82.7	82.7	124.8	79.2	79.2	0.0	0.0	
	X4	X5	82.7	82.7	124.8	79.2	79.2	0.0	0.0	
	X5	X6	82.7	82.7	124.8	79.2	79.2	0.0	0.0	
15F	X1	X2	70.6	70.6	106.5	67.9	67.9	0.0	0.0	
	X2	X3	70.6	70.6	106.5	67.9	67.9	0.0	0.0	
	X3	X4	70.6	70.6	106.5	67.9	67.9	0.0	0.0	
	X4	X5	70.6	70.6	106.5	67.9	67.9	0.0	0.0	
	X5	X6	70.6	70.6	106.5	67.9	67.9	0.0	0.0	
14F	X1	X2	70.6	70.6	106.5	67.9	67.9	0.0	0.0	
	X2	X3	70.6	70.6	106.5	67.9	67.9	0.0	0.0	
	X3	X4	70.6	70.6	106.5	67.9	67.9	0.0	0.0	
	X4	X5	70.6	70.6	106.5	67.9	67.9	0.0	0.0	
	X5	X6	70.6	70.6	106.5	67.9	67.9	0.0	0.0	
13F	X1	X2	70.6	70.6	106.5	67.9	67.9	0.0	0.0	
	X2	X3	73.1	73.1	110.3	70.4	70.4	0.0	0.0	
	X3	X4	73.1	73.1	110.3	70.4	70.4	0.0	0.0	
	X4	X5	73.1	73.1	110.3	70.4	70.4	0.0	0.0	
	X5	X6	70.6	70.6	106.5	67.9	67.9	0.0	0.0	
12F	X1	X2	70.6	70.6	106.5	67.9	67.9	0.0	0.0	
	X2	X3	73.1	73.1	110.3	70.4	70.4	0.0	0.0	
	X3	X4	73.1	73.1	110.3	70.4	70.4	0.0	0.0	
	X4	X5	73.1	73.1	110.3	70.4	70.4	0.0	0.0	
	X5	X6	70.6	70.6	106.5	67.9	67.9	0.0	0.0	
11F	X1	X2	75.7	75.7	114.2	73.0	73.0	0.0	0.0	
	X2	X3	75.7	75.7	114.2	73.0	73.0	0.0	0.0	
	X3	X4	75.7	75.7	114.2	73.0	73.0	0.0	0.0	
	X4	X5	75.7	75.7	114.2	73.0	73.0	0.0	0.0	
	X5	X6	75.7	75.7	114.2	73.0	73.0	0.0	0.0	
10F	X1	X2	75.7	75.7	114.2	73.0	73.0	0.0	0.0	
	X2	X3	75.7	75.7	114.2	73.0	73.0	0.0	0.0	
	X3	X4	75.7	75.7	114.2	73.0	73.0	0.0	0.0	
	X4	X5	75.7	75.7	114.2	73.0	73.0	0.0	0.0	
	X5	X6	75.7	75.7	114.2	73.0	73.0	0.0	0.0	
9F	X1	X2	78.3	78.3	118.0	75.6	75.6	0.0	0.0	
	X2	X3	80.9	80.9	121.9	78.2	78.2	0.0	0.0	
	X3	X4	80.9	80.9	121.9	78.2	78.2	0.0	0.0	
	X4	X5	80.9	80.9	121.9	78.2	78.2	0.0	0.0	
	X5	X6	78.3	78.3	118.0	75.6	75.6	0.0	0.0	
8F	X1	X2	78.3	78.3	118.0	75.6	75.6	0.0	0.0	
	X2	X3	80.9	80.9	121.9	78.2	78.2	0.0	0.0	
	X3	X4	80.9	80.9	121.9	78.2	78.2	0.0	0.0	
	X4	X5	80.9	80.9	121.9	78.2	78.2	0.0	0.0	
	X5	X6	78.3	78.3	118.0	75.6	75.6	0.0	0.0	
7F	X1	X2	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X2	X3	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X3	X4	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X4	X5	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X5	X6	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	X1	X2	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X2	X3	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X3	X4	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X4	X5	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X5	X6	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
5F	X1	X2	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X2	X3	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X3	X4	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X4	X5	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X5	X6	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
4F	X1	X2	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X2	X3	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X3	X4	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X4	X5	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X5	X6	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
3F	X1	X2	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X2	X3	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X3	X4	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X4	X5	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X5	X6	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
2F	X1	X2	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X2	X3	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X3	X4	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X4	X5	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
	X5	X6	86.0	86.0	129.6	83.3	83.3	0.0	0.0	
1F	X1	X2	178.4	178.4	270.8	171.0	171.0	0.0	0.0	
	X2	X3	178.4	178.4	270.8	171.0	171.0	0.0	0.0	
	X3	X4	178.4	178.4	270.8	171.0	171.0	0.0	0.0	
	X4	X5	178.4	178.4	270.8	171.0	171.0	0.0	0.0	
	X5	X6	178.4	178.4	270.8	171.0	171.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	97.8	97.8	147.0	95.5	95.5	0.0	0.0	
	X2	X3	97.8	97.8	147.0	95.5	95.5	0.0	0.0	
	X3	X4	97.8	97.8	147.0	95.5	95.5	0.0	0.0	
	X4	X5	97.8	97.8	147.0	95.5	95.5	0.0	0.0	
	X5	X6	97.8	97.8	147.0	95.5	95.5	0.0	0.0	
15F	X1	X2	95.9	95.9	143.0	95.4	95.4	0.0	0.0	
	X2	X3	95.9	95.9	143.0	95.4	95.4	0.0	0.0	
	X3	X4	95.9	95.9	143.0	95.4	95.4	0.0	0.0	
	X4	X5	95.9	95.9	143.0	95.4	95.4	0.0	0.0	
	X5	X6	95.9	95.9	143.0	95.4	95.4	0.0	0.0	
14F	X1	X2	95.7	95.7	142.7	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	95.7	95.7	142.7	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	95.7	95.7	142.7	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	95.7	95.7	142.7	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	95.7	95.7	142.7	95.2	95.2	0.0	0.0	
13F	X1	X2	95.7	95.7	142.7	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	98.3	98.3	146.6	97.8	97.8	0.0	0.0	
	X3	X4	98.3	98.3	146.6	97.8	97.8	0.0	0.0	
	X4	X5	98.3	98.3	146.6	97.8	97.8	0.0	0.0	
	X5	X6	95.7	95.7	142.7	95.2	95.2	0.0	0.0	
12F	X1	X2	95.7	95.7	142.7	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	98.3	98.3	146.6	97.8	97.8	0.0	0.0	
	X3	X4	98.3	98.3	146.6	97.8	97.8	0.0	0.0	
	X4	X5	98.3	98.3	146.6	97.8	97.8	0.0	0.0	
	X5	X6	95.7	95.7	142.7	95.2	95.2	0.0	0.0	
11F	X1	X2	100.8	100.8	150.4	100.3	100.3	0.0	0.0	
	X2	X3	100.8	100.8	150.4	100.3	100.3	0.0	0.0	
	X3	X4	100.8	100.8	150.4	100.3	100.3	0.0	0.0	
	X4	X5	100.8	100.8	150.4	100.3	100.3	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	X5	X6	100.8	100.8	150.4	100.3	100.3	0.0	0.0	
10F	X1	X2	100.8	100.8	150.4	100.3	100.3	0.0	0.0	
	X2	X3	100.8	100.8	150.4	100.3	100.3	0.0	0.0	
	X3	X4	100.8	100.8	150.4	100.3	100.3	0.0	0.0	
	X4	X5	100.8	100.8	150.4	100.3	100.3	0.0	0.0	
	X5	X6	100.8	100.8	150.4	100.3	100.3	0.0	0.0	
9F	X1	X2	103.4	103.4	154.3	102.9	102.9	0.0	0.0	
	X2	X3	106.0	106.0	158.2	105.5	105.5	0.0	0.0	
	X3	X4	106.0	106.0	158.2	105.5	105.5	0.0	0.0	
	X4	X5	106.0	106.0	158.2	105.5	105.5	0.0	0.0	
	X5	X6	103.4	103.4	154.3	102.9	102.9	0.0	0.0	
8F	X1	X2	103.4	103.4	154.3	102.9	102.9	0.0	0.0	
	X2	X3	106.0	106.0	158.2	105.5	105.5	0.0	0.0	
	X3	X4	106.0	106.0	158.2	105.5	105.5	0.0	0.0	
	X4	X5	106.0	106.0	158.2	105.5	105.5	0.0	0.0	
	X5	X6	103.4	103.4	154.3	102.9	102.9	0.0	0.0	
7F	X1	X2	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X2	X3	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X3	X4	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X4	X5	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X5	X6	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
6F	X1	X2	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X2	X3	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X3	X4	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X4	X5	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X5	X6	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
5F	X1	X2	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X2	X3	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X3	X4	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X4	X5	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X5	X6	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
4F	X1	X2	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X2	X3	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X3	X4	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X4	X5	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X5	X6	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
3F	X1	X2	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X2	X3	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X3	X4	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X4	X5	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
	X5	X6	111.1	111.1	165.9	110.6	110.6	0.0	0.0	
2F	X1	X2	114.2	114.2	170.5	113.5	113.5	0.0	0.0	
	X2	X3	114.2	114.2	170.5	113.5	113.5	0.0	0.0	
	X3	X4	114.2	114.2	170.5	113.5	113.5	0.0	0.0	
	X4	X5	114.2	114.2	170.5	113.5	113.5	0.0	0.0	
	X5	X6	114.2	114.2	170.5	113.5	113.5	0.0	0.0	
1F	X1	X2	192.1	192.1	290.6	185.5	185.5	0.0	0.0	
	X2	X3	192.1	192.1	290.6	185.5	185.5	0.0	0.0	
	X3	X4	192.1	192.1	290.6	185.5	185.5	0.0	0.0	
	X4	X5	192.1	192.1	290.6	185.5	185.5	0.0	0.0	
	X5	X6	192.1	192.1	290.6	185.5	185.5	0.0	0.0	

Y4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	
	X2	X3	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	
	X3	X4	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	
	X4	X5	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	
	X5	X6	24.8	24.8	37.4	23.2	23.2	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	285.3	285.3	443.2	153.2	153.2	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	266.1	266.1	411.8	145.5	145.5	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	558.6	558.6	845.1	323.8	323.8	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	453.5	453.5	709.8	233.8	233.8	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	426.6	426.6	664.0	225.0	225.0	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	658.1	658.1	1000.7	370.6	370.6	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	453.5	453.5	709.8	233.8	233.8	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	426.6	426.6	664.0	225.0	225.0	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	658.1	658.1	1000.7	370.6	370.6	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	453.5	453.5	709.8	233.8	233.8	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	426.6	426.6	664.0	225.0	225.0	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	658.1	658.1	1000.7	370.6	370.6	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	453.5	453.5	709.8	233.8	233.8	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	421.0	421.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	426.6	426.6	664.0	225.0	225.0	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	658.1	658.1	1000.7	370.6	370.6	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X6 フレーム


層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	285.3	285.3	443.2	153.2	153.2	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	258.2	258.2	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	266.1	266.1	411.8	145.5	145.5	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	558.6	558.6	845.1	323.8	323.8	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

A-1. 1. 3 片持ばりのM、Q表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1. 1. 4 柱のC、M○、Q表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1. 2 節点重量

A-1. 2. 1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）
上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
下段：T.L（トータル重量）（kN）

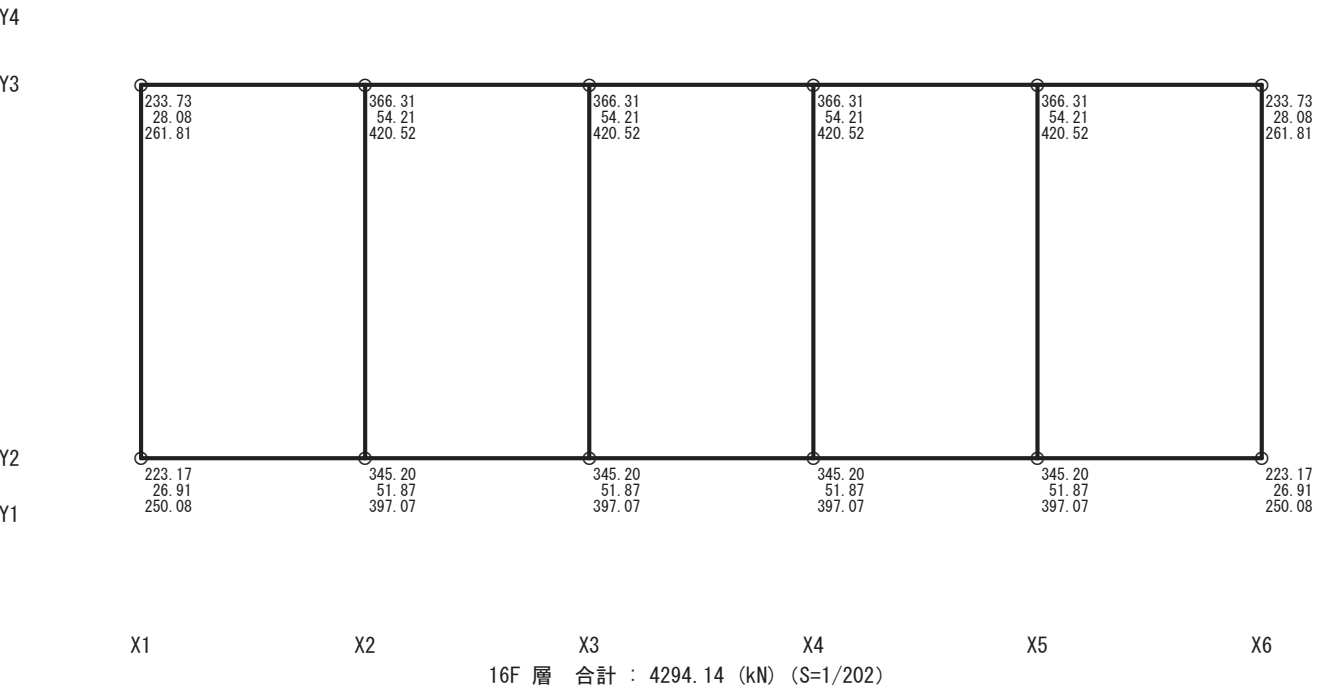


Y4

Y3

Y2

Y1

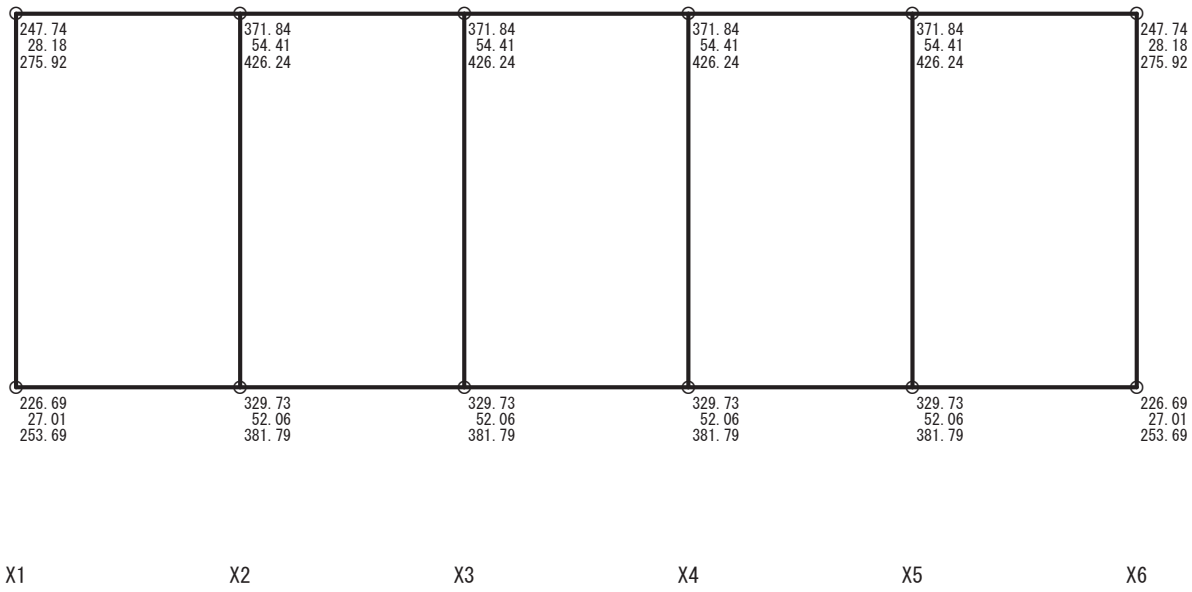


Y4

Y3

Y2

Y1

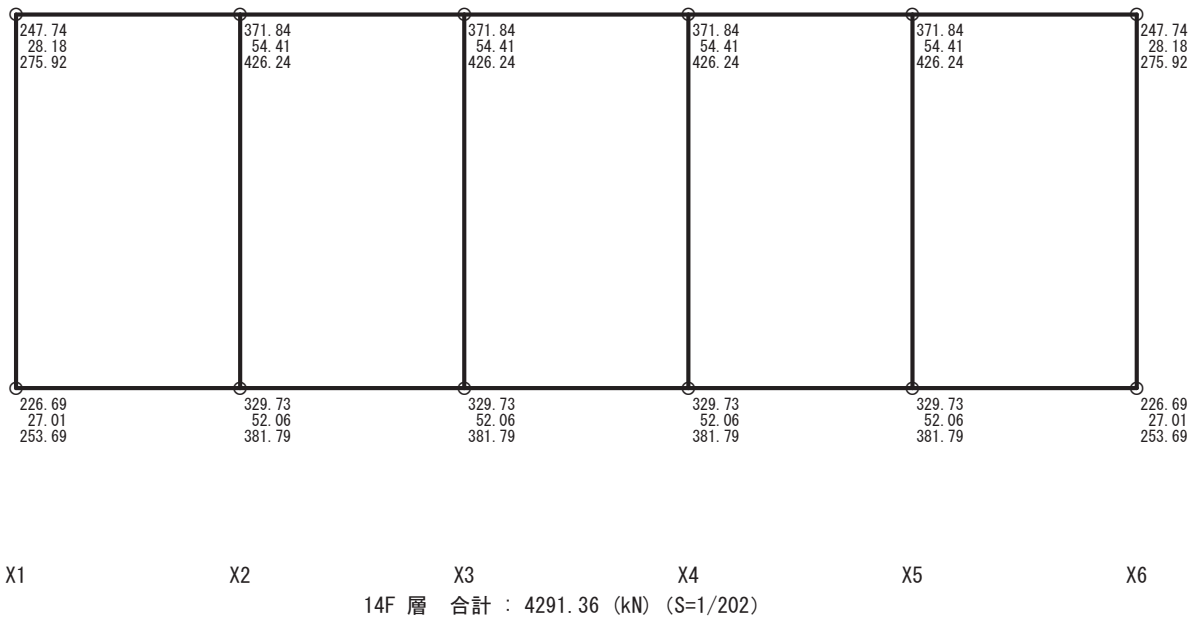


Y4

Y3

Y2

Y1

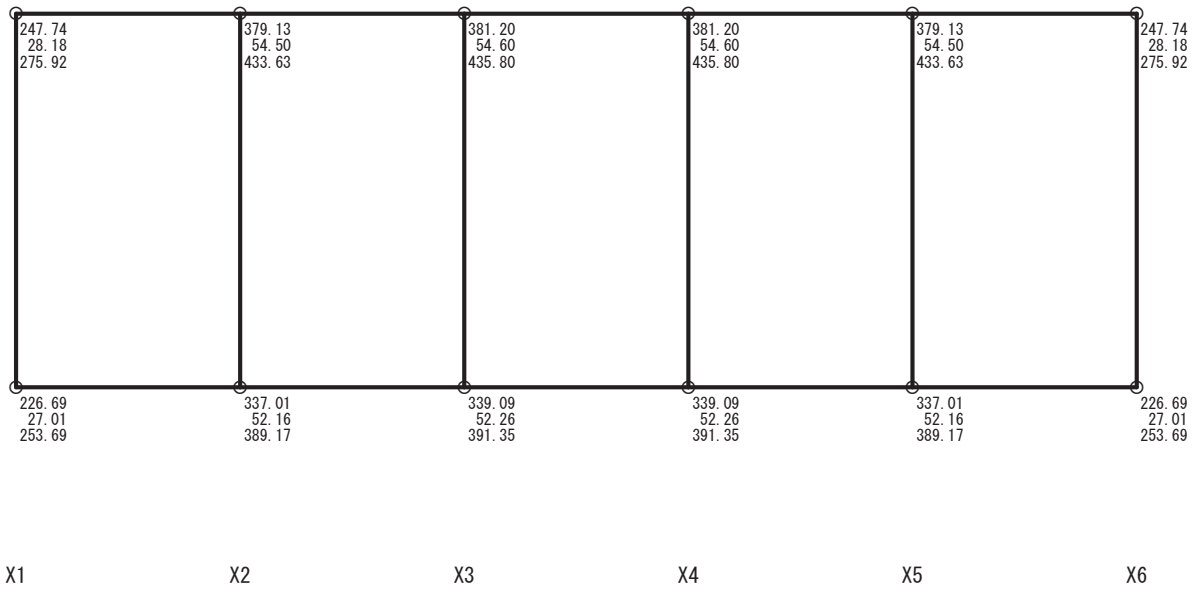


Y4

Y3

Y2

Y1

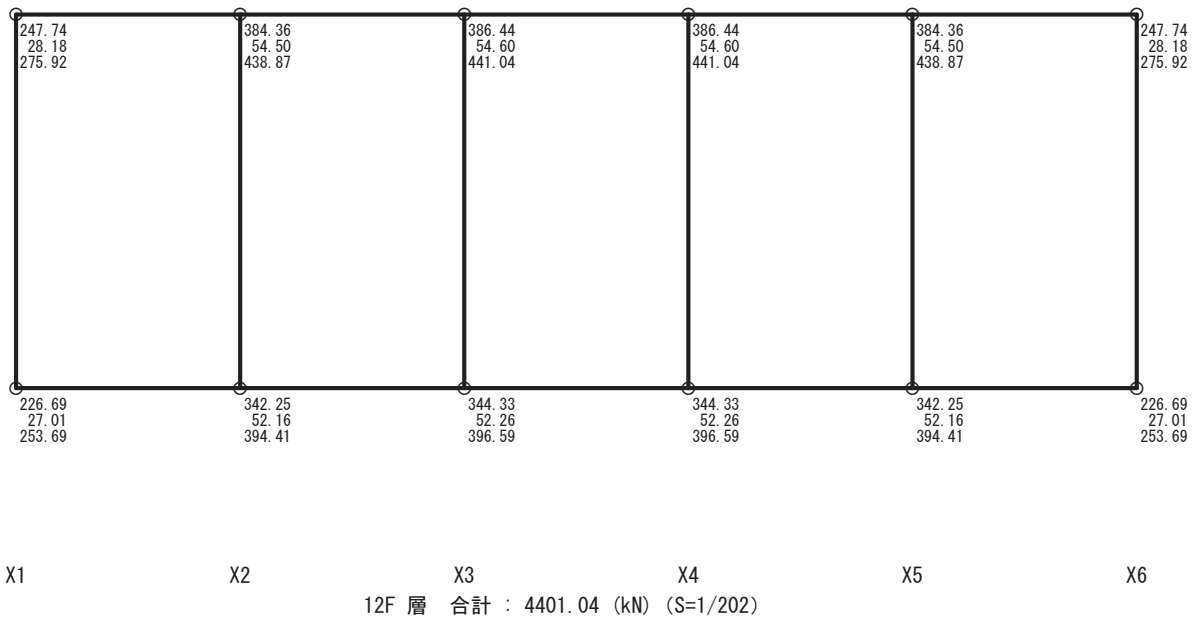


Y4

Y3

Y2

Y1

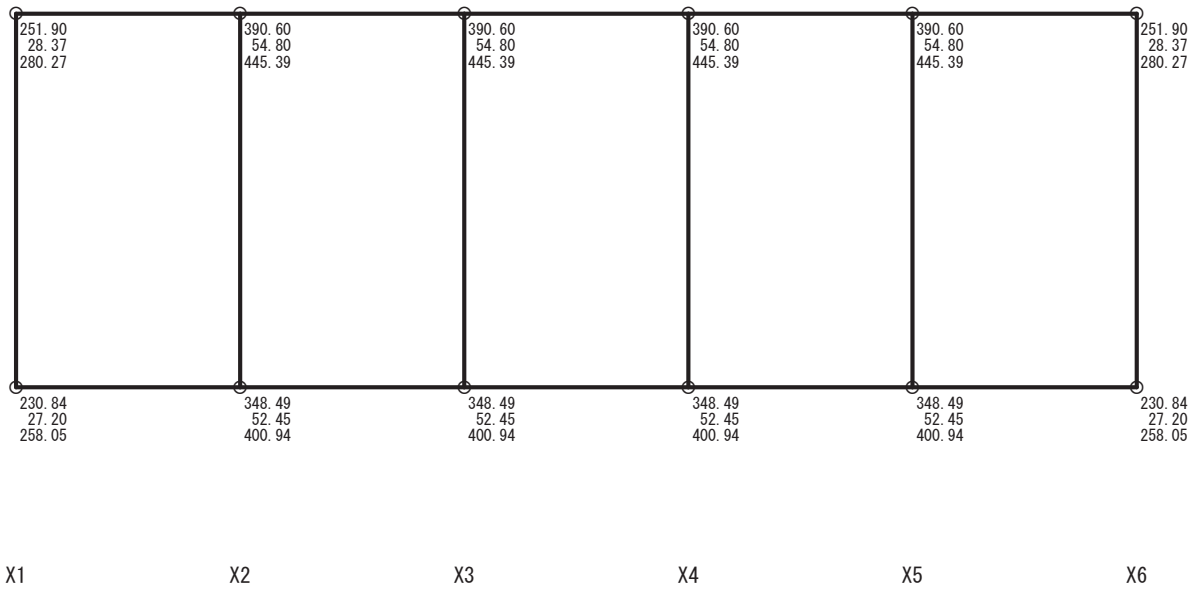


Y4

Y3

Y2

Y1

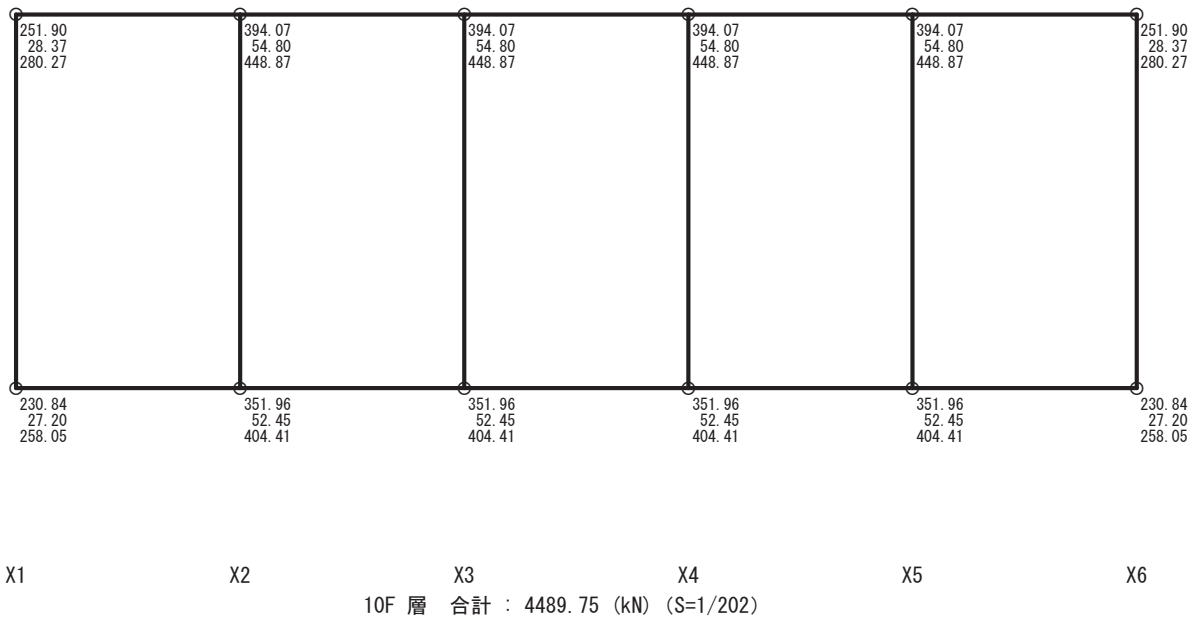


Y4

Y3

Y2

Y1

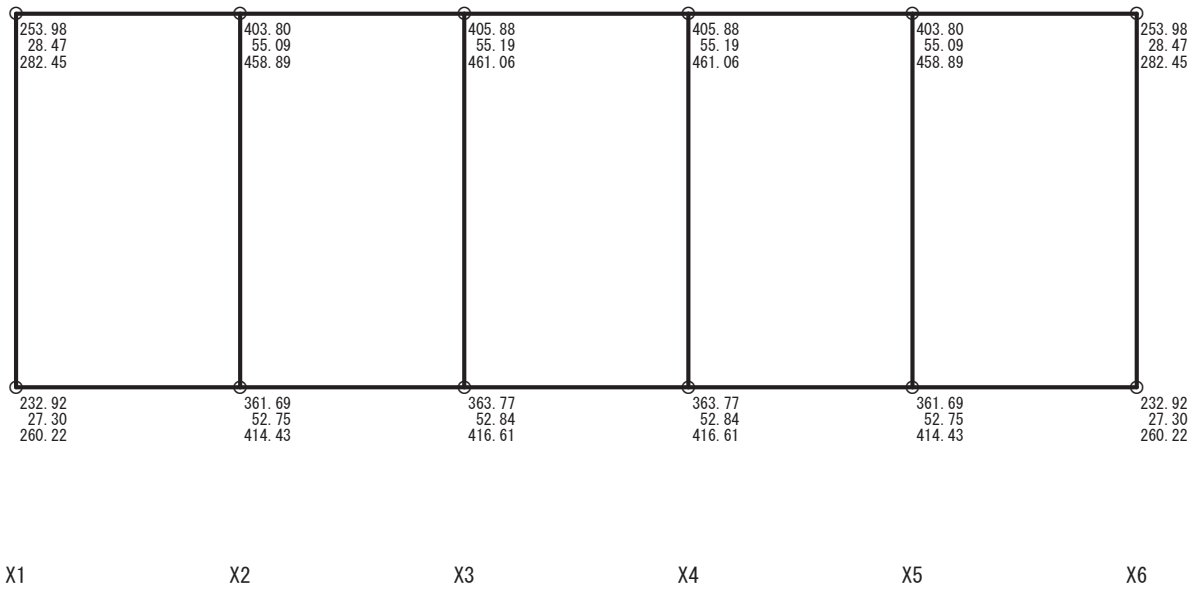


Y4

Y3

Y2

Y1

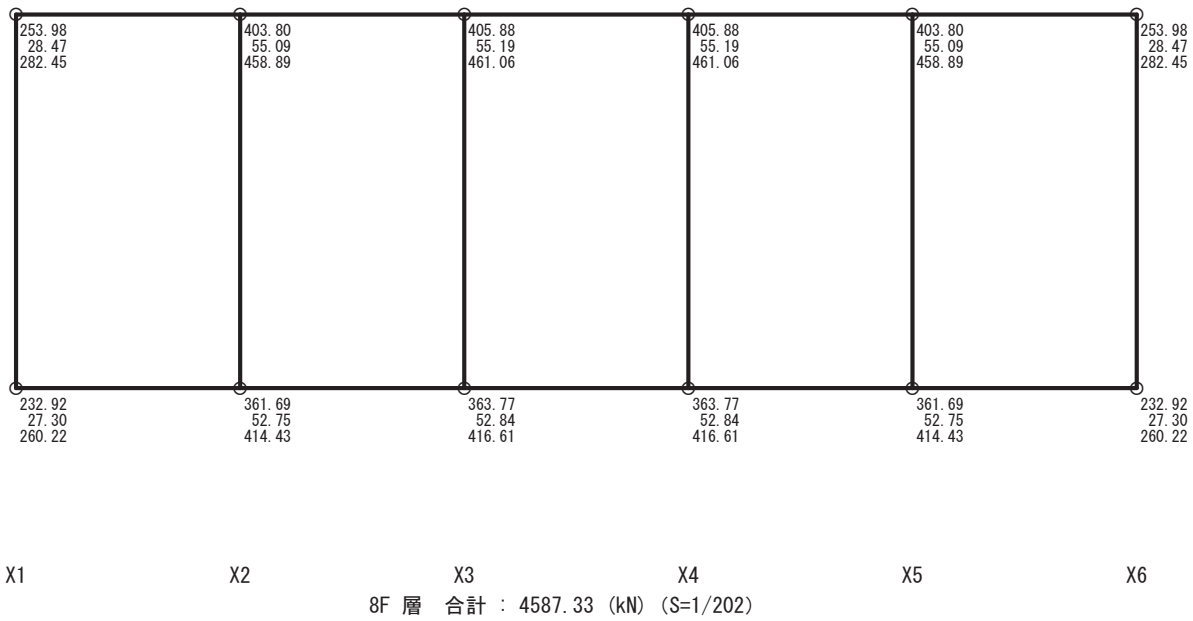


Y4

Y3

Y2

Y1

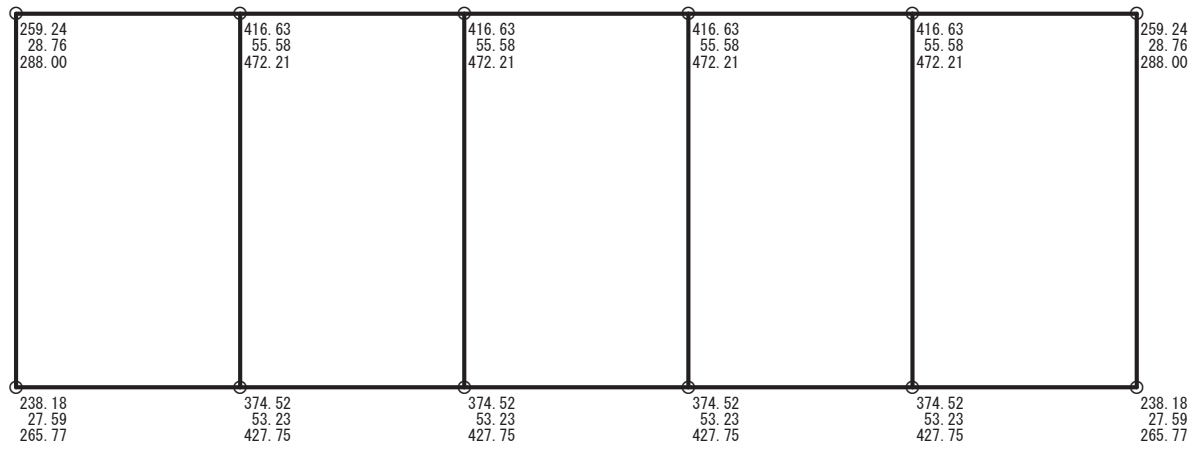

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

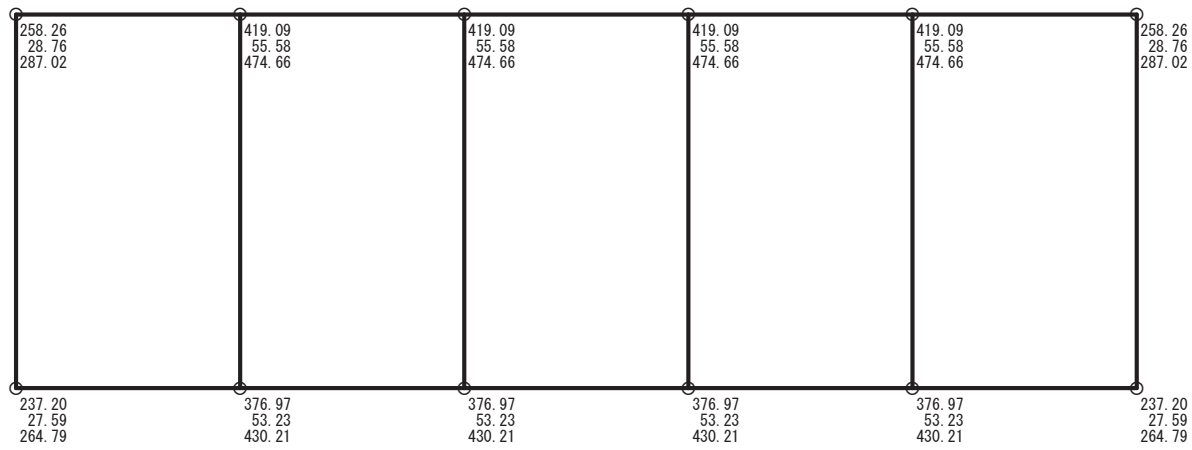

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

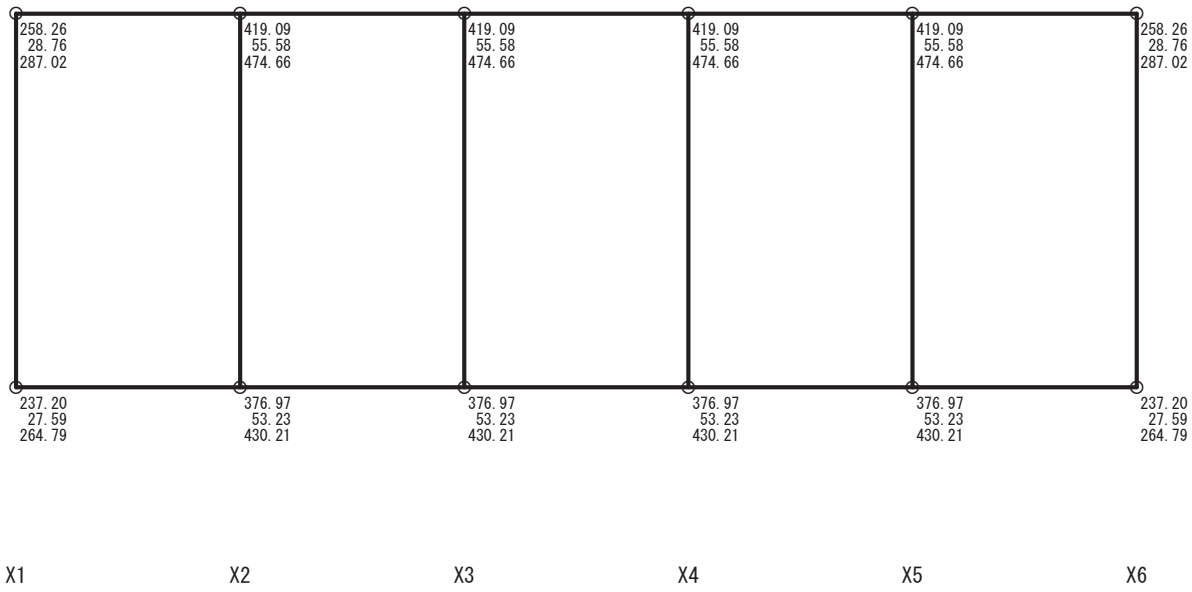


Y4

Y3

Y2

Y1

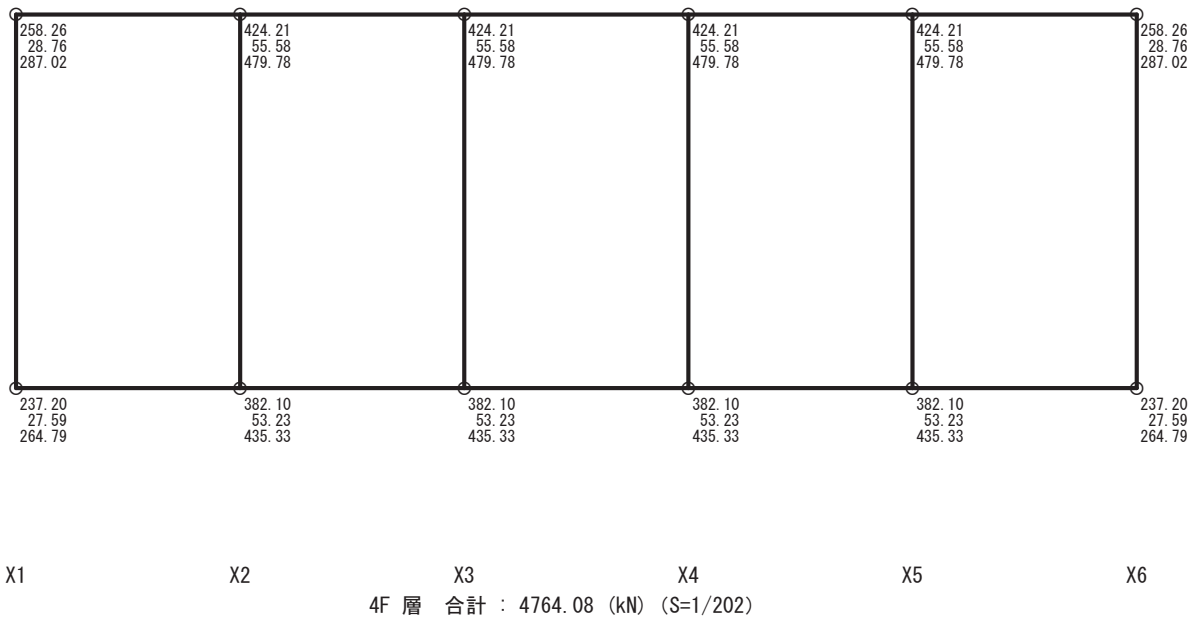


Y4

Y3

Y2

Y1

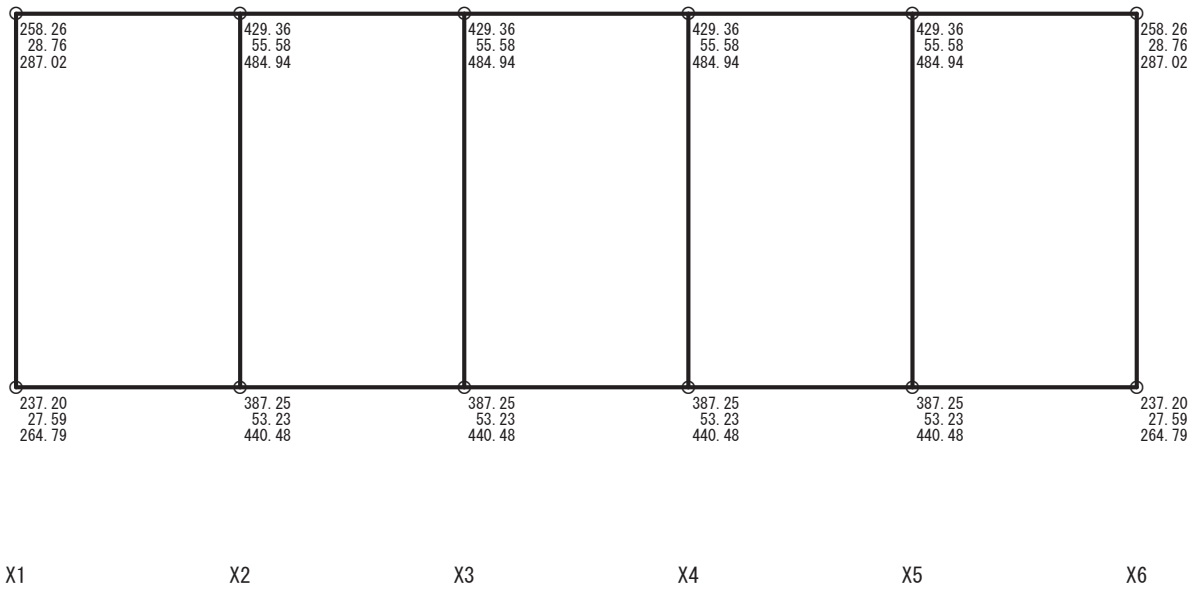



Y4

Y3


Y2

Y1

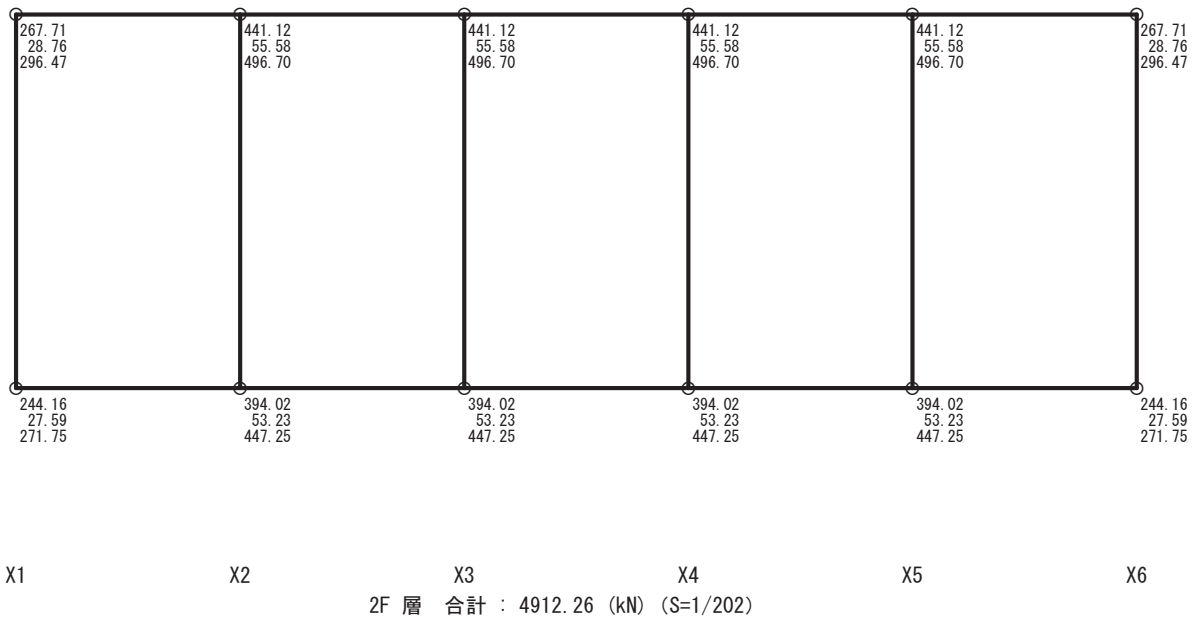

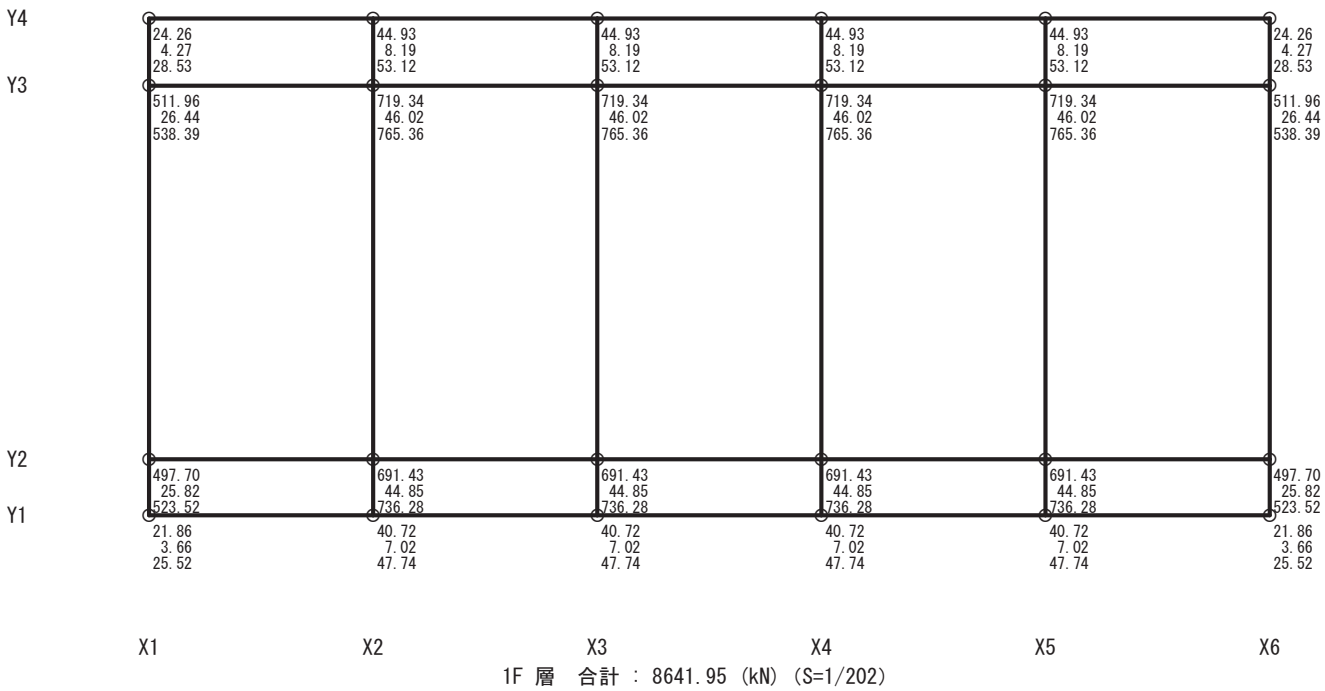


A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)

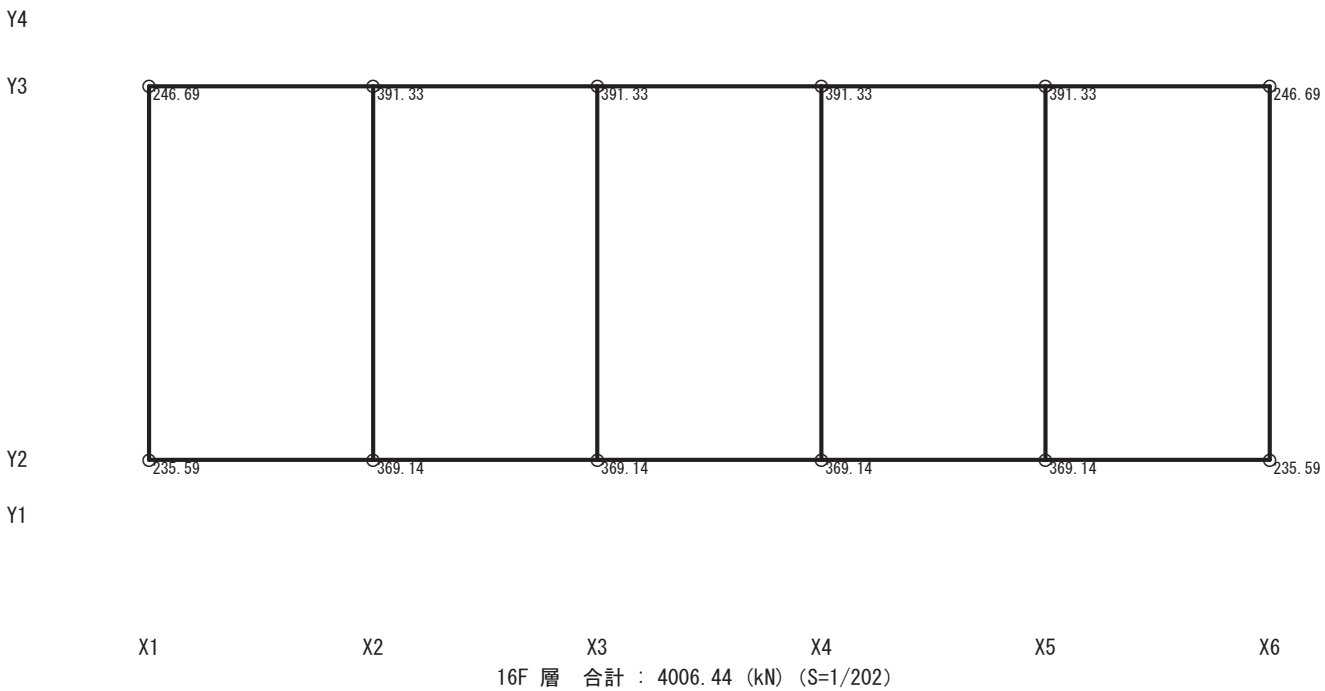

Y4
Y3


Y2
Y1

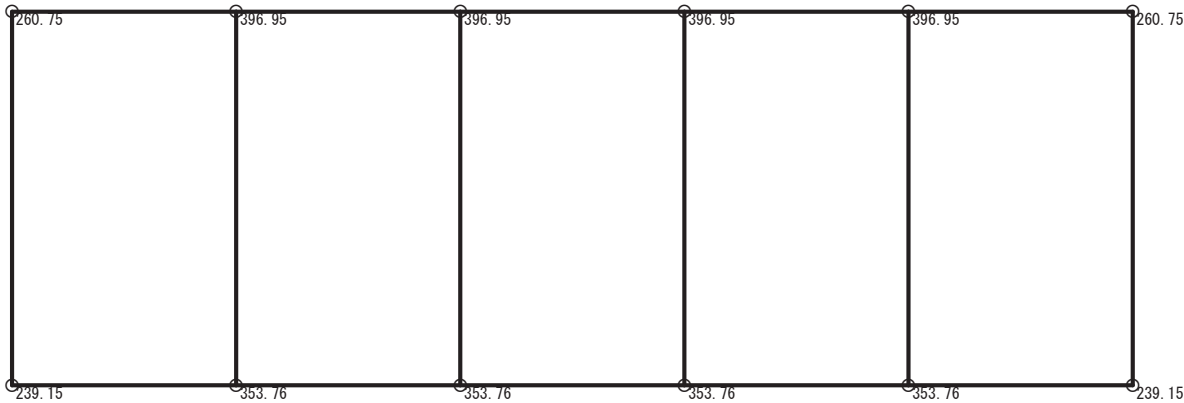

X1 X2 X3 X4 X5 X6
15F 層 合計 : 4002. 61 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

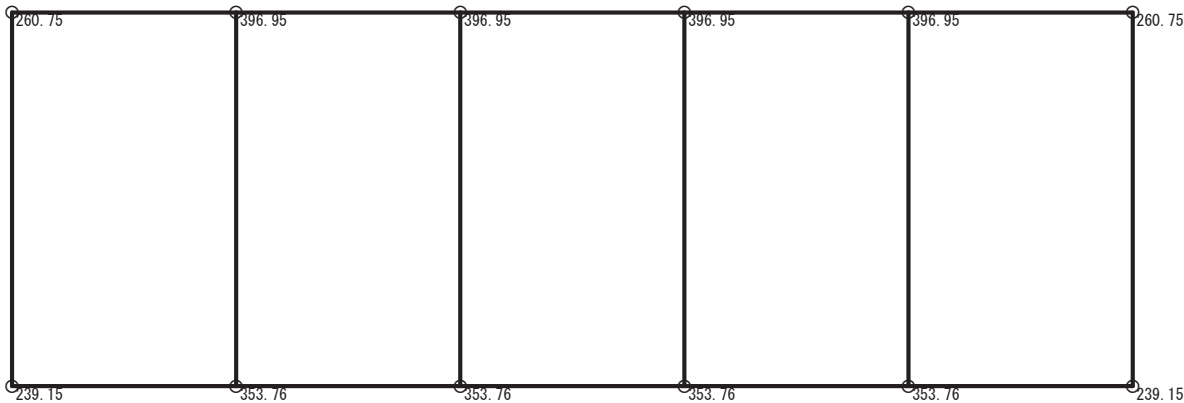


X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 合計 : 4002. 61 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

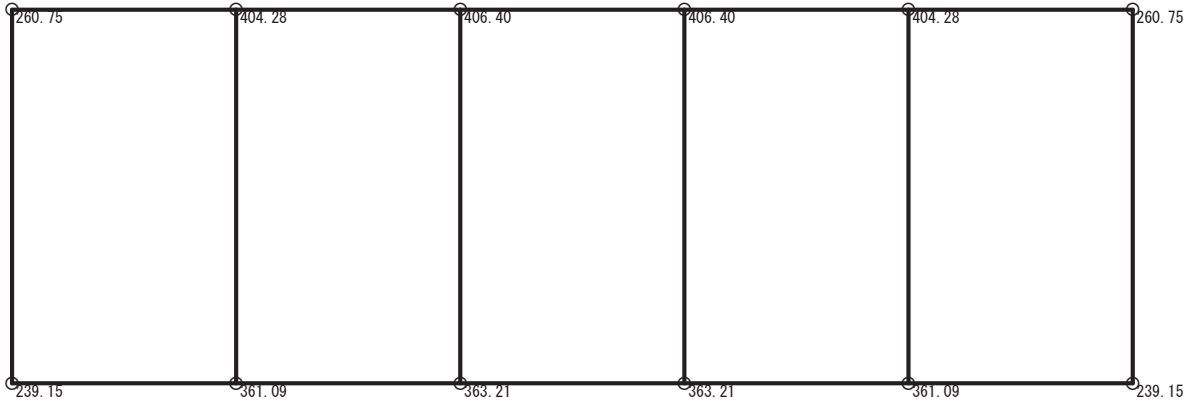


X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 合計 : 4069.76 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2


Y1

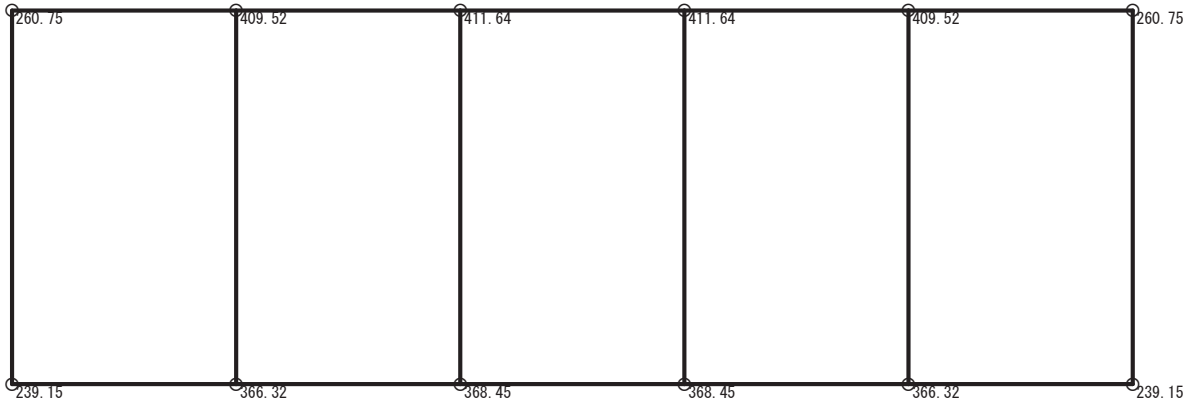

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 合計 : 4111.66 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

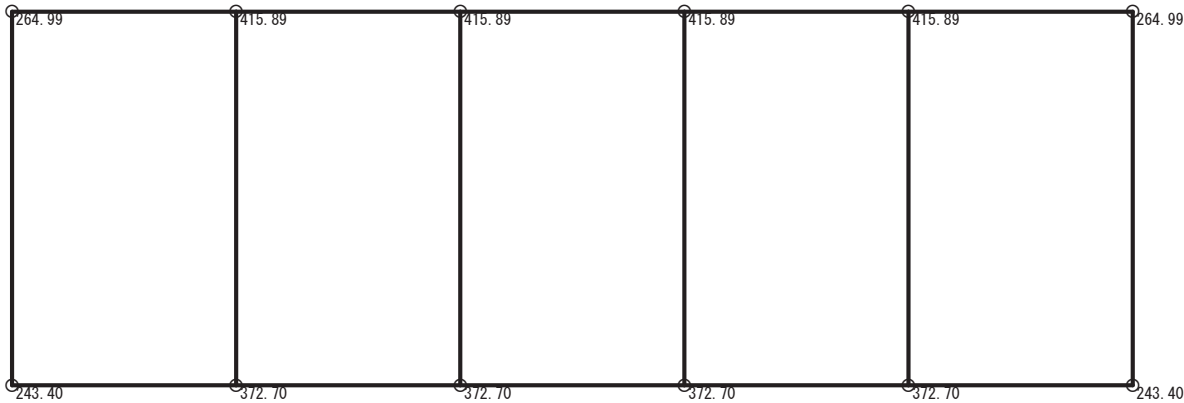

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 合計 : 4171.13 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

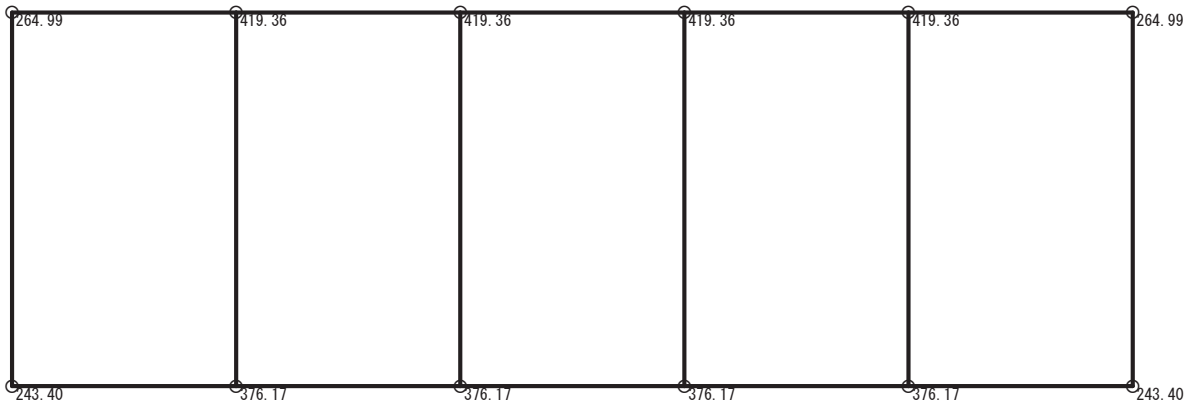

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 合計 : 4198.90 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

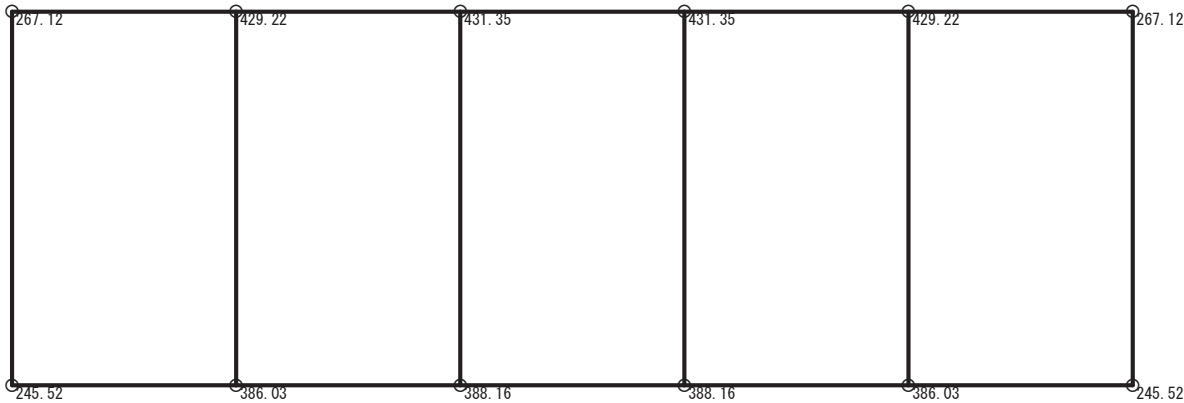

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 4294.80 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

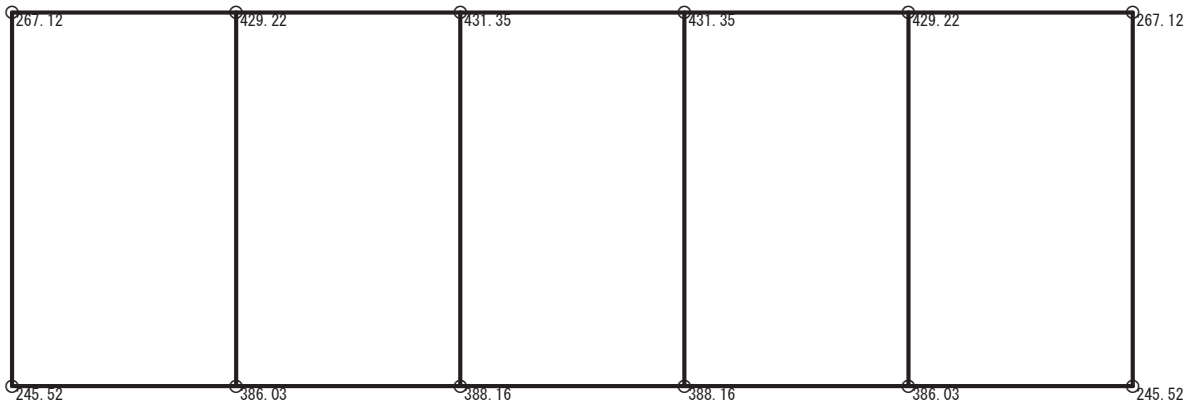


X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 4294.80 (kN) (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

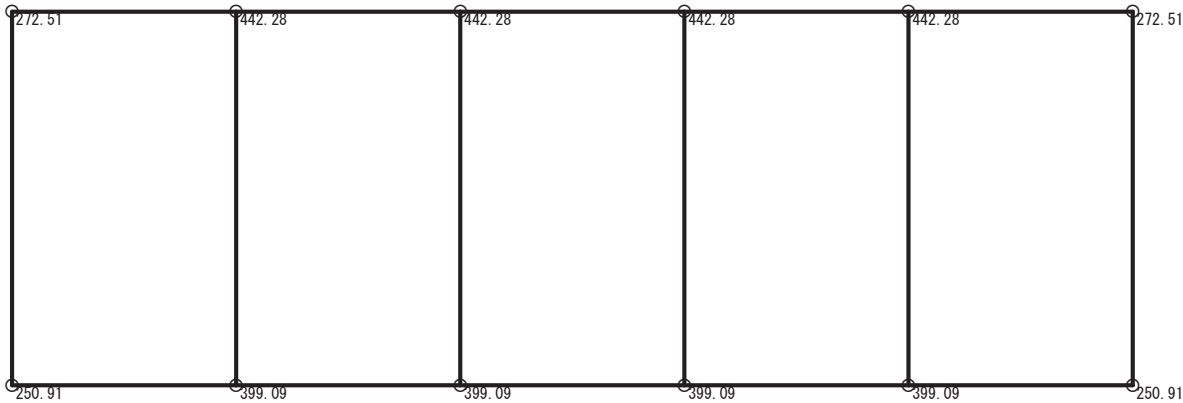

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

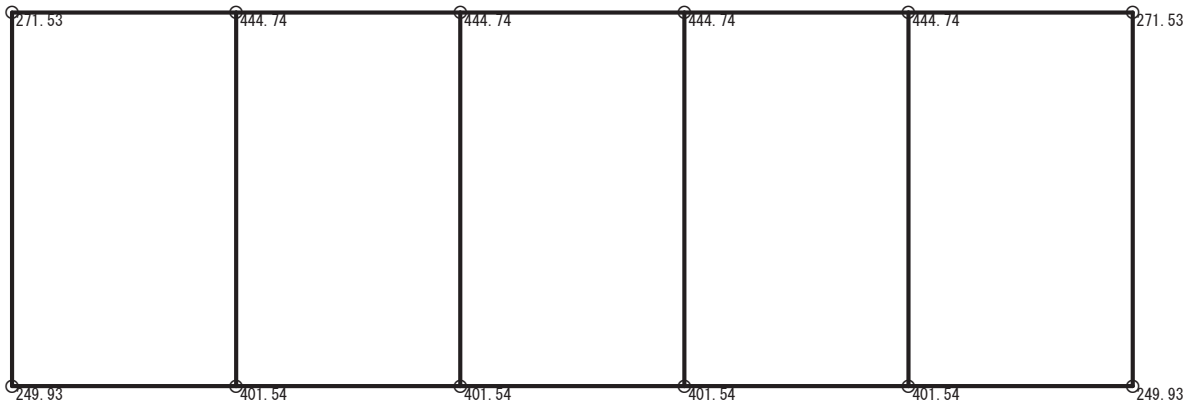

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4
Y3


Y2
Y1

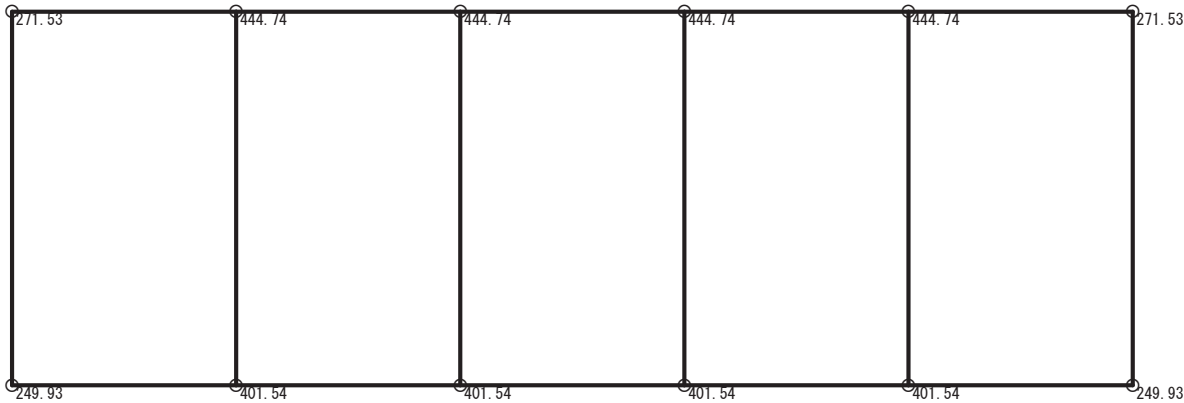

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 4428.05 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

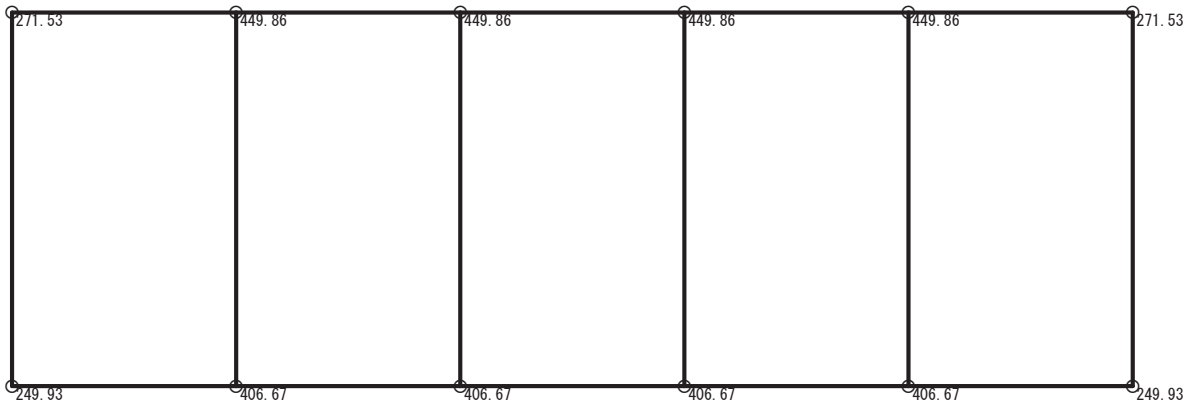

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 4469.03 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

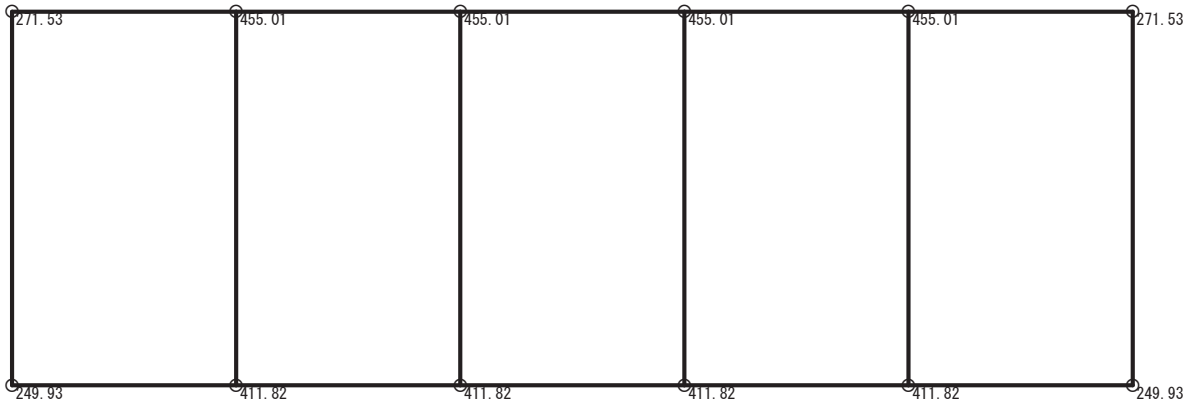


X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 合計 : 4510.26 (kN) (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

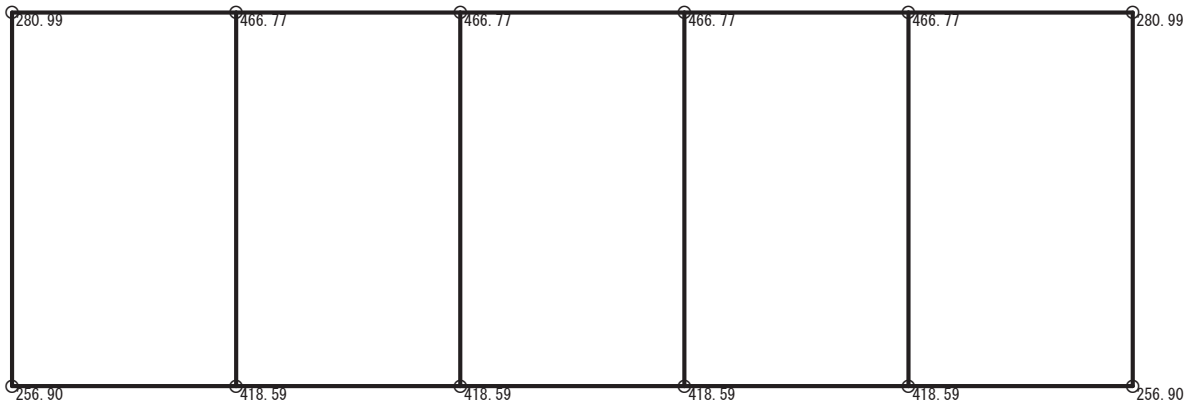

X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 層 合計 : 4617.21 (kN) (S=1/202)

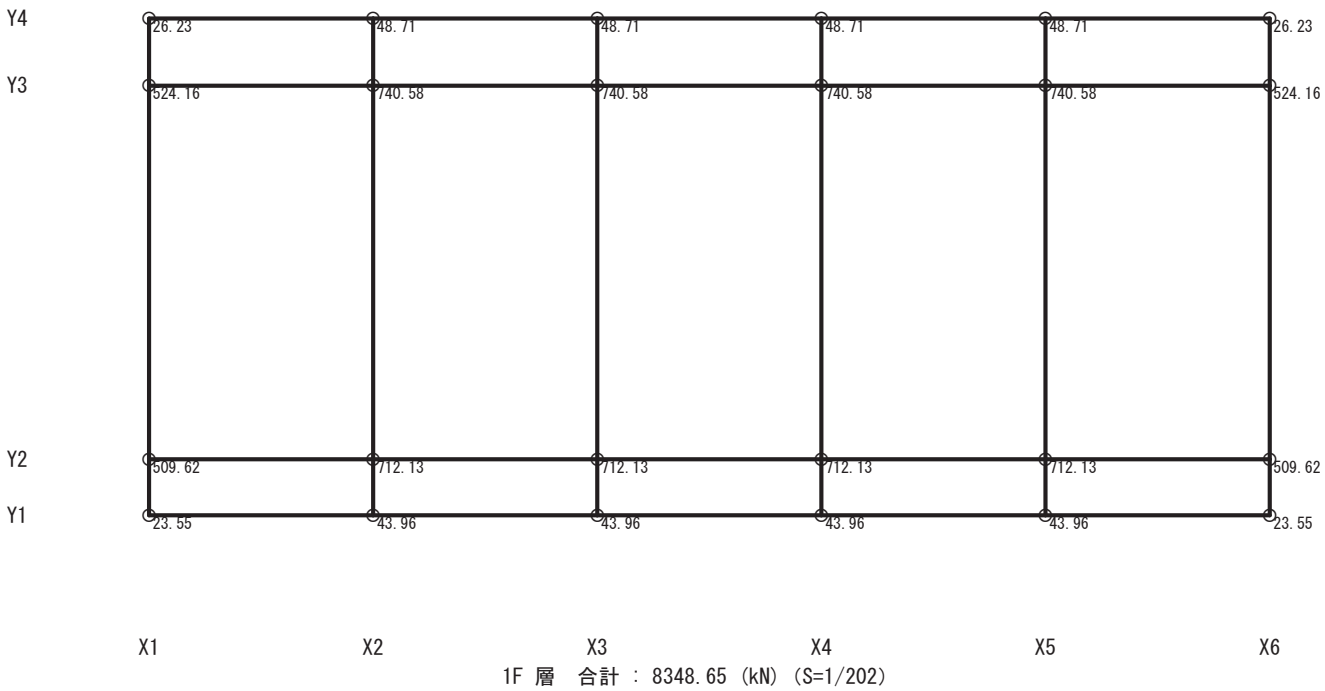

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- W_i : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
 A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m²)
 $\sum W_i$: i 階より上部の重量 (kN)
 α_i : $\sum W_i / \sum W_1$
 A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 C_i : i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot R_t \cdot A_i \cdot C_0$
 Q : (地上階) $\sum W_i \cdot C_i$ (kN)
 (塔屋、地下、基礎) $Q_{i+1} + K \cdot W_i$
 P_i : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
 Q_i : i 階の地震層せん断力 (kN)
 () : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
 T : 1次固有周期 (秒)
 H_t = 1次固有周期の計算のための建物高さ (m)
 H_s = 1次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
 R_t : 振動特性係数
 K : 塔屋 (入力値による) $\cdot U$
 地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
 基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
 H = 地盤面から当該層 F_L までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
 (但し 20m を超える場合は 20m とする)
 Z : 地域係数 (入力値による)
 U : 用途係数 (入力値による)
雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

- < X 方向 (正加力) > $Z = 1.000$ 用途係数 = 1.000
a) 1次固有周期 (T) の算出
 建築物の高さ (h) : 42.550 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出
 $T_c : 0.60$ (第 2 種地盤)
 R_t の下限値 = 0.724

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 R_t (固有周期からの計算値) = 0.965 ($T = 0.851$) 、 R_t (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
15F	Y2	1947.7	4006.4	0.063	2.885	0.557		2230.7	0.0	2230.7
	Y3	2058.7								
	sum	4006.4								
	W_i/A	13.35								
14F	Y2	1893.3	8009.1	0.125	2.294	0.443		3546.6	0.0	3546.6
	Y3	2109.3								
	sum	4002.6								
	W_i/A	13.34								
13F	Y2	1893.3	12011.7	0.188	2.016	0.389		4673.6	0.0	4673.6
	Y3	2109.3								
	sum	4002.6								
	W_i/A	13.34								
12F	Y2	1926.9	16081.4	0.251	1.835	0.354		5696.7	0.0	5696.7
	Y3	2142.9								
	sum	4069.8								
	W_i/A	13.57								
11F	Y2	1947.8	20193.1	0.315	1.702	0.328		6632.5	0.0	6632.5
	Y3	2163.8								
	sum	4111.7								
	W_i/A	13.71								
10F	Y2	1977.6	24364.2	0.381	1.594	0.308		7496.3	0.0	7496.3
	Y3	2193.5								
	sum	4171.1								
	W_i/A	13.90								
9F	Y2	1991.5	28563.1	0.446	1.503	0.290		8287.9	0.0	8287.9
	Y3	2207.4								
	sum	4198.9								
	W_i/A	14.00								
8F	Y2	2039.4	32857.9	0.513	1.423	0.275		9022.6	0.0	9022.6
	Y3	2255.4								
	sum	4294.8								
	W_i/A	14.32								
7F	Y2	2039.4	37152.7	0.580	1.351	0.261		9685.9	0.0	9685.9
	Y3	2255.4								
	sum	4294.8								
	W_i/A	14.32								
6F	Y2	2098.2	41565.0	0.649	1.283	0.248		10296.1	0.0	10296.1
	Y3	2314.1								
	sum	4412.3								
	W_i/A	14.71								
5F	Y2	2106.0	45993.1	0.718	1.221	0.236		10838.4	0.0	10838.4
	Y3	2322.0								
	sum	4428.0								
	W_i/A	14.76								
4F	Y2	2106.0	50421.1	0.788	1.162	0.224		11312.4	0.0	11312.4
	Y3	2322.0								
	sum	4428.0								
	W_i/A	14.76								
3F	Y2	2126.5	54890.2	0.857	1.107	0.214		11723.1	0.0	11723.1
	Y3	2342.5								
	sum	4469.0								
	W_i/A	14.90								
2F	Y2	2147.1	59400.4	0.928	1.053	0.203		12069.8	0.0	12069.8
	Y3	2363.1								
	sum	4510.3								
	W_i/A	15.03								
1F	Y2	2188.1	64017.6	1.000	1.000	0.193		12355.4	0.0	12355.4
	Y3	2429.1								
	sum	4617.2								
	W_i/A	15.39								
基礎	Y1	223.0	72366.3		K=0.1006 (H=0.25)		840.083	13195.5	0.0	13195.5
	Y2	3867.7								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	Y3	4010.6	72366.3		K=0.1006 (H=-0.25)		840.083	13195.5	0.0	13195.5
	Y4	247.3								
	sum	8348.7								
	Wi/A	20.92								

< X方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 42.550 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.724
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	1947.7	4006.4	0.063	2.885	0.557		2230.7	0.0	2230.7
	Y3	2058.7								
	sum	4006.4								
	Wi/A	13.35								
14F	Y2	1893.3	8009.1	0.125	2.294	0.443		3546.6	0.0	3546.6
	Y3	2109.3								
	sum	4002.6								
	Wi/A	13.34								
13F	Y2	1893.3	12011.7	0.188	2.016	0.389		4673.6	0.0	4673.6
	Y3	2109.3								
	sum	4002.6								
	Wi/A	13.34								
12F	Y2	1926.9	16081.4	0.251	1.835	0.354		5696.7	0.0	5696.7
	Y3	2142.9								
	sum	4069.8								
	Wi/A	13.57								
11F	Y2	1947.8	20193.1	0.315	1.702	0.328		6632.5	0.0	6632.5
	Y3	2163.8								
	sum	4111.7								
	Wi/A	13.71								
10F	Y2	1977.6	24364.2	0.381	1.594	0.308		7496.3	0.0	7496.3
	Y3	2193.5								
	sum	4171.1								
	Wi/A	13.90								
9F	Y2	1991.5	28563.1	0.446	1.503	0.290		8287.9	0.0	8287.9
	Y3	2207.4								
	sum	4198.9								
	Wi/A	14.00								
8F	Y2	2039.4	32857.9	0.513	1.423	0.275		9022.6	0.0	9022.6
	Y3	2255.4								
	sum	4294.8								
	Wi/A	14.32								
7F	Y2	2039.4	37152.7	0.580	1.351	0.261		9685.9	0.0	9685.9
	Y3	2255.4								
	sum	4294.8								
	Wi/A	14.32								
6F	Y2	2098.2	41565.0	0.649	1.283	0.248		10296.1	0.0	10296.1
	Y3	2314.1								
	sum	4412.3								
	Wi/A	14.71								
5F	Y2	2106.0	45993.1	0.718	1.221	0.236		10838.4	0.0	10838.4
	Y3	2322.0								
	sum	4428.0								
	Wi/A	14.76								
4F	Y2	2106.0	50421.1	0.788	1.162	0.224		11312.4	0.0	11312.4
	Y3	2322.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
4F	sum	4428.0	50421.1	0.788	1.162	0.224		11312.4	0.0	11312.4
	Wi/A	14.76								
3F	Y2	2126.5	54890.2	0.857	1.107	0.214		11723.1	0.0	11723.1
	Y3	2342.5								
	sum	4469.0								
	Wi/A	14.90								
2F	Y2	2147.1	59400.4	0.928	1.053	0.203		12069.8	0.0	12069.8
	Y3	2363.1								
	sum	4510.3								
	Wi/A	15.03								
1F	Y2	2188.1	64017.6	1.000	1.000	0.193		12355.4	0.0	12355.4
	Y3	2429.1								
	sum	4617.2								
	Wi/A	15.39								
基礎	Y1	223.0	72366.3		K=0.1006 (H=0.25)		840.083	13195.5	0.0	13195.5
	Y2	3867.7								
	Y3	4010.6								
	Y4	247.3								
	sum	8348.7								
	Wi/A	20.92								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02 + 0.01α) = 42.55 × (0.02 + 0.01 × 0.00) = 0.851 (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.724

Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	482.3	4006.4	0.063	2.885	0.557		2230.7	0.0	2230.7
	X2	760.5								
	X3	760.5								
	X4	760.5								
	X5	760.5								
	X6	482.3								
	sum	4006.4								
	Wi/A	13.35								
14F	X1	499.9	8009.1	0.125	2.294	0.443		3546.6	0.0	3546.6
	X2	750.7								
	X3	750.7								
	X4	750.7								
	X5	750.7								
	X6	499.9								
	sum	4002.6								
	Wi/A	13.34								
13F	X1	499.9	12011.7	0.188	2.016	0.389		4673.6	0.0	4673.6
	X2	750.7								
	X3	750.7								
	X4	750.7								
	X5	750.7								
	X6	499.9								
	sum	4002.6								
	Wi/A	13.34								
12F	X1	499.9	16081.4	0.251	1.835	0.354		5696.7	0.0	5696.7
	X2	765.4								
	X3	769.6								
	X4	769.6								
	X5	765.4								
	X6	499.9								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	sum	4069.8	16081.4	0.251	1.835	0.354		5696.7	0.0	5696.7
	Wi/A	13.57								
11F	X1	499.9	20193.1	0.315	1.702	0.328		6632.5	0.0	6632.5
	X2	775.8								
	X3	780.1								
	X4	780.1								
	X5	775.8								
	X6	499.9								
	sum	4111.7								
	Wi/A	13.71								
10F	X1	508.4	24364.2	0.381	1.594	0.308		7496.3	0.0	7496.3
	X2	788.6								
	X3	788.6								
	X4	788.6								
	X5	788.6								
	X6	508.4								
	sum	4171.1								
	Wi/A	13.90								
9F	X1	508.4	28563.1	0.446	1.503	0.290		8287.9	0.0	8287.9
	X2	795.5								
	X3	795.5								
	X4	795.5								
	X5	795.5								
	X6	508.4								
	sum	4198.9								
	Wi/A	14.00								
8F	X1	512.6	32857.9	0.513	1.423	0.275		9022.6	0.0	9022.6
	X2	815.3								
	X3	819.5								
	X4	819.5								
	X5	815.3								
	X6	512.6								
	sum	4294.8								
	Wi/A	14.32								
7F	X1	512.6	37152.7	0.580	1.351	0.261		9685.9	0.0	9685.9
	X2	815.3								
	X3	819.5								
	X4	819.5								
	X5	815.3								
	X6	512.6								
	sum	4294.8								
	Wi/A	14.32								
6F	X1	523.4	41565.0	0.649	1.283	0.248		10296.1	0.0	10296.1
	X2	841.4								
	X3	841.4								
	X4	841.4								
	X5	841.4								
	X6	523.4								
	sum	4412.3								
	Wi/A	14.71								
5F	X1	521.5	45993.1	0.718	1.221	0.236		10838.4	0.0	10838.4
	X2	846.3								
	X3	846.3								
	X4	846.3								
	X5	846.3								
	X6	521.5								
	sum	4428.0								
	Wi/A	14.76								
4F	X1	521.5	50421.1	0.788	1.162	0.224		11312.4	0.0	11312.4
	X2	846.3								
	X3	846.3								
	X4	846.3								
	X5	846.3								
	X6	521.5								
	sum	4428.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
4F	Wi/A	14.76	50421.1	0.788	1.162	0.224		11312.4	0.0	11312.4
3F	X1	521.5	54890.2	0.857	1.107	0.214		11723.1	0.0	11723.1
	X2	856.5								
	X3	856.5								
	X4	856.5								
	X5	856.5								
	X6	521.5								
	sum	4469.0								
	Wi/A	14.90								
2F	X1	521.5	59400.4	0.928	1.053	0.203		12069.8	0.0	12069.8
	X2	866.8								
	X3	866.8								
	X4	866.8								
	X5	866.8								
	X6	521.5								
	sum	4510.3								
	Wi/A	15.03								
1F	X1	537.9	64017.6	1.000	1.000	0.193		12355.4	0.0	12355.4
	X2	885.4								
	X3	885.4								
	X4	885.4								
	X5	885.4								
	X6	537.9								
	sum	4617.2								
	Wi/A	15.39								
基礎	X1	1083.6	72366.3		K=0.1006 (H=-0.25)		840.083	13195.5	0.0	13195.5
	X2	1545.4								
	X3	1545.4								
	X4	1545.4								
	X5	1545.4								
	X6	1083.6								
	sum	8348.7								
	Wi/A	20.92								

< Y方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02 + 0.01α) = 42.55 × (0.02 + 0.01 × 0.00) = 0.851 (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.724

Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	482.3	4006.4	0.063	2.885	0.557		2230.7	0.0	2230.7
	X2	760.5								
	X3	760.5								
	X4	760.5								
	X5	760.5								
	X6	482.3								
	sum	4006.4								
	Wi/A	13.35								
14F	X1	499.9	8009.1	0.125	2.294	0.443		3546.6	0.0	3546.6
	X2	750.7								
	X3	750.7								
	X4	750.7								
	X5	750.7								
	X6	499.9								
	sum	4002.6								
	Wi/A	13.34								
13F	X1	499.9	12011.7	0.188	2.016	0.389		4673.6	0.0	4673.6

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
13F	X2	750.7	12011.7	0.188	2.016	0.389		4673.6	0.0	4673.6
	X3	750.7								
	X4	750.7								
	X5	750.7								
	X6	499.9								
	sum	4002.6								
	Wi/A	13.34								
12F	X1	499.9	16081.4	0.251	1.835	0.354		5696.7	0.0	5696.7
	X2	765.4								
	X3	769.6								
	X4	769.6								
	X5	765.4								
	X6	499.9								
	sum	4069.8								
11F	X1	499.9	20193.1	0.315	1.702	0.328		6632.5	0.0	6632.5
	X2	775.8								
	X3	780.1								
	X4	780.1								
	X5	775.8								
	X6	499.9								
	sum	4111.7								
10F	X1	508.4	24364.2	0.381	1.594	0.308		7496.3	0.0	7496.3
	X2	788.6								
	X3	788.6								
	X4	788.6								
	X5	788.6								
	X6	508.4								
	sum	4171.1								
9F	X1	508.4	28563.1	0.446	1.503	0.290		8287.9	0.0	8287.9
	X2	795.5								
	X3	795.5								
	X4	795.5								
	X5	795.5								
	X6	508.4								
	sum	4198.9								
8F	X1	512.6	32857.9	0.513	1.423	0.275		9022.6	0.0	9022.6
	X2	815.3								
	X3	819.5								
	X4	819.5								
	X5	815.3								
	X6	512.6								
	sum	4294.8								
7F	X1	512.6	37152.7	0.580	1.351	0.261		9685.9	0.0	9685.9
	X2	815.3								
	X3	819.5								
	X4	819.5								
	X5	815.3								
	X6	512.6								
	sum	4294.8								
6F	X1	523.4	41565.0	0.649	1.283	0.248		10296.1	0.0	10296.1
	X2	841.4								
	X3	841.4								
	X4	841.4								
	X5	841.4								
	X6	523.4								
	sum	4412.3								
5F	X1	521.5	45993.1	0.718	1.221	0.236		10838.4	0.0	10838.4
	X2	846.3								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
5F	X3	846.3	45993.1	0.718	1.221	0.236		10838.4	0.0	10838.4
	X4	846.3								
	X5	846.3								
	X6	521.5								
	sum	4428.0								
	Wi/A	14.76								
4F	X1	521.5	50421.1	0.788	1.162	0.224		11312.4	0.0	11312.4
	X2	846.3								
	X3	846.3								
	X4	846.3								
	X5	846.3								
	X6	521.5								
	sum	4428.0								
	Wi/A	14.76								
3F	X1	521.5	54890.2	0.857	1.107	0.214		11723.1	0.0	11723.1
	X2	856.5								
	X3	856.5								
	X4	856.5								
	X5	856.5								
	X6	521.5								
	sum	4469.0								
	Wi/A	14.90								
2F	X1	521.5	59400.4	0.928	1.053	0.203		12069.8	0.0	12069.8
	X2	866.8								
	X3	866.8								
	X4	866.8								
	X5	866.8								
	X6	521.5								
	sum	4510.3								
	Wi/A	15.03								
1F	X1	537.9	64017.6	1.000	1.000	0.193		12355.4	0.0	12355.4
	X2	885.4								
	X3	885.4								
	X4	885.4								
	X5	885.4								
	X6	537.9								
	sum	4617.2								
	Wi/A	15.39								
基礎	X1	1083.6	72366.3		K=0.1006 (H=0.25)		840.083	13195.5	0.0	13195.5
	X2	1545.4								
	X3	1545.4								
	X4	1545.4								
	X5	1545.4								
	X6	1083.6								
	sum	8348.7								
	Wi/A	20.92								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

G-M

G-Q

C-M

C-Q

C-N

G-M : はりの曲げ剛度増大率

G-Q : はりのせん断剛度増大率

C-M : 柱の曲げ剛度増大率

C-Q : 柱のせん断剛度増大率

C-N : 柱の軸方向剛度増大率

16F

15F

14F

13F

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F


5F

4F

3F

2F

1F



X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y1 フレーム (S=1/202)

16F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y2 フレーム (S=1/202)					

16F	1.00 1.09	1.00 1.09	1.00 1.09	1.00 1.09	1.00 1.09	1.00 1.09
15F	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03
14F	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03
13F	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03
12F	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03
11F	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03
10F	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03	1.00 1.03
9F	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02
8F	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02
7F	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02
6F	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02
5F	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02
4F	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02
3F	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02	1.00 1.02
2F	1.00 1.13	1.00 1.13	1.00 1.13	1.00 1.13	1.00 1.13	1.00 1.13
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/202)

16F

15F

14F

13F

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F


5F

4F

3F

2F

1F



X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y4 フレーム (S=1/202)

16F	53.38 2.38	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
15F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	124.58 3.94	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.01 1.12	1.00 1.00	1.00 1.00

Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00 1.00	2.01 1.12	1.00 1.00

Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F	53.38 2.38	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
15F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	124.58 3.94	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.01 1.12	1.00 1.00	1.00 1.00

Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F	53.38 2.38	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
15F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
14F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
13F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
12F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
11F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
10F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
9F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
8F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
7F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
6F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
5F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
4F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
3F	105.77 3.76	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
2F	124.58 3.94	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00
1F	2.01 1.12	1.00 1.00	1.00 1.00

Y1 Y2 X4 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00 1.00	2.01 1.12	1.00 1.00




Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/202) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00 1.00	2.01 1.12	1.00 1.00

Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/202) Y3 Y4


A-1. 4. 2スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1. 0になります。

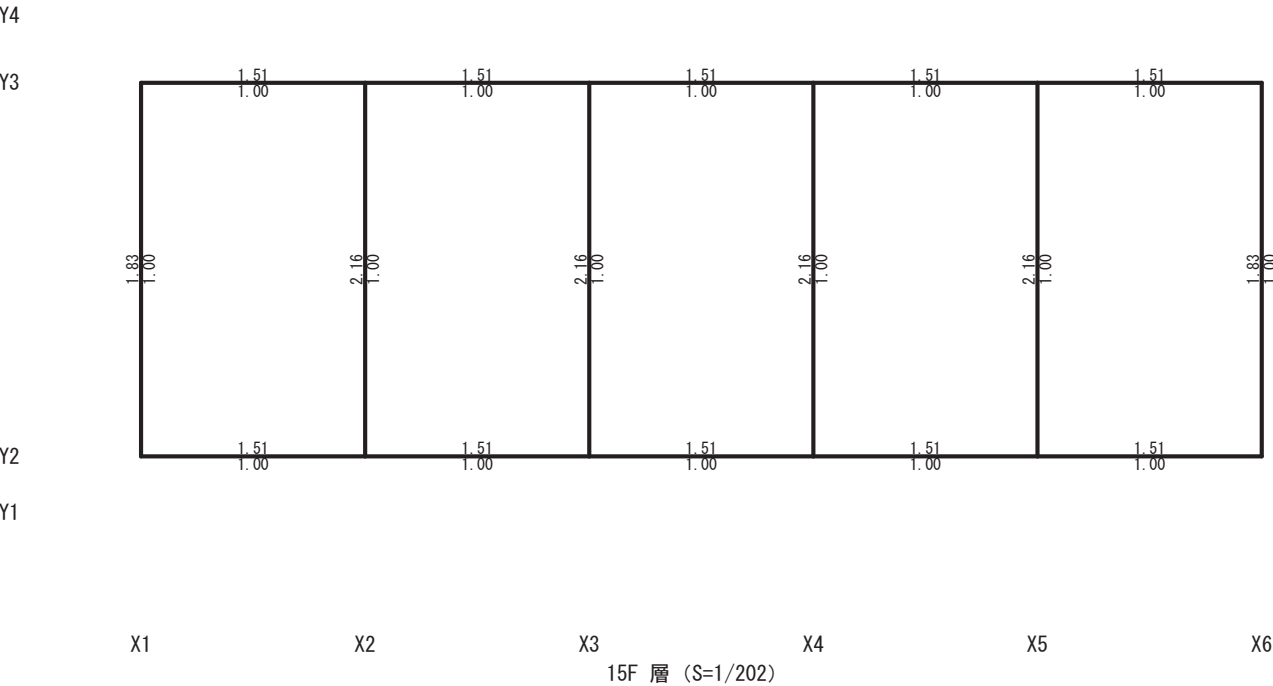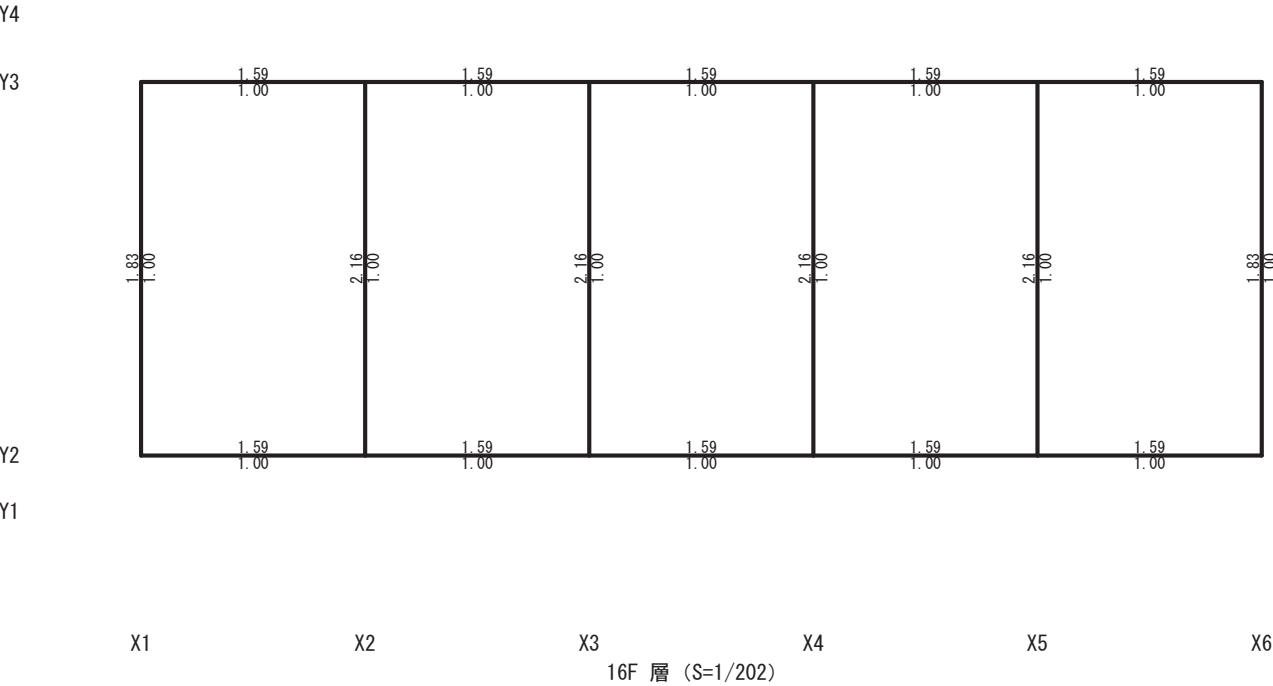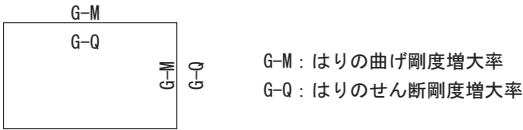

Y4
Y3


Y2
Y1

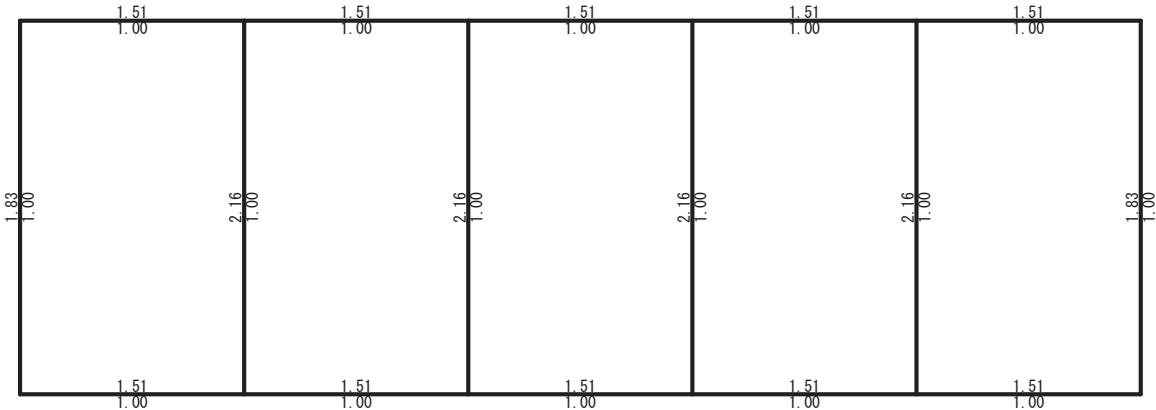

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

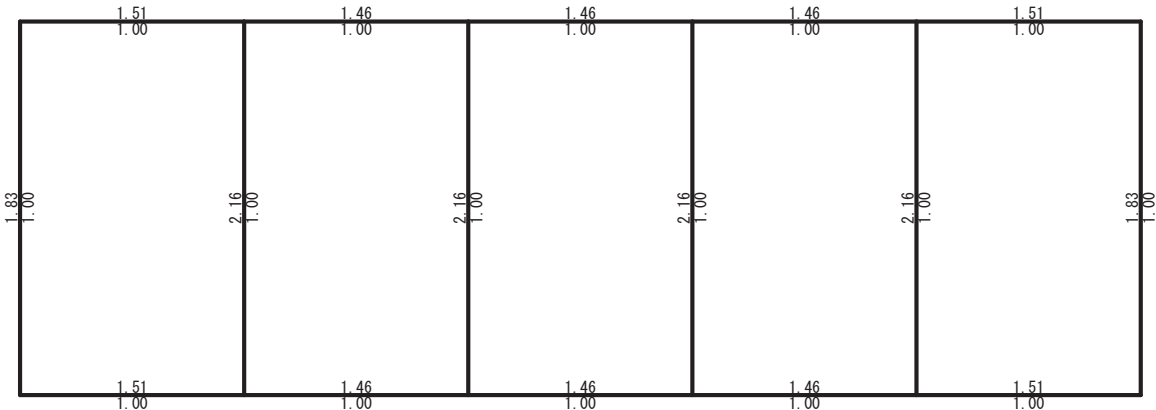

X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

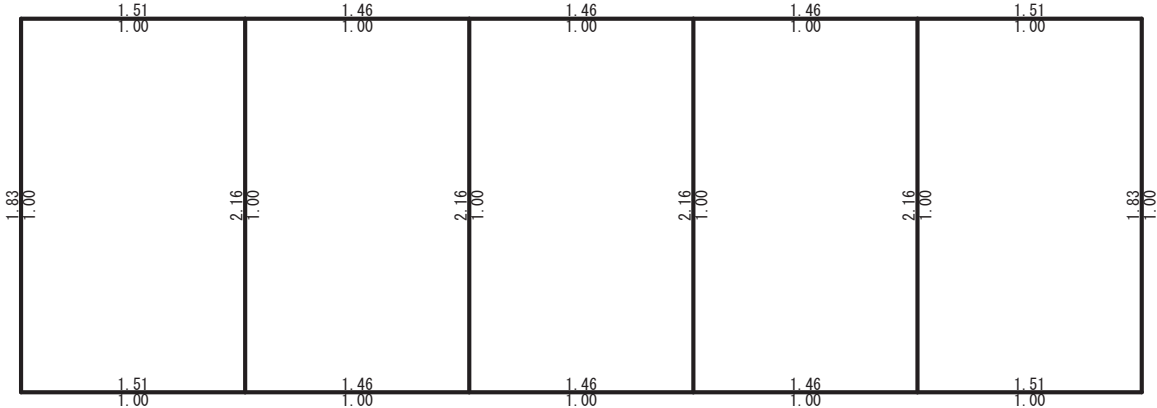

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

12F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

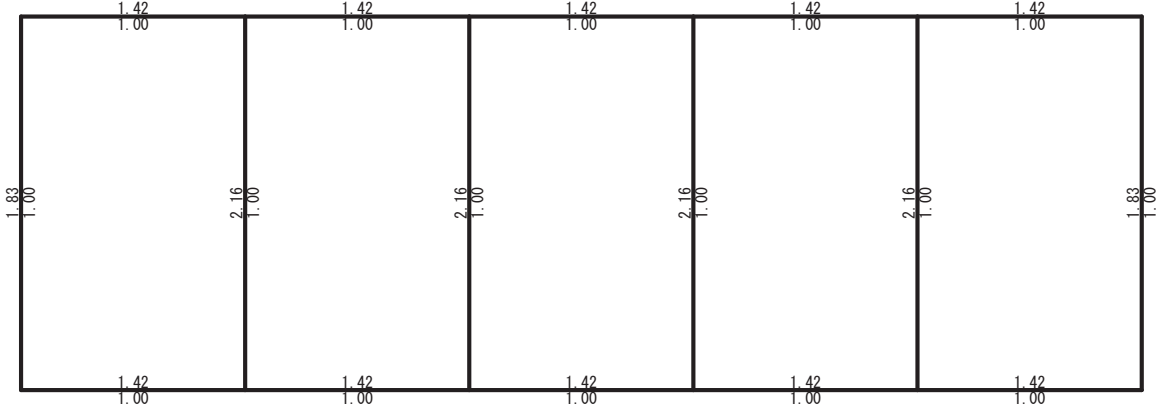

Y2

Y1

X1

X2

X3

X4


X5

X6

11F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

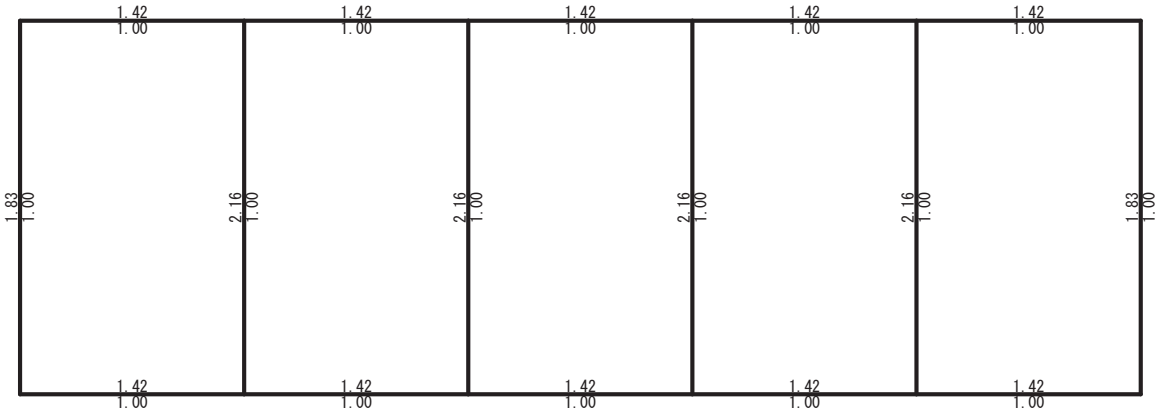

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

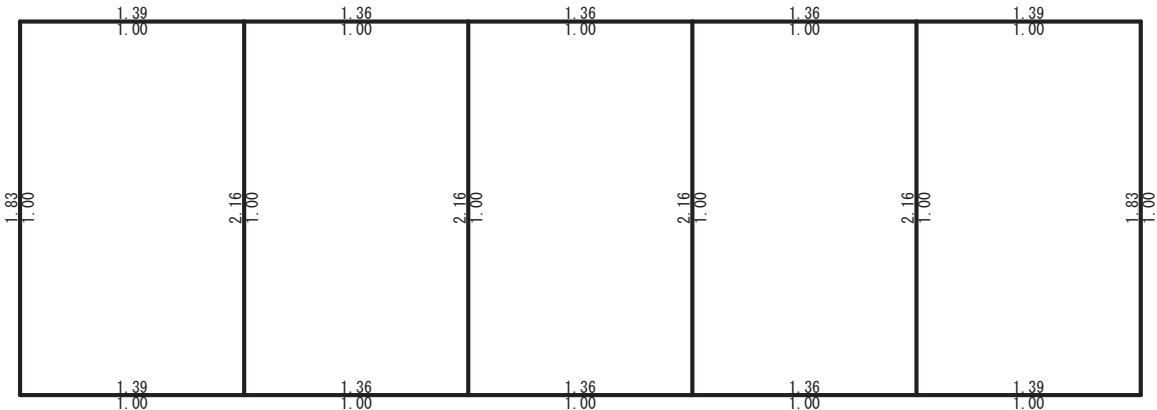

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

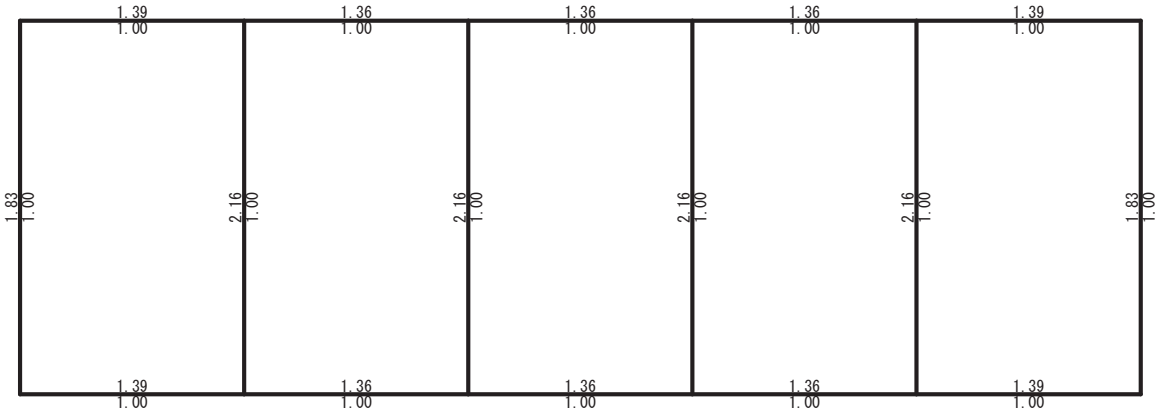

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

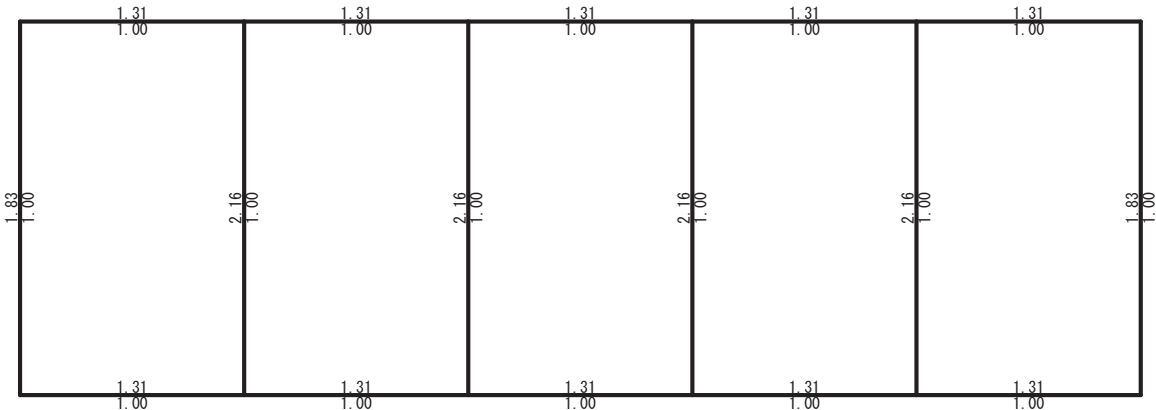

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

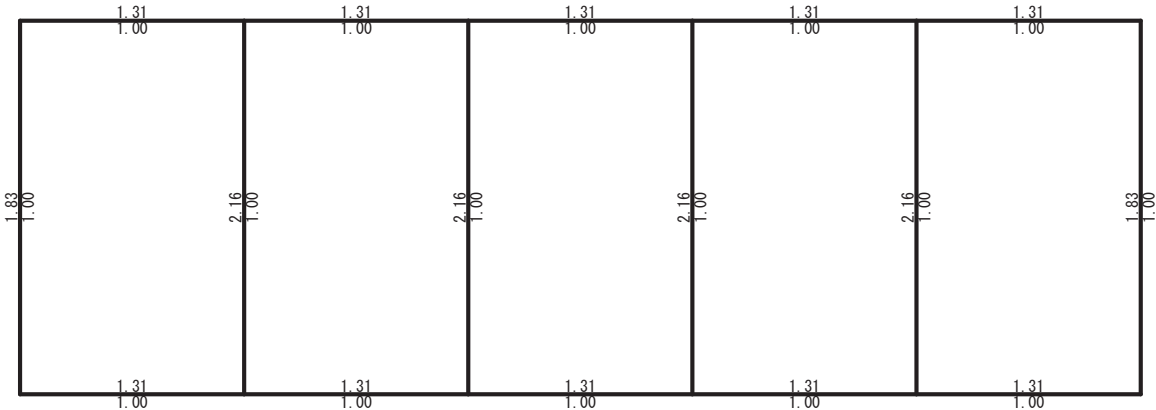

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

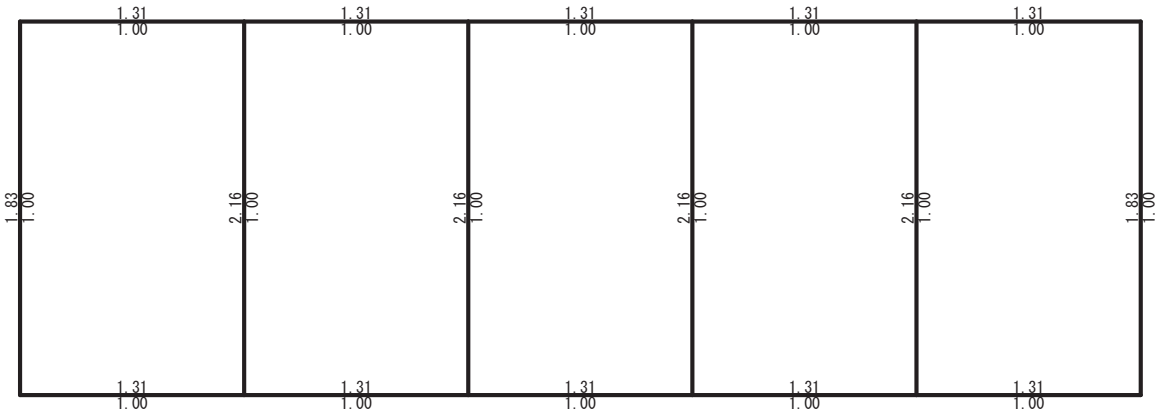

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

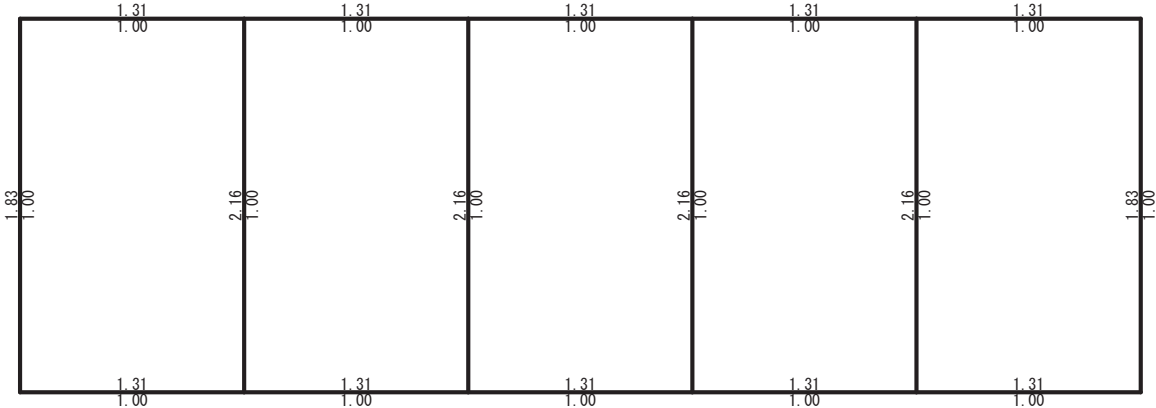

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

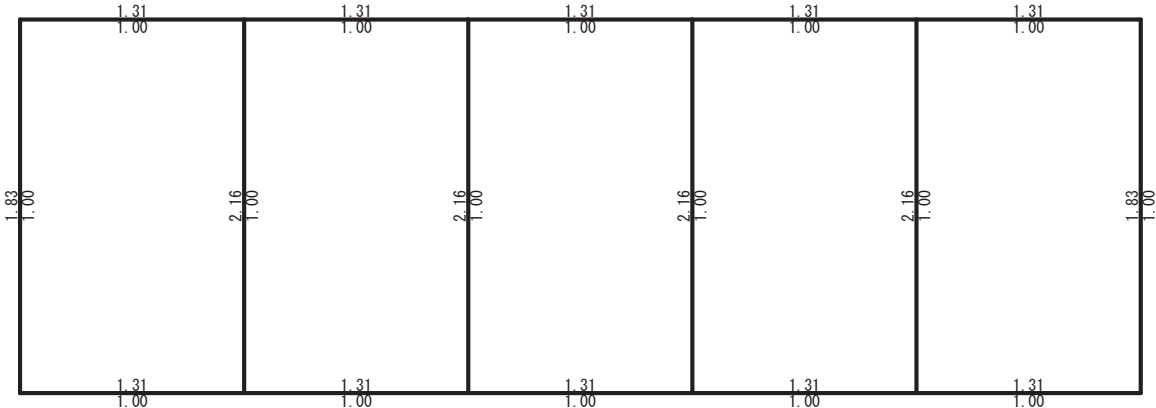


X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

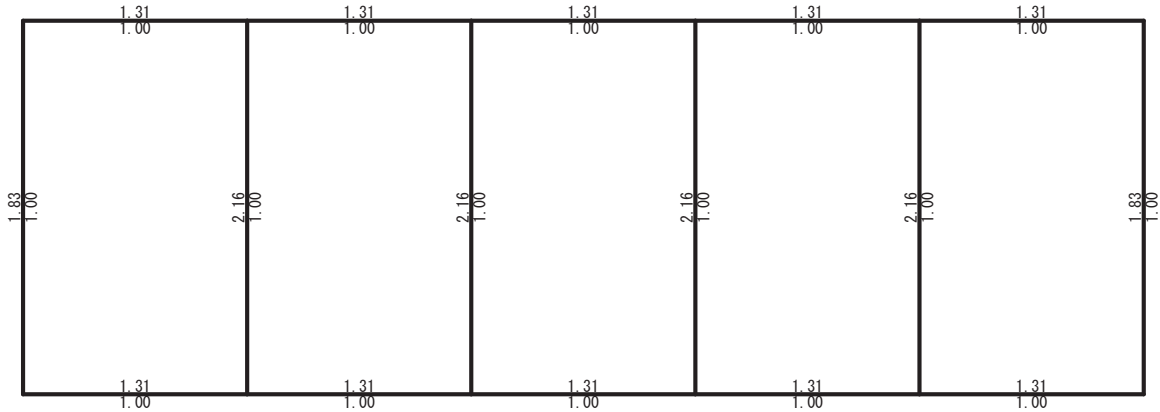


X1X2X3X4X5X6
2F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

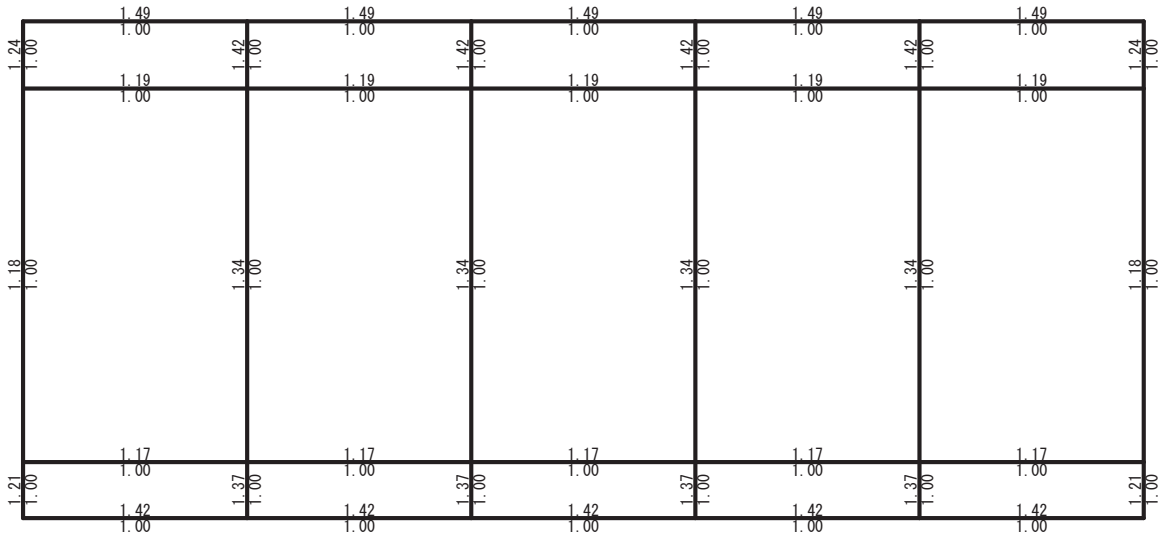

X1X2X3X4X5X6
1F 層 (S=1/202)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	663.8	663.8	657.2	6.5	15714.0	0.0	0.0
Y3						4519.7	4519.7
Y2						4390.7	4390.7

15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y1						0.0	0.0

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	677.0	670.3	653.2	17.1	21277.3	0.0	0.0
Y3						5425.6	5425.6
Y2						5356.6	5356.6
Y1						0.0	0.0

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	677.0	672.5	652.4	20.1	25780.8	0.0	0.0
Y3						5793.9	5793.9
Y2						5738.4	5738.4
Y1						0.0	0.0

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	676.5	673.5	652.5	21.0	30125.9	0.0	0.0
Y3						6381.8	6381.8
Y2						6319.4	6319.4
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	676.3	674.0	652.1	22.0	34319.4	0.0	0.0
Y3						6832.7	6832.7
Y2						6776.4	6776.4
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	675.9	674.3	651.9	22.4	38780.2	0.0	0.0
Y3						7341.9	7341.9
Y2						7287.1	7287.1
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	675.7	674.5	651.9	22.6	43302.6	0.0	0.0
Y3						7978.4	7978.4

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y2						7918.8	7918.8
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	675.1	674.6	651.6	22.9	48270.5	0.0	0.0
Y3						8481.1	8481.1
Y2						8425.5	8425.5
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	675.1	674.6	651.4	23.2	53836.5	0.0	0.0
Y3						9055.0	9055.0
Y2						9002.9	9002.9
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	674.5	674.6	651.5	23.1	60791.1	0.0	0.0
Y3						9898.0	9898.0
Y2						9838.5	9838.5
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	674.4	674.6	651.2	23.3	69835.4	0.0	0.0
Y3						10270.9	10270.9
Y2						10220.0	10220.0
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	674.4	674.6	651.0	23.6	81008.6	0.0	0.0
Y3						10490.1	10490.1
Y2						10448.5	10448.5
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	674.2	674.5	650.8	23.7	97791.6	0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y3						11149.8	11149.8
Y2						11113.3	11113.3
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	673.9	674.5	651.0	23.5	125132.9	0.0	0.0
Y3						12277.2	12277.2
Y2						12229.7	12229.7
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	676.1	674.6	651.3	23.3	160229.7	0.0	0.0
Y3						17523.1	17523.1
Y2						17433.6	17433.6
Y1						0.0	0.0

15F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	15714.0	2388.2	2388.2
X2						1532.8	1532.8
X3						1426.7	1426.7
X4						1426.7	1426.7
X5						1532.8	1532.8
X6						2388.2	2388.2

14F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	21277.3	3054.7	3054.7
X2						2696.6	2696.6
X3						2594.8	2594.8
X4						2594.8	2594.8
X5						2696.6	2696.6
X6						3054.7	3054.7

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	25780.8	3615.8	3615.8
X2						3691.4	3691.4
X3						3592.5	3592.5
X4						3592.5	3592.5
X5						3691.4	3691.4
X6						3615.8	3615.8

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	30125.9	4147.8	4147.8
X2						4612.9	4612.9
X3						4515.7	4515.7
X4						4515.7	4515.7
X5						4612.9	4612.9
X6						4147.8	4147.8

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	34319.4	4671.7	4671.7
X2						5506.7	5506.7
X3						5410.1	5410.1
X4						5410.1	5410.1
X5						5506.7	5506.7
X6						4671.7	4671.7

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	38780.2	5226.7	5226.7
X2						6455.9	6455.9
X3						6356.6	6356.6
X4						6356.6	6356.6
X5						6455.9	6455.9
X6						5226.7	5226.7

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	43302.6	5763.5	5763.5
X2						7450.2	7450.2
X3						7352.3	7352.3
X4						7352.3	7352.3
X5						7450.2	7450.2
X6						5763.5	5763.5

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	48270.5	6370.0	6370.0
X2						8553.4	8553.4
X3						8457.8	8457.8
X4						8457.8	8457.8
X5						8553.4	8553.4
X6						6370.0	6370.0

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	53836.5	7011.3	7011.3
X2						9882.0	9882.0
X3						9789.9	9789.9
X4						9789.9	9789.9
X5						9882.0	9882.0
X6						7011.3	7011.3

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	60791.1	7824.5	7824.5
X2						11479.1	11479.1
X3						11391.7	11391.7
X4						11391.7	11391.7
X5						11479.1	11479.1
X6						7824.5	7824.5

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	69835.4	8966.9	8966.9
X2						13542.6	13542.6
X3						13458.8	13458.8
X4						13458.8	13458.8
X5						13542.6	13542.6
X6						8966.9	8966.9

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	81008.6	10304.1	10304.1
X2						16343.9	16343.9
X3						16269.6	16269.6
X4						16269.6	16269.6
X5						16343.9	16343.9
X6						10304.1	10304.1

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1500.0	1500.0	1500.0	0.0	97791.6	12400.5	12400.5
X2						20241.8	20241.8
X3						20178.0	20178.0
X4						20178.0	20178.0
X5						20241.8	20241.8
X6						12400.5	12400.5


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500. 0	1500. 0	1500. 0	0. 0	125132. 9	15951. 8	15951. 8
X2						26240. 2	26240. 2
X3						26188. 6	26188. 6
X4						26188. 6	26188. 6
X5						26240. 2	26240. 2
X6						15951. 8	15951. 8


1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	1500. 0	1500. 0	1500. 0	0. 0	160229. 7	20416. 0	20416. 0
X2						33123. 7	33123. 7
X3						33101. 1	33101. 1
X4						33101. 1	33101. 1
X5						33123. 7	33123. 7
X6						20416. 0	20416. 0

A-2. 2 部材応力図

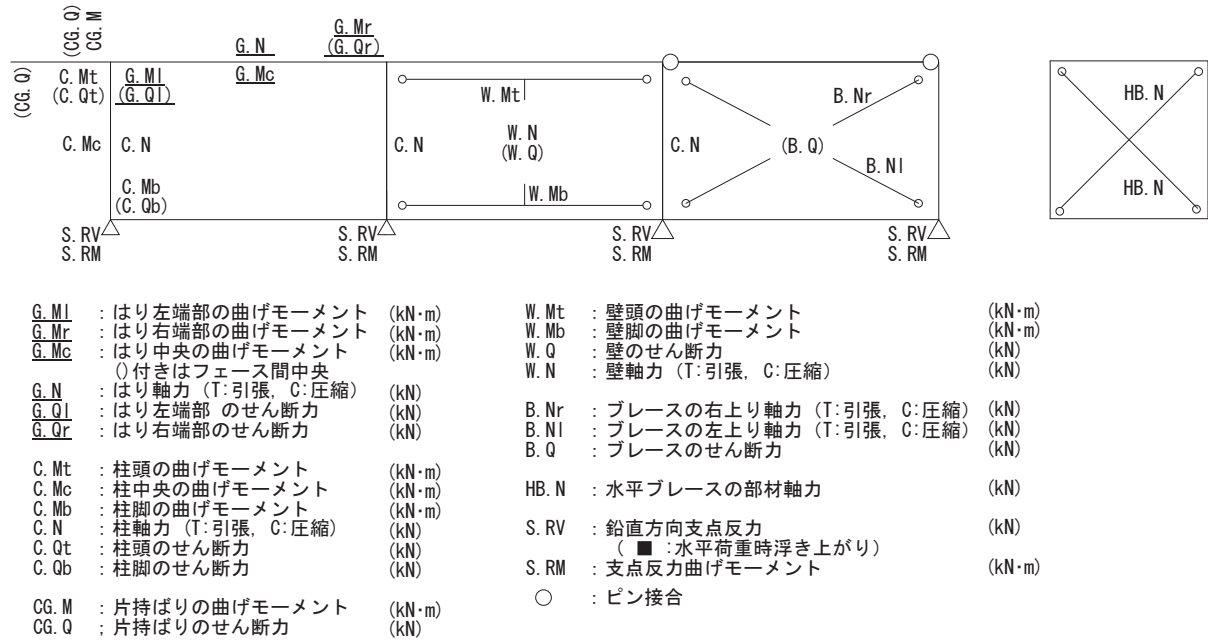

鉛直荷重（立体解析）

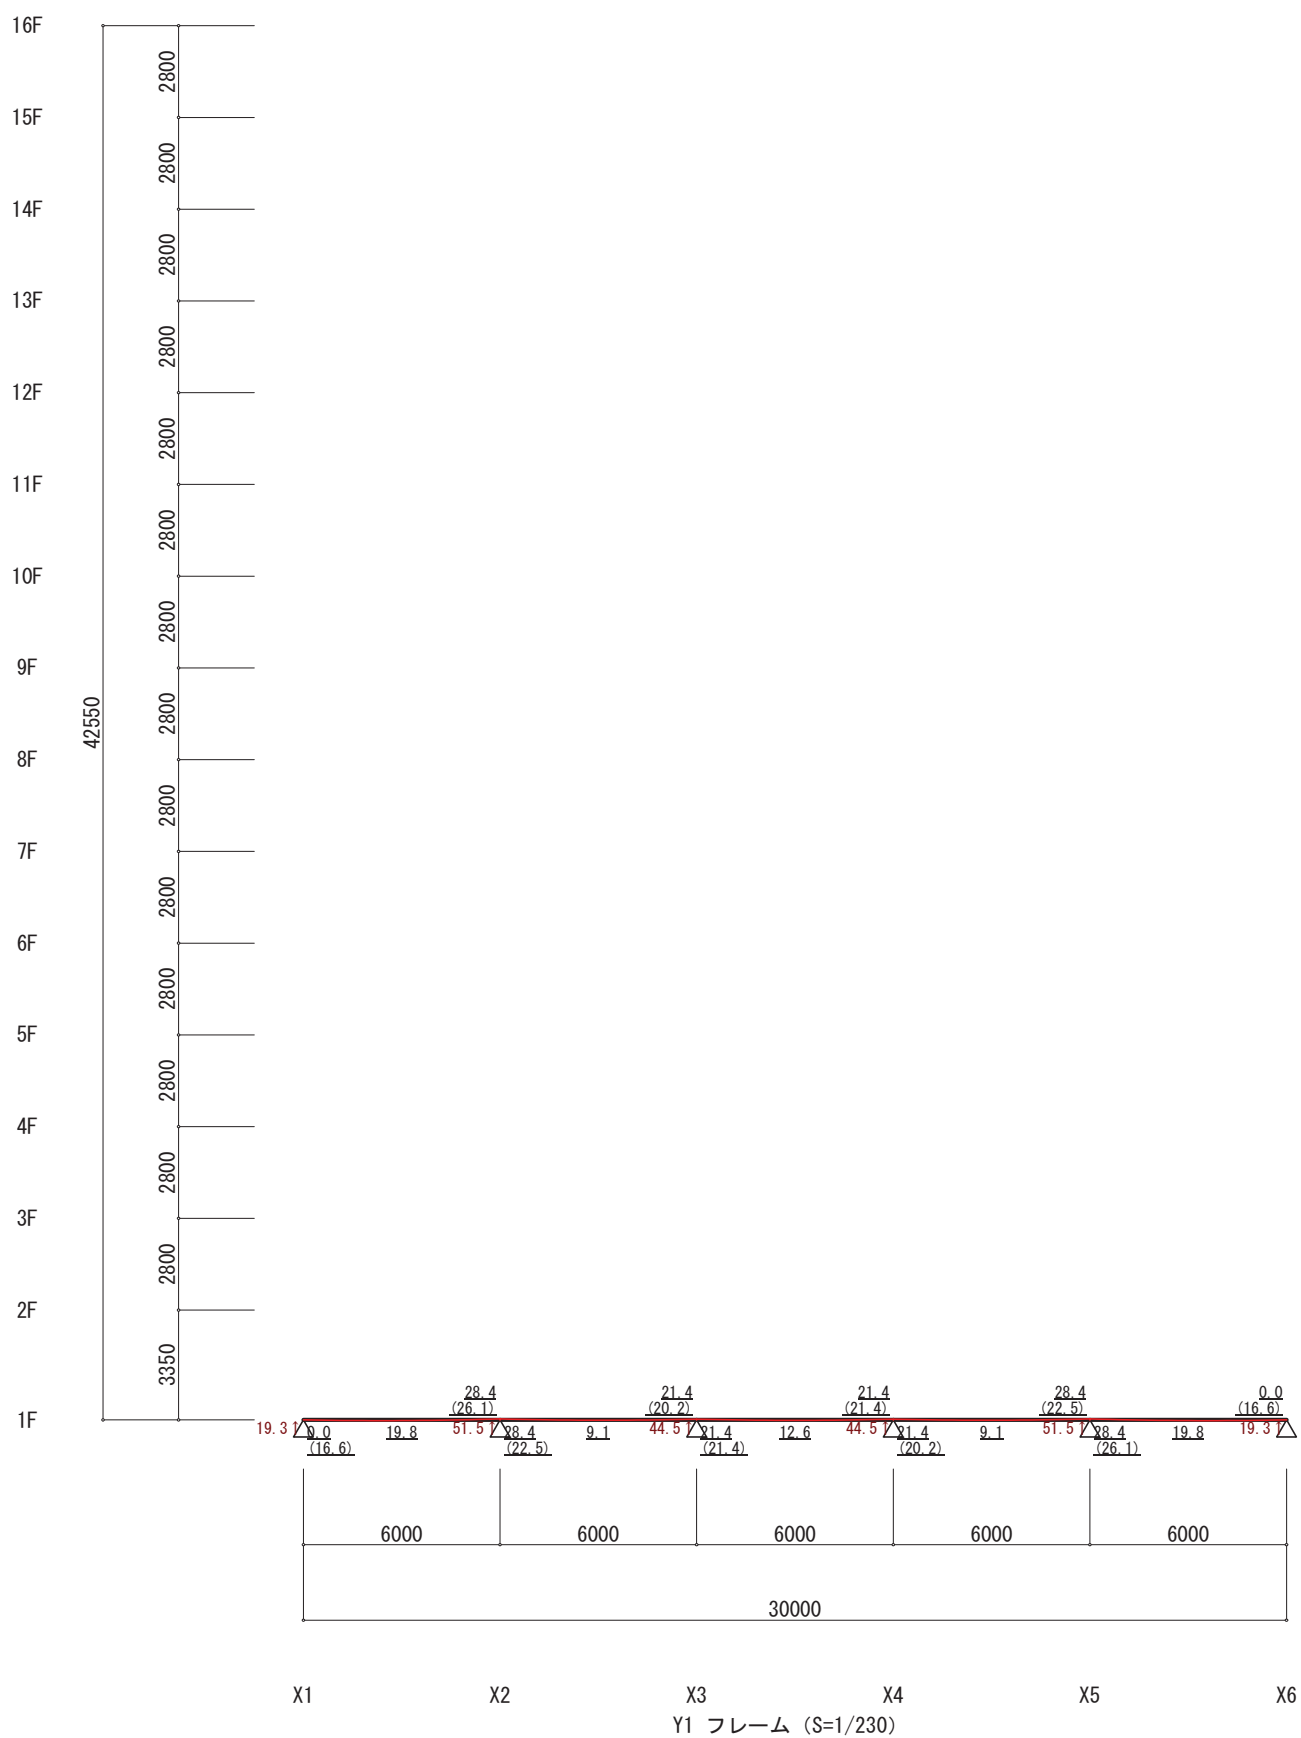


[illegible]


鉛直荷重 (立体解析)

						101.3 (97.5)					97.5 (95.3)					97.7 (95.5)					98.4 (95.6)							89.3 (93.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16F	42550	2800	89.3 (51.1)	51.6	2.9 (1.3)	98.4 (95.6)	49.0	0.3 (0.1)	97.7 (95.5)	49.2	0.3 (0.1)	97.5 (95.3)	49.0	2.9 (1.3)	101.3 (97.5)	51.6	89.3 (51.1)	257.1C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			17.9	257.1C	1.1	414.5C	0.1	412.3C	0.1	412.3C	0.1	414.5C	0.1	412.3C	0.1	414.5C	0.1	412.3C	53.6 (51.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			53.6 (51.1)	96.1 (95.8)	0.7 (1.3)	95.9 (95.4)	0.0 (0.1)	95.9 (95.4)	0.0 (0.1)	95.7 (95.4)	0.7 (1.3)	93.7 (93.0)	53.6 (51.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15F			2800	40.1 (29.6)	48.0	0.3 (0.0)	95.7 (95.4)	47.1	0.1 (0.0)	95.9 (95.4)	47.1	0.1 (0.0)	95.9 (95.4)	47.1	0.3 (0.0)	96.1 (95.8)	48.0	40.1 (29.6)	530.1C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				1.3	530.1C	0.3	832.9C	0.0	830.4C	0.0	830.4C	0.3	832.9C	1.3	530.1C	0.3	832.9C	0.0	830.4C	42.8 (29.6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				42.8 (29.6)	96.7 (96.0)	0.4 (0.0)	95.6 (95.2)	0.0 (0.0)	95.7 (95.2)	0.0 (0.0)	95.9 (95.2)	0.4 (0.0)	96.7 (96.0)	42.8 (29.6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
14F				2800	49.2 (33.5)	48.4	0.4 (0.1)	95.9 (95.2)	47.0	0.0 (0.0)	95.7 (95.2)	47.0	0.0 (0.0)	95.6 (95.2)	47.0	0.4 (0.1)	96.7 (96.0)	48.4	49.2 (33.5)	802.7C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					2.2	802.7C	0.3	1251.7C	0.0	1248.4C	0.0	1248.4C	0.3	1251.7C	2.2	802.7C	0.3	1251.7C	0.0	1248.4C	44.7 (33.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					44.7 (33.5)	97.0 (96.0)	0.2 (0.1)	98.4 (97.8)	0.0 (0.0)	98.3 (97.8)	0.0 (0.0)	98.1 (97.7)	0.2 (0.1)	98.1 (97.7)	44.7 (33.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13F					2800	47.2 (32.6)	48.3	0.9 (0.6)	98.1 (97.7)	48.3	0.1 (0.0)	98.3 (97.8)	48.3	0.1 (0.0)	98.4 (97.8)	48.3	0.9 (0.6)	97.0 (96.0)	48.3	47.2 (32.6)	1075.1C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						1.6	1075.1C	0.1	1686.8C	0.0	1684.8C	0.0	1684.8C	0.1	1686.8C	1.6	1075.1C	0.1	1686.8C	0.0	1684.8C	44.0 (32.6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						44.0 (32.6)	97.1 (96.1)	0.8 (0.6)	98.3 (97.8)	0.1 (0.0)	98.3 (97.8)	0.1 (0.0)	98.1 (97.7)	0.8 (0.6)	98.1 (97.7)	44.0 (32.6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12F						2800	47.8 (33.2)	48.3	0.2 (0.1)	98.1 (97.7)	48.3	0.0 (0.0)	98.3 (97.8)	48.3	0.0 (0.0)	98.3 (97.8)	48.3	0.2 (0.1)	97.1 (96.1)	48.3	47.8 (33.2)	1347.5C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							1.3	1347.5C	0.4	2120.3C	0.0	2119.7C	0.0	2119.7C	0.4	2120.3C	1.3	1347.5C	0.4	2120.3C	0.0	2119.7C	45.3 (33.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							45.3 (33.2)	102.7 (101.5)	0.5 (0.1)	100.8 (100.3)	0.0 (0.0)	100.8 (100.3)	0.0 (0.0)	101.0 (100.4)	0.5 (0.1)	95.6 (99.2)	45.3 (33.2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11F							2800	50.3 (34.4)	51.3	1.1 (0.8)	101.0 (100.4)	49.6	0.1 (0.0)	100.8 (100.3)	49.6	0.1 (0.0)	100.8 (100.3)	49.6	1.1 (0.8)	102.7 (101.5)	51.3	50.3 (34.4)	1623.9C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	2.1	1623.9C						0.1	2560.7C	0.0	2558.9C	0.0	2558.9C	0.1	2560.7C	2.1	1623.9C	0.1	2560.7C	0.0	2558.9C	46.1 (34.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	46.1 (34.4)	102.9 (101.6)						1.0 (0.8)	100.8 (100.3)	0.0 (0.0)	100.8 (100.3)	0.0 (0.0)	101.0 (100.4)	1.0 (0.8)	95.6 (99.1)	46.1 (34.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
10F	2800	49.5 (34.4)						51.2	0.9 (0.4)	101.0 (100.4)	49.6	0.0 (0.0)	100.8 (100.3)	49.6	0.0 (0.0)	100.8 (100.3)	49.6	0.9 (0.4)	102.9 (101.6)	51.2	49.5 (34.4)	1900.2C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		1.4	1900.2C					0.3	3011.2C	0.0	3008.1C	0.0	3008.1C	0.3	3011.2C	1.4	1900.2C	0.3	3011.2C	0.0	3008.1C	46.7 (34.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		46.7 (34.4)	106.2 (104.4)					0.3 (0.4)	106.0 (105.5)	0.0 (0.0)	106.0 (105.5)	0.0 (0.0)	106.0 (105.5)	0.3 (0.4)	106.0 (105.5)	46.7 (34.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9F		2800	50.3 (34.5)					52.7	0.1 (0.1)	106.0 (105.5)	52.2	0.0 (0.0)	106.0 (105.5)	52.2	0.0 (0.0)	106.0 (105.5)	52.2	0.1 (0.1)	106.2 (104.4)	52.7	50.3 (34.5)	2178.3C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			2.0	2178.3C				0.0	3466.2C	0.0	3463.8C	0.0	3463.8C	0.0	3466.2C	2.0	2178.3C	0.0	3466.2C	0.0	3463.8C	46.4 (34.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			46.4 (34.5)	106.4 (104.5)				0.1 (0.1)	106.0 (105.5)	0.0 (0.0)	106.0 (105.5)	0.0 (0.0)	106.0 (105.5)	0.1 (0.1)	97.0 (101.4)	46.4 (34.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
8F			2800	50.6 (35.6)				52.6	0.5 (0.7)	106.0 (105.5)	52.2	0.0 (0.0)	106.0 (105.5)	52.2	0.0 (0.0)	106.0 (105.5)	52.2	0.5 (0.7)	106.4 (104.5)	52.6	50.6 (35.6)	2456.3C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				0.9	2456.3C			0.4	3921.3C	0.0	3919.5C	0.0	3919.5C	0.4	3921.3C	0.9	2456.3C	0.4	3921.3C	0.0	3919.5C	48.9 (35.6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				48.9 (35.6)	115.2 (112.8)			1.4 (0.7)	110.9 (110.5)	0.1 (0.0)	111.1 (110.6)	0.1 (0.0)	111.5 (110.7)	1.4 (0.7)	102.2 (108.5)	48.9 (35.6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
7F				2800	53.3 (36.5)			57.1	2.3 (1.5)	111.5 (110.7)	54.6	0.1 (0.1)	111.1 (110.6)	54.8	0.1 (0.1)	110.9 (110.5)	54.6	2.3 (1.5)	115.2 (112.8)	57.1	53.3 (36.5)	2739.2C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					2.2	2739.2C		0.2	4397.3C	0.0	4393.2C	0.0	4393.2C	0.2	4397.3C	2.2	2739.2C	0.2	4397.3C	0.0	4393.2C	48.8 (36.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					48.8 (36.5)	115.5 (112.9)		2.0 (1.5)	111.0 (110.6)	0.1 (0.1)	111.1 (110.6)	0.1 (0.1)	111.5 (110.7)	2.0 (1.5)	102.0 (108.4)	48.8 (36.5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6F					2800	53.2 (36.6)		57.1	2.1 (1.5)	111.5 (110.7)	54.7	0.1 (0.1)	111.1 (110.6)	54.7	0.1 (0.1)	111.0 (110.5)	54.7	2.1 (1.5)	115.5 (112.9)	57.1	53.2 (36.6)	3020.9C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						2.0	3020.9C	0.0	4869.6C	0.0	4863.1C	0.0	4863.1C	0.0	4869.6C	2.0	3020.9C	0.0	4869.6C	0.0	4863.1C	49.2 (36.6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						49.2 (36.6)	115.7 (112.9)	2.0 (1.5)	110.9 (110.5)	0.1 (0.1)	111.1 (110.6)	0.1 (0.1)	111.5 (110.7)	2.0 (1.5)	101.9 (108.3)	49.2 (36.6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5F						2800	52.7 (36.3)	57.1	2.2 (1.5)	111.5 (110.7)	54.7	0.1 (0.1)	111.1 (110.6)	54.8	0.1 (0.1)	110.9 (110.5)	54.7	2.2 (1.5)	115.7 (112.9)	57.1	52.7 (36.3)	3302.6C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1.8						3302.6C	0.1	5341.9C	0.0	5333.0C	0.0	5333.0C	0.1	5341.9C	1.8	3302.6C	0.1	5341.9C	0.0	5333.0C	49.0 (36.3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	49.0 (36.3)						116.1 (113.1)	2.0 (1.5)	110.9 (110.5)	0.1 (0.1)	111.1 (110.6)	0.1 (0.1)	111.5 (110.7)	2.0 (1.5)	101.5 (108.2)	49.0 (36.3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4F	2800						52.5 (36.1)	57.1	2.6 (1.8)	111.5 (110.7)	54.7	0.1 (0.1)	111.1 (110.6)	54.7	0.1 (0.1)	110.9 (110.5)	54.7	2.6 (1.8)	116.1 (113.1)	57.1	52.5 (36.1)	3584.1C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		1.9					3584.1C	0.1	5829.6C	0.0	5818.1C	0.0	5818.1C	0.1	5829.6C	1.9	3584.1C	0.1	5829.6C	0.0	5818.1C	48.6 (36.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		48.6 (36.1)					116.2 (113.1)	2.4 (1.8)	111.0 (110.5)	0.1 (0.1)	111.1 (110.6)	0.1 (0.1)	111.5 (110.7)	2.4 (1.8)	101.5 (108.2)	48.6 (36.1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3F		2800					52.9 (37.0)	57.1	2.2 (1.3)	111.5 (110.7)	54.7	0.0 (0.1)	111.1 (110.6)	54.8	0.0 (0.1)	111.0 (110.5)	54.7	2.2 (1.3)	116.2 (113.1)	57.1	52.9 (37.0)	3865.5C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			1.1				3865.5C	0.4	6313.2C	0.1	6299.0C	0.1	6299.0C	0.4	6313.2C	1.1	3865.5C	0.4	6313.2C	0.1	6299.0C	50.6 (37.0)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			50.6 (37.0)				120.1 (116.3)	1.4 (1.3)	114.1 (113.4)	0.2 (0.1)	114.2 (113.5)	0.2 (0.1)	114.4 (113.6)	1.4 (1.3)	103.5 (110.7)	50.6 (37.0)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2F			3350				52.9 (31.8)	58.7	4.3 (3.8)	114.4 (113.6)	56.3	0.4 (0.6)	114.2 (113.5)	56.3	0.4 (0.6)	114.1 (113.4)	56.3	4.3 (3.8)	120.1 (116.3)	58.7	52.9 (31.8)	4155.9C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				0.4			4155.9C	2.1	6808.7C	0.5	6791.7C	0.5	6791.7C	2.1	6808.7C	0.4	4155.9C	2.1	6808.7C	0.5	6791.7C	53.8 (31.8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				53.8 (31.8)			223.5 (213.8)	8.4 (3.8)	187.6 (180.9)	1.5 (0.6)	189.1 (185.5)	1.5 (0.6)	215.1 (190.1)	8.4 (3.8)	223.5 (213.8)	53.8 (31.8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1F				4715.6			151.9	7664.2	151.1	89.2	7609.6	189.1	101.5	7609.6	187.6	89.2	7664.2	151.9	4715.6	151.9	7664.2	151.1	89.2	7609.6	189.1	101.5	7609.6	187.6	89.2	7664.2	151.9	4715.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				6000			6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													


鉛直荷重（立体解析）

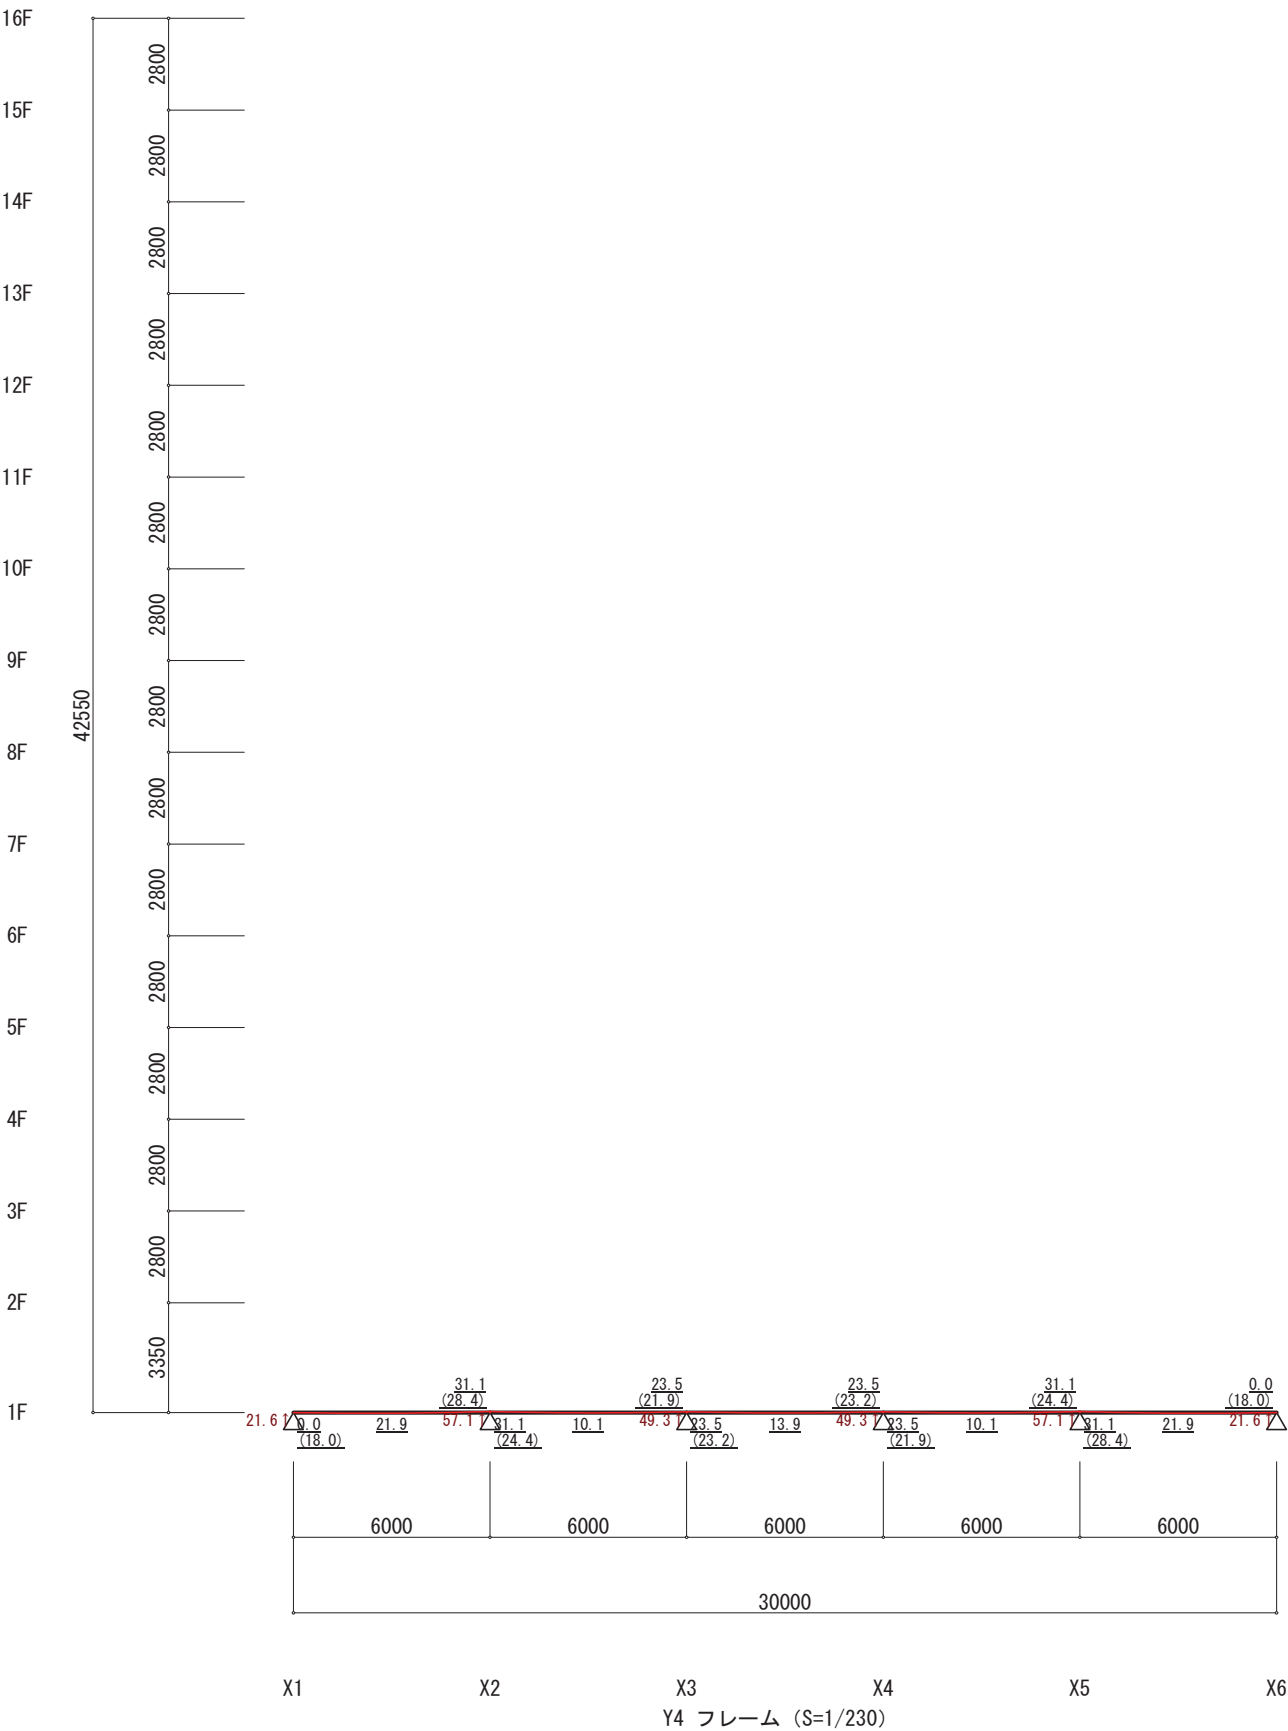


鉛直荷重（立体解析）

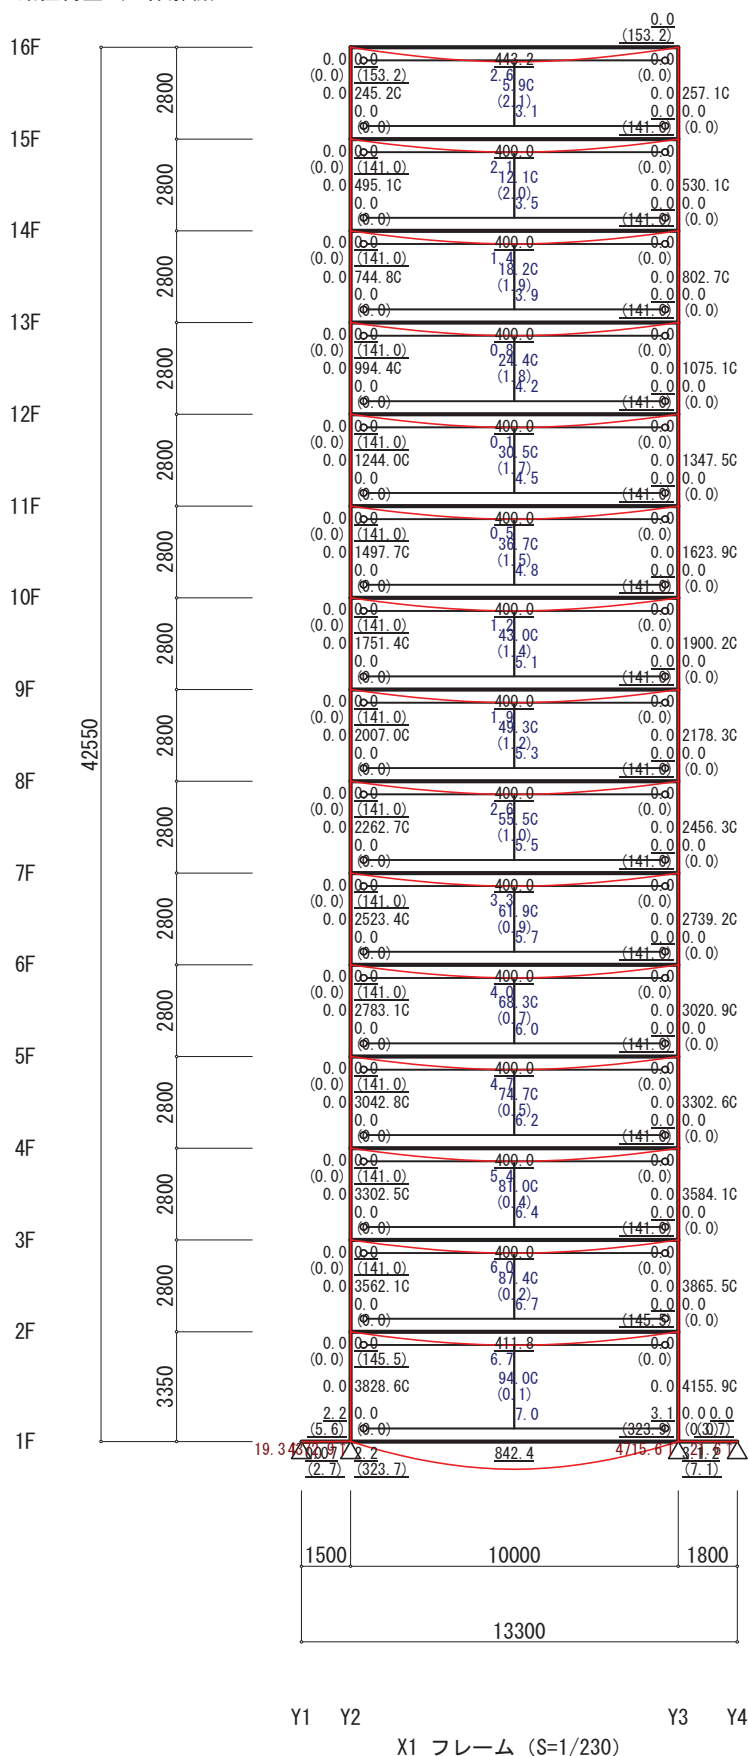

鉛直荷重（立体解析）

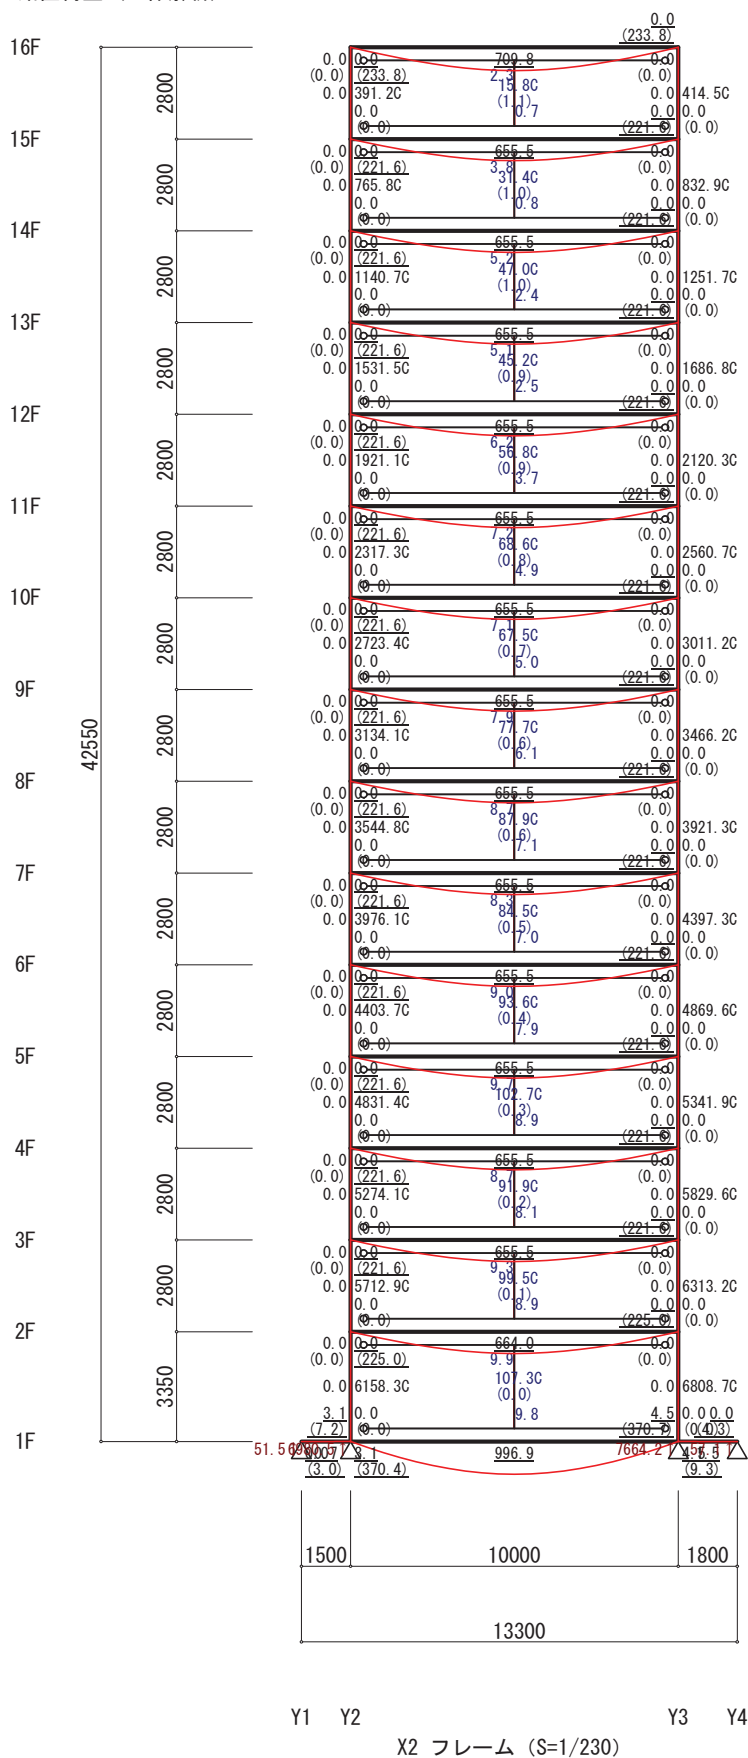


鉛直荷重 (立体解析)

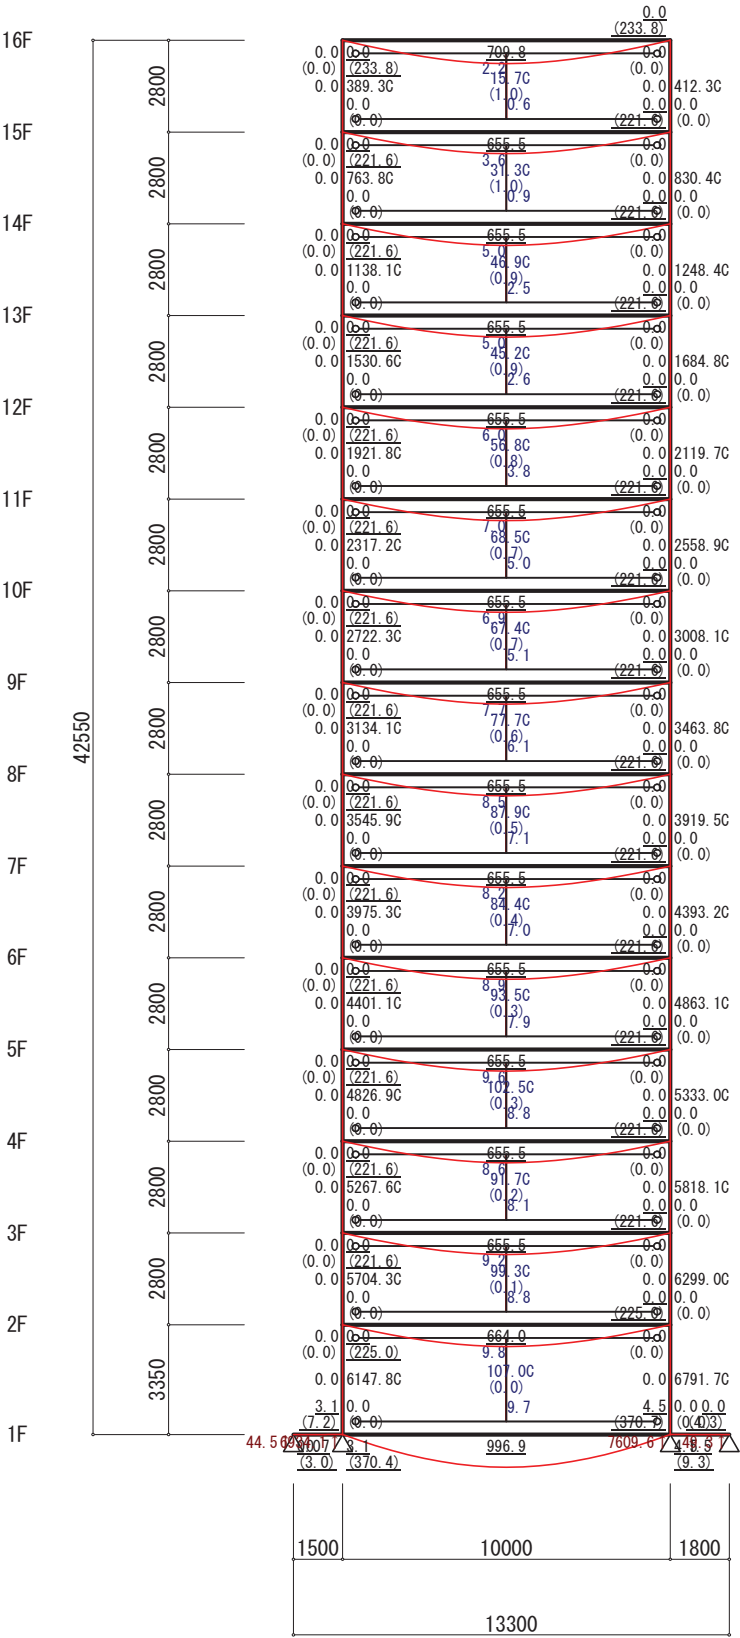


Y1 Y2 Y3 Y4

鉛直荷重 (立体解析)

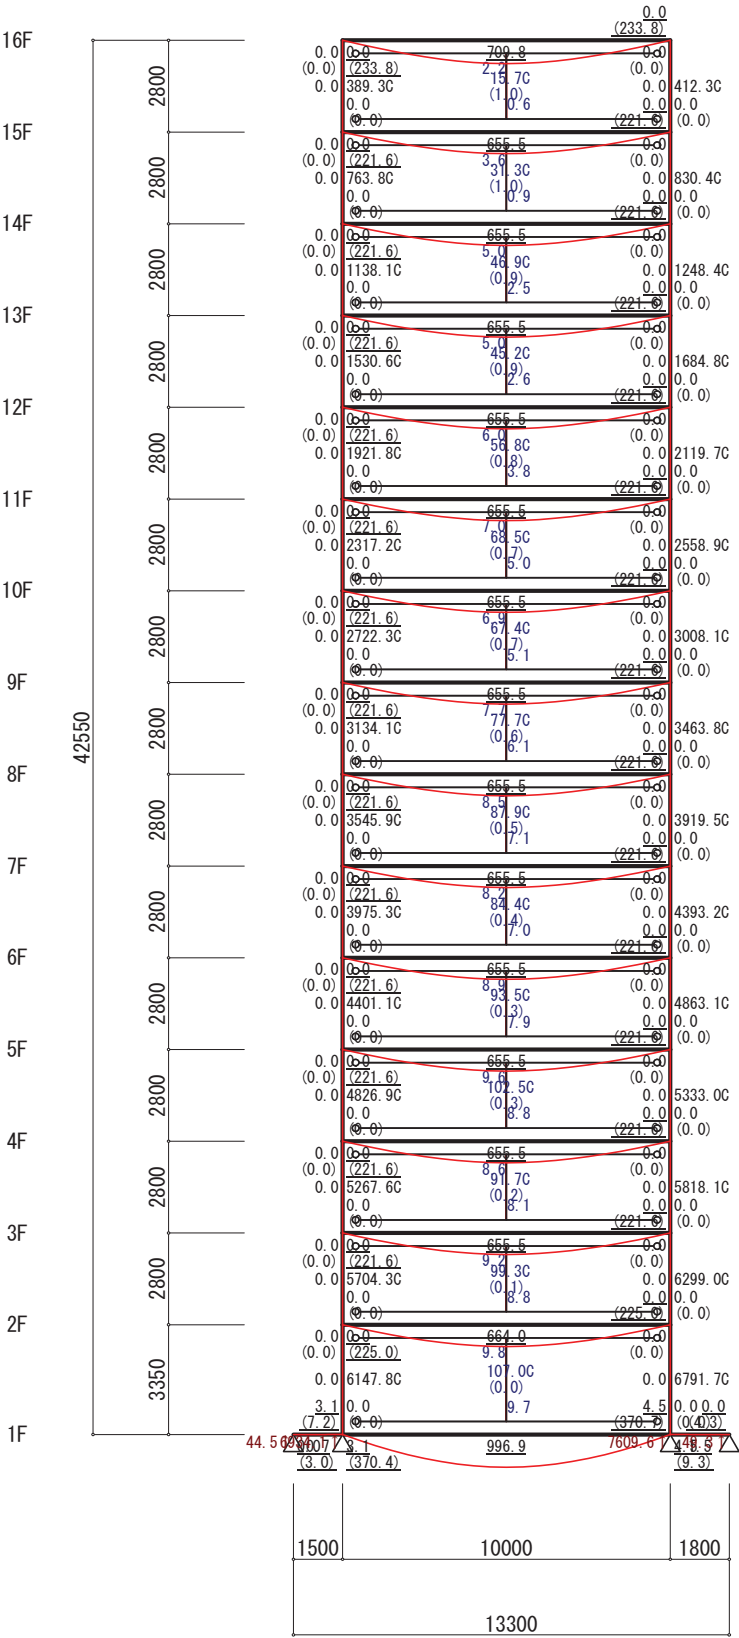


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/230)

鉛直荷重 (立体解析)

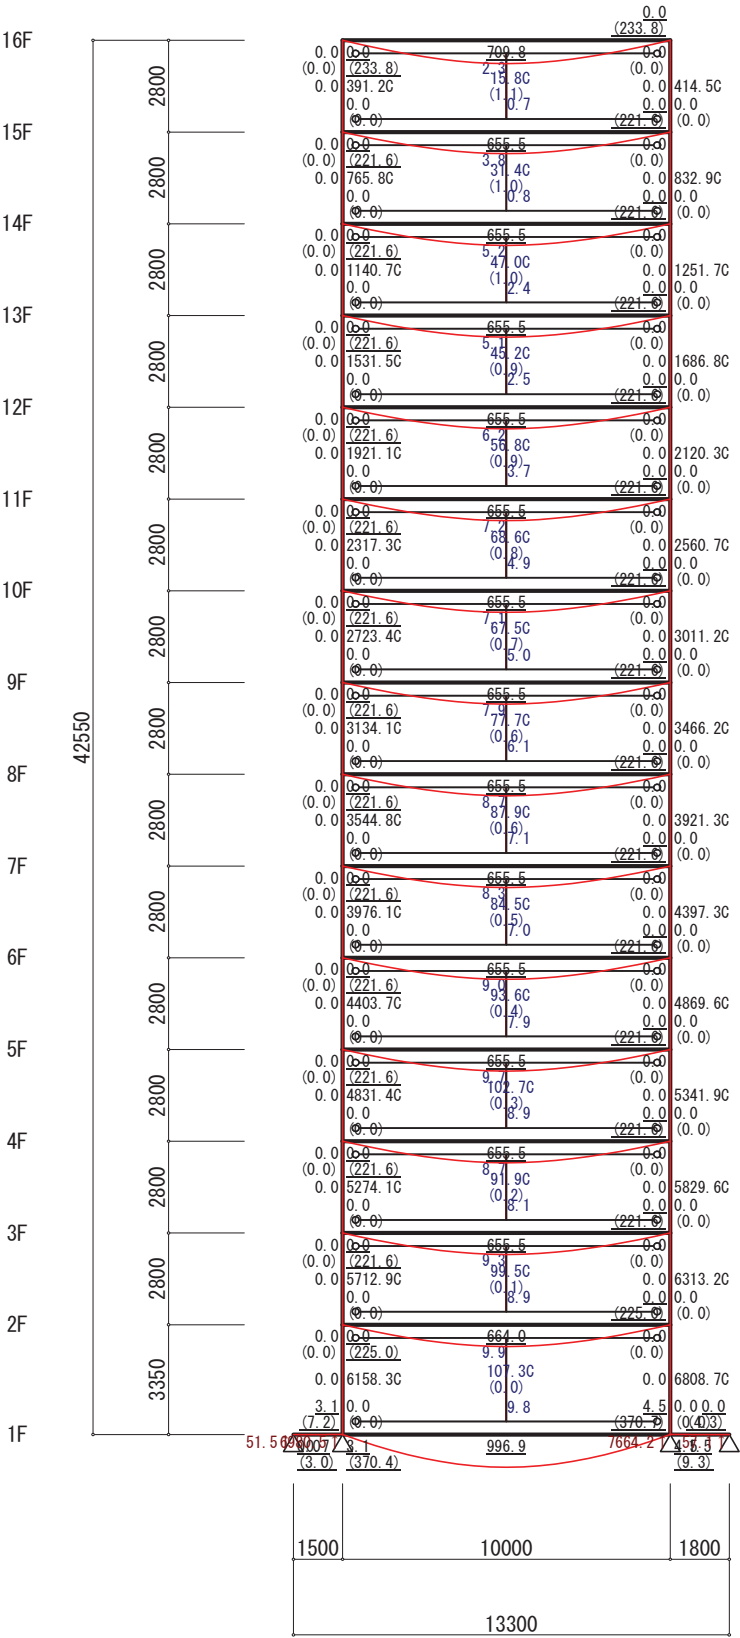


鉛直荷重 (立体解析)

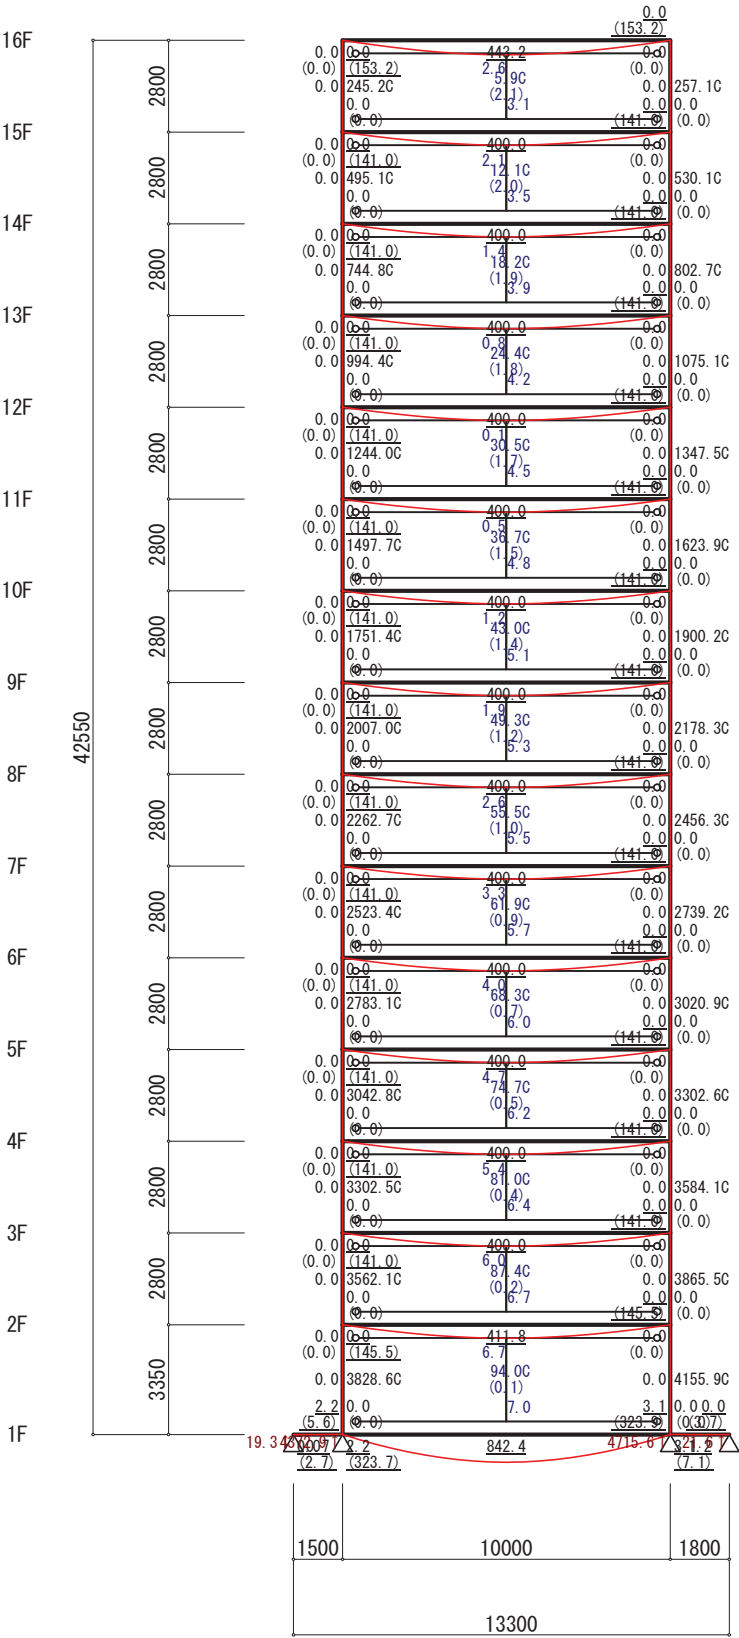

Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/230) Y3 Y4

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

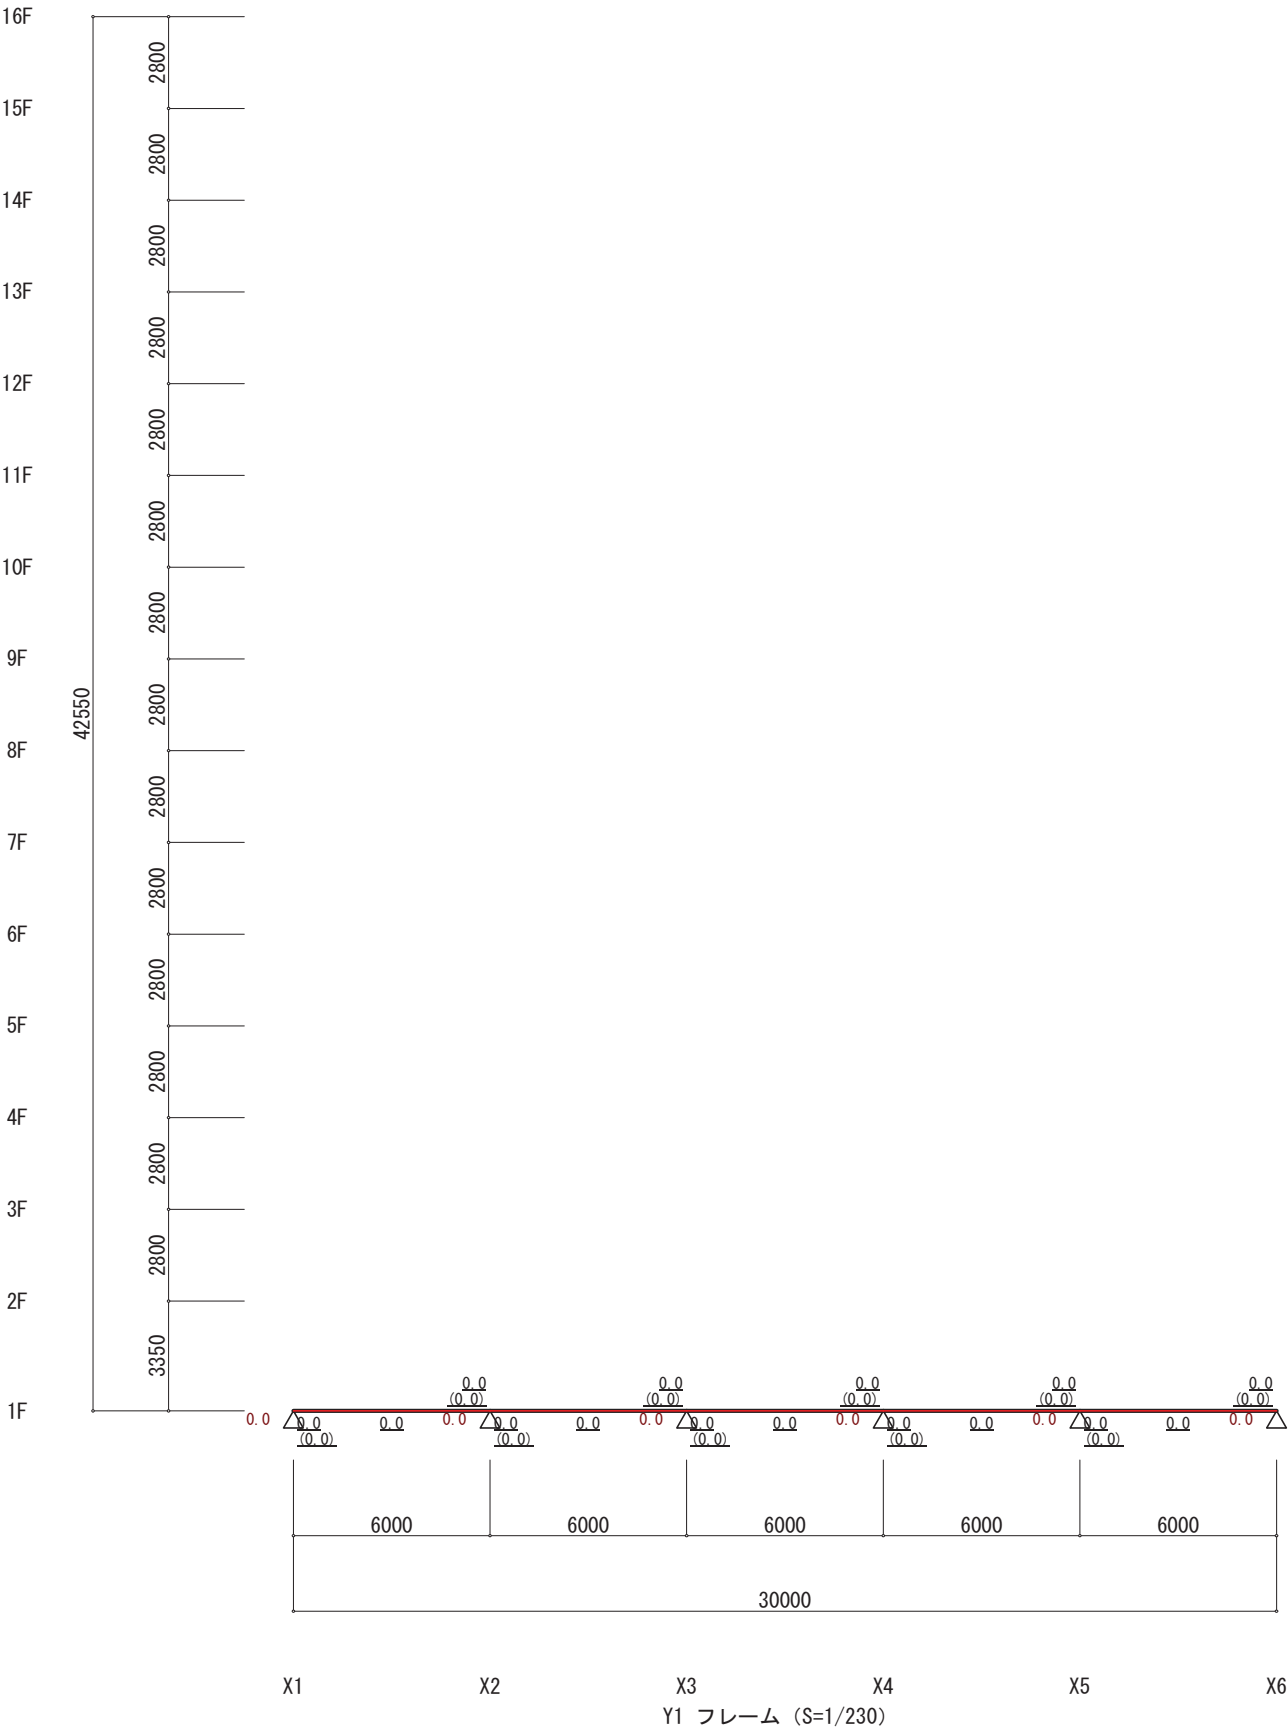

地震力(X方向 正加力) (立体解析)


42550	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	

42550	2800	186.8	186.8	10.8	419.8	254.6	3.2	506.4	258.2	0.0	506.4	248.2	3.2	419.8	165.2	10.8	186.8
		(45.5)	(158.7)		(233.8)	(83.8)		(289.7)	(86.1)		(289.7)	(83.8)		(233.8)	(58.7)		(45.5)
		123.1	26.61		92.5	8.9T		100.7	0.9T		100.7	0.9C		92.5	8.9C		123.1
		59.4	(45.5)		345.0	234.9		469.0	304.9		486.1	304.9		474.9	234.9		59.4
		(119.1)		(233.8)			(157.3)	(289.7)		(162.0)	(289.7)		(157.3)	(233.8)		(119.1)	
	429.1	369.7	12.3	585.1	474.9	2.9	650.3	486.1	0.0	650.3	469.0	2.9	585.1	435.0	12.3	429.1	
	(165.9)	(119.1)		(343.5)	(157.3)		(387.1)	(162.0)		(387.1)	(157.3)		(343.5)	(119.1)		(165.9)	
	196.8	79.7T		104.2	22.1T		108.3	2.6C		108.3	2.6C		104.2	22.1C		196.8	
		35.5		489.9	376.7		600.2	433.6		617.9	433.6		605.2	376.7		35.5	
		(165.9)		(169.4)	(343.5)		(200.9)	(387.1)		(206.0)	(387.1)		(200.9)	(343.5)		(165.9)	
	2800	491.0	526.6	18.3	718.5	605.2	2.5	784.5	617.9	0.0	784.5	600.2	2.5	718.5	489.9	18.3	491.0
		(251.2)	(169.4)		(438.9)	(200.9)		(488.6)	(206.0)		(488.6)	(200.9)		(438.9)	(169.4)		(251.2)
		139.4	154.6T		103.9	32.0T		100.5	4.1T		100.5	4.1C		103.9	32.0C		139.4
			212.3		610.8	510.6		793.5	583.5		809.1	583.5		801.8	510.6		212.3
		(251.2)		(209.4)	(438.9)		(265.9)	(488.6)		(269.7)	(488.6)		(265.9)	(438.9)		(251.2)	
	2800	433.6	645.8	17.5	902.1	801.8	4.2	1019.1	809.1	0.0	1019.1	793.5	4.2	902.1	610.8	17.5	433.6
(237.1)		(209.4)		(559.9)	(265.9)		(639.5)	(269.7)		(639.5)	(265.9)		(559.9)	(209.4)		(237.1)	
101.7		246.8T		118.2	61.1T		123.8	6.1T		123.8	6.1C		118.2	61.1C		101.7	
		230.2		705.3	665.6		903.4	771.5		918.7	771.5		911.2	665.6		230.2	
	(237.1)		(240.2)	(559.9)		(302.4)	(639.5)		(306.2)	(639.5)		(302.4)	(559.9)		(237.1)		
2800	505.8	736.0	15.4	950.9	911.2	3.9	1050.7	918.7	0.0	1050.7	903.4	3.9	950.9	705.3	15.4	505.8	
	(314.8)	(240.2)		(646.7)	(302.4)		(709.2)	(306.2)		(709.2)	(302.4)		(646.7)	(240.2)		(314.8)	
	65.1	352.2T		45.5	84.4T		57.7	6.8T		57.7	6.8C		45.5	84.4C		65.1	
		375.7		919.7	859.9		1048.7	935.2		1068.9	935.2		1054.1	859.9		375.7	
	(314.8)		(314.7)	(646.7)		(350.5)	(709.2)		(356.3)	(709.2)		(350.5)	(646.7)		(314.8)		
2800	593.1	968.7	24.5	1113.9	1054.1	2.7	1182.4	1068.9	0.0	1182.4	1048.7	2.7	1113.9	919.7	24.5	593.1	
	(382.1)	(314.7)		(729.5)	(350.5)		(775.7)	(356.3)		(775.7)	(350.5)		(729.5)	(314.7)		(382.1)	
	58.1	491.0T		92.6	95.8T		96.4	8.2T		96.4	8.2C		92.6	95.8C		58.1	
		476.8		989.6	928.7		1125.2	989.7		1144.4	989.7		1130.1	928.7		476.8	
	(382.1)		(336.6)	(729.5)		(375.9)	(775.7)		(381.5)	(775							


X6

Y3 フレーム (S=1/230)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

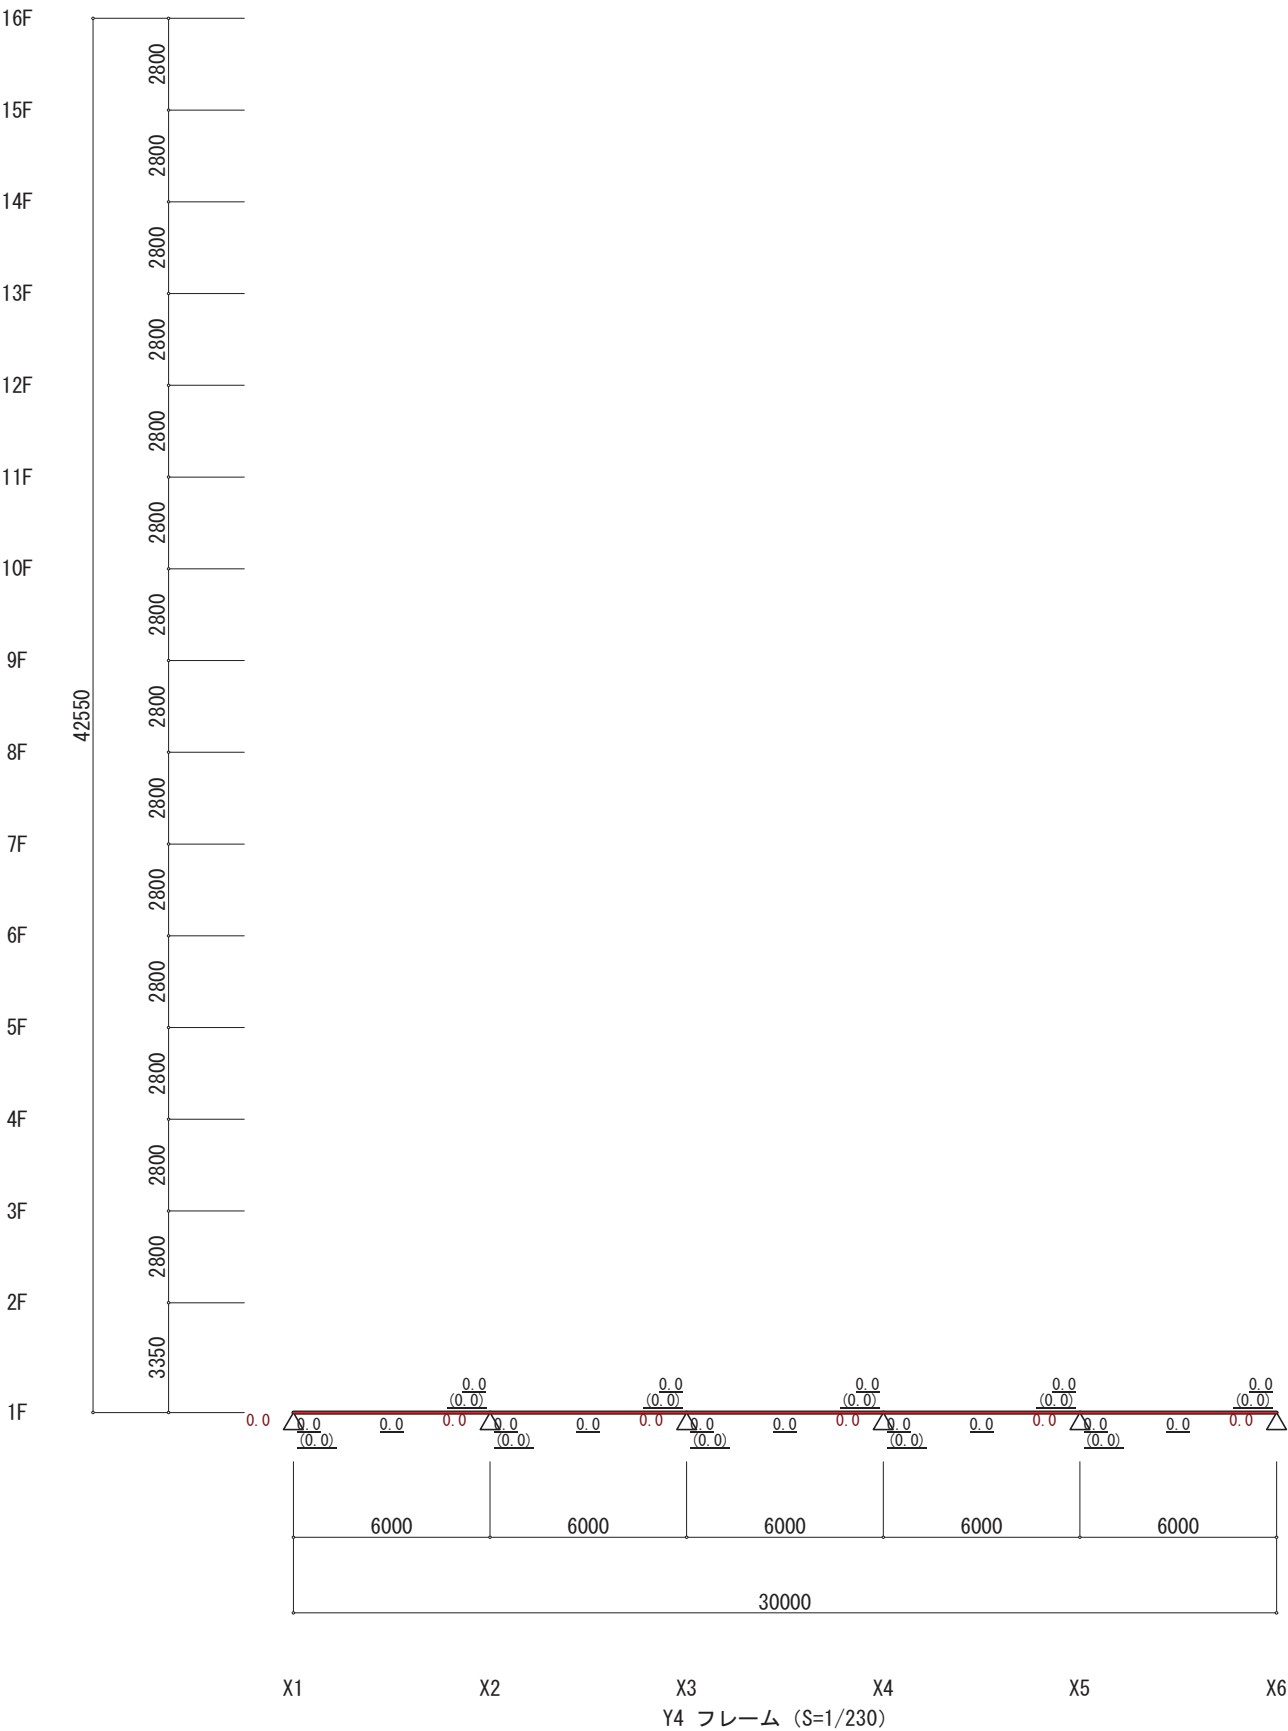

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

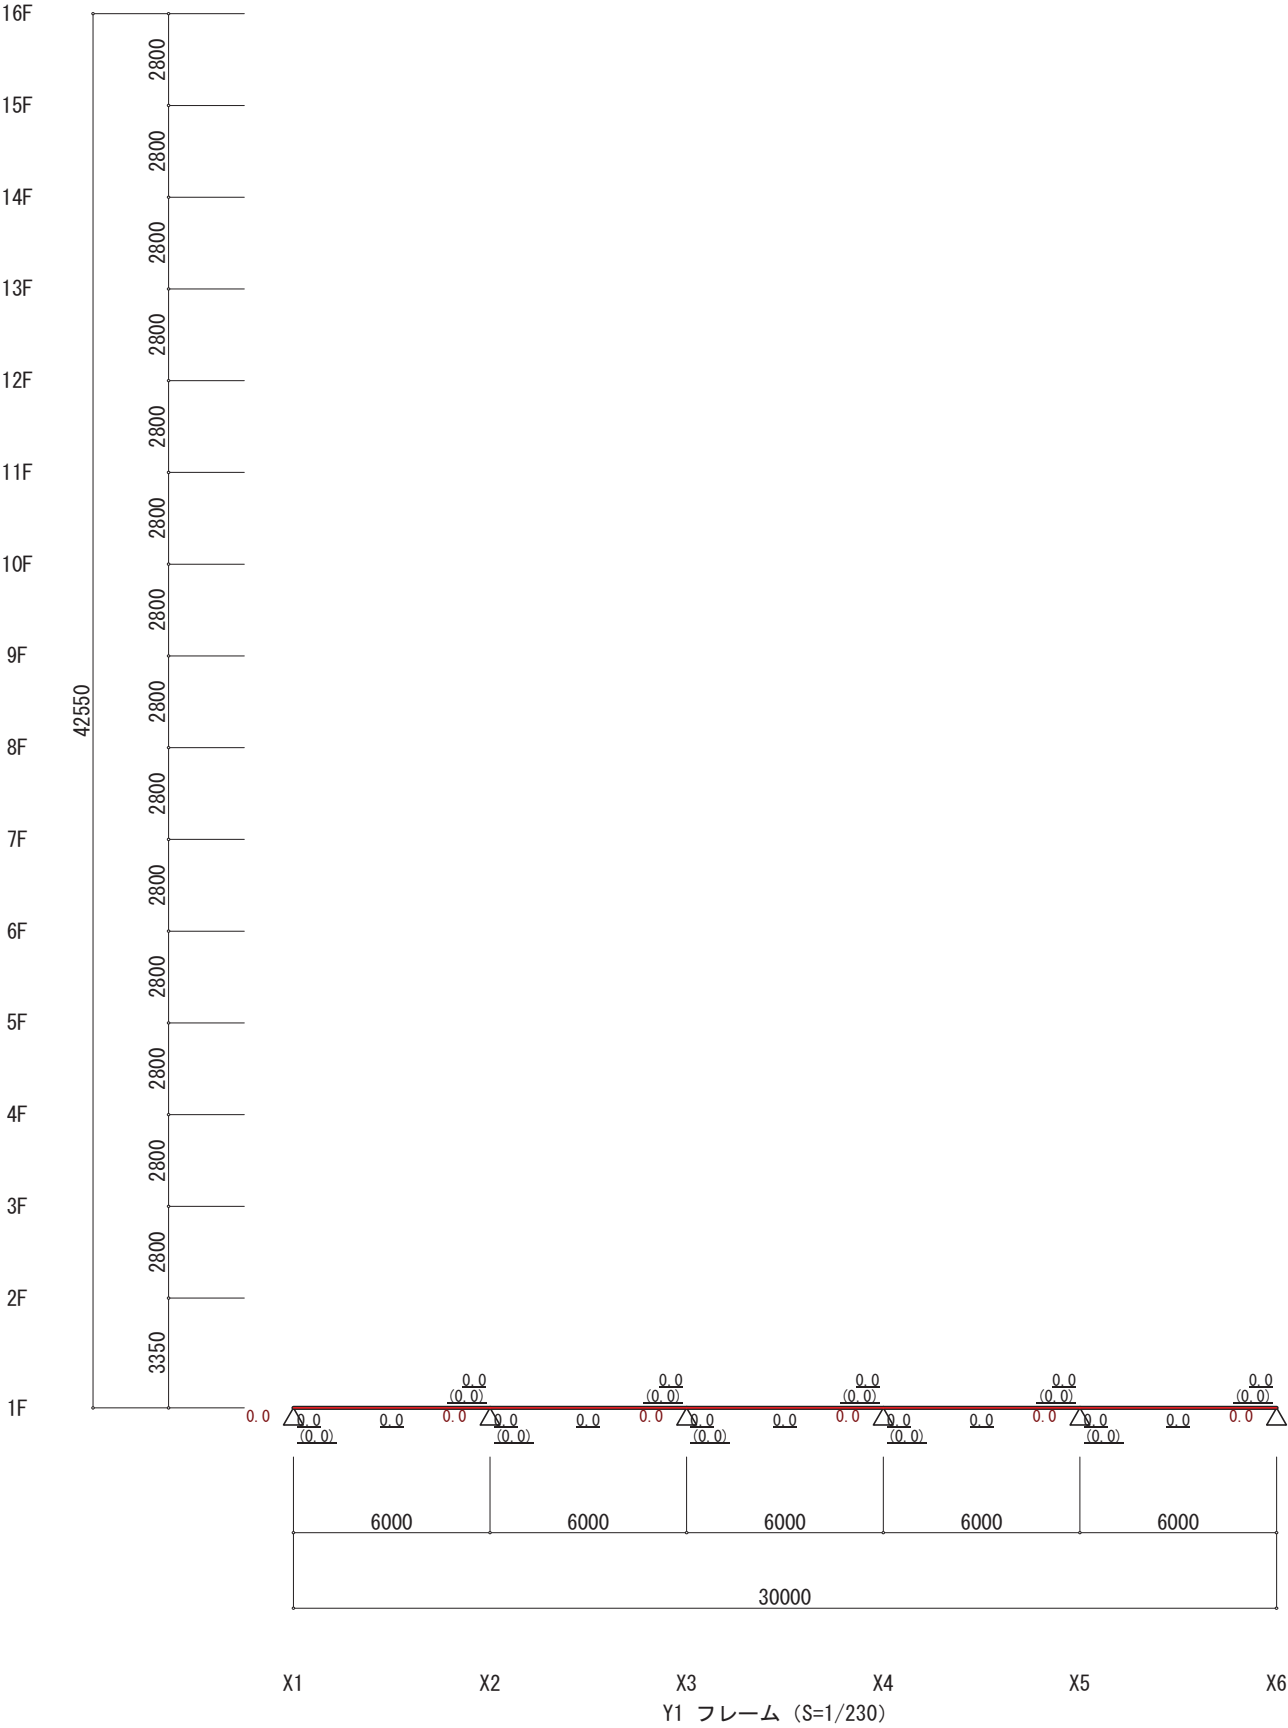


42550	2800	179.2 (40.9)	179.2	10.5	405.6	247.3	3.2	491.7	250.9	0.0	491.7	240.8	3.2	405.6	158.3	10.5	179.2
			122.0	26.2C	64.7	90.0	8.0C	99.0	0.6C	90.7	0.6T	90.7	0.6T	90.7	0.6T	90.7	0.6T
	2800	423.1 (162.0)	196.4	358.5	12.0	573.9	463.5	2.9	638.7	474.7	0.0	638.7	457.7	2.9	573.9	334.5	12.0
				80.8C	103.9	20.5C	108.0	2.1C	103.9	20.5T	103.9	20.5T	103.9	20.5T	103.9	20.5T	80.8T
	2800	484.6 (246.9)	139.0	615.0	18.0	706.6	593.6	2.5	772.2	606.3	0.0	772.2	588.6	2.5	706.6	479.0	18.0
				159.9C	103.2	31.9C	99.8	4.0C	103.2	31.9T	103.2	31.9T	103.2	31.9T	103.2	31.9T	159.9T
	2800	427.1 (232.7)	101.3	633.7	17.2	887.4	788.4	4.1	1003.3	795.7	0.0	1003.3	780.1	4.1	887.4	599.3	17.2
				258.3C	117.2	64.3C	122.7	7.1C	117.2	64.3T	117.2	64.3T	117.2	64.3T	117.2	64.3T	258.3T
	2800	498.9 (309.9)	65.0	723.4	15.1	937.0	896.9	3.9	1035.8	904.5	0.0	1035.8	889.2	3.9	937.0	693.2	15.1
				371.7C	45.4	92.5C	57.5	9.5C	45.4	92.5T	45.4	92.5T	45.4	92.5T	45.4	92.5T	371.7T
2800	585.2 (376.7)	57.8	954.1	24.2	1098.5	1038.8	2.7	1166.4	1053.6	0.0	1166.4	1033.5	2.7	1098.5	905.8	24.2	
			519.9C	91.7	110.6C	95.4	13.1C	91.7	110.6T	91.7	110.6T	91.7	110.6T	91.7	110.6T	519.9T	
2800	545.9 (370.9)	26.6	1015.5	20.0	1174.6	1114.3	2.4	1262.7	1128.7	0.0	1262.7	1109.5	2.4	1174.6	975.4	20.0	
			678.9C	41.6	144.0C	34.4	18.3C	41.6	144.0T	41.6	144.0T	41.6	144.0T	41.6	144.0T	678.9T	
2800	628.1 (413.7)	49.0	1120.8	22.9	1287.5	1303.8	4.7	1410.3	1309.8	0.0	1410.3	1294.4	4.7	1287.5	1075.1	22.9	
			854.3C	66.7	179.8C	72.5	21.6C	66.7	179.8T	66.7	179.8T	66.7	179.8T	66.7	179.8T	854.3T	
2800	636.8 (478.6)	33.2	1167.0	23.7	1303.4	1342.6	4.4	1406.5	1342.6	0.0	1406.5	1329.2	4.4	1303.4	1119.5	23.7	
			1037.3C	2.2	214.8C	11.9	24.9C	2.2	214.8T	2.2	214.8T	2.2	214.8T	2.2	214.8T	1037.3T	
2800	676.3 (474.6)	11.9	1379.6	27.4	1484.8	1467.9	2.8	1559.4	1479.7	0.0	1559.4	1462.3	2.8	1484.8	1324.8	27.4	
			1252.7C	61.7	257.4C	64.6	31.3C	61.7	257.4T	61.7	257.4T	61.7	257.4T	61.7	257.4T	1252.7T	
2800	789.7 (524.0)	56.1	1442.2	23.7	1564.2	1530.9	2.8	1634.5	1539.5	0.0	1634.5	1525.3	2.8	1564.2	1394.7	23.7	
			1478.8C	75.9	283.2C	82.5	35.7C	75.9	283.2T	75.9	283.2T	75.9	283.2T	75.9	283.2T	1478.8T	
2800	836.3																


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		165.2 (58.7)		248.2 (83.8)		258.2 (86.1)		254.6 (83.8)		186.8 (58.7)							
16F	2800	186.8 (45.5)	186.8 (58.7)	10.8	419.8 (233.8)	254.6 (83.8)	3.2	506.4 (289.7)	258.2 (86.1)	0.0	506.4 (289.7)	248.2 (83.8)	3.2	419.8 (233.8)	165.2 (58.7)	10.8	186.8 (45.5)
15F	2800	123.1	26.6C (45.5)	59.4 (119.1)	345.0 (119.1)	234.9 (233.8)	469.0 (157.3)	304.9 (289.7)	486.1 (162.0)	304.9 (289.7)	486.1 (162.0)	304.9 (289.7)	486.1 (162.0)	304.9 (289.7)	486.1 (162.0)	304.9 (289.7)	486.1 (162.0)
14F	2800	429.1 (165.9)	369.7 (119.1)	12.3	585.1 (343.5)	474.9 (157.3)	2.9	650.3 (387.1)	486.1 (162.0)	0.0	650.3 (387.1)	469.0 (157.3)	2.9	585.1 (343.5)	345.0 (119.1)	12.3	429.1 (165.9)
13F	2800	196.8	79.7C (165.9)	35.5 (169.4)	489.9 (169.4)	376.7 (343.5)	600.2 (200.9)	433.6 (387.1)	617.9 (206.0)	433.6 (387.1)	617.9 (206.0)	433.6 (387.1)	617.9 (206.0)	433.6 (387.1)	617.9 (206.0)	433.6 (387.1)	617.9 (206.0)
12F	2800	491.0 (251.2)	526.6 (169.4)	18.3	718.5 (438.9)	605.2 (200.9)	2.5	784.5 (488.6)	617.9 (206.0)	0.0	784.5 (488.6)	600.2 (200.9)	2.5	718.5 (438.9)	489.9 (169.4)	18.3	491.0 (251.2)
11F	2800	139.4	154.6C (251.2)	212.3 (209.4)	610.8 (209.4)	510.6 (438.9)	793.5 (265.9)	583.5 (488.6)	809.1 (269.7)	583.5 (488.6)	809.1 (269.7)	583.5 (488.6)	809.1 (269.7)	583.5 (488.6)	809.1 (269.7)	583.5 (488.6)	809.1 (269.7)
10F	2800	433.6 (237.1)	645.8 (209.4)	17.5	902.1 (559.9)	801.8 (265.9)	4.2	1019.1 (639.5)	809.1 (269.7)	0.0	1019.1 (639.5)	793.5 (265.9)	4.2	902.1 (559.9)	610.8 (209.4)	17.5	433.6 (237.1)
9F	2800	101.7	246.8C (237.1)	230.2 (240.2)	705.3 (240.2)	665.6 (559.9)	903.4 (302.4)	771.5 (639.5)	918.7 (306.2)	771.5 (639.5)	918.7 (306.2)	771.5 (639.5)	918.7 (306.2)	771.5 (639.5)	918.7 (306.2)	771.5 (639.5)	918.7 (306.2)
8F	2800	505.8 (314.8)	736.0 (240.2)	15.4	950.9 (646.7)	911.2 (302.4)	3.9	1050.7 (709.2)	918.7 (306.2)	0.0	1050.7 (709.2)	903.4 (302.4)	3.9	950.9 (646.7)	705.3 (240.2)	15.4	505.8 (314.8)
7F	2800	65.1	352.2C (314.8)	375.7 (314.8)	919.7 (314.8)	859.9 (646.7)	1048.7 (350.5)	935.2 (709.2)	1068.9 (356.3)	935.2 (709.2)	1068.9 (356.3)	935.2 (709.2)	1068.9 (356.3)	935.2 (709.2)	1068.9 (356.3)	935.2 (709.2)	1068.9 (356.3)
6F	2800	593.1 (382.1)	968.7 (314.7)	24.5	1113.9 (729.5)	1054.1 (302.4)	2.7	1182.4 (775.7)	1068.9 (356.3)	0.0	1182.4 (775.7)	1048.7 (350.5)	2.7	1113.9 (729.5)	919.7 (314.7)	24.5	593.1 (382.1)
5F	2800	58.1	491.0C (382.1)	476.8 (382.1)	989.6 (336.6)	928.7 (729.5)	1125.2 (375.9)	989.7 (775.7)	1144.4 (381.5)	989.7 (775.7)	1144.4 (381.5)	989.7 (775.7)	1144.4 (381.5)	989.7 (775.7)	1144.4 (381.5)	989.7 (775.7)	1144.4 (381.5)
4F	2800	553.4 (376.3)	1030.2 (336.6)	20.3	1191.0 (820.7)	1130.1 (375.9)	2.4	1280.0 (889.5)	1144.4 (381.5)	0.0	1280.0 (889.5)	1125.2 (375.9)	2.4	1191.0 (820.7)	989.6 (336.6)	20.3	553.4 (376.3)
3F	2800	26.7	639.0C (376.3)	500.1 (376.3)	1089.7 (370.9)	1106.9 (820.7)	1311.5 (438.8)	1210.5 (889.5)	1326.8 (442.3)	1210.5 (889.5)	1326.8 (442.3)	1210.5 (889.5)	1326.8 (442.3)	1210.5 (889.5)	1326.8 (442.3)	1210.5 (889.5)	1326.8 (442.3)
2F	2800	635.9 (419.1)	1136.0 (370.9)	23.2	1303.8 (883.3)	1321.0 (438.8)	4.8	1427.9 (967.7)	1326.8 (442.3)	0.0	1427.9 (967.7)	1311.5 (438.8)	4.8	1303.8 (883.3)	1089.7 (370.9)	23.2	635.9 (419.1)
1F	2800	49.2	802.1C (419.1)	537.5 (419.1)	1133.8 (385.9)	1169.4 (883.3)	1345.8 (450.1)	1281.8 (967.7)	1359.2 (453.1)	1281.8 (967.7)	1359.2 (453.1)	1281.8 (967.7)	1359.2 (453.1)	1281.8 (967.7)	1359.2 (453.1)	1281.8 (967.7)	1359.2 (453.1)
	2800	644.3 (484.2)	1181.8 (385.9)	24.0	1319.1 (943.7)	1354.7 (450.1)	4.5	1423.2 (1007.8)	1359.2 (453.1)	0.0	1423.2 (1007.8)	1345.8 (450.1)	4.5	1319.1 (943.7)	1133.8 (385.9)	24.0	644.3 (484.2)
	2800	33.5	971.5C (484.2)	711.4 (484.2)	1340.3 (456.0)	1323.2 (943.7)	1479.5 (494.1)	1398.7 (1007.8)	1496.9 (499.0)	1398.7 (1007.8)	1496.9 (499.0)	1398.7 (1007.8)	1496.9 (499.0)	1398.7 (1007.8)	1496.9 (499.0)	1398.7 (1007.8)	1496.9 (499.0)
	2800	684.4 (480.4)	1395.7 (456.0)	27.7	1502.2 (1028.5)	1485.1 (494.1)	2.8	1577.7 (1080.4)	1496.9 (499.0)	0.0	1577.7 (1080.4)	1479.5 (494.1)	2.8	1502.2 (1028.5)	1340.3 (456.0)	27.7	684.4 (480.4)
	2800	11.9	1172.6C (480.4)	660.6 (480.4)	1409.7 (477.9)	1377.7 (1028.5)	1542.0 (514.9)	1447.4 (1080.4)	1547.7 (518.7)	1447.4 (1080.4)	1547.7 (518.7)	1447.4 (1080.4)	1547.7 (518.7)	1447.4 (1080.4)	1547.7 (518.7)	1447.4 (1080.4)	1547.7 (518.7)
	2800	797.1 (529.4)	1457.7 (477.9)	24.0	1579.7 (1074.0)	1547.7 (514.9)	2.9	1650.8 (1120.1)	1556.2 (518.7)	0.0	1650.8 (1120.1)	1542.0 (514.9)	2.9	1579.7 (1074.0)	1409.7 (477.9)	24.0	797.1 (529.4)
	2800	56.0	1383.3C (529.4)	685.2 (529.4)	1475.8 (500.6)	1427.6 (1074.0)	1578.6 (526.9)	1485.4 (1120.1)	1590.7 (530.2)	1485.4 (1120.1)	1590.7 (530.2)	1485.4 (1120.1)	1590.7 (530.2)	1485.4 (1120.1)	1590.7 (530.2)	1485.4 (1120.1)	1590.7 (530.2)
	2800	842.8 (587.1)	1528.0 (500.6)	26.1	1631.1 (1109.3)	1582.8 (526.9)	2.1	1683.9 (1144.0)	1590.7 (530.2)	0.0	1683.9 (1144.0)	1578.6 (526.9)	2.1	1631.1 (1109.3)	1475.8 (500.6)	26.1	842.8 (587.1)
	2800	20.9	1603.9C (587.1)	801.0 (587.1)	1527.7 (516.0)	1475.0 (1109.3)	1614.3 (538.6)	1519.3 (1144.0)	1623.3 (541.1)	1519.3 (1144.0)	1623.3 (541.1)	1519.3 (1144.0)	1623.3 (541.1)	1519.3 (1144.0)	1623.3 (541.1)	1519.3 (1144.0)	1623.3 (541.1)
	2800	767.4 (563.7)	1568.4 (516.0)	20.4	1670.3 (1173.9)	1617.6 (538.6)	1.6	1718.2 (1204.2)	1623.3 (541.1)	0.0	1718.2 (1204.2)	1614.3 (538.6)	1.6	1670.3 (1173.9)	1527.7 (516.0)	20.4	767.4 (563.7)
	2800	21.8	1831.1C (563.7)	811.1 (563.7)	1523.6 (512.8)	1616.5 (1173.9)	1587.4 (529.5)	1653.6 (1204.2)	1593.9 (531.3)	1653.6 (1204.2)	1593.9 (531.3)	1653.6 (1204.2)	1593.9 (531.3)	1653.6 (1204.2)	1593.9 (531.3)	1653.6 (1204.2)	1593.9 (531.3)
	2800	742.2 (629.4)	1553.3 (512.8)	14.8	1496.7 (1190.0)	1589.6 (529.5)	1.1	1527.7 (1209.6)	1593.9 (531.3)	0.0	1527.7 (1209.6)	1587.4 (529.5)	1.1	1496.7 (1190.0)	1523.6 (512.8)	14.8	742.2 (629.4)
	2800	138.9	2056.6C (629.4)	1020.0 (629.4)	1336.6 (450.1)	1835.4 (1190.0)	1359.1 (453.3)	1859.2 (1209.6)	1362.3 (454.1)	1859.2 (1209.6)	1362.3 (454.1)	1859.2 (1209.6)	1362.3 (454.1)	1859.2 (1209.6)	1362.3 (454.1)	1859.2 (1209.6)	1362.3 (454.1)
	2800	344.2 (710.0)	1364.2 (450.1)	13.8	861.7 (1200.5)	1360.4 (453.3)	0.7	862.2 (1193.3)	1362.3 (454.1)	0.0	862.2 (1193.3)	1359.1 (453.3)	0.7	861.7 (1200.5)	1336.6 (450.1)	13.8	344.2 (710.0)
	3350	845.1	2252.4C (710.0)	2034.4 (710.0)	1672.3 (617.8)	3159.8 (1200.5)	1548.8 (506.1)	3135.3 (1193.3)	1586.4 (528.8)	3135.3 (1193.3)	1586.4 (528.8)	3135.3 (1193.3)	1586.4 (528.8)	3135.3 (1193.3)	1586.4 (528.8)	3135.3 (1193.3)	1586.4 (528.8)
	3350	5575.7	2034.4 (617.8)	181.0	336.8	487.6 (506.1)	30.6	39.7	1548.8 (528.8)	0.0	39.7	1548.8 (506.1)	30.6	336.8	487.6 (617.8)	181.0	5575.7
		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000	
		30000															
		X1	X2		X3		X4		X5		X6						
		Y3 フレーム (S=1/230)															


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

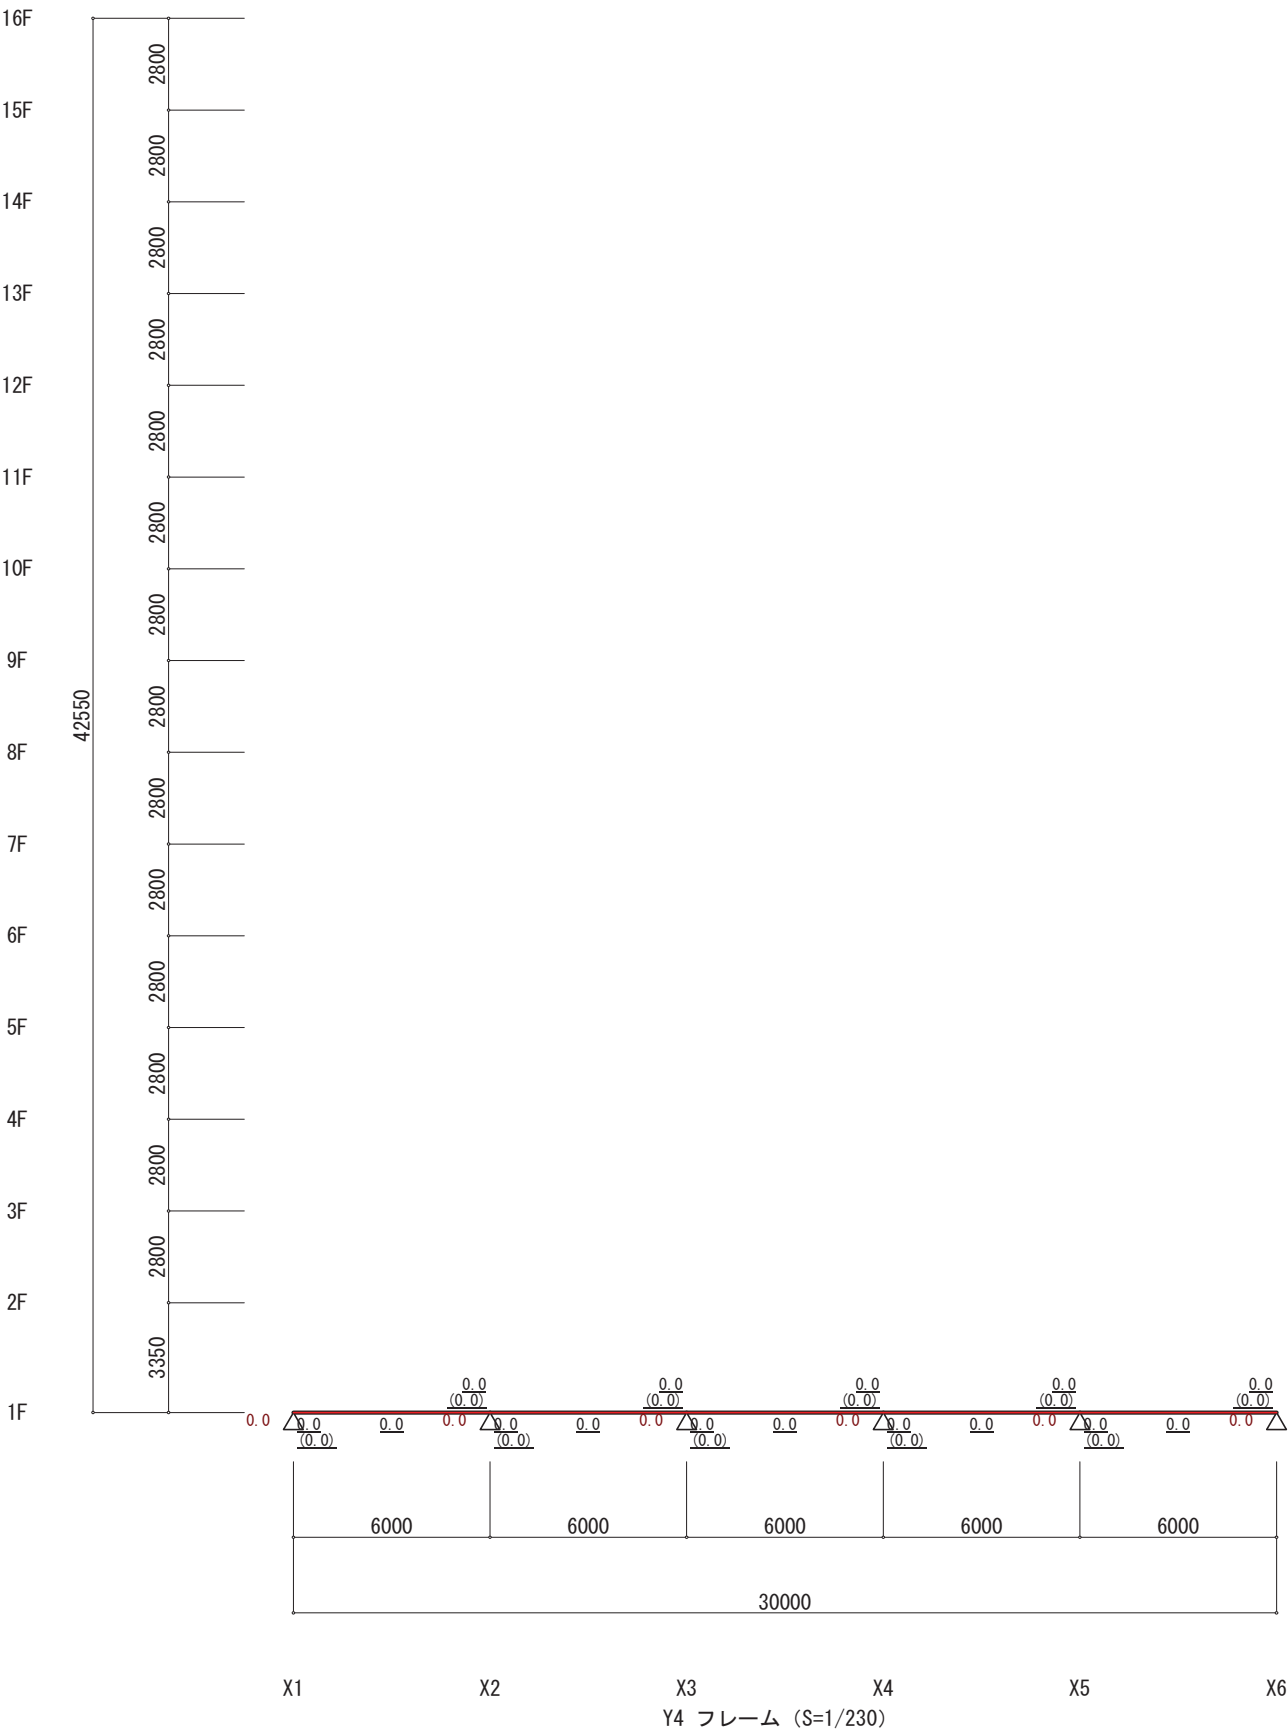


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

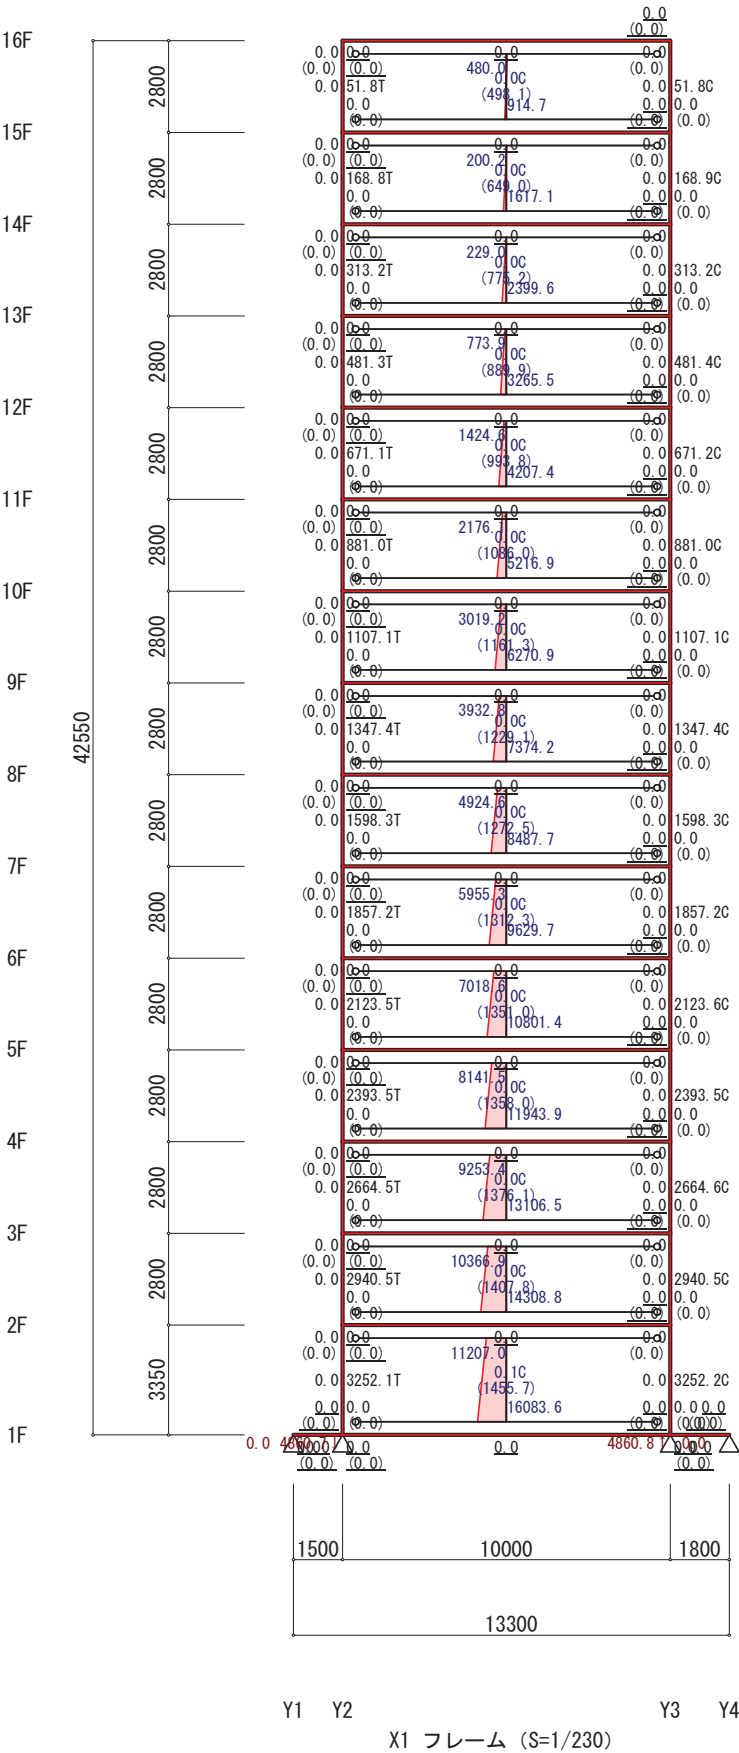

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

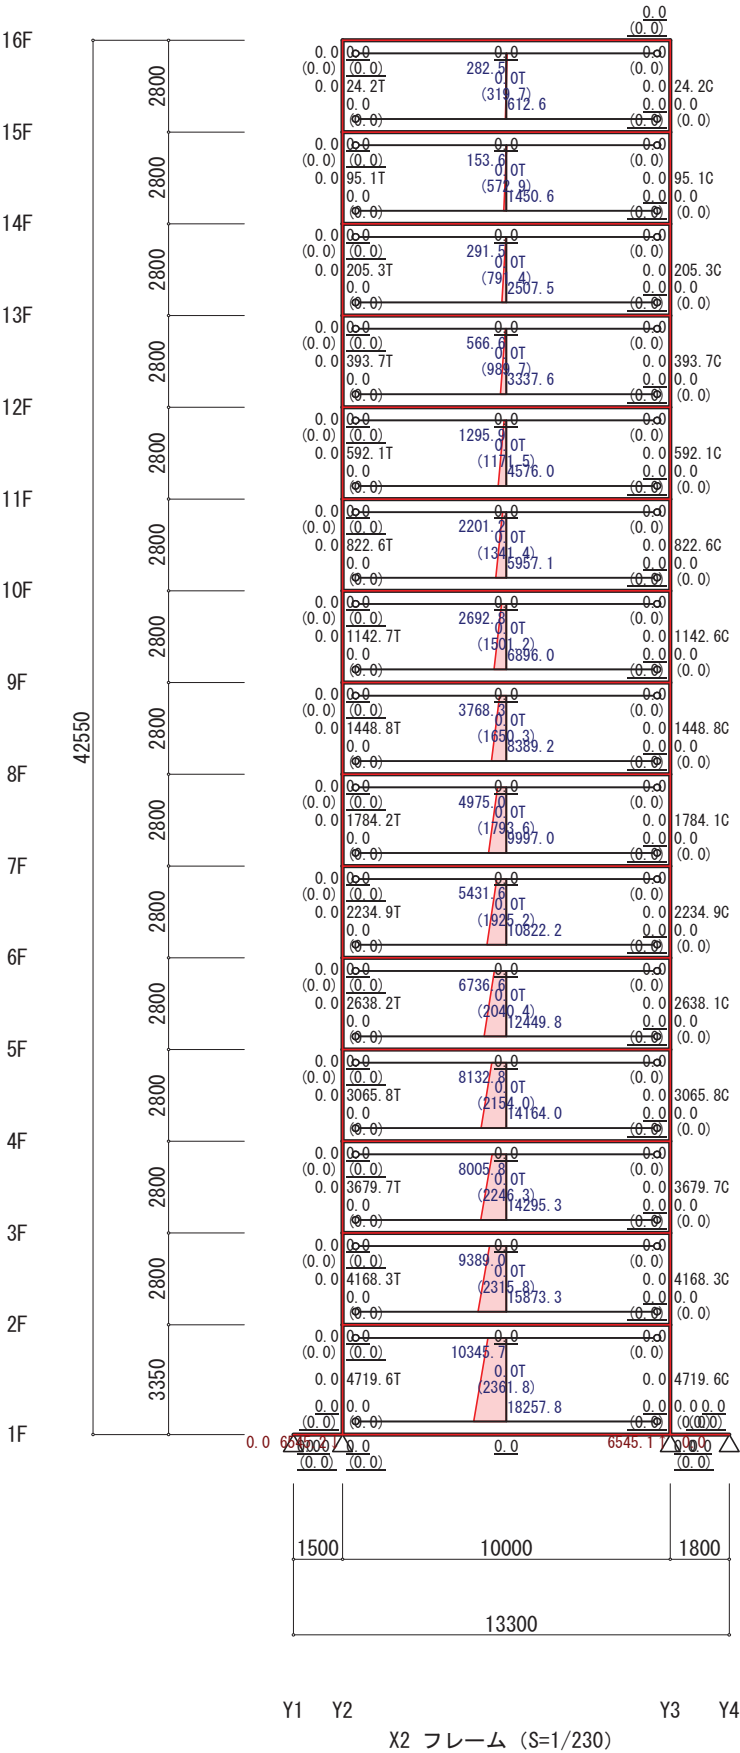

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

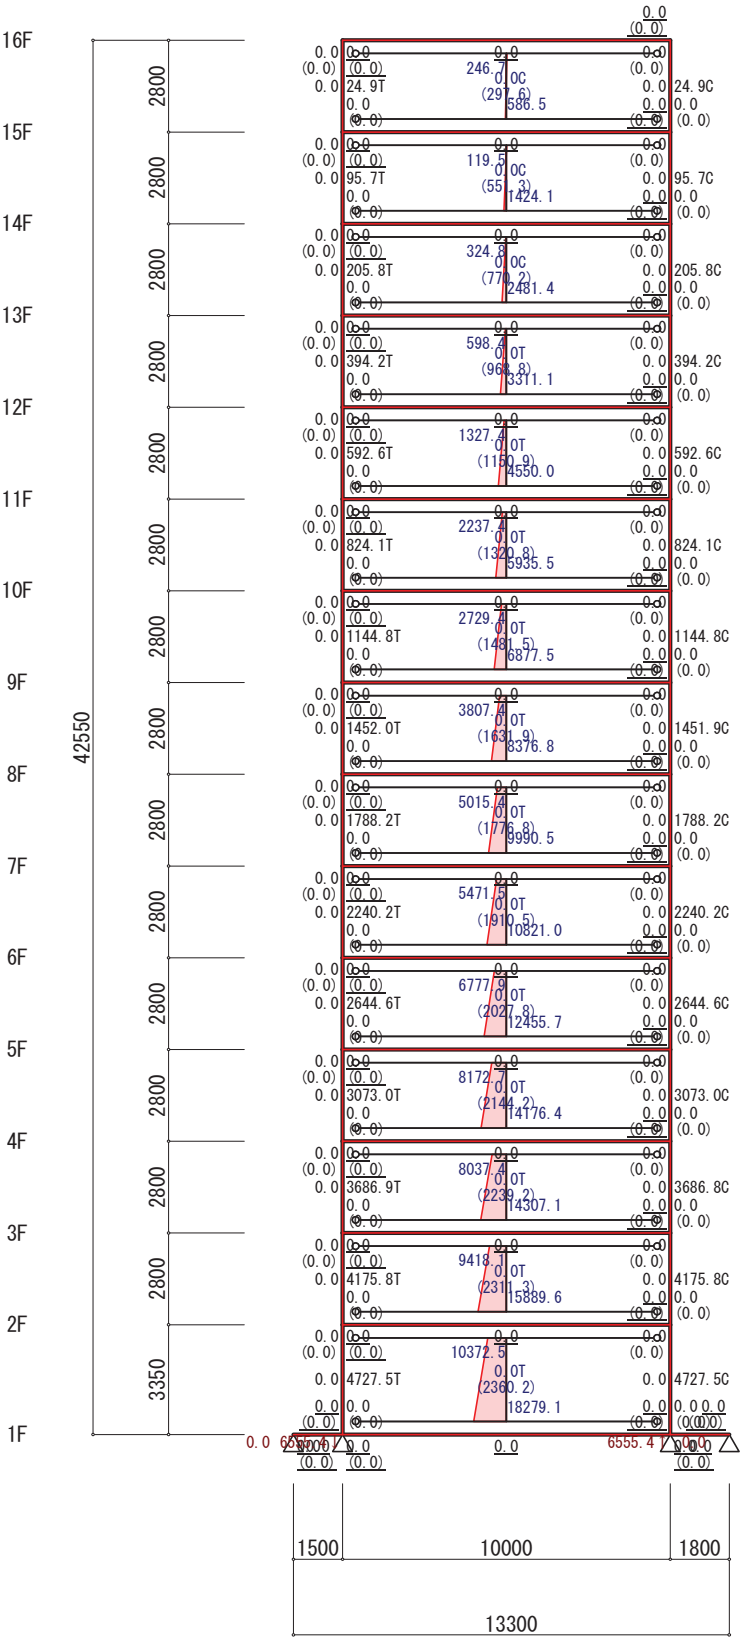


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/230)


Figure 1 illustrates the floor plan and section view of a building. The section view shows the building's profile with floor levels from 1F to 16F. The total height is 42,550 mm. The floor plan at the bottom shows a width of 13,300 mm, with a central core of 10,000 mm and side sections of 1,500 mm and 1,800 mm. Key dimensions and values are provided for each floor, including floor area, perimeter, and other structural parameters.

Floor	Height (mm)	Area (m²)	Perimeter (m)	Other Values
16F	2800	24.27	282.5	24.2C
15F	2800	95.11	153.8	95.1C
14F	2800	205.37	291.5	205.3C
13F	2800	393.77	566.5	393.7C
12F	2800	592.11	1295.9	592.1C
11F	2800	822.67	2201.7	822.6C
10F	2800	1142.77	2692.8	1142.6C
9F	2800	1448.87	3768.7	1448.8C
8F	2800	1784.27	4975.0	1784.1C
7F	2800	2234.97	5431.8	2234.9C
6F	2800	2638.27	6736.6	2638.1C
5F	2800	3065.87	8132.8	3065.8C
4F	2800	3679.77	9389.0	3679.7C
3F	2800	4168.37	10345.7	4168.3C
2F	3350	4719.67	10345.7	4719.6C
1F	3350	4719.67	10345.7	4719.6C


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

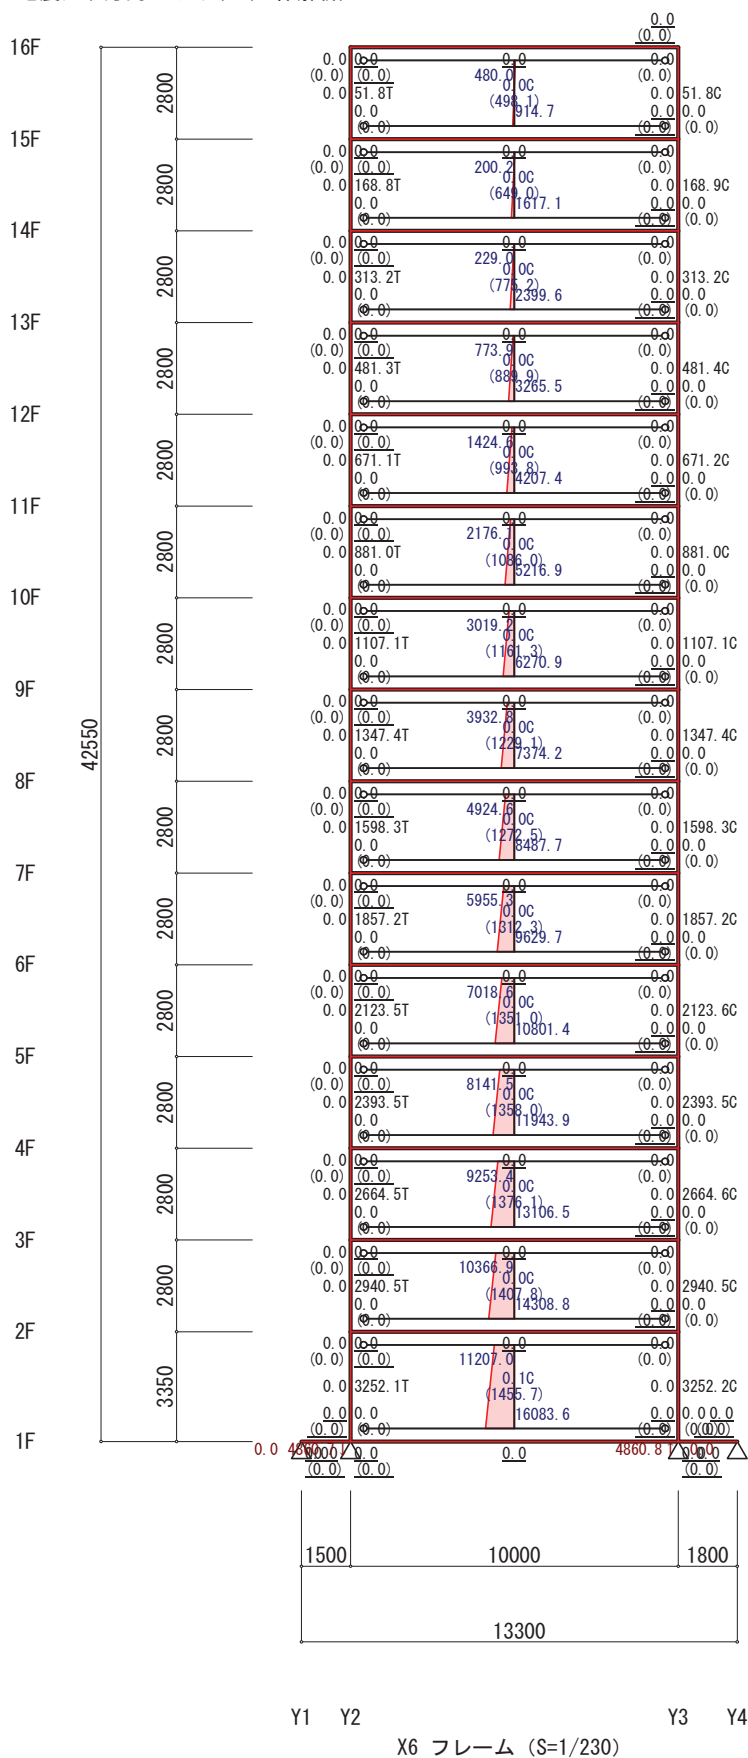


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

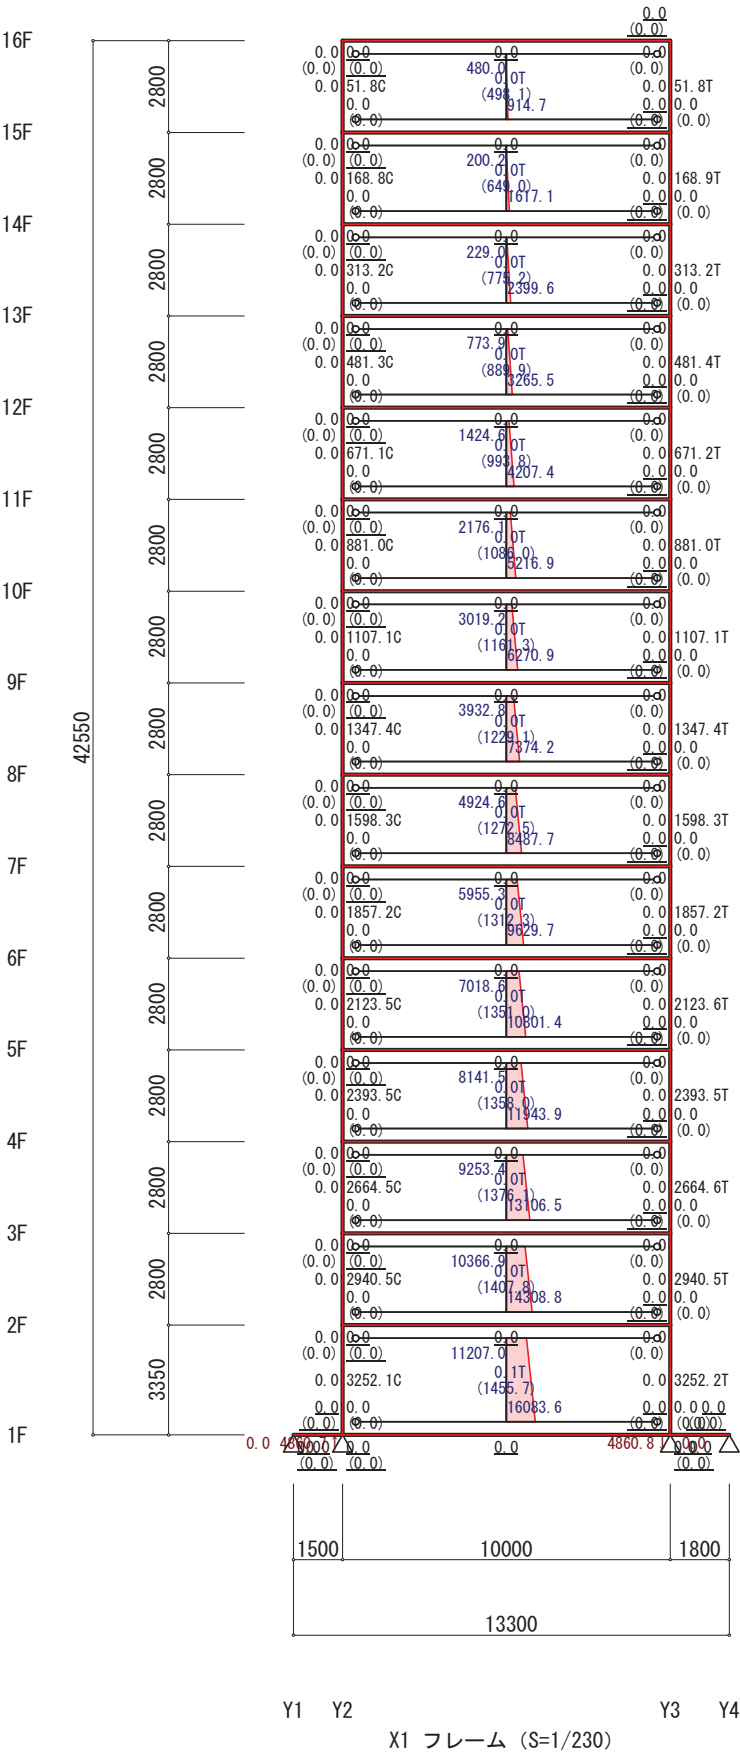

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

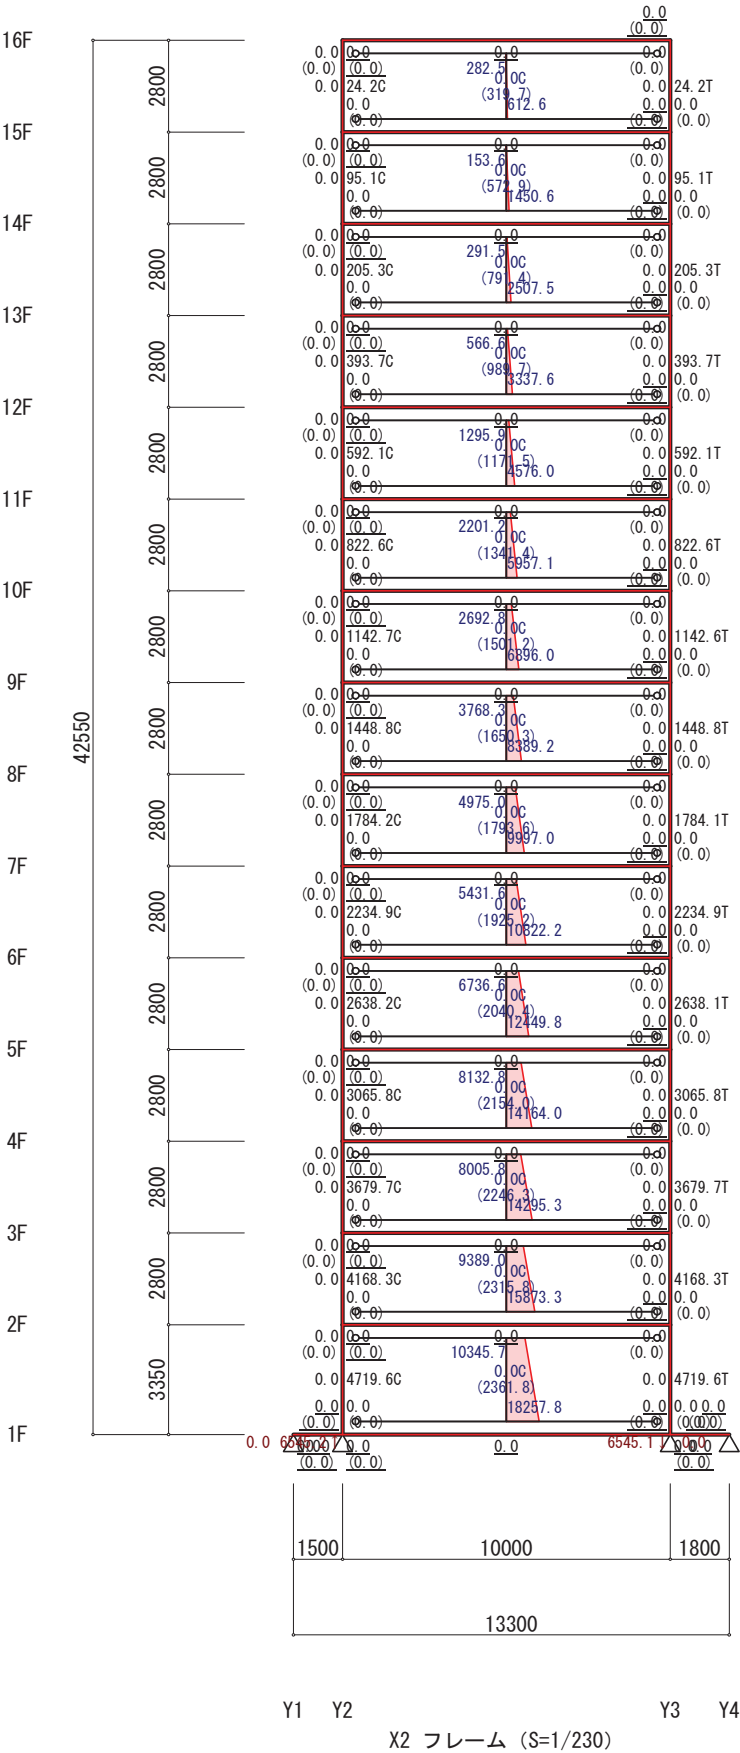


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

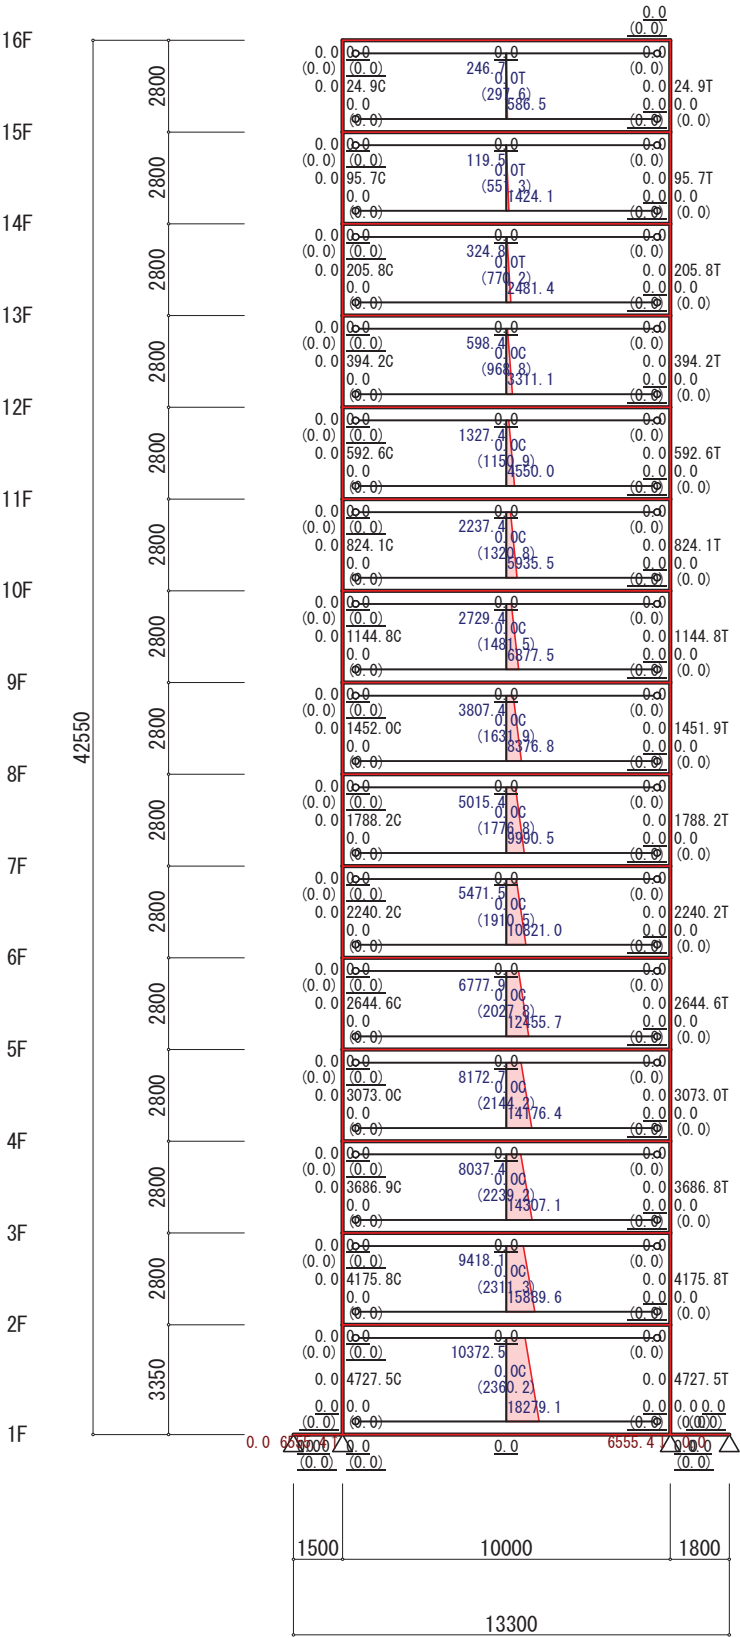


Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/230) Y3 Y4

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

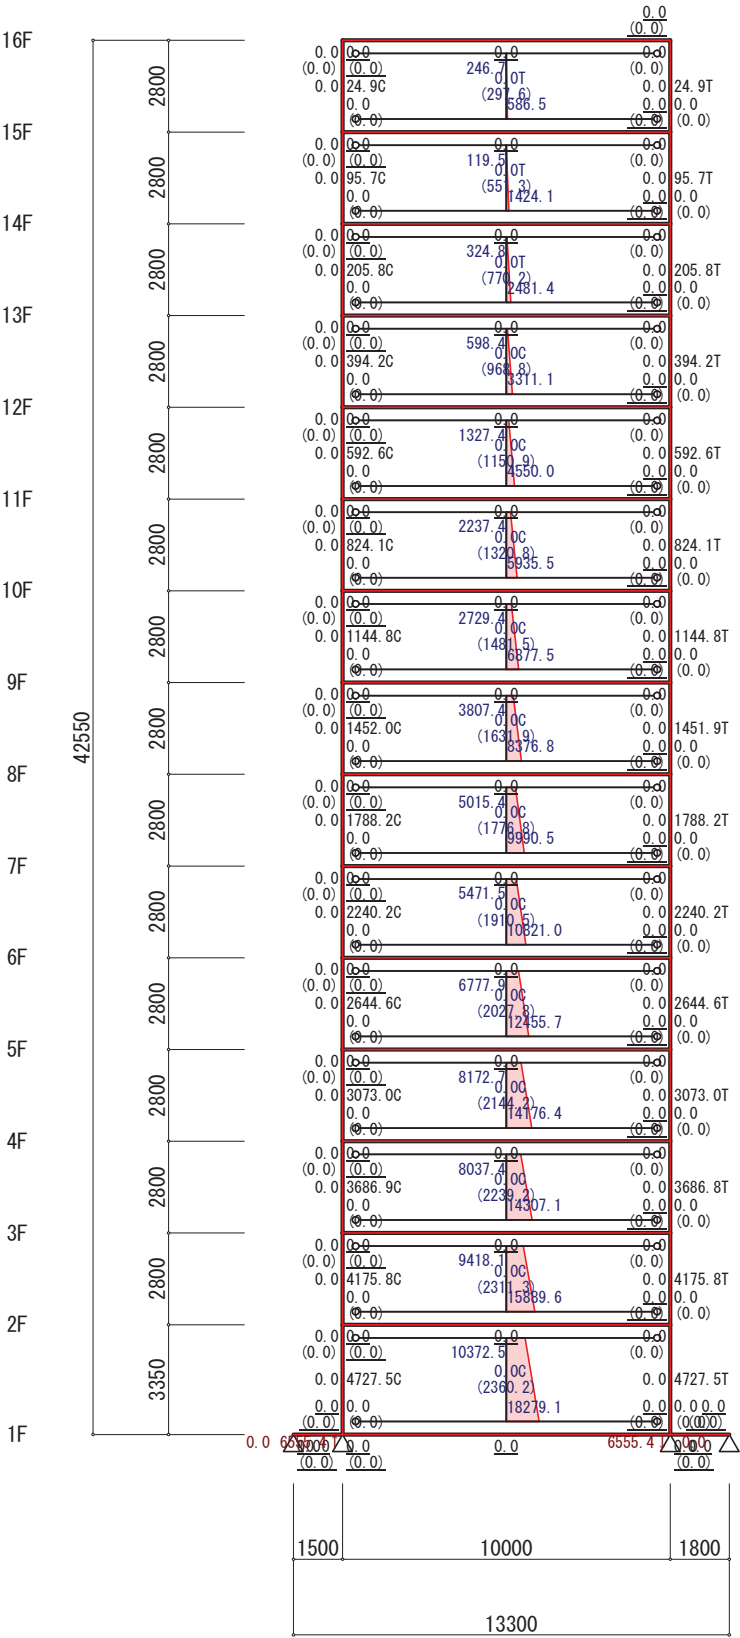


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/230)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

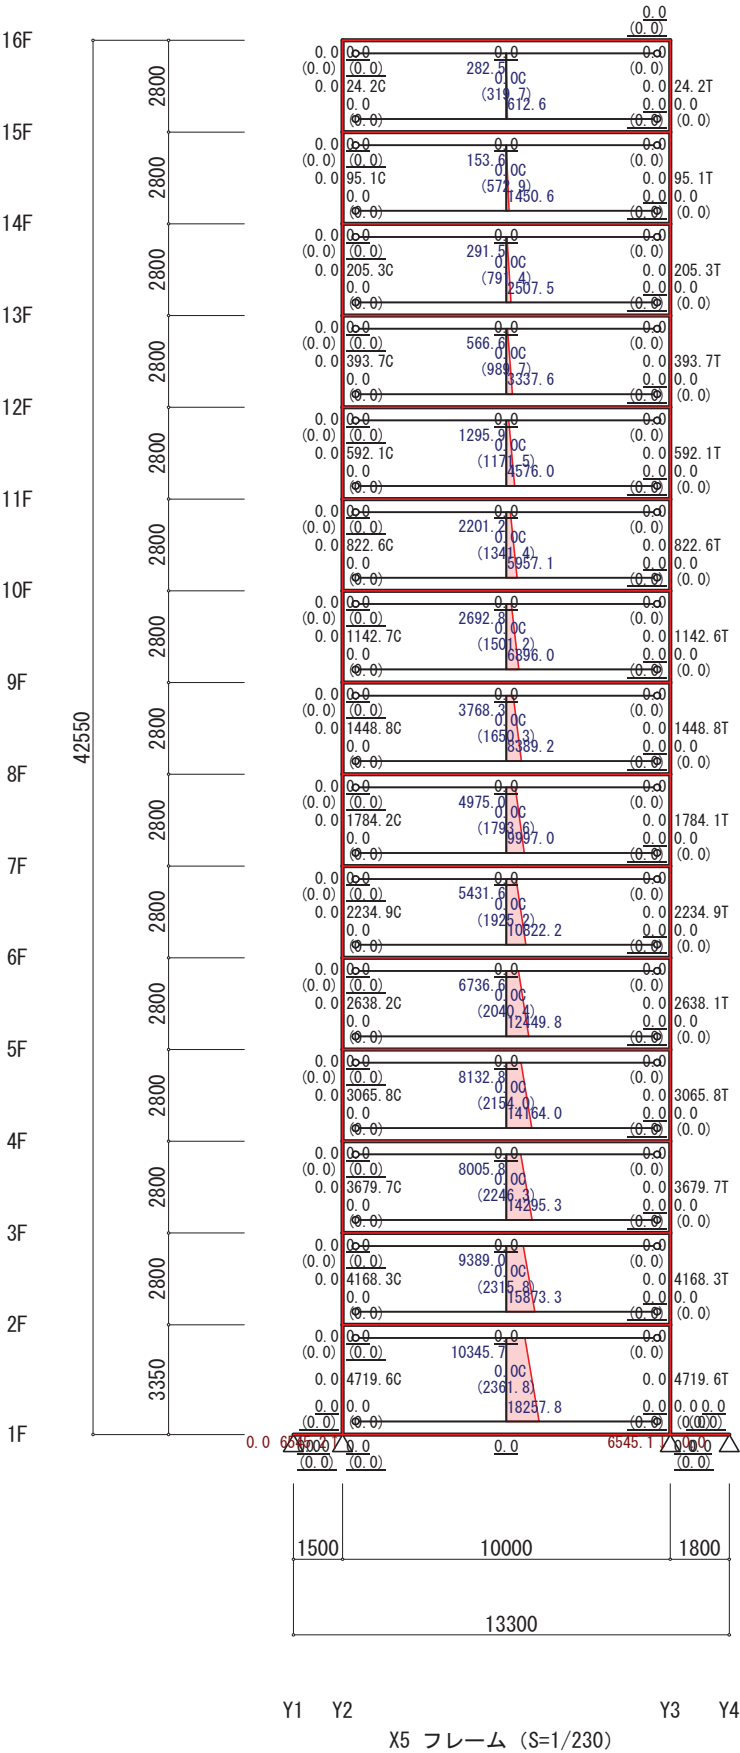

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

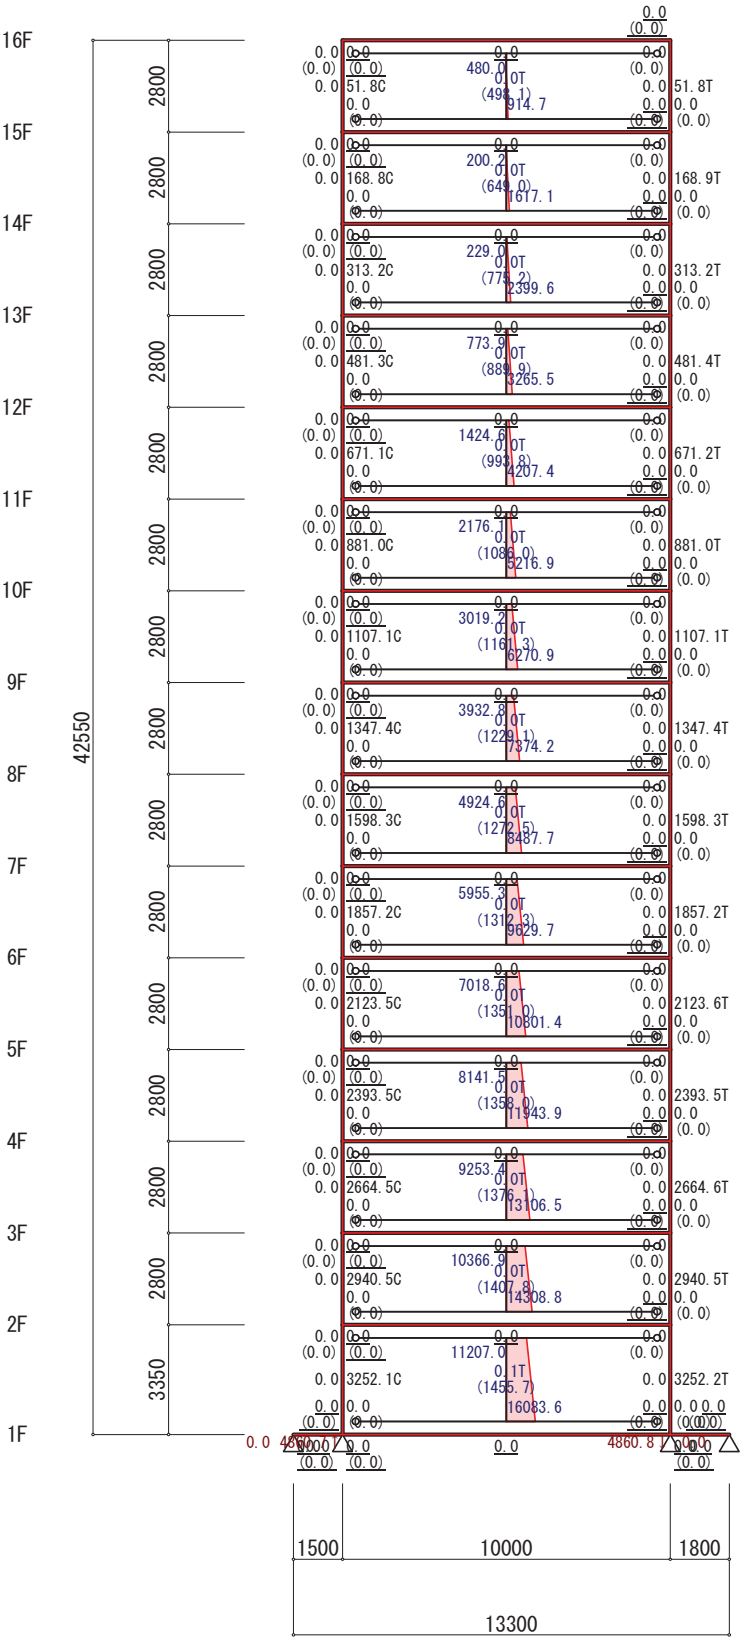

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/230)

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. Ql	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)
W. N	: 壁柱軸力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* Y1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	28.4	19.8	16.6	26.1	0.0	0.0
	X2	X3	-28.4	21.4	9.1	22.5	20.2	0.0	0.0
	X3	X4	-21.4	21.4	12.6	21.4	21.4	0.0	0.0
	X4	X5	-21.4	28.4	9.1	20.2	22.5	0.0	0.0
	X5	X6	-28.4	0.0	19.8	26.1	16.6	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	X1	X2	-75.4	85.7	44.2	77.5	80.9	0.0	0.0
	X2	X3	-83.2	82.4	42.0	79.3	79.1	0.0	0.0
	X3	X4	-82.6	82.6	42.2	79.2	79.2	0.0	0.0
	X4	X5	-82.4	83.2	42.0	79.1	79.3	0.0	0.0
	X5	X6	-85.7	75.4	44.2	80.9	77.5	0.0	0.0
15F	X1	X2	-69.6	70.3	36.5	67.8	68.0	0.0	0.0
	X2	X3	-70.4	70.6	35.9	67.8	67.9	0.0	0.0
	X3	X4	-70.6	70.6	35.9	67.9	67.9	0.0	0.0
	X4	X5	-70.6	70.4	35.9	67.9	67.8	0.0	0.0
	X5	X6	-70.3	69.6	36.5	68.0	67.8	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	X1	X2	-68.0	71.0	36.9	67.4	68.4	0.0	0.0
	X2	X3	-70.7	70.5	35.9	67.9	67.8	0.0	0.0
	X3	X4	-70.6	70.6	35.9	67.9	67.9	0.0	0.0
	X4	X5	-70.5	70.7	35.9	67.8	67.9	0.0	0.0
	X5	X6	-71.0	68.0	36.9	68.4	67.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	-68.0	71.3	36.8	67.3	68.4	0.0	0.0
	X2	X3	-72.9	73.2	37.2	70.4	70.5	0.0	0.0
	X3	X4	-73.1	73.1	37.2	70.4	70.4	0.0	0.0
	X4	X5	-73.2	72.9	37.2	70.5	70.4	0.0	0.0
	X5	X6	-71.3	68.0	36.8	68.4	67.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	-67.9	71.4	36.8	67.3	68.5	0.0	0.0
	X2	X3	-73.0	73.2	37.2	70.4	70.5	0.0	0.0
	X3	X4	-73.1	73.1	37.2	70.4	70.4	0.0	0.0
	X4	X5	-73.2	73.0	37.2	70.5	70.4	0.0	0.0
	X5	X6	-71.4	67.9	36.8	68.5	67.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	-72.0	76.9	39.7	72.2	73.8	0.0	0.0
	X2	X3	-75.8	75.6	38.4	73.1	73.0	0.0	0.0
	X3	X4	-75.7	75.7	38.5	73.0	73.0	0.0	0.0
	X4	X5	-75.6	75.8	38.4	73.0	73.1	0.0	0.0
	X5	X6	-76.9	72.0	39.7	73.8	72.2	0.0	0.0
10F	X1	X2	-72.0	77.0	39.7	72.2	73.9	0.0	0.0
	X2	X3	-75.8	75.7	38.4	73.1	73.0	0.0	0.0
	X3	X4	-75.7	75.7	38.5	73.0	73.0	0.0	0.0
	X4	X5	-75.7	75.8	38.4	73.0	73.1	0.0	0.0
	X5	X6	-77.0	72.0	39.7	73.9	72.2	0.0	0.0
9F	X1	X2	-73.6	80.3	41.1	74.5	76.7	0.0	0.0
	X2	X3	-80.8	80.9	41.1	78.1	78.2	0.0	0.0
	X3	X4	-80.9	80.9	41.0	78.2	78.2	0.0	0.0
	X4	X5	-80.9	80.8	41.1	78.2	78.1	0.0	0.0
	X5	X6	-80.3	73.6	41.1	76.7	74.5	0.0	0.0
8F	X1	X2	-73.6	80.4	41.0	74.4	76.7	0.0	0.0
	X2	X3	-80.8	80.9	41.1	78.1	78.2	0.0	0.0
	X3	X4	-80.9	80.9	41.0	78.2	78.2	0.0	0.0
	X4	X5	-80.9	80.8	41.1	78.2	78.1	0.0	0.0
	X5	X6	-80.4	73.6	41.0	76.7	74.4	0.0	0.0
7F	X1	X2	-79.2	89.1	45.5	81.7	85.0	0.0	0.0
	X2	X3	-86.3	85.8	43.5	83.4	83.2	0.0	0.0
	X3	X4	-86.0	86.0	43.6	83.3	83.3	0.0	0.0
	X4	X5	-85.8	86.3	43.5	83.2	83.4	0.0	0.0
	X5	X6	-89.1	79.2	45.5	85.0	81.7	0.0	0.0
6F	X1	X2	-79.0	89.3	45.4	81.6	85.0	0.0	0.0
	X2	X3	-86.3	85.9	43.6	83.4	83.2	0.0	0.0
	X3	X4	-86.0	86.0	43.6	83.3	83.3	0.0	0.0
	X4	X5	-85.9	86.3	43.6	83.2	83.4	0.0	0.0
	X5	X6	-89.3	79.0	45.4	85.0	81.6	0.0	0.0
5F	X1	X2	-78.9	89.5	45.4	81.5	85.1	0.0	0.0
	X2	X3	-86.3	85.9	43.6	83.4	83.2	0.0	0.0
	X3	X4	-86.0	86.0	43.6	83.3	83.3	0.0	0.0
	X4	X5	-85.9	86.3	43.6	83.2	83.4	0.0	0.0
	X5	X6	-89.5	78.9	45.4	85.1	81.5	0.0	0.0
4F	X1	X2	-78.6	89.8	45.4	81.4	85.2	0.0	0.0
	X2	X3	-86.3	85.9	43.6	83.4	83.2	0.0	0.0
	X3	X4	-86.0	86.0	43.6	83.3	83.3	0.0	0.0
	X4	X5	-85.9	86.3	43.6	83.2	83.4	0.0	0.0
	X5	X6	-89.8	78.6	45.4	85.2	81.4	0.0	0.0
3F	X1	X2	-78.4	89.9	45.4	81.4	85.2	0.0	0.0
	X2	X3	-86.3	85.9	43.5	83.4	83.2	0.0	0.0
	X3	X4	-86.0	86.0	43.6	83.3	83.3	0.0	0.0
	X4	X5	-85.9	86.3	43.5	83.2	83.4	0.0	0.0
	X5	X6	-89.9	78.4	45.4	85.2	81.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	-78.4	90.2	45.3	81.3	85.3	0.0	0.0
	X2	X3	-86.0	85.9	43.6	83.3	83.3	0.0	0.0
	X3	X4	-86.0	86.0	43.6	83.3	83.3	0.0	0.0
	X4	X5	-85.9	86.0	43.6	83.3	83.3	0.0	0.0
	X5	X6	-90.2	78.4	45.3	85.3	81.3	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	-46.9	208.2	143.2	144.1	197.9	0.0	0.0
	X2	X3	-200.4	174.0	83.6	175.4	166.6	0.0	0.0
	X3	X4	-175.4	175.4	95.4	171.0	171.0	0.0	0.0
	X4	X5	-174.0	200.4	83.6	166.6	175.4	0.0	0.0
	X5	X6	-208.2	46.9	143.2	197.9	144.1	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	179.2	158.3	10.5	-56.3	56.3	0.0	0.0
	X2	X3	247.3	240.8	3.2	-81.4	81.4	0.0	0.0
	X3	X4	250.9	250.9	0.0	-83.6	83.6	0.0	0.0
	X4	X5	240.8	247.3	-3.2	-81.4	81.4	0.0	0.0
	X5	X6	158.3	179.2	-10.5	-56.3	56.3	0.0	0.0
15F	X1	X2	358.5	334.5	12.0	-115.5	115.5	0.0	0.0
	X2	X3	463.5	457.7	2.9	-153.5	153.5	0.0	0.0
	X3	X4	474.7	474.7	0.0	-158.2	158.2	0.0	0.0
	X4	X5	457.7	463.5	-2.9	-153.5	153.5	0.0	0.0
	X5	X6	334.5	358.5	-12.0	-115.5	115.5	0.0	0.0
14F	X1	X2	515.0	479.0	18.0	-165.7	165.7	0.0	0.0
	X2	X3	593.6	588.6	2.5	-197.0	197.0	0.0	0.0
	X3	X4	606.3	606.3	0.0	-202.1	202.1	0.0	0.0
	X4	X5	588.6	593.6	-2.5	-197.0	197.0	0.0	0.0
	X5	X6	479.0	515.0	-18.0	-165.7	165.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	633.7	599.3	17.2	-205.5	205.5	0.0	0.0
	X2	X3	788.4	780.1	4.1	-261.4	261.4	0.0	0.0
	X3	X4	795.7	795.7	0.0	-265.2	265.2	0.0	0.0
	X4	X5	780.1	788.4	-4.1	-261.4	261.4	0.0	0.0
	X5	X6	599.3	633.7	-17.2	-205.5	205.5	0.0	0.0
12F	X1	X2	723.4	693.2	15.1	-236.1	236.1	0.0	0.0
	X2	X3	896.9	889.2	3.9	-297.7	297.7	0.0	0.0
	X3	X4	904.5	904.5	0.0	-301.5	301.5	0.0	0.0
	X4	X5	889.2	896.9	-3.9	-297.7	297.7	0.0	0.0
	X5	X6	693.2	723.4	-15.1	-236.1	236.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	954.1	905.8	24.2	-310.0	310.0	0.0	0.0
	X2	X3	1038.8	1033.5	2.7	-345.4	345.4	0.0	0.0
	X3	X4	1053.6	1053.6	0.0	-351.2	351.2	0.0	0.0
	X4	X5	1033.5	1038.8	-2.7	-345.4	345.4	0.0	0.0
	X5	X6	905.8	954.1	-24.2	-310.0	310.0	0.0	0.0
10F	X1	X2	1015.5	975.4	20.0	-331.8	331.8	0.0	0.0
	X2	X3	1114.3	1109.5	2.4	-370.6	370.6	0.0	0.0
	X3	X4	1128.7	1128.7	0.0	-376.2	376.2	0.0	0.0
	X4	X5	1109.5	1114.3	-2.4	-370.6	370.6	0.0	0.0
	X5	X6	975.4	1015.5	-20.0	-331.8	331.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	1120.8	1075.1	22.9	-366.0	366.0	0.0	0.0
	X2	X3	1303.8	1294.4	4.7	-433.0	433.0	0.0	0.0
	X3	X4	1309.8	1309.8	0.0	-436.6	436.6	0.0	0.0
	X4	X5	1294.4	1303.8	-4.7	-433.0	433.0	0.0	0.0
	X5	X6	1075.1	1120.8	-22.9	-366.0	366.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	1167.0	1119.5	23.7	-381.1	381.1	0.0	0.0
	X2	X3	1338.0	1329.2	4.4	-444.5	444.5	0.0	0.0
	X3	X4	1342.6	1342.6	0.0	-447.5	447.5	0.0	0.0
	X4	X5	1329.2	1338.0	-4.4	-444.5	444.5	0.0	0.0
	X5	X6	1119.5	1167.0	-23.7	-381.1	381.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	1379.6	1324.8	27.4	-450.7	450.7	0.0	0.0
	X2	X3	1467.9	1462.3	2.8	-488.4	488.4	0.0	0.0
	X3	X4	1479.7	1479.7	0.0	-493.2	493.2	0.0	0.0
	X4	X5	1462.3	1467.9	-2.8	-488.4	488.4	0.0	0.0
	X5	X6	1324.8	1379.6	-27.4	-450.7	450.7	0.0	0.0
6F	X1	X2	1442.2	1394.7	23.7	-472.8	472.8	0.0	0.0
	X2	X3	1530.9	1525.3	2.8	-509.4	509.4	0.0	0.0
	X3	X4	1539.5	1539.5	0.0	-513.2	513.2	0.0	0.0
	X4	X5	1525.3	1530.9	-2.8	-509.4	509.4	0.0	0.0
	X5	X6	1394.7	1442.2	-23.7	-472.8	472.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	1513.7	1462.1	25.8	-496.0	496.0	0.0	0.0
	X2	X3	1567.7	1563.5	2.1	-521.9	521.9	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	X3	X4	1575.6	1575.6	0.0	-525.2	525.2	0.0	0.0
	X4	X5	1563.5	1567.7	-2.1	-521.9	521.9	0.0	0.0
	X5	X6	1462.1	1513.7	-25.8	-496.0	496.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	1555.6	1515.3	20.2	-511.8	511.8	0.0	0.0
	X2	X3	1604.1	1600.9	1.6	-534.2	534.2	0.0	0.0
	X3	X4	1609.8	1609.8	0.0	-536.6	536.6	0.0	0.0
	X4	X5	1600.9	1604.1	-1.6	-534.2	534.2	0.0	0.0
	X5	X6	1515.3	1555.6	-20.2	-511.8	511.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	1542.4	1512.9	14.7	-509.2	509.2	0.0	0.0
	X2	X3	1577.8	1575.7	1.0	-525.6	525.6	0.0	0.0
	X3	X4	1582.2	1582.2	0.0	-527.4	527.4	0.0	0.0
	X4	X5	1575.7	1577.8	-1.0	-525.6	525.6	0.0	0.0
	X5	X6	1512.9	1542.4	-14.7	-509.2	509.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	1348.2	1321.1	13.6	-444.9	444.9	0.0	0.0
	X2	X3	1344.5	1343.2	0.7	-448.0	448.0	0.0	0.0
	X3	X4	1346.4	1346.4	0.0	-448.8	448.8	0.0	0.0
	X4	X5	1343.2	1344.5	-0.7	-448.0	448.0	0.0	0.0
	X5	X6	1321.1	1348.2	-13.6	-444.9	444.9	0.0	0.0
1F	X1	X2	2019.6	1660.9	179.3	-613.4	613.4	0.0	0.0
	X2	X3	1476.9	1537.7	-30.4	-502.4	502.4	0.0	0.0
	X3	X4	1575.3	1575.3	0.0	-525.1	525.1	0.0	0.0
	X4	X5	1537.7	1476.9	30.4	-502.4	502.4	0.0	0.0
	X5	X6	1660.9	2019.6	-179.3	-613.4	613.4	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-179.2	-158.3	-10.5	56.3	-56.3	0.0	0.0
	X2	X3	-247.3	-240.8	-3.2	81.4	-81.4	0.0	0.0
	X3	X4	-250.9	-250.9	0.0	83.6	-83.6	0.0	0.0
	X4	X5	-240.8	-247.3	3.2	81.4	-81.4	0.0	0.0
	X5	X6	-158.3	-179.2	10.5	56.3	-56.3	0.0	0.0
15F	X1	X2	-358.5	-334.5	-12.0	115.5	-115.5	0.0	0.0
	X2	X3	-463.5	-457.7	-2.9	153.5	-153.5	0.0	0.0
	X3	X4	-474.7	-474.7	0.0	158.2	-158.2	0.0	0.0
	X4	X5	-457.7	-463.5	2.9	153.5	-153.5	0.0	0.0
	X5	X6	-334.5	-358.5	12.0	115.5	-115.5	0.0	0.0
14F	X1	X2	-515.0	-479.0	-18.0	165.7	-165.7	0.0	0.0
	X2	X3	-593.6	-588.6	-2.5	197.0	-197.0	0.0	0.0
	X3	X4	-606.3	-606.3	0.0	202.1	-202.1	0.0	0.0
	X4	X5	-588.6	-593.6	2.5	197.0	-197.0	0.0	0.0
	X5	X6	-479.0	-515.0	18.0	165.7	-165.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	-633.7	-599.3	-17.2	205.5	-205.5	0.0	0.0
	X2	X3	-788.4	-780.1	-4.1	261.4	-261.4	0.0	0.0
	X3	X4	-795.7	-795.7	0.0	265.2	-265.2	0.0	0.0
	X4	X5	-780.1	-788.4	4.1	261.4	-261.4	0.0	0.0
	X5	X6	-599.3	-633.7	17.2	205.5	-205.5	0.0	0.0
12F	X1	X2	-723.4	-693.2	-15.1	236.1	-236.1	0.0	0.0
	X2	X3	-896.9	-889.2	-3.9	297.7	-297.7	0.0	0.0
	X3	X4	-904.5	-904.5	0.0	301.5	-301.5	0.0	0.0
	X4	X5	-889.2	-896.9	3.9	297.7	-297.7	0.0	0.0
	X5	X6	-693.2	-723.4	15.1	236.1	-236.1	0.0	0.0
11F	X1	X2	-954.1	-905.8	-24.2	310.0	-310.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1038.8	-1033.5	-2.7	345.4	-345.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1053.6	-1053.6	0.0	351.2	-351.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1033.5	-1038.8	2.7	345.4	-345.4	0.0	0.0
	X5	X6	-905.8	-954.1	24.2	310.0	-310.0	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1015.5	-975.4	-20.0	331.8	-331.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1114.3	-1109.5	-2.4	370.6	-370.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1128.7	-1128.7	0.0	376.2	-376.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1109.5	-1114.3	2.4	370.6	-370.6	0.0	0.0
	X5	X6	-975.4	-1015.5	20.0	331.8	-331.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1120.8	-1075.1	-22.9	366.0	-366.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1303.8	-1294.4	-4.7	433.0	-433.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1309.8	-1309.8	0.0	436.6	-436.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1294.4	-1303.8	4.7	433.0	-433.0	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	X5	X6	-1075.1	-1120.8	22.9	366.0	-366.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1167.0	-1119.5	-23.7	381.1	-381.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1338.0	-1329.2	-4.4	444.5	-444.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1342.6	-1342.6	0.0	447.5	-447.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1329.2	-1338.0	4.4	444.5	-444.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1119.5	-1167.0	23.7	381.1	-381.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1379.6	-1324.8	-27.4	450.7	-450.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1467.9	-1462.3	-2.8	488.4	-488.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1479.7	-1479.7	0.0	493.2	-493.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1462.3	-1467.9	2.8	488.4	-488.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1324.8	-1379.6	27.4	450.7	-450.7	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1442.2	-1394.7	-23.7	472.8	-472.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1530.9	-1525.3	-2.8	509.4	-509.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1539.5	-1539.5	0.0	513.2	-513.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1525.3	-1530.9	2.8	509.4	-509.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1394.7	-1442.2	23.7	472.8	-472.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1513.7	-1462.1	-25.8	496.0	-496.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1567.7	-1563.5	-2.1	521.9	-521.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1575.6	-1575.6	0.0	525.2	-525.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1563.5	-1567.7	2.1	521.9	-521.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1462.1	-1513.7	25.8	496.0	-496.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1555.6	-1515.3	-20.2	511.8	-511.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1604.1	-1600.9	-1.6	534.2	-534.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1609.8	-1609.8	0.0	536.6	-536.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1600.9	-1604.1	1.6	534.2	-534.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1515.3	-1555.6	20.2	511.8	-511.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1542.4	-1512.9	-14.7	509.2	-509.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1577.8	-1575.7	-1.0	525.6	-525.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1582.2	-1582.2	0.0	527.4	-527.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1575.7	-1577.8	1.0	525.6	-525.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1512.9	-1542.4	14.7	509.2	-509.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1348.2	-1321.1	-13.6	444.9	-444.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1344.5	-1343.2	-0.7	448.0	-448.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1346.4	-1346.4	0.0	448.8	-448.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1343.2	-1344.5	0.7	448.0	-448.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1321.1	-1348.2	13.6	444.9	-444.9	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2019.6	-1660.9	-179.3	613.4	-613.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1476.9	-1537.7	30.4	502.4	-502.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1575.3	-1575.3	0.0	525.1	-525.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1537.7	-1476.9	-30.4	502.4	-502.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1660.9	-2019.6	179.3	613.4	-613.4	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	75.4	41.7	-16.9	-41.8	41.8	-245.2	245.2
		X2	-2.5	-0.4	1.0	1.0	-1.0	-391.2	391.2
		X3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-389.3	389.3
		X4	-0.2	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-389.3	389.3
		X5	2.5	0.4	-1.0	-1.0	1.0	-391.2	391.2
		X6	-75.4	-41.7	16.9	41.8	-41.8	-245.2	245.2
14F	15F	X1	27.9	31.3	1.7	-21.1	21.1	-495.1	495.1
		X2	0.5	-0.2	-0.3	-0.1	0.1	-765.8	765.8
		X3	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-763.8	763.8
		X4	0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-763.8	763.8
		X5	-0.5	0.2	0.3	0.1	-0.1	-765.8	765.8
		X6	-27.9	-31.3	-1.7	21.1	-21.1	-495.1	495.1
13F	14F	X1	36.7	33.2	-1.8	-25.0	25.0	-744.8	744.8
		X2	-0.2	0.4	0.3	-0.1	0.1	-1140.7	1140.7
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1138.1	1138.1
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1138.1	1138.1
		X5	0.2	-0.4	-0.3	0.1	-0.1	-1140.7	1140.7
		X6	-36.7	-33.2	1.8	25.0	-25.0	-744.8	744.8
12F	13F	X1	34.8	32.4	-1.2	-24.0	24.0	-994.4	994.4
		X2	1.2	1.0	-0.1	-0.8	0.8	-1531.5	1531.5
		X3	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-1530.6	1530.6

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X4	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-1530.6	1530.6
		X5	-1.2	-1.0	0.1	0.8	-0.8	-1531.5	1531.5
		X6	-34.8	-32.4	1.2	24.0	-24.0	-994.4	994.4
11F	12F	X1	35.5	34.0	-0.7	-24.8	24.8	-1244.0	1244.0
		X2	0.5	-0.3	-0.4	-0.1	0.1	-1921.1	1921.1
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1921.8	1921.8
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1921.8	1921.8
		X5	-0.5	0.3	0.4	0.1	-0.1	-1921.1	1921.1
		X6	-35.5	-34.0	0.7	24.8	-24.8	-1244.0	1244.0
10F	11F	X1	38.0	34.7	-1.6	-26.0	26.0	-1497.7	1497.7
		X2	-0.8	-0.7	0.1	0.5	-0.5	-2317.3	2317.3
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2317.2	2317.2
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2317.2	2317.2
		X5	0.8	0.7	-0.1	-0.5	0.5	-2317.3	2317.3
		X6	-38.0	-34.7	1.6	26.0	-26.0	-1497.7	1497.7
9F	10F	X1	37.3	35.4	-0.9	-26.0	26.0	-1751.4	1751.4
		X2	-0.5	0.0	0.3	0.2	-0.2	-2723.4	2723.4
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2722.3	2722.3
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-2722.3	2722.3
		X5	0.5	-0.0	-0.3	-0.2	0.2	-2723.4	2723.4
		X6	-37.3	-35.4	0.9	26.0	-26.0	-1751.4	1751.4
8F	9F	X1	38.2	35.0	-1.6	-26.2	26.2	-2007.0	2007.0
		X2	0.4	0.4	-0.0	-0.3	0.3	-3134.1	3134.1
		X3	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3134.1	3134.1
		X4	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-3134.1	3134.1
		X5	-0.4	-0.4	0.0	0.3	-0.3	-3134.1	3134.1
		X6	-38.2	-35.0	1.6	26.2	-26.2	-2007.0	2007.0
7F	8F	X1	38.5	37.8	-0.4	-27.2	27.2	-2262.7	2262.7
		X2	-0.1	-1.0	-0.4	0.4	-0.4	-3544.8	3544.8
		X3	-0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3545.9	3545.9
		X4	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3545.9	3545.9
		X5	0.1	1.0	0.4	-0.4	0.4	-3544.8	3544.8
		X6	-38.5	-37.8	0.4	27.2	-27.2	-2262.7	2262.7
6F	7F	X1	41.4	37.9	-1.8	-28.3	28.3	-2523.4	2523.4
		X2	-1.8	-1.5	0.2	1.2	-1.2	-3976.1	3976.1
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3975.3	3975.3
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3975.3	3975.3
		X5	1.8	1.5	-0.2	-1.2	1.2	-3976.1	3976.1
		X6	-41.4	-37.9	1.8	28.3	-28.3	-2523.4	2523.4
5F	6F	X1	41.2	38.1	-1.5	-28.3	28.3	-2783.1	2783.1
		X2	-1.6	-1.5	0.0	1.1	-1.1	-4403.7	4403.7
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-4401.1	4401.1
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-4401.1	4401.1
		X5	1.6	1.5	-0.0	-1.1	1.1	-4403.7	4403.7
		X6	-41.2	-38.1	1.5	28.3	-28.3	-2783.1	2783.1
4F	5F	X1	40.8	37.9	-1.4	-28.1	28.1	-3042.8	3042.8
		X2	-1.7	-1.5	0.1	1.1	-1.1	-4831.4	4831.4
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-4826.9	4826.9
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-4826.9	4826.9
		X5	1.7	1.5	-0.1	-1.1	1.1	-4831.4	4831.4
		X6	-40.8	-37.9	1.4	28.1	-28.1	-3042.8	3042.8
3F	4F	X1	40.7	38.0	-1.4	-28.1	28.1	-3302.5	3302.5
		X2	-2.0	-2.0	0.0	1.4	-1.4	-5274.1	5274.1
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-5267.6	5267.6
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-5267.6	5267.6
		X5	2.0	2.0	-0.0	-1.4	1.4	-5274.1	5274.1
		X6	-40.7	-38.0	1.4	28.1	-28.1	-3302.5	3302.5
2F	3F	X1	40.4	37.0	-1.7	-27.7	27.7	-3562.1	3562.1
		X2	-1.6	-0.6	0.5	0.8	-0.8	-5712.9	5712.9
		X3	0.0	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	-5704.3	5704.3
		X4	-0.0	0.3	0.1	-0.1	0.1	-5704.3	5704.3
		X5	1.6	0.6	-0.5	-0.8	0.8	-5712.9	5712.9
		X6	-40.4	-37.0	1.7	27.7	-27.7	-3562.1	3562.1
1F	2F	X1	41.4	46.9	2.7	-26.4	26.4	-3828.6	3828.6
		X2	-3.5	-7.8	-2.2	3.4	-3.4	-6158.3	6158.3

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	X3	0.4	1.4	0.5	-0.5	0.5	-6147.8	6147.8
		X4	-0.4	-1.4	-0.5	0.5	-0.5	-6147.8	6147.8
		X5	3.5	7.8	2.2	-3.4	3.4	-6158.3	6158.3
		X6	-41.4	-46.9	-2.7	26.4	-26.4	-3828.6	3828.6

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	-179.2	64.7	122.0	40.9	-40.9	26.2	-26.2
		X2	-405.6	-224.1	90.7	224.9	-224.9	8.0	-8.0
		X3	-491.7	-293.7	99.0	280.5	-280.5	0.6	-0.6
		X4	-491.7	-293.7	99.0	280.5	-280.5	-0.6	0.6
		X5	-405.6	-224.1	90.7	224.9	-224.9	-8.0	8.0
		X6	-179.2	64.7	122.0	40.9	-40.9	-26.2	26.2
14F	15F	X1	-423.1	-30.4	196.4	162.0	-162.0	80.8	-80.8
		X2	-573.9	-366.1	103.9	335.7	-335.7	20.5	-20.5
		X3	-638.7	-422.7	108.0	379.1	-379.1	2.1	-2.1
		X4	-638.7	-422.7	108.0	379.1	-379.1	-2.1	2.1
		X5	-573.9	-366.1	103.9	335.7	-335.7	-20.5	20.5
		X6	-423.1	-30.4	196.4	162.0	-162.0	-80.8	80.8
13F	14F	X1	-484.6	-206.6	139.0	246.9	-246.9	159.9	-159.9
		X2	-706.6	-500.2	103.2	431.0	-431.0	31.9	-31.9
		X3	-772.2	-572.5	99.8	480.2	-480.2	4.0	-4.0
		X4	-772.2	-572.5	99.8	480.2	-480.2	-4.0	4.0
		X5	-706.6	-500.2	103.2	431.0	-431.0	-31.9	31.9
		X6	-484.6	-206.6	139.0	246.9	-246.9	-159.9	159.9
12F	13F	X1	-427.1	-224.5	101.3	232.7	-232.7	258.3	-258.3
		X2	-887.4	-653.1	117.2	550.2	-550.2	64.3	-64.3
		X3	-1003.3	-757.9	122.7	629.0	-629.0	7.1	-7.1
		X4	-1003.3	-757.9	122.7	629.0	-629.0	-7.1	7.1
		X5	-887.4	-653.1	117.2	550.2	-550.2	-64.3	64.3
		X6	-427.1	-224.5	101.3	232.7	-232.7	-258.3	258.3
11F	12F	X1	-498.9	-368.9	65.0	309.9	-309.9	371.7	-371.7
		X2	-937.0	-846.1	45.4	636.8	-636.8	92.5	-92.5
		X3	-1035.8	-920.7	57.5	698.7	-698.7	9.5	-9.5
		X4	-1035.8	-920.7	57.5	698.7	-698.7	-9.5	9.5
		X5	-937.0	-846.1	45.4	636.8	-636.8	-92.5	92.5
		X6	-498.9	-368.9	65.0	309.9	-309.9	-371.7	371.7
10F	11F	X1	-585.2	-469.6	57.8	376.7	-376.7	519.9	-519.9
		X2	-1098.5	-915.1	91.7	719.1	-719.1	110.6	-110.6
		X3	-1166.4	-975.5	95.4	765.0	-765.0	13.1	-13.1
		X4	-1166.4	-975.5	95.4	765.0	-765.0	-13.1	13.1
		X5	-1098.5	-915.1	91.7	719.1	-719.1	-110.6	110.6
		X6	-585.2	-469.6	57.8	376.7	-376.7	-519.9	519.9
9F	10F	X1	-545.9	-492.6	26.6	370.9	-370.9	678.9	-678.9
		X2	-1174.6	-1091.4	41.6	809.3	-809.3	144.0	-144.0
		X3	-1262.7	-1193.9	34.4	877.3	-877.3	18.3	-18.3
		X4	-1262.7	-1193.9	34.4	877.3	-877.3	-18.3	18.3
		X5	-1174.6	-1091.4	41.6	809.3	-809.3	-144.0	144.0
		X6	-545.9	-492.6	26.6	370.9	-370.9	-678.9	678.9
8F	9F	X1	-628.1	-530.2	49.0	413.7	-413.7	854.3	-854.3
		X2	-1287.5	-1154.1	66.7	872.0	-872.0	179.8	-179.8
		X3	-1410.3	-1265.3	72.5	955.6	-955.6	21.6	-21.6
		X4	-1410.3	-1265.3	72.5	955.6	-955.6	-21.6	21.6
		X5	-1287.5	-1154.1	66.7	872.0	-872.0	-179.8	179.8
		X6	-628.1	-530.2	49.0	413.7	-413.7	-854.3	854.3
7F	8F	X1	-636.8	-703.2	-33.2	478.6	-478.6	1037.3	-1037.3
		X2	-1303.4	-1307.9	-2.2	932.6	-932.6	214.8	-214.8
		X3	-1406.5	-1382.6	11.9	996.1	-996.1	24.9	-24.9
		X4	-1406.5	-1382.6	11.9	996.1	-996.1	-24.9	24.9
		X5	-1303.4	-1307.9	-2.2	932.6	-932.6	-214.8	214.8
		X6	-636.8	-703.2	-33.2	478.6	-478.6	-1037.3	1037.3
6F	7F	X1	-676.3	-652.5	11.9	474.6	-474.6	1252.7	-1252.7
		X2	-1484.8	-1361.4	61.7	1016.5	-1016.5	257.4	-257.4
		X3	-1559.4	-1430.3	64.6	1067.7	-1067.7	31.3	-31.3
		X4	-1559.4	-1430.3	64.6	1067.7	-1067.7	-31.3	31.3

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	X5	-1484.8	-1361.4	61.7	1016.5	-1016.5	-257.4	257.4
		X6	-676.3	-652.5	11.9	474.6	-474.6	-1252.7	1252.7
5F	6F	X1	-789.7	-677.5	56.1	524.0	-524.0	1478.8	-1478.8
		X2	-1564.2	-1412.4	75.9	1063.1	-1063.1	283.2	-283.2
		X3	-1634.5	-1469.6	82.5	1108.6	-1108.6	35.7	-35.7
		X4	-1634.5	-1469.6	82.5	1108.6	-1108.6	-35.7	35.7
		X5	-1564.2	-1412.4	75.9	1063.1	-1063.1	-283.2	283.2
		X6	-789.7	-677.5	56.1	524.0	-524.0	-1478.8	1478.8
4F	5F	X1	-836.3	-793.7	21.3	582.1	-582.1	1716.0	-1716.0
		X2	-1617.4	-1461.7	77.8	1099.7	-1099.7	304.5	-304.5
		X3	-1669.6	-1505.6	82.0	1134.0	-1134.0	40.2	-40.2
		X4	-1669.6	-1505.6	82.0	1134.0	-1134.0	-40.2	40.2
		X5	-1617.4	-1461.7	77.8	1099.7	-1099.7	-304.5	304.5
		X6	-836.3	-793.7	21.3	582.1	-582.1	-1716.0	1716.0
3F	4F	X1	-761.9	-804.9	-21.5	559.6	-559.6	1960.9	-1960.9
		X2	-1657.7	-1604.5	26.6	1165.1	-1165.1	354.4	-354.4
		X3	-1705.1	-1641.1	32.0	1195.1	-1195.1	47.9	-47.9
		X4	-1705.1	-1641.1	32.0	1195.1	-1195.1	-47.9	47.9
		X5	-1657.7	-1604.5	26.6	1165.1	-1165.1	-354.4	354.4
		X6	-761.9	-804.9	-21.5	559.6	-559.6	-1960.9	1960.9
2F	3F	X1	-737.5	-1012.6	-137.5	625.0	-625.0	2204.9	-2204.9
		X2	-1486.2	-1819.9	-166.9	1180.7	-1180.7	373.8	-373.8
		X3	-1516.8	-1843.5	-163.4	1200.1	-1200.1	52.4	-52.4
		X4	-1516.8	-1843.5	-163.4	1200.1	-1200.1	-52.4	52.4
		X5	-1486.2	-1819.9	-166.9	1180.7	-1180.7	-373.8	373.8
		X6	-737.5	-1012.6	-137.5	625.0	-625.0	-2204.9	2204.9
1F	2F	X1	-335.7	-2019.6	-842.0	703.1	-703.1	2420.2	-2420.2
		X2	-845.7	-3137.7	-1146.0	1189.1	-1189.1	387.4	-387.4
		X3	-846.1	-3112.9	-1133.4	1181.8	-1181.8	56.8	-56.8
		X4	-846.1	-3112.9	-1133.4	1181.8	-1181.8	-56.8	56.8
		X5	-845.7	-3137.7	-1146.0	1189.1	-1189.1	-387.4	387.4
		X6	-335.7	-2019.6	-842.0	703.1	-703.1	-2420.2	2420.2

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	179.2	-64.7	-122.0	-40.9	40.9	-26.2	26.2
		X2	405.6	224.1	-90.7	-224.9	224.9	-8.0	8.0
		X3	491.7	293.7	-99.0	-280.5	280.5	-0.6	0.6
		X4	491.7	293.7	-99.0	-280.5	280.5	0.6	-0.6
		X5	405.6	224.1	-90.7	-224.9	224.9	8.0	-8.0
		X6	179.2	-64.7	-122.0	-40.9	40.9	26.2	-26.2
14F	15F	X1	423.1	30.4	-196.4	-162.0	162.0	-80.8	80.8
		X2	573.9	366.1	-103.9	-335.7	335.7	-20.5	20.5
		X3	638.7	422.7	-108.0	-379.1	379.1	-2.1	2.1
		X4	638.7	422.7	-108.0	-379.1	379.1	2.1	-2.1
		X5	573.9	366.1	-103.9	-335.7	335.7	20.5	-20.5
		X6	423.1	30.4	-196.4	-162.0	162.0	80.8	-80.8
13F	14F	X1	484.6	206.6	-139.0	-246.9	246.9	-159.9	159.9
		X2	706.6	500.2	-103.2	-431.0	431.0	-31.9	31.9
		X3	772.2	572.5	-99.8	-480.2	480.2	-4.0	4.0
		X4	772.2	572.5	-99.8	-480.2	480.2	4.0	-4.0
		X5	706.6	500.2	-103.2	-431.0	431.0	31.9	-31.9
		X6	484.6	206.6	-139.0	-246.9	246.9	159.9	-159.9
12F	13F	X1	427.1	224.5	-101.3	-232.7	232.7	-258.3	258.3
		X2	887.4	653.1	-117.2	-550.2	550.2	-64.3	64.3
		X3	1003.3	757.9	-122.7	-629.0	629.0	-7.1	7.1
		X4	1003.3	757.9	-122.7	-629.0	629.0	7.1	-7.1
		X5	887.4	653.1	-117.2	-550.2	550.2	64.3	-64.3
		X6	427.1	224.5	-101.3	-232.7	232.7	258.3	-258.3
11F	12F	X1	498.9	368.9	-65.0	-309.9	309.9	-371.7	371.7
		X2	937.0	846.1	-45.4	-636.8	636.8	-92.5	92.5
		X3	1035.8	920.7	-57.5	-698.7	698.7	-9.5	9.5
		X4	1035.8	920.7	-57.5	-698.7	698.7	9.5	-9.5
		X5	937.0	846.1	-45.4	-636.8	636.8	92.5	-92.5
		X6	498.9	368.9	-65.0	-309.9	309.9	371.7	-371.7

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X1	585.2	469.6	-57.8	-376.7	376.7	-519.9	519.9
		X2	1098.5	915.1	-91.7	-719.1	719.1	-110.6	110.6
		X3	1166.4	975.5	-95.4	-765.0	765.0	-13.1	13.1
		X4	1166.4	975.5	-95.4	-765.0	765.0	13.1	-13.1
		X5	1098.5	915.1	-91.7	-719.1	719.1	110.6	-110.6
		X6	585.2	469.6	-57.8	-376.7	376.7	519.9	-519.9
9F	10F	X1	545.9	492.6	-26.6	-370.9	370.9	-678.9	678.9
		X2	1174.6	1091.4	-41.6	-809.3	809.3	-144.0	144.0
		X3	1262.7	1193.9	-34.4	-877.3	877.3	-18.3	18.3
		X4	1262.7	1193.9	-34.4	-877.3	877.3	18.3	-18.3
		X5	1174.6	1091.4	-41.6	-809.3	809.3	144.0	-144.0
		X6	545.9	492.6	-26.6	-370.9	370.9	678.9	-678.9
8F	9F	X1	628.1	530.2	-49.0	-413.7	413.7	-854.3	854.3
		X2	1287.5	1154.1	-66.7	-872.0	872.0	-179.8	179.8
		X3	1410.3	1265.3	-72.5	-955.6	955.6	-21.6	21.6
		X4	1410.3	1265.3	-72.5	-955.6	955.6	21.6	-21.6
		X5	1287.5	1154.1	-66.7	-872.0	872.0	179.8	-179.8
		X6	628.1	530.2	-49.0	-413.7	413.7	854.3	-854.3
7F	8F	X1	636.8	703.2	33.2	-478.6	478.6	-1037.3	1037.3
		X2	1303.4	1307.9	2.2	-932.6	932.6	-214.8	214.8
		X3	1406.5	1382.6	-11.9	-996.1	996.1	-24.9	24.9
		X4	1406.5	1382.6	-11.9	-996.1	996.1	24.9	-24.9
		X5	1303.4	1307.9	2.2	-932.6	932.6	214.8	-214.8
		X6	636.8	703.2	33.2	-478.6	478.6	1037.3	-1037.3
6F	7F	X1	676.3	652.5	-11.9	-474.6	474.6	-1252.7	1252.7
		X2	1484.8	1361.4	-61.7	-1016.5	1016.5	-257.4	257.4
		X3	1559.4	1430.3	-64.6	-1067.7	1067.7	-31.3	31.3
		X4	1559.4	1430.3	-64.6	-1067.7	1067.7	31.3	-31.3
		X5	1484.8	1361.4	-61.7	-1016.5	1016.5	257.4	-257.4
		X6	676.3	652.5	-11.9	-474.6	474.6	1252.7	-1252.7
5F	6F	X1	789.7	677.5	-56.1	-524.0	524.0	-1478.8	1478.8
		X2	1564.2	1412.4	-75.9	-1063.1	1063.1	-283.2	283.2
		X3	1634.5	1469.6	-82.5	-1108.6	1108.6	-35.7	35.7
		X4	1634.5	1469.6	-82.5	-1108.6	1108.6	35.7	-35.7
		X5	1564.2	1412.4	-75.9	-1063.1	1063.1	283.2	-283.2
		X6	789.7	677.5	-56.1	-524.0	524.0	1478.8	-1478.8
4F	5F	X1	836.3	793.7	-21.3	-582.1	582.1	-1716.0	1716.0
		X2	1617.4	1461.7	-77.8	-1099.7	1099.7	-304.5	304.5
		X3	1669.6	1505.6	-82.0	-1134.0	1134.0	-40.2	40.2
		X4	1669.6	1505.6	-82.0	-1134.0	1134.0	40.2	-40.2
		X5	1617.4	1461.7	-77.8	-1099.7	1099.7	304.5	-304.5
		X6	836.3	793.7	-21.3	-582.1	582.1	1716.0	-1716.0
3F	4F	X1	761.9	804.9	21.5	-559.6	559.6	-1960.9	1960.9
		X2	1657.7	1604.5	-26.6	-1165.1	1165.1	-354.4	354.4
		X3	1705.1	1641.1	-32.0	-1195.1	1195.1	-47.9	47.9
		X4	1705.1	1641.1	-32.0	-1195.1	1195.1	47.9	-47.9
		X5	1657.7	1604.5	-26.6	-1165.1	1165.1	354.4	-354.4
		X6	761.9	804.9	21.5	-559.6	559.6	1960.9	-1960.9
2F	3F	X1	737.5	1012.6	137.5	-625.0	625.0	-2204.9	2204.9
		X2	1486.2	1819.9	166.9	-1180.7	1180.7	-373.8	373.8
		X3	1516.8	1843.5	163.4	-1200.1	1200.1	-52.4	52.4
		X4	1516.8	1843.5	163.4	-1200.1	1200.1	52.4	-52.4
		X5	1486.2	1819.9	166.9	-1180.7	1180.7	373.8	-373.8
		X6	737.5	1012.6	137.5	-625.0	625.0	2204.9	-2204.9
1F	2F	X1	335.7	2019.6	842.0	-703.1	703.1	-2420.2	2420.2
		X2	845.7	3137.7	1146.0	-1189.1	1189.1	-387.4	387.4
		X3	846.1	3112.9	1133.4	-1181.8	1181.8	-56.8	56.8
		X4	846.1	3112.9	1133.4	-1181.8	1181.8	56.8	-56.8
		X5	845.7	3137.7	1146.0	-1189.1	1189.1	387.4	-387.4
		X6	335.7	2019.6	842.0	-703.1	703.1	2420.2	-2420.2

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	X1	X2	-89.3	101.3	51.6	93.5	97.5	0.0	0.0
	X2	X3	-98.4	97.5	49.0	95.6	95.3	0.0	0.0
	X3	X4	-97.7	97.7	49.2	95.5	95.5	0.0	0.0
	X4	X5	-97.5	98.4	49.0	95.3	95.6	0.0	0.0
	X5	X6	-101.3	89.3	51.6	97.5	93.5	0.0	0.0
15F	X1	X2	-93.7	96.1	48.0	95.0	95.8	0.0	0.0
	X2	X3	-95.7	95.9	47.1	95.4	95.4	0.0	0.0
	X3	X4	-95.9	95.9	47.1	95.4	95.4	0.0	0.0
	X4	X5	-95.9	95.7	47.1	95.4	95.4	0.0	0.0
	X5	X6	-96.1	93.7	48.0	95.8	95.0	0.0	0.0
14F	X1	X2	-92.0	96.7	48.4	94.4	96.0	0.0	0.0
	X2	X3	-95.9	95.6	47.0	95.2	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-95.7	95.7	47.0	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-95.6	95.9	47.0	95.2	95.2	0.0	0.0
	X5	X6	-96.7	92.0	48.4	96.0	94.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	-91.9	97.0	48.3	94.4	96.0	0.0	0.0
	X2	X3	-98.1	98.4	48.3	97.7	97.8	0.0	0.0
	X3	X4	-98.3	98.3	48.3	97.8	97.8	0.0	0.0
	X4	X5	-98.4	98.1	48.3	97.8	97.7	0.0	0.0
	X5	X6	-97.0	91.9	48.3	96.0	94.4	0.0	0.0
12F	X1	X2	-91.8	97.1	48.3	94.3	96.1	0.0	0.0
	X2	X3	-98.1	98.3	48.3	97.7	97.8	0.0	0.0
	X3	X4	-98.3	98.3	48.3	97.8	97.8	0.0	0.0
	X4	X5	-98.3	98.1	48.3	97.8	97.7	0.0	0.0
	X5	X6	-97.1	91.8	48.3	96.1	94.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	-95.6	102.7	51.3	99.2	101.5	0.0	0.0
	X2	X3	-101.0	100.8	49.6	100.4	100.3	0.0	0.0
	X3	X4	-100.8	100.8	49.6	100.3	100.3	0.0	0.0
	X4	X5	-100.8	101.0	49.6	100.3	100.4	0.0	0.0
	X5	X6	-102.7	95.6	51.3	101.5	99.2	0.0	0.0
10F	X1	X2	-95.6	102.9	51.2	99.1	101.6	0.0	0.0
	X2	X3	-101.0	100.8	49.6	100.4	100.3	0.0	0.0
	X3	X4	-100.8	100.8	49.6	100.3	100.3	0.0	0.0
	X4	X5	-100.8	101.0	49.6	100.3	100.4	0.0	0.0
	X5	X6	-102.9	95.6	51.2	101.6	99.1	0.0	0.0
9F	X1	X2	-97.1	106.2	52.7	101.4	104.4	0.0	0.0
	X2	X3	-106.0	106.0	52.2	105.5	105.5	0.0	0.0
	X3	X4	-106.0	106.0	52.2	105.5	105.5	0.0	0.0
	X4	X5	-106.0	106.0	52.2	105.5	105.5	0.0	0.0
	X5	X6	-106.2	97.1	52.7	104.4	101.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-97.0	106.4	52.6	101.4	104.5	0.0	0.0
	X2	X3	-106.0	106.0	52.2	105.5	105.5	0.0	0.0
	X3	X4	-106.0	106.0	52.2	105.5	105.5	0.0	0.0
	X4	X5	-106.0	106.0	52.2	105.5	105.5	0.0	0.0
	X5	X6	-106.4	97.0	52.6	104.5	101.4	0.0	0.0
7F	X1	X2	-102.2	115.2	57.1	108.5	112.8	0.0	0.0
	X2	X3	-111.5	110.9	54.6	110.7	110.5	0.0	0.0
	X3	X4	-111.1	111.1	54.8	110.6	110.6	0.0	0.0
	X4	X5	-110.9	111.5	54.6	110.5	110.7	0.0	0.0
	X5	X6	-115.2	102.2	57.1	112.8	108.5	0.0	0.0
6F	X1	X2	-102.0	115.5	57.1	108.4	112.9	0.0	0.0
	X2	X3	-111.5	111.0	54.7	110.7	110.6	0.0	0.0
	X3	X4	-111.1	111.1	54.7	110.6	110.6	0.0	0.0
	X4	X5	-111.0	111.5	54.7	110.6	110.7	0.0	0.0
	X5	X6	-115.5	102.0	57.1	112.9	108.4	0.0	0.0
5F	X1	X2	-101.9	115.7	57.1	108.3	112.9	0.0	0.0
	X2	X3	-111.5	110.9	54.7	110.7	110.5	0.0	0.0
	X3	X4	-111.1	111.1	54.8	110.6	110.6	0.0	0.0
	X4	X5	-110.9	111.5	54.7	110.5	110.7	0.0	0.0
	X5	X6	-115.7	101.9	57.1	112.9	108.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	-101.5	116.1	57.1	108.2	113.1	0.0	0.0
	X2	X3	-111.5	110.9	54.7	110.7	110.5	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	X3	X4	-111.1	111.1	54.7	110.6	110.6	0.0	0.0
	X4	X5	-110.9	111.5	54.7	110.5	110.7	0.0	0.0
	X5	X6	-116.1	101.5	57.1	113.1	108.2	0.0	0.0
3F	X1	X2	-101.5	116.2	57.1	108.2	113.1	0.0	0.0
	X2	X3	-111.5	111.0	54.7	110.7	110.5	0.0	0.0
	X3	X4	-111.1	111.1	54.8	110.6	110.6	0.0	0.0
	X4	X5	-111.0	111.5	54.7	110.5	110.7	0.0	0.0
	X5	X6	-116.2	101.5	57.1	113.1	108.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	-103.5	120.1	58.7	110.7	116.3	0.0	0.0
	X2	X3	-114.4	114.1	56.3	113.6	113.4	0.0	0.0
	X3	X4	-114.2	114.2	56.3	113.5	113.5	0.0	0.0
	X4	X5	-114.1	114.4	56.3	113.4	113.6	0.0	0.0
	X5	X6	-120.1	103.5	58.7	116.3	110.7	0.0	0.0
1F	X1	X2	-53.8	223.5	151.9	157.2	213.8	0.0	0.0
	X2	X3	-215.1	187.6	89.2	190.1	180.9	0.0	0.0
	X3	X4	-189.1	189.1	101.5	185.5	185.5	0.0	0.0
	X4	X5	-187.6	215.1	89.2	180.9	190.1	0.0	0.0
	X5	X6	-223.5	53.8	151.9	213.8	157.2	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	186.8	165.2	10.8	-58.7	58.7	0.0	0.0
	X2	X3	254.6	248.2	3.2	-83.8	83.8	0.0	0.0
	X3	X4	258.2	258.2	0.0	-86.1	86.1	0.0	0.0
	X4	X5	248.2	254.6	-3.2	-83.8	83.8	0.0	0.0
	X5	X6	165.2	186.8	-10.8	-58.7	58.7	0.0	0.0
15F	X1	X2	369.7	345.0	12.3	-119.1	119.1	0.0	0.0
	X2	X3	474.9	469.0	2.9	-157.3	157.3	0.0	0.0
	X3	X4	486.1	486.1	0.0	-162.0	162.0	0.0	0.0
	X4	X5	469.0	474.9	-2.9	-157.3	157.3	0.0	0.0
	X5	X6	345.0	369.7	-12.3	-119.1	119.1	0.0	0.0
14F	X1	X2	526.6	489.9	18.3	-169.4	169.4	0.0	0.0
	X2	X3	605.2	600.2	2.5	-200.9	200.9	0.0	0.0
	X3	X4	617.9	617.9	0.0	-206.0	206.0	0.0	0.0
	X4	X5	600.2	605.2	-2.5	-200.9	200.9	0.0	0.0
	X5	X6	489.9	526.6	-18.3	-169.4	169.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	645.8	610.8	17.5	-209.4	209.4	0.0	0.0
	X2	X3	801.8	793.5	4.2	-265.9	265.9	0.0	0.0
	X3	X4	809.1	809.1	0.0	-269.7	269.7	0.0	0.0
	X4	X5	793.5	801.8	-4.2	-265.9	265.9	0.0	0.0
	X5	X6	610.8	645.8	-17.5	-209.4	209.4	0.0	0.0
12F	X1	X2	736.0	705.3	15.4	-240.2	240.2	0.0	0.0
	X2	X3	911.2	903.4	3.9	-302.4	302.4	0.0	0.0
	X3	X4	918.7	918.7	0.0	-306.2	306.2	0.0	0.0
	X4	X5	903.4	911.2	-3.9	-302.4	302.4	0.0	0.0
	X5	X6	705.3	736.0	-15.4	-240.2	240.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	968.7	919.7	24.5	-314.7	314.7	0.0	0.0
	X2	X3	1054.1	1048.7	2.7	-350.5	350.5	0.0	0.0
	X3	X4	1068.9	1068.9	0.0	-356.3	356.3	0.0	0.0
	X4	X5	1048.7	1054.1	-2.7	-350.5	350.5	0.0	0.0
	X5	X6	919.7	968.7	-24.5	-314.7	314.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	1030.2	989.6	20.3	-336.6	336.6	0.0	0.0
	X2	X3	1130.1	1125.2	2.4	-375.9	375.9	0.0	0.0
	X3	X4	1144.4	1144.4	0.0	-381.5	381.5	0.0	0.0
	X4	X5	1125.2	1130.1	-2.4	-375.9	375.9	0.0	0.0
	X5	X6	989.6	1030.2	-20.3	-336.6	336.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	1136.0	1089.7	23.2	-370.9	370.9	0.0	0.0
	X2	X3	1321.0	1311.5	4.8	-438.8	438.8	0.0	0.0
	X3	X4	1326.8	1326.8	0.0	-442.3	442.3	0.0	0.0
	X4	X5	1311.5	1321.0	-4.8	-438.8	438.8	0.0	0.0
	X5	X6	1089.7	1136.0	-23.2	-370.9	370.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	1181.8	1133.8	24.0	-385.9	385.9	0.0	0.0
	X2	X3	1354.7	1345.8	4.5	-450.1	450.1	0.0	0.0
	X3	X4	1359.2	1359.2	0.0	-453.1	453.1	0.0	0.0
	X4	X5	1345.8	1354.7	-4.5	-450.1	450.1	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	X5	X6	1133.8	1181.8	-24.0	-385.9	385.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	1395.7	1340.3	27.7	-456.0	456.0	0.0	0.0
	X2	X3	1485.1	1479.5	2.8	-494.1	494.1	0.0	0.0
	X3	X4	1496.9	1496.9	0.0	-499.0	499.0	0.0	0.0
	X4	X5	1479.5	1485.1	-2.8	-494.1	494.1	0.0	0.0
	X5	X6	1340.3	1395.7	-27.7	-456.0	456.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	1457.7	1409.7	24.0	-477.9	477.9	0.0	0.0
	X2	X3	1547.7	1542.0	2.9	-514.9	514.9	0.0	0.0
	X3	X4	1556.2	1556.2	0.0	-518.7	518.7	0.0	0.0
	X4	X5	1542.0	1547.7	-2.9	-514.9	514.9	0.0	0.0
	X5	X6	1409.7	1457.7	-24.0	-477.9	477.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	1528.0	1475.8	26.1	-500.6	500.6	0.0	0.0
	X2	X3	1582.8	1578.6	2.1	-526.9	526.9	0.0	0.0
	X3	X4	1590.7	1590.7	0.0	-530.2	530.2	0.0	0.0
	X4	X5	1578.6	1582.8	-2.1	-526.9	526.9	0.0	0.0
	X5	X6	1475.8	1528.0	-26.1	-500.6	500.6	0.0	0.0
4F	X1	X2	1568.4	1527.7	20.4	-516.0	516.0	0.0	0.0
	X2	X3	1617.6	1614.3	1.6	-538.6	538.6	0.0	0.0
	X3	X4	1623.3	1623.3	0.0	-541.1	541.1	0.0	0.0
	X4	X5	1614.3	1617.6	-1.6	-538.6	538.6	0.0	0.0
	X5	X6	1527.7	1568.4	-20.4	-516.0	516.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	1553.3	1523.6	14.8	-512.8	512.8	0.0	0.0
	X2	X3	1589.6	1587.4	1.1	-529.5	529.5	0.0	0.0
	X3	X4	1593.9	1593.9	0.0	-531.3	531.3	0.0	0.0
	X4	X5	1587.4	1589.6	-1.1	-529.5	529.5	0.0	0.0
	X5	X6	1523.6	1553.3	-14.8	-512.8	512.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	1364.2	1336.6	13.8	-450.1	450.1	0.0	0.0
	X2	X3	1360.4	1359.1	0.7	-453.3	453.3	0.0	0.0
	X3	X4	1362.3	1362.3	0.0	-454.1	454.1	0.0	0.0
	X4	X5	1359.1	1360.4	-0.7	-453.3	453.3	0.0	0.0
	X5	X6	1336.6	1364.2	-13.8	-450.1	450.1	0.0	0.0
1F	X1	X2	2034.4	1672.3	181.0	-617.8	617.8	0.0	0.0
	X2	X3	1487.6	1548.8	-30.6	-506.1	506.1	0.0	0.0
	X3	X4	1586.4	1586.4	0.0	-528.8	528.8	0.0	0.0
	X4	X5	1548.8	1487.6	30.6	-506.1	506.1	0.0	0.0
	X5	X6	1672.3	2034.4	-181.0	-617.8	617.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-186.8	-165.2	-10.8	58.7	-58.7	0.0	0.0
	X2	X3	-254.6	-248.2	-3.2	83.8	-83.8	0.0	0.0
	X3	X4	-258.2	-258.2	0.0	86.1	-86.1	0.0	0.0
	X4	X5	-248.2	-254.6	3.2	83.8	-83.8	0.0	0.0
	X5	X6	-165.2	-186.8	10.8	58.7	-58.7	0.0	0.0
15F	X1	X2	-369.7	-345.0	-12.3	119.1	-119.1	0.0	0.0
	X2	X3	-474.9	-469.0	-2.9	157.3	-157.3	0.0	0.0
	X3	X4	-486.1	-486.1	0.0	162.0	-162.0	0.0	0.0
	X4	X5	-469.0	-474.9	2.9	157.3	-157.3	0.0	0.0
	X5	X6	-345.0	-369.7	12.3	119.1	-119.1	0.0	0.0
14F	X1	X2	-526.6	-489.9	-18.3	169.4	-169.4	0.0	0.0
	X2	X3	-605.2	-600.2	-2.5	200.9	-200.9	0.0	0.0
	X3	X4	-617.9	-617.9	0.0	206.0	-206.0	0.0	0.0
	X4	X5	-600.2	-605.2	2.5	200.9	-200.9	0.0	0.0
	X5	X6	-489.9	-526.6	18.3	169.4	-169.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	-645.8	-610.8	-17.5	209.4	-209.4	0.0	0.0
	X2	X3	-801.8	-793.5	-4.2	265.9	-265.9	0.0	0.0
	X3	X4	-809.1	-809.1	0.0	269.7	-269.7	0.0	0.0
	X4	X5	-793.5	-801.8	4.2	265.9	-265.9	0.0	0.0
	X5	X6	-610.8	-645.8	17.5	209.4	-209.4	0.0	0.0
12F	X1	X2	-736.0	-705.3	-15.4	240.2	-240.2	0.0	0.0
	X2	X3	-911.2	-903.4	-3.9	302.4	-302.4	0.0	0.0
	X3	X4	-918.7	-918.7	0.0	306.2	-306.2	0.0	0.0
	X4	X5	-903.4	-911.2	3.9	302.4	-302.4	0.0	0.0
	X5	X6	-705.3	-736.0	15.4	240.2	-240.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	-968.7	-919.7	-24.5	314.7	-314.7	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X2	X3	-1054.1	-1048.7	-2.7	350.5	-350.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1068.9	-1068.9	0.0	356.3	-356.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1048.7	-1054.1	2.7	350.5	-350.5	0.0	0.0
	X5	X6	-919.7	-968.7	24.5	314.7	-314.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1030.2	-989.6	-20.3	336.6	-336.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1130.1	-1125.2	-2.4	375.9	-375.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1144.4	-1144.4	0.0	381.5	-381.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1125.2	-1130.1	2.4	375.9	-375.9	0.0	0.0
	X5	X6	-989.6	-1030.2	20.3	336.6	-336.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1136.0	-1089.7	-23.2	370.9	-370.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1321.0	-1311.5	-4.8	438.8	-438.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1326.8	-1326.8	0.0	442.3	-442.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1311.5	-1321.0	4.8	438.8	-438.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1089.7	-1136.0	23.2	370.9	-370.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1181.8	-1133.8	-24.0	385.9	-385.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1354.7	-1345.8	-4.5	450.1	-450.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1359.2	-1359.2	0.0	453.1	-453.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1345.8	-1354.7	4.5	450.1	-450.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1133.8	-1181.8	24.0	385.9	-385.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1395.7	-1340.3	-27.7	456.0	-456.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1485.1	-1479.5	-2.8	494.1	-494.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1496.9	-1496.9	0.0	499.0	-499.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1479.5	-1485.1	2.8	494.1	-494.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1340.3	-1395.7	27.7	456.0	-456.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1457.7	-1409.7	-24.0	477.9	-477.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1547.7	-1542.0	-2.9	514.9	-514.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1556.2	-1556.2	0.0	518.7	-518.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1542.0	-1547.7	2.9	514.9	-514.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1409.7	-1457.7	24.0	477.9	-477.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1528.0	-1475.8	-26.1	500.6	-500.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1582.8	-1578.6	-2.1	526.9	-526.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1590.7	-1590.7	0.0	530.2	-530.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1578.6	-1582.8	2.1	526.9	-526.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1475.8	-1528.0	26.1	500.6	-500.6	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1568.4	-1527.7	-20.4	516.0	-516.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1617.6	-1614.3	-1.6	538.6	-538.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1623.3	-1623.3	0.0	541.1	-541.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1614.3	-1617.6	1.6	538.6	-538.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1527.7	-1568.4	20.4	516.0	-516.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1553.3	-1523.6	-14.8	512.8	-512.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1589.6	-1587.4	-1.1	529.5	-529.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1593.9	-1593.9	0.0	531.3	-531.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1587.4	-1589.6	1.1	529.5	-529.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1523.6	-1553.3	14.8	512.8	-512.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1364.2	-1336.6	-13.8	450.1	-450.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1360.4	-1359.1	-0.7	453.3	-453.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1362.3	-1362.3	0.0	454.1	-454.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1359.1	-1360.4	0.7	453.3	-453.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1336.6	-1364.2	13.8	450.1	-450.1	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2034.4	-1672.3	-181.0	617.8	-617.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1487.6	-1548.8	30.6	506.1	-506.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1586.4	-1586.4	0.0	528.8	-528.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1548.8	-1487.6	-30.6	506.1	-506.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1672.3	-2034.4	181.0	617.8	-617.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	89.3	53.6	-17.9	-51.1	51.1	-257.1	257.1
		X2	-2.9	-0.7	1.1	1.3	-1.3	-414.5	414.5
		X3	0.3	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-412.3	412.3
		X4	-0.3	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-412.3	412.3
		X5	2.9	0.7	-1.1	-1.3	1.3	-414.5	414.5
		X6	-89.3	-53.6	17.9	51.1	-51.1	-257.1	257.1
14F	15F	X1	40.1	42.8	1.3	-29.6	29.6	-530.1	530.1
		X2	0.3	-0.4	-0.3	0.0	-0.0	-832.9	832.9

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	X3	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-830.4	830.4
		X4	0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-830.4	830.4
		X5	-0.3	0.4	0.3	-0.0	0.0	-832.9	832.9
		X6	-40.1	-42.8	-1.3	29.6	-29.6	-530.1	530.1
13F	14F	X1	49.2	44.7	-2.2	-33.5	33.5	-802.7	802.7
		X2	-0.4	0.2	0.3	0.1	-0.1	-1251.7	1251.7
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1248.4	1248.4
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1248.4	1248.4
		X5	0.4	-0.2	-0.3	-0.1	0.1	-1251.7	1251.7
		X6	-49.2	-44.7	2.2	33.5	-33.5	-802.7	802.7
12F	13F	X1	47.2	44.0	-1.6	-32.6	32.6	-1075.1	1075.1
		X2	0.9	0.8	-0.1	-0.6	0.6	-1686.8	1686.8
		X3	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-1684.8	1684.8
		X4	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-1684.8	1684.8
		X5	-0.9	-0.8	0.1	0.6	-0.6	-1686.8	1686.8
		X6	-47.2	-44.0	1.6	32.6	-32.6	-1075.1	1075.1
11F	12F	X1	47.8	45.3	-1.3	-33.2	33.2	-1347.5	1347.5
		X2	0.2	-0.5	-0.4	0.1	-0.1	-2120.3	2120.3
		X3	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2119.7	2119.7
		X4	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2119.7	2119.7
		X5	-0.2	0.5	0.4	-0.1	0.1	-2120.3	2120.3
		X6	-47.8	-45.3	1.3	33.2	-33.2	-1347.5	1347.5
10F	11F	X1	50.3	46.1	-2.1	-34.4	34.4	-1623.9	1623.9
		X2	-1.1	-1.0	0.1	0.8	-0.8	-2560.7	2560.7
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2558.9	2558.9
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2558.9	2558.9
		X5	1.1	1.0	-0.1	-0.8	0.8	-2560.7	2560.7
		X6	-50.3	-46.1	2.1	34.4	-34.4	-1623.9	1623.9
9F	10F	X1	49.5	46.7	-1.4	-34.4	34.4	-1900.2	1900.2
		X2	-0.9	-0.3	0.3	0.4	-0.4	-3011.2	3011.2
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-3008.1	3008.1
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-3008.1	3008.1
		X5	0.9	0.3	-0.3	-0.4	0.4	-3011.2	3011.2
		X6	-49.5	-46.7	1.4	34.4	-34.4	-1900.2	1900.2
8F	9F	X1	50.3	46.4	-2.0	-34.5	34.5	-2178.3	2178.3
		X2	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-3466.2	3466.2
		X3	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3463.8	3463.8
		X4	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-3463.8	3463.8
		X5	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3466.2	3466.2
		X6	-50.3	-46.4	2.0	34.5	-34.5	-2178.3	2178.3
7F	8F	X1	50.6	48.9	-0.9	-35.6	35.6	-2456.3	2456.3
		X2	-0.5	-1.4	-0.4	0.7	-0.7	-3921.3	3921.3
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3919.5	3919.5
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3919.5	3919.5
		X5	0.5	1.4	0.4	-0.7	0.7	-3921.3	3921.3
		X6	-50.6	-48.9	0.9	35.6	-35.6	-2456.3	2456.3
6F	7F	X1	53.3	48.8	-2.2	-36.5	36.5	-2739.2	2739.2
		X2	-2.3	-2.0	0.2	1.5	-1.5	-4397.3	4397.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4393.2	4393.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4393.2	4393.2
		X5	2.3	2.0	-0.2	-1.5	1.5	-4397.3	4397.3
		X6	-53.3	-48.8	2.2	36.5	-36.5	-2739.2	2739.2
5F	6F	X1	53.2	49.2	-2.0	-36.6	36.6	-3020.9	3020.9
		X2	-2.1	-2.0	0.0	1.5	-1.5	-4869.6	4869.6
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-4863.1	4863.1
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4863.1	4863.1
		X5	2.1	2.0	-0.0	-1.5	1.5	-4869.6	4869.6
		X6	-53.2	-49.2	2.0	36.6	-36.6	-3020.9	3020.9
4F	5F	X1	52.7	49.0	-1.8	-36.3	36.3	-3302.6	3302.6
		X2	-2.2	-2.0	0.1	1.5	-1.5	-5341.9	5341.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5333.0	5333.0
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5333.0	5333.0
		X5	2.2	2.0	-0.1	-1.5	1.5	-5341.9	5341.9
		X6	-52.7	-49.0	1.8	36.3	-36.3	-3302.6	3302.6
3F	4F	X1	52.5	48.6	-1.9	-36.1	36.1	-3584.1	3584.1

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	X2	-2.6	-2.4	0.1	1.8	-1.8	-5829.6	5829.6
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-5818.1	5818.1
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-5818.1	5818.1
		X5	2.6	2.4	-0.1	-1.8	1.8	-5829.6	5829.6
		X6	-52.5	-48.6	1.9	36.1	-36.1	-3584.1	3584.1
2F	3F	X1	52.9	50.6	-1.1	-37.0	37.0	-3865.5	3865.5
		X2	-2.2	-1.4	0.4	1.3	-1.3	-6313.2	6313.2
		X3	0.0	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-6299.0	6299.0
		X4	-0.0	0.2	0.1	-0.1	0.1	-6299.0	6299.0
		X5	2.2	1.4	-0.4	-1.3	1.3	-6313.2	6313.2
		X6	-52.9	-50.6	1.1	37.0	-37.0	-3865.5	3865.5
1F	2F	X1	52.9	53.8	0.4	-31.8	31.8	-4155.9	4155.9
		X2	-4.3	-8.4	-2.1	3.8	-3.8	-6808.7	6808.7
		X3	0.4	1.5	0.5	-0.6	0.6	-6791.7	6791.7
		X4	-0.4	-1.5	-0.5	0.6	-0.6	-6791.7	6791.7
		X5	4.3	8.4	2.1	-3.8	3.8	-6808.7	6808.7
		X6	-52.9	-53.8	-0.4	31.8	-31.8	-4155.9	4155.9

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	-186.8	59.4	123.1	45.5	-45.5	26.6	-26.6
		X2	-419.8	-234.9	92.5	233.8	-233.8	8.9	-8.9
		X3	-506.4	-304.9	100.7	289.7	-289.7	0.9	-0.9
		X4	-506.4	-304.9	100.7	289.7	-289.7	-0.9	0.9
		X5	-419.8	-234.9	92.5	233.8	-233.8	-8.9	8.9
		X6	-186.8	59.4	123.1	45.5	-45.5	-26.6	26.6
14F	15F	X1	-429.1	-35.5	196.8	165.9	-165.9	79.7	-79.7
		X2	-585.1	-376.7	104.2	343.5	-343.5	22.1	-22.1
		X3	-650.3	-433.6	108.3	387.1	-387.1	2.6	-2.6
		X4	-650.3	-433.6	108.3	387.1	-387.1	-2.6	2.6
		X5	-585.1	-376.7	104.2	343.5	-343.5	-22.1	22.1
		X6	-429.1	-35.5	196.8	165.9	-165.9	-79.7	79.7
13F	14F	X1	-491.0	-212.3	139.4	251.2	-251.2	154.6	-154.6
		X2	-718.5	-510.6	103.9	438.9	-438.9	32.0	-32.0
		X3	-784.5	-583.5	100.5	488.6	-488.6	4.1	-4.1
		X4	-784.5	-583.5	100.5	488.6	-488.6	-4.1	4.1
		X5	-718.5	-510.6	103.9	438.9	-438.9	-32.0	32.0
		X6	-491.0	-212.3	139.4	251.2	-251.2	-154.6	154.6
12F	13F	X1	-433.6	-230.2	101.7	237.1	-237.1	246.8	-246.8
		X2	-902.1	-665.6	118.2	559.9	-559.9	61.1	-61.1
		X3	-1019.1	-771.5	123.8	639.5	-639.5	6.1	-6.1
		X4	-1019.1	-771.5	123.8	639.5	-639.5	-6.1	6.1
		X5	-902.1	-665.6	118.2	559.9	-559.9	-61.1	61.1
		X6	-433.6	-230.2	101.7	237.1	-237.1	-246.8	246.8
11F	12F	X1	-505.8	-375.7	65.1	314.8	-314.8	352.2	-352.2
		X2	-950.9	-859.9	45.5	646.7	-646.7	84.4	-84.4
		X3	-1050.7	-935.2	57.7	709.2	-709.2	6.8	-6.8
		X4	-1050.7	-935.2	57.7	709.2	-709.2	-6.8	6.8
		X5	-950.9	-859.9	45.5	646.7	-646.7	-84.4	84.4
		X6	-505.8	-375.7	65.1	314.8	-314.8	-352.2	352.2
10F	11F	X1	-593.1	-476.8	58.1	382.1	-382.1	491.0	-491.0
		X2	-1113.9	-928.7	92.6	729.5	-729.5	95.8	-95.8
		X3	-1182.4	-989.7	96.4	775.7	-775.7	8.2	-8.2
		X4	-1182.4	-989.7	96.4	775.7	-775.7	-8.2	8.2
		X5	-1113.9	-928.7	92.6	729.5	-729.5	-95.8	95.8
		X6	-593.1	-476.8	58.1	382.1	-382.1	-491.0	491.0
9F	10F	X1	-553.4	-500.1	26.7	376.3	-376.3	639.0	-639.0
		X2	-1191.0	-1106.9	42.0	820.7	-820.7	120.0	-120.0
		X3	-1280.0	-1210.5	34.7	889.5	-889.5	10.3	-10.3
		X4	-1280.0	-1210.5	34.7	889.5	-889.5	-10.3	10.3
		X5	-1191.0	-1106.9	42.0	820.7	-820.7	-120.0	120.0
		X6	-553.4	-500.1	26.7	376.3	-376.3	-639.0	639.0
8F	9F	X1	-635.9	-537.5	49.2	419.1	-419.1	802.1	-802.1
		X2	-1303.8	-1169.4	67.2	883.3	-883.3	146.1	-146.1
		X3	-1427.9	-1281.8	73.1	967.7	-967.7	10.3	-10.3

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	X4	-1427.9	-1281.8	73.1	967.7	-967.7	-10.3	10.3
		X5	-1303.8	-1169.4	67.2	883.3	-883.3	-146.1	146.1
		X6	-635.9	-537.5	49.2	419.1	-419.1	-802.1	802.1
7F	8F	X1	-644.3	-711.4	-33.5	484.2	-484.2	971.5	-971.5
		X2	-1319.1	-1323.2	-2.1	943.7	-943.7	169.8	-169.8
		X3	-1423.2	-1398.7	12.2	1007.8	-1007.8	9.7	-9.7
		X4	-1423.2	-1398.7	12.2	1007.8	-1007.8	-9.7	9.7
		X5	-1319.1	-1323.2	-2.1	943.7	-943.7	-169.8	169.8
		X6	-644.3	-711.4	-33.5	484.2	-484.2	-971.5	971.5
6F	7F	X1	-684.4	-660.6	11.9	480.4	-480.4	1172.6	-1172.6
		X2	-1502.2	-1377.7	62.3	1028.5	-1028.5	197.0	-197.0
		X3	-1577.7	-1447.4	65.2	1080.4	-1080.4	11.0	-11.0
		X4	-1577.7	-1447.4	65.2	1080.4	-1080.4	-11.0	11.0
		X5	-1502.2	-1377.7	62.3	1028.5	-1028.5	-197.0	197.0
		X6	-684.4	-660.6	11.9	480.4	-480.4	-1172.6	1172.6
5F	6F	X1	-797.1	-685.2	56.0	529.4	-529.4	1383.3	-1383.3
		X2	-1579.7	-1427.6	76.1	1074.0	-1074.0	207.8	-207.8
		X3	-1650.8	-1485.4	82.7	1120.1	-1120.1	10.4	-10.4
		X4	-1650.8	-1485.4	82.7	1120.1	-1120.1	-10.4	10.4
		X5	-1579.7	-1427.6	76.1	1074.0	-1074.0	-207.8	207.8
		X6	-797.1	-685.2	56.0	529.4	-529.4	-1383.3	1383.3
4F	5F	X1	-842.8	-801.0	20.9	587.1	-587.1	1603.9	-1603.9
		X2	-1631.1	-1475.0	78.0	1109.3	-1109.3	212.4	-212.4
		X3	-1683.9	-1519.3	82.3	1144.0	-1144.0	9.3	-9.3
		X4	-1683.9	-1519.3	82.3	1144.0	-1144.0	-9.3	9.3
		X5	-1631.1	-1475.0	78.0	1109.3	-1109.3	-212.4	212.4
		X6	-842.8	-801.0	20.9	587.1	-587.1	-1603.9	1603.9
3F	4F	X1	-767.4	-811.1	-21.8	563.7	-563.7	1831.1	-1831.1
		X2	-1670.3	-1616.5	26.9	1173.9	-1173.9	238.6	-238.6
		X3	-1718.2	-1653.6	32.3	1204.2	-1204.2	9.1	-9.1
		X4	-1718.2	-1653.6	32.3	1204.2	-1204.2	-9.1	9.1
		X5	-1670.3	-1616.5	26.9	1173.9	-1173.9	-238.6	238.6
		X6	-767.4	-811.1	-21.8	563.7	-563.7	-1831.1	1831.1
2F	3F	X1	-742.2	-1020.0	-138.9	629.4	-629.4	2056.6	-2056.6
		X2	-1496.7	-1835.4	-169.3	1190.0	-1190.0	237.3	-237.3
		X3	-1527.7	-1859.2	-165.7	1209.6	-1209.6	6.6	-6.6
		X4	-1527.7	-1859.2	-165.7	1209.6	-1209.6	-6.6	6.6
		X5	-1496.7	-1835.4	-169.3	1190.0	-1190.0	-237.3	237.3
		X6	-742.2	-1020.0	-138.9	629.4	-629.4	-2056.6	2056.6
1F	2F	X1	-344.2	-2034.4	-845.1	710.0	-710.0	2252.4	-2252.4
		X2	-861.7	-3159.8	-1149.1	1200.5	-1200.5	227.1	-227.1
		X3	-862.2	-3135.3	-1136.5	1193.3	-1193.3	3.1	-3.1
		X4	-862.2	-3135.3	-1136.5	1193.3	-1193.3	-3.1	3.1
		X5	-861.7	-3159.8	-1149.1	1200.5	-1200.5	-227.1	227.1
		X6	-344.2	-2034.4	-845.1	710.0	-710.0	-2252.4	2252.4

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	186.8	-59.4	-123.1	-45.5	45.5	-26.6	26.6
		X2	419.8	234.9	-92.5	-233.8	233.8	-8.9	8.9
		X3	506.4	304.9	-100.7	-289.7	289.7	-0.9	0.9
		X4	506.4	304.9	-100.7	-289.7	289.7	0.9	-0.9
		X5	419.8	234.9	-92.5	-233.8	233.8	8.9	-8.9
		X6	186.8	-59.4	-123.1	-45.5	45.5	26.6	-26.6
14F	15F	X1	429.1	35.5	-196.8	-165.9	165.9	-79.7	79.7
		X2	585.1	376.7	-104.2	-343.5	343.5	-22.1	22.1
		X3	650.3	433.6	-108.3	-387.1	387.1	-2.6	2.6
		X4	650.3	433.6	-108.3	-387.1	387.1	2.6	-2.6
		X5	585.1	376.7	-104.2	-343.5	343.5	22.1	-22.1
		X6	429.1	35.5	-196.8	-165.9	165.9	79.7	-79.7
13F	14F	X1	491.0	212.3	-139.4	-251.2	251.2	-154.6	154.6
		X2	718.5	510.6	-103.9	-438.9	438.9	-32.0	32.0
		X3	784.5	583.5	-100.5	-488.6	488.6	-4.1	4.1
		X4	784.5	583.5	-100.5	-488.6	488.6	4.1	-4.1
		X5	718.5	510.6	-103.9	-438.9	438.9	32.0	-32.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	X6	491.0	212.3	-139.4	-251.2	251.2	154.6	-154.6
12F	13F	X1	433.6	230.2	-101.7	-237.1	237.1	-246.8	246.8
		X2	902.1	665.6	-118.2	-559.9	559.9	-61.1	61.1
		X3	1019.1	771.5	-123.8	-639.5	639.5	-6.1	6.1
		X4	1019.1	771.5	-123.8	-639.5	639.5	6.1	-6.1
		X5	902.1	665.6	-118.2	-559.9	559.9	61.1	-61.1
		X6	433.6	230.2	-101.7	-237.1	237.1	246.8	-246.8
11F	12F	X1	505.8	375.7	-65.1	-314.8	314.8	-352.2	352.2
		X2	950.9	859.9	-45.5	-646.7	646.7	-84.4	84.4
		X3	1050.7	935.2	-57.7	-709.2	709.2	-6.8	6.8
		X4	1050.7	935.2	-57.7	-709.2	709.2	6.8	-6.8
		X5	950.9	859.9	-45.5	-646.7	646.7	84.4	-84.4
		X6	505.8	375.7	-65.1	-314.8	314.8	352.2	-352.2
10F	11F	X1	593.1	476.8	-58.1	-382.1	382.1	-491.0	491.0
		X2	1113.9	928.7	-92.6	-729.5	729.5	-95.8	95.8
		X3	1182.4	989.7	-96.4	-775.7	775.7	-8.2	8.2
		X4	1182.4	989.7	-96.4	-775.7	775.7	8.2	-8.2
		X5	1113.9	928.7	-92.6	-729.5	729.5	95.8	-95.8
		X6	593.1	476.8	-58.1	-382.1	382.1	491.0	-491.0
9F	10F	X1	553.4	500.1	-26.7	-376.3	376.3	-639.0	639.0
		X2	1191.0	1106.9	-42.0	-820.7	820.7	-120.0	120.0
		X3	1280.0	1210.5	-34.7	-889.5	889.5	-10.3	10.3
		X4	1280.0	1210.5	-34.7	-889.5	889.5	10.3	-10.3
		X5	1191.0	1106.9	-42.0	-820.7	820.7	120.0	-120.0
		X6	553.4	500.1	-26.7	-376.3	376.3	639.0	-639.0
8F	9F	X1	635.9	537.5	-49.2	-419.1	419.1	-802.1	802.1
		X2	1303.8	1169.4	-67.2	-883.3	883.3	-146.1	146.1
		X3	1427.9	1281.8	-73.1	-967.7	967.7	-10.3	10.3
		X4	1427.9	1281.8	-73.1	-967.7	967.7	10.3	-10.3
		X5	1303.8	1169.4	-67.2	-883.3	883.3	146.1	-146.1
		X6	635.9	537.5	-49.2	-419.1	419.1	802.1	-802.1
7F	8F	X1	644.3	711.4	33.5	-484.2	484.2	-971.5	971.5
		X2	1319.1	1323.2	2.1	-943.7	943.7	-169.8	169.8
		X3	1423.2	1398.7	-12.2	-1007.8	1007.8	-9.7	9.7
		X4	1423.2	1398.7	-12.2	-1007.8	1007.8	9.7	-9.7
		X5	1319.1	1323.2	2.1	-943.7	943.7	169.8	-169.8
		X6	644.3	711.4	33.5	-484.2	484.2	971.5	-971.5
6F	7F	X1	684.4	660.6	-11.9	-480.4	480.4	-1172.6	1172.6
		X2	1502.2	1377.7	-62.3	-1028.5	1028.5	-197.0	197.0
		X3	1577.7	1447.4	-65.2	-1080.4	1080.4	-11.0	11.0
		X4	1577.7	1447.4	-65.2	-1080.4	1080.4	11.0	-11.0
		X5	1502.2	1377.7	-62.3	-1028.5	1028.5	197.0	-197.0
		X6	684.4	660.6	-11.9	-480.4	480.4	1172.6	-1172.6
5F	6F	X1	797.1	685.2	-56.0	-529.4	529.4	-1383.3	1383.3
		X2	1579.7	1427.6	-76.1	-1074.0	1074.0	-207.8	207.8
		X3	1650.8	1485.4	-82.7	-1120.1	1120.1	-10.4	10.4
		X4	1650.8	1485.4	-82.7	-1120.1	1120.1	10.4	-10.4
		X5	1579.7	1427.6	-76.1	-1074.0	1074.0	207.8	-207.8
		X6	797.1	685.2	-56.0	-529.4	529.4	1383.3	-1383.3
4F	5F	X1	842.8	801.0	-20.9	-587.1	587.1	-1603.9	1603.9
		X2	1631.1	1475.0	-78.0	-1109.3	1109.3	-212.4	212.4
		X3	1683.9	1519.3	-82.3	-1144.0	1144.0	-9.3	9.3
		X4	1683.9	1519.3	-82.3	-1144.0	1144.0	9.3	-9.3
		X5	1631.1	1475.0	-78.0	-1109.3	1109.3	212.4	-212.4
		X6	842.8	801.0	-20.9	-587.1	587.1	1603.9	-1603.9
3F	4F	X1	767.4	811.1	21.8	-563.7	563.7	-1831.1	1831.1
		X2	1670.3	1616.5	-26.9	-1173.9	1173.9	-238.6	238.6
		X3	1718.2	1653.6	-32.3	-1204.2	1204.2	-9.1	9.1
		X4	1718.2	1653.6	-32.3	-1204.2	1204.2	9.1	-9.1
		X5	1670.3	1616.5	-26.9	-1173.9	1173.9	238.6	-238.6
		X6	767.4	811.1	21.8	-563.7	563.7	1831.1	-1831.1
2F	3F	X1	742.2	1020.0	138.9	-629.4	629.4	-2056.6	2056.6
		X2	1496.7	1835.4	169.3	-1190.0	1190.0	-237.3	237.3
		X3	1527.7	1859.2	165.7	-1209.6	1209.6	-6.6	6.6
		X4	1527.7	1859.2	165.7	-1209.6	1209.6	6.6	-6.6

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	X5	1496.7	1835.4	169.3	-1190.0	1190.0	237.3	-237.3
		X6	742.2	1020.0	138.9	-629.4	629.4	2056.6	-2056.6
1F	2F	X1	344.2	2034.4	845.1	-710.0	710.0	-2252.4	2252.4
		X2	861.7	3159.8	1149.1	-1200.5	1200.5	-227.1	227.1
		X3	862.2	3135.3	1136.5	-1193.3	1193.3	-3.1	3.1
		X4	862.2	3135.3	1136.5	-1193.3	1193.3	3.1	-3.1
		X5	861.7	3159.8	1149.1	-1200.5	1200.5	227.1	-227.1
		X6	344.2	2034.4	845.1	-710.0	710.0	2252.4	-2252.4

=====

* Y4 フレーム はり部材応力（固定+積載）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	31.1	21.9	18.0	28.4	0.0	0.0
	X2	X3	-31.1	23.5	10.1	24.4	21.9	0.0	0.0
	X3	X4	-23.5	23.5	13.9	23.2	23.2	0.0	0.0
	X4	X5	-23.5	31.1	10.1	21.9	24.4	0.0	0.0
	X5	X6	-31.1	0.0	21.9	28.4	18.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力（地震力× 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力（地震力× 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* X1 フレーム はり部材応力（固定+積載）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	443.2	153.2	153.2	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	411.8	145.5	145.5	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.2	0.7	2.7	5.6	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.2	3.1	842.4	323.7	323.9	0.0	0.0
	Y3	Y4	-3.1	0.0	1.2	7.1	3.7	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-245.2	245.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-257.1	257.1
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-495.1	495.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-530.1	530.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-744.8	744.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-802.7	802.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-994.4	994.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1075.1	1075.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1244.0	1244.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1347.5	1347.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1497.7	1497.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1623.9	1623.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1751.4	1751.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1900.2	1900.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2007.0	2007.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2178.3	2178.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2262.7	2262.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2456.3	2456.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2523.4	2523.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2739.2	2739.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2783.1	2783.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3020.9	3020.9

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3042.8	3042.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3302.6	3302.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3302.5	3302.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3584.1	3584.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3562.1	3562.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3865.5	3865.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3828.6	3828.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4155.9	4155.9

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.8	-51.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-51.8	51.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	168.8	-168.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-168.9	168.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.2	-313.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-313.2	313.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	481.3	-481.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-481.4	481.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	671.1	-671.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-671.2	671.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	881.0	-881.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-881.0	881.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1107.1	-1107.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1107.1	1107.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1347.4	-1347.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1347.4	1347.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1598.3	-1598.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1598.3	1598.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1857.2	-1857.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1857.2	1857.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2123.5	-2123.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2123.6	2123.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2393.5	-2393.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2393.5	2393.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2664.5	-2664.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2664.6	2664.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2940.5	-2940.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2940.5	2940.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3252.1	-3252.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3252.2	3252.2

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-51.8	51.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.8	-51.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-168.8	168.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	168.9	-168.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-313.2	313.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.2	-313.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-481.3	481.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	481.4	-481.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-671.1	671.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	671.2	-671.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-881.0	881.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	881.0	-881.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1107.1	1107.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1107.1	-1107.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1347.4	1347.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1347.4	-1347.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1598.3	1598.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1598.3	-1598.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1857.2	1857.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1857.2	-1857.2

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2123.5	2123.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2123.6	-2123.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2393.5	2393.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2393.5	-2393.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2664.5	2664.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2664.6	-2664.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2940.5	2940.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2940.5	-2940.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3252.1	3252.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3252.2	-3252.2

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	5.9	3.1	2.6	2.1
14F	Y2	Y3	12.1	3.5	2.1	2.0
13F	Y2	Y3	18.2	3.9	1.4	1.9
12F	Y2	Y3	24.4	4.2	0.8	1.8
11F	Y2	Y3	30.5	4.5	0.1	1.7
10F	Y2	Y3	36.7	4.8	-0.5	1.5
9F	Y2	Y3	43.0	5.1	-1.2	1.4
8F	Y2	Y3	49.3	5.3	-1.9	1.2
7F	Y2	Y3	55.5	5.5	-2.6	1.0
6F	Y2	Y3	61.9	5.7	-3.3	0.9
5F	Y2	Y3	68.3	6.0	-4.0	0.7
4F	Y2	Y3	74.7	6.2	-4.7	0.5
3F	Y2	Y3	81.0	6.4	-5.4	0.4
2F	Y2	Y3	87.4	6.7	-6.0	0.2
1F	Y2	Y3	94.0	7.0	-6.7	0.1

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	914.7	480.0	498.1
14F	Y2	Y3	0.0	1617.1	200.2	649.0
13F	Y2	Y3	0.0	2399.6	-229.0	775.2
12F	Y2	Y3	0.0	3265.5	-773.9	889.9
11F	Y2	Y3	0.0	4207.4	-1424.6	993.8
10F	Y2	Y3	0.0	5216.9	-2176.1	1086.0
9F	Y2	Y3	0.0	6270.9	-3019.2	1161.3
8F	Y2	Y3	0.0	7374.2	-3932.8	1229.1
7F	Y2	Y3	0.0	8487.7	-4924.6	1272.5
6F	Y2	Y3	0.0	9629.7	-5955.3	1312.3
5F	Y2	Y3	0.0	10801.4	-7018.6	1351.0
4F	Y2	Y3	0.0	11943.9	-8141.5	1358.0
3F	Y2	Y3	0.0	13106.5	-9253.4	1376.1
2F	Y2	Y3	0.0	14308.8	-10366.9	1407.8
1F	Y2	Y3	0.1	16083.6	-11207.0	1455.7

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-0.0	-914.7	-480.0	-498.1
14F	Y2	Y3	-0.0	-1617.1	-200.2	-649.0
13F	Y2	Y3	-0.0	-2399.6	229.0	-775.2
12F	Y2	Y3	-0.0	-3265.5	773.9	-889.9
11F	Y2	Y3	-0.0	-4207.4	1424.6	-993.8
10F	Y2	Y3	-0.0	-5216.9	2176.1	-1086.0
9F	Y2	Y3	-0.0	-6270.9	3019.2	-1161.3
8F	Y2	Y3	-0.0	-7374.2	3932.8	-1229.1
7F	Y2	Y3	-0.0	-8487.7	4924.6	-1272.5
6F	Y2	Y3	-0.0	-9629.7	5955.3	-1312.3
5F	Y2	Y3	-0.0	-10801.4	7018.6	-1351.0
4F	Y2	Y3	-0.0	-11943.9	8141.5	-1358.0
3F	Y2	Y3	-0.0	-13106.5	9253.4	-1376.1
2F	Y2	Y3	-0.0	-14308.8	10366.9	-1407.8
1F	Y2	Y3	-0.1	-16083.6	11207.0	-1455.7

=====

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	709.8	233.8	233.8	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	664.0	225.0	225.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.1	0.7	3.0	7.2	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.1	4.5	996.9	370.4	370.7	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.5	0.0	1.5	9.3	4.3	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-391.2	391.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-414.5	414.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-765.8	765.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-832.9	832.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1140.7	1140.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1251.7	1251.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1531.5	1531.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1686.8	1686.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1921.1	1921.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2120.3	2120.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2317.3	2317.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2560.7	2560.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2723.4	2723.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3011.2	3011.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3134.1	3134.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3466.2	3466.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3544.8	3544.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3921.3	3921.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3976.1	3976.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4397.3	4397.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4403.7	4403.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4869.6	4869.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4831.4	4831.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5341.9	5341.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5274.1	5274.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5829.6	5829.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5712.9	5712.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6313.2	6313.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6158.3	6158.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6808.7	6808.7

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	-24.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.2	24.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.1	-95.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-95.1	95.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.3	-205.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-205.3	205.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	393.7	-393.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-393.7	393.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	592.1	-592.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-592.1	592.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	822.6	-822.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-822.6	822.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1142.7	-1142.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1142.6	1142.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1448.8	-1448.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1448.8	1448.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1784.2	-1784.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1784.1	1784.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2234.9	-2234.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2234.9	2234.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2638.2	-2638.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2638.1	2638.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3065.8	-3065.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3065.8	3065.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3679.7	-3679.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3679.7	3679.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4168.3	-4168.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4168.3	4168.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4719.6	-4719.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4719.6	4719.6

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.2	24.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	-24.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-95.1	95.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.1	-95.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-205.3	205.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.3	-205.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-393.7	393.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	393.7	-393.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-592.1	592.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	592.1	-592.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-822.6	822.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	822.6	-822.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1142.7	1142.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1142.6	-1142.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1448.8	1448.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1448.8	-1448.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1784.2	1784.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1784.1	-1784.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2234.9	2234.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2234.9	-2234.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2638.2	2638.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2638.1	-2638.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3065.8	3065.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3065.8	-3065.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3679.7	3679.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3679.7	-3679.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4168.3	4168.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4168.3	-4168.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4719.6	4719.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4719.6	-4719.6

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	15.8	-0.7	-2.3	-1.1
14F	Y2	Y3	31.4	0.8	-3.8	-1.0
13F	Y2	Y3	47.0	2.4	-5.2	-1.0
12F	Y2	Y3	45.2	2.5	-5.1	-0.9
11F	Y2	Y3	56.8	3.7	-6.2	-0.9
10F	Y2	Y3	68.6	4.9	-7.2	-0.8
9F	Y2	Y3	67.5	5.0	-7.1	-0.7
8F	Y2	Y3	77.7	6.1	-7.9	-0.6
7F	Y2	Y3	87.9	7.1	-8.7	-0.6
6F	Y2	Y3	84.5	7.0	-8.3	-0.5
5F	Y2	Y3	93.6	7.9	-9.0	-0.4
4F	Y2	Y3	102.7	8.9	-9.7	-0.3
3F	Y2	Y3	91.9	8.1	-8.7	-0.2
2F	Y2	Y3	99.5	8.9	-9.3	-0.1
1F	Y2	Y3	107.3	9.8	-9.9	-0.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力 Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-0.0	612.6	282.5	319.7
14F	Y2	Y3	-0.0	1450.6	153.6	572.9
13F	Y2	Y3	-0.0	2507.5	-291.5	791.4
12F	Y2	Y3	-0.0	3337.6	-566.6	989.7
11F	Y2	Y3	-0.0	4576.0	-1295.9	1171.5
10F	Y2	Y3	-0.0	5957.1	-2201.2	1341.4
9F	Y2	Y3	-0.0	6896.0	-2692.8	1501.2
8F	Y2	Y3	-0.0	8389.2	-3768.3	1650.3
7F	Y2	Y3	-0.0	9997.0	-4975.0	1793.6
6F	Y2	Y3	-0.0	10822.2	-5431.6	1925.2
5F	Y2	Y3	-0.0	12449.8	-6736.6	2040.4
4F	Y2	Y3	-0.0	14164.0	-8132.8	2154.0
3F	Y2	Y3	-0.0	14295.3	-8005.8	2246.3

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
2F	Y2	Y3	-0.0	15873.3	-9389.0	2315.8
1F	Y2	Y3	-0.0	18257.8	-10345.7	2361.8

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-612.6	-282.5	-319.7
14F	Y2	Y3	0.0	-1450.6	-153.6	-572.9
13F	Y2	Y3	0.0	-2507.5	291.5	-791.4
12F	Y2	Y3	0.0	-3337.6	566.6	-989.7
11F	Y2	Y3	0.0	-4576.0	1295.9	-1171.5
10F	Y2	Y3	0.0	-5957.1	2201.2	-1341.4
9F	Y2	Y3	0.0	-6896.0	2692.8	-1501.2
8F	Y2	Y3	0.0	-8389.2	3768.3	-1650.3
7F	Y2	Y3	0.0	-9997.0	4975.0	-1793.6
6F	Y2	Y3	0.0	-10822.2	5431.6	-1925.2
5F	Y2	Y3	0.0	-12449.8	6736.6	-2040.4
4F	Y2	Y3	0.0	-14164.0	8132.8	-2154.0
3F	Y2	Y3	0.0	-14295.3	8005.8	-2246.3
2F	Y2	Y3	0.0	-15873.3	9389.0	-2315.8
1F	Y2	Y3	0.0	-18257.8	10345.7	-2361.8

=====

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	709.8	233.8	233.8	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	664.0	225.0	225.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.1	0.7	3.0	7.2	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.1	4.5	996.9	370.4	370.7	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.5	0.0	1.5	9.3	4.3	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-389.3	389.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-412.3	412.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-763.8	763.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-830.4	830.4
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1138.1	1138.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1248.4	1248.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1530.6	1530.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1684.8	1684.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1921.8	1921.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2119.7	2119.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2317.2	2317.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2558.9	2558.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2722.3	2722.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3008.1	3008.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3134.1	3134.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3463.8	3463.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3545.9	3545.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3919.5	3919.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3975.3	3975.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4393.2	4393.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4401.1	4401.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4863.1	4863.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4826.9	4826.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5333.0	5333.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5267.6	5267.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5818.1	5818.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5704.3	5704.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6299.0	6299.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6147.8	6147.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6791.7	6791.7

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	-24.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.9	24.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.7	-95.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-95.7	95.7

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.8	-205.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-205.8	205.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	394.2	-394.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-394.2	394.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	592.6	-592.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-592.6	592.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	824.1	-824.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-824.1	824.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1144.8	-1144.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1144.8	1144.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1452.0	-1452.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1451.9	1451.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1788.2	-1788.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1788.2	1788.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2240.2	-2240.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2240.2	2240.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2644.6	-2644.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2644.6	2644.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3073.0	-3073.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3073.0	3073.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3686.9	-3686.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3686.8	3686.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4175.8	-4175.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4175.8	4175.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4727.5	-4727.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4727.5	4727.5

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.9	24.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	-24.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-95.7	95.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.7	-95.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-205.8	205.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.8	-205.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-394.2	394.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	394.2	-394.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-592.6	592.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	592.6	-592.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-824.1	824.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	824.1	-824.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1144.8	1144.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1144.8	-1144.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1452.0	1452.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1451.9	-1451.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1788.2	1788.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1788.2	-1788.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2240.2	2240.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2240.2	-2240.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2644.6	2644.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2644.6	-2644.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3073.0	3073.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3073.0	-3073.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3686.9	3686.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3686.8	-3686.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4175.8	4175.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4175.8	-4175.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4727.5	4727.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4727.5	-4727.5

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	15.7	-0.6	-2.2	-1.0
14F	Y2	Y3	31.3	0.9	-3.6	-1.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
13F	Y2	Y3	46.9	2.5	-5.0	-0.9
12F	Y2	Y3	45.2	2.6	-5.0	-0.9
11F	Y2	Y3	56.8	3.8	-6.0	-0.8
10F	Y2	Y3	68.5	5.0	-7.0	-0.7
9F	Y2	Y3	67.4	5.1	-6.9	-0.7
8F	Y2	Y3	77.7	6.1	-7.7	-0.6
7F	Y2	Y3	87.9	7.1	-8.5	-0.5
6F	Y2	Y3	84.4	7.0	-8.2	-0.4
5F	Y2	Y3	93.5	7.9	-8.9	-0.3
4F	Y2	Y3	102.5	8.8	-9.6	-0.3
3F	Y2	Y3	91.7	8.1	-8.6	-0.2
2F	Y2	Y3	99.3	8.8	-9.2	-0.1
1F	Y2	Y3	107.0	9.7	-9.8	-0.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	586.5	246.7	297.6
14F	Y2	Y3	0.0	1424.1	119.5	551.3
13F	Y2	Y3	0.0	2481.4	-324.8	770.2
12F	Y2	Y3	-0.0	3311.1	-598.4	968.8
11F	Y2	Y3	-0.0	4550.0	-1327.4	1150.9
10F	Y2	Y3	-0.0	5935.5	-2237.4	1320.8
9F	Y2	Y3	-0.0	6877.4	-2729.4	1481.5
8F	Y2	Y3	-0.0	8376.8	-3807.4	1631.9
7F	Y2	Y3	-0.0	9990.5	-5015.4	1776.8
6F	Y2	Y3	-0.0	10821.0	-5471.5	1910.5
5F	Y2	Y3	-0.0	12455.7	-6777.9	2027.8
4F	Y2	Y3	-0.0	14176.4	-8172.7	2144.2
3F	Y2	Y3	-0.0	14307.1	-8037.4	2239.2
2F	Y2	Y3	-0.0	15889.6	-9418.1	2311.3
1F	Y2	Y3	-0.0	18279.1	-10372.5	2360.2

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-0.0	-586.5	-246.7	-297.6
14F	Y2	Y3	-0.0	-1424.1	-119.5	-551.3
13F	Y2	Y3	-0.0	-2481.4	324.8	-770.2
12F	Y2	Y3	0.0	-3311.1	598.4	-968.8
11F	Y2	Y3	0.0	-4550.0	1327.4	-1150.9
10F	Y2	Y3	0.0	-5935.5	2237.4	-1320.8
9F	Y2	Y3	0.0	-6877.4	2729.4	-1481.5
8F	Y2	Y3	0.0	-8376.8	3807.4	-1631.9
7F	Y2	Y3	0.0	-9990.5	5015.4	-1776.8
6F	Y2	Y3	0.0	-10821.0	5471.5	-1910.5
5F	Y2	Y3	0.0	-12455.7	6777.9	-2027.8
4F	Y2	Y3	0.0	-14176.4	8172.7	-2144.2
3F	Y2	Y3	0.0	-14307.1	8037.4	-2239.2
2F	Y2	Y3	0.0	-15889.6	9418.1	-2311.3
1F	Y2	Y3	0.0	-18279.1	10372.5	-2360.2

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	709.8	233.8	233.8	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	664.0	225.0	225.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.1	0.7	3.0	7.2	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.1	4.5	996.9	370.4	370.7	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.5	0.0	1.5	9.3	4.3	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-389.3	389.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-412.3	412.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-763.8	763.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-830.4	830.4
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1138.1	1138.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1248.4	1248.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1530.6	1530.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1684.8	1684.8

* X4 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1921.8	1921.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2119.7	2119.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2317.2	2317.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2558.9	2558.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2722.3	2722.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3008.1	3008.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3134.1	3134.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3463.8	3463.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3545.9	3545.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3919.5	3919.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3975.3	3975.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4393.2	4393.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4401.1	4401.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4863.1	4863.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4826.9	4826.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5333.0	5333.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5267.6	5267.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5818.1	5818.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5704.3	5704.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6299.0	6299.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6147.8	6147.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6791.7	6791.7

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	-24.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.9	24.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.7	-95.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-95.7	95.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.8	-205.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-205.8	205.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	394.2	-394.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-394.2	394.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	592.6	-592.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-592.6	592.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	824.1	-824.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-824.1	824.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1144.8	-1144.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1144.8	1144.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1452.0	-1452.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1451.9	1451.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1788.2	-1788.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1788.2	1788.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2240.2	-2240.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2240.2	2240.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2644.6	-2644.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2644.6	2644.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3073.0	-3073.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3073.0	3073.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3686.9	-3686.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3686.8	3686.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4175.8	-4175.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4175.8	4175.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4727.5	-4727.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4727.5	4727.5

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.9	24.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	-24.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-95.7	95.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.7	-95.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-205.8	205.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.8	-205.8

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-394.2	394.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	394.2	-394.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-592.6	592.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	592.6	-592.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-824.1	824.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	824.1	-824.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1144.8	1144.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1144.8	-1144.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1452.0	1452.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1451.9	-1451.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1788.2	1788.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1788.2	-1788.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2240.2	2240.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2240.2	-2240.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2644.6	2644.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2644.6	-2644.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3073.0	3073.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3073.0	-3073.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3686.9	3686.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3686.8	-3686.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4175.8	4175.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4175.8	-4175.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4727.5	4727.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4727.5	-4727.5

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	15.7	-0.6	-2.2	-1.0
14F	Y2	Y3	31.3	0.9	-3.6	-1.0
13F	Y2	Y3	46.9	2.5	-5.0	-0.9
12F	Y2	Y3	45.2	2.6	-5.0	-0.9
11F	Y2	Y3	56.8	3.8	-6.0	-0.8
10F	Y2	Y3	68.5	5.0	-7.0	-0.7
9F	Y2	Y3	67.4	5.1	-6.9	-0.7
8F	Y2	Y3	77.7	6.1	-7.7	-0.6
7F	Y2	Y3	87.9	7.1	-8.5	-0.5
6F	Y2	Y3	84.4	7.0	-8.2	-0.4
5F	Y2	Y3	93.5	7.9	-8.9	-0.3
4F	Y2	Y3	102.5	8.8	-9.6	-0.3
3F	Y2	Y3	91.7	8.1	-8.6	-0.2
2F	Y2	Y3	99.3	8.8	-9.2	-0.1
1F	Y2	Y3	107.0	9.7	-9.8	-0.0

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	586.5	246.7	297.6
14F	Y2	Y3	0.0	1424.1	119.5	551.3
13F	Y2	Y3	0.0	2481.4	-324.8	770.2
12F	Y2	Y3	-0.0	3311.1	-598.4	968.8
11F	Y2	Y3	-0.0	4550.0	-1327.4	1150.9
10F	Y2	Y3	-0.0	5935.5	-2237.4	1320.8
9F	Y2	Y3	-0.0	6877.4	-2729.4	1481.5
8F	Y2	Y3	-0.0	8376.8	-3807.4	1631.9
7F	Y2	Y3	-0.0	9990.5	-5015.4	1776.8
6F	Y2	Y3	-0.0	10821.0	-5471.5	1910.5
5F	Y2	Y3	-0.0	12455.7	-6777.9	2027.8
4F	Y2	Y3	-0.0	14176.4	-8172.7	2144.2
3F	Y2	Y3	-0.0	14307.1	-8037.4	2239.2
2F	Y2	Y3	-0.0	15889.6	-9418.1	2311.3
1F	Y2	Y3	-0.0	18279.1	-10372.5	2360.2

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-0.0	-586.5	-246.7	-297.6

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
14F	Y2	Y3	-0.0	-1424.1	-119.5	-551.3
13F	Y2	Y3	-0.0	-2481.4	324.8	-770.2
12F	Y2	Y3	0.0	-3311.1	598.4	-968.8
11F	Y2	Y3	0.0	-4550.0	1327.4	-1150.9
10F	Y2	Y3	0.0	-5935.5	2237.4	-1320.8
9F	Y2	Y3	0.0	-6877.4	2729.4	-1481.5
8F	Y2	Y3	0.0	-8376.8	3807.4	-1631.9
7F	Y2	Y3	0.0	-9990.5	5015.4	-1776.8
6F	Y2	Y3	0.0	-10821.0	5471.5	-1910.5
5F	Y2	Y3	0.0	-12455.7	6777.9	-2027.8
4F	Y2	Y3	0.0	-14176.4	8172.7	-2144.2
3F	Y2	Y3	0.0	-14307.1	8037.4	-2239.2
2F	Y2	Y3	0.0	-15889.6	9418.1	-2311.3
1F	Y2	Y3	0.0	-18279.1	10372.5	-2360.2

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	709.8	233.8	233.8	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	655.5	221.6	221.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	664.0	225.0	225.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.1	0.7	3.0	7.2	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.1	4.5	996.9	370.4	370.7	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.5	0.0	1.5	9.3	4.3	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-391.2	391.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-414.5	414.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-765.8	765.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-832.9	832.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1140.7	1140.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1251.7	1251.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1531.5	1531.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1686.8	1686.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1921.1	1921.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2120.3	2120.3
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2317.3	2317.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2560.7	2560.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2723.4	2723.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3011.2	3011.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3134.1	3134.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3466.2	3466.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3544.8	3544.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3921.3	3921.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3976.1	3976.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4397.3	4397.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4403.7	4403.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4869.6	4869.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4831.4	4831.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5341.9	5341.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5274.1	5274.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5829.6	5829.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5712.9	5712.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6313.2	6313.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6158.3	6158.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6808.7	6808.7

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	-24.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.2	24.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.1	-95.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-95.1	95.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.3	-205.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-205.3	205.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	393.7	-393.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-393.7	393.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	592.1	-592.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-592.1	592.1

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	822.6	-822.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-822.6	822.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1142.7	-1142.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1142.6	1142.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1448.8	-1448.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1448.8	1448.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1784.2	-1784.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1784.1	1784.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2234.9	-2234.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2234.9	2234.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2638.2	-2638.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2638.1	2638.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3065.8	-3065.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3065.8	3065.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3679.7	-3679.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3679.7	3679.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4168.3	-4168.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4168.3	4168.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4719.6	-4719.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4719.6	4719.6

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.2	24.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	-24.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-95.1	95.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.1	-95.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-205.3	205.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.3	-205.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-393.7	393.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	393.7	-393.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-592.1	592.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	592.1	-592.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-822.6	822.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	822.6	-822.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1142.7	1142.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1142.6	-1142.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1448.8	1448.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1448.8	-1448.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1784.2	1784.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1784.1	-1784.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2234.9	2234.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2234.9	-2234.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2638.2	2638.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2638.1	-2638.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3065.8	3065.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3065.8	-3065.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3679.7	3679.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3679.7	-3679.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4168.3	4168.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4168.3	-4168.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4719.6	4719.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4719.6	-4719.6

* X5 フレーム 壁部材（エレメント置換）応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	15.8	-0.7	-2.3	-1.1
14F	Y2	Y3	31.4	0.8	-3.8	-1.0
13F	Y2	Y3	47.0	2.4	-5.2	-1.0
12F	Y2	Y3	45.2	2.5	-5.1	-0.9
11F	Y2	Y3	56.8	3.7	-6.2	-0.9
10F	Y2	Y3	68.6	4.9	-7.2	-0.8
9F	Y2	Y3	67.5	5.0	-7.1	-0.7
8F	Y2	Y3	77.7	6.1	-7.9	-0.6

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
7F	Y2	Y3	87.9	7.1	-8.7	-0.6
6F	Y2	Y3	84.5	7.0	-8.3	-0.5
5F	Y2	Y3	93.6	7.9	-9.0	-0.4
4F	Y2	Y3	102.7	8.9	-9.7	-0.3
3F	Y2	Y3	91.9	8.1	-8.7	-0.2
2F	Y2	Y3	99.5	8.9	-9.3	-0.1
1F	Y2	Y3	107.3	9.8	-9.9	-0.0

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-0.0	612.6	282.5	319.7
14F	Y2	Y3	-0.0	1450.6	153.6	572.9
13F	Y2	Y3	-0.0	2507.5	-291.5	791.4
12F	Y2	Y3	-0.0	3337.6	-566.6	989.7
11F	Y2	Y3	-0.0	4576.0	-1295.9	1171.5
10F	Y2	Y3	-0.0	5957.1	-2201.2	1341.4
9F	Y2	Y3	-0.0	6896.0	-2692.8	1501.2
8F	Y2	Y3	-0.0	8389.2	-3768.3	1650.3
7F	Y2	Y3	-0.0	9997.0	-4975.0	1793.6
6F	Y2	Y3	-0.0	10822.2	-5431.6	1925.2
5F	Y2	Y3	-0.0	12449.8	-6736.6	2040.4
4F	Y2	Y3	-0.0	14164.0	-8132.8	2154.0
3F	Y2	Y3	-0.0	14295.3	-8005.8	2246.3
2F	Y2	Y3	-0.0	15873.3	-9389.0	2315.8
1F	Y2	Y3	-0.0	18257.8	-10345.7	2361.8

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-612.6	-282.5	-319.7
14F	Y2	Y3	0.0	-1450.6	-153.6	-572.9
13F	Y2	Y3	0.0	-2507.5	291.5	-791.4
12F	Y2	Y3	0.0	-3337.6	566.6	-989.7
11F	Y2	Y3	0.0	-4576.0	1295.9	-1171.5
10F	Y2	Y3	0.0	-5957.1	2201.2	-1341.4
9F	Y2	Y3	0.0	-6896.0	2692.8	-1501.2
8F	Y2	Y3	0.0	-8389.2	3768.3	-1650.3
7F	Y2	Y3	0.0	-9997.0	4975.0	-1793.6
6F	Y2	Y3	0.0	-10822.2	5431.6	-1925.2
5F	Y2	Y3	0.0	-12449.8	6736.6	-2040.4
4F	Y2	Y3	0.0	-14164.0	8132.8	-2154.0
3F	Y2	Y3	0.0	-14295.3	8005.8	-2246.3
2F	Y2	Y3	0.0	-15873.3	9389.0	-2315.8
1F	Y2	Y3	0.0	-18257.8	10345.7	-2361.8

=====

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	443.2	153.2	153.2	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	400.0	141.0	141.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	411.8	145.5	145.5	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.2	0.7	2.7	5.6	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.2	3.1	842.4	323.7	323.9	0.0	0.0
	Y3	Y4	-3.1	0.0	1.2	7.1	3.7	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-245.2	245.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-257.1	257.1
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-495.1	495.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-530.1	530.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-744.8	744.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-802.7	802.7
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-994.4	994.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1075.1	1075.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1244.0	1244.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1347.5	1347.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1497.7	1497.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1623.9	1623.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1751.4	1751.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1900.2	1900.2

* X6 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2007.0	2007.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2178.3	2178.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2262.7	2262.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2456.3	2456.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2523.4	2523.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2739.2	2739.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2783.1	2783.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3020.9	3020.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3042.8	3042.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3302.6	3302.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3302.5	3302.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3584.1	3584.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3562.1	3562.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3865.5	3865.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3828.6	3828.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4155.9	4155.9

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.8	-51.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-51.8	51.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	168.8	-168.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-168.9	168.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.2	-313.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-313.2	313.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	481.3	-481.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-481.4	481.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	671.1	-671.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-671.2	671.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	881.0	-881.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-881.0	881.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1107.1	-1107.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1107.1	1107.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1347.4	-1347.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1347.4	1347.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1598.3	-1598.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1598.3	1598.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1857.2	-1857.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1857.2	1857.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2123.5	-2123.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2123.6	2123.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2393.5	-2393.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2393.5	2393.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2664.5	-2664.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2664.6	2664.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2940.5	-2940.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2940.5	2940.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3252.1	-3252.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3252.2	3252.2

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-51.8	51.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.8	-51.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-168.8	168.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	168.9	-168.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-313.2	313.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.2	-313.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-481.3	481.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	481.4	-481.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-671.1	671.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	671.2	-671.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-881.0	881.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	881.0	-881.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1107.1	1107.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1107.1	-1107.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1347.4	1347.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1347.4	-1347.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1598.3	1598.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1598.3	-1598.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1857.2	1857.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1857.2	-1857.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2123.5	2123.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2123.6	-2123.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2393.5	2393.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2393.5	-2393.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2664.5	2664.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2664.6	-2664.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2940.5	2940.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2940.5	-2940.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3252.1	3252.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3252.2	-3252.2

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	5.9	3.1	2.6	2.1
14F	Y2	Y3	12.1	3.5	2.1	2.0
13F	Y2	Y3	18.2	3.9	1.4	1.9
12F	Y2	Y3	24.4	4.2	0.8	1.8
11F	Y2	Y3	30.5	4.5	0.1	1.7
10F	Y2	Y3	36.7	4.8	-0.5	1.5
9F	Y2	Y3	43.0	5.1	-1.2	1.4
8F	Y2	Y3	49.3	5.3	-1.9	1.2
7F	Y2	Y3	55.5	5.5	-2.6	1.0
6F	Y2	Y3	61.9	5.7	-3.3	0.9
5F	Y2	Y3	68.3	6.0	-4.0	0.7
4F	Y2	Y3	74.7	6.2	-4.7	0.5
3F	Y2	Y3	81.0	6.4	-5.4	0.4
2F	Y2	Y3	87.4	6.7	-6.0	0.2
1F	Y2	Y3	94.0	7.0	-6.7	0.1

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	914.7	480.0	498.1
14F	Y2	Y3	0.0	1617.1	200.2	649.0
13F	Y2	Y3	0.0	2399.6	-229.0	775.2
12F	Y2	Y3	0.0	3265.5	-773.9	889.9
11F	Y2	Y3	0.0	4207.4	-1424.6	993.8
10F	Y2	Y3	0.0	5216.9	-2176.1	1086.0
9F	Y2	Y3	0.0	6270.9	-3019.2	1161.3
8F	Y2	Y3	0.0	7374.2	-3932.8	1229.1
7F	Y2	Y3	0.0	8487.7	-4924.6	1272.5
6F	Y2	Y3	0.0	9629.7	-5955.3	1312.3
5F	Y2	Y3	0.0	10801.4	-7018.6	1351.0
4F	Y2	Y3	0.0	11943.9	-8141.5	1358.0
3F	Y2	Y3	0.0	13106.5	-9253.4	1376.1
2F	Y2	Y3	0.0	14308.8	-10366.9	1407.8
1F	Y2	Y3	0.1	16083.6	-11207.0	1455.7

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-0.0	-914.7	-480.0	-498.1
14F	Y2	Y3	-0.0	-1617.1	-200.2	-649.0
13F	Y2	Y3	-0.0	-2399.6	229.0	-775.2
12F	Y2	Y3	-0.0	-3265.5	773.9	-889.9
11F	Y2	Y3	-0.0	-4207.4	1424.6	-993.8
10F	Y2	Y3	-0.0	-5216.9	2176.1	-1086.0
9F	Y2	Y3	-0.0	-6270.9	3019.2	-1161.3

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
8F	Y2	Y3	-0.0	-7374.2	3932.8	-1229.1
7F	Y2	Y3	-0.0	-8487.7	4924.6	-1272.5
6F	Y2	Y3	-0.0	-9629.7	5955.3	-1312.3
5F	Y2	Y3	-0.0	-10801.4	7018.6	-1351.0
4F	Y2	Y3	-0.0	-11943.9	8141.5	-1358.0
3F	Y2	Y3	-0.0	-13106.5	9253.4	-1376.1
2F	Y2	Y3	-0.0	-14308.8	10366.9	-1407.8
1F	Y2	Y3	-0.1	-16083.6	11207.0	-1455.7

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

A_w : 耐力壁の水平断面積 (100 x mm²)
 A_c : 柱の水平断面積 (100 x mm²)
 A_w' : 雑壁の水平断面積 (100 x mm²)
 U : 用途係数
 Z : 地震力の地域係数
 A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 α : コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)

(1) 式 : $\sum 2.5\alpha A_w + \sum 0.7\alpha A_c + \sum 0.7\alpha A_w'$ (RC) (2) 式 : $\sum 1.8\alpha A_w + \sum 1.8\alpha A_c$ (RC)
 : $\sum 2.5\alpha A_w + \sum 1.0\alpha A_c + \sum 0.7\alpha A_w'$ (SRC) : $\sum 2.0\alpha A_w + \sum 2.0\alpha A_c$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	A_w	A_c	A_w'	α	(1) 式	(2) 式
						$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$	$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$
15F	RC	0.00	63800.00	0.00	1.291	0.499	1.283
14F	RC	0.00	63800.00	0.00	1.291	0.314	0.807
13F	RC	0.00	63800.00	0.00	1.291	0.238	0.612
12F	RC	0.00	77000.00	0.00	1.291	0.236	0.606
11F	RC	0.00	77000.00	0.00	1.291	0.202	0.521
10F	RC	0.00	77000.00	0.00	1.354	0.188	0.483
9F	RC	0.00	85800.00	0.00	1.354	0.189	0.487
8F	RC	0.00	85800.00	0.00	1.354	0.174	0.447
7F	RC	0.00	85800.00	0.00	1.354	0.162	0.417
6F	RC	0.00	94600.00	0.00	1.354	0.168	0.432
5F	RC	0.00	94600.00	0.00	1.414	0.167	0.429
4F	RC	0.00	94600.00	0.00	1.414	0.160	0.411
3F	RC	0.00	107800.00	0.00	1.414	0.176	0.452
2F	RC	0.00	107800.00	0.00	1.414	0.171	0.439
1F	RC	0.00	107800.00	0.00	1.414	0.167	0.429

< Y方向 >

階名	構造	A_w	A_c	A_w'	α	(1) 式	(2) 式
						$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$	$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$
15F	RC	89820.00	63800.00	0.00	1.291	3.007	3.089
14F	RC	89820.00	63800.00	0.00	1.291	1.891	1.943
13F	RC	89820.00	63800.00	0.00	1.291	1.435	1.474
12F	RC	88740.00	77000.00	0.00	1.291	1.206	1.305
11F	RC	88740.00	77000.00	0.00	1.291	1.036	1.121
10F	RC	88740.00	77000.00	0.00	1.354	0.961	1.040
9F	RC	88020.00	85800.00	0.00	1.354	0.883	0.987
8F	RC	88020.00	85800.00	0.00	1.354	0.811	0.906
7F	RC	88020.00	85800.00	0.00	1.354	0.756	0.844
6F	RC	87300.00	94600.00	0.00	1.354	0.722	0.831
5F	RC	87300.00	94600.00	0.00	1.414	0.716	0.825
4F	RC	87300.00	94600.00	0.00	1.414	0.686	0.790
3F	RC	86220.00	107800.00	0.00	1.414	0.678	0.813
2F	RC	86220.00	107800.00	0.00	1.414	0.658	0.790

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
1F	RC	86220.00	107800.00	0.00	1.414	0.643	0.771

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.2503	280.0	1/ 1118	637	1.756	1.000
14F	0.3289	280.0	1/ 851		1.337	1.000
13F	0.4053	280.0	1/ 691		1.085	1.000
12F	0.4485	280.0	1/ 624		0.980	1.000
11F	0.4874	280.0	1/ 575		0.902	1.000
10F	0.5124	280.0	1/ 546		0.858	1.000
9F	0.5213	280.0	1/ 537		0.843	1.000
8F	0.5337	280.0	1/ 525		0.824	1.000
7F	0.5364	280.0	1/ 522		0.820	1.000
6F	0.5217	280.0	1/ 537		0.843	1.000
5F	0.5289	280.0	1/ 529		0.831	1.000
4F	0.5403	280.0	1/ 518		0.814	1.000
3F	0.5266	280.0	1/ 532		0.835	1.000
2F	0.4925	280.0	1/ 569		0.893	1.000
1F	0.3534	310.0	1/ 877		1.377	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.2086	280.0	1/ 1343	1868	0.719	1.000
14F	0.2125	280.0	1/ 1318		0.706	1.000
13F	0.2144	280.0	1/ 1306		0.699	1.000
12F	0.2145	280.0	1/ 1305		0.699	1.000
11F	0.2127	280.0	1/ 1316		0.705	1.000
10F	0.2078	280.0	1/ 1348		0.722	1.000
9F	0.2015	280.0	1/ 1390		0.744	1.000
8F	0.1929	280.0	1/ 1451		0.777	1.000
7F	0.1815	280.0	1/ 1543		0.826	1.000
6F	0.1677	280.0	1/ 1670		0.894	1.000
5F	0.1507	280.0	1/ 1858		0.995	1.000
4F	0.1318	280.0	1/ 2125		1.138	1.000
3F	0.1110	280.0	1/ 2523		1.351	1.000
2F	0.0883	280.0	1/ 3173		1.699	1.000
1F	0.0713	310.0	1/ 4348		2.328	1.000

A-3. 6. 2 剛性率(雑壁を含まない)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
- h : 層間変形角の階高 (cm)
- d/h : 層間変形角
- rs : h/d
- rs/ave. : rsの相加平均
- Rs : 剛性率
- * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0. 2503	280. 0	1/ 1118	637	1. 756	1. 000
14F	0. 3289	280. 0	1/ 851		1. 337	1. 000
13F	0. 4053	280. 0	1/ 691		1. 085	1. 000
12F	0. 4485	280. 0	1/ 624		0. 980	1. 000
11F	0. 4874	280. 0	1/ 575		0. 902	1. 000
10F	0. 5124	280. 0	1/ 546		0. 858	1. 000
9F	0. 5213	280. 0	1/ 537		0. 843	1. 000
8F	0. 5337	280. 0	1/ 525		0. 824	1. 000
7F	0. 5364	280. 0	1/ 522		0. 820	1. 000
6F	0. 5217	280. 0	1/ 537		0. 843	1. 000
5F	0. 5289	280. 0	1/ 529		0. 831	1. 000
4F	0. 5403	280. 0	1/ 518		0. 814	1. 000
3F	0. 5266	280. 0	1/ 532		0. 835	1. 000
2F	0. 4925	280. 0	1/ 569		0. 893	1. 000
1F	0. 3534	310. 0	1/ 877		1. 377	1. 000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0. 2086	280. 0	1/ 1343	1868	0. 719	1. 000
14F	0. 2125	280. 0	1/ 1318		0. 706	1. 000
13F	0. 2144	280. 0	1/ 1306		0. 699	1. 000
12F	0. 2145	280. 0	1/ 1305		0. 699	1. 000
11F	0. 2127	280. 0	1/ 1316		0. 705	1. 000
10F	0. 2078	280. 0	1/ 1348		0. 722	1. 000
9F	0. 2015	280. 0	1/ 1390		0. 744	1. 000
8F	0. 1929	280. 0	1/ 1451		0. 777	1. 000
7F	0. 1815	280. 0	1/ 1543		0. 826	1. 000
6F	0. 1677	280. 0	1/ 1670		0. 894	1. 000
5F	0. 1507	280. 0	1/ 1858		0. 995	1. 000
4F	0. 1318	280. 0	1/ 2125		1. 138	1. 000
3F	0. 1110	280. 0	1/ 2523		1. 351	1. 000
2F	0. 0883	280. 0	1/ 3173		1. 699	1. 000
1F	0. 0713	310. 0	1/ 4348		2. 328	1. 000

A-3. 7 偏心率

A-3. 7. 1 偏心率(雑壁を含む)

- g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
- l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
- e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
- re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
- Re : 偏心率 (加力方向に対する)
- * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	663.8	657.2	6.5	1328.0	0.005	1.000
14F	670.3	653.2	17.1	1404.8	0.012	1.000
13F	672.5	652.4	20.1	1495.2	0.013	1.000
12F	673.5	652.5	21.0	1540.1	0.014	1.000
11F	674.0	652.1	22.0	1588.0	0.014	1.000
10F	674.3	651.9	22.4	1628.2	0.014	1.000
9F	674.5	651.9	22.6	1650.4	0.014	1.000
8F	674.6	651.6	22.9	1689.7	0.014	1.000
7F	674.6	651.4	23.2	1726.7	0.013	1.000
6F	674.6	651.5	23.1	1755.0	0.013	1.000
5F	674.6	651.2	23.3	1846.1	0.013	1.000
4F	674.6	651.0	23.6	1966.9	0.012	1.000
3F	674.5	650.8	23.7	2095.8	0.011	1.000
2F	674.5	651.0	23.5	2259.7	0.010	1.000
1F	674.6	651.3	23.3	2140.9	0.011	1.000

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1500.0	1500.0	0.0	1212.1	0.000	1.000
14F	1500.0	1500.0	0.0	1129.0	0.000	1.000
13F	1500.0	1500.0	0.0	1087.5	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1065.2	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1049.2	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1036.8	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1026.0	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1016.0	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1004.4	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	995.1	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	985.3	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	971.5	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	962.1	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	956.5	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	961.6	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	663.8	657.2	6.5	1328.0	0.005	1.000
14F	670.3	653.2	17.1	1404.8	0.012	1.000
13F	672.5	652.4	20.1	1495.2	0.013	1.000
12F	673.5	652.5	21.0	1540.1	0.014	1.000
11F	674.0	652.1	22.0	1588.0	0.014	1.000
10F	674.3	651.9	22.4	1628.2	0.014	1.000
9F	674.5	651.9	22.6	1650.4	0.014	1.000
8F	674.6	651.6	22.9	1689.7	0.014	1.000
7F	674.6	651.4	23.2	1726.7	0.013	1.000
6F	674.6	651.5	23.1	1755.0	0.013	1.000
5F	674.6	651.2	23.3	1846.1	0.013	1.000
4F	674.6	651.0	23.6	1966.9	0.012	1.000
3F	674.5	650.8	23.7	2095.8	0.011	1.000
2F	674.5	651.0	23.5	2259.7	0.010	1.000
1F	674.6	651.3	23.3	2140.9	0.011	1.000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1500.0	1500.0	0.0	1212.1	0.000	1.000
14F	1500.0	1500.0	0.0	1129.0	0.000	1.000
13F	1500.0	1500.0	0.0	1087.5	0.000	1.000
12F	1500.0	1500.0	0.0	1065.2	0.000	1.000
11F	1500.0	1500.0	0.0	1049.2	0.000	1.000
10F	1500.0	1500.0	0.0	1036.8	0.000	1.000
9F	1500.0	1500.0	0.0	1026.0	0.000	1.000
8F	1500.0	1500.0	0.0	1016.0	0.000	1.000
7F	1500.0	1500.0	0.0	1004.4	0.000	1.000
6F	1500.0	1500.0	0.0	995.1	0.000	1.000
5F	1500.0	1500.0	0.0	985.3	0.000	1.000
4F	1500.0	1500.0	0.0	971.5	0.000	1.000
3F	1500.0	1500.0	0.0	962.1	0.000	1.000
2F	1500.0	1500.0	0.0	956.5	0.000	1.000
1F	1500.0	1500.0	0.0	961.6	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4.3 RCの断面計算


A-4.3.1 RCはりの断面計算

(1) RCはりの計算指定

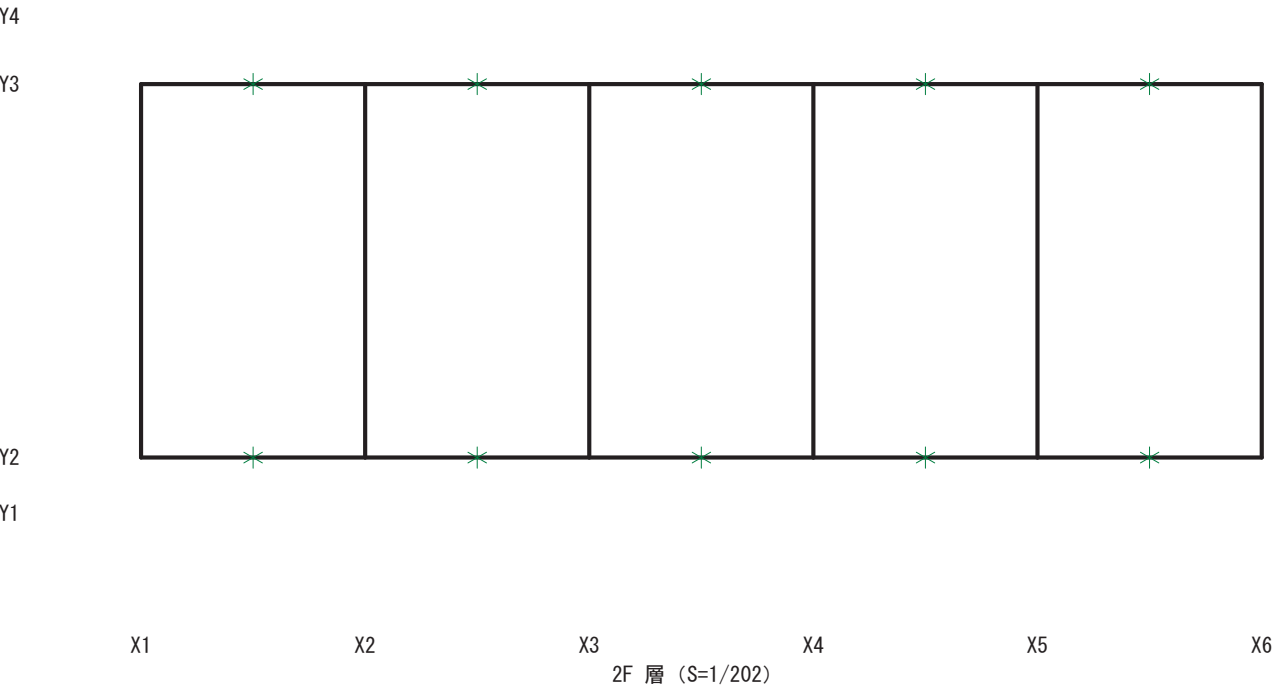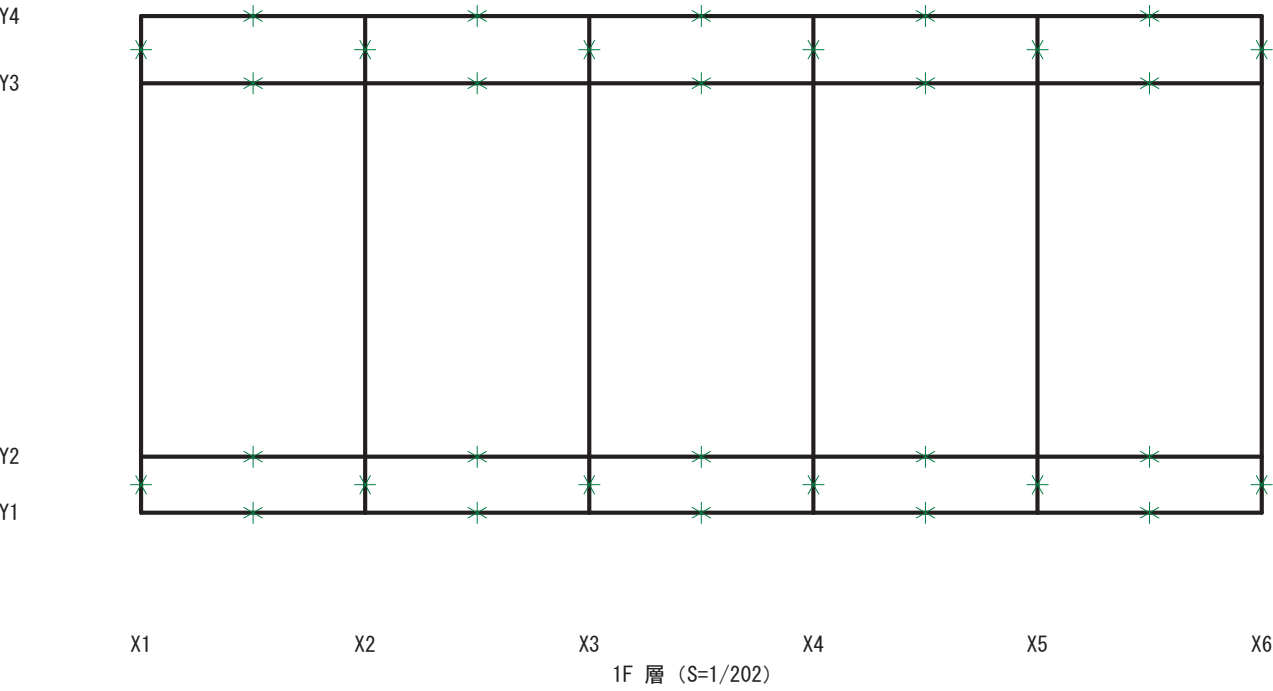

Y4
Y3


Y2
Y1

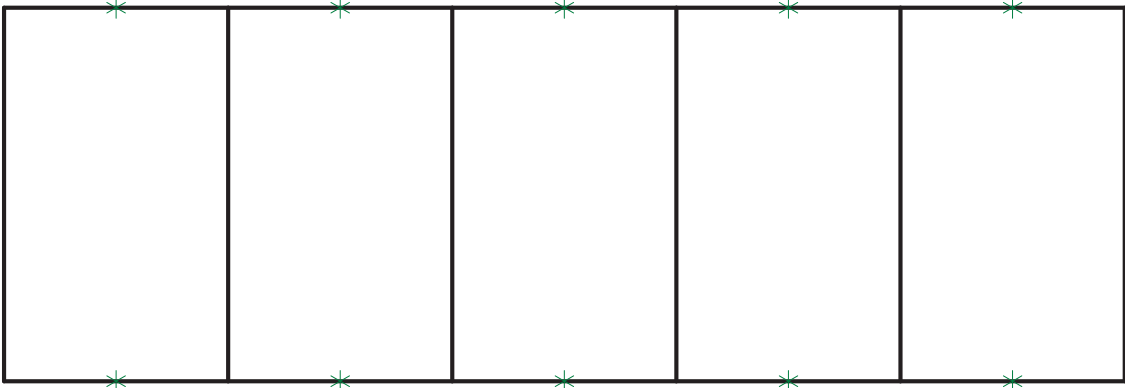



X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

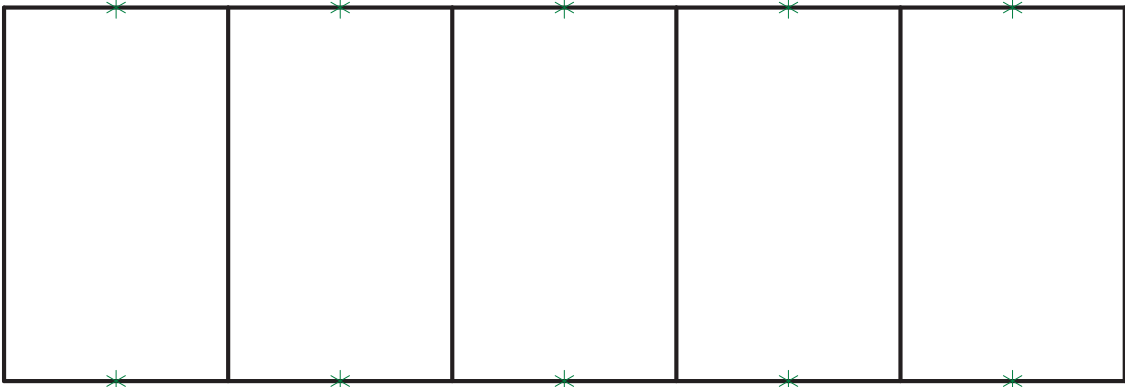

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/202)

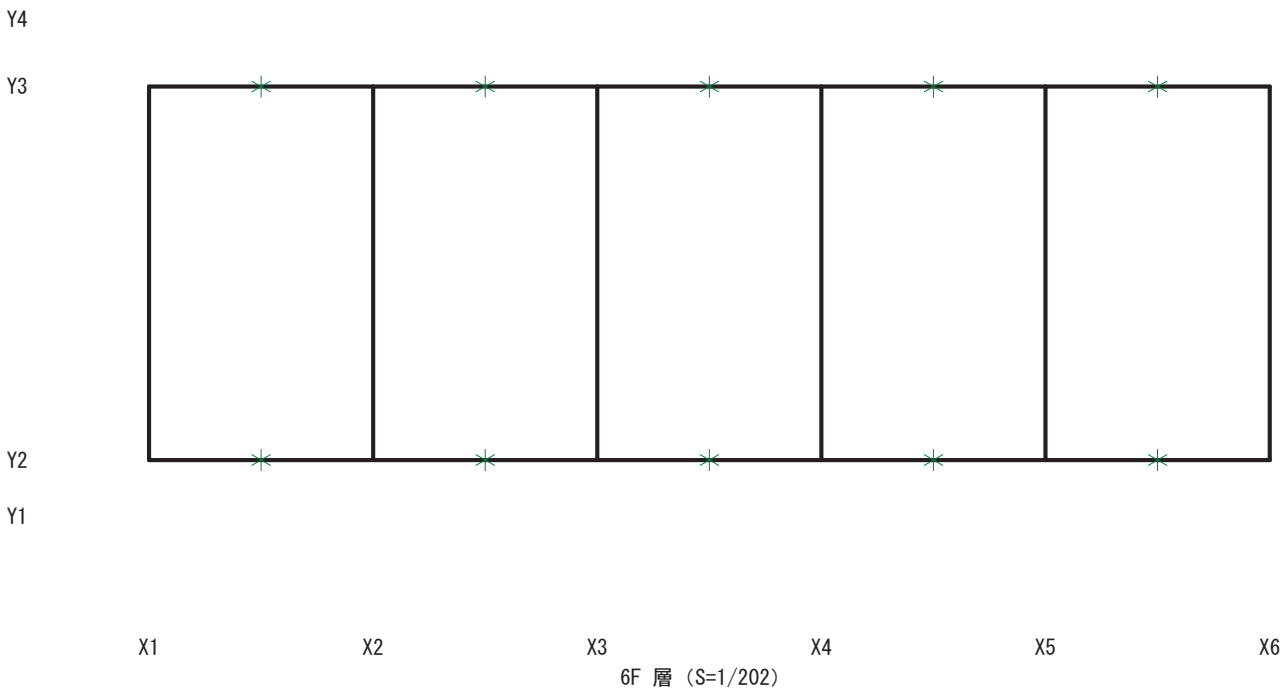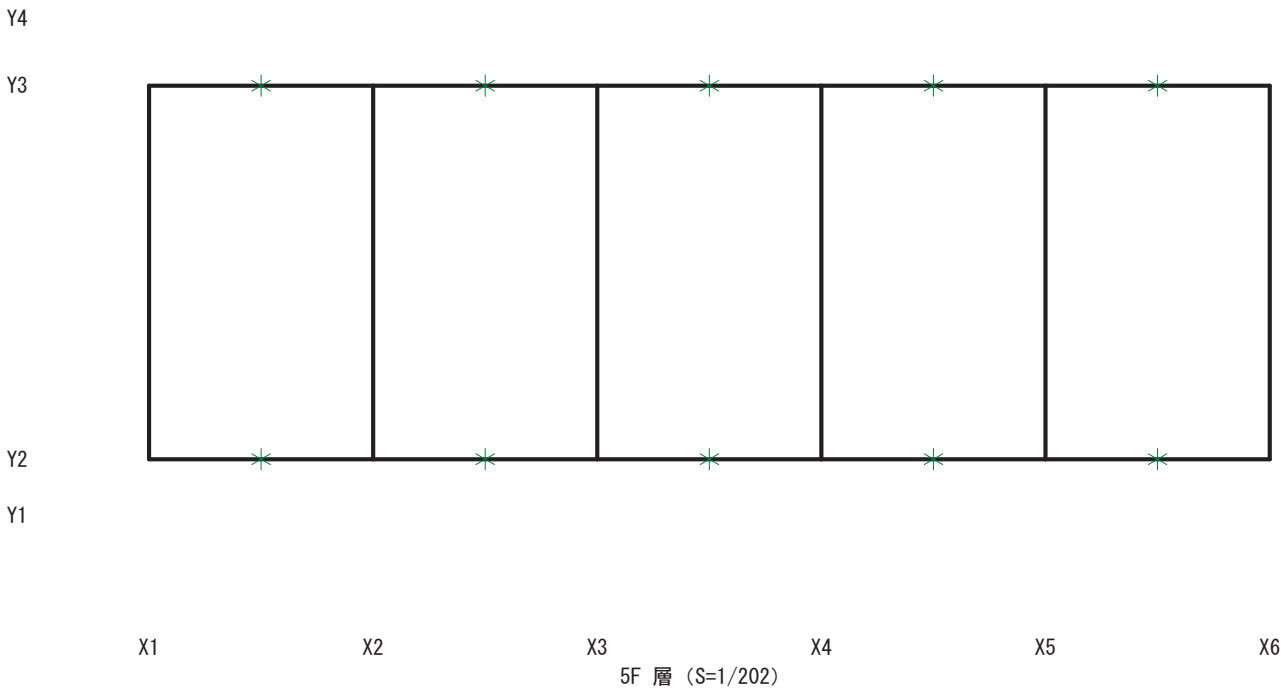


Y4

Y3

Y2

Y1

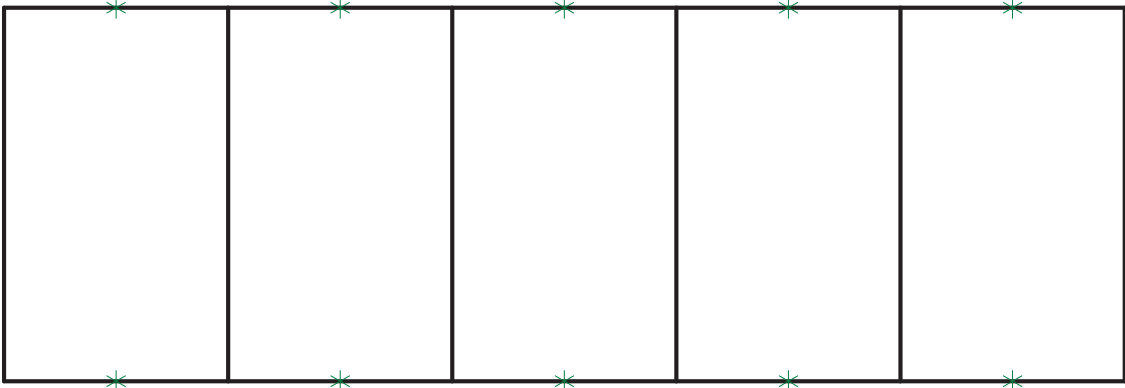

X1

X2

X3

X4

X5

X6


7F 層 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

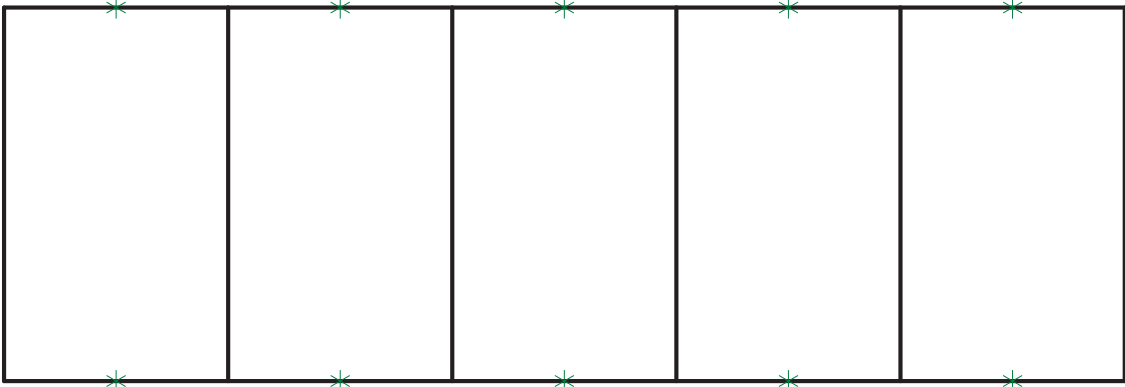

X1

X2

X3

X4


X5

X6

8F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

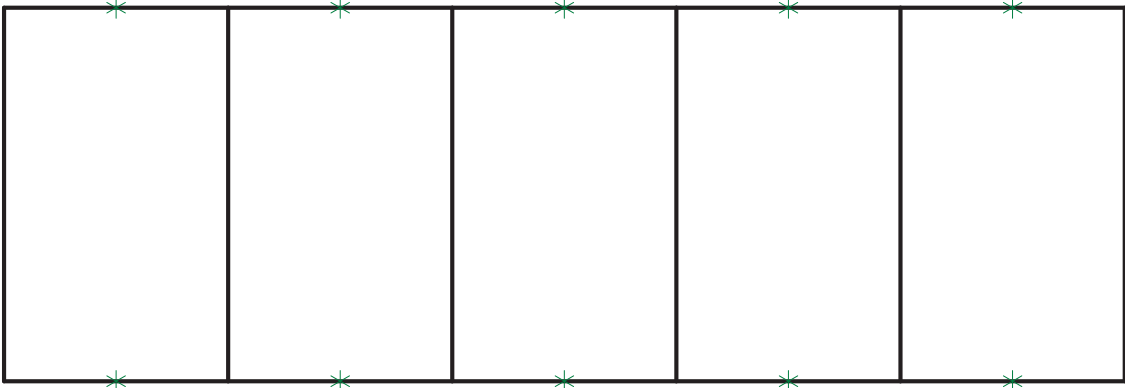

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

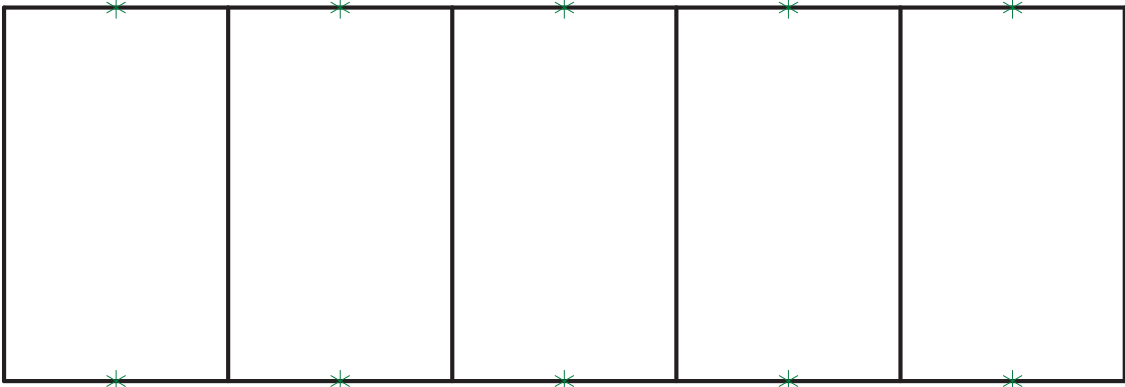

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

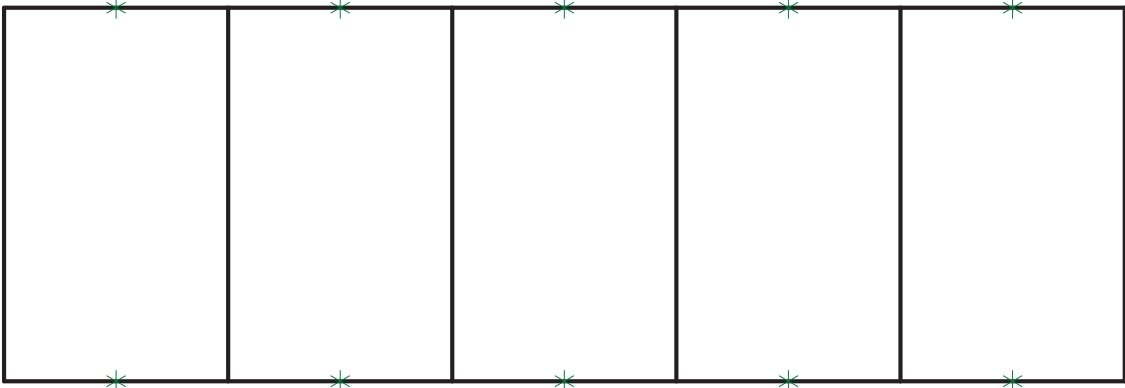

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

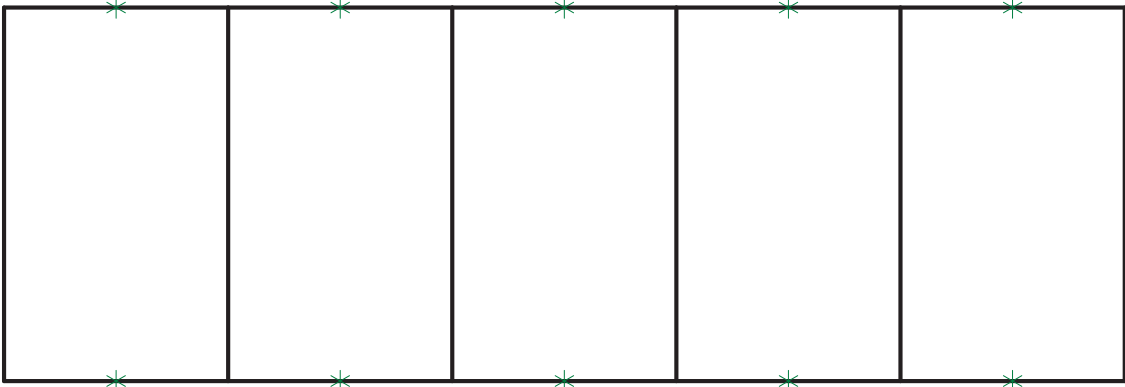

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

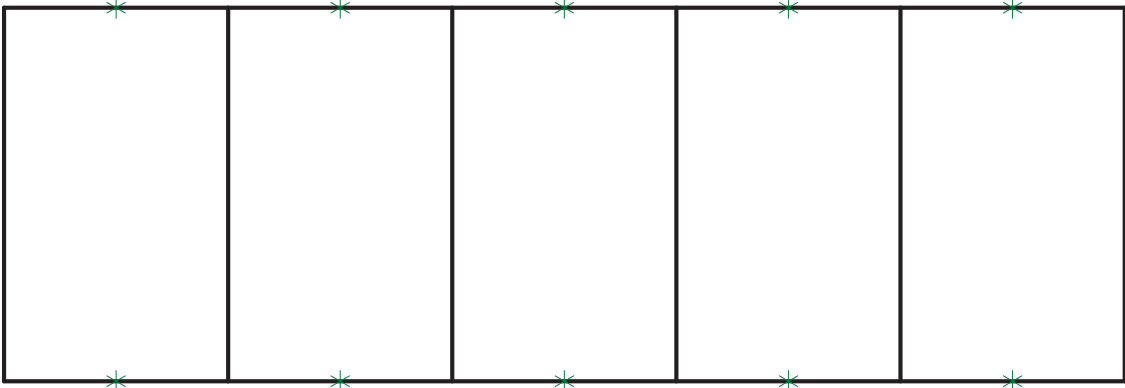

X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

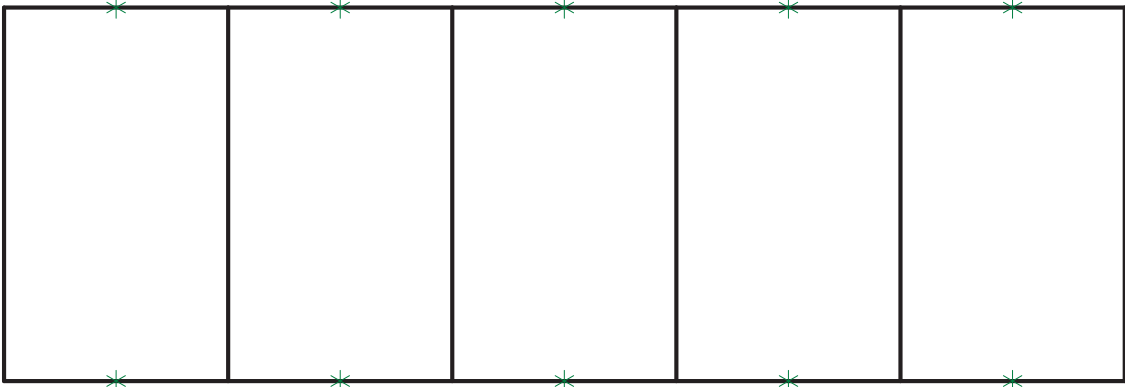

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

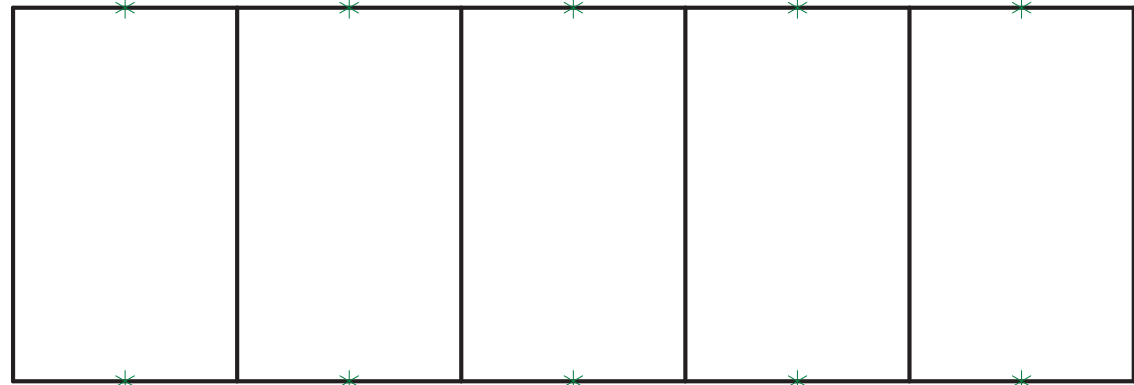

X1 X2 X3 X4 X5 X6
15F 層 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

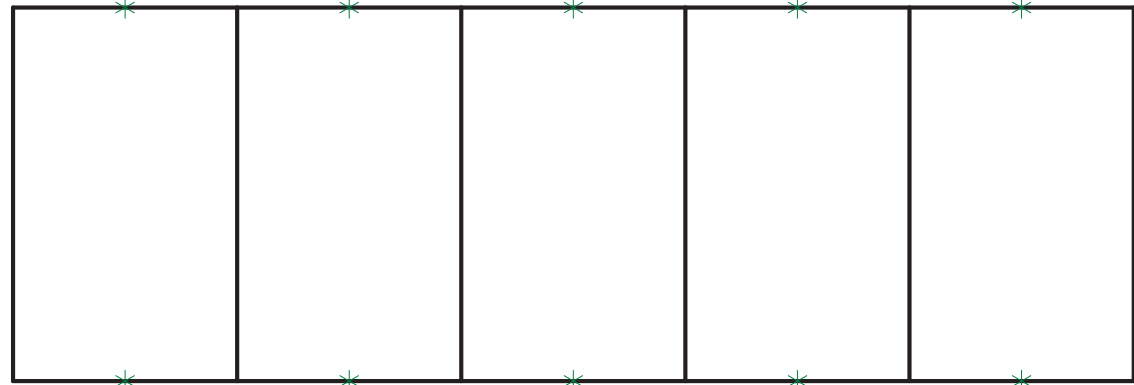

X1 X2 X3 X4 X5 X6
16F 層 (S=1/202)

(2) R Cはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算（個別計算）
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント（剛域考慮）
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
RC規準(1999)13条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %

- Ptmin = 0.40 %
- オ) 曲げモーメントの判定
- (設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
- ア) 地震時短期設計用せん断力
- $Q_d = \text{Min}\{Q_o + a \cdot (\sum M_y) / L', Q_L + n \cdot Q_E\}$
- a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
- My計算時:
- 主筋強度割増率: 1.10 倍
- スラブ筋断面積: 7.10 cm²
- イ) 許容せん断力
- RC規準(1999)15条(6)式による
- 部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
- ウ) せん断補強筋比
- Pwmax = 1.20 %
- Pwmin = 0.20 %
- エ) せん断力の判定
- (設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
- RC規準(1991)17条(27)～(28)式による
- 6) 定着の検討
- RC規準(1991)17条(29)式による
- 7) 地震時設計応力の割増率
- はりの応力割増率
- 応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力
- 応力割増率: 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが0.25 × NL × Ci 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率				
階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RCはりの断面計算結果

記号説明				
記号		単位	説明	
断面名			入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。	
部材位置			部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。	
位置		cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。	
応力	MI	kN・m	長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。	
	Ms. U (D)	kN・m	断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。	
	L. no		①/②: 最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)	
	Ql	kN	最大長期せん断力。	
	Qs	kN	最大短期せん断力。	
	L. no		上記Qs の短期荷重ケース記号(注2)	
断面	材質	N/mm ²	Fc: コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。	
	b	cm	はり幅	
	D	cm	はりせい	
	d. U (D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離	

断面	j. U(D)	cm	曲げ材の応力中心距離 (7/8)・d. U ((7/8)・d. D)
	被り/sat	cm, 10 ² cm ²	①/②: ①はかぶり厚(上端: 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、2 段筋の場合は上端筋 1 (下端筋 1) が外側、上端筋 2 (下端筋 2) が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX 形に配筋されていることを示します。
	STP 径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①-②: ①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
	形ピッチ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at. U(D)	cm ²	上(下)端鉄筋断面積
	pt. U(D)	%	鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	MaI	kN・m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
せん断	判定		①/②: ①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U(D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②): ①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号 (注2)
	Qd/bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比 (M/Qd) による割増係数で、(l) は長期、(s. 正) (s. 負) は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X 形配筋のときはX 形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	X 形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
付着	Ta. U(D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC 規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U(D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。RC 規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。使用基準がRC 規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U(D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC 規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC 規準1999 年版では、Ld≤Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U(D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。RC 規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。() 内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。使用基準がRC 規準1991 年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X1-X2]			Y17レ-Δ1F層[X2-X3]			Y17レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
応力	MI	0.0	-19.8	28.4	28.4	-9.1	21.4	21.4	-12.6	21.4	
	Ms	U	0.0	0.0	28.4	28.4	0.0	21.4	21.4	0.0	21.4
		D	0.0	19.8	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	12.6	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	16.6	-4.7	-26.1	22.5	1.2	-20.2	21.4	0.0	-21.4	
	Qs	16.6	4.7	26.1	22.5	1.2	20.2	21.4	0.0	21.4	
L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		5.0,	5.0/ 3.55		5.0,	5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)	600.0	(600.0)		600.0	(600.0)		600.0	(600.0)		
	Qd	正	16.6	4.7	26.1	22.5	1.2	20.2	21.4	0.0	21.4
		負	16.6	4.7	26.1	22.5	1.2	20.2	21.4	0.0	21.4
	Qd	16.6	4.7	26.1	22.5	1.2	20.2	21.4	0.0	21.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	15.11	4.29	23.69	20.45	1.05	18.35	19.40	0.00	19.40	
	a	l	1.043	1.043	1.043	1.000	1.000	1.000	1.181	1.181	1.181
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	167.1	167.1	167.1	163.2	163.2	163.2	180.1	180.1	180.1	
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1
負		245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.17L		0.26L	0.23L		0.20L	0.22L	0.22L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0	300.0	
		D	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0	300.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X4-X5]			Y17レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ1F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	21.4	-9.1	28.4	28.4	-19.8	0.0	46.9	-143.2	208.2	
	Ms	U	21.4	0.0	28.4	28.4	0.0	0.0	1729.1	36.1	1531.7
		D	0.0	9.1	0.0	0.0	19.8	0.0	1635.3	322.6	1115.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K2/K1	K1/K2	
	QI	20.2	-1.2	-22.5	26.1	4.7	-16.6	144.1	-26.9	-197.9	
	Qs	20.2	1.2	22.5	26.1	4.7	16.6	757.5	640.3	811.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	100.0	100.0	100.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	200.0	200.0	200.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	191.5	191.5	191.5
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	191.5	191.5	191.5
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	167.5	167.5	167.5
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	167.5	167.5	167.5
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	63.52	63.52	63.52
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	63.52	63.52	63.52
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	0.33	0.33	0.33
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	0.33	0.33	0.33
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	2210.2	2210.2	2210.2	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	4420.4	4420.4	4420.4
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	4420.4	4420.4	4420.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	5093.1		5093.1
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	4696.1		4696.1
	L' (L)	600.0 (600.0)			600.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	20.2	1.2	22.5	26.1	4.7	16.6	776.0	947.0	1118.0
		負	20.2	1.2	22.5	26.1	4.7	16.6	1064.2	893.2	722.2
	Qd	20.2	1.2	22.5	26.1	4.7	16.6	1064.2	947.0	1118.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	18.35	1.05	20.45	23.69	4.29	15.11	63.52	56.52	66.73	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.043	1.043	1.043	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.419	1.419	1.419
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.665	1.665	1.665
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.796	0.796	0.796	
	Qal	163.2	163.2	163.2	167.1	167.1	167.1	3821.9	3821.9	3821.9	
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	4503.2	4503.2	4503.2
		負	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	5030.6	5030.6	5030.6
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.20L		0.23L	0.26L		0.17L	0.79S		0.83S
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.58S		0.54S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	300.0		300.0	300.0		300.0	245.0		245.0
		D	300.0		300.0	300.0		300.0	245.0		245.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	78.4	-45.3	90.2	78.4	-45.4	89.9	78.6	-45.4	89.8	
	Ms	U	1182.0	0.0	1166.6	1340.7	0.0	1322.7	1352.7	0.0	1323.6
		D	1025.1	58.9	986.2	1183.9	60.2	1142.9	1195.5	65.6	1144.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	81.3	-2.0	-85.3	81.4	-1.9	-85.2	81.4	-1.9	-85.2	
	Qs	526.2	446.8	530.2	590.6	511.1	594.4	593.3	513.7	597.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
		D	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
	Mal	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	
	Mas	U	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	586.0	669.3	752.6	618.2	701.5	784.8	618.2	701.5	784.8
		負	748.7	665.4	582.1	784.8	701.5	618.2	784.8	701.5	618.2
	Qd	748.7	669.3	752.6	784.8	701.5	784.8	784.8	701.5	784.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	202.06	173.96	203.12	211.82	182.34	211.82	211.82	182.34	211.82	
	a	l	1.525	1.560	1.525	1.527	1.563	1.527	1.528	1.563	1.528
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	831.4	875.0	831.4	832.1	875.8	832.1	832.4	876.0	832.4	
Qas	正	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	
	負	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.71S		1.71S	1.79S		1.79S	1.79S		1.79S
		D	1.34S		1.33S	1.41S		1.41S	1.41S		1.41S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5		192.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾏ5F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾏ6F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾏ7F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		78.9	-45.4	89.5	79.0	-45.4	89.3	79.2	-45.5	89.1
	Ms	U	1319.8	0.0	1278.8	1261.2	0.0	1224.0	1210.9	0.0	1166.0
		D	1162.1	71.3	1099.8	1103.1	69.2	1045.3	1052.5	72.9	987.8
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		81.5	-1.8	-85.1	81.6	-1.7	-85.0	81.7	-1.7	-85.0
	Qs		577.5	497.7	581.1	554.4	474.5	557.8	532.4	452.4	535.7
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
	曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85
D			66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
pt		U	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
		D	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
Mal		733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	
Mas		U	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	618.2	701.5	784.8	618.2	701.5	784.8	594.4	677.7	761.0
		負	784.8	701.5	618.2	784.8	701.5	618.2	757.7	674.4	591.1
	Qd	784.8	701.5	784.8	784.8	701.5	784.8	757.7	677.7	761.0	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		211.82	182.34	211.82	211.82	182.34	211.82	204.51	176.16	205.40
	a	l	1.530	1.566	1.530	1.531	1.567	1.531	1.533	1.569	1.533
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal		833.0	876.7	833.0	762.9	803.8	762.9	746.4	786.3	746.4
	Qas	正	1003.8	1042.3	1003.8	897.0	931.4	897.0	880.3	914.1	880.3
負		1003.8	1042.3	1003.8	897.0	931.4	897.0	880.3	914.1	880.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.79S		1.79S	1.79S		1.79S	1.73S		1.73S
		D	1.41S		1.41S	1.41S		1.41S	1.35S		1.35S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5		192.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27㇚㇚8F層[X1-X2]			Y27㇚㇚9F層[X1-X2]			Y27㇚㇚10F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	73.6	-41.0	80.4	73.6	-41.1	80.3	72.0	-39.7	77.0	
	Ms	U	1030.9	0.0	990.4	993.1	0.0	954.1	904.9	0.0	869.9
		D	883.8	64.8	829.5	845.9	63.9	793.5	761.0	59.7	715.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	74.4	-1.1	-76.7	74.5	-1.1	-76.7	72.2	-0.8	-73.9	
	Qs	455.5	382.2	457.8	440.5	367.1	442.7	404.0	332.7	405.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	45.0	45.0	45.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1	65.9	68.0	65.9
		D	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1	65.9	68.0	65.9
	j	U	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0	57.7	59.5	57.7
		D	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0	57.7	59.5	57.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	44.94	32.10	44.94
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	44.94	32.10	44.94
	pt	U	1.46	0.94	1.46	1.46	0.94	1.46	1.52	1.05	1.52
		D	1.46	0.94	1.46	1.46	0.94	1.46	1.52	1.05	1.52
	Mal	522.6	374.3	522.6	522.6	374.3	522.6	501.4	378.8	501.4	
	Mas	U	1045.1	748.7	1045.1	1045.1	748.7	1045.1	1002.9	757.6	1002.9
		D	1045.1	748.7	1045.1	1045.1	748.7	1045.1	1002.9	757.6	1002.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1265.8		1265.8	1265.8		1265.8	1211.8		1211.8
		D	1198.2		1198.2	1198.2		1198.2	1143.5		1143.5
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	427.3	502.9	578.5	427.3	502.9	578.5	407.7	480.7	553.7
		負	578.5	502.9	427.3	578.5	502.9	427.3	553.7	480.7	407.7
	Qd		578.5	502.9	578.5	578.5	502.9	578.5	553.7	480.7	553.7
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		202.96	169.50	202.96	202.96	169.50	202.96	213.38	179.59	213.38
	a	l	1.533	1.571	1.533	1.534	1.573	1.534	1.549	1.578	1.549
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.847	0.847	0.847
	Qal		585.1	618.3	585.1	585.3	618.6	585.3	493.2	515.2	493.2
Qas	正	693.6	722.0	693.6	693.6	722.0	693.6	566.7	584.5	566.7	
	負	693.6	722.0	693.6	693.6	722.0	693.6	566.7	584.5	566.7	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.69S		1.69S	1.69S		1.69S	1.52S		1.52S
		D	1.25S		1.25S	1.25S		1.25S	1.12S		1.12S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	170.5		170.5	170.5		170.5	166.0		166.0
		D	186.5		186.5	186.5		186.5	180.5		180.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
位置	部材位置	Y27レ-Δ11F層[X1-X2]			Y27レ-Δ12F層[X1-X2]			Y27レ-Δ13F層[X1-X2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	72.0	-39.7	76.9	67.9	-36.8	71.4	68.0	-36.8	71.3	
	Ms	U	855.6	0.0	812.2	661.5	0.0	634.8	588.7	0.0	557.6
		D	711.6	63.9	658.4	525.7	51.9	491.9	452.7	54.0	414.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	72.2	-0.8	-73.8	67.3	-0.6	-68.5	67.3	-0.6	-68.4	
	Qs	382.2	310.8	383.8	303.4	236.7	304.6	272.8	206.1	273.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.9	68.0	65.9	65.1	68.0	65.1	65.1	68.0	65.1
		D	65.9	68.0	65.9	65.1	68.0	65.1	65.1	68.0	65.1
	j	U	57.7	59.5	57.7	56.9	59.5	56.9	56.9	59.5	56.9
		D	57.7	59.5	57.7	56.9	59.5	56.9	56.9	59.5	56.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94	32.10	19.26	32.10	32.10	19.26	32.10
		D	44.94	32.10	44.94	32.10	19.26	32.10	32.10	19.26	32.10
	pt	U	1.52	1.05	1.52	1.41	0.81	1.41	1.41	0.81	1.41
		D	1.52	1.05	1.52	1.41	0.81	1.41	1.41	0.81	1.41
	Mal	501.4	378.8	501.4	351.9	228.6	351.9	351.9	228.6	351.9	
	Mas	U	1002.9	757.6	1002.9	703.8	457.2	703.8	703.8	457.2	703.8
		D	1002.9	757.6	1002.9	703.8	457.2	703.8	703.8	457.2	703.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1211.8		1211.8	874.0		874.0	874.0	874.0	
		D	1143.5		1143.5	806.5		806.5	806.5		806.5
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	392.8	465.8	538.8	275.1	343.0	410.8	240.9	308.8	376.7
		負	537.2	464.2	391.1	410.8	343.0	275.1	375.6	307.7	239.8
	Qd	537.2	465.8	538.8	410.8	343.0	410.8	375.6	308.8	376.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	207.01	174.03	207.64	206.15	164.75	206.15	188.45	148.34	189.01	
	a	l	1.550	1.580	1.550	1.536	1.578	1.536	1.537	1.579	1.537
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal	493.5	515.5	493.5	414.6	439.8	414.6	414.7	440.0	414.7	
	Qas	正	566.7	584.5	566.7	497.4	519.5	497.4	497.4	519.5	497.4
		負	566.7	584.5	566.7	497.4	519.5	497.4	497.4	519.5	497.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.48S		1.48S	1.60S		1.60S	1.47S		1.47S
		D	1.08S		1.08S	1.07S		1.07S	0.94S		0.94S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	166.0		166.0	166.0		166.0	166.0		166.0
		D	180.5		180.5	180.5		180.5	180.5		180.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ16F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	68.0	-36.9	71.0	69.6	-36.5	70.3	75.4	-44.2	85.7	
	Ms	U	491.9	0.0	459.0	364.6	0.0	341.2	223.7	0.0	213.0
		D	355.8	54.9	316.9	225.4	48.5	200.6	72.9	54.7	41.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	67.4	-0.5	-68.4	67.8	-0.1	-68.0	77.5	-1.7	-80.9	
	Qs	233.0	166.2	234.0	183.2	115.6	183.5	133.7	58.0	137.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	30.0	30.0	30.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.7	68.2	65.7	65.7	68.2	65.7	61.6	63.5	61.6
		D	65.7	68.2	65.7	65.7	68.2	65.7	61.6	63.5	61.6
	j	U	57.5	59.7	57.5	57.5	59.7	57.5	53.9	55.6	53.9
		D	57.5	59.7	57.5	57.5	59.7	57.5	53.9	55.6	53.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D19	3-D19	3-D19
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D19		2-D19
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D19	3-D19	3-D19
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D19		2-D19
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	14.35	8.61	14.35
		D	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	14.35	8.61	14.35
	pt	U	1.10	0.64	1.10	1.10	0.64	1.10	0.78	0.45	0.78
		D	1.10	0.64	1.10	1.10	0.64	1.10	0.78	0.45	0.78
	Mas	U	313.1	201.1	313.1	313.1	201.1	313.1	168.5	107.0	168.5
		D	502.4	322.8	502.4	502.4	322.8	502.4	270.3	171.7	270.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	636.9		636.9	636.9		636.9	365.9		365.9
		D	568.8		568.8	568.8		568.8	302.0		302.0
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	178.2	246.1	313.9	105.5	173.4	241.2	6.9	86.1	165.3
		負	313.9	246.1	178.2	241.0	173.1	105.2	161.9	82.7	3.5
	Qd	313.9	246.1	313.9	241.0	173.4	241.2	161.9	86.1	165.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	156.04	117.82	156.04	119.78	83.01	119.90	100.07	51.63	102.18	
	a	l	1.550	1.585	1.550	1.554	1.590	1.554	1.471	1.500	1.471
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.847	0.847	0.847	
	Qa1	349.4	368.6	349.4	350.1	369.3	350.1	290.0	302.7	290.0	
	Qas	正	394.4	409.4	394.4	394.4	409.4	394.4	346.0	356.7	346.0
負		394.4	409.4	394.4	394.4	409.4	394.4	346.0	356.7	346.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.37S		1.37S	1.05S		1.05S	1.00S		1.02S
		D	0.77S		0.77S	0.46S		0.46S	0.04S		0.02S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	160.0		160.0	160.0		160.0	151.0		151.0
		D	172.5		172.5	172.5		172.5	160.5		160.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		200.4	-83.6	174.0	86.0	-43.6	85.9	86.3	-43.5	85.9
	Ms	U	1400.9	0.0	1435.4	1184.2	0.0	1182.7	1375.0	0.0	1372.5
		D	1000.1	114.0	1087.3	1012.1	44.3	1010.9	1202.4	44.6	1200.8
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		175.4	4.4	-166.6	83.3	0.0	-83.3	83.4	0.1	-83.2
	Qs		677.8	506.8	669.0	531.3	448.0	531.2	609.0	525.7	608.8
L.no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	191.5	191.5	191.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	191.5	191.5	191.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	167.5	167.5	167.5	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	167.5	167.5	167.5	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2				2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2				2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	63.52	63.52	63.52	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	63.52	63.52	63.52	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.33	0.33	0.33	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	0.33	0.33	0.33	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal		2210.2	2210.2	2210.2	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6
	Mas	U	4420.4	4420.4	4420.4	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	4420.4	4420.4	4420.4	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	5093.1		5093.1	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	4696.1		4696.1	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	578.2	749.2	920.2	588.6	671.9	755.2	705.0	788.3	871.6
		負	929.0	758.0	587.0	755.3	672.0	588.6	871.8	788.5	705.1
	Qd		929.0	758.0	920.2	755.3	672.0	755.2	871.8	788.5	871.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		55.45	45.24	54.92	202.87	174.66	202.86	234.16	204.94	234.12
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.552	1.583	1.552	1.550	1.581	1.550
		s.正	1.540	1.540	1.540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.486	1.486	1.486	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.796	0.796	0.796	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		3821.9	3821.9	3821.9	844.0	882.5	844.0	843.3	881.8	843.3
	Qas	正	4762.9	4762.9	4762.9	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
		負	4648.3	4648.3	4648.3	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.69S		0.69S	1.50S		1.50S	1.73S		1.73S
		D	0.43S		0.44S	1.17S		1.17S	1.40S		1.40S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	245.0		245.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	245.0		245.0	192.5		192.5	192.5		192.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		86.3	-43.6	85.9	86.3	-43.6	85.9	86.3	-43.6	85.9
	Ms	U	1396.6	0.0	1392.9	1366.9	0.0	1362.4	1337.0	0.0	1331.0
		D	1224.0	45.2	1221.2	1194.4	45.6	1190.7	1164.5	46.4	1159.2
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		83.4	0.1	-83.2	83.4	0.1	-83.2	83.4	0.1	-83.2
	Qs		617.5	534.2	617.4	605.2	521.9	605.1	592.7	509.4	592.6
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	717.9	801.2	884.5	699.4	782.7	866.0	680.7	764.0	847.3
		負	884.6	801.3	718.0	866.2	782.9	699.6	847.4	764.1	680.8
	Qd	884.6	801.3	884.5	866.2	782.9	866.0	847.4	764.1	847.3	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		237.62	208.28	237.58	232.66	203.49	232.63	227.62	198.61	227.59
	a	l	1.550	1.581	1.550	1.550	1.581	1.550	1.550	1.581	1.550
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		843.4	881.8	843.4	843.4	881.8	843.4	843.5	881.9	843.5
	Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
負		1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.76S		1.75S	1.72S		1.72S	1.68S		1.68S
		D	1.42S		1.42S	1.39S		1.39S	1.35S		1.35S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5		192.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置		Y27レ-Δ7F層[X2-X3]			Y27レ-Δ8F層[X2-X3]			Y27レ-Δ9F層[X2-X3]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI	86.3	-43.5	85.8	80.8	-41.1	80.9	80.8	-41.1	80.9
	Ms	U	1285.6	0.0	1279.5	1174.3	0.0	1165.6	1146.4	0.0
		D	1113.0	46.3	1107.8	1012.8	45.5	1003.8	984.8	45.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	83.4	0.1	-83.2	78.1	-0.0	-78.2	78.1	-0.0	-78.2
	Qs	571.7	488.4	571.6	522.7	444.6	522.7	511.2	433.0	511.2
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.6	65.5	64.7	67.6	64.7	67.6	64.7
		D	65.5	67.6	65.5	64.7	67.6	64.7	67.6	64.7
	j	U	57.3	59.2	57.3	56.6	59.2	56.6	59.2	56.6
		D	57.3	59.2	57.3	56.6	59.2	56.6	59.2	56.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28
		D	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.61	1.03	1.61	1.61	1.03
		D	1.80	1.31	1.80	1.61	1.03	1.61	1.61	1.03
	Mal	841.6	669.6	841.6	621.8	448.6	621.8	621.8	448.6	621.8
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1243.7	897.2	1243.7	1243.7	897.2
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1243.7	897.2	1243.7	897.2	1243.7
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2002.8		2002.8	1502.1		1502.1	1502.1	1502.1
		D	1934.9		1934.9	1435.0		1435.0	1435.0	1435.0
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	649.1	732.5	815.8	521.3	599.4	677.6	521.3	599.4
		負	815.9	732.6	649.3	677.6	599.4	521.3	677.6	599.4
	Qd	815.9	732.6	815.8	677.6	599.4	677.6	677.6	599.4	677.6
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	219.16	190.42	219.12	217.52	184.13	217.52	217.52	184.13	217.52
	a	l	1.550	1.581	1.550	1.539	1.581	1.539	1.539	1.581
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924
	Qas	Qal	826.0	863.5	826.0	613.0	651.8	613.0	613.0	613.0
		正	991.8	1025.0	991.8	715.6	747.9	715.6	715.6	747.9
		負	991.8	1025.0	991.8	715.6	747.9	715.6	747.9	715.6
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.62S		1.62S	1.81S		1.81S	1.81S	1.81S
		D	1.29S		1.29S	1.39S		1.39S	1.39S	1.39S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0	175.0
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5	192.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	75.8	-38.4	75.7	75.8	-38.4	75.6	73.0	-37.2	73.2	
	Ms	U	986.3	0.0	981.3	924.7	0.0	919.2	806.1	0.0	798.7
		D	834.7	40.8	830.0	773.0	41.1	767.9	660.2	41.1	652.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	73.1	0.0	-73.0	73.1	0.0	-73.0	70.4	-0.0	-70.5	
	Qs	443.7	370.7	443.6	418.4	345.4	418.4	368.1	297.7	368.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	40.0	40.0	40.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1	65.6	68.0	65.6
		D	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1	65.6	68.0	65.6
	j	U	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0	57.4	59.5	57.4
		D	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0	57.4	59.5	57.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
形・ pitch		4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	38.52	25.68	38.52
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	38.52	25.68	38.52
	pt	U	1.63	1.04	1.63	1.63	1.04	1.63	1.47	0.94	1.47
		D	1.63	1.04	1.63	1.63	1.04	1.63	1.47	0.94	1.47
	Mas	U	521.0	373.5	521.0	521.0	373.5	521.0	426.6	303.7	426.6
		D	1042.0	746.9	1042.0	1042.0	746.9	1042.0	853.3	607.4	853.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1265.8		1265.8	1265.8		1265.8	1043.0		1043.0
		D	1198.2		1198.2	1198.2		1198.2	975.0		975.0
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	429.8	502.9	575.9	429.8	502.9	575.9	341.4	411.8	482.3
		負	575.9	502.9	429.8	575.9	502.9	429.8	482.3	411.8	341.4
	Qd	575.9	502.9	575.9	575.9	502.9	575.9	482.3	411.8	482.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	224.51	188.34	224.51	224.51	188.34	224.51	210.19	173.11	210.19	
	a	l	1.542	1.581	1.542	1.542	1.580	1.542	1.548	1.582	1.548
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	0.952	0.952	0.952
	Qal	556.7	587.9	556.7	556.7	587.8	556.7	448.9	471.9	448.9	
Qas	正	666.9	694.2	666.9	666.9	694.2	666.9	526.6	546.0	526.6	
	負	666.9	694.2	666.9	666.9	694.2	666.9	526.6	546.0	526.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.68S		1.68S	1.68S		1.68S	1.56S		1.56S
		D	1.26S		1.26S	1.26S		1.26S	1.10S		1.10S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	170.5		170.5	170.5		170.5	166.0		166.0
		D	186.5		186.5	186.5		186.5	180.5		180.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	72.9	-37.2	73.2	70.7	-35.9	70.5	70.4	-35.9	70.6	
	Ms	U	717.5	0.0	709.6	555.9	0.0	550.7	449.5	0.0	443.9
		D	571.6	41.4	563.1	414.6	38.4	409.7	308.7	38.9	302.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	70.4	-0.0	-70.5	67.9	0.0	-67.8	67.8	-0.0	-67.9	
	Qs	331.8	261.5	331.9	264.9	197.1	264.9	221.4	153.6	221.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.6	68.0	65.6	66.1	68.2	66.1	66.1	68.2	66.1
		D	65.6	68.0	65.6	66.1	68.2	66.1	66.1	68.2	66.1
	j	U	57.4	59.5	57.4	57.8	59.7	57.8	57.8	59.7	57.8
		D	57.4	59.5	57.4	57.8	59.7	57.8	57.8	59.7	57.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
		D	38.52	25.68	38.52	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
	pt	U	1.47	0.94	1.47	1.31	0.85	1.31	1.31	0.85	1.31
		D	1.47	0.94	1.47	1.31	0.85	1.31	1.31	0.85	1.31
	Mal		426.6	303.7	426.6	377.4	266.3	377.4	377.4	266.3	377.4
		U	853.3	607.4	853.3	605.6	427.4	605.6	605.6	427.4	605.6
	D	853.3	607.4	853.3	605.6	427.4	605.6	605.6	427.4	605.6	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1043.0		1043.0	755.4		755.4	755.4		755.4
		D	975.0		975.0	686.9		686.9	686.9		686.9
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	321.7	392.2	462.6	226.5	294.4	362.2	162.5	230.4	298.2
		負	462.5	392.1	321.6	362.2	294.4	226.5	298.1	230.3	162.4
	Qd	462.5	392.2	462.6	362.2	294.4	362.2	298.1	230.4	298.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	201.57	164.84	201.62	178.91	140.94	178.91	147.25	110.30	147.30	
	a	l	1.548	1.582	1.548	1.554	1.583	1.554	1.554	1.584	1.554
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qa1	448.9	471.9	448.9	423.9	442.2	423.9	424.0	442.3	424.0	
	Qas	正	526.6	546.0	526.6	505.3	521.2	505.3	505.3	521.2	505.3
		負	526.6	546.0	526.6	505.3	521.2	505.3	505.3	521.2	505.3
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.49S		1.49S	1.30S		1.30S	1.07S		1.07S
		D	1.04S		1.04S	0.82S		0.82S	0.59S		0.58S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	166.0		166.0	160.0		160.0	160.0		160.0
		D	180.5		180.5	172.5		172.5	172.5		172.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			FG (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y27㉔-㉔16F層[X2-X3]			Y27㉔-㉔1F層[X3-X4]			Y27㉔-㉔2F層[X3-X4]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	83.2	-42.0	82.4	175.4	-95.4	175.4	86.0	-43.6	86.0	
	Ms	U	285.7	0.0	278.5	1461.9	0.0	1461.9	1185.6	0.0	1185.6
		D	119.3	45.2	113.7	1111.0	95.4	1111.0	1013.5	43.6	1013.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	79.3	0.1	-79.1	171.0	0.0	-171.0	83.3	0.0	-83.3	
	Qs	160.7	81.5	160.4	696.1	525.1	696.1	532.1	448.8	532.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	100.0	100.0	100.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	61.2	63.4	61.2	191.5	191.5	191.5	65.5	67.6	65.5
		D	61.2	63.4	61.2	191.5	191.5	191.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	53.5	55.4	53.5	167.5	167.5	167.5	57.3	59.2	57.3
		D	53.5	55.4	53.5	167.5	167.5	167.5	57.3	59.2	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D22		2-D22				2-D35		2-D35
	下端筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D22		2-D22				2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	19.35	11.61	19.35	63.52	63.52	63.52	76.56	57.42	76.56
		D	19.35	11.61	19.35	63.52	63.52	63.52	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.05	0.61	1.05	0.33	0.33	0.33	1.80	1.31	1.80
		D	1.05	0.61	1.05	0.33	0.33	0.33	1.80	1.31	1.80
	Mal	222.5	142.6	222.5	2210.2	2210.2	2210.2	841.6	669.6	841.6	
	Mas	U	357.1	228.8	357.1	4420.4	4420.4	4420.4	1683.1	1339.3	1683.1
		D	357.1	228.8	357.1	4420.4	4420.4	4420.4	1683.1	1339.3	1683.1
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	467.6		467.6	5093.1		5093.1	2002.8		2002.8
		D	404.2		404.2	4696.1		4696.1	1934.9		1934.9
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	42.7	121.9	201.1	616.6	787.6	958.6	589.9	673.2	756.5
		負	201.4	122.2	43.0	958.6	787.6	616.6	756.5	673.2	589.9
	Qd	201.4	122.2	201.1	958.6	787.6	958.6	756.5	673.2	756.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	125.42	73.45	125.26	57.22	47.01	57.22	203.21	174.98	203.21	
	a	l	1.473	1.506	1.473	2.000	2.000	2.000	1.552	1.583	1.552
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.516	1.516	1.516	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.516	1.516	1.516	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.796	0.796	0.796	1.172	1.172	1.172	
	Qal	288.1	302.8	288.1	3821.9	3821.9	3821.9	844.0	882.4	844.0	
	Qas	正	343.4	355.7	343.4	4711.2	4711.2	4711.2	1008.6	1042.3	1008.6
		負	343.4	355.7	343.4	4711.2	4711.2	4711.2	1008.6	1042.3	1008.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.08S		1.07S	0.72S		0.72S	1.50S		1.50S
		D	0.23S		0.23S	0.46S		0.46S	1.17S		1.17S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	155.5		155.5	245.0		245.0	175.0		175.0
		D	166.5		166.5	245.0		245.0	192.5		192.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27㉔-㉔3F層[X3-X4]			Y27㉔-㉔4F層[X3-X4]			Y27㉔-㉔5F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		86.0	-43.6	86.0	86.0	-43.6	86.0	86.0	-43.6	86.0
	Ms	U	1378.1	0.0	1378.1	1400.7	0.0	1400.7	1372.8	0.0	1372.8
		D	1206.1	43.6	1206.1	1228.7	43.6	1228.7	1200.8	43.6	1200.8
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI		83.3	0.0	-83.3	83.3	0.0	-83.3	83.3	0.0	-83.3
	Qs		610.7	527.4	610.7	619.9	536.6	619.9	608.5	525.2	608.5
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	707.8	791.1	874.4	720.3	803.6	886.9	704.5	787.8	871.1
		負	874.4	791.1	707.8	886.9	803.6	720.3	871.1	787.8	704.5
	Qd	874.4	791.1	874.4	886.9	803.6	886.9	871.1	787.8	871.1	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		234.87	205.62	234.87	238.23	208.88	238.23	233.99	204.77	233.99
	a	l	1.552	1.584	1.552	1.552	1.584	1.552	1.552	1.584	1.552
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		844.1	882.6	844.1	844.1	882.6	844.1	844.1	882.6	844.1
	Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
		負	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.73S		1.73S	1.76S		1.76S	1.73S		1.73S
		D	1.40S		1.40S	1.43S		1.43S	1.40S		1.40S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5		192.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y27レ-Δ6F層[X3-X4]			Y27レ-Δ7F層[X3-X4]			Y27レ-Δ8F層[X3-X4]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	86.0	-43.6	86.0	86.0	-43.6	86.0	80.9	-41.0	80.9	
	Ms	U	1343.2	0.0	1343.2	1294.4	0.0	1294.4	1177.3	0.0	1177.3
		D	1171.2	43.6	1171.2	1122.4	43.6	1122.4	1015.6	41.0	1015.6
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	83.3	0.0	-83.3	83.3	0.0	-83.3	78.2	0.0	-78.2	
	Qs	596.5	513.2	596.5	576.5	493.2	576.5	525.7	447.5	525.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	64.7	67.6	64.7
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	64.7	67.6	64.7
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	56.6	59.2	56.6
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	56.6	59.2	56.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.61	1.03	1.61
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.61	1.03	1.61
	Mal	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	621.8	448.6	621.8	
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1243.7	897.2	1243.7
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1243.7	897.2	1243.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	1502.1		1502.1
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1435.0		1435.0
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	686.4	769.7	853.0	656.5	739.9	823.2	521.3	599.4	677.6
		負	853.0	769.7	686.4	823.2	739.9	656.5	677.6	599.4	521.3
	Qd	853.0	769.7	853.0	823.2	739.9	823.2	677.6	599.4	677.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	229.13	200.07	229.13	221.11	192.31	221.11	217.52	184.13	217.52	
	a	l	1.552	1.584	1.552	1.552	1.584	1.552	1.540	1.581	1.540
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.924	0.924	0.924	
	Qal	844.1	882.6	844.1	826.8	864.3	826.8	613.0	651.8	613.0	
Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	991.8	1025.0	991.8	715.6	747.9	715.6	
	負	1008.6	1042.3	1008.6	991.8	1025.0	991.8	715.6	747.9	715.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.69S		1.69S	1.63S		1.63S	1.81S		1.81S
		D	1.36S		1.36S	1.30S		1.30S	1.39S		1.39S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5		192.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ9F層[X3-X4]			Y27レ-Δ10F層[X3-X4]			Y27レ-Δ11F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	80.9	-41.0	80.9	75.7	-38.5	75.7	75.7	-38.5	75.7	
	Ms	U	1150.5	0.0	1150.5	997.5	0.0	997.5	936.2	0.0	936.2
		D	988.8	41.0	988.8	846.0	38.5	846.0	784.7	38.5	784.7
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	78.2	0.0	-78.2	73.0	0.0	-73.0	73.0	0.0	-73.0	
	Qs	514.8	436.6	514.8	449.2	376.2	449.2	424.2	351.2	424.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	64.7	67.6	64.7	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1
		D	64.7	67.6	64.7	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1
	j	U	56.6	59.2	56.6	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0
		D	56.6	59.2	56.6	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
形・ pitch		4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	57.42	38.28	57.42	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.61	1.03	1.61	1.63	1.04	1.63	1.63	1.04	1.63
		D	1.61	1.03	1.61	1.63	1.04	1.63	1.63	1.04	1.63
	Mal		621.8	448.6	621.8	521.0	373.5	521.0	521.0	373.5	521.0
	Mas	U	1243.7	897.2	1243.7	1042.0	746.9	1042.0	1042.0	746.9	1042.0
		D	1243.7	897.2	1243.7	1042.0	746.9	1042.0	1042.0	746.9	1042.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1502.1		1502.1	1265.8		1265.8	1265.8		1265.8
		D	1435.0		1435.0	1198.2		1198.2	1198.2		1198.2
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	521.3	599.4	677.6	429.8	502.9	575.9	429.8	502.9	575.9
		負	677.6	599.4	521.3	575.9	502.9	429.8	575.9	502.9	429.8
	Qd		677.6	599.4	677.6	575.9	502.9	575.9	575.9	502.9	575.9
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		217.52	184.13	217.52	224.51	188.34	224.51	224.51	188.34	224.51
	a	l	1.540	1.581	1.540	1.543	1.582	1.543	1.543	1.582	1.543
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.924	0.924	0.924	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
	Qal		613.0	651.9	613.0	556.9	588.1	556.9	556.9	588.1	556.9
Qas	正	715.6	747.9	715.6	666.9	694.2	666.9	666.9	694.2	666.9	
	負	715.6	747.9	715.6	666.9	694.2	666.9	666.9	694.2	666.9	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.81S		1.81S	1.68S		1.68S	1.68S		1.68S
		D	1.39S		1.39S	1.26S		1.26S	1.26S		1.26S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	170.5		170.5	170.5		170.5
		D	192.5		192.5	186.5		186.5	186.5		186.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	73.1	-37.2	73.1	73.1	-37.2	73.1	70.6	-35.9	70.6	
	Ms	U	811.8	0.0	811.8	723.0	0.0	723.0	565.7	0.0	565.7
		D	665.5	37.2	665.5	576.7	37.2	576.7	424.6	35.9	424.6
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	70.4	0.0	-70.4	70.4	0.0	-70.4	67.9	0.0	-67.9	
	Qs	372.0	301.5	372.0	335.7	265.2	335.7	270.0	202.1	270.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	35.0	35.0	35.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0	65.6	66.1	68.2	66.1
		D	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0	65.6	66.1	68.2	66.1
	j	U	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5	57.4	57.8	59.7	57.8
		D	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5	57.4	57.8	59.7	57.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	30.42	20.28	30.42
		D	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	30.42	20.28	30.42
	pt	U	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94	1.47	1.31	0.85	1.31
		D	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94	1.47	1.31	0.85	1.31
	Mal		426.6	303.7	426.6	426.6	303.7	426.6	377.4	266.3	377.4
		U	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4	853.3	605.6	427.4	605.6
	Mas	D	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4	853.3	605.6	427.4	605.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1043.0		1043.0	1043.0		1043.0	755.4		755.4
		D	975.0		975.0	975.0		975.0	686.9		686.9
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	341.4	411.8	482.3	327.4	397.9	468.3	226.5	294.4	362.2
		負	482.3	411.8	341.4	468.3	397.9	327.4	362.2	294.4	226.5
	Qd	482.3	411.8	482.3	468.3	397.9	468.3	362.2	294.4	362.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	210.19	173.11	210.19	204.10	167.23	204.10	178.91	140.94	178.91	
	a	l	1.548	1.583	1.548	1.548	1.583	1.548	1.555	1.585	1.555
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	1.089	1.089	1.089
	Qa1	449.0	472.0	449.0	449.0	472.0	449.0	424.1	442.4	424.1	
Qas	正	526.6	546.0	526.6	526.6	546.0	526.6	505.3	521.2	505.3	
	負	526.6	546.0	526.6	526.6	546.0	526.6	505.3	521.2	505.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.56S		1.56S	1.51S		1.51S	1.30S		1.30S
		D	1.10S		1.10S	1.06S		1.06S	0.82S		0.82S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	166.0		166.0	166.0		166.0	160.0		160.0
		D	180.5		180.5	180.5		180.5	172.5		172.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)			
位置	部材位置	Y27レ-Δ15F層[X3-X4]			Y27レ-Δ16F層[X3-X4]			Y27レ-Δ1F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	70.6	-35.9	70.6	82.6	-42.2	82.6	174.0	-83.6	200.4	
	Ms	U	458.3	0.0	458.3	287.5	0.0	287.5	1435.4	0.0	1400.9
		D	317.1	35.9	317.1	122.2	42.2	122.2	1087.3	114.0	1000.1
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	67.9	0.0	-67.9	79.2	0.0	-79.2	166.6	-4.4	-175.4	
	Qs	226.1	158.2	226.1	162.8	83.6	162.8	669.0	506.8	677.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	35.0	35.0	35.0	30.0	30.0	30.0	100.0	100.0	100.0	
	D	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	200.0	200.0	200.0	
	d	U	66.1	68.2	66.1	61.2	63.4	61.2	191.5	191.5	191.5
		D	66.1	68.2	66.1	61.2	63.4	61.2	191.5	191.5	191.5
	j	U	57.8	59.7	57.8	53.5	55.4	53.5	167.5	167.5	167.5
		D	57.8	59.7	57.8	53.5	55.4	53.5	167.5	167.5	167.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	3-D22	3-D22	3-D22	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D25		2-D25	2-D22		2-D22			
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	3-D22	3-D22	3-D22	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D25		2-D25	2-D22		2-D22			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	19.35	11.61	19.35	63.52	63.52	63.52
		D	30.42	20.28	30.42	19.35	11.61	19.35	63.52	63.52	63.52
	pt	U	1.31	0.85	1.31	1.05	0.61	1.05	0.33	0.33	0.33
		D	1.31	0.85	1.31	1.05	0.61	1.05	0.33	0.33	0.33
	Mal	377.4	266.3	377.4	222.5	142.6	222.5	2210.2	2210.2	2210.2	
	Mas	U	605.6	427.4	605.6	357.1	228.8	357.1	4420.4	4420.4	4420.4
		D	605.6	427.4	605.6	357.1	228.8	357.1	4420.4	4420.4	4420.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	755.4		755.4	467.6		467.6	5093.1		5093.1
		D	686.9		686.9	404.2		404.2	4696.1		4696.1
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	169.5	237.4	305.2	46.2	125.4	204.6	587.0	758.0	929.0
		負	305.2	237.4	169.5	204.6	125.4	46.2	920.2	749.2	578.2
	Qd	305.2	237.4	305.2	204.6	125.4	204.6	920.2	758.0	929.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	150.76	113.66	150.76	127.46	75.41	127.46	54.92	45.24	55.45	
	a	l	1.555	1.584	1.555	1.478	1.511	1.478	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.486	1.486	1.486
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.540	1.540	1.540
	pw	1.089	1.089	1.089	0.847	0.847	0.847	0.796	0.796	0.796	
	Qal	424.1	442.3	424.1	288.7	303.4	288.7	3821.9	3821.9	3821.9	
	Qas	正	505.3	521.2	505.3	343.4	355.7	343.4	4648.3	4648.3	4648.3
負		505.3	521.2	505.3	343.4	355.7	343.4	4762.9	4762.9	4762.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.10S		1.10S	1.09S		1.09S	0.69S		0.69S
		D	0.61S		0.61S	0.25S		0.25S	0.44S		0.43S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	160.0		160.0	155.5		155.5	245.0		245.0
		D	172.5		172.5	166.5		166.5	245.0		245.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	85.9	-43.6	86.0	85.9	-43.5	86.3	85.9	-43.6	86.3	
	Ms	U	1182.7	0.0	1184.2	1372.5	0.0	1375.0	1392.9	0.0	1396.6
		D	1010.9	44.3	1012.1	1200.8	44.6	1202.4	1221.2	45.2	1224.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	83.3	-0.0	-83.3	83.2	-0.1	-83.4	83.2	-0.1	-83.4	
	Qs	531.2	448.0	531.3	608.8	525.7	609.0	617.4	534.2	617.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	588.6	672.0	755.3	705.1	788.5	871.8	718.0	801.3	884.6
		負	755.2	671.9	588.6	871.6	788.3	705.0	884.5	801.2	717.9
	Qd	755.2	672.0	755.3	871.6	788.5	871.8	884.5	801.3	884.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	202.86	174.66	202.87	234.12	204.94	234.16	237.58	208.28	237.62	
	a	l	1.552	1.583	1.552	1.550	1.581	1.550	1.550	1.581	1.550
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	844.0	882.5	844.0	843.3	881.8	843.3	843.4	881.8	843.4	843.4
Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	
	負	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.50S		1.50S	1.73S		1.73S	1.75S		1.76S
		D	1.17S		1.17S	1.40S		1.40S	1.42S		1.42S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5		192.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y27レ-Δ5F層[X4-X5]			Y27レ-Δ6F層[X4-X5]			Y27レ-Δ7F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	85.9	-43.6	86.3	85.9	-43.6	86.3	85.8	-43.5	86.3	
	Ms	U	1362.4	0.0	1366.9	1331.0	0.0	1337.0	1279.5	0.0	1285.6
		D	1190.7	45.6	1194.4	1159.2	46.4	1164.5	1107.8	46.3	1113.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	83.2	-0.1	-83.4	83.2	-0.1	-83.4	83.2	-0.1	-83.4	
	Qs	605.1	521.9	605.2	592.6	509.4	592.7	571.6	488.4	571.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	699.6	782.9	866.2	680.8	764.1	847.4	649.3	732.6	815.9
		負	866.0	782.7	699.4	847.3	764.0	680.7	815.8	732.5	649.1
	Qd	866.0	782.9	866.2	847.3	764.1	847.4	815.8	732.6	815.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	232.63	203.49	232.66	227.59	198.61	227.62	219.12	190.42	219.16	
	a	l	1.550	1.581	1.550	1.550	1.581	1.550	1.550	1.581	1.550
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	843.4	881.8	843.4	843.5	881.9	843.5	826.0	863.5	826.0	
	Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	991.8	1025.0	991.8
負		1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	991.8	1025.0	991.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.72S		1.72S	1.68S		1.68S	1.62S		1.62S
		D	1.39S		1.39S	1.35S		1.35S	1.29S		1.29S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5		192.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27㉒-Δ8F層[X4-X5]			Y27㉒-Δ9F層[X4-X5]			Y27㉒-Δ10F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		80.9	-41.1	80.8	80.9	-41.1	80.8	75.7	-38.4	75.8
	Ms	U	1165.6	0.0	1174.3	1137.1	0.0	1146.4	981.3	0.0	986.3
		D	1003.8	45.5	1012.8	975.3	45.8	984.8	830.0	40.8	834.7
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		78.2	0.0	-78.1	78.2	0.0	-78.1	73.0	-0.0	-73.1
	Qs		522.7	444.6	522.7	511.2	433.0	511.2	443.6	370.7	443.7
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	45.0	45.0	45.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	64.7	67.6	64.7	64.7	67.6	64.7	65.1	67.8	65.1
		D	64.7	67.6	64.7	64.7	67.6	64.7	65.1	67.8	65.1
	j	U	56.6	59.2	56.6	56.6	59.2	56.6	57.0	59.3	57.0
		D	56.6	59.2	56.6	56.6	59.2	56.6	57.0	59.3	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	47.64	31.76	47.64
		D	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.61	1.03	1.61	1.61	1.03	1.61	1.63	1.04	1.63
		D	1.61	1.03	1.61	1.61	1.03	1.61	1.63	1.04	1.63
	Mal	621.8	448.6	621.8	621.8	448.6	621.8	521.0	373.5	521.0	
	Mas	U	1243.7	897.2	1243.7	1243.7	897.2	1243.7	1042.0	746.9	1042.0
		D	1243.7	897.2	1243.7	1243.7	897.2	1243.7	1042.0	746.9	1042.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1502.1		1502.1	1502.1		1502.1	1265.8		1265.8
		D	1435.0		1435.0	1435.0		1435.0	1198.2		1198.2
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	521.3	599.4	677.6	521.3	599.4	677.6	429.8	502.9	575.9
		負	677.6	599.4	521.3	677.6	599.4	521.3	575.9	502.9	429.8
	Qd	677.6	599.4	677.6	677.6	599.4	677.6	575.9	502.9	575.9	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		217.52	184.13	217.52	217.52	184.13	217.52	224.51	188.34	224.51
	a	l	1.539	1.581	1.539	1.539	1.581	1.539	1.542	1.581	1.542
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	1.129	1.129	1.129
	Qal		613.0	651.8	613.0	613.0	651.8	613.0	556.7	587.9	556.7
	Qas	正	715.6	747.9	715.6	715.6	747.9	715.6	666.9	694.2	666.9
負		715.6	747.9	715.6	715.6	747.9	715.6	666.9	694.2	666.9	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.81S		1.81S	1.81S		1.81S	1.68S		1.68S
		D	1.39S		1.39S	1.39S		1.39S	1.26S		1.26S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	170.5		170.5
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	186.5		186.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X4-X5]			Y27レ-Δ12F層[X4-X5]			Y27レ-Δ13F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	75.6	-38.4	75.8	73.2	-37.2	73.0	73.2	-37.2	72.9	
	Ms	U	919.2	0.0	924.7	798.7	0.0	806.1	709.6	0.0	717.5
		D	767.9	41.1	773.0	652.2	41.1	660.2	563.1	41.4	571.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	73.0	-0.0	-73.1	70.5	0.0	-70.4	70.5	0.0	-70.4	
	Qs	418.4	345.4	418.4	368.2	297.7	368.1	331.9	261.5	331.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.8	65.1	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0	65.6
		D	65.1	67.8	65.1	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0	65.6
	j	U	57.0	59.3	57.0	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5	57.4
		D	57.0	59.3	57.0	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5	57.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
		D	47.64	31.76	47.64	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
	pt	U	1.63	1.04	1.63	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94	1.47
		D	1.63	1.04	1.63	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94	1.47
	Mal		521.0	373.5	521.0	426.6	303.7	426.6	426.6	303.7	426.6
		U	1042.0	746.9	1042.0	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4	853.3
	D	1042.0	746.9	1042.0	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4	853.3	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1265.8		1265.8	1043.0		1043.0	1043.0		1043.0
		D	1198.2		1198.2	975.0		975.0	975.0		975.0
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	429.8	502.9	575.9	341.4	411.8	482.3	321.6	392.1	462.5
		負	575.9	502.9	429.8	482.3	411.8	341.4	462.6	392.2	321.7
	Qd	575.9	502.9	575.9	482.3	411.8	482.3	462.6	392.2	462.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	224.51	188.34	224.51	210.19	173.11	210.19	201.62	164.84	201.57	
	a	l	1.542	1.580	1.542	1.548	1.582	1.548	1.548	1.582	1.548
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.129	1.129	1.129	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952
	Qal	556.7	587.8	556.7	448.9	471.9	448.9	448.9	471.9	448.9	448.9
	Qas	正	666.9	694.2	666.9	526.6	546.0	526.6	526.6	546.0	526.6
		負	666.9	694.2	666.9	526.6	546.0	526.6	526.6	546.0	526.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.68S		1.68S	1.56S		1.56S	1.49S		1.49S
		D	1.26S		1.26S	1.10S		1.10S	1.04S		1.04S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	170.5		170.5	166.0		166.0	166.0		166.0
		D	186.5		186.5	180.5		180.5	180.5		180.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ16F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	70.5	-35.9	70.7	70.6	-35.9	70.4	82.4	-42.0	83.2	
	Ms	U	550.7	0.0	555.9	443.9	0.0	449.5	278.5	0.0	285.7
		D	409.7	38.4	414.6	302.6	38.9	308.7	113.7	45.2	119.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	67.8	-0.0	-67.9	67.9	0.0	-67.8	79.1	-0.1	-79.3	
	Qs	264.9	197.1	264.9	221.5	153.6	221.4	160.4	81.5	160.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	30.0	30.0	30.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	66.1	68.2	66.1	66.1	68.2	66.1	61.2	63.4	61.2
		D	66.1	68.2	66.1	66.1	68.2	66.1	61.2	63.4	61.2
	j	U	57.8	59.7	57.8	57.8	59.7	57.8	53.5	55.4	53.5
		D	57.8	59.7	57.8	57.8	59.7	57.8	53.5	55.4	53.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	3-D22	3-D22	3-D22
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D22		2-D22
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	3-D22	3-D22	3-D22
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D22		2-D22
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	19.35	11.61	19.35
		D	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	19.35	11.61	19.35
	pt	U	1.31	0.85	1.31	1.31	0.85	1.31	1.05	0.61	1.05
		D	1.31	0.85	1.31	1.31	0.85	1.31	1.05	0.61	1.05
	Mal	377.4	266.3	377.4	377.4	266.3	377.4	222.5	142.6	222.5	
	Mas	U	605.6	427.4	605.6	605.6	427.4	605.6	357.1	228.8	357.1
		D	605.6	427.4	605.6	605.6	427.4	605.6	357.1	228.8	357.1
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	755.4		755.4	755.4		755.4	467.6		467.6
		D	686.9		686.9	686.9		686.9	404.2		404.2
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	226.5	294.4	362.2	162.4	230.3	298.1	43.0	122.2	201.4
		負	362.2	294.4	226.5	298.2	230.4	162.5	201.1	121.9	42.7
	Qd	362.2	294.4	362.2	298.2	230.4	298.1	201.1	122.2	201.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	178.91	140.94	178.91	147.30	110.30	147.25	125.26	73.45	125.42	
	a	l	1.554	1.583	1.554	1.554	1.584	1.554	1.473	1.506	1.473
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	0.847	0.847	0.847	
	Qal	423.9	442.2	423.9	424.0	442.3	424.0	288.1	302.8	288.1	
	Qas	正	505.3	521.2	505.3	505.3	521.2	505.3	343.4	355.7	343.4
負		505.3	521.2	505.3	505.3	521.2	505.3	343.4	355.7	343.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.30S		1.30S	1.07S		1.07S	1.07S		1.08S
		D	0.82S		0.82S	0.58S		0.59S	0.23S		0.23S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	160.0		160.0	160.0		160.0	155.5		155.5
		D	172.5		172.5	172.5		172.5	166.5		166.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ2F層[X5-X6]			Y27レ-Δ3F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		208.2	-143.2	46.9	90.2	-45.3	78.4	89.9	-45.4	78.4
	Ms	U	1531.7	36.1	1729.1	1166.6	0.0	1182.0	1322.7	0.0	1340.7
		D	1115.3	322.6	1635.3	986.2	58.9	1025.1	1142.9	60.2	1183.9
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		197.9	26.9	-144.1	85.3	2.0	-81.3	85.2	1.9	-81.4
	Qs		811.3	640.3	757.5	530.2	446.8	526.2	594.4	511.1	590.6
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	191.5	191.5	191.5	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	191.5	191.5	191.5	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	167.5	167.5	167.5	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	167.5	167.5	167.5	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2				2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2				2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
	曲げ	at	U	63.52	63.52	63.52	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85
D			63.52	63.52	63.52	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
pt		U	0.33	0.33	0.33	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
		D	0.33	0.33	0.33	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
Mal		2210.2	2210.2	2210.2	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	
Mas		U	4420.4	4420.4	4420.4	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
		D	4420.4	4420.4	4420.4	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	5093.1		5093.1	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	4696.1		4696.1	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	722.2	893.2	1064.2	582.1	665.4	748.7	618.2	701.5	784.8
		負	1118.0	947.0	776.0	752.6	669.3	586.0	784.8	701.5	618.2
	Qd	1118.0	947.0	1064.2	752.6	669.3	748.7	784.8	701.5	784.8	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		66.73	56.52	63.52	203.12	173.96	202.06	211.82	182.34	211.82
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.525	1.560	1.525	1.527	1.563	1.527
		s. 正	1.665	1.665	1.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.419	1.419	1.419	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.796	0.796	0.796	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		3821.9	3821.9	3821.9	831.4	875.0	831.4	832.1	875.8	832.1
	Qas	正	5030.6	5030.6	5030.6	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8
負		4503.2	4503.2	4503.2	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.83S		0.79S	1.71S		1.71S	1.79S		1.79S
		D	0.54S		0.58S	1.33S		1.34S	1.41S		1.41S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	245.0		245.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	245.0		245.0	192.5		192.5	192.5		192.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		89.8	-45.4	78.6	89.5	-45.4	78.9	89.3	-45.4	79.0
	Ms	U	1323.6	0.0	1352.7	1278.8	0.0	1319.8	1224.0	0.0	1261.2
		D	1144.0	65.6	1195.5	1099.8	71.3	1162.1	1045.3	69.2	1103.1
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		85.2	1.9	-81.4	85.1	1.8	-81.5	85.0	1.7	-81.6
	Qs		597.0	513.7	593.3	581.1	497.7	577.5	557.8	474.5	554.4
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
		D	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
	Mal	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	
	Mas	U	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	618.2	701.5	784.8	618.2	701.5	784.8	618.2	701.5	784.8
		負	784.8	701.5	618.2	784.8	701.5	618.2	784.8	701.5	618.2
	Qd	784.8	701.5	784.8	784.8	701.5	784.8	784.8	701.5	784.8	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		211.82	182.34	211.82	211.82	182.34	211.82	211.82	182.34	211.82
	a	l	1.528	1.563	1.528	1.530	1.566	1.530	1.531	1.567	1.531
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0.977	0.977	0.977
	Qal		832.4	876.0	832.4	833.0	876.7	833.0	762.9	803.8	762.9
	Qas	正	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	897.0	931.4	897.0
		負	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	897.0	931.4	897.0
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.79S		1.79S	1.79S		1.79S	1.79S		1.79S
		D	1.41S		1.41S	1.41S		1.41S	1.41S		1.41S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5		192.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	89.1	-45.5	79.2	80.4	-41.0	73.6	80.3	-41.1	73.6	
	Ms	U	1166.0	0.0	1210.9	990.4	0.0	1030.9	954.1	0.0	993.1
		D	987.8	72.9	1052.5	829.5	64.8	883.8	793.5	63.9	845.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	85.0	1.7	-81.7	76.7	1.1	-74.4	76.7	1.1	-74.5	
	Qs	535.7	452.4	532.4	457.8	382.2	455.5	442.7	367.1	440.5	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1
		D	65.1	67.6	65.1	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0
		D	57.0	59.2	57.0	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	66.99	47.85	66.99	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.58	1.09	1.58	1.46	0.94	1.46	1.46	0.94	1.46
		D	1.58	1.09	1.58	1.46	0.94	1.46	1.46	0.94	1.46
	Mal		733.2	560.1	733.2	522.6	374.3	522.6	522.6	374.3	522.6
	Mas	U	1466.4	1120.2	1466.4	1045.1	748.7	1045.1	1045.1	748.7	1045.1
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1045.1	748.7	1045.1	1045.1	748.7	1045.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1265.8		1265.8	1265.8		1265.8
		D	1685.0		1685.0	1198.2		1198.2	1198.2		1198.2
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	591.1	674.4	757.7	427.3	502.9	578.5	427.3	502.9	578.5
		負	761.0	677.7	594.4	578.5	502.9	427.3	578.5	502.9	427.3
	Qd		761.0	677.7	757.7	578.5	502.9	578.5	578.5	502.9	578.5
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		205.40	176.16	204.51	202.96	169.50	202.96	202.96	169.50	202.96
	a	l	1.533	1.569	1.533	1.533	1.571	1.533	1.534	1.573	1.534
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.977	0.977	0.977	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		746.4	786.3	746.4	585.1	618.3	585.1	585.3	618.6	585.3
	Qas	正	880.3	914.1	880.3	693.6	722.0	693.6	693.6	722.0	693.6
		負	880.3	914.1	880.3	693.6	722.0	693.6	693.6	722.0	693.6
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.73S		1.73S	1.69S		1.69S	1.69S		1.69S
		D	1.35S		1.35S	1.25S		1.25S	1.25S		1.25S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	170.5		170.5	170.5		170.5
		D	192.5		192.5	186.5		186.5	186.5		186.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X5-X6]			Y27レ-Δ11F層[X5-X6]			Y27レ-Δ12F層[X5-X6]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI	77.0	-39.7	72.0	76.9	-39.7	72.0	71.4	-36.8	67.9
	Ms	U	869.9	0.0	904.9	812.2	0.0	855.6	634.8	0.0
		D	715.9	59.7	761.0	658.4	63.9	711.6	491.9	51.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	73.9	0.8	-72.2	73.8	0.8	-72.2	68.5	0.6	-67.3
	Qs	405.7	332.7	404.0	383.8	310.8	382.2	304.6	236.7	303.4
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	35.0	35.0	35.0
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.9	68.0	65.9	65.9	68.0	65.9	65.1	68.0
		D	65.9	68.0	65.9	65.9	68.0	65.9	65.1	68.0
	j	U	57.7	59.5	57.7	57.7	59.5	57.7	56.9	59.5
		D	57.7	59.5	57.7	57.7	59.5	57.7	56.9	59.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94	32.10	19.26
		D	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94	32.10	19.26
	pt	U	1.52	1.05	1.52	1.52	1.05	1.52	1.41	0.81
		D	1.52	1.05	1.52	1.52	1.05	1.52	1.41	0.81
	Mal	501.4	378.8	501.4	501.4	378.8	501.4	351.9	228.6	351.9
	Mas	U	1002.9	757.6	1002.9	1002.9	757.6	1002.9	703.8	457.2
		D	1002.9	757.6	1002.9	1002.9	757.6	1002.9	703.8	457.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1211.8		1211.8	1211.8		1211.8	874.0	874.0
		D	1143.5		1143.5	1143.5		1143.5	806.5	806.5
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	407.7	480.7	553.7	391.1	464.2	537.2	275.1	343.0
		負	553.7	480.7	407.7	538.8	465.8	392.8	410.8	343.0
	Qd	553.7	480.7	553.7	538.8	465.8	537.2	410.8	343.0	410.8
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	213.38	179.59	213.38	207.64	174.03	207.01	206.15	164.75	206.15
	a	l	1.549	1.578	1.549	1.550	1.580	1.550	1.536	1.578
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	1.089	1.089	1.089
	Qas	Qal	493.2	515.2	493.2	493.5	515.5	493.5	414.6	439.8
		正	566.7	584.5	566.7	566.7	584.5	566.7	497.4	519.5
		負	566.7	584.5	566.7	566.7	584.5	566.7	497.4	519.5
		Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.52S		1.52S	1.48S		1.48S	1.60S	1.60S
		D	1.12S		1.12S	1.08S		1.08S	1.07S	1.07S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	166.0		166.0	166.0		166.0	166.0	166.0
		D	180.5		180.5	180.5		180.5	180.5	180.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X5-X6]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI		71.3	-36.8	68.0	71.0	-36.9	68.0	70.3	-36.5	69.6	
	Ms	U	557.6	0.0	588.7	459.0	0.0	491.9	341.2	0.0	364.6	
		D	414.9	54.0	452.7	316.9	54.9	355.8	200.6	48.5	225.4	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		68.4	0.6	-67.3	68.4	0.5	-67.4	68.0	0.1	-67.8	
	Qs		273.9	206.1	272.8	234.0	166.2	233.0	183.5	115.6	183.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	68.0	65.1	65.7	68.2	65.7	65.7	68.2	65.7	
		D	65.1	68.0	65.1	65.7	68.2	65.7	65.7	68.2	65.7	
	j	U	56.9	59.5	56.9	57.5	59.7	57.5	57.5	59.7	57.5	
		D	56.9	59.5	56.9	57.5	59.7	57.5	57.5	59.7	57.5	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	32.10	19.26	32.10	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
			D	32.10	19.26	32.10	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		pt	U	1.41	0.81	1.41	1.10	0.64	1.10	1.10	0.64	1.10
			D	1.41	0.81	1.41	1.10	0.64	1.10	1.10	0.64	1.10
Mal		351.9	228.6	351.9	313.1	201.1	313.1	313.1	201.1	313.1		
Mas		U	703.8	457.2	703.8	502.4	322.8	502.4	502.4	322.8	502.4	
		D	703.8	457.2	703.8	502.4	322.8	502.4	502.4	322.8	502.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	874.0		874.0	636.9		636.9	636.9		636.9	
		D	806.5		806.5	568.8		568.8	568.8		568.8	
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	239.8	307.7	375.6	178.2	246.1	313.9	105.2	173.1	241.0	
		負	376.7	308.8	240.9	313.9	246.1	178.2	241.2	173.4	105.5	
	Qd		376.7	308.8	375.6	313.9	246.1	313.9	241.2	173.4	241.0	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		189.01	148.34	188.45	156.04	117.82	156.04	119.90	83.01	119.78	
	a	l	1.537	1.579	1.537	1.550	1.585	1.550	1.554	1.590	1.554	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	1.089	1.089	1.089	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	
	Qal		414.7	440.0	414.7	349.4	368.6	349.4	350.1	369.3	350.1	
	Qas	正	497.4	519.5	497.4	394.4	409.4	394.4	394.4	409.4	394.4	
		負	497.4	519.5	497.4	394.4	409.4	394.4	394.4	409.4	394.4	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.47S		1.47S	1.37S		1.37S	1.05S		1.05S	
		D	0.94S		0.94S	0.77S		0.77S	0.46S		0.46S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	166.0		166.0	160.0		160.0	160.0		160.0	
		D	180.5		180.5	172.5		172.5	172.5		172.5	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1A (3)			FG (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y27㉒-㉒16F層[X5-X6]			Y37㉒-㉒1F層[X1-X2]			Y37㉒-㉒2F層[X1-X2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	85.7	-44.2	75.4	53.8	-151.9	223.5	103.5	-58.7	120.1	
	Ms	U	213.0	0.0	223.7	1748.4	29.1	1556.0	1220.1	0.0	1209.1
		D	41.7	54.7	72.9	1640.8	333.0	1109.0	1013.1	72.5	969.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	80.9	1.7	-77.5	157.2	-28.3	-213.8	110.7	-2.8	-116.3	
	Qs	137.2	58.0	133.7	775.0	646.1	831.6	560.9	452.9	566.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	100.0	100.0	100.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	61.6	63.5	61.6	191.5	191.5	191.5	65.1	67.6	65.1
		D	61.6	63.5	61.6	191.5	191.5	191.5	65.1	67.6	65.1
	j	U	53.9	55.6	53.9	167.5	167.5	167.5	57.0	59.2	57.0
		D	53.9	55.6	53.9	167.5	167.5	167.5	57.0	59.2	57.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D19	3-D19	3-D19	8-D32	8-D32	8-D32	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D19		2-D19				2-D35		2-D35
	下端筋	1	3-D19	3-D19	3-D19	8-D32	8-D32	8-D32	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D19		2-D19				2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	14.35	8.61	14.35	63.52	63.52	63.52	66.99	47.85	66.99
		D	14.35	8.61	14.35	63.52	63.52	63.52	66.99	47.85	66.99
	pt	U	0.78	0.45	0.78	0.33	0.33	0.33	1.58	1.09	1.58
		D	0.78	0.45	0.78	0.33	0.33	0.33	1.58	1.09	1.58
	Mal	168.5	107.0	168.5	2210.2	2210.2	2210.2	733.2	560.1	733.2	
	Mas	U	270.3	171.7	270.3	4420.4	4420.4	4420.4	1466.4	1120.2	1466.4
		D	270.3	171.7	270.3	4420.4	4420.4	4420.4	1466.4	1120.2	1466.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	365.9		365.9	5093.1		5093.1	1752.5		1752.5
		D	302.0		302.0	4696.1		4696.1	1685.0		1685.0
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	3.5	82.7	161.9	769.4	955.0	1140.5	564.5	678.0	791.5
		負	165.3	86.1	6.9	1083.9	898.4	712.8	786.0	672.4	558.9
	Qd	165.3	86.1	161.9	1083.9	955.0	1140.5	786.0	678.0	791.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	102.18	51.63	100.07	64.69	57.00	68.07	212.13	176.22	213.62	
	a	l	1.471	1.500	1.471	2.000	2.000	2.000	1.547	1.583	1.547
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.398	1.398	1.398	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.644	1.644	1.644	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.796	0.796	0.796	1.172	1.172	1.172	
	Qal	290.0	302.7	290.0	3821.9	3821.9	3821.9	838.5	882.4	838.5	
	Qas	正	346.0	356.7	346.0	4459.9	4459.9	4459.9	1003.8	1042.3	1003.8
		負	346.0	356.7	346.0	4983.9	4983.9	4983.9	1003.8	1042.3	1003.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.02S		1.00S	0.81S		0.85S	1.79S		1.80S
		D	0.02S		0.04S	0.57S		0.53S	1.29S		1.27S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	151.0		151.0	245.0		245.0	175.0		175.0
		D	160.5		160.5	245.0		245.0	192.5		192.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y37㇚㇚3F層[X1-X2]			Y37㇚㇚4F層[X1-X2]			Y37㇚㇚5F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		101.5	-57.1	116.2	101.5	-57.1	116.1	101.9	-57.1	115.7
	Ms	U	1372.7	0.0	1357.8	1386.1	0.0	1360.0	1354.5	0.0	1316.2
		D	1169.8	71.9	1125.4	1183.1	77.4	1127.8	1150.8	83.2	1084.8
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		108.2	-2.4	-113.1	108.2	-2.4	-113.1	108.3	-2.3	-112.9
	Qs		621.0	515.3	625.9	624.2	518.4	629.1	609.0	502.9	613.6
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
		D	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
	Mal		733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2
	Mas	U	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	590.9	701.5	812.2	590.9	701.5	812.2	590.9	701.5	812.2
		負	812.2	701.5	590.9	812.2	701.5	590.9	812.2	701.5	590.9
	Qd		812.2	701.5	812.2	812.2	701.5	812.2	812.2	701.5	812.2
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		219.20	182.34	219.20	219.20	182.34	219.20	219.20	182.34	219.20
	a	l	1.552	1.588	1.552	1.553	1.589	1.553	1.555	1.591	1.555
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		840.1	884.1	840.1	840.3	884.3	840.3	840.9	884.9	840.9
	Qas	正	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8
負		1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.85S		1.85S	1.85S		1.85S	1.85S		1.85S
		D	1.35S		1.35S	1.35S		1.35S	1.35S		1.35S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5		192.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y37㇚㇚6F層[X1-X2]			Y37㇚㇚7F層[X1-X2]			Y37㇚㇚8F層[X1-X2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	102.0	-57.1	115.5	102.2	-57.1	115.2	97.0	-52.6	106.4	
	Ms	U	1296.9	0.0	1262.4	1247.2	0.0	1204.7	1066.5	0.0	1027.9
		D	1092.9	81.1	1031.4	1042.7	84.9	974.3	872.5	76.6	815.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	108.4	-2.2	-112.9	108.5	-2.2	-112.8	101.4	-1.6	-104.5	
	Qs	586.3	480.2	590.8	564.5	458.2	568.8	487.3	387.5	490.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.5	67.8	65.5
		D	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.3	59.3	57.3
		D	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.3	59.3	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.70	1.17	1.70
		D	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.70	1.17	1.70
	Mal	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	612.8	465.7	612.8	
	Mas	U	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1225.6	931.4	1225.6
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1225.6	931.4	1225.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5	1474.0		1474.0
		D	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0	1406.1		1406.1
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	590.9	701.5	812.2	575.5	686.2	796.8	477.5	580.5	683.4
		負	812.2	701.5	590.9	792.5	681.8	571.2	680.2	577.3	474.4
	Qd	812.2	701.5	812.2	792.5	686.2	796.8	680.2	580.5	683.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	219.20	182.34	219.20	213.89	178.35	215.06	237.29	195.66	238.38	
	a	l	1.556	1.592	1.556	1.558	1.594	1.558	1.566	1.599	1.566
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016
	Qal	841.3	885.3	841.3	824.5	867.4	824.5	596.2	625.0	596.2	
	Qas	正	1003.8	1042.3	1003.8	987.1	1025.0	987.1	697.6	722.0	697.6
		負	1003.8	1042.3	1003.8	987.1	1025.0	987.1	697.6	722.0	697.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.85S		1.85S	1.81S		1.82S	1.69S		1.70S
		D	1.35S		1.35S	1.31S		1.30S	1.19S		1.18S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	170.5		170.5
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	186.5		186.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ9F層[X1-X2]			Y37レ-Δ10F層[X1-X2]			Y37レ-Δ11F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI	97.1	-52.7	106.2	95.6	-51.2	102.9	95.6	-51.3	102.7
	Ms	U	1029.1	0.0	991.9	940.7	0.0	907.3	891.2	0.0
		D	834.9	75.8	779.5	749.5	71.5	701.6	700.0	75.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	101.4	-1.5	-104.4	99.1	-1.2	-101.6	99.2	-1.2	-101.5
	Qs	472.3	372.5	475.4	435.8	337.9	438.2	413.9	315.9	416.3
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.9	68.0	65.9	65.9	68.0
		D	65.5	67.8	65.5	65.9	68.0	65.9	68.0	65.9
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.7	59.5	57.7	57.7	59.5
		D	57.3	59.3	57.3	57.7	59.5	57.7	57.7	59.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10
		D	55.58	39.70	55.58	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10
	pt	U	1.70	1.17	1.70	1.52	1.05	1.52	1.52	1.05
		D	1.70	1.17	1.70	1.52	1.05	1.52	1.52	1.05
	Mal	612.8	465.7	612.8	501.4	378.8	501.4	501.4	378.8	501.4
	Mas	U	1225.6	931.4	1225.6	1002.9	757.6	1002.9	1002.9	757.6
		D	1225.6	931.4	1225.6	1002.9	757.6	1002.9	1002.9	757.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1211.8		1211.8	1211.8	
		D	1406.1		1406.1	1143.5		1143.5	1143.5	
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	455.0	557.9	660.9	380.3	480.7	581.0	372.9	473.3
		負	657.8	554.9	452.0	581.0	480.7	380.3	571.3	470.9
	Qd	657.8	557.9	660.9	581.0	480.7	581.0	571.3	473.3	573.6
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	229.47	188.07	230.53	223.91	179.59	223.91	220.14	176.83	221.05
	a	l	1.567	1.600	1.567	1.577	1.606	1.577	1.578	1.608
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
	Qas	Qal	596.5	625.3	596.5	570.5	595.0	570.5	570.8	595.2
		正	697.6	722.0	697.6	674.7	695.9	674.7	674.7	695.9
		負	697.6	722.0	697.6	674.7	695.9	674.7	674.7	695.9
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.64S		1.65S	1.60S		1.60S	1.57S	
		D	1.13S		1.13S	1.05S		1.05S	1.03S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	Ld1	U	170.5		170.5	166.0		166.0	166.0	
		D	186.5		186.5	180.5		180.5	180.5	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y37ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		91.8	-48.3	97.1	91.9	-48.3	97.0	92.0	-48.4	96.7
	Ms	U	695.7	0.0	670.3	622.6	0.0	592.6	525.4	0.0	493.4
		D	512.1	63.6	476.0	438.7	65.8	398.6	341.4	66.7	300.1
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		94.3	-0.9	-96.1	94.4	-0.8	-96.0	94.4	-0.8	-96.0
	Qs		334.5	241.1	336.3	303.8	210.3	305.5	263.8	170.2	265.4
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	68.0	65.1	65.1	68.0	65.1	66.1	68.2	66.1
		D	65.1	68.0	65.1	65.1	68.0	65.1	66.1	68.2	66.1
	j	U	56.9	59.5	56.9	56.9	59.5	56.9	57.8	59.7	57.8
		D	56.9	59.5	56.9	56.9	59.5	56.9	57.8	59.7	57.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	32.10	19.26	32.10	32.10	19.26	32.10	30.42	20.28	30.42
		D	32.10	19.26	32.10	32.10	19.26	32.10	30.42	20.28	30.42
	pt	U	1.41	0.81	1.41	1.41	0.81	1.41	1.31	0.85	1.31
		D	1.41	0.81	1.41	1.41	0.81	1.41	1.31	0.85	1.31
	Mal	351.9	228.6	351.9	351.9	228.6	351.9	377.4	266.3	377.4	
	Mas	U	703.8	457.2	703.8	703.8	457.2	703.8	605.6	427.4	605.6
		D	703.8	457.2	703.8	703.8	457.2	703.8	605.6	427.4	605.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	874.0		874.0	874.0		874.0	755.4		755.4
		D	806.5		806.5	806.5		806.5	686.9		686.9
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	247.8	343.0	438.2	219.8	315.0	410.2	159.7	254.9	350.1
		負	438.2	343.0	247.8	408.5	313.3	218.1	348.5	253.3	158.1
	Qd	438.2	343.0	438.2	408.5	315.0	410.2	348.5	254.9	350.1	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		219.86	164.75	219.86	204.98	151.32	205.83	172.14	122.05	172.92
	a	l	1.567	1.608	1.567	1.567	1.609	1.567	1.585	1.615	1.585
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		419.3	444.9	419.3	419.4	445.0	419.4	428.9	447.4	428.9
Qas	正	497.4	519.5	497.4	497.4	519.5	497.4	505.3	521.2	505.3	
	負	497.4	519.5	497.4	497.4	519.5	497.4	505.3	521.2	505.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.71S		1.71S	1.59S		1.60S	1.26S		1.26S
		D	0.97S		0.97S	0.86S		0.85S	0.58S		0.57S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	166.0		166.0	166.0		166.0	160.0		160.0
		D	180.5		180.5	180.5		180.5	172.5		172.5
	判定			OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK	

断面名		G3 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ15F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)
	短期	(55)	(300)	(55)
応力	MI	93.7	-48.0	96.1
	Ms	U	397.9	0.0
		D	210.4	60.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	95.0	-0.4	-95.8
	Qs	214.1	119.5	214.9
	L. no	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	35.0	35.0	35.0
	D	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.1	68.2
		D	66.1	68.2
	j	U	57.8	59.7
		D	57.8	59.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25
		2	2-D25	2-D25
	下端筋	1	4-D25	4-D25
		2	2-D25	2-D25
	STP	径	D13	D13
		形ピッチ	3-100	3-100
曲げ	at	U	30.42	20.28
		D	30.42	20.28
	pt	U	1.31	0.85
		D	1.31	0.85
	Mal	U	377.4	266.3
		D	605.6	427.4
	Mas	U	605.6	427.4
		D	605.6	427.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	755.4	755.4
		D	686.9	686.9
	L' (L)	490.0 (600.0)		
	Qd	正	83.7	179.1
		負	273.7	178.3
	Qd	273.7	179.1	274.5
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	135.17	85.74	135.56
	a	l	1.589	1.619
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089
	Qal	429.6	448.0	429.6
	Qas	正	505.3	521.2
		負	505.3	521.2
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.99S	0.99S
		D	0.30S	0.30S
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	160.0	160.0
		D	172.5	172.5
	判定	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			FG (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37㍻-㍻16F層[X1-X2]			Y37㍻-㍻1F層[X2-X3]			Y37㍻-㍻2F層[X2-X3]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	89.3	-51.6	101.3	215.1	-89.2	187.6	114.4	-56.3	114.1	
	Ms	U	243.9	0.0	234.2	1424.3	0.0	1458.1	1225.5	0.0	1223.8
		D	65.2	62.5	31.6	994.1	119.8	1082.9	996.8	57.0	995.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	93.5	-2.0	-97.5	190.1	4.6	-180.9	113.6	0.1	-113.4	
	Qs	152.1	60.7	156.1	696.2	510.6	687.0	566.8	453.3	566.	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	100.0	100.0	100.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	61.6	63.5	61.6	191.5	191.5	191.5	65.5	67.6	65.5
		D	61.6	63.5	61.6	191.5	191.5	191.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	53.9	55.6	53.9	167.5	167.5	167.5	57.3	59.2	57.3
		D	53.9	55.6	53.9	167.5	167.5	167.5	57.3	59.2	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D19	3-D19	3-D19	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D19		2-D19				2-D35		2-D35
	下端筋	1	3-D19	3-D19	3-D19	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D19		2-D19				2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	14.35	8.61	14.35	63.52	63.52	63.52	76.56	57.42	76.56
		D	14.35	8.61	14.35	63.52	63.52	63.52	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.78	0.45	0.78	0.33	0.33	0.33	1.80	1.31	1.80
		D	0.78	0.45	0.78	0.33	0.33	0.33	1.80	1.31	1.80
	Mal	168.5	107.0	168.5	2210.2	2210.2	2210.2	841.6	669.6	841.6	
	Mas	U	270.3	171.7	270.3	4420.4	4420.4	4420.4	1683.1	1339.3	1683.1
		D	270.3	171.7	270.3	4420.4	4420.4	4420.4	1683.1	1339.3	1683.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	365.9		365.9	5093.1		5093.1	2002.8		2002.8
		D	302.0		302.0	4696.1		4696.1	1934.9		1934.9
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	5.5	90.0	185.5	569.0	754.5	940.1	566.3	679.8	793.3
		負	181.5	86.0	9.5	949.2	763.7	578.2	793.4	679.9	566.4
	Qd	181.5	90.0	185.5	949.2	763.7	940.1	793.4	679.9	793.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	112.18	53.97	114.65	56.65	45.58	56.11	213.12	176.73	213.09	
	a	l	1.489	1.517	1.489	2.000	2.000	2.000	1.576	1.607	1.576
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.513	1.513	1.513	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.460	1.460	1.460	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.796	0.796	0.796	1.172	1.172	1.172	
	Qal	292.3	305.0	292.3	3821.9	3821.9	3821.9	851.5	890.3	851.5	
	Qas	正	346.0	356.7	346.0	4705.6	4705.6	4705.6	1008.6	1042.3	1008.6
		負	346.0	356.7	346.0	4592.1	4592.1	4592.1	1008.6	1042.3	1008.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.12S		1.15S	0.71S		0.70S	1.57S	1.57S	
		D	0.03S		0.06S	0.42S		0.43S	1.12S	1.12S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	151.0		151.0	245.0		245.0	175.0	175.0	
		D	160.5		160.5	245.0		245.0	192.5	192.5	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ3F層[X2-X3]			Y37レ-Δ4F層[X2-X3]			Y37レ-Δ5F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		111.5	-54.7	111.0	111.5	-54.7	110.9	111.5	-54.7	110.9
	Ms	U	1409.8	0.0	1407.2	1432.8	0.0	1429.0	1404.5	0.0	1399.8
		D	1186.9	55.7	1185.3	1209.8	56.3	1207.1	1181.5	56.7	1177.9
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		110.7	0.1	-110.5	110.7	0.1	-110.5	110.7	0.1	-110.5
	Qs		640.2	529.6	640.0	649.4	538.7	649.2	637.6	527.0	637.5
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42
D			76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
pt		U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
Mal		841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	
Mas		U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	683.5	794.2	904.8	693.0	803.6	914.2	679.6	790.3	900.9
		負	905.0	794.3	683.7	914.2	803.6	693.0	901.1	790.5	679.8
	Qd		905.0	794.3	904.8	914.2	803.6	914.2	901.1	790.5	900.9
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		243.08	206.47	243.04	245.57	208.88	245.57	242.04	205.46	241.99
	a	l	1.576	1.607	1.576	1.576	1.607	1.576	1.576	1.607	1.576
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		851.6	890.4	851.6	851.6	890.4	851.6	851.6	890.4	851.6
Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	
	負	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.80S		1.80S	1.81S		1.81S	1.79S		1.79S
		D	1.36S		1.36S	1.37S		1.37S	1.35S		1.35S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5		192.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ6F層[X2-X3]			Y37レ-Δ7F層[X2-X3]			Y37レ-Δ8F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		111.5	-54.7	111.0	111.5	-54.6	110.9	106.0	-52.2	106.0
	Ms	U	1375.9	0.0	1369.7	1324.9	0.0	1318.6	1213.1	0.0	1204.2
		D	1153.0	57.5	1147.8	1101.8	57.5	1096.8	1001.2	56.6	992.2
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		110.7	0.1	-110.6	110.7	0.1	-110.5	105.5	-0.0	-105.5
	Qs		625.7	515.0	625.5	604.8	494.2	604.6	555.6	450.1	555.6
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.54	1.06	1.54
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.54	1.06	1.54
	Mal		841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	614.3	466.6	614.3
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1228.6	933.2	1228.6
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1228.6	933.2	1228.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	1474.0		1474.0
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1406.1		1406.1
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	661.7	772.3	883.0	630.4	741.0	851.7	482.3	587.8	693.3
		負	883.1	772.5	661.9	851.9	741.2	630.6	693.3	587.8	482.3
	Qd		883.1	772.5	883.0	851.9	741.2	851.7	693.3	587.8	693.3
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		237.21	200.79	237.17	228.82	192.67	228.77	219.85	180.12	219.85
	a	l	1.576	1.608	1.576	1.576	1.607	1.576	1.579	1.612	1.579
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.155	1.155	1.155
	Qal		851.7	890.4	851.7	833.9	871.7	833.9	701.7	735.0	701.7
	Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	991.8	1025.0	991.8	831.8	860.9	831.8
負		1008.6	1042.3	1008.6	991.8	1025.0	991.8	831.8	860.9	831.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.75S		1.75S	1.69S		1.69S	1.73S		1.73S
		D	1.31S		1.31S	1.25S		1.25S	1.20S		1.20S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	170.5		170.5
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	186.5		186.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ9F層[X2-X3]			Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			Y37レ-Δ11F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	106.0	-52.2	106.0	101.0	-49.6	100.8	101.0	-49.6	100.8	
	Ms	U	1185.7	0.0	1176.2	1024.3	0.0	1019.3	962.4	0.0	956.7
		D	973.7	56.9	964.2	822.3	52.0	817.7	760.3	52.2	755.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	105.5	-0.0	-105.5	100.4	0.0	-100.3	100.4	0.0	-100.3	
	Qs	544.2	438.8	544.2	476.3	375.9	476.2	450.9	350.5	450.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1
		D	65.5	67.8	65.5	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0
		D	57.3	59.3	57.3	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.54	1.06	1.54	1.63	1.04	1.63	1.63	1.04	1.63
		D	1.54	1.06	1.54	1.63	1.04	1.63	1.63	1.04	1.63
	Mal	614.3	466.6	614.3	521.0	373.5	521.0	521.0	373.5	521.0	
	Mas	U	1228.6	933.2	1228.6	1042.0	746.9	1042.0	1042.0	746.9	1042.0
		D	1228.6	933.2	1228.6	1042.0	746.9	1042.0	1042.0	746.9	1042.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1265.8		1265.8	1265.8		1265.8
		D	1406.1		1406.1	1198.2		1198.2	1198.2		1198.2
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	482.3	587.8	482.3	402.5	502.9	402.5	402.5	502.9	402.5
		負	693.3	587.8	482.3	603.2	502.9	402.5	603.2	502.9	402.5
	Qd	693.3	587.8	693.3	603.2	502.9	603.2	603.2	502.9	603.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	219.85	180.12	219.85	235.16	188.34	235.16	235.16	188.34	235.16	
	a	l	1.579	1.612	1.579	1.572	1.610	1.572	1.572	1.610	1.572
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.155	1.155	1.155	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
	Qal	701.7	735.0	701.7	562.9	594.4	562.9	562.9	594.4	562.9	
	Qas	正	831.8	860.9	831.8	666.9	694.2	666.9	666.9	694.2	666.9
		負	831.8	860.9	831.8	666.9	694.2	666.9	666.9	694.2	666.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.73S		1.73S	1.76S		1.76S	1.76S		1.76S
		D	1.20S		1.20S	1.18S		1.18S	1.18S		1.18S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	170.5		170.5	170.5		170.5	170.5		170.5
		D	186.5		186.5	186.5		186.5	186.5		186.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㍻-㍻12F層[X2-X3]			Y37㍻-㍻13F層[X2-X3]			Y37㍻-㍻14F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	98.1	-48.3	98.3	98.1	-48.3	98.4	95.9	-47.0	95.6	
	Ms	U	843.0	0.0	835.4	753.7	0.0	745.6	590.6	0.0	585.3
		D	646.7	52.2	638.7	557.5	52.5	548.9	398.9	49.5	394.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	97.7	-0.0	-97.8	97.7	-0.0	-97.8	95.2	0.0	-95.2	
	Qs	400.2	302.5	400.2	363.6	265.9	363.7	296.1	200.9	296.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	35.0	35.0	35.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0	65.6	66.1	68.2	66.1
		D	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0	65.6	66.1	68.2	66.1
	j	U	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5	57.4	57.8	59.7	57.8
		D	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5	57.4	57.8	59.7	57.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	30.42	20.28	30.42
		D	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	30.42	20.28	30.42
	pt	U	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94	1.47	1.31	0.85	1.31
		D	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94	1.47	1.31	0.85	1.31
	Mal		426.6	303.7	426.6	426.6	303.7	426.6	377.4	266.3	377.4
		U	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4	853.3	605.6	427.4	605.6
	D	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4	853.3	605.6	427.4	605.6	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1043.0		1043.0	1043.0		1043.0	755.4		755.4
		D	975.0		975.0	975.0		975.0	686.9		686.9
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	314.1	411.8	509.6	301.1	398.9	496.6	199.2	294.4	389.6
		負	509.6	411.8	314.1	496.6	398.8	301.0	389.6	294.4	199.2
	Qd	509.6	411.8	509.6	496.6	398.9	496.6	389.6	294.4	389.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	222.10	173.11	222.10	216.41	167.66	216.45	192.40	140.94	192.40	
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.579	1.613	1.579	1.586	1.616	1.586
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	1.089	1.089	1.089	
	Qa1	454.5	477.8	454.5	454.5	477.8	454.5	429.1	447.5	429.1	
Qas	正	526.6	546.0	526.6	526.6	546.0	526.6	505.3	521.2	505.3	
	負	526.6	546.0	526.6	526.6	546.0	526.6	505.3	521.2	505.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.65S		1.65S	1.60S		1.60S	1.40S		1.40S
		D	1.01S		1.01S	0.97S		0.97S	0.72S		0.72S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	166.0		166.0	166.0		166.0	160.0		160.0
		D	180.5		180.5	180.5		180.5	172.5		172.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ15F層[X2-X3]			Y37レ-Δ16F層[X2-X3]			Y37レ-Δ1F層[X3-X4]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	95.7	-47.1	95.9	98.4	-49.0	97.5	189.1	-101.5	189.1	
	Ms	U	484.1	0.0	478.4	306.9	0.0	299.5	1484.7	0.0	1484.7
		D	292.7	50.1	286.6	110.1	52.3	104.6	1106.5	101.5	1106.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	95.4	-0.0	-95.4	95.6	0.2	-95.3	185.5	-0.0	-185.5	
	Qs	252.7	157.4	252.8	179.4	84.0	179.1	714.3	528.8	714.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	35.0	35.0	35.0	30.0	30.0	30.0	100.0	100.0	100.0	
	D	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	200.0	200.0	200.0	
	d	U	66.1	68.2	66.1	61.2	63.4	61.2	191.5	191.5	191.5
		D	66.1	68.2	66.1	61.2	63.4	61.2	191.5	191.5	191.5
	j	U	57.8	59.7	57.8	53.5	55.4	53.5	167.5	167.5	167.5
		D	57.8	59.7	57.8	53.5	55.4	53.5	167.5	167.5	167.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	3-D22	3-D22	3-D22	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D25		2-D25	2-D22		2-D22			
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	3-D22	3-D22	3-D22	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D25		2-D25	2-D22		2-D22			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形状・ピッチ	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	19.35	11.61	19.35	63.52	63.52	63.52
		D	30.42	20.28	30.42	19.35	11.61	19.35	63.52	63.52	63.52
	pt	U	1.31	0.85	1.31	1.05	0.61	1.05	0.33	0.33	0.33
		D	1.31	0.85	1.31	1.05	0.61	1.05	0.33	0.33	0.33
	Mal		377.4	266.3	377.4	222.5	142.6	222.5	2210.2	2210.2	2210.2
		U	605.6	427.4	605.6	357.1	228.8	357.1	4420.4	4420.4	4420.4
	D	605.6	427.4	605.6	357.1	228.8	357.1	4420.4	4420.4	4420.4	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	755.4		755.4	467.6		467.6	5093.1		5093.1
		D	686.9		686.9	404.2		404.2	4696.1		4696.1
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	140.6	236.0	331.4	30.1	125.5	221.0	607.7	793.2	978.7
		負	331.4	236.0	140.6	221.3	125.8	30.4	978.7	793.2	607.7
	Qd	331.4	236.0	331.4	221.3	125.8	221.0	978.7	793.2	978.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	163.66	113.02	163.70	137.85	75.67	137.66	58.42	47.34	58.42	
	a	l	1.587	1.617	1.587	1.491	1.524	1.491	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.491	1.491	1.491
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.491	1.491	1.491
	pw	1.089	1.089	1.089	0.847	0.847	0.847	0.796	0.796	0.796	
	Qa1	429.2	447.7	429.2	290.4	305.2	290.4	3821.9	3821.9	3821.9	
Qas	正	505.3	521.2	505.3	343.4	355.7	343.4	4657.3	4657.3	4657.3	
	負	505.3	521.2	505.3	343.4	355.7	343.4	4657.3	4657.3	4657.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.19S		1.19S	1.18S		1.18S	0.73S		0.73S
		D	0.51S		0.51S	0.16S		0.16S	0.45S		0.45S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	160.0		160.0	155.5		155.5	245.0		245.0
		D	172.5		172.5	166.5		166.5	245.0		245.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ2F層[X3-X4]			Y37レ-Δ3F層[X3-X4]			Y37レ-Δ4F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		114.2	-56.3	114.2	111.1	-54.8	111.1	111.1	-54.7	111.1
	Ms	U	1226.8	0.0	1226.8	1412.8	0.0	1412.8	1436.8	0.0	1436.8
		D	998.3	56.3	998.3	1190.5	54.8	1190.5	1214.5	54.8	1214.5
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI		113.5	-0.0	-113.5	110.6	-0.0	-110.6	110.6	-0.0	-110.6
	Qs		567.6	454.1	567.6	641.9	531.3	641.9	651.7	541.1	651.7
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
形・ピッチ		6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal		841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	567.7	681.2	794.7	686.3	796.9	907.6	693.0	803.6	914.2
		負	794.7	681.2	567.7	907.6	796.9	686.3	914.2	803.6	693.0
	Qd		794.7	681.2	794.7	907.6	796.9	907.6	914.2	803.6	914.2
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		213.46	177.05	213.46	243.78	207.14	243.78	245.57	208.88	245.57
	a	l	1.576	1.608	1.576	1.578	1.610	1.578	1.578	1.610	1.578
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		851.8	890.5	851.8	852.4	891.2	852.4	852.3	891.1	852.3
	Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
負		1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.58S		1.58S	1.80S		1.80S	1.81S		1.81S
		D	1.13S		1.13S	1.36S		1.36S	1.37S		1.37S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5		192.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ5F層[X3-X4]			Y37レ-Δ6F層[X3-X4]			Y37レ-Δ7F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		111.1	-54.8	111.1	111.1	-54.7	111.1	111.1	-54.8	111.1
	Ms	U	1410.2	0.0	1410.2	1382.0	0.0	1382.0	1333.6	0.0	1333.6
		D	1188.0	54.8	1188.0	1159.7	54.7	1159.7	1111.4	54.8	1111.4
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		110.6	-0.0	-110.6	110.6	-0.0	-110.6	110.6	-0.0	-110.6
	Qs		640.9	530.2	640.9	629.4	518.7	629.4	609.6	499.0	609.6
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal		841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	684.7	795.4	906.0	667.5	778.1	888.7	637.8	748.5	859.1
		負	906.0	795.4	684.7	888.7	778.1	667.5	859.1	748.5	637.8
	Qd		906.0	795.4	906.0	888.7	778.1	888.7	859.1	748.5	859.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		243.36	206.73	243.36	238.72	202.24	238.72	230.76	194.54	230.76
	a	l	1.578	1.610	1.578	1.578	1.610	1.578	1.578	1.610	1.578
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		852.3	891.1	852.3	852.3	891.1	852.3	834.7	872.6	834.7
	Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	991.8	1025.0	991.8
負		1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	991.8	1025.0	991.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.80S		1.80S	1.76S		1.76S	1.70S		1.70S
		D	1.36S		1.36S	1.32S		1.32S	1.27S		1.27S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5		192.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ8F層[X3-X4]			Y37レ-Δ9F層[X3-X4]			Y37レ-Δ10F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		106.0	-52.2	106.0	106.0	-52.2	106.0	100.8	-49.6	100.8
	Ms	U	1216.0	0.0	1216.0	1189.6	0.0	1189.6	1035.4	0.0	1035.4
		D	1004.0	52.2	1004.0	977.6	52.2	977.6	833.8	49.6	833.8
	L. no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI		105.5	-0.0	-105.5	105.5	-0.0	-105.5	100.3	-0.0	-100.3
	Qs		558.6	453.1	558.6	547.8	442.3	547.8	481.8	381.5	481.8
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	45.0	45.0	45.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.1	67.8	65.1
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.1	67.8	65.1
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.0	59.3	57.0
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.0	59.3	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
	曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76
D			55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64
pt		U	1.54	1.06	1.54	1.54	1.06	1.54	1.63	1.04	1.63
		D	1.54	1.06	1.54	1.54	1.06	1.54	1.63	1.04	1.63
Mal		614.3	466.6	614.3	614.3	466.6	614.3	521.0	373.5	521.0	
Mas		U	1228.6	933.2	1228.6	1228.6	933.2	1228.6	1042.0	746.9	1042.0
		D	1228.6	933.2	1228.6	1228.6	933.2	1228.6	1042.0	746.9	1042.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1265.8		1265.8
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	1198.2		1198.2
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	482.3	587.8	482.3	482.3	587.8	482.3	402.5	502.9	402.5
		負	693.3	587.8	482.3	693.3	587.8	482.3	603.2	502.9	402.5
	Qd		693.3	587.8	693.3	693.3	587.8	693.3	603.2	502.9	603.2
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		219.85	180.12	219.85	219.85	180.12	219.85	235.16	188.34	235.16
	a	l	1.579	1.612	1.579	1.579	1.612	1.579	1.573	1.612	1.573
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.129	1.129	1.129
	Qal		701.7	735.0	701.7	701.7	735.0	701.7	563.2	594.7	563.2
	Qas	正	831.8	860.9	831.8	831.8	860.9	831.8	666.9	694.2	666.9
負		831.8	860.9	831.8	831.8	860.9	831.8	666.9	694.2	666.9	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.73S		1.73S	1.73S		1.73S	1.76S		1.76S
		D	1.20S		1.20S	1.20S		1.20S	1.18S		1.18S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	170.5		170.5	170.5		170.5	170.5		170.5
		D	186.5		186.5	186.5		186.5	186.5		186.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			Y37レ-Δ12F層[X3-X4]			Y37レ-Δ13F層[X3-X4]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI	100.8	-49.6	100.8	98.3	-48.3	98.3	98.3	-48.3	98.3
	Ms	U	973.8	0.0	973.8	848.6	0.0	848.6	759.0	0.0
		D	772.1	49.6	772.1	652.0	48.3	652.0	562.5	48.3
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI	100.3	-0.0	-100.3	97.8	-0.0	-97.8	97.8	-0.0	-97.8
	Qs	456.6	356.3	456.6	404.0	306.2	404.0	367.5	269.7	367.5
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	67.8	65.1	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0
		D	65.1	67.8	65.1	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0
	j	U	57.0	59.3	57.0	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5
		D	57.0	59.3	57.0	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29		2-D29
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68
		D	47.64	31.76	47.64	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68
	pt	U	1.63	1.04	1.63	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94
		D	1.63	1.04	1.63	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94
	Mal	521.0	373.5	521.0	426.6	303.7	426.6	426.6	303.7	426.6
	Mas	U	1042.0	746.9	1042.0	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4
		D	1042.0	746.9	1042.0	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1265.8		1265.8	1043.0		1043.0	1043.0	1043.0
		D	1198.2		1198.2	975.0		975.0	975.0	975.0
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	402.5	502.9	603.2	314.1	411.8	509.6	306.8	404.5
		負	603.2	502.9	402.5	509.6	411.8	314.1	502.3	404.5
	Qd	603.2	502.9	603.2	509.6	411.8	509.6	502.3	404.5	502.3
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	235.16	188.34	235.16	222.10	173.11	222.10	218.92	170.04	218.92
	a	l	1.573	1.612	1.573	1.579	1.614	1.579	1.614	1.579
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.129	1.129	1.129	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952
	Qas	Qal	563.2	594.7	563.2	454.6	477.9	454.6	477.9	454.6
		正	666.9	694.2	666.9	526.6	546.0	526.6	546.0	526.6
		負	666.9	694.2	666.9	526.6	546.0	526.6	546.0	526.6
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.76S		1.76S	1.65S		1.65S	1.62S	1.62S
		D	1.18S		1.18S	1.01S		1.01S	0.99S	0.99S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	170.5		170.5	166.0		166.0	166.0	166.0
		D	186.5		186.5	180.5		180.5	180.5	180.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ15F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ16F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		95.7	-47.0	95.7	95.9	-47.1	95.9	97.7	-49.2	97.7
	Ms	U	600.3	0.0	600.3	492.9	0.0	492.9	308.6	0.0	308.6
		D	409.0	47.0	409.0	301.1	47.1	301.1	113.1	49.3	113.1
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		95.2	-0.0	-95.2	95.4	-0.0	-95.4	95.5	-0.0	-95.5
	Qs		301.2	206.0	301.2	257.4	162.0	257.4	181.5	86.1	181.5
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	30.0	30.0	30.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	66.1	68.2	66.1	66.1	68.2	66.1	61.2	63.4	61.2
		D	66.1	68.2	66.1	66.1	68.2	66.1	61.2	63.4	61.2
	j	U	57.8	59.7	57.8	57.8	59.7	57.8	53.5	55.4	53.5
		D	57.8	59.7	57.8	57.8	59.7	57.8	53.5	55.4	53.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	3-D22	3-D22	3-D22
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D22		2-D22
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	3-D22	3-D22	3-D22
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D22		2-D22
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	19.35	11.61	19.35
		D	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	19.35	11.61	19.35
	pt	U	1.31	0.85	1.31	1.31	0.85	1.31	1.05	0.61	1.05
		D	1.31	0.85	1.31	1.31	0.85	1.31	1.05	0.61	1.05
	Mal		377.4	266.3	377.4	377.4	266.3	377.4	222.5	142.6	222.5
		U	605.6	427.4	605.6	605.6	427.4	605.6	357.1	228.8	357.1
	D	605.6	427.4	605.6	605.6	427.4	605.6	357.1	228.8	357.1	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	755.4		755.4	755.4		755.4	467.6		467.6
		D	686.9		686.9	686.9		686.9	404.2		404.2
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	199.2	294.4	389.6	147.7	243.1	338.5	33.6	129.1	224.6
		負	389.6	294.4	199.2	338.5	243.1	147.7	224.6	129.1	33.6
	Qd	389.6	294.4	389.6	338.5	243.1	338.5	224.6	129.1	224.6	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		192.40	140.94	192.40	167.17	116.38	167.17	139.88	77.62	139.88
	a	l	1.587	1.617	1.587	1.587	1.617	1.587	1.496	1.529	1.496
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	0.847	0.847	0.847
	Qal		429.3	447.7	429.3	429.3	447.7	429.3	291.0	305.8	291.0
	Qas	正	505.3	521.2	505.3	505.3	521.2	505.3	343.4	355.7	343.4
負		505.3	521.2	505.3	505.3	521.2	505.3	343.4	355.7	343.4	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.40S		1.40S	1.22S		1.22S	1.20S		1.20S
		D	0.72S		0.72S	0.53S		0.53S	0.18S		0.18S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	160.0		160.0	160.0		160.0	155.5		155.5
		D	172.5		172.5	172.5		172.5	166.5		166.5
	判定		OK/OK		OK/OK		OK/OK		OK/OK		OK/OK

断面名			FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			Y37レ-Δ3F層[X4-X5]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI		187.6	-89.2	215.1	114.1	-56.3	114.4	111.0	-54.7	111.5	
	Ms	U	1458.1	0.0	1424.3	1223.8	0.0	1225.5	1407.2	0.0	1409.8	
		D	1082.9	119.8	994.1	995.7	57.0	996.8	1185.3	55.7	1186.9	
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		180.9	-4.6	-190.1	113.4	-0.1	-113.6	110.5	-0.1	-110.7	
	Qs		687.0	510.6	696.2	566.7	453.3	566.8	640.0	529.6	640.2	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		100.0	100.0	100.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D		200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	191.5	191.5	191.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	
		D	191.5	191.5	191.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	
	j	U	167.5	167.5	167.5	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	
		D	167.5	167.5	167.5	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2				2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2				2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	63.52	63.52	63.52	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
			D	63.52	63.52	63.52	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		pt	U	0.33	0.33	0.33	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
			D	0.33	0.33	0.33	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
Mal		2210.2	2210.2	2210.2	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6		
Mas		U	4420.4	4420.4	4420.4	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	
		D	4420.4	4420.4	4420.4	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	5093.1		5093.1	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	
		D	4696.1		4696.1	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	578.2	763.7	949.2	566.4	679.9	793.4	683.7	794.3	905.0	
		負	940.1	754.5	569.0	793.3	679.8	566.3	904.8	794.2	683.5	
	Qd		940.1	763.7	949.2	793.3	679.9	793.4	904.8	794.3	905.0	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		56.11	45.58	56.65	213.09	176.73	213.12	243.04	206.47	243.08	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.576	1.607	1.576	1.576	1.607	1.576	
		s. 正	1.460	1.460	1.460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.513	1.513	1.513	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.796	0.796	0.796	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal		3821.9	3821.9	3821.9	851.5	890.3	851.5	851.6	890.4	851.6	
	Qas	正	4592.1	4592.1	4592.1	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	
負		4705.6	4705.6	4705.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.70S		0.71S	1.57S		1.57S	1.80S		1.80S	
		D	0.43S		0.42S	1.12S		1.12S	1.36S		1.36S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	245.0		245.0	175.0		175.0	175.0		175.0	
		D	245.0		245.0	192.5		192.5	192.5		192.5	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37㇚㇚4F層[X4-X5]			Y37㇚㇚45F層[X4-X5]			Y37㇚㇚46F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)
応力	MI		110.9	-54.7	111.5	110.9	-54.7	111.5	111.0	-54.7	111.5
	Ms	U	1429.0	0.0	1432.8	1399.8	0.0	1404.5	1369.7	0.0	1375.9
		D	1207.1	56.3	1209.8	1177.9	56.7	1181.5	1147.8	57.5	1153.0
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		110.5	-0.1	-110.7	110.5	-0.1	-110.7	110.6	-0.1	-110.7
	Qs		649.2	538.7	649.4	637.5	527.0	637.6	625.5	515.0	625.7
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal		841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	693.0	803.6	914.2	679.8	790.5	901.1	661.9	772.5	883.1
		負	914.2	803.6	693.0	900.9	790.3	679.6	883.0	772.3	661.7
	Qd		914.2	803.6	914.2	900.9	790.5	901.1	883.0	772.5	883.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		245.57	208.88	245.57	241.99	205.46	242.04	237.17	200.79	237.21
	a	l	1.576	1.607	1.576	1.576	1.607	1.576	1.576	1.608	1.576
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		851.6	890.4	851.6	851.6	890.4	851.6	851.7	890.4	851.7
Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	
	負	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.81S		1.81S	1.79S		1.79S	1.75S		1.75S
		D	1.37S		1.37S	1.35S		1.35S	1.31S		1.31S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0		175.0
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5		192.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ7F層[X4-X5]			Y37レ-Δ8F層[X4-X5]			Y37レ-Δ9F層[X4-X5]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI		110.9	-54.6	111.5	106.0	-52.2	106.0	106.0	-52.2	106.0	
	Ms	U	1318.6	0.0	1324.9	1204.2	0.0	1213.1	1176.2	0.0	1185.7	
		D	1096.8	57.5	1101.8	992.2	56.6	1001.2	964.2	56.9	973.7	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		110.5	-0.1	-110.7	105.5	0.0	-105.5	105.5	0.0	-105.5	
	Qs		604.6	494.2	604.8	555.6	450.1	555.6	544.2	438.8	544.2	
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
			D	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
pt		U	1.80	1.31	1.80	1.54	1.06	1.54	1.54	1.06	1.54	
		D	1.80	1.31	1.80	1.54	1.06	1.54	1.54	1.06	1.54	
Mal		841.6	669.6	841.6	614.3	466.6	614.3	614.3	466.6	614.3		
Mas		U	1683.1	1339.3	1683.1	1228.6	933.2	1228.6	1228.6	933.2	1228.6	
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1228.6	933.2	1228.6	1228.6	933.2	1228.6	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2002.8		2002.8	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	
		D	1934.9		1934.9	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	630.6	741.2	851.9	482.3	587.8	693.3	482.3	587.8	693.3	
		負	851.7	741.0	630.4	693.3	587.8	482.3	693.3	587.8	482.3	
	Qd		851.7	741.2	851.9	693.3	587.8	693.3	693.3	587.8	693.3	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		228.77	192.67	228.82	219.85	180.12	219.85	219.85	180.12	219.85	
	a	l	1.576	1.607	1.576	1.579	1.612	1.579	1.579	1.612	1.579	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		1.172	1.172	1.172	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	
	Qal		833.9	871.7	833.9	701.7	735.0	701.7	701.7	735.0	701.7	
	Qas	正	991.8	1025.0	991.8	831.8	860.9	831.8	831.8	860.9	831.8	
負		991.8	1025.0	991.8	831.8	860.9	831.8	831.8	860.9	831.8		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.69S		1.69S	1.73S		1.73S	1.73S		1.73S	
		D	1.25S		1.25S	1.20S		1.20S	1.20S		1.20S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	175.0		175.0	170.5		170.5	170.5		170.5	
		D	192.5		192.5	186.5		186.5	186.5		186.5	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ10F層[X4-X5]			Y37レ-Δ11F層[X4-X5]			Y37レ-Δ12F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	100.8	-49.6	101.0	100.8	-49.6	101.0	98.3	-48.3	98.1	
	Ms	U	1019.3	0.0	1024.3	956.7	0.0	962.4	835.4	0.0	843.0
		D	817.7	52.0	822.3	755.2	52.2	760.3	638.7	52.2	646.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	100.3	-0.0	-100.4	100.3	-0.0	-100.4	97.8	0.0	-97.7	
	Qs	476.2	375.9	476.3	450.8	350.5	450.9	400.2	302.5	400.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	40.0	40.0	40.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1	65.6	68.0	65.6
		D	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1	65.6	68.0	65.6
	j	U	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0	57.4	59.5	57.4
		D	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0	57.4	59.5	57.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	38.52	25.68	38.52
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	38.52	25.68	38.52
	pt	U	1.63	1.04	1.63	1.63	1.04	1.63	1.47	0.94	1.47
		D	1.63	1.04	1.63	1.63	1.04	1.63	1.47	0.94	1.47
	Mas	U	521.0	373.5	521.0	521.0	373.5	521.0	426.6	303.7	426.6
		D	1042.0	746.9	1042.0	1042.0	746.9	1042.0	853.3	607.4	853.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1265.8		1265.8	1265.8		1265.8	1043.0		1043.0
		D	1198.2		1198.2	1198.2		1198.2	975.0		975.0
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)		
	Qd	正	402.5	502.9	603.2	402.5	502.9	603.2	314.1	411.8	509.6
		負	603.2	502.9	402.5	603.2	502.9	402.5	509.6	411.8	314.1
	Qd	603.2	502.9	603.2	603.2	502.9	603.2	509.6	411.8	509.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	235.16	188.34	235.16	235.16	188.34	235.16	222.10	173.11	222.10	
	a	l	1.572	1.610	1.572	1.572	1.610	1.572	1.579	1.613	1.579
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	0.952	0.952	0.952	
	Qal	562.9	594.4	562.9	562.9	594.4	562.9	454.5	477.8	454.5	
Qas	正	666.9	694.2	666.9	666.9	694.2	666.9	526.6	546.0	526.6	
	負	666.9	694.2	666.9	666.9	694.2	666.9	526.6	546.0	526.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.76S		1.76S	1.76S		1.76S	1.65S		1.65S
		D	1.18S		1.18S	1.18S		1.18S	1.01S		1.01S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	170.5		170.5	170.5		170.5	166.0		166.0
		D	186.5		186.5	186.5		186.5	180.5		180.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37㇒-㇒13F層[X4-X5]			Y37㇒-㇒14F層[X4-X5]			Y37㇒-㇒15F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	98.4	-48.3	98.1	95.6	-47.0	95.9	95.9	-47.1	95.7	
	Ms	U	745.6	0.0	753.7	585.3	0.0	590.6	478.4	0.0	484.1
		D	548.9	52.5	557.5	394.0	49.5	398.9	286.6	50.1	292.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	97.8	0.0	-97.7	95.2	-0.0	-95.2	95.4	0.0	-95.4	
	Qs	363.7	265.9	363.6	296.1	200.9	296.1	252.8	157.4	252.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.6	68.0	65.6	66.1	68.2	66.1	66.1	68.2	66.1
		D	65.6	68.0	65.6	66.1	68.2	66.1	66.1	68.2	66.1
	j	U	57.4	59.5	57.4	57.8	59.7	57.8	57.8	59.7	57.8
		D	57.4	59.5	57.4	57.8	59.7	57.8	57.8	59.7	57.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
		D	38.52	25.68	38.52	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
	pt	U	1.47	0.94	1.47	1.31	0.85	1.31	1.31	0.85	1.31
		D	1.47	0.94	1.47	1.31	0.85	1.31	1.31	0.85	1.31
	Mal		426.6	303.7	426.6	377.4	266.3	377.4	377.4	266.3	377.4
		U	853.3	607.4	853.3	605.6	427.4	605.6	605.6	427.4	605.6
	D	853.3	607.4	853.3	605.6	427.4	605.6	605.6	427.4	605.6	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1043.0		1043.0	755.4		755.4	755.4		755.4
		D	975.0		975.0	686.9		686.9	686.9		686.9
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	301.0	398.8	496.6	199.2	294.4	389.6	140.6	236.0	331.4
		負	496.6	398.9	301.1	389.6	294.4	199.2	331.4	236.0	140.6
	Qd	496.6	398.9	496.6	389.6	294.4	389.6	331.4	236.0	331.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	216.45	167.66	216.41	192.40	140.94	192.40	163.70	113.02	163.66	
	a	l	1.579	1.613	1.579	1.586	1.616	1.586	1.587	1.617	1.587
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qa1	454.5	477.8	454.5	429.1	447.5	429.1	429.2	447.7	429.2	
	Qas	正	526.6	546.0	526.6	505.3	521.2	505.3	505.3	521.2	505.3
負		526.6	546.0	526.6	505.3	521.2	505.3	505.3	521.2	505.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.60S		1.60S	1.40S		1.40S	1.19S		1.19S
		D	0.97S		0.97S	0.72S		0.72S	0.51S		0.51S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	166.0		166.0	160.0		160.0	160.0		160.0
		D	180.5		180.5	172.5		172.5	172.5		172.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			FG (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37㇚-㇚16F層[X4-X5]			Y37㇚-㇚1F層[X5-X6]			Y37㇚-㇚2F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	97.5	-49.0	98.4	223.5	-151.9	53.8	120.1	-58.7	103.5	
	Ms	U	299.5	0.0	306.9	1556.0	29.1	1748.4	1209.1	0.0	1220.1
		D	104.6	52.3	110.1	1109.0	333.0	1640.8	969.0	72.5	1013.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	95.3	-0.2	-95.6	213.8	28.3	-157.2	116.3	2.8	-110.7	
	Qs	179.1	84.0	179.4	831.6	646.1	775.0	566.4	452.9	560.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	100.0	100.0	100.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	61.2	63.4	61.2	191.5	191.5	191.5	65.1	67.6	65.1
		D	61.2	63.4	61.2	191.5	191.5	191.5	65.1	67.6	65.1
	j	U	53.5	55.4	53.5	167.5	167.5	167.5	57.0	59.2	57.0
		D	53.5	55.4	53.5	167.5	167.5	167.5	57.0	59.2	57.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	8-D32	8-D32	8-D32	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D22		2-D22				2-D35		2-D35
	下端筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	8-D32	8-D32	8-D32	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D22		2-D22				2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	19.35	11.61	19.35	63.52	63.52	63.52	66.99	47.85	66.99
		D	19.35	11.61	19.35	63.52	63.52	63.52	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.05	0.61	1.05	0.33	0.33	0.33	1.58	1.09	1.58
		D	1.05	0.61	1.05	0.33	0.33	0.33	1.58	1.09	1.58
	Mal	222.5	142.6	222.5	2210.2	2210.2	2210.2	733.2	560.1	733.2	
	Mas	U	357.1	228.8	357.1	4420.4	4420.4	4420.4	1466.4	1120.2	1466.4
		D	357.1	228.8	357.1	4420.4	4420.4	4420.4	1466.4	1120.2	1466.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	467.6		467.6	5093.1		5093.1	1752.5		1752.5
		D	404.2		404.2	4696.1		4696.1	1685.0		1685.0
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	30.4	125.8	221.3	712.8	898.4	1083.9	558.9	672.4	786.0
		負	221.0	125.5	30.1	1140.5	955.0	769.4	791.5	678.0	564.5
	Qd	221.0	125.8	221.3	1140.5	955.0	1083.9	791.5	678.0	786.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	137.66	75.67	137.85	68.07	57.00	64.69	213.62	176.22	212.13	
	a	l	1.491	1.524	1.491	2.000	2.000	2.000	1.547	1.583	1.547
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.644	1.644	1.644	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.398	1.398	1.398	1.000	1.000	1.000
		pw	0.847	0.847	0.847	0.796	0.796	0.796	1.172	1.172	1.172
	Qa1	290.4	305.2	290.4	3821.9	3821.9	3821.9	838.5	882.4	838.5	
	Qas	正	343.4	355.7	343.4	4983.9	4983.9	4983.9	1003.8	1042.3	1003.8
		負	343.4	355.7	343.4	4459.9	4459.9	4459.9	1003.8	1042.3	1003.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.18S		1.18S	0.85S		0.81S	1.80S	1.79S	
		D	0.16S		0.16S	0.53S		0.57S	1.27S	1.29S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	155.5		155.5	245.0		245.0	175.0	175.0	
		D	166.5		166.5	245.0		245.0	192.5	192.5	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ3F層[X5-X6]			Y37レ-Δ4F層[X5-X6]			Y37レ-Δ5F層[X5-X6]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI		116.2	-57.1	101.5	116.1	-57.1	101.5	115.7	-57.1	101.9	
	Ms	U	1357.8	0.0	1372.7	1360.0	0.0	1386.1	1316.2	0.0	1354.5	
		D	1125.4	71.9	1169.8	1127.8	77.4	1183.1	1084.8	83.2	1150.8	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		113.1	2.4	-108.2	113.1	2.4	-108.2	112.9	2.3	-108.3	
	Qs		625.9	515.3	621.0	629.1	518.4	624.2	613.6	502.9	609.0	
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	
		D	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	
		D	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
			D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
pt		U	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	
		D	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	
Mal		733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2		
Mas		U	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5	
		D	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0	
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	590.9	701.5	812.2	590.9	701.5	812.2	590.9	701.5	812.2	
		負	812.2	701.5	590.9	812.2	701.5	590.9	812.2	701.5	590.9	
	Qd		812.2	701.5	812.2	812.2	701.5	812.2	812.2	701.5	812.2	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		219.20	182.34	219.20	219.20	182.34	219.20	219.20	182.34	219.20	
	a	l	1.552	1.588	1.552	1.553	1.589	1.553	1.555	1.591	1.555	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal		840.1	884.1	840.1	840.3	884.3	840.3	840.9	884.9	840.9	
	Qas	正	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	
負		1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.85S		1.85S	1.85S		1.85S	1.85S		1.85S	
		D	1.35S		1.35S	1.35S		1.35S	1.35S		1.35S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	175.0		175.0	
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	192.5		192.5	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37㇚㇚6F層[X5-X6]			Y37㇚㇚7F層[X5-X6]			Y37㇚㇚8F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	115.5	-57.1	102.0	115.2	-57.1	102.2	106.4	-52.6	97.0	
	Ms	U	1262.4	0.0	1296.9	1204.7	0.0	1247.2	1027.9	0.0	1066.5
		D	1031.4	81.1	1092.9	974.3	84.9	1042.7	815.1	76.6	872.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.9	2.2	-108.4	112.8	2.2	-108.5	104.5	1.6	-101.4	
	Qs	590.8	480.2	586.3	568.8	458.2	564.5	490.4	387.5	487.3	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.5	67.8	65.5
		D	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.3	59.3	57.3
		D	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.3	59.3	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.70	1.17	1.70
		D	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.70	1.17	1.70
	Mal	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	612.8	465.7	612.8	
	Mas	U	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1225.6	931.4	1225.6
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1225.6	931.4	1225.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5	1474.0		1474.0
		D	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0	1406.1		1406.1
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	590.9	701.5	812.2	571.2	681.8	792.5	474.4	577.3	680.2
		負	812.2	701.5	590.9	796.8	686.2	575.5	683.4	580.5	477.5
	Qd	812.2	701.5	812.2	796.8	686.2	792.5	683.4	580.5	680.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	219.20	182.34	219.20	215.06	178.35	213.89	238.38	195.66	237.29	
	a	l	1.556	1.592	1.556	1.558	1.594	1.558	1.566	1.599	1.566
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016
	Qal	841.3	885.3	841.3	824.5	867.4	824.5	596.2	625.0	596.2	
	Qas	正	1003.8	1042.3	1003.8	987.1	1025.0	987.1	697.6	722.0	697.6
		負	1003.8	1042.3	1003.8	987.1	1025.0	987.1	697.6	722.0	697.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.85S		1.85S	1.82S		1.81S	1.70S		1.69S
		D	1.35S		1.35S	1.30S		1.31S	1.18S		1.19S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	175.0		175.0	175.0		175.0	170.5		170.5
		D	192.5		192.5	192.5		192.5	186.5		186.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ9F層[X5-X6]			Y37レ-Δ10F層[X5-X6]			Y37レ-Δ11F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI	106.2	-52.7	97.1	102.9	-51.2	95.6	102.7	-51.3	95.6	
	Ms	U	991.9	0.0	1029.1	907.3	0.0	940.7	849.3	0.0	891.2
		D	779.5	75.8	834.9	701.6	71.5	749.5	643.9	75.8	700.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	104.4	1.5	-101.4	101.6	1.2	-99.1	101.5	1.2	-99.2	
	Qs	475.4	372.5	472.3	438.2	337.9	435.8	416.3	315.9	413.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.9	68.0	65.9	65.9	68.0	65.9
		D	65.5	67.8	65.5	65.9	68.0	65.9	65.9	68.0	65.9
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.7	59.5	57.7	57.7	59.5	57.7
		D	57.3	59.3	57.3	57.7	59.5	57.7	57.7	59.5	57.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94
		D	55.58	39.70	55.58	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94
	pt	U	1.70	1.17	1.70	1.52	1.05	1.52	1.52	1.05	1.52
		D	1.70	1.17	1.70	1.52	1.05	1.52	1.52	1.05	1.52
	Mas	U	612.8	465.7	612.8	501.4	378.8	501.4	501.4	378.8	501.4
		D	1225.6	931.4	1225.6	1002.9	757.6	1002.9	1002.9	757.6	1002.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1211.8		1211.8	1211.8		1211.8
		D	1406.1		1406.1	1143.5		1143.5	1143.5		1143.5
	L' (L)	490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	452.0	554.9	657.8	380.3	480.7	581.0	370.6	470.9	571.3
		負	660.9	557.9	455.0	581.0	480.7	380.3	573.6	473.3	372.9
	Qd	660.9	557.9	657.8	581.0	480.7	581.0	573.6	473.3	571.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	230.53	188.07	229.47	223.91	179.59	223.91	221.05	176.83	220.14	
	a	l	1.567	1.600	1.567	1.577	1.606	1.577	1.578	1.608	1.578
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.016	1.016	1.016	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
	Qal	596.5	625.3	596.5	570.5	595.0	570.5	570.8	595.2	570.8	
	Qas	正	697.6	722.0	697.6	674.7	695.9	674.7	674.7	695.9	674.7
		負	697.6	722.0	697.6	674.7	695.9	674.7	674.7	695.9	674.7
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.65S		1.64S	1.60S		1.60S	1.58S		1.57S
		D	1.13S		1.13S	1.05S		1.05S	1.02S		1.03S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	170.5		170.5	166.0		166.0	166.0		166.0
		D	186.5		186.5	180.5		180.5	180.5		180.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置			Y37ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ14F層[X5-X6]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	
	短期		(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	
応力	MI		97.1	-48.3	91.8	97.0	-48.3	91.9	96.7	-48.4	92.0	
	Ms	U	670.3	0.0	695.7	592.6	0.0	622.6	493.4	0.0	525.4	
		D	476.0	63.6	512.1	398.6	65.8	438.7	300.1	66.7	341.4	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		96.1	0.9	-94.3	96.0	0.8	-94.4	96.0	0.8	-94.4	
	Qs		336.3	241.1	334.5	305.5	210.3	303.8	265.4	170.2	263.8	
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	68.0	65.1	65.1	68.0	65.1	66.1	68.2	66.1	
		D	65.1	68.0	65.1	65.1	68.0	65.1	66.1	68.2	66.1	
	j	U	56.9	59.5	56.9	56.9	59.5	56.9	57.8	59.7	57.8	
		D	56.9	59.5	56.9	56.9	59.5	56.9	57.8	59.7	57.8	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	4-D25	4-D25	4-D25	
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25	
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	4-D25	4-D25	4-D25	
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
	曲げ	at	U	32.10	19.26	32.10	32.10	19.26	32.10	30.42	20.28	30.42
			D	32.10	19.26	32.10	32.10	19.26	32.10	30.42	20.28	30.42
pt		U	1.41	0.81	1.41	1.41	0.81	1.41	1.31	0.85	1.31	
		D	1.41	0.81	1.41	1.41	0.81	1.41	1.31	0.85	1.31	
Mal		351.9	228.6	351.9	351.9	228.6	351.9	377.4	266.3	377.4		
Mas		U	703.8	457.2	703.8	703.8	457.2	703.8	605.6	427.4	605.6	
		D	703.8	457.2	703.8	703.8	457.2	703.8	605.6	427.4	605.6	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	874.0		874.0	874.0		874.0	755.4		755.4	
		D	806.5		806.5	806.5		806.5	686.9		686.9	
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			
	Qd	正	247.8	343.0	438.2	218.1	313.3	408.5	158.1	253.3	348.5	
		負	438.2	343.0	247.8	410.2	315.0	219.8	350.1	254.9	159.7	
	Qd		438.2	343.0	438.2	410.2	315.0	408.5	350.1	254.9	348.5	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		219.86	164.75	219.86	205.83	151.32	204.98	172.92	122.05	172.14	
	a	l	1.567	1.608	1.567	1.567	1.609	1.567	1.585	1.615	1.585	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal		419.3	444.9	419.3	419.4	445.0	419.4	428.9	447.4	428.9	
	Qas	正	497.4	519.5	497.4	497.4	519.5	497.4	505.3	521.2	505.3	
負		497.4	519.5	497.4	497.4	519.5	497.4	505.3	521.2	505.3		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.71S		1.71S	1.60S		1.59S	1.26S		1.26S	
		D	0.97S		0.97S	0.85S		0.86S	0.57S		0.58S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	166.0		166.0	166.0		166.0	160.0		160.0	
		D	180.5		180.5	180.5		180.5	172.5		172.5	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)			G3 (3)			FG2 (3)				
位置	部材位置	Y37レ-Δ15F層[X5-X6]			Y37レ-Δ16F層[X5-X6]			Y47レ-Δ1F層[X1-X2]				
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)		
	短期	(55)	(300)	(55)	(55)	(300)	(55)	(0)	(300)	(0)		
応力	MI	96.1	-48.0	93.7	101.3	-51.6	89.3	0.0	-21.9	31.1		
	Ms	U	375.6	0.0	397.9	234.2	0.0	243.9	0.0	0.0	31.1	
		D	183.4	60.4	210.4	31.6	62.5	65.2	0.0	21.9	0.0	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1		
	QI	95.8	0.4	-95.0	97.5	2.0	-93.5	18.0	-5.2	-28.4		
	Qs	214.9	119.5	214.1	156.1	60.7	152.1	18.0	5.2	28.4		
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	35.0	35.0	35.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0		
	D	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	50.0	50.0	50.0		
	d	U	66.1	68.2	66.1	61.6	63.5	61.6	42.0	42.0	42.0	
		D	66.1	68.2	66.1	61.6	63.5	61.6	42.0	42.0	42.0	
	j	U	57.8	59.7	57.8	53.9	55.6	53.9	36.7	36.7	36.7	
		D	57.8	59.7	57.8	53.9	55.6	53.9	36.7	36.7	36.7	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	3-D19	3-D19	3-D19	3-D29	3-D29	3-D29	
		2	2-D25		2-D25	2-D19		2-D19				
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	3-D19	3-D19	3-D19	3-D29	3-D29	3-D29	
		2	2-D25		2-D25	2-D19		2-D19				
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	14.35	8.61	14.35	19.26	19.26	19.26
			D	30.42	20.28	30.42	14.35	8.61	14.35	19.26	19.26	19.26
pt		U	1.31	0.85	1.31	0.78	0.45	0.78	1.53	1.53	1.53	
		D	1.31	0.85	1.31	0.78	0.45	0.78	1.53	1.53	1.53	
Mal		377.4	266.3	377.4	168.5	107.0	168.5	133.6	133.6	133.6		
Mas		U	605.6	427.4	605.6	270.3	171.7	270.3	267.2	267.2	267.2	
		D	605.6	427.4	605.6	270.3	171.7	270.3	267.2	267.2	267.2	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	755.4		755.4	365.9		365.9	355.7		355.7	
		D	686.9		686.9	302.0		302.0	312.1		312.1	
	L' (L)		490.0 (600.0)			490.0 (600.0)			600.0 (600.0)			
	Qd	正	82.9	178.3	273.7	9.5	86.0	181.5	18.0	5.2	28.4	
		負	274.5	179.1	83.7	185.5	90.0	5.5	18.0	5.2	28.4	
	Qd	274.5	179.1	273.7	185.5	90.0	181.5	18.0	5.2	28.4		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	135.56	85.74	135.17	114.65	53.97	112.18	16.32	4.71	25.74		
	a	l	1.589	1.619	1.589	1.489	1.517	1.489	1.027	1.027	1.027	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.089	1.089	1.089	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847		
	Qal	429.6	448.0	429.6	292.3	305.0	292.3	165.6	165.6	165.6		
Qas	正	505.3	521.2	505.3	346.0	356.7	346.0	245.6	245.6	245.6		
	負	505.3	521.2	505.3	346.0	356.7	346.0	245.6	245.6	245.6		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	0.99S		0.99S	1.15S		1.12S	0.18L		0.29L	
		D	0.30S		0.30S	0.06S		0.03S	0.00		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	160.0		160.0	151.0		151.0	300.0		300.0	
		D	172.5		172.5	160.5		160.5	300.0		300.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y47レ-Δ1F層[X2-X3]			Y47レ-Δ1F層[X3-X4]			Y47レ-Δ1F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
	短期		(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)	(0)	(300)	(0)
応力	MI		31.1	-10.1	23.5	23.5	-13.9	23.5	23.5	-10.1	31.1
	Ms	U	31.1	0.0	23.5	23.5	0.0	23.5	23.5	0.0	31.1
		D	0.0	10.1	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	10.1	0.0
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	QI		24.4	1.3	-21.9	23.2	0.0	-23.2	21.9	-1.3	-24.4
	Qs		24.4	1.3	21.9	23.2	0.0	23.2	21.9	1.3	24.4
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal		133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)		600.0 (600.0)			600.0 (600.0)			600.0 (600.0)		
	Qd	正	24.4	1.3	21.9	23.2	0.0	23.2	21.9	1.3	24.4
		負	24.4	1.3	21.9	23.2	0.0	23.2	21.9	1.3	24.4
	Qd		24.4	1.3	21.9	23.2	0.0	23.2	21.9	1.3	24.4
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		22.18	1.15	19.87	21.03	0.00	21.03	19.87	1.15	22.18
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.170	1.170	1.170	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		163.1	163.1	163.1	179.0	179.0	179.0	163.1	163.1	163.1
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	245.6	245.6	245.6
負		245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	245.6	245.6	245.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.25L		0.22L	0.23L		0.23L	0.22L		0.25L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0		300.0
		D	300.0		300.0	300.0		300.0	300.0		300.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y47ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			X17ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X17ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(300)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(0)	(300)	(0)	(0)	(75)	(33)	(33)	(90)	(0)	
応力	MI	31.1	-21.9	0.0	-0.0	-0.7	2.2	3.1	-1.2	-0.0	
	Ms	U	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.1	0.0	0.0
		D	0.0	21.9	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.2	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	28.4	5.2	-18.0	2.7	-1.5	-5.6	7.1	1.7	-3.7	
	Qs	28.4	5.2	18.0	2.7	1.5	5.6	7.1	1.7	3.7	
L. no		K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)		600.0 (600.0)			117.5 (150.0)			147.5 (180.0)		
	Qd	正	28.4	5.2	18.0	2.7	1.5	5.6	7.1	1.7	3.7
		負	28.4	5.2	18.0	2.7	1.5	5.6	7.1	1.7	3.7
	Qd	28.4	5.2	18.0	2.7	1.5	5.6	7.1	1.7	3.7	
	L. no	K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	25.74	4.71	16.32	2.48	1.32	5.12	6.47	1.57	3.32	
	a	l	1.027	1.027	1.027	2.000	2.000	2.000	1.957	1.957	1.957
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.903	1.903	1.903	1.511	1.511	1.511
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.903	1.903	1.903	1.511	1.511	1.511
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	165.6	165.6	165.6	256.8	256.8	256.8	252.8	252.8	252.8	
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	372.4	372.4	372.4	317.4	317.4	317.4
負		245.6	245.6	245.6	372.4	372.4	372.4	317.4	317.4	317.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.29L		0.18L	0.03L		0.06L	0.07L		0.04L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	300.0		300.0	75.0		42.5	57.5		90.0
		D	300.0		300.0	75.0		42.5	57.5		90.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X27ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X27ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			X37ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期	(0)	(75)	(45)	(45)	(90)	(0)	(0)	(75)	(45)	
応力	MI	0.0	-0.7	3.1	4.5	-1.5	0.0	0.0	-0.7	3.1	
	Ms	U	0.0	0.0	3.1	4.5	0.0	0.0	0.0	3.1	
		D	0.0	0.7	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.7	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	3.0	-2.1	-7.2	9.3	2.5	-4.3	3.0	-2.1	-7.2	
	Qs	3.0	2.1	7.2	9.3	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2	
L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
	Mal		133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
		U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
	D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2		
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	399.2	399.2	
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1	312.1	
	L' (L)		105.0 (150.0)			135.0 (180.0)			105.0 (150.0)		
	Qd	正	3.0	2.1	7.2	9.3	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2
		負	3.0	2.1	7.2	9.3	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2
	Qd		3.0	2.1	7.2	9.3	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2
	L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		2.73	1.89	6.51	8.49	2.27	3.95	2.73	1.89	6.51
	a	l	1.964	1.964	1.964	1.863	1.863	1.863	1.964	1.964	1.964
		s. 正	1.964	1.964	1.964	1.647	1.647	1.647	1.964	1.964	1.964
		s. 負	1.964	1.964	1.964	1.647	1.647	1.647	1.964	1.964	1.964
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
Qal		253.4	253.4	253.4	244.0	244.0	244.0	253.4	253.4	253.4	
Qas	正	381.0	381.0	381.0	336.5	336.5	336.5	381.0	381.0	381.0	
	負	381.0	381.0	381.0	336.5	336.5	336.5	381.0	381.0	381.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.03L		0.07L	0.09L		0.04L	0.03L		0.07L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	75.0		30.0	45.0		90.0	75.0		30.0
		D	75.0		30.0	45.0		90.0	75.0		30.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X37レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X47レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X47レ-Δ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(45)	(90)	(0)	(0)	(75)	(45)	(45)	(90)	(0)	
応力	MI	4.5	-1.5	-0.0	0.0	-0.7	3.1	4.5	-1.5	-0.0	
	Ms	U	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	4.5	0.0	0.0
		D	0.0	1.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.5	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	9.3	2.5	-4.3	3.0	-2.1	-7.2	9.3	2.5	-4.3	
	Qs	9.3	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2	9.3	2.5	4.3	
L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	399.2		399.2
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)	135.0 (180.0)			105.0 (150.0)			135.0 (180.0)			
	Qd	正	9.3	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2	9.3	2.5	4.3
		負	9.3	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2	9.3	2.5	4.3
	Qd	9.3	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2	9.3	2.5	4.3	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	8.49	2.27	3.95	2.73	1.89	6.51	8.49	2.27	3.95	
	a	l	1.863	1.863	1.863	1.964	1.964	1.964	1.863	1.863	1.863
		s. 正	1.647	1.647	1.647	1.964	1.964	1.964	1.647	1.647	1.647
		s. 負	1.647	1.647	1.647	1.964	1.964	1.964	1.647	1.647	1.647
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal	244.0	244.0	244.0	253.4	253.4	253.4	244.0	244.0	244.0	
Qas	正	336.5	336.5	336.5	381.0	381.0	381.0	336.5	336.5	336.5	
	負	336.5	336.5	336.5	381.0	381.0	381.0	336.5	336.5	336.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.09L		0.04L	0.03L		0.07L	0.09L		0.04L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	45.0		90.0	75.0		30.0	45.0		90.0
		D	45.0		90.0	75.0		30.0	45.0		90.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
位置	部材位置	X57レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X57レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X67レ-Δ1F層[Y1-Y2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期	(0)	(75)	(45)	(45)	(90)	(0)	(0)	(75)	(33)	
応力	MI	0.0	-0.7	3.1	4.5	-1.5	0.0	-0.0	-0.7	2.2	
	Ms	U	0.0	0.0	3.1	4.5	0.0	0.0	0.0	2.2	
		D	0.0	0.7	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.7	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	3.0	-2.1	-7.2	9.3	2.5	-4.3	2.7	-1.5	-5.6	
	Qs	3.0	2.1	7.2	9.3	2.5	4.3	2.7	1.5	5.6	
L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)	105.0 (150.0)			135.0 (180.0)			117.5 (150.0)			
	Qd	正	3.0	2.1	7.2	9.3	2.5	4.3	2.7	1.5	5.6
		負	3.0	2.1	7.2	9.3	2.5	4.3	2.7	1.5	5.6
	Qd	3.0	2.1	7.2	9.3	2.5	4.3	2.7	1.5	5.6	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	2.73	1.89	6.51	8.49	2.27	3.95	2.48	1.32	5.12	
	a	l	1.964	1.964	1.964	1.863	1.863	1.863	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.964	1.964	1.964	1.647	1.647	1.647	1.903	1.903	1.903
		s. 負	1.964	1.964	1.964	1.647	1.647	1.647	1.903	1.903	1.903
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	253.4	253.4	253.4	244.0	244.0	244.0	256.8	256.8	256.8	
	Qas	正	381.0	381.0	381.0	336.5	336.5	336.5	372.4	372.4	372.4
負		381.0	381.0	381.0	336.5	336.5	336.5	372.4	372.4	372.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.03L		0.07L	0.09L		0.04L	0.03L		0.06L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	75.0		30.0	45.0		90.0	75.0		42.5
		D	75.0		30.0	45.0		90.0	75.0		42.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)		
部材位置		X67L-Δ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(90)	(0)
	短期	(33)	(90)	(0)
応力	MI	3.1	-1.2	-0.0
	Ms	U	3.1	0.0
		D	0.0	1.2
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI	7.1	1.7	-3.7
	Qs	7.1	1.7	3.7
	L. no	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	30.0	30.0	30.0
	D	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0
		D	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7
		D	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/	3.55
	上端筋	1	3-D29	3-D29
		2		
	下端筋	1	3-D29	3-D29
		2		
	STP	径	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26
		D	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53
		D	1.53	1.53
	MaI		133.6	133.6
	Mas	U	267.2	267.2
		D	267.2	267.2
	判定		OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7	355.7
		D	312.1	312.1
	L' (L)		147.5	(180.0)
	Qd	正	7.1	1.7
		負	7.1	1.7
	Qd		7.1	1.7
	L. no		K1	K1
	Qd/bj		6.47	1.57
	a	l	1.957	1.957
		s. 正	1.511	1.511
		s. 負	1.511	1.511
	pw		0.847	0.847
	QaI		252.8	252.8
	Qas	正	317.4	317.4
		負	317.4	317.4
	Qax		0.0	0.0
	判定		OK	OK
付着	Ta	U	0.07L	0.04L
		D	0.00	0.00
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	57.5	90.0
		D	57.5	90.0
	判定		OK/OK	OK/OK

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する

※ ($D/l > 1/10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y1	1F	X1	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.51	8	1/1473	OK
		X2	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.12	8	1/6065	OK
		X3	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.25	8	1/3017	OK
		X4	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.12	8	1/6065	OK
		X5	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.51	8	1/1473	OK
Y2	1F	X1	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X2	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X3	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X4	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X5	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
	2F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	3F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	4F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	5F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	6F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	7F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	8F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	9F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	10F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	11F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	12F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	13F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	14F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	15F	X1	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G1	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G1A	6000.0	750	1/ 8				OK
	16F	X1	G1A	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G1	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G1A	6000.0	700	1/ 9				OK
Y3	1F	X1	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X2	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X3	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X4	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
		X5	FG	6000.0	2000	1/ 3				OK
	2F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	3F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	4F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	5F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	6F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	7F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	8F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	9F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	10F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	11F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	12F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	13F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	14F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	15F	X1	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
		X2	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X3	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X4	G2	6000.0	750	1/ 8				OK
		X5	G3	6000.0	750	1/ 8				OK
	16F	X1	G3	6000.0	700	1/ 9				OK
		X2	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X3	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X4	G2	6000.0	700	1/ 9				OK
		X5	G3	6000.0	700	1/ 9				OK
Y4	1F	X1	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.53	8	1/1412	OK
		X2	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.13	8	1/5734	OK
		X3	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.26	8	1/2881	OK
		X4	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.13	8	1/5734	OK
		X5	FG2	6000.0	500	1/ 12	0.53	8	1/1412	OK
X1	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X2	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X3	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X4	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X5	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X6	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK


A-4. 3. 2RC柱の断面計算

(1) RC柱の計算指定

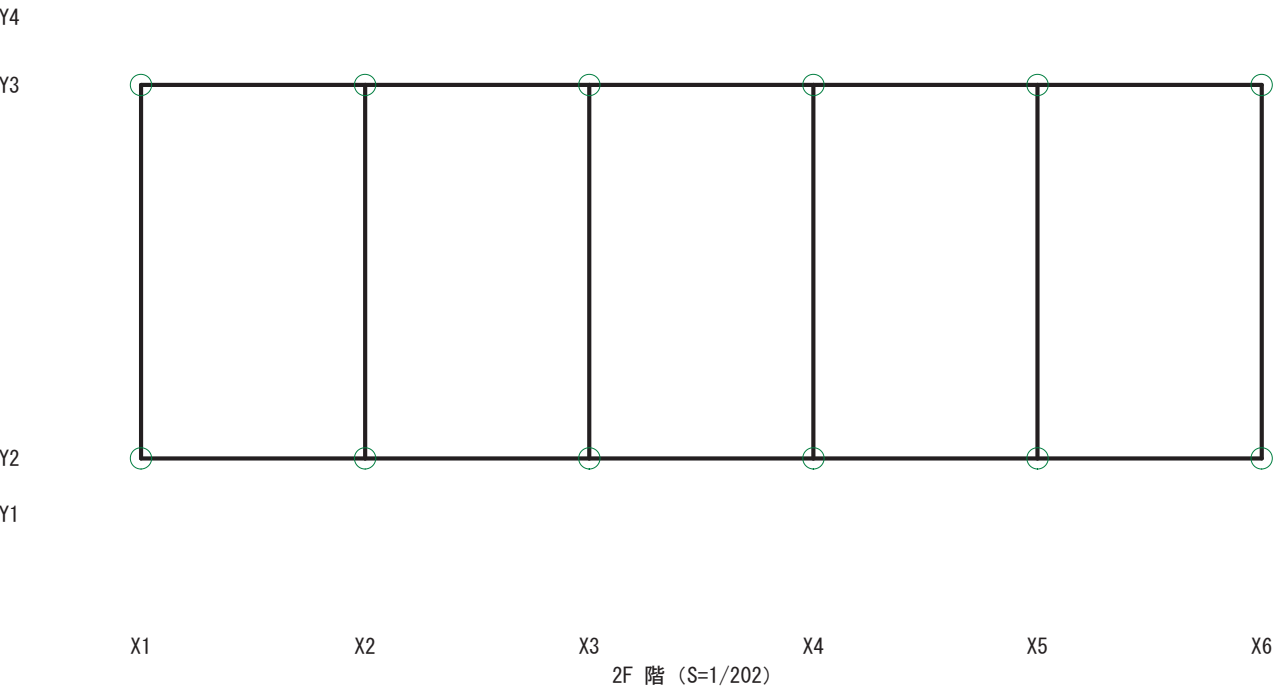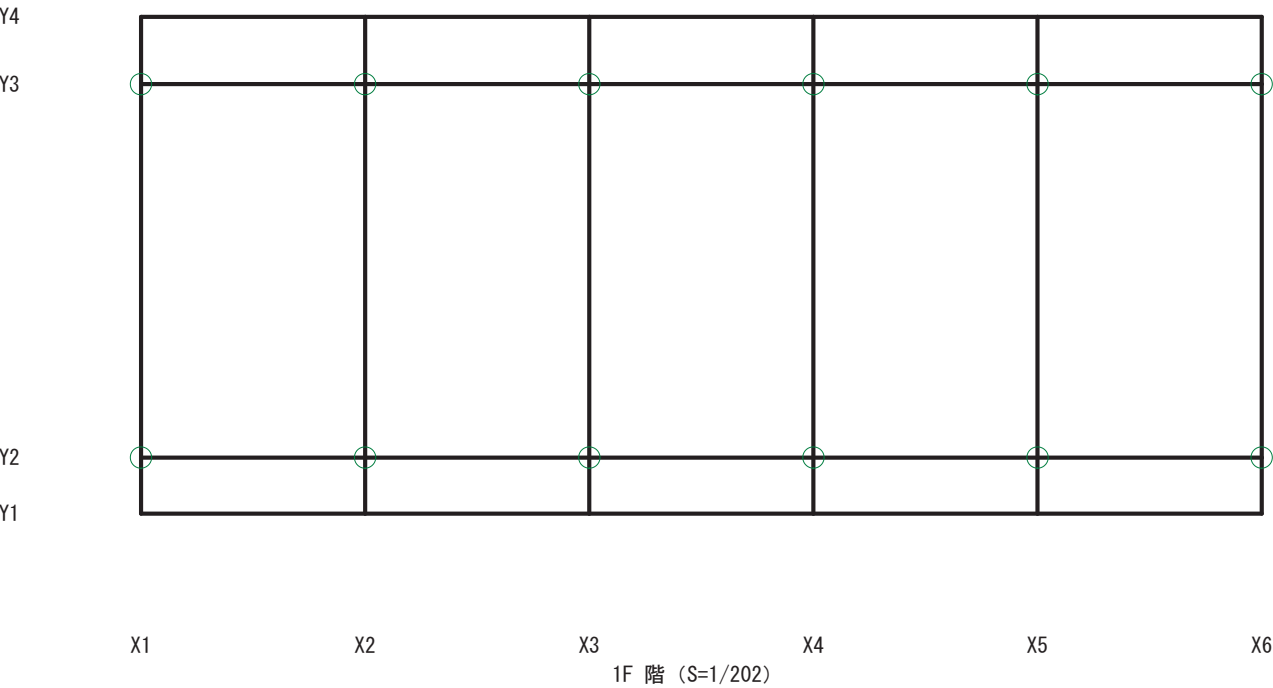

Y4
Y3


Y2
Y1

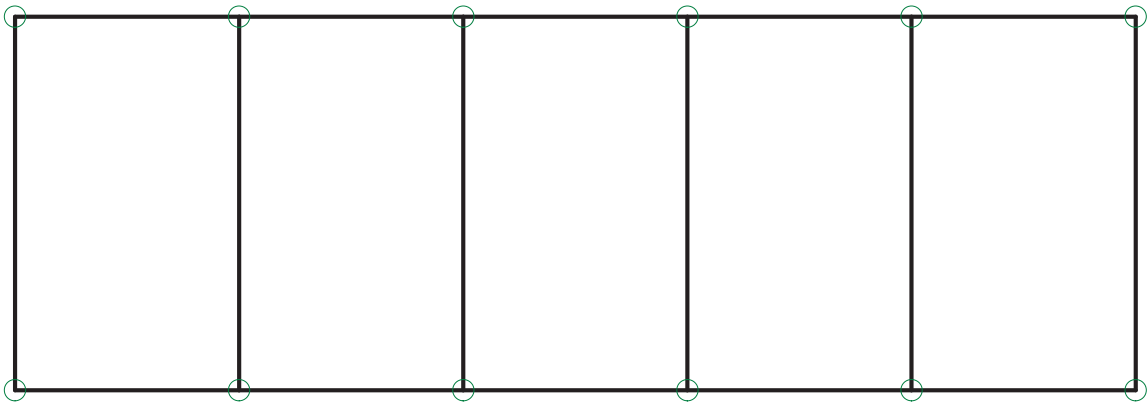

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

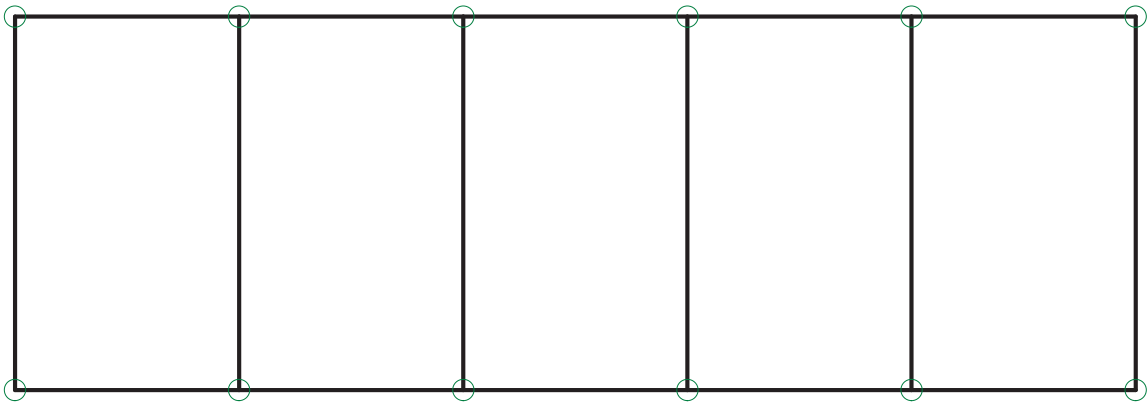

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

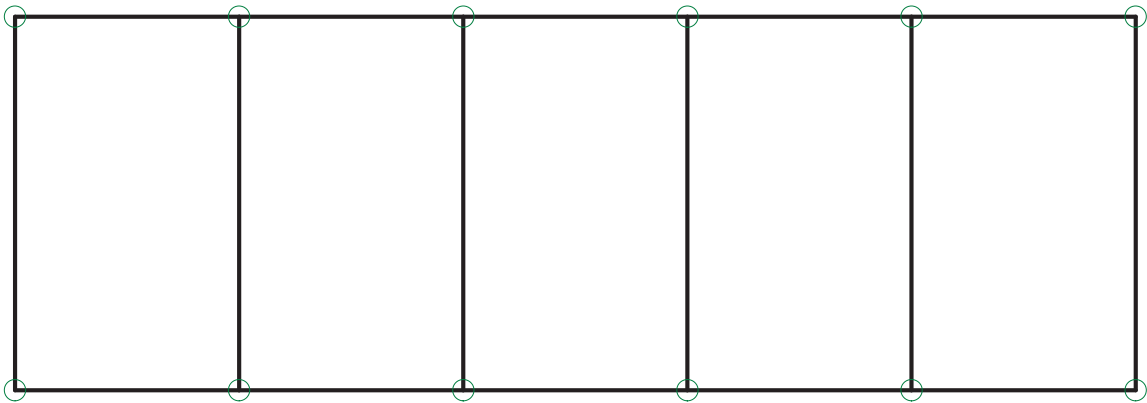

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

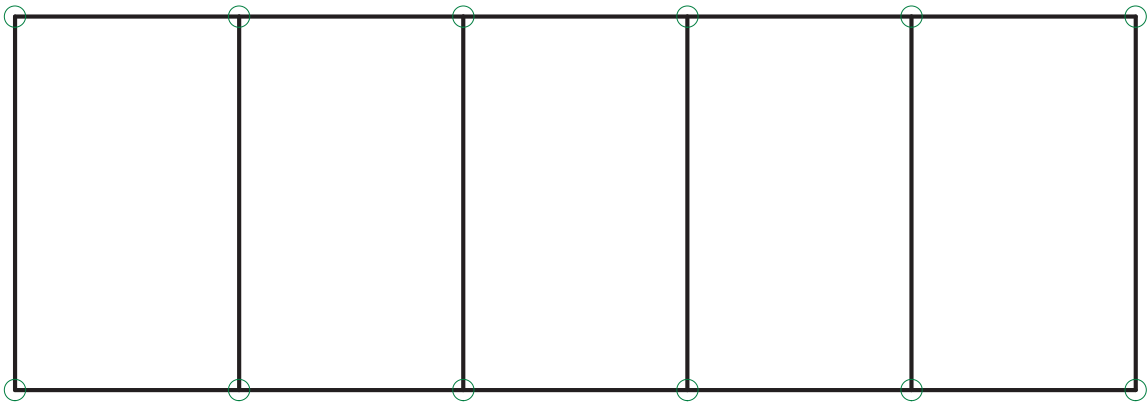

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

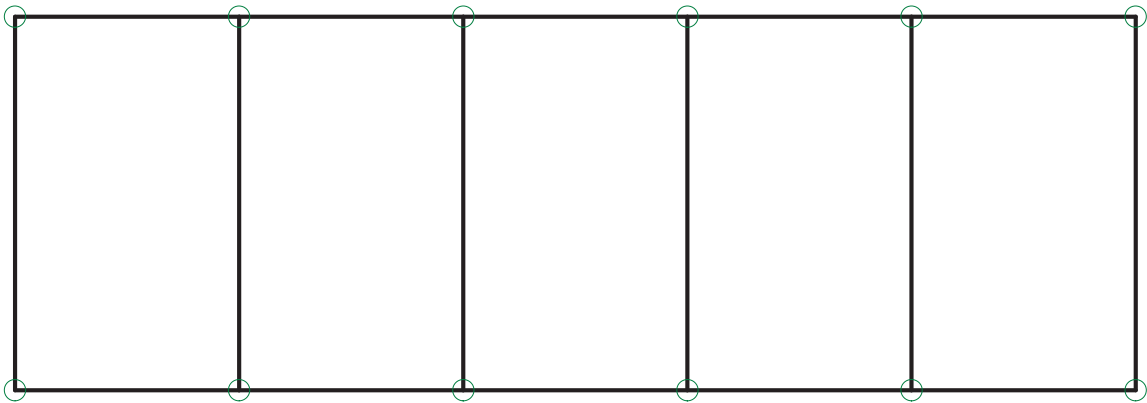

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

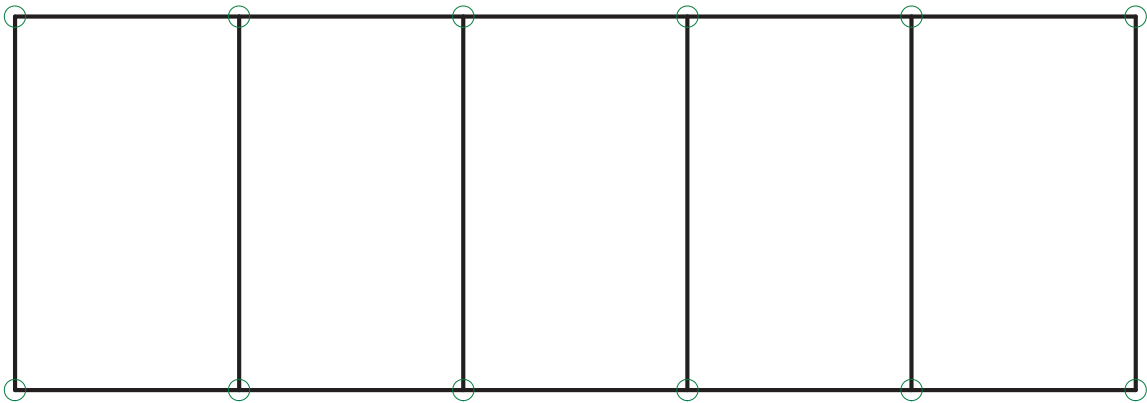

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

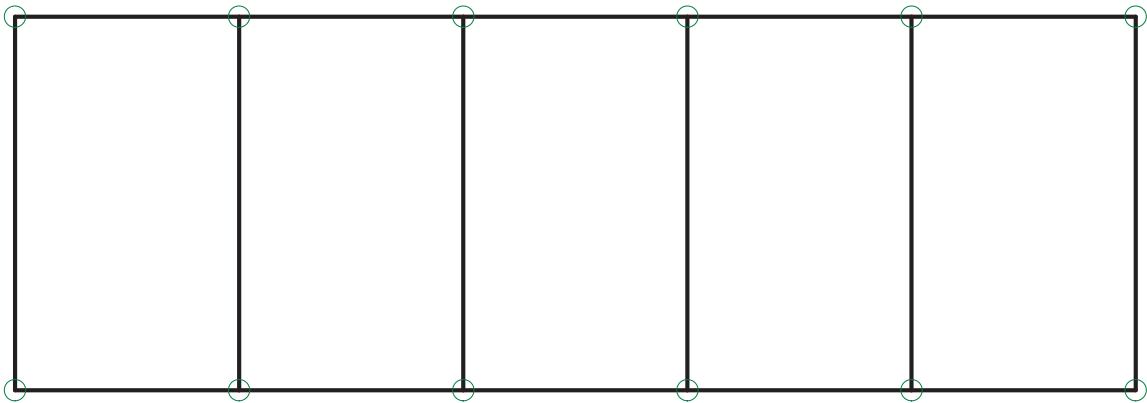

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

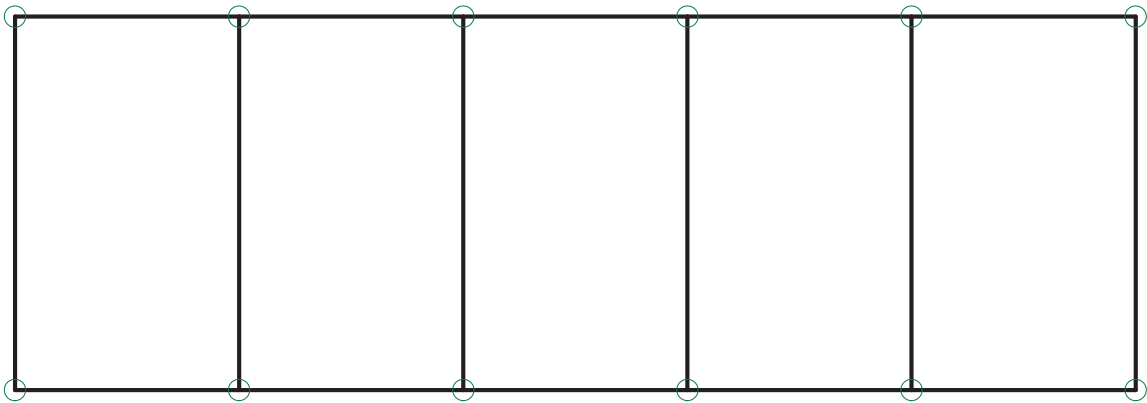

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

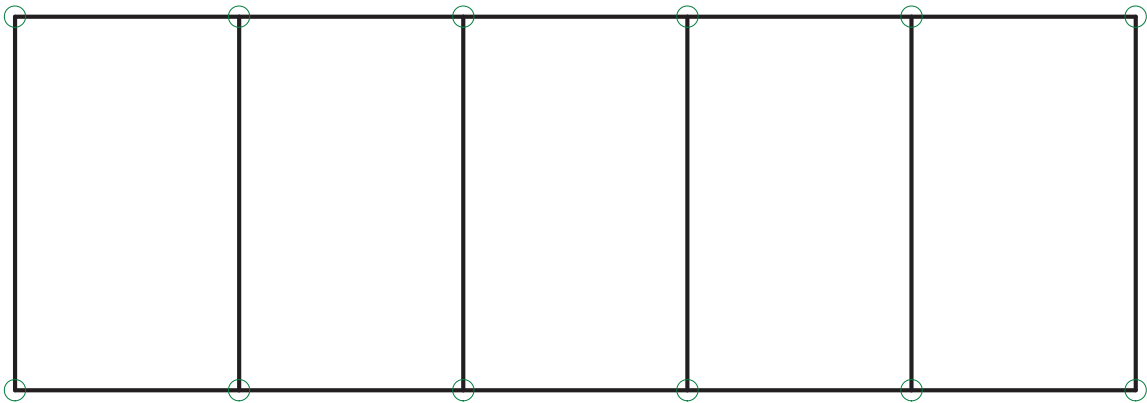

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

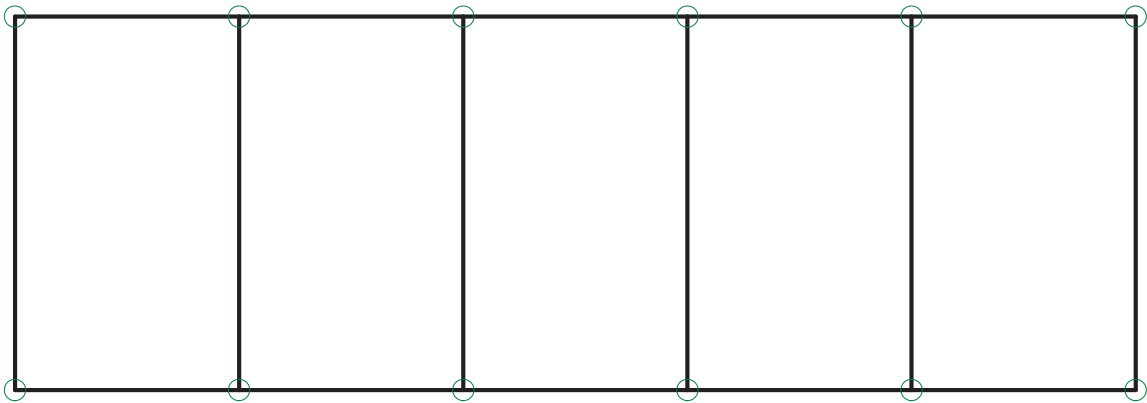

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

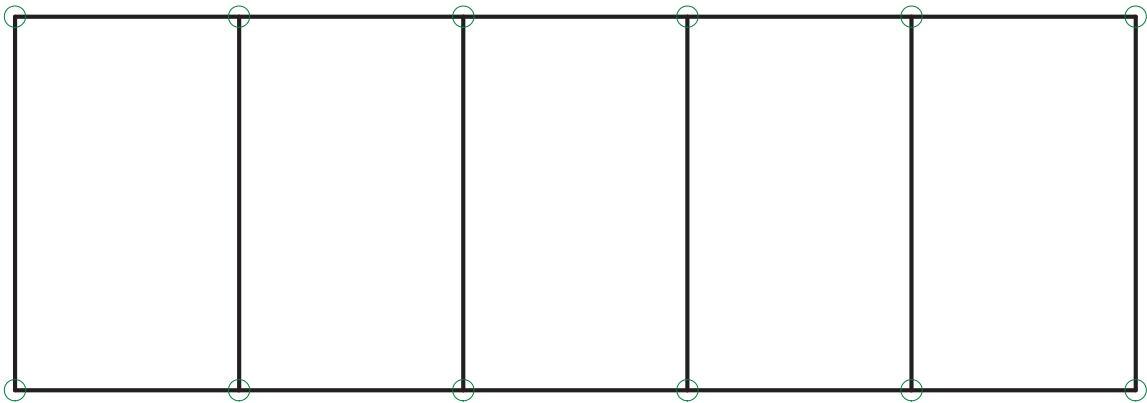


X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 階 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

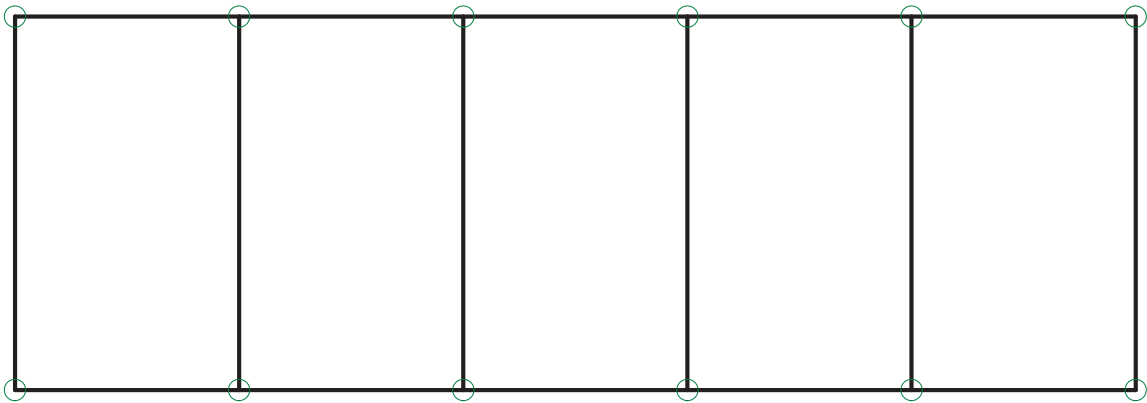

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 階 (S=1/202)

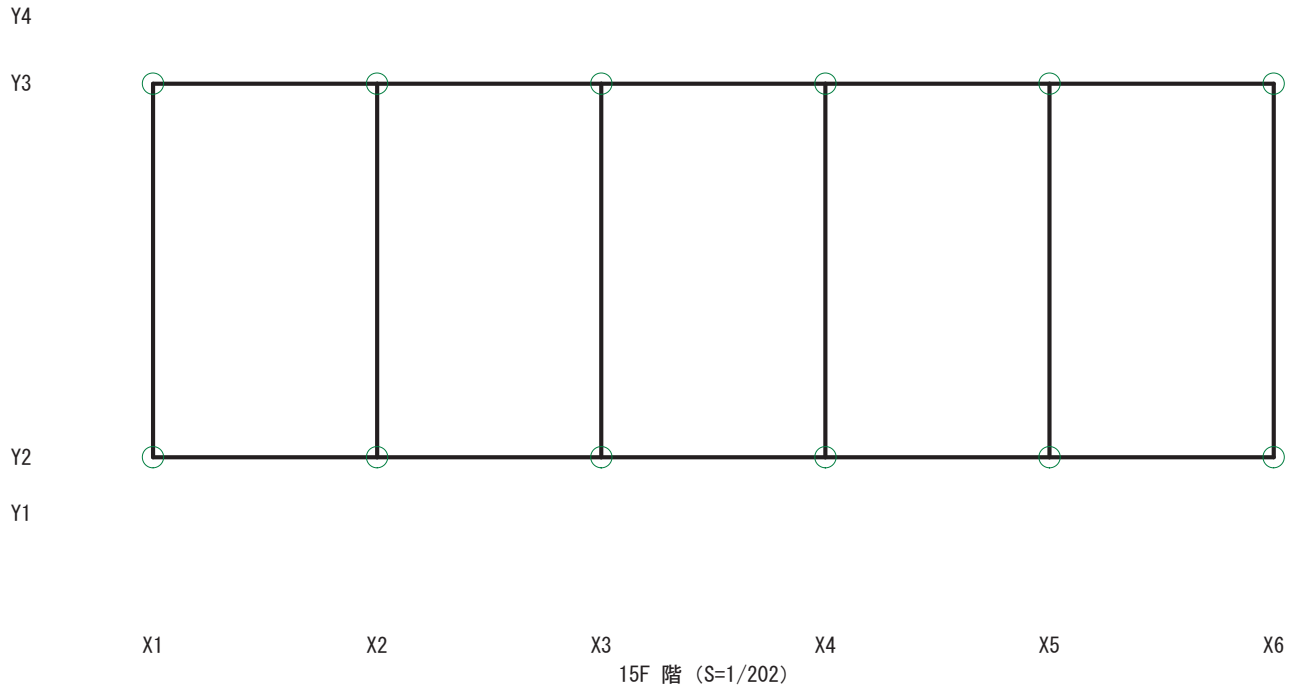

(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定 : 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート : ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ : 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C規準(1999) 14条による
 - エ) 引張鉄筋比
 $P_{tmax} = 3.00 \%$
 $P_{tmin} = 0.20 \%$
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \min \{ Q_0 + a \cdot cMy/h', Q_0 + a \cdot (gMy + cMy)/h', Q_L + n \cdot QE \}$
 $a=1.00$, $n=2.00$ (5階建て以上の場合、 $n=1.5$) とする。
 M_y 計算時 :
 主筋強度割増率 : 1.10 倍
 地震時軸力割増率 : 1.00 倍
 - イ) 許容せん断力
R C規準(1999) 15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
 $P_{wmax} = 1.20 \%$
 $P_{wmin} = 0.20 \%$
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
R C規準(1991) 17条(27)～(28)式による
- 6) 定着の検討
R C規準(1991) 17条(29)式による
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ : 軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率 : 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は
柱せん断力 Q が $0.25 \times N_L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) R C柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、〔〇〇階－〇〇階／〇〇〕で表示します。／の後の〇〇では「_壁」はX方向壁、「壁_」はY方向壁が取り付けられていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L. no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ² Fc : コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①／②／③ : ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm 曲げ材の応力中心距離 $(7/8) \cdot d$ ()内は上記のj
配筋	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径	帯筋の径
	ピッチ	mm 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ² 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	% 鉄筋比でat/BD
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m 短期許容曲げモーメント
	判定	軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm ² Nl/BD
	MI/BD ²	N/cm ² MI/BD ²
	ptl	% 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ² Ns/BD
	Ms/BD ²	N/cm ² Ms/BD ²
	pts	% 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ² 必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm ² 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
せん断	cMy. 正(負)	kN・m 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H' (H)	cm ①(②) : ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN 設計用せん断力
	Qal	kN 長期許容せん断力

せん断	Qas	kN	短期許容せん断力 X形配筋のときはX形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①-②: 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta, U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容 応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア 内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。()内は直線定着の 場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2フレ-ΔX1軸 [1F-2F/壁]				Y2フレ-ΔX1軸 [2F-3F/壁]				Y2フレ-ΔX1軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(58)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3828.6	3828.6	0.0	0.0	3562.1	3562.1	0.0	0.0	3302.5	3302.5	0.0	0.0
	MI	-41.4	46.9	0.0	0.0	-40.4	37.0	0.0	0.0	-40.7	38.0	0.0	0.0
	Ns	6248.8	1408.4	0.0	0.0	1357.2	1357.2	0.0	0.0	1341.6	1341.6	0.0	0.0
	Ms	-78.3	-1568.4	0.0	0.0	431.4	-772.4	0.0	0.0	483.4	-585.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-26.4	-26.4	0.0	0.0	-27.7	-27.7	0.0	0.0	-28.1	-28.1	0.0	0.0
	Qs	729.4	729.4	0.0	0.0	652.7	652.7	0.0	0.0	587.7	587.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5
	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
曲げ	pw	0.78	0.78	0.23	0.23	0.78	0.78	0.23	0.23	0.78	0.78	0.23	0.23
	Mal	1259.7	1259.7	0.0	0.0	1284.9	1284.9	0.0	0.0	1305.2	1305.2	0.0	0.0
	Mas	2634.2	2236.3	0.0	0.0	2216.3	2216.3	0.0	0.0	2210.2	2210.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	842.5	4696.1	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0
	cMy. 正	2453.7	2453.7	0.0	0.0	2428.6	2428.6	0.0	0.0	2420.9	2420.9	0.0	0.0
	gMy. 負	876.3	5093.1	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0
	cMy. 負	4324.0	4324.0	0.0	0.0	4182.7	4182.7	0.0	0.0	4024.4	4024.4	0.0	0.0
	H' (H)	235 (335)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1081.0	1081.0	0.0	0.0	965.2	965.2	0.0	0.0	867.5	867.5	0.0	0.0
	Qal	724.4	724.4	0.0	0.0	816.6	816.6	0.0	0.0	821.2	821.2	0.0	0.0
	Qas	1243.1	1243.1	0.0	0.0	1243.1	1243.1	0.0	0.0	1243.1	1243.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.51S	2.51S	0.00	0.00	2.24S	2.24S	0.00	0.00	2.02S	2.02S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	125.0	110.0	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A				
部材位置			Y2ﾌﾚ-ΔX1軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΔX1軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΔX1軸 [6F-7F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI		3042.8	3042.8	0.0	0.0	2783.1	2783.1	0.0	0.0	2523.4	2523.4	0.0	0.0	
	MI		-40.8	37.9	0.0	0.0	-41.2	38.1	0.0	0.0	-41.4	37.9	0.0	0.0	
	Ns		1326.8	1326.8	0.0	0.0	1304.3	1304.3	0.0	0.0	3776.1	3776.1	0.0	0.0	
	Ms		548.1	-566.6	0.0	0.0	525.8	-469.1	0.0	0.0	-516.1	536.1	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K2	K2			
	QI		-28.1	-28.1	0.0	0.0	-28.3	-28.3	0.0	0.0	-28.3	-28.3	0.0	0.0	
	Qs		610.2	610.2	0.0	0.0	552.3	552.3	0.0	0.0	502.9	502.9	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0		
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0		
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5		
	i	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3		
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	
at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	
pt		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
pw	0.59	0.59	0.23	0.23	0.59	0.59	0.23	0.23	0.59	0.59	0.23	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1322.2	1322.2	0.0	0.0	1336.9	1336.9	0.0	0.0	1225.6	1225.6	0.0	0.0		
	Mas	2204.4	2204.4	0.0	0.0	2195.6	2195.6	0.0	0.0	2519.6	2519.6	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0		
	cMy. 正	2413.6	2413.6	0.0	0.0	2402.5	2402.5	0.0	0.0	2382.7	2382.7	0.0	0.0		
	gMy. 負	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0		
	cMy. 負	3854.9	3854.9	0.0	0.0	3677.4	3677.4	0.0	0.0	3466.0	3466.0	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)			
	Qd	901.3	901.3	0.0	0.0	814.3	814.3	0.0	0.0	740.2	740.2	0.0	0.0		
	Qal	820.2	820.2	0.0	0.0	819.3	819.3	0.0	0.0	787.5	787.5	0.0	0.0		
	Qas	1075.1	1075.1	0.0	0.0	1075.1	1075.1	0.0	0.0	1048.9	1048.9	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.09S	2.09S	0.00	0.00	1.89S	1.89S	0.00	0.00	1.72S	1.72S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2262.7	2262.7	0.0	0.0	2007.0	2007.0	0.0	0.0	1751.4	1751.4	0.0	0.0	
	MI	-38.5	37.8	0.0	0.0	-38.2	35.0	0.0	0.0	-37.3	35.4	0.0	0.0	
	Ns	3300.0	1225.4	0.0	0.0	1152.7	1152.7	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0	
	Ms	-471.9	-509.9	0.0	0.0	414.1	-360.7	0.0	0.0	351.0	-336.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-27.2	-27.2	0.0	0.0	-26.2	-26.2	0.0	0.0	-26.0	-26.0	0.0	0.0	
	Qs	505.8	505.8	0.0	0.0	439.8	439.8	0.0	0.0	396.8	396.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	
	i	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	
pt		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
pw	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1240.3	1240.3	0.0	0.0	1253.4	1253.4	0.0	0.0	1268.1	1268.1	0.0	0.0	
	Mas	2550.4	2164.6	0.0	0.0	2136.0	2136.0	0.0	0.0	2104.2	2104.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	599.1	842.5	0.0	0.0	599.1	599.1	0.0	0.0	571.8	599.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	2360.5	2360.5	0.0	0.0	2324.5	2324.5	0.0	0.0	2284.5	2284.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	632.9	876.3	0.0	0.0	632.9	632.9	0.0	0.0	605.9	632.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	3282.6	3282.6	0.0	0.0	3104.4	3104.4	0.0	0.0	2920.5	2920.5	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	745.1	745.1	0.0	0.0	646.7	646.7	0.0	0.0	582.3	582.3	0.0	0.0	
	Qal	803.3	803.3	0.0	0.0	788.4	788.4	0.0	0.0	796.2	796.2	0.0	0.0	
	Qas	880.9	880.9	0.0	0.0	880.9	880.9	0.0	0.0	880.9	880.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.73S	1.73S	0.00	0.00	1.50S	1.50S	0.00	0.00	1.35S	1.35S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1A				C1A				C1A				
部材位置			Y27レ-ΛX1軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI		1497.7	1497.7	0.0	0.0	1244.0	1244.0	0.0	0.0	994.4	994.4	0.0	0.0	
	MI		-38.0	34.7	0.0	0.0	-35.5	34.0	0.0	0.0	-34.8	32.4	0.0	0.0	
	Ns		2017.6	2017.6	0.0	0.0	1615.6	1615.6	0.0	0.0	1252.6	1252.6	0.0	0.0	
	Ms		-463.1	381.9	0.0	0.0	-402.7	302.1	0.0	0.0	-363.0	181.3	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI		-26.0	-26.0	0.0	0.0	-24.8	-24.8	0.0	0.0	-24.0	-24.0	0.0	0.0	
	Qs		402.7	402.7	0.0	0.0	334.7	334.7	0.0	0.0	256.7	256.7	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0		
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0		
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5		
	i	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3		
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	
pt		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
pw	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1288.3	1288.3	0.0	0.0	1175.6	1175.6	0.0	0.0	1196.9	1196.9	0.0	0.0		
	Mas	2471.1	2471.1	0.0	0.0	2316.9	2316.9	0.0	0.0	2175.3	2175.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	571.8	571.8	0.0	0.0	403.3	571.8	0.0	0.0	403.3	403.3	0.0	0.0		
	cMy. 正	2237.0	2237.0	0.0	0.0	2181.7	2181.7	0.0	0.0	2112.4	2112.4	0.0	0.0		
	gMy. 負	605.9	605.9	0.0	0.0	437.0	605.9	0.0	0.0	437.0	437.0	0.0	0.0		
	cMy. 負	2736.3	2736.3	0.0	0.0	2543.2	2543.2	0.0	0.0	2370.2	2370.2	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)			
	Qd	591.1	591.1	0.0	0.0	489.7	489.7	0.0	0.0	373.1	373.1	0.0	0.0		
	Qal	787.4	787.4	0.0	0.0	769.0	769.0	0.0	0.0	762.6	762.6	0.0	0.0		
	Qas	880.9	880.9	0.0	0.0	854.7	854.7	0.0	0.0	854.7	854.7	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	1.37S	1.37S	0.00	0.00	1.14S	1.14S	0.00	0.00	0.87S	0.87S	0.00	0.00		
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名			C1A				C1A				C1A				
部材位置			Y27レ-1X1軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-1X1軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-1X1軸 [15F-16F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI		744.8	744.8	0.0	0.0	495.1	495.1	0.0	0.0	245.2	245.2	0.0	0.0	
	MI		-36.7	33.2	0.0	0.0	-27.9	31.3	0.0	0.0	-75.4	41.7	0.0	0.0	
	Ns		904.6	904.6	0.0	0.0	575.9	414.3	0.0	0.0	271.3	219.0	0.0	0.0	
	Ms		-416.4	159.6	0.0	0.0	-382.2	53.6	0.0	0.0	-239.3	119.6	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K1			K2	K1			
	QI		-25.0	-25.0	0.0	0.0	-21.1	-21.1	0.0	0.0	-41.8	-41.8	0.0	0.0	
	Qs		271.8	271.8	0.0	0.0	183.1	183.1	0.0	0.0	82.8	82.8	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	
	D		110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	
	d		102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	
	j		89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60		
pt		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64		
pw		0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23		
曲げ	Mal		1134.0	1134.0	0.0	0.0	1035.8	1035.8	0.0	0.0	935.2	935.2	0.0	0.0	
	Mas		2037.5	2037.5	0.0	0.0	1905.2	1831.6	0.0	0.0	1772.2	1750.3	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		284.4	403.3	0.0	0.0	284.4	284.4	0.0	0.0	302.0	284.4	0.0	0.0	
	cMy. 正		2034.4	2034.4	0.0	0.0	1945.0	1945.0	0.0	0.0	1840.7	1840.7	0.0	0.0	
	gMy. 負		318.5	437.0	0.0	0.0	318.5	318.5	0.0	0.0	365.9	318.5	0.0	0.0	
	cMy. 負		2198.0	2198.0	0.0	0.0	2029.8	2029.8	0.0	0.0	1868.8	1868.8	0.0	0.0	
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd		395.3	395.3	0.0	0.0	264.1	264.1	0.0	0.0	103.2	103.2	0.0	0.0	
	Qal		756.0	756.0	0.0	0.0	753.5	753.5	0.0	0.0	667.4	667.4	0.0	0.0	
	Qas		854.7	854.7	0.0	0.0	854.7	854.7	0.0	0.0	854.7	854.7	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		0.92S	0.92S	0.00	0.00	0.61S	0.61S	0.00	0.00	0.24S	0.24S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(58)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6158.3	6158.3	0.0	0.0	5712.9	5712.9	0.0	0.0	5274.1	5274.1	0.0	0.0
	MI	3.5	-7.8	0.0	0.0	1.6	-0.6	0.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.0
	Ns	5770.9	5770.9	0.0	0.0	5339.1	6086.6	0.0	0.0	5628.5	5628.5	0.0	0.0
	Ms	343.9	-2461.9	0.0	0.0	986.0	1435.5	0.0	0.0	-1160.5	1223.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K2	K2		
	QI	3.4	3.4	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
	Qs	1192.5	1192.5	0.0	0.0	1181.6	1181.6	0.0	0.0	1166.5	1166.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0
	d	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	82.5	82.5
配筋	j	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	72.2	72.2
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
	pw	0.99	0.99	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23
曲げ	Mal	1470.7	1470.7	0.0	0.0	1535.9	1535.9	0.0	0.0	1584.8	1584.8	0.0	0.0
	Mas	3345.8	3345.8	0.0	0.0	3350.9	3343.0	0.0	0.0	3347.3	3347.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1843.7	9789.2	0.0	0.0	1843.7	1843.7	0.0	0.0	1843.7	1843.7	0.0	0.0
	cMy. 正	4381.6	4381.6	0.0	0.0	4218.1	4218.1	0.0	0.0	4053.8	4053.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1843.9	9789.2	0.0	0.0	1843.9	1843.9	0.0	0.0	1843.9	1843.9	0.0	0.0
	cMy. 負	4660.4	4660.4	0.0	0.0	4497.4	4497.4	0.0	0.0	4328.3	4328.3	0.0	0.0
	H' (H)	235 (335)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1787.0	1787.0	0.0	0.0	1771.9	1771.9	0.0	0.0	1749.0	1749.0	0.0	0.0
	Qal	842.7	842.7	0.0	0.0	924.1	924.1	0.0	0.0	1156.4	1156.4	0.0	0.0
	Qas	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	4.15S	4.15S	0.00	0.00	4.12S	4.12S	0.00	0.00	4.06S	4.06S	0.00	0.00
	Ld	206.9	206.9	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0
	Ld1	125.0	110.0	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-4X2軸[4F-5F/壁]				Y27レ-4X2軸[5F-6F/壁]				Y27レ-4X2軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4831.4	4831.4	0.0	0.0	4403.7	4403.7	0.0	0.0	3976.1	3976.1	0.0	0.0
	MI	1.7	-1.5	0.0	0.0	1.6	-1.5	0.0	0.0	1.8	-1.5	0.0	0.0
	Ns	5136.0	5136.0	0.0	0.0	4686.9	4686.9	0.0	0.0	4233.5	4233.5	0.0	0.0
	Ms	-1148.3	1102.8	0.0	0.0	-1110.9	1065.4	0.0	0.0	-1051.0	1029.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	1.1	1.1	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
	Qs	1100.8	1100.8	0.0	0.0	1064.2	1064.2	0.0	0.0	1017.7	1017.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0
	d	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	67.5	67.5
	j	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	59.0	59.0
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
曲げ	pw	1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23
	Mal	1339.9	1339.9	0.0	0.0	1389.5	1389.5	0.0	0.0	1279.6	1279.6	0.0	0.0
	Mas	2975.2	2975.2	0.0	0.0	2990.4	2990.4	0.0	0.0	2743.6	2743.6	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1843.7	1843.7	0.0	0.0	1843.7	1843.7	0.0	0.0	1843.7	1843.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3831.8	3831.8	0.0	0.0	3673.4	3673.4	0.0	0.0	3487.4	3487.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1843.9	1843.9	0.0	0.0	1843.9	1843.9	0.0	0.0	1843.9	1843.9	0.0	0.0
	cMy. 負	4057.8	4057.8	0.0	0.0	3892.5	3892.5	0.0	0.0	3687.8	3687.8	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1650.6	1650.6	0.0	0.0	1595.7	1595.7	0.0	0.0	1525.9	1525.9	0.0	0.0
	Qal	940.1	940.1	0.0	0.0	960.9	960.9	0.0	0.0	884.2	884.2	0.0	0.0
	Qas	1834.9	1834.9	0.0	0.0	1834.9	1834.9	0.0	0.0	1804.6	1804.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.83S	3.83S	0.00	0.00	3.71S	3.71S	0.00	0.00	3.55S	3.55S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-ΛX2軸 [7F-8F/壁]				Y2フレ-ΛX2軸 [8F-9F/壁]				Y2フレ-ΛX2軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3544.8	3544.8	0.0	0.0	3134.1	3134.1	0.0	0.0	2723.4	2723.4	0.0	0.0
	MI	0.1	-1.0	0.0	0.0	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	Ns	3759.6	3759.6	0.0	0.0	3313.9	3313.9	0.0	0.0	2867.4	2867.4	0.0	0.0
	Ms	-907.0	1003.8	0.0	0.0	-917.3	871.2	0.0	0.0	-830.2	828.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.4	0.4	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
	Qs	933.0	933.0	0.0	0.0	872.3	872.3	0.0	0.0	809.4	809.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5
配筋	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
曲げ	pw	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23
	Mal	1151.0	1151.0	0.0	0.0	1188.5	1188.5	0.0	0.0	1215.9	1215.9	0.0	0.0
	Mas	2520.5	2520.5	0.0	0.0	2549.4	2549.4	0.0	0.0	2576.5	2576.5	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1350.4	1843.7	0.0	0.0	1350.4	1350.4	0.0	0.0	1205.0	1350.4	0.0	0.0
	cMy. 正	3294.5	3294.5	0.0	0.0	3142.9	3142.9	0.0	0.0	2985.1	2985.1	0.0	0.0
	gMy. 負	1350.2	1843.9	0.0	0.0	1350.2	1350.2	0.0	0.0	1204.6	1350.2	0.0	0.0
	cMy. 負	3459.8	3459.8	0.0	0.0	3288.2	3288.2	0.0	0.0	3106.9	3106.9	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1399.3	1399.3	0.0	0.0	1308.3	1308.3	0.0	0.0	1214.1	1214.1	0.0	0.0
	Qal	548.8	548.8	0.0	0.0	806.4	806.4	0.0	0.0	477.9	477.9	0.0	0.0
	Qas	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.25S	3.25S	0.00	0.00	3.04S	3.04S	0.00	0.00	2.82S	2.82S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-4X2軸[10F-11F/壁]				Y27レ-4X2軸[11F-12F/壁]				Y27レ-4X2軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2317.3	2317.3	0.0	0.0	1921.1	1921.1	0.0	0.0	1531.5	1531.5	0.0	0.0
	MI	0.8	-0.7	0.0	0.0	-0.5	-0.3	0.0	0.0	-1.2	1.0	0.0	0.0
	Ns	2427.9	2427.9	0.0	0.0	2013.6	2013.6	0.0	0.0	1595.9	1595.9	0.0	0.0
	Ms	-792.0	680.7	0.0	0.0	-666.9	638.9	0.0	0.0	-654.8	475.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.5	0.5	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0
	Qs	719.7	719.7	0.0	0.0	636.9	636.9	0.0	0.0	551.0	551.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0
	d	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	47.5	47.5
配筋	i	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	41.5	41.5
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	pw	1.15	1.15	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1096.6	1096.6	0.0	0.0	1010.3	1010.3	0.0	0.0	1040.5	1040.5	0.0	0.0
	Mas	2366.8	2366.8	0.0	0.0	2171.2	2171.2	0.0	0.0	2218.8	2218.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1205.0	1205.0	0.0	0.0	924.5	1205.0	0.0	0.0	924.5	924.5	0.0	0.0
	cMy. 正	2801.0	2801.0	0.0	0.0	2625.9	2625.9	0.0	0.0	2463.2	2463.2	0.0	0.0
	gMy. 負	1204.6	1204.6	0.0	0.0	924.8	1204.6	0.0	0.0	924.8	924.8	0.0	0.0
	cMy. 負	2894.5	2894.5	0.0	0.0	2706.1	2706.1	0.0	0.0	2522.0	2522.0	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1079.2	1079.2	0.0	0.0	955.3	955.3	0.0	0.0	826.0	826.0	0.0	0.0
	Qal	658.0	658.0	0.0	0.0	389.6	389.6	0.0	0.0	630.7	630.7	0.0	0.0
付着	Qas	1301.0	1301.0	0.0	0.0	1278.8	1278.8	0.0	0.0	1278.8	1278.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.51S	2.51S	0.00	0.00	2.22S	2.22S	0.00	0.00	1.92S	1.92S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[15F-16F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1140.7	1140.7	0.0	0.0	765.8	765.8	0.0	0.0	391.2	391.2	0.0	0.0
	MI	0.2	0.4	0.0	0.0	-0.5	-0.2	0.0	0.0	2.5	-0.4	0.0	0.0
	Ns	1172.6	1172.6	0.0	0.0	745.2	745.2	0.0	0.0	383.2	383.2	0.0	0.0
	Ms	-523.2	360.6	0.0	0.0	430.7	-257.1	0.0	0.0	323.7	-151.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	Qs	431.1	431.1	0.0	0.0	335.8	335.8	0.0	0.0	225.9	225.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0
	d	102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	32.5	32.5
	j	89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	28.4	28.4
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
曲げ	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	Mal	884.3	884.3	0.0	0.0	934.4	934.4	0.0	0.0	982.6	982.6	0.0	0.0
	Mas	1924.7	1924.7	0.0	0.0	1950.5	1950.5	0.0	0.0	1806.0	1806.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	661.9	924.5	0.0	0.0	661.9	661.9	0.0	0.0	770.1	661.9	0.0	0.0
	cMy. 正	2280.1	2280.1	0.0	0.0	2108.2	2108.2	0.0	0.0	1926.1	1926.1	0.0	0.0
	gMy. 負	662.1	924.8	0.0	0.0	662.1	662.1	0.0	0.0	769.7	662.1	0.0	0.0
	cMy. 負	2309.1	2309.1	0.0	0.0	2128.2	2128.2	0.0	0.0	1934.4	1934.4	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	646.6	646.6	0.0	0.0	503.7	503.7	0.0	0.0	338.3	338.3	0.0	0.0
	Qal	283.4	283.4	0.0	0.0	283.4	283.4	0.0	0.0	339.3	339.3	0.0	0.0
	Qas	823.1	823.1	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.50S	1.50S	0.00	0.00	1.17S	1.17S	0.00	0.00	0.79S	0.79S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-ΔX3軸 [1F-2F/壁]				Y2フレ-ΔX3軸 [2F-3F/壁]				Y2フレ-ΔX3軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(58)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6147.8	6147.8	0.0	0.0	5704.3	5704.3	0.0	0.0	5267.6	5267.6	0.0	0.0
	MI	-0.4	1.4	0.0	0.0	-0.0	-0.3	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	6204.5	6204.5	0.0	0.0	5756.7	5651.9	0.0	0.0	5315.5	5315.5	0.0	0.0
	Ms	-344.2	2434.8	0.0	0.0	-1006.7	-1453.8	0.0	0.0	-1197.3	1252.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K2		
	QI	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1182.3	1182.3	0.0	0.0	1200.2	1200.2	0.0	0.0	1195.1	1195.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0
	d	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	82.5	82.5
	j	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	72.2	72.2
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
曲げ	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
	pw	0.99	0.99	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23
	Mal	1472.5	1472.5	0.0	0.0	1537.0	1537.0	0.0	0.0	1585.4	1585.4	0.0	0.0
	Mas	3342.0	3342.0	0.0	0.0	3346.0	3347.0	0.0	0.0	3351.2	3351.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1968.8	9789.2	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0
	cMy. 正	4499.0	4499.0	0.0	0.0	4337.1	4337.1	0.0	0.0	4171.9	4171.9	0.0	0.0
	gMy. 負	1968.8	9789.2	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0
	cMy. 負	4539.9	4539.9	0.0	0.0	4376.2	4376.2	0.0	0.0	4209.0	4209.0	0.0	0.0
	H' (H)	235 (335)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1773.2	1773.2	0.0	0.0	1800.3	1800.3	0.0	0.0	1792.7	1792.7	0.0	0.0
	Qal	765.5	765.5	0.0	0.0	731.1	731.1	0.0	0.0	1034.2	1034.2	0.0	0.0
	Qas	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	4.12S	4.12S	0.00	0.00	4.18S	4.18S	0.00	0.00	4.16S	4.16S	0.00	0.00
	Ld	206.9	206.9	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0
	Ld1	125.0	110.0	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4826.9	4826.9	0.0	0.0	4401.1	4401.1	0.0	0.0	3975.3	3975.3	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	4867.1	4867.1	0.0	0.0	4436.8	4436.8	0.0	0.0	4006.6	4006.6	0.0	0.0
	Ms	-1187.8	1137.1	0.0	0.0	-1163.4	1109.3	0.0	0.0	-1105.7	1083.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1134.1	1134.1	0.0	0.0	1108.6	1108.6	0.0	0.0	1067.8	1067.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0
	d	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	67.5	67.5
	j	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	59.0	59.0
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
曲げ	pw	1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23
	Mal	1340.5	1340.5	0.0	0.0	1389.8	1389.8	0.0	0.0	1279.7	1279.7	0.0	0.0
	Mas	2984.1	2984.1	0.0	0.0	3000.3	3000.3	0.0	0.0	2752.9	2752.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0
	cMy. 正	3929.9	3929.9	0.0	0.0	3769.6	3769.6	0.0	0.0	3576.5	3576.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0
	cMy. 負	3959.7	3959.7	0.0	0.0	3797.2	3797.2	0.0	0.0	3600.8	3600.8	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1701.1	1701.1	0.0	0.0	1662.9	1662.9	0.0	0.0	1601.7	1601.7	0.0	0.0
	Qal	883.3	883.3	0.0	0.0	937.3	937.3	0.0	0.0	836.6	836.6	0.0	0.0
	Qas	1834.9	1834.9	0.0	0.0	1834.9	1834.9	0.0	0.0	1804.6	1804.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.95S	3.95S	0.00	0.00	3.86S	3.86S	0.00	0.00	3.72S	3.72S	0.00	0.00
	Ld	206.9	206.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	NG	NG			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3545.9	3545.9	0.0	0.0	3134.1	3134.1	0.0	0.0	2722.3	2722.3	0.0	0.0
	MI	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	3570.7	3570.7	0.0	0.0	3155.6	3155.6	0.0	0.0	2740.6	2740.6	0.0	0.0
	Ms	-983.1	1058.9	0.0	0.0	-1004.1	954.7	0.0	0.0	-889.8	908.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	996.1	996.1	0.0	0.0	955.6	955.6	0.0	0.0	877.3	877.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋 SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5
	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
曲げ	pw	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23
	Mal	1150.9	1150.9	0.0	0.0	1188.5	1188.5	0.0	0.0	1216.0	1216.0	0.0	0.0
	Mas	2531.8	2531.8	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	2585.9	2585.9	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1468.6	1968.8	0.0	0.0	1468.6	1468.6	0.0	0.0	1232.0	1468.6	0.0	0.0
	cMy. 正	3369.1	3369.1	0.0	0.0	3207.6	3207.6	0.0	0.0	3038.3	3038.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1468.6	1968.8	0.0	0.0	1468.6	1468.6	0.0	0.0	1232.0	1468.6	0.0	0.0
	cMy. 負	3388.2	3388.2	0.0	0.0	3225.0	3225.0	0.0	0.0	3053.7	3053.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1494.1	1494.1	0.0	0.0	1433.4	1433.4	0.0	0.0	1316.0	1316.0	0.0	0.0
	Qal	477.9	477.9	0.0	0.0	778.3	778.3	0.0	0.0	477.9	477.9	0.0	0.0
	Qas	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.47S	3.47S	0.00	0.00	3.33S	3.33S	0.00	0.00	3.06S	3.06S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-4X3軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-4X3軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-4X3軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2317.2	2317.2	0.0	0.0	1921.8	1921.8	0.0	0.0	1530.6	1530.6	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	2330.2	2330.2	0.0	0.0	1931.3	1931.3	0.0	0.0	1537.7	1537.7	0.0	0.0	
	Ms	-841.3	727.0	0.0	0.0	-738.8	693.6	0.0	0.0	-735.9	553.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	765.0	765.0	0.0	0.0	698.7	698.7	0.0	0.0	629.0	629.0	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	
	d	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	47.5	47.5	
	j	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	41.5	41.5	
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
pt	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
pw	1.15	1.15	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1096.6	1096.6	0.0	0.0	1010.2	1010.2	0.0	0.0	1040.5	1040.5	0.0	0.0	
	Mas	2376.5	2376.5	0.0	0.0	2180.0	2180.0	0.0	0.0	2226.1	2226.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1232.0	1232.0	0.0	0.0	1009.0	1232.0	0.0	0.0	1009.0	1009.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2842.5	2842.5	0.0	0.0	2662.4	2662.4	0.0	0.0	2489.1	2489.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1232.0	1232.0	0.0	0.0	1009.0	1232.0	0.0	0.0	1009.0	1009.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	2853.5	2853.5	0.0	0.0	2670.7	2670.7	0.0	0.0	2495.6	2495.6	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	
	Qd	1147.5	1147.5	0.0	0.0	1048.1	1048.1	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0	
	Qal	637.8	637.8	0.0	0.0	389.6	389.6	0.0	0.0	612.8	612.8	0.0	0.0	
	Qas	1301.0	1301.0	0.0	0.0	1278.8	1278.8	0.0	0.0	1278.8	1278.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.67S	2.67S	0.00	0.00	2.44S	2.44S	0.00	0.00	2.19S	2.19S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[15F-16F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1138.1	1138.1	0.0	0.0	763.8	763.8	0.0	0.0	389.3	389.3	0.0	0.0
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Ns	1142.2	1142.2	0.0	0.0	761.7	761.7	0.0	0.0	389.9	388.7	0.0	0.0
	Ms	-568.1	416.4	0.0	0.0	477.7	-299.5	0.0	0.0	-386.8	-202.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	480.2	480.2	0.0	0.0	379.1	379.1	0.0	0.0	280.6	280.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0
	d	102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	32.5	32.5
配筋	i	89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	28.4	28.4
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	884.6	884.6	0.0	0.0	934.7	934.7	0.0	0.0	981.9	981.9	0.0	0.0
	Mas	1929.8	1929.8	0.0	0.0	1957.1	1957.1	0.0	0.0	1808.7	1808.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	721.2	1009.0	0.0	0.0	721.2	721.2	0.0	0.0	871.8	721.2	0.0	0.0
	cMy. 正	2291.7	2291.7	0.0	0.0	2116.2	2116.2	0.0	0.0	1929.0	1929.0	0.0	0.0
	gMy. 負	721.2	1009.0	0.0	0.0	721.2	721.2	0.0	0.0	871.8	721.2	0.0	0.0
	cMy. 負	2295.3	2295.3	0.0	0.0	2118.3	2118.3	0.0	0.0	1929.6	1929.6	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	720.4	720.4	0.0	0.0	568.6	568.6	0.0	0.0	420.8	420.8	0.0	0.0
	Qal	283.4	283.4	0.0	0.0	283.4	283.4	0.0	0.0	315.7	315.7	0.0	0.0
せん断	Qas	823.1	823.1	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.67S	1.67S	0.00	0.00	1.32S	1.32S	0.00	0.00	0.98S	0.98S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-4X4軸[1F-2F/壁]				Y2フレ-4X4軸[2F-3F/壁]				Y2フレ-4X4軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(58)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6147.8	6147.8	0.0	0.0	5704.3	5704.3	0.0	0.0	5267.6	5267.6	0.0	0.0
	MI	0.4	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	6204.5	6204.5	0.0	0.0	5756.7	5651.9	0.0	0.0	5315.5	5315.5	0.0	0.0
	Ms	344.2	-2434.8	0.0	0.0	1006.7	1453.8	0.0	0.0	1197.3	-1252.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K1		
	QI	0.5	0.5	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1182.3	1182.3	0.0	0.0	1200.2	1200.2	0.0	0.0	1195.1	1195.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0
	d	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	82.5	82.5
配筋	i	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	72.2	72.2
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
			at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
曲げ			pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
			pw	0.99	0.99	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23	0.99	0.99
			判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK
せん断			gMy. 正	1968.8	9789.2	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8
			cMy. 正	4539.9	4539.9	0.0	0.0	4376.2	4376.2	0.0	0.0	4209.0	4209.0
			gMy. 負	1968.8	9789.2	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8
			cMy. 負	4499.0	4499.0	0.0	0.0	4337.1	4337.1	0.0	0.0	4171.9	4171.9
			H' (H)	235 (335)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)	
			Qd	1773.2	1773.2	0.0	0.0	1800.3	1800.3	0.0	0.0	1792.7	1792.7
			Qal	765.5	765.5	0.0	0.0	731.1	731.1	0.0	0.0	1034.2	1034.2
			Qas	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1966.7	1966.7
			Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK
付着			Ta	4.12S	4.12S	0.00	0.00	4.18S	4.18S	0.00	0.00	4.16S	4.16S
			Ld	206.9	206.9	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0	206.9	206.9
			Ld1	125.0	110.0	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5
			判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX4軸[4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX4軸[5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX4軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4826.9	4826.9	0.0	0.0	4401.1	4401.1	0.0	0.0	3975.3	3975.3	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	4867.1	4867.1	0.0	0.0	4436.8	4436.8	0.0	0.0	4006.6	4006.6	0.0	0.0
	Ms	1187.8	-1137.1	0.0	0.0	1163.4	-1109.3	0.0	0.0	1105.7	-1083.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1134.1	1134.1	0.0	0.0	1108.6	1108.6	0.0	0.0	1067.8	1067.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0
	d	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	67.5	67.5
	j	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	59.0	59.0
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
			at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
曲げ	判定	pt	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
		pw	1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23
			Mal	1340.5	1340.5	0.0	0.0	1389.8	1389.8	0.0	0.0	1279.7	1279.7
	判定	Mas	2984.1	2984.1	0.0	0.0	3000.3	3000.3	0.0	0.0	2752.9	2752.9	0.0
			OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	判定	gMy. 正	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0
		cMy. 正	3959.7	3959.7	0.0	0.0	3797.2	3797.2	0.0	0.0	3600.8	3600.8	0.0
		gMy. 負	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0
	判定	cMy. 負	3929.9	3929.9	0.0	0.0	3769.6	3769.6	0.0	0.0	3576.5	3576.5	0.0
		H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)
		Qd	1701.1	1701.1	0.0	0.0	1662.9	1662.9	0.0	0.0	1601.7	1601.7	0.0
	判定	Qal	883.3	883.3	0.0	0.0	937.3	937.3	0.0	0.0	836.6	836.6	0.0
		Qas	1834.9	1834.9	0.0	0.0	1834.9	1834.9	0.0	0.0	1804.6	1804.6	0.0
		Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
		Ta	3.95S	3.95S	0.00	0.00	3.86S	3.86S	0.00	0.00	3.72S	3.72S	0.00
		Ld	206.9	206.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0
判定			NG	NG			OK	OK			OK	OK	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX4軸[7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3545.9	3545.9	0.0	0.0	3134.1	3134.1	0.0	0.0	2722.3	2722.3	0.0	0.0
	MI	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	3570.7	3570.7	0.0	0.0	3155.6	3155.6	0.0	0.0	2740.6	2740.6	0.0	0.0
	Ms	983.1	-1058.9	0.0	0.0	1004.1	-954.7	0.0	0.0	889.8	-908.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	996.1	996.1	0.0	0.0	955.6	955.6	0.0	0.0	877.3	877.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋 SD390/SD390/SD345				鉄筋 SD390/SD390/SD345				鉄筋 SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5
	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
	pw	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23
曲げ	Mal	1150.9	1150.9	0.0	0.0	1188.5	1188.5	0.0	0.0	1216.0	1216.0	0.0	0.0
	Mas	2531.8	2531.8	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	2585.9	2585.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1468.6	1968.8	0.0	0.0	1468.6	1468.6	0.0	0.0	1232.0	1468.6	0.0	0.0
	cMy. 正	3388.2	3388.2	0.0	0.0	3225.0	3225.0	0.0	0.0	3053.7	3053.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1468.6	1968.8	0.0	0.0	1468.6	1468.6	0.0	0.0	1232.0	1468.6	0.0	0.0
	cMy. 負	3369.1	3369.1	0.0	0.0	3207.6	3207.6	0.0	0.0	3038.3	3038.3	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1494.1	1494.1	0.0	0.0	1433.4	1433.4	0.0	0.0	1316.0	1316.0	0.0	0.0
	Qal	477.9	477.9	0.0	0.0	778.3	778.3	0.0	0.0	477.9	477.9	0.0	0.0
	Qas	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.47S	3.47S	0.00	0.00	3.33S	3.33S	0.00	0.00	3.06S	3.06S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-4X4軸[10F-11F/壁]				Y27レ-4X4軸[11F-12F/壁]				Y27レ-4X4軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2317.2	2317.2	0.0	0.0	1921.8	1921.8	0.0	0.0	1530.6	1530.6	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	2330.2	2330.2	0.0	0.0	1931.3	1931.3	0.0	0.0	1537.7	1537.7	0.0	0.0
	Ms	841.3	-727.0	0.0	0.0	738.8	-693.6	0.0	0.0	735.9	-553.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	765.0	765.0	0.0	0.0	698.7	698.7	0.0	0.0	629.0	629.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0
	d	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	47.5	47.5
配筋	i	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	41.5	41.5
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	pw	1.15	1.15	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1096.6	1096.6	0.0	0.0	1010.2	1010.2	0.0	0.0	1040.5	1040.5	0.0	0.0
	Mas	2376.5	2376.5	0.0	0.0	2180.0	2180.0	0.0	0.0	2226.1	2226.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1232.0	1232.0	0.0	0.0	1009.0	1232.0	0.0	0.0	1009.0	1009.0	0.0	0.0
	cMy. 正	2853.5	2853.5	0.0	0.0	2670.7	2670.7	0.0	0.0	2495.6	2495.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1232.0	1232.0	0.0	0.0	1009.0	1232.0	0.0	0.0	1009.0	1009.0	0.0	0.0
	cMy. 負	2842.5	2842.5	0.0	0.0	2662.4	2662.4	0.0	0.0	2489.1	2489.1	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1147.5	1147.5	0.0	0.0	1048.1	1048.1	0.0	0.0	943.5	943.5	0.0	0.0
	Qal	637.8	637.8	0.0	0.0	389.6	389.6	0.0	0.0	612.8	612.8	0.0	0.0
付着	Qas	1301.0	1301.0	0.0	0.0	1278.8	1278.8	0.0	0.0	1278.8	1278.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.67S	2.67S	0.00	0.00	2.44S	2.44S	0.00	0.00	2.19S	2.19S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX4軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[15F-16F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1138.1	1138.1	0.0	0.0	763.8	763.8	0.0	0.0	389.3	389.3	0.0	0.0
	MI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.0	0.0	0.0
	Ns	1142.2	1142.2	0.0	0.0	761.7	761.7	0.0	0.0	389.9	388.7	0.0	0.0
	Ms	568.1	-416.4	0.0	0.0	-477.7	299.5	0.0	0.0	386.8	202.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	480.2	480.2	0.0	0.0	379.1	379.1	0.0	0.0	280.6	280.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0
	d	102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	32.5	32.5
配筋	j	89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	28.4	28.4
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	884.6	884.6	0.0	0.0	934.7	934.7	0.0	0.0	981.9	981.9	0.0	0.0
	Mas	1929.8	1929.8	0.0	0.0	1957.1	1957.1	0.0	0.0	1808.7	1808.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	721.2	1009.0	0.0	0.0	721.2	721.2	0.0	0.0	871.8	721.2	0.0	0.0
	cMy. 正	2295.3	2295.3	0.0	0.0	2118.3	2118.3	0.0	0.0	1929.6	1929.6	0.0	0.0
	gMy. 負	721.2	1009.0	0.0	0.0	721.2	721.2	0.0	0.0	871.8	721.2	0.0	0.0
	cMy. 負	2291.7	2291.7	0.0	0.0	2116.2	2116.2	0.0	0.0	1929.0	1929.0	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	720.4	720.4	0.0	0.0	568.6	568.6	0.0	0.0	420.8	420.8	0.0	0.0
	Qal	283.4	283.4	0.0	0.0	283.4	283.4	0.0	0.0	315.7	315.7	0.0	0.0
せん断	Qas	823.1	823.1	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.67S	1.67S	0.00	0.00	1.32S	1.32S	0.00	0.00	0.98S	0.98S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-ΛX5軸 [1F-2F/壁]				Y2フレ-ΛX5軸 [2F-3F/壁]				Y2フレ-ΛX5軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(58)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6158.3	6158.3	0.0	0.0	5712.9	5712.9	0.0	0.0	5274.1	5274.1	0.0	0.0
	MI	-3.5	7.8	0.0	0.0	-1.6	0.6	0.0	0.0	-2.0	2.0	0.0	0.0
	Ns	5770.9	5770.9	0.0	0.0	5339.1	6086.6	0.0	0.0	5628.5	5628.5	0.0	0.0
	Ms	-343.9	2461.9	0.0	0.0	-986.0	-1435.5	0.0	0.0	1160.5	-1223.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K1	K1		
	QI	-3.4	-3.4	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0
	Qs	1192.5	1192.5	0.0	0.0	1181.6	1181.6	0.0	0.0	1166.5	1166.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0
	d	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	82.5	82.5
配筋	i	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	72.2	72.2
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
	pw	0.99	0.99	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23
曲げ	Mal	1470.7	1470.7	0.0	0.0	1535.9	1535.9	0.0	0.0	1584.8	1584.8	0.0	0.0
	Mas	3345.8	3345.8	0.0	0.0	3350.9	3343.0	0.0	0.0	3347.3	3347.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1843.9	9789.2	0.0	0.0	1843.9	1843.9	0.0	0.0	1843.9	1843.9	0.0	0.0
	cMy. 正	4660.4	4660.4	0.0	0.0	4497.4	4497.4	0.0	0.0	4328.3	4328.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1843.7	9789.2	0.0	0.0	1843.7	1843.7	0.0	0.0	1843.7	1843.7	0.0	0.0
	cMy. 負	4381.6	4381.6	0.0	0.0	4218.1	4218.1	0.0	0.0	4053.8	4053.8	0.0	0.0
	H' (H)	235 (335)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1787.0	1787.0	0.0	0.0	1771.9	1771.9	0.0	0.0	1749.0	1749.0	0.0	0.0
	Qal	842.7	842.7	0.0	0.0	924.1	924.1	0.0	0.0	1156.4	1156.4	0.0	0.0
	Qas	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	4.15S	4.15S	0.00	0.00	4.12S	4.12S	0.00	0.00	4.06S	4.06S	0.00	0.00
	Ld	206.9	206.9	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0
	Ld1	125.0	110.0	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX5軸[4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸[5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4831.4	4831.4	0.0	0.0	4403.7	4403.7	0.0	0.0	3976.1	3976.1	0.0	0.0
	MI	-1.7	1.5	0.0	0.0	-1.6	1.5	0.0	0.0	-1.8	1.5	0.0	0.0
	Ns	5136.0	5136.0	0.0	0.0	4686.9	4686.9	0.0	0.0	4233.5	4233.5	0.0	0.0
	Ms	1148.3	-1102.8	0.0	0.0	1110.9	-1065.4	0.0	0.0	1051.0	-1029.5	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-1.1	-1.1	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0
	Qs	1100.8	1100.8	0.0	0.0	1064.2	1064.2	0.0	0.0	1017.7	1017.7	0.0	0.0
	L.no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0
	d	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	67.5	67.5
	j	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	59.0	59.0
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
曲げ	pt	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
	pw	1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23
	Mal	1339.9	1339.9	0.0	0.0	1389.5	1389.5	0.0	0.0	1279.6	1279.6	0.0	0.0
	Mas	2975.2	2975.2	0.0	0.0	2990.4	2990.4	0.0	0.0	2743.6	2743.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1843.9	1843.9	0.0	0.0	1843.9	1843.9	0.0	0.0	1843.9	1843.9	0.0	0.0
	cMy. 正	4057.8	4057.8	0.0	0.0	3892.5	3892.5	0.0	0.0	3687.8	3687.8	0.0	0.0
せん断	gMy. 負	1843.7	1843.7	0.0	0.0	1843.7	1843.7	0.0	0.0	1843.7	1843.7	0.0	0.0
	cMy. 負	3831.8	3831.8	0.0	0.0	3673.4	3673.4	0.0	0.0	3487.4	3487.4	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1650.6	1650.6	0.0	0.0	1595.7	1595.7	0.0	0.0	1525.9	1525.9	0.0	0.0
	Qal	940.1	940.1	0.0	0.0	960.9	960.9	0.0	0.0	884.2	884.2	0.0	0.0
	Qas	1834.9	1834.9	0.0	0.0	1834.9	1834.9	0.0	0.0	1804.6	1804.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.83S	3.83S	0.00	0.00	3.71S	3.71S	0.00	0.00	3.55S	3.55S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3544.8	3544.8	0.0	0.0	3134.1	3134.1	0.0	0.0	2723.4	2723.4	0.0	0.0	
	MI	-0.1	1.0	0.0	0.0	0.4	-0.4	0.0	0.0	-0.5	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	3759.6	3759.6	0.0	0.0	3313.9	3313.9	0.0	0.0	2867.4	2867.4	0.0	0.0	
	Ms	907.0	-1003.8	0.0	0.0	917.3	-871.2	0.0	0.0	830.2	-828.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	
	Qs	933.0	933.0	0.0	0.0	872.3	872.3	0.0	0.0	809.4	809.4	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	
	i	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
		at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
曲げ	pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
	pw	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23	
	Mal	1151.0	1151.0	0.0	0.0	1188.5	1188.5	0.0	0.0	1215.9	1215.9	0.0	0.0	
	Mas	2520.5	2520.5	0.0	0.0	2549.4	2549.4	0.0	0.0	2576.5	2576.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	せん断	gMy. 正	1350.2	1843.9	0.0	0.0	1350.2	1350.2	0.0	0.0	1204.6	1350.2	0.0	0.0
		cMy. 正	3459.8	3459.8	0.0	0.0	3288.2	3288.2	0.0	0.0	3106.9	3106.9	0.0	0.0
gMy. 負		1350.4	1843.7	0.0	0.0	1350.4	1350.4	0.0	0.0	1205.0	1350.4	0.0	0.0	
cMy. 負		3294.5	3294.5	0.0	0.0	3142.9	3142.9	0.0	0.0	2985.1	2985.1	0.0	0.0	
H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
Qd		1399.3	1399.3	0.0	0.0	1308.3	1308.3	0.0	0.0	1214.1	1214.1	0.0	0.0	
Qal		548.8	548.8	0.0	0.0	806.4	806.4	0.0	0.0	477.9	477.9	0.0	0.0	
Qas		1552.8	1552.8	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	3.25S	3.25S	0.00	0.00	3.04S	3.04S	0.00	0.00	2.82S	2.82S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-4X5軸[10F-11F/壁]				Y27レ-4X5軸[11F-12F/壁]				Y27レ-4X5軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2317.3	2317.3	0.0	0.0	1921.1	1921.1	0.0	0.0	1531.5	1531.5	0.0	0.0
	MI	-0.8	0.7	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	1.2	-1.0	0.0	0.0
	Ns	2427.9	2427.9	0.0	0.0	2013.6	2013.6	0.0	0.0	1595.9	1595.9	0.0	0.0
	Ms	792.0	-680.7	0.0	0.0	666.9	-638.9	0.0	0.0	654.8	-475.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0
	Qs	719.7	719.7	0.0	0.0	636.9	636.9	0.0	0.0	551.0	551.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0
	d	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	47.5	47.5
配筋	i	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	41.5	41.5
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	pw	1.15	1.15	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1096.6	1096.6	0.0	0.0	1010.3	1010.3	0.0	0.0	1040.5	1040.5	0.0	0.0
	Mas	2366.8	2366.8	0.0	0.0	2171.2	2171.2	0.0	0.0	2218.8	2218.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1204.6	1204.6	0.0	0.0	924.8	1204.6	0.0	0.0	924.8	924.8	0.0	0.0
	cMy. 正	2894.5	2894.5	0.0	0.0	2706.1	2706.1	0.0	0.0	2522.0	2522.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1205.0	1205.0	0.0	0.0	924.5	1205.0	0.0	0.0	924.5	924.5	0.0	0.0
	cMy. 負	2801.0	2801.0	0.0	0.0	2625.9	2625.9	0.0	0.0	2463.2	2463.2	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1079.2	1079.2	0.0	0.0	955.3	955.3	0.0	0.0	826.0	826.0	0.0	0.0
	Qal	658.0	658.0	0.0	0.0	389.6	389.6	0.0	0.0	630.7	630.7	0.0	0.0
せん断	Qas	1301.0	1301.0	0.0	0.0	1278.8	1278.8	0.0	0.0	1278.8	1278.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.51S	2.51S	0.00	0.00	2.22S	2.22S	0.00	0.00	1.92S	1.92S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y27レ-ΛX5軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [15F-16F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		1140.7	1140.7	0.0	0.0	765.8	765.8	0.0	0.0	391.2	391.2	0.0	0.0
	MI		-0.2	-0.4	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	-2.5	0.4	0.0	0.0
	Ns		1172.6	1172.6	0.0	0.0	745.2	745.2	0.0	0.0	383.2	383.2	0.0	0.0
	Ms		523.2	-360.6	0.0	0.0	-430.7	257.1	0.0	0.0	-323.7	151.4	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0
	Qs		431.1	431.1	0.0	0.0	335.8	335.8	0.0	0.0	225.9	225.9	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0
	d		102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	32.5	32.5
	j		89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	28.4	28.4
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	
pt		1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	
pw		0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	
曲げ	Mal		884.3	884.3	0.0	0.0	934.4	934.4	0.0	0.0	982.6	982.6	0.0	0.0
	Mas		1924.7	1924.7	0.0	0.0	1950.5	1950.5	0.0	0.0	1806.0	1806.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		662.1	924.8	0.0	0.0	662.1	662.1	0.0	0.0	769.7	662.1	0.0	0.0
	cMy. 正		2309.1	2309.1	0.0	0.0	2128.2	2128.2	0.0	0.0	1934.4	1934.4	0.0	0.0
	gMy. 負		661.9	924.5	0.0	0.0	661.9	661.9	0.0	0.0	770.1	661.9	0.0	0.0
	cMy. 負		2280.1	2280.1	0.0	0.0	2108.2	2108.2	0.0	0.0	1926.1	1926.1	0.0	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd		646.6	646.6	0.0	0.0	503.7	503.7	0.0	0.0	338.3	338.3	0.0	0.0
	Qal		283.4	283.4	0.0	0.0	283.4	283.4	0.0	0.0	339.3	339.3	0.0	0.0
	Qas		823.1	823.1	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.50S	1.50S	0.00	0.00	1.17S	1.17S	0.00	0.00	0.79S	0.79S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾏX6軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX6軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX6軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(58)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3828.6	3828.6	0.0	0.0	3562.1	3562.1	0.0	0.0	3302.5	3302.5	0.0	0.0	
	MI	41.4	-46.9	0.0	0.0	40.4	-37.0	0.0	0.0	40.7	-38.0	0.0	0.0	
	Ns	6248.8	1408.4	0.0	0.0	1357.2	1357.2	0.0	0.0	1341.6	1341.6	0.0	0.0	
	Ms	78.3	1568.4	0.0	0.0	-431.4	772.4	0.0	0.0	-483.4	585.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	26.4	26.4	0.0	0.0	27.7	27.7	0.0	0.0	28.1	28.1	0.0	0.0	
	Qs	729.4	729.4	0.0	0.0	652.7	652.7	0.0	0.0	587.7	587.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	
	i	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	
pt		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
pw	0.78	0.78	0.23	0.23	0.78	0.78	0.23	0.23	0.78	0.78	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1259.7	1259.7	0.0	0.0	1284.9	1284.9	0.0	0.0	1305.2	1305.2	0.0	0.0	
	Mas	2634.2	2236.3	0.0	0.0	2216.3	2216.3	0.0	0.0	2210.2	2210.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	876.3	5093.1	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	4324.0	4324.0	0.0	0.0	4182.7	4182.7	0.0	0.0	4024.4	4024.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	842.5	4696.1	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	2453.7	2453.7	0.0	0.0	2428.6	2428.6	0.0	0.0	2420.9	2420.9	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (335)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	1081.0	1081.0	0.0	0.0	965.2	965.2	0.0	0.0	867.5	867.5	0.0	0.0	
	Qal	724.4	724.4	0.0	0.0	816.6	816.6	0.0	0.0	821.2	821.2	0.0	0.0	
	Qas	1243.1	1243.1	0.0	0.0	1243.1	1243.1	0.0	0.0	1243.1	1243.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	2.51S	2.51S	0.00	0.00	2.24S	2.24S	0.00	0.00	2.02S	2.02S	0.00	0.00	
Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
付着	Ld1	125.0	110.0	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A								
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [6F-7F/壁]								
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)						
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚					
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)					
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)					
応力	NI	3042.8	3042.8	0.0	0.0	2783.1	2783.1	0.0	0.0	2523.4	2523.4	0.0	0.0					
	MI	40.8	-37.9	0.0	0.0	41.2	-38.1	0.0	0.0	41.4	-37.9	0.0	0.0					
	Ns	1326.8	1326.8	0.0	0.0	1304.3	1304.3	0.0	0.0	3776.1	3776.1	0.0	0.0					
	Ms	-548.1	566.6	0.0	0.0	-525.8	469.1	0.0	0.0	516.1	-536.1	0.0	0.0					
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1							
	QI	28.1	28.1	0.0	0.0	28.3	28.3	0.0	0.0	28.3	28.3	0.0	0.0					
	Qs	610.2	610.2	0.0	0.0	552.3	552.3	0.0	0.0	502.9	502.9	0.0	0.0					
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1							
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)								
		鉄筋				鉄筋				鉄筋								
	条件		LS 2軸				条件		LS 2軸				条件		LS 2軸			
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	
	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
			2															
芯鉄筋																		
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	
pt		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
pw	0.59	0.59	0.23	0.23	0.59	0.59	0.23	0.23	0.59	0.59	0.23	0.23	0.59	0.59	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1322.2	1322.2	0.0	0.0	1336.9	1336.9	0.0	0.0	1225.6	1225.6	0.0	0.0	1225.6	1225.6	0.0	0.0	
	Mas	2204.4	2204.4	0.0	0.0	2195.6	2195.6	0.0	0.0	2519.6	2519.6	0.0	0.0	2519.6	2519.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	3854.9	3854.9	0.0	0.0	3677.4	3677.4	0.0	0.0	3466.0	3466.0	0.0	0.0	3466.0	3466.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	2413.6	2413.6	0.0	0.0	2402.5	2402.5	0.0	0.0	2382.7	2382.7	0.0	0.0	2382.7	2382.7	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	901.3	901.3	0.0	0.0	814.3	814.3	0.0	0.0	740.2	740.2	0.0	0.0	740.2	740.2	0.0	0.0	
	Qal	820.2	820.2	0.0	0.0	819.3	819.3	0.0	0.0	787.5	787.5	0.0	0.0	787.5	787.5	0.0	0.0	
	Qas	1075.1	1075.1	0.0	0.0	1075.1	1075.1	0.0	0.0	1048.9	1048.9	0.0	0.0	1048.9	1048.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.09S	2.09S	0.00	0.00	1.89S	1.89S	0.00	0.00	1.72S	1.72S	0.00	0.00	1.72S	1.72S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2262.7	2262.7	0.0	0.0	2007.0	2007.0	0.0	0.0	1751.4	1751.4	0.0	0.0
	MI	38.5	-37.8	0.0	0.0	38.2	-35.0	0.0	0.0	37.3	-35.4	0.0	0.0
	Ns	3300.0	1225.4	0.0	0.0	1152.7	1152.7	0.0	0.0	1072.5	1072.5	0.0	0.0
	Ms	471.9	509.9	0.0	0.0	-414.1	360.7	0.0	0.0	-351.0	336.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	27.2	27.2	0.0	0.0	26.2	26.2	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0	0.0
	Qs	505.8	505.8	0.0	0.0	439.8	439.8	0.0	0.0	396.8	396.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5
配筋	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
曲げ	pw	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23
	Mal	1240.3	1240.3	0.0	0.0	1253.4	1253.4	0.0	0.0	1268.1	1268.1	0.0	0.0
	Mas	2550.4	2164.6	0.0	0.0	2136.0	2136.0	0.0	0.0	2104.2	2104.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	632.9	876.3	0.0	0.0	632.9	632.9	0.0	0.0	605.9	632.9	0.0	0.0
	cMy. 正	3282.6	3282.6	0.0	0.0	3104.4	3104.4	0.0	0.0	2920.5	2920.5	0.0	0.0
	gMy. 負	599.1	842.5	0.0	0.0	599.1	599.1	0.0	0.0	571.8	599.1	0.0	0.0
	cMy. 負	2360.5	2360.5	0.0	0.0	2324.5	2324.5	0.0	0.0	2284.5	2284.5	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	745.1	745.1	0.0	0.0	646.7	646.7	0.0	0.0	582.3	582.3	0.0	0.0
	Qal	803.3	803.3	0.0	0.0	788.4	788.4	0.0	0.0	796.2	796.2	0.0	0.0
	Qas	880.9	880.9	0.0	0.0	880.9	880.9	0.0	0.0	880.9	880.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.73S	1.73S	0.00	0.00	1.50S	1.50S	0.00	0.00	1.35S	1.35S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1497.7	1497.7	0.0	0.0	1244.0	1244.0	0.0	0.0	994.4	994.4	0.0	0.0	
	MI	38.0	-34.7	0.0	0.0	35.5	-34.0	0.0	0.0	34.8	-32.4	0.0	0.0	
	Ns	2017.6	2017.6	0.0	0.0	1615.6	1615.6	0.0	0.0	1252.6	1252.6	0.0	0.0	
	Ms	463.1	-381.9	0.0	0.0	402.7	-302.1	0.0	0.0	363.0	-181.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	26.0	26.0	0.0	0.0	24.8	24.8	0.0	0.0	24.0	24.0	0.0	0.0	
	Qs	402.7	402.7	0.0	0.0	334.7	334.7	0.0	0.0	256.7	256.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	
	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	
pt		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
pw	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1288.3	1288.3	0.0	0.0	1175.6	1175.6	0.0	0.0	1196.9	1196.9	0.0	0.0	
	Mas	2471.1	2471.1	0.0	0.0	2316.9	2316.9	0.0	0.0	2175.3	2175.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	605.9	605.9	0.0	0.0	437.0	605.9	0.0	0.0	437.0	437.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2736.3	2736.3	0.0	0.0	2543.2	2543.2	0.0	0.0	2370.2	2370.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	571.8	571.8	0.0	0.0	403.3	571.8	0.0	0.0	403.3	403.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2237.0	2237.0	0.0	0.0	2181.7	2181.7	0.0	0.0	2112.4	2112.4	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	591.1	591.1	0.0	0.0	489.7	489.7	0.0	0.0	373.1	373.1	0.0	0.0	
	Qal	787.4	787.4	0.0	0.0	769.0	769.0	0.0	0.0	762.6	762.6	0.0	0.0	
	Qas	880.9	880.9	0.0	0.0	854.7	854.7	0.0	0.0	854.7	854.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.37S	1.37S	0.00	0.00	1.14S	1.14S	0.00	0.00	0.87S	0.87S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1A				C1A				C1A				
部材位置			Y27レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [15F-16F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI		744.8	744.8	0.0	0.0	495.1	495.1	0.0	0.0	245.2	245.2	0.0	0.0	
	MI		36.7	-33.2	0.0	0.0	27.9	-31.3	0.0	0.0	75.4	-41.7	0.0	0.0	
	Ns		904.6	904.6	0.0	0.0	575.9	414.3	0.0	0.0	271.3	219.0	0.0	0.0	
	Ms		416.4	-159.6	0.0	0.0	382.2	-53.6	0.0	0.0	239.3	-119.6	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K2			K1	K2			
	QI		25.0	25.0	0.0	0.0	21.1	21.1	0.0	0.0	41.8	41.8	0.0	0.0	
	Qs		271.8	271.8	0.0	0.0	183.1	183.1	0.0	0.0	82.8	82.8	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	
	D		110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	
	d		102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	
	j		89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60		
pt		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64		
pw		0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23		
曲げ	Mal		1134.0	1134.0	0.0	0.0	1035.8	1035.8	0.0	0.0	935.2	935.2	0.0	0.0	
	Mas		2037.5	2037.5	0.0	0.0	1905.2	1831.6	0.0	0.0	1772.2	1750.3	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		318.5	437.0	0.0	0.0	318.5	318.5	0.0	0.0	365.9	318.5	0.0	0.0	
	cMy. 正		2198.0	2198.0	0.0	0.0	2029.8	2029.8	0.0	0.0	1868.8	1868.8	0.0	0.0	
	gMy. 負		284.4	403.3	0.0	0.0	284.4	284.4	0.0	0.0	302.0	284.4	0.0	0.0	
	cMy. 負		2034.4	2034.4	0.0	0.0	1945.0	1945.0	0.0	0.0	1840.7	1840.7	0.0	0.0	
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd		395.3	395.3	0.0	0.0	264.1	264.1	0.0	0.0	103.2	103.2	0.0	0.0	
	Qal		756.0	756.0	0.0	0.0	753.5	753.5	0.0	0.0	667.4	667.4	0.0	0.0	
	Qas		854.7	854.7	0.0	0.0	854.7	854.7	0.0	0.0	854.7	854.7	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		0.92S	0.92S	0.00	0.00	0.61S	0.61S	0.00	0.00	0.24S	0.24S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(58)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4155.9	4155.9	0.0	0.0	3865.5	3865.5	0.0	0.0	3584.1	3584.1	0.0	0.0
	MI	-52.9	53.8	0.0	0.0	-52.9	50.6	0.0	0.0	-52.5	48.6	0.0	0.0
	Ns	6408.4	1903.5	0.0	0.0	5922.1	5922.1	0.0	0.0	5415.2	5415.2	0.0	0.0
	Ms	-95.3	-1572.3	0.0	0.0	-527.7	866.1	0.0	0.0	-580.3	676.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI	-31.8	-31.8	0.0	0.0	-37.0	-37.0	0.0	0.0	-36.1	-36.1	0.0	0.0
	Qs	741.9	741.9	0.0	0.0	666.3	666.3	0.0	0.0	599.8	599.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5
配筋	i	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
曲げ	pw	0.78	0.78	0.23	0.23	0.78	0.78	0.23	0.23	0.78	0.78	0.23	0.23
	Mal	1221.3	1221.3	0.0	0.0	1255.8	1255.8	0.0	0.0	1283.0	1283.0	0.0	0.0
	Mas	2623.9	2427.6	0.0	0.0	2654.0	2654.0	0.0	0.0	2681.7	2681.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	842.5	4696.1	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0
	cMy. 正	2691.0	2691.0	0.0	0.0	2646.5	2646.5	0.0	0.0	2620.0	2620.0	0.0	0.0
	gMy. 負	876.3	5093.1	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0
	cMy. 負	4368.6	4368.6	0.0	0.0	4229.3	4229.3	0.0	0.0	4073.3	4073.3	0.0	0.0
	H' (H)	235 (335)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1096.9	1096.9	0.0	0.0	981.0	981.0	0.0	0.0	881.7	881.7	0.0	0.0
	Qal	748.4	748.4	0.0	0.0	827.0	827.0	0.0	0.0	819.3	819.3	0.0	0.0
	Qas	1243.1	1243.1	0.0	0.0	1243.1	1243.1	0.0	0.0	1243.1	1243.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.55S	2.55S	0.00	0.00	2.28S	2.28S	0.00	0.00	2.05S	2.05S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	125.0	110.0	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C3			
部材位置		Y37レ-ΔX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΔX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΔX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3302.6	3302.6	0.0	0.0	3020.9	3020.9	0.0	0.0	2739.2	2739.2	0.0	0.0
	MI	-52.7	49.0	0.0	0.0	-53.2	49.2	0.0	0.0	-53.3	48.8	0.0	0.0
	Ns	4906.4	4906.4	0.0	0.0	4404.2	4404.2	0.0	0.0	3911.8	3911.8	0.0	0.0
	Ms	-645.9	659.2	0.0	0.0	-625.3	562.4	0.0	0.0	-533.5	553.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-36.3	-36.3	0.0	0.0	-36.6	-36.6	0.0	0.0	-36.5	-36.5	0.0	0.0
	Qs	623.4	623.4	0.0	0.0	566.0	566.0	0.0	0.0	516.8	516.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5
配筋	i	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
	pw	0.59	0.59	0.23	0.23	0.59	0.59	0.23	0.23	0.59	0.59	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1305.2	1305.2	0.0	0.0	1323.5	1323.5	0.0	0.0	1215.0	1215.0	0.0	0.0
	Mas	2707.7	2707.7	0.0	0.0	2733.3	2733.3	0.0	0.0	2511.0	2511.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0
	cMy. 正	2594.1	2594.1	0.0	0.0	2564.9	2564.9	0.0	0.0	2525.9	2525.9	0.0	0.0
	gMy. 負	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0
	cMy. 負	3905.7	3905.7	0.0	0.0	3729.3	3729.3	0.0	0.0	3516.3	3516.3	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	916.9	916.9	0.0	0.0	830.7	830.7	0.0	0.0	757.0	757.0	0.0	0.0
	Qal	820.6	820.6	0.0	0.0	819.2	819.2	0.0	0.0	788.0	788.0	0.0	0.0
	Qas	1075.1	1075.1	0.0	0.0	1075.1	1075.1	0.0	0.0	1048.9	1048.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	2.13S	2.13S	0.00	0.00	1.93S	1.93S	0.00	0.00	1.76S	1.76S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C3			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2456.3	2456.3	0.0	0.0	2178.3	2178.3	0.0	0.0	1900.2	1900.2	0.0	0.0
	MI	-50.6	48.9	0.0	0.0	-50.3	46.4	0.0	0.0	-49.5	46.7	0.0	0.0
	Ns	3427.8	3427.8	0.0	0.0	2980.4	2980.4	0.0	0.0	2539.2	2539.2	0.0	0.0
	Ms	-489.1	602.9	0.0	0.0	-508.1	447.7	0.0	0.0	-443.0	424.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-35.6	-35.6	0.0	0.0	-34.5	-34.5	0.0	0.0	-34.4	-34.4	0.0	0.0
	Qs	519.7	519.7	0.0	0.0	453.6	453.6	0.0	0.0	410.6	410.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5
配筋	i	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
	pw		0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
曲げ	Mal	1229.7	1229.7	0.0	0.0	1244.6	1244.6	0.0	0.0	1259.1	1259.1	0.0	0.0
	Mas	2541.2	2541.2	0.0	0.0	2568.4	2568.4	0.0	0.0	2601.9	2601.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	703.1	842.5	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	571.8	703.1	0.0	0.0
	cMy. 正	2486.8	2486.8	0.0	0.0	2434.2	2434.2	0.0	0.0	2378.1	2378.1	0.0	0.0
	gMy. 負	737.0	876.3	0.0	0.0	737.0	737.0	0.0	0.0	605.9	737.0	0.0	0.0
	cMy. 負	3332.9	3332.9	0.0	0.0	3153.7	3153.7	0.0	0.0	2967.8	2967.8	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	761.8	761.8	0.0	0.0	663.1	663.1	0.0	0.0	598.8	598.8	0.0	0.0
	Qal	800.1	800.1	0.0	0.0	789.2	789.2	0.0	0.0	795.0	795.0	0.0	0.0
	Qas	880.9	880.9	0.0	0.0	880.9	880.9	0.0	0.0	880.9	880.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	1.77S	1.77S	0.00	0.00	1.54S	1.54S	0.00	0.00	1.39S	1.39S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3			
部材位置			Y37レ-4X1軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		1623.9	1623.9	0.0	0.0
	MI		-50.3	46.1	0.0	0.0
	Ns		2114.9	2114.9	0.0	0.0
	Ms		-481.0	398.7	0.0	0.0
	L. no		K2	K2		
	QI		-34.4	-34.4	0.0	0.0
	Qs		416.5	416.5	0.0	0.0
	L. no		K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸			
	B		65.0	65.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	65.0	65.0
	d		102.5	102.5	57.5	57.5
	j		89.7	89.7	50.3	50.3
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		45.60	45.60	45.60	45.60
	pt		0.64	0.64	0.64	0.64
	pw		0.39	0.39	0.23	0.23
曲げ	Mal		1277.2	1277.2	0.0	0.0
	Mas		2508.1	2508.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
せん断	gMy. 正		571.8	571.8	0.0	0.0
	cMy. 正		2314.7	2314.7	0.0	0.0
	gMy. 負		605.9	605.9	0.0	0.0
	cMy. 負		2780.4	2780.4	0.0	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)	
	Qd		607.6	607.6	0.0	0.0
	Qal		788.2	788.2	0.0	0.0
	Qas		880.9	880.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
付着	Ta		1.41S	1.41S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK		

断面名		C3				C3				C3			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1347.5	1347.5	0.0	0.0	1075.1	1075.1	0.0	0.0	802.7	802.7	0.0	0.0
	MI	-47.8	45.3	0.0	0.0	-47.2	44.0	0.0	0.0	-49.2	44.7	0.0	0.0
	Ns	1699.7	1699.7	0.0	0.0	1321.9	1321.9	0.0	0.0	957.3	957.3	0.0	0.0
	Ms	-419.8	318.6	0.0	0.0	-380.1	197.2	0.0	0.0	-433.5	175.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-33.2	-33.2	0.0	0.0	-32.6	-32.6	0.0	0.0	-33.5	-33.5	0.0	0.0
	Qs	348.1	348.1	0.0	0.0	269.6	269.6	0.0	0.0	284.7	284.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5
配筋	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
	pw	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1172.6	1172.6	0.0	0.0	1189.4	1189.4	0.0	0.0	1156.4	1156.4	0.0	0.0
	Mas	2349.3	2349.3	0.0	0.0	2202.5	2202.5	0.0	0.0	2058.5	2058.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	403.3	571.8	0.0	0.0	403.3	403.3	0.0	0.0	343.4	403.3	0.0	0.0
	cMy. 正	2243.5	2243.5	0.0	0.0	2159.5	2159.5	0.0	0.0	2067.1	2067.1	0.0	0.0
	gMy. 負	437.0	605.9	0.0	0.0	437.0	437.0	0.0	0.0	377.7	437.0	0.0	0.0
	cMy. 負	2582.3	2582.3	0.0	0.0	2403.8	2403.8	0.0	0.0	2224.5	2224.5	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	505.5	505.5	0.0	0.0	388.2	388.2	0.0	0.0	410.3	410.3	0.0	0.0
	Qal	766.5	766.5	0.0	0.0	762.8	762.8	0.0	0.0	757.6	757.6	0.0	0.0
せん断	Qas	854.7	854.7	0.0	0.0	854.7	854.7	0.0	0.0	854.7	854.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.17S	1.17S	0.00	0.00	0.90S	0.90S	0.00	0.00	0.95S	0.95S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C2			
部材位置		Y3フレ-ΛX1軸[14F-15F/壁]				Y3フレ-ΛX1軸[15F-16F/壁]				Y3フレ-ΛX2軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(58)	(0)	(0)
応力	NI	530.1	530.1	0.0	0.0	257.1	257.1	0.0	0.0	6808.7	6808.7	0.0	0.0
	MI	-40.1	42.8	0.0	0.0	-89.3	53.6	0.0	0.0	4.3	-8.4	0.0	0.0
	Ns	609.8	450.4	0.0	0.0	283.7	230.5	0.0	0.0	6581.6	6581.6	0.0	0.0
	Ms	-398.7	61.2	0.0	0.0	-259.1	127.8	0.0	0.0	355.8	-2478.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI	-29.6	-29.6	0.0	0.0	-51.1	-51.1	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0
	Qs	195.6	195.6	0.0	0.0	96.6	96.6	0.0	0.0	1204.3	1204.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	90.0	90.0
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	82.5	82.5
	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	72.2	72.2
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.46	0.46	0.46	0.46
曲げ	pw	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23
	Mal	1049.7	1049.7	0.0	0.0	940.0	940.0	0.0	0.0	1347.9	1347.9	0.0	0.0
	Mas	1918.9	1846.5	0.0	0.0	1777.4	1755.1	0.0	0.0	3338.1	3338.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	343.4	343.4	0.0	0.0	302.0	343.4	0.0	0.0	1843.7	9789.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1964.0	1964.0	0.0	0.0	1846.9	1846.9	0.0	0.0	4672.9	4672.9	0.0	0.0
	gMy. 負	377.7	377.7	0.0	0.0	365.9	377.7	0.0	0.0	1843.9	9789.2	0.0	0.0
	cMy. 負	2047.4	2047.4	0.0	0.0	1875.5	1875.5	0.0	0.0	4827.3	4827.3	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		235 (335)		0 (0)	
	Qd	278.5	278.5	0.0	0.0	119.3	119.3	0.0	0.0	1804.5	1804.5	0.0	0.0
	Qal	764.1	764.1	0.0	0.0	680.3	680.3	0.0	0.0	866.9	866.9	0.0	0.0
	Qas	854.7	854.7	0.0	0.0	854.7	854.7	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	0.65S	0.65S	0.00	0.00	0.28S	0.28S	0.00	0.00	4.19S	4.19S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	125.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6313.2	6313.2	0.0	0.0	5829.6	5829.6	0.0	0.0	5341.9	5341.9	0.0	0.0
	MI	2.2	-1.4	0.0	0.0	2.6	-2.4	0.0	0.0	2.2	-2.0	0.0	0.0
	Ns	6075.9	6075.9	0.0	0.0	5591.0	5591.0	0.0	0.0	5554.4	5554.4	0.0	0.0
	Ms	993.2	-1450.0	0.0	0.0	1174.0	-1237.5	0.0	0.0	-1157.4	1112.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	1.3	1.3	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
	Qs	1191.3	1191.3	0.0	0.0	1175.6	1175.6	0.0	0.0	1110.8	1110.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	75.0	75.0
	d	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	67.5	67.5
	j	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	59.0	59.0
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.55	0.55	0.55	0.55
曲げ	pw	0.99	0.99	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23
	Mal	1444.2	1444.2	0.0	0.0	1520.4	1520.4	0.0	0.0	1259.8	1259.8	0.0	0.0
	Mas	3343.1	3343.1	0.0	0.0	3347.7	3347.7	0.0	0.0	2961.6	2961.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1843.7	1843.7	0.0	0.0	1843.7	1843.7	0.0	0.0	1843.7	1843.7	0.0	0.0
	cMy. 正	4493.5	4493.5	0.0	0.0	4314.1	4314.1	0.0	0.0	4055.5	4055.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1843.9	1843.9	0.0	0.0	1843.9	1843.9	0.0	0.0	1843.9	1843.9	0.0	0.0
	cMy. 負	4662.1	4662.1	0.0	0.0	4490.8	4490.8	0.0	0.0	4205.1	4205.1	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1786.3	1786.3	0.0	0.0	1762.6	1762.6	0.0	0.0	1665.4	1665.4	0.0	0.0
	Qal	1025.9	1025.9	0.0	0.0	1141.7	1141.7	0.0	0.0	942.0	942.0	0.0	0.0
	Qas	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1834.9	1834.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	4.15S	4.15S	0.00	0.00	4.10S	4.10S	0.00	0.00	3.87S	3.87S	0.00	0.00
	Ld	206.9	206.9	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4869.6	4869.6	0.0	0.0	4397.3	4397.3	0.0	0.0	3921.3	3921.3	0.0	0.0
	MI	2.1	-2.0	0.0	0.0	2.3	-2.0	0.0	0.0	0.5	-1.4	0.0	0.0
	Ns	5077.4	5077.4	0.0	0.0	4594.3	4594.3	0.0	0.0	4091.0	4091.0	0.0	0.0
	Ms	-1121.2	1076.5	0.0	0.0	-1062.8	1041.4	0.0	0.0	-917.5	1015.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	1.5	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
	Qs	1075.5	1075.5	0.0	0.0	1030.1	1030.1	0.0	0.0	944.4	944.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	57.5	57.5
	j	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	50.3	50.3
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
			at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
曲げ			pt	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.64	0.64	0.64
			pw	1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	1.17	1.17	0.23
			Mal	1334.7	1334.7	0.0	0.0	1232.4	1232.4	0.0	0.0	1104.3	1104.3
			Mas	2977.1	2977.1	0.0	0.0	2731.0	2731.0	0.0	0.0	2502.8	2502.8
せん断	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	gMy. 正	1843.7	1843.7	0.0	0.0	1843.7	1843.7	0.0	0.0	1440.1	1843.7	0.0	0.0
	cMy. 正	3883.0	3883.0	0.0	0.0	3675.3	3675.3	0.0	0.0	3456.8	3456.8	0.0	0.0
	gMy. 負	1843.9	1843.9	0.0	0.0	1843.9	1843.9	0.0	0.0	1440.1	1843.9	0.0	0.0
	cMy. 負	4036.7	4036.7	0.0	0.0	3821.9	3821.9	0.0	0.0	3581.4	3581.4	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1612.5	1612.5	0.0	0.0	1544.3	1544.3	0.0	0.0	1416.2	1416.2	0.0	0.0
	Qal	957.8	957.8	0.0	0.0	889.2	889.2	0.0	0.0	636.6	636.6	0.0	0.0
	Qas	1834.9	1834.9	0.0	0.0	1804.6	1804.6	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	Ta	3.75S	3.75S	0.00	0.00	3.59S	3.59S	0.00	0.00	3.29S	3.29S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定			OK	OK			OK	OK			OK	OK	

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3466.2	3466.2	0.0	0.0	3011.2	3011.2	0.0	0.0	2560.7	2560.7	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	-0.3	0.0	0.0	1.1	-1.0	0.0	0.0	
	Ns	3612.3	3612.3	0.0	0.0	3131.2	3131.2	0.0	0.0	2656.6	2656.6	0.0	0.0	
	Ms	-928.5	882.4	0.0	0.0	-841.4	839.9	0.0	0.0	-802.7	690.6	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	
	Qs	883.3	883.3	0.0	0.0	821.1	821.1	0.0	0.0	730.2	730.2	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	55.0	55.0	
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	47.5	47.5	
	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	41.5	41.5	
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	
	pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.75	0.75	0.75	0.75	
	pw	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1159.1	1159.1	0.0	0.0	1197.5	1197.5	0.0	0.0	1077.3	1077.3	0.0	0.0	
	Mas	2529.2	2529.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	2345.3	2345.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1205.0	1440.1	0.0	0.0	1205.0	1205.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	3290.6	3290.6	0.0	0.0	3116.8	3116.8	0.0	0.0	2909.8	2909.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1204.6	1440.1	0.0	0.0	1204.6	1204.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	3404.1	3404.1	0.0	0.0	3215.1	3215.1	0.0	0.0	2988.2	2988.2	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	1325.0	1325.0	0.0	0.0	1231.5	1231.5	0.0	0.0	1095.0	1095.0	0.0	0.0	
	Qal	747.3	747.3	0.0	0.0	630.2	630.2	0.0	0.0	658.4	658.4	0.0	0.0	
	Qas	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1301.0	1301.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.08S	3.08S	0.00	0.00	2.86S	2.86S	0.00	0.00	2.54S	2.54S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2120.3	2120.3	0.0	0.0	1686.8	1686.8	0.0	0.0	1251.7	1251.7	0.0	0.0	
	MI	-0.2	-0.5	0.0	0.0	-0.9	0.8	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	
	Ns	2204.7	2204.7	0.0	0.0	1747.8	1747.8	0.0	0.0	1283.7	1283.7	0.0	0.0	
	Ms	-676.3	649.2	0.0	0.0	-665.0	484.4	0.0	0.0	-531.5	368.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	646.8	646.8	0.0	0.0	560.5	560.5	0.0	0.0	439.0	439.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	40.0	40.0	
	d	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	32.5	32.5	
	i	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	28.4	28.4	
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	
pt		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.04	1.04	1.04	1.04	
曲げ	pw	1.15	1.15	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	
	Mal	995.9	995.9	0.0	0.0	1027.6	1027.6	0.0	0.0	871.4	871.4	0.0	0.0	
	Mas	2151.9	2151.9	0.0	0.0	2200.5	2200.5	0.0	0.0	1906.7	1906.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	924.5	1205.0	0.0	0.0	924.5	924.5	0.0	0.0	721.2	924.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	2715.7	2715.7	0.0	0.0	2535.5	2535.5	0.0	0.0	2330.4	2330.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	924.8	1204.6	0.0	0.0	924.8	924.8	0.0	0.0	721.2	924.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	2786.8	2786.8	0.0	0.0	2590.2	2590.2	0.0	0.0	2358.9	2358.9	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	970.2	970.2	0.0	0.0	840.4	840.4	0.0	0.0	658.5	658.5	0.0	0.0	
	Qal	389.6	389.6	0.0	0.0	629.3	629.3	0.0	0.0	283.4	283.4	0.0	0.0	
	Qas	1278.8	1278.8	0.0	0.0	1278.8	1278.8	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.25S	2.25S	0.00	0.00	1.95S	1.95S	0.00	0.00	1.53S	1.53S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸[14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[15F-16F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(58)	(0)	(0)
応力	NI	832.9	832.9	0.0	0.0	414.5	414.5	0.0	0.0	6791.7	6791.7	0.0	0.0
	MI	-0.3	-0.4	0.0	0.0	2.9	-0.7	0.0	0.0	-0.4	1.5	0.0	0.0
	Ns	810.8	810.8	0.0	0.0	405.6	405.6	0.0	0.0	6794.8	6794.8	0.0	0.0
	Ms	438.8	-265.4	0.0	0.0	335.0	-159.6	0.0	0.0	-355.5	2450.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0
	Qs	343.5	343.5	0.0	0.0	235.1	235.1	0.0	0.0	1193.8	1193.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	90.0	90.0
	d	102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	82.5	82.5
配筋	j	89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	72.2	72.2
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.46	0.46	0.46	0.46
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	928.5	928.5	0.0	0.0	991.8	991.8	0.0	0.0	1351.4	1351.4	0.0	0.0
	Mas	1976.4	1976.4	0.0	0.0	1815.0	1815.0	0.0	0.0	3335.2	3335.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	721.2	721.2	0.0	0.0	770.1	721.2	0.0	0.0	1968.8	9789.2	0.0	0.0
	cMy. 正	2140.0	2140.0	0.0	0.0	1937.7	1937.7	0.0	0.0	4744.0	4744.0	0.0	0.0
	gMy. 負	721.2	721.2	0.0	0.0	769.7	721.2	0.0	0.0	1968.8	9789.2	0.0	0.0
	cMy. 負	2161.3	2161.3	0.0	0.0	1946.9	1946.9	0.0	0.0	4746.2	4746.2	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		235 (335)		0 (0)	
	Qd	515.3	515.3	0.0	0.0	352.0	352.0	0.0	0.0	1790.5	1790.5	0.0	0.0
	Qal	283.4	283.4	0.0	0.0	352.2	352.2	0.0	0.0	774.4	774.4	0.0	0.0
付着	Qas	823.1	823.1	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.20S	1.20S	0.00	0.00	0.82S	0.82S	0.00	0.00	4.16S	4.16S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	125.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΔX3軸[2F-3F/壁]				Y37レ-ΔX3軸[3F-4F/壁]				Y37レ-ΔX3軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6299.0	6299.0	0.0	0.0	5818.1	5818.1	0.0	0.0	5333.0	5333.0	0.0	0.0
	MI	-0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	6305.6	6292.4	0.0	0.0	5827.2	5827.2	0.0	0.0	5342.2	5342.2	0.0	0.0
	Ms	-1013.7	-1466.3	0.0	0.0	-1206.5	1262.4	0.0	0.0	-1197.8	1147.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1209.7	1209.7	0.0	0.0	1204.3	1204.3	0.0	0.0	1144.1	1144.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	75.0	75.0
	d	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	67.5	67.5
	j	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	59.0	59.0
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
			at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
曲げ			pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.55	0.55
			pw	0.99	0.99	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23	1.19	1.19
			Mal	1446.7	1446.7	0.0	0.0	1522.0	1522.0	0.0	0.0	1261.4	1261.4
			Mas	3341.0	3341.1	0.0	0.0	3345.3	3345.3	0.0	0.0	2968.6	2968.6
			判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK
せん断			gMy. 正	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8
			cMy. 正	4571.3	4571.3	0.0	0.0	4395.7	4395.7	0.0	0.0	4124.7	4124.7
			gMy. 負	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8
			cMy. 負	4576.0	4576.0	0.0	0.0	4402.4	4402.4	0.0	0.0	4131.2	4131.2
			H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)	
			Qd	1814.5	1814.5	0.0	0.0	1806.4	1806.4	0.0	0.0	1716.1	1716.1
			Qal	690.7	690.7	0.0	0.0	1067.6	1067.6	0.0	0.0	899.8	899.8
			Qas	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1834.9	1834.9
			Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着			判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK
			Ta	4.22S	4.22S	0.00	0.00	4.20S	4.20S	0.00	0.00	3.99S	3.99S
			Ld	206.9	206.9	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0	206.9	206.9
			Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5
			判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4863.1	4863.1	0.0	0.0	4393.2	4393.2	0.0	0.0	3919.5	3919.5	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0
	Ns	4873.5	4873.5	0.0	0.0	4404.2	4404.2	0.0	0.0	3929.2	3929.2	0.0	0.0
	Ms	-1174.8	1121.5	0.0	0.0	-1118.6	1096.3	0.0	0.0	-994.9	1071.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1120.1	1120.1	0.0	0.0	1080.4	1080.4	0.0	0.0	1007.9	1007.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	57.5	57.5
	j	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	50.3	50.3
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.64	0.64	0.64	0.64
曲げ	pw	1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23
	Mal	1335.6	1335.6	0.0	0.0	1232.9	1232.9	0.0	0.0	1104.6	1104.6	0.0	0.0
	Mas	2983.9	2983.9	0.0	0.0	2737.4	2737.4	0.0	0.0	2511.0	2511.0	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1440.1	1968.8	0.0	0.0
	cMy. 正	3954.4	3954.4	0.0	0.0	3743.7	3743.7	0.0	0.0	3515.5	3515.5	0.0	0.0
	gMy. 負	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1440.1	1968.8	0.0	0.0
	cMy. 負	3962.1	3962.1	0.0	0.0	3751.9	3751.9	0.0	0.0	3522.7	3522.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1680.2	1680.2	0.0	0.0	1620.6	1620.6	0.0	0.0	1511.8	1511.8	0.0	0.0
	Qal	946.7	946.7	0.0	0.0	847.1	847.1	0.0	0.0	562.4	562.4	0.0	0.0
	Qas	1834.9	1834.9	0.0	0.0	1804.6	1804.6	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.90S	3.90S	0.00	0.00	3.77S	3.77S	0.00	0.00	3.51S	3.51S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3463.8	3463.8	0.0	0.0	3008.1	3008.1	0.0	0.0	2558.9	2558.9	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
	Ns	3474.0	3474.0	0.0	0.0	3018.4	3018.4	0.0	0.0	2567.0	2567.0	0.0	0.0
	Ms	-1016.6	967.2	0.0	0.0	-902.0	921.4	0.0	0.0	-852.8	737.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	967.7	967.7	0.0	0.0	889.5	889.5	0.0	0.0	775.8	775.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	55.0	55.0
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	47.5	47.5
	i	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	41.5	41.5
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.75	0.75	0.75	0.75
曲げ	pw	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23
	Mal	1159.4	1159.4	0.0	0.0	1197.8	1197.8	0.0	0.0	1077.4	1077.4	0.0	0.0
	Mas	2538.1	2538.1	0.0	0.0	2565.8	2565.8	0.0	0.0	2353.5	2353.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1232.0	1440.1	0.0	0.0	1232.0	1232.0	0.0	0.0
	cMy. 正	3342.9	3342.9	0.0	0.0	3160.8	3160.8	0.0	0.0	2945.2	2945.2	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1232.0	1440.1	0.0	0.0	1232.0	1232.0	0.0	0.0
	cMy. 負	3350.9	3350.9	0.0	0.0	3169.2	3169.2	0.0	0.0	2951.8	2951.8	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1451.6	1451.6	0.0	0.0	1334.2	1334.2	0.0	0.0	1163.6	1163.6	0.0	0.0
	Qal	747.0	747.0	0.0	0.0	564.6	564.6	0.0	0.0	636.9	636.9	0.0	0.0
	Qas	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1301.0	1301.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.37S	3.37S	0.00	0.00	3.10S	3.10S	0.00	0.00	2.70S	2.70S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2119.7	2119.7	0.0	0.0	1684.8	1684.8	0.0	0.0	1248.4	1248.4	0.0	0.0
	MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	2126.6	2126.6	0.0	0.0	1690.9	1690.9	0.0	0.0	1252.5	1252.5	0.0	0.0
	Ms	-749.2	704.7	0.0	0.0	-747.2	563.6	0.0	0.0	-576.9	424.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	709.2	709.2	0.0	0.0	639.5	639.5	0.0	0.0	488.6	488.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	40.0	40.0
	d	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	32.5	32.5
配筋	i	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	28.4	28.4
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.04	1.04	1.04	1.04
曲げ	pw	1.15	1.15	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	Mal	995.9	995.9	0.0	0.0	1027.8	1027.8	0.0	0.0	871.7	871.7	0.0	0.0
	Mas	2159.6	2159.6	0.0	0.0	2207.2	2207.2	0.0	0.0	1911.7	1911.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1009.0	1232.0	0.0	0.0	1009.0	1009.0	0.0	0.0	721.2	1009.0	0.0	0.0
	cMy. 正	2748.3	2748.3	0.0	0.0	2559.4	2559.4	0.0	0.0	2341.3	2341.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1009.0	1232.0	0.0	0.0	1009.0	1009.0	0.0	0.0	721.2	1009.0	0.0	0.0
	cMy. 負	2754.1	2754.1	0.0	0.0	2564.8	2564.8	0.0	0.0	2345.0	2345.0	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1063.8	1063.8	0.0	0.0	959.3	959.3	0.0	0.0	732.9	732.9	0.0	0.0
	Qal	389.6	389.6	0.0	0.0	613.0	613.0	0.0	0.0	283.4	283.4	0.0	0.0
	Qas	1278.8	1278.8	0.0	0.0	1278.8	1278.8	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.47S	2.47S	0.00	0.00	2.23S	2.23S	0.00	0.00	1.70S	1.70S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3フレ-ΛX3軸[14F-15F/壁]				Y3フレ-ΛX3軸[15F-16F/壁]				Y3フレ-ΛX4軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(58)	(0)	(0)
応力	NI	830.4	830.4	0.0	0.0	412.3	412.3	0.0	0.0	6791.7	6791.7	0.0	0.0
	MI	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	-1.5	0.0	0.0
	Ns	827.7	827.7	0.0	0.0	413.2	411.3	0.0	0.0	6794.8	6794.8	0.0	0.0
	Ms	485.8	-307.8	0.0	0.0	-398.0	-210.7	0.0	0.0	355.5	-2450.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
	Qs	387.1	387.1	0.0	0.0	289.8	289.8	0.0	0.0	1193.8	1193.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	90.0	90.0
	d	102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	82.5	82.5
	j	89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	72.2	72.2
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.46	0.46	0.46	0.46
曲げ	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23
	Mal	928.9	928.9	0.0	0.0	990.9	990.9	0.0	0.0	1351.4	1351.4	0.0	0.0
	Mas	1983.1	1983.1	0.0	0.0	1818.1	1817.3	0.0	0.0	3335.2	3335.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	721.2	721.2	0.0	0.0	871.8	721.2	0.0	0.0	1968.8	9789.2	0.0	0.0
	cMy. 正	2148.2	2148.2	0.0	0.0	1940.7	1940.7	0.0	0.0	4746.2	4746.2	0.0	0.0
	gMy. 負	721.2	721.2	0.0	0.0	871.8	721.2	0.0	0.0	1968.8	9789.2	0.0	0.0
	cMy. 負	2150.7	2150.7	0.0	0.0	1941.6	1941.6	0.0	0.0	4744.0	4744.0	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		235 (335)		0 (0)	
	Qd	580.7	580.7	0.0	0.0	434.7	434.7	0.0	0.0	1790.5	1790.5	0.0	0.0
	Qal	283.4	283.4	0.0	0.0	323.5	323.5	0.0	0.0	774.4	774.4	0.0	0.0
	Qas	823.1	823.1	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	1.35S	1.35S	0.00	0.00	1.01S	1.01S	0.00	0.00	4.16S	4.16S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	125.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX4軸 [2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸 [3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸 [4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	6299.0	6299.0	0.0	0.0	5818.1	5818.1	0.0	0.0	5333.0	5333.0	0.0	0.0	
	MI	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	6305.6	6292.4	0.0	0.0	5827.2	5827.2	0.0	0.0	5342.2	5342.2	0.0	0.0	
	Ms	1013.7	1466.3	0.0	0.0	1206.5	-1262.4	0.0	0.0	1197.8	-1147.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	1209.7	1209.7	0.0	0.0	1204.3	1204.3	0.0	0.0	1144.1	1144.1	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	75.0	75.0	
配筋	d	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	67.5	67.5	
	j	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	59.0	59.0	
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾞｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.55	0.55	0.55	0.55
pw	0.99	0.99	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23	
曲げ	Mal	1446.7	1446.7	0.0	0.0	1522.0	1522.0	0.0	0.0	1261.4	1261.4	0.0	0.0	
	Mas	3341.0	3341.1	0.0	0.0	3345.3	3345.3	0.0	0.0	2968.6	2968.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	4576.0	4576.0	0.0	0.0	4402.4	4402.4	0.0	0.0	4131.2	4131.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	4571.3	4571.3	0.0	0.0	4395.7	4395.7	0.0	0.0	4124.7	4124.7	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	1814.5	1814.5	0.0	0.0	1806.4	1806.4	0.0	0.0	1716.1	1716.1	0.0	0.0	
	Qal	690.7	690.7	0.0	0.0	1067.6	1067.6	0.0	0.0	899.8	899.8	0.0	0.0	
	Qas	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1834.9	1834.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.22S	4.22S	0.00	0.00	4.20S	4.20S	0.00	0.00	3.99S	3.99S	0.00	0.00	
	Ld	206.9	206.9	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4863.1	4863.1	0.0	0.0	4393.2	4393.2	0.0	0.0	3919.5	3919.5	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
	Ns	4873.5	4873.5	0.0	0.0	4404.2	4404.2	0.0	0.0	3929.2	3929.2	0.0	0.0
	Ms	1174.8	-1121.5	0.0	0.0	1118.6	-1096.3	0.0	0.0	994.9	-1071.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1120.1	1120.1	0.0	0.0	1080.4	1080.4	0.0	0.0	1007.9	1007.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	57.5	57.5
	j	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	50.3	50.3
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
曲げ	pt	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.64	0.64	0.64	0.64
	pw	1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23
	Mal	1335.6	1335.6	0.0	0.0	1232.9	1232.9	0.0	0.0	1104.6	1104.6	0.0	0.0
	Mas	2983.9	2983.9	0.0	0.0	2737.4	2737.4	0.0	0.0	2511.0	2511.0	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1440.1	1968.8	0.0	0.0
	cMy. 正	3962.1	3962.1	0.0	0.0	3751.9	3751.9	0.0	0.0	3522.7	3522.7	0.0	0.0
	gMy. 負	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1440.1	1968.8	0.0	0.0
	cMy. 負	3954.4	3954.4	0.0	0.0	3743.7	3743.7	0.0	0.0	3515.5	3515.5	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1680.2	1680.2	0.0	0.0	1620.6	1620.6	0.0	0.0	1511.8	1511.8	0.0	0.0
	Qal	946.7	946.7	0.0	0.0	847.1	847.1	0.0	0.0	562.4	562.4	0.0	0.0
	Qas	1834.9	1834.9	0.0	0.0	1804.6	1804.6	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.90S	3.90S	0.00	0.00	3.77S	3.77S	0.00	0.00	3.51S	3.51S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y37レ-4X4軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-4X4軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-4X4軸 [10F-11F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	3463.8	3463.8	0.0	0.0	3008.1	3008.1	0.0	0.0	2558.9	2558.9	0.0	0.0		
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0		
	Ns	3474.0	3474.0	0.0	0.0	3018.4	3018.4	0.0	0.0	2567.0	2567.0	0.0	0.0		
	Ms	1016.6	-967.2	0.0	0.0	902.0	-921.4	0.0	0.0	852.8	-737.6	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Qs	967.7	967.7	0.0	0.0	889.5	889.5	0.0	0.0	775.8	775.8	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0		
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	55.0	55.0		
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	47.5	47.5		
	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	41.5	41.5		
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	
at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60		
pt		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.75	0.75	0.75	0.75		
pw		1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1159.4	1159.4	0.0	0.0	1197.8	1197.8	0.0	0.0	1077.4	1077.4	0.0	0.0		
	Mas	2538.1	2538.1	0.0	0.0	2565.8	2565.8	0.0	0.0	2353.5	2353.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1232.0	1440.1	0.0	0.0	1232.0	1232.0	0.0	0.0		
	cMy. 正	3350.9	3350.9	0.0	0.0	3169.2	3169.2	0.0	0.0	2951.8	2951.8	0.0	0.0		
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1232.0	1440.1	0.0	0.0	1232.0	1232.0	0.0	0.0		
	cMy. 負	3342.9	3342.9	0.0	0.0	3160.8	3160.8	0.0	0.0	2945.2	2945.2	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)			
	Qd	1451.6	1451.6	0.0	0.0	1334.2	1334.2	0.0	0.0	1163.6	1163.6	0.0	0.0		
	Qal	747.0	747.0	0.0	0.0	564.6	564.6	0.0	0.0	636.9	636.9	0.0	0.0		
	Qas	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1301.0	1301.0	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.37S	3.37S	0.00	0.00	3.10S	3.10S	0.00	0.00	2.70S	2.70S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2119.7	2119.7	0.0	0.0	1684.8	1684.8	0.0	0.0	1248.4	1248.4	0.0	0.0
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	2126.6	2126.6	0.0	0.0	1690.9	1690.9	0.0	0.0	1252.5	1252.5	0.0	0.0
	Ms	749.2	-704.7	0.0	0.0	747.2	-563.6	0.0	0.0	576.9	-424.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	709.2	709.2	0.0	0.0	639.5	639.5	0.0	0.0	488.6	488.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	40.0	40.0
	d	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	32.5	32.5
配筋	i	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	28.4	28.4
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.04	1.04	1.04	1.04
	pw	1.15	1.15	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	995.9	995.9	0.0	0.0	1027.8	1027.8	0.0	0.0	871.7	871.7	0.0	0.0
	Mas	2159.6	2159.6	0.0	0.0	2207.2	2207.2	0.0	0.0	1911.7	1911.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1009.0	1232.0	0.0	0.0	1009.0	1009.0	0.0	0.0	721.2	1009.0	0.0	0.0
	cMy. 正	2754.1	2754.1	0.0	0.0	2564.8	2564.8	0.0	0.0	2345.0	2345.0	0.0	0.0
	gMy. 負	1009.0	1232.0	0.0	0.0	1009.0	1009.0	0.0	0.0	721.2	1009.0	0.0	0.0
	cMy. 負	2748.3	2748.3	0.0	0.0	2559.4	2559.4	0.0	0.0	2341.3	2341.3	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1063.8	1063.8	0.0	0.0	959.3	959.3	0.0	0.0	732.9	732.9	0.0	0.0
	Qal	389.6	389.6	0.0	0.0	613.0	613.0	0.0	0.0	283.4	283.4	0.0	0.0
付着	Qas	1278.8	1278.8	0.0	0.0	1278.8	1278.8	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.47S	2.47S	0.00	0.00	2.23S	2.23S	0.00	0.00	1.70S	1.70S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[14F-15F/壁]				Y37レ-4X4軸[15F-16F/壁]				Y37レ-4X5軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(58)	(0)	(0)
応力	NI	830.4	830.4	0.0	0.0	412.3	412.3	0.0	0.0	6808.7	6808.7	0.0	0.0
	MI	-0.1	-0.0	0.0	0.0	0.3	-0.0	0.0	0.0	-4.3	8.4	0.0	0.0
	Ns	827.7	827.7	0.0	0.0	413.2	411.3	0.0	0.0	6581.6	6581.6	0.0	0.0
	Ms	-485.8	307.8	0.0	0.0	398.0	210.7	0.0	0.0	-355.8	2478.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K2			K2	K2		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-3.8	-3.8	0.0	0.0
	Qs	387.1	387.1	0.0	0.0	289.8	289.8	0.0	0.0	1204.3	1204.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	90.0	90.0
	d	102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	82.5	82.5
配筋	i	89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	72.2	72.2
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.46	0.46	0.46	0.46
	pw	0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	928.9	928.9	0.0	0.0	990.9	990.9	0.0	0.0	1347.9	1347.9	0.0	0.0
	Mas	1983.1	1983.1	0.0	0.0	1818.1	1817.3	0.0	0.0	3338.1	3338.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	721.2	721.2	0.0	0.0	871.8	721.2	0.0	0.0	1843.9	9789.2	0.0	0.0
	cMy. 正	2150.7	2150.7	0.0	0.0	1941.6	1941.6	0.0	0.0	4827.3	4827.3	0.0	0.0
	gMy. 負	721.2	721.2	0.0	0.0	871.8	721.2	0.0	0.0	1843.7	9789.2	0.0	0.0
	cMy. 負	2148.2	2148.2	0.0	0.0	1940.7	1940.7	0.0	0.0	4672.9	4672.9	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		235 (335)		0 (0)	
	Qd	580.7	580.7	0.0	0.0	434.7	434.7	0.0	0.0	1804.5	1804.5	0.0	0.0
	Qal	283.4	283.4	0.0	0.0	323.5	323.5	0.0	0.0	866.9	866.9	0.0	0.0
付着	Qas	823.1	823.1	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.35S	1.35S	0.00	0.00	1.01S	1.01S	0.00	0.00	4.19S	4.19S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	125.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6313.2	6313.2	0.0	0.0	5829.6	5829.6	0.0	0.0	5341.9	5341.9	0.0	0.0
	MI	-2.2	1.4	0.0	0.0	-2.6	2.4	0.0	0.0	-2.2	2.0	0.0	0.0
	Ns	6075.9	6075.9	0.0	0.0	5591.0	5591.0	0.0	0.0	5554.4	5554.4	0.0	0.0
	Ms	-993.2	1450.0	0.0	0.0	-1174.0	1237.5	0.0	0.0	1157.4	-1112.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0
	Qs	1191.3	1191.3	0.0	0.0	1175.6	1175.6	0.0	0.0	1110.8	1110.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	90.0	90.0	110.0	110.0	75.0	75.0
	d	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	82.5	82.5	102.5	102.5	67.5	67.5
配筋	j	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	72.2	72.2	89.7	89.7	59.0	59.0
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.55	0.55	0.55	0.55
	pw	0.99	0.99	0.23	0.23	0.99	0.99	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23
曲げ	Mal	1444.2	1444.2	0.0	0.0	1520.4	1520.4	0.0	0.0	1259.8	1259.8	0.0	0.0
	Mas	3343.1	3343.1	0.0	0.0	3347.7	3347.7	0.0	0.0	2961.6	2961.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1843.9	1843.9	0.0	0.0	1843.9	1843.9	0.0	0.0	1843.9	1843.9	0.0	0.0
	cMy. 正	4662.1	4662.1	0.0	0.0	4490.8	4490.8	0.0	0.0	4205.1	4205.1	0.0	0.0
	gMy. 負	1843.7	1843.7	0.0	0.0	1843.7	1843.7	0.0	0.0	1843.7	1843.7	0.0	0.0
	cMy. 負	4493.5	4493.5	0.0	0.0	4314.1	4314.1	0.0	0.0	4055.5	4055.5	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1786.3	1786.3	0.0	0.0	1762.6	1762.6	0.0	0.0	1665.4	1665.4	0.0	0.0
	Qal	1025.9	1025.9	0.0	0.0	1141.7	1141.7	0.0	0.0	942.0	942.0	0.0	0.0
	Qas	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1966.7	1966.7	0.0	0.0	1834.9	1834.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	4.15S	4.15S	0.00	0.00	4.10S	4.10S	0.00	0.00	3.87S	3.87S	0.00	0.00
	Ld	206.9	206.9	0.0	0.0	206.9	206.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX5軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX5軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX5軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4869.6	4869.6	0.0	0.0	4397.3	4397.3	0.0	0.0	3921.3	3921.3	0.0	0.0
	MI	-2.1	2.0	0.0	0.0	-2.3	2.0	0.0	0.0	-0.5	1.4	0.0	0.0
	Ns	5077.4	5077.4	0.0	0.0	4594.3	4594.3	0.0	0.0	4091.0	4091.0	0.0	0.0
	Ms	1121.2	-1076.5	0.0	0.0	1062.8	-1041.4	0.0	0.0	917.5	-1015.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0
	Qs	1075.5	1075.5	0.0	0.0	1030.1	1030.1	0.0	0.0	944.4	944.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	67.5	67.5	102.5	102.5	57.5	57.5
	j	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	59.0	59.0	89.7	89.7	50.3	50.3
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
曲げ	pt	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.64	0.64	0.64	0.64
	pw	1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23
	Mal	1334.7	1334.7	0.0	0.0	1232.4	1232.4	0.0	0.0	1104.3	1104.3	0.0	0.0
	Mas	2977.1	2977.1	0.0	0.0	2731.0	2731.0	0.0	0.0	2502.8	2502.8	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1843.9	1843.9	0.0	0.0	1843.9	1843.9	0.0	0.0	1440.1	1843.9	0.0	0.0
	cMy. 正	4036.7	4036.7	0.0	0.0	3821.9	3821.9	0.0	0.0	3581.4	3581.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1843.7	1843.7	0.0	0.0	1843.7	1843.7	0.0	0.0	1440.1	1843.7	0.0	0.0
	cMy. 負	3883.0	3883.0	0.0	0.0	3675.3	3675.3	0.0	0.0	3456.8	3456.8	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1612.5	1612.5	0.0	0.0	1544.3	1544.3	0.0	0.0	1416.2	1416.2	0.0	0.0
	Qal	957.8	957.8	0.0	0.0	889.2	889.2	0.0	0.0	636.6	636.6	0.0	0.0
	Qas	1834.9	1834.9	0.0	0.0	1804.6	1804.6	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	3.75S	3.75S	0.00	0.00	3.59S	3.59S	0.00	0.00	3.29S	3.29S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3466.2	3466.2	0.0	0.0	3011.2	3011.2	0.0	0.0	2560.7	2560.7	0.0	0.0	
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.9	0.3	0.0	0.0	-1.1	1.0	0.0	0.0	
	Ns	3612.3	3612.3	0.0	0.0	3131.2	3131.2	0.0	0.0	2656.6	2656.6	0.0	0.0	
	Ms	928.5	-882.4	0.0	0.0	841.4	-839.9	0.0	0.0	802.7	-690.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	
	Qs	883.3	883.3	0.0	0.0	821.1	821.1	0.0	0.0	730.2	730.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	55.0	55.0	
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	47.5	47.5	
	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	41.5	41.5	
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
		at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.75	0.75	0.75	0.75	
pw	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1159.1	1159.1	0.0	0.0	1197.5	1197.5	0.0	0.0	1077.3	1077.3	0.0	0.0	
	Mas	2529.2	2529.2	0.0	0.0	2558.2	2558.2	0.0	0.0	2345.3	2345.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1204.6	1440.1	0.0	0.0	1204.6	1204.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	3404.1	3404.1	0.0	0.0	3215.1	3215.1	0.0	0.0	2988.2	2988.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1205.0	1440.1	0.0	0.0	1205.0	1205.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	3290.6	3290.6	0.0	0.0	3116.8	3116.8	0.0	0.0	2909.8	2909.8	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	1325.0	1325.0	0.0	0.0	1231.5	1231.5	0.0	0.0	1095.0	1095.0	0.0	0.0	
	Qal	747.3	747.3	0.0	0.0	630.2	630.2	0.0	0.0	658.4	658.4	0.0	0.0	
	Qas	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1552.8	1552.8	0.0	0.0	1301.0	1301.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.08S	3.08S	0.00	0.00	2.86S	2.86S	0.00	0.00	2.54S	2.54S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X5軸[11F-12F/壁]				Y37レ-4X5軸[12F-13F/壁]				Y37レ-4X5軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2120.3	2120.3	0.0	0.0	1686.8	1686.8	0.0	0.0	1251.7	1251.7	0.0	0.0
	MI	0.2	0.5	0.0	0.0	0.9	-0.8	0.0	0.0	-0.4	-0.2	0.0	0.0
	Ns	2204.7	2204.7	0.0	0.0	1747.8	1747.8	0.0	0.0	1283.7	1283.7	0.0	0.0
	Ms	676.3	-649.2	0.0	0.0	665.0	-484.4	0.0	0.0	531.5	-368.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	646.8	646.8	0.0	0.0	560.5	560.5	0.0	0.0	439.0	439.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	55.0	55.0	110.0	110.0	40.0	40.0
	d	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	47.5	47.5	102.5	102.5	32.5	32.5
配筋	i	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	41.5	41.5	89.7	89.7	28.4	28.4
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.04	1.04	1.04	1.04
	pw	1.15	1.15	0.23	0.23	1.15	1.15	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	995.9	995.9	0.0	0.0	1027.6	1027.6	0.0	0.0	871.4	871.4	0.0	0.0
	Mas	2151.9	2151.9	0.0	0.0	2200.5	2200.5	0.0	0.0	1906.7	1906.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	924.8	1204.6	0.0	0.0	924.8	924.8	0.0	0.0	721.2	924.8	0.0	0.0
	cMy. 正	2786.8	2786.8	0.0	0.0	2590.2	2590.2	0.0	0.0	2358.9	2358.9	0.0	0.0
	gMy. 負	924.5	1205.0	0.0	0.0	924.5	924.5	0.0	0.0	721.2	924.5	0.0	0.0
	cMy. 負	2715.7	2715.7	0.0	0.0	2535.5	2535.5	0.0	0.0	2330.4	2330.4	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	970.2	970.2	0.0	0.0	840.4	840.4	0.0	0.0	658.5	658.5	0.0	0.0
	Qal	389.6	389.6	0.0	0.0	629.3	629.3	0.0	0.0	283.4	283.4	0.0	0.0
せん断	Qas	1278.8	1278.8	0.0	0.0	1278.8	1278.8	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.25S	2.25S	0.00	0.00	1.95S	1.95S	0.00	0.00	1.53S	1.53S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C3			
部材位置			Y37レ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [15F-16F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(58)	(0)	(0)
応力	NI		832.9	832.9	0.0	0.0	414.5	414.5	0.0	0.0	4155.9	4155.9	0.0	0.0
	MI		0.3	0.4	0.0	0.0	-2.9	0.7	0.0	0.0	52.9	-53.8	0.0	0.0
	Ns		810.8	810.8	0.0	0.0	405.6	405.6	0.0	0.0	6408.4	1903.5	0.0	0.0
	Ms		-438.8	265.4	0.0	0.0	-335.0	159.6	0.0	0.0	95.3	1572.3	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K2		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	31.8	31.8	0.0	0.0
	Qs		343.5	343.5	0.0	0.0	235.1	235.1	0.0	0.0	741.9	741.9	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	40.0	40.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d		102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	32.5	32.5	102.5	102.5	57.5	57.5
	j		89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	28.4	28.4	89.7	89.7	50.3	50.3
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at			45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
pt			1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.64	0.64	0.64	0.64
pw			0.95	0.95	0.23	0.23	0.95	0.95	0.23	0.23	0.78	0.78	0.23	0.23
曲げ		Mal		928.5	928.5	0.0	0.0	991.8	991.8	0.0	0.0	1221.3	1221.3	0.0
	Mas		1976.4	1976.4	0.0	0.0	1815.0	1815.0	0.0	0.0	2623.9	2427.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		721.2	721.2	0.0	0.0	769.7	721.2	0.0	0.0	876.3	5093.1	0.0	0.0
	cMy. 正		2161.3	2161.3	0.0	0.0	1946.9	1946.9	0.0	0.0	4368.6	4368.6	0.0	0.0
	gMy. 負		721.2	721.2	0.0	0.0	770.1	721.2	0.0	0.0	842.5	4696.1	0.0	0.0
	cMy. 負		2140.0	2140.0	0.0	0.0	1937.7	1937.7	0.0	0.0	2691.0	2691.0	0.0	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		235 (335)		0 (0)	
	Qd		515.3	515.3	0.0	0.0	352.0	352.0	0.0	0.0	1096.9	1096.9	0.0	0.0
	Qal		283.4	283.4	0.0	0.0	352.2	352.2	0.0	0.0	748.4	748.4	0.0	0.0
	Qas		823.1	823.1	0.0	0.0	823.1	823.1	0.0	0.0	1243.1	1243.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.20S	1.20S	0.00	0.00	0.82S	0.82S	0.00	0.00	2.55S	2.55S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	125.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΔX6軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΔX6軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΔX6軸 [4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3865.5	3865.5	0.0	0.0	3584.1	3584.1	0.0	0.0	3302.6	3302.6	0.0	0.0	
	MI	52.9	-50.6	0.0	0.0	52.5	-48.6	0.0	0.0	52.7	-49.0	0.0	0.0	
	Ns	5922.1	5922.1	0.0	0.0	5415.2	5415.2	0.0	0.0	4906.4	4906.4	0.0	0.0	
	Ms	527.7	-866.1	0.0	0.0	580.3	-676.4	0.0	0.0	645.9	-659.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	37.0	37.0	0.0	0.0	36.1	36.1	0.0	0.0	36.3	36.3	0.0	0.0	
	Qs	666.3	666.3	0.0	0.0	599.8	599.8	0.0	0.0	623.4	623.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	
	i	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	
pt		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
曲げ	pw	0.78	0.78	0.23	0.23	0.78	0.78	0.23	0.23	0.59	0.59	0.23	0.23	
	Mal	1255.8	1255.8	0.0	0.0	1283.0	1283.0	0.0	0.0	1305.2	1305.2	0.0	0.0	
	Mas	2654.0	2654.0	0.0	0.0	2681.7	2681.7	0.0	0.0	2707.7	2707.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	4229.3	4229.3	0.0	0.0	4073.3	4073.3	0.0	0.0	3905.7	3905.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	2646.5	2646.5	0.0	0.0	2620.0	2620.0	0.0	0.0	2594.1	2594.1	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	981.0	981.0	0.0	0.0	881.7	881.7	0.0	0.0	916.9	916.9	0.0	0.0	
	Qal	827.0	827.0	0.0	0.0	819.3	819.3	0.0	0.0	820.6	820.6	0.0	0.0	
	Qas	1243.1	1243.1	0.0	0.0	1243.1	1243.1	0.0	0.0	1075.1	1075.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.28S	2.28S	0.00	0.00	2.05S	2.05S	0.00	0.00	2.13S	2.13S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾏX6軸 [5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾏX6軸 [6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾏX6軸 [7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3020.9	3020.9	0.0	0.0	2739.2	2739.2	0.0	0.0	2456.3	2456.3	0.0	0.0	
	MI	53.2	-49.2	0.0	0.0	53.3	-48.8	0.0	0.0	50.6	-48.9	0.0	0.0	
	Ns	4404.2	4404.2	0.0	0.0	3911.8	3911.8	0.0	0.0	3427.8	3427.8	0.0	0.0	
	Ms	625.3	-562.4	0.0	0.0	533.5	-553.3	0.0	0.0	489.1	-602.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	36.6	36.6	0.0	0.0	36.5	36.5	0.0	0.0	35.6	35.6	0.0	0.0	
	Qs	566.0	566.0	0.0	0.0	516.8	516.8	0.0	0.0	519.7	519.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	
	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	
pt		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
pw	0.59	0.59	0.23	0.23	0.59	0.59	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1323.5	1323.5	0.0	0.0	1215.0	1215.0	0.0	0.0	1229.7	1229.7	0.0	0.0	
	Mas	2733.3	2733.3	0.0	0.0	2511.0	2511.0	0.0	0.0	2541.2	2541.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	737.0	876.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	3729.3	3729.3	0.0	0.0	3516.3	3516.3	0.0	0.0	3332.9	3332.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	703.1	842.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	2564.9	2564.9	0.0	0.0	2525.9	2525.9	0.0	0.0	2486.8	2486.8	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	830.7	830.7	0.0	0.0	757.0	757.0	0.0	0.0	761.8	761.8	0.0	0.0	
	Qal	819.2	819.2	0.0	0.0	788.0	788.0	0.0	0.0	800.1	800.1	0.0	0.0	
	Qas	1075.1	1075.1	0.0	0.0	1048.9	1048.9	0.0	0.0	880.9	880.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.93S	1.93S	0.00	0.00	1.76S	1.76S	0.00	0.00	1.77S	1.77S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			



断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2178.3	2178.3	0.0	0.0	1900.2	1900.2	0.0	0.0	1623.9	1623.9	0.0	0.0	
	MI	50.3	-46.4	0.0	0.0	49.5	-46.7	0.0	0.0	50.3	-46.1	0.0	0.0	
	Ns	2980.4	2980.4	0.0	0.0	2539.2	2539.2	0.0	0.0	2114.9	2114.9	0.0	0.0	
	Ms	508.1	-447.7	0.0	0.0	443.0	-424.6	0.0	0.0	481.0	-398.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	34.5	34.5	0.0	0.0	34.4	34.4	0.0	0.0	34.4	34.4	0.0	0.0	
	Qs	453.6	453.6	0.0	0.0	410.6	410.6	0.0	0.0	416.5	416.5	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	
	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	
配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
pw	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23	0.23	
曲げ	Mal	1244.6	1244.6	0.0	0.0	1259.1	1259.1	0.0	0.0	1277.2	1277.2	0.0	0.0	
	Mas	2568.4	2568.4	0.0	0.0	2601.9	2601.9	0.0	0.0	2508.1	2508.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	737.0	737.0	0.0	0.0	605.9	737.0	0.0	0.0	605.9	605.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3153.7	3153.7	0.0	0.0	2967.8	2967.8	0.0	0.0	2780.4	2780.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	703.1	703.1	0.0	0.0	571.8	703.1	0.0	0.0	571.8	571.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	2434.2	2434.2	0.0	0.0	2378.1	2378.1	0.0	0.0	2314.7	2314.7	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	663.1	663.1	0.0	0.0	598.8	598.8	0.0	0.0	607.6	607.6	0.0	0.0	
	Qal	789.2	789.2	0.0	0.0	795.0	795.0	0.0	0.0	788.2	788.2	0.0	0.0	
	Qas	880.9	880.9	0.0	0.0	880.9	880.9	0.0	0.0	880.9	880.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.54S	1.54S	0.00	0.00	1.39S	1.39S	0.00	0.00	1.41S	1.41S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1347.5	1347.5	0.0	0.0	1075.1	1075.1	0.0	0.0	802.7	802.7	0.0	0.0	
	MI	47.8	-45.3	0.0	0.0	47.2	-44.0	0.0	0.0	49.2	-44.7	0.0	0.0	
	Ns	1699.7	1699.7	0.0	0.0	1321.9	1321.9	0.0	0.0	957.3	957.3	0.0	0.0	
	Ms	419.8	-318.6	0.0	0.0	380.1	-197.2	0.0	0.0	433.5	-175.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	33.2	33.2	0.0	0.0	32.6	32.6	0.0	0.0	33.5	33.5	0.0	0.0	
	Qs	348.1	348.1	0.0	0.0	269.6	269.6	0.0	0.0	284.7	284.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5	
	j	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3	
	配筋	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
			2											
			芯鉄筋											
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
at		45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	
pt		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
pw		0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23	
曲げ	Mal	1172.6	1172.6	0.0	0.0	1189.4	1189.4	0.0	0.0	1156.4	1156.4	0.0	0.0	
	Mas	2349.3	2349.3	0.0	0.0	2202.5	2202.5	0.0	0.0	2058.5	2058.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	437.0	605.9	0.0	0.0	437.0	437.0	0.0	0.0	377.7	437.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2582.3	2582.3	0.0	0.0	2403.8	2403.8	0.0	0.0	2224.5	2224.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	403.3	571.8	0.0	0.0	403.3	403.3	0.0	0.0	343.4	403.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2243.5	2243.5	0.0	0.0	2159.5	2159.5	0.0	0.0	2067.1	2067.1	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	505.5	505.5	0.0	0.0	388.2	388.2	0.0	0.0	410.3	410.3	0.0	0.0	
	Qal	766.5	766.5	0.0	0.0	762.8	762.8	0.0	0.0	757.6	757.6	0.0	0.0	
	Qas	854.7	854.7	0.0	0.0	854.7	854.7	0.0	0.0	854.7	854.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.17S	1.17S	0.00	0.00	0.90S	0.90S	0.00	0.00	0.95S	0.95S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[15F-16F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	530.1	530.1	0.0	0.0	257.1	257.1	0.0	0.0
	MI	40.1	-42.8	0.0	0.0	89.3	-53.6	0.0	0.0
	Ns	609.8	450.4	0.0	0.0	283.7	230.5	0.0	0.0
	Ms	398.7	-61.2	0.0	0.0	259.1	-127.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K2		
	QI	29.6	29.6	0.0	0.0	51.1	51.1	0.0	0.0
	Qs	195.6	195.6	0.0	0.0	96.6	96.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	65.0	65.0	110.0	110.0	65.0	65.0
	d	102.5	102.5	57.5	57.5	102.5	102.5	57.5	57.5
配筋	i	89.7	89.7	50.3	50.3	89.7	89.7	50.3	50.3
	主筋	1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		2							
	芯鉄筋								
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60	45.60
	pt	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
	pw	0.39	0.39	0.23	0.23	0.39	0.39	0.23	0.23
	判定	OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1049.7	1049.7	0.0	0.0	940.0	940.0	0.0	0.0
	Mas	1918.9	1846.5	0.0	0.0	1777.4	1755.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	377.7	377.7	0.0	0.0	365.9	377.7	0.0	0.0
	cMy. 正	2047.4	2047.4	0.0	0.0	1875.5	1875.5	0.0	0.0
	gMy. 負	343.4	343.4	0.0	0.0	302.0	343.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1964.0	1964.0	0.0	0.0	1846.9	1846.9	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	278.5	278.5	0.0	0.0	119.3	119.3	0.0	0.0
	Qal	764.1	764.1	0.0	0.0	680.3	680.3	0.0	0.0
	Qas	854.7	854.7	0.0	0.0	854.7	854.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	0.65S	0.65S	0.00	0.00	0.28S	0.28S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		


A-4. 3. 3 R C壁の断面計算

(1) R C壁の計算指定

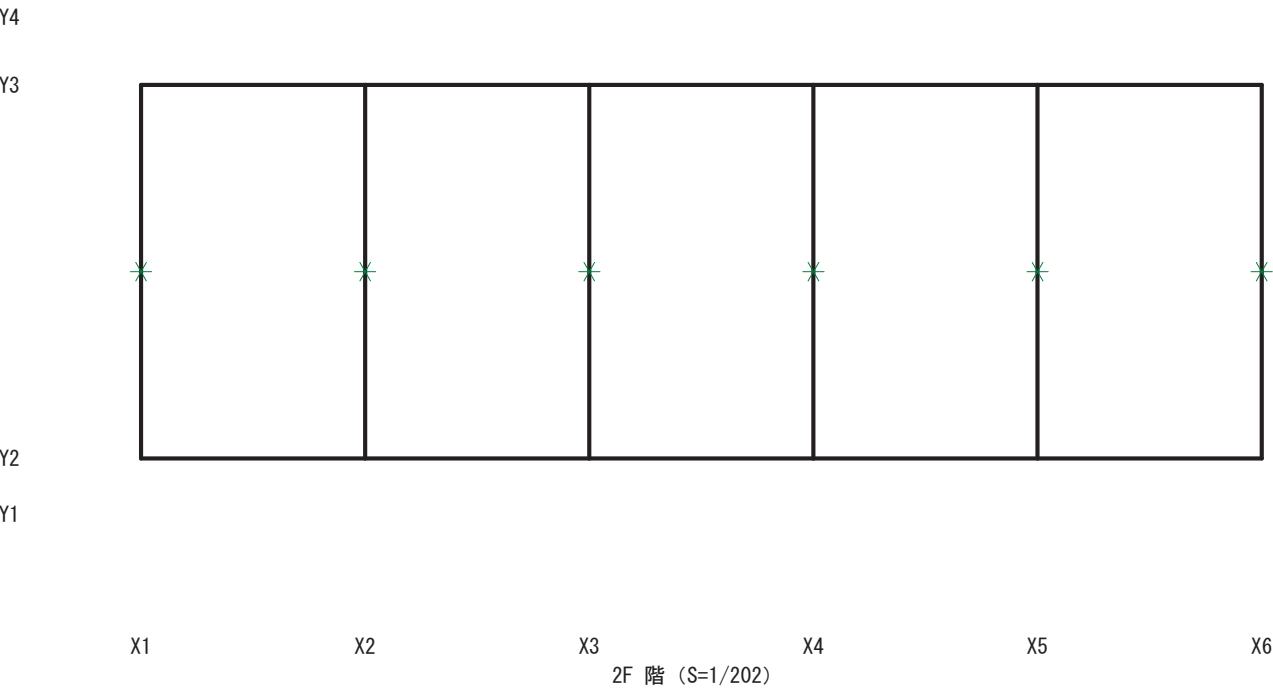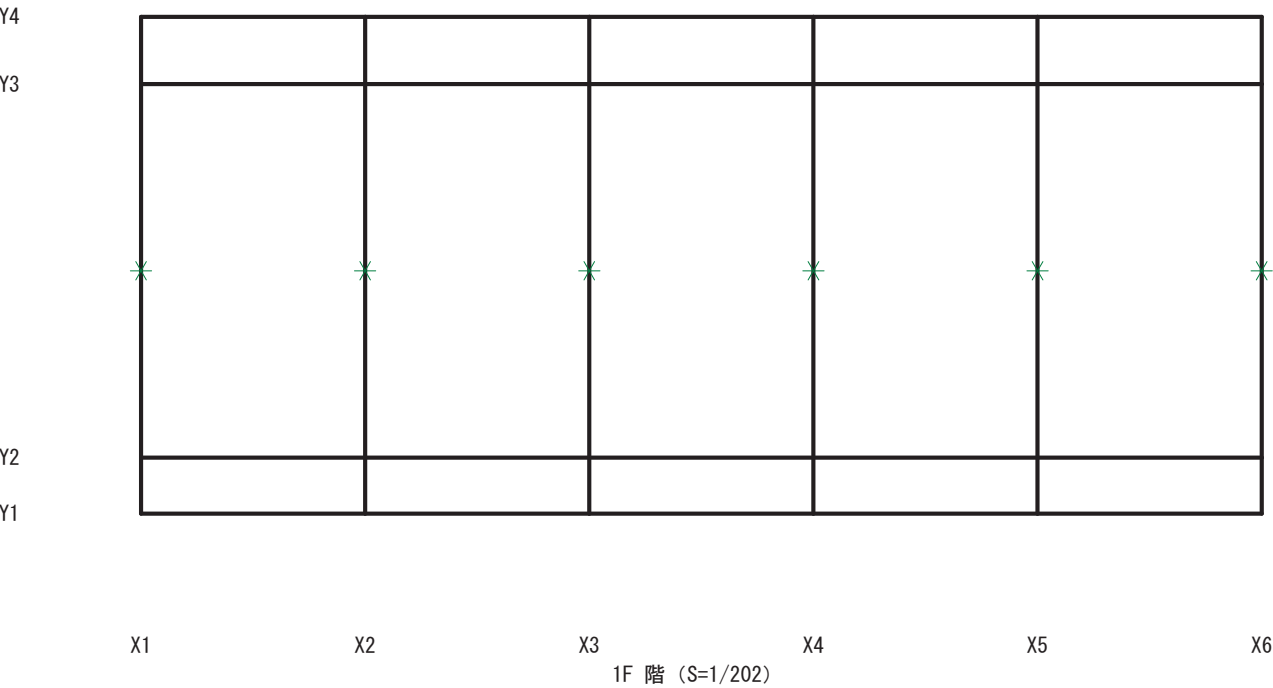

Y4
Y3


Y2
Y1

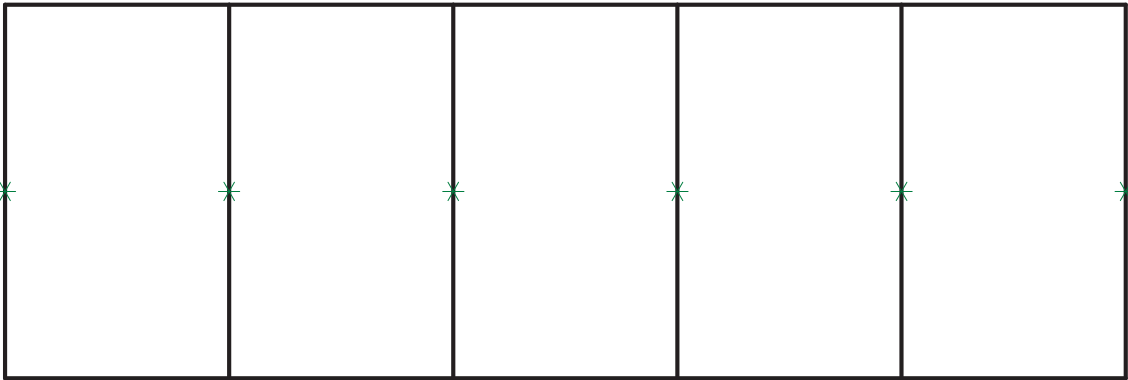

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

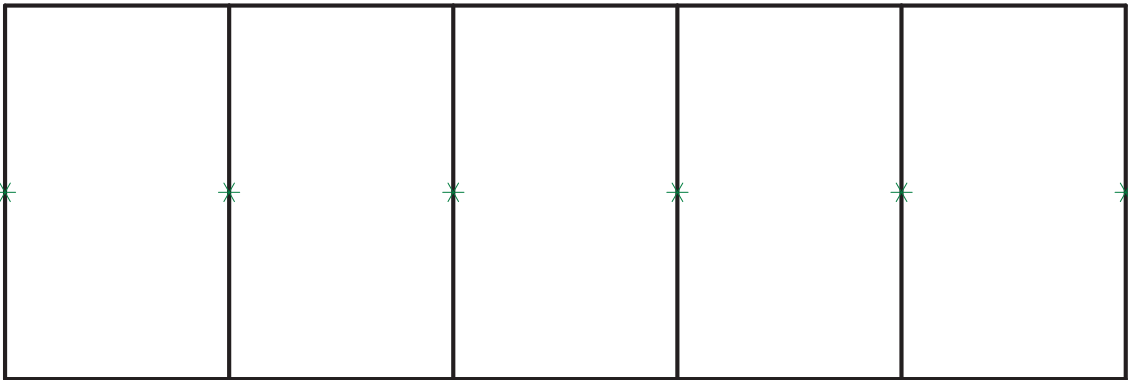

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

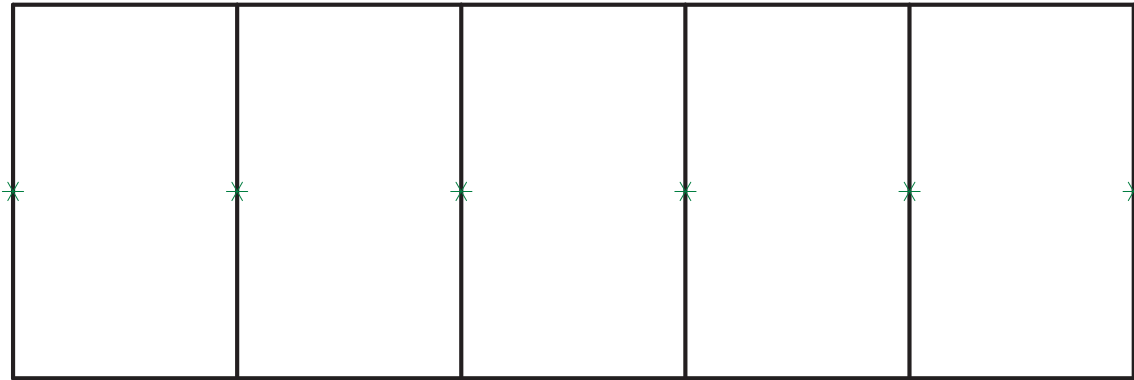

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

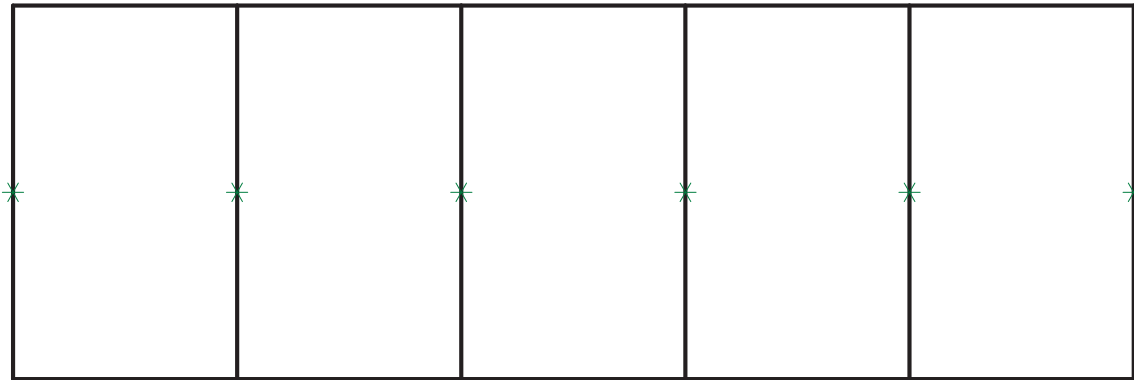

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

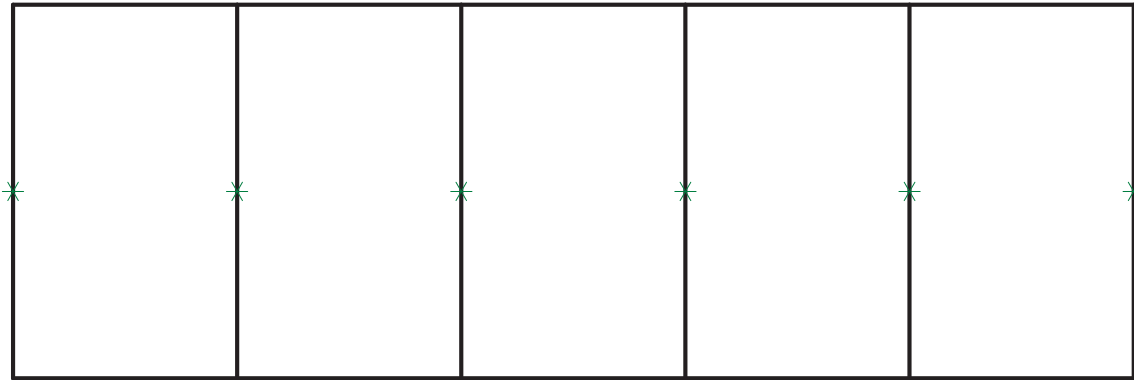

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

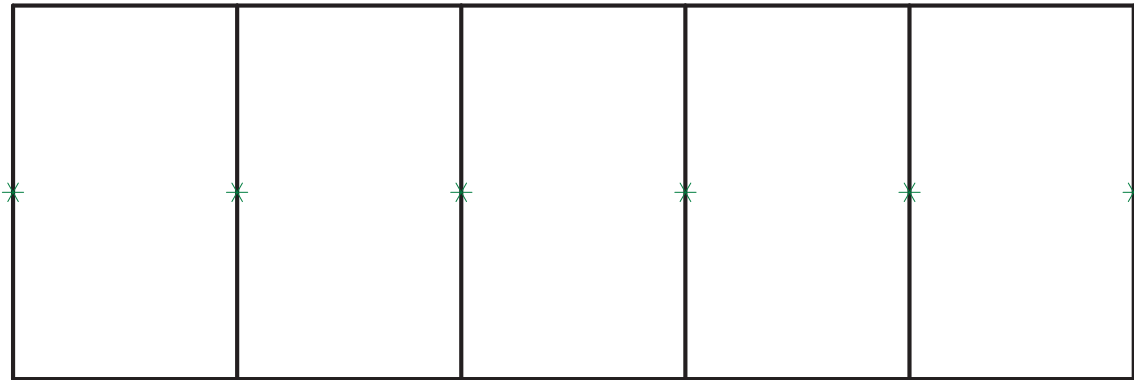


X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

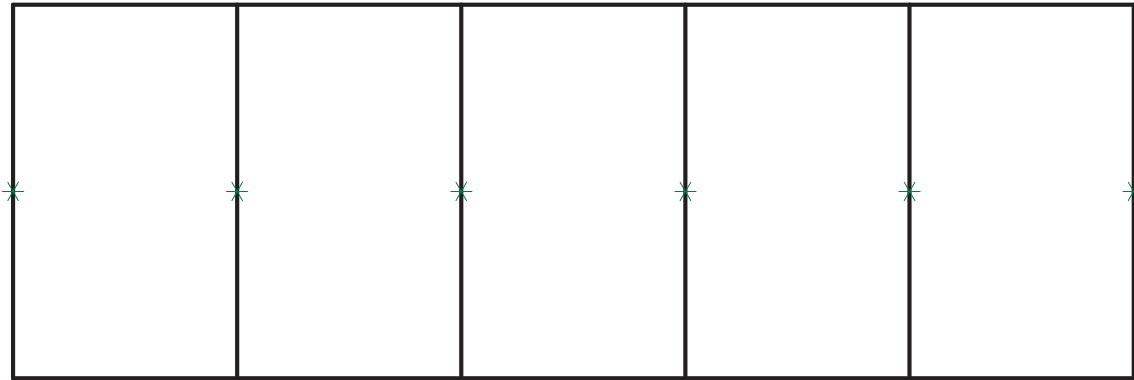

X1 X2 X3 X4 X5 X6


9F 階 (S=1/202)

Y4

Y3

Y2

Y1

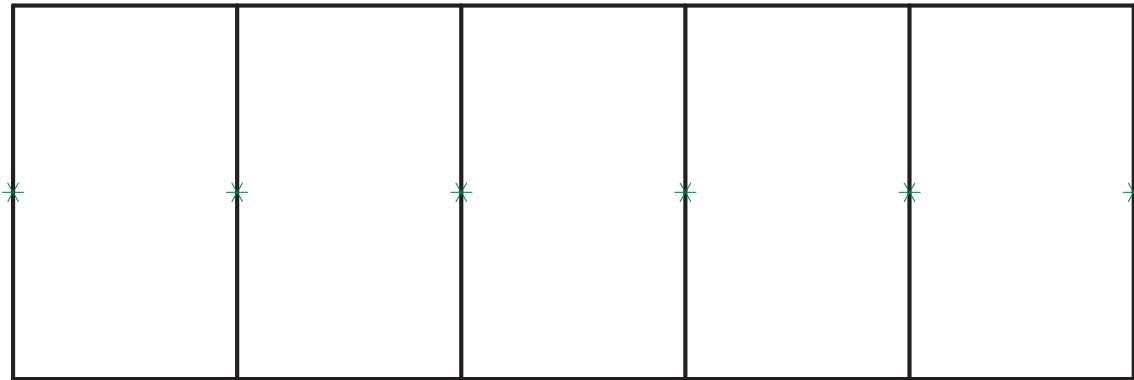


X1 X2 X3 X4 X5 X6

10F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

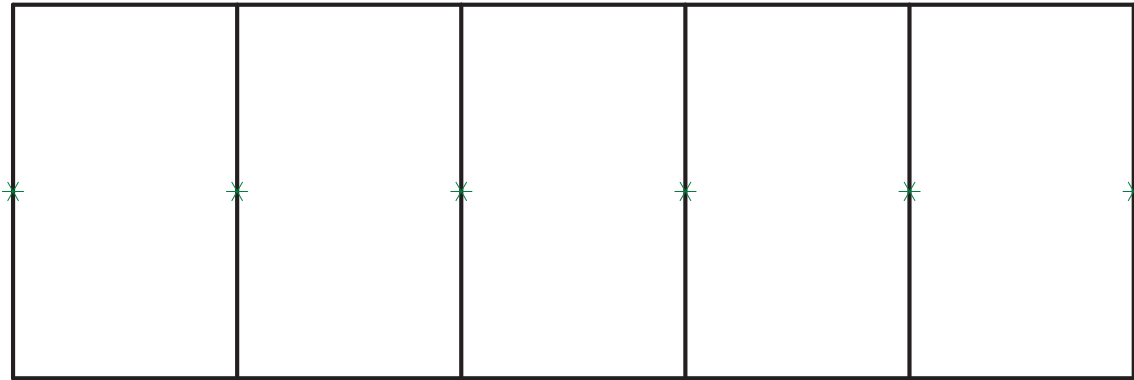

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

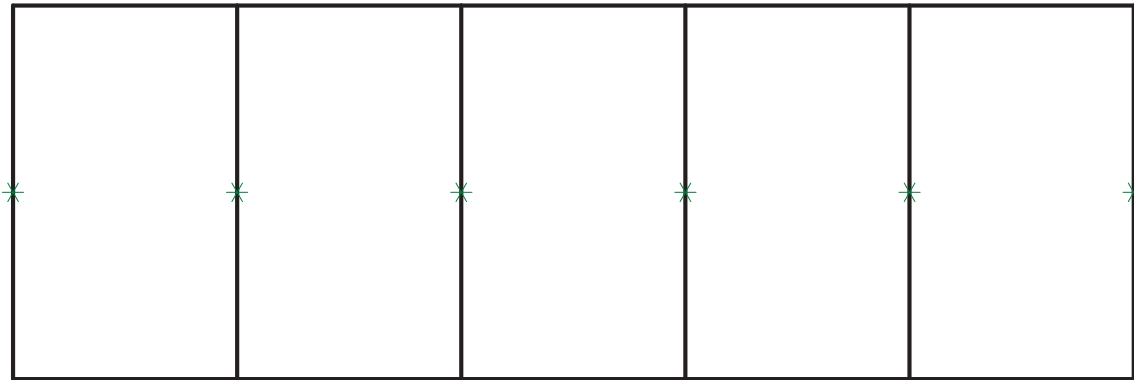

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 階 (S=1/202)

Y4
Y3


Y2
Y1

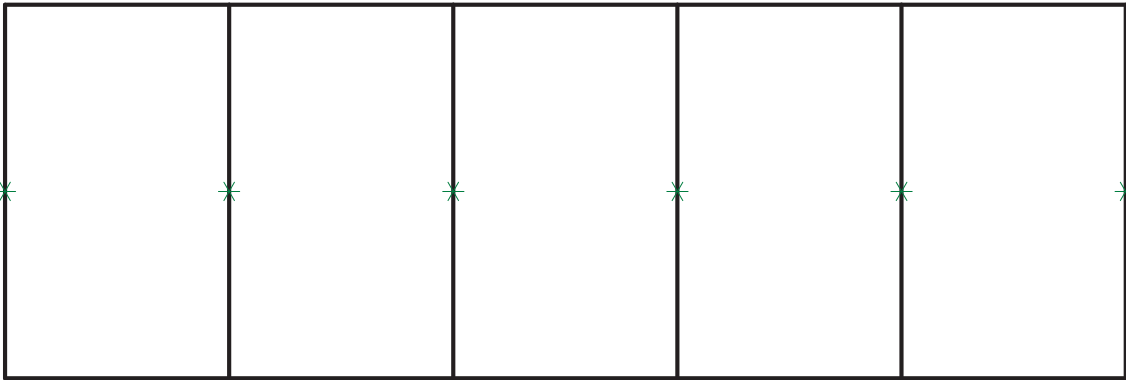


X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 階 (S=1/202)

Y4
Y3

Y2
Y1

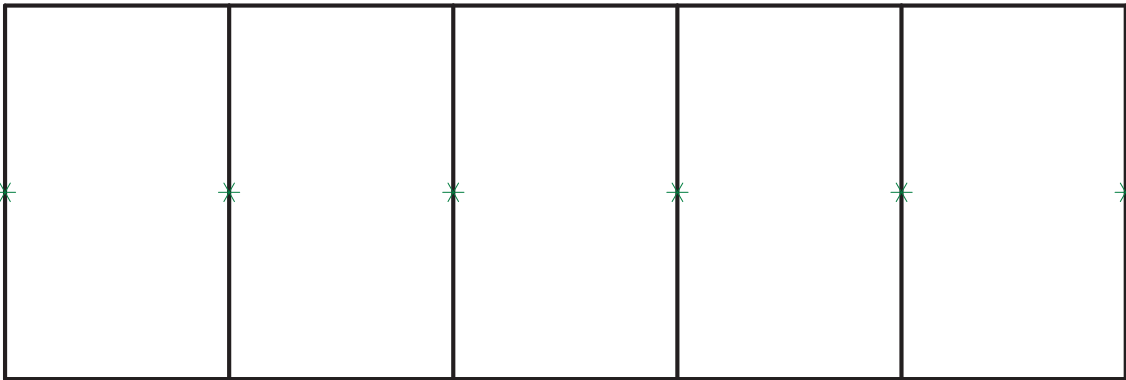

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 階 (S=1/202)

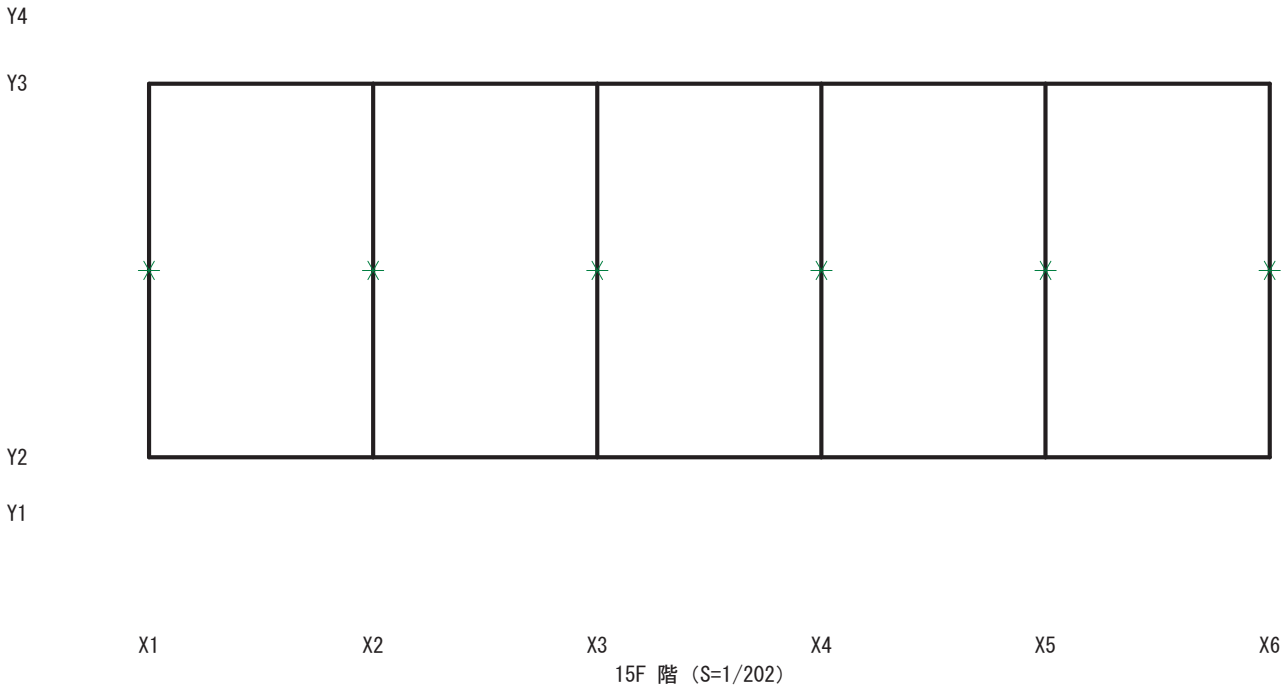

(2) RC壁の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算（個別計算）
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋： RC規準(1999)19条(26)～(28)式による

イ) 許容せん断力RC規準(1999)19条(22)式による

ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) 付帯柱の検討

許容圧縮耐力： RC規準(1999)19条(19.8)式による

許容引張耐力： RC規準(1999)19条(19.9)式による

(設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 をOKとする

(3) RC壁の断面計算結果

記号説明			
記号	単位	説明	
断面名		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。	
部材位置			
形状	t	cm	壁厚
	Lo/Ho	cm	①／②： ①は開口幅、②は開口高さ
	L'／H'	cm	①／②： ①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L／H	cm	①／②： ①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r		開口による低減率で、r1～r3の最小値
	r1		開口による低減率（=1-Lo／L）
	r2		開口による低減率（=1-√((Ho・Lo)／(H・L))
材質			開口による低減率（=1-Ho／H）
			コンクリート：Fcは普通コンクリート、Lcは軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋①／②／③：①：鉄筋太物種別1、②：鉄筋太物種別2、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	横筋	mm	
	ps	%	壁筋比

応力	QdI	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力 $Qds > Q1$ の場合は $\max(Q1, rQw)$ を用います。
	L. no		上記 Qds の短期荷重ケース記号（注1）
	QaI	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（ $=ps \cdot t \cdot L' \cdot ft$ ）
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は $1/2$
	Q1	kN	壁の許容せん断力（ $=r \cdot t \cdot L \cdot fs$ ）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（ $=r(Qw + \Sigma Qc)$ ）
開口	判定		作用せん断力に対する判定結果
	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm2	①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm2	①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm2	①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
付帯柱	判定		①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名		W2a		W2a		W2a		W2a		
部材位置		1F階X17レ-AY2軸		2F階X17レ-AY2軸		3F階X17レ-AY2軸		4F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	935 / 260		935 / 230		935 / 230		935 / 230		
	L/H	1000 / 335		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.677		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.1		0.2		0.4		0.5		
	Qds	1455.8		1408.1		1376.5		1358.5		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	979.2		979.2		979.2		979.2		
	Qw	1967.5		1967.5		1967.5		1967.5		
	rQw	1259.2		1259.2		1259.2		1259.2		
	ΣQc	2166.6		2166.6		2166.6		2166.6		
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1468.8		
	Q2	2645.8		2645.8		2645.8		2645.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	139.0		134.4		131.4		129.7		
	Tv	79.9		77.3		75.5		74.6		
	Th	179.2		186.8		182.6		180.2		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	8078.6	8078.6	7515.0	7515.0	6967.6	6967.6	6420.1	6420.1
		MI	1643.6	1643.6	1523.7	1523.7	1414.5	1414.5	1305.1	1305.1
		Nc	4203.6	4203.6	3909.9	3909.9	3625.2	3625.2	3340.6	3340.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10549.9	10549.9	10549.9	10549.9	10549.9	10549.9	10549.9	10549.9
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	18250.5	18250.5	16791.9	16791.9	15222.5	15222.5	6420.2	6420.2
		Ms	363.1	363.1	395.9	395.9	419.1	419.1	37184.0	37184.0
		L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K1	K1
		Nc	9161.5	9161.5	8435.6	8435.6	7653.1	7653.1	6928.5	6928.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-508.3	-508.3
		Nac	21099.8	21099.8	21099.8	21099.8	21099.8	21099.8	21099.8	21099.8
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2a		W2a		W2a		W2a		
部材位置		5F階X17レ-AY2軸		6F階X17レ-AY2軸		7F階X17レ-AY2軸		8F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	935 / 230		935 / 230		935 / 230		935 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.7		0.9		1.0		1.2		
	Qds	1351.7		1313.2		1273.6		1230.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	979.2		944.6		944.6		944.6		
	Qw	1967.5		1967.5		1967.5		1967.5		
	rQw	1259.2		1259.2		1259.2		1259.2		
	ΣQc	2166.6		2091.9		2091.9		2091.9		
	Q1	1468.8		1417.0		1417.0		1417.0		
	Q2	2645.8		2598.0		2598.0		2598.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	129.0		125.4		121.6		117.4		
	Tv	74.2		72.1		69.9		67.5		
	Th	179.3		174.2		168.9		163.2		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	5872.3	5872.3	5324.5	5324.5	4774.5	4774.5	4234.6	4234.6
		MI	1195.2	1195.2	1084.7	1084.7	973.7	973.7	861.7	861.7
		Nc	3055.7	3055.7	2770.7	2770.7	2484.6	2484.6	2203.5	2203.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10549.9	10549.9	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	5872.4	5872.4	5324.6	5324.6	4774.6	4774.6	4234.7	4234.7
		Ms	33232.1	33232.1	29286.5	29286.5	25444.3	25444.3	21710.1	21710.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6259.4	6259.4	5590.9	5590.9	4931.7	4931.7	4288.3	4288.3
		Nt	-387.0	-387.0	-266.4	-266.4	-157.1	-157.1	-53.7	-53.7
		Nac	21099.8	21099.8	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2a		W2		W2		W2		
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	935 / 230		935 / 230		935 / 230		935 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	1.4		1.5		1.7		1.8		
	Qds	1162.7		1087.5		995.5		891.6		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	944.6		944.6		910.1		910.1		
	Qw	1967.5		1967.5		1967.5		1967.5		
	rQw	1259.2		1259.2		1259.2		1259.2		
	ΣQc	2091.9		2091.9		2017.2		2017.2		
	Q1	1417.0		1417.0		1365.1		1365.1		
	Q2	2598.0		2598.0		2550.2		2550.2		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	111.0		103.8		95.0		85.1	
Tv		63.8		59.7		54.6		48.9		
Th		154.2		144.2		132.0		118.3		
aTd		3-D13 264.8		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
aTv		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
aTh		5-D13 187.3		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	3694.5	3694.5	3158.3	3158.3	2622.0	2622.0	2093.8	2093.8
		MI	749.2	749.2	636.0	636.0	522.3	522.3	408.1	408.1
		Nc	1922.2	1922.2	1642.7	1642.7	1363.2	1363.2	1087.7	1087.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8	8791.6	8791.6	8791.6	8791.6
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	3694.6	3694.6	3158.3	3158.3	2622.0	2622.0	2093.9	2093.9
		Ms	18090.8	18090.8	14662.8	14662.8	11441.1	11441.1	8487.1	8487.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3656.4	3656.4	3045.5	3045.5	2455.1	2455.1	1895.7	1895.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5	17583.2	17583.2	17583.2	17583.2
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W1		
部材位置		13F階X17レ-ΔY2軸		14F階X17レ-ΔY2軸		15F階X17レ-ΔY2軸		1F階X27レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		0 / -0		
	L' /H'	935 / 230		935 / 230		935 / 230		910 / 260		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 335		
	r	0.640		0.640		0.640		1.000		
	r1	0.640		0.640		0.640		1.000		
	r2	0.660		0.660		0.660		1.000		
	r3	0.679		0.679		0.679		1.000		
材質	コンクリート	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	1.9		2.0		2.1		0.0		
	Qds	777.1		651.0		500.2		2361.9		
	L. no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	910.1		910.1		910.1		1530.0		
	Qw	1967.5		1967.5		1967.5		1914.9		
	rQw	1259.2		1259.2		1259.2		1914.9		
	ΣQc	2017.2		2017.2		2017.2		3108.9		
	Q1	1365.1		1365.1		1365.1		2295.0		
	Q2	2550.2		2550.2		2550.2		5023.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	74.2		62.1		47.7				
	Tv	42.6		35.7		27.4				
	Th	103.1		86.3		66.3				
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3				
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4				
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
付帯柱	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK				
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	X	B x D	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 90	110x 90
		主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80
	長期	NI	1565.6	1565.6	1037.3	1037.3	508.2	508.2	13074.3	13074.3
		MI	293.4	293.4	178.4	178.4	63.0	63.0	3261.8	3261.8
		Nc	812.2	812.2	536.5	536.5	260.4	260.4	6863.3	6863.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8791.6	8791.6	8791.6	8791.6	8791.6	8791.6	13849.9	13849.9
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	1565.7	1565.7	1037.3	1037.3	508.2	508.2	13074.2	13074.2
		Ms	5825.3	5825.3	3484.0	3484.0	1495.6	1495.6	68715.4	68715.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1365.4	1365.4	867.1	867.1	403.7	403.7	13408.6	13408.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-334.4	-334.4
		Nac	17583.2	17583.2	17583.2	17583.2	17583.2	17583.2	27699.8	27699.8
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		2F階X2フレームY2軸		3F階X2フレームY2軸		4F階X2フレームY2軸		5F階X2フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	910 / 230		910 / 230		925 / 230		925 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.1		0.2		0.3		0.4		
	Qds	2316.0		2246.5		2154.3		2040.8		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1914.9		1914.9		1946.4		1946.4		
	rQw	1914.9		1914.9		1946.4		1946.4		
	ΣQc	3108.9		3108.9		2543.5		2543.5		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5023.8		5023.8		4490.0		4490.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 90	110x 90	110x 90	110x 90	110x 75	110x 75	110x 75	110x 75	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	12125.5	12125.5	11195.6	11195.6	10276.0	10276.0	9366.9	9366.9
		MI	3010.6	3010.6	2785.9	2785.9	2561.3	2561.3	2337.1	2337.1
		Nc	6363.8	6363.8	5876.4	5876.4	5394.1	5394.1	4917.2	4917.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13849.9	13849.9	13849.9	13849.9	11869.9	11869.9	11869.9	11869.9
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	12125.4	12125.4	11195.5	11195.5	10275.9	10275.9	9366.8	9366.8
		Ms	60566.8	60566.8	53878.0	53878.0	47383.4	47383.4	41168.2	41168.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12119.4	12119.4	10985.5	10985.5	9876.3	9876.3	8800.2	8800.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	27699.8	27699.8	27699.8	27699.8	23739.8	23739.8	23739.8	23739.8
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		6F階X2フレームY2軸		7F階X2フレームY2軸		8F階X2フレームY2軸		9F階X2フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	925 / 230		935 / 230		935 / 230		935 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.5		0.6		0.6		0.7		
	Qds	1925.7		1794.1		1651.0		1501.9		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		1476.0		
	Qw	1946.4		1967.5		1967.5		1967.5		
	rQw	1946.4		1967.5		1967.5		1967.5		
	ΣQc	2455.9		2091.9		2091.9		2091.9		
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		2214.0		
	Q2	4402.3		4059.4		4059.4		4059.4		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 75	110x 75	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	8457.9	8457.9	7554.0	7554.0	6678.0	6678.0	5802.0	5802.0
		MI	2113.1	2113.1	1889.5	1889.5	1666.6	1666.6	1444.0	1444.0
		Nc	4440.3	4440.3	3965.9	3965.9	3505.6	3505.6	3045.4	3045.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10880.8	10880.8	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	8457.9	8457.9	7553.9	7553.9	6677.9	6677.9	5802.0	5802.0
		Ms	35284.3	35284.3	29728.1	29728.1	24543.5	24543.5	19766.7	19766.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7757.4	7757.4	6749.8	6749.8	5793.3	5793.3	4877.7	4877.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21761.5	21761.5	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		10F階X2フレ-ΔY2軸		11F階X2フレ-ΔY2軸		12F階X2フレ-ΔY2軸		13F階X2フレ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	945 / 230		945 / 230		945 / 230		960 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.8		0.9		0.9		1.0		
	Qds	1342.2		1172.3		990.6		792.4		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1476.0		1422.0		1422.0		1422.0		
	Qw	1988.5		1988.5		1988.5		2020.1		
	rQw	1988.5		1988.5		1988.5		2020.1		
	ΣQc	1728.0		1666.3		1666.3		1139.9		
	Q1	2214.0		2133.0		2133.0		2133.0		
	Q2	3716.5		3654.8		3654.8		3159.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 55	110x 55	110x 55	110x 55	110x 55	110x 55	110x 40	110x 40	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	4946.6	4946.6	4098.2	4098.2	3263.5	3263.5	2439.4	2439.4
		MI	1221.9	1221.9	1000.0	1000.0	778.6	778.6	557.5	557.5
		Nc	2595.5	2595.5	2149.1	2149.1	1709.6	1709.6	1275.5	1275.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8460.8	8460.8	7691.6	7691.6	7691.6	7691.6	6041.6	6041.6
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	4946.6	4946.6	4098.2	4098.2	3263.5	3263.5	2439.4	2439.4
		Ms	15405.4	15405.4	11496.8	11496.8	8053.0	8053.0	5117.6	5117.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4013.8	4013.8	3198.8	3198.8	2437.0	2437.0	1731.5	1731.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16921.5	16921.5	15383.2	15383.2	15383.2	15383.2	12083.2	12083.2
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		14F階X2フレームY2軸		15F階X2フレームY2軸		1F階X3フレームY2軸		2F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	960 / 230		960 / 230		910 / 260		910 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 335		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	1.0		1.1		0.0		0.1		
	Qds	574.0		320.8		2360.2		2311.4		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1422.0		1422.0		1530.0		1530.0		
	Qw	2020.1		2020.1		1914.9		1914.9		
	rQw	2020.1		2020.1		1914.9		1914.9		
	ΣQc	1139.9		1139.9		3108.9		3108.9		
	Q1	2133.0		2133.0		2295.0		2295.0		
	Q2	3159.9		3159.9		5023.8		5023.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	110x 40	110x 40	110x 40	110x 40	110x 90	110x 90	110x 90	110x 90	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
	Y	主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80
		NI	1630.0	1630.0	821.6	821.6	13046.5	13046.5	12102.6	12102.6
	長期	MI	336.5	336.5	115.8	115.8	3229.4	3229.4	2982.5	2982.5
		Nc	848.7	848.7	422.4	422.4	6846.2	6846.2	6349.6	6349.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	6041.6	6041.6	6041.6	6041.6	13849.9	13849.9	13849.9	13849.9
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
		Ns	1630.0	1630.0	821.6	821.6	13046.5	13046.5	12102.6	12102.6
	短期	Ms	2738.2	2738.2	970.4	970.4	68783.7	68783.7	60629.8	60629.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1088.8	1088.8	507.8	507.8	13401.6	13401.6	12114.3	12114.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	-355.1	-355.1	-11.7	-11.7
		Nac	12083.2	12083.2	12083.2	12083.2	27699.8	27699.8	27699.8	27699.8
		Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		5F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	910 / 230		925 / 230		925 / 230		925 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.2		0.3		0.3		0.4		
	Qds	2239.4		2144.5		2028.1		1911.0		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1476.0		
	Qw	1914.9		1946.4		1946.4		1946.4		
	rQw	1914.9		1946.4		1946.4		1946.4		
	ΣQc	3108.9		2543.5		2543.5		2455.9		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2214.0		
	Q2	5023.8		4490.0		4490.0		4402.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		110x 90	110x 90	110x 75	110x 75	110x 75	110x 75	110x 75	110x 75
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80
	長期	NI	11177.4	11177.4	10262.4	10262.4	9357.7	9357.7	8453.0	8453.0
		MI	2760.7	2760.7	2539.0	2539.0	2317.5	2317.5	2096.3	2096.3
		Nc	5864.8	5864.8	5385.1	5385.1	4910.6	4910.6	4436.1	4436.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13849.9	13849.9	11869.9	11869.9	11869.9	11869.9	10880.8	10880.8
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	11177.4	11177.4	10262.4	10262.4	9357.7	9357.7	8453.0	8453.0
		Ms	53936.3	53936.3	47445.4	47445.4	41219.5	41219.5	35319.5	35319.5
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	10982.3	10982.3	9875.7	9875.7	8800.8	8800.8	7758.4	7758.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	27699.8	27699.8	23739.8	23739.8	23739.8	23739.8	21761.5	21761.5
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X3フレームY2軸		8F階X3フレームY2軸		9F階X3フレームY2軸		10F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	935 / 230		935 / 230		935 / 230		945 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.5		0.6		0.7		0.7		
	Qds	1777.3		1632.5		1482.1		1321.5		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		1476.0		
	Qw	1967.5		1967.5		1967.5		1988.5		
	rQw	1967.5		1967.5		1967.5		1988.5		
	ΣQc	2091.9		2091.9		2091.9		1728.0		
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		2214.0		
	Q2	4059.4		4059.4		4059.4		3716.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 55	110x 55	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	7553.2	7553.2	6675.5	6675.5	5797.8	5797.8	4944.6	4944.6
		MI	1875.3	1875.3	1654.5	1654.5	1434.0	1434.0	1213.6	1213.6
		Nc	3964.1	3964.1	3503.2	3503.2	3042.3	3042.3	2593.7	2593.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8	8460.8	8460.8
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	7553.2	7553.2	6675.5	6675.5	5797.8	5797.8	4944.6	4944.6
		Ms	29747.8	29747.8	24550.8	24550.8	19759.5	19759.5	15390.1	15390.1
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6751.4	6751.4	5792.8	5792.8	4874.9	4874.9	4011.3	4011.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5	16921.5	16921.5
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		11F階X3フレームY2軸		12F階X3フレームY2軸		13F階X3フレームY2軸		14F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	945 / 230		945 / 230		960 / 230		960 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.8		0.9		0.9		1.0		
	Qds	1151.7		969.7		771.1		552.3		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1422.0		1422.0		1422.0		1422.0		
	Qw	1988.5		1988.5		2020.1		2020.1		
	rQw	1988.5		1988.5		2020.1		2020.1		
	ΣQc	1666.3		1666.3		1139.9		1139.9		
	Q1	2133.0		2133.0		2133.0		2133.0		
	Q2	3654.8		3654.8		3159.9		3159.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱	判定									
	B x D	左柱 110x 55	右柱 110x 55	左柱 110x 55	右柱 110x 55	左柱 110x 40	右柱 110x 40	左柱 110x 40	右柱 110x 40	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
	Y	主筋2								
		主筋2								
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	4098.3	4098.3	3260.6	3260.6	2433.4	2433.4	1625.4	1625.4
		MI	993.5	993.5	773.4	773.4	553.6	553.6	333.9	333.9
		Nc	2148.5	2148.5	1707.7	1707.7	1272.1	1272.1	846.1	846.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7691.6	7691.6	7691.6	7691.6	6041.6	6041.6	6041.6	6041.6
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	4098.3	4098.3	3260.6	3260.6	2433.4	2433.4	1625.4	1625.4
		Ms	11469.9	11469.9	8026.6	8026.6	5092.8	5092.8	2714.8	2714.8
L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
Nc		3196.2	3196.2	2433.0	2433.0	1726.0	1726.0	1084.2	1084.2	
Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		15383.2	15383.2	15383.2	15383.2	12083.2	12083.2	12083.2	12083.2	
Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		15F階X3フレームY2軸		1F階X4フレームY2軸		2F階X4フレームY2軸		3F階X4フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	960 / 230		910 / 260		910 / 230		910 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 335		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	1.0		0.0		0.1		0.2		
	Qds	298.6		2360.2		2311.4		2239.4		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1422.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	2020.1		1914.9		1914.9		1914.9		
	rQw	2020.1		1914.9		1914.9		1914.9		
	ΣQc	1139.9		3108.9		3108.9		3108.9		
	Q1	2133.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	3159.9		5023.8		5023.8		5023.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 40	110x 40	110x 90	110x 90	110x 90	110x 90	110x 90	110x 90	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
	Y	主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80
		長期	NI	817.3	817.3	13046.5	13046.5	12102.6	12102.6	11177.4
	MI		114.4	114.4	3229.4	3229.4	2982.5	2982.5	2760.7	2760.7
	Nc		420.1	420.1	6846.2	6846.2	6349.6	6349.6	5864.8	5864.8
	Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Nac		6041.6	6041.6	13849.9	13849.9	13849.9	13849.9	13849.9	13849.9
	Nat		2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期		Ns	817.3	817.3	13046.5	13046.5	12102.6	12102.6	11177.4
		Ms	950.1	950.1	68783.7	68783.7	60629.8	60629.8	53936.3	53936.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	503.7	503.7	13401.6	13401.6	12114.3	12114.3	10982.3	10982.3
		Nt	0.0	0.0	-355.1	-355.1	-11.7	-11.7	0.0	0.0
		Nac	12083.2	12083.2	27699.8	27699.8	27699.8	27699.8	27699.8	27699.8
		Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	925 / 230		925 / 230		925 / 230		935 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.3		0.3		0.4		0.5		
	Qds	2144.5		2028.1		1911.0		1777.3		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1530.0		1530.0		1476.0		1476.0		
	Qw	1946.4		1946.4		1946.4		1967.5		
	rQw	1946.4		1946.4		1946.4		1967.5		
	ΣQc	2543.5		2543.5		2455.9		2091.9		
	Q1	2295.0		2295.0		2214.0		2214.0		
	Q2	4490.0		4490.0		4402.3		4059.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 75	110x 75	110x 75	110x 75	110x 75	110x 75	110x 65	110x 65	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	10262.4	10262.4	9357.7	9357.7	8453.0	8453.0	7553.2	7553.2
		MI	2539.0	2539.0	2317.5	2317.5	2096.3	2096.3	1875.3	1875.3
		Nc	5385.1	5385.1	4910.6	4910.6	4436.1	4436.1	3964.1	3964.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11869.9	11869.9	11869.9	11869.9	10880.8	10880.8	9670.8	9670.8
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	10262.4	10262.4	9357.7	9357.7	8453.0	8453.0	7553.2	7553.2
		Ms	47445.4	47445.4	41219.5	41219.5	35319.5	35319.5	29747.8	29747.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	9875.7	9875.7	8800.8	8800.8	7758.4	7758.4	6751.4	6751.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	23739.8	23739.8	23739.8	23739.8	21761.5	21761.5	19341.5	19341.5
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		8F階X47レ-ΔY2軸		9F階X47レ-ΔY2軸		10F階X47レ-ΔY2軸		11F階X47レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	935 / 230		935 / 230		945 / 230		945 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
配筋	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.6		0.7		0.7		0.8		
	Qds	1632.5		1482.1		1321.5		1151.7		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		1422.0		
	Qw	1967.5		1967.5		1988.5		1988.5		
	rQw	1967.5		1967.5		1988.5		1988.5		
	ΣQc	2091.9		2091.9		1728.0		1666.3		
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		2133.0		
	Q2	4059.4		4059.4		3716.5		3654.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱	判定									
	X	B x D	左柱 110x 65	右柱 110x 65	左柱 110x 65	右柱 110x 65	左柱 110x 55	右柱 110x 55	左柱 110x 55	右柱 110x 55
		主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	6675.5	6675.5	5797.8	5797.8	4944.6	4944.6	4098.3	4098.3
		MI	1654.5	1654.5	1434.0	1434.0	1213.6	1213.6	993.5	993.5
		Nc	3503.2	3503.2	3042.3	3042.3	2593.7	2593.7	2148.5	2148.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8	8460.8	8460.8	7691.6	7691.6
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	6675.5	6675.5	5797.8	5797.8	4944.6	4944.6	4098.3	4098.3
		Ms	24550.8	24550.8	19759.5	19759.5	15390.1	15390.1	11469.9	11469.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5792.8	5792.8	4874.9	4874.9	4011.3	4011.3	3196.2	3196.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5	16921.5	16921.5	15383.2	15383.2
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		12F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	945 / 230		960 / 230		960 / 230		960 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.9		0.9		1.0		1.0		
	Qds	969.7		771.1		552.3		298.6		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1422.0		1422.0		1422.0		1422.0		
	Qw	1988.5		2020.1		2020.1		2020.1		
	rQw	1988.5		2020.1		2020.1		2020.1		
	ΣQc	1666.3		1139.9		1139.9		1139.9		
	Q1	2133.0		2133.0		2133.0		2133.0		
	Q2	3654.8		3159.9		3159.9		3159.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 55	110x 55	110x 40	110x 40	110x 40	110x 40	110x 40	110x 40	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	3260.6	3260.6	2433.4	2433.4	1625.4	1625.4	817.3	817.3
		MI	773.4	773.4	553.6	553.6	333.9	333.9	114.4	114.4
		Nc	1707.7	1707.7	1272.1	1272.1	846.1	846.1	420.1	420.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7691.6	7691.6	6041.6	6041.6	6041.6	6041.6	6041.6	6041.6
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	3260.6	3260.6	2433.4	2433.4	1625.4	1625.4	817.3	817.3
		Ms	8026.6	8026.6	5092.8	5092.8	2714.8	2714.8	950.1	950.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2433.0	2433.0	1726.0	1726.0	1084.2	1084.2	503.7	503.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15383.2	15383.2	12083.2	12083.2	12083.2	12083.2	12083.2	12083.2
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X57ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X57ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X57ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X57ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	910 / 260		910 / 230		910 / 230		925 / 230		
	L/H	1000 / 335		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
配筋	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
応力	Qdl	0.0		0.1		0.2		0.3		
	Qds	2361.9		2316.0		2246.5		2154.3		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1914.9		1914.9		1914.9		1946.4		
	rQw	1914.9		1914.9		1914.9		1946.4		
	ΣQc	3108.9		3108.9		3108.9		2543.5		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5023.8		5023.8		5023.8		4490.0		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 90	110x 90	110x 90	110x 90	110x 90	110x 90	110x 75	110x 75	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
	Y	芯鉄筋								
		主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	13074.3	13074.3	12125.5	12125.5	11195.6	11195.6	10276.0	10276.0
		MI	3261.8	3261.8	3010.6	3010.6	2785.9	2785.9	2561.3	2561.3
		Nc	6863.3	6863.3	6363.8	6363.8	5876.4	5876.4	5394.1	5394.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13849.9	13849.9	13849.9	13849.9	13849.9	13849.9	11869.9	11869.9
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	13074.2	13074.2	12125.4	12125.4	11195.5	11195.5	10275.9	10275.9
		Ms	68715.4	68715.4	60566.8	60566.8	53878.0	53878.0	47383.4	47383.4
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
Nc		13408.6	13408.6	12119.4	12119.4	10985.5	10985.5	9876.3	9876.3	
Nt		-334.4	-334.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		27699.8	27699.8	27699.8	27699.8	27699.8	27699.8	23739.8	23739.8	
Nat		5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	925 / 230		925 / 230		935 / 230		935 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.4		0.5		0.6		0.6		
	Qds	2040.8		1925.7		1794.1		1651.0		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1530.0		1476.0		1476.0		1476.0		
	Qw	1946.4		1946.4		1967.5		1967.5		
	rQw	1946.4		1946.4		1967.5		1967.5		
	ΣQc	2543.5		2455.9		2091.9		2091.9		
	Q1	2295.0		2214.0		2214.0		2214.0		
	Q2	4490.0		4402.3		4059.4		4059.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 75	110x 75	110x 75	110x 75	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	9366.9	9366.9	8457.9	8457.9	7554.0	7554.0	6678.0	6678.0
		MI	2337.1	2337.1	2113.1	2113.1	1889.5	1889.5	1666.6	1666.6
		Nc	4917.2	4917.2	4440.3	4440.3	3965.9	3965.9	3505.6	3505.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11869.9	11869.9	10880.8	10880.8	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	9366.8	9366.8	8457.9	8457.9	7553.9	7553.9	6677.9	6677.9
		Ms	41168.2	41168.2	35284.3	35284.3	29728.1	29728.1	24543.5	24543.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8800.2	8800.2	7757.4	7757.4	6749.8	6749.8	5793.3	5793.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	23739.8	23739.8	21761.5	21761.5	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X5フレ-ムY2軸		10F階X5フレ-ムY2軸		11F階X5フレ-ムY2軸		12F階X5フレ-ムY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	935 / 230		945 / 230		945 / 230		945 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.7		0.8		0.9		0.9		
	Qds	1501.9		1342.2		1172.3		990.6		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1476.0		1476.0		1422.0		1422.0		
	Qw	1967.5		1988.5		1988.5		1988.5		
	rQw	1967.5		1988.5		1988.5		1988.5		
	ΣQc	2091.9		1728.0		1666.3		1666.3		
	Q1	2214.0		2214.0		2133.0		2133.0		
	Q2	4059.4		3716.5		3654.8		3654.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 65	110x 65	110x 55	110x 55	110x 55	110x 55	110x 55	110x 55	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	5802.0	5802.0	4946.6	4946.6	4098.2	4098.2	3263.5	3263.5
		MI	1444.0	1444.0	1221.9	1221.9	1000.0	1000.0	778.6	778.6
		Nc	3045.4	3045.4	2595.5	2595.5	2149.1	2149.1	1709.6	1709.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9670.8	9670.8	8460.8	8460.8	7691.6	7691.6	7691.6	7691.6
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	5802.0	5802.0	4946.6	4946.6	4098.2	4098.2	3263.5	3263.5
		Ms	19766.7	19766.7	15405.4	15405.4	11496.8	11496.8	8053.0	8053.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4877.7	4877.7	4013.8	4013.8	3198.8	3198.8	2437.0	2437.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19341.5	19341.5	16921.5	16921.5	15383.2	15383.2	15383.2	15383.2
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W2a		
部材位置		13F階X5フレームY2軸		14F階X5フレームY2軸		15F階X5フレームY2軸		1F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		180 / 90		
	L' /H'	960 / 230		960 / 230		960 / 230		935 / 260		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 335		
	r	1.000		1.000		1.000		0.640		
	r1	1.000		1.000		1.000		0.640		
	r2	1.000		1.000		1.000		0.677		
	r3	1.000		1.000		1.000		0.710		
材質	コンクリート	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	1.0		1.0		1.1		0.1		
	Qds	792.4		574.0		320.8		1455.8		
	L. no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	1422.0		1422.0		1422.0		979.2		
	Qw	2020.1		2020.1		2020.1		1967.5		
	rQw	2020.1		2020.1		2020.1		1259.2		
	ΣQc	1139.9		1139.9		1139.9		2166.6		
	Q1	2133.0		2133.0		2133.0		1468.8		
	Q2	3159.9		3159.9		3159.9		2645.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td							139.0		
	Tv							79.9		
	Th							179.2		
	aTd							3-D13 264.8		
	aTv							3-D13 112.4		
	aTh							5-D13 187.3		
	判定							OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 40	110x 40	110x 40	110x 40	110x 40	110x 40	110x 65	110x 65	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	2439.4	2439.4	1630.0	1630.0	821.6	821.6	8078.6	8078.6
		MI	557.5	557.5	336.5	336.5	115.8	115.8	1643.6	1643.6
		Nc	1275.5	1275.5	848.7	848.7	422.4	422.4	4203.6	4203.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	6041.6	6041.6	6041.6	6041.6	6041.6	6041.6	10549.9	10549.9
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	2439.4	2439.4	1630.0	1630.0	821.6	821.6	18250.5	18250.5
		Ms	5117.6	5117.6	2738.2	2738.2	970.4	970.4	363.1	363.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K3	K3
		Nc	1731.5	1731.5	1088.8	1088.8	507.8	507.8	9161.5	9161.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12083.2	12083.2	12083.2	12083.2	12083.2	12083.2	21099.8	21099.8
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2a		W2a		W2a		W2a			
部材位置		2F階X67レ-ムY2軸		3F階X67レ-ムY2軸		4F階X67レ-ムY2軸		5F階X67レ-ムY2軸			
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0			
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90			
	L' /H'	935 / 230		935 / 230		935 / 230		935 / 230			
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280			
	r	0.640		0.640		0.640		0.640			
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640			
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660			
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679			
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D			
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D			
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40			
	Qdl	0.2		0.4		0.5		0.7			
	Qds	1408.1		1376.5		1358.5		1351.7			
	L. no	K1		K1		K1		K1			
	Qal	979.2		979.2		979.2		979.2			
	Qw	1967.5		1967.5		1967.5		1967.5			
	rQw	1259.2		1259.2		1259.2		1259.2			
	ΣQc	2166.6		2166.6		2166.6		2166.6			
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1468.8			
	Q2	2645.8		2645.8		2645.8		2645.8			
開口	判定	OK		OK		OK		OK			
	Td	134.4		131.4		129.7		129.0			
	Tv	77.3		75.5		74.6		74.2			
	Th	186.8		182.6		180.2		179.3			
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8			
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4			
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3			
付帯柱	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱		
	X	B x D	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	
		主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	
		主筋2									
		芯鉄筋									
	長期	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
		NI	7515.0	7515.0	6967.6	6967.6	6420.1	6420.1	5872.3	5872.3	
		MI	1523.7	1523.7	1414.5	1414.5	1305.1	1305.1	1195.2	1195.2	
		Nc	3909.9	3909.9	3625.2	3625.2	3340.6	3340.6	3055.7	3055.7	
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		Nac	10549.9	10549.9	10549.9	10549.9	10549.9	10549.9	10549.9	10549.9	
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	
		Ns	16791.9	16791.9	15222.5	15222.5	6420.2	6420.2	5872.4	5872.4	
		Ms	395.9	395.9	419.1	419.1	37184.0	37184.0	33232.1	33232.1	
		短期	L. no	K3	K3	K3	K3	K1	K1	K1	K1
			Nc	8435.6	8435.6	7653.1	7653.1	6928.5	6928.5	6259.4	6259.4
			Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	-508.3	-508.3	-387.0	-387.0
			Nac	21099.8	21099.8	21099.8	21099.8	21099.8	21099.8	21099.8	21099.8
			Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2a		W2a		W2a		W2a		
部材位置		6F階X6フレームY2軸		7F階X6フレームY2軸		8F階X6フレームY2軸		9F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	935 / 230		935 / 230		935 / 230		935 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.9		1.0		1.2		1.4		
	Qds	1313.2		1273.6		1230.3		1162.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	944.6		944.6		944.6		944.6		
	Qw	1967.5		1967.5		1967.5		1967.5		
	rQw	1259.2		1259.2		1259.2		1259.2		
	ΣQc	2091.9		2091.9		2091.9		2091.9		
	Q1	1417.0		1417.0		1417.0		1417.0		
	Q2	2598.0		2598.0		2598.0		2598.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	125.4		121.6		117.4		111.0		
	Tv	72.1		69.9		67.5		63.8		
	Th	174.2		168.9		163.2		154.2		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		
判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	136.80	
	長期	NI	5324.5	5324.5	4774.5	4774.5	4234.6	4234.6	3694.5	3694.5
		MI	1084.7	1084.7	973.7	973.7	861.7	861.7	749.2	749.2
		Nc	2770.7	2770.7	2484.6	2484.6	2203.5	2203.5	1922.2	1922.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8	9670.8
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	5324.6	5324.6	4774.6	4774.6	4234.7	4234.7	3694.6	3694.6
		Ms	29286.5	29286.5	25444.3	25444.3	21710.1	21710.1	18090.8	18090.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5590.9	5590.9	4931.7	4931.7	4288.3	4288.3	3656.4	3656.4
		Nt	-266.4	-266.4	-157.1	-157.1	-53.7	-53.7	0.0	0.0
		Nac	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5	19341.5
	Nat	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2				
部材位置		10F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸				
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0				
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90				
	L' /H'	935 / 230		935 / 230		935 / 230		935 / 230				
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280				
	r	0.640		0.640		0.640		0.640				
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640				
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660				
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679				
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)				
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295				
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D				
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D				
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40				
	Qdl	1.5		1.7		1.8		1.9				
	Qds	1087.5		995.5		891.6		777.1				
	L.no	K1		K1		K1		K1				
	Qal	944.6		910.1		910.1		910.1				
	Qw	1967.5		1967.5		1967.5		1967.5				
	rQw	1259.2		1259.2		1259.2		1259.2				
	ΣQc	2091.9		2017.2		2017.2		2017.2				
	Q1	1417.0		1365.1		1365.1		1365.1				
	Q2	2598.0		2550.2		2550.2		2550.2				
開口	判定	OK		OK		OK		OK				
	Td	103.8		95.0		85.1		74.2				
	Tv	59.7		54.6		48.9		42.6				
	Th	144.2		132.0		118.3		103.1				
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3				
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4				
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK					
付帯柱	左柱		右柱		左柱		右柱		左柱		右柱	
	B x D	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	110x 65	
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	
		主筋2										
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	
		主筋2										

断面名		W2		W2		
部材位置		14F階X67レ-AY2軸		15F階X67レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	935 / 230		935 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		
	r3	0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		
	Qdl	2.0		2.1		
	Qds	651.0		500.2		
	L. no	K1		K1		
	Qal	910.1		910.1		
	Qw	1967.5		1967.5		
	rQw	1259.2		1259.2		
	ΣQc	2017.2		2017.2		
	Q1	1365.1		1365.1		
	Q2	2550.2		2550.2		
開口	判定	OK		OK		
	Td	62.1		47.7		
	Tv	35.7		27.4		
	Th	86.3		66.3		
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		110x 65	110x 65	110x 65	110x 65
	X	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Y	主筋1	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Ag		136.80	136.80	136.80	136.80
	長期	NI	1037.3	1037.3	508.2	508.2
		MI	178.4	178.4	63.0	63.0
		Nc	536.5	536.5	260.4	260.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8791.6	8791.6	8791.6	8791.6
		Nat	2667.6	2667.6	2667.6	2667.6
	短期	Ns	1037.3	1037.3	508.2	508.2
		Ms	3484.0	3484.0	1495.6	1495.6
		L. no	K1	K1	K1	K1
		Nc	867.1	867.1	403.7	403.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
Nac		17583.2	17583.2	17583.2	17583.2	
Nat		5335.2	5335.2	5335.2	5335.2	
判定		OK	OK	OK	OK	

A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

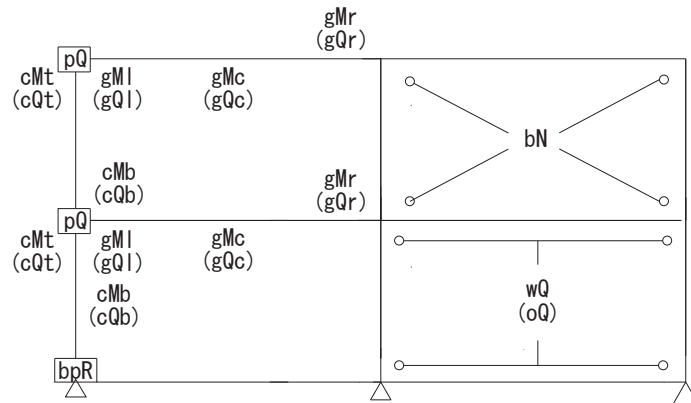

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

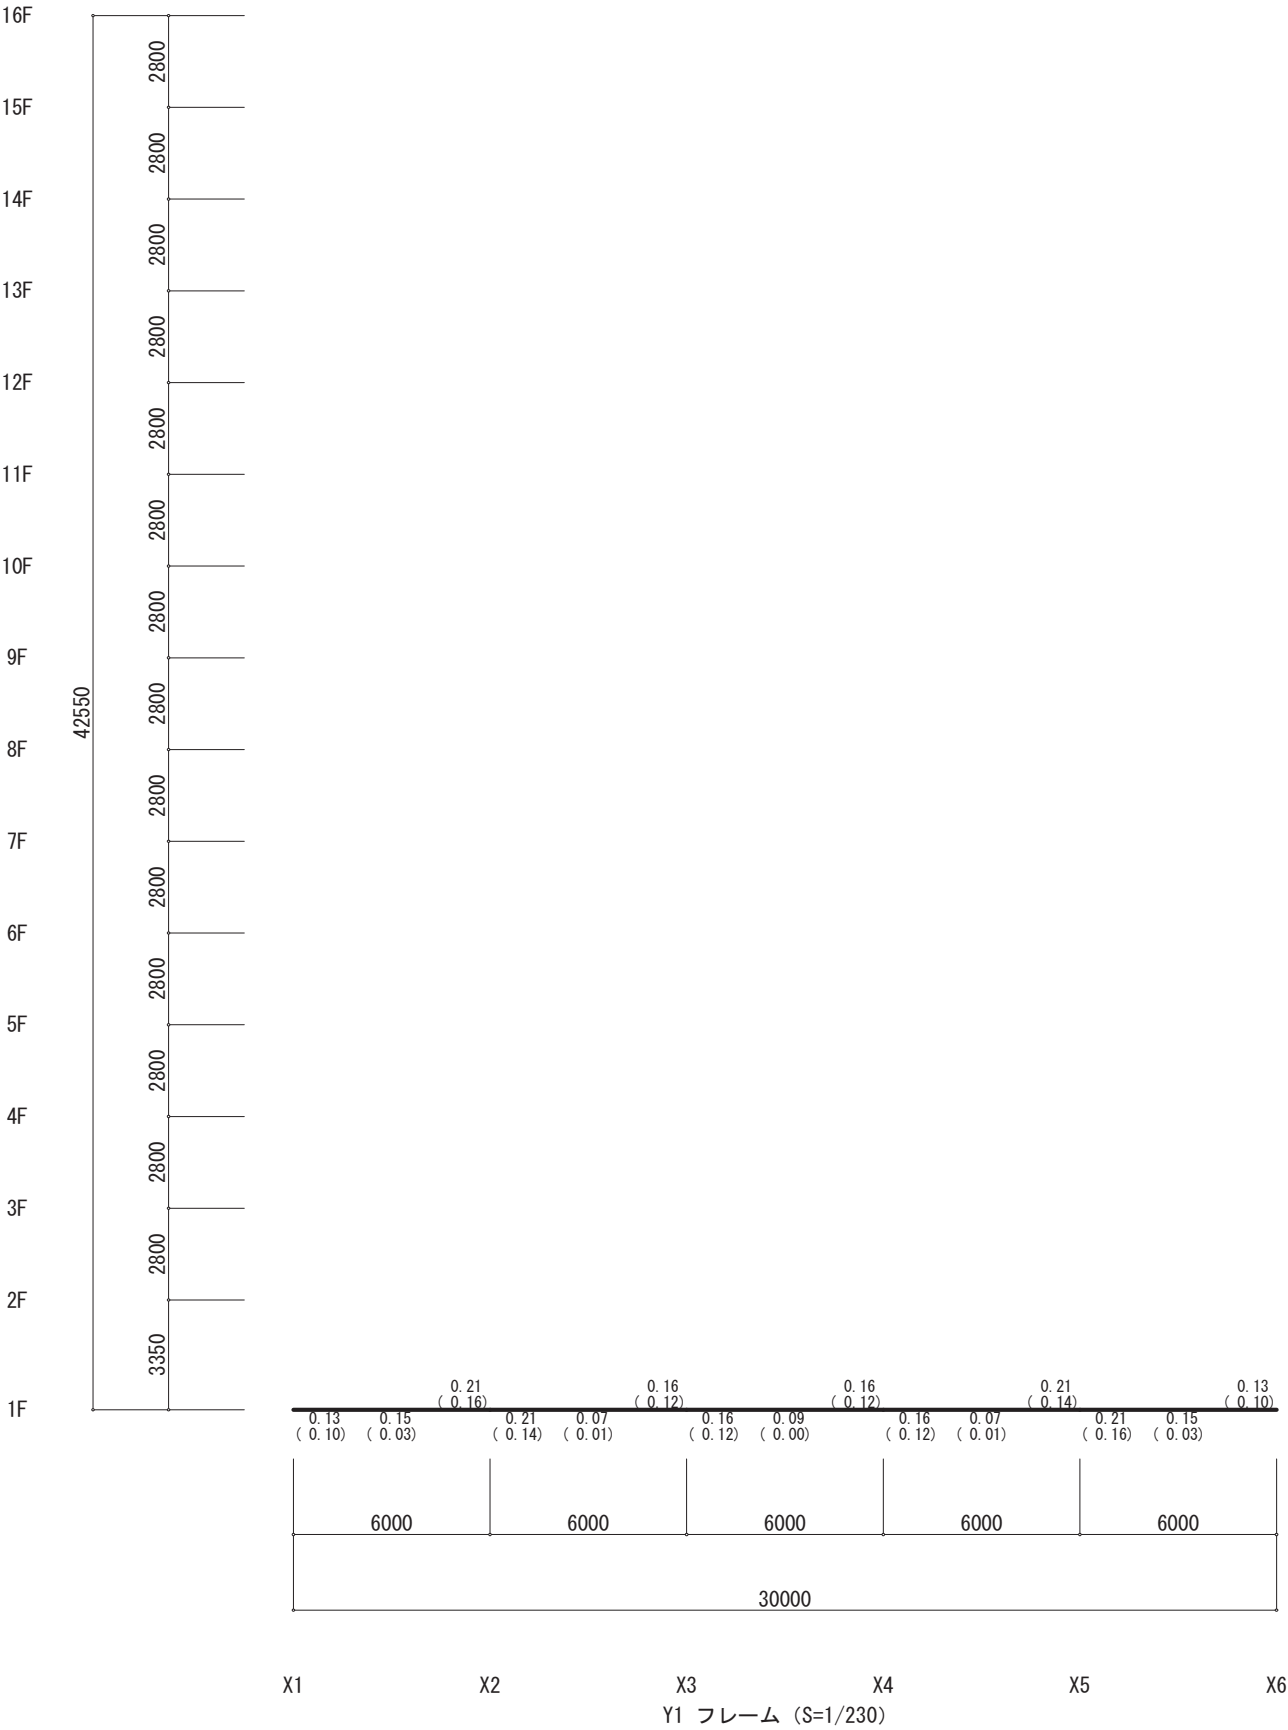



42550	2800	16F	0.08 (0.06)	0.45 (0.27)	0.41 (0.01)	0.51 (0.28)	0.37 (0.28)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.27)	0.30 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.27)	0.29 (0.00)	0.00 (0.00)	0.51 (0.28)	0.41 (0.01)	0.08 (0.06)	
		15F	0.03 (0.03)	0.04 (0.06)	0.18 (0.00)	0.22 (0.19)	0.00 (0.00)	0.19 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.19)	0.18 (0.00)	0.03 (0.03)
		14F	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.18 (0.00)	0.23 (0.20)	0.00 (0.00)	0.19 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.16)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.20)	0.18 (0.00)	0.03 (0.03)
		13F	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.16 (0.00)	0.20 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.17)	0.16 (0.00)	0.03 (0.03)
		12F	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.16 (0.00)	0.20 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.16)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.17)	0.16 (0.00)	0.03 (0.03)
		11F	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.10 (0.00)	0.15 (0.15)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.15)	0.10 (0.00)	0.03 (0.03)
		10F	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.10 (0.00)	0.15 (0.15)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.15)	0.10 (0.00)	0.03 (0.03)
		9F	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.11 (0.00)	0.15 (0.13)	0.00 (0.00)	0.13 (0.13)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.13)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.13)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.11 (0.00)	0.03 (0.03)
		8F	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.11 (0.00)	0.15 (0.13)	0.00 (0.00)	0.13 (0.13)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.13)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.13)	0.09 (0.00)	0.00 (0.00)	0.15 (0.13)	0.11 (0.00)	0.03 (0.03)
		7F	0.03 (0.04)	0.03 (0.03)	0.08 (0.00)	0.12 (0.11)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.12 (0.11)	0.08 (0.00)	0.03 (0.04)
		6F	0.03 (0.03)	0.03 (0.04)	0.08 (0.00)	0.12 (0.11)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.12 (0.11)	0.08 (0.00)	0.03 (0.03)
		5F	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.08 (0.00)	0.12 (0.10)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.12 (0.10)	0.08 (0.00)	0.03 (0.03)
		4F	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.08 (0.00)	0.12 (0.10)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.12 (0.10)	0.08 (0.00)	0.03 (0.03)
		3F	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.08 (0.00)	0.12 (0.10)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.12 (0.10)	0.08 (0.00)	0.03 (0.03)
		2F	0.03 (0.04)	0.03 (0.03)	0.08 (0.00)	0.12 (0.10)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.10)	0.07 (0.00)	0.00 (0.00)	0.12 (0.10)	0.08 (0.00)	0.03 (0.04)
		1F	0.06 (0.04)	0.04 (0.04)	0.06 (0.01)	0.09 (0.05)	0.01 (0.00)	0.08 (0.04)	0.00 (0.00)	0.04 (0.00)	0.08 (0.04)	0.00 (0.00)	0.04 (0.00)	0.08 (0.04)	0.00 (0.00)	0.04 (0.00)	0.09 (0.05)	0.01 (0.00)	0.06 (0.01)
			6000		6000		6000		6000		6000		6000						
			30000																
X1			X2			X3			X4			X5			X6				
Y2 フレーム (S=1/230)																			


Y3 フレーム (S=1/230)

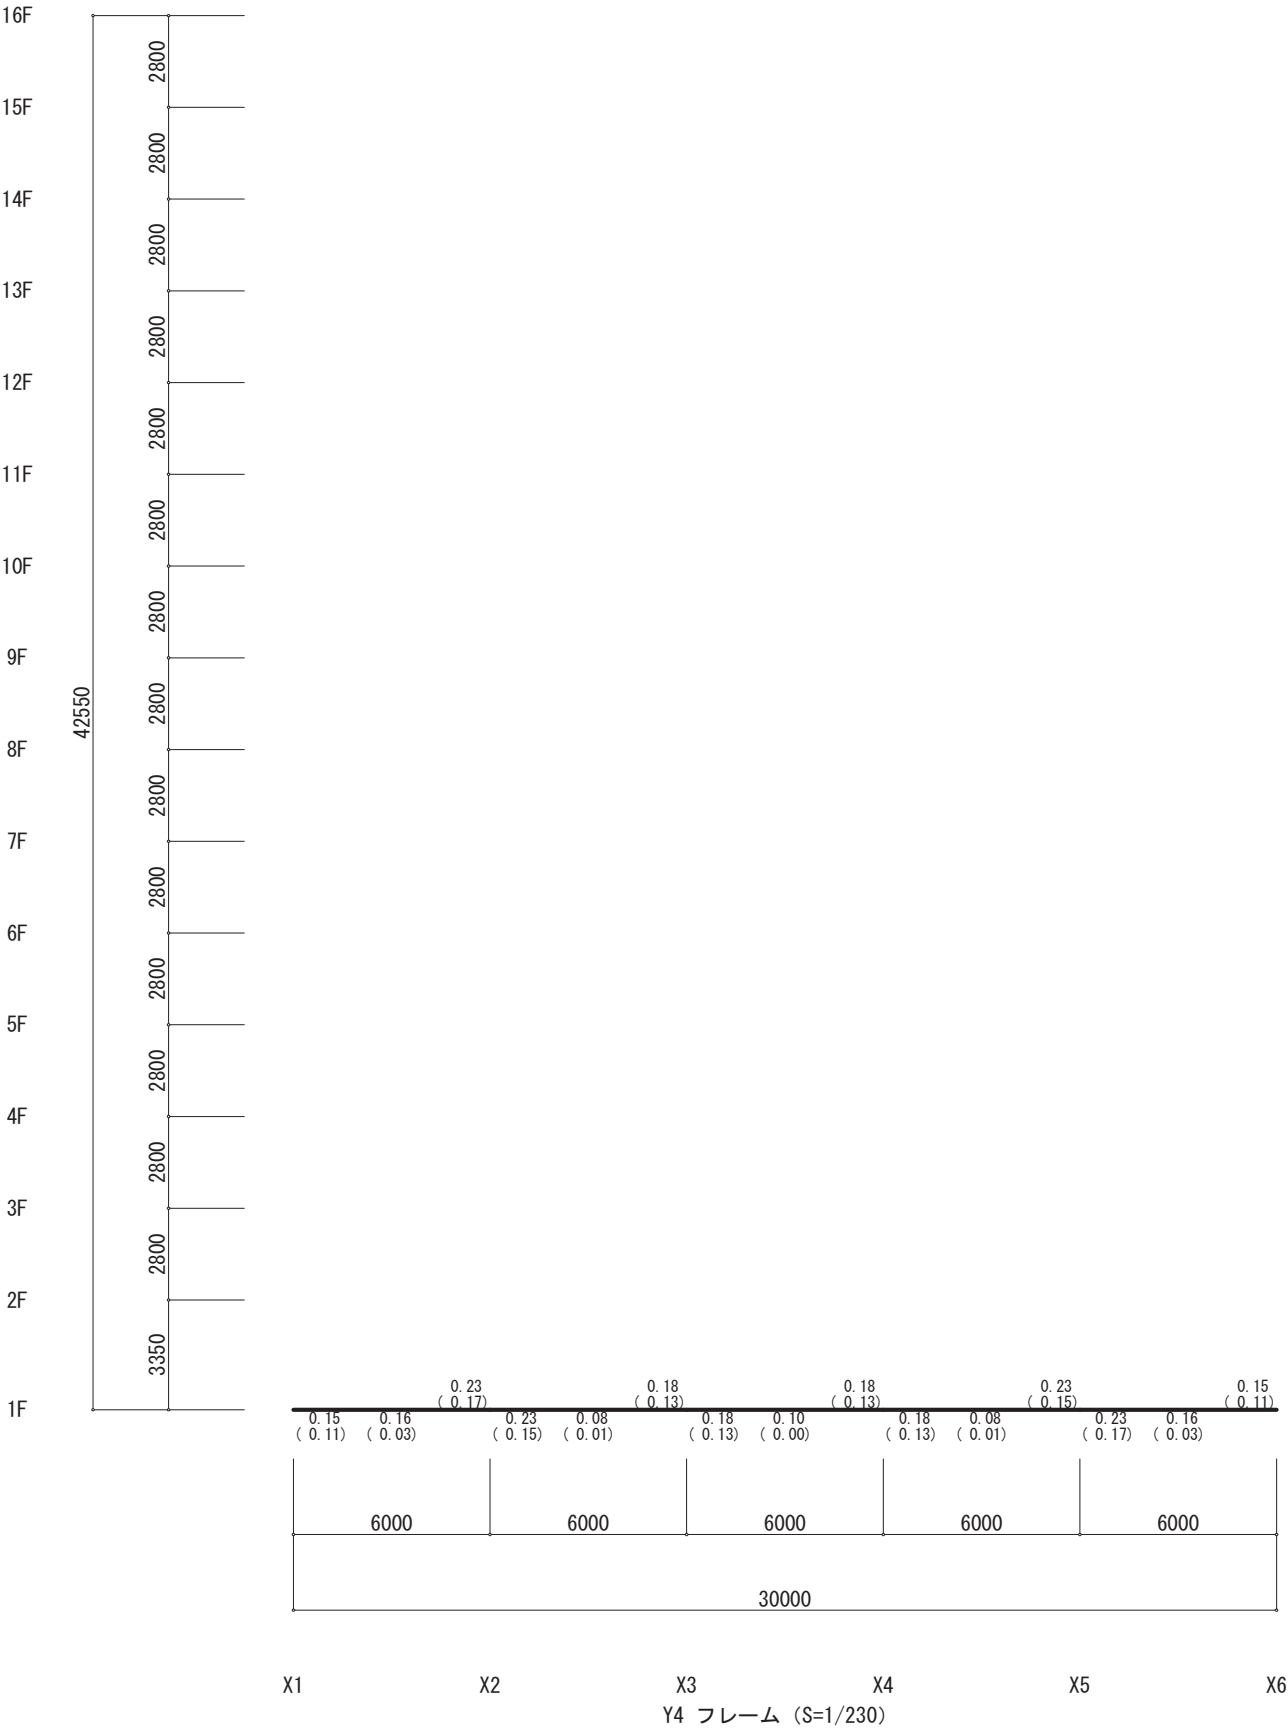


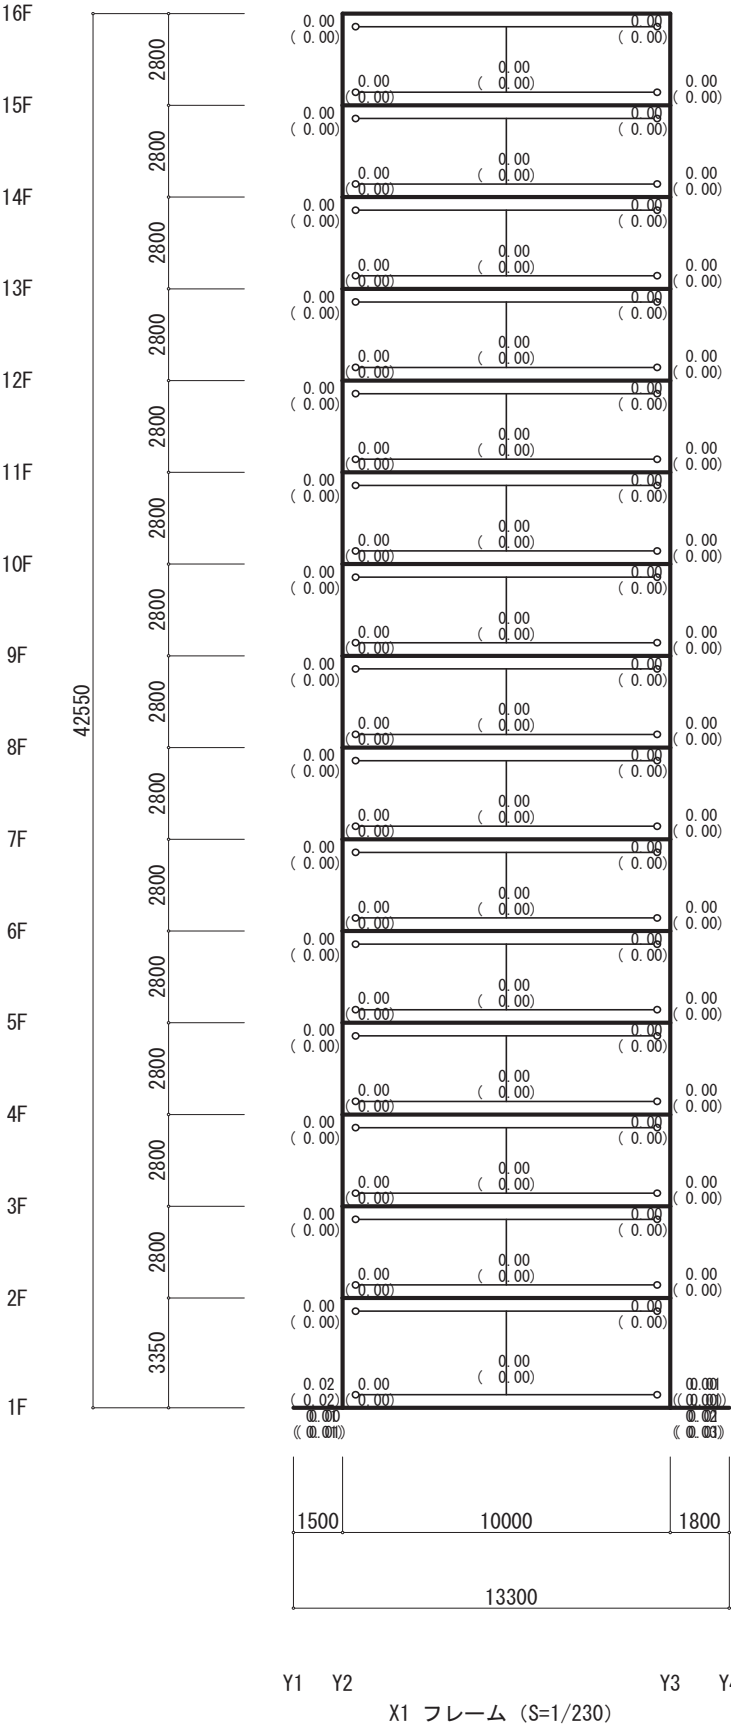


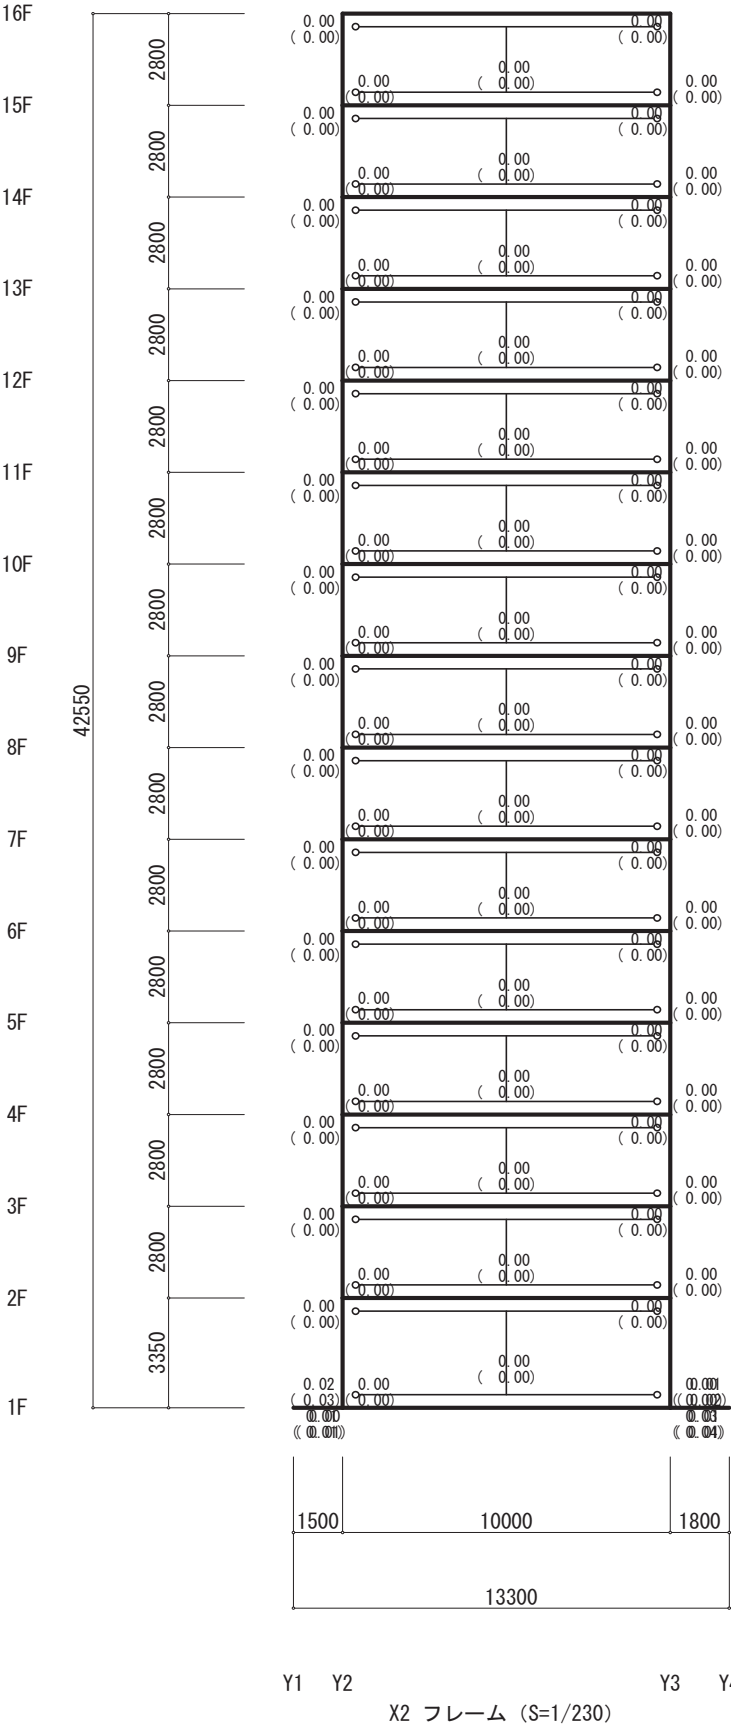

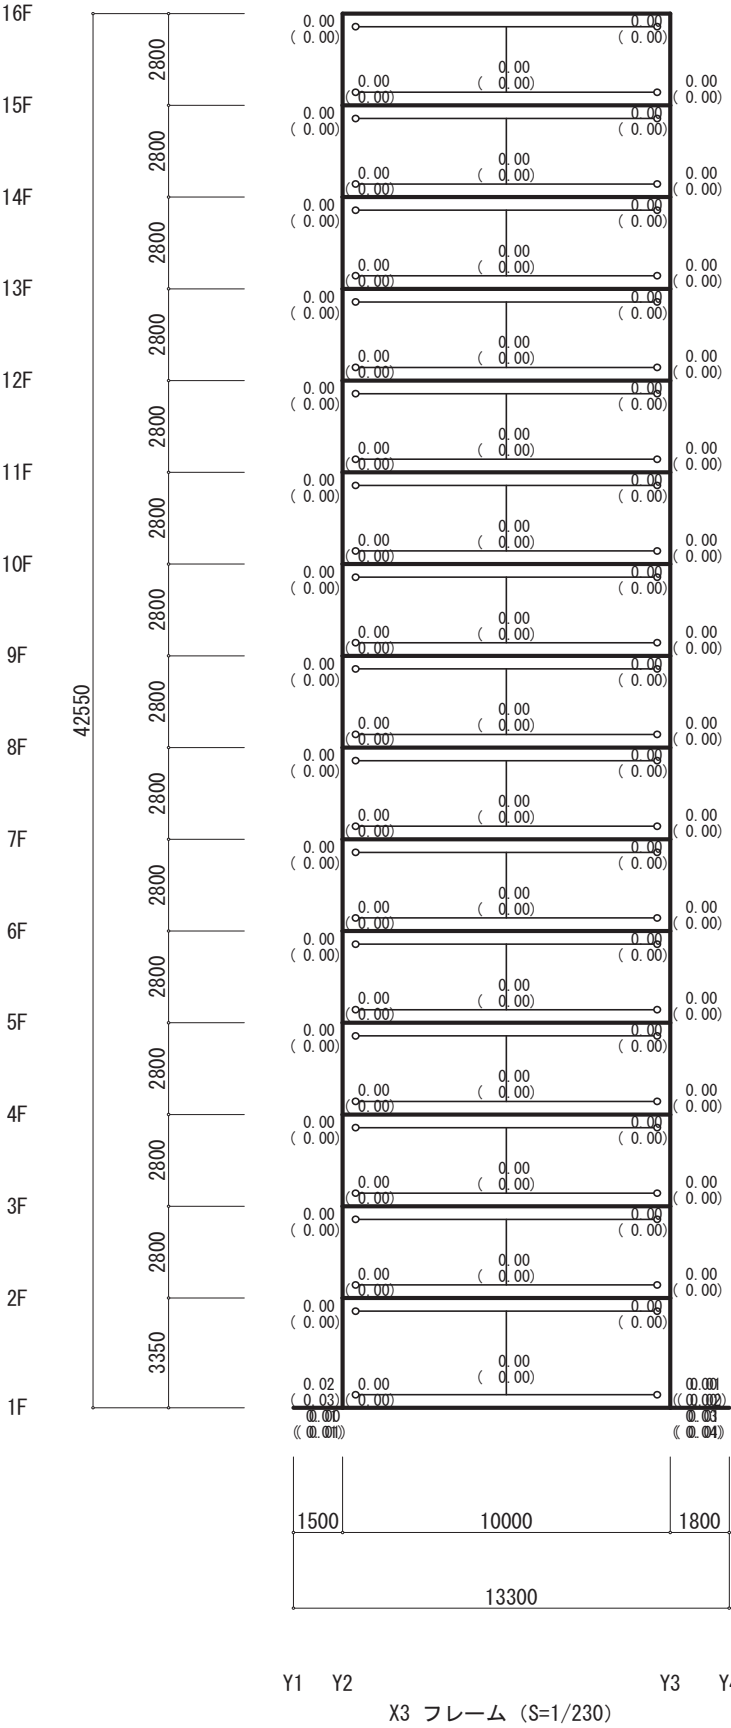


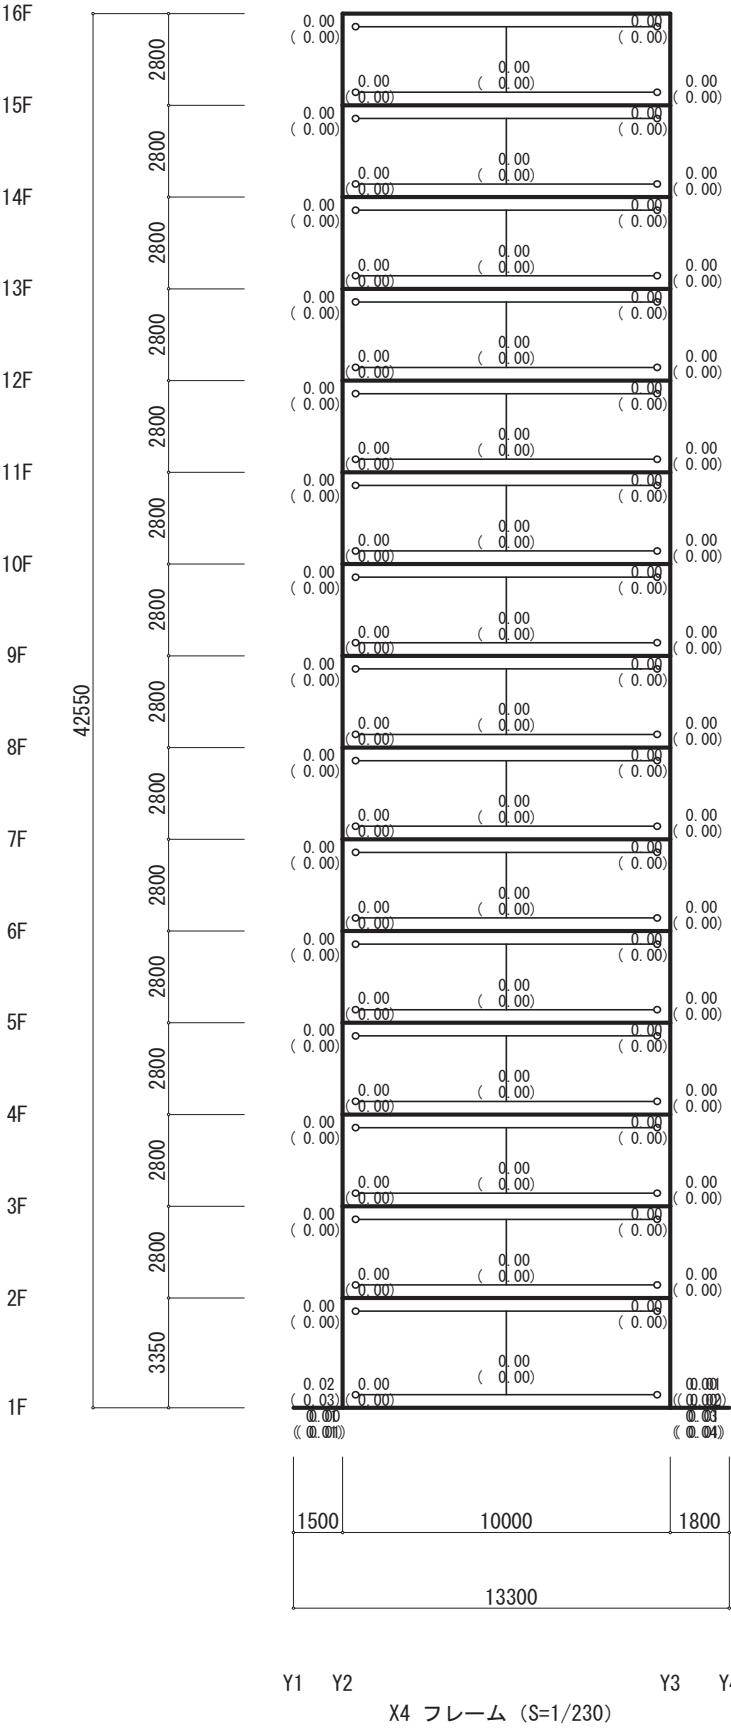

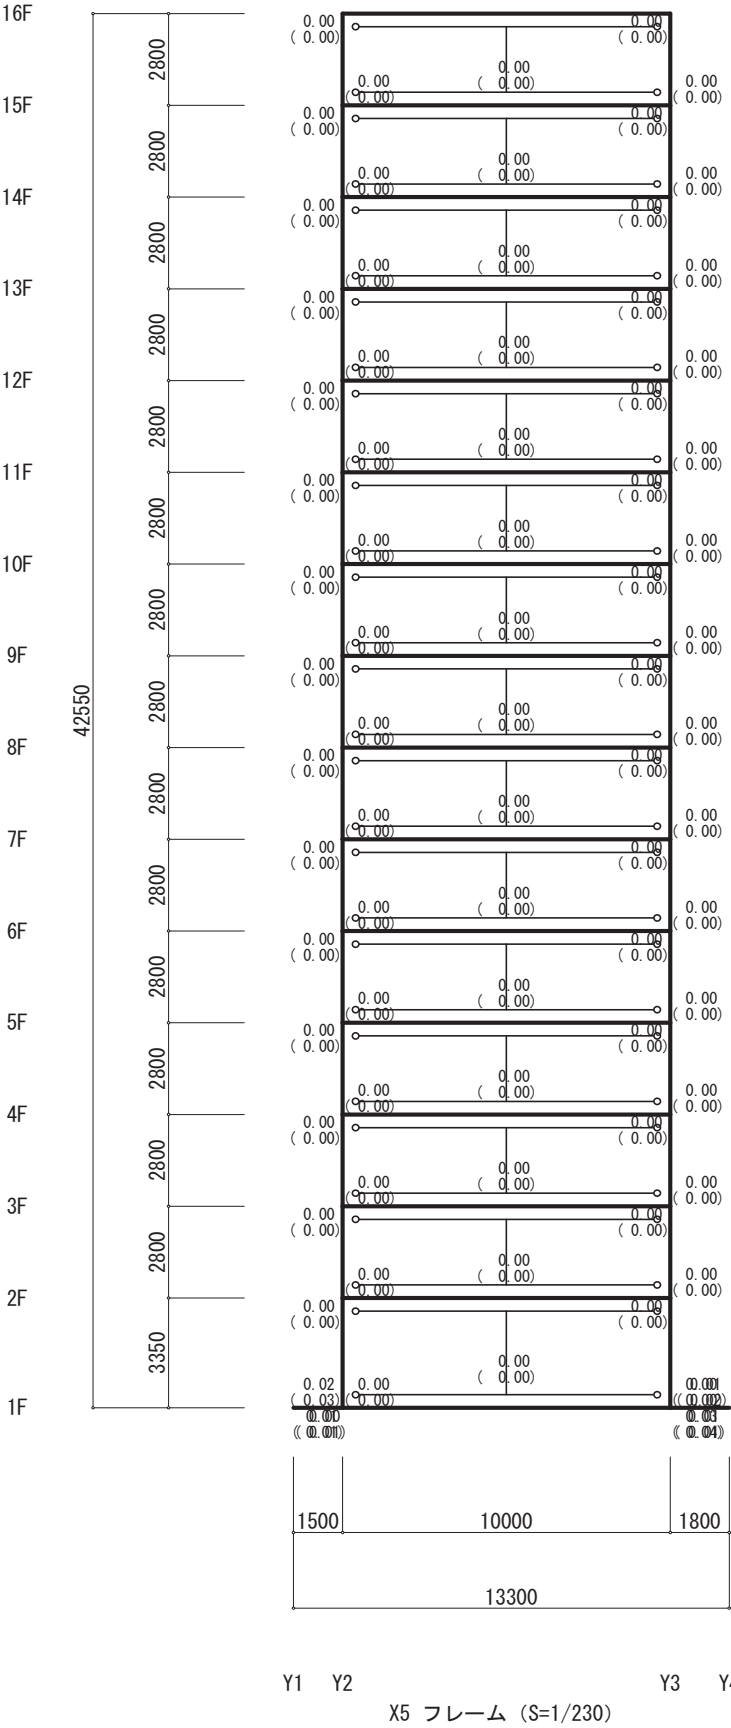

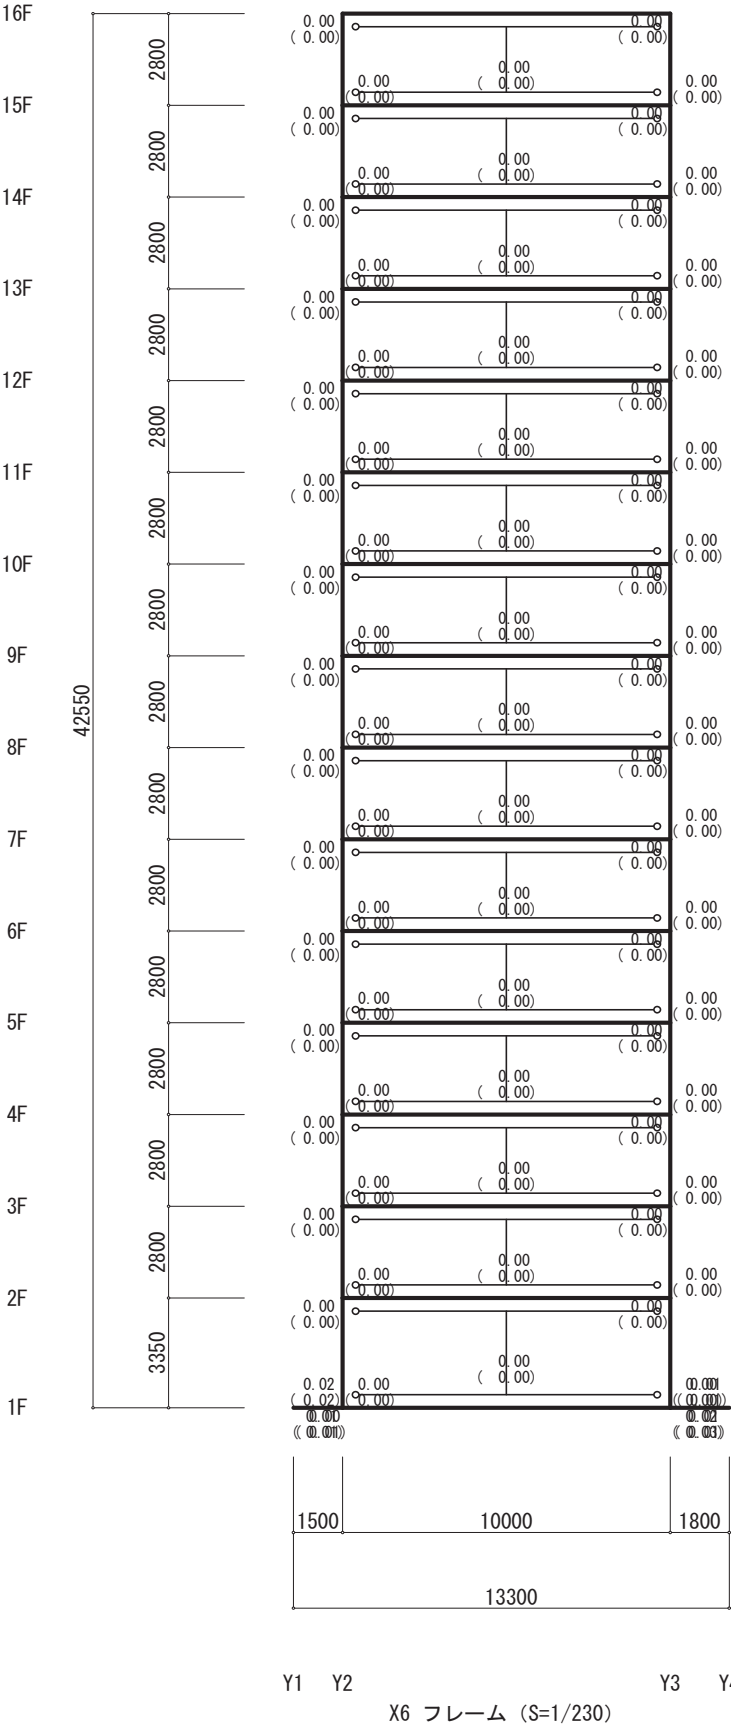

(2) 短期荷重時断面検定比図

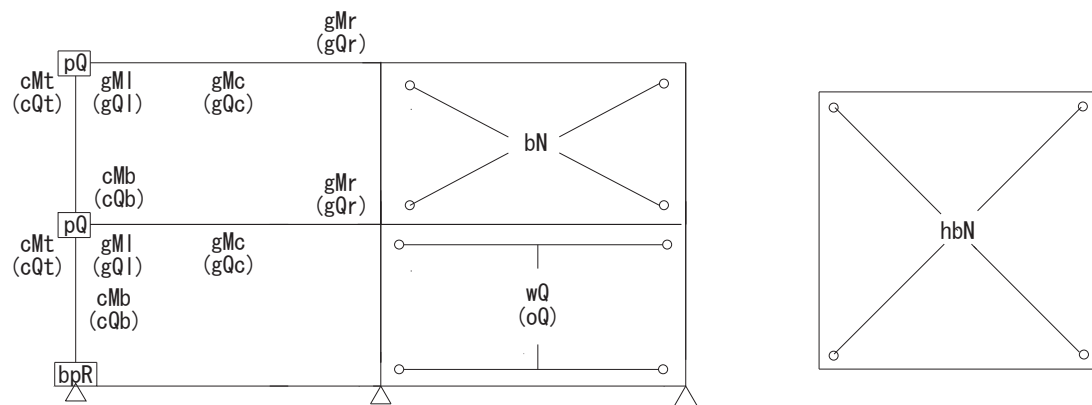

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定比
(oQ) : 壁の開口補強検定比

bN : ブレースの軸力検定比


pQ : 接合部のせん断力検定比

bpR : ベースプレートの検定比 (※2)
M : 曲げモーメント
Q : せん断力
N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定比


(※1)
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

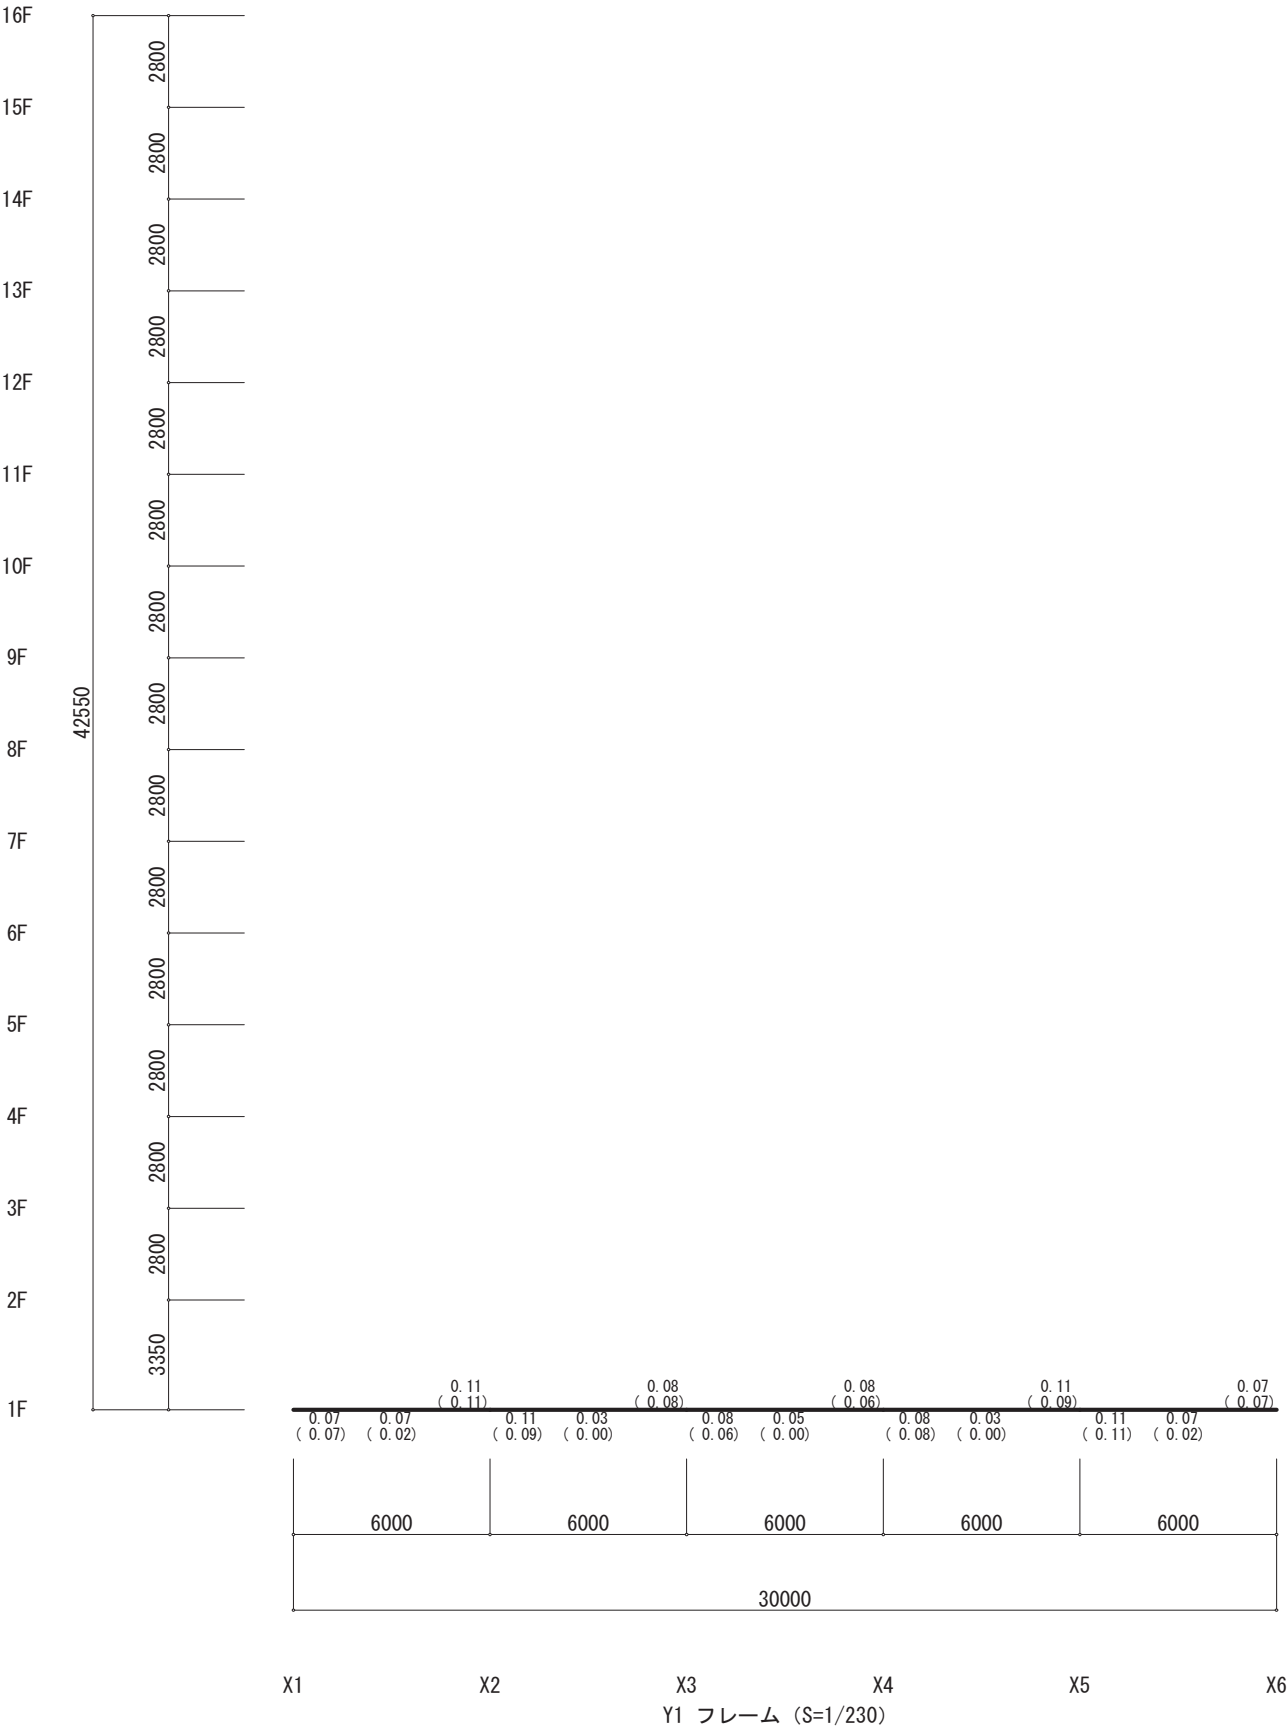



42550	16F	2800	0.14 (0.12)	0.83 (0.47)	0.32 (0.24)	0.18 (0.41)	0.80 (0.59)	0.20 (0.34)	0.21 (0.51)	0.81 (0.60)	0.18 (0.35)	0.21 (0.51)	0.78 (0.59)	0.20 (0.34)	0.18 (0.41)	0.79 (0.48)	0.32 (0.24)	0.14 (0.12)	0.83 (0.47)		
	15F	2800	0.07 (0.31)	0.12 (0.61)	0.15 (0.42)	0.68 (0.61)	0.08 (0.59)	0.09 (0.44)	0.24 (0.69)	0.11 (0.51)	0.76 (0.60)	0.08 (0.46)	0.24 (0.69)	0.73 (0.59)	0.09 (0.44)	0.22 (0.61)	0.68 (0.61)	0.15 (0.42)	0.20 (0.31)	0.73 (0.61)	0.07 (0.12)
	14F	2800	0.03 (0.31)	0.08 (0.80)	0.17 (0.60)	0.91 (0.27)	0.13 (0.72)	0.09 (0.56)	0.29 (0.88)	0.15 (0.69)	0.93 (0.72)	0.15 (0.56)	0.93 (0.88)	0.15 (0.72)	0.09 (0.56)	0.27 (0.79)	0.91 (0.80)	0.17 (0.60)	0.20 (0.46)	0.98 (0.80)	0.03 (0.31)
	13F	2800	0.08 (0.46)	0.46 (0.76)	0.12 (0.59)	0.79 (0.30)	0.19 (0.84)	0.07 (0.72)	0.33 (0.74)	0.22 (0.89)	0.85 (0.89)	0.22 (0.73)	0.85 (0.89)	0.85 (0.74)	0.07 (0.88)	0.30 (0.65)	0.19 (0.79)	0.12 (0.59)	0.17 (0.44)	0.84 (0.76)	0.08 (0.46)
	12F	2800	0.08 (0.44)	0.44 (0.83)	0.11 (0.66)	0.90 (0.31)	0.21 (0.92)	0.07 (0.75)	0.34 (0.82)	0.25 (0.92)	0.95 (0.82)	0.25 (0.75)	0.95 (0.82)	0.95 (0.74)	0.07 (0.75)	0.94 (0.83)	0.21 (0.83)	0.11 (0.66)	0.17 (0.57)	0.94 (0.83)	0.08 (0.44)
	11F	2800	0.13 (0.57)	0.57 (0.95)	0.08 (0.80)	0.81 (0.33)	0.29 (0.89)	0.06 (0.72)	0.35 (0.88)	0.32 (0.86)	0.90 (0.86)	0.32 (0.72)	0.90 (0.88)	0.32 (0.86)	0.06 (0.72)	0.88 (0.83)	0.29 (0.95)	0.08 (0.80)	0.19 (0.67)	0.85 (0.95)	0.13 (0.57)
	10F	2800	0.15 (0.67)	0.67 (0.98)	0.08 (0.82)	0.87 (0.33)	0.29 (0.83)	0.05 (0.72)	0.94 (0.85)	0.31 (0.88)	0.96 (0.86)	0.31 (0.72)	0.96 (0.85)	0.31 (0.86)	0.05 (0.72)	0.95 (0.78)	0.29 (0.98)	0.08 (0.82)	0.17 (0.66)	0.90 (0.98)	0.15 (0.67)
	9F	2800	0.16 (0.66)	0.66 (0.83)	0.09 (0.70)	0.91 (0.36)	0.32 (0.92)	0.05 (0.80)	0.91 (0.92)	0.35 (0.95)	0.93 (0.85)	0.35 (0.80)	0.93 (0.92)	0.35 (0.85)	0.05 (0.80)	0.92 (0.84)	0.32 (0.83)	0.09 (0.70)	0.19 (0.73)	0.95 (0.83)	0.16 (0.66)
	8F	2800	0.17 (0.73)	0.73 (0.83)	0.09 (0.70)	0.95 (0.36)	0.34 (0.95)	0.05 (0.80)	0.94 (0.96)	0.37 (0.95)	0.95 (0.85)	0.37 (0.80)	0.95 (0.96)	0.37 (0.85)	0.05 (0.80)	0.94 (0.90)	0.34 (0.83)	0.09 (0.70)	0.19 (0.85)	0.99 (0.85)	0.17 (0.73)
	7F	2800	0.24 (0.85)	0.85 (0.86)	0.07 (0.74)	0.80 (0.38)	0.40 (0.76)	0.03 (0.71)	0.76 (0.85)	0.42 (0.83)	0.96 (0.89)	0.42 (0.72)	0.96 (0.89)	0.42 (0.83)	0.03 (0.71)	0.76 (0.82)	0.40 (0.86)	0.07 (0.74)	0.20 (0.71)	0.83 (0.86)	0.24 (0.85)
	6F	2800	0.21 (0.71)	0.71 (0.87)	0.06 (0.75)	0.83 (0.37)	0.38 (0.84)	0.03 (0.73)	0.79 (0.91)	0.39 (0.85)	0.80 (0.85)	0.39 (0.74)	0.80 (0.91)	0.39 (0.84)	0.03 (0.73)	0.79 (0.87)	0.38 (0.87)	0.06 (0.75)	0.24 (0.76)	0.86 (0.87)	0.21 (0.71)
	5F	2800	0.21 (0.76)	0.76 (0.87)	0.06 (0.67)	0.87 (0.39)	0.36 (0.86)	0.03 (0.75)	0.81 (0.93)	0.37 (0.86)	0.82 (0.86)	0.37 (0.76)	0.82 (0.93)	0.37 (0.86)	0.03 (0.75)	0.81 (0.90)	0.36 (0.78)	0.06 (0.67)	0.25 (0.84)	0.90 (0.78)	0.21 (0.76)
	4F	2800	0.26 (0.84)	0.84 (0.87)	0.06 (0.67)	0.90 (0.35)	0.37 (0.88)	0.03 (0.77)	0.83 (0.91)	0.38 (0.88)	0.83 (0.88)	0.38 (0.77)	0.83 (0.91)	0.38 (0.88)	0.03 (0.77)	0.83 (0.89)	0.37 (0.90)	0.06 (0.67)	0.22 (0.70)	0.92 (0.78)	0.26 (0.84)
	3F	2800	0.26 (0.70)	0.70 (0.89)	0.05 (0.67)	0.90 (0.29)	0.37 (0.82)	0.03 (0.76)	0.82 (0.92)	0.37 (0.87)	0.82 (0.87)	0.37 (0.76)	0.82 (0.92)	0.37 (0.86)	0.03 (0.76)	0.82 (0.90)	0.37 (0.78)	0.05 (0.67)	0.19 (0.78)	0.91 (0.78)	0.26 (0.70)
	2F	3350	0.03 (0.87)	0.87 (0.91)	0.05 (0.64)	0.80 (0.43)	0.43 (0.75)	0.03 (0.64)	0.70 (0.90)	0.43 (0.75)	0.70 (0.75)	0.03 (0.65)	0.43 (0.90)	0.70 (0.75)	0.03 (0.64)	0.70 (0.91)	0.43 (0.75)	0.05 (0.64)	0.03 (0.87)	0.81 (0.75)	0.35 (0.78)
	1F	3350	0.70 (0.87)	0.39 (0.21)	0.07 (0.21)	0.35 (0.25)	0.74 (0.91)	0.32 (0.20)	0.03 (0.16)	0.32 (0.19)	0.73 (0.90)	0.02 (0.17)	0.32 (0.20)	0.73 (0.90)	0.02 (0.16)	0.32 (0.19)	0.74 (0.91)	0.35 (0.25)	0.07 (0.21)	0.39 (0.21)	0.70 (0.87)
			30000																		
			6000						6000						6000						
			X1						X2						X3						
			X4						X5						X6						
			Y2 フレーム (S=1/230)																		


42550	16F	2800	0.15 (0.14)	0.90 (0.52)	0.36 (0.25)	0.18 (0.43)	0.86 (0.64)	0.23 (0.35)	0.22 (0.53)	0.84 (0.64)	0.22 (0.36)	0.22 (0.53)	0.84 (0.64)	0.23 (0.35)	0.18 (0.43)	0.87 (0.54)	0.36 (0.25)	0.15 (0.14)	0.90 (0.52)
	15F	2800	0.07 (0.14)	0.62 (0.54)	0.09 (0.43)	0.79 (0.66)	0.12 (0.53)	0.81 (0.67)	0.12 (0.53)	0.81 (0.67)	0.12 (0.53)	0.81 (0.67)	0.12 (0.53)	0.81 (0.67)	0.12 (0.53)	0.81 (0.67)	0.12 (0.53)	0.81 (0.67)	0.12 (0.53)
	14F	2800	0.21 (0.33)	0.66 (0.69)	0.14 (0.34)	0.22 (0.63)	0.80 (0.66)	0.12 (0.45)	0.24 (0.71)	0.81 (0.67)	0.11 (0.47)	0.24 (0.71)	0.81 (0.67)	0.11 (0.47)	0.24 (0.71)	0.81 (0.67)	0.11 (0.47)	0.24 (0.71)	0.81 (0.67)
	13F	2800	0.03 (0.33)	0.81 (0.69)	0.13 (0.63)	0.97 (0.77)	0.16 (0.71)	0.99 (0.77)	0.16 (0.71)	0.99 (0.77)	0.16 (0.71)	0.99 (0.77)	0.16 (0.71)	0.99 (0.77)	0.16 (0.71)	0.99 (0.77)	0.16 (0.71)	0.99 (0.77)	0.16 (0.71)
	12F	2800	0.09 (0.48)	0.84 (0.82)	0.19 (0.80)	0.87 (0.84)	0.22 (0.89)	0.89 (0.95)	0.22 (0.89)	0.89 (0.95)	0.22 (0.89)	0.89 (0.95)	0.22 (0.89)	0.89 (0.95)	0.22 (0.89)	0.89 (0.95)	0.22 (0.89)	0.89 (0.95)	0.22 (0.89)
	11F	2800	0.17 (0.45)	0.88 (0.82)	0.14 (0.61)	0.30 (0.66)	0.88 (0.94)	0.09 (0.73)	0.34 (0.75)	0.89 (0.95)	0.08 (0.74)	0.34 (0.75)	0.89 (0.95)	0.08 (0.74)	0.34 (0.75)	0.89 (0.95)	0.08 (0.74)	0.34 (0.75)	0.89 (0.95)
	10F	2800	0.09 (0.45)	0.95 (0.88)	0.22 (0.66)	0.98 (0.97)	0.26 (0.75)	0.99 (0.97)	0.26 (0.75)	0.99 (0.97)	0.26 (0.75)	0.99 (0.97)	0.26 (0.75)	0.99 (0.97)	0.26 (0.75)	0.99 (0.97)	0.26 (0.75)	0.99 (0.97)	0.26 (0.75)
	9F	2800	0.18 (0.59)	0.99 (0.88)	0.14 (0.66)	0.31 (0.76)	0.99 (0.97)	0.09 (0.75)	0.35 (0.83)	0.99 (0.97)	0.08 (0.75)	0.35 (0.83)	0.99 (0.97)	0.08 (0.75)	0.35 (0.83)	0.99 (0.97)	0.08 (0.75)	0.35 (0.83)	0.99 (0.97)
	8F	2800	0.14 (0.69)	0.89 (0.85)	0.10 (0.68)	0.34 (0.84)	0.92 (0.90)	0.07 (0.72)	0.36 (0.89)	0.93 (0.90)	0.07 (0.72)	0.36 (0.89)	0.93 (0.90)	0.07 (0.72)	0.36 (0.89)	0.93 (0.90)	0.07 (0.72)	0.36 (0.89)	0.93 (0.90)
	7F	2800	0.16 (0.69)	0.90 (0.86)	0.29 (0.84)	0.98 (0.90)	0.31 (0.89)	0.99 (0.90)	0.31 (0.89)	0.99 (0.90)	0.31 (0.89)	0.99 (0.90)	0.31 (0.89)	0.99 (0.90)	0.31 (0.89)	0.99 (0.90)	0.31 (0.89)	0.99 (0.90)	0.31 (0.89)
	6F	2800	0.17 (0.68)	0.94 (0.86)	0.09 (0.69)	0.33 (0.79)	0.98 (0.90)	0.07 (0.72)	0.35 (0.86)	0.99 (0.90)	0.07 (0.72)	0.35 (0.86)	0.99 (0.90)	0.07 (0.72)	0.35 (0.86)	0.99 (0.90)	0.07 (0.72)	0.35 (0.86)	0.99 (0.90)
	5F	2800	0.16 (0.68)	0.81 (0.88)	0.33 (0.79)	0.96 (0.83)	0.36 (0.86)	0.97 (0.83)	0.36 (0.86)	0.97 (0.83)	0.36 (0.86)	0.97 (0.83)	0.36 (0.86)	0.97 (0.83)	0.36 (0.86)	0.97 (0.83)	0.36 (0.86)	0.97 (0.83)	0.36 (0.86)
	4F	2800	0.20 (0.75)	0.84 (0.94)	0.08 (0.77)	0.37 (0.85)	0.97 (0.83)	0.06 (0.68)	0.40 (0.93)	0.97 (0.83)	0.06 (0.68)	0.40 (0.93)	0.97 (0.83)	0.06 (0.68)	0.40 (0.93)	0.97 (0.83)	0.06 (0.68)	0.40 (0.93)	0.97 (0.83)
	3F	2800	0.17 (0.98)	0.84 (0.91)	0.35 (0.85)	0.98 (0.83)	0.38 (0.93)	0.99 (0.83)	0.38 (0.93)	0.99 (0.83)	0.38 (0.93)	0.99 (0.83)	0.38 (0.93)	0.99 (0.83)	0.38 (0.93)	0.99 (0.83)	0.38 (0.93)	0.99 (0.83)	0.38 (0.93)
	2F	2800	0.19 (0.86)	0.87 (0.98)	0.08 (0.80)	0.37 (0.91)	0.99 (0.83)	0.06 (0.68)	0.40 (0.97)	0.99 (0.83)	0.06 (0.68)	0.40 (0.97)	0.99 (0.83)	0.06 (0.68)	0.40 (0.97)	0.99 (0.83)	0.06 (0.68)	0.40 (0.97)	0.99 (0.83)
	1F	3350	0.24 (0.86)	0.82 (0.81)	0.41 (0.91)	0.78 (0.86)	0.43 (0.97)	0.79 (0.87)	0.43 (0.97)	0.79 (0.87)	0.43 (0.97)	0.79 (0.87)	0.43 (0.97)	0.79 (0.87)	0.43 (0.97)	0.79 (0.87)	0.43 (0.97)	0.79 (0.87)	0.43 (0.97)
6000																			
6000																			
6000																			
6000																			
6000																			
30000																			
X1 X2 X3 X4 X5 X6																			
Y3 フレーム (S=1/230)																			

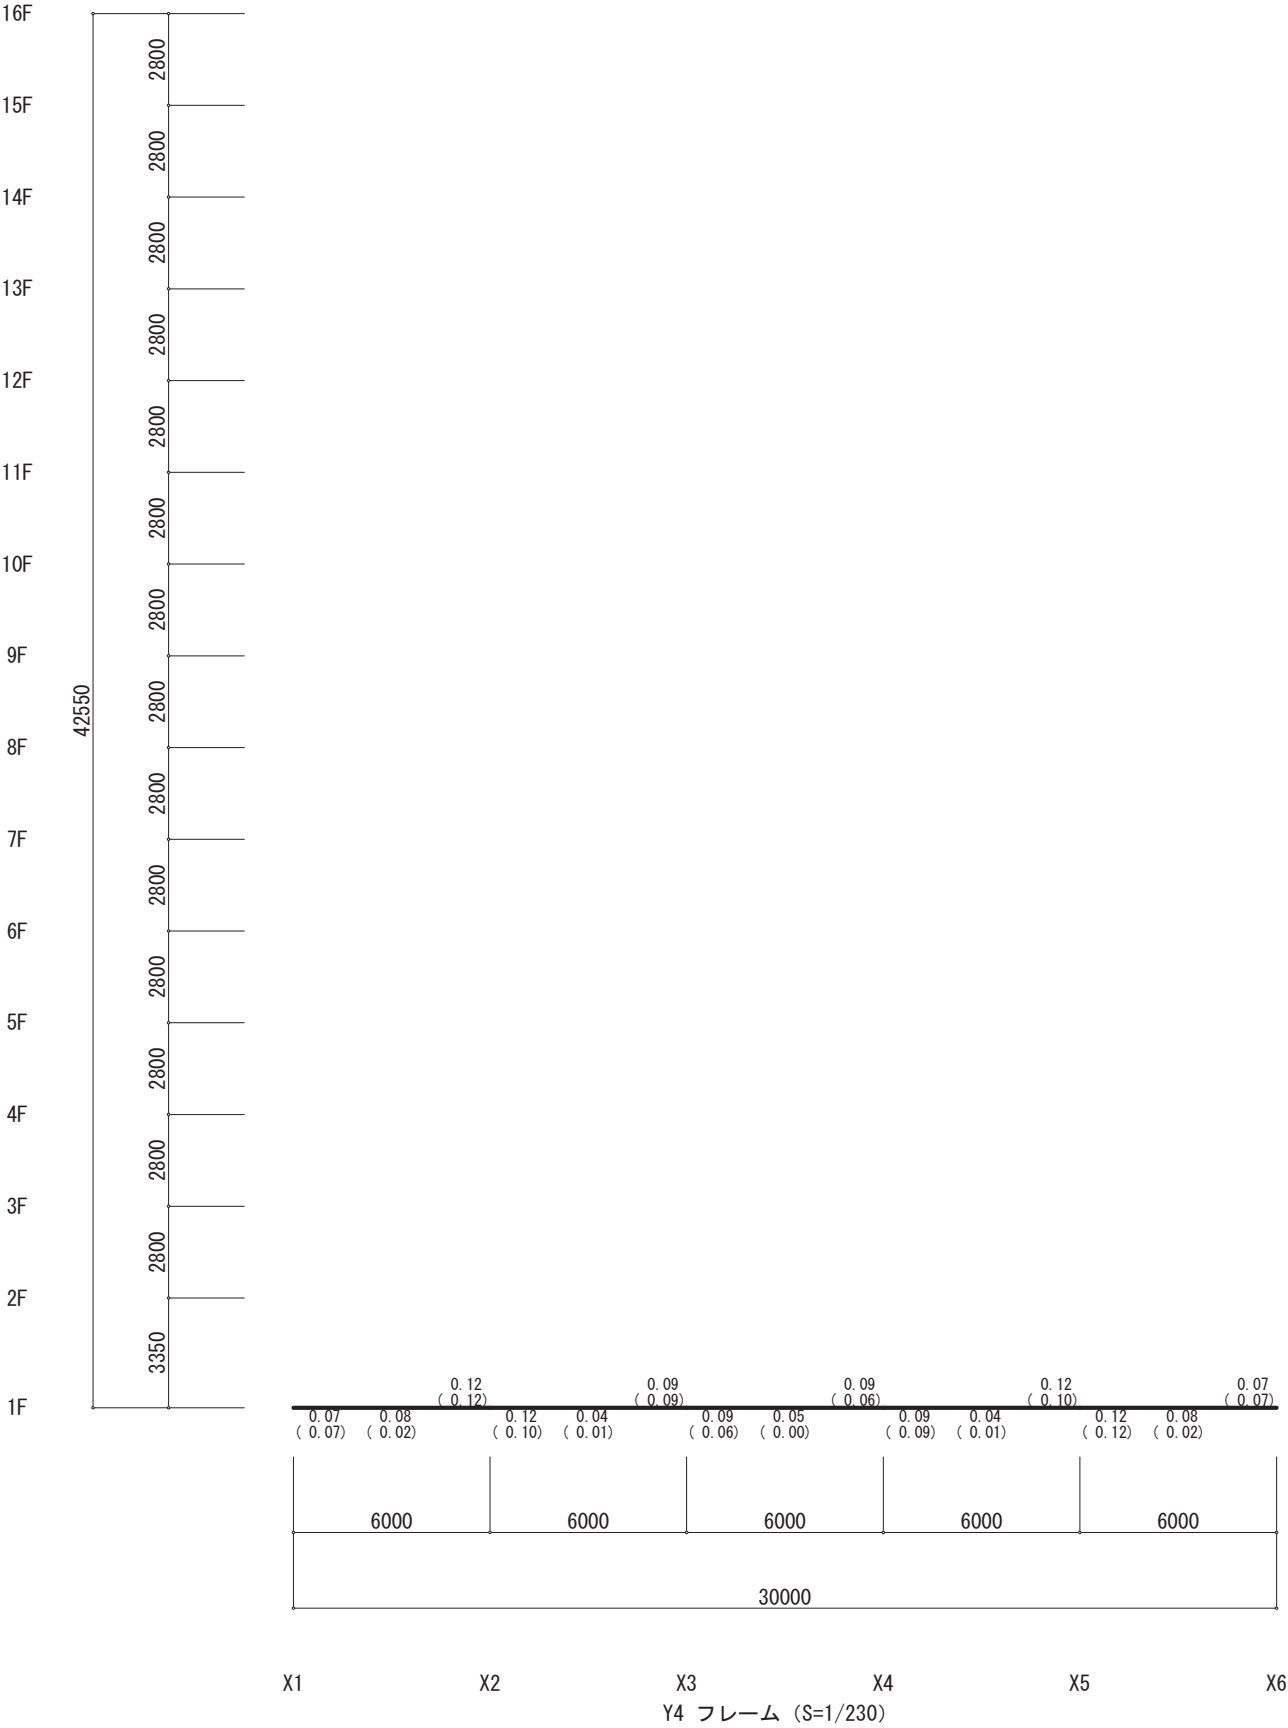


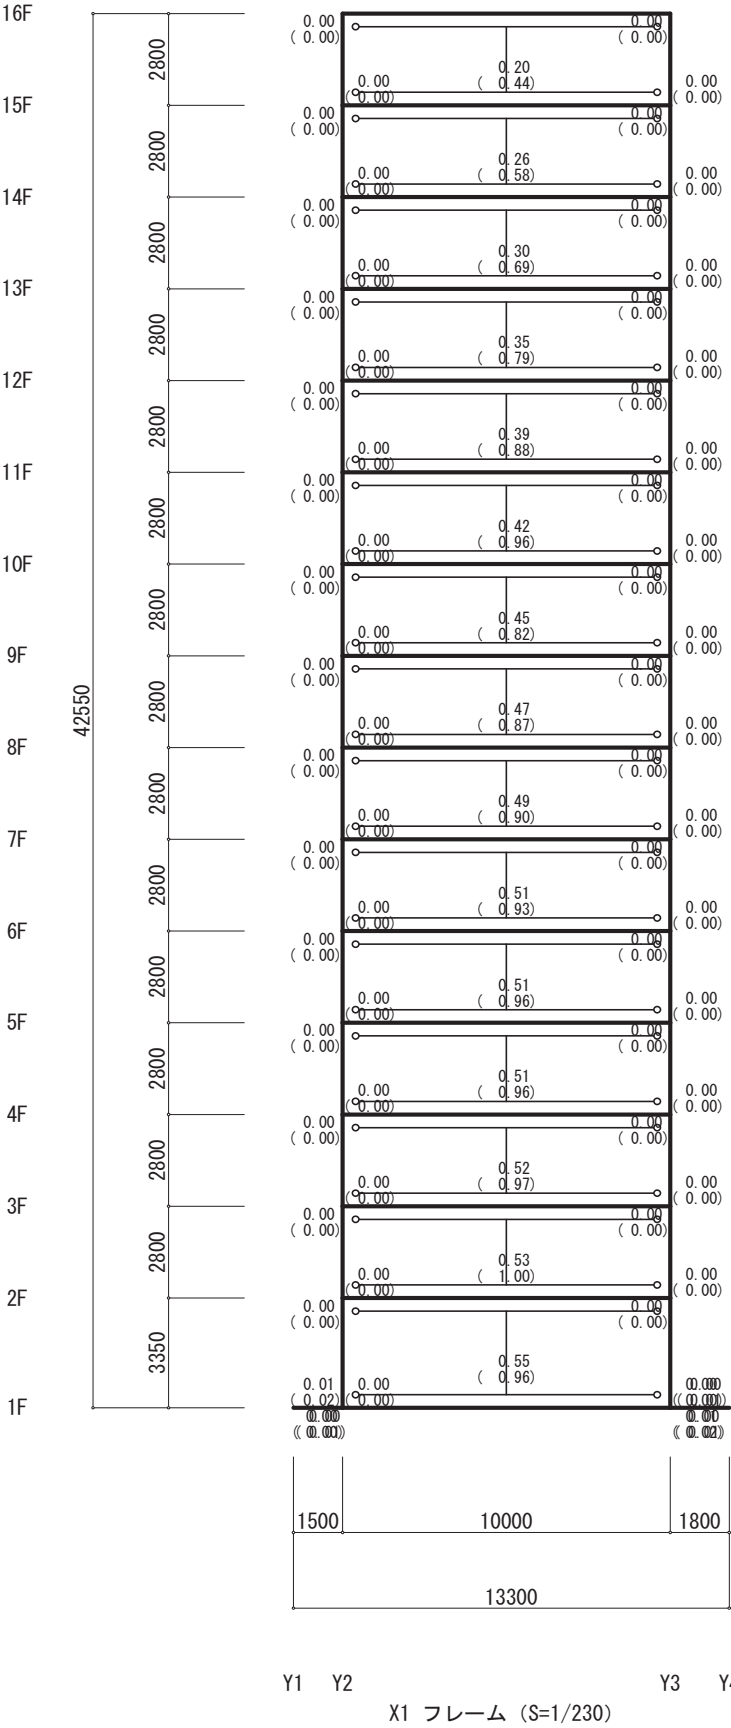


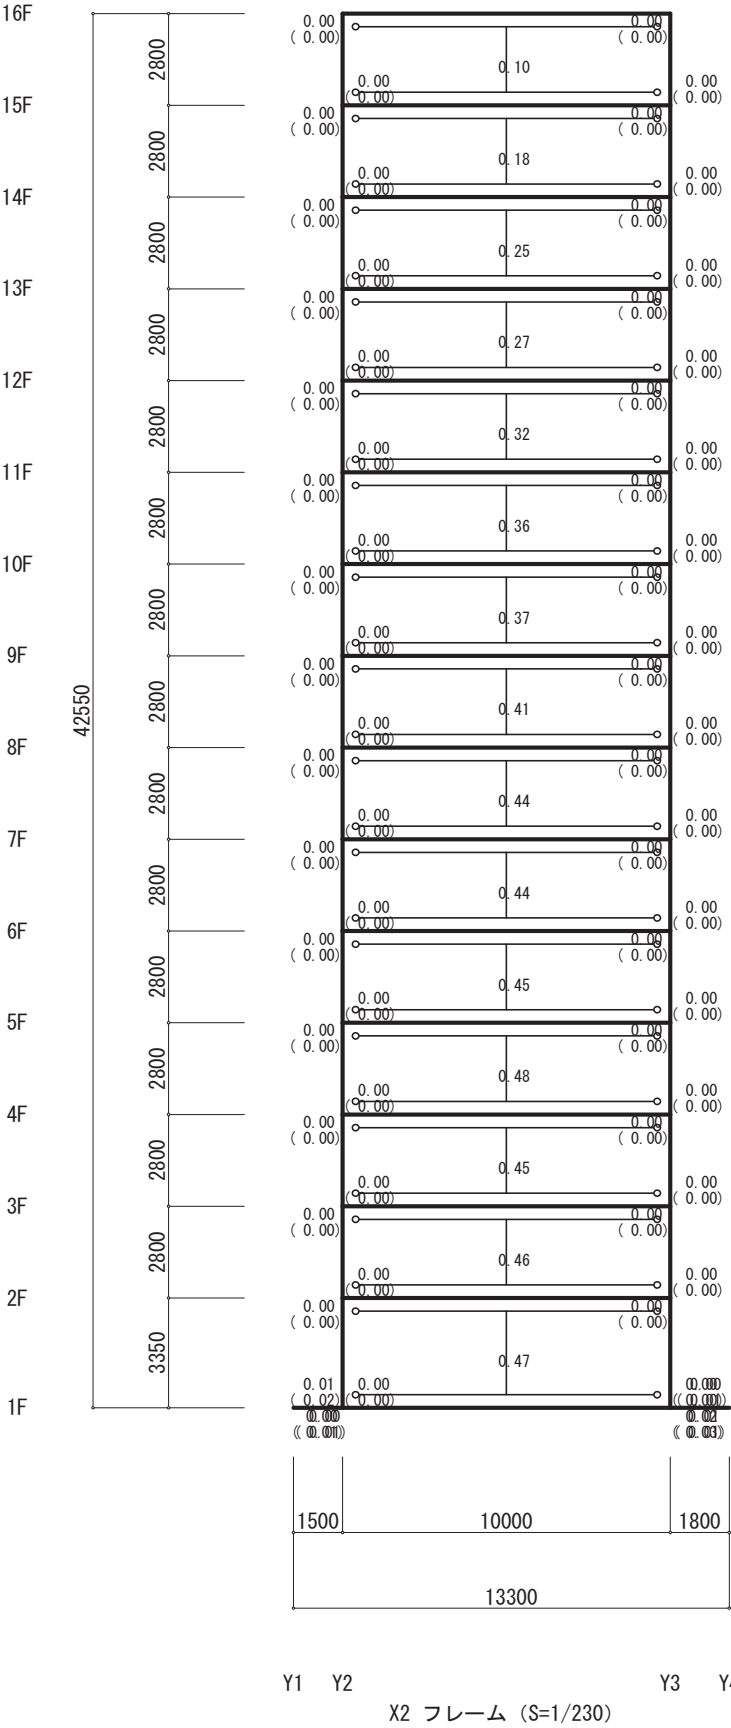


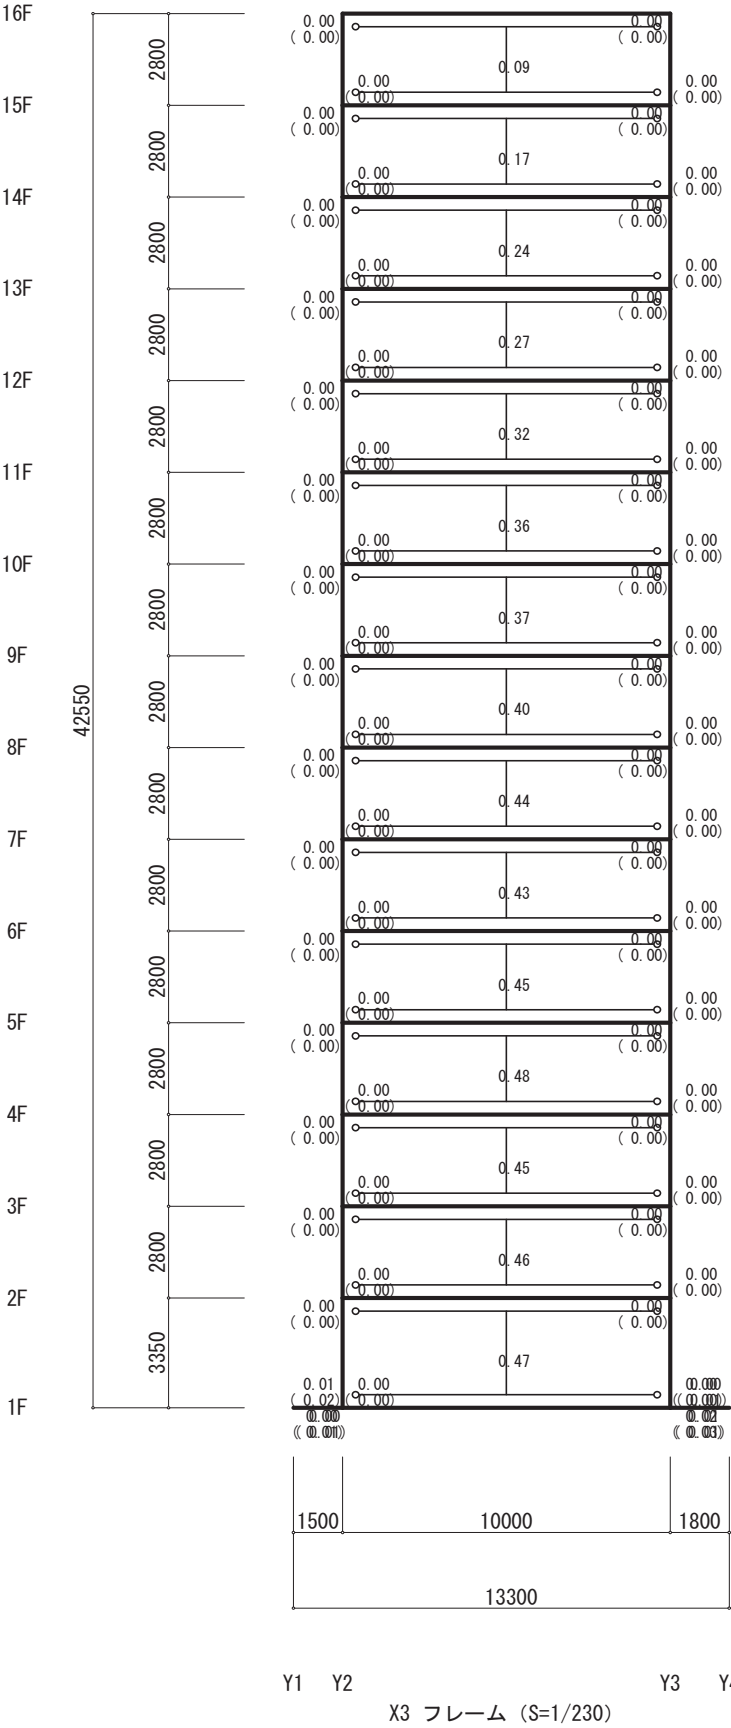


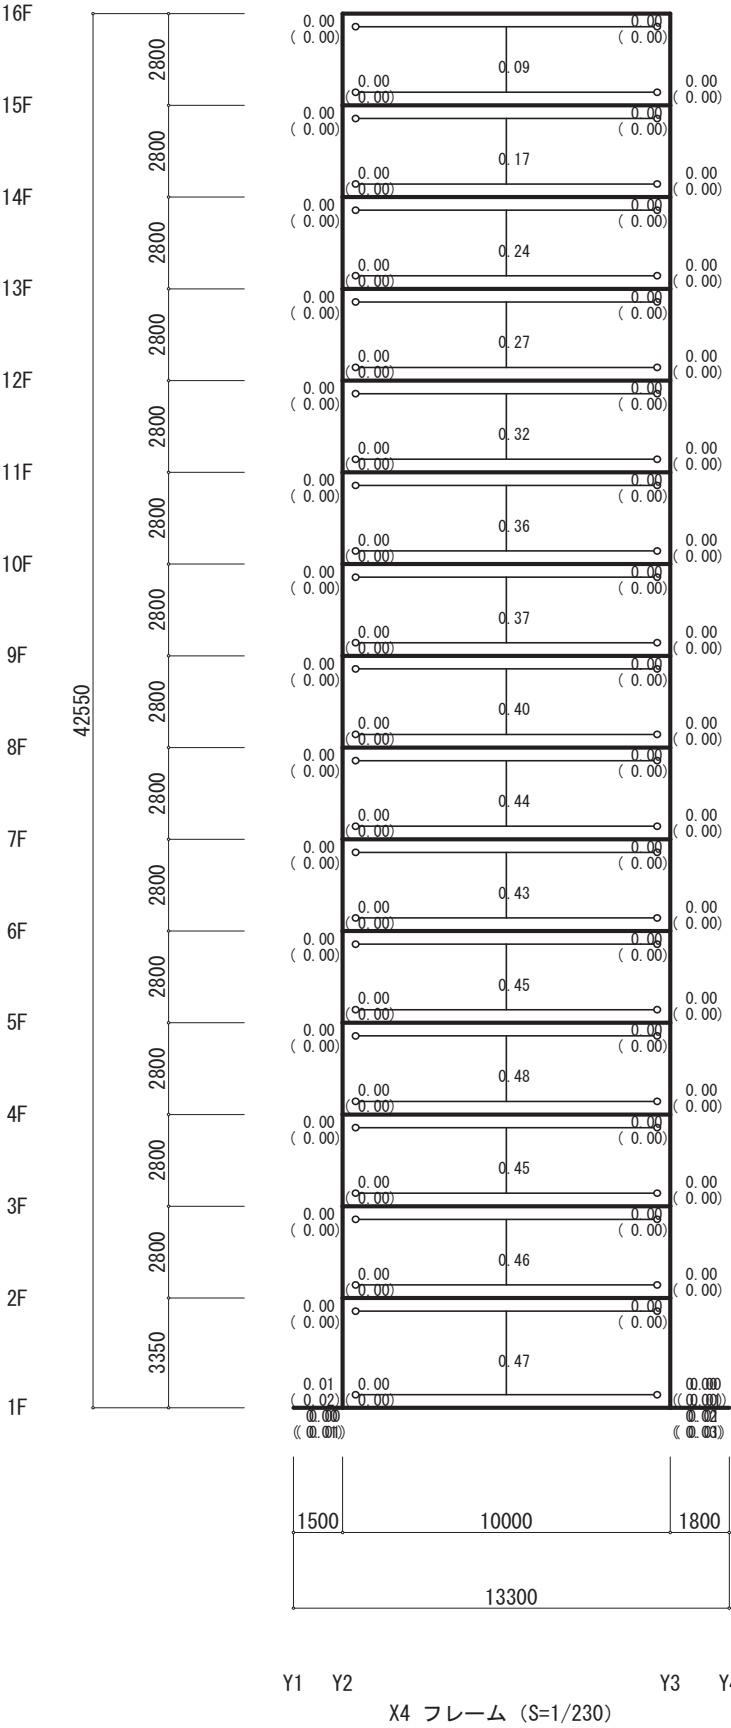

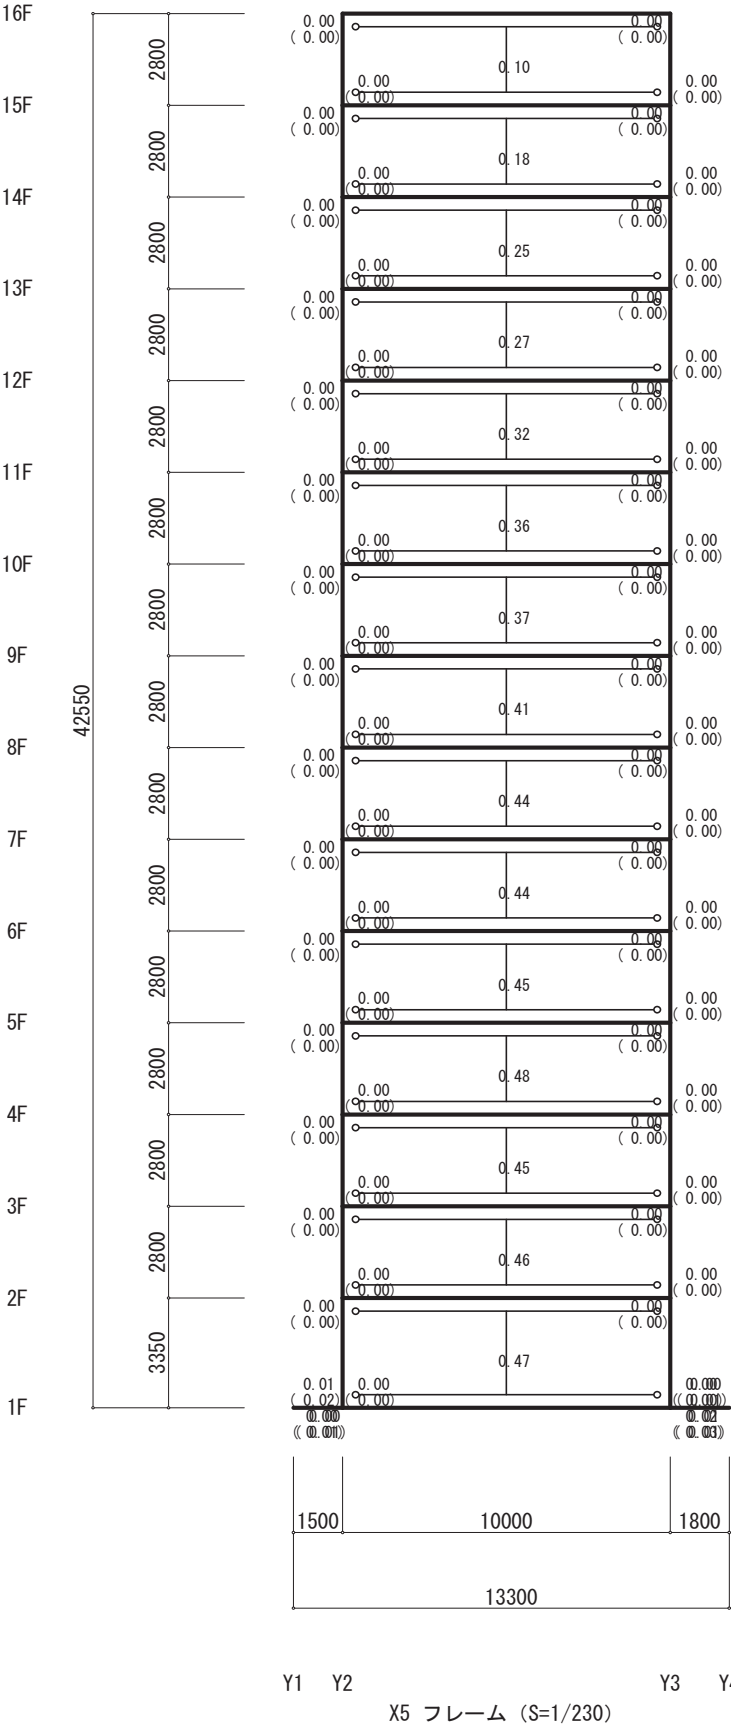

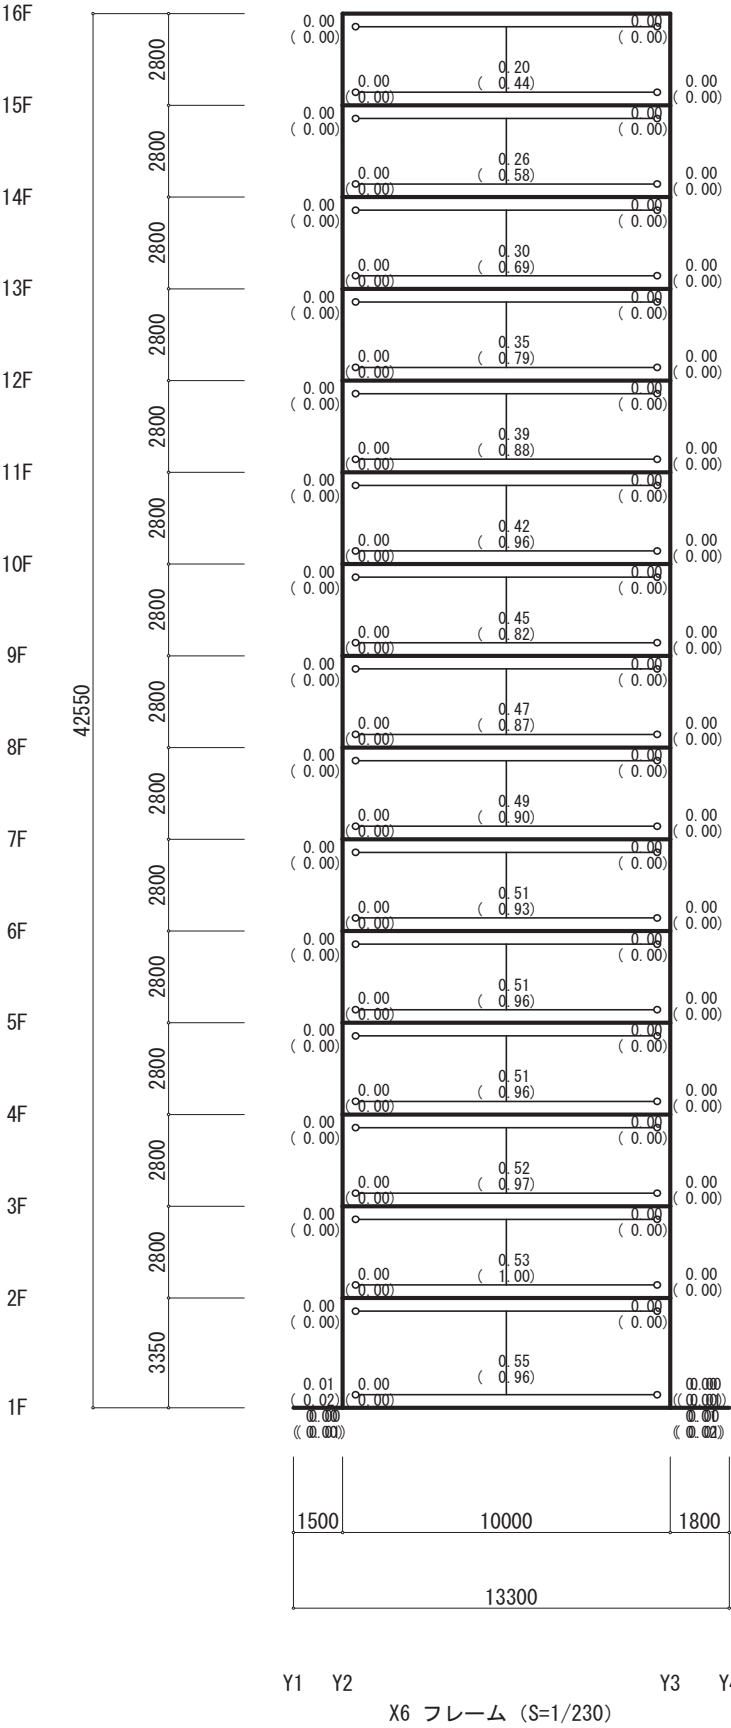

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

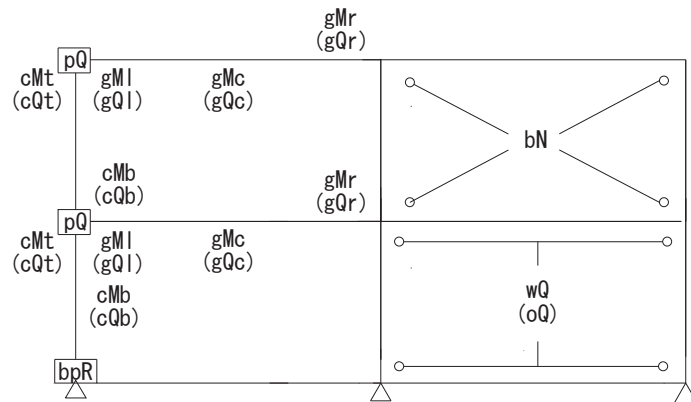

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定値、ハンチ位置検定値)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定値、ハンチ位置検定値、継手位置検定値)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定値、継手位置検定値、中央検定値)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

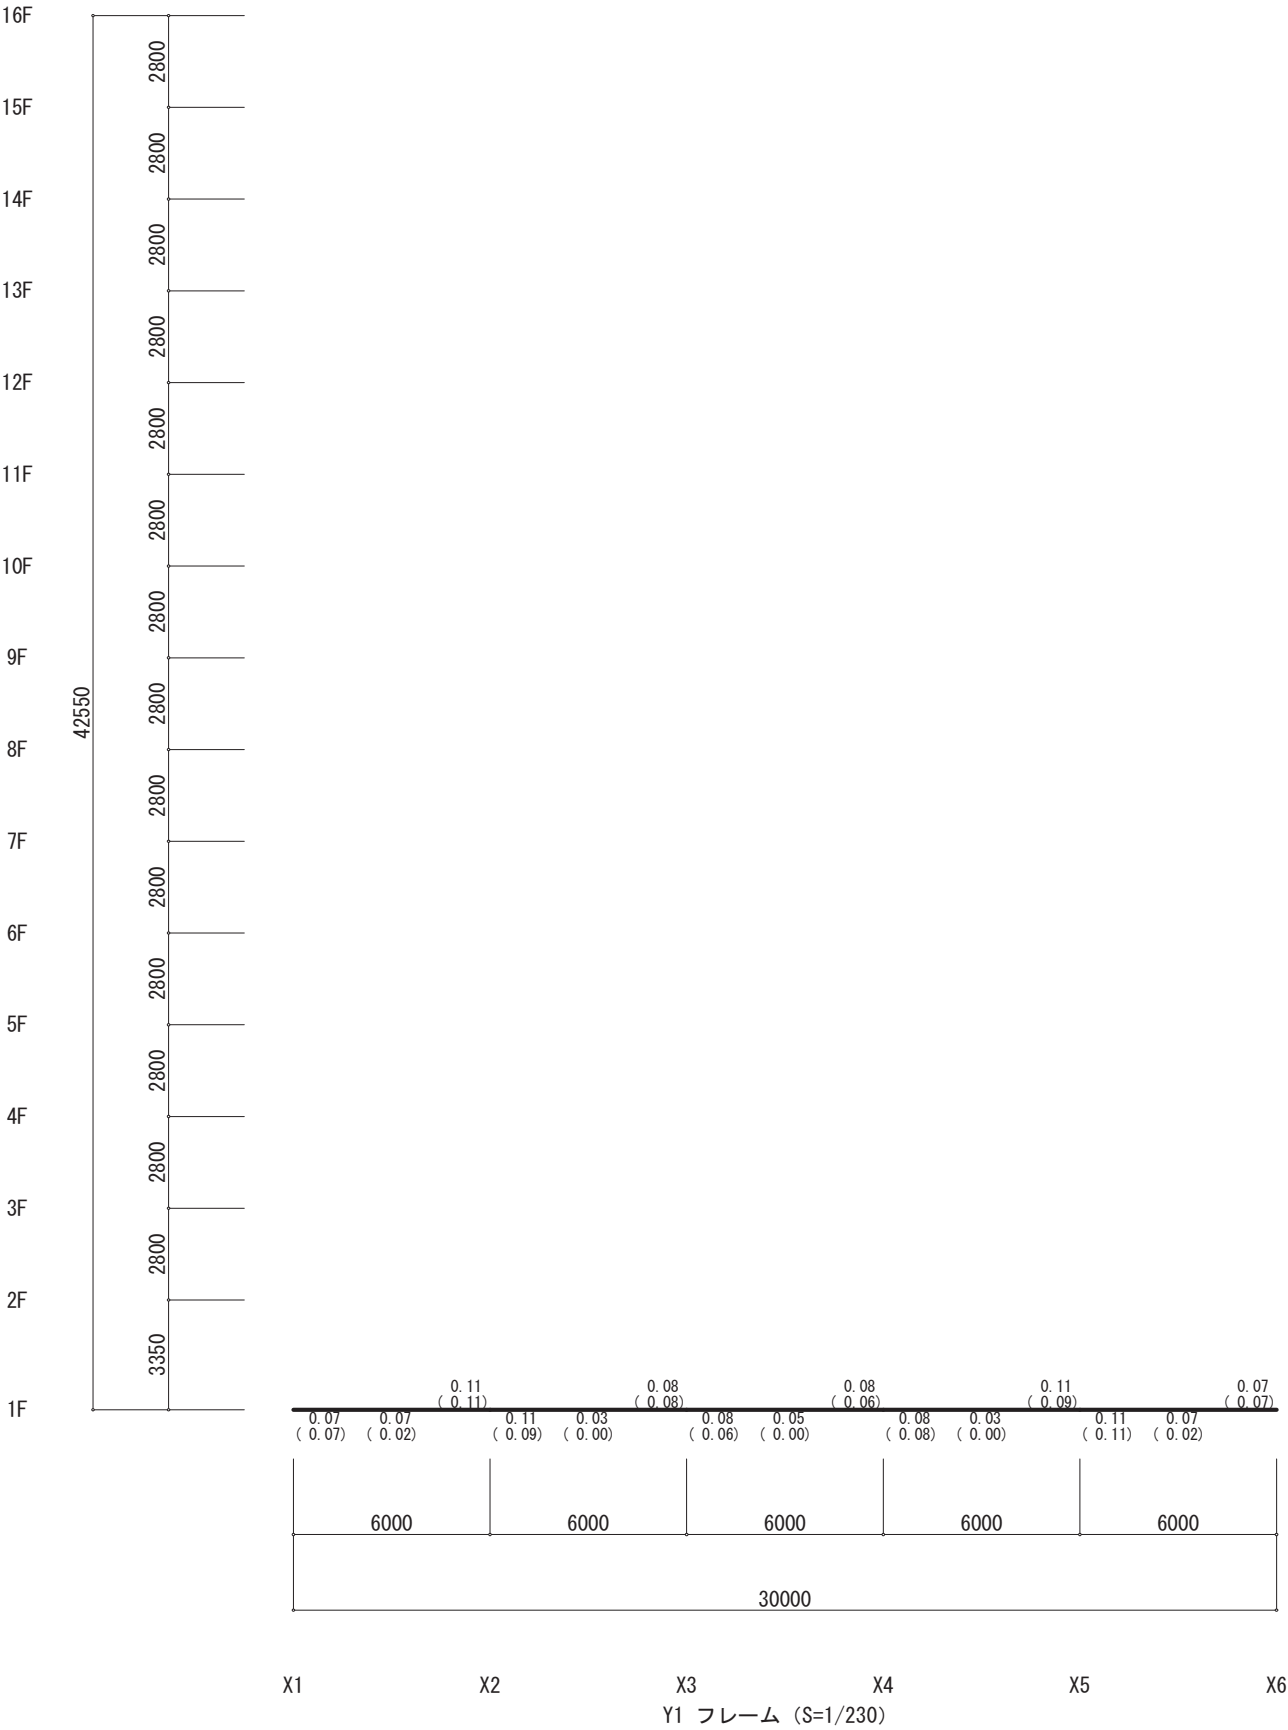



42550	16F	2800	0.14 (0.12)	0.83 (0.47)	0.32 (0.24)	0.79 (0.48)	0.18 (0.41)	0.80 (0.59)	0.20 (0.34)	0.78 (0.59)	0.21 (0.51)	0.81 (0.60)	0.18 (0.35)	0.81 (0.51)	0.21 (0.60)	0.78 (0.59)	0.20 (0.34)	0.80 (0.59)	0.18 (0.41)	0.79 (0.48)	0.32 (0.24)	0.83 (0.47)	
			0.07 (0.12)	0.68 (0.61)	0.08 (0.41)	0.73 (0.59)	0.11 (0.41)	0.76 (0.60)	0.11 (0.51)	0.74 (0.59)	0.08 (0.41)	0.73 (0.61)	0.07 (0.12)										
	15F	2800	0.20 (0.31)	0.73 (0.61)	0.15 (0.42)	0.22 (0.61)	0.74 (0.59)	0.09 (0.44)	0.24 (0.69)	0.76 (0.60)	0.08 (0.46)	0.24 (0.69)	0.73 (0.59)	0.09 (0.44)	0.22 (0.61)	0.68 (0.61)	0.15 (0.42)	0.20 (0.31)	0.73 (0.61)	0.07 (0.12)			
			0.03 (0.31)	0.91 (0.80)	0.13 (0.61)	0.91 (0.72)	0.15 (0.69)	0.93 (0.72)	0.15 (0.69)	0.92 (0.72)	0.13 (0.61)	0.98 (0.80)	0.03 (0.31)										
	14F	2800	0.20 (0.46)	0.98 (0.80)	0.17 (0.60)	0.27 (0.79)	0.92 (0.72)	0.09 (0.56)	0.29 (0.88)	0.93 (0.72)	0.08 (0.56)	0.29 (0.88)	0.91 (0.72)	0.09 (0.56)	0.27 (0.79)	0.91 (0.80)	0.17 (0.60)	0.20 (0.46)	0.98 (0.80)	0.03 (0.31)			
			0.08 (0.46)	0.79 (0.76)	0.19 (0.79)	0.83 (0.88)	0.22 (0.88)	0.85 (0.89)	0.22 (0.88)	0.84 (0.88)	0.19 (0.79)	0.84 (0.76)	0.08 (0.46)										
	13F	2800	0.17 (0.44)	0.84 (0.76)	0.12 (0.59)	0.30 (0.65)	0.84 (0.88)	0.07 (0.72)	0.33 (0.74)	0.85 (0.89)	0.06 (0.73)	0.33 (0.74)	0.83 (0.88)	0.07 (0.72)	0.30 (0.65)	0.79 (0.76)	0.12 (0.59)	0.17 (0.44)	0.84 (0.76)	0.08 (0.46)			
			0.08 (0.44)	0.90 (0.83)	0.21 (0.65)	0.94 (0.92)	0.25 (0.74)	0.95 (0.92)	0.25 (0.74)	0.94 (0.92)	0.21 (0.65)	0.94 (0.83)	0.08 (0.44)										
	12F	2800	0.17 (0.57)	0.94 (0.83)	0.11 (0.66)	0.31 (0.75)	0.94 (0.92)	0.07 (0.75)	0.34 (0.82)	0.95 (0.92)	0.06 (0.75)	0.34 (0.82)	0.94 (0.92)	0.07 (0.75)	0.31 (0.75)	0.90 (0.83)	0.11 (0.66)	0.17 (0.57)	0.94 (0.83)	0.08 (0.44)			
			0.13 (0.57)	0.81 (0.95)	0.29 (0.75)	0.88 (0.86)	0.32 (0.82)	0.90 (0.86)	0.32 (0.82)	0.89 (0.86)	0.29 (0.75)	0.85 (0.95)	0.13 (0.57)										
	11F	2800	0.19 (0.67)	0.85 (0.95)	0.08 (0.80)	0.33 (0.83)	0.89 (0.86)	0.06 (0.72)	0.35 (0.88)	0.90 (0.86)	0.05 (0.72)	0.35 (0.88)	0.88 (0.86)	0.06 (0.72)	0.33 (0.83)	0.81 (0.95)	0.08 (0.80)	0.19 (0.67)	0.85 (0.95)	0.13 (0.57)			
			0.15 (0.67)	0.87 (0.98)	0.29 (0.83)	0.94 (0.86)	0.31 (0.88)	0.96 (0.86)	0.31 (0.88)	0.95 (0.86)	0.29 (0.83)	0.90 (0.98)	0.15 (0.67)										
	10F	2800	0.17 (0.66)	0.90 (0.98)	0.08 (0.82)	0.32 (0.78)	0.95 (0.86)	0.05 (0.72)	0.34 (0.85)	0.96 (0.86)	0.05 (0.72)	0.34 (0.85)	0.94 (0.86)	0.05 (0.72)	0.32 (0.78)	0.87 (0.98)	0.08 (0.82)	0.17 (0.66)	0.90 (0.98)	0.15 (0.67)			
			0.16 (0.66)	0.91 (0.83)	0.32 (0.78)	0.91 (0.95)	0.35 (0.85)	0.93 (0.95)	0.35 (0.85)	0.92 (0.95)	0.32 (0.78)	0.95 (0.83)	0.16 (0.66)										
	9F	2800	0.19 (0.73)	0.95 (0.83)	0.09 (0.70)	0.36 (0.84)	0.92 (0.95)	0.05 (0.80)	0.39 (0.92)	0.93 (0.95)	0.05 (0.80)	0.39 (0.92)	0.91 (0.95)	0.05 (0.80)	0.38 (0.84)	0.91 (0.83)	0.09 (0.70)	0.19 (0.73)	0.95 (0.83)	0.16 (0.66)			
			0.17 (0.73)	0.95 (0.83)	0.34 (0.84)	0.94 (0.95)	0.37 (0.92)	0.95 (0.95)	0.37 (0.92)	0.94 (0.95)	0.34 (0.84)	0.99 (0.83)	0.17 (0.73)										
8F	2800	0.19 (0.85)	0.99 (0.83)	0.09 (0.70)	0.36 (0.90)	0.94 (0.95)	0.05 (0.80)	0.39 (0.96)	0.95 (0.95)	0.05 (0.80)	0.39 (0.96)	0.94 (0.95)	0.05 (0.80)	0.36 (0.90)	0.95 (0.83)	0.09 (0.70)	0.19 (0.85)	0.99 (0.83)	0.17 (0.73)				
		0.24 (0.85)	0.80 (0.86)	0.40 (0.90)	0.76 (0.82)	0.42 (0.96)	0.77 (0.83)	0.42 (0.96)	0.76 (0.82)	0.40 (0.90)	0.83 (0.86)	0.24 (0.85)											
7F	2800	0.20 (0.71)	0.83 (0.86)	0.07 (0.74)	0.38 (0.85)	0.76 (0.82)	0.03 (0.71)	0.40 (0.89)	0.77 (0.83)	0.03 (0.72)	0.40 (0.89)	0.76 (0.82)	0.03 (0.71)	0.38 (0.85)	0.80 (0.86)	0.07 (0.74)	0.20 (0.71)	0.83 (0.86)	0.24 (0.85)				
		0.21 (0.71)	0.83 (0.87)	0.38 (0.85)	0.79 (0.84)	0.39 (0.89)	0.80 (0.85)	0.39 (0.89)	0.79 (0.84)	0.38 (0.85)	0.86 (0.87)	0.21 (0.71)											
6F	2800	0.24 (0.76)	0.86 (0.87)	0.06 (0.75)	0.37 (0.87)	0.79 (0.84)	0.03 (0.73)	0.39 (0.91)	0.80 (0.85)	0.03 (0.74)	0.39 (0.91)	0.79 (0.84)	0.03 (0.73)	0.37 (0.87)	0.83 (0.87)	0.06 (0.75)	0.24 (0.76)	0.86 (0.87)	0.21 (0.71)				
		0.21 (0.76)	0.87 (0.78)	0.36 (0.87)	0.81 (0.86)	0.37 (0.91)	0.82 (0.86)	0.37 (0.91)	0.81 (0.86)	0.36 (0.87)	0.90 (0.78)	0.21 (0.76)											
5F	2800	0.25 (0.84)	0.90 (0.78)	0.06 (0.67)	0.39 (0.90)	0.81 (0.86)	0.03 (0.75)	0.40 (0.93)	0.82 (0.86)	0.03 (0.76)	0.40 (0.93)	0.81 (0.86)	0.03 (0.75)	0.39 (0.90)	0.87 (0.78)	0.06 (0.67)	0.25 (0.84)	0.90 (0.78)	0.25 (0.84)				
		0.26 (0.84)	0.90 (0.78)	0.37 (0.90)	0.83 (0.88)	0.38 (0.93)	0.83 (0.88)	0.38 (0.93)	0.83 (0.88)	0.37 (0.90)	0.92 (0.78)	0.26 (0.84)											
4F	2800	0.22 (0.70)	0.92 (0.78)	0.06 (0.67)	0.35 (0.89)	0.83 (0.88)	0.03 (0.77)	0.36 (0.91)	0.83 (0.88)	0.03 (0.77)	0.36 (0.91)	0.83 (0.88)	0.03 (0.77)	0.35 (0.89)	0.90 (0.78)	0.06 (0.67)	0.22 (0.70)	0.92 (0.78)	0.26 (0.84)				
		0.26 (0.70)	0.90 (0.78)	0.37 (0.89)	0.82 (0.86)	0.37 (0.91)	0.82 (0.87)	0.37 (0.91)	0.82 (0.86)	0.37 (0.89)	0.91 (0.78)	0.26 (0.70)											
3F	2800	0.19 (0.78)	0.91 (0.78)	0.05 (0.67)	0.29 (0.90)	0.82 (0.86)	0.03 (0.76)	0.30 (0.92)	0.82 (0.87)	0.03 (0.76)	0.30 (0.92)	0.82 (0.86)	0.03 (0.76)	0.29 (0.90)	0.90 (0.78)	0.05 (0.67)	0.19 (0.78)	0.91 (0.78)	0.26 (0.70)				
		0.35 (0.78)	0.80 (0.75)	0.43 (0.90)	0.70 (0.75)	0.43 (0.92)	0.70 (0.75)	0.43 (0.92)	0.70 (0.75)	0.03 (0.65)	0.10 (0.90)	0.70 (0.75)	0.03 (0.64)	0.10 (0.91)	0.80 (0.75)	0.05 (0.64)	0.03 (0.87)	0.81 (0.75)	0.35 (0.78)				
2F	2800	0.03 (0.87)	0.81 (0.75)	0.05 (0.64)	0.10 (0.91)	0.70 (0.75)	0.03 (0.64)	0.10 (0.90)	0.70 (0.75)	0.03 (0.65)	0.10 (0.90)	0.70 (0.75)	0.03 (0.64)	0.10 (0.91)	0.80 (0.75)	0.05 (0.64)	0.03 (0.87)	0.81 (0.75)	0.35 (0.78)				
		0.70 (0.87)	0.35 (0.25)	0.74 (0.91)	0.32 (0.19)	0.73 (0.90)	0.33 (0.20)	0.73 (0.90)	0.32 (0.20)	0.74 (0.91)	0.39 (0.21)	0.70 (0.87)											
1F	3350	0.39 (0.21)	0.07 (0.21)	0.32 (0.20)	0.03 (0.16)	0.33 (0.20)	0.02 (0.17)	0.33 (0.20)	0.73 (0.90)	0.33 (0.20)	0.73 (0.90)	0.32 (0.19)	0.03 (0.16)	0.32 (0.19)	0.74 (0.91)	0.35 (0.25)	0.07 (0.21)	0.39 (0.21)	0.70 (0.87)				
		6000	6000	6000	6000	6000	30000																
		X1	X2		X3		X4		X5		X6												
		Y2 フレーム (S=1/230)																					


42550	16F	2800	0.15 (0.14)	0.90 (0.52)	0.36 (0.25)	0.18 (0.43)	0.86 (0.64)	0.23 (0.35)	0.22 (0.53)	0.86 (0.65)	0.22 (0.36)	0.22 (0.53)	0.84 (0.64)	0.23 (0.35)	0.18 (0.43)	0.87 (0.54)	0.36 (0.25)	0.15 (0.14)	0.90 (0.52)				
	15F	2800	0.07 (0.14)	0.62 (0.54)	0.09 (0.43)	0.79 (0.66)	0.12 (0.53)	0.81 (0.67)	0.11 (0.47)	0.81 (0.67)	0.12 (0.53)	0.81 (0.67)	0.12 (0.53)	0.81 (0.67)	0.12 (0.53)	0.81 (0.67)	0.12 (0.53)	0.81 (0.67)	0.12 (0.53)				
	14F	2800	0.21 (0.33)	0.66 (0.54)	0.14 (0.34)	0.22 (0.63)	0.80 (0.66)	0.12 (0.45)	0.24 (0.71)	0.81 (0.67)	0.11 (0.47)	0.24 (0.71)	0.79 (0.66)	0.12 (0.45)	0.22 (0.63)	0.82 (0.54)	0.14 (0.34)	0.21 (0.33)	0.66 (0.54)				
	13F	2800	0.03 (0.33)	0.81 (0.69)	0.13 (0.63)	0.97 (0.77)	0.16 (0.71)	0.99 (0.77)	0.16 (0.71)	0.99 (0.77)	0.16 (0.71)	0.99 (0.77)	0.16 (0.71)	0.99 (0.77)	0.16 (0.71)	0.99 (0.77)	0.16 (0.71)	0.99 (0.77)	0.16 (0.71)				
	12F	2800	0.09 (0.48)	0.84 (0.82)	0.19 (0.80)	0.87 (0.84)	0.22 (0.89)	0.89 (0.95)	0.22 (0.89)	0.89 (0.95)	0.22 (0.89)	0.89 (0.95)	0.22 (0.89)	0.89 (0.95)	0.22 (0.89)	0.89 (0.95)	0.22 (0.89)	0.89 (0.95)	0.22 (0.89)				
	11F	2800	0.17 (0.45)	0.88 (0.82)	0.14 (0.61)	0.30 (0.66)	0.88 (0.94)	0.09 (0.73)	0.34 (0.75)	0.89 (0.95)	0.08 (0.74)	0.34 (0.75)	0.87 (0.94)	0.09 (0.73)	0.30 (0.66)	0.84 (0.82)	0.14 (0.61)	0.17 (0.45)	0.88 (0.82)				
	10F	2800	0.09 (0.45)	0.95 (0.88)	0.22 (0.66)	0.98 (0.97)	0.26 (0.75)	0.99 (0.97)	0.26 (0.75)	0.99 (0.97)	0.26 (0.75)	0.99 (0.97)	0.26 (0.75)	0.99 (0.97)	0.26 (0.75)	0.99 (0.97)	0.26 (0.75)	0.99 (0.97)	0.26 (0.75)				
	9F	2800	0.18 (0.59)	0.99 (0.88)	0.14 (0.66)	0.31 (0.76)	0.99 (0.97)	0.09 (0.75)	0.35 (0.83)	0.99 (0.97)	0.08 (0.75)	0.35 (0.83)	0.98 (0.97)	0.09 (0.75)	0.31 (0.76)	0.95 (0.88)	0.14 (0.66)	0.18 (0.59)	0.99 (0.88)				
	8F	2800	0.14 (0.69)	0.89 (0.85)	0.10 (0.68)	0.34 (0.84)	0.92 (0.90)	0.07 (0.72)	0.36 (0.89)	0.93 (0.90)	0.07 (0.72)	0.36 (0.89)	0.92 (0.90)	0.07 (0.72)	0.34 (0.84)	0.85 (0.85)	0.10 (0.68)	0.14 (0.69)	0.89 (0.85)				
	7F	2800	0.16 (0.69)	0.90 (0.86)	0.29 (0.84)	0.98 (0.90)	0.31 (0.89)	0.99 (0.90)	0.31 (0.89)	0.99 (0.90)	0.31 (0.89)	0.99 (0.90)	0.31 (0.89)	0.99 (0.90)	0.31 (0.89)	0.99 (0.90)	0.31 (0.89)	0.99 (0.90)	0.31 (0.89)				
	6F	2800	0.17 (0.68)	0.94 (0.86)	0.09 (0.69)	0.33 (0.79)	0.98 (0.90)	0.07 (0.72)	0.35 (0.86)	0.99 (0.90)	0.07 (0.72)	0.35 (0.86)	0.98 (0.90)	0.07 (0.72)	0.33 (0.79)	0.90 (0.86)	0.09 (0.69)	0.17 (0.68)	0.94 (0.86)				
	5F	2800	0.16 (0.68)	0.81 (0.95)	0.33 (0.79)	0.96 (0.83)	0.36 (0.86)	0.97 (0.83)	0.36 (0.86)	0.97 (0.83)	0.36 (0.86)	0.97 (0.83)	0.36 (0.86)	0.97 (0.83)	0.36 (0.86)	0.97 (0.83)	0.36 (0.86)	0.97 (0.83)	0.36 (0.86)				
	4F	2800	0.20 (0.75)	0.84 (0.94)	0.08 (0.77)	0.37 (0.85)	0.97 (0.83)	0.06 (0.68)	0.40 (0.93)	0.97 (0.83)	0.06 (0.68)	0.40 (0.93)	0.96 (0.83)	0.06 (0.68)	0.37 (0.85)	0.81 (0.95)	0.08 (0.77)	0.20 (0.75)	0.84 (0.94)				
	3F	2800	0.17 (0.75)	0.84 (0.98)	0.35 (0.85)	0.98 (0.83)	0.38 (0.93)	0.99 (0.83)	0.38 (0.93)	0.99 (0.83)	0.38 (0.93)	0.99 (0.83)	0.38 (0.93)	0.99 (0.83)	0.38 (0.93)	0.99 (0.83)	0.38 (0.93)	0.99 (0.83)	0.38 (0.93)				
	2F	2800	0.19 (0.86)	0.87 (0.98)	0.08 (0.80)	0.37 (0.91)	0.99 (0.83)	0.06 (0.68)	0.40 (0.97)	0.99 (0.83)	0.06 (0.68)	0.40 (0.97)	0.98 (0.83)	0.06 (0.68)	0.37 (0.91)	0.84 (0.98)	0.08 (0.80)	0.19 (0.86)	0.87 (0.98)				
	1F	3350	0.24 (0.86)	0.82 (0.81)	0.41 (0.91)	0.78 (0.86)	0.43 (0.97)	0.79 (0.87)	0.43 (0.97)	0.79 (0.87)	0.43 (0.97)	0.79 (0.87)	0.43 (0.97)	0.79 (0.87)	0.43 (0.97)	0.79 (0.87)	0.41 (0.91)	0.24 (0.86)	0.82 (0.81)				
			0.21 (0.72)	0.85 (0.80)	0.08 (0.67)	0.39 (0.86)	0.79 (0.86)	0.04 (0.72)	0.41 (0.90)	0.79 (0.87)	0.04 (0.73)	0.41 (0.90)	0.78 (0.86)	0.04 (0.72)	0.39 (0.86)	0.82 (0.81)	0.08 (0.67)	0.21 (0.72)	0.85 (0.80)				
			0.22 (0.77)	0.88 (0.81)	0.07 (0.67)	0.38 (0.88)	0.82 (0.82)	0.04 (0.74)	0.39 (0.92)	0.82 (0.88)	0.04 (0.75)	0.39 (0.92)	0.81 (0.88)	0.04 (0.74)	0.38 (0.88)	0.86 (0.81)	0.07 (0.67)	0.22 (0.77)	0.88 (0.81)				
			0.23 (0.77)	0.88 (0.81)	0.07 (0.67)	0.38 (0.88)	0.82 (0.82)	0.04 (0.74)	0.39 (0.92)	0.82 (0.88)	0.04 (0.75)	0.39 (0.92)	0.81 (0.88)	0.04 (0.74)	0.38 (0.88)	0.86 (0.81)	0.07 (0.67)	0.23 (0.77)	0.88 (0.81)				
			0.24 (0.85)	0.92 (0.81)	0.07 (0.67)	0.39 (0.91)	0.83 (0.89)	0.04 (0.76)	0.40 (0.94)	0.84 (0.90)	0.04 (0.76)	0.40 (0.94)	0.83 (0.89)	0.04 (0.76)	0.39 (0.91)	0.90 (0.81)	0.07 (0.67)	0.24 (0.85)	0.92 (0.81)				
			0.25 (0.71)	0.93 (0.81)	0.37 (0.90)	0.84 (0.90)	0.38 (0.92)	0.84 (0.90)	0.38 (0.92)	0.84 (0.90)	0.38 (0.92)	0.84 (0.90)	0.38 (0.92)	0.84 (0.90)	0.37 (0.90)	0.94 (0.81)	0.37 (0.90)	0.25 (0.71)	0.93 (0.81)				
			0.22 (0.71)	0.95 (0.81)	0.07 (0.67)	0.35 (0.90)	0.85 (0.91)	0.04 (0.77)	0.36 (0.92)	0.85 (0.91)	0.04 (0.77)	0.36 (0.92)	0.85 (0.91)	0.04 (0.77)	0.35 (0.90)	0.93 (0.81)	0.07 (0.67)	0.22 (0.71)	0.95 (0.81)				
			0.25 (0.71)	0.93 (0.81)	0.37 (0.90)	0.84 (0.90)	0.38 (0.92)	0.84 (0.90)	0.38 (0.92)	0.84 (0.90)	0.38 (0.92)	0.84 (0.90)	0.38 (0.92)	0.84 (0.90)	0.37 (0.90)	0.94 (0.81)	0.37 (0.90)	0.25 (0.71)	0.93 (0.81)				
			0.20 (0.79)	0.94 (0.81)	0.06 (0.67)	0.30 (0.91)	0.84 (0.90)	0.04 (0.76)	0.30 (0.92)	0.84 (0.90)	0.04 (0.76)	0.30 (0.92)	0.84 (0.90)	0.04 (0.76)	0.30 (0.91)	0.93 (0.81)	0.06 (0.67)	0.20 (0.79)	0.94 (0.81)				
			0.33 (0.79)	0.83 (0.78)	0.06 (0.65)	0.11 (0.92)	0.73 (0.79)	0.04 (0.65)	0.11 (0.91)	0.73 (0.79)	0.04 (0.65)	0.11 (0.91)	0.73 (0.79)	0.04 (0.65)	0.11 (0.92)	0.82 (0.79)	0.06 (0.65)	0.33 (0.79)	0.83 (0.78)				
			0.04 (0.88)	0.83 (0.78)	0.06 (0.65)	0.11 (0.92)	0.73 (0.79)	0.04 (0.65)	0.11 (0.91)	0.73 (0.79)	0.04 (0.65)	0.11 (0.91)	0.73 (0.79)	0.04 (0.65)	0.11 (0.92)	0.82 (0.79)	0.06 (0.65)	0.04 (0.88)	0.83 (0.78)				
			0.65 (0.88)	0.40 (0.22)	0.08 (0.21)	0.32 (0.21)	0.74 (0.82)	0.03 (0.17)	0.33 (0.20)	0.73 (0.91)	0.02 (0.17)	0.34 (0.21)	0.73 (0.91)	0.02 (0.17)	0.33 (0.21)	0.74 (0.92)	0.08 (0.21)	0.65 (0.88)	0.40 (0.22)				
			0.40 (0.22)	0.35 (0.26)	0.74 (0.82)	0.33 (0.20)	0.73 (0.91)	0.02 (0.17)	0.34 (0.21)	0.73 (0.91)	0.02 (0.17)	0.34 (0.21)	0.73 (0.91)	0.02 (0.17)	0.33 (0.21)	0.74 (0.92)	0.08 (0.21)	0.40 (0.22)	0.35 (0.26)				
			6000	6000				6000				6000				6000							
			30000																				
			X1	X2				X3				X4				X5				X6			
			Y3 フレーム (S=1/230)																				

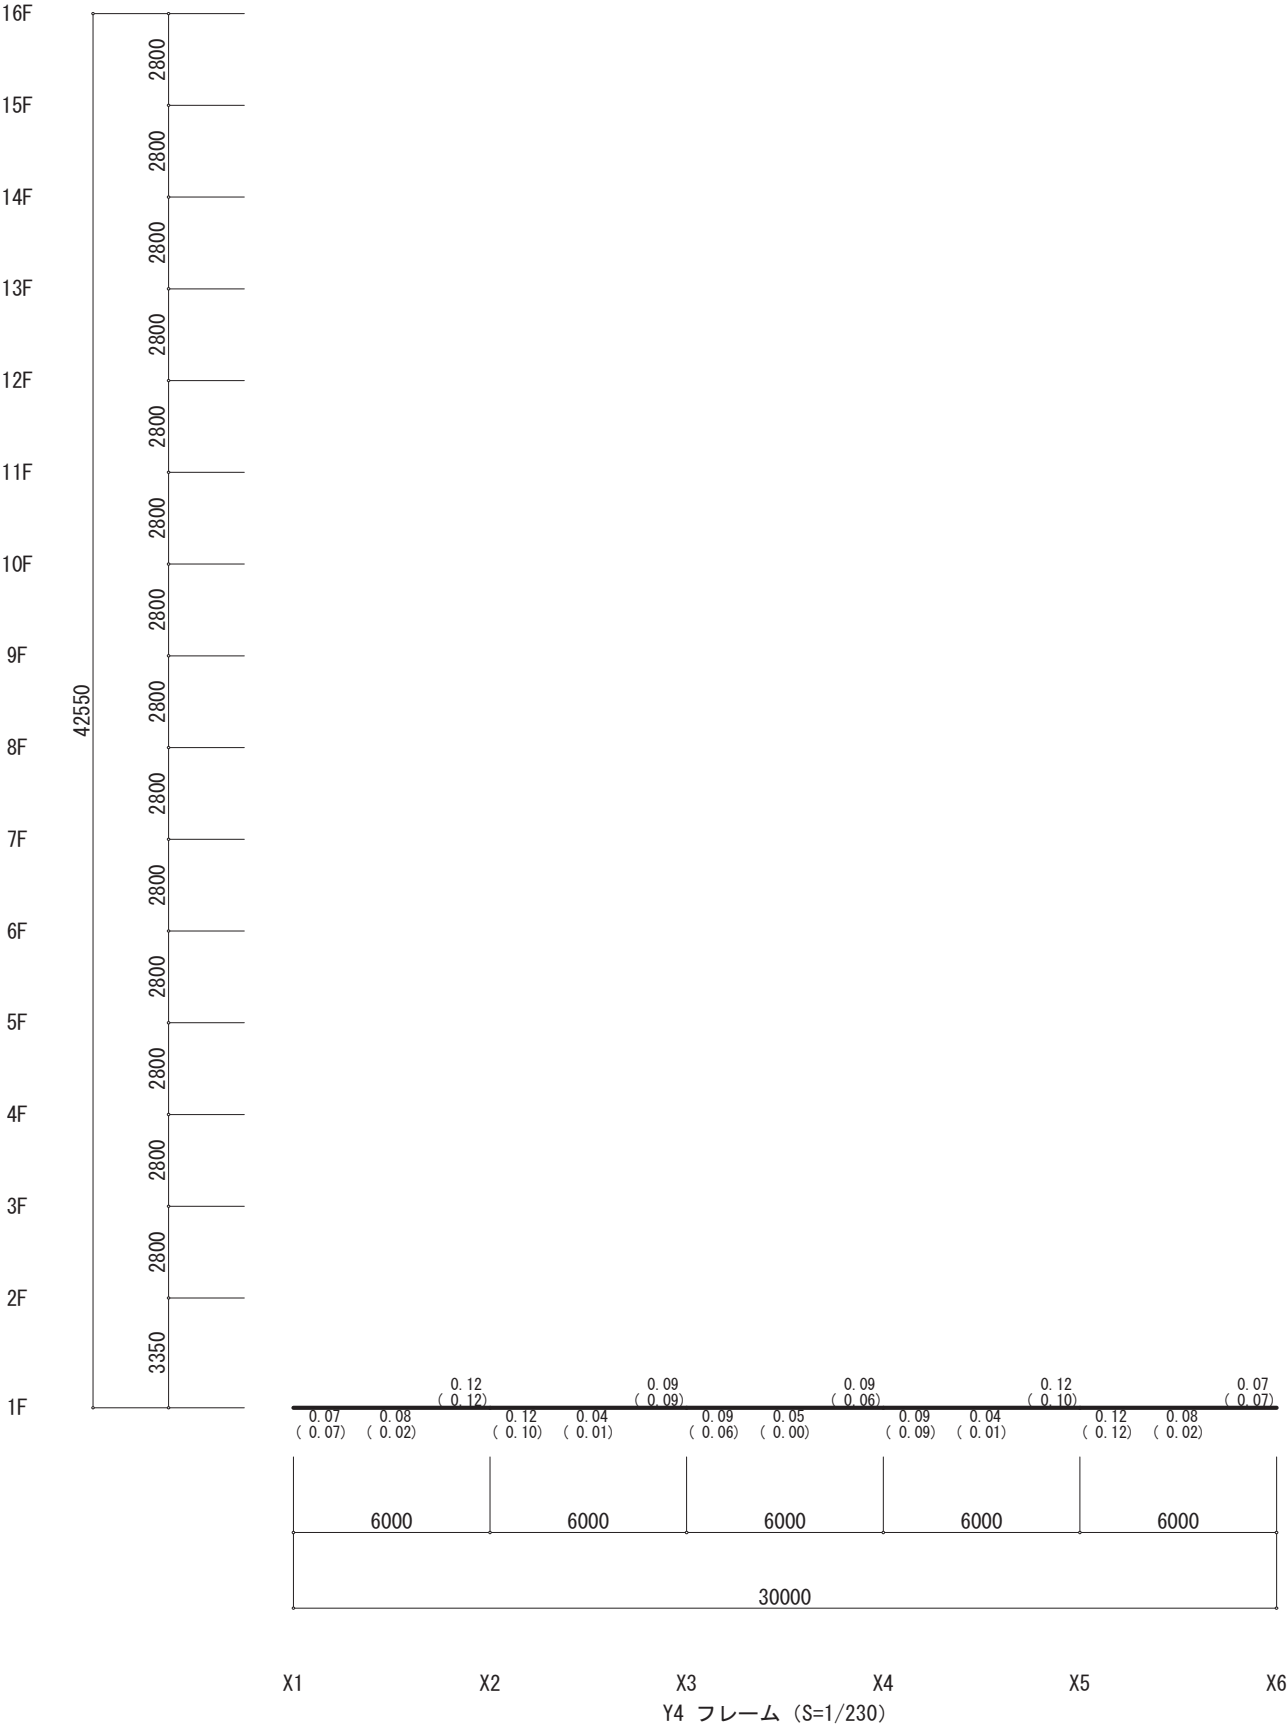


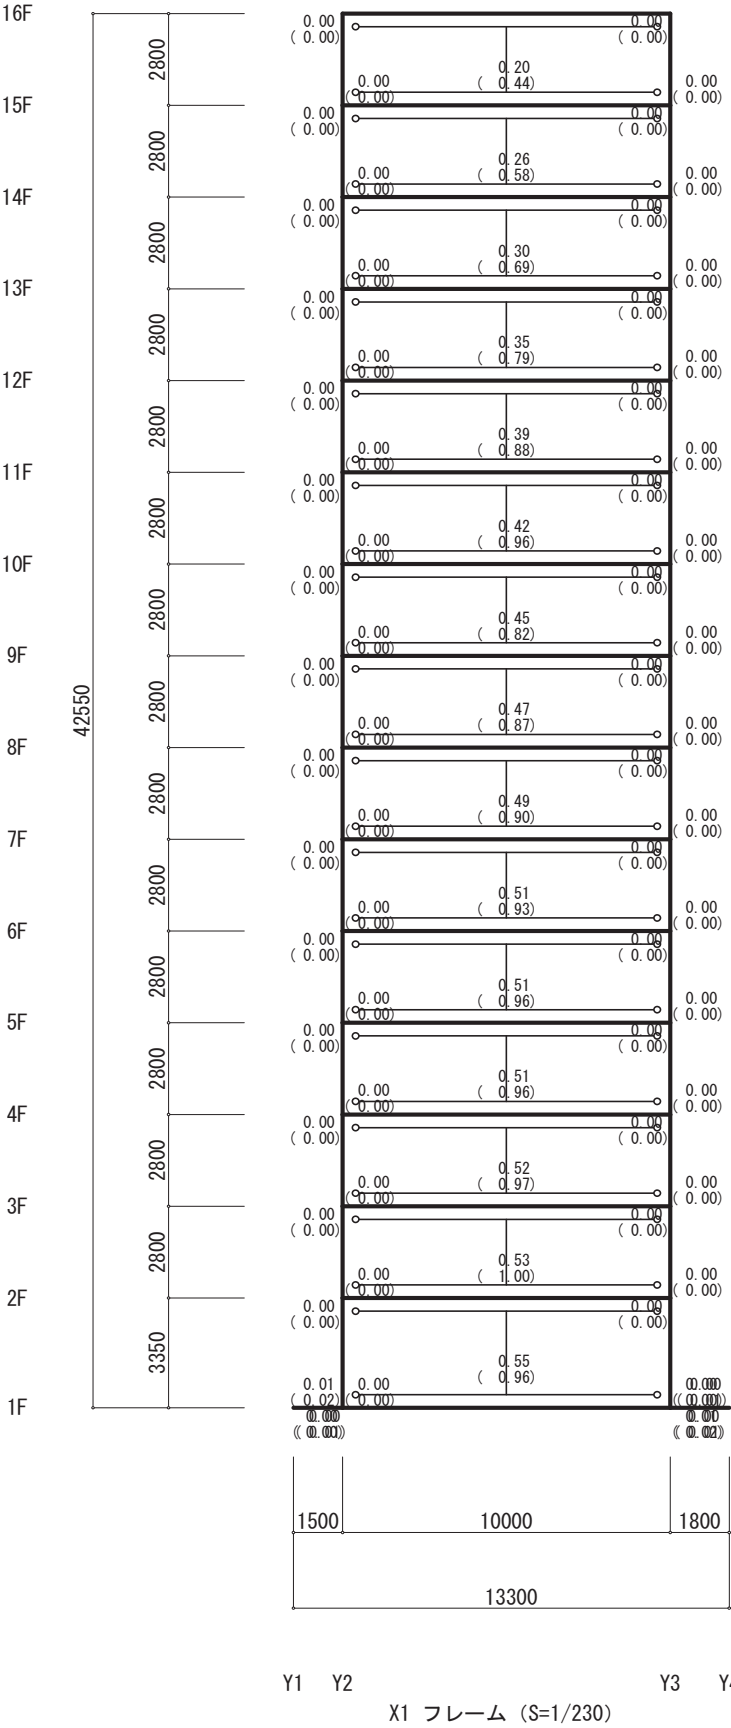


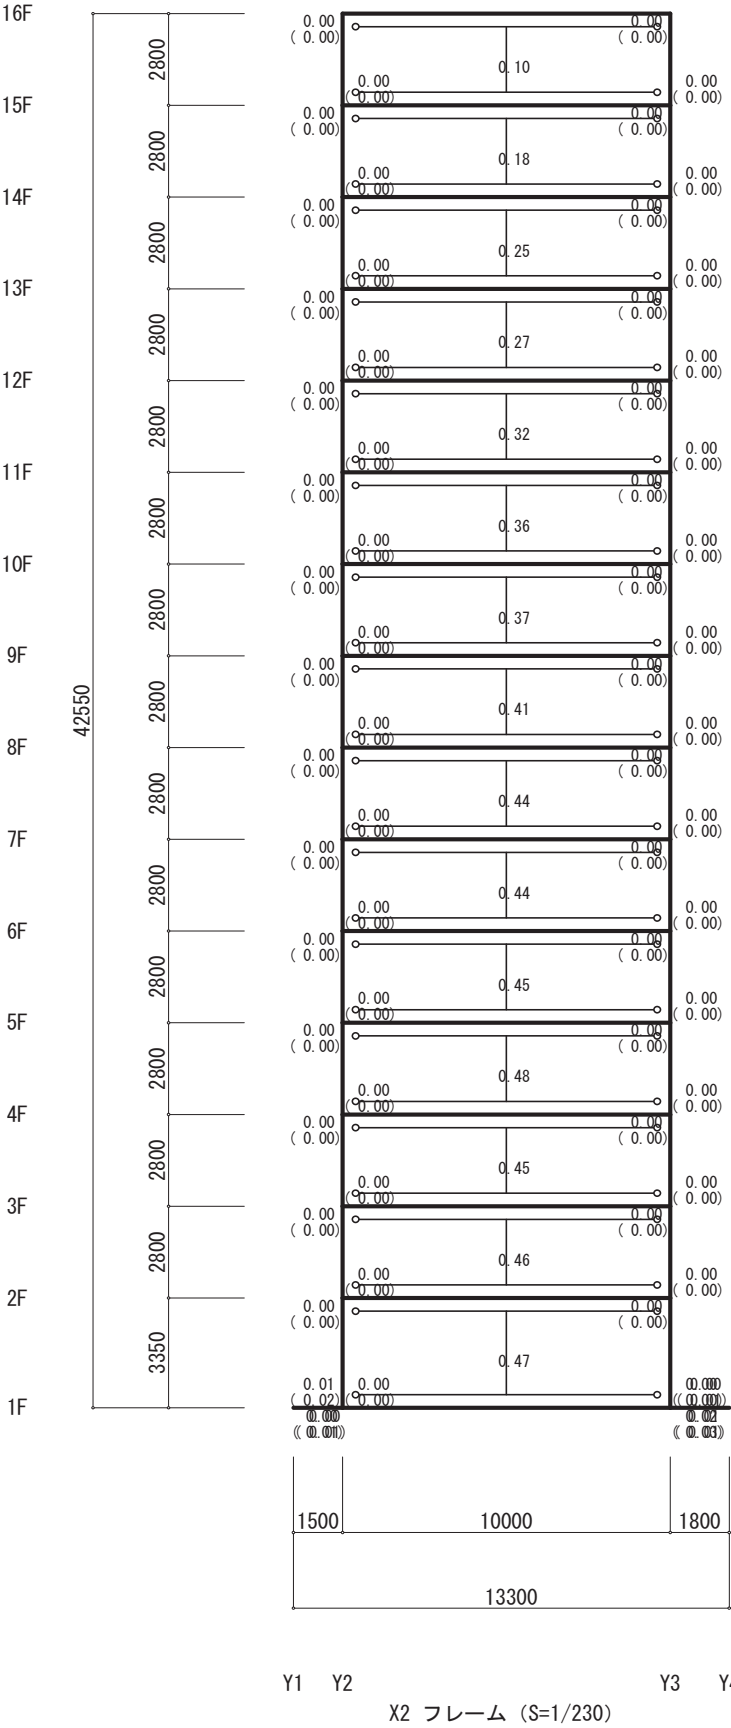

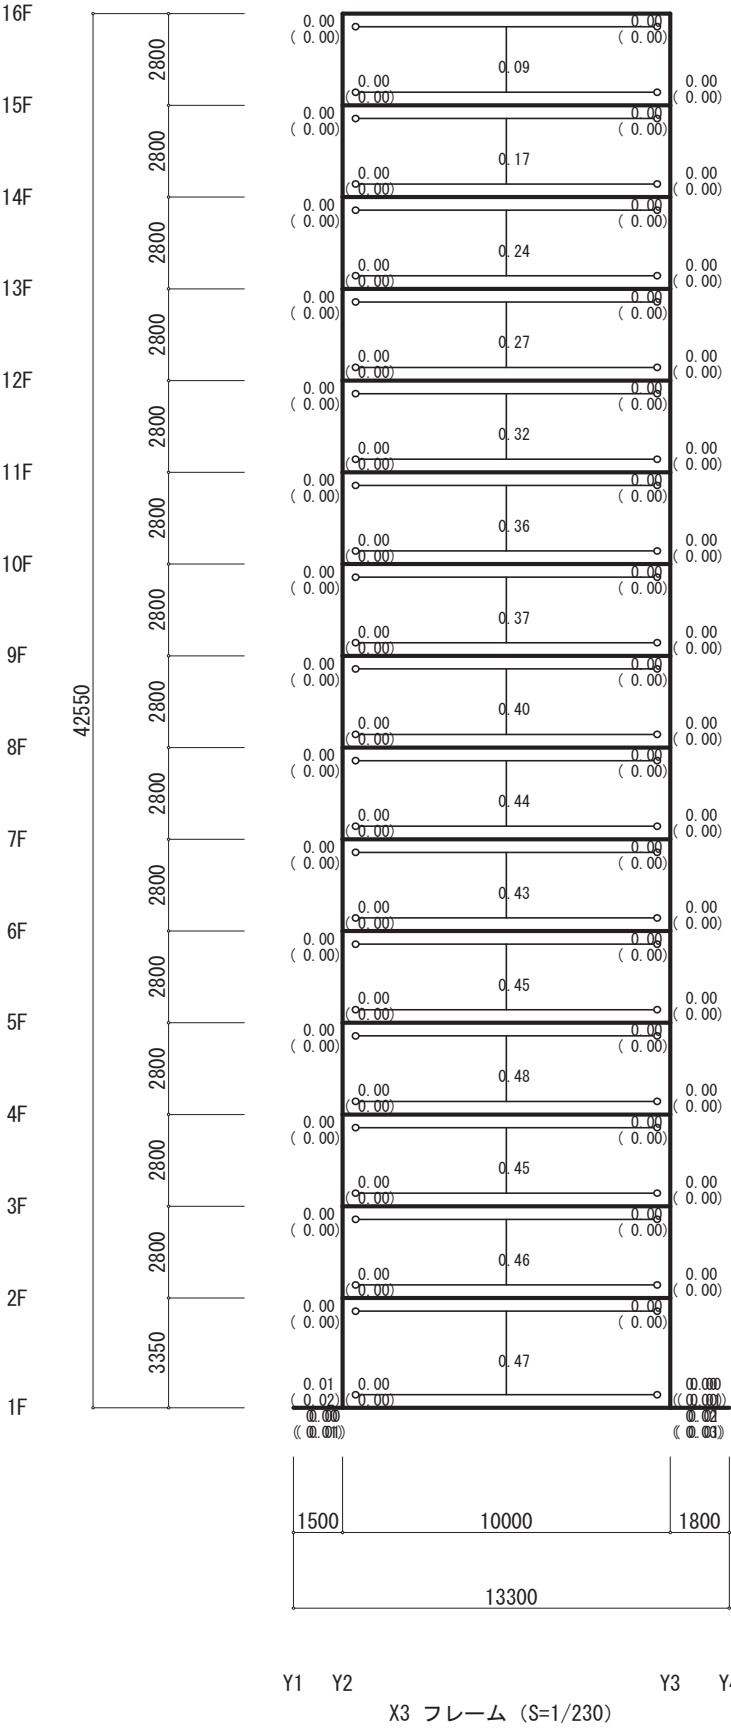

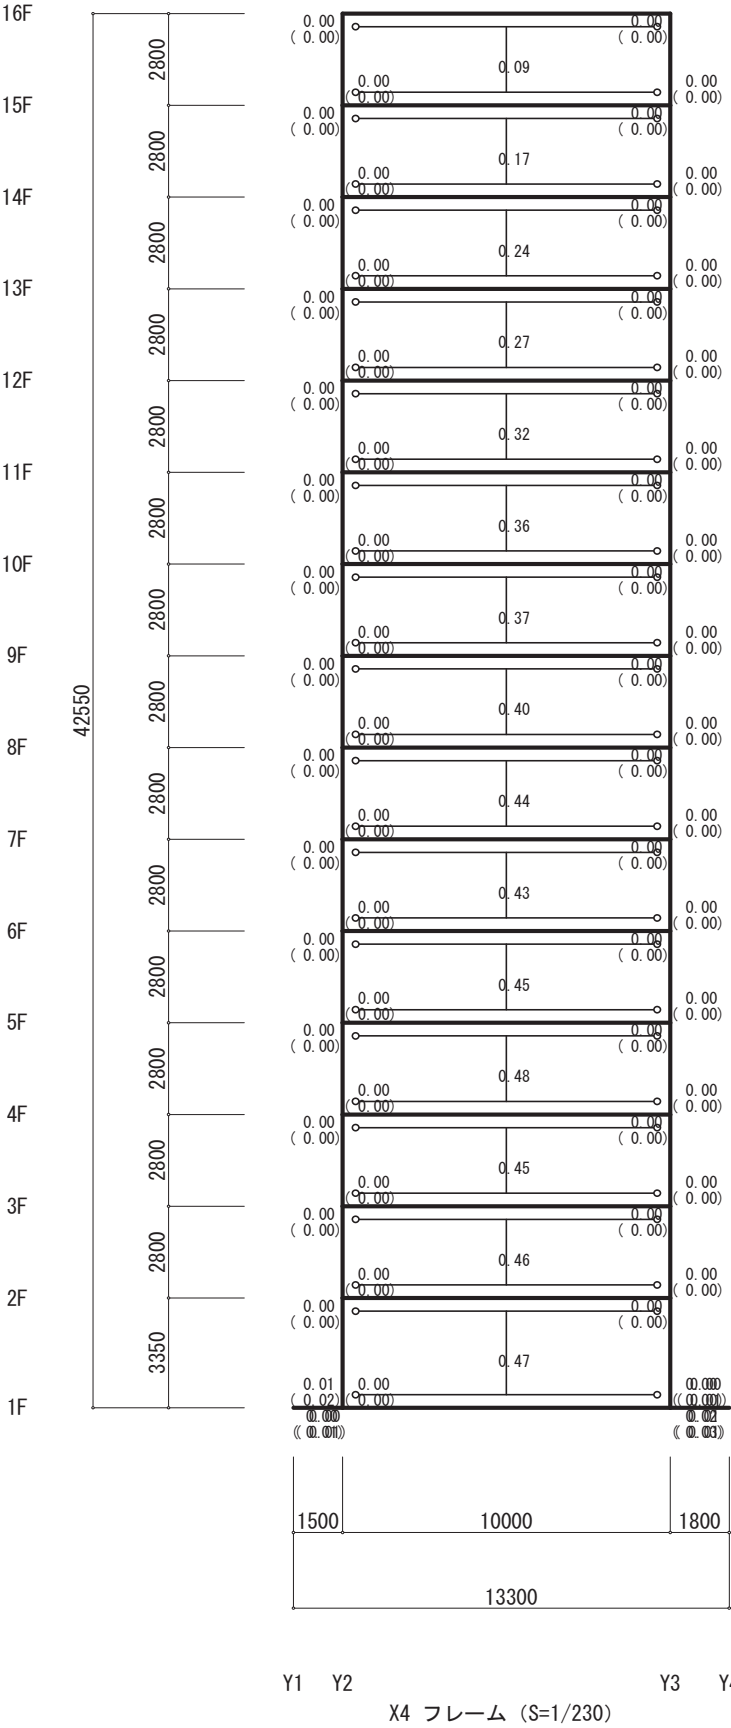

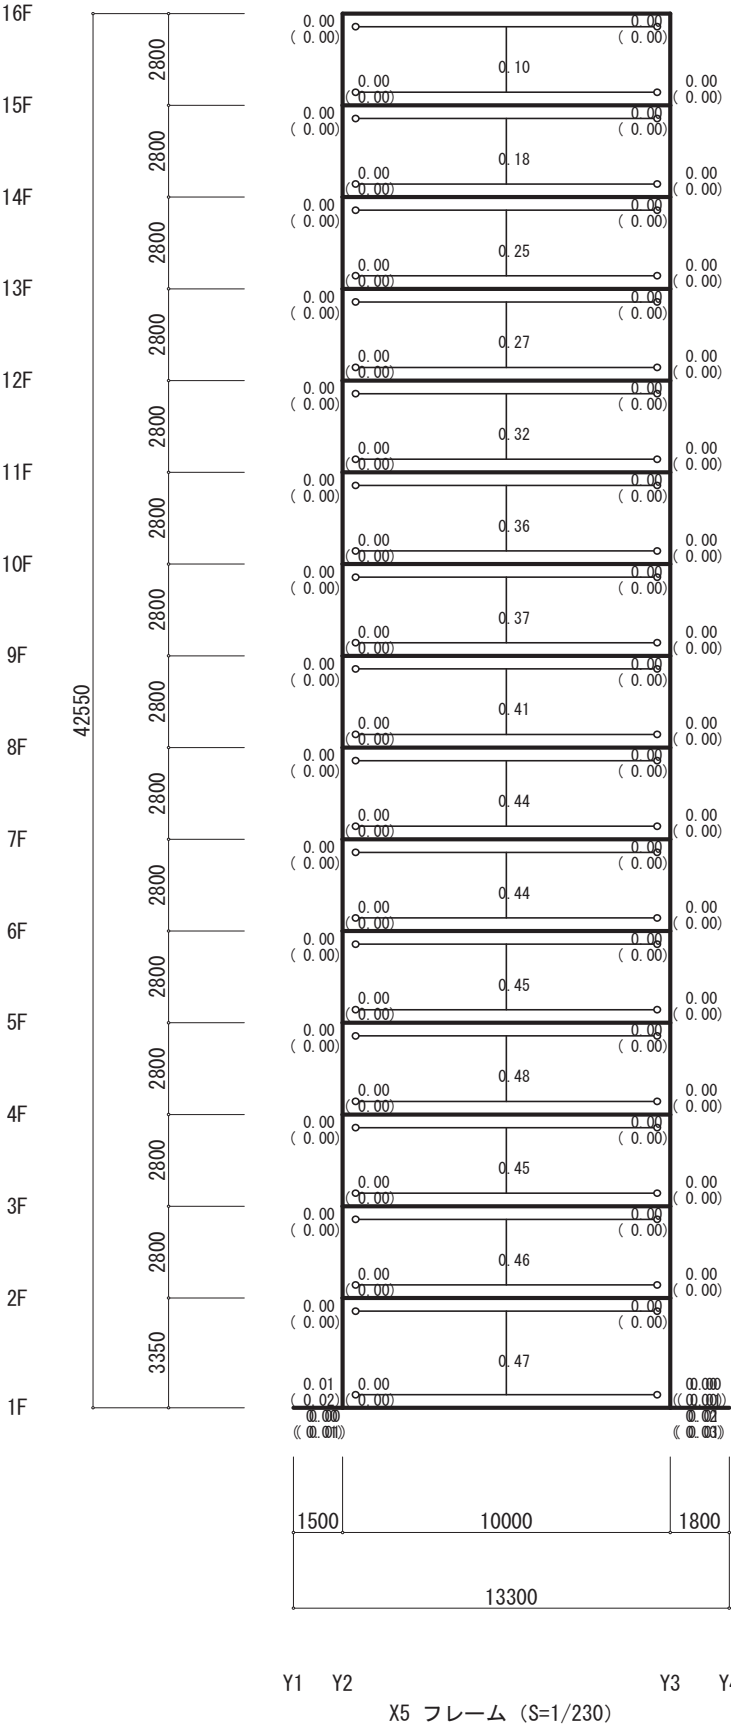

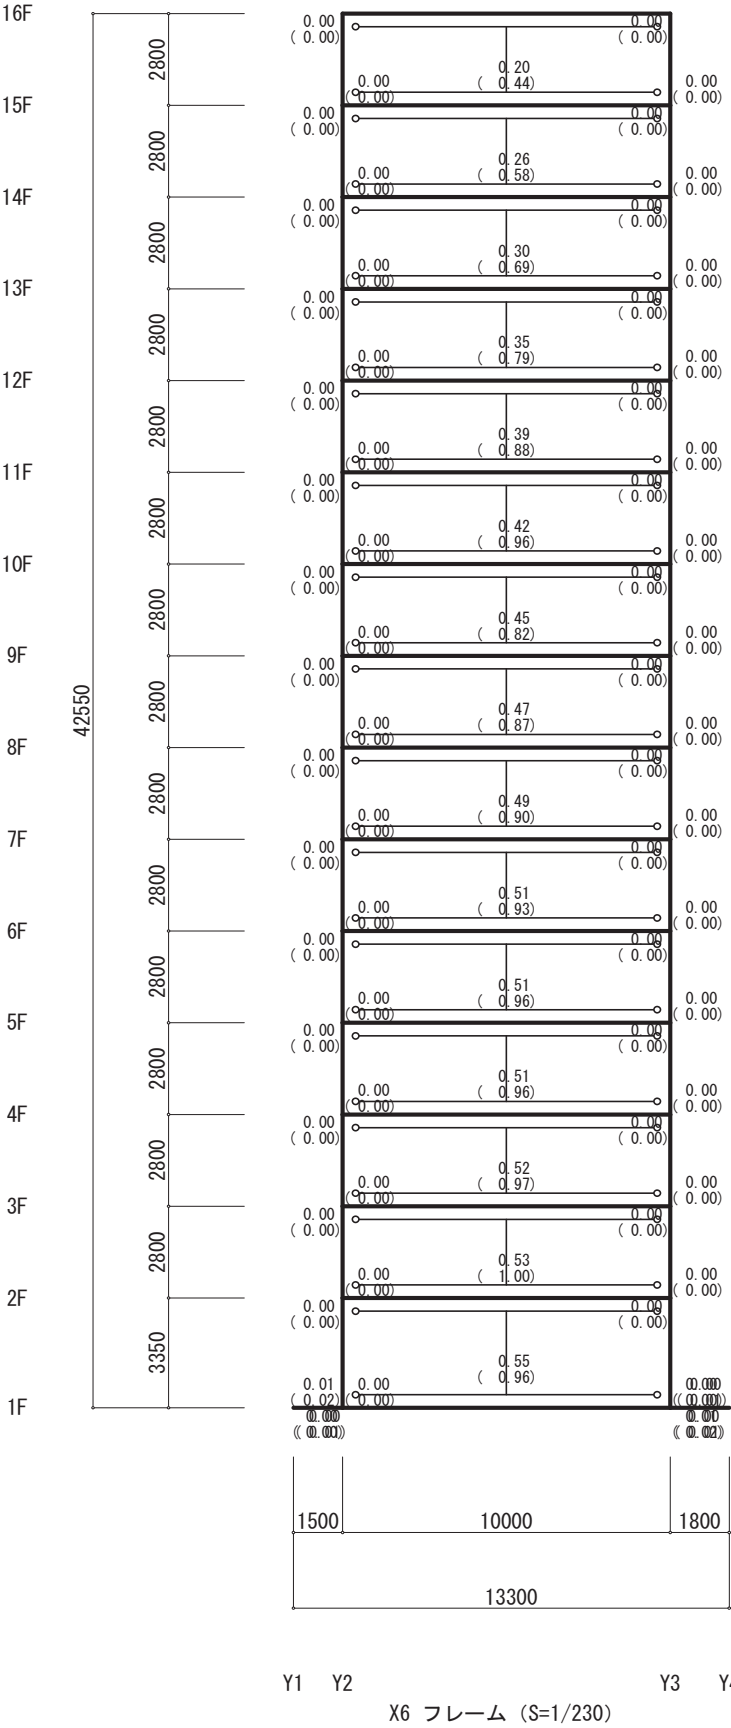

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.851 (秒)	0.851 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	4006.44	4006.44	2.784	11153.53	2.885
15F	4002.61	8009.06	2.214	17732.78	2.294
14F	4002.61	12011.67	1.945	23368.09	2.016
13F	4069.76	16081.43	1.771	28483.28	1.835
12F	4111.66	20193.09	1.642	33162.36	1.702
11F	4171.13	24364.22	1.538	37481.51	1.594
10F	4198.90	28563.12	1.451	41439.35	1.503
9F	4294.80	32857.92	1.373	45113.12	1.423
8F	4294.80	37152.73	1.304	48429.45	1.351
7F	4412.32	41565.05	1.239	51480.47	1.283
6F	4428.05	45993.09	1.178	54191.93	1.221
5F	4428.05	50421.14	1.122	56561.92	1.162
4F	4469.03	54890.17	1.068	58615.29	1.107
3F	4510.26	59400.43	1.016	60349.04	1.053
2F	4617.21	64017.64	0.965	61776.99	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	4006.44	4006.44	2.784	11153.53	2.885
15F	4002.61	8009.06	2.214	17732.78	2.294
14F	4002.61	12011.67	1.945	23368.09	2.016
13F	4069.76	16081.43	1.771	28483.28	1.835
12F	4111.66	20193.09	1.642	33162.36	1.702
11F	4171.13	24364.22	1.538	37481.51	1.594
10F	4198.90	28563.12	1.451	41439.35	1.503
9F	4294.80	32857.92	1.373	45113.12	1.423
8F	4294.80	37152.73	1.304	48429.45	1.351
7F	4412.32	41565.05	1.239	51480.47	1.283
6F	4428.05	45993.09	1.178	54191.93	1.221
5F	4428.05	50421.14	1.122	56561.92	1.162
4F	4469.03	54890.17	1.068	58615.29	1.107
3F	4510.26	59400.43	1.016	60349.04	1.053
2F	4617.21	64017.64	0.965	61776.99	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	4006.44	4006.44	2.784	11153.53	2.885
15F	4002.61	8009.06	2.214	17732.78	2.294
14F	4002.61	12011.67	1.945	23368.09	2.016
13F	4069.76	16081.43	1.771	28483.28	1.835
12F	4111.66	20193.09	1.642	33162.36	1.702
11F	4171.13	24364.22	1.538	37481.51	1.594
10F	4198.90	28563.12	1.451	41439.35	1.503

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
9F	4294.80	32857.92	1.373	45113.12	1.423
8F	4294.80	37152.73	1.304	48429.45	1.351
7F	4412.32	41565.05	1.239	51480.47	1.283
6F	4428.05	45993.09	1.178	54191.93	1.221
5F	4428.05	50421.14	1.122	56561.92	1.162
4F	4469.03	54890.17	1.068	58615.29	1.107
3F	4510.26	59400.43	1.016	60349.04	1.053
2F	4617.21	64017.64	0.965	61776.99	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
16F	4006.44	4006.44	2.784	11153.53	2.885
15F	4002.61	8009.06	2.214	17732.78	2.294
14F	4002.61	12011.67	1.945	23368.09	2.016
13F	4069.76	16081.43	1.771	28483.28	1.835
12F	4111.66	20193.09	1.642	33162.36	1.702
11F	4171.13	24364.22	1.538	37481.51	1.594
10F	4198.90	28563.12	1.451	41439.35	1.503
9F	4294.80	32857.92	1.373	45113.12	1.423
8F	4294.80	37152.73	1.304	48429.45	1.351
7F	4412.32	41565.05	1.239	51480.47	1.283
6F	4428.05	45993.09	1.178	54191.93	1.221
5F	4428.05	50421.14	1.122	56561.92	1.162
4F	4469.03	54890.17	1.068	58615.29	1.107
3F	4510.26	59400.43	1.016	60349.04	1.053
2F	4617.21	64017.64	0.965	61776.99	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		11153.53
	11153.53	
15F		6579.25
	17732.78	
14F		5635.30
	23368.09	
13F		5115.20
	28483.28	
12F		4679.07
	33162.36	
11F		4319.16
	37481.51	
10F		3957.84
	41439.35	
9F		3673.76
	45113.12	
8F		3316.34
	48429.45	
7F		3051.01
	51480.47	
6F		2711.46
	54191.93	
5F		2369.99
	56561.92	
4F		2053.37
	58615.29	
3F		1733.75
	60349.04	
2F		1427.95
	61776.99	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
16F		11153.53
	11153.53	
15F		6579.25
	17732.78	
14F		5635.30
	23368.09	
13F		5115.20
	28483.28	
12F		4679.07
	33162.36	
11F		4319.16
	37481.51	
10F		3957.84
	41439.35	
9F		3673.76
	45113.12	
8F		3316.34
	48429.45	
7F		3051.01
	51480.47	
6F		2711.46
	54191.93	
5F		2369.99
	56561.92	
4F		2053.37
	58615.29	
3F		1733.75
	60349.04	
2F		1427.95
	61776.99	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		11153.53
	11153.53	
15F		6579.25
	17732.78	
14F		5635.30
	23368.09	
13F		5115.20
	28483.28	
12F		4679.07
	33162.36	
11F		4319.16
	37481.51	
10F		3957.84
	41439.35	
9F		3673.76
	45113.12	
8F		3316.34
	48429.45	
7F		3051.01
	51480.47	
6F		2711.46
	54191.93	
5F		2369.99
	56561.92	
4F		2053.37
	58615.29	
3F		1733.75
	60349.04	
2F		1427.95
	61776.99	
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
16F		11153.53
	11153.53	
15F		6579.25
	17732.78	
14F		5635.30
	23368.09	
13F		5115.20
	28483.28	
12F		4679.07
	33162.36	
11F		4319.16
	37481.51	
10F		3957.84
	41439.35	
9F		3673.76
	45113.12	
8F		3316.34
	48429.45	
7F		3051.01
	51480.47	
6F		2711.46
	54191.93	
5F		2369.99
	56561.92	
4F		2053.37
	58615.29	
3F		1733.75
	60349.04	
2F		1427.95
	61776.99	
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

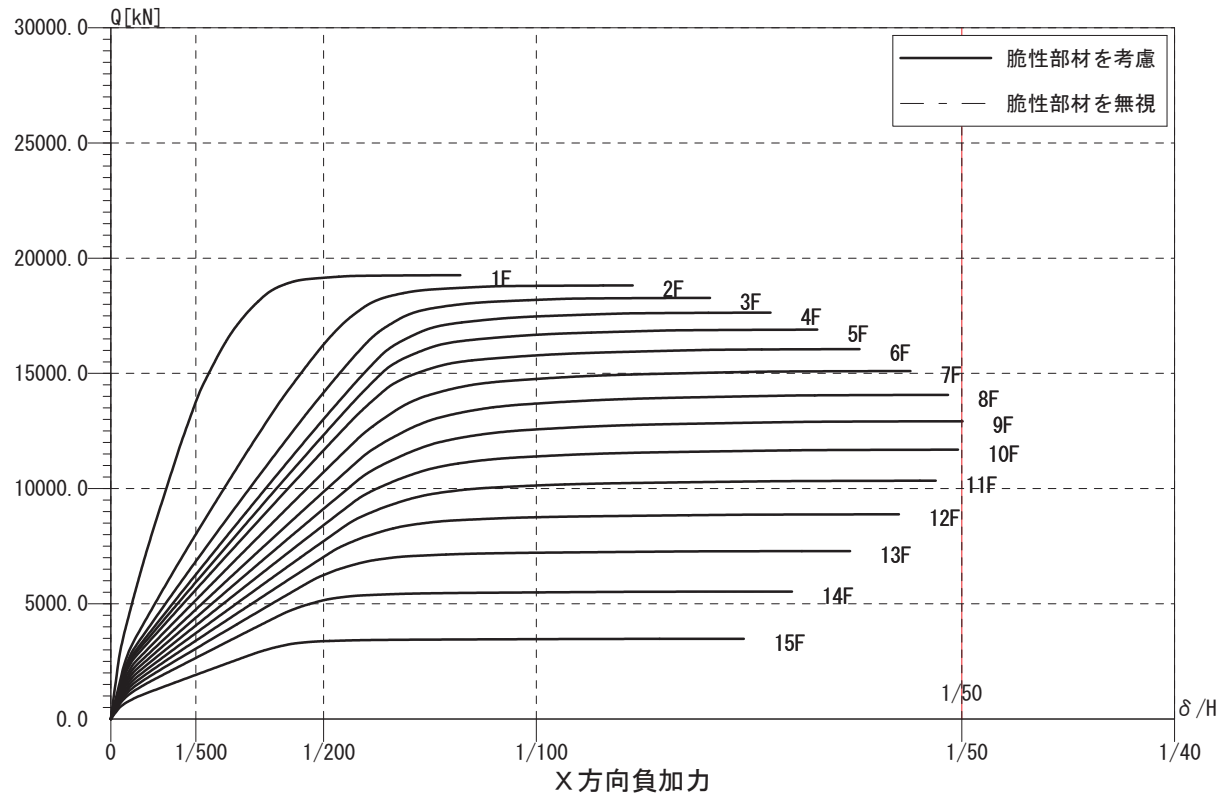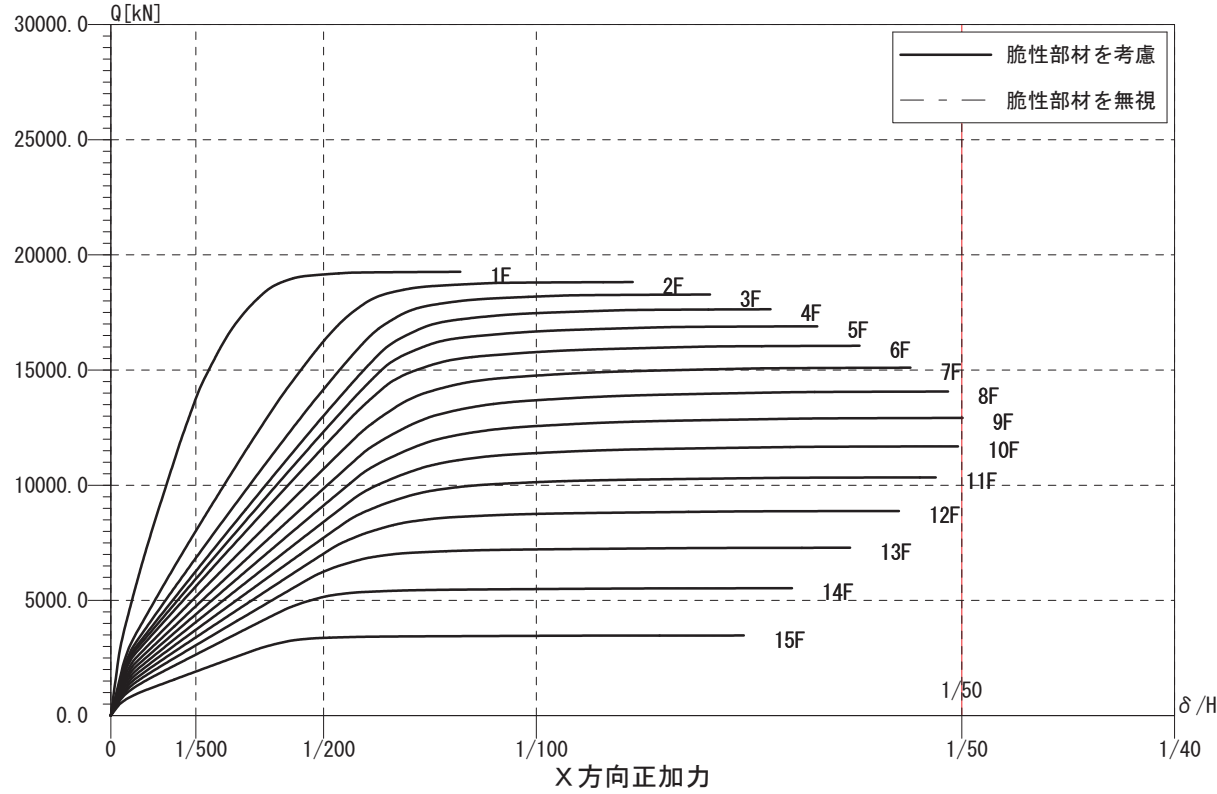

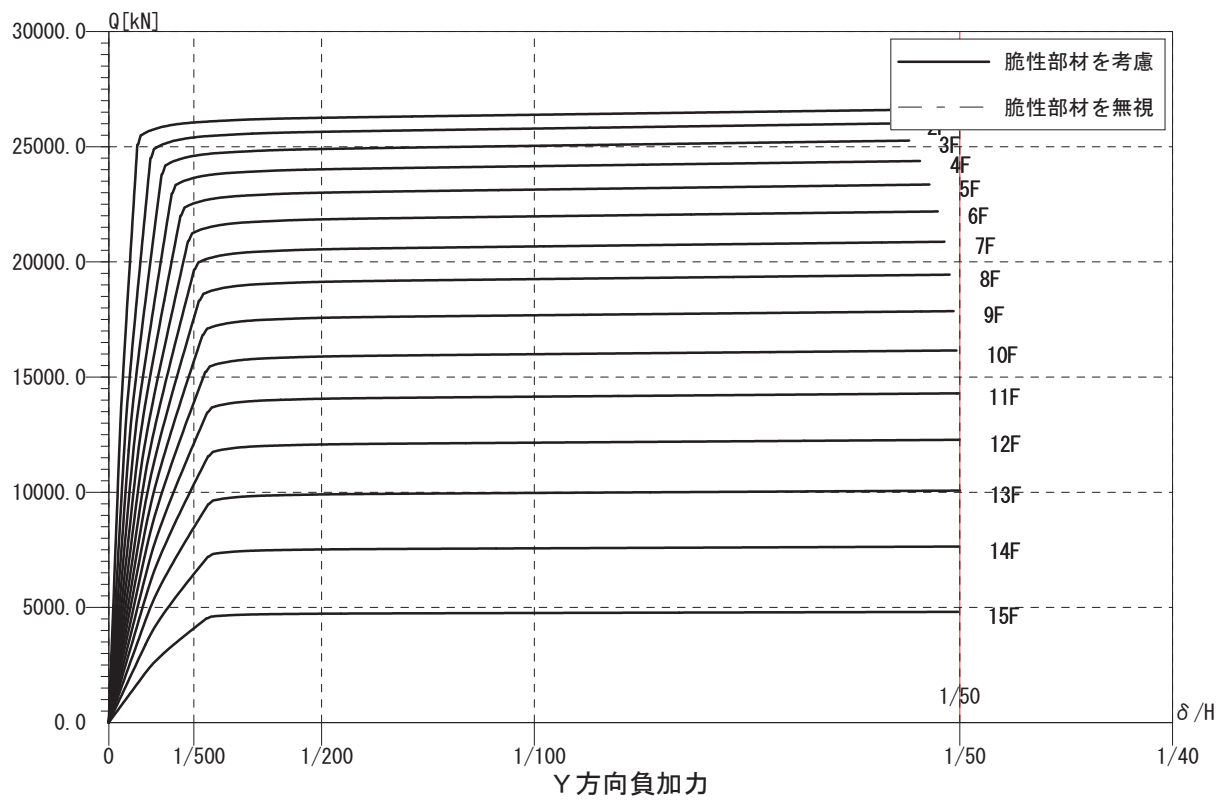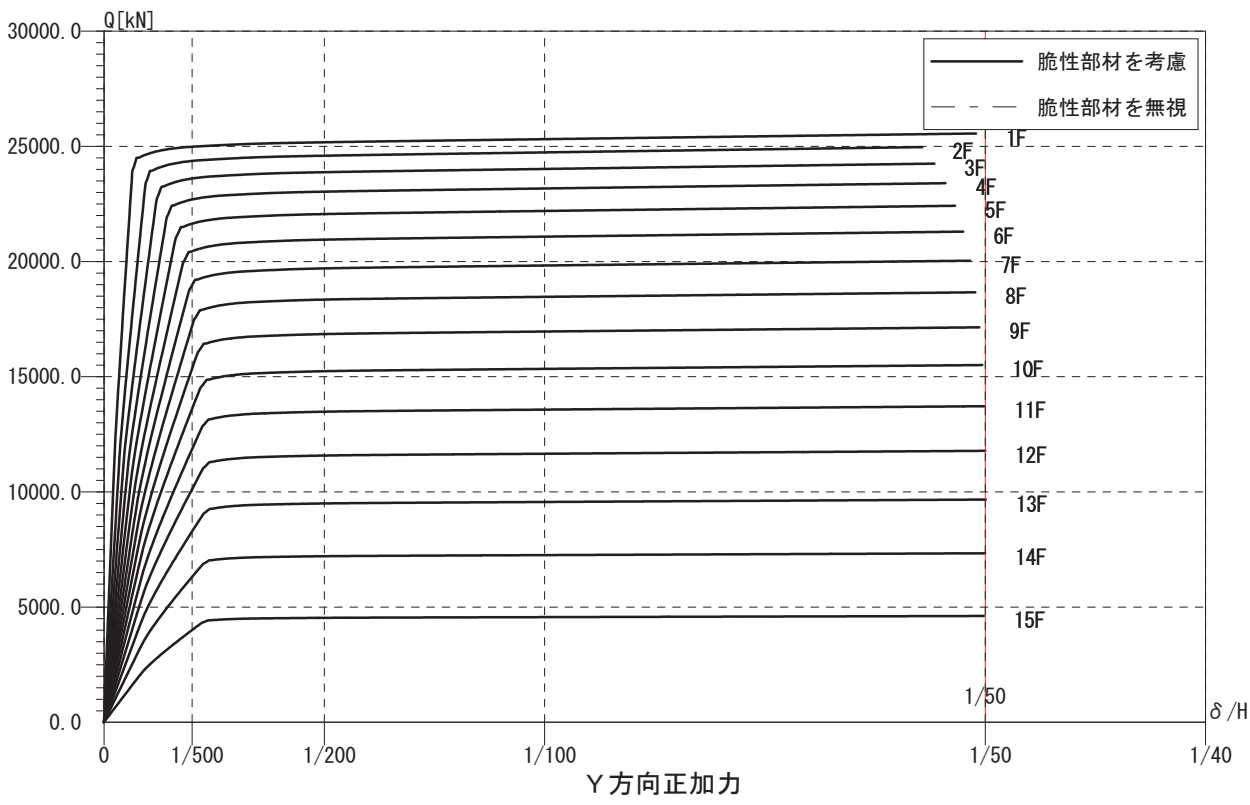


U-3. 2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

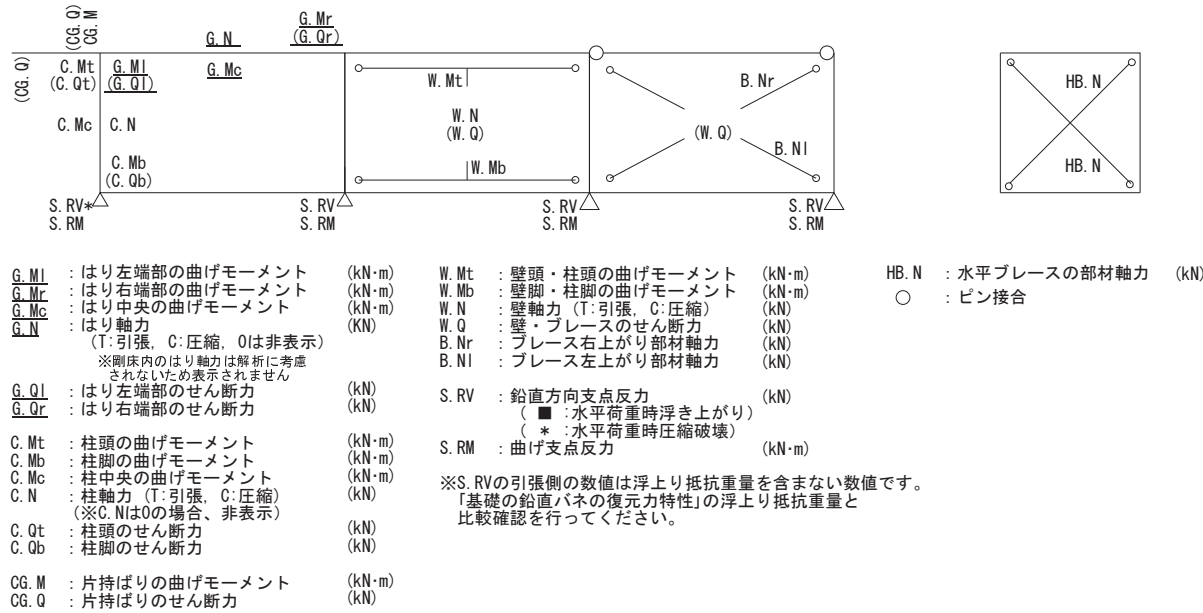

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

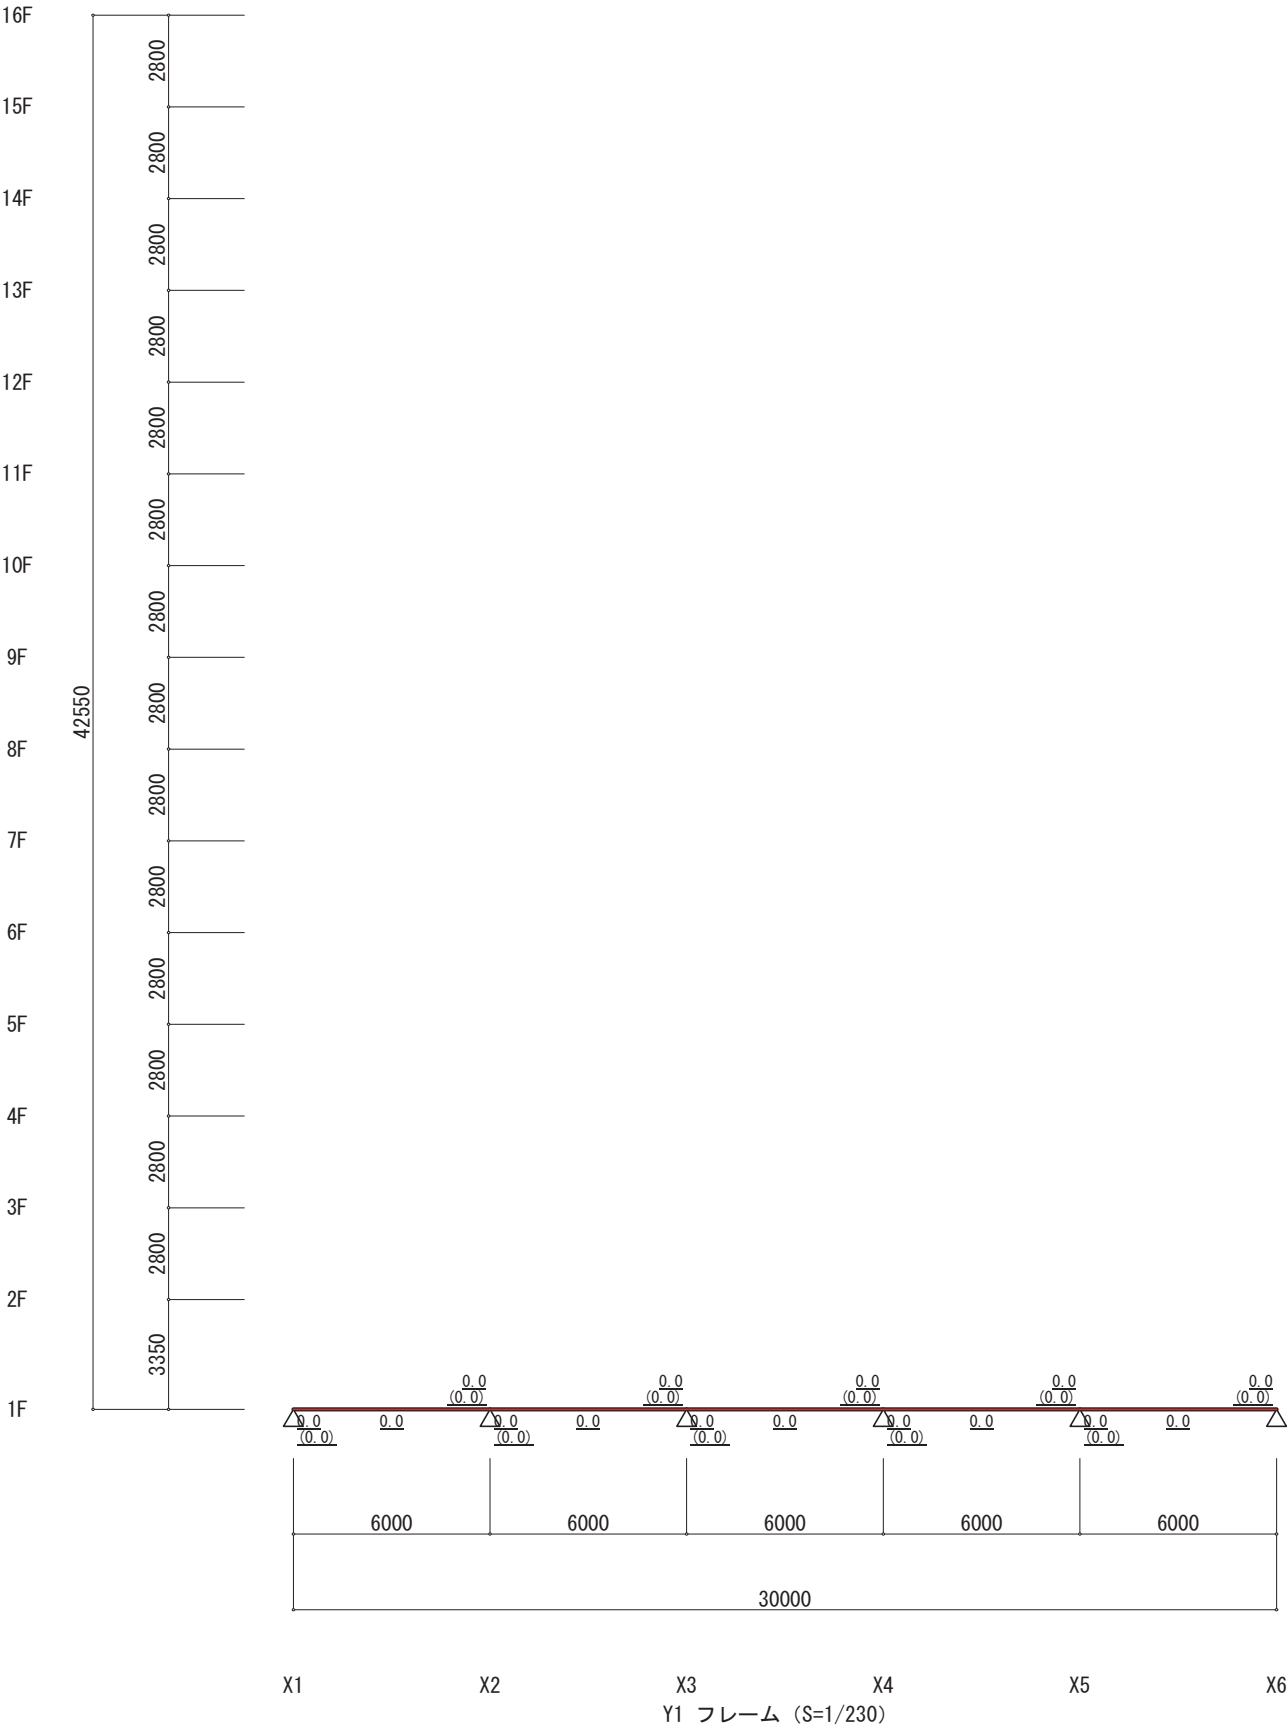


水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		395.4 (134.6)		523.2 (178.1)		523.0 (177.9)		522.4 (177.8)		405.6 (138.0)							
16F	2800	412.4 (34.9)	8.5	940.6 (409.6)	545.2 (178.1)	11.0	1067.9 (486.4)	544.7 (177.9)	10.8	1067.4 (486.2)	544.4 (177.8)	11.0	945.1 (410.6)	422.7 (138.0)	8.5	405.6 (54.1)	
		461.3		90.8T (34.9)	367.1 (246.0)		9.3C (206.4)	387.0 (294.3)		42.4C (293.9)	386.8 (294.4)		42.1C (293.9)	370.2 (294.4)		481.4 (246.2)	
15F	2800	1249.7 (221.1)	1.6	1414.9 (529.2)	885.0 (294.3)	1.9	1472.3 (573.2)	885.1 (294.4)	2.0	1472.5 (573.3)	885.2 (294.4)	1.9	1417.0 (528.9)	740.2 (246.2)	1.6	1294.3 (211.4)	
		940.2		275.9T (221.1)	674.0 (245.6)		1.5T (529.2)	669.9 (294.4)		56.4C (573.2)	669.9 (294.4)		54.9C (573.3)	54.9C (573.3)		998.3 (246.6)	
14F	2800	1368.7 (381.7)	1.2	1554.0 (681.0)	885.2 (294.4)	2.0	1633.8 (740.5)	885.1 (294.4)	2.0	1633.6 (740.5)	885.1 (294.4)	2.0	1558.0 (679.5)	741.0 (246.6)	1.2	1440.9 (372.7)	
		834.3		513.1T (381.7)	600.6 (342.4)		31.9T (342.4)	597.1 (411.8)		58.1C (411.8)	597.0 (411.9)		56.4C (411.9)	56.4C (411.9)		919.2 (343.6)	
13F	2800	1328.8 (431.1)	1.6	1911.8 (856.7)	1239.0 (411.8)	3.5	2031.5 (942.2)	1239.2 (411.9)	3.6	2031.7 (942.2)	1239.3 (411.9)	3.5	1919.8 (855.1)	1032.3 (343.6)	1.6	1426.5 (211.4)	
		725.2		841.3T (431.1)	712.4 (342.4)		78.1T (342.4)	712.5 (411.8)		70.7C (411.8)	712.6 (411.9)		72.0C (411.9)	72.0C (411.9)		827.9 (343.6)	
12F	2800	1150.5 (519.4)	1.6	1777.7 (1004.4)	1239.0 (411.8)	3.5	1864.6 (1052.5)	1239.2 (411.9)	3.6	1864.8 (1052.5)	1239.3 (411.9)	3.5	1790.2 (1007.7)	1032.4 (343.6)	1.6	1258.4 (524.4)	
		423.3		1178.3T (519.4)	371.5 (479.9)		144.8T (1004.4)	391.1 (502.9)		56.7C (1052.5)	391.1 (502.9)		62.8C (1052.5)	62.8C (1052.5)		524.2 (481.5)	
11F	2800	1139.2 (630.1)	3.4	1915.6 (1138.4)	1513.9 (502.9)	5.1	1935.0 (1148.4)	1513.8 (502.9)	5.1	1935.2 (1148.4)	1513.7 (502.9)	5.1	1920.2 (1139.0)	1448.0 (481.5)	3.4	1231.3 (653.2)	
		257.1		1614.5T (630.1)	321.8 (479.9)		163.2T (479.9)	327.5 (502.9)		55.0C (1148.4)	327.5 (502.9)		67.0C (1148.4)	67.0C (1148.4)		316.8 (481.5)	
10F	2800	818.1 (635.7)	3.5	1678.0 (1241.5)	1513.9 (502.9)	5.1	1736.9 (1303.9)	1513.8 (502.9)	5.1	1737.1 (1304.1)	1513.7 (502.9)	5.1	1682.8 (1246.5)	1448.2 (481.5)	3.4	843.6 (659.8)	
		72.0		2054.8T (635.7)	60.1 (501.8)		192.6T (1241.5)	88.5 (599.5)		53.7C (1303.9)	88.5 (599.5)		62.2 (1304.1)	62.2 (1304.1)		80.1 (504.0)	
9F	2800	548.4 (643.0)	5.0	1508.3 (1319.7)	1806.2 (599.5)	7.8	1682.9 (1433.0)	1806.3 (599.5)	7.9	1682.7 (1433.3)	1806.3 (599.5)	7.8	1500.5 (1324.8)	1517.1 (504.0)	5.0	503.2 (698.7)	
		351.8		2505.4T (643.0)	339.2 (501.8)		271.6T (1319.7)	323.3 (599.5)		60.7C (1433.0)	323.3 (599.5)		83.0C (1433.3)	354.3 (599.5)		475.0 (504.0)	
8F	2800	258.3 (739.9)	5.1	1119.6 (1444.9)	1806.2 (599.5)	7.8	1267.2 (1547.7)	1806.3 (599.5)	7.9	1266.3 (1547.6)	1806.3 (599.5)	7.8	1098.8 (1448.1)	1517.2 (504.0)	5.1	53.9 (745.7)	
		777.6		1941.8T (739.9)	903.2 (699.9)		335.1T (1444.9)	899.5 (803.7)		83.3C (1547.7)	900.3 (803.7)		110.5C (1547.6)	401.7C (1448.1)		990.1 (703.2)	
7F	2800	294.7 (678.0)	8.3	1586.7 (1614.9)	2421.3 (803.7)	10.1	1755.9 (1729.9)	2421.0 (803.7)	10.0	1754.8 (1729.9)	2420.9 (803.6)	10.1	1562.9 (1621.3)	2118.0 (703.2)	8.3	67.3 (663.7)	
		654.5		3576.5T (678.0)	674.2 (699.9)		449.2T (1614.9)	666.0 (803.7)		74.4C (1729.9)	667.1 (803.7)		109.9C (1729.9)	448.3C (1621.3)		861.9 (703.3)	
6F	2800	504.2 (786.3)	8.4	1577.4 (1655.1)	2421.3 (803.7)	10.1	1734.2 (1767.5)	2421.0 (803.7)	10.0	1732.8 (1767.7)	2420.9 (803.6)	10.1	1542.2 (1660.2)	2118.2 (703.3)	8.4	310.3 (809.4)	
		596.7		4212.8T (786.3)	739.8 (699.9)		554.8T (1655.1)	740.4 (803.7)		75.0C (1767.5)	741.9 (803.7)		119.9C (1767.7)	498.8C (1660.2)		822.9 (703.3)	
5F	2800	410.2 (806.0)	8.4	1455.3 (1728.9)	2421.3 (803.7)	10.1	1607.1 (1839.6)	2421.0 (803.7)	10.0	1605.2 (1839.8)	2420.9 (803.6)	10.1	1412.8 (1733.7)	2118.4 (703.3)	8.4	145.6 (861.8)	
		718.1		4873.2T (806.0)	965.2 (699.9)		658.3T (1728.9)	968.3 (803.7)		82.8C (1839.6)	970.6 (803.6)		1014.5 (1839.8)	575.3C (1733.7)		1060.9 (703.4)	
4F	2800	261.0 (752.2)	8.4	1126.2 (1817.2)	2421.3 (803.7)	10.1	1278.4 (1934.3)	2421.0 (803.6)	10.0	1275.4 (1934.1)	2420.8 (803.6)	10.1	1077.6 (1840.4)	2118.7 (703.4)	8.4	165.6 (828.5)	
		792.0		5567.6T (752.2)	1417.8 (699.9)		779.3T (1817.2)	1429.7 (803.6)		97.3C (1934.3)	1432.4 (803.6)		1499.0 (1840.4)	768.4C (1840.4)		1325.5 (703.5)	
3F	2800	262.3 (732.7)	8.4	550.0 (1849.3)	2421.3 (803.7)	10.1	684.2 (1985.6)	2421.0 (803.6)	10.0	681.5 (1991.0)	2420.8 (803.6)	10.1	443.7 (1846.8)	2118.8 (703.5)	8.4	383.4 (1024.7)	
		763.5		6263.8T (732.7)	2038.9 (699.9)		875.8T (1849.3)	2095.7 (803.6)		123.2C (1985.6)	2105.8 (803.6)		208.0C (1991.0)	906.4C (1846.8)		1818.0 (703.5)	
2F	2800	318.0 (603.6)	8.5	116.7 (1773.4)	2421.0 (803.6)	10.0	53.7 (1915.0)	2421.0 (803.6)	10.1	71.5 (1916.3)	2420.9 (803.6)	10.0	207.5 (1921.9)	2119.0 (703.5)	8.5	1150.6 (1392.1)	
		693.0		6958.1T (603.6)	3087.2 (750.9)		170.5T (1773.4)	3261.3 (1067.6)		1048.6C (1915.0)	3281.3 (1086.2)		1187.9C (1916.3)	3426.7 (1921.9)		3482.4 (1598.5)	
1F	3350	1704.0 (603.6)		2801.1 (750.9)	6057.7 (1773.4)		3148.9 (1067.6)	6468.8 (1915.0)		3197.2 (1086.2)	6491.2 (1916.3)		2869.0 (1027.2)	6646.0 (1921.9)		5814.2 (1392.1)	
		8450.1 (0.0)		548.6 (750.9)	1606.7 (0.0)		256.6 (1067.6)	83.9 (0.0)		319.9 (1086.2)	127.7 (0.0)		212.5 (1027.2)	484.8 (1598.5)		9528.2 (0.0)	
		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000			
		30000															
		X1		X2		X3		X4		X5		X6		Y2 フレーム (S=1/230)			


水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

16F	1800	418.4 (13.8)	15.4	940.2 (427.7)	18.2	1067.9 (486.3)	18.0	1067.4 (486.0)	18.2	945.5 (429.2)	15.4	399.6 (138.3)	148.6C (41.0)
15F	2800	1352.1 (289.3)	13.0	1508.5 (594.7)	13.9	1472.6 (571.8)	14.0	1472.8 (571.9)	13.9	1510.3 (594.9)	13.0	1385.8 (270.1)	431.6C (270.1)
14F	2800	1435.2 (410.7)	12.5	1608.8 (703.5)	13.9	1637.8 (739.9)	13.9	1637.8 (739.9)	13.9	1611.8 (702.0)	12.5	1502.6 (395.2)	518.4C (395.2)
13F	2800	1324.8 (426.5)	13.2	1903.3 (849.1)	15.4	2037.4 (942.2)	15.5	2037.5 (942.3)	15.4	1911.1 (848.2)	13.2	1414.4 (419.0)	602.2C (419.0)
12F	2800	1170.2 (529.7)	13.2	1789.8 (1009.0)	15.4	1870.5 (1052.7)	15.5	1870.3 (1052.7)	15.4	1801.2 (1011.7)	13.2	1259.8 (524.5)	680.5C (524.5)
11F	2800	1140.5 (624.2)	14.9	1914.1 (1131.2)	17.0	1940.5 (1151.3)	17.0	1940.2 (1151.3)	17.0	1920.2 (1132.4)	14.9	1222.0 (640.4)	850.2C (640.4)
10F	2800	846.1 (680.2)	14.9	1696.2 (1276.8)	17.0	1734.4 (1298.0)	17.0	1734.0 (1297.7)	17.0	1702.3 (1283.2)	14.9	859.8 (695.1)	1030.5C (695.1)
9F	2800	716.8 (766.8)	16.3	1646.7 (1416.4)	19.3	1782.9 (1404.0)	19.3	1782.9 (1404.0)	19.3	1637.8 (1418.4)	16.3	665.3 (806.0)	1323.2C (806.0)
8F	2800	345.0 (782.4)	16.3	1206.1 (1492.6)	19.3	1222.7 (1532.6)	19.3	1223.5 (1532.6)	19.3	1195.0 (1495.0)	16.3	160.4 (793.1)	1628.6C (793.1)
7F	2800	272.2 (675.1)	19.7	1538.6 (1606.2)	22.0	1753.4 (1737.2)	21.9	1753.9 (1736.7)	22.0	1528.7 (1612.5)	19.7	31.2 (648.2)	1884.2C (648.2)
6F	2800	499.7 (790.3)	19.7	1552.7 (1658.0)	22.0	1711.4 (1766.7)	21.9	1712.8 (1766.4)	22.0	1533.6 (1663.1)	19.7	308.0 (808.4)	2181.8C (808.4)
5F	2800	404.4 (832.5)	19.8	1421.5 (1729.5)	22.0	1586.9 (1839.2)	21.9	1588.7 (1839.1)	22.0	1397.0 (1732.3)	19.8	136.2 (855.9)	2488.3C (855.9)
4F	2800	190.6 (772.7)	19.8	1089.8 (1828.9)	22.0	1259.2 (1945.6)	21.9	1260.8 (1944.1)	22.0	1067.1 (1849.8)	19.8	168.0 (830.8)	2785.7C (830.8)
3F	2800	144.1 (775.1)	19.8	479.7 (1855.8)	22.0	633.5 (1967.4)	21.9	638.9 (1970.3)	22.0	408.1 (1818.5)	19.8	402.0 (1001.9)	3121.9C (1001.9)
2F	2800	91.6 (614.3)	21.3	207.0 (1855.8)	23.6	53.1 (1956.6)	23.6	56.4 (1949.4)	23.6	162.5 (1963.4)	21.3	1115.8 (1402.6)	5814.6C (1402.6)
1F	3350	8334.9 (828.5)	519.1	994.7 (1106.8)	99.1	69.2 (1103.9)	74.6	13.2 (1049.6)	200.8	310.5 (1601.0)	1011.5	8963.1 (1601.0)	
6000													
6000													
6000													
6000													
6000													
30000													
X1													
X2													
X3													
X4													
X5													
X6													
Y3 フレーム (S=1/230)													

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

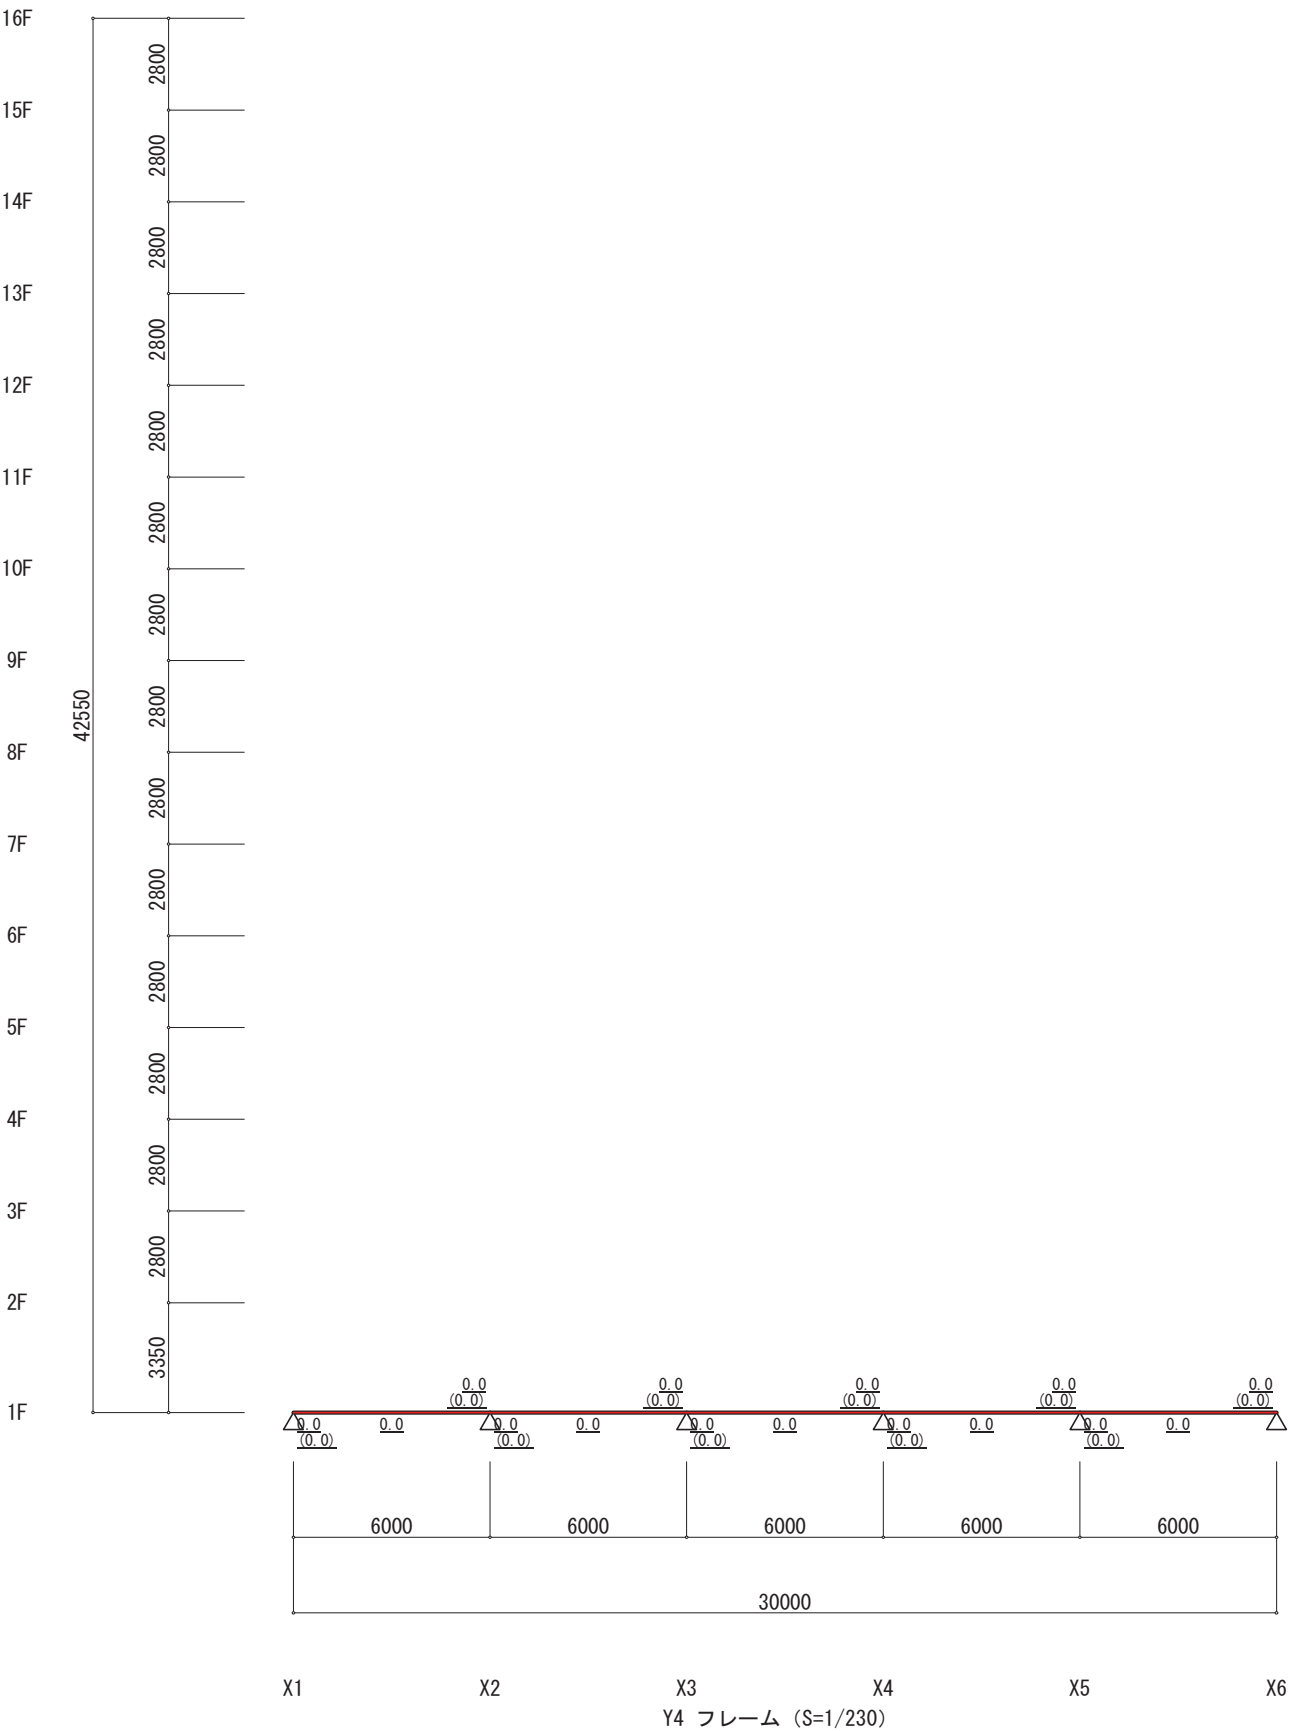

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

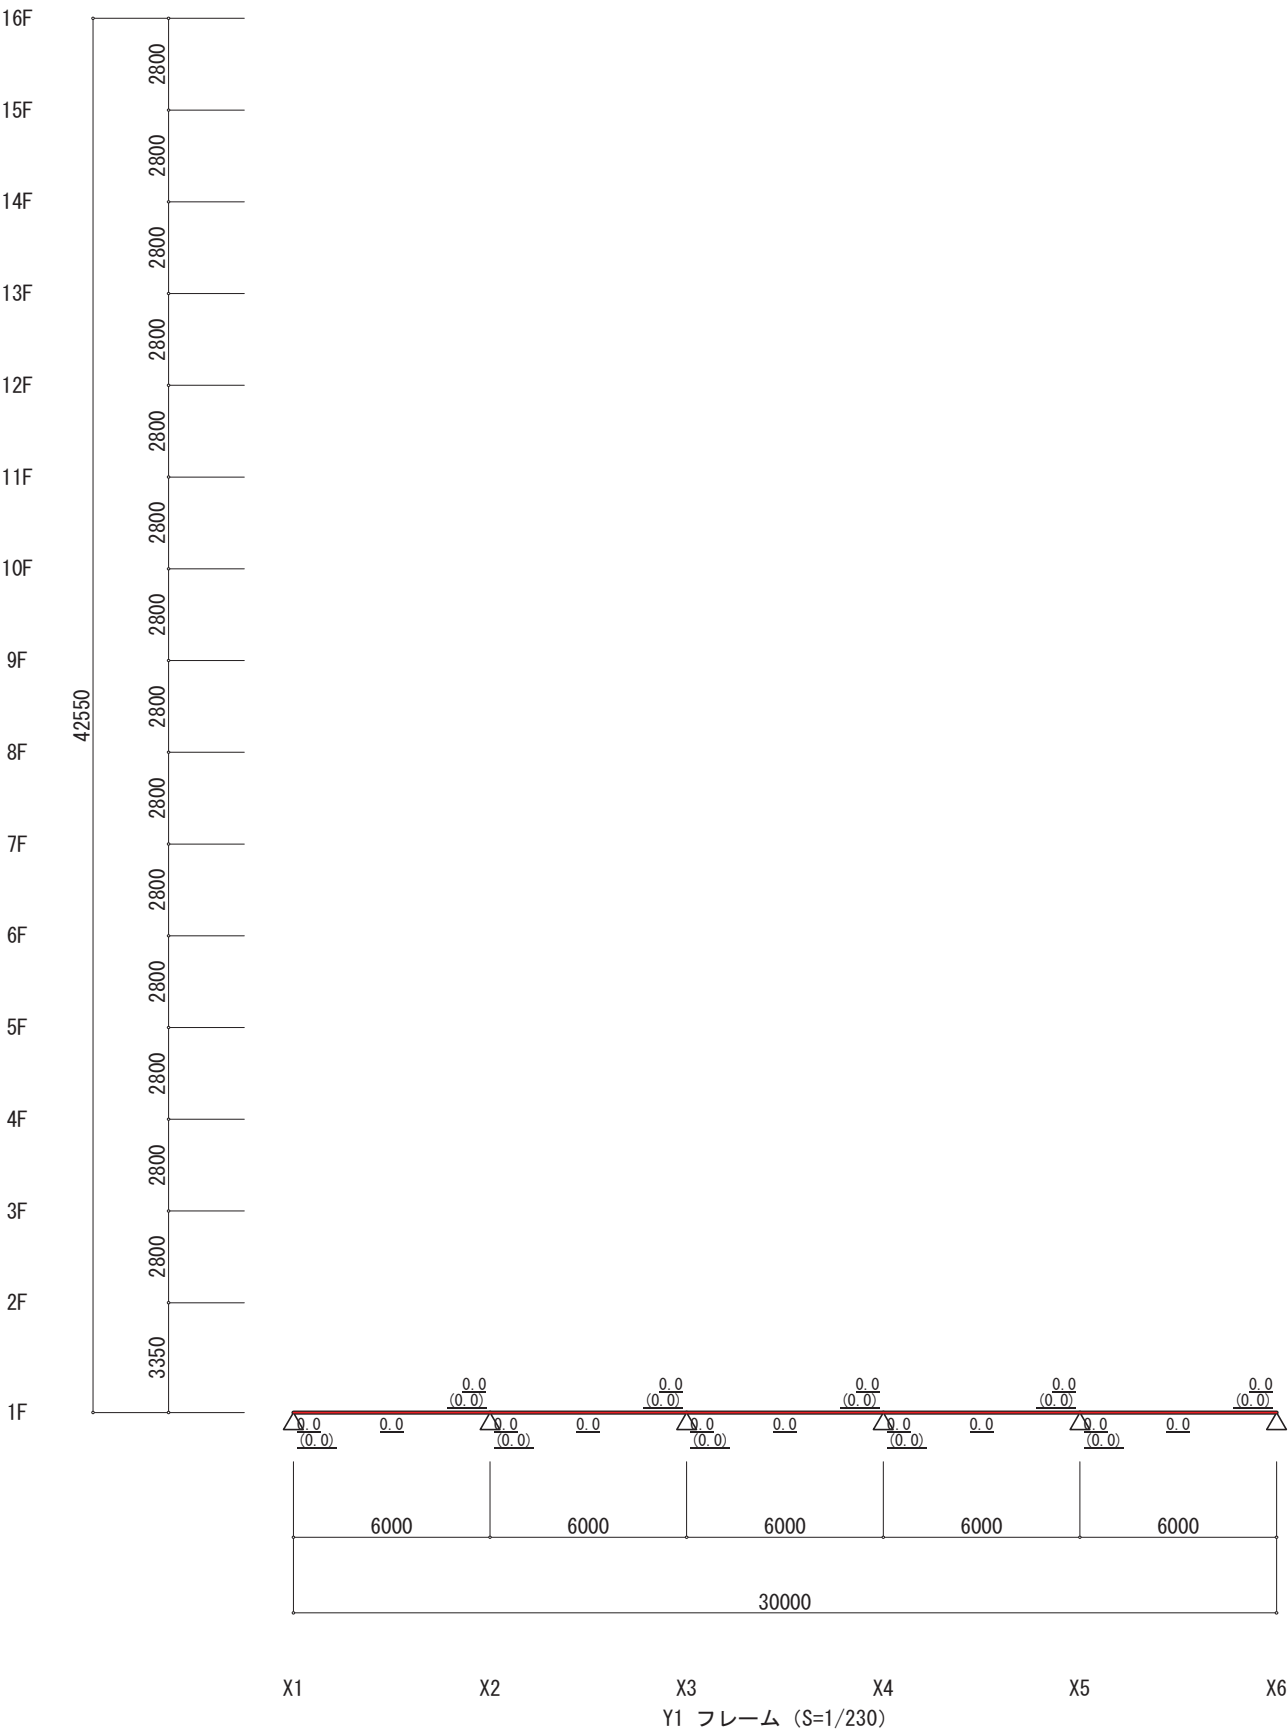


42550	16F	2800	405.6 (54.1)	405.6 (138.0)	8.5	945.1 (410.6)	522.4 (177.8)	11.0	1067.4 (486.2)	523.0 (177.9)	10.8	1067.9 (486.2)	523.2 (178.1)	11.0	940.6 (409.6)	395.4 (134.6)	8.5	412.4 (34.9)
			481.4	157.3C (54.1)		370.2 (246.2)	60.1C (410.6)		386.8 (294.4)	42.1C (486.2)		387.0 (294.4)	42.4C (486.4)		367.1 (294.3)	9.3C (409.6)		461.3 (246.0)
				557.2 (54.1)		740.2 (246.2)	204.6 (410.6)		885.2 (294.4)	293.9 (486.2)		885.1 (294.4)	293.9 (486.4)		885.0 (294.3)	206.4 (409.6)		739.5 (246.0)
	15F	2800	1294.3 (211.4)	737.1 (246.2)	1.6	1417.0 (528.9)	881.3 (294.4)	1.9	1472.5 (573.3)	881.2 (294.4)	2.0	1472.3 (573.2)	881.1 (294.3)	1.9	1414.9 (529.2)	736.3 (246.0)	1.6	1249.7 (221.1)
			998.3	408.1C (211.4)		676.5 (246.6)	102.7C (528.9)		669.9 (294.4)	54.9C (573.3)		669.9 (294.4)	56.4C (573.2)		674.0 (294.4)	1.5T (529.2)		940.2 (245.6)
				702.3 (211.4)		741.0 (246.6)	64.0 (528.9)		885.1 (294.4)	132.7 (573.3)		885.1 (294.4)	132.6 (573.2)		885.2 (294.4)	66.9 (529.2)		738.0 (245.6)
	14F	2800	1440.9 (372.7)	738.6 (246.6)	1.2	1558.0 (679.5)	881.1 (294.4)	2.0	1633.6 (740.5)	881.2 (294.4)	2.0	1633.8 (740.5)	881.2 (294.4)	2.0	1554.0 (681.0)	735.6 (245.6)	1.2	1368.7 (381.7)
			919.2	478.7C (372.7)		606.7 (343.6)	128.7C (679.5)		597.0 (343.6)	56.4C (679.5)		597.1 (411.9)	58.1C (740.5)		600.6 (411.9)	31.9T (681.0)		834.3 (381.7)
				397.4 (372.7)		1032.3 (343.6)	344.7 (679.5)		1239.3 (411.9)	439.6 (740.5)		1239.2 (411.9)	439.6 (740.5)		1239.0 (411.8)	352.9 (681.0)		1028.9 (342.4)
	13F	2800	1426.5 (427.6)	1029.0 (343.6)	1.6	1919.8 (855.1)	1232.3 (411.9)	3.5	2031.7 (942.2)	1232.1 (411.9)	3.6	2031.5 (942.2)	1232.0 (411.8)	3.5	1911.8 (856.7)	1025.7 (342.4)	1.6	1328.8 (431.1)
			827.9	593.5C (427.6)		722.7 (343.6)	195.9C (855.1)		712.6 (343.6)	72.0C (855.1)		712.5 (411.9)	70.7C (942.2)		712.4 (411.8)	78.1T (856.7)		725.2 (342.4)
				229.3 (427.6)		1032.4 (343.6)	474.4 (855.1)		1239.3 (411.9)	606.6 (942.2)		1239.2 (411.9)	606.6 (942.2)		1239.0 (411.8)	487.0 (856.7)		1028.8 (342.4)
12F	2800	1258.4 (524.4)	1029.1 (343.6)	1.6	1790.2 (1007.7)	1232.2 (411.9)	3.5	1864.8 (1052.5)	1232.1 (411.9)	3.6	1864.6 (1052.5)	1232.0 (411.8)	3.5	1777.7 (1004.4)	1025.6 (342.4)	1.6	1150.5 (519.4)	
		524.2	702.4C (524.4)		379.5 (481.5)	197.8C (1007.7)		391.3 (502.9)	62.8C (1052.5)		391.1 (502.9)	56.7C (1052.5)		371.5 (502.9)	144.9T (1004.4)		423.3 (479.9)	
			210.0 (524.4)		1448.0 (481.5)	1031.3 (1007.7)		1513.7 (502.9)	1082.2 (1052.5)		1513.8 (502.9)	1082.4 (1052.5)		1513.9 (502.9)	1034.6 (1004.4)		1443.1 (479.9)	
11F	2800	1231.3 (653.2)	1441.3 (481.5)	3.4	1920.2 (1139.0)	1503.5 (502.9)	5.1	1935.2 (1148.4)	1503.7 (502.9)	5.1	1935.0 (1148.4)	1503.7 (502.9)	5.1	1915.6 (1138.4)				


2014/01/19 14:44 — III — 398 / 744 —

Y3 フレーム (S=1/230)	X1		X2		X3		X4		X5		X6		
	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000			
1F	8963.1 0.0	5814.6 (1601.0)	1011.5 0.0	310.4 0.0	2948.0 (1049.6)	200.8	13.3 0.0	2237.3 (1103.9)	74.6	69.2 0.0	2221.3 (1106.8)	99.1	994.7 0.0
2F	1115.8 (1402.6)	3465.2	4517.0C	3451.1	1856.1C	3321.7	1029.0C	3330.4	1120.1C	3315.5	373.4C	937.4	6764.4T
3F	168.0 (830.8)	2092.2 (704.0)	19.8	1067.1 (1849.8)	2388.6 (803.6)	22.0	1260.8 (1944.1)	2389.0 (803.6)	21.9	1259.2 (1945.6)	2389.2 (803.7)	22.0	1089.8 (1828.9)
4F	136.2 (855.9)	2091.9 (703.9)	19.8	1397.0 (1732.3)	2388.6 (803.6)	22.0	1588.7 (1839.1)	2389.0 (803.7)	21.9	1586.9 (1839.2)	2389.2 (803.7)	22.0	1421.5 (1729.5)
5F	308.0 (808.4)	2091.7 (703.8)	19.7	1533.6 (1663.1)	2388.7 (803.6)	22.0	1712.8 (1766.4)	2389.0 (803.7)	21.9	1711.4 (1766.7)	2389.2 (803.7)	22.0	1552.7 (1658.0)
6F	160.4 (793.1)	2091.5 (703.7)	19.7	1528.7 (1612.5)	2388.6 (803.6)	22.0	1753.9 (1736.7)	2389.0 (803.7)	21.9	1753.4 (1737.2)	2389.2 (803.7)	22.0	1538.6 (1606.2)
7F	463.1	1751.9 (589.4)	16.3	1195.0 (1495.0)	1744.2 (587.8)	19.3	1223.5 (1532.6)	1744.2 (587.8)	19.3	1222.7 (1532.6)	1744.2 (587.8)	19.3	1206.1 (1492.6)
8F	859.8 (695.1)	1430.9 (481.9)	14.9	1702.3 (1283.2)	1491.6 (502.9)	17.0	1734.0 (1297.7)	1491.8 (502.9)	17.0	1734.4 (1298.0)	1491.8 (502.9)	17.0	1696.2 (1276.8)
9F	859.8 (695.1)	1430.9 (481.9)	14.9	1702.3 (1283.2)	1491.6 (502.9)	17.0	1734.0 (1297.7)	1491.8 (502.9)	17.0	1734.4 (1298.0)	1491.8 (502.9)	17.0	1696.2 (1276.8)
10F	859.8 (695.1)	1430.9 (481.9)	14.9	1702.3 (1283.2)	1491.6 (502.9)	17.0	1734.0 (1297.7)	1491.8 (502.9)	17.0	1734.4 (1298.0)	1491.8 (502.9)	17.0	1696.2 (1276.8)
11F	859.8 (695.1)	1430.9 (481.9)	14.9	1702.3 (1283.2)	1491.6 (502.9)	17.0	1734.0 (1297.7)	1491.8 (502.9)	17.0	1734.4 (1298.0)	1491.8 (502.9)	17.0	1696.2 (1276.8)
12F	859.8 (695.1)	1430.9 (481.9)	14.9	1702.3 (1283.2)	1491.6 (502.9)	17.0	1734.0 (1297.7)	1491.8 (502.9)	17.0	1734.4 (1298.0)	1491.8 (502.9)	17.0	1696.2 (1276.8)
13F	859.8 (695.1)	1430.9 (481.9)	14.9	1702.3 (1283.2)	1491.6 (502.9)	17.0	1734.0 (1297.7)	1491.8 (502.9)	17.0	1734.4 (1298.0)	1491.8 (502.9)	17.0	1696.2 (1276.8)
14F	859.8 (695.1)	1430.9 (481.9)	14.9	1702.3 (1283.2)	1491.6 (502.9)	17.0	1734.0 (1297.7)	1491.8 (502.9)	17.0	1734.4 (1298.0)	1491.8 (502.9)	17.0	1696.2 (1276.8)
15F	859.8 (695.1)	1430.9 (481.9)	14.9	1702.3 (1283.2)	1491.6 (502.9)	17.0	1734.0 (1297.7)	1491.8 (502.9)	17.0	1734.4 (1298.0)	1491.8 (502.9)	17.0	1696.2 (1276.8)
16F	859.8 (695.1)	1430.9 (481.9)	14.9	1702.3 (1283.2)	1491.6 (502.9)	17.0	1734.0 (1297.7)	1491.8 (502.9)	17.0	1734.4 (1298.0)	1491.8 (502.9)	17.0	1696.2 (1276.8)


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

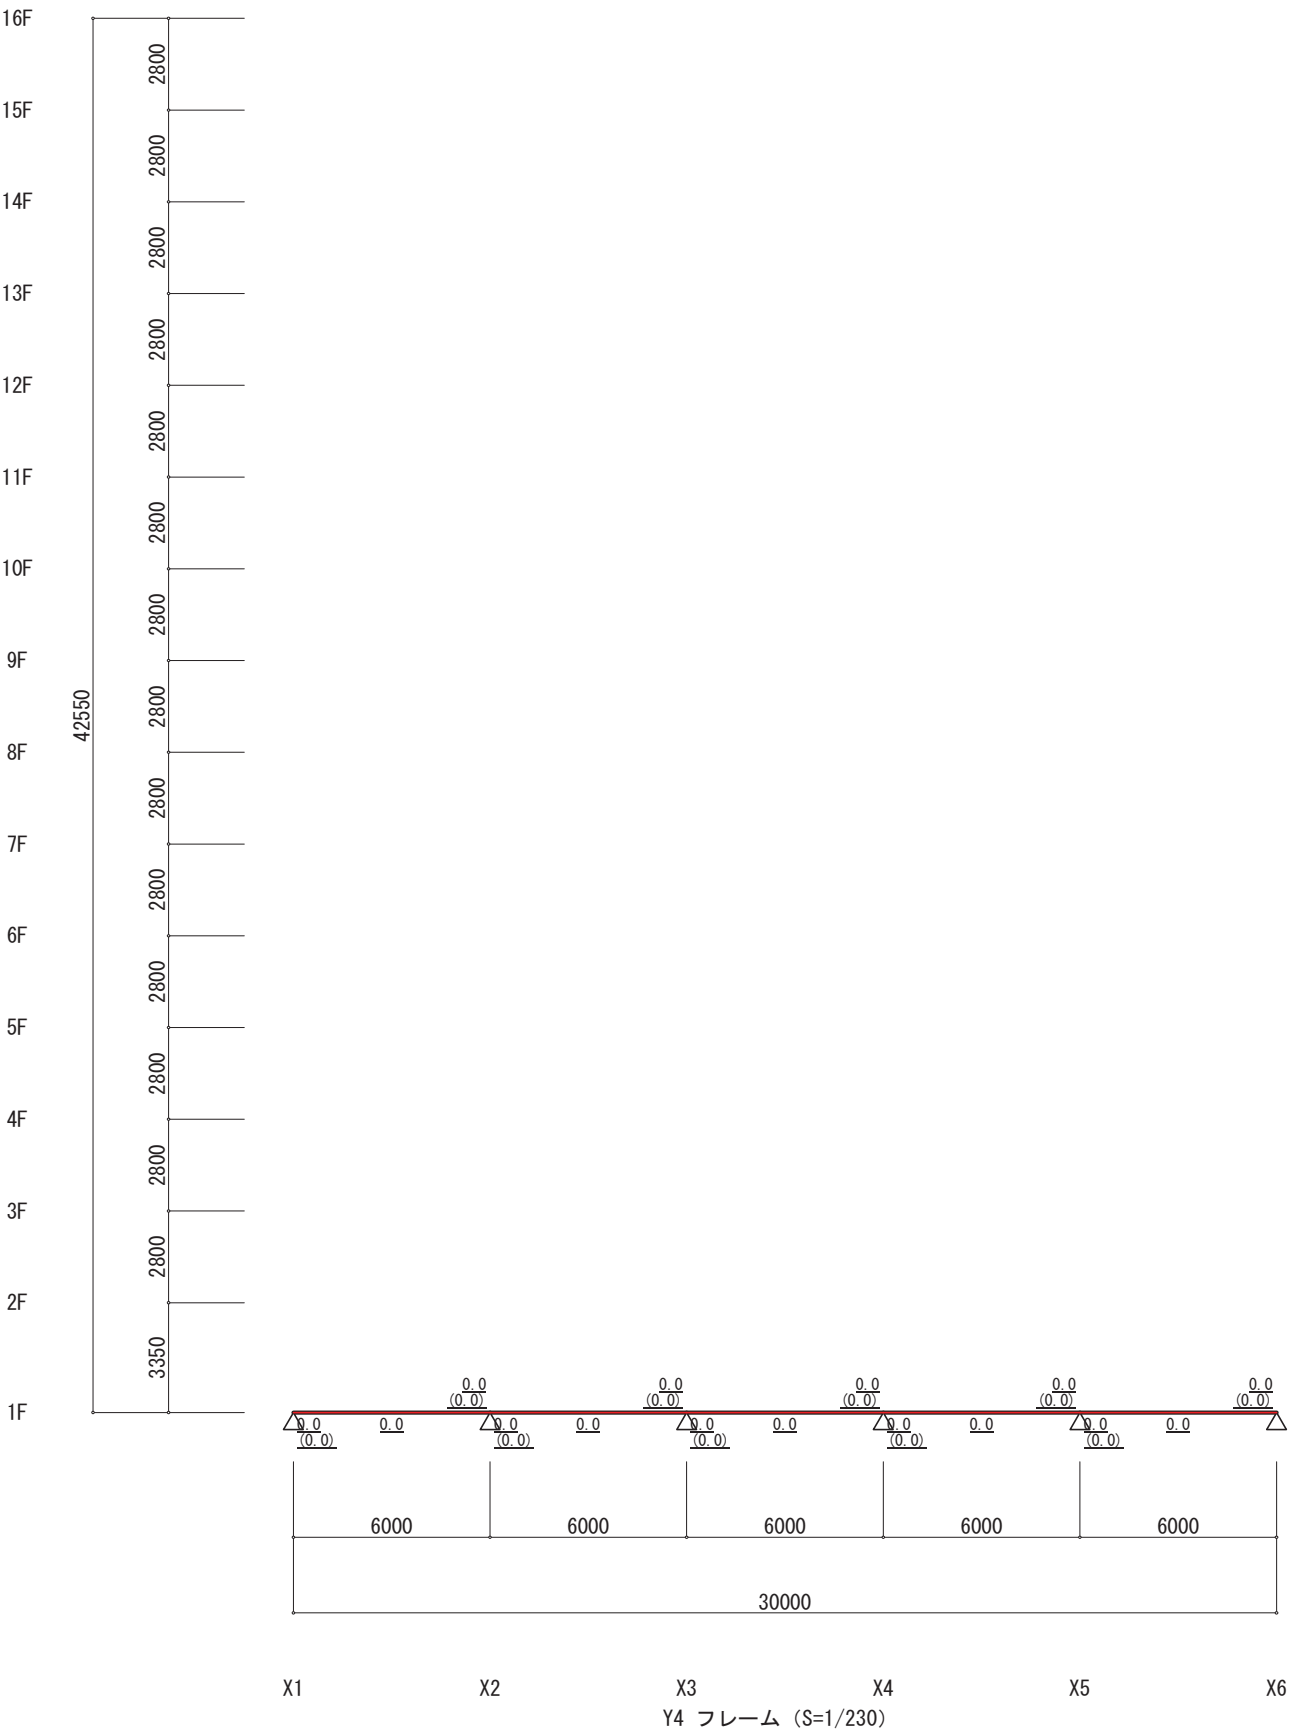


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

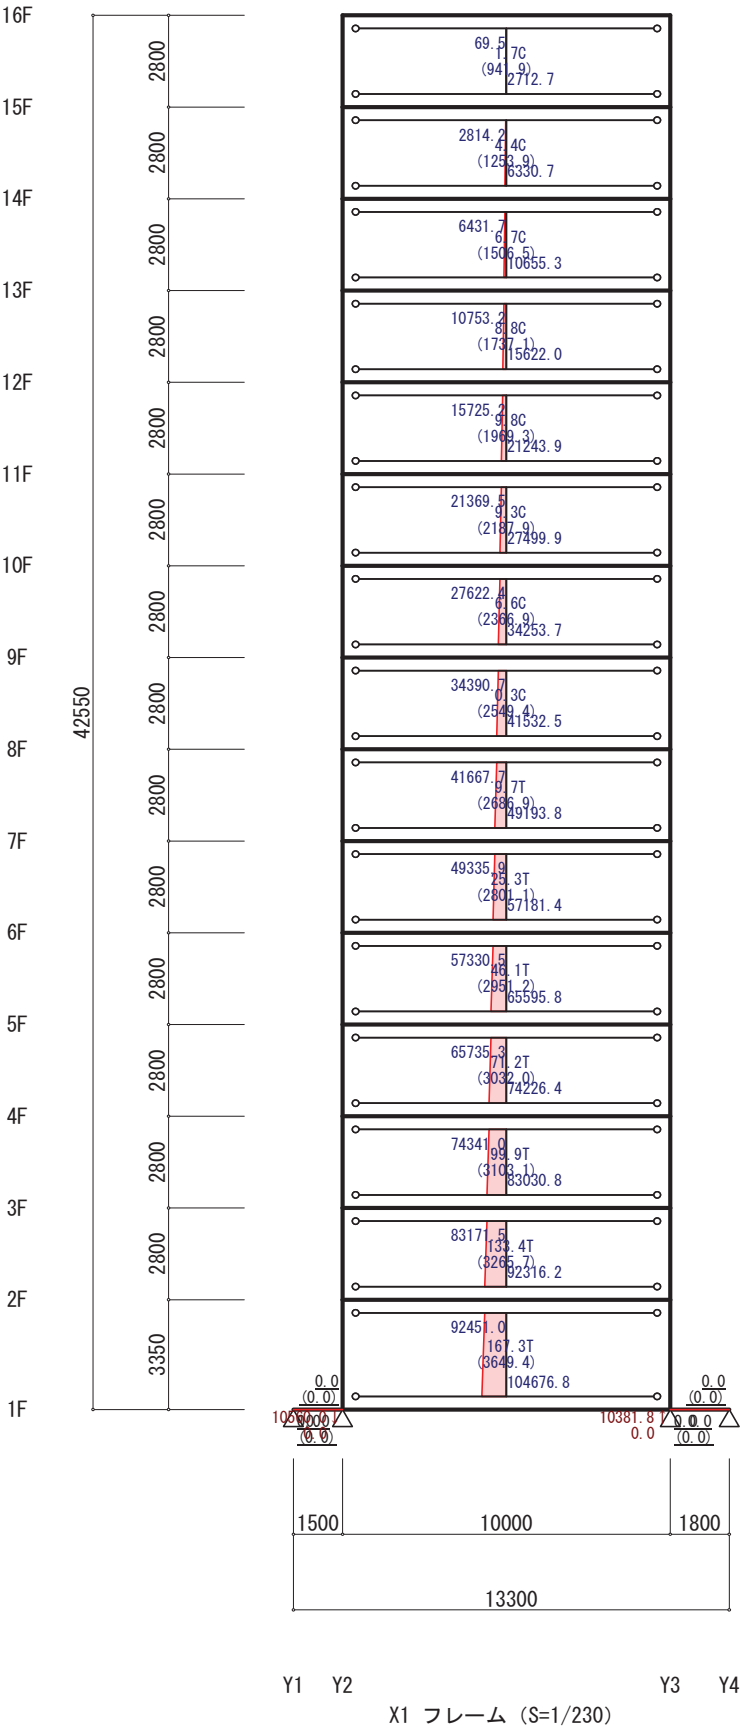


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

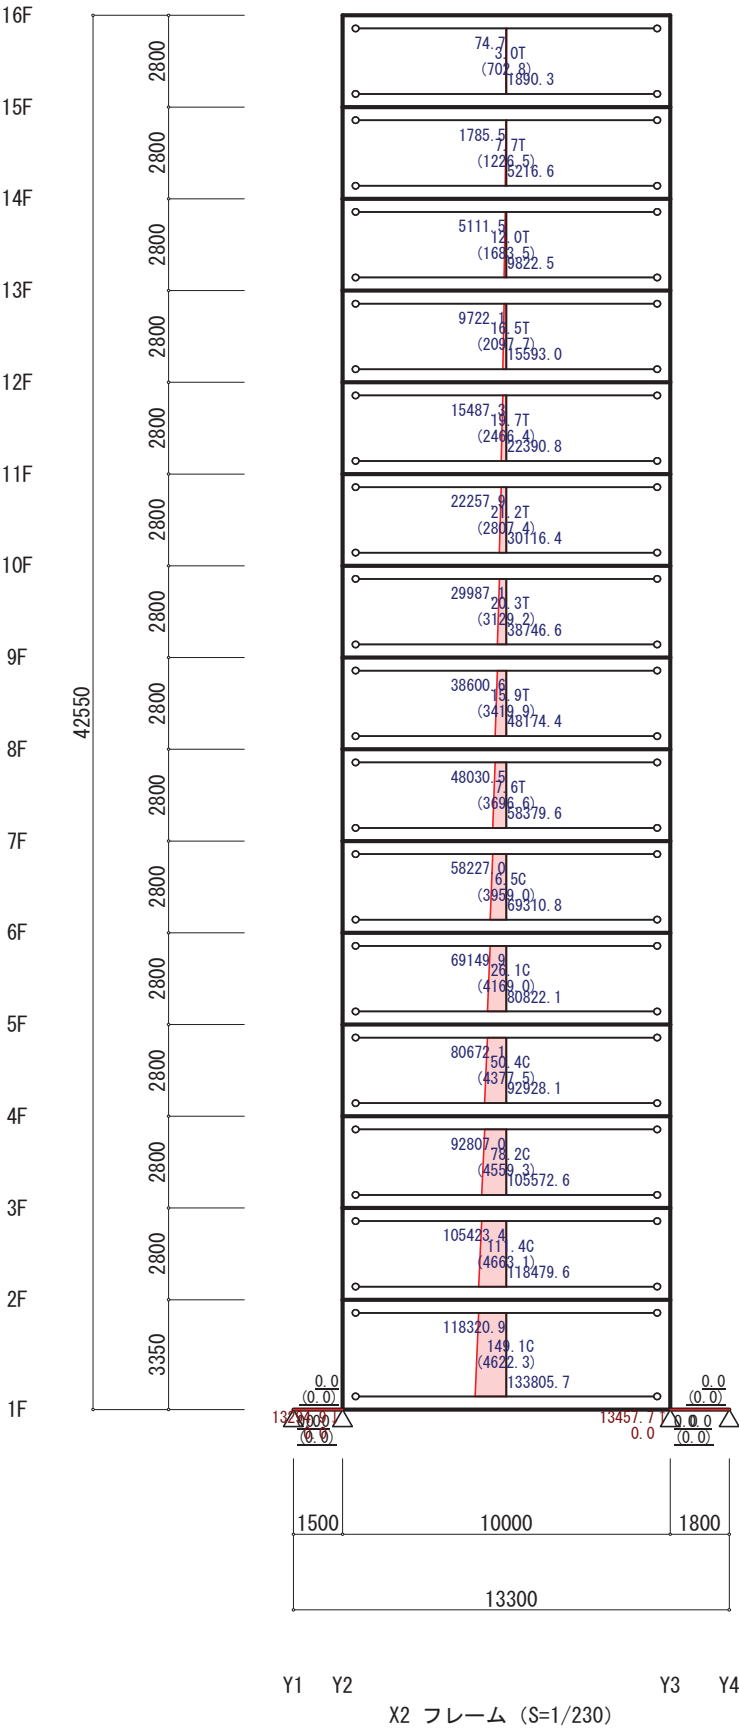


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

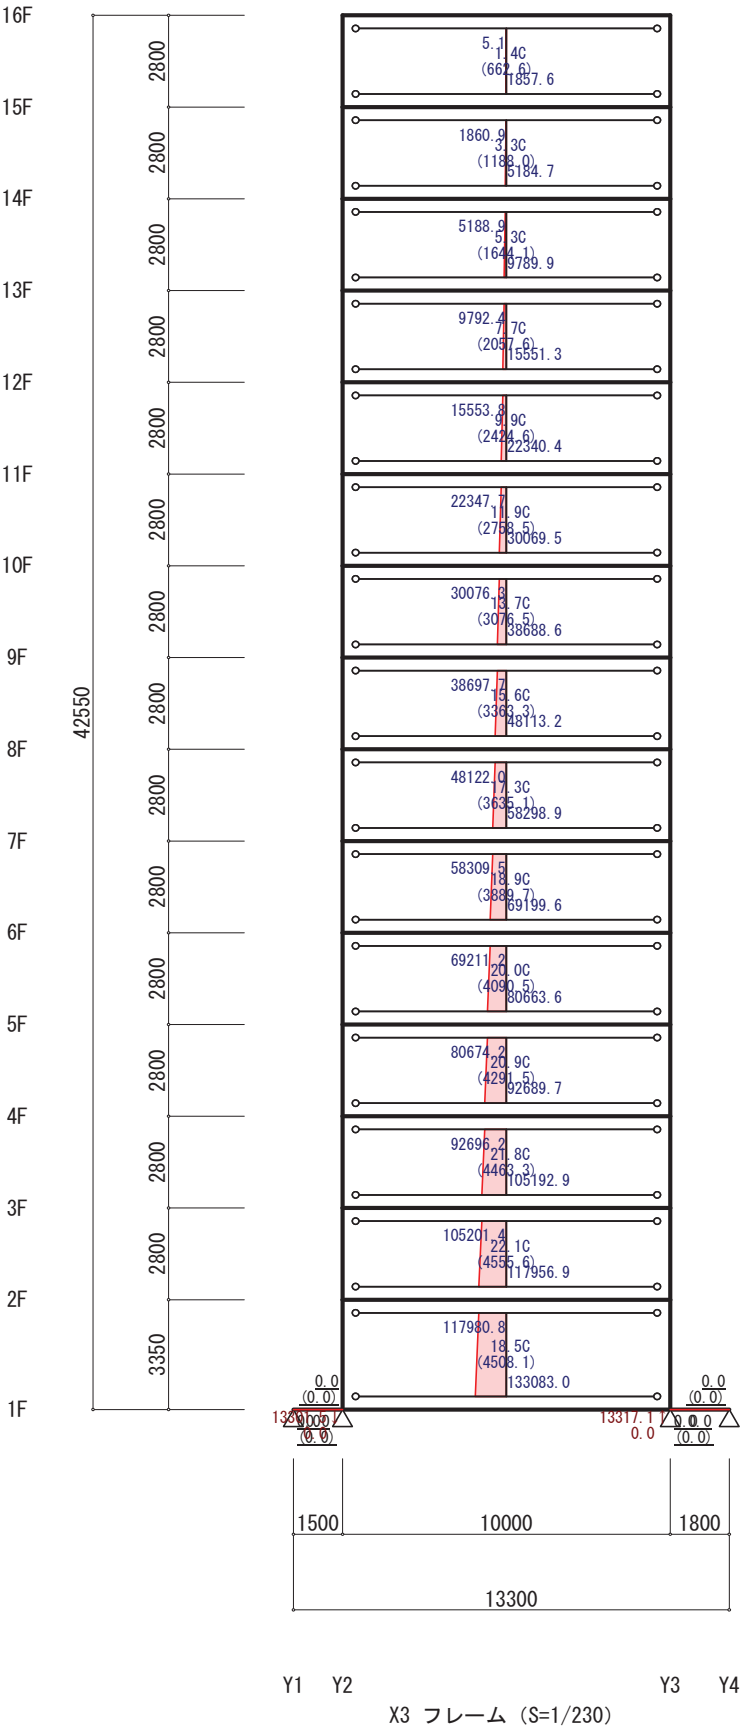


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

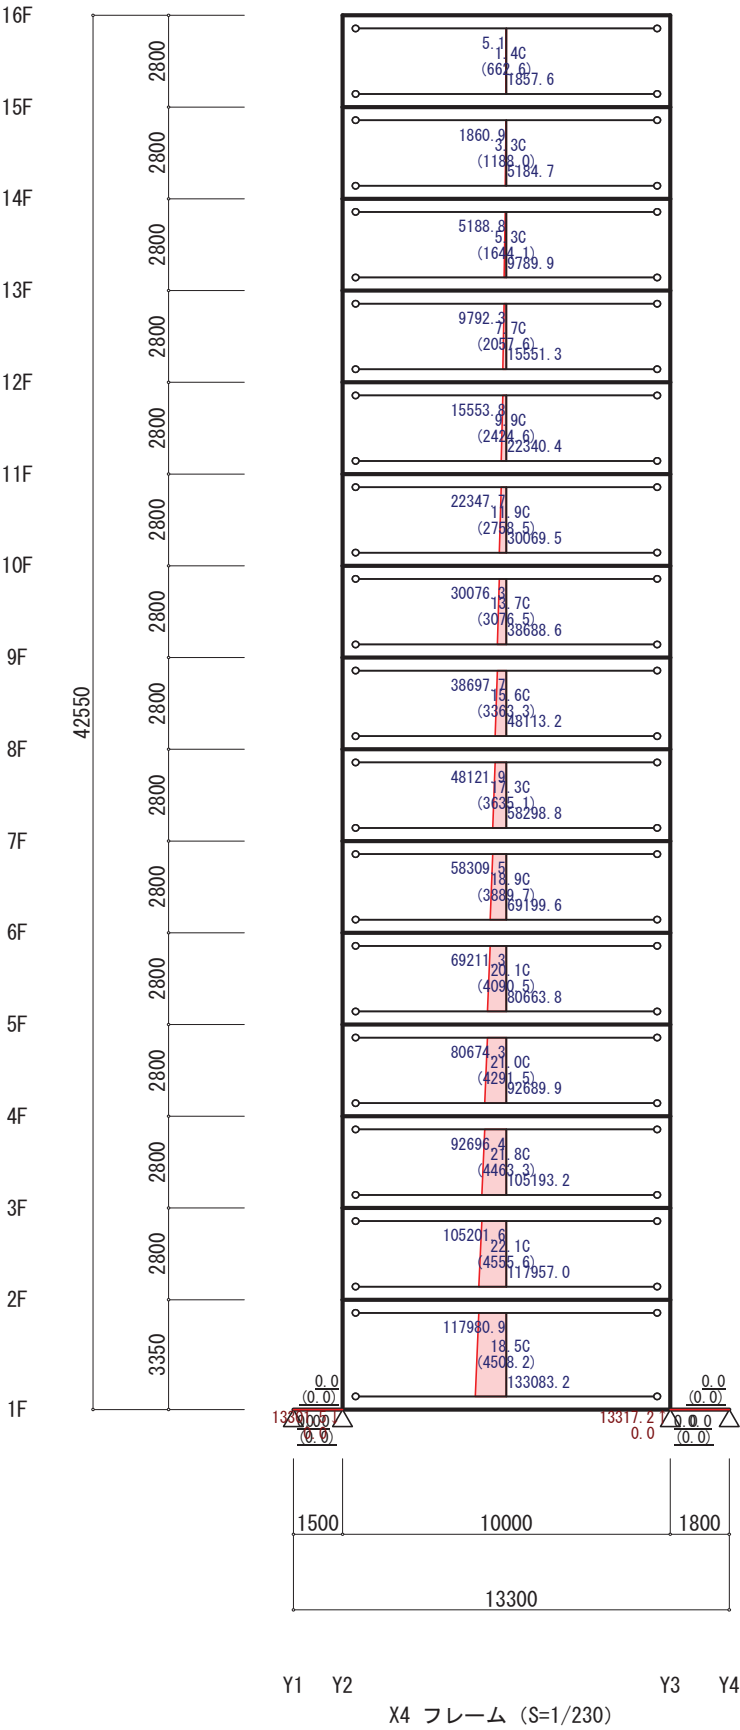


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

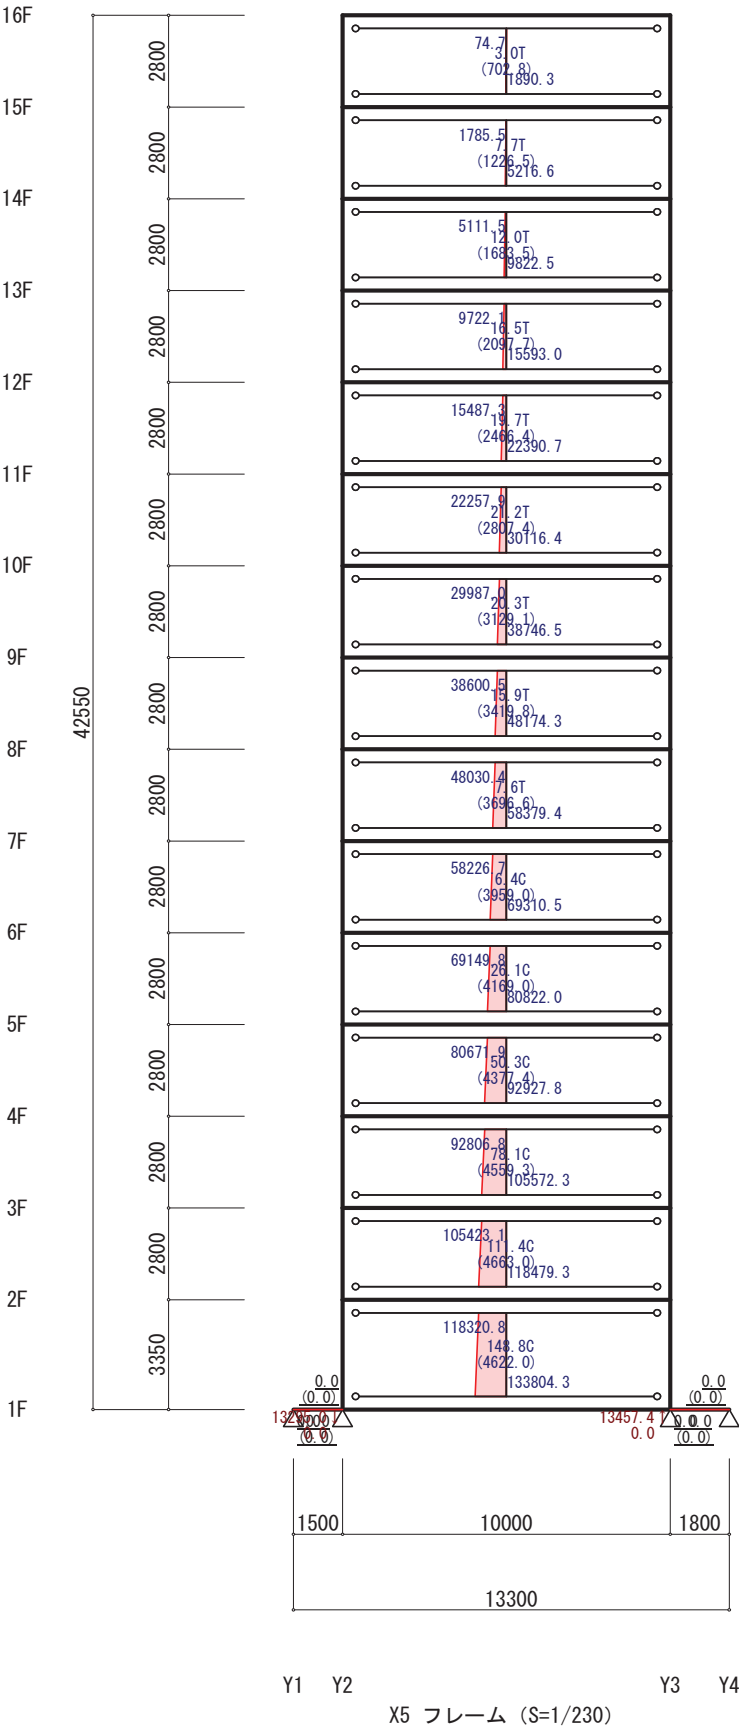


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

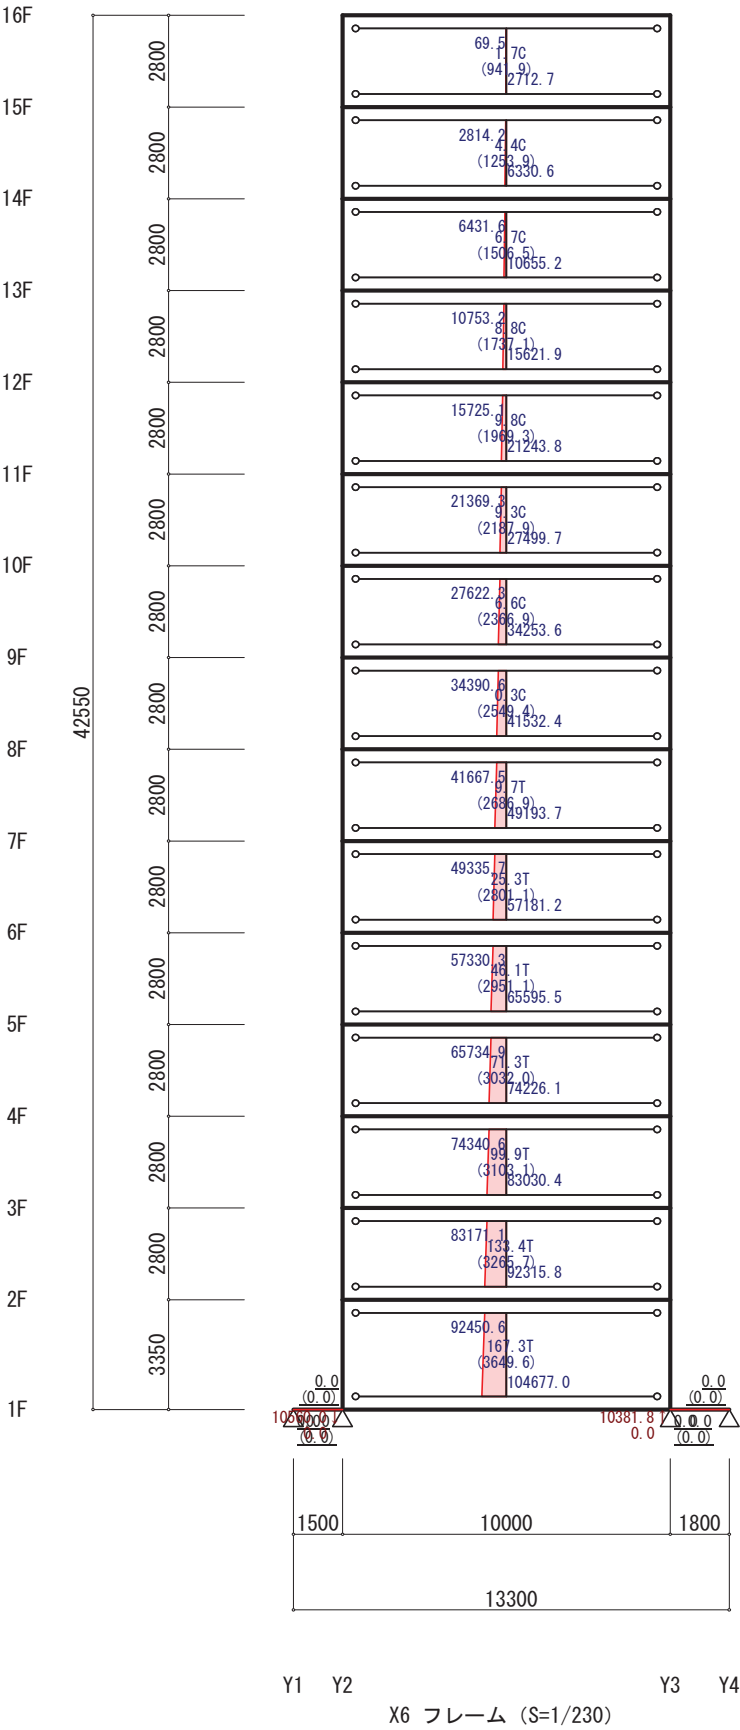


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

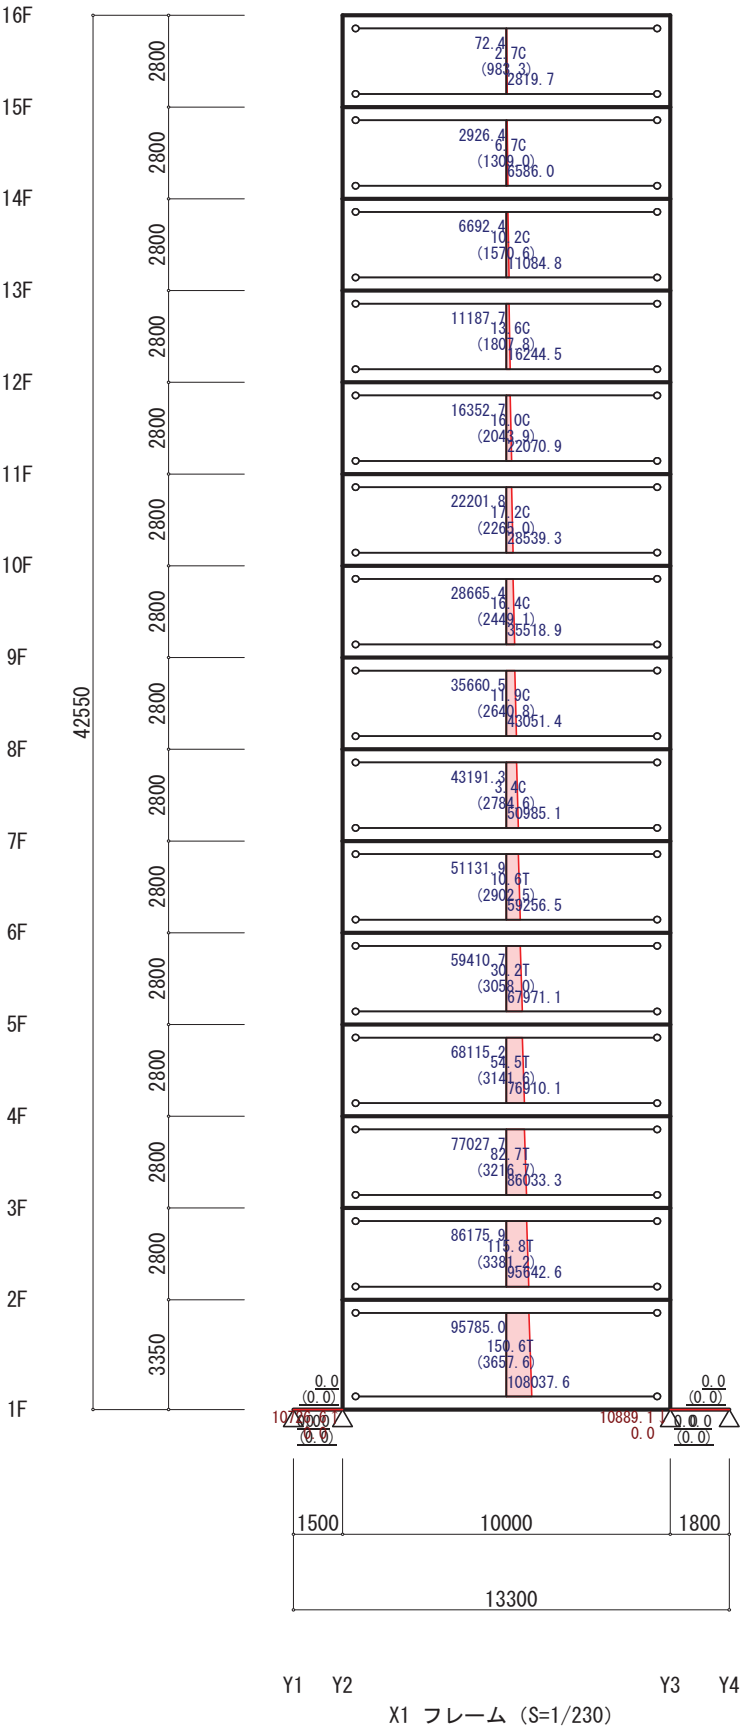


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

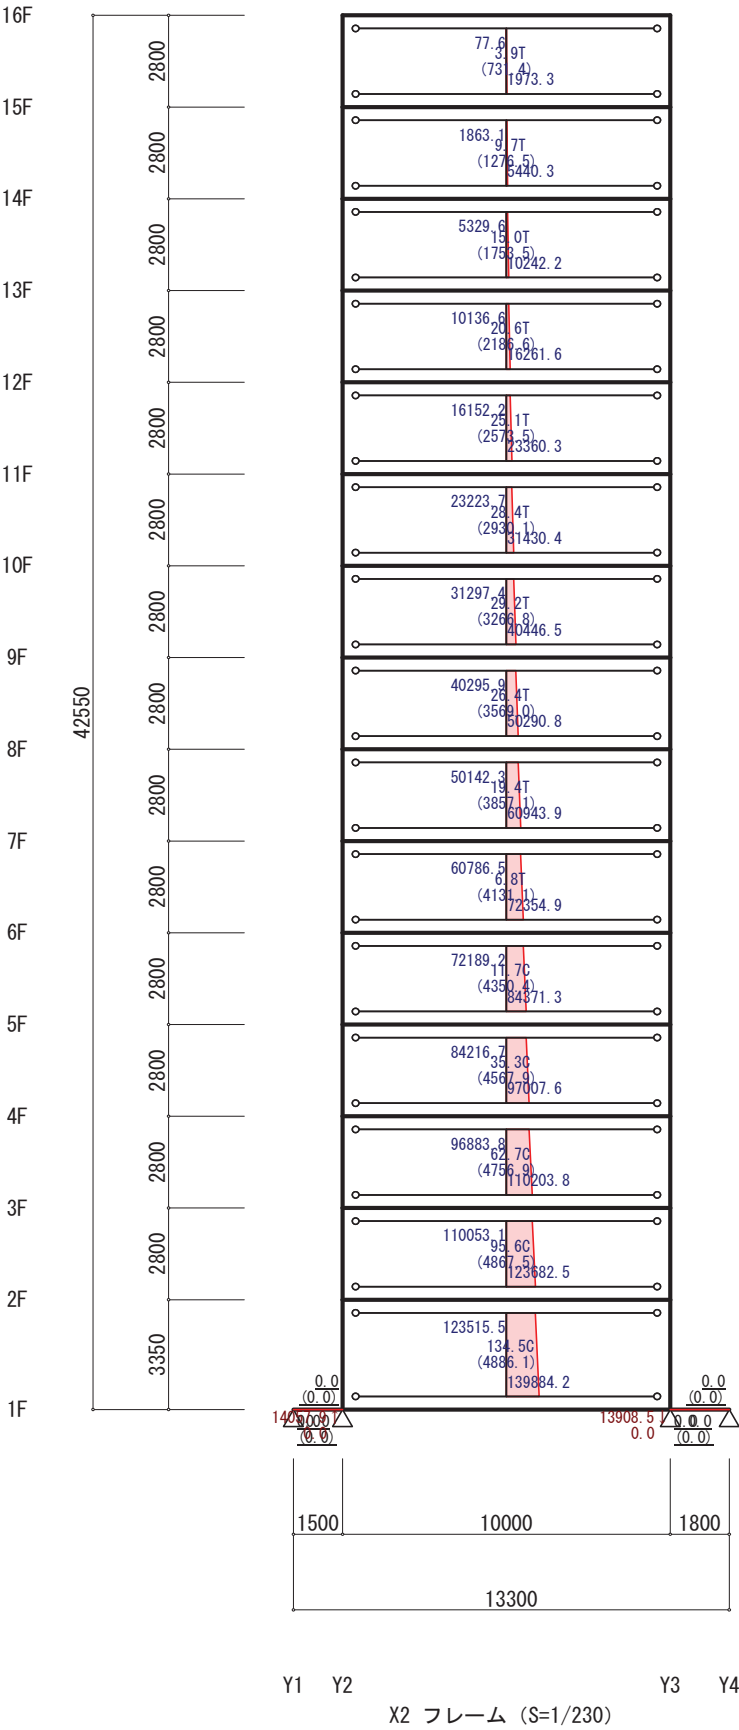


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

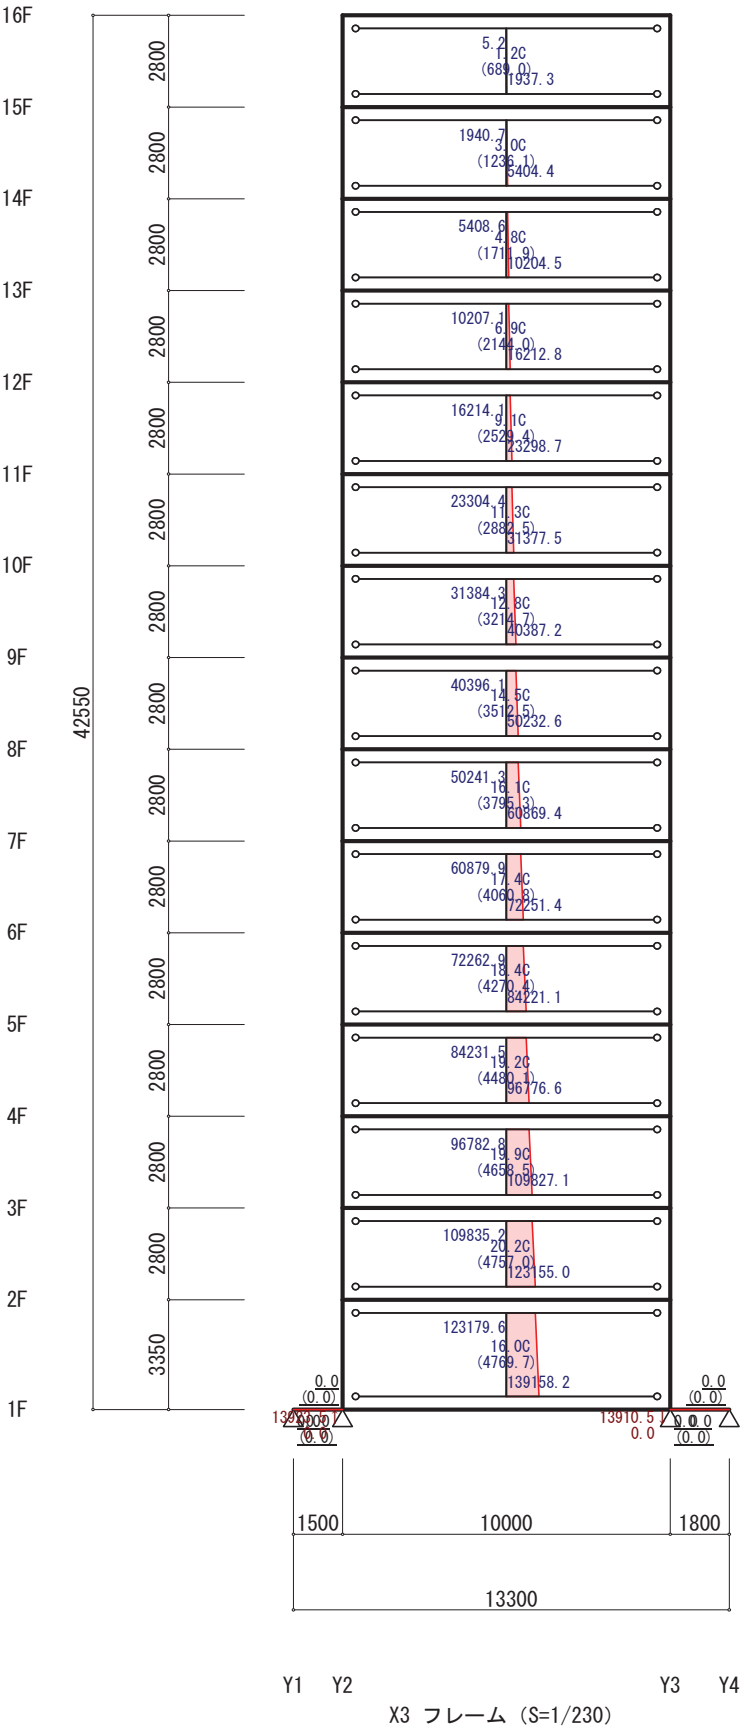


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

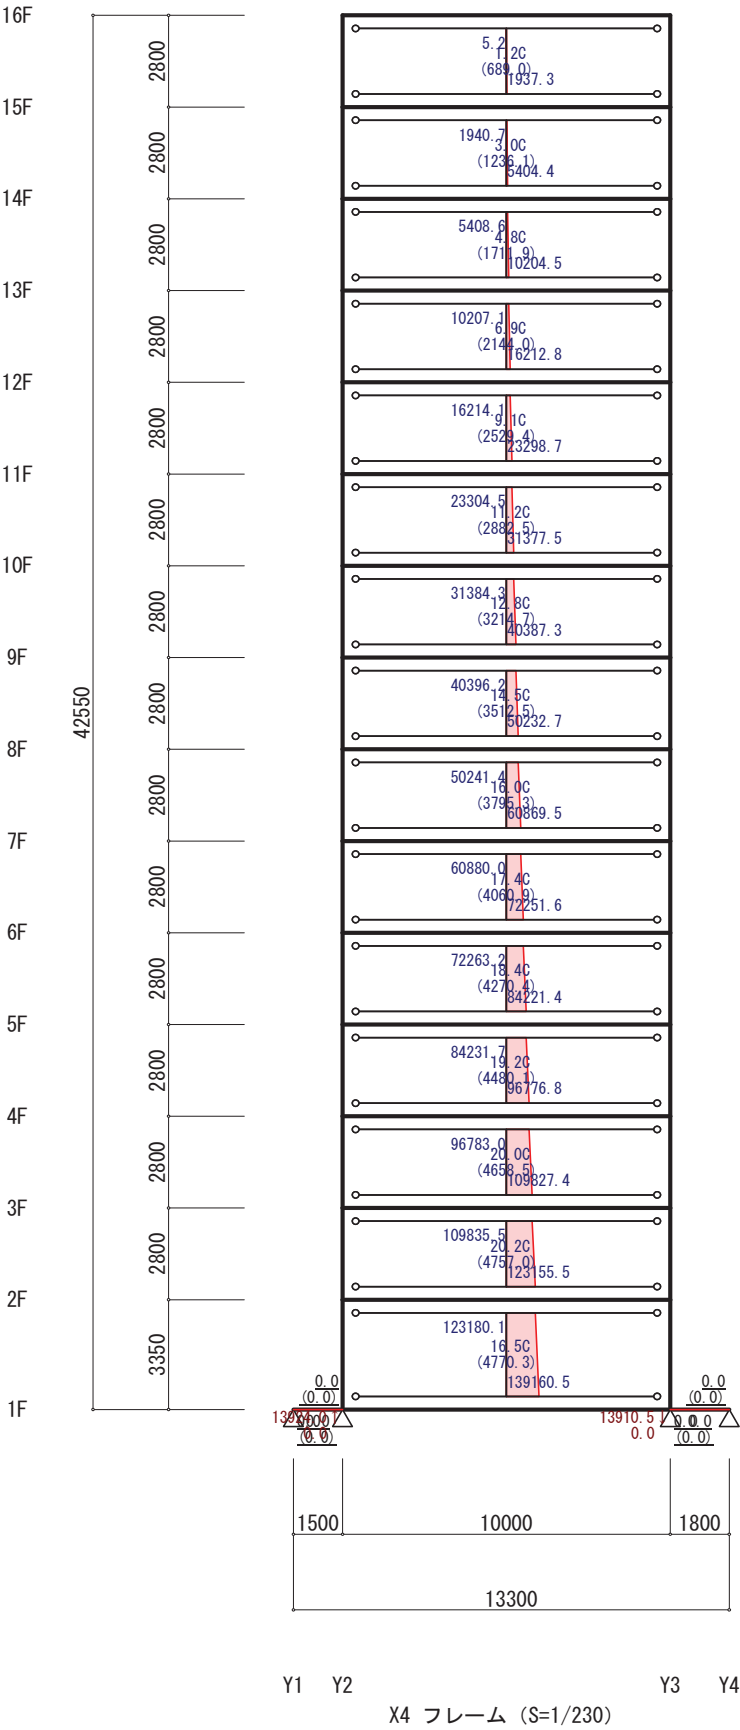


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

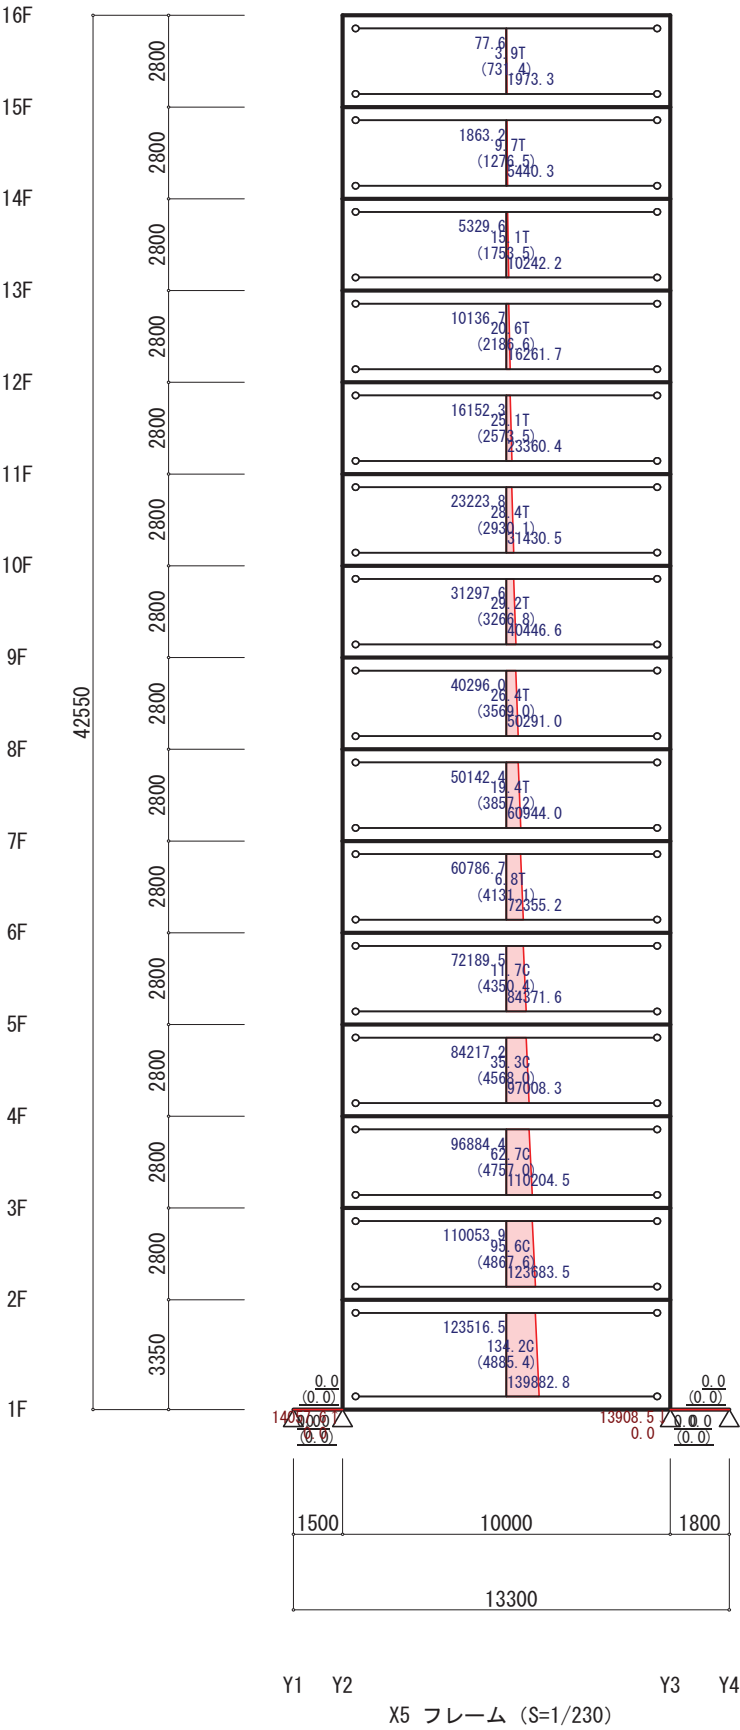


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

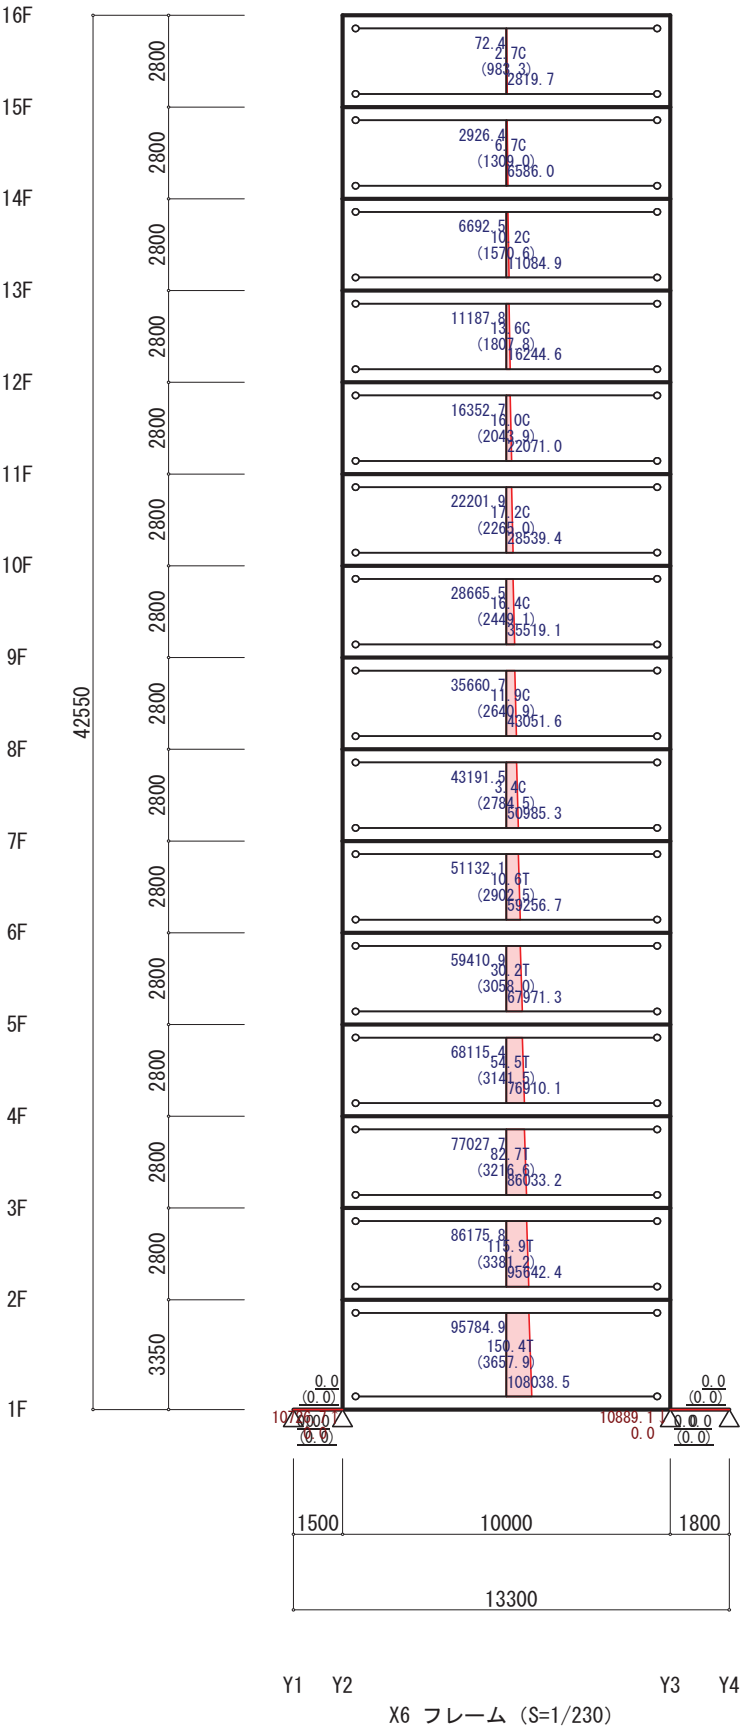


U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

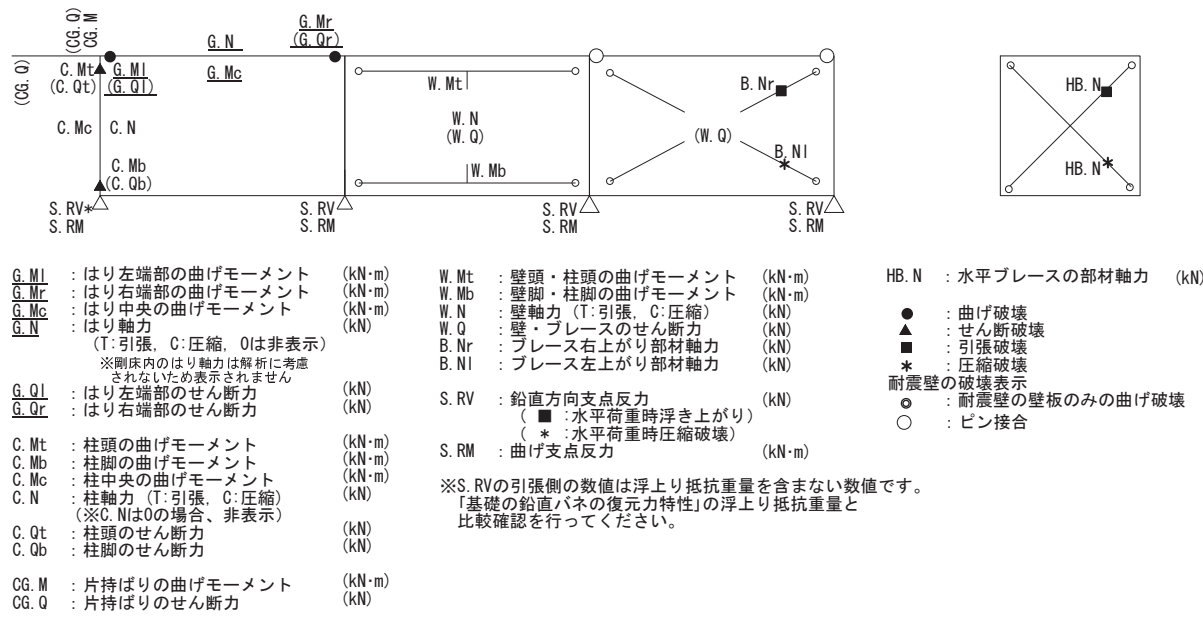

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

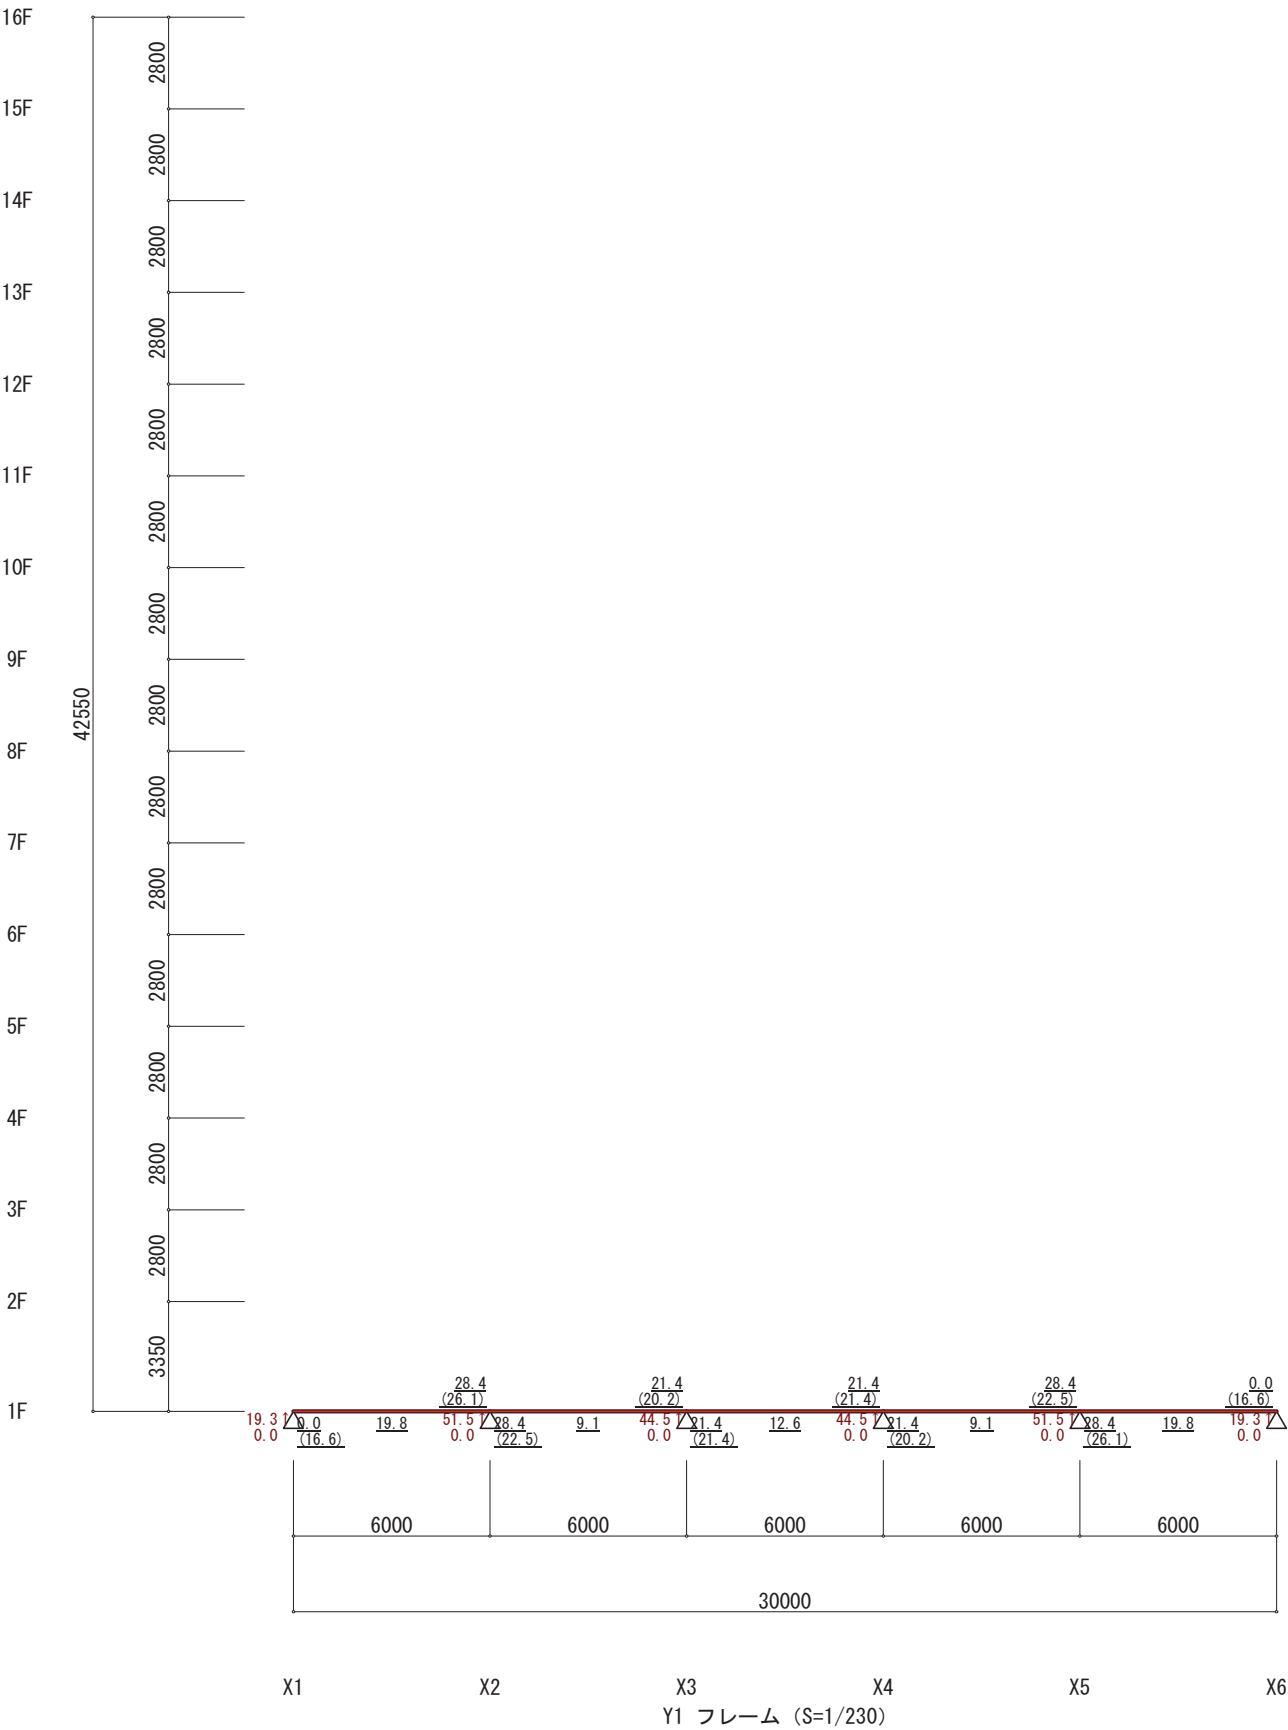


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

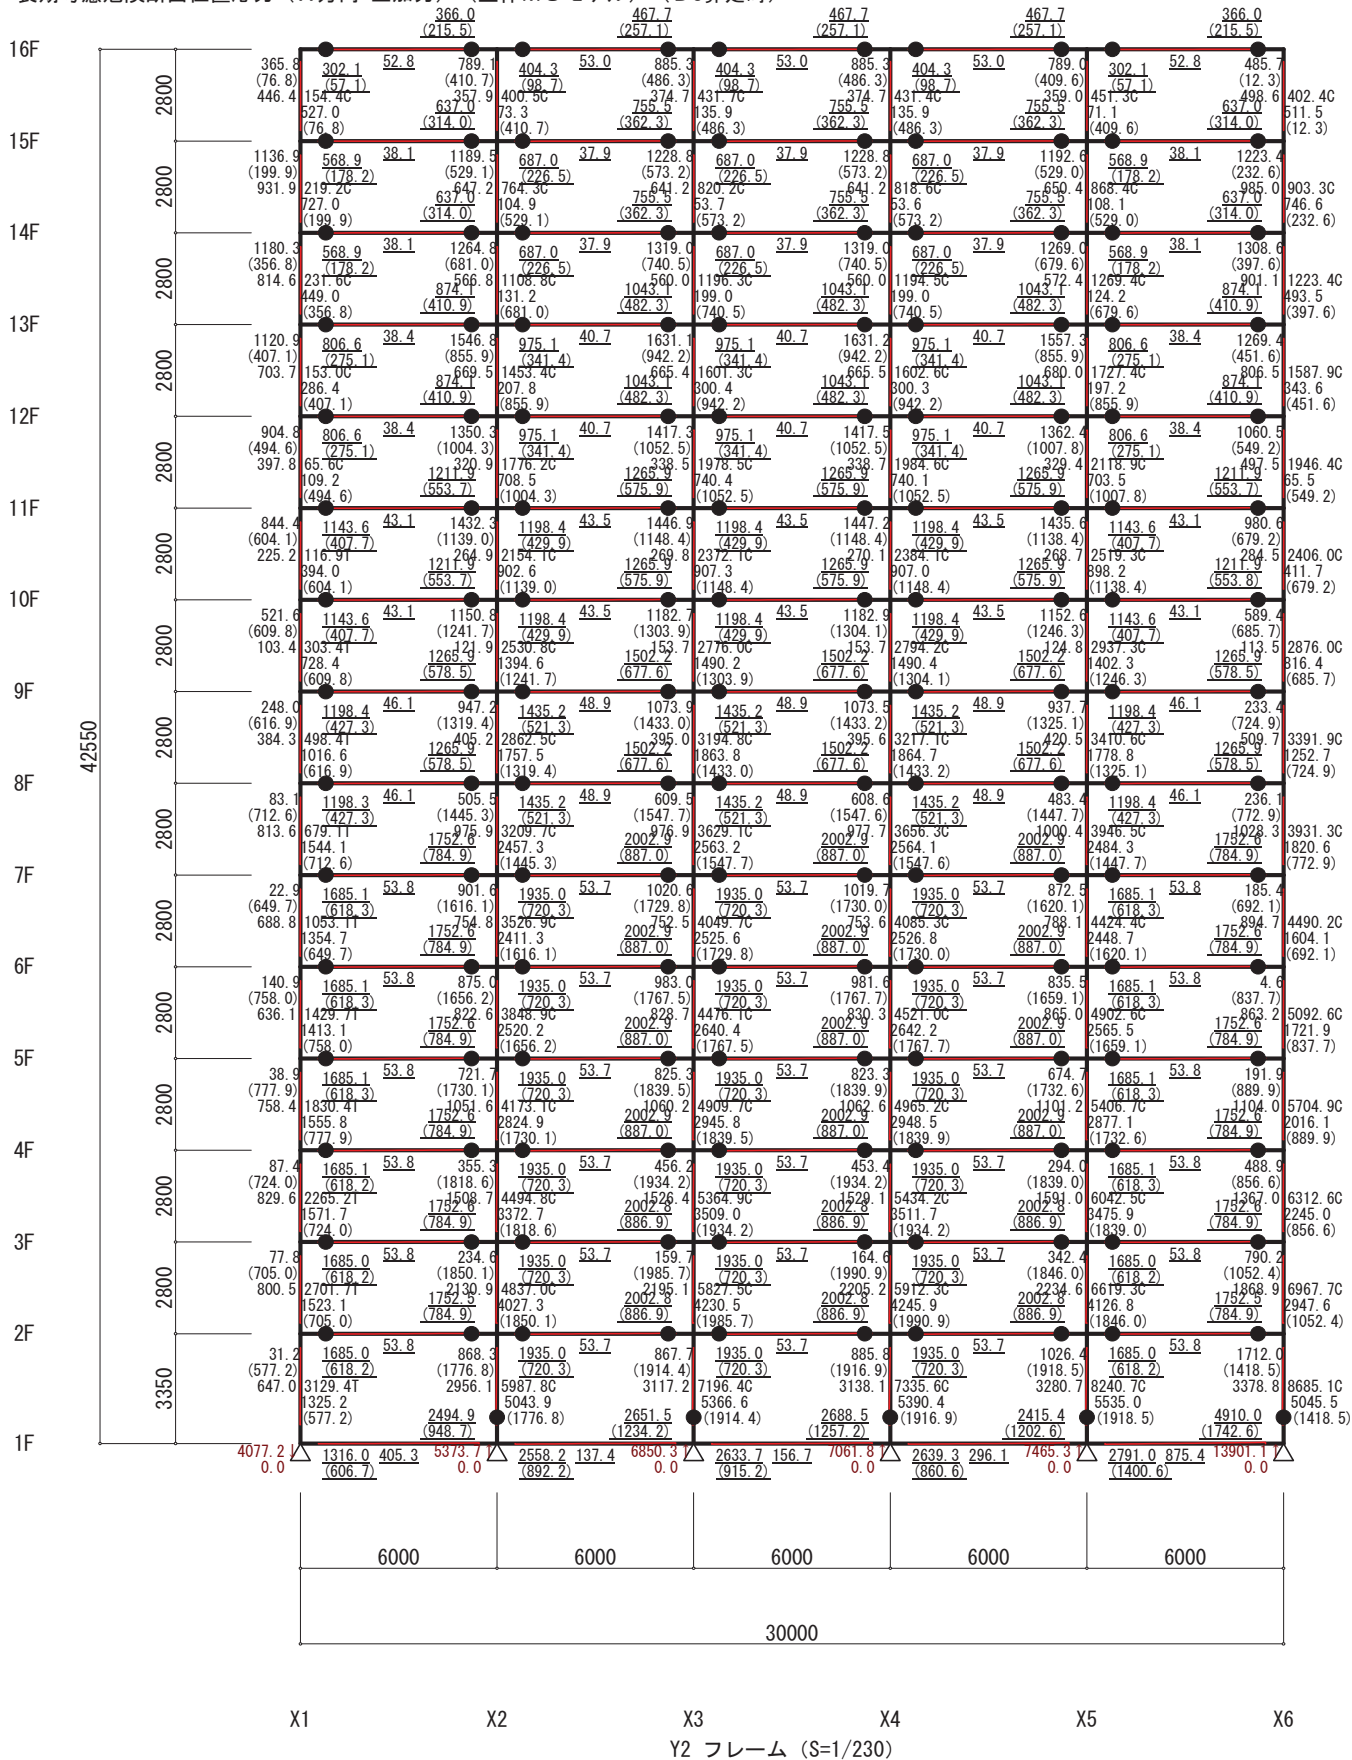


[illegible]


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

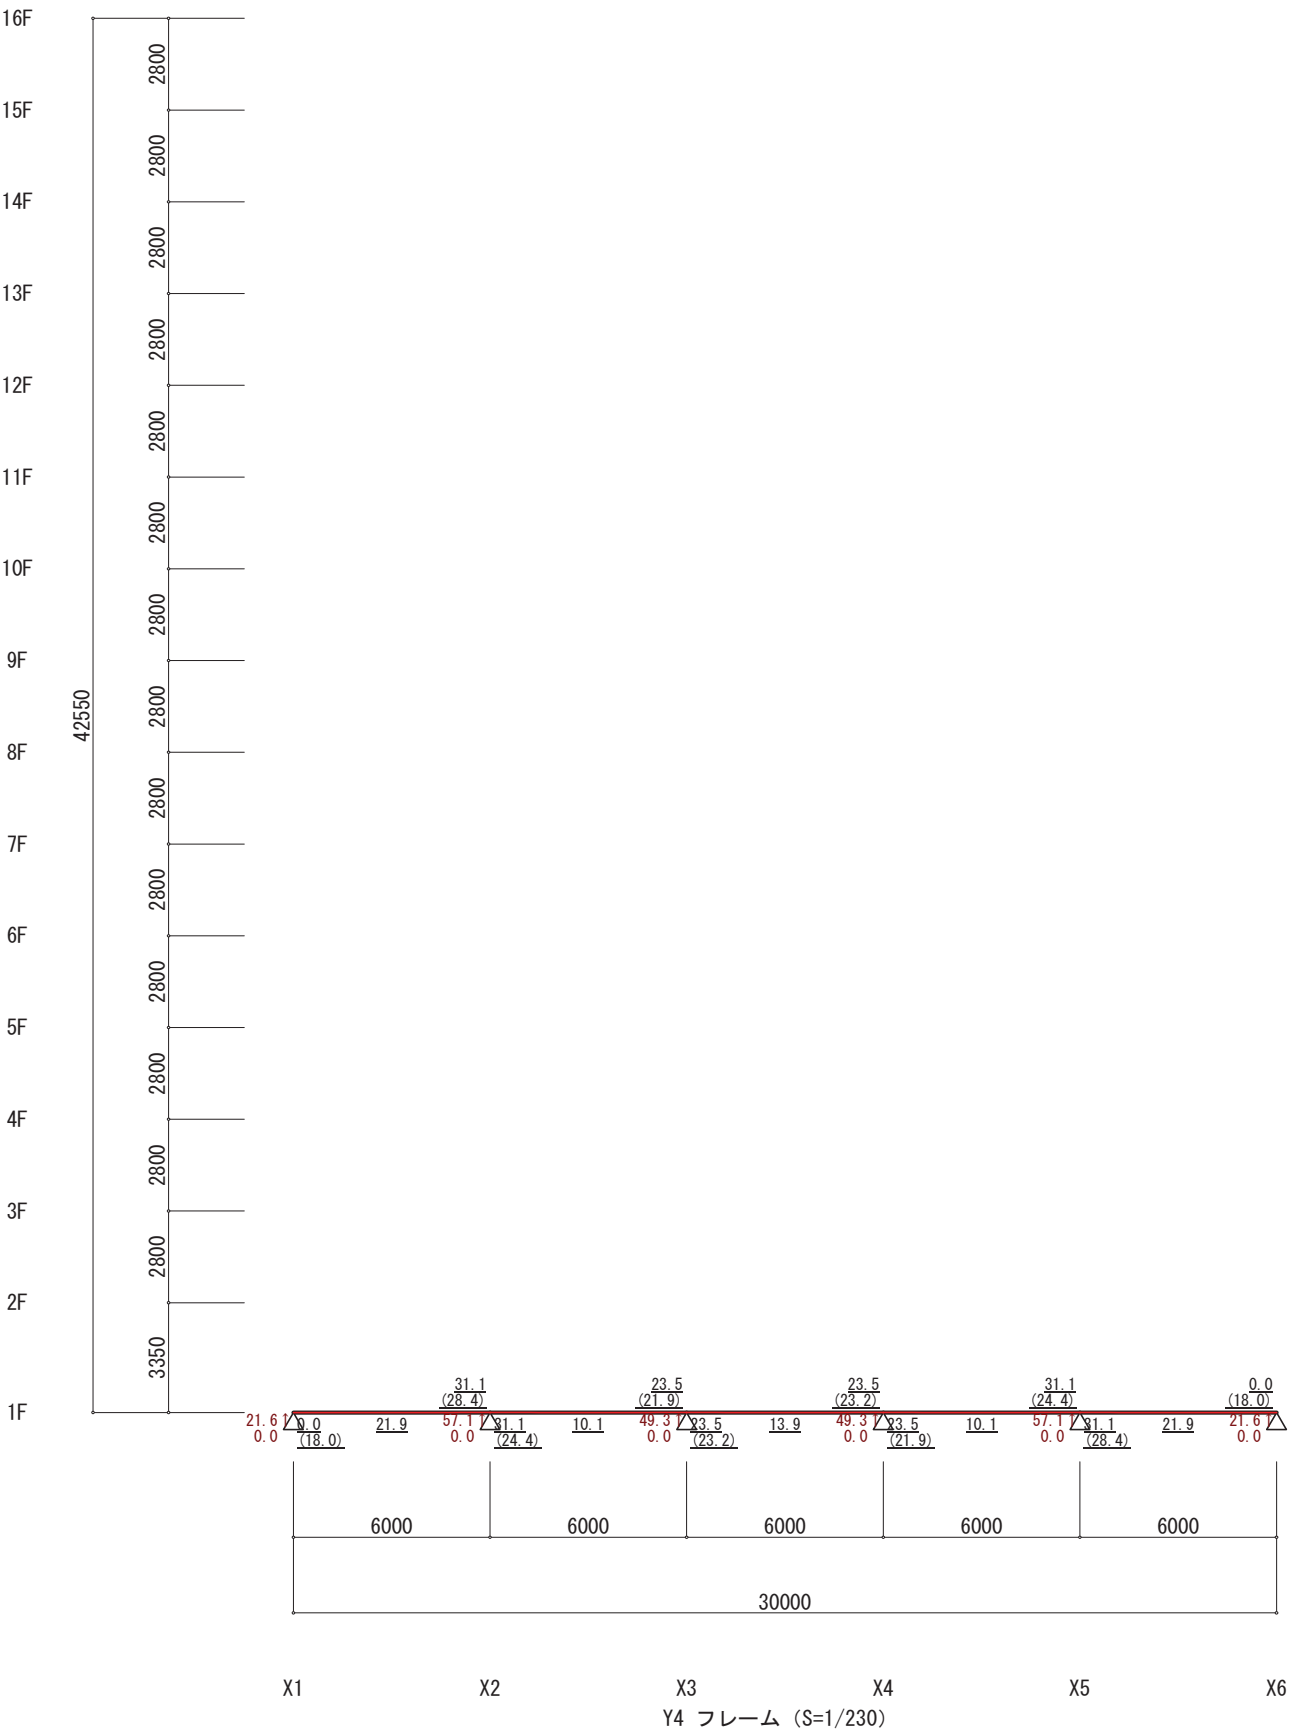


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

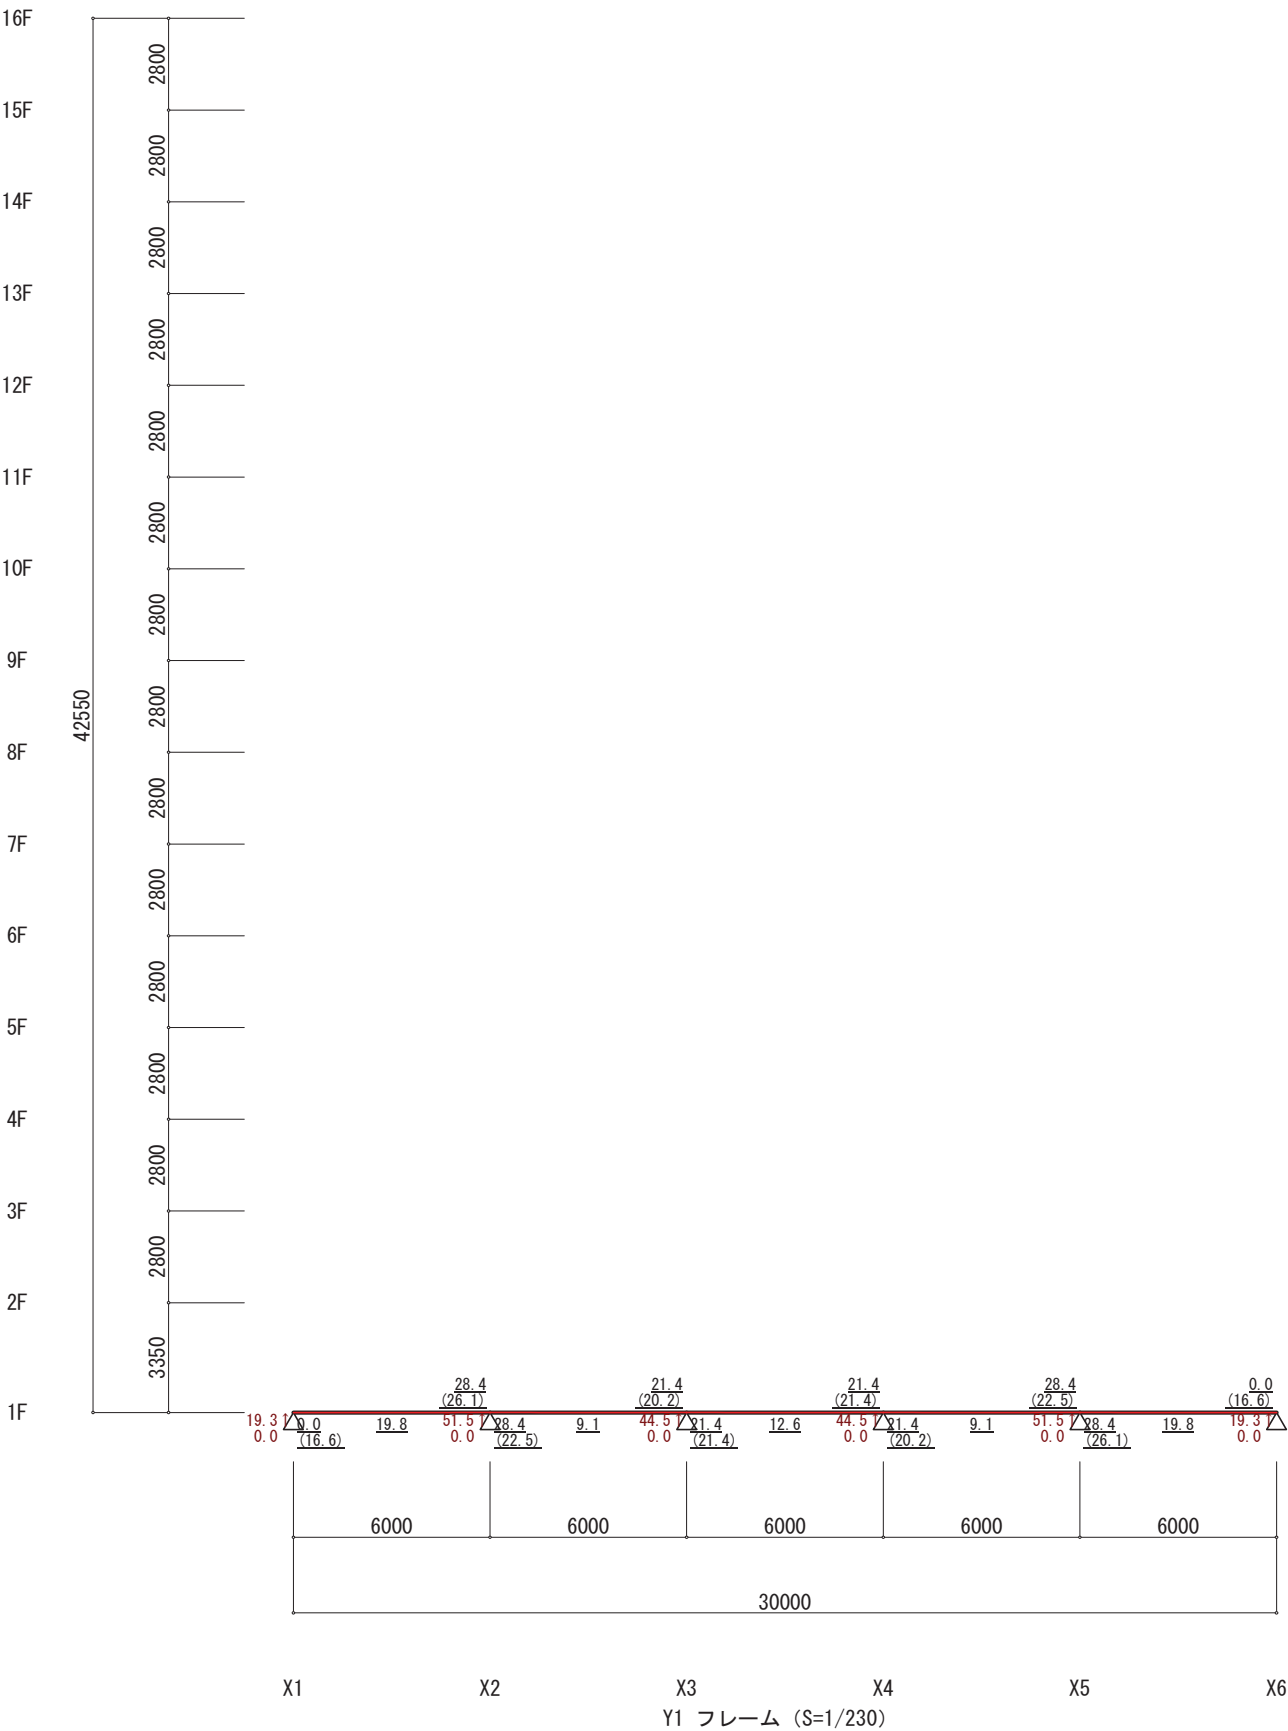


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

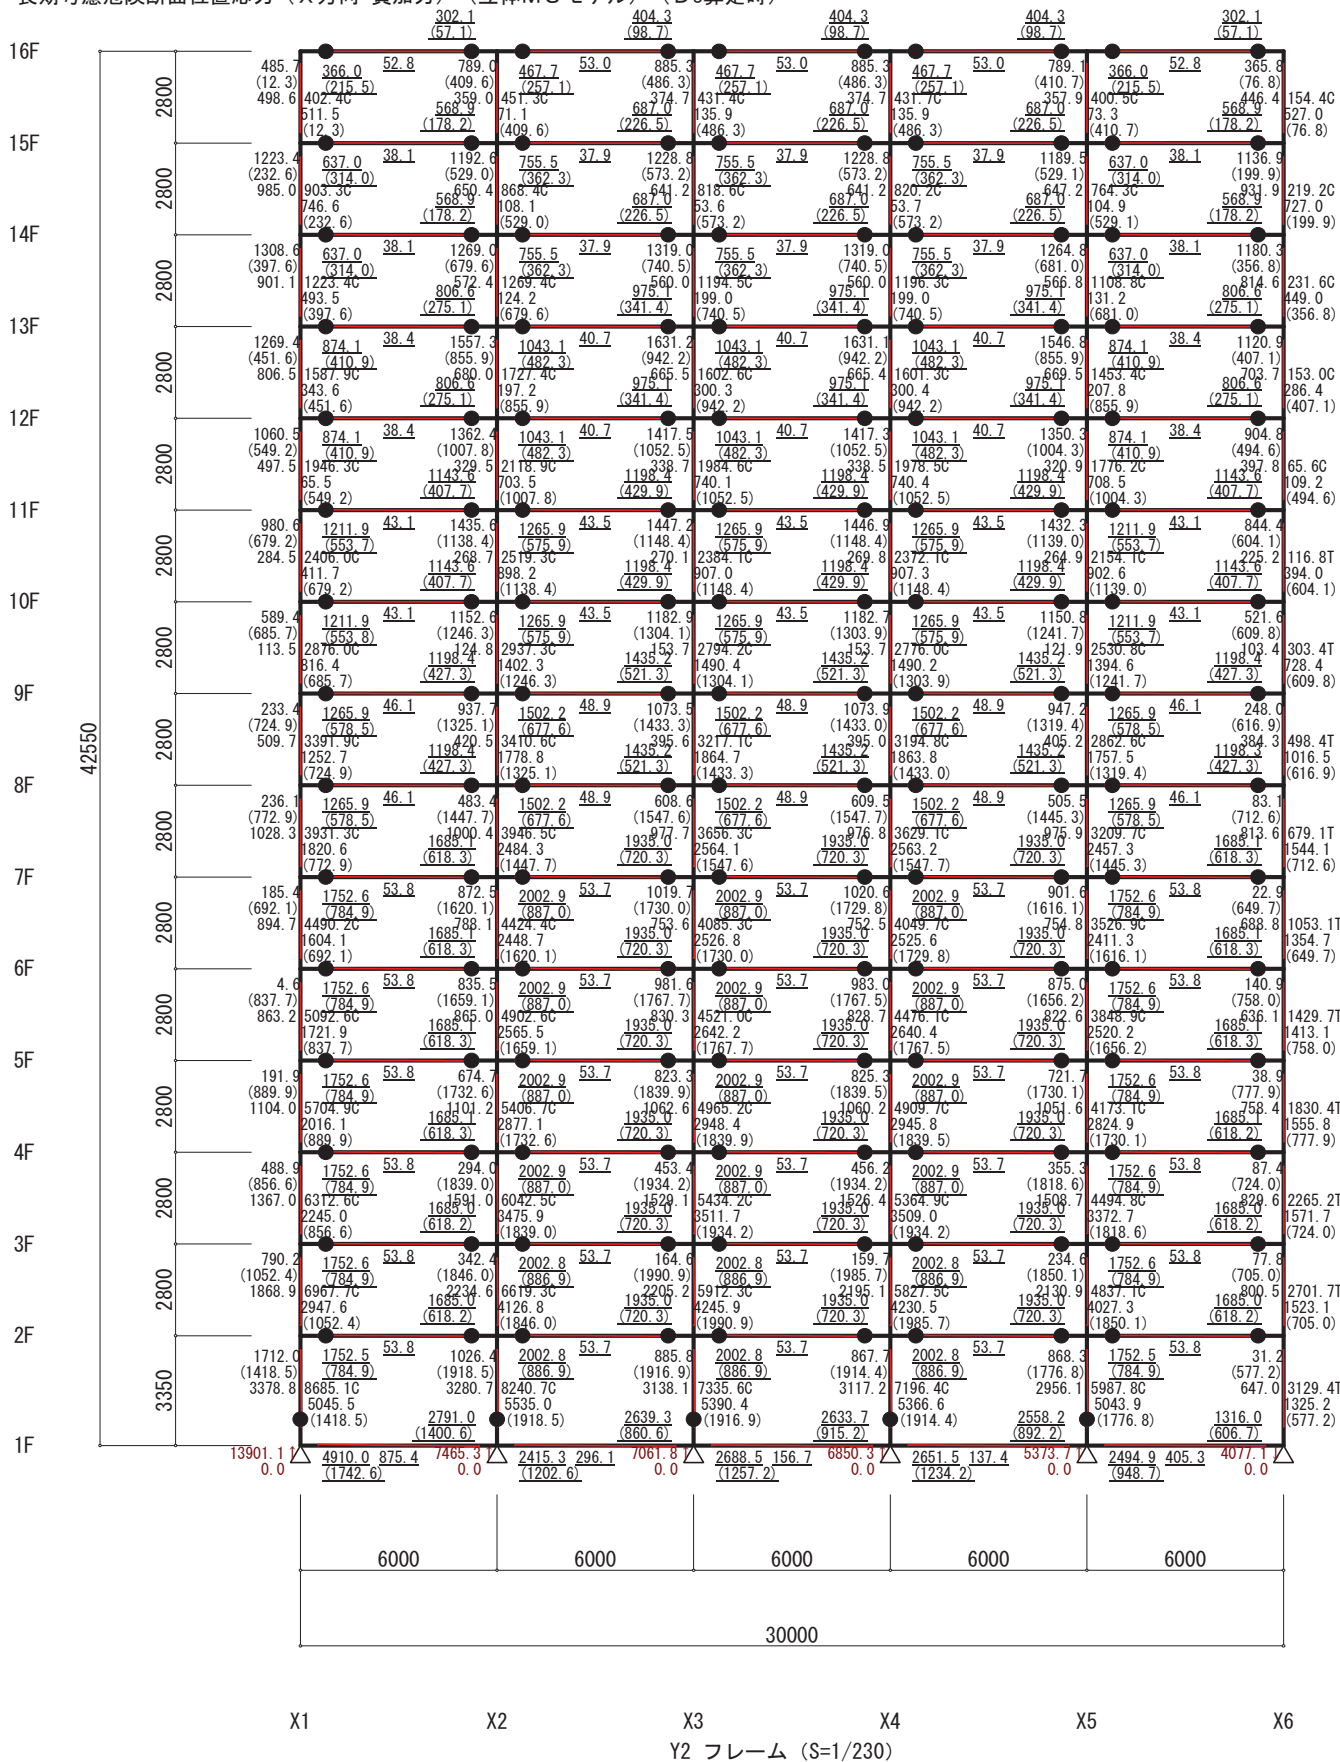


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

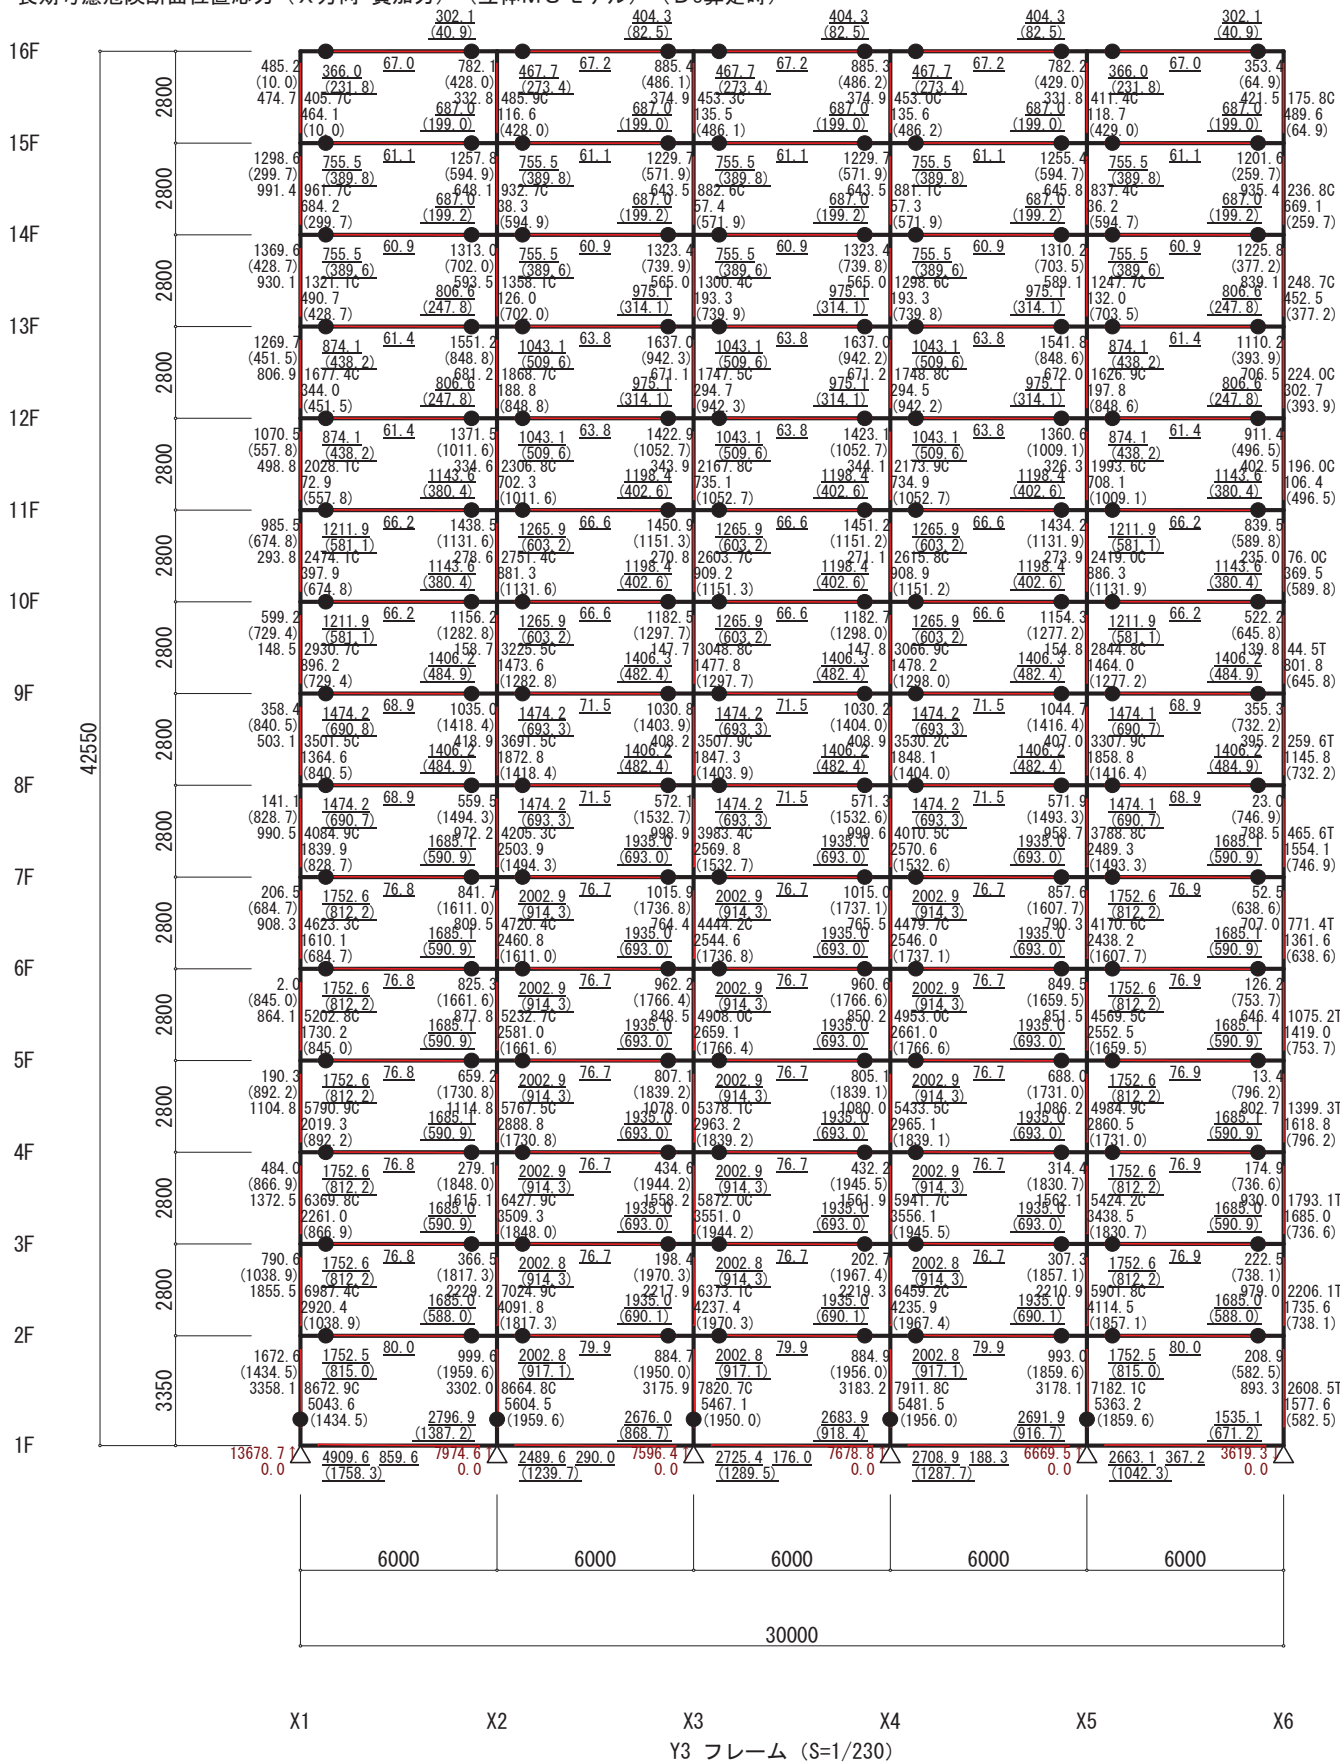


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

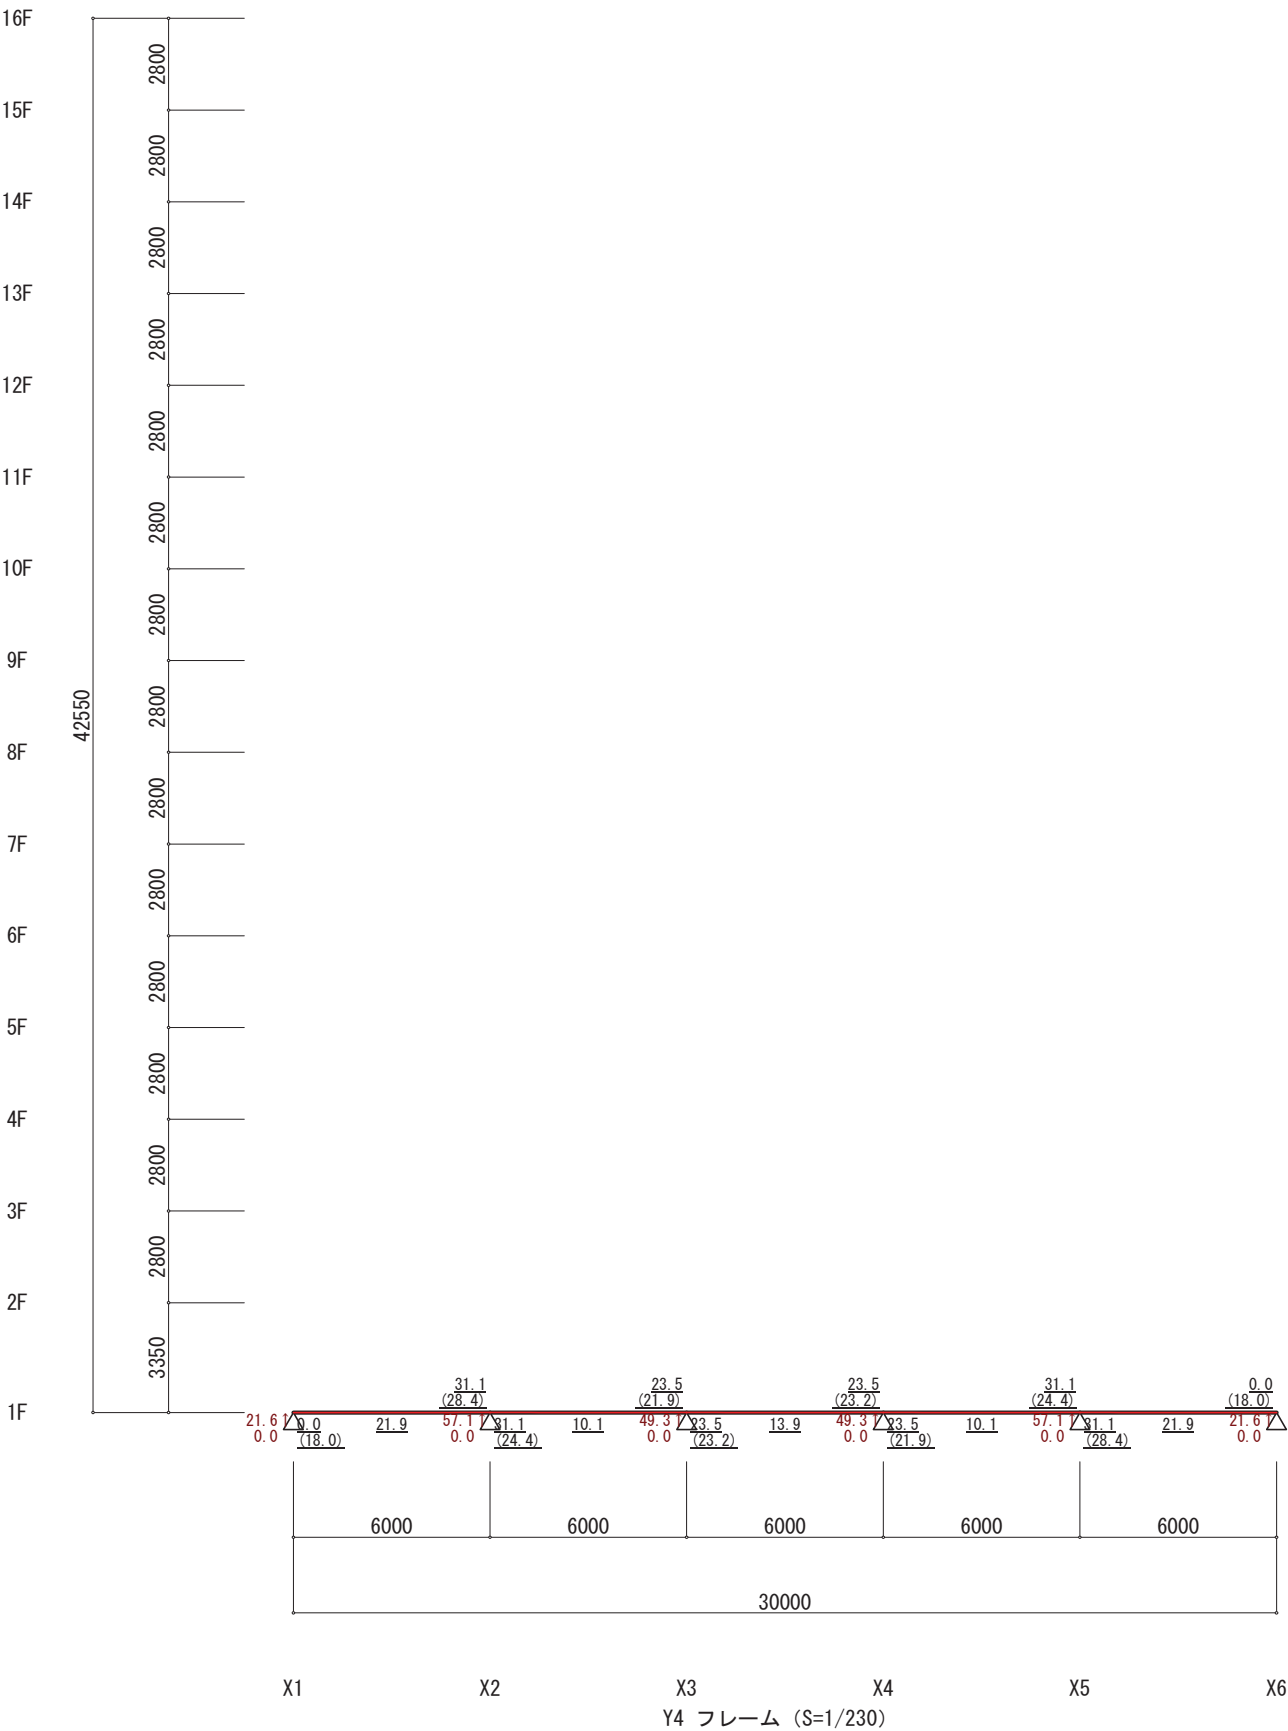


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

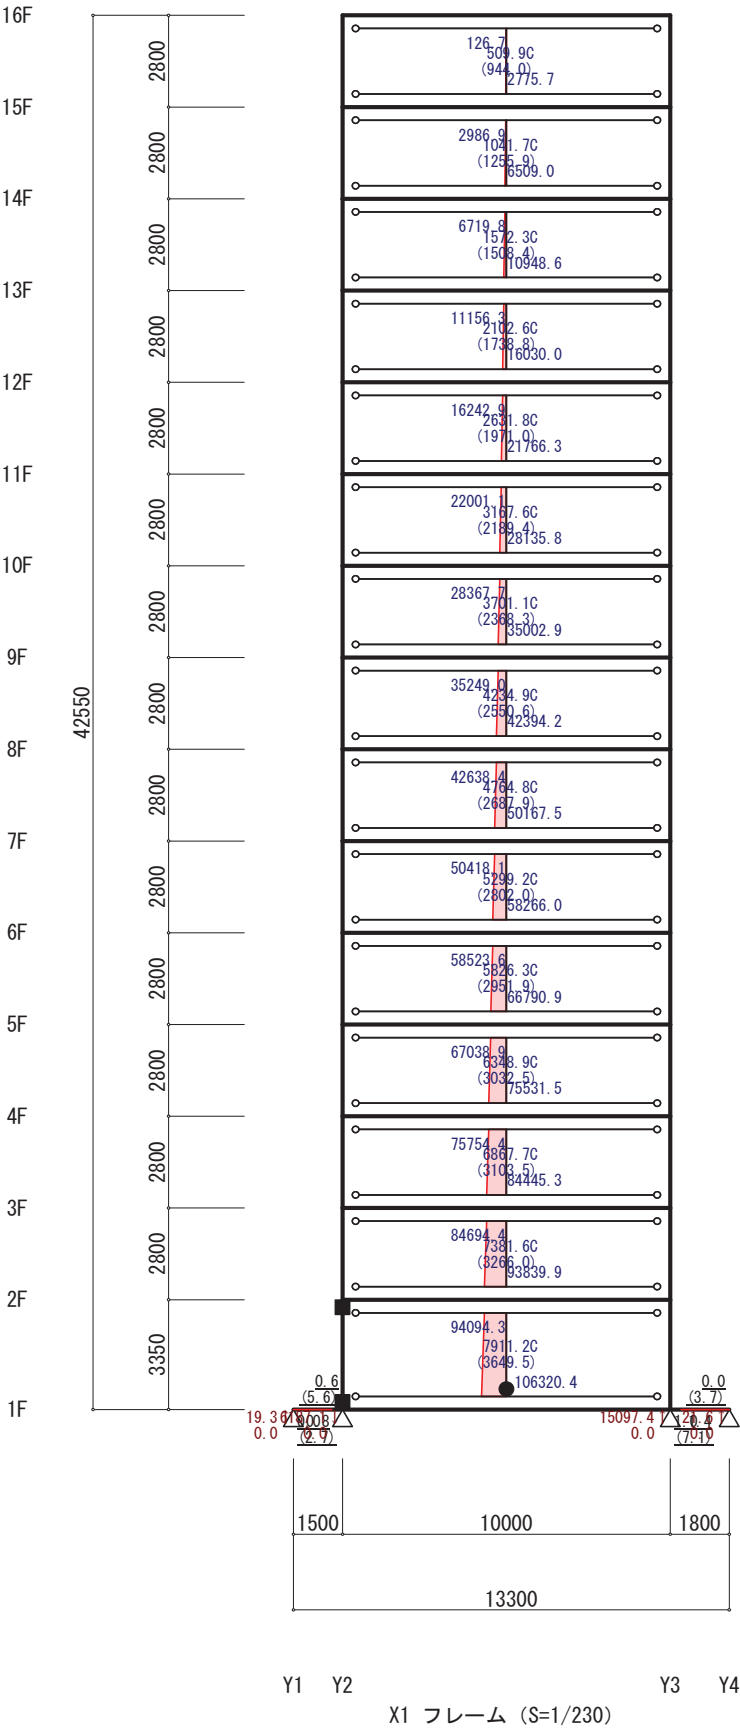


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

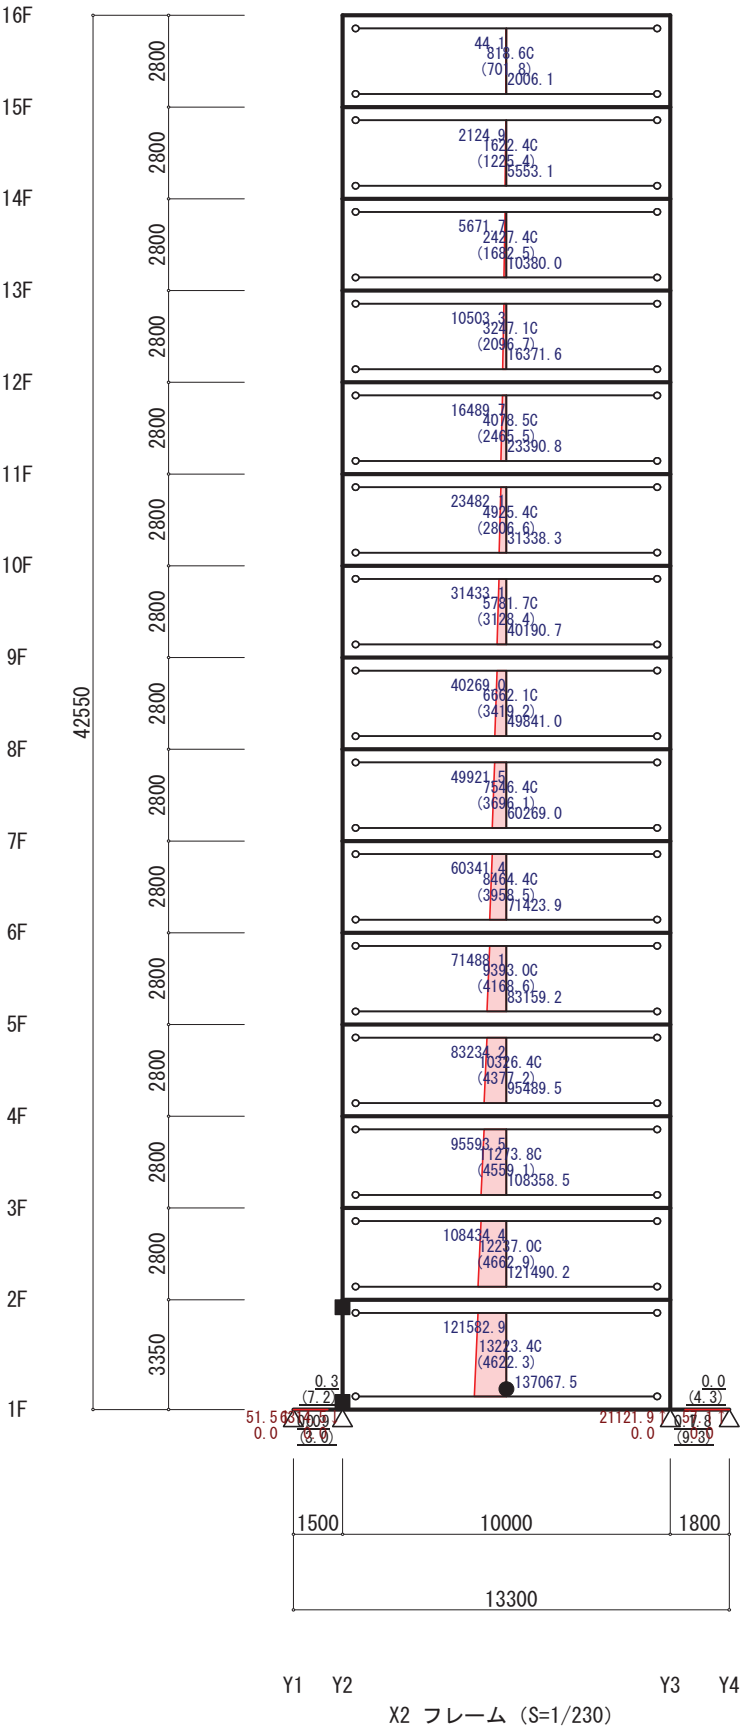


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

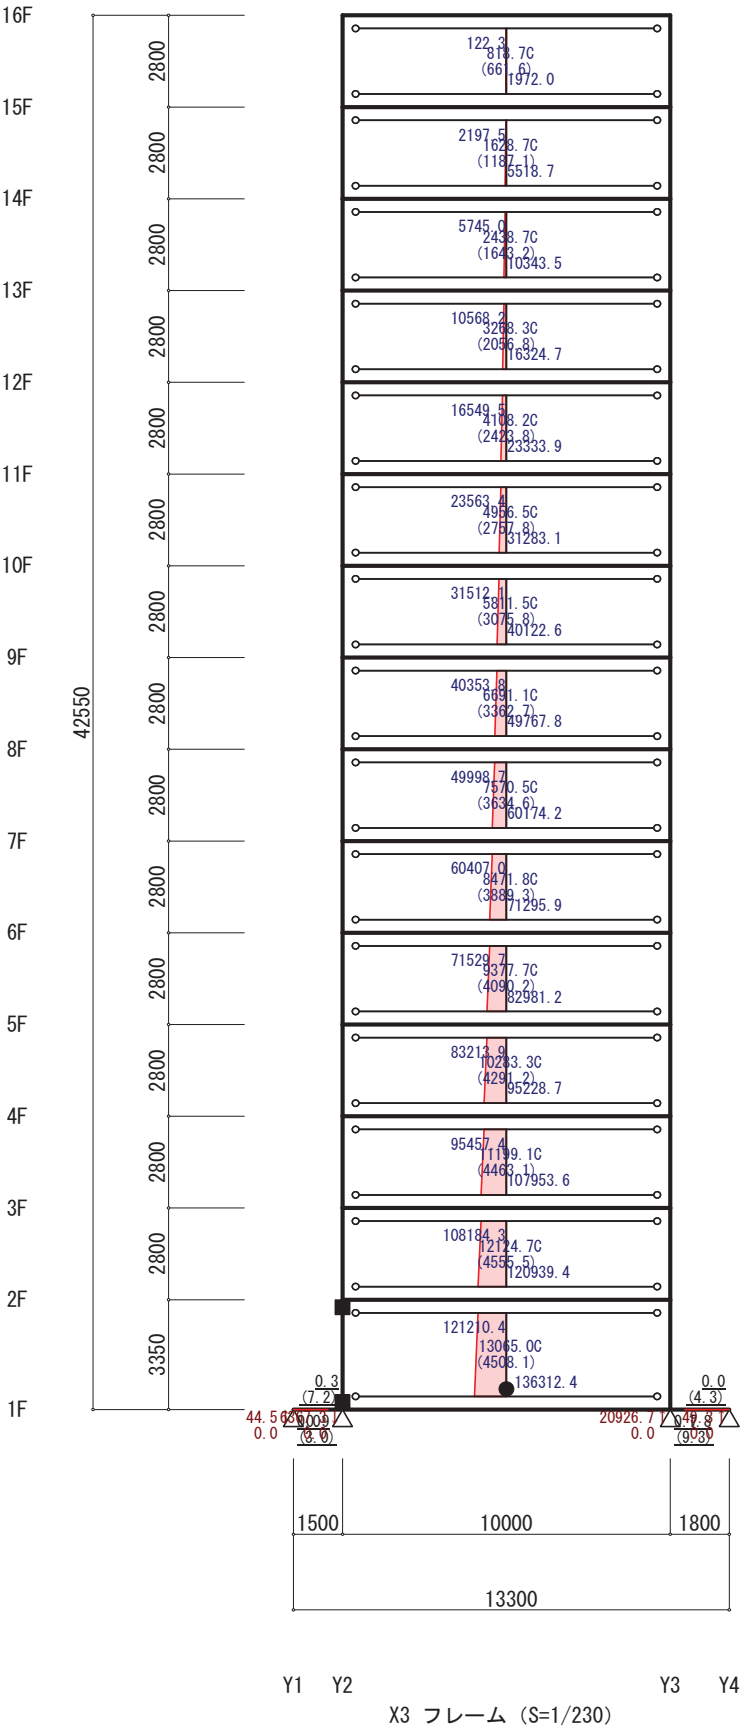


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

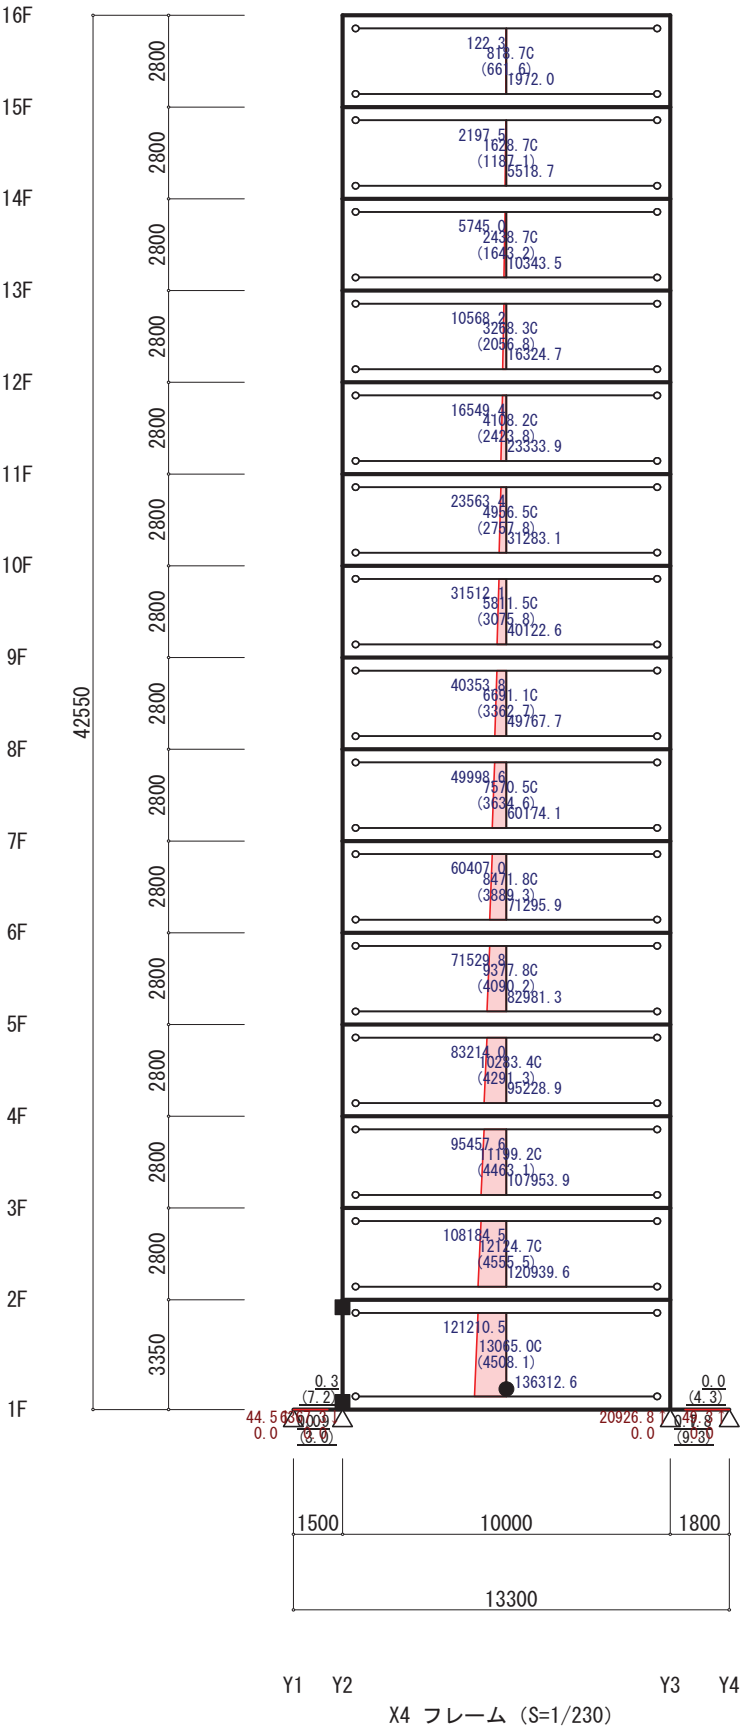


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

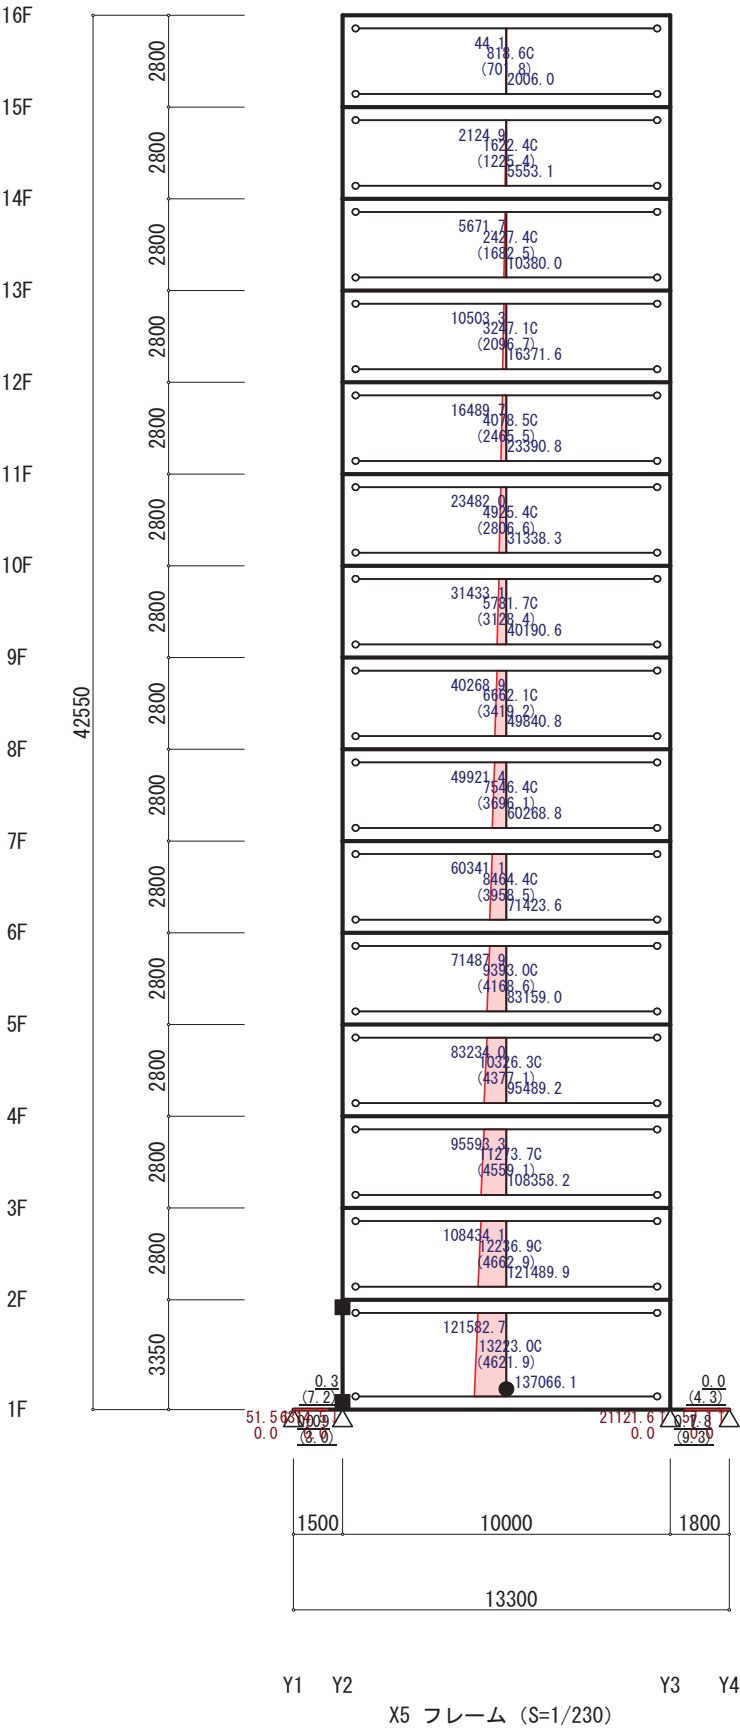


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

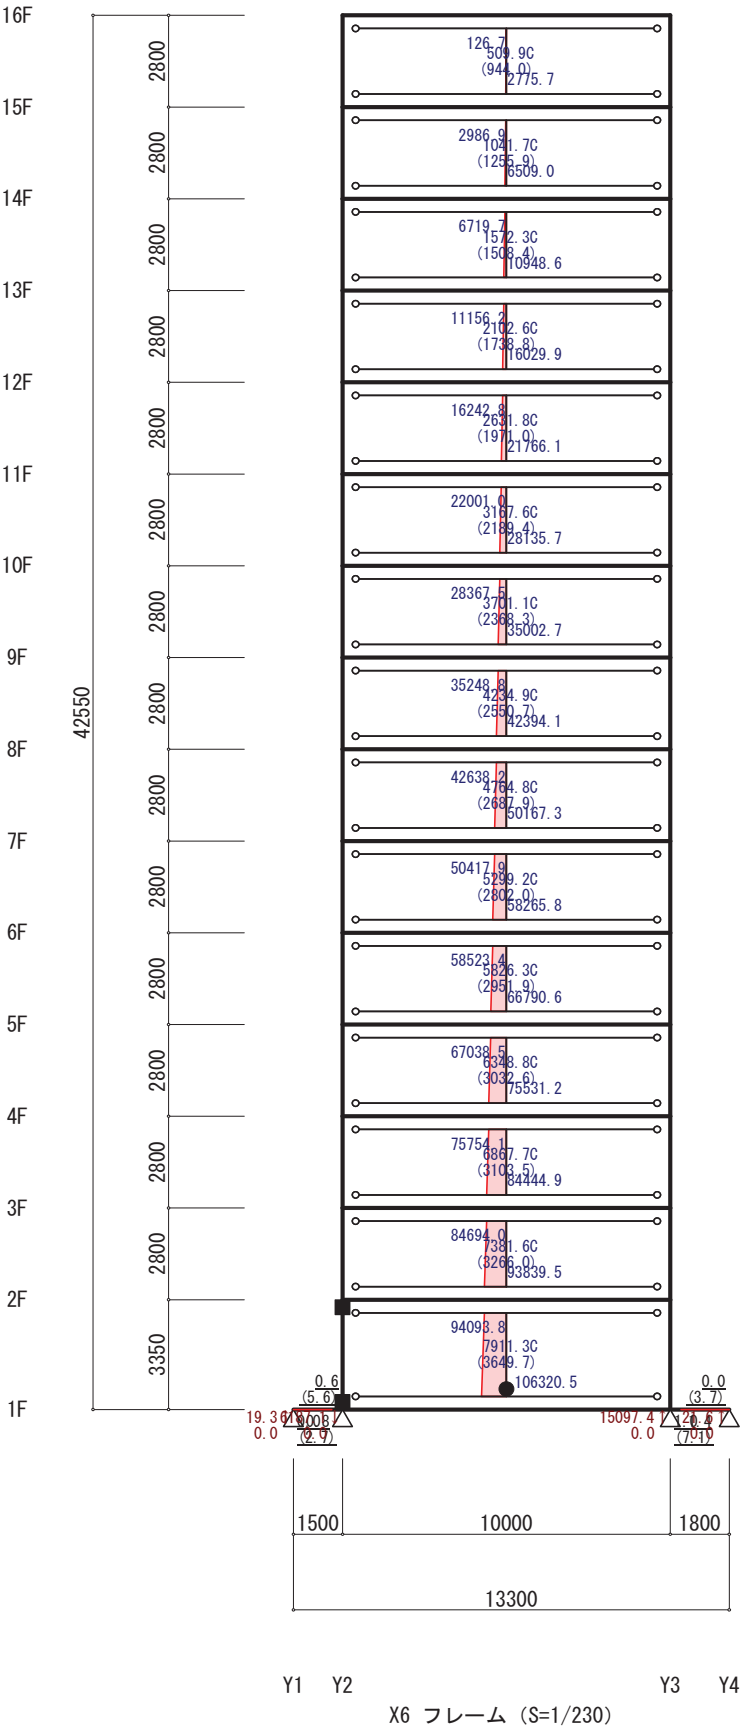


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

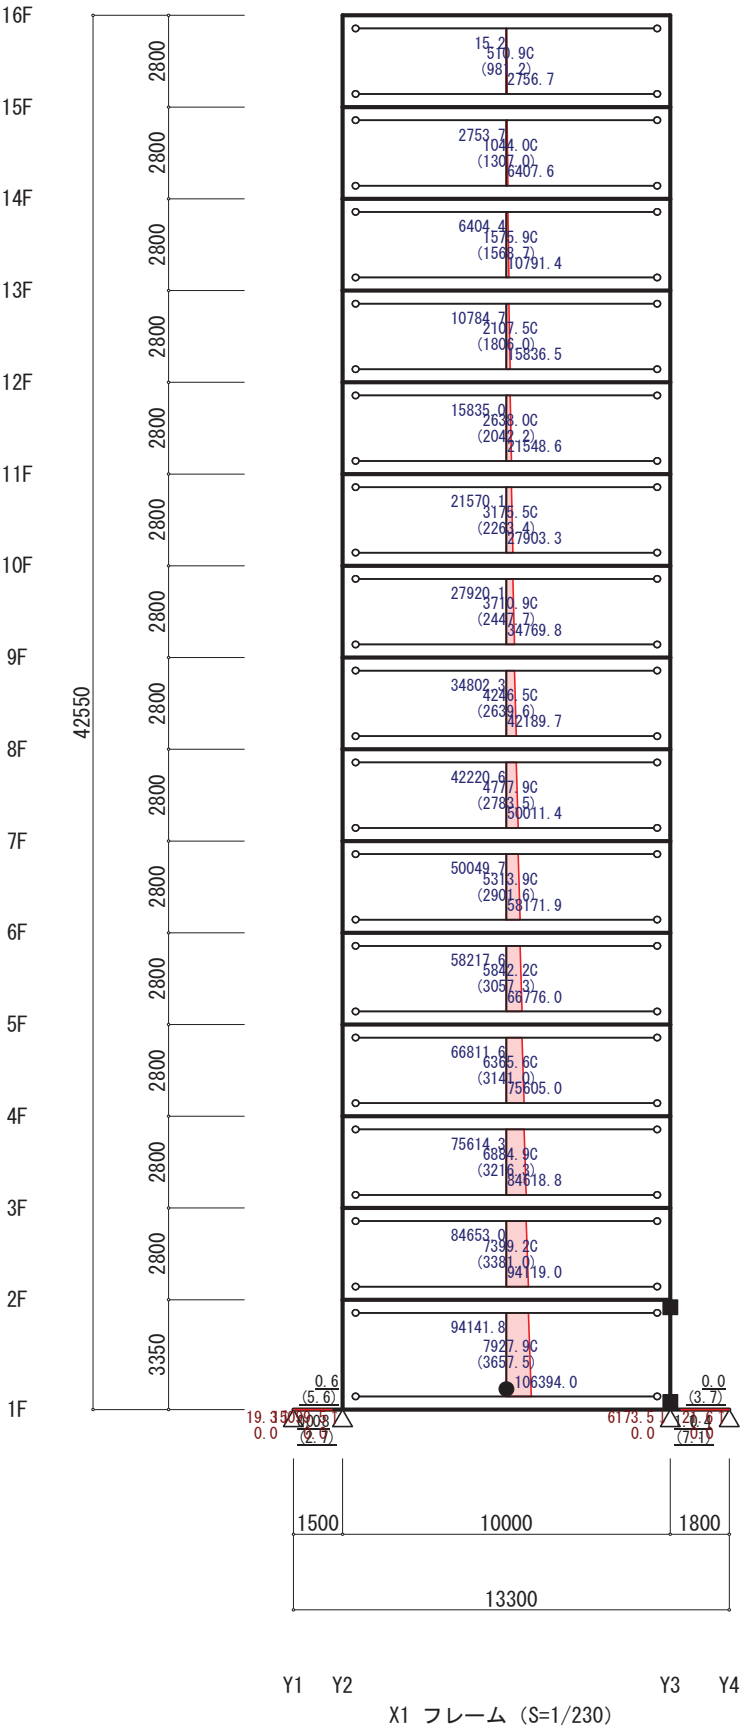


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

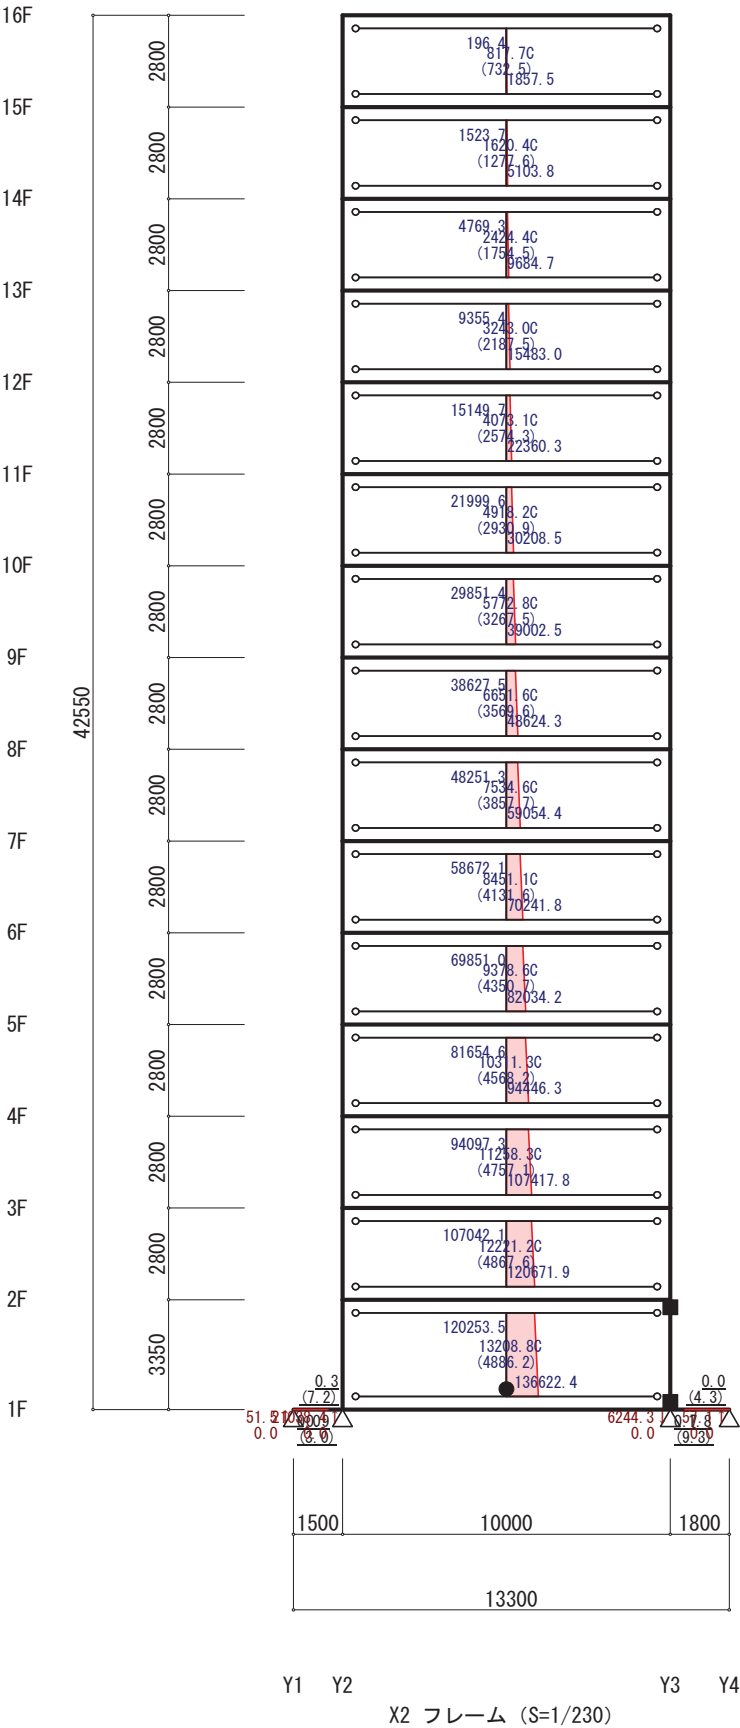


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

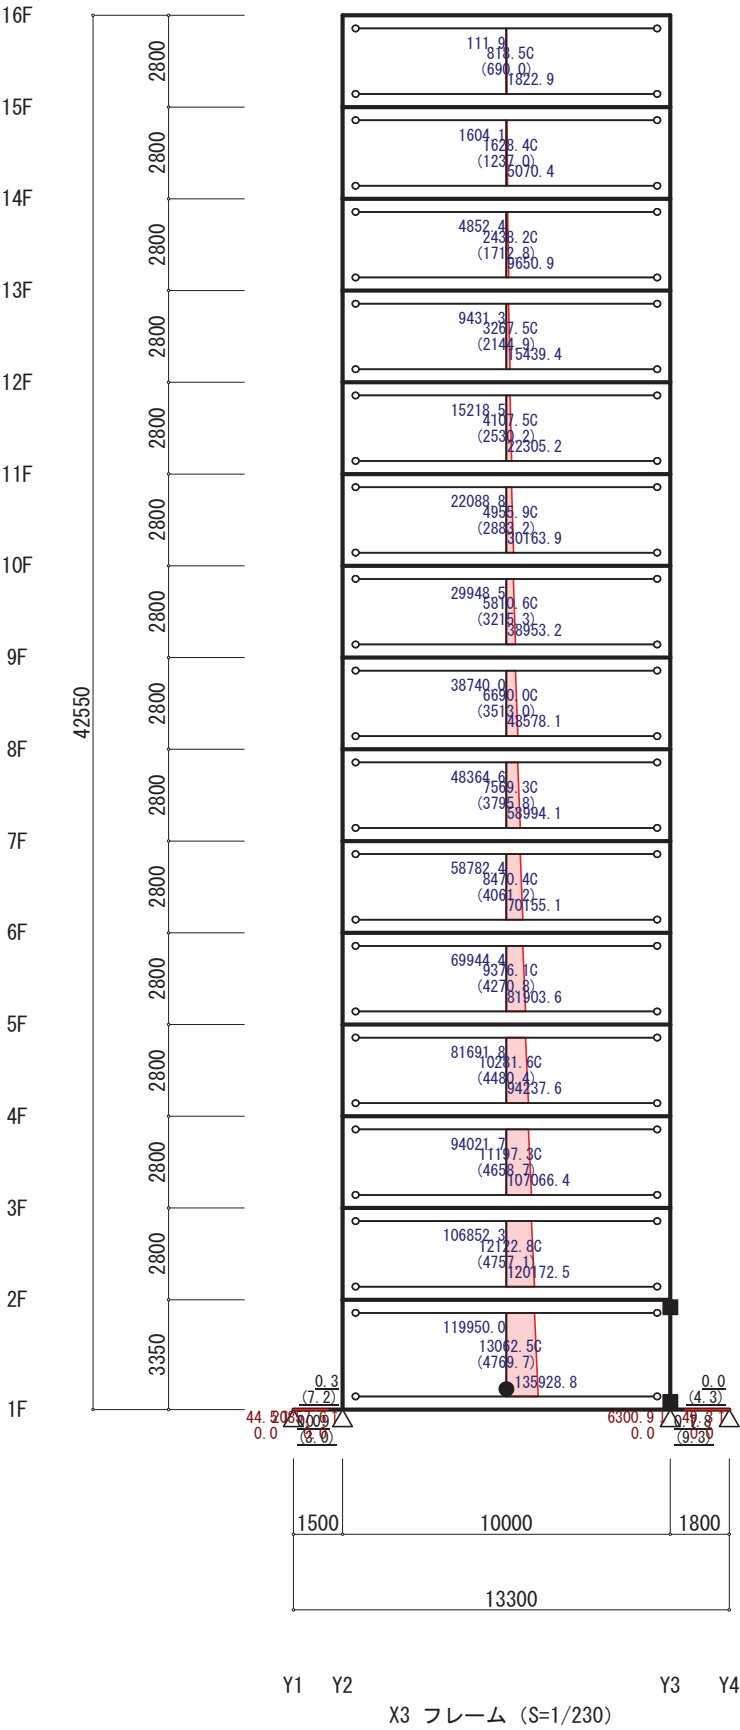


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

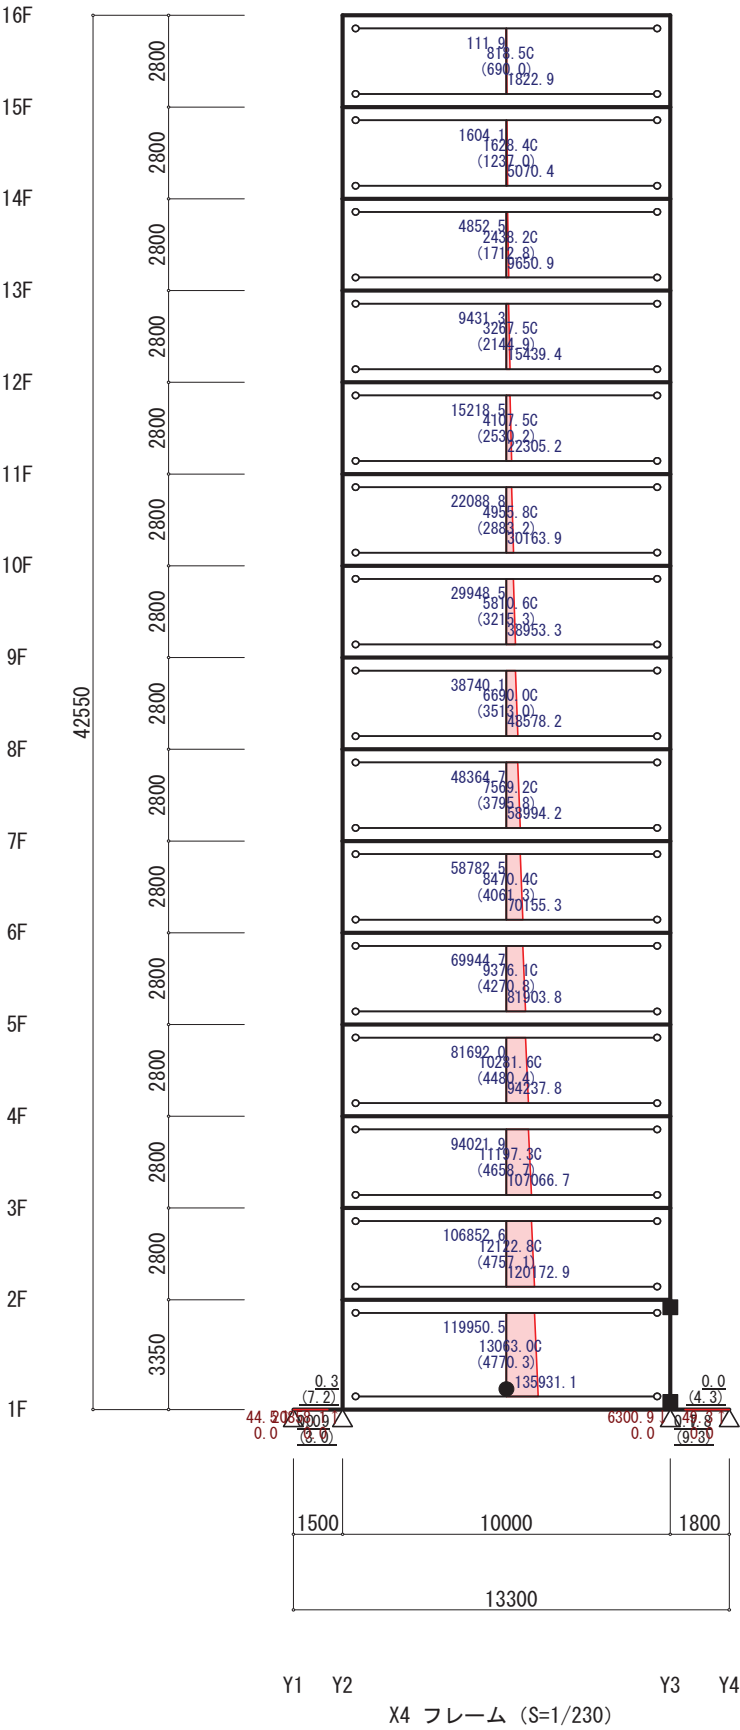

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



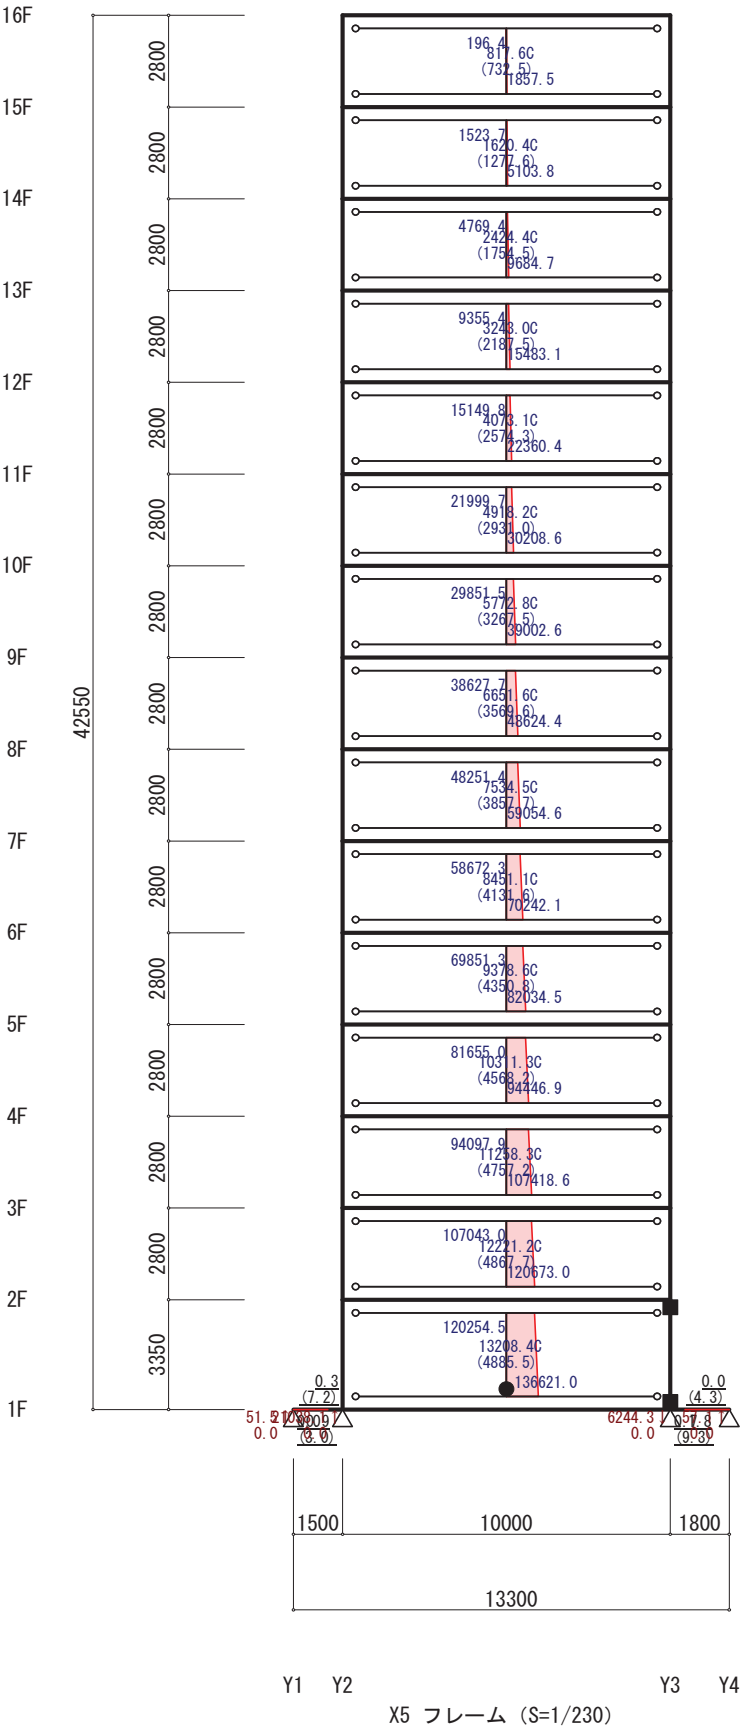


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

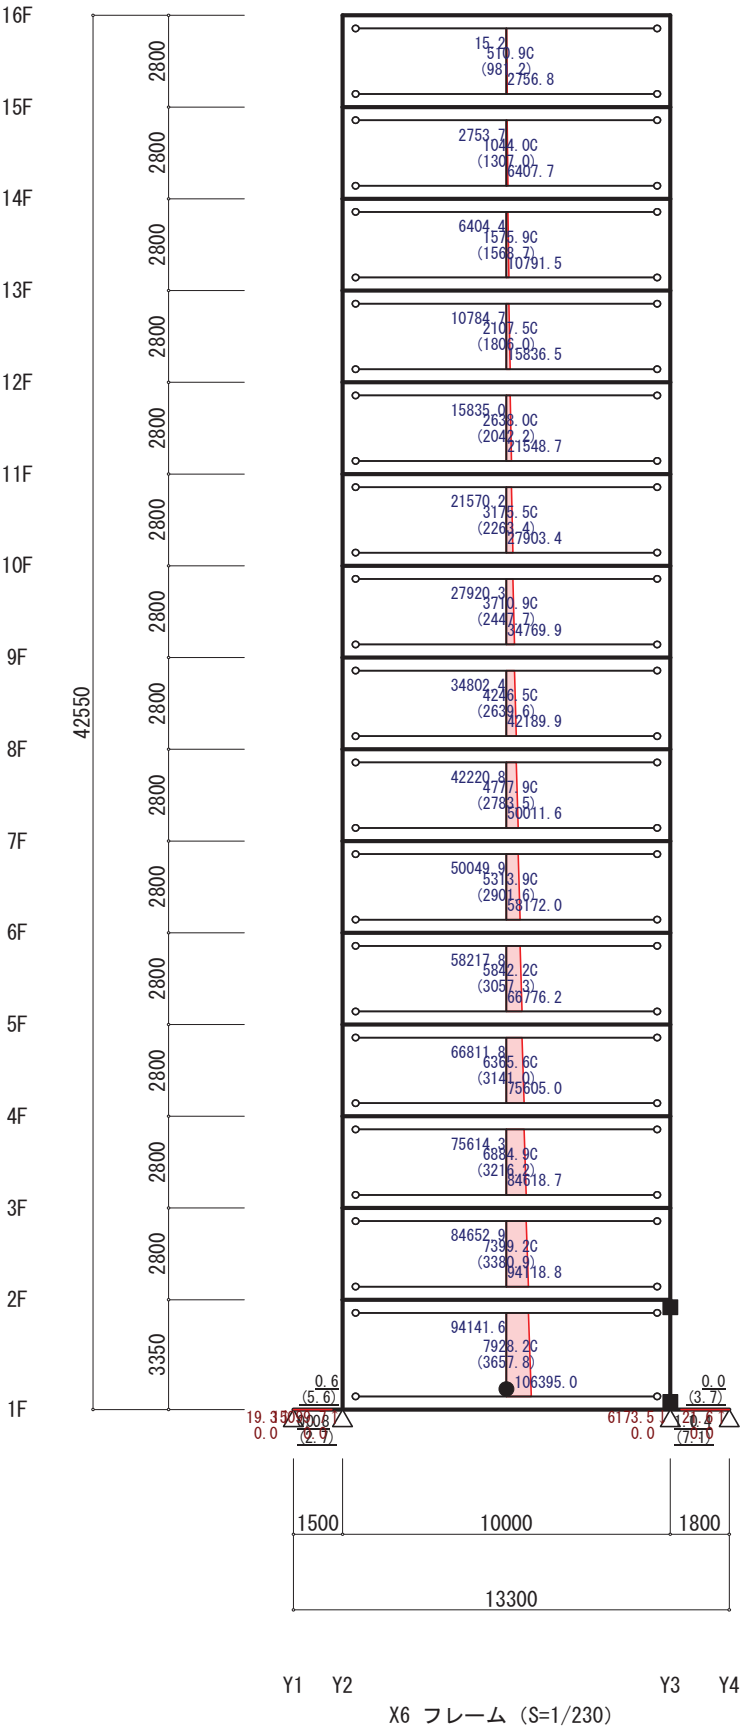

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

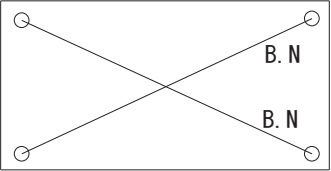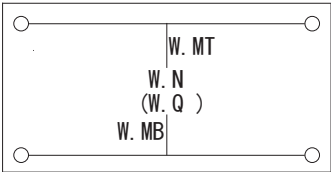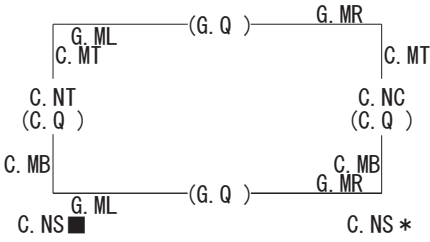

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

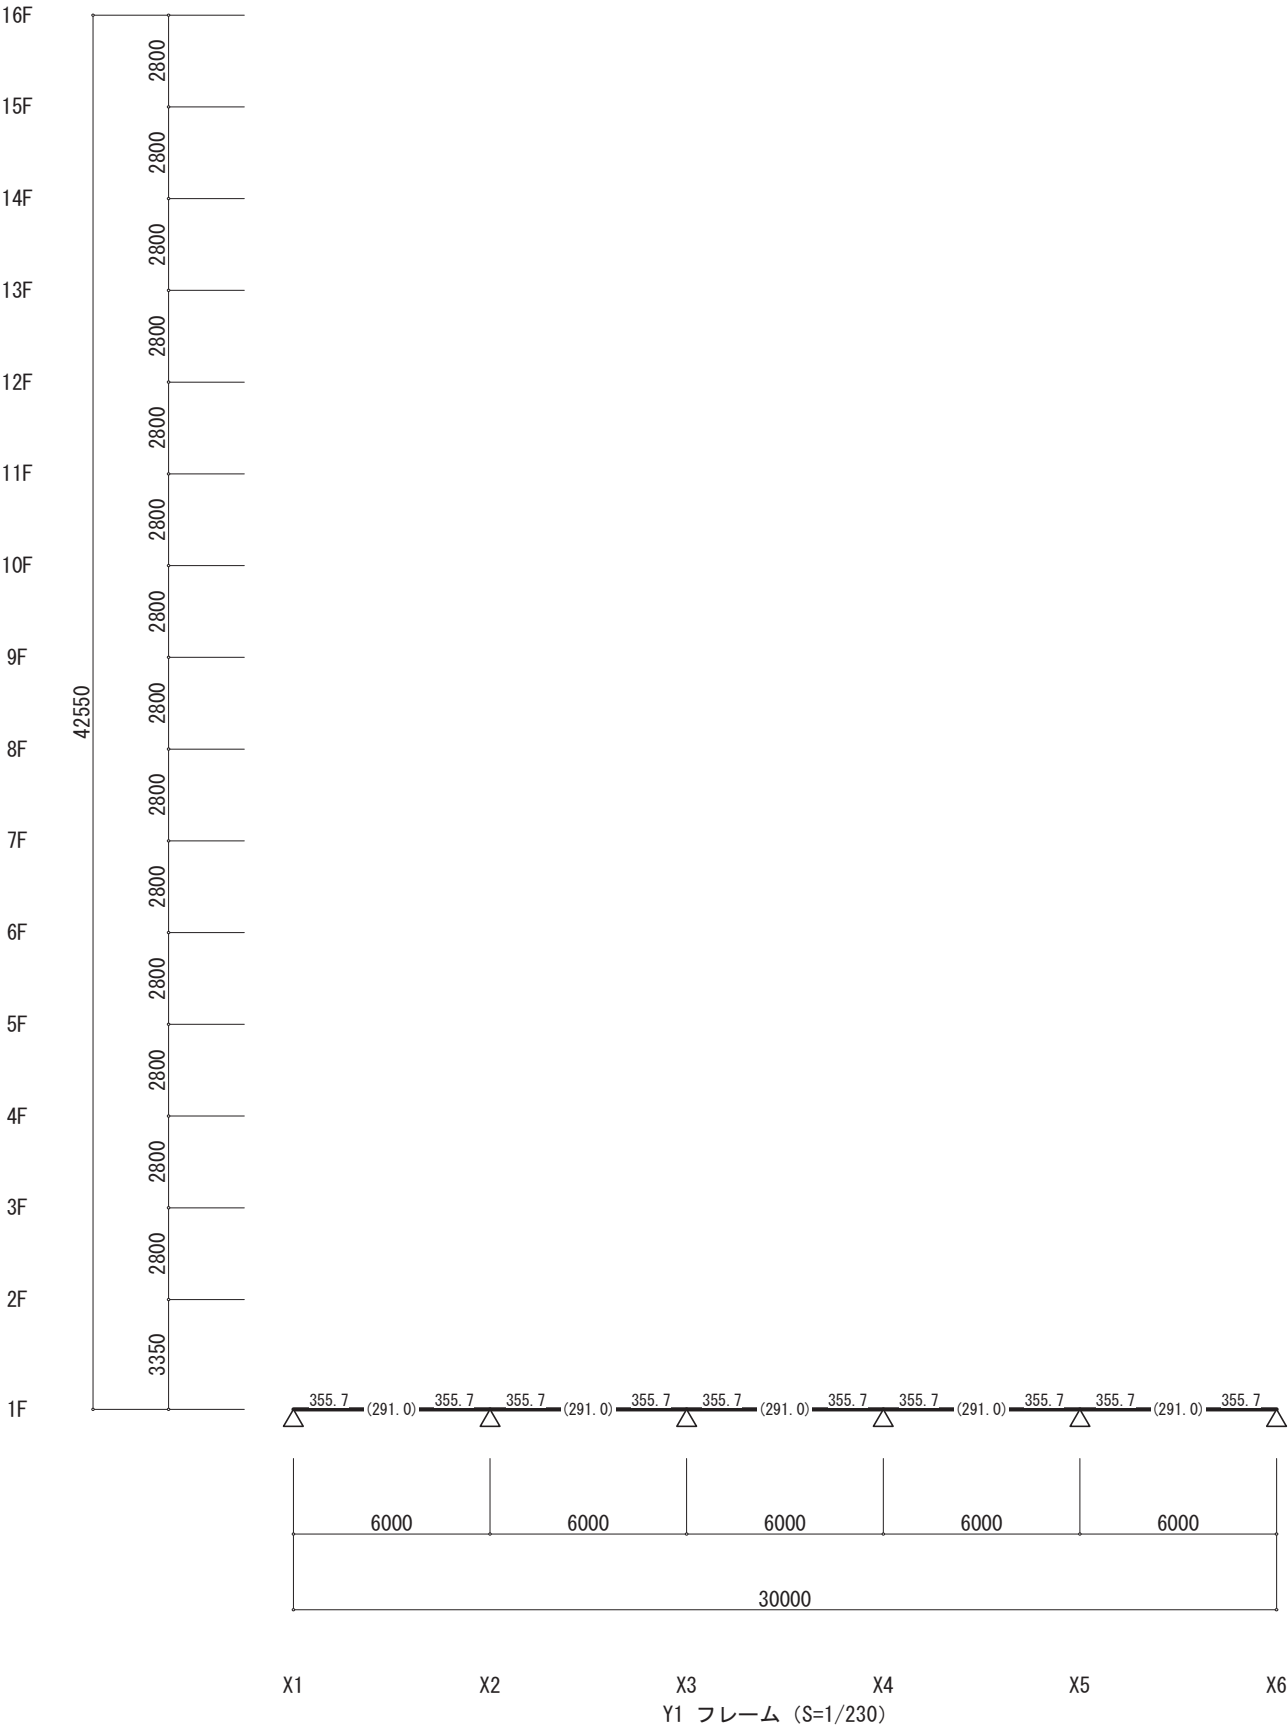


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

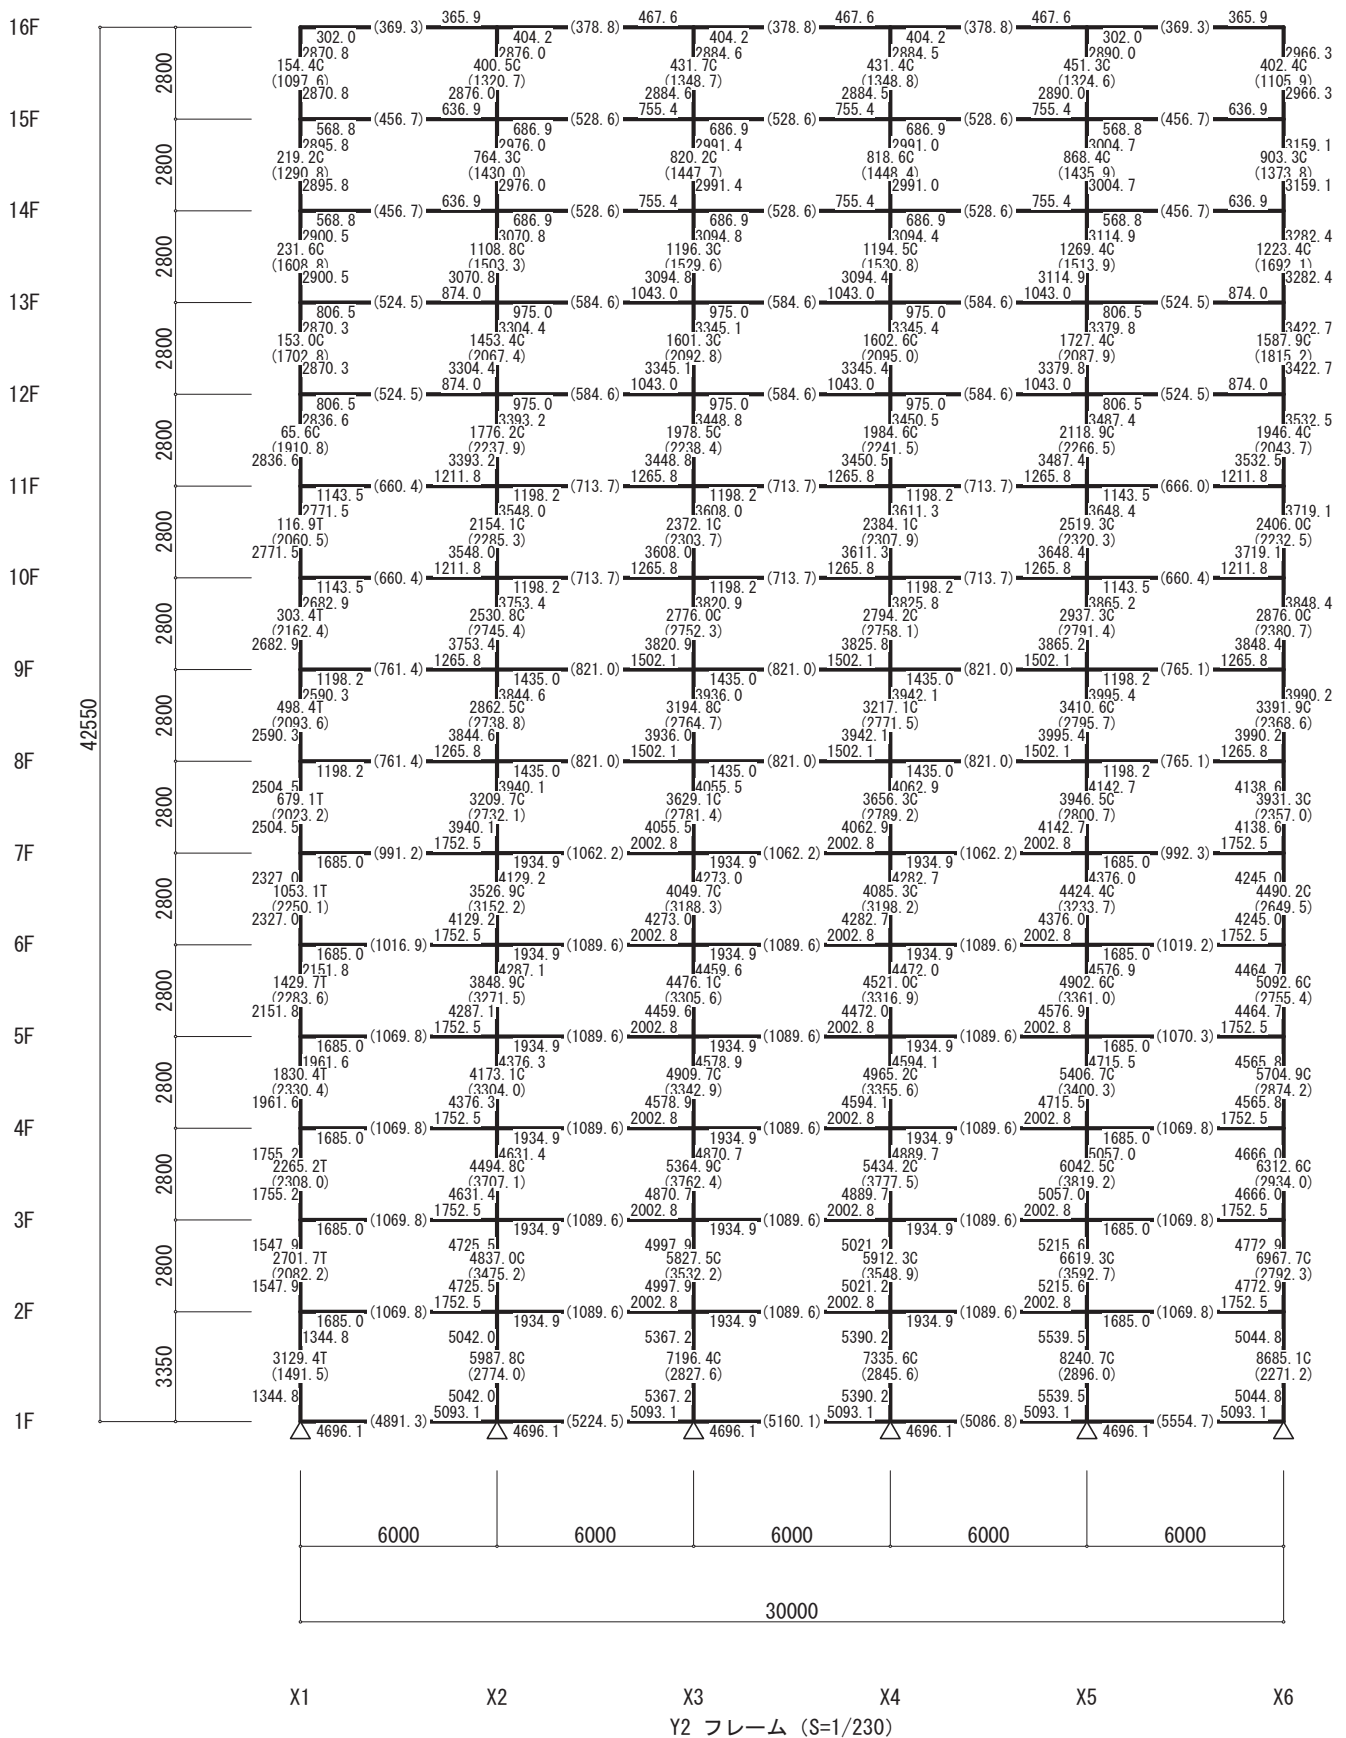


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

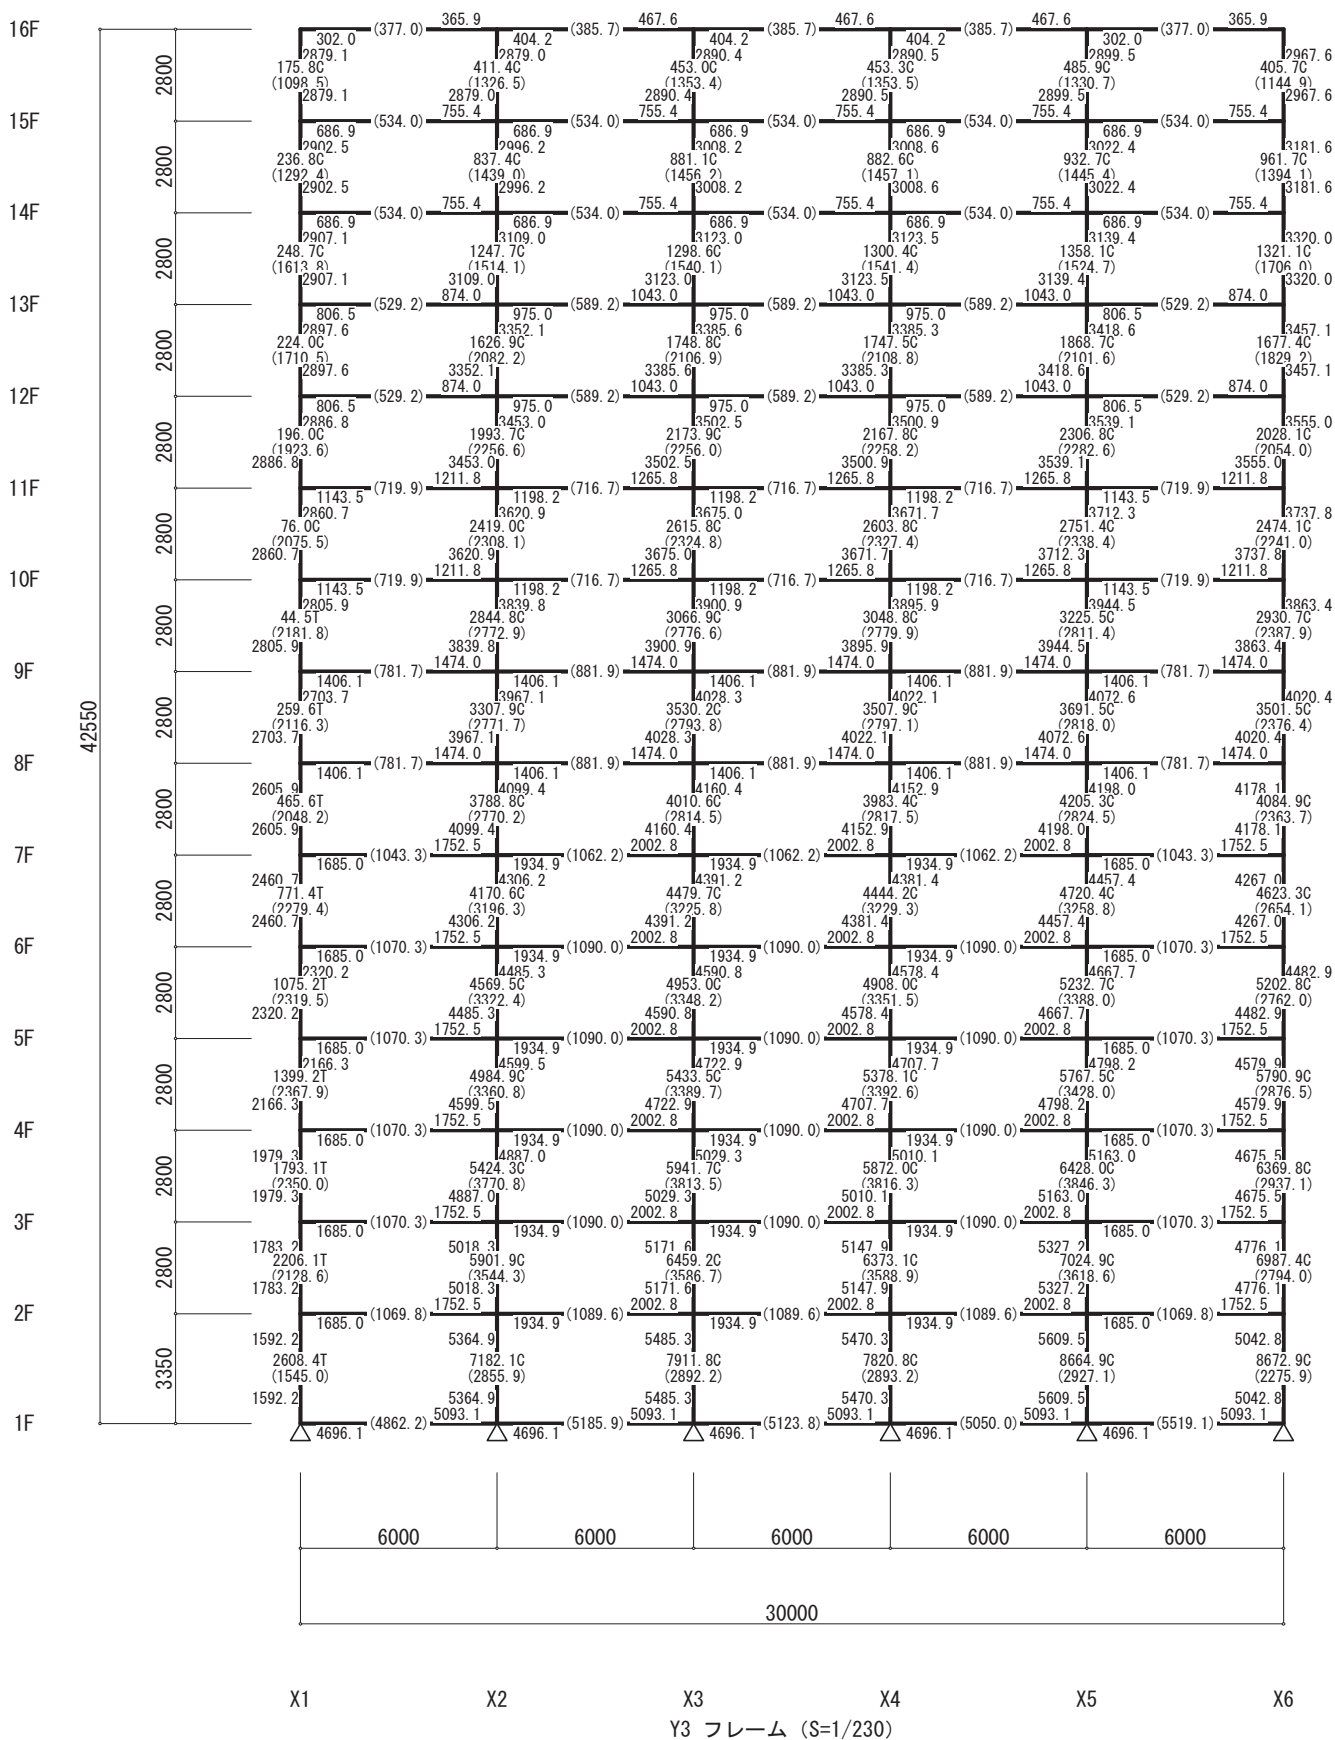


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

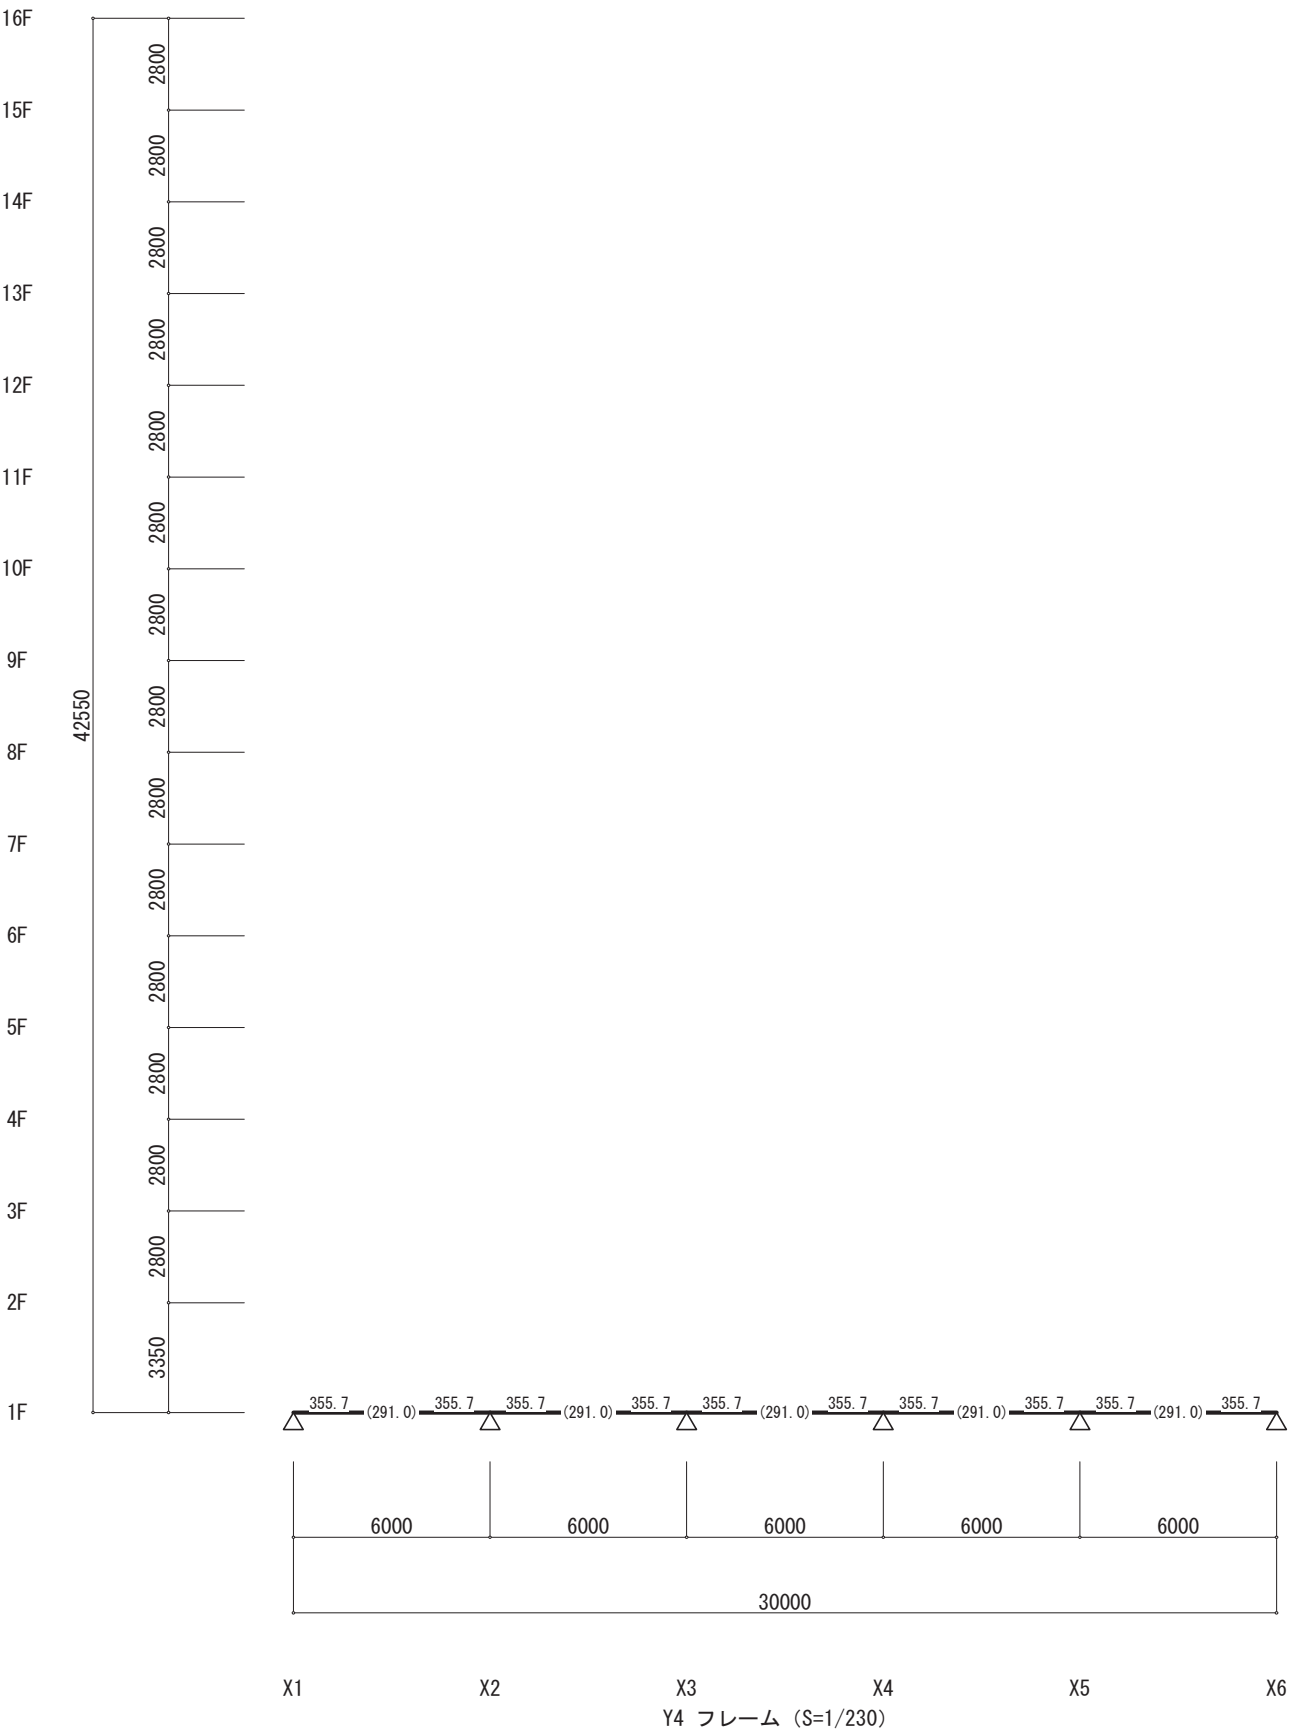


終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

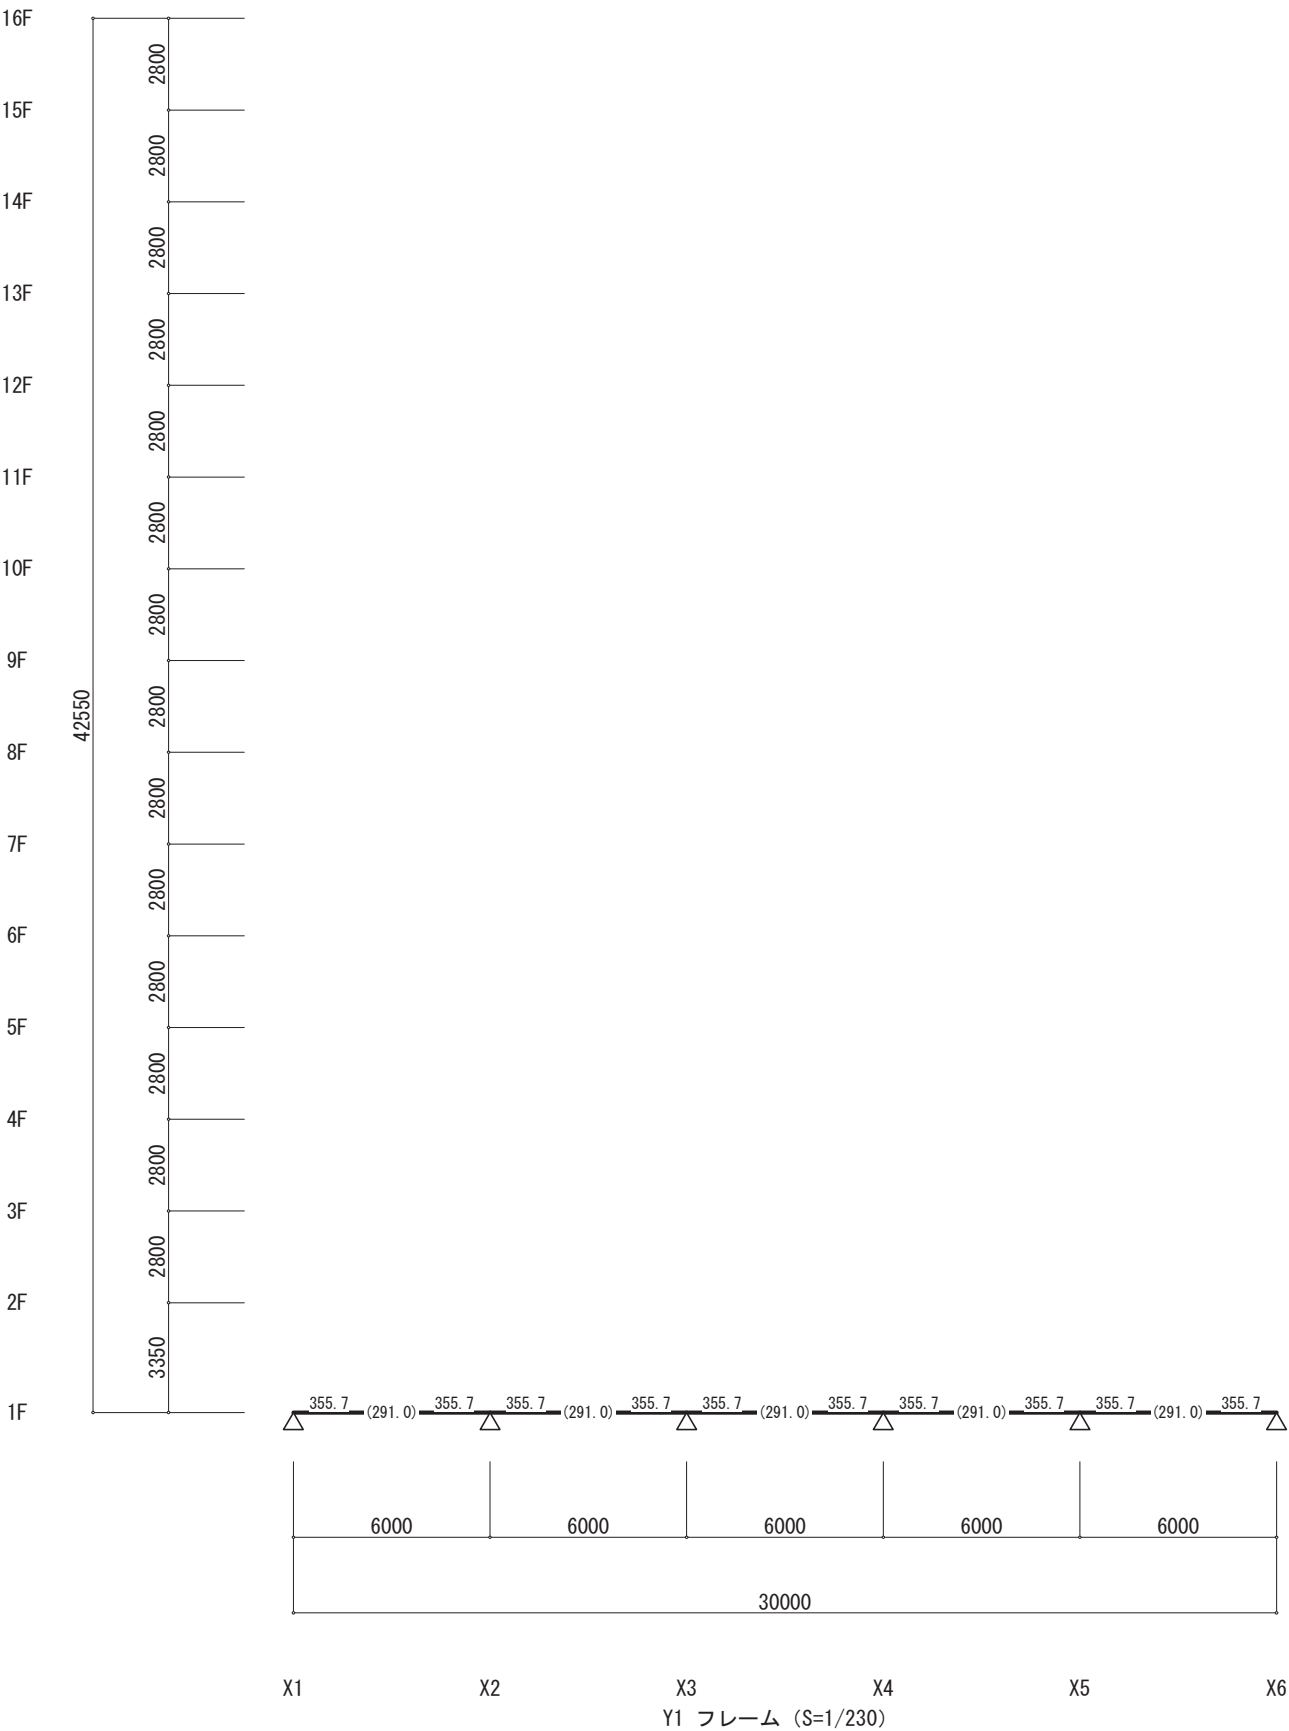


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

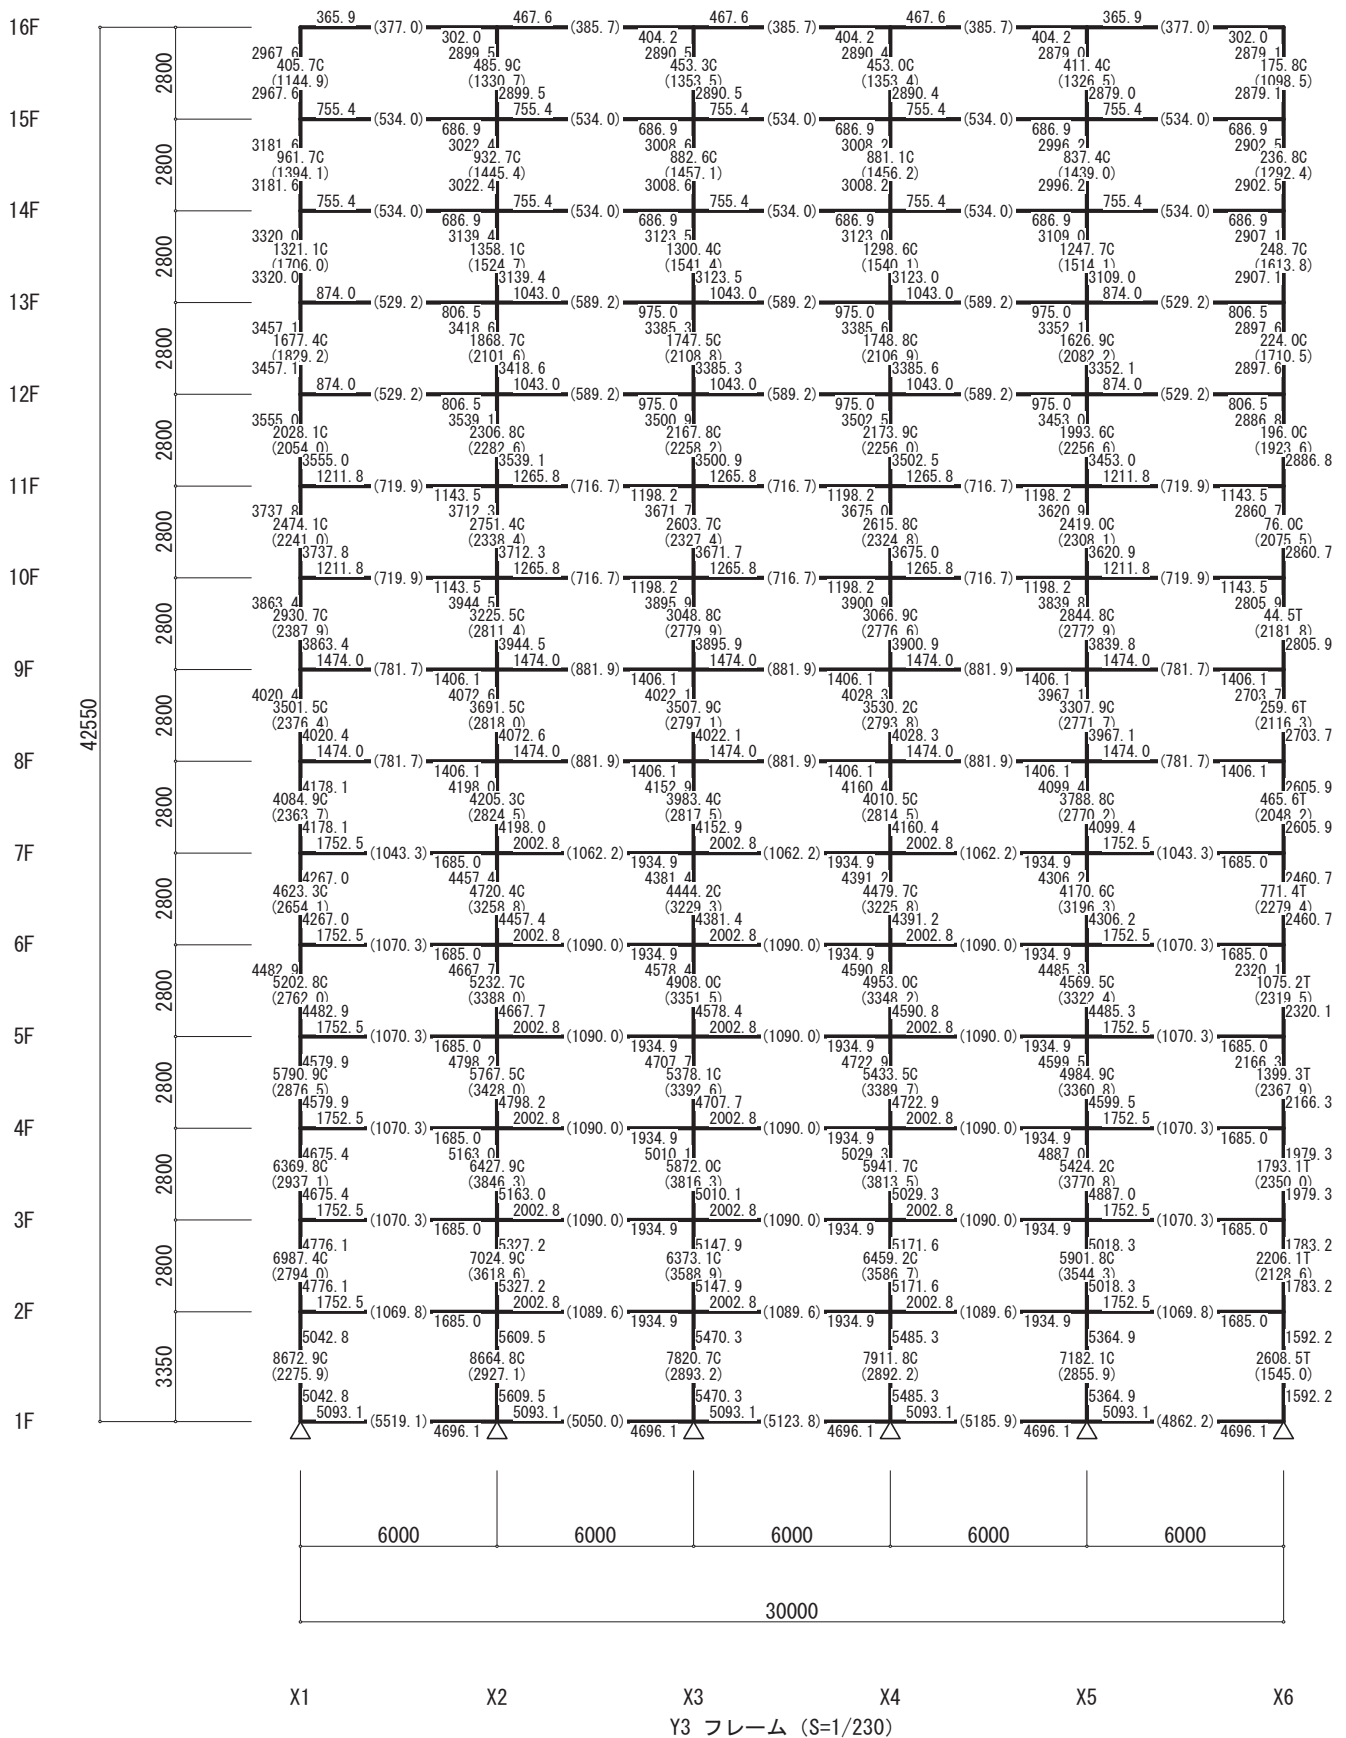


終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

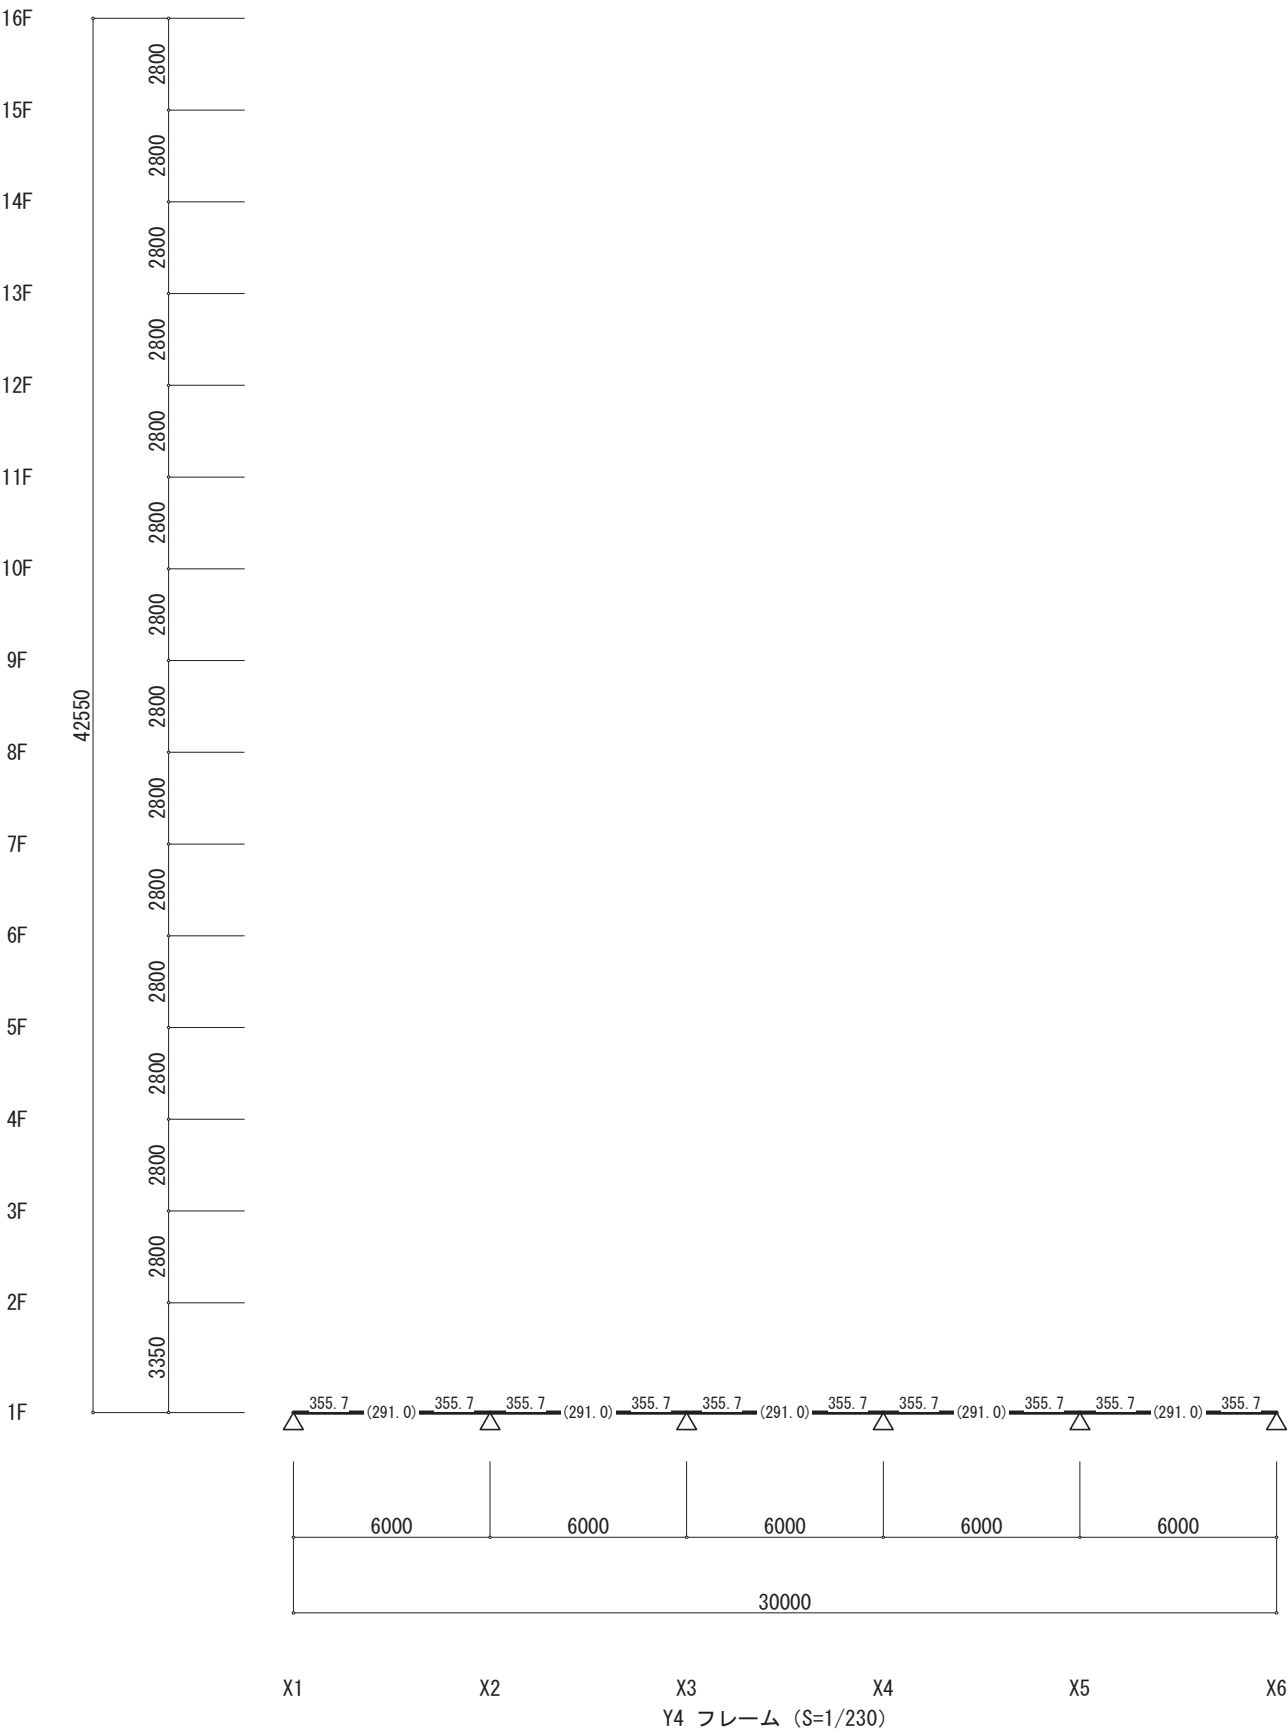


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

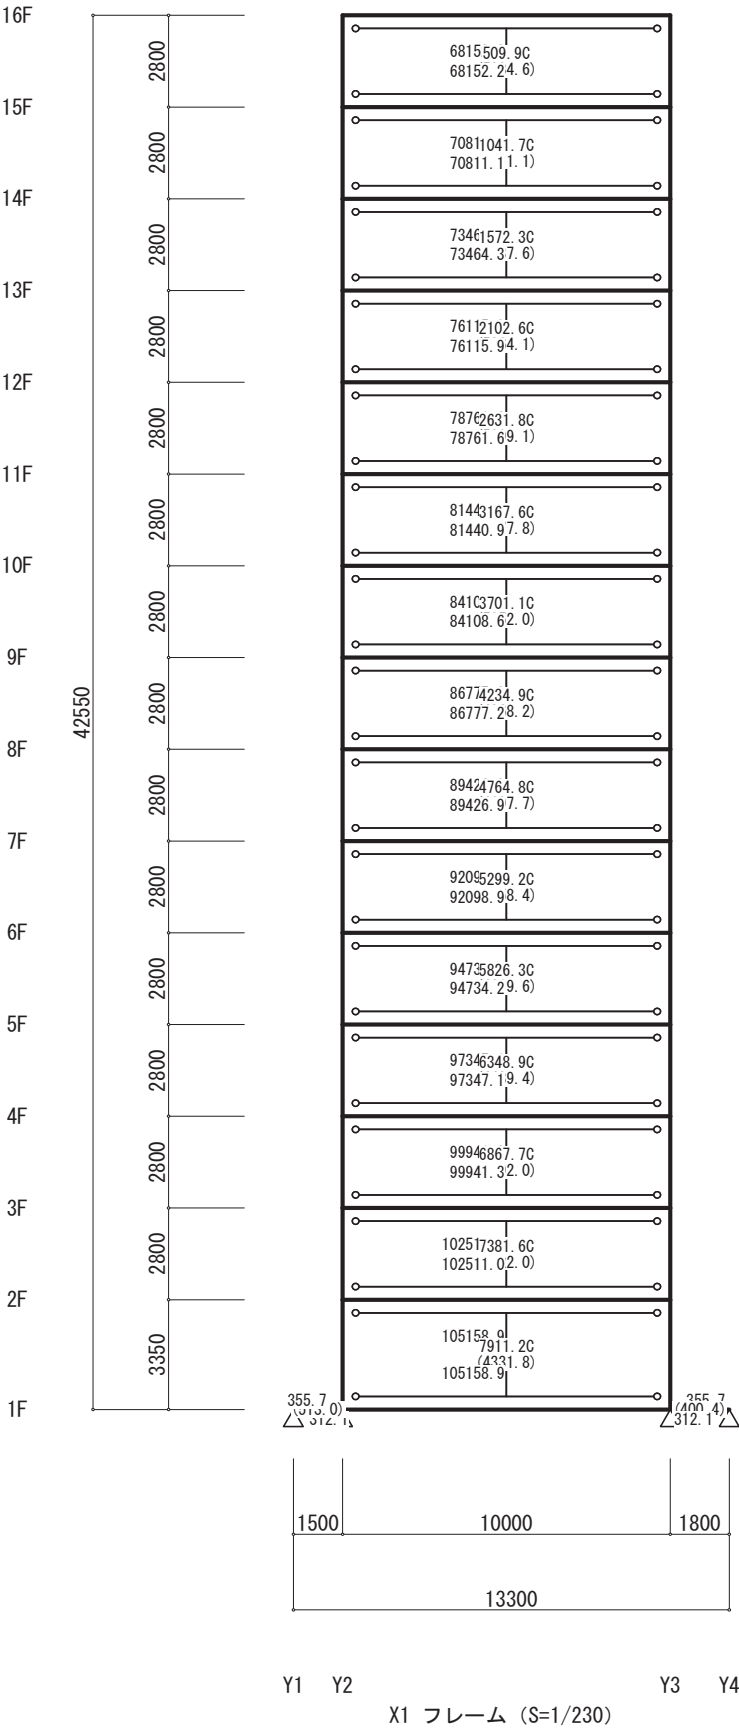


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

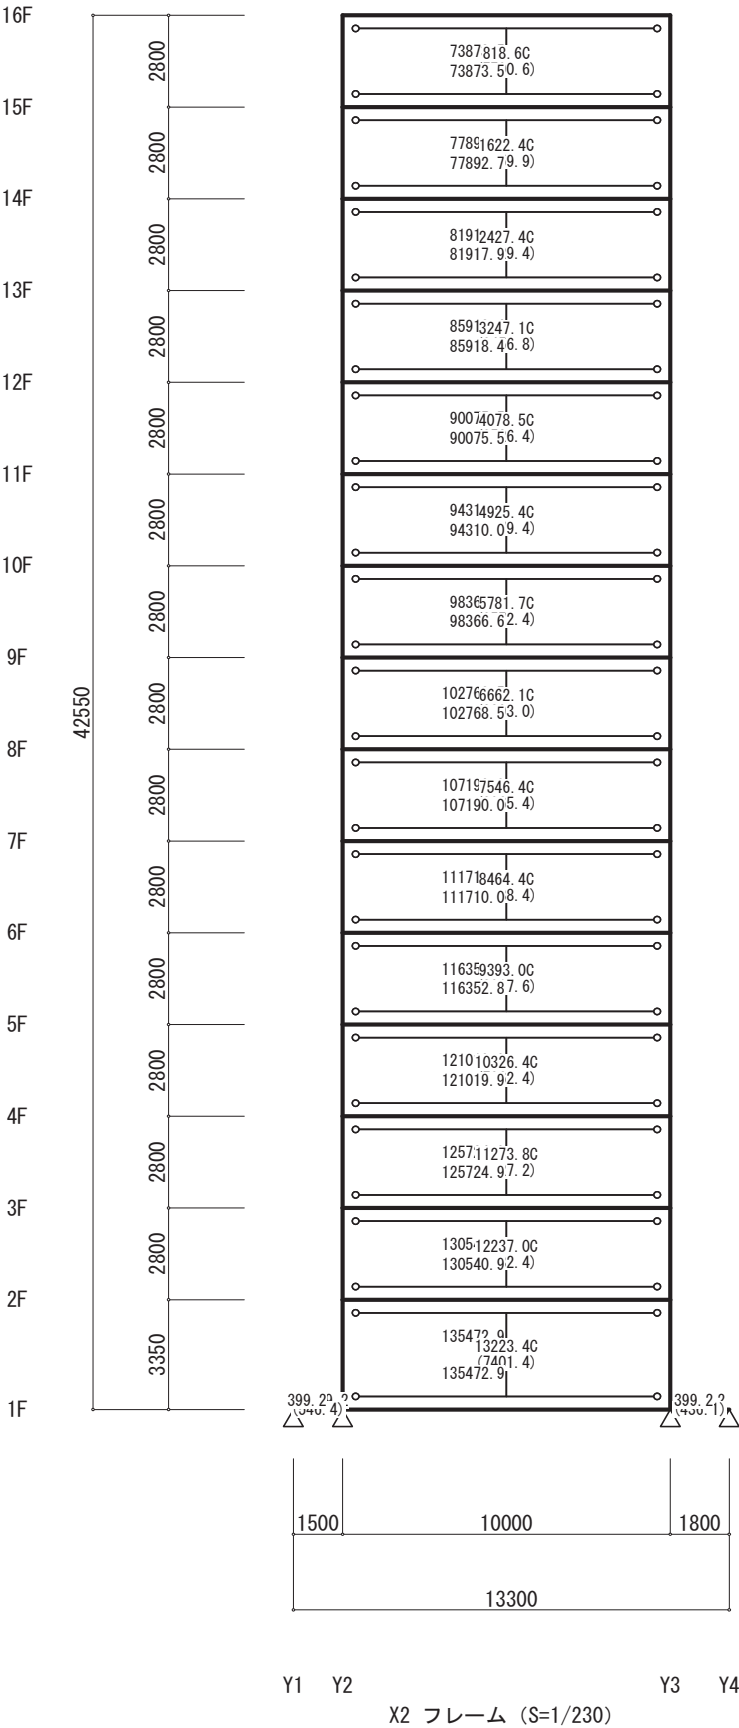


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

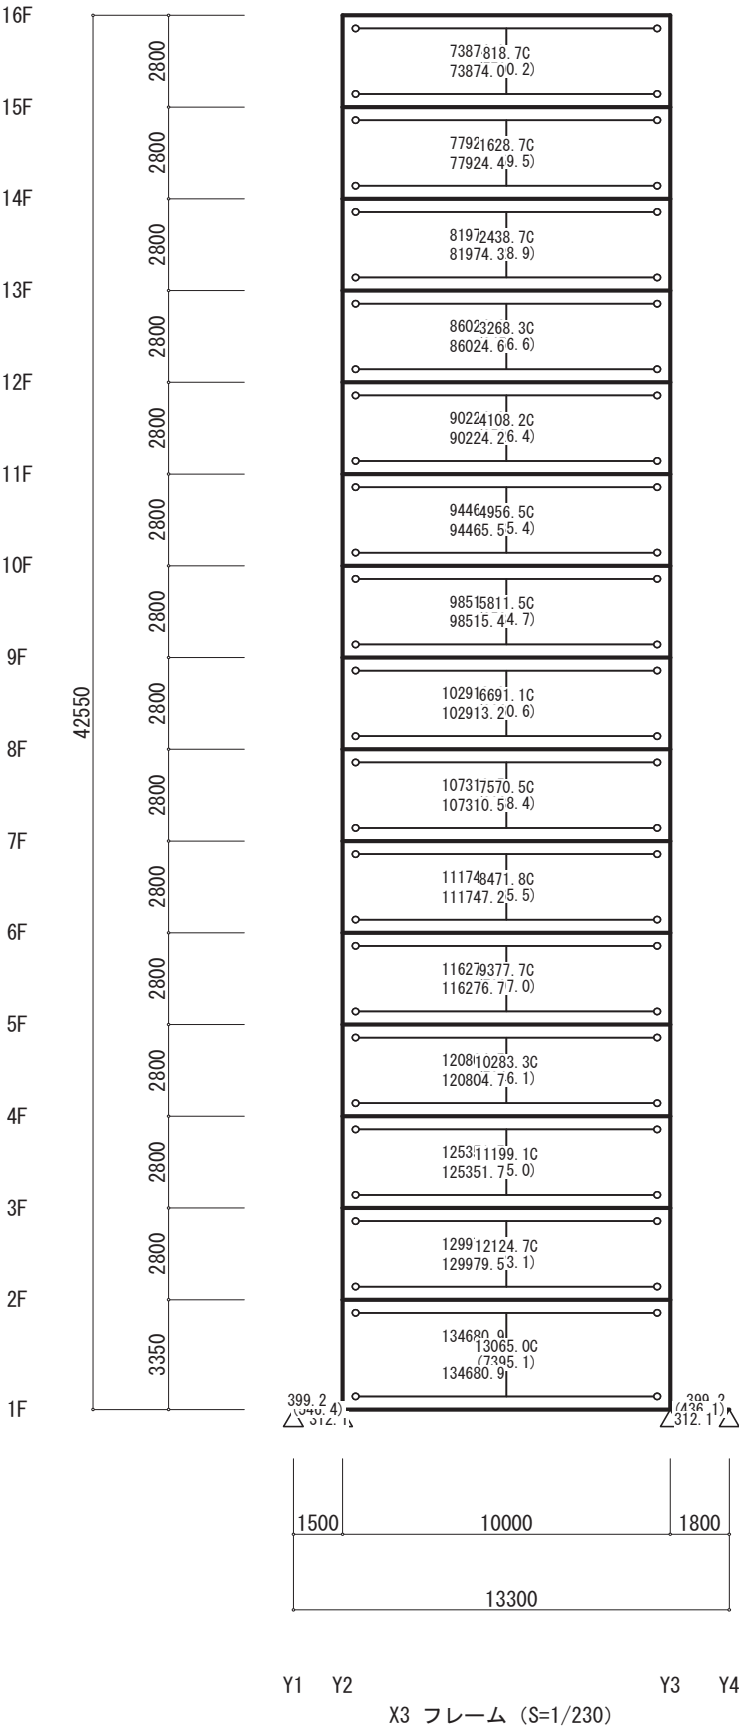


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

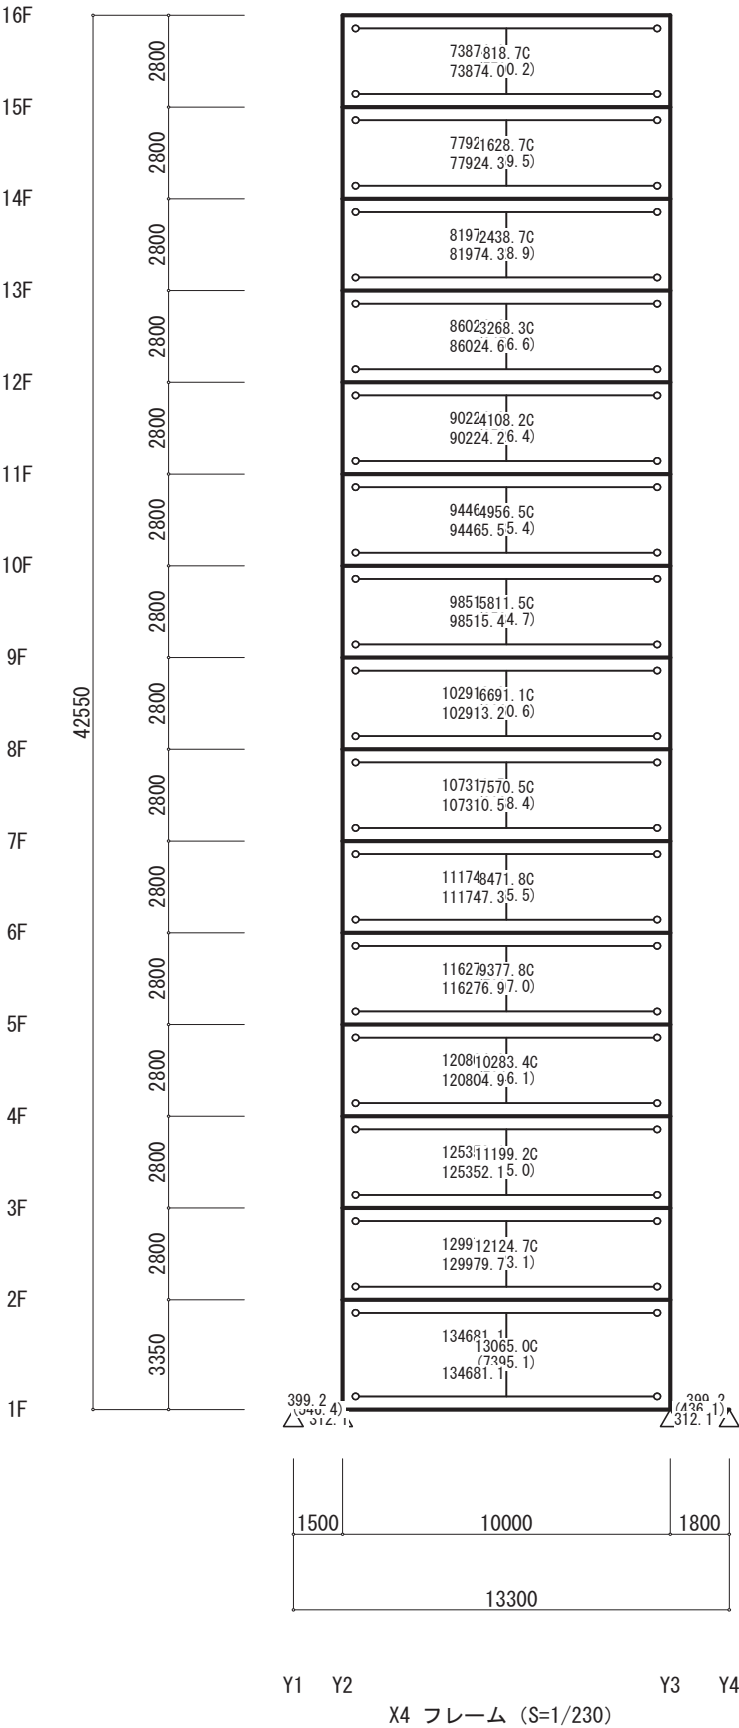


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

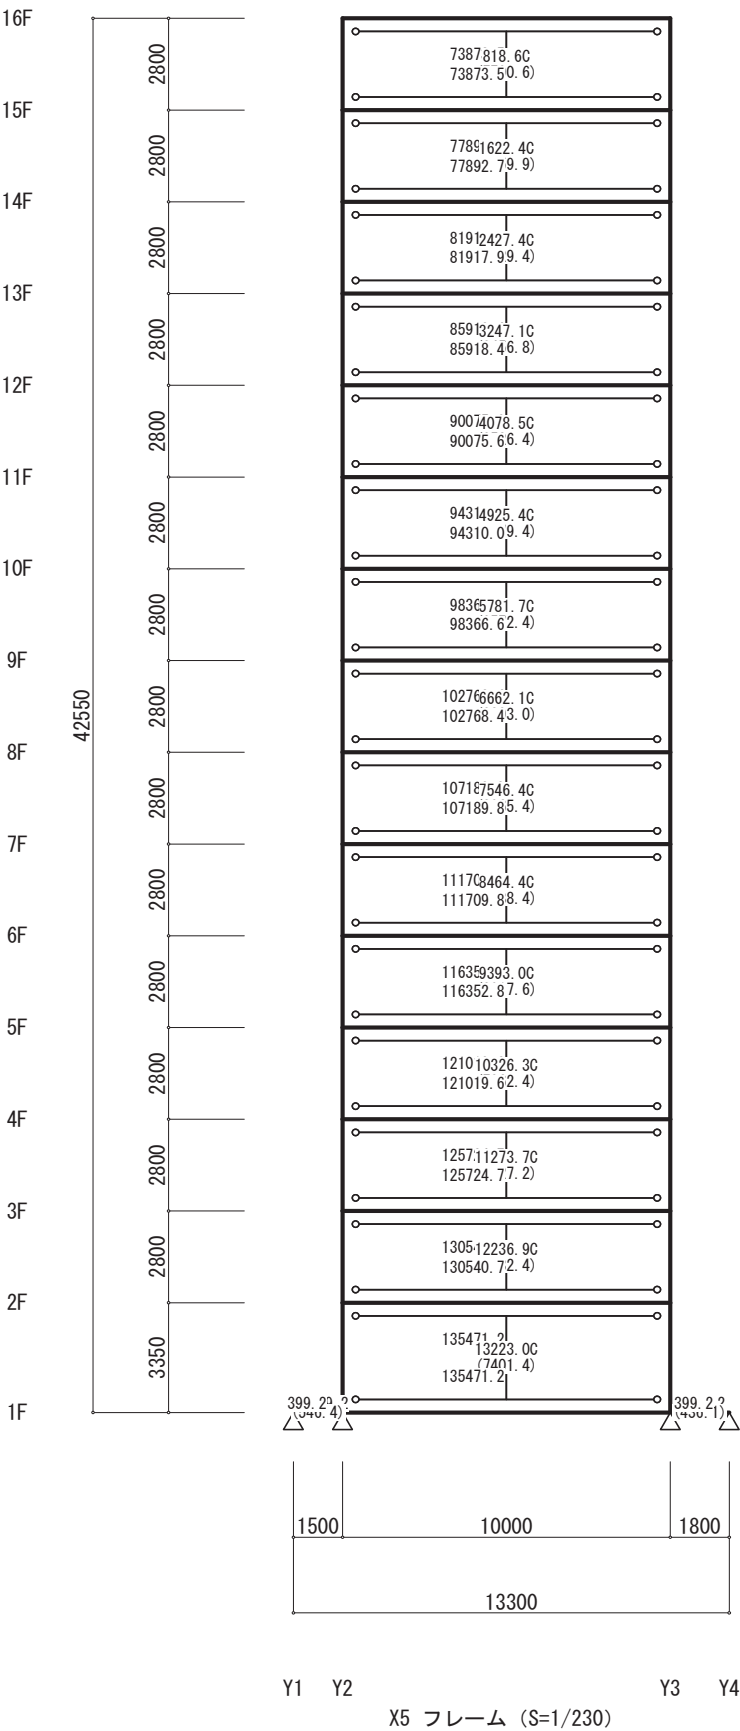


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

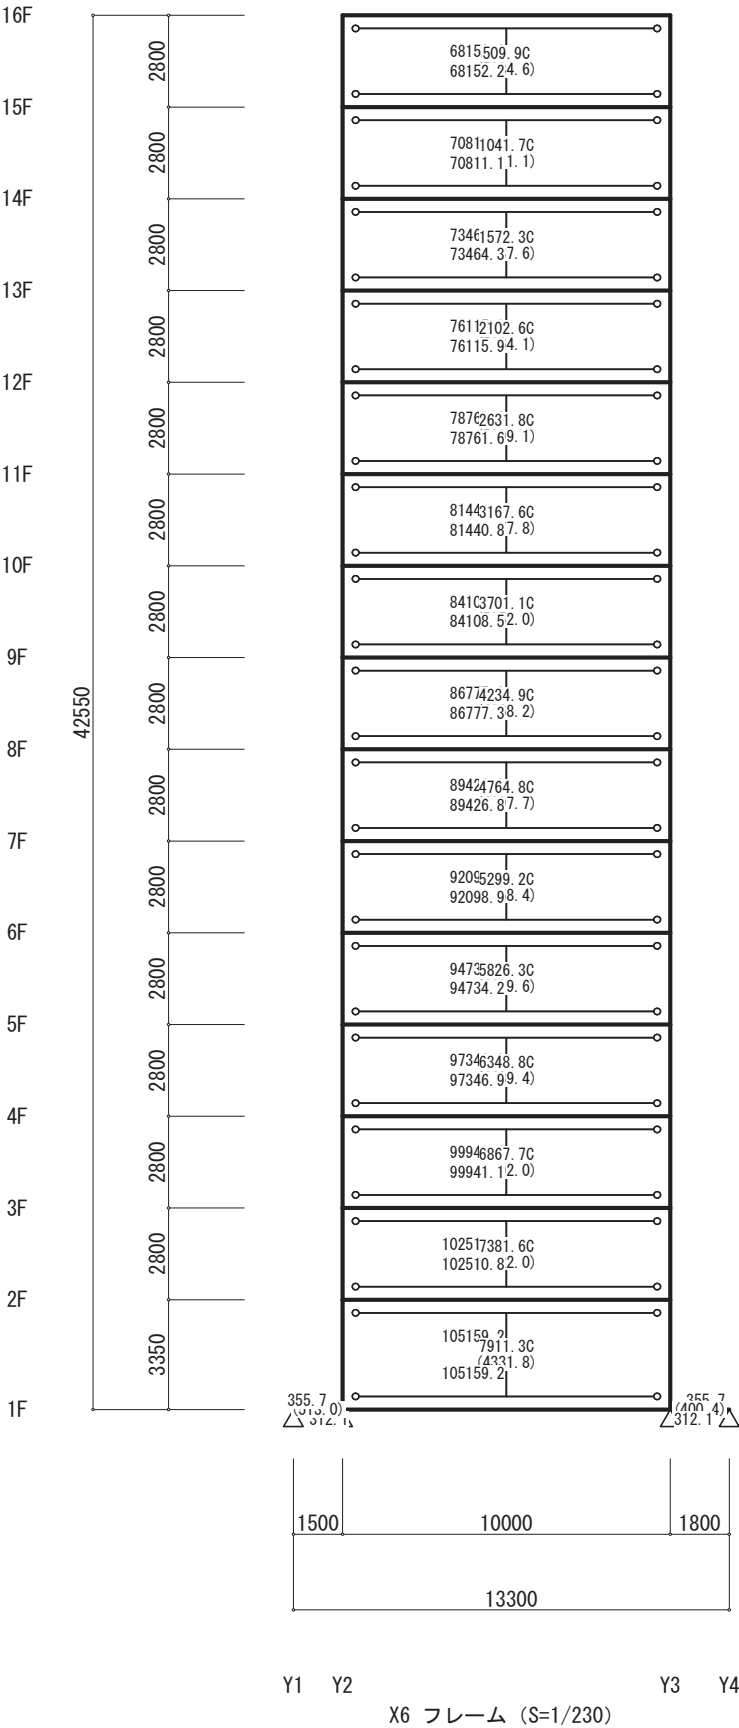


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

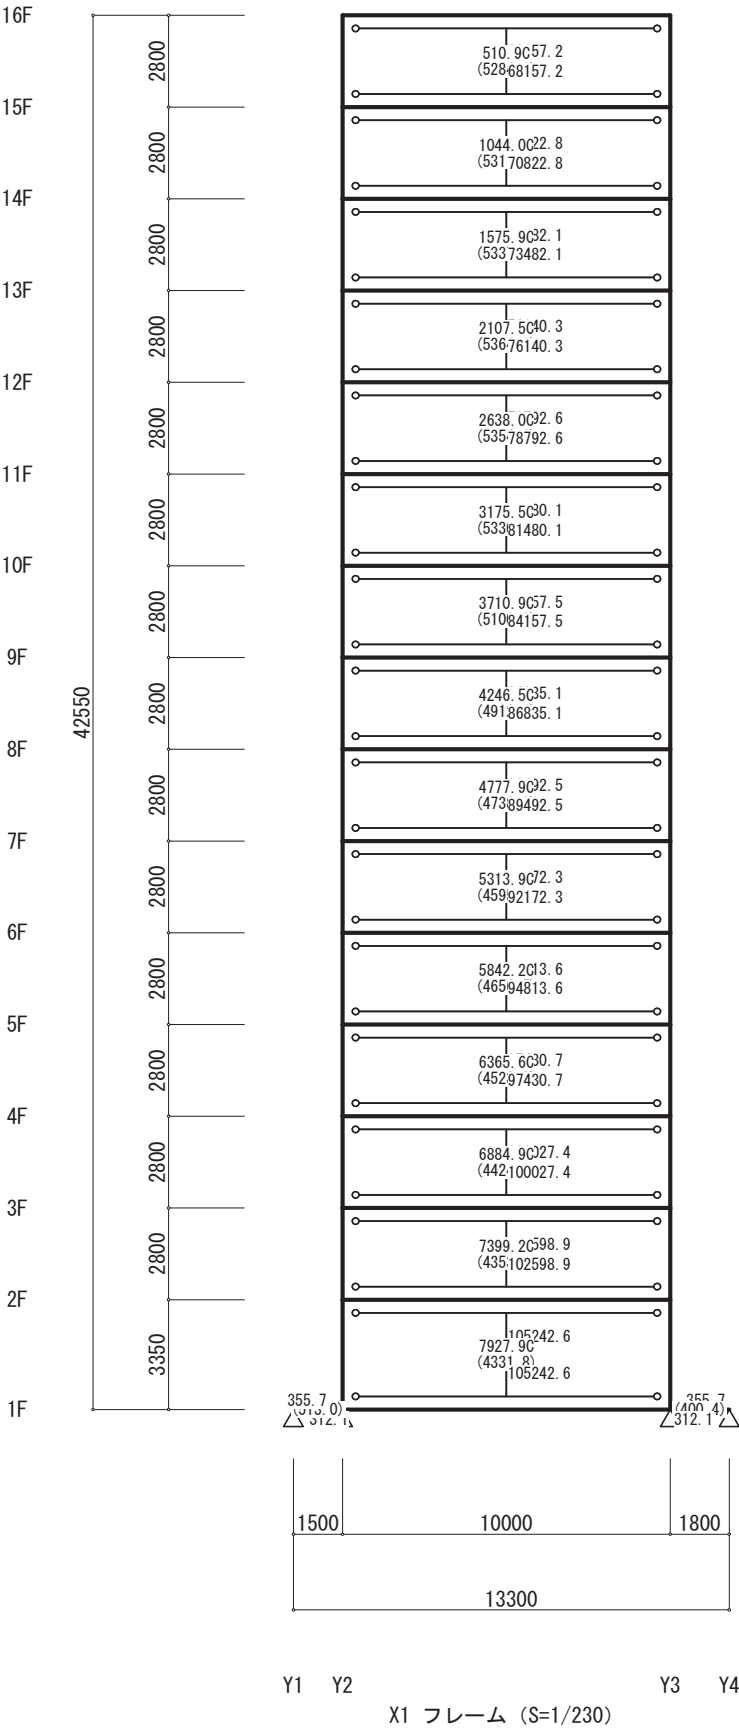


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

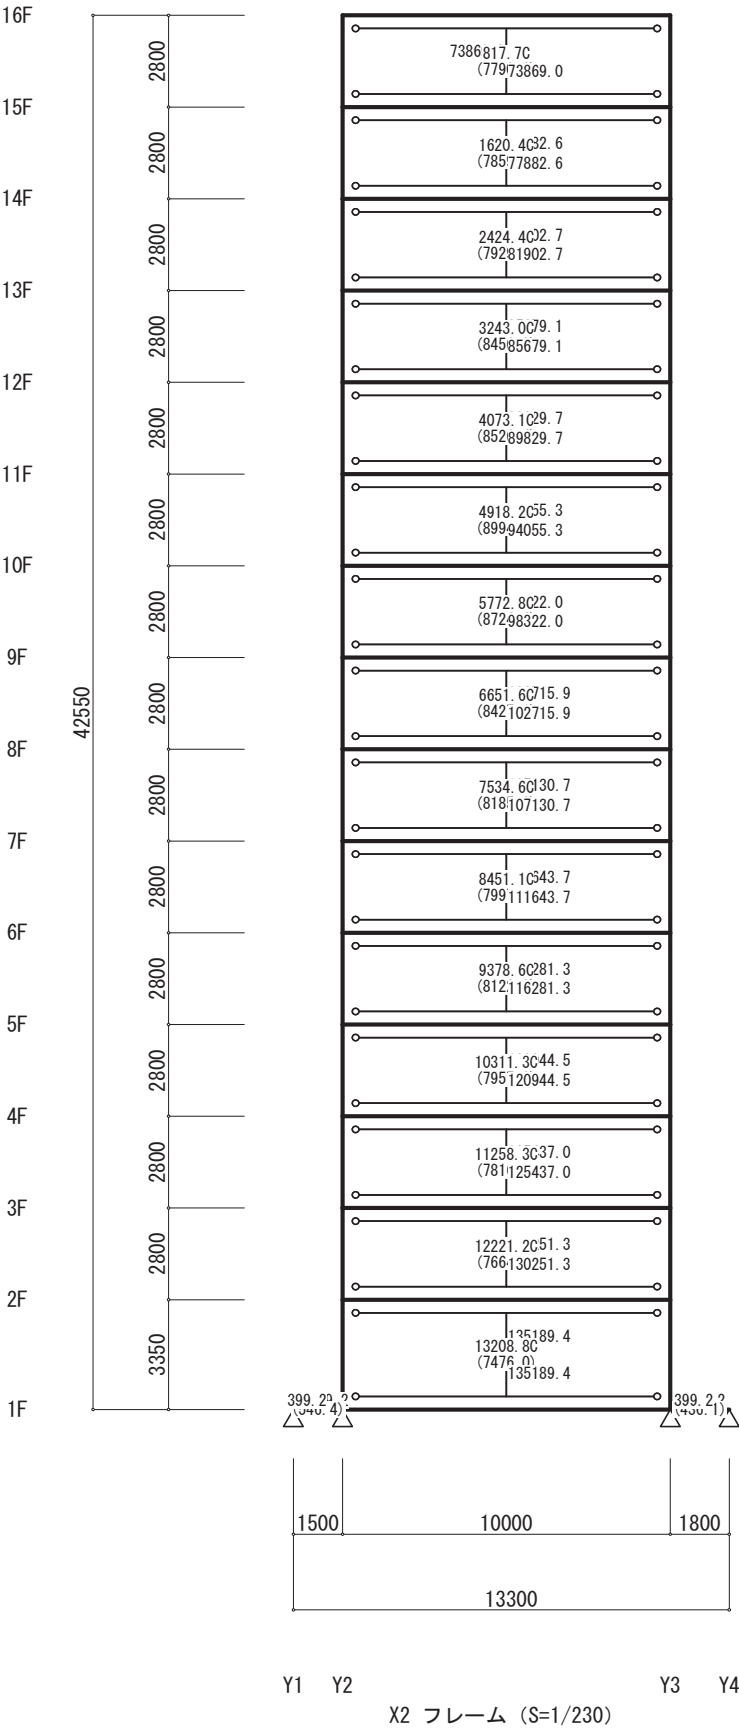


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

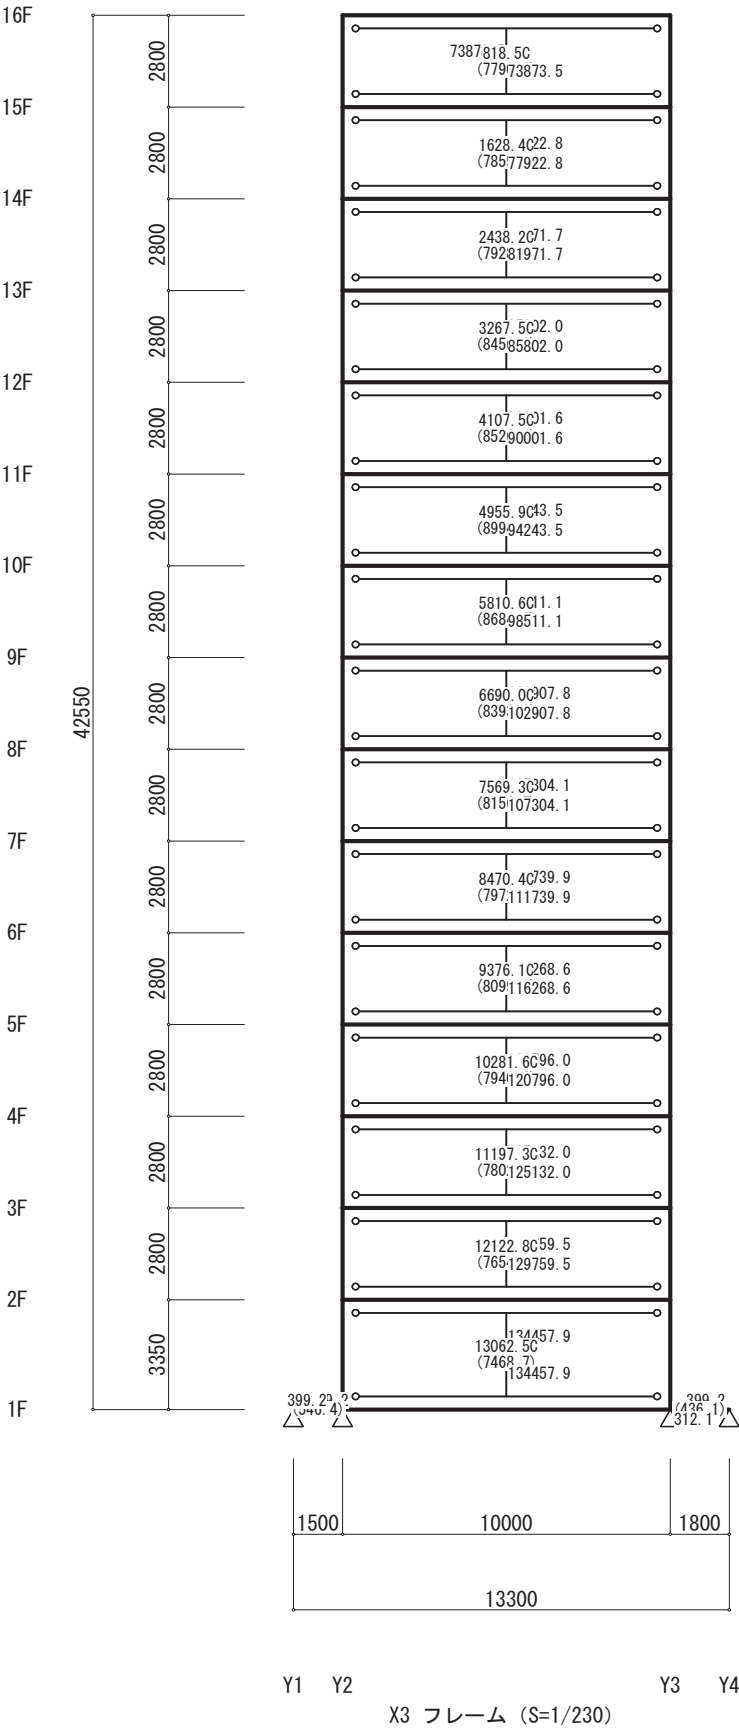


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

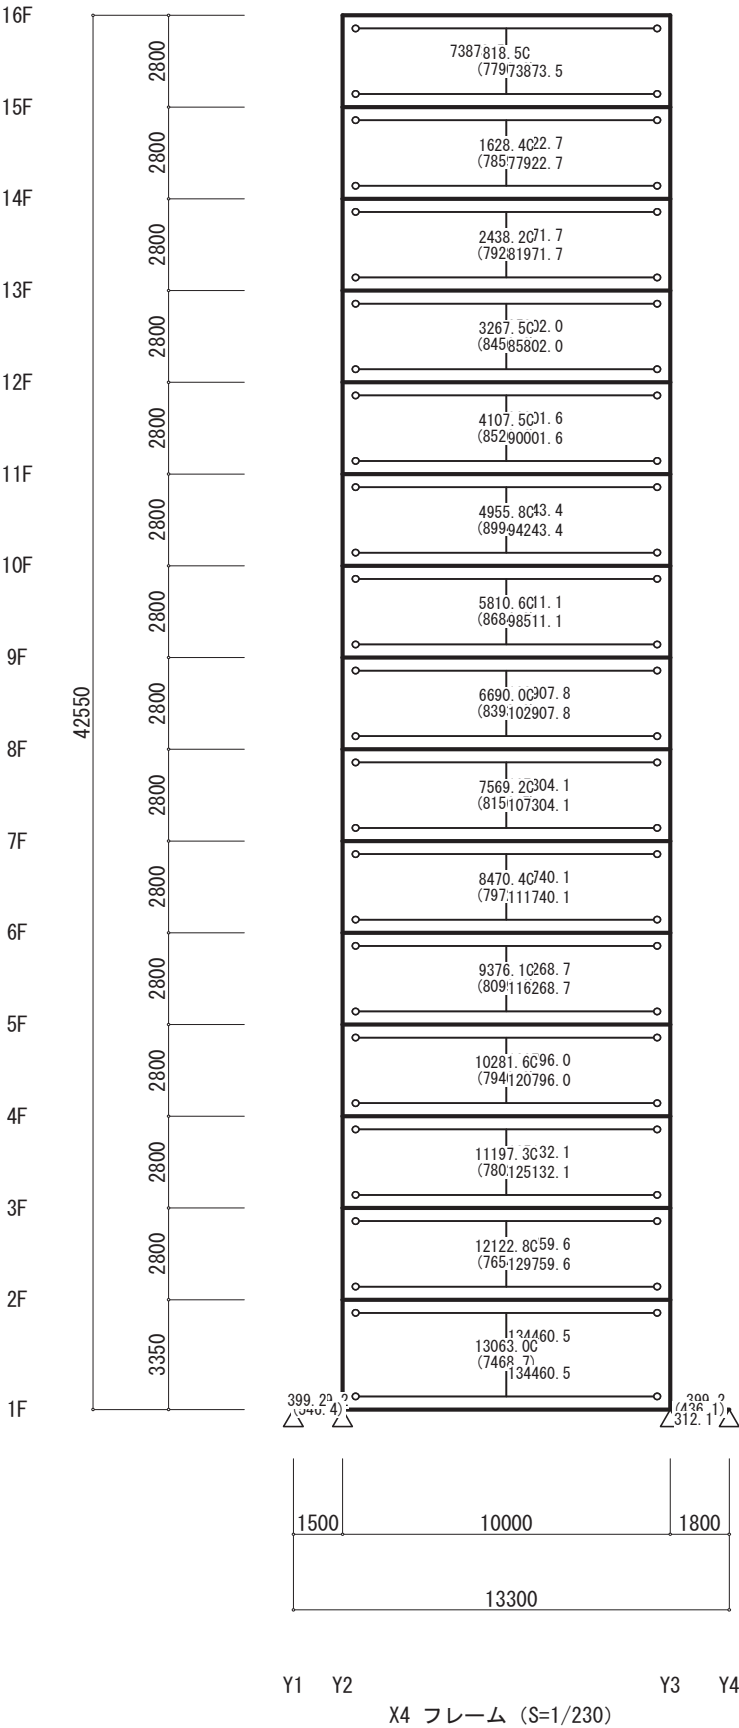


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

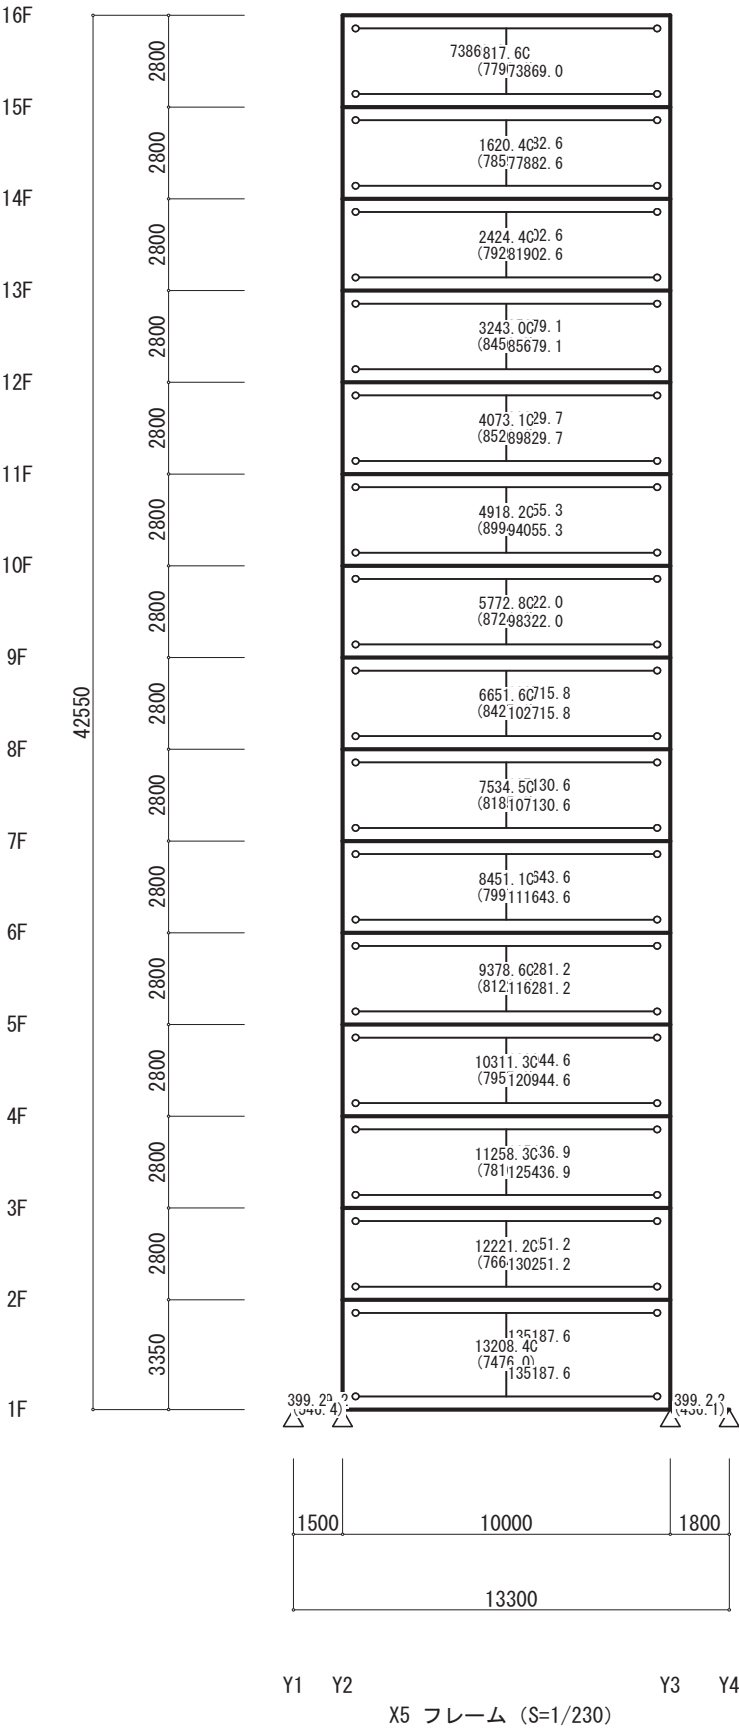

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

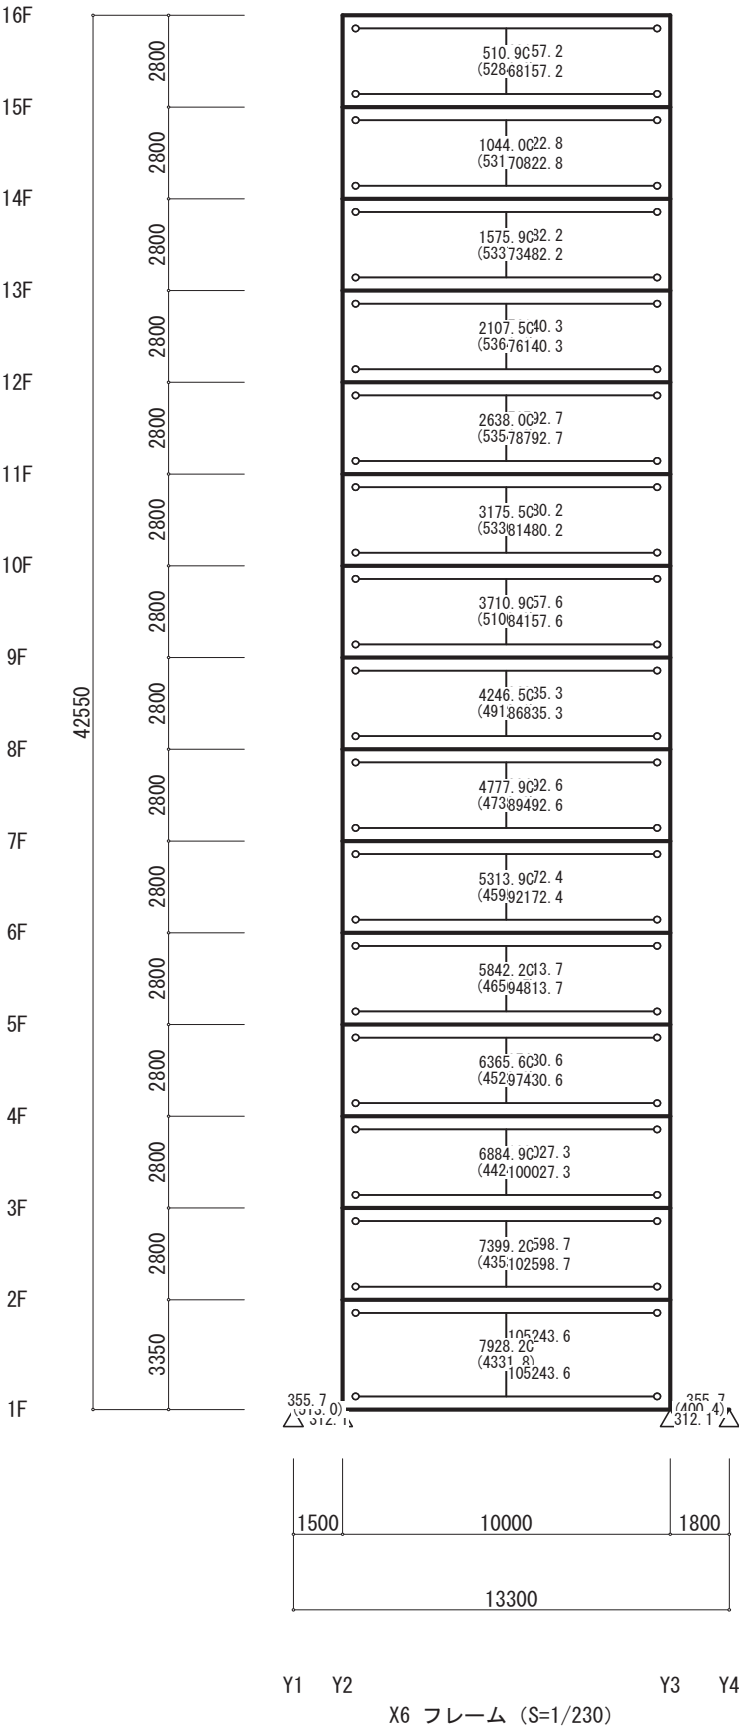


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

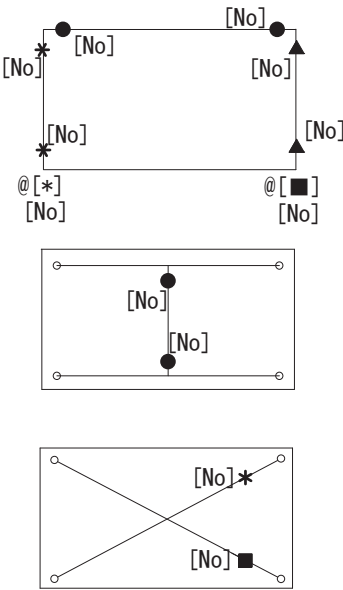


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

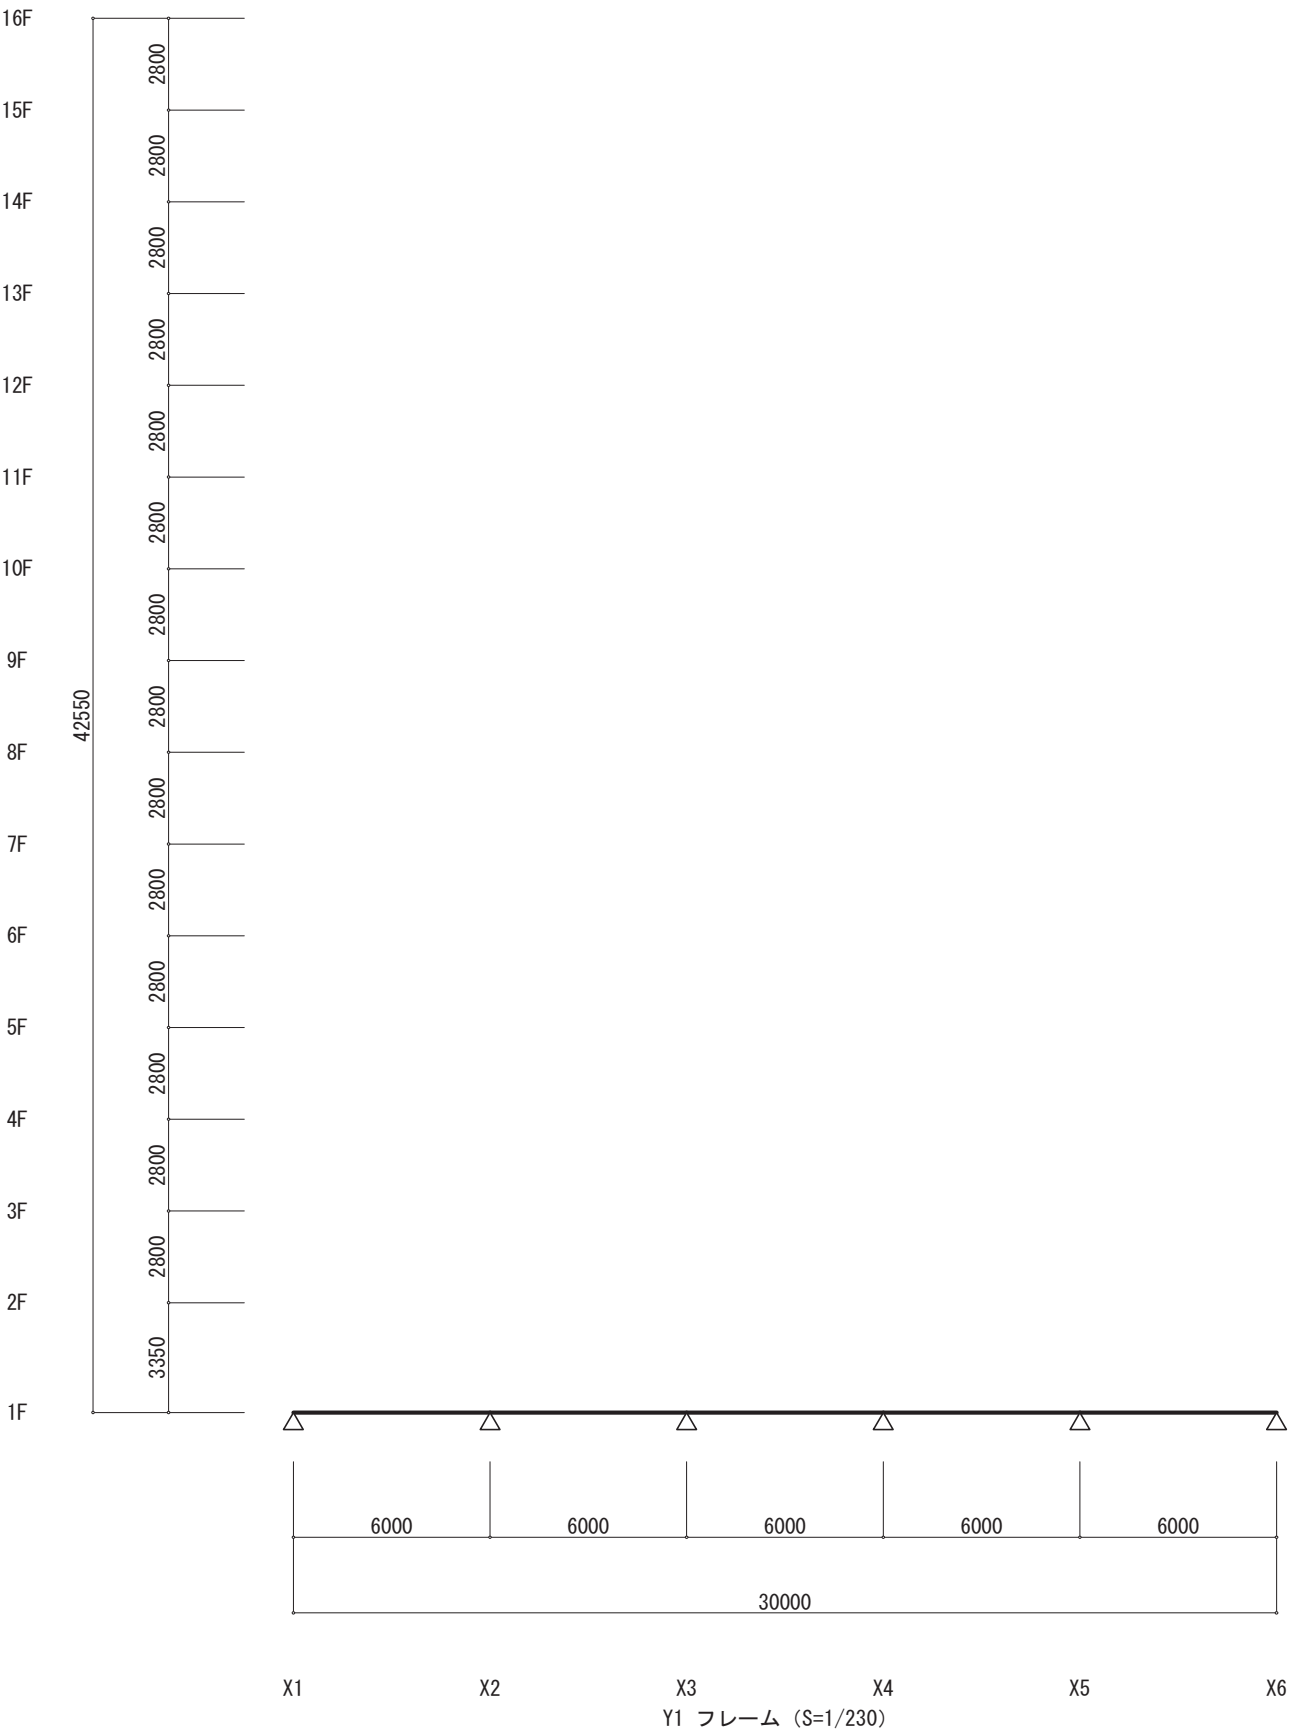


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

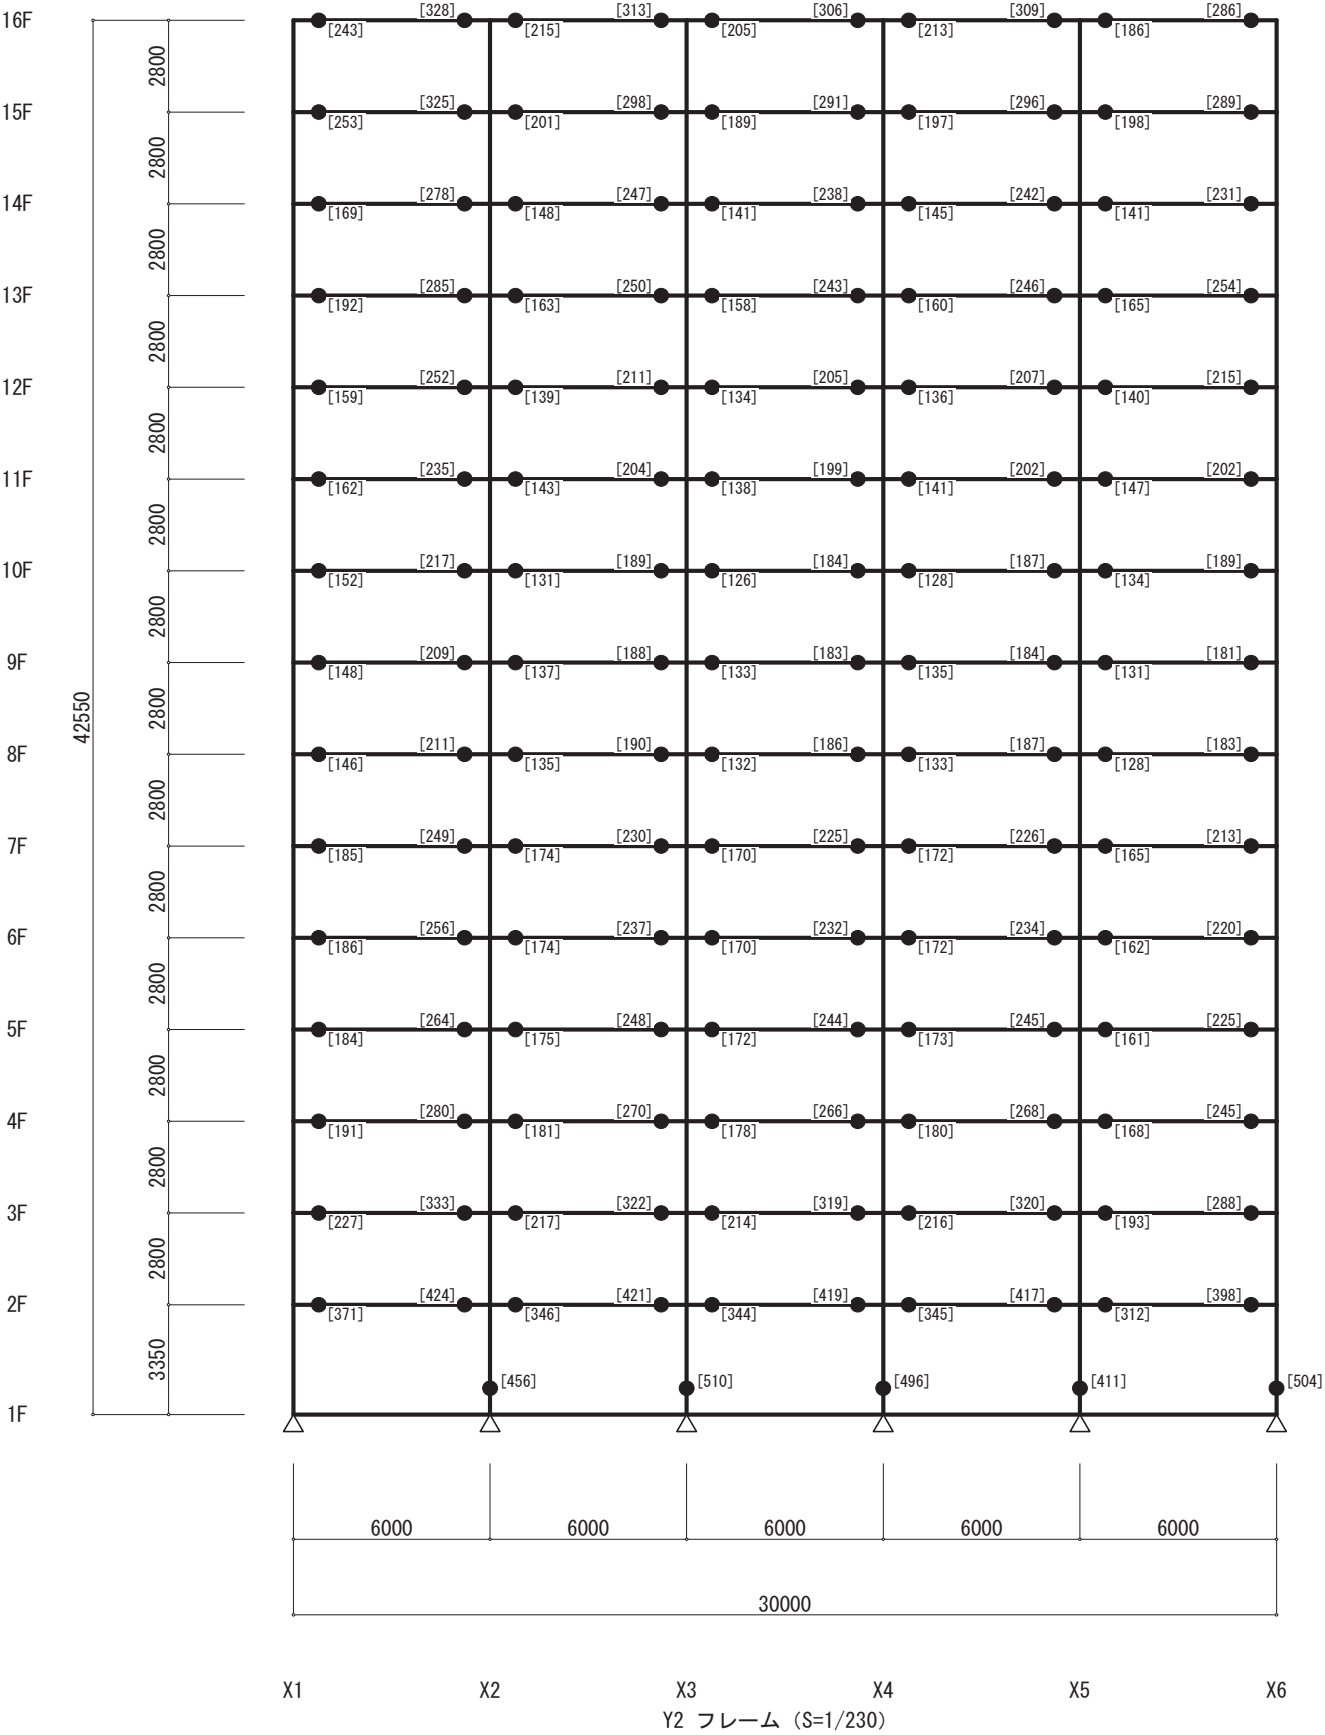


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

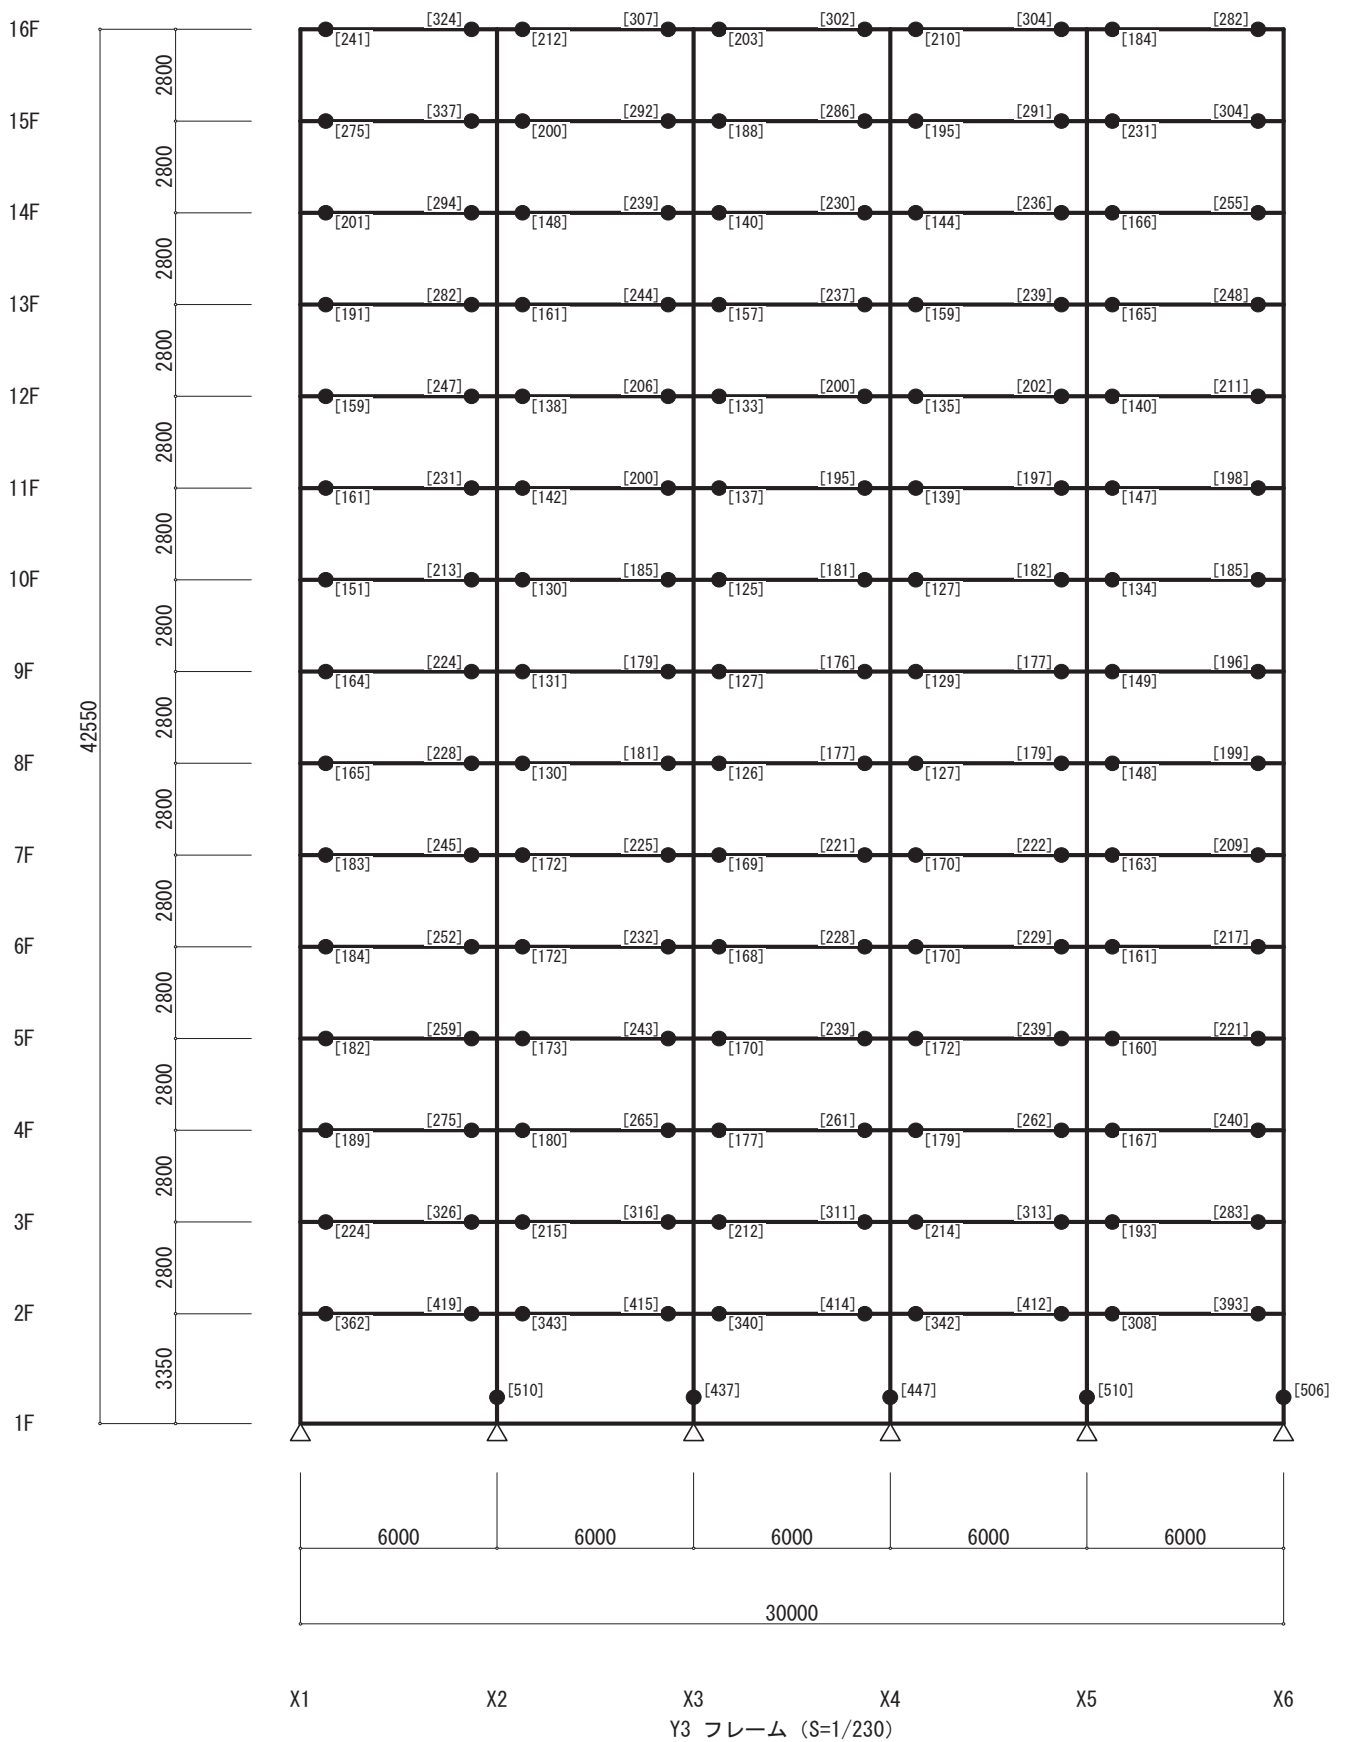


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

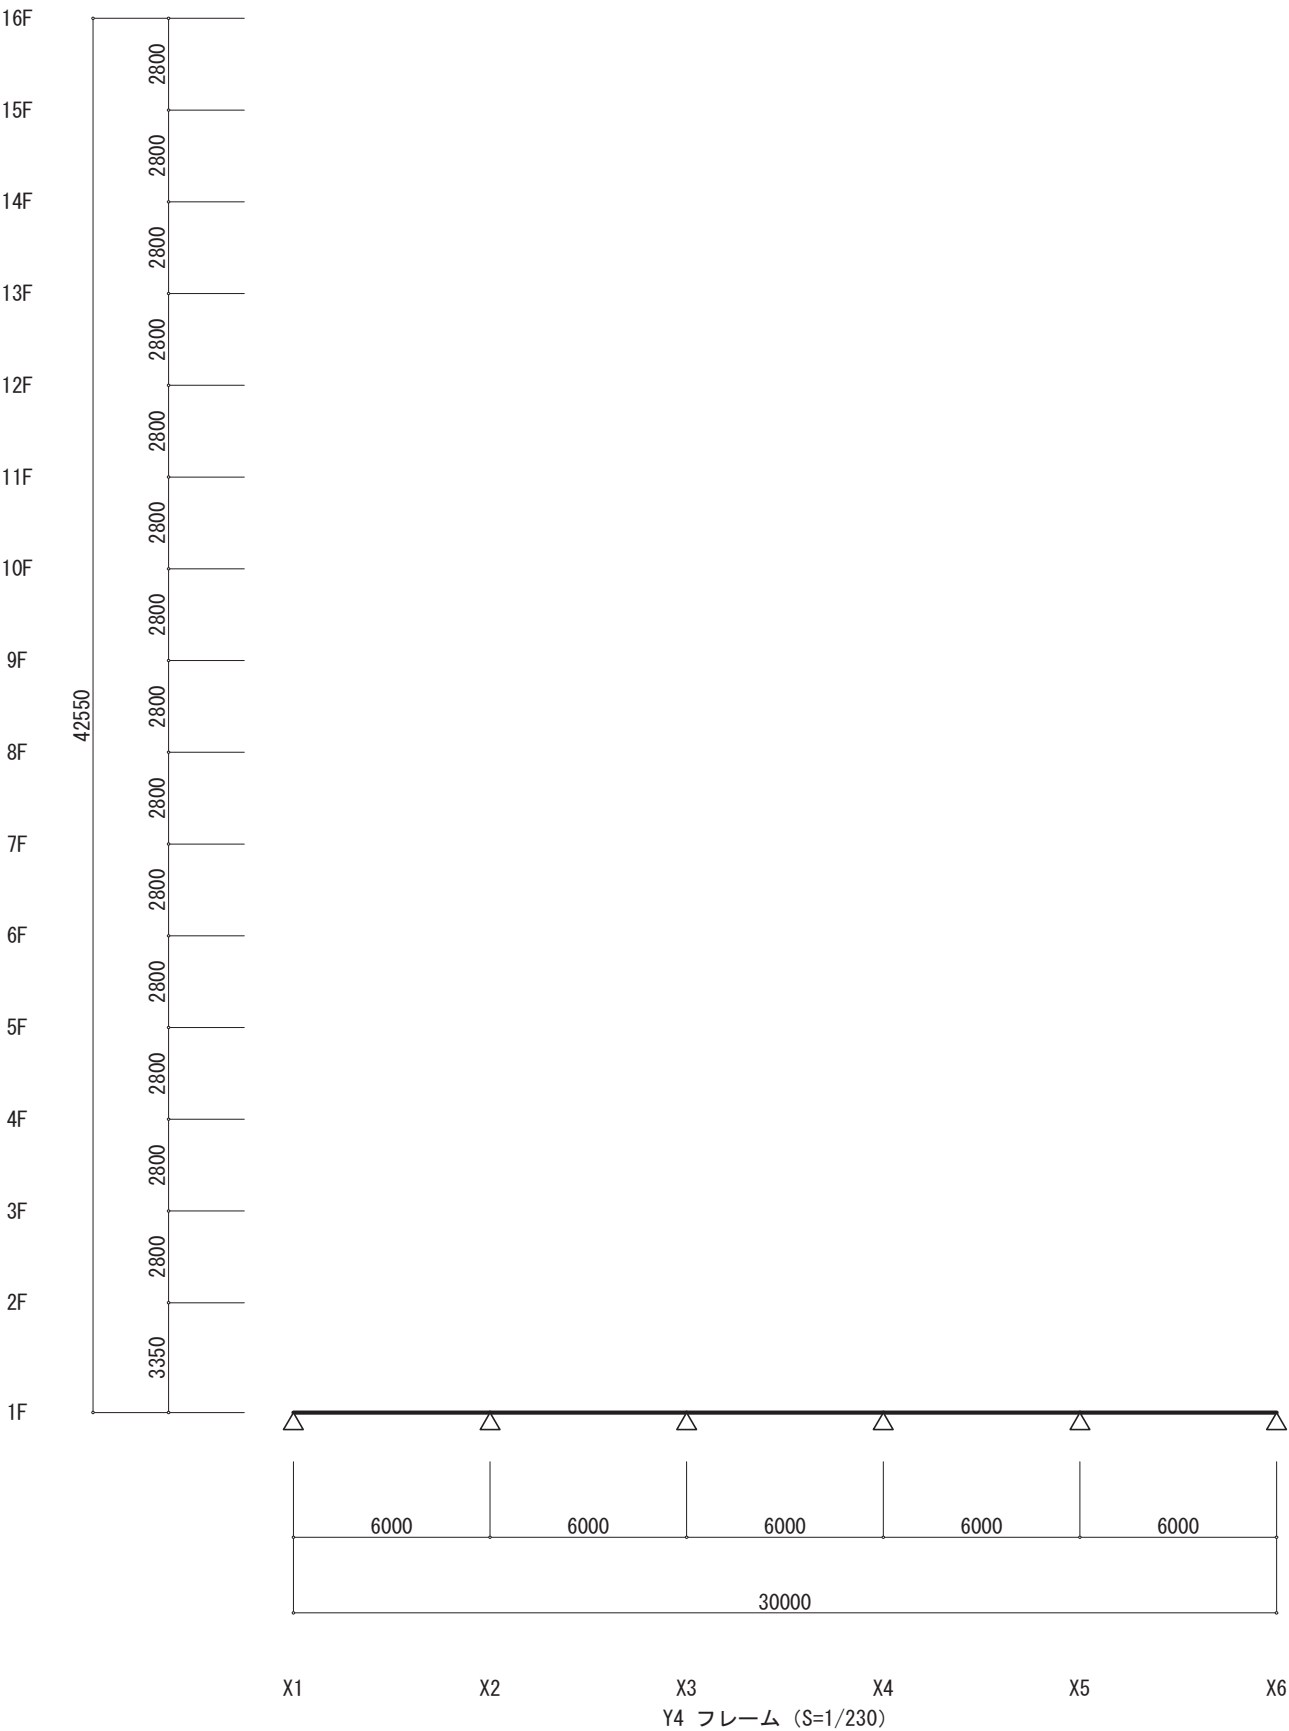


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

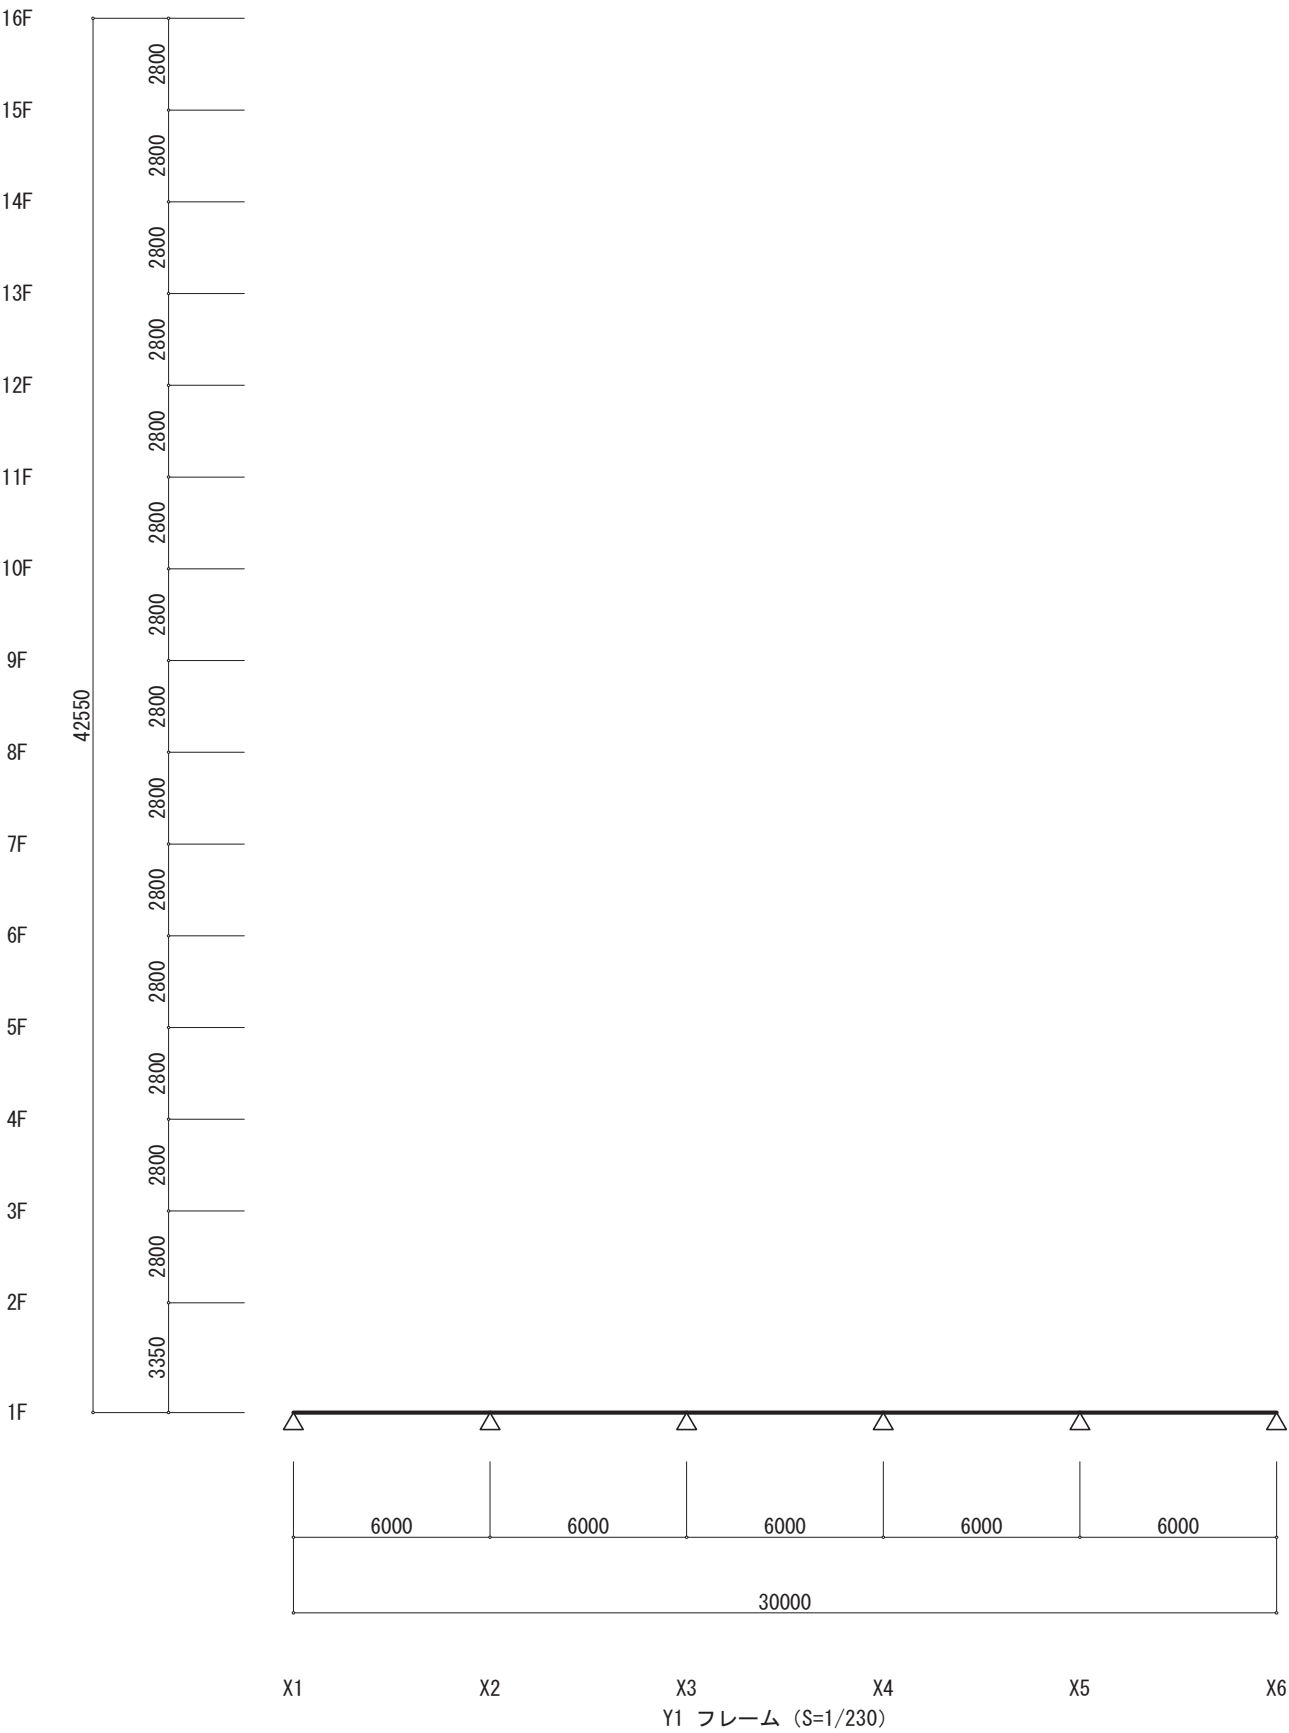


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

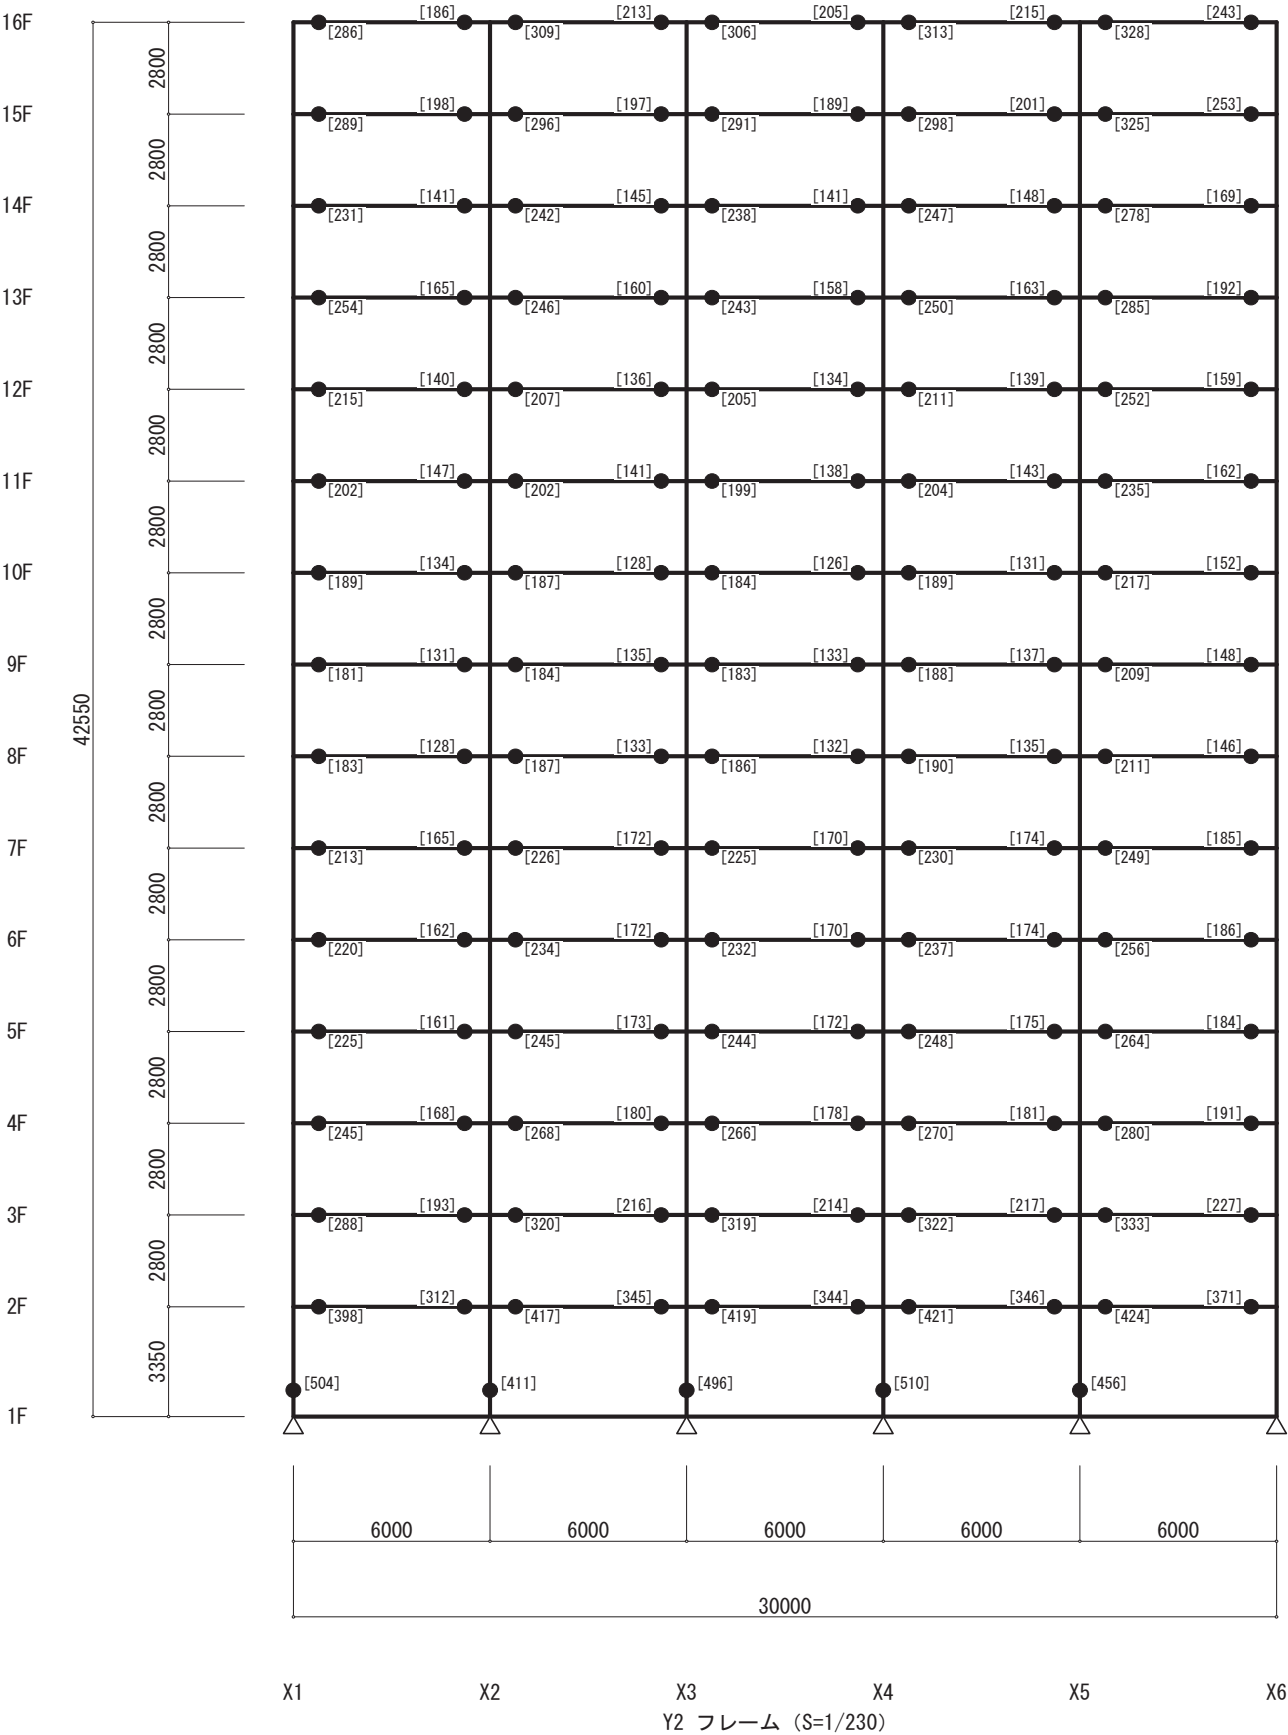


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

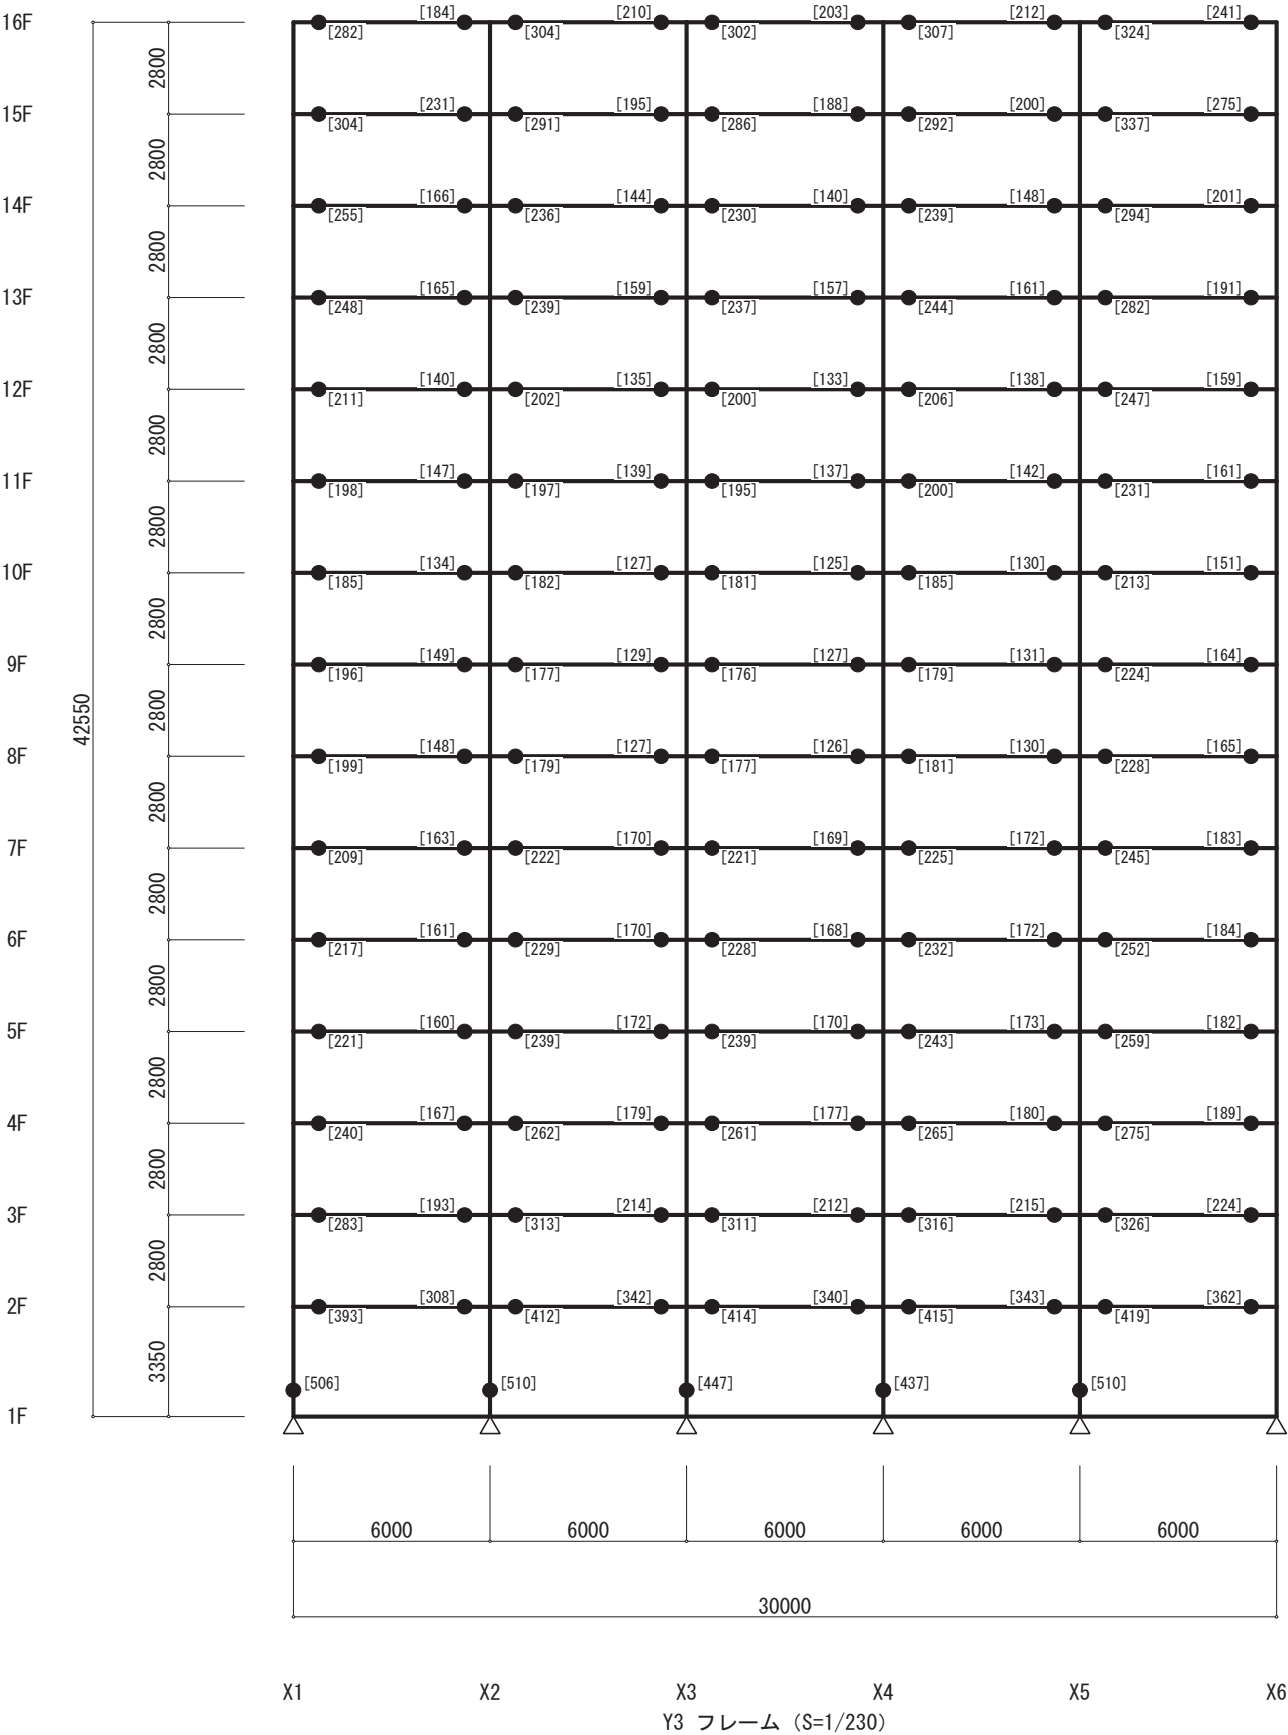


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

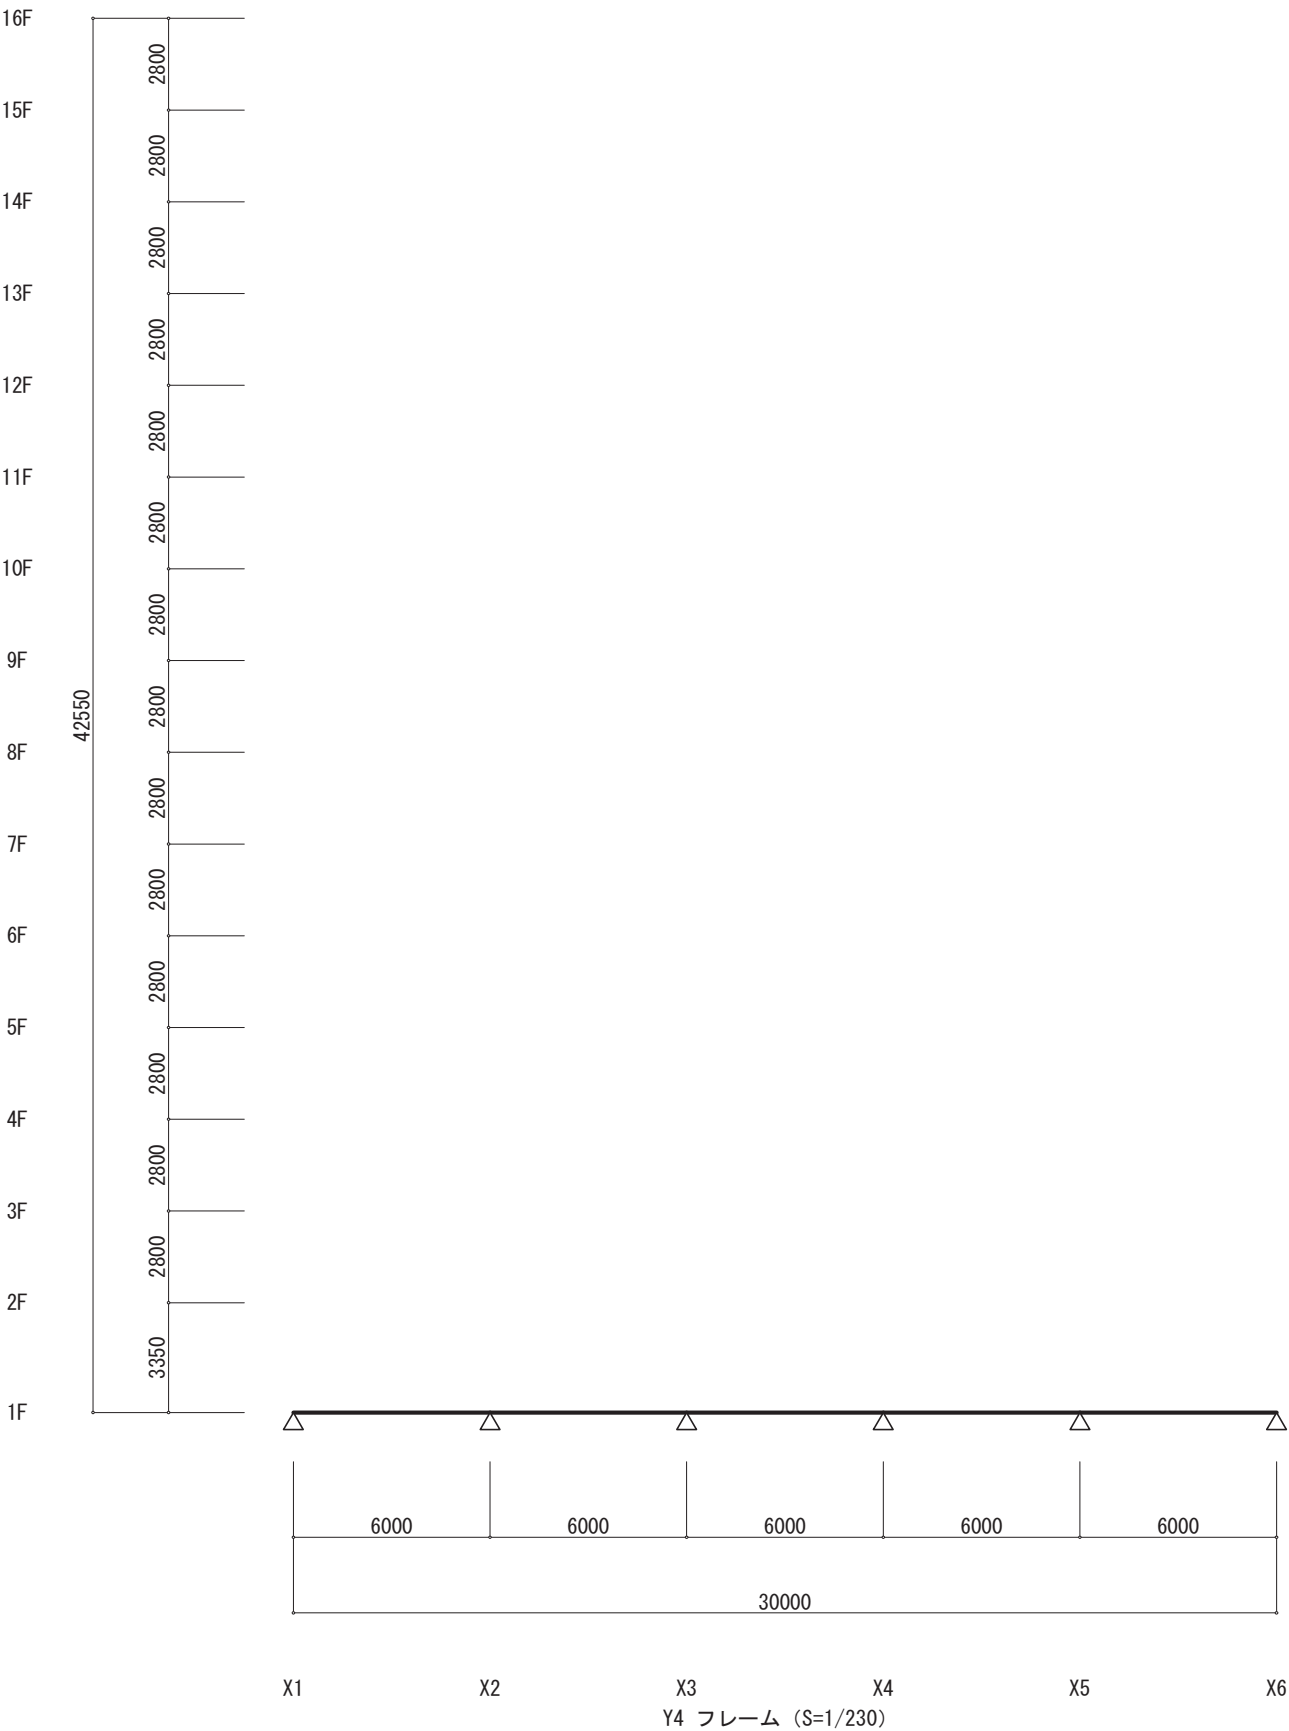


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

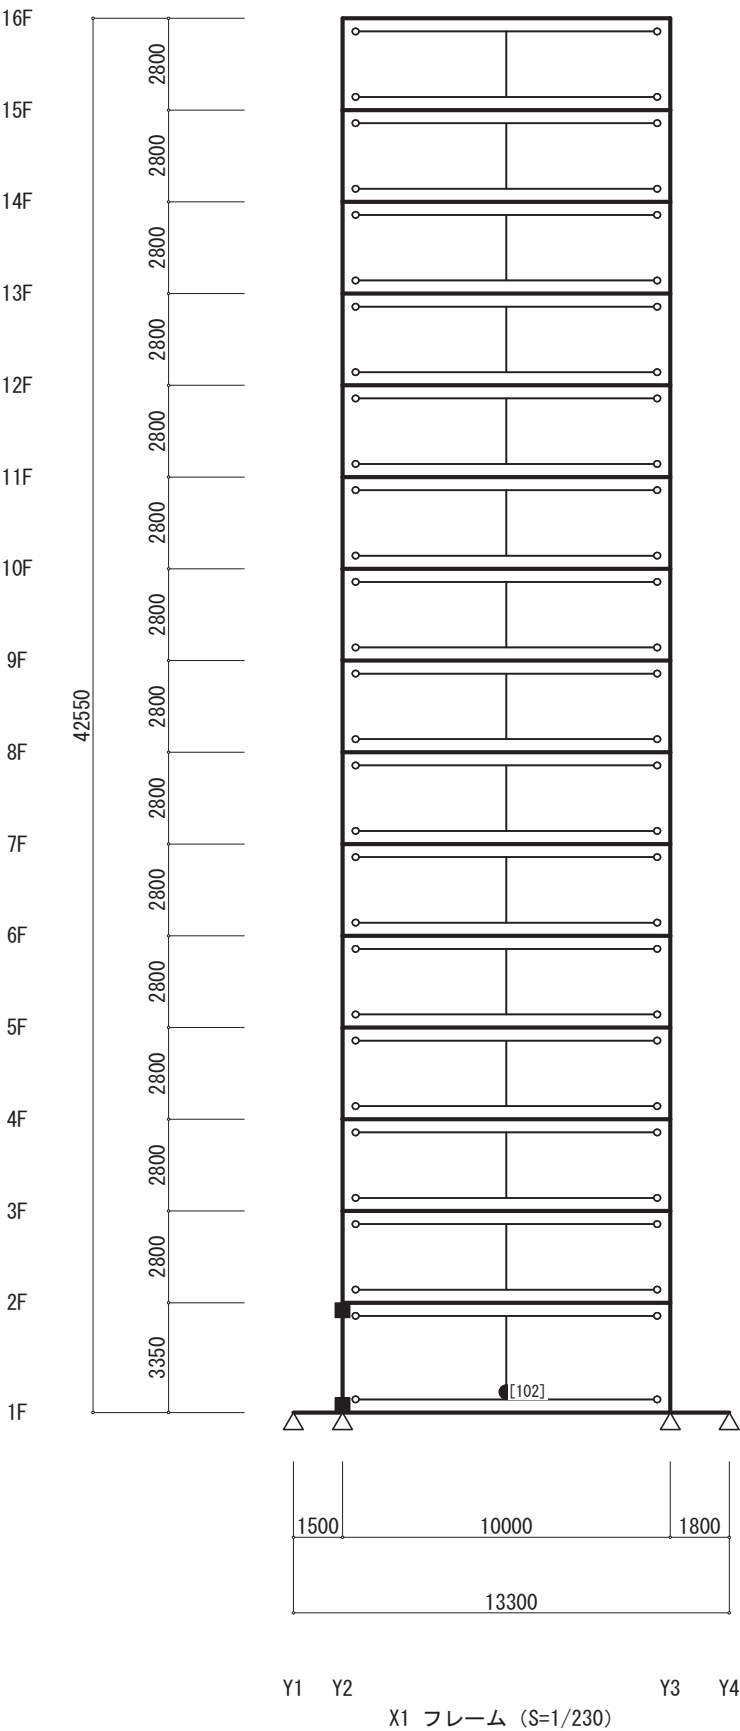


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

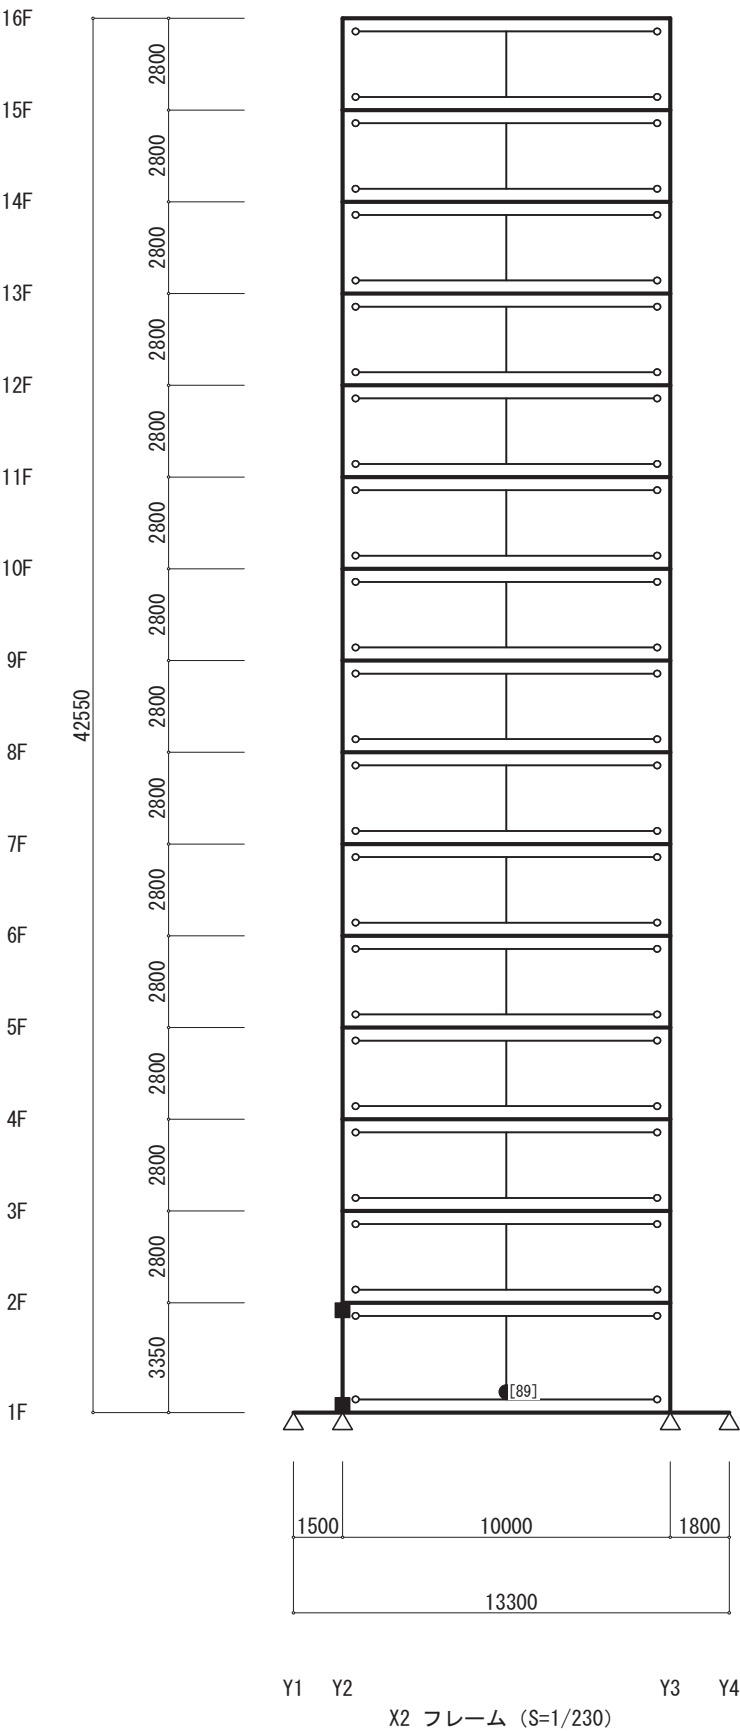


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

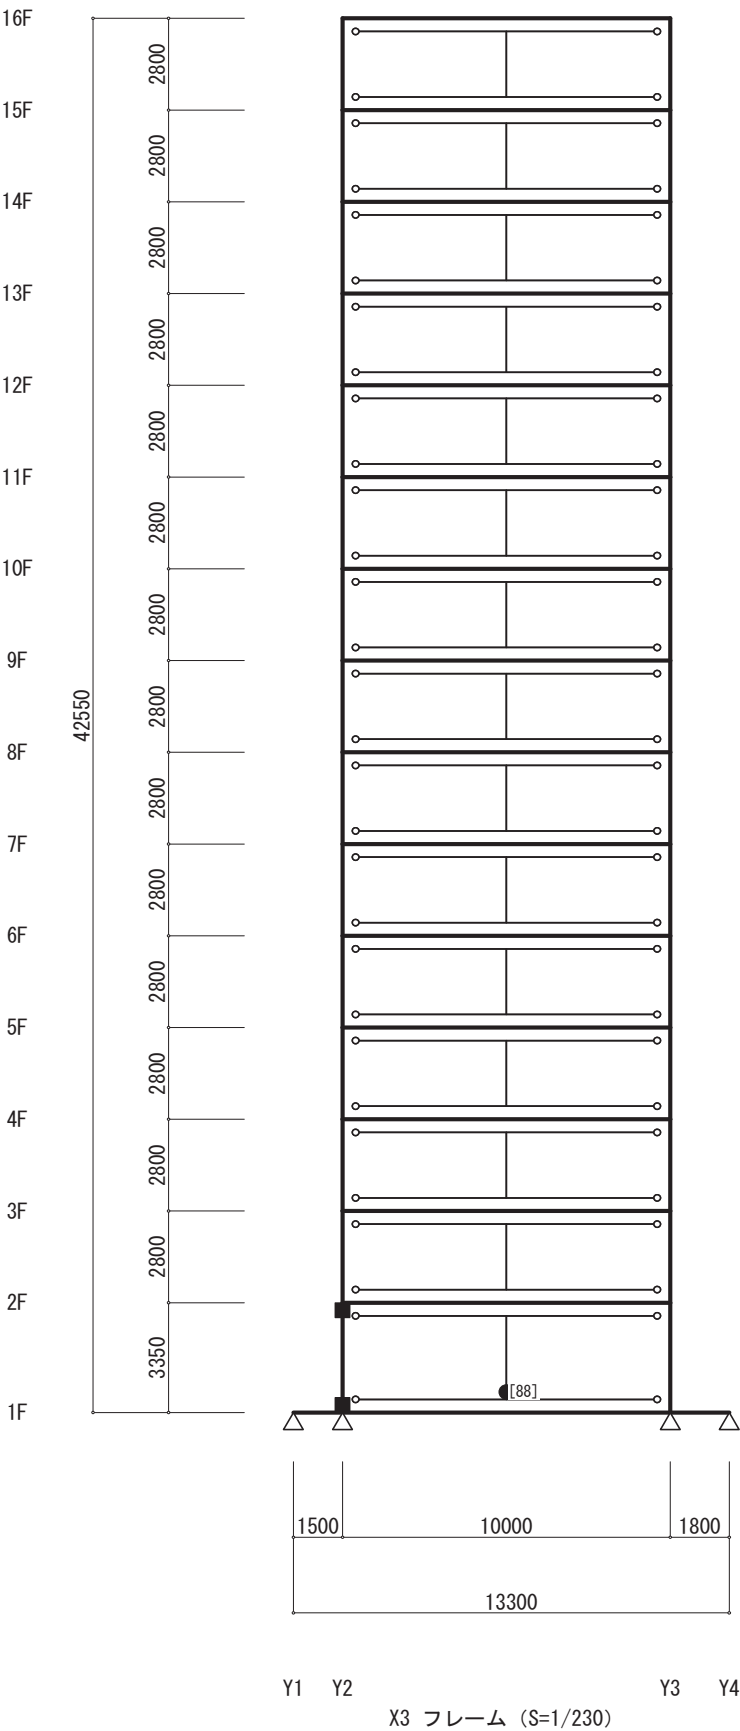


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

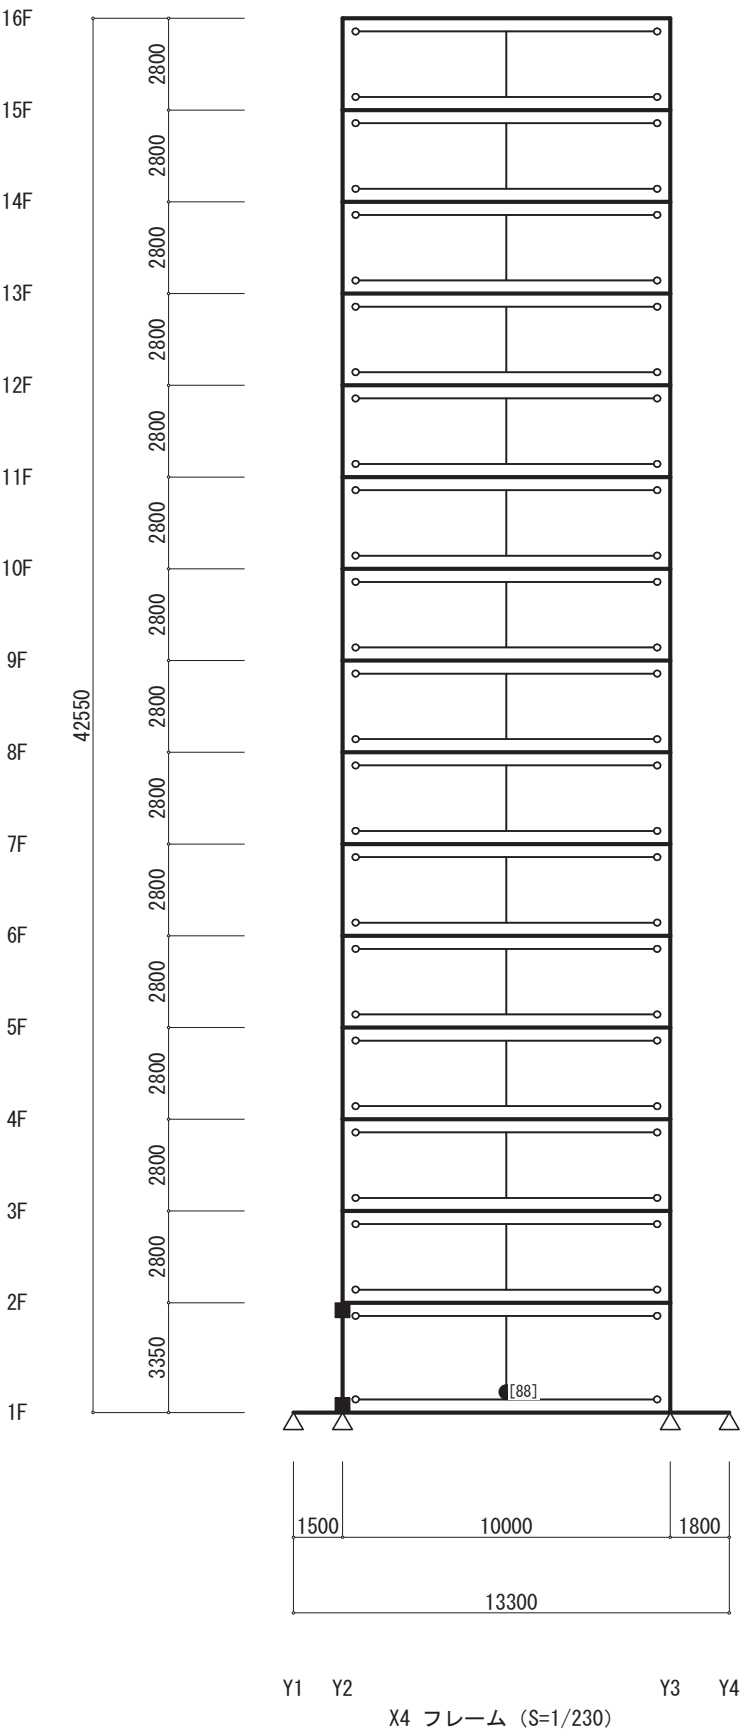


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

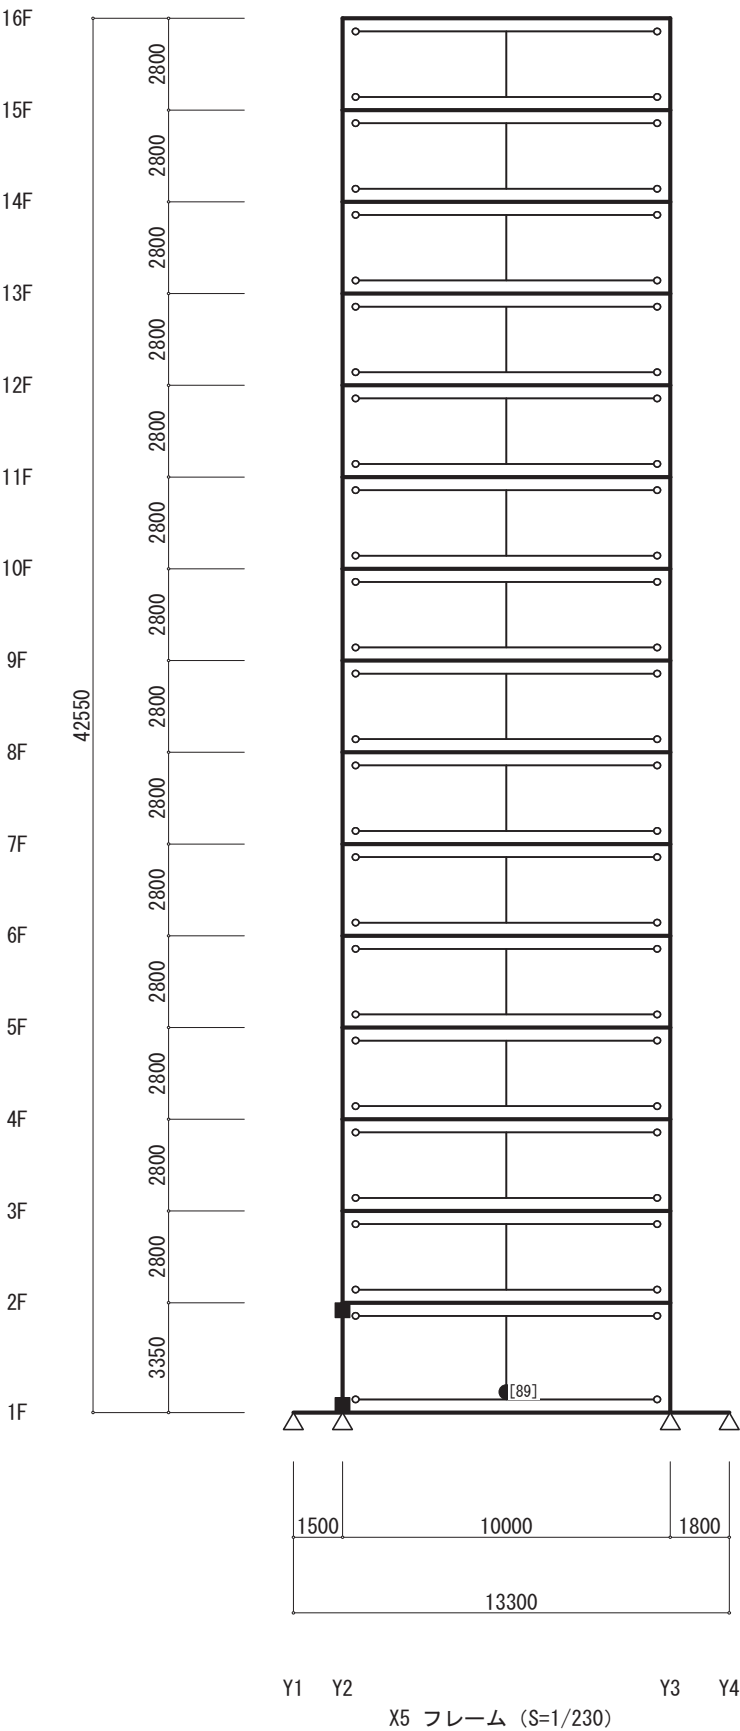


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

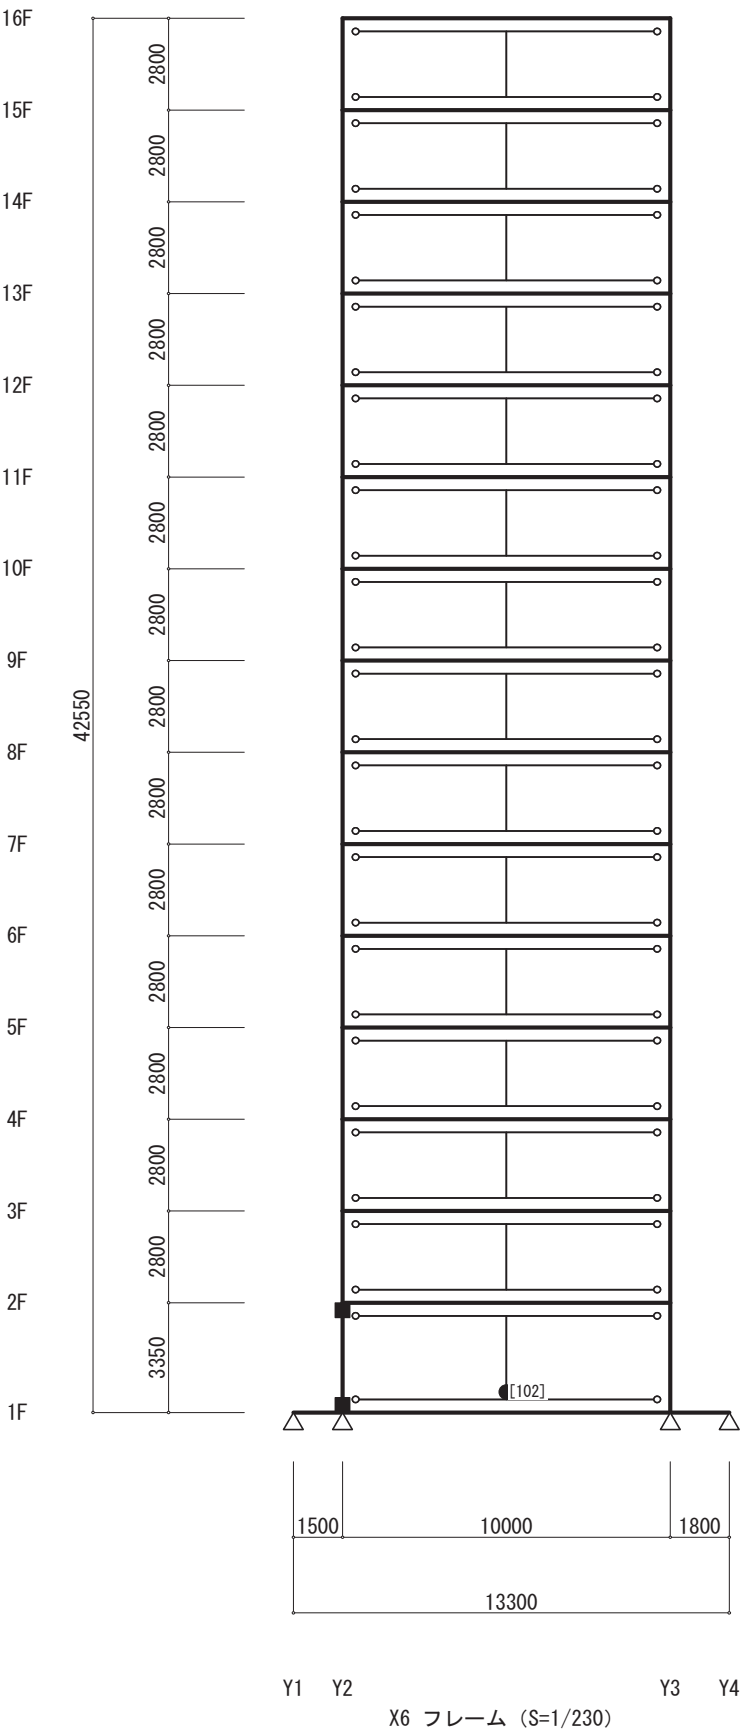


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

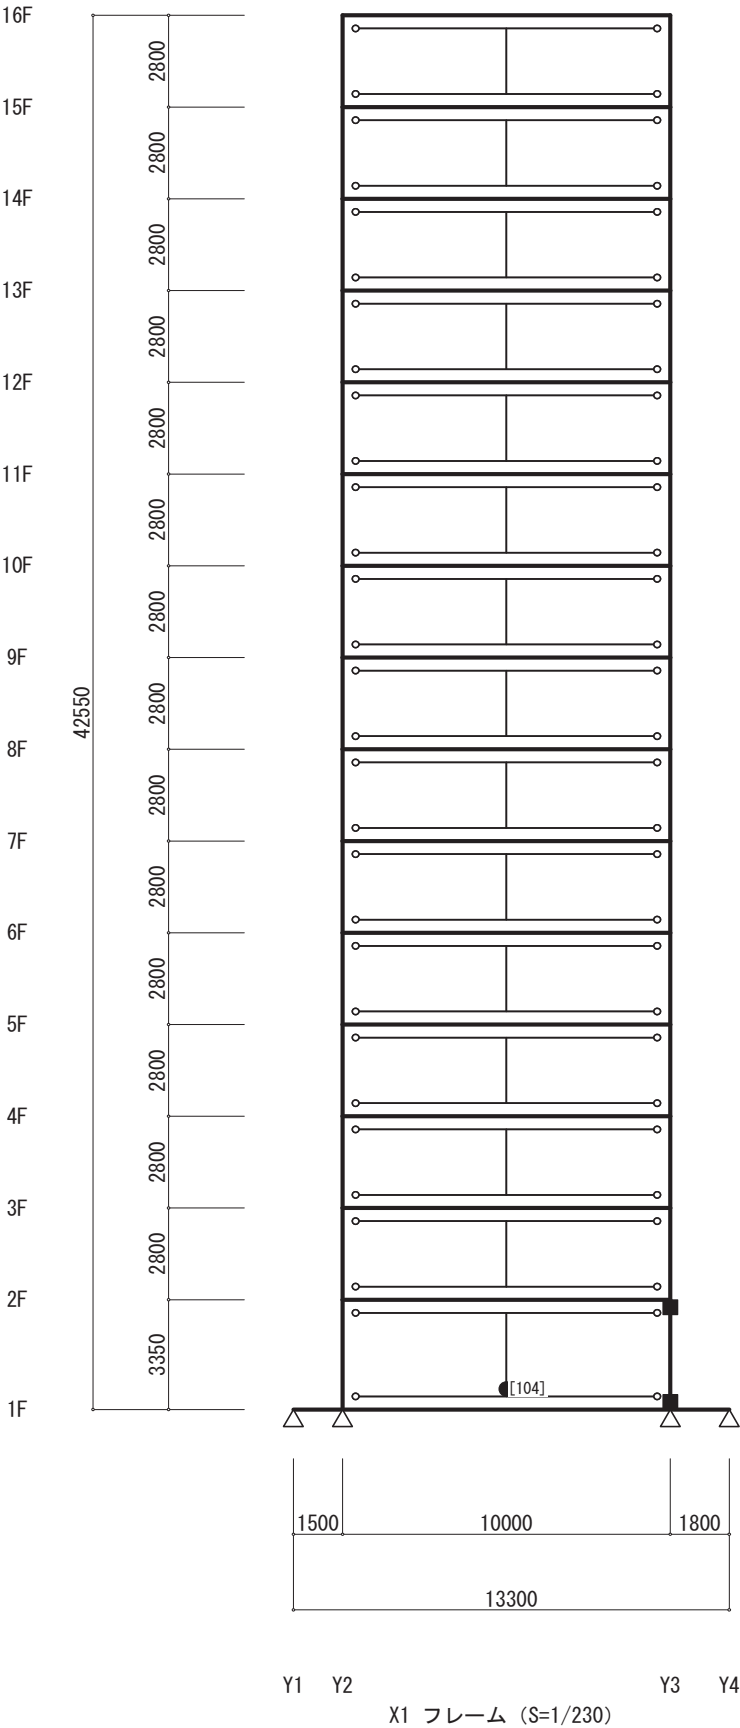


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

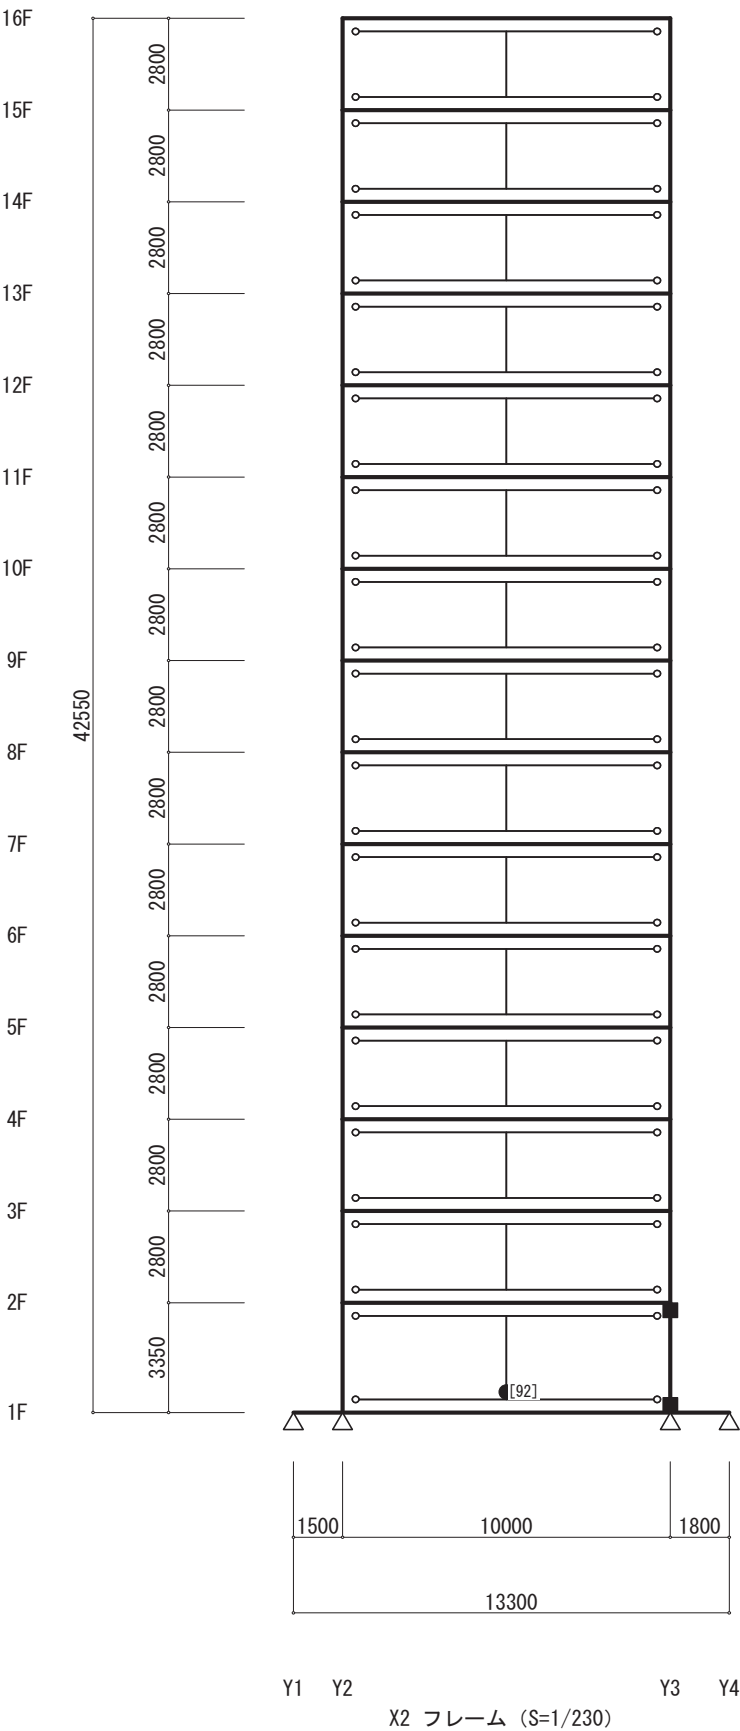


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

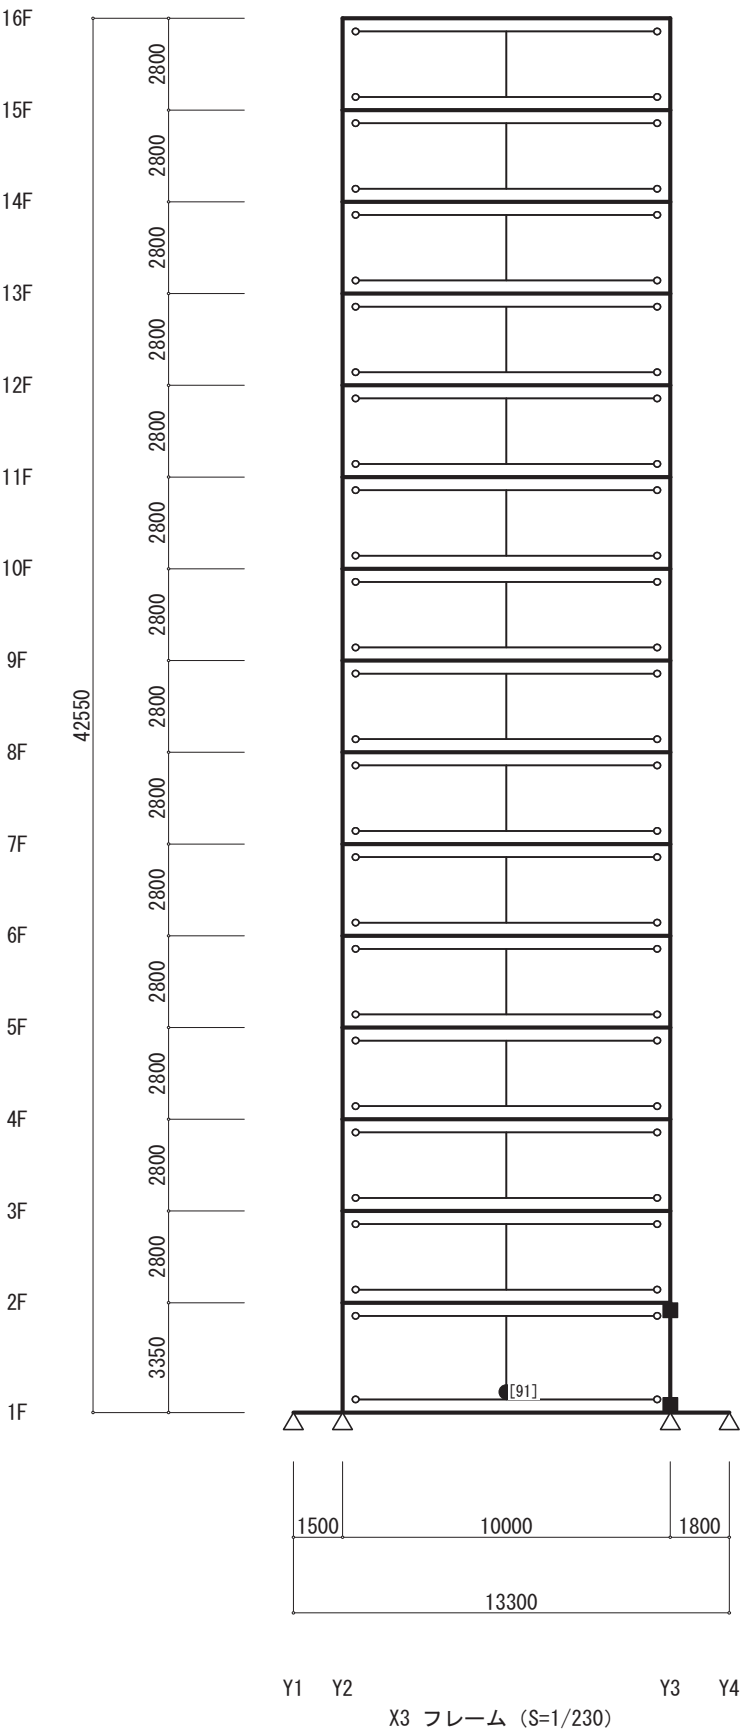


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

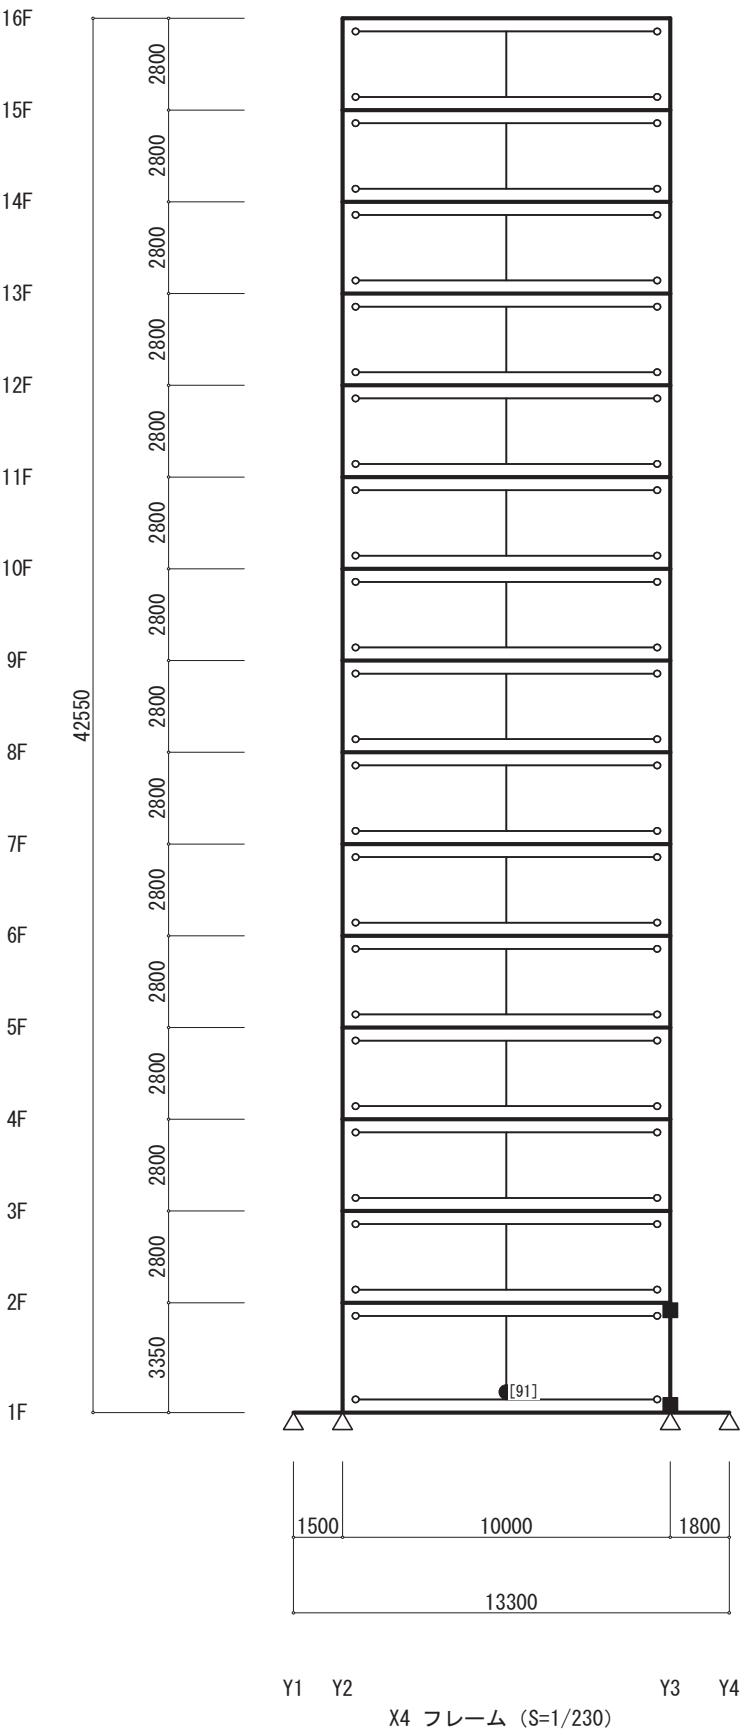

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

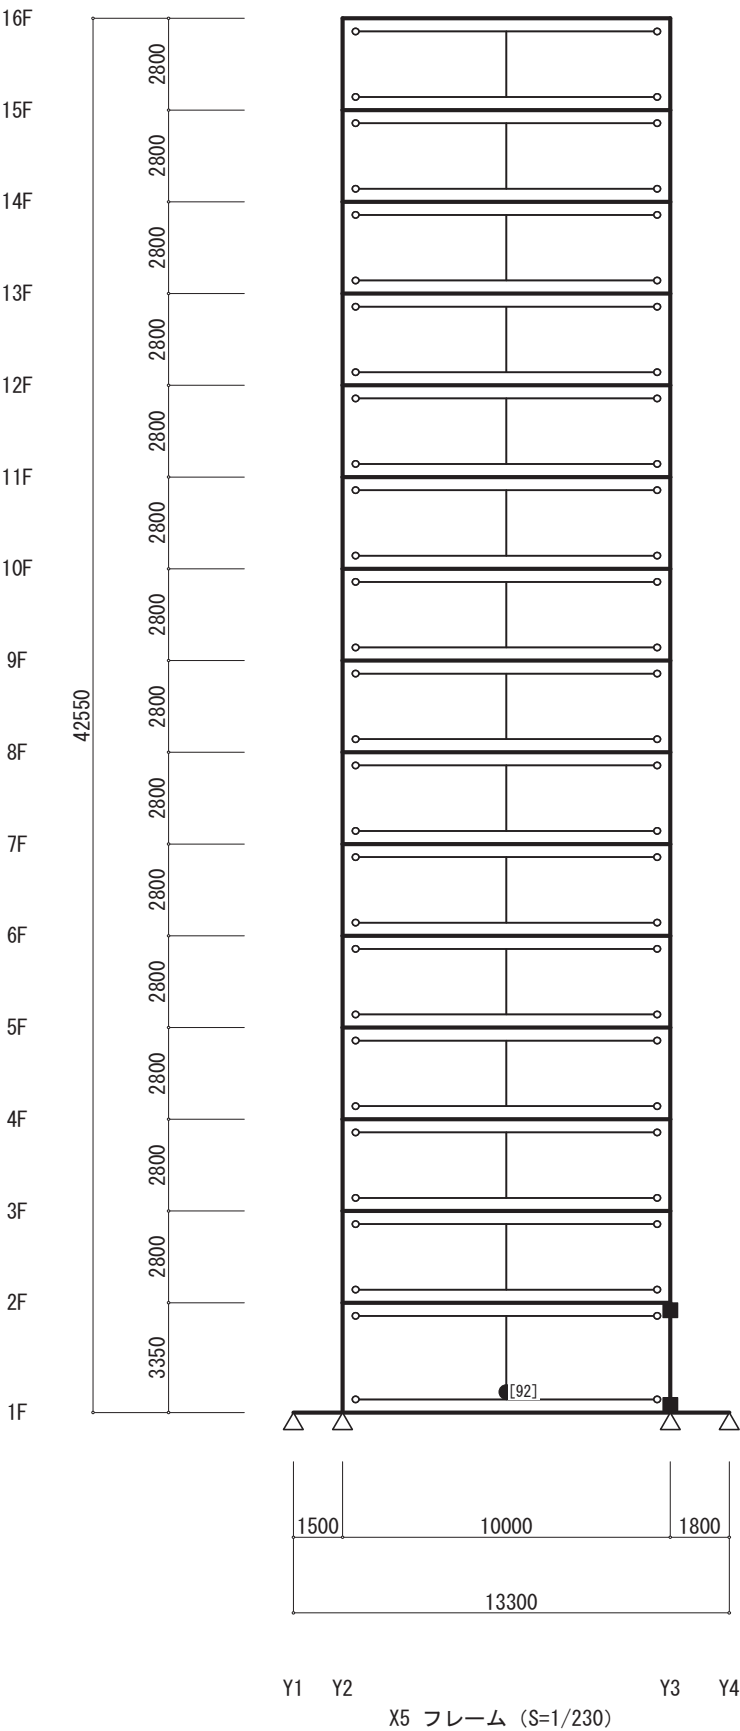


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

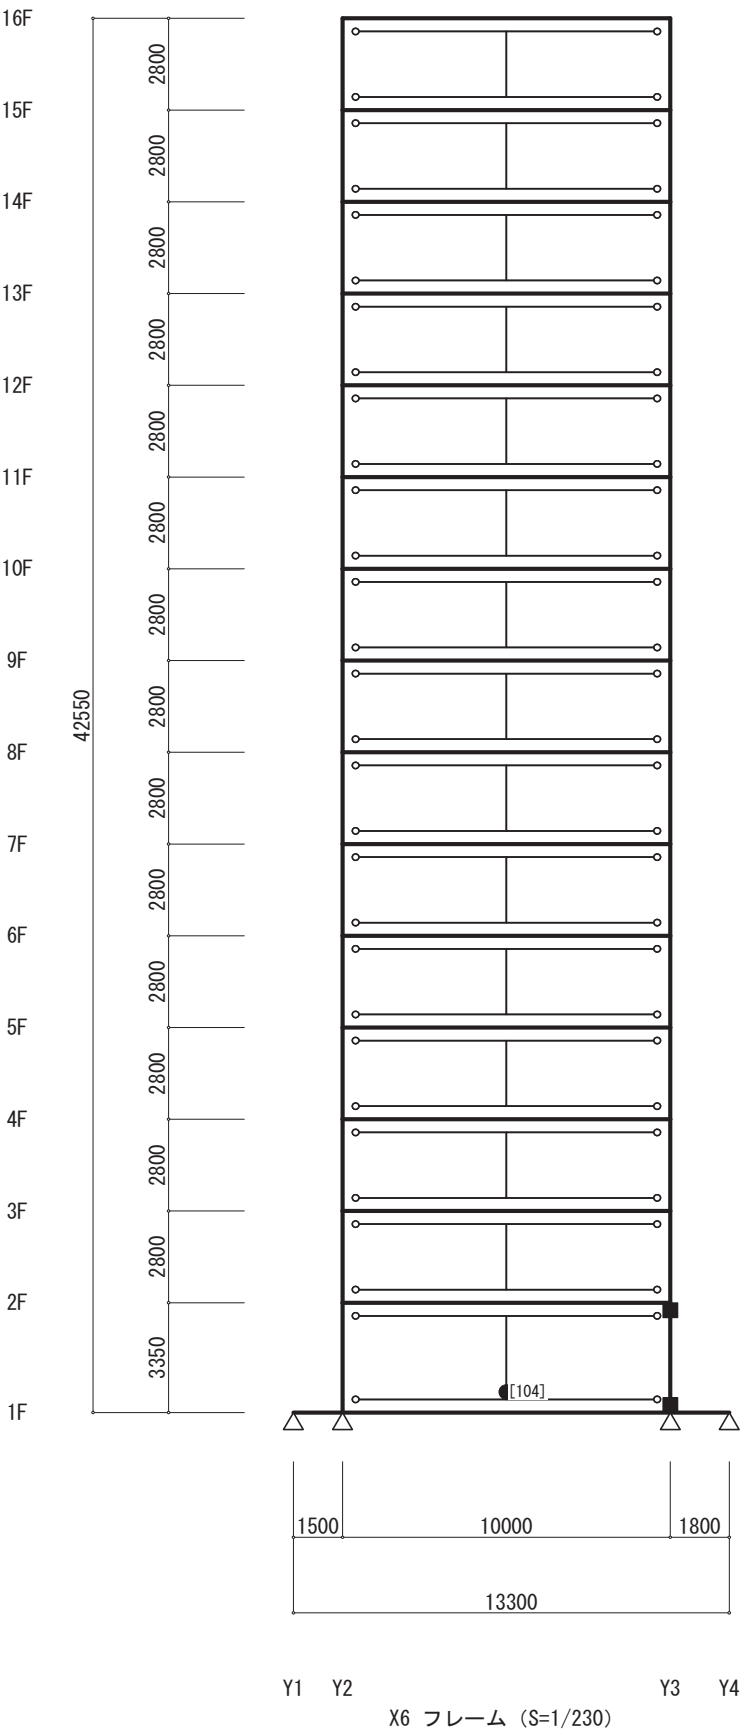

U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）

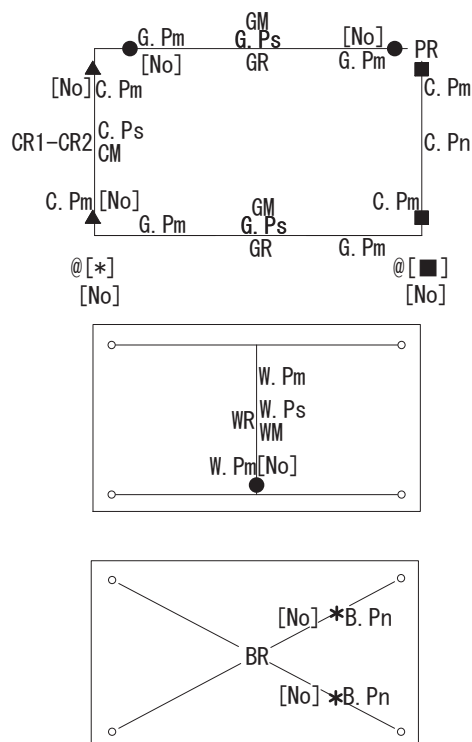

- : 曲げ破壊
 ▲ : せん断破壊
 ■ : 引張破壊
 * : 圧縮破壊
 耐震壁の破壊の表示
 ○ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
[*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
[No] : 崩壊荷重ステップ数

- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T: 引張、C: 圧縮)
W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
B. Pn : プレース引張崩壊塑性化率 (T: 引張、C: 圧縮)


- GR : はりの種別
CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
WR : 壁の種別
BR : ブレースの種別
PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
CM : 柱の破壊モード
WM : 壁の破壊モード
(※破壊モード M: 曲げ破壊、S: せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

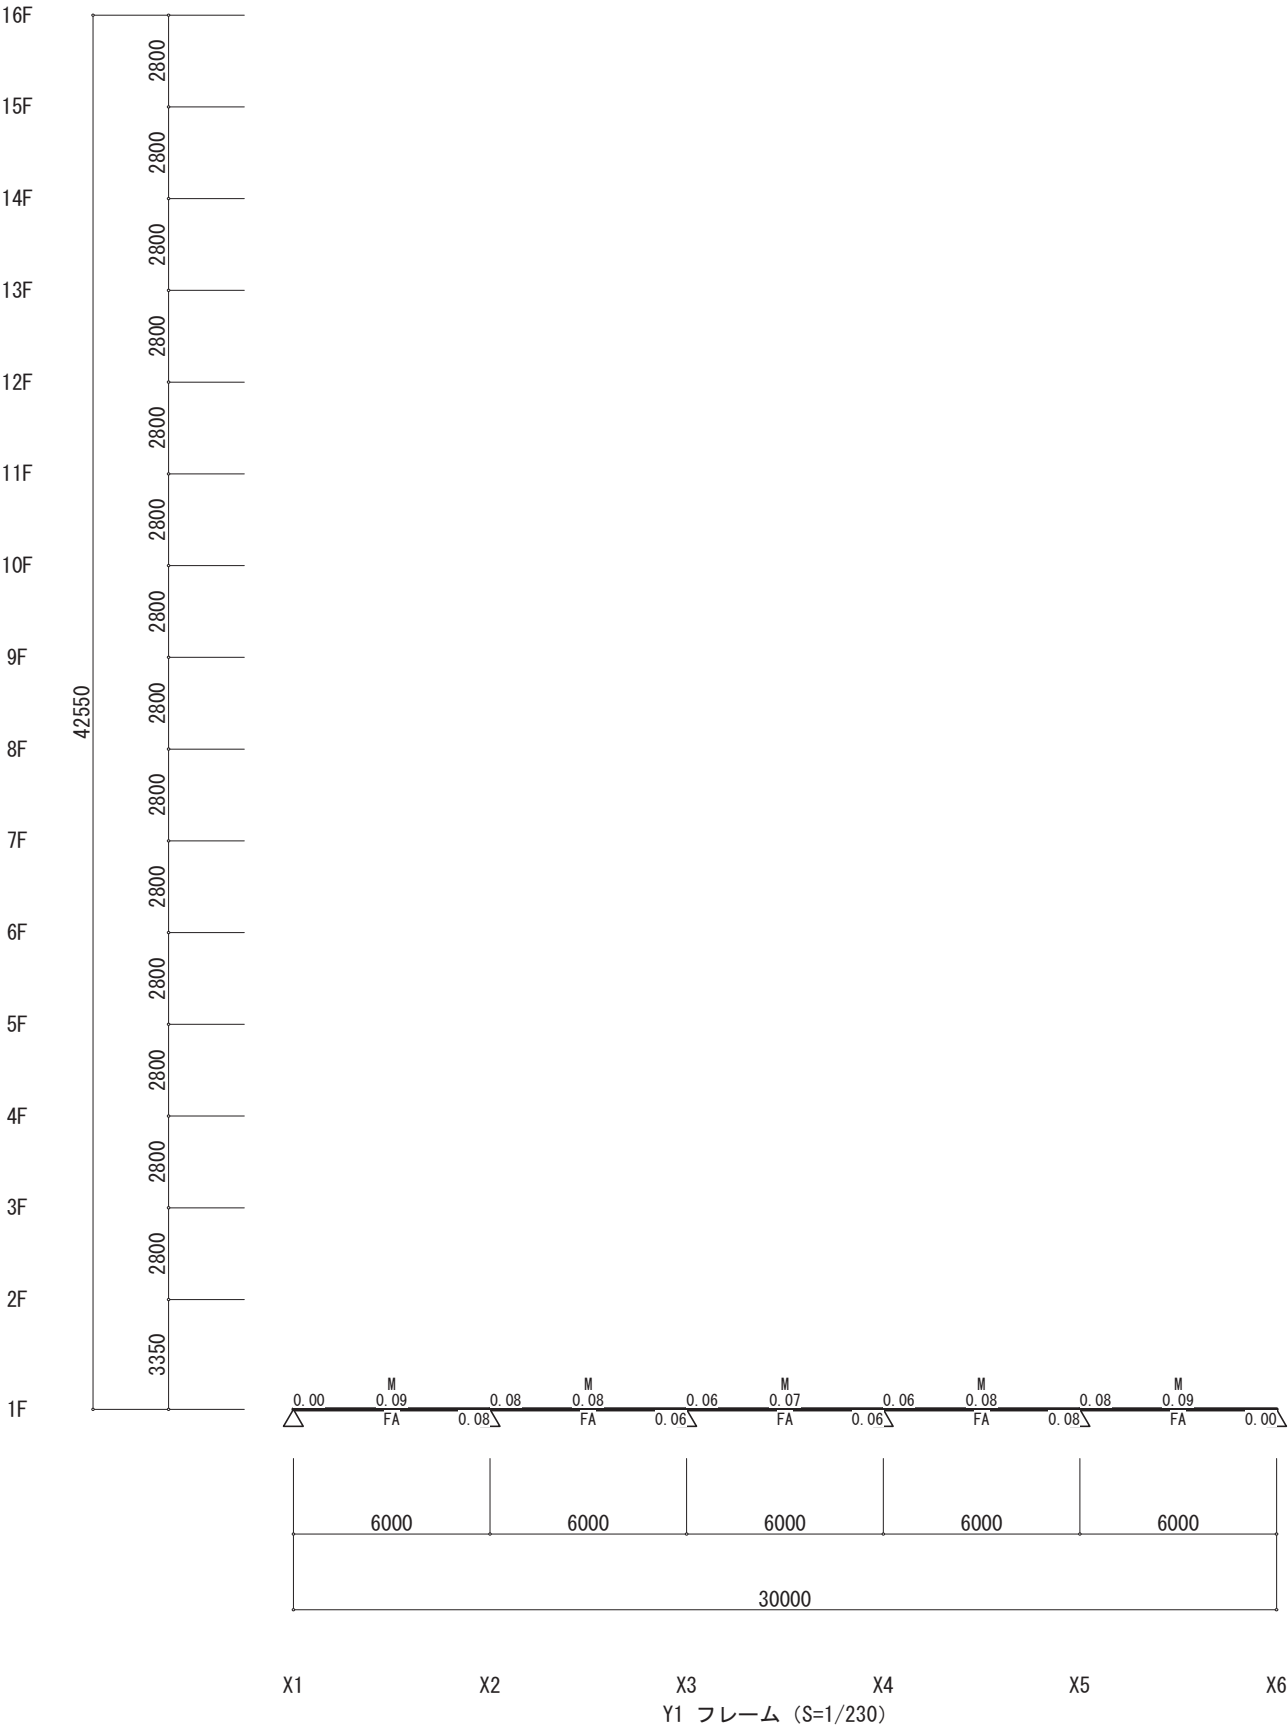


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

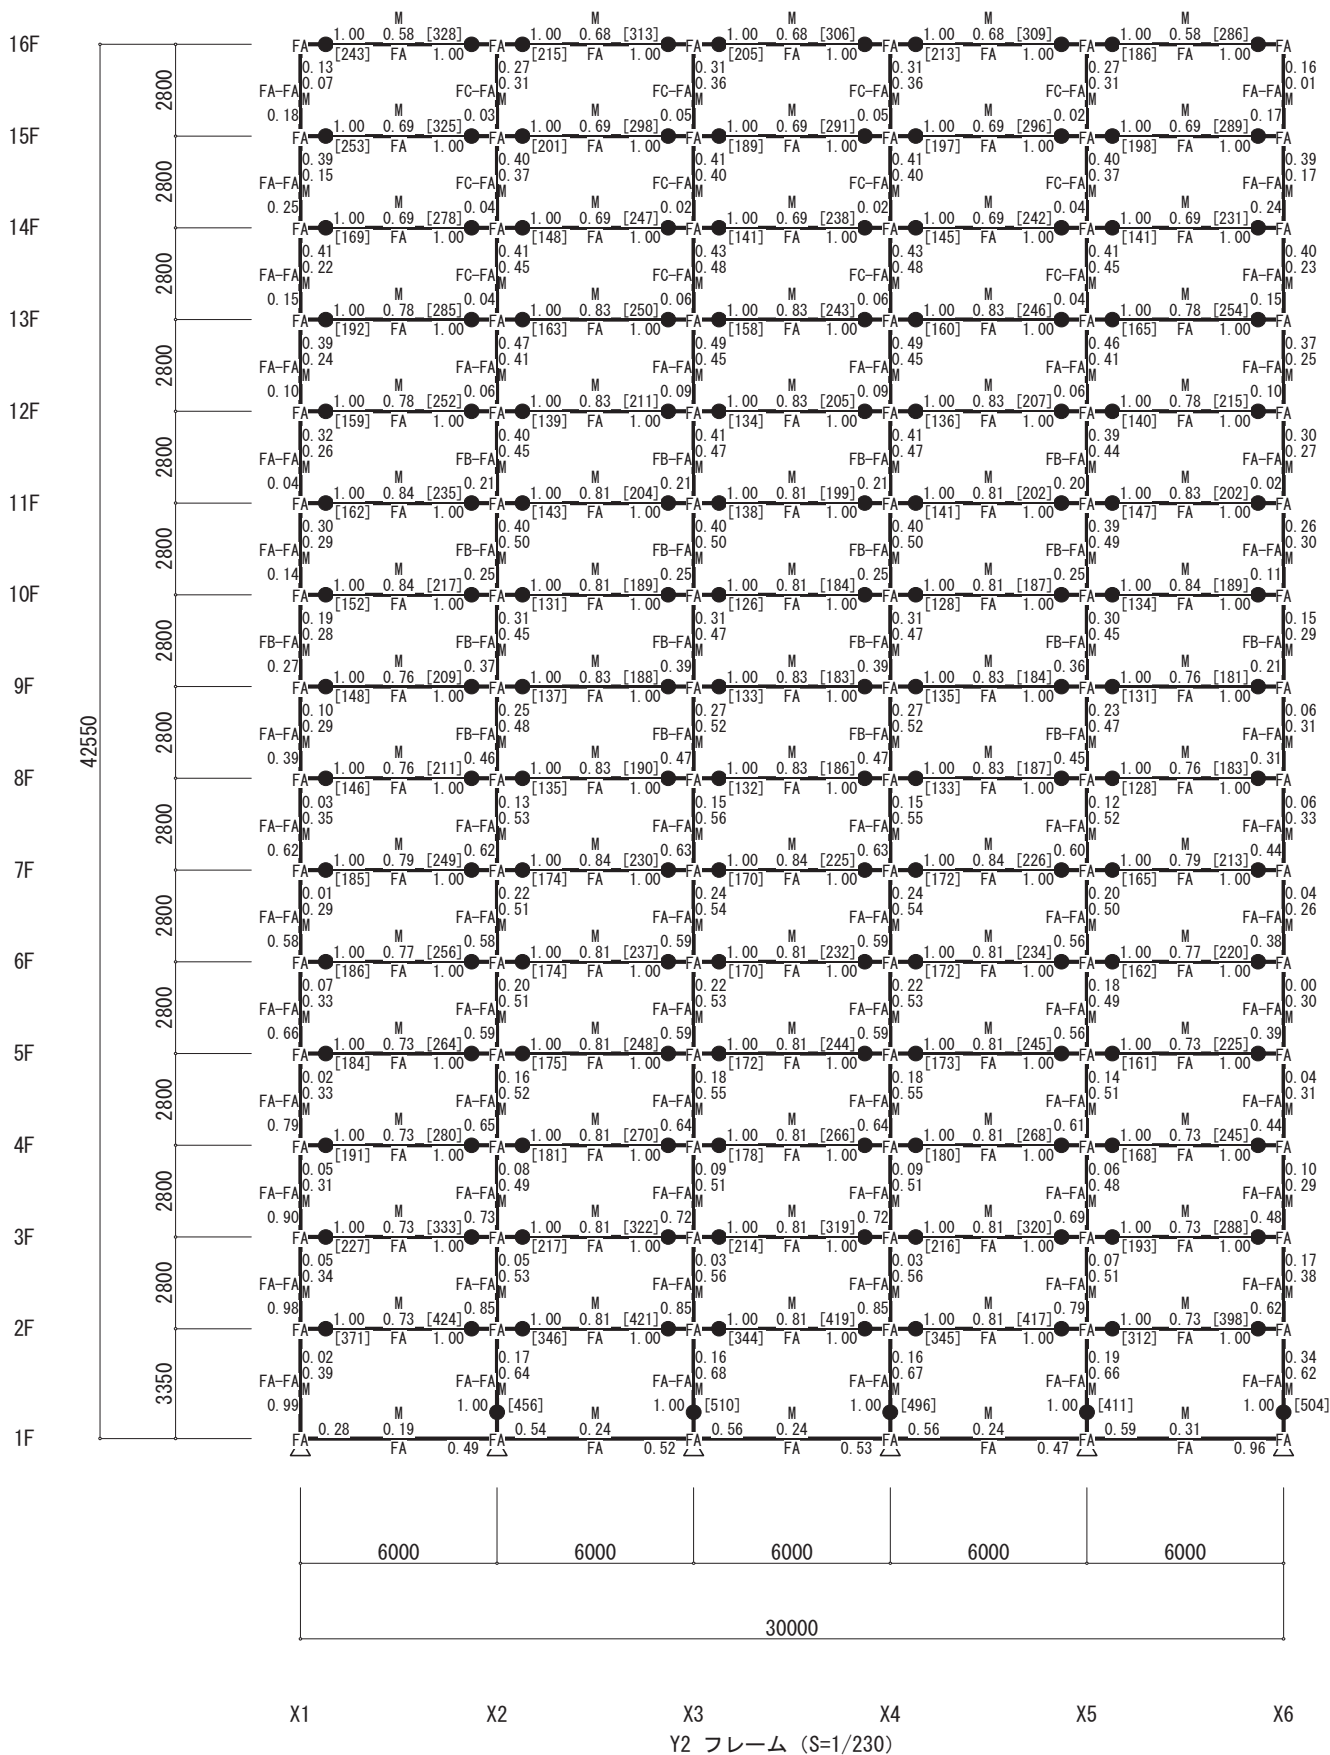


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

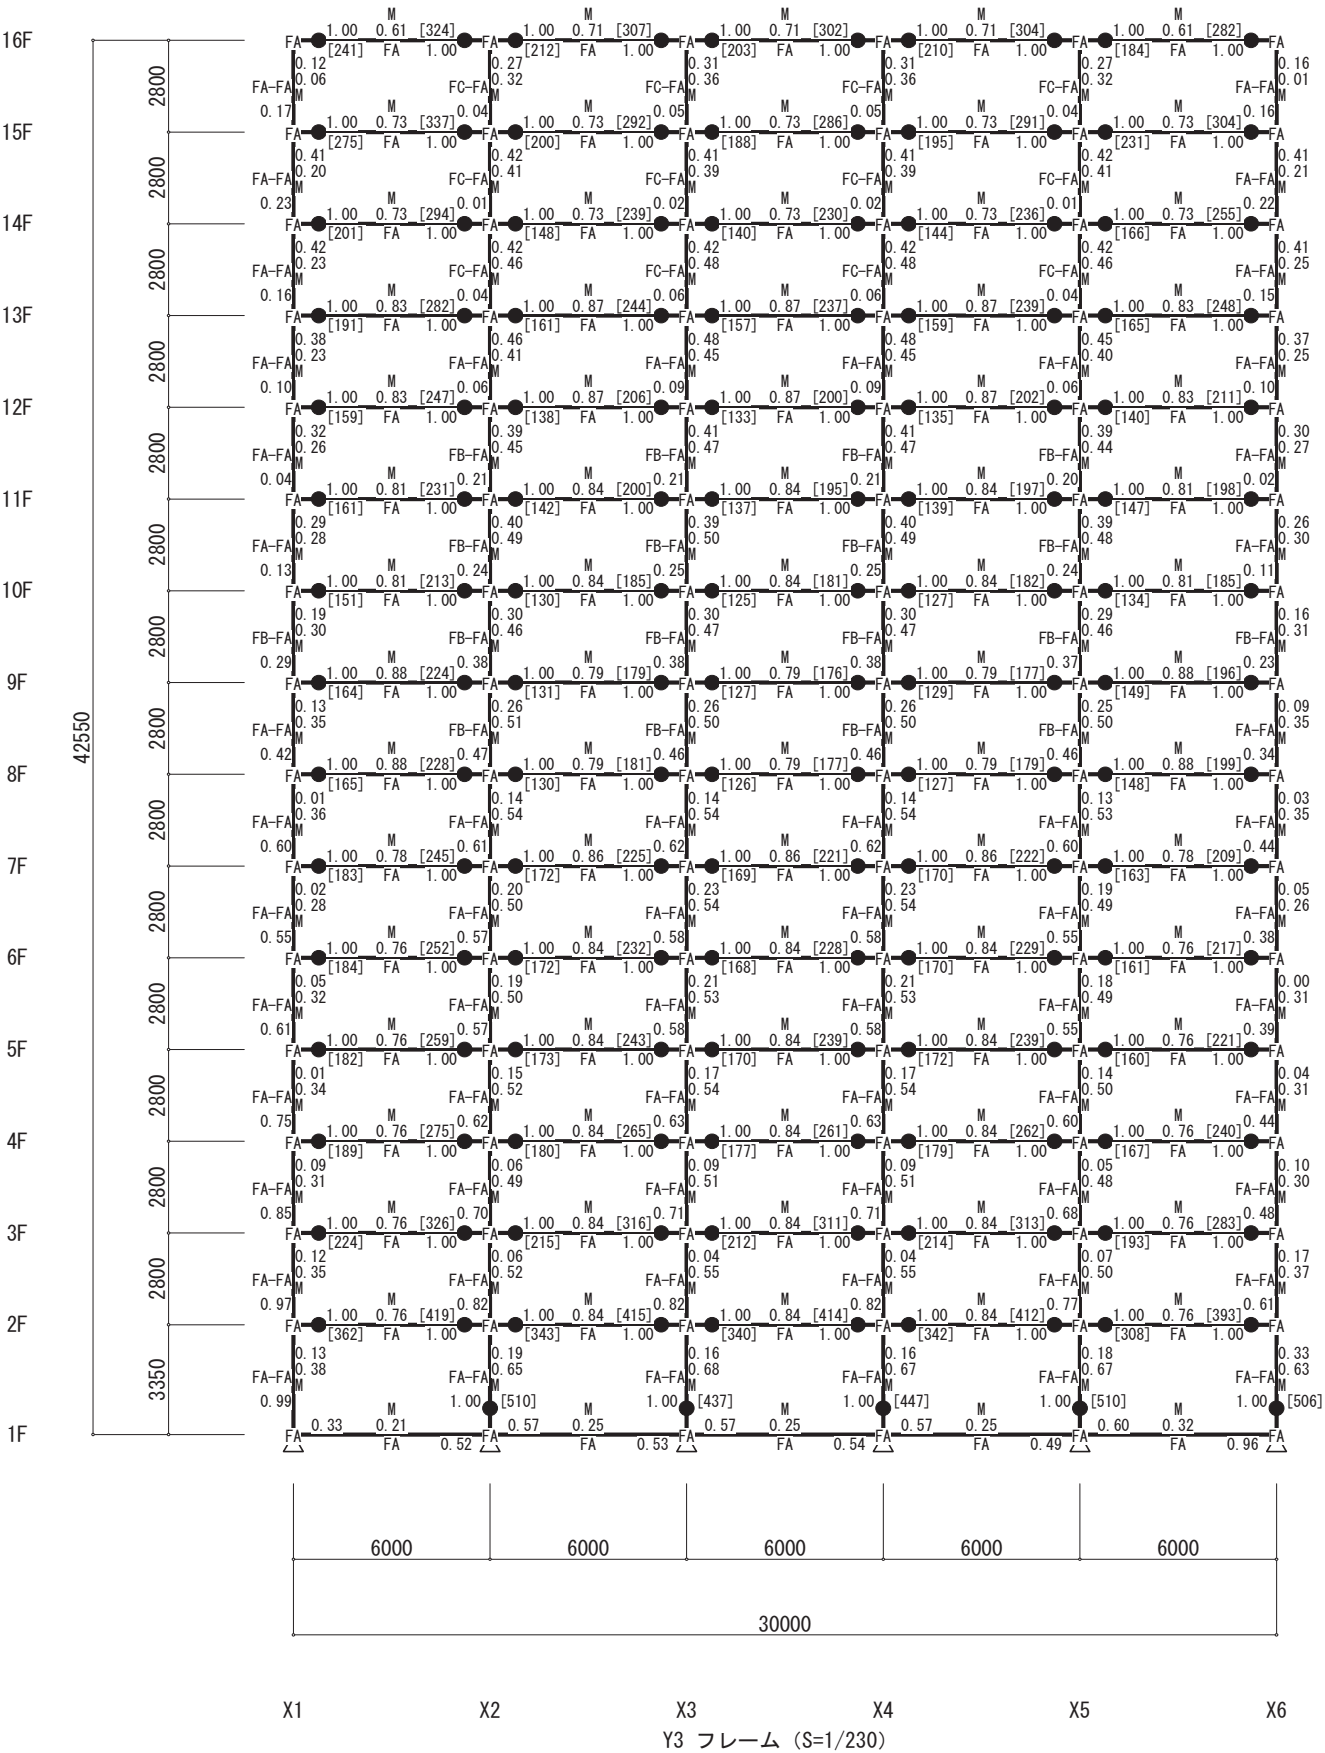


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

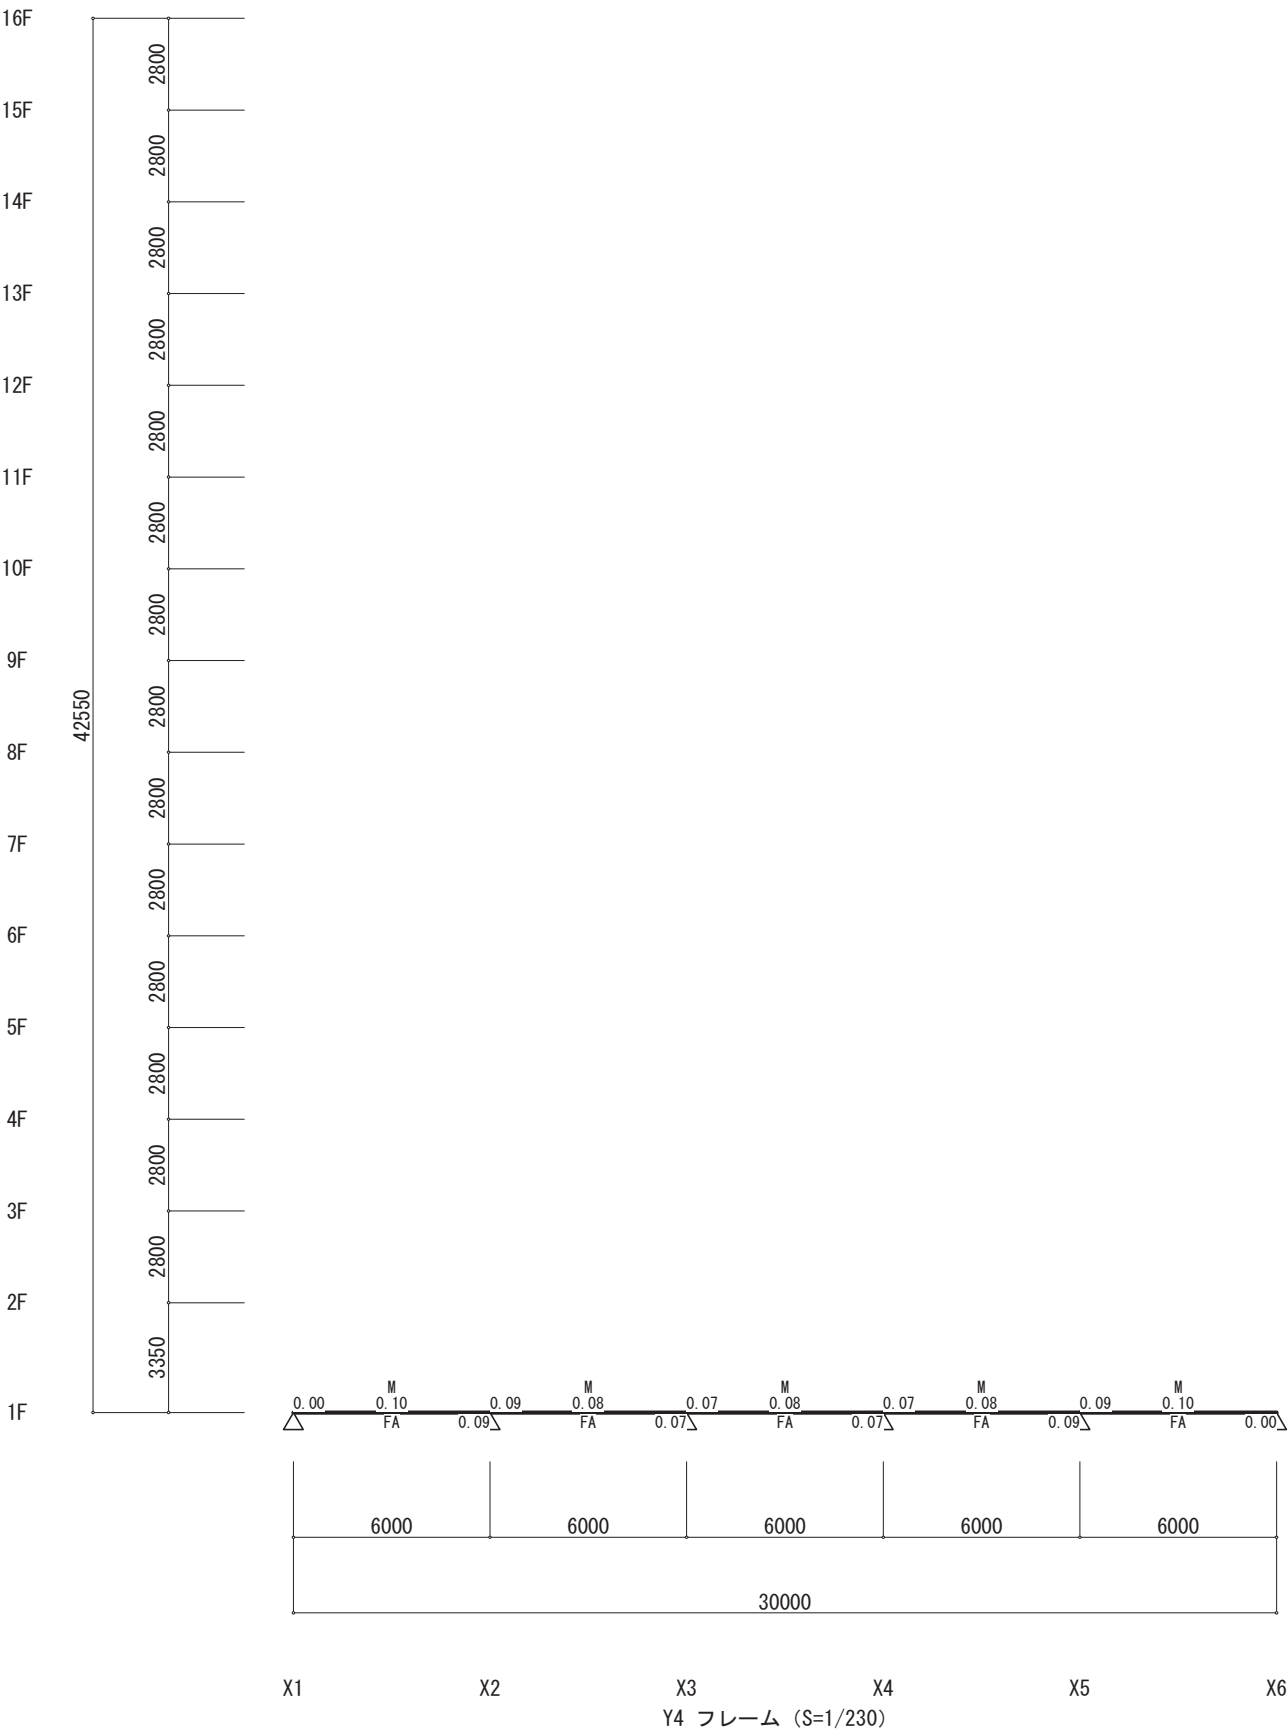


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

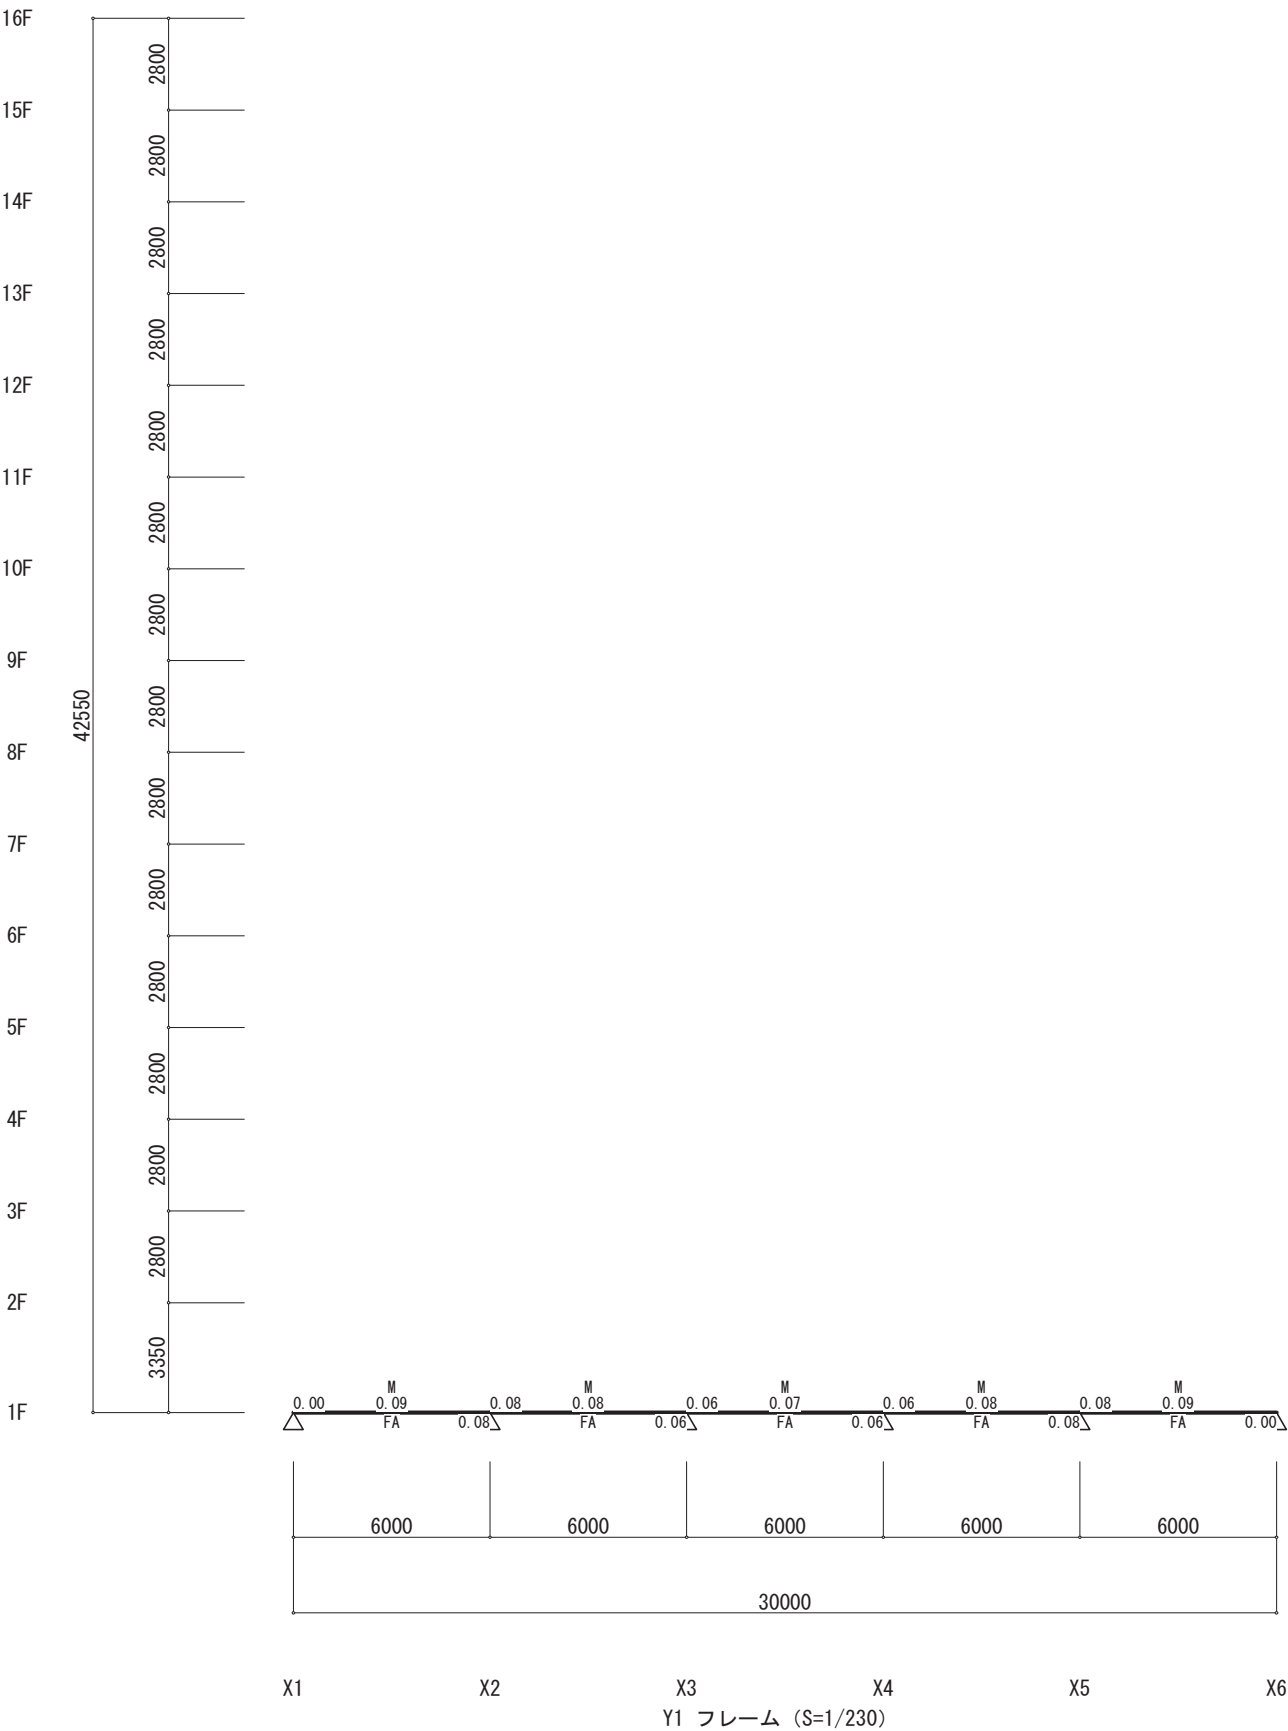


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

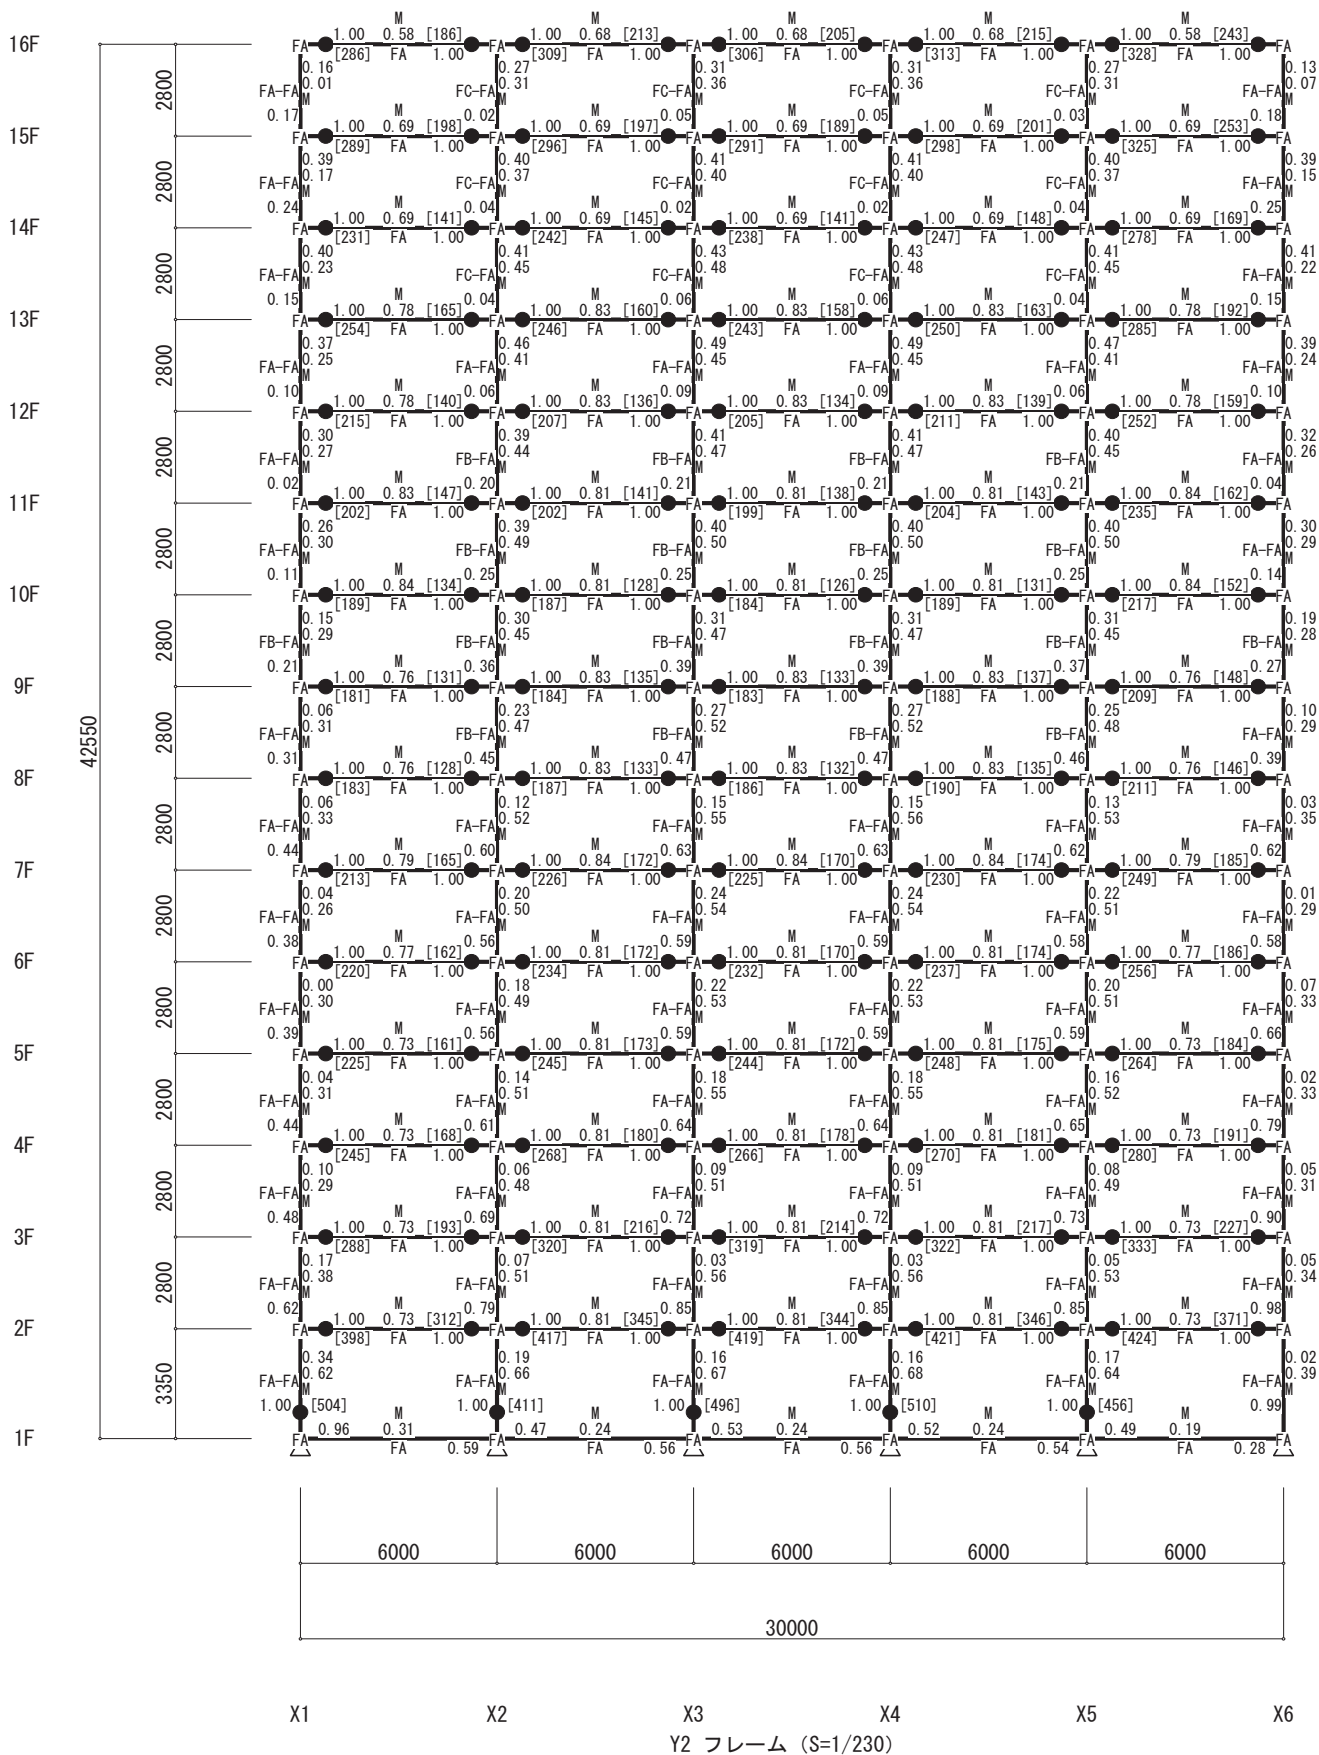


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

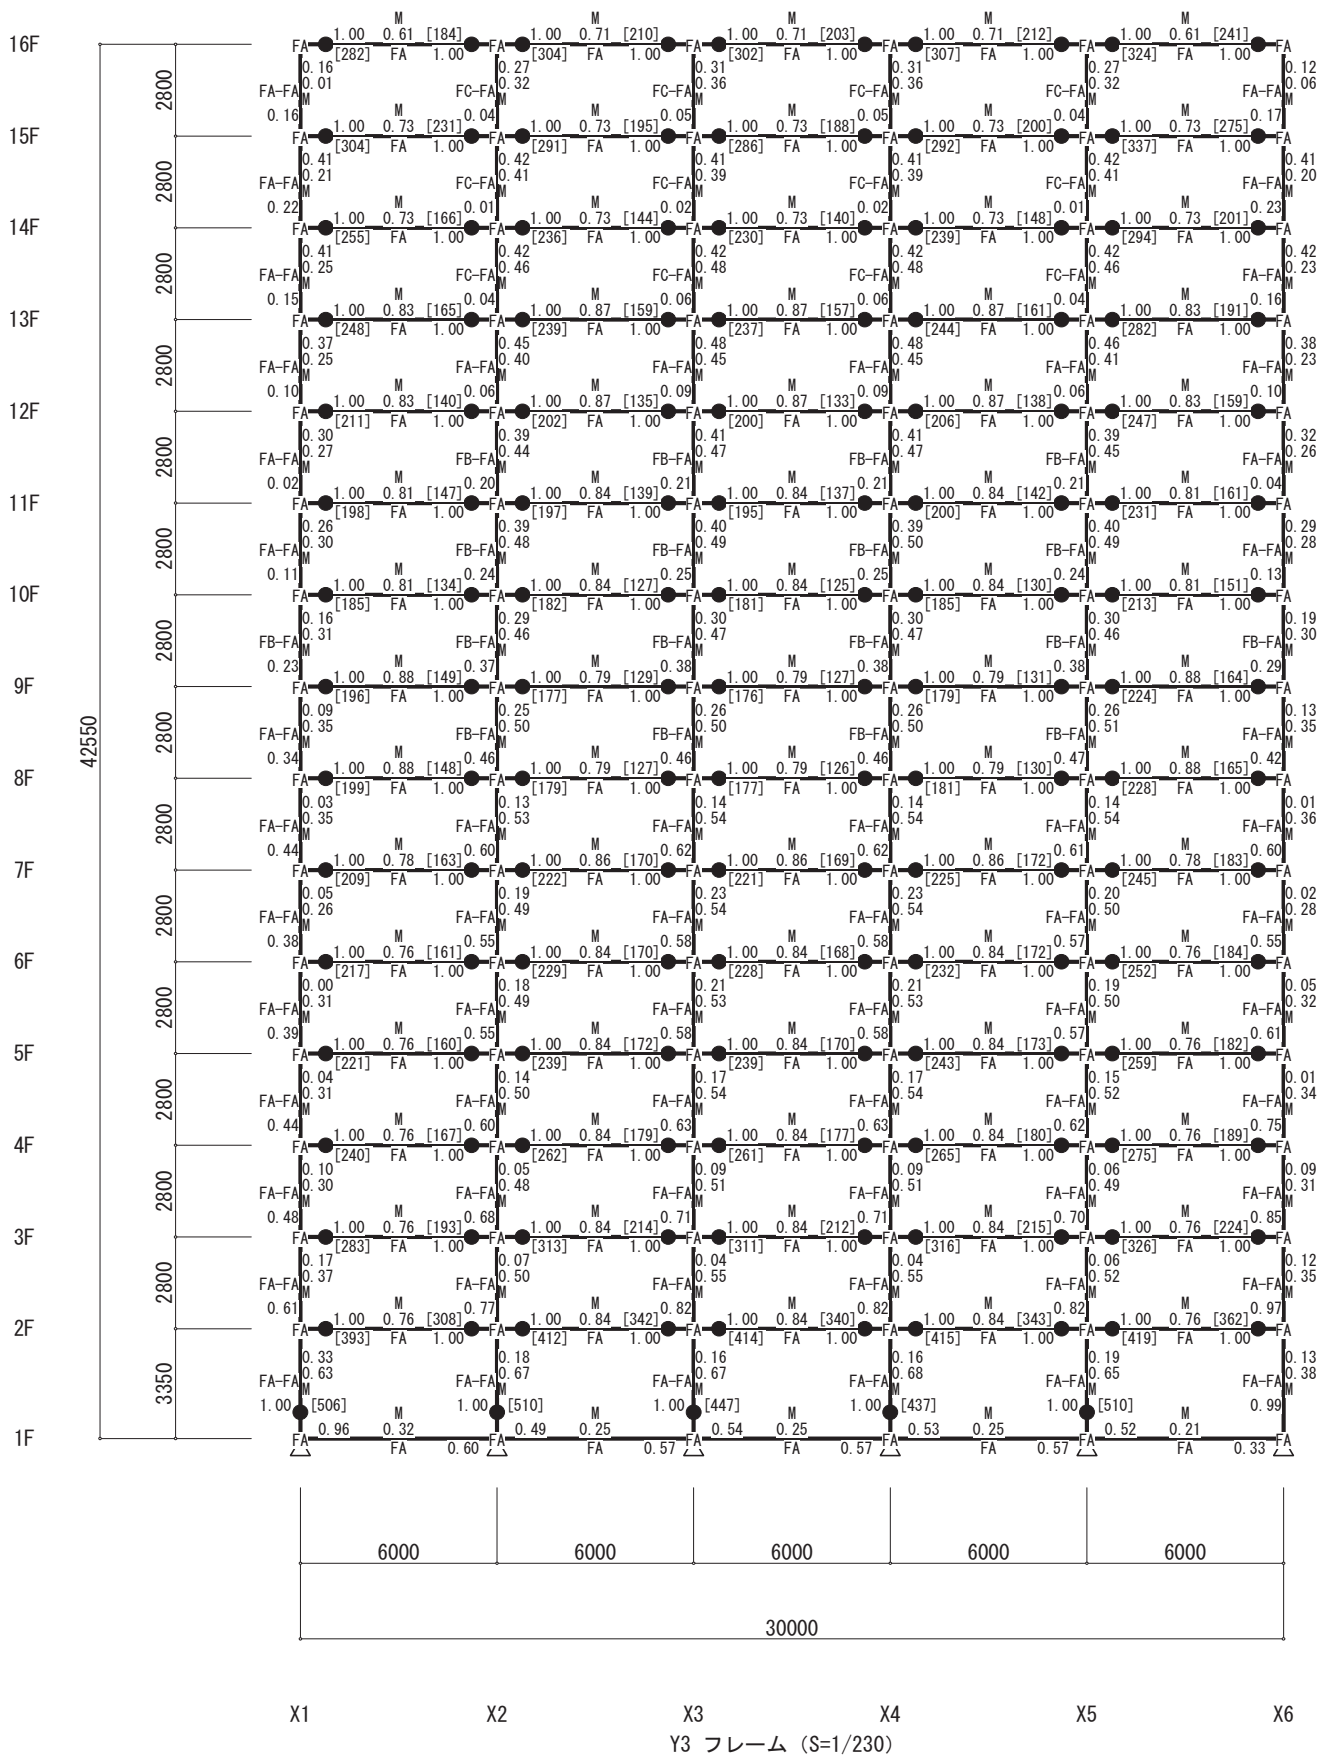


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

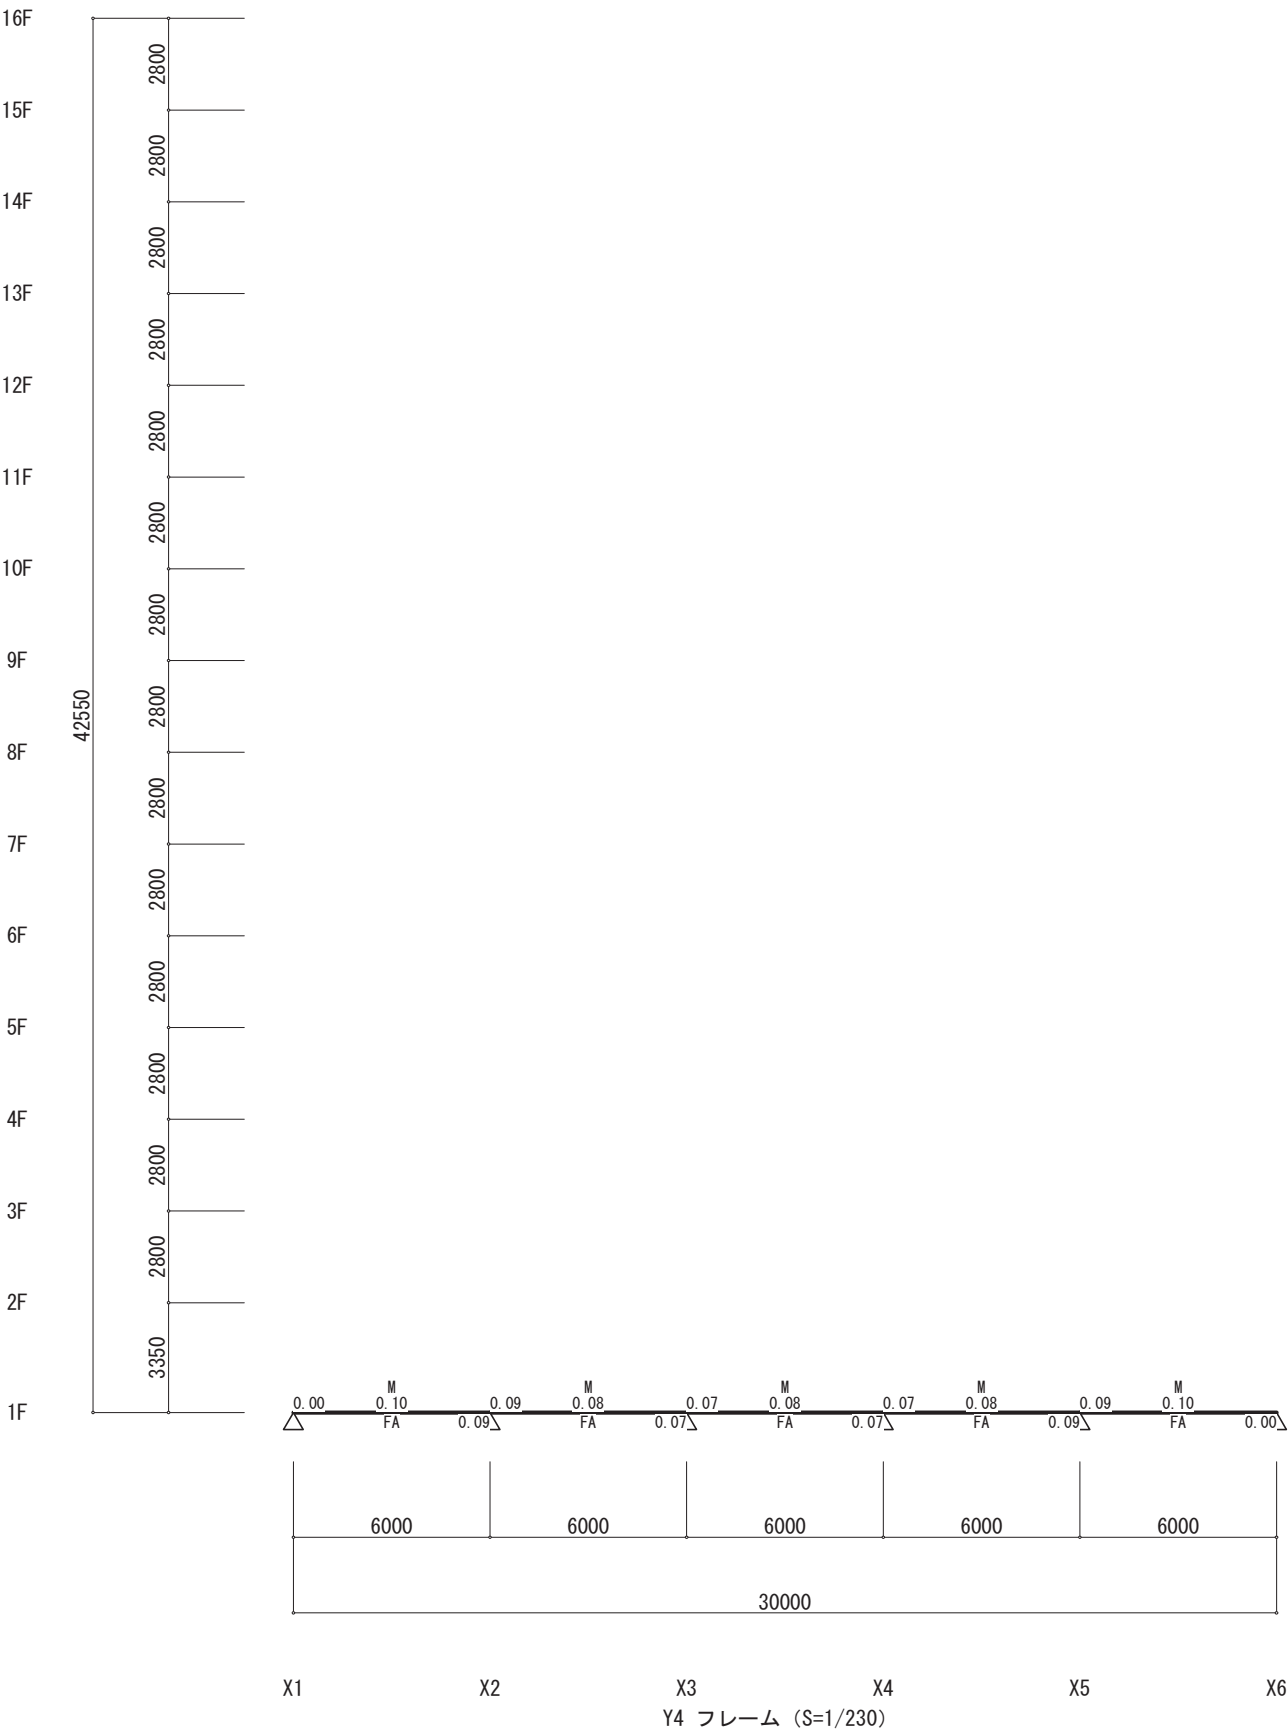


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

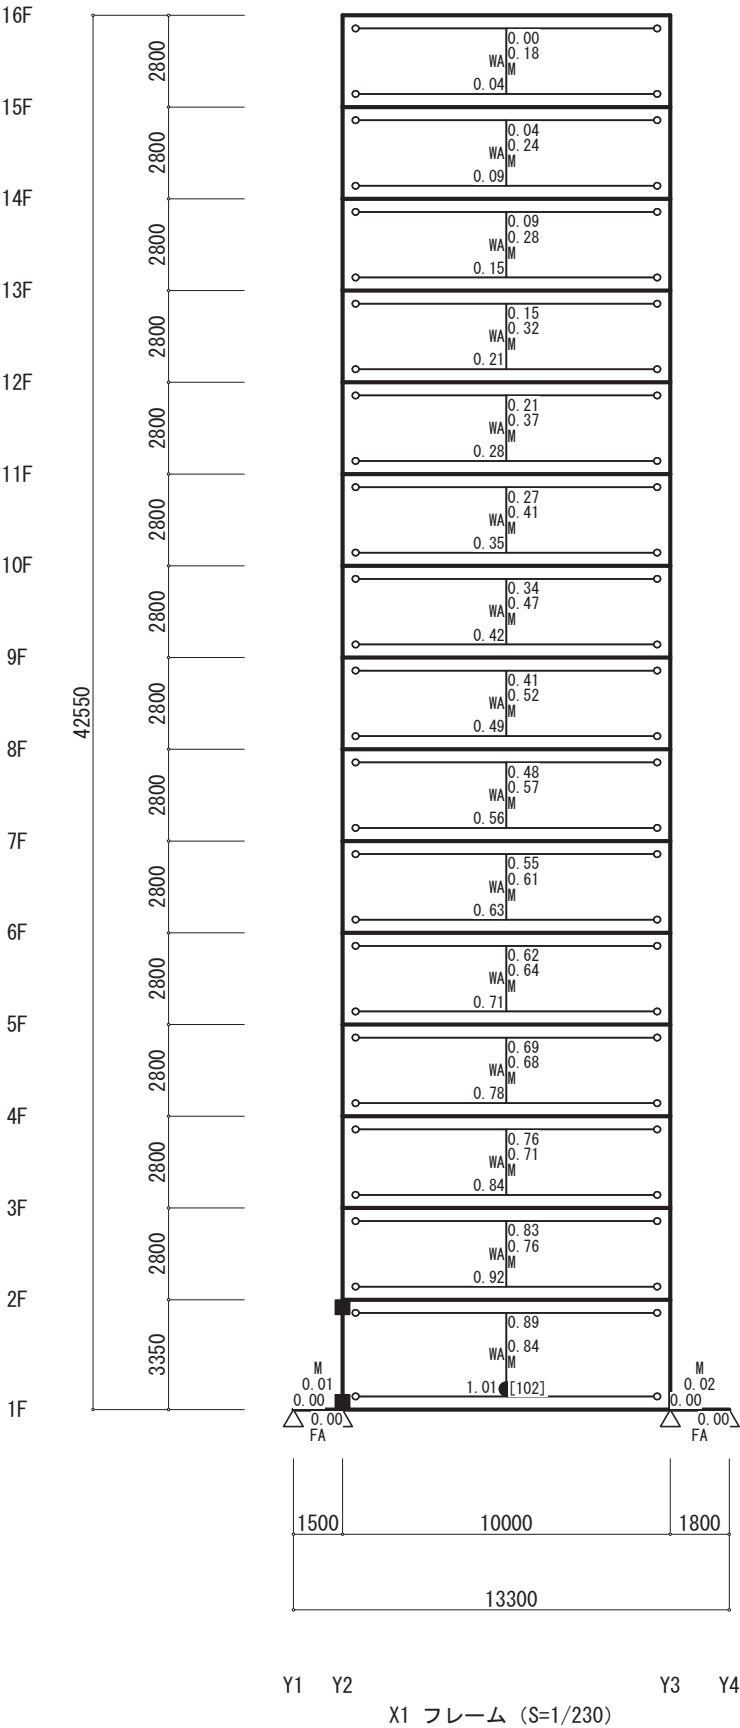


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

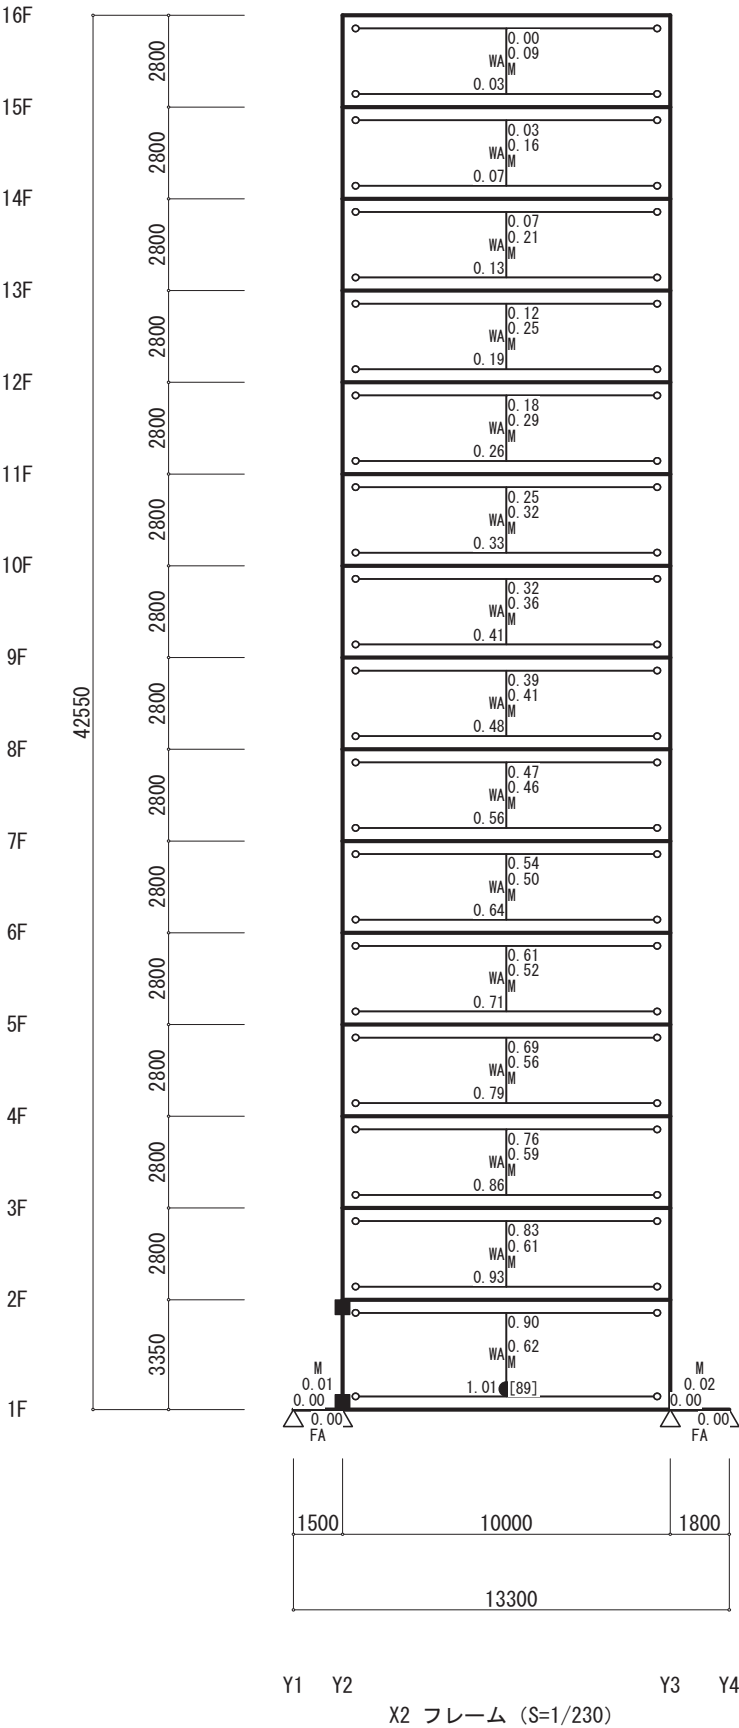


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

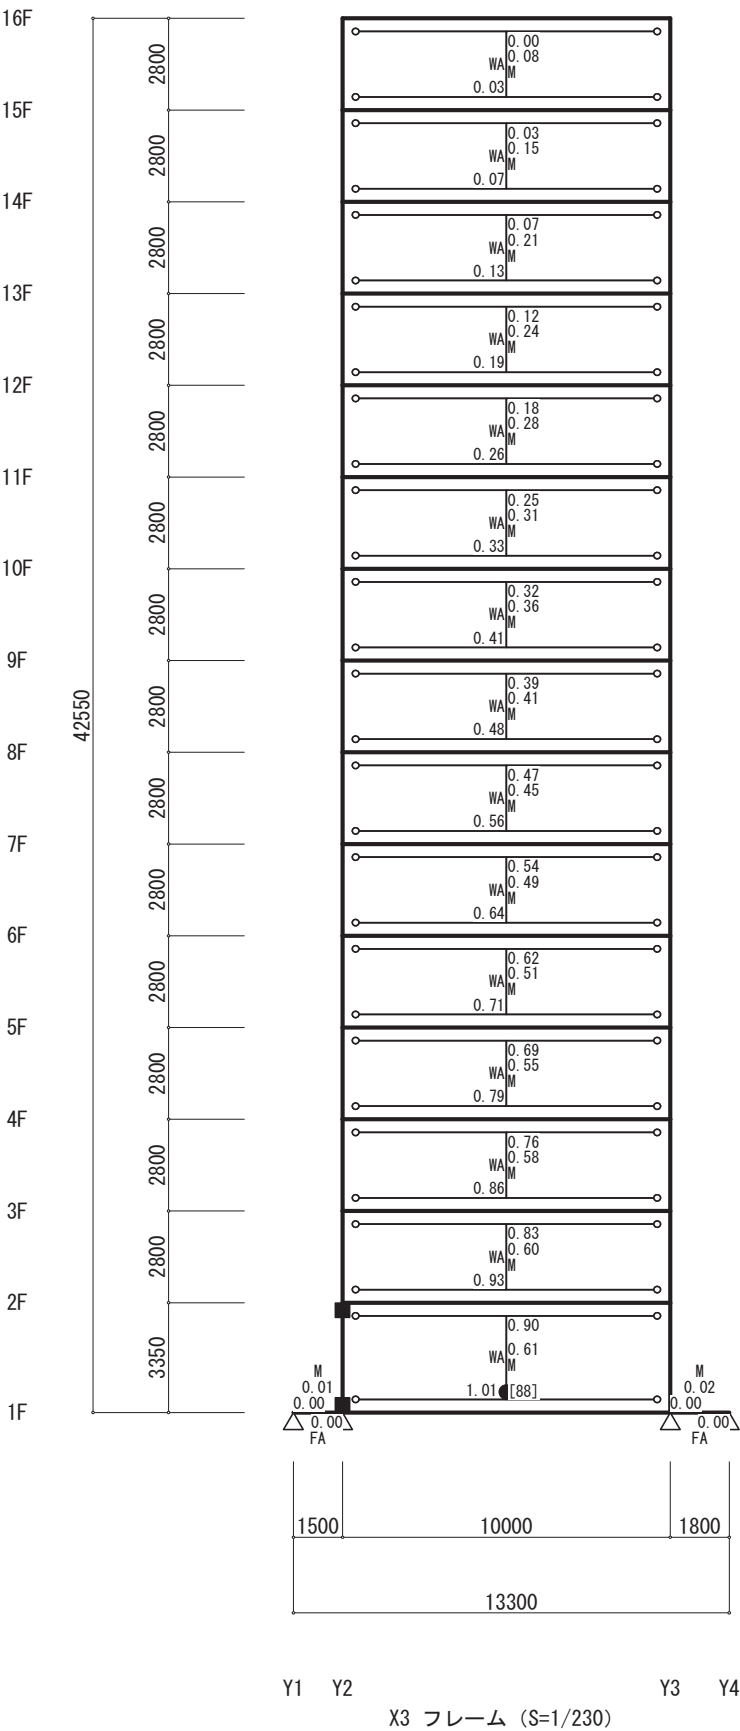


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

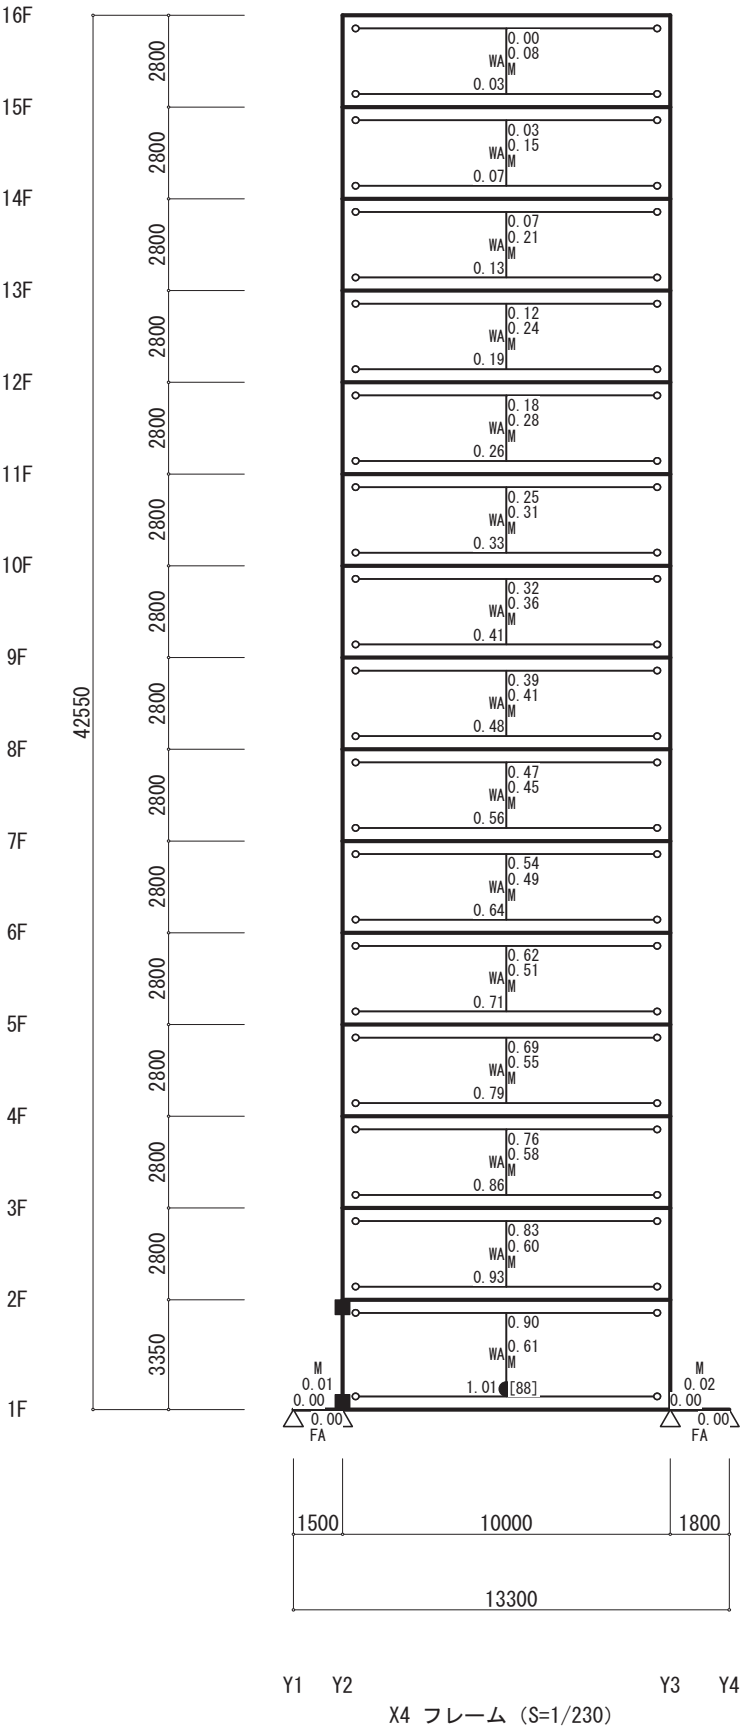


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

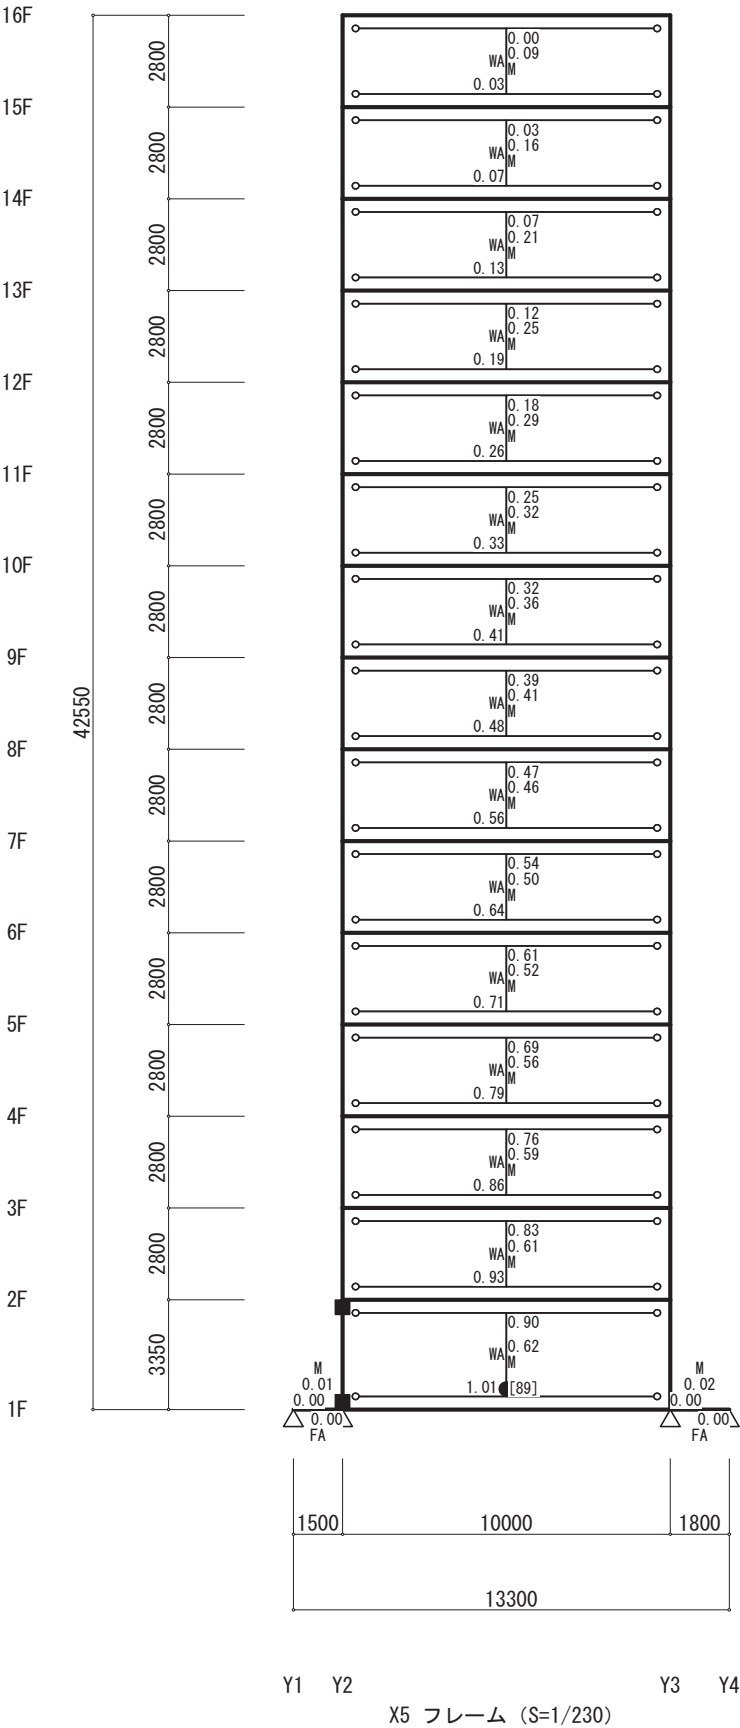


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

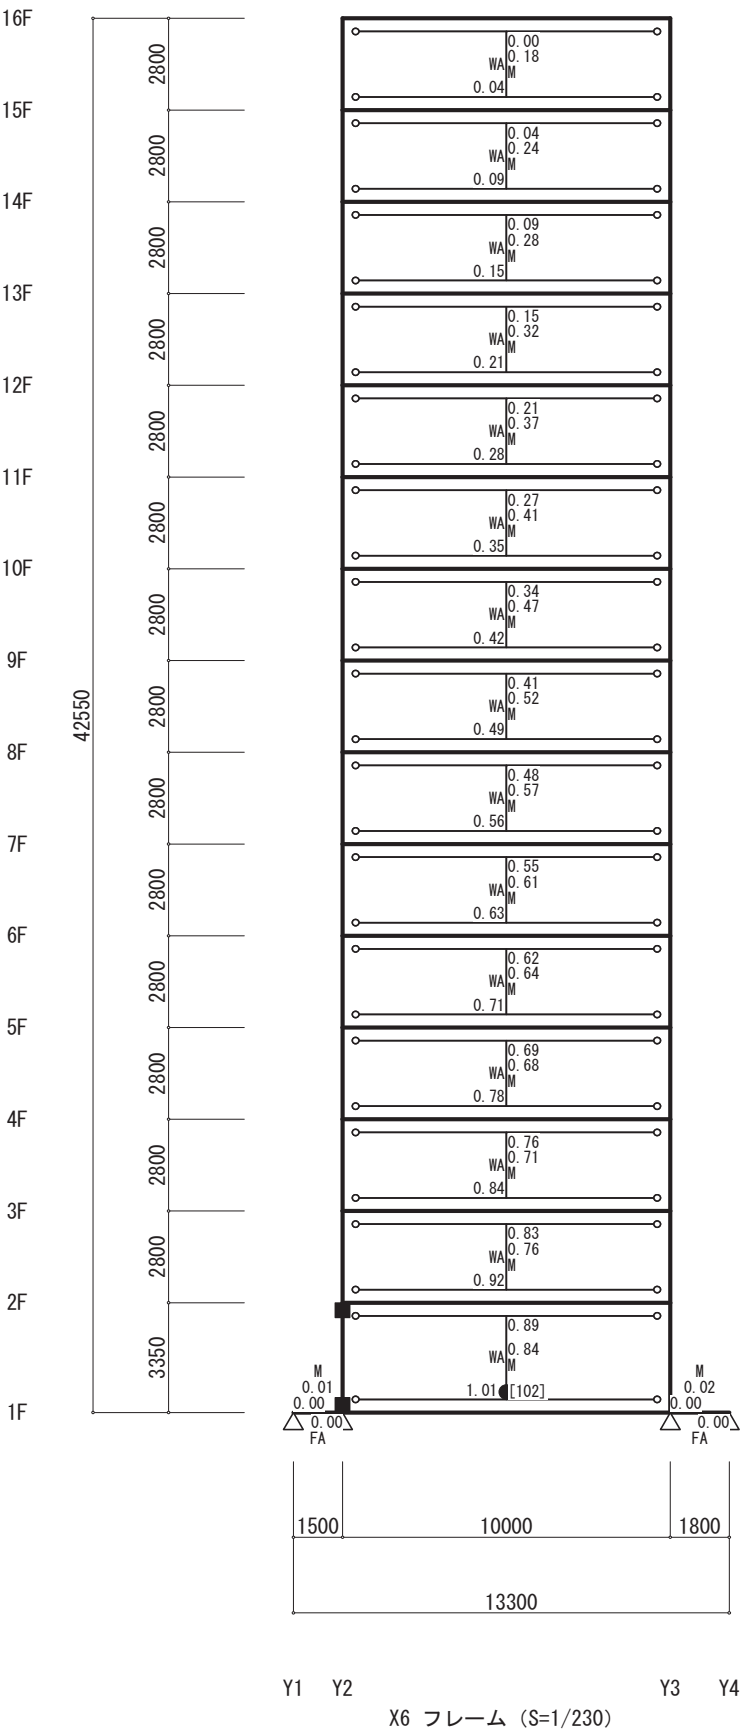


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

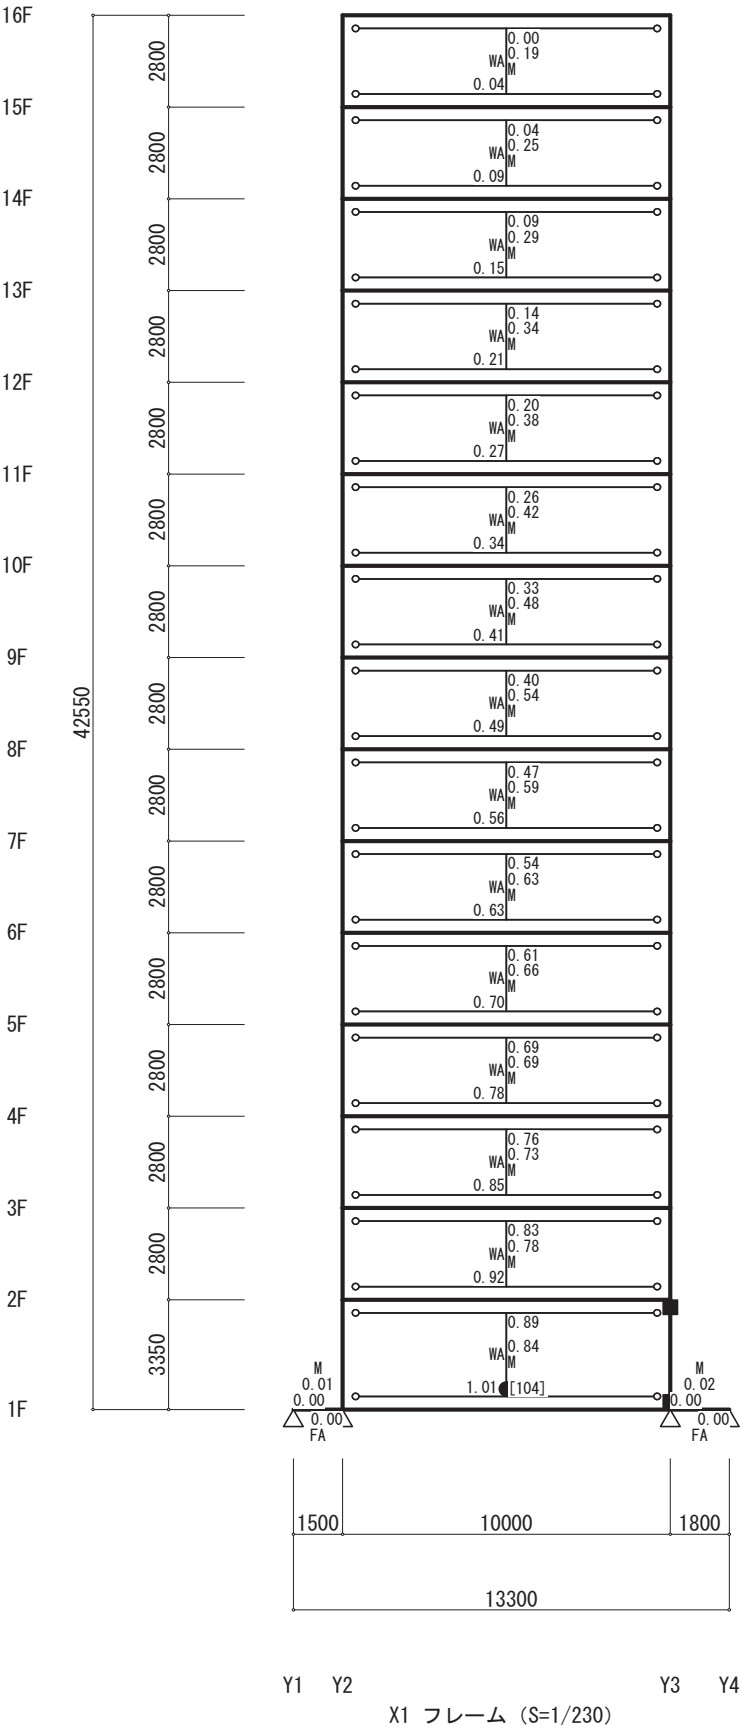


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

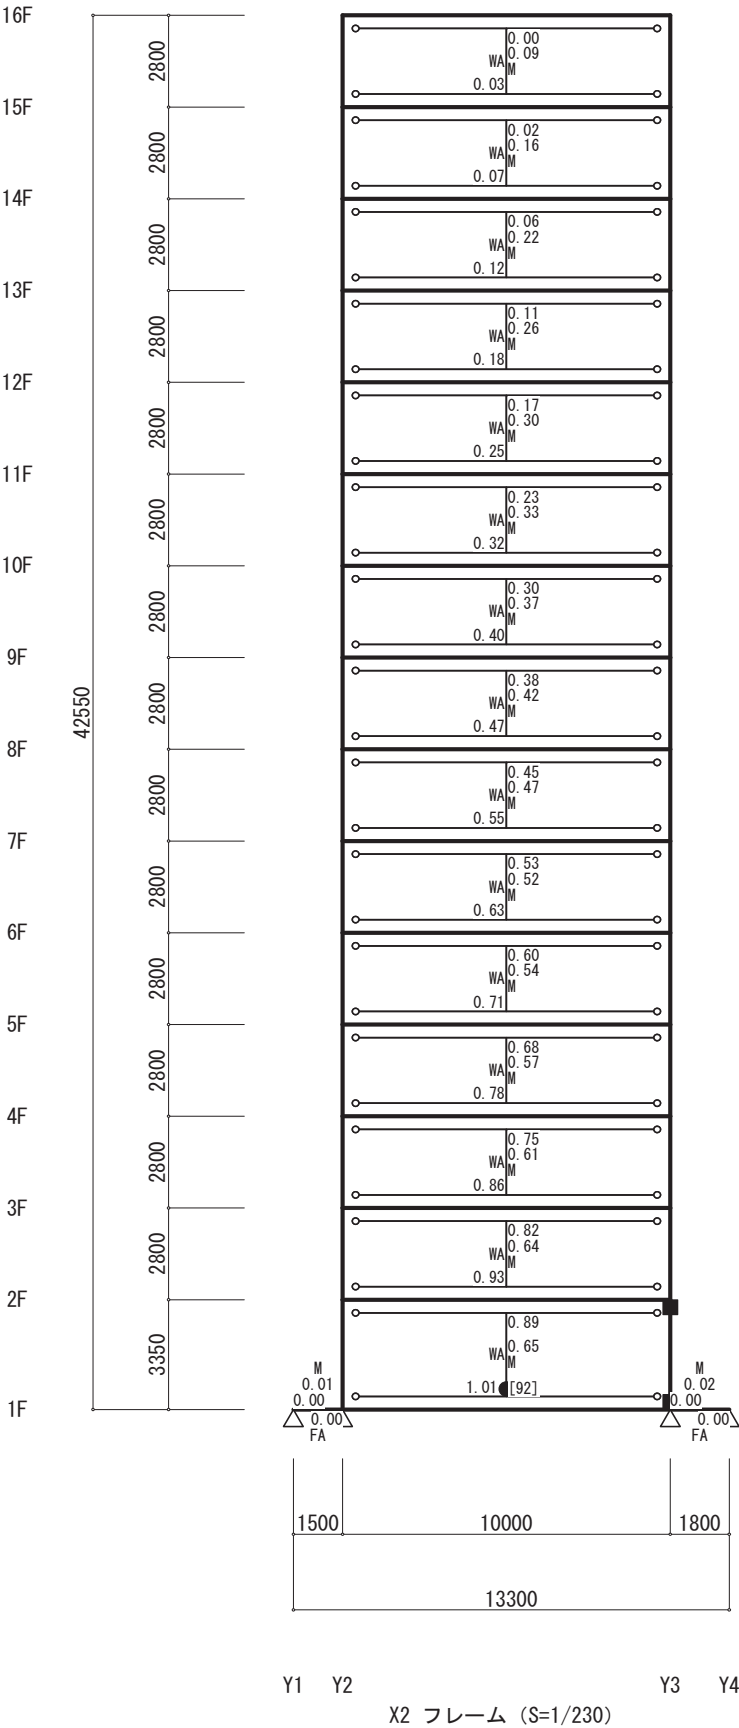


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

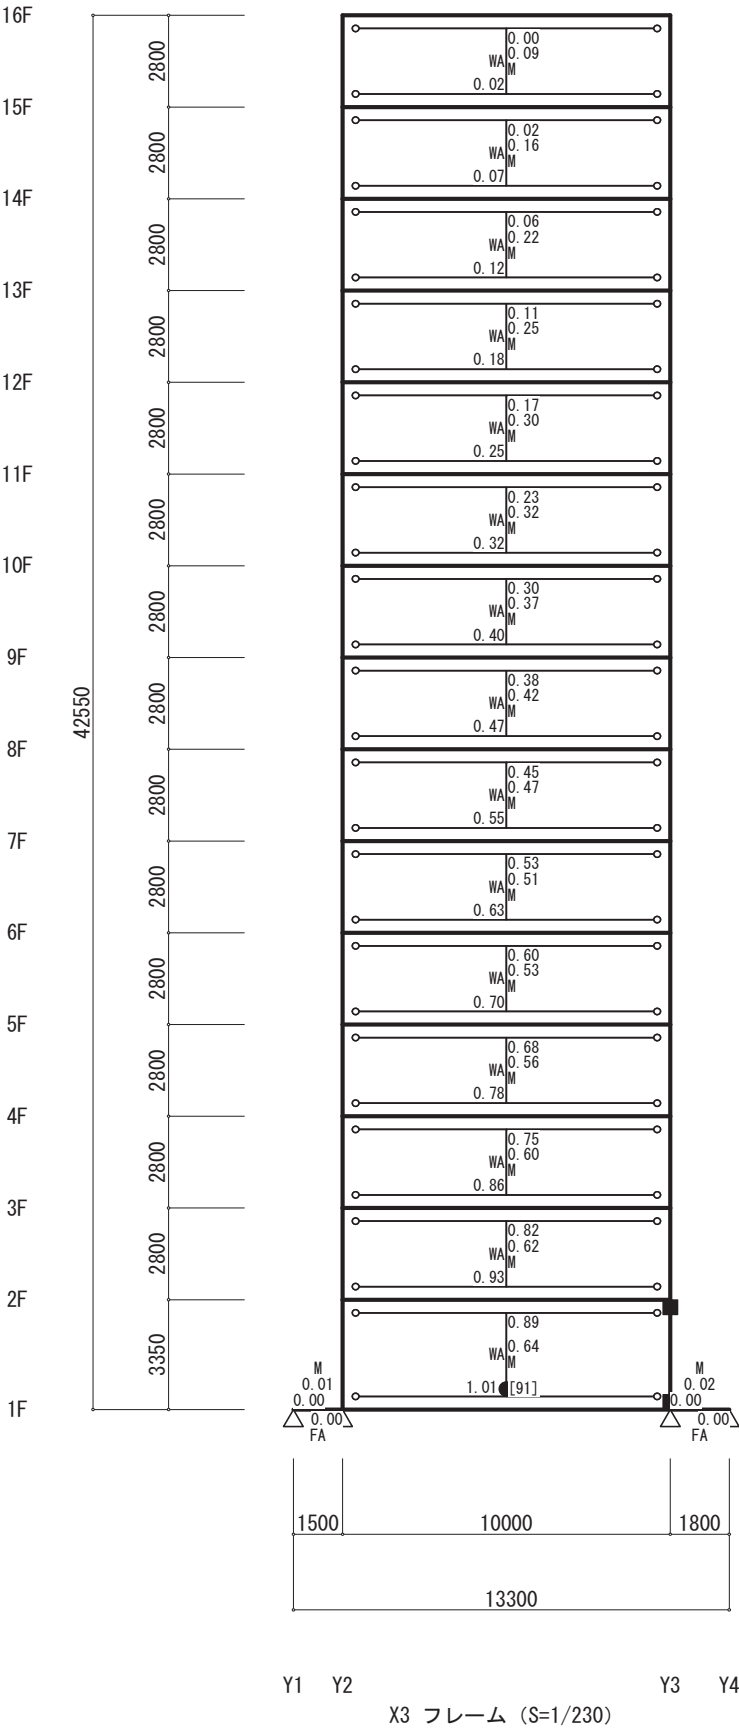


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

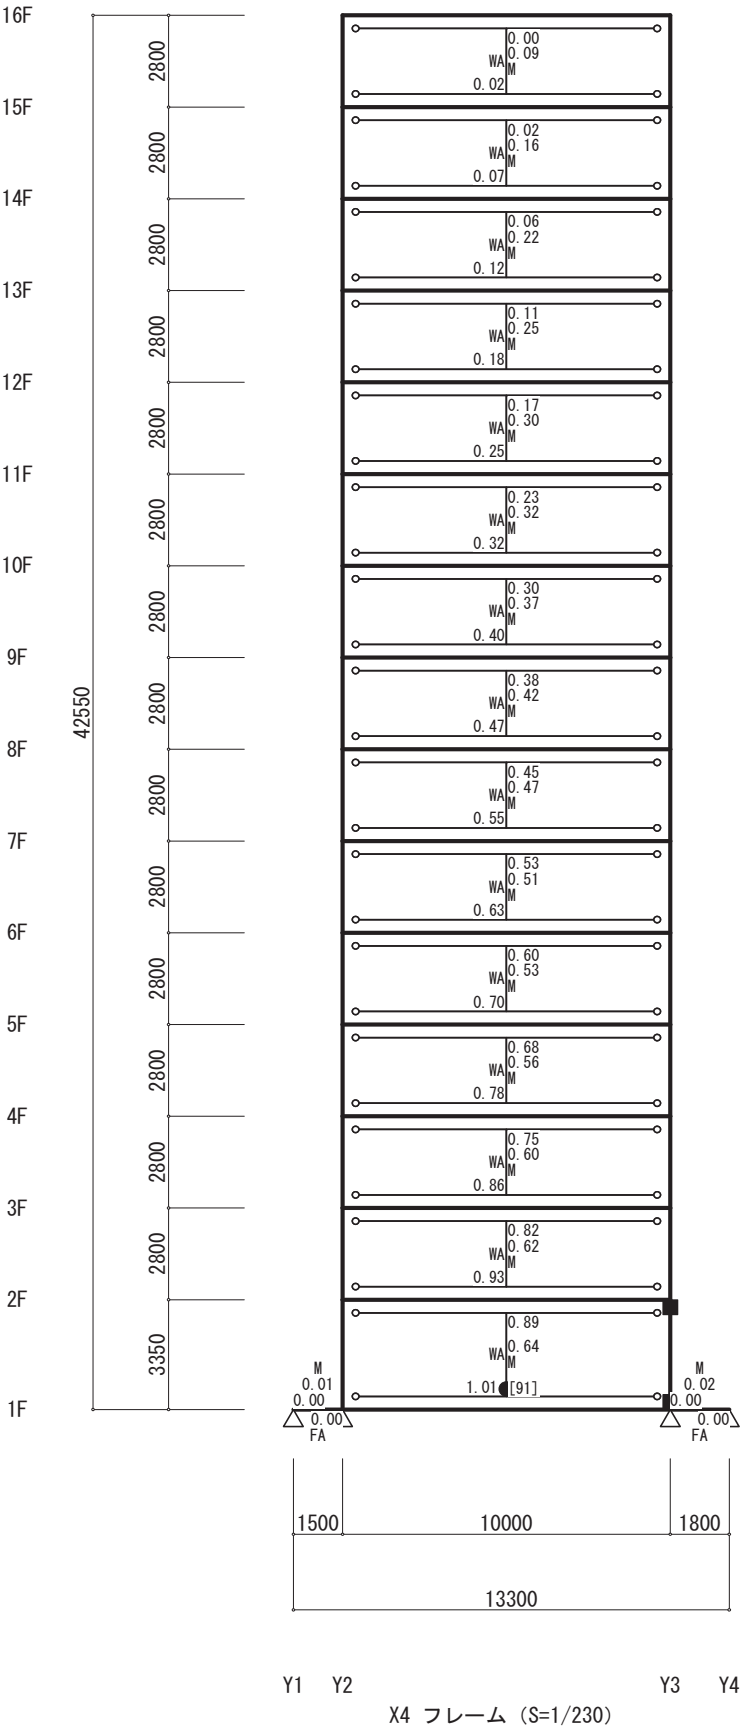

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

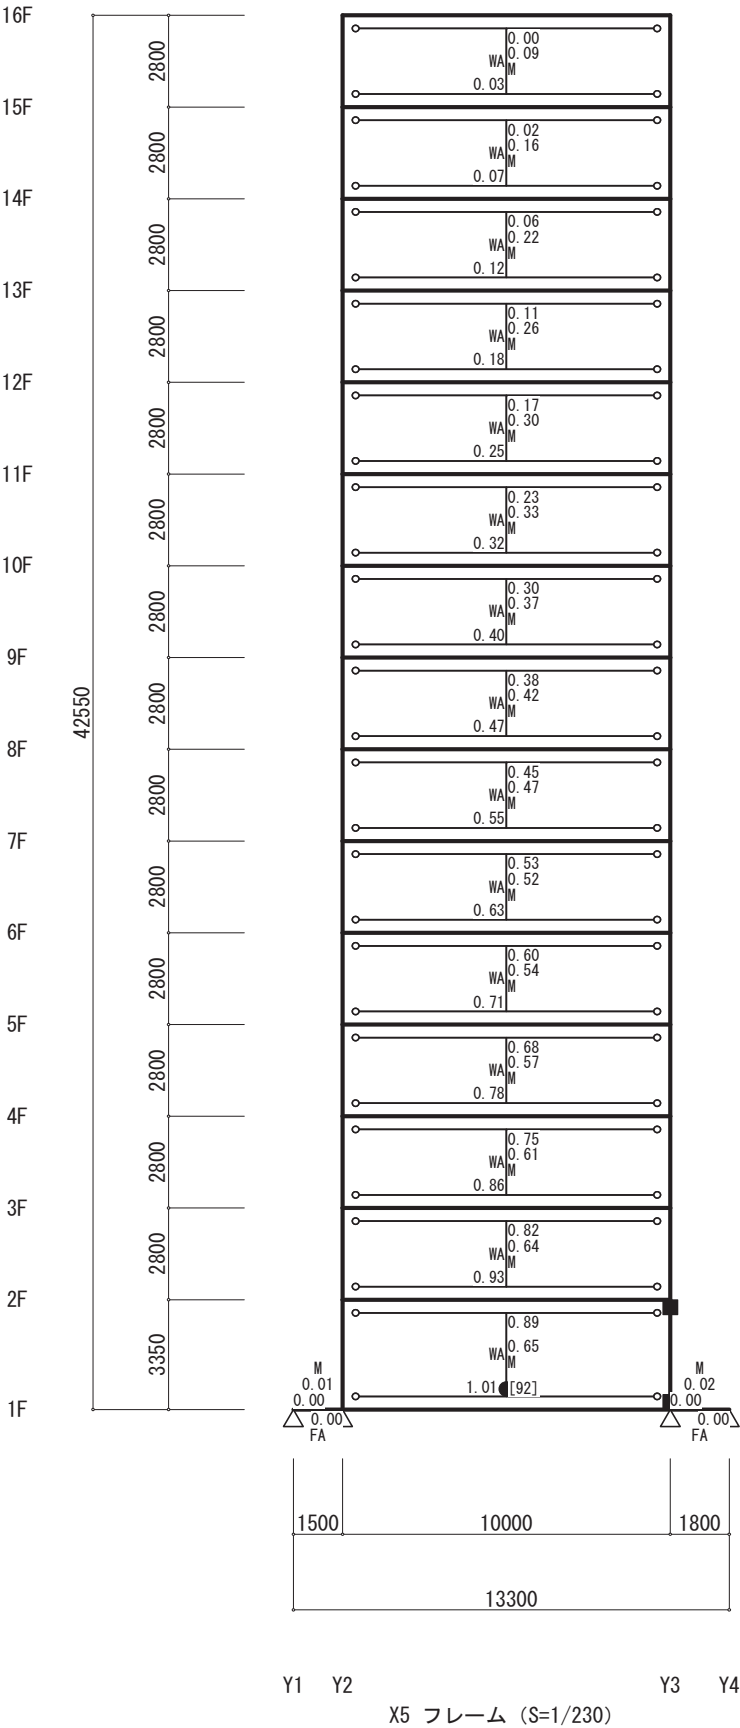



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


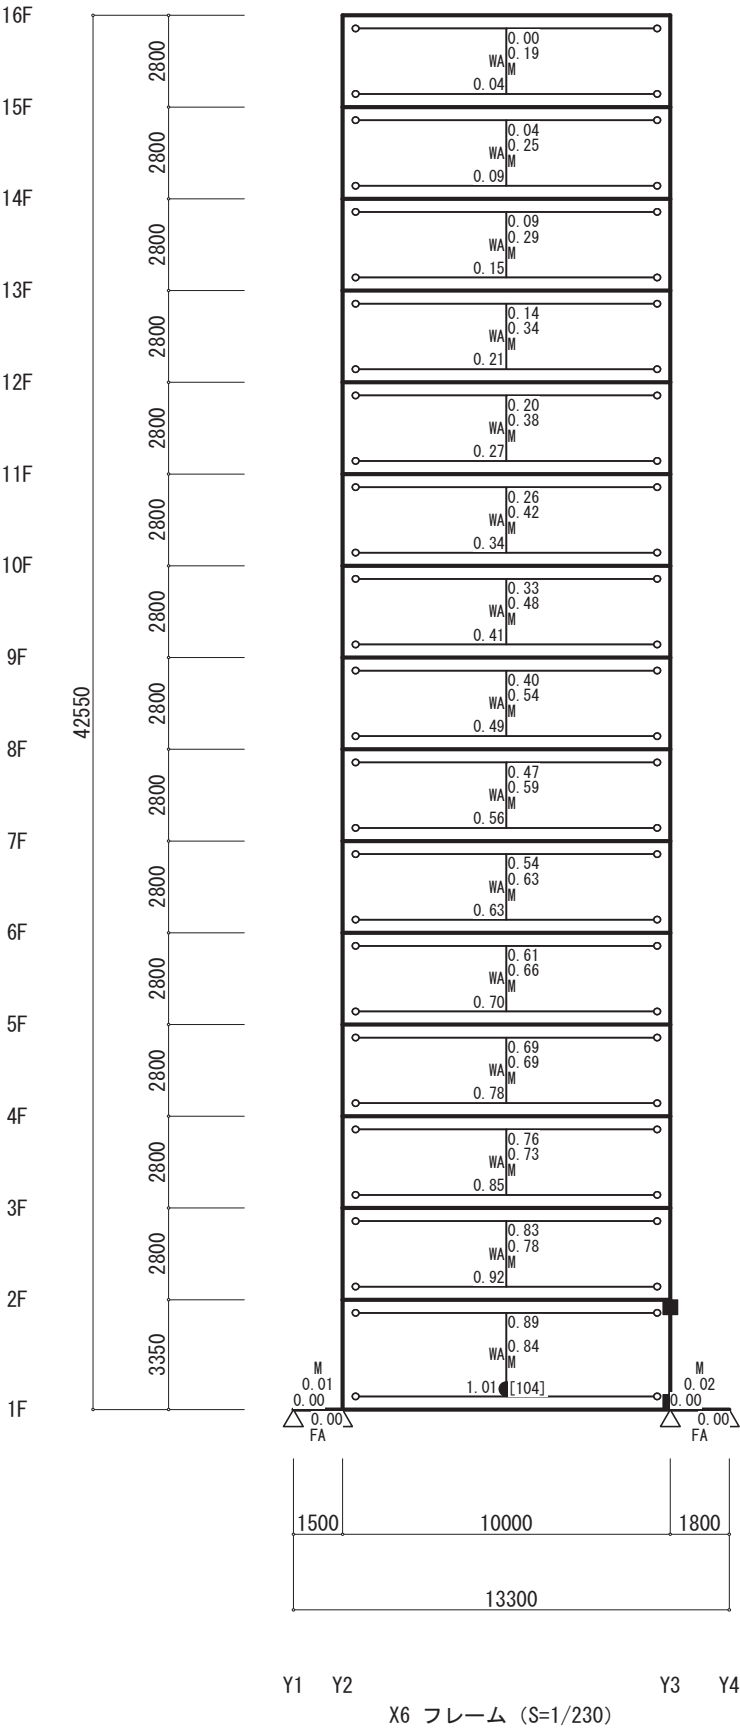


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

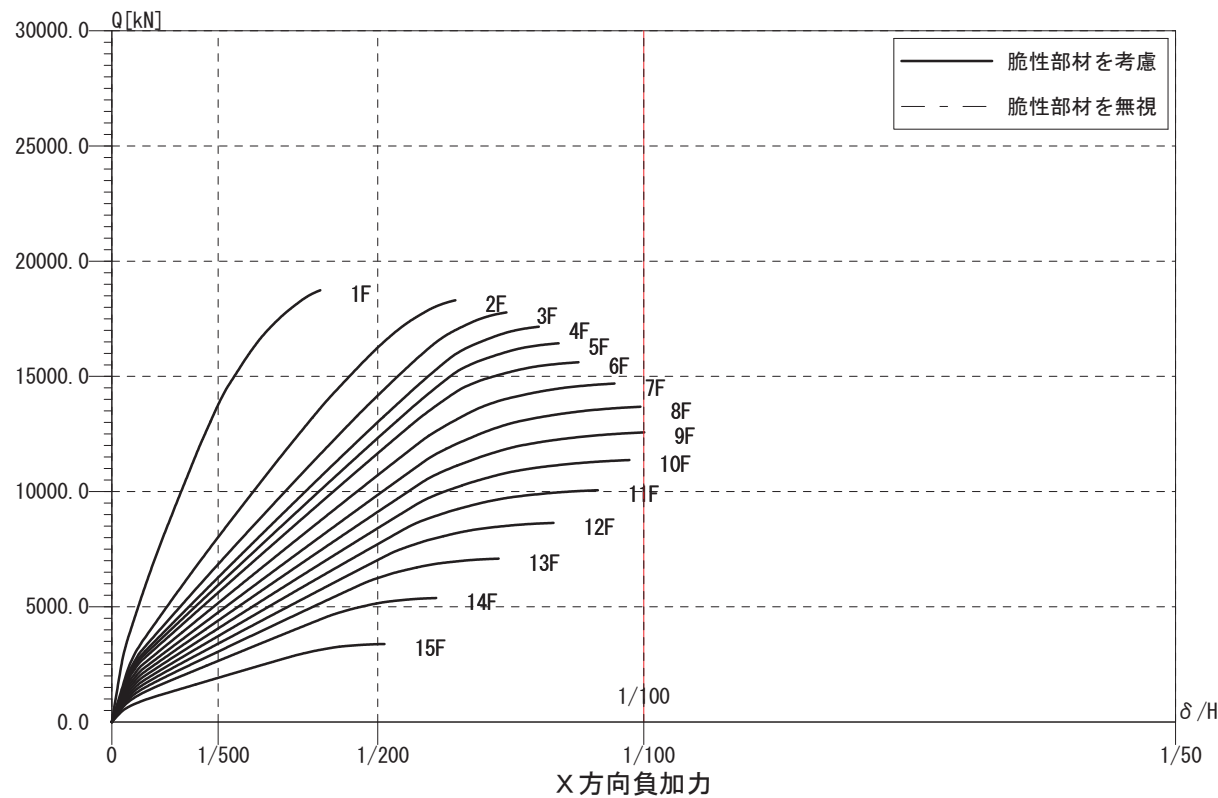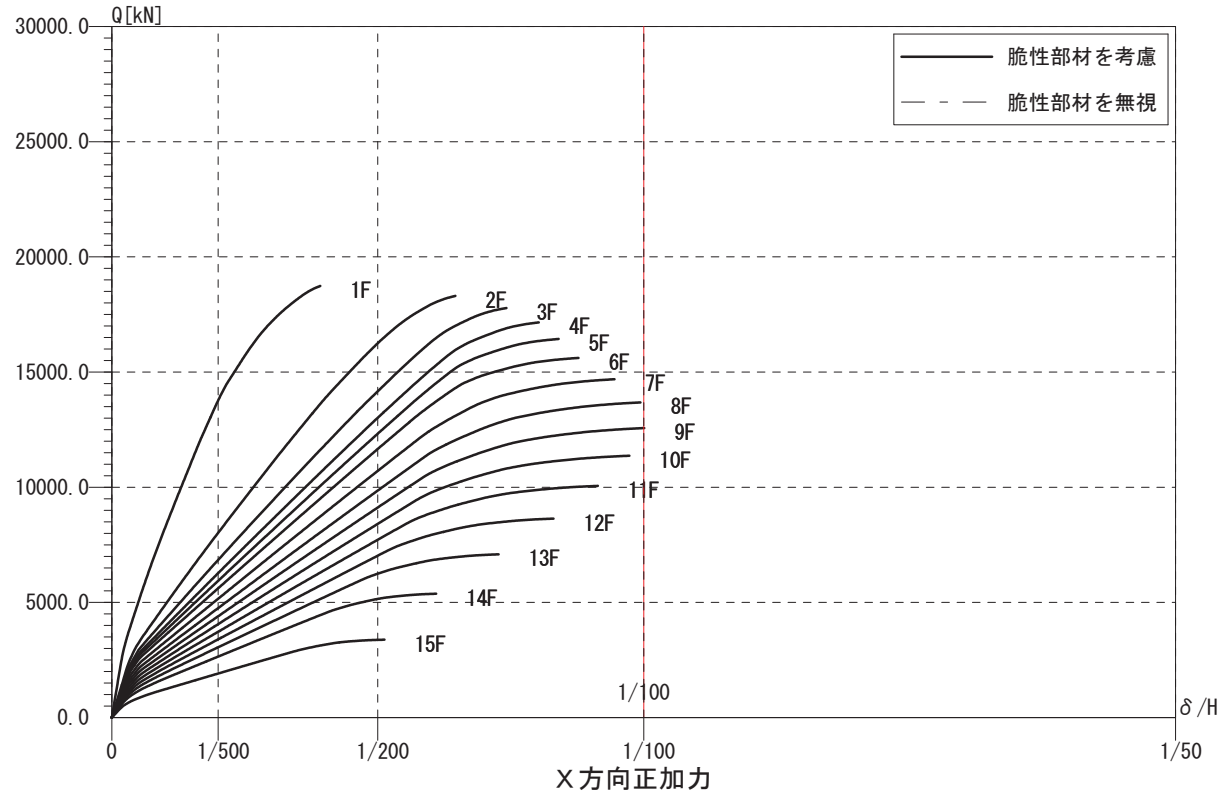

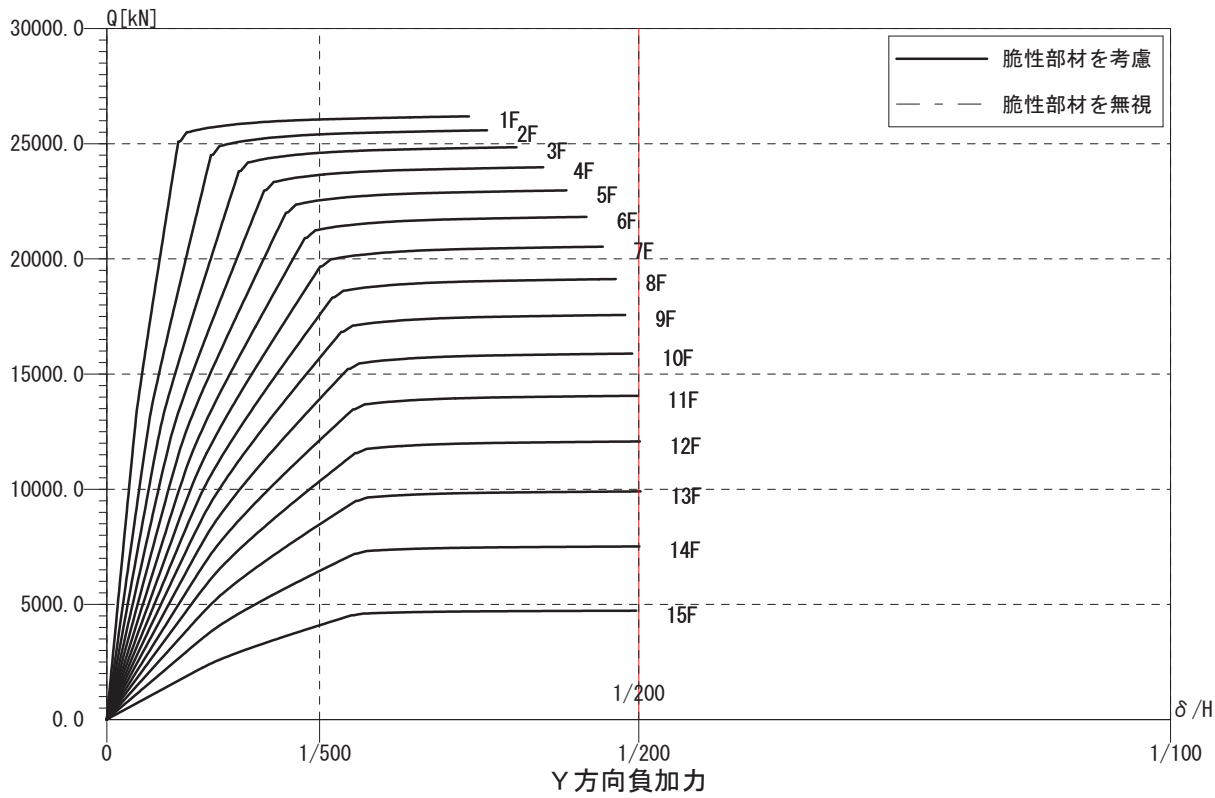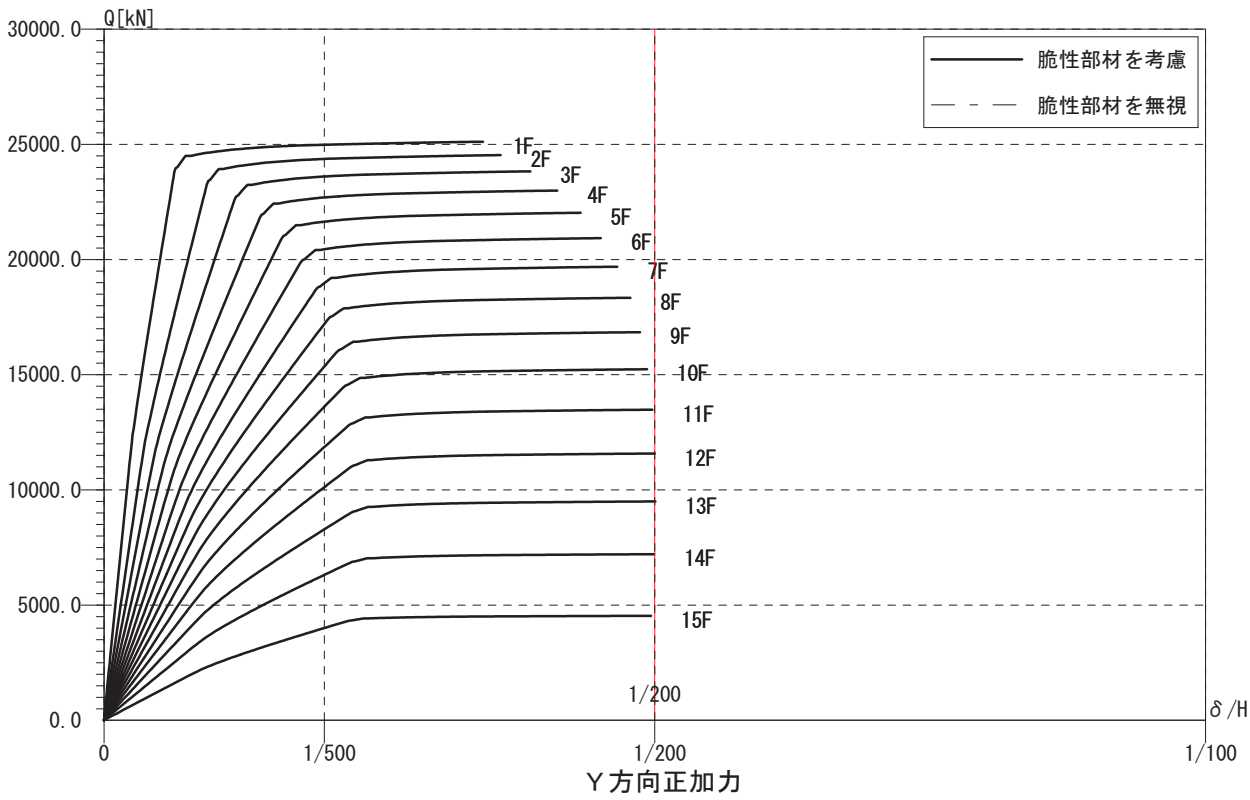


U-4. 2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

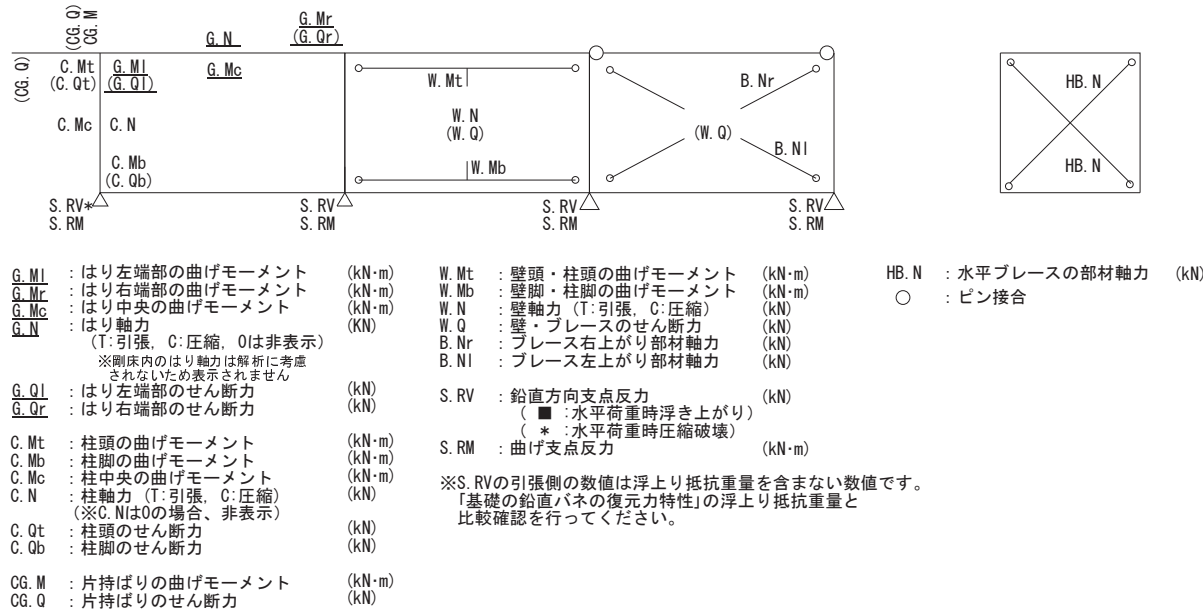

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

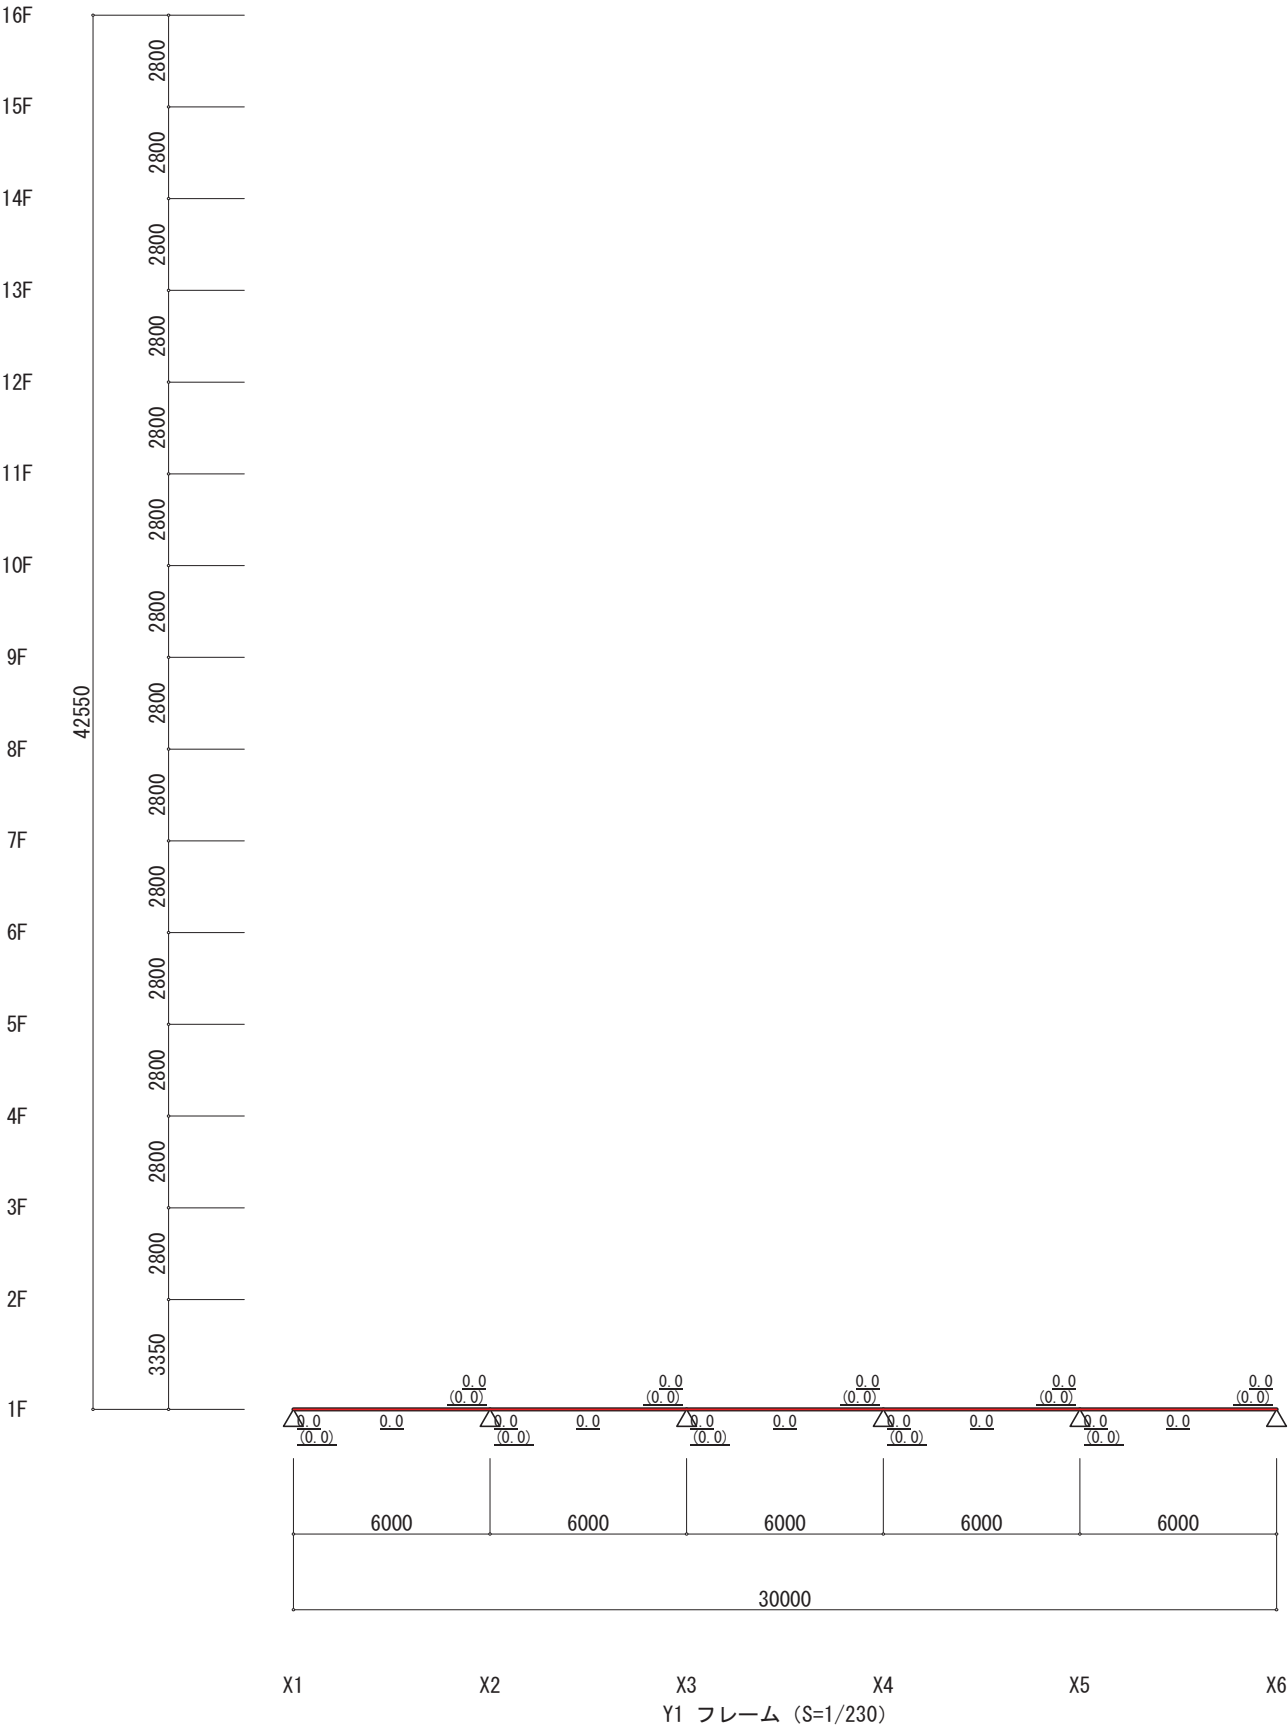


水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				302.2 (117.5)		444.2 (163.6)		454.2 (165.3)		449.9 (164.5)		374.0 (132.2)				
16F	2800	403.0 (0.1)	50.4	839.4 (369.0)	537.2 (163.6)	46.5	981.9 (461.5)	537.7 (165.3)	41.8	991.2 (468.2)	537.1 (164.5)	43.6	869.3 (392.6)	419.4 (132.2)	22.7	374.0 (34.3)
		402.8	79.6T	322.8 (501.5)	1.6C (277.9)		335.7 (501.5)	37.6C (277.9)		335.8 (501.5)	39.8C (279.2)		319.6 (520.4)	51.9C (235.3)		422.1 (206.7)
		402.6 (0.1)		583.9 (218.0)	193.7 (369.0)		791.3 (277.9)	310.4 (461.5)		807.5 (280.9)	319.7 (468.2)		798.2 (279.2)	230.1 (392.6)		677.7 (235.3)
		402.8		583.9 (218.0)	193.7 (369.0)		791.3 (277.9)	310.4 (461.5)		807.5 (280.9)	319.7 (468.2)		798.2 (279.2)	230.1 (392.6)		677.7 (235.3)
15F	2800	1126.6 (223.5)	70.1	1266.0 (501.5)	875.8 (277.9)	42.3	1358.5 (565.0)	877.6 (280.9)	35.1	1364.5 (567.7)	876.7 (279.2)	39.3	1302.3 (520.4)	734.2 (235.3)	28.2	1147.8 (206.7)
		813.6	245.7T	563.9 (237.8)	22.1T (501.5)		567.5 (294.4)	46.8C (565.0)		569.8 (294.4)	51.4C (567.7)		573.7 (294.3)	90.1C (520.4)		858.5 (246.6)
		500.7	500.7	693.3 (237.8)	138.1 (501.5)		881.1 (294.4)	223.6 (565.0)		881.1 (294.4)	225.0 (567.7)		881.0 (294.3)	154.9 (520.4)		738.5 (246.6)
		500.7		693.3 (237.8)	138.1 (501.5)		881.1 (294.4)	223.6 (565.0)		881.1 (294.4)	225.0 (567.7)		881.0 (294.3)	154.9 (520.4)		738.5 (246.6)
14F	2800	1234.3 (358.5)	20.2	1440.3 (649.2)	885.2 (294.4)	2.0	1542.6 (731.5)	885.1 (294.4)	2.0	1541.1 (730.8)	885.0 (294.3)	2.0	1466.9 (670.6)	740.9 (246.6)	1.2	1307.7 (355.9)
		732.3	472.3T	531.4 (327.2)	58.2T (649.2)		518.6 (411.8)	49.0C (731.5)		518.1 (411.8)	53.3C (730.8)		528.1 (411.9)	118.3C (670.6)		809.4 (343.5)
		230.4	230.4	942.6 (327.2)	377.4 (649.2)		1231.9 (411.8)	505.5 (731.5)		1232.0 (411.8)	505.0 (730.8)		1232.1 (411.9)	410.7 (670.6)		1028.9 (343.5)
		230.4		942.6 (327.2)	377.4 (649.2)		1231.9 (411.8)	505.5 (731.5)		1232.0 (411.8)	505.0 (730.8)		1232.1 (411.9)	410.7 (670.6)		1028.9 (343.5)
13F	2800	1250.9 (408.5)	38.9	1804.1 (823.3)	1238.9 (411.8)	3.5	1965.3 (926.8)	1239.1 (411.8)	3.6	1966.2 (927.0)	1239.2 (411.9)	3.5	1853.7 (839.8)	1032.2 (343.5)	1.6	1340.1 (406.1)
		679.0	780.5T	651.5 (327.2)	119.9T (411.8)		667.8 (411.8)	61.3C (926.8)		668.3 (411.8)	69.6C (927.0)		678.0 (411.9)	187.1C (839.8)		771.5 (343.5)
		107.0	107.0	1025.5 (342.4)	501.0 (823.3)		1231.9 (411.8)	629.7 (926.8)		1232.0 (411.8)	629.5 (927.0)		1232.1 (411.9)	497.6 (839.8)		1029.1 (343.5)
		107.0		1025.5 (342.4)	501.0 (823.3)		1231.9 (411.8)	629.7 (926.8)		1232.0 (411.8)	629.5 (927.0)		1232.1 (411.9)	497.6 (839.8)		1029.1 (343.5)
12F	2800	1135.8 (497.2)	1.6	1763.4 (985.3)	1238.9 (411.8)	3.5	1841.3 (1029.3)	1239.1 (411.8)	3.6	1841.6 (1029.2)	1239.2 (411.9)	3.5	1766.8 (984.1)	1032.3 (343.6)	1.6	1232.1 (495.8)
		439.7	1112.9T	384.0 (479.9)	183.2T (985.3)		400.3 (502.9)	48.1C (1029.3)		400.7 (502.9)	61.4C (1029.2)		389.1 (502.8)	191.4C (984.1)		538.0 (481.5)
		256.5	256.5	1436.2 (479.9)	995.4 (985.3)		1503.6 (502.9)	1040.6 (1029.3)		1503.5 (502.9)	1040.2 (1029.2)		1503.4 (502.8)	988.6 (984.1)		1441.1 (481.5)
		256.5		1436.2 (479.9)	995.4 (985.3)		1503.6 (502.9)	1040.6 (1029.3)		1503.5 (502.9)	1040.2 (1029.2)		1503.4 (502.8)	988.6 (984.1)		1441.1 (481.5)
11F	2800	1186.5 (607.3)	3.4	1954.6 (1112.6)	1513.8 (502.9)	5.1	1976.6 (1122.1)	1513.7 (502.9)	5.1	1976.9 (1122.0)	1513.6 (502.8)	5.1	1962.7 (1113.6)	1447.9 (481.5)	3.4	1285.1 (620.4)
		336.3	1548.2T	396.9 (479.9)	202.1T (502.9)		405.7 (502.9)	46.3C (1122.1)		406.0 (502.9)	65.9C (1122.0)		403.6 (502.8)	201.2C (1113.6)		416.5 (481.5)
		514.0	514.0	1436.1 (479.9)	1160.8 (1112.6)		1503.6 (502.9)	1165.2 (1122.1)		1503.6 (502.9)	1164.8 (1122.0)		1503.4 (502.8)	1155.5 (1113.6)		1441.2 (481.5)
		514.0		1436.1 (479.9)	1160.8 (1112.6)		1503.6 (502.9)	1165.2 (1122.1)		1503.6 (502.9)	1164.8 (1122.0)		1503.4 (502.8)	1155.5 (1113.6)		1441.2 (481.5)
10F	2800	929.0 (607.5)	3.5	1789.1 (1212.6)	1513.8 (502.9)	5.1	1852.0 (1276.6)	1513.7 (502.9)	5.1	1852.3 (1276.6)	1513.6 (502.8)	5.1	1796.0 (1214.3)	1448.1 (481.5)	3.4	989.1 (628.3)
		78.5	1987.3T	91.4 (501.8)	234.9T (1212.6)		64.8 (599.4)	39.6C (1276.6)		65.1 (599.4)	66.0C (1276.6)		95.9 (599.5)	204.1C (1214.3)		109.4 (504.0)
		772.0	772.0	1500.2 (501.8)	1606.3 (1212.6)		1790.4 (599.4)	1722.4 (1276.6)		1790.4 (599.4)	1722.1 (1276.6)		1790.5 (599.5)	1604.1 (1214.3)		1506.9 (504.0)
		772.0		1500.2 (501.8)	1606.3 (1212.6)		1790.4 (599.4)	1722.4 (1276.6)		1790.4 (599.4)	1722.1 (1276.6)		1790.5 (599.5)	1604.1 (1214.3)		1506.9 (504.0)
9F	2800	738.3 (628.7)	5.0	1700.0 (1281.6)	1806.1 (599.4)	7.8	1874.1 (1395.9)	1806.1 (599.4)	7.9	1874.5 (1396.6)	1806.2 (599.5)	7.8	1703.3 (1291.1)	1517.0 (504.0)	5.0	736.7 (665.5)
		141.9	2435.2T	94.2 (501.8)	317.8T (1281.6)		80.2 (599.4)	40.3C (1395.9)		80.7 (599.4)	71.6C (1396.6)		104.2 (599.5)	248.2C (1291.1)		195.0 (504.0)
		1022.1	1022.1	1500.1 (501.8)	1888.5 (1281.6)		1790.4 (599.4)	2034.6 (1395.9)		1790.4 (599.4)	2036.0 (1396.6)		1790.5 (599.5)	1911.8 (1291.1)		1507.0 (504.0)
		1022.1		1500.1 (501.8)	1888.5 (1281.6)		1790.4 (599.4)	2034.6 (1395.9)		1790.4 (599.4)	2036.0 (1396.6)		1790.5 (599.5)	1911.8 (1291.1)		1507.0 (504.0)
8F	2800	488.1 (710.3)	5.1	1417.7 (1411.9)	1806.1 (599.4)	7.8	1562.0 (1511.8)	1806.1 (599.4)	7.9	1560.6 (1511.5)	1806.2 (599.5)	7.8	1395.9 (1408.5)	1517.1 (504.0)	5.1	380.3 (716.8)
		506.3	2879.9T	559.0 (699.9)	390.6T (1411.9)		554.6 (803.7)	51.1C (1511.8)		555.4 (803.6)	88.4C (1511.5)		576.1 (803.5)	342.0C (1408.5)		623.2 (703.2)
		1500.7	1500.7	2091.3 (699.9)	2535.6 (1411.9)		2401.0 (803.7)	2671.2 (1511.8)		2400.8 (803.6)	2671.5 (1511.5)		2548.0 (803.5)	2101.2 (1408.5)		1615.9C (716.8)
		1500.7		2091.3 (699.9)	2535.6 (1411.9)		2401.0 (803.7)	2671.2 (1511.8)		2400.8 (803.6)	2671.5 (1511.5)		2548.0 (803.5)	2101.2 (1408.5)		1615.9C (716.8)
7F	2800	607.2 (656.1)	8.3	1976.9 (1575.9)	2421.2 (803.7)	10.1	2150.7 (1692.1)	2420.9 (803.6)	10.0	2150.1 (1692.1)	2420.7 (803.5)	10.1	1970.4 (1581.8)	2117.9 (703.2)	8.3	474.5 (625.1)
		311.3	3514.9T	229.4 (699.8)	504.1T (1575.9)		218.2 (803.7)	37.8C (1692.1)		218.9 (803.6)	85.1C (1692.1)		244.1 (803.6)	380.6C (1581.8)		400.5 (703.2)
		1229.9	1229.9	2091.1 (699.8)	2435.6 (1575.9)		2400.9 (803.7)	2587.2 (1692.1)		2400.8 (803.6)	2587.9 (1692.1)		2458.7 (803.6)	2101.4 (1581.8)		1933.2C (625.1)
		1229.9		2091.1 (699.8)	2435.6 (1575.9)		2400.9 (803.7)	2587.2 (1692.1)		2400.8 (803.6)	2587.9 (1692.1)		2458.7 (803.6)	2101.4 (1581.8)		1933.2C (625.1)
6F	2800	877.9 (760.1)	8.4	2076.6 (1614.5)	2421.1 (803.7)	10.1	2234.7 (1727.5)	2420.9 (803.6)	10.0	2233.7 (1727.4)	2420.8 (803.5)	10.1	2060.0 (1618.0)	2118.1 (703.2)	8.4	825.7 (763.7)
		186.2	4145.5T	183.6 (696.1)	613.3T (1614.5)		183.8 (803.7)	26.5C (1727.5)		184.7 (803.6)	85.5C (1727.4)		205.3 (803.5)	419.1C (1618.0)		243.4 (703.3)
		1250.4	1250.4	2071.2 (696.1)	2443.9 (1614.5)		2400.9 (803.7)	2602.2 (1727.5)		2400.8 (803.6)	2603.1 (1727.4)		2400.5 (803.5)	2470.5 (1618.0)		1312.5 (763.7)
		1250.4		2071.2 (696.1)	2443.9 (1614.5)		2400.9 (803.7)	2602.2 (1727.5)		2400.8 (803.6)	2603.1 (1727.4)		2400.5 (803.5)	2470.5 (1618.0)		1312.5 (763.7)
5F	2800	855.3 (804.1)	17.2	2048.5 (1661.2)	2421.2 (803.7)	10.1	2219.6 (1784.2)	2420.9 (803.6)	10.0	2218.5 (1785.6)	2420.7 (803.5)	10.1	2048.3 (1684.5)	2118.3 (703.3)	8.4	789.0 (847.3)
		270.4	4776.3T	277.1 (684.6)	724.3T (1661.2)		278.2 (796.9)	19.3C (1784.2)		281.4 (799.4)	91.1C (1785.6)		310.0 (798.5)	475.8C (1684.5)		397.3 (703.4)
		1396.2	1396.2	2008.3 (684.6)	2602.8 (1661.2)		2363.9 (796.9)	2776.0 (1784.2)		2377.8 (799.4)	2781.3 (1785.6)		2373.1 (798.5)	2668.2 (1684.5)		2101.8 (703.4)
		1396.2		2008.3 (684.6)	2602.8 (1661.2)		2363.9 (796.9)	2776.0 (1784.2)		2377.8 (799.4)	2781.3 (1785.6)		2373.1 (798.5)	2668.2 (1684.5)		2101.8 (703.4)
4F	2800	702.9 (801.9)	45.4	1823.0 (1733.6)	2417.4 (796.9)	26.8	2006.4 (1867.0)	2418.6 (799.4)	20.4	2014.5 (1873.6)	2418.0 (798.5)	22.5	1823.4 (1774.6)	2118.6 (703.4)	8.4	518.2 (807.8)
		419.8	5454.0T	604.1 (663.6)	860.3T (1733.6)		607.4 (768.7)	10.3C (1867.0)		608.6 (770.6)						


[illegible]

2014/01/19 14:44 — III — 502 / 744 —

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

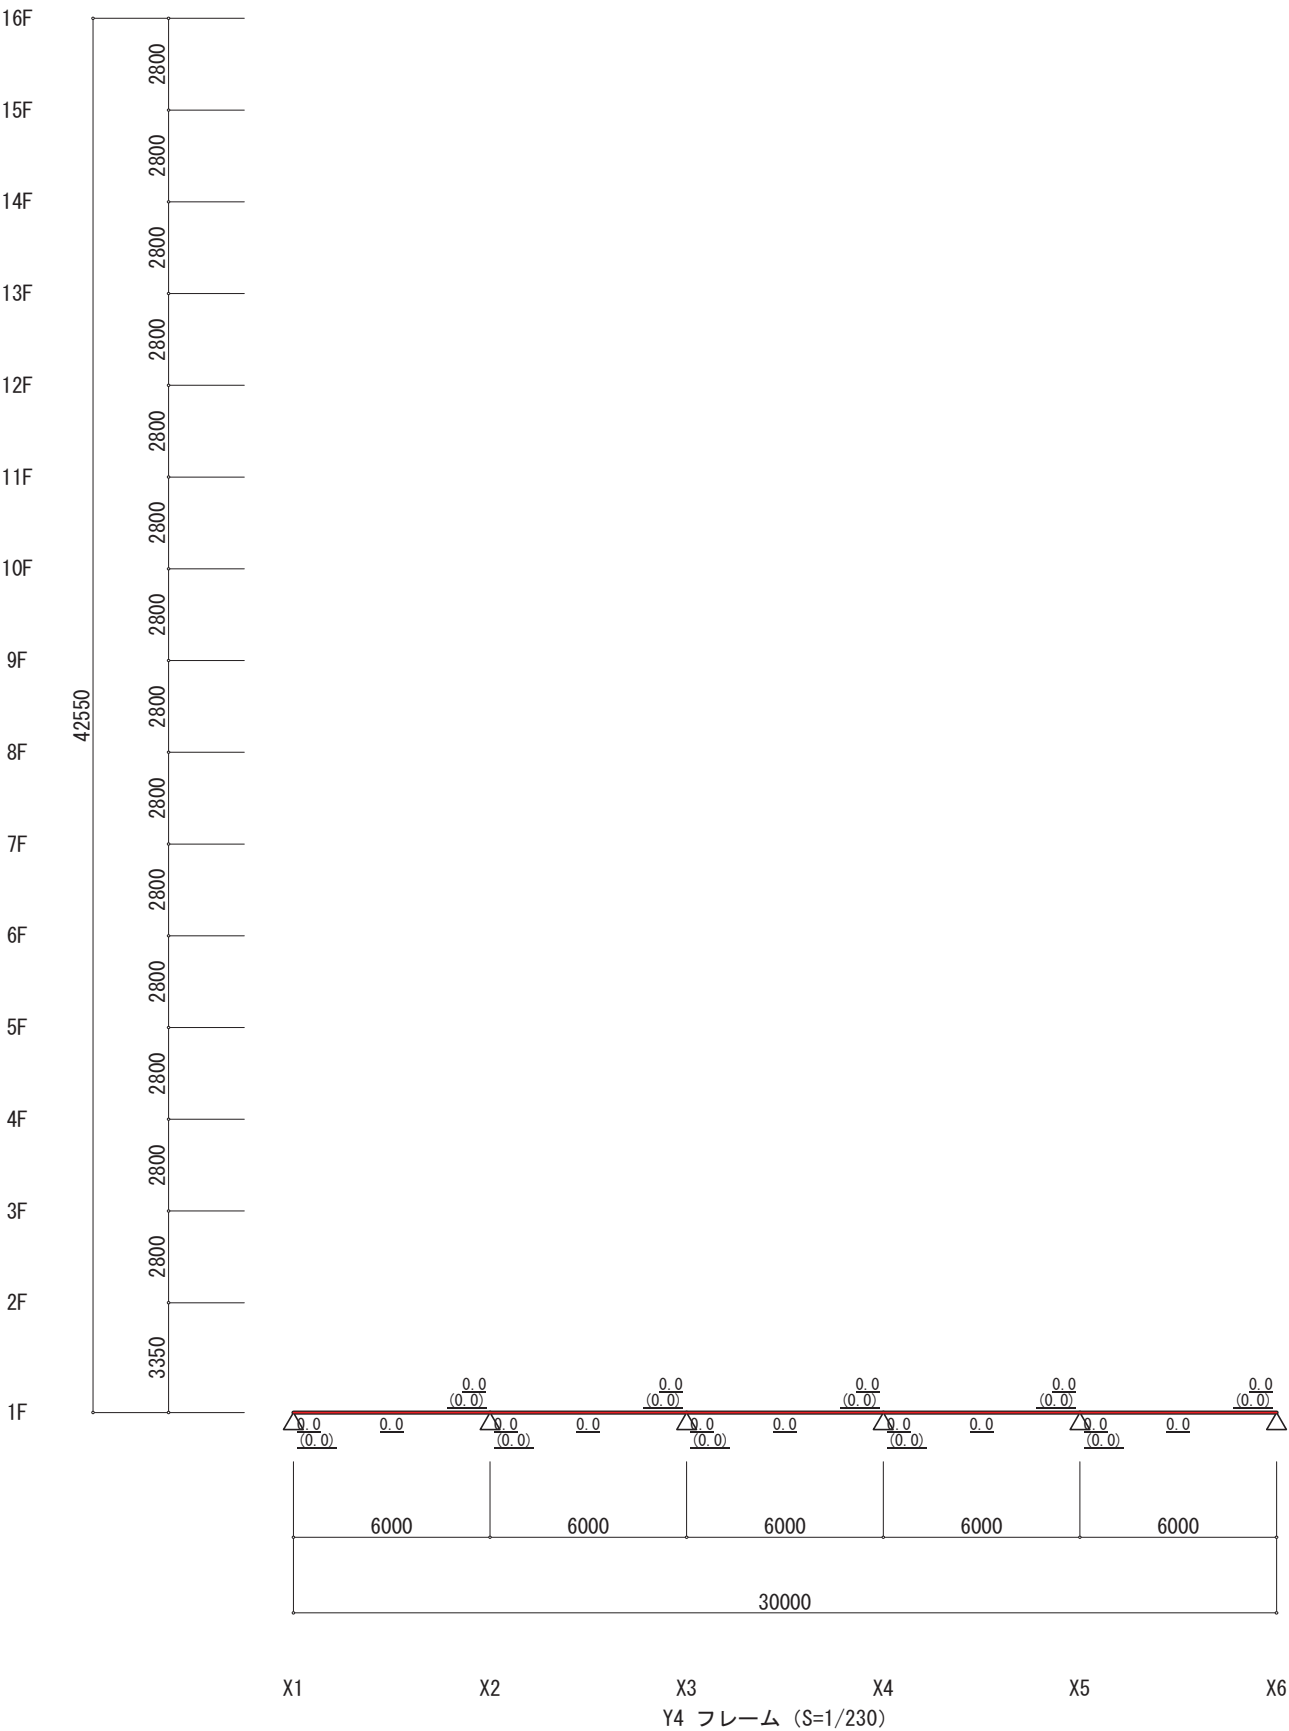

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

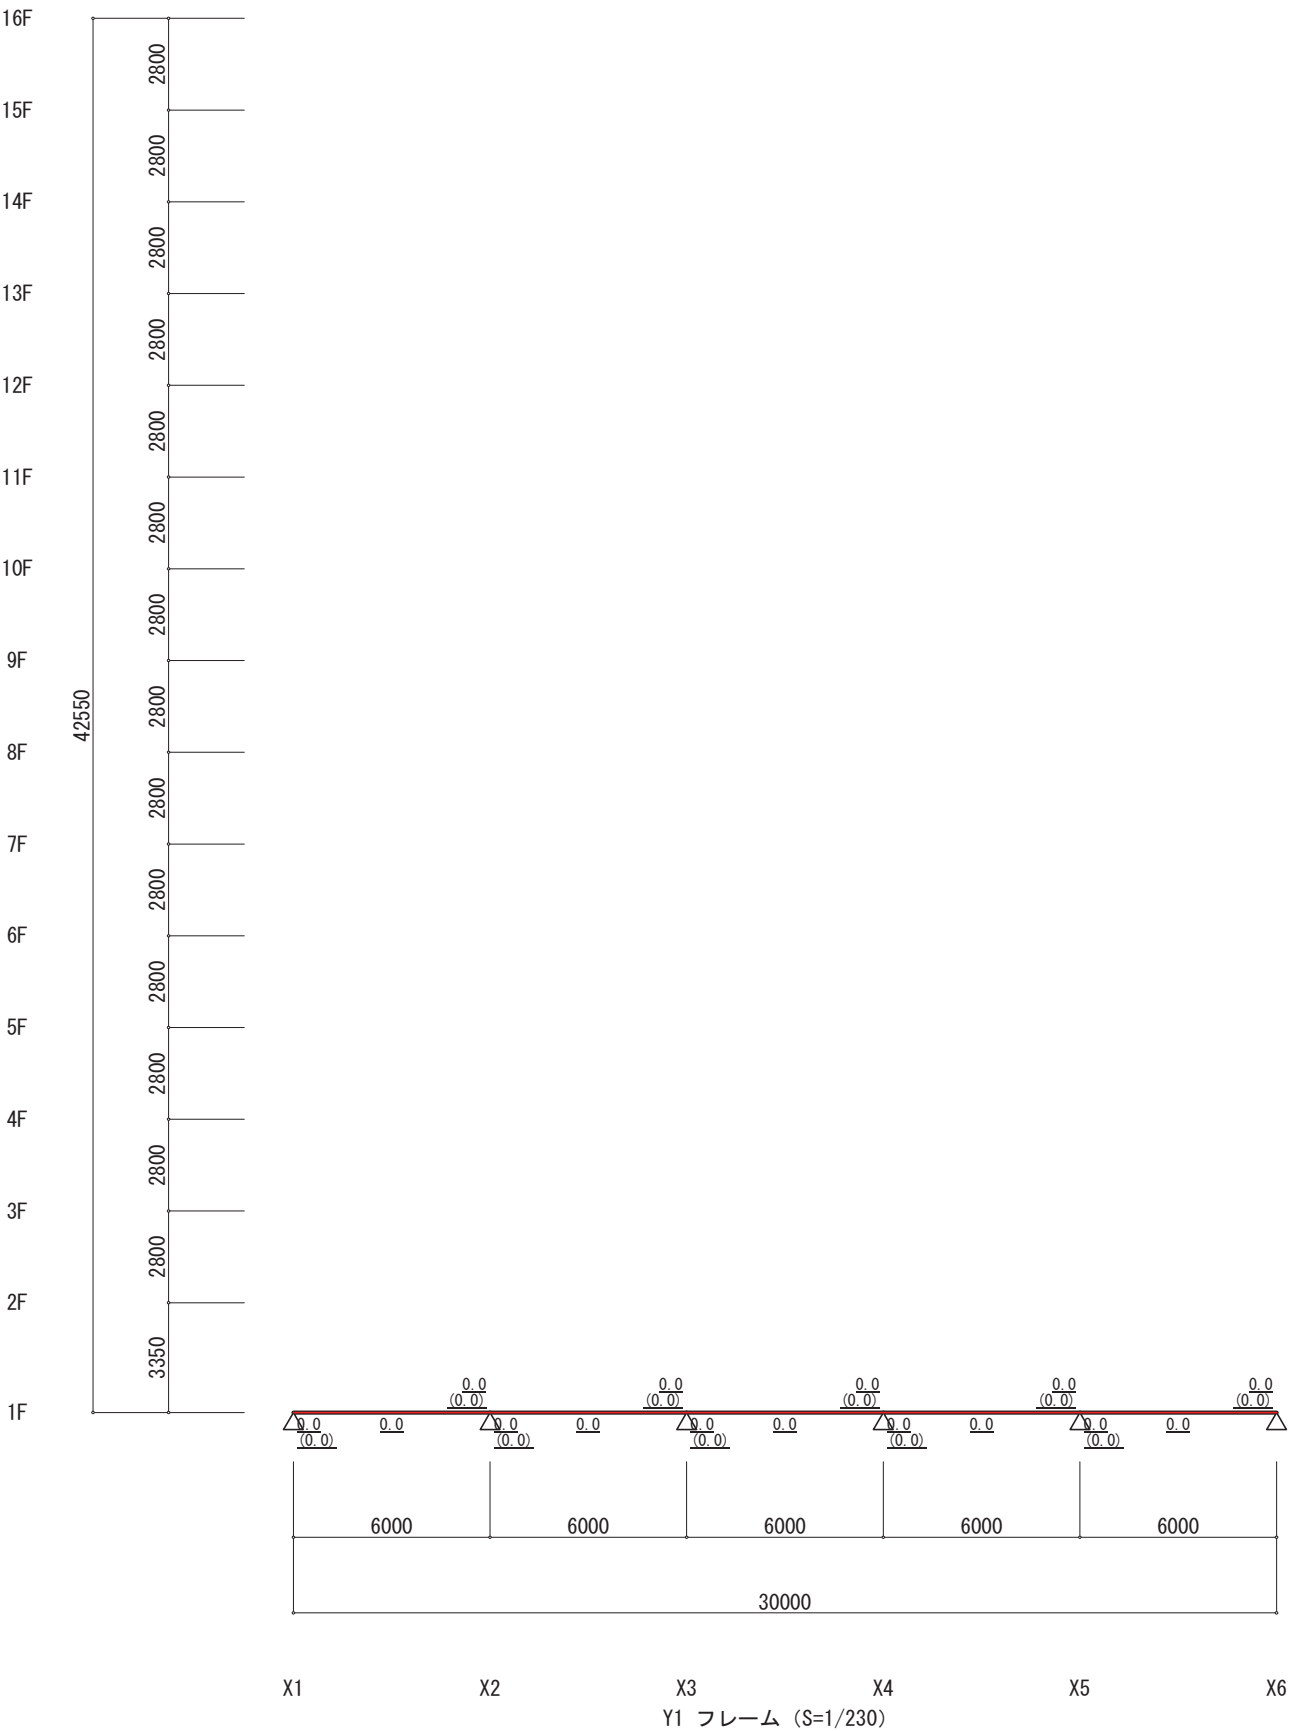


F	Y	X	6000		6000		6000		6000		6000						
			Y1	Y2	Y1	Y2	Y1	Y2	Y1	Y2	Y1	Y2					
16F	2800	374.0 (34.3)	374.0 (132.2)	22.7	869.3 (392.6)	449.9 (164.5)	43.6	991.2 (468.2)	454.2 (165.3)	41.8	981.9 (461.5)	444.2 (163.6)	46.5	839.4 (369.0)	302.2 (117.5)	50.4	403.0 (0.1)
15F	2800	422.1	470.1 (34.3)		734.2 (235.3)	230.1 (392.6)		876.7 (279.2)	319.7 (468.2)		877.6 (280.9)	310.4 (461.5)		875.8 (277.9)	193.7 (369.0)		724.0 (218.0)
	2800	1147.8 (206.7)	677.7 (235.3)	28.2	1302.3 (520.4)	798.2 (279.2)	39.3	1364.5 (567.7)	807.5 (280.9)	35.1	1358.5 (565.0)	791.3 (277.9)	42.3	1266.0 (501.5)	583.9 (218.0)	70.1	1126.6 (223.5)
14F	2800	858.5	376.6C (206.7)		573.7 (246.6)	90.1C (520.4)		569.8 (294.3)	51.4C (567.7)		567.5 (294.3)	46.8C (565.0)		563.9 (565.0)	22.1T (501.5)		813.6 (223.5)
	2800	1307.7 (355.9)	738.5 (246.6)	1.2	1467.0 (670.6)	881.0 (294.3)	2.0	1541.1 (730.8)	881.1 (294.4)	2.0	1542.6 (731.5)	881.1 (294.4)	2.0	1440.3 (649.2)	693.3 (237.8)	20.2	1234.3 (358.5)
13F	2800	809.4	442.0C (355.9)		528.1 (343.5)	118.3C (670.6)		518.1 (411.9)	53.3C (730.8)		518.6 (411.8)	49.0C (731.5)		531.4 (731.5)	58.2T (649.2)		732.3 (358.5)
	2800	1340.1 (406.1)	1028.9 (343.5)	1.6	1853.7 (839.8)	1232.2 (411.9)	3.5	1966.2 (927.0)	1232.0 (411.8)	3.6	1965.3 (926.8)	1231.9 (411.8)	3.5	1804.1 (823.3)	942.6 (327.2)	38.9	1250.9 (408.5)
12F	2800	771.5	573.1C (406.1)		678.0 (343.5)	187.1C (839.8)		668.3 (411.9)	69.6C (927.0)		667.8 (411.8)	61.3C (926.8)		651.5 (926.8)	119.9T (823.3)		679.0 (408.5)
	2800	1232.1 (495.8)	1029.1 (343.6)	1.6	1766.8 (984.1)	1232.1 (411.9)	3.5	1841.6 (1029.2)	1232.0 (411.8)	3.6	1841.3 (1029.3)	1231.9 (411.8)	3.5	1763.4 (985.3)	1025.5 (342.4)	1.6	1135.8 (497.2)
11F	2800	538.0	694.4C (495.8)		389.1 (481.5)	191.4C (984.1)		400.7 (502.8)	61.4C (1029.2)		400.3 (502.9)	48.1C (1029.3)		384.0 (985.3)	183.2T (985.3)		439.7 (497.2)
	2800	1285.1 (620.4)	1441.1 (481.5)	3.4	1962.7 (1113.6)	1503.4 (502.8)	5.1	1976.9 (1122.0)	1503.5 (502.9)	5.1	1976.6 (1122.1)	1503.6 (502.9)	5.1	1954.6 (1112.6)	1436.2 (479.8)	3.4	1186.5 (607.3)
10F	2800	416.5	911.0C (620.4)		403.6 (481.5)	201.2C (1113.6)		406.0 (502.8)	65.9C (1122.0)		405.7 (502.9)	46.3C (1122.1)		396.9 (502.9)	202.1T (1112.6)		336.3 (607.3)
	2800	989.1 (628.3)	1441.2 (481.5)	3.4	1796.0 (1214.3)	1503.4 (502.8)	5.1	1852.3 (1276.6)	1503.6 (502.9)	5.1	1852.0 (1276.6)	1503.6 (502.9)	5.1	1789.1 (1212.6)	1436.1 (479.8)	3.5	929.0 (607.5)
9F	2800	109.4	1114.6C (628.3)		95.9 (504.0)	204.1C (1214.3)		65.1 (599.5)	66.0C (1276.6)		64.8 (599.4)	39.5C (1276.6)		91.4 (599.4)	234.9T (1212.6)		78.5 (607.5)
	2800	736.7 (665.5)	1506.9 (504.0)	5.0	1703.3 (1291.1)	1790.5 (599.5)	7.8	1874.5									


水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		427.7 (133.6)		545.1 (166.2)		545.6 (166.7)		545.3 (165.1)		409.6 (118.4)									
16F	2800	374.1 (26.1)	374.1 (133.6)	26.8	879.7 (415.9)	451.9 (166.2)	46.6	999.9 (474.2)	454.8 (166.7)	45.4	990.8 (467.8)	445.2 (165.1)	50.0	846.1 (380.8)	300.8 (118.4)	54.4	409.6 (13.3)	73.4T	
15F	2800	410.6 (253.6)	140.1C (275.1)	61.2	297.4 (587.6)	62.8C (281.1)	46.5	336.0 (568.8)	38.9C (283.2)	41.3	336.0 (566.4)	36.6C (280.3)	48.3	313.0 (539.7)	8.1T (246.0)	89.4	1199.8 (277.7)	372.3 (13.3)	
14F	2800	856.1 (253.6)	386.7C (295.1)	12.5	575.6 (587.6)	92.5C (295.1)	13.9	574.0 (294.3)	50.0C (568.8)	13.9	571.7 (294.4)	43.2C (566.4)	13.9	562.2 (539.7)	28.0T (539.7)	52.4	1306.5 (389.7)	252.0T	
13F	2800	1373.9 (381.1)	872.9 (295.1)	12.5	1520.0 (692.8)	869.0 (294.3)	13.9	1543.7 (729.4)	869.2 (294.4)	13.9	1545.0 (730.1)	869.3 (294.4)	13.9	1483.2 (668.3)	779.5 (277.3)	52.4	1306.5 (389.7)	497.2T	
12F	2800	840.4 (381.1)	475.3C (343.8)	13.2	550.1 (343.8)	98.8C (343.8)	15.4	522.5 (411.9)	50.7C (411.9)	15.4	522.9 (411.8)	44.4C (411.8)	15.4	547.6 (411.8)	44.4T (411.8)	44.7	1247.7 (404.1)	780.5T	
11F	2800	1233.9 (496.2)	1018.4 (343.9)	13.2	1777.9 (988.2)	1220.2 (411.9)	15.4	1847.2 (1029.3)	1220.1 (411.8)	15.5	1847.3 (1029.3)	1220.0 (411.8)	15.4	1772.9 (988.9)	1013.1 (342.1)	13.2	1155.6 (505.9)	1079.7T	
10F	2800	539.2 (496.2)	666.1C (481.9)	14.9	394.5 (1105.3)	180.2C (502.8)	17.0	406.1 (502.9)	50.7C (502.9)	17.0	406.2 (502.9)	52.3C (502.9)	17.0	388.5 (1104.2)	173.6T (479.5)	14.9	1192.6 (603.4)	1479.0T	
9F	2800	1275.2 (607.2)	1430.8 (481.9)	14.9	1963.0 (1105.3)	1491.5 (502.8)	17.0	1982.2 (1125.2)	1491.7 (502.9)	17.0	1982.5 (1125.2)	1491.7 (502.9)	17.0	1953.5 (1104.2)	1423.6 (479.5)	14.9	1192.6 (603.4)	1479.0T	
8F	2800	425.1 (607.2)	846.6C (481.9)	14.9	415.6 (1105.3)	189.8C (502.8)	17.0	406.9 (502.9)	50.0C (502.9)	17.0	407.2 (502.9)	58.0C (502.9)	17.0	407.6 (1125.2)	187.9T (479.5)	14.9	1192.6 (603.4)	1479.0T	
7F	2800	1005.7 (664.9)	1430.8 (481.9)	14.9	1820.4 (1253.1)	1491.5 (502.8)	17.0	1848.8 (1267.3)	1491.7 (502.9)	17.0	1849.2 (1267.4)	1491.7 (502.9)	17.0	1810.9 (1247.9)	1423.5 (479.5)	14.9	956.4 (652.5)	1878.4T	
6F	2800	74.9 (664.9)	1013.0C (585.9)	16.3	66.0 (1253.1)	200.1C (585.9)	19.3	74.6 (587.8)	44.1C (587.8)	19.3	74.8 (587.8)	58.6C (587.8)	19.3	63.8 (1267.4)	216.8T (587.8)	16.3	904.6 (747.0)	2373.2T	
5F	2800	895.8 (773.1)	1751.7 (589.3)	16.3	1840.0 (1384.7)	1744.1 (587.8)	19.3	1827.3 (1369.3)	1744.1 (587.8)	19.3	1827.2 (1369.3)	1744.1 (587.8)	19.3	1842.0 (1380.7)	1742.6 (586.3)	16.3	904.6 (747.0)	2373.2T	
4F	2800	186.6 (773.1)	1284.7C (589.3)	16.3	98.6 (1384.7)	192.7C (587.8)	19.3	89.5 (587.8)	44.5C (587.8)	19.3	89.8 (587.8)	63.9C (587.8)	19.3	91.0 (1369.3)	213.6T (587.8)	16.3	904.6 (747.0)	2373.2T	
3F	2800	482.8 (762.6)	1751.8 (589.3)	16.3	1491.4 (1453.9)	1744.1 (587.8)	19.3	1520.5 (1496.2)	1744.1 (587.8)	19.3	1519.9 (1496.1)	1744.1 (587.8)	19.3	1501.0 (1452.9)	1742.4 (586.2)	16.3	587.9 (756.8)	2869.3T	
2F	2800	584.8 (762.6)	1570.5C (703.7)	16.3	544.1 (1453.9)	216.0C (587.8)	19.3	574.2 (803.5)	57.7C (1496.2)	19.3	574.7 (803.6)	82.9C (1496.1)	19.3	533.1 (1452.9)	198.2T (1452.9)	16.3	471.6 (699.4)	1531.1	
1F	2800	439.0 (609.0)	2091.4 (703.7)	19.7	1939.8 (1571.6)	2388.5 (803.5)	22.0	2152.7 (1697.4)	2388.9 (803.6)	21.9	2152.7 (1697.8)	2389.1 (803.7)	22.0	1944.4 (1567.3)	2078.4 (699.4)	19.7	586.6 (648.6)	3465.1T	
16F	3350	413.6 (609.0)	1844.2C (703.8)	19.7	260.5 (1571.6)	242.5C (1571.6)	22.0	223.7 (803.5)	47.7C (1697.4)	21.9	224.2 (803.6)	82.7C (1697.8)	22.0	249.8 (1567.3)	295.0T (1567.3)	19.7	321.4 (699.3)	1229.4	
15F	2800	825.4 (763.5)	2091.6 (703.8)	19.7	2058.9 (1621.7)	2388.6 (803.5)	22.0	2221.5 (1726.0)	2388.9 (803.6)	21.9	2220.8 (1726.0)	2389.1 (803.7)	22.0	2067.2 (1619.7)	2078.1 (699.3)	19.7	888.2 (769.5)	4053.4T	
14F	2800	243.6 (763.5)	2141.8C (703.8)	19.7	211.5 (1621.7)	265.2C (1621.7)	22.0	194.4 (803.5)	41.0C (1726.0)	21.9	195.6 (803.6)	86.3C (1726.0)	22.0	200.3 (1619.7)	374.6T (1619.7)	19.7	189.1 (699.3)	1266.4	
13F	2800	779.2 (841.5)	2091.7 (703.8)	19.8	2038.0 (1686.3)	2388.5 (803.5)	22.0	2211.2 (1789.3)	2388.9 (803.6)	21.9	2209.9 (1788.1)	2389.1 (803.7)	22.0	2043.9 (1672.9)	2077.9 (699.3)	19.8	851.1 (811.1)	4642.9T	
12F	2800	398.8 (841.5)	2444.0C (704.0)	19.8	322.9 (1686.3)	302.8C (1686.3)	22.0	293.8 (802.1)	38.6C (1789.3)	21.9	293.5 (802.9)	94.7C (1788.1)	22.0	298.1 (1672.9)	444.7T (1672.9)	19.8	284.4 (687.6)	1420.0	
11F	2800	515.2 (807.9)	2092.1 (704.0)	19.8	1828.9 (1786.1)	2381.0 (802.1)	25.4	2018.0 (1888.6)	2385.0 (802.9)	23.7	2006.8 (1884.4)	2371.2 (800.4)	30.1	1805.9 (1751.1)	2014.6 (687.6)	48.1	690.7 (802.2)	5300.8T	
10F	2800	615.8 (807.9)	2742.5C (807.9)	19.8	671.5 (1786.1)	413.5C (1786.1)	25.4	626.1 (773.5)	41.6C (1888.6)	23.7	631.4 (774.0)	111.4C (1884.4)	30.1	645.6 (1751.1)	524.5T (1751.1)	48.1	705.6 (802.2)	1555.6	
9F	2800	271.4 (1003.0)	2018.3 (690.4)	53.0	1177.0 (1765.3)	2224.8 (773.5)	95.6	1373.5 (1882.9)	2227.6 (774.0)	94.4	1363.4 (1878.1)	2216.5 (772.0)	99.6	1217.9 (1773.3)	1899.2 (666.4)	99.9	543.5 (892.2)	5961.2T	
8F	2800	1132.8 (1003.0)	3048.4C (1003.0)	53.0	1294.3 (1765.3)	515.9C (1765.3)	95.6	1262.6 (669.5)	62.8C (1882.9)	94.4	1265.9 (669.9)	151.0C (1878.1)	99.6	1264.8 (666.7)	556.0T (1773.3)	99.9	705.6 (571.2)	1954.7	
7F	2800	816.7 (1209.9)	1720.3 (614.1)	121.9	75.3 (1980.4)	1876.9 (669.5)	131.7	115.6 (1944.7)	1874.0 (669.9)	135.6	114.3 (1953.3)	1864.3 (666.7)	135.7	7.7 (1849.2)	1604.0 (571.2)	109.5	131.6 (572.8)	6528.0T	
6F	3350	2843.4 (1209.9)	3475.7C (1409.3)	121.9	3241.9 (1409.3)	1092.8C (1409.3)	144.8	3141.8 (1039.4)	457.2C (1039.4)	135.6	3157.4 (1039.4)	558.3C (1039.4)	135.7	3105.0 (1039.4)	135.1T (1039.4)	109.5	1091.0 (1039.4)	2050.4	
5F	2800	870.1 (1209.9)	4870.1 (1209.9)	642.1	3585.9 (1409.3)	6559.1 (1409.3)	144.8	3262.9 (1039.4)	6399.2 (1409.3)	135.6	3296.5 (1039.4)	6429.1 (1039.3)	135.7	3288.1 (1039.3)	6202.4 (1039.3)	109.5	2050.4 (572.8)	2050.4	
4F	2800	868.1 (1209.9)	4870.1 (1209.9)	642.1	3585.9 (1409.3)	6559.1 (1409.3)	144.8	3262.9 (1039.4)	6399.2 (1409.3)	135.6	3296.5 (1039.4)	6429.1 (1039.3)	135.7	3288.1 (1039.3)	6202.4 (1039.3)	109.5	2050.4 (572.8)	2050.4	
3F	2800	868.1 (1209.9)	4870.1 (1209.9)	642.1	3585.9 (1409.3)	6559.1 (1409.3)	144.8	3262.9 (1039.4)	6399.2 (1409.3)	135.6	3296.5 (1039.4)	6429.1 (1039.3)	135.7	3288.1 (1039.3)	6202.4 (1039.3)	109.5	2050.4 (572.8)	2050.4	
2F	2800	868.1 (1209.9)	4870.1 (1209.9)	642.1	3585.9 (1409.3)	6559.1 (1409.3)	144.8	3262.9 (1039.4)	6399.2 (1409.3)	135.6	3296.5 (1039.4)	6429.1 (1039.3)	135.7	3288.1 (1039.3)	6202.4 (1039.3)	109.5	2050.4 (572.8)	2050.4	
1F	2800	868.1 (1209.9)	4870.1 (1209.9)	642.1	3585.9 (1409.3)	6559.1 (1409.3)	144.8	3262.9 (1039.4)	6399.2 (1409.3)	135.6	3296.5 (1039.4)	6429.1 (1039.3)	135.7	3288.1 (1039.3)	6202.4 (1039.3)	109.5	2050.4 (572.8)	2050.4	
		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000			
		30000		30000		30000		30000		30000		30000		30000		30000			
		X1		X2		X3		X4		X5		X6							
		Y3 フレーム (S=1/230)																	


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

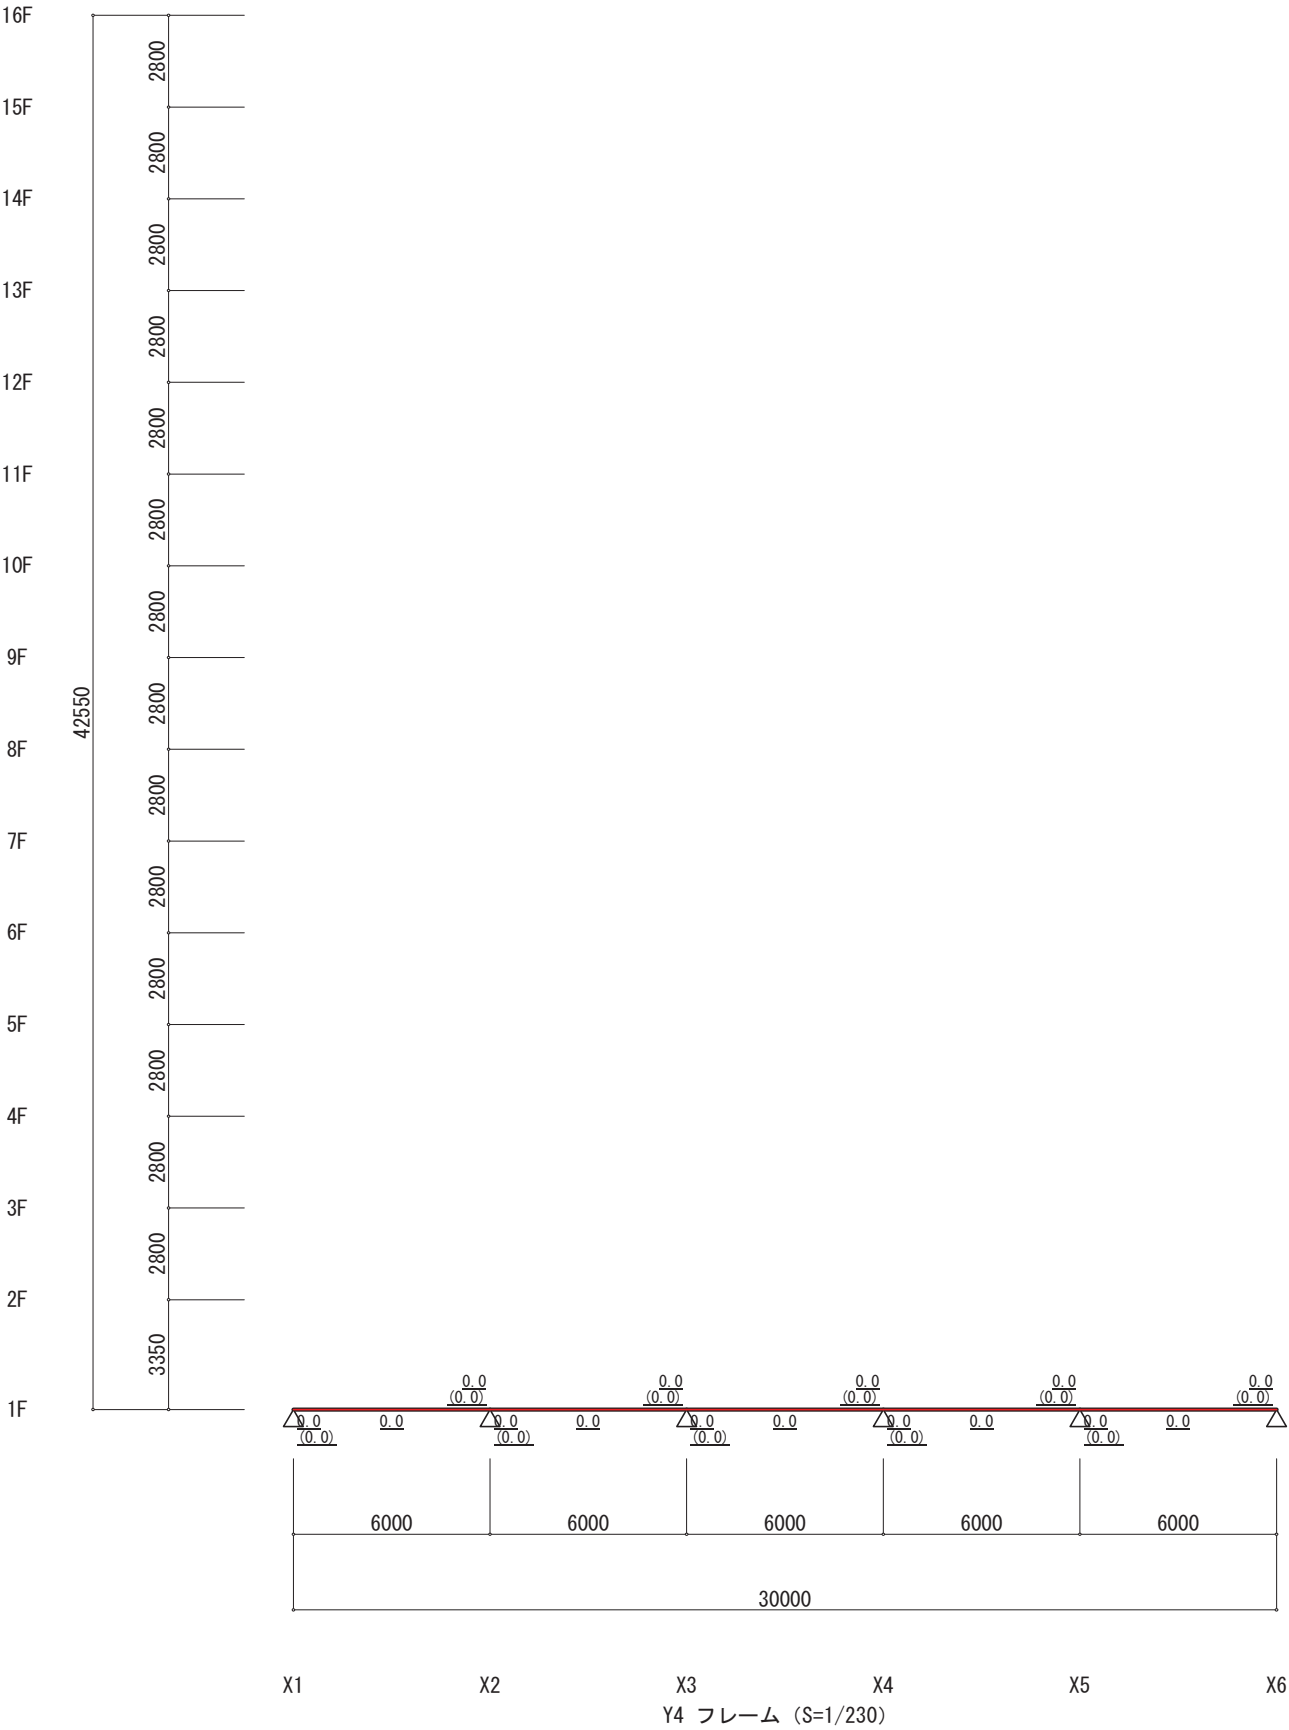


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

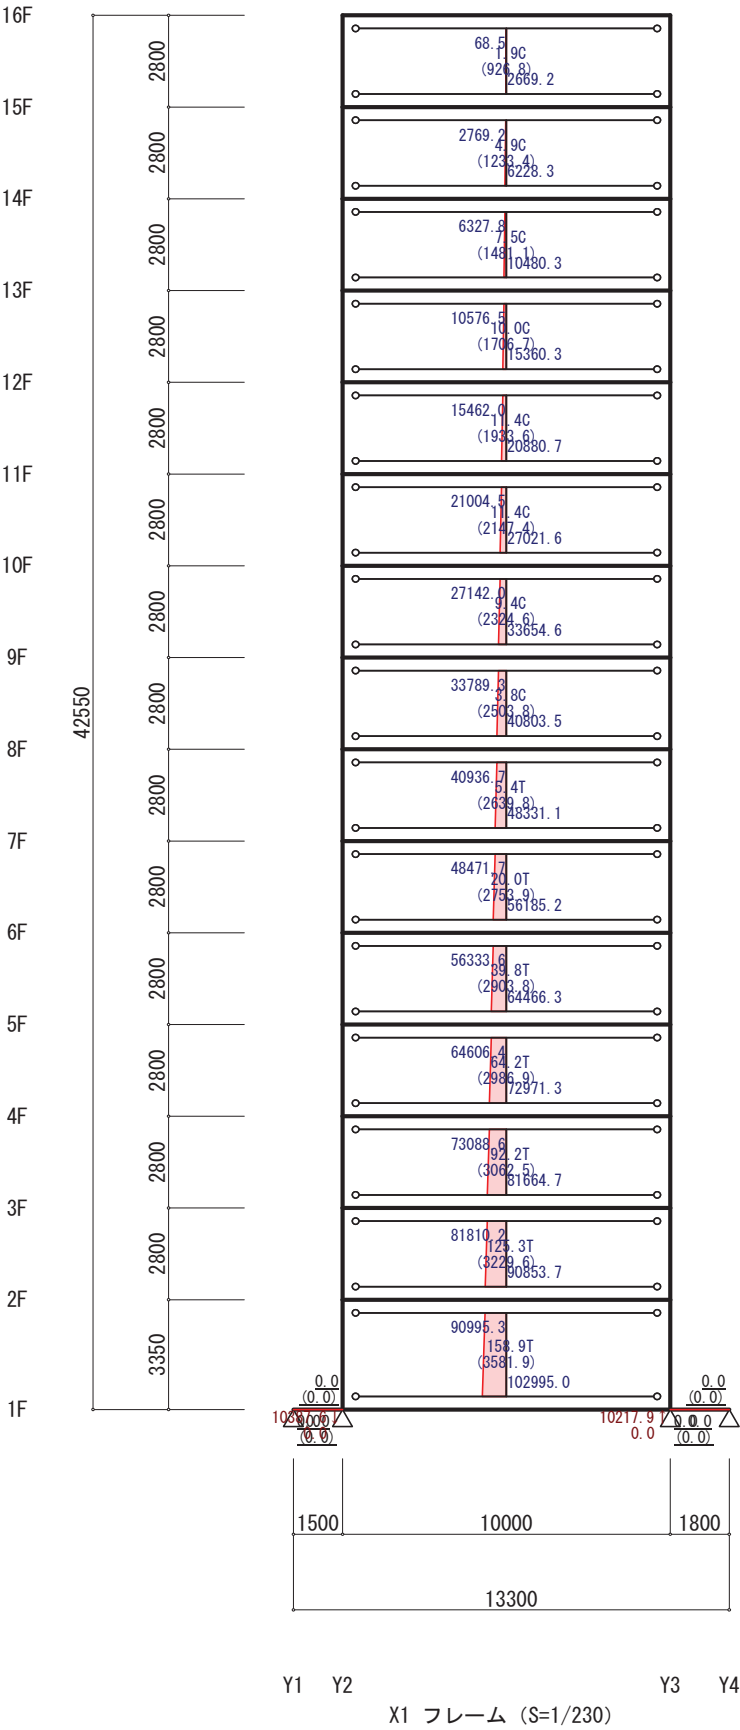


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

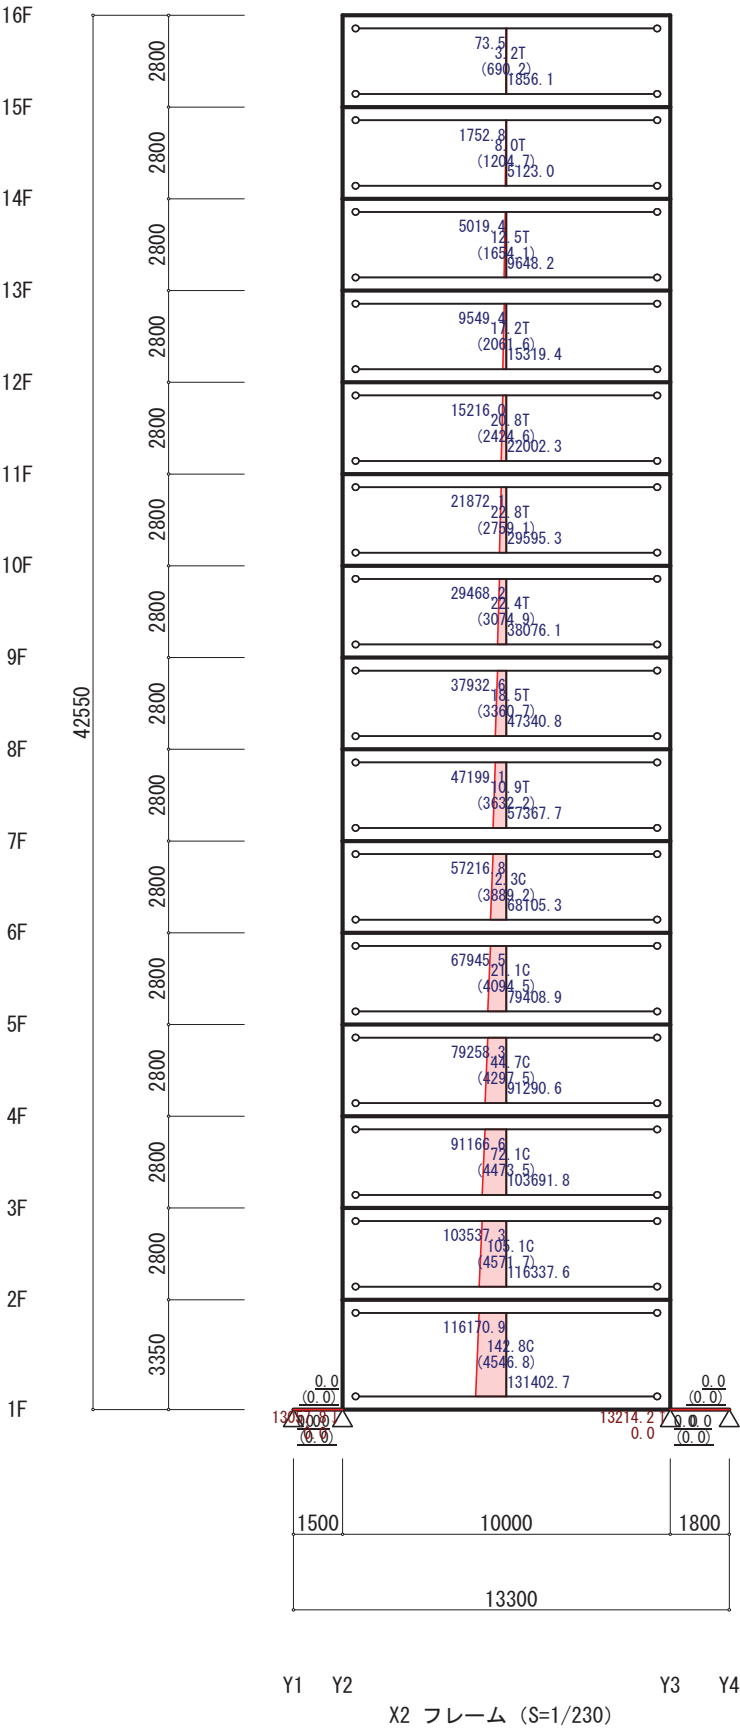


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

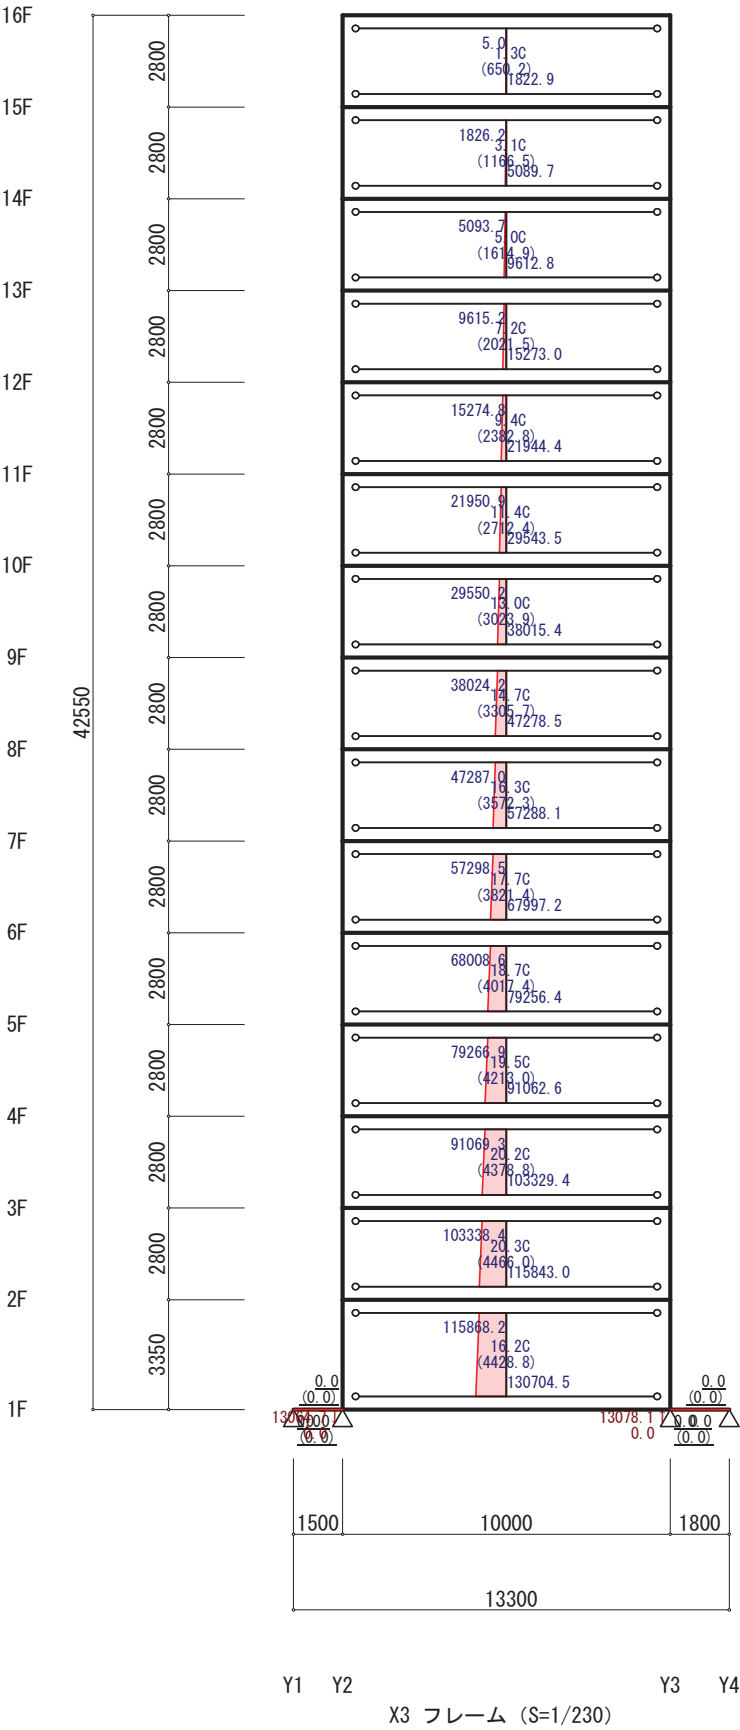


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

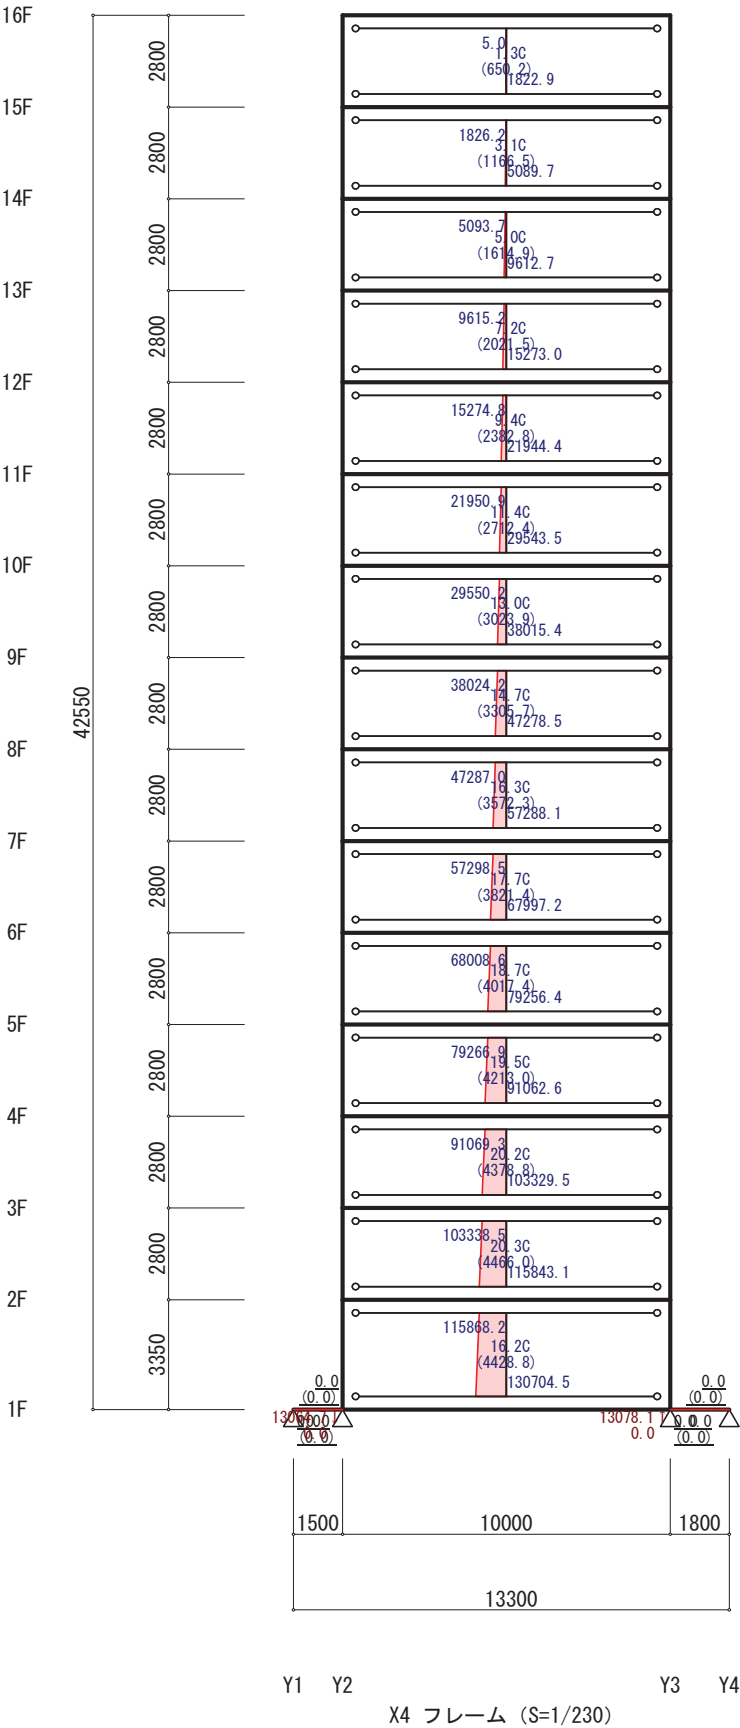


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

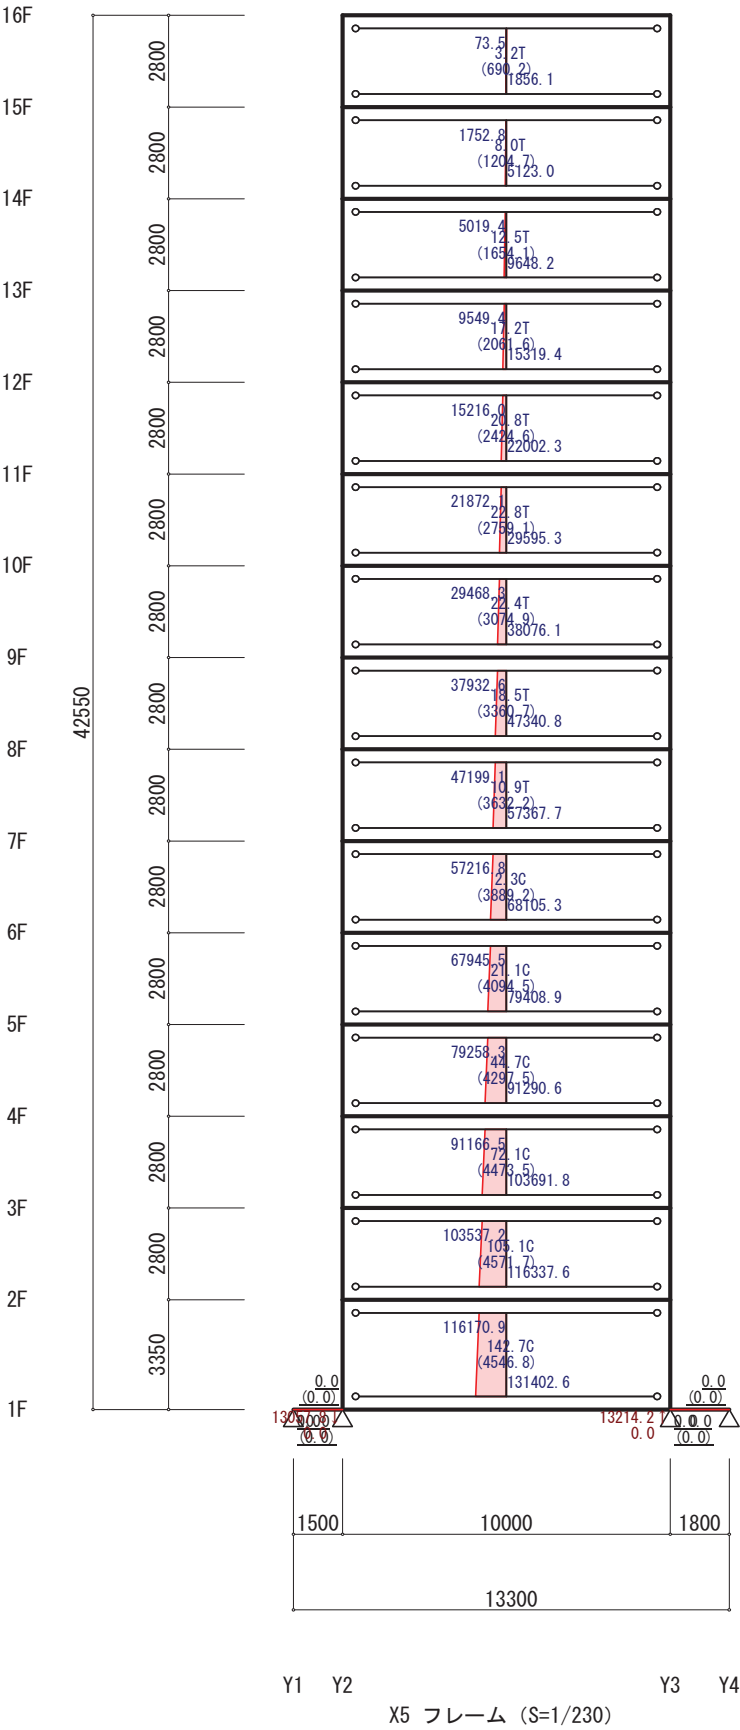


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

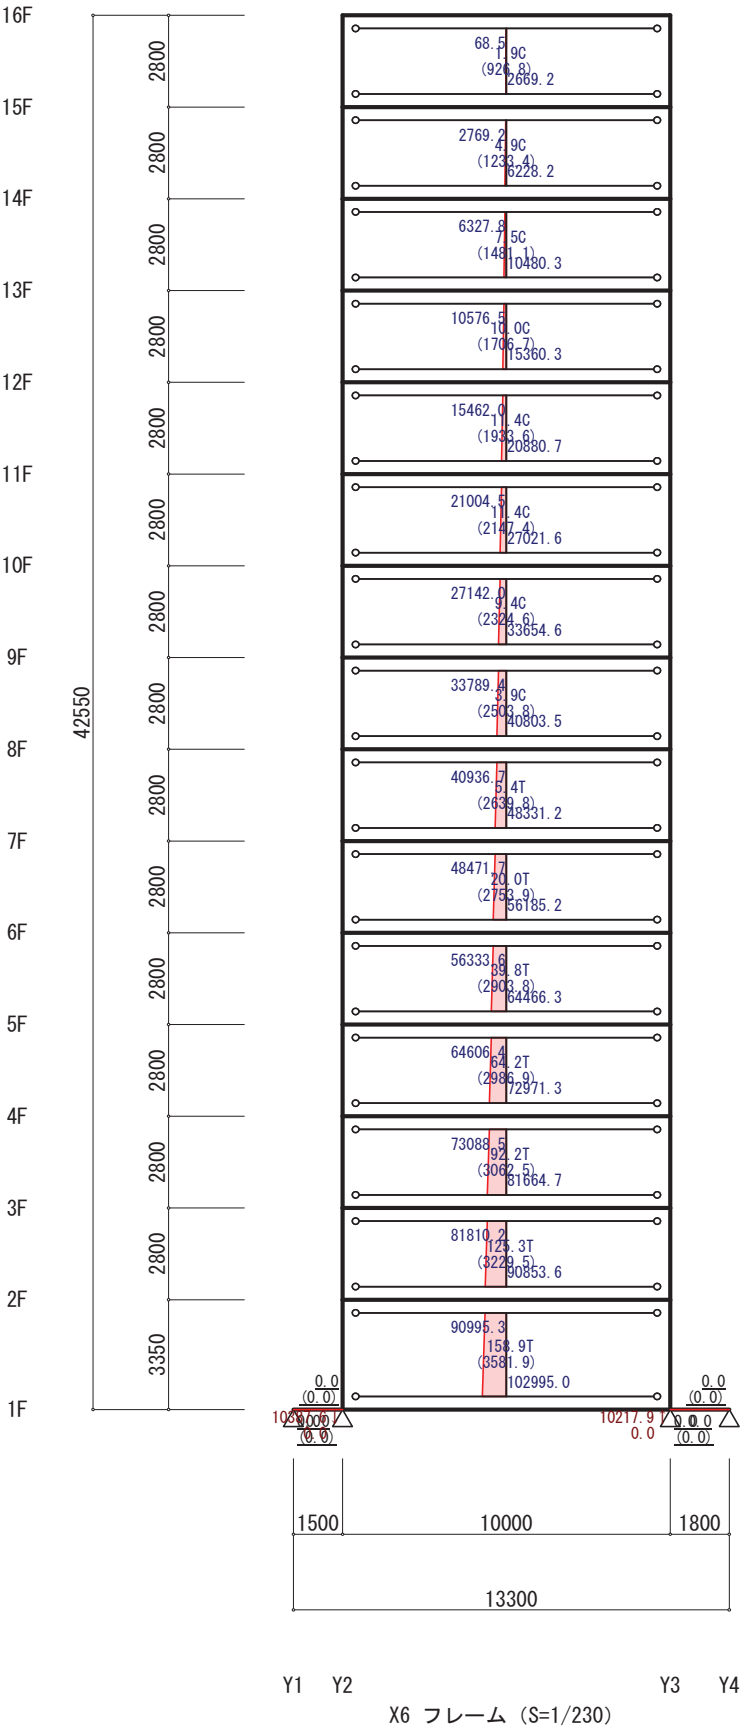


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

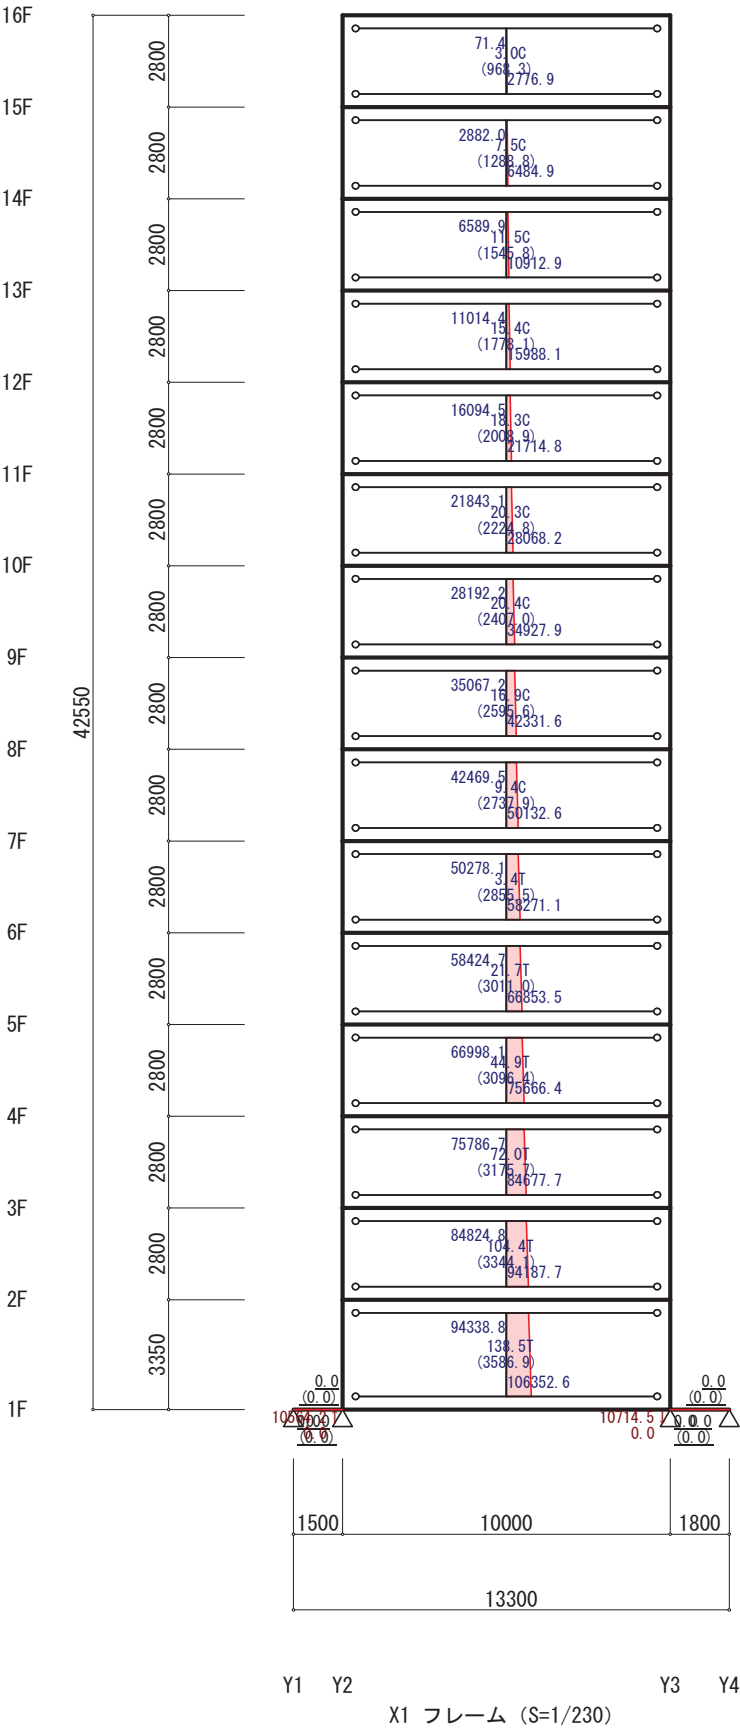


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

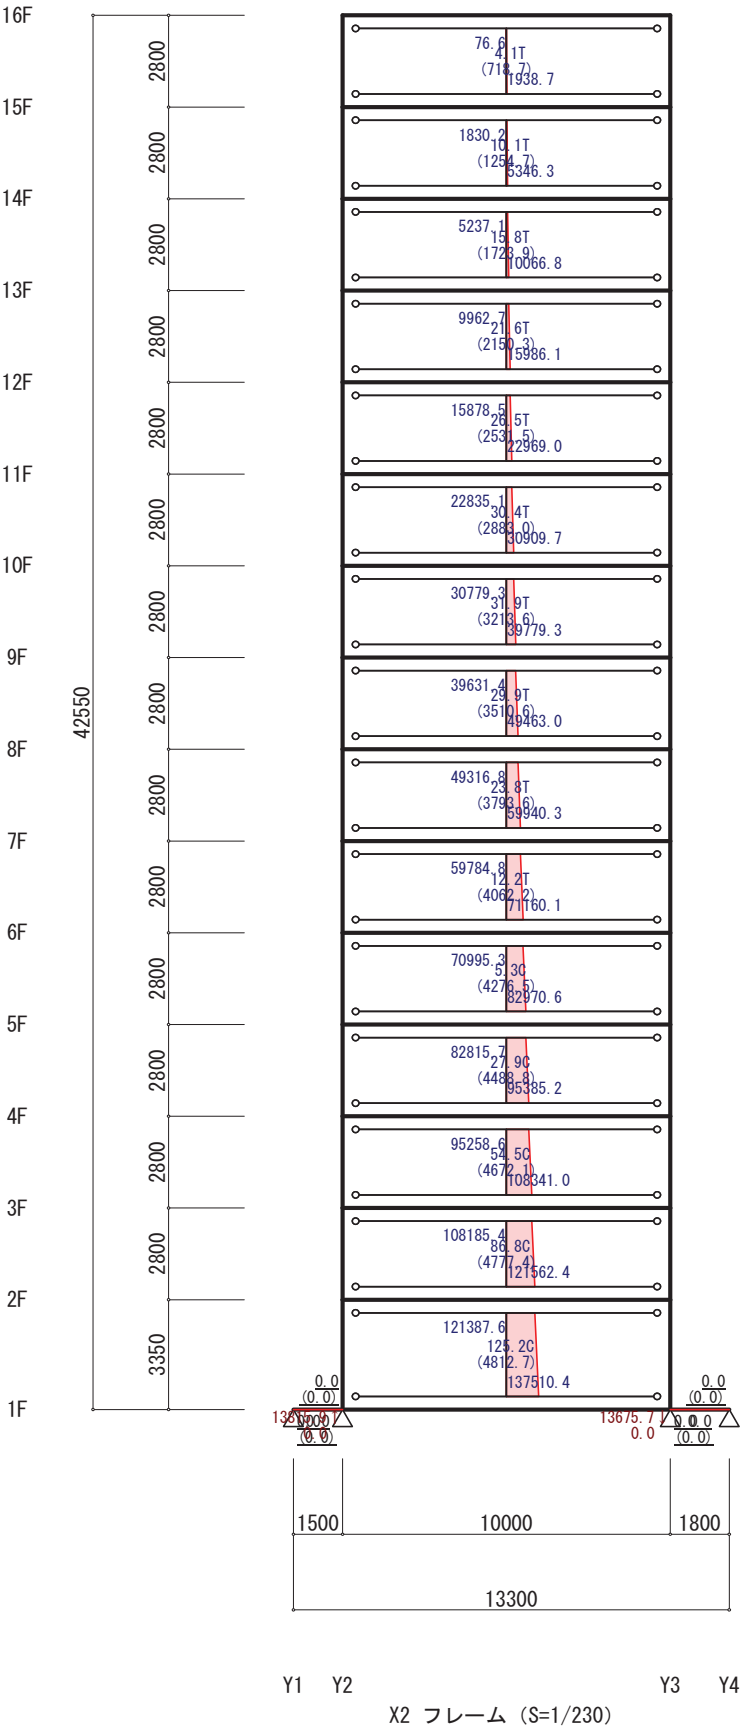


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

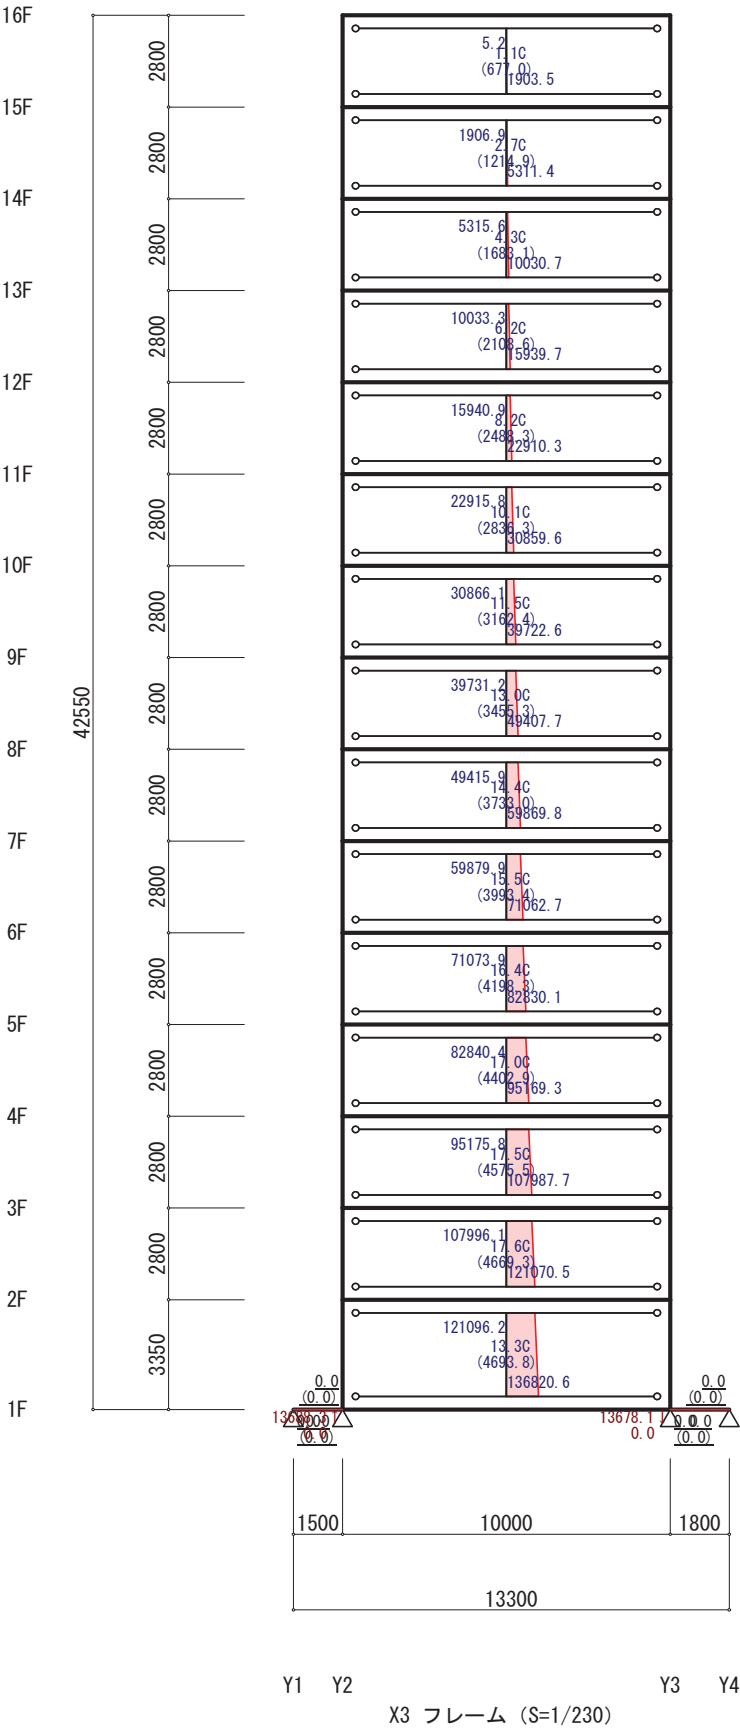


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

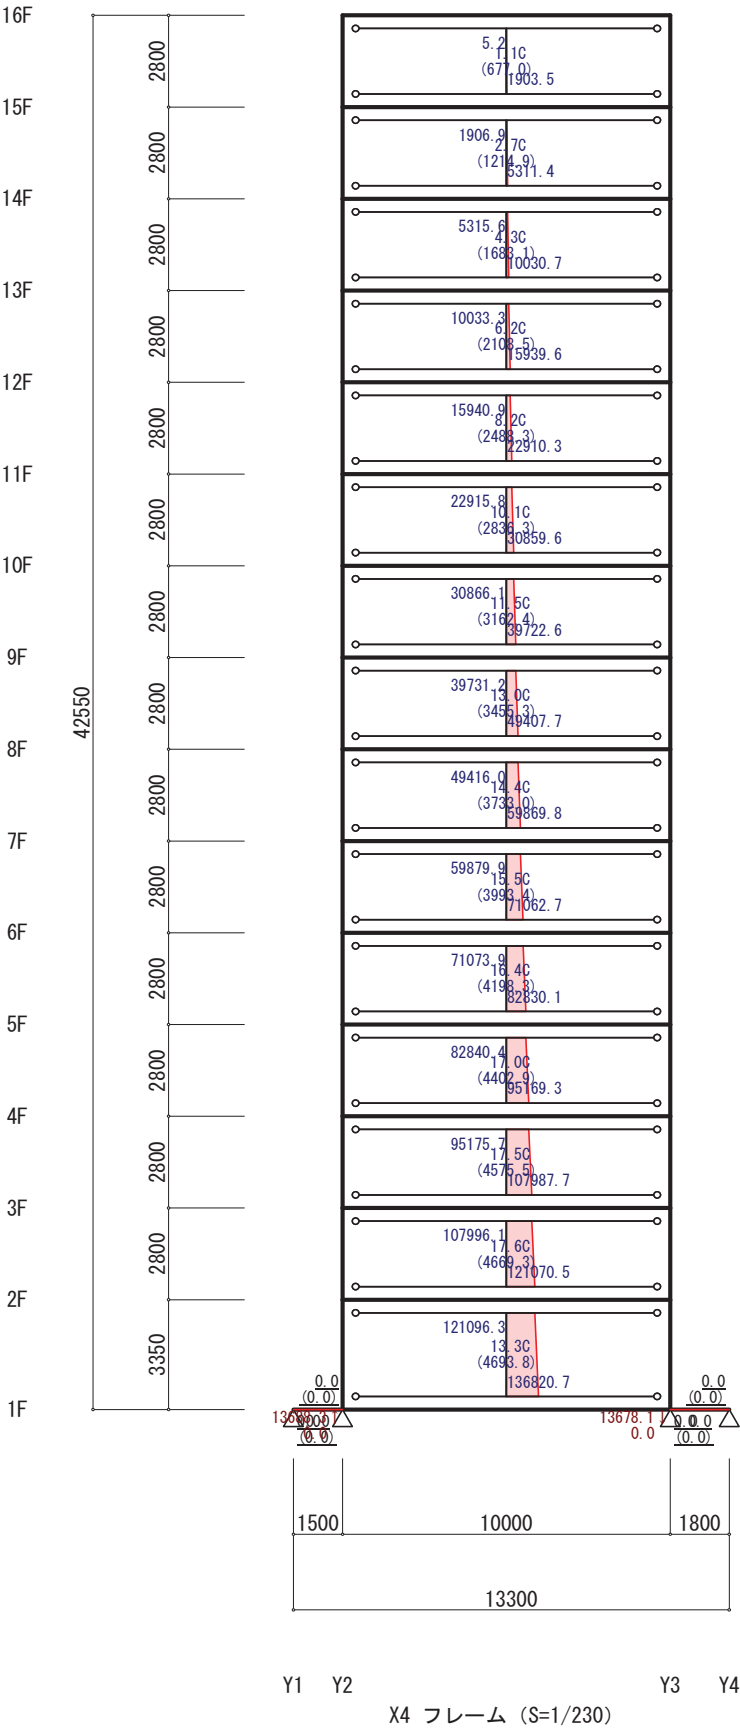


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

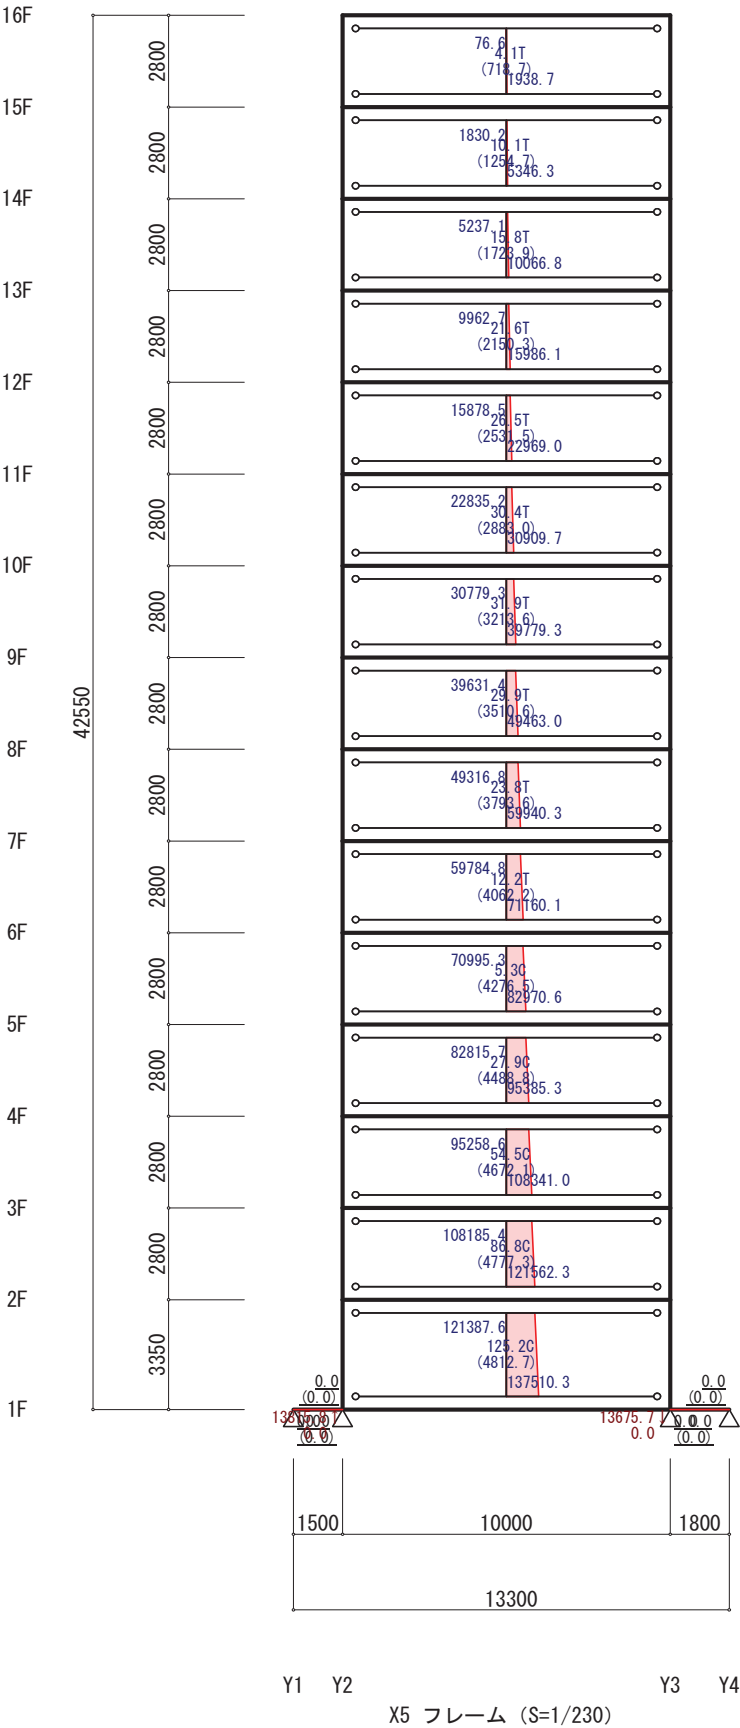


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

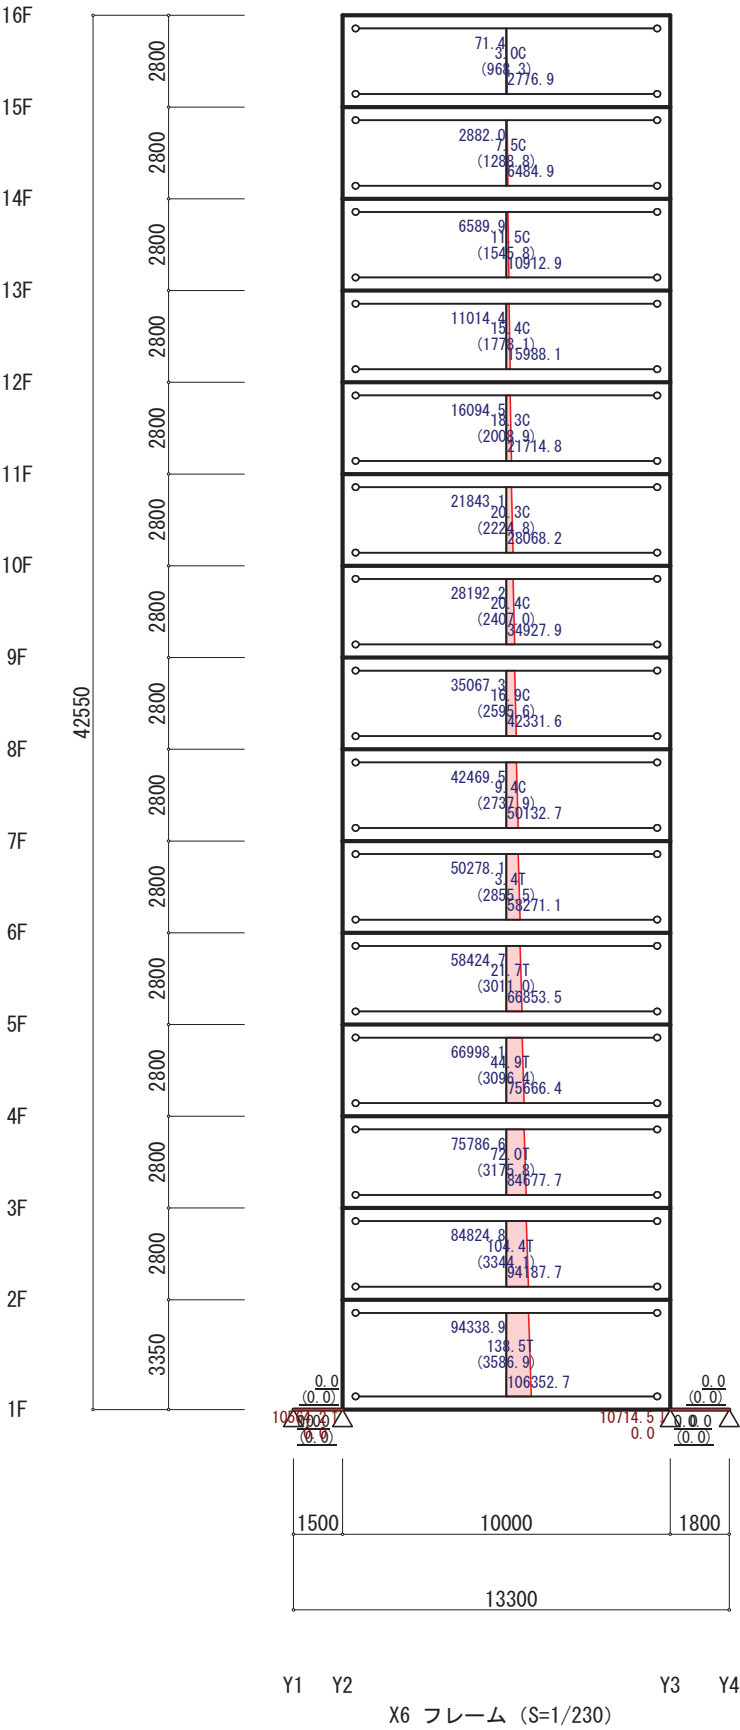


U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

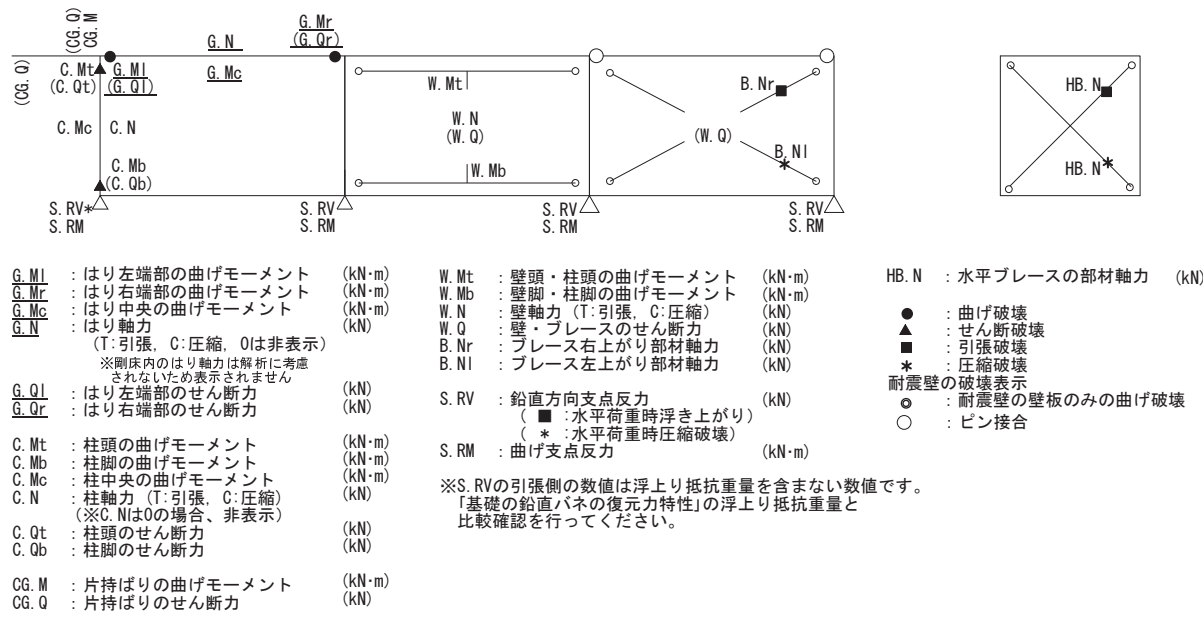


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

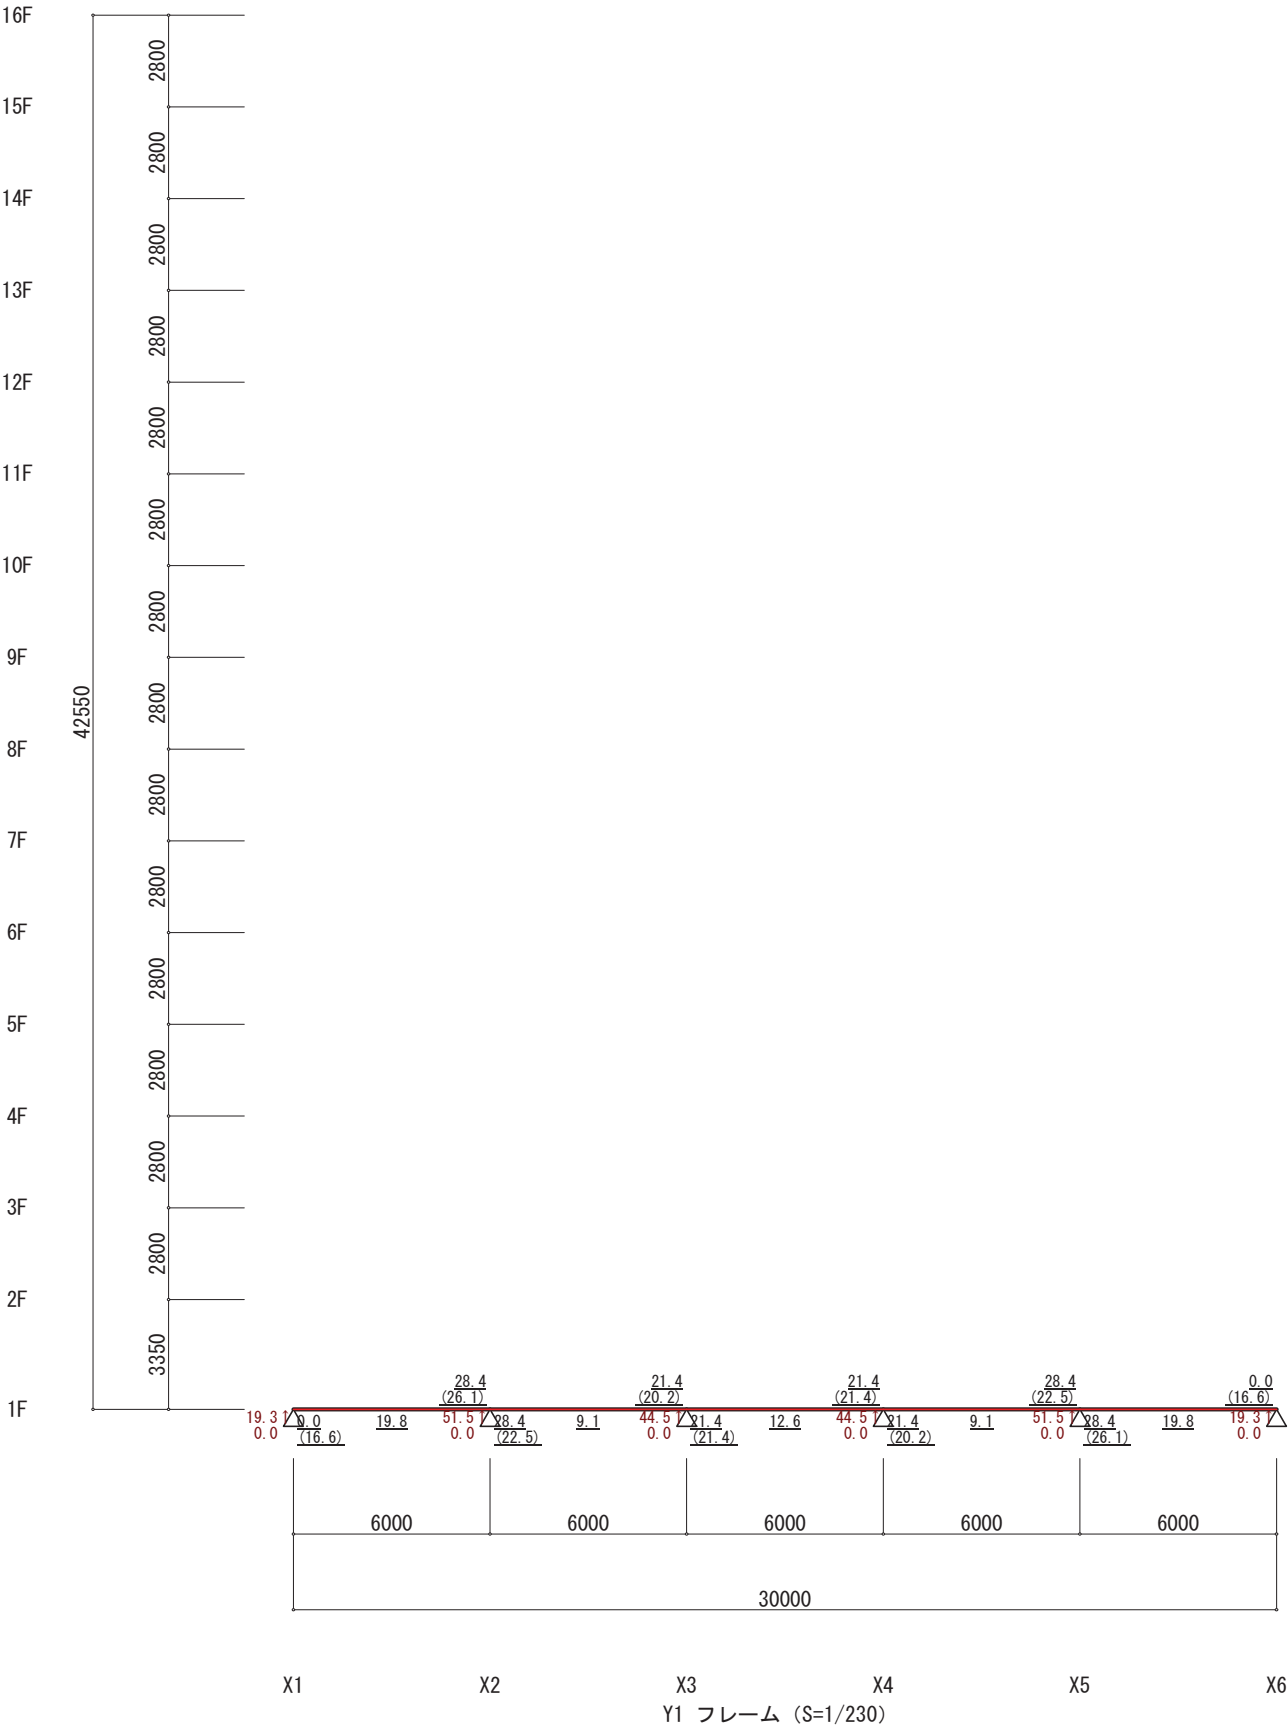


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

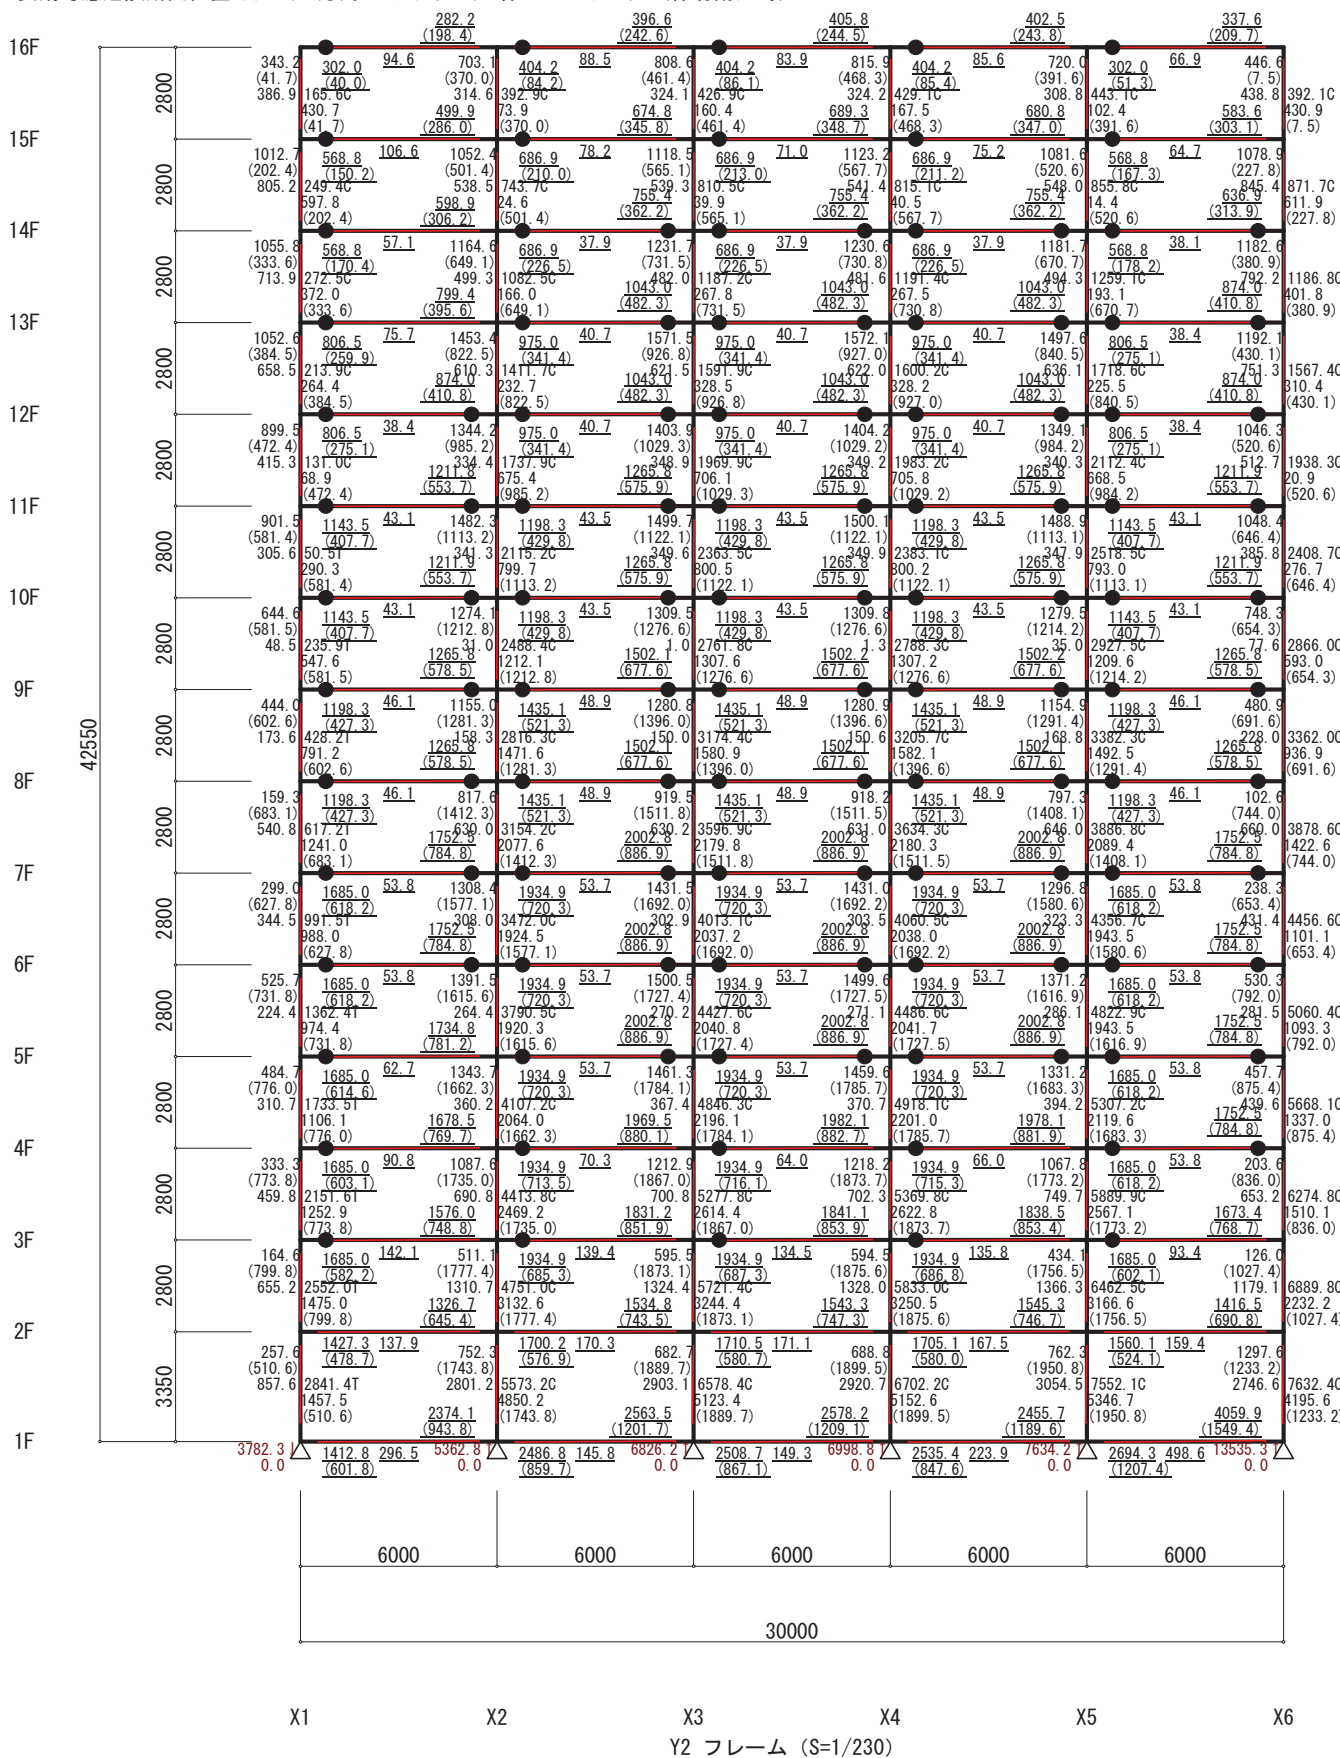


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

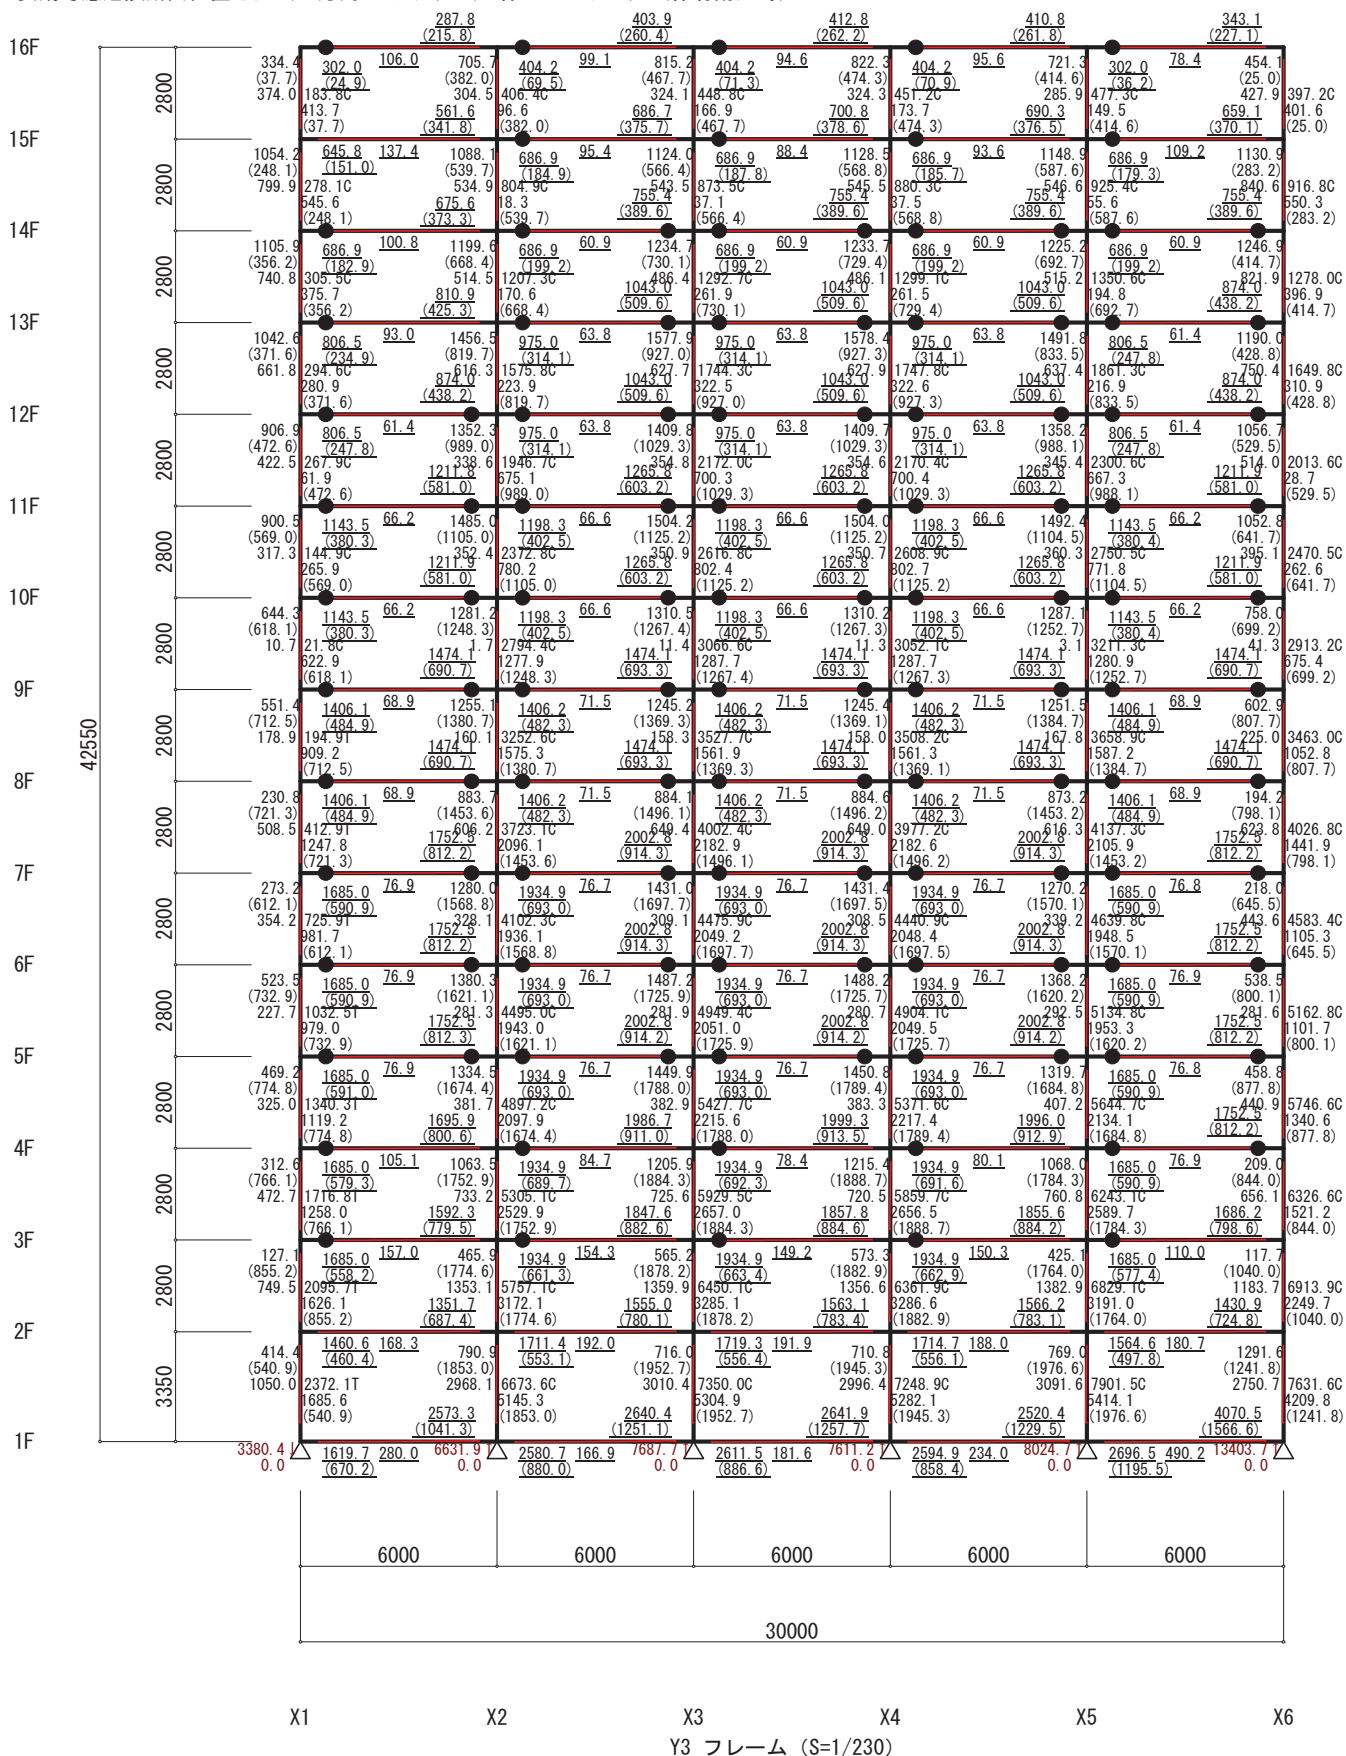


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

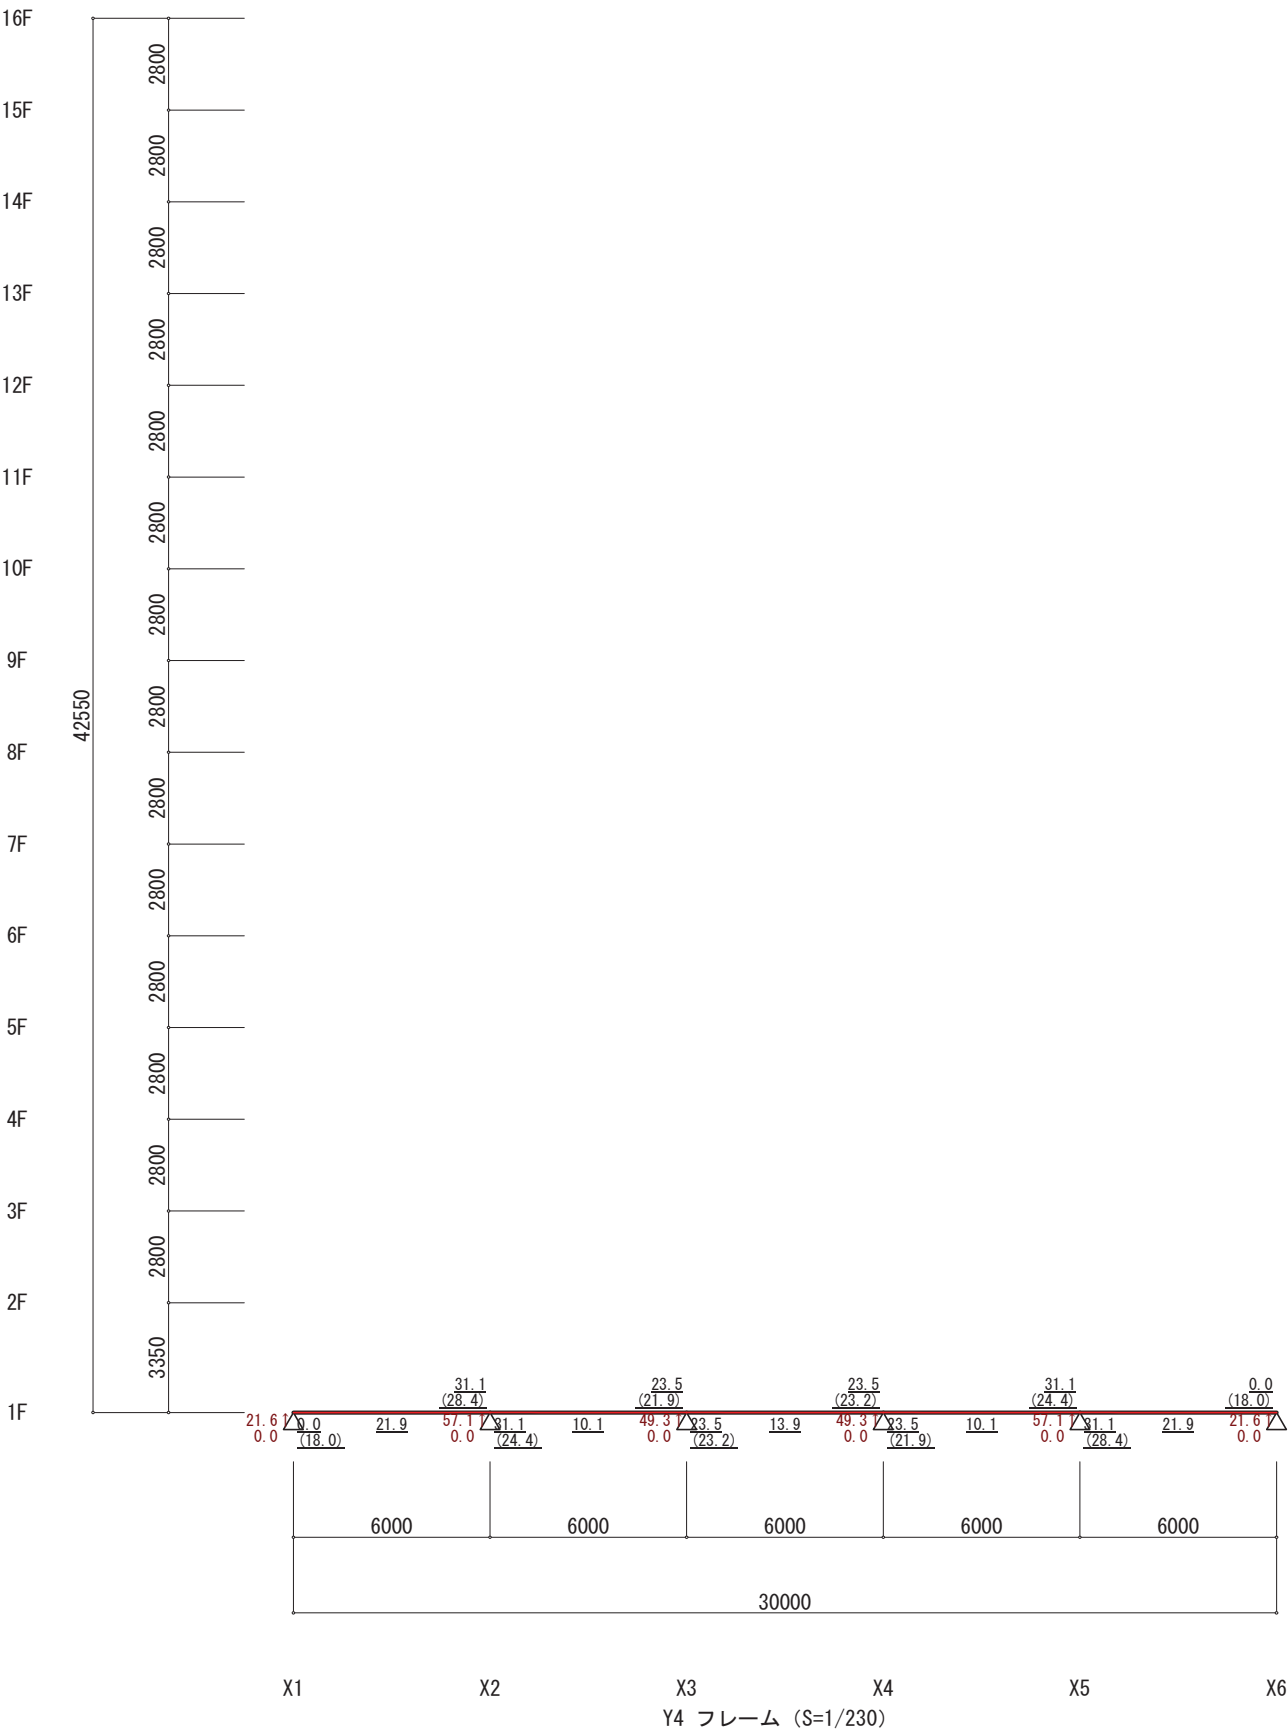


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

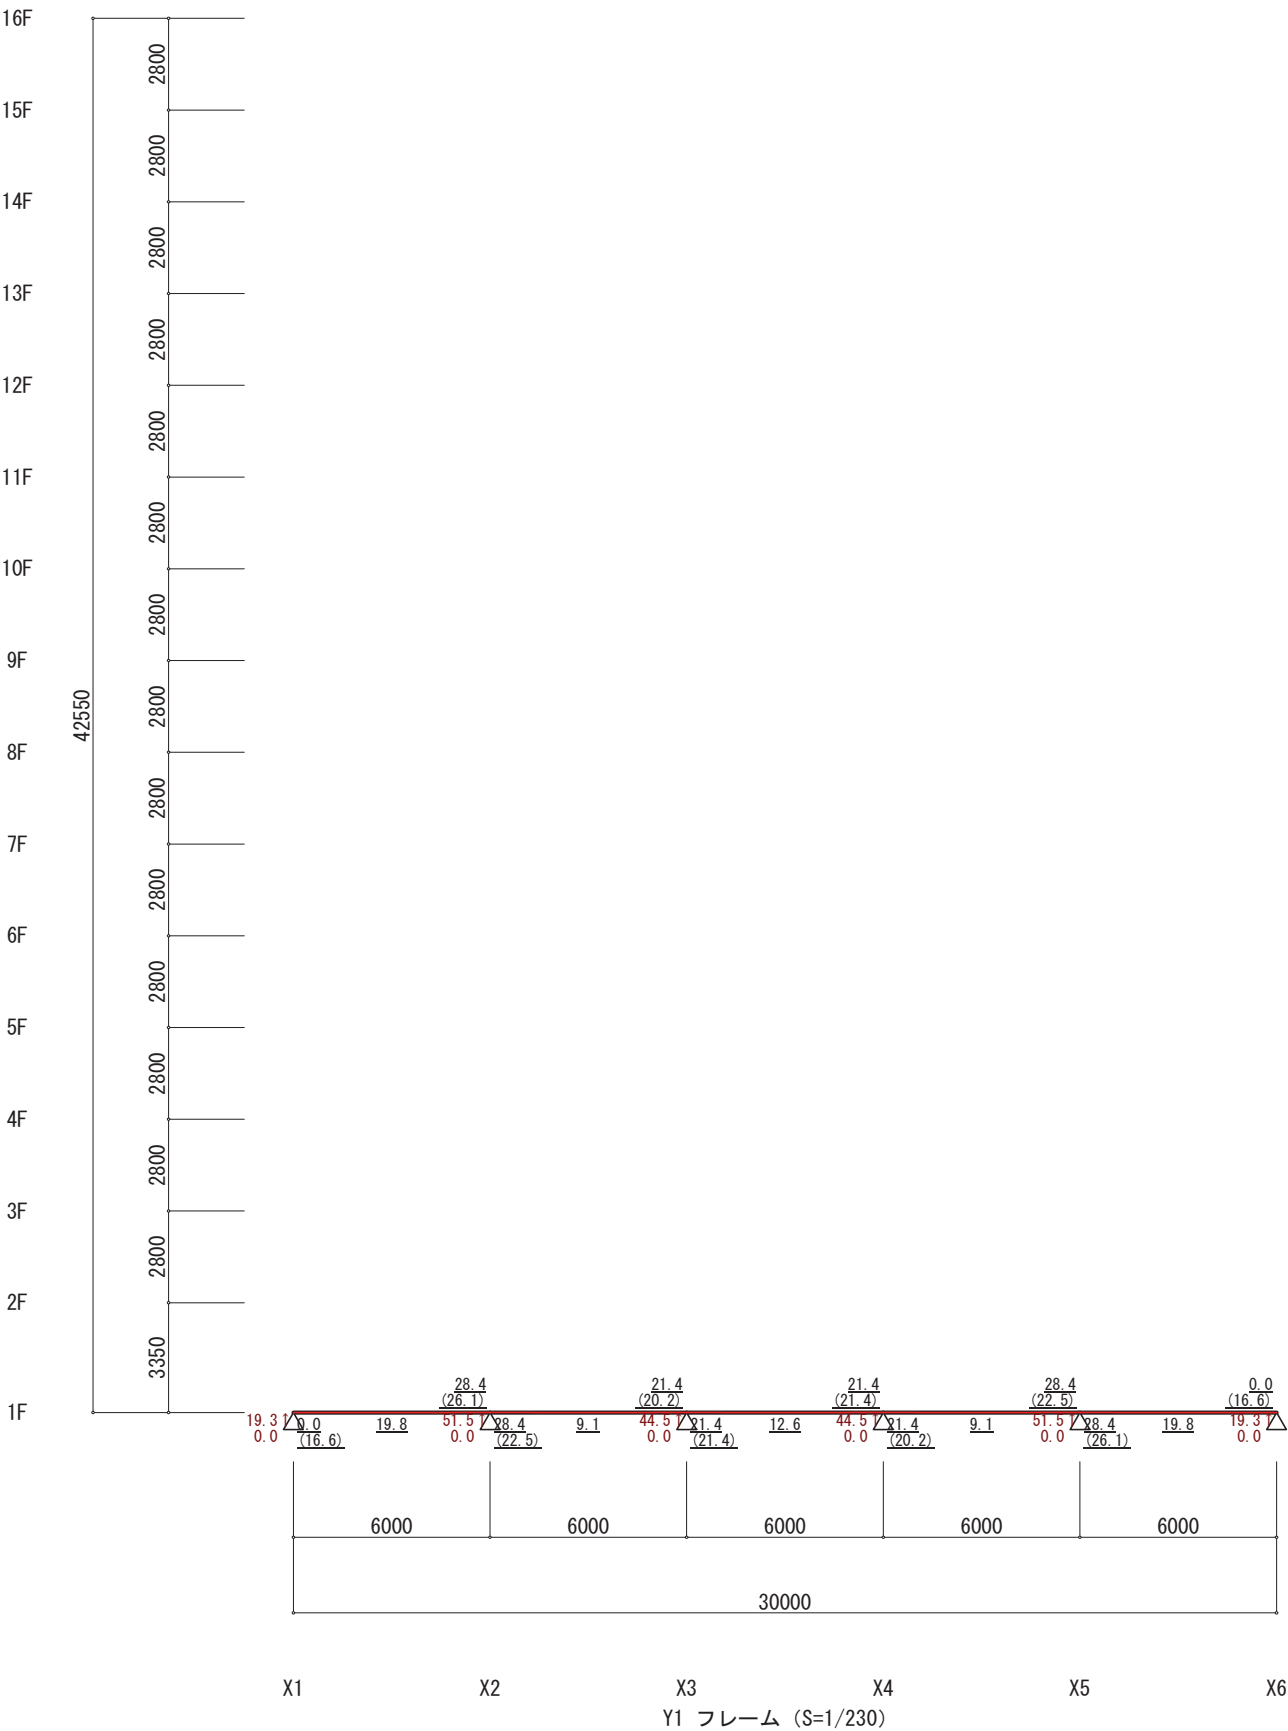


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

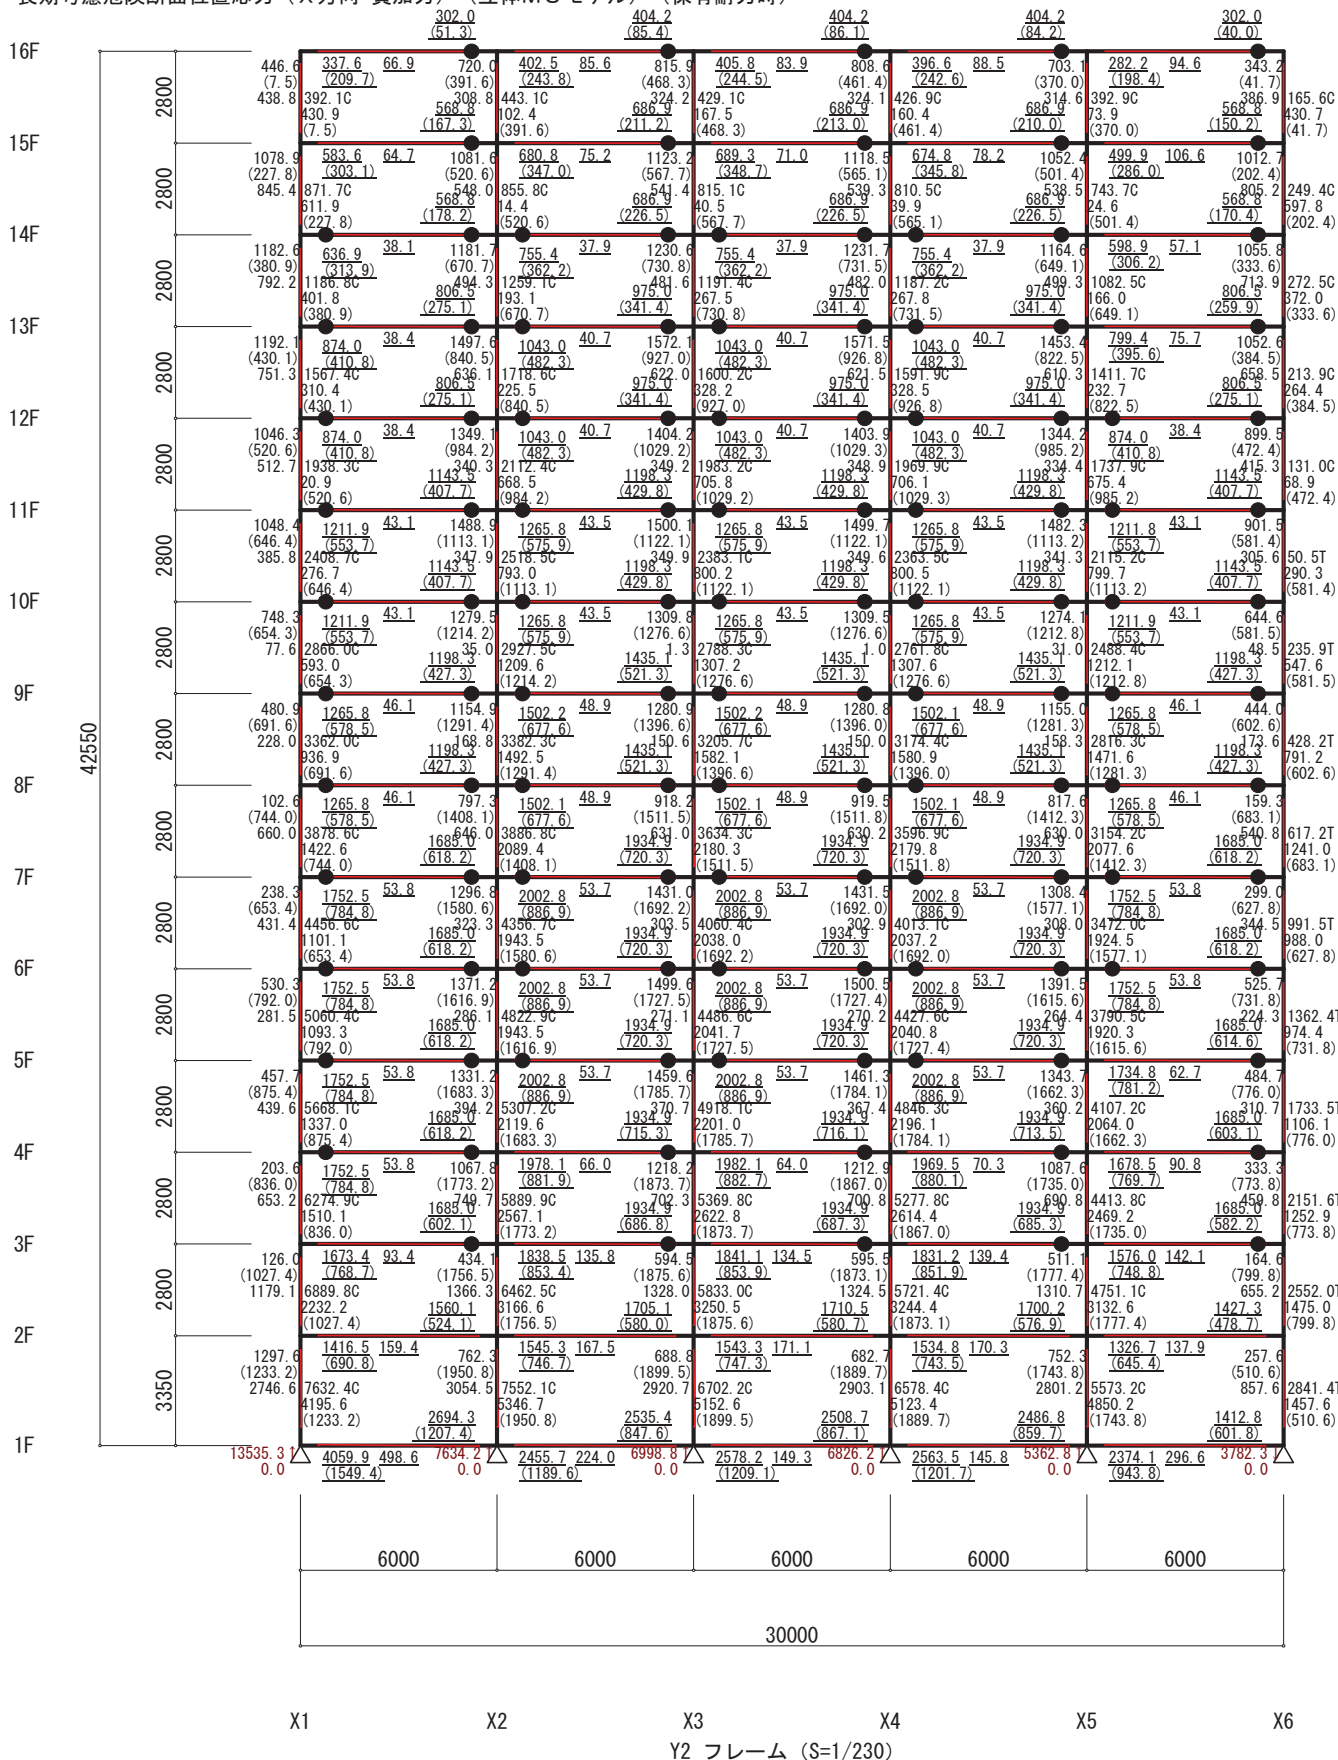


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

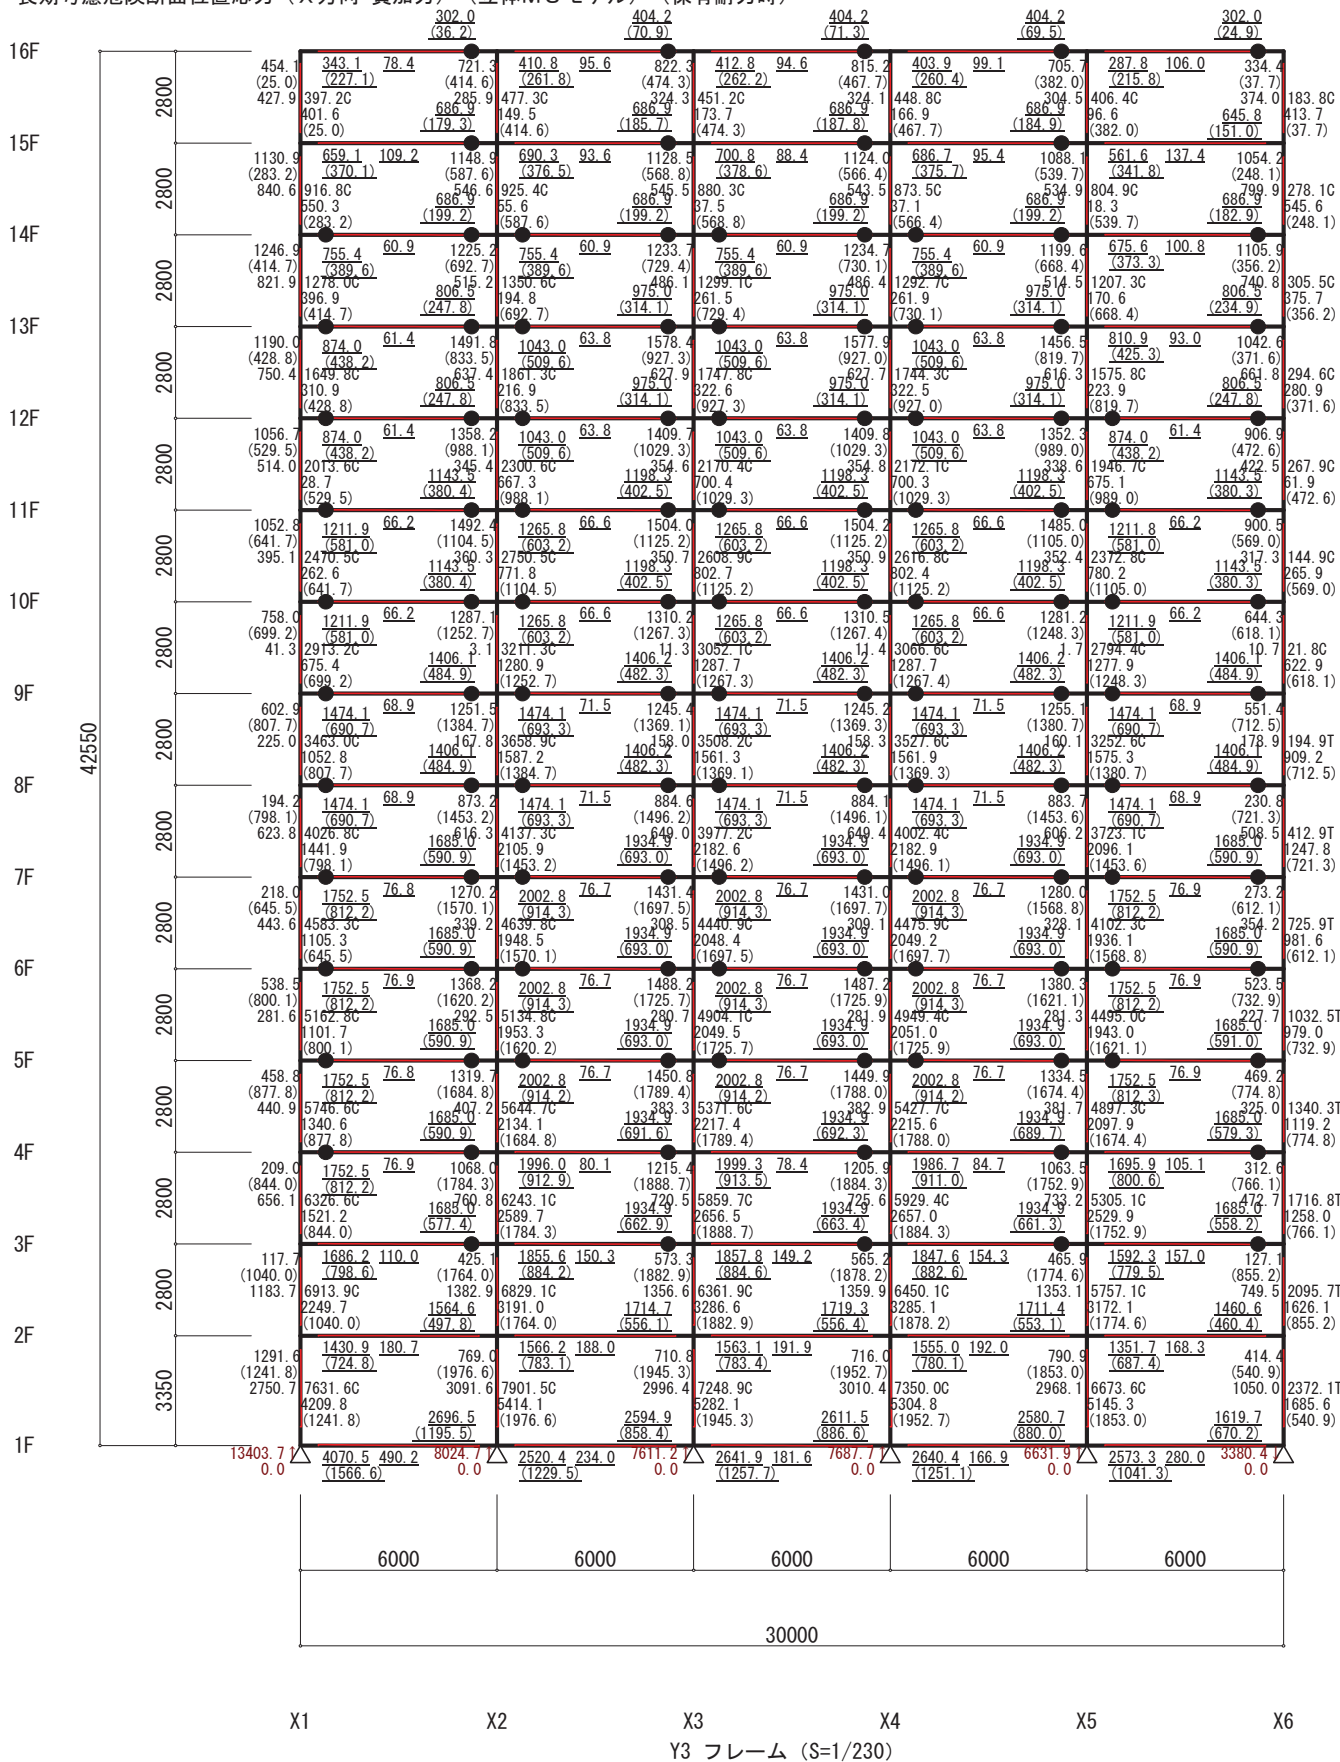


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

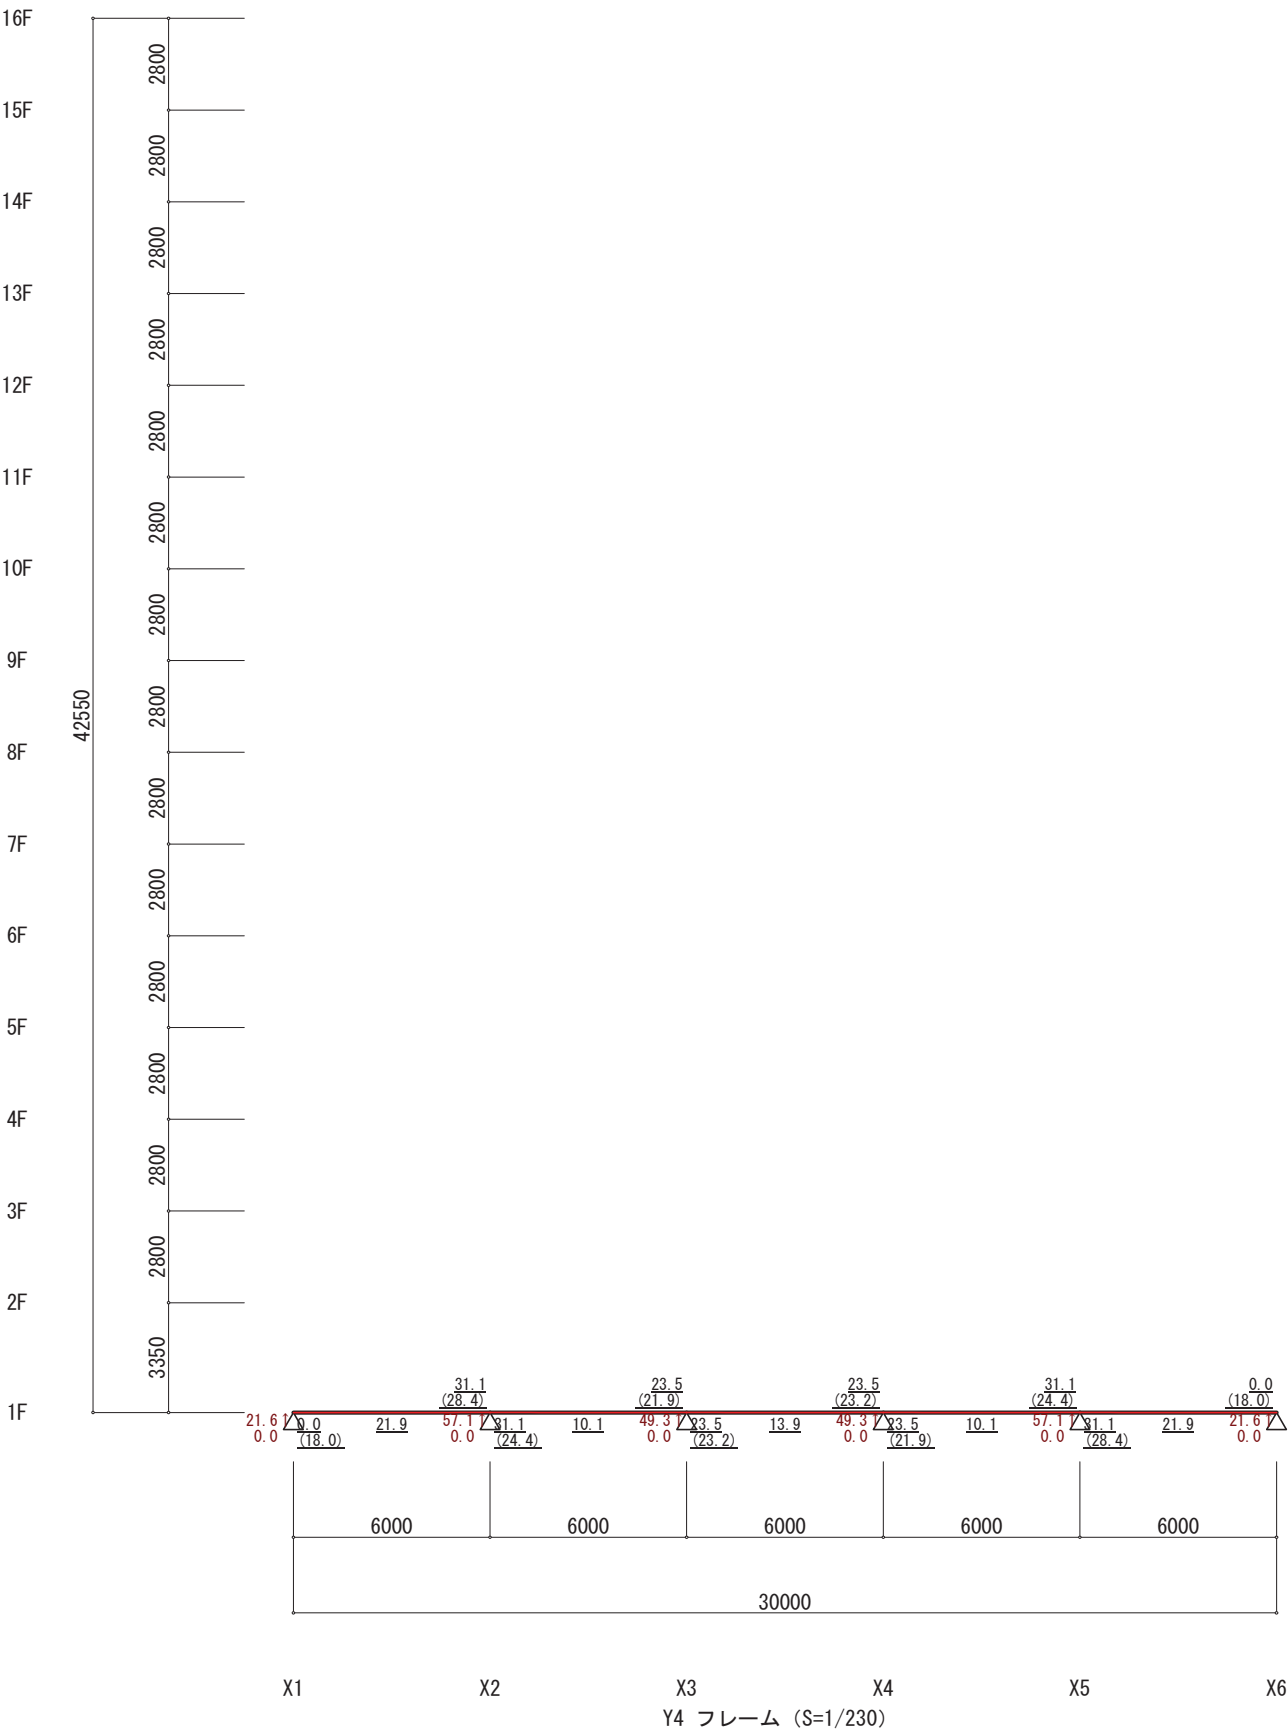


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

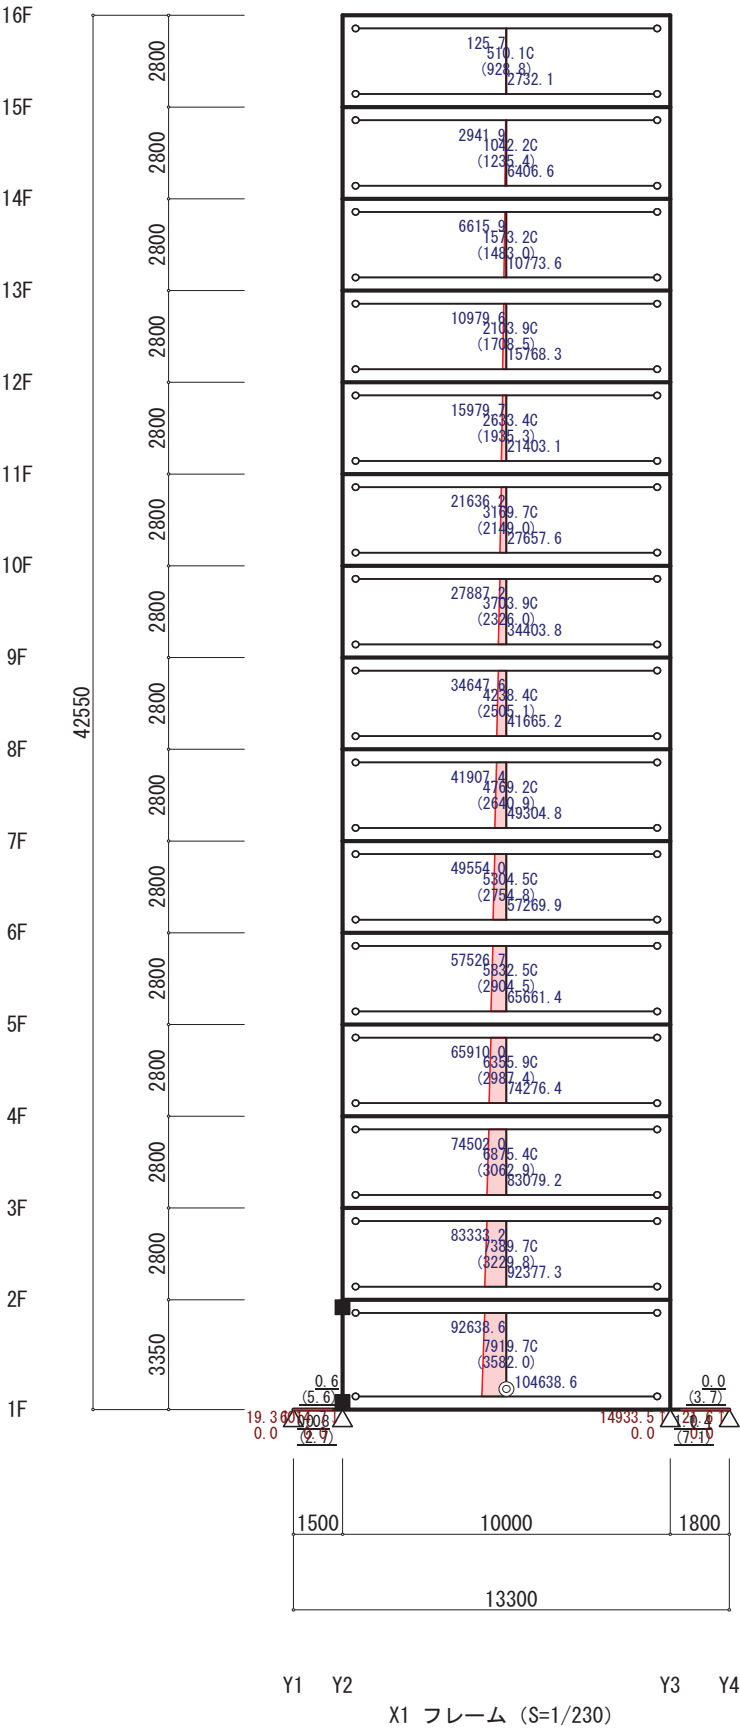


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

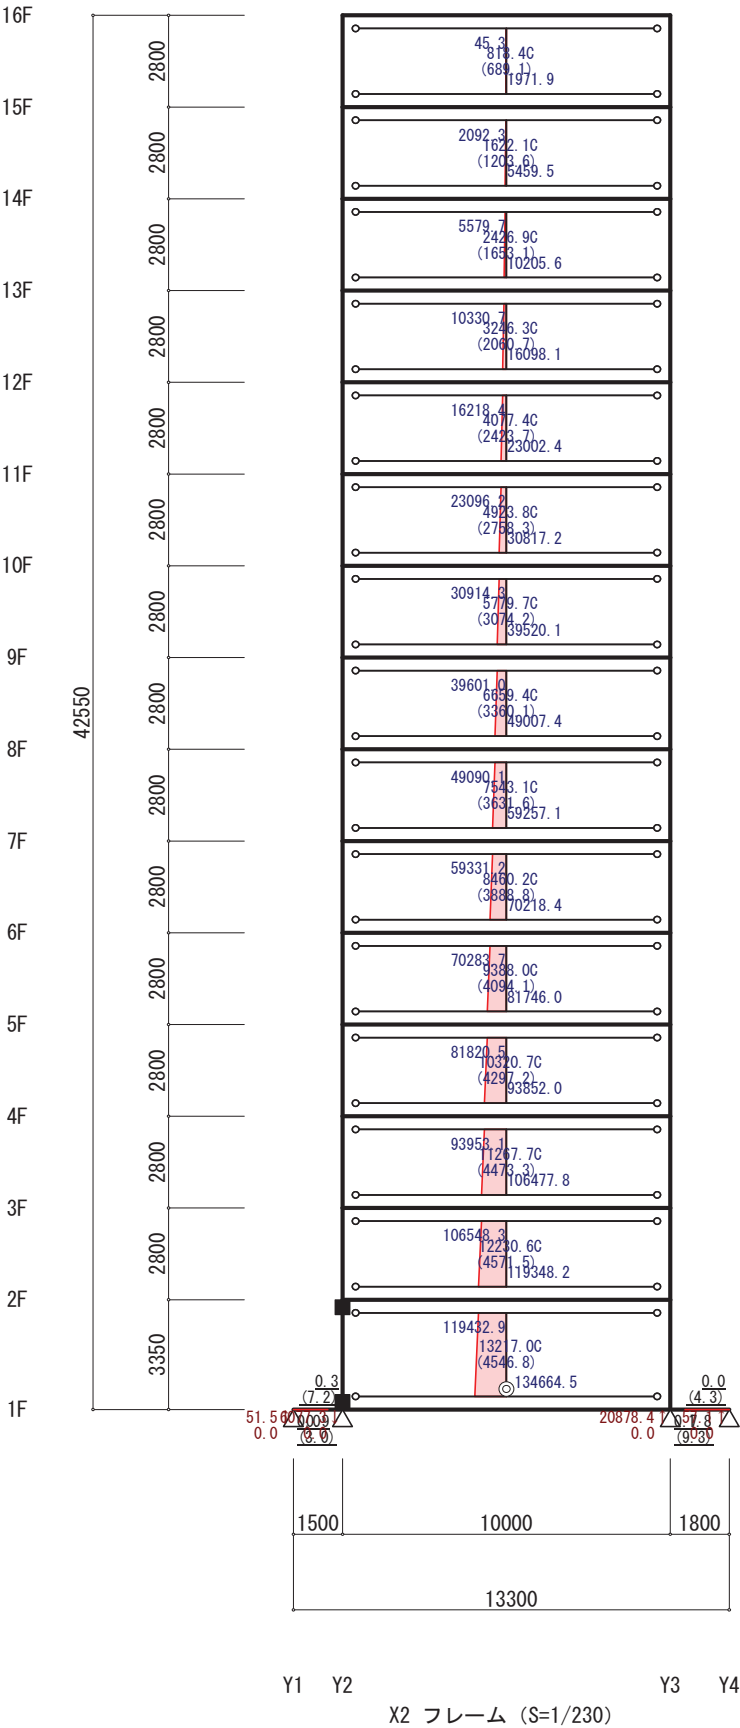


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

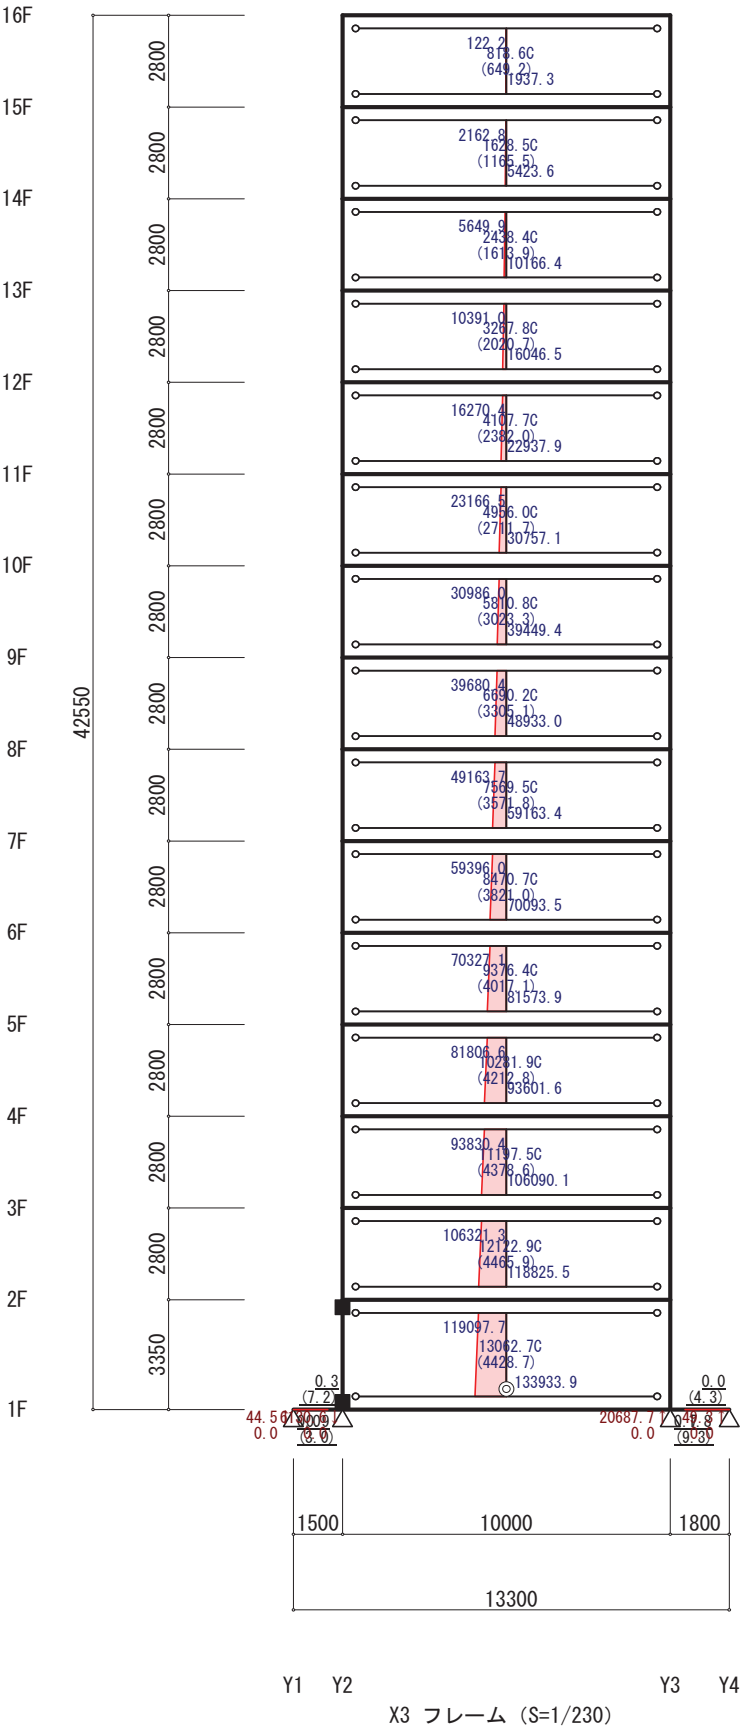


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

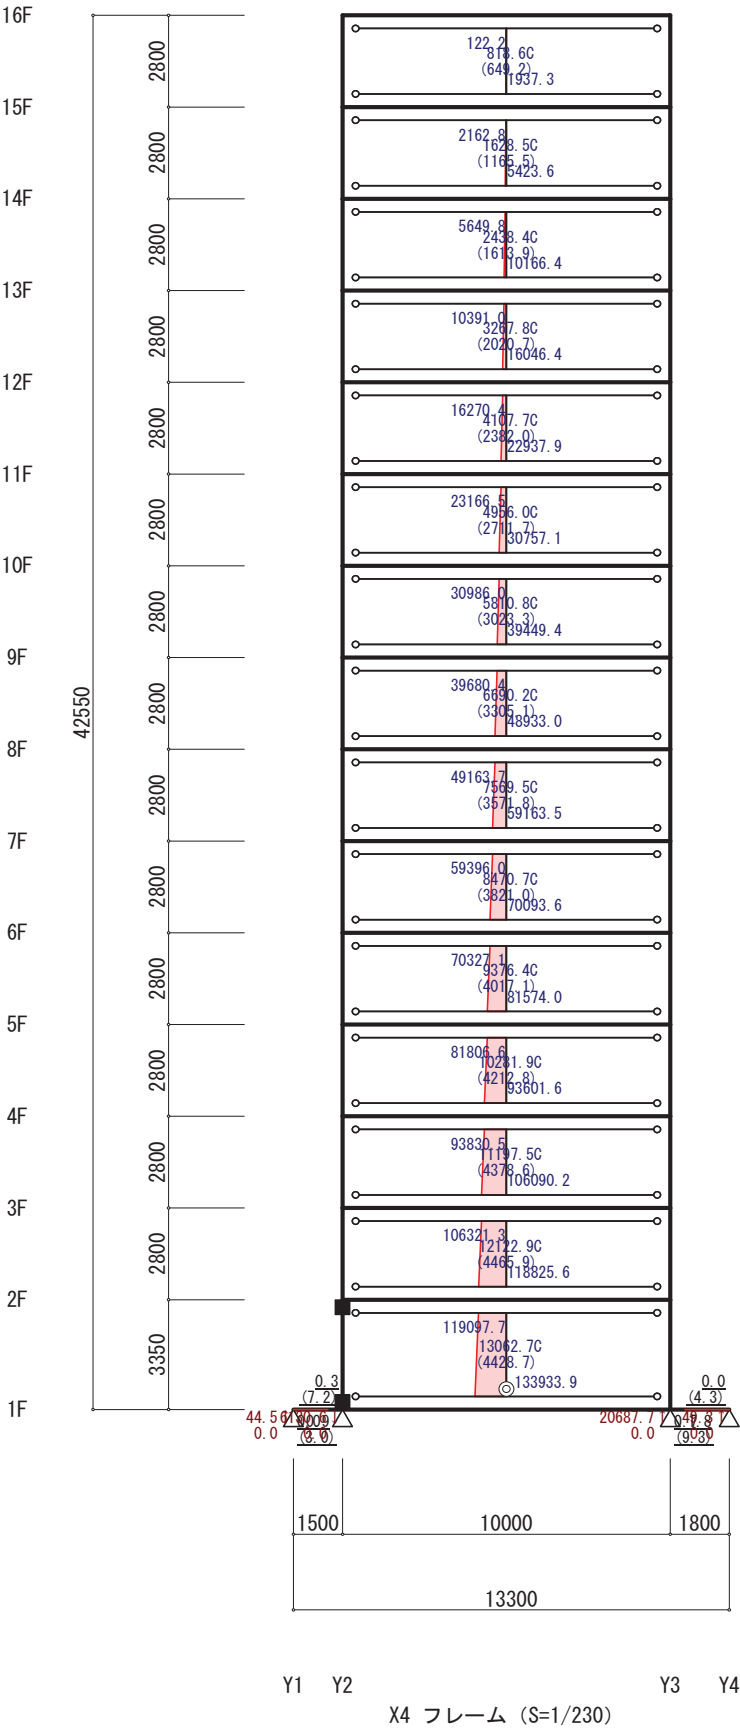


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

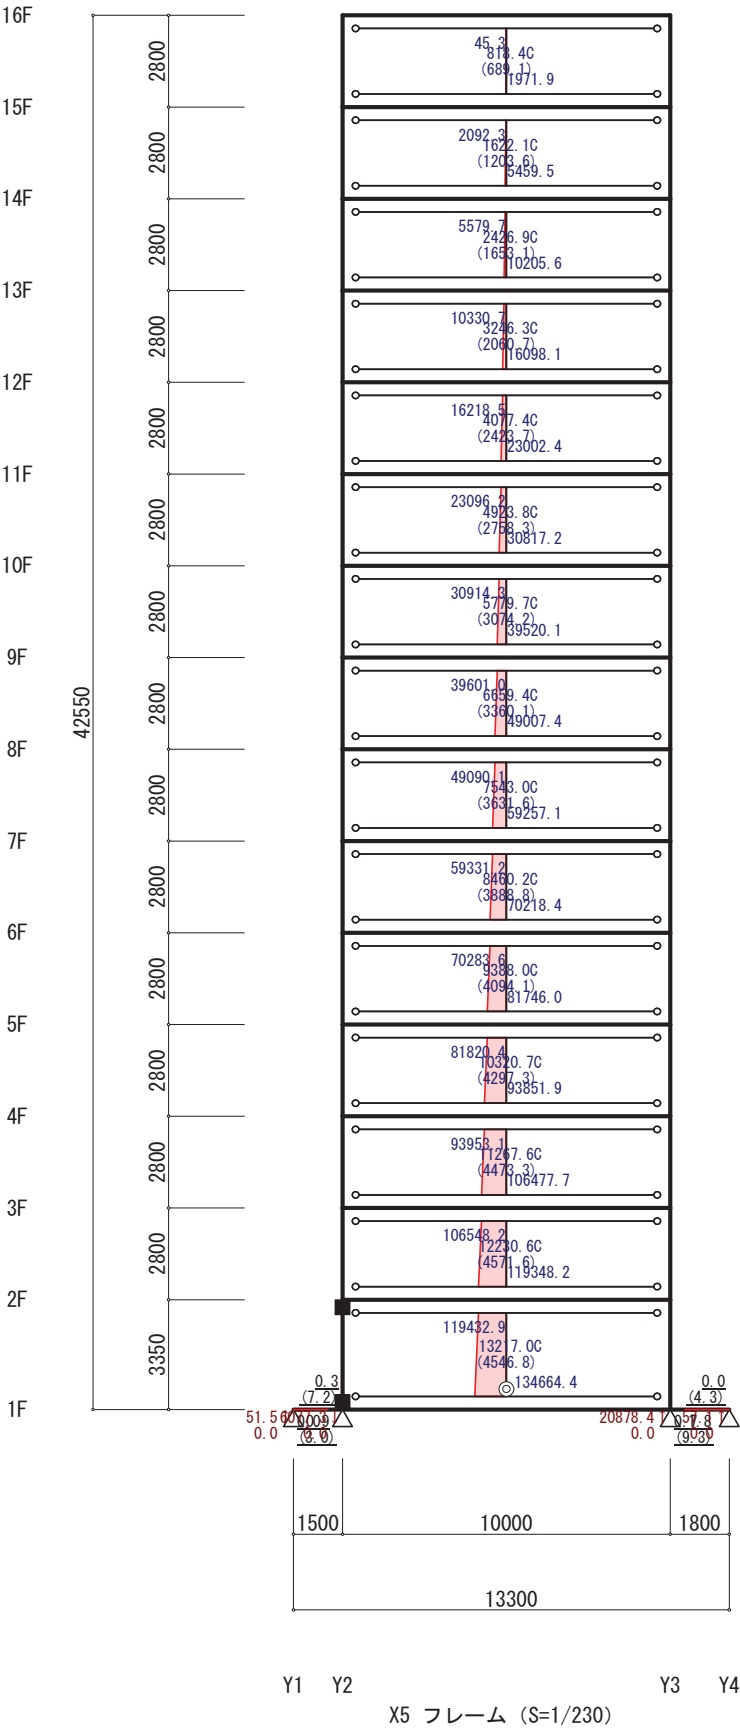


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

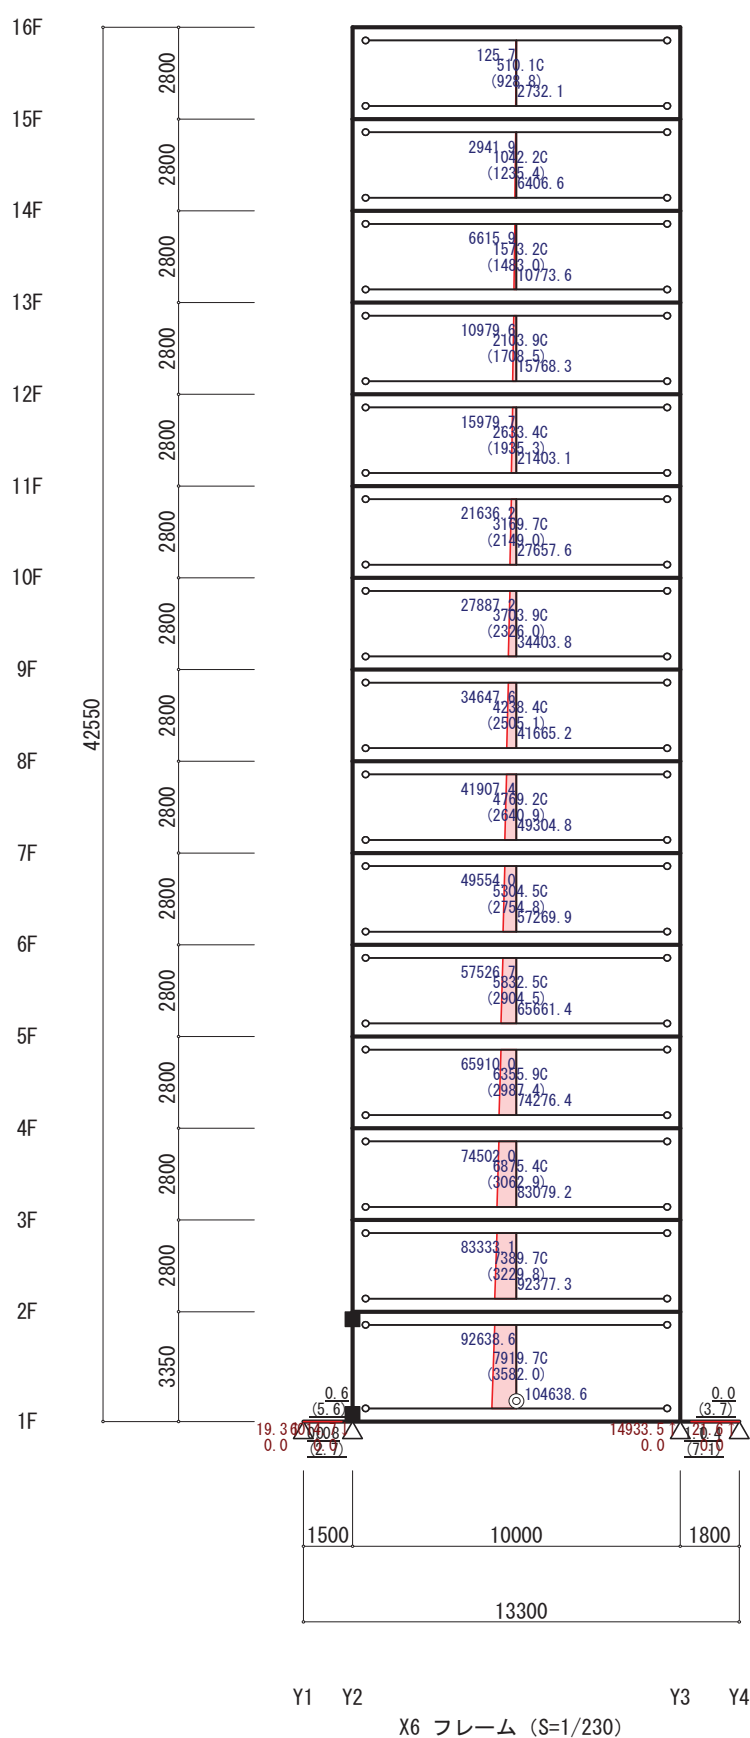


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

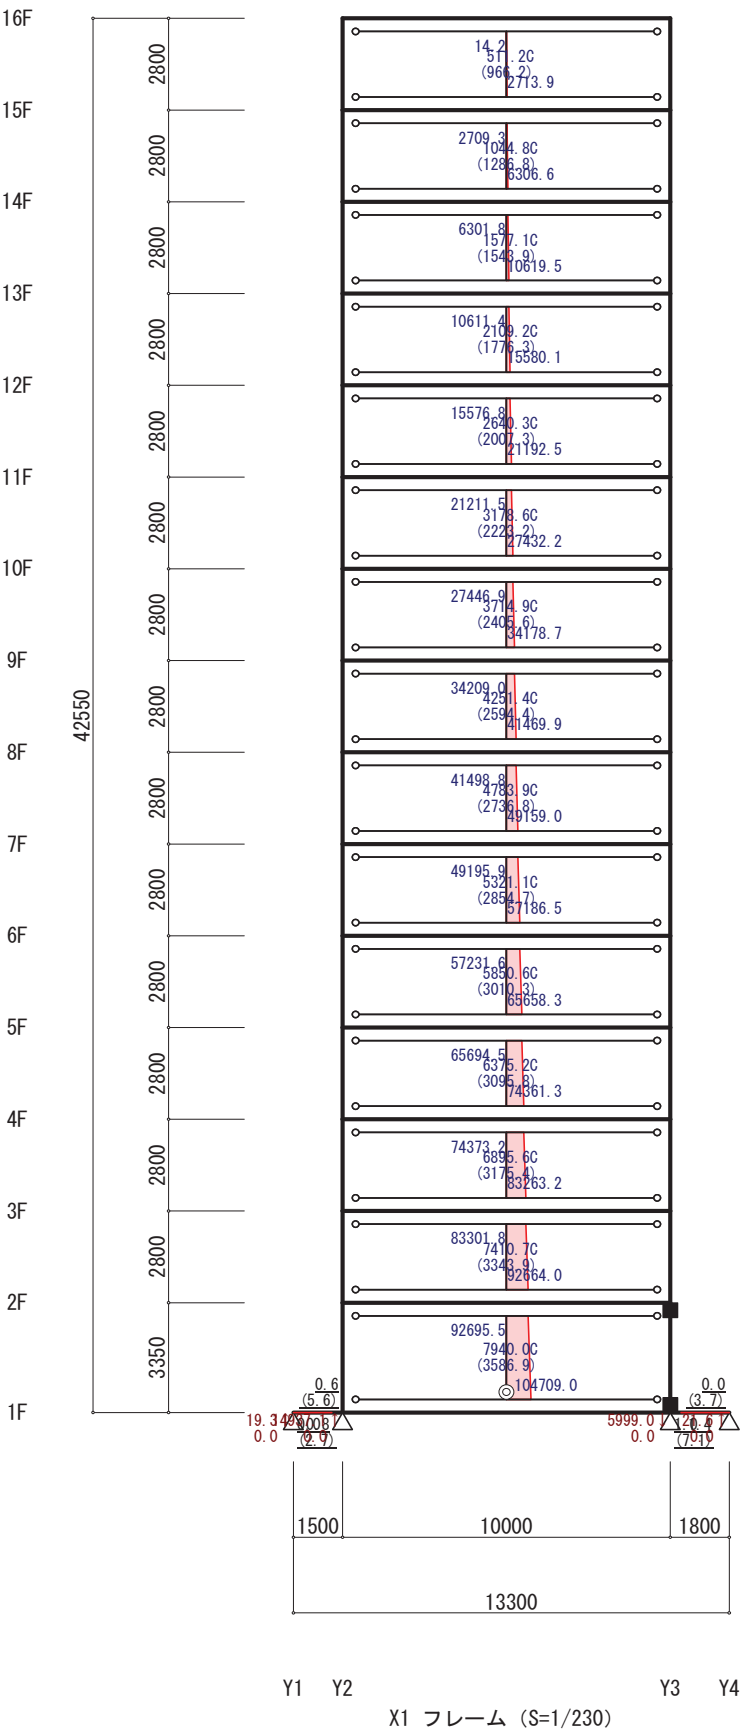


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

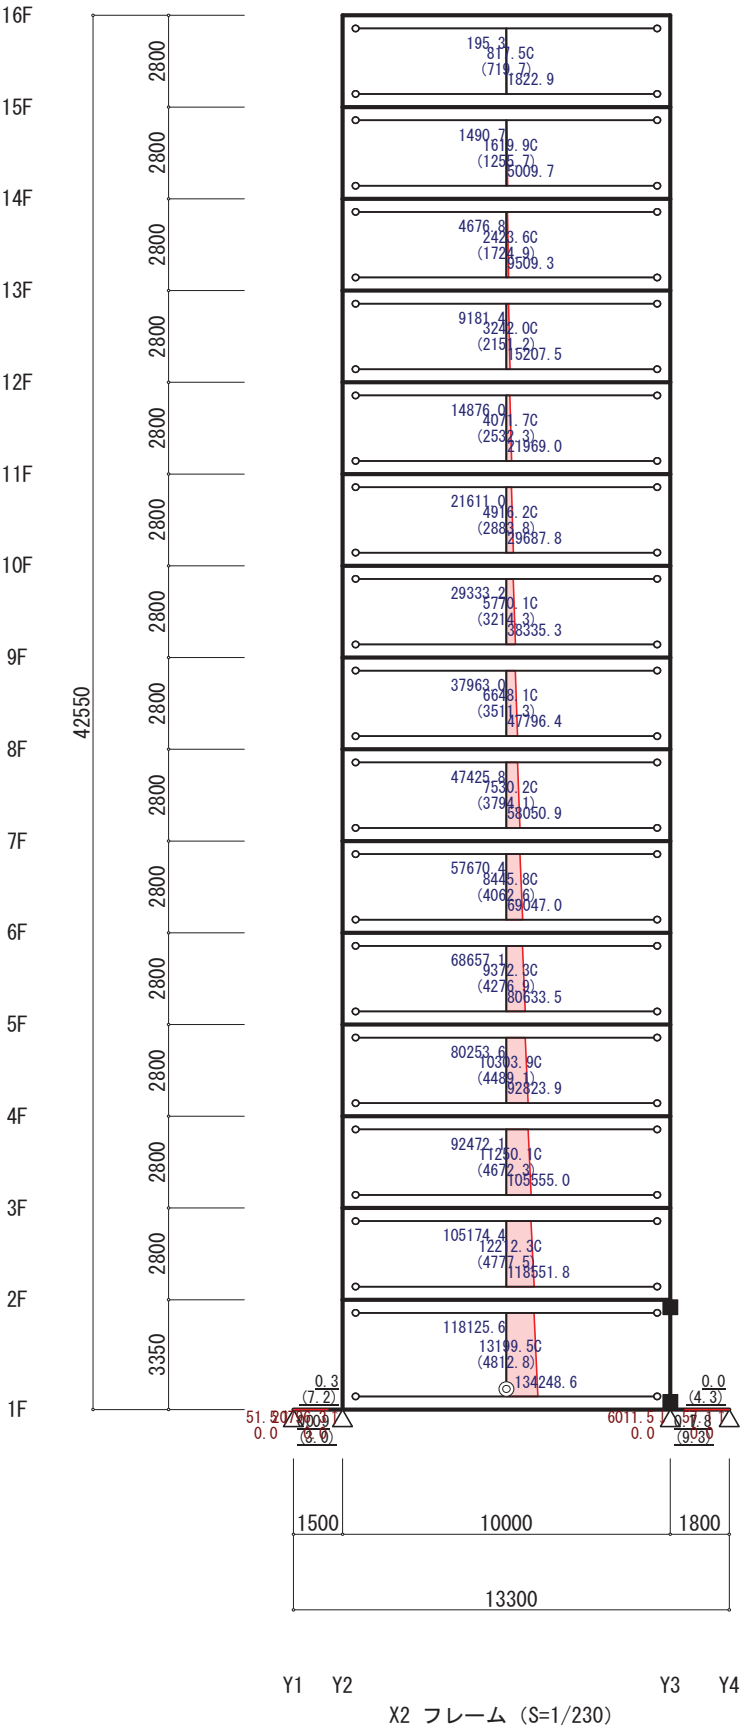


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

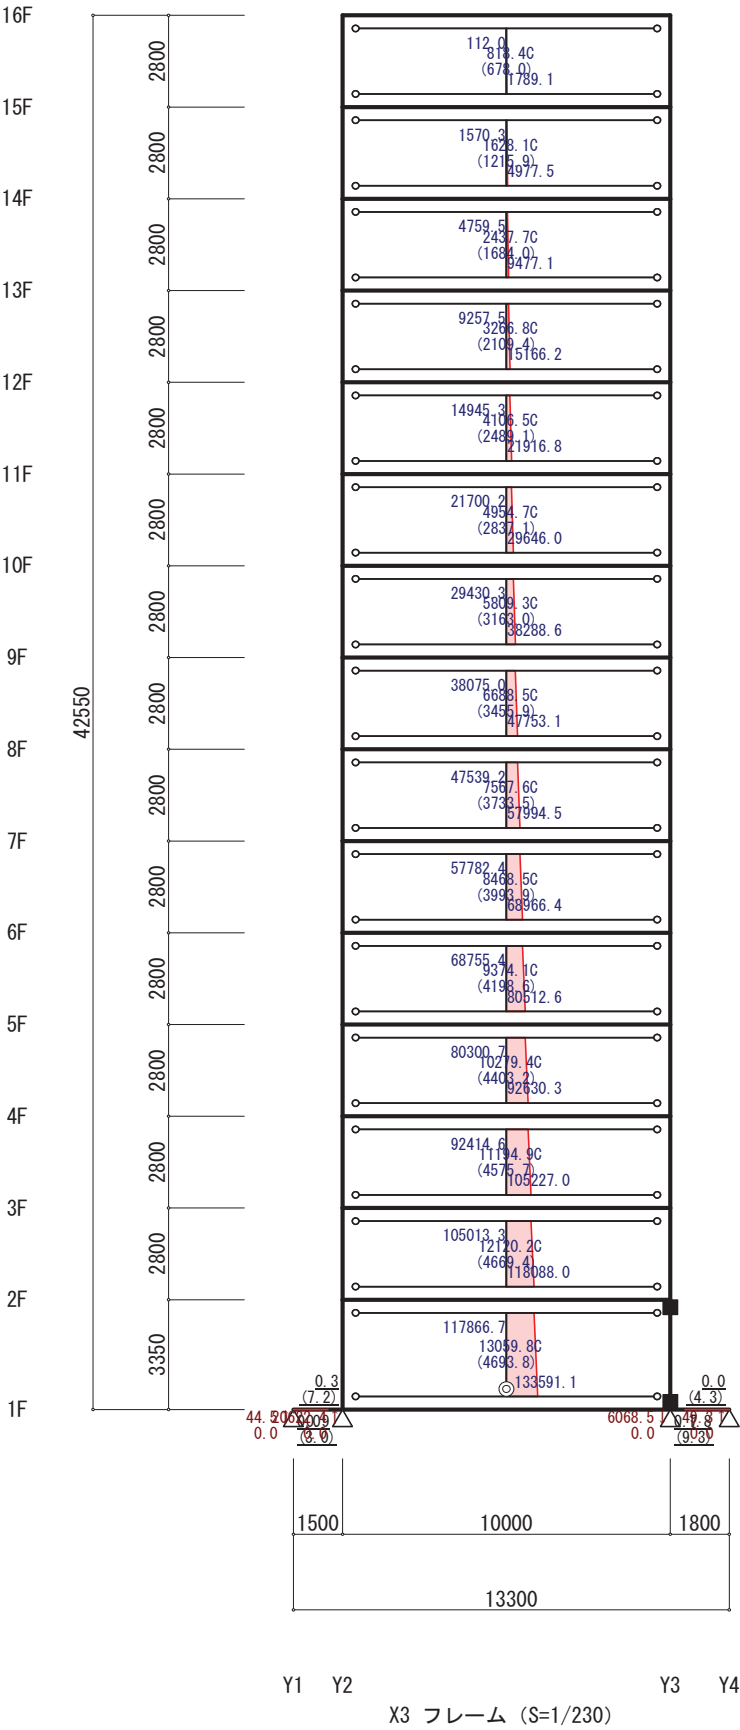


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

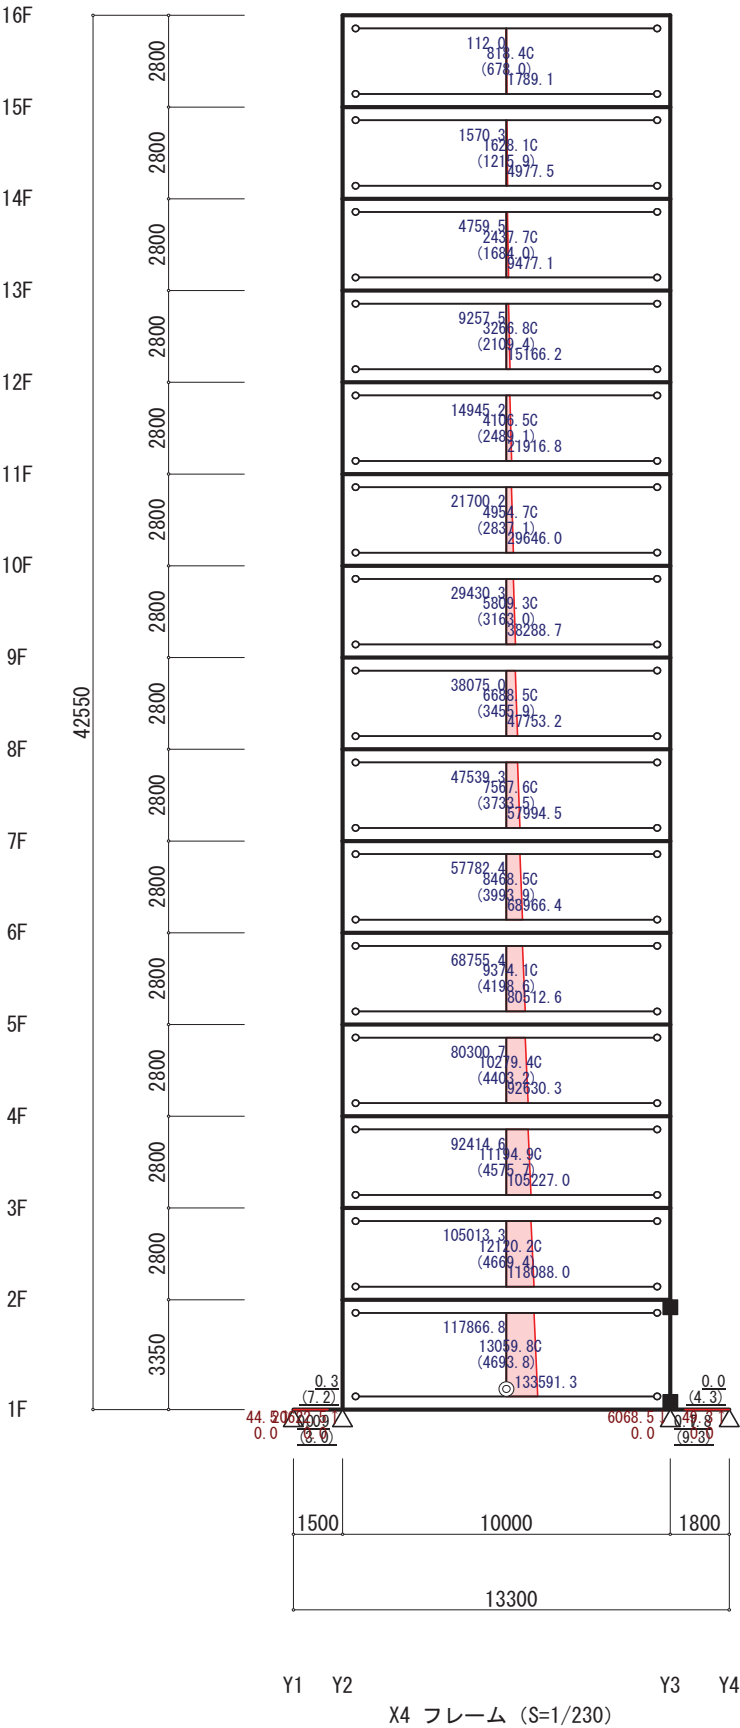

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

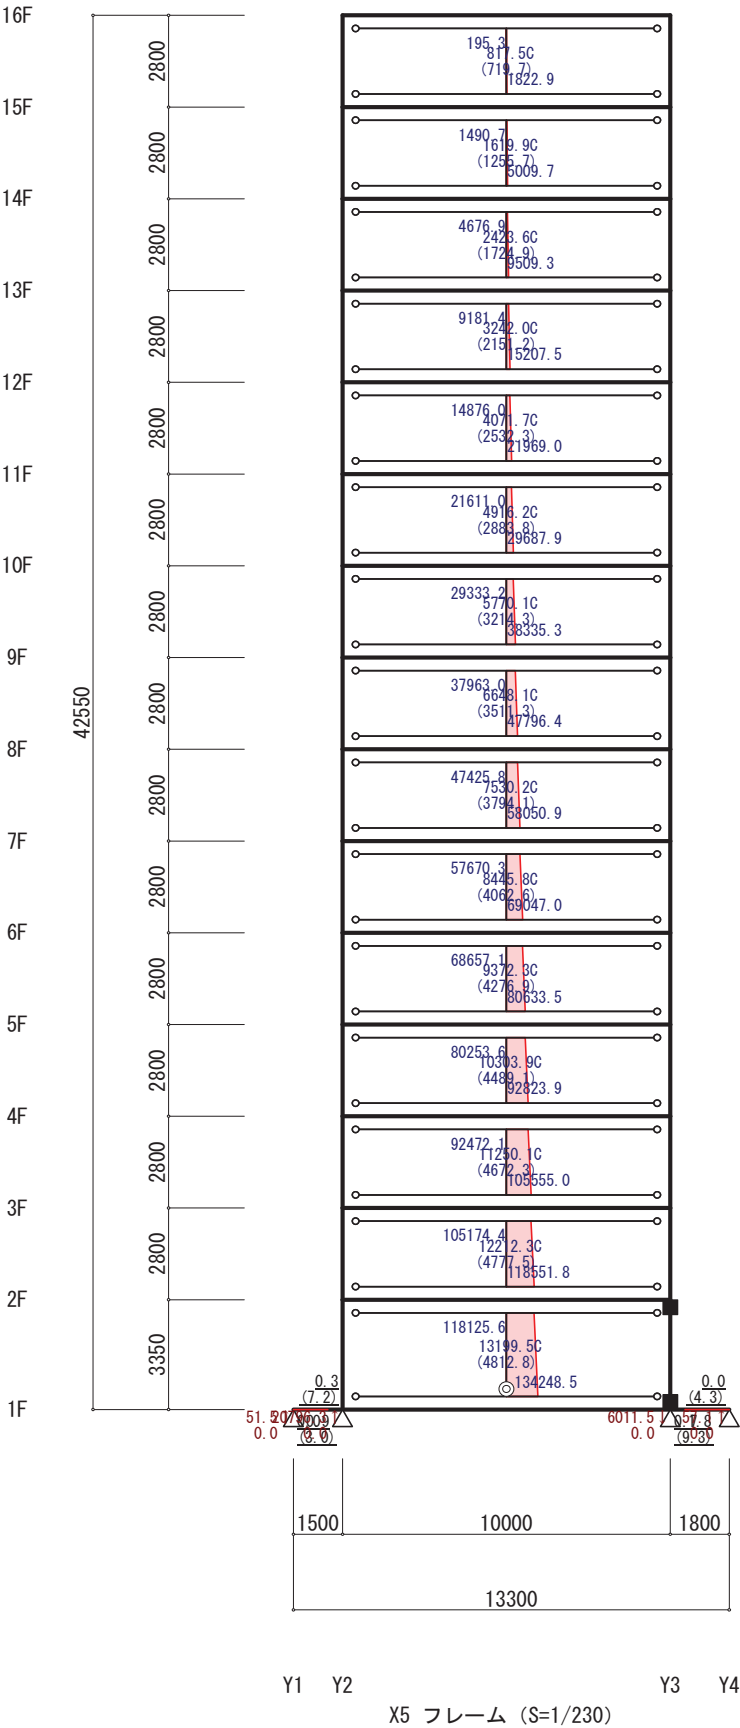


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

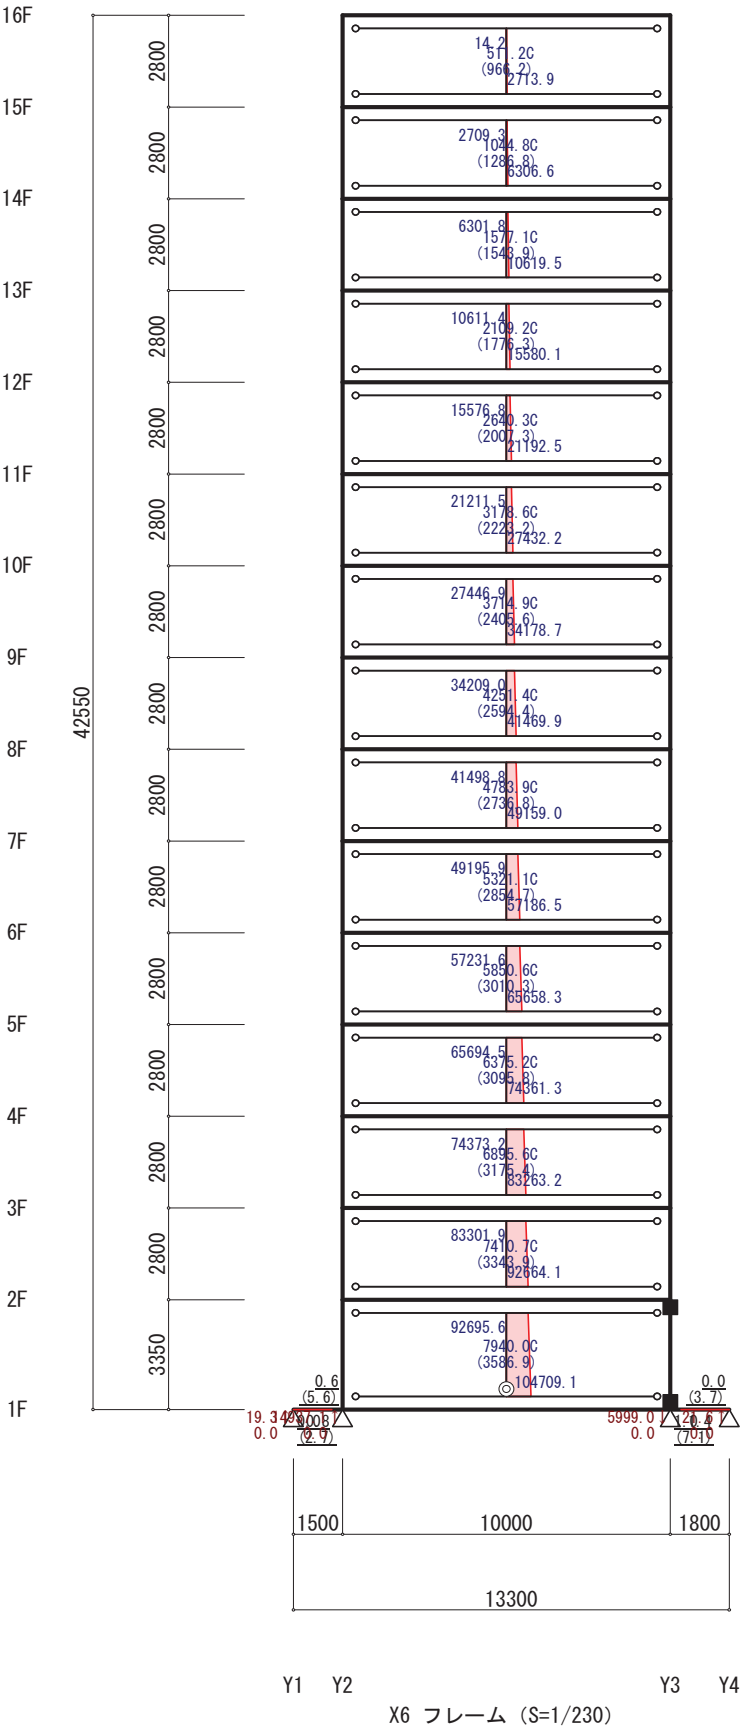


U-4. 5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4. 5. 1 終局時機構図（保有耐力時）

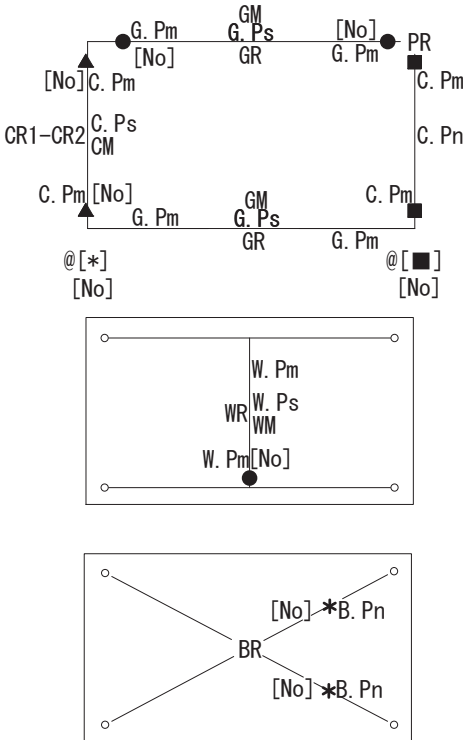


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

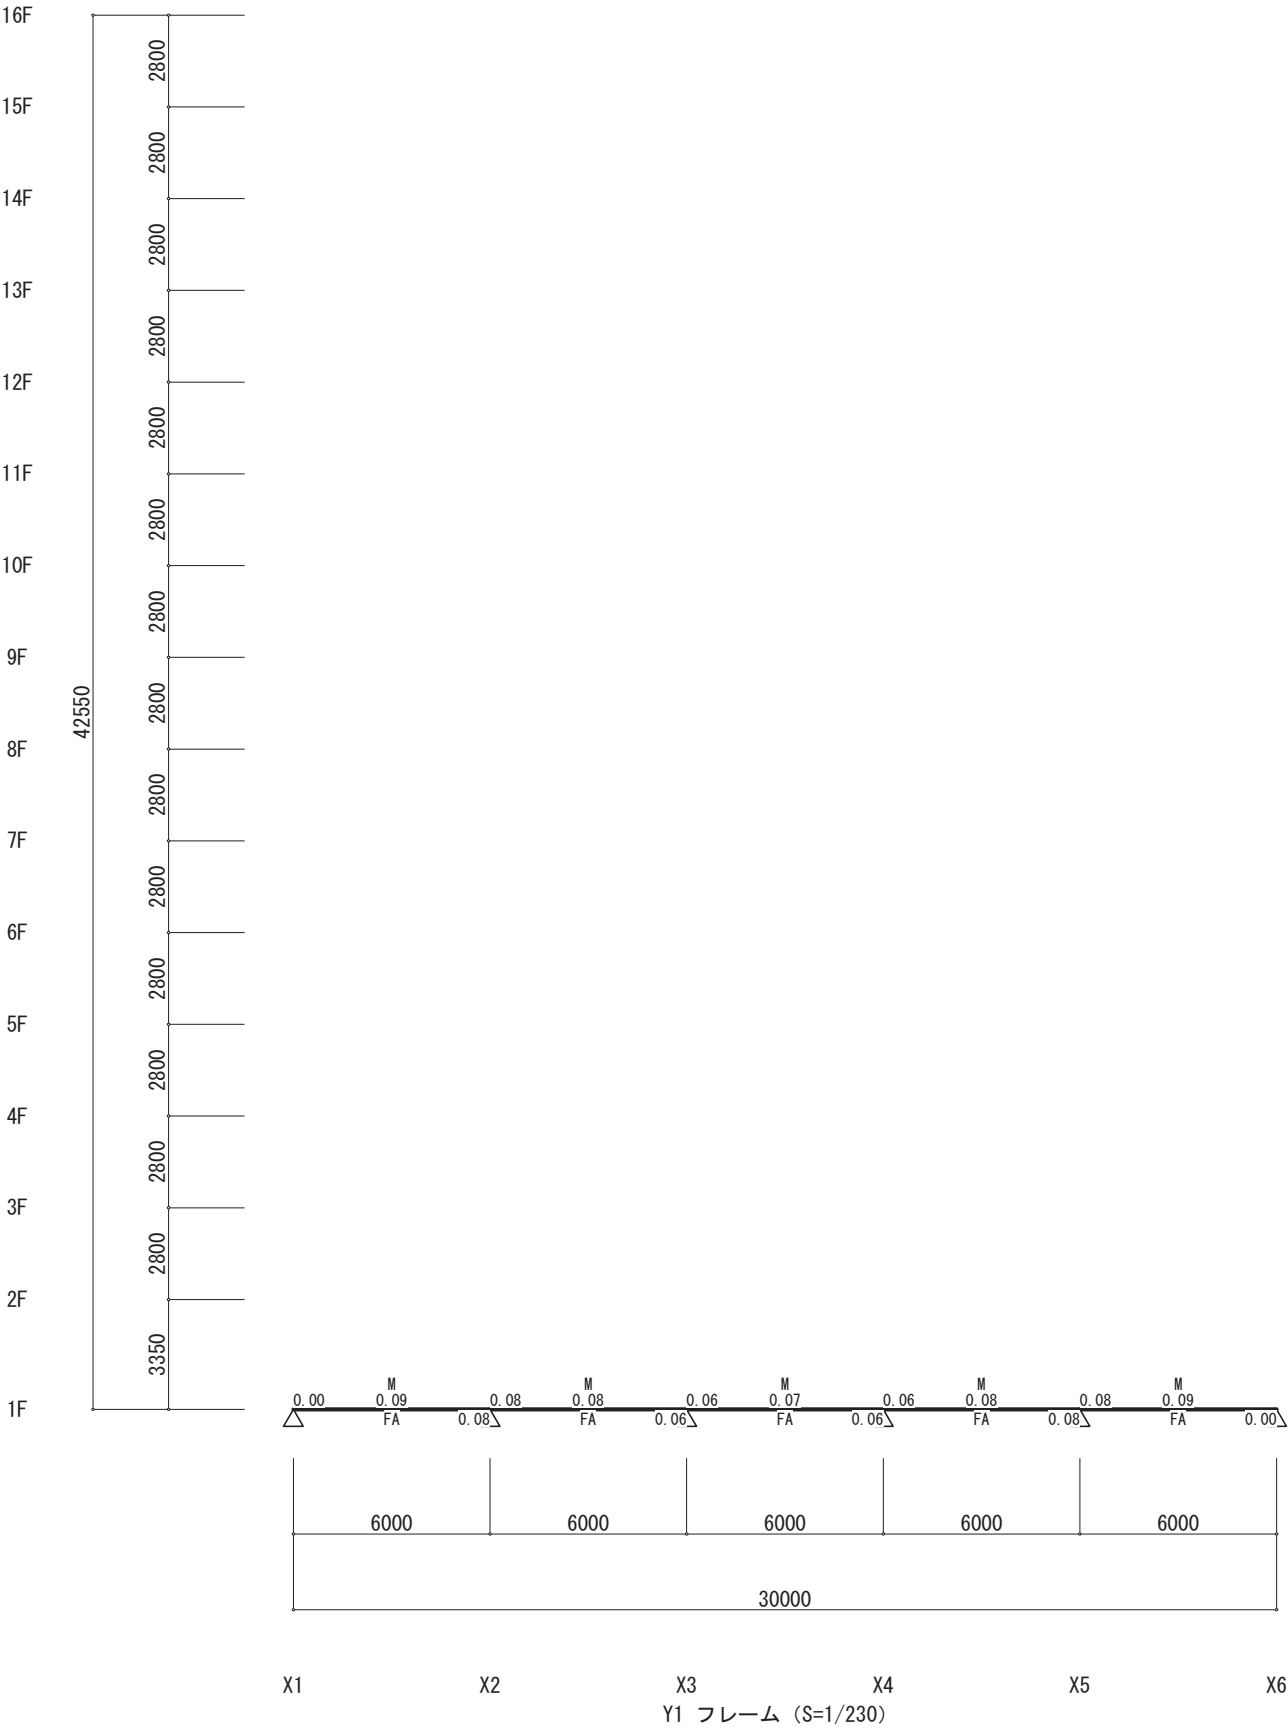


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

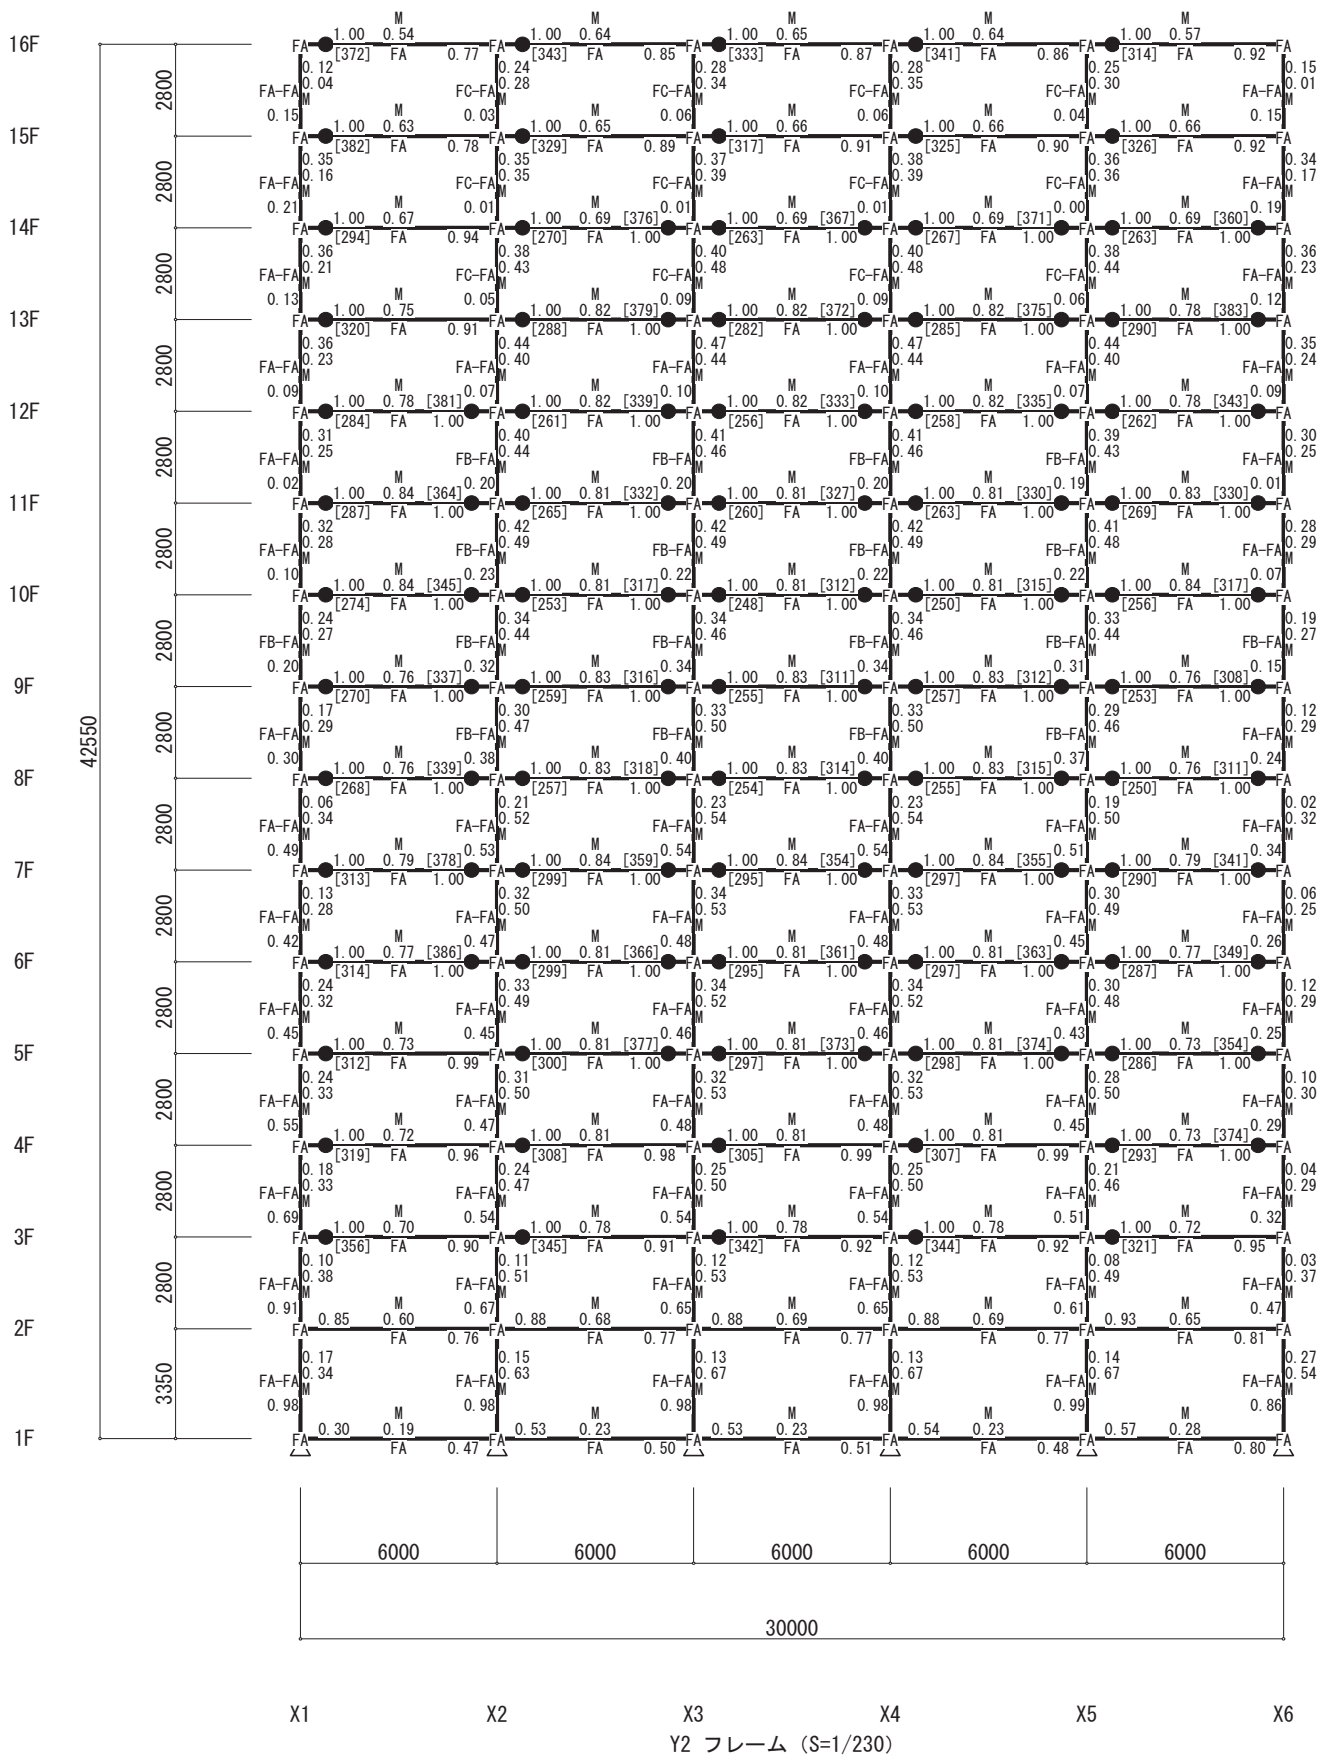


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

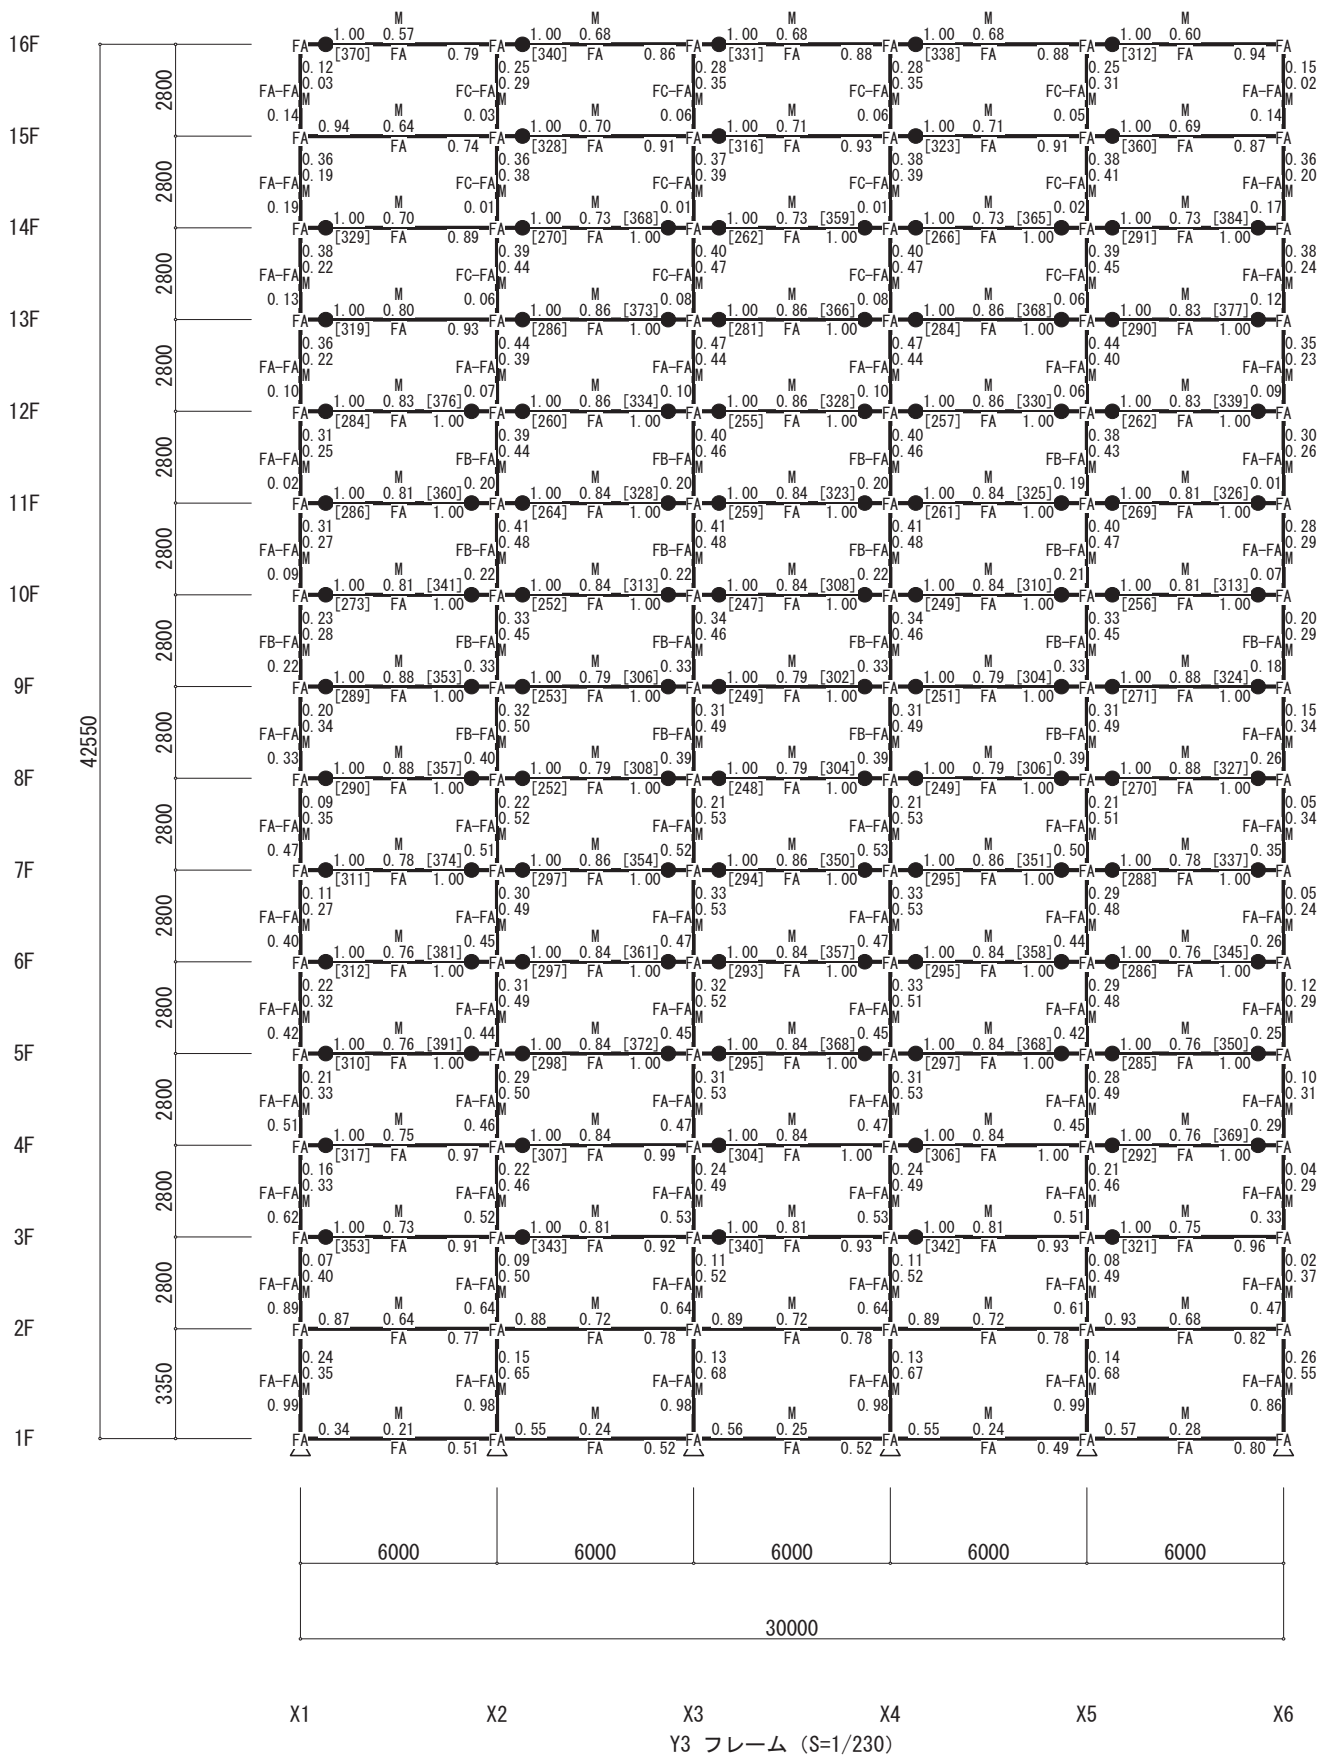


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

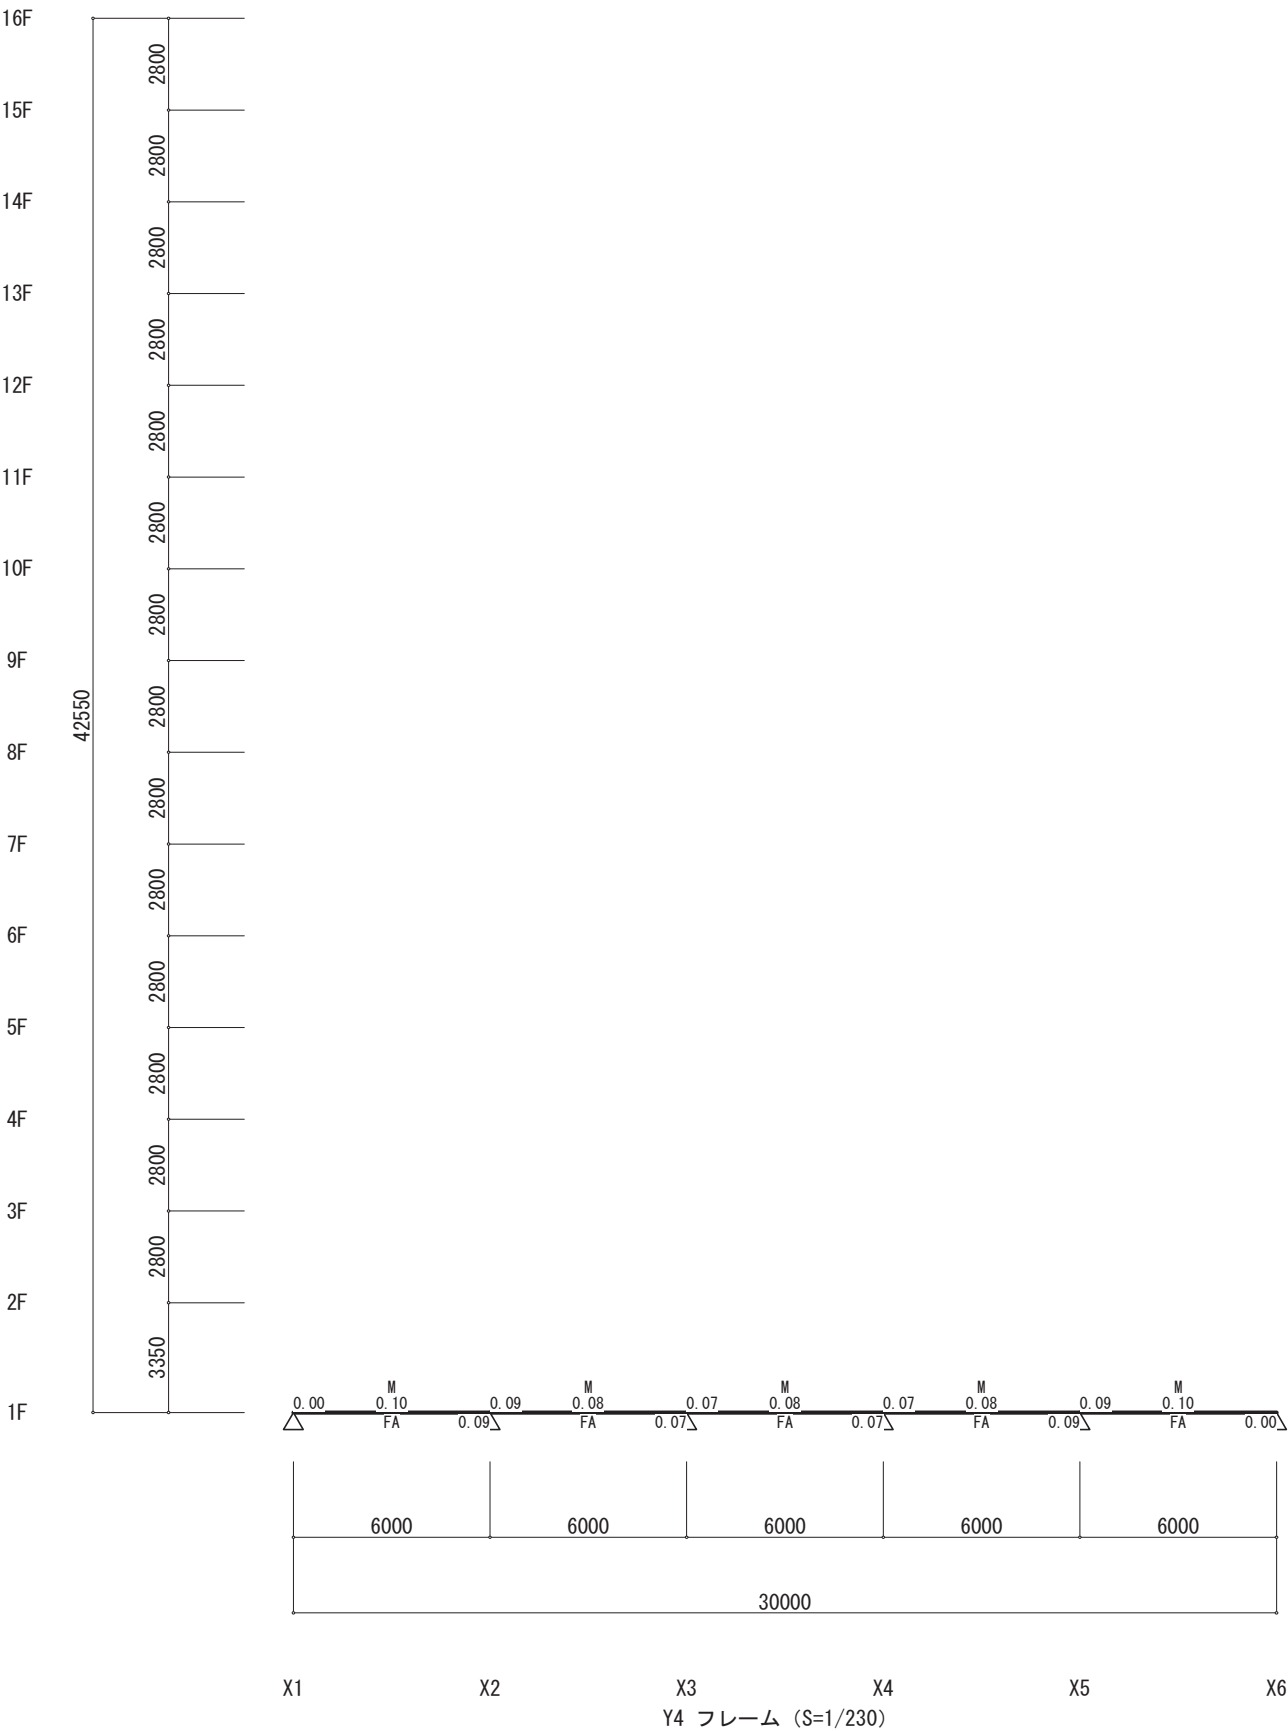


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

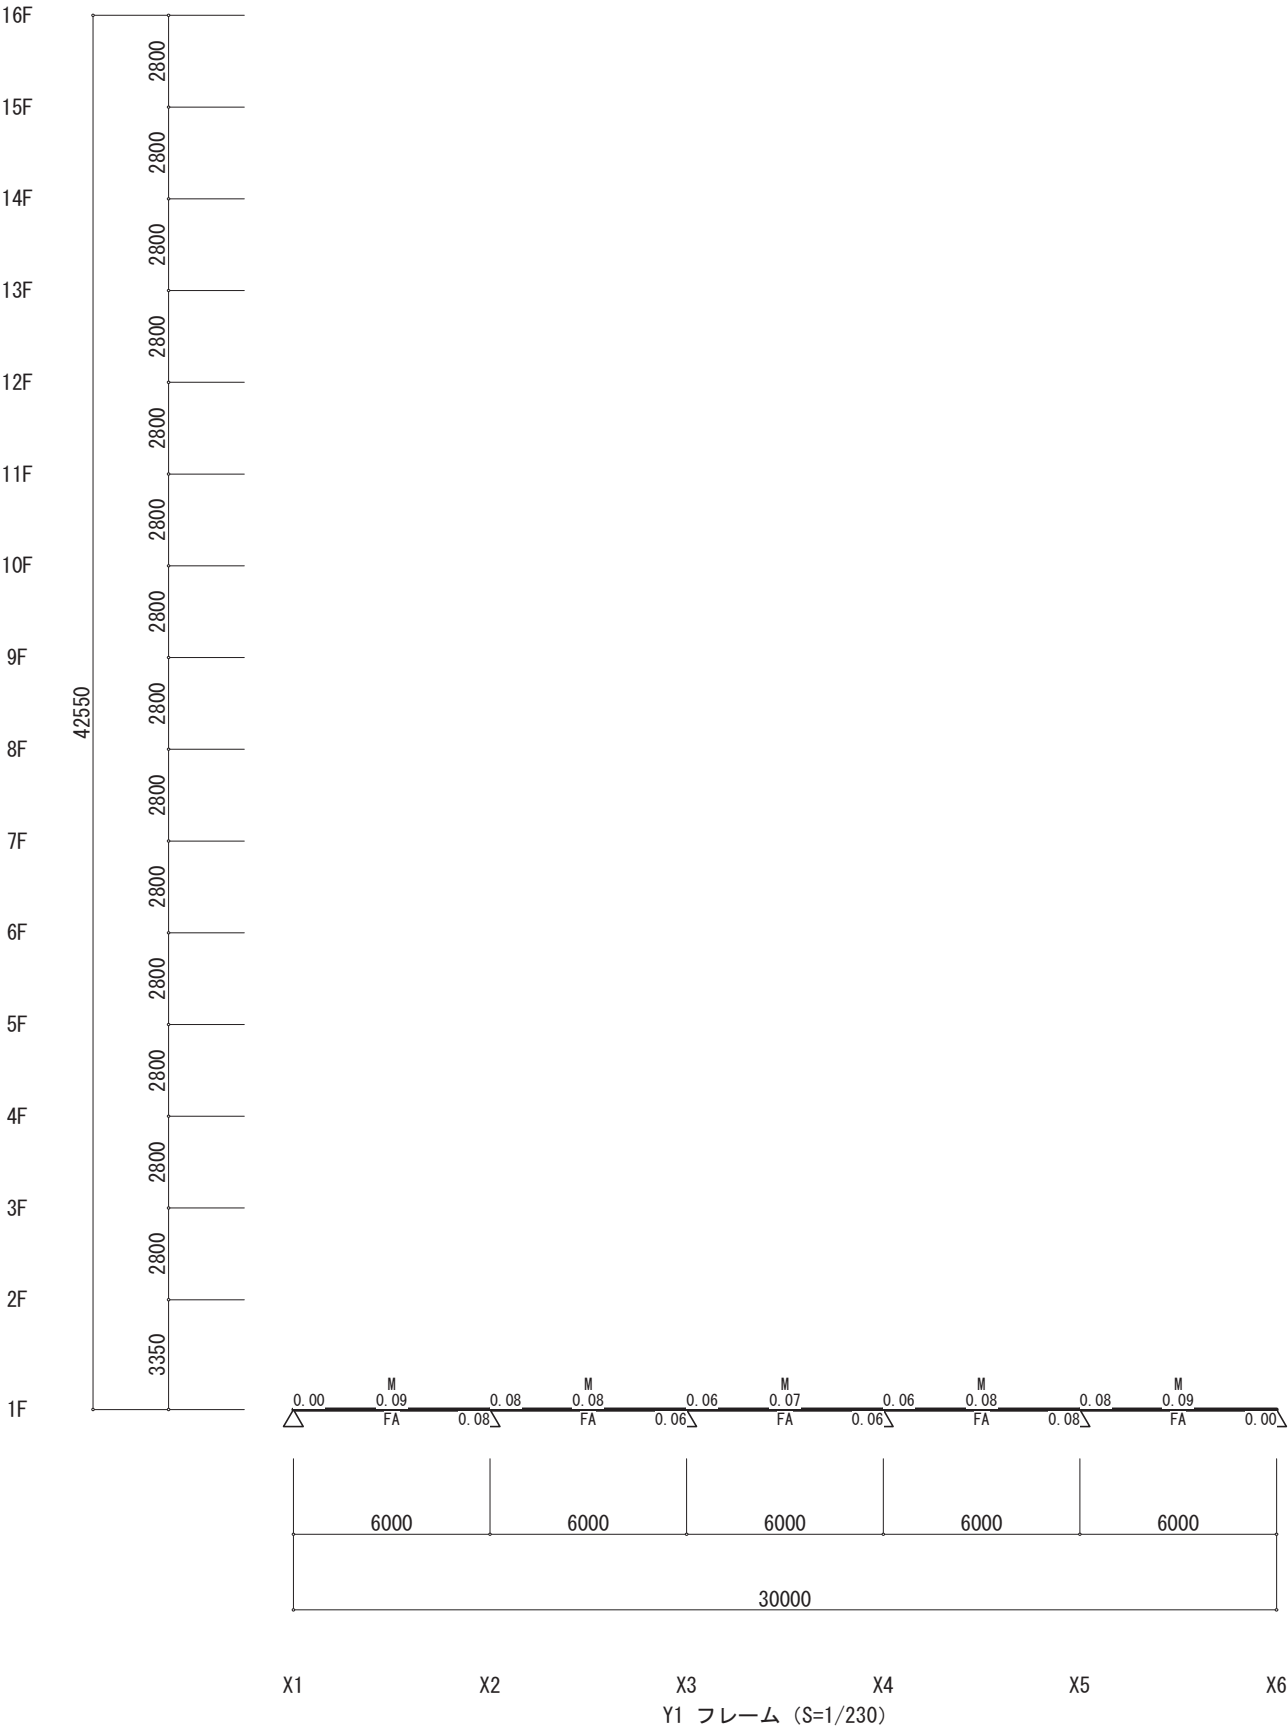


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

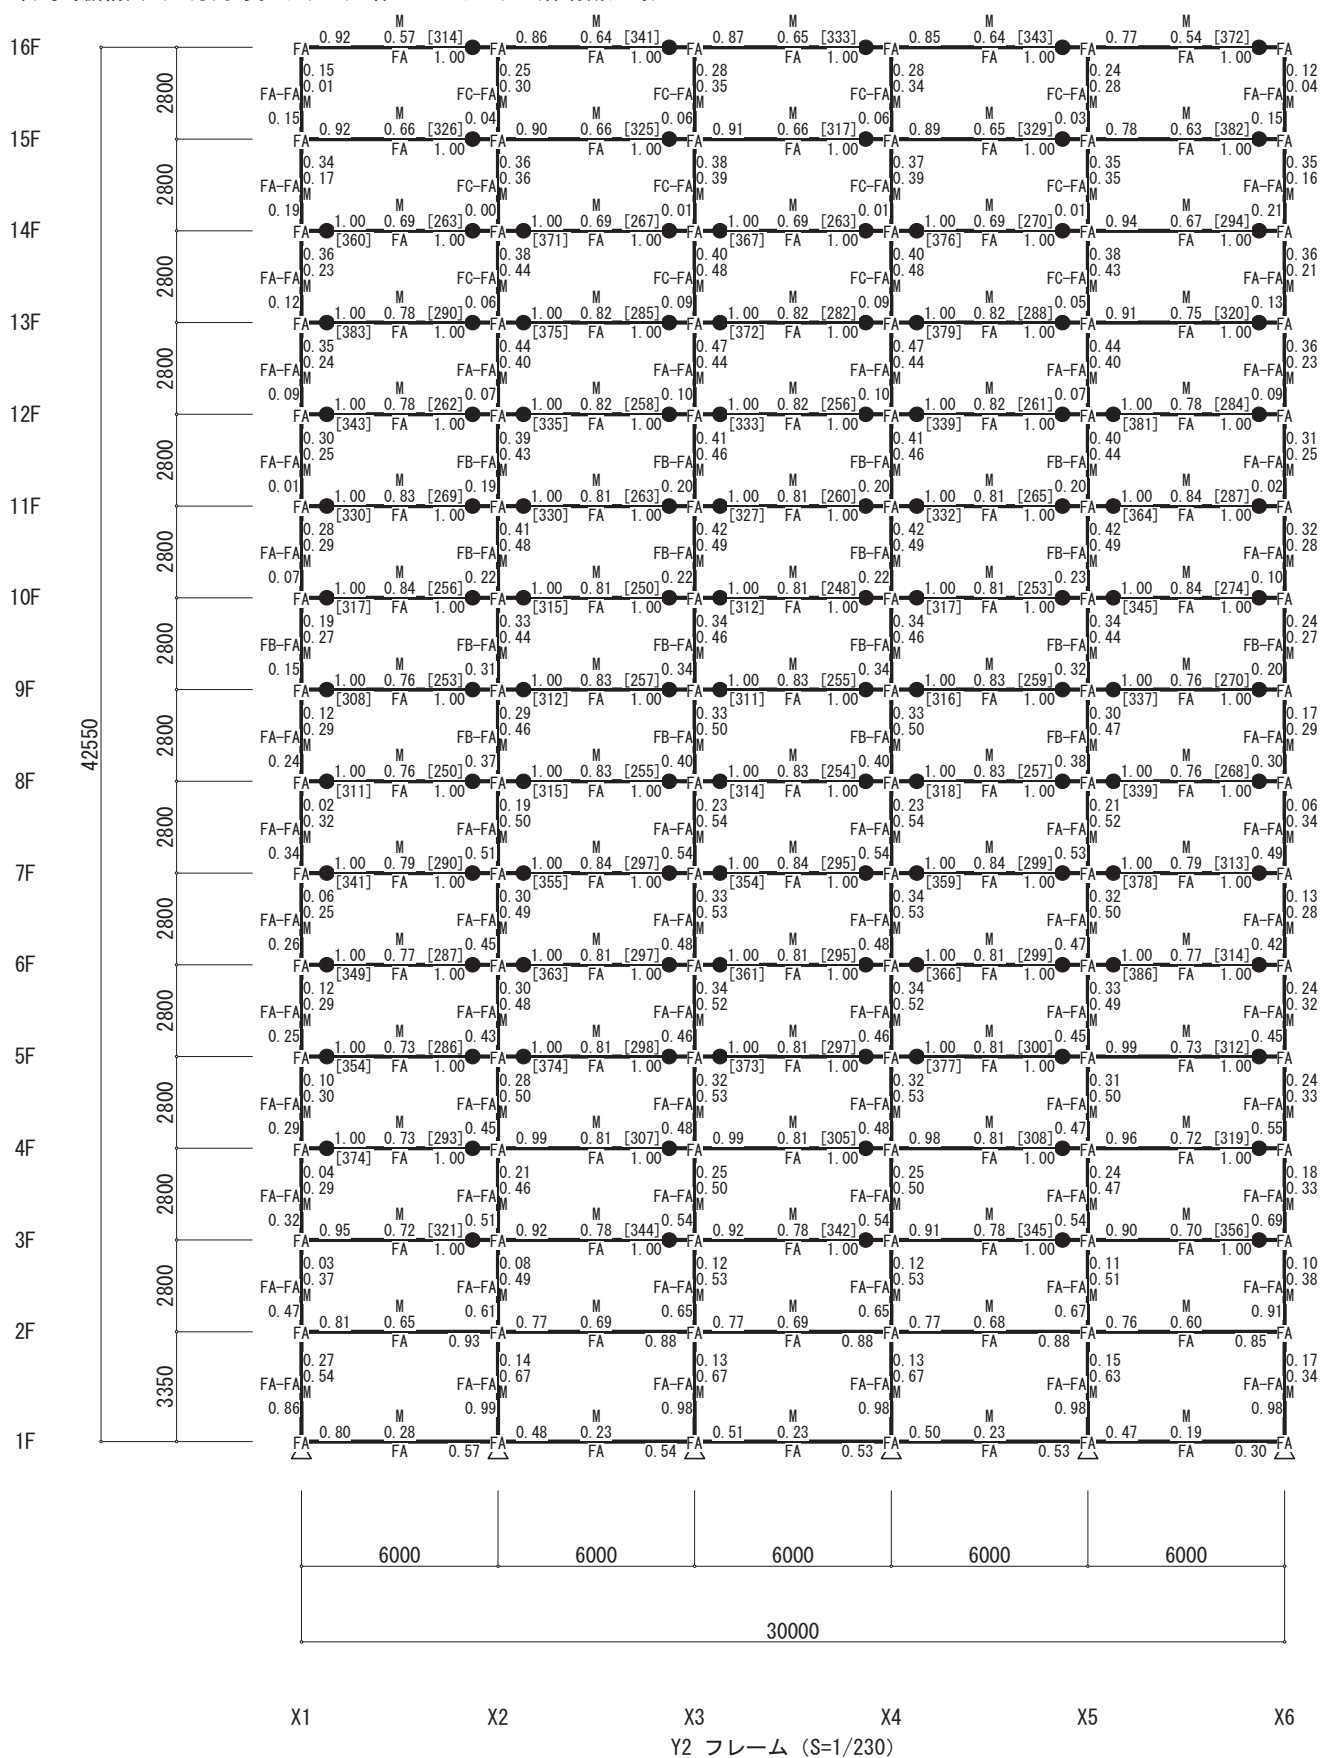


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

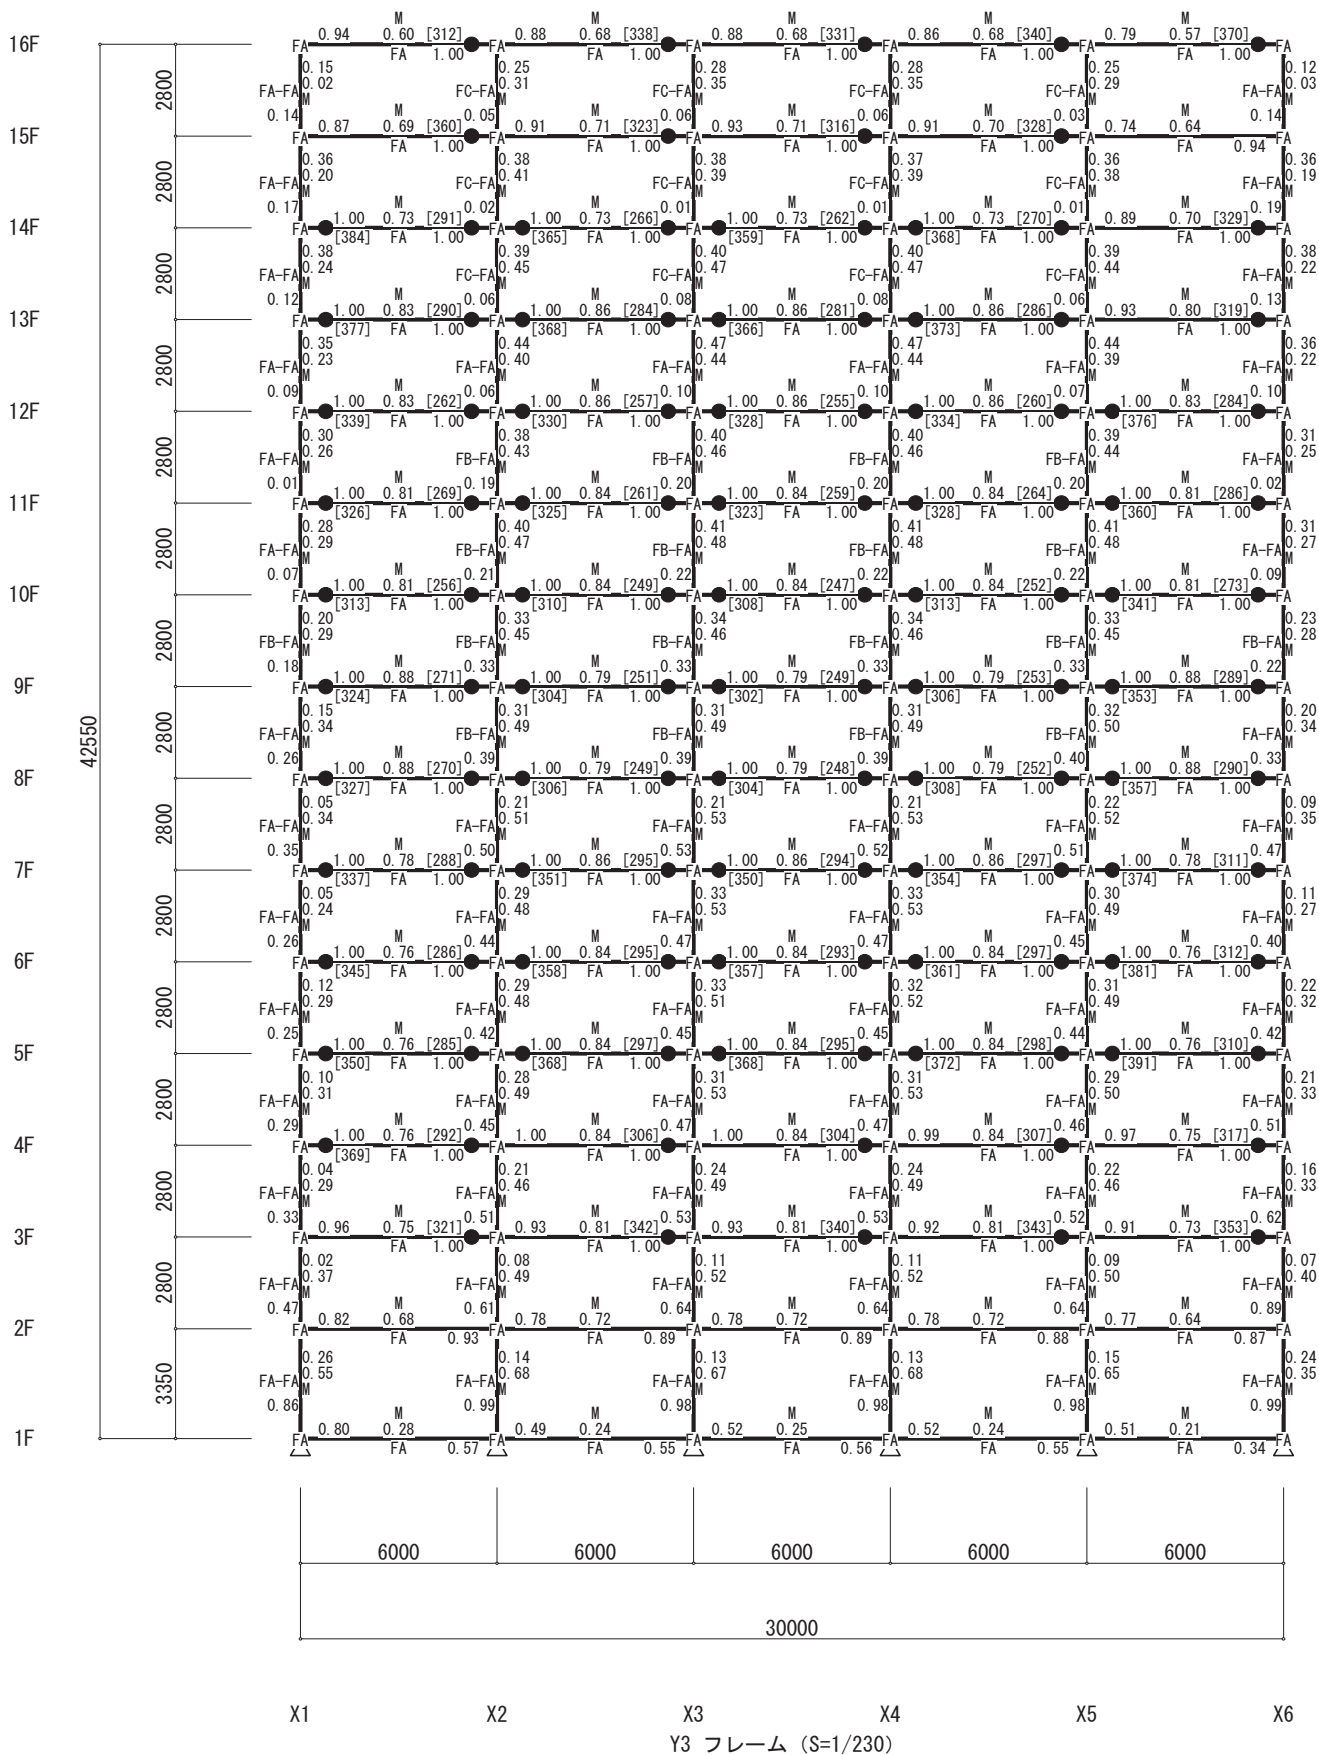


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

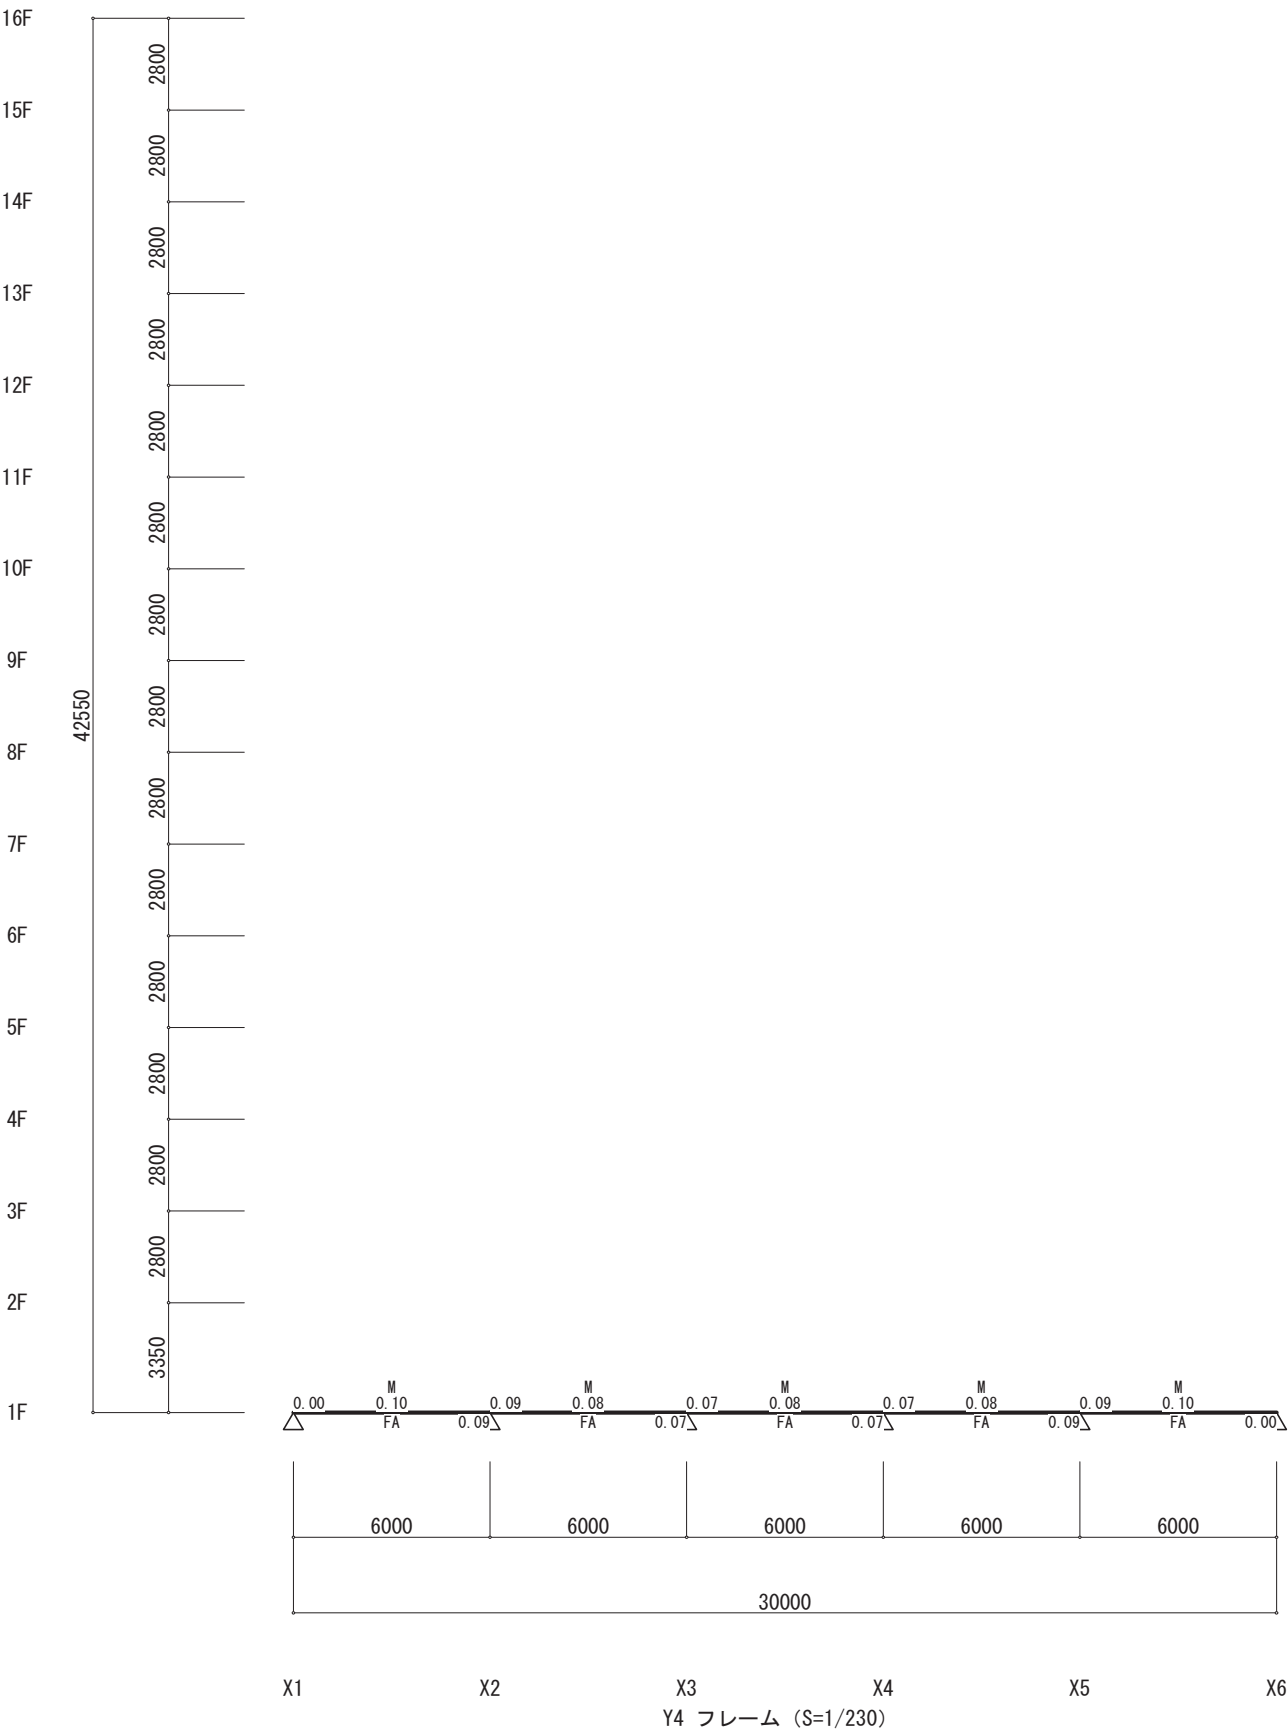


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

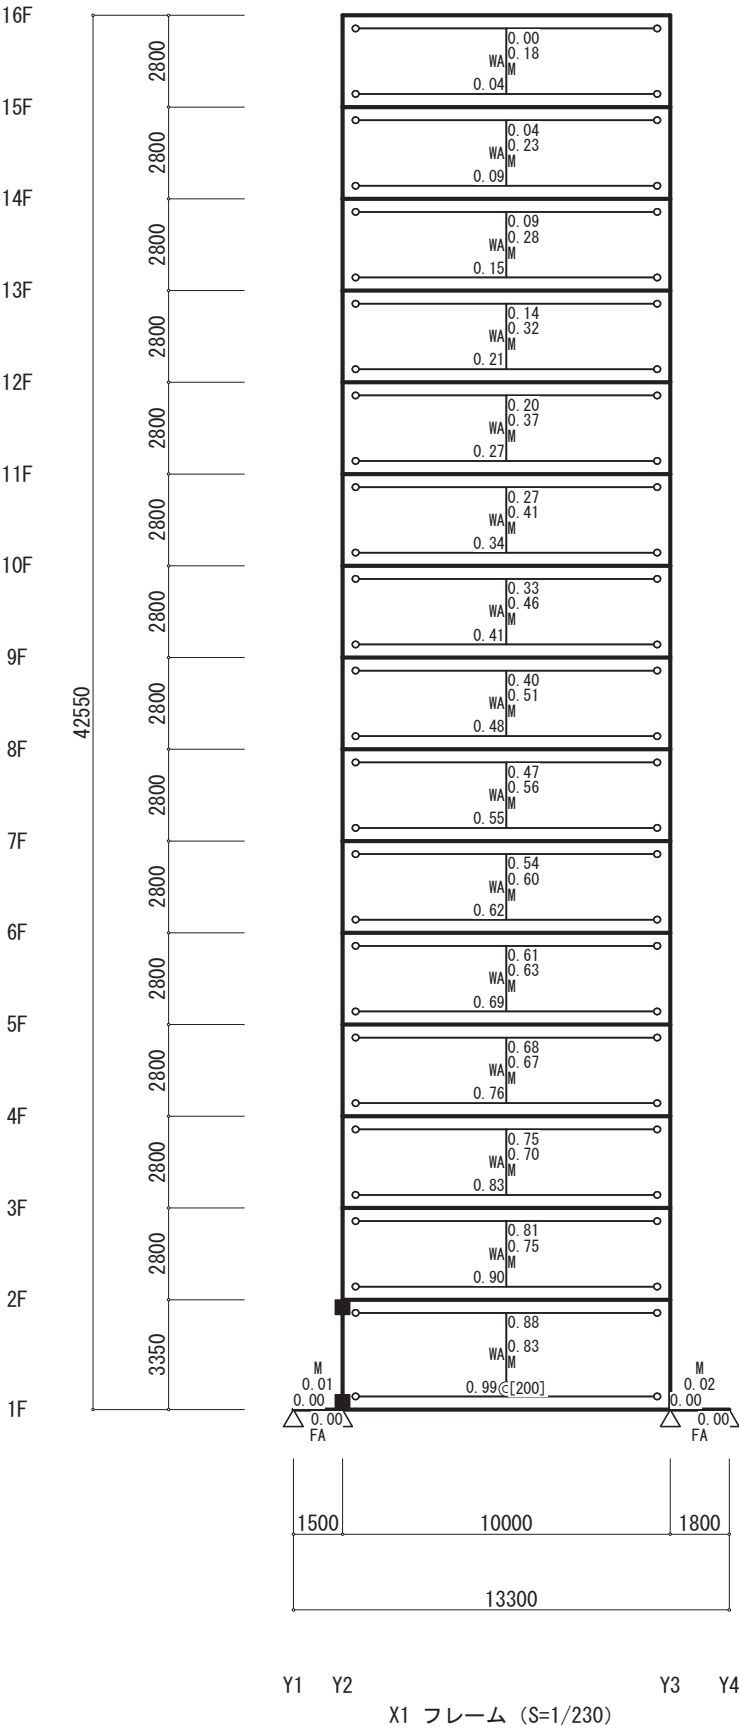


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

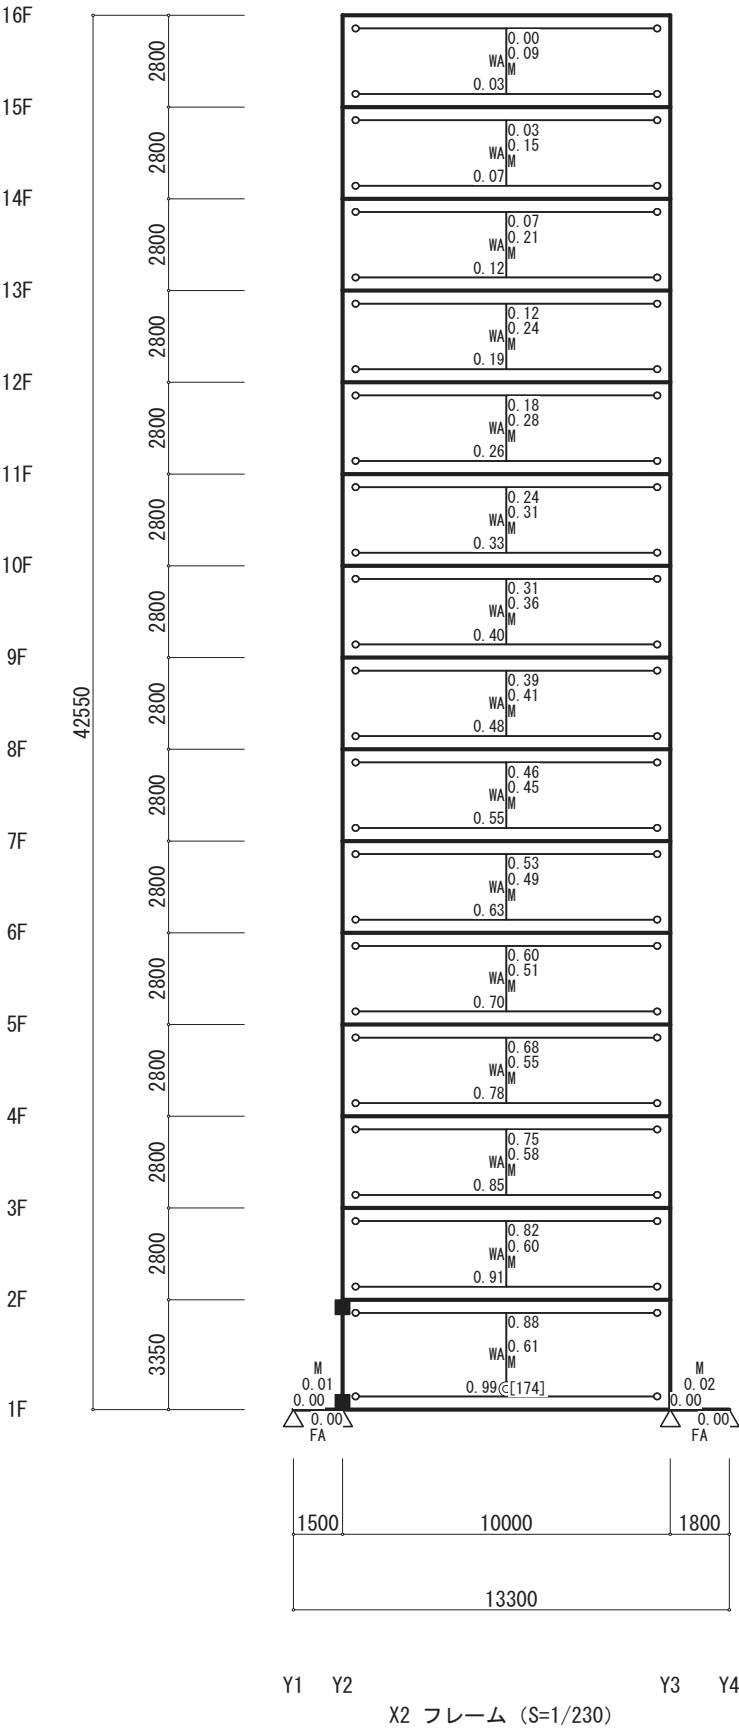


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

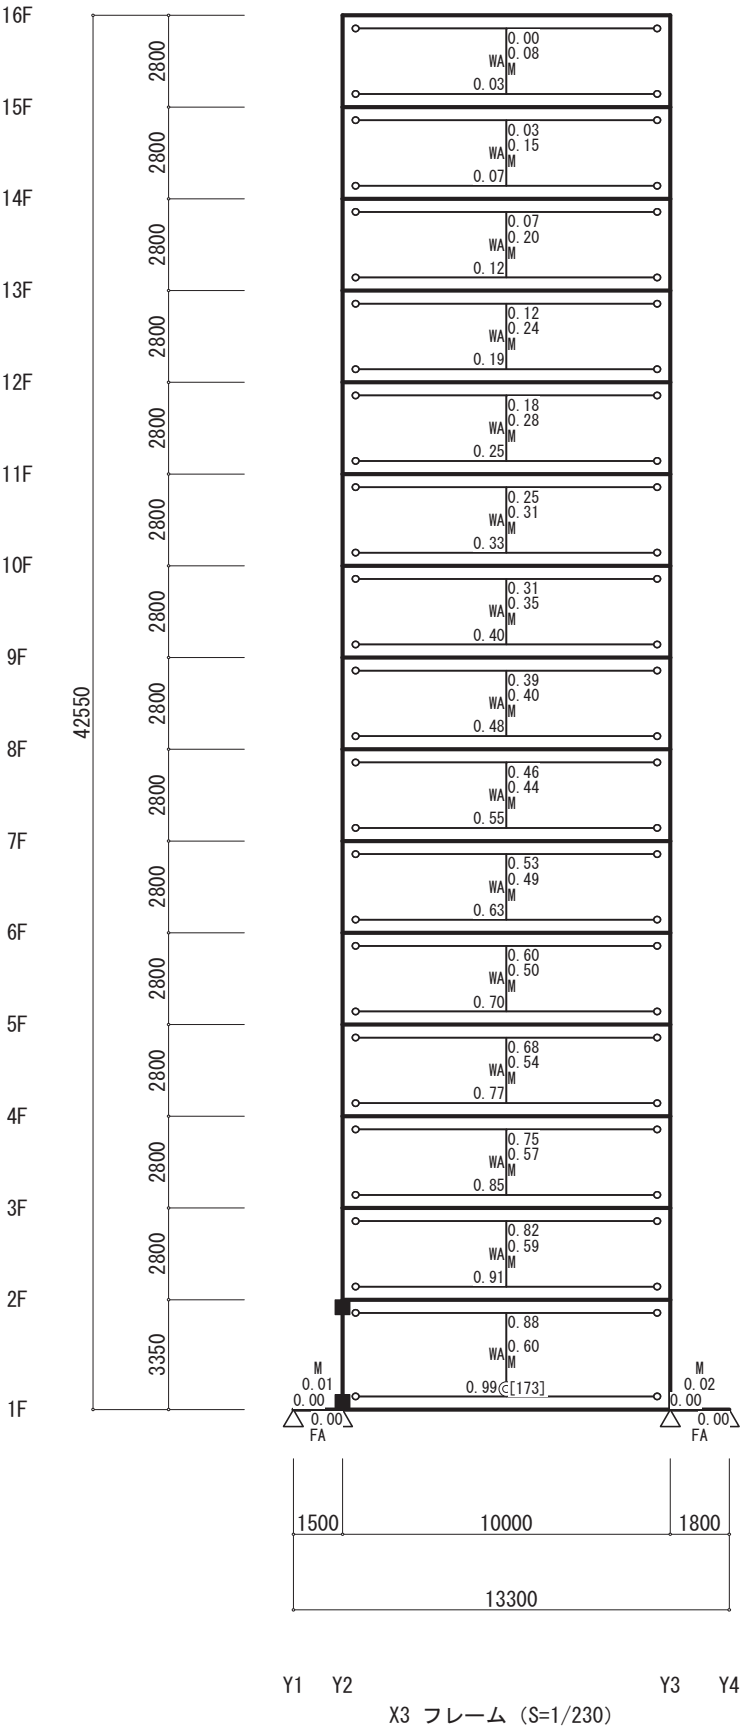


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

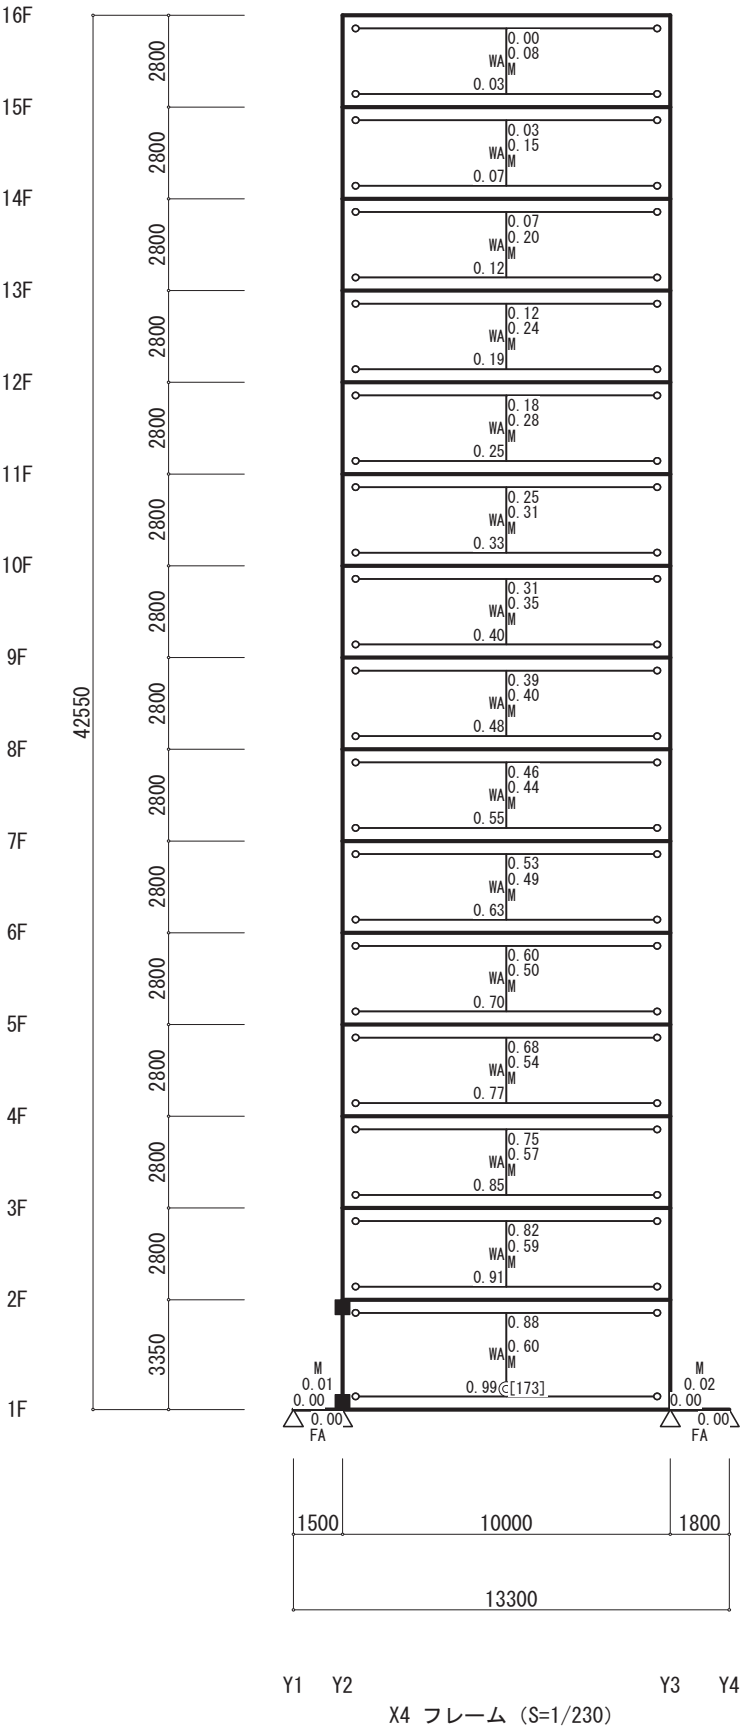


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

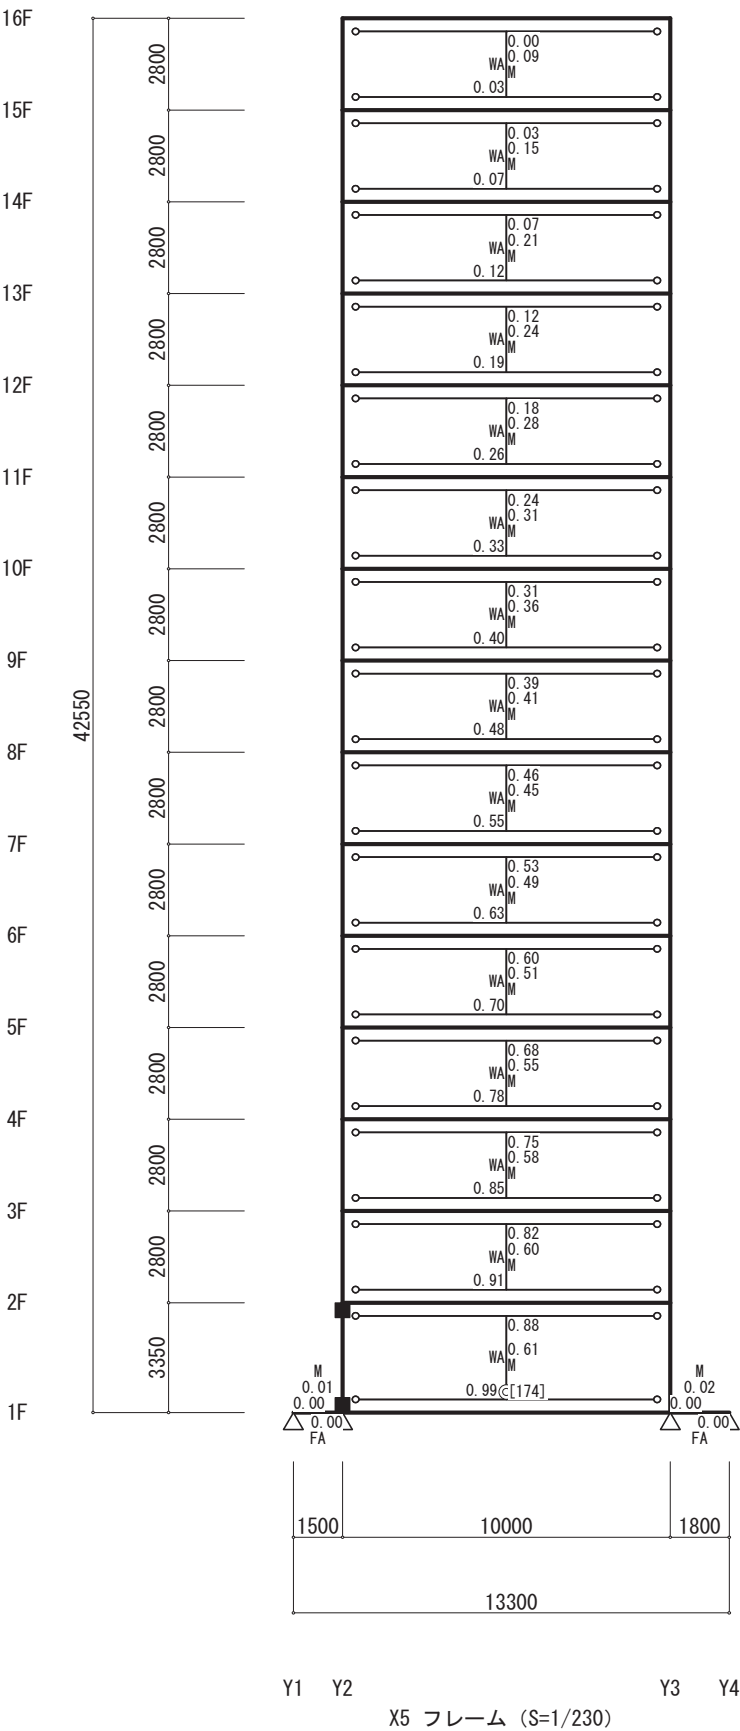


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

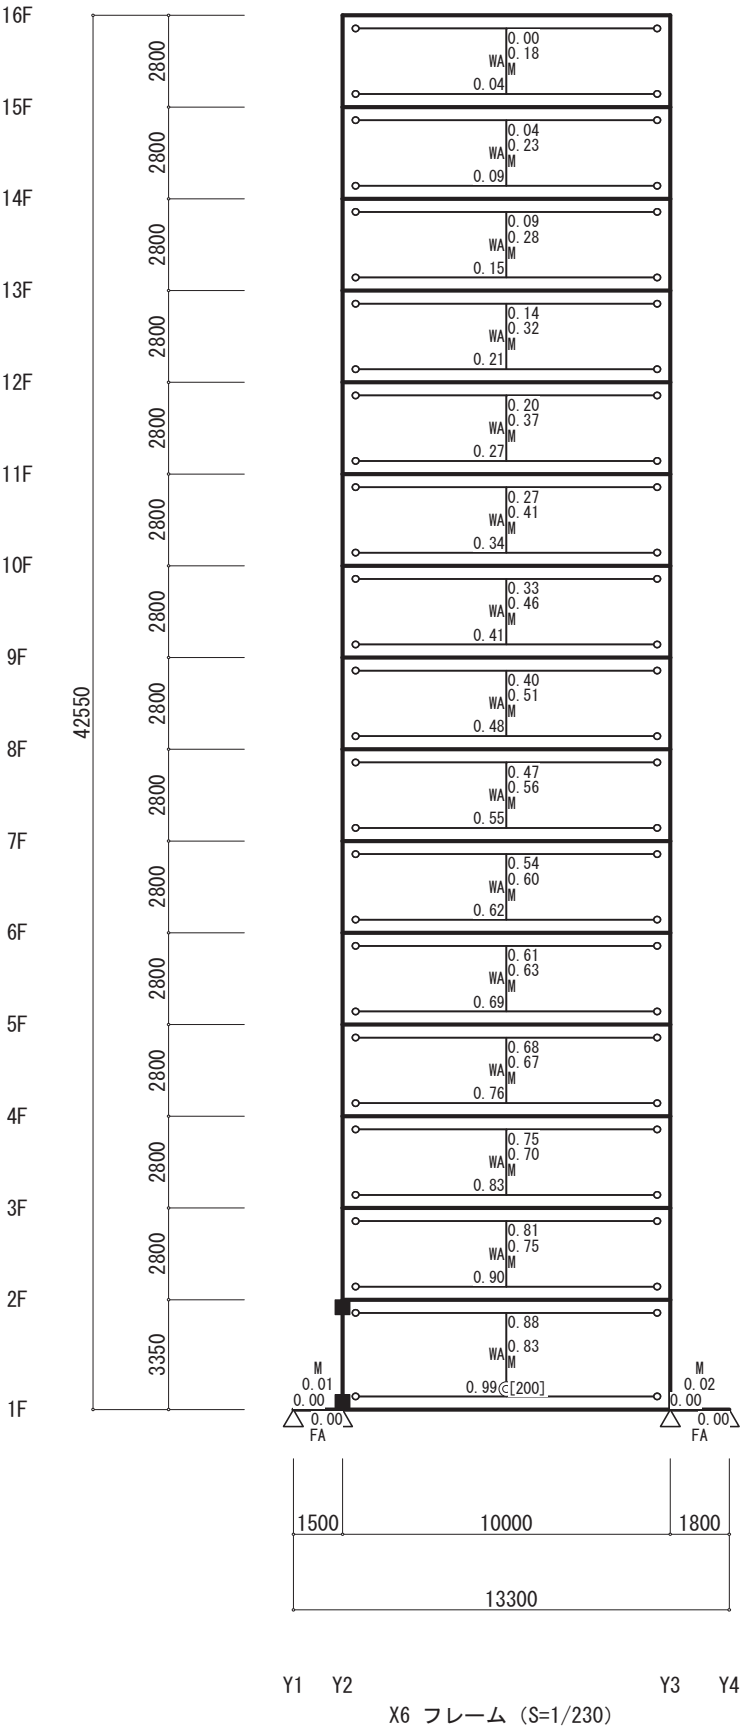


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

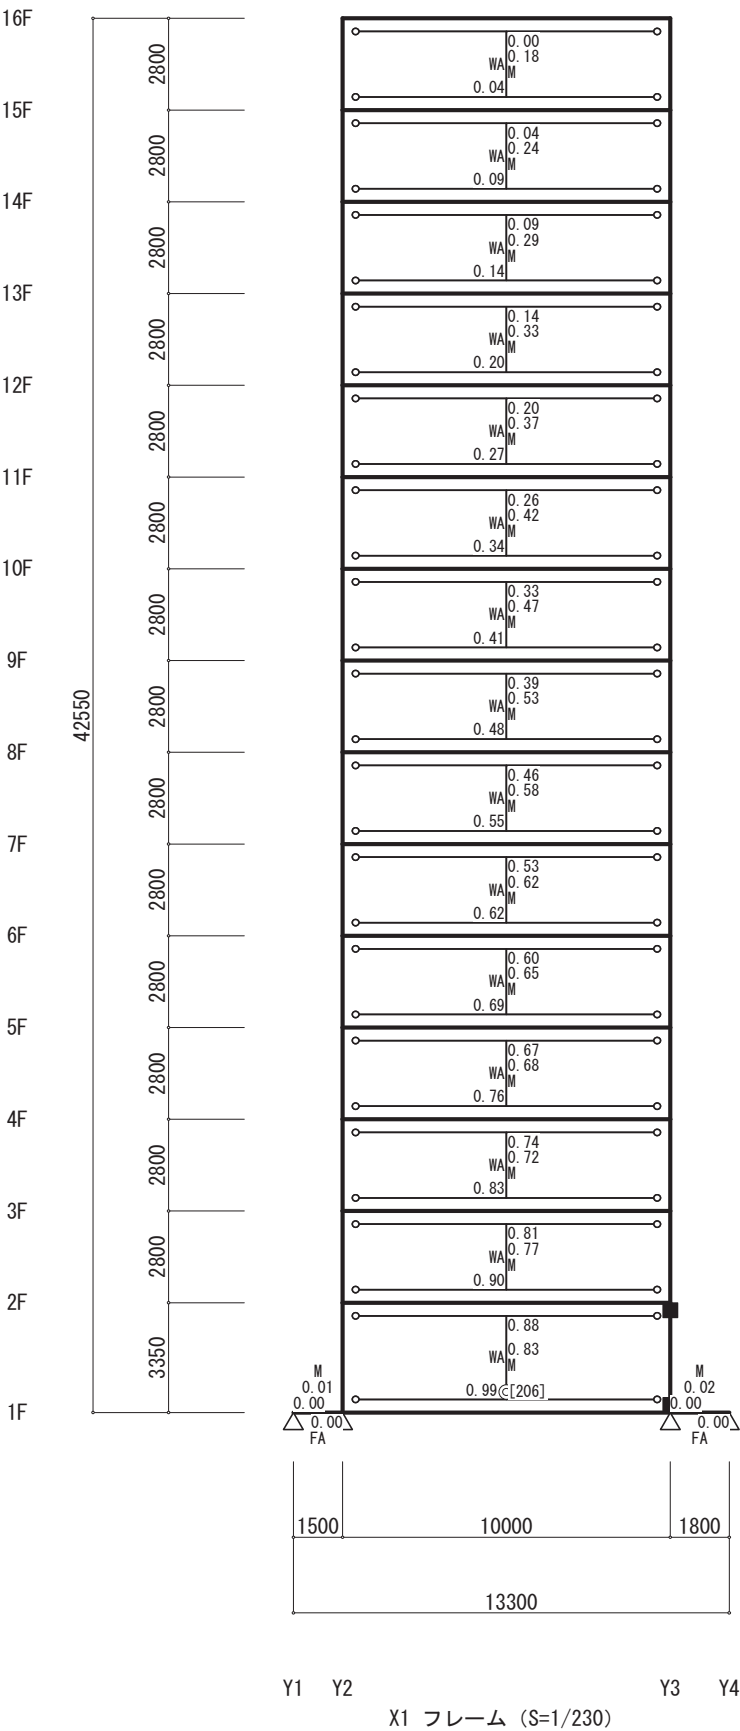


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

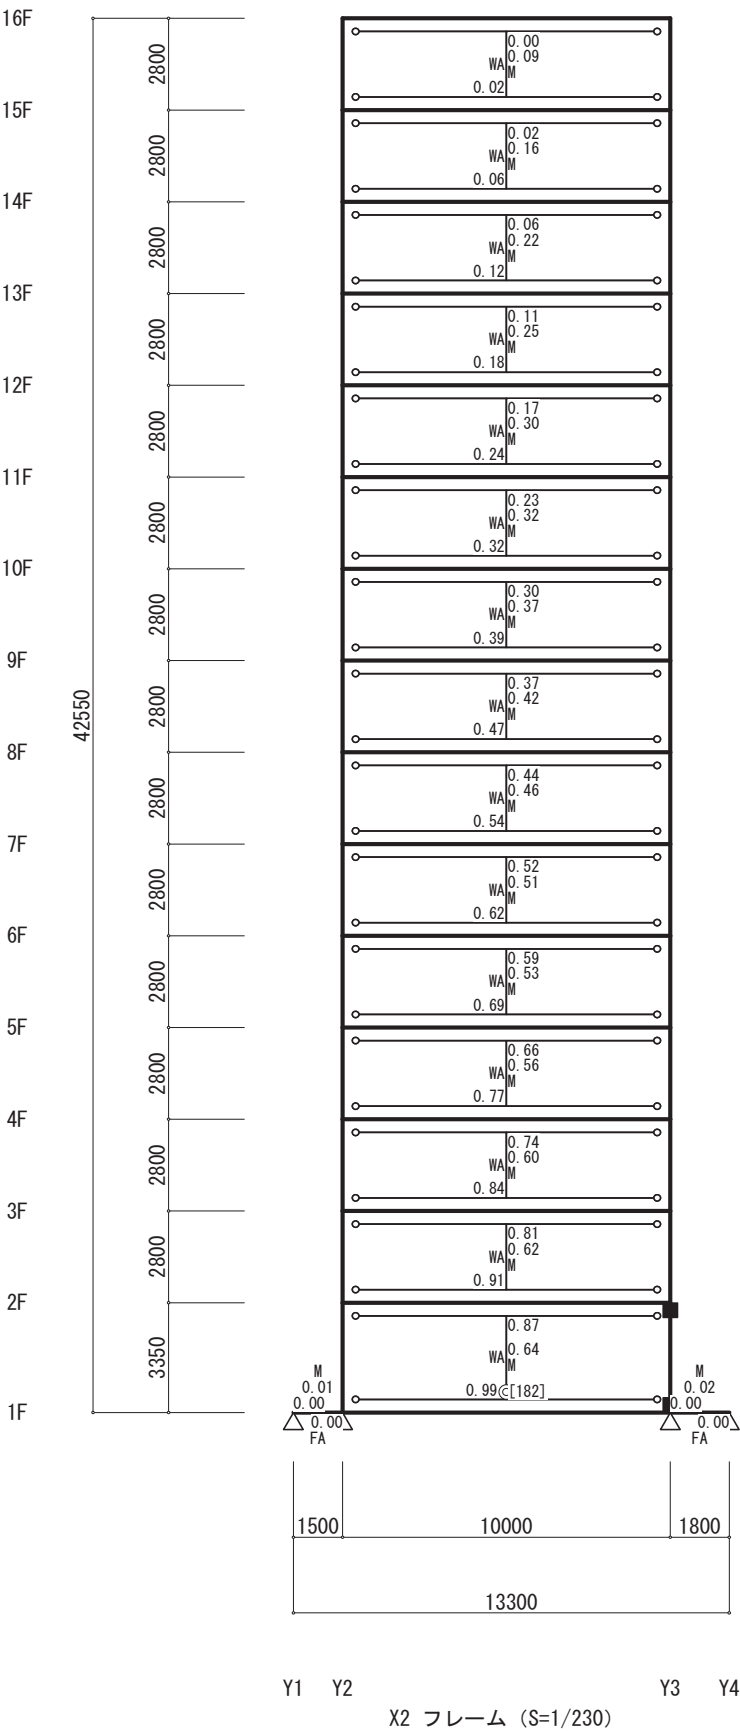


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

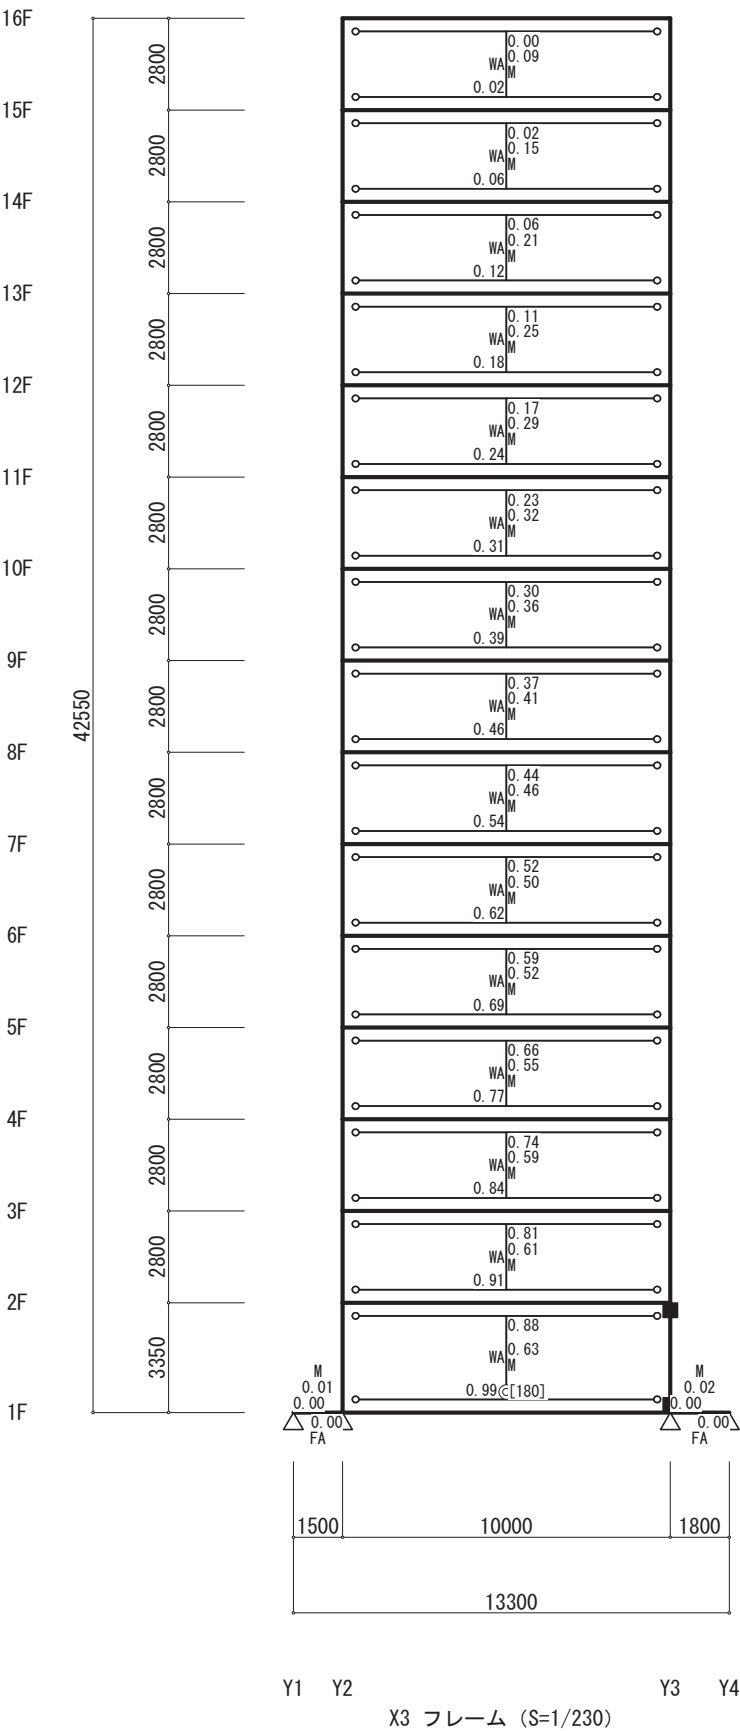


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

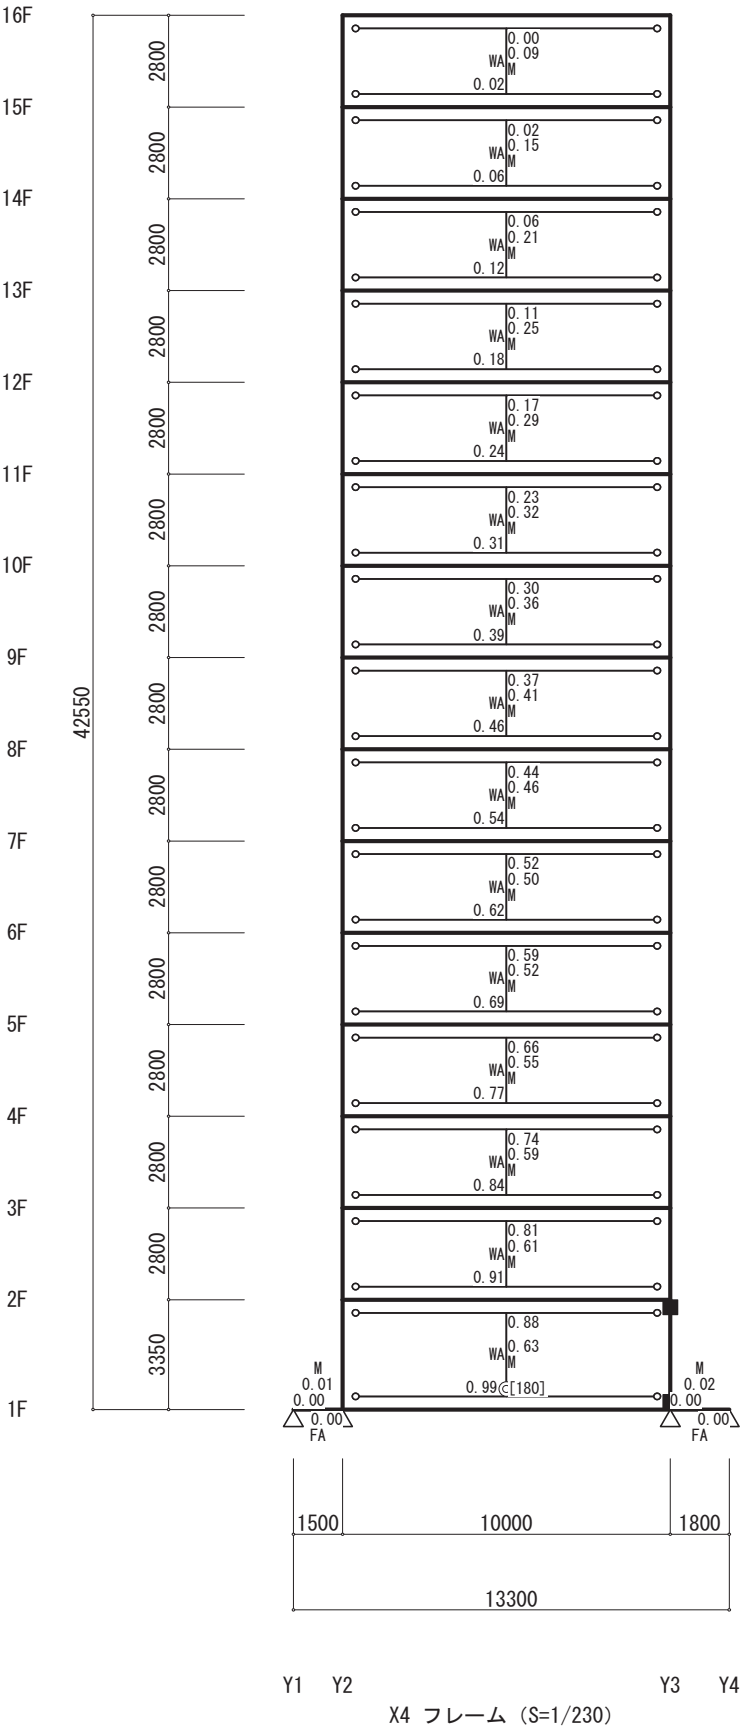

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

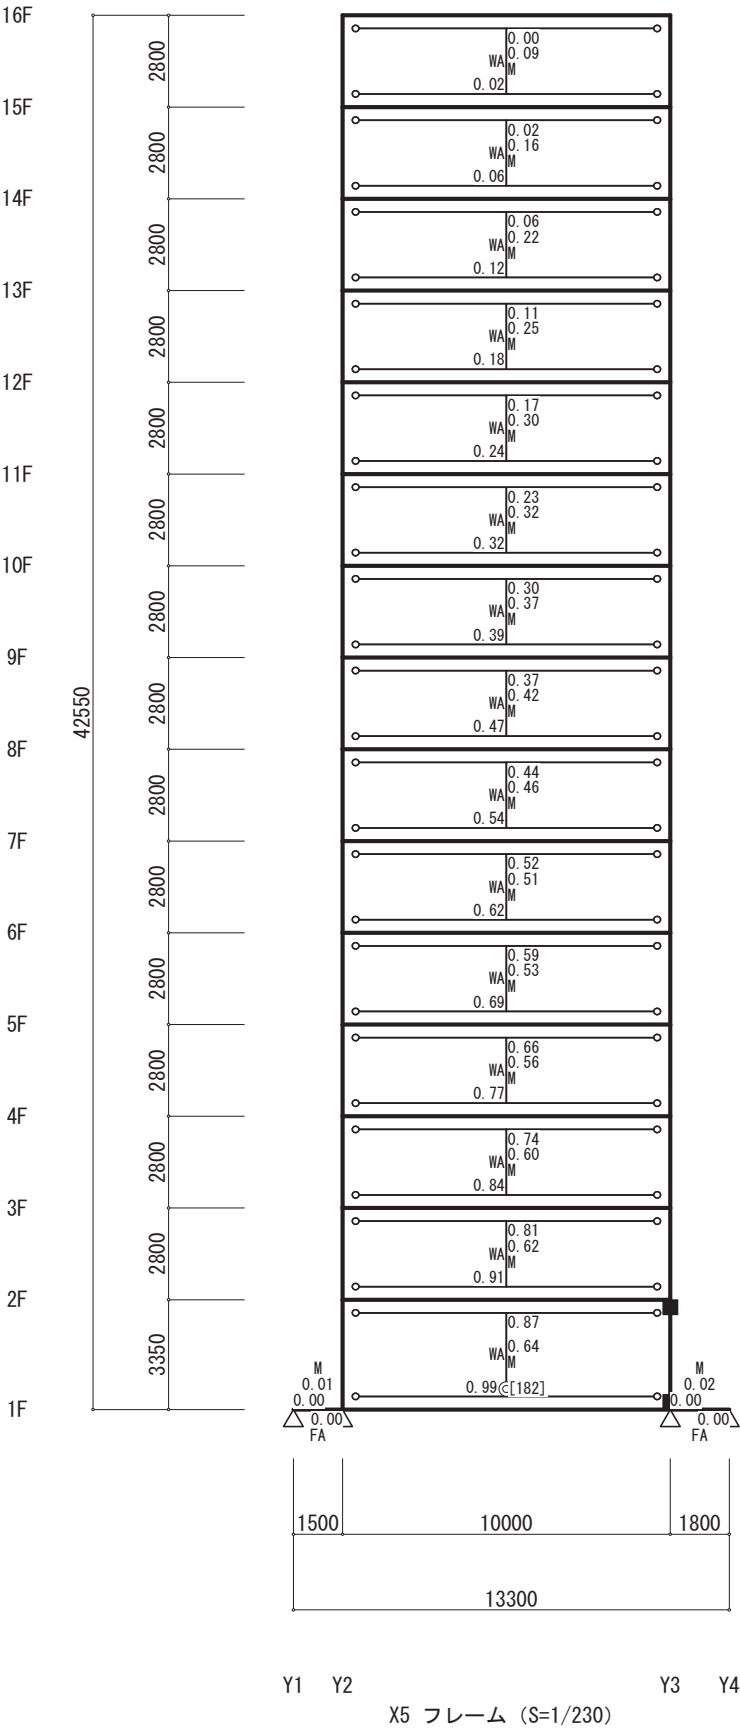

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

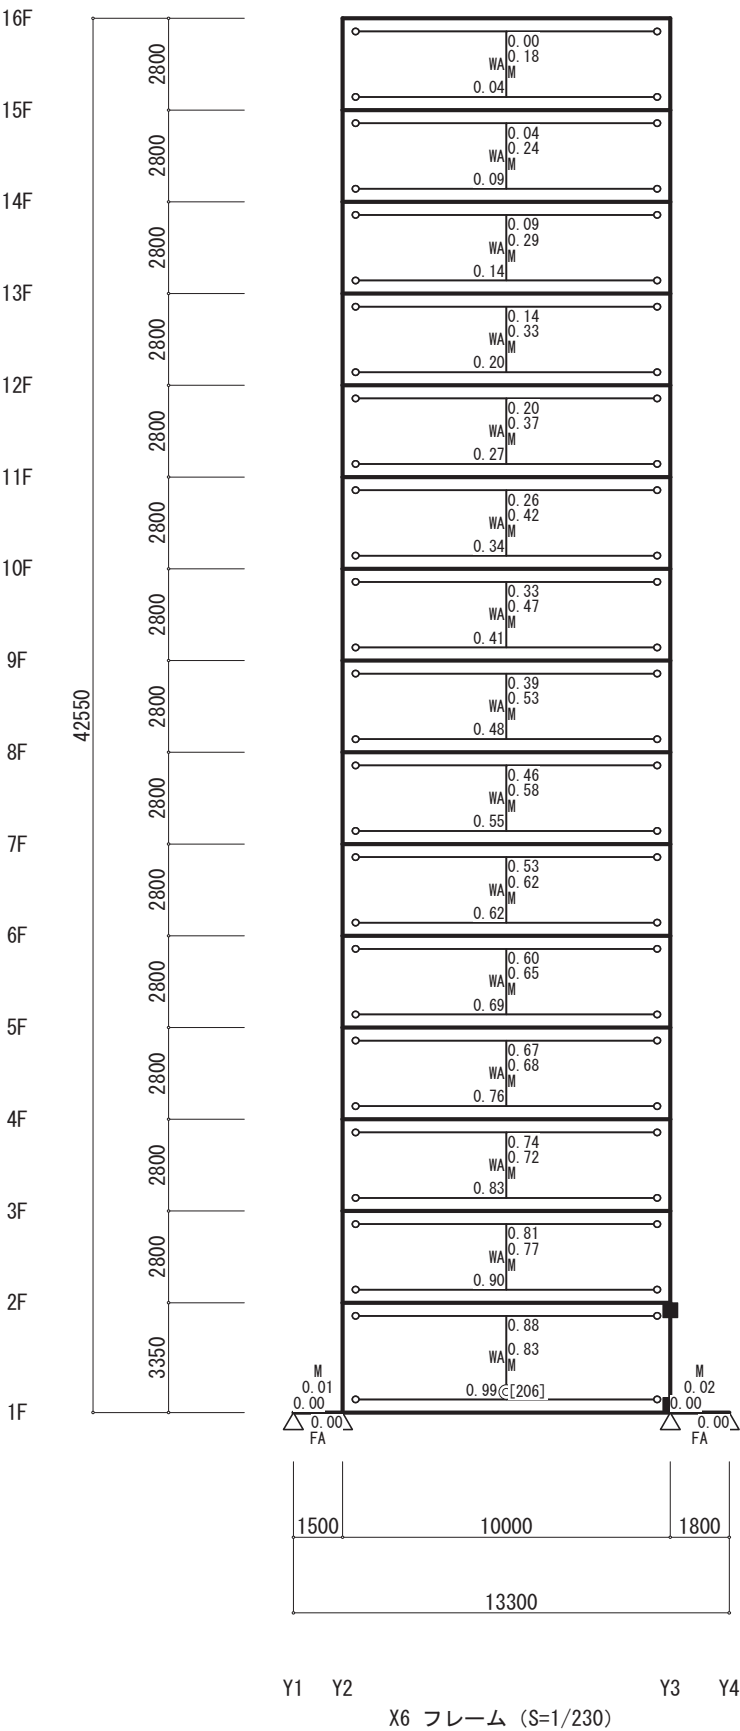

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)

F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.044	1.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.60	30.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.60	30.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.60	30.00
		X5	X6	FA	M	0.044	1.33	30.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.052	1.56	30.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.56	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.052	1.56	30.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.56	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.069	2.06	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.10	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.10	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.10	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.06	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.069	2.06	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.10	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.10	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.10	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.06	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.065	2.13	33.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.25	33.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.25	33.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.13	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.065	2.13	33.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.25	33.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.25	33.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.13	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.062	2.03	33.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.18	33.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.18	33.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.18	33.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.03	33.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.062	2.03	33.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.18	33.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.18	33.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.18	33.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.03	33.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.064	2.12	33.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.38	33.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	7F	X3	X4	FA	M	0.072	2.38	33.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.12	33.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.016	0.57	36.00
		X3	X4	FA	M	0.020	0.74	36.00
		X4	X5	FA	M	0.021	0.75	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.72	36.00
		X1	X2	FA	M	0.029	1.04	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.041	1.22	30.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.44	30.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.44	30.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.44	30.00
		X5	X6	FA	M	0.041	1.22	30.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.72	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.72	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.065	1.94	30.00
		X2	X3	FA	M	0.066	1.98	30.00
		X3	X4	FA	M	0.066	1.98	30.00
		X4	X5	FA	M	0.066	1.98	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.94	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.065	1.94	30.00
		X2	X3	FA	M	0.066	1.98	30.00
		X3	X4	FA	M	0.066	1.98	30.00
		X4	X5	FA	M	0.066	1.98	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.94	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.061	2.01	33.00
		X2	X3	FA	M	0.063	2.09	33.00
		X3	X4	FA	M	0.063	2.09	33.00
		X4	X5	FA	M	0.063	2.09	33.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.01	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.061	2.01	33.00
		X2	X3	FA	M	0.063	2.09	33.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	10F	X3	X4	FA	M	0.063	2.09	33.00
		X4	X5	FA	M	0.063	2.09	33.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.01	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.065	2.16	33.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.16	33.00
		X1	X2	FA	M	0.065	2.16	33.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.16	33.00
		X1	X2	FA	M	0.059	1.96	33.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.96	33.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.96	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.96	36.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.96	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.96	36.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.96	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.96	36.00
		X1	X2	FA	M	0.055	1.96	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.96	36.00
		X1	X2	FA	M	0.049	1.78	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.78	36.00
		X1	X2	FA	M	0.017	0.62	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.021	0.77	36.00
		X3	X4	FA	M	0.021	0.77	36.00
		X4	X5	FA	M	0.021	0.74	36.00
		X5	X6	FA	M	0.029	1.05	36.00
		X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
Y4	1F	X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X1	X2	FA	M	0.001	0.05	36.00
X1	1F	Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
X2		Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
X3	1F	Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
X4	1F	Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
X5	1F	Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
X6	1F	Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.044	1.33	30.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.60	30.00
		X3	X4	FA	M	0.053	1.60	30.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.60	30.00
		X5	X6	FA	M	0.044	1.33	30.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.052	1.56	30.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.56	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.052	1.56	30.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.79	30.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.56	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.069	2.06	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.10	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.10	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.10	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.06	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.069	2.06	30.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.10	30.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.10	30.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.10	30.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.06	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.065	2.13	33.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.25	33.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.25	33.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.13	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.065	2.13	33.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.25	33.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.25	33.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.13	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.062	2.03	33.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.18	33.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.18	33.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.18	33.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.03	33.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.062	2.03	33.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.18	33.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.18	33.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.18	33.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.03	33.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.064	2.12	33.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.38	33.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.38	33.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.12	33.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.12	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.12	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	4F	X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.12	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.12	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.12	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X2	X3	FA	M	0.020	0.72	36.00
		X3	X4	FA	M	0.021	0.75	36.00
		X4	X5	FA	M	0.020	0.74	36.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.57	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.041	1.22	30.00
		X2	X3	FA	M	0.048	1.44	30.00
		X3	X4	FA	M	0.048	1.44	30.00
		X4	X5	FA	M	0.048	1.44	30.00
		X5	X6	FA	M	0.041	1.22	30.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.72	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.72	30.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.72	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.065	1.94	30.00
		X2	X3	FA	M	0.066	1.98	30.00
		X3	X4	FA	M	0.066	1.98	30.00
		X4	X5	FA	M	0.066	1.98	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.94	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.065	1.94	30.00
		X2	X3	FA	M	0.066	1.98	30.00
		X3	X4	FA	M	0.066	1.98	30.00
		X4	X5	FA	M	0.066	1.98	30.00
		X5	X6	FA	M	0.065	1.94	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.061	2.01	33.00
		X2	X3	FA	M	0.063	2.09	33.00
		X3	X4	FA	M	0.063	2.09	33.00
		X4	X5	FA	M	0.063	2.09	33.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.01	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.061	2.01	33.00
		X2	X3	FA	M	0.063	2.09	33.00
		X3	X4	FA	M	0.063	2.09	33.00
		X4	X5	FA	M	0.063	2.09	33.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.01	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.065	2.16	33.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.16	33.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.065	2.16	33.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.16	33.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	7F	X1	X2	FA	M	0.059	1.96	33.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.21	33.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.96	33.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.055	1.96	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.96	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.055	1.96	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.96	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.055	1.96	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.96	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.055	1.96	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.96	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.049	1.78	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.00	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.78	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.029	1.05	36.00
		X2	X3	FA	M	0.021	0.74	36.00
		X3	X4	FA	M	0.021	0.77	36.00
		X4	X5	FA	M	0.021	0.77	36.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.62	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
		X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
Y1	1F	X2	X3	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X1	X2	FA	M	0.018	0.54	30.00
Y2	16F	X2	X3	FA	M	0.016	0.49	30.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.49	30.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.49	30.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.54	30.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
	15F	X2	X3	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.38	30.00
	14F	X2	X3	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.39	30.00
	13F	X2	X3	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.39	30.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.33	33.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.34	33.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.33	33.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.008	0.25	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.25	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.33	33.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.008	0.25	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.25	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.29	33.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.007	0.22	33.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.22	33.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.22	33.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.22	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	5F	X4	X5	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
	2F	X3	X4	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.10	36.00
Y3	16F	X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X1	X2	FA	M	0.018	0.53	30.00
		X2	X3	FA	M	0.017	0.51	30.00
		X3	X4	FA	M	0.017	0.50	30.00
	15F	X4	X5	FA	M	0.017	0.51	30.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.53	30.00
		X1	X2	FA	M	0.016	0.47	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.42	30.00
	14F	X4	X5	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.47	30.00
		X1	X2	FA	M	0.016	0.47	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.42	30.00
	13F	X4	X5	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.38	30.00
	12F	X4	X5	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.38	30.00
	11F	X4	X5	FA	M	0.013	0.39	30.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X1	X2	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.35	33.00
	10F	X4	X5	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X1	X2	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
	9F	X4	X5	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	33.00
	8F	X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	8F	X4	X5	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	33.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	33.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.28	33.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.27	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.27	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.28	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.28	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.26	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X6	X7	FA	M	0.004	0.13	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.018	0.53	30.00
		X2	X3	FA	M	0.017	0.50	30.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.49	30.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	16F	X4	X5	FA	M	0.017	0.50	30.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.53	30.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.40	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.34	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.40	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.40	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.31	30.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.40	30.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.40	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.33	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.28	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.33	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.26	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.26	33.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.30	33.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.26	33.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.25	33.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.26	33.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.30	33.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	33.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.23	33.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.22	33.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.23	33.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	33.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.24	33.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.24	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X6	X7	FA	M	0.006	0.23	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.24	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.22	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	3F	X4	X5	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X1	X2	FA	M	0.003	0.12	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.003	0.10	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.10	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.10	36.00
		X5	X6	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X1	X2	FA	M	0.018	0.54	30.00
		X2	X3	FA	M	0.017	0.50	30.00
Y3	16F	X3	X4	FA	M	0.017	0.50	30.00
		X4	X5	FA	M	0.017	0.50	30.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.54	30.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.42	30.00
	15F	X3	X4	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.42	30.00
	14F	X3	X4	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.38	30.00
	13F	X3	X4	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.46	30.00
		X1	X2	FA	M	0.016	0.47	30.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.38	30.00
	12F	X3	X4	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.38	30.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.47	30.00
		X1	X2	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.35	33.00
	11F	X3	X4	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X1	X2	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.35	33.00
	10F	X3	X4	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
	9F	X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X1	X2	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
	8F	X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	33.00
	7F	X3	X4	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	33.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.27	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	6F	X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
	3F	X3	X4	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
	2F	X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X2	X3	FA	M	0.003	0.12	36.00
		X3	X4	FA	M	0.003	0.11	36.00
		X4	X5	FA	M	0.003	0.12	36.00
	1F	X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00

b) R C柱の部材種別

H_o/D : ①:柱の内のり長さ H_o /柱のせい D 、または②: $2M/(Q \cdot D)$
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 P_t : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 N_o : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/N_o : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	H_o/D	σ_o/F_c σ_o F_c	P_t	$\tau u/F_c$ τu F_c	N/N_o N N_o
Y2	15F	X1	FA-FA	M	25.96②	0.007	0.64	0.00	(0.01)
						0.22		0.13	154.40
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	3.49②	0.030	1.04	0.04	(0.02)
						0.91		1.14	400.49
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	3.31②	0.033	1.04	0.05	(0.03)
						0.98		1.36	431.71
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	3.31②	0.033	1.04	0.05	(0.03)
						0.98		1.36	431.43
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	3.50②	0.034	1.04	0.04	(0.03)
						1.03		1.14	451.31
						30.00		30.00	17088.72

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X6	FA-FA	M	18.12②	0.019	0.64	0.00	(0.02)
						0.56		0.02	402.41
						30.00		30.00	24101.22
	14F	X1	FA-FA	M	9.51②	0.010	0.64	0.01	(0.01)
						0.31		0.34	219.21
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	4.09②	0.058	1.04	0.05	(0.04)
						1.74		1.48	764.26
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	3.90②	0.062	1.04	0.05	(0.05)
						1.86		1.60	820.15
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	3.90②	0.062	1.04	0.05	(0.05)
						1.86		1.60	818.61
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	4.10②	0.066	1.04	0.05	(0.05)
						1.97		1.47	868.44
						30.00		30.00	17088.72
		X6	FA-FA	M	10.36②	0.042	0.64	0.01	(0.04)
						1.26		0.40	903.26
						30.00		30.00	24101.22
	13F	X1	FA-FA	M	5.75②	0.011	0.64	0.02	(0.01)
						0.32		0.61	231.62
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	3.38②	0.084	1.04	0.06	(0.06)
						2.52		1.90	1108.81
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	3.24②	0.091	1.04	0.07	(0.07)
						2.72		2.06	1196.26
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	3.24②	0.090	1.04	0.07	(0.07)
						2.71		2.06	1194.51
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	3.40②	0.096	1.04	0.06	(0.07)
						2.88		1.89	1269.37
						30.00		30.00	17088.72
		X6	FA-FA	M	6.26②	0.057	0.64	0.02	(0.05)
						1.71		0.68	1223.44
						30.00		30.00	24101.22
	12F	X1	FA-FA	M	4.83②	0.007	0.64	0.02	(0.01)
						0.21		0.70	153.03
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FA-FA	M	3.28②	0.080	0.75	0.06	(0.07)
						2.40		1.74	1453.45
						30.00		30.00	21296.22
		X3	FA-FA	M	3.15②	0.088	0.75	0.06	(0.08)
						2.65		1.91	1601.29
						30.00		30.00	21296.22
		X4	FA-FA	M	3.15②	0.088	0.75	0.06	(0.08)
						2.65		1.91	1602.58
						30.00		30.00	21296.22
		X5	FA-FA	M	3.31②	0.095	0.75	0.06	(0.08)
						2.86		1.74	1727.44
						30.00		30.00	21296.22
		X6	FA-FA	M	5.29②	0.074	0.64	0.03	(0.07)
						2.22		0.77	1587.90
						30.00		30.00	24101.22
	11F	X1	FA-FA	M	3.25②	0.003	0.64	0.03	(0.00)
						0.09		0.85	65.64
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.098	0.75	0.07	(0.08)
						2.94		2.04	1776.23
						30.00		30.00	21296.22
		X3	FB-FA	M	2.45②	0.109	0.75	0.07	(0.09)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X3	FB-FA	M	2.45②	3.27	0.75	2.13	1978.52
						30.00		30.00	21296.22
						0.109		0.07	(0.09)
		X4	FB-FA	M	2.45②	3.28	0.75	2.13	1984.62
						30.00		30.00	21296.22
						0.117		0.07	(0.10)
		X5	FB-FA	M	2.46②	3.50	0.75	2.04	2118.90
						30.00		30.00	21296.22
						0.091		0.03	(0.08)
		X6	FA-FA	M	3.59②	2.72	0.64	0.94	1946.35
						30.00		30.00	24101.22
						0.000		0.03	(-0.02)
	10F	X1	FA-FA	M	2.51②	0.00	0.64	1.04	-116.86
						33.00		33.00	-5868.72
						0.108		0.07	(0.09)
		X2	FB-FA	M	2.29②	3.56	0.75	2.31	2154.10
						33.00		33.00	22838.97
						0.119		0.07	(0.10)
		X3	FB-FA	M	2.29②	3.92	0.75	2.33	2372.12
						33.00		33.00	22838.97
						0.119		0.07	(0.10)
		X4	FB-FA	M	2.29②	3.94	0.75	2.33	2384.13
						33.00		33.00	22838.97
						0.126		0.07	(0.11)
		X5	FB-FA	M	2.29②	4.16	0.75	2.31	2519.28
						33.00		33.00	22838.97
						0.102		0.04	(0.09)
		X6	FA-FA	M	2.65②	3.36	0.64	1.17	2405.97
						33.00		33.00	25924.47
						0.000		0.03	(-0.05)
	9F	X1	FB-FA	M	2.16②	0.00	0.64	1.05	-303.42
						33.00		33.00	-5868.72
						0.107		0.06	(0.10)
		X2	FB-FA	M	2.04②	3.54	0.64	2.13	2530.79
						33.00		33.00	25924.47
						0.118		0.07	(0.11)
		X3	FB-FA	M	2.08②	3.88	0.64	2.24	2776.01
						33.00		33.00	25924.47
						0.118		0.07	(0.11)
		X4	FB-FA	M	2.08②	3.91	0.64	2.24	2794.16
						33.00		33.00	25924.47
						0.124		0.06	(0.11)
		X5	FB-FA	M	2.05②	4.11	0.64	2.14	2937.33
						33.00		33.00	25924.47
						0.122		0.04	(0.11)
		X6	FB-FA	M	2.18②	4.02	0.64	1.18	2876.01
						33.00		33.00	25924.47
						0.000		0.03	(-0.08)
	8F	X1	FA-FA	M	2.95②	0.00	0.64	1.06	-498.40
						33.00		33.00	-5868.72
						0.121		0.07	(0.11)
		X2	FB-FA	M	2.42②	4.00	0.64	2.26	2862.54
						33.00		33.00	25924.47
						0.135		0.07	(0.12)
		X3	FB-FA	M	2.36②	4.47	0.64	2.46	3194.81
						33.00		33.00	25924.47
						0.136		0.07	(0.12)
		X4	FB-FA	M	2.37②	4.50	0.64	2.46	3217.07
						33.00		33.00	25924.47
						0.145		0.07	(0.13)
		X5	FB-FA	M	2.44②	4.77	0.64	2.27	3410.63
						33.00		33.00	25924.47
						0.144		0.04	(0.13)
		X6	FA-FA	M	3.19②	4.74	0.64	1.24	3391.86

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X6	FA-FA	M	3.19②	33.00	0.64	33.00	25924.47
	7F	X1	FA-FA	M	3.87②	0.000	0.64	0.04	(-0.12)
						0.00		1.22	-679.13
						33.00		33.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	3.09②	0.136	0.64	0.08	(0.12)
						4.49		2.48	3209.71
						33.00		33.00	25924.47
		X3	FA-FA	M	3.01②	0.154	0.64	0.08	(0.14)
						5.08		2.66	3629.12
						33.00		33.00	25924.47
		X4	FA-FA	M	3.01②	0.155	0.64	0.08	(0.14)
						5.11		2.66	3656.32
						33.00		33.00	25924.47
		X5	FA-FA	M	3.12②	0.167	0.64	0.08	(0.15)
						5.52		2.48	3946.51
						33.00		33.00	25924.47
		X6	FA-FA	M	4.37②	0.167	0.64	0.04	(0.15)
						5.50		1.33	3931.30
						33.00		33.00	25924.47
	6F	X1	FA-FA	M	3.71②	0.000	0.64	0.03	(-0.18)
						0.00		1.11	-1053.11
						33.00		33.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	2.71②	0.130	0.55	0.07	(0.12)
						4.28		2.40	3526.89
						33.00		33.00	29009.97
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.149	0.55	0.08	(0.14)
						4.91		2.57	4049.74
						33.00		33.00	29009.97
		X4	FA-FA	M	2.66②	0.150	0.55	0.08	(0.14)
						4.95		2.57	4085.27
						33.00		33.00	29009.97
		X5	FA-FA	M	2.75②	0.163	0.55	0.07	(0.15)
						5.36		2.41	4424.43
						33.00		33.00	29009.97
		X6	FA-FA	M	4.32②	0.190	0.64	0.04	(0.17)
						6.28		1.19	4490.17
						33.00		33.00	25924.47
	5F	X1	FA-FA	M	3.33②	0.000	0.64	0.04	(-0.24)
						0.00		1.30	-1429.69
						36.00		36.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	2.77②	0.130	0.55	0.07	(0.12)
						4.67		2.46	3848.91
						36.00		36.00	31113.72
		X3	FA-FA	M	2.72②	0.151	0.55	0.07	(0.14)
						5.43		2.63	4476.10
						36.00		36.00	31113.72
		X4	FA-FA	M	2.72②	0.152	0.55	0.07	(0.15)
						5.48		2.63	4521.00
						36.00		36.00	31113.72
		X5	FA-FA	M	2.81②	0.165	0.55	0.07	(0.16)
						5.94		2.47	4902.57
						36.00		36.00	31113.72
		X6	FA-FA	M	3.80②	0.198	0.64	0.04	(0.18)
						7.12		1.44	5092.58
						36.00		36.00	27747.72
	4F	X1	FA-FA	M	3.57②	0.000	0.64	0.04	(-0.31)
						0.00		1.33	-1830.43
						36.00		36.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	2.97②	0.141	0.55	0.07	(0.13)
						5.06		2.57	4173.09
						36.00		36.00	31113.72
		X3	FA-FA	M	2.91②	0.165	0.55	0.08	(0.16)
						5.95		2.74	4909.70
						36.00		36.00	31113.72

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X4	FA-FA	M	2.91②	0.167	0.55	0.08	(0.16)
						6.02		2.74	4965.19
						36.00		36.00	31113.72
		X5	FA-FA	M	3.02②	0.182	0.55	0.07	(0.17)
						6.55		2.58	5406.72
						36.00		36.00	31113.72
		X6	FA-FA	M	4.19②	0.222	0.64	0.04	(0.21)
						7.98		1.53	5704.94
						36.00		36.00	27747.72
	3F	X1	FA-FA	M	3.87②	0.000	0.64	0.03	(-0.39)
						0.00		1.24	-2265.17
						36.00		36.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	3.37②	0.126	0.46	0.06	(0.12)
						4.54		2.25	4494.80
						36.00		36.00	36162.72
		X3	FA-FA	M	3.30②	0.151	0.46	0.07	(0.15)
						5.42		2.40	5364.87
						36.00		36.00	36162.72
		X4	FA-FA	M	3.30②	0.152	0.46	0.07	(0.15)
						5.49		2.40	5434.20
						36.00		36.00	36162.72
		X5	FA-FA	M	3.44②	0.170	0.46	0.06	(0.17)
						6.10		2.28	6042.53
						36.00		36.00	36162.72
		X6	FA-FA	M	4.86②	0.245	0.64	0.04	(0.23)
						8.83		1.47	6312.61
						36.00		36.00	27747.72
	2F	X1	FA-FA	M	3.85②	0.000	0.64	0.03	(-0.46)
						0.00		1.21	-2701.66
						36.00		36.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	3.96②	0.136	0.46	0.06	(0.13)
						4.89		2.29	4837.04
						36.00		36.00	36162.72
		X3	FA-FA	M	3.87②	0.164	0.46	0.07	(0.16)
						5.89		2.46	5827.49
						36.00		36.00	36162.72
		X4	FA-FA	M	3.88②	0.166	0.46	0.07	(0.16)
						5.97		2.47	5912.29
						36.00		36.00	36162.72
		X5	FA-FA	M	4.06②	0.186	0.46	0.06	(0.18)
						6.69		2.29	6619.28
						36.00		36.00	36162.72
		X6	FA-FA	M	5.18②	0.271	0.64	0.05	(0.25)
						9.74		1.81	6967.66
						36.00		36.00	27747.72
	1F	X1	FA-FA	M	4.09②	0.000	0.64	0.03	(-0.53)
						0.00		0.99	-3129.42
						36.00		36.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	5.17②	0.168	0.46	0.06	(0.17)
						6.05		2.20	5987.78
						36.00		36.00	36162.72
		X3	FA-FA	M	5.10②	0.202	0.46	0.07	(0.20)
						7.27		2.37	7196.38
						36.00		36.00	36162.72
		X4	FA-FA	M	5.11②	0.206	0.46	0.07	(0.20)
						7.41		2.38	7335.65
						36.00		36.00	36162.72
		X5	FA-FA	M	5.24②	0.231	0.46	0.07	(0.23)
						8.32		2.38	8240.72
						36.00		36.00	36162.72
		X6	FA-FA	M	6.55②	0.337	0.64	0.07	(0.31)
						12.15		2.43	8685.12
						36.00		36.00	27747.72
Y3	15F	X1	FA-FA	M	59.50②	0.008	0.64	0.00	(0.01)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	15F	X1	FA-FA	M	59.50②	0.25	0.64	0.11	175.85
						30.00		30.00	24101.22
						0.031		0.04	(0.02)
		X2	FC-FA	M	3.31②	0.93	1.04	1.20	411.36
						30.00		30.00	17088.72
						0.034		0.05	(0.03)
		X3	FC-FA	M	3.31②	1.03	1.04	1.36	453.01
						30.00		30.00	17088.72
						0.034		0.05	(0.03)
		X4	FC-FA	M	3.31②	1.03	1.04	1.36	453.29
						30.00		30.00	17088.72
						0.037		0.04	(0.03)
		X5	FC-FA	M	3.32②	1.10	1.04	1.19	485.85
						30.00		30.00	17088.72
						0.019		0.00	(0.02)
		X6	FA-FA	M	22.21②	0.57	0.64	0.02	405.73
						30.00		30.00	24101.22
						0.011		0.01	(0.01)
	14F	X1	FA-FA	M	7.72②	0.33	0.64	0.45	236.78
						30.00		30.00	24101.22
						0.063		0.06	(0.05)
		X2	FC-FA	M	3.84②	1.90	1.04	1.66	837.42
						30.00		30.00	17088.72
						0.067		0.05	(0.05)
		X3	FC-FA	M	3.91②	2.00	1.04	1.59	881.06
						30.00		30.00	17088.72
						0.067		0.05	(0.05)
		X4	FC-FA	M	3.91②	2.01	1.04	1.59	882.61
						30.00		30.00	17088.72
						0.071		0.06	(0.05)
		X5	FC-FA	M	3.84②	2.12	1.04	1.66	932.68
						30.00		30.00	17088.72
						0.045		0.02	(0.04)
		X6	FA-FA	M	8.56②	1.34	0.64	0.51	961.65
						30.00		30.00	24101.22
						0.012		0.02	(0.01)
	13F	X1	FA-FA	M	5.58②	0.35	0.64	0.65	248.70
						30.00		30.00	24101.22
						0.095		0.07	(0.07)
		X2	FC-FA	M	3.39②	2.84	1.04	1.96	1247.69
						30.00		30.00	17088.72
						0.098		0.07	(0.08)
		X3	FC-FA	M	3.25②	2.95	1.04	2.06	1298.64
						30.00		30.00	17088.72
						0.099		0.07	(0.08)
		X4	FC-FA	M	3.25②	2.96	1.04	2.06	1300.39
						30.00		30.00	17088.72
						0.103		0.07	(0.08)
		X5	FC-FA	M	3.40②	3.09	1.04	1.96	1358.14
						30.00		30.00	17088.72
						0.062		0.02	(0.05)
		X6	FA-FA	M	6.14②	1.85	0.64	0.74	1321.11
						30.00		30.00	24101.22
						0.010		0.02	(0.01)
	12F	X1	FA-FA	M	4.88②	0.31	0.64	0.68	224.00
						30.00		30.00	24101.22
						0.090		0.06	(0.08)
		X2	FA-FA	M	3.30②	2.69	0.75	1.72	1626.88
						30.00		30.00	21296.22
						0.096		0.06	(0.08)
		X3	FA-FA	M	3.16②	2.89	0.75	1.91	1748.79
						30.00		30.00	21296.22
						0.096		0.06	(0.08)
		X4	FA-FA	M	3.16②	2.89	0.75	1.91	1747.49
						30.00		30.00	21296.22
						0.096		0.06	(0.08)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X4	FA-FA	M	3.16②	30.00	0.75	30.00	21296.22
		X5	FA-FA	M	3.32②	0.103	0.75	0.06	(0.09)
						3.09		1.72	1868.74
						30.00		30.00	21296.22
		X6	FA-FA	M	5.37②	0.078	0.64	0.03	(0.07)
						2.35		0.77	1677.37
						30.00		30.00	24101.22
	11F	X1	FA-FA	M	3.24②	0.009	0.64	0.03	(0.01)
						0.27		0.85	196.01
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.110	0.75	0.07	(0.09)
						3.30		2.05	1993.65
						30.00		30.00	21296.22
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.120	0.75	0.07	(0.10)
						3.59		2.13	2173.90
						30.00		30.00	21296.22
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.119	0.75	0.07	(0.10)
						3.58		2.13	2167.77
						30.00		30.00	21296.22
		X5	FB-FA	M	2.46②	0.127	0.75	0.07	(0.11)
						3.81		2.05	2306.77
						30.00		30.00	21296.22
		X6	FA-FA	M	3.59②	0.095	0.64	0.03	(0.08)
						2.84		0.96	2028.06
						30.00		30.00	24101.22
	10F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.003	0.64	0.03	(0.00)
						0.11		1.01	76.03
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FB-FA	M	2.30②	0.121	0.75	0.07	(0.11)
						4.00		2.30	2419.02
						33.00		33.00	22838.97
		X3	FB-FA	M	2.29②	0.131	0.75	0.07	(0.11)
						4.32		2.33	2615.81
						33.00		33.00	22838.97
		X4	FB-FA	M	2.29②	0.130	0.75	0.07	(0.11)
						4.30		2.33	2603.76
						33.00		33.00	22838.97
		X5	FB-FA	M	2.31②	0.138	0.75	0.07	(0.12)
						4.55		2.29	2751.43
						33.00		33.00	22838.97
		X6	FA-FA	M	2.70②	0.105	0.64	0.04	(0.10)
						3.46		1.16	2474.11
						33.00		33.00	25924.47
	9F	X1	FB-FA	M	2.24②	0.000	0.64	0.03	(-0.01)
						0.00		1.11	-44.46
						33.00		33.00	-5868.72
		X2	FB-FA	M	2.08②	0.121	0.64	0.07	(0.11)
						3.98		2.19	2844.83
						33.00		33.00	25924.47
		X3	FB-FA	M	2.07②	0.130	0.64	0.07	(0.12)
						4.29		2.23	3066.94
						33.00		33.00	25924.47
		X4	FB-FA	M	2.07②	0.129	0.64	0.07	(0.12)
						4.26		2.23	3048.78
						33.00		33.00	25924.47
		X5	FB-FA	M	2.09②	0.137	0.64	0.07	(0.12)
						4.51		2.20	3225.51
						33.00		33.00	25924.47
		X6	FB-FA	M	2.25②	0.124	0.64	0.04	(0.11)
						4.10		1.25	2930.73
						33.00		33.00	25924.47
	8F	X1	FA-FA	M	2.80②	0.000	0.64	0.04	(-0.04)
						0.00		1.26	-259.56
						33.00		33.00	-5868.72

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X2	FB-FA	M	2.39②	0.140	0.64	0.07	(0.13)
						4.63		2.43	3307.92
						33.00		33.00	25924.47
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.150	0.64	0.07	(0.14)
						4.94		2.41	3530.22
						33.00		33.00	25924.47
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.149	0.64	0.07	(0.14)
						4.91		2.41	3507.86
						33.00		33.00	25924.47
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.156	0.64	0.07	(0.14)
						5.16		2.43	3691.54
						33.00		33.00	25924.47
		X6	FA-FA	M	3.00②	0.148	0.64	0.04	(0.14)
						4.90		1.44	3501.49
						33.00		33.00	25924.47
	7F	X1	FA-FA	M	3.70②	0.000	0.64	0.04	(-0.08)
						0.00		1.28	-465.59
						33.00		33.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	3.03②	0.161	0.64	0.08	(0.15)
						5.30		2.56	3788.77
						33.00		33.00	25924.47
		X3	FA-FA	M	3.05②	0.170	0.64	0.08	(0.15)
						5.61		2.63	4010.56
						33.00		33.00	25924.47
		X4	FA-FA	M	3.05②	0.169	0.64	0.08	(0.15)
						5.57		2.63	3983.38
						33.00		33.00	25924.47
		X5	FA-FA	M	3.05②	0.178	0.64	0.08	(0.16)
						5.88		2.56	4205.30
						33.00		33.00	25924.47
		X6	FA-FA	M	4.13②	0.173	0.64	0.04	(0.16)
						5.71		1.42	4084.88
						33.00		33.00	25924.47
	6F	X1	FA-FA	M	3.77②	0.000	0.64	0.03	(-0.13)
						0.00		1.10	-771.36
						33.00		33.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	2.76②	0.153	0.55	0.07	(0.14)
						5.06		2.39	4170.64
						33.00		33.00	29009.97
		X3	FA-FA	M	2.66②	0.165	0.55	0.08	(0.15)
						5.43		2.58	4479.75
						33.00		33.00	29009.97
		X4	FA-FA	M	2.66②	0.163	0.55	0.08	(0.15)
						5.39		2.58	4444.18
						33.00		33.00	29009.97
		X5	FA-FA	M	2.78②	0.173	0.55	0.07	(0.16)
						5.72		2.40	4720.38
						33.00		33.00	29009.97
		X6	FA-FA	M	4.41②	0.196	0.64	0.04	(0.18)
						6.47		1.17	4623.32
						33.00		33.00	25924.47
	5F	X1	FA-FA	M	3.35②	0.000	0.64	0.04	(-0.18)
						0.00		1.29	-1075.21
						36.00		36.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	2.80②	0.154	0.55	0.07	(0.15)
						5.54		2.47	4569.48
						36.00		36.00	31113.72
		X3	FA-FA	M	2.74②	0.167	0.55	0.07	(0.16)
						6.00		2.63	4953.01
						36.00		36.00	31113.72
		X4	FA-FA	M	2.74②	0.165	0.55	0.07	(0.16)
						5.95		2.63	4908.03
						36.00		36.00	31113.72
		X5	FA-FA	M	2.82②	0.176	0.55	0.07	(0.17)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X5	FA-FA	M	2.82②	6.34	0.55	2.47	5232.71
						36.00		36.00	31113.72
		X6	FA-FA	M	3.81②	0.202	0.64	0.04	(0.19)
						7.28		1.45	5202.78
	4F	X1	FA-FA	M	3.62②	36.00	0.64	36.00	27747.72
						0.000		0.04	(-0.24)
						0.00		1.37	-1399.23
		X2	FA-FA	M	3.01②	36.00	0.55	36.00	-5868.72
						0.168		0.07	(0.16)
						6.04		2.57	4984.90
		X3	FA-FA	M	2.93②	36.00	0.55	36.00	31113.72
						0.183		0.08	(0.17)
						6.59		2.73	5433.54
		X4	FA-FA	M	2.93②	36.00	0.55	36.00	31113.72
						0.181		0.08	(0.17)
						6.52		2.73	5378.14
		X5	FA-FA	M	3.03②	36.00	0.55	36.00	31113.72
						0.194		0.07	(0.19)
						6.99		2.57	5767.49
		X6	FA-FA	M	4.21②	36.00	0.64	36.00	31113.72
						0.225		0.04	(0.21)
						8.10		1.53	5790.92
	3F	X1	FA-FA	M	4.05②	36.00	0.64	36.00	27747.72
						0.000		0.04	(-0.31)
						0.00		1.26	-1793.08
		X2	FA-FA	M	3.42②	36.00	0.46	36.00	-5868.72
						0.152		0.06	(0.15)
						5.48		2.27	5424.28
		X3	FA-FA	M	3.32②	36.00	0.46	36.00	36162.72
						0.167		0.07	(0.16)
						6.00		2.41	5941.72
		X4	FA-FA	M	3.32②	36.00	0.46	36.00	36162.72
						0.165		0.07	(0.16)
						5.93		2.41	5871.98
		X5	FA-FA	M	3.45②	36.00	0.46	36.00	36162.72
						0.180		0.06	(0.18)
						6.49		2.29	6427.95
		X6	FA-FA	M	4.87②	36.00	0.64	36.00	36162.72
						0.247		0.04	(0.23)
						8.91		1.49	6369.76
	2F	X1	FA-FA	M	4.16②	36.00	0.64	36.00	27747.72
						0.000		0.04	(-0.38)
						0.00		1.27	-2206.13
		X2	FA-FA	M	4.03②	36.00	0.46	36.00	-5868.72
						0.166		0.06	(0.16)
						5.96		2.30	5901.87
		X3	FA-FA	M	3.91②	36.00	0.46	36.00	36162.72
						0.181		0.07	(0.18)
						6.52		2.44	6459.23
		X4	FA-FA	M	3.91②	36.00	0.46	36.00	36162.72
						0.179		0.07	(0.18)
						6.44		2.44	6373.14
		X5	FA-FA	M	4.09②	36.00	0.46	36.00	36162.72
						0.197		0.06	(0.19)
						7.10		2.25	7024.92
		X6	FA-FA	M	5.23②	36.00	0.64	36.00	36162.72
						0.271		0.05	(0.25)
						9.77		1.78	6987.42
	1F	X1	FA-FA	M	4.77②	36.00	0.64	36.00	27747.72
						0.000		0.03	(-0.44)
						0.00		1.00	-2608.41
		X2	FA-FA	M	5.25②	36.00	0.46	36.00	-5868.72
						0.202		0.06	(0.20)
						7.25		2.30	7182.09

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	1F	X2	FA-FA	M	5.25②	36.00	0.46	36.00	36162.72
						0.222	0.46	0.07	(0.22)
						7.99		2.42	7911.80
		X3	FA-FA	M	5.09②	36.00	0.46	36.00	36162.72
						0.219		0.07	(0.22)
						7.90		2.42	7820.76
		X4	FA-FA	M	5.10②	36.00	0.46	36.00	36162.72
						0.243		0.07	(0.24)
						8.75		2.43	8664.86
		X5	FA-FA	M	5.20②	36.00	0.46	36.00	36162.72
						0.337		0.07	(0.31)
						12.13		2.46	8672.90
		X6	FA-FA	M	6.49②	36.00	0.64	36.00	27747.72

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	18.12②	0.019	0.64	0.00	(0.02)
						0.56		0.02	402.41
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	3.50②	0.034	1.04	0.04	(0.03)
						1.03		1.14	451.31
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	3.31②	0.033	1.04	0.05	(0.03)
						0.98		1.36	431.43
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	3.31②	0.033	1.04	0.05	(0.03)
						0.98		1.36	431.71
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	3.49②	0.030	1.04	0.04	(0.02)
						0.91		1.14	400.49
						30.00		30.00	17088.72
		X6	FA-FA	M	25.96②	0.007	0.64	0.00	(0.01)
						0.22		0.13	154.40
						30.00		30.00	24101.22
	14F	X1	FA-FA	M	10.36②	0.042	0.64	0.01	(0.04)
						1.26		0.40	903.26
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	4.10②	0.066	1.04	0.05	(0.05)
						1.97		1.47	868.44
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	3.90②	0.062	1.04	0.05	(0.05)
						1.86		1.60	818.61
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	3.90②	0.062	1.04	0.05	(0.05)
						1.86		1.60	820.16
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	4.09②	0.058	1.04	0.05	(0.04)
						1.74		1.48	764.26
						30.00		30.00	17088.72
		X6	FA-FA	M	9.51②	0.010	0.64	0.01	(0.01)
						0.31		0.34	219.22
						30.00		30.00	24101.22
	13F	X1	FA-FA	M	6.26②	0.057	0.64	0.02	(0.05)
						1.71		0.68	1223.44
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	3.40②	0.096	1.04	0.06	(0.07)
						2.88		1.89	1269.37
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	3.24②	0.090	1.04	0.07	(0.07)
						2.71		2.06	1194.51
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	3.24②	0.091	1.04	0.07	(0.07)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	13F	X4	FC-FA	M	3.24②	2.72	1.04	2.06	1196.26
						30.00		30.00	17088.72
						0.084		0.06	(0.06)
		X5	FC-FA	M	3.38②	2.52	1.04	1.90	1108.81
						30.00		30.00	17088.72
						0.011		0.02	(0.01)
		X6	FA-FA	M	5.75②	0.32	0.64	0.61	231.63
						30.00		30.00	24101.22
						0.074		0.03	(0.07)
	12F	X1	FA-FA	M	5.29②	2.22	0.64	0.77	1587.89
						30.00		30.00	24101.22
						0.095		0.06	(0.08)
		X2	FA-FA	M	3.31②	2.86	0.75	1.74	1727.44
						30.00		30.00	21296.22
						0.088		0.06	(0.08)
		X3	FA-FA	M	3.15②	2.65	0.75	1.91	1602.59
						30.00		30.00	21296.22
						0.088		0.06	(0.08)
		X4	FA-FA	M	3.15②	2.65	0.75	1.91	1601.29
						30.00		30.00	21296.22
						0.080		0.06	(0.07)
		X5	FA-FA	M	3.28②	2.40	0.75	1.74	1453.44
						30.00		30.00	21296.22
						0.007		0.02	(0.01)
		X6	FA-FA	M	4.83②	0.21	0.64	0.70	153.04
						30.00		30.00	24101.22
						0.091		0.03	(0.08)
	11F	X1	FA-FA	M	3.59②	2.72	0.64	0.94	1946.35
						30.00		30.00	24101.22
						0.117		0.07	(0.10)
		X2	FB-FA	M	2.46②	3.50	0.75	2.04	2118.90
						30.00		30.00	21296.22
						0.109		0.07	(0.09)
		X3	FB-FA	M	2.45②	3.28	0.75	2.13	1984.62
						30.00		30.00	21296.22
						0.109		0.07	(0.09)
		X4	FB-FA	M	2.45②	3.27	0.75	2.13	1978.52
						30.00		30.00	21296.22
						0.098		0.07	(0.08)
		X5	FB-FA	M	2.45②	2.94	0.75	2.04	1776.22
						30.00		30.00	21296.22
						0.003		0.03	(0.00)
		X6	FA-FA	M	3.25②	0.09	0.64	0.85	65.65
						30.00		30.00	24101.22
						0.102		0.04	(0.09)
	10F	X1	FA-FA	M	2.65②	3.36	0.64	1.17	2405.97
						33.00		33.00	25924.47
						0.126		0.07	(0.11)
		X2	FB-FA	M	2.29②	4.16	0.75	2.31	2519.29
						33.00		33.00	22838.97
						0.119		0.07	(0.10)
		X3	FB-FA	M	2.29②	3.94	0.75	2.33	2384.13
						33.00		33.00	22838.97
						0.119		0.07	(0.10)
		X4	FB-FA	M	2.29②	3.92	0.75	2.33	2372.12
						33.00		33.00	22838.97
						0.108		0.07	(0.09)
		X5	FB-FA	M	2.29②	3.56	0.75	2.31	2154.10
						33.00		33.00	22838.97
						0.000		0.03	(-0.02)
		X6	FA-FA	M	2.51②	0.00	0.64	1.04	-116.85
						33.00		33.00	-5868.72
						0.122		0.04	(0.11)
	9F	X1	FB-FA	M	2.18②	4.02	0.64	1.18	2876.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X1	FB-FA	M	2.18②	33.00	0.64	33.00	25924.47
		X2	FB-FA	M	2.05②	0.124	0.64	0.06	(0.11)
						4.11		2.14	2937.33
						33.00		33.00	25924.47
		X3	FB-FA	M	2.08②	0.118	0.64	0.07	(0.11)
						3.91		2.24	2794.16
						33.00		33.00	25924.47
		X4	FB-FA	M	2.08②	0.118	0.64	0.07	(0.11)
						3.88		2.24	2776.00
						33.00		33.00	25924.47
		X5	FB-FA	M	2.04②	0.107	0.64	0.06	(0.10)
						3.54		2.13	2530.79
						33.00		33.00	25924.47
		X6	FB-FA	M	2.16②	0.000	0.64	0.03	(-0.05)
						0.00		1.05	-303.40
						33.00		33.00	-5868.72
	8F	X1	FA-FA	M	3.19②	0.144	0.64	0.04	(0.13)
						4.74		1.24	3391.85
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.145	0.64	0.07	(0.13)
						4.77		2.27	3410.63
						33.00		33.00	25924.47
		X3	FB-FA	M	2.37②	0.136	0.64	0.07	(0.12)
						4.50		2.46	3217.08
						33.00		33.00	25924.47
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.135	0.64	0.07	(0.12)
						4.47		2.46	3194.79
						33.00		33.00	25924.47
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.121	0.64	0.07	(0.11)
						4.00		2.26	2862.55
						33.00		33.00	25924.47
		X6	FA-FA	M	2.95②	0.000	0.64	0.03	(-0.08)
						0.00		1.06	-498.39
						33.00		33.00	-5868.72
	7F	X1	FA-FA	M	4.37②	0.167	0.64	0.04	(0.15)
						5.50		1.33	3931.29
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FA-FA	M	3.12②	0.167	0.64	0.08	(0.15)
						5.52		2.48	3946.51
						33.00		33.00	25924.47
		X3	FA-FA	M	3.01②	0.155	0.64	0.08	(0.14)
						5.11		2.66	3656.31
						33.00		33.00	25924.47
		X4	FA-FA	M	3.01②	0.154	0.64	0.08	(0.14)
						5.08		2.66	3629.09
						33.00		33.00	25924.47
		X5	FA-FA	M	3.09②	0.136	0.64	0.08	(0.12)
						4.49		2.48	3209.71
						33.00		33.00	25924.47
		X6	FA-FA	M	3.87②	0.000	0.64	0.04	(-0.12)
						0.00		1.22	-679.13
						33.00		33.00	-5868.72
	6F	X1	FA-FA	M	4.32②	0.190	0.64	0.04	(0.17)
						6.28		1.19	4490.15
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FA-FA	M	2.75②	0.163	0.55	0.07	(0.15)
						5.36		2.41	4424.41
						33.00		33.00	29009.97
		X3	FA-FA	M	2.66②	0.150	0.55	0.08	(0.14)
						4.95		2.57	4085.26
						33.00		33.00	29009.97
		X4	FA-FA	M	2.65②	0.149	0.55	0.08	(0.14)
						4.91		2.57	4049.71
						33.00		33.00	29009.97

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X5	FA-FA	M	2.71②	0.130	0.55	0.07	(0.12)
						4.28		2.40	3526.90
						33.00		33.00	29009.97
		X6	FA-FA	M	3.71②	0.000	0.64	0.03	(-0.18)
						0.00		1.11	-1053.11
						33.00		33.00	-5868.72
	5F	X1	FA-FA	M	3.80②	0.198	0.64	0.04	(0.18)
						7.12		1.44	5092.58
						36.00		36.00	27747.72
		X2	FA-FA	M	2.81②	0.165	0.55	0.07	(0.16)
						5.94		2.47	4902.56
						36.00		36.00	31113.72
		X3	FA-FA	M	2.72②	0.152	0.55	0.07	(0.15)
						5.48		2.63	4521.00
						36.00		36.00	31113.72
		X4	FA-FA	M	2.72②	0.151	0.55	0.07	(0.14)
						5.43		2.63	4476.09
						36.00		36.00	31113.72
		X5	FA-FA	M	2.77②	0.130	0.55	0.07	(0.12)
						4.67		2.46	3848.92
						36.00		36.00	31113.72
		X6	FA-FA	M	3.33②	0.000	0.64	0.04	(-0.24)
						0.00		1.30	-1429.69
						36.00		36.00	-5868.72
	4F	X1	FA-FA	M	4.19②	0.222	0.64	0.04	(0.21)
						7.98		1.53	5704.94
						36.00		36.00	27747.72
		X2	FA-FA	M	3.02②	0.182	0.55	0.07	(0.17)
						6.55		2.58	5406.74
						36.00		36.00	31113.72
		X3	FA-FA	M	2.91②	0.167	0.55	0.08	(0.16)
						6.02		2.74	4965.18
						36.00		36.00	31113.72
		X4	FA-FA	M	2.91②	0.165	0.55	0.08	(0.16)
						5.95		2.74	4909.70
						36.00		36.00	31113.72
		X5	FA-FA	M	2.97②	0.141	0.55	0.07	(0.13)
						5.06		2.57	4173.11
						36.00		36.00	31113.72
		X6	FA-FA	M	3.57②	0.000	0.64	0.04	(-0.31)
						0.00		1.33	-1830.43
						36.00		36.00	-5868.72
	3F	X1	FA-FA	M	4.86②	0.245	0.64	0.04	(0.23)
						8.83		1.47	6312.60
						36.00		36.00	27747.72
		X2	FA-FA	M	3.44②	0.170	0.46	0.06	(0.17)
						6.10		2.28	6042.51
						36.00		36.00	36162.72
		X3	FA-FA	M	3.30②	0.152	0.46	0.07	(0.15)
						5.49		2.40	5434.20
						36.00		36.00	36162.72
		X4	FA-FA	M	3.30②	0.151	0.46	0.07	(0.15)
						5.42		2.40	5364.89
						36.00		36.00	36162.72
		X5	FA-FA	M	3.37②	0.126	0.46	0.06	(0.12)
						4.54		2.25	4494.83
						36.00		36.00	36162.72
		X6	FA-FA	M	3.87②	0.000	0.64	0.03	(-0.39)
						0.00		1.24	-2265.17
						36.00		36.00	-5868.72
	2F	X1	FA-FA	M	5.18②	0.271	0.64	0.05	(0.25)
						9.74		1.81	6967.66
						36.00		36.00	27747.72
		X2	FA-FA	M	4.06②	0.186	0.46	0.06	(0.18)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X2	FA-FA	M	4.06②	6.69	0.46	2.29	6619.27
						36.00		36.00	36162.72
		X3	FA-FA	M	3.88②	0.166	0.46	0.07	(0.16)
						5.97		2.47	5912.29
						36.00		36.00	36162.72
						0.164		0.07	(0.16)
		X4	FA-FA	M	3.87②	5.89	0.46	2.46	5827.50
						36.00		36.00	36162.72
		X5	FA-FA	M	3.96②	0.136	0.46	0.06	(0.13)
						4.89		2.29	4837.06
						36.00		36.00	36162.72
						0.000		0.03	(-0.46)
	1F	X1	FA-FA	M	6.55②	0.00	0.64	1.21	-2701.65
						36.00		36.00	-5868.72
						0.337	0.64	0.07	(0.31)
						12.15		2.43	8685.12
						36.00		36.00	27747.72
						0.231	0.46	0.07	(0.23)
		X2	FA-FA	M	5.24②	8.32		2.38	8240.70
						36.00		36.00	36162.72
		X3	FA-FA	M	5.11②	0.206	0.46	0.07	(0.20)
						7.41		2.38	7335.65
						36.00		36.00	36162.72
						0.202	0.46	0.07	(0.20)
		X4	FA-FA	M	5.10②	7.27		2.37	7196.38
						36.00		36.00	36162.72
		X5	FA-FA	M	5.17②	0.168	0.46	0.06	(0.17)
						6.05		2.20	5987.80
						36.00		36.00	36162.72
						0.000	0.64	0.03	(-0.53)
		X6	FA-FA	M	4.09②	0.00		0.99	-3129.41
						36.00		36.00	-5868.72
Y3	15F	X1	FA-FA	M	22.21②	0.019	0.64	0.00	(0.02)
						0.57		0.02	405.73
						30.00		30.00	24101.22
						0.037	1.04	0.04	(0.03)
		X2	FC-FA	M	3.32②	1.10		1.19	485.85
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	3.31②	0.034	1.04	0.05	(0.03)
						1.03		1.36	453.29
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	3.31②	0.034	1.04	0.05	(0.03)
						1.03		1.36	453.01
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	3.31②	0.031	1.04	0.04	(0.02)
						0.93		1.20	411.37
						30.00		30.00	17088.72
		X6	FA-FA	M	59.50②	0.008	0.64	0.00	(0.01)
						0.25		0.11	175.85
						30.00		30.00	24101.22
	14F	X1	FA-FA	M	8.56②	0.045	0.64	0.02	(0.04)
						1.34		0.51	961.66
						30.00		30.00	24101.22
						0.071	1.04	0.06	(0.05)
		X2	FC-FA	M	3.84②	2.12		1.66	932.68
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	3.91②	0.067	1.04	0.05	(0.05)
						2.01		1.59	882.61
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	3.91②	0.067	1.04	0.05	(0.05)
						2.00		1.59	881.05
						30.00		30.00	17088.72
						0.063	1.04	0.06	(0.05)
		X5	FC-FA	M	3.84②	1.90		1.66	837.41

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X5	FC-FA	M	3.84②	30.00	1.04	30.00	17088.72
						0.011		0.01	(0.01)
		X6	FA-FA	M	7.72②	0.33	0.64	0.45	236.78
						30.00		30.00	24101.22
	13F	X1	FA-FA	M	6.14②	0.062	0.64	0.02	(0.05)
						1.85		0.74	1321.11
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	3.40②	0.103	1.04	0.07	(0.08)
						3.09		1.96	1358.14
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	3.25②	0.099	1.04	0.07	(0.08)
						2.96		2.06	1300.38
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	3.25②	0.098	1.04	0.07	(0.08)
						2.95		2.06	1298.64
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	3.39②	0.095	1.04	0.07	(0.07)
						2.84		1.96	1247.69
						30.00		30.00	17088.72
		X6	FA-FA	M	5.58②	0.012	0.64	0.02	(0.01)
						0.35		0.65	248.70
						30.00		30.00	24101.22
	12F	X1	FA-FA	M	5.37②	0.078	0.64	0.03	(0.07)
						2.35		0.77	1677.37
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FA-FA	M	3.32②	0.103	0.75	0.06	(0.09)
						3.09		1.72	1868.75
						30.00		30.00	21296.22
		X3	FA-FA	M	3.16②	0.096	0.75	0.06	(0.08)
						2.89		1.91	1747.49
						30.00		30.00	21296.22
		X4	FA-FA	M	3.16②	0.096	0.75	0.06	(0.08)
						2.89		1.91	1748.78
						30.00		30.00	21296.22
		X5	FA-FA	M	3.30②	0.090	0.75	0.06	(0.08)
						2.69		1.72	1626.87
						30.00		30.00	21296.22
		X6	FA-FA	M	4.88②	0.010	0.64	0.02	(0.01)
						0.31		0.68	223.99
						30.00		30.00	24101.22
	11F	X1	FA-FA	M	3.59②	0.095	0.64	0.03	(0.08)
						2.84		0.96	2028.06
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FB-FA	M	2.46②	0.127	0.75	0.07	(0.11)
						3.81		2.05	2306.77
						30.00		30.00	21296.22
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.119	0.75	0.07	(0.10)
						3.58		2.13	2167.77
						30.00		30.00	21296.22
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.120	0.75	0.07	(0.10)
						3.59		2.13	2173.89
						30.00		30.00	21296.22
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.110	0.75	0.07	(0.09)
						3.30		2.05	1993.64
						30.00		30.00	21296.22
		X6	FA-FA	M	3.24②	0.009	0.64	0.03	(0.01)
						0.27		0.85	195.99
						30.00		30.00	24101.22
	10F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.105	0.64	0.04	(0.10)
						3.46		1.16	2474.11
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FB-FA	M	2.31②	0.138	0.75	0.07	(0.12)
						4.55		2.29	2751.43
						33.00		33.00	22838.97

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X3	FB-FA	M	2.29②	0.130	0.75	0.07	(0.11)
						4.30		2.33	2603.75
						33.00		33.00	22838.97
		X4	FB-FA	M	2.29②	0.131	0.75	0.07	(0.11)
						4.32		2.33	2615.80
						33.00		33.00	22838.97
		X5	FB-FA	M	2.30②	0.121	0.75	0.07	(0.11)
						4.00		2.30	2419.01
						33.00		33.00	22838.97
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.003	0.64	0.03	(0.00)
						0.11		1.01	76.02
						33.00		33.00	25924.47
	9F	X1	FB-FA	M	2.25②	0.124	0.64	0.04	(0.11)
						4.10		1.25	2930.73
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FB-FA	M	2.09②	0.137	0.64	0.07	(0.12)
						4.51		2.20	3225.50
						33.00		33.00	25924.47
		X3	FB-FA	M	2.07②	0.129	0.64	0.07	(0.12)
						4.26		2.23	3048.77
						33.00		33.00	25924.47
		X4	FB-FA	M	2.07②	0.130	0.64	0.07	(0.12)
						4.29		2.23	3066.93
						33.00		33.00	25924.47
		X5	FB-FA	M	2.08②	0.121	0.64	0.07	(0.11)
						3.98		2.19	2844.82
						33.00		33.00	25924.47
		X6	FB-FA	M	2.24②	0.000	0.64	0.03	(-0.01)
						0.00		1.11	-44.47
						33.00		33.00	-5868.72
	8F	X1	FA-FA	M	3.00②	0.148	0.64	0.04	(0.14)
						4.90		1.44	3501.49
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.156	0.64	0.07	(0.14)
						5.16		2.43	3691.54
						33.00		33.00	25924.47
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.149	0.64	0.07	(0.14)
						4.91		2.41	3507.86
						33.00		33.00	25924.47
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.150	0.64	0.07	(0.14)
						4.94		2.41	3530.20
						33.00		33.00	25924.47
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.140	0.64	0.07	(0.13)
						4.63		2.43	3307.91
						33.00		33.00	25924.47
		X6	FA-FA	M	2.80②	0.000	0.64	0.04	(-0.04)
						0.00		1.26	-259.56
						33.00		33.00	-5868.72
	7F	X1	FA-FA	M	4.13②	0.173	0.64	0.04	(0.16)
						5.71		1.42	4084.87
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FA-FA	M	3.05②	0.178	0.64	0.08	(0.16)
						5.88		2.56	4205.29
						33.00		33.00	25924.47
		X3	FA-FA	M	3.05②	0.169	0.64	0.08	(0.15)
						5.57		2.63	3983.37
						33.00		33.00	25924.47
		X4	FA-FA	M	3.05②	0.170	0.64	0.08	(0.15)
						5.61		2.63	4010.54
						33.00		33.00	25924.47
		X5	FA-FA	M	3.03②	0.161	0.64	0.08	(0.15)
						5.30		2.56	3788.76
						33.00		33.00	25924.47
		X6	FA-FA	M	3.70②	0.000	0.64	0.04	(-0.08)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X6	FA-FA	M	3.70②	0.00	0.64	1.28	-465.59
						33.00		33.00	-5868.72
						0.196		0.04	(0.18)
	6F	X1	FA-FA	M	4.41②	6.47	0.64	1.17	4623.32
						33.00		33.00	25924.47
						0.173		0.07	(0.16)
		X2	FA-FA	M	2.78②	5.72	0.55	2.40	4720.37
						33.00		33.00	29009.97
						0.163		0.08	(0.15)
		X3	FA-FA	M	2.66②	5.39	0.55	2.58	4444.16
						33.00		33.00	29009.97
						0.165		0.08	(0.15)
		X4	FA-FA	M	2.66②	5.43	0.55	2.58	4479.73
						33.00		33.00	29009.97
						0.153		0.07	(0.14)
		X5	FA-FA	M	2.76②	5.06	0.55	2.39	4170.63
						33.00		33.00	29009.97
						0.000		0.03	(-0.13)
		X6	FA-FA	M	3.77②	0.00	0.64	1.10	-771.36
						33.00		33.00	-5868.72
						0.202		0.04	(0.19)
	5F	X1	FA-FA	M	3.81②	7.28	0.64	1.45	5202.78
						36.00		36.00	27747.72
						0.176		0.07	(0.17)
		X2	FA-FA	M	2.82②	6.34	0.55	2.47	5232.70
						36.00		36.00	31113.72
						0.165		0.07	(0.16)
		X3	FA-FA	M	2.74②	5.95	0.55	2.63	4908.01
						36.00		36.00	31113.72
						0.167		0.07	(0.16)
		X4	FA-FA	M	2.74②	6.00	0.55	2.63	4952.97
						36.00		36.00	31113.72
						0.154		0.07	(0.15)
		X5	FA-FA	M	2.80②	5.54	0.55	2.47	4569.48
						36.00		36.00	31113.72
						0.000		0.04	(-0.18)
		X6	FA-FA	M	3.35②	0.00	0.64	1.29	-1075.23
						36.00		36.00	-5868.72
						0.225		0.04	(0.21)
	4F	X1	FA-FA	M	4.21②	8.10	0.64	1.53	5790.90
						36.00		36.00	27747.72
						0.194		0.07	(0.19)
		X2	FA-FA	M	3.03②	6.99	0.55	2.57	5767.48
						36.00		36.00	31113.72
						0.181		0.08	(0.17)
		X3	FA-FA	M	2.93②	6.52	0.55	2.73	5378.14
						36.00		36.00	31113.72
						0.183		0.08	(0.17)
		X4	FA-FA	M	2.93②	6.59	0.55	2.73	5433.50
						36.00		36.00	31113.72
						0.168		0.07	(0.16)
		X5	FA-FA	M	3.01②	6.04	0.55	2.57	4984.88
						36.00		36.00	31113.72
						0.000		0.04	(-0.24)
		X6	FA-FA	M	3.62②	0.00	0.64	1.37	-1399.25
						36.00		36.00	-5868.72
						0.247		0.04	(0.23)
	3F	X1	FA-FA	M	4.87②	8.91	0.64	1.49	6369.75
						36.00		36.00	27747.72
						0.180		0.06	(0.18)
		X2	FA-FA	M	3.45②	6.49	0.46	2.29	6427.92
						36.00		36.00	36162.72
						0.165		0.07	(0.16)
		X3	FA-FA	M	3.32②	5.93	0.46	2.41	5871.97

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	3F	X3	FA-FA	M	3.32②	36.00	0.46	36.00	36162.72
		X4	FA-FA	M	3.32②	0.167	0.46	0.07	(0.16)
						6.00		2.41	5941.68
						36.00		36.00	36162.72
		X5	FA-FA	M	3.42②	0.152	0.46	0.06	(0.15)
						5.48		2.27	5424.24
						36.00		36.00	36162.72
		X6	FA-FA	M	4.05②	0.000	0.64	0.04	(-0.31)
						0.00		1.26	-1793.10
						36.00		36.00	-5868.72
	2F	X1	FA-FA	M	5.23②	0.271	0.64	0.05	(0.25)
						9.77		1.78	6987.41
						36.00		36.00	27747.72
		X2	FA-FA	M	4.09②	0.197	0.46	0.06	(0.19)
						7.10		2.25	7024.90
						36.00		36.00	36162.72
		X3	FA-FA	M	3.91②	0.179	0.46	0.07	(0.18)
						6.44		2.44	6373.12
						36.00		36.00	36162.72
		X4	FA-FA	M	3.91②	0.181	0.46	0.07	(0.18)
						6.52		2.44	6459.20
						36.00		36.00	36162.72
		X5	FA-FA	M	4.03②	0.166	0.46	0.06	(0.16)
						5.96		2.30	5901.84
						36.00		36.00	36162.72
		X6	FA-FA	M	4.16②	0.000	0.64	0.04	(-0.38)
						0.00		1.27	-2206.15
						36.00		36.00	-5868.72
	1F	X1	FA-FA	M	6.49②	0.337	0.64	0.07	(0.31)
						12.13		2.46	8672.91
						36.00		36.00	27747.72
		X2	FA-FA	M	5.20②	0.243	0.46	0.07	(0.24)
						8.75		2.43	8664.81
						36.00		36.00	36162.72
		X3	FA-FA	M	5.10②	0.219	0.46	0.07	(0.22)
						7.90		2.42	7820.74
						36.00		36.00	36162.72
		X4	FA-FA	M	5.09②	0.222	0.46	0.07	(0.22)
						7.99		2.42	7911.77
						36.00		36.00	36162.72
		X5	FA-FA	M	5.25②	0.202	0.46	0.06	(0.20)
						7.25		2.30	7182.07
						36.00		36.00	36162.72
		X6	FA-FA	M	4.77②	0.000	0.64	0.03	(-0.44)
						0.00		1.00	-2608.45
						36.00		36.00	-5868.72

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	15F	X1	FA-FA	M	2.94②	0.000	0.64	0.00	(0.00)
						0.00		0.05	0.13
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	2.80②	0.019	1.04	0.00	(0.01)
						0.57		0.03	251.77
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	2.64②	0.019	1.04	0.00	(0.01)
						0.58		0.00	253.19
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	2.64②	0.019	1.04	0.00	(0.01)
						0.58		0.00	253.19
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	2.80②	0.019	1.04	0.00	(0.01)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X5	FC-FA	M	2.80②	0.57	1.04	0.03	251.77
						30.00		30.00	17088.72
						0.000		0.00	(0.00)
		X6	FA-FA	M	2.94②	0.00	0.64	0.05	0.13
						30.00		30.00	24101.22
						0.000		0.00	(-0.01)
	14F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.00	0.64	0.02	-77.73
						30.00		30.00	-5868.72
						0.027		0.00	(0.02)
		X2	FC-FA	M	2.62②	0.82	1.04	0.03	362.78
						30.00		30.00	17088.72
						0.028		0.00	(0.02)
		X3	FC-FA	M	2.60②	0.83	1.04	0.00	366.22
						30.00		30.00	17088.72
						0.028		0.00	(0.02)
		X4	FC-FA	M	2.60②	0.83	1.04	0.00	366.22
						30.00		30.00	17088.72
						0.027		0.00	(0.02)
		X5	FC-FA	M	2.62②	0.82	1.04	0.03	362.79
						30.00		30.00	17088.72
						0.000		0.00	(-0.01)
		X6	FA-FA	M	2.59②	0.00	0.64	0.02	-77.72
						30.00		30.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.04)
	13F	X1	FA-FA	M	2.71②	0.00	0.64	0.03	-210.19
						30.00		30.00	-5868.72
						0.027		0.00	(0.02)
		X2	FC-FA	M	2.70②	0.82	1.04	0.02	362.35
						30.00		30.00	17088.72
						0.028		0.00	(0.02)
		X3	FC-FA	M	2.67②	0.83	1.04	0.00	366.92
						30.00		30.00	17088.72
						0.028		0.00	(0.02)
		X4	FC-FA	M	2.67②	0.83	1.04	0.00	366.92
						30.00		30.00	17088.72
						0.027		0.00	(0.02)
		X5	FC-FA	M	2.70②	0.82	1.04	0.02	362.35
						30.00		30.00	17088.72
						0.000		0.00	(-0.04)
		X6	FA-FA	M	2.71②	0.00	0.64	0.03	-210.18
						30.00		30.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.07)
	12F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.00	0.64	0.02	-399.66
						30.00		30.00	-5868.72
						0.011		0.00	(0.01)
		X2	FA-FA	M	2.66②	0.33	0.75	0.02	197.57
						30.00		30.00	21296.22
						0.011		0.00	(0.01)
		X3	FA-FA	M	2.60②	0.34	0.75	0.00	207.67
						30.00		30.00	21296.22
						0.011		0.00	(0.01)
		X4	FA-FA	M	2.60②	0.34	0.75	0.00	207.67
						30.00		30.00	21296.22
						0.011		0.00	(0.01)
		X5	FA-FA	M	2.66②	0.33	0.75	0.02	197.57
						30.00		30.00	21296.22
						0.000		0.00	(-0.07)
		X6	FA-FA	M	2.56②	0.00	0.64	0.02	-399.65
						30.00		30.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.11)
	11F	X1	FA-FA	M	2.71②	0.00	0.64	0.02	-646.39
						30.00		30.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.00)
		X2	FA-FA	M	3.03②	0.00	0.75	0.02	-9.05
						0.000		0.00	(-0.00)
						0.000		0.02	-9.05

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X2	FA-FA	M	3.03②	30.00	0.75	30.00	-5868.72
		X3	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.75	0.00	(0.00)
						0.00		0.00	1.67
						30.00		30.00	21296.22
		X4	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.75	0.00	(0.00)
						0.00		0.00	1.67
						30.00		30.00	21296.22
		X5	FA-FA	M	3.03②	0.000	0.75	0.00	(-0.00)
						0.00		0.02	-9.04
						30.00		30.00	-5868.72
		X6	FA-FA	M	2.71②	0.000	0.64	0.00	(-0.11)
						0.00		0.02	-646.38
						30.00		30.00	-5868.72
	10F	X1	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.64	0.00	(-0.16)
						0.00		0.02	-948.22
						33.00		33.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	2.64②	0.000	0.75	0.00	(-0.05)
						0.00		0.03	-264.62
						33.00		33.00	-5868.72
		X3	FA-FA	M	2.75②	0.000	0.75	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-252.27
						33.00		33.00	-5868.72
		X4	FA-FA	M	2.75②	0.000	0.75	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-252.27
						33.00		33.00	-5868.72
		X5	FA-FA	M	2.64②	0.000	0.75	0.00	(-0.05)
						0.00		0.03	-264.61
						33.00		33.00	-5868.72
		X6	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.64	0.00	(-0.16)
						0.00		0.02	-948.21
						33.00		33.00	-5868.72
	9F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.000	0.64	0.00	(-0.22)
						0.00		0.02	-1313.83
						33.00		33.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	2.70②	0.000	0.64	0.00	(-0.11)
						0.00		0.03	-649.08
						33.00		33.00	-5868.72
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.000	0.64	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-635.07
						33.00		33.00	-5868.72
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.000	0.64	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-635.06
						33.00		33.00	-5868.72
		X5	FA-FA	M	2.70②	0.000	0.64	0.00	(-0.11)
						0.00		0.03	-649.07
						33.00		33.00	-5868.72
		X6	FA-FA	M	2.69②	0.000	0.64	0.00	(-0.22)
						0.00		0.02	-1313.82
						33.00		33.00	-5868.72
	8F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.000	0.64	0.00	(-0.30)
						0.00		0.01	-1756.22
						33.00		33.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	2.62②	0.000	0.64	0.00	(-0.18)
						0.00		0.03	-1078.96
						33.00		33.00	-5868.72
		X3	FA-FA	M	2.62②	0.000	0.64	0.00	(-0.18)
						0.00		0.00	-1062.12
						33.00		33.00	-5868.72
		X4	FA-FA	M	2.62②	0.000	0.64	0.00	(-0.18)
						0.00		0.00	-1062.12
						33.00		33.00	-5868.72
		X5	FA-FA	M	2.62②	0.000	0.64	0.00	(-0.18)
						0.00		0.03	-1078.95
						33.00		33.00	-5868.72

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X6	FA-FA	M	2.55②	0.000	0.64	0.00	(-0.30)
						0.00		0.01	-1756.20
						33.00		33.00	-5868.72
	7F	X1	FA-FA	M	2.65②	0.000	0.64	0.00	(-0.38)
						0.00		0.01	-2256.90
						33.00		33.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	2.67②	0.000	0.64	0.00	(-0.28)
						0.00		0.03	-1627.17
						33.00		33.00	-5868.72
		X3	FA-FA	M	2.59②	0.000	0.64	0.00	(-0.27)
						0.00		0.00	-1608.51
						33.00		33.00	-5868.72
		X4	FA-FA	M	2.59②	0.000	0.64	0.00	(-0.27)
						0.00		0.00	-1608.51
						33.00		33.00	-5868.72
		X5	FA-FA	M	2.67②	0.000	0.64	0.00	(-0.28)
						0.00		0.03	-1627.16
						33.00		33.00	-5868.72
		X6	FA-FA	M	2.65②	0.000	0.64	0.00	(-0.38)
						0.00		0.01	-2256.89
						33.00		33.00	-5868.72
	6F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.000	0.64	0.00	(-0.48)
						0.00		0.00	-2800.48
						33.00		33.00	-5868.72
		X2	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.39)
						0.00		0.04	-2277.74
						33.00		33.00	-5868.72
		X3	FA-FA	M	2.66②	0.000	0.55	0.00	(-0.39)
						0.00		0.00	-2261.82
						33.00		33.00	-5868.72
		X4	FA-FA	M	2.66②	0.000	0.55	0.00	(-0.39)
						0.00		0.00	-2261.81
						33.00		33.00	-5868.72
		X5	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.39)
						0.00		0.04	-2277.73
						33.00		33.00	-5868.72
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.000	0.64	0.00	(-0.48)
						0.00		0.00	-2800.46
						33.00		33.00	-5868.72
	5F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.000	0.64	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-3395.05
						36.00		36.00	-5868.72
		X2	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.51)
						0.00		0.04	-2979.79
						36.00		36.00	-5868.72
		X3	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.51)
						0.00		0.00	-2968.59
						36.00		36.00	-5868.72
		X4	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.51)
						0.00		0.00	-2968.58
						36.00		36.00	-5868.72
		X5	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.51)
						0.00		0.04	-2979.78
						36.00		36.00	-5868.72
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.000	0.64	0.00	(-0.58)
						0.00		0.00	-3395.02
						36.00		36.00	-5868.72
	4F	X1	FA-FA	M	2.63②	0.000	0.64	0.00	(-0.69)
						0.00		0.00	-4021.37
						36.00		36.00	-5868.72
		X2	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.64)
						0.00		0.04	-3754.72
						36.00		36.00	-5868.72
		X3	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.64)
						0.00		0.00	-3754.72
						36.00		36.00	-5868.72

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X3	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.55	0.00	-3747.44
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.64)
		X4	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.55	0.00	-3747.44
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.64)
		X5	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.55	0.04	-3754.71
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.69)
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.00	0.64	0.00	-4021.36
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.80*)
	3F	X1	FA-FA	M	2.68②	0.00	0.64	0.00	-4669.35
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.78*)
		X2	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.46	0.04	-4569.41
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.78*)
		X3	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.46	0.00	-4562.32
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.78*)
		X4	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.46	0.00	-4562.31
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.78*)
		X5	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.46	0.04	-4569.40
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.80*)
		X6	FA-FA	M	2.68②	0.00	0.64	0.00	-4669.33
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.92*)
	2F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.00	0.64	0.02	-5371.15
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.92*)
		X2	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.46	0.05	-5417.20
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.92*)
		X3	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.46	0.00	-5412.73
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.92*)
		X4	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.46	0.00	-5412.72
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.92*)
		X5	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.46	0.05	-5417.19
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.92*)
		X6	FA-FA	M	2.67②	0.00	0.64	0.02	-5371.12
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-1.00*)
	1F	X1	FB-FB	M	2.14①	0.00	0.64	0.00	-5868.72
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X2	FB-FB	M	2.14①	0.00	0.46	0.00	-5868.72
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X3	FB-FB	M	2.14①	0.00	0.46	0.00	-5868.72
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X4	FB-FB	M	2.14①	0.00	0.46	0.00	-5868.72
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X5	FB-FB	M	2.14①	0.00	0.46	0.00	-5868.72
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X6	FB-FB	M	2.14①	0.00	0.64	0.00	-5868.72
						36.00		36.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-1.00*)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X6	FB-FB	M	2.14①	36.00	0.64	36.00	-5868.72
Y3	15F	X1	FA-FA	M	2.88②	0.012	0.64	0.00	(0.01)
						0.37		0.11	263.91
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	2.79②	0.032	1.04	0.00	(0.02)
						0.97		0.03	425.05
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	3.03②	0.033	1.04	0.00	(0.03)
						0.98		0.00	430.03
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	3.03②	0.033	1.04	0.00	(0.03)
						0.98		0.00	430.03
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	2.79②	0.032	1.04	0.00	(0.02)
						0.97		0.03	425.05
						30.00		30.00	17088.72
		X6	FA-FA	M	2.88②	0.012	0.64	0.00	(0.01)
						0.37		0.11	263.91
						30.00		30.00	24101.22
	14F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.037	0.64	0.00	(0.03)
						1.10		0.07	787.37
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	2.59②	0.076	1.04	0.00	(0.06)
						2.29		0.03	1006.83
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	2.74②	0.077	1.04	0.00	(0.06)
						2.30		0.00	1012.79
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	2.74②	0.077	1.04	0.00	(0.06)
						2.30		0.00	1012.79
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	2.59②	0.076	1.04	0.00	(0.06)
						2.29		0.03	1006.83
						30.00		30.00	17088.72
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.037	0.64	0.00	(0.03)
						1.10		0.07	787.36
						30.00		30.00	24101.22
	13F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.065	0.64	0.00	(0.06)
						1.94		0.08	1387.40
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	2.70②	0.128	1.04	0.00	(0.10)
						3.83		0.03	1685.68
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	2.65②	0.128	1.04	0.00	(0.10)
						3.84		0.00	1688.51
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	2.65②	0.128	1.04	0.00	(0.10)
						3.84		0.00	1688.51
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	2.70②	0.128	1.04	0.00	(0.10)
						3.83		0.03	1685.68
						30.00		30.00	17088.72
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.065	0.64	0.00	(0.06)
						1.94		0.08	1387.40
						30.00		30.00	24101.22
	12F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.094	0.64	0.00	(0.08)
						2.83		0.08	2026.84
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FA-FA	M	2.66②	0.139	0.75	0.00	(0.12)
						4.16		0.02	2516.10
						30.00		30.00	21296.22
		X3	FA-FA	M	2.70②	0.139	0.75	0.00	(0.12)
						4.17		0.00	2521.95
						30.00		30.00	21296.22

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X4	FA-FA	M	2.69②	0.139	0.75	0.00	(0.12)
						4.17		0.00	2521.95
						30.00		30.00	21296.22
		X5	FA-FA	M	2.66②	0.139	0.75	0.00	(0.12)
						4.16		0.02	2516.10
						30.00		30.00	21296.22
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.094	0.64	0.00	(0.08)
						2.83		0.08	2026.83
						30.00		30.00	24101.22
	11F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.126	0.64	0.00	(0.11)
						3.77		0.08	2697.64
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FA-FA	M	2.67②	0.186	0.75	0.00	(0.16)
						5.58		0.02	3373.42
						30.00		30.00	21296.22
		X3	FA-FA	M	2.76②	0.186	0.75	0.00	(0.16)
						5.59		0.00	3379.23
						30.00		30.00	21296.22
		X4	FA-FA	M	2.76②	0.186	0.75	0.00	(0.16)
						5.59		0.00	3379.22
						30.00		30.00	21296.22
		X5	FA-FA	M	2.67②	0.186	0.75	0.00	(0.16)
						5.58		0.02	3373.42
						30.00		30.00	21296.22
		X6	FA-FA	M	2.66②	0.126	0.64	0.00	(0.11)
						3.77		0.08	2697.64
						30.00		30.00	24101.22
	10F	X1	FA-FA	M	2.68②	0.145	0.64	0.00	(0.13)
						4.79		0.08	3422.86
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FA-FA	M	2.74②	0.216	0.75	0.00	(0.19)
						7.14		0.02	4320.04
						33.00		33.00	22838.97
		X3	FA-FA	M	2.71②	0.217	0.75	0.00	(0.19)
						7.15		0.00	4327.40
						33.00		33.00	22838.97
		X4	FA-FA	M	2.71②	0.217	0.75	0.00	(0.19)
						7.15		0.00	4327.41
						33.00		33.00	22838.97
		X5	FA-FA	M	2.74②	0.216	0.75	0.00	(0.19)
						7.14		0.02	4320.04
						33.00		33.00	22838.97
		X6	FA-FA	M	2.68②	0.145	0.64	0.00	(0.13)
						4.79		0.08	3422.85
						33.00		33.00	25924.47
	9F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.177	0.64	0.00	(0.16)
						5.86		0.08	4187.66
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FA-FA	M	2.61②	0.232	0.64	0.00	(0.21)
						7.67		0.02	5481.23
						33.00		33.00	25924.47
		X3	FA-FA	M	2.64②	0.233	0.64	0.00	(0.21)
						7.68		0.00	5488.12
						33.00		33.00	25924.47
		X4	FA-FA	M	2.64②	0.233	0.64	0.00	(0.21)
						7.68		0.00	5488.11
						33.00		33.00	25924.47
		X5	FA-FA	M	2.61②	0.232	0.64	0.00	(0.21)
						7.67		0.02	5481.23
						33.00		33.00	25924.47
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.177	0.64	0.00	(0.16)
						5.86		0.08	4187.65
						33.00		33.00	25924.47
	8F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.211	0.64	0.00	(0.19)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X1	FA-FA	M	2.70②	6.98	0.64	0.08	4989.48
						33.00		33.00	25924.47
						0.280		0.00	(0.25)
		X2	FA-FA	M	2.71②	9.24	0.64	0.01	6609.55
						33.00		33.00	25924.47
						0.280		0.00	(0.26)
		X3	FA-FA	M	2.58②	9.25	0.64	0.00	6617.05
						33.00		33.00	25924.47
						0.280		0.00	(0.26)
		X4	FA-FA	M	2.58②	9.25	0.64	0.00	6617.05
						33.00		33.00	25924.47
						0.280		0.00	(0.25)
		X5	FA-FA	M	2.71②	9.24	0.64	0.01	6609.53
						33.00		33.00	25924.47
						0.211		0.00	(0.19)
		X6	FA-FA	M	2.70②	6.98	0.64	0.08	4989.47
						33.00		33.00	25924.47
						0.247		0.00	(0.22)
	7F	X1	FA-FA	M	2.72②	8.15	0.64	0.07	5825.15
						33.00		33.00	25924.47
						0.330		0.00	(0.30)
		X2	FA-FA	M	2.83②	10.90	0.64	0.01	7793.03
						33.00		33.00	25924.47
						0.331		0.00	(0.30)
		X3	FA-FA	M	2.56②	10.91	0.64	0.00	7799.38
						33.00		33.00	25924.47
						0.331		0.00	(0.30)
		X4	FA-FA	M	2.56②	10.91	0.64	0.00	7799.37
						33.00		33.00	25924.47
						0.330		0.00	(0.30)
		X5	FA-FA	M	2.84②	10.90	0.64	0.01	7793.01
						33.00		33.00	25924.47
						0.247		0.00	(0.22)
		X6	FA-FA	M	2.72②	8.15	0.64	0.07	5825.14
						33.00		33.00	25924.47
						0.284		0.00	(0.26)
	6F	X1	FA-FA	M	2.74②	9.37	0.64	0.07	6696.23
						33.00		33.00	25924.47
						0.341		0.00	(0.32)
		X2	FA-FA	M	2.87②	11.24	0.55	0.00	9270.62
						33.00		33.00	29009.97
						0.341		0.00	(0.32)
		X3	FA-FA	M	2.62②	11.24	0.55	0.00	9270.25
						33.00		33.00	29009.97
						0.341		0.00	(0.32)
		X4	FA-FA	M	2.62②	11.24	0.55	0.00	9270.25
						33.00		33.00	29009.97
						0.341		0.00	(0.32)
		X5	FA-FA	M	2.87②	11.24	0.55	0.00	9270.59
						33.00		33.00	29009.97
						0.284		0.00	(0.26)
		X6	FA-FA	M	2.74②	9.37	0.64	0.07	6696.22
						33.00		33.00	25924.47
						0.295		0.00	(0.27)
	5F	X1	FA-FA	M	3.15②	10.62	0.64	0.07	7589.89
						36.00		36.00	27747.72
						0.358		0.00	(0.34)
		X2	FB-FA	M	3.72②	12.87	0.55	0.00	10618.07
						36.00		36.00	31113.72
						0.357		0.00	(0.34)
		X3	FB-FA	M	2.60②	12.86	0.55	0.00	10608.10
						36.00		36.00	31113.72
						0.357		0.00	(0.34)
		X4	FB-FA	M	2.60②	12.86	0.55	0.00	10608.11

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X4	FB-FA	M	2.60②	36.00	0.55	36.00	31113.72
		X5	FB-FA	M	3.72②	0.358	0.55	0.00	(0.34)
						12.87		0.00	10618.06
						36.00		36.00	31113.72
		X6	FA-FA	M	3.15②	0.295	0.64	0.00	(0.27)
						10.62		0.07	7589.88
						36.00		36.00	27747.72
	4F	X1	FA-FA	M	5.73②	0.331	0.64	0.00	(0.31)
						11.91		0.06	8512.44
						36.00		36.00	27747.72
		X2	FB-FA	M	3.81②	0.405	0.55	0.00	(0.39)
						14.56		0.01	12014.93
						36.00		36.00	31113.72
		X3	FB-FA	M	2.80②	0.404	0.55	0.00	(0.39)
						14.53		0.00	11990.58
						36.00		36.00	31113.72
		X4	FB-FA	M	2.80②	0.404	0.55	0.00	(0.39)
						14.53		0.00	11990.60
						36.00		36.00	31113.72
		X5	FB-FA	M	3.80②	0.405	0.55	0.00	(0.39)
						14.56		0.01	12014.91
						36.00		36.00	31113.72
		X6	FA-FA	M	5.72②	0.331	0.64	0.00	(0.31)
						11.91		0.06	8512.41
						36.00		36.00	27747.72
	3F	X1	FB-FA	M	2.60②	0.367	0.64	0.00	(0.34)
						13.22		0.06	9448.83
						36.00		36.00	27747.72
		X2	FB-FA	M	2.86②	0.390	0.46	0.00	(0.38)
						14.03		0.01	13894.09
						36.00		36.00	36162.72
		X3	FB-FA	M	2.61②	0.389	0.46	0.00	(0.38)
						13.99		0.00	13846.63
						36.00		36.00	36162.72
		X4	FB-FA	M	2.61②	0.389	0.46	0.00	(0.38)
						13.99		0.00	13846.67
						36.00		36.00	36162.72
		X5	FB-FA	M	2.86②	0.390	0.46	0.00	(0.38)
						14.03		0.01	13894.06
						36.00		36.00	36162.72
		X6	FB-FA	M	2.60②	0.367	0.64	0.00	(0.34)
						13.22		0.06	9448.79
						36.00		36.00	27747.72
	2F	X1	FB-FA	M	6.61②	0.405	0.64	0.00	(0.38)
						14.56		0.06	10412.10
						36.00		36.00	27747.72
		X2	FB-FA	M	2.93②	0.433	0.46	0.00	(0.43)
						15.59		0.01	15434.64
						36.00		36.00	36162.72
		X3	FB-FA	M	2.89②	0.431	0.46	0.00	(0.42)
						15.52		0.00	15363.54
						36.00		36.00	36162.72
		X4	FB-FA	M	2.88②	0.431	0.46	0.00	(0.42)
						15.52		0.00	15363.57
						36.00		36.00	36162.72
		X5	FB-FA	M	2.93②	0.433	0.46	0.00	(0.43)
						15.59		0.01	15434.60
						36.00		36.00	36162.72
		X6	FB-FA	M	6.58②	0.405	0.64	0.00	(0.38)
						14.56		0.06	10412.06
						36.00		36.00	27747.72
	1F	X1	FC-FC	M	3.05②	0.544	0.64	0.00	(0.50)
						19.58		0.04	14000.16
						36.00		36.00	27747.72

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	1F	X2	FD-FD	M	6.58②	0.554	0.46	0.00	(0.55)
						19.93		0.01	19734.74
						36.00		36.00	36162.72
		X3	FD-FD	M	3.89②	0.551	0.46	0.00	(0.54)
						19.82		0.00	19621.53
						36.00		36.00	36162.72
		X4	FD-FD	M	3.86②	0.551	0.46	0.00	(0.54)
						19.82		0.00	19621.57
						36.00		36.00	36162.72
		X5	FD-FD	M	6.57②	0.554	0.46	0.00	(0.55)
						19.93		0.01	19734.71
						36.00		36.00	36162.72
		X6	FC-FC	M	3.05②	0.544	0.64	0.00	(0.50)
						19.58		0.04	14000.09
						36.00		36.00	27747.72

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	15F	X1	FA-FA	M	2.85②	0.012	0.64	0.00	(0.01)
						0.35		0.10	253.33
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	2.79②	0.030	1.04	0.00	(0.02)
						0.91		0.04	401.51
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	3.07②	0.031	1.04	0.00	(0.02)
						0.93		0.00	407.28
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	3.07②	0.031	1.04	0.00	(0.02)
						0.93		0.00	407.28
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	2.79②	0.030	1.04	0.00	(0.02)
						0.91		0.04	401.51
						30.00		30.00	17088.72
		X6	FA-FA	M	2.85②	0.012	0.64	0.00	(0.01)
						0.35		0.10	253.33
						30.00		30.00	24101.22
	14F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.036	0.64	0.00	(0.03)
						1.07		0.06	763.32
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	2.59②	0.072	1.04	0.00	(0.06)
						2.15		0.03	945.98
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	2.77②	0.072	1.04	0.00	(0.06)
						2.17		0.00	953.17
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	2.77②	0.072	1.04	0.00	(0.06)
						2.17		0.00	953.17
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	2.59②	0.072	1.04	0.00	(0.06)
						2.15		0.03	945.98
						30.00		30.00	17088.72
		X6	FA-FA	M	2.59②	0.036	0.64	0.00	(0.03)
						1.07		0.06	763.33
						30.00		30.00	24101.22
	13F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.063	0.64	0.00	(0.06)
						1.89		0.07	1352.71
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	2.69②	0.121	1.04	0.00	(0.09)
						3.62		0.03	1592.35
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	2.67②	0.121	1.04	0.00	(0.09)
						3.63		0.00	1596.58

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	13F	X3	FC-FA	M	2.67②	30.00	1.04	30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	2.67②	0.121	1.04	0.00	(0.09)
						3.63		0.00	1596.58
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	2.69②	0.121	1.04	0.00	(0.09)
						3.62		0.03	1592.35
						30.00		30.00	17088.72
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.063	0.64	0.00	(0.06)
						1.89		0.07	1352.72
						30.00		30.00	24101.22
	12F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.092	0.64	0.00	(0.08)
						2.77		0.06	1982.34
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FA-FA	M	2.66②	0.132	0.75	0.00	(0.11)
						3.96		0.03	2394.29
						30.00		30.00	21296.22
		X3	FA-FA	M	2.71②	0.132	0.75	0.00	(0.11)
						3.97		0.00	2401.96
						30.00		30.00	21296.22
		X4	FA-FA	M	2.71②	0.132	0.75	0.00	(0.11)
						3.97		0.00	2401.96
						30.00		30.00	21296.22
		X5	FA-FA	M	2.66②	0.132	0.75	0.00	(0.11)
						3.96		0.03	2394.29
						30.00		30.00	21296.22
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.092	0.64	0.00	(0.08)
						2.77		0.06	1982.34
						30.00		30.00	24101.22
	11F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.123	0.64	0.00	(0.11)
						3.70		0.07	2644.42
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FA-FA	M	2.67②	0.178	0.75	0.00	(0.15)
						5.33		0.02	3223.77
						30.00		30.00	21296.22
		X3	FA-FA	M	2.79②	0.178	0.75	0.00	(0.15)
						5.34		0.00	3233.37
						30.00		30.00	21296.22
		X4	FA-FA	M	2.79②	0.178	0.75	0.00	(0.15)
						5.34		0.00	3233.37
						30.00		30.00	21296.22
		X5	FA-FA	M	2.67②	0.178	0.75	0.00	(0.15)
						5.33		0.02	3223.78
						30.00		30.00	21296.22
		X6	FA-FA	M	2.67②	0.123	0.64	0.00	(0.11)
						3.70		0.07	2644.42
						30.00		30.00	24101.22
	10F	X1	FA-FA	M	2.68②	0.142	0.64	0.00	(0.13)
						4.70		0.07	3362.18
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FA-FA	M	2.73②	0.207	0.75	0.00	(0.18)
						6.84		0.02	4140.41
						33.00		33.00	22838.97
		X3	FA-FA	M	2.73②	0.208	0.75	0.00	(0.18)
						6.86		0.00	4150.46
						33.00		33.00	22838.97
		X4	FA-FA	M	2.73②	0.208	0.75	0.00	(0.18)
						6.86		0.00	4150.46
						33.00		33.00	22838.97
		X5	FA-FA	M	2.73②	0.207	0.75	0.00	(0.18)
						6.84		0.02	4140.42
						33.00		33.00	22838.97
		X6	FA-FA	M	2.68②	0.142	0.64	0.00	(0.13)
						4.70		0.07	3362.20
						33.00		33.00	25924.47

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.175	0.64	0.00	(0.16)
						5.76		0.07	4119.92
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FA-FA	M	2.60②	0.224	0.64	0.00	(0.20)
						7.39		0.02	5285.64
						33.00		33.00	25924.47
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.224	0.64	0.00	(0.20)
						7.41		0.00	5296.52
						33.00		33.00	25924.47
		X4	FA-FA	M	2.65②	0.224	0.64	0.00	(0.20)
						7.41		0.00	5296.51
						33.00		33.00	25924.47
		X5	FA-FA	M	2.60②	0.224	0.64	0.00	(0.20)
						7.39		0.02	5285.65
						33.00		33.00	25924.47
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.175	0.64	0.00	(0.16)
						5.76		0.07	4119.94
						33.00		33.00	25924.47
	8F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.208	0.64	0.00	(0.19)
						6.88		0.06	4916.36
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FA-FA	M	2.69②	0.271	0.64	0.00	(0.25)
						8.95		0.02	6396.63
						33.00		33.00	25924.47
		X3	FA-FA	M	2.58②	0.272	0.64	0.00	(0.25)
						8.96		0.00	6409.23
						33.00		33.00	25924.47
		X4	FA-FA	M	2.58②	0.272	0.64	0.00	(0.25)
						8.96		0.00	6409.24
						33.00		33.00	25924.47
		X5	FA-FA	M	2.69②	0.271	0.64	0.00	(0.25)
						8.95		0.02	6396.64
						33.00		33.00	25924.47
		X6	FA-FA	M	2.69②	0.208	0.64	0.00	(0.19)
						6.88		0.06	4916.38
						33.00		33.00	25924.47
	7F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.244	0.64	0.00	(0.22)
						8.04		0.06	5749.42
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FA-FA	M	2.78②	0.321	0.64	0.00	(0.29)
						10.58		0.01	7565.11
						33.00		33.00	25924.47
		X3	FA-FA	M	2.57②	0.321	0.64	0.00	(0.29)
						10.60		0.00	7577.73
						33.00		33.00	25924.47
		X4	FA-FA	M	2.57②	0.321	0.64	0.00	(0.29)
						10.60		0.00	7577.73
						33.00		33.00	25924.47
		X5	FA-FA	M	2.78②	0.321	0.64	0.00	(0.29)
						10.58		0.01	7565.12
						33.00		33.00	25924.47
		X6	FA-FA	M	2.69②	0.244	0.64	0.00	(0.22)
						8.04		0.06	5749.44
						33.00		33.00	25924.47
	6F	X1	FA-FA	M	2.73②	0.281	0.64	0.00	(0.26)
						9.26		0.06	6619.67
						33.00		33.00	25924.47
		X2	FA-FA	M	2.82②	0.332	0.55	0.00	(0.31)
						10.96		0.01	9038.76
						33.00		33.00	29009.97
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.332	0.55	0.00	(0.31)
						10.96		0.00	9045.93
						33.00		33.00	29009.97
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.332	0.55	0.00	(0.31)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X4	FA-FA	M	2.61②	10.96	0.55	0.00	9045.94
						33.00		33.00	29009.97
						0.332		0.00	(0.31)
		X5	FA-FA	M	2.82②	10.96	0.55	0.01	9038.77
						33.00		33.00	29009.97
						0.281		0.00	(0.26)
	5F	X6	FA-FA	M	2.73②	9.26	0.64	0.06	6619.68
						33.00		33.00	25924.47
						0.292		0.00	(0.27)
		X1	FA-FA	M	3.04②	10.51	0.64	0.06	7513.45
						36.00		36.00	27747.72
						0.349		0.00	(0.33)
		X2	FA-FA	M	3.28②	12.58	0.55	0.00	10376.76
						36.00		36.00	31113.72
						0.349		0.00	(0.33)
		X3	FA-FA	M	2.60②	12.58	0.55	0.00	10375.12
						36.00		36.00	31113.72
						0.349		0.00	(0.33)
		X4	FA-FA	M	2.60②	12.58	0.55	0.00	10375.15
						36.00		36.00	31113.72
						0.349		0.00	(0.33)
		X5	FA-FA	M	3.28②	12.58	0.55	0.00	10376.78
						36.00		36.00	31113.72
						0.292		0.00	(0.27)
		X6	FA-FA	M	3.04②	10.51	0.64	0.06	7513.46
						36.00		36.00	27747.72
						0.328		0.00	(0.30)
	4F	X1	FA-FA	M	13.48②	11.80	0.64	0.05	8437.25
						36.00		36.00	27747.72
						0.396		0.00	(0.38)
		X2	FB-FA	M	4.68②	14.26	0.55	0.00	11768.02
						36.00		36.00	31113.72
						0.396		0.00	(0.38)
		X3	FB-FA	M	2.81②	14.25	0.55	0.00	11752.89
						36.00		36.00	31113.72
						0.396		0.00	(0.38)
		X4	FB-FA	M	2.81②	14.25	0.55	0.00	11752.92
						36.00		36.00	31113.72
						0.396		0.00	(0.38)
		X5	FB-FA	M	4.69②	14.26	0.55	0.00	11768.06
						36.00		36.00	31113.72
						0.328		0.00	(0.30)
		X6	FA-FA	M	13.63②	11.80	0.64	0.05	8437.26
						36.00		36.00	27747.72
						0.364		0.00	(0.34)
	3F	X1	FB-FA	M	2.63②	13.11	0.64	0.04	9375.74
						36.00		36.00	27747.72
						0.383		0.00	(0.38)
		X2	FB-FA	M	2.86②	13.79	0.46	0.01	13656.60
						36.00		36.00	36162.72
						0.382		0.00	(0.38)
		X3	FB-FA	M	2.60②	13.76	0.46	0.00	13619.19
						36.00		36.00	36162.72
						0.382		0.00	(0.38)
		X4	FB-FA	M	2.60②	13.76	0.46	0.00	13619.22
						36.00		36.00	36162.72
						0.383		0.00	(0.38)
		X5	FB-FA	M	2.86②	13.79	0.46	0.01	13656.67
						36.00		36.00	36162.72
						0.364		0.00	(0.34)
		X6	FB-FA	M	2.63②	13.11	0.64	0.04	9375.74
						36.00		36.00	27747.72
						0.402		0.00	(0.37)
	2F	X1	FB-FA	M	4.80②	14.46	0.64	0.05	10341.73

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X1	FB-FA	M	4.80②	36.00	0.64	36.00	27747.72
		X2	FB-FA	M	2.97②	0.426	0.46	0.00	(0.42)
						15.35		0.01	15199.13
						36.00		36.00	36162.72
		X3	FB-FA	M	2.89②	0.425	0.46	0.00	(0.42)
						15.29		0.00	15138.20
						36.00		36.00	36162.72
		X4	FB-FA	M	2.90②	0.425	0.46	0.00	(0.42)
						15.29		0.00	15138.25
						36.00		36.00	36162.72
		X5	FB-FA	M	2.96②	0.426	0.46	0.00	(0.42)
						15.35		0.01	15199.21
						36.00		36.00	36162.72
	1F	X1	FC-FC	M	3.07②	0.402	0.64	0.00	(0.37)
						14.46		0.05	10341.71
						36.00		36.00	27747.72
		X2	FD-FD	M	6.57②	0.544	0.64	0.00	(0.51)
						19.60		0.04	14012.84
						36.00		36.00	27747.72
		X3	FC-FC	M	3.80②	0.550	0.46	0.00	(0.54)
						19.81		0.01	19607.72
						36.00		36.00	36162.72
		X4	FC-FC	M	3.83②	0.547	0.46	0.00	(0.54)
						19.70		0.00	19507.65
						36.00		36.00	36162.72
		X5	FD-FD	M	6.57②	0.547	0.46	0.00	(0.54)
						19.70		0.00	19507.73
						36.00		36.00	36162.72
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.03②	0.550	0.46	0.00	(0.54)
						19.81		0.01	19607.79
						36.00		36.00	36162.72
		X2	FC-FC	M	3.07②	0.544	0.64	0.00	(0.51)
						19.60		0.04	14012.81
						36.00		36.00	27747.72
	14F	X1	FA-FA	M	3.03②	0.000	0.64	0.00	(0.00)
						0.01		0.07	4.50
						30.00		30.00	24101.22
		X2	FC-FA	M	2.78②	0.020	1.04	0.00	(0.02)
						0.61		0.03	268.37
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	2.69②	0.020	1.04	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	270.01
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	2.69②	0.020	1.04	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	270.01
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	2.78②	0.020	1.04	0.00	(0.02)
						0.61		0.03	268.37
						30.00		30.00	17088.72
	14F	X6	FA-FA	M	3.03②	0.000	0.64	0.00	(0.00)
						0.01		0.07	4.50
						30.00		30.00	24101.22
		X1	FA-FA	M	2.81②	0.000	0.64	0.00	(-0.01)
						0.00		0.03	-65.67
						30.00		30.00	-5868.72
		X2	FC-FA	M	2.62②	0.031	1.04	0.00	(0.02)
						0.94		0.03	411.77
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	2.60②	0.031	1.04	0.00	(0.02)
						0.94		0.00	415.57
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	2.60②	0.031	1.04	0.00	(0.02)
						0.94		0.00	415.57
						30.00		30.00	17088.72

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X5	FC-FA	M	2.62②	0.031	1.04	0.00	(0.02)
						0.94		0.03	411.77
						30.00		30.00	17088.72
		X6	FA-FA	M	2.81②	0.000	0.64	0.00	(-0.01)
						0.00		0.03	-65.67
						30.00		30.00	-5868.72
	13F	X1	FA-FA	M	2.82②	0.000	0.64	0.00	(-0.03)
						0.00		0.04	-192.52
						30.00		30.00	-5868.72
		X2	FC-FA	M	2.68②	0.033	1.04	0.00	(0.03)
						1.00		0.02	439.10
						30.00		30.00	17088.72
		X3	FC-FA	M	2.68②	0.034	1.04	0.00	(0.03)
						1.01		0.00	444.07
						30.00		30.00	17088.72
		X4	FC-FA	M	2.68②	0.034	1.04	0.00	(0.03)
						1.01		0.00	444.07
						30.00		30.00	17088.72
		X5	FC-FA	M	2.68②	0.033	1.04	0.00	(0.03)
						1.00		0.02	439.10
						30.00		30.00	17088.72
		X6	FA-FA	M	2.82②	0.000	0.64	0.00	(-0.03)
						0.00		0.04	-192.52
						30.00		30.00	-5868.72
	12F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.64	0.00	(-0.06)
						0.00		0.04	-377.48
						30.00		30.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	2.63②	0.016	0.75	0.00	(0.01)
						0.48		0.02	287.61
						30.00		30.00	21296.22
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.016	0.75	0.00	(0.01)
						0.49		0.00	298.52
						30.00		30.00	21296.22
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.016	0.75	0.00	(0.01)
						0.49		0.00	298.51
						30.00		30.00	21296.22
		X5	FA-FA	M	2.63②	0.016	0.75	0.00	(0.01)
						0.48		0.02	287.60
						30.00		30.00	21296.22
		X6	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.64	0.00	(-0.06)
						0.00		0.04	-377.48
						30.00		30.00	-5868.72
	11F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.000	0.64	0.00	(-0.11)
						0.00		0.04	-620.77
						30.00		30.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	2.95②	0.005	0.75	0.00	(0.00)
						0.15		0.03	92.01
						30.00		30.00	21296.22
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.006	0.75	0.00	(0.01)
						0.18		0.00	107.78
						30.00		30.00	21296.22
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.006	0.75	0.00	(0.01)
						0.18		0.00	107.78
						30.00		30.00	21296.22
		X5	FA-FA	M	2.95②	0.005	0.75	0.00	(0.00)
						0.15		0.03	92.00
						30.00		30.00	21296.22
		X6	FA-FA	M	2.67②	0.000	0.64	0.00	(-0.11)
						0.00		0.04	-620.77
						30.00		30.00	-5868.72
	10F	X1	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.64	0.00	(-0.16)
						0.00		0.03	-920.35
						33.00		33.00	-5868.72
		X2	FA-FA	M	2.83②	0.000	0.75	0.00	(-0.03)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X2	FA-FA	M	2.83②	0.00	0.75	0.02	-167.14
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.03)
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.00	0.75	0.00	-153.56
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.03)
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.00	0.75	0.00	-153.57
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.03)
		X5	FA-FA	M	2.83②	0.00	0.75	0.02	-167.15
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.16)
		X6	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.64	0.03	-920.36
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.22)
	9F	X1	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.64	0.03	-1287.45
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.09)
		X2	FA-FA	M	2.71②	0.00	0.64	0.03	-538.15
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.09)
		X3	FA-FA	M	2.56②	0.00	0.64	0.00	-523.08
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.09)
		X4	FA-FA	M	2.56②	0.00	0.64	0.00	-523.09
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.09)
		X5	FA-FA	M	2.71②	0.00	0.64	0.03	-538.16
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.22)
		X6	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.64	0.03	-1287.46
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.30)
	8F	X1	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.64	0.03	-1734.01
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.16)
		X2	FA-FA	M	2.63②	0.00	0.64	0.03	-967.94
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.16)
		X3	FA-FA	M	2.64②	0.00	0.64	0.00	-949.97
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.16)
		X4	FA-FA	M	2.64②	0.00	0.64	0.00	-949.97
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.16)
		X5	FA-FA	M	2.63②	0.00	0.64	0.03	-967.95
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.30)
		X6	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.64	0.03	-1734.02
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.38)
	7F	X1	FC-FC	M	1.86①	0.00	0.64	0.02	-2241.01
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.26)
		X2	FA-FA	M	2.68②	0.00	0.64	0.03	-1518.96
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.26)
		X3	FA-FA	M	2.56②	0.00	0.64	0.00	-1498.78
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.26)
		X4	FA-FA	M	2.56②	0.00	0.64	0.00	-1498.79
						33.00		33.00	-5868.72
						0.000		0.00	(-0.26)
		X5	FA-FA	M	2.68②	0.00	0.64	0.00	-1518.98
						0.00		0.03	-1518.98

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X5	FA-FA	M	2.68②	33.00	0.64	33.00	-5868.72
		X6	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.64	0.00	(-0.38)
						0.00		0.02	-2241.02
						33.00		33.00	-5868.72
	6F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.000	0.64	0.00	(-0.48)
						0.00		0.02	-2791.88
						33.00		33.00	-5868.72
		X2	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.37)
						0.00		0.04	-2177.28
						33.00		33.00	-5868.72
		X3	FA-FA	M	2.67②	0.000	0.55	0.00	(-0.37)
						0.00		0.00	-2160.17
						33.00		33.00	-5868.72
		X4	FA-FA	M	2.66②	0.000	0.55	0.00	(-0.37)
						0.00		0.00	-2160.18
						33.00		33.00	-5868.72
		X5	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.37)
						0.00		0.04	-2177.31
						33.00		33.00	-5868.72
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.000	0.64	0.00	(-0.48)
						0.00		0.02	-2791.90
						33.00		33.00	-5868.72
	5F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.64	0.00	(-0.58)
						0.00		0.01	-3394.93
						36.00		36.00	-5868.72
		X2	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.49)
						0.00		0.04	-2887.58
						36.00		36.00	-5868.72
		X3	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.49)
						0.00		0.00	-2875.27
						36.00		36.00	-5868.72
		X4	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.49)
						0.00		0.00	-2875.28
						36.00		36.00	-5868.72
		X5	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.49)
						0.00		0.04	-2887.62
						36.00		36.00	-5868.72
		X6	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.64	0.00	(-0.58)
						0.00		0.01	-3394.94
						36.00		36.00	-5868.72
	4F	X1	FA-FA	M	2.64②	0.000	0.64	0.00	(-0.69)
						0.00		0.01	-4030.94
						36.00		36.00	-5868.72
		X2	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.63)
						0.00		0.04	-3673.75
						36.00		36.00	-5868.72
		X3	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.62)
						0.00		0.00	-3665.53
						36.00		36.00	-5868.72
		X4	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.62)
						0.00		0.00	-3665.55
						36.00		36.00	-5868.72
		X5	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.55	0.00	(-0.63)
						0.00		0.04	-3673.81
						36.00		36.00	-5868.72
		X6	FA-FA	M	2.64②	0.000	0.64	0.00	(-0.69)
						0.00		0.01	-4030.94
						36.00		36.00	-5868.72
	3F	X1	FA-FA	M	2.67②	0.000	0.64	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.01	-4689.81
						36.00		36.00	-5868.72
		X2	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.46	0.00	(-0.77*)
						0.00		0.04	-4527.93
						36.00		36.00	-5868.72

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X3	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.46	0.00	(-0.77*)
						0.00		0.00	-4519.76
						36.00		36.00	-5868.72
		X4	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.46	0.00	(-0.77*)
						0.00		0.00	-4519.78
						36.00		36.00	-5868.72
		X5	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.46	0.00	(-0.77*)
						0.00		0.04	-4528.01
						36.00		36.00	-5868.72
		X6	FA-FA	M	2.67②	0.000	0.64	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.01	-4689.81
						36.00		36.00	-5868.72
	2F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.000	0.64	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.00	-5403.11
						36.00		36.00	-5868.72
		X2	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.46	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.05	-5389.57
						36.00		36.00	-5868.72
		X3	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.46	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.00	-5383.61
						36.00		36.00	-5868.72
		X4	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.46	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.00	-5383.64
						36.00		36.00	-5868.72
		X5	FC-FC	M	1.86①	0.000	0.46	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.05	-5389.69
						36.00		36.00	-5868.72
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.000	0.64	0.00	(-0.92*)
						0.00		0.00	-5403.10
						36.00		36.00	-5868.72
	1F	X1	FA-FA	M	3.07②	0.000	0.64	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5868.72
						36.00		36.00	-5868.72
		X2	FB-FB	M	2.14①	0.000	0.46	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5868.72
						36.00		36.00	-5868.72
		X3	FB-FB	M	2.14①	0.000	0.46	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5868.72
						36.00		36.00	-5868.72
		X4	FB-FB	M	2.14①	0.000	0.46	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5868.72
						36.00		36.00	-5868.72
		X5	FB-FB	M	2.14①	0.000	0.46	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5868.72
						36.00		36.00	-5868.72
		X6	FA-FA	M	3.07②	0.000	0.64	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5868.72
						36.00		36.00	-5868.72

c) R C 壁の部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm2)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm2)
モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
X5	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/F_c$	τu	F_c
X5	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/F_c$	τu	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X2	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/F_c$	τu	F_c
X3	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X5	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X6	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/F_c$	τu	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.4	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.3	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.3	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	30.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.8	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.3	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.4	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.4	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
X3	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.3	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.4	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.4	33.00
X4	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.3	33.00
X5	7F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.4	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.4	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.5	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.8	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.1	33.00
X6	9F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.3	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.4	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.4	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
X6	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.4	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	30.00
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.9	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.0	33.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X6	9F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.3	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.3	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.2	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.3	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.4	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.6	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.9	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.4	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.5	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.5	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.9	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.3	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.4	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.5	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.9	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.3	33.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X4	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.4	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.5	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.6	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.9	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.4	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.5	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.5	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.6	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.8	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.2	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.3	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.4	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00

U-5. 1. 3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)：ウェブの幅厚比
b/t(f)：フランジの幅厚比
横補剛：[o] 充分 [x] 不足
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [—]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 : [*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D : (柱の内のり長さ / 柱のせい) または (2・M / Q・D)
σo : 最終ステップでの軸方向応力度
Pt : 引張鉄筋比 (%)
τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
N/No : R Cの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (X Y 方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として) 付で出力)
N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重 / S R C断面としての最大圧縮耐力。
Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力 / 鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 (S R C柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
d/t(w) : ウェブの幅厚比
b/t(f) : フランジの幅厚比
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
λe1 : 筋違材の有効細長比 (右上り)
λe2 : 筋違材の有効細長比 (左上り)
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

Y 方向正加力時 Y3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X2	RC	FD-FD	M	6.58②	0.55	0.46	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	3.89②	0.55	0.46	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	3.86②	0.55	0.46	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	6.57②	0.55	0.46	0.000	

Y 方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X2	RC	FD-FD	M	6.57②	0.55	0.46	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	6.57②	0.55	0.46	0.000	

U-5.1.4 S 造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.2 R C 部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

U-5.2.1 R C はり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0 = 曲げヒンジ、x = せん断破壊
QL : 長期せん断力 (kN)
Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)
Qsu : はりのせん断耐力 (kN)
n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1 フレーム (X 方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-16.6	1.200	0.0	16.6	291.0	OK
		R	26.1			26.1		
	X2	L	-22.5	1.200	0.0	22.5	291.0	OK
		R	20.2			20.2		

Y1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X3	L	-21.4	1.200	0.0	21.4	291.0	OK
		R	21.4			21.4		
	X4	L	-20.2	1.200	0.0	20.2	291.0	OK
		R	22.5			22.5		
	X5	L	-26.1	1.200	0.0	26.1	291.0	OK
		R	16.6			16.6		

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-77.5	1.100	134.6	70.6	369.3	OK
		R	80.9			229.0		
	X2	L	-79.3	1.100	178.1	116.6	378.8	OK
		R	79.1			274.9		
	X3	L	-79.2	1.100	177.9	116.5	378.8	OK
		R	79.2			274.9		
	X4	L	-79.1	1.100	177.8	116.5	378.8	OK
		R	79.3			274.9		
	X5	L	-80.9	1.100	138.0	70.9	369.3	OK
		R	77.5			229.3		
15F	X1	L	-67.8	1.100	246.0	202.8	456.7	OK
		R	68.0			338.6		
	X2	L	-67.8	1.100	294.3	255.9	528.6	OK
		R	67.9			391.7		
	X3	L	-67.9	1.100	294.4	255.9	528.6	OK
		R	67.9			391.7		
	X4	L	-67.9	1.100	294.4	255.9	528.6	OK
		R	67.8			391.7		
	X5	L	-68.0	1.100	246.2	202.8	456.7	OK
		R	67.8			338.6		
14F	X1	L	-67.4	1.100	245.6	202.8	456.7	OK
		R	68.4			338.5		
	X2	L	-67.9	1.100	294.4	256.0	528.6	OK
		R	67.8			391.7		
	X3	L	-67.9	1.100	294.4	255.9	528.6	OK
		R	67.9			391.7		
	X4	L	-67.8	1.100	294.4	255.9	528.6	OK
		R	67.9			391.7		
	X5	L	-68.4	1.100	246.6	202.9	456.7	OK
		R	67.4			338.6		
13F	X1	L	-67.3	1.100	342.4	309.4	524.5	OK
		R	68.4			445.1		
	X2	L	-70.4	1.100	411.8	382.6	584.6	OK
		R	70.5			523.5		
	X3	L	-70.4	1.100	411.9	382.6	584.6	OK
		R	70.4			523.5		
	X4	L	-70.5	1.100	411.9	382.6	584.6	OK
		R	70.4			523.5		
	X5	L	-68.4	1.100	343.6	309.5	524.5	OK
		R	67.3			445.2		
12F	X1	L	-67.3	1.100	342.4	309.4	524.5	OK
		R	68.5			445.1		
	X2	L	-70.4	1.100	411.8	382.6	584.6	OK
		R	70.5			523.5		
	X3	L	-70.4	1.100	411.9	382.6	584.6	OK
		R	70.4			523.5		
	X4	L	-70.5	1.100	411.9	382.6	584.6	OK
		R	70.4			523.5		
	X5	L	-68.5	1.100	343.6	309.5	524.5	OK
		R	67.3			445.2		
11F	X1	L	-72.2	1.100	479.9	455.7	660.4	OK
		R	73.8			601.7		
	X2	L	-73.1	1.100	502.9	480.2	713.7	OK
		R	73.0			626.2		
	X3	L	-73.0	1.100	502.9	480.2	713.7	OK
		R	73.0			626.2		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X4	L	0	-73.0	1.100	502.9	480.2	≦	713.7	OK
		R	0	73.1			626.2	≦		
	X5	L	0	-73.8	1.100	481.5	455.9	≦	660.4	OK
		R	0	72.2			601.9	≦		
10F	X1	L	0	-72.2	1.100	479.9	455.7	≦	660.4	OK
		R	0	73.9			601.7	≦		
	X2	L	0	-73.1	1.100	502.9	480.2	≦	713.7	OK
		R	0	73.0			626.2	≦		
	X3	L	0	-73.0	1.100	502.9	480.2	≦	713.7	OK
		R	0	73.0			626.2	≦		
	X4	L	0	-73.0	1.100	502.9	480.2	≦	713.7	OK
		R	0	73.1			626.2	≦		
	X5	L	0	-73.9	1.100	481.6	455.9	≦	660.4	OK
		R	0	72.2			601.9	≦		
9F	X1	L	0	-74.5	1.100	501.8	477.5	≦	761.4	OK
		R	0	76.7			628.7	≦		
	X2	L	0	-78.1	1.100	599.5	581.2	≦	821.0	OK
		R	0	78.2			737.6	≦		
	X3	L	0	-78.2	1.100	599.5	581.3	≦	821.0	OK
		R	0	78.2			737.6	≦		
	X4	L	0	-78.2	1.100	599.5	581.3	≦	821.0	OK
		R	0	78.1			737.6	≦		
	X5	L	0	-76.7	1.100	504.0	477.7	≦	761.4	OK
		R	0	74.5			628.9	≦		
8F	X1	L	0	-74.4	1.100	501.8	477.5	≦	761.4	OK
		R	0	76.7			628.7	≦		
	X2	L	0	-78.1	1.100	599.4	581.2	≦	821.0	OK
		R	0	78.2			737.6	≦		
	X3	L	0	-78.2	1.100	599.5	581.2	≦	821.0	OK
		R	0	78.2			737.6	≦		
	X4	L	0	-78.2	1.100	599.5	581.3	≦	821.0	OK
		R	0	78.1			737.6	≦		
	X5	L	0	-76.7	1.100	504.0	477.7	≦	761.4	OK
		R	0	74.4			628.9	≦		
7F	X1	L	0	-81.7	1.100	699.9	688.3	≦	991.2	OK
		R	0	85.0			854.9	≦		
	X2	L	0	-83.4	1.100	803.7	800.7	≦	1062.2	OK
		R	0	83.2			967.3	≦		
	X3	L	0	-83.3	1.100	803.7	800.7	≦	1062.2	OK
		R	0	83.3			967.3	≦		
	X4	L	0	-83.2	1.100	803.6	800.7	≦	1062.2	OK
		R	0	83.4			967.3	≦		
	X5	L	0	-85.0	1.100	703.2	688.6	≦	991.2	OK
		R	0	81.7			855.2	≦		
6F	X1	L	0	-81.6	1.100	699.9	688.2	≦	1016.9	OK
		R	0	85.0			854.9	≦		
	X2	L	0	-83.4	1.100	803.7	800.7	≦	1089.6	OK
		R	0	83.2			967.3	≦		
	X3	L	0	-83.3	1.100	803.7	800.7	≦	1089.6	OK
		R	0	83.3			967.3	≦		
	X4	L	0	-83.2	1.100	803.6	800.7	≦	1089.6	OK
		R	0	83.4			967.3	≦		
	X5	L	0	-85.0	1.100	703.3	688.6	≦	1016.9	OK
		R	0	81.6			855.2	≦		
5F	X1	L	0	-81.5	1.100	699.8	688.2	≦	1069.8	OK
		R	0	85.1			854.9	≦		
	X2	L	0	-83.4	1.100	803.7	800.7	≦	1089.6	OK
		R	0	83.2			967.3	≦		
	X3	L	0	-83.3	1.100	803.7	800.7	≦	1089.6	OK
		R	0	83.3			967.3	≦		
	X4	L	0	-83.2	1.100	803.6	800.7	≦	1089.6	OK
		R	0	83.4			967.3	≦		
	X5	L	0	-85.1	1.100	703.3	688.6	≦	1069.8	OK
		R	0	81.5			855.2	≦		
4F	X1	L	0	-81.4	1.100	699.7	688.2	≦	1069.8	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	X1	R	0	85.2	1.100	699.7	854.8	≦	1069.8	OK
		L	0	-83.4			800.7	≦		
	X2	R	0	83.2	1.100	803.7	967.3	≦	1089.6	OK
		L	0	-83.3			800.7	≦		
	X3	R	0	83.3	1.100	803.6	967.3	≦	1089.6	OK
		L	0	-83.2			800.7	≦		
	X4	R	0	83.4	1.100	803.6	967.3	≦	1089.6	OK
		L	0	-85.2			688.6	≦		
	X5	R	0	81.4	1.100	703.4	855.2	≦	1069.8	OK
		L	0	-81.4			688.2	≦		
3F	X1	R	0	85.2	1.100	699.6	854.8	≦	1069.8	OK
		L	0	-83.4			800.7	≦		
	X2	R	0	83.2	1.100	803.7	967.3	≦	1089.6	OK
		L	0	-83.3			800.7	≦		
	X3	R	0	83.3	1.100	803.6	967.3	≦	1089.6	OK
		L	0	-83.2			800.7	≦		
	X4	R	0	83.4	1.100	803.6	967.3	≦	1089.6	OK
		L	0	-85.2			688.6	≦		
	X5	R	0	81.4	1.100	703.5	855.2	≦	1069.8	OK
		L	0	-81.3			688.2	≦		
2F	X1	R	0	85.3	1.100	699.6	854.8	≦	1069.8	OK
		L	0	-83.3			800.7	≦		
	X2	R	0	83.3	1.100	803.6	967.3	≦	1089.6	OK
		L	0	-83.3			800.7	≦		
	X3	R	0	83.3	1.100	803.6	967.3	≦	1089.6	OK
		L	0	-83.3			800.7	≦		
	X4	R	0	83.3	1.100	803.6	967.3	≦	1089.6	OK
		L	0	-85.3			688.6	≦		
	X5	R	0	81.3	1.100	703.5	855.2	≦	1069.8	OK
		L	0	-144.1			756.9	≦		
1F	X1	R		197.9	1.200	750.9	1098.9	≦	5378.7	OK
		L		-175.4			1105.7	≦		
	X2	R		166.6	1.200	1067.6	1447.7	≦	5133.5	OK
		L		-171.0			1132.4	≦		
	X3	R		171.0	1.200	1086.2	1474.4	≦	5123.4	OK
		L		-166.6			1066.0	≦		
	X4	R		175.4	1.200	1027.2	1408.0	≦	4954.7	OK
		L		-197.9			1720.3	≦		
	X5	R		144.1	1.200	1598.5	2062.3	≦	5181.6	OK
		L						≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	R	0	-93.5	1.100	134.3	54.3	≦	377.0	OK
		L	0	97.5			245.2	≦		
	X2	R	0	-95.6	1.100	178.1	100.3	≦	385.7	OK
		L	0	95.3			291.2	≦		
	X3	R	0	-95.5	1.100	177.9	100.3	≦	385.7	OK
		L	0	95.5			291.2	≦		
	X4	R	0	-95.3	1.100	177.8	100.3	≦	385.7	OK
		L	0	95.6			291.2	≦		
	X5	R	0	-97.5	1.100	138.3	54.7	≦	377.0	OK
		L	0	93.5			245.6	≦		
15F	X1	R	0	-95.0	1.100	294.0	228.4	≦	534.0	OK
		L	0	95.8			419.2	≦		
	X2	R	0	-95.4	1.100	294.3	228.4	≦	534.0	OK
		L	0	95.4			419.2	≦		
	X3	R	0	-95.4	1.100	294.4	228.4	≦	534.0	OK
		L	0	95.4			419.2	≦		
	X4	R	0	-95.4	1.100	294.4	228.4	≦	534.0	OK
		L	0	95.4			419.2	≦		
	X5	R	0	-95.8	1.100	294.8	228.5	≦	534.0	OK
		L	0	95.0			419.3	≦		
14F	X1	R	0	-94.4	1.100	293.6	228.5	≦	534.0	OK
		L	0	96.0			418.9	≦		
	X2	L	0	-95.2	1.100	294.4	228.6	≦	534.0	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X2	R	0	95.2	1.100	294.4	419.0	≦	534.0	OK
	X3	L	0	-95.2	1.100	294.4	228.6	≦	534.0	OK
		R	0	95.2			419.0	≦		
	X4	L	0	-95.2	1.100	294.3	228.6	≦	534.0	OK
		R	0	95.2			419.0	≦		
13F	X1	L	0	-94.4	1.100	342.1	282.0	≦	529.2	OK
		R	0	96.0			472.4	≦		
	X2	L	0	-97.7	1.100	411.8	355.3	≦	589.2	OK
		R	0	97.8			550.8	≦		
	X3	L	0	-97.8	1.100	411.9	355.3	≦	589.2	OK
		R	0	97.8			550.8	≦		
	X4	L	0	-97.8	1.100	411.9	355.3	≦	589.2	OK
		R	0	97.7			550.8	≦		
	X5	L	0	-96.0	1.100	343.8	282.2	≦	529.2	OK
		R	0	94.4			472.6	≦		
12F	X1	L	0	-94.3	1.100	342.1	282.0	≦	529.2	OK
		R	0	96.1			472.4	≦		
	X2	L	0	-97.7	1.100	411.8	355.3	≦	589.2	OK
		R	0	97.8			550.8	≦		
	X3	L	0	-97.8	1.100	411.9	355.3	≦	589.2	OK
		R	0	97.8			550.8	≦		
	X4	L	0	-97.8	1.100	411.9	355.3	≦	589.2	OK
		R	0	97.7			550.8	≦		
	X5	L	0	-96.1	1.100	343.9	282.2	≦	529.2	OK
		R	0	94.3			472.6	≦		
11F	X1	L	0	-99.2	1.100	479.5	428.3	≦	719.9	OK
		R	0	101.5			629.0	≦		
	X2	L	0	-100.4	1.100	503.0	452.9	≦	716.7	OK
		R	0	100.3			653.5	≦		
	X3	L	0	-100.3	1.100	502.9	452.9	≦	716.7	OK
		R	0	100.3			653.5	≦		
	X4	L	0	-100.3	1.100	502.9	452.8	≦	716.7	OK
		R	0	100.4			653.5	≦		
	X5	L	0	-101.5	1.100	481.9	428.6	≦	719.9	OK
		R	0	99.2			629.3	≦		
10F	X1	L	0	-99.1	1.100	479.5	428.3	≦	719.9	OK
		R	0	101.6			629.0	≦		
	X2	L	0	-100.4	1.100	502.9	452.9	≦	716.7	OK
		R	0	100.3			653.5	≦		
	X3	L	0	-100.3	1.100	502.9	452.9	≦	716.7	OK
		R	0	100.3			653.5	≦		
	X4	L	0	-100.3	1.100	502.9	452.8	≦	716.7	OK
		R	0	100.4			653.5	≦		
	X5	L	0	-101.6	1.100	481.9	428.6	≦	719.9	OK
		R	0	99.1			629.3	≦		
9F	X1	L	0	-101.4	1.100	586.3	543.5	≦	781.7	OK
		R	0	104.4			749.4	≦		
	X2	L	0	-105.5	1.100	587.8	541.1	≦	881.9	OK
		R	0	105.5			752.1	≦		
	X3	L	0	-105.5	1.100	587.8	541.1	≦	881.9	OK
		R	0	105.5			752.1	≦		
	X4	L	0	-105.5	1.100	587.8	541.1	≦	881.9	OK
		R	0	105.5			752.1	≦		
	X5	L	0	-104.4	1.100	589.4	543.9	≦	781.7	OK
		R	0	101.4			749.7	≦		
8F	X1	L	0	-101.4	1.100	586.3	543.5	≦	781.7	OK
		R	0	104.5			749.4	≦		
	X2	L	0	-105.5	1.100	587.8	541.1	≦	881.9	OK
		R	0	105.5			752.1	≦		
	X3	L	0	-105.5	1.100	587.8	541.1	≦	881.9	OK
		R	0	105.5			752.1	≦		
	X4	L	0	-105.5	1.100	587.8	541.1	≦	881.9	OK
		R	0	105.5			752.1	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X5	L 0	-104.5	1.100	589.4	543.9	781.7	OK
		R 0	101.4			749.7		
7F	X1	L 0	-108.5	1.100	699.4	660.9	1043.3	OK
		R 0	112.8			882.1		
	X2	L 0	-110.7	1.100	803.8	773.4	1062.2	OK
		R 0	110.5			994.7		
	X3	L 0	-110.6	1.100	803.7	773.4	1062.2	OK
		R 0	110.6			994.7		
	X4	L 0	-110.5	1.100	803.6	773.4	1062.2	OK
		R 0	110.7			994.6		
	X5	L 0	-112.8	1.100	703.7	661.3	1043.3	OK
		R 0	108.5			882.6		
6F	X1	L 0	-108.4	1.100	699.3	660.9	1070.3	OK
		R 0	112.9			882.1		
	X2	L 0	-110.7	1.100	803.7	773.4	1090.0	OK
		R 0	110.6			994.7		
	X3	L 0	-110.6	1.100	803.7	773.4	1090.0	OK
		R 0	110.6			994.7		
	X4	L 0	-110.6	1.100	803.6	773.4	1090.0	OK
		R 0	110.7			994.6		
	X5	L 0	-112.9	1.100	703.8	661.3	1070.3	OK
		R 0	108.4			882.6		
5F	X1	L 0	-108.3	1.100	699.3	660.9	1070.3	OK
		R 0	112.9			882.1		
	X2	L 0	-110.7	1.100	803.7	773.4	1090.0	OK
		R 0	110.5			994.7		
	X3	L 0	-110.6	1.100	803.7	773.4	1090.0	OK
		R 0	110.6			994.7		
	X4	L 0	-110.5	1.100	803.6	773.4	1090.0	OK
		R 0	110.7			994.6		
	X5	L 0	-112.9	1.100	703.9	661.3	1070.3	OK
		R 0	108.3			882.6		
4F	X1	L 0	-108.2	1.100	699.1	660.8	1070.3	OK
		R 0	113.1			882.1		
	X2	L 0	-110.7	1.100	803.7	773.4	1090.0	OK
		R 0	110.5			994.7		
	X3	L 0	-110.6	1.100	803.6	773.4	1090.0	OK
		R 0	110.6			994.6		
	X4	L 0	-110.5	1.100	803.6	773.4	1090.0	OK
		R 0	110.7			994.6		
	X5	L 0	-113.1	1.100	704.0	661.3	1070.3	OK
		R 0	108.2			882.6		
3F	X1	L 0	-108.2	1.100	699.1	660.8	1070.3	OK
		R 0	113.1			882.1		
	X2	L 0	-110.7	1.100	803.7	773.4	1090.0	OK
		R 0	110.5			994.6		
	X3	L 0	-110.6	1.100	803.6	773.4	1090.0	OK
		R 0	110.6			994.6		
	X4	L 0	-110.5	1.100	803.5	773.4	1090.0	OK
		R 0	110.7			994.6		
	X5	L 0	-113.1	1.100	704.0	661.3	1070.3	OK
		R 0	108.2			882.6		
2F	X1	L 0	-110.7	1.100	698.8	657.9	1069.8	OK
		R 0	116.3			884.9		
	X2	L 0	-113.6	1.100	803.7	770.5	1089.6	OK
		R 0	113.4			997.5		
	X3	L 0	-113.5	1.100	803.6	770.5	1089.6	OK
		R 0	113.5			997.5		
	X4	L 0	-113.4	1.100	803.6	770.5	1089.6	OK
		R 0	113.6			997.5		
	X5	L 0	-116.3	1.100	704.3	658.5	1069.8	OK
		R 0	110.7			885.5		
1F	X1	L	-157.2	1.200	828.5	836.9	5464.4	OK
		R	213.8			1208.0		
	X2	L	-190.1	1.200	1106.8	1138.1	5068.9	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X2	R	180.9	1.200	1106.8	1509.1	≦	5068.9	OK
		L	-185.5			1139.2	≦		
	X3	R	185.5	1.200	1103.9	1510.3	≦	5081.9	OK
		L	-180.9			1078.6	≦		
	X4	R	190.1	1.200	1049.6	1449.6	≦	4943.3	OK
		L	-213.8			1707.4	≦		
	X5	R	157.2	1.200	1601.0	2078.5	≦	5206.7	OK
		L					≦		

Y4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-18.0	1.200	0.0	18.0	≦	291.0	OK
		R	28.4			28.4	≦		
	X2	L	-24.4	1.200	0.0	24.4	≦	291.0	OK
		R	21.9			21.9	≦		
	X3	L	-23.2	1.200	0.0	23.2	≦	291.0	OK
		R	23.2			23.2	≦		
	X4	L	-21.9	1.200	0.0	21.9	≦	291.0	OK
		R	24.4			24.4	≦		
	X5	L	-28.4	1.200	0.0	28.4	≦	291.0	OK
		R	18.0			18.0	≦		

X1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	513.0	OK
		R	5.6			5.6	≦		
	Y3	L	-7.1	1.200	0.0	7.1	≦	400.4	OK
		R	3.7			3.7	≦		

X2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	513.0	OK
		R	5.6			5.6	≦		
	Y3	L	-7.1	1.200	0.0	7.1	≦	400.4	OK
		R	3.7			3.7	≦		

Y1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-16.6	1.200	0.0	16.6	291.0	OK
		R	26.1			26.1	291.0	
	X2	L	-22.5	1.200	0.0	22.5	291.0	OK
		R	20.2			20.2	291.0	
	X3	L	-21.4	1.200	0.0	21.4	291.0	OK
		R	21.4			21.4	291.0	
	X4	L	-20.2	1.200	0.0	20.2	291.0	OK
		R	22.5			22.5	291.0	
	X5	L	-26.1	1.200	0.0	26.1	291.0	OK
		R	16.6			16.6	291.0	

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-77.5	1.100	-138.0	229.3	369.3	OK
		R	80.9			70.9	369.3	
	X2	L	-79.3	1.100	-177.8	274.9	378.8	OK
		R	79.1			116.5	378.8	
	X3	L	-79.2	1.100	-177.9	274.9	378.8	OK
		R	79.2			116.5	378.8	
	X4	L	-79.1	1.100	-178.1	274.9	378.8	OK
		R	79.3			116.6	378.8	
	X5	L	-80.9	1.100	-134.6	229.0	369.3	OK
		R	77.5			70.6	369.3	
15F	X1	L	-67.8	1.100	-246.2	338.6	456.7	OK
		R	68.0			202.8	456.7	
	X2	L	-67.8	1.100	-294.4	391.7	528.6	OK
		R	67.9			255.9	528.6	
	X3	L	-67.9	1.100	-294.4	391.7	528.6	OK
		R	67.9			255.9	528.6	
	X4	L	-67.9	1.100	-294.3	391.7	528.6	OK
		R	67.8			255.9	528.6	
	X5	L	-68.0	1.100	-246.0	338.6	456.7	OK
		R	67.8			202.8	456.7	
14F	X1	L	-67.4	1.100	-246.6	338.6	456.7	OK
		R	68.4			202.9	456.7	
	X2	L	-67.9	1.100	-294.4	391.7	528.6	OK
		R	67.8			255.9	528.6	
	X3	L	-67.9	1.100	-294.4	391.7	528.6	OK
		R	67.9			255.9	528.6	
	X4	L	-67.8	1.100	-294.4	391.7	528.6	OK
		R	67.9			256.0	528.6	
	X5	L	-68.4	1.100	-245.6	338.5	456.7	OK
		R	67.4			202.8	456.7	
13F	X1	L	-67.3	1.100	-343.6	445.2	524.5	OK
		R	68.4			309.5	524.5	
	X2	L	-70.4	1.100	-411.9	523.5	584.6	OK
		R	70.5			382.6	584.6	
	X3	L	-70.4	1.100	-411.9	523.5	584.6	OK
		R	70.4			382.6	584.6	
	X4	L	-70.5	1.100	-411.8	523.5	584.6	OK
		R	70.4			382.6	584.6	
	X5	L	-68.4	1.100	-342.4	445.1	524.5	OK
		R	67.3			309.4	524.5	
12F	X1	L	-67.3	1.100	-343.6	445.2	524.5	OK
		R	68.5			309.5	524.5	
	X2	L	-70.4	1.100	-411.9	523.5	584.6	OK
		R	70.5			382.6	584.6	
	X3	L	-70.4	1.100	-411.9	523.5	584.6	OK
		R	70.4			382.6	584.6	
	X4	L	-70.5	1.100	-411.8	523.5	584.6	OK
		R	70.4			382.6	584.6	
	X5	L	-68.5	1.100	-342.4	445.1	524.5	OK
		R	67.3			309.4	524.5	
11F	X1	L	-72.2	1.100	-481.5	601.9	660.4	OK
		R	73.8			455.9	660.4	

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X2	L 0	-73.1	1.100	-502.9	626.2	713.7	OK
		R 0	73.0			480.2		
	X3	L 0	-73.0	1.100	-502.9	626.2	713.7	OK
		R 0	73.0			480.2		
	X4	L 0	-73.0	1.100	-502.9	626.2	713.7	OK
		R 0	73.1			480.2		
	X5	L 0	-73.8	1.100	-479.9	601.7	660.4	OK
		R 0	72.2			455.7		
10F	X1	L 0	-72.2	1.100	-481.6	601.9	660.4	OK
		R 0	73.9			455.9		
	X2	L 0	-73.1	1.100	-502.9	626.2	713.7	OK
		R 0	73.0			480.2		
	X3	L 0	-73.0	1.100	-502.9	626.2	713.7	OK
		R 0	73.0			480.2		
	X4	L 0	-73.0	1.100	-502.9	626.2	713.7	OK
		R 0	73.1			480.2		
	X5	L 0	-73.9	1.100	-479.9	601.7	660.4	OK
		R 0	72.2			455.7		
9F	X1	L 0	-74.5	1.100	-504.0	628.9	761.4	OK
		R 0	76.7			477.7		
	X2	L 0	-78.1	1.100	-599.5	737.6	821.0	OK
		R 0	78.2			581.3		
	X3	L 0	-78.2	1.100	-599.5	737.6	821.0	OK
		R 0	78.2			581.3		
	X4	L 0	-78.2	1.100	-599.5	737.6	821.0	OK
		R 0	78.1			581.2		
	X5	L 0	-76.7	1.100	-501.8	628.7	761.4	OK
		R 0	74.5			477.5		
8F	X1	L 0	-74.4	1.100	-504.0	628.9	761.4	OK
		R 0	76.7			477.7		
	X2	L 0	-78.1	1.100	-599.5	737.6	821.0	OK
		R 0	78.2			581.3		
	X3	L 0	-78.2	1.100	-599.5	737.6	821.0	OK
		R 0	78.2			581.2		
	X4	L 0	-78.2	1.100	-599.4	737.6	821.0	OK
		R 0	78.1			581.2		
	X5	L 0	-76.7	1.100	-501.8	628.7	761.4	OK
		R 0	74.4			477.5		
7F	X1	L 0	-81.7	1.100	-703.2	855.2	991.2	OK
		R 0	85.0			688.6		
	X2	L 0	-83.4	1.100	-803.6	967.3	1062.2	OK
		R 0	83.2			800.7		
	X3	L 0	-83.3	1.100	-803.7	967.3	1062.2	OK
		R 0	83.3			800.7		
	X4	L 0	-83.2	1.100	-803.7	967.3	1062.2	OK
		R 0	83.4			800.7		
	X5	L 0	-85.0	1.100	-699.9	854.9	991.2	OK
		R 0	81.7			688.3		
6F	X1	L 0	-81.6	1.100	-703.3	855.2	1016.9	OK
		R 0	85.0			688.6		
	X2	L 0	-83.4	1.100	-803.6	967.3	1089.6	OK
		R 0	83.2			800.7		
	X3	L 0	-83.3	1.100	-803.7	967.3	1089.6	OK
		R 0	83.3			800.7		
	X4	L 0	-83.2	1.100	-803.7	967.3	1089.6	OK
		R 0	83.4			800.7		
	X5	L 0	-85.0	1.100	-699.9	854.9	1016.9	OK
		R 0	81.6			688.2		
5F	X1	L 0	-81.5	1.100	-703.3	855.2	1069.8	OK
		R 0	85.1			688.6		
	X2	L 0	-83.4	1.100	-803.6	967.3	1089.6	OK
		R 0	83.2			800.7		
	X3	L 0	-83.3	1.100	-803.7	967.3	1089.6	OK
		R 0	83.3			800.7		
	X4	L 0	-83.2	1.100	-803.7	967.3	1089.6	OK
		R 0	-83.2			967.3		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X4	R	0	83.4	1.100	-803.7	800.7	≦	1089.6	OK
	X5	R	0	-85.1 81.5	1.100	-699.8	854.9 688.2	≦	1069.8	OK
4F	X1	L	0	-81.4	1.100	-703.4	855.2	≦	1069.8	OK
		R	0	85.2			688.6	≦		
	X2	L	0	-83.4	1.100	-803.6	967.3	≦	1089.6	OK
		R	0	83.2			800.7	≦		
	X3	L	0	-83.3	1.100	-803.6	967.3	≦	1089.6	OK
		R	0	83.3			800.7	≦		
	X4	L	0	-83.2	1.100	-803.7	967.3	≦	1089.6	OK
		R	0	83.4			800.7	≦		
	X5	L	0	-85.2 81.4	1.100	-699.7	854.8 688.2	≦	1069.8	OK
		R	0					≦		
3F	X1	L	0	-81.4	1.100	-703.5	855.2	≦	1069.8	OK
		R	0	85.2			688.6	≦		
	X2	L	0	-83.4	1.100	-803.6	967.3	≦	1089.6	OK
		R	0	83.2			800.7	≦		
	X3	L	0	-83.3	1.100	-803.6	967.3	≦	1089.6	OK
		R	0	83.3			800.7	≦		
	X4	L	0	-83.2	1.100	-803.7	967.3	≦	1089.6	OK
		R	0	83.4			800.7	≦		
	X5	L	0	-85.2 81.4	1.100	-699.6	854.8 688.2	≦	1069.8	OK
		R	0					≦		
2F	X1	L	0	-81.3	1.100	-703.5	855.2	≦	1069.8	OK
		R	0	85.3			688.6	≦		
	X2	L	0	-83.3	1.100	-803.6	967.3	≦	1089.6	OK
		R	0	83.3			800.7	≦		
	X3	L	0	-83.3	1.100	-803.6	967.3	≦	1089.6	OK
		R	0	83.3			800.7	≦		
	X4	L	0	-83.3	1.100	-803.6	967.3	≦	1089.6	OK
		R	0	83.3			800.7	≦		
	X5	L	0	-85.3 81.3	1.100	-699.6	854.8 688.2	≦	1069.8	OK
		R	0					≦		
1F	X1	L		-144.1	1.200	-1598.5	2062.3	≦	5181.6	OK
		R		197.9			1720.3	≦		
	X2	L		-175.4	1.200	-1027.2	1408.0	≦	4954.7	OK
		R		166.6			1066.0	≦		
	X3	L		-171.0	1.200	-1086.2	1474.4	≦	5123.4	OK
		R		171.0			1132.4	≦		
	X4	L		-166.6	1.200	-1067.6	1447.7	≦	5133.5	OK
		R		175.4			1105.7	≦		
	X5	L		-197.9	1.200	-750.9	1098.9	≦	5378.7	OK
		R		144.1			756.9	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	L	0	-93.5	1.100	-138.3	245.6	≦	377.0	OK
		R	0	97.5			54.7	≦		
	X2	L	0	-95.6	1.100	-177.8	291.2	≦	385.7	OK
		R	0	95.3			100.3	≦		
	X3	L	0	-95.5	1.100	-177.9	291.2	≦	385.7	OK
		R	0	95.5			100.3	≦		
	X4	L	0	-95.3	1.100	-178.1	291.2	≦	385.7	OK
		R	0	95.6			100.3	≦		
	X5	L	0	-97.5	1.100	-134.3	245.2	≦	377.0	OK
		R	0	93.5			54.3	≦		
15F	X1	L	0	-95.0	1.100	-294.8	419.3	≦	534.0	OK
		R	0	95.8			228.5	≦		
	X2	L	0	-95.4	1.100	-294.4	419.2	≦	534.0	OK
		R	0	95.4			228.4	≦		
	X3	L	0	-95.4	1.100	-294.4	419.2	≦	534.0	OK
		R	0	95.4			228.4	≦		
	X4	L	0	-95.4	1.100	-294.3	419.2	≦	534.0	OK
		R	0	95.4			228.4	≦		
	X5	L	0	-95.8	1.100	-294.0	419.2	≦	534.0	OK
		R	0					≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X5	R	0	95.0	1.100	-294.0	228.4	≦	534.0	OK
14F	X1	L	0	-94.4	1.100	-295.2	419.1	≦	534.0	OK
		R	0	96.0			228.7	≦		
	X2	L	0	-95.2	1.100	-294.3	419.0	≦	534.0	OK
		R	0	95.2			228.6	≦		
	X3	L	0	-95.2	1.100	-294.4	419.0	≦	534.0	OK
		R	0	95.2			228.6	≦		
	X4	L	0	-95.2	1.100	-294.4	419.0	≦	534.0	OK
		R	0	95.2			228.6	≦		
	X5	L	0	-96.0	1.100	-293.6	418.9	≦	534.0	OK
		R	0	94.4			228.5	≦		
13F	X1	L	0	-94.4	1.100	-343.8	472.6	≦	529.2	OK
		R	0	96.0			282.2	≦		
	X2	L	0	-97.7	1.100	-411.9	550.8	≦	589.2	OK
		R	0	97.8			355.3	≦		
	X3	L	0	-97.8	1.100	-411.9	550.8	≦	589.2	OK
		R	0	97.8			355.3	≦		
	X4	L	0	-97.8	1.100	-411.8	550.8	≦	589.2	OK
		R	0	97.7			355.3	≦		
	X5	L	0	-96.0	1.100	-342.1	472.4	≦	529.2	OK
		R	0	94.4			282.0	≦		
12F	X1	L	0	-94.3	1.100	-343.9	472.6	≦	529.2	OK
		R	0	96.1			282.2	≦		
	X2	L	0	-97.7	1.100	-411.9	550.8	≦	589.2	OK
		R	0	97.8			355.3	≦		
	X3	L	0	-97.8	1.100	-411.9	550.8	≦	589.2	OK
		R	0	97.8			355.3	≦		
	X4	L	0	-97.8	1.100	-411.8	550.8	≦	589.2	OK
		R	0	97.7			355.3	≦		
	X5	L	0	-96.1	1.100	-342.1	472.4	≦	529.2	OK
		R	0	94.3			282.0	≦		
11F	X1	L	0	-99.2	1.100	-481.9	629.3	≦	719.9	OK
		R	0	101.5			428.6	≦		
	X2	L	0	-100.4	1.100	-502.9	653.5	≦	716.7	OK
		R	0	100.3			452.8	≦		
	X3	L	0	-100.3	1.100	-502.9	653.5	≦	716.7	OK
		R	0	100.3			452.9	≦		
	X4	L	0	-100.3	1.100	-503.0	653.5	≦	716.7	OK
		R	0	100.4			452.9	≦		
	X5	L	0	-101.5	1.100	-479.5	629.0	≦	719.9	OK
		R	0	99.2			428.3	≦		
10F	X1	L	0	-99.1	1.100	-481.9	629.3	≦	719.9	OK
		R	0	101.6			428.6	≦		
	X2	L	0	-100.4	1.100	-502.9	653.5	≦	716.7	OK
		R	0	100.3			452.8	≦		
	X3	L	0	-100.3	1.100	-502.9	653.5	≦	716.7	OK
		R	0	100.3			452.9	≦		
	X4	L	0	-100.3	1.100	-502.9	653.5	≦	716.7	OK
		R	0	100.4			452.9	≦		
	X5	L	0	-101.6	1.100	-479.5	629.0	≦	719.9	OK
		R	0	99.1			428.3	≦		
9F	X1	L	0	-101.4	1.100	-589.4	749.7	≦	781.7	OK
		R	0	104.4			543.9	≦		
	X2	L	0	-105.5	1.100	-587.8	752.1	≦	881.9	OK
		R	0	105.5			541.1	≦		
	X3	L	0	-105.5	1.100	-587.8	752.1	≦	881.9	OK
		R	0	105.5			541.1	≦		
	X4	L	0	-105.5	1.100	-587.8	752.1	≦	881.9	OK
		R	0	105.5			541.1	≦		
	X5	L	0	-104.4	1.100	-586.3	749.4	≦	781.7	OK
		R	0	101.4			543.5	≦		
8F	X1	L	0	-101.4	1.100	-589.4	749.7	≦	781.7	OK
		R	0	104.5			543.9	≦		
	X2	L	0	-105.5	1.100	-587.8	752.1	≦	881.9	OK
		R	0	105.5			541.1	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X3	L	0	-105.5	1.100	-587.8	752.1	≦	881.9	OK
		R	0	105.5			541.1	≦		
	X4	L	0	-105.5	1.100	-587.8	752.1	≦	881.9	OK
		R	0	105.5			541.1	≦		
	X5	L	0	-104.5	1.100	-586.3	749.4	≦	781.7	OK
		R	0	101.4			543.5	≦		
7F	X1	L	0	-108.5	1.100	-703.7	882.6	≦	1043.3	OK
		R	0	112.8			661.3	≦		
	X2	L	0	-110.7	1.100	-803.6	994.6	≦	1062.2	OK
		R	0	110.5			773.4	≦		
	X3	L	0	-110.6	1.100	-803.7	994.7	≦	1062.2	OK
		R	0	110.6			773.4	≦		
	X4	L	0	-110.5	1.100	-803.8	994.7	≦	1062.2	OK
		R	0	110.7			773.4	≦		
	X5	L	0	-112.8	1.100	-699.4	882.1	≦	1043.3	OK
		R	0	108.5			660.9	≦		
6F	X1	L	0	-108.4	1.100	-703.8	882.6	≦	1070.3	OK
		R	0	112.9			661.3	≦		
	X2	L	0	-110.7	1.100	-803.6	994.6	≦	1090.0	OK
		R	0	110.6			773.4	≦		
	X3	L	0	-110.6	1.100	-803.7	994.7	≦	1090.0	OK
		R	0	110.6			773.4	≦		
	X4	L	0	-110.6	1.100	-803.7	994.7	≦	1090.0	OK
		R	0	110.7			773.4	≦		
	X5	L	0	-112.9	1.100	-699.3	882.1	≦	1070.3	OK
		R	0	108.4			660.9	≦		
5F	X1	L	0	-108.3	1.100	-703.9	882.6	≦	1070.3	OK
		R	0	112.9			661.3	≦		
	X2	L	0	-110.7	1.100	-803.6	994.6	≦	1090.0	OK
		R	0	110.5			773.4	≦		
	X3	L	0	-110.6	1.100	-803.7	994.7	≦	1090.0	OK
		R	0	110.6			773.4	≦		
	X4	L	0	-110.5	1.100	-803.7	994.7	≦	1090.0	OK
		R	0	110.7			773.4	≦		
	X5	L	0	-112.9	1.100	-699.3	882.1	≦	1070.3	OK
		R	0	108.3			660.9	≦		
4F	X1	L	0	-108.2	1.100	-704.0	882.6	≦	1070.3	OK
		R	0	113.1			661.3	≦		
	X2	L	0	-110.7	1.100	-803.6	994.6	≦	1090.0	OK
		R	0	110.5			773.4	≦		
	X3	L	0	-110.6	1.100	-803.6	994.6	≦	1090.0	OK
		R	0	110.6			773.4	≦		
	X4	L	0	-110.5	1.100	-803.7	994.7	≦	1090.0	OK
		R	0	110.7			773.4	≦		
	X5	L	0	-113.1	1.100	-699.1	882.1	≦	1070.3	OK
		R	0	108.2			660.8	≦		
3F	X1	L	0	-108.2	1.100	-704.0	882.6	≦	1070.3	OK
		R	0	113.1			661.3	≦		
	X2	L	0	-110.7	1.100	-803.5	994.6	≦	1090.0	OK
		R	0	110.5			773.4	≦		
	X3	L	0	-110.6	1.100	-803.6	994.6	≦	1090.0	OK
		R	0	110.6			773.4	≦		
	X4	L	0	-110.5	1.100	-803.7	994.6	≦	1090.0	OK
		R	0	110.7			773.4	≦		
	X5	L	0	-113.1	1.100	-699.1	882.1	≦	1070.3	OK
		R	0	108.2			660.8	≦		
2F	X1	L	0	-110.7	1.100	-704.3	885.5	≦	1069.8	OK
		R	0	116.3			658.5	≦		
	X2	L	0	-113.6	1.100	-803.6	997.5	≦	1089.6	OK
		R	0	113.4			770.5	≦		
	X3	L	0	-113.5	1.100	-803.6	997.5	≦	1089.6	OK
		R	0	113.5			770.5	≦		
	X4	L	0	-113.4	1.100	-803.7	997.5	≦	1089.6	OK
		R	0	113.6			770.5	≦		
	X5	L	0	-116.3	1.100	-698.8	884.9	≦	1069.8	OK
		R	0					≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X5	R	0	110.7	1.100	-698.8	657.9	≦	1069.8	OK
1F	X1	L		-157.2	1.200	-1601.0	2078.5	≦	5206.7	OK
		R		213.8			1707.4	≦		
	X2	L		-190.1	1.200	-1049.6	1449.6	≦	4943.3	OK
		R		180.9			1078.6	≦		
	X3	L		-185.5	1.200	-1103.9	1510.3	≦	5081.9	OK
		R		185.5			1139.2	≦		
	X4	L		-180.9	1.200	-1106.8	1509.1	≦	5068.9	OK
		R		190.1			1138.1	≦		
	X5	L		-213.8	1.200	-828.5	1208.0	≦	5464.4	OK
		R		157.2			836.9	≦		

Y4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-18.0	1.200	0.0	18.0	≦	291.0	OK
		R		28.4			28.4	≦		
	X2	L		-24.4	1.200	0.0	24.4	≦	291.0	OK
		R		21.9			21.9	≦		
	X3	L		-23.2	1.200	0.0	23.2	≦	291.0	OK
		R		23.2			23.2	≦		
	X4	L		-21.9	1.200	0.0	21.9	≦	291.0	OK
		R		24.4			24.4	≦		
	X5	L		-28.4	1.200	0.0	28.4	≦	291.0	OK
		R		18.0			18.0	≦		

X1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	513.0	OK
		R		5.6			5.6	≦		
	Y3	L		-7.1	1.200	0.0	7.1	≦	400.4	OK
		R		3.7			3.7	≦		

X2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R		7.2			7.2	≦		
	Y3	L		-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R		4.3			4.3	≦		

X3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R		7.2			7.2	≦		
	Y3	L		-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R		4.3			4.3	≦		

X4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R		7.2			7.2	≦		
	Y3	L		-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R		4.3			4.3	≦		

X5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R		7.2			7.2	≦		
	Y3	L		-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R		4.3			4.3	≦		

X6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	513.0	OK

X6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	R	5.6	1.200	0.0	5.6	≦	513.0	OK
	Y3	L	-7.1	1.200	0.0	7.1	≦	400.4	OK
		R	3.7			3.7	≦		

X1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	513.0	OK
		R	5.6			5.6	≦		
	Y3	L	-7.1	1.200	0.0	7.1	≦	400.4	OK
		R	3.7			3.7	≦		

X2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	513.0	OK
		R	5.6			5.6	≦		
	Y3	L	-7.1	1.200	0.0	7.1	≦	400.4	OK
		R	3.7			3.7	≦		

Y1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-16.6	1.200	0.0	16.6	≦	291.0	OK
		R	26.1			26.1	≦		
	X2	L	-22.5	1.200	0.0	22.5	≦	291.0	OK
		R	20.2			20.2	≦		
	X3	L	-21.4	1.200	0.0	21.4	≦	291.0	OK
		R	21.4			21.4	≦		
	X4	L	-20.2	1.200	0.0	20.2	≦	291.0	OK
		R	22.5			22.5	≦		
	X5	L	-26.1	1.200	0.0	26.1	≦	291.0	OK
		R	16.6			16.6	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	L	-77.5	1.200	6.1	70.2	≦	369.3	OK
		R	80.9			88.2	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X2	L		-79.3	1.200	0.2	79.1	≦	378.8	OK
		R		79.1			79.3	≦		
	X3	L		-79.2	1.200	0.0	79.2	≦	378.8	OK
		R		79.2			79.2	≦		
	X4	L		-79.1	1.200	-0.2	79.3	≦	378.8	OK
		R		79.3			79.1	≦		
	X5	L		-80.9	1.200	-6.1	88.2	≦	369.3	OK
		R		77.5			70.2	≦		
15F	X1	L		-67.8	1.200	8.8	57.2	≦	456.7	OK
		R		68.0			78.6	≦		
	X2	L		-67.8	1.200	0.6	67.1	≦	528.6	OK
		R		67.9			68.7	≦		
	X3	L		-67.9	1.200	0.0	67.9	≦	528.6	OK
		R		67.9			67.9	≦		
	X4	L		-67.9	1.200	-0.6	68.7	≦	528.6	OK
		R		67.8			67.1	≦		
	X5	L		-68.0	1.200	-8.8	78.6	≦	456.7	OK
		R		67.8			57.2	≦		
14F	X1	L		-67.4	1.200	8.9	56.6	≦	456.7	OK
		R		68.4			79.1	≦		
	X2	L		-67.9	1.200	0.6	67.2	≦	528.6	OK
		R		67.8			68.6	≦		
	X3	L		-67.9	1.200	0.0	67.9	≦	528.6	OK
		R		67.9			67.9	≦		
	X4	L		-67.8	1.200	-0.6	68.6	≦	528.6	OK
		R		67.9			67.2	≦		
	X5	L		-68.4	1.200	-8.9	79.1	≦	456.7	OK
		R		67.4			56.6	≦		
13F	X1	L		-67.3	1.200	8.7	56.8	≦	524.5	OK
		R		68.4			78.9	≦		
	X2	L		-70.4	1.200	0.9	69.3	≦	584.6	OK
		R		70.5			71.6	≦		
	X3	L		-70.4	1.200	0.0	70.4	≦	584.6	OK
		R		70.4			70.4	≦		
	X4	L		-70.5	1.200	-0.9	71.6	≦	584.6	OK
		R		70.4			69.3	≦		
	X5	L		-68.4	1.200	-8.7	78.9	≦	524.5	OK
		R		67.3			56.8	≦		
12F	X1	L		-67.3	1.200	9.8	55.5	≦	524.5	OK
		R		68.5			80.2	≦		
	X2	L		-70.4	1.200	0.9	69.4	≦	584.6	OK
		R		70.5			71.5	≦		
	X3	L		-70.4	1.200	0.0	70.4	≦	584.6	OK
		R		70.4			70.4	≦		
	X4	L		-70.5	1.200	-0.9	71.5	≦	584.6	OK
		R		70.4			69.4	≦		
	X5	L		-68.5	1.200	-9.8	80.2	≦	524.5	OK
		R		67.3			55.5	≦		
11F	X1	L		-72.2	1.200	12.8	56.9	≦	660.4	OK
		R		73.8			89.2	≦		
	X2	L		-73.1	1.200	0.3	72.7	≦	713.7	OK
		R		73.0			73.3	≦		
	X3	L		-73.0	1.200	0.0	73.0	≦	713.7	OK
		R		73.0			73.0	≦		
	X4	L		-73.0	1.200	-0.3	73.3	≦	713.7	OK
		R		73.1			72.7	≦		
	X5	L		-73.8	1.200	-12.8	89.2	≦	660.4	OK
		R		72.2			56.9	≦		
10F	X1	L		-72.2	1.200	13.6	55.8	≦	660.4	OK
		R		73.9			90.2	≦		
	X2	L		-73.1	1.200	0.2	72.8	≦	713.7	OK
		R		73.0			73.2	≦		
	X3	L		-73.0	1.200	0.0	73.0	≦	713.7	OK
		R		73.0			73.0	≦		
	X4	L		-73.0	1.200	-0.2	73.2	≦	713.7	OK
		R		73.0			73.2	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X4	R	73.1	1.200	-0.2	72.8	$\leq$	713.7	OK
	X5	L	-73.9	1.200	-13.6	90.2	$\leq$	660.4	OK
9F	X1	R	72.2	1.200	16.8	55.8	$\leq$	761.4	OK
		L	-74.5			54.3	$\leq$		
	X2	R	76.7	1.200	0.0	96.9	$\leq$	821.0	OK
		L	-78.1			78.1	$\leq$		
	X3	R	78.2	1.200	0.0	78.2	$\leq$	821.0	OK
		L	-78.2			78.2	$\leq$		
	X4	R	78.2	1.200	-0.0	78.2	$\leq$	821.0	OK
		L	-78.2			78.1	$\leq$		
	X5	R	76.7	1.200	-16.8	96.9	$\leq$	761.4	OK
		L	-74.5			54.3	$\leq$		
8F	X1	R	74.4	1.200	18.5	52.2	$\leq$	761.4	OK
		L	-74.4			99.0	$\leq$		
	X2	R	78.1	1.200	0.0	78.1	$\leq$	821.0	OK
		L	-78.1			78.2	$\leq$		
	X3	R	78.2	1.200	0.0	78.2	$\leq$	821.0	OK
		L	-78.2			78.2	$\leq$		
	X4	R	78.2	1.200	-0.0	78.2	$\leq$	821.0	OK
		L	-78.2			78.1	$\leq$		
	X5	R	76.7	1.200	-18.5	99.0	$\leq$	761.4	OK
		L	-74.4			52.2	$\leq$		
7F	X1	R	81.7	1.200	22.0	55.3	$\leq$	992.3	OK
		L	-81.7			111.3	$\leq$		
	X2	R	83.4	1.200	-0.3	83.8	$\leq$	1062.9	OK
		L	-83.4			82.9	$\leq$		
	X3	R	83.3	1.200	0.0	83.3	$\leq$	1062.9	OK
		L	-83.3			83.3	$\leq$		
	X4	R	83.2	1.200	0.3	82.9	$\leq$	1062.9	OK
		L	-83.2			83.8	$\leq$		
	X5	R	85.0	1.200	-22.0	111.3	$\leq$	992.3	OK
		L	-85.0			55.3	$\leq$		
6F	X1	R	81.6	1.200	25.3	51.2	$\leq$	1069.3	OK
		L	-81.6			115.4	$\leq$		
	X2	R	83.4	1.200	-0.6	84.1	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.4			82.6	$\leq$		
	X3	R	83.3	1.200	0.0	83.3	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.3			83.3	$\leq$		
	X4	R	83.2	1.200	0.6	82.6	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.2			84.1	$\leq$		
	X5	R	85.0	1.200	-25.3	115.4	$\leq$	1069.2	OK
		L	-85.0			51.2	$\leq$		
5F	X1	R	81.5	1.200	26.5	49.7	$\leq$	1144.9	OK
		L	-81.5			116.9	$\leq$		
	X2	R	83.4	1.200	-0.6	84.1	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.4			82.5	$\leq$		
	X3	R	83.3	1.200	0.0	83.3	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.3			83.3	$\leq$		
	X4	R	83.2	1.200	0.6	82.5	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.2			84.1	$\leq$		
	X5	R	85.1	1.200	-26.5	116.9	$\leq$	1144.8	OK
		L	-85.1			49.7	$\leq$		
4F	X1	R	81.4	1.200	25.8	50.5	$\leq$	1132.5	OK
		L	-81.4			116.1	$\leq$		
	X2	R	83.4	1.200	-0.2	83.7	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.4			83.0	$\leq$		
	X3	R	83.3	1.200	0.0	83.3	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.3			83.3	$\leq$		
	X4	R	83.2	1.200	0.2	83.0	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.2			83.7	$\leq$		
	X5	R	85.2	1.200	-25.8	116.1	$\leq$	1132.4	OK
		L	-85.2			50.5	$\leq$		
3F	X1	R	81.4	1.200	30.8	44.4	$\leq$	1233.6	OK
		L	-81.4			122.2	$\leq$		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X2	L	-83.4	1.200	-0.7	84.2	1089.6	OK
		R	83.2			82.4		
	X3	L	-83.3	1.200	0.0	83.3	1089.6	OK
		R	83.3			83.3		
	X4	L	-83.2	1.200	0.7	82.4	1089.6	OK
		R	83.4			84.2		
	X5	L	-85.2	1.200	-30.8	122.2	1233.5	OK
		R	81.4			44.4		
2F	X1	L	-81.3	1.200	30.3	44.9	1196.1	OK
		R	85.3			121.7		
	X2	L	-83.3	1.200	-4.3	88.5	1089.6	OK
		R	83.3			78.1		
	X3	L	-83.3	1.200	0.0	83.3	1089.6	OK
		R	83.3			83.3		
	X4	L	-83.3	1.200	4.3	78.1	1089.6	OK
		R	83.3			88.5		
	X5	L	-85.3	1.200	-30.3	121.7	1196.1	OK
		R	81.3			44.9		
1F	X1	L	-144.1	1.200	8.7	133.7	4070.7	OK
		R	197.9			208.3		
	X2	L	-175.4	1.200	-2.4	178.3	3712.2	OK
		R	166.6			163.7		
	X3	L	-171.0	1.200	0.0	171.0	3712.2	OK
		R	171.0			171.0		
	X4	L	-166.6	1.200	2.4	163.7	3712.2	OK
		R	175.4			178.3		
	X5	L	-197.9	1.200	-8.7	208.3	4070.7	OK
		R	144.1			133.7		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-93.5	1.200	-7.8	102.8	385.3	OK
		R	97.5			88.1		
	X2	L	-95.6	1.200	1.2	94.2	392.4	OK
		R	95.3			96.7		
	X3	L	-95.5	1.200	-0.0	95.5	392.4	OK
		R	95.5			95.5		
	X4	L	-95.3	1.200	-1.2	96.7	392.4	OK
		R	95.6			94.2		
	X5	L	-97.5	1.200	7.8	88.1	385.3	OK
		R	93.5			102.8		
15F	X1	L	-95.0	1.200	-11.5	108.8	539.8	OK
		R	95.8			82.0		
	X2	L	-95.4	1.200	1.3	93.8	539.8	OK
		R	95.4			97.0		
	X3	L	-95.4	1.200	-0.0	95.4	539.8	OK
		R	95.4			95.4		
	X4	L	-95.4	1.200	-1.3	97.0	539.8	OK
		R	95.4			93.8		
	X5	L	-95.8	1.200	11.5	82.0	539.8	OK
		R	95.0			108.8		
14F	X1	L	-94.4	1.200	-11.3	107.9	539.8	OK
		R	96.0			82.5		
	X2	L	-95.2	1.200	1.4	93.5	539.8	OK
		R	95.2			96.9		
	X3	L	-95.2	1.200	-0.0	95.2	539.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.2	1.200	-1.4	96.9	539.8	OK
		R	95.2			93.5		
	X5	L	-96.0	1.200	11.3	82.5	539.8	OK
		R	94.4			107.9		
13F	X1	L	-94.4	1.200	-10.8	107.4	534.7	OK
		R	96.0			83.0		
	X2	L	-97.7	1.200	1.4	96.0	594.5	OK
		R	97.8			99.5		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X3	L	-97.8	1.200	-0.0	97.8	594.5	OK
		R	97.8			97.8		
	X4	L	-97.8	1.200	-1.4	99.5	594.5	OK
		R	97.7			96.0		
	X5	L	-96.0	1.200	10.8	83.0	534.7	OK
		R	94.4			107.4		
12F	X1	L	-94.3	1.200	-10.8	107.3	534.7	OK
		R	96.1			83.1		
	X2	L	-97.7	1.200	1.4	96.1	594.5	OK
		R	97.8			99.4		
	X3	L	-97.8	1.200	-0.0	97.8	594.5	OK
		R	97.8			97.8		
	X4	L	-97.8	1.200	-1.4	99.4	594.5	OK
		R	97.7			96.1		
	X5	L	-96.1	1.200	10.8	83.1	534.7	OK
		R	94.3			107.3		
11F	X1	L	-99.2	1.200	-12.3	113.9	725.5	OK
		R	101.5			86.7		
	X2	L	-100.4	1.200	1.7	98.3	722.0	OK
		R	100.3			102.4		
	X3	L	-100.3	1.200	-0.0	100.3	722.0	OK
		R	100.3			100.3		
	X4	L	-100.3	1.200	-1.7	102.4	722.0	OK
		R	100.4			98.3		
	X5	L	-101.5	1.200	12.3	86.7	725.5	OK
		R	99.2			113.9		
10F	X1	L	-99.1	1.200	-10.9	112.2	725.5	OK
		R	101.6			88.5		
	X2	L	-100.4	1.200	1.6	98.5	722.0	OK
		R	100.3			102.2		
	X3	L	-100.3	1.200	-0.0	100.3	722.0	OK
		R	100.3			100.3		
	X4	L	-100.3	1.200	-1.6	102.2	722.0	OK
		R	100.4			98.5		
	X5	L	-101.6	1.200	10.9	88.5	725.5	OK
		R	99.1			112.2		
9F	X1	L	-101.4	1.200	-10.5	114.1	786.8	OK
		R	104.4			91.8		
	X2	L	-105.5	1.200	1.8	103.3	887.4	OK
		R	105.5			107.7		
	X3	L	-105.5	1.200	-0.0	105.5	887.4	OK
		R	105.5			105.5		
	X4	L	-105.5	1.200	-1.8	107.7	887.4	OK
		R	105.5			103.3		
	X5	L	-104.4	1.200	10.5	91.8	786.8	OK
		R	101.4			114.1		
8F	X1	L	-101.4	1.200	-8.5	111.5	786.8	OK
		R	104.5			94.3		
	X2	L	-105.5	1.200	1.8	103.4	887.4	OK
		R	105.5			107.6		
	X3	L	-105.5	1.200	-0.0	105.5	887.4	OK
		R	105.5			105.5		
	X4	L	-105.5	1.200	-1.8	107.6	887.4	OK
		R	105.5			103.4		
	X5	L	-104.5	1.200	8.5	94.3	786.8	OK
		R	101.4			111.5		
7F	X1	L	-108.5	1.200	-6.4	116.2	1048.8	OK
		R	112.8			105.1		
	X2	L	-110.7	1.200	1.8	108.5	1067.1	OK
		R	110.5			112.7		
	X3	L	-110.6	1.200	-0.0	110.6	1067.1	OK
		R	110.6			110.6		
	X4	L	-110.5	1.200	-1.8	112.7	1067.1	OK
		R	110.7			108.5		
	X5	L	-112.8	1.200	6.4	105.1	1048.8	OK
		R						

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X5	R	108.5	1.200	6.4	116.2	≦	1048.8	OK
6F	X1	L	-108.4	1.200	-4.5	113.8	≦	1076.0	OK
		R	112.9			107.5	≦		
	X2	L	-110.7	1.200	1.8	108.6	≦	1095.3	OK
		R	110.6			112.7	≦		
	X3	L	-110.6	1.200	-0.0	110.6	≦	1095.3	OK
		R	110.6			110.6	≦		
	X4	L	-110.6	1.200	-1.8	112.7	≦	1095.3	OK
		R	110.7			108.6	≦		
	X5	L	-112.9	1.200	4.5	107.5	≦	1076.0	OK
		R	108.4			113.8	≦		
5F	X1	L	-108.3	1.200	-1.4	110.0	≦	1076.0	OK
		R	112.9			111.3	≦		
	X2	L	-110.7	1.200	1.5	108.9	≦	1095.3	OK
		R	110.5			112.4	≦		
	X3	L	-110.6	1.200	-0.0	110.6	≦	1095.3	OK
		R	110.6			110.6	≦		
	X4	L	-110.5	1.200	-1.5	112.4	≦	1095.3	OK
		R	110.7			108.9	≦		
	X5	L	-112.9	1.200	1.4	111.3	≦	1076.0	OK
		R	108.3			110.0	≦		
4F	X1	L	-108.2	1.200	2.9	104.7	≦	1076.0	OK
		R	113.1			116.5	≦		
	X2	L	-110.7	1.200	1.1	109.4	≦	1095.3	OK
		R	110.5			111.8	≦		
	X3	L	-110.6	1.200	-0.0	110.6	≦	1095.3	OK
		R	110.6			110.6	≦		
	X4	L	-110.5	1.200	-1.1	111.8	≦	1095.3	OK
		R	110.7			109.4	≦		
	X5	L	-113.1	1.200	-2.9	116.5	≦	1076.0	OK
		R	108.2			104.7	≦		
3F	X1	L	-108.2	1.200	2.7	105.0	≦	1076.0	OK
		R	113.1			116.3	≦		
	X2	L	-110.7	1.200	1.0	109.5	≦	1095.3	OK
		R	110.5			111.7	≦		
	X3	L	-110.6	1.200	-0.0	110.6	≦	1095.3	OK
		R	110.6			110.6	≦		
	X4	L	-110.5	1.200	-1.0	111.7	≦	1095.3	OK
		R	110.7			109.5	≦		
	X5	L	-113.1	1.200	-2.7	116.3	≦	1076.0	OK
		R	108.2			104.9	≦		
2F	X1	L	-110.7	1.200	3.4	106.7	≦	1069.8	OK
		R	116.3			120.3	≦		
	X2	L	-113.6	1.200	0.5	113.0	≦	1089.6	OK
		R	113.4			114.0	≦		
	X3	L	-113.5	1.200	-0.0	113.5	≦	1089.6	OK
		R	113.5			113.5	≦		
	X4	L	-113.4	1.200	-0.5	114.0	≦	1089.6	OK
		R	113.6			113.0	≦		
	X5	L	-116.3	1.200	-3.4	120.3	≦	1069.8	OK
		R	110.7			106.7	≦		
1F	X1	L	-157.2	1.200	2.2	154.6	≦	3887.8	OK
		R	213.8			216.5	≦		
	X2	L	-190.1	1.200	-0.4	190.6	≦	3712.2	OK
		R	180.9			180.5	≦		
	X3	L	-185.5	1.200	-0.0	185.5	≦	3712.2	OK
		R	185.5			185.5	≦		
	X4	L	-180.9	1.200	0.4	180.5	≦	3712.2	OK
		R	190.1			190.6	≦		
	X5	L	-213.8	1.200	-2.2	216.5	≦	3887.8	OK
		R	157.2			154.6	≦		

Y4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-18.0	1.200	0.0	18.0	≦	291.0	OK

Y4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	R	28.4	1.200	0.0	28.4	≦	291.0	OK
		L	-24.4			24.4	≦		
	X2	R	21.9	1.200	0.0	21.9	≦	291.0	OK
		L	-23.2			23.2	≦		
	X3	R	23.2	1.200	0.0	23.2	≦	291.0	OK
		L	-21.9			21.9	≦		
	X4	R	24.4	1.200	0.0	24.4	≦	291.0	OK
		L	-28.4			28.4	≦		
	X5	R	18.0	1.200	0.0	18.0	≦	291.0	OK
		L					≦		

X1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	513.0	OK
		R	5.6			5.6	≦		
	Y3	L	-7.1	1.200	0.0	7.1	≦	400.4	OK
		R	3.7			3.7	≦		

X2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.3	1.200	0.0	9.3	≦	436.1	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	513.0	OK
		R	5.6			5.6	≦		
	Y3	L	-7.1	1.200	0.0	7.1	≦	400.4	OK
		R	3.7			3.7	≦		

Y1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-16.6	1.200	0.0	16.6	≦	291.0	OK
		R	26.1			26.1	≦		
	X2	L	-22.5	1.200	0.0	22.5	≦	291.0	OK
		R	20.2			20.2	≦		
	X3	L	-21.4	1.200	0.0	21.4	≦	291.0	OK
		R	21.4			21.4	≦		
	X4	L	-20.2	1.200	0.0	20.2	≦	291.0	OK
		R	22.5			22.5	≦		
	X5	L	-26.1	1.200	0.0	26.1	≦	291.0	OK
		R					≦		

Y1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X5	R	16.6	1.200	0.0	16.6	291.0	OK

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-77.5	1.200	-8.6	87.8	369.3	OK
		R	80.9			70.6		
	X2	L	-79.3	1.200	1.1	78.0	378.8	OK
		R	79.1			80.4		
	X3	L	-79.2	1.200	0.0	79.2	378.8	OK
		R	79.2			79.2		
	X4	L	-79.1	1.200	-1.1	80.4	378.8	OK
		R	79.3			78.0		
	X5	L	-80.9	1.200	8.6	70.6	369.3	OK
		R	77.5			87.8		
15F	X1	L	-67.8	1.200	-12.7	83.0	456.7	OK
		R	68.0			52.8		
	X2	L	-67.8	1.200	1.2	66.4	528.6	OK
		R	67.9			69.4		
	X3	L	-67.9	1.200	0.0	67.9	528.6	OK
		R	67.9			67.9		
	X4	L	-67.9	1.200	-1.2	69.4	528.6	OK
		R	67.8			66.4		
	X5	L	-68.0	1.200	12.7	52.8	456.7	OK
		R	67.8			83.0		
14F	X1	L	-67.4	1.200	-12.4	82.3	456.7	OK
		R	68.4			53.5		
	X2	L	-67.9	1.200	1.3	66.3	528.6	OK
		R	67.8			69.5		
	X3	L	-67.9	1.200	0.0	67.9	528.6	OK
		R	67.9			67.9		
	X4	L	-67.8	1.200	-1.3	69.5	528.6	OK
		R	67.9			66.3		
	X5	L	-68.4	1.200	12.4	53.5	456.7	OK
		R	67.4			82.3		
13F	X1	L	-67.3	1.200	-12.0	81.7	524.5	OK
		R	68.4			54.0		
	X2	L	-70.4	1.200	1.3	68.8	584.6	OK
		R	70.5			72.1		
	X3	L	-70.4	1.200	0.0	70.4	584.6	OK
		R	70.4			70.4		
	X4	L	-70.5	1.200	-1.3	72.1	584.6	OK
		R	70.4			68.8		
	X5	L	-68.4	1.200	12.0	54.0	524.5	OK
		R	67.3			81.7		
12F	X1	L	-67.3	1.200	-12.0	81.7	524.5	OK
		R	68.5			54.1		
	X2	L	-70.4	1.200	1.2	68.9	584.6	OK
		R	70.5			72.0		
	X3	L	-70.4	1.200	0.0	70.4	584.6	OK
		R	70.4			70.4		
	X4	L	-70.5	1.200	-1.2	72.0	584.6	OK
		R	70.4			68.9		
	X5	L	-68.5	1.200	12.0	54.1	524.5	OK
		R	67.3			81.7		
11F	X1	L	-72.2	1.200	-13.7	88.6	660.4	OK
		R	73.8			57.4		
	X2	L	-73.1	1.200	1.6	71.1	713.7	OK
		R	73.0			75.0		
	X3	L	-73.0	1.200	0.0	73.0	713.7	OK
		R	73.0			73.0		
	X4	L	-73.0	1.200	-1.6	74.9	713.7	OK
		R	73.1			71.1		
	X5	L	-73.8	1.200	13.7	57.4	660.4	OK
		R	72.2			88.6		
10F	X1	L	-72.2	1.200	-12.2	86.8	660.4	OK

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X1	R	73.9	1.200	-12.2	59.2	$\leq$	660.4	OK
		L	-73.1			71.3	$\leq$		
	X2	R	73.0	1.200	1.5	74.8	$\leq$	713.7	OK
		L	-73.0			73.0	$\leq$		
	X3	R	73.0	1.200	0.0	73.0	$\leq$	713.7	OK
		L	-73.0			74.8	$\leq$		
	X4	R	73.1	1.200	-1.5	71.3	$\leq$	713.7	OK
		L	-73.9			59.2	$\leq$		
	X5	R	72.2	1.200	12.2	86.8	$\leq$	660.4	OK
		L	-74.5			88.8	$\leq$		
9F	X1	R	76.7	1.200	-11.9	62.4	$\leq$	761.4	OK
		L	-78.1			76.1	$\leq$		
	X2	R	78.2	1.200	1.7	80.2	$\leq$	821.0	OK
		L	-78.2			78.2	$\leq$		
	X3	R	78.2	1.200	0.0	78.2	$\leq$	821.0	OK
		L	-78.2			80.2	$\leq$		
	X4	R	78.1	1.200	-1.7	76.1	$\leq$	821.0	OK
		L	-76.7			62.4	$\leq$		
	X5	R	74.5	1.200	11.9	88.8	$\leq$	761.4	OK
		L	-74.4			86.1	$\leq$		
8F	X1	R	76.7	1.200	-9.7	65.1	$\leq$	761.4	OK
		L	-78.1			76.2	$\leq$		
	X2	R	78.2	1.200	1.6	80.2	$\leq$	821.0	OK
		L	-78.2			78.2	$\leq$		
	X3	R	78.2	1.200	0.0	78.2	$\leq$	821.0	OK
		L	-78.2			80.2	$\leq$		
	X4	R	78.1	1.200	-1.6	76.2	$\leq$	821.0	OK
		L	-76.7			65.1	$\leq$		
	X5	R	74.4	1.200	9.7	86.1	$\leq$	761.4	OK
		L	-81.7			90.9	$\leq$		
7F	X1	R	85.0	1.200	-7.7	75.7	$\leq$	991.2	OK
		L	-83.4			81.3	$\leq$		
	X2	R	83.2	1.200	1.7	85.3	$\leq$	1062.9	OK
		L	-83.3			83.3	$\leq$		
	X3	R	83.3	1.200	0.0	83.3	$\leq$	1062.9	OK
		L	-83.2			85.3	$\leq$		
	X4	R	83.4	1.200	-1.7	81.3	$\leq$	1062.9	OK
		L	-85.0			75.7	$\leq$		
	X5	R	81.7	1.200	7.7	90.9	$\leq$	991.2	OK
		L	-81.6			88.4	$\leq$		
6F	X1	R	85.0	1.200	-5.6	78.3	$\leq$	1016.9	OK
		L	-83.4			81.4	$\leq$		
	X2	R	83.2	1.200	1.7	85.2	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.3			83.3	$\leq$		
	X3	R	83.3	1.200	0.0	83.3	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.2			85.2	$\leq$		
	X4	R	83.4	1.200	-1.7	81.4	$\leq$	1089.6	OK
		L	-85.0			78.3	$\leq$		
	X5	R	81.6	1.200	5.6	88.4	$\leq$	1016.9	OK
		L	-81.5			84.2	$\leq$		
5F	X1	R	85.1	1.200	-2.2	82.4	$\leq$	1069.8	OK
		L	-83.4			81.7	$\leq$		
	X2	R	83.2	1.200	1.4	85.0	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.3			83.3	$\leq$		
	X3	R	83.3	1.200	0.0	83.3	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.2			85.0	$\leq$		
	X4	R	83.4	1.200	-1.4	81.7	$\leq$	1089.6	OK
		L	-85.1			82.4	$\leq$		
	X5	R	81.5	1.200	2.2	84.2	$\leq$	1069.8	OK
		L	-81.4			78.7	$\leq$		
4F	X1	R	85.2	1.200	2.3	88.0	$\leq$	1069.8	OK
		L	-83.4			82.2	$\leq$		
	X2	R	83.2	1.200	1.0	84.4	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.3			83.3	$\leq$		
	X3	R	83.3	1.200	0.0	83.3	$\leq$	1089.6	OK
		L	-83.3			83.3	$\leq$		

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X4	L	-83.2	1.200	-1.0	84.4	1089.6	OK
		R	83.4			82.2		
	X5	L	-85.2	1.200	-2.3	88.0	1069.8	OK
		R	81.4			78.7		
3F	X1	L	-81.4	1.200	2.3	78.6	1069.8	OK
		R	85.2			88.0		
	X2	L	-83.4	1.200	0.9	82.3	1089.6	OK
		R	83.2			84.4		
	X3	L	-83.3	1.200	0.0	83.3	1089.6	OK
		R	83.3			83.3		
	X4	L	-83.2	1.200	-0.9	84.3	1089.6	OK
		R	83.4			82.3		
	X5	L	-85.2	1.200	-2.3	88.0	1069.8	OK
		R	81.4			78.6		
2F	X1	L	-81.3	1.200	3.1	77.6	1069.8	OK
		R	85.3			89.0		
	X2	L	-83.3	1.200	0.4	82.8	1089.6	OK
		R	83.3			83.8		
	X3	L	-83.3	1.200	0.0	83.3	1089.6	OK
		R	83.3			83.3		
	X4	L	-83.3	1.200	-0.4	83.8	1089.6	OK
		R	83.3			82.8		
	X5	L	-85.3	1.200	-3.1	89.0	1069.8	OK
		R	81.3			77.6		
1F	X1	L	-144.1	1.200	1.9	141.8	3893.7	OK
		R	197.9			200.2		
	X2	L	-175.4	1.200	-0.4	175.8	3712.2	OK
		R	166.6			166.2		
	X3	L	-171.0	1.200	0.0	171.0	3712.2	OK
		R	171.0			171.0		
	X4	L	-166.6	1.200	0.4	166.2	3712.2	OK
		R	175.4			175.8		
	X5	L	-197.9	1.200	-1.9	200.2	3893.6	OK
		R	144.1			141.8		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-93.5	1.200	5.9	86.4	385.3	OK
		R	97.5			104.5		
	X2	L	-95.6	1.200	0.1	95.5	392.4	OK
		R	95.3			95.4		
	X3	L	-95.5	1.200	-0.0	95.5	392.4	OK
		R	95.5			95.5		
	X4	L	-95.3	1.200	-0.1	95.4	392.4	OK
		R	95.6			95.5		
	X5	L	-97.5	1.200	-5.9	104.5	385.3	OK
		R	93.5			86.4		
15F	X1	L	-95.0	1.200	8.7	84.6	539.8	OK
		R	95.8			106.2		
	X2	L	-95.4	1.200	0.5	94.7	539.8	OK
		R	95.4			96.1		
	X3	L	-95.4	1.200	-0.0	95.4	539.8	OK
		R	95.4			95.4		
	X4	L	-95.4	1.200	-0.5	96.1	539.8	OK
		R	95.4			94.7		
	X5	L	-95.8	1.200	-8.7	106.2	539.8	OK
		R	95.0			84.6		
14F	X1	L	-94.4	1.200	8.9	83.8	539.8	OK
		R	96.0			106.6		
	X2	L	-95.2	1.200	0.5	94.6	539.8	OK
		R	95.2			95.7		
	X3	L	-95.2	1.200	-0.0	95.2	539.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.2	1.200	-0.5	95.8	539.8	OK
		R	95.2			94.6		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X5	L	-96.0	1.200	-8.9	106.6	539.8	OK
		R	94.4			83.8		
13F	X1	L	-94.4	1.200	8.6	84.0	534.7	OK
		R	96.0			106.3		
	X2	L	-97.7	1.200	0.8	96.8	594.5	OK
		R	97.8			98.8		
	X3	L	-97.8	1.200	-0.0	97.8	594.5	OK
		R	97.8			97.8		
	X4	L	-97.8	1.200	-0.8	98.8	594.5	OK
		R	97.7			96.8		
	X5	L	-96.0	1.200	-8.6	106.3	534.7	OK
		R	94.4			84.0		
12F	X1	L	-94.3	1.200	9.6	82.7	534.7	OK
		R	96.1			107.7		
	X2	L	-97.7	1.200	1.0	96.6	594.5	OK
		R	97.8			99.0		
	X3	L	-97.8	1.200	-0.0	97.8	594.5	OK
		R	97.8			97.8		
	X4	L	-97.8	1.200	-1.0	99.0	594.5	OK
		R	97.7			96.6		
	X5	L	-96.1	1.200	-9.6	107.7	534.7	OK
		R	94.3			82.7		
11F	X1	L	-99.2	1.200	12.5	84.2	725.5	OK
		R	101.5			116.5		
	X2	L	-100.4	1.200	0.5	99.8	722.0	OK
		R	100.3			100.9		
	X3	L	-100.3	1.200	-0.0	100.3	722.0	OK
		R	100.3			100.3		
	X4	L	-100.3	1.200	-0.5	100.9	722.0	OK
		R	100.4			99.8		
	X5	L	-101.5	1.200	-12.5	116.5	725.5	OK
		R	99.2			84.2		
10F	X1	L	-99.1	1.200	13.0	83.5	725.5	OK
		R	101.6			117.2		
	X2	L	-100.4	1.200	0.1	100.3	722.0	OK
		R	100.3			100.4		
	X3	L	-100.3	1.200	-0.0	100.3	722.0	OK
		R	100.3			100.3		
	X4	L	-100.3	1.200	-0.1	100.4	722.0	OK
		R	100.4			100.3		
	X5	L	-101.6	1.200	-13.0	117.2	725.5	OK
		R	99.1			83.5		
9F	X1	L	-101.4	1.200	16.4	81.7	786.8	OK
		R	104.4			124.1		
	X2	L	-105.5	1.200	-0.1	105.6	887.4	OK
		R	105.5			105.4		
	X3	L	-105.5	1.200	-0.0	105.5	887.4	OK
		R	105.5			105.5		
	X4	L	-105.5	1.200	0.1	105.4	887.4	OK
		R	105.5			105.6		
	X5	L	-104.4	1.200	-16.4	124.1	786.8	OK
		R	101.4			81.7		
8F	X1	L	-101.4	1.200	18.2	79.5	781.7	OK
		R	104.5			126.4		
	X2	L	-105.5	1.200	-0.1	105.6	887.4	OK
		R	105.5			105.4		
	X3	L	-105.5	1.200	-0.0	105.5	887.4	OK
		R	105.5			105.5		
	X4	L	-105.5	1.200	0.1	105.4	887.4	OK
		R	105.5			105.6		
	X5	L	-104.5	1.200	-18.2	126.4	781.7	OK
		R	101.4			79.5		
7F	X1	L	-108.5	1.200	21.7	82.5	1043.3	OK
		R	112.8			138.8		
	X2	L	-110.7	1.200	-0.4	111.2	1067.1	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X2	R	110.5	1.200	-0.4	110.1	≦	1067.1	OK
	X3	L	-110.6	1.200	-0.0	110.6	≦	1067.1	OK
		R	110.6			110.6	≦		
	X4	L	-110.5	1.200	0.4	110.1	≦	1067.1	OK
		R	110.7			111.2	≦		
6F	X1	L	-112.8	1.200	-21.7	138.8	≦	1043.3	OK
		R	108.5			82.5	≦		
	X2	L	-108.4	1.200	25.2	78.1	≦	1070.3	OK
		R	112.9			143.1	≦		
	X3	L	-110.7	1.200	-0.6	111.5	≦	1095.3	OK
		R	110.6			109.8	≦		
	X4	L	-110.6	1.200	-0.0	110.6	≦	1095.3	OK
		R	110.6			110.6	≦		
	X5	L	-110.6	1.200	0.6	109.8	≦	1095.3	OK
		R	110.7			111.5	≦		
5F	X1	L	-112.9	1.200	-25.2	143.1	≦	1070.3	OK
		R	108.4			78.1	≦		
	X2	L	-108.3	1.200	26.6	76.4	≦	1070.3	OK
		R	112.9			144.8	≦		
	X3	L	-110.7	1.200	-0.7	111.5	≦	1095.3	OK
		R	110.5			109.8	≦		
	X4	L	-110.6	1.200	-0.0	110.6	≦	1095.3	OK
		R	110.6			110.6	≦		
	X5	L	-110.5	1.200	0.7	109.8	≦	1095.3	OK
		R	110.7			111.5	≦		
4F	X1	L	-112.9	1.200	-26.6	144.8	≦	1070.3	OK
		R	108.3			76.4	≦		
	X2	L	-108.2	1.200	25.8	77.2	≦	1070.3	OK
		R	113.1			144.1	≦		
	X3	L	-110.7	1.200	-0.3	111.0	≦	1095.3	OK
		R	110.5			110.2	≦		
	X4	L	-110.6	1.200	-0.0	110.6	≦	1095.3	OK
		R	110.6			110.6	≦		
	X5	L	-110.5	1.200	0.3	110.2	≦	1095.3	OK
		R	110.7			111.0	≦		
3F	X1	L	-113.1	1.200	-25.8	144.1	≦	1070.3	OK
		R	108.2			77.2	≦		
	X2	L	-108.2	1.200	30.8	71.2	≦	1113.2	OK
		R	113.1			150.1	≦		
	X3	L	-110.7	1.200	-0.7	111.5	≦	1095.3	OK
		R	110.5			109.7	≦		
	X4	L	-110.6	1.200	-0.0	110.6	≦	1095.3	OK
		R	110.6			110.6	≦		
	X5	L	-110.5	1.200	0.7	109.7	≦	1095.3	OK
		R	110.7			111.5	≦		
2F	X1	L	-113.1	1.200	-30.8	150.1	≦	1113.2	OK
		R	108.2			71.2	≦		
	X2	L	-110.7	1.200	-4.5	119.0	≦	1089.6	OK
		R	113.4			108.0	≦		
	X3	L	-113.5	1.200	-0.0	113.5	≦	1089.6	OK
		R	113.5			113.5	≦		
	X4	L	-113.4	1.200	4.5	108.1	≦	1089.6	OK
		R	113.6			119.0	≦		
	X5	L	-116.3	1.200	-31.6	154.2	≦	1084.0	OK
		R	110.7			72.8	≦		
1F	X1	L	-157.2	1.200	10.0	145.2	≦	4080.4	OK
		R	213.8			225.8	≦		
	X2	L	-190.1	1.200	-2.7	193.4	≦	3712.2	OK
		R	180.9			177.7	≦		
	X3	L	-185.5	1.200	0.0	185.5	≦	3712.2	OK
		R	185.5			185.5	≦		
	X4	L	-180.9	1.200	2.7	177.7	≦	3712.2	OK
		R	190.1			193.4	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X5	L	-213.8	1.200	-10.0	225.8	4080.4	OK
		R	157.2			145.2		

Y4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-18.0	1.200	0.0	18.0	291.0	OK
		R	28.4			28.4		
	X2	L	-24.4	1.200	0.0	24.4	291.0	OK
		R	21.9			21.9		
	X3	L	-23.2	1.200	0.0	23.2	291.0	OK
		R	23.2			23.2		
	X4	L	-21.9	1.200	0.0	21.9	291.0	OK
		R	24.4			24.4		
	X5	L	-28.4	1.200	0.0	28.4	291.0	OK
		R	18.0			18.0		

U-5.2.2 R C柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：柱のせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-41.8	1.250	-34.9	85.5	1094.3	OK
		B	-41.8			85.5		
	X2	T	1.0	1.250	409.6	513.1	1135.4	OK
		B	1.0			513.1		
	X3	T	-0.1	1.250	486.4	607.9	1168.6	OK
		B	-0.1			607.9		
	X4	T	0.1	1.250	486.2	607.8	1168.6	OK
		B	0.1			607.8		
	X5	T	-1.0	1.250	410.6	512.2	1138.1	OK
		B	-1.0			512.2		
	X6	T	41.8	1.250	-54.1	25.9	1114.6	OK
		B	41.8			25.9		
14F	X1	T	-21.1	1.250	221.1	255.2	1099.6	OK
		B	-21.1			255.2		
	X2	T	-0.1	1.250	529.2	661.4	1083.5	OK
		B	-0.1			661.4		
	X3	T	0.0	1.250	573.2	716.5	1111.6	OK
		B	0.0			716.5		
	X4	T	-0.0	1.250	573.3	716.6	1111.5	OK
		B	-0.0			716.6		
	X5	T	0.1	1.250	528.9	661.3	1090.7	OK
		B	0.1			661.3		
	X6	T	21.1	1.250	211.4	285.4	1155.4	OK
		B	21.1			285.4		
13F	X1	T	-25.0	1.250	381.7	452.2	1100.6	OK
		B	-25.0			452.2		
	X2	T	-0.1	1.250	681.0	851.2	1212.3	OK
		B	-0.1			851.2		
	X3	T	-0.0	1.250	740.5	925.6	1243.8	OK
		B	-0.0			925.6		
	X4	T	0.0	1.250	740.5	925.6	1243.7	OK
		B	0.0			925.6		
	X5	T	0.1	1.250	679.5	849.5	1222.4	OK
		B	0.1			849.5		
	X6	T	25.0	1.250	372.7	490.8	1181.5	OK
		B	25.0			490.8		
12F	X1	T	-24.0	1.250	431.1	514.9	1155.6	OK
		B	-24.0			514.9		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X2	T	-0.8	1.250	856.7	1070.1	≦	1693.0	OK
		B	-0.8			1070.1	≦		
	X3	T	0.0	1.250	942.2	1177.8	≦	1737.9	OK
		B	0.0			1177.8	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	942.2	1177.7	≦	1737.9	OK
		B	-0.0			1177.7	≦		
	X5	T	0.8	1.250	855.1	1069.6	≦	1710.3	OK
		B	0.8			1069.6	≦		
	X6	T	24.0	1.250	427.6	558.5	≦	1260.6	OK
		B	24.0			558.5	≦		
11F	X1	T	-24.8	1.250	519.4	624.5	≦	1437.8	OK
		B	-24.8			624.5	≦		
	X2	T	-0.1	1.250	1004.4	1255.4	≦	1971.8	OK
		B	-0.1			1255.4	≦		
	X3	T	0.0	1.250	1052.5	1315.6	≦	1986.8	OK
		B	0.0			1315.6	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1052.5	1315.6	≦	1987.2	OK
		B	-0.0			1315.6	≦		
	X5	T	0.1	1.250	1007.7	1259.7	≦	1994.5	OK
		B	0.1			1259.7	≦		
	X6	T	24.8	1.250	524.4	680.3	≦	1546.6	OK
		B	24.8			680.3	≦		
10F	X1	T	-26.0	1.250	630.1	761.6	≦	1750.6	OK
		B	-26.0			761.6	≦		
	X2	T	0.5	1.250	1138.4	1423.6	≦	2139.0	OK
		B	0.5			1423.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1148.4	1435.5	≦	2154.7	OK
		B	-0.0			1435.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1148.4	1435.5	≦	2155.5	OK
		B	0.0			1435.5	≦		
	X5	T	-0.5	1.250	1139.0	1423.2	≦	2165.7	OK
		B	-0.5			1423.2	≦		
	X6	T	26.0	1.250	653.2	842.5	≦	1920.2	OK
		B	26.0			842.5	≦		
9F	X1	T	-26.0	1.250	635.7	768.7	≦	1924.9	OK
		B	-26.0			768.7	≦		
	X2	T	0.2	1.250	1241.5	1552.1	≦	2626.6	OK
		B	0.2			1552.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1303.9	1629.8	≦	2623.2	OK
		B	-0.0			1629.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1304.1	1630.1	≦	2624.7	OK
		B	0.0			1630.1	≦		
	X5	T	-0.2	1.250	1246.5	1557.9	≦	2657.3	OK
		B	-0.2			1557.9	≦		
	X6	T	26.0	1.250	659.8	850.7	≦	2188.5	OK
		B	26.0			850.7	≦		
8F	X1	T	-26.2	1.250	643.0	777.6	≦	1546.1	OK
		B	-26.2			777.6	≦		
	X2	T	-0.3	1.250	1319.7	1649.3	≦	2438.4	OK
		B	-0.3			1649.3	≦		
	X3	T	0.0	1.250	1433.0	1791.3	≦	2493.8	OK
		B	0.0			1791.3	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1433.3	1791.6	≦	2495.3	OK
		B	-0.0			1791.6	≦		
	X5	T	0.3	1.250	1324.8	1656.3	≦	2474.1	OK
		B	0.3			1656.3	≦		
	X6	T	26.2	1.250	698.7	899.6	≦	1817.5	OK
		B	26.2			899.6	≦		
7F	X1	T	-27.2	1.250	739.9	897.6	≦	1292.4	OK
		B	-27.2			897.6	≦		
	X2	T	0.4	1.250	1444.9	1806.5	≦	2207.5	OK
		B	0.4			1806.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1547.7	1934.6	≦	2267.0	OK
		B	-0.0			1934.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1547.6	1934.5	≦	2268.9	OK
		B	0.0			1934.5	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X4	B	0.0	1.250	1547.6	1934.5	≦	2268.9	OK
		T	-0.4			1809.7	≦		
	X5	B	-0.4	1.250	1448.1	1809.7	≦	2258.7	OK
		T	27.2			959.3	≦		
	X6	B	27.2	1.250	745.7	959.3	≦	1606.0	OK
		T	-28.3			819.2	≦		
6F	X1	B	-28.3	1.250	678.0	819.2	≦	1411.5	OK
		T	1.2			2019.8	≦		
	X2	B	1.2	1.250	1614.9	2019.8	≦	2647.7	OK
		T	-0.1			2162.3	≦		
	X3	B	-0.1	1.250	1729.9	2162.3	≦	2716.5	OK
		T	0.1			2162.5	≦		
	X4	B	0.1	1.250	1729.9	2162.5	≦	2718.9	OK
		T	-1.2			2025.4	≦		
	X5	B	-1.2	1.250	1621.3	2025.4	≦	2705.6	OK
		T	28.3			858.0	≦		
	X6	B	28.3	1.250	663.7	858.0	≦	1782.8	OK
		T	-28.3			954.6	≦		
5F	X1	B	-28.3	1.250	786.3	954.6	≦	1530.2	OK
		T	1.1			2070.0	≦		
	X2	B	1.1	1.250	1655.1	2070.0	≦	2725.3	OK
		T	-0.0			2209.4	≦		
	X3	B	-0.0	1.250	1767.5	2209.4	≦	2799.6	OK
		T	0.0			2209.6	≦		
	X4	B	0.0	1.250	1767.7	2209.6	≦	2802.5	OK
		T	-1.1			2074.1	≦		
	X5	B	-1.1	1.250	1660.2	2074.1	≦	2791.4	OK
		T	28.3			1040.1	≦		
	X6	B	28.3	1.250	809.4	1040.1	≦	1974.5	OK
		T	-28.1			979.4	≦		
4F	X1	B	-28.1	1.250	806.0	979.4	≦	1433.9	OK
		T	1.1			2162.3	≦		
	X2	B	1.1	1.250	1728.9	2162.3	≦	2666.7	OK
		T	-0.0			2299.4	≦		
	X3	B	-0.0	1.250	1839.6	2299.4	≦	2749.8	OK
		T	0.0			2299.8	≦		
	X4	B	0.0	1.250	1839.8	2299.8	≦	2753.4	OK
		T	-1.1			2166.0	≦		
	X5	B	-1.1	1.250	1733.7	2166.0	≦	2747.8	OK
		T	28.1			1105.3	≦		
	X6	B	28.1	1.250	861.8	1105.3	≦	1944.5	OK
		T	-28.1			912.1	≦		
3F	X1	B	-28.1	1.250	752.2	912.1	≦	1429.9	OK
		T	1.4			2272.9	≦		
	X2	B	1.4	1.250	1817.2	2272.9	≦	2822.3	OK
		T	-0.1			2417.8	≦		
	X3	B	-0.1	1.250	1934.3	2417.8	≦	2920.0	OK
		T	0.1			2417.7	≦		
	X4	B	0.1	1.250	1934.1	2417.7	≦	2924.7	OK
		T	-1.4			2299.1	≦		
	X5	B	-1.4	1.250	1840.4	2299.1	≦	2925.8	OK
		T	28.1			1063.8	≦		
	X6	B	28.1	1.250	828.5	1063.8	≦	1987.7	OK
		T	-27.7			888.2	≦		
2F	X1	B	-27.7	1.250	732.7	888.2	≦	1398.2	OK
		T	0.8			2312.4	≦		
	X2	B	0.8	1.250	1849.3	2312.4	≦	2670.1	OK
		T	0.1			2482.2	≦		
	X3	B	0.1	1.250	1985.6	2482.2	≦	2773.6	OK
		T	-0.1			2488.6	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	1991.0	2488.6	≦	2779.4	OK
		T	-0.8			2307.7	≦		
	X5	B	-0.8	1.250	1846.8	2307.7	≦	2787.9	OK
		T	27.7			1308.6	≦		
	X6	B	27.7	1.250	1024.7	1308.6	≦	1996.7	OK
		T	-27.7			888.2	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	T		-26.4	1.250	603.6	728.1	≦	1314.8	OK
		B		-26.4			728.1	≦		
	X2	T		3.4	1.250	1773.4	2220.2	≦	2517.0	OK
		B	0	3.4			2220.2	≦		
	X3	T		-0.5	1.250	1915.0	2393.2	≦	2626.0	OK
		B	0	-0.5			2393.2	≦		
	X4	T		0.5	1.250	1916.3	2395.9	≦	2634.7	OK
		B	0	0.5			2395.9	≦		
	X5	T		-3.4	1.250	1921.9	2399.0	≦	2687.5	OK
		B	0	-3.4			2399.0	≦		
	X6	T		26.4	1.250	1392.1	1766.5	≦	2078.8	OK
		B	0	26.4			1766.5	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-51.1	1.250	-13.8	68.3	1096.1	OK
		B	-51.1			68.3		
	X2	T	1.3	1.250	427.7	535.9	1166.1	OK
		B	1.3			535.9		
	X3	T	-0.1	1.250	486.3	607.7	1170.2	OK
		B	-0.1			607.7		
	X4	T	0.1	1.250	486.0	607.6	1170.2	OK
		B	0.1			607.6		
	X5	T	-1.3	1.250	429.2	535.3	1170.8	OK
		B	-1.3			535.3		
	X6	T	51.1	1.250	-41.0	0.2	1114.8	OK
		B	51.1			0.2		
14F	X1	T	-29.6	1.250	289.3	332.1	1101.1	OK
		B	-29.6			332.1		
	X2	T	0.0	1.250	594.7	743.4	1120.8	OK
		B	0.0			743.4		
	X3	T	0.0	1.250	571.8	714.8	1115.0	OK
		B	0.0			714.8		
	X4	T	-0.0	1.250	571.9	714.8	1115.1	OK
		B	-0.0			714.8		
	X5	T	-0.0	1.250	594.9	743.6	1127.7	OK
		B	-0.0			743.6		
	X6	T	29.6	1.250	270.1	367.2	1160.1	OK
		B	29.6			367.2		
13F	X1	T	-33.5	1.250	410.7	479.9	1102.0	OK
		B	-33.5			479.9		
	X2	T	0.1	1.250	703.5	879.4	1222.1	OK
		B	0.1			879.4		
	X3	T	-0.0	1.250	739.9	924.8	1249.7	OK
		B	-0.0			924.8		
	X4	T	0.0	1.250	739.9	924.8	1249.8	OK
		B	0.0			924.8		
	X5	T	-0.1	1.250	702.0	877.5	1228.6	OK
		B	-0.1			877.5		
	X6	T	33.5	1.250	395.2	527.5	1189.4	OK
		B	33.5			527.5		
12F	X1	T	-32.6	1.250	426.5	500.5	1147.8	OK
		B	-32.6			500.5		
	X2	T	-0.6	1.250	849.1	1060.8	1703.1	OK
		B	-0.6			1060.8		
	X3	T	0.0	1.250	942.2	1177.8	1747.1	OK
		B	0.0			1177.8		
	X4	T	-0.0	1.250	942.3	1177.9	1747.1	OK
		B	-0.0			1177.9		
	X5	T	0.6	1.250	848.2	1060.9	1718.5	OK
		B	0.6			1060.9		
	X6	T	32.6	1.250	419.0	556.3	1267.7	OK
		B	32.6			556.3		
11F	X1	T	-33.2	1.250	529.7	628.9	1445.4	OK
		B	-33.2			628.9		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X2	T	0.1	1.250	1009.0	1261.4	1986.8	OK
		B	0.1			1261.4		
	X3	T	-0.0	1.250	1052.7	1315.8	1999.0	OK
		B	-0.0			1315.8		
	X4	T	0.0	1.250	1052.7	1315.9	1998.6	OK
		B	0.0			1315.9		
	X5	T	-0.1	1.250	1011.7	1264.6	2007.1	OK
		B	-0.1			1264.6		
	X6	T	33.2	1.250	524.5	688.9	1558.1	OK
		B	33.2			688.9		
10F	X1	T	-34.4	1.250	624.2	745.8	1746.0	OK
		B	-34.4			745.8		
	X2	T	0.8	1.250	1131.2	1414.7	2152.5	OK
		B	0.8			1414.7		
	X3	T	-0.0	1.250	1151.3	1439.1	2174.1	OK
		B	-0.0			1439.1		
	X4	T	0.0	1.250	1151.3	1439.1	2173.3	OK
		B	0.0			1439.1		
	X5	T	-0.8	1.250	1132.4	1414.7	2176.0	OK
		B	-0.8			1414.7		
	X6	T	34.4	1.250	640.4	834.9	1913.3	OK
		B	34.4			834.9		
9F	X1	T	-34.4	1.250	680.2	815.9	1897.3	OK
		B	-34.4			815.9		
	X2	T	0.4	1.250	1276.8	1596.4	2624.9	OK
		B	0.4			1596.4		
	X3	T	-0.0	1.250	1298.0	1622.5	2651.6	OK
		B	-0.0			1622.5		
	X4	T	0.0	1.250	1297.7	1622.1	2650.2	OK
		B	0.0			1622.1		
	X5	T	-0.4	1.250	1283.2	1603.6	2653.1	OK
		B	-0.4			1603.6		
	X6	T	34.4	1.250	695.1	903.2	2152.9	OK
		B	34.4			903.2		
8F	X1	T	-34.5	1.250	766.8	923.9	1617.5	OK
		B	-34.5			923.9		
	X2	T	-0.1	1.250	1416.4	1770.5	2492.3	OK
		B	-0.1			1770.5		
	X3	T	0.0	1.250	1404.0	1755.1	2506.9	OK
		B	0.0			1755.1		
	X4	T	-0.0	1.250	1404.0	1754.9	2505.5	OK
		B	-0.0			1754.9		
	X5	T	0.1	1.250	1418.4	1773.0	2516.4	OK
		B	0.1			1773.0		
	X6	T	34.5	1.250	806.0	1042.0	1886.8	OK
		B	34.5			1042.0		
7F	X1	T	-35.6	1.250	782.4	942.5	1341.5	OK
		B	-35.6			942.5		
	X2	T	0.7	1.250	1492.6	1866.4	2273.7	OK
		B	0.7			1866.4		
	X3	T	-0.0	1.250	1532.6	1915.8	2285.8	OK
		B	-0.0			1915.8		
	X4	T	0.0	1.250	1532.6	1915.8	2283.9	OK
		B	0.0			1915.8		
	X5	T	-0.7	1.250	1495.0	1868.1	2302.7	OK
		B	-0.7			1868.1		
	X6	T	35.6	1.250	793.1	1027.0	1662.0	OK
		B	35.6			1027.0		
6F	X1	T	-36.5	1.250	675.1	807.4	1416.9	OK
		B	-36.5			807.4		
	X2	T	1.5	1.250	1606.2	2009.3	2680.9	OK
		B	1.5			2009.3		
	X3	T	-0.1	1.250	1737.2	2171.4	2746.9	OK
		B	-0.1			2171.4		
	X4	T	0.1	1.250	1736.7	2171.0	2744.4	OK
		B	0.1			2171.0		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X4	B	0.1	1.250	1736.7	2171.0	2744.4	OK
		T	-1.5			2014.1		
	X5	B	-1.5	1.250	1612.5	2014.1	2717.3	OK
		T	36.5			846.7		
	X6	B	36.5	1.250	648.2	846.7	1783.2	OK
		T	-36.6			951.3		
5F	X1	B	-36.6	1.250	790.3	951.3	1550.0	OK
		T	1.5			2074.0		
	X2	B	1.5	1.250	1658.0	2074.0	2770.8	OK
		T	-0.1			2208.3		
	X3	B	-0.1	1.250	1766.7	2208.3	2828.0	OK
		T	0.1			2208.0		
	X4	B	0.1	1.250	1766.4	2208.0	2825.2	OK
		T	-1.5			2077.4		
	X5	B	-1.5	1.250	1663.1	2077.4	2812.8	OK
		T	36.6			1047.1		
	X6	B	36.6	1.250	808.4	1047.1	1986.8	OK
		T	-36.3			1004.3		
4F	X1	B	-36.3	1.250	832.5	1004.3	1454.7	OK
		T	1.5			2163.3		
	X2	B	1.5	1.250	1729.5	2163.3	2719.0	OK
		T	-0.1			2298.9		
	X3	B	-0.1	1.250	1839.2	2298.9	2784.4	OK
		T	0.1			2299.0		
	X4	B	0.1	1.250	1839.1	2299.0	2780.7	OK
		T	-1.5			2163.8		
	X5	B	-1.5	1.250	1732.3	2163.8	2771.3	OK
		T	36.3			1106.2		
	X6	B	36.3	1.250	855.9	1106.2	1952.3	OK
		T	-36.1			929.8		
3F	X1	B	-36.1	1.250	772.7	929.8	1426.6	OK
		T	1.8			2287.9		
	X2	B	1.8	1.250	1828.9	2287.9	2882.8	OK
		T	-0.1			2431.9		
	X3	B	-0.1	1.250	1945.6	2431.9	2957.8	OK
		T	0.1			2430.3		
	X4	B	0.1	1.250	1944.1	2430.3	2953.1	OK
		T	-1.8			2310.4		
	X5	B	-1.8	1.250	1849.8	2310.4	2951.7	OK
		T	36.1			1074.5		
	X6	B	36.1	1.250	830.8	1074.5	1995.6	OK
		T	-37.0			931.9		
2F	X1	B	-37.0	1.250	775.1	931.9	1371.7	OK
		T	1.3			2321.1		
	X2	B	1.3	1.250	1855.8	2321.1	2738.7	OK
		T	0.1			2459.3		
	X3	B	0.1	1.250	1967.4	2459.3	2813.9	OK
		T	-0.1			2462.8		
	X4	B	-0.1	1.250	1970.3	2462.8	2808.1	OK
		T	-1.3			2271.9		
	X5	B	-1.3	1.250	1818.5	2271.9	2813.7	OK
		T	37.0			1289.4		
	X6	B	37.0	1.250	1001.9	1289.4	1996.0	OK
		T	-31.8			736.0		
1F	X1	B	-31.8	1.250	614.3	736.0	1238.1	OK
		T	3.8			2323.6		
	X2	B	3.8	1.250	1855.8	2323.6	2601.5	OK
		T	-0.6			2445.2		
	X3	B	-0.6	1.250	1956.6	2445.2	2684.5	OK
		T	0.6			2437.3		
	X4	B	0.6	1.250	1949.4	2437.3	2676.7	OK
		T	-3.8			2450.4		
	X5	B	-3.8	1.250	1963.4	2450.4	2729.1	OK
		T	31.8			1785.1		
	X6	B	31.8	1.250	1402.6	1785.1	2077.8	OK
		T						

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-41.8	1.250	54.1	25.9	1114.6	OK
		B	-41.8			25.9		
	X2	T	1.0	1.250	-410.6	512.2	1138.1	OK
		B	1.0			512.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-486.2	607.8	1168.6	OK
		B	-0.1			607.8		
	X4	T	0.1	1.250	-486.4	607.9	1168.6	OK
		B	0.1			607.9		
	X5	T	-1.0	1.250	-409.6	513.1	1135.4	OK
		B	-1.0			513.1		
	X6	T	41.8	1.250	34.9	85.5	1094.3	OK
		B	41.8			85.5		
14F	X1	T	-21.1	1.250	-211.4	285.4	1155.4	OK
		B	-21.1			285.4		
	X2	T	-0.1	1.250	-528.9	661.3	1090.7	OK
		B	-0.1			661.3		
	X3	T	0.0	1.250	-573.3	716.6	1111.5	OK
		B	0.0			716.6		
	X4	T	-0.0	1.250	-573.2	716.5	1111.6	OK
		B	-0.0			716.5		
	X5	T	0.1	1.250	-529.2	661.4	1083.5	OK
		B	0.1			661.4		
	X6	T	21.1	1.250	-221.1	255.2	1099.6	OK
		B	21.1			255.2		
13F	X1	T	-25.0	1.250	-372.7	490.8	1181.5	OK
		B	-25.0			490.8		
	X2	T	-0.1	1.250	-679.5	849.5	1222.4	OK
		B	-0.1			849.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-740.5	925.6	1243.7	OK
		B	-0.0			925.6		
	X4	T	0.0	1.250	-740.5	925.6	1243.8	OK
		B	0.0			925.6		
	X5	T	0.1	1.250	-681.0	851.2	1212.3	OK
		B	0.1			851.2		
	X6	T	25.0	1.250	-381.7	452.2	1100.6	OK
		B	25.0			452.2		
12F	X1	T	-24.0	1.250	-427.6	558.5	1260.6	OK
		B	-24.0			558.5		
	X2	T	-0.8	1.250	-855.1	1069.6	1710.2	OK
		B	-0.8			1069.6		
	X3	T	0.0	1.250	-942.2	1177.7	1737.9	OK
		B	0.0			1177.7		
	X4	T	-0.0	1.250	-942.2	1177.8	1737.9	OK
		B	-0.0			1177.8		
	X5	T	0.8	1.250	-856.7	1070.1	1693.0	OK
		B	0.8			1070.1		
	X6	T	24.0	1.250	-431.1	514.9	1155.6	OK
		B	24.0			514.9		
11F	X1	T	-24.8	1.250	-524.4	680.3	1546.6	OK
		B	-24.8			680.3		
	X2	T	-0.1	1.250	-1007.7	1259.7	1994.5	OK
		B	-0.1			1259.7		
	X3	T	0.0	1.250	-1052.5	1315.6	1987.2	OK
		B	0.0			1315.6		
	X4	T	-0.0	1.250	-1052.5	1315.6	1986.8	OK
		B	-0.0			1315.6		
	X5	T	0.1	1.250	-1004.4	1255.4	1971.8	OK
		B	0.1			1255.4		
	X6	T	24.8	1.250	-519.4	624.5	1437.8	OK
		B	24.8			624.5		
10F	X1	T	-26.0	1.250	-653.2	842.5	1920.2	OK
		B	-26.0			842.5		
	X2	T	0.5	1.250	-1139.0	1423.2	2165.7	OK
		B	0.5			1423.2		
	X3	T	-0.0	1.250	-1148.4	1435.5	2155.5	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

12階エレベータ（メカ同長カマ）										
階名	軸名	B	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X3	T		-0.0	1.250	-1148.4	1435.5	≧	2155.5	OK
	X4	T		0.0	1.250	-1148.4	1435.5	≧	2154.7	OK
		B		0.0			1435.5	≧		
	X5	T		-0.5	1.250	-1138.4	1423.6	≧	2139.0	OK
		B		-0.5			1423.6	≧		
	X6	T		26.0	1.250	-630.1	761.6	≧	1750.6	OK
B			26.0	761.6			≧			
9F	X1	T		-26.0	1.250	-659.8	850.7	≧	2188.5	OK
		B		-26.0			850.7	≧		
	X2	T		0.2	1.250	-1246.5	1557.9	≧	2657.3	OK
		B		0.2			1557.9	≧		
	X3	T		-0.0	1.250	-1304.1	1630.1	≧	2624.7	OK
		B		-0.0			1630.1	≧		
	X4	T		0.0	1.250	-1303.9	1629.8	≧	2623.2	OK
		B		0.0			1629.8	≧		
	X5	T		-0.2	1.250	-1241.5	1552.1	≧	2626.6	OK
		B		-0.2			1552.1	≧		
	X6	T		26.0	1.250	-635.7	768.7	≧	1924.9	OK
		B		26.0			768.7	≧		
8F	X1	T		-26.2	1.250	-698.7	899.6	≧	1817.5	OK
		B		-26.2			899.6	≧		
	X2	T		-0.3	1.250	-1324.8	1656.3	≧	2474.1	OK
		B		-0.3			1656.3	≧		
	X3	T		0.0	1.250	-1433.3	1791.6	≧	2495.3	OK
		B		0.0			1791.6	≧		
	X4	T		-0.0	1.250	-1433.0	1791.3	≧	2493.8	OK
		B		-0.0			1791.3	≧		
	X5	T		0.3	1.250	-1319.7	1649.3	≧	2438.4	OK
		B		0.3			1649.3	≧		
	X6	T		26.2	1.250	-643.0	777.6	≧	1546.1	OK
		B		26.2			777.6	≧		
7F	X1	T		-27.2	1.250	-745.7	959.3	≧	1606.0	OK
		B		-27.2			959.3	≧		
	X2	T		0.4	1.250	-1448.1	1809.7	≧	2258.7	OK
		B		0.4			1809.7	≧		
	X3	T		-0.0	1.250	-1547.6	1934.5	≧	2268.9	OK
		B		-0.0			1934.5	≧		
	X4	T		0.0	1.250	-1547.7	1934.6	≧	2267.0	OK
		B		0.0			1934.6	≧		
	X5	T		-0.4	1.250	-1444.9	1806.5	≧	2207.5	OK
		B		-0.4			1806.5	≧		
	X6	T		27.2	1.250	-739.9	897.6	≧	1292.4	OK
		B		27.2			897.6	≧		
6F	X1	T		-28.3	1.250	-663.7	858.0	≧	1782.8	OK
		B		-28.3			858.0	≧		
	X2	T		1.2	1.250	-1621.3	2025.4	≧	2705.6	OK
		B		1.2			2025.4	≧		
	X3	T		-0.1	1.250	-1729.9	2162.5	≧	2718.9	OK
		B		-0.1			2162.5	≧		
	X4	T		0.1	1.250	-1729.9	2162.3	≧	2716.5	OK
		B		0.1			2162.3	≧		
	X5	T		-1.2	1.250	-1614.9	2019.8	≧	2647.7	OK
		B		-1.2			2019.8	≧		
	X6	T		28.3	1.250	-678.0	819.2	≧	1411.5	OK
		B		28.3			819.2	≧		
5F	X1	T		-28.3	1.250	-809.4	1040.1	≧	1974.5	OK
		B		-28.3			1040.1	≧		
	X2	T		1.1	1.250	-1660.2	2074.1	≧	2791.4	OK
		B		1.1			2074.1	≧		
	X3	T		-0.0	1.250	-1767.7	2209.6	≧	2802.5	OK
		B		-0.0			2209.6	≧		
	X4	T		0.0	1.250	-1767.5	2209.4	≧	2799.6	OK
		B		0.0			2209.4	≧		
	X5	T		-1.1	1.250	-1655.1	2070.0	≧	2725.3	OK
		B		-1.1			2070.0	≧		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X6	T	28.3	1.250	-786.3	954.6	1530.2	OK
		B	28.3			954.6		
4F	X1	T	-28.1	1.250	-861.8	1105.3	1944.5	OK
		B	-28.1			1105.3		
	X2	T	1.1	1.250	-1733.7	2166.0	2747.8	OK
		B	1.1			2166.0		
	X3	T	-0.0	1.250	-1839.8	2299.8	2753.4	OK
		B	-0.0			2299.8		
	X4	T	0.0	1.250	-1839.6	2299.4	2749.8	OK
		B	0.0			2299.4		
	X5	T	-1.1	1.250	-1728.9	2162.3	2666.7	OK
		B	-1.1			2162.3		
	X6	T	28.1	1.250	-806.0	979.4	1433.9	OK
		B	28.1			979.4		
3F	X1	T	-28.1	1.250	-828.5	1063.8	1987.7	OK
		B	-28.1			1063.8		
	X2	T	1.4	1.250	-1840.4	2299.1	2925.8	OK
		B	1.4			2299.1		
	X3	T	-0.1	1.250	-1934.1	2417.7	2924.7	OK
		B	-0.1			2417.7		
	X4	T	0.1	1.250	-1934.3	2417.8	2920.0	OK
		B	0.1			2417.8		
	X5	T	-1.4	1.250	-1817.1	2272.9	2822.3	OK
		B	-1.4			2272.9		
	X6	T	28.1	1.250	-752.2	912.1	1429.9	OK
		B	28.1			912.1		
2F	X1	T	-27.7	1.250	-1024.7	1308.6	1996.7	OK
		B	-27.7			1308.6		
	X2	T	0.8	1.250	-1846.8	2307.7	2787.9	OK
		B	0.8			2307.7		
	X3	T	0.1	1.250	-1991.0	2488.6	2779.4	OK
		B	0.1			2488.6		
	X4	T	-0.1	1.250	-1985.6	2482.2	2773.6	OK
		B	-0.1			2482.2		
	X5	T	-0.8	1.250	-1849.2	2312.4	2670.1	OK
		B	-0.8			2312.4		
	X6	T	27.7	1.250	-732.7	888.2	1398.2	OK
		B	27.7			888.2		
1F	X1	T	-26.4	1.250	-1392.1	1766.5	2078.8	OK
		B	-26.4			1766.5		
	X2	T	3.4	1.250	-1921.9	2399.0	2687.5	OK
		B	3.4			2399.0		
	X3	T	-0.5	1.250	-1916.3	2396.0	2634.7	OK
		B	-0.5			2396.0		
	X4	T	0.5	1.250	-1915.0	2393.2	2626.0	OK
		B	0.5			2393.2		
	X5	T	-3.4	1.250	-1773.4	2220.2	2517.0	OK
		B	-3.4			2220.2		
	X6	T	26.4	1.250	-603.6	728.1	1314.8	OK
		B	26.4			728.1		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-51.1	1.250	41.0	0.2	1114.8	OK
		B	-51.1			0.2		
	X2	T	1.3	1.250	-429.2	535.3	1170.8	OK
		B	1.3			535.3		
	X3	T	-0.1	1.250	-486.0	607.6	1170.2	OK
		B	-0.1			607.6		
	X4	T	0.1	1.250	-486.3	607.7	1170.2	OK
		B	0.1			607.7		
	X5	T	-1.3	1.250	-427.7	535.9	1166.1	OK
		B	-1.3			535.9		
	X6	T	51.1	1.250	13.8	68.3	1096.1	OK
		B	51.1			68.3		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X1	T	-29.6	1.250	-270.1	367.2	1160.1	OK
		B	-29.6			367.2		
	X2	T	0.0	1.250	-594.9	743.6	1127.7	OK
		B	0.0			743.6		
	X3	T	0.0	1.250	-571.9	714.8	1115.1	OK
		B	0.0			714.8		
	X4	T	-0.0	1.250	-571.8	714.8	1115.0	OK
		B	-0.0			714.8		
	X5	T	-0.0	1.250	-594.7	743.4	1120.8	OK
		B	-0.0			743.4		
	X6	T	29.6	1.250	-289.3	332.1	1101.1	OK
		B	29.6			332.1		
13F	X1	T	-33.5	1.250	-395.2	527.5	1189.4	OK
		B	-33.5			527.5		
	X2	T	0.1	1.250	-702.0	877.5	1228.6	OK
		B	0.1			877.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-739.9	924.8	1249.8	OK
		B	-0.0			924.8		
	X4	T	0.0	1.250	-739.9	924.8	1249.7	OK
		B	0.0			924.8		
	X5	T	-0.1	1.250	-703.5	879.4	1222.1	OK
		B	-0.1			879.4		
	X6	T	33.5	1.250	-410.7	479.9	1102.0	OK
		B	33.5			479.9		
12F	X1	T	-32.6	1.250	-419.0	556.3	1267.7	OK
		B	-32.6			556.3		
	X2	T	-0.6	1.250	-848.2	1060.9	1718.5	OK
		B	-0.6			1060.9		
	X3	T	0.0	1.250	-942.3	1177.9	1747.1	OK
		B	0.0			1177.9		
	X4	T	-0.0	1.250	-942.2	1177.8	1747.1	OK
		B	-0.0			1177.8		
	X5	T	0.6	1.250	-849.1	1060.8	1703.1	OK
		B	0.6			1060.8		
	X6	T	32.6	1.250	-426.5	500.5	1147.8	OK
		B	32.6			500.5		
11F	X1	T	-33.2	1.250	-524.5	688.9	1558.1	OK
		B	-33.2			688.9		
	X2	T	0.1	1.250	-1011.7	1264.6	2007.1	OK
		B	0.1			1264.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-1052.7	1315.9	1998.6	OK
		B	-0.0			1315.9		
	X4	T	0.0	1.250	-1052.7	1315.8	1999.0	OK
		B	0.0			1315.8		
	X5	T	-0.1	1.250	-1009.0	1261.4	1986.8	OK
		B	-0.1			1261.4		
	X6	T	33.2	1.250	-529.7	628.9	1445.4	OK
		B	33.2			628.9		
10F	X1	T	-34.4	1.250	-640.4	834.9	1913.3	OK
		B	-34.4			834.9		
	X2	T	0.8	1.250	-1132.4	1414.7	2176.0	OK
		B	0.8			1414.7		
	X3	T	-0.0	1.250	-1151.3	1439.1	2173.3	OK
		B	-0.0			1439.1		
	X4	T	0.0	1.250	-1151.3	1439.1	2174.1	OK
		B	0.0			1439.1		
	X5	T	-0.8	1.250	-1131.2	1414.7	2152.5	OK
		B	-0.8			1414.7		
	X6	T	34.4	1.250	-624.2	745.8	1746.0	OK
		B	34.4			745.8		
9F	X1	T	-34.4	1.250	-695.1	903.2	2152.9	OK
		B	-34.4			903.2		
	X2	T	0.4	1.250	-1283.2	1603.6	2653.1	OK
		B	0.4			1603.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-1297.7	1622.1	2650.2	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

10階エレベーター（メカ同長加算）										
階名	軸名	B	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X3	T		-0.0	1.250	-1297.7	1622.1	≦	2650.2	OK
	X4	T		0.0	1.250	-1298.0	1622.5	≦	2651.6	OK
		B		0.0			1622.5	≦		
	X5	T		-0.4	1.250	-1276.8	1596.4	≦	2624.9	OK
		B		-0.4			1596.4	≦		
	X6	T		34.4	1.250	-680.2	815.9	≦	1897.3	OK
B			34.4	815.9			≦			
8F	X1	T		-34.5	1.250	-806.0	1042.0	≦	1886.8	OK
		B		-34.5			1042.0	≦		
	X2	T		-0.1	1.250	-1418.4	1773.0	≦	2516.4	OK
		B		-0.1			1773.0	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-1404.0	1754.9	≦	2505.5	OK
		B		0.0			1754.9	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-1404.0	1755.1	≦	2506.9	OK
		B		-0.0			1755.1	≦		
	X5	T		0.1	1.250	-1416.4	1770.5	≦	2492.3	OK
		B		0.1			1770.5	≦		
	X6	T		34.5	1.250	-766.8	923.9	≦	1617.5	OK
		B		34.5			923.9	≦		
7F	X1	T		-35.6	1.250	-793.1	1027.0	≦	1662.0	OK
		B		-35.6			1027.0	≦		
	X2	T		0.7	1.250	-1495.0	1868.1	≦	2302.7	OK
		B		0.7			1868.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1532.6	1915.8	≦	2283.9	OK
		B		-0.0			1915.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1532.6	1915.8	≦	2285.8	OK
		B		0.0			1915.8	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	-1492.6	1866.4	≦	2273.7	OK
		B		-0.7			1866.4	≦		
	X6	T		35.6	1.250	-782.4	942.5	≦	1341.6	OK
		B		35.6			942.5	≦		
6F	X1	T		-36.5	1.250	-648.2	846.7	≦	1783.2	OK
		B		-36.5			846.7	≦		
	X2	T		1.5	1.250	-1612.5	2014.1	≦	2717.3	OK
		B		1.5			2014.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1736.7	2171.0	≦	2744.4	OK
		B		-0.1			2171.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1737.2	2171.4	≦	2746.9	OK
		B		0.1			2171.4	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	-1606.2	2009.3	≦	2680.9	OK
		B		-1.5			2009.3	≦		
	X6	T		36.5	1.250	-675.1	807.4	≦	1416.9	OK
		B		36.5			807.4	≦		
5F	X1	T		-36.6	1.250	-808.4	1047.1	≦	1986.8	OK
		B		-36.6			1047.1	≦		
	X2	T		1.5	1.250	-1663.1	2077.4	≦	2812.8	OK
		B		1.5			2077.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1766.4	2208.0	≦	2825.2	OK
		B		-0.1			2208.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1766.7	2208.3	≦	2828.0	OK
		B		0.1			2208.3	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	-1658.0	2074.0	≦	2770.8	OK
		B		-1.5			2074.0	≦		
	X6	T		36.6	1.250	-790.3	951.3	≦	1550.0	OK
		B		36.6			951.3	≦		
4F	X1	T		-36.3	1.250	-855.9	1106.2	≦	1952.3	OK
		B		-36.3			1106.2	≦		
	X2	T		1.5	1.250	-1732.3	2163.8	≦	2771.3	OK
		B		1.5			2163.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1839.1	2299.0	≦	2780.7	OK
		B		-0.1			2299.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1839.2	2298.9	≦	2784.4	OK
		B		0.1			2298.9	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	-1729.5	2163.3	≦	2719.0	OK
		B		-1.5			2163.3	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X6	T	36.3	1.250	-832.5	1004.3	1454.7	OK
		B	36.3			1004.3		
3F	X1	T	-36.1	1.250	-830.8	1074.5	1995.6	OK
		B	-36.1			1074.5		
	X2	T	1.8	1.250	-1849.8	2310.4	2951.7	OK
		B	1.8			2310.4		
	X3	T	-0.1	1.250	-1944.1	2430.3	2953.1	OK
		B	-0.1			2430.3		
	X4	T	0.1	1.250	-1945.6	2431.9	2957.8	OK
		B	0.1			2431.9		
	X5	T	-1.8	1.250	-1828.9	2287.9	2882.8	OK
		B	-1.8			2287.9		
	X6	T	36.1	1.250	-772.7	929.8	1426.6	OK
		B	36.1			929.8		
2F	X1	T	-37.0	1.250	-1001.9	1289.4	1996.0	OK
		B	-37.0			1289.4		
	X2	T	1.3	1.250	-1818.5	2271.9	2813.7	OK
		B	1.3			2271.9		
	X3	T	0.1	1.250	-1970.3	2462.8	2808.1	OK
		B	0.1			2462.8		
	X4	T	-0.1	1.250	-1967.4	2459.3	2813.9	OK
		B	-0.1			2459.3		
	X5	T	-1.3	1.250	-1855.8	2321.1	2738.7	OK
		B	-1.3			2321.1		
	X6	T	37.0	1.250	-775.1	931.9	1371.7	OK
		B	37.0			931.9		
1F	X1	T	-31.8	1.250	-1402.6	1785.1	2077.8	OK
		B	-31.8			1785.1		
	X2	T	3.8	1.250	-1963.4	2450.4	2729.1	OK
		B	3.8			2450.4		
	X3	T	-0.6	1.250	-1949.4	2437.3	2676.7	OK
		B	-0.6			2437.3		
	X4	T	0.6	1.250	-1956.6	2445.2	2684.5	OK
		B	0.6			2445.2		
	X5	T	-3.8	1.250	-1855.8	2323.6	2601.5	OK
		B	-3.8			2323.6		
	X6	T	31.8	1.250	-614.3	736.0	1238.1	OK
		B	31.8			736.0		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-41.8	1.250	12.0	26.9	1410.4	OK
		B	-41.8			26.9		
	X2	T	1.0	1.250	11.1	15.0	1229.3	OK
		B	1.0			15.0		
	X3	T	-0.1	1.250	0.8	0.9	1227.4	OK
		B	-0.1			0.9		
	X4	T	0.1	1.250	-0.8	0.9	1226.9	OK
		B	0.1			0.9		
	X5	T	-1.0	1.250	-11.1	15.0	1229.2	OK
		B	-1.0			15.0		
	X6	T	41.8	1.250	-12.0	26.9	1410.5	OK
		B	41.8			26.9		
14F	X1	T	-21.1	1.250	9.2	9.6	1570.2	OK
		B	-21.1			9.6		
	X2	T	-0.1	1.250	9.4	11.7	1297.0	OK
		B	-0.1			11.7		
	X3	T	0.0	1.250	0.8	1.1	1295.6	OK
		B	0.0			1.1		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.8	1.1	1295.5	OK
		B	-0.0			1.1		
	X5	T	0.1	1.250	-9.4	11.7	1297.0	OK
		B	0.1			11.7		
	X6	T	21.1	1.250	-9.2	9.6	1570.2	OK
		B	21.1			9.6		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	T	-25.0	1.250	10.2	12.2	1627.4	OK
		B	-25.0			12.2	1627.4	
	X2	T	-0.1	1.250	8.9	11.0	1276.4	OK
		B	-0.1			11.0	1276.4	
	X3	T	-0.0	1.250	0.9	1.1	1285.9	OK
		B	-0.0			1.1	1285.9	
	X4	T	0.0	1.250	-0.9	1.1	1285.8	OK
		B	0.0			1.1	1285.8	
	X5	T	0.1	1.250	-8.9	11.0	1276.4	OK
		B	0.1			11.0	1276.4	
	X6	T	25.0	1.250	-10.2	12.2	1627.4	OK
		B	25.0			12.2	1627.4	
12F	X1	T	-24.0	1.250	10.0	11.5	1587.7	OK
		B	-24.0			11.5	1587.7	
	X2	T	-0.8	1.250	11.8	13.9	1757.3	OK
		B	-0.8			13.9	1757.3	
	X3	T	0.0	1.250	1.3	1.7	1782.3	OK
		B	0.0			1.7	1782.3	
	X4	T	-0.0	1.250	-1.3	1.7	1782.3	OK
		B	-0.0			1.7	1782.3	
	X5	T	0.8	1.250	-11.8	13.9	1757.3	OK
		B	0.8			13.9	1757.3	
	X6	T	24.0	1.250	-10.0	11.5	1587.7	OK
		B	24.0			11.5	1587.7	
11F	X1	T	-24.8	1.250	12.5	9.2	1530.3	OK
		B	-24.8			9.2	1530.3	
	X2	T	-0.1	1.250	11.5	14.3	1619.6	OK
		B	-0.1			14.3	1619.6	
	X3	T	0.0	1.250	1.0	1.2	1768.8	OK
		B	0.0			1.2	1768.8	
	X4	T	-0.0	1.250	-1.0	1.2	1768.5	OK
		B	-0.0			1.2	1768.5	
	X5	T	0.1	1.250	-11.5	14.3	1619.6	OK
		B	0.1			14.3	1619.6	
	X6	T	24.8	1.250	-12.5	9.2	1530.3	OK
		B	24.8			9.2	1530.3	
10F	X1	T	-26.0	1.250	15.0	7.3	1605.0	OK
		B	-26.0			7.3	1605.0	
	X2	T	0.5	1.250	12.4	16.0	1800.6	OK
		B	0.5			16.0	1800.6	
	X3	T	-0.0	1.250	0.7	0.8	1751.3	OK
		B	-0.0			0.8	1751.3	
	X4	T	0.0	1.250	-0.7	0.8	1750.9	OK
		B	0.0			0.8	1750.9	
	X5	T	-0.5	1.250	-12.4	16.0	1800.5	OK
		B	-0.5			16.0	1800.5	
	X6	T	26.0	1.250	-15.0	7.3	1605.0	OK
		B	26.0			7.3	1605.0	
9F	X1	T	-26.0	1.250	16.9	4.8	1474.8	OK
		B	-26.0			4.8	1474.8	
	X2	T	0.2	1.250	15.2	19.2	2042.7	OK
		B	0.2			19.2	2042.7	
	X3	T	-0.0	1.250	0.8	1.0	2085.1	OK
		B	-0.0			1.0	2085.1	
	X4	T	0.0	1.250	-0.8	1.0	2085.3	OK
		B	0.0			1.0	2085.3	
	X5	T	-0.2	1.250	-15.2	19.2	2042.7	OK
		B	-0.2			19.2	2042.7	
	X6	T	26.0	1.250	-16.9	4.8	1474.9	OK
		B	26.0			4.8	1474.9	
8F	X1	T	-26.2	1.250	19.5	1.7	1444.2	OK
		B	-26.2			1.7	1444.2	
	X2	T	-0.3	1.250	17.5	21.6	2026.1	OK
		B	-0.3			21.6	2026.1	
	X3	T	0.0	1.250	0.8	1.1	2029.8	OK

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X3	B	0.0	1.250	0.8	1.1	≦	2029.8	OK
	X4	T	-0.0	1.250	-0.8	1.1	≦	2029.6	OK
		B	-0.0			1.1	≦		
	X5	T	0.3	1.250	-17.5	21.6	≦	2026.1	OK
		B	0.3			21.6	≦		
	X6	T	26.2	1.250	-19.5	1.7	≦	1444.2	OK
		B	26.2			1.7	≦		
7F	X1	T	-27.2	1.250	22.3	0.7	≦	1352.8	OK
		B	-27.2			0.7	≦		
	X2	T	0.4	1.250	19.5	24.7	≦	1946.6	OK
		B	0.4			24.7	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.9	1.0	≦	1970.0	OK
		B	-0.0			1.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	1969.5	OK
		B	0.0			1.0	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	-19.5	24.7	≦	1946.6	OK
		B	-0.4			24.7	≦		
	X6	T	27.2	1.250	-22.3	0.7	≦	1352.9	OK
		B	27.2			0.7	≦		
6F	X1	T	-28.3	1.250	26.2	4.4	≦	1084.6	OK
		B	-28.3			4.4	≦		
	X2	T	1.2	1.250	22.8	29.7	≦	2206.4	OK
		B	1.2			29.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.8	1.0	≦	2213.2	OK
		B	-0.1			1.0	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.8	1.0	≦	2213.1	OK
		B	0.1			1.0	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	-22.8	29.7	≦	2206.4	OK
		B	-1.2			29.7	≦		
	X6	T	28.3	1.250	-26.2	4.4	≦	1085.0	OK
		B	28.3			4.4	≦		
5F	X1	T	-28.3	1.250	28.9	7.8	≦	993.3	OK
		B	-28.3			7.8	≦		
	X2	T	1.1	1.250	25.0	32.4	≦	2254.7	OK
		B	1.1			32.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.8	0.9	≦	2264.9	OK
		B	-0.0			0.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.8	0.9	≦	2264.6	OK
		B	0.0			0.9	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-25.0	32.4	≦	2254.7	OK
		B	-1.1			32.4	≦		
	X6	T	28.3	1.250	-28.9	7.8	≦	993.3	OK
		B	28.3			7.8	≦		
4F	X1	T	-28.1	1.250	28.6	7.7	≦	1433.4	OK
		B	-28.1			7.7	≦		
	X2	T	1.1	1.250	25.0	32.4	≦	2188.7	OK
		B	1.1			32.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.9	1.1	≦	2074.2	OK
		B	-0.0			1.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.9	1.1	≦	2073.3	OK
		B	0.0			1.1	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-25.0	32.4	≦	2188.7	OK
		B	-1.1			32.4	≦		
	X6	T	28.1	1.250	-28.6	7.7	≦	1432.2	OK
		B	28.1			7.7	≦		
3F	X1	T	-28.1	1.250	30.8	10.4	≦	1061.6	OK
		B	-28.1			10.4	≦		
	X2	T	1.4	1.250	26.9	35.1	≦	2402.9	OK
		B	1.4			35.1	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	1.1	1.3	≦	2403.7	OK
		B	-0.1			1.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1.1	1.3	≦	2403.5	OK
		B	0.1			1.3	≦		
	X5	T	-1.4	1.250	-26.9	35.1	≦	2402.9	OK
		B	-1.4			35.1	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X6	T	28.1	1.250	-30.8	10.4	1061.2	OK
		B	28.1			10.4		
2F	X1	T	-27.7	1.250	36.7	18.2	1308.8	OK
		B	-27.7			18.2		
	X2	T	0.8	1.250	40.3	51.2	2139.8	OK
		B	0.8			51.2		
	X3	T	0.1	1.250	-0.9	1.1	1524.4	OK
		B	0.1			1.1		
	X4	T	-0.1	1.250	0.9	1.1	1524.4	OK
		B	-0.1			1.1		
	X5	T	-0.8	1.250	-40.3	51.2	2139.8	OK
		B	-0.8			51.2		
	X6	T	27.7	1.250	-36.7	18.2	1308.7	OK
		B	27.7			18.2		
1F	X1	T	-26.4	1.250	26.4	6.6	888.7	OK
		B	-26.4			6.6		
	X2	T	3.4	1.250	-3.4	0.8	1483.1	OK
		B	3.4			0.8		
	X3	T	-0.5	1.250	0.5	0.1	1597.0	OK
		B	-0.5			0.1		
	X4	T	0.5	1.250	-0.5	0.1	1483.1	OK
		B	0.5			0.1		
	X5	T	-3.4	1.250	3.4	0.8	1483.1	OK
		B	-3.4			0.8		
	X6	T	26.4	1.250	-26.4	6.6	888.7	OK
		B	26.4			6.6		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-51.1	1.250	-14.7	69.5	1511.2	OK
		B	-51.1			69.5		
	X2	T	1.3	1.250	-12.3	14.1	1314.2	OK
		B	1.3			14.1		
	X3	T	-0.1	1.250	1.5	1.7	1250.6	OK
		B	-0.1			1.7		
	X4	T	0.1	1.250	-1.5	1.7	1250.7	OK
		B	0.1			1.7		
	X5	T	-1.3	1.250	12.3	14.1	1314.2	OK
		B	-1.3			14.1		
	X6	T	51.1	1.250	14.7	69.5	1511.2	OK
		B	51.1			69.5		
14F	X1	T	-29.6	1.250	-12.1	44.7	1723.9	OK
		B	-29.6			44.7		
	X2	T	0.0	1.250	-10.2	12.7	1382.8	OK
		B	0.0			12.7		
	X3	T	0.0	1.250	1.0	1.3	1357.6	OK
		B	0.0			1.3		
	X4	T	-0.0	1.250	-1.0	1.3	1357.7	OK
		B	-0.0			1.3		
	X5	T	-0.0	1.250	10.2	12.7	1382.8	OK
		B	-0.0			12.7		
	X6	T	29.6	1.250	12.1	44.7	1723.9	OK
		B	29.6			44.7		
13F	X1	T	-33.5	1.250	-11.9	48.5	1759.6	OK
		B	-33.5			48.5		
	X2	T	0.1	1.250	-9.4	11.6	1417.8	OK
		B	0.1			11.6		
	X3	T	-0.0	1.250	1.1	1.4	1425.8	OK
		B	-0.0			1.4		
	X4	T	0.0	1.250	-1.1	1.4	1425.8	OK
		B	0.0			1.4		
	X5	T	-0.1	1.250	9.4	11.6	1417.8	OK
		B	-0.1			11.6		
	X6	T	33.5	1.250	11.9	48.5	1759.6	OK
		B	33.5			48.5		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X1	T	-32.6	1.250	-11.4	46.9	≦	1822.2	OK
		B	-32.6			46.9	≦		
	X2	T	-0.6	1.250	-10.3	13.5	≦	1952.9	OK
		B	-0.6			13.5	≦		
	X3	T	0.0	1.250	1.2	1.6	≦	1940.3	OK
		B	0.0			1.6	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-1.2	1.6	≦	1940.4	OK
		B	-0.0			1.6	≦		
	X5	T	0.6	1.250	10.3	13.5	≦	1952.9	OK
		B	0.6			13.5	≦		
	X6	T	32.6	1.250	11.4	46.9	≦	1822.2	OK
		B	32.6			46.9	≦		
11F	X1	T	-33.2	1.250	-12.5	48.8	≦	1899.0	OK
		B	-33.2			48.8	≦		
	X2	T	0.1	1.250	-10.5	13.0	≦	2043.3	OK
		B	0.1			13.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1.3	1.6	≦	2002.1	OK
		B	-0.0			1.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1.3	1.6	≦	2002.2	OK
		B	0.0			1.6	≦		
	X5	T	-0.1	1.250	10.5	13.0	≦	2043.3	OK
		B	-0.1			13.0	≦		
	X6	T	33.2	1.250	12.5	48.8	≦	1899.0	OK
		B	33.2			48.8	≦		
10F	X1	T	-34.4	1.250	-12.7	50.3	≦	1987.1	OK
		B	-34.4			50.3	≦		
	X2	T	0.8	1.250	-10.3	12.1	≦	2133.9	OK
		B	0.8			12.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1.4	1.7	≦	2144.8	OK
		B	-0.0			1.7	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1.4	1.7	≦	2144.9	OK
		B	0.0			1.7	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	10.3	12.1	≦	2133.9	OK
		B	-0.8			12.1	≦		
	X6	T	34.4	1.250	12.7	50.3	≦	1987.1	OK
		B	34.4			50.3	≦		
9F	X1	T	-34.4	1.250	-11.4	48.7	≦	2078.6	OK
		B	-34.4			48.7	≦		
	X2	T	0.4	1.250	-9.8	11.8	≦	2590.6	OK
		B	0.4			11.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1.6	1.9	≦	2547.3	OK
		B	-0.0			1.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1.6	1.9	≦	2547.4	OK
		B	0.0			1.9	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	9.8	11.8	≦	2590.6	OK
		B	-0.4			11.8	≦		
	X6	T	34.4	1.250	11.4	48.7	≦	2078.6	OK
		B	34.4			48.7	≦		
8F	X1	T	-34.5	1.250	-10.3	47.5	≦	2115.5	OK
		B	-34.5			47.5	≦		
	X2	T	-0.1	1.250	-8.2	10.3	≦	2620.8	OK
		B	-0.1			10.3	≦		
	X3	T	0.0	1.250	1.6	2.1	≦	2673.6	OK
		B	0.0			2.1	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-1.6	2.1	≦	2673.6	OK
		B	-0.0			2.1	≦		
	X5	T	0.1	1.250	8.2	10.3	≦	2620.8	OK
		B	0.1			10.3	≦		
	X6	T	34.5	1.250	10.3	47.4	≦	2115.5	OK
		B	34.5			47.4	≦		
7F	X1	T	-35.6	1.250	-7.9	45.4	≦	2204.2	OK
		B	-35.6			45.4	≦		
	X2	T	0.7	1.250	-5.8	6.5	≦	2600.9	OK
		B	0.7			6.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1.6	2.0	≦	2773.9	OK
		B	-0.0			2.0	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

10.3.2.2 変位 (10.3.2.1に準拠)										
階名	軸名	B	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X3	T		-0.0	1.250	1.6	2.0	≦	2773.9	OK
	X4	T		0.0	1.250	-1.6	2.0	≦	2774.0	OK
		B		0.0			2.0	≦		
	X5	T		-0.7	1.250	5.8	6.5	≦	2600.7	OK
		B		-0.7			6.5	≦		
	X6	T		35.6	1.250	7.9	45.4	≦	2204.2	OK
B			35.6	45.4			≦			
6F	X1	T		-36.5	1.250	-5.8	43.8	≦	2371.4	OK
		B		-36.5			43.8	≦		
	X2	T		1.5	1.250	-4.0	3.5	≦	3026.3	OK
		B		1.5			3.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.8	2.1	≦	3167.9	OK
		B		-0.1			2.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.8	2.1	≦	3167.9	OK
		B		0.1			2.1	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	4.0	3.5	≦	3026.1	OK
		B		-1.5			3.5	≦		
	X6	T		36.5	1.250	5.8	43.8	≦	2371.4	OK
		B		36.5			43.8	≦		
5F	X1	T		-36.6	1.250	-3.4	40.8	≦	2505.7	OK
		B		-36.6			40.8	≦		
	X2	T		1.5	1.250	-1.6	0.5	≦	2625.1	OK
		B		1.5			0.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.6	2.0	≦	3351.2	OK
		B		-0.1			2.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.6	2.0	≦	3351.0	OK
		B		0.1			2.0	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	1.6	0.5	≦	2625.1	OK
		B		-1.5			0.5	≦		
	X6	T		36.6	1.250	3.4	40.8	≦	2505.7	OK
		B		36.6			40.8	≦		
4F	X1	T		-36.3	1.250	1.1	35.0	≦	2560.5	OK
		B		-36.3			35.0	≦		
	X2	T		1.5	1.250	2.3	4.3	≦	3190.6	OK
		B		1.5			4.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.3	1.6	≦	3368.4	OK
		B		-0.1			1.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.3	1.6	≦	3368.6	OK
		B		0.1			1.6	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	-2.3	4.3	≦	3191.0	OK
		B		-1.5			4.3	≦		
	X6	T		36.3	1.250	-1.1	35.0	≦	2560.5	OK
		B		36.3			35.0	≦		
3F	X1	T		-36.1	1.250	3.7	31.5	≦	2774.6	OK
		B		-36.1			31.5	≦		
	X2	T		1.8	1.250	4.4	7.3	≦	3837.9	OK
		B		1.8			7.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.2	1.4	≦	3907.8	OK
		B		-0.1			1.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.2	1.4	≦	3908.7	OK
		B		0.1			1.4	≦		
	X5	T		-1.8	1.250	-4.4	7.3	≦	3838.0	OK
		B		-1.8			7.3	≦		
	X6	T		36.1	1.250	-3.7	31.5	≦	2774.6	OK
		B		36.1			31.5	≦		
2F	X1	T		-37.0	1.250	0.8	36.0	≦	2874.3	OK
		B		-37.0			36.0	≦		
	X2	T		1.3	1.250	4.8	7.2	≦	3899.6	OK
		B		1.3			7.2	≦		
	X3	T		0.1	1.250	0.9	1.2	≦	3964.8	OK
		B		0.1			1.2	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-0.9	1.2	≦	3969.0	OK
		B		-0.1			1.2	≦		
	X5	T		-1.3	1.250	-4.8	7.3	≦	3899.3	OK
		B		-1.3			7.3	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X6	T	37.0	1.250	-0.8	35.9	≦	2874.4	OK
		B	37.0			35.9	≦		
1F	X1	T	-31.8	1.250	6.7	23.4	≦	2680.5	OK
		B	-31.8			23.4	≦		
	X2	T	3.8	1.250	0.9	4.9	≦	3680.4	OK
		B	3.8			4.9	≦		
	X3	T	-0.6	1.250	0.3	0.2	≦	3127.8	OK
		B	-0.6			0.2	≦		
	X4	T	0.6	1.250	-0.3	0.2	≦	3127.8	OK
		B	0.6			0.2	≦		
	X5	T	-3.8	1.250	-0.9	4.9	≦	3679.6	OK
		B	-3.8			4.9	≦		
	X6	T	31.8	1.250	-6.7	23.4	≦	2680.6	OK
		B	31.8			23.4	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-41.8	1.250	-16.4	62.3	≦	1497.4	OK
		B	-41.8			62.3	≦		
	X2	T	1.0	1.250	-13.8	16.3	≦	1304.9	OK
		B	1.0			16.3	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	1.3	1.6	≦	1239.4	OK
		B	-0.1			1.6	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1.3	1.6	≦	1239.4	OK
		B	0.1			1.6	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	13.8	16.3	≦	1304.9	OK
		B	-1.0			16.3	≦		
	X6	T	41.8	1.250	16.4	62.3	≦	1497.4	OK
		B	41.8			62.3	≦		
14F	X1	T	-21.1	1.250	-13.2	37.6	≦	1705.7	OK
		B	-21.1			37.6	≦		
	X2	T	-0.1	1.250	-11.5	14.4	≦	1380.2	OK
		B	-0.1			14.4	≦		
	X3	T	0.0	1.250	0.9	1.2	≦	1345.8	OK
		B	0.0			1.2	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.9	1.2	≦	1345.7	OK
		B	-0.0			1.2	≦		
	X5	T	0.1	1.250	11.5	14.5	≦	1380.2	OK
		B	0.1			14.5	≦		
	X6	T	21.1	1.250	13.2	37.6	≦	1705.8	OK
		B	21.1			37.6	≦		
13F	X1	T	-25.0	1.250	-13.2	41.5	≦	1757.2	OK
		B	-25.0			41.5	≦		
	X2	T	-0.1	1.250	-10.6	13.3	≦	1409.1	OK
		B	-0.1			13.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1.0	1.2	≦	1415.2	OK
		B	-0.0			1.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1.0	1.2	≦	1415.2	OK
		B	0.0			1.2	≦		
	X5	T	0.1	1.250	10.6	13.3	≦	1409.1	OK
		B	0.1			13.3	≦		
	X6	T	25.0	1.250	13.2	41.5	≦	1757.2	OK
		B	25.0			41.5	≦		
12F	X1	T	-24.0	1.250	-12.6	39.8	≦	1820.6	OK
		B	-24.0			39.8	≦		
	X2	T	-0.8	1.250	-11.7	15.4	≦	1942.8	OK
		B	-0.8			15.4	≦		
	X3	T	0.0	1.250	1.1	1.4	≦	1925.5	OK
		B	0.0			1.4	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-1.1	1.4	≦	1925.5	OK
		B	-0.0			1.4	≦		
	X5	T	0.8	1.250	11.7	15.5	≦	1942.8	OK
		B	0.8			15.5	≦		
	X6	T	24.0	1.250	12.6	39.8	≦	1820.6	OK
		B	24.0			39.8	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	T	-24.8	1.250	-13.8	42.1	1898.3	OK
		B	-24.8			42.1		
	X2	T	-0.1	1.250	-11.9	14.9	2028.1	OK
		B	-0.1			14.9		
	X3	T	0.0	1.250	1.2	1.5	1979.4	OK
		B	0.0			1.5		
	X4	T	-0.0	1.250	-1.2	1.5	1979.4	OK
		B	-0.0			1.5		
	X5	T	0.1	1.250	11.9	15.0	2028.1	OK
		B	0.1			15.0		
	X6	T	24.8	1.250	13.8	42.1	1898.3	OK
		B	24.8			42.1		
10F	X1	T	-26.0	1.250	-14.1	43.6	1981.2	OK
		B	-26.0			43.6		
	X2	T	0.5	1.250	-11.8	14.2	2123.3	OK
		B	0.5			14.2		
	X3	T	-0.0	1.250	1.3	1.6	2124.9	OK
		B	-0.0			1.6		
	X4	T	0.0	1.250	-1.3	1.6	2124.7	OK
		B	0.0			1.6		
	X5	T	-0.5	1.250	11.8	14.2	2123.3	OK
		B	-0.5			14.2		
	X6	T	26.0	1.250	14.1	43.6	1981.2	OK
		B	26.0			43.6		
9F	X1	T	-26.0	1.250	-12.9	42.1	2078.9	OK
		B	-26.0			42.1		
	X2	T	0.2	1.250	-11.4	14.0	2573.8	OK
		B	0.2			14.0		
	X3	T	-0.0	1.250	1.4	1.8	2526.7	OK
		B	-0.0			1.8		
	X4	T	0.0	1.250	-1.4	1.7	2526.6	OK
		B	0.0			1.7		
	X5	T	-0.2	1.250	11.4	14.0	2573.8	OK
		B	-0.2			14.0		
	X6	T	26.0	1.250	12.9	42.1	2078.9	OK
		B	26.0			42.1		
8F	X1	T	-26.2	1.250	-11.7	40.8	2107.5	OK
		B	-26.2			40.8		
	X2	T	-0.3	1.250	-9.7	12.4	2609.4	OK
		B	-0.3			12.4		
	X3	T	0.0	1.250	1.5	1.9	2657.1	OK
		B	0.0			1.9		
	X4	T	-0.0	1.250	-1.5	1.9	2657.0	OK
		B	-0.0			1.9		
	X5	T	0.3	1.250	9.7	12.4	2609.4	OK
		B	0.3			12.4		
	X6	T	26.2	1.250	11.7	40.8	2107.5	OK
		B	26.2			40.8		
7F	X1	T	-27.2	1.250	-9.2	38.8	2203.2	OK
		B	-27.2			38.8		
	X2	T	0.4	1.250	-7.1	8.6	2620.7	OK
		B	0.4			8.6		
	X3	T	-0.0	1.250	1.5	1.8	2758.8	OK
		B	-0.0			1.8		
	X4	T	0.0	1.250	-1.5	1.8	2758.8	OK
		B	0.0			1.8		
	X5	T	-0.4	1.250	7.2	8.6	2620.8	OK
		B	-0.4			8.6		
	X6	T	27.2	1.250	9.2	38.8	2203.2	OK
		B	27.2			38.8		
6F	X1	T	-28.3	1.250	-7.1	37.2	2363.4	OK
		B	-28.3			37.2		
	X2	T	1.2	1.250	-5.4	5.6	3048.2	OK
		B	1.2			5.6		
	X3	T	-0.1	1.250	1.6	2.0	3150.5	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X3	B	-0.1	1.250	1.6	2.0	$\leq$	3150.5	OK
	X4	B	0.1	1.250	-1.6	2.0	$\leq$	3150.6	OK
	X5	B	-1.2	1.250	5.4	5.6	$\leq$	3048.3	OK
	X6	B	28.3	1.250	7.1	37.2	$\leq$	2363.4	OK
	X1	B	-28.3	1.250	-4.5	33.9	$\leq$	2495.1	OK
	X2	B	1.1	1.250	-2.7	2.3	$\leq$	2919.8	OK
5F	X3	B	-0.0	1.250	1.5	1.9	$\leq$	3333.9	OK
	X4	B	0.0	1.250	-1.5	1.9	$\leq$	3333.8	OK
	X5	B	-1.1	1.250	2.7	2.3	$\leq$	2921.3	OK
	X6	B	28.3	1.250	4.5	33.9	$\leq$	2495.1	OK
	X1	B	-28.1	1.250	0.3	27.7	$\leq$	2539.8	OK
	X2	B	1.1	1.250	1.5	3.0	$\leq$	3054.3	OK
4F	X3	B	-0.0	1.250	1.2	1.5	$\leq$	3354.6	OK
	X4	B	0.0	1.250	-1.2	1.5	$\leq$	3354.4	OK
	X5	B	-1.1	1.250	-1.5	3.0	$\leq$	3053.6	OK
	X6	B	28.1	1.250	-0.3	27.7	$\leq$	2539.8	OK
	X1	B	-28.1	1.250	3.1	24.2	$\leq$	2775.1	OK
	X2	B	1.4	1.250	3.8	6.2	$\leq$	3823.2	OK
3F	X3	B	-0.1	1.250	1.1	1.3	$\leq$	3890.5	OK
	X4	B	0.1	1.250	-1.1	1.3	$\leq$	3890.8	OK
	X5	B	-1.4	1.250	-3.8	6.2	$\leq$	3823.0	OK
	X6	B	28.1	1.250	-3.1	24.2	$\leq$	2775.1	OK
	X1	B	-27.7	1.250	1.0	26.4	$\leq$	2875.8	OK
	X2	B	0.8	1.250	4.3	6.2	$\leq$	3901.6	OK
2F	X3	B	0.1	1.250	0.8	1.1	$\leq$	3980.3	OK
	X4	B	-0.1	1.250	-0.8	1.1	$\leq$	3976.7	OK
	X5	B	-0.8	1.250	-4.3	6.2	$\leq$	3901.9	OK
	X6	B	27.7	1.250	-1.0	26.4	$\leq$	2875.9	OK
	X1	B	-26.4	1.250	5.7	19.2	$\leq$	2618.5	OK
	X2	B	3.4	1.250	0.8	4.4	$\leq$	3643.6	OK
1F	X3	B	-0.5	1.250	0.3	0.2	$\leq$	3127.8	OK
	X4	B	0.5	1.250	-0.3	0.2	$\leq$	3127.8	OK
	X5	B	-3.4	1.250	-0.8	4.4	$\leq$	3644.0	OK
	X1	B	-26.4	1.250	5.7	19.2	$\leq$	2618.5	OK
	X2	B	3.4	1.250	0.8	4.4	$\leq$	3643.6	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X6	T	26.4	1.250	-5.7	19.2	≦	2618.4	OK
		B	26.4			19.2	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-51.1	1.250	11.3	37.0	≦	1459.0	OK
		B	-51.1			37.0	≦		
	X2	T	1.3	1.250	10.6	14.6	≦	1230.5	OK
		B	1.3			14.6	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	0.7	0.7	≦	1191.8	OK
		B	-0.1			0.7	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-0.7	0.7	≦	1193.2	OK
		B	0.1			0.7	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-10.6	14.6	≦	1230.5	OK
		B	-1.3			14.6	≦		
	X6	T	51.1	1.250	-11.3	37.0	≦	1459.0	OK
		B	51.1			37.0	≦		
14F	X1	T	-29.6	1.250	9.3	18.0	≦	1588.5	OK
		B	-29.6			18.0	≦		
	X2	T	0.0	1.250	9.1	11.4	≦	1300.8	OK
		B	0.0			11.4	≦		
	X3	T	0.0	1.250	0.7	0.9	≦	1294.1	OK
		B	0.0			0.9	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.7	0.9	≦	1294.4	OK
		B	-0.0			0.9	≦		
	X5	T	-0.0	1.250	-9.1	11.4	≦	1300.8	OK
		B	-0.0			11.4	≦		
	X6	T	29.6	1.250	-9.3	18.0	≦	1588.5	OK
		B	29.6			18.0	≦		
13F	X1	T	-33.5	1.250	10.7	20.2	≦	1649.9	OK
		B	-33.5			20.2	≦		
	X2	T	0.1	1.250	8.7	11.0	≦	1287.9	OK
		B	0.1			11.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	0.8	1.0	≦	1287.4	OK
		B	-0.0			1.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	1287.7	OK
		B	0.0			1.0	≦		
	X5	T	-0.1	1.250	-8.7	11.0	≦	1287.9	OK
		B	-0.1			11.0	≦		
	X6	T	33.5	1.250	-10.7	20.2	≦	1649.9	OK
		B	33.5			20.2	≦		
12F	X1	T	-32.6	1.250	10.0	20.1	≦	1605.3	OK
		B	-32.6			20.1	≦		
	X2	T	-0.6	1.250	10.0	11.9	≦	1786.0	OK
		B	-0.6			11.9	≦		
	X3	T	0.0	1.250	1.2	1.5	≦	1807.0	OK
		B	0.0			1.5	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	1806.8	OK
		B	-0.0			1.5	≦		
	X5	T	0.6	1.250	-10.0	11.9	≦	1786.0	OK
		B	0.6			11.9	≦		
	X6	T	32.6	1.250	-10.0	20.1	≦	1605.3	OK
		B	32.6			20.1	≦		
11F	X1	T	-33.2	1.250	12.3	17.8	≦	1564.5	OK
		B	-33.2			17.8	≦		
	X2	T	0.1	1.250	14.0	17.6	≦	1653.5	OK
		B	0.1			17.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1.2	1.5	≦	1781.9	OK
		B	-0.0			1.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	1782.3	OK
		B	0.0			1.5	≦		
	X5	T	-0.1	1.250	-14.0	17.6	≦	1653.5	OK
		B	-0.1			17.6	≦		
	X6	T	33.2	1.250	-12.3	17.8	≦	1564.5	OK
		B	33.2			17.8	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X1	T	-34.4	1.250	14.6	16.1	1634.5	OK
		B	-34.4			16.1		
	X2	T	0.8	1.250	10.5	13.9	1748.2	OK
		B	0.8			13.9		
	X3	T	-0.0	1.250	0.6	0.7	1805.0	OK
		B	-0.0			0.7		
	X4	T	0.0	1.250	-0.6	0.7	1804.9	OK
		B	0.0			0.7		
	X5	T	-0.8	1.250	-10.5	13.9	1748.2	OK
		B	-0.8			13.9		
	X6	T	34.4	1.250	-14.6	16.1	1634.5	OK
		B	34.4			16.1		
9F	X1	T	-34.4	1.250	16.5	13.7	1541.9	OK
		B	-34.4			13.7		
	X2	T	0.4	1.250	14.4	18.4	2049.3	OK
		B	0.4			18.4		
	X3	T	-0.0	1.250	0.7	0.8	2082.6	OK
		B	-0.0			0.8		
	X4	T	0.0	1.250	-0.7	0.8	2082.5	OK
		B	0.0			0.8		
	X5	T	-0.4	1.250	-14.4	18.4	2049.3	OK
		B	-0.4			18.4		
	X6	T	34.4	1.250	-16.5	13.7	1541.9	OK
		B	34.4			13.7		
8F	X1	T	-34.5	1.250	19.4	10.3	1521.2	OK
		B	-34.5			10.3		
	X2	T	-0.1	1.250	16.8	21.0	2030.9	OK
		B	-0.1			21.0		
	X3	T	0.0	1.250	0.7	0.9	2028.5	OK
		B	0.0			0.9		
	X4	T	-0.0	1.250	-0.7	0.9	2028.8	OK
		B	-0.0			0.9		
	X5	T	0.1	1.250	-16.8	21.0	2030.9	OK
		B	0.1			21.0		
	X6	T	34.5	1.250	-19.4	10.3	1521.2	OK
		B	34.5			10.3		
7F	X1	T	-35.6	1.250	22.3	7.7	1466.4	OK
		B	-35.6			7.7		
	X2	T	0.7	1.250	18.8	24.2	1954.0	OK
		B	0.7			24.2		
	X3	T	-0.0	1.250	0.8	0.9	1986.3	OK
		B	-0.0			0.9		
	X4	T	0.0	1.250	-0.8	0.9	1987.0	OK
		B	0.0			0.9		
	X5	T	-0.7	1.250	-18.8	24.2	1954.0	OK
		B	-0.7			24.2		
	X6	T	35.6	1.250	-22.3	7.7	1466.4	OK
		B	35.6			7.7		
6F	X1	T	-36.5	1.250	26.2	3.7	1444.4	OK
		B	-36.5			3.7		
	X2	T	1.5	1.250	22.3	29.4	2210.5	OK
		B	1.5			29.4		
	X3	T	-0.1	1.250	0.8	0.9	2221.2	OK
		B	-0.1			0.9		
	X4	T	0.1	1.250	-0.8	0.9	2221.7	OK
		B	0.1			0.9		
	X5	T	-1.5	1.250	-22.3	29.4	2210.5	OK
		B	-1.5			29.4		
	X6	T	36.5	1.250	-26.2	3.7	1444.5	OK
		B	36.5			3.7		
5F	X1	T	-36.6	1.250	29.2	0.1	1491.4	OK
		B	-36.6			0.1		
	X2	T	1.5	1.250	24.7	32.3	2259.8	OK
		B	1.5			32.3		
	X3	T	-0.1	1.250	0.7	0.8	2256.3	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

10.3.2.2 5F (1F)間長加算										
階名	軸名	B	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X3	T		-0.1	1.250	0.7	0.8	≧	2256.3	OK
	X4	T		0.1	1.250	-0.7	0.9	≧	2256.3	OK
		B		0.1			0.9	≧		
	X5	T		-1.5	1.250	-24.7	32.3	≧	2259.8	OK
		B		-1.5			32.3	≧		
	X6	T		36.6	1.250	-29.2	0.1	≧	1491.4	OK
B			36.6	0.1			≧			
4F	X1	T		-36.3	1.250	29.0	0.1	≧	1579.8	OK
		B		-36.3			0.1	≧		
	X2	T		1.5	1.250	24.7	32.4	≧	2196.1	OK
		B		1.5			32.4	≧		
	X3	T		-0.1	1.250	0.9	1.1	≧	2058.0	OK
		B		-0.1			1.1	≧		
	X4	T		0.1	1.250	-0.9	1.1	≧	2059.4	OK
		B		0.1			1.1	≧		
	X5	T		-1.5	1.250	-24.7	32.4	≧	2196.1	OK
		B		-1.5			32.4	≧		
	X6	T		36.3	1.250	-29.0	0.1	≧	1579.9	OK
		B		36.3			0.1	≧		
3F	X1	T		-36.1	1.250	31.2	2.9	≧	1205.8	OK
		B		-36.1			2.9	≧		
	X2	T		1.8	1.250	26.6	35.1	≧	2408.4	OK
		B		1.8			35.1	≧		
	X3	T		-0.1	1.250	1.1	1.3	≧	2442.6	OK
		B		-0.1			1.3	≧		
	X4	T		0.1	1.250	-1.1	1.3	≧	2442.9	OK
		B		0.1			1.3	≧		
	X5	T		-1.8	1.250	-26.6	35.1	≧	2408.5	OK
		B		-1.8			35.1	≧		
	X6	T		36.1	1.250	-31.2	2.9	≧	1205.9	OK
		B		36.1			2.9	≧		
2F	X1	T		-37.0	1.250	34.8	6.5	≧	1379.5	OK
		B		-37.0			6.5	≧		
	X2	T		1.3	1.250	40.7	52.2	≧	2130.4	OK
		B		1.3			52.2	≧		
	X3	T		0.1	1.250	-1.0	1.2	≧	1526.8	OK
		B		0.1			1.2	≧		
	X4	T		-0.1	1.250	1.0	1.2	≧	1526.8	OK
		B		-0.1			1.2	≧		
	X5	T		-1.3	1.250	-40.7	52.2	≧	2130.4	OK
		B		-1.3			52.2	≧		
	X6	T		37.0	1.250	-34.8	6.5	≧	1380.4	OK
		B		37.0			6.5	≧		
1F	X1	T		-31.8	1.250	31.8	8.0	≧	939.8	OK
		B		-31.8			8.0	≧		
	X2	T		3.8	1.250	-3.8	0.9	≧	1483.2	OK
		B		3.8			0.9	≧		
	X3	T		-0.6	1.250	0.6	0.1	≧	1519.2	OK
		B		-0.6			0.1	≧		
	X4	T		0.6	1.250	-0.6	0.1	≧	1979.1	OK
		B		0.6			0.1	≧		
	X5	T		-3.8	1.250	3.8	0.9	≧	1483.2	OK
		B		-3.8			0.9	≧		
	X6	T		31.8	1.250	-31.8	8.0	≧	949.1	OK
		B		31.8			8.0	≧		

U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 壁のせん断耐力 (kN)

n : せん断力の割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.1	1.250	35.4	46.3	≦	5296.6	OK
14F	Y2		2.0	1.250	29.3	38.7	≦	5322.6	OK
13F	Y2		1.9	1.250	49.2	63.5	≦	5348.5	OK
12F	Y2		1.8	1.250	65.0	83.0	≦	5072.7	OK
11F	Y2		1.7	1.250	67.5	86.0	≦	4500.3	OK
10F	Y2		1.5	1.250	80.2	101.8	≦	4487.0	OK
9F	Y2		1.4	1.250	74.8	94.9	≦	4073.7	OK
8F	Y2		1.2	1.250	59.4	75.5	≦	3911.3	OK
7F	Y2		1.0	1.250	77.4	97.9	≦	4110.3	OK
6F	Y2		0.9	1.250	93.7	117.9	≦	4067.5	OK
5F	Y2		0.7	1.250	94.7	119.1	≦	4033.7	OK
4F	Y2		0.5	1.250	59.9	75.5	≦	4018.5	OK
3F	Y2		0.4	1.250	2.6	3.6	≦	4003.3	OK
2F	Y2		0.2	1.250	0.3	0.6	≦	3988.0	OK
1F	Y2		0.1	1.250	1.3	1.7	≦	3974.4	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	-46.0	58.6	≦	7853.6	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	-55.2	70.0	≦	7284.2	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	-26.9	34.6	≦	5726.7	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	-0.9	2.1	≦	6151.2	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	4.0	4.2	≦	6278.8	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	13.6	16.2	≦	6654.7	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-1.1	2.1	≦	6761.9	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-17.9	23.1	≦	6891.4	OK
7F	Y2		-0.6	1.250	18.4	22.5	≦	7020.9	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	54.5	67.7	≦	7099.8	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	66.6	82.9	≦	7458.9	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	110.6	137.9	≦	7577.9	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	165.1	206.1	≦	7617.2	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	204.5	255.5	≦	7729.9	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	32.5	40.6	≦	7845.1	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	-5.4	7.7	≦	5464.3	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	-8.0	11.0	≦	5603.0	OK
13F	Y2		-0.9	1.250	1.7	1.2	≦	5741.7	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	9.0	10.4	≦	6177.8	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	8.2	9.4	≦	6317.5	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	10.7	12.6	≦	6696.9	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	4.6	5.1	≦	6804.9	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-1.7	2.7	≦	6942.5	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	7.2	8.5	≦	7080.0	OK
6F	Y2		-0.4	1.250	9.8	11.9	≦	7170.4	OK
5F	Y2		-0.3	1.250	1.1	1.1	≦	7544.2	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	10.6	13.0	≦	7678.0	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	27.6	34.4	≦	7723.2	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	24.9	31.0	≦	7849.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	119.2	148.9	≦	7978.3	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	-3.2	5.0	≦	5464.3	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	-0.3	1.4	≦	5603.0	OK
13F	Y2		-0.9	1.250	-4.5	6.5	≦	5741.7	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	-8.4	11.3	≦	6177.8	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	-11.3	14.9	≦	6317.5	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	-14.9	19.3	≦	6696.9	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-15.2	19.6	≦	6804.9	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-13.0	16.8	≦	6942.5	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	-18.1	23.1	≦	7080.0	OK
6F	Y2		-0.4	1.250	-25.9	32.8	≦	7170.3	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	Y2		-0.3	1.250	-32.8	41.4	≦	7544.2	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-33.7	42.4	≦	7678.0	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-29.6	37.2	≦	7723.2	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-38.5	48.3	≦	7849.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	11.6	14.5	≦	7978.3	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	51.0	62.6	≦	7867.9	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	58.3	71.8	≦	7443.9	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	37.3	45.6	≦	5876.3	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	13.4	15.9	≦	6204.2	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	14.3	17.0	≦	6354.7	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	8.6	10.0	≦	6738.0	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	27.6	33.8	≦	6847.2	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	47.9	59.2	≦	6991.8	OK
7F	Y2		-0.6	1.250	13.1	15.8	≦	7136.5	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	-18.8	23.9	≦	7239.0	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	-22.0	27.9	≦	7628.3	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-30.3	38.1	≦	7777.5	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-33.9	42.6	≦	7829.3	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-44.1	55.3	≦	7969.8	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	57.7	72.1	≦	8112.9	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.1	1.250	-31.8	37.6	≦	5323.9	OK
14F	Y2		2.0	1.250	-24.0	28.1	≦	4056.0	OK
13F	Y2		1.9	1.250	-56.9	69.2	≦	4672.4	OK
12F	Y2		1.8	1.250	-78.2	95.9	≦	5175.6	OK
11F	Y2		1.7	1.250	-82.7	101.7	≦	5340.3	OK
10F	Y2		1.5	1.250	-98.2	121.3	≦	6012.7	OK
9F	Y2		1.4	1.250	-90.7	112.0	≦	6044.5	OK
8F	Y2		1.2	1.250	-74.8	92.2	≦	5213.2	OK
7F	Y2		1.0	1.250	-98.1	121.6	≦	5326.2	OK
6F	Y2		0.9	1.250	-113.4	140.8	≦	5737.8	OK
5F	Y2		0.7	1.250	-107.7	133.8	≦	6080.5	OK
4F	Y2		0.5	1.250	-117.1	145.8	≦	6450.8	OK
3F	Y2		0.4	1.250	-131.8	164.3	≦	6940.3	OK
2F	Y2		0.2	1.250	-147.1	183.6	≦	7220.1	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-222.3	277.8	≦	7347.2	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.1	1.250	-31.8	37.6	≦	5323.9	OK
14F	Y2		2.0	1.250	-24.0	28.1	≦	4055.9	OK
13F	Y2		1.9	1.250	-56.9	69.2	≦	4672.4	OK
12F	Y2		1.8	1.250	-78.2	95.9	≦	5175.5	OK
11F	Y2		1.7	1.250	-82.7	101.7	≦	5340.2	OK
10F	Y2		1.5	1.250	-98.2	121.3	≦	6012.6	OK
9F	Y2		1.4	1.250	-90.7	112.0	≦	6044.3	OK
8F	Y2		1.2	1.250	-74.8	92.2	≦	5213.1	OK
7F	Y2		1.0	1.250	-98.1	121.6	≦	5326.2	OK
6F	Y2		0.9	1.250	-113.4	140.8	≦	5737.7	OK
5F	Y2		0.7	1.250	-107.7	133.8	≦	6080.5	OK
4F	Y2		0.5	1.250	-117.1	145.8	≦	6450.8	OK
3F	Y2		0.4	1.250	-131.8	164.3	≦	6940.3	OK
2F	Y2		0.2	1.250	-147.1	183.6	≦	7220.1	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-222.3	277.8	≦	7347.2	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	51.0	62.6	≦	7867.9	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	58.3	71.8	≦	7444.0	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-1.0	1.250	37.3	45.6	≦	5876.5	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	13.4	15.9	≦	6204.2	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	14.3	17.0	≦	6354.7	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	8.6	10.0	≦	6738.0	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	27.6	33.8	≦	6847.2	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	47.9	59.2	≦	6991.8	OK
7F	Y2		-0.6	1.250	13.1	15.8	≦	7136.5	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	-18.8	23.9	≦	7239.0	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	-22.0	27.9	≦	7628.3	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-30.3	38.1	≦	7777.5	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-33.9	42.6	≦	7829.2	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-44.1	55.3	≦	7969.8	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	57.7	72.1	≦	8112.9	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	-3.2	5.0	≦	5464.3	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	-0.4	1.4	≦	5603.0	OK
13F	Y2		-0.9	1.250	-4.5	6.5	≦	5741.7	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	-8.4	11.3	≦	6177.8	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	-11.3	14.9	≦	6317.5	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	-14.9	19.3	≦	6696.9	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-15.2	19.6	≦	6804.9	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-13.0	16.8	≦	6942.5	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	-18.1	23.1	≦	7080.0	OK
6F	Y2		-0.4	1.250	-25.9	32.8	≦	7170.3	OK
5F	Y2		-0.3	1.250	-32.8	41.4	≦	7544.2	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-33.7	42.4	≦	7678.0	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-29.6	37.2	≦	7723.2	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-38.5	48.3	≦	7849.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	11.6	14.5	≦	7978.3	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	-5.4	7.7	≦	5464.3	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	-8.0	11.0	≦	5603.0	OK
13F	Y2		-0.9	1.250	1.7	1.2	≦	5741.7	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	9.0	10.4	≦	6177.8	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	8.2	9.4	≦	6317.5	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	10.7	12.7	≦	6696.9	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	4.6	5.1	≦	6804.9	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-1.7	2.7	≦	6942.5	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	7.2	8.5	≦	7080.0	OK
6F	Y2		-0.4	1.250	9.8	11.9	≦	7170.3	OK
5F	Y2		-0.3	1.250	1.2	1.1	≦	7544.2	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	10.6	13.0	≦	7678.0	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	27.6	34.4	≦	7723.2	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	24.9	31.0	≦	7849.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	119.2	148.9	≦	7978.3	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	-46.0	58.6	≦	7853.6	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	-55.2	70.0	≦	7284.3	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	-26.9	34.6	≦	5726.7	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	-0.9	2.1	≦	6151.2	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	4.0	4.2	≦	6278.8	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	13.6	16.2	≦	6654.7	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-1.1	2.1	≦	6761.9	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-17.9	23.1	≦	6891.4	OK
7F	Y2		-0.6	1.250	18.4	22.5	≦	7020.9	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	54.5	67.7	≦	7099.8	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	66.6	82.9	≦	7458.9	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	110.6	137.9	≦	7577.9	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	Y2		-0.2	1.250	165.1	206.1	≦	7617.2	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	204.5	255.5	≦	7729.9	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	32.5	40.6	≦	7845.1	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.1	1.250	35.4	46.3	≦	5296.6	OK
14F	Y2		2.0	1.250	29.3	38.7	≦	5322.6	OK
13F	Y2		1.9	1.250	49.2	63.5	≦	5348.5	OK
12F	Y2		1.8	1.250	65.0	83.0	≦	5072.9	OK
11F	Y2		1.7	1.250	67.5	86.0	≦	4500.4	OK
10F	Y2		1.5	1.250	80.2	101.8	≦	4487.0	OK
9F	Y2		1.4	1.250	74.8	94.9	≦	4073.7	OK
8F	Y2		1.2	1.250	59.4	75.5	≦	3911.3	OK
7F	Y2		1.0	1.250	77.4	97.8	≦	4110.3	OK
6F	Y2		0.9	1.250	93.6	117.9	≦	4067.5	OK
5F	Y2		0.7	1.250	94.7	119.1	≦	4033.7	OK
4F	Y2		0.5	1.250	59.9	75.5	≦	4018.5	OK
3F	Y2		0.4	1.250	2.6	3.6	≦	4003.2	OK
2F	Y2		0.2	1.250	0.3	0.6	≦	3988.0	OK
1F	Y2		0.1	1.250	1.3	1.7	≦	3974.4	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.1	1.250	941.9	1179.5	≦	5310.2	OK
14F	Y2		2.0	1.250	1253.9	1569.4	≦	5363.4	OK
13F	Y2		1.9	1.250	1506.5	1885.0	≦	5416.5	OK
12F	Y2		1.8	1.250	1737.1	2173.1	≦	5469.6	OK
11F	Y2		1.7	1.250	1969.3	2463.3	≦	5415.7	OK
10F	Y2		1.5	1.250	2187.9	2736.4	≦	5440.1	OK
9F	Y2		1.4	1.250	2366.9	2960.1	≦	5250.2	OK
8F	Y2		1.2	1.250	2549.4	3188.0	≦	5109.5	OK
7F	Y2		1.0	1.250	2686.9	3359.6	≦	4979.3	OK
6F	Y2		0.9	1.250	2801.1	3502.2	≦	4869.8	OK
5F	Y2		0.7	1.250	2951.2	3689.7	≦	4979.8	OK
4F	Y2		0.5	1.250	3032.0	3790.6	≦	4890.6	OK
3F	Y2		0.4	1.250	3103.1	3879.3	≦	4817.6	OK
2F	Y2		0.2	1.250	3265.7	4082.4	≦	4795.5	OK
1F	Y2		0.1	1.250	3649.4	4561.9	≦	4832.3	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	702.8	877.5	≦	7860.8	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	1226.5	1532.0	≦	7999.2	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	1683.5	2103.4	≦	8137.7	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	2097.7	2621.2	≦	8727.6	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	2466.4	3082.1	≦	8866.5	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	2807.4	3508.5	≦	9122.7	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	3129.2	3910.7	≦	8874.1	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	3419.9	4274.2	≦	8672.9	OK
7F	Y2		-0.6	1.250	3696.6	4620.3	≦	8522.9	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	3959.0	4948.2	≦	8392.8	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	4169.0	5210.9	≦	8586.0	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	4377.5	5471.5	≦	8503.9	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	4559.3	5699.0	≦	8385.4	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	4663.1	5828.7	≦	8302.9	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	4622.3	5777.9	≦	8149.9	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	662.6	827.2	≦	7860.4	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	1188.0	1484.1	≦	7999.3	OK
13F	Y2		-0.9	1.250	1644.1	2054.3	≦	8138.2	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	2057.6	2571.2	≦	8729.1	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-0.8	1.250	2424.6	3029.9	≦	8869.0	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	2758.5	3447.4	≦	9079.7	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	3076.5	3844.9	≦	8834.0	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	3363.3	4203.5	≦	8635.0	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	3635.1	4543.4	≦	8486.4	OK
6F	Y2		-0.4	1.250	3889.7	4861.7	≦	8354.3	OK
5F	Y2		-0.3	1.250	4090.5	5112.8	≦	8542.3	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	4291.5	5364.1	≦	8458.7	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	4463.3	5578.9	≦	8337.9	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	4555.6	5694.4	≦	8251.3	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	4508.1	5635.1	≦	8095.5	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	662.6	827.2	≦	7860.4	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	1188.0	1484.1	≦	7999.3	OK
13F	Y2		-0.9	1.250	1644.1	2054.3	≦	8138.2	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	2057.6	2571.2	≦	8729.1	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	2424.6	3029.9	≦	8869.0	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	2758.5	3447.4	≦	9079.7	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	3076.5	3844.9	≦	8834.0	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	3363.3	4203.5	≦	8635.0	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	3635.1	4543.4	≦	8486.4	OK
6F	Y2		-0.4	1.250	3889.7	4861.7	≦	8354.3	OK
5F	Y2		-0.3	1.250	4090.5	5112.8	≦	8542.3	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	4291.5	5364.2	≦	8458.7	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	4463.3	5579.0	≦	8337.9	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	4555.6	5694.4	≦	8251.3	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	4508.2	5635.2	≦	8095.5	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	702.8	877.5	≦	7860.8	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	1226.5	1532.0	≦	7999.2	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	1683.5	2103.4	≦	8137.7	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	2097.7	2621.2	≦	8727.6	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	2466.4	3082.1	≦	8866.5	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	2807.4	3508.5	≦	9122.7	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	3129.1	3910.7	≦	8874.1	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	3419.8	4274.2	≦	8672.8	OK
7F	Y2		-0.6	1.250	3696.6	4620.2	≦	8522.9	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	3959.0	4948.2	≦	8392.8	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	4169.0	5210.9	≦	8586.0	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	4377.4	5471.5	≦	8503.9	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	4559.3	5698.9	≦	8385.4	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	4663.0	5828.7	≦	8302.9	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	4622.0	5777.4	≦	8149.7	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.1	1.250	941.9	1179.5	≦	5310.2	OK
14F	Y2		2.0	1.250	1253.9	1569.4	≦	5363.4	OK
13F	Y2		1.9	1.250	1506.5	1885.0	≦	5416.5	OK
12F	Y2		1.8	1.250	1737.1	2173.1	≦	5469.6	OK
11F	Y2		1.7	1.250	1969.3	2463.3	≦	5415.7	OK
10F	Y2		1.5	1.250	2187.9	2736.4	≦	5440.1	OK
9F	Y2		1.4	1.250	2366.9	2960.1	≦	5250.3	OK
8F	Y2		1.2	1.250	2549.4	3188.0	≦	5109.5	OK
7F	Y2		1.0	1.250	2686.9	3359.6	≦	4979.3	OK
6F	Y2		0.9	1.250	2801.1	3502.2	≦	4869.8	OK
5F	Y2		0.7	1.250	2951.1	3689.7	≦	4979.7	OK
4F	Y2		0.5	1.250	3032.0	3790.6	≦	4890.6	OK
3F	Y2		0.4	1.250	3103.1	3879.3	≦	4817.6	OK
2F	Y2		0.2	1.250	3265.7	4082.4	≦	4795.5	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y2		0.1	1.250	3649.6	4562.1	≦	4832.4	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.1	1.250	-983.3	1227.0	≦	5310.2	OK
14F	Y2		2.0	1.250	-1309.0	1634.2	≦	5363.5	OK
13F	Y2		1.9	1.250	-1570.6	1961.4	≦	5416.7	OK
12F	Y2		1.8	1.250	-1807.8	2257.9	≦	5469.8	OK
11F	Y2		1.7	1.250	-2043.9	2553.2	≦	5522.9	OK
10F	Y2		1.5	1.250	-2265.0	2829.6	≦	5597.0	OK
9F	Y2		1.4	1.250	-2449.1	3060.0	≦	5392.1	OK
8F	Y2		1.2	1.250	-2640.8	3299.8	≦	5241.0	OK
7F	Y2		1.0	1.250	-2784.5	3479.6	≦	5100.6	OK
6F	Y2		0.9	1.250	-2902.5	3627.3	≦	4981.5	OK
5F	Y2		0.7	1.250	-3058.0	3821.8	≦	5089.9	OK
4F	Y2		0.5	1.250	-3141.6	3926.4	≦	4993.1	OK
3F	Y2		0.4	1.250	-3216.7	4020.4	≦	4914.2	OK
2F	Y2		0.2	1.250	-3381.2	4226.3	≦	4885.7	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-3657.6	4571.9	≦	4877.8	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	-731.4	915.3	≦	7860.7	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	-1276.5	1596.7	≦	7999.0	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	-1753.5	2192.9	≦	8137.5	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	-2186.6	2734.1	≦	8727.2	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	-2573.5	3217.7	≦	8866.1	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	-2930.1	3663.5	≦	9405.0	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-3266.8	4084.2	≦	9296.0	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-3569.0	4461.8	≦	9044.6	OK
7F	Y2		-0.6	1.250	-3857.1	4822.0	≦	8854.8	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	-4131.1	5164.3	≦	8695.0	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	-4350.4	5438.3	≦	8877.0	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-4567.9	5710.1	≦	8770.8	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-4756.9	5946.4	≦	8634.0	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-4867.5	6084.5	≦	8533.8	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-4886.1	6107.7	≦	8384.1	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	-689.0	862.3	≦	7860.4	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	-1236.1	1546.0	≦	7999.3	OK
13F	Y2		-0.9	1.250	-1711.9	2140.8	≦	8138.1	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	-2144.0	2680.9	≦	8729.1	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	-2529.4	3162.5	≦	8868.9	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	-2882.5	3603.9	≦	9408.0	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-3214.7	4019.0	≦	9254.3	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-3512.5	4391.2	≦	9004.6	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	-3795.3	4744.6	≦	8816.2	OK
6F	Y2		-0.4	1.250	-4060.8	5076.5	≦	8654.2	OK
5F	Y2		-0.3	1.250	-4270.4	5338.4	≦	8830.9	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-4480.1	5600.4	≦	8723.5	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-4658.5	5823.3	≦	8584.7	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-4757.0	5946.3	≦	8480.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-4769.7	5962.1	≦	8329.1	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	-689.0	862.3	≦	7860.4	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	-1236.1	1546.0	≦	7999.3	OK
13F	Y2		-0.9	1.250	-1711.9	2140.8	≦	8138.1	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	-2144.0	2680.9	≦	8729.1	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	-2529.4	3162.5	≦	8868.9	OK
10F	Y2		-0.7	1.250	-2882.5	3603.9	≦	9408.0	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	Y2		-0.7	1.250	-3214.7	4019.0	≦	9254.3	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-3512.5	4391.2	≦	9004.6	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	-3795.3	4744.6	≦	8816.2	OK
6F	Y2		-0.4	1.250	-4060.9	5076.5	≦	8654.2	OK
5F	Y2		-0.3	1.250	-4270.4	5338.4	≦	8830.9	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-4480.1	5600.4	≦	8723.5	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-4658.5	5823.3	≦	8584.7	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-4757.0	5946.4	≦	8480.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-4770.3	5962.9	≦	8329.4	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	-731.4	915.3	≦	7860.7	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	-1276.5	1596.7	≦	7999.0	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	-1753.5	2192.9	≦	8137.5	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	-2186.6	2734.2	≦	8727.2	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	-2573.5	3217.7	≦	8866.1	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	-2930.1	3663.5	≦	9405.0	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-3266.8	4084.2	≦	9296.0	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-3569.0	4461.9	≦	9044.6	OK
7F	Y2		-0.6	1.250	-3857.2	4822.0	≦	8854.8	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	-4131.1	5164.4	≦	8695.0	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	-4350.4	5438.4	≦	8877.0	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-4568.0	5710.2	≦	8770.8	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-4757.0	5946.4	≦	8634.0	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-4867.6	6084.6	≦	8533.9	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-4885.4	6106.8	≦	8383.8	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.1	1.250	-983.3	1227.0	≦	5310.2	OK
14F	Y2		2.0	1.250	-1309.0	1634.2	≦	5363.5	OK
13F	Y2		1.9	1.250	-1570.6	1961.4	≦	5416.7	OK
12F	Y2		1.8	1.250	-1807.8	2257.9	≦	5469.8	OK
11F	Y2		1.7	1.250	-2043.9	2553.2	≦	5522.9	OK
10F	Y2		1.5	1.250	-2265.0	2829.6	≦	5597.0	OK
9F	Y2		1.4	1.250	-2449.1	3060.0	≦	5392.1	OK
8F	Y2		1.2	1.250	-2640.9	3299.8	≦	5241.0	OK
7F	Y2		1.0	1.250	-2784.5	3479.6	≦	5100.6	OK
6F	Y2		0.9	1.250	-2902.5	3627.3	≦	4981.5	OK
5F	Y2		0.7	1.250	-3058.0	3821.8	≦	5089.9	OK
4F	Y2		0.5	1.250	-3141.5	3926.4	≦	4993.1	OK
3F	Y2		0.4	1.250	-3216.6	4020.4	≦	4914.2	OK
2F	Y2		0.2	1.250	-3381.2	4226.2	≦	4885.7	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-3657.9	4572.3	≦	4877.9	OK

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1703.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3478.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2892.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3595.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3691.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4427.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8882.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5857.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5830.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6531.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12922.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6852.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8037.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8015.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16053.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8446.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8452.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8809.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17638.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	Y3	9171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9742.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1703.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3478.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2892.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5529.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3595.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3691.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4454.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4427.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8882.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5857.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5830.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6531.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12922.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6852.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8037.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8015.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16053.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8446.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8452.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8809.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17638.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9522.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9742.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	941.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	702.84	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	662.56	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	662.56	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	702.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	941.93	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	4614.66	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1253.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1226.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1188.04	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1188.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1226.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1253.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7336.76	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1506.52	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1683.50	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1644.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1644.14	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1683.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1506.52	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9668.31	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1737.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2097.68	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2057.60	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2057.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2097.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1737.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11784.68	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1969.33	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2466.39	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2424.58	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2424.58	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2466.39	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1969.32	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13720.60	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2187.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2807.43	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2758.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2758.50	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2807.42	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2187.87	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15507.60	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2366.93	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3129.15	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3076.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3076.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3129.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2366.93	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17145.12	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2549.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3419.86	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3363.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3363.27	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3419.84	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2549.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18665.10	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2686.87	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3696.64	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3635.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3696.62	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2686.87	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20037.21	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2801.09	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3958.96	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3889.71	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3889.73	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3958.95	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2801.09	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21299.52	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2951.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4169.02	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4090.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4090.52	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4169.02	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2951.15	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22421.37	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3032.01	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4377.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4291.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4291.53	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4377.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3032.02	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23401.92	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3103.12	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4559.35	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4463.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4463.32	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4559.32	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3103.11	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24251.49	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3265.73	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4663.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4555.63	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4555.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4663.05	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3265.72	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24968.81	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3649.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4622.34	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4508.12	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4508.18	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4622.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3649.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25559.61	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	983.25	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	731.40	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	689.03	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	689.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	731.40	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	983.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	4807.36	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1308.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1276.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1236.06	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1236.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1276.52	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1308.99	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7643.14	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1570.60	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1753.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1711.92	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1711.93	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1753.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1570.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10072.05	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1807.77	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2186.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2144.04	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2144.05	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2186.59	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1807.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12276.79	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2043.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2573.48	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2529.40	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2529.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2573.48	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2043.90	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14293.55	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2264.96	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2930.13	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2882.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2882.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2930.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2264.96	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16155.18	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2449.08	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3266.79	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3214.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3214.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3266.79	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2449.08	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17861.08	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2640.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3568.96	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3512.46	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3512.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3568.96	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2640.85	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19444.53	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2784.55	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3857.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3795.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3795.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3857.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2784.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20873.93	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2902.52	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4131.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4060.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4060.88	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4131.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2902.50	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22188.97	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3058.03	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4350.35	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4270.44	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4270.44	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4350.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3058.02	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23357.65	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3141.56	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4567.88	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4480.12	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4480.12	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4567.95	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3141.53	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24379.16	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3216.65	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4756.94	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4658.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4658.52	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4756.98	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3216.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25264.20	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3381.22	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4867.50	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4756.97	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4757.01	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4867.59	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3381.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26011.47	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3657.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4886.13	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4769.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4770.25	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4885.43	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3657.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26627.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1703.7	0.0	1703.7	0.43	0.00	0.43
	Y3	1774.4	0.0	1774.4	0.44	0.00	0.44
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3478.1	0.0	3478.1	0.87	0.00	0.87
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2637.1	0.0	2637.1	0.33	0.00	0.33
	Y3	2892.7	0.0	2892.7	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5529.8	0.0	5529.8	0.69	0.00	0.69
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3595.9	0.0	3595.9	0.30	0.00	0.30
	Y3	3691.2	0.0	3691.2	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.885 Co=0.312

Ai=2.294 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7287.1	0.0	7287.1	0.61	0.00	0.61
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4454.9	0.0	4454.9	0.28	0.00	0.28
	Y3	4427.3	0.0	4427.3	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8882.2	0.0	8882.2	0.55	0.00	0.55
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5161.0	0.0	5161.0	0.26	0.00	0.26
	Y3	5180.4	0.0	5180.4	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10341.3	0.0	10341.3	0.51	0.00	0.51
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5857.5	0.0	5857.5	0.24	0.00	0.24
	Y3	5830.7	0.0	5830.7	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11688.2	0.0	11688.2	0.48	0.00	0.48
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6391.4	0.0	6391.4	0.22	0.00	0.22
	Y3	6531.0	0.0	6531.0	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12922.4	0.0	12922.4	0.45	0.00	0.45
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6852.5	0.0	6852.5	0.21	0.00	0.21
	Y3	7215.5	0.0	7215.5	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14068.0	0.0	14068.0	0.43	0.00	0.43
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7473.8	0.0	7473.8	0.20	0.00	0.20
	Y3	7628.4	0.0	7628.4	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
7F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.016 Co=0.312

Ai=1.835 Co=0.312

Ai=1.702 Co=0.312

Ai=1.594 Co=0.312

Ai=1.503 Co=0.312

Ai=1.423 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15102.2	0.0	15102.2	0.41	0.00	0.41
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8037.8	0.0	8037.8	0.19	0.00	0.19
	Y3	8015.9	0.0	8015.9	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16053.6	0.0	16053.6	0.39	0.00	0.39
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8446.2	0.0	8446.2	0.18	0.00	0.18
	Y3	8452.9	0.0	8452.9	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16899.2	0.0	16899.2	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8809.8	0.0	8809.8	0.17	0.00	0.17
	Y3	8828.4	0.0	8828.4	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17638.2	0.0	17638.2	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9106.7	0.0	9106.7	0.17	0.00	0.17
	Y3	9171.8	0.0	9171.8	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18278.5	0.0	18278.5	0.33	0.00	0.33
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9430.1	0.0	9430.1	0.16	0.00	0.16
	Y3	9389.1	0.0	9389.1	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18819.2	0.0	18819.2	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9522.4	0.0	9522.4	0.15	0.00	0.15
	Y3	9742.1	0.0	9742.1	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.351 Co=0.312

Ai=1.283 Co=0.312

Ai=1.221 Co=0.312

Ai=1.162 Co=0.312

Ai=1.107 Co=0.312

Ai=1.053 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19264.5	0.0	19264.5	0.30	0.00	0.30

Ai=1.000 Co=0.312

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1703.7	0.0	1703.7	0.43	0.00	0.43
	Y3	1774.4	0.0	1774.4	0.44	0.00	0.44
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3478.1	0.0	3478.1	0.87	0.00	0.87
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2637.1	0.0	2637.1	0.33	0.00	0.33
	Y3	2892.7	0.0	2892.7	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5529.8	0.0	5529.8	0.69	0.00	0.69
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3595.9	0.0	3595.9	0.30	0.00	0.30
	Y3	3691.1	0.0	3691.1	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7287.1	0.0	7287.1	0.61	0.00	0.61
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4454.9	0.0	4454.9	0.28	0.00	0.28
	Y3	4427.3	0.0	4427.3	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8882.2	0.0	8882.2	0.55	0.00	0.55
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5161.0	0.0	5161.0	0.26	0.00	0.26
	Y3	5180.4	0.0	5180.4	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10341.3	0.0	10341.3	0.51	0.00	0.51
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5857.5	0.0	5857.5	0.24	0.00	0.24

Ai=2.885 Co=0.312

Ai=2.294 Co=0.312

Ai=2.016 Co=0.312

Ai=1.835 Co=0.312

Ai=1.702 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	Y3	5830.7	0.0	5830.7	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11688.2	0.0	11688.2	0.48	0.00	0.48
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6391.4	0.0	6391.4	0.22	0.00	0.22
	Y3	6531.0	0.0	6531.0	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12922.4	0.0	12922.4	0.45	0.00	0.45
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6852.5	0.0	6852.5	0.21	0.00	0.21
	Y3	7215.5	0.0	7215.5	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14068.0	0.0	14068.0	0.43	0.00	0.43
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7473.8	0.0	7473.8	0.20	0.00	0.20
	Y3	7628.4	0.0	7628.4	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15102.2	0.0	15102.2	0.41	0.00	0.41
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8037.8	0.0	8037.8	0.19	0.00	0.19
	Y3	8015.9	0.0	8015.9	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16053.6	0.0	16053.6	0.39	0.00	0.39
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8446.2	0.0	8446.2	0.18	0.00	0.18
	Y3	8452.9	0.0	8452.9	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16899.2	0.0	16899.2	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.594 Co=0.312

Ai=1.503 Co=0.312

Ai=1.423 Co=0.312

Ai=1.351 Co=0.312

Ai=1.283 Co=0.312

Ai=1.221 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	Y2	8809.8	0.0	8809.8	0.17	0.00	0.17
	Y3	8828.4	0.0	8828.4	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17638.2	0.0	17638.2	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9106.7	0.0	9106.7	0.17	0.00	0.17
	Y3	9171.8	0.0	9171.8	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18278.5	0.0	18278.5	0.33	0.00	0.33
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9430.1	0.0	9430.1	0.16	0.00	0.16
	Y3	9389.1	0.0	9389.1	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18819.2	0.0	18819.2	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9522.4	0.0	9522.4	0.15	0.00	0.15
	Y3	9742.1	0.0	9742.1	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19264.5	0.0	19264.5	0.30	0.00	0.30

Ai=1.162 Co=0.312

Ai=1.107 Co=0.312

Ai=1.053 Co=0.312

Ai=1.000 Co=0.312

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	941.9	941.9	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	702.8	702.8	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	662.6	662.6	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	662.6	662.6	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	702.8	702.8	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	941.9	941.9	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	4614.7	4614.7	0.00	1.15	1.15
14F	X1	0.0	1253.9	1253.9	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	1226.5	1226.5	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	1188.0	1188.0	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	1188.0	1188.0	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	1226.5	1226.5	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1253.9	1253.9	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.885 Co=0.414

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7336.8	7336.8	0.00	0.92	0.92
13F	X1	0.0	1506.5	1506.5	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	1683.5	1683.5	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	1644.1	1644.1	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	1644.1	1644.1	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	1683.5	1683.5	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1506.5	1506.5	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9668.3	9668.3	0.00	0.80	0.80
12F	X1	0.0	1737.1	1737.1	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2097.7	2097.7	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2057.6	2057.6	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2057.6	2057.6	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2097.7	2097.7	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	1737.1	1737.1	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11784.7	11784.7	0.00	0.73	0.73
11F	X1	0.0	1969.3	1969.3	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2466.4	2466.4	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	2424.6	2424.6	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	2424.6	2424.6	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	2466.4	2466.4	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	1969.3	1969.3	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13720.6	13720.6	0.00	0.68	0.68
10F	X1	0.0	2187.9	2187.9	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	2807.4	2807.4	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	2758.5	2758.5	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	2758.5	2758.5	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	2807.4	2807.4	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2187.9	2187.9	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15507.6	15507.6	0.00	0.64	0.64
9F	X1	0.0	2366.9	2366.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	3129.2	3129.2	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3076.5	3076.5	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3076.5	3076.5	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3129.1	3129.1	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2366.9	2366.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17145.1	17145.1	0.00	0.60	0.60
8F	X1	0.0	2549.4	2549.4	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	3419.9	3419.9	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	3363.3	3363.3	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3363.3	3363.3	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	3419.8	3419.8	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2549.4	2549.4	0.00	0.08	0.08

Ai=2.294 Co=0.414

Ai=2.016 Co=0.414

Ai=1.835 Co=0.414

Ai=1.702 Co=0.414

Ai=1.594 Co=0.414

Ai=1.503 Co=0.414

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18665.1	18665.1	0.00	0.57	0.57
7F	X1	0.0	2686.9	2686.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	3696.6	3696.6	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	3635.1	3635.1	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3635.1	3635.1	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	3696.6	3696.6	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2686.9	2686.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20037.2	20037.2	0.00	0.54	0.54
6F	X1	0.0	2801.1	2801.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	3959.0	3959.0	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	3889.7	3889.7	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	3889.7	3889.7	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	3959.0	3959.0	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2801.1	2801.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21299.5	21299.5	0.00	0.51	0.51
5F	X1	0.0	2951.2	2951.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4169.0	4169.0	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4090.5	4090.5	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4090.5	4090.5	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4169.0	4169.0	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	2951.1	2951.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22421.4	22421.4	0.00	0.49	0.49
4F	X1	0.0	3032.0	3032.0	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4377.5	4377.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4291.5	4291.5	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4291.5	4291.5	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4377.4	4377.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3032.0	3032.0	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23401.9	23401.9	0.00	0.46	0.46
3F	X1	0.0	3103.1	3103.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4559.3	4559.3	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	4463.3	4463.3	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	4463.3	4463.3	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	4559.3	4559.3	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3103.1	3103.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24251.5	24251.5	0.00	0.44	0.44
2F	X1	0.0	3265.7	3265.7	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	4663.1	4663.1	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	4555.6	4555.6	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	4555.6	4555.6	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	4663.0	4663.0	0.00	0.08	0.08

Ai=1.423 Co=0.414

Ai=1.351 Co=0.414

Ai=1.283 Co=0.414

Ai=1.221 Co=0.414

Ai=1.162 Co=0.414

Ai=1.107 Co=0.414

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X6	0.0	3265.7	3265.7	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24968.8	24968.8	0.00	0.42	0.42
1F	X1	0.0	3649.4	3649.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4622.3	4622.3	0.00	0.07	0.07
	X3	0.0	4508.1	4508.1	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	4508.2	4508.2	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	4622.0	4622.0	0.00	0.07	0.07
	X6	0.0	3649.6	3649.6	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25559.6	25559.6	0.00	0.40	0.40

Ai=1.053 Co=0.414

Ai=1.000 Co=0.414

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	983.3	983.3	0.00	0.25	0.25
	X2	0.0	731.4	731.4	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	689.0	689.0	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	689.0	689.0	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	731.4	731.4	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	983.3	983.3	0.00	0.25	0.25
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	4807.4	4807.4	0.00	1.20	1.20
14F	X1	0.0	1309.0	1309.0	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	1276.5	1276.5	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	1236.1	1236.1	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	1236.1	1236.1	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	1276.5	1276.5	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1309.0	1309.0	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7643.1	7643.1	0.00	0.95	0.95
13F	X1	0.0	1570.6	1570.6	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	1753.5	1753.5	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	1711.9	1711.9	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	1711.9	1711.9	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	1753.5	1753.5	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1570.6	1570.6	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10072.1	10072.1	0.00	0.84	0.84
12F	X1	0.0	1807.8	1807.8	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2186.6	2186.6	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	2144.0	2144.0	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2144.0	2144.0	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2186.6	2186.6	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1807.8	1807.8	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12276.8	12276.8	0.00	0.76	0.76

Ai=2.885 Co=0.431

Ai=2.294 Co=0.431

Ai=2.016 Co=0.431

Ai=1.835 Co=0.431

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	X1	0.0	2043.9	2043.9	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2573.5	2573.5	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2529.4	2529.4	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2529.4	2529.4	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2573.5	2573.5	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2043.9	2043.9	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14293.5	14293.5	0.00	0.71	0.71
10F	X1	0.0	2265.0	2265.0	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	2930.1	2930.1	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	2882.5	2882.5	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	2882.5	2882.5	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	2930.1	2930.1	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2265.0	2265.0	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16155.2	16155.2	0.00	0.66	0.66
9F	X1	0.0	2449.1	2449.1	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3266.8	3266.8	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3214.7	3214.7	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3214.7	3214.7	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3266.8	3266.8	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2449.1	2449.1	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17861.1	17861.1	0.00	0.63	0.63
8F	X1	0.0	2640.8	2640.8	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	3569.0	3569.0	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3512.5	3512.5	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3512.5	3512.5	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3569.0	3569.0	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2640.9	2640.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19444.5	19444.5	0.00	0.59	0.59
7F	X1	0.0	2784.5	2784.5	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	3857.1	3857.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	3795.3	3795.3	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3795.3	3795.3	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	3857.2	3857.2	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2784.5	2784.5	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20873.9	20873.9	0.00	0.56	0.56
6F	X1	0.0	2902.5	2902.5	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4131.1	4131.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	4060.8	4060.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	4060.9	4060.9	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4131.1	4131.1	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2902.5	2902.5	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.702 Co=0.431

Ai=1.594 Co=0.431

Ai=1.503 Co=0.431

Ai=1.423 Co=0.431

Ai=1.351 Co=0.431

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	合計	0.0	22189.0	22189.0	0.00	0.53	0.53
5F	X1	0.0	3058.0	3058.0	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4350.4	4350.4	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4270.4	4270.4	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4270.4	4270.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4350.4	4350.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3058.0	3058.0	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23357.7	23357.7	0.00	0.51	0.51
4F	X1	0.0	3141.6	3141.6	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4567.9	4567.9	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4480.1	4480.1	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4480.1	4480.1	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4568.0	4568.0	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3141.5	3141.5	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24379.2	24379.2	0.00	0.48	0.48
3F	X1	0.0	3216.7	3216.7	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4756.9	4756.9	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4658.5	4658.5	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	4658.5	4658.5	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	4757.0	4757.0	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3216.6	3216.6	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25264.2	25264.2	0.00	0.46	0.46
2F	X1	0.0	3381.2	3381.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4867.5	4867.5	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	4757.0	4757.0	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	4757.0	4757.0	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	4867.6	4867.6	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3381.2	3381.2	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26011.5	26011.5	0.00	0.44	0.44
1F	X1	0.0	3657.6	3657.6	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4886.1	4886.1	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	4769.7	4769.7	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	4770.3	4770.3	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	4885.4	4885.4	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3657.9	3657.9	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26627.0	26627.0	0.00	0.42	0.42

Ai=1.283 Co=0.431

Ai=1.221 Co=0.431

Ai=1.162 Co=0.431

Ai=1.107 Co=0.431

Ai=1.053 Co=0.431

Ai=1.000 Co=0.431

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1657.1	0.0	1657.1	0.41	0.00	0.41
	Y3	1725.9	0.0	1725.9	0.43	0.00	0.43
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3383.0	0.0	3383.0	0.84	0.00	0.84
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2584.8	0.0	2584.8	0.32	0.00	0.32
	Y3	2793.8	0.0	2793.8	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5378.6	0.0	5378.6	0.67	0.00	0.67
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3496.4	0.0	3496.4	0.29	0.00	0.29
	Y3	3591.4	0.0	3591.4	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7087.8	0.0	7087.8	0.59	0.00	0.59
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4331.5	0.0	4331.5	0.27	0.00	0.27
	Y3	4307.9	0.0	4307.9	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8639.4	0.0	8639.4	0.54	0.00	0.54
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5020.9	0.0	5020.9	0.25	0.00	0.25
	Y3	5037.7	0.0	5037.7	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10058.6	0.0	10058.6	0.50	0.00	0.50
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5698.2	0.0	5698.2	0.23	0.00	0.23
	Y3	5670.5	0.0	5670.5	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11368.7	0.0	11368.7	0.47	0.00	0.47
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6216.0	0.0	6216.0	0.22	0.00	0.22
	Y3	6353.1	0.0	6353.1	0.22	0.00	0.22

Ai=2.885 Co=0.303

Ai=2.294 Co=0.303

Ai=2.016 Co=0.303

Ai=1.835 Co=0.303

Ai=1.702 Co=0.303

Ai=1.594 Co=0.303

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12569.1	0.0	12569.1	0.44	0.00	0.44
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6659.5	0.0	6659.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	7024.0	0.0	7024.0	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13683.5	0.0	13683.5	0.42	0.00	0.42
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7270.8	0.0	7270.8	0.20	0.00	0.20
	Y3	7418.5	0.0	7418.5	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14689.3	0.0	14689.3	0.40	0.00	0.40
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7823.1	0.0	7823.1	0.19	0.00	0.19
	Y3	7791.7	0.0	7791.7	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15614.8	0.0	15614.8	0.38	0.00	0.38
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8211.2	0.0	8211.2	0.18	0.00	0.18
	Y3	8226.0	0.0	8226.0	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16437.2	0.0	16437.2	0.36	0.00	0.36
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8566.9	0.0	8566.9	0.17	0.00	0.17
	Y3	8589.2	0.0	8589.2	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17156.0	0.0	17156.0	0.34	0.00	0.34
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8858.6	0.0	8858.6	0.16	0.00	0.16

Ai=1.503 Co=0.303

Ai=1.423 Co=0.303

Ai=1.351 Co=0.303

Ai=1.283 Co=0.303

Ai=1.221 Co=0.303

Ai=1.162 Co=0.303

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	Y3	8920.3	0.0	8920.3	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17778.9	0.0	17778.9	0.32	0.00	0.32
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9109.9	0.0	9109.9	0.15	0.00	0.15
	Y3	9194.8	0.0	9194.8	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18304.7	0.0	18304.7	0.31	0.00	0.31
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9227.6	0.0	9227.6	0.14	0.00	0.14
	Y3	9510.3	0.0	9510.3	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18737.8	0.0	18737.8	0.29	0.00	0.29

Ai=1.107 Co=0.303

Ai=1.053 Co=0.303

Ai=1.000 Co=0.303

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1657.1	0.0	1657.1	0.41	0.00	0.41
	Y3	1725.9	0.0	1725.9	0.43	0.00	0.43
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	3383.0	0.0	3383.0	0.84	0.00	0.84
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2584.8	0.0	2584.8	0.32	0.00	0.32
	Y3	2793.8	0.0	2793.8	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5378.6	0.0	5378.6	0.67	0.00	0.67
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3496.4	0.0	3496.4	0.29	0.00	0.29
	Y3	3591.4	0.0	3591.4	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.885 Co=0.303

Ai=2.294 Co=0.303

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7087.8	0.0	7087.8	0.59	0.00	0.59
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4331.5	0.0	4331.5	0.27	0.00	0.27
	Y3	4307.9	0.0	4307.9	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8639.4	0.0	8639.4	0.54	0.00	0.54
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5020.9	0.0	5020.9	0.25	0.00	0.25
	Y3	5037.7	0.0	5037.7	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10058.6	0.0	10058.6	0.50	0.00	0.50
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5698.2	0.0	5698.2	0.23	0.00	0.23
	Y3	5670.5	0.0	5670.5	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11368.7	0.0	11368.7	0.47	0.00	0.47
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6216.0	0.0	6216.0	0.22	0.00	0.22
	Y3	6353.1	0.0	6353.1	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12569.1	0.0	12569.1	0.44	0.00	0.44
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6659.5	0.0	6659.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	7024.0	0.0	7024.0	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13683.5	0.0	13683.5	0.42	0.00	0.42
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7270.8	0.0	7270.8	0.20	0.00	0.20
	Y3	7418.5	0.0	7418.5	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.016 Co=0.303

Ai=1.835 Co=0.303

Ai=1.702 Co=0.303

Ai=1.594 Co=0.303

Ai=1.503 Co=0.303

Ai=1.423 Co=0.303

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14689.3	0.0	14689.3	0.40	0.00	0.40
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7823.1	0.0	7823.1	0.19	0.00	0.19
	Y3	7791.7	0.0	7791.7	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15614.8	0.0	15614.8	0.38	0.00	0.38
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8211.2	0.0	8211.2	0.18	0.00	0.18
	Y3	8226.0	0.0	8226.0	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16437.2	0.0	16437.2	0.36	0.00	0.36
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8566.9	0.0	8566.9	0.17	0.00	0.17
	Y3	8589.2	0.0	8589.2	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17156.0	0.0	17156.0	0.34	0.00	0.34
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8858.6	0.0	8858.6	0.16	0.00	0.16
	Y3	8920.3	0.0	8920.3	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17778.9	0.0	17778.9	0.32	0.00	0.32
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9109.9	0.0	9109.9	0.15	0.00	0.15
	Y3	9194.8	0.0	9194.8	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18304.7	0.0	18304.7	0.31	0.00	0.31
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9227.6	0.0	9227.6	0.14	0.00	0.14
	Y3	9510.3	0.0	9510.3	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.351 Co=0.303

Ai=1.283 Co=0.303

Ai=1.221 Co=0.303

Ai=1.162 Co=0.303

Ai=1.107 Co=0.303

Ai=1.053 Co=0.303

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18737.9	0.0	18737.9	0.29	0.00	0.29

Ai=1.000 Co=0.303

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	926.8	926.8	0.00	0.23	0.23
	X2	0.0	690.2	690.2	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	650.2	650.2	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	650.2	650.2	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	690.2	690.2	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	926.8	926.8	0.00	0.23	0.23
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	4534.4	4534.4	0.00	1.13	1.13
14F	X1	0.0	1233.4	1233.4	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	1204.7	1204.7	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	1166.5	1166.5	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	1166.5	1166.5	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	1204.7	1204.7	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1233.4	1233.4	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7209.2	7209.2	0.00	0.90	0.90
13F	X1	0.0	1481.1	1481.1	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	1654.1	1654.1	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	1614.9	1614.9	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	1614.9	1614.9	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	1654.1	1654.1	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1481.1	1481.1	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9500.1	9500.1	0.00	0.79	0.79
12F	X1	0.0	1706.7	1706.7	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2061.6	2061.6	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2021.5	2021.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2021.5	2021.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2061.6	2061.6	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	1706.7	1706.7	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11579.7	11579.7	0.00	0.72	0.72
11F	X1	0.0	1933.6	1933.6	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2424.6	2424.6	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	2382.8	2382.8	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	2382.8	2382.8	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	2424.6	2424.6	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	1933.6	1933.6	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13481.9	13481.9	0.00	0.67	0.67
10F	X1	0.0	2147.4	2147.4	0.00	0.09	0.09

Ai=2.885 Co=0.407

Ai=2.294 Co=0.407

Ai=2.016 Co=0.407

Ai=1.835 Co=0.407

Ai=1.702 Co=0.407

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	X2	0.0	2759.1	2759.1	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	2712.4	2712.4	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	2712.4	2712.4	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	2759.1	2759.1	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2147.4	2147.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15237.9	15237.9	0.00	0.63	0.63
9F	X1	0.0	2324.6	2324.6	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	3074.9	3074.9	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3023.9	3023.9	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3023.9	3023.9	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3074.9	3074.9	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2324.6	2324.6	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16846.9	16846.9	0.00	0.59	0.59
8F	X1	0.0	2503.8	2503.8	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	3360.7	3360.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	3305.7	3305.7	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3305.7	3305.7	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	3360.7	3360.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2503.8	2503.8	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18340.5	18340.5	0.00	0.56	0.56
7F	X1	0.0	2639.8	2639.8	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	3632.2	3632.2	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	3572.3	3572.3	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3572.3	3572.3	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	3632.2	3632.2	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2639.8	2639.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19688.7	19688.7	0.00	0.53	0.53
6F	X1	0.0	2753.9	2753.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	3889.2	3889.2	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	3821.4	3821.4	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	3821.4	3821.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	3889.2	3889.2	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	2753.9	2753.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20929.1	20929.1	0.00	0.50	0.50
5F	X1	0.0	2903.8	2903.8	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4094.5	4094.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4017.4	4017.4	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4017.4	4017.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4094.5	4094.5	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	2903.8	2903.8	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22031.4	22031.4	0.00	0.48	0.48

Ai=1.594 Co=0.407

Ai=1.503 Co=0.407

Ai=1.423 Co=0.407

Ai=1.351 Co=0.407

Ai=1.283 Co=0.407

Ai=1.221 Co=0.407

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	X1	0.0	2986.9	2986.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4297.5	4297.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4213.0	4213.0	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	4213.0	4213.0	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	4297.5	4297.5	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	2986.9	2986.9	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22994.9	22994.9	0.00	0.46	0.46
3F	X1	0.0	3062.5	3062.5	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4473.5	4473.5	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	4378.8	4378.8	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	4378.8	4378.8	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	4473.5	4473.5	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3062.5	3062.5	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23829.7	23829.7	0.00	0.43	0.43
2F	X1	0.0	3229.6	3229.6	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	4571.7	4571.7	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	4466.0	4466.0	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	4466.0	4466.0	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	4571.7	4571.7	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3229.5	3229.5	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24534.5	24534.5	0.00	0.41	0.41
1F	X1	0.0	3581.9	3581.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4546.8	4546.8	0.00	0.07	0.07
	X3	0.0	4428.8	4428.8	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	4428.8	4428.8	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	4546.8	4546.8	0.00	0.07	0.07
	X6	0.0	3581.9	3581.9	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25115.0	25115.0	0.00	0.39	0.39

Ai=1.162 Co=0.407

Ai=1.107 Co=0.407

Ai=1.053 Co=0.407

Ai=1.000 Co=0.407

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	968.3	968.3	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	718.7	718.7	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	677.0	677.0	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	677.0	677.0	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	718.7	718.7	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	968.3	968.3	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	4727.9	4727.9	0.00	1.18	1.18
14F	X1	0.0	1288.8	1288.8	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	1254.7	1254.7	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	1214.9	1214.9	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	1214.9	1214.9	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	1254.7	1254.7	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	1288.8	1288.8	0.00	0.16	0.16

Ai=2.885 Co=0.424

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7516.8	7516.8	0.00	0.94	0.94
13F	X1	0.0	1545.8	1545.8	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	1723.9	1723.9	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	1683.1	1683.1	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	1683.1	1683.1	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	1723.9	1723.9	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1545.8	1545.8	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	9905.6	9905.6	0.00	0.82	0.82
12F	X1	0.0	1778.1	1778.1	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	2150.3	2150.3	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2108.6	2108.6	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2108.5	2108.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2150.3	2150.3	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	1778.1	1778.1	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12073.9	12073.9	0.00	0.75	0.75
11F	X1	0.0	2008.9	2008.9	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	2531.5	2531.5	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2488.3	2488.3	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	2488.3	2488.3	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	2531.5	2531.5	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2008.9	2008.9	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14057.3	14057.3	0.00	0.70	0.70
10F	X1	0.0	2224.8	2224.8	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	2883.0	2883.0	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	2836.3	2836.3	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	2836.3	2836.3	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	2883.0	2883.0	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2224.8	2224.8	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15888.2	15888.2	0.00	0.65	0.65
9F	X1	0.0	2407.0	2407.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	3213.6	3213.6	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3162.4	3162.4	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3162.4	3162.4	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3213.6	3213.6	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2407.0	2407.0	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17565.9	17565.9	0.00	0.61	0.61
8F	X1	0.0	2595.6	2595.6	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	3510.6	3510.6	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3455.3	3455.3	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3455.3	3455.3	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3510.6	3510.6	0.00	0.11	0.11

Ai=2.294 Co=0.424

Ai=2.016 Co=0.424

Ai=1.835 Co=0.424

Ai=1.702 Co=0.424

Ai=1.594 Co=0.424

Ai=1.503 Co=0.424

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X6	0.0	2595.6	2595.6	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19123.2	19123.2	0.00	0.58	0.58
7F	X1	0.0	2737.9	2737.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	3793.6	3793.6	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	3733.0	3733.0	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3733.0	3733.0	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	3793.6	3793.6	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2737.9	2737.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20529.0	20529.0	0.00	0.55	0.55
6F	X1	0.0	2855.5	2855.5	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4062.2	4062.2	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	3993.4	3993.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3993.4	3993.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	4062.2	4062.2	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2855.5	2855.5	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21822.3	21822.3	0.00	0.53	0.53
5F	X1	0.0	3011.0	3011.0	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4276.5	4276.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4198.3	4198.3	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4198.3	4198.3	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4276.5	4276.5	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3011.0	3011.0	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22971.6	22971.6	0.00	0.50	0.50
4F	X1	0.0	3096.4	3096.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4488.8	4488.8	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4402.9	4402.9	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4402.9	4402.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4488.8	4488.8	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3096.4	3096.4	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23976.2	23976.2	0.00	0.48	0.48
3F	X1	0.0	3175.7	3175.7	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4672.1	4672.1	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4575.5	4575.5	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	4575.5	4575.5	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	4672.1	4672.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3175.8	3175.8	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24846.7	24846.7	0.00	0.45	0.45
2F	X1	0.0	3344.1	3344.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4777.4	4777.4	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	4669.3	4669.3	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	4669.3	4669.3	0.00	0.08	0.08

Ai=1.423 Co=0.424

Ai=1.351 Co=0.424

Ai=1.283 Co=0.424

Ai=1.221 Co=0.424

Ai=1.162 Co=0.424

Ai=1.107 Co=0.424

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X5	0.0	4777.3	4777.3	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3344.1	3344.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25581.6	25581.6	0.00	0.43	0.43
1F	X1	0.0	3586.9	3586.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4812.7	4812.7	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	4693.8	4693.8	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	4693.8	4693.8	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	4812.7	4812.7	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3586.9	3586.9	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26186.9	26186.9	0.00	0.41	0.41

Ai=1.053 Co=0.424

Ai=1.000 Co=0.424

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	3478.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3478.11		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	5529.78	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5529.78		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	7287.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7287.09		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	8882.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8882.21		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	10341.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10341.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	11688.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11688.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	12922.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12922.41		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	14068.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14068.04		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	15102.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15102.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
6F	A	16053.63	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16053.63		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	16899.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16899.17		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	17638.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17638.23		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	18278.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18278.54		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	18819.19	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18819.19		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	19264.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19264.48		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	3478.11	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	3478.11		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	5529.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5529.77		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	7287.08	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7287.08		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	8882.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8882.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	10341.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10341.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	11688.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11688.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	12922.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12922.41		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	14068.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14068.04		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	15102.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15102.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
6F	A	16053.63	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16053.63		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	16899.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16899.17		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	17638.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17638.22		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	18278.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18278.54		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	18819.19	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18819.19		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	19264.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19264.48		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		4614.66	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	4614.66		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		7336.76	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	7336.76		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		9668.31	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	9668.31		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		11784.68	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11784.68		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		13720.60	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	13720.60		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		15507.60	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	15507.60		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		17145.12	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17145.12		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		18665.10	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18665.10		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		20037.21	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20037.21		WA	1.00	0.40

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
6F	A	0.00	0.00		21299.52	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21299.52		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		22421.37	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22421.37		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		23401.92	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23401.92		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		24251.49	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24251.49		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		24968.81	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24968.81		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		25559.61	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25559.61		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		4807.36	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	4807.36		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		7643.14	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	7643.14		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		10072.05	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	10072.05		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		12276.79	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	12276.79		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		14293.55	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14293.55		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		16155.18	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16155.18		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		17861.08	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17861.08		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		19444.53	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	19444.53		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		20873.93	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20873.93		WA	1.00	0.40

Y方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
6F	A	0.00	0.00		22188.97	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22188.97		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		23357.65	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23357.65		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		24379.16	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24379.16		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		25264.20	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25264.20		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		26011.47	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26011.47		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		26627.00	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26627.00		WA	1.00	0.40

U-5.7 必要保有水平耐力

- C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: D_s 値の直接入力
 $+$: D_s 値の割増がされている

X方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
15F	2.784	4006.4	11153.5	1.000	1.000	1.000	0.30	3346.1
14F	2.214	8009.1	17732.8	1.000	1.000	1.000	0.30	5319.8
13F	1.945	12011.7	23368.1	1.000	1.000	1.000	0.30	7010.4
12F	1.771	16081.4	28483.3	1.000	1.000	1.000	0.30	8545.0
11F	1.642	20193.1	33162.4	1.000	1.000	1.000	0.30	9948.7
10F	1.538	24364.2	37481.5	1.000	1.000	1.000	0.30	11244.5
9F	1.451	28563.1	41439.4	1.000	1.000	1.000	0.30	12431.8
8F	1.373	32857.9	45113.1	1.000	1.000	1.000	0.30	13533.9
7F	1.304	37152.7	48429.5	1.000	1.000	1.000	0.30	14528.8
6F	1.239	41565.0	51480.5	1.000	1.000	1.000	0.30	15444.1
5F	1.178	45993.1	54191.9	1.000	1.000	1.000	0.30	16257.6
4F	1.122	50421.1	56561.9	1.000	1.000	1.000	0.30	16968.6
3F	1.068	54890.2	58615.3	1.000	1.000	1.000	0.30	17584.6
2F	1.016	59400.4	60349.0	1.000	1.000	1.000	0.30	18104.7
1F	0.965	64017.6	61777.0	1.000	1.000	1.000	0.30	18533.1

X方向負加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
15F	2.784	4006.4	11153.5	1.000	1.000	1.000	0.30	3346.1
14F	2.214	8009.1	17732.8	1.000	1.000	1.000	0.30	5319.8
13F	1.945	12011.7	23368.1	1.000	1.000	1.000	0.30	7010.4
12F	1.771	16081.4	28483.3	1.000	1.000	1.000	0.30	8545.0
11F	1.642	20193.1	33162.4	1.000	1.000	1.000	0.30	9948.7
10F	1.538	24364.2	37481.5	1.000	1.000	1.000	0.30	11244.5
9F	1.451	28563.1	41439.4	1.000	1.000	1.000	0.30	12431.8
8F	1.373	32857.9	45113.1	1.000	1.000	1.000	0.30	13533.9
7F	1.304	37152.7	48429.5	1.000	1.000	1.000	0.30	14528.8

X方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
6F	1.239	41565.0	51480.5	1.000	1.000	1.000	0.30	15444.1
5F	1.178	45993.1	54191.9	1.000	1.000	1.000	0.30	16257.6
4F	1.122	50421.1	56561.9	1.000	1.000	1.000	0.30	16968.6
3F	1.068	54890.2	58615.3	1.000	1.000	1.000	0.30	17584.6
2F	1.016	59400.4	60349.0	1.000	1.000	1.000	0.30	18104.7
1F	0.965	64017.6	61777.0	1.000	1.000	1.000	0.30	18533.1

Y方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.784	4006.4	11153.5	1.000	1.000	1.000	0.40	4461.4
14F	2.214	8009.1	17732.8	1.000	1.000	1.000	0.40	7093.1
13F	1.945	12011.7	23368.1	1.000	1.000	1.000	0.40	9347.2
12F	1.771	16081.4	28483.3	1.000	1.000	1.000	0.40	11393.3
11F	1.642	20193.1	33162.4	1.000	1.000	1.000	0.40	13264.9
10F	1.538	24364.2	37481.5	1.000	1.000	1.000	0.40	14992.6
9F	1.451	28563.1	41439.4	1.000	1.000	1.000	0.40	16575.7
8F	1.373	32857.9	45113.1	1.000	1.000	1.000	0.40	18045.2
7F	1.304	37152.7	48429.5	1.000	1.000	1.000	0.40	19371.8
6F	1.239	41565.0	51480.5	1.000	1.000	1.000	0.40	20592.2
5F	1.178	45993.1	54191.9	1.000	1.000	1.000	0.40	21676.8
4F	1.122	50421.1	56561.9	1.000	1.000	1.000	0.40	22624.8
3F	1.068	54890.2	58615.3	1.000	1.000	1.000	0.40	23446.1
2F	1.016	59400.4	60349.0	1.000	1.000	1.000	0.40	24139.6
1F	0.965	64017.6	61777.0	1.000	1.000	1.000	0.40	24710.8

Y方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.784	4006.4	11153.5	1.000	1.000	1.000	0.40	4461.4
14F	2.214	8009.1	17732.8	1.000	1.000	1.000	0.40	7093.1
13F	1.945	12011.7	23368.1	1.000	1.000	1.000	0.40	9347.2
12F	1.771	16081.4	28483.3	1.000	1.000	1.000	0.40	11393.3
11F	1.642	20193.1	33162.4	1.000	1.000	1.000	0.40	13264.9
10F	1.538	24364.2	37481.5	1.000	1.000	1.000	0.40	14992.6
9F	1.451	28563.1	41439.4	1.000	1.000	1.000	0.40	16575.7
8F	1.373	32857.9	45113.1	1.000	1.000	1.000	0.40	18045.2
7F	1.304	37152.7	48429.5	1.000	1.000	1.000	0.40	19371.8
6F	1.239	41565.0	51480.5	1.000	1.000	1.000	0.40	20592.2
5F	1.178	45993.1	54191.9	1.000	1.000	1.000	0.40	21676.8
4F	1.122	50421.1	56561.9	1.000	1.000	1.000	0.40	22624.8
3F	1.068	54890.2	58615.3	1.000	1.000	1.000	0.40	23446.1
2F	1.016	59400.4	60349.0	1.000	1.000	1.000	0.40	24139.6
1F	0.965	64017.6	61777.0	1.000	1.000	1.000	0.40	24710.8

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1657.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3383.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2793.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3496.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7087.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4307.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8639.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5037.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10058.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5670.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12569.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	Y2	6659.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7418.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	合計	14689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7823.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15614.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8226.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8566.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8858.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8920.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	合計	17778.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9194.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18304.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9510.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1657.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	1725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	3383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2793.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3496.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7087.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4307.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8639.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5037.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5670.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12569.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6659.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7418.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7823.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y3	7791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15614.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8226.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8566.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8858.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8920.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17778.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9194.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9510.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	926.76	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	690.21	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	650.23	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	650.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	690.21	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	926.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	4534.40	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1233.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1204.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1166.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1166.50	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1204.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1233.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7209.15	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1481.11	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1654.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1614.86	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1614.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1654.11	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1481.11	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9500.15	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1706.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2061.65	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2021.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2021.51	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2061.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1706.70	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11579.70	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1933.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2424.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2382.81	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2382.81	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2424.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1933.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13481.95	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2147.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2759.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2712.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2712.41	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2759.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2147.41	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15237.87	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2324.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3074.95	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3023.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3023.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3074.94	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2324.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16846.90	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2503.83	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3305.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3305.69	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3360.71	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2503.83	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18340.45	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2639.83	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3632.19	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3572.32	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3572.33	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3632.18	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2639.83	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19688.69	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2753.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3889.22	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3821.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3821.37	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3889.22	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2753.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20929.06	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2903.81	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4094.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4017.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4017.41	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4094.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2903.81	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22031.38	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2986.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4297.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4213.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4213.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4297.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	2986.90	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22994.89	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3062.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4473.50	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4378.79	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4378.81	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4473.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3062.53	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23829.68	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3229.56	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4571.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4466.03	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4466.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4571.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3229.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24534.52	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3581.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4546.85	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4428.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4428.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4546.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3581.90	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25115.05	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	968.30	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	718.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	676.98	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	676.98	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	718.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	968.30	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	4727.91	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1288.76	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1254.70	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1214.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1214.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1254.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1288.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7516.82	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1545.83	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1723.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1683.07	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1683.07	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1723.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1545.83	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9905.59	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1778.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2150.29	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2108.55	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2108.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2150.30	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1778.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12073.89	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2008.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2531.47	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2488.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2488.27	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2531.47	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2008.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14057.32	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2224.80	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2882.96	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2836.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2836.34	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2882.96	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2224.79	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15888.18	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2407.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3213.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3162.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3162.37	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3213.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2407.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17565.89	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2595.63	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3510.65	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3455.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3455.31	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3510.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2595.63	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19123.17	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2737.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3793.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3733.03	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3733.02	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3793.57	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2737.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20528.95	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2855.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4062.15	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3993.45	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3993.44	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4062.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2855.52	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21822.26	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3011.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4276.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4198.29	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4198.30	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4276.51	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3011.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22971.62	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3096.36	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4488.84	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4402.93	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4402.93	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4488.84	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3096.36	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23976.25	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3175.75	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4672.08	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4575.51	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4575.51	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4672.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3175.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24846.66	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3344.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4777.36	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4669.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4669.31	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4777.35	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3344.14	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25581.59	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3586.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4812.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4693.79	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4693.80	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4812.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3586.95	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26186.89	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	11153.5	1.000	0.30	3346.1		3383.0	1.01
14F	17732.8	1.000	0.30	5319.8		5378.6	1.01
13F	23368.1	1.000	0.30	7010.4		7087.8	1.01
12F	28483.3	1.000	0.30	8545.0		8639.4	1.01
11F	33162.4	1.000	0.30	9948.7		10058.6	1.01
10F	37481.5	1.000	0.30	11244.5		11368.7	1.01
9F	41439.4	1.000	0.30	12431.8		12569.1	1.01
8F	45113.1	1.000	0.30	13533.9		13683.5	1.01
7F	48429.5	1.000	0.30	14528.8		14689.3	1.01
6F	51480.5	1.000	0.30	15444.1		15614.8	1.01
5F	54191.9	1.000	0.30	16257.6		16437.2	1.01
4F	56561.9	1.000	0.30	16968.6		17156.0	1.01
3F	58615.3	1.000	0.30	17584.6		17778.9	1.01
2F	60349.0	1.000	0.30	18104.7		18304.7	1.01
1F	61777.0	1.000	0.30	18533.1		18737.8	1.01

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	11153.5	1.000	0.30	3346.1		3383.0	1.01
14F	17732.8	1.000	0.30	5319.8		5378.6	1.01
13F	23368.1	1.000	0.30	7010.4		7087.8	1.01
12F	28483.3	1.000	0.30	8545.0		8639.4	1.01
11F	33162.4	1.000	0.30	9948.7		10058.6	1.01
10F	37481.5	1.000	0.30	11244.5		11368.7	1.01
9F	41439.4	1.000	0.30	12431.8		12569.1	1.01
8F	45113.1	1.000	0.30	13533.9		13683.5	1.01
7F	48429.5	1.000	0.30	14528.8		14689.3	1.01
6F	51480.5	1.000	0.30	15444.1		15614.8	1.01
5F	54191.9	1.000	0.30	16257.6		16437.2	1.01
4F	56561.9	1.000	0.30	16968.6		17156.0	1.01
3F	58615.3	1.000	0.30	17584.6		17778.9	1.01
2F	60349.0	1.000	0.30	18104.7		18304.7	1.01
1F	61777.0	1.000	0.30	18533.1		18737.9	1.01

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	11153. 5	1. 000	0. 40	4461. 4		4534. 4	1. 01
14F	17732. 8	1. 000	0. 40	7093. 1		7209. 2	1. 01
13F	23368. 1	1. 000	0. 40	9347. 2		9500. 1	1. 01
12F	28483. 3	1. 000	0. 40	11393. 3		11579. 7	1. 01
11F	33162. 4	1. 000	0. 40	13264. 9		13481. 9	1. 01
10F	37481. 5	1. 000	0. 40	14992. 6		15237. 9	1. 01
9F	41439. 4	1. 000	0. 40	16575. 7		16846. 9	1. 01
8F	45113. 1	1. 000	0. 40	18045. 2		18340. 5	1. 01
7F	48429. 5	1. 000	0. 40	19371. 8		19688. 7	1. 01
6F	51480. 5	1. 000	0. 40	20592. 2		20929. 1	1. 01
5F	54191. 9	1. 000	0. 40	21676. 8		22031. 4	1. 01
4F	56561. 9	1. 000	0. 40	22624. 8		22994. 9	1. 01
3F	58615. 3	1. 000	0. 40	23446. 1		23829. 7	1. 01
2F	60349. 0	1. 000	0. 40	24139. 6		24534. 5	1. 01
1F	61777. 0	1. 000	0. 40	24710. 8		25115. 0	1. 01

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	11153. 5	1. 000	0. 40	4461. 4		4727. 9	1. 05
14F	17732. 8	1. 000	0. 40	7093. 1		7516. 8	1. 05
13F	23368. 1	1. 000	0. 40	9347. 2		9905. 6	1. 05
12F	28483. 3	1. 000	0. 40	11393. 3		12073. 9	1. 05
11F	33162. 4	1. 000	0. 40	13264. 9		14057. 3	1. 05
10F	37481. 5	1. 000	0. 40	14992. 6		15888. 2	1. 05
9F	41439. 4	1. 000	0. 40	16575. 7		17565. 9	1. 05
8F	45113. 1	1. 000	0. 40	18045. 2		19123. 2	1. 05
7F	48429. 5	1. 000	0. 40	19371. 8		20529. 0	1. 05
6F	51480. 5	1. 000	0. 40	20592. 2		21822. 3	1. 05
5F	54191. 9	1. 000	0. 40	21676. 8		22971. 6	1. 05
4F	56561. 9	1. 000	0. 40	22624. 8		23976. 2	1. 05
3F	58615. 3	1. 000	0. 40	23446. 1		24846. 7	1. 05
2F	60349. 0	1. 000	0. 40	24139. 6		25581. 6	1. 05
1F	61777. 0	1. 000	0. 40	24710. 8		26186. 9	1. 05

U-5. 8. 3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X 方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）
X 方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）
Y 方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：13F - 14F）
Y 方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：13F - 14F）

保有耐力時

X 方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）
X 方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）
Y 方向（正加力）	層間変形角（解析終了位置：13F - 14F）
Y 方向（負加力）	層間変形角（解析終了位置：13F - 14F）

U-5. 8. 4 最終ステップの重心位置の変位

Q	： 層せん断力	(kN)	層名位置と下層との間の階のせん断力
U	： 層変位	(cm)	層名位置の計算階の最下層からの水平変位
Δ U	： 層間変位	(cm)	層名位置と下層との水平変位の差分

※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X 方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
510	16F	3478. 1	70. 1220	4. 1652	1/ 67
	15F	5529. 8	65. 9568	4. 4826	1/ 62

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
510	14F	7287.1	61.4742	4.8641	1/ 58
	13F	8882.2	56.6101	5.1861	1/ 54
	12F	10341.3	51.4240	5.4284	1/ 52
	11F	11688.2	45.9956	5.5745	1/ 50
	10F	12922.4	40.4210	5.6052	1/ 50
	9F	14068.0	34.8159	5.5087	1/ 51
	8F	15102.2	29.3072	5.2616	1/ 53
	7F	16053.6	24.0456	4.9264	1/ 57
	6F	16899.2	19.1192	4.6492	1/ 60
	5F	17638.2	14.4700	4.3410	1/ 65
	4F	18278.5	10.1290	3.9424	1/ 71
	3F	18819.2	6.1866	3.4345	1/ 82
	2F	19264.5	2.7521	2.7521	1/ 122

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
510	16F	3478.1	70.1220	4.1652	1/ 67
	15F	5529.8	65.9568	4.4827	1/ 62
	14F	7287.1	61.4742	4.8640	1/ 58
	13F	8882.2	56.6101	5.1861	1/ 54
	12F	10341.3	51.4240	5.4284	1/ 52
	11F	11688.2	45.9956	5.5745	1/ 50
	10F	12922.4	40.4211	5.6052	1/ 50
	9F	14068.0	34.8159	5.5087	1/ 51
	8F	15102.2	29.3072	5.2616	1/ 53
	7F	16053.6	24.0456	4.9264	1/ 57
	6F	16899.2	19.1192	4.6492	1/ 60
	5F	17638.2	14.4700	4.3410	1/ 65
	4F	18278.5	10.1290	3.9424	1/ 71
	3F	18819.2	6.1866	3.4345	1/ 82
	2F	19264.5	2.7521	2.7521	1/ 122

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
492	16F	4614.7	83.4895	5.5905	1/ 50
	15F	7336.8	77.8990	5.5986	1/ 50
	14F	9668.3	72.3003	5.6029	1/ 50
	13F	11784.7	66.6974	5.6002	1/ 50
	12F	13720.6	61.0972	5.5946	1/ 50
	11F	15507.6	55.5025	5.5807	1/ 50
	10F	17145.1	49.9218	5.5624	1/ 50
	9F	18665.1	44.3595	5.5370	1/ 51
	8F	20037.2	38.8225	5.5031	1/ 51
	7F	21299.5	33.3194	5.4601	1/ 51
	6F	22421.4	27.8593	5.4076	1/ 52
	5F	23401.9	22.4517	5.3469	1/ 52
	4F	24251.5	17.1049	5.2764	1/ 53
	3F	24968.8	11.8284	5.1991	1/ 54
	2F	25559.6	6.6293	6.6293	1/ 51

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
491	16F	4807.4	83.3973	5.5878	1/ 50
	15F	7643.1	77.8094	5.5957	1/ 50
	14F	10072.0	72.2138	5.6007	1/ 50
	13F	12276.8	66.6130	5.5978	1/ 50
	12F	14293.5	61.0152	5.5920	1/ 50
	11F	16155.2	55.4232	5.5779	1/ 50
	10F	17861.1	49.8454	5.5582	1/ 50

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
491	9F	19444.5	44.2872	5.5328	1/ 51
	8F	20873.9	38.7544	5.4983	1/ 51
	7F	22189.0	33.2560	5.4545	1/ 51
	6F	23357.7	27.8015	5.4002	1/ 52
	5F	24379.2	22.4014	5.3379	1/ 52
	4F	25264.2	17.0635	5.2656	1/ 53
	3F	26011.5	11.7979	5.1861	1/ 54
	2F	26627.0	6.6118	6.6118	1/ 51

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
391	16F	3383.0	33.2742	1.4351	1/ 195
	15F	5378.6	31.8391	1.7076	1/ 164
	14F	7087.9	30.1315	2.0362	1/ 138
	13F	8639.4	28.0953	2.3250	1/ 120
	12F	10058.6	25.7704	2.5588	1/ 109
	11F	11368.7	23.2116	2.7247	1/ 103
	10F	12569.2	20.4868	2.8025	1/ 100
	9F	13683.5	17.6844	2.7826	1/ 101
	8F	14689.3	14.9018	2.6460	1/ 106
	7F	15614.8	12.2558	2.4570	1/ 114
	6F	16437.2	9.7988	2.3520	1/ 119
	5F	17156.0	7.4468	2.2477	1/ 125
	4F	17778.9	5.1991	2.0775	1/ 135
	3F	18304.7	3.1216	1.8084	1/ 155
	2F	18737.8	1.3132	1.3132	1/ 255

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
391	16F	3383.0	33.2742	1.4351	1/ 195
	15F	5378.6	31.8391	1.7076	1/ 164
	14F	7087.9	30.1315	2.0362	1/ 138
	13F	8639.4	28.0953	2.3250	1/ 120
	12F	10058.6	25.7704	2.5588	1/ 109
	11F	11368.7	23.2116	2.7247	1/ 103
	10F	12569.1	20.4869	2.8025	1/ 100
	9F	13683.5	17.6844	2.7826	1/ 101
	8F	14689.3	14.9018	2.6460	1/ 106
	7F	15614.8	12.2558	2.4570	1/ 114
	6F	16437.2	9.7988	2.3520	1/ 119
	5F	17156.0	7.4468	2.2477	1/ 125
	4F	17778.9	5.1991	2.0775	1/ 135
	3F	18304.7	3.1216	1.8084	1/ 155
	2F	18737.9	1.3132	1.3132	1/ 255

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
225	16F	4534.4	19.2398	1.3906	1/ 201
	15F	7209.2	17.8492	1.3985	1/ 200
	14F	9500.1	16.4507	1.4014	1/ 200
	13F	11579.7	15.0493	1.3998	1/ 200
	12F	13481.9	13.6494	1.3940	1/ 201
	11F	15237.9	12.2555	1.3804	1/ 203
	10F	16846.9	10.8751	1.3622	1/ 206
	9F	18340.4	9.5129	1.3377	1/ 209
	8F	19688.7	8.1751	1.3046	1/ 215
	7F	20929.1	6.8705	1.2629	1/ 222

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角	
225	6F	22031. 4	5. 6076	1. 2114	1/	231
	5F	22994. 9	4. 3962	1. 1522	1/	243
	4F	23829. 7	3. 2440	1. 0835	1/	258
	3F	24534. 5	2. 1605	1. 0081	1/	278
	2F	25115. 0	1. 1524	1. 1524	1/	291

Y 方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角	
226	16F	4727. 9	19. 2326	1. 3934	1/	201
	15F	7516. 8	17. 8392	1. 4017	1/	200
	14F	9905. 6	16. 4375	1. 4047	1/	199
	13F	12073. 9	15. 0328	1. 4031	1/	200
	12F	14057. 3	13. 6297	1. 3970	1/	200
	11F	15888. 2	12. 2327	1. 3829	1/	202
	10F	17565. 9	10. 8497	1. 3643	1/	205
	9F	19123. 2	9. 4854	1. 3394	1/	209
	8F	20529. 0	8. 1460	1. 3055	1/	214
	7F	21822. 3	6. 8405	1. 2626	1/	222
	6F	22971. 6	5. 5779	1. 2098	1/	231
	5F	23976. 2	4. 3681	1. 1490	1/	244
	4F	24846. 7	3. 2192	1. 0783	1/	260
	3F	25581. 6	2. 1408	1. 0007	1/	280
	2F	26186. 9	1. 1402	1. 1402	1/	294

U-5. 8. 5増分解析イテレーション結果

Ds算定時

- X 方向（正加力）最大荷重ステップ：510
- X 方向（負加力）最大荷重ステップ：510
- Y 方向（正加力）最大荷重ステップ：492
- Y 方向（負加力）最大荷重ステップ：491

保有水平耐力時

- X 方向（正加力）最大荷重ステップ：391
- X 方向（負加力）最大荷重ステップ：391
- Y 方向（正加力）最大荷重ステップ：225
- Y 方向（負加力）最大荷重ステップ：226

U-5. 11RC柱はり接合部せん断耐力

- 柱はり接合部の設計用せん断力 $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Q_{cu})$ （はり降伏型）
- $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Q_{gu}) \cdot D/Db$ （柱降伏型）
- ここに、 α ：応力割増し係数で 1.1とする
- 柱はり接合部のせん断強度 $V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$

U-5.11.1 R C柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mb, Mb'	: 左右のはり端モーメント	(kN・m)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
L, L'	: 左右のはりの内り長さ	(cm)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
Tu, Tu'	: 左右のはり端に生ずる引張力	(kN)
Qcu	: 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
種別	判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力) -- R Cはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	264.2	325.6	OK	FA
			30.0	302.0	600.0	490.0	280.0	560.1				
			65.0	110.0	0.40	0.85	8.65	47.5	82.5	1152.7		
	X2	Fc30	30.0	365.9	600.0	490.0	0.0	678.6	673.6	836.4	OK	FA
			30.0	404.2	600.0	490.0	280.0	755.3				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X3	Fc30	30.0	467.6	600.0	490.0	0.0	873.8	762.5	953.2	OK	FA
			30.0	404.2	600.0	490.0	280.0	755.3				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X4	Fc30	30.0	467.6	600.0	490.0	0.0	873.8	762.5	953.2	OK	FA
			30.0	404.2	600.0	490.0	280.0	755.3				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X5	Fc30	30.0	467.6	600.0	490.0	0.0	873.8	673.2	836.9	OK	FA
			30.0	302.0	600.0	490.0	280.0	560.1				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X6	Fc30	30.0	365.9	600.0	490.0	0.0	678.6	320.1	394.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.40	0.85	8.65	47.5	82.5	1152.7		
15F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	248.7	814.8	OK	FA
			35.0	568.8	600.0	490.0	280.0	989.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
	X2	Fc30	35.0	636.9	600.0	490.0	280.0	1108.0	578.9	1888.2	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X3	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X4	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X5	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	579.1	1887.9	OK	FA
			35.0	568.8	600.0	490.0	280.0	989.5				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X6	Fc30	35.0	636.9	600.0	490.0	280.0	1108.0	278.5	912.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
14F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	248.7	814.8	OK	FA
			35.0	568.8	600.0	490.0	280.0	989.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X2	Fc30	35.0	636.9	600.0	490.0	280.0	1108.0	578.9	1888.2	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X3	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X4	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X5	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	579.1	1887.9	OK	FA
			35.0	568.8	600.0	490.0	280.0	989.5				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X6	Fc30	35.0	636.9	600.0	490.0	280.0	1108.0	278.5	912.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
13F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	352.7	1170.1	OK	FA
			35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
	X2	Fc30	35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9	808.6	2668.6	OK	FA
			40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X3	Fc30	40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X4	Fc30	40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X5	Fc30	40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2	808.8	2668.4	OK	FA
			35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X6	Fc30	35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9	382.2	1268.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
12F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	352.7	1170.1	OK	FA
			35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
	X2	Fc30	35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9	808.6	2668.6	OK	FA
			40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X3	Fc30	40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X4	Fc30	40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X5	Fc30	40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2	808.8	2668.4	OK	FA
			35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X6	Fc30	35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9	382.2	1268.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
11F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	500.1	1631.2	OK	FA
			45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
	X2	Fc33	45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5	1054.0	3464.6	OK	FA
			45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X3	Fc33	45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X4	Fc33	45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X5	Fc33	45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	1053.6	3465.0	OK	FA
			45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X6	Fc33	45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5	530.0	1728.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
10F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	500.1	1631.2	OK	FA
			45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
	X2	Fc33	45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5	1054.0	3464.6	OK	FA
			45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X3	Fc33	45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X4	Fc33	45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X5	Fc33	45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	1053.6	3465.0	OK	FA
			45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X6	Fc33	45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5	530.0	1728.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
9F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	524.0	1736.0	OK	FA
			50.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
	X2	Fc33	50.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	1181.1	3930.6	OK	FA
			55.0	1435.0	600.0	490.0	280.0	2533.7				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X3	Fc33	55.0	1502.1	600.0	490.0	280.0	2652.2	1284.5	4291.6	OK	FA
			55.0	1435.0	600.0	490.0	280.0	2533.7				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X4	Fc33	55.0	1502.1	600.0	490.0	280.0	2652.2	1284.5	4291.6	OK	FA
			55.0	1435.0	600.0	490.0	280.0	2533.7				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X5	Fc33	55.0	1502.1	600.0	490.0	280.0	2652.2	1180.9	3930.8	OK	FA
			50.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X6	Fc33	50.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	553.5	1833.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
8F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	524.0	1736.0	OK	FA
			50.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
	X2	Fc33	50.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	1181.1	3930.6	OK	FA
			55.0	1435.0	600.0	490.0	280.0	2533.7				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X3	Fc33	55.0	1502.1	600.0	490.0	280.0	2652.2	1284.5	4291.6	OK	FA
			55.0	1435.0	600.0	490.0	280.0	2533.7				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X4	Fc33	55.0	1502.1	600.0	490.0	280.0	2652.2	1284.5	4291.6	OK	FA
			55.0	1435.0	600.0	490.0	280.0	2533.7				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X5	Fc33	55.0	1502.1	600.0	490.0	280.0	2652.2	1180.9	3930.8	OK	FA
			50.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X6	Fc33	50.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	553.5	1833.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
7F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	736.9	2441.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	65.0	82.5	2950.8		
	X2	Fc33	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X3	Fc33	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X4	Fc33	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X5	Fc33	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X6	Fc33	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	766.4	2538.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	65.0	82.5	2950.8		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	736.9	2441.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X3	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X4	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X5	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X6	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	766.4	2538.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	736.9	2441.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X3	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X4	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X5	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X6	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	766.4	2538.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	736.9	2441.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X3	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X4	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X5	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X6	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	766.4	2538.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	736.9	2441.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X3	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X4	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X5	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X6	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	766.4	2538.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	671.0	2513.5	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	335.0	2956.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	1468.4	5482.8	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	335.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X3	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1568.0	5837.7	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	335.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X4	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1568.0	5837.7	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	335.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X5	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1468.5	5482.7	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	335.0	2956.0				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		

Y2 (正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X6	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	697.9	2614.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	335.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		

Y3 (正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	264.2	325.6	OK	FA
			30.0	302.0	600.0	490.0	280.0	560.1				
			65.0	110.0	0.40	0.85	8.65	47.5	82.5	1152.7		
	X2	Fc30	30.0	365.9	600.0	490.0	0.0	678.6	673.6	836.4	OK	FA
			30.0	404.2	600.0	490.0	280.0	755.3				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X3	Fc30	30.0	467.6	600.0	490.0	0.0	873.8	762.5	953.2	OK	FA
			30.0	404.2	600.0	490.0	280.0	755.3				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X4	Fc30	30.0	467.6	600.0	490.0	0.0	873.8	762.5	953.2	OK	FA
			30.0	404.2	600.0	490.0	280.0	755.3				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X5	Fc30	30.0	467.6	600.0	490.0	0.0	873.8	673.2	836.9	OK	FA
			30.0	302.0	600.0	490.0	280.0	560.1				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X6	Fc30	30.0	365.9	600.0	490.0	0.0	678.6	320.1	394.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.40	0.85	8.65	47.5	82.5	1152.7		
15F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	300.4	975.7	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
	X2	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X3	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X4	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X5	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X6	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	330.4	1073.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
14F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	300.4	975.7	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
	X2	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X3	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X4	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X5	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X6	Fc30	35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9	330.4	1073.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
13F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	352.7	1170.1	OK	FA
			35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
	X2	Fc30	35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9	808.6	2668.6	OK	FA
			40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X3	Fc30	40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X4	Fc30	40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X5	Fc30	40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2	808.8	2668.4	OK	FA
			35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X6	Fc30	35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9	382.2	1268.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
12F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	352.7	1170.1	OK	FA
			35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
	X2	Fc30	35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9	808.6	2668.6	OK	FA
			40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X3	Fc30	40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X4	Fc30	40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X5	Fc30	40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2	808.8	2668.4	OK	FA
			35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X6	Fc30	35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9	382.2	1268.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
11F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	500.1	1631.2	OK	FA
			45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
	X2	Fc33	45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5	1054.0	3464.6	OK	FA
			45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X3	Fc33	45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X4	Fc33	45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X5	Fc33	45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	1053.6	3465.0	OK	FA
			45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X6	Fc33	45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5	530.0	1728.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	500.1	1631.2	OK	FA
			45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
	X2	Fc33	45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5	1054.0	3464.6	OK	FA
			45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X3	Fc33	45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X4	Fc33	45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X5	Fc33	45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6	1053.6	3465.0	OK	FA
			45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X6	Fc33	45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5	530.0	1728.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
9F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	614.9	2021.3	OK	FA
			50.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
	X2	Fc33	50.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0	1259.5	4140.4	OK	FA
			55.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X3	Fc33	55.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0	1259.5	4140.4	OK	FA
			55.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X4	Fc33	55.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0	1259.5	4140.4	OK	FA
			55.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X5	Fc33	55.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0	1259.5	4140.4	OK	FA
			50.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X6	Fc33	50.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0	644.6	2119.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
8F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	614.9	2021.3	OK	FA
			50.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
	X2	Fc33	50.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0	1259.5	4140.4	OK	FA
			55.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X3	Fc33	55.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0	1259.5	4140.4	OK	FA
			55.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X4	Fc33	55.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0	1259.5	4140.4	OK	FA
			55.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X5	Fc33	55.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0	1259.5	4140.4	OK	FA
			50.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X6	Fc33	50.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0	644.6	2119.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
7F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	736.9	2441.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	65.0	82.5	2950.8		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X2	Fc33	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X3	Fc33	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X4	Fc33	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X5	Fc33	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X6	Fc33	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	766.4	2538.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	65.0	82.5	2950.8		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	736.9	2441.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X3	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X4	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X5	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X6	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	766.4	2538.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	736.9	2441.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X3	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X4	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X5	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X6	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	766.4	2538.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	736.9	2441.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X3	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X4	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X5	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X6	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	766.4	2538.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	736.9	2441.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X3	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X4	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X5	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X6	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	766.4	2538.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	671.0	2513.5	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	335.0	2956.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	1468.4	5482.8	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	335.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X3	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1568.0	5837.7	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	335.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X4	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1568.0	5837.7	OK	FA
			65.0	1934.9	600.0	490.0	335.0	3378.3				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X5	Fc36	65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8	1468.5	5482.7	OK	FA
			65.0	1685.0	600.0	490.0	335.0	2956.0				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X6	Fc36	65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5	697.9	2614.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	335.0	0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	320.1	394.4	OK	FA
			30.0	365.9	600.0	490.0	280.0	678.6				
			65.0	110.0	0.40	0.85	8.65	47.5	82.5	1152.7		
	X2	Fc30	30.0	302.0	600.0	490.0	0.0	560.1	673.2	836.9	OK	FA
			30.0	467.6	600.0	490.0	280.0	873.8				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X3	Fc30	30.0	404.2	600.0	490.0	0.0	755.3	762.5	953.2	OK	FA
			30.0	467.6	600.0	490.0	280.0	873.8				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X4	Fc30	30.0	404.2	600.0	490.0	0.0	755.3	762.5	953.2	OK	FA
			30.0	467.6	600.0	490.0	280.0	873.8				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X5	Fc30	30.0	404.2	600.0	490.0	0.0	755.3	673.6	836.4	OK	FA
			30.0	365.9	600.0	490.0	280.0	678.6				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X6	Fc30	30.0	302.0	600.0	490.0	0.0	560.1	264.2	325.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.40	0.85	8.65	47.5	82.5	1152.7		
15F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	278.5	912.4	OK	FA
			35.0	636.9	600.0	490.0	280.0	1108.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
	X2	Fc30	35.0	568.8	600.0	490.0	280.0	989.5	579.1	1887.9	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X3	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X4	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X5	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	578.9	1888.2	OK	FA
			35.0	636.9	600.0	490.0	280.0	1108.0				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X6	Fc30	35.0	568.8	600.0	490.0	280.0	989.5	248.7	814.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
14F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	278.5	912.4	OK	FA
			35.0	636.9	600.0	490.0	280.0	1108.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
	X2	Fc30	35.0	568.8	600.0	490.0	280.0	989.5	579.1	1887.9	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X3	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X4	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X5	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	578.9	1888.2	OK	FA
			35.0	636.9	600.0	490.0	280.0	1108.0				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X6	Fc30	35.0	568.8	600.0	490.0	280.0	989.5	248.7	814.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
13F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	382.2	1268.0	OK	FA
			35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
	X2	Fc30	35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4	808.8	2668.4	OK	FA
			40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X3	Fc30	40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X4	Fc30	40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X5	Fc30	40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7	808.6	2668.6	OK	FA
			35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X6	Fc30	35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4	352.7	1170.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
12F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	382.2	1268.0	OK	FA
			35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
	X2	Fc30	35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4	808.8	2668.4	OK	FA
			40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X3	Fc30	40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X4	Fc30	40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X5	Fc30	40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7	808.6	2668.6	OK	FA
			35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X6	Fc30	35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4	352.7	1170.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
11F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	530.0	1728.7	OK	FA
			45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
	X2	Fc33	45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0	1053.6	3465.0	OK	FA
			45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X3	Fc33	45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X4	Fc33	45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X5	Fc33	45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	1054.0	3464.6	OK	FA
			45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X6	Fc33	45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0	500.1	1631.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
10F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	530.0	1728.7	OK	FA
			45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
	X2	Fc33	45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0	1053.6	3465.0	OK	FA
			45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X3	Fc33	45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X4	Fc33	45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X5	Fc33	45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	1054.0	3464.6	OK	FA
			45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X6	Fc33	45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0	500.1	1631.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
9F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	553.5	1833.8	OK	FA
			50.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
	X2	Fc33	50.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	1180.9	3930.8	OK	FA
			55.0	1502.1	600.0	490.0	280.0	2652.2				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X3	Fc33	55.0	1435.0	600.0	490.0	280.0	2533.7	1284.5	4291.6	OK	FA
			55.0	1502.1	600.0	490.0	280.0	2652.2				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X4	Fc33	55.0	1435.0	600.0	490.0	280.0	2533.7	1284.5	4291.6	OK	FA
			55.0	1502.1	600.0	490.0	280.0	2652.2				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X5	Fc33	55.0	1435.0	600.0	490.0	280.0	2533.7	1181.1	3930.6	OK	FA
			50.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X6	Fc33	50.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	524.0	1736.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
8F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	553.5	1833.8	OK	FA
			50.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
	X2	Fc33	50.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	1180.9	3930.8	OK	FA
			55.0	1502.1	600.0	490.0	280.0	2652.2				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X3	Fc33	55.0	1435.0	600.0	490.0	280.0	2533.7	1284.5	4291.6	OK	FA
			55.0	1502.1	600.0	490.0	280.0	2652.2				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X4	Fc33	55.0	1435.0	600.0	490.0	280.0	2533.7	1284.5	4291.6	OK	FA
			55.0	1502.1	600.0	490.0	280.0	2652.2				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X5	Fc33	55.0	1435.0	600.0	490.0	280.0	2533.7	1181.1	3930.6	OK	FA
			50.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X6	Fc33	50.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	524.0	1736.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
7F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	766.4	2538.9	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	65.0	82.5	2950.8		
	X2	Fc33	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X3	Fc33	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X4	Fc33	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X5	Fc33	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X6	Fc33	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	736.9	2441.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	65.0	82.5	2950.8		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	766.4	2538.9	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X3	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X4	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X5	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X6	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	736.9	2441.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	766.4	2538.9	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X3	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X4	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X5	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X6	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	736.9	2441.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	766.4	2538.9	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X3	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X4	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X5	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X6	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	736.9	2441.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	766.4	2538.9	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X3	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X4	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X5	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X6	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	736.9	2441.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	697.9	2614.3	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	335.0	3074.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	1468.5	5482.7	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	335.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X3	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1568.0	5837.7	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	335.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X4	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1568.0	5837.7	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	335.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X5	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1468.4	5482.8	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	335.0	3074.5				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X6	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	671.0	2513.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	335.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	320.1	394.4	OK	FA
			30.0	365.9	600.0	490.0	280.0	678.6				
			65.0	110.0	0.40	0.85	8.65	47.5	82.5	1152.7		
	X2	Fc30	30.0	302.0	600.0	490.0	0.0	560.1	673.2	836.9	OK	FA
			30.0	467.6	600.0	490.0	280.0	873.8				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X3	Fc30	30.0	404.2	600.0	490.0	0.0	755.3	762.5	953.2	OK	FA
			30.0	467.6	600.0	490.0	280.0	873.8				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X4	Fc30	30.0	404.2	600.0	490.0	0.0	755.3	762.5	953.2	OK	FA
			30.0	467.6	600.0	490.0	280.0	873.8				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X5	Fc30	30.0	404.2	600.0	490.0	0.0	755.3	673.6	836.4	OK	FA
			30.0	365.9	600.0	490.0	280.0	678.6				
			40.0	110.0	0.70	0.85	8.65	35.0	110.0	1981.8		
	X6	Fc30	30.0	302.0	600.0	490.0	0.0	560.1	264.2	325.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.40	0.85	8.65	47.5	82.5	1152.7		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
15F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	330.4	1073.1	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
	X2	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X3	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X4	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X5	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X6	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	300.4	975.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
14F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	330.4	1073.1	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
	X2	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X3	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X4	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X5	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	630.8	2048.8	OK	FA
			35.0	755.4	600.0	490.0	280.0	1305.9				
			40.0	110.0	1.00	0.85	8.65	37.5	110.0	3033.3		
	X6	Fc30	35.0	686.9	600.0	490.0	280.0	1187.4	300.4	975.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
13F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	382.2	1268.0	OK	FA
			35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
	X2	Fc30	35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4	808.8	2668.4	OK	FA
			40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X3	Fc30	40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X4	Fc30	40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X5	Fc30	40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7	808.6	2668.6	OK	FA
			35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X6	Fc30	35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4	352.7	1170.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
12F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	382.2	1268.0	OK	FA
			35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X2	Fc30	35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4	808.8	2668.4	OK	FA
			40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X3	Fc30	40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X4	Fc30	40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7	882.5	2899.0	OK	FA
			40.0	1043.0	600.0	490.0	280.0	1818.2				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	47.5	110.0	3842.2		
	X5	Fc30	40.0	975.0	600.0	490.0	280.0	1699.7	808.6	2668.6	OK	FA
			35.0	874.0	600.0	490.0	280.0	1534.9				
			55.0	110.0	1.00	0.85	8.65	46.3	110.0	3741.1		
	X6	Fc30	35.0	806.5	600.0	490.0	280.0	1416.4	352.7	1170.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	8.65	50.0	82.5	2123.3		
11F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	530.0	1728.7	OK	FA
			45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
	X2	Fc33	45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0	1053.6	3465.0	OK	FA
			45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X3	Fc33	45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X4	Fc33	45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X5	Fc33	45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	1054.0	3464.6	OK	FA
			45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5				
			55.0	110.0	1.00	0.85	9.25	50.0	110.0	4323.5		
	X6	Fc33	45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0	500.1	1631.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
10F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	530.0	1728.7	OK	FA
			45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
	X2	Fc33	45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0	1053.6	3465.0	OK	FA
			45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X3	Fc33	45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X4	Fc33	45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	1077.6	3569.8	OK	FA
			45.0	1265.8	600.0	490.0	280.0	2220.6				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X5	Fc33	45.0	1198.2	600.0	490.0	280.0	2102.1	1054.0	3464.6	OK	FA
			45.0	1211.8	600.0	490.0	280.0	2101.5				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	55.0	110.0	4755.8		
	X6	Fc33	45.0	1143.5	600.0	490.0	280.0	1983.0	500.1	1631.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	55.0	82.5	2496.8		
9F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	644.6	2119.0	OK	FA
			50.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
	X2	Fc33	50.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5	1259.5	4140.4	OK	FA
			55.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1	OK	FA

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X3	Fc33	55.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5	1259.5	4140.4	OK	FA
			55.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X4	Fc33	55.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5	1259.5	4140.4	OK	FA
			55.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X5	Fc33	55.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5	1259.5	4140.4	OK	FA
			50.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X6	Fc33	50.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5	614.9	2021.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
8F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	644.6	2119.0	OK	FA
			50.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
	X2	Fc33	50.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5	1259.5	4140.4	OK	FA
			55.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X3	Fc33	55.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5	1259.5	4140.4	OK	FA
			55.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X4	Fc33	55.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5	1259.5	4140.4	OK	FA
			55.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	60.0	110.0	5188.2		
	X5	Fc33	55.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5	1259.5	4140.4	OK	FA
			50.0	1474.0	600.0	490.0	280.0	2571.0				
			65.0	110.0	1.00	0.85	9.25	58.8	110.0	5080.1		
	X6	Fc33	50.0	1406.1	600.0	490.0	280.0	2452.5	614.9	2021.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	57.5	82.5	2610.3		
7F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	766.4	2538.9	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	65.0	82.5	2950.8		
	X2	Fc33	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X3	Fc33	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X4	Fc33	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X5	Fc33	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.25	70.0	110.0	6052.8		
	X6	Fc33	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	736.9	2441.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.25	65.0	82.5	2950.8		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	766.4	2538.9	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X3	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X4	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X5	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X6	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	736.9	2441.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	766.4	2538.9	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X3	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X4	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X5	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			75.0	110.0	1.00	0.85	9.83	70.0	110.0	6433.0		
	X6	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	736.9	2441.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	766.4	2538.9	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X3	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X4	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X5	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X6	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	736.9	2441.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	766.4	2538.9	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	1612.7	5324.0	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X3	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X4	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1722.0	5668.3	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	280.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		

Y3(負加力)-- R Cはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X5	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1612.6	5324.2	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	280.0	3074.5				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X6	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	736.9	2441.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	697.9	2614.3	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	335.0	3074.5				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		
	X2	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	1468.5	5482.7	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	335.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X3	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1568.0	5837.7	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	335.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X4	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1568.0	5837.7	OK	FA
			65.0	2002.8	600.0	490.0	335.0	3496.8				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X5	Fc36	65.0	1934.9	600.0	490.0	280.0	3378.3	1468.4	5482.8	OK	FA
			65.0	1752.5	600.0	490.0	335.0	3074.5				
			90.0	110.0	1.00	0.85	9.83	77.5	110.0	7122.2		
	X6	Fc36	65.0	1685.0	600.0	490.0	280.0	2956.0	671.0	2513.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	335.0	-0.0				
			65.0	110.0	0.70	0.85	9.83	65.0	82.5	3136.1		

U-5. 11. 2 R C柱はり接合部（柱降伏型）

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
Ib, Ib'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm2)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	: 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)	

Y2(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1344.8	335.0	235.0	0.0	1499.7	639.0	520.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			65.0	110.0	0.40	1.00	9.83	65.0	82.5	2108.3		
	X2	Fc36	100.0	5042.0	335.0	235.0	600.0	5622.8	1197.9	2677.0	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X3	Fc36	100.0	5367.2	335.0	235.0	600.0	5985.5	1275.2	2849.8	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X4	Fc36	100.0	5390.2	335.0	235.0	600.0	6011.2	1280.7	2862.0	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X5	Fc36	100.0	5539.5	335.0	235.0	600.0	6177.7	1316.1	2941.3	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X6	Fc36	100.0	5044.8	335.0	235.0	600.0	5625.9	2397.2	1953.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			65.0	110.0	0.40	1.00	9.83	65.0	82.5	2108.3		

Y3(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1592.2	335.0	235.0	0.0	1775.6	756.6	616.5	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			65.0	110.0	0.40	1.00	9.83	65.0	82.5	2108.3		
	X2	Fc36	100.0	5364.9	335.0	235.0	600.0	5982.9	1274.6	2848.5	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X3	Fc36	100.0	5485.3	335.0	235.0	600.0	6117.2	1303.2	2912.4	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X4	Fc36	100.0	5470.3	335.0	235.0	600.0	6100.4	1299.7	2904.5	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X5	Fc36	100.0	5609.5	335.0	235.0	600.0	6255.7	1332.8	2978.4	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X6	Fc36	100.0	5042.8	335.0	235.0	600.0	5623.8	2396.2	1952.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			65.0	110.0	0.40	1.00	9.83	65.0	82.5	2108.3		

Y2(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-5044.8	335.0	235.0	0.0	5625.9	2397.2	1953.4	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			65.0	110.0	0.40	1.00	9.83	65.0	82.5	2108.3		
	X2	Fc36	100.0	-5539.5	335.0	235.0	600.0	6177.7	1316.1	2941.2	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X3	Fc36	100.0	-5390.2	335.0	235.0	600.0	6011.2	1280.7	2862.0	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X4	Fc36	100.0	-5367.2	335.0	235.0	600.0	5985.5	1275.2	2849.8	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X5	Fc36	100.0	-5042.0	335.0	235.0	600.0	5622.8	1197.9	2677.1	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X6	Fc36	100.0	-1344.8	335.0	235.0	600.0	1499.7	639.0	520.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			65.0	110.0	0.40	1.00	9.83	65.0	82.5	2108.3		

Y3(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-5042.8	335.0	235.0	0.0	5623.8	2396.2	1952.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			65.0	110.0	0.40	1.00	9.83	65.0	82.5	2108.3		
	X2	Fc36	100.0	-5609.5	335.0	235.0	600.0	6255.7	1332.8	2978.4	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X3	Fc36	100.0	-5470.3	335.0	235.0	600.0	6100.4	1299.7	2904.5	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X4	Fc36	100.0	-5485.3	335.0	235.0	600.0	6117.2	1303.2	2912.4	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X5	Fc36	100.0	-5364.9	335.0	235.0	600.0	5982.9	1274.6	2848.5	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	600.0	0.0				
			90.0	110.0	0.70	1.00	9.83	90.0	110.0	6811.4		
	X6	Fc36	100.0	-1592.2	335.0	235.0	600.0	1775.6	756.6	616.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			65.0	110.0	0.40	1.00	9.83	65.0	82.5	2108.3		

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ ■建物基本入力データ
- ・ エラー メッセージ : 0
- ・ 警告 メッセージ : 0
- ・ 注意 メッセージ : 3

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/19 14:46