

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

N0.28 rc15-7-12スリットタイプ

略 称 : N0.28
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSk00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/19 14:21 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	13
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	13
I-1.4 部材	Ⅲ－	24
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	24
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	29
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	31
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	31
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	32
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	33
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	33
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	33
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	34
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	34
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	34
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	34
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	34
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	34
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	34
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	34
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	34
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	34
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	34
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	34
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	35
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	35

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ- 35
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ- 35
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ- 35
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ- 35
I-3.2 積載荷重	Ⅲ- 36
I-3.3 仕上	Ⅲ- 36
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ- 36
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ- 36
I-3.4 重量	Ⅲ- 36
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ- 36
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ- 36
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ- 36
I-3.5 地震力	Ⅲ- 36
I-3.6 風圧力	Ⅲ- 37
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ- 37
I-6 共通計算条件	Ⅲ- 37
I-6.1 使用基準	Ⅲ- 37
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ- 37
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ- 37
I-7 許容応力度計算	Ⅲ- 37
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ- 37
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ- 37
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ- 37
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ- 37
I-7.3 断面計算	Ⅲ- 38
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ- 38
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ- 38
I-8.1 計算条件	Ⅲ- 38
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ- 38
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ- 39
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ- 39
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ- 39
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ- 40
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ- 41
A-1 準備計算結果	Ⅲ- 41
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ- 41
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ- 41
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ- 51
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ- 57
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ- 57
A-1.2 節点重量	Ⅲ- 57
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ- 57
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ- 64

A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 73
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 73
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 80
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 80
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 90
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 98
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 98
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 104
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 134
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 173
A-3.5 壁量	Ⅲ－ 173
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 174
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 174
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 174
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 175
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 175
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 176
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 178
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ－ 178
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ－ 178
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ－ 253
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ－ 324
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ－ 355
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ－ 355
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 356
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 356
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 389
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 389
U-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 389
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ－ 389
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ－ 389
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ－ 391
U-3.1 荷重－変位(Ds算定時)	Ⅲ－ 391
U-3.1.1 荷重－変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ－ 391
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ－ 393
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ－ 393
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ－ 414
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ－ 435
U-3.3.1 部材の終局強度図(Ds算定時)	Ⅲ－ 435
U-3.4 終局時ヒンジ図(Ds算定時)	Ⅲ－ 456
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－ 477

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 477
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 498
U-4.1 荷重-変位 (保有耐力時)	Ⅲ - 498
U-4.1.1 荷重-変位図 (せん断力変形図) (保有耐力時)	Ⅲ - 498
U-4.2 終局時部材応力 (保有耐力時)	Ⅲ - 500
U-4.2.1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (保有耐力時)	Ⅲ - 500
U-4.2.2 終局時部材応力図 (長期考慮危険断面位置) (保有耐力時)	Ⅲ - 521
U-4.5 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 542
U-4.5.1 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 542
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 563
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 563
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (構造種別別)	Ⅲ - 563
U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)	Ⅲ - 614
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 615
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 615
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 615
U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 640
U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 662
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)	Ⅲ - 669
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 669
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 669
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 680
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 701
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 705
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 706
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 706
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 717
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 718
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 718
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 721
U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 721
U-5.11.1 RC柱はり接合部 (はり降伏型)	Ⅲ - 721
U-5.11.2 RC柱はり接合部 (柱降伏型)	Ⅲ - 741
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 744
ブリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 744
準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 744
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 744
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 744
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 744
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ - 744

計算・設計に関する情報

工事名称	NO. 28 rc15-7-12スリットタイプ	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）		
担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造設計事務所		
構造設計担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名		
構造計算担当者名		印
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄筋コンクリート造
階数		地下 0階	地上 15階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		42.550 m		建物高さ	43.150 m
工事種別		☒ 新築 ☐ 増築		増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎			
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	3 スパン
階 数		地 上	15 階
		地 下	0 階
		塔 屋	0 階
高 さ			43. 150 m
軒の高さ			42. 550 m
地面から地上1階床までの高さ			25. 0 cm
パラベットの高さ			60. 0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル		GL-200. 0 cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
15F	280. 0	280. 0	16F	55. 0	16F	-3. 0
14F	280. 0	280. 0	15F	55. 0	15F	-3. 0
13F	280. 0	280. 0	14F	55. 0	14F	-3. 0
12F	280. 0	280. 0	13F	55. 0	13F	-3. 0
11F	280. 0	282. 5	12F	55. 0	12F	-3. 0
10F	280. 0	280. 0	11F	60. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	280. 0	10F	60. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	280. 0	9F	60. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	282. 5	8F	60. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	280. 0	7F	65. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	65. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	65. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	65. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	65. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	335. 0	2F	65. 0	2F	-3. 0
			1F	115. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	700. 0	700. 0	0. 0	Y1	150. 0	150. 0	0. 0
X2	700. 0	700. 0	0. 0	Y2	1200. 0	1200. 0	0. 0
X3	700. 0	700. 0	0. 0	Y3	180. 0	180. 0	0. 0
X4	700. 0	700. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	700. 0	700. 0	0. 0				

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X6			0.0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	16F



I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い


そで壁または雑壁として扱う

I-1. 2 略伏図


I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

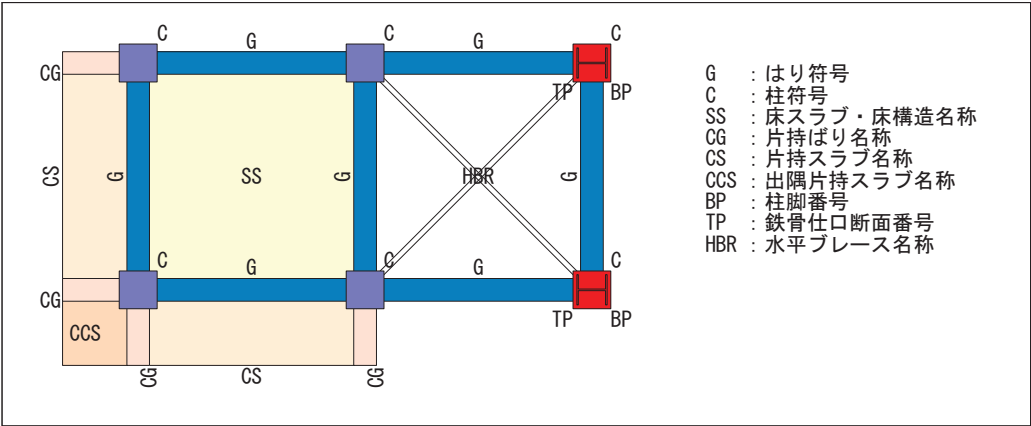

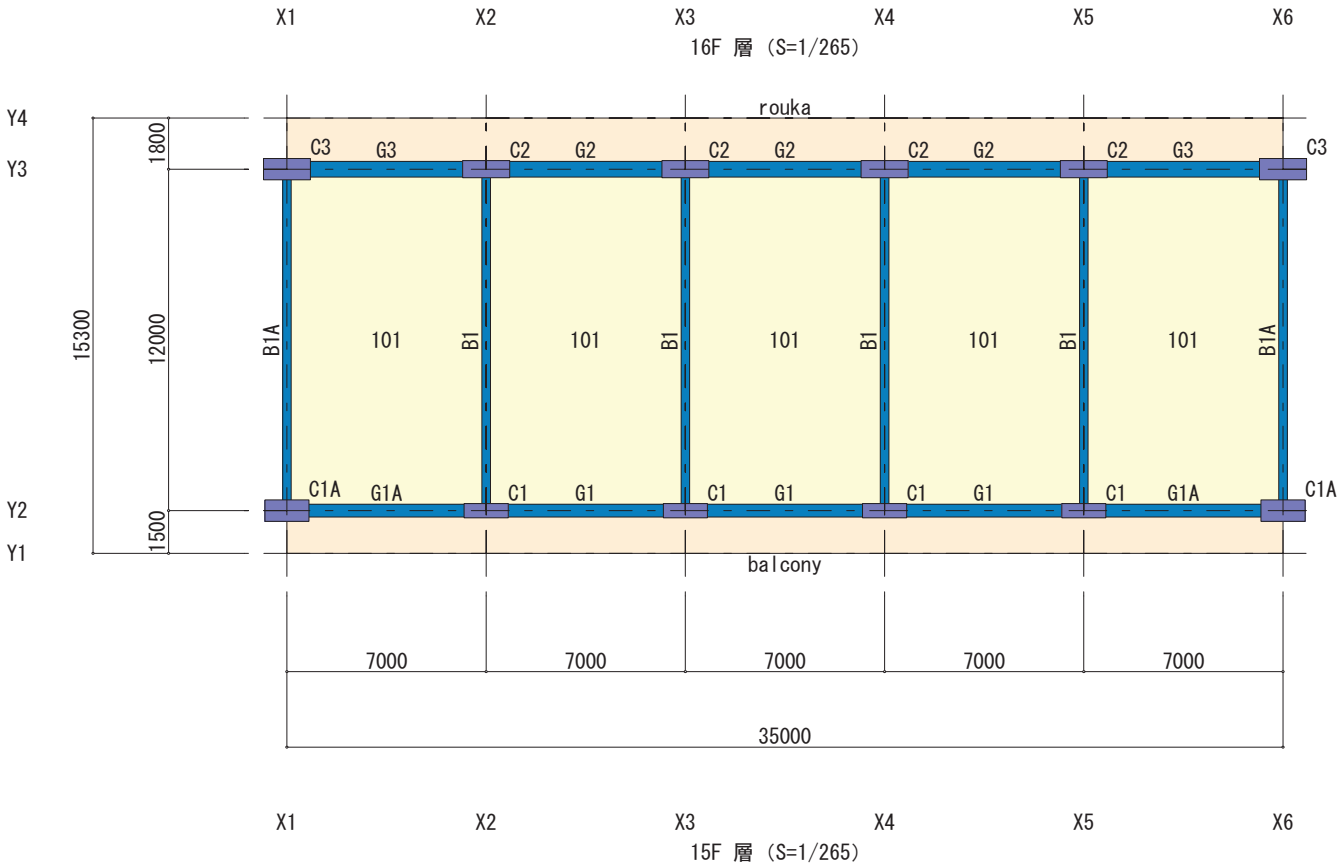
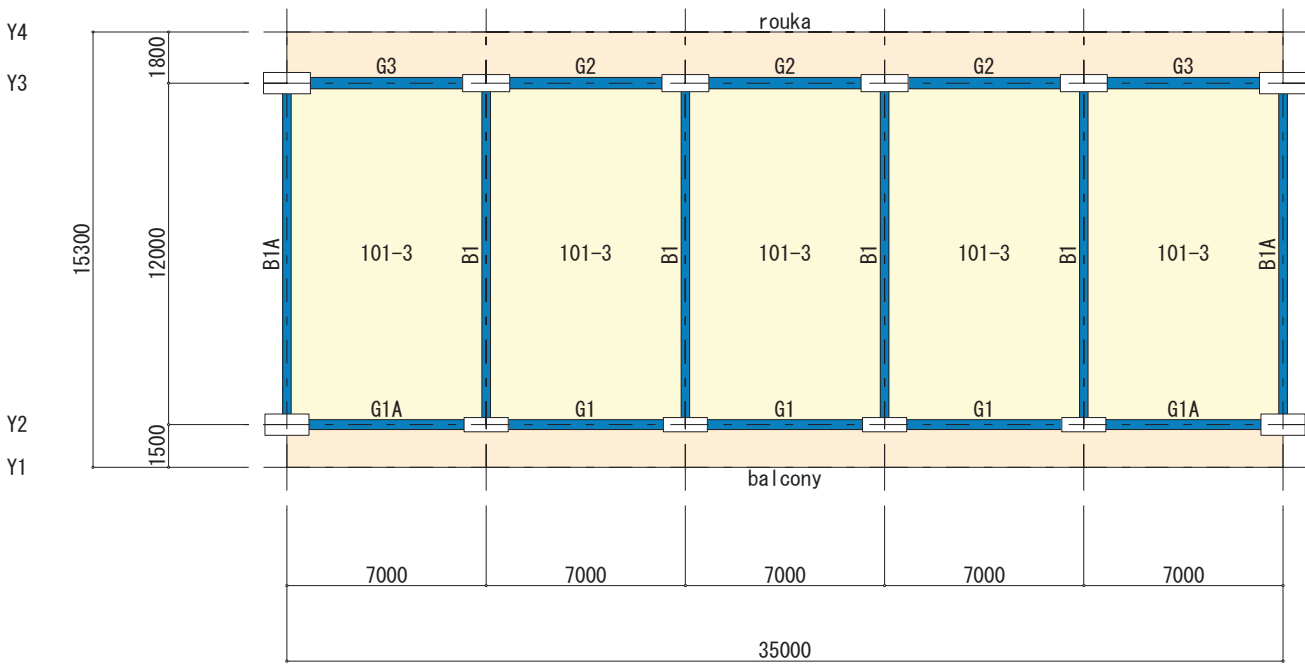



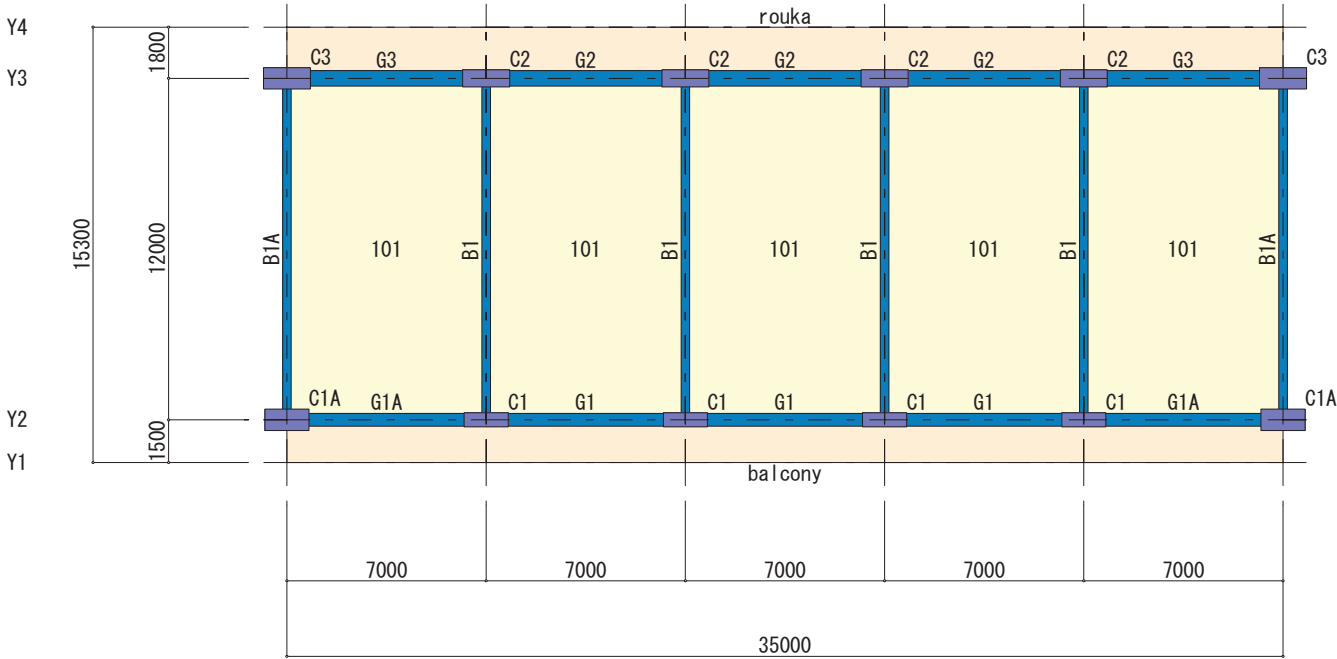




X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 (S=1/265)


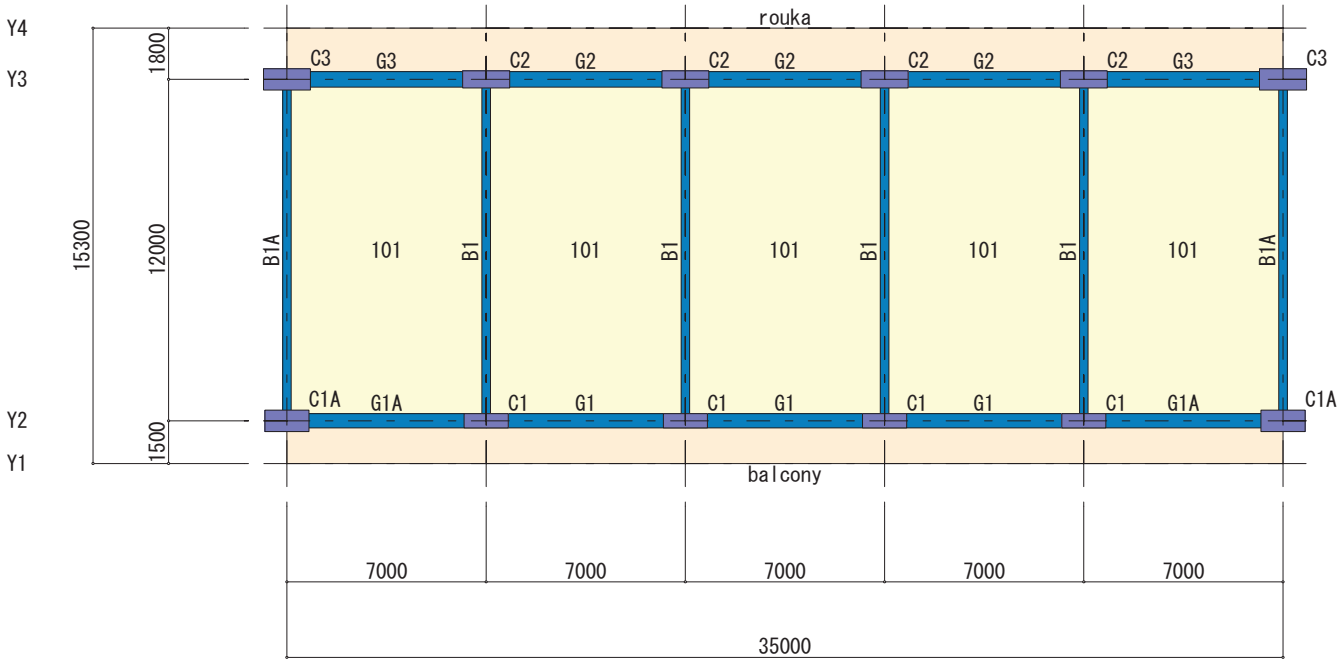




X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 (S=1/265)

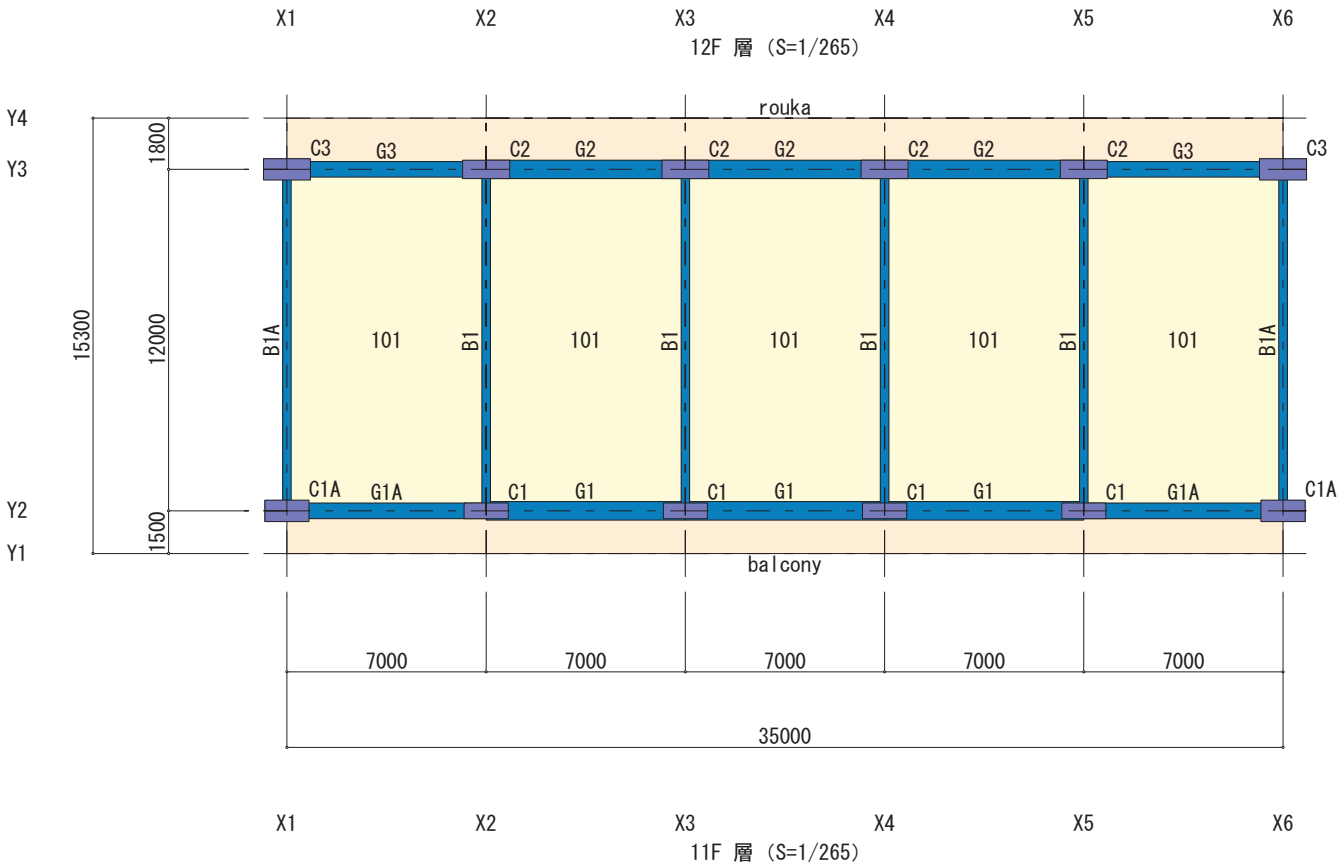
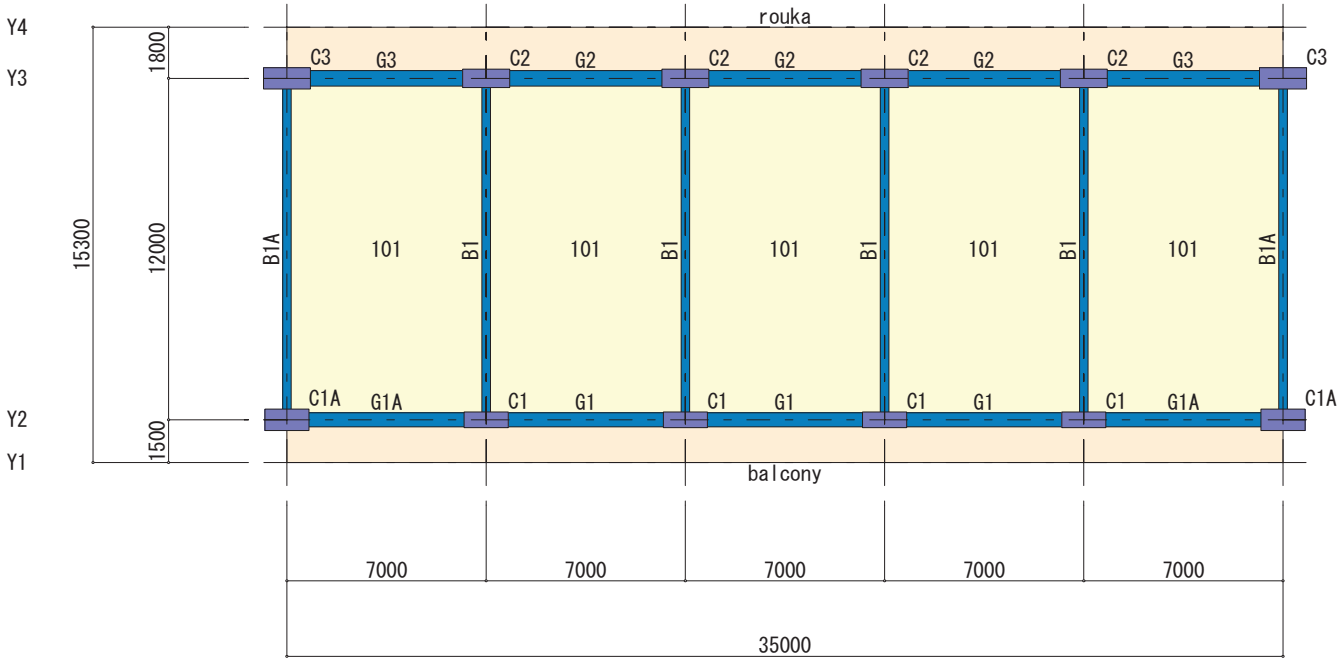


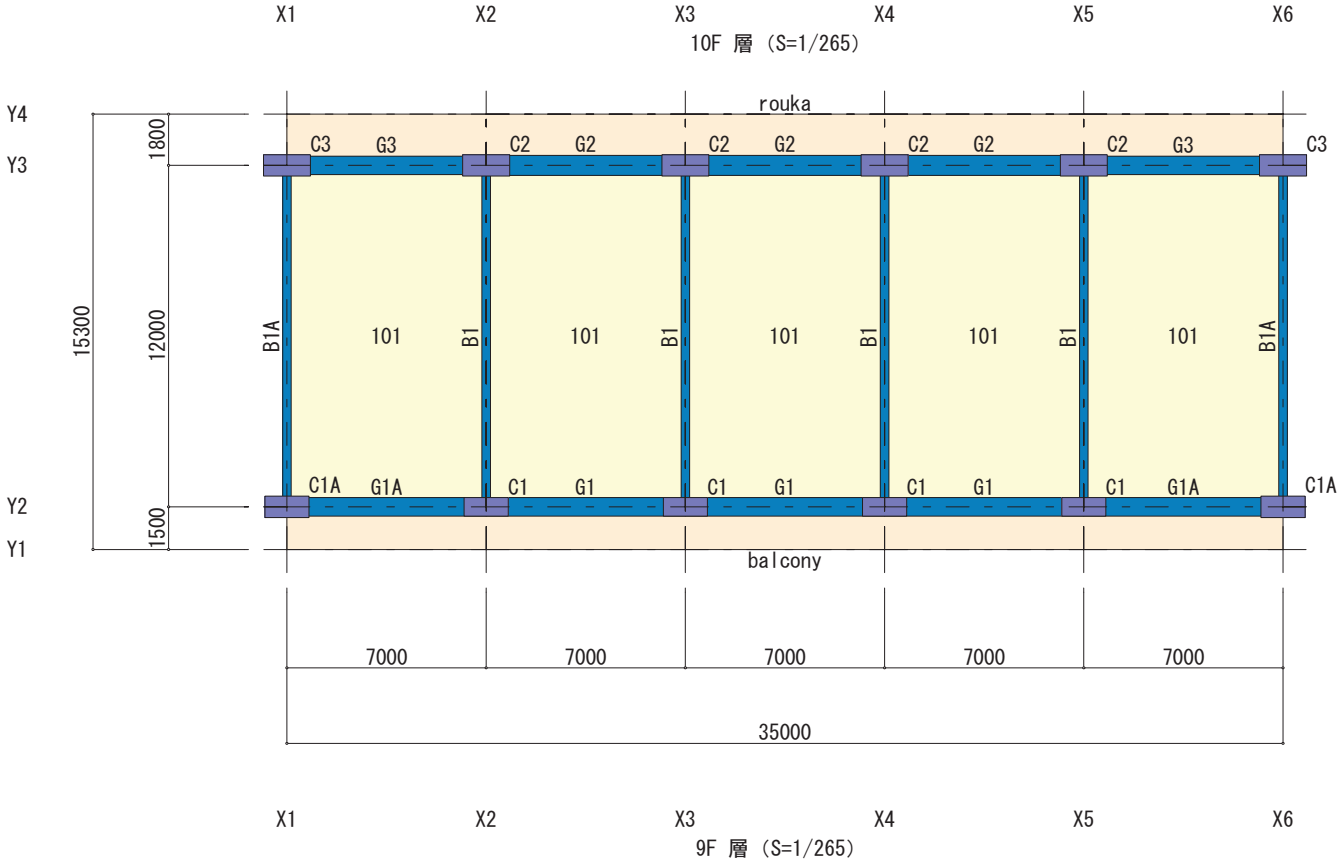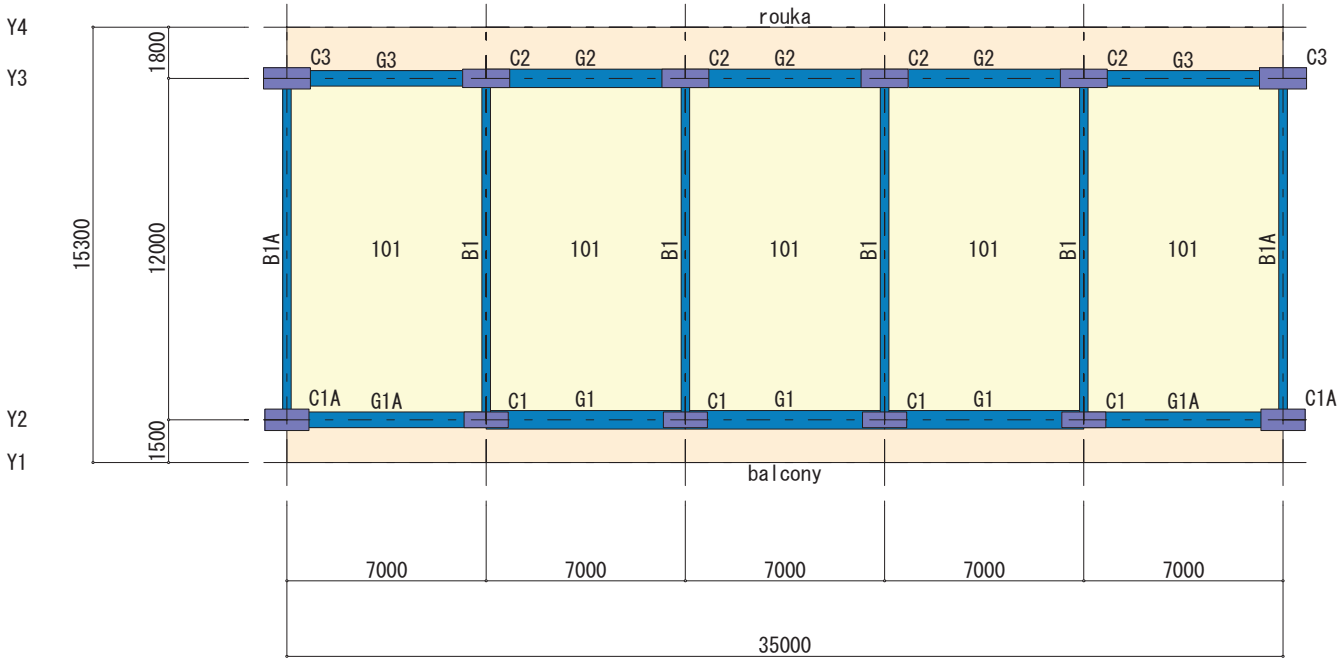

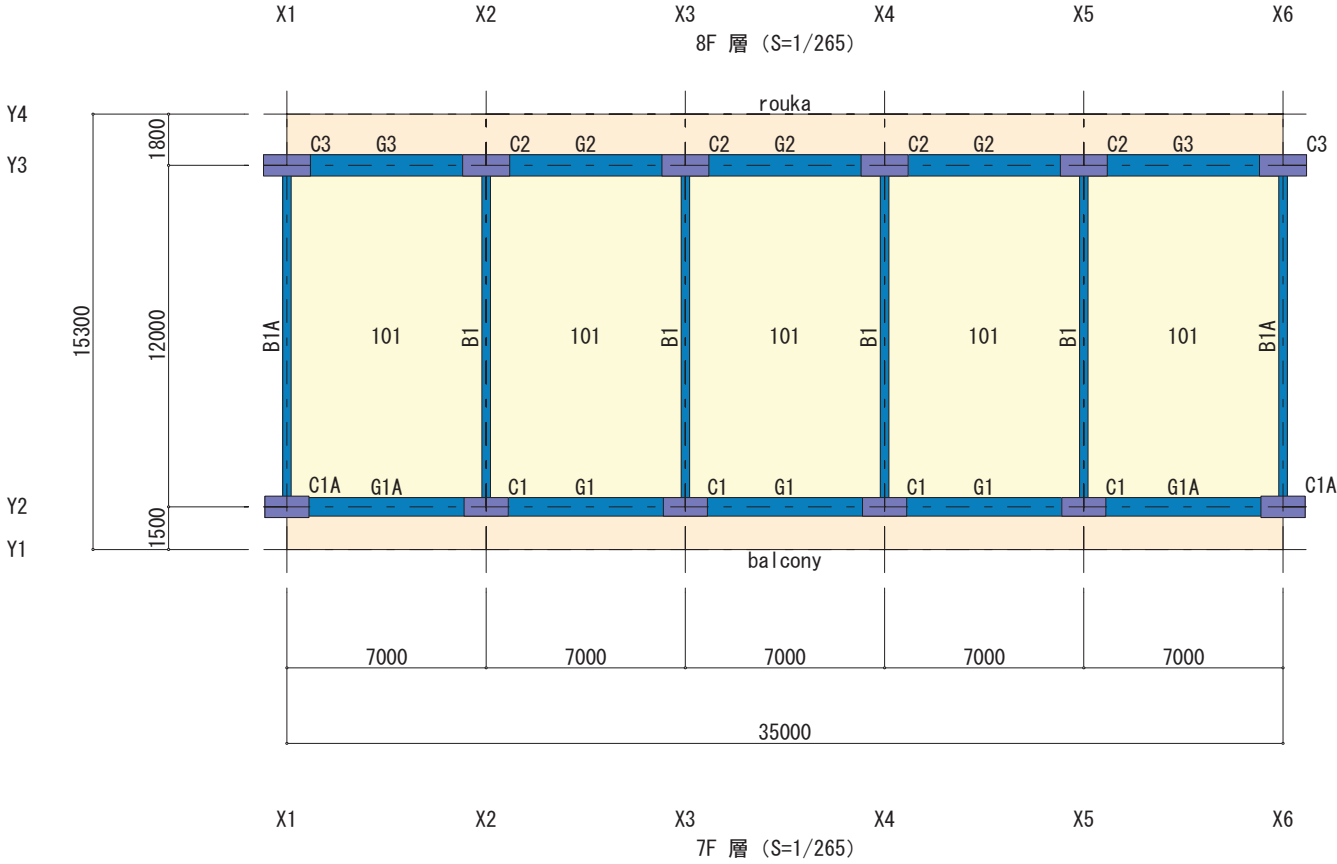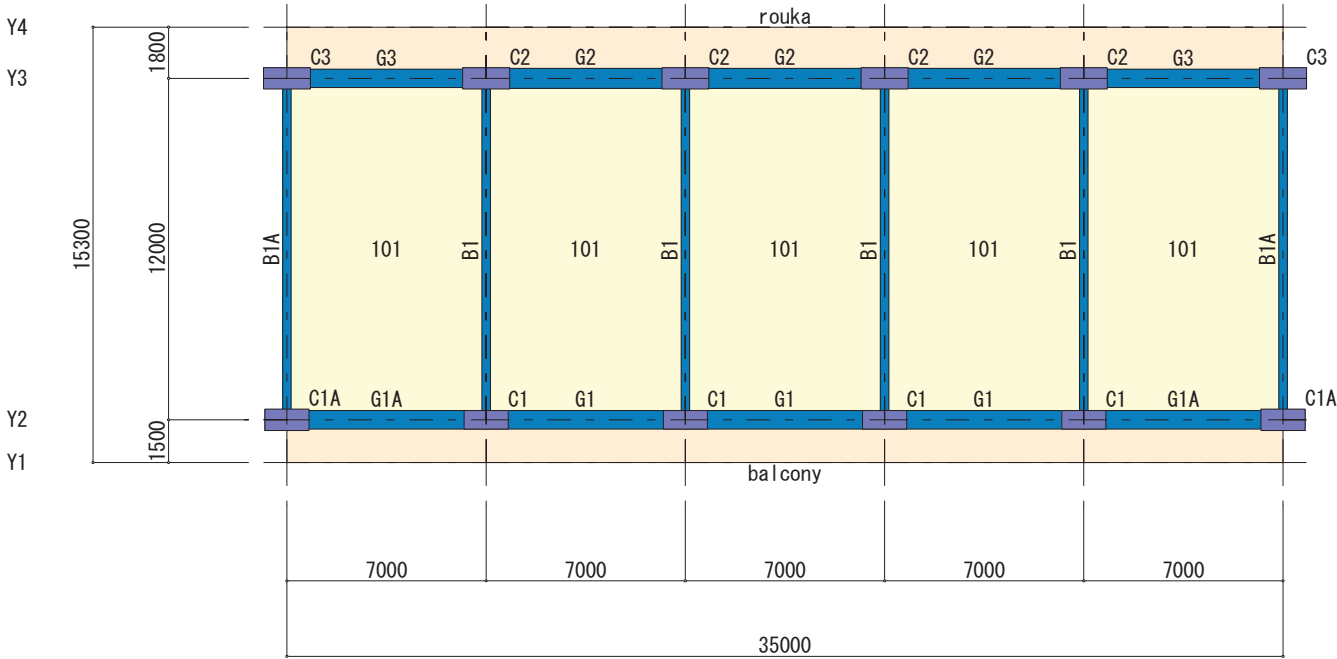

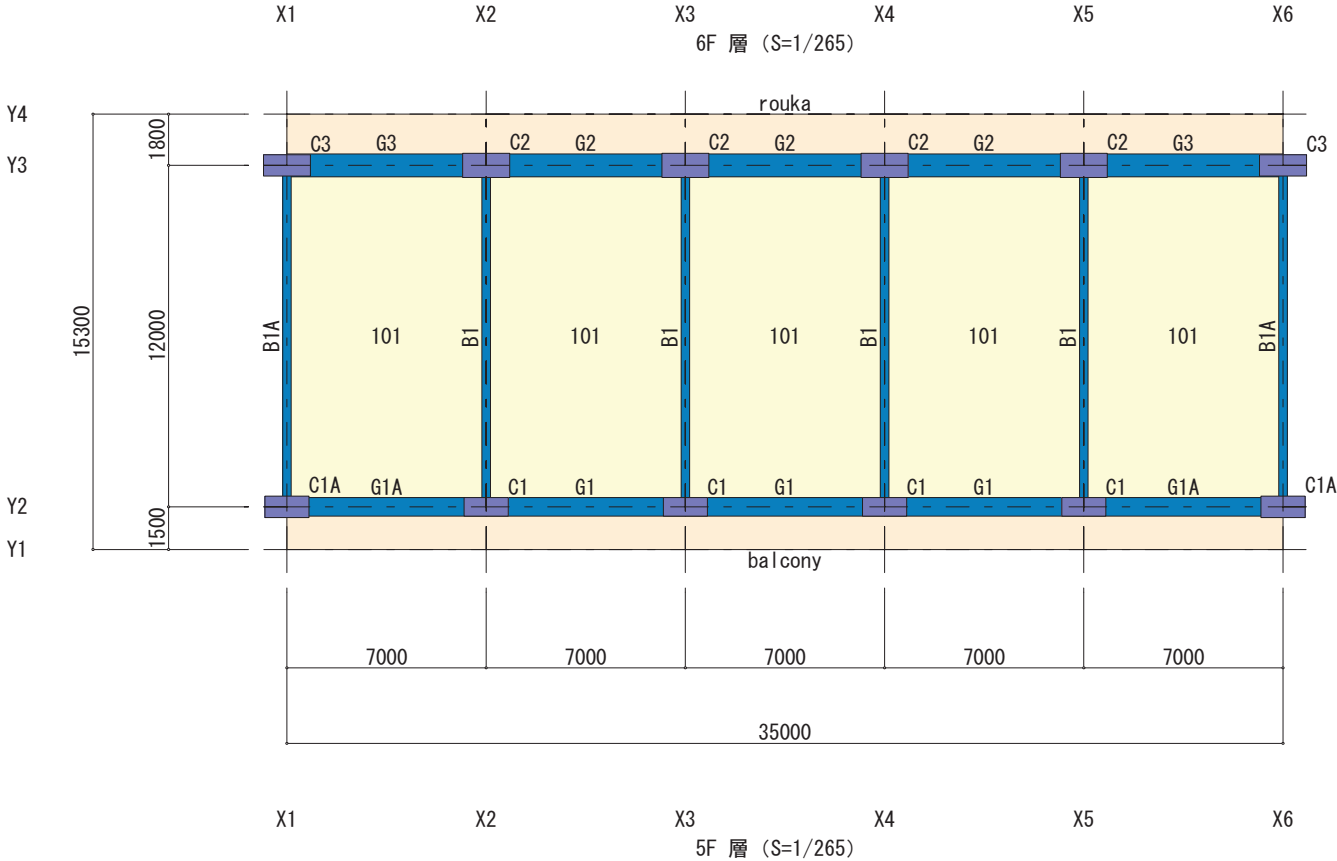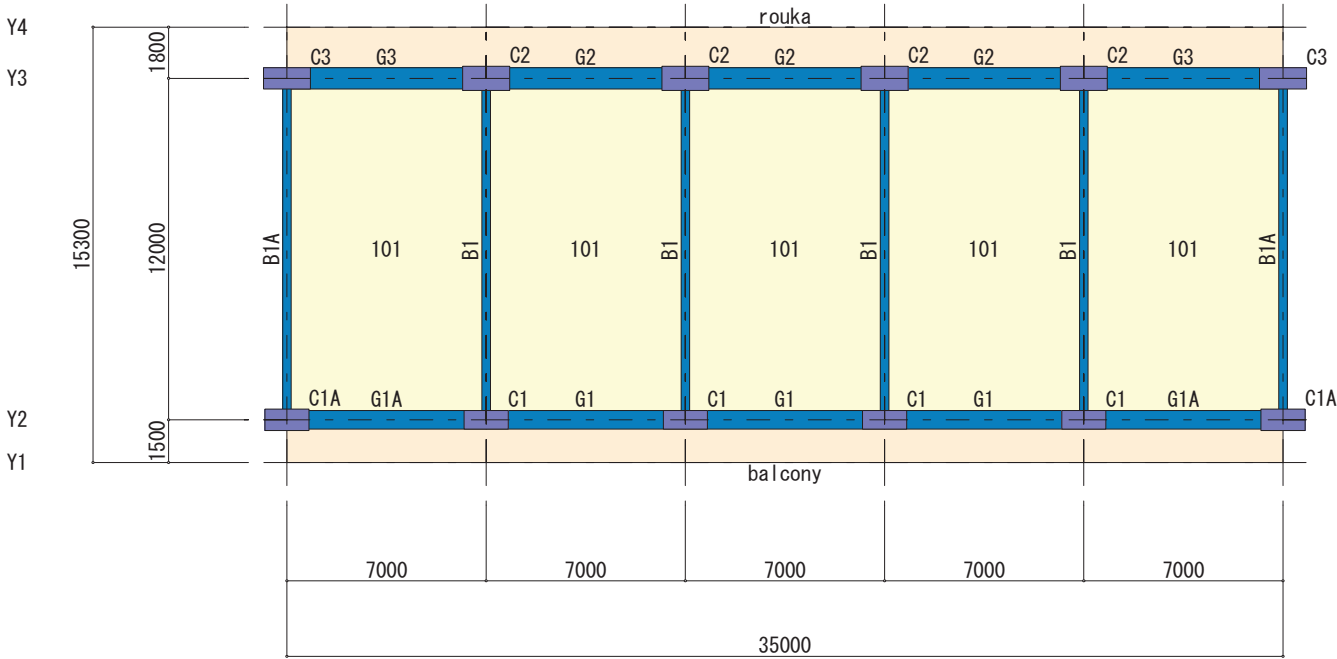


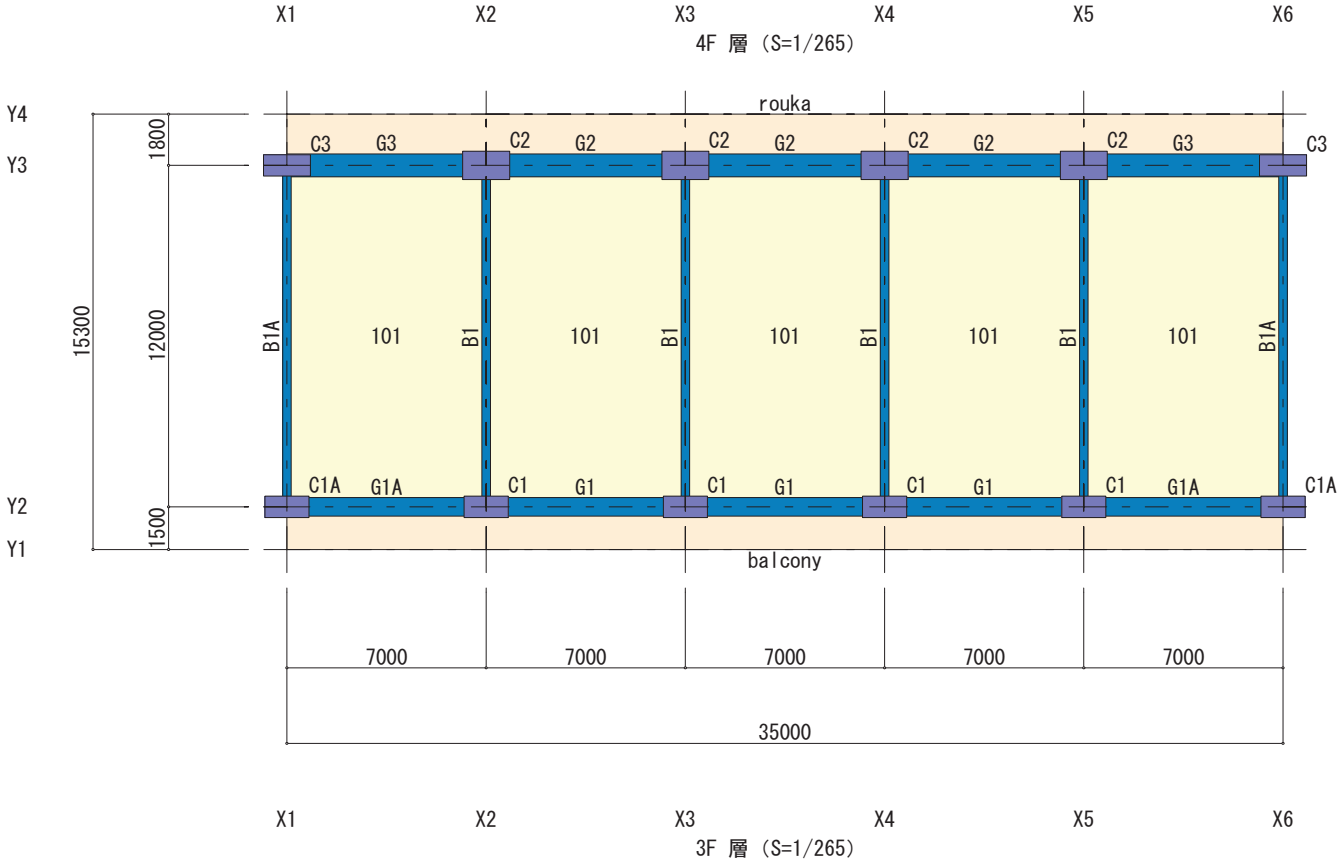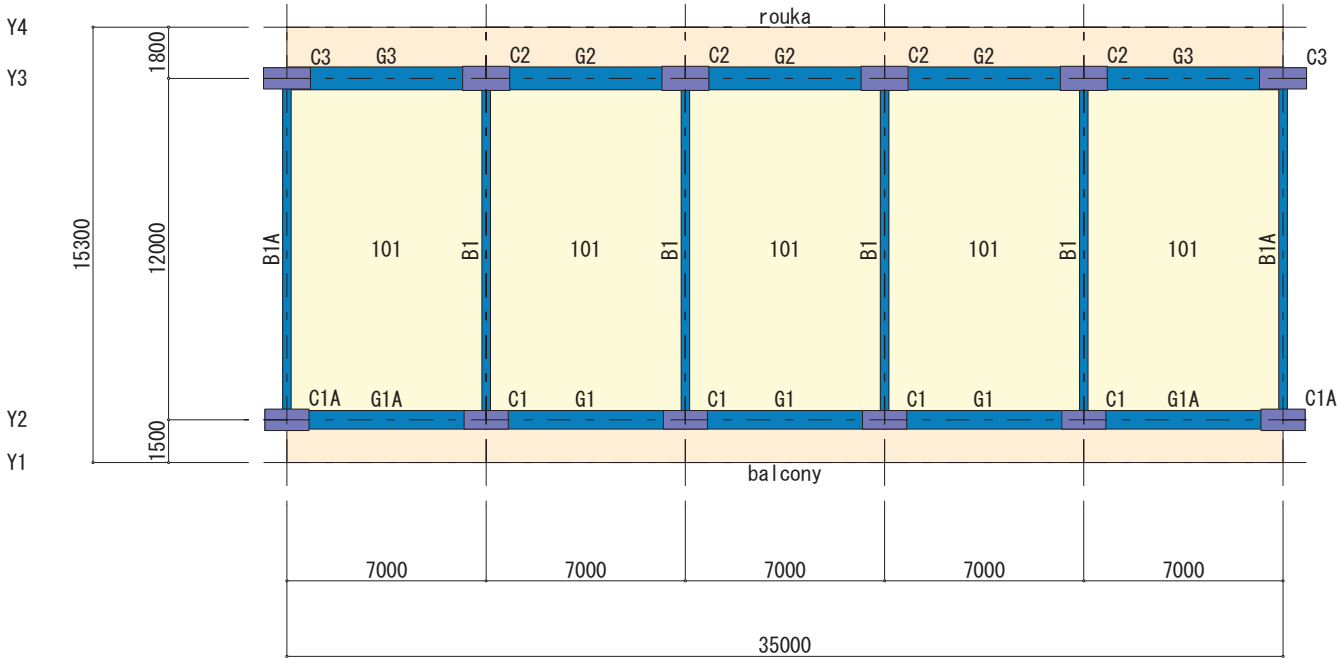


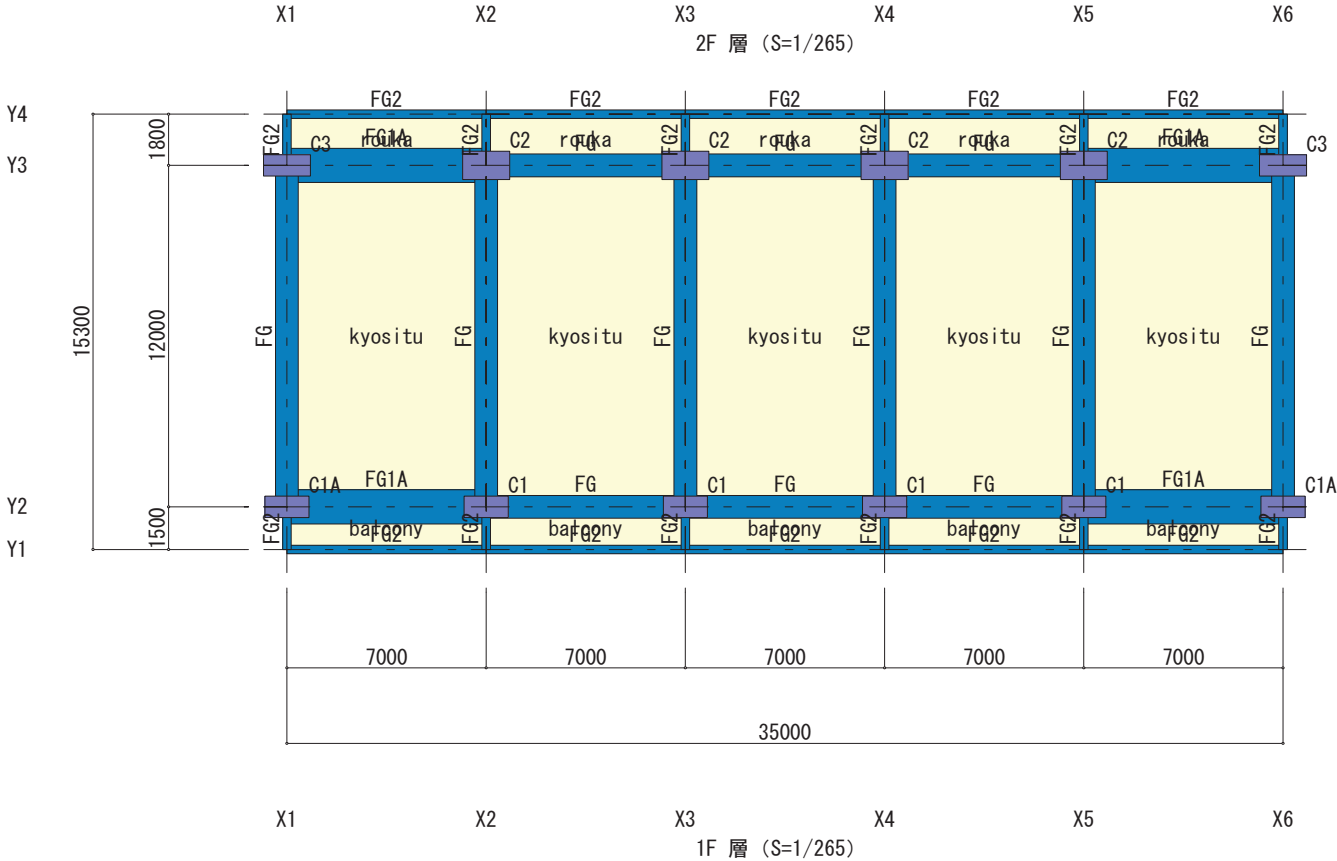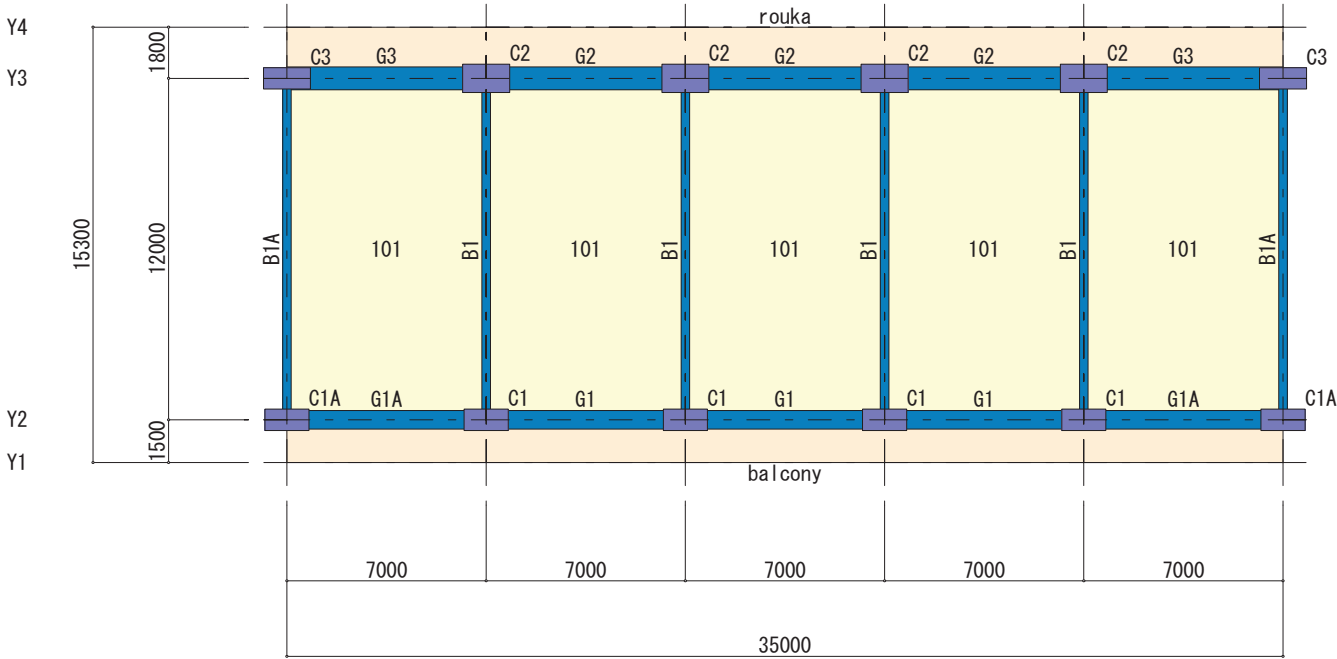



I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

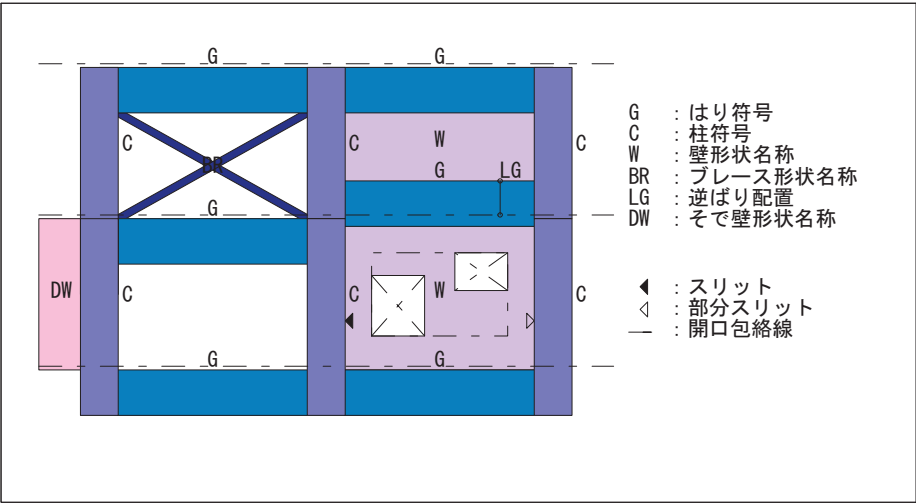


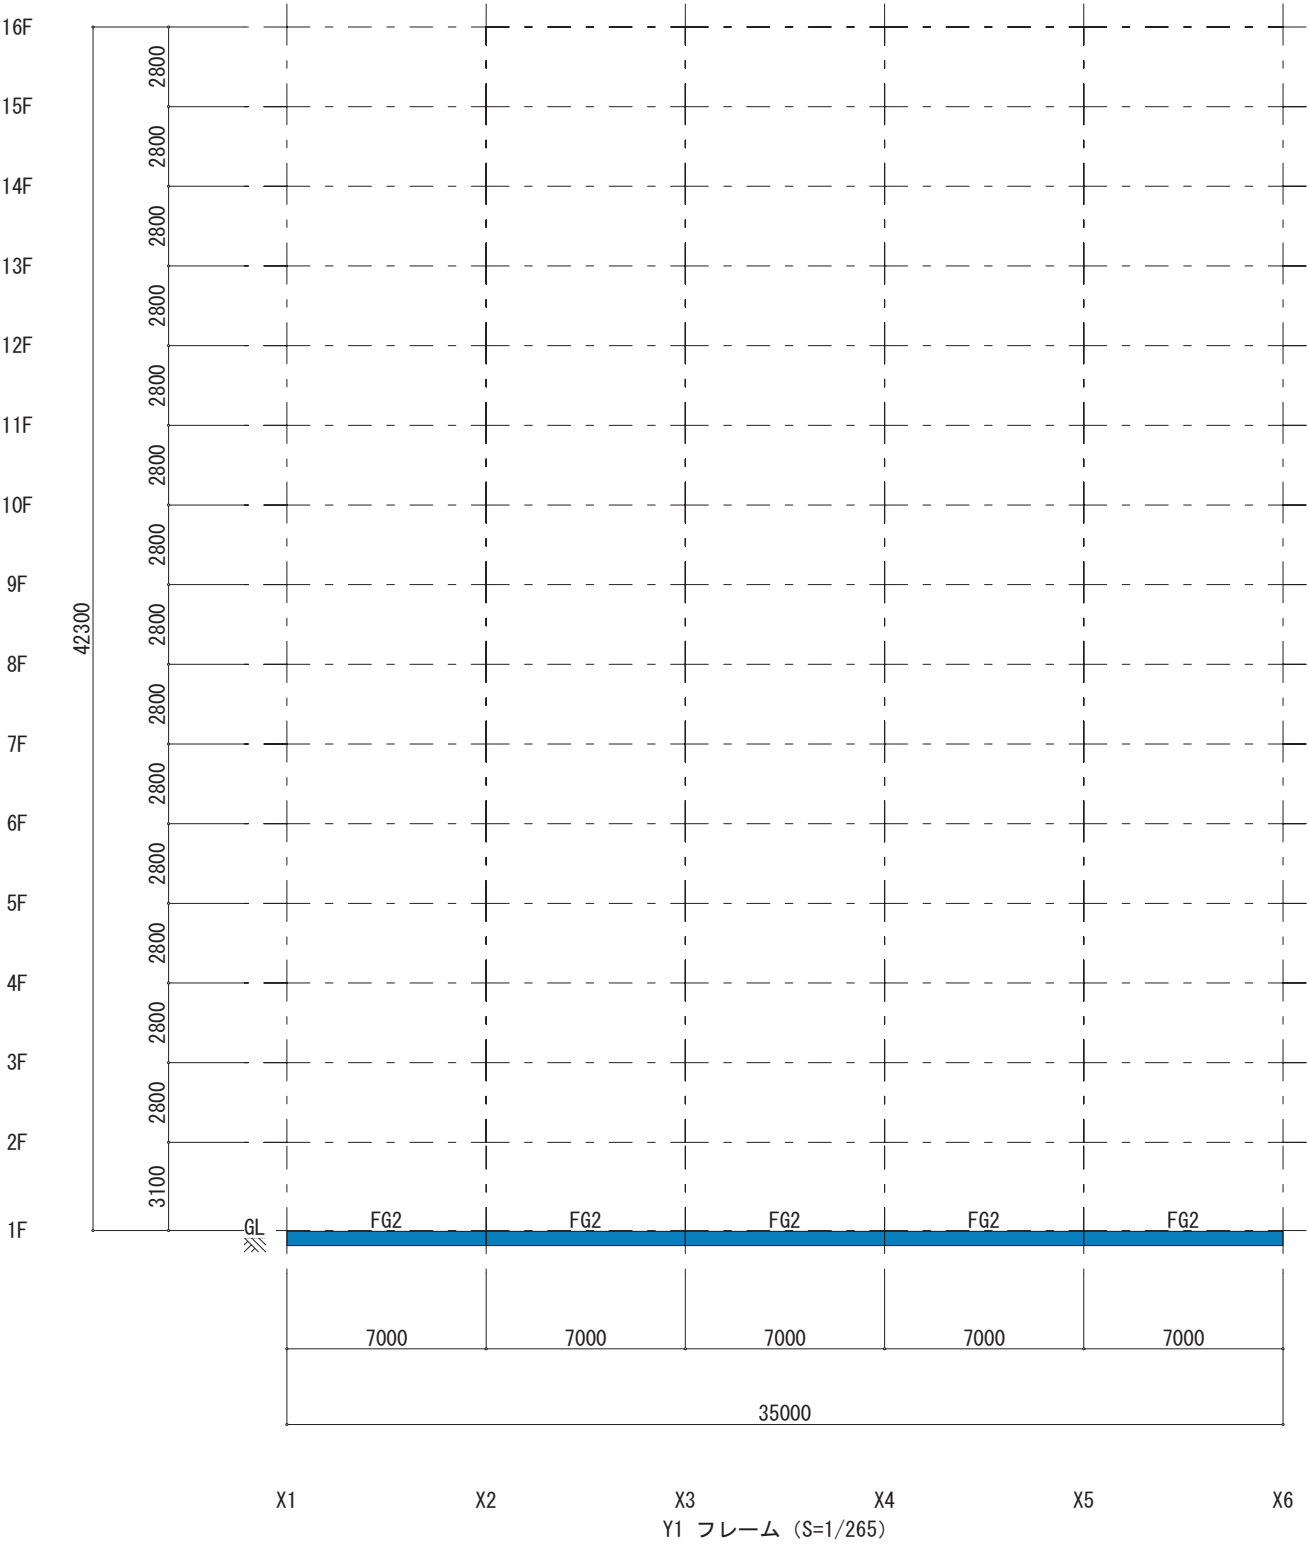


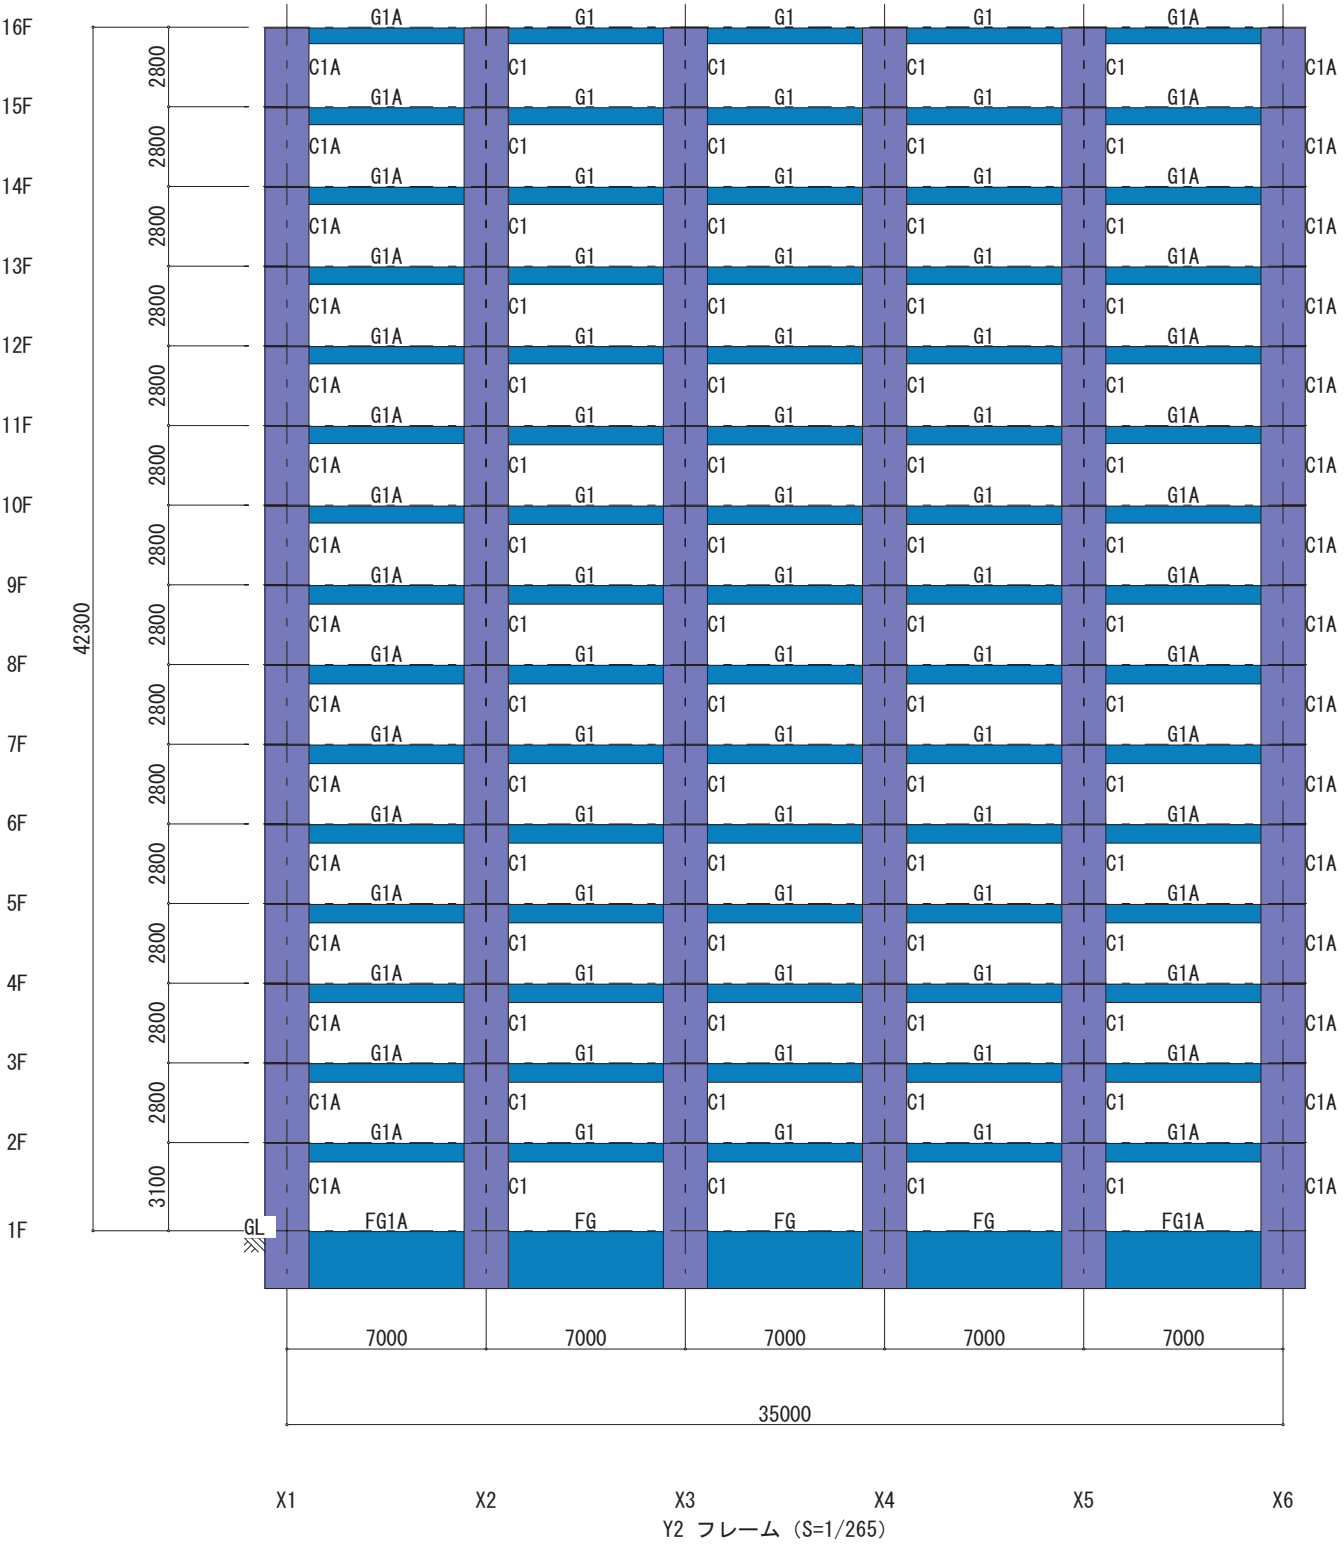


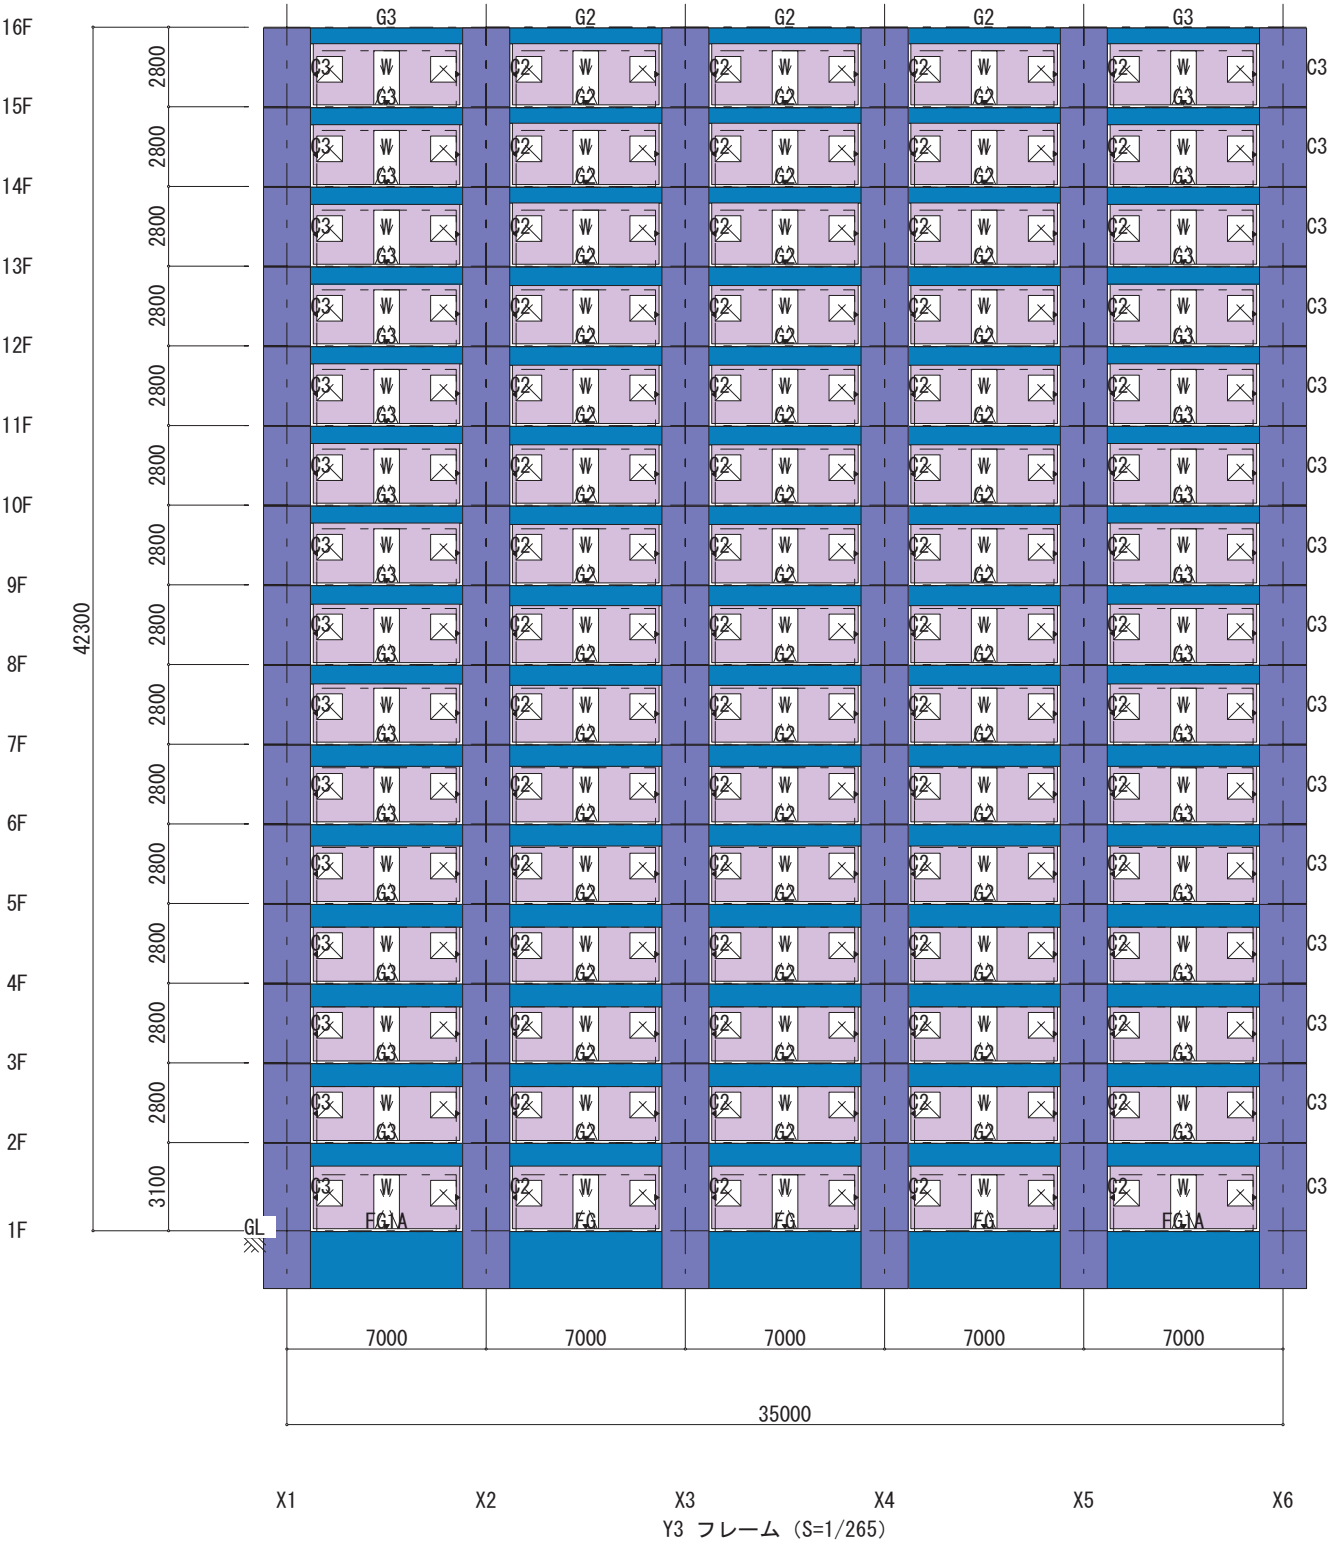


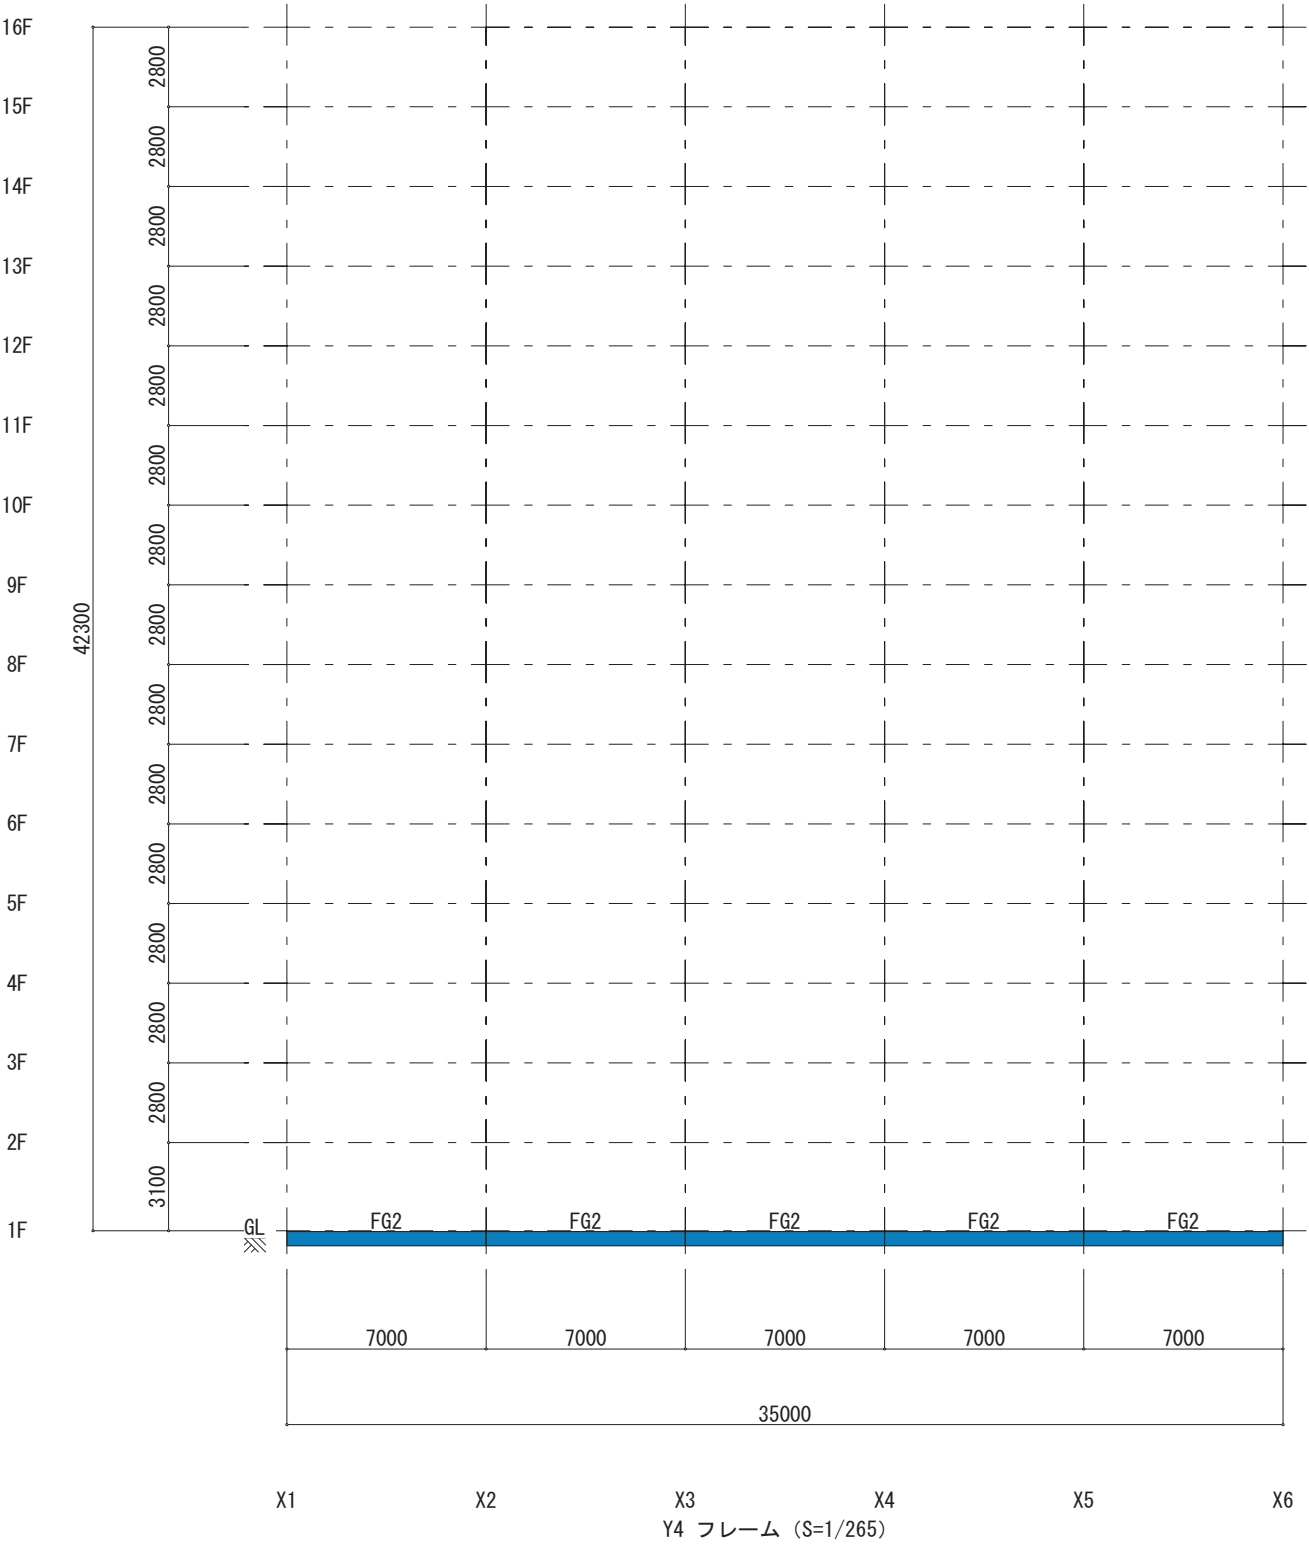


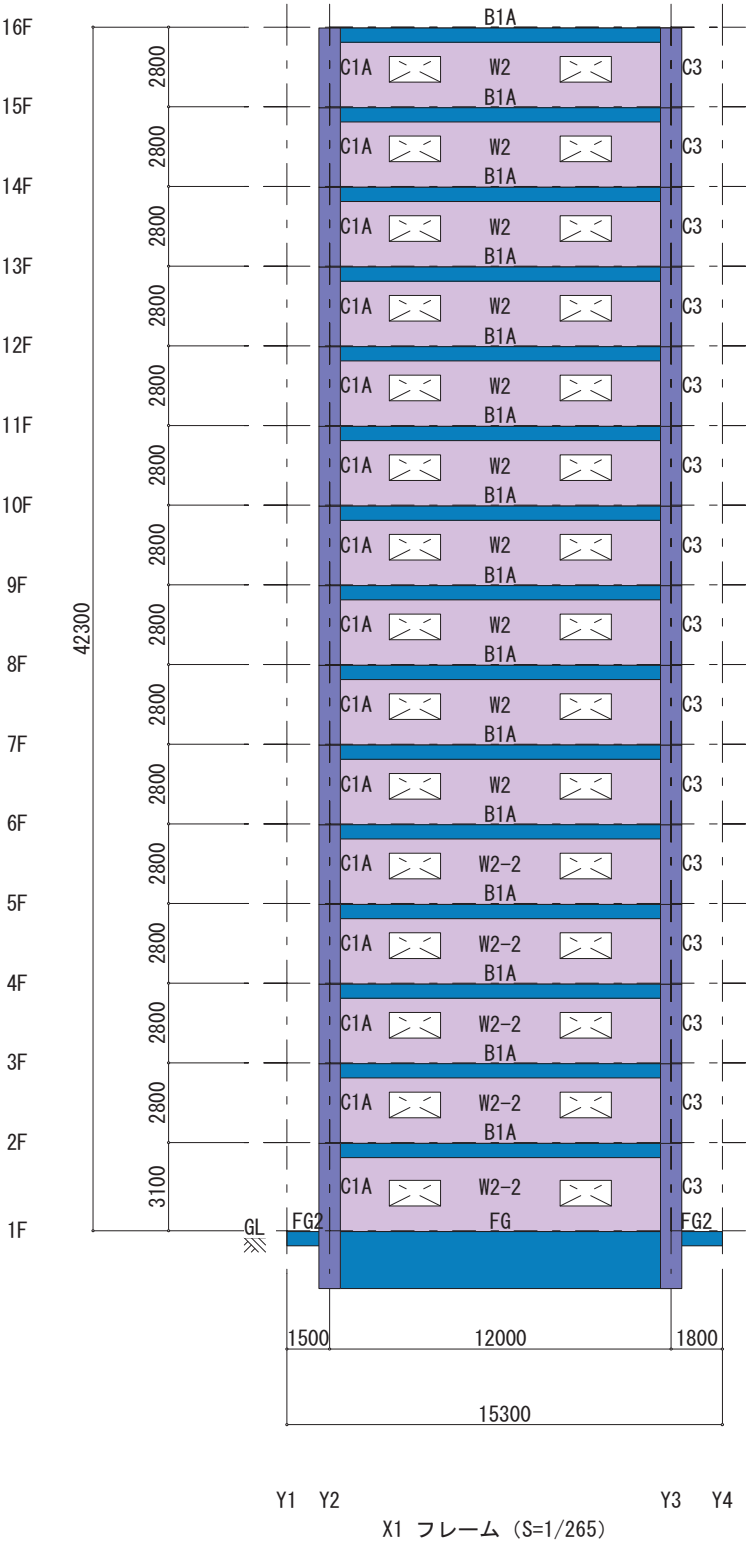


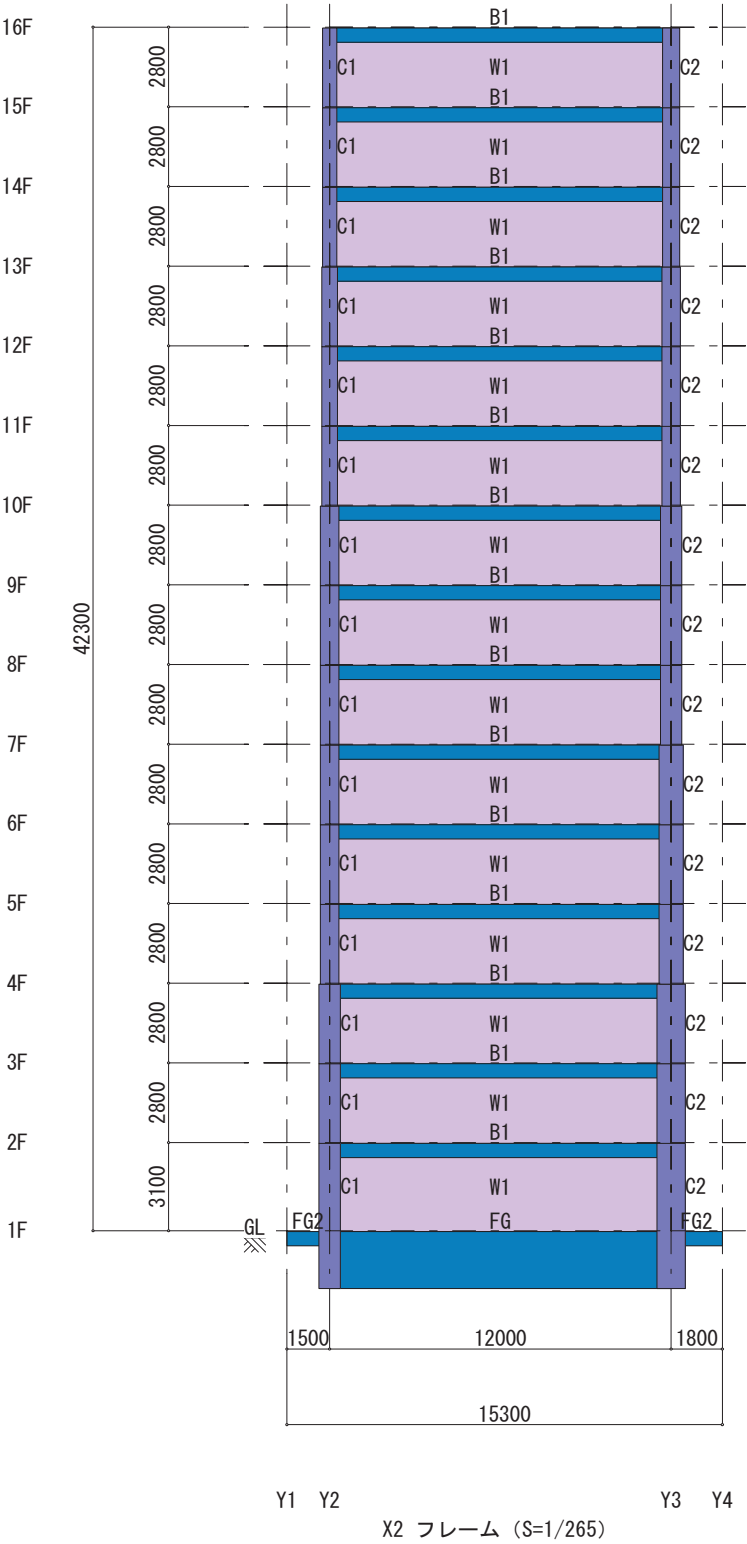

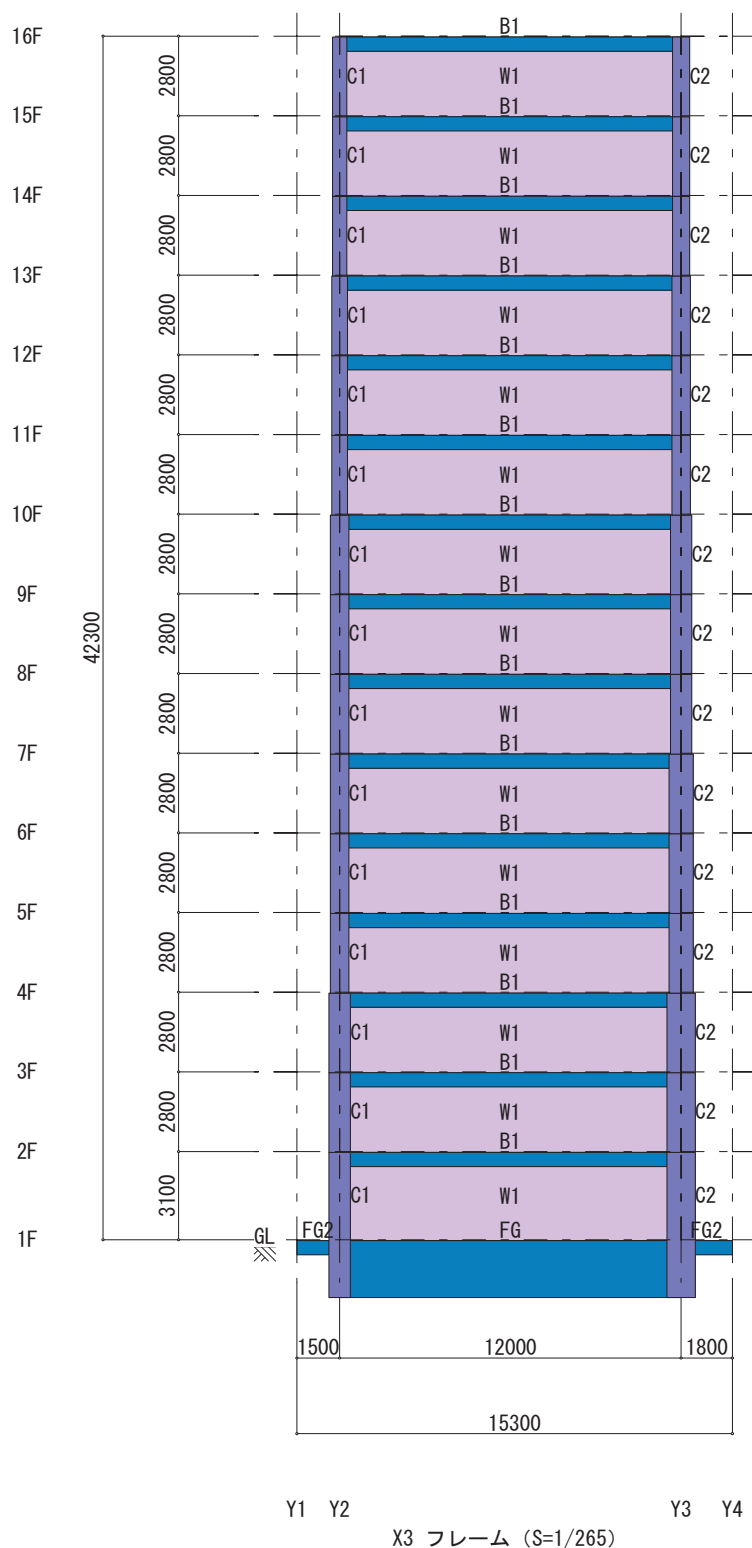

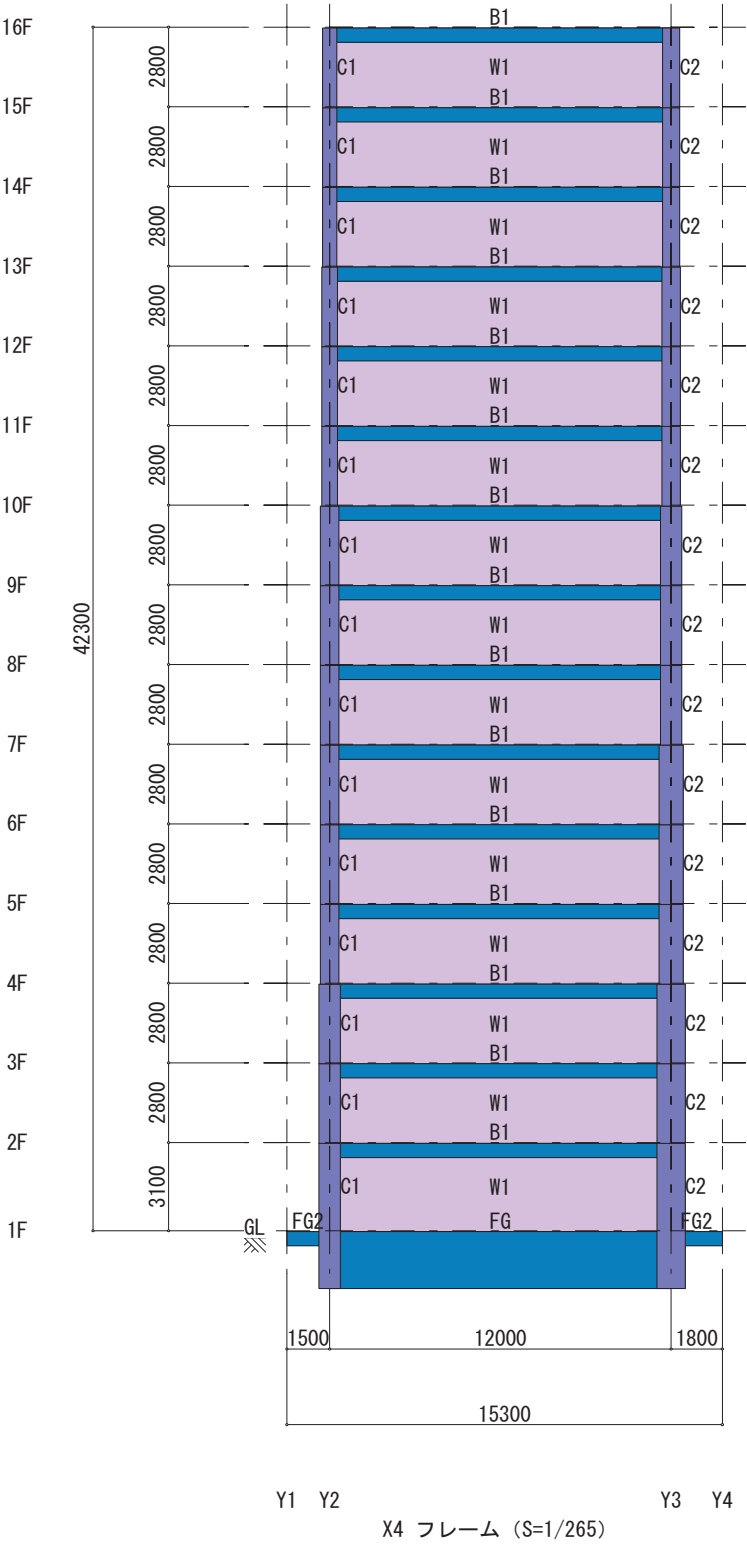

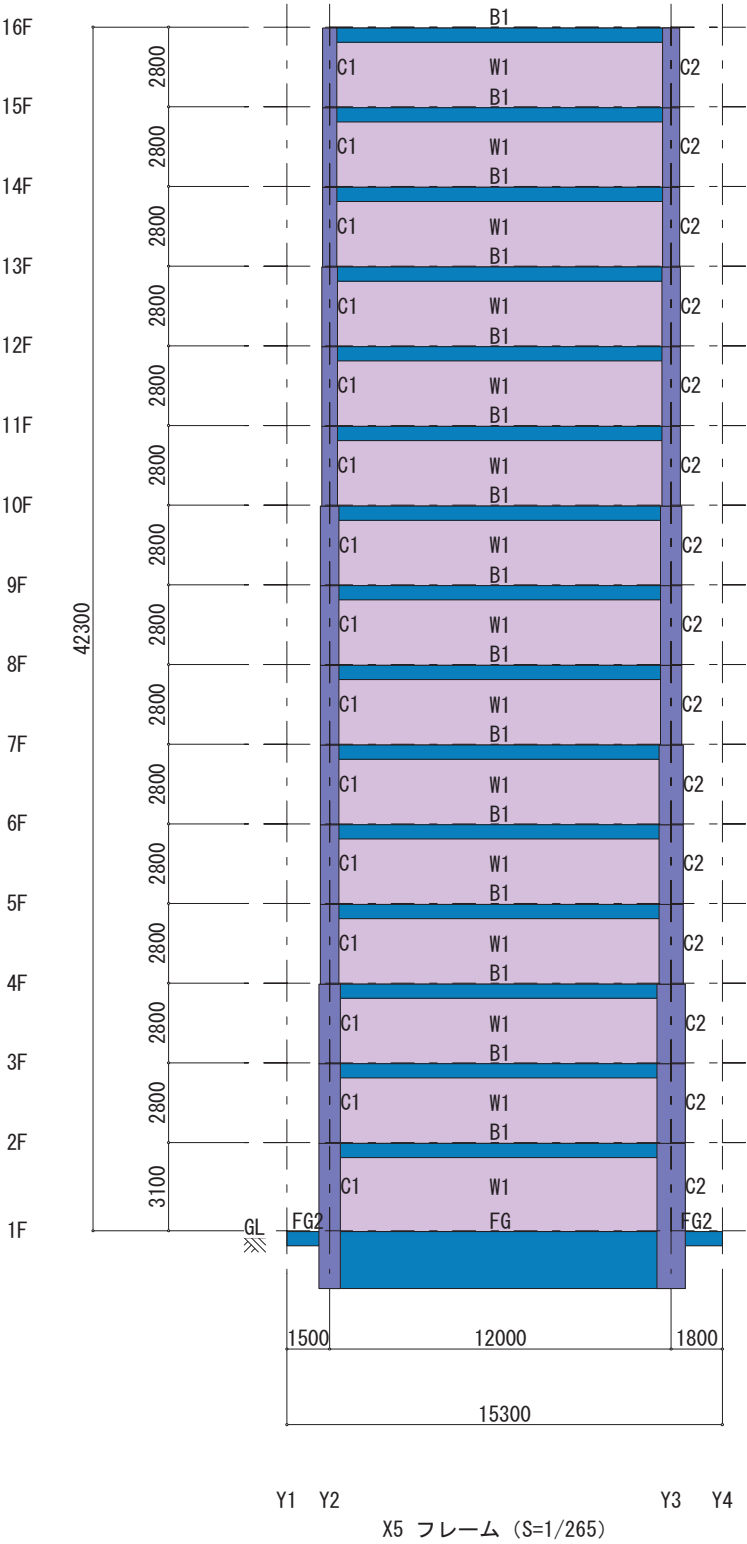

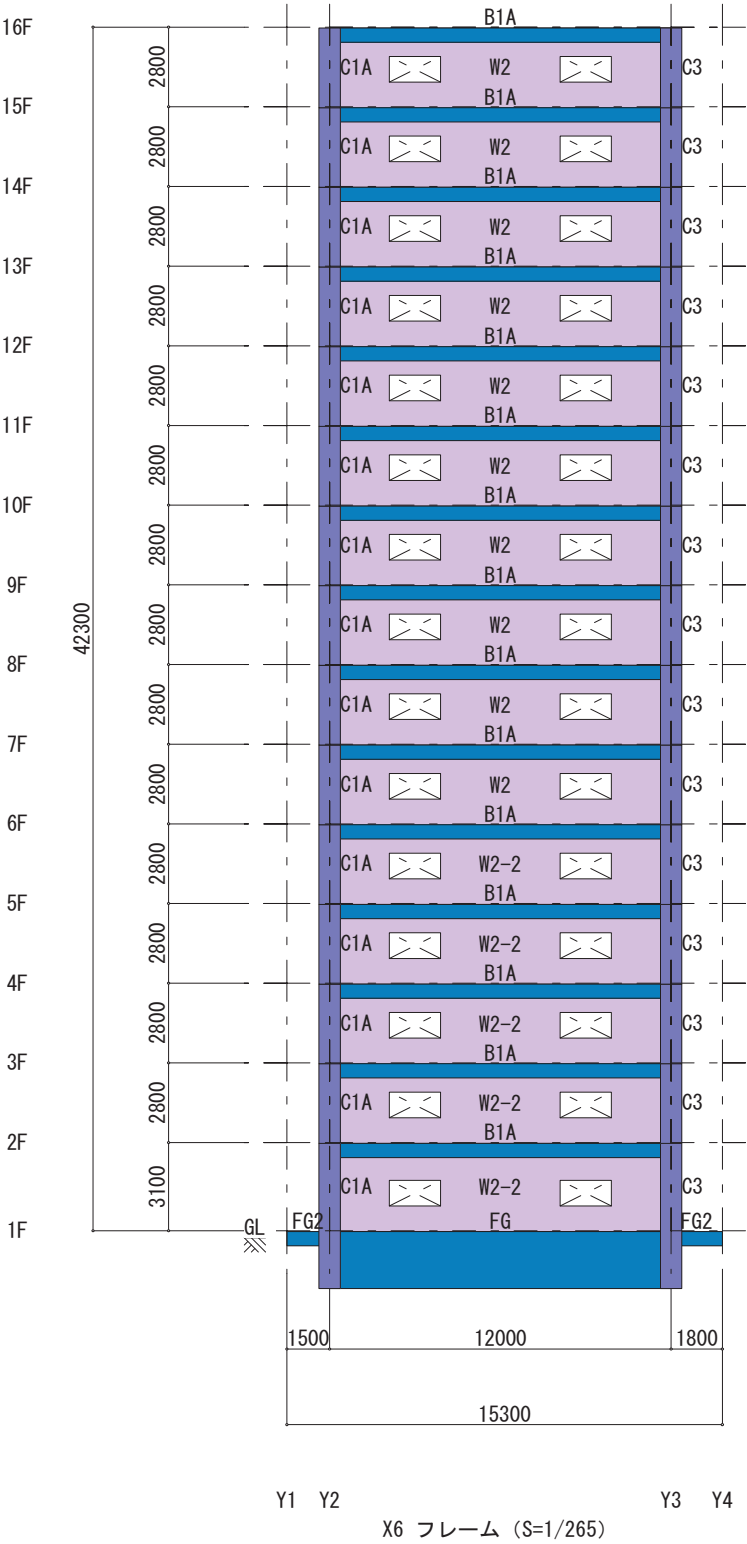

I-1.4 部材

I-1.4.1 はり







a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造








符 号	B1	B1A		FG		FG2	
層	2F - 16F	2F - 16F		1F		1F	
位 置	全断面	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)	30 x 50	30 x 50	30 x 50	80 x 200	80 x 200	30 x 50	30 x 50
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	2-D22	2-D22	8-D32	8-D32	3-D29	3-D29
	2段筋	—	—	8-D32	—	—	—
下端筋	2段筋	—	—	4-D32	—	—	—
	1段筋	2-D22	2-D22	8-D32	8-D32	3-D29	3-D29
あばら筋 (mm)	2-D10@200	2-D13@200	2-D13@200	4-D16@100	4-D16@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—







符 号	FG1A		G1		G1	
層	1F		2F - 3F		4F - 5F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	120 x 200	120 x 200	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	10-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
	2段筋	10-D32	2-D35	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	5-D32	—	—	2-D35	—
	1段筋	10-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	4-D16@100	4-D16@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—








符 号	G1		G1		G1		G1	
層	6F - 7F		8F - 9F		10F - 11F		12F - 13F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65	50 x 60	50 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32
	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D35	—	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D35	—	—
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32
あばら筋 (mm)	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1		G1		G2	
層	14F - 15F		16F		2F - 3F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	45 x 60	45 x 60	35 x 55	35 x 55	80 x 80	80 x 80
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	4-D32	4-D25	4-D25	7-D38	7-D38
	2段筋	2-D32	—	2-D25	—	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	—	2-D38	—
	1段筋	4-D32	4-D25	4-D25	7-D38	7-D38
あばら筋 (mm)	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	7-D13@100	7-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G2	
層	4F - 5F		6F - 7F		8F - 9F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	80 x 80	80 x 80	75 x 75	75 x 75	70 x 70	70 x 70
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38
	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	—
下端筋	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	—
	1段筋	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38
あばら筋 (mm)	7-D13@100	7-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G2		G2	
層	10F - 11F		12F - 13F		14F - 15F		16F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 65	65 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 55	55 x 55	40 x 55	40 x 55
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	6-D29	6-D29	4-D29
	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D29	—	2-D29
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D29	—	—
	1段筋	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	6-D29	6-D29	4-D29
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	3-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G3		G3		G3	
層	2F - 3F		4F - 5F		6F - 7F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	80 x 80	80 x 80	80 x 80	80 x 80	75 x 75	75 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38
	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	—
下端筋	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	—
	1段筋	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38
あばら筋 (mm)	7-D13@100	7-D13@100	7-D13@100	7-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G3		G3		G3		G3	
層	8F - 9F		10F - 11F		12F - 13F		14F - 15F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 65	65 x 65	55 x 60	55 x 60	55 x 60	55 x 60	55 x 60	55 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	6-D29	6-D29
	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32	—	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32	—	—
	1段筋	6-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	6-D29	6-D29
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—





符 号	G3		G1A		G1A		G1A	
層	16F		2F - 3F		4F - 5F		6F - 7F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	40 x 55	40 x 55	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65	65 x 65
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋 4-D29	4-D29	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
	2段筋 2-D29	—	2-D35	—	2-D35	—	2-D35	—
下端筋	2段筋 —	—	—	—	2-D35	—	2-D35	—
	1段筋 4-D29	4-D29	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	3-D13@100	3-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—




符 号	G1A		G1A		G1A		G1A	
層	8F - 9F		10F - 11F		12F - 13F		14F - 15F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 65	65 x 65	55 x 60	55 x 60	50 x 60	50 x 60	45 x 60	45 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋 6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29
	2段筋 2-D35	—	2-D32	—	2-D32	—	2-D29	—
下端筋	2段筋 2-D35	—	2-D32	—	2-D32	—	—	—
	1段筋 6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29
あばら筋 (mm)	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	3-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—




符 号	G1A	
層	16F	
位 置	両端	中央
断 面		
b x D (cm)	35 x 55	35 x 55
ハンチ長 (cm)	—	—
上端筋	1段筋 4-D25	4-D25
	2段筋 2-D25	—
下端筋	2段筋 —	—
	1段筋 4-D25	4-D25
あばら筋 (mm)	3-D13@100	3-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—




I-1.4.2 柱




a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造





符 号	C1		C1		C1		C1	
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 9F		10F - 12F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	155 x 75		155 x 65		155 x 65		155 x 55	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋 8-D32	4-D32	8-D32	4-D32	7-D29	5-D29	7-D25	6-D25
	2段筋 —	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	7-D13@100	3-D13@100	6-D13@100	3-D13@100	6-D13@100	3-D13@100	4-D13@100	3-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1		C2		C2	
階	13F - 15F		1F - 3F		4F - 6F	
位 置	全断面		全断面		全断面	
方 向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向
断 面						
D (cm)	155 x 50		165 x 100		165 x 85	
寄せ筋	XY		XY		XY	
主筋	1段筋	6-D25	6-D25	8-D32	5-D32	8-D32
	2段筋	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	4-D13@100	3-D13@100	8-D13@100	3-D13@100	8-D13@100	3-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—	

符 号	C2		C2		C2	
階	7F - 9F		10F - 12F		13F - 15F	
位 置	全断面		全断面		全断面	
方 向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向
断 面						
D (cm)	165 x 75		165 x 65		165 x 60	
寄せ筋	XY		XY		XY	
主筋	1段筋	8-D29	5-D29	8-D25	5-D25	7-D25
	2段筋	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	6-D13@100	3-D13@100	6-D13@100	3-D13@100	4-D13@100	3-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—	

符 号	C3		C3		C3	
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 9F	
位 置	全断面		全断面		全断面	
方 向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向
断 面						
D (cm)	165 x 75		165 x 75		165 x 75	
寄せ筋	XY		XY		XY	
主筋	1段筋	8-D32	5-D32	8-D32	5-D32	8-D29
	2段筋	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	7-D13@100	3-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	4-D13@100	3-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—	

符 号	C3		C3		C1A			
階	10F - 12F		13F - 15F		1F - 3F			
位 置	全断面		全断面		全断面			
方 向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向		
断 面								
	D (cm)		D (cm)		D (cm)			
	165 x 75		165 x 75		155 x 75			
	寄せ筋		寄せ筋		寄せ筋			
XY		XY		XY				
主筋	1段筋	10-D25	5-D25	10-D25	5-D25	8-D32	4-D32	
	2段筋	—	—	—	—	—	—	
帯筋 (mm)	4-D13@100		4-D13@100		4-D13@100		3-D13@100	
芯鉄筋	—		—		—		—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1A		C1A		C1A		C1A		
階	4F - 6F		7F - 9F		10F - 12F		13F - 15F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	
断 面									
D (cm)	155 x 75		155 x 75		155 x 75		155 x 75		
寄せ筋	XY		XY		XY		XY		
主筋	1段筋	8-D32	4-D32	8-D29	5-D29	10-D25	6-D25	10-D25	5-D25
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	4-D13@100		4-D13@100		4-D13@100		4-D13@100		
芯鉄筋	—		—		—		—		
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—		




I-1.4.3 ベースプレート
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
: 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
: 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
: 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m2)	伝達 方法	開口 重量 (N/m2)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W2	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	2		する	180.0	90.0	300.0	90.0
									タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W	18.0	200	21	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1		する	90.0	90.0	150.0	90.0
									タイプ5	する	90.0	90.0	150.0	90.0
									タイプ1	する	90.0	200.0	350.0	0.0
									タイプ11	する	10.0	10.0	10.0	0.0
W2-2	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	3		する	180.0	90.0	300.0	90.0
									タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0

I-1.4.5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 6 壁鉄筋番号

番号	縦筋				横筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D13		ダブル	@15.0	D13		ダブル	@15.0	3-D13	4-D13	3-D13	-----	-----
2	D13		ダブル	@15.0	D13		ダブル	@15.0	4-D13	6-D13	4-D13	-----	-----
3	D13		ダブル	@15.0	D13		ダブル	@15.0	6-D13	9-D16	5-D13	-----	-----

I-1. 4. 7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄筋コンクリート

名称	断面寸法 (cm)	
	幅b	せいD
B1	30.0	40.0

b) スラブ形状

t：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	15.0	0.0	1	2190	両方向板	無
kyositu	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
balcony	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
kyositu1	15.0	0.0	1	600	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔：構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
101	x方向	3	kyositu1		B1
102	x方向	3	okujou		B1
101-0	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou		
101-1	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-2	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-3	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-4	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		
101-5	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		

I-1.4.9 片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		18.0	12.0	180.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
balcony		15.0	12.0	150.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
hisasi		15.0	15.0	150.0	0.0	0.0	1	400	0.0		出方向	無

I-1.4.11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13 杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14 直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.1 材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
1F-16F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295

I-2.1.4 鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 4降伏点強度倍率

部材別				
部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1. 10	1. 10	1. 10	—
せん断補強筋	1. 00	1. 00	—	—
スラブ筋	1. 10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1. 10	—
フランジ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
ウェブ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
主 材	—	—	—	1. 10
アンカーボルト	—	1. 10	—	—

※SD490材は1. 0となります。

I-3荷重・外力

I-3. 1荷重計算条件

I-3. 1. 1 最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚（cm）
16F	15. 00
15F	15. 00
14F	15. 00
13F	15. 00
12F	15. 00
11F	15. 00
10F	15. 00
9F	15. 00
8F	15. 00
7F	15. 00
6F	15. 00
5F	15. 00
4F	15. 00
3F	15. 00
2F	15. 00
1F	15. 00

I-3. 1. 2スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	R C、S R C造ははり面まで、S 造は構造心まで拾います
パラベット重量	3200. 00（N/m）

I-3. 1. 3基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による（布基礎も考慮）	L1＝0. 0L2＝0. 0L3＝0. 0L4＝0. 0（cm）

基礎重量の比率	0. 00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル（GL-）（mm）	2000
基礎下端から土上端までの距離（mm）	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 (基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします)
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m ³)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m ³)	20.00

I-3.2 積載荷重 (N/m²)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.3 仕上

I-3.3.1 仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量

I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m²)

層名	はり	柱
16F	200	—
15F	200	400
14F	200	400
13F	200	400
12F	200	200
11F	200	200
10F	200	200
9F	200	200
8F	200	200
7F	200	200
6F	200	200
5F	200	200
4F	200	200
3F	200	200
2F	200	200
1F	200	200

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (*: 直接入力)

地盤種別	第2種地盤			
地域係数	Z = 1.000			
用途係数	U = 1.000			
塔屋の震度	K = 1.000			
	X方向		Y方向	
標準せん断力係数	Co = 0.200		Co = 0.200	
1次固有周期(秒)	T = 0.851 ($h(0.02+0.01\alpha)$ による)		T = 0.851 ($h(0.02+0.01\alpha)$ による)	
振動特性係数	Rt = 0.965		Rt = 0.965	

自動計算時の最小せん断力係数

Ci = 0.193

Ci = 0.193

I-3.6 風圧力

- ・風圧力の扱い方
- X方向風圧力を考慮しない
- Y方向風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方

考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

R C造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
R C造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
R C造断面計算の使用規準（付着・定着）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3
	S造	ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

R C / S R C 造柱はり接合部の計算	自動計算 （ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算）
R C / S R C 造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0（cm）
R C 造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力（T）の求め方	M _y から求める
R C / S R C 造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁n値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φMで入力（φM=1.500）
面内雑壁のn値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (R C 造 : 主筋, あばら筋, 帯筋, 共に検定) (S R C 造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋, 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
R C ・ S R C 造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のM _y 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	1.00
	Y 方向	1.00
地震時柱応力の割増に用いる柱	X 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
地震時水平力の負担率	Y 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Q の最大値)
ルート 2 - 3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQsu+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
S R C 造柱の R C と S の曲げ耐力の累加法		単純累加
S R C 造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
S R C 造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S 造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (f _{bs}) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X 方向正加力	計算する
	X 方向負加力	計算する
	Y 方向正加力	計算する
	Y 方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比	1. 00	
算定対象最上階	15F	
算定対象最下階	1F	
計算種別	保有水平耐力計算	
基礎重量の比率	0. 00	
浮上り・圧縮耐力 (鉛直パネ) の考慮	保有耐力時、D s 算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)	
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる	
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない	

崩壊形の確認
(2007年版技術基準解説書
付録1-7「4. 8崩壊形」による)

$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8. 1. 2 計算条件

加力方向		X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 100 1/ 100	1/ 100 1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 50 1/ 50	1/ 50 1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.38、Ds算定時:0.39	保有水平耐力時:0.38、Ds算定時:0.39
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

加力方向		Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 200 1/ 100	1/ 200 1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 50 1/ 50	1/ 50 1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.47、Ds算定時:0.47	保有水平耐力時:0.81、Ds算定時:0.82
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8. 1. 3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算	----
せん断耐力の各ステップでの計算	しない
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造 S造 フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置 フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率	「4.1モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮	考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮	考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	1.00
h _o /DのDのとり方	柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	塑性化する
ヒンジ判定の条件（%）	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.20	1.00
壁	その他	$\alpha、\alpha_e$	1.25	1.00

I-8. 1. 5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打ち切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN・cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材


はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28～34式を適用
S ブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1. 1 部材のC、M○、Q

A-1. 1. 1 部材のC、M○、Q図

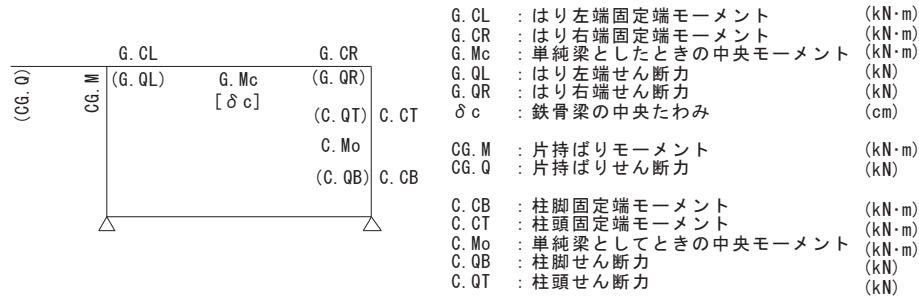

固定荷重+積載荷重

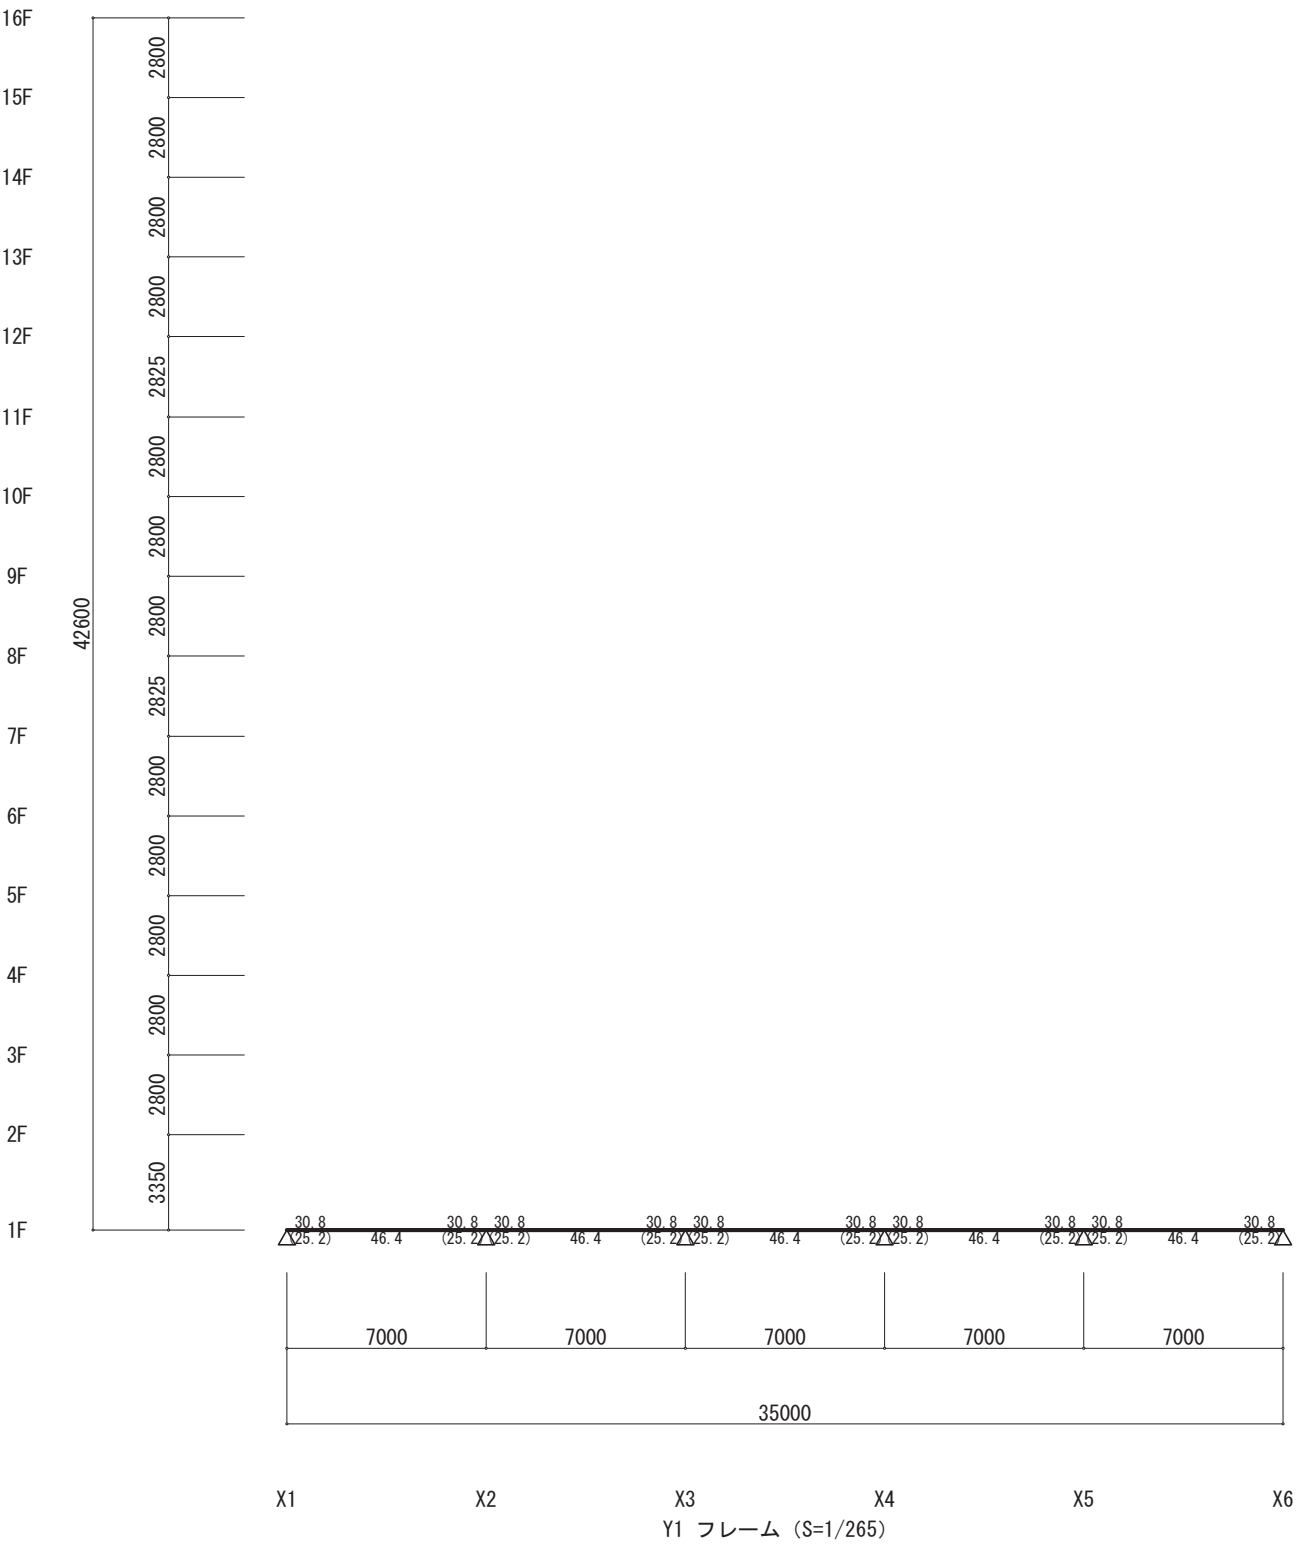


固定荷重＋積載荷重

16F	42600	2800	111.3 (91.6)	167.7	111.3 (91.6)	111.3 (91.6)	167.7	111.3 (91.6)	111.3 (91.6)	167.7	111.3 (91.6)	111.3 (91.6)	167.7	111.3 (91.6)	111.3 (91.6)	167.7	111.3 (91.6)
15F		2800	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)
14F		2800	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)	101.2 (82.9)	152.9	101.2 (82.9)
13F		2800	104.0 (85.3)	157.0	104.0 (85.3)	104.0 (85.3)	157.0	104.0 (85.3)	104.0 (85.3)	157.0	104.0 (85.3)	104.0 (85.3)	157.0	104.0 (85.3)	104.0 (85.3)	157.0	104.0 (85.3)
12F		2800	104.0 (85.3)	157.0	104.0 (85.3)	104.0 (85.3)	157.0	104.0 (85.3)	104.0 (85.3)	157.0	104.0 (85.3)	104.0 (85.3)	157.0	104.0 (85.3)	104.0 (85.3)	157.0	104.0 (85.3)
11F		2825	106.8 (87.7)	161.2	106.8 (87.7)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	106.8 (87.7)	161.2	106.8 (87.7)
10F		2800	106.8 (87.7)	161.2	106.8 (87.7)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	106.8 (87.7)	161.2	106.8 (87.7)
9F		2800	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)
8F		2800	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)
7F		2825	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)
6F		2800	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)
5F		2800	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)
4F		2800	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)
3F		2800	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)
2F		2800	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)	115.6 (95.2)	174.4	115.6 (95.2)
1F		3350	286.2 (235.6)	434.4	286.2 (235.6)	213.7 (173.5)	325.6	213.7 (173.5)	213.7 (173.5)	325.6	213.7 (173.5)	213.7 (173.5)	325.6	213.7 (173.5)	286.2 (235.6)	434.4	286.2 (235.6)
			7000		7000		7000		7000		7000						
			35000														
			X1		X2		X3		X4		X5		X6				
			Y2 フレーム (S=1/265)														


固定荷重+積載荷重

16F	42600	2800	173.8 (142.6)	262.6	173.8 (142.6)	173.8 (142.6)	262.6	173.8 (142.6)	173.8 (142.6)	262.6	173.8 (142.6)	173.8 (142.6)	262.6	173.8 (142.6)
15F		2800	146.0 (123.1)	218.4	146.0 (123.1)	144.1 (121.5)	215.6	144.1 (121.5)	144.1 (121.5)	215.6	144.1 (121.5)	144.1 (121.5)	215.6	146.0 (123.1)
14F		2800	146.0 (123.1)	218.4	146.0 (123.1)	144.1 (121.5)	215.6	144.1 (121.5)	144.1 (121.5)	215.6	144.1 (121.5)	144.1 (121.5)	215.6	146.0 (123.1)
13F		2800	146.0 (123.1)	218.4	146.0 (123.1)	147.8 (124.7)	221.1	147.8 (124.7)	147.8 (124.7)	221.1	147.8 (124.7)	147.8 (124.7)	221.1	146.0 (123.1)
12F		2825	146.0 (123.1)	218.4	146.0 (123.1)	147.8 (124.7)	221.1	147.8 (124.7)	147.8 (124.7)	221.1	147.8 (124.7)	147.8 (124.7)	221.1	146.0 (123.1)
11F		2800	146.0 (123.1)	218.4	146.0 (123.1)	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	153.8 (129.9)	230.2	146.0 (123.1)
10F		2800	146.0 (123.1)	218.4	146.0 (123.1)	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	153.8 (129.9)	230.2	146.0 (123.1)
9F		2800	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	159.4 (134.7)	238.6	159.4 (134.7)	159.4 (134.7)	238.6	159.4 (134.7)	159.4 (134.7)	238.6	153.8 (129.9)
8F		2825	153.8 (129.9)	230.2	153.8 (129.9)	159.4 (134.7)	238.6	159.4 (134.7)	159.4 (134.7)	238.6	159.4 (134.7)	159.4 (134.7)	238.6	153.8 (129.9)
7F		2800	165.5 (139.9)	247.7	165.5 (139.9)	165.5 (139.9)	247.7	165.5 (139.9)	165.5 (139.9)	247.7	165.5 (139.9)	165.5 (139.9)	247.7	165.5 (139.9)
6F		2800	165.5 (139.9)	247.7	165.5 (139.9)	165.5 (139.9)	247.7	165.5 (139.9)	165.5 (139.9)	247.7	165.5 (139.9)	165.5 (139.9)	247.7	165.5 (139.9)
5F		2800	172.1 (145.5)	257.6	172.1 (145.5)	172.1 (145.5)	257.6	172.1 (145.5)	172.1 (145.5)	257.6	172.1 (145.5)	172.1 (145.5)	257.6	172.1 (145.5)
4F		2800	172.1 (145.5)	257.6	172.1 (145.5)	172.1 (145.5)	257.6	172.1 (145.5)	172.1 (145.5)	257.6	172.1 (145.5)	172.1 (145.5)	257.6	172.1 (145.5)
3F		2800	172.1 (145.5)	257.6	172.1 (145.5)	172.1 (145.5)	257.6	172.1 (145.5)	172.1 (145.5)	257.6	172.1 (145.5)	172.1 (145.5)	257.6	172.1 (145.5)
2F		3350	177.6 (150.3)	265.9	177.6 (150.3)	177.6 (150.3)	265.9	177.6 (150.3)	177.6 (150.3)	265.9	177.6 (150.3)	177.6 (150.3)	265.9	177.6 (150.3)
1F		42600	289.3 (237.9)	439.1	289.3 (237.9)	216.8 (175.7)	330.3	216.8 (175.7)	216.8 (175.7)	330.3	216.8 (175.7)	216.8 (175.7)	330.3	289.3 (237.9)
			7000	7000		7000		7000		7000				
			35000											
			Y3 フレーム (S=1/265)											
			X1	X2		X3		X4		X5		X6		

固定荷重+積載荷重

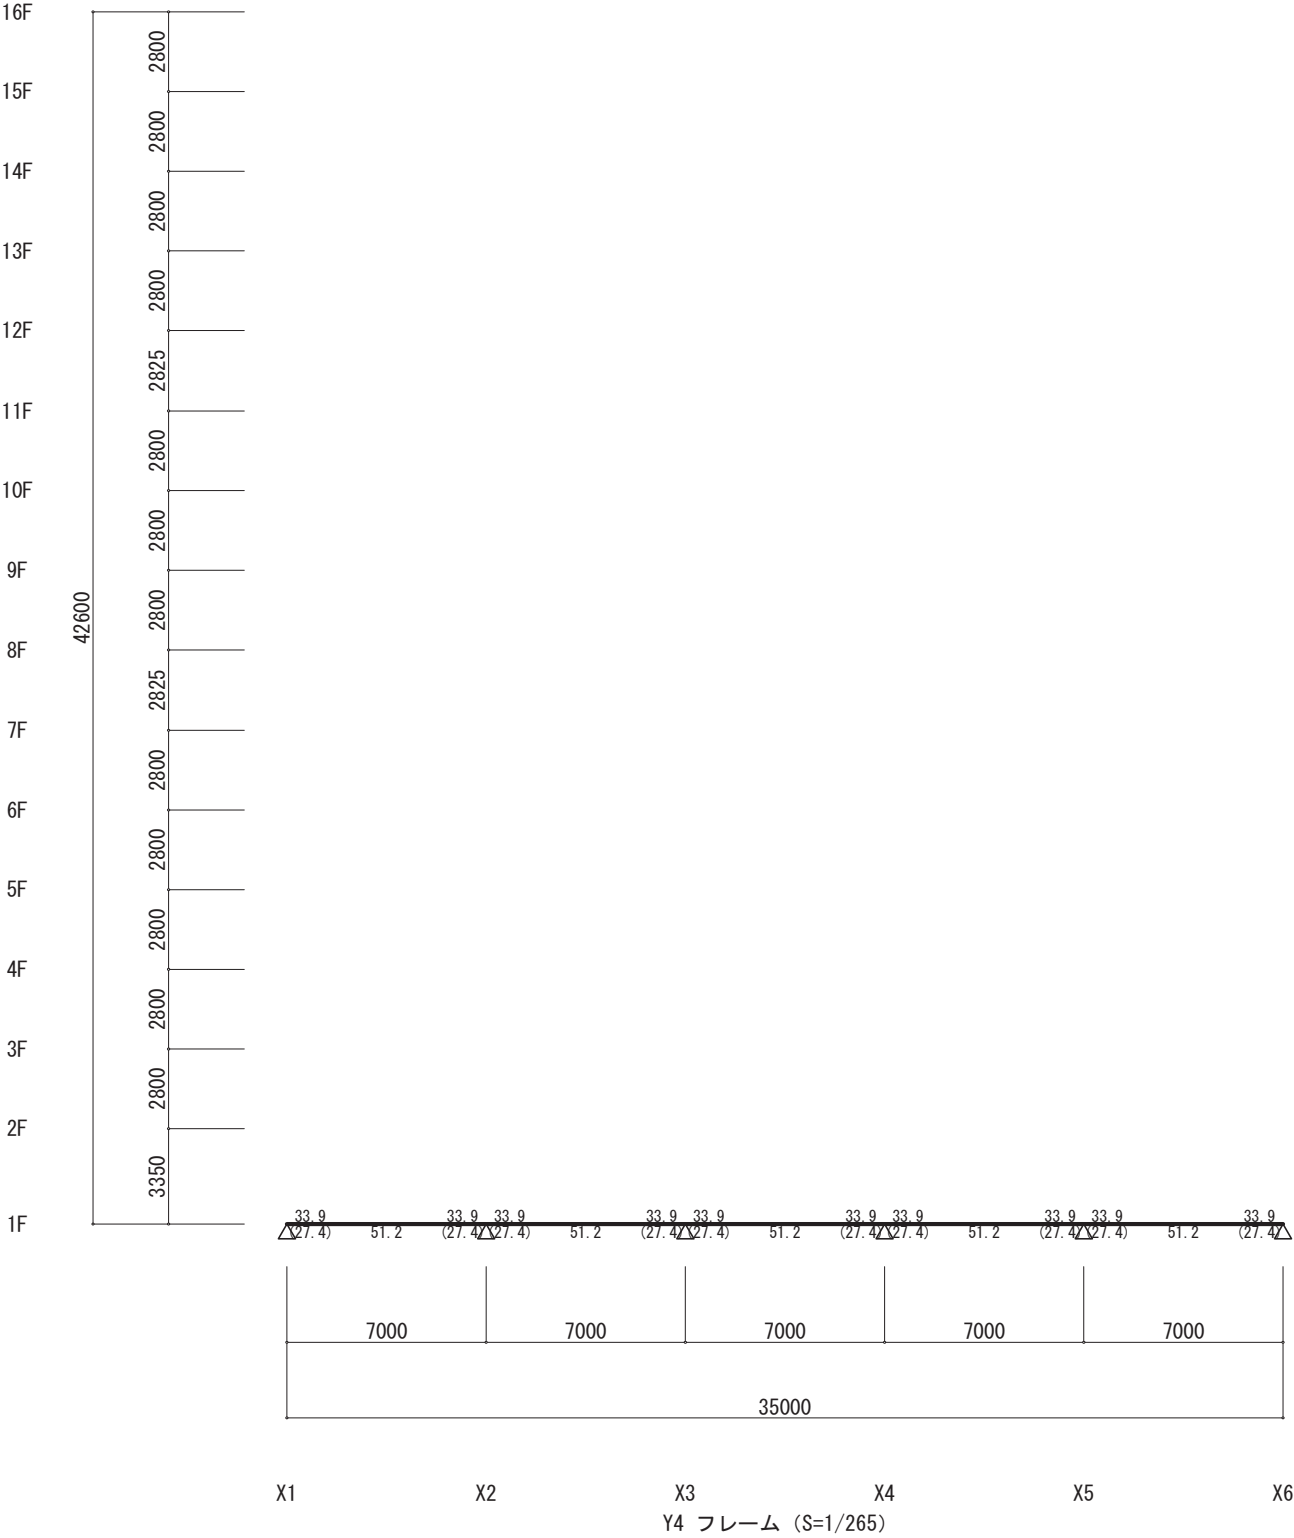


固定荷重+積載荷重

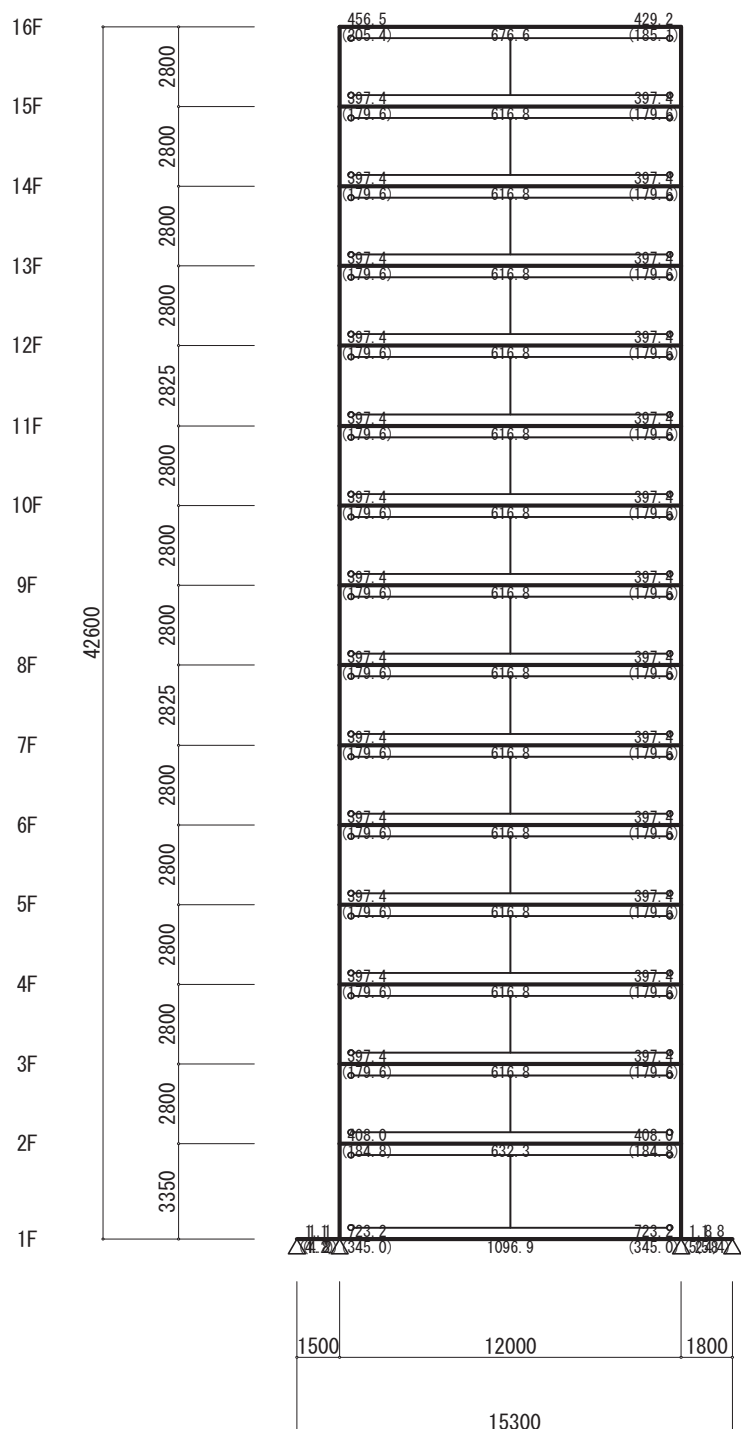


Y1 Y2 Y3 Y4

X1 フレーム (S=1/265)


固定荷重+積載荷重

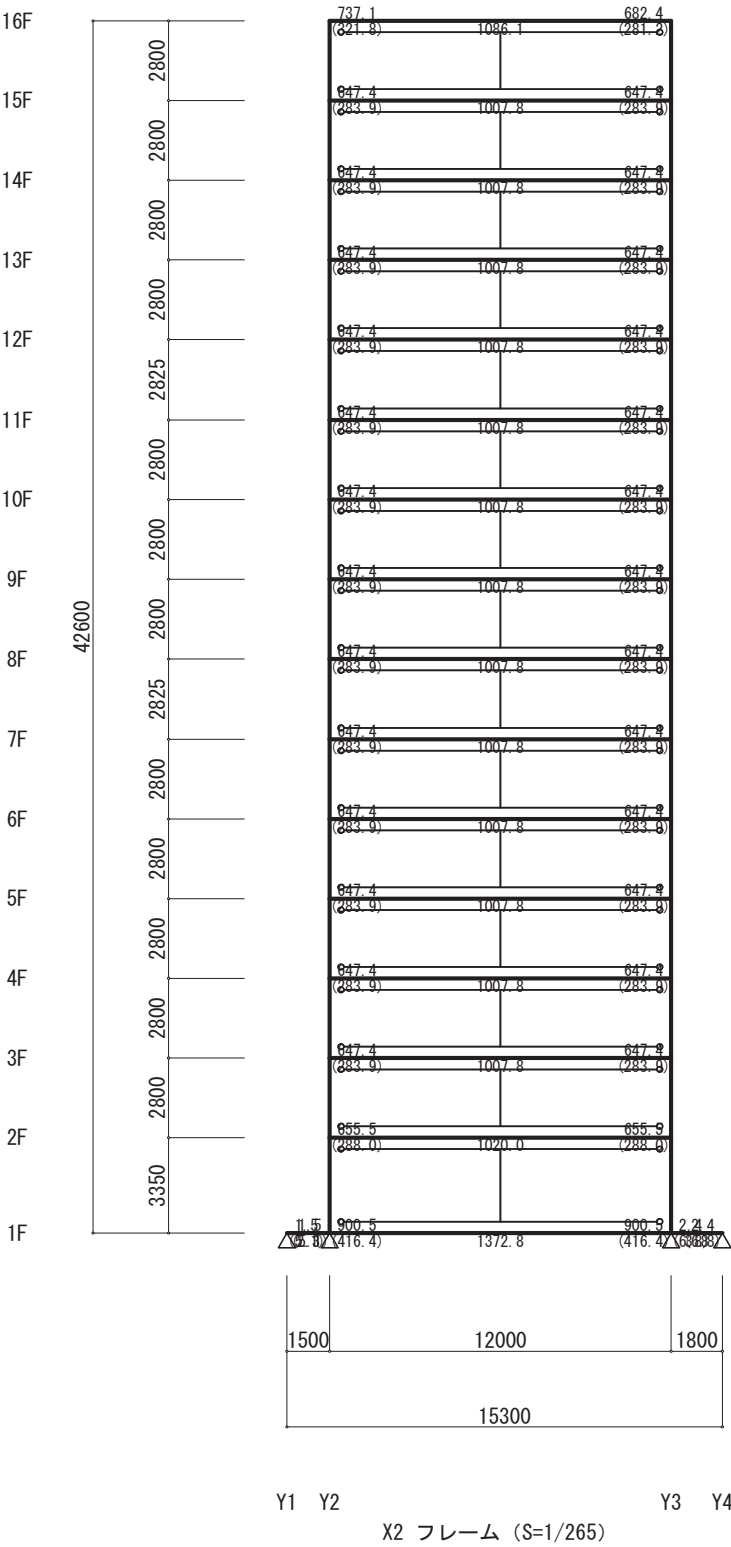


固定荷重+積載荷重

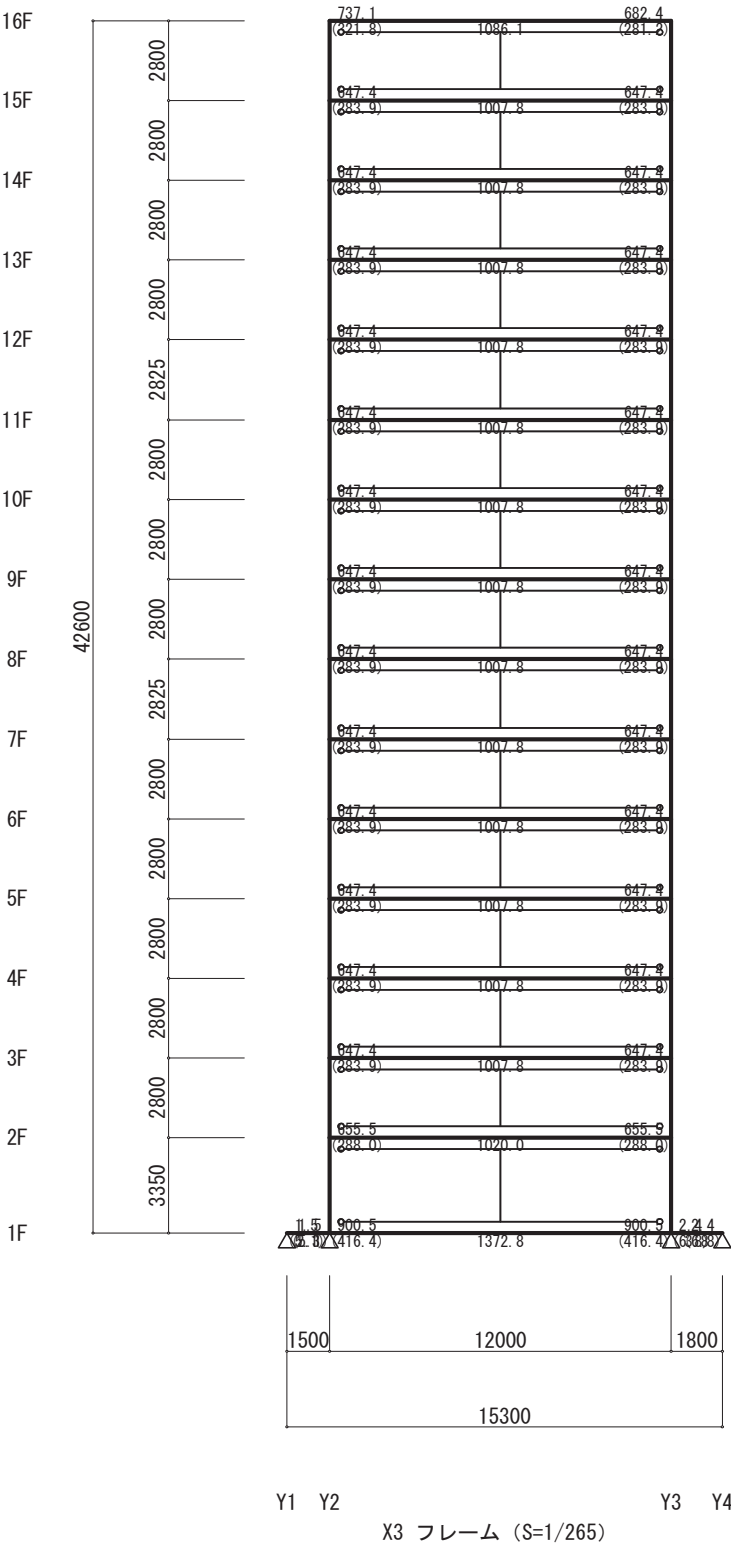


固定荷重+積載荷重

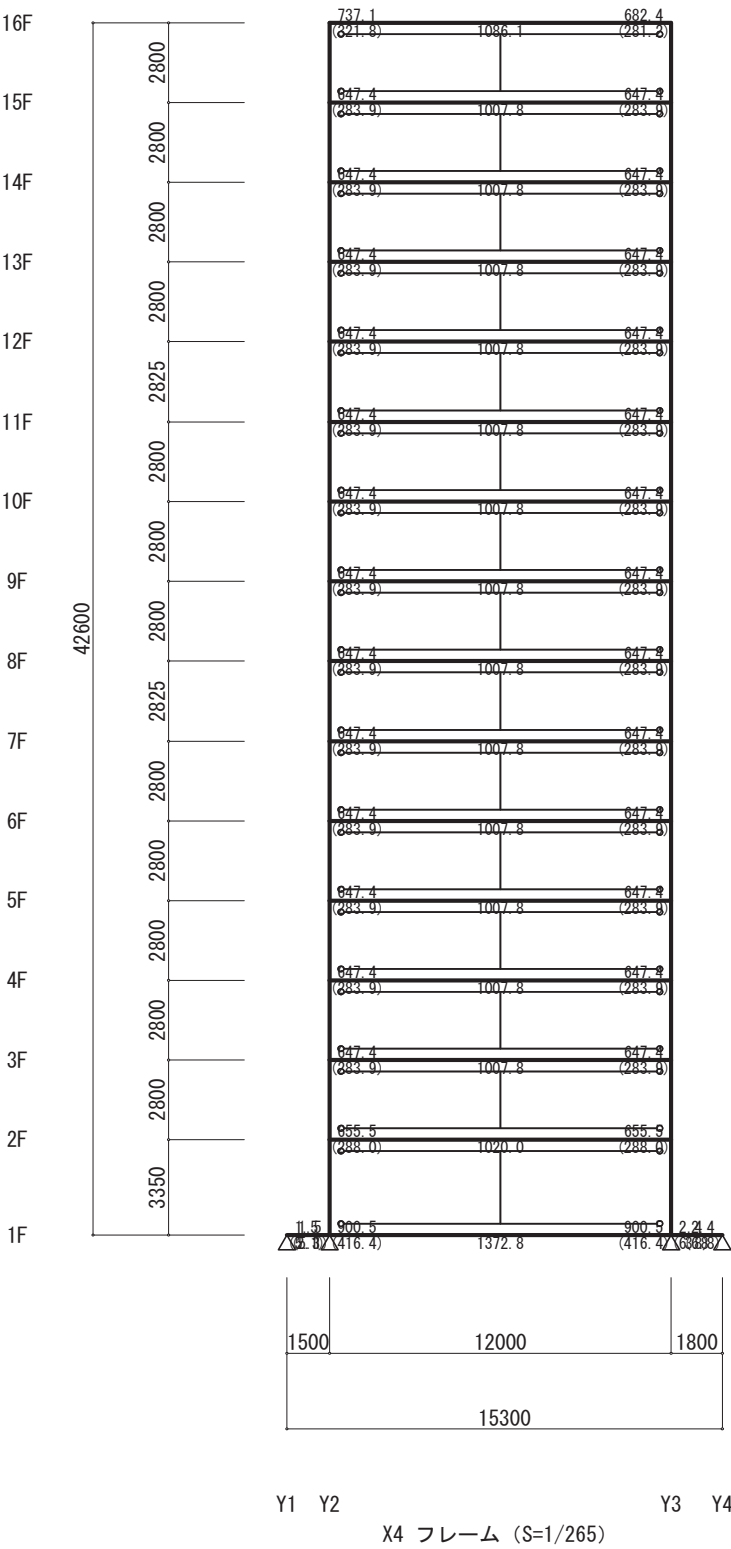

固定荷重+積載荷重

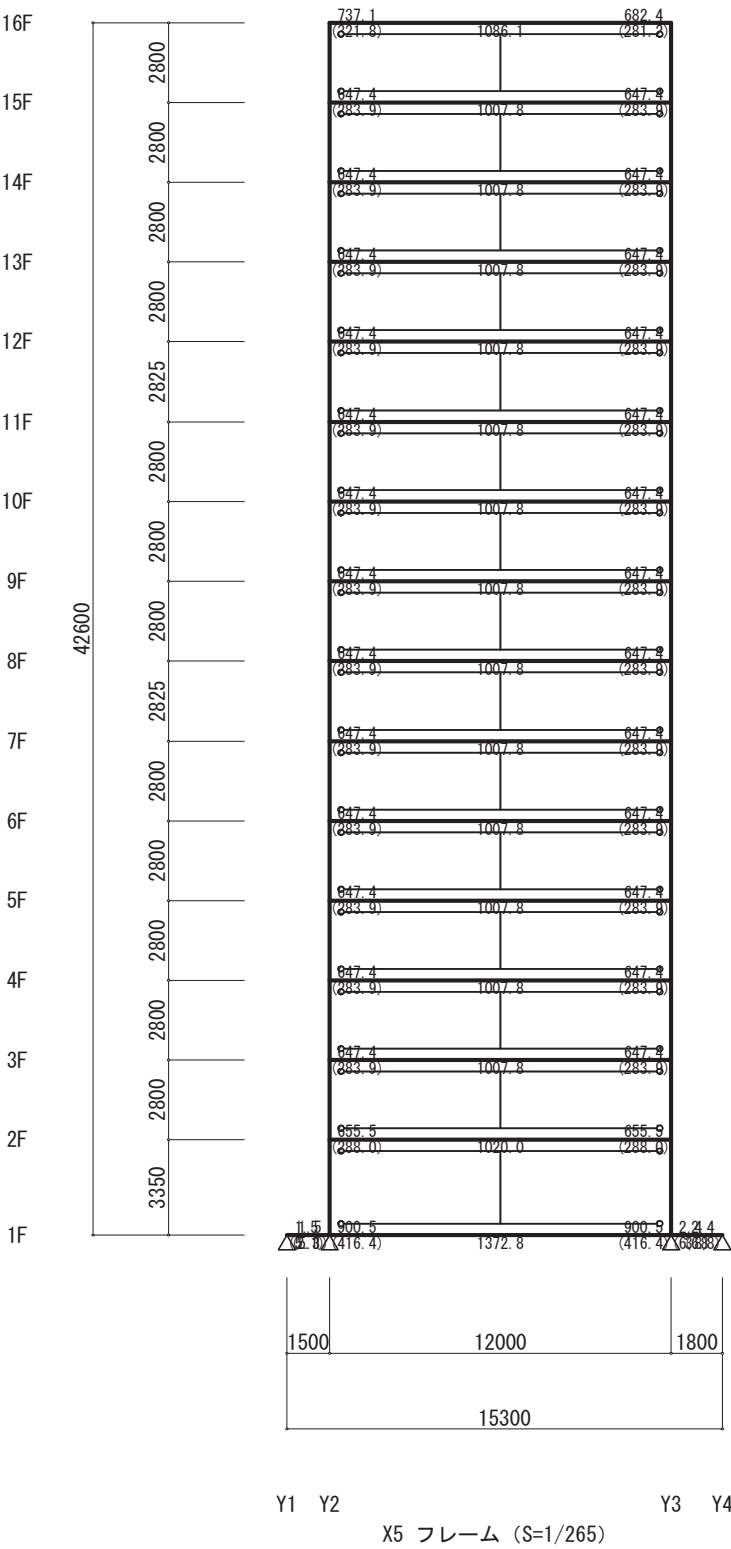

固定荷重+積載荷重

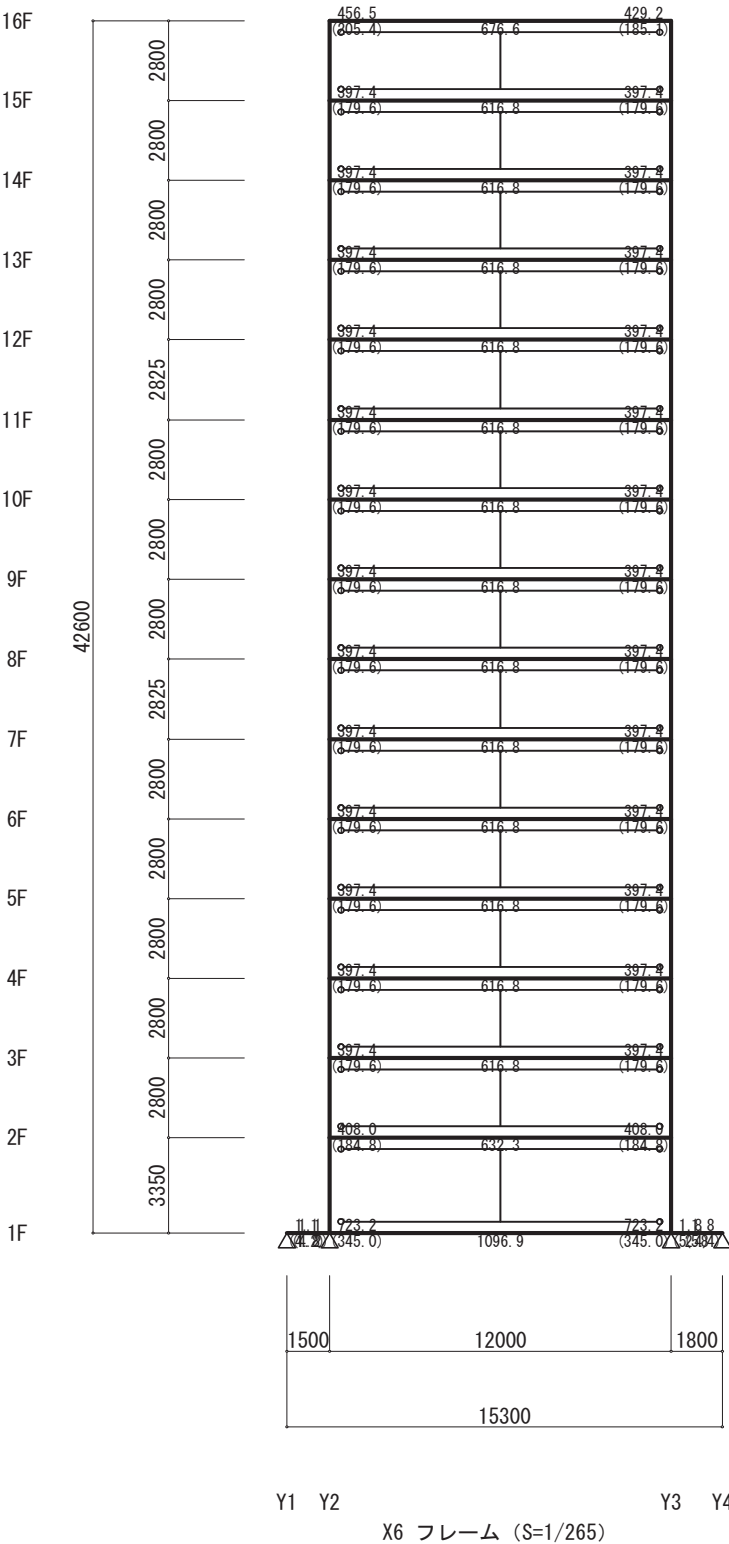

A-1.1.2 はりのC、Mo、Q表

はりのC、Mo、Q (固定荷重+積載荷重)

Y1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント (kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力 (kN)		軸力 (kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X2	X3	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	

Y1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X3	X4	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X4	X5	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X5	X6	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	111.3	111.3	167.7	91.6	91.6	0.0	0.0	
	X2	X3	111.3	111.3	167.7	91.6	91.6	0.0	0.0	
	X3	X4	111.3	111.3	167.7	91.6	91.6	0.0	0.0	
	X4	X5	111.3	111.3	167.7	91.6	91.6	0.0	0.0	
	X5	X6	111.3	111.3	167.7	91.6	91.6	0.0	0.0	
15F	X1	X2	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X2	X3	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X3	X4	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X4	X5	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X5	X6	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
14F	X1	X2	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X2	X3	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X3	X4	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X4	X5	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
	X5	X6	101.2	101.2	152.9	82.9	82.9	0.0	0.0	
13F	X1	X2	104.0	104.0	157.0	85.3	85.3	0.0	0.0	
	X2	X3	104.0	104.0	157.0	85.3	85.3	0.0	0.0	
	X3	X4	104.0	104.0	157.0	85.3	85.3	0.0	0.0	
	X4	X5	104.0	104.0	157.0	85.3	85.3	0.0	0.0	
	X5	X6	104.0	104.0	157.0	85.3	85.3	0.0	0.0	
12F	X1	X2	104.0	104.0	157.0	85.3	85.3	0.0	0.0	
	X2	X3	104.0	104.0	157.0	85.3	85.3	0.0	0.0	
	X3	X4	104.0	104.0	157.0	85.3	85.3	0.0	0.0	
	X4	X5	104.0	104.0	157.0	85.3	85.3	0.0	0.0	
	X5	X6	104.0	104.0	157.0	85.3	85.3	0.0	0.0	
11F	X1	X2	106.8	106.8	161.2	87.7	87.7	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	106.8	106.8	161.2	87.7	87.7	0.0	0.0	
10F	X1	X2	106.8	106.8	161.2	87.7	87.7	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	106.8	106.8	161.2	87.7	87.7	0.0	0.0	
9F	X1	X2	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
8F	X1	X2	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
7F	X1	X2	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
6F	X1	X2	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
5F	X1	X2	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
4F	X1	X2	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
3F	X1	X2	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
2F	X1	X2	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X2	X3	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X3	X4	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X4	X5	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
	X5	X6	115.6	115.6	174.4	95.2	95.2	0.0	0.0	
1F	X1	X2	286.2	286.2	434.4	235.6	235.6	0.0	0.0	
	X2	X3	213.7	213.7	325.6	173.5	173.5	0.0	0.0	
	X3	X4	213.7	213.7	325.6	173.5	173.5	0.0	0.0	
	X4	X5	213.7	213.7	325.6	173.5	173.5	0.0	0.0	
	X5	X6	286.2	286.2	434.4	235.6	235.6	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	173.8	173.8	262.6	142.6	142.6	0.0	0.0	
	X2	X3	173.8	173.8	262.6	142.6	142.6	0.0	0.0	
	X3	X4	173.8	173.8	262.6	142.6	142.6	0.0	0.0	
	X4	X5	173.8	173.8	262.6	142.6	142.6	0.0	0.0	
	X5	X6	173.8	173.8	262.6	142.6	142.6	0.0	0.0	
15F	X1	X2	146.0	146.0	218.4	123.1	123.1	0.0	0.0	
	X2	X3	144.1	144.1	215.6	121.5	121.5	0.0	0.0	
	X3	X4	144.1	144.1	215.6	121.5	121.5	0.0	0.0	
	X4	X5	144.1	144.1	215.6	121.5	121.5	0.0	0.0	
	X5	X6	146.0	146.0	218.4	123.1	123.1	0.0	0.0	
14F	X1	X2	146.0	146.0	218.4	123.1	123.1	0.0	0.0	
	X2	X3	144.1	144.1	215.6	121.5	121.5	0.0	0.0	
	X3	X4	144.1	144.1	215.6	121.5	121.5	0.0	0.0	
	X4	X5	144.1	144.1	215.6	121.5	121.5	0.0	0.0	
	X5	X6	146.0	146.0	218.4	123.1	123.1	0.0	0.0	
13F	X1	X2	146.0	146.0	218.4	123.1	123.1	0.0	0.0	
	X2	X3	147.8	147.8	221.1	124.7	124.7	0.0	0.0	
	X3	X4	147.8	147.8	221.1	124.7	124.7	0.0	0.0	
	X4	X5	147.8	147.8	221.1	124.7	124.7	0.0	0.0	
	X5	X6	146.0	146.0	218.4	123.1	123.1	0.0	0.0	
12F	X1	X2	146.0	146.0	218.4	123.1	123.1	0.0	0.0	
	X2	X3	147.8	147.8	221.1	124.7	124.7	0.0	0.0	
	X3	X4	147.8	147.8	221.1	124.7	124.7	0.0	0.0	
	X4	X5	147.8	147.8	221.1	124.7	124.7	0.0	0.0	
	X5	X6	146.0	146.0	218.4	123.1	123.1	0.0	0.0	
11F	X1	X2	146.0	146.0	218.4	123.1	123.1	0.0	0.0	
	X2	X3	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X3	X4	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X4	X5	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X5	X6	146.0	146.0	218.4	123.1	123.1	0.0	0.0	
10F	X1	X2	146.0	146.0	218.4	123.1	123.1	0.0	0.0	
	X2	X3	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X3	X4	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X4	X5	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X5	X6	146.0	146.0	218.4	123.1	123.1	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	X1	X2	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X2	X3	159.4	159.4	238.6	134.7	134.7	0.0	0.0	
	X3	X4	159.4	159.4	238.6	134.7	134.7	0.0	0.0	
	X4	X5	159.4	159.4	238.6	134.7	134.7	0.0	0.0	
	X5	X6	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
8F	X1	X2	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
	X2	X3	159.4	159.4	238.6	134.7	134.7	0.0	0.0	
	X3	X4	159.4	159.4	238.6	134.7	134.7	0.0	0.0	
	X4	X5	159.4	159.4	238.6	134.7	134.7	0.0	0.0	
	X5	X6	153.8	153.8	230.2	129.9	129.9	0.0	0.0	
7F	X1	X2	165.5	165.5	247.7	139.9	139.9	0.0	0.0	
	X2	X3	165.5	165.5	247.7	139.9	139.9	0.0	0.0	
	X3	X4	165.5	165.5	247.7	139.9	139.9	0.0	0.0	
	X4	X5	165.5	165.5	247.7	139.9	139.9	0.0	0.0	
	X5	X6	165.5	165.5	247.7	139.9	139.9	0.0	0.0	
6F	X1	X2	165.5	165.5	247.7	139.9	139.9	0.0	0.0	
	X2	X3	165.5	165.5	247.7	139.9	139.9	0.0	0.0	
	X3	X4	165.5	165.5	247.7	139.9	139.9	0.0	0.0	
	X4	X5	165.5	165.5	247.7	139.9	139.9	0.0	0.0	
	X5	X6	165.5	165.5	247.7	139.9	139.9	0.0	0.0	
5F	X1	X2	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
	X2	X3	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
	X3	X4	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
	X4	X5	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
	X5	X6	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
4F	X1	X2	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
	X2	X3	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
	X3	X4	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
	X4	X5	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
	X5	X6	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
3F	X1	X2	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
	X2	X3	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
	X3	X4	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
	X4	X5	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
	X5	X6	172.1	172.1	257.6	145.5	145.5	0.0	0.0	
2F	X1	X2	177.6	177.6	265.9	150.3	150.3	0.0	0.0	
	X2	X3	177.6	177.6	265.9	150.3	150.3	0.0	0.0	
	X3	X4	177.6	177.6	265.9	150.3	150.3	0.0	0.0	
	X4	X5	177.6	177.6	265.9	150.3	150.3	0.0	0.0	
	X5	X6	177.6	177.6	265.9	150.3	150.3	0.0	0.0	
1F	X1	X2	289.3	289.3	439.1	237.9	237.9	0.0	0.0	
	X2	X3	216.8	216.8	330.3	175.7	175.7	0.0	0.0	
	X3	X4	216.8	216.8	330.3	175.7	175.7	0.0	0.0	
	X4	X5	216.8	216.8	330.3	175.7	175.7	0.0	0.0	
	X5	X6	289.3	289.3	439.1	237.9	237.9	0.0	0.0	

Y4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X2	X3	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X3	X4	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X4	X5	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X5	X6	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	456.5	429.2	676.6	205.4	185.1	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
12F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	408.0	408.0	632.3	184.8	184.8	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	723.2	723.2	1096.9	345.0	345.0	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	737.1	682.4	1086.1	321.8	281.2	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	655.5	655.5	1020.0	288.0	288.0	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	900.5	900.5	1372.8	416.4	416.4	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	737.1	682.4	1086.1	321.8	281.2	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	655.5	655.5	1020.0	288.0	288.0	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	900.5	900.5	1372.8	416.4	416.4	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	737.1	682.4	1086.1	321.8	281.2	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	655.5	655.5	1020.0	288.0	288.0	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	900.5	900.5	1372.8	416.4	416.4	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	737.1	682.4	1086.1	321.8	281.2	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	647.4	647.4	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	655.5	655.5	1020.0	288.0	288.0	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	900.5	900.5	1372.8	416.4	416.4	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X6 フレーム



層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	456.5	429.2	676.6	205.4	185.1	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	397.4	397.4	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	408.0	408.0	632.3	184.8	184.8	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	723.2	723.2	1096.9	345.0	345.0	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

A-1. 1. 3 片持ばりのM、Q表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1. 1. 4 柱のC、M○、Q表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1. 2 節点重量

A-1. 2. 1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）
上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
下段：T.L（トータル重量）（kN）

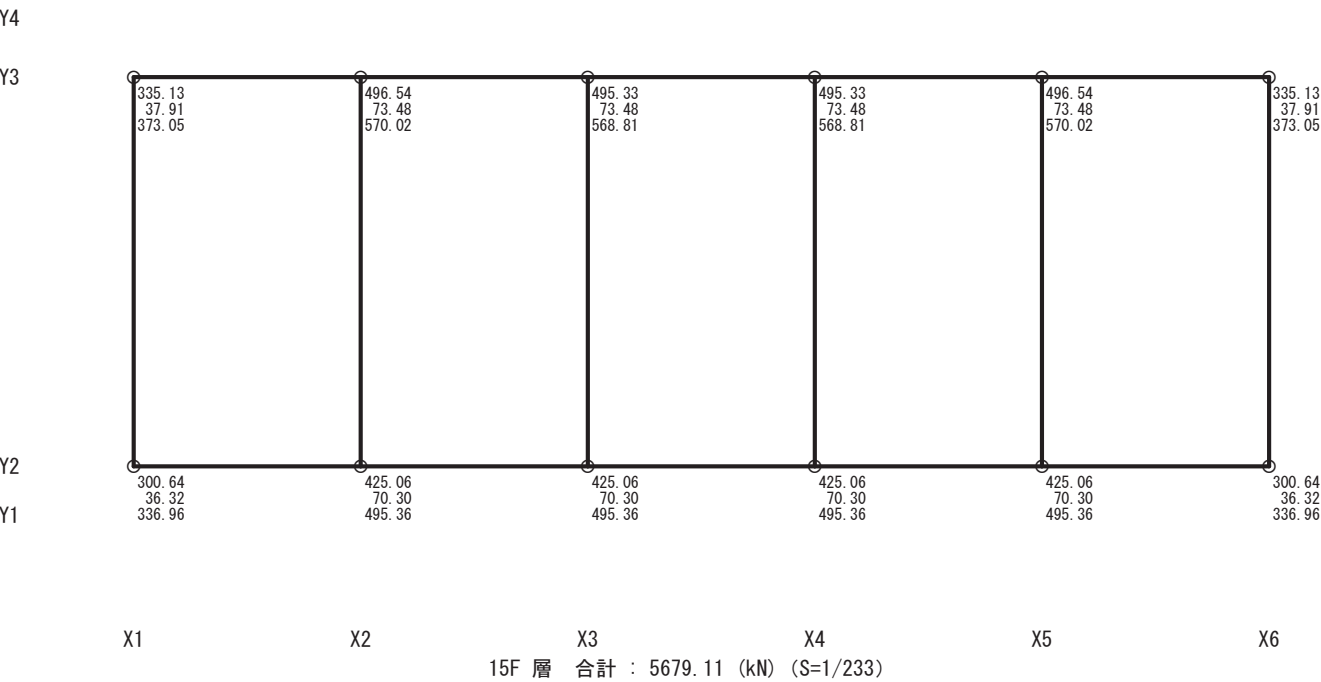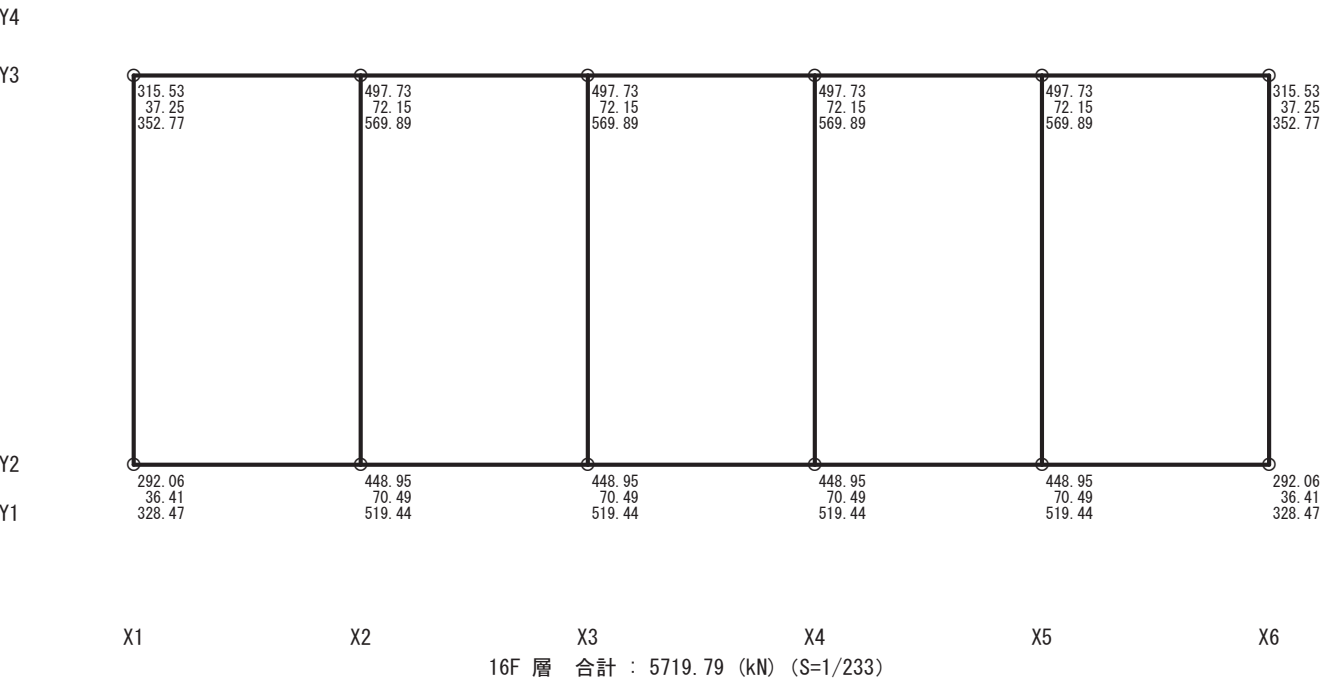


Y4

Y3

Y2

Y1

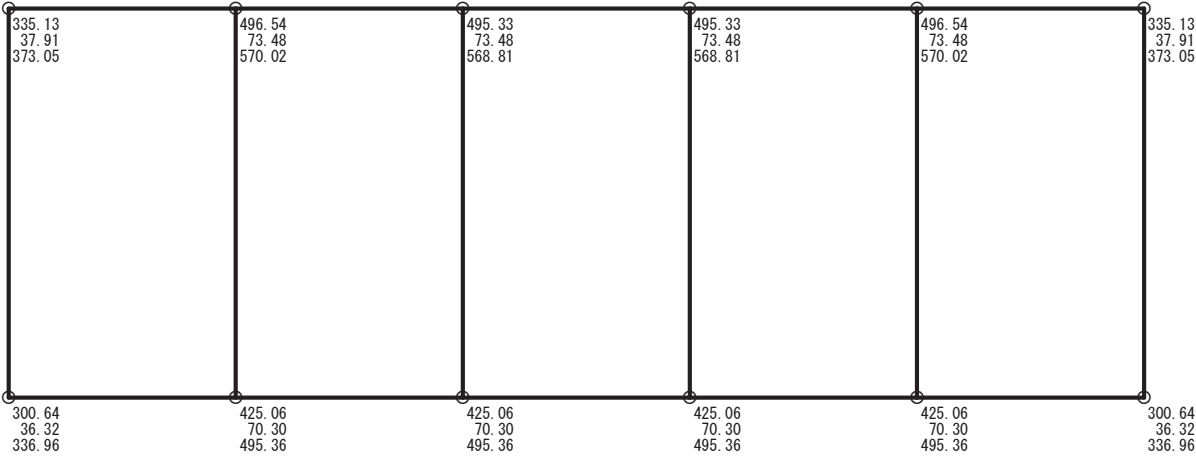


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

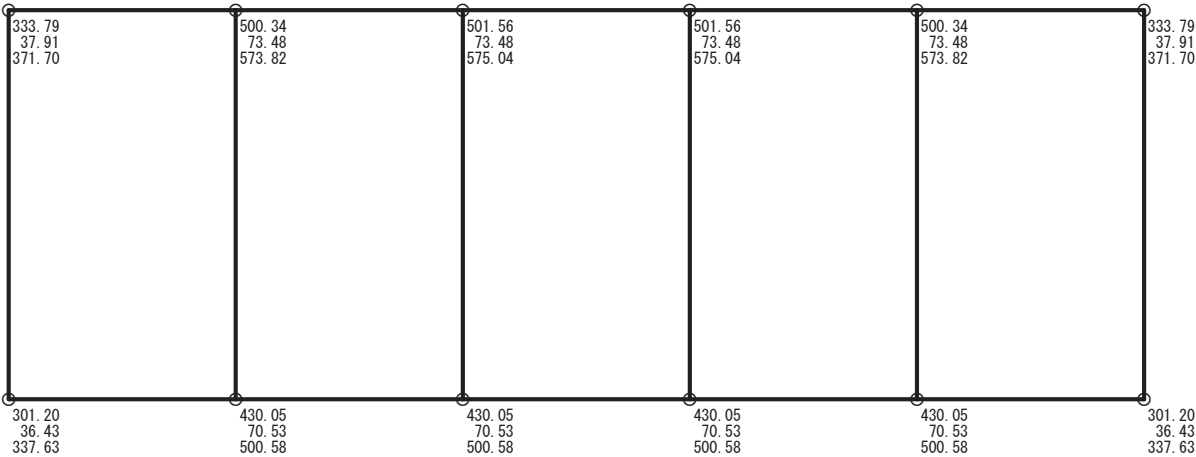


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

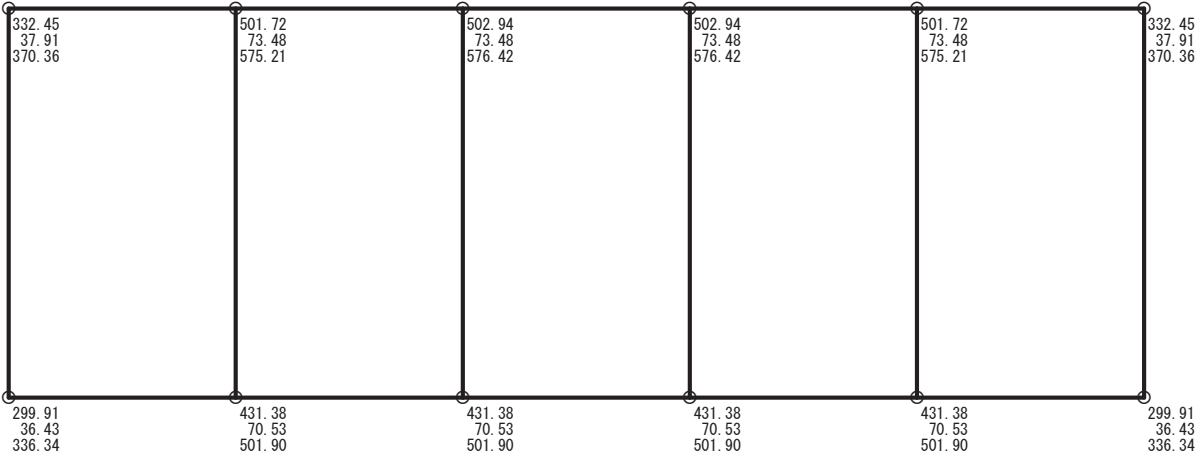

X1 X2 X3 X4 X5 X6


12F 層 合計 : 5724. 27 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3



Y2

Y1

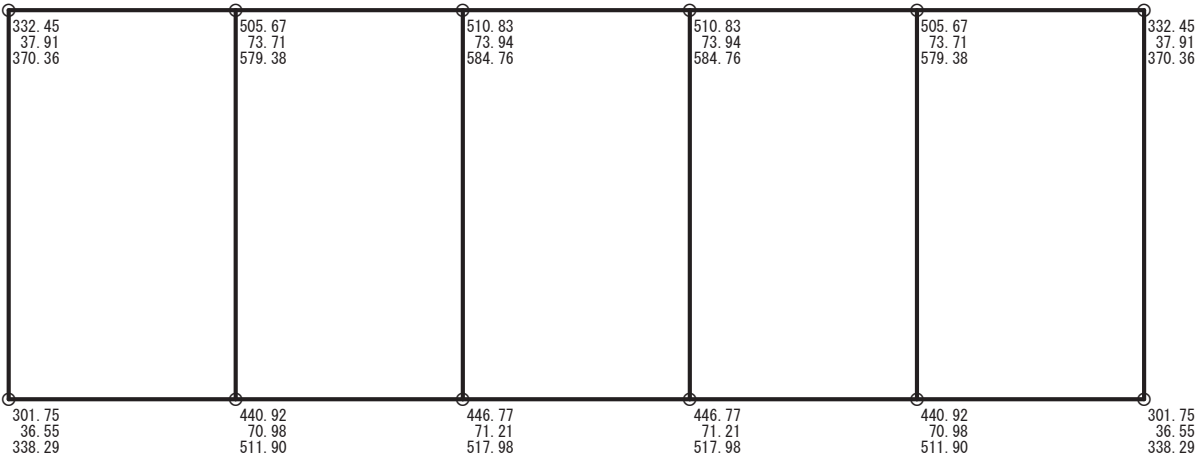

X1 X2 X3 X4 X5 X6

11F 層 合計 : 5805. 34 (kN) (S=1/233)

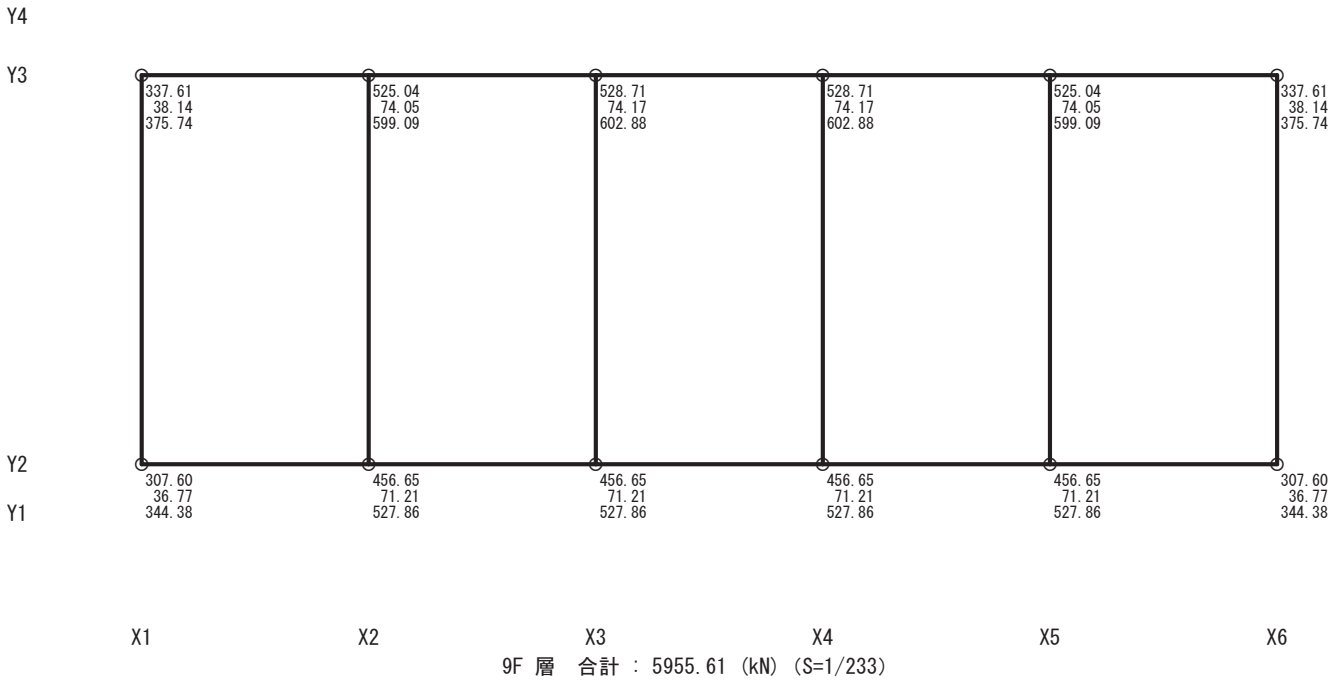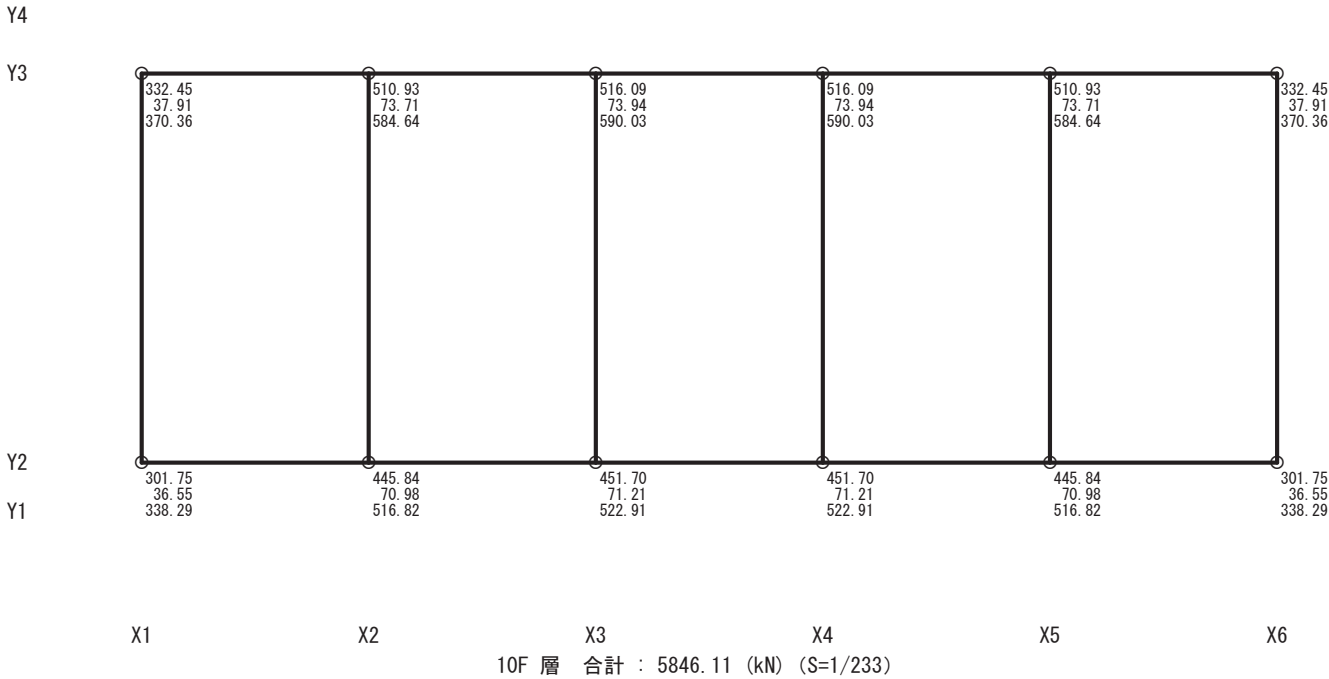


Y4

Y3

Y2

Y1

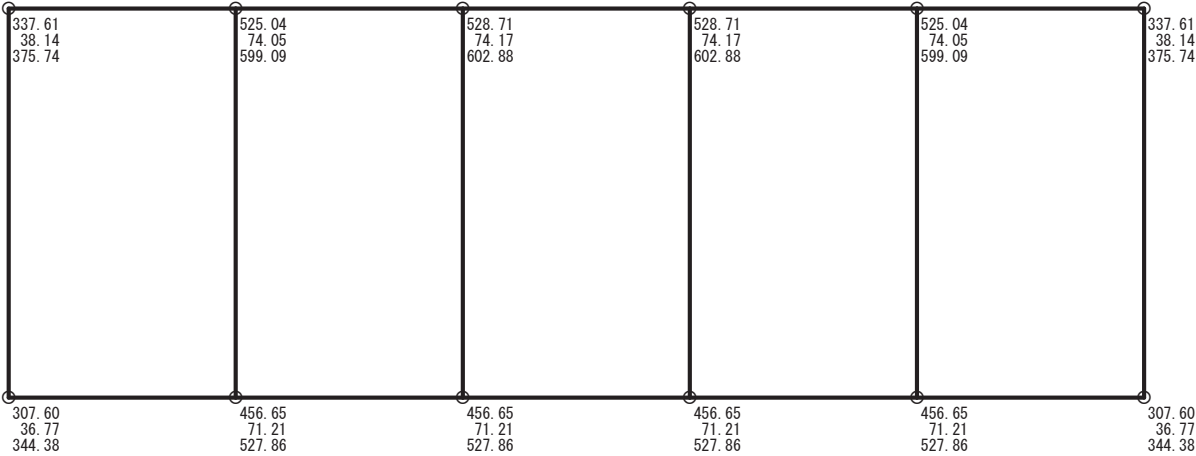


X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 5955. 61 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

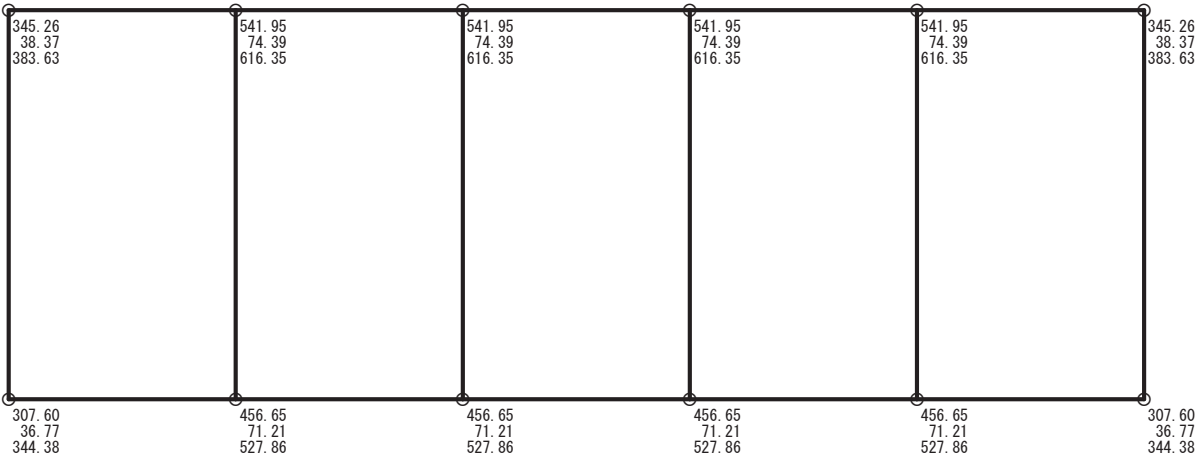


X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 6032. 83 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

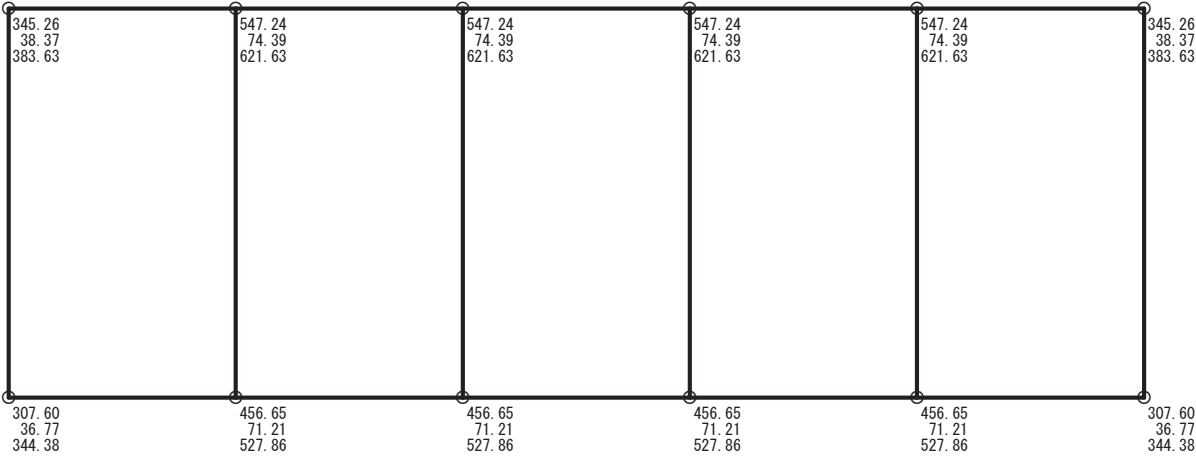


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

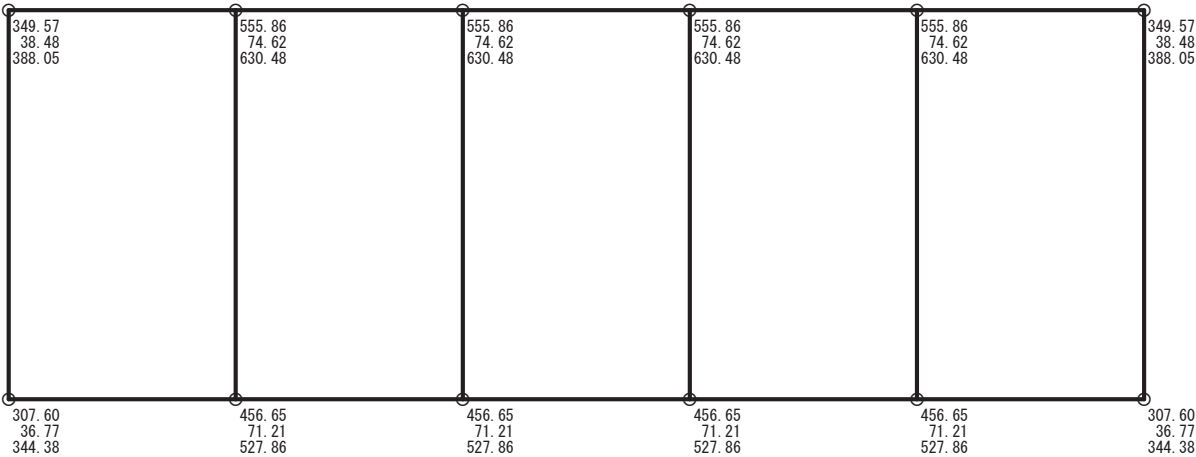


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

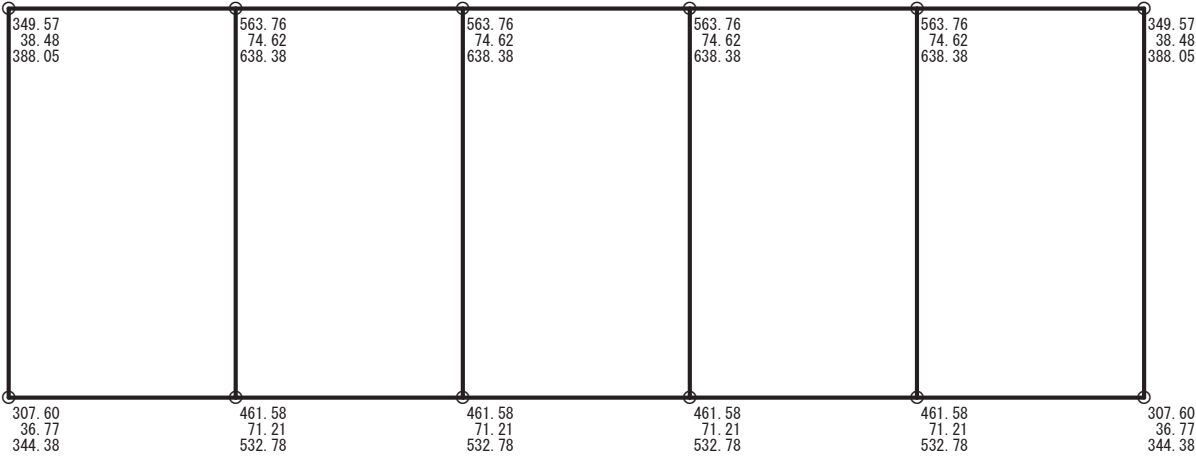

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

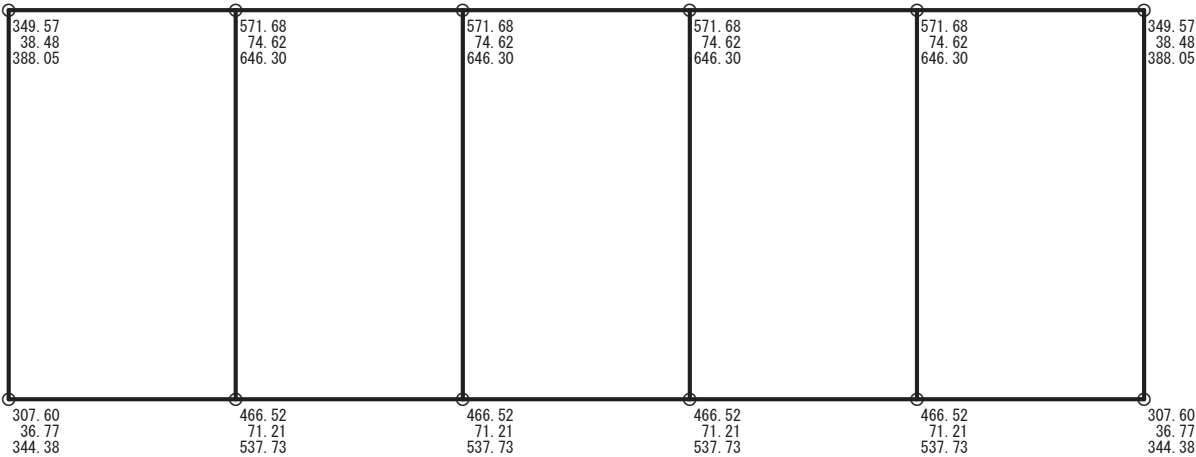

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

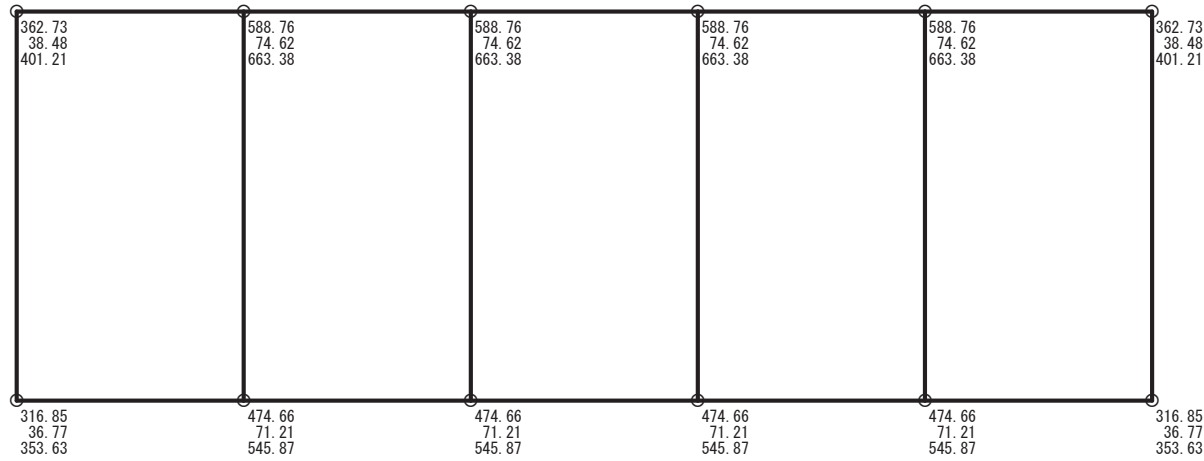

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

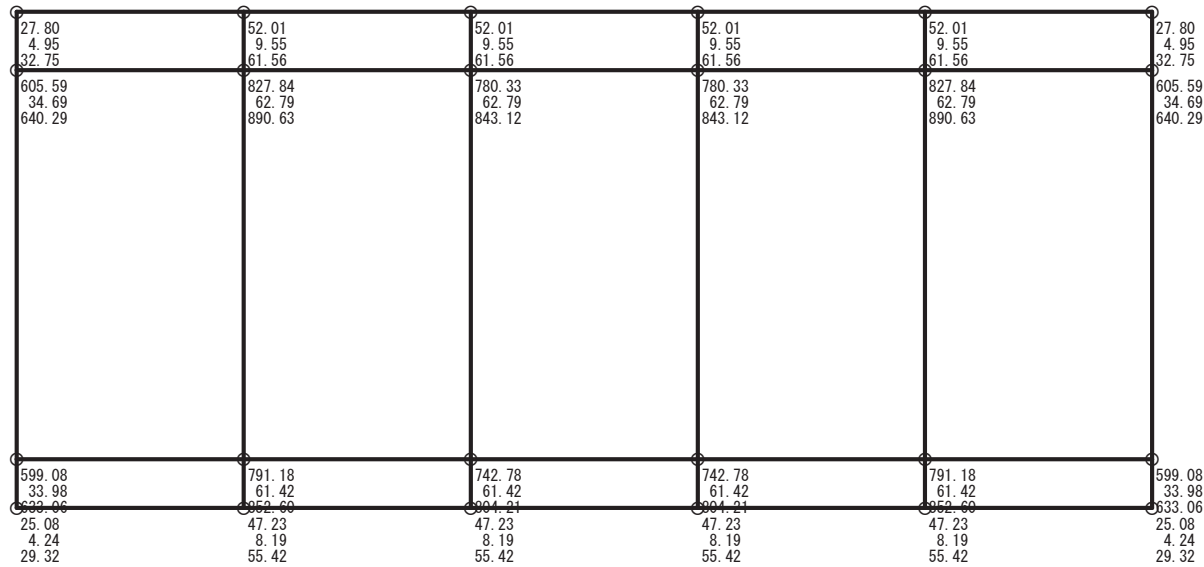

X1

X2

X3

X4

X5

X6


A-1. 2. 3 節点重量 (固定荷重+地震用積載荷重)
(kN)

Y4

Y3

Y2

Y1

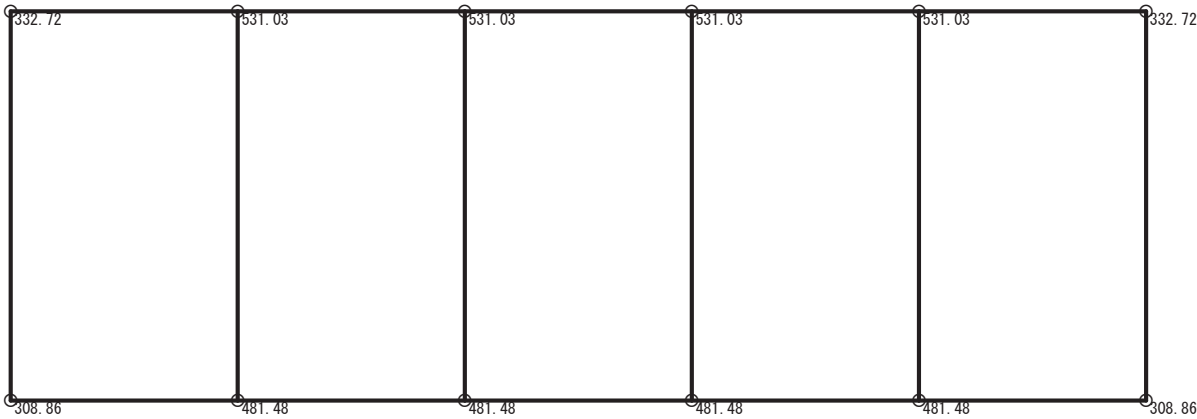


X1 X2 X3 X4 X5 X6
16F 層 合計 : 5333. 23 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2


Y1

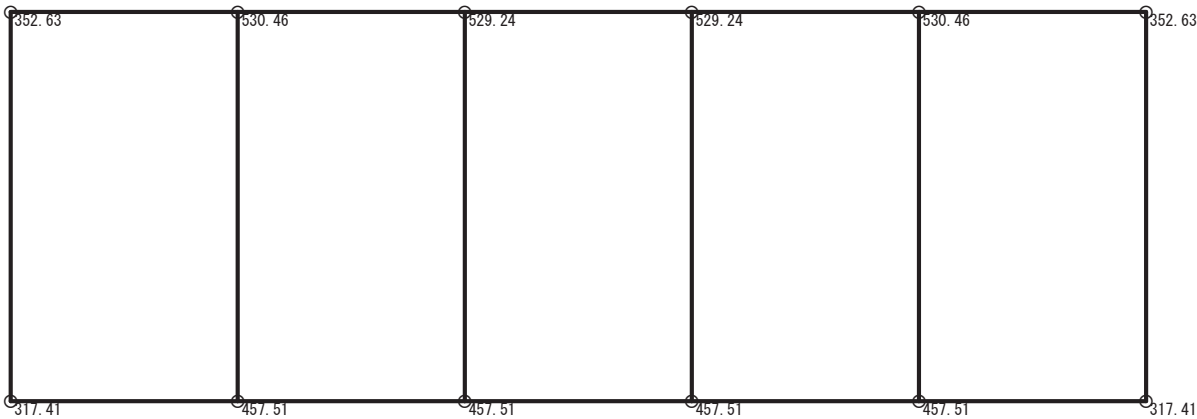

X1 X2 X3 X4 X5 X6
15F 層 合計 : 5289. 49 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

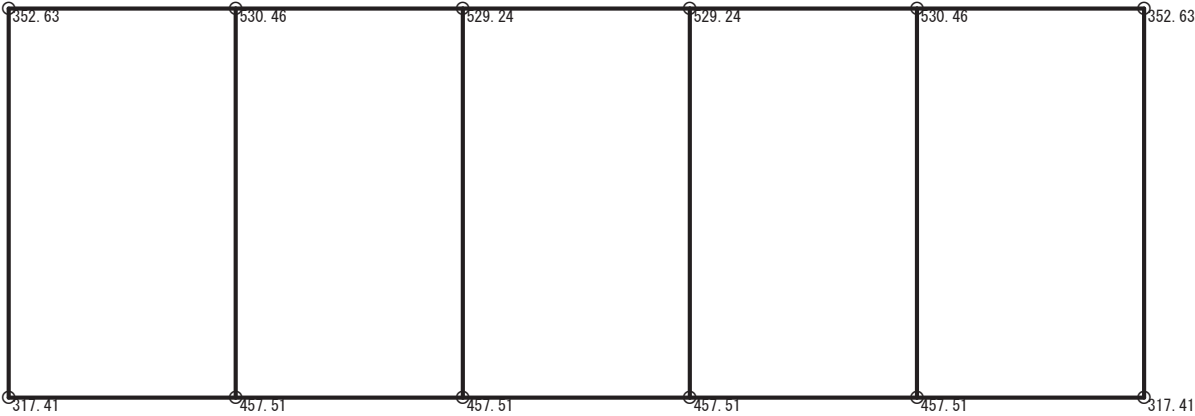

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 合計 : 5289.49 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

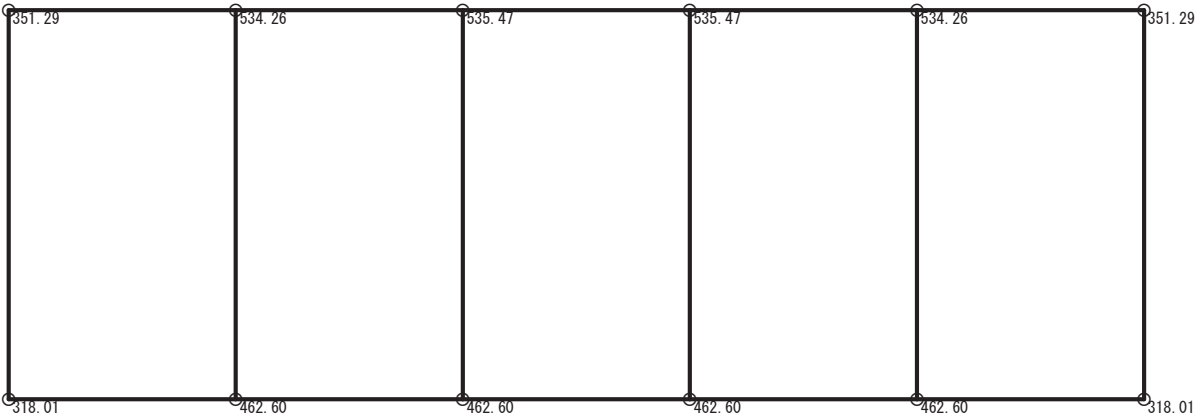

X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 合計 : 5328.47 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

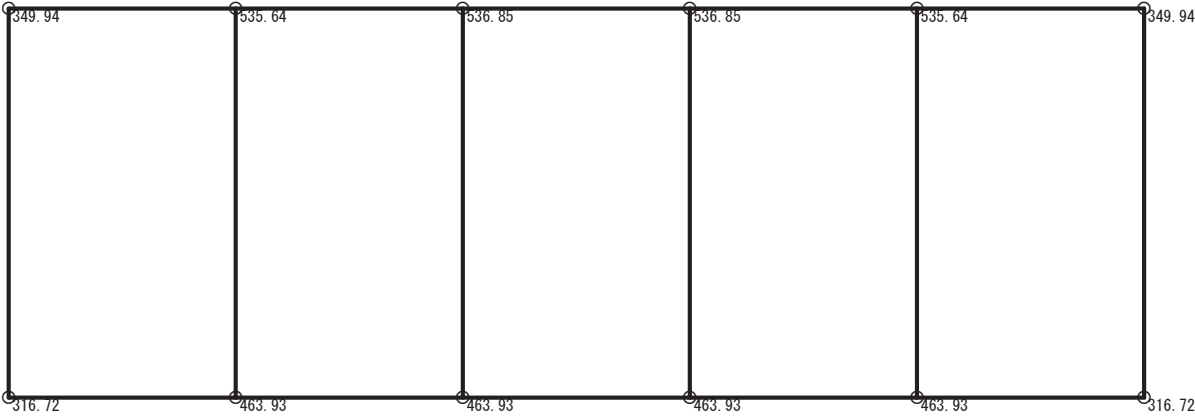

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 合計 : 5334. 03 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

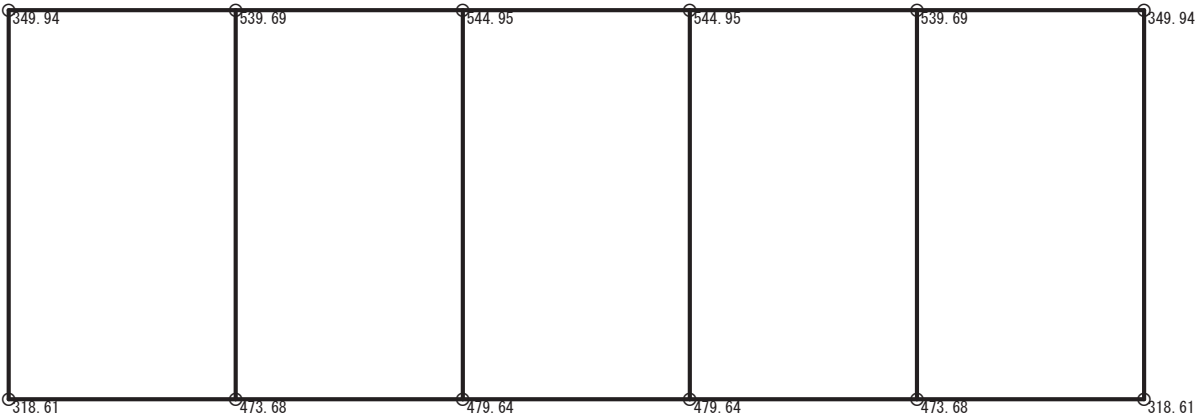

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 合計 : 5413. 03 (kN) (S=1/233)


Y4
Y3

Y2
Y1

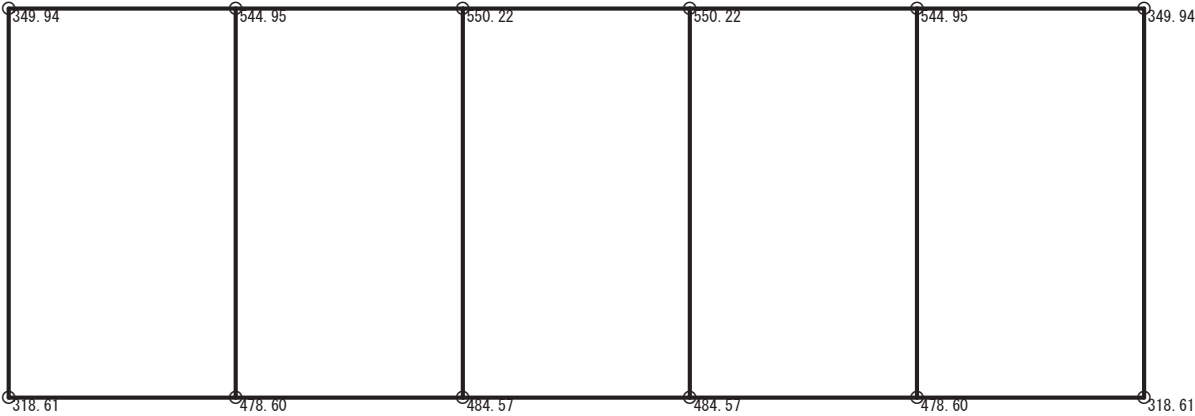


Y4
Y3

Y2
Y1

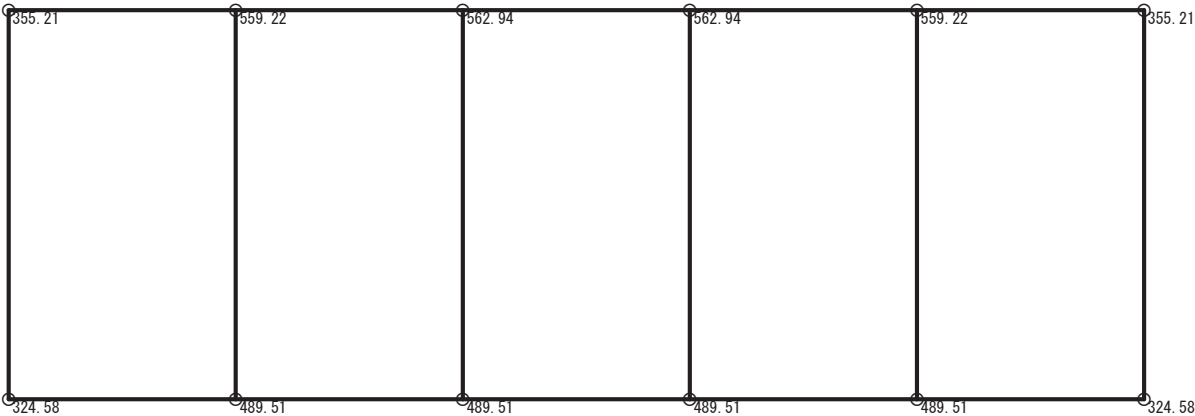

Y4
Y3


Y2
Y1

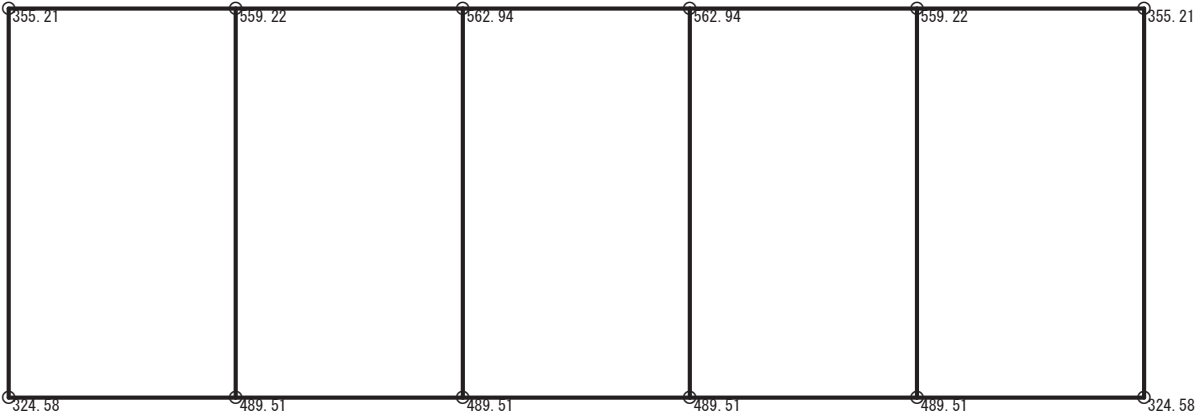



X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 5561.95 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

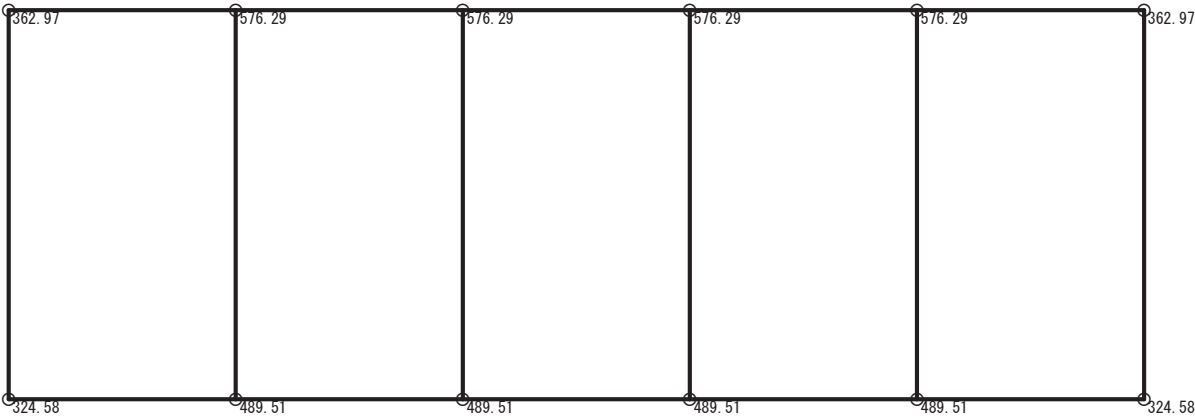


X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 5638.31 (kN) (S=1/233)

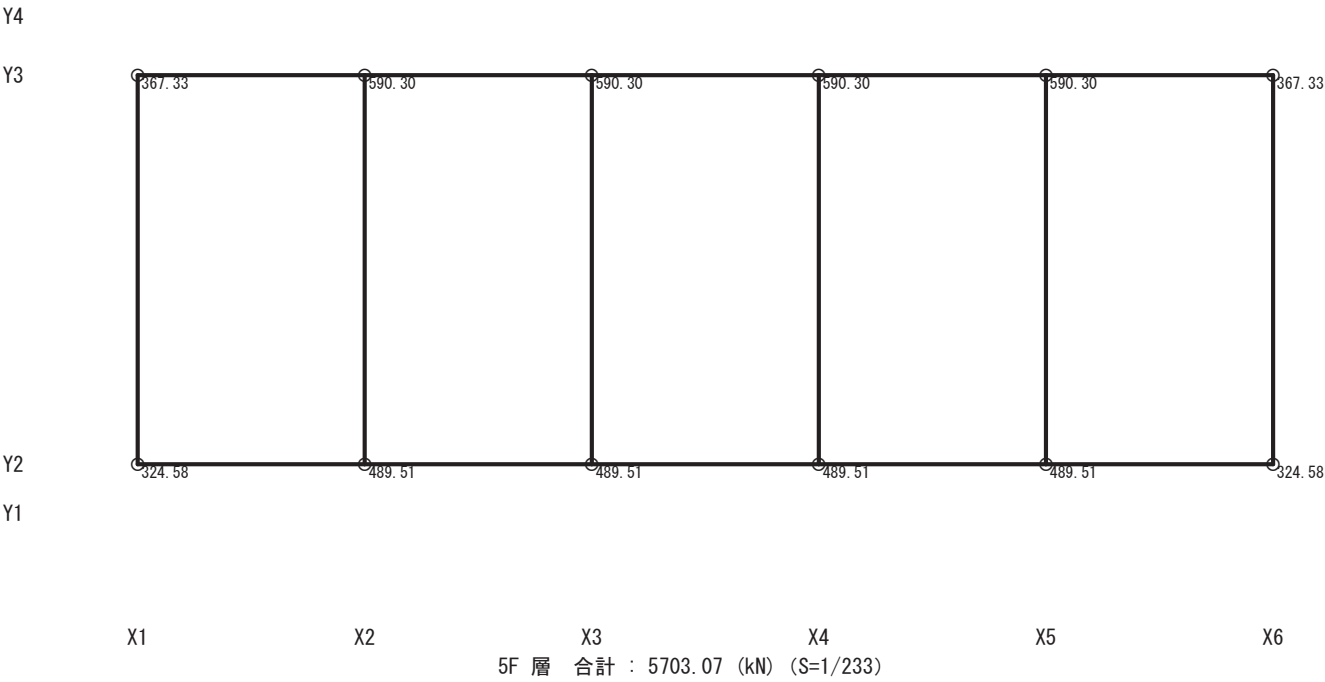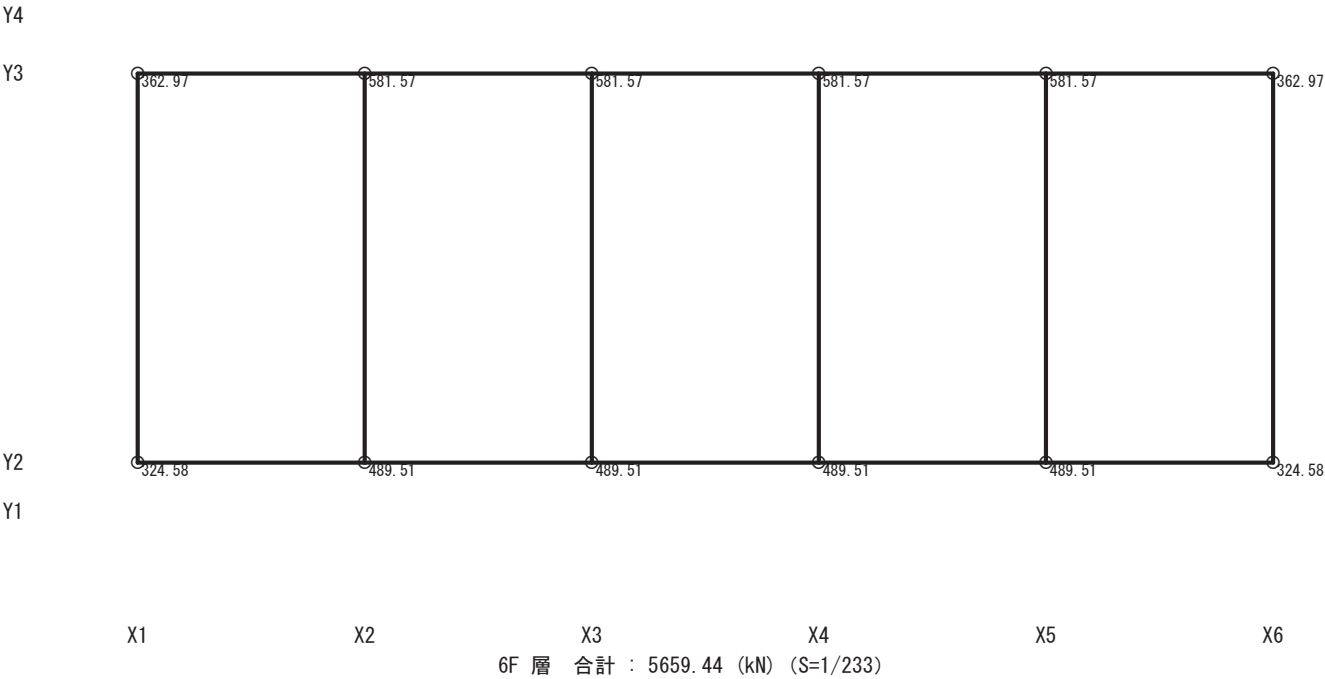


Y4
Y3

Y2
Y1

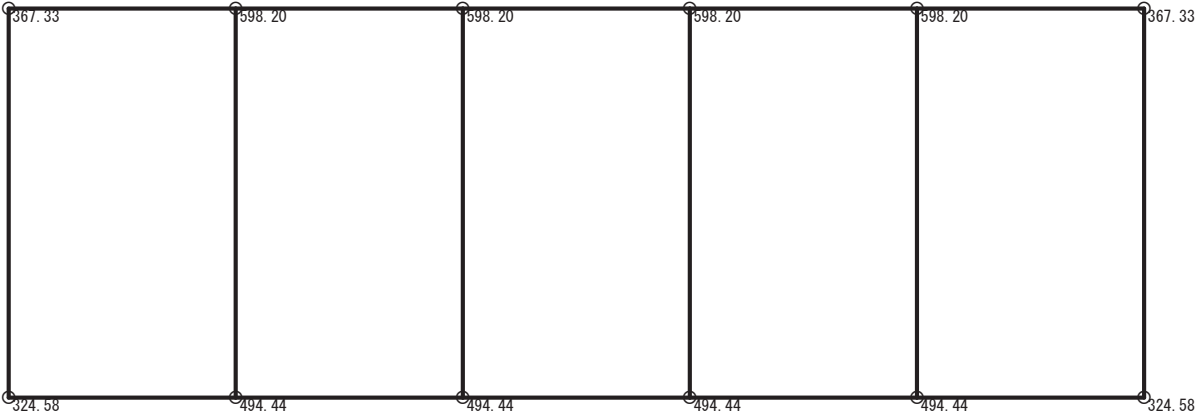


Y4
Y3

Y2
Y1

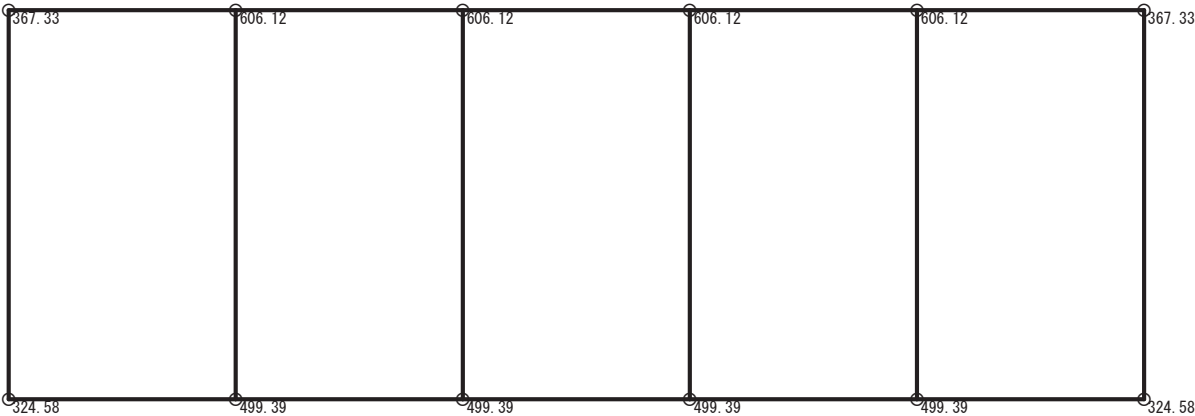

Y4
Y3


Y2
Y1

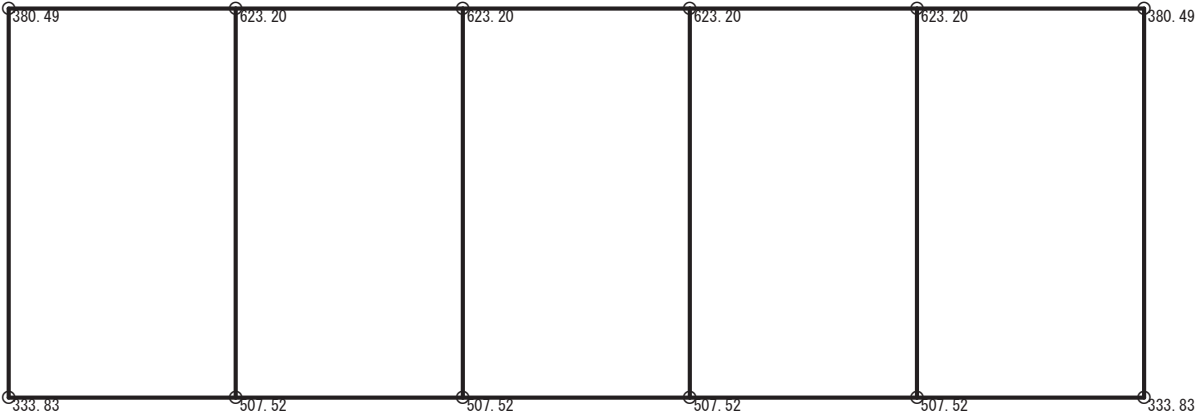

X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 層 合計 : 5951.54 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

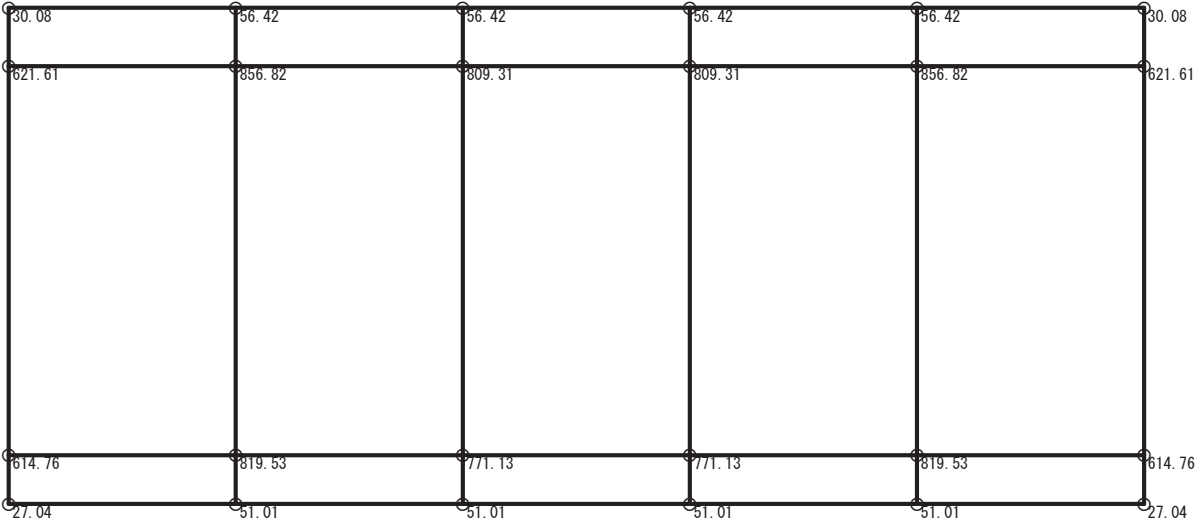

X1 X2 X3 X4 X5 X6
1F 層 合計 : 9530.25 (kN) (S=1/233)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- Wi

:

i 階重量、[sum]: フレームごとの重量

(kN)
- A

:

床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

(m2)
- $\sum Wi$

:

i 階より上部の重量

(kN)
- αi

:

$\sum Wi / \sum W1$
- Ai

:

地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- Ci

:

i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$
- Q

:

(地上階) $\sum Wi \cdot Ci$

(kN)
- :

(塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$
- Pi

:

水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

(kN)
- Qi

:

i 階の地震層せん断力

(kN)
- :

() : i 階から控除された地震層せん断力

(kN)
- T

:

1 次固有周期

(秒)
- Ht

=

1 次固有周期の計算のための建物高さ

(m)
- Hs

=

1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

(m)
- Rt

:

振動特性係数
- K

:

塔屋 (入力値による) $\cdot U$
- :

地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
- :

基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
- H

=

地盤面から当該層 FL までの深さ (基礎の場合は、最下層)

(m)
- :

(但し 20m を超える場合は 20m とする)
- Z

:

地域係数 (入力値による)
- U

:

用途係数 (入力値による)
- 雑壁

:

地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

- < X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
- a) 1 次固有周期 (T) の算出
- 建築物の高さ (h)

:

42.550 (m)
- 鉄骨造である階の高さの合計

:

0.000 (m)
- α

:

0.00
- $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)
- b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出
- Tc

:

0.60 (第 2 種地盤)
- Rt の下限値

=

0.724
- Rt (固有周期からの計算値)

=

0.965 (T = 0.851) 、 Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	$\sum Wi$	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2543.7	5333.2	0.064	2.860	0.552		2943.7	0.0	2943.7
	Y3	2789.6								
	sum	5333.2								
	Wi/A	12.70								
14F	Y2	2464.8	10622.7	0.128	2.278	0.440		4671.1	0.0	4671.1
	Y3	2824.7								
	sum	5289.5								
	Wi/A	12.59								
13F	Y2	2464.8	15912.2	0.192	2.003	0.387		6150.8	0.0	6150.8
	Y3	2824.7								
	sum	5289.5								
	Wi/A	12.59								
12F	Y2	2486.4	21240.7	0.256	1.825	0.352		7481.1	0.0	7481.1
	Y3	2842.0								
	sum	5328.5								
	Wi/A	12.69								
11F	Y2	2489.2	26574.7	0.320	1.694	0.327		8687.1	0.0	8687.1
	Y3	2844.9								
	sum	5334.0								
	Wi/A	12.70								
10F	Y2	2543.9	31987.7	0.385	1.588	0.306		9801.0	0.0	9801.0
	Y3	2869.2								
	sum	5413.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	12.89	31987.7	0.385	1.588	0.306		9801.0	0.0	9801.0
9F	Y2	2563.6	37441.5	0.451	1.498	0.289		10822.5	0.0	10822.5
	Y3	2890.2								
	sum	5453.8								
	Wi/A	12.99								
8F	Y2	2607.2	43003.5	0.518	1.418	0.274		11767.7	0.0	11767.7
	Y3	2954.7								
	sum	5562.0								
	Wi/A	13.24								
7F	Y2	2607.2	48565.4	0.585	1.347	0.260		12620.9	0.0	12620.9
	Y3	2954.7								
	sum	5562.0								
	Wi/A	13.24								
6F	Y2	2607.2	54203.7	0.652	1.281	0.247		13395.8	0.0	13395.8
	Y3	3031.1								
	sum	5638.3								
	Wi/A	13.42								
5F	Y2	2607.2	59863.2	0.721	1.219	0.235		14085.5	0.0	14085.5
	Y3	3052.2								
	sum	5659.4								
	Wi/A	13.47								
4F	Y2	2607.2	65566.3	0.789	1.161	0.224		14693.7	0.0	14693.7
	Y3	3095.9								
	sum	5703.1								
	Wi/A	13.58								
3F	Y2	2626.9	71320.6	0.858	1.106	0.213		15220.8	0.0	15220.8
	Y3	3127.4								
	sum	5754.4								
	Wi/A	13.70								
2F	Y2	2646.7	77126.5	0.928	1.052	0.203		15666.2	0.0	15666.2
	Y3	3159.1								
	sum	5805.9								
	Wi/A	13.82								
1F	Y2	2697.8	83078.0	1.000	1.000	0.193		16034.0	0.0	16034.0
	Y3	3253.8								
	sum	5951.5								
	Wi/A	14.17								
基礎	Y1	258.1	92608.3		K=0.1006 (H=0.25)		958.981	16993.0	0.0	16993.0
	Y2	4410.8								
	Y3	4575.5								
	Y4	285.8								
	sum	9530.2								
	Wi/A	17.80								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02 + 0.01α) = 42.55 × (0.02 + 0.01 × 0.00) = 0.851 (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60（第2種地盤）

Rtの下限値 = 0.724

Rt（固有周期からの計算値） = 0.965（T = 0.851）、Rt（採用値） = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2543.7	5333.2	0.064	2.860	0.552		2943.7	0.0	2943.7
	Y3	2789.6								
	sum	5333.2								
	Wi/A	12.70								
14F	Y2	2464.8	10622.7	0.128	2.278	0.440		4671.1	0.0	4671.1
	Y3	2824.7								
	sum	5289.5								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	Wi/A	12.59	10622.7	0.128	2.278	0.440		4671.1	0.0	4671.1
13F	Y2	2464.8	15912.2	0.192	2.003	0.387		6150.8	0.0	6150.8
	Y3	2824.7								
	sum	5289.5								
	Wi/A	12.59								
12F	Y2	2486.4	21240.7	0.256	1.825	0.352		7481.1	0.0	7481.1
	Y3	2842.0								
	sum	5328.5								
	Wi/A	12.69								
11F	Y2	2489.2	26574.7	0.320	1.694	0.327		8687.1	0.0	8687.1
	Y3	2844.9								
	sum	5334.0								
	Wi/A	12.70								
10F	Y2	2543.9	31987.7	0.385	1.588	0.306		9801.0	0.0	9801.0
	Y3	2869.2								
	sum	5413.0								
	Wi/A	12.89								
9F	Y2	2563.6	37441.5	0.451	1.498	0.289		10822.5	0.0	10822.5
	Y3	2890.2								
	sum	5453.8								
	Wi/A	12.99								
8F	Y2	2607.2	43003.5	0.518	1.418	0.274		11767.7	0.0	11767.7
	Y3	2954.7								
	sum	5562.0								
	Wi/A	13.24								
7F	Y2	2607.2	48565.4	0.585	1.347	0.260		12620.9	0.0	12620.9
	Y3	2954.7								
	sum	5562.0								
	Wi/A	13.24								
6F	Y2	2607.2	54203.7	0.652	1.281	0.247		13395.8	0.0	13395.8
	Y3	3031.1								
	sum	5638.3								
	Wi/A	13.42								
5F	Y2	2607.2	59863.2	0.721	1.219	0.235		14085.5	0.0	14085.5
	Y3	3052.2								
	sum	5659.4								
	Wi/A	13.47								
4F	Y2	2607.2	65566.3	0.789	1.161	0.224		14693.7	0.0	14693.7
	Y3	3095.9								
	sum	5703.1								
	Wi/A	13.58								
3F	Y2	2626.9	71320.6	0.858	1.106	0.213		15220.8	0.0	15220.8
	Y3	3127.4								
	sum	5754.4								
	Wi/A	13.70								
2F	Y2	2646.7	77126.5	0.928	1.052	0.203		15666.2	0.0	15666.2
	Y3	3159.1								
	sum	5805.9								
	Wi/A	13.82								
1F	Y2	2697.8	83078.0	1.000	1.000	0.193		16034.0	0.0	16034.0
	Y3	3253.8								
	sum	5951.5								
	Wi/A	14.17								
基礎	Y1	258.1	92608.3		K=0.1006 (H=0.25)		958.981	16993.0	0.0	16993.0
	Y2	4410.8								
	Y3	4575.5								
	Y4	285.8								
	sum	9530.2								
	Wi/A	17.80								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02+0.01α) = 42.55 × (0.02+0.01×0.00) = 0.851 (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 T_c : 0.60 (第 2 種地盤) R_t の下限値 = 0.724 R_t (固有周期からの計算値) = 0.965 ($T = 0.851$)、 R_t (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
15F	X1	641.6	5333.2	0.064	2.860	0.552		2943.7	0.0	2943.7
	X2	1012.5								
	X3	1012.5								
	X4	1012.5								
	X5	1012.5								
	X6	641.6								
	sum	5333.2								
	W_i/A	12.70								
14F	X1	670.0	10622.7	0.128	2.278	0.440		4671.1	0.0	4671.1
	X2	988.0								
	X3	986.7								
	X4	986.7								
	X5	988.0								
	X6	670.0								
	sum	5289.5								
	W_i/A	12.59								
13F	X1	670.0	15912.2	0.192	2.003	0.387		6150.8	0.0	6150.8
	X2	988.0								
	X3	986.7								
	X4	986.7								
	X5	988.0								
	X6	670.0								
	sum	5289.5								
	W_i/A	12.59								
12F	X1	669.3	21240.7	0.256	1.825	0.352		7481.1	0.0	7481.1
	X2	996.9								
	X3	998.1								
	X4	998.1								
	X5	996.9								
	X6	669.3								
	sum	5328.5								
	W_i/A	12.69								
11F	X1	666.7	26574.7	0.320	1.694	0.327		8687.1	0.0	8687.1
	X2	999.6								
	X3	1000.8								
	X4	1000.8								
	X5	999.6								
	X6	666.7								
	sum	5334.0								
	W_i/A	12.70								
10F	X1	668.6	31987.7	0.385	1.588	0.306		9801.0	0.0	9801.0
	X2	1013.4								
	X3	1024.6								
	X4	1024.6								
	X5	1013.4								
	X6	668.6								
	sum	5413.0								
	W_i/A	12.89								
9F	X1	668.6	37441.5	0.451	1.498	0.289		10822.5	0.0	10822.5
	X2	1023.6								
	X3	1034.8								
	X4	1034.8								
	X5	1023.6								
	X6	668.6								
	sum	5453.8								
	W_i/A	12.99								
8F	X1	679.8	43003.5	0.518	1.418	0.274		11767.7	0.0	11767.7
	X2	1048.7								
	X3	1052.5								
	X4	1052.5								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
8F	X5	1048.7	43003.5	0.518	1.418	0.274		11767.7	0.0	11767.7
	X6	679.8								
	sum	5562.0								
	Wi/A	13.24								
7F	X1	679.8	48565.4	0.585	1.347	0.260		12620.9	0.0	12620.9
	X2	1048.7								
	X3	1052.5								
	X4	1052.5								
	X5	1048.7								
	X6	679.8								
	sum	5562.0								
	Wi/A	13.24								
6F	X1	687.5	54203.7	0.652	1.281	0.247		13395.8	0.0	13395.8
	X2	1065.8								
	X3	1065.8								
	X4	1065.8								
	X5	1065.8								
	X6	687.5								
	sum	5638.3								
	Wi/A	13.42								
5F	X1	687.5	59863.2	0.721	1.219	0.235		14085.5	0.0	14085.5
	X2	1071.1								
	X3	1071.1								
	X4	1071.1								
	X5	1071.1								
	X6	687.5								
	sum	5659.4								
	Wi/A	13.47								
4F	X1	691.9	65566.3	0.789	1.161	0.224		14693.7	0.0	14693.7
	X2	1079.8								
	X3	1079.8								
	X4	1079.8								
	X5	1079.8								
	X6	691.9								
	sum	5703.1								
	Wi/A	13.58								
3F	X1	691.9	71320.6	0.858	1.106	0.213		15220.8	0.0	15220.8
	X2	1092.6								
	X3	1092.6								
	X4	1092.6								
	X5	1092.6								
	X6	691.9								
	sum	5754.4								
	Wi/A	13.70								
2F	X1	691.9	77126.5	0.928	1.052	0.203		15666.2	0.0	15666.2
	X2	1105.5								
	X3	1105.5								
	X4	1105.5								
	X5	1105.5								
	X6	691.9								
	sum	5805.9								
	Wi/A	13.82								
1F	X1	714.3	83078.0	1.000	1.000	0.193		16034.0	0.0	16034.0
	X2	1130.7								
	X3	1130.7								
	X4	1130.7								
	X5	1130.7								
	X6	714.3								
	sum	5951.5								
	Wi/A	14.17								
基礎	X1	1293.5	92608.3		K=0.1006 (H=-0.25)		958.981	16993.0	0.0	16993.0
	X2	1783.8								
	X3	1687.9								
	X4	1687.9								
	X5	1783.8								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	X6	1293.5	92608.3		K=0.1006 (H=0.25)		958.981	16993.0	0.0	16993.0
	sum	9530.2								
	Wi/A	17.80								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.550 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.724
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	641.6	5333.2	0.064	2.860	0.552		2943.7	0.0	2943.7
	X2	1012.5								
	X3	1012.5								
	X4	1012.5								
	X5	1012.5								
	X6	641.6								
	sum	5333.2								
	Wi/A	12.70								
14F	X1	670.0	10622.7	0.128	2.278	0.440		4671.1	0.0	4671.1
	X2	988.0								
	X3	986.7								
	X4	986.7								
	X5	988.0								
	X6	670.0								
	sum	5289.5								
	Wi/A	12.59								
13F	X1	670.0	15912.2	0.192	2.003	0.387		6150.8	0.0	6150.8
	X2	988.0								
	X3	986.7								
	X4	986.7								
	X5	988.0								
	X6	670.0								
	sum	5289.5								
	Wi/A	12.59								
12F	X1	669.3	21240.7	0.256	1.825	0.352		7481.1	0.0	7481.1
	X2	996.9								
	X3	998.1								
	X4	998.1								
	X5	996.9								
	X6	669.3								
	sum	5328.5								
	Wi/A	12.69								
11F	X1	666.7	26574.7	0.320	1.694	0.327		8687.1	0.0	8687.1
	X2	999.6								
	X3	1000.8								
	X4	1000.8								
	X5	999.6								
	X6	666.7								
	sum	5334.0								
	Wi/A	12.70								
10F	X1	668.6	31987.7	0.385	1.588	0.306		9801.0	0.0	9801.0
	X2	1013.4								
	X3	1024.6								
	X4	1024.6								
	X5	1013.4								
	X6	668.6								
	sum	5413.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	12.89	31987.7	0.385	1.588	0.306		9801.0	0.0	9801.0
9F	X1	668.6	37441.5	0.451	1.498	0.289		10822.5	0.0	10822.5
	X2	1023.6								
	X3	1034.8								
	X4	1034.8								
	X5	1023.6								
	X6	668.6								
	sum	5453.8								
	Wi/A	12.99								
8F	X1	679.8	43003.5	0.518	1.418	0.274		11767.7	0.0	11767.7
	X2	1048.7								
	X3	1052.5								
	X4	1052.5								
	X5	1048.7								
	X6	679.8								
	sum	5562.0								
	Wi/A	13.24								
7F	X1	679.8	48565.4	0.585	1.347	0.260		12620.9	0.0	12620.9
	X2	1048.7								
	X3	1052.5								
	X4	1052.5								
	X5	1048.7								
	X6	679.8								
	sum	5562.0								
	Wi/A	13.24								
6F	X1	687.5	54203.7	0.652	1.281	0.247		13395.8	0.0	13395.8
	X2	1065.8								
	X3	1065.8								
	X4	1065.8								
	X5	1065.8								
	X6	687.5								
	sum	5638.3								
	Wi/A	13.42								
5F	X1	687.5	59863.2	0.721	1.219	0.235		14085.5	0.0	14085.5
	X2	1071.1								
	X3	1071.1								
	X4	1071.1								
	X5	1071.1								
	X6	687.5								
	sum	5659.4								
	Wi/A	13.47								
4F	X1	691.9	65566.3	0.789	1.161	0.224		14693.7	0.0	14693.7
	X2	1079.8								
	X3	1079.8								
	X4	1079.8								
	X5	1079.8								
	X6	691.9								
	sum	5703.1								
	Wi/A	13.58								
3F	X1	691.9	71320.6	0.858	1.106	0.213		15220.8	0.0	15220.8
	X2	1092.6								
	X3	1092.6								
	X4	1092.6								
	X5	1092.6								
	X6	691.9								
	sum	5754.4								
	Wi/A	13.70								
2F	X1	691.9	77126.5	0.928	1.052	0.203		15666.2	0.0	15666.2
	X2	1105.5								
	X3	1105.5								
	X4	1105.5								
	X5	1105.5								
	X6	691.9								
	sum	5805.9								
	Wi/A	13.82								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	X1	714.3	83078.0	1.000	1.000	0.193		16034.0	0.0	16034.0
	X2	1130.7								
	X3	1130.7								
	X4	1130.7								
	X5	1130.7								
	X6	714.3								
	sum	5951.5								
	Wi/A	14.17								
基礎	X1	1293.5	92608.3		K=0.1006 (H=-0.25)		958.981	16993.0	0.0	16993.0
	X2	1783.8								
	X3	1687.9								
	X4	1687.9								
	X5	1783.8								
	X6	1293.5								
	sum	9530.2								
	Wi/A	17.80								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

G-M
G-Q


C-M
C-Q
C-N

G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

BUSk00042DB6. 5. 0. 0

2014/01/19 14:21Ⅲ－ 80 / 745－


16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

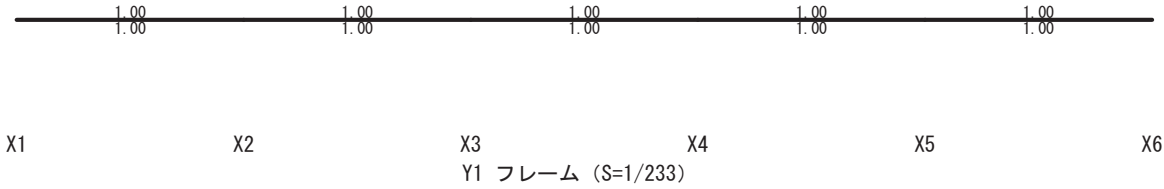

16F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y2 フレーム (S=1/233)					

16F	1.34 1.20 1.00 1.00 1.00	1.34 1.20 1.00 1.00 1.00	1.34 1.20 1.00 1.00 1.00	1.34 1.20 1.00 1.00 1.00	1.34 1.20 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15F	1.03 1.11 1.00 1.00 1.00	1.21 1.15 1.00 1.00 1.00	1.21 1.15 1.00 1.00 1.00	1.21 1.15 1.00 1.00 1.00	1.03 1.11 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14F	1.03 1.11 1.00 1.00 1.00	1.21 1.15 1.00 1.00 1.00	1.21 1.15 1.00 1.00 1.00	1.21 1.15 1.00 1.00 1.00	1.03 1.11 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13F	1.03 1.11 1.00 1.00 1.00	1.00 1.08 1.00 1.00 1.00	1.00 1.08 1.00 1.00 1.00	1.00 1.08 1.00 1.00 1.00	1.03 1.11 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12F	1.03 1.11 1.00 1.00 1.00	1.00 1.08 1.00 1.00 1.00	1.00 1.08 1.00 1.00 1.00	1.00 1.08 1.00 1.00 1.00	1.03 1.11 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11F	1.03 1.11 1.00 1.00 1.00	1.00 1.06 1.00 1.00 1.00	1.00 1.06 1.00 1.00 1.00	1.00 1.06 1.00 1.00 1.00	1.03 1.11 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10F	1.03 1.11 1.00 1.00 1.00	1.00 1.06 1.00 1.00 1.00	1.00 1.06 1.00 1.00 1.00	1.00 1.06 1.00 1.00 1.00	1.03 1.11 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.06 1.00 1.00 1.00	1.00 1.04 1.00 1.00 1.00	1.00 1.04 1.00 1.00 1.00	1.00 1.04 1.00 1.00 1.00	1.00 1.06 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.06 1.00 1.00 1.00	1.00 1.04 1.00 1.00 1.00	1.00 1.04 1.00 1.00 1.00	1.00 1.04 1.00 1.00 1.00	1.00 1.06 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.02 1.00 1.00 1.00	1.00 1.02 1.00 1.00 1.00	1.00 1.02 1.00 1.00 1.00	1.00 1.02 1.00 1.00 1.00	1.00 1.02 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.02 1.00 1.00 1.00	1.00 1.02 1.00 1.00 1.00	1.00 1.02 1.00 1.00 1.00	1.00 1.02 1.00 1.00 1.00	1.00 1.02 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.08 1.00 1.00 1.00	1.00 1.08 1.00 1.00 1.00	1.00 1.08 1.00 1.00 1.00	1.00 1.08 1.00 1.00 1.00	1.00 1.08 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y3 フレーム (S=1/233)					

16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

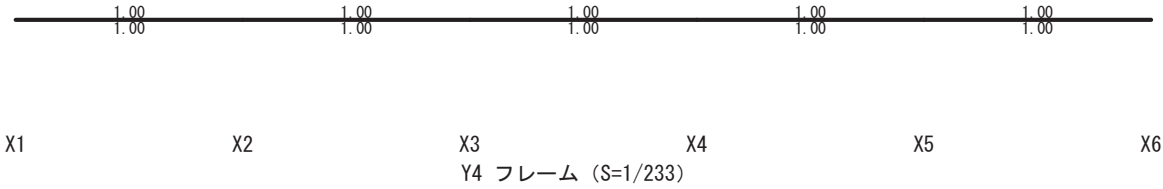

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00 1.00	2.26 1.15	1.00 1.00

Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/233) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00 1.00	2.26 1.15	1.00 1.00

Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/233) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00 1.00	2.26 1.15	1.00 1.00

Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/233) Y3 Y4

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00 1.00	2.26 1.15	1.00 1.00

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/233)

16F		53.38 2.38	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
15F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
14F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
13F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
12F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
11F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
10F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
9F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
8F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
7F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
6F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
5F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
4F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
3F		105.77 3.76	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
2F		124.58 3.94	
	0.00 0.00 1.00		0.00 0.00 1.00
1F	1.00 1.00	2.26 1.15	1.00 1.00


Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/233) Y3 Y4

Floor	Left Side Value	Right Side Value
16F	0.00 0.00 1.00	53.38 2.38 1.00
15F	0.00 0.00 1.00	105.77 3.76 1.00
14F	0.00 0.00 1.00	105.77 3.76 1.00
13F	0.00 0.00 1.00	105.77 3.76 1.00
12F	0.00 0.00 1.00	105.77 3.76 1.00
11F	0.00 0.00 1.00	105.77 3.76 1.00
10F	0.00 0.00 1.00	105.77 3.76 1.00
9F	0.00 0.00 1.00	105.77 3.76 1.00
8F	0.00 0.00 1.00	105.77 3.76 1.00
7F	0.00 0.00 1.00	105.77 3.76 1.00
6F	0.00 0.00 1.00	105.77 3.76 1.00
5F	0.00 0.00 1.00	105.77 3.76 1.00
4F	0.00 0.00 1.00	105.77 3.76 1.00
3F	0.00 0.00 1.00	105.77 3.76 1.00
2F	0.00 0.00 1.00	124.58 3.94 1.00
1F	1.00 1.00	2.26 1.15 1.00

Y1	Y2		Y3	Y4
		X6 フレーム (S=1/233)		

A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。




G-M : はりの曲げ剛度増大率
G-Q : はりのせん断剛度増大率

Y4

Y3

Y2

Y1

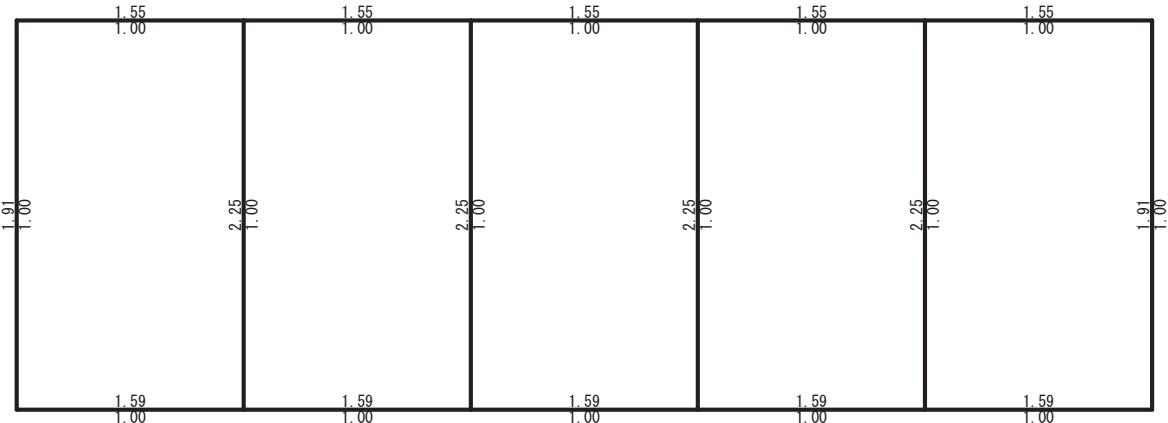


X1 X2 X3 X4 X5 X6
16F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2


Y1

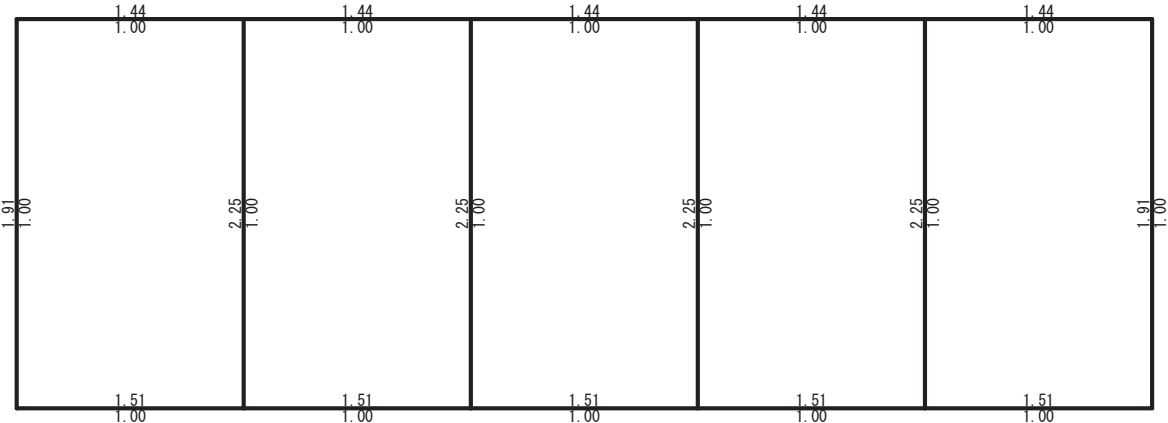

X1 X2 X3 X4 X5 X6
15F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

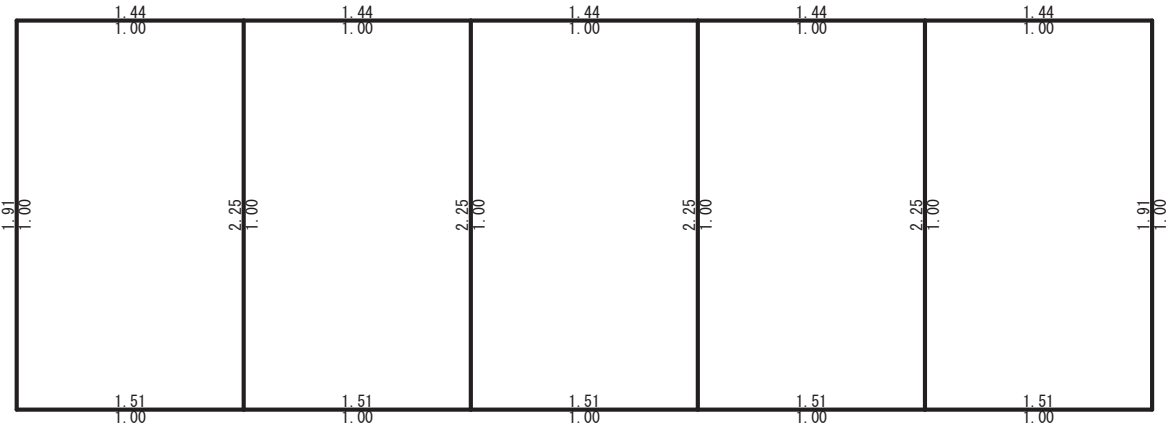

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

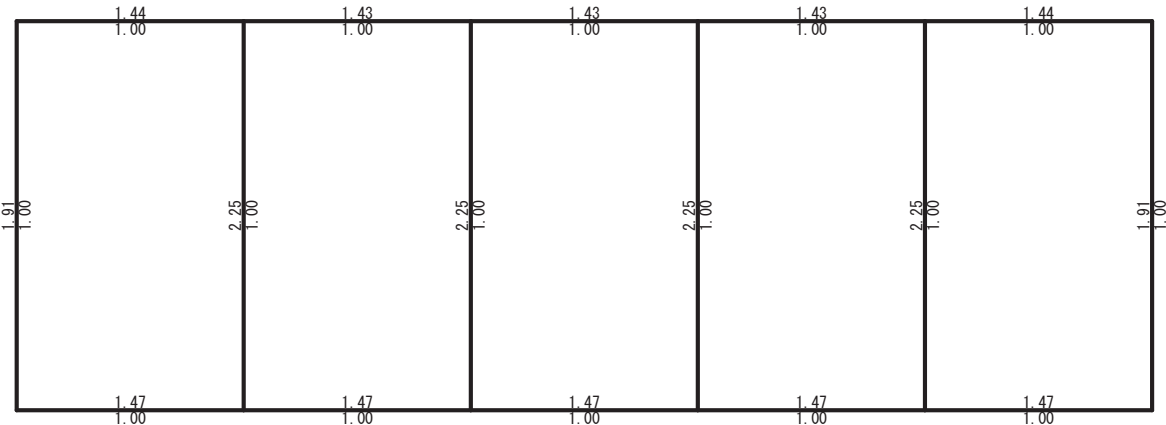

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

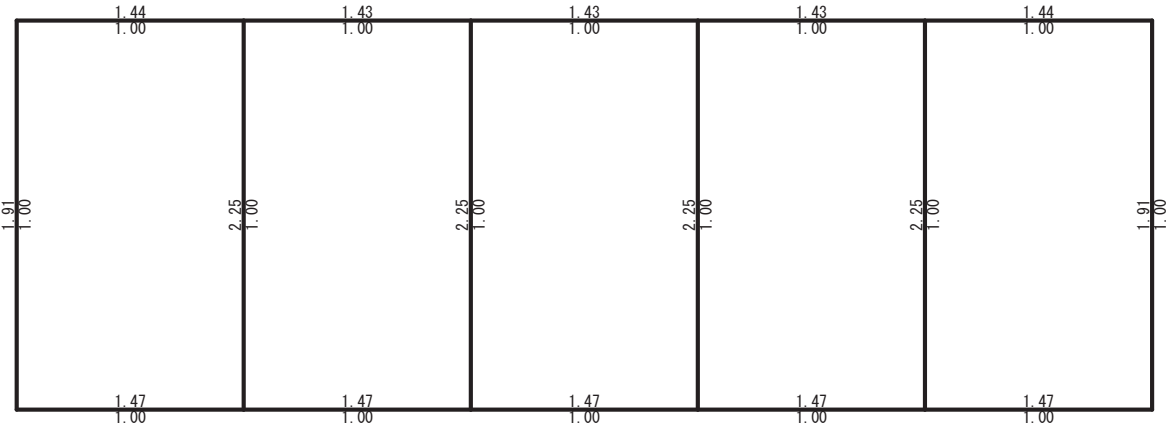

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

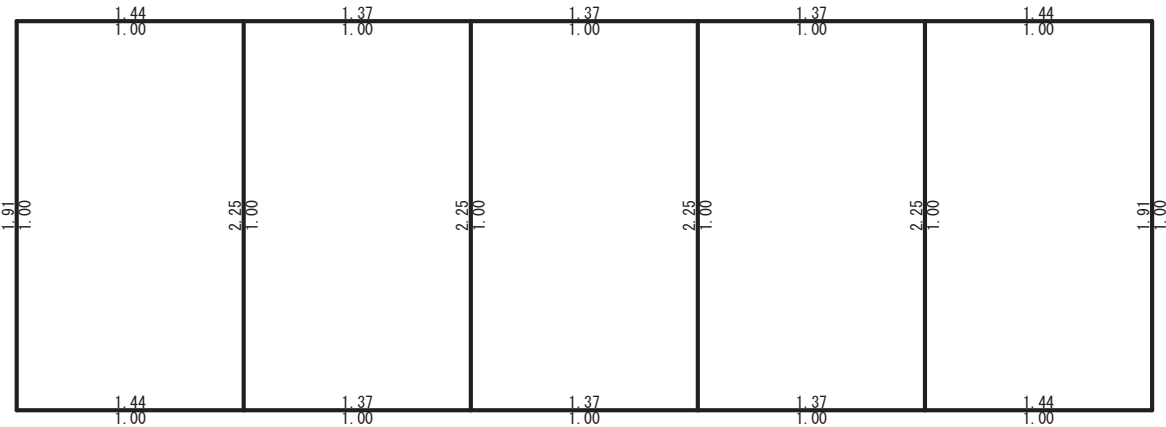

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

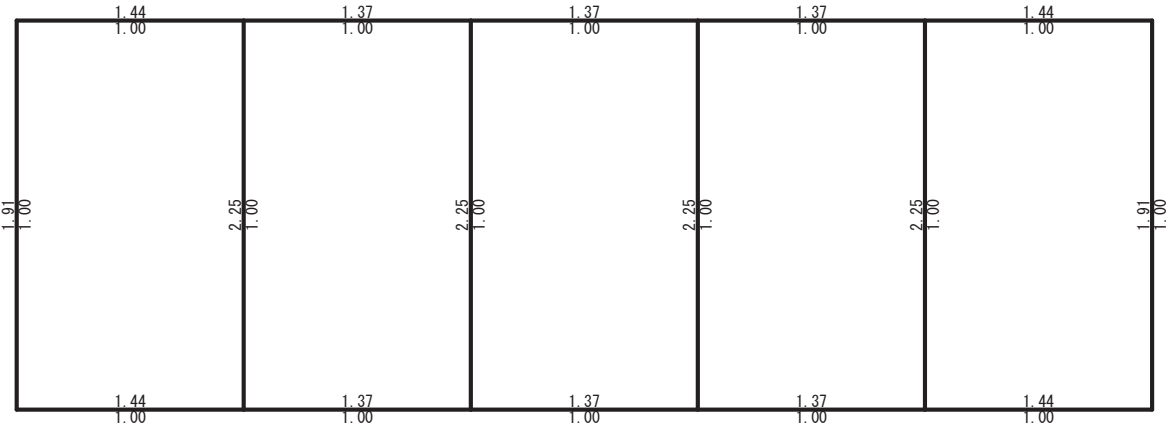

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

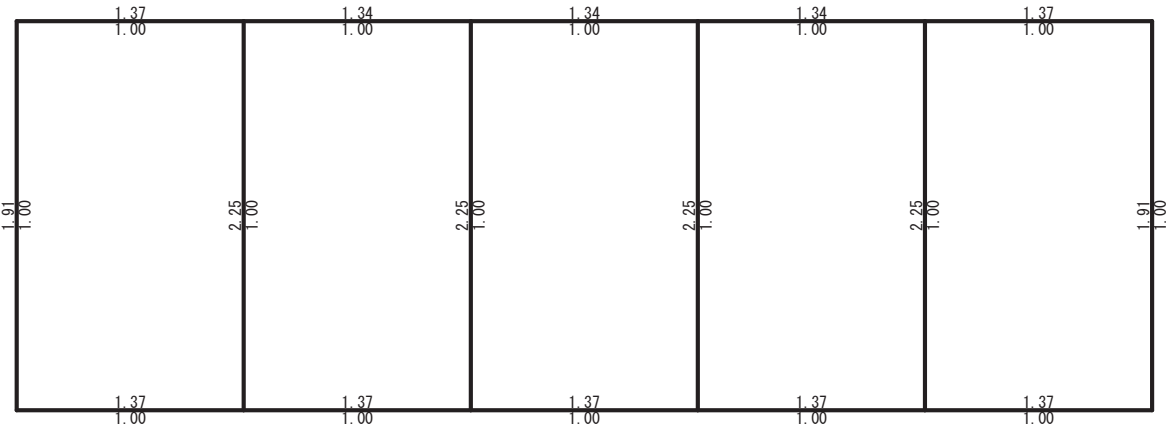

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

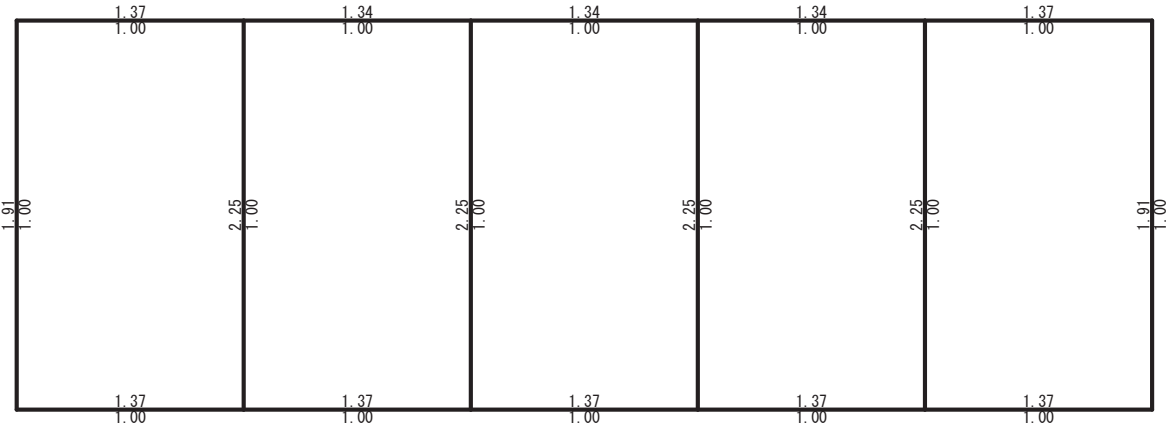

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

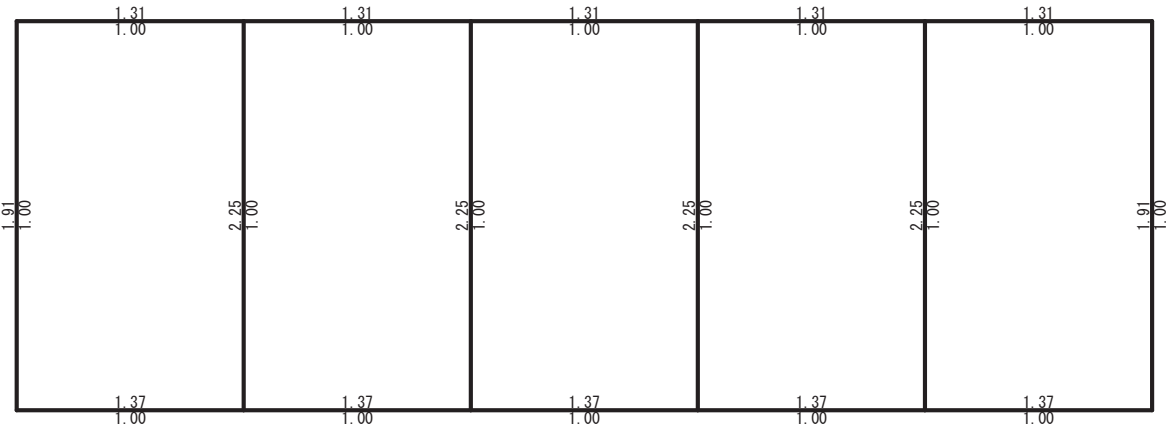

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

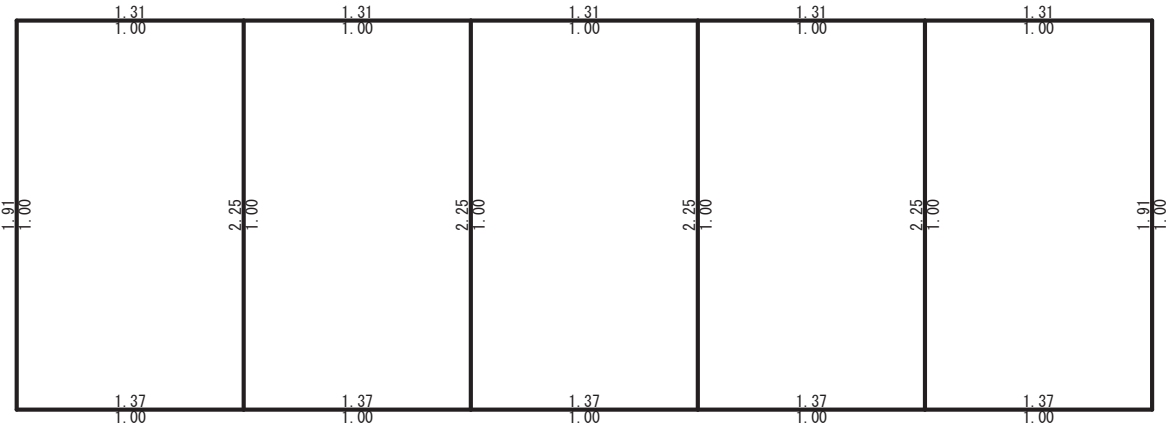

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

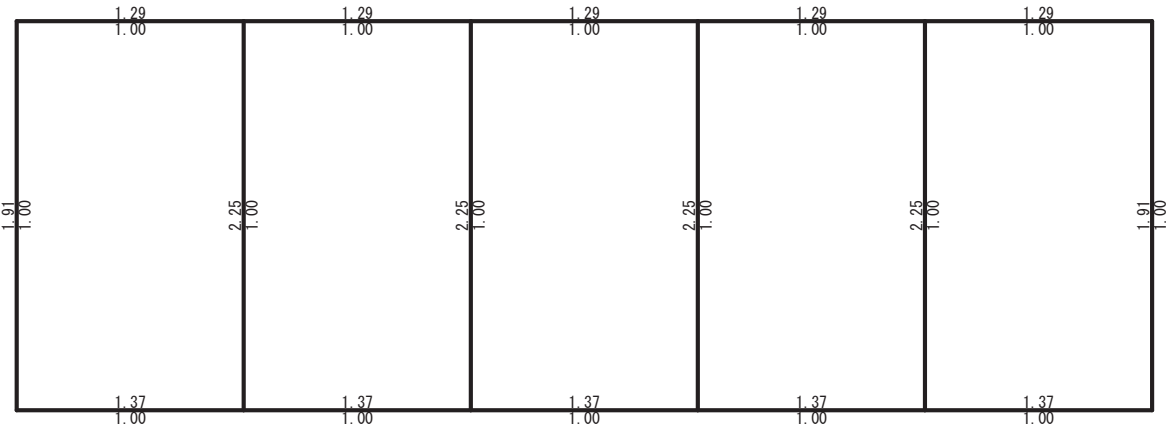

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

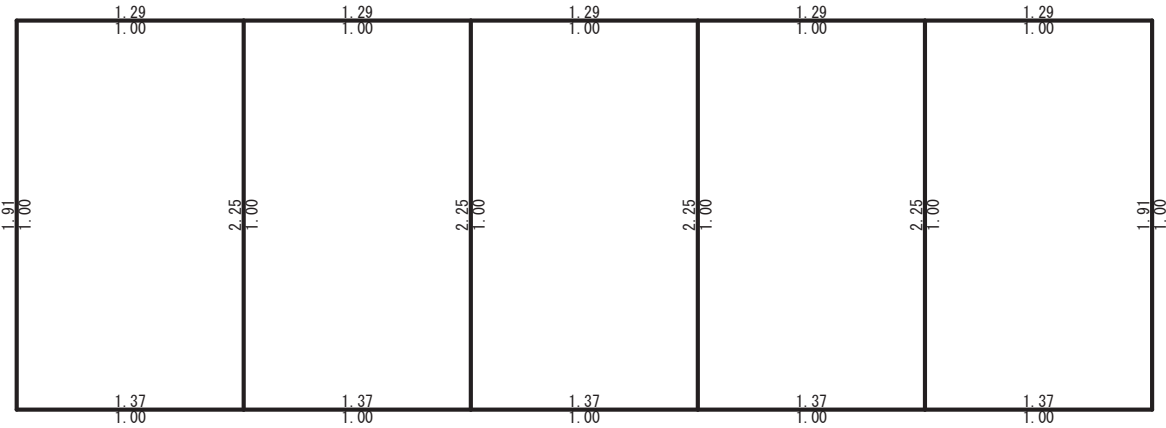


X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

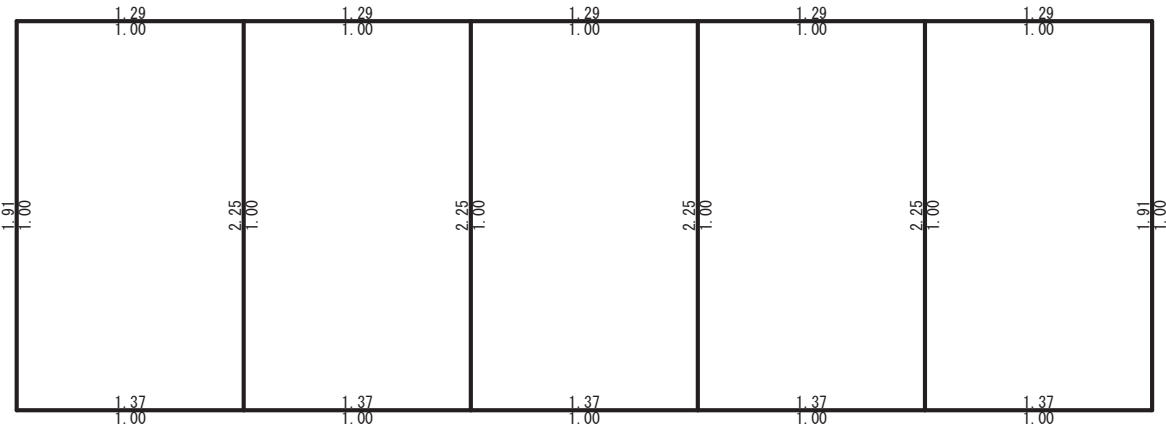

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/233)

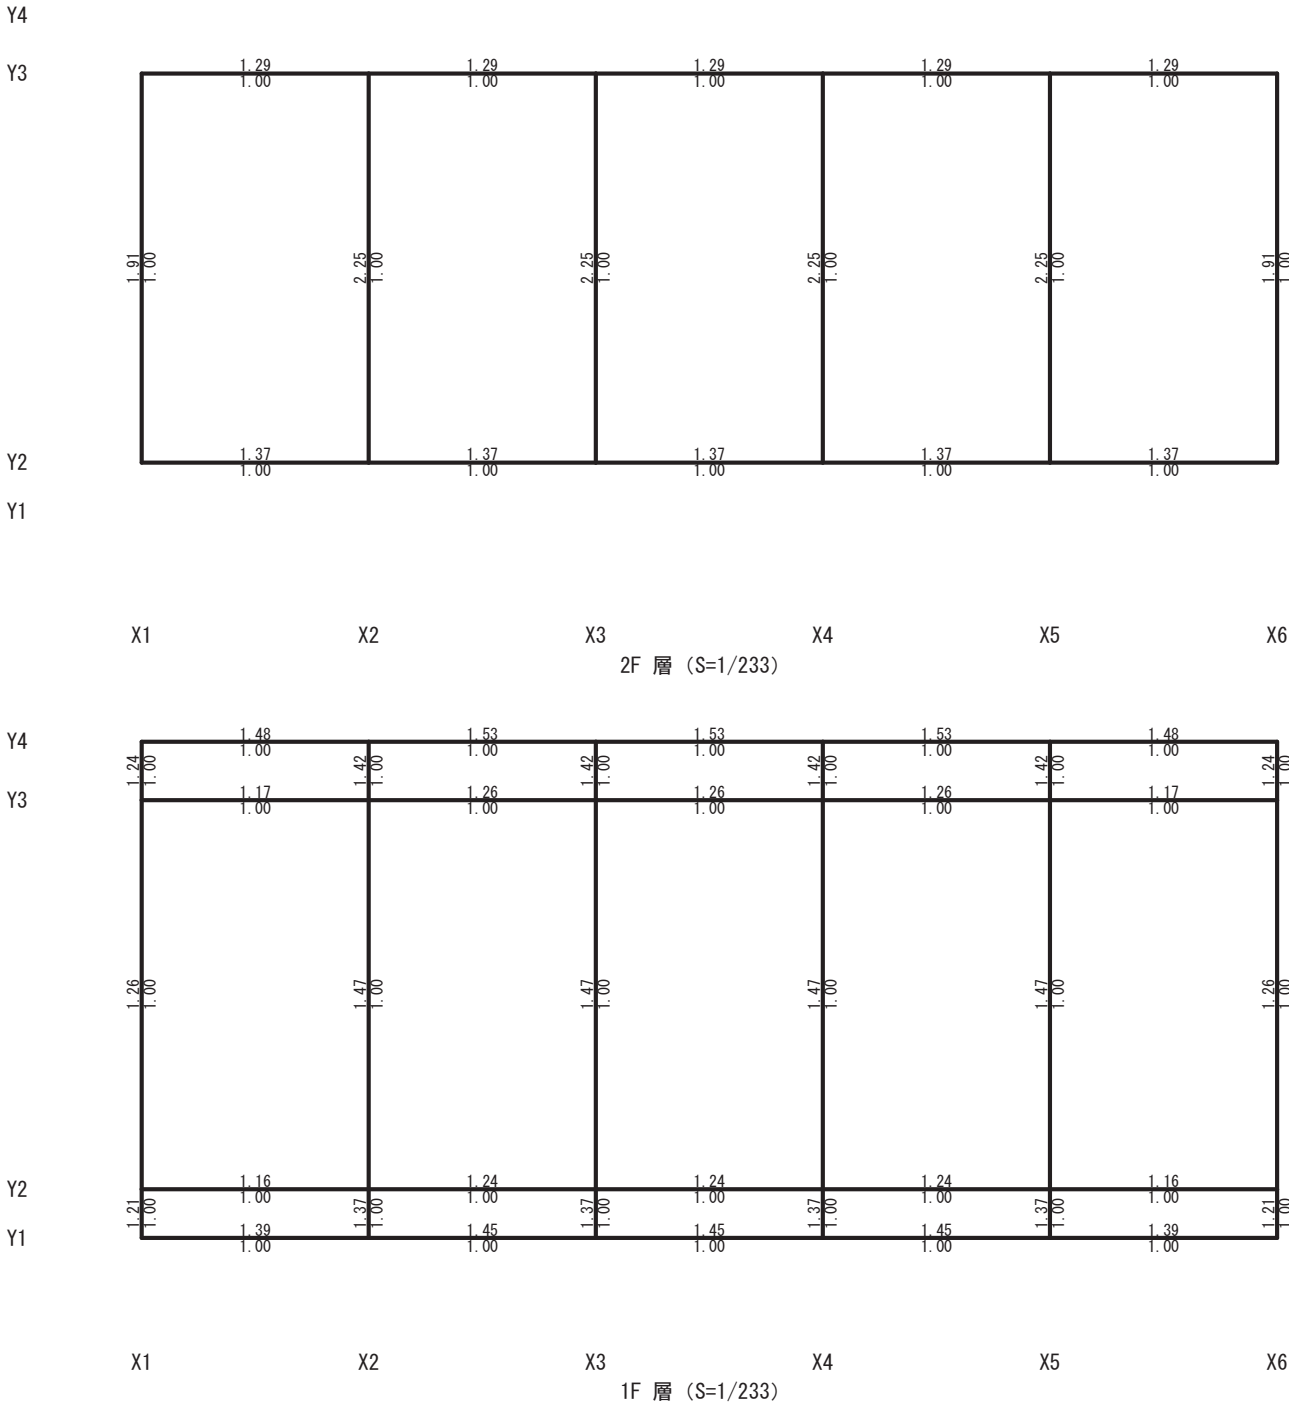

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	777. 7	782. 5	805. 3	22. 8	41290. 1	0. 0	0. 0
Y3						4400. 6	4400. 6
Y2						3657. 6	3657. 6
Y1						0. 0	0. 0

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	790.8	786.7	785.7	1.0	56123.3	0.0	0.0
Y3						5811.0	5811.0
Y2						5158.9	5158.9
Y1						0.0	0.0

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	790.8	788.1	811.3	23.2	68151.0	0.0	0.0
Y3						6928.2	6928.2
Y2						5643.7	5643.7
Y1						0.0	0.0

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	790.0	788.6	827.6	39.0	78938.7	0.0	0.0
Y3						7803.3	7803.3
Y2						6016.3	6016.3
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	790.0	788.9	796.3	7.4	88491.6	0.0	0.0
Y3						7985.6	7985.6
Y2						6842.3	6842.3
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	786.1	788.4	771.9	16.5	99291.9	0.0	0.0
Y3						8397.1	8397.1
Y2						7806.2	7806.2
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	785.9	788.0	789.8	1.8	109875.2	0.0	0.0
Y3						9488.5	9488.5
Y2						8307.5	8307.5
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	787.5	788.0	808.3	20.3	121324.0	0.0	0.0
Y3						10610.2	10610.2
Y2						8731.7	8731.7
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	787.5	787.9	847.8	59.8	132870.5	0.0	0.0
Y3						12084.9	12084.9
Y2						8698.4	8698.4
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	795.1	788.8	904.6	115.9	148477.9	0.0	0.0
Y3						14404.8	14404.8
Y2						8500.9	8500.9
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	797.2	789.6	920.6	131.0	166309.6	0.0	0.0
Y3						15833.5	15833.5
Y2						8823.0	8823.0
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	801.4	790.6	949.7	159.1	189056.9	0.0	0.0
Y3						17781.3	17781.3
Y2						8901.6	8901.6
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	802.2	791.5	948.1	156.5	220852.0	0.0	0.0
Y3						19614.0	19614.0
Y2						9877.9	9877.9
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	803.0	792.4	941.4	149.0	268240.4	0.0	0.0
Y3						22907.9	22907.9
Y2						11828.6	11828.6
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	806.1	793.4	859.3	65.9	309045.9	0.0	0.0
Y3						30678.6	30678.6
Y2						21221.7	21221.7
Y1						0.0	0.0

15F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	41290.1	5064.8	5064.8
X2						3031.8	3031.8
X3						2885.6	2885.6
X4						2885.6	2885.6
X5						3031.8	3031.8
X6						5064.8	5064.8

14F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	56123.3	6403.3	6403.3
X2						5307.1	5307.1
X3						5166.4	5166.4
X4						5166.4	5166.4
X5						5307.1	5307.1
X6						6403.3	6403.3

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	68151.0	7529.2	7529.2
X2						7179.6	7179.6
X3						7042.2	7042.2
X4						7042.2	7042.2
X5						7179.6	7179.6
X6						7529.2	7529.2

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	78938.7	8550.8	8550.8
X2						8859.7	8859.7
X3						8724.4	8724.4

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X4						8724.4	8724.4
X5						8859.7	8859.7
X6						8550.8	8550.8

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	88491.6	9446.9	9446.9
X2						10349.2	10349.2
X3						10216.3	10216.3
X4						10216.3	10216.3
X5						10349.2	10349.2
X6						9446.9	9446.9

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	99291.9	10437.2	10437.2
X2						12069.8	12069.8
X3						11936.1	11936.1
X4						11936.1	11936.1
X5						12069.8	12069.8
X6						10437.2	10437.2

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	109875.2	11411.7	11411.7
X2						13727.8	13727.8
X3						13593.8	13593.8
X4						13593.8	13593.8
X5						13727.8	13727.8
X6						11411.7	11411.7

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	121324.0	12485.1	12485.1
X2						15505.5	15505.5
X3						15371.6	15371.6
X4						15371.6	15371.6
X5						15505.5	15505.5
X6						12485.1	12485.1

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	132870.5	13556.3	13556.3
X2						17382.3	17382.3

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X3						17251.8	17251.8
X4						17251.8	17251.8
X5						17382.3	17382.3
X6						13556.3	13556.3

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	148477.9	15002.7	15002.7
X2						19966.9	19966.9
X3						19840.3	19840.3
X4						19840.3	19840.3
X5						19966.9	19966.9
X6						15002.7	15002.7

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	166309.6	16647.0	16647.0
X2						22945.6	22945.6
X3						22827.7	22827.7
X4						22827.7	22827.7
X5						22945.6	22945.6
X6						16647.0	16647.0

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	189056.9	18704.8	18704.8
X2						26928.1	26928.1
X3						26822.6	26822.6
X4						26822.6	26822.6
X5						26928.1	26928.1
X6						18704.8	18704.8

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	220852.0	21633.8	21633.8
X2						32206.9	32206.9
X3						32117.2	32117.2
X4						32117.2	32117.2
X5						32206.9	32206.9
X6						21633.8	21633.8

2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	268240.4	26066.4	26066.4


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X2						39742. 0	39742. 0
X3						39672. 9	39672. 9
X4						39672. 9	39672. 9
X5						39742. 0	39742. 0
X6						26066. 4	26066. 4


1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750. 0	1750. 0	1750. 0	0. 0	309045. 9	29457. 4	29457. 4
X2						45127. 4	45127. 4
X3						45100. 2	45100. 2
X4						45100. 2	45100. 2
X5						45127. 4	45127. 4
X6						29457. 4	29457. 4

A-2. 2 部材応力図

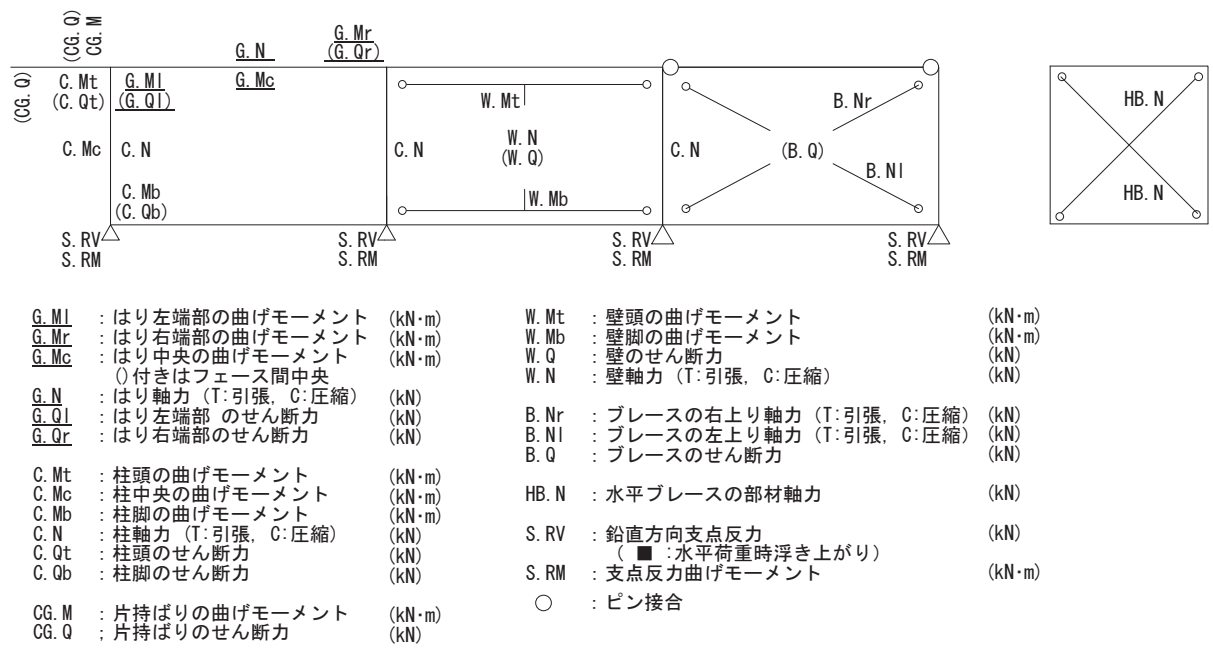

鉛直荷重 (立体解析)

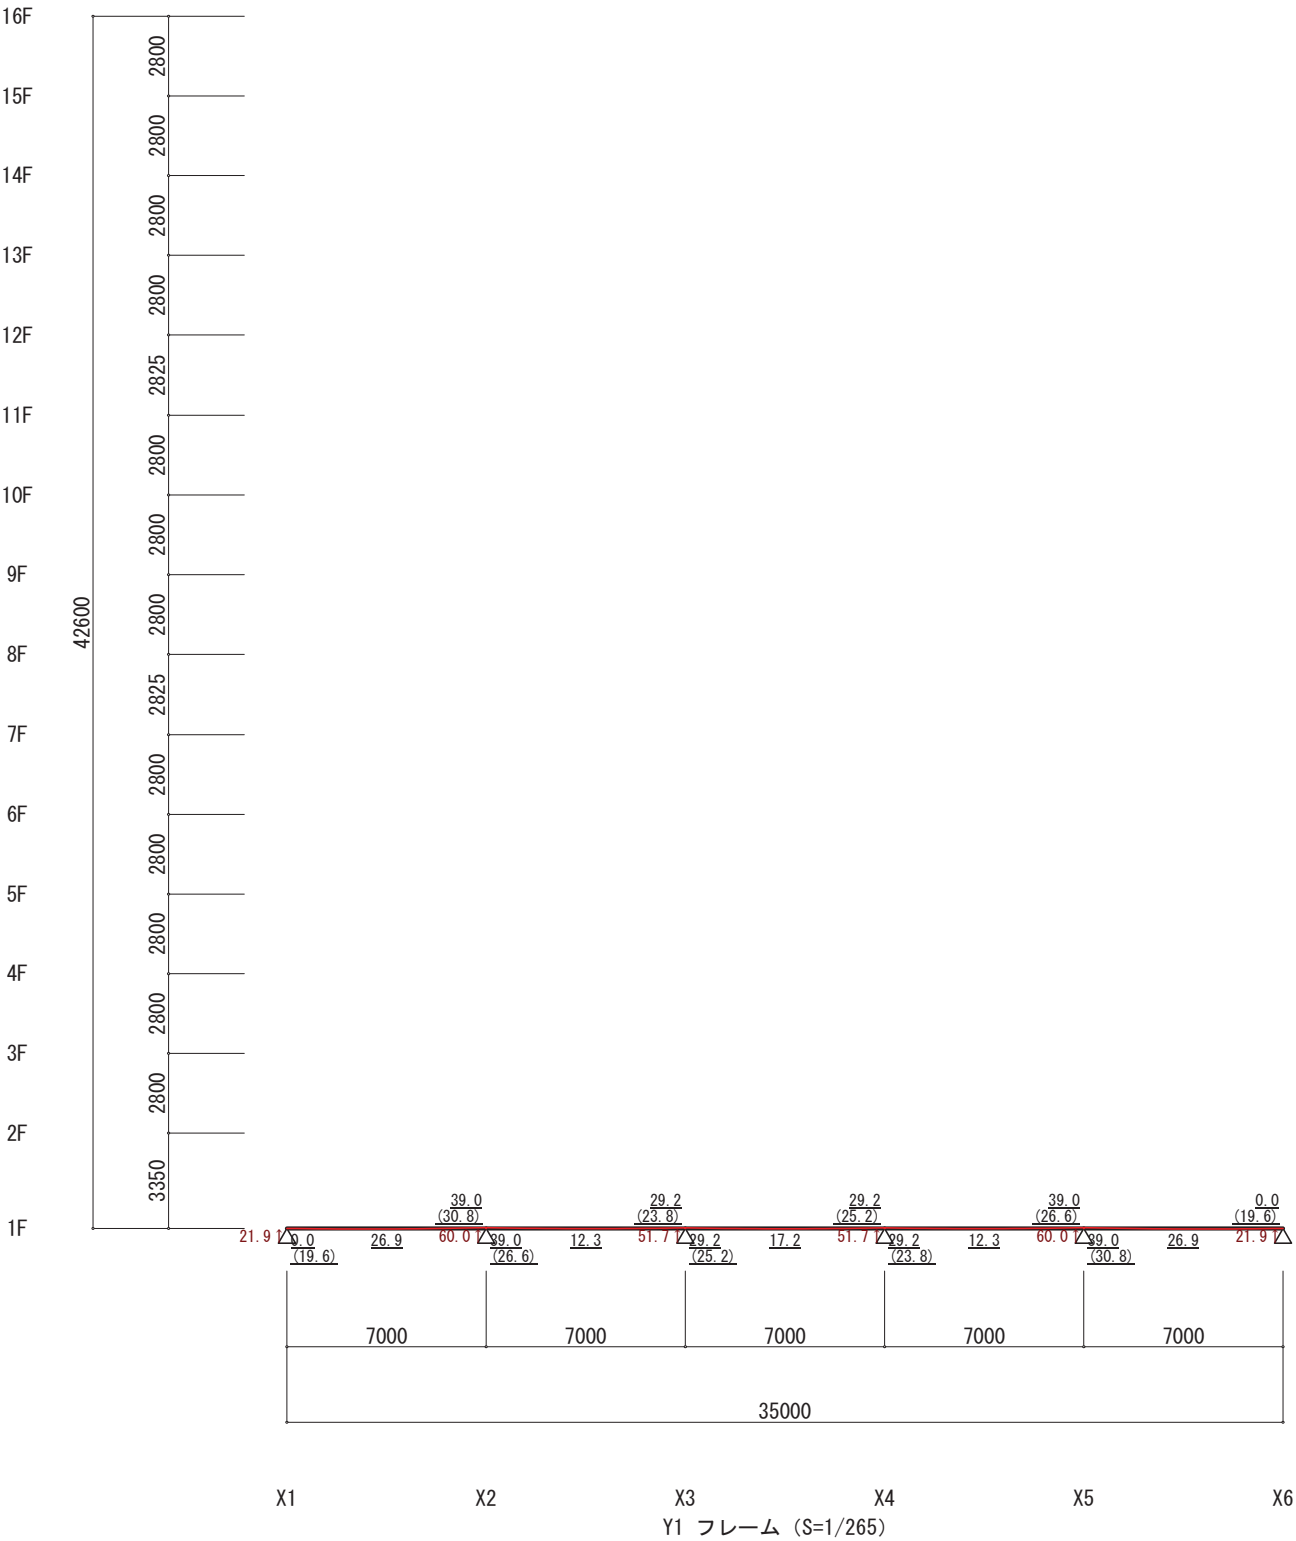


鉛直荷重 (立体解析)

				112.1 (92.1)		111.2 (91.6)		111.3 (91.6)		111.3 (91.6)		109.1 (91.2)		
16F	42600	2800	109.1 (59.5)	57.1 (25.8)	111.3 (91.2)	56.5 (25.8)	111.3 (91.6)	56.5 (25.8)	111.2 (91.6)	56.5 (25.8)	112.1 (92.1)	57.1 (25.8)	109.1 (59.5)	
15F		2800	101.3 (33.3)	52.0 (2.9)	101.2 (82.8)	51.7 (2.9)	101.2 (82.9)	51.7 (2.9)	101.2 (82.9)	51.7 (2.9)	100.5 (33.3)	52.0 (2.9)	43.8 (33.3)	
14F		2800	100.8 (36.8)	52.1 (0.2)	101.2 (82.9)	51.7 (0.2)	101.2 (82.9)	51.7 (0.2)	101.2 (82.9)	51.7 (0.2)	100.8 (36.8)	52.1 (0.2)	51.3 (36.8)	
13F		2800	103.5 (36.9)	53.5 (0.1)	104.0 (85.3)	53.1 (0.1)	104.0 (85.3)	53.0 (0.1)	104.0 (85.3)	53.1 (0.1)	103.6 (36.9)	53.5 (0.1)	51.8 (36.9)	
12F		2800	103.4 (36.9)	53.5 (0.1)	104.0 (85.3)	53.0 (0.1)	104.0 (85.3)	53.0 (0.1)	104.0 (85.3)	53.0 (0.1)	103.7 (36.9)	53.5 (0.1)	51.8 (36.9)	
11F		2800	105.7 (37.6)	54.9 (0.3)	115.1 (87.9)	58.9 (0.3)	115.6 (95.2)	58.8 (0.3)	115.5 (95.2)	58.9 (0.3)	106.9 (37.6)	54.9 (0.3)	52.9 (37.6)	
10F		2800	105.6 (39.2)	54.9 (1.6)	115.1 (87.9)	58.9 (1.6)	115.6 (95.2)	58.8 (0.0)	115.5 (95.2)	58.9 (0.0)	107.0 (39.2)	54.9 (1.6)	53.2 (39.2)	
9F		2800	113.7 (40.7)	59.6 (0.2)	115.6 (95.6)	58.8 (0.2)	115.6 (95.2)	58.8 (0.0)	115.5 (95.2)	58.8 (0.0)	115.9 (40.7)	59.6 (0.2)	57.3 (40.7)	
8F		2825	113.5 (40.1)	59.6 (0.0)	115.6 (95.7)	58.8 (0.0)	115.6 (95.2)	58.8 (0.0)	115.5 (95.2)	58.8 (0.0)	116.1 (40.1)	59.6 (0.0)	56.7 (40.1)	
7F		2800	113.3 (40.4)	59.6 (0.0)	115.6 (95.7)	58.8 (0.0)	115.6 (95.2)	58.8 (0.0)	115.5 (95.2)	58.8 (0.0)	116.3 (40.4)	59.6 (0.0)	56.6 (40.4)	
6F		2800	113.1 (40.3)	59.6 (0.0)	115.6 (95.8)	58.8 (0.0)	115.6 (95.2)	58.8 (0.0)	115.5 (95.2)	58.8 (0.0)	116.5 (40.3)	59.6 (0.0)	56.5 (40.3)	
5F		2800	112.8 (40.2)	59.6 (0.1)	115.6 (95.9)	58.8 (0.1)	115.6 (95.2)	58.8 (0.0)	115.5 (95.2)	58.8 (0.0)	116.8 (40.2)	59.6 (0.1)	56.4 (40.2)	
4F		2800	112.5 (40.5)	59.6 (0.4)	115.6 (96.0)	58.8 (0.4)	115.6 (95.2)	58.8 (0.1)	115.5 (95.2)	58.8 (0.1)	117.1 (40.5)	59.6 (0.4)	56.3 (40.5)	
3F		2800	112.2 (36.8)	59.6 (3.7)	115.7 (96.0)	58.8 (1.5)	115.7 (95.3)	58.8 (0.5)	115.5 (95.2)	58.8 (0.5)	117.3 (36.8)	59.6 (3.7)	55.1 (36.8)	
2F		2800	112.5 (51.8)	59.4 (22.2)	115.2 (94.5)	58.9 (12.6)	115.2 (95.3)	58.9 (2.5)	115.2 (95.3)	58.9 (2.5)	117.6 (51.8)	59.4 (22.2)	64.7 (51.8)	
1F		3350	109.0 (208.1)	228.9 (5736.0)	109.0 (208.1)	228.9 (5736.0)	109.0 (208.1)	228.9 (5736.0)	109.0 (208.1)	228.9 (5736.0)	109.0 (208.1)	228.9 (5736.0)	109.0 (208.1)	228.9 (5736.0)
		7000		7000		7000		7000		7000		7000		
		35000												
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y2 フレーム (S=1/265)						


鉛直荷重 (立体解析)

				176.7 (143.7)		173.7 (142.5)		173.8 (142.6)		174.0 (142.6)		168.6 (141.4)																									
16F	42600	2800	168.6 (89.5)	90.0 (45.0)	2.7 (1.4)	174.0 (88.8)	88.8 (44.4)	0.1 (0.0)	173.8 (86.9)	88.8 (44.4)	0.1 (0.0)	173.7 (86.8)	88.8 (44.4)	2.7 (1.4)	176.7 (88.3)	90.0 (45.0)	168.6 (89.5)																				
15F			2800	62.6 (47.7)	72.9 (36.5)	0.9 (0.5)	144.1 (72.1)	71.5 (35.8)	0.0 (0.0)	144.1 (71.5)	71.5 (35.8)	0.0 (0.0)	144.1 (71.5)	71.5 (35.8)	0.9 (0.5)	146.2 (73.1)	72.9 (36.5)	62.6 (47.7)																			
14F				2800	73.0 (51.8)	73.1 (36.6)	1.1 (0.6)	144.2 (72.1)	71.5 (35.8)	0.0 (0.0)	144.1 (71.5)	71.5 (35.8)	0.0 (0.0)	144.1 (71.5)	71.5 (35.8)	1.1 (0.6)	146.6 (73.3)	73.1 (36.6)	73.0 (51.8)																		
13F					2800	71.9 (51.3)	73.0 (36.5)	0.6 (0.3)	147.8 (73.9)	73.3 (36.7)	0.0 (0.0)	147.8 (73.9)	73.3 (36.7)	0.0 (0.0)	147.8 (73.9)	73.3 (36.7)	0.6 (0.3)	146.8 (73.4)	73.0 (36.5)	71.9 (51.3)																	
12F						2825	71.9 (50.9)	73.0 (36.5)	0.7 (0.4)	147.8 (73.9)	73.3 (36.7)	0.0 (0.0)	147.8 (73.9)	73.3 (36.7)	0.0 (0.0)	147.8 (73.9)	73.3 (36.7)	0.7 (0.4)	146.8 (73.4)	73.0 (36.5)	71.9 (50.9)																
11F							2800	71.8 (51.2)	73.0 (36.5)	3.5 (2.4)	153.6 (76.8)	76.4 (38.2)	0.1 (0.1)	153.8 (76.9)	76.3 (38.2)	0.1 (0.1)	154.0 (77.0)	76.4 (38.2)	3.5 (2.4)	147.1 (73.6)	73.0 (36.5)	71.8 (51.2)															
10F								2800	72.1 (52.5)	73.0 (36.5)	3.2 (1.8)	153.6 (76.8)	76.4 (38.2)	0.1 (0.0)	153.8 (76.9)	76.3 (38.2)	0.1 (0.0)	154.0 (77.0)	76.4 (38.2)	3.2 (1.8)	147.2 (73.6)	73.0 (36.5)	72.1 (52.5)														
9F									2800	75.3 (53.6)	77.2 (38.6)	1.7 (1.3)	159.3 (79.7)	79.2 (39.6)	0.0 (0.0)	159.4 (79.7)	79.1 (39.6)	0.0 (0.0)	159.5 (79.8)	79.2 (39.6)	1.7 (1.3)	155.8 (77.9)	77.2 (38.6)	75.3 (53.6)													
8F										2825	75.3 (54.4)	77.2 (38.6)	1.4 (0.8)	159.3 (79.7)	79.2 (39.6)	0.0 (0.0)	159.4 (79.7)	79.1 (39.6)	0.0 (0.0)	159.5 (79.8)	79.2 (39.6)	1.4 (0.8)	155.9 (77.9)	77.2 (38.6)	75.3 (54.4)												
7F											2800	80.2 (56.8)	83.8 (41.9)	2.1 (1.4)	165.7 (82.9)	82.2 (41.1)	0.1 (0.0)	165.5 (82.8)	82.2 (41.1)	0.1 (0.0)	165.4 (82.7)	82.2 (41.1)	2.1 (1.4)	169.1 (84.6)	83.8 (41.9)	80.2 (56.8)											
6F												2800	79.6 (56.6)	83.8 (41.9)	1.8 (1.1)	165.7 (82.9)	82.2 (41.1)	0.0 (0.0)	165.5 (82.8)	82.2 (41.1)	0.0 (0.0)	165.4 (82.7)	82.2 (41.1)	1.8 (1.1)	169.3 (84.7)	83.8 (41.9)	79.6 (56.6)										
5F													2800	84.0 (58.4)	87.5 (43.8)	2.5 (1.7)	172.4 (86.2)	85.4 (42.7)	0.1 (0.0)	172.1 (86.1)	85.5 (42.8)	0.1 (0.0)	171.9 (86.0)	85.4 (42.7)	2.5 (1.7)	177.1 (88.6)	87.5 (43.8)	84.0 (58.4)									
4F														2800	83.2 (58.2)	87.5 (43.8)	2.8 (2.1)	172.3 (86.2)	85.4 (42.7)	0.1 (0.1)	172.1 (86.1)	85.5 (42.8)	0.1 (0.1)	172.0 (86.0)	85.4 (42.7)	2.8 (2.1)	177.4 (88.7)	87.5 (43.8)	83.2 (58.2)								
3F															2800	82.7 (56.8)	87.5 (43.8)	2.0 (0.6)	172.4 (86.2)	85.4 (42.7)	0.1 (0.5)	172.1 (86.1)	85.5 (42.8)	0.1 (0.5)	171.9 (86.0)	85.4 (42.7)	2.0 (0.6)	177.5 (88.8)	87.5 (43.8)	82.7 (56.8)							
2F																3350	91.8 (63.3)	90.0 (45.0)	10.2 (17.0)	177.2 (88.6)	88.4 (44.2)	1.3 (2.9)	177.7 (88.9)	88.2 (44.1)	1.3 (2.9)	177.8 (89.0)	88.4 (44.2)	10.2 (17.0)	183.8 (91.9)	90.0 (45.0)	91.8 (63.3)						
1F																	14.3 (63.3)	5587.2C (279.4)	120.3 (60.2)	310.6 (155.3)	46.7 (23.4)	202.9 (101.5)	8.6 (4.3)	211.5 (105.8)	8.6 (4.3)	211.5 (105.8)	263.9 (132.0)	46.7 (23.4)	310.6 (155.3)	184.4 (92.2)	263.9 (132.0)	14.3 (63.3)					
		6247.5 (312.4)															223.7 (111.9)	9998.1 (4999.1)	263.9 (132.0)	96.9 (48.5)	9907.6 (4953.8)	211.5 (105.8)	118.8 (59.4)	9907.6 (4953.8)	202.9 (101.5)	96.9 (48.5)	9998.1 (4999.1)	310.6 (155.3)	223.7 (111.9)	6247.5 (312.4)							
		7000															7000					7000					7000										
		35000																																			
		X1	X2														X3				X4				X5				X6								
		Y3 フレーム (S=1/265)																																			

鉛直荷重 (立体解析)

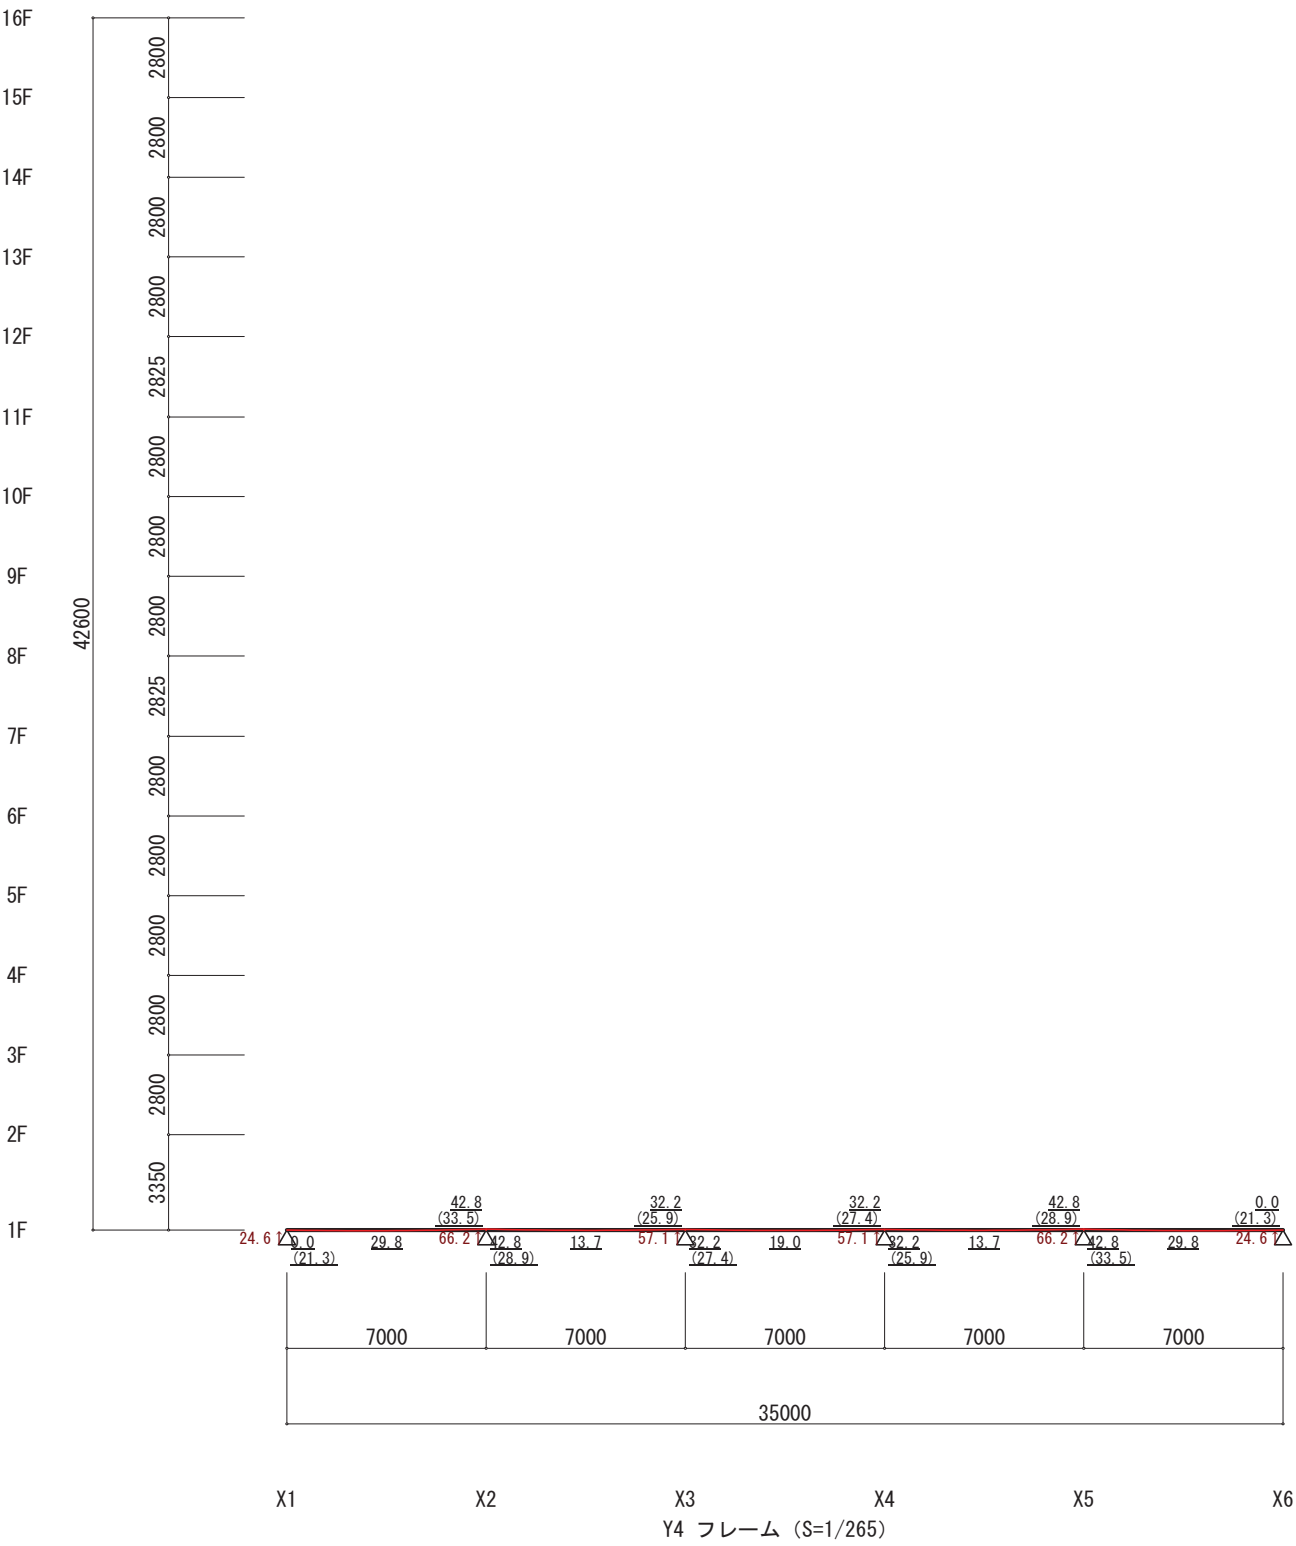

鉛直荷重（立体解析）

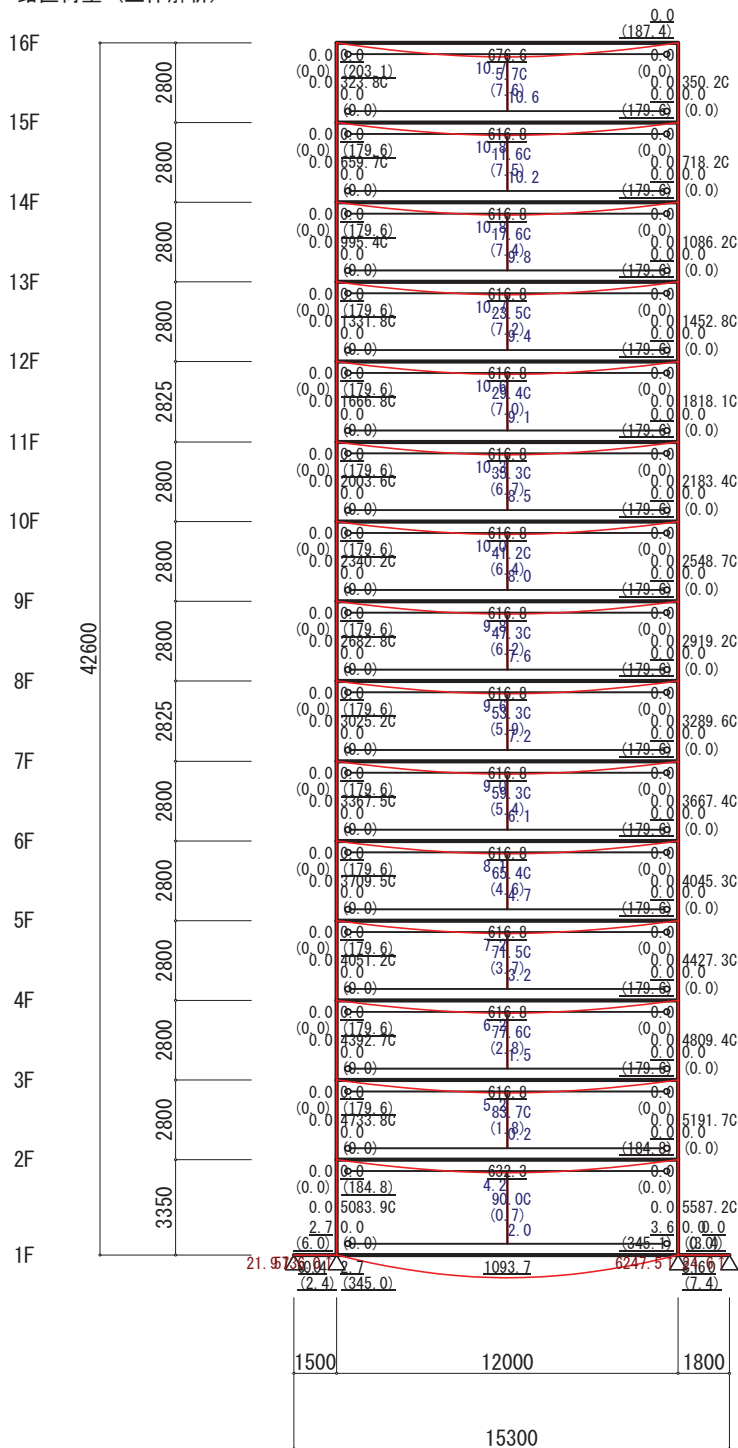


Y1 Y2

Y3 Y4

X1 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重（立体解析）

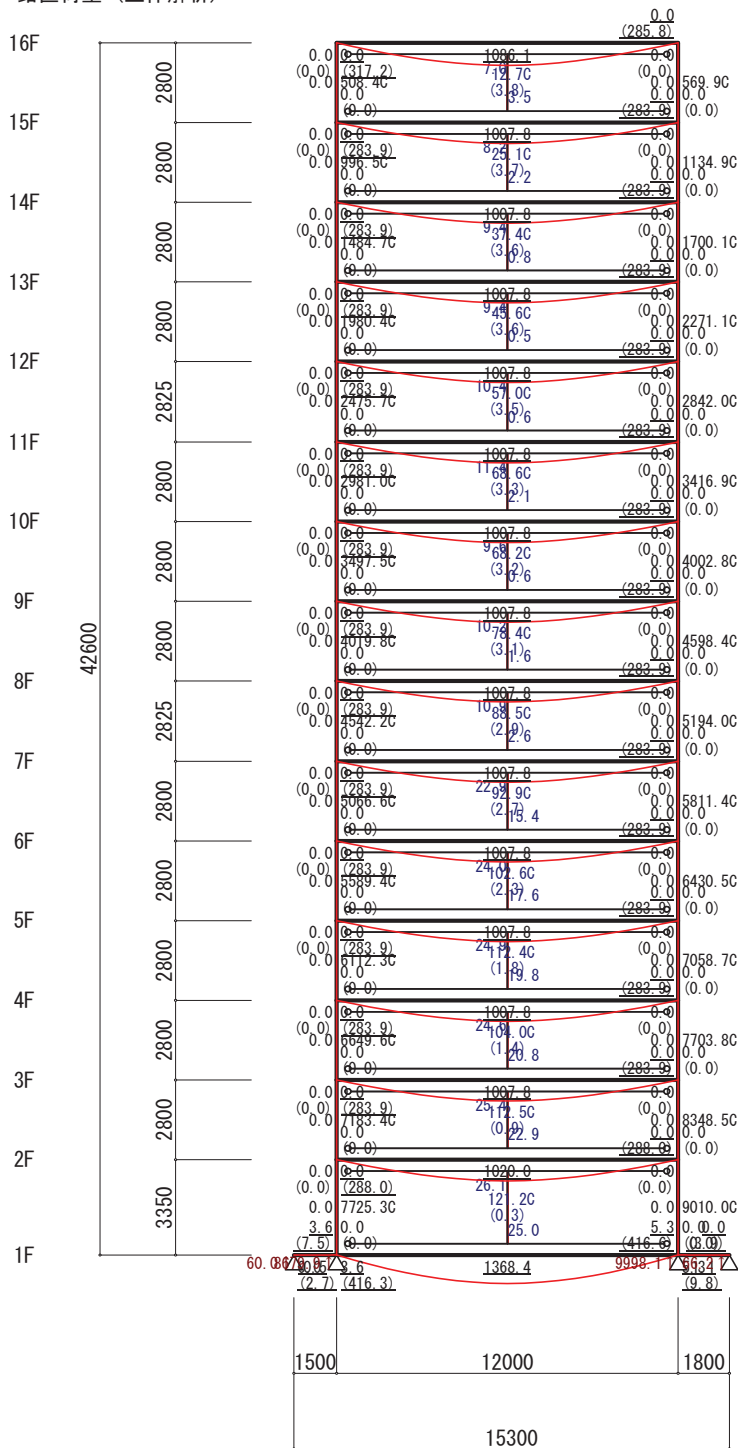


Y1 Y2

Y3 Y4


X2 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重 (立体解析)

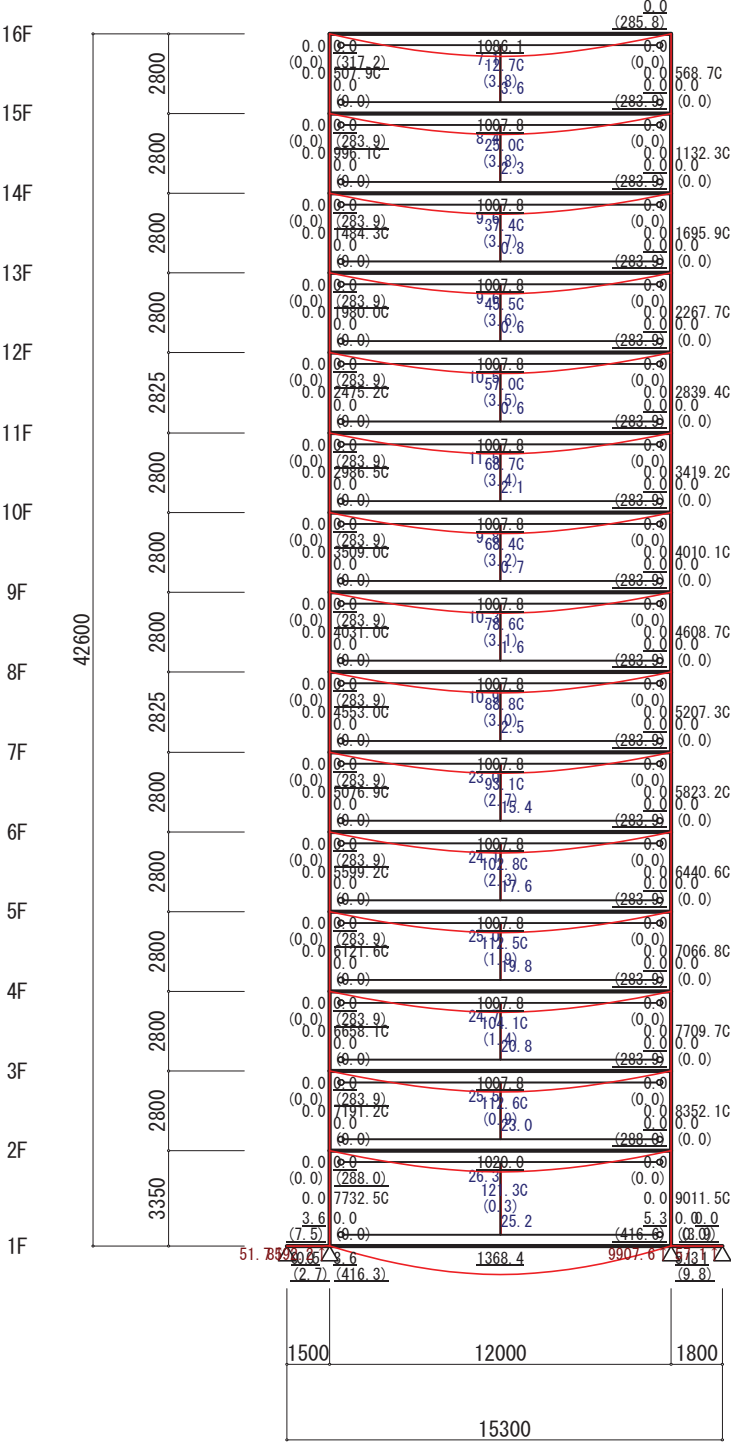


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重 (立体解析)

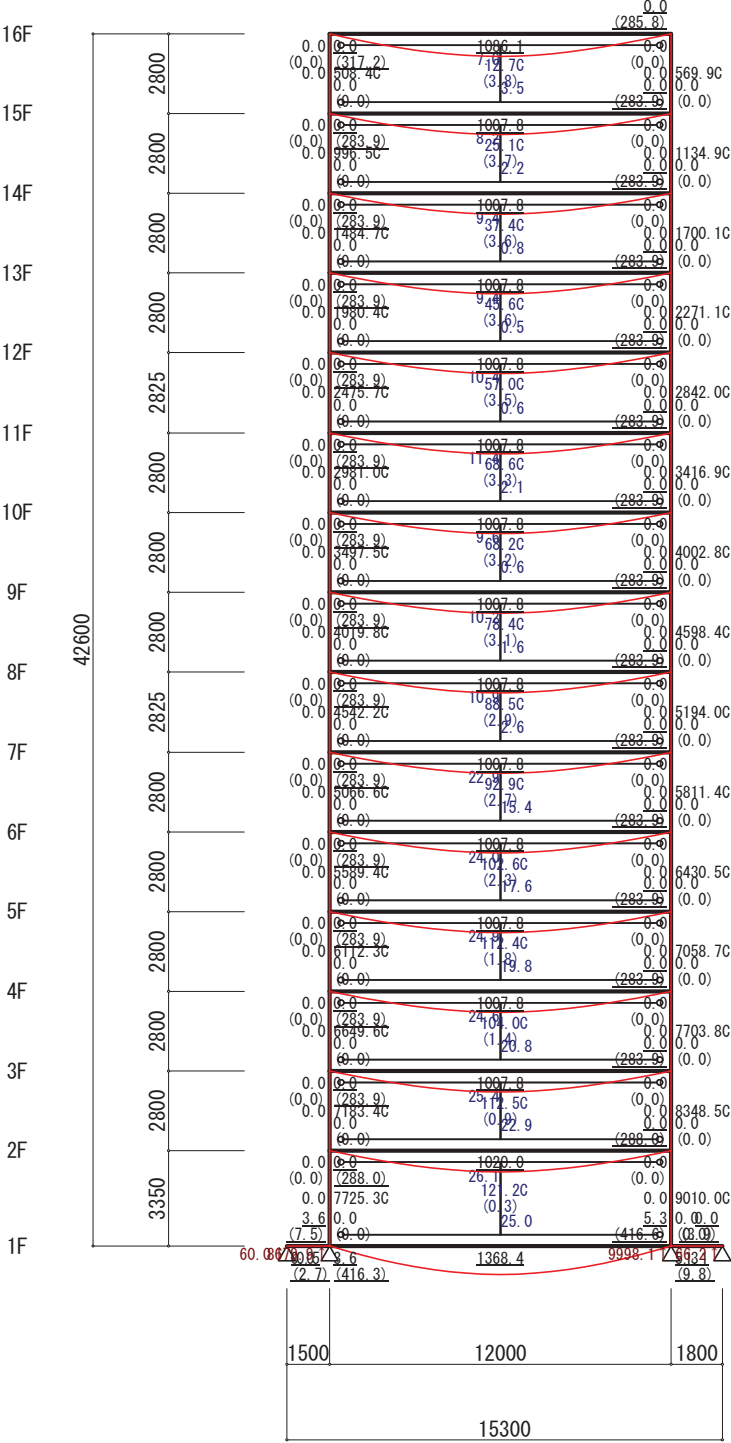


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重 (立体解析)

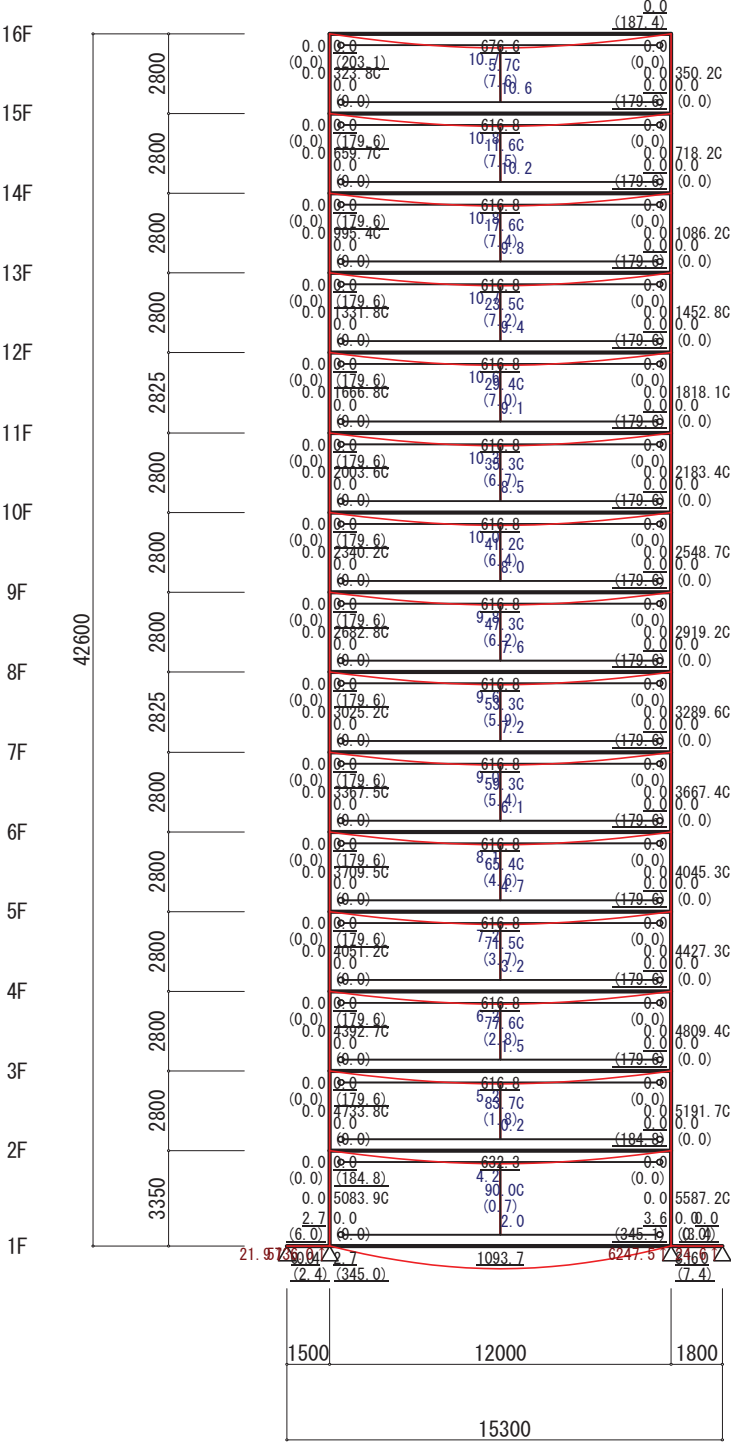

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

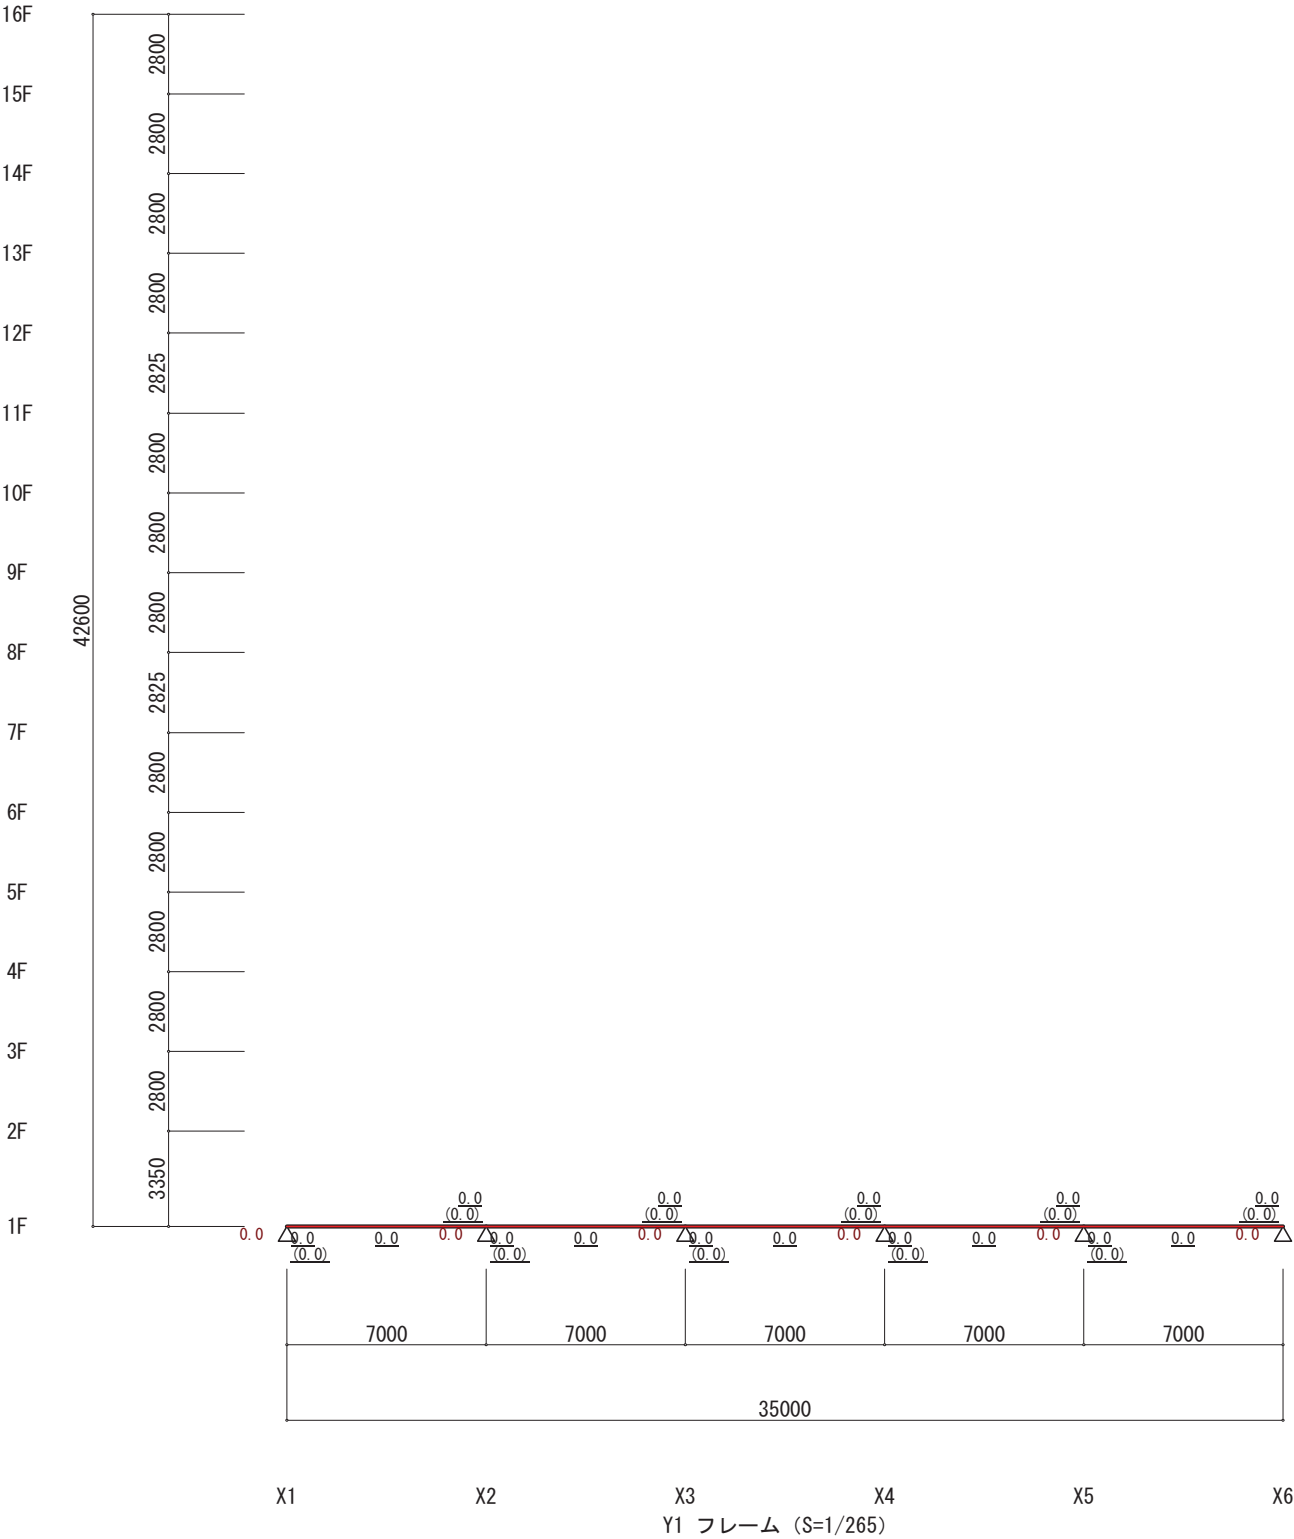


Y2 フレーム (S=1/265)	302.3 (87.4)		343.0 (98.1)		350.7 (100.2)		343.8 (98.1)		309.3 (87.4)		
	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	
309.3 (24.5)	309.3 (87.4)	3.5	343.8 (98.1)	0.4	350.7 (100.2)	0.0	343.0 (98.1)	0.4	302.3 (87.4)	3.5	309.3 (24.5)
784.7 (212.6)	784.7 (212.6)	4.5	911.0 (258.9)	0.5	949.0 (266.4)	0.0	911.0 (258.9)	0.5	535.2 (154.2)	4.5	784.7 (212.6)
836.9 (293.2)	836.9 (293.2)	5.5	1023.1 (289.5)	0.4	1060.6 (300.2)	0.0	1023.1 (289.5)	0.4	637.3 (183.4)	5.5	836.9 (293.2)
816.8 (340.3)	816.8 (340.3)	6.6	1154.8 (323.3)	0.5	1192.9 (331.6)	0.0	1154.8 (323.3)	0.5	787.8 (220.0)	6.6	816.8 (340.3)
747.4 (373.2)	747.4 (373.2)	6.5	1158.2 (323.3)	0.2	1217.1 (338.1)	0.0	1158.2 (323.3)	0.2	870.6 (242.1)	6.5	747.4 (373.2)
689.4 (418.2)	689.4 (418.2)	11.2	1366.7 (385.5)	4.5	1613.7 (451.0)	0.0	1366.7 (385.5)	4.5	973.8 (271.9)	11.2	689.4 (418.2)
549.7 (442.6)	549.7 (442.6)	9.7	1365.4 (385.5)	4.3	1597.4 (442.6)	0.0	1365.4 (385.5)	4.3	1415.4 (400.1)	9.7	549.7 (442.6)
751.1 (541.1)	751.1 (541.1)	12.7	1474.8 (408.0)	0.3	1500.0 (416.7)	0.0	1474.8 (408.0)	0.3	1474.8 (408.0)	12.7	751.1 (541.1)
682.3 (541.0)	682.3 (541.0)	12.8	1419.9 (400.0)	0.7	1503.9 (416.7)	0.0	1419.9 (400.0)	0.7	1419.9 (400.0)	12.8	682.3 (541.0)
582.6 (493.2)	582.6 (493.2)	12.6	1317.5 (371.8)	0.6	1465.0 (408.0)	0.0	1317.5 (371.8)	0.6	1403.3 (400.0)	12.6	582.6 (493.2)
605.1 (516.4)	605.1 (516.4)	12.3	1318.8 (371.8)	0.5	1441.1 (401.1)	0.0	1318.8 (371.8)	0.5	1379.0 (382.2)	12.3	605.1 (516.4)
535.8 (525.9)	535.8 (525.9)	12.1	1229.0 (341.1)	0.4	1400.2 (400.1)	0.0	1229.0 (341.1)	0.4	1352.5 (376.2)	12.1	535.8 (525.9)
390.6 (530.3)	390.6 (530.3)	10.4	1137.0 (318.9)	0.3	1154.0 (323.3)	0.0	1137.0 (318.9)	0.3	1137.0 (318.9)	10.4	390.6 (530.3)
132.7 (654.7)	132.7 (654.7)	8.2	704.3 (195.1)	0.1	720.6 (200.2)	0.0	704.3 (195.1)	0.1	1210.5 (342.2)	8.2	132.7 (654.7)
724.7 (872.3)	724.7 (872.3)	5.3	971.6 (271.3)	0.9	969.8 (271.3)	0.0	971.6 (271.3)	0.9	965.2 (271.3)	5.3	724.7 (872.3)
2185.8 (3646.8)	2185.8 (3646.8)	430.5	2334.1 (654.7)	141.3	2204.8 (606.3)	0.0	2334.1 (654.7)	141.3	199.7 (543.2)	430.5	2185.8 (3646.8)
4952.6 (918.9)	4952.6 (918.9)	543.2	5432.2 (1500.0)	80.7	5194.3 (1442.6)	0.0	5432.2 (1500.0)	80.7	5432.2 (1500.0)	543.2	4952.6 (918.9)


地震力(X方向 正加力) (立体解析)

			394.9 (114.1)	454.2 (129.9)	465.6 (133.0)	455.4 (129.9)	403.6 (114.1)		
16F	2800	403.6 (40.3) 347.2	403.6 (114.1) 290.8 (40.3)	455.4 (129.9) 349.8 (181.8)	0.6 919.7 (391.7)	465.6 (133.0) 349.8 (181.8)	0.0 919.7 (391.7)	455.4 (129.9) 349.8 (181.8)	403.6 (114.1) 290.8 (40.3)
15F	2800	930.9 (252.0) 578.2	640.1 (181.8) 192.8 (252.0)	3.8 1114.6 (485.6)	639.8 (182.8) 740.1 (218.4)	0.1 1118.4 (483.8)	0.0 1118.4 (483.8)	639.8 (182.8) 740.1 (218.4)	930.9 (252.0) 578.2
14F	2800	994.6 (336.8) 523.1	769.1 (218.4) 292.0 (336.8)	4.7 1263.6 (361.0)	748.9 (214.0) 341.7 (250.5)	0.1 1278.9 (694.6)	0.0 1278.9 (694.6)	748.9 (214.0) 341.7 (250.5)	994.6 (336.8) 523.1
13F	2800	934.9 (375.4) 409.3	883.3 (250.5) 116.3 (375.4)	6.5 1475.1 (803.4)	1146.5 (327.0) 341.7 (277.6)	2.0 1635.4 (912.4)	0.0 1635.4 (912.4)	1146.5 (327.0) 341.7 (277.6)	934.9 (375.4) 409.3
12F	2800	861.9 (406.5) 287.1	978.2 (277.6) 586.0 (406.5)	6.7 1449.5 (886.7)	1258.9 (359.2) 1055.3 (886.7)	1.7 1608.8 (1024.6)	0.0 1608.8 (1024.6)	1258.9 (359.2) 1055.3 (886.7)	861.9 (406.5) 287.1
11F	2800	755.6 (450.9) 124.9	1042.1 (295.4) 506.8 (450.9)	8.2 1471.1 (948.4)	1500.9 (427.8) 1184.5 (305.9)	3.4 1716.4 (1118.7)	0.0 1716.4 (1118.7)	1500.9 (427.8) 1184.5 (305.9)	755.6 (450.9) 124.9
10F	2800	571.1 (458.3) 70.5	1077.9 (305.9) 712.0 (458.3)	7.2 1434.2 (1108.6)	1555.2 (443.4) 1443.1 (415.9)	3.1 1696.0 (1293.9)	0.0 1696.0 (1293.9)	1555.2 (443.4) 1443.1 (415.9)	571.1 (458.3) 70.5
9F	2800	755.2 (540.6) 1.7	1467.2 (415.9) 158.4 (540.6)	11.7 1733.5 (1235.1)	1959.5 (558.7) 1452.4 (418.3)	4.0 1992.6 (1424.6)	0.0 1992.6 (1424.6)	1959.5 (558.7) 1452.4 (418.3)	755.2 (540.6) 1.7
8F	2825	716.9 (702.9) 276.0	1475.5 (418.3) 1268.8 (702.9)	11.5 1692.2 (1410.3)	1964.5 (560.0) 2230.8 (643.3)	4.3 1928.1 (1524.1)	0.0 1928.1 (1524.1)	1964.5 (560.0) 2230.8 (643.3)	716.9 (702.9) 276.0
7F	2800	1003.7 (794.7) 108.9	2272.5 (643.3) 1890.4 (794.7)	20.8 2289.8 (1668.0)	2351.0 (671.4) 2238.5 (637.8)	0.9 2346.0 (1711.3)	0.0 2346.0 (1711.3)	2351.0 (671.4) 2238.5 (637.8)	1003.7 (794.7) 108.9
6F	2800	1027.7 (892.3) 221.5	2249.1 (637.8) 1470.8 (892.3)	17.0 2166.8 (1772.2)	2332.1 (666.0) 2795.2 (756.7)	1.2 2233.6 (1817.6)	0.0 2233.6 (1817.6)	2332.1 (666.0) 2795.2 (756.7)	1027.7 (892.3) 221.5
5F	2800	1203.7 (999.9) 196.1	2674.3 (756.7) 2439.0 (999.9)	26.0 2556.7 (1906.8)	2729.5 (779.5) 2782.4 (735.5)	1.3 2617.3 (1946.2)	0.0 2617.3 (1946.2)	2729.5 (779.5) 2782.4 (735.5)	1203.7 (999.9) 196.1
4F	2800	998.6 (985.3) 380.8	2594.5 (735.5) 2439.0 (985.3)	20.4 2418.3 (2000.9)	2646.9 (756.0) 3184.0 (684.8)	1.0 2471.9 (2032.5)	0.0 2471.9 (2032.5)	2646.9 (756.0) 3184.0 (684.8)	998.6 (985.3) 380.8
3F	2800	651.4 (1113.0) 906.8	2411.5 (684.8) 2465.0 (1113.0)	14.6 1650.4 (1982.9)	2452.2 (700.5) 3801.8 (543.4)	0.6 1693.3 (2027.6)	0.0 1693.3 (2027.6)	2452.2 (700.5) 3801.8 (543.4)	651.4 (1113.0) 906.8
2F	3350	552.5 (1100.3) 2395.4	1912.5 (543.4) 4106.3	10.8 92.0 (1875.2)	1918.9 (547.8) 3233.0	1.7 152.0 (1729.5)	0.0 152.0 (1729.5)	1918.9 (547.8) 3233.0	552.5 (1100.3) 2395.4
1F	3350	8077.5 (1144.9)	8077.5 (1144.9)	231.1 1043.4 (1144.9)	231.1 1043.4 (1144.9)	132.0 382.0 (780.0)	0.0 382.0 (780.0)	231.1 1043.4 (1144.9)	8077.5 (1144.9)
			7000	7000	7000	7000	7000	7000	
			35000						
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	
			Y3 フレーム (S=1/265)						

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

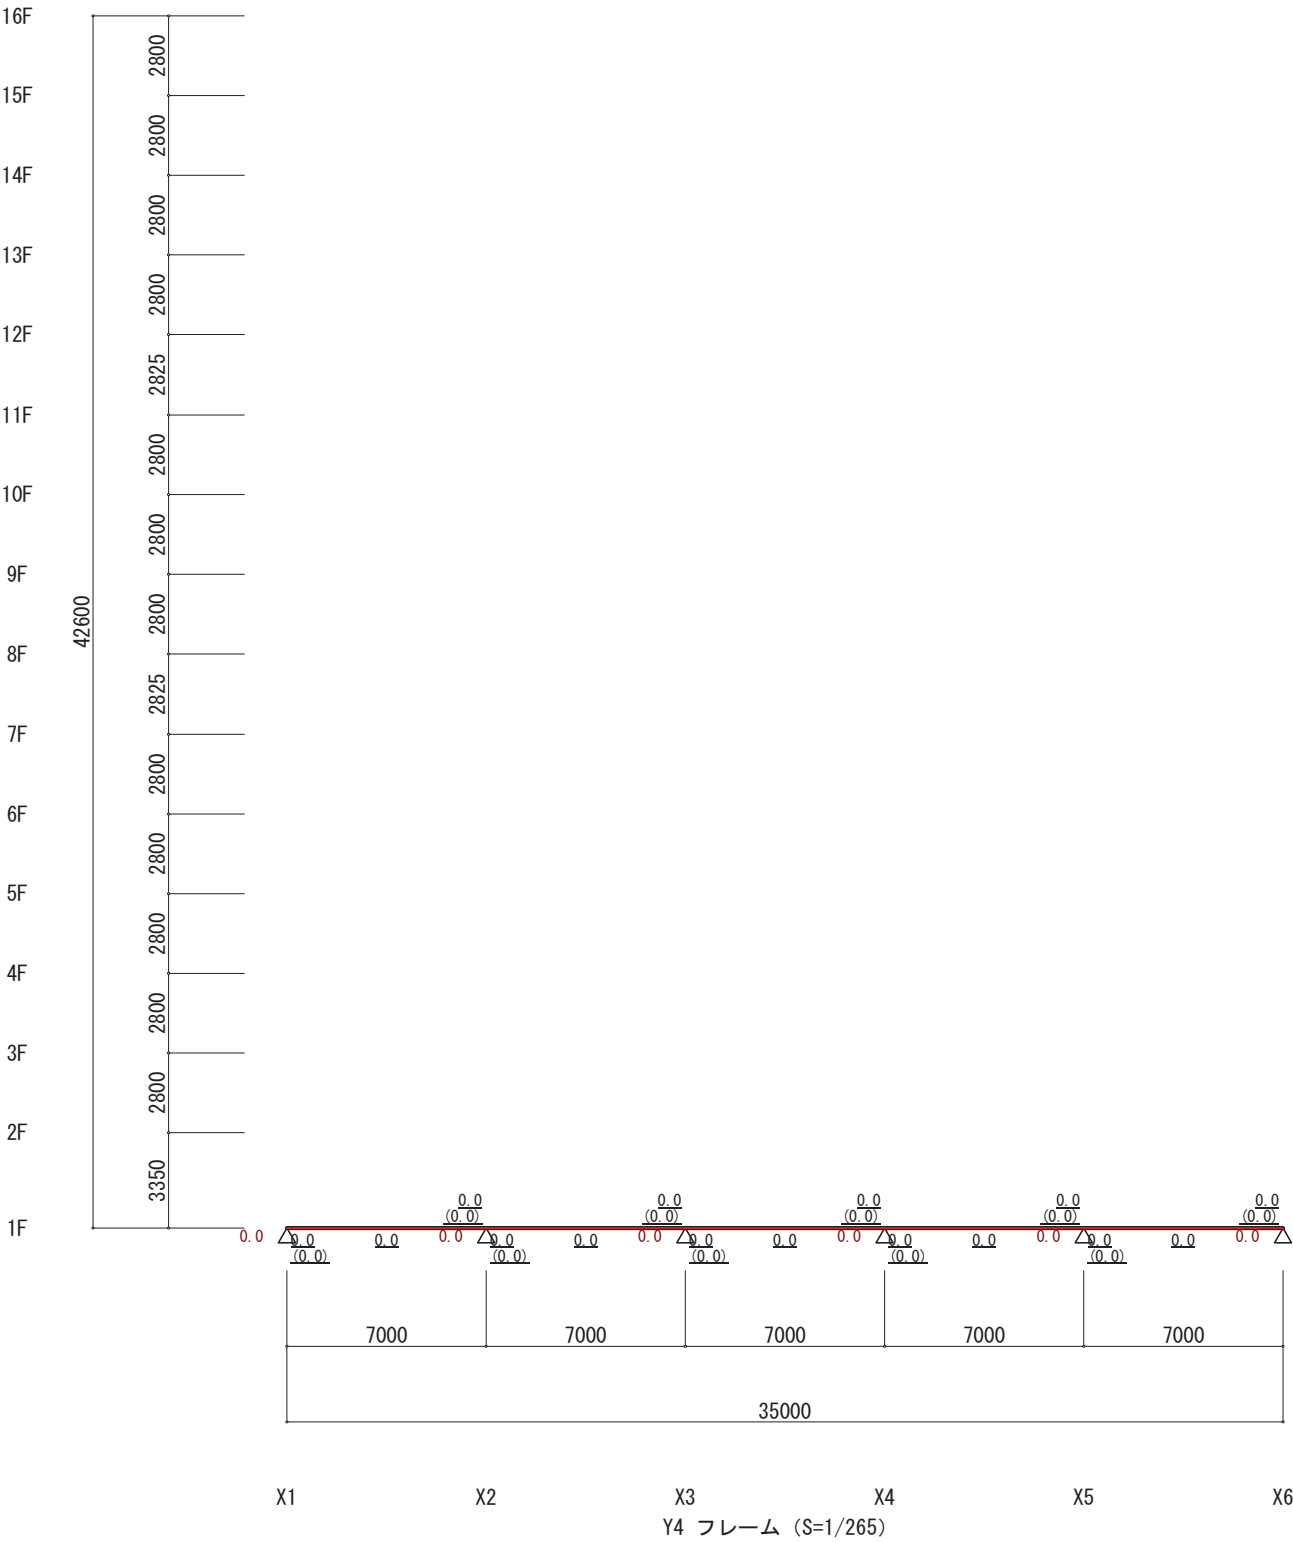


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

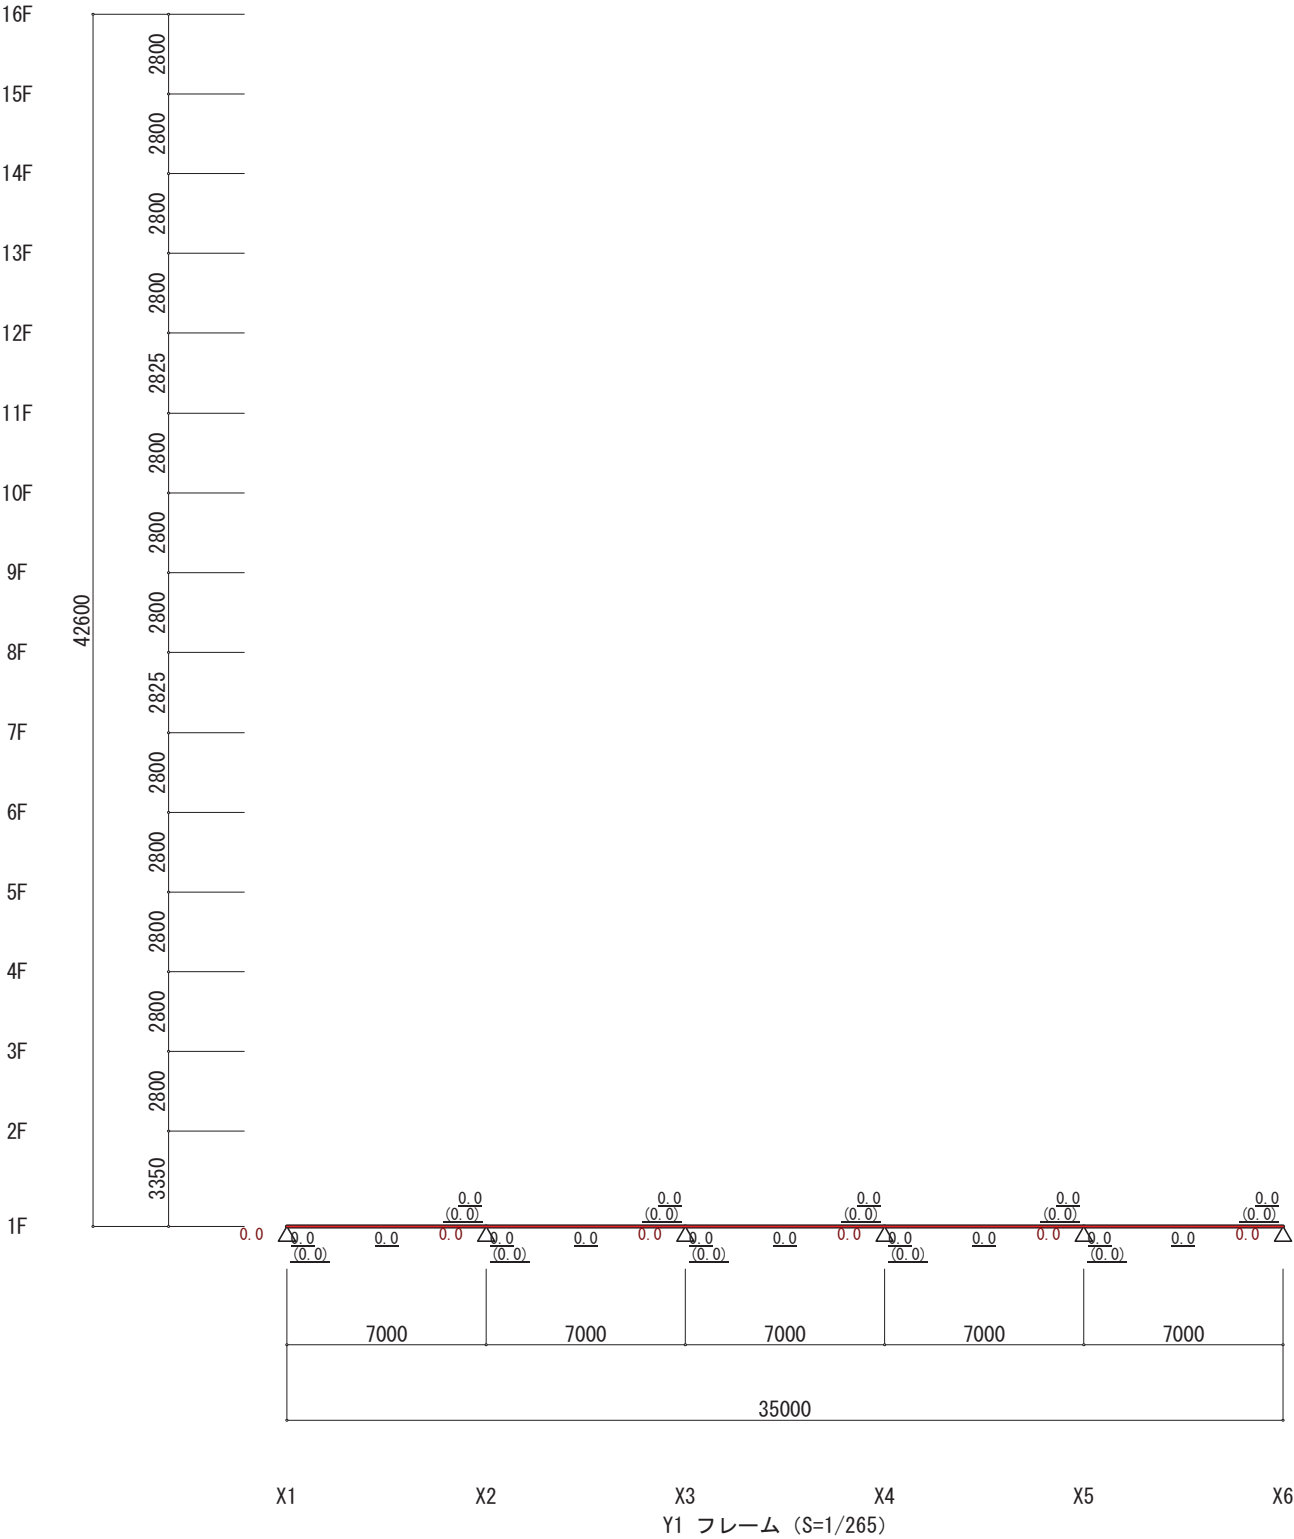


	302.3 (87.4)	343.0 (98.1)	350.7 (100.2)	343.8 (98.1)	309.3 (87.4)				
2800	309.3 (24.5) 274.9	309.3 (87.4) 240.6 (24.5)	343.8 (98.1) 208.2 (55.2) 227.4 (312.0)	0.4 693.7 (343.4) 212.9 (602.3) (172.2)	0.0 350.7 (100.2) 267.8 (343.4) (175.6)	0.4 693.7 (343.4) 267.8 (343.4) (175.6)	343.0 (98.1) 208.2 (55.2) 227.4 (312.0)	343.8 (98.1) 208.2 (55.2) 227.4 (312.0)	309.3 (87.4) 240.6 (24.5)
2800	784.7 (212.6) 487.1	544.2 (154.2) 124.2 (189.6) (212.6)	4.5 911.0 (437.4) 298.8 (636.3) (183.4) (437.4)	0.5 603.2 (172.2) 313.7 (699.7) (200.0) (437.4)	0.0 949.0 (464.3) 299.0 (699.7) (200.0) (464.3)	0.0 614.6 (175.6) 0.41 (711.9) (203.4) (464.3)	0.5 911.0 (437.4) 298.8 (699.7) (200.0) (437.4)	4.5 535.2 (154.2) 313.7 (699.7) (200.0) (437.4)	784.7 (212.6) 487.1
2800	836.9 (293.2) 426.3	647.3 (183.4) 15.8 (293.2)	5.5 1023.1 (539.3) 268.8 (787.8) (227.0) (539.3)	0.4 700.6 (200.0) 19.7 (487.0) (539.3) (539.3)	0.0 1060.6 (566.7) 267.3 (552.0) (566.7) (566.7)	0.0 711.9 (203.4) 267.3 (552.0) (566.7) (566.7)	0.4 699.7 (200.0) 268.8 (787.8) (227.0) (539.3)	5.5 1023.1 (539.3) 268.8 (787.8) (227.0) (539.3)	836.9 (293.2) 426.3
2800	816.8 (340.3) 340.3	801.0 (227.0) 136.2 (340.3)	6.6 1154.8 (644.1) 253.0 (870.6) (250.6) (644.1)	0.5 854.0 (243.9) 262.0 (936.9) (267.5) (644.1)	0.0 1192.9 (664.9) 262.0 (936.9) (267.5) (644.1)	0.0 865.9 (247.4) 262.0 (936.9) (267.5) (644.1)	0.5 853.0 (243.9) 262.0 (936.9) (267.5) (644.1)	6.6 787.8 (227.0) 253.0 (870.6) (250.6) (644.1)	816.8 (340.3) 340.3
2825	747.4 (373.2) 220.2	883.5 (250.6) 459.8 (373.2)	6.5 1158.2 (779.6) 57.0 (973.8) (281.4)	0.2 936.4 (267.5) 14.2 (1044.2) (779.6)	0.0 1217.1 (873.0) 4.8 (1249.9) (873.0)	0.0 949.9 (271.4) 4.8 (1434.3) (873.0)	0.2 936.4 (267.5) 57.0 (1434.3) (779.6)	6.5 870.6 (250.6) 14.2 (1044.2) (779.6)	747.4 (373.2) 220.2
2800	689.4 (418.2) 104.0	996.3 (281.4) 617.2 (418.2)	11.2 1366.7 (895.3) 101.7 (1140.3) (291.8) (895.3)	4.5 1437.0 (409.3) 140.3 (1485.3) (425.6) (895.3)	0.0 1613.7 (1069.0) 9.4 (1379.6) (1485.3) (1069.0)	0.0 1434.8 (409.3) 9.4 (1379.6) (1485.3) (1069.0)	4.5 1366.7 (895.3) 101.7 (1140.3) (291.8) (895.3)	11.2 973.8 (281.4) 140.3 (1485.3) (425.6) (895.3)	689.4 (418.2) 104.0
2800	549.7 (442.6) 70.0	1031.2 (291.8) 722.3 (442.6)	9.7 1365.4 (1000.1) 34.8 (1415.4) (408.0)	4.3 1494.0 (425.6) 46.5 (1435.0) (1000.1) (425.6)	0.0 1597.4 (1107.7) 46.5 (1493.3) (1107.7)	0.0 1491.7 (425.6) 46.5 (1504.3) (1107.7)	4.3 1485.3 (425.6) 46.5 (1504.3) (1107.7)	9.7 1365.4 (1000.1) 34.8 (1415.4) (408.0)	549.7 (442.6) 70.0
2800	751.1 (541.1) 6.4	1440.8 (408.0) 989.7 (541.1)	12.7 1457.8 (1059.7) 142.0 (409.6) (1059.7)	0.3 1494.3 (426.9) 142.0 (1492.3) (1059.7)	0.0 1500.0 (1082.8) 9.8 (1531.8) (1082.8)	0.0 1493.7 (426.9) 9.8 (1531.8) (1082.8)	0.3 1474.8 (1059.7) 9.8 (1492.3) (1059.7)	12.7 1415.4 (408.0) 142.0 (1492.3) (1059.7)	751.1 (541.1) 6.4
2825	682.3 (541.0) 81.0	1446.3 (409.6) 1198.0 (541.0)	12.8 1419.9 (1052.0) 86.0 (1403.3) (404.5) (1052.0)	0.7 1462.2 (425.9) 83.6 (1551.9) (1052.0) (425.9)	0.0 1503.9 (1080.2) 83.6 (1589.4) (1080.2)	0.0 1462.2 (425.9) 83.6 (1589.4) (1080.2)	0.7 1490.1 (425.9) 86.0 (1551.9) (1052.0)	12.8 1420.7 (409.6) 121.0 (1551.9) (1052.0)	682.3 (541.0) 81.0
2800	582.6 (493.2) 108.0	1428.5 (404.5) 1380.0 (493.2)	12.6 1317.5 (1003.4) 87.0 (1374.2) (397.5) (1003.4)	0.6 1466.1 (418.7)<					

Y3 フレーム (S=1/265)	394.9 (114.1)		454.2 (129.9)		465.6 (133.0)		455.4 (129.9)		403.6 (114.1)	
	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
2800	403.6 (40.3)	403.6 (40.3)	455.4 (45.5)	455.4 (45.5)	465.6 (46.6)	465.6 (46.6)	455.4 (45.5)	455.4 (45.5)	403.6 (40.3)	403.6 (40.3)
2800	930.9 (252.0)	930.9 (252.0)	1114.6 (281.2)	1114.6 (281.2)	1118.4 (281.2)	1118.4 (281.2)	1114.6 (281.2)	1114.6 (281.2)	930.9 (252.0)	930.9 (252.0)
2800	994.6 (336.8)	994.6 (336.8)	1263.6 (316.0)	1263.6 (316.0)	1278.9 (316.0)	1278.9 (316.0)	1263.6 (316.0)	1263.6 (316.0)	994.6 (336.8)	994.6 (336.8)
2800	934.9 (375.4)	934.9 (375.4)	1475.1 (368.8)	1475.1 (368.8)	1635.4 (368.8)	1635.4 (368.8)	1475.1 (368.8)	1475.1 (368.8)	934.9 (375.4)	934.9 (375.4)
2825	861.9 (406.5)	861.9 (406.5)	1449.5 (368.8)	1449.5 (368.8)	1608.8 (368.8)	1608.8 (368.8)	1449.5 (368.8)	1449.5 (368.8)	861.9 (406.5)	861.9 (406.5)
2800	755.6 (450.9)	755.6 (450.9)	1471.1 (368.8)	1471.1 (368.8)	1716.4 (368.8)	1716.4 (368.8)	1471.1 (368.8)	1471.1 (368.8)	755.6 (450.9)	755.6 (450.9)
2800	571.1 (458.3)	571.1 (458.3)	1434.2 (368.8)	1434.2 (368.8)	1696.0 (368.8)	1696.0 (368.8)	1434.2 (368.8)	1434.2 (368.8)	571.1 (458.3)	571.1 (458.3)
2800	755.2 (540.6)	755.2 (540.6)	1733.5 (415.9)	1733.5 (415.9)	1992.6 (415.9)	1992.6 (415.9)	1733.5 (415.9)	1733.5 (415.9)	755.2 (540.6)	755.2 (540.6)
2825	716.9 (702.9)	716.9 (702.9)	1692.2 (415.9)	1692.2 (415.9)	1928.1 (415.9)	1928.1 (415.9)	1692.2 (415.9)	1692.2 (415.9)	716.9 (702.9)	716.9 (702.9)
2800	1003.7 (794.7)	1003.7 (794.7)	2289.8 (643.3)	2289.8 (643.3)	2346.0 (643.3)	2346.0 (643.3)	2289.8 (643.3)	2289.8 (643.3)	1003.7 (794.7)	1003.7 (794.7)
2800	1027.7 (892.3)	1027.7 (892.3)	2166.8 (637.8)	2166.8 (637.8)	2339.5 (637.8)	2339.5 (637.8)	2166.8 (637.8)	2166.8 (637.8)	1027.7 (892.3)	1027.7 (892.3)
2800	1203.7 (999.9)	1203.7 (999.9)	2556.7 (756.7)	2556.7 (756.7)	2617.3 (756.7)	2617.3 (756.7)	2556.7 (756.7)	2556.7 (756.7)	1203.7 (999.9)	1203.7 (999.9)
2800	998.6 (985.3)	998.6 (985.3)	2418.3 (735.5)	2418.3 (735.5)	2471.9 (735.5)	2471.9 (735.5)	2418.3 (735.5)	2418.3 (735.5)	998.6 (985.3)	998.6 (985.3)
2800	651.4 (1113.0)	651.4 (1113.0)	1650.4 (884.8)	1650.4 (884.8)	1693.3 (884.8)	1693.3 (884.8)	1650.4 (884.8)	1650.4 (884.8)	651.4 (1113.0)	651.4 (1113.0)
3350	552.5 (1100.3)	552.5 (1100.3)	92.0 (543.4)	92.0 (543.4)	152.0 (543.4)	152.0 (543.4)	92.0 (543.4)	92.0 (543.4)	552.5 (1100.3)	552.5 (1100.3)
3350	4238.4 (1100.3)	4238.4 (1100.3)	6374.0 (1144.9)	6374.0 (1144.9)	6945.8 (1144.9)	6945.8 (1144.9)	6374.0 (1144.9)	6374.0 (1144.9)	4238.4 (1100.3)	4238.4 (1100.3)
3350	8077.5 (1144.9)	8077.5 (1144.9)	1043.4 (231.1)	1043.4 (231.1)	132.0 (780.0)	132.0 (780.0)	1043.4 (231.1)	1043.4 (231.1)	8077.5 (1144.9)	8077.5 (1144.9)
35000										
X1		X2		X3		X4		X5		X6

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

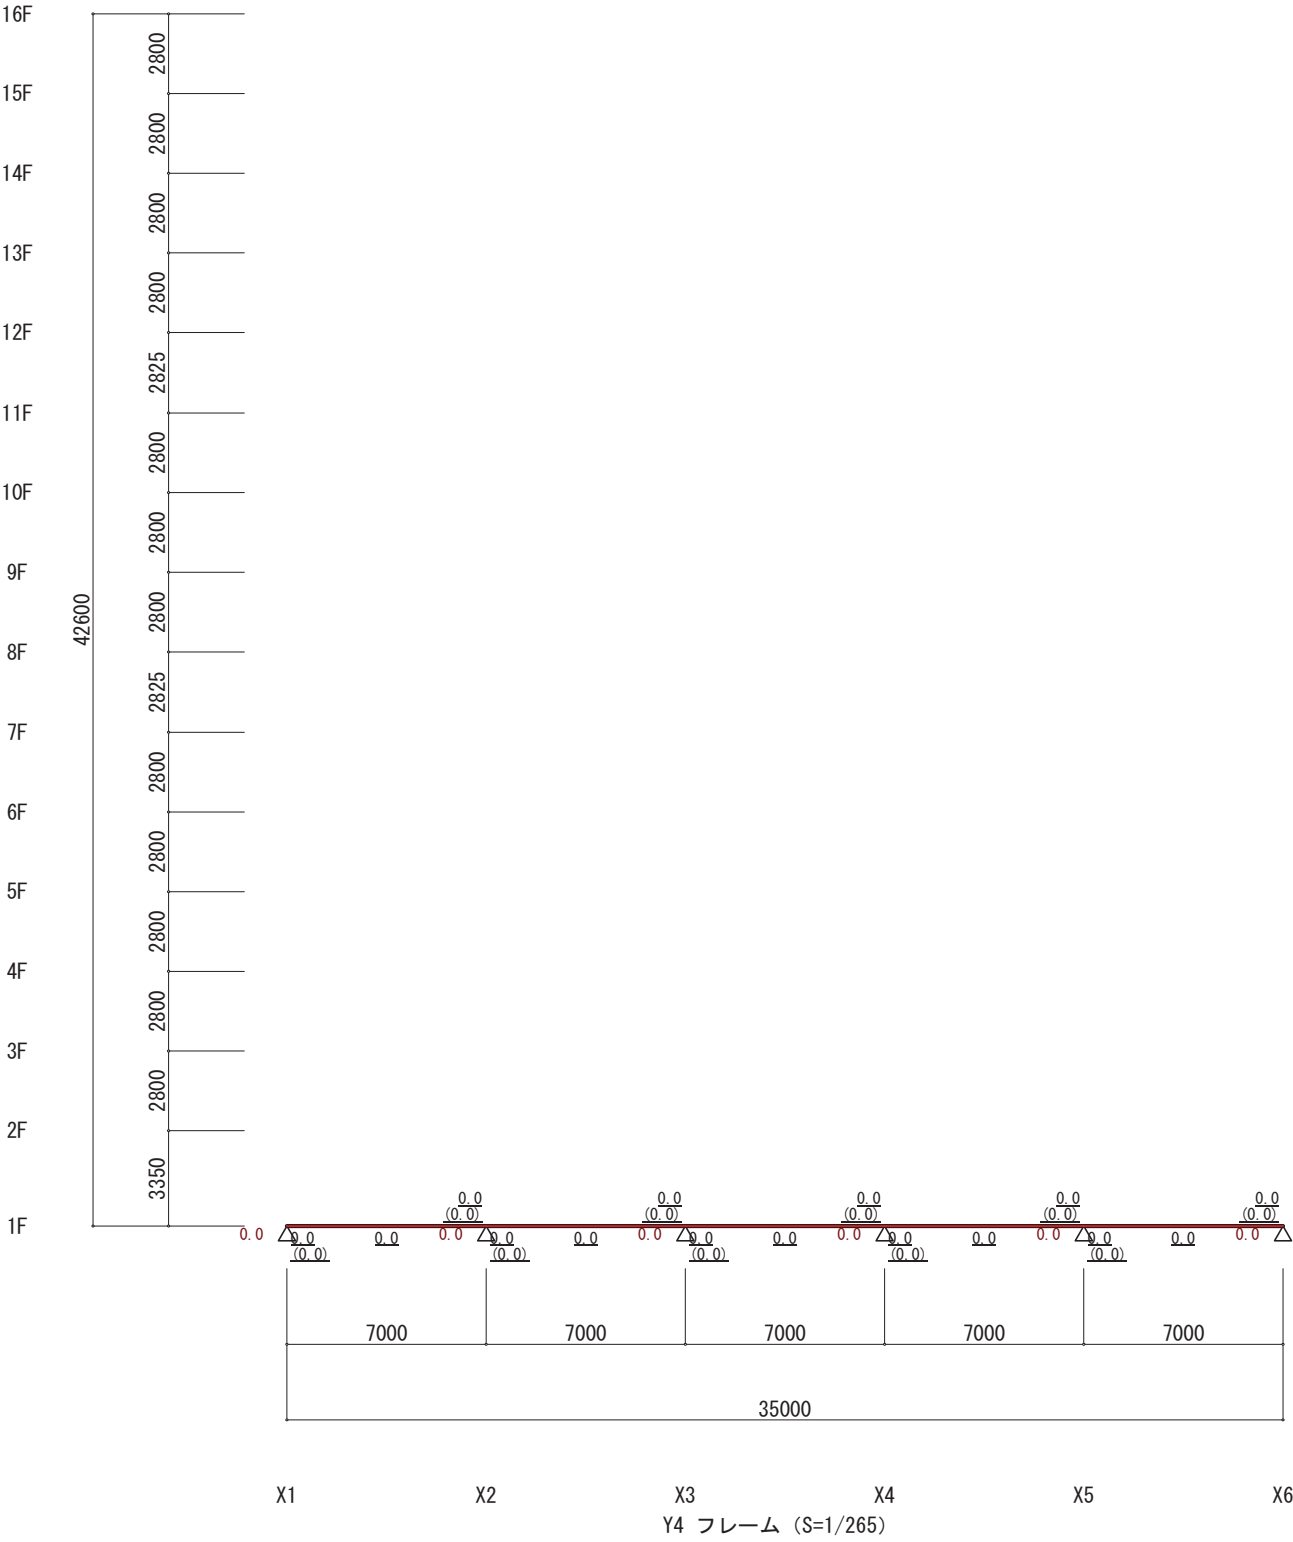


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

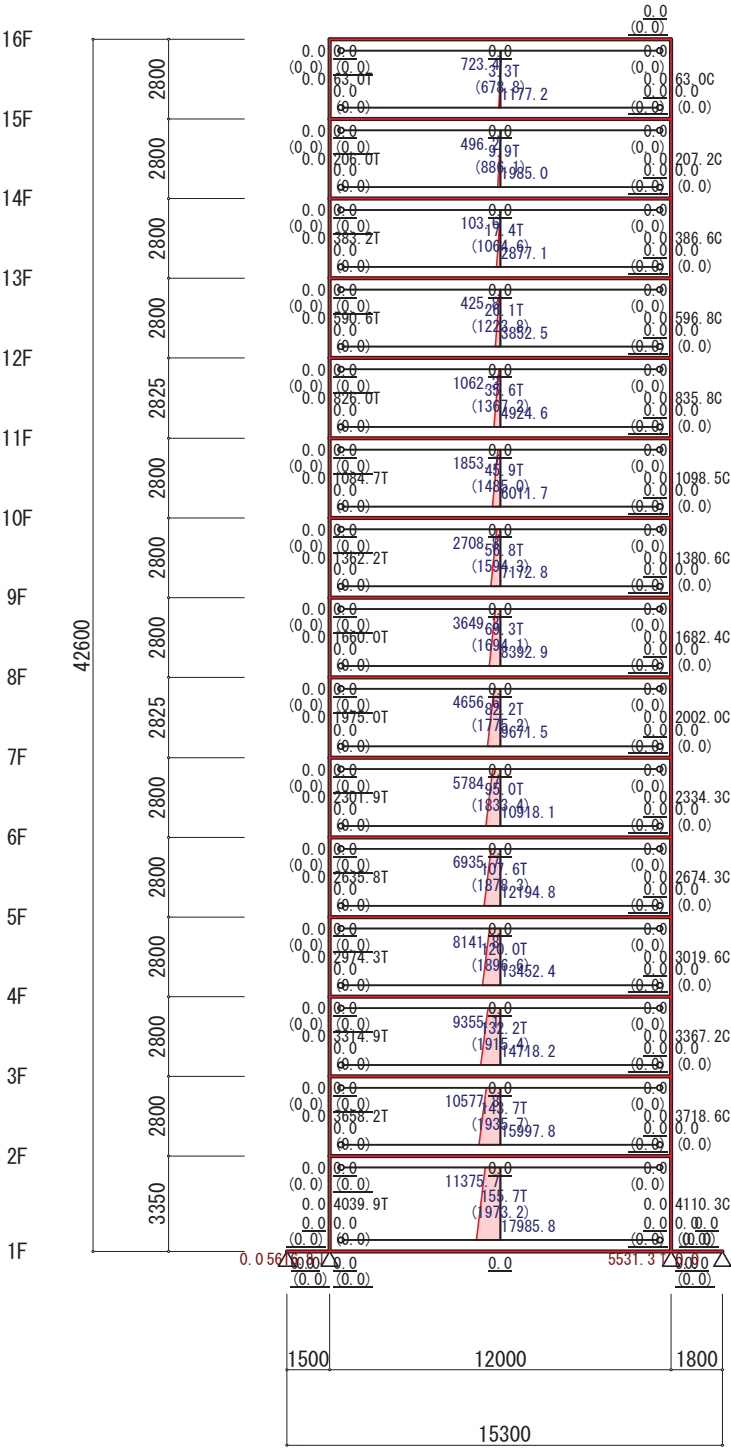

Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

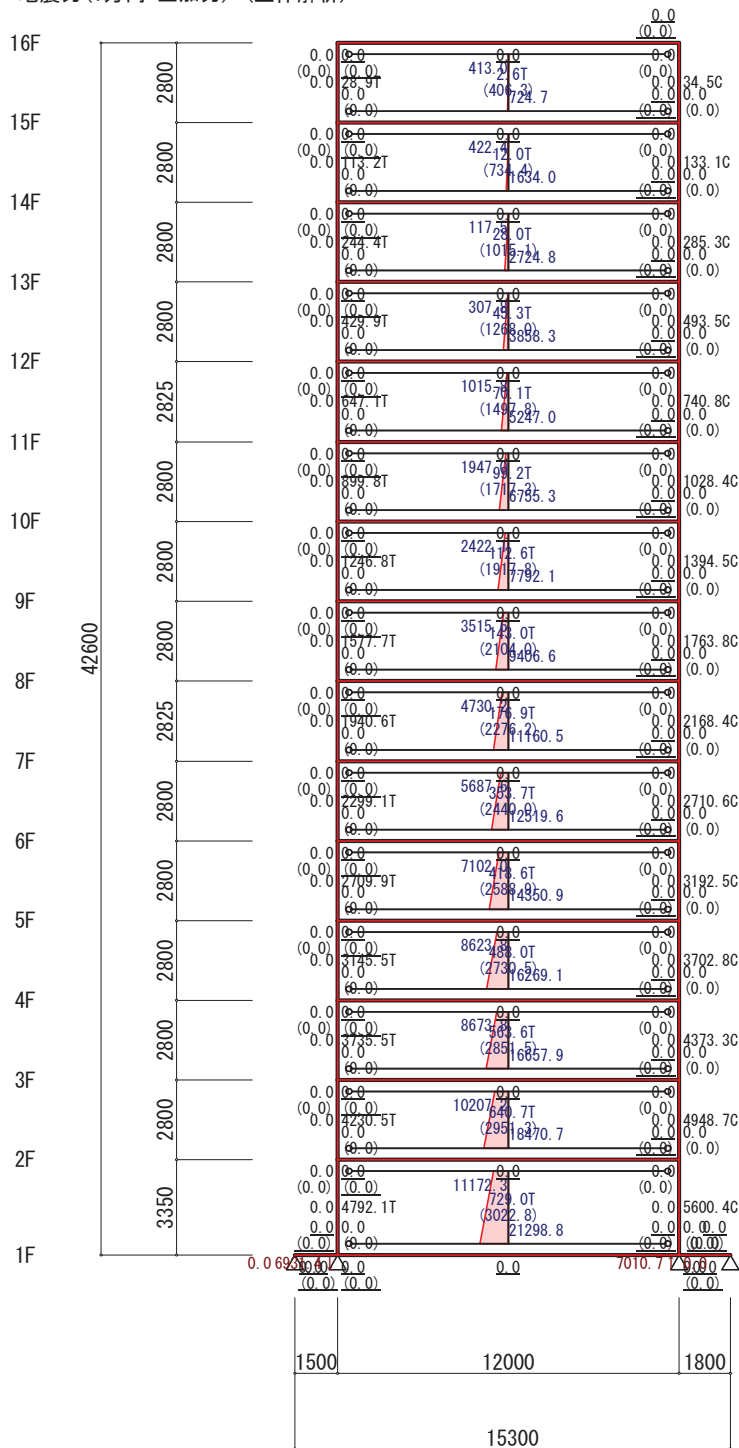


Y1	Y2

Y3 Y4


X2 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

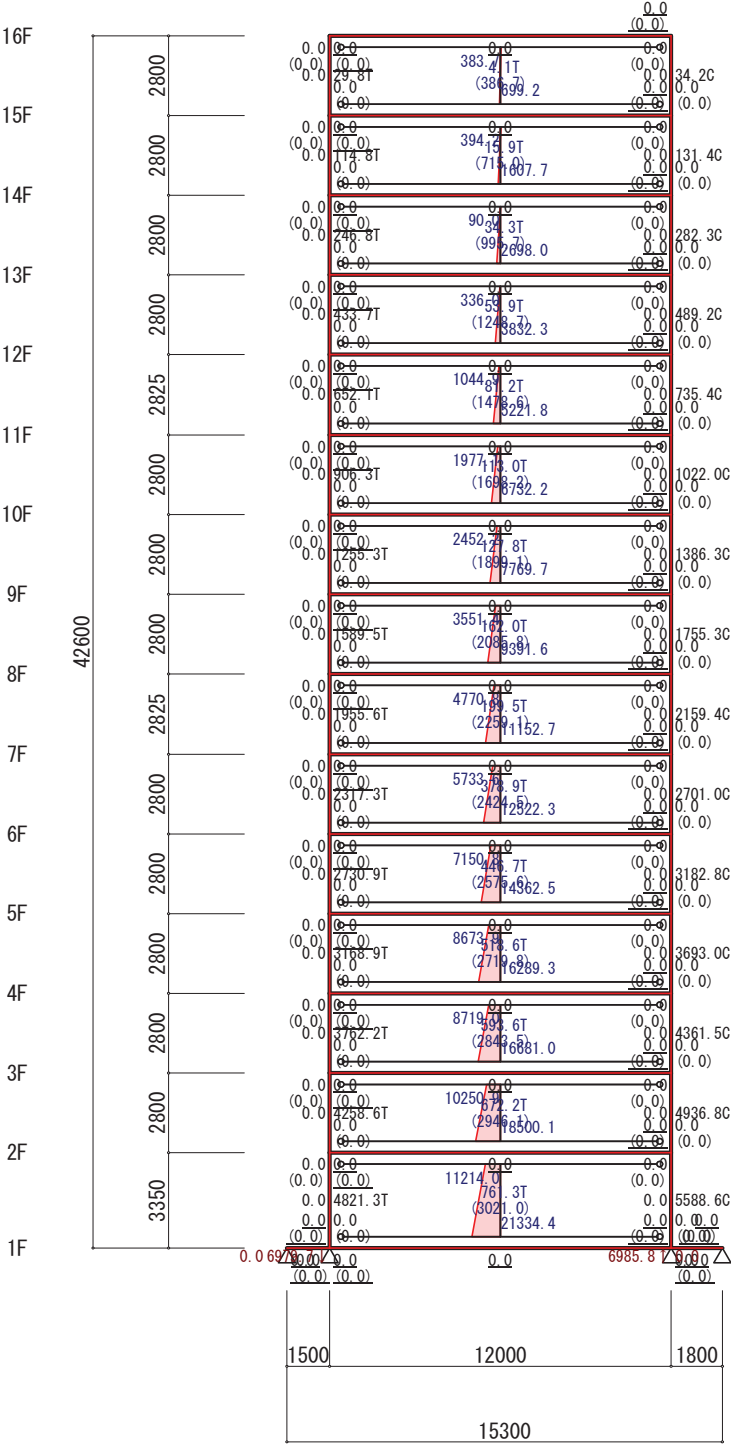


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

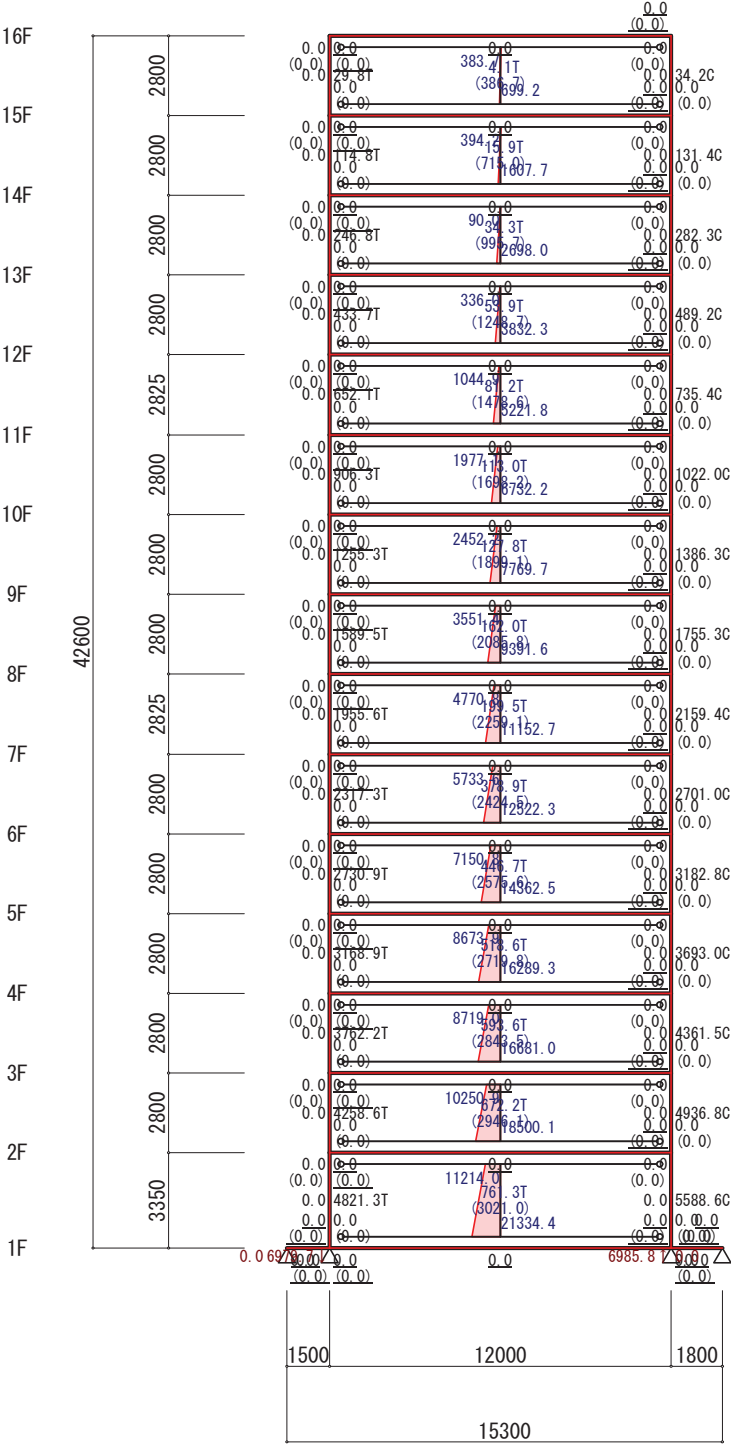

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

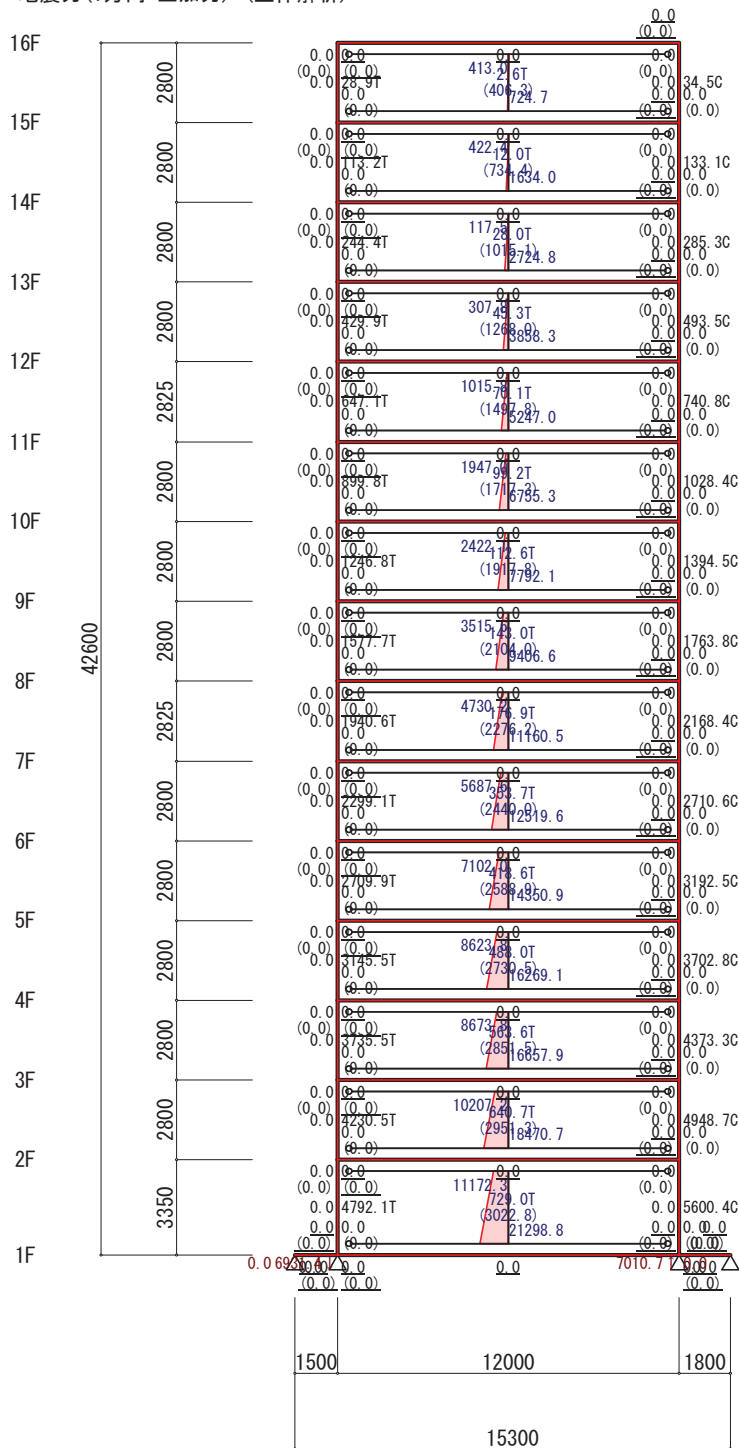

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

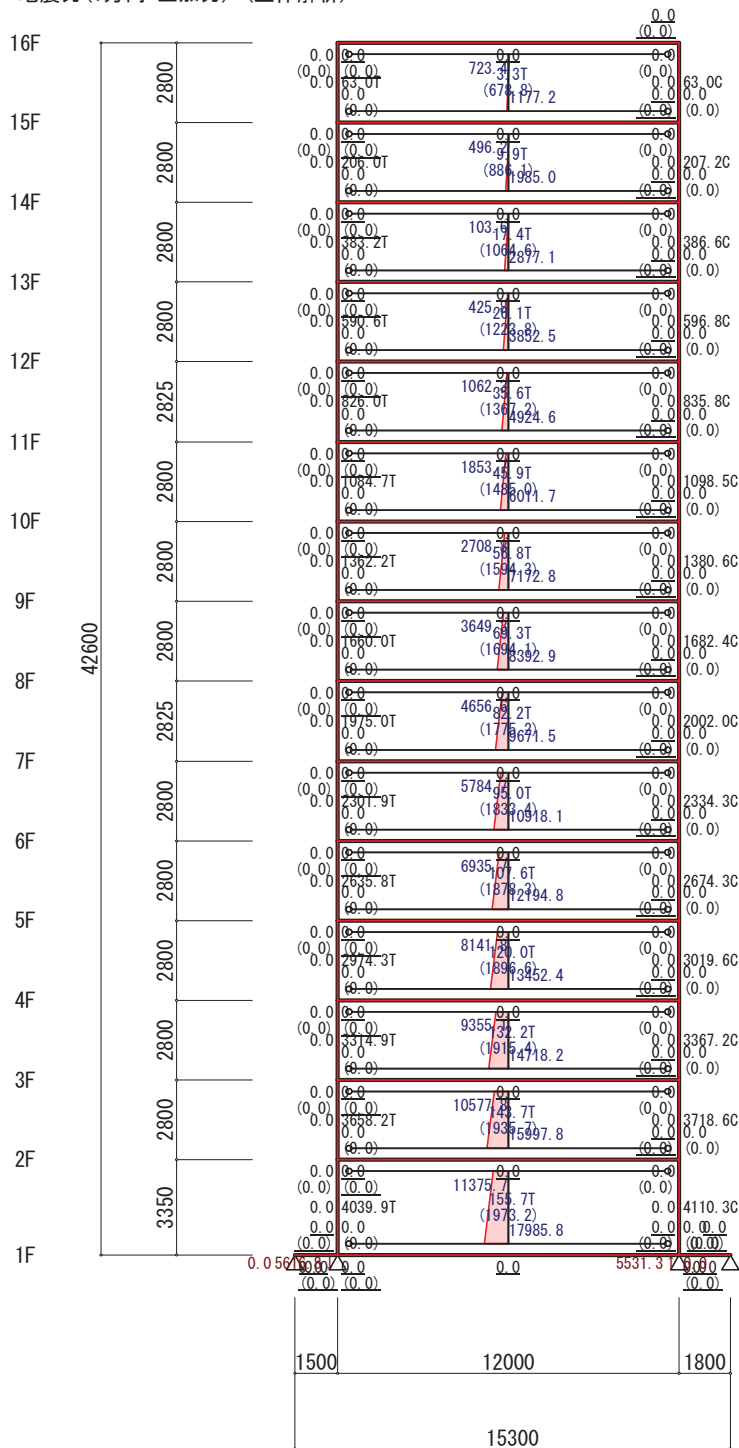


Y1 Y2

Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/265)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

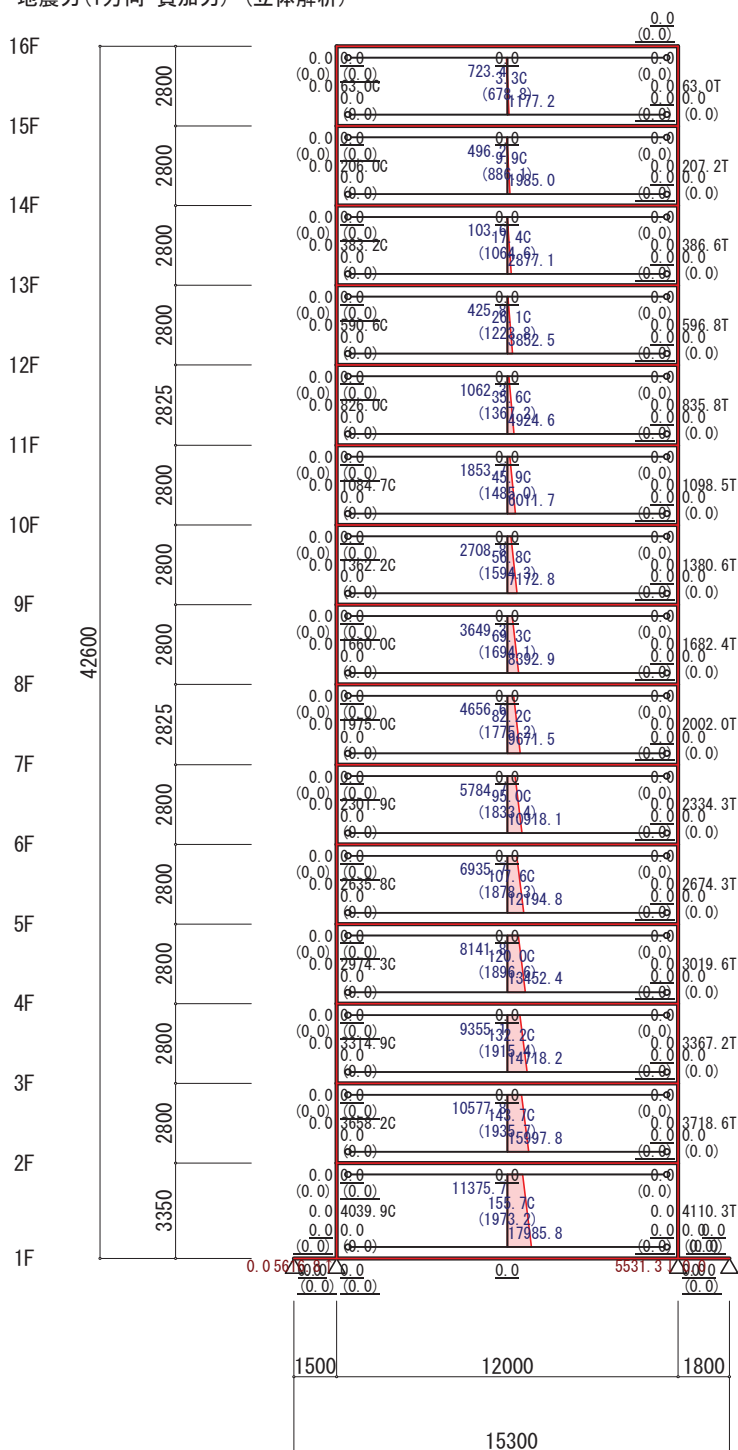

Y1 Y2 Y3 Y4

X1 フレーム (S=1/265)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

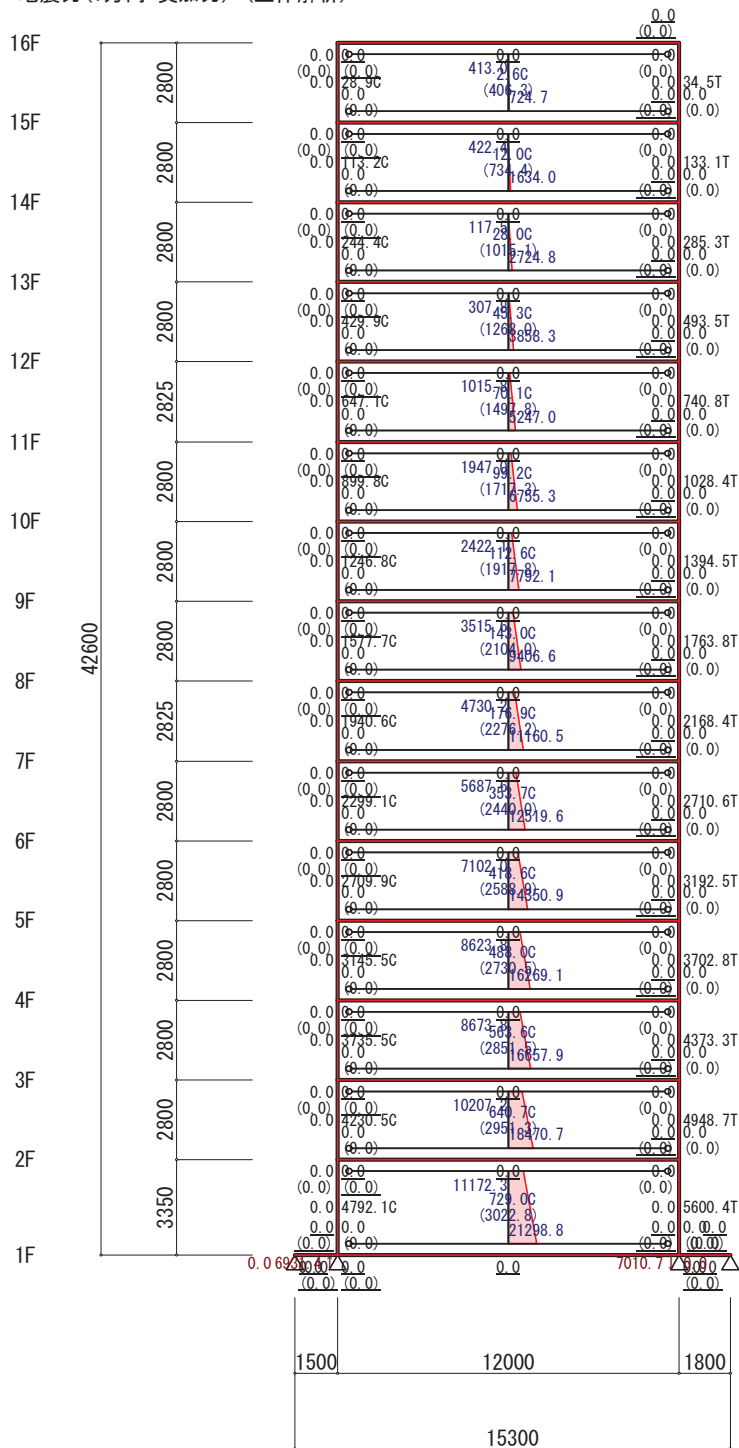

Y1 Y2 Y3 Y4


X2 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

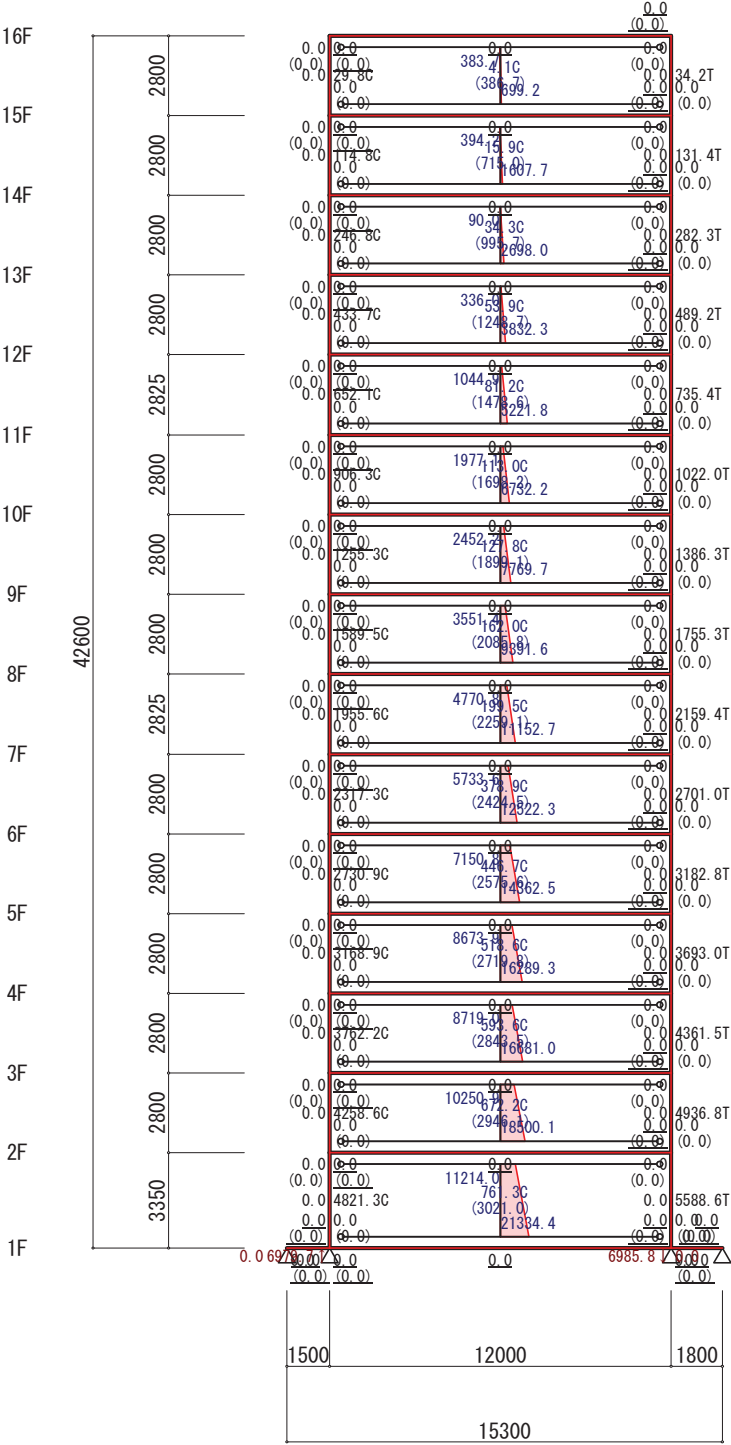

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

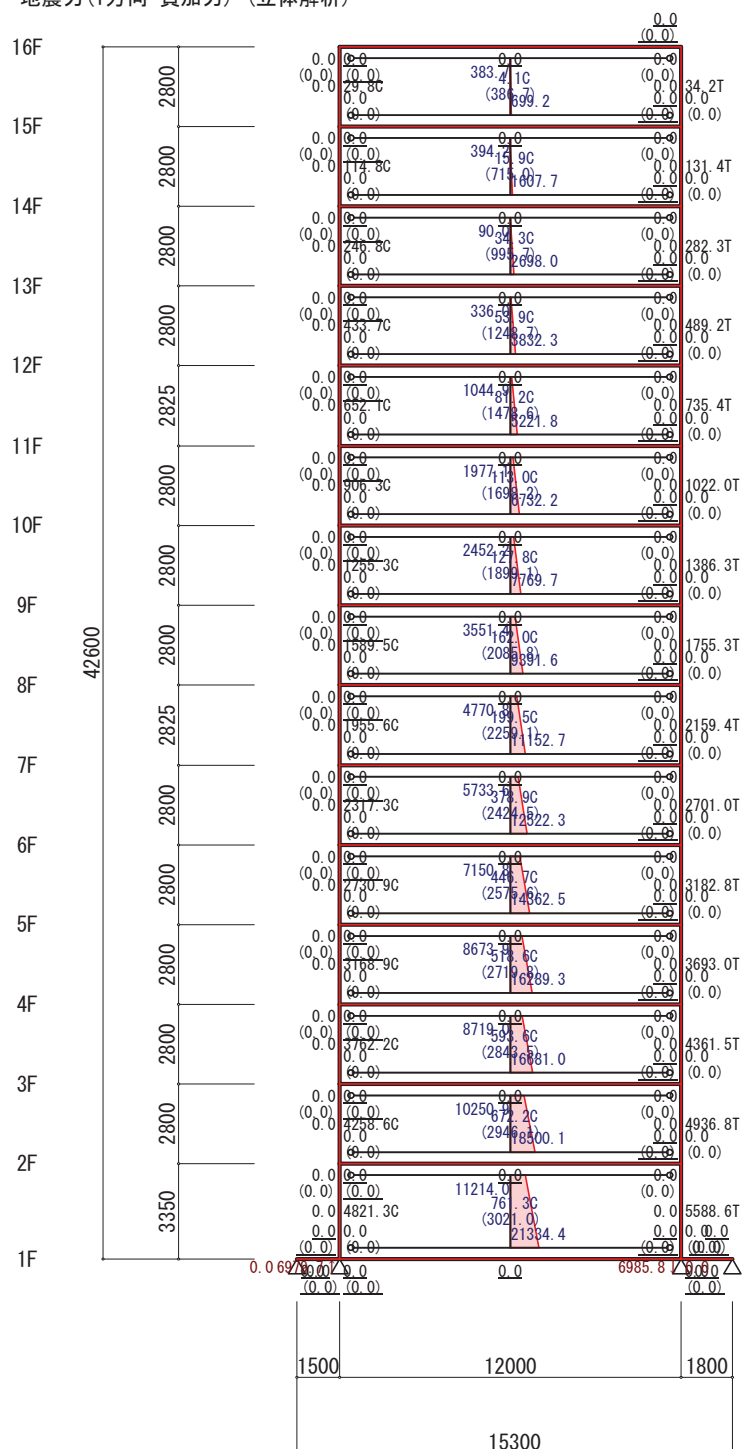

Y1 Y2 Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/265)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

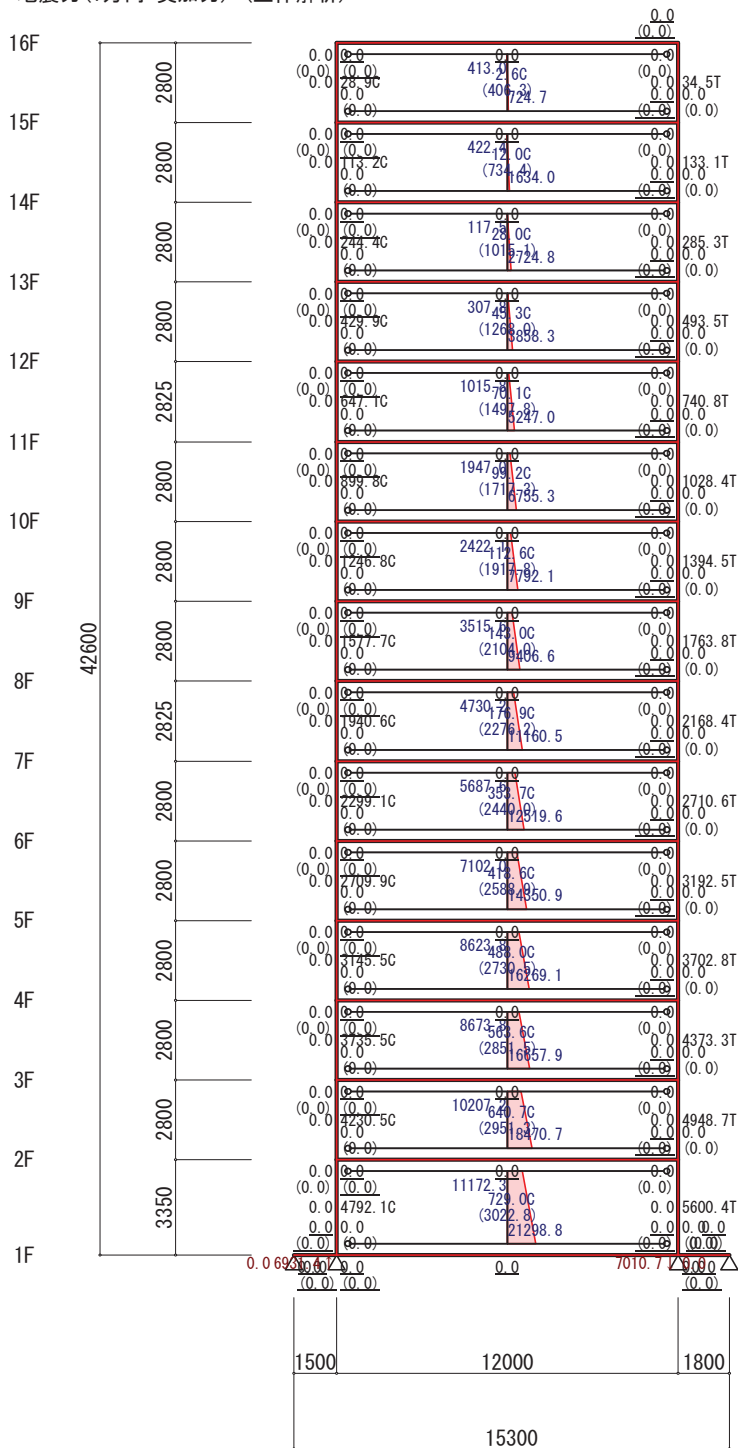

Y1 Y2 Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

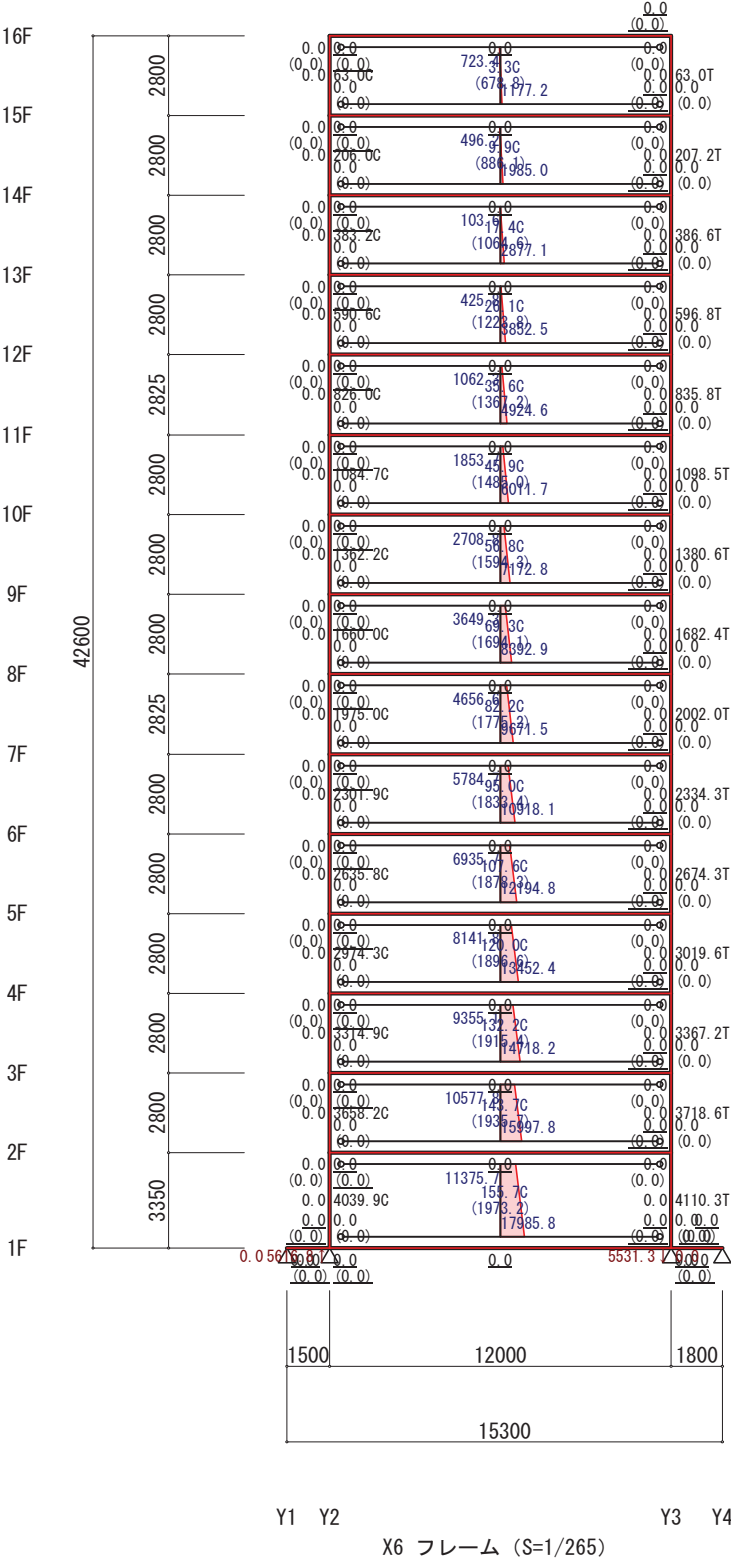

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
G. QI	: 大梁左端部せん断力	(kN)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)			
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			

C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)
W. N	: 壁柱軸力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* Y1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	39.0	26.9	19.6	30.8	0.0	0.0
	X2	X3	-39.0	29.2	12.3	26.6	23.8	0.0	0.0
	X3	X4	-29.2	29.2	17.2	25.2	25.2	0.0	0.0
	X4	X5	-29.2	39.0	12.3	23.8	26.6	0.0	0.0
	X5	X6	-39.0	0.0	26.9	30.8	19.6	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-109.1	112.1	57.1	91.2	92.1	0.0	0.0
	X2	X3	-111.3	111.2	56.5	91.6	91.6	0.0	0.0
	X3	X4	-111.3	111.3	56.5	91.6	91.6	0.0	0.0
	X4	X5	-111.2	111.3	56.5	91.6	91.6	0.0	0.0
	X5	X6	-112.1	109.1	57.1	92.1	91.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	-101.3	100.5	52.0	83.0	82.8	0.0	0.0
	X2	X3	-101.2	101.2	51.7	82.9	83.0	0.0	0.0
	X3	X4	-101.2	101.2	51.7	82.9	82.9	0.0	0.0
	X4	X5	-101.2	101.2	51.7	83.0	82.9	0.0	0.0
	X5	X6	-100.5	101.3	52.0	82.8	83.0	0.0	0.0
14F	X1	X2	-100.8	100.8	52.1	83.0	82.9	0.0	0.0
	X2	X3	-101.2	101.2	51.7	82.9	82.9	0.0	0.0
	X3	X4	-101.2	101.2	51.7	82.9	82.9	0.0	0.0
	X4	X5	-101.2	101.2	51.7	82.9	82.9	0.0	0.0
	X5	X6	-100.8	100.8	52.1	82.9	83.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	-103.5	103.6	53.5	85.3	85.3	0.0	0.0
	X2	X3	-104.0	104.0	53.1	85.3	85.3	0.0	0.0
	X3	X4	-104.0	104.0	53.0	85.3	85.3	0.0	0.0
	X4	X5	-104.0	104.0	53.1	85.3	85.3	0.0	0.0
	X5	X6	-103.6	103.5	53.5	85.3	85.3	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	X1	X2	-103.4	103.7	53.5	85.3	85.4	0.0	0.0
	X2	X3	-104.0	104.0	53.0	85.3	85.3	0.0	0.0
	X3	X4	-104.0	104.0	53.0	85.3	85.3	0.0	0.0
	X4	X5	-104.0	104.0	53.0	85.3	85.3	0.0	0.0
	X5	X6	-103.7	103.4	53.5	85.4	85.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	-105.7	106.9	54.9	87.5	87.9	0.0	0.0
	X2	X3	-115.1	115.8	58.9	95.1	95.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.8	115.1	58.9	95.3	95.1	0.0	0.0
	X5	X6	-106.9	105.7	54.9	87.9	87.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	-105.6	107.0	54.9	87.5	87.9	0.0	0.0
	X2	X3	-115.2	115.8	58.9	95.1	95.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.8	115.2	58.9	95.3	95.1	0.0	0.0
	X5	X6	-107.0	105.6	54.9	87.9	87.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	-113.7	115.9	59.6	94.9	95.5	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.5	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.5	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X5	X6	-115.9	113.7	59.6	95.5	94.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	-113.5	116.1	59.6	94.9	95.6	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.5	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.5	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X5	X6	-116.1	113.5	59.6	95.6	94.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	-113.3	116.3	59.6	94.8	95.7	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.5	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.5	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X5	X6	-116.3	113.3	59.6	95.7	94.8	0.0	0.0
6F	X1	X2	-113.1	116.5	59.6	94.7	95.7	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.5	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.5	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X5	X6	-116.5	113.1	59.6	95.7	94.7	0.0	0.0
5F	X1	X2	-112.8	116.8	59.6	94.7	95.8	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.5	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.5	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X5	X6	-116.8	112.8	59.6	95.8	94.7	0.0	0.0
4F	X1	X2	-112.5	117.1	59.6	94.6	95.9	0.0	0.0
	X2	X3	-115.6	115.5	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.5	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X5	X6	-117.1	112.5	59.6	95.9	94.6	0.0	0.0
3F	X1	X2	-112.2	117.3	59.6	94.5	96.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.7	115.5	58.8	95.3	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.5	115.7	58.8	95.2	95.3	0.0	0.0
	X5	X6	-117.3	112.2	59.6	96.0	94.5	0.0	0.0
2F	X1	X2	-112.5	117.6	59.4	94.5	96.0	0.0	0.0
	X2	X3	-115.2	115.7	58.9	95.2	95.3	0.0	0.0
	X3	X4	-115.6	115.6	58.8	95.2	95.2	0.0	0.0
	X4	X5	-115.7	115.2	58.9	95.3	95.2	0.0	0.0
	X5	X6	-117.6	112.5	59.4	96.0	94.5	0.0	0.0
1F	X1	X2	-109.0	301.8	228.9	208.1	263.2	0.0	0.0
	X2	X3	-266.4	199.7	92.5	183.0	164.0	0.0	0.0
	X3	X4	-207.0	207.0	118.6	173.5	173.5	0.0	0.0
	X4	X5	-199.7	266.4	92.5	164.0	183.0	0.0	0.0
	X5	X6	-301.8	109.0	228.9	263.2	208.1	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	309.3	302.3	3.5	-87.4	87.4	0.0	0.0
	X2	X3	343.8	343.0	0.4	-98.1	98.1	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X3	X4	350. 7	350. 7	0. 0	-100. 2	100. 2	0. 0	0. 0
	X4	X5	343. 0	343. 8	-0. 4	-98. 1	98. 1	0. 0	0. 0
	X5	X6	302. 3	309. 3	-3. 5	-87. 4	87. 4	0. 0	0. 0
15F	X1	X2	544. 2	535. 2	4. 5	-154. 2	154. 2	0. 0	0. 0
	X2	X3	603. 2	602. 3	0. 5	-172. 2	172. 2	0. 0	0. 0
	X3	X4	614. 6	614. 6	0. 0	-175. 6	175. 6	0. 0	0. 0
	X4	X5	602. 3	603. 2	-0. 5	-172. 2	172. 2	0. 0	0. 0
	X5	X6	535. 2	544. 2	-4. 5	-154. 2	154. 2	0. 0	0. 0
14F	X1	X2	647. 3	636. 3	5. 5	-183. 4	183. 4	0. 0	0. 0
	X2	X3	700. 6	699. 7	0. 4	-200. 0	200. 0	0. 0	0. 0
	X3	X4	711. 9	711. 9	0. 0	-203. 4	203. 4	0. 0	0. 0
	X4	X5	699. 7	700. 6	-0. 4	-200. 0	200. 0	0. 0	0. 0
	X5	X6	636. 3	647. 3	-5. 5	-183. 4	183. 4	0. 0	0. 0
13F	X1	X2	801. 0	787. 8	6. 6	-227. 0	227. 0	0. 0	0. 0
	X2	X3	854. 0	853. 0	0. 5	-243. 9	243. 9	0. 0	0. 0
	X3	X4	865. 9	865. 9	0. 0	-247. 4	247. 4	0. 0	0. 0
	X4	X5	853. 0	854. 0	-0. 5	-243. 9	243. 9	0. 0	0. 0
	X5	X6	787. 8	801. 0	-6. 6	-227. 0	227. 0	0. 0	0. 0
12F	X1	X2	883. 5	870. 6	6. 5	-250. 6	250. 6	0. 0	0. 0
	X2	X3	936. 4	936. 1	0. 2	-267. 5	267. 5	0. 0	0. 0
	X3	X4	949. 9	949. 9	0. 0	-271. 4	271. 4	0. 0	0. 0
	X4	X5	936. 1	936. 4	-0. 2	-267. 5	267. 5	0. 0	0. 0
	X5	X6	870. 6	883. 5	-6. 5	-250. 6	250. 6	0. 0	0. 0
11F	X1	X2	996. 3	973. 8	11. 2	-281. 4	281. 4	0. 0	0. 0
	X2	X3	1437. 0	1427. 9	4. 5	-409. 3	409. 3	0. 0	0. 0
	X3	X4	1434. 8	1434. 8	0. 0	-409. 9	409. 9	0. 0	0. 0
	X4	X5	1427. 9	1437. 0	-4. 5	-409. 3	409. 3	0. 0	0. 0
	X5	X6	973. 8	996. 3	-11. 2	-281. 4	281. 4	0. 0	0. 0
10F	X1	X2	1031. 2	1011. 7	9. 7	-291. 8	291. 8	0. 0	0. 0
	X2	X3	1494. 0	1485. 3	4. 3	-425. 6	425. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	1491. 7	1491. 7	0. 0	-426. 2	426. 2	0. 0	0. 0
	X4	X5	1485. 3	1494. 0	-4. 3	-425. 6	425. 6	0. 0	0. 0
	X5	X6	1011. 7	1031. 2	-9. 7	-291. 8	291. 8	0. 0	0. 0
9F	X1	X2	1440. 8	1415. 4	12. 7	-408. 0	408. 0	0. 0	0. 0
	X2	X3	1494. 3	1493. 7	0. 3	-426. 9	426. 9	0. 0	0. 0
	X3	X4	1510. 6	1510. 6	0. 0	-431. 6	431. 6	0. 0	0. 0
	X4	X5	1493. 7	1494. 3	-0. 3	-426. 9	426. 9	0. 0	0. 0
	X5	X6	1415. 4	1440. 8	-12. 7	-408. 0	408. 0	0. 0	0. 0
8F	X1	X2	1446. 3	1420. 7	12. 8	-409. 6	409. 6	0. 0	0. 0
	X2	X3	1491. 4	1490. 1	0. 7	-425. 9	425. 9	0. 0	0. 0
	X3	X4	1503. 9	1503. 9	0. 0	-429. 7	429. 7	0. 0	0. 0
	X4	X5	1490. 1	1491. 4	-0. 7	-425. 9	425. 9	0. 0	0. 0
	X5	X6	1420. 7	1446. 3	-12. 8	-409. 6	409. 6	0. 0	0. 0
7F	X1	X2	1428. 5	1403. 3	12. 6	-404. 5	404. 5	0. 0	0. 0
	X2	X3	1466. 1	1465. 0	0. 6	-418. 7	418. 7	0. 0	0. 0
	X3	X4	1477. 0	1477. 0	0. 0	-422. 0	422. 0	0. 0	0. 0
	X4	X5	1465. 0	1466. 1	-0. 6	-418. 7	418. 7	0. 0	0. 0
	X5	X6	1403. 3	1428. 5	-12. 6	-404. 5	404. 5	0. 0	0. 0
6F	X1	X2	1403. 6	1379. 0	12. 3	-397. 5	397. 5	0. 0	0. 0
	X2	X3	1431. 9	1430. 9	0. 5	-409. 0	409. 0	0. 0	0. 0
	X3	X4	1441. 1	1441. 1	0. 0	-411. 7	411. 7	0. 0	0. 0
	X4	X5	1430. 9	1431. 9	-0. 5	-409. 0	409. 0	0. 0	0. 0
	X5	X6	1379. 0	1403. 6	-12. 3	-397. 5	397. 5	0. 0	0. 0
5F	X1	X2	1376. 7	1352. 5	12. 1	-389. 9	389. 9	0. 0	0. 0
	X2	X3	1392. 7	1392. 0	0. 4	-397. 8	397. 8	0. 0	0. 0
	X3	X4	1400. 2	1400. 2	0. 0	-400. 1	400. 1	0. 0	0. 0
	X4	X5	1392. 0	1392. 7	-0. 4	-397. 8	397. 8	0. 0	0. 0
	X5	X6	1352. 5	1376. 7	-12. 1	-389. 9	389. 9	0. 0	0. 0
4F	X1	X2	1327. 2	1306. 5	10. 4	-376. 2	376. 2	0. 0	0. 0
	X2	X3	1336. 6	1336. 1	0. 3	-381. 8	381. 8	0. 0	0. 0
	X3	X4	1342. 3	1342. 3	0. 0	-383. 5	383. 5	0. 0	0. 0
	X4	X5	1336. 1	1336. 6	-0. 3	-381. 8	381. 8	0. 0	0. 0
	X5	X6	1306. 5	1327. 2	-10. 4	-376. 2	376. 2	0. 0	0. 0
3F	X1	X2	1226. 9	1210. 5	8. 2	-348. 2	348. 2	0. 0	0. 0
	X2	X3	1230. 4	1230. 2	0. 1	-351. 5	351. 5	0. 0	0. 0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	X3	X4	1234.9	1234.9	0.0	-352.8	352.8	0.0	0.0
	X4	X5	1230.2	1230.4	-0.1	-351.5	351.5	0.0	0.0
	X5	X6	1210.5	1226.9	-8.2	-348.2	348.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	975.8	965.2	5.3	-277.3	277.3	0.0	0.0
	X2	X3	971.6	969.9	0.9	-277.3	277.3	0.0	0.0
	X3	X4	969.8	969.8	0.0	-277.1	277.1	0.0	0.0
	X4	X5	969.9	971.6	-0.9	-277.3	277.3	0.0	0.0
	X5	X6	965.2	975.8	-5.3	-277.3	277.3	0.0	0.0
1F	X1	X2	3646.8	2785.8	430.5	-918.9	918.9	0.0	0.0
	X2	X3	1681.4	1964.0	-141.3	-520.8	520.8	0.0	0.0
	X3	X4	2194.3	2194.3	0.0	-626.9	626.9	0.0	0.0
	X4	X5	1964.0	1681.4	141.3	-520.8	520.8	0.0	0.0
	X5	X6	2785.8	3646.8	-430.5	-918.9	918.9	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-309.3	-302.3	-3.5	87.4	-87.4	0.0	0.0
	X2	X3	-343.8	-343.0	-0.4	98.1	-98.1	0.0	0.0
	X3	X4	-350.7	-350.7	0.0	100.2	-100.2	0.0	0.0
	X4	X5	-343.0	-343.8	0.4	98.1	-98.1	0.0	0.0
	X5	X6	-302.3	-309.3	3.5	87.4	-87.4	0.0	0.0
15F	X1	X2	-544.2	-535.2	-4.5	154.2	-154.2	0.0	0.0
	X2	X3	-603.2	-602.3	-0.5	172.2	-172.2	0.0	0.0
	X3	X4	-614.6	-614.6	0.0	175.6	-175.6	0.0	0.0
	X4	X5	-602.3	-603.2	0.5	172.2	-172.2	0.0	0.0
	X5	X6	-535.2	-544.2	4.5	154.2	-154.2	0.0	0.0
14F	X1	X2	-647.3	-636.3	-5.5	183.4	-183.4	0.0	0.0
	X2	X3	-700.6	-699.7	-0.4	200.0	-200.0	0.0	0.0
	X3	X4	-711.9	-711.9	0.0	203.4	-203.4	0.0	0.0
	X4	X5	-699.7	-700.6	0.4	200.0	-200.0	0.0	0.0
	X5	X6	-636.3	-647.3	5.5	183.4	-183.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	-801.0	-787.8	-6.6	227.0	-227.0	0.0	0.0
	X2	X3	-854.0	-853.0	-0.5	243.9	-243.9	0.0	0.0
	X3	X4	-865.9	-865.9	0.0	247.4	-247.4	0.0	0.0
	X4	X5	-853.0	-854.0	0.5	243.9	-243.9	0.0	0.0
	X5	X6	-787.8	-801.0	6.6	227.0	-227.0	0.0	0.0
12F	X1	X2	-883.5	-870.6	-6.5	250.6	-250.6	0.0	0.0
	X2	X3	-936.4	-936.1	-0.2	267.5	-267.5	0.0	0.0
	X3	X4	-949.9	-949.9	0.0	271.4	-271.4	0.0	0.0
	X4	X5	-936.1	-936.4	0.2	267.5	-267.5	0.0	0.0
	X5	X6	-870.6	-883.5	6.5	250.6	-250.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-996.3	-973.8	-11.2	281.4	-281.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1437.0	-1427.9	-4.5	409.3	-409.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1434.8	-1434.8	0.0	409.9	-409.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1427.9	-1437.0	4.5	409.3	-409.3	0.0	0.0
	X5	X6	-973.8	-996.3	11.2	281.4	-281.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1031.2	-1011.7	-9.7	291.8	-291.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1494.0	-1485.3	-4.3	425.6	-425.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1491.7	-1491.7	0.0	426.2	-426.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1485.3	-1494.0	4.3	425.6	-425.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1011.7	-1031.2	9.7	291.8	-291.8	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1440.8	-1415.4	-12.7	408.0	-408.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1494.3	-1493.7	-0.3	426.9	-426.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1510.6	-1510.6	0.0	431.6	-431.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1493.7	-1494.3	0.3	426.9	-426.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1415.4	-1440.8	12.7	408.0	-408.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1446.3	-1420.7	-12.8	409.6	-409.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1491.4	-1490.1	-0.7	425.9	-425.9	0.0	0.0
	X3	X4	-1503.9	-1503.9	0.0	429.7	-429.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1490.1	-1491.4	0.7	425.9	-425.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1420.7	-1446.3	12.8	409.6	-409.6	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1428.5	-1403.3	-12.6	404.5	-404.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1466.1	-1465.0	-0.6	418.7	-418.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1477.0	-1477.0	0.0	422.0	-422.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1465.0	-1466.1	0.6	418.7	-418.7	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	X5	X6	-1403.3	-1428.5	12.6	404.5	-404.5	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1403.6	-1379.0	-12.3	397.5	-397.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1431.9	-1430.9	-0.5	409.0	-409.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1441.1	-1441.1	0.0	411.7	-411.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1430.9	-1431.9	0.5	409.0	-409.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1379.0	-1403.6	12.3	397.5	-397.5	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1376.7	-1352.5	-12.1	389.9	-389.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1392.7	-1392.0	-0.4	397.8	-397.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1400.2	-1400.2	0.0	400.1	-400.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1392.0	-1392.7	0.4	397.8	-397.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1352.5	-1376.7	12.1	389.9	-389.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1327.2	-1306.5	-10.4	376.2	-376.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1336.6	-1336.1	-0.3	381.8	-381.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1342.3	-1342.3	0.0	383.5	-383.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1336.1	-1336.6	0.3	381.8	-381.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1306.5	-1327.2	10.4	376.2	-376.2	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1226.9	-1210.5	-8.2	348.2	-348.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1230.4	-1230.2	-0.1	351.5	-351.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1234.9	-1234.9	0.0	352.8	-352.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1230.2	-1230.4	0.1	351.5	-351.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1210.5	-1226.9	8.2	348.2	-348.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	-975.8	-965.2	-5.3	277.3	-277.3	0.0	0.0
	X2	X3	-971.6	-969.9	-0.9	277.3	-277.3	0.0	0.0
	X3	X4	-969.8	-969.8	0.0	277.1	-277.1	0.0	0.0
	X4	X5	-969.9	-971.6	0.9	277.3	-277.3	0.0	0.0
	X5	X6	-965.2	-975.8	5.3	277.3	-277.3	0.0	0.0
1F	X1	X2	-3646.8	-2785.8	-430.5	918.9	-918.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1681.4	-1964.0	141.3	520.8	-520.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2194.3	-2194.3	0.0	626.9	-626.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1964.0	-1681.4	-141.3	520.8	-520.8	0.0	0.0
	X5	X6	-2785.8	-3646.8	430.5	918.9	-918.9	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	109.1	57.4	-25.8	-59.5	59.5	-323.8	323.8
		X2	-0.8	0.2	0.5	0.2	-0.2	-508.4	508.4
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-507.9	507.9
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-507.9	507.9
		X5	0.8	-0.2	-0.5	-0.2	0.2	-508.4	508.4
		X6	-109.1	-57.4	25.8	59.5	-59.5	-323.8	323.8
14F	15F	X1	43.8	49.5	2.9	-33.3	33.3	-659.7	659.7
		X2	0.4	0.2	-0.1	-0.2	0.2	-996.5	996.5
		X3	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-996.1	996.1
		X4	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-996.1	996.1
		X5	-0.4	-0.2	0.1	0.2	-0.2	-996.5	996.5
		X6	-43.8	-49.5	-2.9	33.3	-33.3	-659.7	659.7
13F	14F	X1	51.3	51.7	0.2	-36.8	36.8	-995.4	995.4
		X2	0.2	0.2	0.0	-0.1	0.1	-1484.7	1484.7
		X3	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1484.3	1484.3
		X4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1484.3	1484.3
		X5	-0.2	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-1484.7	1484.7
		X6	-51.3	-51.7	-0.2	36.8	-36.8	-995.4	995.4
12F	13F	X1	51.8	51.6	-0.1	-36.9	36.9	-1331.8	1331.8
		X2	0.1	-0.2	-0.2	0.0	-0.0	-1980.4	1980.4
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1980.0	1980.0
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1980.0	1980.0
		X5	-0.1	0.2	0.2	-0.0	0.0	-1980.4	1980.4
		X6	-51.8	-51.6	0.1	36.9	-36.9	-1331.8	1331.8
11F	12F	X1	51.8	52.8	0.5	-37.0	37.0	-1666.8	1666.8
		X2	0.6	3.7	1.5	-1.5	1.5	-2475.7	2475.7
		X3	-0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-2475.2	2475.2
		X4	0.0	0.1	0.1	-0.0	0.0	-2475.2	2475.2
		X5	-0.6	-3.7	-1.5	1.5	-1.5	-2475.7	2475.7
		X6	-51.8	-52.8	-0.5	37.0	-37.0	-1666.8	1666.8
10F	11F	X1	52.9	52.4	-0.3	-37.6	37.6	-2003.6	2003.6

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X2	4.5	4.3	-0.1	-3.1	3.1	-2981.0	2981.0
		X3	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2986.5	2986.5
		X4	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2986.5	2986.5
		X5	-4.5	-4.3	0.1	3.1	-3.1	-2981.0	2981.0
		X6	-52.9	-52.4	0.3	37.6	-37.6	-2003.6	2003.6
9F	10F	X1	53.2	56.4	1.6	-39.2	39.2	-2340.2	2340.2
		X2	3.9	0.3	-1.8	-1.5	1.5	-3497.5	3497.5
		X3	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0	-3509.0	3509.0
		X4	0.1	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-3509.0	3509.0
		X5	-3.9	-0.3	1.8	1.5	-1.5	-3497.5	3497.5
		X6	-53.2	-56.4	-1.6	39.2	-39.2	-2340.2	2340.2
8F	9F	X1	57.3	56.8	-0.2	-40.7	40.7	-2682.8	2682.8
		X2	-0.6	-0.3	0.2	0.3	-0.3	-4019.8	4019.8
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-4031.0	4031.0
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-4031.0	4031.0
		X5	0.6	0.3	-0.2	-0.3	0.3	-4019.8	4019.8
		X6	-57.3	-56.8	0.2	40.7	-40.7	-2682.8	2682.8
7F	8F	X1	56.7	56.6	-0.0	-40.1	40.1	-3025.2	3025.2
		X2	-0.2	-0.3	-0.1	0.2	-0.2	-4542.2	4542.2
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-4553.0	4553.0
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-4553.0	4553.0
		X5	0.2	0.3	0.1	-0.2	0.2	-4542.2	4542.2
		X6	-56.7	-56.6	0.0	40.1	-40.1	-3025.2	3025.2
6F	7F	X1	56.6	56.6	-0.0	-40.4	40.4	-3367.5	3367.5
		X2	-0.4	-0.4	-0.0	0.3	-0.3	-5066.6	5066.6
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-5076.9	5076.9
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-5076.9	5076.9
		X5	0.4	0.4	0.0	-0.3	0.3	-5066.6	5066.6
		X6	-56.6	-56.6	0.0	40.4	-40.4	-3367.5	3367.5
5F	6F	X1	56.5	56.4	-0.0	-40.3	40.3	-3709.5	3709.5
		X2	-0.5	-0.6	-0.0	0.4	-0.4	-5589.4	5589.4
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-5599.2	5599.2
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-5599.2	5599.2
		X5	0.5	0.6	0.0	-0.4	0.4	-5589.4	5589.4
		X6	-56.5	-56.4	0.0	40.3	-40.3	-3709.5	3709.5
4F	5F	X1	56.4	56.2	-0.1	-40.2	40.2	-4051.2	4051.2
		X2	-0.6	-0.6	-0.0	0.4	-0.4	-6112.3	6112.3
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-6121.6	6121.6
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-6121.6	6121.6
		X5	0.6	0.6	0.0	-0.4	0.4	-6112.3	6112.3
		X6	-56.4	-56.2	0.1	40.2	-40.2	-4051.2	4051.2
3F	4F	X1	56.3	57.1	0.4	-40.5	40.5	-4392.7	4392.7
		X2	-0.9	-1.4	-0.3	0.8	-0.8	-6649.6	6649.6
		X3	0.0	0.2	0.1	-0.1	0.1	-6658.1	6658.1
		X4	-0.0	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-6658.1	6658.1
		X5	0.9	1.4	0.3	-0.8	0.8	-6649.6	6649.6
		X6	-56.3	-57.1	-0.4	40.5	-40.5	-4392.7	4392.7
2F	3F	X1	55.1	47.8	-3.7	-36.8	36.8	-4733.8	4733.8
		X2	-0.2	4.4	2.3	-1.5	1.5	-7183.4	7183.4
		X3	-0.1	-1.2	-0.6	0.5	-0.5	-7191.2	7191.2
		X4	0.1	1.2	0.6	-0.5	0.5	-7191.2	7191.2
		X5	0.2	-4.4	-2.3	1.5	-1.5	-7183.4	7183.4
		X6	-55.1	-47.8	3.7	36.8	-36.8	-4733.8	4733.8
1F	2F	X1	64.7	109.0	22.2	-51.8	51.8	-5083.9	5083.9
		X2	-6.8	-35.4	-14.3	12.6	-12.6	-7725.3	7725.3
		X3	1.1	7.3	3.1	-2.5	2.5	-7732.5	7732.5
		X4	-1.1	-7.3	-3.1	2.5	-2.5	-7732.5	7732.5
		X5	6.8	35.4	14.3	-12.6	12.6	-7725.3	7725.3
		X6	-64.7	-109.0	-22.2	51.8	-51.8	-5083.9	5083.9

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	-309.3	240.6	274.9	24.5	-24.5	43.8	-43.8
		X2	-646.1	-227.4	209.3	312.0	-312.0	3.0	-3.0
		X3	-693.7	-267.8	212.9	343.4	-343.4	-0.2	0.2

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X4	-693.7	-267.8	212.9	343.4	-343.4	0.2	-0.2
		X5	-646.1	-227.4	209.3	312.0	-312.0	-3.0	3.0
		X6	-309.3	240.6	274.9	24.5	-24.5	-43.8	43.8
14F	15F	X1	-784.7	189.6	487.1	212.6	-212.6	124.2	-124.2
		X2	-911.0	-313.7	298.6	437.4	-437.4	11.7	-11.7
		X3	-949.0	-351.0	299.0	464.3	-464.3	-0.4	0.4
		X4	-949.0	-351.0	299.0	464.3	-464.3	0.4	-0.4
		X5	-911.0	-313.7	298.6	437.4	-437.4	-11.7	11.7
		X6	-784.7	189.6	487.1	212.6	-212.6	-124.2	124.2
13F	14F	X1	-836.9	15.8	426.3	293.2	-293.2	218.2	-218.2
		X2	-1023.1	-487.0	268.1	539.3	-539.3	19.7	-19.7
		X3	-1060.6	-526.0	267.3	566.7	-566.7	-1.1	1.1
		X4	-1060.6	-526.0	267.3	566.7	-566.7	1.1	-1.1
		X5	-1023.1	-487.0	268.1	539.3	-539.3	-19.7	19.7
		X6	-836.9	15.8	426.3	293.2	-293.2	-218.2	218.2
12F	13F	X1	-816.8	-136.1	340.3	340.3	-340.3	332.2	-332.2
		X2	-1154.8	-648.8	253.0	644.1	-644.1	17.0	-17.0
		X3	-1192.9	-668.9	262.0	664.9	-664.9	-3.1	3.1
		X4	-1192.9	-668.9	262.0	664.9	-664.9	3.1	-3.1
		X5	-1154.8	-648.8	253.0	644.1	-644.1	-17.0	17.0
		X6	-816.8	-136.1	340.3	340.3	-340.3	-332.2	332.2
11F	12F	X1	-747.4	-306.9	220.2	373.2	-373.2	459.8	-459.8
		X2	-1158.2	-1044.2	57.0	779.6	-779.6	14.2	-14.2
		X3	-1217.1	-1249.0	-16.0	873.0	-873.0	-4.8	4.8
		X4	-1217.1	-1249.0	-16.0	873.0	-873.0	4.8	-4.8
		X5	-1158.2	-1044.2	57.0	779.6	-779.6	-14.2	14.2
		X6	-747.4	-306.9	220.2	373.2	-373.2	-459.8	459.8
10F	11F	X1	-689.4	-481.5	104.0	418.2	-418.2	612.7	-612.7
		X2	-1366.7	-1140.3	113.2	895.3	-895.3	75.3	-75.3
		X3	-1613.7	-1379.6	117.0	1069.0	-1069.0	-6.4	6.4
		X4	-1613.7	-1379.6	117.0	1069.0	-1069.0	6.4	-6.4
		X5	-1366.7	-1140.3	113.2	895.3	-895.3	-75.3	75.3
		X6	-689.4	-481.5	104.0	418.2	-418.2	-612.7	612.7
9F	10F	X1	-549.7	-689.6	-70.0	442.6	-442.6	772.3	-772.3
		X2	-1365.4	-1435.0	-34.8	1000.1	-1000.1	154.3	-154.3
		X3	-1597.4	-1504.3	46.5	1107.7	-1107.7	-8.1	8.1
		X4	-1597.4	-1504.3	46.5	1107.7	-1107.7	8.1	-8.1
		X5	-1365.4	-1435.0	-34.8	1000.1	-1000.1	-154.3	154.3
		X6	-549.7	-689.6	-70.0	442.6	-442.6	-772.3	772.3
8F	9F	X1	-751.1	-764.0	-6.4	541.1	-541.1	989.7	-989.7
		X2	-1474.8	-1492.3	-8.7	1059.7	-1059.7	147.4	-147.4
		X3	-1500.0	-1531.8	-15.9	1082.8	-1082.8	-9.6	9.6
		X4	-1500.0	-1531.8	-15.9	1082.8	-1082.8	9.6	-9.6
		X5	-1474.8	-1492.3	-8.7	1059.7	-1059.7	-147.4	147.4
		X6	-751.1	-764.0	-6.4	541.1	-541.1	-989.7	989.7
7F	8F	X1	-682.3	-845.9	-81.8	541.0	-541.0	1198.0	-1198.0
		X2	-1419.9	-1551.9	-66.0	1052.0	-1052.0	127.1	-127.1
		X3	-1462.2	-1589.4	-63.6	1080.2	-1080.2	-15.5	15.5
		X4	-1462.2	-1589.4	-63.6	1080.2	-1080.2	15.5	-15.5
		X5	-1419.9	-1551.9	-66.0	1052.0	-1052.0	-127.1	127.1
		X6	-682.3	-845.9	-81.8	541.0	-541.0	-1198.0	1198.0
6F	7F	X1	-582.6	-798.5	-108.0	493.2	-493.2	1360.1	-1360.1
		X2	-1317.5	-1492.1	-87.3	1003.4	-1003.4	103.7	-103.7
		X3	-1352.6	-1523.9	-85.7	1027.3	-1027.3	-27.7	27.7
		X4	-1352.6	-1523.9	-85.7	1027.3	-1027.3	27.7	-27.7
		X5	-1317.5	-1492.1	-87.3	1003.4	-1003.4	-103.7	103.7
		X6	-582.6	-798.5	-108.0	493.2	-493.2	-1360.1	1360.1
5F	6F	X1	-605.1	-840.9	-117.9	516.4	-516.4	1503.4	-1503.4
		X2	-1318.8	-1516.2	-98.7	1012.5	-1012.5	54.9	-54.9
		X3	-1348.1	-1541.0	-96.4	1031.8	-1031.8	-45.9	45.9
		X4	-1348.1	-1541.0	-96.4	1031.8	-1031.8	45.9	-45.9
		X5	-1318.8	-1516.2	-98.7	1012.5	-1012.5	-54.9	54.9
		X6	-605.1	-840.9	-117.9	516.4	-516.4	-1503.4	1503.4
4F	5F	X1	-535.8	-936.6	-200.4	525.9	-525.9	1617.5	-1617.5
		X2	-1229.0	-1506.1	-138.6	976.8	-976.8	-8.0	8.0

* Y2 フレーム 柱部材応力（地震力× 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	X3	-1251.2	-1524.4	-136.6	991.3	-991.3	-68.1	68.1
		X4	-1251.2	-1524.4	-136.6	991.3	-991.3	68.1	-68.1
		X5	-1229.0	-1506.1	-138.6	976.8	-976.8	8.0	-8.0
		X6	-535.8	-936.6	-200.4	525.9	-525.9	-1617.5	1617.5
3F	4F	X1	-390.6	-1094.2	-351.8	530.3	-530.3	1716.7	-1716.7
		X2	-1137.0	-1736.6	-299.8	1026.3	-1026.3	-69.9	69.9
		X3	-1154.0	-1744.6	-295.3	1035.2	-1035.2	-95.2	95.2
		X4	-1154.0	-1744.6	-295.3	1035.2	-1035.2	95.2	-95.2
		X5	-1137.0	-1736.6	-299.8	1026.3	-1026.3	69.9	-69.9
		X6	-390.6	-1094.2	-351.8	530.3	-530.3	-1716.7	1716.7
2F	3F	X1	-132.7	-1700.5	-783.9	654.7	-654.7	1801.9	-1801.9
		X2	-704.3	-2137.8	-716.7	1015.1	-1015.1	-143.8	143.8
		X3	-720.6	-2191.0	-735.2	1039.8	-1039.8	-120.2	120.2
		X4	-720.6	-2191.0	-735.2	1039.8	-1039.8	120.2	-120.2
		X5	-704.3	-2137.8	-716.7	1015.1	-1015.1	143.8	-143.8
		X6	-132.7	-1700.5	-783.9	654.7	-654.7	-1801.9	1801.9
1F	2F	X1	724.7	-3646.8	-2185.8	872.3	-872.3	1870.9	-1870.9
		X2	201.0	-4467.2	-2334.1	1273.5	-1273.5	-199.7	199.7
		X3	251.4	-4158.3	-2204.8	1166.3	-1166.3	-139.2	139.2
		X4	251.4	-4158.3	-2204.8	1166.3	-1166.3	139.2	-139.2
		X5	201.0	-4467.2	-2334.1	1273.5	-1273.5	199.7	-199.7
		X6	724.7	-3646.8	-2185.8	872.3	-872.3	-1870.9	1870.9

* Y2 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	309.3	-240.6	-274.9	-24.5	24.5	-43.8	43.8
		X2	646.1	227.4	-209.3	-312.0	312.0	-3.0	3.0
		X3	693.7	267.8	-212.9	-343.4	343.4	0.2	-0.2
		X4	693.7	267.8	-212.9	-343.4	343.4	-0.2	0.2
		X5	646.1	227.4	-209.3	-312.0	312.0	3.0	-3.0
		X6	309.3	-240.6	-274.9	-24.5	24.5	43.8	-43.8
14F	15F	X1	784.7	-189.6	-487.1	-212.6	212.6	-124.2	124.2
		X2	911.0	313.7	-298.6	-437.4	437.4	-11.7	11.7
		X3	949.0	351.0	-299.0	-464.3	464.3	0.4	-0.4
		X4	949.0	351.0	-299.0	-464.3	464.3	-0.4	0.4
		X5	911.0	313.7	-298.6	-437.4	437.4	11.7	-11.7
		X6	784.7	-189.6	-487.1	-212.6	212.6	124.2	-124.2
13F	14F	X1	836.9	-15.8	-426.3	-293.2	293.2	-218.2	218.2
		X2	1023.1	487.0	-268.1	-539.3	539.3	-19.7	19.7
		X3	1060.6	526.0	-267.3	-566.7	566.7	1.1	-1.1
		X4	1060.6	526.0	-267.3	-566.7	566.7	-1.1	1.1
		X5	1023.1	487.0	-268.1	-539.3	539.3	19.7	-19.7
		X6	836.9	-15.8	-426.3	-293.2	293.2	218.2	-218.2
12F	13F	X1	816.8	136.1	-340.3	-340.3	340.3	-332.2	332.2
		X2	1154.8	648.8	-253.0	-644.1	644.1	-17.0	17.0
		X3	1192.9	668.9	-262.0	-664.9	664.9	3.1	-3.1
		X4	1192.9	668.9	-262.0	-664.9	664.9	-3.1	3.1
		X5	1154.8	648.8	-253.0	-644.1	644.1	17.0	-17.0
		X6	816.8	136.1	-340.3	-340.3	340.3	332.2	-332.2
11F	12F	X1	747.4	306.9	-220.2	-373.2	373.2	-459.8	459.8
		X2	1158.2	1044.2	-57.0	-779.6	779.6	-14.2	14.2
		X3	1217.1	1249.0	16.0	-873.0	873.0	4.8	-4.8
		X4	1217.1	1249.0	16.0	-873.0	873.0	-4.8	4.8
		X5	1158.2	1044.2	-57.0	-779.6	779.6	14.2	-14.2
		X6	747.4	306.9	-220.2	-373.2	373.2	459.8	-459.8
10F	11F	X1	689.4	481.5	-104.0	-418.2	418.2	-612.7	612.7
		X2	1366.7	1140.3	-113.2	-895.3	895.3	-75.3	75.3
		X3	1613.7	1379.6	-117.0	-1069.0	1069.0	6.4	-6.4
		X4	1613.7	1379.6	-117.0	-1069.0	1069.0	-6.4	6.4
		X5	1366.7	1140.3	-113.2	-895.3	895.3	75.3	-75.3
		X6	689.4	481.5	-104.0	-418.2	418.2	612.7	-612.7
9F	10F	X1	549.7	689.6	70.0	-442.6	442.6	-772.3	772.3
		X2	1365.4	1435.0	34.8	-1000.1	1000.1	-154.3	154.3
		X3	1597.4	1504.3	-46.5	-1107.7	1107.7	8.1	-8.1
		X4	1597.4	1504.3	-46.5	-1107.7	1107.7	-8.1	8.1

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	X5	1365.4	1435.0	34.8	-1000.1	1000.1	154.3	-154.3
		X6	549.7	689.6	70.0	-442.6	442.6	772.3	-772.3
8F	9F	X1	751.1	764.0	6.4	-541.1	541.1	-989.7	989.7
		X2	1474.8	1492.3	8.7	-1059.7	1059.7	-147.4	147.4
		X3	1500.0	1531.8	15.9	-1082.8	1082.8	9.6	-9.6
		X4	1500.0	1531.8	15.9	-1082.8	1082.8	-9.6	9.6
		X5	1474.8	1492.3	8.7	-1059.7	1059.7	147.4	-147.4
		X6	751.1	764.0	6.4	-541.1	541.1	989.7	-989.7
7F	8F	X1	682.3	845.9	81.8	-541.0	541.0	-1198.0	1198.0
		X2	1419.9	1551.9	66.0	-1052.0	1052.0	-127.1	127.1
		X3	1462.2	1589.4	63.6	-1080.2	1080.2	15.5	-15.5
		X4	1462.2	1589.4	63.6	-1080.2	1080.2	-15.5	15.5
		X5	1419.9	1551.9	66.0	-1052.0	1052.0	127.1	-127.1
		X6	682.3	845.9	81.8	-541.0	541.0	1198.0	-1198.0
6F	7F	X1	582.6	798.5	108.0	-493.2	493.2	-1360.1	1360.1
		X2	1317.5	1492.1	87.3	-1003.4	1003.4	-103.7	103.7
		X3	1352.6	1523.9	85.7	-1027.3	1027.3	27.7	-27.7
		X4	1352.6	1523.9	85.7	-1027.3	1027.3	-27.7	27.7
		X5	1317.5	1492.1	87.3	-1003.4	1003.4	103.7	-103.7
		X6	582.6	798.5	108.0	-493.2	493.2	1360.1	-1360.1
5F	6F	X1	605.1	840.9	117.9	-516.4	516.4	-1503.4	1503.4
		X2	1318.8	1516.2	98.7	-1012.5	1012.5	-54.9	54.9
		X3	1348.1	1541.0	96.4	-1031.8	1031.8	45.9	-45.9
		X4	1348.1	1541.0	96.4	-1031.8	1031.8	-45.9	45.9
		X5	1318.8	1516.2	98.7	-1012.5	1012.5	54.9	-54.9
		X6	605.1	840.9	117.9	-516.4	516.4	1503.4	-1503.4
4F	5F	X1	535.8	936.6	200.4	-525.9	525.9	-1617.5	1617.5
		X2	1229.0	1506.1	138.6	-976.8	976.8	8.0	-8.0
		X3	1251.2	1524.4	136.6	-991.3	991.3	68.1	-68.1
		X4	1251.2	1524.4	136.6	-991.3	991.3	-68.1	68.1
		X5	1229.0	1506.1	138.6	-976.8	976.8	-8.0	8.0
		X6	535.8	936.6	200.4	-525.9	525.9	1617.5	-1617.5
3F	4F	X1	390.6	1094.2	351.8	-530.3	530.3	-1716.7	1716.7
		X2	1137.0	1736.6	299.8	-1026.3	1026.3	69.9	-69.9
		X3	1154.0	1744.6	295.3	-1035.2	1035.2	95.2	-95.2
		X4	1154.0	1744.6	295.3	-1035.2	1035.2	-95.2	95.2
		X5	1137.0	1736.6	299.8	-1026.3	1026.3	-69.9	69.9
		X6	390.6	1094.2	351.8	-530.3	530.3	1716.7	-1716.7
2F	3F	X1	132.7	1700.5	783.9	-654.7	654.7	-1801.9	1801.9
		X2	704.3	2137.8	716.7	-1015.1	1015.1	143.8	-143.8
		X3	720.6	2191.0	735.2	-1039.8	1039.8	120.2	-120.2
		X4	720.6	2191.0	735.2	-1039.8	1039.8	-120.2	120.2
		X5	704.3	2137.8	716.7	-1015.1	1015.1	-143.8	143.8
		X6	132.7	1700.5	783.9	-654.7	654.7	1801.9	-1801.9
1F	2F	X1	-724.7	3646.8	2185.8	-872.3	872.3	-1870.9	1870.9
		X2	-201.0	4467.2	2334.1	-1273.5	1273.5	199.7	-199.7
		X3	-251.4	4158.3	2204.8	-1166.3	1166.3	139.2	-139.2
		X4	-251.4	4158.3	2204.8	-1166.3	1166.3	-139.2	139.2
		X5	-201.0	4467.2	2334.1	-1273.5	1273.5	-199.7	199.7
		X6	-724.7	3646.8	2185.8	-872.3	872.3	1870.9	-1870.9

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	X1	X2	-168.6	176.7	90.0	141.4	143.7	0.0	0.0
	X2	X3	-174.0	173.7	88.8	142.6	142.5	0.0	0.0
	X3	X4	-173.8	173.8	88.8	142.6	142.6	0.0	0.0
	X4	X5	-173.7	174.0	88.8	142.5	142.6	0.0	0.0
	X5	X6	-176.7	168.6	90.0	143.7	141.4	0.0	0.0
15F	X1	X2	-144.6	146.2	72.9	122.9	123.3	0.0	0.0
	X2	X3	-144.1	144.1	71.5	121.5	121.5	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	X3	X4	-144.1	144.1	71.5	121.5	121.5	0.0	0.0
	X4	X5	-144.1	144.1	71.5	121.5	121.5	0.0	0.0
	X5	X6	-146.2	144.6	72.9	123.3	122.9	0.0	0.0
14F	X1	X2	-144.0	146.6	73.1	122.7	123.5	0.0	0.0
	X2	X3	-144.2	144.1	71.5	121.5	121.5	0.0	0.0
	X3	X4	-144.1	144.1	71.5	121.5	121.5	0.0	0.0
	X4	X5	-144.1	144.2	71.5	121.5	121.5	0.0	0.0
	X5	X6	-146.6	144.0	73.1	123.5	122.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	-143.9	146.8	73.0	122.7	123.5	0.0	0.0
	X2	X3	-147.8	147.8	73.3	124.7	124.7	0.0	0.0
	X3	X4	-147.8	147.8	73.3	124.7	124.7	0.0	0.0
	X4	X5	-147.8	147.8	73.3	124.7	124.7	0.0	0.0
	X5	X6	-146.8	143.9	73.0	123.5	122.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	-143.8	146.8	73.0	122.7	123.5	0.0	0.0
	X2	X3	-147.8	147.8	73.3	124.7	124.7	0.0	0.0
	X3	X4	-147.8	147.8	73.3	124.7	124.7	0.0	0.0
	X4	X5	-147.8	147.8	73.3	124.7	124.7	0.0	0.0
	X5	X6	-146.8	143.8	73.0	123.5	122.7	0.0	0.0
11F	X1	X2	-143.6	147.1	73.0	122.6	123.6	0.0	0.0
	X2	X3	-153.6	154.0	76.4	129.8	129.9	0.0	0.0
	X3	X4	-153.8	153.8	76.3	129.9	129.9	0.0	0.0
	X4	X5	-154.0	153.6	76.4	129.9	129.8	0.0	0.0
	X5	X6	-147.1	143.6	73.0	123.6	122.6	0.0	0.0
10F	X1	X2	-143.5	147.2	73.0	122.6	123.6	0.0	0.0
	X2	X3	-153.6	154.0	76.4	129.8	129.9	0.0	0.0
	X3	X4	-153.8	153.8	76.3	129.9	129.9	0.0	0.0
	X4	X5	-154.0	153.6	76.4	129.9	129.8	0.0	0.0
	X5	X6	-147.2	143.5	73.0	123.6	122.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	-150.1	155.8	77.2	129.1	130.7	0.0	0.0
	X2	X3	-159.3	159.5	79.2	134.6	134.7	0.0	0.0
	X3	X4	-159.4	159.4	79.1	134.7	134.7	0.0	0.0
	X4	X5	-159.5	159.3	79.2	134.7	134.6	0.0	0.0
	X5	X6	-155.8	150.1	77.2	130.7	129.1	0.0	0.0
8F	X1	X2	-150.0	155.9	77.2	129.0	130.7	0.0	0.0
	X2	X3	-159.3	159.5	79.2	134.6	134.7	0.0	0.0
	X3	X4	-159.4	159.4	79.1	134.7	134.7	0.0	0.0
	X4	X5	-159.5	159.3	79.2	134.7	134.6	0.0	0.0
	X5	X6	-155.9	150.0	77.2	130.7	129.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-158.7	169.1	83.8	138.4	141.4	0.0	0.0
	X2	X3	-165.7	165.4	82.2	139.9	139.8	0.0	0.0
	X3	X4	-165.5	165.5	82.2	139.9	139.9	0.0	0.0
	X4	X5	-165.4	165.7	82.2	139.8	139.9	0.0	0.0
	X5	X6	-169.1	158.7	83.8	141.4	138.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	-158.5	169.3	83.8	138.3	141.4	0.0	0.0
	X2	X3	-165.7	165.4	82.2	139.9	139.9	0.0	0.0
	X3	X4	-165.5	165.5	82.2	139.9	139.9	0.0	0.0
	X4	X5	-165.4	165.7	82.2	139.9	139.9	0.0	0.0
	X5	X6	-169.3	158.5	83.8	141.4	138.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-163.0	177.1	87.5	143.5	147.5	0.0	0.0
	X2	X3	-172.4	171.9	85.4	145.6	145.5	0.0	0.0
	X3	X4	-172.1	172.1	85.5	145.5	145.5	0.0	0.0
	X4	X5	-171.9	172.4	85.4	145.5	145.6	0.0	0.0
	X5	X6	-177.1	163.0	87.5	147.5	143.5	0.0	0.0
4F	X1	X2	-162.8	177.4	87.5	143.4	147.6	0.0	0.0
	X2	X3	-172.3	172.0	85.4	145.6	145.5	0.0	0.0
	X3	X4	-172.1	172.1	85.5	145.5	145.5	0.0	0.0
	X4	X5	-172.0	172.3	85.4	145.5	145.6	0.0	0.0
	X5	X6	-177.4	162.8	87.5	147.6	143.4	0.0	0.0
3F	X1	X2	-162.6	177.5	87.5	143.4	147.7	0.0	0.0
	X2	X3	-172.4	171.9	85.4	145.6	145.5	0.0	0.0
	X3	X4	-172.1	172.1	85.5	145.5	145.5	0.0	0.0
	X4	X5	-171.9	172.4	85.4	145.5	145.6	0.0	0.0
	X5	X6	-177.5	162.6	87.5	147.7	143.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	-167.9	183.8	90.0	148.0	152.5	0.0	0.0
	X2	X3	-177.2	177.8	88.4	150.2	150.3	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	X3	X4	-177.7	177.7	88.2	150.3	150.3	0.0	0.0
	X4	X5	-177.8	177.2	88.4	150.3	150.2	0.0	0.0
	X5	X6	-183.8	167.9	90.0	152.5	148.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	-120.3	310.6	223.7	210.7	265.0	0.0	0.0
	X2	X3	-263.9	202.9	96.9	184.4	167.0	0.0	0.0
	X3	X4	-211.5	211.5	118.8	175.7	175.7	0.0	0.0
	X4	X5	-202.9	263.9	96.9	167.0	184.4	0.0	0.0
	X5	X6	-310.6	120.3	223.7	265.0	210.7	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	403.6	394.9	4.3	-114.1	114.1	0.0	0.0
	X2	X3	455.4	454.2	0.6	-129.9	129.9	0.0	0.0
	X3	X4	465.6	465.6	0.0	-133.0	133.0	0.0	0.0
	X4	X5	454.2	455.4	-0.6	-129.9	129.9	0.0	0.0
	X5	X6	394.9	403.6	-4.3	-114.1	114.1	0.0	0.0
15F	X1	X2	640.1	632.5	3.8	-181.8	181.8	0.0	0.0
	X2	X3	639.8	639.6	0.1	-182.8	182.8	0.0	0.0
	X3	X4	655.8	655.8	0.0	-187.4	187.4	0.0	0.0
	X4	X5	639.6	639.8	-0.1	-182.8	182.8	0.0	0.0
	X5	X6	632.5	640.1	-3.8	-181.8	181.8	0.0	0.0
14F	X1	X2	769.1	759.7	4.7	-218.4	218.4	0.0	0.0
	X2	X3	748.9	749.1	-0.1	-214.0	214.0	0.0	0.0
	X3	X4	766.0	766.0	0.0	-218.9	218.9	0.0	0.0
	X4	X5	749.1	748.9	0.1	-214.0	214.0	0.0	0.0
	X5	X6	759.7	769.1	-4.7	-218.4	218.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	883.3	870.2	6.5	-250.5	250.5	0.0	0.0
	X2	X3	1146.5	1142.5	2.0	-327.0	327.0	0.0	0.0
	X3	X4	1158.9	1158.9	0.0	-331.1	331.1	0.0	0.0
	X4	X5	1142.5	1146.5	-2.0	-327.0	327.0	0.0	0.0
	X5	X6	870.2	883.3	-6.5	-250.5	250.5	0.0	0.0
12F	X1	X2	978.2	964.9	6.7	-277.6	277.6	0.0	0.0
	X2	X3	1258.9	1255.4	1.7	-359.2	359.2	0.0	0.0
	X3	X4	1272.7	1272.7	0.0	-363.6	363.6	0.0	0.0
	X4	X5	1255.4	1258.9	-1.7	-359.2	359.2	0.0	0.0
	X5	X6	964.9	978.2	-6.7	-277.6	277.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	1042.1	1025.6	8.2	-295.4	295.4	0.0	0.0
	X2	X3	1500.9	1494.0	3.4	-427.8	427.8	0.0	0.0
	X3	X4	1508.2	1508.2	0.0	-430.9	430.9	0.0	0.0
	X4	X5	1494.0	1500.9	-3.4	-427.8	427.8	0.0	0.0
	X5	X6	1025.6	1042.1	-8.2	-295.4	295.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	1077.9	1063.5	7.2	-305.9	305.9	0.0	0.0
	X2	X3	1555.2	1548.9	3.1	-443.4	443.4	0.0	0.0
	X3	X4	1563.0	1563.0	0.0	-446.6	446.6	0.0	0.0
	X4	X5	1548.9	1555.2	-3.1	-443.4	443.4	0.0	0.0
	X5	X6	1063.5	1077.9	-7.2	-305.9	305.9	0.0	0.0
9F	X1	X2	1467.2	1443.7	11.7	-415.9	415.9	0.0	0.0
	X2	X3	1959.5	1951.5	4.0	-558.7	558.7	0.0	0.0
	X3	X4	1968.0	1968.0	0.0	-562.3	562.3	0.0	0.0
	X4	X5	1951.5	1959.5	-4.0	-558.7	558.7	0.0	0.0
	X5	X6	1443.7	1467.2	-11.7	-415.9	415.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	1475.5	1452.4	11.5	-418.3	418.3	0.0	0.0
	X2	X3	1964.5	1955.9	4.3	-560.0	560.0	0.0	0.0
	X3	X4	1968.3	1968.3	0.0	-562.4	562.4	0.0	0.0
	X4	X5	1955.9	1964.5	-4.3	-560.0	560.0	0.0	0.0
	X5	X6	1452.4	1475.5	-11.5	-418.3	418.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	2272.5	2230.8	20.8	-643.3	643.3	0.0	0.0
	X2	X3	2351.0	2349.1	0.9	-671.4	671.4	0.0	0.0
	X3	X4	2374.4	2374.4	0.0	-678.4	678.4	0.0	0.0
	X4	X5	2349.1	2351.0	-0.9	-671.4	671.4	0.0	0.0
	X5	X6	2230.8	2272.5	-20.8	-643.3	643.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	2249.1	2215.2	17.0	-637.8	637.8	0.0	0.0
	X2	X3	2332.1	2329.7	1.2	-666.0	666.0	0.0	0.0
	X3	X4	2349.5	2349.5	0.0	-671.3	671.3	0.0	0.0
	X4	X5	2329.7	2332.1	-1.2	-666.0	666.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	X5	X6	2215.2	2249.1	-17.0	-637.8	637.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	2674.3	2622.4	26.0	-756.7	756.7	0.0	0.0
	X2	X3	2729.5	2726.9	1.3	-779.5	779.5	0.0	0.0
	X3	X4	2746.2	2746.2	0.0	-784.6	784.6	0.0	0.0
	X4	X5	2726.9	2729.5	-1.3	-779.5	779.5	0.0	0.0
	X5	X6	2622.4	2674.3	-26.0	-756.7	756.7	0.0	0.0
4F	X1	X2	2594.5	2553.8	20.4	-735.5	735.5	0.0	0.0
	X2	X3	2646.9	2644.8	1.0	-756.0	756.0	0.0	0.0
	X3	X4	2659.1	2659.1	0.0	-759.7	759.7	0.0	0.0
	X4	X5	2644.8	2646.9	-1.0	-756.0	756.0	0.0	0.0
	X5	X6	2553.8	2594.5	-20.4	-735.5	735.5	0.0	0.0
3F	X1	X2	2411.5	2382.3	14.6	-684.8	684.8	0.0	0.0
	X2	X3	2452.2	2451.1	0.6	-700.5	700.5	0.0	0.0
	X3	X4	2461.3	2461.3	0.0	-703.2	703.2	0.0	0.0
	X4	X5	2451.1	2452.2	-0.6	-700.5	700.5	0.0	0.0
	X5	X6	2382.3	2411.5	-14.6	-684.8	684.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	1912.5	1890.9	10.8	-543.4	543.4	0.0	0.0
	X2	X3	1918.9	1915.4	1.7	-547.8	547.8	0.0	0.0
	X3	X4	1916.5	1916.5	0.0	-547.6	547.6	0.0	0.0
	X4	X5	1915.4	1918.9	-1.7	-547.8	547.8	0.0	0.0
	X5	X6	1890.9	1912.5	-10.8	-543.4	543.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	4238.4	3776.1	231.1	-1144.9	1144.9	0.0	0.0
	X2	X3	2597.9	2861.9	-132.0	-780.0	780.0	0.0	0.0
	X3	X4	3083.9	3083.9	0.0	-881.1	881.1	0.0	0.0
	X4	X5	2861.9	2597.9	132.0	-780.0	780.0	0.0	0.0
	X5	X6	3776.1	4238.4	-231.1	-1144.9	1144.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-403.6	-394.9	-4.3	114.1	-114.1	0.0	0.0
	X2	X3	-455.4	-454.2	-0.6	129.9	-129.9	0.0	0.0
	X3	X4	-465.6	-465.6	0.0	133.0	-133.0	0.0	0.0
	X4	X5	-454.2	-455.4	0.6	129.9	-129.9	0.0	0.0
	X5	X6	-394.9	-403.6	4.3	114.1	-114.1	0.0	0.0
15F	X1	X2	-640.1	-632.5	-3.8	181.8	-181.8	0.0	0.0
	X2	X3	-639.8	-639.6	-0.1	182.8	-182.8	0.0	0.0
	X3	X4	-655.8	-655.8	0.0	187.4	-187.4	0.0	0.0
	X4	X5	-639.6	-639.8	0.1	182.8	-182.8	0.0	0.0
	X5	X6	-632.5	-640.1	3.8	181.8	-181.8	0.0	0.0
14F	X1	X2	-769.1	-759.7	-4.7	218.4	-218.4	0.0	0.0
	X2	X3	-748.9	-749.1	0.1	214.0	-214.0	0.0	0.0
	X3	X4	-766.0	-766.0	0.0	218.9	-218.9	0.0	0.0
	X4	X5	-749.1	-748.9	-0.1	214.0	-214.0	0.0	0.0
	X5	X6	-759.7	-769.1	4.7	218.4	-218.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	-883.3	-870.2	-6.5	250.5	-250.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1146.5	-1142.5	-2.0	327.0	-327.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1158.9	-1158.9	0.0	331.1	-331.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1142.5	-1146.5	2.0	327.0	-327.0	0.0	0.0
	X5	X6	-870.2	-883.3	6.5	250.5	-250.5	0.0	0.0
12F	X1	X2	-978.2	-964.9	-6.7	277.6	-277.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1258.9	-1255.4	-1.7	359.2	-359.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1272.7	-1272.7	0.0	363.6	-363.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1255.4	-1258.9	1.7	359.2	-359.2	0.0	0.0
	X5	X6	-964.9	-978.2	6.7	277.6	-277.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1042.1	-1025.6	-8.2	295.4	-295.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1500.9	-1494.0	-3.4	427.8	-427.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1508.2	-1508.2	0.0	430.9	-430.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1494.0	-1500.9	3.4	427.8	-427.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1025.6	-1042.1	8.2	295.4	-295.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1077.9	-1063.5	-7.2	305.9	-305.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1555.2	-1548.9	-3.1	443.4	-443.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1563.0	-1563.0	0.0	446.6	-446.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1548.9	-1555.2	3.1	443.4	-443.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1063.5	-1077.9	7.2	305.9	-305.9	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1467.2	-1443.7	-11.7	415.9	-415.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	X2	X3	-1959.5	-1951.5	-4.0	558.7	-558.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1968.0	-1968.0	0.0	562.3	-562.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1951.5	-1959.5	4.0	558.7	-558.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1443.7	-1467.2	11.7	415.9	-415.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1475.5	-1452.4	-11.5	418.3	-418.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1964.5	-1955.9	-4.3	560.0	-560.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1968.3	-1968.3	0.0	562.4	-562.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1955.9	-1964.5	4.3	560.0	-560.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1452.4	-1475.5	11.5	418.3	-418.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	-2272.5	-2230.8	-20.8	643.3	-643.3	0.0	0.0
	X2	X3	-2351.0	-2349.1	-0.9	671.4	-671.4	0.0	0.0
	X3	X4	-2374.4	-2374.4	0.0	678.4	-678.4	0.0	0.0
	X4	X5	-2349.1	-2351.0	0.9	671.4	-671.4	0.0	0.0
	X5	X6	-2230.8	-2272.5	20.8	643.3	-643.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	-2249.1	-2215.2	-17.0	637.8	-637.8	0.0	0.0
	X2	X3	-2332.1	-2329.7	-1.2	666.0	-666.0	0.0	0.0
	X3	X4	-2349.5	-2349.5	0.0	671.3	-671.3	0.0	0.0
	X4	X5	-2329.7	-2332.1	1.2	666.0	-666.0	0.0	0.0
	X5	X6	-2215.2	-2249.1	17.0	637.8	-637.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-2674.3	-2622.4	-26.0	756.7	-756.7	0.0	0.0
	X2	X3	-2729.5	-2726.9	-1.3	779.5	-779.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2746.2	-2746.2	0.0	784.6	-784.6	0.0	0.0
	X4	X5	-2726.9	-2729.5	1.3	779.5	-779.5	0.0	0.0
	X5	X6	-2622.4	-2674.3	26.0	756.7	-756.7	0.0	0.0
4F	X1	X2	-2594.5	-2553.8	-20.4	735.5	-735.5	0.0	0.0
	X2	X3	-2646.9	-2644.8	-1.0	756.0	-756.0	0.0	0.0
	X3	X4	-2659.1	-2659.1	0.0	759.7	-759.7	0.0	0.0
	X4	X5	-2644.8	-2646.9	1.0	756.0	-756.0	0.0	0.0
	X5	X6	-2553.8	-2594.5	20.4	735.5	-735.5	0.0	0.0
3F	X1	X2	-2411.5	-2382.3	-14.6	684.8	-684.8	0.0	0.0
	X2	X3	-2452.2	-2451.1	-0.6	700.5	-700.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2461.3	-2461.3	0.0	703.2	-703.2	0.0	0.0
	X4	X5	-2451.1	-2452.2	0.6	700.5	-700.5	0.0	0.0
	X5	X6	-2382.3	-2411.5	14.6	684.8	-684.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1912.5	-1890.9	-10.8	543.4	-543.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1918.9	-1915.4	-1.7	547.8	-547.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1916.5	-1916.5	0.0	547.6	-547.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1915.4	-1918.9	1.7	547.8	-547.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1890.9	-1912.5	10.8	543.4	-543.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-4238.4	-3776.1	-231.1	1144.9	-1144.9	0.0	0.0
	X2	X3	-2597.9	-2861.9	132.0	780.0	-780.0	0.0	0.0
	X3	X4	-3083.9	-3083.9	0.0	881.1	-881.1	0.0	0.0
	X4	X5	-2861.9	-2597.9	-132.0	780.0	-780.0	0.0	0.0
	X5	X6	-3776.1	-4238.4	231.1	1144.9	-1144.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	168.6	82.1	-43.3	-89.5	89.5	-350.2	350.2
		X2	-2.7	-1.2	0.8	1.4	-1.4	-569.9	569.9
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-568.7	568.7
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-568.7	568.7
		X5	2.7	1.2	-0.8	-1.4	1.4	-569.9	569.9
		X6	-168.6	-82.1	43.3	89.5	-89.5	-350.2	350.2
14F	15F	X1	62.6	71.1	4.2	-47.7	47.7	-718.2	718.2
		X2	-0.9	-1.3	-0.2	0.8	-0.8	-1134.9	1134.9
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-1132.3	1132.3
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-1132.3	1132.3
		X5	0.9	1.3	0.2	-0.8	0.8	-1134.9	1134.9
		X6	-62.6	-71.1	-4.2	47.7	-47.7	-718.2	718.2
13F	14F	X1	73.0	72.1	-0.4	-51.8	51.8	-1086.2	1086.2
		X2	-1.1	0.3	0.7	0.3	-0.3	-1700.1	1700.1
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1695.9	1695.9
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1695.9	1695.9
		X5	1.1	-0.3	-0.7	-0.3	0.3	-1700.1	1700.1
		X6	-73.0	-72.1	0.4	51.8	-51.8	-1086.2	1086.2

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	71.9	71.9	0.0	-51.3	51.3	-1452.8	1452.8
		X2	0.6	0.2	-0.2	-0.3	0.3	-2271.1	2271.1
		X3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-2267.7	2267.7
		X4	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2267.7	2267.7
		X5	-0.6	-0.2	0.2	0.3	-0.3	-2271.1	2271.1
		X6	-71.9	-71.9	-0.0	51.3	-51.3	-1452.8	1452.8
11F	12F	X1	71.9	71.9	-0.0	-50.9	50.9	-1818.1	1818.1
		X2	0.7	3.0	1.1	-1.3	1.3	-2842.0	2842.0
		X3	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-2839.4	2839.4
		X4	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-2839.4	2839.4
		X5	-0.7	-3.0	-1.1	1.3	-1.3	-2842.0	2842.0
		X6	-71.9	-71.9	0.0	50.9	-50.9	-1818.1	1818.1
10F	11F	X1	71.8	71.5	-0.2	-51.2	51.2	-2183.4	2183.4
		X2	3.5	3.2	-0.2	-2.4	2.4	-3416.9	3416.9
		X3	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3419.2	3419.2
		X4	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3419.2	3419.2
		X5	-3.5	-3.2	0.2	2.4	-2.4	-3416.9	3416.9
		X6	-71.8	-71.5	0.2	51.2	-51.2	-2183.4	2183.4
9F	10F	X1	72.1	74.8	1.4	-52.5	52.5	-2548.7	2548.7
		X2	3.2	1.9	-0.7	-1.8	1.8	-4002.8	4002.8
		X3	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-4010.1	4010.1
		X4	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-4010.1	4010.1
		X5	-3.2	-1.9	0.7	1.8	-1.8	-4002.8	4002.8
		X6	-72.1	-74.8	-1.4	52.5	-52.5	-2548.7	2548.7
8F	9F	X1	75.3	74.7	-0.3	-53.6	53.6	-2919.2	2919.2
		X2	1.7	2.0	0.2	-1.3	1.3	-4598.4	4598.4
		X3	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-4608.7	4608.7
		X4	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-4608.7	4608.7
		X5	-1.7	-2.0	-0.2	1.3	-1.3	-4598.4	4598.4
		X6	-75.3	-74.7	0.3	53.6	-53.6	-2919.2	2919.2
7F	8F	X1	75.3	78.5	1.6	-54.4	54.4	-3289.6	3289.6
		X2	1.4	-1.2	-1.3	-0.1	0.1	-5194.0	5194.0
		X3	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-5207.3	5207.3
		X4	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-5207.3	5207.3
		X5	-1.4	1.2	1.3	0.1	-0.1	-5194.0	5194.0
		X6	-75.3	-78.5	-1.6	54.4	-54.4	-3289.6	3289.6
6F	7F	X1	80.2	79.0	-0.6	-56.8	56.8	-3667.4	3667.4
		X2	-2.1	-1.8	0.2	1.4	-1.4	-5811.4	5811.4
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-5823.2	5823.2
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-5823.2	5823.2
		X5	2.1	1.8	-0.2	-1.4	1.4	-5811.4	5811.4
		X6	-80.2	-79.0	0.6	56.8	-56.8	-3667.4	3667.4
5F	6F	X1	79.6	79.0	-0.3	-56.6	56.6	-4045.3	4045.3
		X2	-1.8	-2.2	-0.2	1.5	-1.5	-6430.5	6430.5
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-6440.6	6440.6
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-6440.6	6440.6
		X5	1.8	2.2	0.2	-1.5	1.5	-6430.5	6430.5
		X6	-79.6	-79.0	0.3	56.6	-56.6	-4045.3	4045.3
4F	5F	X1	84.0	79.6	-2.2	-58.4	58.4	-4427.3	4427.3
		X2	-2.5	-2.2	0.1	1.7	-1.7	-7058.7	7058.7
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-7066.8	7066.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-7066.8	7066.8
		X5	2.5	2.2	-0.1	-1.7	1.7	-7058.7	7058.7
		X6	-84.0	-79.6	2.2	58.4	-58.4	-4427.3	4427.3
3F	4F	X1	83.2	79.8	-1.7	-58.2	58.2	-4809.4	4809.4
		X2	-2.8	-3.2	-0.2	2.1	-2.1	-7703.8	7703.8
		X3	0.1	0.2	0.1	-0.1	0.1	-7709.7	7709.7
		X4	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-7709.7	7709.7
		X5	2.8	3.2	0.2	-2.1	2.1	-7703.8	7703.8
		X6	-83.2	-79.8	1.7	58.2	-58.2	-4809.4	4809.4
2F	3F	X1	82.7	76.2	-3.3	-56.8	56.8	-5191.7	5191.7
		X2	-2.0	3.7	2.8	-0.6	0.6	-8348.5	8348.5
		X3	-0.1	-1.4	-0.7	0.5	-0.5	-8352.1	8352.1
		X4	0.1	1.4	0.7	-0.5	0.5	-8352.1	8352.1
		X5	2.0	-3.7	-2.8	0.6	-0.6	-8348.5	8348.5

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	X6	-82.7	-76.2	3.3	56.8	-56.8	-5191.7	5191.7
1F	2F	X1	91.8	120.3	14.3	-63.3	63.3	-5587.2	5587.2
		X2	-10.2	-46.7	-18.2	17.0	-17.0	-9010.0	9010.0
		X3	1.3	8.6	3.6	-2.9	2.9	-9011.5	9011.5
		X4	-1.3	-8.6	-3.6	2.9	-2.9	-9011.5	9011.5
		X5	10.2	46.7	18.2	-17.0	17.0	-9010.0	9010.0
		X6	-91.8	-120.3	-14.3	63.3	-63.3	-5587.2	5587.2

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	-403.6	290.8	347.2	40.3	-40.3	65.7	-65.7
		X2	-850.3	-157.6	346.3	360.0	-360.0	9.6	-9.6
		X3	-919.7	-177.1	371.3	391.7	-391.7	2.7	-2.7
		X4	-919.7	-177.1	371.3	391.7	-391.7	-2.7	2.7
		X5	-850.3	-157.6	346.3	360.0	-360.0	-9.6	9.6
		X6	-403.6	290.8	347.2	40.3	-40.3	-65.7	65.7
14F	15F	X1	-930.9	225.5	578.2	252.0	-252.0	167.8	-167.8
		X2	-1114.6	-245.0	434.8	485.6	-485.6	9.0	-9.0
		X3	-1118.4	-236.2	441.1	483.8	-483.8	6.9	-6.9
		X4	-1118.4	-236.2	441.1	483.8	-483.8	-6.9	6.9
		X5	-1114.6	-245.0	434.8	485.6	-485.6	-9.0	9.0
		X6	-930.9	225.5	578.2	252.0	-252.0	-167.8	167.8
13F	14F	X1	-994.6	51.6	523.1	336.8	-336.8	292.0	-292.0
		X2	-1263.6	-541.7	361.0	644.8	-644.8	5.9	-5.9
		X3	-1278.9	-666.0	306.5	694.6	-694.6	11.8	-11.8
		X4	-1278.9	-666.0	306.5	694.6	-694.6	-11.8	11.8
		X5	-1263.6	-541.7	361.0	644.8	-644.8	-5.9	5.9
		X6	-994.6	51.6	523.1	336.8	-336.8	-292.0	292.0
12F	13F	X1	-934.9	-116.3	409.3	375.4	-375.4	437.3	-437.3
		X2	-1475.1	-774.3	350.4	803.4	-803.4	58.1	-58.1
		X3	-1635.4	-919.3	358.1	912.4	-912.4	18.3	-18.3
		X4	-1635.4	-919.3	358.1	912.4	-912.4	-18.3	18.3
		X5	-1475.1	-774.3	350.4	803.4	-803.4	-58.1	58.1
		X6	-934.9	-116.3	409.3	375.4	-375.4	-437.3	437.3
11F	12F	X1	-861.9	-286.4	287.7	406.5	-406.5	596.6	-596.6
		X2	-1449.5	-1055.3	197.1	886.7	-886.7	111.7	-111.7
		X3	-1608.8	-1285.8	161.5	1024.6	-1024.6	24.5	-24.5
		X4	-1608.8	-1285.8	161.5	1024.6	-1024.6	-24.5	24.5
		X5	-1449.5	-1055.3	197.1	886.7	-886.7	-111.7	111.7
		X6	-861.9	-286.4	287.7	406.5	-406.5	-596.6	596.6
10F	11F	X1	-755.6	-506.8	124.4	450.9	-450.9	756.5	-756.5
		X2	-1471.1	-1184.5	143.3	948.4	-948.4	175.9	-175.9
		X3	-1716.4	-1415.9	150.2	1118.7	-1118.7	28.2	-28.2
		X4	-1716.4	-1415.9	150.2	1118.7	-1118.7	-28.2	28.2
		X5	-1471.1	-1184.5	143.3	948.4	-948.4	-175.9	175.9
		X6	-755.6	-506.8	124.4	450.9	-450.9	-756.5	756.5
9F	10F	X1	-571.1	-712.0	-70.5	458.3	-458.3	921.0	-921.0
		X2	-1434.2	-1669.8	-117.8	1108.6	-1108.6	258.7	-258.7
		X3	-1696.0	-1926.9	-115.4	1293.9	-1293.9	33.5	-33.5
		X4	-1696.0	-1926.9	-115.4	1293.9	-1293.9	-33.5	33.5
		X5	-1434.2	-1669.8	-117.8	1108.6	-1108.6	-258.7	258.7
		X6	-571.1	-712.0	-70.5	458.3	-458.3	-921.0	921.0
8F	9F	X1	-755.2	-758.6	-1.7	540.6	-540.6	1150.4	-1150.4
		X2	-1733.5	-1724.7	4.4	1235.1	-1235.1	355.1	-355.1
		X3	-1992.6	-1996.1	-1.8	1424.6	-1424.6	39.8	-39.8
		X4	-1992.6	-1996.1	-1.8	1424.6	-1424.6	-39.8	39.8
		X5	-1733.5	-1724.7	4.4	1235.1	-1235.1	-355.1	355.1
		X6	-755.2	-758.6	-1.7	540.6	-540.6	-1150.4	1150.4
7F	8F	X1	-716.9	-1268.8	-276.0	702.9	-702.9	1391.4	-1391.4
		X2	-1692.2	-2292.0	-299.9	1410.3	-1410.3	464.2	-464.2
		X3	-1928.1	-2377.5	-224.7	1524.1	-1524.1	49.6	-49.6
		X4	-1928.1	-2377.5	-224.7	1524.1	-1524.1	-49.6	49.6
		X5	-1692.2	-2292.0	-299.9	1410.3	-1410.3	-464.2	464.2
		X6	-716.9	-1268.8	-276.0	702.9	-702.9	-1391.4	1391.4
6F	7F	X1	-1003.7	-1221.4	-108.9	794.7	-794.7	1800.9	-1800.9

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	X2	-2289.8	-2380.5	-45.3	1668.0	-1668.0	543.3	-543.3
		X3	-2346.0	-2445.6	-49.8	1711.3	-1711.3	72.6	-72.6
		X4	-2346.0	-2445.6	-49.8	1711.3	-1711.3	-72.6	72.6
		X5	-2289.8	-2380.5	-45.3	1668.0	-1668.0	-543.3	543.3
		X6	-1003.7	-1221.4	-108.9	794.7	-794.7	-1800.9	1800.9
5F	6F	X1	-1027.7	-1470.6	-221.5	892.3	-892.3	2222.8	-2222.8
		X2	-2166.8	-2795.2	-314.2	1772.2	-1772.2	623.2	-623.2
		X3	-2233.6	-2855.8	-311.1	1817.6	-1817.6	98.4	-98.4
		X4	-2233.6	-2855.8	-311.1	1817.6	-1817.6	-98.4	98.4
		X5	-2166.8	-2795.2	-314.2	1772.2	-1772.2	-623.2	623.2
4F	5F	X6	-1027.7	-1470.6	-221.5	892.3	-892.3	-2222.8	2222.8
		X1	-1203.7	-1595.9	-196.1	999.9	-999.9	2736.0	-2736.0
		X2	-2556.7	-2782.4	-112.8	1906.8	-1906.8	714.2	-714.2
		X3	-2617.3	-2831.9	-107.3	1946.2	-1946.2	128.6	-128.6
		X4	-2617.3	-2831.9	-107.3	1946.2	-1946.2	-128.6	128.6
3F	4F	X5	-2556.7	-2782.4	-112.8	1906.8	-1906.8	-714.2	714.2
		X6	-1203.7	-1595.9	-196.1	999.9	-999.9	-2736.0	2736.0
		X1	-998.6	-1760.1	-380.8	985.3	-985.3	3245.4	-3245.4
		X2	-2418.3	-3184.1	-382.9	2000.9	-2000.9	852.6	-852.6
		X3	-2471.9	-3219.1	-373.6	2032.5	-2032.5	166.6	-166.6
2F	3F	X4	-2471.9	-3219.1	-373.6	2032.5	-2032.5	-166.6	166.6
		X5	-2418.3	-3184.1	-382.9	2000.9	-2000.9	-852.6	852.6
		X6	-998.6	-1760.1	-380.8	985.3	-985.3	-3245.4	3245.4
		X1	-651.4	-2465.0	-906.8	1113.0	-1113.0	3725.9	-3725.9
		X2	-1650.4	-3901.8	-1125.7	1982.9	-1982.9	950.0	-950.0
1F	2F	X3	-1693.3	-3983.9	-1145.3	2027.6	-2027.6	198.0	-198.0
		X4	-1693.3	-3983.9	-1145.3	2027.6	-2027.6	-198.0	198.0
		X5	-1650.4	-3901.8	-1125.7	1982.9	-1982.9	-950.0	950.0
		X6	-651.4	-2465.0	-906.8	1113.0	-1113.0	-3725.9	3725.9
		X1	552.5	-4238.4	-2395.4	1100.3	-1100.3	4106.3	-4106.3
1F	2F	X2	92.0	-6374.0	-3233.0	1875.2	-1875.2	1017.6	-1017.6
		X3	152.0	-5945.8	-3048.9	1729.5	-1729.5	219.8	-219.8
		X4	152.0	-5945.8	-3048.9	1729.5	-1729.5	-219.8	219.8
		X5	92.0	-6374.0	-3233.0	1875.2	-1875.2	-1017.6	1017.6
		X6	552.5	-4238.4	-2395.4	1100.3	-1100.3	-4106.3	4106.3

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	403.6	-290.8	-347.2	-40.3	40.3	-65.7	65.7
		X2	850.3	157.6	-346.3	-360.0	360.0	-9.6	9.6
		X3	919.7	177.1	-371.3	-391.7	391.7	-2.7	2.7
		X4	919.7	177.1	-371.3	-391.7	391.7	2.7	-2.7
		X5	850.3	157.6	-346.3	-360.0	360.0	9.6	-9.6
14F	15F	X6	403.6	-290.8	-347.2	-40.3	40.3	65.7	-65.7
		X1	930.9	-225.5	-578.2	-252.0	252.0	-167.8	167.8
		X2	1114.6	245.0	-434.8	-485.6	485.6	-9.0	9.0
		X3	1118.4	236.2	-441.1	-483.8	483.8	-6.9	6.9
		X4	1118.4	236.2	-441.1	-483.8	483.8	6.9	-6.9
13F	14F	X5	1114.6	245.0	-434.8	-485.6	485.6	9.0	-9.0
		X6	930.9	-225.5	-578.2	-252.0	252.0	167.8	-167.8
		X1	994.6	-51.6	-523.1	-336.8	336.8	-292.0	292.0
		X2	1263.6	541.7	-361.0	-644.8	644.8	-5.9	5.9
		X3	1278.9	666.0	-306.5	-694.6	694.6	-11.8	11.8
12F	13F	X4	1278.9	666.0	-306.5	-694.6	694.6	11.8	-11.8
		X5	1263.6	541.7	-361.0	-644.8	644.8	5.9	-5.9
		X6	994.6	-51.6	-523.1	-336.8	336.8	292.0	-292.0
		X1	934.9	116.3	-409.3	-375.4	375.4	-437.3	437.3
		X2	1475.1	774.3	-350.4	-803.4	803.4	-58.1	58.1
11F	12F	X3	1635.4	919.3	-358.1	-912.4	912.4	-18.3	18.3
		X4	1635.4	919.3	-358.1	-912.4	912.4	18.3	-18.3
		X5	1475.1	774.3	-350.4	-803.4	803.4	58.1	-58.1
11F	12F	X6	934.9	116.3	-409.3	-375.4	375.4	437.3	-437.3
		X1	861.9	286.4	-287.7	-406.5	406.5	-596.6	596.6
		X2	1449.5	1055.3	-197.1	-886.7	886.7	-111.7	111.7
11F	12F	X3	1608.8	1285.8	-161.5	-1024.6	1024.6	-24.5	24.5

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	X4	1608.8	1285.8	-161.5	-1024.6	1024.6	24.5	-24.5
		X5	1449.5	1055.3	-197.1	-886.7	886.7	111.7	-111.7
		X6	861.9	286.4	-287.7	-406.5	406.5	596.6	-596.6
10F	11F	X1	755.6	506.8	-124.4	-450.9	450.9	-756.5	756.5
		X2	1471.1	1184.5	-143.3	-948.4	948.4	-175.9	175.9
		X3	1716.4	1415.9	-150.2	-1118.7	1118.7	-28.2	28.2
		X4	1716.4	1415.9	-150.2	-1118.7	1118.7	28.2	-28.2
		X5	1471.1	1184.5	-143.3	-948.4	948.4	175.9	-175.9
		X6	755.6	506.8	-124.4	-450.9	450.9	756.5	-756.5
9F	10F	X1	571.1	712.0	70.5	-458.3	458.3	-921.0	921.0
		X2	1434.2	1669.8	117.8	-1108.6	1108.6	-258.7	258.7
		X3	1696.0	1926.9	115.4	-1293.9	1293.9	-33.5	33.5
		X4	1696.0	1926.9	115.4	-1293.9	1293.9	33.5	-33.5
		X5	1434.2	1669.8	117.8	-1108.6	1108.6	258.7	-258.7
		X6	571.1	712.0	70.5	-458.3	458.3	921.0	-921.0
8F	9F	X1	755.2	758.6	1.7	-540.6	540.6	-1150.4	1150.4
		X2	1733.5	1724.7	-4.4	-1235.1	1235.1	-355.1	355.1
		X3	1992.6	1996.1	1.8	-1424.6	1424.6	-39.8	39.8
		X4	1992.6	1996.1	1.8	-1424.6	1424.6	39.8	-39.8
		X5	1733.5	1724.7	-4.4	-1235.1	1235.1	355.1	-355.1
		X6	755.2	758.6	1.7	-540.6	540.6	1150.4	-1150.4
7F	8F	X1	716.9	1268.8	276.0	-702.9	702.9	-1391.4	1391.4
		X2	1692.2	2292.0	299.9	-1410.3	1410.3	-464.2	464.2
		X3	1928.1	2377.5	224.7	-1524.1	1524.1	-49.6	49.6
		X4	1928.1	2377.5	224.7	-1524.1	1524.1	49.6	-49.6
		X5	1692.2	2292.0	299.9	-1410.3	1410.3	464.2	-464.2
		X6	716.9	1268.8	276.0	-702.9	702.9	1391.4	-1391.4
6F	7F	X1	1003.7	1221.4	108.9	-794.7	794.7	-1800.9	1800.9
		X2	2289.8	2380.5	45.3	-1668.0	1668.0	-543.3	543.3
		X3	2346.0	2445.6	49.8	-1711.3	1711.3	-72.6	72.6
		X4	2346.0	2445.6	49.8	-1711.3	1711.3	72.6	-72.6
		X5	2289.8	2380.5	45.3	-1668.0	1668.0	543.3	-543.3
		X6	1003.7	1221.4	108.9	-794.7	794.7	1800.9	-1800.9
5F	6F	X1	1027.7	1470.6	221.5	-892.3	892.3	-2222.8	2222.8
		X2	2166.8	2795.2	314.2	-1772.2	1772.2	-623.2	623.2
		X3	2233.6	2855.8	311.1	-1817.6	1817.6	-98.4	98.4
		X4	2233.6	2855.8	311.1	-1817.6	1817.6	98.4	-98.4
		X5	2166.8	2795.2	314.2	-1772.2	1772.2	623.2	-623.2
		X6	1027.7	1470.6	221.5	-892.3	892.3	2222.8	-2222.8
4F	5F	X1	1203.7	1595.9	196.1	-999.9	999.9	-2736.0	2736.0
		X2	2556.7	2782.4	112.8	-1906.8	1906.8	-714.2	714.2
		X3	2617.3	2831.9	107.3	-1946.2	1946.2	-128.6	128.6
		X4	2617.3	2831.9	107.3	-1946.2	1946.2	128.6	-128.6
		X5	2556.7	2782.4	112.8	-1906.8	1906.8	714.2	-714.2
		X6	1203.7	1595.9	196.1	-999.9	999.9	2736.0	-2736.0
3F	4F	X1	998.6	1760.1	380.8	-985.3	985.3	-3245.4	3245.4
		X2	2418.3	3184.1	382.9	-2000.9	2000.9	-852.6	852.6
		X3	2471.9	3219.1	373.6	-2032.5	2032.5	-166.6	166.6
		X4	2471.9	3219.1	373.6	-2032.5	2032.5	166.6	-166.6
		X5	2418.3	3184.1	382.9	-2000.9	2000.9	852.6	-852.6
		X6	998.6	1760.1	380.8	-985.3	985.3	3245.4	-3245.4
2F	3F	X1	651.4	2465.0	906.8	-1113.0	1113.0	-3725.9	3725.9
		X2	1650.4	3901.8	1125.7	-1982.9	1982.9	-950.0	950.0
		X3	1693.3	3983.9	1145.3	-2027.6	2027.6	-198.0	198.0
		X4	1693.3	3983.9	1145.3	-2027.6	2027.6	198.0	-198.0
		X5	1650.4	3901.8	1125.7	-1982.9	1982.9	950.0	-950.0
		X6	651.4	2465.0	906.8	-1113.0	1113.0	3725.9	-3725.9
1F	2F	X1	-552.5	4238.4	2395.4	-1100.3	1100.3	-4106.3	4106.3
		X2	-92.0	6374.0	3233.0	-1875.2	1875.2	-1017.6	1017.6
		X3	-152.0	5945.8	3048.9	-1729.5	1729.5	-219.8	219.8
		X4	-152.0	5945.8	3048.9	-1729.5	1729.5	219.8	-219.8
		X5	-92.0	6374.0	3233.0	-1875.2	1875.2	1017.6	-1017.6
		X6	-552.5	4238.4	2395.4	-1100.3	1100.3	4106.3	-4106.3

=====

* Y4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	42.8	29.8	21.3	33.5	0.0	0.0
	X2	X3	-42.8	32.2	13.7	28.9	25.9	0.0	0.0
	X3	X4	-32.2	32.2	19.0	27.4	27.4	0.0	0.0
	X4	X5	-32.2	42.8	13.7	25.9	28.9	0.0	0.0
	X5	X6	-42.8	0.0	29.8	33.5	21.3	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* X1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	676.6	203.1	187.4	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.3	184.8	184.8	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.7	0.4	2.4	6.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.7	3.6	1093.7	345.0	345.1	0.0	0.0
	Y3	Y4	-3.6	0.0	1.0	7.4	3.4	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-323.8	323.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-350.2	350.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-659.7	659.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-718.2	718.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-995.4	995.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1086.2	1086.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1331.8	1331.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1452.8	1452.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1666.8	1666.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1818.1	1818.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2003.6	2003.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2183.4	2183.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2340.2	2340.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2548.7	2548.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2682.8	2682.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2919.2	2919.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3025.2	3025.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3289.6	3289.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3367.5	3367.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3667.4	3667.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3709.5	3709.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4045.3	4045.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4051.2	4051.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4427.3	4427.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4392.7	4392.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4809.4	4809.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4733.8	4733.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5191.7	5191.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5083.9	5083.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5587.2	5587.2

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	-63.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-63.0	63.0
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.0	-206.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-207.2	207.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383.2	-383.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-386.6	386.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.6	-590.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-596.8	596.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	826.0	-826.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-835.8	835.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1084.7	-1084.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1098.5	1098.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1362.2	-1362.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1380.6	1380.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1660.0	-1660.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1682.4	1682.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1975.0	-1975.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2002.0	2002.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2301.9	-2301.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2334.3	2334.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2635.8	-2635.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2674.3	2674.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2974.3	-2974.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3019.6	3019.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3314.9	-3314.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3367.2	3367.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3658.2	-3658.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3718.6	3718.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4039.9	-4039.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4110.3	4110.3

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-63.0	63.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	-63.0
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-206.0	206.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.2	-207.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-383.2	383.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	386.6	-386.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-590.6	590.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	596.8	-596.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-826.0	826.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	835.8	-835.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1084.7	1084.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1098.5	-1098.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1362.2	1362.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1380.6	-1380.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1660.0	1660.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1682.4	-1682.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1975.0	1975.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2002.0	-2002.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2301.9	2301.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2334.3	-2334.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2635.8	2635.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2674.3	-2674.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2974.3	2974.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3019.6	-3019.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3314.9	3314.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3367.2	-3367.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3658.2	3658.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3718.6	-3718.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4039.9	4039.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4110.3	-4110.3

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	5.7	-10.6	-10.7	-7.6
14F	Y2	Y3	11.6	-10.2	-10.8	-7.5
13F	Y2	Y3	17.6	-9.8	-10.8	-7.4
12F	Y2	Y3	23.5	-9.4	-10.7	-7.2
11F	Y2	Y3	29.4	-9.1	-10.6	-7.0
10F	Y2	Y3	35.3	-8.5	-10.3	-6.7
9F	Y2	Y3	41.2	-8.0	-10.0	-6.4
8F	Y2	Y3	47.3	-7.6	-9.8	-6.2
7F	Y2	Y3	53.3	-7.2	-9.6	-5.9
6F	Y2	Y3	59.3	-6.1	-9.0	-5.4
5F	Y2	Y3	65.4	-4.7	-8.1	-4.6
4F	Y2	Y3	71.5	-3.2	-7.2	-3.7
3F	Y2	Y3	77.6	-1.5	-6.2	-2.8
2F	Y2	Y3	83.7	0.2	-5.2	-1.8
1F	Y2	Y3	90.0	2.0	-4.2	-0.7

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-3.3	1177.2	723.4	678.8
14F	Y2	Y3	-9.9	1985.0	496.2	886.1
13F	Y2	Y3	-17.4	2877.1	103.6	1064.6
12F	Y2	Y3	-26.1	3852.5	-425.8	1223.8
11F	Y2	Y3	-35.6	4924.6	-1062.3	1367.2
10F	Y2	Y3	-45.9	6011.7	-1853.7	1485.0
9F	Y2	Y3	-56.8	7172.8	-2708.8	1594.3
8F	Y2	Y3	-69.3	8392.9	-3649.3	1694.1
7F	Y2	Y3	-82.2	9671.5	-4656.6	1775.2
6F	Y2	Y3	-95.0	10918.1	-5784.7	1833.4
5F	Y2	Y3	-107.6	12194.8	-6935.7	1878.3
4F	Y2	Y3	-120.0	13452.4	-8141.8	1896.6
3F	Y2	Y3	-132.2	14718.2	-9355.1	1915.4
2F	Y2	Y3	-143.7	15997.8	-10577.8	1935.7
1F	Y2	Y3	-155.7	17985.8	-11375.7	1973.2

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	3.3	-1177.2	-723.4	-678.8
14F	Y2	Y3	9.9	-1985.0	-496.2	-886.1
13F	Y2	Y3	17.4	-2877.1	-103.6	-1064.6
12F	Y2	Y3	26.1	-3852.5	425.8	-1223.8
11F	Y2	Y3	35.6	-4924.6	1062.3	-1367.2
10F	Y2	Y3	45.9	-6011.7	1853.7	-1485.0
9F	Y2	Y3	56.8	-7172.8	2708.8	-1594.3
8F	Y2	Y3	69.3	-8392.9	3649.3	-1694.1
7F	Y2	Y3	82.2	-9671.5	4656.6	-1775.2
6F	Y2	Y3	95.0	-10918.1	5784.7	-1833.4
5F	Y2	Y3	107.6	-12194.8	6935.7	-1878.3
4F	Y2	Y3	120.0	-13452.4	8141.8	-1896.6
3F	Y2	Y3	132.2	-14718.2	9355.1	-1915.4
2F	Y2	Y3	143.7	-15997.8	10577.8	-1935.7
1F	Y2	Y3	155.7	-17985.8	11375.7	-1973.2

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	1086.1	317.2	285.8	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1020.0	288.0	288.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.6	0.5	2.7	7.5	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.6	5.3	1368.4	416.3	416.6	0.0	0.0
	Y3	Y4	-5.3	0.0	1.1	9.8	3.9	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-508.4	508.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-569.9	569.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-996.5	996.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1134.9	1134.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1484.7	1484.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1700.1	1700.1

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1980.4	1980.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2271.1	2271.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2475.7	2475.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2842.0	2842.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2981.0	2981.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3416.9	3416.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3497.5	3497.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4002.8	4002.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4019.8	4019.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4598.4	4598.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4542.2	4542.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5194.0	5194.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5066.6	5066.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5811.4	5811.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5589.4	5589.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6430.5	6430.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6112.3	6112.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7058.7	7058.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6649.6	6649.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7703.8	7703.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7183.4	7183.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8348.5	8348.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7725.3	7725.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9010.0	9010.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	-28.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.5	34.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.2	-113.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-133.1	133.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	244.4	-244.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-285.3	285.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.9	-429.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-493.5	493.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	647.1	-647.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-740.8	740.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	899.8	-899.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1028.4	1028.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1246.8	-1246.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1394.5	1394.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1577.7	-1577.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1763.8	1763.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1940.6	-1940.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2168.4	2168.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2299.1	-2299.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2710.6	2710.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2709.9	-2709.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3192.5	3192.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3145.5	-3145.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3702.8	3702.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3735.5	-3735.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4373.3	4373.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4230.5	-4230.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4948.7	4948.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4792.1	-4792.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5600.4	5600.4

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.9	28.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	-34.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-113.2	113.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.1	-133.1

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-244.4	244.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	285.3	-285.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-429.9	429.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	493.5	-493.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-647.1	647.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	740.8	-740.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-899.8	899.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1028.4	-1028.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1246.8	1246.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1394.5	-1394.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1577.7	1577.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1763.8	-1763.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1940.6	1940.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2168.4	-2168.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2299.1	2299.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2710.6	-2710.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2709.9	2709.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3192.5	-3192.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3145.5	3145.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3702.8	-3702.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3735.5	3735.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4373.3	-4373.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4230.5	4230.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4948.7	-4948.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4792.1	4792.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5600.4	-5600.4

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	12.7	3.5	7.0	3.8
14F	Y2	Y3	25.1	2.2	8.2	3.7
13F	Y2	Y3	37.4	0.8	9.4	3.6
12F	Y2	Y3	45.6	0.5	9.4	3.6
11F	Y2	Y3	57.0	-0.6	10.4	3.5
10F	Y2	Y3	68.6	-2.1	11.4	3.3
9F	Y2	Y3	68.2	-0.6	9.6	3.2
8F	Y2	Y3	78.4	-1.6	10.2	3.1
7F	Y2	Y3	88.5	-2.6	10.9	2.9
6F	Y2	Y3	92.9	-15.4	22.9	2.7
5F	Y2	Y3	102.6	-17.6	24.0	2.3
4F	Y2	Y3	112.4	-19.8	24.9	1.8
3F	Y2	Y3	104.0	-20.8	24.6	1.4
2F	Y2	Y3	112.5	-22.9	25.4	0.9
1F	Y2	Y3	121.2	-25.0	26.1	0.3

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-2.6	724.7	413.0	406.3
14F	Y2	Y3	-12.0	1634.0	422.4	734.4
13F	Y2	Y3	-28.0	2724.8	117.5	1015.1
12F	Y2	Y3	-45.3	3858.3	-307.8	1268.0
11F	Y2	Y3	-70.1	5247.0	-1015.8	1497.8
10F	Y2	Y3	-99.2	6755.3	-1947.0	1717.3
9F	Y2	Y3	-112.6	7792.1	-2422.1	1917.8
8F	Y2	Y3	-143.0	9406.6	-3515.6	2104.0
7F	Y2	Y3	-176.9	11160.5	-4730.2	2276.2
6F	Y2	Y3	-353.7	12519.6	-5687.6	2440.0
5F	Y2	Y3	-418.6	14350.9	-7102.0	2588.9
4F	Y2	Y3	-488.0	16269.1	-8623.8	2730.5
3F	Y2	Y3	-563.6	16657.9	-8673.8	2851.5
2F	Y2	Y3	-640.7	18470.7	-10207.2	2951.3
1F	Y2	Y3	-729.0	21298.8	-11172.3	3022.8

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	2.6	-724.7	-413.0	-406.3
14F	Y2	Y3	12.0	-1634.0	-422.4	-734.4
13F	Y2	Y3	28.0	-2724.8	-117.5	-1015.1
12F	Y2	Y3	45.3	-3858.3	307.8	-1268.0
11F	Y2	Y3	70.1	-5247.0	1015.8	-1497.8
10F	Y2	Y3	99.2	-6755.3	1947.0	-1717.3
9F	Y2	Y3	112.6	-7792.1	2422.1	-1917.8
8F	Y2	Y3	143.0	-9406.6	3515.6	-2104.0
7F	Y2	Y3	176.9	-11160.5	4730.2	-2276.2
6F	Y2	Y3	353.7	-12519.6	5687.6	-2440.0
5F	Y2	Y3	418.6	-14350.9	7102.0	-2588.9
4F	Y2	Y3	488.0	-16269.1	8623.8	-2730.5
3F	Y2	Y3	563.6	-16657.9	8673.8	-2851.5
2F	Y2	Y3	640.7	-18470.7	10207.2	-2951.3
1F	Y2	Y3	729.0	-21298.8	11172.3	-3022.8

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	1086.1	317.2	285.8	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1020.0	288.0	288.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.6	0.5	2.7	7.5	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.6	5.3	1368.4	416.3	416.6	0.0	0.0
	Y3	Y4	-5.3	0.0	1.1	9.8	3.9	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-507.9	507.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-568.7	568.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-996.1	996.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1132.3	1132.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1484.3	1484.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1695.9	1695.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1980.0	1980.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2267.7	2267.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2475.2	2475.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2839.4	2839.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2986.5	2986.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3419.2	3419.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3509.0	3509.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4010.1	4010.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4031.0	4031.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4608.7	4608.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4553.0	4553.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5207.3	5207.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5076.9	5076.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5823.2	5823.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5599.2	5599.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6440.6	6440.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6121.6	6121.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7066.8	7066.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6658.1	6658.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7709.7	7709.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7191.2	7191.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8352.1	8352.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7732.5	7732.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9011.5	9011.5

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	-29.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.2	34.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.8	-114.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.4	131.4
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	246.8	-246.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-282.3	282.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	433.7	-433.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-489.2	489.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	652.1	-652.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-735.4	735.4

* X3 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	906.3	-906.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1022.0	1022.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1255.3	-1255.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1386.3	1386.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1589.5	-1589.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1755.3	1755.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1955.6	-1955.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2159.4	2159.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2317.3	-2317.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2701.0	2701.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2730.9	-2730.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3182.8	3182.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3168.9	-3168.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3693.0	3693.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3762.2	-3762.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4361.5	4361.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4258.6	-4258.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4936.8	4936.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4821.3	-4821.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5588.6	5588.6

* X3 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-29.8	29.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	-34.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-114.8	114.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.4	-131.4
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-246.8	246.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	282.3	-282.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-433.7	433.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	489.2	-489.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-652.1	652.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	735.4	-735.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-906.3	906.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1022.0	-1022.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1255.3	1255.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1386.3	-1386.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1589.5	1589.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1755.3	-1755.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1955.6	1955.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2159.4	-2159.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2317.3	2317.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2701.0	-2701.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2730.9	2730.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3182.8	-3182.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3168.9	3168.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3693.0	-3693.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3762.2	3762.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4361.5	-4361.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4258.6	4258.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4936.8	-4936.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4821.3	4821.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5588.6	-5588.6

* X3 フレーム 壁部材（エレメント置換）応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	12.7	3.6	7.1	3.8
14F	Y2	Y3	25.0	2.3	8.4	3.8
13F	Y2	Y3	37.4	0.8	9.6	3.7
12F	Y2	Y3	45.5	0.6	9.6	3.6
11F	Y2	Y3	57.0	-0.6	10.5	3.5
10F	Y2	Y3	68.7	-2.1	11.5	3.4
9F	Y2	Y3	68.4	-0.7	9.8	3.2
8F	Y2	Y3	78.6	-1.6	10.3	3.1

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
7F	Y2	Y3	88.8	-2.5	10.9	3.0
6F	Y2	Y3	93.1	-15.4	23.0	2.7
5F	Y2	Y3	102.8	-17.6	24.1	2.3
4F	Y2	Y3	112.5	-19.8	25.0	1.9
3F	Y2	Y3	104.1	-20.8	24.7	1.4
2F	Y2	Y3	112.6	-23.0	25.5	0.9
1F	Y2	Y3	121.3	-25.2	26.3	0.3

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-4.1	699.2	383.7	386.7
14F	Y2	Y3	-15.9	1607.7	394.2	715.0
13F	Y2	Y3	-34.3	2698.0	90.0	995.7
12F	Y2	Y3	-53.9	3832.3	-336.0	1248.7
11F	Y2	Y3	-81.2	5221.8	-1044.9	1478.6
10F	Y2	Y3	-113.0	6732.2	-1977.1	1698.2
9F	Y2	Y3	-127.8	7769.7	-2452.2	1899.1
8F	Y2	Y3	-162.0	9391.6	-3551.4	2085.8
7F	Y2	Y3	-199.5	11152.7	-4770.8	2259.1
6F	Y2	Y3	-378.9	12522.3	-5733.6	2424.5
5F	Y2	Y3	-446.7	14362.5	-7150.8	2575.6
4F	Y2	Y3	-518.6	16289.2	-8673.9	2719.8
3F	Y2	Y3	-593.6	16681.0	-8719.0	2843.5
2F	Y2	Y3	-672.2	18500.1	-10250.9	2946.1
1F	Y2	Y3	-761.3	21334.4	-11214.0	3021.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	4.1	-699.2	-383.7	-386.7
14F	Y2	Y3	15.9	-1607.7	-394.2	-715.0
13F	Y2	Y3	34.3	-2698.0	-90.0	-995.7
12F	Y2	Y3	53.9	-3832.3	336.0	-1248.7
11F	Y2	Y3	81.2	-5221.8	1044.9	-1478.6
10F	Y2	Y3	113.0	-6732.2	1977.1	-1698.2
9F	Y2	Y3	127.8	-7769.7	2452.2	-1899.1
8F	Y2	Y3	162.0	-9391.6	3551.4	-2085.8
7F	Y2	Y3	199.5	-11152.7	4770.8	-2259.1
6F	Y2	Y3	378.9	-12522.3	5733.6	-2424.5
5F	Y2	Y3	446.7	-14362.5	7150.8	-2575.6
4F	Y2	Y3	518.6	-16289.2	8673.9	-2719.8
3F	Y2	Y3	593.6	-16681.0	8719.0	-2843.5
2F	Y2	Y3	672.2	-18500.1	10250.9	-2946.1
1F	Y2	Y3	761.3	-21334.4	11214.0	-3021.0

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	1086.1	317.2	285.8	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1020.0	288.0	288.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.6	0.5	2.7	7.5	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.6	5.3	1368.4	416.3	416.6	0.0	0.0
	Y3	Y4	-5.3	0.0	1.1	9.8	3.9	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-507.9	507.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-568.7	568.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-996.1	996.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1132.3	1132.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1484.3	1484.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1695.9	1695.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1980.0	1980.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2267.7	2267.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2475.2	2475.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2839.4	2839.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2986.5	2986.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3419.2	3419.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3509.0	3509.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4010.1	4010.1

* X4 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4031.0	4031.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4608.7	4608.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4553.0	4553.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5207.3	5207.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5076.9	5076.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5823.2	5823.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5599.2	5599.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6440.6	6440.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6121.6	6121.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7066.8	7066.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6658.1	6658.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7709.7	7709.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7191.2	7191.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8352.1	8352.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7732.5	7732.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9011.5	9011.5

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	-29.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.2	34.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.8	-114.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.4	131.4
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	246.8	-246.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-282.3	282.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	433.7	-433.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-489.2	489.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	652.1	-652.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-735.4	735.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	906.3	-906.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1022.0	1022.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1255.3	-1255.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1386.3	1386.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1589.5	-1589.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1755.3	1755.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1955.6	-1955.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2159.4	2159.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2317.3	-2317.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2701.0	2701.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2730.9	-2730.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3182.8	3182.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3168.9	-3168.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3693.0	3693.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3762.2	-3762.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4361.5	4361.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4258.6	-4258.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4936.8	4936.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4821.3	-4821.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5588.6	5588.6

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-29.8	29.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	-34.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-114.8	114.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.4	-131.4
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-246.8	246.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	282.3	-282.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-433.7	433.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	489.2	-489.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-652.1	652.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	735.4	-735.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-906.3	906.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1022.0	-1022.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1255.3	1255.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1386.3	-1386.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1589.5	1589.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1755.3	-1755.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1955.6	1955.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2159.4	-2159.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2317.3	2317.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2701.0	-2701.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2730.9	2730.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3182.8	-3182.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3168.9	3168.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3693.0	-3693.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3762.2	3762.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4361.5	-4361.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4258.6	4258.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4936.8	-4936.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4821.3	4821.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5588.6	-5588.6

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	12.7	3.6	7.1	3.8
14F	Y2	Y3	25.0	2.3	8.4	3.8
13F	Y2	Y3	37.4	0.8	9.6	3.7
12F	Y2	Y3	45.5	0.6	9.6	3.6
11F	Y2	Y3	57.0	-0.6	10.5	3.5
10F	Y2	Y3	68.7	-2.1	11.5	3.4
9F	Y2	Y3	68.4	-0.7	9.8	3.2
8F	Y2	Y3	78.6	-1.6	10.3	3.1
7F	Y2	Y3	88.8	-2.5	10.9	3.0
6F	Y2	Y3	93.1	-15.4	23.0	2.7
5F	Y2	Y3	102.8	-17.6	24.1	2.3
4F	Y2	Y3	112.5	-19.8	25.0	1.9
3F	Y2	Y3	104.1	-20.8	24.7	1.4
2F	Y2	Y3	112.6	-23.0	25.5	0.9
1F	Y2	Y3	121.3	-25.2	26.3	0.3

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-4.1	699.2	383.7	386.7
14F	Y2	Y3	-15.9	1607.7	394.2	715.0
13F	Y2	Y3	-34.3	2698.0	90.0	995.7
12F	Y2	Y3	-53.9	3832.3	-336.0	1248.7
11F	Y2	Y3	-81.2	5221.8	-1044.9	1478.6
10F	Y2	Y3	-113.0	6732.2	-1977.1	1698.2
9F	Y2	Y3	-127.8	7769.7	-2452.2	1899.1
8F	Y2	Y3	-162.0	9391.6	-3551.4	2085.8
7F	Y2	Y3	-199.5	11152.7	-4770.8	2259.1
6F	Y2	Y3	-378.9	12522.3	-5733.6	2424.5
5F	Y2	Y3	-446.7	14362.5	-7150.8	2575.6
4F	Y2	Y3	-518.6	16289.2	-8673.9	2719.8
3F	Y2	Y3	-593.6	16681.0	-8719.0	2843.5
2F	Y2	Y3	-672.2	18500.1	-10250.9	2946.1
1F	Y2	Y3	-761.3	21334.4	-11214.0	3021.0

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	4.1	-699.2	-383.7	-386.7
14F	Y2	Y3	15.9	-1607.7	-394.2	-715.0
13F	Y2	Y3	34.3	-2698.0	-90.0	-995.7
12F	Y2	Y3	53.9	-3832.3	336.0	-1248.7
11F	Y2	Y3	81.2	-5221.8	1044.9	-1478.6
10F	Y2	Y3	113.0	-6732.2	1977.1	-1698.2
9F	Y2	Y3	127.8	-7769.7	2452.2	-1899.1

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
8F	Y2	Y3	162.0	-9391.6	3551.4	-2085.8
7F	Y2	Y3	199.5	-11152.7	4770.8	-2259.1
6F	Y2	Y3	378.9	-12522.3	5733.6	-2424.5
5F	Y2	Y3	446.7	-14362.5	7150.8	-2575.6
4F	Y2	Y3	518.6	-16289.2	8673.9	-2719.8
3F	Y2	Y3	593.6	-16681.0	8719.0	-2843.5
2F	Y2	Y3	672.2	-18500.1	10250.9	-2946.1
1F	Y2	Y3	761.3	-21334.4	11214.0	-3021.0

=====

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	1086.1	317.2	285.8	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1007.8	283.9	283.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1020.0	288.0	288.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.6	0.5	2.7	7.5	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.6	5.3	1368.4	416.3	416.6	0.0	0.0
	Y3	Y4	-5.3	0.0	1.1	9.8	3.9	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-508.4	508.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-569.9	569.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-996.5	996.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1134.9	1134.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1484.7	1484.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1700.1	1700.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1980.4	1980.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2271.1	2271.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2475.7	2475.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2842.0	2842.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2981.0	2981.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3416.9	3416.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3497.5	3497.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4002.8	4002.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4019.8	4019.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4598.4	4598.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4542.2	4542.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5194.0	5194.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5066.6	5066.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5811.4	5811.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5589.4	5589.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6430.5	6430.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6112.3	6112.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7058.7	7058.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6649.6	6649.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7703.8	7703.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7183.4	7183.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8348.5	8348.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7725.3	7725.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9010.0	9010.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	-28.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.5	34.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.2	-113.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-133.1	133.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	244.4	-244.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-285.3	285.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	429.9	-429.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-493.5	493.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	647.1	-647.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-740.8	740.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	899.8	-899.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1028.4	1028.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1246.8	-1246.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1394.5	1394.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1577.7	-1577.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1763.8	1763.8

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1940.6	-1940.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2168.4	2168.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2299.1	-2299.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2710.6	2710.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2709.9	-2709.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3192.5	3192.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3145.5	-3145.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3702.8	3702.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3735.5	-3735.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4373.3	4373.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4230.5	-4230.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4948.7	4948.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4792.1	-4792.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5600.4	5600.4

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.9	28.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	-34.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-113.2	113.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.1	-133.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-244.4	244.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	285.3	-285.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-429.9	429.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	493.5	-493.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-647.1	647.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	740.8	-740.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-899.8	899.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1028.4	-1028.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1246.8	1246.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1394.5	-1394.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1577.7	1577.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1763.8	-1763.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1940.6	1940.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2168.4	-2168.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2299.1	2299.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2710.6	-2710.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2709.9	2709.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3192.5	-3192.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3145.5	3145.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3702.8	-3702.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3735.5	3735.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4373.3	-4373.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4230.5	4230.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4948.7	-4948.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4792.1	4792.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5600.4	-5600.4

* X5 フレーム 壁部材（エレメント置換）応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	12.7	3.5	7.0	3.8
14F	Y2	Y3	25.1	2.2	8.2	3.7
13F	Y2	Y3	37.4	0.8	9.4	3.6
12F	Y2	Y3	45.6	0.5	9.4	3.6
11F	Y2	Y3	57.0	-0.6	10.4	3.5
10F	Y2	Y3	68.6	-2.1	11.4	3.3
9F	Y2	Y3	68.2	-0.6	9.6	3.2
8F	Y2	Y3	78.4	-1.6	10.2	3.1
7F	Y2	Y3	88.5	-2.6	10.9	2.9
6F	Y2	Y3	92.9	-15.4	22.9	2.7
5F	Y2	Y3	102.6	-17.6	24.0	2.3
4F	Y2	Y3	112.4	-19.8	24.9	1.8
3F	Y2	Y3	104.0	-20.8	24.6	1.4
2F	Y2	Y3	112.5	-22.9	25.4	0.9

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
1F	Y2	Y3	121.2	-25.0	26.1	0.3

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-2.6	724.7	413.0	406.3
14F	Y2	Y3	-12.0	1634.0	422.4	734.4
13F	Y2	Y3	-28.0	2724.8	117.5	1015.1
12F	Y2	Y3	-45.3	3858.3	-307.8	1268.0
11F	Y2	Y3	-70.1	5247.0	-1015.8	1497.8
10F	Y2	Y3	-99.2	6755.3	-1947.0	1717.3
9F	Y2	Y3	-112.6	7792.1	-2422.1	1917.8
8F	Y2	Y3	-143.0	9406.6	-3515.6	2104.0
7F	Y2	Y3	-176.9	11160.5	-4730.2	2276.2
6F	Y2	Y3	-353.7	12519.6	-5687.6	2440.0
5F	Y2	Y3	-418.6	14350.9	-7102.0	2588.9
4F	Y2	Y3	-488.0	16269.1	-8623.8	2730.5
3F	Y2	Y3	-563.6	16657.9	-8673.8	2851.5
2F	Y2	Y3	-640.7	18470.7	-10207.2	2951.3
1F	Y2	Y3	-729.0	21298.8	-11172.3	3022.8

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	2.6	-724.7	-413.0	-406.3
14F	Y2	Y3	12.0	-1634.0	-422.4	-734.4
13F	Y2	Y3	28.0	-2724.8	-117.5	-1015.1
12F	Y2	Y3	45.3	-3858.3	307.8	-1268.0
11F	Y2	Y3	70.1	-5247.0	1015.8	-1497.8
10F	Y2	Y3	99.2	-6755.3	1947.0	-1717.3
9F	Y2	Y3	112.6	-7792.1	2422.1	-1917.8
8F	Y2	Y3	143.0	-9406.6	3515.6	-2104.0
7F	Y2	Y3	176.9	-11160.5	4730.2	-2276.2
6F	Y2	Y3	353.7	-12519.6	5687.6	-2440.0
5F	Y2	Y3	418.6	-14350.9	7102.0	-2588.9
4F	Y2	Y3	488.0	-16269.1	8623.8	-2730.5
3F	Y2	Y3	563.6	-16657.9	8673.8	-2851.5
2F	Y2	Y3	640.7	-18470.7	10207.2	-2951.3
1F	Y2	Y3	729.0	-21298.8	11172.3	-3022.8

=====

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	676.6	203.1	187.4	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	616.8	179.6	179.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	632.3	184.8	184.8	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.7	0.4	2.4	6.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.7	3.6	1093.7	345.0	345.1	0.0	0.0
	Y3	Y4	-3.6	0.0	1.0	7.4	3.4	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-323.8	323.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-350.2	350.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-659.7	659.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-718.2	718.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-995.4	995.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1086.2	1086.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1331.8	1331.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1452.8	1452.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1666.8	1666.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1818.1	1818.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2003.6	2003.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2183.4	2183.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2340.2	2340.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2548.7	2548.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2682.8	2682.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2919.2	2919.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3025.2	3025.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3289.6	3289.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3367.5	3367.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3667.4	3667.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3709.5	3709.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4045.3	4045.3

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4051.2	4051.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4427.3	4427.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4392.7	4392.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4809.4	4809.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4733.8	4733.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5191.7	5191.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5083.9	5083.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5587.2	5587.2

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	-63.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-63.0	63.0
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.0	-206.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-207.2	207.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383.2	-383.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-386.6	386.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.6	-590.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-596.8	596.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	826.0	-826.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-835.8	835.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1084.7	-1084.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1098.5	1098.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1362.2	-1362.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1380.6	1380.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1660.0	-1660.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1682.4	1682.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1975.0	-1975.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2002.0	2002.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2301.9	-2301.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2334.3	2334.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2635.8	-2635.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2674.3	2674.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2974.3	-2974.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3019.6	3019.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3314.9	-3314.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3367.2	3367.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3658.2	-3658.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3718.6	3718.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4039.9	-4039.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4110.3	4110.3

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-63.0	63.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	-63.0
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-206.0	206.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.2	-207.2
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-383.2	383.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	386.6	-386.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-590.6	590.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	596.8	-596.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-826.0	826.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	835.8	-835.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1084.7	1084.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1098.5	-1098.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1362.2	1362.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1380.6	-1380.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1660.0	1660.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1682.4	-1682.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1975.0	1975.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2002.0	-2002.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2301.9	2301.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2334.3	-2334.3

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2635.8	2635.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2674.3	-2674.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2974.3	2974.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3019.6	-3019.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3314.9	3314.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3367.2	-3367.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3658.2	3658.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3718.6	-3718.6
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4039.9	4039.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4110.3	-4110.3

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	5.7	-10.6	-10.7	-7.6
14F	Y2	Y3	11.6	-10.2	-10.8	-7.5
13F	Y2	Y3	17.6	-9.8	-10.8	-7.4
12F	Y2	Y3	23.5	-9.4	-10.7	-7.2
11F	Y2	Y3	29.4	-9.1	-10.6	-7.0
10F	Y2	Y3	35.3	-8.5	-10.3	-6.7
9F	Y2	Y3	41.2	-8.0	-10.0	-6.4
8F	Y2	Y3	47.3	-7.6	-9.8	-6.2
7F	Y2	Y3	53.3	-7.2	-9.6	-5.9
6F	Y2	Y3	59.3	-6.1	-9.0	-5.4
5F	Y2	Y3	65.4	-4.7	-8.1	-4.6
4F	Y2	Y3	71.5	-3.2	-7.2	-3.7
3F	Y2	Y3	77.6	-1.5	-6.2	-2.8
2F	Y2	Y3	83.7	0.2	-5.2	-1.8
1F	Y2	Y3	90.0	2.0	-4.2	-0.7

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-3.3	1177.2	723.4	678.8
14F	Y2	Y3	-9.9	1985.0	496.2	886.1
13F	Y2	Y3	-17.4	2877.1	103.6	1064.6
12F	Y2	Y3	-26.1	3852.5	-425.8	1223.8
11F	Y2	Y3	-35.6	4924.6	-1062.3	1367.2
10F	Y2	Y3	-45.9	6011.7	-1853.7	1485.0
9F	Y2	Y3	-56.8	7172.8	-2708.8	1594.3
8F	Y2	Y3	-69.3	8392.9	-3649.3	1694.1
7F	Y2	Y3	-82.2	9671.5	-4656.6	1775.2
6F	Y2	Y3	-95.0	10918.1	-5784.7	1833.4
5F	Y2	Y3	-107.6	12194.8	-6935.7	1878.3
4F	Y2	Y3	-120.0	13452.4	-8141.8	1896.6
3F	Y2	Y3	-132.2	14718.2	-9355.1	1915.4
2F	Y2	Y3	-143.7	15997.8	-10577.8	1935.7
1F	Y2	Y3	-155.7	17985.8	-11375.7	1973.2

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	3.3	-1177.2	-723.4	-678.8
14F	Y2	Y3	9.9	-1985.0	-496.2	-886.1
13F	Y2	Y3	17.4	-2877.1	-103.6	-1064.6
12F	Y2	Y3	26.1	-3852.5	425.8	-1223.8
11F	Y2	Y3	35.6	-4924.6	1062.3	-1367.2
10F	Y2	Y3	45.9	-6011.7	1853.7	-1485.0
9F	Y2	Y3	56.8	-7172.8	2708.8	-1594.3
8F	Y2	Y3	69.3	-8392.9	3649.3	-1694.1
7F	Y2	Y3	82.2	-9671.5	4656.6	-1775.2
6F	Y2	Y3	95.0	-10918.1	5784.7	-1833.4
5F	Y2	Y3	107.6	-12194.8	6935.7	-1878.3
4F	Y2	Y3	120.0	-13452.4	8141.8	-1896.6
3F	Y2	Y3	132.2	-14718.2	9355.1	-1915.4
2F	Y2	Y3	143.7	-15997.8	10577.8	-1935.7
1F	Y2	Y3	155.7	-17985.8	11375.7	-1973.2

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

Aw	: 耐力壁の水平断面積	(100 x mm ²)
Ac	: 柱の水平断面積	(100 x mm ²)
Aw'	: 雑壁の水平断面積	(100 x mm ²)
U	: 用途係数	
Z	: 地震力の地域係数	
Ai	: 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数	
α	: コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)	

(1) 式 : $\Sigma 2.5\alpha Aw + \Sigma 0.7\alpha Ac + \Sigma 0.7\alpha Aw'$ (RC) (2) 式 : $\Sigma 1.8\alpha Aw + \Sigma 1.8\alpha Ac$ (RC)
 : $\Sigma 2.5\alpha Aw + \Sigma 1.0\alpha Ac + \Sigma 0.7\alpha Aw'$ (SRC) : $\Sigma 2.0\alpha Aw + \Sigma 2.0\alpha Ac$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	0.00	118600.00	0.00	1.414	0.770	1.979
14F	RC	0.00	118600.00	0.00	1.414	0.485	1.247
13F	RC	0.00	118600.00	0.00	1.414	0.368	0.947
12F	RC	0.00	125000.00	0.00	1.414	0.319	0.821
11F	RC	0.00	125000.00	0.00	1.414	0.275	0.707
10F	RC	0.00	125000.00	0.00	1.414	0.244	0.627
9F	RC	0.00	137800.00	0.00	1.414	0.243	0.626
8F	RC	0.00	137800.00	0.00	1.414	0.224	0.575
7F	RC	0.00	137800.00	0.00	1.414	0.209	0.536
6F	RC	0.00	144400.00	0.00	1.414	0.206	0.530
5F	RC	0.00	144400.00	0.00	1.414	0.196	0.504
4F	RC	0.00	144400.00	0.00	1.414	0.188	0.483
3F	RC	0.00	160500.00	0.00	1.414	0.201	0.518
2F	RC	0.00	160500.00	0.00	1.414	0.196	0.503
1F	RC	0.00	160500.00	0.00	1.414	0.191	0.492

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	109980.00	118600.00	0.00	1.414	3.319	3.815
14F	RC	109980.00	118600.00	0.00	1.414	2.092	2.404
13F	RC	109980.00	118600.00	0.00	1.414	1.589	1.826
12F	RC	109620.00	125000.00	0.00	1.414	1.319	1.541
11F	RC	109620.00	125000.00	0.00	1.414	1.136	1.327
10F	RC	109620.00	125000.00	0.00	1.414	1.007	1.176
9F	RC	108900.00	137800.00	0.00	1.414	0.930	1.120
8F	RC	108900.00	137800.00	0.00	1.414	0.855	1.030
7F	RC	108900.00	137800.00	0.00	1.414	0.797	0.960
6F	RC	108540.00	144400.00	0.00	1.414	0.759	0.928
5F	RC	108540.00	144400.00	0.00	1.414	0.722	0.882
4F	RC	108540.00	144400.00	0.00	1.414	0.692	0.846
3F	RC	107640.00	160500.00	0.00	1.414	0.684	0.866
2F	RC	107640.00	160500.00	0.00	1.414	0.665	0.841
1F	RC	107640.00	160500.00	0.00	1.414	0.649	0.822

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.3653	280.0	1/ 766	565	1.356	1.000
14F	0.4258	280.0	1/ 658		1.163	1.000
13F	0.4892	280.0	1/ 572		1.012	1.000
12F	0.5413	280.0	1/ 517		0.915	1.000
11F	0.5859	280.0	1/ 478		0.845	1.000
10F	0.6049	280.0	1/ 463		0.819	1.000
9F	0.6081	280.0	1/ 460		0.814	1.000
8F	0.6084	280.0	1/ 460		0.814	1.000
7F	0.6073	280.0	1/ 461		0.816	1.000
6F	0.5848	280.0	1/ 479		0.847	1.000
5F	0.5713	280.0	1/ 490		0.867	1.000
4F	0.5507	280.0	1/ 508		0.899	1.000
3F	0.5161	280.0	1/ 543		0.960	1.000
2F	0.4510	280.0	1/ 621		1.098	1.000
1F	0.3089	310.0	1/ 1003		1.775	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1340	280.0	1/ 2089	2484	0.841	1.000
14F	0.1384	280.0	1/ 2023		0.815	1.000
13F	0.1414	280.0	1/ 1980		0.797	1.000
12F	0.1431	280.0	1/ 1956		0.788	1.000
11F	0.1447	280.0	1/ 1935		0.779	1.000
10F	0.1423	280.0	1/ 1968		0.792	1.000
9F	0.1397	280.0	1/ 2004		0.807	1.000
8F	0.1357	280.0	1/ 2064		0.831	1.000
7F	0.1309	280.0	1/ 2138		0.861	1.000
6F	0.1222	280.0	1/ 2291		0.923	1.000
5F	0.1128	280.0	1/ 2482		0.999	1.000
4F	0.1014	280.0	1/ 2761		1.112	1.000
3F	0.0885	280.0	1/ 3163		1.273	1.000
2F	0.0743	280.0	1/ 3770		1.518	1.000
1F	0.0670	310.0	1/ 4628		1.863	1.000

A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.3653	280.0	1/ 766	565	1.356	1.000
14F	0.4258	280.0	1/ 658		1.163	1.000
13F	0.4892	280.0	1/ 572		1.012	1.000
12F	0.5413	280.0	1/ 517		0.915	1.000
11F	0.5859	280.0	1/ 478		0.845	1.000
10F	0.6049	280.0	1/ 463		0.819	1.000
9F	0.6081	280.0	1/ 460		0.814	1.000
8F	0.6084	280.0	1/ 460		0.814	1.000
7F	0.6073	280.0	1/ 461		0.816	1.000
6F	0.5848	280.0	1/ 479		0.847	1.000
5F	0.5713	280.0	1/ 490		0.867	1.000
4F	0.5507	280.0	1/ 508		0.899	1.000
3F	0.5161	280.0	1/ 543		0.960	1.000
2F	0.4510	280.0	1/ 621		1.098	1.000
1F	0.3089	310.0	1/ 1003		1.775	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1340	280.0	1/ 2089	2484	0.841	1.000
14F	0.1384	280.0	1/ 2023		0.815	1.000
13F	0.1414	280.0	1/ 1980		0.797	1.000
12F	0.1431	280.0	1/ 1956		0.788	1.000
11F	0.1447	280.0	1/ 1935		0.779	1.000
10F	0.1423	280.0	1/ 1968		0.792	1.000
9F	0.1397	280.0	1/ 2004		0.807	1.000
8F	0.1357	280.0	1/ 2064		0.831	1.000
7F	0.1309	280.0	1/ 2138		0.861	1.000
6F	0.1222	280.0	1/ 2291		0.923	1.000
5F	0.1128	280.0	1/ 2482		0.999	1.000
4F	0.1014	280.0	1/ 2761		1.112	1.000
3F	0.0885	280.0	1/ 3163		1.273	1.000
2F	0.0743	280.0	1/ 3770		1.518	1.000
1F	0.0670	310.0	1/ 4628		1.863	1.000

A-3. 7 偏心率

A-3. 7. 1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	782.5	805.3	22.8	2263.6	0.010	1.000
14F	786.7	785.7	1.0	2261.9	0.000	1.000
13F	788.1	811.3	23.2	2328.3	0.010	1.000
12F	788.6	827.6	39.0	2390.0	0.016	1.000
11F	788.9	796.3	7.4	2442.9	0.003	1.000
10F	788.4	771.9	16.5	2475.5	0.007	1.000
9F	788.0	789.8	1.8	2484.8	0.001	1.000
8F	788.0	808.3	20.3	2504.5	0.008	1.000
7F	787.9	847.8	59.8	2528.5	0.024	1.000
6F	788.8	904.6	115.9	2546.0	0.046	1.000
5F	789.6	920.6	131.0	2597.1	0.050	1.000
4F	790.6	949.7	159.1	2661.8	0.060	1.000
3F	791.5	948.1	156.5	2736.5	0.057	1.000

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
2F	792.4	941.4	149.0	2778.9	0.054	1.000
1F	793.4	859.3	65.9	2440.2	0.027	1.000

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1750.0	1750.0	0.0	1371.1	0.000	1.000
14F	1750.0	1750.0	0.0	1289.5	0.000	1.000
13F	1750.0	1750.0	0.0	1251.6	0.000	1.000
12F	1750.0	1750.0	0.0	1228.9	0.000	1.000
11F	1750.0	1750.0	0.0	1214.2	0.000	1.000
10F	1750.0	1750.0	0.0	1200.6	0.000	1.000
9F	1750.0	1750.0	0.0	1190.9	0.000	1.000
8F	1750.0	1750.0	0.0	1182.8	0.000	1.000
7F	1750.0	1750.0	0.0	1174.1	0.000	1.000
6F	1750.0	1750.0	0.0	1163.8	0.000	1.000
5F	1750.0	1750.0	0.0	1154.2	0.000	1.000
4F	1750.0	1750.0	0.0	1142.2	0.000	1.000
3F	1750.0	1750.0	0.0	1133.4	0.000	1.000
2F	1750.0	1750.0	0.0	1127.6	0.000	1.000
1F	1750.0	1750.0	0.0	1136.3	0.000	1.000

A-3. 7. 2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	782.5	805.3	22.8	2263.6	0.010	1.000
14F	786.7	785.7	1.0	2261.9	0.000	1.000
13F	788.1	811.3	23.2	2328.3	0.010	1.000
12F	788.6	827.6	39.0	2390.0	0.016	1.000
11F	788.9	796.3	7.4	2442.9	0.003	1.000
10F	788.4	771.9	16.5	2475.5	0.007	1.000
9F	788.0	789.8	1.8	2484.8	0.001	1.000
8F	788.0	808.3	20.3	2504.5	0.008	1.000
7F	787.9	847.8	59.8	2528.5	0.024	1.000
6F	788.8	904.6	115.9	2546.0	0.046	1.000
5F	789.6	920.6	131.0	2597.1	0.050	1.000
4F	790.6	949.7	159.1	2661.8	0.060	1.000
3F	791.5	948.1	156.5	2736.5	0.057	1.000
2F	792.4	941.4	149.0	2778.9	0.054	1.000
1F	793.4	859.3	65.9	2440.2	0.027	1.000

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	1750.0	1750.0	0.0	1371.1	0.000	1.000
14F	1750.0	1750.0	0.0	1289.5	0.000	1.000
13F	1750.0	1750.0	0.0	1251.6	0.000	1.000
12F	1750.0	1750.0	0.0	1228.9	0.000	1.000
11F	1750.0	1750.0	0.0	1214.2	0.000	1.000
10F	1750.0	1750.0	0.0	1200.6	0.000	1.000
9F	1750.0	1750.0	0.0	1190.9	0.000	1.000
8F	1750.0	1750.0	0.0	1182.8	0.000	1.000
7F	1750.0	1750.0	0.0	1174.1	0.000	1.000
6F	1750.0	1750.0	0.0	1163.8	0.000	1.000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
5F	1750. 0	1750. 0	0. 0	1154. 2	0. 000	1. 000
4F	1750. 0	1750. 0	0. 0	1142. 2	0. 000	1. 000
3F	1750. 0	1750. 0	0. 0	1133. 4	0. 000	1. 000
2F	1750. 0	1750. 0	0. 0	1127. 6	0. 000	1. 000
1F	1750. 0	1750. 0	0. 0	1136. 3	0. 000	1. 000

A-4. 断面計算結果

A-4. 3 RCの断面計算


A-4. 3. 1 RCはりの断面計算

(1) RCはりの計算指定

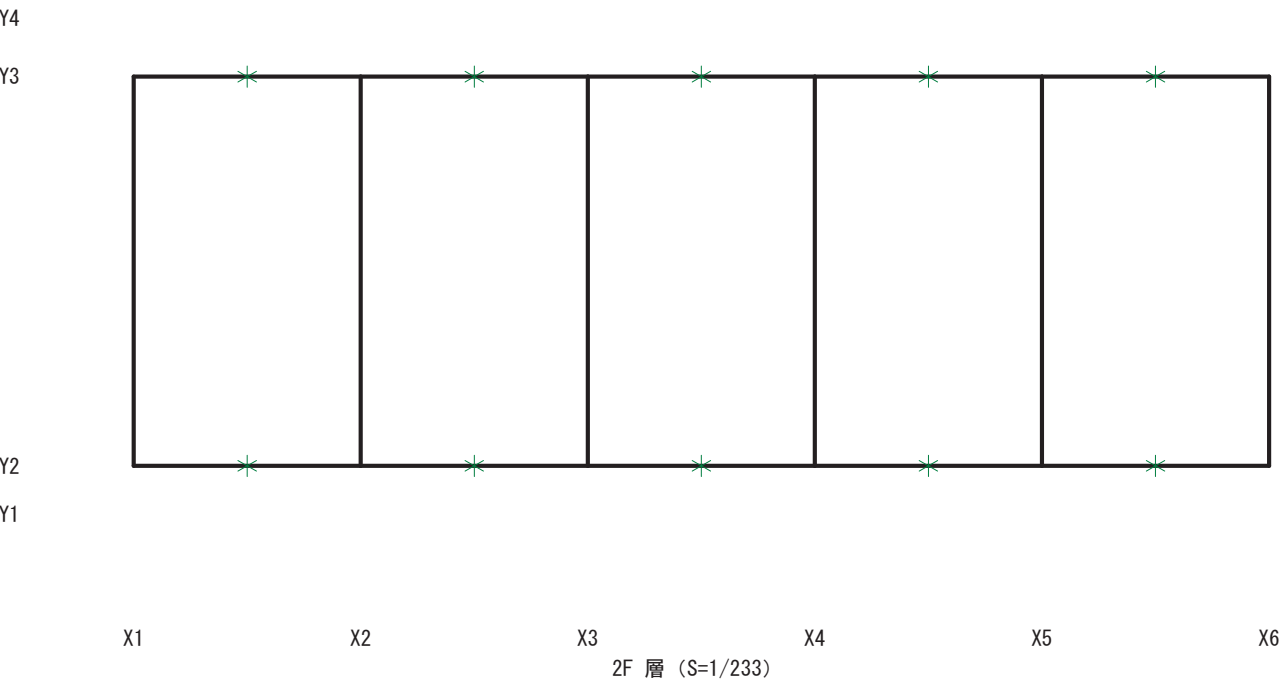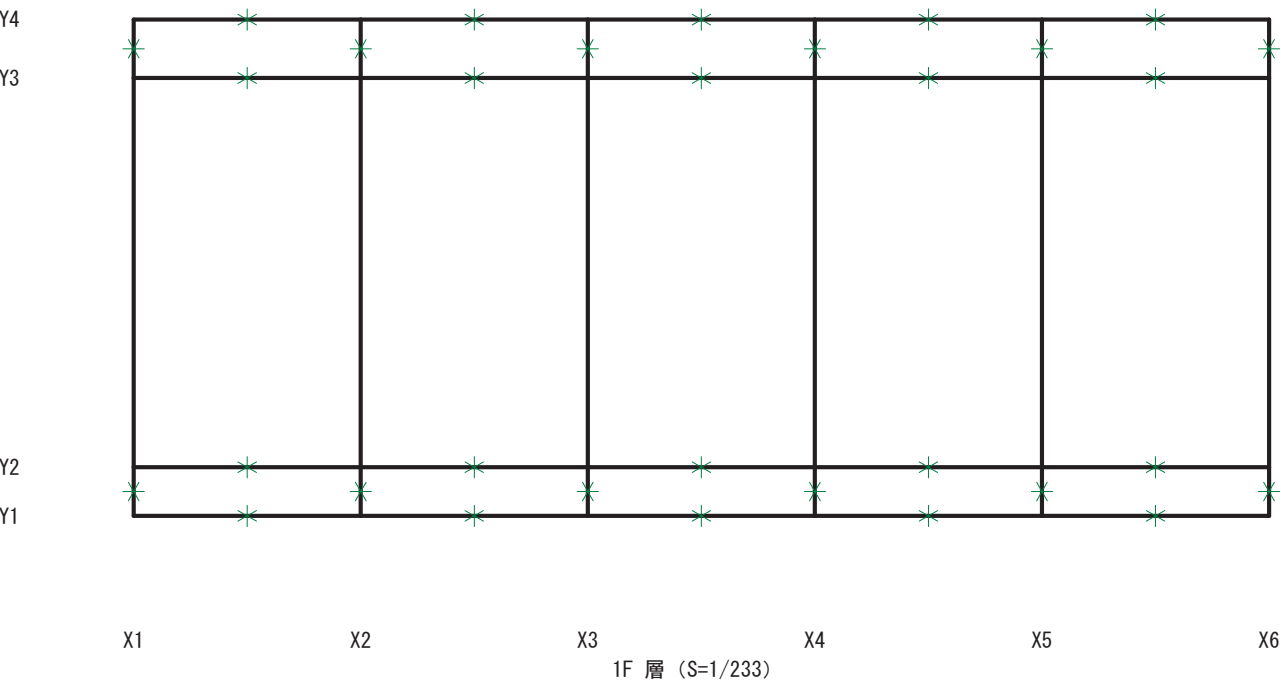

Y4
Y3


Y2
Y1

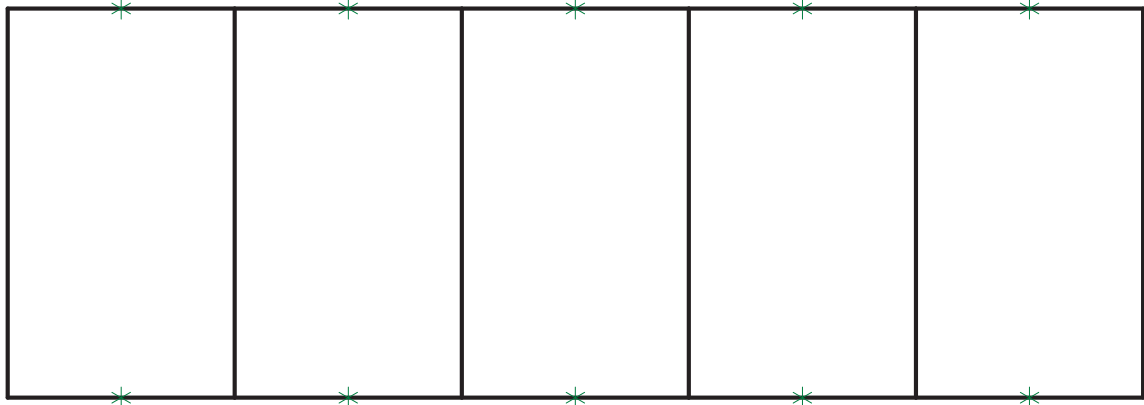

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

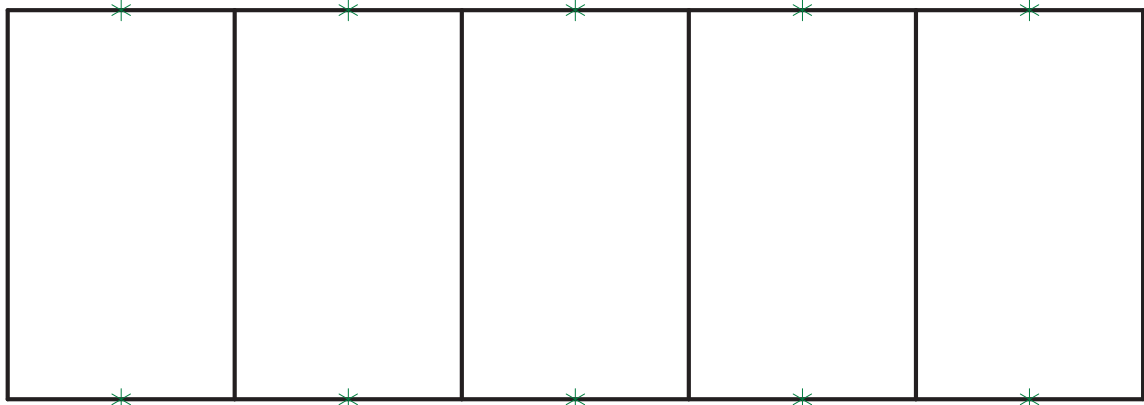

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

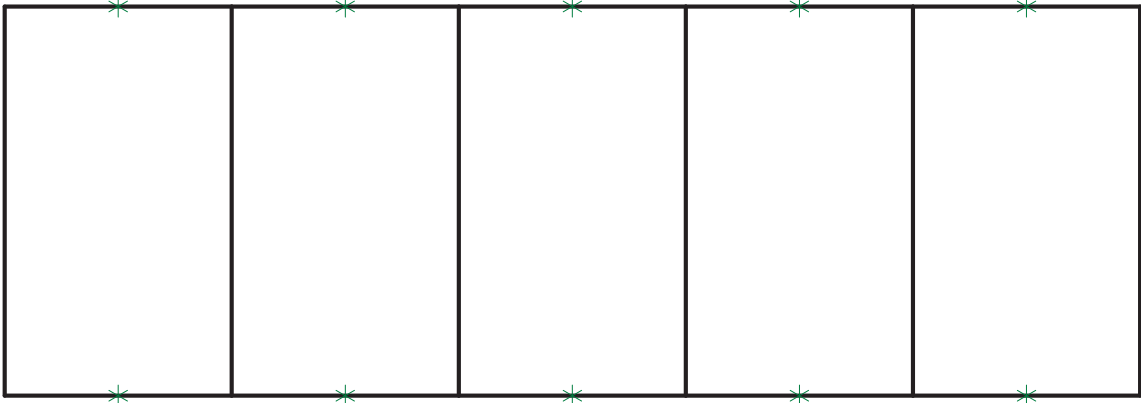

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

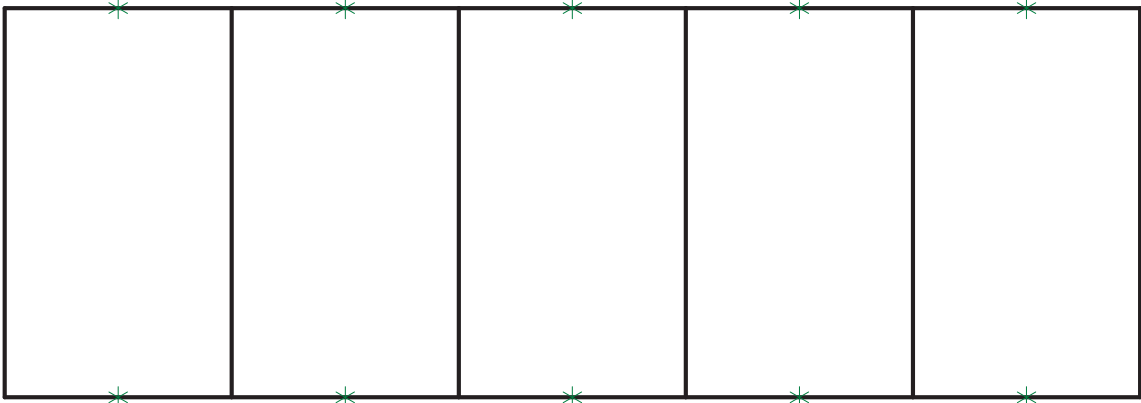

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

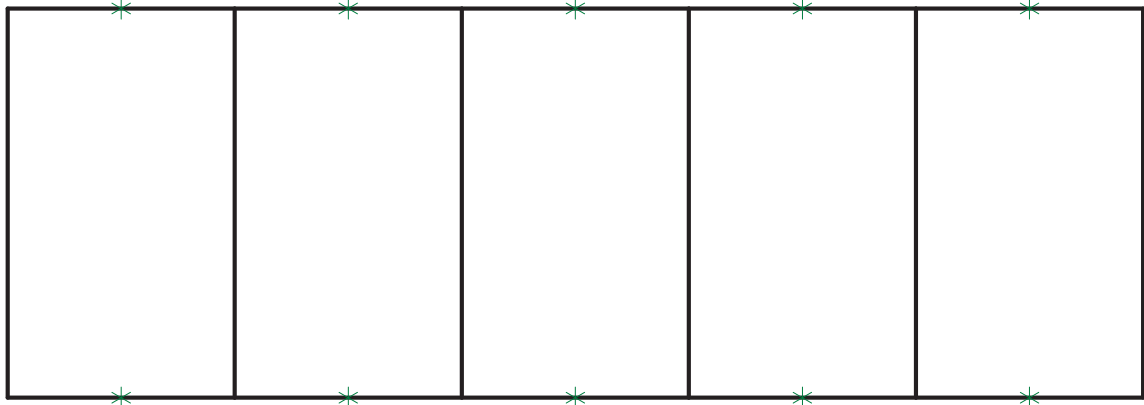

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

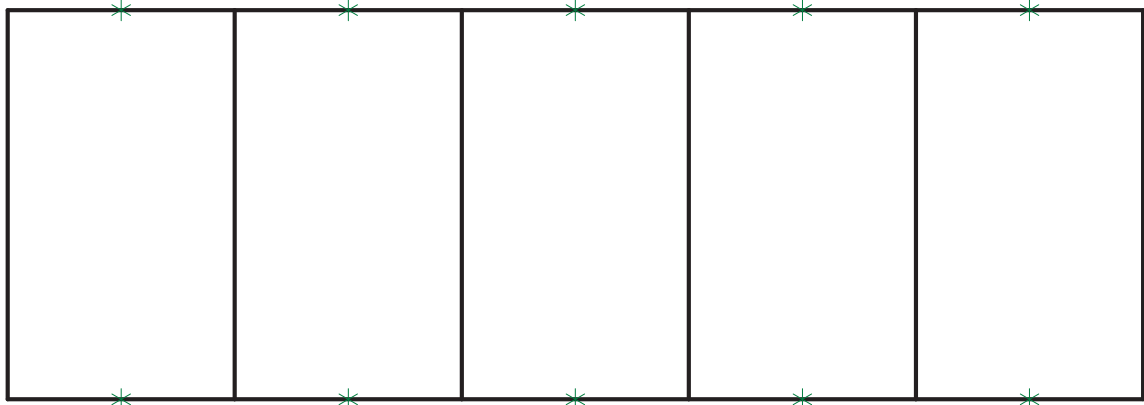

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

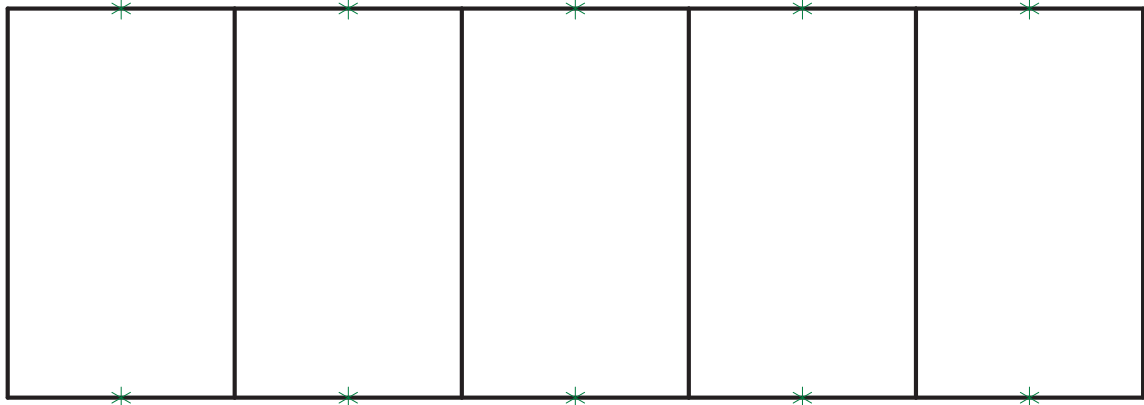

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

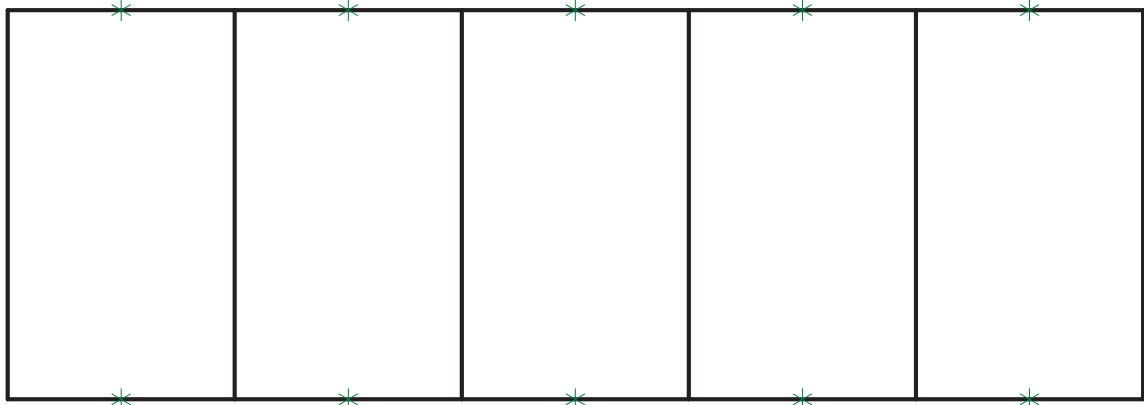

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

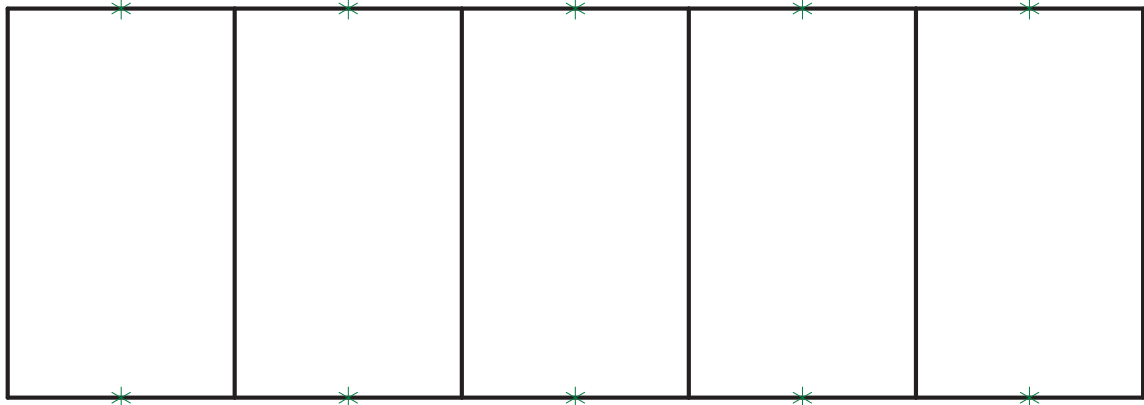

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

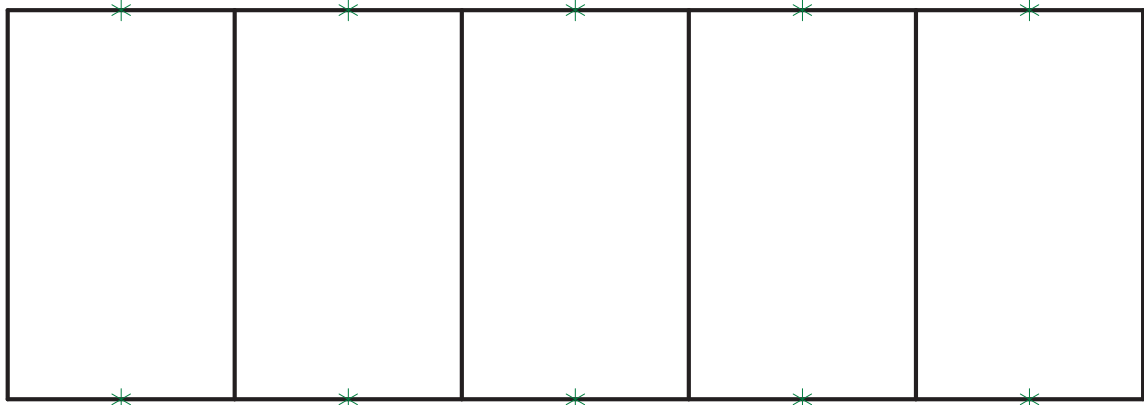

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

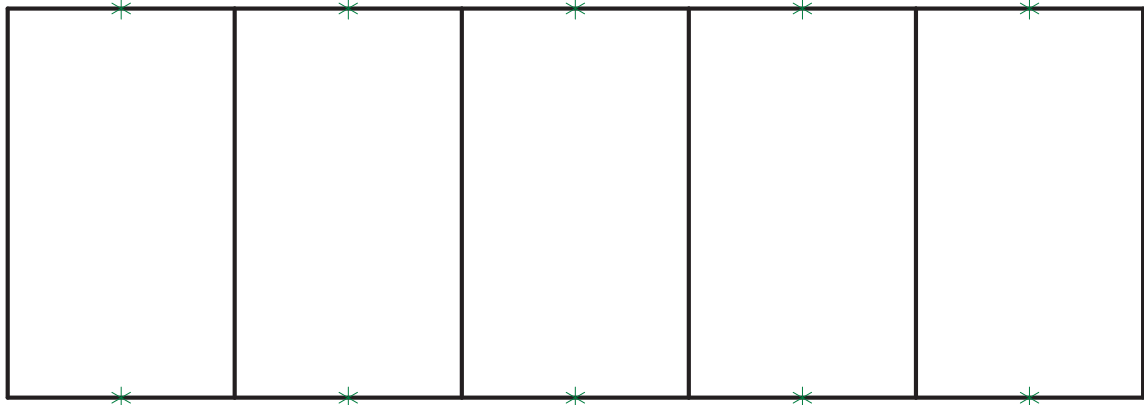



X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

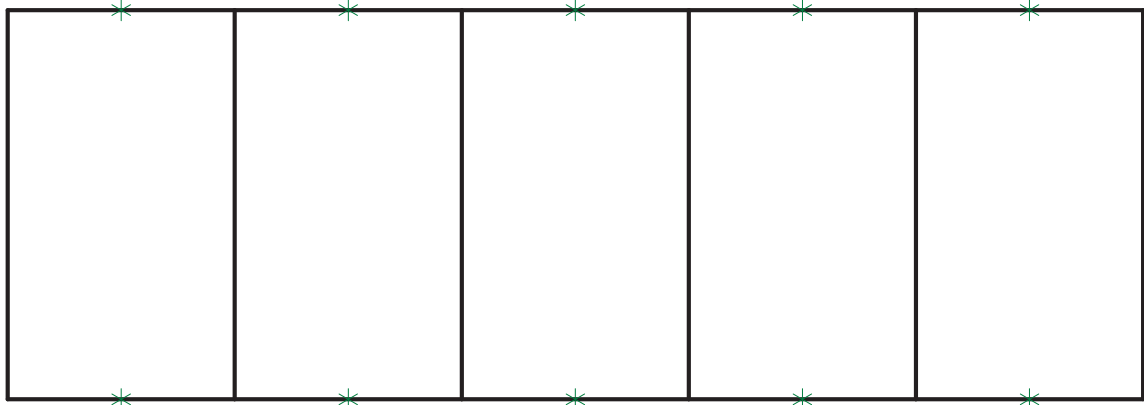

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 (S=1/233)

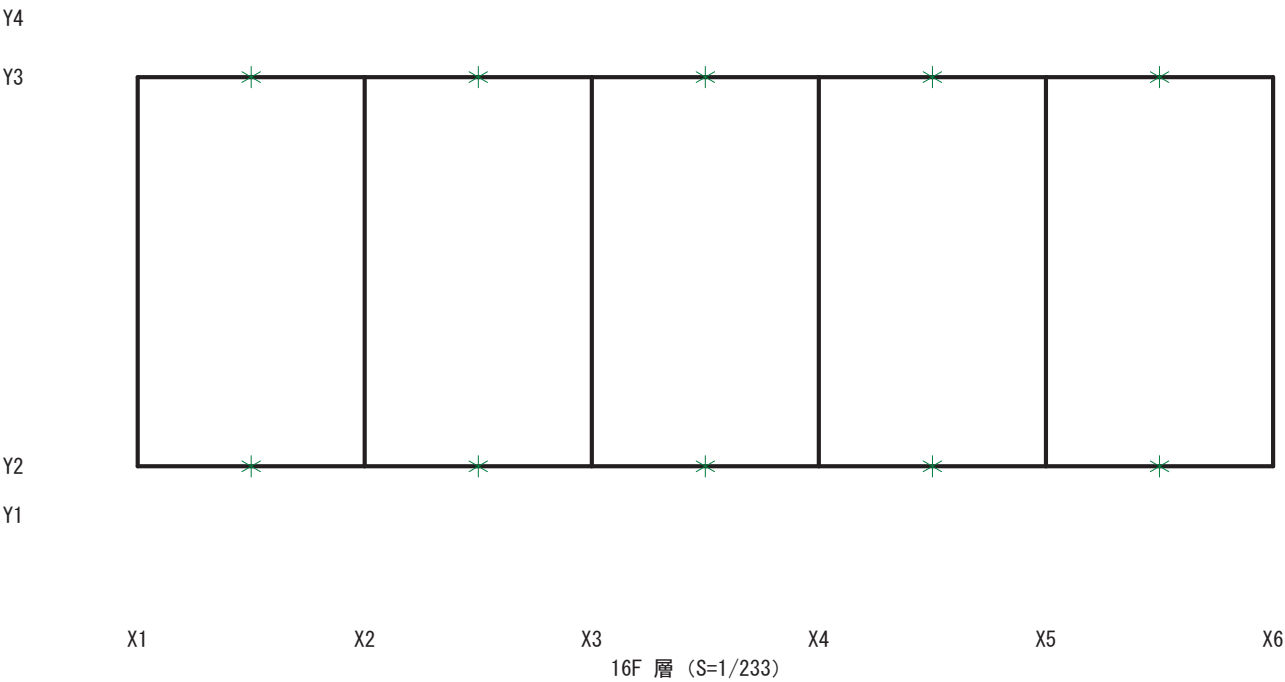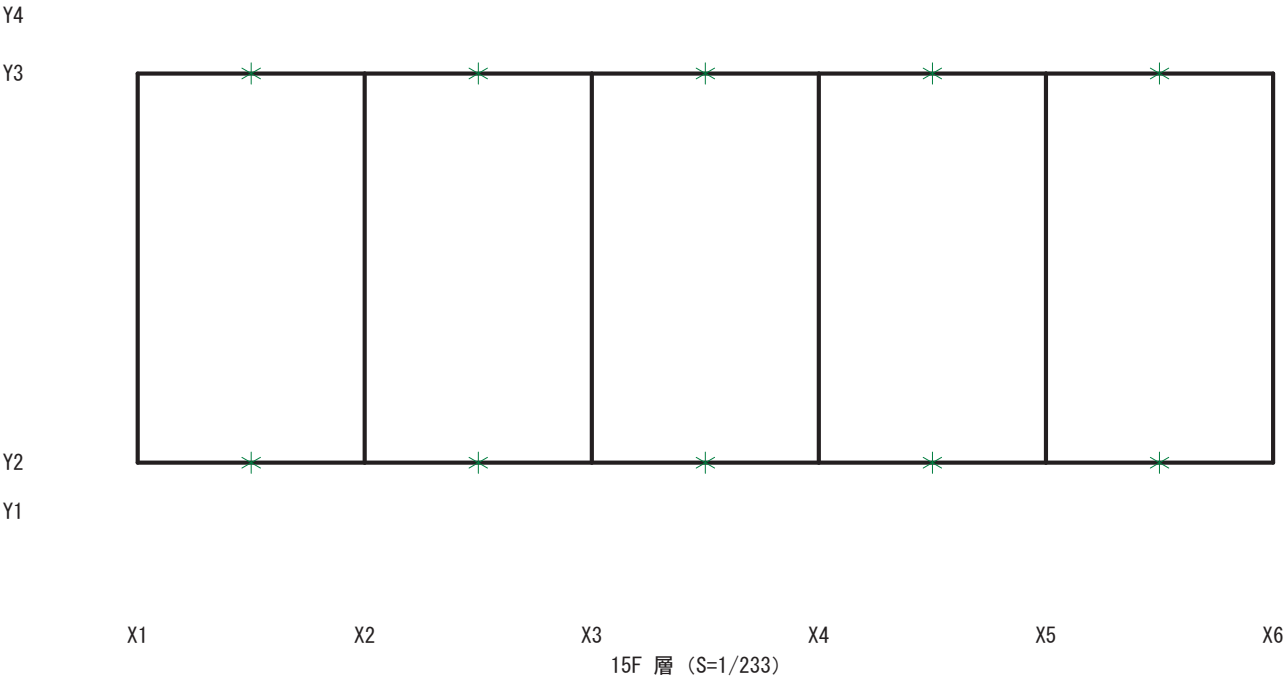

(2) R Cはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C規準 (1999) 13条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.40 %

- オ) 曲げモーメントの判定
- (設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
- ア) 地震時短期設計用せん断力
- $Q_d = \text{Min}\{ Q_o + a \cdot (\sum (M_y) / L'), Q_L + n \cdot Q_E \}$
- a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
- My計算時:
- 主筋強度割増率: 1.10 倍
- スラブ筋断面積: 7.10 cm²
- イ) 許容せん断力
- RC規準(1999)15条(6)式による
- 部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
- ウ) せん断補強筋比
- Pwmax = 1.20 %
- Pwmin = 0.20 %
- エ) せん断力の判定
- (設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
- RC規準(1991)17条(27)～(28)式による
- 6) 定着の検討
- RC規準(1991)17条(29)式による
- 7) 地震時設計応力の割増率
- はりの応力割増率
- 応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力
- 応力割増率: 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが
0.25 × N L × C i 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率				
階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RCはりの断面計算結果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちの長さLo /4 の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Ml	kN・m 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U(D)	kN・m 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no	①/②: 最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ² Fc: コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm はり幅
	D	cm はりせい
	d. U(D)	cm コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U(D)	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d. U ((7/8)・d. D)

断面	被り/sat	cm, 10 ² cm ²	①/②: ①はかぶり厚(上端: 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、2段筋の場合は上端筋1(下端筋1)が外側、上端筋2(下端筋2)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①-②: ①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
	形ピッチ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at. U(D)	cm ²	上(下)端鉄筋断面積
	pt. U(D)	%	鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	MaI	kN・m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
	判定		①/②: ①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
せん断	My. U(D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②): ①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比 (M/Qd) による割増係数で、(l)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X形配筋のときはX形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果(注1)
付着	Ta. U(D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U(D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U(D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、Ld≤Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U(D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。RC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y17レ-Δ1F層[X1-X2]			Y17レ-Δ1F層[X2-X3]			Y17レ-Δ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
応力	MI		0.0	-26.9	39.0	39.0	-12.3	29.2	29.2	-17.2	29.2
	Ms	U	0.0	0.0	39.0	39.0	0.0	29.2	29.2	0.0	29.2
		D	0.0	26.9	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	17.2	0.0
	L. no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	QI		19.6	-5.6	-30.8	26.6	1.4	-23.8	25.2	0.0	-25.2
	Qs		19.6	5.6	30.8	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)		700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			700.0 (700.0)		
	Qd	正	19.6	5.6	30.8	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2
		負	19.6	5.6	30.8	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2
	Qd		19.6	5.6	30.8	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		17.81	5.05	27.92	24.13	1.26	21.60	22.86	0.00	22.86
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.063	1.063	1.063
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	169.0	169.0	169.0
Qas	正	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	
	負	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.20L		0.31L	0.27L		0.24L	0.25L		0.25L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0		350.0
		D	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0		350.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG1A (3)			
部材位置			Y17レ-Δ1F層[X4-X5]			Y17レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ1F層[X1-X2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(78)	(350)	(78)	
応力	MI		29.2	-12.3	39.0	39.0	-26.9	0.0	109.0	-228.9	301.8	
	Ms	U	29.2	0.0	39.0	39.0	0.0	0.0	3043.6	201.6	2375.4	
		D	0.0	12.3	0.0	0.0	26.9	0.0	2825.6	659.5	1771.8	
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K2/K1	K1/K2	
	QI		23.8	-1.4	-26.6	30.8	5.6	-19.6	208.1	-27.5	-263.2	
	Qs		23.8	1.4	26.6	30.8	5.6	19.6	1127.0	946.5	1182.1	
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	120.0	120.0	120.0	
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	200.0	200.0	200.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	187.5	191.5	187.5	
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	188.8	191.5	188.8	
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	164.0	167.5	164.0	
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	165.2	167.5	165.2	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	10-D32	10-D32	10-D32	
		2							10-D32		10-D32	
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	10-D32	10-D32	10-D32	
		2							5-D32		5-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	158.80	79.40	158.80
			D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	119.10	79.40	119.10
		pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	0.71	0.35	0.71
			D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	0.53	0.35	0.53
Mal		133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	5279.0	2760.7	5279.0		
Mas		U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	10557.9	5521.5	10557.9	
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	8040.9	5521.5	8040.9	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	11883.7		11883.7	
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	8682.5		8682.5	
	L' (L)		700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			545.0 (700.0)			
	Qd	正	23.8	1.4	26.6	30.8	5.6	19.6	1170.3	1405.9	1641.6	
		負	23.8	1.4	26.6	30.8	5.6	19.6	1586.5	1350.9	1115.2	
	Qd	23.8	1.4	26.6	30.8	5.6	19.6	1586.5	1405.9	1641.6		
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		21.60	1.26	24.13	27.92	5.05	17.81	80.31	69.93	83.10	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.285	1.300	1.285	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.642	1.659	1.642	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.663	0.663	0.663	
	Qal		163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	4250.9	4326.2	4250.9	
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	4586.9	4707.5	4586.9	
負		245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	5486.0	5626.8	5486.0		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.24L		0.27L	0.31L		0.20L	0.48S		0.50S	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.47S		0.45S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	350.0		350.0	350.0		350.0	184.3		184.3	
		D	350.0		350.0	350.0		350.0	200.3		200.3	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		112.5	-59.4	117.6	112.2	-59.6	117.3	112.5	-59.6	117.1
	Ms	U	873.4	0.0	867.9	1069.2	0.0	1058.0	1148.1	0.0	1132.0
		D	648.5	64.7	632.7	844.8	67.8	823.4	923.1	70.0	897.8
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		94.5	-0.7	-96.0	94.5	-0.7	-96.0	94.6	-0.7	-95.9
	Qs		371.8	278.0	373.3	442.7	348.9	444.2	470.8	376.9	472.1
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2							2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	2.12	1.53	2.12
	Mal	U	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	699.9	563.3	699.9
		D	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	1399.8	1126.6	1399.8
	Mas	D	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	1639.3		1639.3
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	321.4	416.7	511.9	427.8	523.0	618.3	469.8	565.0	660.3
		負	510.4	415.2	320.0	616.8	521.6	426.3	658.9	563.7	468.5
	Qd	510.4	416.7	511.9	616.8	523.0	618.3	658.9	565.0	660.3	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		158.70	127.09	159.16	191.77	159.53	192.23	208.91	172.34	209.33
	a	l	1.263	1.280	1.263	1.265	1.282	1.265	1.249	1.283	1.249
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal		589.0	605.0	589.0	589.5	605.5	589.5	573.8	605.8	573.8
	Qas	正	778.7	793.7	778.7	778.7	793.7	778.7	763.6	793.7	763.6
負		778.7	793.7	778.7	778.7	793.7	778.7	763.6	793.7	763.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.20S		1.20S	1.44S		1.45S	1.54S		1.55S
		D	0.97S		0.96S	1.29S		1.28S	1.10S		1.10S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	188.8		188.8	188.8		188.8
		D	272.5		272.5	272.5		272.5	206.3		206.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27レ-Δ5F層[X1-X2]			Y27レ-Δ6F層[X1-X2]			Y27レ-Δ7F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		112.8	-59.6	116.8	113.1	-59.6	116.5	113.3	-59.6	116.3
	Ms	U	1187.3	0.0	1167.1	1208.5	0.0	1187.5	1228.2	0.0	1206.1
		D	961.7	71.7	933.5	982.4	71.9	954.4	1001.7	72.2	973.5
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		94.7	-0.6	-95.8	94.7	-0.5	-95.7	94.8	-0.4	-95.7
	Qs		484.5	390.5	485.7	492.2	398.0	493.2	499.3	405.0	500.2
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	490.2	585.4	680.6	501.5	596.8	692.0	512.0	607.2	702.5
		負	679.5	584.2	489.0	691.0	595.8	500.5	701.6	606.4	511.1
	Qd	679.5	585.4	680.6	691.0	596.8	692.0	701.6	607.2	702.5	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		215.43	178.55	215.79	219.08	182.02	219.39	222.44	185.22	222.72
	a	l	1.251	1.284	1.251	1.252	1.285	1.252	1.253	1.287	1.253
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal		574.2	606.2	574.2	574.6	606.6	574.6	574.9	606.9	574.9
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
		負	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.59S		1.59S	1.62S		1.62S	1.64S		1.65S
		D	1.15S		1.15S	1.17S		1.17S	1.20S		1.20S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	188.8		188.8	188.8		188.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	
応力	MI	113.5	-59.6	116.1	113.7	-59.6	115.9	105.6	-54.9	107.0	
	Ms	U	1242.4	0.0	1219.4	1238.2	0.0	1215.1	910.6	0.0	892.6
		D	1015.4	72.4	987.2	1010.9	72.3	983.3	699.4	64.6	678.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	94.9	-0.4	-95.6	94.9	-0.3	-95.5	87.5	-0.2	-87.9	
	Qs	504.4	409.9	505.2	502.9	408.3	503.6	379.3	292.0	379.7	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	50.5	52.8	50.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	50.5	52.8	50.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	44.2	46.2	44.2
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	44.2	46.2	44.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.00	1.37	2.00
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.00	1.37	2.00
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	460.1	356.2	460.1	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	920.2	712.4	920.2
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	920.2	712.4	920.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1136.6		1136.6
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1084.2		1084.2
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	516.9	612.1	707.4	516.9	612.1	707.4	319.8	407.5	495.2
		負	707.4	612.1	516.9	707.0	611.7	516.5	495.2	407.5	319.8
	Qd	707.4	612.1	707.4	707.0	612.1	707.4	495.2	407.5	495.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	224.27	186.71	224.27	224.14	186.71	224.27	203.65	160.34	203.65	
	a	l	1.254	1.288	1.254	1.255	1.289	1.255	1.173	1.210	1.173
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.924	0.924	0.924	
	Qal	575.1	607.2	575.1	575.4	607.5	575.4	414.0	440.7	414.0	
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	569.5	595.3	569.5
		負	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	569.5	595.3	569.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.66S		1.66S	1.66S		1.66S	1.60S		1.60S
		D	1.21S		1.21S	1.21S		1.21S	1.03S		1.03S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	188.8		188.8	184.3		184.3
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	200.3		200.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27レ-Δ11F層[X1-X2]			Y27レ-Δ12F層[X1-X2]			Y27レ-Δ13F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		105.7	-54.9	106.9	103.4	-53.5	103.7	103.5	-53.5	103.6
	Ms	U	883.9	0.0	862.7	792.7	0.0	780.0	728.5	0.0	715.5
		D	672.5	66.1	648.8	585.9	60.0	572.7	521.6	60.1	508.2
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		87.5	-0.2	-87.9	85.3	-0.0	-85.4	85.3	-0.0	-85.3
	Qs		369.0	281.6	369.3	335.9	250.6	335.9	312.3	227.0	312.3
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5
		D	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5
	j	U	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2
		D	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
	曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70
D			55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
pt		U	2.00	1.37	2.00	2.20	1.50	2.20	2.20	1.50	2.20
		D	2.00	1.37	2.00	2.20	1.50	2.20	2.20	1.50	2.20
Mal		U	460.1	356.2	460.1	458.6	355.4	458.6	458.6	355.4	458.6
		D	920.2	712.4	920.2	917.2	710.7	917.2	917.2	710.7	917.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6
		D	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	319.8	407.5	495.2	290.6	375.9	461.2	255.1	340.5	425.8
		負	495.2	407.5	319.8	461.1	375.8	290.5	425.7	340.4	255.1
	Qd	495.2	407.5	495.2	461.1	375.9	461.2	425.7	340.5	425.8	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		203.65	160.34	203.65	208.62	162.70	208.66	192.60	147.36	192.63
	a	l	1.173	1.210	1.173	1.175	1.212	1.175	1.175	1.212	1.175
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.924	0.924	0.924	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		414.1	440.8	414.1	396.6	421.8	396.6	396.7	421.9	396.7
Qas	正	569.5	595.3	569.5	547.9	572.7	547.9	547.9	572.7	547.9	
	負	569.5	595.3	569.5	547.9	572.7	547.9	547.9	572.7	547.9	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.60S		1.60S	1.49S		1.49S	1.38S		1.38S
		D	1.03S		1.03S	0.94S		0.94S	0.82S		0.82S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	184.3		184.3	184.3		184.3	184.3		184.3
		D	200.3		200.3	200.3		200.3	200.3		200.3
判定			OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚ-ﾏ14F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚ-ﾏ15F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚ-ﾏ16F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	
応力	MI	100.8	-52.1	100.8	101.3	-52.0	100.5	109.1	-57.1	112.1	
	Ms	U	606.0	0.0	595.0	525.9	0.0	516.3	350.7	0.0	346.8
		D	404.3	57.6	393.4	323.4	56.5	315.2	132.5	60.6	122.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	83.0	0.0	-82.9	83.0	0.1	-82.8	91.2	-0.4	-92.1	
	Qs	266.3	183.4	266.3	237.2	154.3	237.0	178.6	87.8	179.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	35.0	35.0	35.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	
	d	U	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	46.1	48.2	46.1
		D	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	48.2	48.2	48.2
	j	U	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	40.3	42.2	40.3
		D	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	42.2	42.2	42.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D25	4-D25	4-D25
		2									
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	30.42	20.28	30.42
		D	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	20.28	20.28	20.28
	pt	U	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69	1.88	1.20	1.88
		D	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.20	1.20	1.20
	Mal	326.9	233.0	326.9	326.9	233.0	326.9	246.7	183.3	246.7	
	Mas	U	653.8	466.0	653.8	653.8	466.0	653.8	413.8	294.2	413.8
		D	458.3	466.0	458.3	458.3	466.0	458.3	289.4	294.2	289.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	804.4		804.4	804.4		804.4	526.9		526.9
		D	525.2		525.2	525.2		525.2	333.8		333.8
	L' (L)	545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			
	Qd	正	161.0	244.0	326.9	148.2	231.2	314.1	39.9	131.5	223.1
		負	326.9	244.0	161.0	314.3	231.4	148.4	222.3	130.6	39.0
	Qd	326.9	244.0	326.9	314.3	231.4	314.1	222.3	131.5	223.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	160.38	116.96	160.38	154.22	110.93	154.12	153.92	89.09	154.51	
	a	l	1.195	1.214	1.195	1.192	1.212	1.192	1.116	1.134	1.116
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	1.089	1.089	1.089	
	Qal	335.5	346.8	335.5	335.1	346.3	335.1	262.1	270.1	262.1	
	Qas	正	454.3	464.9	454.3	454.3	464.9	454.3	373.4	381.6	373.4
		負	454.3	464.9	454.3	454.3	464.9	454.3	373.4	381.6	373.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.37S		1.37S	1.32S		1.32S	1.15S		1.15S
		D	0.96S		0.96S	0.89S		0.89S	0.30S		0.29S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	179.8		179.8	179.8		179.8	173.8		173.8
		D	272.5		272.5	272.5		272.5	272.5		272.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ1F層[X2-X3]			Y27レ-Δ2F層[X2-X3]			Y27レ-Δ3F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		266.4	-92.5	199.7	115.2	-58.9	115.7	115.7	-58.8	115.5
	Ms	U	1544.2	48.7	1760.1	871.8	0.0	870.6	1073.6	0.0	1073.3
		D	1011.4	233.8	1360.7	641.4	59.8	639.2	842.3	58.9	842.3
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		183.0	9.5	-164.0	95.2	-0.1	-95.3	95.3	0.0	-95.2
	Qs		703.8	530.3	684.7	372.5	277.4	372.6	446.8	351.5	446.7
L. no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		200.0	200.0	200.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	187.5	191.5	187.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	188.8	191.5	188.8	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6
	j	U	164.0	167.5	164.0	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	165.2	167.5	165.2	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	8-D32		8-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	4-D32		4-D32						
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
	曲げ	at	U	127.04	63.52	127.04	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42
D			95.28	63.52	95.28	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
pt		U	0.85	0.41	0.85	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	0.63	0.41	0.63	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
Mal		4208.5	2201.6	4208.5	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	
Mas		U	8416.9	4403.2	8416.9	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4
		D	6410.9	4403.2	6410.9	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	9584.7		9584.7	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	6946.0		6946.0	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	598.1	771.6	945.1	320.9	416.1	511.3	432.0	527.3	622.5
		負	964.2	790.7	617.2	511.2	416.0	320.7	622.5	527.3	432.1
	Qd	964.2	790.7	945.1	511.2	416.1	511.3	622.5	527.3	622.5	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		73.21	58.99	71.76	158.93	126.91	158.98	193.55	160.83	193.54
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.271	1.288	1.271	1.271	1.288	1.271
		s. 正	1.543	1.560	1.543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.321	1.337	1.321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.995	0.995	0.995	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal		3259.8	3317.6	3259.8	591.2	607.2	591.2	591.1	607.2	591.1
	Qas	正	4136.1	4237.9	4136.1	778.7	793.7	778.7	778.7	793.7	778.7
負		3763.4	3856.8	3763.4	778.7	793.7	778.7	778.7	793.7	778.7	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.37S		0.36S	1.20S		1.20S	1.46S		1.46S
		D	0.30S		0.31S	0.96S		0.96S	1.30S		1.30S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	184.3		184.3	188.8		188.8	188.8		188.8
		D	200.3		200.3	272.5		272.5	272.5		272.5
	判定	OK/OK			OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	
応力	MI	115.6	-58.8	115.5	115.6	-58.8	115.5	115.6	-58.8	115.5	
	Ms	U	1156.3	0.0	1155.7	1200.0	0.0	1199.2	1230.5	0.0	1229.5
		D	925.1	59.1	924.7	968.8	59.2	968.2	999.3	59.3	998.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	95.2	0.0	-95.2	95.2	0.0	-95.2	95.2	0.0	-95.2	
	Qs	477.1	381.8	477.0	493.1	397.8	493.0	504.2	409.0	504.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	477.5	572.7	667.9	501.5	596.7	692.0	516.9	612.1	707.4
		負	668.0	572.7	477.5	692.0	596.7	501.5	707.4	612.1	516.9
	Qd	668.0	572.7	667.9	692.0	596.7	692.0	707.4	612.1	707.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	211.78	174.69	211.77	219.39	182.01	219.38	224.27	186.71	224.27	
	a	l	1.254	1.288	1.254	1.254	1.288	1.254	1.254	1.288	1.254
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	
	Qal	575.2	607.3	575.2	575.2	607.3	575.2	575.2	607.3	575.2	
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
		負	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.56S		1.56S	1.62S		1.62S	1.66S		1.66S
		D	1.12S		1.12S	1.17S		1.17S	1.21S		1.21S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	188.8		188.8	188.8		188.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		115.6	-58.8	115.5	115.6	-58.8	115.5	115.6	-58.8	115.5
	Ms	U	1257.2	0.0	1256.0	1276.9	0.0	1275.5	1279.1	0.0	1278.4
		D	1026.0	59.4	1024.9	1045.8	59.5	1044.5	1047.9	59.1	1047.3
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		95.2	0.0	-95.2	95.2	0.0	-95.2	95.2	0.0	-95.2
	Qs		514.0	418.7	513.9	521.2	425.9	521.2	522.1	426.9	522.1
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal		699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	516.9	612.1	707.4	516.9	612.1	707.4	516.9	612.1	707.4
		負	707.4	612.1	516.9	707.4	612.1	516.9	707.4	612.1	516.9
	Qd		707.4	612.1	707.4	707.4	612.1	707.4	707.4	612.1	707.4
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		224.27	186.71	224.27	224.27	186.71	224.27	224.27	186.71	224.27
	a	l	1.254	1.288	1.254	1.255	1.288	1.255	1.254	1.288	1.254
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal		575.3	607.3	575.3	575.3	607.3	575.3	575.2	607.3	575.2
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
負		763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.66S		1.66S	1.66S		1.66S	1.66S		1.66S
		D	1.21S		1.21S	1.21S		1.21S	1.21S		1.21S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	188.8		188.8	188.8		188.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		115.2	-58.9	115.8	115.1	-58.9	115.8	104.0	-53.0	104.0
	Ms	U	1279.3	0.0	1271.3	1234.9	0.0	1226.5	833.2	0.0	832.8
		D	1048.9	63.2	1039.7	1004.6	63.5	994.9	625.1	53.2	624.8
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		95.1	-0.1	-95.3	95.1	-0.1	-95.3	85.3	0.0	-85.3
	Qs		520.8	425.7	520.9	504.4	409.4	504.6	352.8	267.5	352.8
L.no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	50.5	52.8	50.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	50.5	52.8	50.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	44.2	46.2	44.2
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	44.2	46.2	44.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70
D			76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58
pt		U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.20	1.50	2.20
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.20	1.50	2.20
Mal		699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	458.6	355.4	458.6	
Mas		U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	917.2	710.7	917.2
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	917.2	710.7	917.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1136.6		1136.6
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1084.2		1084.2
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	516.9	612.1	707.4	516.9	612.1	707.4	315.9	401.3	486.6
		負	707.4	612.1	516.9	707.4	612.1	516.9	486.6	401.3	315.9
	Qd		707.4	612.1	707.4	707.4	612.1	707.4	486.6	401.3	486.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		224.27	186.71	224.27	224.27	186.71	224.27	220.13	173.68	220.12
	a	l	1.254	1.287	1.254	1.254	1.287	1.254	1.172	1.209	1.172
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	1.016	1.016	1.016
	Qal		575.1	607.1	575.1	575.0	607.1	575.0	396.1	421.2	396.1
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	547.9	572.7	547.9
負		763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	547.9	572.7	547.9	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.66S		1.66S	1.66S		1.66S	1.57S		1.57S
		D	1.21S		1.21S	1.21S		1.21S	1.02S		1.02S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	188.8		188.8	184.3		184.3
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	200.3		200.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y27F~L13F層[X2-X3]			Y27F~L14F層[X2-X3]			Y27F~L15F層[X2-X3]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	
応力	MI	104.0	-53.1	104.0	101.2	-51.7	101.2	101.2	-51.7	101.2	
	Ms	U	769.0	0.0	768.0	646.8	0.0	645.9	570.9	0.0	570.0
		D	561.0	53.6	560.0	444.3	52.1	443.4	368.5	52.1	367.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	85.3	-0.0	-85.3	82.9	-0.0	-82.9	82.9	-0.0	-83.0	
	Qs	329.2	243.9	329.2	283.0	200.0	283.0	255.2	172.2	255.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.1	52.8	50.1	50.1	52.8	50.1
		D	50.5	52.8	50.5	50.1	52.8	50.1	50.1	52.8	50.1
	j	U	44.2	46.2	44.2	43.9	46.2	43.9	43.9	46.2	43.9
		D	44.2	46.2	44.2	43.9	46.2	43.9	43.9	46.2	43.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	2.20	1.50	2.20	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11
		D	2.20	1.50	2.20	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11
	Mal	458.6	355.4	458.6	388.9	285.1	388.9	388.9	285.1	388.9	
	Mas	U	917.2	710.7	917.2	777.8	570.3	777.8	777.8	570.3	777.8
		D	917.2	710.7	917.2	777.8	570.3	777.8	777.8	570.3	777.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1136.6		1136.6	974.3		974.3	974.3		974.3
		D	1084.2		1084.2	922.3		922.3	922.3		922.3
	L' (L)	545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			
	Qd	正	280.5	365.8	451.1	217.1	300.0	383.0	175.4	258.3	341.3
		負	451.1	365.8	280.5	383.0	300.0	217.1	341.3	258.3	175.4
	Qd	451.1	365.8	451.1	383.0	300.0	383.0	341.3	258.3	341.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	204.08	158.32	204.08	193.98	144.30	193.98	172.84	124.23	172.85	
	a	l	1.172	1.209	1.172	1.165	1.208	1.165	1.165	1.208	1.165
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.016	1.016	1.016	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal	396.1	421.3	396.1	320.0	344.6	320.0	320.0	344.6	320.0	
	Qas	正	547.9	572.7	547.9	440.1	463.5	440.1	440.1	463.5	440.1
		負	547.9	572.7	547.9	440.1	463.5	440.1	440.1	463.5	440.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.46S		1.46S	1.45S		1.45S	1.30S		1.30S
		D	0.91S		0.91S	0.82S		0.82S	0.67S		0.67S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	184.3		184.3	184.3		184.3	184.3		184.3
		D	200.3		200.3	200.3		200.3	200.3		200.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			FG (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ16F層[X2-X3]			Y27レ-Δ1F層[X3-X4]			Y27レ-Δ2F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		111.3	-56.5	111.2	207.0	-118.6	207.0	115.6	-58.8	115.6
	Ms	U	379.0	0.0	378.2	1915.4	0.0	1915.4	870.6	0.0	870.6
		D	156.4	56.8	155.7	1501.5	118.6	1501.5	639.4	58.8	639.4
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		91.6	0.0	-91.6	173.5	-0.0	-173.5	95.2	-0.0	-95.2
	Qs		189.8	98.1	189.7	800.4	626.9	800.4	372.3	277.1	372.3
L. no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		35.0	35.0	35.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0
	D		55.0	55.0	55.0	200.0	200.0	200.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	46.1	48.2	46.1	187.5	191.5	187.5	55.5	57.6	55.5
		D	48.2	48.2	48.2	188.8	191.5	188.8	57.6	57.6	57.6
	j	U	40.3	42.2	40.3	164.0	167.5	164.0	48.5	50.4	48.5
		D	42.2	42.2	42.2	165.2	167.5	165.2	50.4	50.4	50.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D25		2-D25	8-D32		8-D32	2-D35		2-D35
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	8-D32	8-D32	8-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				4-D32		4-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13
		形状・ pitch	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	127.04	63.52	127.04	76.56	57.42	76.56
		D	20.28	20.28	20.28	95.28	63.52	95.28	57.42	57.42	57.42
	pt	U	1.88	1.20	1.88	0.85	0.41	0.85	2.12	1.53	2.12
		D	1.20	1.20	1.20	0.63	0.41	0.63	1.53	1.53	1.53
	Mal	246.7	183.3	246.7	4208.5	2201.6	4208.5	712.2	563.3	712.2	
	Mas	U	413.8	294.2	413.8	8416.9	4403.2	8416.9	1424.4	1126.6	1424.4
D		289.4	294.2	289.4	6410.9	4403.2	6410.9	1105.8	1126.6	1105.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	526.9		526.9	9584.7		9584.7	1696.8		1696.8
		D	333.8		333.8	6946.0		6946.0	1278.0		1278.0
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	55.5	147.2	238.8	766.9	940.4	1113.9	320.4	415.6	510.9
		負	238.8	147.2	55.5	1113.9	940.4	766.9	510.9	415.6	320.4
	Qd		238.8	147.2	238.8	1113.9	940.4	1113.9	510.9	415.6	510.9
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		165.37	99.72	165.36	84.58	70.16	84.58	158.83	126.77	158.83
	a	l	1.119	1.136	1.119	2.000	2.000	2.000	1.271	1.288	1.271
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.449	1.466	1.449	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.449	1.466	1.449	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	0.995	0.995	0.995	0.977	0.977	0.977
	Qal		262.4	270.4	262.4	3259.8	3317.6	3259.8	591.2	607.3	591.2
	Qas	正	373.4	381.6	373.4	3978.1	4076.4	3978.1	778.7	793.7	778.7
		負	373.4	381.6	373.4	3978.1	4076.4	3978.1	778.7	793.7	778.7
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.23S		1.23S	0.42S		0.42S	1.20S		1.20S
		D	0.41S		0.41S	0.39S		0.39S	0.96S		0.96S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	173.8		173.8	184.3		184.3	188.8		188.8
		D	272.5		272.5	200.3		200.3	272.5		272.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ3F層[X3-X4]			Y27レ-Δ4F層[X3-X4]			Y27レ-Δ5F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		115.6	-58.8	115.6	115.6	-58.8	115.6	115.6	-58.8	115.6
	Ms	U	1077.0	0.0	1077.0	1160.7	0.0	1160.7	1205.8	0.0	1205.8
		D	845.9	58.8	845.9	929.5	58.8	929.5	974.6	58.8	974.6
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		95.2	-0.0	-95.2	95.2	-0.0	-95.2	95.2	-0.0	-95.2
	Qs		448.1	352.8	448.1	478.8	383.5	478.8	495.3	400.1	495.3
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	57.6	57.6	57.6	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	50.4	50.4	50.4	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2				2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	57.42	57.42	57.42	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	1.53	1.53	1.53	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal		712.2	563.3	712.2	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9
	Mas	U	1424.4	1126.6	1424.4	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1105.8	1126.6	1105.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1278.0		1278.0	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	434.0	529.2	624.5	480.1	575.3	670.5	504.9	600.1	695.3
		負	624.5	529.2	434.0	670.5	575.3	480.1	695.3	600.1	504.9
	Qd		624.5	529.2	624.5	670.5	575.3	670.5	695.3	600.1	695.3
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		194.16	161.43	194.16	212.58	175.47	212.58	220.45	183.04	220.45
	a	l	1.272	1.288	1.272	1.255	1.288	1.255	1.255	1.288	1.255
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal		591.3	607.4	591.3	575.3	607.3	575.3	575.3	607.4	575.3
	Qas	正	778.7	793.7	778.7	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
負		778.7	793.7	778.7	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.46S		1.46S	1.57S		1.57S	1.63S		1.63S
		D	1.30S		1.30S	1.12S		1.12S	1.18S		1.18S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	188.8		188.8	188.8		188.8
		D	272.5		272.5	206.3		206.3	206.3		206.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		115.6	-58.8	115.6	115.6	-58.8	115.6	115.6	-58.8	115.6
	Ms	U	1237.5	0.0	1237.5	1265.5	0.0	1265.5	1286.4	0.0	1286.4
		D	1006.4	58.8	1006.4	1034.4	58.8	1034.4	1055.3	58.8	1055.3
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		95.2	-0.0	-95.2	95.2	-0.0	-95.2	95.2	-0.0	-95.2
	Qs		507.0	411.7	507.0	517.2	422.0	517.2	524.9	429.7	524.9
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal		699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	516.9	612.1	707.4	516.9	612.1	707.4	516.9	612.1	707.4
		負	707.4	612.1	516.9	707.4	612.1	516.9	707.4	612.1	516.9
	Qd		707.4	612.1	707.4	707.4	612.1	707.4	707.4	612.1	707.4
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		224.27	186.71	224.27	224.27	186.71	224.27	224.27	186.71	224.27
	a	l	1.255	1.288	1.255	1.255	1.288	1.255	1.255	1.288	1.255
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal		575.3	607.3	575.3	575.3	607.3	575.3	575.3	607.3	575.3
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
負		763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.66S		1.66S	1.66S		1.66S	1.66S		1.66S
		D	1.21S		1.21S	1.21S		1.21S	1.21S		1.21S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	188.8		188.8	188.8		188.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ9F層[X3-X4]			Y27レ-Δ10F層[X3-X4]			Y27レ-Δ11F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		115.6	-58.8	115.6	115.6	-58.8	115.6	115.6	-58.8	115.6
	Ms	U	1291.7	0.0	1291.7	1276.9	0.0	1276.9	1232.7	0.0	1232.7
		D	1060.6	58.8	1060.6	1045.8	58.8	1045.8	1001.5	58.8	1001.5
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		95.2	-0.0	-95.2	95.2	-0.0	-95.2	95.2	-0.0	-95.2
	Qs		526.8	431.6	526.8	521.4	426.2	521.4	505.2	409.9	505.2
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal		699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	516.9	612.1	707.4	516.9	612.1	707.4	516.9	612.1	707.4
		負	707.4	612.1	516.9	707.4	612.1	516.9	707.4	612.1	516.9
	Qd		707.4	612.1	707.4	707.4	612.1	707.4	707.4	612.1	707.4
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		224.27	186.71	224.27	224.27	186.71	224.27	224.27	186.71	224.27
	a	l	1.255	1.288	1.255	1.255	1.288	1.255	1.255	1.288	1.255
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal		575.3	607.4	575.3	575.3	607.3	575.3	575.3	607.3	575.3
Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
	負	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.66S		1.66S	1.66S		1.66S	1.66S		1.66S
		D	1.21S		1.21S	1.21S		1.21S	1.21S		1.21S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	188.8		188.8	188.8		188.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ12F層[X3-X4]			Y27レ-Δ13F層[X3-X4]			Y27レ-Δ14F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		104.0	-53.0	104.0	104.0	-53.0	104.0	101.2	-51.7	101.2
	Ms	U	843.6	0.0	843.6	778.2	0.0	778.2	655.5	0.0	655.5
		D	635.6	53.1	635.6	570.2	53.1	570.2	453.1	51.7	453.1
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		85.3	-0.0	-85.3	85.3	-0.0	-85.3	82.9	-0.0	-82.9
	Qs		356.7	271.4	356.7	332.7	247.4	332.7	286.4	203.4	286.4
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	45.0	45.0	45.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	50.1	52.8	50.1
		D	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	50.1	52.8	50.1
	j	U	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	43.9	46.2	43.9
		D	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	43.9	46.2	43.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	47.64	31.76	47.64
	pt	U	2.20	1.50	2.20	2.20	1.50	2.20	2.11	1.34	2.11
		D	2.20	1.50	2.20	2.20	1.50	2.20	2.11	1.34	2.11
	Mal		458.6	355.4	458.6	458.6	355.4	458.6	388.9	285.1	388.9
	Mas	U	917.2	710.7	917.2	917.2	710.7	917.2	777.8	570.3	777.8
		D	917.2	710.7	917.2	917.2	710.7	917.2	777.8	570.3	777.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6	974.3		974.3
		D	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2	922.3		922.3
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	321.8	407.1	492.4	285.8	371.1	456.4	222.2	305.1	388.1
		負	492.4	407.1	321.8	456.4	371.1	285.8	388.1	305.1	222.2
	Qd		492.4	407.1	492.4	456.4	371.1	456.4	388.1	305.1	388.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		222.77	176.20	222.77	206.49	160.62	206.49	196.55	146.73	196.55
	a	l	1.172	1.209	1.172	1.172	1.209	1.172	1.165	1.208	1.165
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.847	0.847	0.847
	Qal		396.1	421.3	396.1	396.1	421.3	396.1	320.0	344.6	320.0
Qas	正	547.9	572.7	547.9	547.9	572.7	547.9	440.1	463.5	440.1	
	負	547.9	572.7	547.9	547.9	572.7	547.9	440.1	463.5	440.1	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.59S		1.59S	1.47S		1.47S	1.47S		1.47S
		D	1.04S		1.04S	0.92S		0.92S	0.84S		0.84S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	184.3		184.3	184.3		184.3	184.3		184.3
		D	200.3		200.3	200.3		200.3	200.3		200.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)		
部材位置		Y27レ-Δ15F層[X3-X4]			Y27レ-Δ16F層[X3-X4]			Y27レ-Δ1F層[X4-X5]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI	101.2	-51.7	101.2	111.3	-56.5	111.3	199.7	-92.5	266.4
	Ms	U	579.7	0.0	579.7	384.3	0.0	384.3	1760.1	48.7
		D	377.3	51.7	377.3	161.8	56.5	161.8	1360.7	233.8
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K2/K1	K1/K2
	QI	82.9	-0.0	-82.9	91.6	-0.0	-91.6	164.0	-9.5	-183.0
	Qs	258.5	175.6	258.5	191.8	100.2	191.8	684.7	530.3	703.8
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	35.0	35.0	35.0	80.0	80.0	80.0
	D	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	200.0	200.0	200.0
	d	U	50.1	52.8	50.1	46.1	48.2	46.1	187.5	191.5
		D	50.1	52.8	50.1	48.2	48.2	48.2	188.8	191.5
	j	U	43.9	46.2	43.9	40.3	42.2	40.3	164.0	167.5
		D	43.9	46.2	43.9	42.2	42.2	42.2	165.2	167.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D25	4-D25	4-D25	8-D32	8-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	8-D32	8-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D25	4-D25	4-D25	8-D32	8-D32
		2	2-D32		2-D32			4-D32		4-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16
	形状・ pitch		3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	30.42	20.28	30.42	127.04	63.52
		D	47.64	31.76	47.64	20.28	20.28	20.28	95.28	63.52
	pt	U	2.11	1.34	2.11	1.88	1.20	1.88	0.85	0.41
		D	2.11	1.34	2.11	1.20	1.20	1.20	0.63	0.41
	Mal		388.9	285.1	388.9	246.7	183.3	246.7	4208.5	2201.6
	Mas	U	777.8	570.3	777.8	413.8	294.2	413.8	8416.9	4403.2
		D	777.8	570.3	777.8	289.4	294.2	289.4	6410.9	4403.2
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	974.3		974.3	526.9		526.9	9584.7	9584.7
		D	922.3		922.3	333.8		333.8	6946.0	6946.0
	L' (L)	545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	180.4	263.4	346.3	58.7	150.3	241.9	617.2	790.7
		負	346.3	263.4	180.4	241.9	150.3	58.7	945.1	771.6
	Qd		346.3	263.4	346.3	241.9	150.3	241.9	945.1	790.7
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		175.42	126.67	175.42	167.52	101.82	167.52	71.76	58.99
	a	l	1.165	1.208	1.165	1.119	1.137	1.119	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.321	1.337
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.543	1.560
	pw		0.847	0.847	0.847	1.089	1.089	1.089	0.995	0.995
	Qas	Qal	320.0	344.6	320.0	262.4	270.5	262.4	3259.8	3317.6
		正	440.1	463.5	440.1	373.4	381.6	373.4	3763.4	3856.8
		負	440.1	463.5	440.1	373.4	381.6	373.4	4136.1	4237.9
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.32S		1.32S	1.25S		1.25S	0.36S	0.37S
		D	0.69S		0.69S	0.43S		0.43S	0.31S	0.30S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	184.3		184.3	173.8		173.8	184.3	184.3
		D	200.3		200.3	272.5		272.5	200.3	200.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚ-42F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚ-43F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚ-44F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		115.7	-58.9	115.2	115.5	-58.8	115.7	115.5	-58.8	115.6
	Ms	U	870.6	0.0	871.8	1073.3	0.0	1073.6	1155.7	0.0	1156.3
		D	639.2	59.8	641.4	842.3	58.9	842.3	924.7	59.1	925.1
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		95.3	0.1	-95.2	95.2	-0.0	-95.3	95.2	-0.0	-95.2
	Qs		372.6	277.4	372.5	446.7	351.5	446.8	477.0	381.8	477.1
L. no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2							2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	2.12	1.53	2.12
	Mal	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0	1639.3		1639.3
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	320.7	416.0	511.2	432.1	527.3	622.5	477.5	572.7	668.0
		負	511.3	416.1	320.9	622.5	527.3	432.0	667.9	572.7	477.5
	Qd	511.3	416.1	511.2	622.5	527.3	622.5	667.9	572.7	668.0	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		158.98	126.91	158.93	193.54	160.83	193.55	211.77	174.69	211.78
	a	l	1.271	1.288	1.271	1.271	1.288	1.271	1.254	1.288	1.254
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal		591.2	607.2	591.2	591.1	607.2	591.1	575.2	607.3	575.2
Qas	正	778.7	793.7	778.7	778.7	793.7	778.7	763.6	793.7	763.6	
	負	778.7	793.7	778.7	778.7	793.7	778.7	763.6	793.7	763.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.20S		1.20S	1.46S		1.46S	1.56S		1.56S
		D	0.96S		0.96S	1.30S		1.30S	1.12S		1.12S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	188.8		188.8	188.8		188.8
		D	272.5		272.5	272.5		272.5	206.3		206.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27㇒-Δ5F層[X4-X5]			Y27㇒-Δ6F層[X4-X5]			Y27㇒-Δ7F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	
応力	MI	115.5	-58.8	115.6	115.5	-58.8	115.6	115.5	-58.8	115.6	
	Ms	U	1199.2	0.0	1200.0	1229.5	0.0	1230.5	1256.0	0.0	1257.2
		D	968.2	59.2	968.8	998.4	59.3	999.3	1024.9	59.4	1026.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	95.2	-0.0	-95.2	95.2	-0.0	-95.2	95.2	-0.0	-95.2	
	Qs	493.0	397.8	493.1	504.2	409.0	504.2	513.9	418.7	514.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	501.5	596.7	692.0	516.9	612.1	707.4	516.9	612.1	707.4
		負	692.0	596.7	501.5	707.4	612.1	516.9	707.4	612.1	516.9
	Qd		692.0	596.7	692.0	707.4	612.1	707.4	707.4	612.1	707.4
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		219.38	182.01	219.39	224.27	186.71	224.27	224.27	186.71	224.27
	a	l	1.254	1.288	1.254	1.254	1.288	1.254	1.254	1.288	1.254
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal		575.2	607.3	575.2	575.2	607.3	575.2	575.3	607.3	575.3
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
		負	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.62S		1.62S	1.66S		1.66S	1.66S		1.66S
		D	1.17S		1.17S	1.21S		1.21S	1.21S		1.21S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	188.8		188.8	188.8		188.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27㉔-Δ8F層[X4-X5]			Y27㉔-Δ9F層[X4-X5]			Y27㉔-Δ10F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		115.5	-58.8	115.6	115.5	-58.8	115.6	115.8	-58.9	115.2
	Ms	U	1275.5	0.0	1276.9	1278.4	0.0	1279.1	1271.3	0.0	1279.3
		D	1044.5	59.5	1045.8	1047.3	59.1	1047.9	1039.7	63.2	1048.9
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		95.2	-0.0	-95.2	95.2	-0.0	-95.2	95.3	0.1	-95.1
	Qs		521.2	425.9	521.2	522.1	426.9	522.1	520.9	425.7	520.8
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42
D			76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
pt		U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
Mal		699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
Mas		U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	516.9	612.1	707.4	516.9	612.1	707.4	516.9	612.1	707.4
		負	707.4	612.1	516.9	707.4	612.1	516.9	707.4	612.1	516.9
	Qd	707.4	612.1	707.4	707.4	612.1	707.4	707.4	612.1	707.4	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		224.27	186.71	224.27	224.27	186.71	224.27	224.27	186.71	224.27
	a	l	1.255	1.288	1.255	1.254	1.288	1.254	1.254	1.287	1.254
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal		575.3	607.3	575.3	575.2	607.3	575.2	575.1	607.1	575.1
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
負		763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.66S		1.66S	1.66S		1.66S	1.66S		1.66S
		D	1.21S		1.21S	1.21S		1.21S	1.21S		1.21S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	188.8		188.8	188.8		188.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X4-X5]			Y27レ-Δ12F層[X4-X5]			Y27レ-Δ13F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	
応力	MI	115.8	-58.9	115.1	104.0	-53.0	104.0	104.0	-53.1	104.0	
	Ms	U	1226.5	0.0	1234.9	832.8	0.0	833.2	768.0	0.0	769.0
		D	994.9	63.5	1004.6	624.8	53.2	625.1	560.0	53.6	561.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	95.3	0.1	-95.1	85.3	-0.0	-85.3	85.3	0.0	-85.3	
	Qs	504.6	409.4	504.4	352.8	267.5	352.8	329.2	243.9	329.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5
		D	55.5	57.6	55.5	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2
		D	48.5	50.4	48.5	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	76.56	57.42	76.56	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.20	1.50	2.20	2.20	1.50	2.20
		D	2.12	1.53	2.12	2.20	1.50	2.20	2.20	1.50	2.20
	Mal	699.9	563.3	699.9	458.6	355.4	458.6	458.6	355.4	458.6	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	917.2	710.7	917.2	917.2	710.7	917.2
		D	1399.8	1126.6	1399.8	917.2	710.7	917.2	917.2	710.7	917.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6
		D	1639.3		1639.3	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	516.9	612.1	707.4	315.9	401.3	486.6	280.5	365.8	451.1
		負	707.4	612.1	516.9	486.6	401.3	315.9	451.1	365.8	280.5
	Qd		707.4	612.1	707.4	486.6	401.3	486.6	451.1	365.8	451.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		224.27	186.71	224.27	220.12	173.68	220.13	204.08	158.32	204.08
	a	l	1.254	1.287	1.254	1.172	1.209	1.172	1.172	1.209	1.172
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.977	0.977	0.977	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		575.0	607.1	575.0	396.1	421.2	396.1	396.1	421.3	396.1
Qas	正	763.6	793.7	763.6	547.9	572.7	547.9	547.9	572.7	547.9	
	負	763.6	793.7	763.6	547.9	572.7	547.9	547.9	572.7	547.9	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.66S		1.66S	1.57S		1.57S	1.46S		1.46S
		D	1.21S		1.21S	1.02S		1.02S	0.91S		0.91S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	184.3		184.3	184.3		184.3
		D	206.3		206.3	200.3		200.3	200.3		200.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ14F層[X4-X5]			Y27レ-Δ15F層[X4-X5]			Y27レ-Δ16F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		101.2	-51.7	101.2	101.2	-51.7	101.2	111.2	-56.5	111.3
	Ms	U	645.9	0.0	646.8	570.0	0.0	570.9	378.2	0.0	379.0
		D	443.4	52.1	444.3	367.6	52.1	368.5	155.7	56.8	156.4
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		82.9	0.0	-82.9	83.0	0.0	-82.9	91.6	-0.0	-91.6
	Qs		283.0	200.0	283.0	255.2	172.2	255.2	189.7	98.1	189.8
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	35.0	35.0	35.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0
	d	U	50.1	52.8	50.1	50.1	52.8	50.1	46.1	48.2	46.1
		D	50.1	52.8	50.1	50.1	52.8	50.1	48.2	48.2	48.2
	j	U	43.9	46.2	43.9	43.9	46.2	43.9	40.3	42.2	40.3
		D	43.9	46.2	43.9	43.9	46.2	43.9	42.2	42.2	42.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	30.42	20.28	30.42
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	20.28	20.28	20.28
	pt	U	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11	1.88	1.20	1.88
		D	2.11	1.34	2.11	2.11	1.34	2.11	1.20	1.20	1.20
	Mal	388.9	285.1	388.9	388.9	285.1	388.9	246.7	183.3	246.7	
	Mas	U	777.8	570.3	777.8	777.8	570.3	777.8	413.8	294.2	413.8
		D	777.8	570.3	777.8	777.8	570.3	777.8	289.4	294.2	289.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	974.3		974.3	974.3		974.3	526.9		526.9
		D	922.3		922.3	922.3		922.3	333.8		333.8
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	217.1	300.0	383.0	175.4	258.3	341.3	55.5	147.2	238.8
		負	383.0	300.0	217.1	341.3	258.3	175.4	238.8	147.2	55.5
	Qd	383.0	300.0	383.0	341.3	258.3	341.3	238.8	147.2	238.8	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		193.98	144.30	193.98	172.85	124.23	172.84	165.36	99.72	165.37
	a	l	1.165	1.208	1.165	1.165	1.208	1.165	1.119	1.136	1.119
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	1.089	1.089	1.089
	Qal		320.0	344.6	320.0	320.0	344.6	320.0	262.4	270.4	262.4
	Qas	正	440.1	463.5	440.1	440.1	463.5	440.1	373.4	381.6	373.4
負		440.1	463.5	440.1	440.1	463.5	440.1	373.4	381.6	373.4	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.45S		1.45S	1.30S		1.30S	1.23S		1.23S
		D	0.82S		0.82S	0.67S		0.67S	0.41S		0.41S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	184.3		184.3	184.3		184.3	173.8		173.8
		D	200.3		200.3	200.3		200.3	272.5		272.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ2F層[X5-X6]			Y27レ-Δ3F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		301.8	-228.9	109.0	117.6	-59.4	112.5	117.3	-59.6	112.2
	Ms	U	2375.4	201.6	3043.6	867.9	0.0	873.4	1058.0	0.0	1069.2
		D	1771.8	659.5	2825.6	632.7	64.7	648.5	823.4	67.8	844.8
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		263.2	27.5	-208.1	96.0	0.7	-94.5	96.0	0.7	-94.5
	Qs		1182.1	946.5	1127.0	373.3	278.0	371.8	444.2	348.9	442.7
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		120.0	120.0	120.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		200.0	200.0	200.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	187.5	191.5	187.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	188.8	191.5	188.8	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6
	j	U	164.0	167.5	164.0	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	165.2	167.5	165.2	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	10-D32	10-D32	10-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	10-D32		10-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	10-D32	10-D32	10-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	5-D32		5-D32						
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
	曲げ	at	U	158.80	79.40	158.80	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42
D			119.10	79.40	119.10	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42	57.42
pt		U	0.71	0.35	0.71	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	0.53	0.35	0.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
Mal		5279.0	2760.7	5279.0	712.2	563.3	712.2	712.2	563.3	712.2	
Mas		U	10557.9	5521.5	10557.9	1424.4	1126.6	1424.4	1424.4	1126.6	1424.4
		D	8040.9	5521.5	8040.9	1105.8	1126.6	1105.8	1105.8	1126.6	1105.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	11883.7		11883.7	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	8682.5		8682.5	1278.0		1278.0	1278.0		1278.0
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	1115.2	1350.9	1586.5	320.0	415.2	510.4	426.3	521.6	616.8
		負	1641.6	1405.9	1170.3	511.9	416.7	321.4	618.3	523.0	427.8
	Qd	1641.6	1405.9	1586.5	511.9	416.7	510.4	618.3	523.0	616.8	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		83.10	69.93	80.31	159.16	127.09	158.70	192.23	159.53	191.77
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.263	1.280	1.263	1.265	1.282	1.265
		s. 正	1.642	1.659	1.642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.285	1.300	1.285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.663	0.663	0.663	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal		4250.9	4326.2	4250.9	589.0	605.0	589.0	589.5	605.5	589.5
	Qas	正	5486.0	5626.8	5486.0	778.7	793.7	778.7	778.7	793.7	778.7
負		4586.9	4707.5	4586.9	778.7	793.7	778.7	778.7	793.7	778.7	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.50S		0.48S	1.20S		1.20S	1.45S		1.44S
		D	0.45S		0.47S	0.96S		0.97S	1.28S		1.29S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	184.3		184.3	188.8		188.8	188.8		188.8
		D	200.3		200.3	272.5		272.5	272.5		272.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	
応力	MI	117.1	-59.6	112.5	116.8	-59.6	112.8	116.5	-59.6	113.1	
	Ms	U	1132.0	0.0	1148.1	1167.1	0.0	1187.3	1187.5	0.0	1208.5
		D	897.8	70.0	923.1	933.5	71.7	961.7	954.4	71.9	982.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	95.9	0.7	-94.6	95.8	0.6	-94.7	95.7	0.5	-94.7	
	Qs	472.1	376.9	470.8	485.7	390.5	484.5	493.2	398.0	492.2	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)	545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			
	Qd	正	468.5	563.7	658.9	489.0	584.2	679.5	500.5	595.8	691.0
		負	660.3	565.0	469.8	680.6	585.4	490.2	692.0	596.8	501.5
	Qd	660.3	565.0	658.9	680.6	585.4	679.5	692.0	596.8	691.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	209.33	172.34	208.91	215.79	178.55	215.43	219.39	182.02	219.08	
	a	l	1.249	1.283	1.249	1.251	1.284	1.251	1.252	1.285	1.252
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	
	Qal	573.8	605.8	573.8	574.2	606.2	574.2	574.6	606.6	574.6	
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
負		763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.55S		1.54S	1.59S		1.59S	1.62S		1.62S
		D	1.10S		1.10S	1.15S		1.15S	1.17S		1.17S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	188.8		188.8	188.8		188.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)
応力	MI		116.3	-59.6	113.3	116.1	-59.6	113.5	115.9	-59.6	113.7
	Ms	U	1206.1	0.0	1228.2	1219.4	0.0	1242.4	1215.1	0.0	1238.2
		D	973.5	72.2	1001.7	987.2	72.4	1015.4	983.3	72.3	1010.9
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		95.7	0.4	-94.8	95.6	0.4	-94.9	95.5	0.3	-94.9
	Qs		500.2	405.0	499.3	505.2	409.9	504.4	503.6	408.3	502.9
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal		699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	511.1	606.4	701.6	516.9	612.1	707.4	516.5	611.7	707.0
		負	702.5	607.2	512.0	707.4	612.1	516.9	707.4	612.1	516.9
	Qd		702.5	607.2	701.6	707.4	612.1	707.4	707.4	612.1	707.0
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		222.72	185.22	222.44	224.27	186.71	224.27	224.27	186.71	224.14
	a	l	1.253	1.287	1.253	1.254	1.288	1.254	1.255	1.289	1.255
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal		574.9	606.9	574.9	575.1	607.2	575.1	575.4	607.5	575.4
	Qas	正	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6
負		763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	763.6	793.7	763.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.65S		1.64S	1.66S		1.66S	1.66S		1.66S
		D	1.20S		1.20S	1.21S		1.21S	1.21S		1.21S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	188.8		188.8	188.8		188.8	188.8		188.8
		D	206.3		206.3	206.3		206.3	206.3		206.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	
応力	MI	107.0	-54.9	105.6	106.9	-54.9	105.7	103.7	-53.5	103.4	
	Ms	U	892.6	0.0	910.6	862.7	0.0	883.9	780.0	0.0	792.7
		D	678.5	64.6	699.4	648.8	66.1	672.5	572.7	60.0	585.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	87.9	0.2	-87.5	87.9	0.2	-87.5	85.4	0.0	-85.3	
	Qs	379.7	292.0	379.3	369.3	281.6	369.0	335.9	250.6	335.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5
		D	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5
	j	U	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2
		D	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00	2.20	1.50	2.20
		D	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00	2.20	1.50	2.20
	Mal		460.1	356.2	460.1	460.1	356.2	460.1	458.6	355.4	458.6
		U	920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2	917.2	710.7	917.2
	D	920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2	917.2	710.7	917.2	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6
		D	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	319.8	407.5	495.2	319.8	407.5	495.2	290.5	375.8	461.1
		負	495.2	407.5	319.8	495.2	407.5	319.8	461.2	375.9	290.6
	Qd	495.2	407.5	495.2	495.2	407.5	495.2	461.2	375.9	461.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	203.65	160.34	203.65	203.65	160.34	203.65	208.66	162.70	208.62	
	a	l	1.173	1.210	1.173	1.173	1.210	1.173	1.175	1.212	1.175
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	1.016	1.016	1.016	
	Qal	414.0	440.7	414.0	414.1	440.8	414.1	396.6	421.8	396.6	
	Qas	正	569.5	595.3	569.5	569.5	595.3	569.5	547.9	572.7	547.9
		負	569.5	595.3	569.5	569.5	595.3	569.5	547.9	572.7	547.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.60S		1.60S	1.60S		1.60S	1.49S		1.49S
		D	1.03S		1.03S	1.03S		1.03S	0.94S		0.94S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	184.3		184.3	184.3		184.3	184.3		184.3
		D	200.3		200.3	200.3		200.3	200.3		200.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27F~L13F層[X5~X6]			Y27F~L14F層[X5~X6]			Y27F~L15F層[X5~X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	(78)	(350)	(78)	
応力	MI	103.6	-53.5	103.5	100.8	-52.1	100.8	100.5	-52.0	101.3	
	Ms	U	715.5	0.0	728.5	595.0	0.0	606.0	516.3	0.0	525.9
		D	508.2	60.1	521.6	393.4	57.6	404.3	315.2	56.5	323.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	85.3	0.0	-85.3	82.9	-0.0	-83.0	82.8	-0.1	-83.0	
	Qs	312.3	227.0	312.3	266.3	183.4	266.3	237.0	154.3	237.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6
		D	50.5	52.8	50.5	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
	j	U	44.2	46.2	44.2	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2
		D	44.2	46.2	44.2	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4	46.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32						
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
		D	55.58	39.70	55.58	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68	25.68
	pt	U	2.20	1.50	2.20	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69
		D	2.20	1.50	2.20	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
	Mal	458.6	355.4	458.6	326.9	233.0	326.9	326.9	233.0	326.9	
	Mas	U	917.2	710.7	917.2	653.8	466.0	653.8	653.8	466.0	653.8
		D	917.2	710.7	917.2	458.3	466.0	458.3	458.3	466.0	458.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1136.6		1136.6	804.4		804.4	804.4		804.4
		D	1084.2		1084.2	525.2		525.2	525.2		525.2
	L' (L)		545.0 (700.0)			545.0 (700.0)			545.0 (700.0)		
	Qd	正	255.1	340.4	425.7	161.0	244.0	326.9	148.4	231.4	314.3
		負	425.8	340.5	255.1	326.9	244.0	161.0	314.1	231.2	148.2
	Qd	425.8	340.5	425.7	326.9	244.0	326.9	314.1	231.4	314.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	192.63	147.36	192.60	160.38	116.96	160.38	154.12	110.93	154.22	
	a	l	1.175	1.212	1.175	1.195	1.214	1.195	1.192	1.212	1.192
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal	396.7	421.9	396.7	335.5	346.8	335.5	335.1	346.3	335.1	335.1
	Qas	正	547.9	572.7	547.9	454.3	464.9	454.3	454.3	464.9	454.3
負		547.9	572.7	547.9	454.3	464.9	454.3	454.3	464.9	454.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.38S		1.38S	1.37S		1.37S	1.32S		1.32S
		D	0.82S		0.82S	0.96S		0.96S	0.89S		0.89S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	184.3		184.3	179.8		179.8	179.8		179.8
		D	200.3		200.3	272.5		272.5	272.5		272.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			FG1A (3)			G3 (3)			
部材位置		Y27㍻-㍻16F層[X5-X6]			Y37㍻-㍻1F層[X1-X2]			Y37㍻-㍻2F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(78)	(350)	(78)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI	112.1	-57.1	109.1	120.3	-223.7	310.6	167.9	-90.0	183.8	
	Ms	U	346.8	0.0	350.7	3414.1	7.4	3142.1	1632.2	0.0	1626.5
		D	122.5	60.6	132.5	3173.5	454.8	2521.0	1296.3	100.8	1258.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	92.1	0.4	-91.2	210.7	-27.2	-265.0	148.0	-2.3	-152.5	
	Qs	179.4	87.8	178.6	1355.6	1172.1	1410.0	691.4	545.6	695.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	35.0	35.0	35.0	120.0	120.0	120.0	80.0	80.0	80.0	
	D	55.0	55.0	55.0	200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	46.1	48.2	46.1	187.5	191.5	187.5	70.4	72.5	70.4
		D	48.2	48.2	48.2	188.8	191.5	188.8	70.4	72.5	70.4
	j	U	40.3	42.2	40.3	164.0	167.5	164.0	61.6	63.4	61.6
		D	42.2	42.2	42.2	165.2	167.5	165.2	61.6	63.4	61.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	10-D32	10-D32	10-D32	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D25		2-D25	10-D32		10-D32	2-D38		2-D38
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	10-D32	10-D32	10-D32	7-D38	7-D38	7-D38
		2				5-D32		5-D32	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	158.80	79.40	158.80	102.60	79.80	102.60
		D	20.28	20.28	20.28	119.10	79.40	119.10	102.60	79.80	102.60
	pt	U	1.88	1.20	1.88	0.71	0.35	0.71	1.82	1.38	1.82
		D	1.20	1.20	1.20	0.53	0.35	0.53	1.82	1.38	1.82
	Mal	246.7	183.3	246.7	5279.0	2760.7	5279.0	1218.0	998.9	1218.0	
	Mas	U	413.8	294.2	413.8	10557.9	5521.5	10557.9	2436.1	1997.8	2436.1
		D	289.4	294.2	289.4	8040.9	5521.5	8040.9	2436.1	1997.8	2436.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	526.9		526.9	11883.7		11883.7	2860.5		2860.5
		D	333.8		333.8	8682.5		8682.5	2787.6		2787.6
	L' (L)		545.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	39.0	130.6	222.3	1506.7	1744.6	1982.4	667.0	817.3	967.6
		負	223.1	131.5	39.9	1928.1	1690.2	1452.4	963.0	812.8	662.5
	Qd	223.1	131.5	222.3	1928.1	1744.6	1982.4	963.0	817.3	967.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	154.51	89.09	153.92	97.60	86.77	100.35	195.51	161.09	196.43	
	a	l	1.116	1.134	1.116	2.000	2.000	2.000	1.475	1.502	1.475
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.426	1.442	1.426	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.586	1.602	1.586	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	0.663	0.663	0.663	1.111	1.111	1.111	
	Qal	262.1	270.1	262.1	4250.9	4326.2	4250.9	1055.1	1098.7	1055.1	
	Qas	正	373.4	381.6	373.4	4941.5	5070.4	4941.5	1290.1	1328.8	1290.1
		負	373.4	381.6	373.4	5343.8	5481.6	5343.8	1290.1	1328.8	1290.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.15S		1.15S	0.59S		0.60S	1.45S		1.46S
		D	0.29S		0.30S	0.61S		0.59S	1.00S		1.00S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	173.8		173.8	181.8		181.8	190.8		190.8
		D	272.5		272.5	197.8		197.8	209.8		209.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ3F層[X1-X2]			Y37レ-Δ4F層[X1-X2]			Y37レ-Δ5F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)
応力	MI		162.6	-87.5	177.5	162.8	-87.5	177.4	163.0	-87.5	177.1
	Ms	U	2009.1	0.0	1994.9	2150.5	0.0	2124.4	2213.1	0.0	2175.2
		D	1683.9	102.1	1639.8	1825.0	107.9	1769.6	1887.0	113.5	1821.1
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		143.4	-2.1	-147.7	143.4	-2.1	-147.6	143.5	-2.0	-147.5
	Qs		828.2	687.0	832.5	878.9	737.6	883.1	900.2	758.7	904.2
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4
		D	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4
	j	U	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6
		D	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100
	曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80
D			102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
pt		U	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82
		D	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82
Mal		1218.0	998.9	1218.0	1218.0	998.9	1218.0	1218.0	998.9	1218.0	
Mas		U	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1
		D	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5
		D	2787.6		2787.6	2787.6		2787.6	2787.6		2787.6
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	883.9	1029.4	1174.9	910.2	1055.7	1201.3	910.2	1055.7	1201.3
		負	1170.6	1025.1	879.6	1201.3	1055.7	910.2	1201.3	1055.7	910.2
	Qd	1170.6	1029.4	1174.9	1201.3	1055.7	1201.3	1201.3	1055.7	1201.3	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		237.65	202.89	238.52	243.87	208.08	243.87	243.87	208.08	243.87
	a	l	1.477	1.504	1.477	1.477	1.505	1.477	1.478	1.506	1.478
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
	Qal	正	1056.0	1099.6	1056.0	1056.2	1099.8	1056.2	1056.7	1100.3	1056.7
		負	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1
Qas	正	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	
	負	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.76S		1.77S	1.81S		1.81S	1.81S		1.81S
		D	1.33S		1.32S	1.37S		1.37S	1.37S		1.37S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	190.8		190.8	190.8		190.8	190.8		190.8
		D	209.8		209.8	209.8		209.8	209.8		209.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
位置	部材位置		Y37㇚㇚6F層[X1-X2]			Y37㇚㇚7F層[X1-X2]			Y37㇚㇚8F層[X1-X2]		
	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
		短期		(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(350)	(83)
応力	MI		158.5	-83.8	169.3	158.7	-83.8	169.1	150.0	-77.2	155.9
	Ms	U	1881.5	0.0	1858.4	1900.5	0.0	1869.2	1280.4	0.0	1263.3
		D	1564.4	100.8	1519.8	1583.1	104.7	1531.0	980.4	88.7	951.4
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		138.3	-1.5	-141.4	138.4	-1.5	-141.4	129.0	-0.8	-130.7
	Qs		776.1	639.3	779.2	781.7	644.8	784.7	547.3	419.1	549.0
		L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	55.5	57.6	55.5
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	55.5	57.6	55.5
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	48.5	50.4	48.5
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.87	1.35	1.87	1.87	1.35	1.87	2.12	1.53	2.12
		D	1.87	1.35	1.87	1.87	1.35	1.87	2.12	1.53	2.12
	Mal	992.9	794.1	992.9	992.9	794.1	992.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1985.7	1588.3	1985.7	1985.7	1588.3	1985.7	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1985.7	1588.3	1985.7	1985.7	1588.3	1985.7	1399.8	1126.6	1399.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	1696.8		1696.8
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	1639.3		1639.3
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	729.7	869.6	1009.5	729.7	869.6	1009.5	493.7	623.6	753.4
		負	1009.5	869.6	729.7	1009.5	869.6	729.7	753.4	623.6	493.7
	Qd	1009.5	869.6	1009.5	1009.5	869.6	1009.5	753.4	623.6	753.4	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		236.28	196.38	236.28	236.28	196.38	236.28	238.87	190.20	238.87
	a	l	1.409	1.442	1.409	1.410	1.443	1.410	1.269	1.303	1.269
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.172	1.172	1.172
	Qal		851.6	895.1	851.6	852.0	895.4	852.0	639.4	674.0	639.4
Qas	正	1059.0	1097.6	1059.0	1059.0	1097.6	1059.0	854.5	888.2	854.5	
	負	1059.0	1097.6	1059.0	1059.0	1097.6	1059.0	854.5	888.2	854.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.85S		1.85S	1.85S		1.85S	1.76S		1.76S
		D	1.33S		1.33S	1.33S		1.33S	1.16S		1.16S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	190.8		190.8	190.8		190.8	186.3		186.3
		D	209.8		209.8	209.8		209.8	203.8		203.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ9F層[X1-X2]			Y37レ-Δ10F層[X1-X2]			Y37レ-Δ11F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI	150.1	-77.2	155.8	143.5	-73.0	147.2	143.6	-73.0	147.1	
	Ms	U	1274.3	0.0	1256.4	969.0	0.0	958.4	942.0	0.0	929.1
		D	974.0	89.0	944.9	682.0	80.2	663.9	654.7	81.2	634.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	129.1	-0.8	-130.7	122.6	-0.5	-123.6	122.6	-0.5	-123.6	
	Qs	544.9	416.7	546.5	428.5	306.4	429.6	418.0	295.9	419.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	50.1	52.6	50.1	50.1	52.6	50.1
		D	55.5	57.6	55.5	50.1	52.6	50.1	50.1	52.6	50.1
	j	U	48.5	50.4	48.5	43.9	46.1	43.9	43.9	46.1	43.9
		D	48.5	50.4	48.5	43.9	46.1	43.9	43.9	46.1	43.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.43	1.65	2.43	2.43	1.65	2.43
		D	2.12	1.53	2.12	2.43	1.65	2.43	2.43	1.65	2.43
	Mal	699.9	563.3	699.9	544.2	425.2	544.2	544.2	425.2	544.2	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1088.3	850.5	1088.3	1088.3	850.5	1088.3
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1088.3	850.5	1088.3	1088.3	850.5	1088.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1349.0		1349.0	1349.0		1349.0
		D	1639.3		1639.3	1297.0		1297.0	1297.0		1297.0
	L'(L)	535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			
	Qd	正	493.7	623.6	753.4	336.3	459.4	582.5	320.5	443.6	566.7
		負	752.8	623.0	493.1	581.5	458.3	335.2	565.7	442.6	319.5
	Qd	752.8	623.6	753.4	581.5	459.4	582.5	565.7	443.6	566.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	238.68	190.20	238.87	240.95	181.33	241.38	234.41	175.08	234.83	
	a	l	1.270	1.304	1.270	1.185	1.226	1.185	1.186	1.227	1.186
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	
	Qal	639.5	674.2	639.5	467.7	499.9	467.7	467.8	500.0	467.8	
	Qas	正	854.5	888.2	854.5	647.5	679.7	647.5	647.5	679.7	647.5
		負	854.5	888.2	854.5	647.5	679.7	647.5	647.5	679.7	647.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.76S		1.76S	1.72S		1.72S	1.67S		1.68S
		D	1.16S		1.15S	1.00S		0.99S	0.95S		0.95S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	186.3		186.3	186.3		186.3	186.3		186.3
		D	203.8		203.8	203.8		203.8	203.8		203.8
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y37ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)
応力	MI		143.8	-73.0	146.8	143.9	-73.0	146.8	144.0	-73.1	146.6
	Ms	U	893.1	0.0	882.7	820.5	0.0	810.4	732.9	0.0	726.2
		D	605.4	79.7	589.0	532.7	79.5	516.8	444.9	77.7	432.9
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		122.7	-0.4	-123.5	122.7	-0.4	-123.5	122.7	-0.4	-123.5
	Qs		400.3	278.0	401.1	373.2	250.9	374.0	341.1	218.8	341.1
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	51.2	53.0	51.2
		D	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	51.2	53.0	51.2
	j	U	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.8	46.4	44.8
		D	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.8	46.4	44.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
	曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	51.36	38.52
D			55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	51.36	38.52	51.36
pt		U	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00	1.83	1.32	1.83
		D	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00	1.83	1.32	1.83
Mal		460.1	356.2	460.1	460.1	356.2	460.1	435.0	347.6	435.0	
Mas		U	920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2	870.0	695.1	870.0
		D	920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2	870.0	695.1	870.0
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6	1067.6		1067.6
		D	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2	1014.6		1014.6
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	292.0	415.1	538.2	253.1	376.2	499.3	204.9	328.0	451.1
		負	538.2	415.1	292.0	498.5	375.3	252.2	450.3	327.2	204.1
	Qd	538.2	415.1	538.2	498.5	376.2	499.3	450.3	328.0	451.1	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		221.36	163.33	221.36	205.00	148.01	205.34	182.90	128.65	183.21
	a	l	1.193	1.231	1.193	1.193	1.231	1.193	1.205	1.234	1.205
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	0.924	0.924	0.924
	Qal		472.9	502.4	472.9	472.9	502.4	472.9	425.8	447.3	425.8
Qas	正	652.4	681.9	652.4	652.4	681.9	652.4	576.7	597.2	576.7	
	負	652.4	681.9	652.4	652.4	681.9	652.4	576.7	597.2	576.7	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.74S		1.74S	1.61S		1.61S	1.40S		1.40S
		D	0.94S		0.94S	0.82S		0.82S	0.64S		0.63S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	181.8		181.8	181.8		181.8	177.3		177.3
		D	197.8		197.8	197.8		197.8	191.8		191.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ15F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)
	短期	(83)	(350)	(83)
応力	MI	144.6	-72.9	146.2
	Ms	U	634.7	0.0
		D	345.5	76.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	122.9	-0.2	-123.3
	Qs	304.7	182.0	305.1
	L. no	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	55.0	55.0	55.0
	D	60.0	60.0	60.0
	d	U	51.2	53.0
		D	51.2	53.0
	j	U	44.8	46.4
		D	44.8	46.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D29	6-D29
		2	2-D29	2-D29
	下端筋	1	6-D29	6-D29
		2	2-D29	2-D29
	STP	径	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100
曲げ	at	U	51.36	38.52
		D	51.36	38.52
	pt	U	1.83	1.32
		D	1.83	1.32
	MaI	435.0	347.6	435.0
	Mas	U	870.0	695.1
		D	870.0	695.1
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1067.6	1067.6
		D	1014.6	1014.6
	L' (L)	535.0 (700.0)		
	Qd	正	149.8	272.9
		負	395.6	272.5
	Qd	395.6	272.9	396.1
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	160.66	107.06	160.85
	a	l	1.206	1.235
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924
	QaI	426.1	447.6	426.1
	Qas	正	576.7	597.2
		負	576.7	597.2
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.23S	1.23S
		D	0.46S	0.46S
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	177.3	177.3
		D	191.8	191.8
	判定	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			FG (3)			G2 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ16F層[X1-X2]			Y37レ-Δ1F層[X2-X3]			Y37レ-Δ2F層[X2-X3]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期		(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI		168.6	-90.0	176.7	263.9	-96.9	202.9	177.2	-88.4	177.8	
	Ms	U	478.0	0.0	477.5	2218.3	35.1	2421.4	1644.2	0.0	1641.3	
		D	140.9	94.3	124.1	1690.5	228.9	2015.5	1289.7	90.1	1285.7	
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		141.4	-1.2	-143.7	184.4	8.7	-167.0	150.2	-0.1	-150.3	
	Qs		255.5	115.2	257.8	964.4	788.7	947.0	698.0	547.8	698.1	
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D		55.0	55.0	55.0	200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	45.6	48.0	45.6	187.5	191.5	187.5	70.4	72.5	70.4	
		D	48.0	48.0	48.0	188.8	191.5	188.8	70.4	72.5	70.4	
	j	U	39.9	42.0	39.9	164.0	167.5	164.0	61.6	63.4	61.6	
		D	42.0	42.0	42.0	165.2	167.5	165.2	61.6	63.4	61.6	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32	7-D38	7-D38	7-D38	
		2	2-D29		2-D29	8-D32		8-D32	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32	7-D38	7-D38	7-D38	
		2				4-D32		4-D32	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13	
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100	7-100	7-100	7-100	
	曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	127.04	63.52	127.04	102.60	79.80	102.60
			D	25.68	25.68	25.68	95.28	63.52	95.28	102.60	79.80	102.60
pt		U	2.11	1.34	2.11	0.85	0.41	0.85	1.82	1.38	1.82	
		D	1.34	1.34	1.34	0.63	0.41	0.63	1.82	1.38	1.82	
Mal		289.8	208.4	289.8	4208.5	2201.6	4208.5	1218.0	998.9	1218.0		
Mas		U	579.6	416.9	579.6	8416.9	4403.2	8416.9	2436.1	1997.8	2436.1	
		D	408.7	416.9	408.7	6410.9	4403.2	6410.9	2436.1	1997.8	2436.1	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	724.8		724.8	9584.7		9584.7	2860.5		2860.5	
		D	475.7		475.7	6946.0		6946.0	2787.6		2787.6	
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			
	Qd	正	29.7	172.3	314.8	985.6	1161.3	1337.0	671.4	821.7	972.0	
		負	312.5	169.9	27.4	1354.4	1178.7	1003.0	971.8	821.6	671.3	
	Qd	312.5	172.3	314.8	1354.4	1178.7	1337.0	971.8	821.7	972.0		
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		190.91	102.58	192.33	102.84	87.94	101.51	197.29	161.96	197.32	
	a	l	1.102	1.123	1.102	2.000	2.000	2.000	1.492	1.520	1.492	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.594	1.611	1.594	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.456	1.472	1.456	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.952	0.952	0.952	0.995	0.995	0.995	1.111	1.111	1.111	
	Qal		273.5	283.4	273.5	3259.8	3317.6	3259.8	1062.5	1106.3	1062.5	
	Qas	正	390.4	400.5	390.4	4221.8	4325.5	4221.8	1290.1	1328.8	1290.1	
負		390.4	400.5	390.4	3989.0	4087.6	3989.0	1290.1	1328.8	1290.1		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.45S		1.46S	0.52S		0.51S	1.46S		1.46S	
		D	0.20S		0.18S	0.50S		0.51S	1.01S		1.01S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	177.3		177.3	181.8		181.8	190.8		190.8	
		D	267.5		267.5	197.8		197.8	209.8		209.8	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ3F層[X2-X3]			Y37レ-Δ4F層[X2-X3]			Y37レ-Δ5F層[X2-X3]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期		(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI		172.4	-85.4	171.9	172.3	-85.4	172.0	172.4	-85.4	171.9	
	Ms	U	2046.7	0.0	2045.1	2195.6	0.0	2193.1	2258.8	0.0	2255.8	
		D	1701.9	86.0	1701.2	1850.9	86.5	1849.2	1914.1	86.7	1911.9	
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		145.6	0.1	-145.5	145.6	0.1	-145.5	145.6	0.1	-145.5	
	Qs		846.1	700.5	845.9	901.5	756.0	901.4	925.1	779.6	925.0	
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	
		D	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	
	j	U	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	
		D	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ピッチ	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
	曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
			D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
pt		U	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	
		D	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	
Mal		1218.0	998.9	1218.0	1218.0	998.9	1218.0	1218.0	998.9	1218.0		
Mas		U	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1	
		D	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5	
		D	2787.6		2787.6	2787.6		2787.6	2787.6		2787.6	
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			
	Qd	正	905.1	1050.6	1196.2	910.2	1055.7	1201.3	910.2	1055.7	1201.3	
		負	1196.3	1050.8	905.2	1201.3	1055.7	910.2	1201.3	1055.7	910.2	
	Qd		1196.3	1050.8	1196.2	1201.3	1055.7	1201.3	1201.3	1055.7	1201.3	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		242.86	207.10	242.83	243.87	208.08	243.87	243.87	208.08	243.87	
	a	l	1.491	1.519	1.491	1.491	1.519	1.491	1.491	1.519	1.491	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	
	Qal		1061.9	1105.7	1061.9	1062.0	1105.8	1062.0	1062.0	1105.8	1062.0	
Qas	正	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1		
	負	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.80S		1.80S	1.81S		1.81S	1.81S		1.81S	
		D	1.36S		1.36S	1.37S		1.37S	1.37S		1.37S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	190.8		190.8	190.8		190.8	190.8		190.8	
		D	209.8		209.8	209.8		209.8	209.8		209.8	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X2-X3]			Y37レ-Δ7F層[X2-X3]			Y37レ-Δ8F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI	165.7	-82.2	165.4	165.7	-82.2	165.4	159.3	-79.2	159.5	
	Ms	U	1948.3	0.0	1945.7	1962.8	0.0	1960.6	1661.7	0.0	1653.4
		D	1617.0	83.4	1614.9	1631.3	83.1	1629.8	1343.2	83.5	1334.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	139.9	0.0	-139.9	139.9	0.0	-139.8	134.6	-0.0	-134.7	
	Qs	805.9	666.0	805.8	811.4	671.5	811.3	694.7	560.1	694.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	60.1	62.5	60.1
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	60.1	62.5	60.1
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	52.6	54.7	52.6
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	52.6	54.7	52.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
	pt	U	1.87	1.35	1.87	1.87	1.35	1.87	2.17	1.56	2.17
		D	1.87	1.35	1.87	1.87	1.35	1.87	2.17	1.56	2.17
	Mal	992.9	794.1	992.9	992.9	794.1	992.9	906.8	729.8	906.8	
	Mas	U	1985.7	1588.3	1985.7	1985.7	1588.3	1985.7	1813.6	1459.6	1813.6
		D	1985.7	1588.3	1985.7	1985.7	1588.3	1985.7	1813.6	1459.6	1813.6
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	2178.8		2178.8
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	2116.4		2116.4
	L' (L)	535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			
	Qd	正	729.7	869.6	1009.5	729.7	869.6	1009.5	668.2	802.8	937.5
		負	1009.5	869.6	729.7	1009.5	869.6	729.7	937.5	802.8	668.2
	Qd	1009.5	869.6	1009.5	1009.5	869.6	1009.5	937.5	802.8	937.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	236.28	196.38	236.28	236.28	196.38	236.28	254.66	209.79	254.66	
	a	l	1.419	1.452	1.419	1.419	1.452	1.419	1.347	1.381	1.347
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.089	1.089	1.089	
	Qal	855.3	898.9	855.3	855.2	898.8	855.2	740.3	780.9	740.3	
	Qas	正	1059.0	1097.6	1059.0	1059.0	1097.6	1059.0	951.9	989.5	951.9
負		1059.0	1097.6	1059.0	1059.0	1097.6	1059.0	951.9	989.5	951.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.85S		1.85S	1.85S		1.85S	1.86S	1.86S	
		D	1.33S		1.33S	1.33S		1.33S	1.32S	1.32S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	190.8		190.8	190.8		190.8	190.8	190.8	
		D	209.8		209.8	209.8		209.8	209.8	209.8	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ9F層[X2-X3]			Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			Y37レ-Δ11F層[X2-X3]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI	159.3	-79.2	159.5	153.6	-76.4	154.0	153.6	-76.4	154.0	
	Ms	U	1657.9	0.0	1650.1	1343.0	0.0	1337.0	1301.5	0.0	1295.0
		D	1339.3	83.2	1331.1	1035.8	79.5	1029.1	994.3	79.8	987.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	134.6	-0.0	-134.7	129.8	-0.1	-129.9	129.8	-0.1	-129.9	
	Qs	693.4	558.8	693.4	573.3	443.5	573.4	557.6	427.9	557.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	60.1	62.5	60.1	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
		D	60.1	62.5	60.1	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5
	j	U	52.6	54.7	52.6	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
		D	52.6	54.7	52.6	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	2.17	1.56	2.17	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
		D	2.17	1.56	2.17	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12
	Mal	906.8	729.8	906.8	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1813.6	1459.6	1813.6	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1813.6	1459.6	1813.6	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2178.8		2178.8	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8
		D	2116.4		2116.4	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3
	L' (L)	535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			
	Qd	正	668.2	802.8	937.5	493.7	623.6	753.4	493.7	623.6	753.4
		負	937.5	802.8	668.2	753.4	623.6	493.7	753.4	623.6	493.7
	Qd	937.5	802.8	937.5	753.4	623.6	753.4	753.4	623.6	753.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	254.66	209.79	254.66	238.87	190.20	238.87	238.87	190.20	238.87	
	a	l	1.347	1.382	1.347	1.275	1.309	1.275	1.275	1.309	1.275
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	740.4	780.9	740.4	640.9	675.6	640.9	640.9	675.6	640.9	
	Qas	正	951.9	989.5	951.9	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5
負		951.9	989.5	951.9	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.86S		1.86S	1.76S		1.76S	1.76S		1.76S
		D	1.32S		1.32S	1.16S		1.16S	1.16S		1.16S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	190.8		190.8	186.3		186.3	186.3		186.3
		D	209.8		209.8	203.8		203.8	203.8		203.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ12F層[X2-X3]			Y37レ-Δ13F層[X2-X3]			Y37レ-Δ14F層[X2-X3]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI	147.8	-73.3	147.8	147.8	-73.3	147.8	144.2	-71.5	144.1	
	Ms	U	1110.3	0.0	1106.9	1024.5	0.0	1020.6	716.5	0.0	716.6
		D	814.7	75.1	811.3	729.0	75.3	724.9	428.2	71.6	428.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	124.7	-0.0	-124.7	124.7	-0.0	-124.7	121.5	0.0	-121.5	
	Qs	483.9	359.2	483.9	451.7	327.0	451.7	335.5	214.0	335.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	
	d	U	55.1	57.6	55.1	55.1	57.6	55.1	46.2	48.0	46.2
		D	55.1	57.6	55.1	55.1	57.6	55.1	46.2	48.0	46.2
	j	U	48.3	50.4	48.3	48.3	50.4	48.3	40.4	42.0	40.4
		D	48.3	50.4	48.3	48.3	50.4	48.3	40.4	42.0	40.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	51.36	38.52	51.36
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	51.36	38.52	51.36
	pt	U	2.21	1.51	2.21	2.21	1.51	2.21	2.02	1.46	2.02
		D	2.21	1.51	2.21	2.21	1.51	2.21	2.02	1.46	2.02
	Mal	606.1	469.5	606.1	606.1	469.5	606.1	387.6	311.9	387.6	
	Mas	U	1212.1	939.1	1212.1	1212.1	939.1	1212.1	775.1	623.8	775.1
		D	1212.1	939.1	1212.1	1212.1	939.1	1212.1	775.1	623.8	775.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1483.5		1483.5	1483.5		1483.5	963.3		963.3
		D	1426.3		1426.3	1426.3		1426.3	915.4		915.4
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	414.1	538.8	663.5	365.8	490.5	615.2	199.5	321.0	442.5
		負	663.5	538.8	414.1	615.2	490.5	365.8	442.5	321.0	199.5
	Qd	663.5	538.8	663.5	615.2	490.5	615.2	442.5	321.0	442.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	250.01	194.21	250.01	231.82	176.82	231.83	199.20	139.04	199.19	
	a	l	1.270	1.309	1.270	1.270	1.309	1.270	1.121	1.152	1.121
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	0.924	0.924	0.924	
	Qal	533.5	566.8	533.5	533.5	566.8	533.5	368.3	388.9	368.3	
Qas	正	712.0	744.3	712.0	712.0	744.3	712.0	520.4	540.8	520.4	
	負	712.0	744.3	712.0	712.0	744.3	712.0	520.4	540.8	520.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.79S		1.79S	1.66S		1.66S	1.52S		1.52S
		D	1.11S		1.11S	0.98S		0.98S	0.69S		0.69S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	186.3		186.3	186.3		186.3	177.3		177.3
		D	203.8		203.8	203.8		203.8	191.8		191.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y37レ-Δ15F層[X2-X3]			Y37レ-Δ16F層[X2-X3]			Y37レ-Δ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)
応力	MI		144.1	-71.5	144.1	174.0	-88.8	173.7	211.5	-118.8	211.5
	Ms	U	633.1	0.0	632.9	522.2	0.0	520.7	2568.5	0.0	2568.5
		D	344.8	71.5	344.8	174.3	89.4	173.2	2145.5	118.9	2145.5
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI		121.5	0.0	-121.5	142.6	0.0	-142.5	175.7	0.0	-175.7
	Qs		304.3	182.8	304.3	272.5	130.0	272.5	1056.8	881.1	1056.8
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0
	D		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	200.0	200.0	200.0
	d	U	46.2	48.0	46.2	45.6	48.0	45.6	187.5	191.5	187.5
		D	46.2	48.0	46.2	48.0	48.0	48.0	188.8	191.5	188.8
	j	U	40.4	42.0	40.4	39.9	42.0	39.9	164.0	167.5	164.0
		D	40.4	42.0	40.4	42.0	42.0	42.0	165.2	167.5	165.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	8-D32		8-D32
	下端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D29		2-D29				4-D32		4-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100
	曲げ	at	U	51.36	38.52	51.36	38.52	25.68	38.52	127.04	63.52
D			51.36	38.52	51.36	25.68	25.68	25.68	95.28	63.52	95.28
pt		U	2.02	1.46	2.02	2.11	1.34	2.11	0.85	0.41	0.85
		D	2.02	1.46	2.02	1.34	1.34	1.34	0.63	0.41	0.63
Mal		387.6	311.9	387.6	289.8	208.4	289.8	4208.5	2201.6	4208.5	
Mas		U	775.1	623.8	775.1	579.6	416.9	579.6	8416.9	4403.2	8416.9
		D	775.1	623.8	775.1	408.7	416.9	408.7	6410.9	4403.2	6410.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	963.3		963.3	724.8		724.8	9584.7		9584.7
		D	915.4		915.4	475.7		475.7	6946.0		6946.0
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	152.6	274.2	395.7	52.3	194.9	337.4	1146.0	1321.7	1497.4
		負	395.7	274.2	152.6	337.5	194.9	52.4	1497.4	1321.7	1146.0
	Qd		395.7	274.2	395.7	337.5	194.9	337.4	1497.4	1321.7	1497.4
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		178.12	118.75	178.11	206.19	116.10	206.16	113.69	98.61	113.69
	a	l	1.121	1.152	1.121	1.108	1.129	1.108	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.529	1.545	1.529
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.529	1.545	1.529
	pw		0.924	0.924	0.924	0.952	0.952	0.952	0.995	0.995	0.995
	Qal		368.4	389.0	368.4	274.3	284.3	274.3	3259.8	3317.6	3259.8
	Qas	正	520.4	540.8	520.4	390.4	400.5	390.4	4111.5	4212.7	4111.5
		負	520.4	540.8	520.4	390.4	400.5	390.4	4111.5	4212.7	4111.5
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.36S		1.36S	1.57S		1.57S	0.57S		0.57S
		D	0.52S		0.52S	0.35S		0.35S	0.58S		0.58S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	177.3		177.3	177.3		177.3	181.8		181.8
		D	191.8		191.8	267.5		267.5	197.8		197.8
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ2F層[X3-X4]			Y37レ-Δ3F層[X3-X4]			Y37レ-Δ4F層[X3-X4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期		(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI		177.7	-88.2	177.7	172.1	-85.5	172.1	172.1	-85.5	172.1	
	Ms	U	1642.5	0.0	1642.5	2053.3	0.0	2053.3	2204.4	0.0	2204.4	
		D	1287.1	88.2	1287.1	1709.1	85.5	1709.1	1860.2	85.5	1860.2	
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI		150.3	0.0	-150.3	145.5	0.0	-145.5	145.5	0.0	-145.5	
	Qs		697.9	547.6	697.9	848.8	703.2	848.8	905.3	759.7	905.3	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	
		D	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	
	j	U	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	
		D	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ピッチ	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
	曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
			D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
pt		U	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	
		D	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	
Mal		1218.0	998.9	1218.0	1218.0	998.9	1218.0	1218.0	998.9	1218.0		
Mas		U	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1	
		D	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5	
		D	2787.6		2787.6	2787.6		2787.6	2787.6		2787.6	
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			
	Qd	正	671.1	821.4	971.6	909.3	1054.9	1200.4	910.2	1055.7	1201.3	
		負	971.6	821.4	671.1	1200.4	1054.9	909.3	1201.3	1055.7	910.2	
	Qd		971.6	821.4	971.6	1200.4	1054.9	1200.4	1201.3	1055.7	1201.3	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		197.26	161.89	197.26	243.69	207.91	243.69	243.87	208.08	243.87	
	a	l	1.492	1.520	1.492	1.492	1.520	1.492	1.492	1.520	1.492	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	
	Qal		1062.4	1106.3	1062.4	1062.4	1106.3	1062.4	1062.4	1106.3	1062.4	
Qas	正	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1		
	負	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.46S		1.46S	1.81S		1.81S	1.81S		1.81S	
		D	1.01S		1.01S	1.37S		1.37S	1.37S		1.37S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	190.8		190.8	190.8		190.8	190.8		190.8	
		D	209.8		209.8	209.8		209.8	209.8		209.8	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㇒㇒5F層[X3-X4]			Y37㇒㇒6F層[X3-X4]			Y37㇒㇒7F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI	172.1	-85.5	172.1	165.5	-82.2	165.5	165.5	-82.2	165.5	
	Ms	U	2271.0	0.0	2271.0	1961.2	0.0	1961.2	1980.3	0.0	1980.3
		D	1926.8	85.5	1926.8	1630.2	82.2	1630.2	1649.2	82.2	1649.2
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	145.5	-0.0	-145.5	139.9	0.0	-139.9	139.9	0.0	-139.9	
	Qs	930.2	784.6	930.2	811.2	671.3	811.2	818.3	678.4	818.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	70.4	72.5	70.4	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
		D	70.4	72.5	70.4	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
	j	U	61.6	63.4	61.6	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
		D	61.6	63.4	61.6	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		D	102.60	79.80	102.60	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
	pt	U	1.82	1.38	1.82	1.87	1.35	1.87	1.87	1.35	1.87
		D	1.82	1.38	1.82	1.87	1.35	1.87	1.87	1.35	1.87
	Mal	U	1218.0	998.9	1218.0	992.9	794.1	992.9	992.9	794.1	992.9
		D	2436.1	1997.8	2436.1	1985.7	1588.3	1985.7	1985.7	1588.3	1985.7
	Mas	D	2436.1	1997.8	2436.1	1985.7	1588.3	1985.7	1985.7	1588.3	1985.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2860.5		2860.5	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0
		D	2787.6		2787.6	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	910.2	1055.7	1201.3	729.7	869.6	1009.5	729.7	869.6	1009.5
		負	1201.3	1055.7	910.2	1009.5	869.6	729.7	1009.5	869.6	729.7
	Qd		1201.3	1055.7	1201.3	1009.5	869.6	1009.5	1009.5	869.6	1009.5
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		243.87	208.08	243.87	236.28	196.38	236.28	236.28	196.38	236.28
	a	l	1.492	1.520	1.492	1.420	1.453	1.420	1.420	1.453	1.420
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.111	1.111	1.111	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		1062.4	1106.3	1062.4	855.5	899.1	855.5	855.5	899.1	855.5
Qas	正	1290.1	1328.8	1290.1	1059.0	1097.6	1059.0	1059.0	1097.6	1059.0	
	負	1290.1	1328.8	1290.1	1059.0	1097.6	1059.0	1059.0	1097.6	1059.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.81S		1.81S	1.85S		1.85S	1.85S		1.85S
		D	1.37S		1.37S	1.33S		1.33S	1.33S		1.33S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	190.8		190.8	190.8		190.8	190.8		190.8
		D	209.8		209.8	209.8		209.8	209.8		209.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37㇑㇑F層[X3-X4]			Y37㇑㇑F層[X3-X4]			Y37㇑㇑10F層[X3-X4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)		
応力	MI	159.4	-79.1	159.4	159.4	-79.1	159.4	153.8	-76.3	153.8		
	Ms	U	1663.8	0.0	1663.8	1663.6	0.0	1663.6	1348.4	0.0	1348.4	
		D	1344.9	79.2	1344.9	1344.7	79.2	1344.7	1040.7	76.4	1040.7	
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2		
	QI	134.7	0.0	-134.7	134.7	-0.0	-134.7	129.9	0.0	-129.9		
	Qs	697.1	562.4	697.1	697.0	562.3	697.0	576.4	446.6	576.4		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0		
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0		
	d	U	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1	55.5	57.6	55.5	
		D	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1	55.5	57.6	55.5	
	j	U	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6	48.5	50.4	48.5	
		D	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6	48.5	50.4	48.5	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56
			D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56
pt		U	2.17	1.56	2.17	2.17	1.56	2.17	2.12	1.53	2.12	
		D	2.17	1.56	2.17	2.17	1.56	2.17	2.12	1.53	2.12	
Mal		906.8	729.8	906.8	906.8	729.8	906.8	699.9	563.3	699.9		
Mas		U	1813.6	1459.6	1813.6	1813.6	1459.6	1813.6	1399.8	1126.6	1399.8	
		D	1813.6	1459.6	1813.6	1813.6	1459.6	1813.6	1399.8	1126.6	1399.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2178.8		2178.8	2178.8		2178.8	1696.8		1696.8	
		D	2116.4		2116.4	2116.4		2116.4	1639.3		1639.3	
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			
	Qd	正	668.2	802.8	937.5	668.2	802.8	937.5	493.7	623.6	753.4	
		負	937.5	802.8	668.2	937.5	802.8	668.2	753.4	623.6	493.7	
	Qd	937.5	802.8	937.5	937.5	802.8	937.5	753.4	623.6	753.4		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	254.66	209.79	254.66	254.66	209.79	254.66	238.87	190.20	238.87		
	a	l	1.347	1.382	1.347	1.347	1.382	1.347	1.276	1.309	1.276	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.172	1.172	1.172		
	Qal	740.4	781.0	740.4	740.4	781.0	740.4	641.0	675.7	641.0		
	Qas	正	951.9	989.5	951.9	951.9	989.5	951.9	854.5	888.2	854.5	
		負	951.9	989.5	951.9	951.9	989.5	951.9	854.5	888.2	854.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	1.86S		1.86S	1.86S		1.86S	1.76S		1.76S	
		D	1.32S		1.32S	1.32S		1.32S	1.16S		1.16S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	190.8		190.8	190.8		190.8	186.3		186.3	
		D	209.8		209.8	209.8		209.8	203.8		203.8	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			Y37レ-Δ12F層[X3-X4]			Y37レ-Δ13F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)
応力	MI		153.8	-76.3	153.8	147.8	-73.3	147.8	147.8	-73.3	147.8
	Ms	U	1306.5	0.0	1306.5	1120.5	0.0	1120.5	1033.5	0.0	1033.5
		D	998.8	76.4	998.8	824.9	73.3	824.9	737.9	73.3	737.9
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		129.9	-0.0	-129.9	124.7	0.0	-124.7	124.7	-0.0	-124.7
	Qs		560.8	430.9	560.8	488.3	363.6	488.3	455.8	331.1	455.8
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.1	57.6	55.1	55.1	57.6	55.1
		D	55.5	57.6	55.5	55.1	57.6	55.1	55.1	57.6	55.1
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.3	50.4	48.3	48.3	50.4	48.3
		D	48.5	50.4	48.5	48.3	50.4	48.3	48.3	50.4	48.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85
D			76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
pt		U	2.12	1.53	2.12	2.21	1.51	2.21	2.21	1.51	2.21
		D	2.12	1.53	2.12	2.21	1.51	2.21	2.21	1.51	2.21
Mal		699.9	563.3	699.9	606.1	469.5	606.1	606.1	469.5	606.1	
Mas		U	1399.8	1126.6	1399.8	1212.1	939.1	1212.1	1212.1	939.1	1212.1
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1212.1	939.1	1212.1	1212.1	939.1	1212.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1483.5		1483.5	1483.5		1483.5
		D	1639.3		1639.3	1426.3		1426.3	1426.3		1426.3
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	493.7	623.6	753.4	419.2	543.9	668.6	372.0	496.7	621.4
		負	753.4	623.6	493.7	668.6	543.9	419.2	621.4	496.7	372.0
	Qd		753.4	623.6	753.4	668.6	543.9	668.6	621.4	496.7	621.4
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		238.87	190.20	238.87	251.93	196.05	251.93	234.14	179.03	234.14
	a	l	1.276	1.309	1.276	1.270	1.309	1.270	1.270	1.309	1.270
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
	Qal		641.0	675.7	641.0	533.5	566.8	533.5	533.5	566.8	533.5
	Qas	正	854.5	888.2	854.5	712.0	744.3	712.0	712.0	744.3	712.0
負		854.5	888.2	854.5	712.0	744.3	712.0	712.0	744.3	712.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.76S		1.76S	1.80S		1.80S	1.67S		1.67S
		D	1.16S		1.16S	1.13S		1.13S	1.00S		1.00S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	186.3		186.3	186.3		186.3	186.3		186.3
		D	203.8		203.8	203.8		203.8	203.8		203.8
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ14F層[X3-X4]			Y37レ-Δ15F層[X3-X4]			Y37レ-Δ16F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI	144.1	-71.5	144.1	144.1	-71.5	144.1	173.8	-88.8	173.8	
	Ms	U	729.5	0.0	729.5	645.3	0.0	645.3	529.6	0.0	529.6
		D	441.3	71.5	441.3	357.1	71.5	357.1	182.0	88.8	182.0
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	121.5	-0.0	-121.5	121.5	-0.0	-121.5	142.6	0.0	-142.6	
	Qs	340.4	218.9	340.4	308.9	187.4	308.9	275.6	133.0	275.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	40.0	40.0	40.0	
	D	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	d	U	46.2	48.0	46.2	46.2	48.0	46.2	45.6	48.0	45.6
		D	46.2	48.0	46.2	46.2	48.0	46.2	48.0	48.0	48.0
	j	U	40.4	42.0	40.4	40.4	42.0	40.4	39.9	42.0	39.9
		D	40.4	42.0	40.4	40.4	42.0	40.4	42.0	42.0	42.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29			
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	
曲げ	at	U	51.36	38.52	51.36	51.36	38.52	51.36	38.52	25.68	38.52
		D	51.36	38.52	51.36	51.36	38.52	51.36	25.68	25.68	25.68
	pt	U	2.02	1.46	2.02	2.02	1.46	2.02	2.11	1.34	2.11
		D	2.02	1.46	2.02	2.02	1.46	2.02	1.34	1.34	1.34
	Mal	387.6	311.9	387.6	387.6	311.9	387.6	289.8	208.4	289.8	
	Mas	U	775.1	623.8	775.1	775.1	623.8	775.1	579.6	416.9	579.6
		D	775.1	623.8	775.1	775.1	623.8	775.1	408.7	416.9	408.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	963.3		963.3	963.3		963.3	724.8		724.8
		D	915.4		915.4	915.4		915.4	475.7		475.7
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	206.8	328.3	449.8	159.5	281.1	402.6	57.0	199.5	342.1
		負	449.8	328.3	206.8	402.6	281.1	159.5	342.1	199.5	57.0
	Qd	449.8	328.3	449.8	402.6	281.1	402.6	342.1	199.5	342.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	202.47	142.19	202.47	181.22	121.74	181.22	208.99	118.83	208.99	
	a	l	1.121	1.152	1.121	1.121	1.152	1.121	1.109	1.129	1.109
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.952	0.952	0.952	
	Qal	368.4	389.0	368.4	368.4	389.0	368.4	274.4	284.4	274.4	
	Qas	正	520.4	540.8	520.4	520.4	540.8	520.4	390.4	400.5	390.4
		負	520.4	540.8	520.4	520.4	540.8	520.4	390.4	400.5	390.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.55S		1.55S	1.38S		1.38S	1.59S		1.59S
		D	0.71S		0.71S	0.55S		0.55S	0.38S		0.38S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	177.3		177.3	177.3		177.3	177.3		177.3
		D	191.8		191.8	191.8		191.8	267.5		267.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			Y37レ-Δ3F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI	202.9	-96.9	263.9	177.8	-88.4	177.2	171.9	-85.4	172.4	
	Ms	U	2421.4	35.1	2218.3	1641.3	0.0	1644.2	2045.1	0.0	2046.7
		D	2015.5	228.9	1690.5	1285.7	90.1	1289.7	1701.2	86.0	1701.9
	L. no	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	167.0	-8.7	-184.4	150.3	0.1	-150.2	145.5	-0.1	-145.6	
	Qs	947.0	788.7	964.4	698.1	547.8	698.0	845.9	700.5	846.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D	200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	187.5	191.5	187.5	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4
		D	188.8	191.5	188.8	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4
	j	U	164.0	167.5	164.0	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6
		D	165.2	167.5	165.2	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	8-D32		8-D32	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	4-D32		4-D32	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
曲げ	at	U	127.04	63.52	127.04	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	95.28	63.52	95.28	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
	pt	U	0.85	0.41	0.85	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82
		D	0.63	0.41	0.63	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82
	Mal	4208.5	2201.6	4208.5	1218.0	998.9	1218.0	1218.0	998.9	1218.0	
	Mas	U	8416.9	4403.2	8416.9	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1
		D	6410.9	4403.2	6410.9	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	9584.7		9584.7	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5
		D	6946.0		6946.0	2787.6		2787.6	2787.6		2787.6
	L' (L)	535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			
	Qd	正	1003.0	1178.7	1354.4	671.3	821.6	971.8	905.2	1050.8	1196.3
		負	1337.0	1161.3	985.6	972.0	821.7	671.4	1196.2	1050.6	905.1
	Qd	1337.0	1178.7	1354.4	972.0	821.7	971.8	1196.2	1050.8	1196.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	101.51	87.94	102.84	197.32	161.96	197.29	242.83	207.10	242.86	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.492	1.520	1.492	1.491	1.519	1.491
		s. 正	1.456	1.472	1.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.594	1.611	1.594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.995	0.995	0.995	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	
	Qal	3259.8	3317.6	3259.8	1062.5	1106.3	1062.5	1061.9	1105.7	1061.9	
Qas	正	3989.0	4087.6	3989.0	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	
	負	4221.8	4325.5	4221.8	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.51S		0.52S	1.46S		1.46S	1.80S		1.80S
		D	0.51S		0.50S	1.01S		1.01S	1.36S		1.36S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	181.8		181.8	190.8		190.8	190.8		190.8
		D	197.8		197.8	209.8		209.8	209.8		209.8
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-4F層[X4-X5]			Y37レ-45F層[X4-X5]			Y37レ-46F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)
応力	MI		172.0	-85.4	172.3	171.9	-85.4	172.4	165.4	-82.2	165.7
	Ms	U	2193.1	0.0	2195.6	2255.8	0.0	2258.8	1945.7	0.0	1948.3
		D	1849.2	86.5	1850.9	1911.9	86.7	1914.1	1614.9	83.4	1617.0
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		145.5	-0.1	-145.6	145.5	-0.1	-145.6	139.9	-0.0	-139.9
	Qs		901.4	756.0	901.5	925.0	779.6	925.1	805.8	666.0	805.9
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	65.1	67.5	65.1
		D	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	65.1	67.5	65.1
	j	U	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	57.0	59.0	57.0
		D	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	57.0	59.0	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100
	曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	91.20	68.40
D			102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	91.20	68.40	91.20
pt		U	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	1.87	1.35	1.87
		D	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	1.87	1.35	1.87
Mal		1218.0	998.9	1218.0	1218.0	998.9	1218.0	992.9	794.1	992.9	
Mas		U	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1	1985.7	1588.3	1985.7
		D	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1	1985.7	1588.3	1985.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5	2360.0		2360.0
		D	2787.6		2787.6	2787.6		2787.6	2292.5		2292.5
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	910.2	1055.7	1201.3	910.2	1055.7	1201.3	729.7	869.6	1009.5
		負	1201.3	1055.7	910.2	1201.3	1055.7	910.2	1009.5	869.6	729.7
	Qd		1201.3	1055.7	1201.3	1201.3	1055.7	1201.3	1009.5	869.6	1009.5
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		243.87	208.08	243.87	243.87	208.08	243.87	236.28	196.38	236.28
	a	l	1.491	1.519	1.491	1.491	1.519	1.491	1.419	1.452	1.419
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.016	1.016	1.016
	Qal		1062.0	1105.8	1062.0	1062.0	1105.8	1062.0	855.3	898.9	855.3
Qas	正	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	1059.0	1097.6	1059.0	
	負	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	1059.0	1097.6	1059.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.81S		1.81S	1.81S		1.81S	1.85S		1.85S
		D	1.37S		1.37S	1.37S		1.37S	1.33S		1.33S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	190.8		190.8	190.8		190.8	190.8		190.8
		D	209.8		209.8	209.8		209.8	209.8		209.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㇚㇚7F層[X4-X5]			Y37㇚㇚8F層[X4-X5]			Y37㇚㇚9F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI	165.4	-82.2	165.7	159.5	-79.2	159.3	159.5	-79.2	159.3	
	Ms	U	1960.6	0.0	1962.8	1653.4	0.0	1661.7	1650.1	0.0	1657.9
		D	1629.8	83.1	1631.3	1334.3	83.5	1343.2	1331.1	83.2	1339.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	139.8	-0.0	-139.9	134.7	0.0	-134.6	134.7	0.0	-134.6	
	Qs	811.3	671.5	811.4	694.8	560.1	694.7	693.4	558.8	693.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.1	67.5	65.1	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1
		D	65.1	67.5	65.1	60.1	62.5	60.1	60.1	62.5	60.1
	j	U	57.0	59.0	57.0	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6
		D	57.0	59.0	57.0	52.6	54.7	52.6	52.6	54.7	52.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
	pt	U	1.87	1.35	1.87	2.17	1.56	2.17	2.17	1.56	2.17
		D	1.87	1.35	1.87	2.17	1.56	2.17	2.17	1.56	2.17
	Mal	992.9	794.1	992.9	906.8	729.8	906.8	906.8	729.8	906.8	
	Mas	U	1985.7	1588.3	1985.7	1813.6	1459.6	1813.6	1813.6	1459.6	1813.6
		D	1985.7	1588.3	1985.7	1813.6	1459.6	1813.6	1813.6	1459.6	1813.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2178.8		2178.8	2178.8		2178.8
		D	2292.5		2292.5	2116.4		2116.4	2116.4		2116.4
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	729.7	869.6	1009.5	668.2	802.8	937.5	668.2	802.8	937.5
		負	1009.5	869.6	729.7	937.5	802.8	668.2	937.5	802.8	668.2
	Qd		1009.5	869.6	1009.5	937.5	802.8	937.5	937.5	802.8	937.5
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		236.28	196.38	236.28	254.66	209.79	254.66	254.66	209.79	254.66
	a	l	1.419	1.452	1.419	1.347	1.381	1.347	1.347	1.382	1.347
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		855.2	898.8	855.2	740.3	780.9	740.3	740.4	780.9	740.4
Qas	正	1059.0	1097.6	1059.0	951.9	989.5	951.9	951.9	989.5	951.9	
	負	1059.0	1097.6	1059.0	951.9	989.5	951.9	951.9	989.5	951.9	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.85S		1.85S	1.86S		1.86S	1.86S		1.86S
		D	1.33S		1.33S	1.32S		1.32S	1.32S		1.32S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	190.8		190.8	190.8		190.8	190.8		190.8
		D	209.8		209.8	209.8		209.8	209.8		209.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ10F層[X4-X5]			Y37レ-Δ11F層[X4-X5]			Y37レ-Δ12F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI	154.0	-76.4	153.6	154.0	-76.4	153.6	147.8	-73.3	147.8	
	Ms	U	1337.0	0.0	1343.0	1295.0	0.0	1301.5	1106.9	0.0	1110.3
		D	1029.1	79.5	1035.8	987.0	79.8	994.3	811.3	75.1	814.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	129.9	0.1	-129.8	129.9	0.1	-129.8	124.7	0.0	-124.7	
	Qs	573.4	443.5	573.3	557.8	427.9	557.6	483.9	359.2	483.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.1	57.6	55.1
		D	55.5	57.6	55.5	55.5	57.6	55.5	55.1	57.6	55.1
	j	U	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.3	50.4	48.3
		D	48.5	50.4	48.5	48.5	50.4	48.5	48.3	50.4	48.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.21	1.51	2.21
		D	2.12	1.53	2.12	2.12	1.53	2.12	2.21	1.51	2.21
	Mal	699.9	563.3	699.9	699.9	563.3	699.9	606.1	469.5	606.1	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1212.1	939.1	1212.1
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1399.8	1126.6	1399.8	1212.1	939.1	1212.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1696.8		1696.8	1483.5		1483.5
		D	1639.3		1639.3	1639.3		1639.3	1426.3		1426.3
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	493.7	623.6	753.4	493.7	623.6	753.4	414.1	538.8	663.5
		負	753.4	623.6	493.7	753.4	623.6	493.7	663.5	538.8	414.1
	Qd	753.4	623.6	753.4	753.4	623.6	753.4	663.5	538.8	663.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	238.87	190.20	238.87	238.87	190.20	238.87	250.01	194.21	250.01	
	a	l	1.275	1.309	1.275	1.275	1.309	1.275	1.270	1.309	1.270
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.155	1.155	1.155	
	Qal	640.9	675.6	640.9	640.9	675.6	640.9	533.5	566.8	533.5	
	Qas	正	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	712.0	744.3	712.0
		負	854.5	888.2	854.5	854.5	888.2	854.5	712.0	744.3	712.0
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.76S		1.76S	1.76S		1.76S	1.79S		1.79S
		D	1.16S		1.16S	1.16S		1.16S	1.11S		1.11S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	186.3		186.3	186.3		186.3	186.3		186.3
		D	203.8		203.8	203.8		203.8	203.8		203.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置			Y37ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ14F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ15F層[X4-X5]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期		(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI		147.8	-73.3	147.8	144.1	-71.5	144.2	144.1	-71.5	144.1	
	Ms	U	1020.6	0.0	1024.5	716.6	0.0	716.5	632.9	0.0	633.1	
		D	724.9	75.3	729.0	428.5	71.6	428.2	344.8	71.5	344.8	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		124.7	0.0	-124.7	121.5	-0.0	-121.5	121.5	-0.0	-121.5	
	Qs		451.7	327.0	451.7	335.5	214.0	335.5	304.3	182.8	304.3	
L. no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D		65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	d	U	55.1	57.6	55.1	46.2	48.0	46.2	46.2	48.0	46.2	
		D	55.1	57.6	55.1	46.2	48.0	46.2	46.2	48.0	46.2	
	j	U	48.3	50.4	48.3	40.4	42.0	40.4	40.4	42.0	40.4	
		D	48.3	50.4	48.3	40.4	42.0	40.4	40.4	42.0	40.4	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	
		2	2-D35		2-D35	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	6-D29	
		2	2-D35		2-D35	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	51.36	38.52	51.36	51.36	38.52	51.36
			D	66.99	47.85	66.99	51.36	38.52	51.36	51.36	38.52	51.36
		pt	U	2.21	1.51	2.21	2.02	1.46	2.02	2.02	1.46	2.02
D			2.21	1.51	2.21	2.02	1.46	2.02	2.02	1.46	2.02	
Mal		606.1	469.5	606.1	387.6	311.9	387.6	387.6	311.9	387.6		
Mas		U	1212.1	939.1	1212.1	775.1	623.8	775.1	775.1	623.8	775.1	
		D	1212.1	939.1	1212.1	775.1	623.8	775.1	775.1	623.8	775.1	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1483.5		1483.5	963.3		963.3	963.3		963.3	
		D	1426.3		1426.3	915.4		915.4	915.4		915.4	
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			
	Qd	正	365.8	490.5	615.2	199.5	321.0	442.5	152.6	274.2	395.7	
		負	615.2	490.5	365.8	442.5	321.0	199.5	395.7	274.2	152.6	
	Qd		615.2	490.5	615.2	442.5	321.0	442.5	395.7	274.2	395.7	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		231.83	176.82	231.82	199.19	139.04	199.20	178.11	118.75	178.12	
	a	l	1.270	1.309	1.270	1.121	1.152	1.121	1.121	1.152	1.121	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	1.155	1.155	1.155	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	
	Qal		533.5	566.8	533.5	368.3	388.9	368.3	368.4	389.0	368.4	
	Qas	正	712.0	744.3	712.0	520.4	540.8	520.4	520.4	540.8	520.4	
		負	712.0	744.3	712.0	520.4	540.8	520.4	520.4	540.8	520.4	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.66S		1.66S	1.52S		1.52S	1.36S		1.36S	
		D	0.98S		0.98S	0.69S		0.69S	0.52S		0.52S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	186.3		186.3	177.3		177.3	177.3		177.3	
		D	203.8		203.8	191.8		191.8	191.8		191.8	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G2 (3)			FG1A (3)			G3 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ16F層[X4-X5]			Y37レ-Δ1F層[X5-X6]			Y37レ-Δ2F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)
応力	MI		173.7	-88.8	174.0	310.6	-223.7	120.3	183.8	-90.0	167.9
	Ms	U	520.7	0.0	522.2	3142.1	7.4	3414.1	1626.5	0.0	1632.2
		D	173.2	89.4	174.3	2521.0	454.8	3173.5	1258.9	100.8	1296.3
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		142.5	-0.0	-142.6	265.0	27.2	-210.7	152.5	2.3	-148.0
	Qs		272.5	130.0	272.5	1410.0	1172.1	1355.6	695.9	545.6	691.4
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	120.0	120.0	120.0	80.0	80.0	80.0
	D		55.0	55.0	55.0	200.0	200.0	200.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	45.6	48.0	45.6	187.5	191.5	187.5	70.4	72.5	70.4
		D	48.0	48.0	48.0	188.8	191.5	188.8	70.4	72.5	70.4
	j	U	39.9	42.0	39.9	164.0	167.5	164.0	61.6	63.4	61.6
		D	42.0	42.0	42.0	165.2	167.5	165.2	61.6	63.4	61.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	10-D32	10-D32	10-D32	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D29		2-D29	10-D32		10-D32	2-D38		2-D38
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	10-D32	10-D32	10-D32	7-D38	7-D38	7-D38
		2				5-D32		5-D32	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13
		形ピッチ	3-100	3-100	3-100	4-100	4-100	4-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	158.80	79.40	158.80	102.60	79.80	102.60
		D	25.68	25.68	25.68	119.10	79.40	119.10	102.60	79.80	102.60
	pt	U	2.11	1.34	2.11	0.71	0.35	0.71	1.82	1.38	1.82
		D	1.34	1.34	1.34	0.53	0.35	0.53	1.82	1.38	1.82
	Mal	289.8	208.4	289.8	5279.0	2760.7	5279.0	1218.0	998.9	1218.0	
	Mas	U	579.6	416.9	579.6	10557.9	5521.5	10557.9	2436.1	1997.8	2436.1
		D	408.7	416.9	408.7	8040.9	5521.5	8040.9	2436.1	1997.8	2436.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	724.8		724.8	11883.7		11883.7	2860.5		2860.5
		D	475.7		475.7	8682.5		8682.5	2787.6		2787.6
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	52.4	194.9	337.5	1452.4	1690.2	1928.1	662.5	812.8	963.0
		負	337.4	194.9	52.3	1982.4	1744.6	1506.7	967.6	817.3	667.0
	Qd	337.4	194.9	337.5	1982.4	1744.6	1928.1	967.6	817.3	963.0	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		206.16	116.10	206.19	100.35	86.77	97.60	196.43	161.09	195.51
	a	l	1.108	1.129	1.108	2.000	2.000	2.000	1.475	1.502	1.475
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.586	1.602	1.586	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.426	1.442	1.426	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	0.663	0.663	0.663	1.111	1.111	1.111
	Qal		274.3	284.3	274.3	4250.9	4326.2	4250.9	1055.1	1098.7	1055.1
Qas	正	390.4	400.5	390.4	5343.8	5481.6	5343.8	1290.1	1328.8	1290.1	
	負	390.4	400.5	390.4	4941.5	5070.4	4941.5	1290.1	1328.8	1290.1	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.57S		1.57S	0.60S		0.59S	1.46S		1.45S
		D	0.35S		0.35S	0.59S		0.61S	1.00S		1.00S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	177.3		177.3	181.8		181.8	190.8		190.8
		D	267.5		267.5	197.8		197.8	209.8		209.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y37㇚㇚3F層[X5-X6]			Y37㇚㇚4F層[X5-X6]			Y37㇚㇚5F層[X5-X6]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI	177.5	-87.5	162.6	177.4	-87.5	162.8	177.1	-87.5	163.0	
	Ms	U	1994.9	0.0	2009.1	2124.4	0.0	2150.5	2175.2	0.0	2213.1
		D	1639.8	102.1	1683.9	1769.6	107.9	1825.0	1821.1	113.5	1887.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	147.7	2.1	-143.4	147.6	2.1	-143.4	147.5	2.0	-143.5	
	Qs	832.5	687.0	828.2	883.1	737.6	878.9	904.2	758.7	900.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4
		D	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4	70.4	72.5	70.4
	j	U	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6
		D	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6	61.6	63.4	61.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ pitch	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
	pt	U	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82
		D	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82	1.82	1.38	1.82
	Mal	1218.0	998.9	1218.0	1218.0	998.9	1218.0	1218.0	998.9	1218.0	
	Mas	U	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1
		D	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1	2436.1	1997.8	2436.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5	2860.5		2860.5
		D	2787.6		2787.6	2787.6		2787.6	2787.6		2787.6
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	879.6	1025.1	1170.6	910.2	1055.7	1201.3	910.2	1055.7	1201.3
		負	1174.9	1029.4	883.9	1201.3	1055.7	910.2	1201.3	1055.7	910.2
	Qd		1174.9	1029.4	1170.6	1201.3	1055.7	1201.3	1201.3	1055.7	1201.3
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		238.52	202.89	237.65	243.87	208.08	243.87	243.87	208.08	243.87
	a	l	1.477	1.504	1.477	1.477	1.505	1.477	1.478	1.506	1.478
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
	Qal		1056.0	1099.6	1056.0	1056.2	1099.8	1056.2	1056.7	1100.3	1056.7
Qas	正	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	
	負	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	1290.1	1328.8	1290.1	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.77S		1.76S	1.81S		1.81S	1.81S		1.81S
		D	1.32S		1.33S	1.37S		1.37S	1.37S		1.37S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	190.8		190.8	190.8		190.8	190.8		190.8
		D	209.8		209.8	209.8		209.8	209.8		209.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ6F層[X5-X6]			Y37レ-Δ7F層[X5-X6]			Y37レ-Δ8F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)
応力	MI		169.3	-83.8	158.5	169.1	-83.8	158.7	155.9	-77.2	150.0
	Ms	U	1858.4	0.0	1881.5	1869.2	0.0	1900.5	1263.3	0.0	1280.4
		D	1519.8	100.8	1564.4	1531.0	104.7	1583.1	951.4	88.7	980.4
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		141.4	1.5	-138.3	141.4	1.5	-138.4	130.7	0.8	-129.0
	Qs		779.2	639.3	776.1	784.7	644.8	781.7	549.0	419.1	547.3
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	55.5	57.6	55.5
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	55.5	57.6	55.5
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	48.5	50.4	48.5
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	48.5	50.4	48.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.87	1.35	1.87	1.87	1.35	1.87	2.12	1.53	2.12
		D	1.87	1.35	1.87	1.87	1.35	1.87	2.12	1.53	2.12
	Mal	992.9	794.1	992.9	992.9	794.1	992.9	699.9	563.3	699.9	
	Mas	U	1985.7	1588.3	1985.7	1985.7	1588.3	1985.7	1399.8	1126.6	1399.8
		D	1985.7	1588.3	1985.7	1985.7	1588.3	1985.7	1399.8	1126.6	1399.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	1696.8		1696.8
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	1639.3		1639.3
	L' (L)		535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)		
	Qd	正	729.7	869.6	1009.5	729.7	869.6	1009.5	493.7	623.6	753.4
		負	1009.5	869.6	729.7	1009.5	869.6	729.7	753.4	623.6	493.7
	Qd	1009.5	869.6	1009.5	1009.5	869.6	1009.5	753.4	623.6	753.4	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		236.28	196.38	236.28	236.28	196.38	236.28	238.87	190.20	238.87
	a	l	1.409	1.442	1.409	1.410	1.443	1.410	1.269	1.303	1.269
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.172	1.172	1.172
	Qal		851.6	895.1	851.6	852.0	895.4	852.0	639.4	674.0	639.4
Qas	正	1059.0	1097.6	1059.0	1059.0	1097.6	1059.0	854.5	888.2	854.5	
	負	1059.0	1097.6	1059.0	1059.0	1097.6	1059.0	854.5	888.2	854.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.85S		1.85S	1.85S		1.85S	1.76S		1.76S
		D	1.33S		1.33S	1.33S		1.33S	1.16S		1.16S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	190.8		190.8	190.8		190.8	186.3		186.3
		D	209.8		209.8	209.8		209.8	203.8		203.8
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ9F層[X5-X6]			Y37レ-Δ10F層[X5-X6]			Y37レ-Δ11F層[X5-X6]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI	155.8	-77.2	150.1	147.2	-73.0	143.5	147.1	-73.0	143.6	
	Ms	U	1256.4	0.0	1274.3	958.4	0.0	969.0	929.1	0.0	942.0
		D	944.9	89.0	974.0	663.9	80.2	682.0	634.8	81.2	654.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	130.7	0.8	-129.1	123.6	0.5	-122.6	123.6	0.5	-122.6	
	Qs	546.5	416.7	544.9	429.6	306.4	428.5	419.0	295.9	418.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	55.5	57.6	55.5	50.1	52.6	50.1	50.1	52.6	50.1
		D	55.5	57.6	55.5	50.1	52.6	50.1	50.1	52.6	50.1
	j	U	48.5	50.4	48.5	43.9	46.1	43.9	43.9	46.1	43.9
		D	48.5	50.4	48.5	43.9	46.1	43.9	43.9	46.1	43.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	2.12	1.53	2.12	2.43	1.65	2.43	2.43	1.65	2.43
		D	2.12	1.53	2.12	2.43	1.65	2.43	2.43	1.65	2.43
	Mal	699.9	563.3	699.9	544.2	425.2	544.2	544.2	425.2	544.2	
	Mas	U	1399.8	1126.6	1399.8	1088.3	850.5	1088.3	1088.3	850.5	1088.3
		D	1399.8	1126.6	1399.8	1088.3	850.5	1088.3	1088.3	850.5	1088.3
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1696.8		1696.8	1349.0		1349.0	1349.0		1349.0
		D	1639.3		1639.3	1297.0		1297.0	1297.0		1297.0
	L' (L)	535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			
	Qd	正	493.1	623.0	752.8	335.2	458.3	581.5	319.5	442.6	565.7
		負	753.4	623.6	493.7	582.5	459.4	336.3	566.7	443.6	320.5
	Qd	753.4	623.6	752.8	582.5	459.4	581.5	566.7	443.6	565.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	238.87	190.20	238.68	241.38	181.33	240.95	234.83	175.08	234.41	
	a	l	1.270	1.304	1.270	1.185	1.226	1.185	1.186	1.227	1.186
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
	Qal	639.5	674.2	639.5	467.7	499.9	467.7	467.8	500.0	467.8	
	Qas	正	854.5	888.2	854.5	647.5	679.7	647.5	647.5	679.7	647.5
		負	854.5	888.2	854.5	647.5	679.7	647.5	647.5	679.7	647.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.76S		1.76S	1.72S		1.72S	1.68S		1.67S
		D	1.15S		1.16S	0.99S		1.00S	0.95S		0.95S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	186.3		186.3	186.3		186.3	186.3		186.3
		D	203.8		203.8	203.8		203.8	203.8		203.8
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y37㍻-㍻12F層[X5-X6]			Y37㍻-㍻13F層[X5-X6]			Y37㍻-㍻14F層[X5-X6]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	
応力	MI	146.8	-73.0	143.8	146.8	-73.0	143.9	146.6	-73.1	144.0	
	Ms	U	882.7	0.0	893.1	810.4	0.0	820.5	726.2	0.0	732.9
		D	589.0	79.7	605.4	516.8	79.5	532.7	432.9	77.7	444.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	123.5	0.4	-122.7	123.5	0.4	-122.7	123.5	0.4	-122.7	
	Qs	401.1	278.0	400.3	374.0	250.9	373.2	341.9	218.8	341.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	51.2	53.0	51.2
		D	50.5	52.8	50.5	50.5	52.8	50.5	51.2	53.0	51.2
	j	U	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.8	46.4	44.8
		D	44.2	46.2	44.2	44.2	46.2	44.2	44.8	46.4	44.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D29	6-D29	6-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	51.36	38.52	51.36
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	51.36	38.52	51.36
	pt	U	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00	1.83	1.32	1.83
		D	2.00	1.37	2.00	2.00	1.37	2.00	1.83	1.32	1.83
	Mal	U	460.1	356.2	460.1	460.1	356.2	460.1	435.0	347.6	435.0
		D	920.2	712.4	920.2	920.2	712.4	920.2	870.0	695.1	870.0
	Mas	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1136.6		1136.6	1136.6		1136.6	1067.6		1067.6
		D	1084.2		1084.2	1084.2		1084.2	1014.6		1014.6
	L' (L)	535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			
	Qd	正	292.0	415.1	538.2	252.2	375.3	498.5	204.1	327.2	450.3
		負	538.2	415.1	292.0	499.3	376.2	253.1	451.1	328.0	204.9
	Qd	538.2	415.1	538.2	499.3	376.2	498.5	451.1	328.0	450.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	221.36	163.33	221.36	205.34	148.01	205.00	183.21	128.65	182.90	
	a	l	1.193	1.231	1.193	1.193	1.231	1.193	1.205	1.234	1.205
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	0.924	0.924	0.924	
	Qa1	正	472.9	502.4	472.9	472.9	502.4	472.9	425.8	447.3	425.8
		負	652.4	681.9	652.4	652.4	681.9	652.4	576.7	597.2	576.7
		Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.74S		1.74S	1.61S		1.61S	1.40S		1.40S
		D	0.94S		0.94S	0.82S		0.82S	0.63S		0.64S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	181.8		181.8	181.8		181.8	177.3		177.3
		D	197.8		197.8	197.8		197.8	191.8		191.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)			G3 (3)			FG2 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ15F層[X5-X6]			Y37レ-Δ16F層[X5-X6]			Y47レ-Δ1F層[X1-X2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(83)	(350)	(83)	(83)	(350)	(83)	(0)	(350)	(0)	
応力	MI	146.2	-72.9	144.6	176.7	-90.0	168.6	0.0	-29.8	42.8	
	Ms	U	628.8	0.0	634.7	477.5	0.0	478.0	0.0	0.0	42.8
		D	336.3	76.7	345.5	124.1	94.3	140.9	0.0	29.8	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	123.3	0.2	-122.9	143.7	1.2	-141.4	21.3	-6.1	-33.5	
	Qs	305.1	182.0	304.7	257.8	115.2	255.5	21.3	6.1	33.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	40.0	40.0	40.0	30.0	30.0	30.0	
	D	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	51.2	53.0	51.2	45.6	48.0	45.6	42.0	42.0	42.0
		D	51.2	53.0	51.2	48.0	48.0	48.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	44.8	46.4	44.8	39.9	42.0	39.9	36.7	36.7	36.7
		D	44.8	46.4	44.8	42.0	42.0	42.0	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29			
	下端筋	1	6-D29	6-D29	6-D29	4-D29	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D29		2-D29						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	51.36	38.52	51.36	38.52	25.68	38.52	19.26	19.26	19.26
		D	51.36	38.52	51.36	25.68	25.68	25.68	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.83	1.32	1.83	2.11	1.34	2.11	1.53	1.53	1.53
		D	1.83	1.32	1.83	1.34	1.34	1.34	1.53	1.53	1.53
	Mal	435.0	347.6	435.0	289.8	208.4	289.8	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	870.0	695.1	870.0	579.6	416.9	579.6	267.2	267.2	267.2
		D	870.0	695.1	870.0	408.7	416.9	408.7	267.2	267.2	267.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1067.6		1067.6	724.8		724.8	355.7		355.7
		D	1014.6		1014.6	475.7		475.7	312.1		312.1
	L' (L)	535.0 (700.0)			535.0 (700.0)			700.0 (700.0)			
	Qd	正	149.4	272.5	395.6	27.4	169.9	312.5	21.3	6.1	33.5
		負	396.1	272.9	149.8	314.8	172.3	29.7	21.3	6.1	33.5
	Qd	396.1	272.9	395.6	314.8	172.3	312.5	21.3	6.1	33.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	160.85	107.06	160.66	192.33	102.58	190.91	19.31	5.55	30.42	
	a	l	1.206	1.235	1.206	1.102	1.123	1.102	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.952	0.952	0.952	0.847	0.847	0.847	
	Qal	426.1	447.6	426.1	273.5	283.4	273.5	163.1	163.1	163.1	
Qas	正	576.7	597.2	576.7	390.4	400.5	390.4	245.6	245.6	245.6	
	負	576.7	597.2	576.7	390.4	400.5	390.4	245.6	245.6	245.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.23S		1.23S	1.46S		1.45S	0.21L	0.34L	
		D	0.46S		0.46S	0.18S		0.20S	0.00	0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	177.3		177.3	177.3		177.3	350.0	350.0	
		D	191.8		191.8	267.5		267.5	350.0	350.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y47レ-Δ1F層[X2-X3]			Y47レ-Δ1F層[X3-X4]			Y47レ-Δ1F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
応力	MI		42.8	-13.7	32.2	32.2	-19.0	32.2	32.2	-13.7	42.8
	Ms	U	42.8	0.0	32.2	32.2	0.0	32.2	32.2	0.0	42.8
		D	0.0	13.7	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	13.7	0.0
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	QI		28.9	1.5	-25.9	27.4	-0.0	-27.4	25.9	-1.5	-28.9
	Qs		28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9
L. no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)		700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			700.0 (700.0)		
	Qd	正	28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9
		負	28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9
	Qd		28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		26.25	1.38	23.49	24.87	0.00	24.87	23.49	1.38	26.25
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.053	1.053	1.053	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		163.1	163.1	163.1	168.1	168.1	168.1	163.1	163.1	163.1
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	245.6	245.6	245.6
負		245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	245.6	245.6	245.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.29L		0.26L	0.28L		0.28L	0.26L		0.29L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0		350.0
		D	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0		350.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y47ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			X17ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X17ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(0)	(350)	(0)	(0)	(75)	(38)	(38)	(90)	(0)	
応力	MI	42.8	-29.8	0.0	-0.0	-0.4	2.7	3.6	-1.0	-0.0	
	Ms	U	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	3.6	0.0	0.0
		D	0.0	29.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.0	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	33.5	6.1	-21.3	2.4	-1.8	-6.0	7.4	2.0	-3.4	
	Qs	33.5	6.1	21.3	2.4	1.8	6.0	7.4	2.0	3.4	
L. no		K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)		700.0 (700.0)			112.5 (150.0)			142.5 (180.0)		
	Qd	正	33.5	6.1	21.3	2.4	1.8	6.0	7.4	2.0	3.4
		負	33.5	6.1	21.3	2.4	1.8	6.0	7.4	2.0	3.4
	Qd	33.5	6.1	21.3	2.4	1.8	6.0	7.4	2.0	3.4	
	L. no	K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	30.42	5.55	19.31	2.15	1.65	5.45	6.70	1.81	3.08	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.920	1.920	1.920	1.853	1.853	1.853
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.920	1.920	1.920	1.853	1.853	1.853
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.920	1.920	1.920	1.853	1.853	1.853
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal	163.1	163.1	163.1	249.3	249.3	249.3	243.0	243.0	243.0	
Qas	正	245.6	245.6	245.6	374.8	374.8	374.8	365.4	365.4	365.4	
	負	245.6	245.6	245.6	374.8	374.8	374.8	365.4	365.4	365.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.34L		0.21L	0.02L		0.06L	0.07L		0.03L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	350.0		350.0	75.0		37.5	52.5		90.0
		D	350.0		350.0	75.0		37.5	52.5		90.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置			X27レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X27レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X37レ-Δ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期		(0)	(75)	(38)	(50)	(90)	(0)	(0)	(75)	(38)	
応力	MI		0.0	-0.5	3.6	5.3	-1.1	0.0	0.0	-0.5	3.6	
	Ms	U	0.0	0.0	3.6	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	
		D	0.0	0.5	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.5	0.0	
	L. no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI		2.7	-2.4	-7.5	9.8	3.0	-3.9	2.7	-2.4	-7.5	
	Qs		2.7	2.4	7.5	9.8	3.0	3.9	2.7	2.4	7.5	
L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	
		2										
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
			D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
pt		U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
Mal		133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6		
Mas		U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	399.2		399.2	
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1	
	L' (L)		112.5 (150.0)			130.0 (180.0)			112.5 (150.0)			
	Qd	正	2.7	2.4	7.5	9.8	3.0	3.9	2.7	2.4	7.5	
		負	2.7	2.4	7.5	9.8	3.0	3.9	2.7	2.4	7.5	
	Qd		2.7	2.4	7.5	9.8	3.0	3.9	2.7	2.4	7.5	
	L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj		2.47	2.15	6.77	8.91	2.70	3.52	2.47	2.15	6.77	
	a	l	1.872	1.872	1.872	1.741	1.741	1.741	1.872	1.872	1.872	
		s. 正	1.872	1.872	1.872	1.741	1.741	1.741	1.872	1.872	1.872	
		s. 負	1.872	1.872	1.872	1.741	1.741	1.741	1.872	1.872	1.872	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal		244.8	244.8	244.8	232.5	232.5	232.5	244.8	244.8	244.8	
Qas	正	368.1	368.1	368.1	349.7	349.7	349.7	368.1	368.1	368.1		
	負	368.1	368.1	368.1	349.7	349.7	349.7	368.1	368.1	368.1		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.03L		0.08L	0.10L		0.04L	0.03L		0.08L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	75.0		37.5	40.0		90.0	75.0		37.5	
		D	75.0		37.5	40.0		90.0	75.0		37.5	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置			X37レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X47レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X47レ-Δ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期		(50)	(90)	(0)	(0)	(75)	(38)	(50)	(90)	(0)	
応力	MI		5.3	-1.1	-0.0	0.0	-0.5	3.6	5.3	-1.1	-0.0	
	Ms	U	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.3	0.0	0.0	
		D	0.0	1.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.1	0.0	
	L. no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI		9.8	3.0	-3.9	2.7	-2.4	-7.5	9.8	3.0	-3.9	
	Qs		9.8	3.0	3.9	2.7	2.4	7.5	9.8	3.0	3.9	
L. no			K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	
		2										
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
			D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
			D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
Mal		133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6		
Mas		U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	399.2		399.2	
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1	
	L' (L)		130.0 (180.0)			112.5 (150.0)			130.0 (180.0)			
	Qd	正	9.8	3.0	3.9	2.7	2.4	7.5	9.8	3.0	3.9	
		負	9.8	3.0	3.9	2.7	2.4	7.5	9.8	3.0	3.9	
	Qd		9.8	3.0	3.9	2.7	2.4	7.5	9.8	3.0	3.9	
	L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj		8.91	2.70	3.52	2.47	2.15	6.77	8.91	2.70	3.52	
	a	l	1.741	1.741	1.741	1.872	1.872	1.872	1.741	1.741	1.741	
		s. 正	1.741	1.741	1.741	1.872	1.872	1.872	1.741	1.741	1.741	
		s. 負	1.741	1.741	1.741	1.872	1.872	1.872	1.741	1.741	1.741	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal		232.5	232.5	232.5	244.8	244.8	244.8	232.5	232.5	232.5	
	Qas	正	349.7	349.7	349.7	368.1	368.1	368.1	349.7	349.7	349.7	
負		349.7	349.7	349.7	368.1	368.1	368.1	349.7	349.7	349.7		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.10L		0.04L	0.03L		0.08L	0.10L		0.04L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	40.0		90.0	75.0		37.5	40.0		90.0	
		D	40.0		90.0	75.0		37.5	40.0		90.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			X57レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X57レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X67レ-Δ1F層[Y1-Y2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)
	短期		(0)	(75)	(38)	(50)	(90)	(0)	(0)	(75)	(38)
応力	MI		0.0	-0.5	3.6	5.3	-1.1	0.0	-0.0	-0.4	2.7
	Ms	U	0.0	0.0	3.6	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
		D	0.0	0.5	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.4	0.0
	L. no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI		2.7	-2.4	-7.5	9.8	3.0	-3.9	2.4	-1.8	-6.0
	Qs		2.7	2.4	7.5	9.8	3.0	3.9	2.4	1.8	6.0
L. no			K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)		112.5 (150.0)			130.0 (180.0)			112.5 (150.0)		
	Qd	正	2.7	2.4	7.5	9.8	3.0	3.9	2.4	1.8	6.0
		負	2.7	2.4	7.5	9.8	3.0	3.9	2.4	1.8	6.0
	Qd		2.7	2.4	7.5	9.8	3.0	3.9	2.4	1.8	6.0
	L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		2.47	2.15	6.77	8.91	2.70	3.52	2.15	1.65	5.45
	a	l	1.872	1.872	1.872	1.741	1.741	1.741	1.920	1.920	1.920
		s. 正	1.872	1.872	1.872	1.741	1.741	1.741	1.920	1.920	1.920
		s. 負	1.872	1.872	1.872	1.741	1.741	1.741	1.920	1.920	1.920
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		244.8	244.8	244.8	232.5	232.5	232.5	249.3	249.3	249.3
Qas	正	368.1	368.1	368.1	349.7	349.7	349.7	374.8	374.8	374.8	
	負	368.1	368.1	368.1	349.7	349.7	349.7	374.8	374.8	374.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.03L		0.08L	0.10L		0.04L	0.02L		0.06L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	75.0		37.5	40.0		90.0	75.0		37.5
		D	75.0		37.5	40.0		90.0	75.0		37.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG2 (3)		
部材位置		X67L-Δ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(90)	(0)
	短期	(38)	(90)	(0)
応力	MI	3.6	-1.0	-0.0
	Ms	U	3.6	0.0
		D	0.0	1.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI	7.4	2.0	-3.4
	Qs	7.4	2.0	3.4
	L. no	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	30.0	30.0	30.0
	D	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0
		D	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7
		D	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/	3.55
	上端筋	1	3-D29	3-D29
		2		
	下端筋	1	3-D29	3-D29
		2		
	STP	径	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26
		D	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53
		D	1.53	1.53
	MaI		133.6	133.6
	Mas	U	267.2	267.2
		D	267.2	267.2
	判定		OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7	355.7
		D	312.1	312.1
	L' (L)		142.5	(180.0)
	Qd	正	7.4	2.0
		負	7.4	2.0
	Qd		7.4	2.0
	L. no		K1	K1
	Qd/bj		6.70	1.81
	a	l	1.853	1.853
		s. 正	1.853	1.853
		s. 負	1.853	1.853
	pw		0.847	0.847
	QaI		243.0	243.0
	Qas	正	365.4	365.4
		負	365.4	365.4
	Qax		0.0	0.0
	判定		OK	OK
付着	Ta	U	0.07L	0.03L
		D	0.00	0.00
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	52.5	90.0
		D	52.5	90.0
	判定		OK/OK	OK/OK

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δ_o	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta_o * \text{変形増大係数}$
δ/l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ/l が1/250以下である場合にOKと表示する

※ ($D/l > 1/10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δ_o	係数	δ/l	判定
Y1	1F	X1	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.96	8	1/ 915	OK
		X2	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.22	8	1/4016	OK
		X3	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.45	8	1/1943	OK
		X4	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.22	8	1/4016	OK
		X5	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.96	8	1/ 915	OK
Y2	1F	X1	FG1A	7000.0	2000	1/ 4				OK
		X2	FG	7000.0	2000	1/ 4				OK
		X3	FG	7000.0	2000	1/ 4				OK
		X4	FG	7000.0	2000	1/ 4				OK
		X5	FG1A	7000.0	2000	1/ 4				OK
	2F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2721	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2757	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2772	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2757	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2721	OK
	3F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2696	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2770	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2767	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2770	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2696	OK
	4F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2699	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2768	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2767	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2768	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2699	OK
	5F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2698	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2768	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2767	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2768	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2698	OK
	6F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2698	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2768	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2767	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2768	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2698	OK
	7F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2698	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2768	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2767	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2768	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2698	OK
	8F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2698	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2768	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2767	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2768	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2698	OK
	9F	X1	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2697	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2769	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2767	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2769	OK
		X5	G1A	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2697	OK
	10F	X1	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.42	8	1/2059	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2760	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2768	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2760	OK
		X5	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.42	8	1/2059	OK
	11F	X1	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.42	8	1/2059	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2759	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2768	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.32	8	1/2759	OK



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X5	G1A	7000.0	600	1/12	0.42	8	1/2059	OK
	12F	X1	G1A	7000.0	600	1/12	0.45	8	1/1966	OK
		X2	G1	7000.0	600	1/12	0.44	8	1/1999	OK
		X3	G1	7000.0	600	1/12	0.44	8	1/1999	OK
		X4	G1	7000.0	600	1/12	0.44	8	1/1999	OK
		X5	G1A	7000.0	600	1/12	0.45	8	1/1966	OK
	13F	X1	G1A	7000.0	600	1/12	0.45	8	1/1966	OK
		X2	G1	7000.0	600	1/12	0.44	8	1/1999	OK
		X3	G1	7000.0	600	1/12	0.44	8	1/1999	OK
		X4	G1	7000.0	600	1/12	0.44	8	1/1999	OK
		X5	G1A	7000.0	600	1/12	0.45	8	1/1966	OK
	14F	X1	G1A	7000.0	600	1/12	0.47	8	1/1869	OK
		X2	G1	7000.0	600	1/12	0.46	8	1/1898	OK
		X3	G1	7000.0	600	1/12	0.46	8	1/1898	OK
		X4	G1	7000.0	600	1/12	0.46	8	1/1898	OK
		X5	G1A	7000.0	600	1/12	0.47	8	1/1869	OK
	15F	X1	G1A	7000.0	600	1/12	0.47	8	1/1875	OK
		X2	G1	7000.0	600	1/12	0.46	8	1/1898	OK
		X3	G1	7000.0	600	1/12	0.46	8	1/1898	OK
		X4	G1	7000.0	600	1/12	0.46	8	1/1898	OK
		X5	G1A	7000.0	600	1/12	0.47	8	1/1875	OK
	16F	X1	G1A	7000.0	550	1/13	0.73	8	1/1205	OK
		X2	G1	7000.0	550	1/13	0.71	8	1/1236	OK
		X3	G1	7000.0	550	1/13	0.71	8	1/1236	OK
		X4	G1	7000.0	550	1/13	0.71	8	1/1236	OK
		X5	G1A	7000.0	550	1/13	0.73	8	1/1205	OK
Y3	1F	X1	FG1A	7000.0	2000	1/4				OK
		X2	FG	7000.0	2000	1/4				OK
		X3	FG	7000.0	2000	1/4				OK
		X4	FG	7000.0	2000	1/4				OK
		X5	FG1A	7000.0	2000	1/4				OK
	2F	X1	G3	7000.0	800	1/9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/9				OK
		X5	G3	7000.0	800	1/9				OK
	3F	X1	G3	7000.0	800	1/9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/9				OK
		X5	G3	7000.0	800	1/9				OK
	4F	X1	G3	7000.0	800	1/9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/9				OK
		X5	G3	7000.0	800	1/9				OK
	5F	X1	G3	7000.0	800	1/9				OK
		X2	G2	7000.0	800	1/9				OK
		X3	G2	7000.0	800	1/9				OK
		X4	G2	7000.0	800	1/9				OK
		X5	G3	7000.0	800	1/9				OK
	6F	X1	G3	7000.0	750	1/9				OK
		X2	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X3	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X4	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X5	G3	7000.0	750	1/9				OK
	7F	X1	G3	7000.0	750	1/9				OK
		X2	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X3	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X4	G2	7000.0	750	1/9				OK
		X5	G3	7000.0	750	1/9				OK
	8F	X1	G3	7000.0	650	1/11	0.42	8	1/2093	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/10	0.32	8	1/2707	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/10	0.32	8	1/2709	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/10	0.32	8	1/2707	OK
		X5	G3	7000.0	650	1/11	0.42	8	1/2093	OK
	9F	X1	G3	7000.0	650	1/11	0.42	8	1/2092	OK
		X2	G2	7000.0	700	1/10	0.32	8	1/2707	OK
		X3	G2	7000.0	700	1/10	0.32	8	1/2709	OK
		X4	G2	7000.0	700	1/10	0.32	8	1/2707	OK
		X5	G3	7000.0	650	1/11	0.42	8	1/2092	OK
	10F	X1	G3	7000.0	600	1/12	0.56	8	1/1551	OK



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X2	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2139	OK
		X3	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2141	OK
		X4	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2139	OK
		X5	G3	7000.0	600	1/ 12	0.56	8	1/1551	OK
	11F	X1	G3	7000.0	600	1/ 12	0.56	8	1/1551	OK
		X2	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2138	OK
		X3	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2141	OK
		X4	G2	7000.0	650	1/ 11	0.41	8	1/2138	OK
		X5	G3	7000.0	600	1/ 12	0.56	8	1/1551	OK
	12F	X1	G3	7000.0	600	1/ 12	0.56	8	1/1550	OK
		X2	G2	7000.0	650	1/ 11	0.45	8	1/1965	OK
		X3	G2	7000.0	650	1/ 11	0.45	8	1/1965	OK
		X4	G2	7000.0	650	1/ 11	0.45	8	1/1965	OK
		X5	G3	7000.0	600	1/ 12	0.56	8	1/1550	OK
	13F	X1	G3	7000.0	600	1/ 12	0.56	8	1/1550	OK
		X2	G2	7000.0	650	1/ 11	0.45	8	1/1964	OK
		X3	G2	7000.0	650	1/ 11	0.45	8	1/1965	OK
		X4	G2	7000.0	650	1/ 11	0.45	8	1/1964	OK
		X5	G3	7000.0	600	1/ 12	0.56	8	1/1550	OK
	14F	X1	G3	7000.0	600	1/ 12	0.57	8	1/1549	OK
		X2	G2	7000.0	550	1/ 13	0.71	8	1/1238	OK
		X3	G2	7000.0	550	1/ 13	0.71	8	1/1238	OK
		X4	G2	7000.0	550	1/ 13	0.71	8	1/1238	OK
		X5	G3	7000.0	600	1/ 12	0.57	8	1/1549	OK
	15F	X1	G3	7000.0	600	1/ 12	0.56	8	1/1554	OK
		X2	G2	7000.0	550	1/ 13	0.71	8	1/1238	OK
		X3	G2	7000.0	550	1/ 13	0.71	8	1/1238	OK
		X4	G2	7000.0	550	1/ 13	0.71	8	1/1238	OK
		X5	G3	7000.0	600	1/ 12	0.56	8	1/1554	OK
	16F	X1	G3	7000.0	550	1/ 13	1.09	8	1/ 799	OK
		X2	G2	7000.0	550	1/ 13	1.06	8	1/ 823	OK
		X3	G2	7000.0	550	1/ 13	1.06	8	1/ 822	OK
		X4	G2	7000.0	550	1/ 13	1.06	8	1/ 823	OK
		X5	G3	7000.0	550	1/ 13	1.09	8	1/ 799	OK
Y4	1F	X1	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.99	8	1/ 885	OK
		X2	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.23	8	1/3779	OK
		X3	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.47	8	1/1853	OK
		X4	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.23	8	1/3779	OK
		X5	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.99	8	1/ 885	OK
X1	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X2	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X3	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X4	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X5	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X6	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK



A-4. 3. 2 R C柱の断面計算



(1) R C柱の計算指定

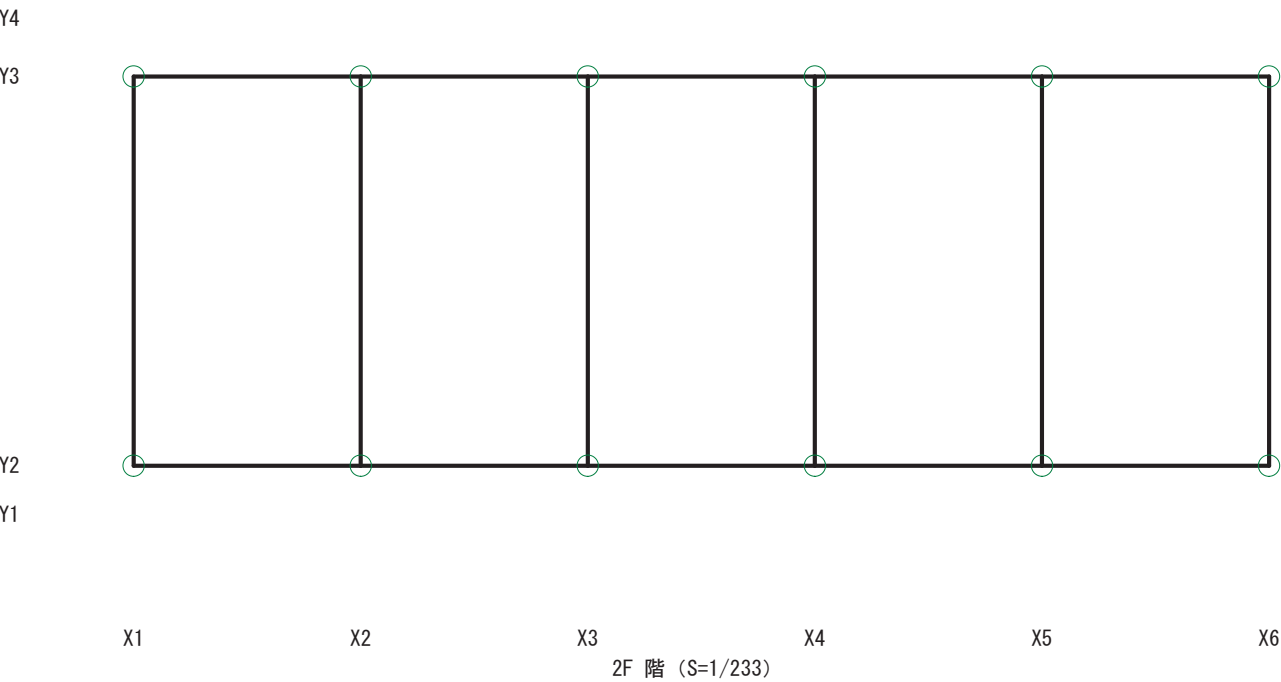
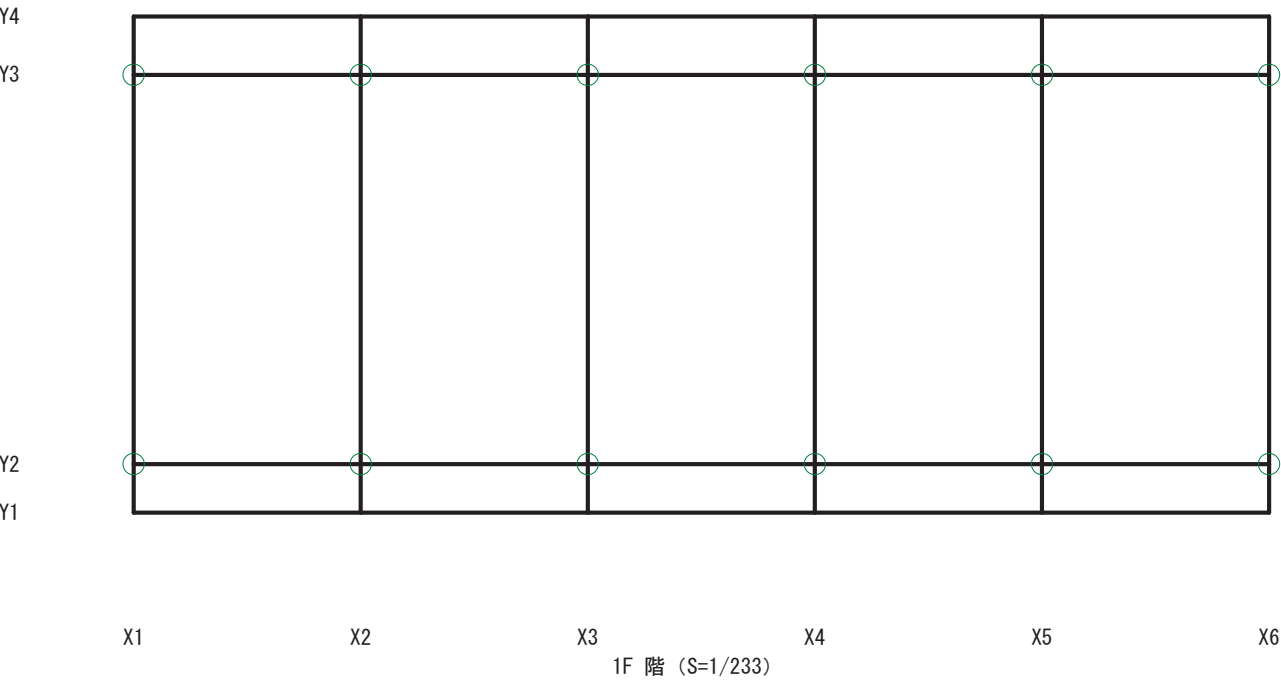


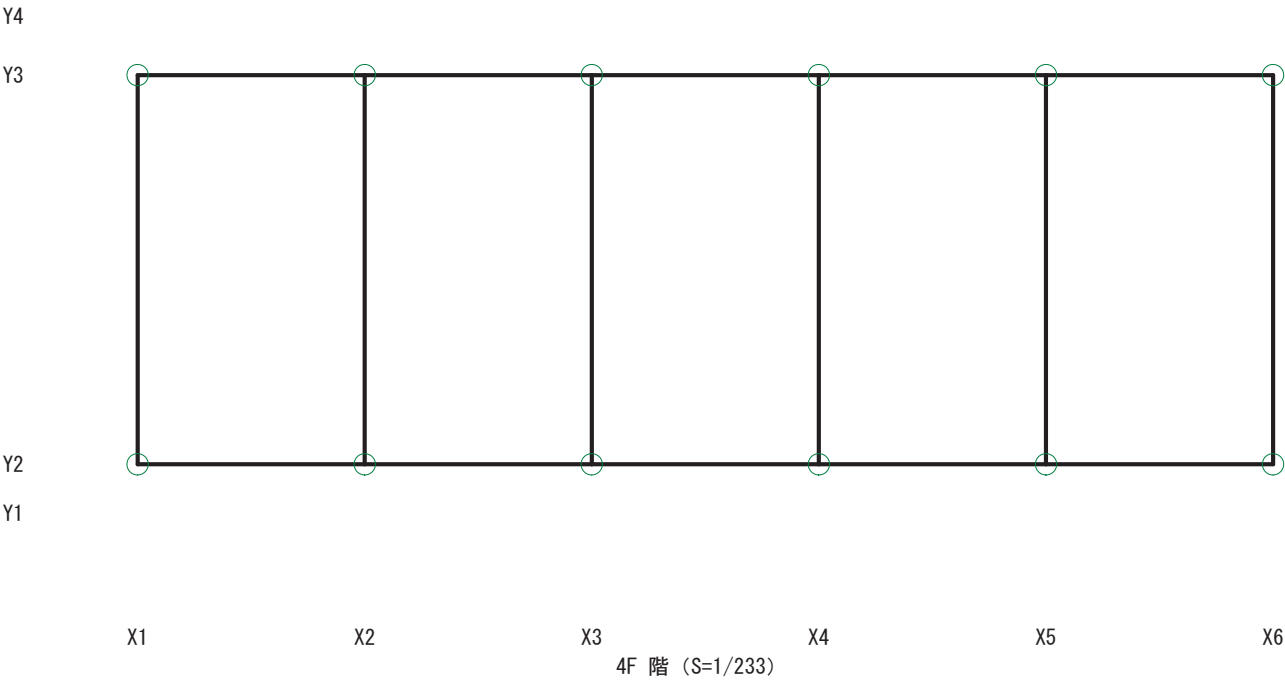
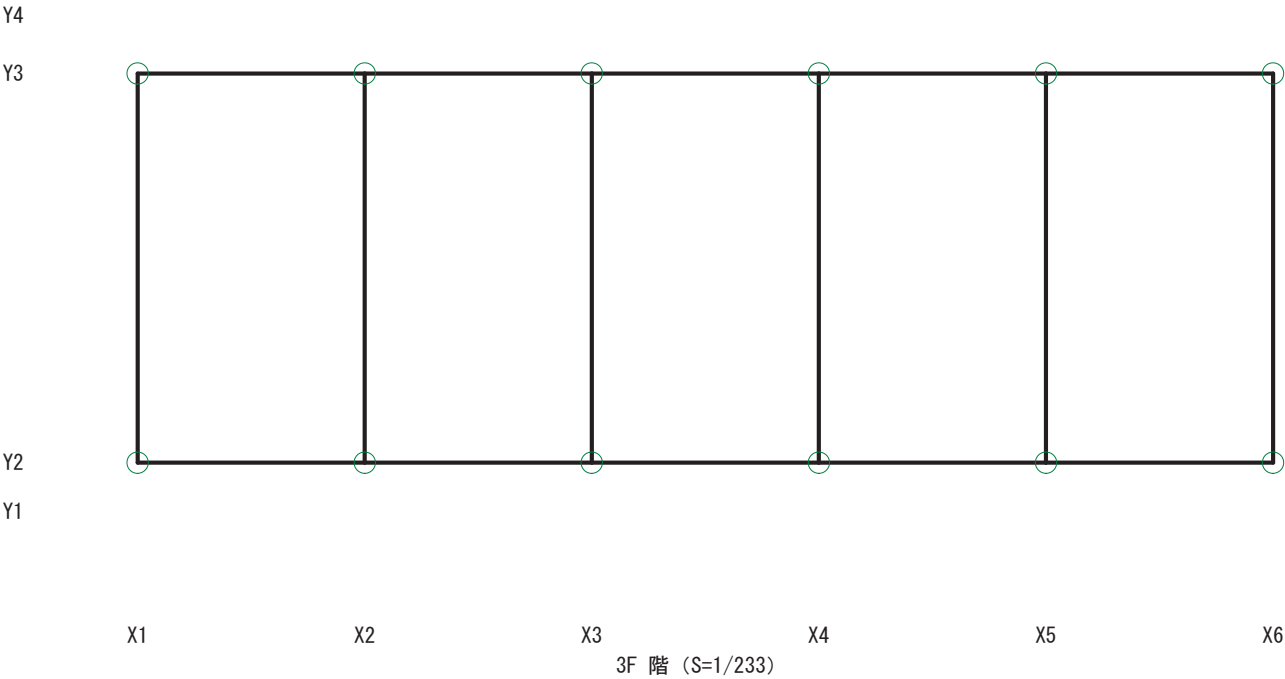


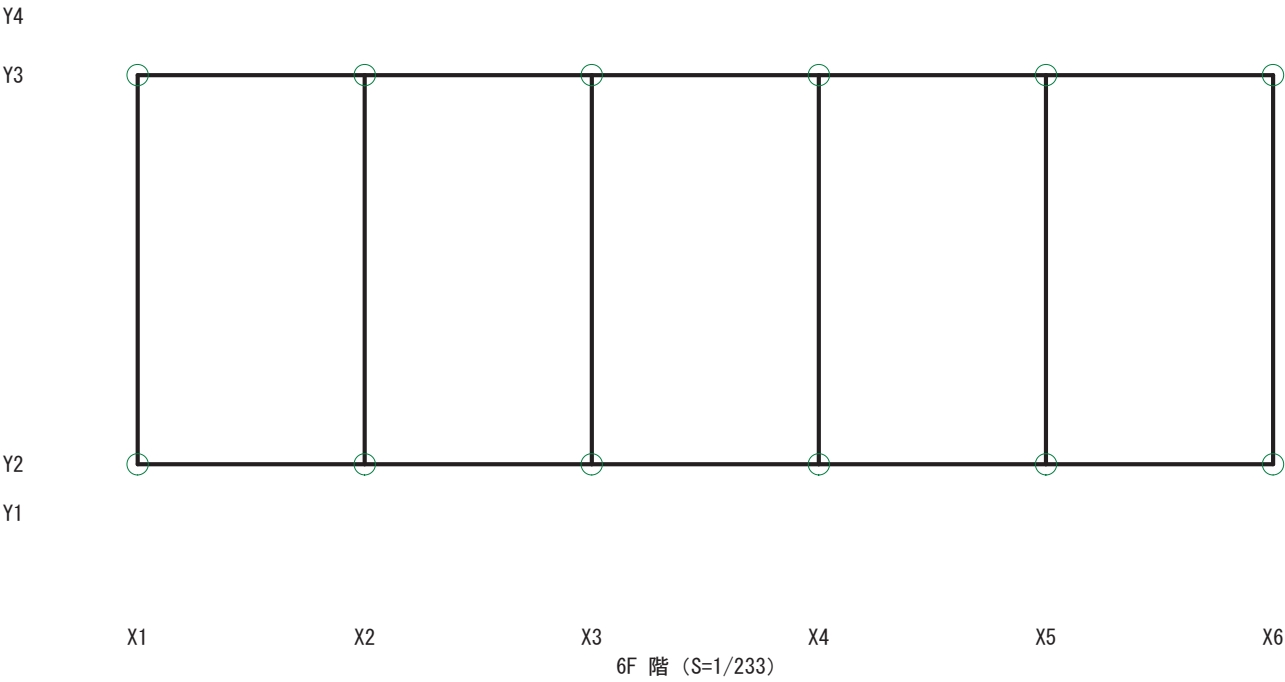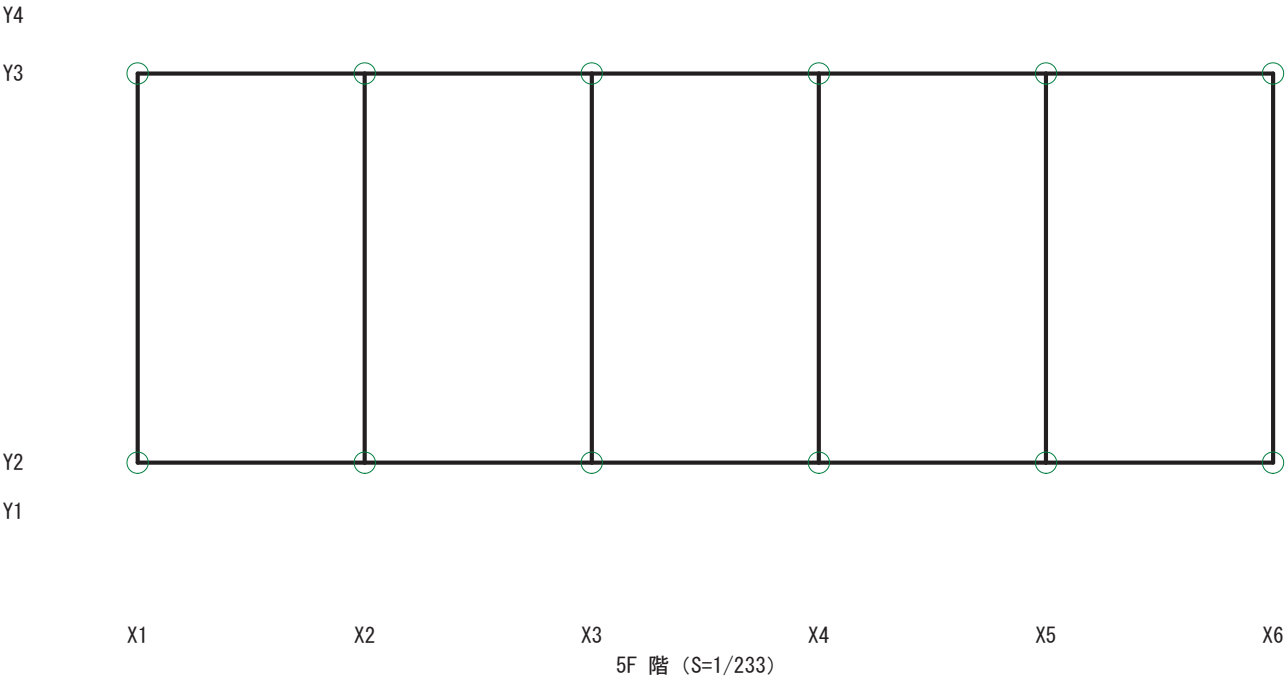


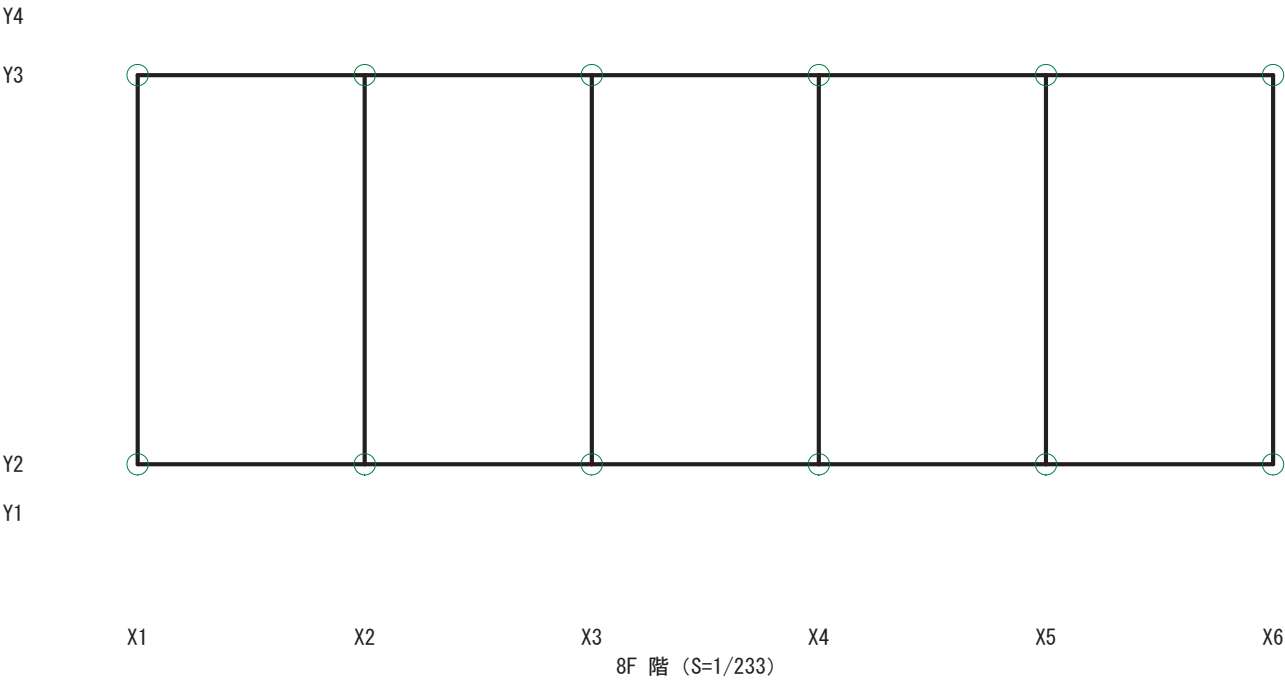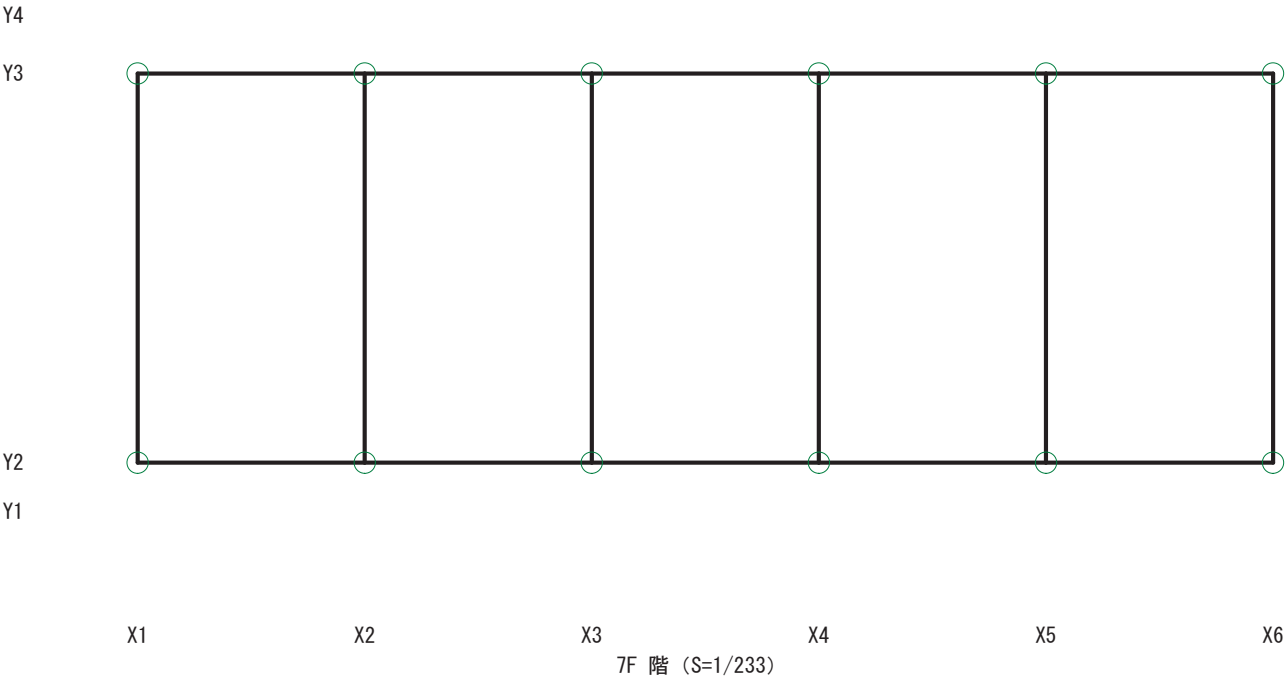

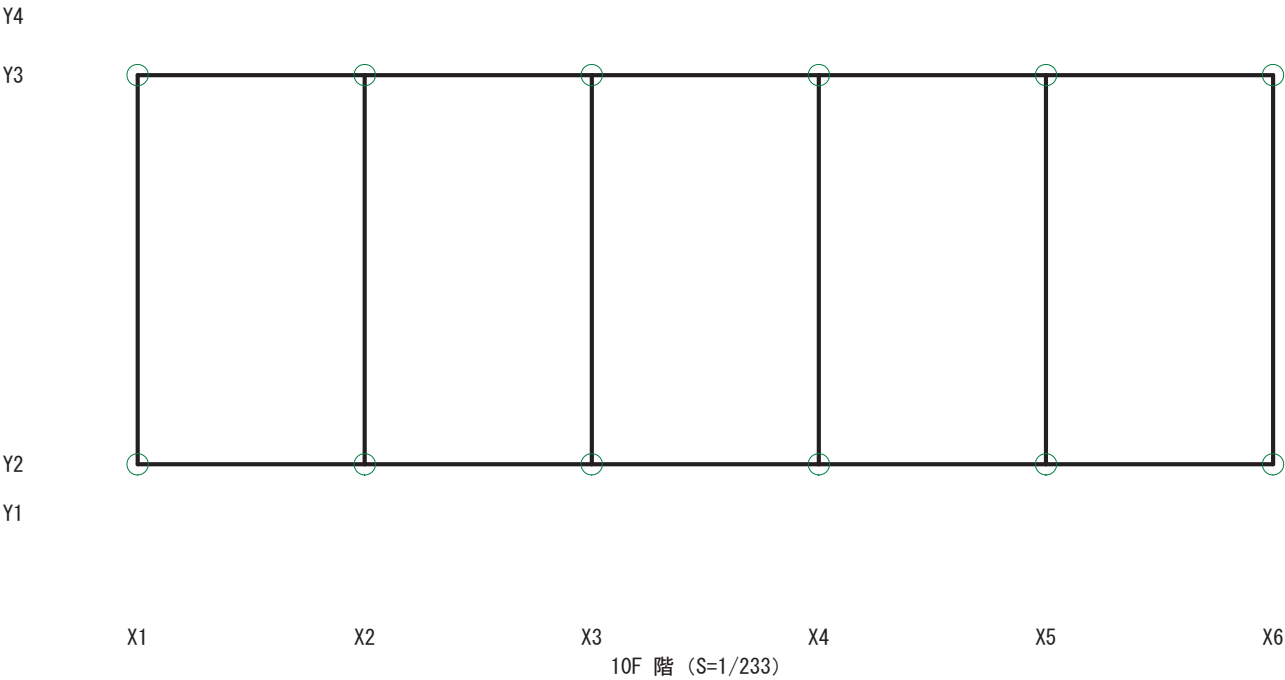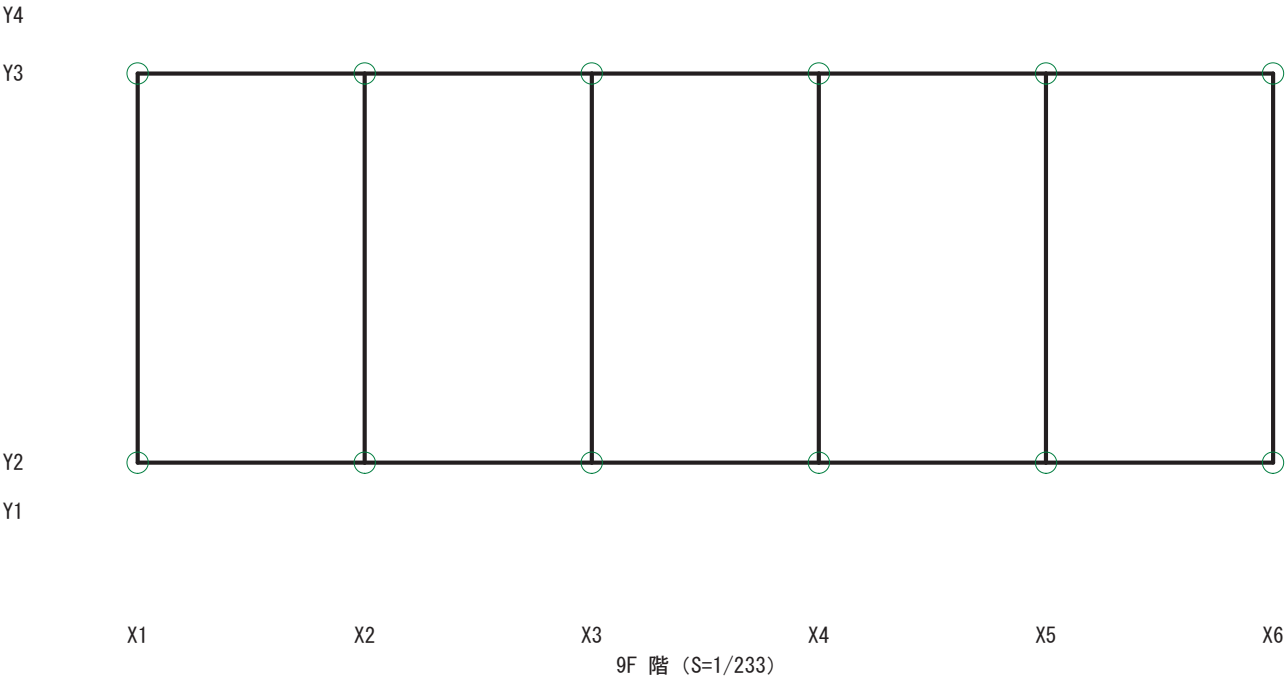

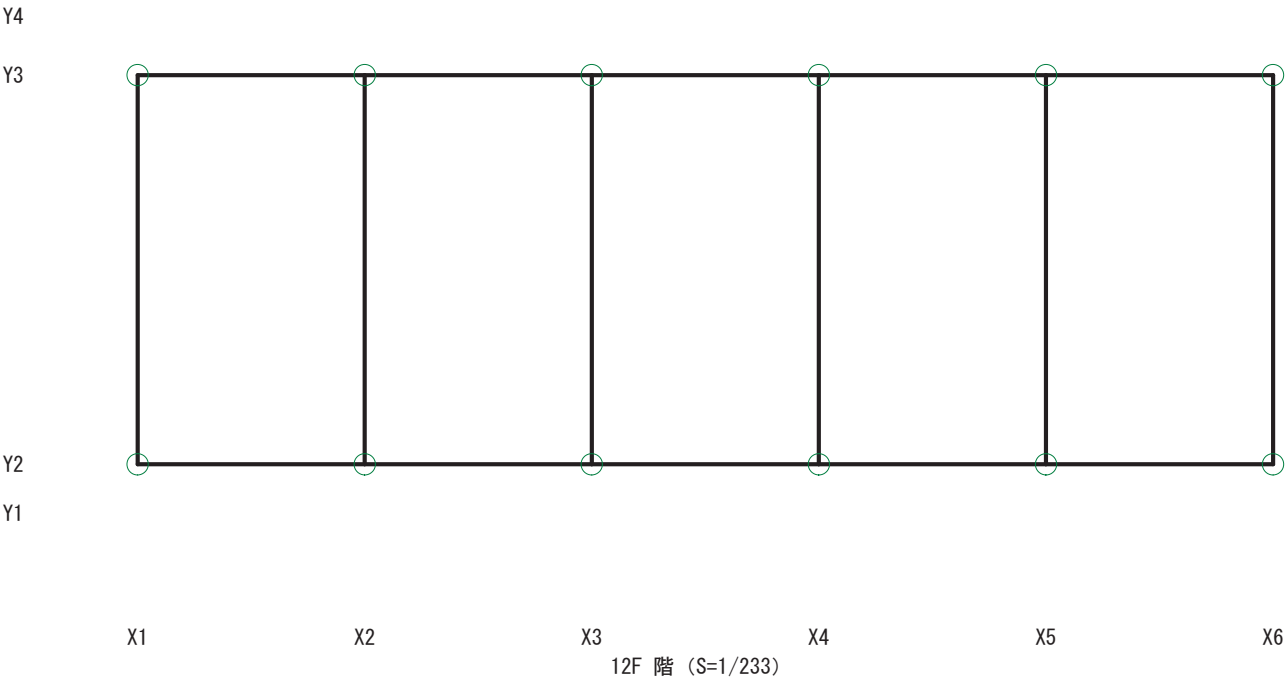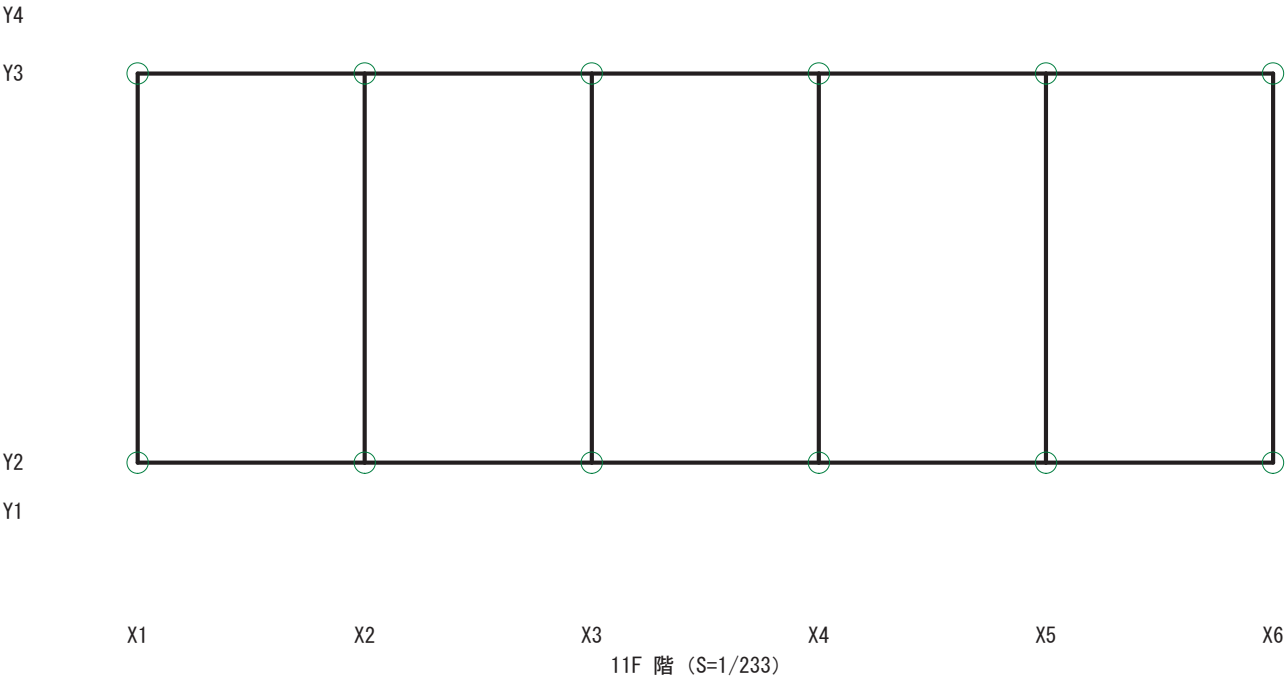

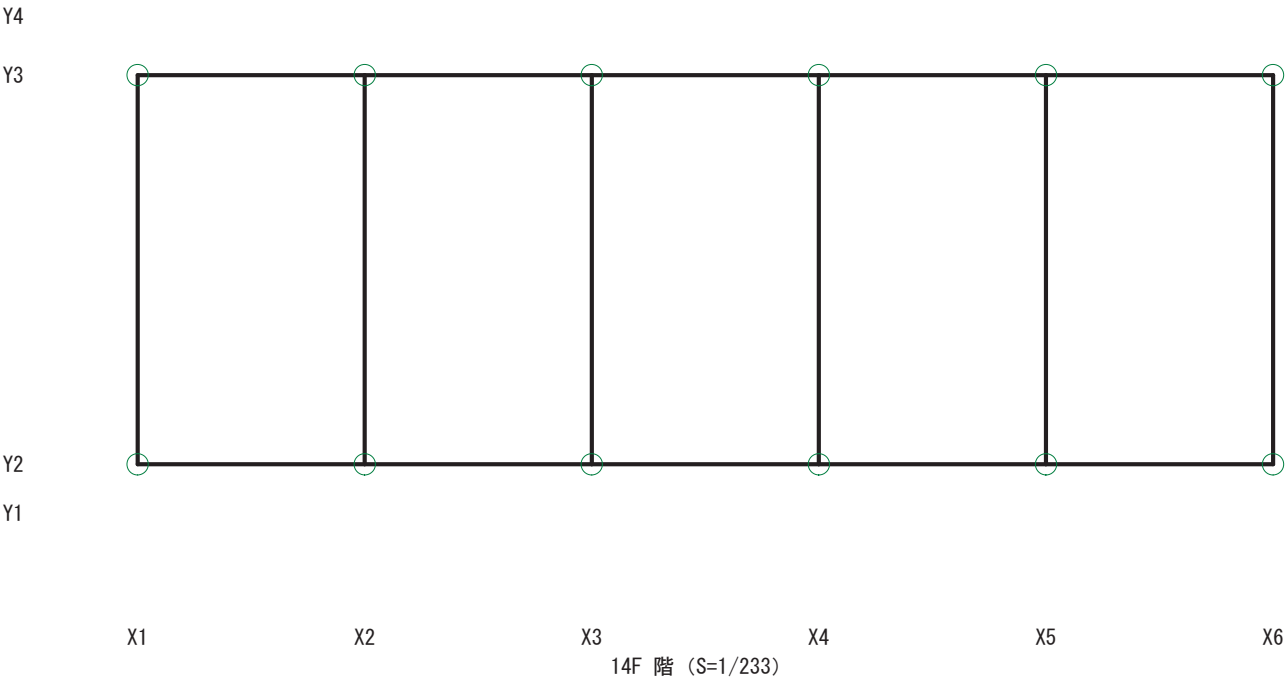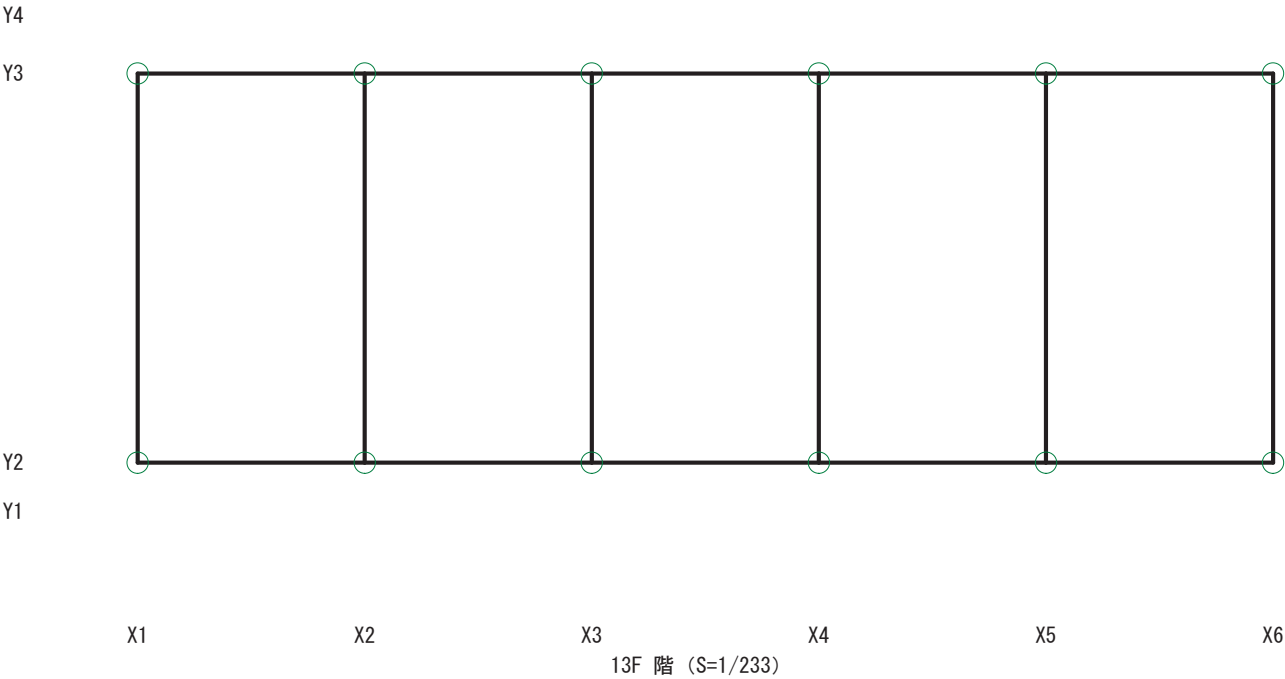

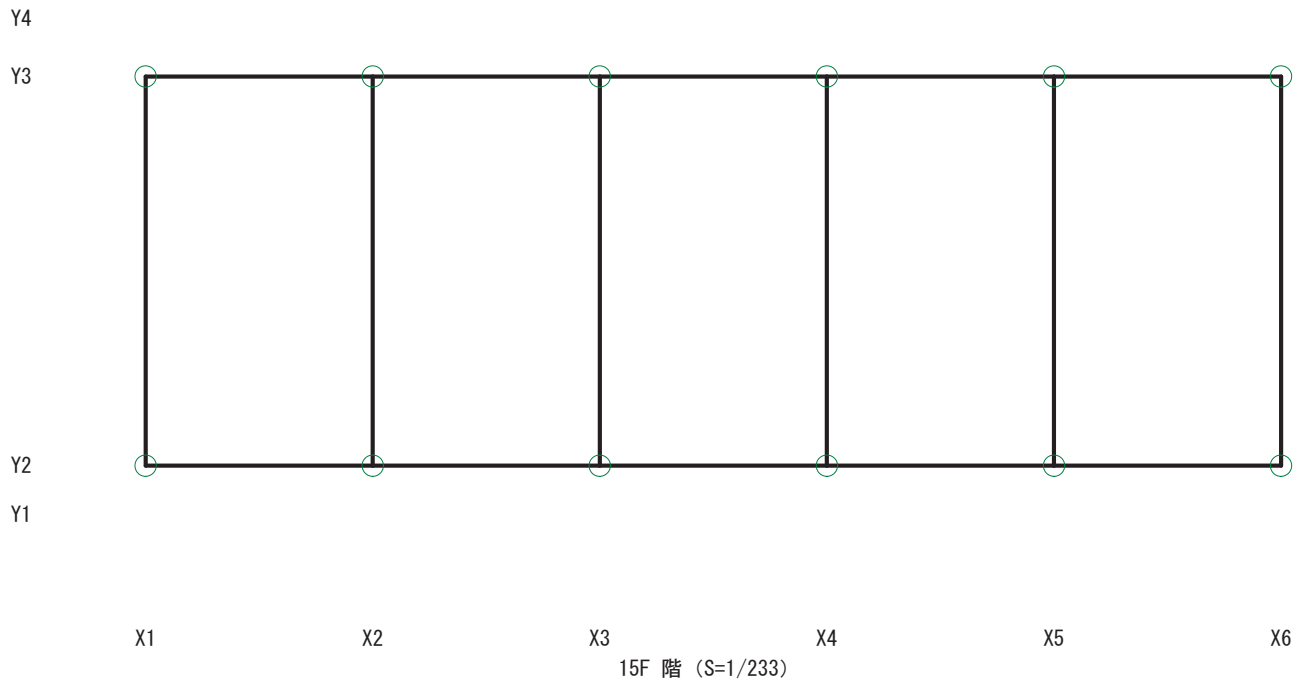

(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算（個別計算）
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント（剛域考慮）
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C 規準(1999) 14条による
 - エ) 引張鉄筋比
 $P_{tmax} = 3.00 \%$
 $P_{tmin} = 0.20 \%$
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \min \{ Q_0 + a \cdot cMy/h', Q_0 + a \cdot (gMy + cMy)/h', Q_L + n \cdot QE \}$
 $a=1.00$, $n=2.00$ (5階建て以上の場合、 $n=1.5$) とする。
 M y 計算時：
 主筋強度割増率： 1.10 倍
 地震時軸力割増率： 1.00 倍
 - イ) 許容せん断力
R C 規準(1999) 15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
 $P_{wmax} = 1.20 \%$
 $P_{wmin} = 0.20 \%$
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
R C 規準(1991) 17条(27)～(28)式による
- 6) 定着の検討
R C 規準(1991) 17条(29)式による
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
 応力割増タイプ： 軸力・曲げモーメント・せん断力
 応力割増率： 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は

柱せん断力 Q が $0.25 \times N L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RC柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階-〇〇階/〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「_壁」はX方向壁、「壁_」はY方向壁が取り付いていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L. no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ² Fc: コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm 曲げ材の応力中心距離 $(7/8) \cdot d$ ()内は上記のj
配筋	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径	帯筋の径
	ピッチ	mm 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ² 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	% 鉄筋比でat/BD
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m 短期許容曲げモーメント
	判定	軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm ² Nl/BD
	MI/BD ²	N/cm ² MI/BD ²
	ptl	% 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ² Ns/BD
	Ms/BD ²	N/cm ² Ms/BD ²
	pts	% 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ² 必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm ² 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
せん断	cMy. 正(負)	kN・m 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H' (H)	cm ①(②): ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN 設計用せん断力
	Qal	kN 長期許容せん断力

せん断	Qas	kN	短期許容せん断力 X形配筋のときはX形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①-②: 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta, U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容 応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア 内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。()内は直線定着の 場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΔX1軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚ-ΔX1軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚ-ΔX1軸[3F-4F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(58)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	5083.9	5083.9	0.0	0.0	4733.8	4733.8	0.0	0.0	4392.7	4392.7	0.0	0.0	
	MI	-64.7	109.0	0.0	0.0	-55.1	47.8	0.0	0.0	-56.3	57.1	0.0	0.0	
	Ns	3213.1	3213.1	0.0	0.0	2931.9	2931.9	0.0	0.0	6109.4	2676.0	0.0	0.0	
	Ms	-1072.8	-3036.2	0.0	0.0	-135.3	-1439.9	0.0	0.0	-274.6	-864.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K1			
	QI	-51.8	-51.8	0.0	0.0	-36.8	-36.8	0.0	0.0	-40.5	-40.5	0.0	0.0	
	Qs	924.1	924.1	0.0	0.0	691.5	691.5	0.0	0.0	570.8	570.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	
	d	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8	
	j	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3	
	i													
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	
	pt	0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27	
	pw	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	2955.5	2955.5	0.0	0.0	2983.7	2983.7	0.0	0.0	3005.0	3005.0	0.0	0.0	
	Mas	5229.3	5229.3	0.0	0.0	5077.1	5077.1	0.0	0.0	6197.1	4937.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	639.0	8682.5	0.0	0.0	639.0	639.0	0.0	0.0	819.7	639.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	5678.0	5678.0	0.0	0.0	5492.1	5492.1	0.0	0.0	5320.3	5320.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	848.4	11883.7	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	7873.2	7873.2	0.0	0.0	7653.2	7653.2	0.0	0.0	7422.6	7422.6	0.0	0.0	
	H' (H)	245 (335)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1360.2	1360.2	0.0	0.0	1018.8	1018.8	0.0	0.0	836.0	836.0	0.0	0.0	
	Qal	1361.3	1361.3	0.0	0.0	1637.1	1637.1	0.0	0.0	1649.0	1649.0	0.0	0.0	
	Qas	1919.7	1919.7	0.0	0.0	1919.7	1919.7	0.0	0.0	1919.7	1919.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.31S	1.31S	0.00	0.00	0.98S	0.98S	0.00	0.00	0.81S	0.81S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	135.0	110.0	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2フレ-ΔX1軸 [4F-5F/壁]				Y2フレ-ΔX1軸 [5F-6F/壁]				Y2フレ-ΔX1軸 [6F-7F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		4051.2	4051.2	0.0	0.0	3709.5	3709.5	0.0	0.0	3367.5	3367.5	0.0	0.0
	MI		-56.4	56.2	0.0	0.0	-56.5	56.4	0.0	0.0	-56.6	56.6	0.0	0.0
	Ns		5668.7	2433.8	0.0	0.0	2206.1	2206.1	0.0	0.0	2007.3	2007.3	0.0	0.0
	Ms		-421.3	-709.5	0.0	0.0	380.7	-616.6	0.0	0.0	365.6	-581.6	0.0	0.0
	L. no		K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		-40.2	-40.2	0.0	0.0	-40.3	-40.3	0.0	0.0	-40.4	-40.4	0.0	0.0
	Qs		566.1	566.1	0.0	0.0	556.7	556.7	0.0	0.0	533.7	533.7	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	
	d	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8	
	j	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3	
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
		at	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76
pt		0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27	
pw	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25		
曲げ	Mal	3029.7	3029.7	0.0	0.0	3051.7	3051.7	0.0	0.0	3074.2	3074.2	0.0	0.0	
	Mas	6228.6	4804.4	0.0	0.0	4678.6	4678.6	0.0	0.0	4567.9	4567.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	5155.5	5155.5	0.0	0.0	4998.6	4998.6	0.0	0.0	4860.1	4860.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	7177.2	7177.2	0.0	0.0	6915.8	6915.8	0.0	0.0	6629.0	6629.0	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	829.0	829.0	0.0	0.0	814.9	814.9	0.0	0.0	780.3	780.3	0.0	0.0	
	Qal	1649.0	1649.0	0.0	0.0	1649.0	1649.0	0.0	0.0	1649.0	1649.0	0.0	0.0	
	Qas	1919.7	1919.7	0.0	0.0	1919.7	1919.7	0.0	0.0	1919.7	1919.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	0.80S	0.80S	0.00	0.00	0.79S	0.79S	0.00	0.00	0.75S	0.75S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΔX1軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΔX1軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΔX1軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	3025.2	3025.2	0.0	0.0	2682.8	2682.8	0.0	0.0	2340.2	2340.2	0.0	0.0	
	MI	-56.7	56.6	0.0	0.0	-57.3	56.8	0.0	0.0	-53.2	56.4	0.0	0.0	
	Ns	1827.3	1827.3	0.0	0.0	1693.1	1693.1	0.0	0.0	3112.5	1567.9	0.0	0.0	
	Ms	436.3	-613.5	0.0	0.0	504.5	-544.8	0.0	0.0	-470.1	-500.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K1			
	QI	-40.1	-40.1	0.0	0.0	-40.7	-40.7	0.0	0.0	-39.2	-39.2	0.0	0.0	
	Qs	581.1	581.1	0.0	0.0	581.9	581.9	0.0	0.0	481.8	481.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	
	d	148.0	148.0	68.0	68.0	148.0	148.0	68.0	68.0	148.0	148.0	68.0	68.0	
	i	129.5	129.5	59.5	59.5	129.5	129.5	59.5	59.5	129.5	129.5	59.5	59.5	
	配筋	主筋	1	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D29	8-D29	5-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
at		51.36	51.36	32.10	32.10	51.36	51.36	32.10	32.10	51.36	51.36	32.10	32.10	
pt		0.44	0.44	0.28	0.28	0.44	0.44	0.28	0.28	0.44	0.44	0.28	0.28	
曲げ	pw	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25	
	Mal	2843.2	2843.2	0.0	0.0	2862.2	2862.2	0.0	0.0	2686.9	2686.9	0.0	0.0	
	Mas	3823.3	3823.3	0.0	0.0	3747.0	3747.0	0.0	0.0	4547.9	3675.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	542.1	819.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	4086.4	4086.4	0.0	0.0	3991.2	3991.2	0.0	0.0	3901.8	3901.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	568.3	848.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	5674.8	5674.8	0.0	0.0	5328.6	5328.6	0.0	0.0	4965.0	4965.0	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	851.6	851.6	0.0	0.0	852.4	852.4	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	
	Qal	1650.8	1650.8	0.0	0.0	1650.8	1650.8	0.0	0.0	1650.8	1650.8	0.0	0.0	
	Qas	1921.8	1921.8	0.0	0.0	1921.8	1921.8	0.0	0.0	1921.8	1921.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	0.91S	0.91S	0.00	0.00	0.91S	0.91S	0.00	0.00	0.75S	0.75S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	2003.6	2003.6	0.0	0.0	1666.8	1666.8	0.0	0.0	1331.8	1331.8	0.0	0.0	
	MI	-52.9	52.4	0.0	0.0	-51.8	52.8	0.0	0.0	-51.8	51.6	0.0	0.0	
	Ns	1390.9	2616.2	0.0	0.0	2126.6	2126.6	0.0	0.0	1664.0	1664.0	0.0	0.0	
	Ms	511.0	408.4	0.0	0.0	-677.9	247.7	0.0	0.0	-757.9	94.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-37.6	-37.6	0.0	0.0	-37.0	-37.0	0.0	0.0	-36.9	-36.9	0.0	0.0	
	Qs	455.8	455.8	0.0	0.0	410.2	410.2	0.0	0.0	377.2	377.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	
	d	148.2	148.2	68.2	68.2	148.2	148.2	68.2	68.2	148.2	148.2	68.2	68.2	
	j	129.7	129.7	59.7	59.7	129.7	129.7	59.7	59.7	129.7	129.7	59.7	59.7	
	配筋	主筋	1	10-D25	10-D25	6-D25	6-D25	10-D25	10-D25	6-D25	6-D25	10-D25	10-D25	6-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
at		50.70	50.70	30.42	30.42	50.70	50.70	30.42	30.42	50.70	50.70	30.42	30.42	
pt		0.44	0.44	0.26	0.26	0.44	0.44	0.26	0.26	0.44	0.44	0.26	0.26	
曲げ	pw	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25	
	Mal	2645.7	2645.7	0.0	0.0	2465.6	2465.6	0.0	0.0	2283.1	2283.1	0.0	0.0	
	Mas	3228.7	3924.8	0.0	0.0	3657.8	3657.8	0.0	0.0	3401.1	3401.1	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	542.1	542.1	0.0	0.0	542.1	542.1	0.0	0.0	542.1	542.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3428.0	3428.0	0.0	0.0	3294.3	3294.3	0.0	0.0	3142.0	3142.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	568.3	568.3	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	4286.7	4286.7	0.0	0.0	3950.2	3950.2	0.0	0.0	3624.2	3624.2	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	664.9	664.9	0.0	0.0	596.8	596.8	0.0	0.0	547.4	547.4	0.0	0.0	
	Qal	1653.3	1653.3	0.0	0.0	1653.3	1653.3	0.0	0.0	1653.3	1653.3	0.0	0.0	
	Qas	1924.7	1924.7	0.0	0.0	1924.7	1924.7	0.0	0.0	1924.7	1924.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	0.64S	0.64S	0.00	0.00	0.58S	0.58S	0.00	0.00	0.53S	0.53S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A					
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [15F-16F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)		
応力	NI	995.4	995.4	0.0	0.0	659.7	659.7	0.0	0.0	323.8	323.8	0.0	0.0		
	MI	-51.3	51.7	0.0	0.0	-43.8	49.5	0.0	0.0	-109.1	57.4	0.0	0.0		
	Ns	1213.7	777.2	0.0	0.0	783.9	535.5	0.0	0.0	367.6	280.0	0.0	0.0		
	Ms	-792.9	148.1	0.0	0.0	-759.4	297.5	0.0	0.0	-411.7	304.7	0.0	0.0		
	L. no	K2	K1			K2	K1			K2	K1				
	QI	-36.8	-36.8	0.0	0.0	-33.3	-33.3	0.0	0.0	-59.5	-59.5	0.0	0.0		
	Qs	330.0	330.0	0.0	0.0	245.9	245.9	0.0	0.0	84.0	84.0	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0		
	D	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0		
	d	148.2	148.2	68.2	68.2	148.2	148.2	68.2	68.2	148.2	148.2	68.2	68.2		
	i	129.7	129.7	59.7	59.7	129.7	129.7	59.7	59.7	129.7	129.7	59.7	59.7		
	配筋	主筋	1	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	
at		50.70	50.70	25.35	25.35	50.70	50.70	25.35	25.35	50.70	50.70	25.35	25.35		
pt		0.44	0.44	0.22	0.22	0.44	0.44	0.22	0.22	0.44	0.44	0.22	0.22		
pw		0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25		
曲げ	Mal	2096.3	2096.3	0.0	0.0	1905.7	1905.7	0.0	0.0	1693.9	1693.9	0.0	0.0		
	Mas	3126.6	2871.4	0.0	0.0	2875.4	2727.6	0.0	0.0	2626.6	2573.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	262.6	542.1	0.0	0.0	262.6	262.6	0.0	0.0	333.8	262.6	0.0	0.0		
	cMy. 正	2977.0	2977.0	0.0	0.0	2795.5	2795.5	0.0	0.0	2601.4	2601.4	0.0	0.0		
	gMy. 負	402.2	568.3	0.0	0.0	402.2	402.2	0.0	0.0	526.9	402.2	0.0	0.0		
	cMy. 負	3299.1	3299.1	0.0	0.0	2982.0	2982.0	0.0	0.0	2668.2	2668.2	0.0	0.0		
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)			
	Qd	476.6	476.6	0.0	0.0	352.2	352.2	0.0	0.0	96.3	96.3	0.0	0.0		
	Qal	1653.3	1653.3	0.0	0.0	1651.3	1651.3	0.0	0.0	1477.6	1477.6	0.0	0.0		
	Qas	1924.7	1924.7	0.0	0.0	1924.7	1924.7	0.0	0.0	1924.7	1924.7	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	0.46S	0.46S	0.00	0.00	0.34S	0.34S	0.00	0.00	0.09S	0.09S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2フレ-ΛX2軸[1F-2F/壁]				Y2フレ-ΛX2軸[2F-3F/壁]				Y2フレ-ΛX2軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(58)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	7725.3	7725.3	0.0	0.0	7183.4	7183.4	0.0	0.0	6649.6	6649.6	0.0	0.0	
	MI	6.8	-35.4	0.0	0.0	0.2	4.4	0.0	0.0	0.9	-1.4	0.0	0.0	
	Ns	7525.6	7925.1	0.0	0.0	7327.2	7039.6	0.0	0.0	6719.5	6719.5	0.0	0.0	
	Ms	621.7	-3770.4	0.0	0.0	374.7	1812.4	0.0	0.0	804.3	-1404.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K1	K2			K1	K1			
	QI	12.6	12.6	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	
	Qs	1286.1	1286.1	0.0	0.0	1016.6	1016.6	0.0	0.0	1027.1	1027.1	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	
	d	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8	
	j	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3	
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	3-100	3-100	7-100	7-100	3-100	3-100	7-100	7-100	3-100	3-100
	at	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	
	pt	0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27	
pw	1.19	1.19	0.25	0.25	1.19	1.19	0.25	0.25	1.19	1.19	0.25	0.25		
曲げ	Mal	2500.7	2500.7	0.0	0.0	2640.0	2640.0	0.0	0.0	2751.0	2751.0	0.0	0.0	
	Mas	6096.6	6071.1	0.0	0.0	6109.2	6127.8	0.0	0.0	6149.5	6149.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1487.4	18829.6	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1668.1	1487.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	8357.8	8357.8	0.0	0.0	8063.4	8063.4	0.0	0.0	7750.5	7750.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1487.4	18267.2	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1668.1	1487.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	8162.6	8162.6	0.0	0.0	7917.0	7917.0	0.0	0.0	7676.5	7676.5	0.0	0.0	
	H' (H)	245 (335)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1922.8	1922.8	0.0	0.0	1524.1	1524.1	0.0	0.0	1540.2	1540.2	0.0	0.0	
	Qal	1137.0	1137.0	0.0	0.0	1102.0	1102.0	0.0	0.0	1514.8	1514.8	0.0	0.0	
	Qas	2646.5	2646.5	0.0	0.0	2646.5	2646.5	0.0	0.0	2646.5	2646.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.86S	1.86S	0.00	0.00	1.47S	1.47S	0.00	0.00	1.49S	1.49S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	135.0	110.0	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2フレ-ΛX2軸 [4F-5F/壁]				Y2フレ-ΛX2軸 [5F-6F/壁]				Y2フレ-ΛX2軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	6112.3	6112.3	0.0	0.0	5589.4	5589.4	0.0	0.0	5066.6	5066.6	0.0	0.0	
	MI	0.6	-0.6	0.0	0.0	0.5	-0.6	0.0	0.0	0.4	-0.4	0.0	0.0	
	Ns	6120.3	6120.3	0.0	0.0	5644.3	5644.3	0.0	0.0	5170.3	5170.3	0.0	0.0	
	Ms	912.1	-1189.3	0.0	0.0	-989.2	1186.6	0.0	0.0	-991.0	1165.6	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	
	Qs	977.3	977.3	0.0	0.0	1012.9	1012.9	0.0	0.0	1003.7	1003.7	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	
	d	147.8	147.8	57.8	57.8	147.8	147.8	57.8	57.8	147.8	147.8	57.8	57.8	
	i	129.3	129.3	50.6	50.6	129.3	129.3	50.6	50.6	129.3	129.3	50.6	50.6	
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
at		63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	
pt		0.63	0.63	0.32	0.32	0.63	0.63	0.32	0.32	0.63	0.63	0.32	0.32	
pw		1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25	
曲げ	Mal		2433.8	2433.8	0.0	0.0	2536.1	2536.1	0.0	0.0	2616.9	2616.9	0.0	0.0
	Mas		5644.3	5644.3	0.0	0.0	5692.2	5692.2	0.0	0.0	5747.5	5747.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 正		7321.9	7321.9	0.0	0.0	7013.7	7013.7	0.0	0.0	6699.0	6699.0	0.0	0.0
	gMy. 負		1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 負		7313.7	7313.7	0.0	0.0	7072.6	7072.6	0.0	0.0	6814.8	6814.8	0.0	0.0
	H' (H)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd		1465.7	1465.7	0.0	0.0	1519.1	1519.1	0.0	0.0	1505.4	1505.4	0.0	0.0
	Qal		1429.1	1429.1	0.0	0.0	1410.7	1410.7	0.0	0.0	1413.0	1413.0	0.0	0.0
	Qas		2277.5	2277.5	0.0	0.0	2277.5	2277.5	0.0	0.0	2277.5	2277.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.42S	1.42S	0.00	0.00	1.47S	1.47S	0.00	0.00	1.45S	1.45S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [9F-10F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4542.2	4542.2	0.0	0.0	4019.8	4019.8	0.0	0.0	3497.5	3497.5	0.0	0.0	
	MI	0.2	-0.3	0.0	0.0	0.6	-0.3	0.0	0.0	-3.9	0.3	0.0	0.0	
	Ns	4415.0	4415.0	0.0	0.0	3872.4	3872.4	0.0	0.0	3343.2	3343.2	0.0	0.0	
	Ms	1051.9	-1210.3	0.0	0.0	1104.5	-1174.7	0.0	0.0	1011.5	-1134.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.2	0.2	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	
	Qs	1052.2	1052.2	0.0	0.0	1060.0	1060.0	0.0	0.0	1001.7	1001.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	
	d	148.0	148.0	58.0	58.0	148.0	148.0	58.0	58.0	148.0	148.0	58.0	58.0	
	j	129.5	129.5	50.7	50.7	129.5	129.5	50.7	50.7	129.5	129.5	50.7	50.7	
	配筋	主筋	1	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	7-D29	7-D29	5-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
at		44.94	44.94	32.10	32.10	44.94	44.94	32.10	32.10	44.94	44.94	32.10	32.10	
pt		0.45	0.45	0.32	0.32	0.45	0.45	0.32	0.32	0.45	0.45	0.32	0.32	
pw	1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25		
曲げ	Mal	2397.7	2397.7	0.0	0.0	2428.7	2428.7	0.0	0.0	2446.7	2446.7	0.0	0.0	
	Mas	4864.0	4864.0	0.0	0.0	4584.5	4584.5	0.0	0.0	4307.7	4307.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1388.0	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	5395.8	5395.8	0.0	0.0	5071.3	5071.3	0.0	0.0	4742.8	4742.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1390.5	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	5543.5	5543.5	0.0	0.0	5249.1	5249.1	0.0	0.0	4935.8	4935.8	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1578.1	1578.1	0.0	0.0	1589.8	1589.8	0.0	0.0	1501.7	1501.7	0.0	0.0	
	Qal	1339.0	1339.0	0.0	0.0	1252.5	1252.5	0.0	0.0	1045.6	1045.6	0.0	0.0	
	Qas	2280.0	2280.0	0.0	0.0	2280.0	2280.0	0.0	0.0	2280.0	2280.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.93S	1.93S	0.00	0.00	1.95S	1.95S	0.00	0.00	1.84S	1.84S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y27レ-4X2軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-4X2軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-4X2軸 [12F-13F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)		
応力	NI	2981.0	2981.0	0.0	0.0	2475.7	2475.7	0.0	0.0	1980.4	1980.4	0.0	0.0		
	MI	-4.5	4.3	0.0	0.0	-0.6	3.7	0.0	0.0	-0.1	-0.2	0.0	0.0		
	Ns	2905.7	2905.7	0.0	0.0	2461.6	2489.9	0.0	0.0	1963.3	1963.3	0.0	0.0		
	Ms	1048.8	-867.4	0.0	0.0	904.2	814.0	0.0	0.0	945.3	-471.9	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K1				
	QI	-3.1	-3.1	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Qs	898.5	898.5	0.0	0.0	781.1	781.1	0.0	0.0	644.2	644.2	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0		
	D	155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0		
	d	148.2	148.2	48.2	48.2	148.2	148.2	48.2	48.2	148.2	148.2	48.2	48.2		
	i	129.7	129.7	42.2	42.2	129.7	129.7	42.2	42.2	129.7	129.7	42.2	42.2		
	配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	
at		35.49	35.49	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42		
pt		0.42	0.42	0.36	0.36	0.42	0.42	0.36	0.36	0.42	0.42	0.36	0.36		
pw	0.92	0.92	0.25	0.25	0.92	0.92	0.25	0.25	0.92	0.92	0.25	0.25			
曲げ	Mal	2027.8	2027.8	0.0	0.0	2036.7	2036.7	0.0	0.0	2052.5	2052.5	0.0	0.0		
	Mas	3322.0	3322.0	0.0	0.0	3090.0	3104.9	0.0	0.0	2824.5	2824.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1388.0	1388.0	0.0	0.0	1110.4	1388.0	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	3708.8	3708.8	0.0	0.0	3424.8	3424.8	0.0	0.0	3094.3	3094.3	0.0	0.0		
	gMy. 負	1390.5	1390.5	0.0	0.0	1110.4	1390.5	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	3802.8	3802.8	0.0	0.0	3443.2	3443.2	0.0	0.0	3117.3	3117.3	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)			
	Qd	1346.1	1346.1	0.0	0.0	1170.9	1170.9	0.0	0.0	966.3	966.3	0.0	0.0		
	Qal	1212.4	1212.4	0.0	0.0	916.1	916.1	0.0	0.0	606.2	606.2	0.0	0.0		
	Qas	1670.5	1670.5	0.0	0.0	1670.5	1670.5	0.0	0.0	1670.5	1670.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.85S	1.85S	0.00	0.00	1.61S	1.61S	0.00	0.00	1.33S	1.33S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	1484.7	1484.7	0.0	0.0	996.5	996.5	0.0	0.0	508.4	508.4	0.0	0.0	
	MI	-0.2	0.2	0.0	0.0	-0.4	0.2	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	
	Ns	1465.0	1465.0	0.0	0.0	984.8	984.8	0.0	0.0	505.4	511.4	0.0	0.0	
	Ms	847.7	-338.5	0.0	0.0	768.4	-193.2	0.0	0.0	561.1	141.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K2			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	
	Qs	539.5	539.5	0.0	0.0	437.6	437.6	0.0	0.0	312.2	312.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0	
	d	148.2	148.2	43.2	43.2	148.2	148.2	43.2	43.2	148.2	148.2	43.2	43.2	
	j	129.7	129.7	37.8	37.8	129.7	129.7	37.8	37.8	129.7	129.7	37.8	37.8	
	配筋	主筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
at		30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	
pt		0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	
pw		1.02	1.02	0.25	0.25	1.02	1.02	0.25	0.25	1.02	1.02	0.25	0.25	
曲げ	Mal		1744.7	1744.7	0.0	0.0	1484.5	1484.5	0.0	0.0	1212.9	1212.9	0.0	0.0
	Mas		2309.0	2309.0	0.0	0.0	2029.6	2029.6	0.0	0.0	1750.5	1754.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		863.3	1110.4	0.0	0.0	863.3	863.3	0.0	0.0	860.7	863.3	0.0	0.0
	cMy. 正		2507.3	2507.3	0.0	0.0	2167.8	2167.8	0.0	0.0	1816.1	1816.1	0.0	0.0
	gMy. 負		749.8	1110.4	0.0	0.0	749.8	749.8	0.0	0.0	860.7	749.8	0.0	0.0
	cMy. 負		2534.5	2534.5	0.0	0.0	2184.6	2184.6	0.0	0.0	1820.6	1820.6	0.0	0.0
	H' (H)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)	
	Qd		809.1	809.1	0.0	0.0	656.3	656.3	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0
	Qal		1090.6	1090.6	0.0	0.0	982.8	982.8	0.0	0.0	622.5	622.5	0.0	0.0
	Qas		1607.0	1607.0	0.0	0.0	1607.0	1607.0	0.0	0.0	1607.0	1607.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.30S	1.30S	0.00	0.00	1.05S	1.05S	0.00	0.00	0.75S	0.75S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX3軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸[3F-4F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(33)	(58)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	7732.5	7732.5	0.0	0.0	7191.2	7191.2	0.0	0.0	6658.1	6658.1	0.0	0.0		
	MI	-1.1	7.3	0.0	0.0	0.1	-1.2	0.0	0.0	-0.0	0.2	0.0	0.0		
	Ns	7871.7	7593.3	0.0	0.0	7311.3	7311.3	0.0	0.0	6753.4	6753.4	0.0	0.0		
	Ms	-631.5	3495.0	0.0	0.0	382.7	-1854.3	0.0	0.0	817.5	-1408.0	0.0	0.0		
	L. no	K1	K2			K1	K1			K1	K1				
	QI	-2.5	-2.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0		
	Qs	1168.8	1168.8	0.0	0.0	1040.3	1040.3	0.0	0.0	1035.3	1035.3	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0		
	D	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0		
	d	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8		
	j	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3		
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	7-100	7-100	3-100	3-100	7-100	7-100	3-100	3-100	7-100	7-100	3-100	3-100	
at		63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76		
pt		0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27		
pw	1.19	1.19	0.25	0.25	1.19	1.19	0.25	0.25	1.19	1.19	0.25	0.25			
曲げ	Mal	2498.6	2498.6	0.0	0.0	2638.2	2638.2	0.0	0.0	2749.4	2749.4	0.0	0.0		
	Mas	6074.5	6092.3	0.0	0.0	6110.2	6110.2	0.0	0.0	6147.1	6147.1	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1487.4	16530.7	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1668.1	1487.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	8332.1	8332.1	0.0	0.0	8055.4	8055.4	0.0	0.0	7768.3	7768.3	0.0	0.0		
	gMy. 負	1487.4	16530.7	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1668.1	1487.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	8196.1	8196.1	0.0	0.0	7933.1	7933.1	0.0	0.0	7667.6	7667.6	0.0	0.0		
	H' (H)	245 (335)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)			
	Qd	1751.9	1751.9	0.0	0.0	1560.3	1560.3	0.0	0.0	1552.9	1552.9	0.0	0.0		
	Qal	1114.7	1114.7	0.0	0.0	1209.8	1209.8	0.0	0.0	1279.5	1279.5	0.0	0.0		
	Qas	2646.5	2646.5	0.0	0.0	2646.5	2646.5	0.0	0.0	2646.5	2646.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.69S	1.69S	0.00	0.00	1.51S	1.51S	0.00	0.00	1.50S	1.50S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	135.0	110.0	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX3軸[4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸[5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸[6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	6121.6	6121.6	0.0	0.0	5599.2	5599.2	0.0	0.0	5076.9	5076.9	0.0	0.0	
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	6189.7	6189.7	0.0	0.0	5645.1	5645.1	0.0	0.0	5104.6	5104.6	0.0	0.0	
	Ms	929.1	-1202.2	0.0	0.0	1012.8	-1205.6	0.0	0.0	1018.7	-1190.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	991.3	991.3	0.0	0.0	1031.8	1031.8	0.0	0.0	1027.3	1027.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	
	d	147.8	147.8	57.8	57.8	147.8	147.8	57.8	57.8	147.8	147.8	57.8	57.8	
	i	129.3	129.3	50.6	50.6	129.3	129.3	50.6	50.6	129.3	129.3	50.6	50.6	
	配筋 <td rowspan="3">主筋</td> <td>1</td> <td>8-D32</td> <td>8-D32</td> <td>4-D32</td> <td>4-D32</td> <td>8-D32</td> <td>8-D32</td> <td>4-D32</td> <td>4-D32</td> <td>8-D32</td> <td>8-D32</td> <td>4-D32</td> <td>4-D32</td>	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
at		63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	
pt		0.63	0.63	0.32	0.32	0.63	0.63	0.32	0.32	0.63	0.63	0.32	0.32	
pw	1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25		
曲げ	Mal	2431.7	2431.7	0.0	0.0	2534.4	2534.4	0.0	0.0	2615.5	2615.5	0.0	0.0	
	Mas	5637.8	5637.8	0.0	0.0	5692.1	5692.1	0.0	0.0	5756.0	5756.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	7357.4	7357.4	0.0	0.0	7073.0	7073.0	0.0	0.0	6778.3	6778.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	7287.4	7287.4	0.0	0.0	7023.9	7023.9	0.0	0.0	6747.4	6747.4	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1487.0	1487.0	0.0	0.0	1547.8	1547.8	0.0	0.0	1541.0	1541.0	0.0	0.0	
	Qal	944.5	944.5	0.0	0.0	1388.5	1388.5	0.0	0.0	1429.1	1429.1	0.0	0.0	
	Qas	2277.5	2277.5	0.0	0.0	2277.5	2277.5	0.0	0.0	2277.5	2277.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.44S	1.44S	0.00	0.00	1.50S	1.50S	0.00	0.00	1.49S	1.49S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-4X3軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-4X3軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-4X3軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4553.0	4553.0	0.0	0.0	4031.0	4031.0	0.0	0.0	3509.0	3509.0	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
	Ns	4537.4	4537.4	0.0	0.0	4021.3	4021.3	0.0	0.0	3500.9	3500.9	0.0	0.0	
	Ms	-1084.1	1238.4	0.0	0.0	-1121.1	1207.0	0.0	0.0	-1209.6	1172.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	1080.2	1080.2	0.0	0.0	1082.8	1082.8	0.0	0.0	1107.8	1107.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	
	d	148.0	148.0	58.0	58.0	148.0	148.0	58.0	58.0	148.0	148.0	58.0	58.0	
	j	129.5	129.5	50.7	50.7	129.5	129.5	50.7	50.7	129.5	129.5	50.7	50.7	
	配筋	主筋	1	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	7-D29	7-D29	5-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
at		44.94	44.94	32.10	32.10	44.94	44.94	32.10	32.10	44.94	44.94	32.10	32.10	
pt		0.45	0.45	0.32	0.32	0.45	0.45	0.32	0.32	0.45	0.45	0.32	0.32	
曲げ	pw	1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25	
	Mal	2396.9	2396.9	0.0	0.0	2428.1	2428.1	0.0	0.0	2446.3	2446.3	0.0	0.0	
	Mas	4926.4	4926.4	0.0	0.0	4661.6	4661.6	0.0	0.0	4390.7	4390.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	5485.2	5485.2	0.0	0.0	5173.2	5173.2	0.0	0.0	4852.1	4852.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	5467.2	5467.2	0.0	0.0	5161.6	5161.6	0.0	0.0	4842.0	4842.0	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1620.3	1620.3	0.0	0.0	1624.2	1624.2	0.0	0.0	1661.6	1661.6	0.0	0.0	
	Qal	1278.2	1278.2	0.0	0.0	1180.9	1180.9	0.0	0.0	945.7	945.7	0.0	0.0	
	Qas	2280.0	2280.0	0.0	0.0	2280.0	2280.0	0.0	0.0	2280.0	2280.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	1.99S	1.99S	0.00	0.00	1.99S	1.99S	0.00	0.00	2.04S	2.04S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y27レ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[12F-13F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		2986.5	2986.5	0.0	0.0	2475.2	2475.2	0.0	0.0	1980.0	1980.0	0.0	0.0
	MI		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns		2980.2	2980.2	0.0	0.0	2470.5	2470.5	0.0	0.0	1976.9	1976.9	0.0	0.0
	Ms		-1239.4	1058.8	0.0	0.0	-933.4	987.0	0.0	0.0	-976.8	486.1	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1069.1	1069.1	0.0	0.0	873.0	873.0	0.0	0.0	664.9	664.9	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0
	D		155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0
	d		148.2	148.2	48.2	48.2	148.2	148.2	48.2	48.2	148.2	148.2	48.2	48.2
	j		129.7	129.7	42.2	42.2	129.7	129.7	42.2	42.2	129.7	129.7	42.2	42.2
	i		129.7	129.7	42.2	42.2	129.7	129.7	42.2	42.2	129.7	129.7	42.2	42.2
配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at		35.49	35.49	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42
	pt		0.42	0.42	0.36	0.36	0.42	0.42	0.36	0.36	0.42	0.42	0.36	0.36
pw		0.92	0.92	0.25	0.25	0.92	0.92	0.25	0.25	0.92	0.92	0.25	0.25	
曲げ	Mal		2027.7	2027.7	0.0	0.0	2036.7	2036.7	0.0	0.0	2052.5	2052.5	0.0	0.0
	Mas		3360.5	3360.5	0.0	0.0	3094.7	3094.7	0.0	0.0	2831.8	2831.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1668.1	1668.1	0.0	0.0	1110.4	1668.1	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0
	cMy. 正		3763.4	3763.4	0.0	0.0	3436.8	3436.8	0.0	0.0	3107.6	3107.6	0.0	0.0
	gMy. 負		1668.1	1668.1	0.0	0.0	1110.4	1668.1	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0
	cMy. 負		3755.4	3755.4	0.0	0.0	3430.6	3430.6	0.0	0.0	3103.5	3103.5	0.0	0.0
	H' (H)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd		1603.6	1603.6	0.0	0.0	1309.5	1309.5	0.0	0.0	997.4	997.4	0.0	0.0
	Qal		1209.8	1209.8	0.0	0.0	851.4	851.4	0.0	0.0	871.5	871.5	0.0	0.0
	Qas		1670.5	1670.5	0.0	0.0	1670.5	1670.5	0.0	0.0	1670.5	1670.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.21S	2.21S	0.00	0.00	1.80S	1.80S	0.00	0.00	1.37S	1.37S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	1484.3	1484.3	0.0	0.0	996.1	996.1	0.0	0.0	507.9	507.9	0.0	0.0	
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	1483.2	1483.2	0.0	0.0	995.7	995.7	0.0	0.0	507.8	507.8	0.0	0.0	
	Ms	-876.4	370.2	0.0	0.0	-798.1	223.3	0.0	0.0	-599.3	173.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	566.7	566.7	0.0	0.0	464.3	464.3	0.0	0.0	343.4	343.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0	
	d	148.2	148.2	43.2	43.2	148.2	148.2	43.2	43.2	148.2	148.2	43.2	43.2	
	j	129.7	129.7	37.8	37.8	129.7	129.7	37.8	37.8	129.7	129.7	37.8	37.8	
	配筋	主筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
at		30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	
pt		0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	
pw		1.02	1.02	0.25	0.25	1.02	1.02	0.25	0.25	1.02	1.02	0.25	0.25	
曲げ		Mal	1744.5	1744.5	0.0	0.0	1484.3	1484.3	0.0	0.0	1212.7	1212.7	0.0	0.0
	Mas	2319.0	2319.0	0.0	0.0	2035.8	2035.8	0.0	0.0	1751.9	1751.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	948.3	1110.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0	860.7	948.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	2521.4	2521.4	0.0	0.0	2176.2	2176.2	0.0	0.0	1818.1	1818.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	948.3	1110.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0	860.7	948.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2519.9	2519.9	0.0	0.0	2175.6	2175.6	0.0	0.0	1817.9	1817.9	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		
	Qd	850.0	850.0	0.0	0.0	696.4	696.4	0.0	0.0	515.1	515.1	0.0	0.0	
	Qal	667.3	667.3	0.0	0.0	808.8	808.8	0.0	0.0	716.1	716.1	0.0	0.0	
	Qas	1607.0	1607.0	0.0	0.0	1607.0	1607.0	0.0	0.0	1607.0	1607.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.37S	1.37S	0.00	0.00	1.12S	1.12S	0.00	0.00	0.83S	0.83S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑ4軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑ4軸 [3F-4F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(58)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		7732.5	7732.5	0.0	0.0	7191.2	7191.2	0.0	0.0	6658.1	6658.1	0.0	0.0
	MI		1.1	-7.3	0.0	0.0	-0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0
	Ns		7871.7	7593.3	0.0	0.0	7311.3	7311.3	0.0	0.0	6753.4	6753.4	0.0	0.0
	Ms		631.5	-3495.0	0.0	0.0	-382.7	1854.3	0.0	0.0	-817.5	1408.0	0.0	0.0
	L. no		K2	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI		2.5	2.5	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		1168.8	1168.8	0.0	0.0	1040.3	1040.3	0.0	0.0	1035.3	1035.3	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0
	D		155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0
	d		147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8
	i		129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3
	j													
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	3-100	3-100	7-100	7-100	3-100	3-100	7-100	7-100	3-100	3-100
	at		63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76
	pt		0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27
pw		1.19	1.19	0.25	0.25	1.19	1.19	0.25	0.25	1.19	1.19	0.25	0.25	
曲げ	Mal		2498.6	2498.6	0.0	0.0	2638.2	2638.2	0.0	0.0	2749.4	2749.4	0.0	0.0
	Mas		6074.5	6092.3	0.0	0.0	6110.2	6110.2	0.0	0.0	6147.1	6147.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1487.4	16530.7	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1668.1	1487.4	0.0	0.0
	cMy. 正		8196.1	8196.1	0.0	0.0	7933.1	7933.1	0.0	0.0	7667.6	7667.6	0.0	0.0
	gMy. 負		1487.4	16530.7	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1668.1	1487.4	0.0	0.0
	cMy. 負		8332.1	8332.1	0.0	0.0	8055.4	8055.4	0.0	0.0	7768.3	7768.3	0.0	0.0
	H' (H)		245 (335)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd		1751.9	1751.9	0.0	0.0	1560.3	1560.3	0.0	0.0	1552.9	1552.9	0.0	0.0
	Qal		1114.7	1114.7	0.0	0.0	1209.8	1209.8	0.0	0.0	1279.5	1279.5	0.0	0.0
	Qas		2646.5	2646.5	0.0	0.0	2646.5	2646.5	0.0	0.0	2646.5	2646.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.69S	1.69S	0.00	0.00	1.51S	1.51S	0.00	0.00	1.50S	1.50S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		135.0	110.0	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	6121.6	6121.6	0.0	0.0	5599.2	5599.2	0.0	0.0	5076.9	5076.9	0.0	0.0	
	MI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	6189.7	6189.7	0.0	0.0	5645.1	5645.1	0.0	0.0	5104.6	5104.6	0.0	0.0	
	Ms	-929.1	1202.2	0.0	0.0	-1012.8	1205.6	0.0	0.0	-1018.7	1190.0	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	991.3	991.3	0.0	0.0	1031.8	1031.8	0.0	0.0	1027.3	1027.3	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	
	d	147.8	147.8	57.8	57.8	147.8	147.8	57.8	57.8	147.8	147.8	57.8	57.8	
配筋	j	129.3	129.3	50.6	50.6	129.3	129.3	50.6	50.6	129.3	129.3	50.6	50.6	
	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾞｯﾁ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
	at	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	
	pt	0.63	0.63	0.32	0.32	0.63	0.63	0.32	0.32	0.63	0.63	0.32	0.32	
	pw	1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25	
曲げ	Mal	2431.7	2431.7	0.0	0.0	2534.4	2534.4	0.0	0.0	2615.5	2615.5	0.0	0.0	
	Mas	5637.8	5637.8	0.0	0.0	5692.1	5692.1	0.0	0.0	5756.0	5756.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	7287.4	7287.4	0.0	0.0	7023.9	7023.9	0.0	0.0	6747.4	6747.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	7357.4	7357.4	0.0	0.0	7073.0	7073.0	0.0	0.0	6778.3	6778.3	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1487.0	1487.0	0.0	0.0	1547.8	1547.8	0.0	0.0	1541.0	1541.0	0.0	0.0	
	Qal	944.5	944.5	0.0	0.0	1388.5	1388.5	0.0	0.0	1429.1	1429.1	0.0	0.0	
	Qas	2277.5	2277.5	0.0	0.0	2277.5	2277.5	0.0	0.0	2277.5	2277.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.44S	1.44S	0.00	0.00	1.50S	1.50S	0.00	0.00	1.49S	1.49S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [9F-10F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4553.0	4553.0	0.0	0.0	4031.0	4031.0	0.0	0.0	3509.0	3509.0	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	4537.4	4537.4	0.0	0.0	4021.3	4021.3	0.0	0.0	3500.9	3500.9	0.0	0.0	
	Ms	1084.1	-1238.4	0.0	0.0	1121.1	-1207.0	0.0	0.0	1209.6	-1172.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1080.2	1080.2	0.0	0.0	1082.8	1082.8	0.0	0.0	1107.8	1107.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	
	d	148.0	148.0	58.0	58.0	148.0	148.0	58.0	58.0	148.0	148.0	58.0	58.0	
	i	129.5	129.5	50.7	50.7	129.5	129.5	50.7	50.7	129.5	129.5	50.7	50.7	
	j													
配筋	主筋	1	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
	at	44.94	44.94	32.10	32.10	44.94	44.94	32.10	32.10	44.94	44.94	32.10	32.10	
	pt	0.45	0.45	0.32	0.32	0.45	0.45	0.32	0.32	0.45	0.45	0.32	0.32	
pw	1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25		
曲げ	Mal	2396.9	2396.9	0.0	0.0	2428.1	2428.1	0.0	0.0	2446.3	2446.3	0.0	0.0	
	Mas	4926.4	4926.4	0.0	0.0	4661.6	4661.6	0.0	0.0	4390.7	4390.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	5467.2	5467.2	0.0	0.0	5161.6	5161.6	0.0	0.0	4842.0	4842.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	5485.2	5485.2	0.0	0.0	5173.2	5173.2	0.0	0.0	4852.1	4852.1	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1620.3	1620.3	0.0	0.0	1624.2	1624.2	0.0	0.0	1661.6	1661.6	0.0	0.0	
	Qal	1278.2	1278.2	0.0	0.0	1180.9	1180.9	0.0	0.0	945.7	945.7	0.0	0.0	
	Qas	2280.0	2280.0	0.0	0.0	2280.0	2280.0	0.0	0.0	2280.0	2280.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	1.99S	1.99S	0.00	0.00	1.99S	1.99S	0.00	0.00	2.04S	2.04S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y27レ-4X4軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-4X4軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-4X4軸 [12F-13F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		2986.5	2986.5	0.0	0.0	2475.2	2475.2	0.0	0.0	1980.0	1980.0	0.0	0.0
	MI		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns		2980.2	2980.2	0.0	0.0	2470.5	2470.5	0.0	0.0	1976.9	1976.9	0.0	0.0
	Ms		1239.4	-1058.8	0.0	0.0	933.4	-987.0	0.0	0.0	976.8	-486.1	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1069.1	1069.1	0.0	0.0	873.0	873.0	0.0	0.0	664.9	664.9	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0
	D		155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0
	d		148.2	148.2	48.2	48.2	148.2	148.2	48.2	48.2	148.2	148.2	48.2	48.2
	i		129.7	129.7	42.2	42.2	129.7	129.7	42.2	42.2	129.7	129.7	42.2	42.2
	配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
at		35.49	35.49	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42	
pt		0.42	0.42	0.36	0.36	0.42	0.42	0.36	0.36	0.42	0.42	0.36	0.36	
pw		0.92	0.92	0.25	0.25	0.92	0.92	0.25	0.25	0.92	0.92	0.25	0.25	
曲げ	Mal		2027.7	2027.7	0.0	0.0	2036.7	2036.7	0.0	0.0	2052.5	2052.5	0.0	0.0
	Mas		3360.5	3360.5	0.0	0.0	3094.7	3094.7	0.0	0.0	2831.8	2831.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1668.1	1668.1	0.0	0.0	1110.4	1668.1	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0
	cMy. 正		3755.4	3755.4	0.0	0.0	3430.6	3430.6	0.0	0.0	3103.5	3103.5	0.0	0.0
	gMy. 負		1668.1	1668.1	0.0	0.0	1110.4	1668.1	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0
	cMy. 負		3763.4	3763.4	0.0	0.0	3436.8	3436.8	0.0	0.0	3107.6	3107.6	0.0	0.0
	H' (H)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd		1603.6	1603.6	0.0	0.0	1309.5	1309.5	0.0	0.0	997.4	997.4	0.0	0.0
	Qal		1209.8	1209.8	0.0	0.0	851.4	851.4	0.0	0.0	871.5	871.5	0.0	0.0
	Qas		1670.5	1670.5	0.0	0.0	1670.5	1670.5	0.0	0.0	1670.5	1670.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.21S	2.21S	0.00	0.00	1.80S	1.80S	0.00	0.00	1.37S	1.37S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-4X4軸[13F-14F/壁]				Y27レ-4X4軸[14F-15F/壁]				Y27レ-4X4軸[15F-16F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	NI	1484.3	1484.3	0.0	0.0	996.1	996.1	0.0	0.0	507.9	507.9	0.0	0.0
	MI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	1483.2	1483.2	0.0	0.0	995.7	995.7	0.0	0.0	507.8	507.8	0.0	0.0
	Ms	876.4	-370.2	0.0	0.0	798.1	-223.3	0.0	0.0	599.3	-173.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	566.7	566.7	0.0	0.0	464.3	464.3	0.0	0.0	343.4	343.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0
	D	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0
	d	148.2	148.2	43.2	43.2	148.2	148.2	43.2	43.2	148.2	148.2	43.2	43.2
配筋	j	129.7	129.7	37.8	37.8	129.7	129.7	37.8	37.8	129.7	129.7	37.8	37.8
	主筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100
	at		30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42
	pt		0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
	pw		1.02	1.02	0.25	0.25	1.02	1.02	0.25	0.25	1.02	1.02	0.25
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	gMy. 正		948.3	1110.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0	860.7	948.3	0.0
	cMy. 正		2519.9	2519.9	0.0	0.0	2175.6	2175.6	0.0	0.0	1817.9	1817.9	0.0
	gMy. 負		948.3	1110.4	0.0	0.0	948.3	948.3	0.0	0.0	860.7	948.3	0.0
	cMy. 負		2521.4	2521.4	0.0	0.0	2176.2	2176.2	0.0	0.0	1818.1	1818.1	0.0
	H' (H)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)
	Qd		850.0	850.0	0.0	0.0	696.4	696.4	0.0	0.0	515.1	515.1	0.0
	Qal		667.3	667.3	0.0	0.0	808.8	808.8	0.0	0.0	716.1	716.1	0.0
	Qas		1607.0	1607.0	0.0	0.0	1607.0	1607.0	0.0	0.0	1607.0	1607.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
付着	Ta		1.37S	1.37S	0.00	0.00	1.12S	1.12S	0.00	0.00	0.83S	0.83S	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-4X5軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-4X5軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-4X5軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(58)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	7725.3	7725.3	0.0	0.0	7183.4	7183.4	0.0	0.0	6649.6	6649.6	0.0	0.0	
	MI	-6.8	35.4	0.0	0.0	-0.2	-4.4	0.0	0.0	-0.9	1.4	0.0	0.0	
	Ns	7525.6	7925.1	0.0	0.0	7327.2	7039.6	0.0	0.0	6719.5	6719.5	0.0	0.0	
	Ms	-621.7	3770.4	0.0	0.0	-374.7	-1812.4	0.0	0.0	-804.3	1404.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K2	K1			K2	K2			
	QI	-12.6	-12.6	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	
	Qs	1286.1	1286.1	0.0	0.0	1016.6	1016.6	0.0	0.0	1027.1	1027.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	
	d	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8	
	j	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3	
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	3-100	3-100	7-100	7-100	3-100	3-100	7-100	7-100	3-100	3-100
at		63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	
pt		0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27	
曲げ	pw	1.19	1.19	0.25	0.25	1.19	1.19	0.25	0.25	1.19	1.19	0.25	0.25	
	Mal	2500.7	2500.7	0.0	0.0	2640.0	2640.0	0.0	0.0	2751.0	2751.0	0.0	0.0	
	Mas	6096.6	6071.1	0.0	0.0	6109.2	6127.8	0.0	0.0	6149.5	6149.5	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	1487.4	18267.2	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1668.1	1487.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	8162.6	8162.6	0.0	0.0	7917.0	7917.0	0.0	0.0	7676.5	7676.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1487.4	18829.6	0.0	0.0	1487.4	1487.4	0.0	0.0	1668.1	1487.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	8357.8	8357.8	0.0	0.0	8063.4	8063.4	0.0	0.0	7750.5	7750.5	0.0	0.0	
	H' (H)	245 (335)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1922.8	1922.8	0.0	0.0	1524.1	1524.1	0.0	0.0	1540.2	1540.2	0.0	0.0	
	Qal	1137.0	1137.0	0.0	0.0	1102.0	1102.0	0.0	0.0	1514.8	1514.8	0.0	0.0	
	Qas	2646.5	2646.5	0.0	0.0	2646.5	2646.5	0.0	0.0	2646.5	2646.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	1.86S	1.86S	0.00	0.00	1.47S	1.47S	0.00	0.00	1.49S	1.49S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	135.0	110.0	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΛX5軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX5軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX5軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	6112.3	6112.3	0.0	0.0	5589.4	5589.4	0.0	0.0	5066.6	5066.6	0.0	0.0	
	MI	-0.6	0.6	0.0	0.0	-0.5	0.6	0.0	0.0	-0.4	0.4	0.0	0.0	
	Ns	6120.3	6120.3	0.0	0.0	5644.3	5644.3	0.0	0.0	5170.3	5170.3	0.0	0.0	
	Ms	-912.1	1189.3	0.0	0.0	989.2	-1186.6	0.0	0.0	991.0	-1165.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	
	Qs	977.3	977.3	0.0	0.0	1012.9	1012.9	0.0	0.0	1003.7	1003.7	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	
	d	147.8	147.8	57.8	57.8	147.8	147.8	57.8	57.8	147.8	147.8	57.8	57.8	
配筋	j	129.3	129.3	50.6	50.6	129.3	129.3	50.6	50.6	129.3	129.3	50.6	50.6	
	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
	at	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	
	pt	0.63	0.63	0.32	0.32	0.63	0.63	0.32	0.32	0.63	0.63	0.32	0.32	
	pw	1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25	
曲げ	Mal	2433.8	2433.8	0.0	0.0	2536.1	2536.1	0.0	0.0	2616.9	2616.9	0.0	0.0	
	Mas	5644.3	5644.3	0.0	0.0	5692.2	5692.2	0.0	0.0	5747.5	5747.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	7313.7	7313.7	0.0	0.0	7072.6	7072.6	0.0	0.0	6814.8	6814.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	7321.9	7321.9	0.0	0.0	7013.7	7013.7	0.0	0.0	6699.0	6699.0	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1465.7	1465.7	0.0	0.0	1519.1	1519.1	0.0	0.0	1505.4	1505.4	0.0	0.0	
	Qal	1429.1	1429.1	0.0	0.0	1410.7	1410.7	0.0	0.0	1413.0	1413.0	0.0	0.0	
	Qas	2277.5	2277.5	0.0	0.0	2277.5	2277.5	0.0	0.0	2277.5	2277.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.42S	1.42S	0.00	0.00	1.47S	1.47S	0.00	0.00	1.45S	1.45S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y27レ-4X5軸 [7F-8F/壁_]				Y27レ-4X5軸 [8F-9F/壁_]				Y27レ-4X5軸 [9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		4542.2	4542.2	0.0	0.0	4019.8	4019.8	0.0	0.0	3497.5	3497.5	0.0	0.0
	MI		-0.2	0.3	0.0	0.0	-0.6	0.3	0.0	0.0	3.9	-0.3	0.0	0.0
	Ns		4415.0	4415.0	0.0	0.0	3872.4	3872.4	0.0	0.0	3343.2	3343.2	0.0	0.0
	Ms		-1051.9	1210.3	0.0	0.0	-1104.5	1174.7	0.0	0.0	-1011.5	1134.6	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
	Qs		1052.2	1052.2	0.0	0.0	1060.0	1060.0	0.0	0.0	1001.7	1001.7	0.0	0.0
L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0
	D		155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0	155.0	155.0	65.0	65.0
	d		148.0	148.0	58.0	58.0	148.0	148.0	58.0	58.0	148.0	148.0	58.0	58.0
	j		129.5	129.5	50.7	50.7	129.5	129.5	50.7	50.7	129.5	129.5	50.7	50.7
配筋	主筋	1	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
	at		44.94	44.94	32.10	32.10	44.94	44.94	32.10	32.10	44.94	44.94	32.10	32.10
pt		0.45	0.45	0.32	0.32	0.45	0.45	0.32	0.32	0.45	0.45	0.32	0.32	
pw		1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25	1.17	1.17	0.25	0.25	
曲げ	Mal		2397.7	2397.7	0.0	0.0	2428.7	2428.7	0.0	0.0	2446.7	2446.7	0.0	0.0
	Mas		4864.0	4864.0	0.0	0.0	4584.5	4584.5	0.0	0.0	4307.7	4307.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1390.5	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 正		5543.5	5543.5	0.0	0.0	5249.1	5249.1	0.0	0.0	4935.8	4935.8	0.0	0.0
	gMy. 負		1668.1	1668.1	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	1388.0	1668.1	0.0	0.0
	cMy. 負		5395.8	5395.8	0.0	0.0	5071.3	5071.3	0.0	0.0	4742.8	4742.8	0.0	0.0
	H' (H)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd		1578.1	1578.1	0.0	0.0	1589.8	1589.8	0.0	0.0	1501.7	1501.7	0.0	0.0
	Qal		1339.0	1339.0	0.0	0.0	1252.5	1252.5	0.0	0.0	1045.6	1045.6	0.0	0.0
	Qas		2280.0	2280.0	0.0	0.0	2280.0	2280.0	0.0	0.0	2280.0	2280.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		1.93S	1.93S	0.00	0.00	1.95S	1.95S	0.00	0.00	1.84S	1.84S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX5軸[10F-11F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸[11F-12F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸[12F-13F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)		
応力	NI	2981.0	2981.0	0.0	0.0	2475.7	2475.7	0.0	0.0	1980.4	1980.4	0.0	0.0		
	MI	4.5	-4.3	0.0	0.0	0.6	-3.7	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0		
	Ns	2905.7	2905.7	0.0	0.0	2461.6	2489.9	0.0	0.0	1963.3	1963.3	0.0	0.0		
	Ms	-1048.8	867.4	0.0	0.0	-904.2	-814.0	0.0	0.0	-945.3	471.9	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K2				
	QI	3.1	3.1	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0		
	Qs	898.5	898.5	0.0	0.0	781.1	781.1	0.0	0.0	644.2	644.2	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0		
	D	155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0	155.0	155.0	55.0	55.0		
	d	148.2	148.2	48.2	48.2	148.2	148.2	48.2	48.2	148.2	148.2	48.2	48.2		
	i	129.7	129.7	42.2	42.2	129.7	129.7	42.2	42.2	129.7	129.7	42.2	42.2		
	配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	
at		35.49	35.49	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42	35.49	35.49	30.42	30.42		
pt		0.42	0.42	0.36	0.36	0.42	0.42	0.36	0.36	0.42	0.42	0.36	0.36		
pw	0.92	0.92	0.25	0.25	0.92	0.92	0.25	0.25	0.92	0.92	0.25	0.25			
曲げ	Mal	2027.8	2027.8	0.0	0.0	2036.7	2036.7	0.0	0.0	2052.5	2052.5	0.0	0.0		
	Mas	3322.0	3322.0	0.0	0.0	3090.0	3104.9	0.0	0.0	2824.5	2824.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1390.5	1390.5	0.0	0.0	1110.4	1390.5	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	3802.8	3802.8	0.0	0.0	3443.2	3443.2	0.0	0.0	3117.3	3117.3	0.0	0.0		
	gMy. 負	1388.0	1388.0	0.0	0.0	1110.4	1388.0	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	3708.8	3708.8	0.0	0.0	3424.8	3424.8	0.0	0.0	3094.3	3094.3	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)			
	Qd	1346.1	1346.1	0.0	0.0	1170.9	1170.9	0.0	0.0	966.3	966.3	0.0	0.0		
	Qal	1212.4	1212.4	0.0	0.0	916.1	916.1	0.0	0.0	606.2	606.2	0.0	0.0		
	Qas	1670.5	1670.5	0.0	0.0	1670.5	1670.5	0.0	0.0	1670.5	1670.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.85S	1.85S	0.00	0.00	1.61S	1.61S	0.00	0.00	1.33S	1.33S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[15F-16F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	NI	1484.7	1484.7	0.0	0.0	996.5	996.5	0.0	0.0	508.4	508.4	0.0	0.0
	MI	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.0	0.0	-0.8	-0.2	0.0	0.0
	Ns	1465.0	1465.0	0.0	0.0	984.8	984.8	0.0	0.0	505.4	511.4	0.0	0.0
	Ms	-847.7	338.5	0.0	0.0	-768.4	193.2	0.0	0.0	-561.1	-141.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K1		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0
	Qs	539.5	539.5	0.0	0.0	437.6	437.6	0.0	0.0	312.2	312.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0
	D	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0	155.0	155.0	50.0	50.0
	d	148.2	148.2	43.2	43.2	148.2	148.2	43.2	43.2	148.2	148.2	43.2	43.2
配筋	j	129.7	129.7	37.8	37.8	129.7	129.7	37.8	37.8	129.7	129.7	37.8	37.8
	主筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100
	at		30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42
	pt		0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
	pw		1.02	1.02	0.25	0.25	1.02	1.02	0.25	0.25	1.02	1.02	0.25
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	Mal		1744.7	1744.7	0.0	0.0	1484.5	1484.5	0.0	0.0	1212.9	1212.9	0.0
	Mas		2309.0	2309.0	0.0	0.0	2029.6	2029.6	0.0	0.0	1750.5	1754.1	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	gMy. 正		749.8	1110.4	0.0	0.0	749.8	749.8	0.0	0.0	860.7	749.8	0.0
	cMy. 正		2534.5	2534.5	0.0	0.0	2184.6	2184.6	0.0	0.0	1820.6	1820.6	0.0
	gMy. 負		863.3	1110.4	0.0	0.0	863.3	863.3	0.0	0.0	860.7	863.3	0.0
	cMy. 負		2507.3	2507.3	0.0	0.0	2167.8	2167.8	0.0	0.0	1816.1	1816.1	0.0
	H' (H)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)
	Qd		809.1	809.1	0.0	0.0	656.3	656.3	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0
	Qal		1090.6	1090.6	0.0	0.0	982.8	982.8	0.0	0.0	622.5	622.5	0.0
付着	Qas		1607.0	1607.0	0.0	0.0	1607.0	1607.0	0.0	0.0	1607.0	1607.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	Ta		1.30S	1.30S	0.00	0.00	1.05S	1.05S	0.00	0.00	0.75S	0.75S	0.00
付着	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2フレ-ΔX6軸 [1F-2F/壁]				Y2フレ-ΔX6軸 [2F-3F/壁]				Y2フレ-ΔX6軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(58)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	5083.9	5083.9	0.0	0.0	4733.8	4733.8	0.0	0.0	4392.7	4392.7	0.0	0.0	
	MI	64.7	-109.0	0.0	0.0	55.1	-47.8	0.0	0.0	56.3	-57.1	0.0	0.0	
	Ns	3213.1	3213.1	0.0	0.0	2931.9	2931.9	0.0	0.0	6109.4	2676.0	0.0	0.0	
	Ms	1072.8	3036.2	0.0	0.0	135.3	1439.9	0.0	0.0	274.6	864.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K2			
	QI	51.8	51.8	0.0	0.0	36.8	36.8	0.0	0.0	40.5	40.5	0.0	0.0	
	Qs	924.1	924.1	0.0	0.0	691.5	691.5	0.0	0.0	570.8	570.8	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	
	d	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8	
	i	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3	
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	
pt	0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27		
pw	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25		
曲げ	Mal	2955.5	2955.5	0.0	0.0	2983.7	2983.7	0.0	0.0	3005.0	3005.0	0.0	0.0	
	Mas	5229.3	5229.3	0.0	0.0	5077.1	5077.1	0.0	0.0	6197.1	4937.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	848.4	11883.7	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	7873.2	7873.2	0.0	0.0	7653.2	7653.2	0.0	0.0	7422.6	7422.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	639.0	8682.5	0.0	0.0	639.0	639.0	0.0	0.0	819.7	639.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	5678.0	5678.0	0.0	0.0	5492.1	5492.1	0.0	0.0	5320.3	5320.3	0.0	0.0	
	H' (H)	245 (335)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	1360.2	1360.2	0.0	0.0	1018.8	1018.8	0.0	0.0	836.0	836.0	0.0	0.0	
	Qal	1361.3	1361.3	0.0	0.0	1637.1	1637.1	0.0	0.0	1649.0	1649.0	0.0	0.0	
	Qas	1919.7	1919.7	0.0	0.0	1919.7	1919.7	0.0	0.0	1919.7	1919.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.31S	1.31S	0.00	0.00	0.98S	0.98S	0.00	0.00	0.81S	0.81S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	135.0	110.0	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [6F-7F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)	(33)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	4051.2	4051.2	0.0	0.0	3709.5	3709.5	0.0	0.0	3367.5	3367.5	0.0	0.0		
	MI	56.4	-56.2	0.0	0.0	56.5	-56.4	0.0	0.0	56.6	-56.6	0.0	0.0		
	Ns	5668.7	2433.8	0.0	0.0	2206.1	2206.1	0.0	0.0	2007.3	2007.3	0.0	0.0		
	Ms	421.3	709.5	0.0	0.0	-380.7	616.6	0.0	0.0	-365.6	581.6	0.0	0.0		
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	40.2	40.2	0.0	0.0	40.3	40.3	0.0	0.0	40.4	40.4	0.0	0.0		
	Qs	566.1	566.1	0.0	0.0	556.7	556.7	0.0	0.0	533.7	533.7	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0		
	D	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0		
	d	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8	147.8	147.8	67.8	67.8		
	j	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3	129.3	129.3	59.3	59.3		
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	
at		63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76		
pt		0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27	0.55	0.55	0.27	0.27		
pw		0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25		
曲げ	Mal	3029.7	3029.7	0.0	0.0	3051.7	3051.7	0.0	0.0	3074.2	3074.2	0.0	0.0		
	Mas	6228.6	4804.4	0.0	0.0	4678.6	4678.6	0.0	0.0	4567.9	4567.9	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	7177.2	7177.2	0.0	0.0	6915.8	6915.8	0.0	0.0	6629.0	6629.0	0.0	0.0		
	gMy. 負	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0		
	cMy. 負	5155.5	5155.5	0.0	0.0	4998.6	4998.6	0.0	0.0	4860.1	4860.1	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)			
	Qd	829.0	829.0	0.0	0.0	814.9	814.9	0.0	0.0	780.3	780.3	0.0	0.0		
	Qal	1649.0	1649.0	0.0	0.0	1649.0	1649.0	0.0	0.0	1649.0	1649.0	0.0	0.0		
	Qas	1919.7	1919.7	0.0	0.0	1919.7	1919.7	0.0	0.0	1919.7	1919.7	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	0.80S	0.80S	0.00	0.00	0.79S	0.79S	0.00	0.00	0.75S	0.75S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΔX6軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΔX6軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΔX6軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	3025.2	3025.2	0.0	0.0	2682.8	2682.8	0.0	0.0	2340.2	2340.2	0.0	0.0	
	MI	56.7	-56.6	0.0	0.0	57.3	-56.8	0.0	0.0	53.2	-56.4	0.0	0.0	
	Ns	1827.3	1827.3	0.0	0.0	1693.1	1693.1	0.0	0.0	3112.5	1567.9	0.0	0.0	
	Ms	-436.3	613.5	0.0	0.0	-504.5	544.8	0.0	0.0	470.1	500.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K2			
	QI	40.1	40.1	0.0	0.0	40.7	40.7	0.0	0.0	39.2	39.2	0.0	0.0	
	Qs	581.1	581.1	0.0	0.0	581.9	581.9	0.0	0.0	481.8	481.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	
	D	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	
	d	148.0	148.0	68.0	68.0	148.0	148.0	68.0	68.0	148.0	148.0	68.0	68.0	
	i	129.5	129.5	59.5	59.5	129.5	129.5	59.5	59.5	129.5	129.5	59.5	59.5	
	配筋	主筋	1	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D29	8-D29	5-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
at		51.36	51.36	32.10	32.10	51.36	51.36	32.10	32.10	51.36	51.36	32.10	32.10	
pt		0.44	0.44	0.28	0.28	0.44	0.44	0.28	0.28	0.44	0.44	0.28	0.28	
pw		0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25	
曲げ		Mal	2843.2	2843.2	0.0	0.0	2862.2	2862.2	0.0	0.0	2686.9	2686.9	0.0	0.0
	Mas	3823.3	3823.3	0.0	0.0	3747.0	3747.0	0.0	0.0	4547.9	3675.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	848.4	848.4	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	568.3	848.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	5674.8	5674.8	0.0	0.0	5328.6	5328.6	0.0	0.0	4965.0	4965.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	819.7	819.7	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	542.1	819.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	4086.4	4086.4	0.0	0.0	3991.2	3991.2	0.0	0.0	3901.8	3901.8	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	851.6	851.6	0.0	0.0	852.4	852.4	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	
	Qal	1650.8	1650.8	0.0	0.0	1650.8	1650.8	0.0	0.0	1650.8	1650.8	0.0	0.0	
	Qas	1921.8	1921.8	0.0	0.0	1921.8	1921.8	0.0	0.0	1921.8	1921.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	0.91S	0.91S	0.00	0.00	0.91S	0.91S	0.00	0.00	0.75S	0.75S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1A				C1A				C1A				
部材位置			Y27レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI		2003.6	2003.6	0.0	0.0	1666.8	1666.8	0.0	0.0	1331.8	1331.8	0.0	0.0	
	MI		52.9	-52.4	0.0	0.0	51.8	-52.8	0.0	0.0	51.8	-51.6	0.0	0.0	
	Ns		1390.9	2616.2	0.0	0.0	2126.6	2126.6	0.0	0.0	1664.0	1664.0	0.0	0.0	
	Ms		-511.0	-408.4	0.0	0.0	677.9	-247.7	0.0	0.0	757.9	-94.1	0.0	0.0	
	L. no		K2	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI		37.6	37.6	0.0	0.0	37.0	37.0	0.0	0.0	36.9	36.9	0.0	0.0	
	Qs		455.8	455.8	0.0	0.0	410.2	410.2	0.0	0.0	377.2	377.2	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0		
	D	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0		
	d	148.2	148.2	68.2	68.2	148.2	148.2	68.2	68.2	148.2	148.2	68.2	68.2		
	j	129.7	129.7	59.7	59.7	129.7	129.7	59.7	59.7	129.7	129.7	59.7	59.7		
	配筋	主筋	1	10-D25	10-D25	6-D25	6-D25	10-D25	10-D25	6-D25	6-D25	10-D25	10-D25	6-D25	6-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	
at		50.70	50.70	30.42	30.42	50.70	50.70	30.42	30.42	50.70	50.70	30.42	30.42		
pt		0.44	0.44	0.26	0.26	0.44	0.44	0.26	0.26	0.44	0.44	0.26	0.26		
pw		0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25		
曲げ	Mal		2645.7	2645.7	0.0	0.0	2465.6	2465.6	0.0	0.0	2283.1	2283.1	0.0	0.0	
	Mas		3228.7	3924.8	0.0	0.0	3657.8	3657.8	0.0	0.0	3401.1	3401.1	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		568.3	568.3	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0	
	cMy. 正		4286.7	4286.7	0.0	0.0	3950.2	3950.2	0.0	0.0	3624.2	3624.2	0.0	0.0	
	gMy. 負		542.1	542.1	0.0	0.0	542.1	542.1	0.0	0.0	542.1	542.1	0.0	0.0	
	cMy. 負		3428.0	3428.0	0.0	0.0	3294.3	3294.3	0.0	0.0	3142.0	3142.0	0.0	0.0	
	H' (H)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd		664.9	664.9	0.0	0.0	596.8	596.8	0.0	0.0	547.4	547.4	0.0	0.0	
	Qal		1653.3	1653.3	0.0	0.0	1653.3	1653.3	0.0	0.0	1653.3	1653.3	0.0	0.0	
	Qas		1924.7	1924.7	0.0	0.0	1924.7	1924.7	0.0	0.0	1924.7	1924.7	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		0.64S	0.64S	0.00	0.00	0.58S	0.58S	0.00	0.00	0.53S	0.53S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [15F-16F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期 短期	(0) (33)	(0) (28)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (33)	(0) (28)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (28)	(0) (28)	(0) (0)	(0) (0)
応力	NI	995.4	995.4	0.0	0.0	659.7	659.7	0.0	0.0	323.8	323.8	0.0	0.0
	MI	51.3	-51.7	0.0	0.0	43.8	-49.5	0.0	0.0	109.1	-57.4	0.0	0.0
	Ns	1213.7	777.2	0.0	0.0	783.9	535.5	0.0	0.0	367.6	280.0	0.0	0.0
	Ms	792.9	-148.1	0.0	0.0	759.4	-297.5	0.0	0.0	411.7	-304.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K2			K1	K2		
	QI	36.8	36.8	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	59.5	59.5	0.0	0.0
	Qs	330.0	330.0	0.0	0.0	245.9	245.9	0.0	0.0	84.0	84.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0
	D	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0	155.0	155.0	75.0	75.0
	d	148.2	148.2	68.2	68.2	148.2	148.2	68.2	68.2	148.2	148.2	68.2	68.2
	j	129.7	129.7	59.7	59.7	129.7	129.7	59.7	59.7	129.7	129.7	59.7	59.7
	1	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25
配筋	主筋												
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop												
	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	50.70	50.70	25.35	25.35	50.70	50.70	25.35	25.35	50.70	50.70	25.35	25.35
	pt	0.44	0.44	0.22	0.22	0.44	0.44	0.22	0.22	0.44	0.44	0.22	0.22
曲げ	pw	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25	0.68	0.68	0.25	0.25
	Mal	2096.3	2096.3	0.0	0.0	1905.7	1905.7	0.0	0.0	1693.9	1693.9	0.0	0.0
	Mas	3126.6	2871.4	0.0	0.0	2875.4	2727.6	0.0	0.0	2626.6	2573.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	402.2	568.3	0.0	0.0	402.2	402.2	0.0	0.0	526.9	402.2	0.0	0.0
	cMy. 正	3299.1	3299.1	0.0	0.0	2982.0	2982.0	0.0	0.0	2668.2	2668.2	0.0	0.0
	gMy. 負	262.6	542.1	0.0	0.0	262.6	262.6	0.0	0.0	333.8	262.6	0.0	0.0
	cMy. 負	2977.0	2977.0	0.0	0.0	2795.5	2795.5	0.0	0.0	2601.4	2601.4	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)	
	Qd	476.6	476.6	0.0	0.0	352.2	352.2	0.0	0.0	96.3	96.3	0.0	0.0
	Qal	1653.3	1653.3	0.0	0.0	1651.3	1651.3	0.0	0.0	1477.6	1477.6	0.0	0.0
	Qas	1924.7	1924.7	0.0	0.0	1924.7	1924.7	0.0	0.0	1924.7	1924.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	0.46S	0.46S	0.00	0.00	0.34S	0.34S	0.00	0.00	0.09S	0.09S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3				
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(48)	(58)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI		5587.2	5587.2	0.0	0.0	5191.7	5191.7	0.0	0.0	4809.4	4809.4	0.0	0.0	
	MI		-91.8	120.3	0.0	0.0	-82.7	76.2	0.0	0.0	-83.2	79.8	0.0	0.0	
	Ns		1480.9	1480.9	0.0	0.0	8917.6	1465.9	0.0	0.0	1564.0	1564.0	0.0	0.0	
	Ms		-1166.9	-3485.4	0.0	0.0	-205.4	-2027.1	0.0	0.0	447.4	-1360.1	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K2	K1			K1	K1			
	QI		-63.3	-63.3	0.0	0.0	-56.8	-56.8	0.0	0.0	-58.2	-58.2	0.0	0.0	
	Qs		1163.6	1163.6	0.0	0.0	1169.7	1169.7	0.0	0.0	1043.5	1043.5	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B		75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	
	D		165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	
	d		157.8	157.8	67.8	67.8	157.8	157.8	67.8	67.8	157.8	157.8	67.8	67.8	
	j		138.1	138.1	59.3	59.3	138.1	138.1	59.3	59.3	138.1	138.1	59.3	59.3	
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	
		2													
	芯鉄筋														
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	3-100	3-100	7-100	7-100	3-100	3-100	7-100	7-100	3-100	3-100	
	at		63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	39.70	39.70	
pt		0.51	0.51	0.32	0.32	0.51	0.51	0.32	0.32	0.51	0.51	0.32	0.32		
pw		1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23		
曲げ	Mal		3277.4	3277.4	0.0	0.0	3311.5	3311.5	0.0	0.0	3339.0	3339.0	0.0	0.0	
	Mas		4550.4	4550.4	0.0	0.0	6718.9	4541.1	0.0	0.0	4601.4	4601.4	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		1393.8	8682.5	0.0	0.0	1393.8	1393.8	0.0	0.0	1393.8	1393.8	0.0	0.0	
	cMy. 正		4778.1	4778.1	0.0	0.0	4766.6	4766.6	0.0	0.0	4842.0	4842.0	0.0	0.0	
	gMy. 負		1430.3	11883.7	0.0	0.0	1430.3	1430.3	0.0	0.0	1430.3	1430.3	0.0	0.0	
	cMy. 負		9854.1	9854.1	0.0	0.0	9481.4	9481.4	0.0	0.0	9040.7	9040.7	0.0	0.0	
	H' (H)		230 (335)		0 (0)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd		1713.7	1713.7	0.0	0.0	1726.2	1726.2	0.0	0.0	1536.1	1536.1	0.0	0.0	
	Qal		1597.4	1597.4	0.0	0.0	1760.6	1760.6	0.0	0.0	1760.6	1760.6	0.0	0.0	
	Qas		2825.6	2825.6	0.0	0.0	2825.6	2825.6	0.0	0.0	2825.6	2825.6	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		1.55S	1.55S	0.00	0.00	1.56S	1.56S	0.00	0.00	1.39S	1.39S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		120.0	110.0	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[4F-5F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	4427.3	4427.3	0.0	0.0	4045.3	4045.3	0.0	0.0	3667.4	3667.4	0.0	0.0	
	MI	-84.0	79.6	0.0	0.0	-79.6	79.0	0.0	0.0	-80.2	79.0	0.0	0.0	
	Ns	1691.2	1691.2	0.0	0.0	1822.4	1822.4	0.0	0.0	1866.5	1866.5	0.0	0.0	
	Ms	644.8	-1191.3	0.0	0.0	568.9	-1101.6	0.0	0.0	585.7	-884.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-58.4	-58.4	0.0	0.0	-56.6	-56.6	0.0	0.0	-56.8	-56.8	0.0	0.0	
	Qs	1058.3	1058.3	0.0	0.0	948.9	948.9	0.0	0.0	851.5	851.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	
	d	157.8	157.8	67.8	67.8	157.8	157.8	67.8	67.8	157.8	157.8	67.8	67.8	
配筋	j	138.1	138.1	59.3	59.3	138.1	138.1	59.3	59.3	138.1	138.1	59.3	59.3	
	主筋	1	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at		63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	39.70	39.70
pt		0.51	0.51	0.32	0.32	0.51	0.51	0.32	0.32	0.51	0.51	0.32	0.32	
曲げ	pw		0.68	0.68	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23
	Mal		3361.6	3361.6	0.0	0.0	3385.0	3385.0	0.0	0.0	3404.3	3404.3	0.0	0.0
	Mas		4679.1	4679.1	0.0	0.0	4759.0	4759.0	0.0	0.0	4785.7	4785.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1393.8	1393.8	0.0	0.0	1146.2	1393.8	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0
	cMy. 正		4939.3	4939.3	0.0	0.0	5039.0	5039.0	0.0	0.0	5072.4	5072.4	0.0	0.0
	gMy. 負		1430.3	1430.3	0.0	0.0	1180.0	1430.3	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0
	cMy. 負		8556.5	8556.5	0.0	0.0	8040.6	8040.6	0.0	0.0	7554.6	7554.6	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd		1558.2	1558.2	0.0	0.0	1395.0	1395.0	0.0	0.0	1248.9	1248.9	0.0	0.0
	Qal		1760.6	1760.6	0.0	0.0	1760.6	1760.6	0.0	0.0	1760.6	1760.6	0.0	0.0
	Qas		2049.6	2049.6	0.0	0.0	2049.6	2049.6	0.0	0.0	2049.6	2049.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.41S	1.41S	0.00	0.00	1.26S	1.26S	0.00	0.00	1.13S	1.13S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		92.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	3289.6	3289.6	0.0	0.0	2919.2	2919.2	0.0	0.0	2548.7	2548.7	0.0	0.0		
	MI	-75.3	78.5	0.0	0.0	-75.3	74.7	0.0	0.0	-72.1	74.8	0.0	0.0		
	Ns	1898.2	1898.2	0.0	0.0	1768.8	1768.8	0.0	0.0	3469.7	3469.7	0.0	0.0		
	Ms	395.5	-961.9	0.0	0.0	490.6	-521.7	0.0	0.0	-505.7	649.4	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2				
	QI	-54.4	-54.4	0.0	0.0	-53.6	-53.6	0.0	0.0	-52.5	-52.5	0.0	0.0		
	Qs	757.3	757.3	0.0	0.0	594.2	594.2	0.0	0.0	510.7	510.7	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0		
	D	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0		
	d	158.0	158.0	68.0	68.0	158.0	158.0	68.0	68.0	158.0	158.0	68.0	68.0		
	i	138.2	138.2	59.5	59.5	138.2	138.2	59.5	59.5	138.2	138.2	59.5	59.5		
	配筋	主筋	1	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	
at		51.36	51.36	32.10	32.10	51.36	51.36	32.10	32.10	51.36	51.36	32.10	32.10		
pt		0.42	0.42	0.26	0.26	0.42	0.42	0.26	0.26	0.42	0.42	0.26	0.26		
pw	0.68	0.68	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23			
曲げ	Mal	3157.0	3157.0	0.0	0.0	3172.5	3172.5	0.0	0.0	2991.0	2991.0	0.0	0.0		
	Mas	4134.0	4134.0	0.0	0.0	4055.4	4055.4	0.0	0.0	5073.8	5073.8	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	819.7	1146.2	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	648.5	819.7	0.0	0.0		
	cMy. 正	4407.7	4407.7	0.0	0.0	4309.7	4309.7	0.0	0.0	4202.2	4202.2	0.0	0.0		
	gMy. 負	848.4	1180.0	0.0	0.0	848.4	848.4	0.0	0.0	674.5	848.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	6364.5	6364.5	0.0	0.0	5959.1	5959.1	0.0	0.0	5548.0	5548.0	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)			
	Qd	1108.8	1108.8	0.0	0.0	864.5	864.5	0.0	0.0	739.9	739.9	0.0	0.0		
	Qal	1762.4	1762.4	0.0	0.0	1762.4	1762.4	0.0	0.0	1762.4	1762.4	0.0	0.0		
	Qas	2051.7	2051.7	0.0	0.0	2051.7	2051.7	0.0	0.0	2051.7	2051.7	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.11S	1.11S	0.00	0.00	0.87S	0.87S	0.00	0.00	0.74S	0.74S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				
部材位置		Y37レ-4X1軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2183.4	2183.4	0.0	0.0	
	MI	-71.8	71.5	0.0	0.0	
	Ns	1426.9	2939.9	0.0	0.0	
	Ms	548.6	443.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			
	QI	-51.2	-51.2	0.0	0.0	
	Qs	502.0	502.0	0.0	0.0	
L. no	K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				
	B	75.0	75.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	75.0	75.0	
	d	158.2	158.2	68.2	68.2	
	j	138.4	138.4	59.7	59.7	
配筋	主筋	1	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	50.70	50.70	25.35	25.35	
	pt	0.41	0.41	0.20	0.20	
pw	0.68	0.68	0.23	0.23		
曲げ	Mal	2933.8	2933.8	0.0	0.0	
	Mas	3476.4	4388.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			
せん断	gMy. 正	648.5	648.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	3679.3	3679.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	674.5	674.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	4805.1	4805.1	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		
	Qd	727.4	727.4	0.0	0.0	
	Qal	1764.9	1764.9	0.0	0.0	
	Qas	2054.6	2054.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			
付着	Ta	0.66S	0.66S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			

断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)		
応力	NI	1818.1	1818.1	0.0	0.0	1452.8	1452.8	0.0	0.0	1086.2	1086.2	0.0	0.0		
	MI	-71.9	71.9	0.0	0.0	-71.9	71.9	0.0	0.0	-73.0	72.1	0.0	0.0		
	Ns	1221.5	2414.6	0.0	0.0	1890.1	1890.1	0.0	0.0	1378.2	794.2	0.0	0.0		
	Ms	657.9	236.3	0.0	0.0	-884.7	85.0	0.0	0.0	-958.1	216.3	0.0	0.0		
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K1				
	QI	-50.9	-50.9	0.0	0.0	-51.3	-51.3	0.0	0.0	-51.8	-51.8	0.0	0.0		
	Qs	457.4	457.4	0.0	0.0	426.8	426.8	0.0	0.0	388.6	388.6	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0		
	D	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0		
	d	158.2	158.2	68.2	68.2	158.2	158.2	68.2	68.2	158.2	158.2	68.2	68.2		
	j	138.4	138.4	59.7	59.7	138.4	138.4	59.7	59.7	138.4	138.4	59.7	59.7		
	配筋	主筋	1	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	
at		50.70	50.70	25.35	25.35	50.70	50.70	25.35	25.35	50.70	50.70	25.35	25.35		
pt		0.41	0.41	0.20	0.20	0.41	0.41	0.20	0.20	0.41	0.41	0.20	0.20		
pw		0.68	0.68	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23		
曲げ	Mal	2726.6	2726.6	0.0	0.0	2515.3	2515.3	0.0	0.0	2298.9	2298.9	0.0	0.0		
	Mas	3349.9	4084.9	0.0	0.0	3776.6	3776.6	0.0	0.0	3446.5	3082.7	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	542.1	648.5	0.0	0.0	542.1	542.1	0.0	0.0	507.3	542.1	0.0	0.0		
	cMy. 正	3519.9	3519.9	0.0	0.0	3358.4	3358.4	0.0	0.0	3183.3	3183.3	0.0	0.0		
	gMy. 負	568.3	674.5	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0	533.8	568.3	0.0	0.0		
	cMy. 負	4423.9	4423.9	0.0	0.0	4032.9	4032.9	0.0	0.0	3641.6	3641.6	0.0	0.0		
	H' (H)	220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)			
	Qd	660.6	660.6	0.0	0.0	614.5	614.5	0.0	0.0	557.0	557.0	0.0	0.0		
	Qal	1764.9	1764.9	0.0	0.0	1764.9	1764.9	0.0	0.0	1764.9	1764.9	0.0	0.0		
	Qas	2054.6	2054.6	0.0	0.0	2054.6	2054.6	0.0	0.0	2054.6	2054.6	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	0.60S	0.60S	0.00	0.00	0.55S	0.55S	0.00	0.00	0.50S	0.50S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				C3				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX1軸 [14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸 [15F-16F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(48)	(58)	(0)	(0)	
応力	NI	718.2	718.2	0.0	0.0	350.2	350.2	0.0	0.0	9010.0	9010.0	0.0	0.0	
	MI	-62.6	71.1	0.0	0.0	-168.6	82.1	0.0	0.0	10.2	-46.7	0.0	0.0	
	Ns	886.0	550.4	0.0	0.0	415.9	284.4	0.0	0.0	10027.6	7992.3	0.0	0.0	
	Ms	-911.6	365.8	0.0	0.0	-561.0	384.0	0.0	0.0	993.0	-5342.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K2	K1			K2	K1			
	QI	-47.7	-47.7	0.0	0.0	-89.5	-89.5	0.0	0.0	17.0	17.0	0.0	0.0	
	Qs	299.7	299.7	0.0	0.0	129.8	129.8	0.0	0.0	1892.2	1892.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	100.0	100.0	
	d	158.2	158.2	68.2	68.2	158.2	158.2	68.2	68.2	157.8	157.8	92.8	92.8	
	j	138.4	138.4	59.7	59.7	138.4	138.4	59.7	59.7	138.1	138.1	81.2	81.2	
	配筋	主筋	1	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25	8-D32	8-D32	5-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100
at		50.70	50.70	25.35	25.35	50.70	50.70	25.35	25.35	63.52	63.52	39.70	39.70	
pt		0.41	0.41	0.20	0.20	0.41	0.41	0.20	0.20	0.38	0.38	0.24	0.24	
pw	0.68	0.68	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23		
曲げ	Mal	2076.7	2076.7	0.0	0.0	1829.0	1829.0	0.0	0.0	3846.9	3846.9	0.0	0.0	
	Mas	3140.6	2927.6	0.0	0.0	2841.2	2756.1	0.0	0.0	8169.8	8177.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	507.3	507.3	0.0	0.0	475.7	507.3	0.0	0.0	2824.1	18829.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	2988.3	2988.3	0.0	0.0	2772.9	2772.9	0.0	0.0	9303.5	9303.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	533.8	533.8	0.0	0.0	724.8	533.8	0.0	0.0	2824.1	18267.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	3256.2	3256.2	0.0	0.0	2879.7	2879.7	0.0	0.0	10473.2	10473.2	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		230 (335)		0 (0)		
	Qd	425.7	425.7	0.0	0.0	149.9	149.9	0.0	0.0	2829.8	2829.8	0.0	0.0	
	Qal	1764.9	1764.9	0.0	0.0	1611.4	1611.4	0.0	0.0	1712.4	1712.4	0.0	0.0	
	Qas	2054.6	2054.6	0.0	0.0	2054.6	2054.6	0.0	0.0	3422.5	3422.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	0.38S	0.38S	0.00	0.00	0.14S	0.14S	0.00	0.00	2.56S	2.56S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	120.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y3フレ-ΔX2軸 [2F-3F/壁]				Y3フレ-ΔX2軸 [3F-4F/壁]				Y3フレ-ΔX2軸 [4F-5F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	8348.5	8348.5	0.0	0.0	7703.8	7703.8	0.0	0.0	7058.7	7058.7	0.0	0.0		
	MI	2.0	3.7	0.0	0.0	2.8	-3.2	0.0	0.0	2.5	-2.2	0.0	0.0		
	Ns	7398.4	7398.4	0.0	0.0	6851.2	6851.2	0.0	0.0	6344.5	6344.5	0.0	0.0		
	Ms	710.4	-3253.7	0.0	0.0	1470.7	-2537.0	0.0	0.0	1653.4	-2164.9	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	-0.6	-0.6	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0		
	Qs	1983.5	1983.5	0.0	0.0	2003.0	2003.0	0.0	0.0	1908.5	1908.5	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	100.0	100.0	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0		
	D	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	85.0	85.0		
	d	157.8	157.8	92.8	92.8	157.8	157.8	92.8	92.8	157.8	157.8	77.8	77.8		
	i	138.1	138.1	81.2	81.2	138.1	138.1	81.2	81.2	138.1	138.1	68.1	68.1		
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100	
曲げ	at	63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	31.76	31.76		
	pt	0.38	0.38	0.24	0.24	0.38	0.38	0.24	0.24	0.45	0.45	0.23	0.23		
	pw	1.02	1.02	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23	1.20	1.20	0.23	0.23		
	Mal	3941.1	3941.1	0.0	0.0	4006.2	4006.2	0.0	0.0	3500.5	3500.5	0.0	0.0		
	Mas	8017.1	8017.1	0.0	0.0	7720.5	7720.5	0.0	0.0	7381.3	7381.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0		
	cMy. 正	8940.5	8940.5	0.0	0.0	8597.3	8597.3	0.0	0.0	8173.5	8173.5	0.0	0.0		
	gMy. 負	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0		
	cMy. 負	10067.4	10067.4	0.0	0.0	9639.2	9639.2	0.0	0.0	9022.5	9022.5	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	2975.0	2975.0	0.0	0.0	3003.4	3003.4	0.0	0.0	2861.9	2861.9	0.0	0.0		
	Qal	1173.7	1173.7	0.0	0.0	2347.4	2347.4	0.0	0.0	1995.3	1995.3	0.0	0.0		
	Qas	3422.5	3422.5	0.0	0.0	3422.5	3422.5	0.0	0.0	3219.6	3219.6	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.69S	2.69S	0.00	0.00	2.72S	2.72S	0.00	0.00	2.59S	2.59S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(40)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	6430.5	6430.5	0.0	0.0	5811.4	5811.4	0.0	0.0	5194.0	5194.0	0.0	0.0	
	MI	1.8	-2.2	0.0	0.0	2.1	-1.8	0.0	0.0	-1.4	-1.2	0.0	0.0	
	Ns	5807.3	5807.3	0.0	0.0	5268.1	5268.1	0.0	0.0	4729.8	4729.8	0.0	0.0	
	Ms	1415.5	-2221.5	0.0	0.0	1583.0	-1840.2	0.0	0.0	1126.7	-1834.9	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	1.5	1.5	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	1773.6	1773.6	0.0	0.0	1669.4	1669.4	0.0	0.0	1410.4	1410.4	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0	75.0	75.0	
	d	157.8	157.8	77.8	77.8	157.8	157.8	77.8	77.8	158.0	158.0	68.0	68.0	
	j	138.1	138.1	68.1	68.1	138.1	138.1	68.1	68.1	138.2	138.2	59.5	59.5	
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D29	8-D29	5-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
at		63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	51.36	51.36	32.10	32.10	
pt		0.45	0.45	0.23	0.23	0.45	0.45	0.23	0.23	0.42	0.42	0.26	0.26	
pw	1.20	1.20	0.23	0.23	1.20	1.20	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23		
曲げ	Mal	3567.1	3567.1	0.0	0.0	3612.2	3612.2	0.0	0.0	3107.4	3107.4	0.0	0.0	
	Mas	7088.3	7088.3	0.0	0.0	6791.1	6791.1	0.0	0.0	5780.1	5780.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2326.2	2824.1	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	1906.6	2326.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	7837.0	7837.0	0.0	0.0	7489.7	7489.7	0.0	0.0	6396.2	6396.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	2326.2	2824.1	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	1909.0	2326.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	8603.3	8603.3	0.0	0.0	8179.8	8179.8	0.0	0.0	6983.6	6983.6	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd	2659.7	2659.7	0.0	0.0	2503.3	2503.3	0.0	0.0	2115.6	2115.6	0.0	0.0	
	Qal	1995.3	1995.3	0.0	0.0	1995.3	1995.3	0.0	0.0	881.2	881.2	0.0	0.0	
	Qas	3219.6	3219.6	0.0	0.0	3219.6	3219.6	0.0	0.0	2569.6	2569.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.41S	2.41S	0.00	0.00	2.27S	2.27S	0.00	0.00	2.13S	2.13S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[10F-11F/壁_]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	4598.4	4598.4	0.0	0.0	4002.8	4002.8	0.0	0.0	3416.9	3416.9	0.0	0.0		
	MI	-1.7	2.0	0.0	0.0	-3.2	1.9	0.0	0.0	-3.5	3.2	0.0	0.0		
	Ns	4243.3	4243.3	0.0	0.0	3744.1	3744.1	0.0	0.0	3241.0	3241.0	0.0	0.0		
	Ms	1237.8	-1352.2	0.0	0.0	1043.0	-1335.3	0.0	0.0	1135.7	-896.8	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0	-2.4	-2.4	0.0	0.0		
	Qs	1236.4	1236.4	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0	950.8	950.8	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0		
	D	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	65.0	65.0		
	d	158.0	158.0	68.0	68.0	158.0	158.0	68.0	68.0	158.2	158.2	58.2	58.2		
	j	138.2	138.2	59.5	59.5	138.2	138.2	59.5	59.5	138.4	138.4	50.9	50.9		
	配筋	主筋	1	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	
at		51.36	51.36	32.10	32.10	51.36	51.36	32.10	32.10	40.56	40.56	25.35	25.35		
pt		0.42	0.42	0.26	0.26	0.42	0.42	0.26	0.26	0.38	0.38	0.24	0.24		
pw	1.02	1.02	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23			
曲げ	Mal	3126.8	3126.8	0.0	0.0	3143.5	3143.5	0.0	0.0	2648.6	2648.6	0.0	0.0		
	Mas	5510.2	5510.2	0.0	0.0	5229.6	5229.6	0.0	0.0	4027.2	4027.2	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1906.6	1906.6	0.0	0.0	1494.1	1906.6	0.0	0.0	1494.1	1494.1	0.0	0.0		
	cMy. 正	6075.7	6075.7	0.0	0.0	5737.7	5737.7	0.0	0.0	4481.2	4481.2	0.0	0.0		
	gMy. 負	1909.0	1909.0	0.0	0.0	1496.9	1909.0	0.0	0.0	1496.9	1496.9	0.0	0.0		
	cMy. 負	6540.7	6540.7	0.0	0.0	6087.9	6087.9	0.0	0.0	4720.0	4720.0	0.0	0.0		
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)			
	Qd	1853.9	1853.9	0.0	0.0	1664.7	1664.7	0.0	0.0	1425.0	1425.0	0.0	0.0		
	Qal	1762.4	1762.4	0.0	0.0	1666.7	1666.7	0.0	0.0	1529.5	1529.5	0.0	0.0		
	Qas	2569.6	2569.6	0.0	0.0	2569.6	2569.6	0.0	0.0	2437.5	2437.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.86S	1.86S	0.00	0.00	1.67S	1.67S	0.00	0.00	1.61S	1.61S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y37レ-4X2軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-4X2軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-4X2軸 [13F-14F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(38)	(30)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)		
応力	NI	2842.0	2842.0	0.0	0.0	2271.1	2271.1	0.0	0.0	1700.1	1700.1	0.0	0.0		
	MI	-0.7	3.0	0.0	0.0	-0.6	0.2	0.0	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0		
	Ns	2730.3	2730.3	0.0	0.0	2213.0	2213.0	0.0	0.0	1694.2	1694.2	0.0	0.0		
	Ms	1116.2	-786.4	0.0	0.0	1173.2	-553.1	0.0	0.0	1055.2	-364.0	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0		
	Qs	888.0	888.0	0.0	0.0	803.7	803.7	0.0	0.0	645.0	645.0	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	65.0	65.0	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0		
	D	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	60.0	60.0		
	d	158.2	158.2	58.2	58.2	158.2	158.2	58.2	58.2	158.2	158.2	53.2	53.2		
	j	138.4	138.4	50.9	50.9	138.4	138.4	50.9	50.9	138.4	138.4	46.5	46.5		
	配筋	主筋	1	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	
at		40.56	40.56	25.35	25.35	40.56	40.56	25.35	25.35	35.49	35.49	25.35	25.35		
pt		0.38	0.38	0.24	0.24	0.38	0.38	0.24	0.24	0.36	0.36	0.26	0.26		
pw	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23	0.85	0.85	0.23	0.23			
曲げ	Mal	2649.2	2649.2	0.0	0.0	2648.8	2648.8	0.0	0.0	2164.6	2164.6	0.0	0.0		
	Mas	3740.1	3740.1	0.0	0.0	3443.7	3443.7	0.0	0.0	2879.7	2879.7	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1281.5	1494.1	0.0	0.0	1281.5	1281.5	0.0	0.0	991.5	1281.5	0.0	0.0		
	cMy. 正	4125.0	4125.0	0.0	0.0	3752.9	3752.9	0.0	0.0	3109.1	3109.1	0.0	0.0		
	gMy. 負	1283.9	1496.9	0.0	0.0	1283.9	1283.9	0.0	0.0	988.9	1283.9	0.0	0.0		
	cMy. 負	4282.2	4282.2	0.0	0.0	3837.5	3837.5	0.0	0.0	3117.9	3117.9	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)			
	Qd	1331.3	1331.3	0.0	0.0	1205.3	1205.3	0.0	0.0	967.4	967.4	0.0	0.0		
	Qal	1254.9	1254.9	0.0	0.0	1337.2	1337.2	0.0	0.0	798.1	798.1	0.0	0.0		
	Qas	2437.5	2437.5	0.0	0.0	2437.5	2437.5	0.0	0.0	1851.1	1851.1	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.50S	1.50S	0.00	0.00	1.36S	1.36S	0.00	0.00	1.25S	1.25S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	103.8	111.3	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚ-ΛX2軸 [14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX2軸 [15F-16F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX3軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(48)	(58)	(0)	(0)	
応力	NI	1134.9	1134.9	0.0	0.0	569.9	569.9	0.0	0.0	9011.5	9011.5	0.0	0.0	
	MI	0.9	-1.3	0.0	0.0	2.7	-1.2	0.0	0.0	-1.3	8.6	0.0	0.0	
	Ns	1125.9	1125.9	0.0	0.0	560.3	560.3	0.0	0.0	8791.7	9231.3	0.0	0.0	
	Ms	957.7	-112.8	0.0	0.0	754.1	-59.8	0.0	0.0	-974.8	4959.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K2			
	QI	0.8	0.8	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0	
	Qs	486.4	486.4	0.0	0.0	361.4	361.4	0.0	0.0	1732.5	1732.5	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	100.0	100.0	
	d	158.2	158.2	53.2	53.2	158.2	158.2	53.2	53.2	157.8	157.8	92.8	92.8	
	j	138.4	138.4	46.5	46.5	138.4	138.4	46.5	46.5	138.1	138.1	81.2	81.2	
配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100
	at	35.49	35.49	25.35	25.35	35.49	35.49	25.35	25.35	63.52	63.52	39.70	39.70	
	pt	0.36	0.36	0.26	0.26	0.36	0.36	0.26	0.26	0.38	0.38	0.24	0.24	
	pw	0.85	0.85	0.23	0.23	0.85	0.85	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23	
曲げ	Mal	1840.9	1840.9	0.0	0.0	1503.3	1503.3	0.0	0.0	3846.6	3846.6	0.0	0.0	
	Mas	2521.5	2521.5	0.0	0.0	2167.8	2167.8	0.0	0.0	8173.4	8170.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	991.5	991.5	0.0	0.0	1200.5	991.5	0.0	0.0	2824.1	16530.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	2677.4	2677.4	0.0	0.0	2232.8	2232.8	0.0	0.0	9776.7	9776.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	988.9	988.9	0.0	0.0	1200.5	988.9	0.0	0.0	2824.1	16530.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	2691.3	2691.3	0.0	0.0	2248.1	2248.1	0.0	0.0	10029.2	10029.2	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		230 (335)		0 (0)		
	Qd	729.2	729.2	0.0	0.0	541.4	541.4	0.0	0.0	2597.2	2597.2	0.0	0.0	
	Qal	1372.8	1372.8	0.0	0.0	1264.0	1264.0	0.0	0.0	1651.3	1651.3	0.0	0.0	
	Qas	1851.1	1851.1	0.0	0.0	1851.1	1851.1	0.0	0.0	3422.5	3422.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	0.94S	0.94S	0.00	0.00	0.70S	0.70S	0.00	0.00	2.35S	2.35S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	120.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚ-ΛX3軸 [2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX3軸 [3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX3軸 [4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	8352.1	8352.1	0.0	0.0	7709.7	7709.7	0.0	0.0	7066.8	7066.8	0.0	0.0	
	MI	0.1	-1.4	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	8550.1	8550.1	0.0	0.0	7543.1	7543.1	0.0	0.0	7195.4	7195.4	0.0	0.0	
	Ms	-730.2	3323.6	0.0	0.0	1506.4	-2558.3	0.0	0.0	-1693.0	2199.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
	QI	0.5	0.5	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	2028.1	2028.1	0.0	0.0	2032.6	2032.6	0.0	0.0	1946.2	1946.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	85.0	85.0	
	d	157.8	157.8	92.8	92.8	157.8	157.8	92.8	92.8	157.8	157.8	77.8	77.8	
	i	138.1	138.1	81.2	81.2	138.1	138.1	81.2	81.2	138.1	138.1	68.1	68.1	
	j													
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100
	at	63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	31.76	31.76	
	pt	0.38	0.38	0.24	0.24	0.38	0.38	0.24	0.24	0.45	0.45	0.23	0.23	
pw	1.02	1.02	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23	1.20	1.20	0.23	0.23		
曲げ	Mal	3940.7	3940.7	0.0	0.0	4005.7	4005.7	0.0	0.0	3499.5	3499.5	0.0	0.0	
	Mas	8176.3	8176.3	0.0	0.0	8095.1	8095.1	0.0	0.0	7403.9	7403.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	9400.7	9400.7	0.0	0.0	9029.8	9029.8	0.0	0.0	8534.4	8534.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	9635.5	9635.5	0.0	0.0	9233.3	9233.3	0.0	0.0	8687.2	8687.2	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	3041.9	3041.9	0.0	0.0	3048.9	3048.9	0.0	0.0	2919.3	2919.3	0.0	0.0	
	Qal	1748.5	1748.5	0.0	0.0	2073.8	2073.8	0.0	0.0	1918.5	1918.5	0.0	0.0	
	Qas	3422.5	3422.5	0.0	0.0	3422.5	3422.5	0.0	0.0	3219.6	3219.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.75S	2.75S	0.00	0.00	2.76S	2.76S	0.00	0.00	2.64S	2.64S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(40)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	6440.6	6440.6	0.0	0.0	5823.2	5823.2	0.0	0.0	5207.3	5207.3	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	6342.2	6342.2	0.0	0.0	5750.6	5750.6	0.0	0.0	5157.7	5157.7	0.0	0.0	
	Ms	1461.0	-2265.0	0.0	0.0	1618.7	-1889.4	0.0	0.0	1318.5	-1882.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1817.7	1817.7	0.0	0.0	1711.4	1711.4	0.0	0.0	1524.1	1524.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0	75.0	75.0	
	d	157.8	157.8	77.8	77.8	157.8	157.8	77.8	77.8	158.0	158.0	68.0	68.0	
	j	138.1	138.1	68.1	68.1	138.1	138.1	68.1	68.1	138.2	138.2	59.5	59.5	
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D29	8-D29	5-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
		at	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	51.36	51.36	32.10	32.10
		pt	0.45	0.45	0.23	0.23	0.45	0.45	0.23	0.23	0.42	0.42	0.26	0.26
曲げ	pw	1.20	1.20	0.23	0.23	1.20	1.20	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23	
	Mal	3566.2	3566.2	0.0	0.0	3611.5	3611.5	0.0	0.0	3106.7	3106.7	0.0	0.0	
	Mas	7380.0	7380.0	0.0	0.0	7057.3	7057.3	0.0	0.0	6015.0	6015.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2326.2	2824.1	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2147.6	2326.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	8172.1	8172.1	0.0	0.0	7800.9	7800.9	0.0	0.0	6670.9	6670.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	2326.2	2824.1	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2147.6	2326.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	8293.1	8293.1	0.0	0.0	7893.0	7893.0	0.0	0.0	6733.6	6733.6	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd	2726.5	2726.5	0.0	0.0	2567.0	2567.0	0.0	0.0	2286.1	2286.1	0.0	0.0	
	Qal	1922.3	1922.3	0.0	0.0	1926.3	1926.3	0.0	0.0	881.2	881.2	0.0	0.0	
	Qas	3219.6	3219.6	0.0	0.0	3219.6	3219.6	0.0	0.0	2569.6	2569.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.47S	2.47S	0.00	0.00	2.32S	2.32S	0.00	0.00	2.30S	2.30S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2				C2				C2				
部材位置			Y3ﾌﾚ-ΛX3軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX3軸[9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(40)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI		4608.7	4608.7	0.0	0.0	4010.1	4010.1	0.0	0.0	3419.2	3419.2	0.0	0.0	
	MI		0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns		4568.9	4568.9	0.0	0.0	3976.6	3976.6	0.0	0.0	3391.1	3391.1	0.0	0.0	
	Ms		1422.8	-1568.8	0.0	0.0	1243.2	-1538.8	0.0	0.0	1324.9	-1080.3	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs		1424.6	1424.6	0.0	0.0	1294.0	1294.0	0.0	0.0	1118.7	1118.7	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B		75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	
	D		165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	65.0	65.0	
	d		158.0	158.0	68.0	68.0	158.0	158.0	68.0	68.0	158.2	158.2	58.2	58.2	
	j		138.2	138.2	59.5	59.5	138.2	138.2	59.5	59.5	138.4	138.4	50.9	50.9	
	配筋	主筋	1	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	
at			51.36	51.36	32.10	32.10	51.36	51.36	32.10	32.10	40.56	40.56	25.35	25.35	
pt			0.42	0.42	0.26	0.26	0.42	0.42	0.26	0.26	0.38	0.38	0.24	0.24	
pw		1.02	1.02	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23		
曲げ	Mal		3126.4	3126.4	0.0	0.0	3143.4	3143.4	0.0	0.0	2648.6	2648.6	0.0	0.0	
	Mas		5691.2	5691.2	0.0	0.0	5360.7	5360.7	0.0	0.0	4110.6	4110.6	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		2147.6	2147.6	0.0	0.0	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 正		6291.2	6291.2	0.0	0.0	5896.3	5896.3	0.0	0.0	4583.7	4583.7	0.0	0.0	
	gMy. 負		2147.6	2147.6	0.0	0.0	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 負		6343.3	6343.3	0.0	0.0	5941.6	5941.6	0.0	0.0	4622.0	4622.0	0.0	0.0	
	H' (H)		210 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd		2136.9	2136.9	0.0	0.0	1940.9	1940.9	0.0	0.0	1678.0	1678.0	0.0	0.0	
	Qal		1685.0	1685.0	0.0	0.0	1649.7	1649.7	0.0	0.0	1529.5	1529.5	0.0	0.0	
	Qas		2569.6	2569.6	0.0	0.0	2569.6	2569.6	0.0	0.0	2437.5	2437.5	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		2.15S	2.15S	0.00	0.00	1.95S	1.95S	0.00	0.00	1.89S	1.89S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		100.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(30)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	2839.4	2839.4	0.0	0.0	2267.7	2267.7	0.0	0.0	1695.9	1695.9	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	2814.9	2814.9	0.0	0.0	2249.4	2249.4	0.0	0.0	1684.1	1684.1	0.0	0.0	
	Ms	1224.6	-978.5	0.0	0.0	1293.3	-668.4	0.0	0.0	1087.9	-475.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1024.7	1024.7	0.0	0.0	912.4	912.4	0.0	0.0	694.6	694.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	60.0	60.0	
	d	158.2	158.2	58.2	58.2	158.2	158.2	58.2	58.2	158.2	158.2	53.2	53.2	
配筋	j	1	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	40.56	40.56	25.35	25.35	40.56	40.56	25.35	25.35	35.49	35.49	25.35	25.35	
	pt	0.38	0.38	0.24	0.24	0.38	0.38	0.24	0.24	0.36	0.36	0.26	0.26	
	pw	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23	0.85	0.85	0.23	0.23	
	曲げ	Mal	2649.2	2649.2	0.0	0.0	2646.9	2646.9	0.0	0.0	2162.2	2162.2	0.0	0.0
		Mas	3788.0	3788.0	0.0	0.0	3464.8	3464.8	0.0	0.0	2873.7	2873.7	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1454.9	1668.1	0.0	0.0	1454.9	1454.9	0.0	0.0	939.3	1454.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	4184.8	4184.8	0.0	0.0	3779.5	3779.5	0.0	0.0	3101.6	3101.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1454.9	1668.1	0.0	0.0	1454.9	1454.9	0.0	0.0	939.3	1454.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	4219.2	4219.2	0.0	0.0	3806.1	3806.1	0.0	0.0	3119.1	3119.1	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		
	Qd	1537.0	1537.0	0.0	0.0	1368.6	1368.6	0.0	0.0	1041.9	1041.9	0.0	0.0	
	Qal	1158.0	1158.0	0.0	0.0	798.8	798.8	0.0	0.0	705.9	705.9	0.0	0.0	
	Qas	2437.5	2437.5	0.0	0.0	2437.5	2437.5	0.0	0.0	1851.1	1851.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.73S	1.73S	0.00	0.00	1.54S	1.54S	0.00	0.00	1.34S	1.34S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	103.8	111.3	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸 [14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸 [15F-16F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(48)	(58)	(0)	(0)	
応力	NI	1132.3	1132.3	0.0	0.0	568.7	568.7	0.0	0.0	9011.5	9011.5	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	1.3	-8.6	0.0	0.0	
	Ns	1125.4	1125.4	0.0	0.0	566.0	566.0	0.0	0.0	8791.7	9231.3	0.0	0.0	
	Ms	985.4	-103.1	0.0	0.0	811.9	-69.3	0.0	0.0	974.8	-4959.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	
	Qs	483.8	483.8	0.0	0.0	391.7	391.7	0.0	0.0	1732.5	1732.5	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	100.0	100.0	
	d	158.2	158.2	53.2	53.2	158.2	158.2	53.2	53.2	157.8	157.8	92.8	92.8	
	i	138.4	138.4	46.5	46.5	138.4	138.4	46.5	46.5	138.1	138.1	81.2	81.2	
配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100
	at	35.49	35.49	25.35	25.35	35.49	35.49	25.35	25.35	63.52	63.52	39.70	39.70	
	pt	0.36	0.36	0.26	0.26	0.36	0.36	0.26	0.26	0.38	0.38	0.24	0.24	
	pw	0.85	0.85	0.23	0.23	0.85	0.85	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23	
曲げ	Mal	1839.4	1839.4	0.0	0.0	1502.6	1502.6	0.0	0.0	3846.6	3846.6	0.0	0.0	
	Mas	2521.2	2521.2	0.0	0.0	2171.4	2171.4	0.0	0.0	8173.4	8170.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	939.3	939.3	0.0	0.0	1200.5	939.3	0.0	0.0	2824.1	16530.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	2677.0	2677.0	0.0	0.0	2237.3	2237.3	0.0	0.0	10029.2	10029.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	939.3	939.3	0.0	0.0	1200.5	939.3	0.0	0.0	2824.1	16530.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	2687.6	2687.6	0.0	0.0	2241.7	2241.7	0.0	0.0	9776.7	9776.7	0.0	0.0	
	H' (H)	225 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		230 (335)		0 (0)		
	Qd	725.7	725.7	0.0	0.0	587.6	587.6	0.0	0.0	2597.2	2597.2	0.0	0.0	
	Qal	1219.8	1219.8	0.0	0.0	1167.4	1167.4	0.0	0.0	1651.3	1651.3	0.0	0.0	
	Qas	1851.1	1851.1	0.0	0.0	1851.1	1851.1	0.0	0.0	3422.5	3422.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	0.94S	0.94S	0.00	0.00	0.76S	0.76S	0.00	0.00	2.35S	2.35S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	120.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2				C2				C2				
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI		8352.1	8352.1	0.0	0.0	7709.7	7709.7	0.0	0.0	7066.8	7066.8	0.0	0.0	
	MI		-0.1	1.4	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns		8550.1	8550.1	0.0	0.0	7543.1	7543.1	0.0	0.0	7195.4	7195.4	0.0	0.0	
	Ms		730.2	-3323.6	0.0	0.0	-1506.4	2558.3	0.0	0.0	1693.0	-2199.5	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K2	K2			K1	K1			
	QI		-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs		2028.1	2028.1	0.0	0.0	2032.6	2032.6	0.0	0.0	1946.2	1946.2	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	100.0	100.0	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0		
	D	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	85.0	85.0		
	d	157.8	157.8	92.8	92.8	157.8	157.8	92.8	92.8	157.8	157.8	77.8	77.8		
	j	138.1	138.1	81.2	81.2	138.1	138.1	81.2	81.2	138.1	138.1	68.1	68.1		
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100	
at		63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	31.76	31.76		
pt		0.38	0.38	0.24	0.24	0.38	0.38	0.24	0.24	0.45	0.45	0.23	0.23		
pw	1.02	1.02	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23	1.20	1.20	0.23	0.23			
曲げ	Mal	3940.7	3940.7	0.0	0.0	4005.7	4005.7	0.0	0.0	3499.5	3499.5	0.0	0.0		
	Mas	8176.3	8176.3	0.0	0.0	8095.1	8095.1	0.0	0.0	7403.9	7403.9	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0		
	cMy. 正	9635.5	9635.5	0.0	0.0	9233.3	9233.3	0.0	0.0	8687.2	8687.2	0.0	0.0		
	gMy. 負	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0		
	cMy. 負	9400.7	9400.7	0.0	0.0	9029.8	9029.8	0.0	0.0	8534.4	8534.4	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	3041.9	3041.9	0.0	0.0	3048.9	3048.9	0.0	0.0	2919.3	2919.3	0.0	0.0		
	Qal	1748.5	1748.5	0.0	0.0	2073.8	2073.8	0.0	0.0	1918.5	1918.5	0.0	0.0		
	Qas	3422.5	3422.5	0.0	0.0	3422.5	3422.5	0.0	0.0	3219.6	3219.6	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.75S	2.75S	0.00	0.00	2.76S	2.76S	0.00	0.00	2.64S	2.64S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y37レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y37レ-4X4軸[6F-7F/壁]				Y37レ-4X4軸[7F-8F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(40)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		6440.6	6440.6	0.0	0.0	5823.2	5823.2	0.0	0.0	5207.3	5207.3	0.0	0.0
	MI		0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns		6342.2	6342.2	0.0	0.0	5750.6	5750.6	0.0	0.0	5157.7	5157.7	0.0	0.0
	Ms		-1461.0	2265.0	0.0	0.0	-1618.7	1889.4	0.0	0.0	-1318.5	1882.1	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1817.7	1817.7	0.0	0.0	1711.4	1711.4	0.0	0.0	1524.1	1524.1	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		85.0	85.0	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0
	D		165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0	75.0	75.0
	d		157.8	157.8	77.8	77.8	157.8	157.8	77.8	77.8	158.0	158.0	68.0	68.0
	j		138.1	138.1	68.1	68.1	138.1	138.1	68.1	68.1	138.2	138.2	59.5	59.5
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D29	8-D29	5-D29
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
at			63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	51.36	51.36	32.10	32.10
pt			0.45	0.45	0.23	0.23	0.45	0.45	0.23	0.23	0.42	0.42	0.26	0.26
曲げ	pw		1.20	1.20	0.23	0.23	1.20	1.20	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23
	Mal		3566.2	3566.2	0.0	0.0	3611.5	3611.5	0.0	0.0	3106.7	3106.7	0.0	0.0
	Mas		7380.0	7380.0	0.0	0.0	7057.3	7057.3	0.0	0.0	6015.0	6015.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		2326.2	2824.1	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2147.6	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 正		8293.1	8293.1	0.0	0.0	7893.0	7893.0	0.0	0.0	6733.6	6733.6	0.0	0.0
	gMy. 負		2326.2	2824.1	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2147.6	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 負		8172.1	8172.1	0.0	0.0	7800.9	7800.9	0.0	0.0	6670.9	6670.9	0.0	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)	205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd		2726.5	2726.5	0.0	0.0	2567.0	2567.0	0.0	0.0	2286.1	2286.1	0.0	0.0
	Qal		1922.3	1922.3	0.0	0.0	1926.3	1926.3	0.0	0.0	881.2	881.2	0.0	0.0
	Qas		3219.6	3219.6	0.0	0.0	3219.6	3219.6	0.0	0.0	2569.6	2569.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta		2.47S	2.47S	0.00	0.00	2.32S	2.32S	0.00	0.00	2.30S	2.30S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸[8F-9F/壁]				Y37レ-4X4軸[9F-10F/壁]				Y37レ-4X4軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4608.7	4608.7	0.0	0.0	4010.1	4010.1	0.0	0.0	3419.2	3419.2	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	4568.9	4568.9	0.0	0.0	3976.6	3976.6	0.0	0.0	3391.1	3391.1	0.0	0.0	
	Ms	-1422.8	1568.8	0.0	0.0	-1243.2	1538.8	0.0	0.0	-1324.9	1080.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	1424.6	1424.6	0.0	0.0	1294.0	1294.0	0.0	0.0	1118.7	1118.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	65.0	65.0	
	d	158.0	158.0	68.0	68.0	158.0	158.0	68.0	68.0	158.2	158.2	58.2	58.2	
	j	138.2	138.2	59.5	59.5	138.2	138.2	59.5	59.5	138.4	138.4	50.9	50.9	
配筋	主筋	1	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
	at	51.36	51.36	32.10	32.10	51.36	51.36	32.10	32.10	40.56	40.56	25.35	25.35	
pt	0.42	0.42	0.26	0.26	0.42	0.42	0.26	0.26	0.38	0.38	0.24	0.24		
pw	1.02	1.02	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23		
曲げ	Mal	3126.4	3126.4	0.0	0.0	3143.4	3143.4	0.0	0.0	2648.6	2648.6	0.0	0.0	
	Mas	5691.2	5691.2	0.0	0.0	5360.7	5360.7	0.0	0.0	4110.6	4110.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2147.6	2147.6	0.0	0.0	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	6343.3	6343.3	0.0	0.0	5941.6	5941.6	0.0	0.0	4622.0	4622.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	2147.6	2147.6	0.0	0.0	1668.1	2147.6	0.0	0.0	1668.1	1668.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	6291.2	6291.2	0.0	0.0	5896.3	5896.3	0.0	0.0	4583.7	4583.7	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	2136.9	2136.9	0.0	0.0	1940.9	1940.9	0.0	0.0	1678.0	1678.0	0.0	0.0	
	Qal	1685.0	1685.0	0.0	0.0	1649.7	1649.7	0.0	0.0	1529.5	1529.5	0.0	0.0	
	Qas	2569.6	2569.6	0.0	0.0	2569.6	2569.6	0.0	0.0	2437.5	2437.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.15S	2.15S	0.00	0.00	1.95S	1.95S	0.00	0.00	1.89S	1.89S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-4X4軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-4X4軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(30)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	2839.4	2839.4	0.0	0.0	2267.7	2267.7	0.0	0.0	1695.9	1695.9	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns	2814.9	2814.9	0.0	0.0	2249.4	2249.4	0.0	0.0	1684.1	1684.1	0.0	0.0	
	Ms	-1224.6	978.5	0.0	0.0	-1293.3	668.4	0.0	0.0	-1087.9	475.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	1024.7	1024.7	0.0	0.0	912.4	912.4	0.0	0.0	694.6	694.6	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	60.0	60.0	
	d	158.2	158.2	58.2	58.2	158.2	158.2	58.2	58.2	158.2	158.2	53.2	53.2	
	j	138.4	138.4	50.9	50.9	138.4	138.4	50.9	50.9	138.4	138.4	46.5	46.5	
配筋	主筋	1	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	40.56	40.56	25.35	25.35	40.56	40.56	25.35	25.35	35.49	35.49	25.35	25.35	
	pt	0.38	0.38	0.24	0.24	0.38	0.38	0.24	0.24	0.36	0.36	0.26	0.26	
	pw	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23	0.85	0.85	0.23	0.23	
曲げ	Mal	2649.2	2649.2	0.0	0.0	2646.9	2646.9	0.0	0.0	2162.2	2162.2	0.0	0.0	
	Mas	3788.0	3788.0	0.0	0.0	3464.8	3464.8	0.0	0.0	2873.7	2873.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1454.9	1668.1	0.0	0.0	1454.9	1454.9	0.0	0.0	939.3	1454.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	4219.2	4219.2	0.0	0.0	3806.1	3806.1	0.0	0.0	3119.1	3119.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1454.9	1668.1	0.0	0.0	1454.9	1454.9	0.0	0.0	939.3	1454.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	4184.8	4184.8	0.0	0.0	3779.5	3779.5	0.0	0.0	3101.6	3101.6	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		
	Qd	1537.0	1537.0	0.0	0.0	1368.6	1368.6	0.0	0.0	1041.9	1041.9	0.0	0.0	
	Qal	1158.0	1158.0	0.0	0.0	798.8	798.8	0.0	0.0	705.9	705.9	0.0	0.0	
	Qas	2437.5	2437.5	0.0	0.0	2437.5	2437.5	0.0	0.0	1851.1	1851.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.73S	1.73S	0.00	0.00	1.54S	1.54S	0.00	0.00	1.34S	1.34S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	103.8	111.3	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-4X4軸 [15F-16F/壁]				Y37レ-4X5軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(48)	(58)	(0)	(0)	
応力	NI	1132.3	1132.3	0.0	0.0	568.7	568.7	0.0	0.0	9010.0	9010.0	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	-10.2	46.7	0.0	0.0	
	Ns	1125.4	1125.4	0.0	0.0	566.0	566.0	0.0	0.0	10027.6	7992.3	0.0	0.0	
	Ms	-985.4	103.1	0.0	0.0	-811.9	69.3	0.0	0.0	-993.0	5342.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-17.0	-17.0	0.0	0.0	
	Qs	483.8	483.8	0.0	0.0	391.7	391.7	0.0	0.0	1892.2	1892.2	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	100.0	100.0	
	d	158.2	158.2	53.2	53.2	158.2	158.2	53.2	53.2	157.8	157.8	92.8	92.8	
	j	138.4	138.4	46.5	46.5	138.4	138.4	46.5	46.5	138.1	138.1	81.2	81.2	
配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100
	at	35.49	35.49	25.35	25.35	35.49	35.49	25.35	25.35	63.52	63.52	39.70	39.70	
	pt	0.36	0.36	0.26	0.26	0.36	0.36	0.26	0.26	0.38	0.38	0.24	0.24	
pw	0.85	0.85	0.23	0.23	0.85	0.85	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1839.4	1839.4	0.0	0.0	1502.6	1502.6	0.0	0.0	3846.9	3846.9	0.0	0.0	
	Mas	2521.2	2521.2	0.0	0.0	2171.4	2171.4	0.0	0.0	8169.8	8177.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	939.3	939.3	0.0	0.0	1200.5	939.3	0.0	0.0	2824.1	18267.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	2687.6	2687.6	0.0	0.0	2241.7	2241.7	0.0	0.0	10473.2	10473.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	939.3	939.3	0.0	0.0	1200.5	939.3	0.0	0.0	2824.1	18829.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	2677.0	2677.0	0.0	0.0	2237.3	2237.3	0.0	0.0	9303.5	9303.5	0.0	0.0	
	H' (H)	225 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		230 (335)		0 (0)		
	Qd	725.7	725.7	0.0	0.0	587.6	587.6	0.0	0.0	2829.8	2829.8	0.0	0.0	
	Qal	1219.8	1219.8	0.0	0.0	1167.4	1167.4	0.0	0.0	1712.4	1712.4	0.0	0.0	
	Qas	1851.1	1851.1	0.0	0.0	1851.1	1851.1	0.0	0.0	3422.5	3422.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	0.94S	0.94S	0.00	0.00	0.76S	0.76S	0.00	0.00	2.56S	2.56S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	120.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾏX5軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾏX5軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾏX5軸[4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	8348.5	8348.5	0.0	0.0	7703.8	7703.8	0.0	0.0	7058.7	7058.7	0.0	0.0	
	MI	-2.0	-3.7	0.0	0.0	-2.8	3.2	0.0	0.0	-2.5	2.2	0.0	0.0	
	Ns	7398.4	7398.4	0.0	0.0	6851.2	6851.2	0.0	0.0	6344.5	6344.5	0.0	0.0	
	Ms	-710.4	3253.7	0.0	0.0	-1470.7	2537.0	0.0	0.0	-1653.4	2164.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.6	0.6	0.0	0.0	-2.1	-2.1	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0	
	Qs	1983.5	1983.5	0.0	0.0	2003.0	2003.0	0.0	0.0	1908.5	1908.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	100.0	100.0	165.0	165.0	85.0	85.0	
	d	157.8	157.8	92.8	92.8	157.8	157.8	92.8	92.8	157.8	157.8	77.8	77.8	
	i	138.1	138.1	81.2	81.2	138.1	138.1	81.2	81.2	138.1	138.1	68.1	68.1	
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100
	at	63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	31.76	31.76	
曲げ	pt	0.38	0.38	0.24	0.24	0.38	0.38	0.24	0.24	0.45	0.45	0.23	0.23	
	pw	1.02	1.02	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23	1.20	1.20	0.23	0.23	
	Mal	3941.1	3941.1	0.0	0.0	4006.2	4006.2	0.0	0.0	3500.5	3500.5	0.0	0.0	
	Mas	8017.1	8017.1	0.0	0.0	7720.5	7720.5	0.0	0.0	7381.3	7381.3	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	10067.4	10067.4	0.0	0.0	9639.2	9639.2	0.0	0.0	9022.5	9022.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0	2824.1	2824.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	8940.5	8940.5	0.0	0.0	8597.3	8597.3	0.0	0.0	8173.5	8173.5	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2975.0	2975.0	0.0	0.0	3003.4	3003.4	0.0	0.0	2861.9	2861.9	0.0	0.0	
	Qal	1173.7	1173.7	0.0	0.0	2347.4	2347.4	0.0	0.0	1995.3	1995.3	0.0	0.0	
	Qas	3422.5	3422.5	0.0	0.0	3422.5	3422.5	0.0	0.0	3219.6	3219.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	2.69S	2.69S	0.00	0.00	2.72S	2.72S	0.00	0.00	2.59S	2.59S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X5軸 [5F-6F/壁_]				Y37レ-4X5軸 [6F-7F/壁_]				Y37レ-4X5軸 [7F-8F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(40)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	6430.5	6430.5	0.0	0.0	5811.4	5811.4	0.0	0.0	5194.0	5194.0	0.0	0.0	
	MI	-1.8	2.2	0.0	0.0	-2.1	1.8	0.0	0.0	1.4	1.2	0.0	0.0	
	Ns	5807.3	5807.3	0.0	0.0	5268.1	5268.1	0.0	0.0	4729.8	4729.8	0.0	0.0	
	Ms	-1415.5	2221.5	0.0	0.0	-1583.0	1840.2	0.0	0.0	-1126.7	1834.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	1773.6	1773.6	0.0	0.0	1669.4	1669.4	0.0	0.0	1410.4	1410.4	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0	85.0	85.0	165.0	165.0	75.0	75.0	
	d	157.8	157.8	77.8	77.8	157.8	157.8	77.8	77.8	158.0	158.0	68.0	68.0	
	j	138.1	138.1	68.1	68.1	138.1	138.1	68.1	68.1	138.2	138.2	59.5	59.5	
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	4-D32	4-D32	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	3-100	3-100	8-100	8-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
	at	63.52	63.52	31.76	31.76	63.52	63.52	31.76	31.76	51.36	51.36	32.10	32.10	
pt	0.45	0.45	0.23	0.23	0.45	0.45	0.23	0.23	0.42	0.42	0.26	0.26		
pw	1.20	1.20	0.23	0.23	1.20	1.20	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23		
曲げ	Mal	3567.1	3567.1	0.0	0.0	3612.2	3612.2	0.0	0.0	3107.4	3107.4	0.0	0.0	
	Mas	7088.3	7088.3	0.0	0.0	6791.1	6791.1	0.0	0.0	5780.1	5780.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2326.2	2824.1	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	1909.0	2326.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	8603.3	8603.3	0.0	0.0	8179.8	8179.8	0.0	0.0	6983.6	6983.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	2326.2	2824.1	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	1906.6	2326.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	7837.0	7837.0	0.0	0.0	7489.7	7489.7	0.0	0.0	6396.2	6396.2	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd	2659.7	2659.7	0.0	0.0	2503.3	2503.3	0.0	0.0	2115.6	2115.6	0.0	0.0	
	Qal	1995.3	1995.3	0.0	0.0	1995.3	1995.3	0.0	0.0	881.2	881.2	0.0	0.0	
	Qas	3219.6	3219.6	0.0	0.0	3219.6	3219.6	0.0	0.0	2569.6	2569.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.41S	2.41S	0.00	0.00	2.27S	2.27S	0.00	0.00	2.13S	2.13S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΔX5軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4598.4	4598.4	0.0	0.0	4002.8	4002.8	0.0	0.0	3416.9	3416.9	0.0	0.0	
	MI	1.7	-2.0	0.0	0.0	3.2	-1.9	0.0	0.0	3.5	-3.2	0.0	0.0	
	Ns	4243.3	4243.3	0.0	0.0	3744.1	3744.1	0.0	0.0	3241.0	3241.0	0.0	0.0	
	Ms	-1237.8	1352.2	0.0	0.0	-1043.0	1335.3	0.0	0.0	-1135.7	896.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	1.3	1.3	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	
	Qs	1236.4	1236.4	0.0	0.0	1110.4	1110.4	0.0	0.0	950.8	950.8	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	65.0	65.0	
	d	158.0	158.0	68.0	68.0	158.0	158.0	68.0	68.0	158.2	158.2	58.2	58.2	
	j	138.2	138.2	59.5	59.5	138.2	138.2	59.5	59.5	138.4	138.4	50.9	50.9	
配筋	主筋	1	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
		at	51.36	51.36	32.10	32.10	51.36	51.36	32.10	32.10	40.56	40.56	25.35	25.35
曲げ	pt	0.42	0.42	0.26	0.26	0.42	0.42	0.26	0.26	0.38	0.38	0.24	0.24	
	pw	1.02	1.02	0.23	0.23	1.02	1.02	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23	
	Mal	3126.8	3126.8	0.0	0.0	3143.5	3143.5	0.0	0.0	2648.6	2648.6	0.0	0.0	
	Mas	5510.2	5510.2	0.0	0.0	5229.6	5229.6	0.0	0.0	4027.2	4027.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	せん断	gMy. 正	1909.0	1909.0	0.0	0.0	1496.9	1909.0	0.0	0.0	1496.9	1496.9	0.0	0.0
		cMy. 正	6540.7	6540.7	0.0	0.0	6087.9	6087.9	0.0	0.0	4720.0	4720.0	0.0	0.0
gMy. 負		1906.6	1906.6	0.0	0.0	1494.1	1906.6	0.0	0.0	1494.1	1494.1	0.0	0.0	
cMy. 負		6075.7	6075.7	0.0	0.0	5737.7	5737.7	0.0	0.0	4481.2	4481.2	0.0	0.0	
H' (H)		210(280)		0(0)		215(280)		0(0)		215(280)		0(0)		
Qd		1853.9	1853.9	0.0	0.0	1664.7	1664.7	0.0	0.0	1425.0	1425.0	0.0	0.0	
Qal		1762.4	1762.4	0.0	0.0	1666.7	1666.7	0.0	0.0	1529.5	1529.5	0.0	0.0	
付着	Qas	2569.6	2569.6	0.0	0.0	2569.6	2569.6	0.0	0.0	2437.5	2437.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	1.86S	1.86S	0.00	0.00	1.67S	1.67S	0.00	0.00	1.61S	1.61S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X5軸[11F-12F/壁]				Y37レ-4X5軸[12F-13F/壁]				Y37レ-4X5軸[13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(30)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	2842.0	2842.0	0.0	0.0	2271.1	2271.1	0.0	0.0	1700.1	1700.1	0.0	0.0	
	MI	0.7	-3.0	0.0	0.0	0.6	-0.2	0.0	0.0	-1.1	-0.3	0.0	0.0	
	Ns	2730.3	2730.3	0.0	0.0	2213.0	2213.0	0.0	0.0	1694.2	1694.2	0.0	0.0	
	Ms	-1116.2	786.4	0.0	0.0	-1173.2	553.1	0.0	0.0	-1055.2	364.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	1.3	1.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	
	Qs	888.0	888.0	0.0	0.0	803.7	803.7	0.0	0.0	645.0	645.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	65.0	65.0	165.0	165.0	60.0	60.0	
	d	158.2	158.2	58.2	58.2	158.2	158.2	58.2	58.2	158.2	158.2	53.2	53.2	
	j	138.4	138.4	50.9	50.9	138.4	138.4	50.9	50.9	138.4	138.4	46.5	46.5	
配筋	主筋	1	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	8-D25	8-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	40.56	40.56	25.35	25.35	40.56	40.56	25.35	25.35	35.49	35.49	25.35	25.35	
	pt	0.38	0.38	0.24	0.24	0.38	0.38	0.24	0.24	0.36	0.36	0.26	0.26	
pw	1.17	1.17	0.23	0.23	1.17	1.17	0.23	0.23	0.85	0.85	0.23	0.23		
曲げ	Mal	2649.2	2649.2	0.0	0.0	2648.8	2648.8	0.0	0.0	2164.6	2164.6	0.0	0.0	
	Mas	3740.1	3740.1	0.0	0.0	3443.7	3443.7	0.0	0.0	2879.7	2879.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1283.9	1496.9	0.0	0.0	1283.9	1283.9	0.0	0.0	988.9	1283.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	4282.2	4282.2	0.0	0.0	3837.5	3837.5	0.0	0.0	3117.9	3117.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1281.5	1494.1	0.0	0.0	1281.5	1281.5	0.0	0.0	991.5	1281.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	4125.0	4125.0	0.0	0.0	3752.9	3752.9	0.0	0.0	3109.1	3109.1	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		
	Qd	1331.3	1331.3	0.0	0.0	1205.3	1205.3	0.0	0.0	967.4	967.4	0.0	0.0	
	Qal	1254.9	1254.9	0.0	0.0	1337.2	1337.2	0.0	0.0	798.1	798.1	0.0	0.0	
	Qas	2437.5	2437.5	0.0	0.0	2437.5	2437.5	0.0	0.0	1851.1	1851.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.50S	1.50S	0.00	0.00	1.36S	1.36S	0.00	0.00	1.25S	1.25S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	103.8	111.3	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [15F-16F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(48)	(58)	(0)	(0)	
応力	NI	1134.9	1134.9	0.0	0.0	569.9	569.9	0.0	0.0	5587.2	5587.2	0.0	0.0	
	MI	-0.9	1.3	0.0	0.0	-2.7	1.2	0.0	0.0	91.8	-120.3	0.0	0.0	
	Ns	1125.9	1125.9	0.0	0.0	560.3	560.3	0.0	0.0	1480.9	1480.9	0.0	0.0	
	Ms	-957.7	112.8	0.0	0.0	-754.1	59.8	0.0	0.0	1166.9	3485.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.8	-0.8	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0	63.3	63.3	0.0	0.0	
	Qs	486.4	486.4	0.0	0.0	361.4	361.4	0.0	0.0	1163.6	1163.6	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	60.0	60.0	165.0	165.0	75.0	75.0	
	d	158.2	158.2	53.2	53.2	158.2	158.2	53.2	53.2	157.8	157.8	67.8	67.8	
	j	138.4	138.4	46.5	46.5	138.4	138.4	46.5	46.5	138.1	138.1	59.3	59.3	
配筋	主筋	1	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	7-D25	7-D25	5-D25	5-D25	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	7-100	7-100	3-100	3-100
	at	35.49	35.49	25.35	25.35	35.49	35.49	25.35	25.35	63.52	63.52	39.70	39.70	
	pt	0.36	0.36	0.26	0.26	0.36	0.36	0.26	0.26	0.51	0.51	0.32	0.32	
pw	0.85	0.85	0.23	0.23	0.85	0.85	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1840.9	1840.9	0.0	0.0	1503.3	1503.3	0.0	0.0	3277.4	3277.4	0.0	0.0	
	Mas	2521.5	2521.5	0.0	0.0	2167.8	2167.8	0.0	0.0	4550.4	4550.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	988.9	988.9	0.0	0.0	1200.5	988.9	0.0	0.0	1430.3	11883.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	2691.3	2691.3	0.0	0.0	2248.1	2248.1	0.0	0.0	9854.1	9854.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	991.5	991.5	0.0	0.0	1200.5	991.5	0.0	0.0	1393.8	8682.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	2677.4	2677.4	0.0	0.0	2232.8	2232.8	0.0	0.0	4778.1	4778.1	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)		230 (335)		0 (0)		
	Qd	729.2	729.2	0.0	0.0	541.4	541.4	0.0	0.0	1713.7	1713.7	0.0	0.0	
	Qal	1372.8	1372.8	0.0	0.0	1264.0	1264.0	0.0	0.0	1597.4	1597.4	0.0	0.0	
	Qas	1851.1	1851.1	0.0	0.0	1851.1	1851.1	0.0	0.0	2825.6	2825.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	0.94S	0.94S	0.00	0.00	0.70S	0.70S	0.00	0.00	1.55S	1.55S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	120.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΔX6軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΔX6軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΔX6軸 [4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	5191.7	5191.7	0.0	0.0	4809.4	4809.4	0.0	0.0	4427.3	4427.3	0.0	0.0	
	MI	82.7	-76.2	0.0	0.0	83.2	-79.8	0.0	0.0	84.0	-79.6	0.0	0.0	
	Ns	8917.6	1465.9	0.0	0.0	1564.0	1564.0	0.0	0.0	1691.2	1691.2	0.0	0.0	
	Ms	205.4	2027.1	0.0	0.0	-447.4	1360.1	0.0	0.0	-644.8	1191.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	56.8	56.8	0.0	0.0	58.2	58.2	0.0	0.0	58.4	58.4	0.0	0.0	
	Qs	1169.7	1169.7	0.0	0.0	1043.5	1043.5	0.0	0.0	1058.3	1058.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	
	d	157.8	157.8	67.8	67.8	157.8	157.8	67.8	67.8	157.8	157.8	67.8	67.8	
	i	138.1	138.1	59.3	59.3	138.1	138.1	59.3	59.3	138.1	138.1	59.3	59.3	
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	3-100	3-100	7-100	7-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at	63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	39.70	39.70	
	pt	0.51	0.51	0.32	0.32	0.51	0.51	0.32	0.32	0.51	0.51	0.32	0.32	
	pw	1.19	1.19	0.23	0.23	1.19	1.19	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23	
曲げ	Mal	3311.5	3311.5	0.0	0.0	3339.0	3339.0	0.0	0.0	3361.6	3361.6	0.0	0.0	
	Mas	6718.9	4541.1	0.0	0.0	4601.4	4601.4	0.0	0.0	4679.1	4679.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1430.3	1430.3	0.0	0.0	1430.3	1430.3	0.0	0.0	1430.3	1430.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	9481.4	9481.4	0.0	0.0	9040.7	9040.7	0.0	0.0	8556.5	8556.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1393.8	1393.8	0.0	0.0	1393.8	1393.8	0.0	0.0	1393.8	1393.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	4766.6	4766.6	0.0	0.0	4842.0	4842.0	0.0	0.0	4939.3	4939.3	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1726.2	1726.2	0.0	0.0	1536.1	1536.1	0.0	0.0	1558.2	1558.2	0.0	0.0	
	Qal	1760.6	1760.6	0.0	0.0	1760.6	1760.6	0.0	0.0	1760.6	1760.6	0.0	0.0	
	Qas	2825.6	2825.6	0.0	0.0	2825.6	2825.6	0.0	0.0	2049.6	2049.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.56S	1.56S	0.00	0.00	1.39S	1.39S	0.00	0.00	1.41S	1.41S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾏX6軸 [5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾏX6軸 [6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾏX6軸 [7F-8F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	4045.3	4045.3	0.0	0.0	3667.4	3667.4	0.0	0.0	3289.6	3289.6	0.0	0.0		
	MI	79.6	-79.0	0.0	0.0	80.2	-79.0	0.0	0.0	75.3	-78.5	0.0	0.0		
	Ns	1822.4	1822.4	0.0	0.0	1866.5	1866.5	0.0	0.0	1898.2	1898.2	0.0	0.0		
	Ms	-568.9	1101.6	0.0	0.0	-585.7	884.2	0.0	0.0	-395.5	961.9	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	56.6	56.6	0.0	0.0	56.8	56.8	0.0	0.0	54.4	54.4	0.0	0.0		
	Qs	948.9	948.9	0.0	0.0	851.5	851.5	0.0	0.0	757.3	757.3	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0		
	D	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0		
	d	157.8	157.8	67.8	67.8	157.8	157.8	67.8	67.8	158.0	158.0	68.0	68.0		
	j	138.1	138.1	59.3	59.3	138.1	138.1	59.3	59.3	138.2	138.2	59.5	59.5		
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D32	8-D32	5-D32	5-D32	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	
at		63.52	63.52	39.70	39.70	63.52	63.52	39.70	39.70	51.36	51.36	32.10	32.10		
pt		0.51	0.51	0.32	0.32	0.51	0.51	0.32	0.32	0.42	0.42	0.26	0.26		
pw	0.68	0.68	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23			
曲げ	Mal	3385.0	3385.0	0.0	0.0	3404.3	3404.3	0.0	0.0	3157.0	3157.0	0.0	0.0		
	Mas	4759.0	4759.0	0.0	0.0	4785.7	4785.7	0.0	0.0	4134.0	4134.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1180.0	1430.3	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	848.4	1180.0	0.0	0.0		
	cMy. 正	8040.6	8040.6	0.0	0.0	7554.6	7554.6	0.0	0.0	6364.5	6364.5	0.0	0.0		
	gMy. 負	1146.2	1393.8	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0	819.7	1146.2	0.0	0.0		
	cMy. 負	5039.0	5039.0	0.0	0.0	5072.4	5072.4	0.0	0.0	4407.7	4407.7	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)			
	Qd	1395.0	1395.0	0.0	0.0	1248.9	1248.9	0.0	0.0	1108.8	1108.8	0.0	0.0		
	Qal	1760.6	1760.6	0.0	0.0	1760.6	1760.6	0.0	0.0	1762.4	1762.4	0.0	0.0		
	Qas	2049.6	2049.6	0.0	0.0	2049.6	2049.6	0.0	0.0	2051.7	2051.7	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.26S	1.26S	0.00	0.00	1.13S	1.13S	0.00	0.00	1.11S	1.11S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				



断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [10F-11F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	2919.2	2919.2	0.0	0.0	2548.7	2548.7	0.0	0.0	2183.4	2183.4	0.0	0.0		
	MI	75.3	-74.7	0.0	0.0	72.1	-74.8	0.0	0.0	71.8	-71.5	0.0	0.0		
	Ns	1768.8	1768.8	0.0	0.0	3469.7	3469.7	0.0	0.0	1426.9	2939.9	0.0	0.0		
	Ms	-490.6	521.7	0.0	0.0	505.7	-649.4	0.0	0.0	-548.6	-443.0	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K1				
	QI	53.6	53.6	0.0	0.0	52.5	52.5	0.0	0.0	51.2	51.2	0.0	0.0		
	Qs	594.2	594.2	0.0	0.0	510.7	510.7	0.0	0.0	502.0	502.0	0.0	0.0		
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1					
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0		
	D	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0		
	d	158.0	158.0	68.0	68.0	158.0	158.0	68.0	68.0	158.2	158.2	68.2	68.2		
	j	138.2	138.2	59.5	59.5	138.2	138.2	59.5	59.5	138.4	138.4	59.7	59.7		
	配筋	主筋	1	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	8-D29	8-D29	5-D29	5-D29	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	
at		51.36	51.36	32.10	32.10	51.36	51.36	32.10	32.10	50.70	50.70	25.35	25.35		
pt		0.42	0.42	0.26	0.26	0.42	0.42	0.26	0.26	0.41	0.41	0.20	0.20		
pw		0.68	0.68	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23		
曲げ	Mal	3172.5	3172.5	0.0	0.0	2991.0	2991.0	0.0	0.0	2933.8	2933.8	0.0	0.0		
	Mas	4055.4	4055.4	0.0	0.0	5073.8	5073.8	0.0	0.0	3476.4	4388.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	848.4	848.4	0.0	0.0	674.5	848.4	0.0	0.0	674.5	674.5	0.0	0.0		
	cMy. 正	5959.1	5959.1	0.0	0.0	5548.0	5548.0	0.0	0.0	4805.1	4805.1	0.0	0.0		
	gMy. 負	819.7	819.7	0.0	0.0	648.5	819.7	0.0	0.0	648.5	648.5	0.0	0.0		
	cMy. 負	4309.7	4309.7	0.0	0.0	4202.2	4202.2	0.0	0.0	3679.3	3679.3	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)			
	Qd	864.5	864.5	0.0	0.0	739.9	739.9	0.0	0.0	727.4	727.4	0.0	0.0		
	Qal	1762.4	1762.4	0.0	0.0	1762.4	1762.4	0.0	0.0	1764.9	1764.9	0.0	0.0		
	Qas	2051.7	2051.7	0.0	0.0	2051.7	2051.7	0.0	0.0	2054.6	2054.6	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	0.87S	0.87S	0.00	0.00	0.74S	0.74S	0.00	0.00	0.66S	0.66S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(30)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	
応力	NI	1818.1	1818.1	0.0	0.0	1452.8	1452.8	0.0	0.0	1086.2	1086.2	0.0	0.0	
	MI	71.9	-71.9	0.0	0.0	71.9	-71.9	0.0	0.0	73.0	-72.1	0.0	0.0	
	Ns	1221.5	2414.6	0.0	0.0	1890.1	1890.1	0.0	0.0	1378.2	794.2	0.0	0.0	
	Ms	-657.9	-236.3	0.0	0.0	884.7	-85.0	0.0	0.0	958.1	-216.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K2			
	QI	50.9	50.9	0.0	0.0	51.3	51.3	0.0	0.0	51.8	51.8	0.0	0.0	
	Qs	457.4	457.4	0.0	0.0	426.8	426.8	0.0	0.0	388.6	388.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	
	D	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	
	d	158.2	158.2	68.2	68.2	158.2	158.2	68.2	68.2	158.2	158.2	68.2	68.2	
	j	138.4	138.4	59.7	59.7	138.4	138.4	59.7	59.7	138.4	138.4	59.7	59.7	
配筋	主筋	1	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100	3-100
	at		50.70	50.70	25.35	25.35	50.70	50.70	25.35	25.35	50.70	50.70	25.35	25.35
	pt		0.41	0.41	0.20	0.20	0.41	0.41	0.20	0.20	0.41	0.41	0.20	0.20
	pw		0.68	0.68	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23
	曲げ	Mal		2726.6	2726.6	0.0	0.0	2515.3	2515.3	0.0	0.0	2298.9	2298.9	0.0
Mas		3349.9	4084.9	0.0	0.0	3776.6	3776.6	0.0	0.0	3446.5	3082.7	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		568.3	674.5	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0	533.8	568.3	0.0	0.0
	cMy. 正		4423.9	4423.9	0.0	0.0	4032.9	4032.9	0.0	0.0	3641.6	3641.6	0.0	0.0
	gMy. 負		542.1	648.5	0.0	0.0	542.1	542.1	0.0	0.0	507.3	542.1	0.0	0.0
	cMy. 負		3519.9	3519.9	0.0	0.0	3358.4	3358.4	0.0	0.0	3183.3	3183.3	0.0	0.0
	H' (H)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd		660.6	660.6	0.0	0.0	614.5	614.5	0.0	0.0	557.0	557.0	0.0	0.0
	Qal		1764.9	1764.9	0.0	0.0	1764.9	1764.9	0.0	0.0	1764.9	1764.9	0.0	0.0
	Qas		2054.6	2054.6	0.0	0.0	2054.6	2054.6	0.0	0.0	2054.6	2054.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		0.60S	0.60S	0.00	0.00	0.55S	0.55S	0.00	0.00	0.50S	0.50S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[15F-16F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(33)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	NI	718.2	718.2	0.0	0.0	350.2	350.2	0.0	0.0
	MI	62.6	-71.1	0.0	0.0	168.6	-82.1	0.0	0.0
	Ns	886.0	550.4	0.0	0.0	415.9	284.4	0.0	0.0
	Ms	911.6	-365.8	0.0	0.0	561.0	-384.0	0.0	0.0
	L.no	K1	K2			K1	K2		
	QI	47.7	47.7	0.0	0.0	89.5	89.5	0.0	0.0
	Qs	299.7	299.7	0.0	0.0	129.8	129.8	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0
	D	165.0	165.0	75.0	75.0	165.0	165.0	75.0	75.0
	d	158.2	158.2	68.2	68.2	158.2	158.2	68.2	68.2
	i	138.4	138.4	59.7	59.7	138.4	138.4	59.7	59.7
配筋	主筋	1	10-D25	10-D25	5-D25	5-D25	10-D25	10-D25	5-D25
		2							
		芯鉄筋							
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	3-100	3-100	4-100	4-100	3-100
	at	50.70	50.70	25.35	25.35	50.70	50.70	25.35	25.35
	pt	0.41	0.41	0.20	0.20	0.41	0.41	0.20	0.20
	pw	0.68	0.68	0.23	0.23	0.68	0.68	0.23	0.23
曲げ	Mal	2076.7	2076.7	0.0	0.0	1829.0	1829.0	0.0	0.0
	Mas	3140.6	2927.6	0.0	0.0	2841.2	2756.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	533.8	533.8	0.0	0.0	724.8	533.8	0.0	0.0
	cMy. 正	3256.2	3256.2	0.0	0.0	2879.7	2879.7	0.0	0.0
	gMy. 負	507.3	507.3	0.0	0.0	475.7	507.3	0.0	0.0
	cMy. 負	2988.3	2988.3	0.0	0.0	2772.9	2772.9	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		225 (280)		0 (0)	
	Qd	425.7	425.7	0.0	0.0	149.9	149.9	0.0	0.0
	Qal	1764.9	1764.9	0.0	0.0	1611.4	1611.4	0.0	0.0
	Qas	2054.6	2054.6	0.0	0.0	2054.6	2054.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ta	0.38S	0.38S	0.00	0.00	0.14S	0.14S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	107.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		


A-4. 3. 3RC壁の断面計算

(1) RC壁の計算指定

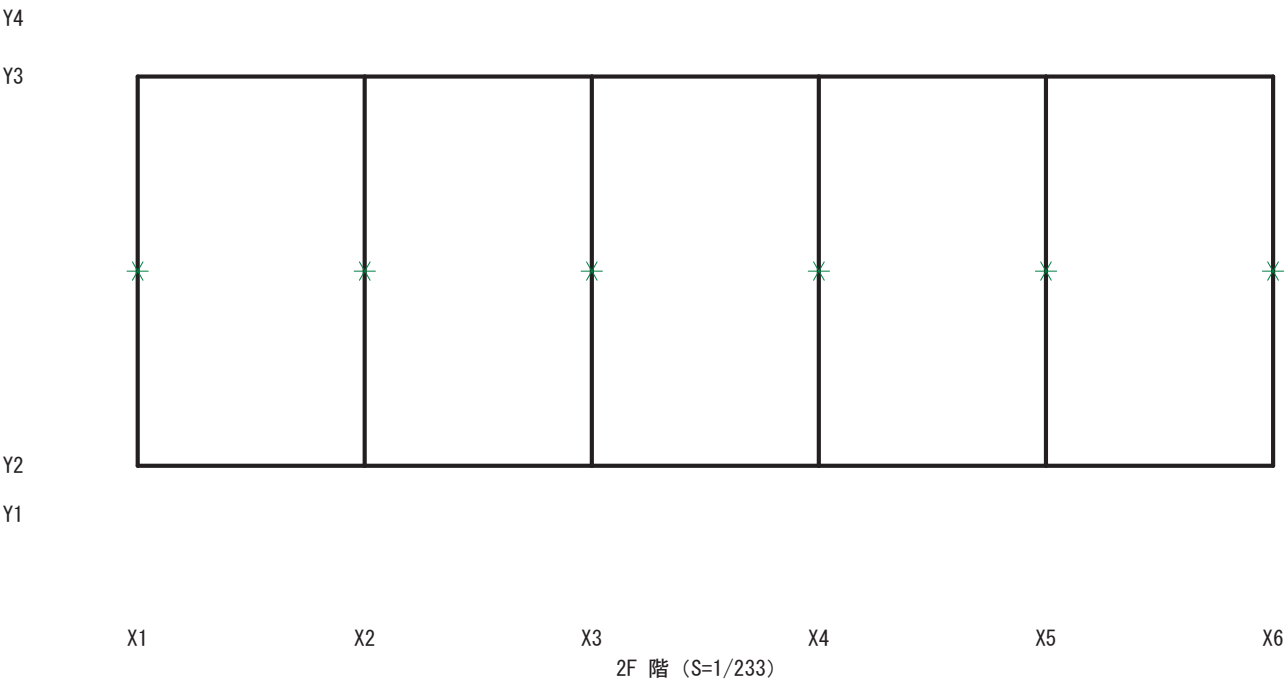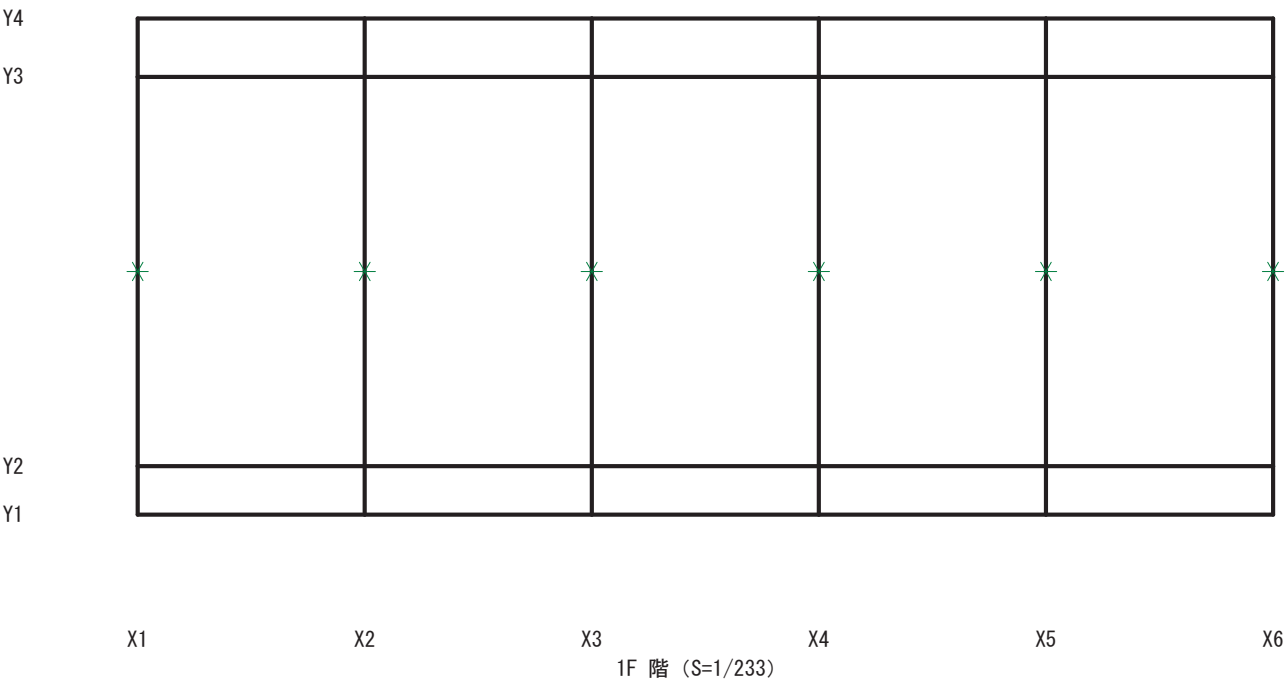

Y4
Y3


Y2
Y1

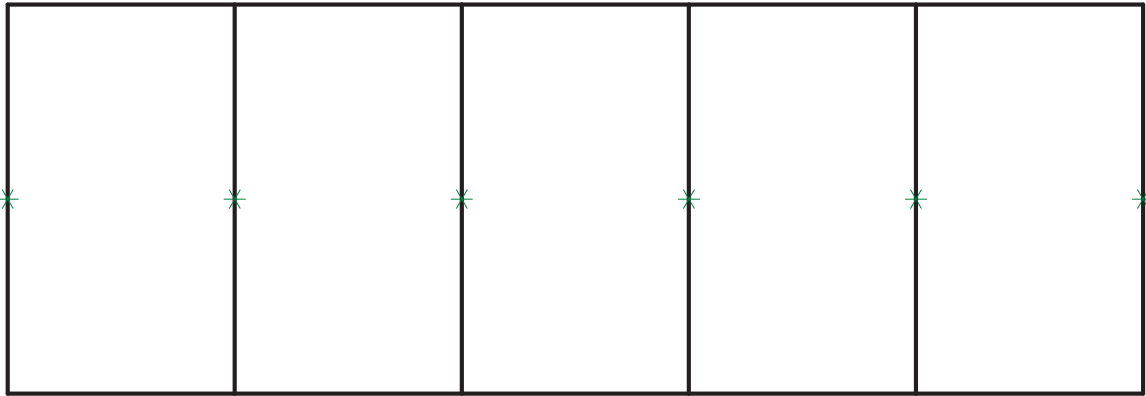

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

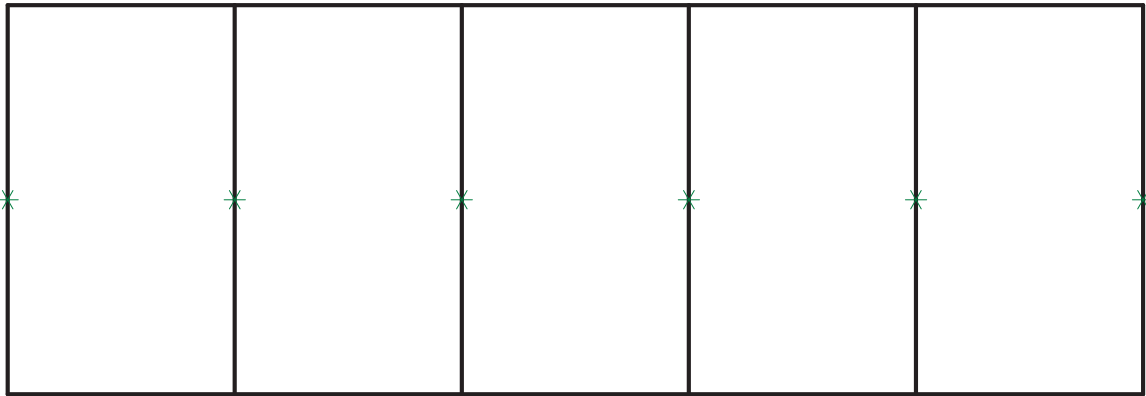

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

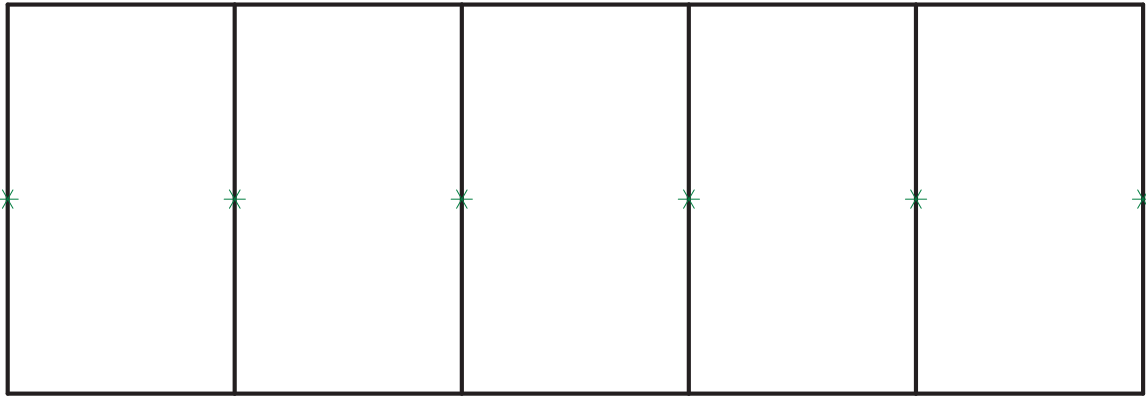

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

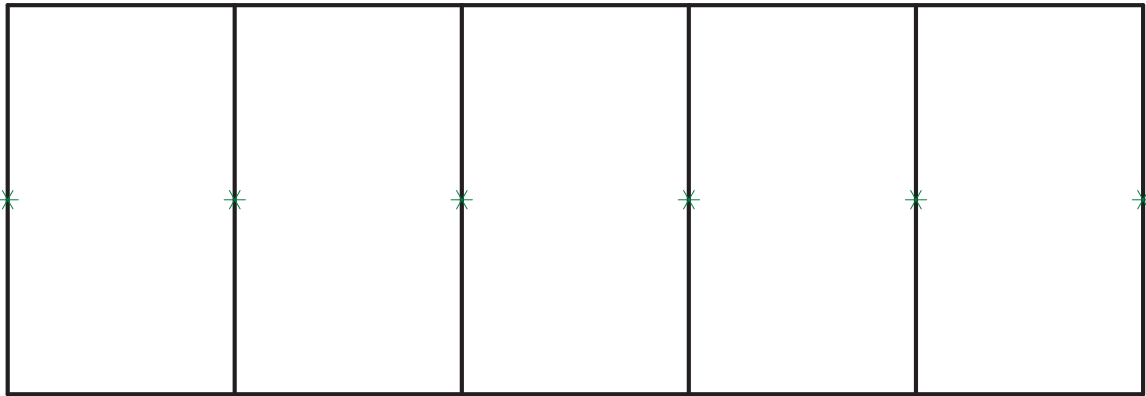

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

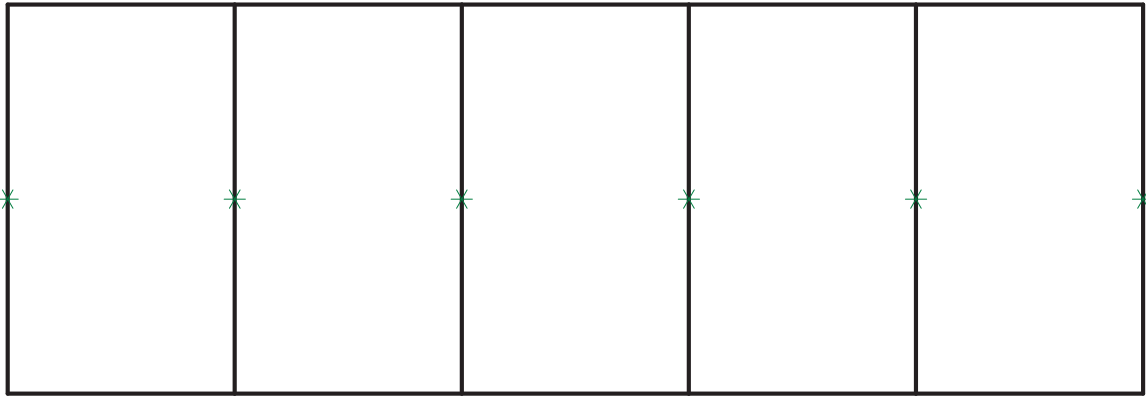

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

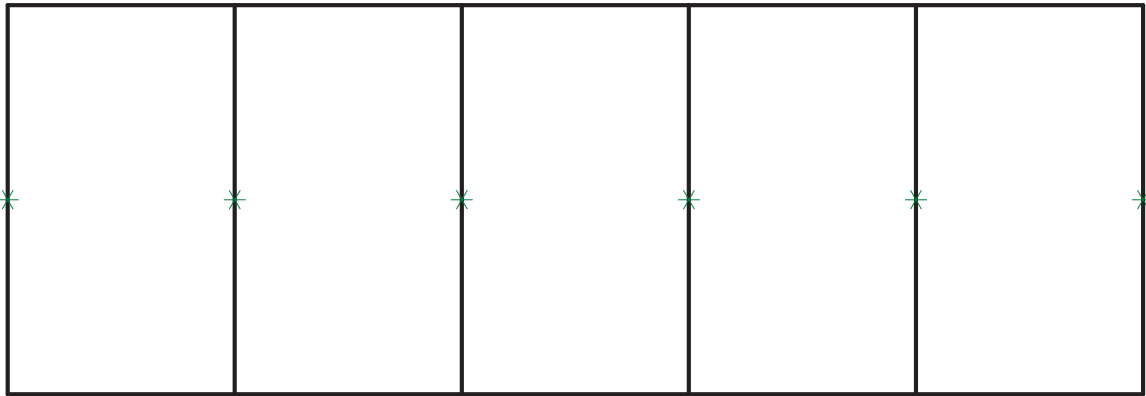

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

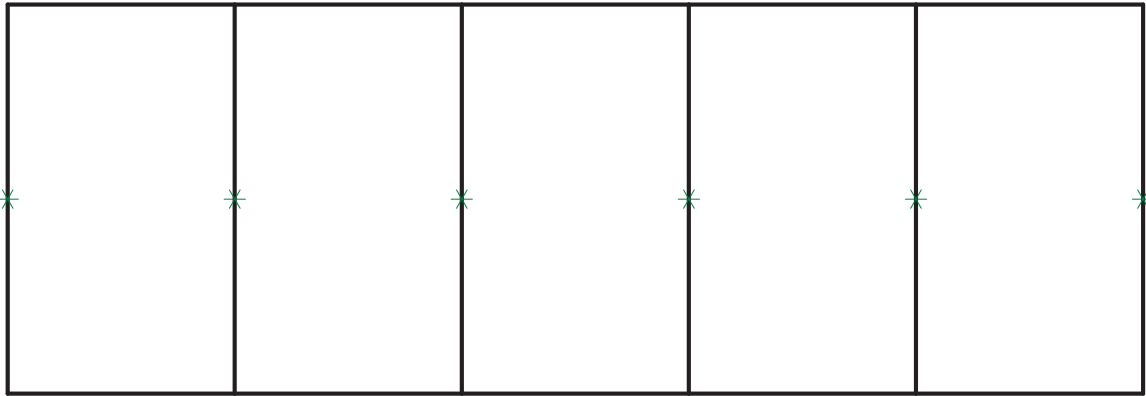

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

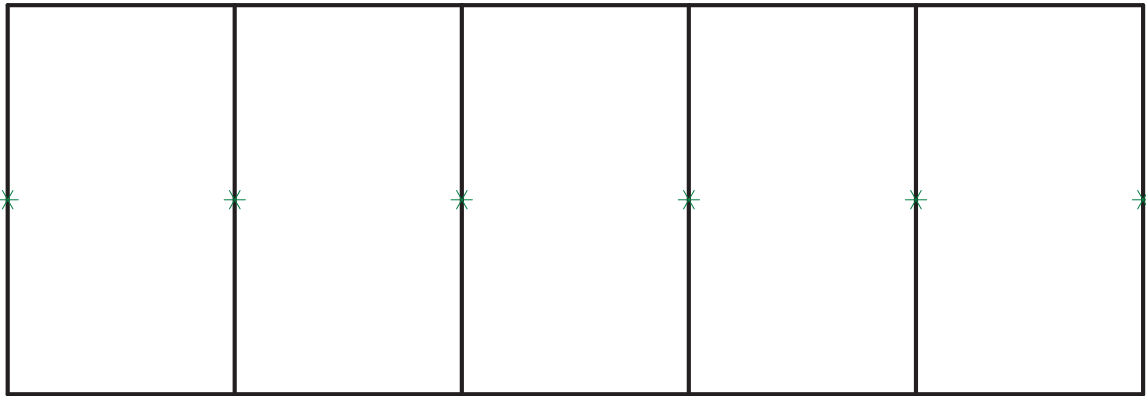

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

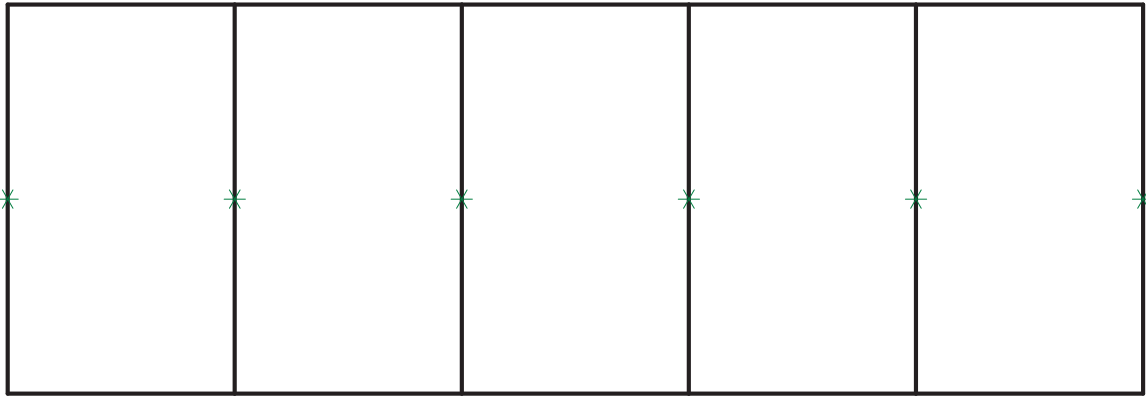

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

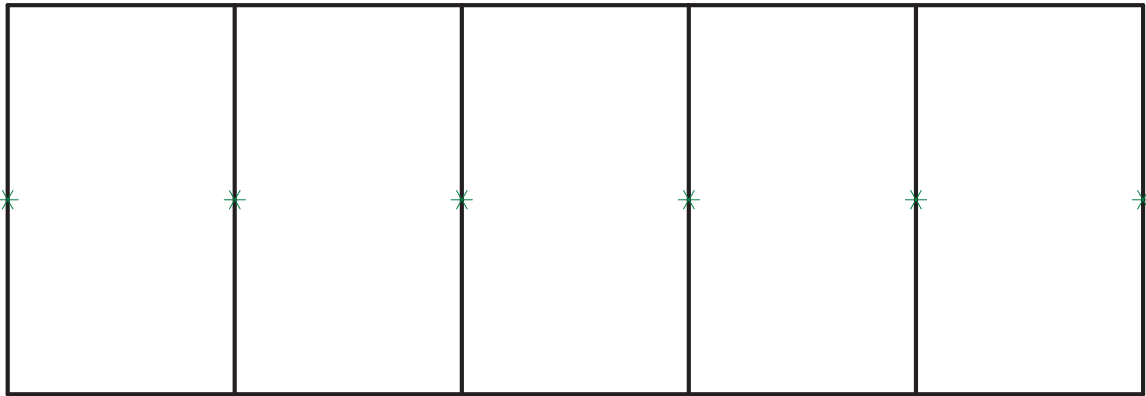

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

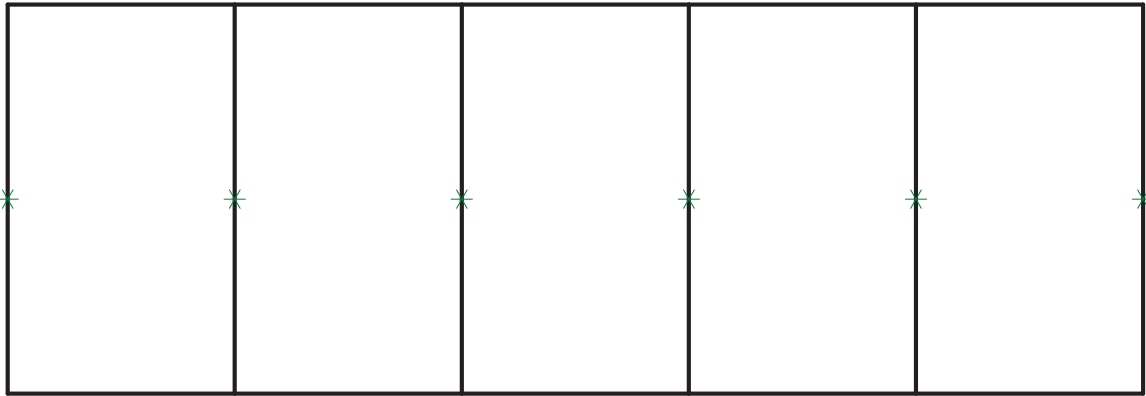


X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 階 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

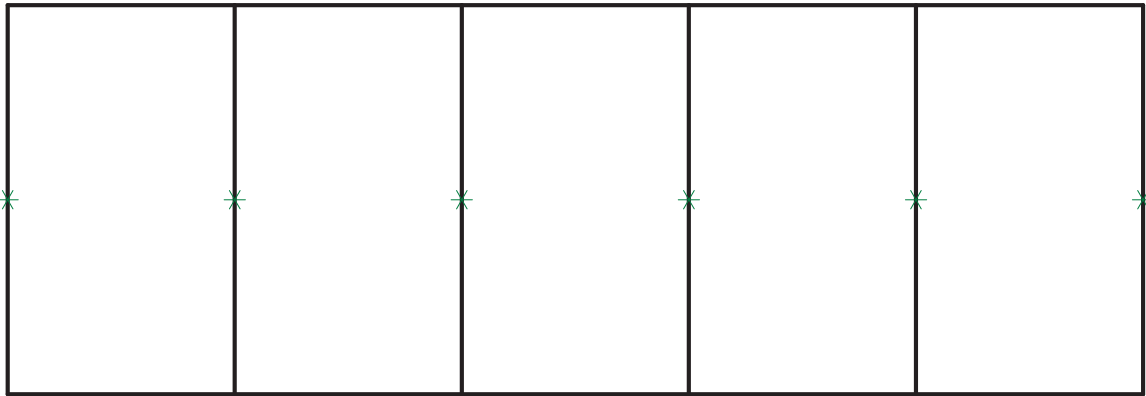

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 階 (S=1/233)

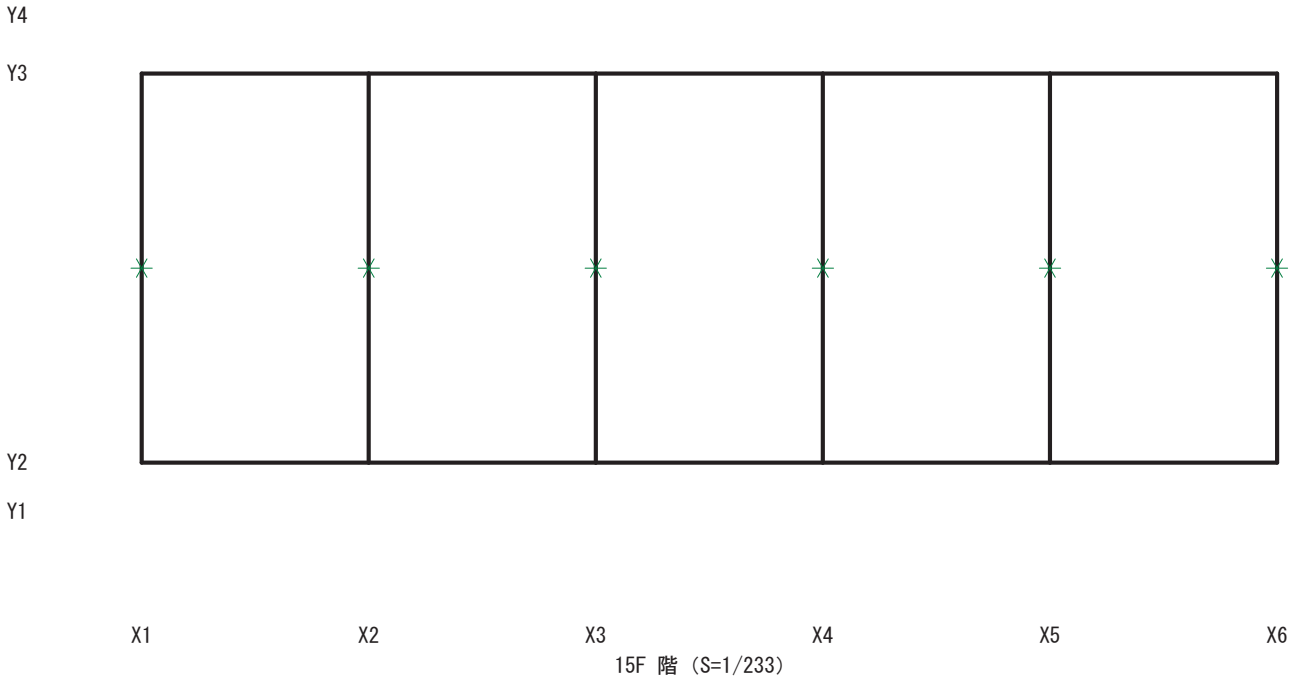

(2) RC壁の計算条件

- 1) 計算指定：検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート：ルート 3
- 3) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋：RC規準(1999)19条(26)～(28)式による

イ) 許容せん断力RC規準(1999)19条(22)式による

ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) 付帯柱の検討

許容圧縮耐力：RC規準(1999)19条(19.8)式による

許容引張耐力：RC規準(1999)19条(19.9)式による

(設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 をOKとする

(3) RC壁の断面計算結果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
部材位置		
形状	t	cm 壁厚
	Lo/Ho	cm ①/②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	cm ①/②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	cm ①/②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r	開口による低減率で、r1～r3の最小値
	r1	開口による低減率 (=1-Lo/L)
	r2	開口による低減率 (=1-√((Ho・Lo)/(H・L)))
	r3	開口による低減率 (=1-Ho/H)
材質		コンクリート：Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③：①：鉄筋太物種別1、②：鉄筋太物種別2、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋	mm 壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	横筋	
応力	ps	% 壁筋比
	QdI	kN 壁の長期設計用せん断力。

応力	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力 $Qds > Q1$ の場合は $\max(Q1, rQw)$ を用います。
	L. no		上記Qdsの短期荷重ケース記号(注1)
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力($=ps \cdot t \cdot L' \cdot ft$)
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は $1/2$
	Q1	kN	壁の許容せん断力($=r \cdot t \cdot L \cdot fs$)
	Q2	kN	壁の許容せん断力($=r(Qw + \Sigma Qc)$)
開口	判定		作用せん断力に対する判定結果
	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm2	①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm2	①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm2	①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
付帯柱	判定		①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号(注1)
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力(積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力(積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力(積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力(積雪考慮)

断面名		W2-2		W2-2		W2-2		W2-2		
部材位置		1F階X17レ-AY2軸		2F階X17レ-AY2軸		3F階X17レ-AY2軸		4F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	1125 / 260		1125 / 230		1125 / 230		1125 / 230		
	L/H	1200 / 335		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.700		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.705		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.7		1.8		2.8		3.7		
	Qds	1973.8		1937.5		1918.1		1900.3		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1285.2		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	5619.8		5619.8		5619.8		5619.8		
	rQw	3933.8		3813.4		3813.4		3813.4		
	ΣQc	3738.0		3738.0		3738.0		3738.0		
	Q1	1927.8		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	6550.4		6349.9		6349.9		6349.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	333.8		323.6		323.6		323.6		
	Tv	187.3		181.6		181.6		181.6		
	Th	481.3		501.2		501.2		501.2		
	aTd	5-D13 613.9		5-D13 613.9		5-D13 613.9		5-D13 613.9		
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	aTh	9-D16 528.3		9-D16 528.3		9-D16 528.3		9-D16 528.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	
	X	主筋1	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	174.68	158.80	174.68	158.80	174.68	158.80	174.68	
	長期	NI	10761.1	10761.1	10009.3	10009.3	9279.7	9279.7	8550.0	8550.0
		MI	3021.5	3021.5	2747.5	2747.5	2498.9	2498.9	2253.1	2253.1
		Nc	5632.3	5632.3	5233.6	5233.6	4848.1	4848.1	4462.8	4462.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16236.7	17365.4	16236.7	17365.4	16236.7	17365.4	16236.7	17365.4
		Nat	3096.6	3406.3	3096.6	3406.3	3096.6	3406.3	3096.6	3406.3
	短期	Ns	21727.4	21727.4	20154.9	20154.9	18392.3	18392.3	16550.9	16550.9
		Ms	20415.1	20415.1	17964.9	17964.9	14659.6	14659.6	11231.0	11231.0
		L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	12564.9	12564.9	11574.5	11574.5	10417.8	10417.8	9211.4	9211.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	32473.4	34730.8	32473.4	34730.8	32473.4	34730.8	32473.4	34730.8
	Nat	6193.2	6812.5	6193.2	6812.5	6193.2	6812.5	6193.2	6812.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2-2		W2		W2		W2		
部材位置		5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1125 / 230		1125 / 230		1125 / 230		1125 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		
	r	0.679		0.679		0.681		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.691		0.689		
	r3	0.679		0.679		0.681		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	4.6		5.4		5.9		6.2		
	Qds	1882.8		1838.7		1781.1		1700.3		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		1251.1		1245.9		
	Qw	5619.8		5619.8		5619.8		5619.8		
	rQw	3813.4		3813.4		3829.4		3813.4		
	ΣQc	3738.0		3738.0		3747.1		3747.1		
	Q1	1868.8		1868.8		1876.6		1868.8		
	Q2	6349.9		6349.9		6382.7		6356.1		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	323.6		146.3		141.7		135.3	
Tv		181.6		81.1		78.6		75.0		
Th		501.2		203.2		196.0		187.9		
aTd		5-D13 613.9		4-D13 308.8		4-D13 308.8		4-D13 308.8		
aTv		6-D13 224.8		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
aTh		9-D16 528.3		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	
	X	主筋1	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D29	8-D29	8-D29	8-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	174.68	158.80	174.68	141.24	141.24	141.24	141.24	
	長期	NI	7820.2	7820.2	7094.2	7094.2	6368.1	6368.1	5649.2	5649.2
		MI	2010.0	2010.0	1793.5	1793.5	1579.4	1579.4	1410.7	1410.7
		Nc	4077.6	4077.6	3696.6	3696.6	3315.7	3315.7	2942.2	2942.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16236.7	17365.4	16236.7	17365.4	15983.9	16883.9	15983.9	16883.9
		Nat	3096.6	3406.3	3096.6	3406.3	2754.2	2754.2	2754.2	2754.2
	短期	Ns	14674.5	14674.5	12913.2	12913.2	6312.9	6312.9	5602.3	5602.3
		Ms	7794.8	7794.8	5373.8	5373.8	35112.9	35112.9	29858.5	29858.5
		L. no	K4	K4	K4	K4	K1	K1	K1	K1
		Nc	7986.8	7986.8	6904.4	6904.4	6082.5	6082.5	5289.4	5289.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	32473.4	34730.8	32473.4	34730.8	31967.7	33767.7	31967.7	33767.7
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		9F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1125 / 230		1125 / 230		1125 / 230		1125 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		
	r	0.679		0.679		0.681		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.691		0.689		
	r3	0.679		0.679		0.681		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	6.4		6.7		7.0		7.2		
	Qds	1600.7		1491.7		1374.2		1231.0		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		1251.1		1245.9		
	Qw	5619.8		5619.8		5619.8		5619.8		
	rQw	3813.4		3813.4		3829.4		3813.4		
	ΣQc	3747.1		3759.2		3759.2		3759.2		
	Q1	1868.8		1868.8		1876.6		1868.8		
	Q2	6356.1		6364.3		6391.0		6364.3		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	127.3		118.7		109.3		97.9	
Tv		70.6		65.8		60.6		54.3		
Th		176.9		164.9		151.2		136.1		
aTd		4-D13 308.8		4-D13 308.8		4-D13 308.8		4-D13 308.8		
aTv		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	
	X	主筋1	5-D29	5-D29	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	8-D29	8-D29	10-D25	10-D25	10-D25	10-D25	10-D25	10-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	141.24	141.24	141.96	131.82	141.96	131.82	141.96	131.82	
	長期	NI	4930.2	4930.2	4222.3	4222.3	3514.3	3514.3	2808.1	2808.1
		MI	1242.8	1242.8	1070.4	1070.4	898.7	898.7	716.6	716.6
		Nc	2568.7	2568.7	2200.3	2200.3	1832.0	1832.0	1463.7	1463.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15983.9	16883.9	15994.2	16748.2	15994.2	16748.2	15994.2	16748.2
		Nat	2754.2	2754.2	3052.1	2834.1	3052.1	2834.1	3052.1	2834.1
	短期	Ns	4891.8	4891.8	4190.1	4190.1	3488.5	3488.5	2788.1	2788.1
		Ms	24872.4	24872.4	20180.9	20180.9	15793.7	15793.7	11693.9	11693.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4518.6	4518.6	3776.8	3776.8	3060.4	3060.4	2368.6	2368.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	31967.7	33767.7	31988.4	33496.4	31988.4	33496.4	31988.4	33496.4
	Nat	5508.4	5508.4	4897.6	4547.8	4897.6	4547.8	4897.6	4547.8	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W1		
部材位置		13F階X17フレームY2軸		14F階X17フレームY2軸		15F階X17フレームY2軸		1F階X27フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		0 / -0		
	L'/H'	1125 / 230		1125 / 230		1125 / 230		1113 / 260		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 335		
	r	0.679		0.679		0.679		1.000		
	r1	0.700		0.700		0.700		1.000		
	r2	0.689		0.689		0.689		1.000		
	r3	0.679		0.679		0.679		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	7.4		7.5		7.6		0.3		
	Qds	1071.9		893.7		686.4		3023.2		
	L. no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1836.0		
	Qw	5619.8		5619.8		5619.8		5557.3		
	rQw	3813.4		3813.4		3813.4		5557.3		
	ΣQc	3759.2		3759.2		3759.2		4444.7		
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		2754.0		
	Q2	6364.3		6364.3		6364.3		10002.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	85.3		71.1		54.6				
	Tv	47.3		39.4		30.3				
	Th	118.5		98.8		75.9				
	aTd	4-D13 308.8		4-D13 308.8		4-D13 308.8				
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8				
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK				
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	155x 75	165x100	
	X	主筋1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	10-D25	10-D25	10-D25	10-D25	10-D25	10-D25	8-D32	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	131.82	131.82	131.82	131.82	131.82	131.82	158.80	174.68	
	長期	NI	2099.2	2099.2	1389.5	1389.5	679.7	679.7	16856.5	16856.5
		MI	534.6	534.6	340.9	340.9	147.5	147.5	7682.7	7682.7
		Nc	1094.1	1094.1	723.2	723.2	352.1	352.1	9068.5	9068.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15848.2	16748.2	15848.2	16748.2	15848.2	16748.2	16236.7	22315.4
		Nat	2834.1	2834.1	2834.1	2834.1	2834.1	2834.1	3096.6	3406.3
	短期	Ns	2085.1	2085.1	1380.8	1380.8	676.4	676.4	16935.7	16935.7
		Ms	8030.3	8030.3	4805.0	4805.0	2080.2	2080.2	91336.8	91336.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1711.8	1711.8	1090.8	1090.8	511.5	511.5	16079.3	16079.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	31696.4	33496.4	31696.4	33496.4	31696.4	33496.4	32473.4	44630.8
	Nat	4547.8	4547.8	4547.8	4547.8	4547.8	4547.8	6193.2	6812.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1113 / 230		1113 / 230		1125 / 230		1125 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.9		1.4		1.8		2.3		
	Qds	2952.2		2852.9		2732.3		2591.2		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5557.3		5557.3		5619.8		5619.8		
	rQw	5557.3		5557.3		5619.8		5619.8		
	ΣQc	4444.7		4444.7		3752.1		3752.1		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	10002.1		10002.1		9371.9		9371.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	155x 75	165x100	155x 75	165x100	155x 65	165x 85	155x 65	165x 85	
	X	主筋1	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	174.68	158.80	174.68	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	15644.4	15644.4	14457.4	14457.4	13283.4	13283.4	12122.5	12122.5
		MI	6967.3	6967.3	6304.7	6304.7	5658.5	5658.5	5028.8	5028.8
		Nc	8402.8	8402.8	7754.1	7754.1	7113.3	7113.3	6480.3	6480.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16236.7	22315.4	16236.7	22315.4	14376.7	19116.7	14376.7	19116.7
		Nat	3096.6	3406.3	3096.6	3406.3	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	15721.8	15721.8	14531.5	14531.5	13352.7	13352.7	12186.4	12186.4
		Ms	80513.6	80513.6	71615.5	71615.5	63017.3	63017.3	54793.7	54793.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	14570.4	14570.4	13233.7	13233.7	11927.8	11927.8	10659.4	10659.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	32473.4	44630.8	32473.4	44630.8	28753.4	38233.4	28753.4	38233.4
	Nat	6193.2	6812.5	6193.2	6812.5	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1125 / 230		1130 / 230		1130 / 230		1130 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	2.7		2.9		3.1		3.2		
	Qds	2442.7		2279.1		2107.0		1921.0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5619.8		5644.7		5644.7		5644.7		
	rQw	5619.8		5644.7		5644.7		5644.7		
	ΣQc	3752.1		3478.5		3478.5		3478.5		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	9371.9		9123.3		9123.3		9123.3		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td								
Tv										
Th										
aTd										
aTv										
aTh										
判定										
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	155x 65	165x 85	155x 65	165x 75	155x 65	165x 75	155x 65	165x 75	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	8-D32	8-D32	7-D29	8-D29	7-D29	8-D29	7-D29	8-D29
	Y	主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	158.80	158.80	128.40	141.24	128.40	141.24	128.40	141.24
		NI	10970.9	10970.9	9824.7	9824.7	8696.6	8696.6	7568.5	7568.5
	長期	MI	4453.4	4453.4	3908.4	3908.4	3470.1	3470.1	3031.4	3031.4
		Nc	5856.6	5856.6	5238.1	5238.1	4637.5	4637.5	4036.9	4036.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14376.7	19116.7	13939.0	16883.9	13939.0	16883.9	13939.0	16883.9
		Nat	3096.6	3096.6	2503.8	2754.2	2503.8	2754.2	2503.8	2754.2
		Ns	11028.7	11028.7	9875.7	9875.7	8739.7	8739.7	7603.6	7603.6
	短期	Ms	47030.9	47030.9	39722.9	39722.9	32925.8	32925.8	26671.3	26671.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	9433.6	9433.6	8248.1	8248.1	7113.6	7113.6	6024.4	6024.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28753.4	38233.4	27877.9	33767.7	27877.9	33767.7	27877.9	33767.7
		Nat	6193.2	6193.2	5007.6	5508.4	5007.6	5508.4	5007.6	5508.4
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		10F階X2フレ-ΔY2軸		11F階X2フレ-ΔY2軸		12F階X2フレ-ΔY2軸		13F階X2フレ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1140 / 230		1140 / 230		1140 / 230		1145 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	3.3		3.5		3.6		3.6		
	Qds	1720.6		1501.2		1271.6		1018.8		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5694.7		5694.7		5694.7		5719.7		
	rQw	5694.7		5694.7		5694.7		5719.7		
	ΣQc	2939.4		2939.4		2939.4		2663.8		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	8634.1		8634.1		8634.1		8383.5		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		155x 55	165x 65	155x 55	165x 65	155x 55	165x 65	155x 50	165x 60
	X	主筋1	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	6-D25	7-D25
	Y	主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	111.54	111.54	111.54	111.54	111.54	111.54	101.40	101.40
		長期	NI	6466.5	6466.5	5374.7	5374.7	4297.1	4297.1	3222.2
	MI		2613.3	2613.3	2197.0	2197.0	1745.1	1745.1	1293.5	1293.5
	Nc		3451.0	3451.0	2870.4	2870.4	2294.0	2294.0	1718.9	1718.9
	Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Nac		11836.2	14476.2	11836.2	14476.2	11836.2	14476.2	10760.2	13340.2
	Nat		2398.1	2398.1	2398.1	2398.1	2398.1	2398.1	2180.1	2180.1
	短期	Ns	6495.9	6495.9	5398.3	5398.3	4315.4	4315.4	3235.1	3235.1
		Ms	20938.1	20938.1	15771.0	15771.0	11143.5	11143.5	7196.5	7196.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4992.8	4992.8	4013.4	4013.4	3086.3	3086.3	2217.3	2217.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	23672.4	28952.4	23672.4	28952.4	23672.4	28952.4	21520.3	26680.3
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		14F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1145 / 230		1145 / 230		1113 / 260		1113 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 335		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
r3	1.000		1.000		1.000		1.000			
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
応力	Qdl	3.7		3.8		0.3		0.9		
	Qds	738.2		410.1		3021.3		2947.0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5719.7		5719.7		5557.3		5557.3		
	rQw	5719.7		5719.7		5557.3		5557.3		
	ΣQc	2663.8		2663.8		4444.7		4444.7		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	8383.5		8383.5		10002.1		10002.1		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	155x 50	165x 60	155x 50	165x 60	155x 75	165x100	155x 75	165x100	
	X	主筋1	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		主筋2								
	Y	芯鉄筋								
		主筋1	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32
		主筋2								
	Ag	101.40	101.40	101.40	101.40	158.80	174.68	158.80	174.68	
	長期	NI	2156.5	2156.5	1091.0	1091.0	16865.3	16865.3	15655.9	15655.9
		MI	832.9	832.9	372.4	372.4	7648.7	7648.7	6942.4	6942.4
		Nc	1147.6	1147.6	576.5	576.5	9070.0	9070.0	8406.5	8406.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10760.2	13340.2	10760.2	13340.2	16236.7	22315.4	16236.7	22315.4
		Nat	2180.1	2180.1	2180.1	2180.1	3096.6	3406.3	3096.6	3406.3
	短期	Ns	2164.4	2164.4	1094.0	1094.0	16871.3	16871.3	15661.8	15661.8
		Ms	3944.5	3944.5	1477.5	1477.5	91442.1	91442.1	80615.1	80615.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1410.9	1410.9	670.1	670.1	16055.8	16055.8	14548.8	14548.8
Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		21520.3	26680.3	21520.3	26680.3	32473.4	44630.8	32473.4	44630.8	
	Nat	3498.3	3498.3	3498.3	3498.3	6193.2	6812.5	6193.2	6812.5	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1113 / 230		1125 / 230		1125 / 230		1125 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	1.4		1.9		2.3		2.7		
	Qds	2844.9		2721.6		2577.9		2427.2		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5557.3		5619.8		5619.8		5619.8		
	rQw	5557.3		5619.8		5619.8		5619.8		
	ΣQc	4444.7		3752.1		3752.1		3752.1		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	10002.1		9371.9		9371.9		9371.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	155x 75	165x100	155x 65	165x 85	155x 65	165x 85	155x 65	165x 85	
	X	主筋1	4-D32	5-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	174.68	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	
	長期	NI	14472.0	14472.0	13300.9	13300.9	12142.6	12142.6	10993.2	10993.2
		MI	6288.7	6288.7	5651.6	5651.6	5030.9	5030.9	4462.0	4462.0
		Nc	7760.0	7760.0	7121.4	7121.4	6490.5	6490.5	5868.4	5868.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16236.7	22315.4	14376.7	19116.7	14376.7	19116.7	14376.7	19116.7
		Nat	3096.6	3406.3	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6
	短期	Ns	14477.7	14477.7	13306.4	13306.4	12147.7	12147.7	10997.9	10997.9
		Ms	71711.9	71711.9	63112.5	63112.5	54875.6	54875.6	47094.2	47094.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	13214.8	13214.8	11912.6	11912.6	10646.8	10646.8	9423.5	9423.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	32473.4	44630.8	28753.4	38233.4	28753.4	38233.4	28753.4	38233.4
		Nat	6193.2	6812.5	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1130 / 230		1130 / 230		1130 / 230		1140 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	3.0		3.1		3.2		3.4		
	Qds	2262.1		2088.9		1902.4		1701.6		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5644.7		5644.7		5644.7		5694.7		
	rQw	5644.7		5644.7		5644.7		5694.7		
	ΣQc	3478.5		3478.5		3478.5		2939.4		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	9123.3		9123.3		9123.3		8634.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	155x 65	165x 75	155x 65	165x 75	155x 65	165x 75	155x 55	165x 65	
	X	主筋1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	6-D25	5-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	7-D29	8-D29	7-D29	8-D29	7-D29	8-D29	7-D25	8-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	128.40	141.24	128.40	141.24	128.40	141.24	111.54	111.54	
	長期	NI	9849.0	9849.0	8718.3	8718.3	7587.5	7587.5	6474.4	6474.4
		MI	3923.7	3923.7	3464.9	3464.9	3005.8	3005.8	2594.2	2594.2
		Nc	5251.5	5251.5	4647.9	4647.9	4044.2	4044.2	3453.4	3453.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13939.0	16883.9	13939.0	16883.9	13939.0	16883.9	11836.2	14476.2
		Nat	2503.8	2754.2	2503.8	2754.2	2503.8	2754.2	2398.1	2398.1
	短期	Ns	9853.3	9853.3	8722.1	8722.1	7590.8	7590.8	6477.2	6477.2
		Ms	39766.3	39766.3	32925.0	32925.0	26625.0	26625.0	20896.2	20896.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8240.5	8240.5	7104.8	7104.8	6014.2	6014.2	4979.9	4979.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	27877.9	33767.7	27877.9	33767.7	27877.9	33767.7	23672.4	28952.4
	Nat	5007.6	5508.4	5007.6	5508.4	5007.6	5508.4	3848.1	3848.1	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		11F階X3フレームY2軸		12F階X3フレームY2軸		13F階X3フレームY2軸		14F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1140 / 230		1140 / 230		1145 / 230		1145 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	3.5		3.6		3.7		3.8		
	Qds	1482.1		1252.3		999.4		718.8		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5694.7		5694.7		5719.7		5719.7		
	rQw	5694.7		5694.7		5719.7		5719.7		
	ΣQc	2939.4		2939.4		2663.8		2663.8		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	8634.1		8634.1		8383.5		8383.5		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td								
Tv										
Th										
aTd										
aTv										
aTh										
判定										
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	155x 55	165x 65	155x 55	165x 65	155x 50	165x 60	155x 50	165x 60	
	X	主筋1	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	111.54	111.54	111.54	111.54	101.40	101.40	101.40	101.40	
	長期	NI	5371.5	5371.5	4293.2	4293.2	3217.6	3217.6	2153.4	2153.4
		MI	2184.3	2184.3	1727.2	1727.2	1270.3	1270.3	819.3	819.3
		Nc	2867.8	2867.8	2290.5	2290.5	1714.7	1714.7	1145.0	1145.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11836.2	14476.2	11836.2	14476.2	10760.2	13340.2	10760.2	13340.2
		Nat	2398.1	2398.1	2398.1	2398.1	2180.1	2180.1	2180.1	2180.1
	短期	Ns	5373.7	5373.7	4294.9	4294.9	3218.8	3218.8	2154.2	2154.2
		Ms	15731.2	15731.2	11097.0	11097.0	7143.4	7143.4	3904.4	3904.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3997.8	3997.8	3072.2	3072.2	2204.7	2204.7	1402.5	1402.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	23672.4	28952.4	23672.4	28952.4	21520.3	26680.3	21520.3	26680.3
	Nat	3848.1	3848.1	3848.1	3848.1	3498.3	3498.3	3498.3	3498.3	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		15F階X3フレームY2軸		1F階X4フレームY2軸		2F階X4フレームY2軸		3F階X4フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1145 / 230		1113 / 260		1113 / 230		1113 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 335		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	3.8		0.3		0.9		1.4		
	Qds	390.6		3021.3		2947.0		2844.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5719.7		5557.3		5557.3		5557.3		
	rQw	5719.7		5557.3		5557.3		5557.3		
	ΣQc	2663.8		4444.7		4444.7		4444.7		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	8383.5		10002.1		10002.1		10002.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	155x 50	165x 60	155x 75	165x100	155x 75	165x100	155x 75	165x100	
	X	主筋1	6-D25	5-D25	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D25	7-D25	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	101.40	101.40	158.80	174.68	158.80	174.68	158.80	174.68	
	長期	NI	1089.3	1089.3	16865.3	16865.3	15655.9	15655.9	14472.0	14472.0
		MI	368.0	368.0	7648.7	7648.7	6942.4	6942.4	6288.7	6288.7
		Nc	575.3	575.3	9070.0	9070.0	8406.5	8406.5	7760.0	7760.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10760.2	13340.2	16236.7	22315.4	16236.7	22315.4	16236.7	22315.4
		Nat	2180.1	2180.1	3096.6	3406.3	3096.6	3406.3	3096.6	3406.3
	短期	Ns	1089.6	1089.6	16871.3	16871.3	15661.8	15661.8	14477.7	14477.7
		Ms	1451.4	1451.4	91442.1	91442.1	80615.1	80615.1	71711.9	71711.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	665.7	665.7	16055.8	16055.8	14548.8	14548.8	13214.8	13214.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21520.3	26680.3	32473.4	44630.8	32473.4	44630.8	32473.4	44630.8
	Nat	3498.3	3498.3	6193.2	6812.5	6193.2	6812.5	6193.2	6812.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1125 / 230		1125 / 230		1125 / 230		1130 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	1.9		2.3		2.7		3.0		
	Qds	2721.6		2577.9		2427.2		2262.1		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5619.8		5619.8		5619.8		5644.7		
	rQw	5619.8		5619.8		5619.8		5644.7		
	ΣQc	3752.1		3752.1		3752.1		3478.5		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	9371.9		9371.9		9371.9		9123.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	155x 65	165x 85	155x 65	165x 85	155x 65	165x 85	155x 65	165x 75	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D29	5-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	7-D29	8-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	158.80	128.40	141.24	
	長期	NI	13300.9	13300.9	12142.6	12142.6	10993.2	10993.2	9849.0	9849.0
		MI	5651.6	5651.6	5030.9	5030.9	4462.0	4462.0	3923.7	3923.7
		Nc	7121.4	7121.4	6490.5	6490.5	5868.4	5868.4	5251.5	5251.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14376.7	19116.7	14376.7	19116.7	14376.7	19116.7	13939.0	16883.9
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	2503.8	2754.2
	短期	Ns	13306.4	13306.4	12147.7	12147.7	10997.9	10997.9	9853.3	9853.3
		Ms	63112.5	63112.5	54875.6	54875.6	47094.2	47094.2	39766.3	39766.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11912.6	11912.6	10646.8	10646.8	9423.5	9423.5	8240.5	8240.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	28753.4	38233.4	28753.4	38233.4	28753.4	38233.4	27877.9	33767.7
	Nat	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	5007.6	5508.4	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		8F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		11F階X4ﾌﾚｰﾒY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1130 / 230		1130 / 230		1140 / 230		1140 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	3.1		3.2		3.4		3.5		
	Qds	2088.9		1902.4		1701.6		1482.1		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5644.7		5644.7		5694.7		5694.7		
	rQw	5644.7		5644.7		5694.7		5694.7		
	ΣQc	3478.5		3478.5		2939.4		2939.4		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	9123.3		9123.3		8634.1		8634.1		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
	付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
B x D		155x 65	165x 75	155x 65	165x 75	155x 55	165x 65	155x 55	165x 65	
X		主筋1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
Y		主筋1	7-D29	8-D29	7-D29	8-D29	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
Ag		128.40	141.24	128.40	141.24	111.54	111.54	111.54	111.54	
長期		NI	8718.3	8718.3	7587.5	7587.5	6474.4	6474.4	5371.5	5371.5
		MI	3464.9	3464.9	3005.8	3005.8	2594.2	2594.2	2184.3	2184.3
		Nc	4647.9	4647.9	4044.2	4044.2	3453.4	3453.4	2867.8	2867.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13939.0	16883.9	13939.0	16883.9	11836.2	14476.2	11836.2	14476.2
		Nat	2503.8	2754.2	2503.8	2754.2	2398.1	2398.1	2398.1	2398.1
短期		Ns	8722.1	8722.1	7590.8	7590.8	6477.2	6477.2	5373.7	5373.7
		Ms	32925.0	32925.0	26625.0	26625.0	20896.2	20896.2	15731.2	15731.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7104.8	7104.8	6014.2	6014.2	4979.9	4979.9	3997.8	3997.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	27877.9	33767.7	27877.9	33767.7	23672.4	28952.4	23672.4	28952.4
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		12F階X47レ-ΔY2軸		13F階X47レ-ΔY2軸		14F階X47レ-ΔY2軸		15F階X47レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1140 / 230		1145 / 230		1145 / 230		1145 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	3.6		3.7		3.8		3.8		
	Qds	1252.3		999.4		718.8		390.6		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5694.7		5719.7		5719.7		5719.7		
	rQw	5694.7		5719.7		5719.7		5719.7		
	ΣQc	2939.4		2663.8		2663.8		2663.8		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	8634.1		8383.5		8383.5		8383.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		155x 55	165x 65	155x 50	165x 60	155x 50	165x 60	155x 50	165x 60
	X	主筋1	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	7-D25	8-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		111.54	111.54	101.40	101.40	101.40	101.40	101.40	101.40
	長期	NI	4293.2	4293.2	3217.6	3217.6	2153.4	2153.4	1089.3	1089.3
		MI	1727.2	1727.2	1270.3	1270.3	819.3	819.3	368.0	368.0
		Nc	2290.5	2290.5	1714.7	1714.7	1145.0	1145.0	575.3	575.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11836.2	14476.2	10760.2	13340.2	10760.2	13340.2	10760.2	13340.2
		Nat	2398.1	2398.1	2180.1	2180.1	2180.1	2180.1	2180.1	2180.1
	短期	Ns	4294.9	4294.9	3218.8	3218.8	2154.2	2154.2	1089.6	1089.6
		Ms	11097.0	11097.0	7143.4	7143.4	3904.4	3904.4	1451.4	1451.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3072.2	3072.2	2204.7	2204.7	1402.5	1402.5	665.7	665.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	23672.4	28952.4	21520.3	26680.3	21520.3	26680.3	21520.3	26680.3
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5フレームY2軸		2F階X5フレームY2軸		3F階X5フレームY2軸		4F階X5フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1113 / 260		1113 / 230		1113 / 230		1125 / 230		
	L/H	1200 / 335		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	0.3		0.9		1.4		1.8		
	Qds	3023.2		2952.2		2852.9		2732.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5557.3		5557.3		5557.3		5619.8		
	rQw	5557.3		5557.3		5557.3		5619.8		
	ΣQc	4444.7		4444.7		4444.7		3752.1		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	10002.1		10002.1		10002.1		9371.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	155x 75	165x100	155x 75	165x100	155x 75	165x100	155x 65	165x 85	
	X	主筋1	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	158.80	174.68	158.80	174.68	158.80	174.68	158.80	158.80	
	長期	NI	16856.5	16856.5	15644.4	15644.4	14457.4	14457.4	13283.4	13283.4
		MI	7682.7	7682.7	6967.3	6967.3	6304.7	6304.7	5658.5	5658.5
		Nc	9068.5	9068.5	8402.8	8402.8	7754.1	7754.1	7113.3	7113.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16236.7	22315.4	16236.7	22315.4	16236.7	22315.4	14376.7	19116.7
		Nat	3096.6	3406.3	3096.6	3406.3	3096.6	3406.3	3096.6	3096.6
	短期	Ns	16935.7	16935.7	15721.8	15721.8	14531.5	14531.5	13352.7	13352.7
		Ms	91336.8	91336.8	80513.6	80513.6	71615.5	71615.5	63017.3	63017.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	16079.3	16079.3	14570.4	14570.4	13233.7	13233.7	11927.8	11927.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	32473.4	44630.8	32473.4	44630.8	32473.4	44630.8	28753.4	38233.4
	Nat	6193.2	6812.5	6193.2	6812.5	6193.2	6812.5	6193.2	6193.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X57レ-AY2軸		6F階X57レ-AY2軸		7F階X57レ-AY2軸		8F階X57レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1125 / 230		1125 / 230		1130 / 230		1130 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
r3	1.000		1.000		1.000		1.000			
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
応力	Qdl	2.3		2.7		2.9		3.1		
	Qds	2591.2		2442.7		2279.1		2107.0		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5619.8		5619.8		5644.7		5644.7		
	rQw	5619.8		5619.8		5644.7		5644.7		
	ΣQc	3752.1		3752.1		3478.5		3478.5		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	9371.9		9371.9		9123.3		9123.3		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	155x 65	165x 85	155x 65	165x 85	155x 65	165x 75	155x 65	165x 75	
	X	主筋1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		主筋2								
	Y	芯鉄筋								
		主筋1	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	7-D29	8-D29	7-D29	8-D29
		主筋2								
		Ag	158.80	158.80	158.80	158.80	128.40	141.24	128.40	141.24
	長期	NI	12122.5	12122.5	10970.9	10970.9	9824.7	9824.7	8696.6	8696.6
		MI	5028.8	5028.8	4453.4	4453.4	3908.4	3908.4	3470.1	3470.1
		Nc	6480.3	6480.3	5856.6	5856.6	5238.1	5238.1	4637.5	4637.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14376.7	19116.7	14376.7	19116.7	13939.0	16883.9	13939.0	16883.9
		Nat	3096.6	3096.6	3096.6	3096.6	2503.8	2754.2	2503.8	2754.2
	短期	Ns	12186.4	12186.4	11028.7	11028.7	9875.7	9875.7	8739.7	8739.7
		Ms	54793.7	54793.7	47030.9	47030.9	39722.9	39722.9	32925.8	32925.8
L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
Nc		10659.4	10659.4	9433.6	9433.6	8248.1	8248.1	7113.6	7113.6	
Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		28753.4	38233.4	28753.4	38233.4	27877.9	33767.7	27877.9	33767.7	
Nat		6193.2	6193.2	6193.2	6193.2	5007.6	5508.4	5007.6	5508.4	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		10F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		11F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		12F階X5ﾌﾚｰﾒY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1130 / 230		1140 / 230		1140 / 230		1140 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	3.2		3.3		3.5		3.6		
	Qds	1921.0		1720.6		1501.2		1271.6		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	5644.7		5694.7		5694.7		5694.7		
	rQw	5644.7		5694.7		5694.7		5694.7		
	ΣQc	3478.5		2939.4		2939.4		2939.4		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	9123.3		8634.1		8634.1		8634.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	155x 65	165x 75	155x 55	165x 65	155x 55	165x 65	155x 55	165x 65	
	X	主筋1	5-D29	5-D29	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	7-D29	8-D29	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25	7-D25	8-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	128.40	141.24	111.54	111.54	111.54	111.54	111.54	111.54	
	長期	NI	7568.5	7568.5	6466.5	6466.5	5374.7	5374.7	4297.1	4297.1
		MI	3031.4	3031.4	2613.3	2613.3	2197.0	2197.0	1745.1	1745.1
		Nc	4036.9	4036.9	3451.0	3451.0	2870.4	2870.4	2294.0	2294.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13939.0	16883.9	11836.2	14476.2	11836.2	14476.2	11836.2	14476.2
		Nat	2503.8	2754.2	2398.1	2398.1	2398.1	2398.1	2398.1	2398.1
	短期	Ns	7603.6	7603.6	6495.9	6495.9	5398.3	5398.3	4315.4	4315.4
		Ms	26671.3	26671.3	20938.1	20938.1	15771.0	15771.0	11143.5	11143.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6024.4	6024.4	4992.8	4992.8	4013.4	4013.4	3086.3	3086.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	27877.9	33767.7	23672.4	28952.4	23672.4	28952.4	23672.4	28952.4
		Nat	5007.6	5508.4	3848.1	3848.1	3848.1	3848.1	3848.1	3848.1
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W2-2		
部材位置		13F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		180 / 90		
	L'/H'	1145 / 230		1145 / 230		1145 / 230		1125 / 260		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 335		
	r	1.000		1.000		1.000		0.700		
	r1	1.000		1.000		1.000		0.700		
	r2	1.000		1.000		1.000		0.705		
	r3	1.000		1.000		1.000		0.710		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	3.6		3.7		3.8		0.7		
	Qds	1018.8		738.2		410.1		1973.8		
	L. no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1285.2		
	Qw	5719.7		5719.7		5719.7		5619.8		
	rQw	5719.7		5719.7		5719.7		3933.8		
	ΣQc	2663.8		2663.8		2663.8		3738.0		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		1927.8		
	Q2	8383.5		8383.5		8383.5		6550.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td							333.8		
	Tv							187.3		
	Th							481.3		
	aTd							5-D13 613.9		
	aTv							6-D13 224.8		
	aTh							9-D16 528.3		
	判定							OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	155x 50	165x 60	155x 50	165x 60	155x 50	165x 60	155x 75	165x 75	
	X	主筋1	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	4-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	6-D25	7-D25	8-D32	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		101.40	101.40	101.40	101.40	101.40	101.40	158.80	174.68
	長期	NI	3222.2	3222.2	2156.5	2156.5	1091.0	1091.0	10761.1	10761.1
		MI	1293.5	1293.5	832.9	832.9	372.4	372.4	3021.5	3021.5
		Nc	1718.9	1718.9	1147.6	1147.6	576.5	576.5	5632.3	5632.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10760.2	13340.2	10760.2	13340.2	10760.2	13340.2	16236.7	17365.4
		Nat	2180.1	2180.1	2180.1	2180.1	2180.1	2180.1	3096.6	3406.3
	短期	Ns	3235.1	3235.1	2164.4	2164.4	1094.0	1094.0	21727.4	21727.4
		Ms	7196.5	7196.5	3944.5	3944.5	1477.5	1477.5	20415.1	20415.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K3	K3
		Nc	2217.3	2217.3	1410.9	1410.9	670.1	670.1	12564.9	12564.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21520.3	26680.3	21520.3	26680.3	21520.3	26680.3	32473.4	34730.8
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2-2		W2-2		W2-2		W2-2		
部材位置		2F階X67レ-AY2軸		3F階X67レ-AY2軸		4F階X67レ-AY2軸		5F階X67レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1125 / 230		1125 / 230		1125 / 230		1125 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	1.8		2.8		3.7		4.6		
	Qds	1937.5		1918.1		1900.3		1882.8		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	5619.8		5619.8		5619.8		5619.8		
	rQw	3813.4		3813.4		3813.4		3813.4		
	ΣQc	3738.0		3738.0		3738.0		3738.0		
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	6349.9		6349.9		6349.9		6349.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	323.6		323.6		323.6		323.6		
	Tv	181.6		181.6		181.6		181.6		
	Th	501.2		501.2		501.2		501.2		
	aTd	5-D13 613.9		5-D13 613.9		5-D13 613.9		5-D13 613.9		
	aTv	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	aTh	9-D16 528.3		9-D16 528.3		9-D16 528.3		9-D16 528.3		
付帯柱	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	X	B x D	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75
		主筋1	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32	4-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	長期	Ag	158.80	174.68	158.80	174.68	158.80	174.68	158.80	174.68
		NI	10009.3	10009.3	9279.7	9279.7	8550.0	8550.0	7820.2	7820.2
		MI	2747.5	2747.5	2498.9	2498.9	2253.1	2253.1	2010.0	2010.0
		Nc	5233.6	5233.6	4848.1	4848.1	4462.8	4462.8	4077.6	4077.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16236.7	17365.4	16236.7	17365.4	16236.7	17365.4	16236.7	17365.4
		Nat	3096.6	3406.3	3096.6	3406.3	3096.6	3406.3	3096.6	3406.3
		Ns	20154.9	20154.9	18392.3	18392.3	16550.9	16550.9	14674.5	14674.5
		Ms	17964.9	17964.9	14659.6	14659.6	11231.0	11231.0	7794.8	7794.8
		L. no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	11574.5	11574.5	10417.8	10417.8	9211.4	9211.4	7986.8	7986.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	32473.4	34730.8	32473.4	34730.8	32473.4	34730.8	32473.4	34730.8
Nat		6193.2	6812.5	6193.2	6812.5	6193.2	6812.5	6193.2	6812.5	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		6F階X6フレームY2軸		7F階X6フレームY2軸		8F階X6フレームY2軸		9F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1125 / 230		1125 / 230		1125 / 230		1125 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.681		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.691		0.689		0.689		
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	5.4		5.9		6.2		6.4		
	Qds	1838.7		1781.1		1700.3		1600.7		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1251.1		1245.9		1245.9		
	Qw	5619.8		5619.8		5619.8		5619.8		
	rQw	3813.4		3829.4		3813.4		3813.4		
	ΣQc	3738.0		3747.1		3747.1		3747.1		
	Q1	1868.8		1876.6		1868.8		1868.8		
	Q2	6349.9		6382.7		6356.1		6356.1		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	146.3		141.7		135.3		127.3	
Tv		81.1		78.6		75.0		70.6		
Th		203.2		196.0		187.9		176.9		
aTd		4-D13 308.8		4-D13 308.8		4-D13 308.8		4-D13 308.8		
aTv		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
aTh		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	
	X	主筋1	4-D32	5-D32	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	8-D32	8-D32	8-D29	8-D29	8-D29	8-D29	8-D29	8-D29
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		158.80	174.68	141.24	141.24	141.24	141.24	141.24	141.24
	長期	NI	7094.2	7094.2	6368.1	6368.1	5649.2	5649.2	4930.2	4930.2
		MI	1793.5	1793.5	1579.4	1579.4	1410.7	1410.7	1242.8	1242.8
		Nc	3696.6	3696.6	3315.7	3315.7	2942.2	2942.2	2568.7	2568.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16236.7	17365.4	15983.9	16883.9	15983.9	16883.9	15983.9	16883.9
		Nat	3096.6	3406.3	2754.2	2754.2	2754.2	2754.2	2754.2	2754.2
	短期	Ns	12913.2	12913.2	6312.9	6312.9	5602.3	5602.3	4891.8	4891.8
		Ms	5373.8	5373.8	35112.9	35112.9	29858.5	29858.5	24872.4	24872.4
		L. no	K3	K3	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6904.4	6904.4	6082.5	6082.5	5289.4	5289.4	4518.6	4518.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	32473.4	34730.8	31967.7	33767.7	31967.7	33767.7	31967.7	33767.7
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		10F階X6フレームY2軸		11F階X6フレームY2軸		12F階X6フレームY2軸		13F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1125 / 230		1125 / 230		1125 / 230		1125 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.681		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.691		0.689		0.689		
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		0.94		0.94		
	Qdl	6.7		7.0		7.2		7.4		
	Qds	1491.7		1374.2		1231.0		1071.9		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1251.1		1245.9		1245.9		
	Qw	5619.8		5619.8		5619.8		5619.8		
	rQw	3813.4		3829.4		3813.4		3813.4		
	ΣQc	3759.2		3759.2		3759.2		3759.2		
	Q1	1868.8		1876.6		1868.8		1868.8		
	Q2	6364.3		6391.0		6364.3		6364.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	118.7		109.3		97.9		85.3		
	Tv	65.8		60.6		54.3		47.3		
	Th	164.9		151.2		136.1		118.5		
	aTd	4-D13 308.8		4-D13 308.8		4-D13 308.8		4-D13 308.8		
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
	付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
		B x D	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75
X		主筋1	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
Y		主筋1	10-D25	10-D25	10-D25	10-D25	10-D25	10-D25	10-D25	10-D25
		主筋2								
		芯鉄筋								
Ag		141.96	131.82	141.96	131.82	141.96	131.82	131.82	131.82	
長期		NI	4222.3	4222.3	3514.3	3514.3	2808.1	2808.1	2099.2	2099.2
		MI	1070.4	1070.4	898.7	898.7	716.6	716.6	534.6	534.6
		Nc	2200.3	2200.3	1832.0	1832.0	1463.7	1463.7	1094.1	1094.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15994.2	16748.2	15994.2	16748.2	15994.2	16748.2	15848.2	16748.2
		Nat	3052.1	2834.1	3052.1	2834.1	3052.1	2834.1	2834.1	2834.1
短期		Ns	4190.1	4190.1	3488.5	3488.5	2788.1	2788.1	2085.1	2085.1
		Ms	20180.9	20180.9	15793.7	15793.7	11693.9	11693.9	8030.3	8030.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3776.8	3776.8	3060.4	3060.4	2368.6	2368.6	1711.8	1711.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	31988.4	33496.4	31988.4	33496.4	31988.4	33496.4	31696.4	33496.4
Nat		4897.6	4547.8	4897.6	4547.8	4897.6	4547.8	4547.8	4547.8	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		
部材位置		14F階X6フレ-AY2軸		15F階X6フレ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1125 / 230		1125 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		
	r3	0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @150D		D13 @150D		
	横筋	D13 @150D		D13 @150D		
応力	ps	0.94		0.94		
	Qdl	7.5		7.6		
	Qds	893.7		686.4		
	L. no	K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		
	Qw	5619.8		5619.8		
	rQw	3813.4		3813.4		
	ΣQc	3759.2		3759.2		
	Q1	1868.8		1868.8		
	Q2	6364.3		6364.3		
開口	判定	OK		OK		
	Td	71.1		54.6		
	Tv	39.4		30.3		
	Th	98.8		75.9		
	aTd	4-D13 308.8		4-D13 308.8		
	aTv	4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	155x 75	165x 75	155x 75	165x 75	
	X	主筋1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		主筋2				
		芯鉄筋				
		主筋1	10-D25	10-D25	10-D25	10-D25
	Y	主筋2				
		芯鉄筋				
		Ag	131.82	131.82	131.82	131.82
		長期	Nl	1389.5	1389.5	679.7
	MI		340.9	340.9	147.5	147.5
	Nc		723.2	723.2	352.1	352.1
	Nt		0.0	0.0	0.0	0.0
	Nac		15848.2	16748.2	15848.2	16748.2
	Nat		2834.1	2834.1	2834.1	2834.1
	短期		Ns	1380.8	1380.8	676.4
		Ms	4805.0	4805.0	2080.2	2080.2
		L. no	K1	K1	K1	K1
		Nc	1090.8	1090.8	511.5	511.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	31696.4	33496.4	31696.4	33496.4
		Nat	4547.8	4547.8	4547.8	4547.8
	判定	OK	OK	OK	OK	

A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

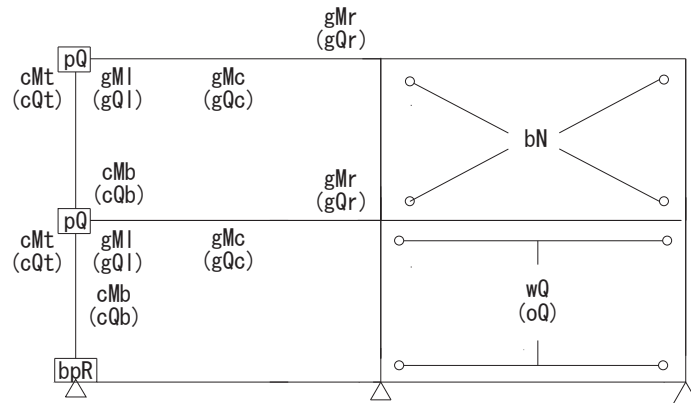

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

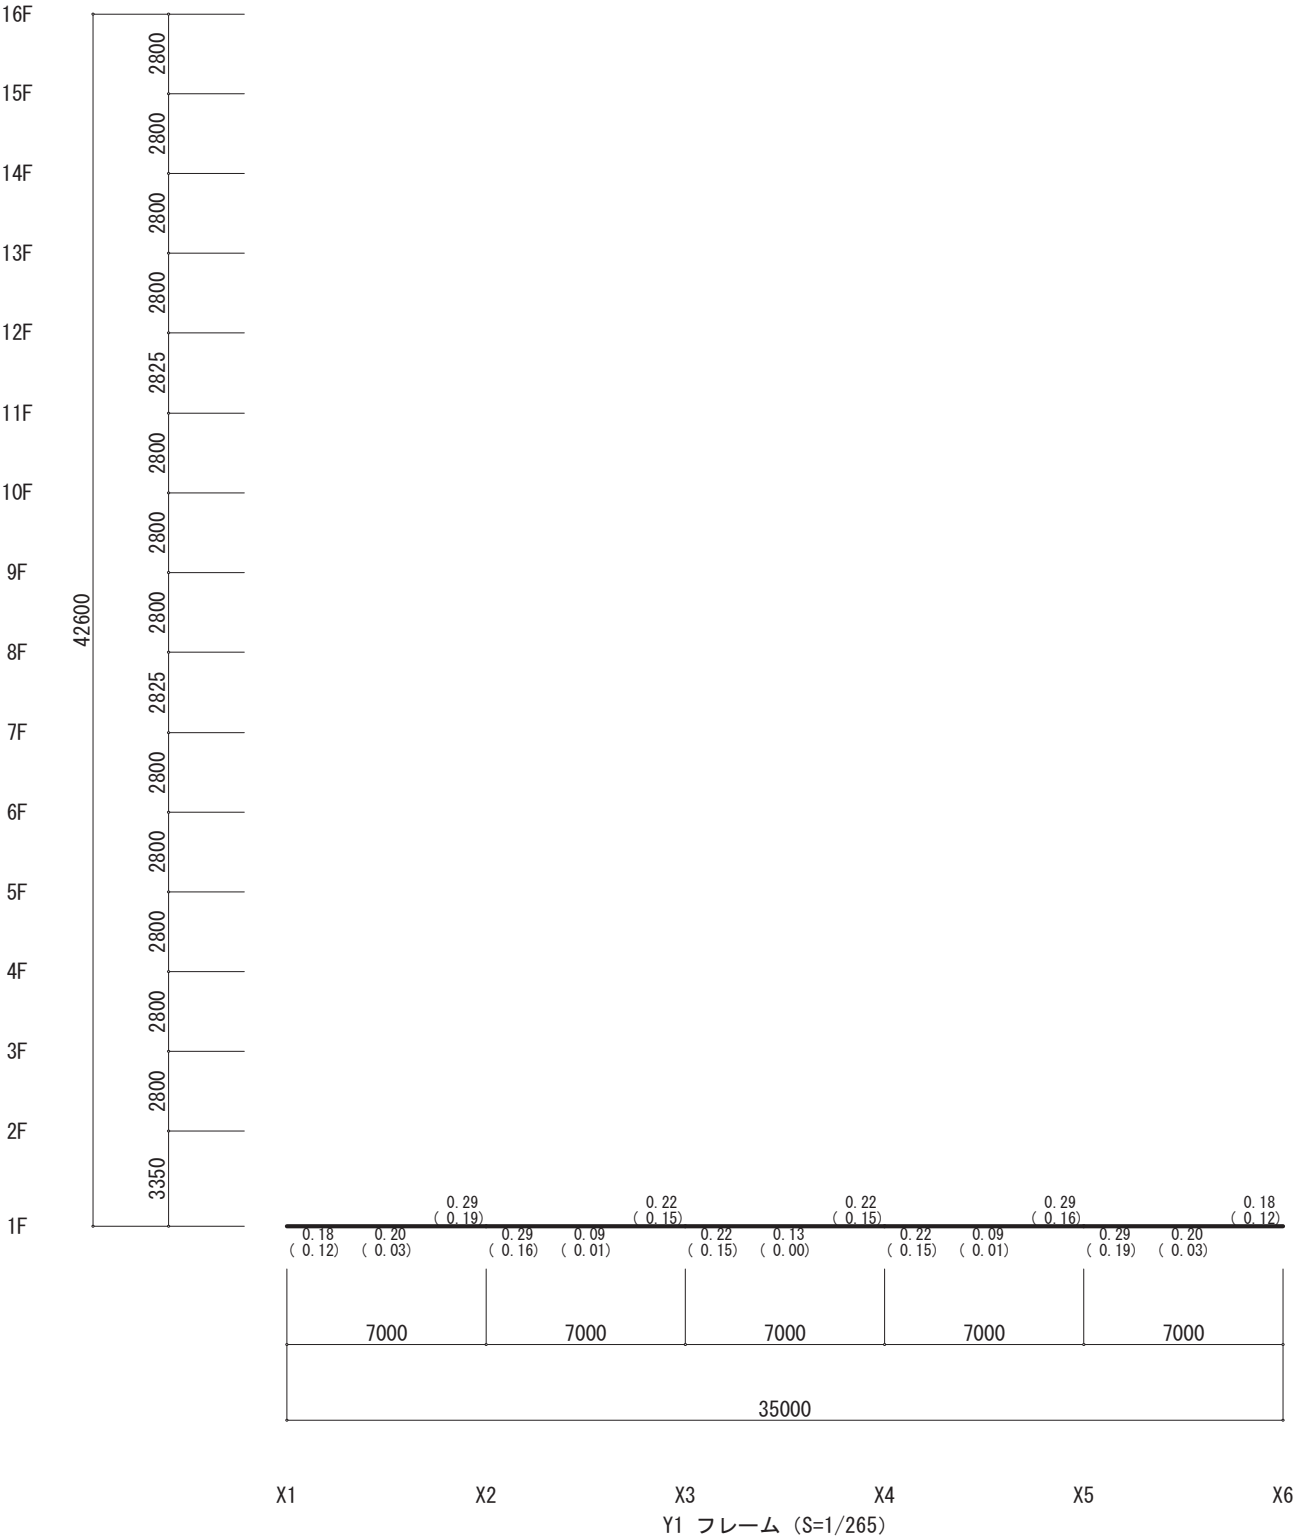


42600	16F	2800	0.06 (0.04)	0.44 (0.35)	0.31 (0.00)	0.00 (0.00)	0.45 (0.35)	0.31 (0.00)	0.00 (0.00)	0.45 (0.35)	0.31 (0.00)	0.00 (0.00)	0.45 (0.35)	0.31 (0.00)	0.00 (0.00)	0.44 (0.35)	0.06 (0.04)	
			0.03 (0.04)	0.31 (0.25)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.00 (0.00)	0.31 (0.25)	0.03 (0.04)			
			0.02 (0.02)	0.31 (0.25)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.31 (0.25)	0.22 (0.00)	0.02 (0.02)
			0.03 (0.02)	0.31 (0.25)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.00 (0.00)	0.31 (0.25)	0.03 (0.02)		
			0.02 (0.02)	0.31 (0.25)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.26 (0.26)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.31 (0.25)	0.22 (0.00)	0.02 (0.02)
			0.02 (0.02)	0.23 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.02 (0.02)		
			0.02 (0.02)	0.23 (0.22)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.15 (0.00)	0.02 (0.02)
			0.02 (0.02)	0.23 (0.22)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.22)	0.15 (0.00)	0.02 (0.02)
			0.02 (0.02)	0.23 (0.21)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.21)	0.15 (0.00)	0.02 (0.02)
			0.02 (0.02)	0.23 (0.21)	0.15 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.21)	0.15 (0.00)	0.02 (0.02)
			0.02 (0.02)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.16 (0.17)	0.00 (0.00)	0.23 (0.21)	0.02 (0.02)
			0.02 (0.02)	0.16 (0.16)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.11 (0.00)	0.02 (0.02)
			0.02 (0.02)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.02 (0.02)
			0.02 (0.02)	0.16 (0.16)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.11 (0.00)	0.02 (0.02)
			0.02 (0.02)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.02 (0.02)
			0.02 (0.02)	0.16 (0.16)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.11 (0.00)	0.02 (0.02)
0.02 (0.02)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.02 (0.02)			
0.02 (0.02)	0.16 (0.16)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.11 (0.00)	0.02 (0.02)			
0.02 (0.02)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.02 (0.02)			
0.02 (0.02)	0.16 (0.16)	0.11 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.11 (0.00)	0.02 (0.02)			
0.02 (0.02)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.17 (0.17)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.02 (0.02)			
0.02 (0.04)	0.16 (0.16)	0.11 (0.00)	0.00 (0.01)	0.16 (0.16)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.10 (0.00)	0.00 (0.00)	0.16 (0.16)	0.11 (0.00)	0.02 (0.04)			
0.04 (0.04)	0.06 (0.06)	0.01 (0.01)	0.05 (0.05)	0.01 (0.01)	0.04 (0.00)	0.05 (0.05)	0.00 (0.00)	0.05 (0.05)	0.00 (0.00)	0.05 (0.05)	0.00 (0.00)	0.05 (0.05)	0.06 (0.06)	0.01 (0.01)	0.07 (0.05)	0.04 (0.04)		


42600	16F	2800	0.09 (0.06)	0.58 (0.52)	0.43 (0.00)	0.61 (0.53)	0.60 (0.52)	0.43 (0.00)	0.60 (0.52)	0.60 (0.52)	0.43 (0.00)	0.60 (0.52)	0.61 (0.53)	0.43 (0.00)	0.58 (0.52)	0.09 (0.06)		
			0.04 (0.06)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)	0.04 (0.06)	
			0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)
			0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)
			0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)
			0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)
			0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)
			0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)
			0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)
			0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)
			0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)
			0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)
			0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)
			0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)
			0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)
			0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.33 (0.29)	0.21 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.23 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.29)	0.21 (0.00)	0.03 (0.03)			
0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.21 (0.00)	0.34 (0.29)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.33)	0.00 (								

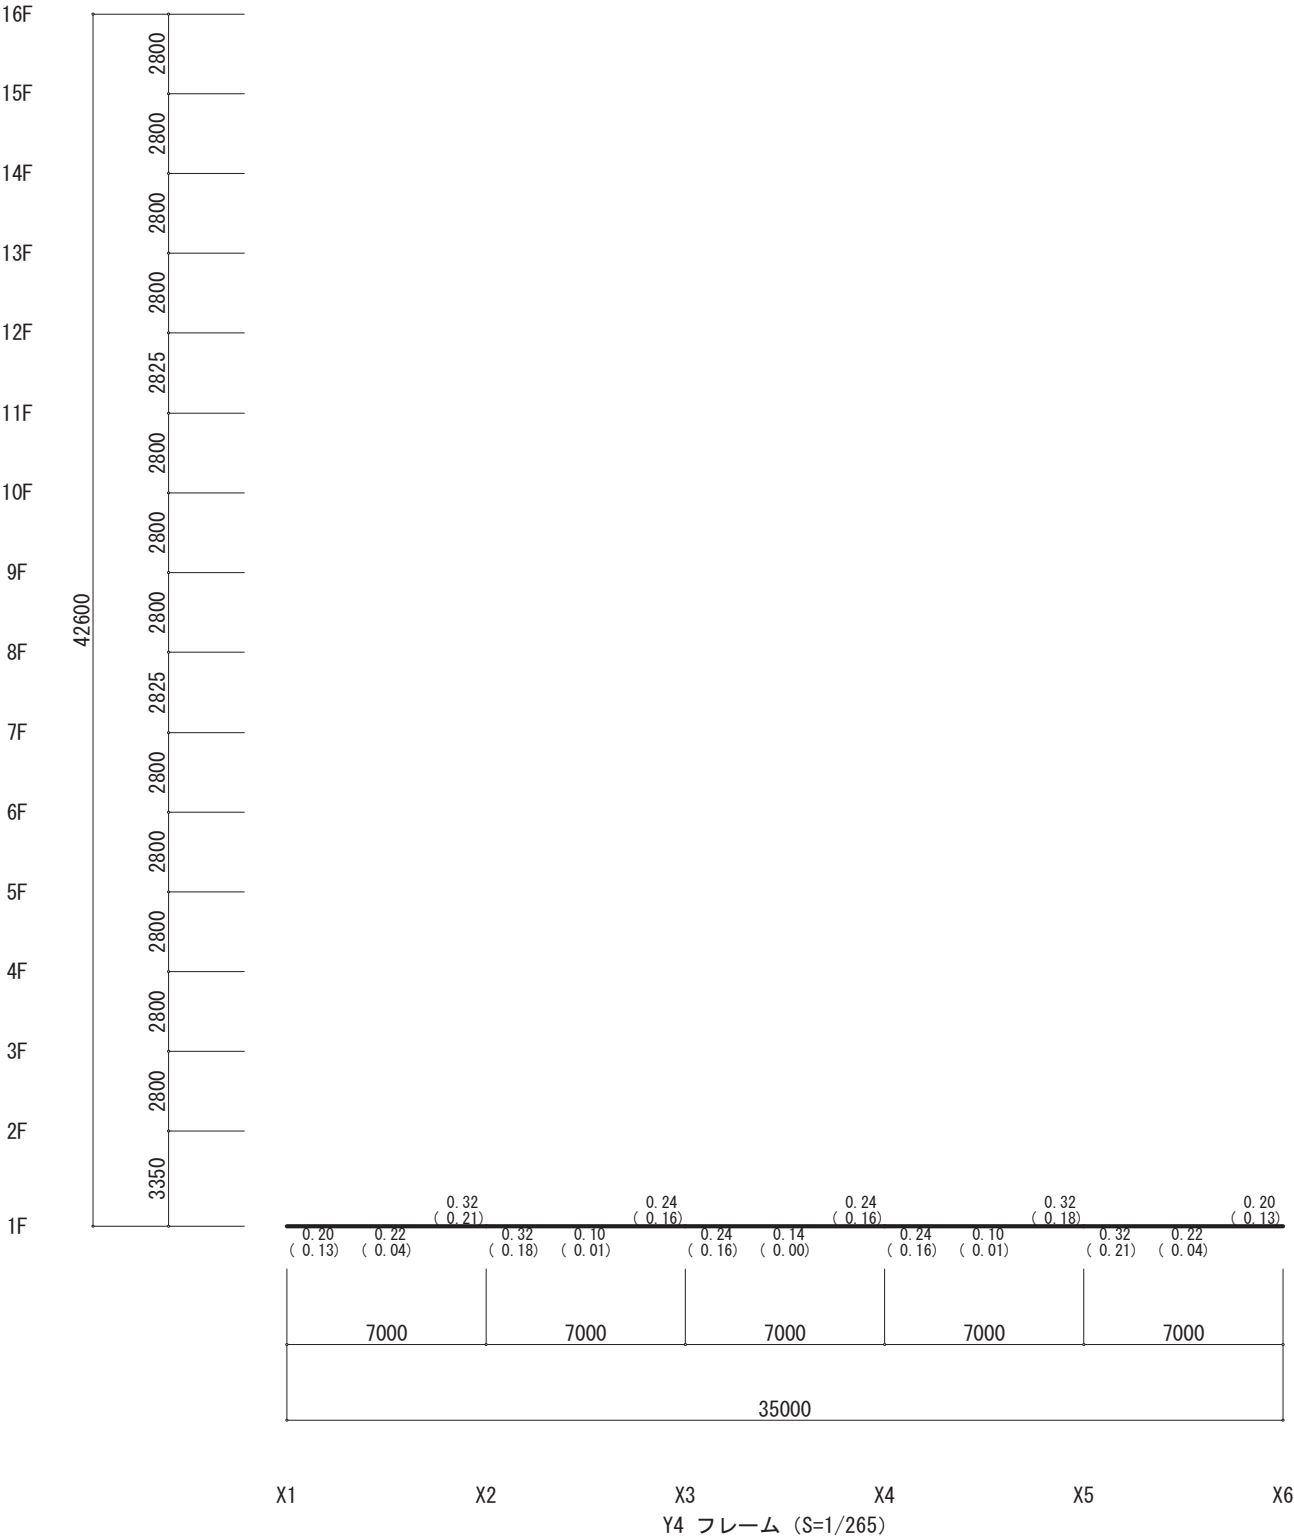

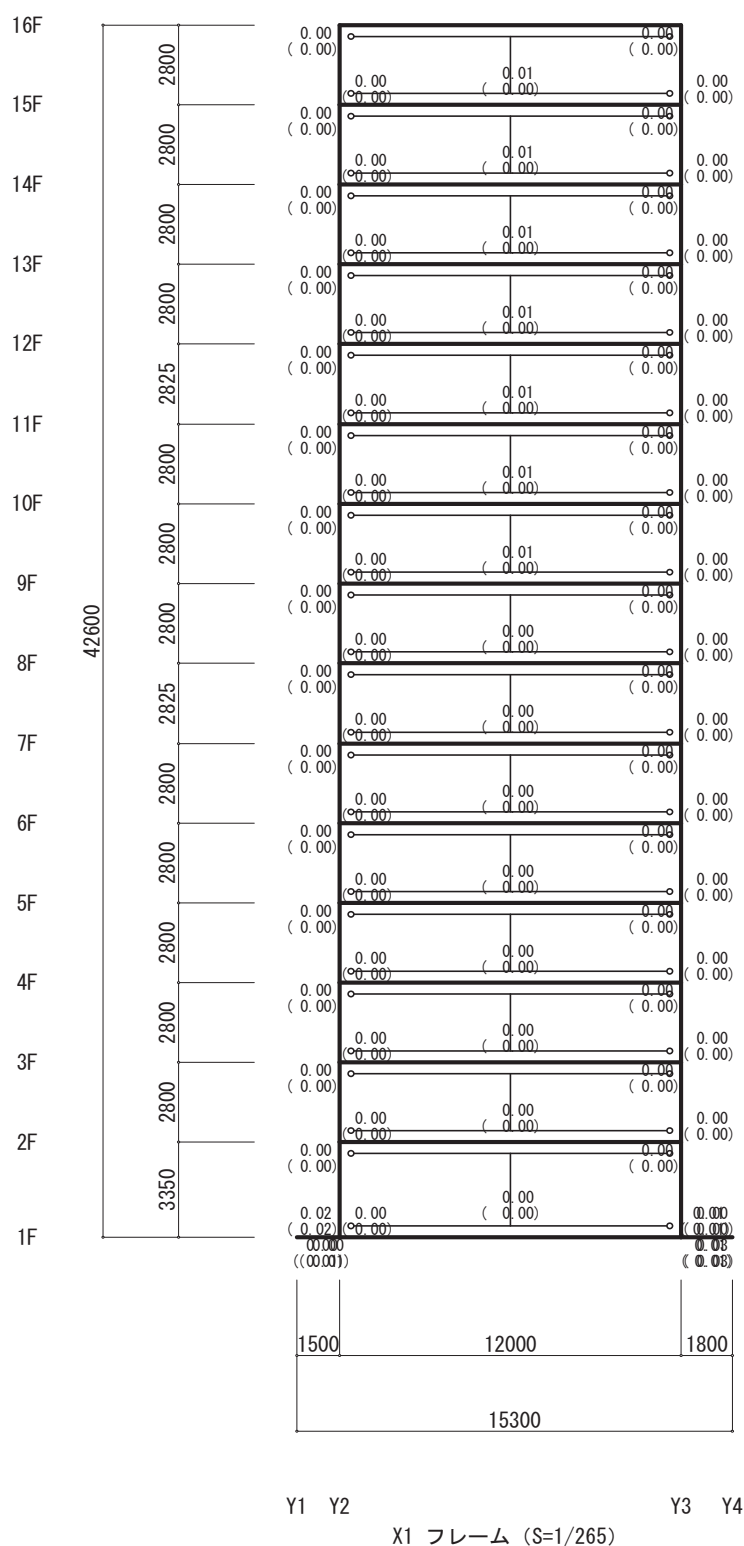


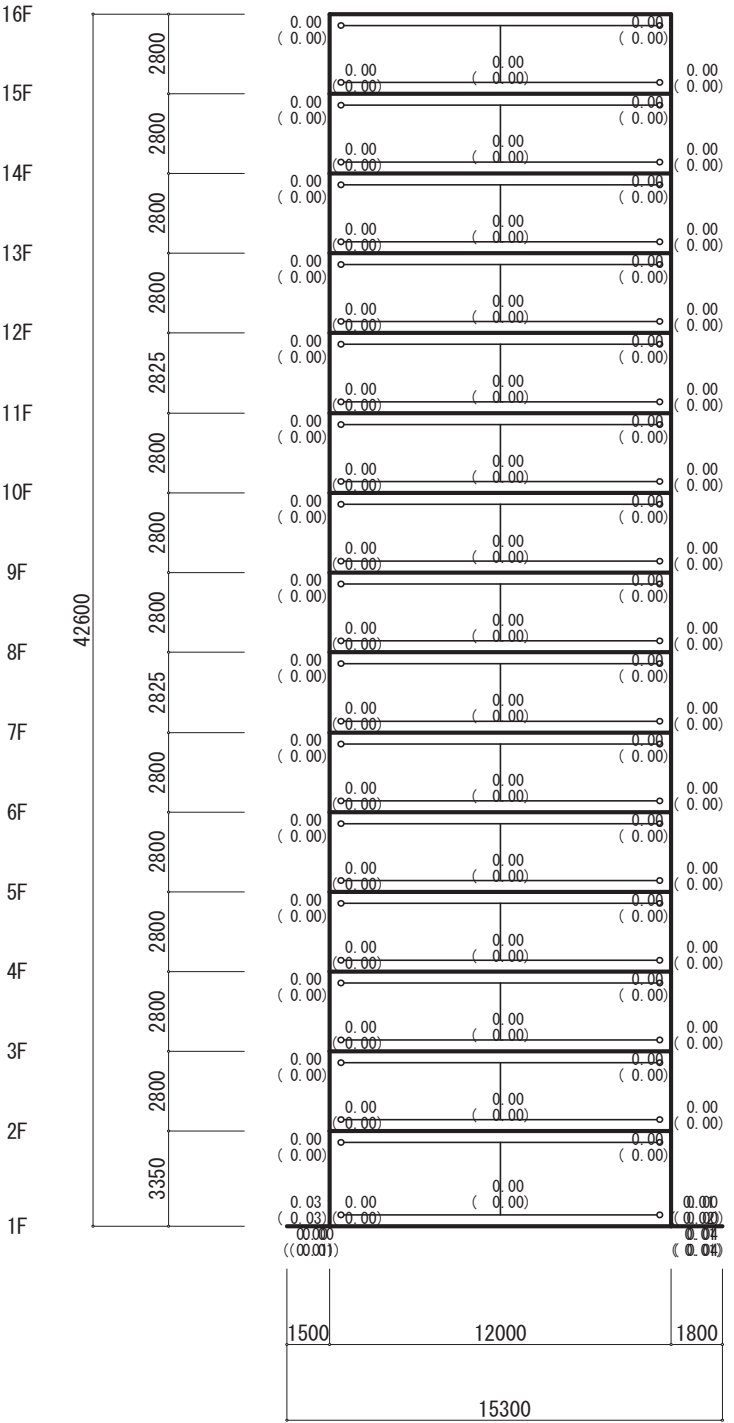


Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

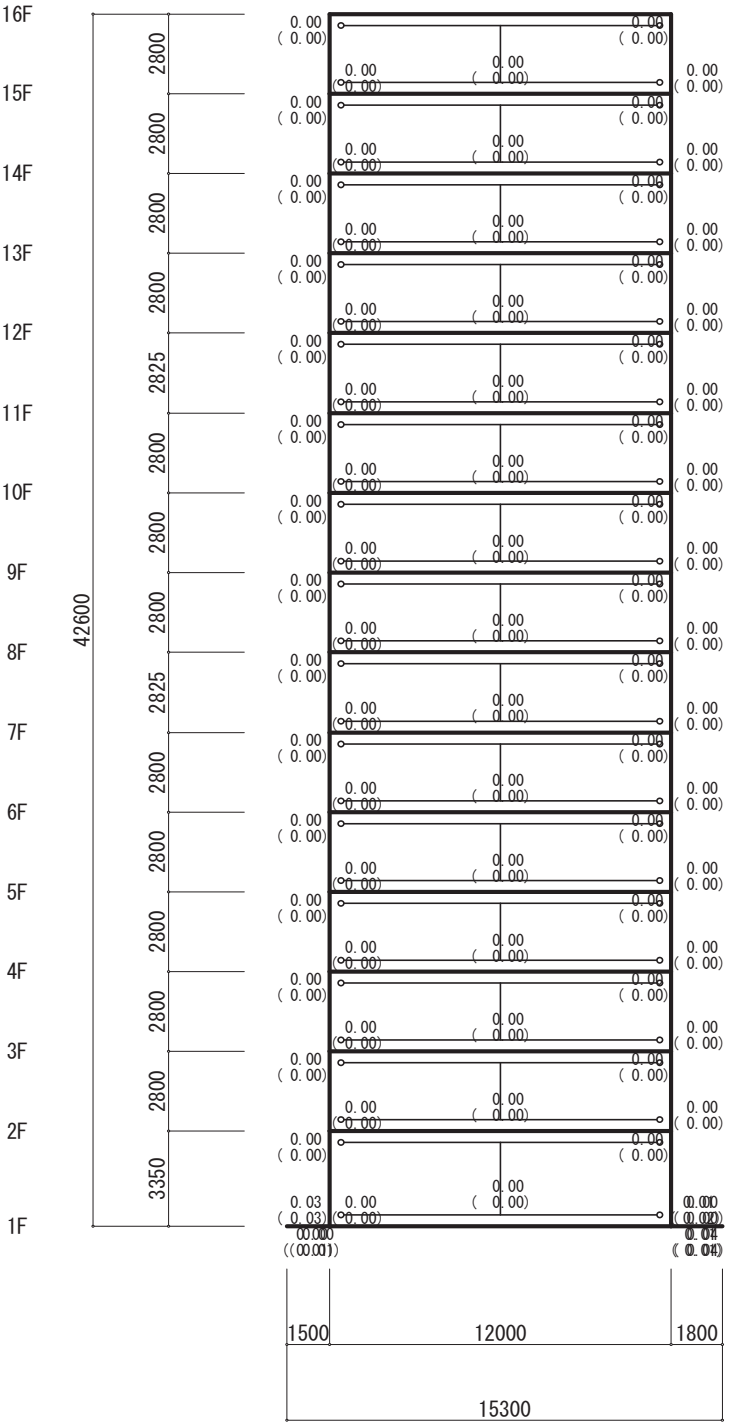


Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

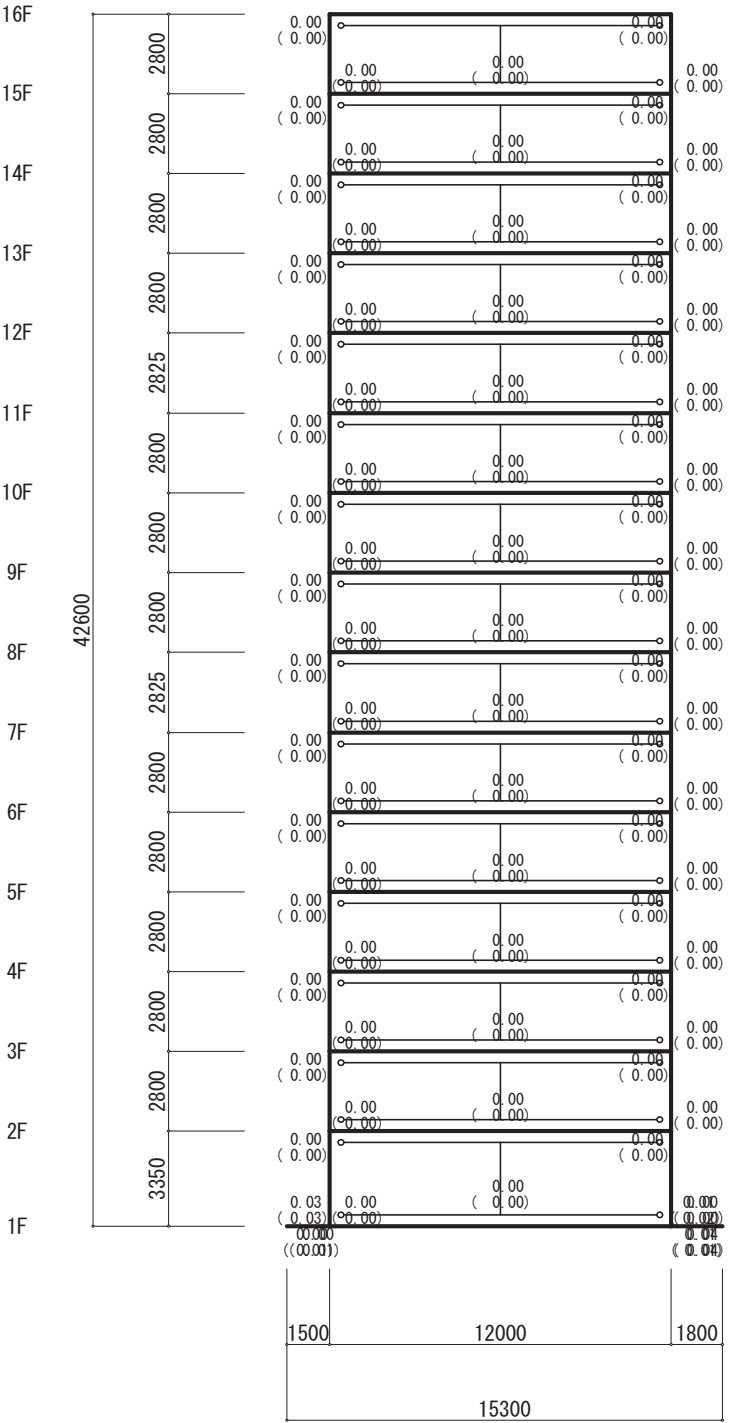

Y1 Y2 X4 フレーム (S=1/265) Y3 Y4


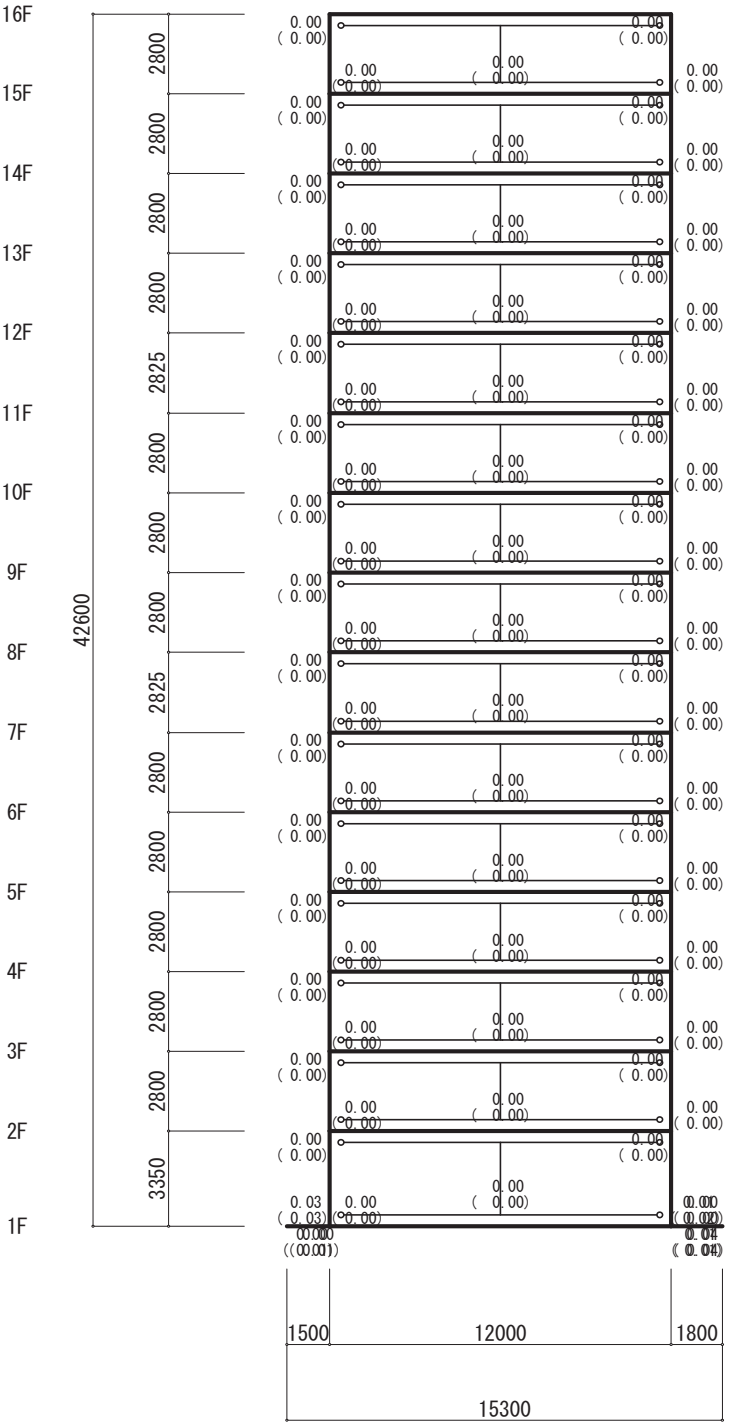


Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

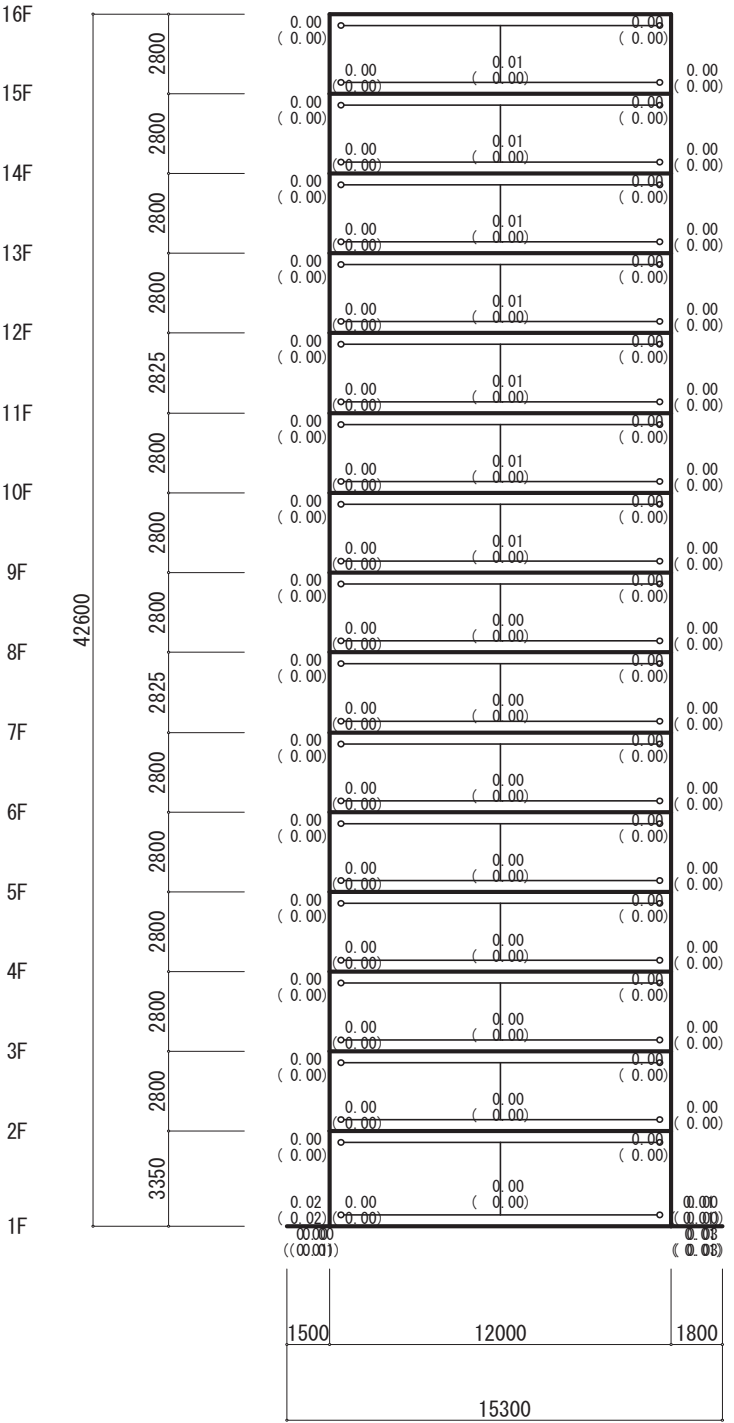

Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

(2) 短期荷重時断面検定比図

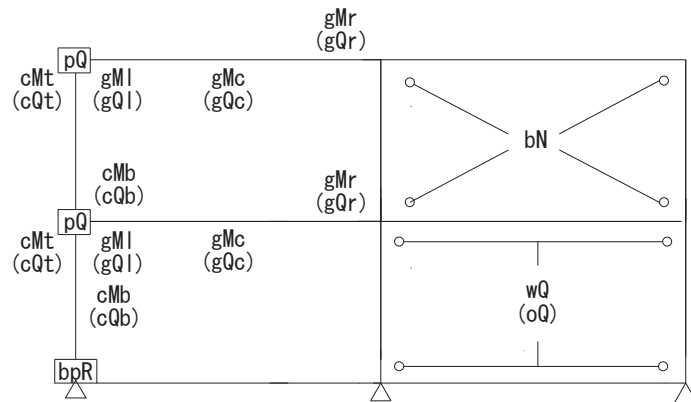

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値
 bN : ブレースの軸力検定値
 pQ : 接合部のせん断力検定値
 bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

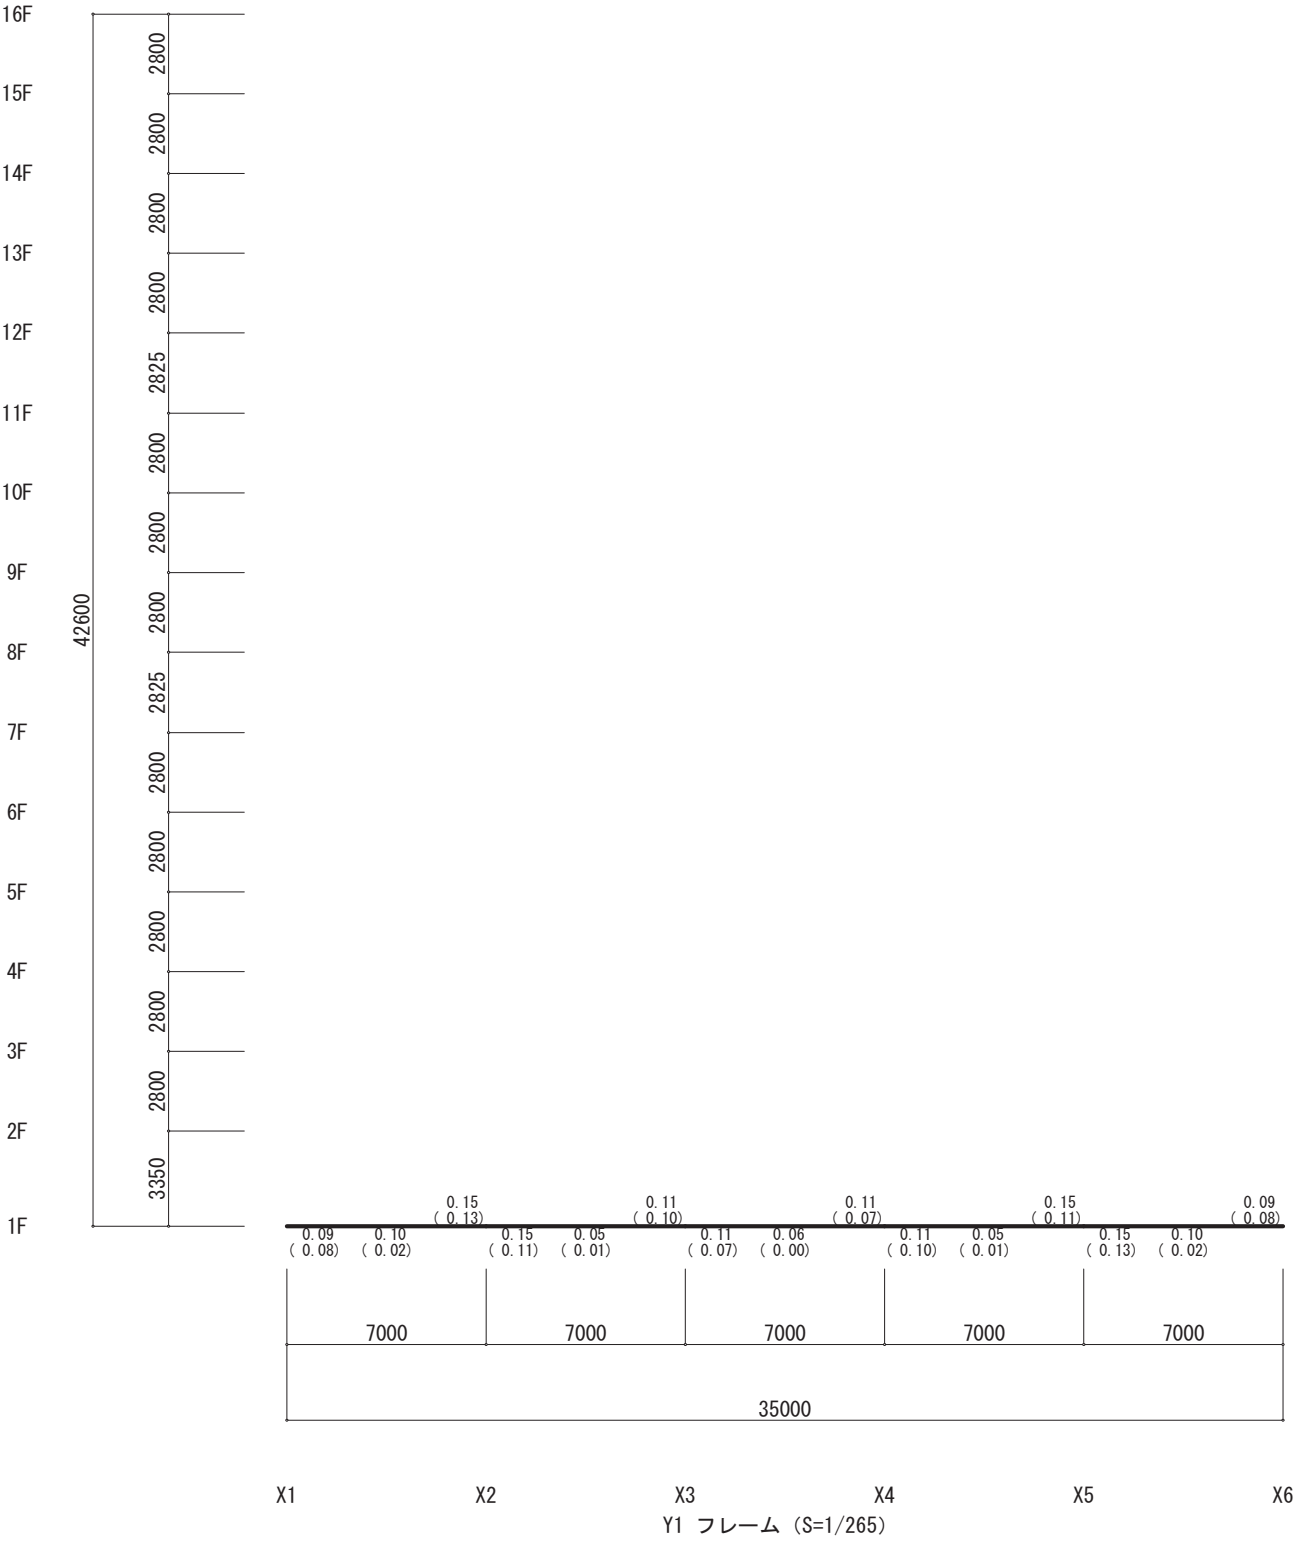


42600	2800	16F	0.16 (0.05)	0.85 (0.60)	0.21 (0.34)	0.32 (0.29)	0.92 (0.64)	0.19 (0.39)	0.34 (0.32)	0.93 (0.65)	0.19 (0.39)	0.34 (0.32)	0.91 (0.64)	0.19 (0.39)	0.32 (0.29)	0.84 (0.60)	0.21 (0.34)	0.85 (0.60)		
		15F	0.26 (0.18)	0.12 (0.05)	0.80 (0.69)	0.12 (0.50)	0.38 (0.41)	0.73 (0.78)	0.09 (0.56)	0.39 (0.43)	0.75 (0.79)	0.09 (0.57)	0.39 (0.43)	0.73 (0.78)	0.09 (0.56)	0.38 (0.41)	0.79 (0.69)	0.12 (0.50)	0.26 (0.18)	0.12 (0.05)
		14F	0.25 (0.25)	0.11 (0.18)	0.93 (0.72)	0.12 (0.52)	0.37 (0.50)	0.83 (0.87)	0.09 (0.65)	0.38 (0.53)	0.84 (0.88)	0.09 (0.66)	0.38 (0.53)	0.83 (0.87)	0.09 (0.65)	0.37 (0.50)	0.91 (0.72)	0.12 (0.52)	0.25 (0.25)	0.11 (0.18)
		13F	0.22 (0.28)	0.05 (0.25)	0.79 (0.78)	0.08 (0.59)	0.33 (0.58)	0.84 (0.82)	0.08 (0.64)	0.34 (0.60)	0.85 (0.83)	0.07 (0.65)	0.34 (0.60)	0.84 (0.82)	0.08 (0.64)	0.33 (0.58)	0.78 (0.78)	0.08 (0.59)	0.22 (0.28)	0.05 (0.25)
		12F	0.19 (0.31)	0.03 (0.28)	0.86 (0.84)	0.08 (0.66)	0.29 (0.70)	0.91 (0.89)	0.07 (0.70)	0.30 (0.78)	0.92 (0.90)	0.07 (0.71)	0.30 (0.78)	0.91 (0.89)	0.07 (0.70)	0.29 (0.70)	0.85 (0.84)	0.08 (0.66)	0.19 (0.31)	0.03 (0.28)
		11F	0.16 (0.35)	0.07 (0.31)	0.96 (0.87)	0.09 (0.68)	0.32 (0.81)	0.88 (0.93)	0.06 (0.77)	0.37 (0.96)	0.88 (0.93)	0.05 (0.77)	0.37 (0.96)	0.88 (0.93)	0.06 (0.77)	0.32 (0.81)	0.94 (0.87)	0.09 (0.68)	0.16 (0.35)	0.07 (0.31)
		10F	0.10 (0.37)	0.10 (0.35)	0.99 (0.97)	0.09 (0.68)	0.23 (0.66)	0.91 (0.93)	0.06 (0.77)	0.28 (0.73)	0.91 (0.93)	0.05 (0.77)	0.28 (0.73)	0.91 (0.93)	0.06 (0.77)	0.23 (0.66)	0.97 (0.87)	0.09 (0.68)	0.10 (0.37)	0.10 (0.35)
		9F	0.13 (0.44)	0.14 (0.37)	0.88 (0.93)	0.06 (0.77)	0.24 (0.70)	0.91 (0.93)	0.05 (0.77)	0.24 (0.71)	0.92 (0.93)	0.05 (0.77)	0.24 (0.71)	0.91 (0.93)	0.05 (0.77)	0.24 (0.70)	0.87 (0.93)	0.06 (0.77)	0.13 (0.44)	0.14 (0.37)
		8F	0.11 (0.44)	0.15 (0.44)	0.89 (0.93)	0.06 (0.77)	0.22 (0.69)	0.91 (0.93)	0.05 (0.77)	0.22 (0.71)	0.92 (0.93)	0.05 (0.77)	0.22 (0.71)	0.91 (0.93)	0.05 (0.77)	0.22 (0.69)	0.87 (0.93)	0.06 (0.77)	0.11 (0.44)	0.15 (0.44)
		7F	0.08 (0.41)	0.16 (0.44)	0.88 (0.92)	0.06 (0.77)	0.25 (0.66)	0.90 (0.93)	0.05 (0.77)	0.18 (0.68)	0.90 (0.93)	0.05 (0.77)	0.18 (0.68)	0.90 (0.93)	0.05 (0.77)	0.17 (0.66)	0.86 (0.92)	0.06 (0.77)	0.08 (0.41)	0.16 (0.44)
		6F	0.08 (0.42)	0.13 (0.41)	0.86 (0.90)	0.06 (0.75)	0.20 (0.67)	0.88 (0.93)	0.05 (0.77)	0.18 (0.68)	0.88 (0.93)	0.05 (0.77)	0.18 (0.68)	0.88 (0.93)	0.05 (0.77)	0.17 (0.67)	0.85 (0.91)	0.06 (0.75)	0.08 (0.42)	0.13 (0.41)
		5F	0.07 (0.43)	0.13 (0.42)	0.85 (0.89)	0.06 (0.74)	0.16 (0.64)	0.86 (0.91)	0.05 (0.75)	0.16 (0.65)	0.86 (0.91)	0.05 (0.76)	0.16 (0.65)	0.86 (0.91)	0.05 (0.75)	0.16 (0.64)	0.83 (0.89)	0.06 (0.74)	0.07 (0.43)	0.13 (0.42)
		4F	0.04 (0.44)	0.15 (0.43)	0.82 (0.86)	0.06 (0.71)	0.13 (0.58)	0.83 (0.87)	0.05 (0.72)	0.13 (0.59)	0.83 (0.88)	0.05 (0.72)	0.13 (0.59)	0.83 (0.87)	0.05 (0.72)	0.13 (0.58)	0.81 (0.86)	0.06 (0.71)	0.04 (0.44)	0.15 (0.43)
		3F	0.03 (0.53)	0.18 (0.44)	0.74 (0.79)	0.06 (0.66)	0.23 (0.58)	0.76 (0.80)	0.05 (0.66)	0.06 (0.59)	0.76 (0.80)	0.05 (0.67)	0.06 (0.59)	0.76 (0.80)	0.05 (0.66)	0.06 (0.58)	0.74 (0.79)	0.06 (0.66)	0.03 (0.53)	0.18 (0.44)
		2F	0.21 (0.71)	0.28 (0.53)	0.61 (0.66)	0.06 (0.52)	0.30 (0.73)	0.61 (0.66)	0.05 (0.52)	0.10 (0.66)	0.30 (0.66)	0.05 (0.52)	0.10 (0.66)	0.30 (0.66)	0.05 (0.52)	0.10 (0.73)	0.61 (0.66)	0.06 (0.52)	0.21 (0.71)	0.28 (0.53)
		1F	0.58 (0.71)	0.22 (0.36)	0.62 (0.73)	0.18 (0.26)	0.05 (0.21)	0.21 (0.23)	0.57 (0.66)	0.23 (0.28)	0.23 (0.23)	0.03 (0.23)	0.21 (0.23)	0.57 (0.66)	0.23 (0.28)	0.18 (0.26)	0.62 (0.73)	0.35 (0.29)	0.58 (0.71)	0.58 (0.71)
			7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000					
			35000																	
X1			X2		X3		X4		X5		X6									
			Y2 フレーム (S=1/265)																	

42600	16F	2800	0.20 (0.07)	0.82 (0.80)	0.23 (0.43)	0.35 (0.29)	0.90 (0.86)	0.21 (0.49)	0.37 (0.32)	0.91 (0.88)	0.21 (0.50)	0.37 (0.32)	0.90 (0.86)	0.21 (0.49)	0.35 (0.29)	0.82 (0.81)	0.23 (0.43)	0.20 (0.07)	
			0.14 (0.07)	0.72 (0.69)	0.03 (0.29)	0.82 (0.76)	0.03 (0.32)	0.83 (0.77)	0.03 (0.32)	0.82 (0.76)	0.03 (0.29)	0.73 (0.69)	0.14 (0.07)						
			0.29 (0.21)	0.73 (0.69)	0.11 (0.46)	0.38 (0.39)	0.82 (0.76)	0.11 (0.51)	0.39 (0.39)	0.83 (0.77)	0.11 (0.52)	0.39 (0.39)	0.82 (0.76)	0.11 (0.51)	0.38 (0.39)	0.72 (0.69)	0.11 (0.46)	0.29 (0.21)	
			0.12 (0.21)	0.83 (0.78)	0.04 (0.39)	0.92 (0.85)	0.04 (0.39)	0.94 (0.86)	0.04 (0.39)	0.92 (0.85)	0.04 (0.39)	0.84 (0.78)	0.12 (0.21)						
			0.28 (0.27)	0.84 (0.78)	0.11 (0.55)	0.37 (0.52)	0.92 (0.85)	0.11 (0.59)	0.38 (0.56)	0.94 (0.86)	0.11 (0.61)	0.38 (0.56)	0.92 (0.85)	0.11 (0.59)	0.37 (0.52)	0.83 (0.78)	0.11 (0.55)	0.28 (0.27)	
			0.07 (0.27)	0.88 (0.77)	0.13 (0.52)	0.84 (0.86)	0.17 (0.56)	0.85 (0.87)	0.17 (0.56)	0.85 (0.87)	0.17 (0.56)	0.89 (0.76)	0.07 (0.27)						
			0.23 (0.30)	0.89 (0.76)	0.11 (0.55)	0.34 (0.49)	0.85 (0.86)	0.08 (0.66)	0.37 (0.56)	0.85 (0.87)	0.08 (0.67)	0.37 (0.56)	0.84 (0.86)	0.08 (0.66)	0.34 (0.49)	0.88 (0.77)	0.11 (0.55)	0.23 (0.30)	
			0.02 (0.30)	0.96 (0.83)	0.16 (0.49)	0.91 (0.93)	0.19 (0.56)	0.92 (0.94)	0.19 (0.56)	0.92 (0.93)	0.19 (0.56)	0.97 (0.83)	0.02 (0.30)						
			0.20 (0.32)	0.97 (0.83)	0.11 (0.61)	0.30 (0.55)	0.92 (0.93)	0.08 (0.72)	0.32 (0.63)	0.92 (0.94)	0.08 (0.73)	0.32 (0.63)	0.91 (0.93)	0.08 (0.72)	0.30 (0.55)	0.96 (0.83)	0.11 (0.61)	0.20 (0.32)	
			0.06 (0.32)	0.85 (0.88)	0.21 (0.55)	0.93 (0.88)	0.26 (0.63)	0.93 (0.88)	0.26 (0.63)	0.93 (0.88)	0.26 (0.63)	0.87 (0.87)	0.06 (0.32)						
			0.16 (0.35)	0.87 (0.87)	0.10 (0.65)	0.28 (0.58)	0.93 (0.88)	0.07 (0.70)	0.32 (0.69)	0.93 (0.88)	0.07 (0.70)	0.32 (0.69)	0.93 (0.88)	0.07 (0.70)	0.28 (0.58)	0.85 (0.88)	0.10 (0.65)	0.16 (0.35)	
			0.10 (0.36)	0.89 (0.90)	0.09 (0.68)	0.20 (0.65)	0.96 (0.88)	0.07 (0.70)	0.23 (0.76)	0.96 (0.88)	0.07 (0.70)	0.23 (0.76)	0.96 (0.88)	0.07 (0.70)	0.20 (0.65)	0.88 (0.90)	0.09 (0.68)	0.10 (0.36)	
			0.13 (0.36)	0.90 (0.88)	0.26 (0.65)	0.91 (0.98)	0.29 (0.76)	0.92 (0.98)	0.29 (0.76)	0.91 (0.98)	0.29 (0.76)	0.91 (0.98)	0.26 (0.65)	0.13 (0.36)					
			0.12 (0.42)	0.91 (0.88)	0.08 (0.70)	0.22 (0.72)	0.91 (0.98)	0.06 (0.81)	0.25 (0.83)	0.92 (0.98)	0.05 (0.81)	0.25 (0.83)	0.91 (0.98)	0.06 (0.81)	0.22 (0.72)	0.90 (0.88)	0.08 (0.70)	0.12 (0.42)	
			0.10 (0.54)	0.91 (0.88)	0.08 (0.70)	0.19 (0.82)	0.92 (0.98)	0.06 (0.81)	0.22 (0.89)	0.92 (0.98)	0.05 (0.81)	0.22 (0.89)	0.91 (0.98)	0.06 (0.81)	0.19 (0.82)	0.90 (0.88)	0.08 (0.70)	0.10 (0.54)	
			0.12 (0.61)	0.94 (0.95)	0.32 (0.82)	0.99 (0.95)	0.31 (0.89)	1.00 (0.95)	0.31 (0.89)	0.99 (0.95)	0.32 (0.82)	0.96 (0.95)	0.12 (0.61)						
0.18 (0.61)	0.94 (0.95)	0.27 (0.78)	0.98 (0.95)	0.27 (0.80)	0.99 (0.95)	0.27 (0.80)	0.98 (0.95)	0.27 (0.78)	0.95 (0.95)	0.18 (0.61)									
0.12 (0.68)	0.95 (0.95)	0.06 (0.79)	0.20 (0.83)	0.98 (0.95)	0.05 (0.79)	0.20 (0.85)	0.99 (0.95)	0.05 (0.79)	0.20 (0.85)	0.98 (0.95)	0.05 (0.79)	0.20 (0.83)	0.94 (0.95)	0.06 (0.79)	0.12 (0.68)				
0.14 (0.76)	0.91 (0.93)	0.06 (0.79)	0.22 (0.89)	0.93 (0.93)	0.04 (0.79)	0.23 (0.91)	0.93 (0.85)	0.04 (0.79)	0.23 (0.91)	0.93 (0.85)	0.04 (0.79)	0.22 (0.89)	0.89 (0.93)	0.06 (0.79)	0.14 (0.76)				
0.10 (0.54)	0.88 (0.93)	0.05 (0.79)	0.19 (0.88)	0.90 (0.93)	0.04 (0.79)	0.19 (0.89)	0.90 (0.93)	0.04 (0.79)	0.19 (0.89)	0.90 (0.93)	0.04 (0.79)	0.19 (0.88)	0.87 (0.93)	0.05 (0.79)	0.10 (0.54)				
0.03 (0.61)	0.82 (0.91)	0.05 (0.77)	0.09 (0.87)	0.84 (0.93)	0.04 (0.79)	0.09 (0.89)	0.84 (0.93)	0.04 (0.79)	0.09 (0.89)	0.84 (0.93)	0.04 (0.79)	0.09 (0.87)	0.82 (0.91)	0.05 (0.77)	0.03 (0.61)				
0.26 (0.61)	0.45 (0.61)	0.05 (0.62)	0.12 (0.83)	0.67 (0.75)	0.05 (0.62)	0.12 (0.76)	0.67 (0.75)	0.04 (0.62)	0.12 (0.76)	0.67 (0.75)	0.05 (0.62)	0.12 (0.83)	0.67 (0.75)	0.05 (0.62)	0.26 (0.61)				
0.77 (0.61)	0.31 (0.40)	0.65 (0.83)	0.26 (0.34)	0.31 (0.32)	0.61 (0.76)	0.33 (0.36)	0.61 (0.76)	0.03 (0.31)	0.33 (0.36)	0.61 (0.76)	0.05 (0.29)	0.26 (0.34)	0.65 (0.83)	0.31 (0.40)	0.39 (0.36)				
		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000			
		35000																	
		X1		X2		X3		X4		X5		X6							
		Y3 フレーム (S=1/265)																	

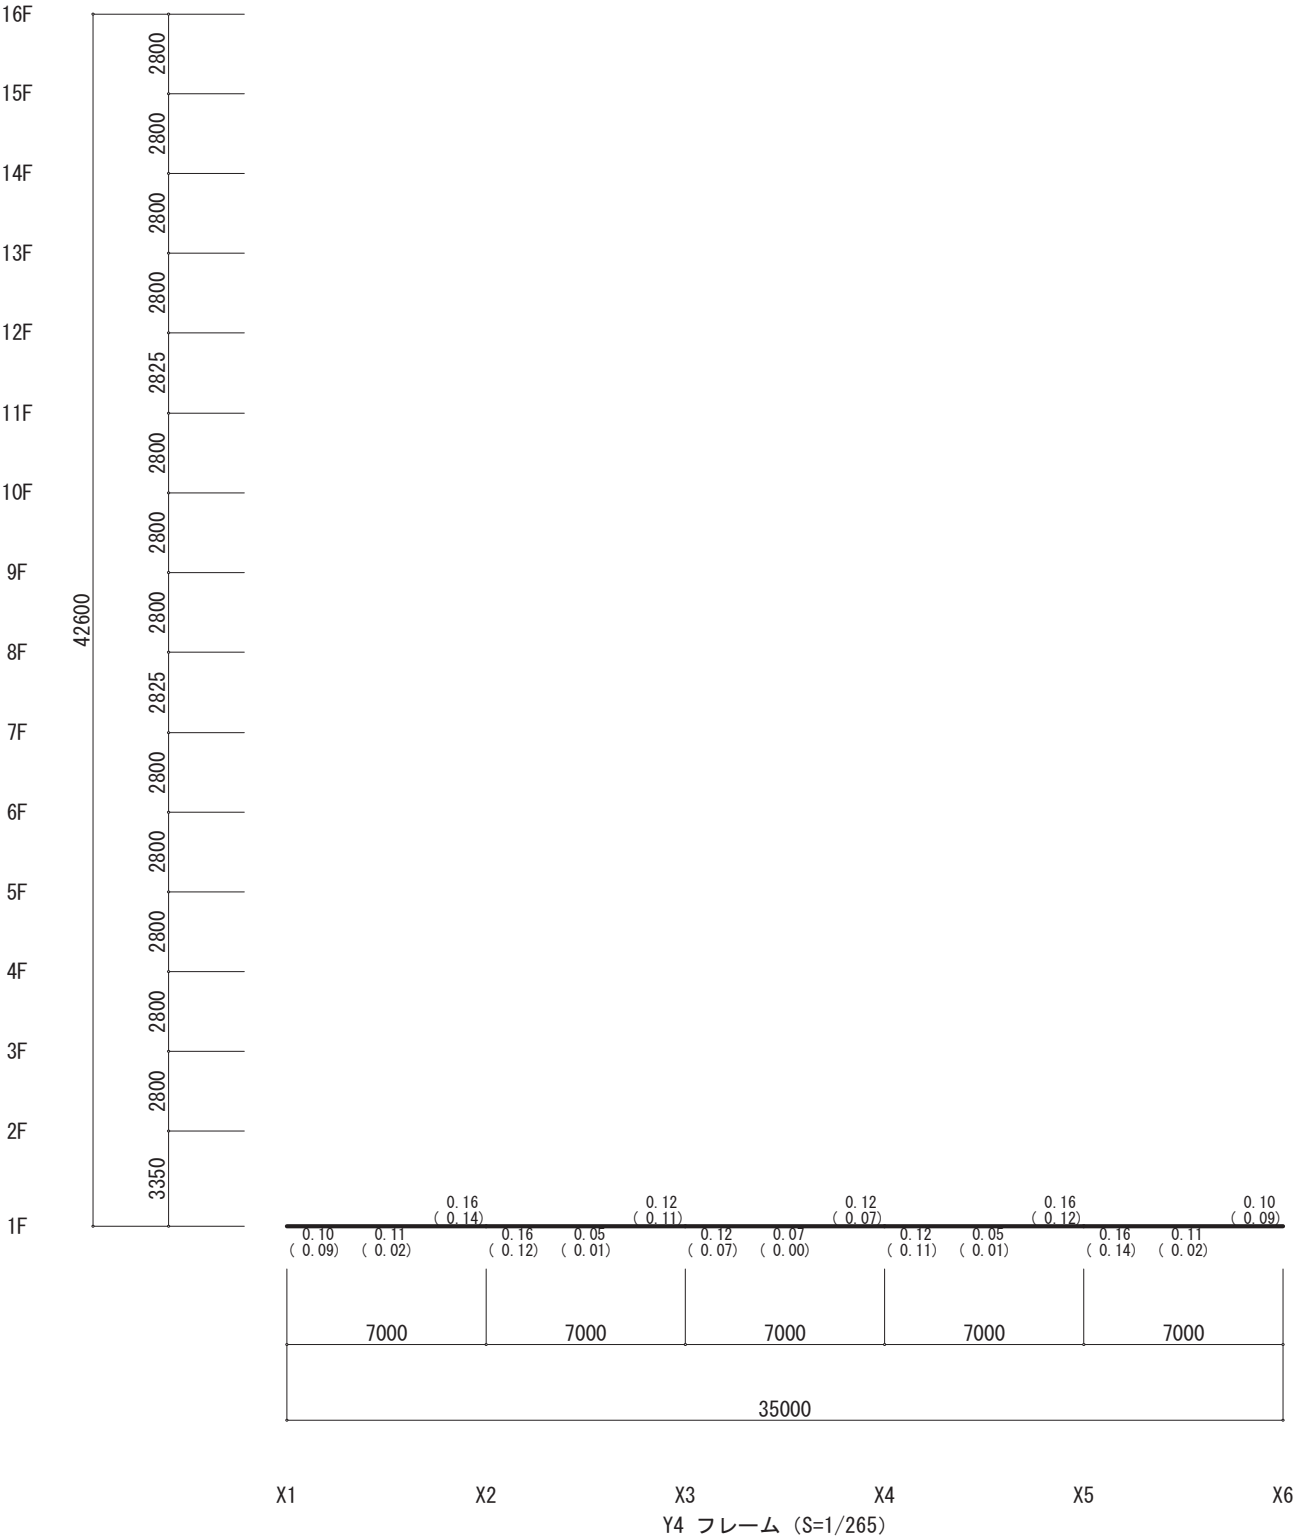


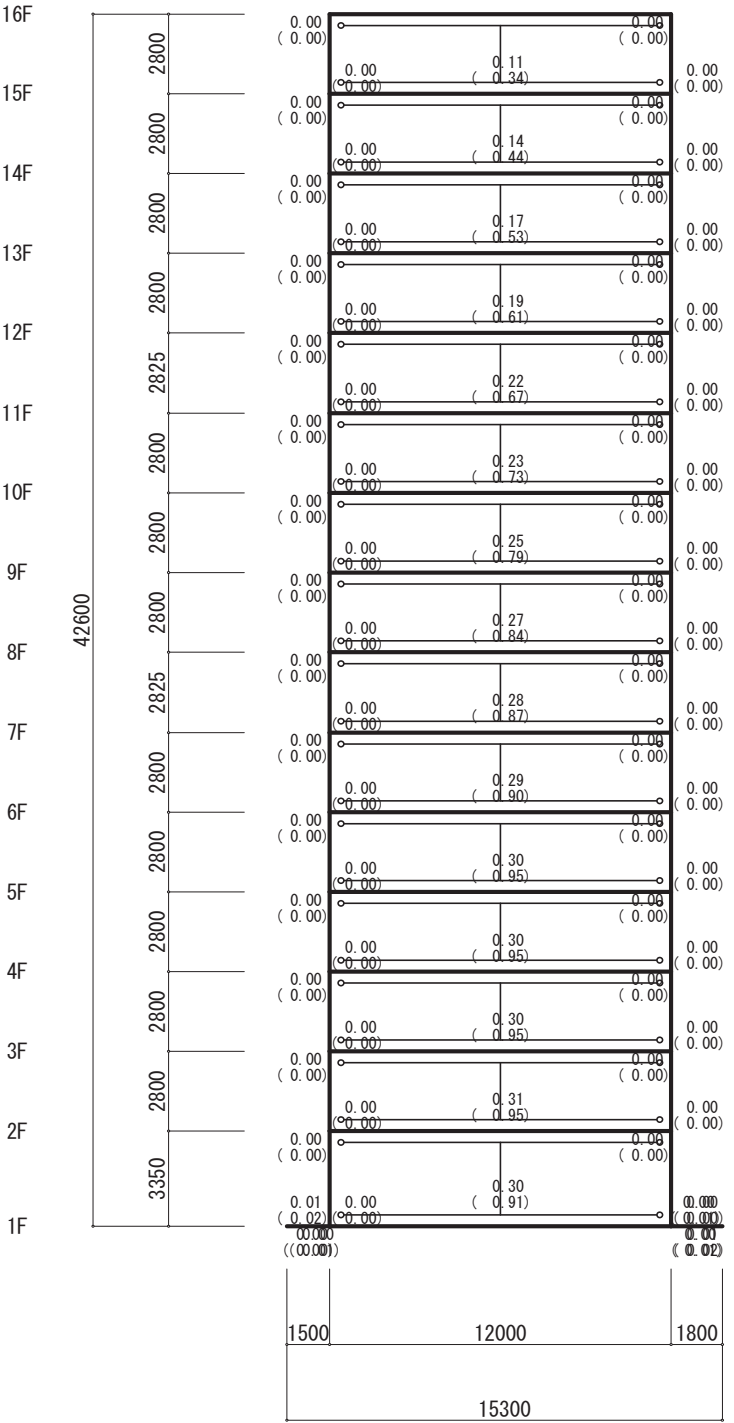


Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

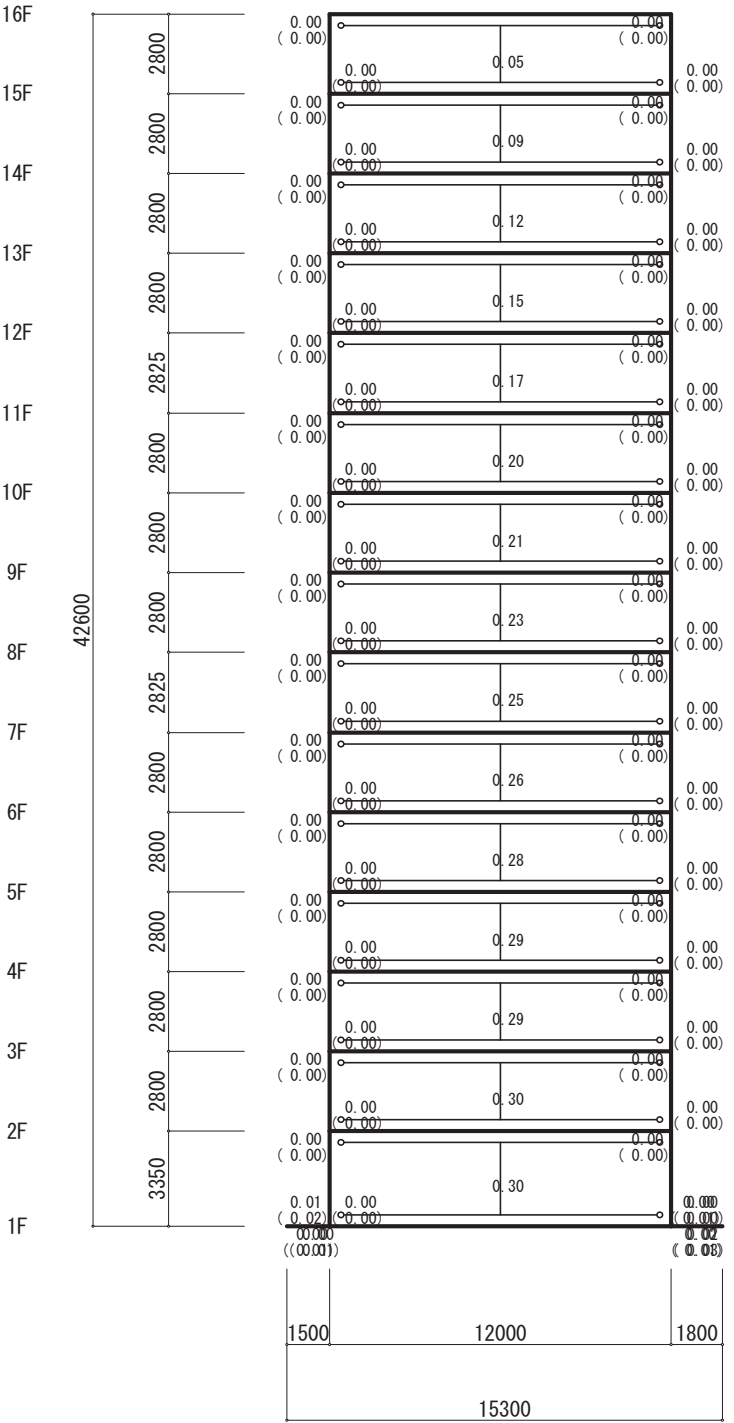


Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

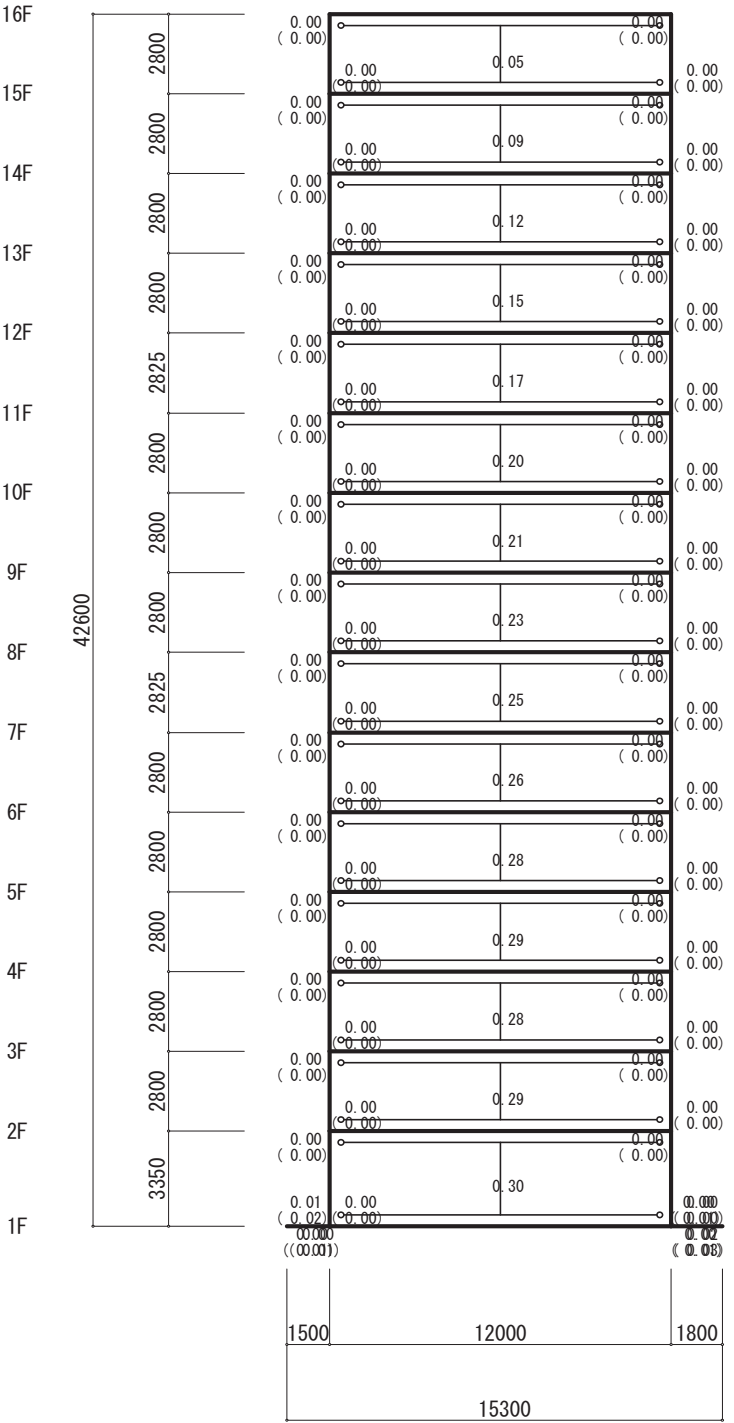


Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

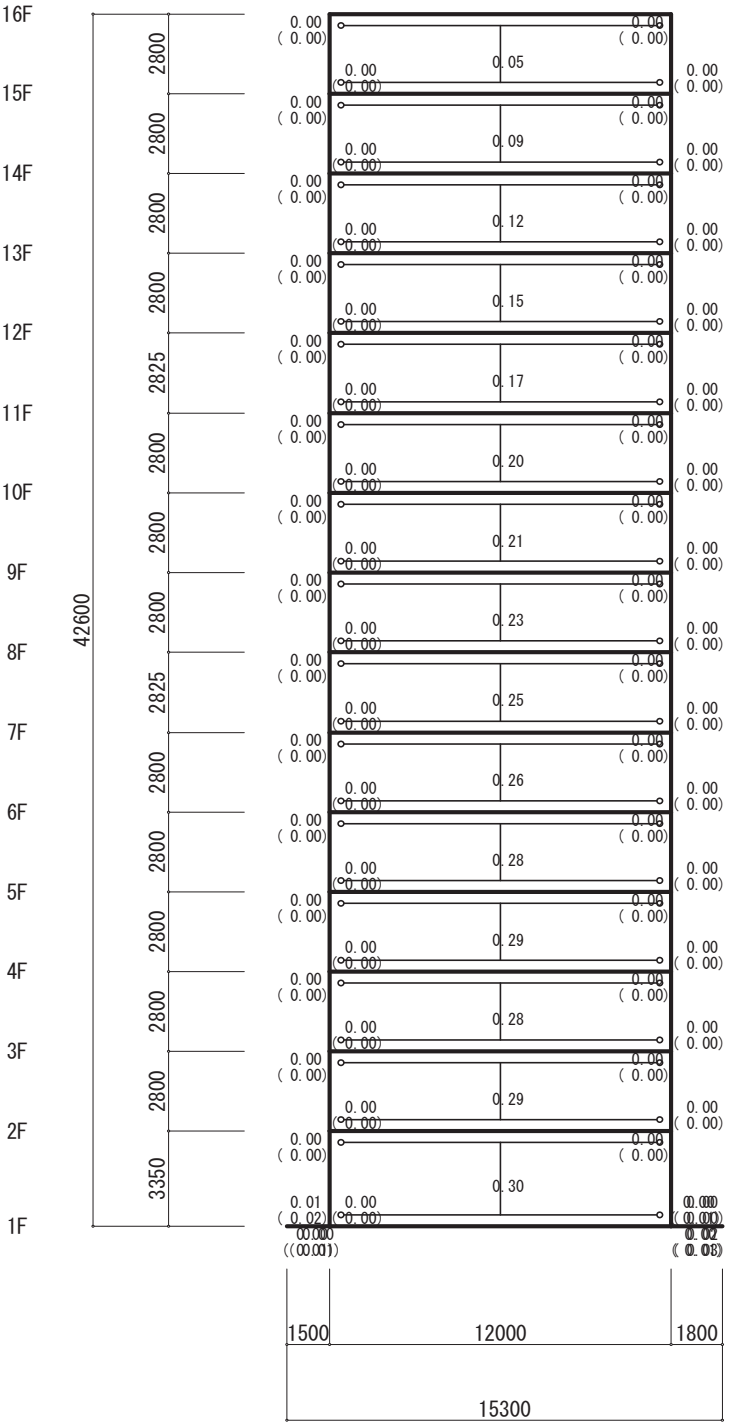

Y1 Y2 X4 フレーム (S=1/265) Y3 Y4


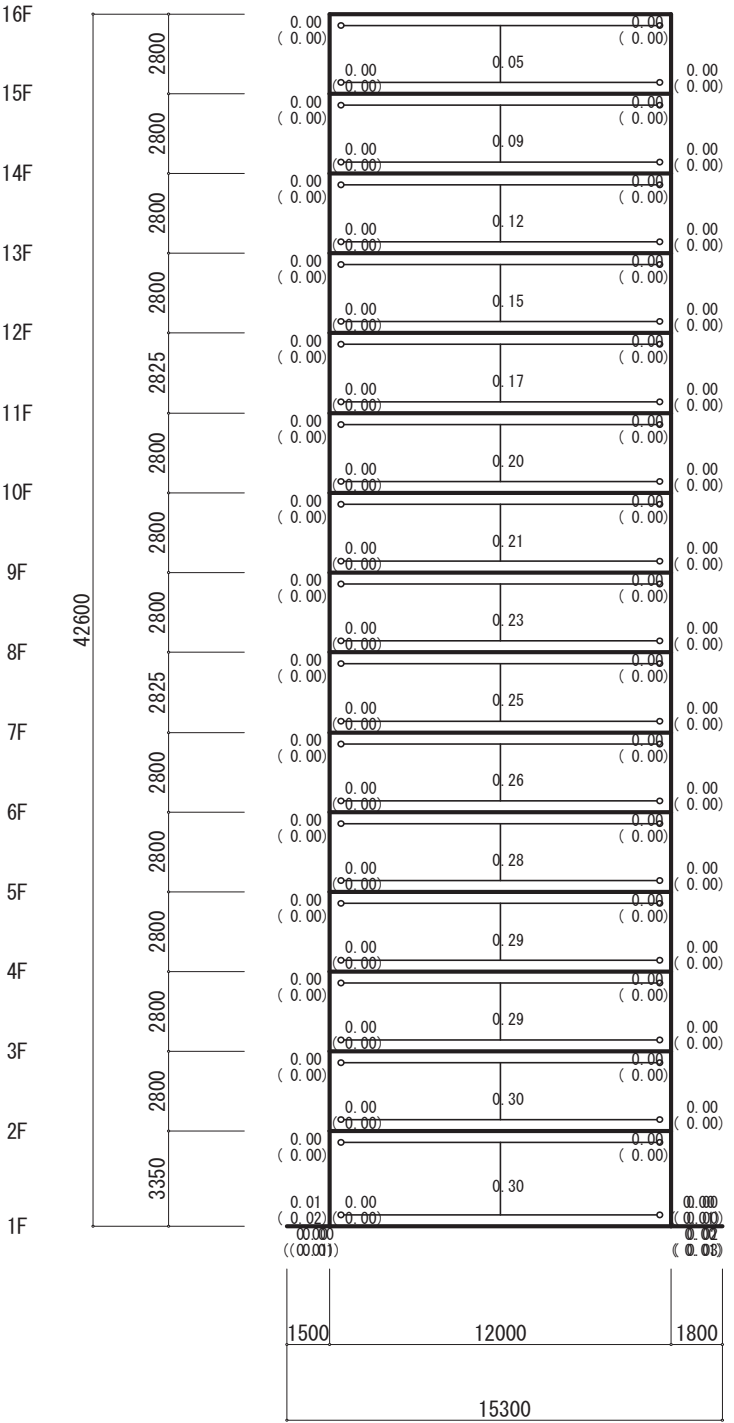


Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

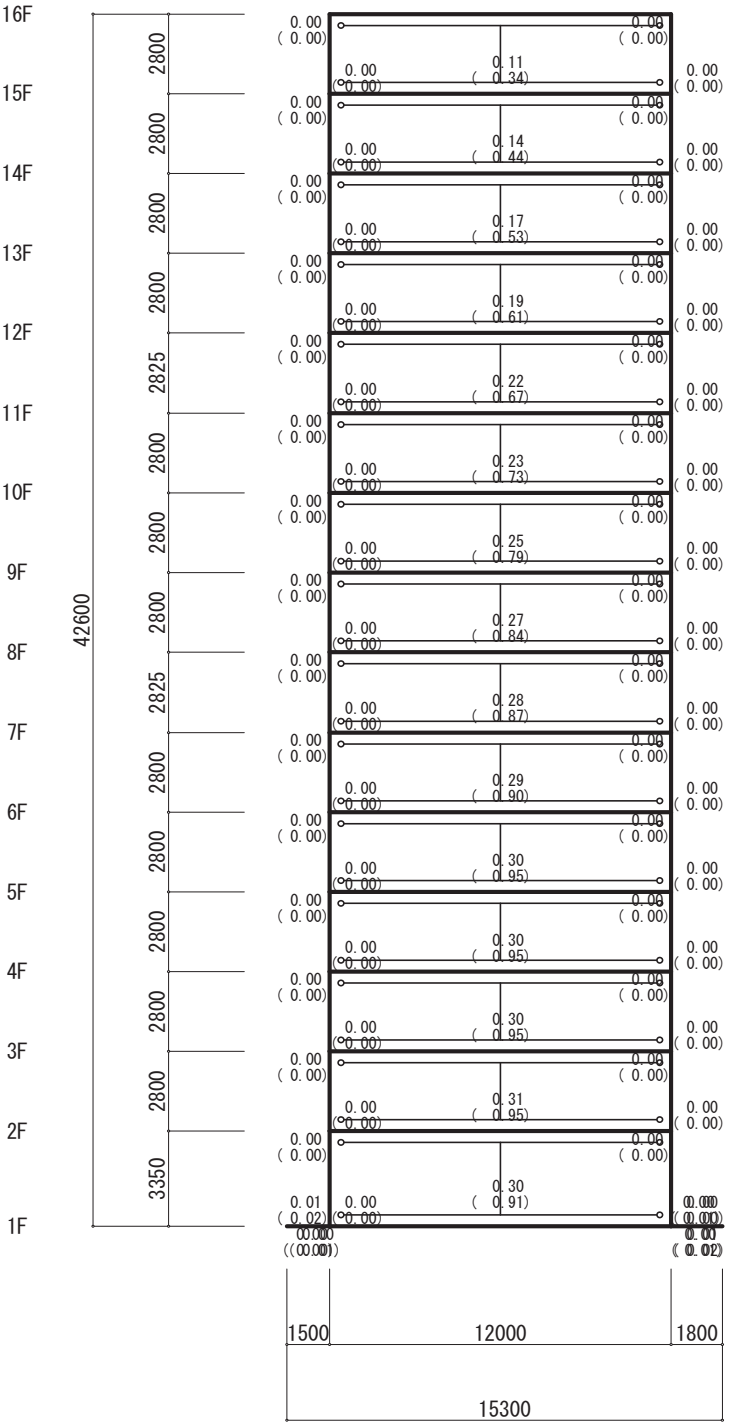

Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

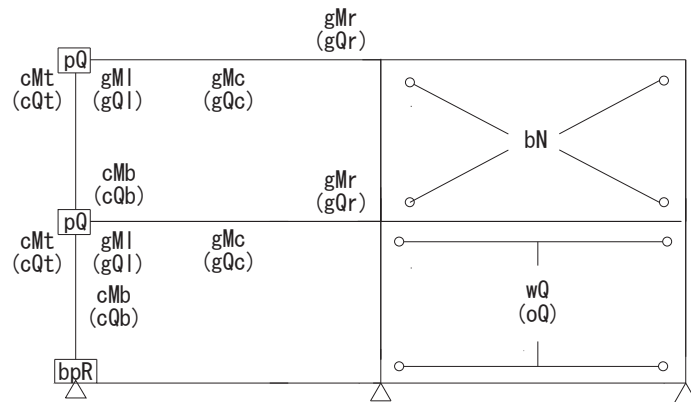

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

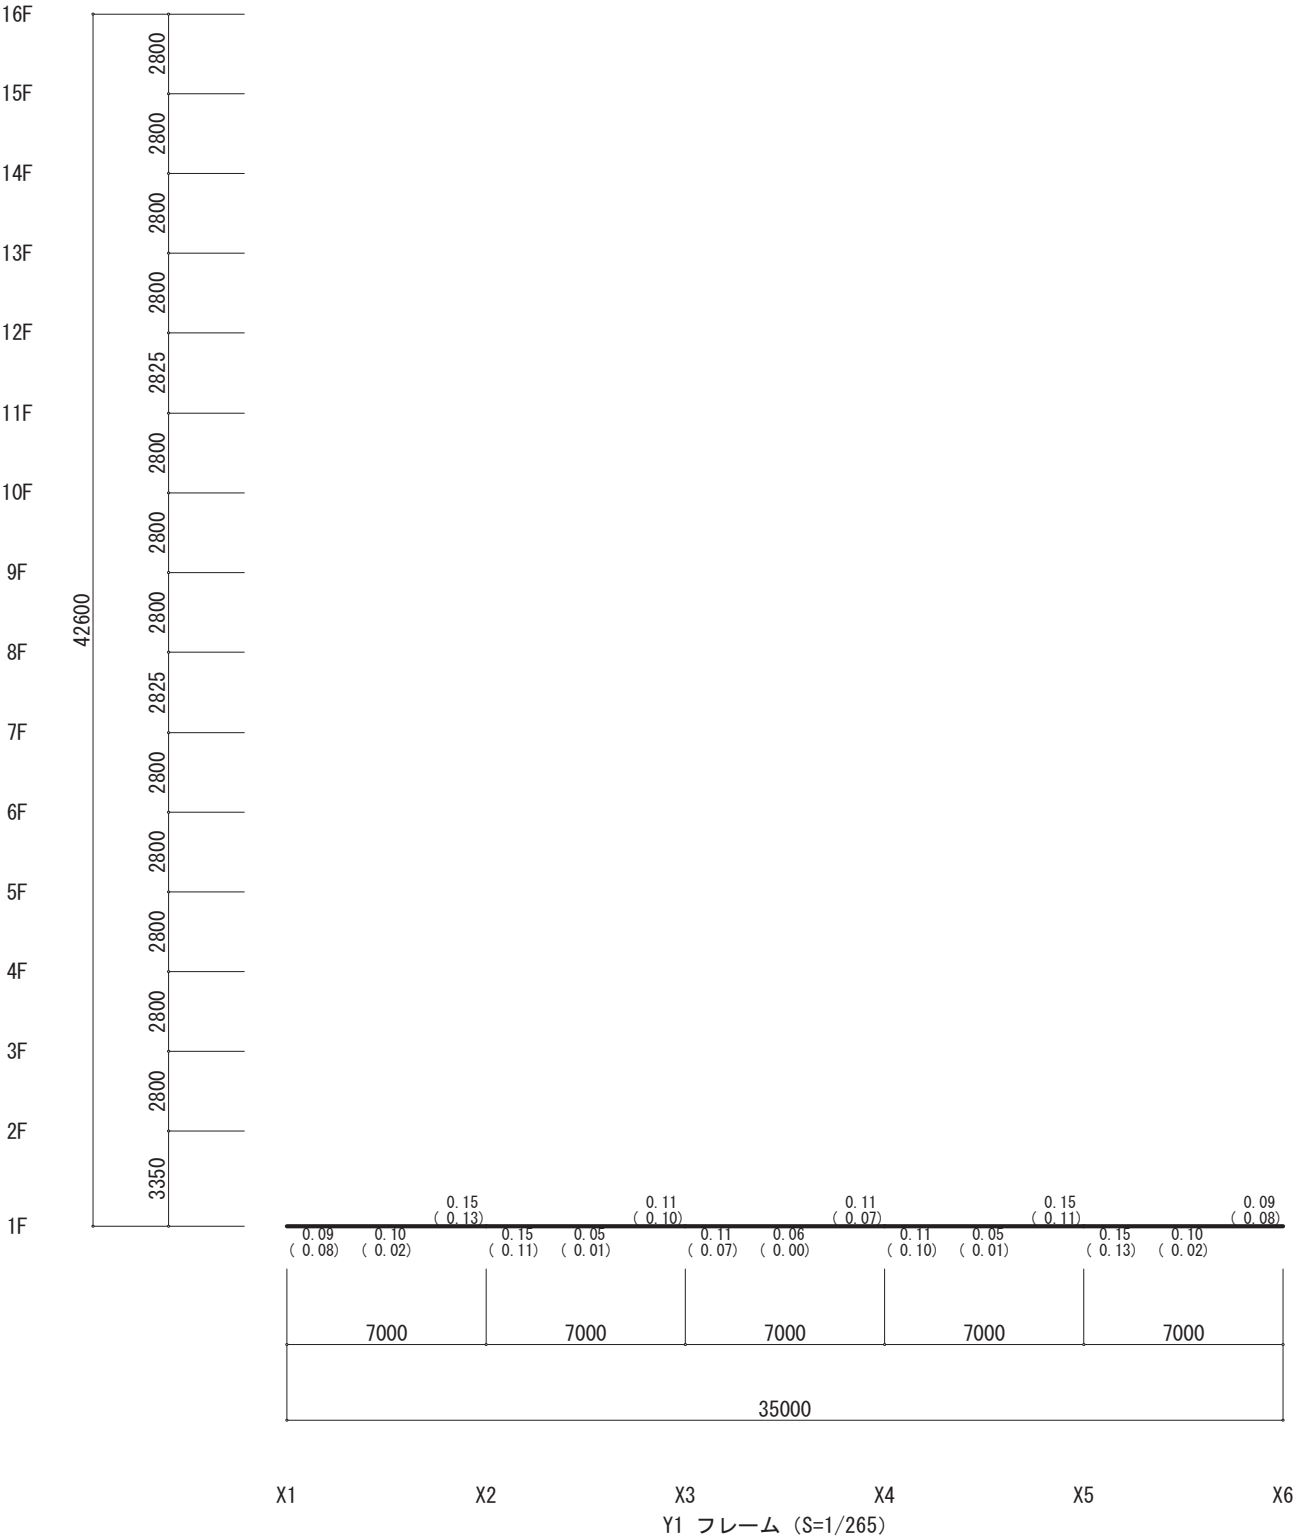


42600	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800

42600	16F	2800	0.20 (0.07)	0.82 (0.80)	0.23 (0.43)	0.35 (0.29)	0.90 (0.86)	0.21 (0.49)	0.37 (0.32)	0.91 (0.88)	0.21 (0.50)	0.37 (0.32)	0.90 (0.86)	0.21 (0.49)	0.35 (0.29)	0.82 (0.81)	0.23 (0.43)	0.20 (0.07)	
			0.14 (0.07)	0.72 (0.69)	0.03 (0.29)	0.82 (0.76)	0.03 (0.32)	0.83 (0.77)	0.03 (0.32)	0.82 (0.76)	0.03 (0.29)	0.73 (0.69)	0.14 (0.07)						
			0.29 (0.21)	0.73 (0.69)	0.11 (0.46)	0.38 (0.39)	0.82 (0.76)	0.11 (0.51)	0.39 (0.39)	0.83 (0.77)	0.11 (0.52)	0.39 (0.39)	0.82 (0.76)	0.11 (0.51)	0.38 (0.39)	0.72 (0.69)	0.11 (0.46)	0.29 (0.21)	
			0.12 (0.21)	0.83 (0.78)	0.04 (0.39)	0.92 (0.85)	0.04 (0.39)	0.94 (0.86)	0.04 (0.39)	0.92 (0.85)	0.04 (0.39)	0.84 (0.78)	0.12 (0.21)						
			0.28 (0.27)	0.84 (0.78)	0.11 (0.55)	0.37 (0.52)	0.92 (0.85)	0.11 (0.59)	0.38 (0.56)	0.94 (0.86)	0.11 (0.61)	0.38 (0.56)	0.92 (0.85)	0.11 (0.59)	0.37 (0.52)	0.83 (0.78)	0.11 (0.55)	0.28 (0.27)	
			0.07 (0.27)	0.88 (0.77)	0.13 (0.52)	0.84 (0.86)	0.17 (0.56)	0.85 (0.87)	0.17 (0.56)	0.85 (0.86)	0.17 (0.56)	0.89 (0.76)	0.07 (0.27)						
			0.23 (0.30)	0.89 (0.76)	0.11 (0.55)	0.34 (0.49)	0.85 (0.86)	0.08 (0.66)	0.37 (0.56)	0.85 (0.87)	0.08 (0.67)	0.37 (0.56)	0.84 (0.86)	0.08 (0.66)	0.34 (0.49)	0.88 (0.77)	0.11 (0.55)	0.23 (0.30)	
			0.02 (0.30)	0.96 (0.83)	0.16 (0.49)	0.91 (0.93)	0.19 (0.56)	0.92 (0.94)	0.19 (0.56)	0.92 (0.93)	0.19 (0.56)	0.97 (0.83)	0.02 (0.30)						
			0.20 (0.32)	0.97 (0.83)	0.11 (0.61)	0.30 (0.55)	0.92 (0.93)	0.08 (0.72)	0.32 (0.63)	0.92 (0.94)	0.08 (0.73)	0.32 (0.63)	0.91 (0.93)	0.08 (0.72)	0.30 (0.55)	0.96 (0.83)	0.11 (0.61)	0.20 (0.32)	
			0.06 (0.32)	0.85 (0.88)	0.21 (0.55)	0.93 (0.88)	0.26 (0.63)	0.93 (0.88)	0.26 (0.63)	0.93 (0.88)	0.26 (0.63)	0.87 (0.87)	0.06 (0.32)						
			0.16 (0.35)	0.87 (0.87)	0.10 (0.65)	0.28 (0.58)	0.93 (0.88)	0.07 (0.70)	0.32 (0.69)	0.93 (0.88)	0.07 (0.70)	0.32 (0.69)	0.93 (0.88)	0.07 (0.70)	0.28 (0.58)	0.85 (0.88)	0.10 (0.65)	0.16 (0.35)	
			0.10 (0.36)	0.89 (0.90)	0.09 (0.68)	0.20 (0.65)	0.96 (0.88)	0.07 (0.70)	0.23 (0.76)	0.96 (0.88)	0.07 (0.70)	0.23 (0.76)	0.96 (0.88)	0.07 (0.70)	0.20 (0.65)	0.88 (0.90)	0.09 (0.68)	0.10 (0.36)	
			0.13 (0.36)	0.90 (0.88)	0.26 (0.65)	0.91 (0.98)	0.29 (0.76)	0.92 (0.98)	0.29 (0.76)	0.92 (0.98)	0.29 (0.76)	0.91 (0.88)	0.13 (0.36)						
			0.12 (0.42)	0.91 (0.88)	0.08 (0.70)	0.22 (0.72)	0.91 (0.98)	0.06 (0.81)	0.25 (0.83)	0.92 (0.98)	0.05 (0.81)	0.25 (0.83)	0.91 (0.98)	0.06 (0.81)	0.22 (0.72)	0.90 (0.88)	0.08 (0.70)	0.12 (0.42)	
			0.10 (0.54)	0.91 (0.88)	0.08 (0.70)	0.19 (0.82)	0.92 (0.98)	0.06 (0.81)	0.22 (0.89)	0.92 (0.98)	0.05 (0.81)	0.22 (0.89)	0.91 (0.98)	0.06 (0.81)	0.19 (0.82)	0.90 (0.88)	0.08 (0.70)	0.10 (0.54)	
			0.12 (0.61)	0.94 (0.95)	0.32 (0.82)	0.99 (0.95)	0.31 (0.89)	1.00 (0.95)	0.31 (0.89)	0.99 (0.95)	0.32 (0.82)	0.96 (0.95)	0.12 (0.61)						
0.18 (0.61)	0.94 (0.95)	0.27 (0.78)	0.98 (0.95)	0.27 (0.80)	0.99 (0.95)	0.27 (0.80)	0.98 (0.95)	0.27 (0.80)	0.95 (0.95)	0.18 (0.61)									
0.12 (0.68)	0.95 (0.95)	0.06 (0.79)	0.20 (0.83)	0.98 (0.95)	0.05 (0.79)	0.20 (0.85)	0.99 (0.95)	0.05 (0.79)	0.20 (0.85)	0.98 (0.95)	0.05 (0.79)	0.20 (0.83)	0.94 (0.95)	0.06 (0.79)	0.12 (0.68)				
0.14 (0.76)	0.91 (0.93)	0.06 (0.79)	0.22 (0.89)	0.93 (0.93)	0.04 (0.79)	0.23 (0.91)	0.93 (0.85)	0.04 (0.79)	0.23 (0.91)	0.93 (0.85)	0.04 (0.79)	0.22 (0.89)	0.89 (0.93)	0.06 (0.79)	0.14 (0.76)				
0.10 (0.54)	0.88 (0.93)	0.05 (0.79)	0.19 (0.88)	0.90 (0.93)	0.04 (0.79)	0.19 (0.89)	0.90 (0.93)	0.04 (0.79)	0.19 (0.89)	0.90 (0.93)	0.04 (0.79)	0.19 (0.88)	0.87 (0.93)	0.05 (0.79)	0.10 (0.54)				
0.03 (0.61)	0.82 (0.91)	0.05 (0.77)	0.09 (0.87)	0.84 (0.93)	0.04 (0.79)	0.09 (0.89)	0.84 (0.93)	0.04 (0.79)	0.09 (0.89)	0.84 (0.93)	0.04 (0.79)	0.09 (0.87)	0.82 (0.91)	0.05 (0.77)	0.03 (0.61)				
0.26 (0.61)	0.67 (0.75)	0.05 (0.62)	0.12 (0.83)	0.67 (0.75)	0.05 (0.62)	0.12 (0.76)	0.67 (0.75)	0.04 (0.62)	0.12 (0.76)	0.67 (0.75)	0.05 (0.62)	0.12 (0.83)	0.67 (0.75)	0.05 (0.62)	0.26 (0.61)				
0.77 (0.61)	0.31 (0.40)	0.65 (0.83)	0.26 (0.34)	0.31 (0.32)	0.61 (0.76)	0.33 (0.36)	0.61 (0.76)	0.03 (0.31)	0.33 (0.36)	0.61 (0.76)	0.05 (0.29)	0.26 (0.34)	0.65 (0.83)	0.31 (0.40)	0.39 (0.36)	0.77 (0.61)			
		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000			
		35000																	
X1		X2		X3		X4		X5		X6									
		Y3 フレーム (S=1/265)																	

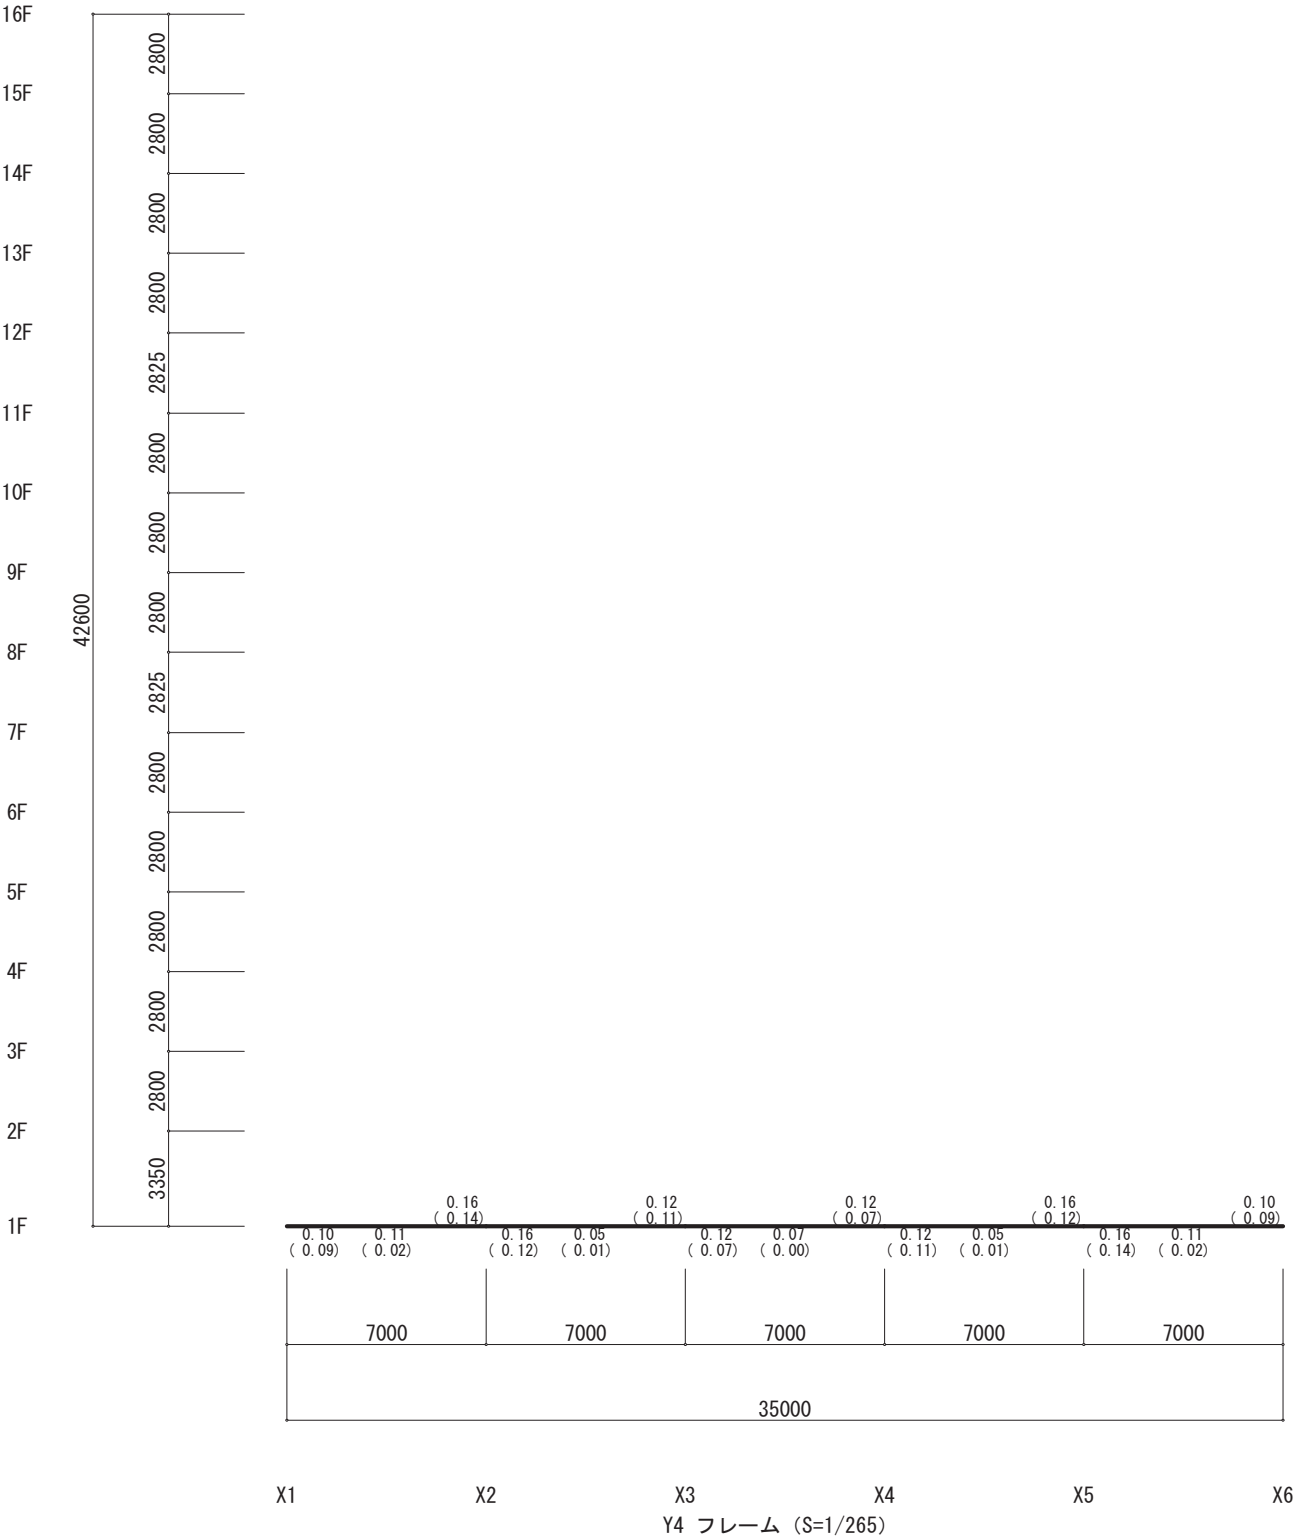


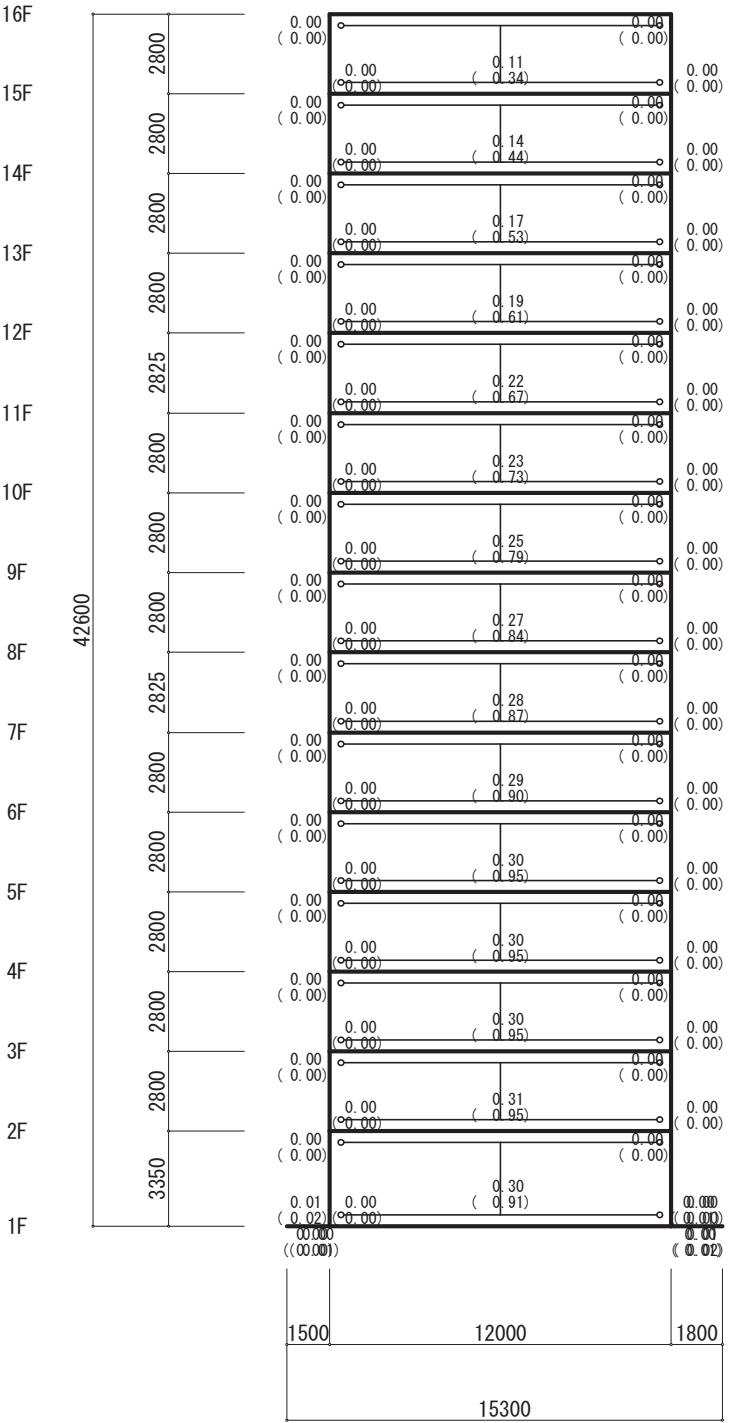


Y1 Y2 X1 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

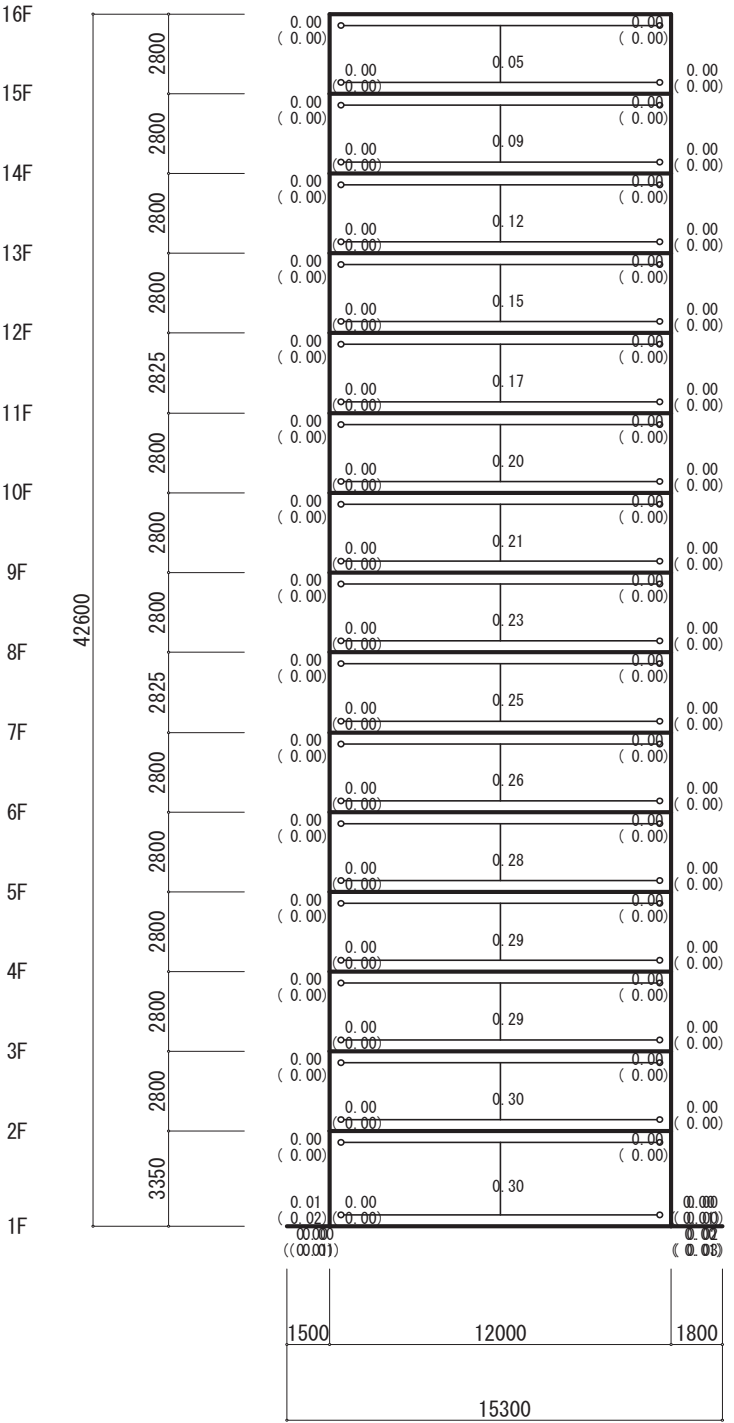


Y1 Y2 X2 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

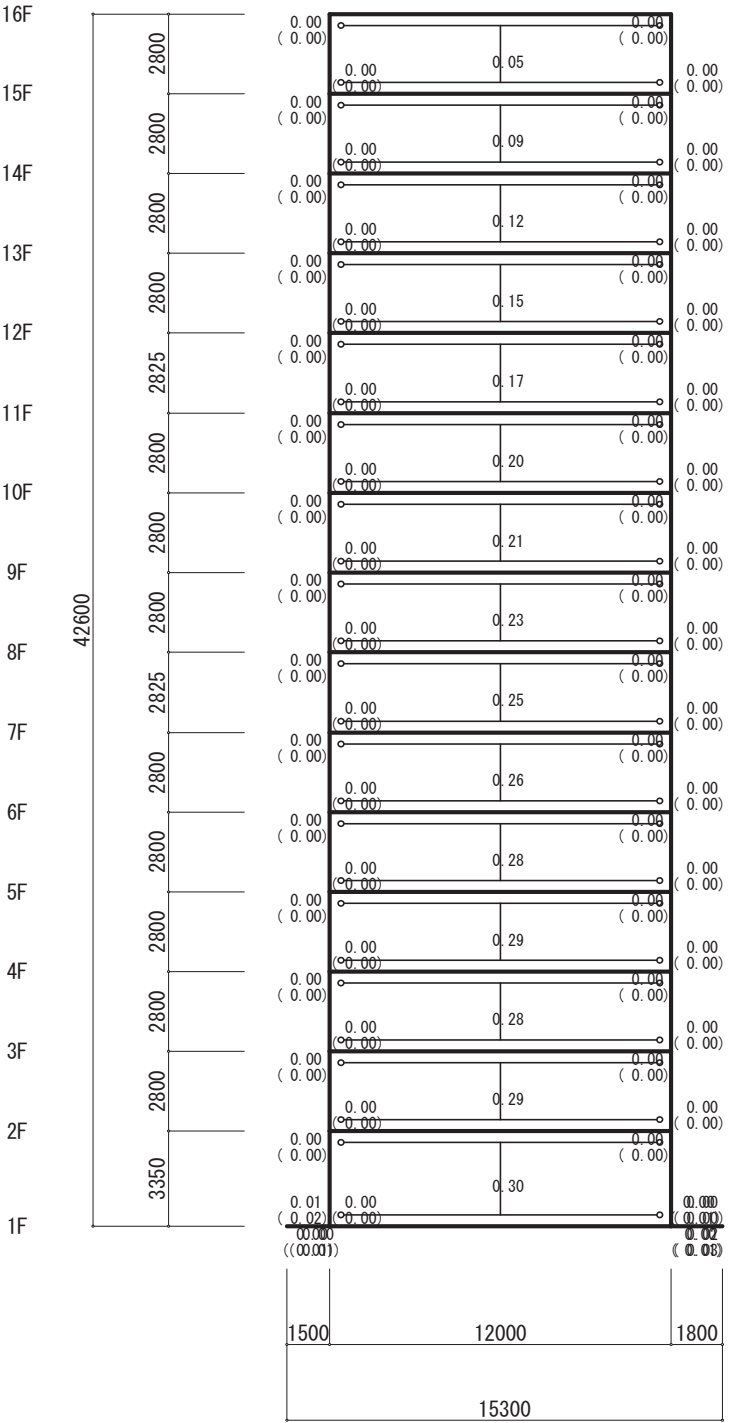


Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

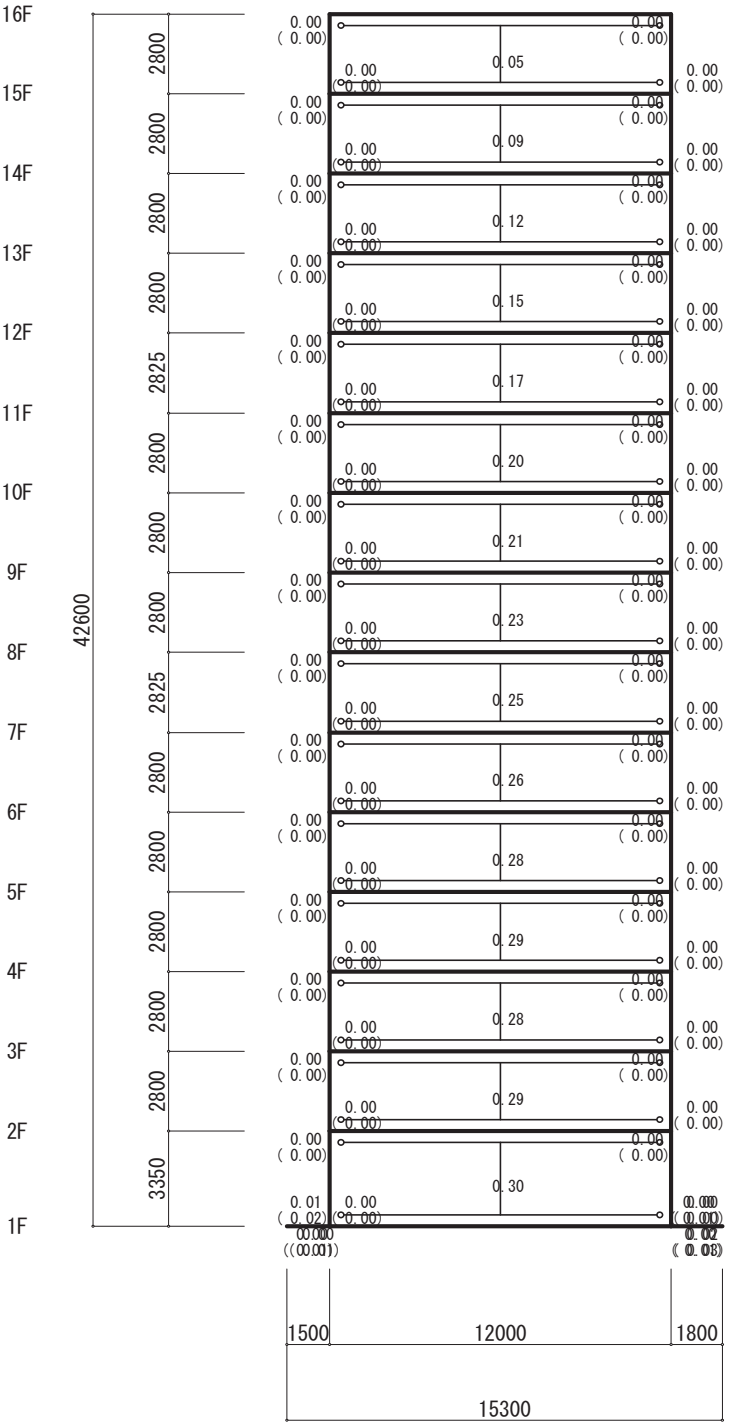

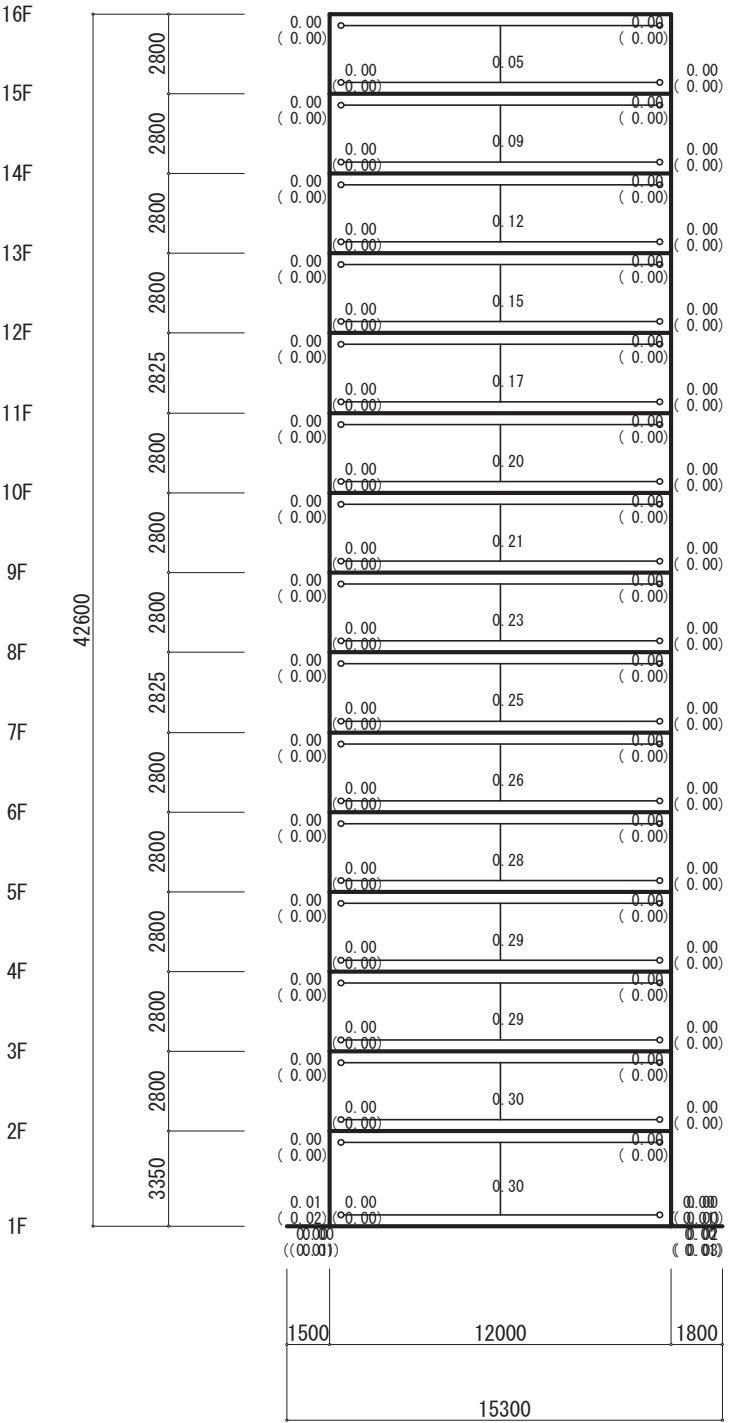

Y1 Y2 X5 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

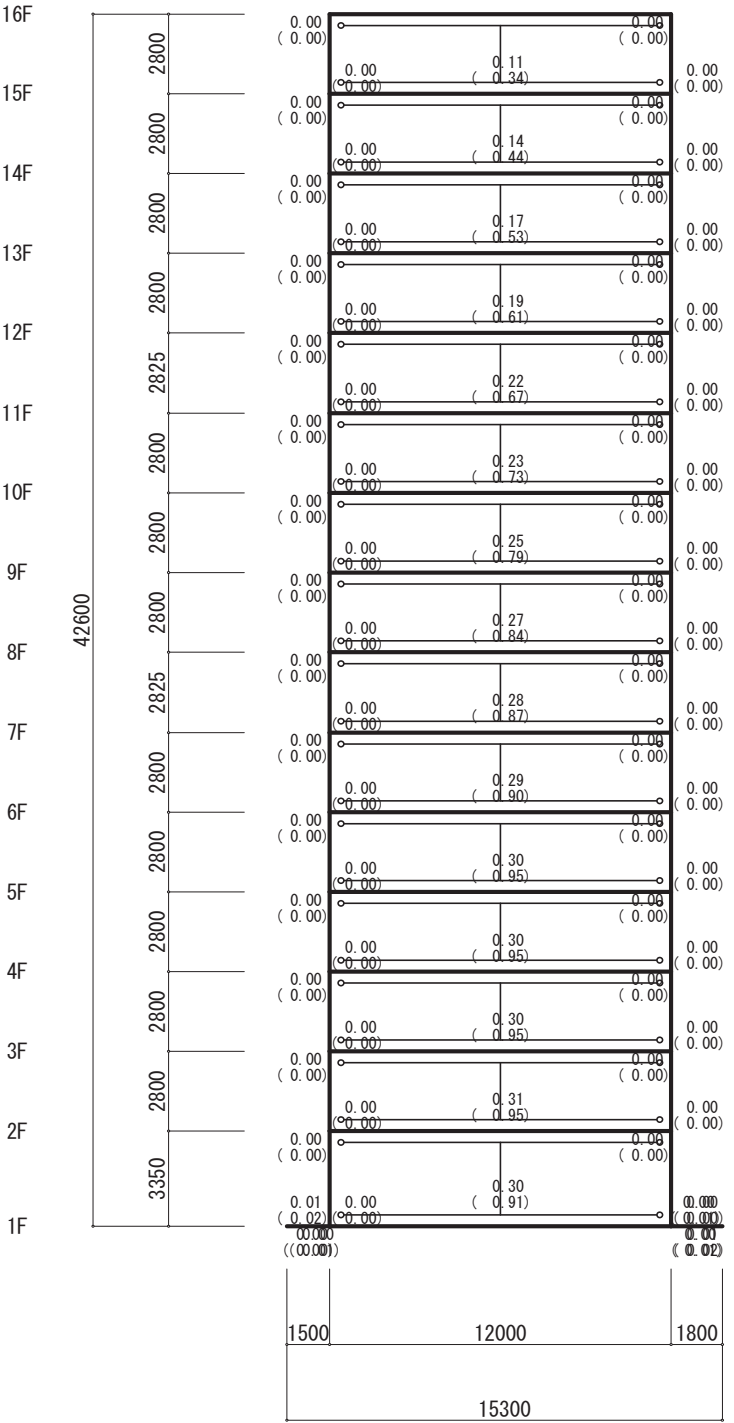

Y1 Y2 X6 フレーム (S=1/265) Y3 Y4

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.851 (秒)	0.851 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	5333.23	5333.23	2.760	14718.67	2.860
15F	5289.49	10622.72	2.199	23355.62	2.278
14F	5289.49	15912.21	1.933	30753.79	2.003
13F	5328.47	21240.68	1.761	37405.48	1.825
12F	5334.03	26574.71	1.634	43435.48	1.694
11F	5413.03	31987.74	1.532	49004.86	1.588
10F	5453.79	37441.53	1.445	54112.41	1.498
9F	5561.95	43003.48	1.368	58838.74	1.418
8F	5561.95	48565.43	1.299	63104.65	1.347
7F	5638.31	54203.74	1.236	66979.13	1.281
6F	5659.44	59863.18	1.176	70427.70	1.219
5F	5703.07	65566.25	1.121	73468.43	1.161
4F	5754.36	71320.62	1.067	76104.11	1.106
3F	5805.86	77126.47	1.016	78331.14	1.052
2F	5951.54	83078.01	0.965	80170.23	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	5333.23	5333.23	2.760	14718.67	2.860
15F	5289.49	10622.72	2.199	23355.62	2.278
14F	5289.49	15912.21	1.933	30753.79	2.003
13F	5328.47	21240.68	1.761	37405.48	1.825
12F	5334.03	26574.71	1.634	43435.48	1.694
11F	5413.03	31987.74	1.532	49004.86	1.588
10F	5453.79	37441.53	1.445	54112.41	1.498
9F	5561.95	43003.48	1.368	58838.74	1.418
8F	5561.95	48565.43	1.299	63104.65	1.347
7F	5638.31	54203.74	1.236	66979.13	1.281
6F	5659.44	59863.18	1.176	70427.70	1.219
5F	5703.07	65566.25	1.121	73468.43	1.161
4F	5754.36	71320.62	1.067	76104.11	1.106
3F	5805.86	77126.47	1.016	78331.14	1.052
2F	5951.54	83078.01	0.965	80170.23	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	5333.23	5333.23	2.760	14718.67	2.860
15F	5289.49	10622.72	2.199	23355.62	2.278
14F	5289.49	15912.21	1.933	30753.79	2.003
13F	5328.47	21240.68	1.761	37405.48	1.825
12F	5334.03	26574.71	1.634	43435.48	1.694
11F	5413.03	31987.74	1.532	49004.86	1.588
10F	5453.79	37441.53	1.445	54112.41	1.498

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
9F	5561.95	43003.48	1.368	58838.74	1.418
8F	5561.95	48565.43	1.299	63104.65	1.347
7F	5638.31	54203.74	1.236	66979.13	1.281
6F	5659.44	59863.18	1.176	70427.70	1.219
5F	5703.07	65566.25	1.121	73468.43	1.161
4F	5754.36	71320.62	1.067	76104.11	1.106
3F	5805.86	77126.47	1.016	78331.14	1.052
2F	5951.54	83078.01	0.965	80170.23	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
16F	5333.23	5333.23	2.760	14718.67	2.860
15F	5289.49	10622.72	2.199	23355.62	2.278
14F	5289.49	15912.21	1.933	30753.79	2.003
13F	5328.47	21240.68	1.761	37405.48	1.825
12F	5334.03	26574.71	1.634	43435.48	1.694
11F	5413.03	31987.74	1.532	49004.86	1.588
10F	5453.79	37441.53	1.445	54112.41	1.498
9F	5561.95	43003.48	1.368	58838.74	1.418
8F	5561.95	48565.43	1.299	63104.65	1.347
7F	5638.31	54203.74	1.236	66979.13	1.281
6F	5659.44	59863.18	1.176	70427.70	1.219
5F	5703.07	65566.25	1.121	73468.43	1.161
4F	5754.36	71320.62	1.067	76104.11	1.106
3F	5805.86	77126.47	1.016	78331.14	1.052
2F	5951.54	83078.01	0.965	80170.23	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		14718.67
	14718.67	
15F		8636.95
	23355.62	
14F		7398.16
	30753.79	
13F		6651.69
	37405.48	
12F		6030.00
	43435.48	
11F		5569.38
	49004.86	
10F		5107.56
	54112.41	
9F		4726.33
	58838.74	
8F		4265.91
	63104.65	
7F		3874.48
	66979.13	
6F		3448.58
	70427.70	
5F		3040.72
	73468.43	
4F		2635.68
	76104.11	
3F		2227.03
	78331.14	
2F		1839.10
	80170.23	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
16F		14718.67
	14718.67	
15F		8636.95
	23355.62	
14F		7398.16
	30753.79	
13F		6651.69
	37405.48	
12F		6030.00
	43435.48	
11F		5569.38
	49004.86	
10F		5107.56
	54112.41	
9F		4726.33
	58838.74	
8F		4265.91
	63104.65	
7F		3874.48
	66979.13	
6F		3448.58
	70427.70	
5F		3040.72
	73468.43	
4F		2635.68
	76104.11	
3F		2227.03
	78331.14	
2F		1839.10
	80170.23	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		14718.67
	14718.67	
15F		8636.95
	23355.62	
14F		7398.16
	30753.79	
13F		6651.69
	37405.48	
12F		6030.00
	43435.48	
11F		5569.38
	49004.86	
10F		5107.56
	54112.41	
9F		4726.33
	58838.74	
8F		4265.91
	63104.65	
7F		3874.48
	66979.13	
6F		3448.58
	70427.70	
5F		3040.72
	73468.43	
4F		2635.68
	76104.11	
3F		2227.03
	78331.14	
2F		1839.10
	80170.23	
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
16F		14718.67
	14718.67	
15F		8636.95
	23355.62	
14F		7398.16
	30753.79	
13F		6651.69
	37405.48	
12F		6030.00
	43435.48	
11F		5569.38
	49004.86	
10F		5107.56
	54112.41	
9F		4726.33
	58838.74	
8F		4265.91
	63104.65	
7F		3874.48
	66979.13	
6F		3448.58
	70427.70	
5F		3040.72
	73468.43	
4F		2635.68
	76104.11	
3F		2227.03
	78331.14	
2F		1839.10
	80170.23	
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

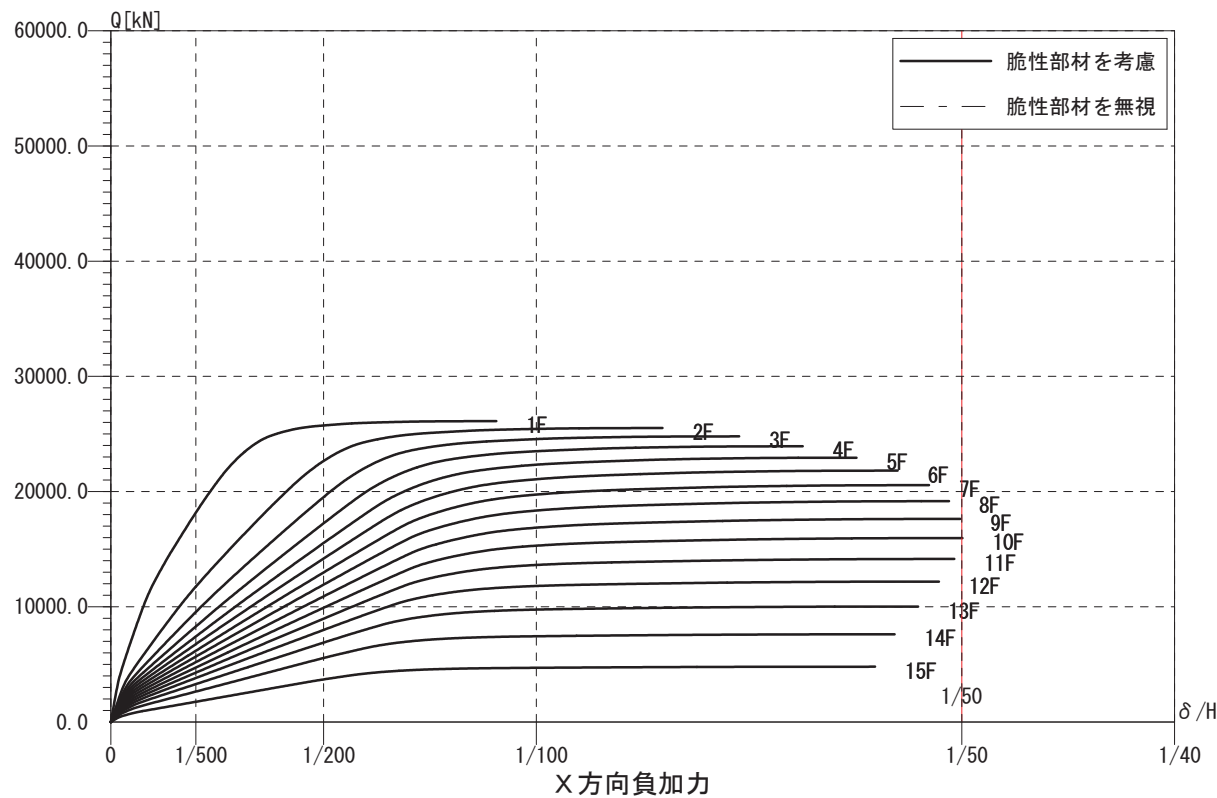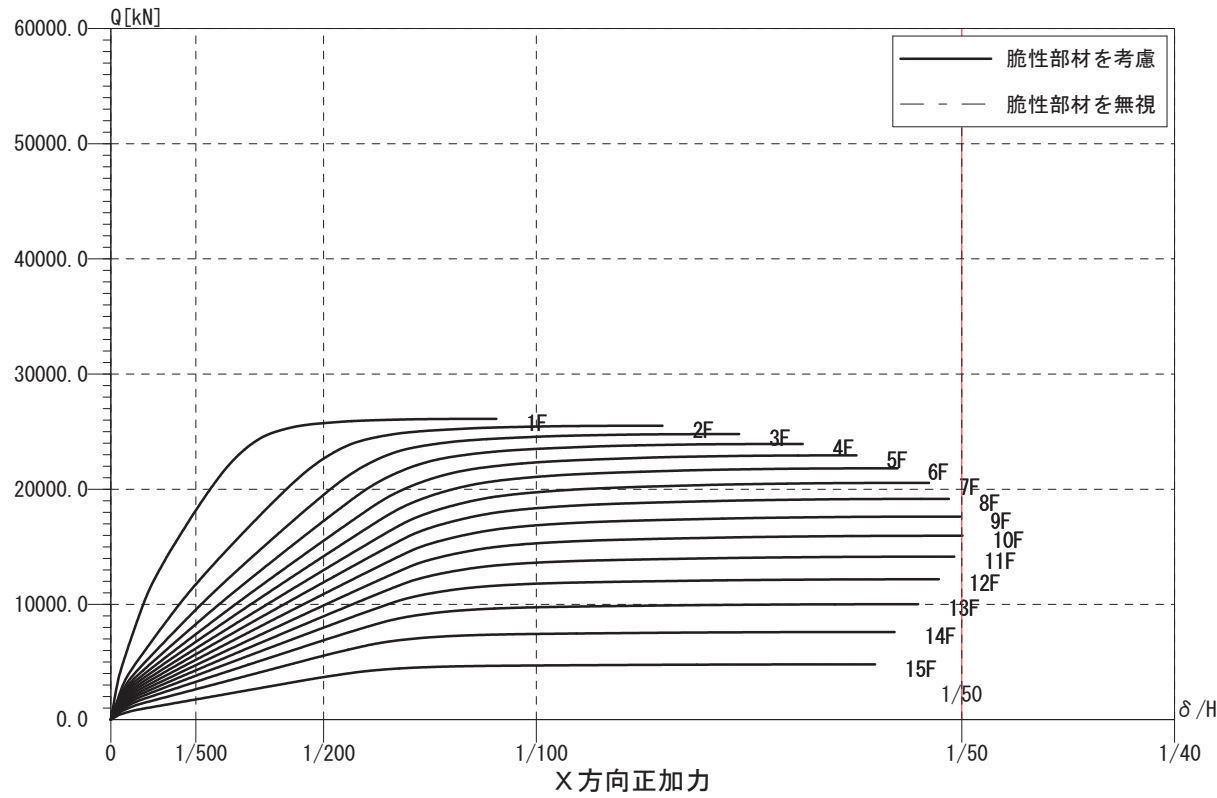

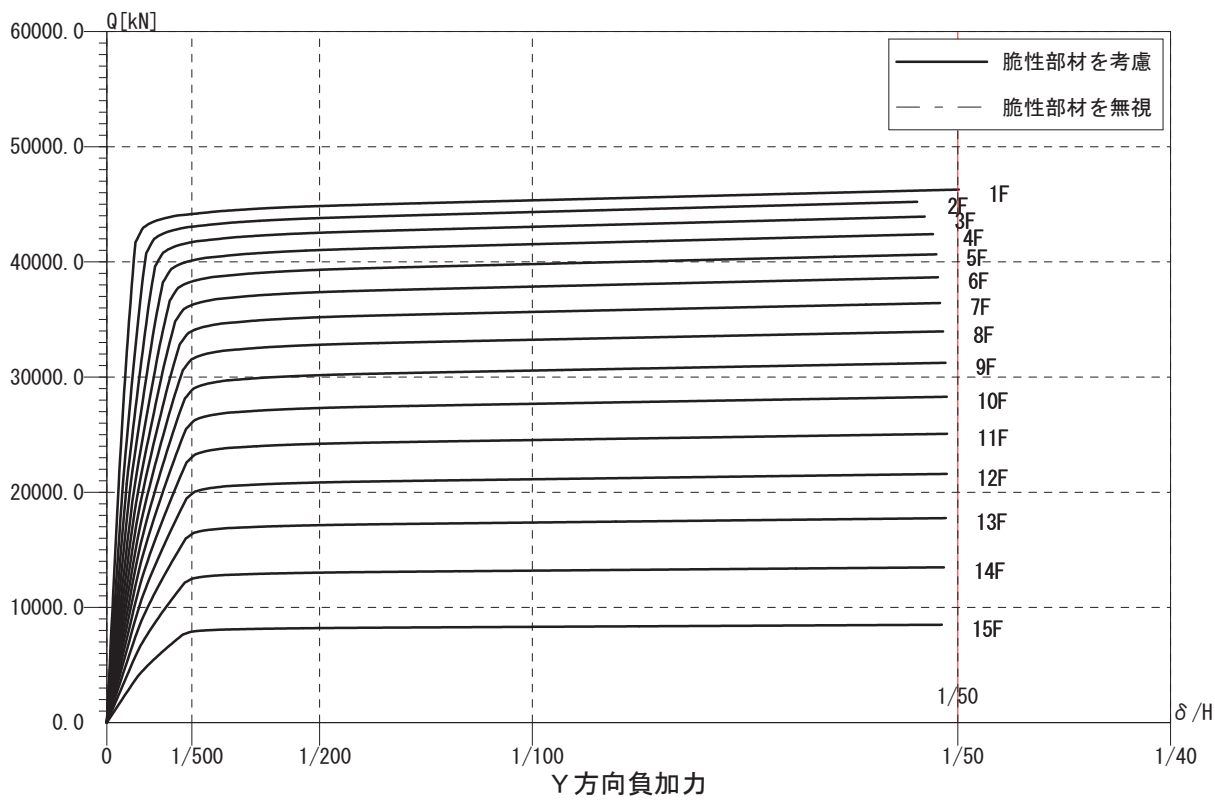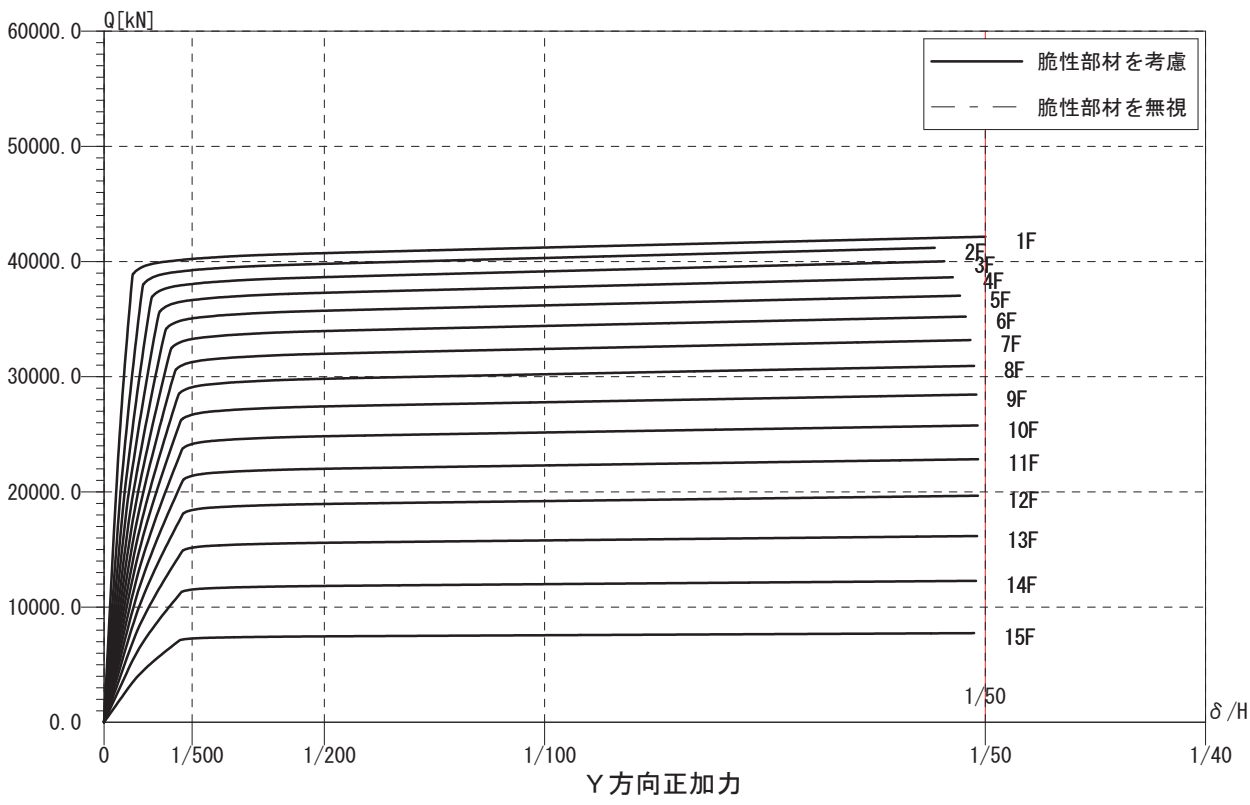


U-3. 2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

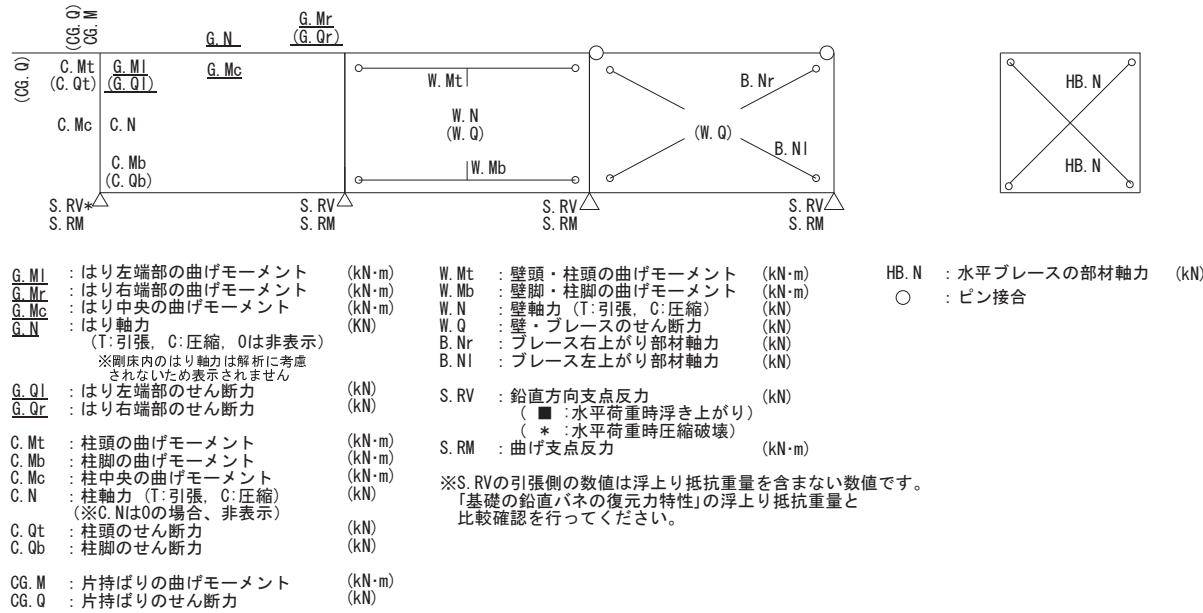

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

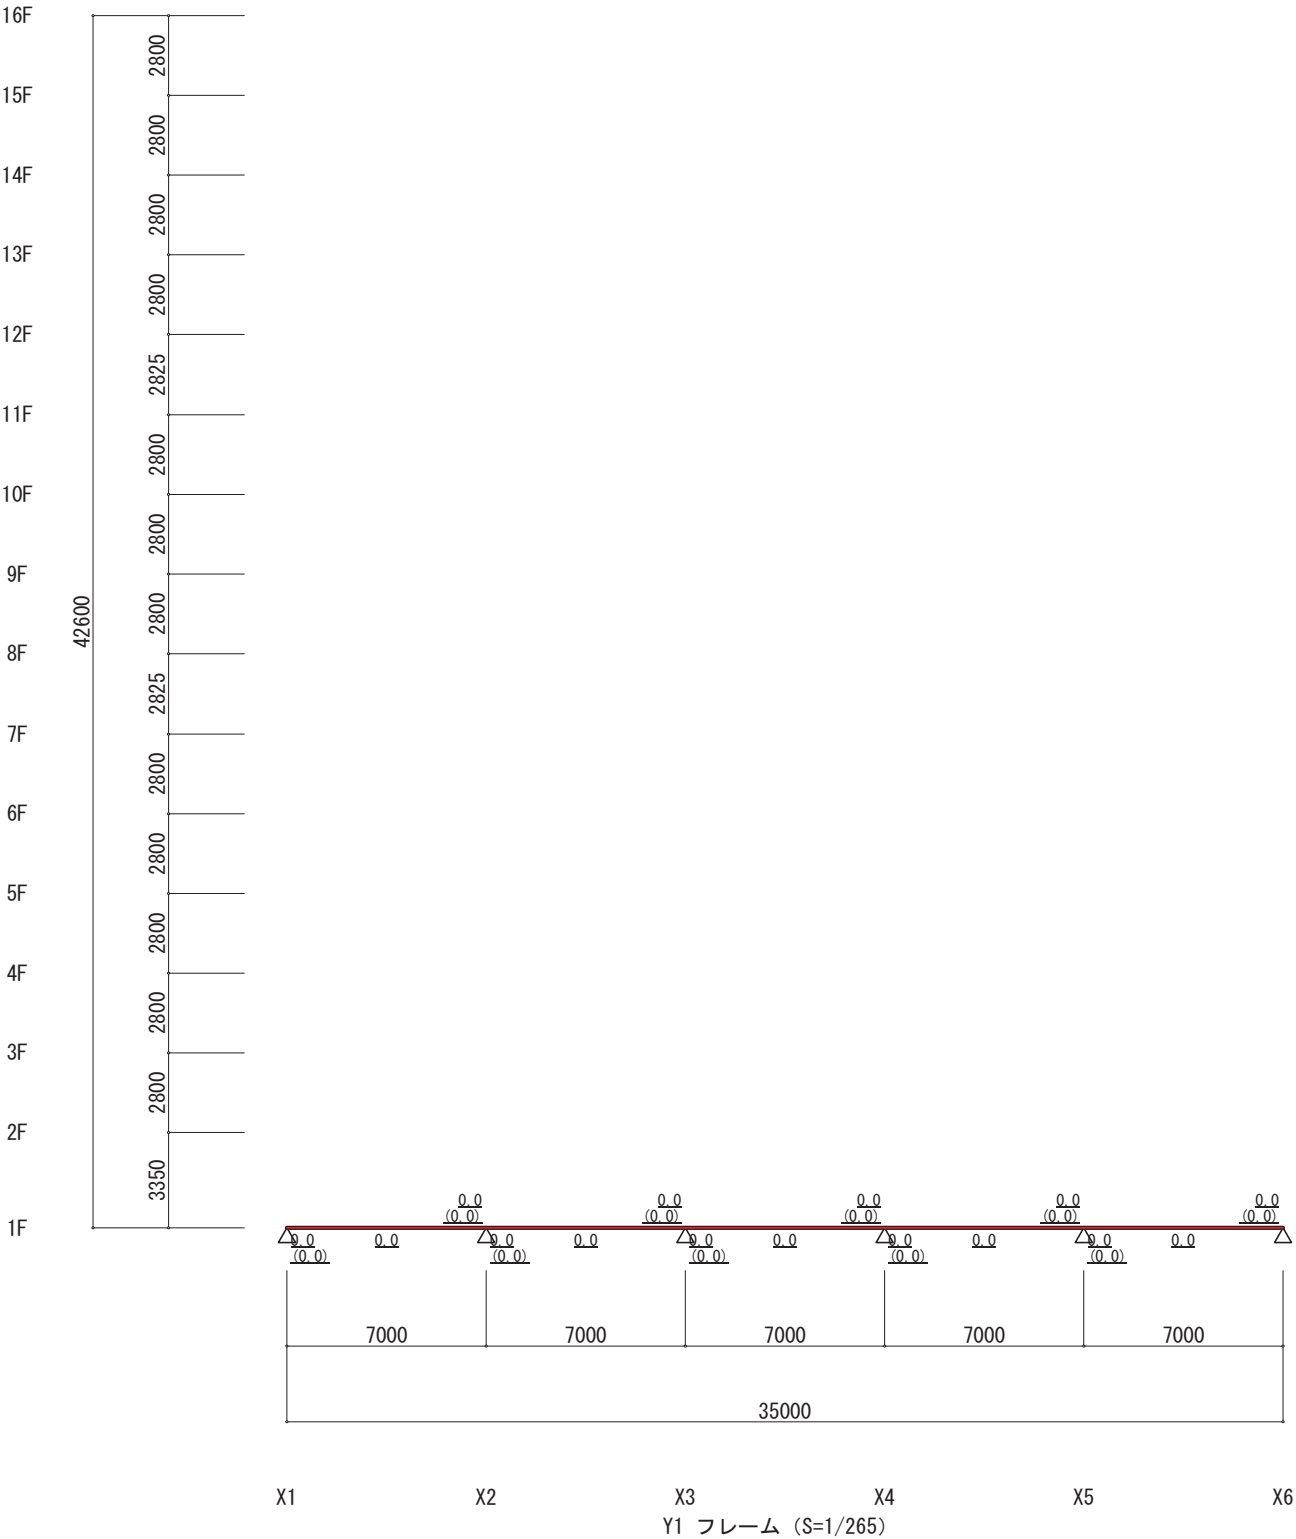


水平荷重時節点応力 (X 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


					601.3 (157.5)				602.2 (158.0)				602.2 (157.9)			602.1 (157.9)			604.3 (158.4)		
16F	42600	2800	501.3 (59.1) 584.0	501.3 (157.5) 50.0	1104.8 (517.8) 586.7	503.5 (158.0) 345.8	49.3	1105.6 (557.2) 544.4	503.5 (157.9) 345.8	49.3	1105.6 (557.8) 557.8	503.4 (157.9) 345.8	49.3	1106.4 (557.2) 544.4	504.3 (158.4) 345.8	50.0	604.3 (19.7) 584.0	197.0C 659.4			
15F				2800	1424.2 (213.9) 1124.7	757.5 (244.1) 513.4	96.8	1841.2 (728.9) 1112.3	1235.2 (348.0) 887.2	17.1	1981.7 (833.7) 1148.0	1235.2 (348.0) 887.2	17.1	1979.9 (834.2) 1145.7	1235.2 (348.0) 887.2	17.1	1725.2 (628.2) 1097.0	756.8 (243.9) 492.9	96.8	1609.7 (270.1) 1339.6	444.9C 853.8
14F					1582.3 (436.7) 970.9	757.1 (244.0) 513.1	96.9	1986.3 (710.8) 1275.5	1235.2 (348.0) 887.2	17.1	2083.5 (951.5) 1132.0	1235.2 (348.0) 887.2	17.1	2080.3 (952.0) 1128.3	1235.2 (348.0) 887.2	17.1	1924.3 (880.7) 1043.6	757.1 (244.0) 513.1	96.9	1804.2 (456.6) 1347.6	528.5C 1408.8
13F					1803.4 (621.0) 934.0	1443.8 (407.5) 936.3	17.6	2287.9 (1074.8) 1213.1	1444.3 (407.5) 1036.8	18.0	2271.8 (1047.2) 1224.6	1444.3 (407.5) 1036.8	18.0	2267.1 (1047.4) 1219.7	1444.3 (407.5) 1036.8	18.0	2310.6 (1084.0) 1226.6	1444.0 (407.5) 1036.4	17.6	1934.6 (602.2) 1332.4	694.4C 1408.8
12F					1508.3 (656.8) 851.5	1443.7 (407.5) 936.2	17.6	2131.4 (1243.9) 887.5	1444.4 (407.5) 1036.9	18.0	2192.3 (1373.9) 818.4	1444.3 (407.5) 1036.8	18.0	2187.1 (1373.5) 813.6	1444.3 (407.5) 1036.8	18.0	2127.6 (1238.1) 889.5	1444.0 (407.6) 1036.4	17.6	1657.2 (651.2) 1006.0	838.4C 182.4
11F					1097.2 (676.3) 420.9	1444.4 (407.3) 937.1	18.7	2186.6 (1401.4) 785.2	2162.4 (612.1) 550.3	20.1	2596.0 (1680.9) 915.1	2162.8 (612.2) 1554.0	20.2	2592.4 (1679.2) 913.2	2163.0 (612.3) 1554.3	20.1	2198.4 (1405.8) 792.6	1445.7 (407.7) 1038.0	18.7	1225.7 (732.1) 493.6	1027.2C 1408.8
10F					648.0 (770.9) 431.2	1444.3 (407.3) 937.0	18.7	1832.1 (1576.7) 255.4	2162.4 (612.1) 550.3	20.1	2174.5 (1729.2) 445.3	2162.8 (612.2) 1554.0	20.2	2176.1 (1727.7) 448.4	2163.0 (612.3) 1554.3	20.1	1830.5 (1587.2) 243.3	1445.7 (407.7) 1038.0	18.7	584.1 (815.6) 231.5	1268.1C 1699.5
9F					650.5 (948.2) 677.0	2160.9 (611.8) 1549.1	19.4	1702.3 (1706.3) 404.0	2162.9 (612.2) 444.3	20.2	1617.9 (1681.0) 66.9	2162.8 (612.2) 1554.0	20.2	1623.8 (1679.6) 44.2	2162.8 (612.2) 1554.0	20.2	1671.8 (1704.8) 33.0	2163.1 (612.5) 1038.6	19.4	424.8 (971.5) 546.7	1633.0C 298.8
8F					156.4 (957.5) 1196.0	2160.7 (611.8) 1548.9	19.5	1209.3 (1746.4) 537.1	2162.8 (612.2) 444.3	20.2	1196.3 (1749.6) 553.3	2162.8 (612.2) 1554.0	20.2	1206.0 (1748.2) 522.2	2162.8 (612.2) 1554.0	20.2	1184.0 (1744.5) 560.5	2163.3 (612.5) 1038.8	19.5	171.2 (1013.6) 842.4	2020.7C 3034.7
7F					387.9 (951.8) 1720.5	2160.5 (611.7) 1548.8	19.5	560.0 (1728.5) 1168.5	2162.8 (612.2) 444.3	20.2	538.9 (1725.9) 1187.0	2162.8 (612.2) 1554.0	20.2	552.3 (1725.8) 1173.5	2162.8 (612.2) 1554.0	20.2	541.7 (1724.7) 1183.0	2163.5 (612.6) 1039.1	19.5	910.1 (971.4) 681.3	2335.1C 2724.9
6F					892.8 (998.8) 2291.2	2160.3 (611.7) 1548.6	19.5	4.4 (1767.6) 1763.2	2162.8 (612.2) 444.3	20.2	8.5 (1768.1) 1759.6	2162.8 (612.2) 1554.0	20.2	5.1 (1764.7) 1759.6	2162.8 (612.2) 1554.0	20.2	1.5 (1764.7) 1763.2	2163.8 (612.7) 1039.5	19.5	1505.2 (1045.5) 459.7	2674.2C 4432.8
5F					1529.6 (940.2) 2845.9	2160.0 (611.6) 1548.4	19.5	661.0 (1753.8) 1092.8	2162.8 (612.2) 444.3	20.2	668.5 (1756.2) 1087.7	2162.8 (612.2) 1554.0	20.2	651.1 (1754.7) 1093.6	2162.7 (612.1) 1553.9	20.2	656.3 (1747.9) 1091.4	2164.0 (612.7) 1039.7	19.5	2307.7 (956.3) 1351.4	2957.2C 4985.2
4F					2002.5 (930.7) 3305.5	2159.7 (611.5) 1548.2	19.5	1288.0 (1865.4) 576.4	2162.8 (612.2) 444.3	20.2	1300.8 (1843.2) 542.4	2162.8 (612.2) 1554.0	20.2	1279.3 (1834.0) 564.7	2162.7 (612.1) 1553.9	20.2	1263.8 (1866.8) 593.0	2164.3 (612.8) 1040.5	19.5	2859.8 (938.5) 1921.3	3229.1C 5487.6
3F					2861.9 (783.7) 3959.1	1746.7 (545.1) 1101.6	161.2	2691.7 (1659.3) 1032.4	1750.1 (545.9) 1205.2	160.4	2640.7 (1779.2) 861.5	1750.0 (545.8) 1205.2	160.4	2593.6 (1790.1) 803.7	1750.0 (545.8) 1205.2	160.4	2668.2 (1561.4) 1116.8	1751.8 (546.6) 1205.2	161.2	3413.3 (1490.1) 1923.2	3638.3C 7885.5
2F					3309.5 (745.4) 4558.0	1746.9 (545.1) 1101.8	161.0	3519.2 (2353.3) 1165.9	1749.7 (545.8) 1203.9	160.5	3801.6 (2254.6) 1547.0	1750.1 (545.8) 1205.2	160.4	3784.8 (2191.3) 1593.5	1750.2 (545.9) 1205.3	160.5	3216.9 (2389.8) 827.1	1752.0 (546.6) 1205.4	161.0	5511.5 (1696.5) 3815.0	7118.2C 11194.9
1F					8304.9 0.0	5806.5 (1727.8)	240.8	681.0 0.0	5114.6 (1499.3)	133.1	5973.7 (1655.9)	178.1	201.7 0.0	5508.3 (1368.9)	717.1	1958.3 0.0	7148.5 (2620.5)	2023.2	9625.9 0.0	7118.2C 11194.9	
					7000			7000			7000			7000							
																	35000				
			X1		X2		X3		X4		X5		X6								
																	Y2 フレーム (S=1/265)				

			838.9 (223.2)		841.8 (224.4)		841.7 (224.4)		841.6 (224.4)		847.0 (225.6)		
16F	723.8 (62.0) 837.1	2800	723.8 (223.2) 550.3 (62.0)	57.5	1568.1 (662.6) 1339.5 (389.0)	729.2 (224.4) 56.3	1570.9 (661.2) 1339.5 (351.2)	729.1 (224.4) 56.3	1570.8 (660.0) 1339.5 (351.2)	729.0 (224.4) 56.3	1573.6 (662.2) 1339.5 (351.2)	57.5	847.0 (54.4) 1339.5 (389.4)
15F	1940.6 (463.8) 1291.4	2800	1390.3 (389.0) 842.4 (463.8)	28.9	2305.9 (840.6) 1339.5 (388.8)	1260.5 (351.2) 84.3 (463.8)	2177.8 (776.3) 1065.1 (351.2)	1260.4 (351.2) 84.3 (776.3)	2180.9 (775.9) 1065.1 (351.2)	1260.4 (351.2) 84.3 (775.9)	2309.2 (841.9) 1339.5 (389.0)	28.9	2029.0 (400.4) 1339.5 (389.6)
14F	2031.8 (574.2) 1227.9	2800	1389.7 (388.8) 433.4 (574.2)	28.8	2544.9 (1063.7) 1339.5 (414.7)	1260.5 (351.2) 84.3 (1063.7)	2462.6 (810.7) 1339.5 (543.9)	1260.4 (351.2) 84.3 (810.7)	2466.7 (810.1) 1339.5 (543.9)	1260.4 (351.2) 84.3 (810.1)	2542.0 (1053.2) 1339.5 (543.9)	28.8	2242.5 (537.1) 1339.5 (415.5)
13F	1904.7 (615.4) 1043.2	2800	1480.7 (414.7) 1063.0 (615.4)	29.2	2920.5 (1294.0) 1422.3 (414.7)	1931.7 (543.9) 84.3 (1284.0)	3187.9 (1463.8) 1063.0 (543.9)	1931.8 (543.9) 84.3 (1463.8)	3193.8 (1463.4) 1063.0 (543.9)	1931.8 (543.9) 84.3 (1463.4)	2952.2 (1279.8) 1422.3 (543.9)	29.2	2163.9 (601.5) 1422.3 (415.5)
12F	1662.2 (743.9) 611.5	2825	1480.6 (414.7) 1469.0 (743.9)	29.1	2679.4 (1452.9) 1700.0 (494.1)	1931.8 (543.9) 1425.2 (1452.9)	2896.7 (1608.4) 1425.2 (623.6)	1931.8 (543.9) 1425.2 (1608.4)	2903.6 (1609.3) 1425.2 (623.6)	1931.8 (543.9) 1425.2 (1609.3)	2728.1 (1455.9) 1425.2 (623.7)	29.1	1905.1 (740.8) 1425.2 (495.1)
11F	1319.5 (824.5) 165.2	2800	1758.7 (494.1) 989.1 (824.5)	29.4	2487.3 (1580.4) 1699.8 (494.1)	2212.6 (623.6) 1931.7 (1580.4)	2717.9 (1734.9) 2152.3 (623.6)	2212.8 (623.6) 2152.3 (1734.9)	2722.7 (1737.7) 2152.3 (623.6)	2213.0 (623.7) 2152.3 (1737.7)	2530.0 (1601.0) 2152.3 (623.7)	29.4	1515.8 (908.8) 2152.3 (495.1)
10F	769.5 (867.8) 445.4	2800	1758.6 (494.1) 1680.3 (867.8)	29.4	1974.8 (1805.5) 2150.5 (622.8)	2212.6 (623.6) 3080.5 (1805.5)	2225.5 (1997.8) 3080.5 (802.9)	2212.8 (623.6) 3080.5 (1997.8)	2222.6 (2000.5) 3080.5 (802.9)	2212.9 (623.7) 3080.5 (2000.5)	1962.1 (1826.5) 3080.5 (802.9)	29.4	674.7 (921.5) 3080.5 (624.4)
9F	548.8 (944.0) 772.9	2800	2209.1 (622.8) 2084.5 (944.0)	29.3	1909.9 (2008.0) 2150.4 (622.8)	2839.8 (802.9) 2780.2 (2008.0)	2251.8 (2256.8) 2780.2 (802.8)	2840.0 (802.9) 2780.2 (2256.8)	2241.5 (2257.4) 2780.2 (802.9)	2840.0 (802.9) 2780.2 (2257.4)	1843.0 (2019.0) 2780.2 (802.9)	29.3	250.8 (989.6) 2780.2 (624.5)
8F	114.5 (1157.9) 1521.1	2825	2209.0 (622.8) 3156.1 (1157.9)	29.3	1277.8 (2220.0) 1830.0 (868.2)	2839.8 (802.9) 4093.2 (2220.0)	1552.9 (2369.0) 4093.2 (869.7)	2840.0 (802.9) 4093.2 (2369.0)	1541.0 (2370.7) 4093.2 (869.7)	2840.1 (802.9) 4093.2 (2370.7)	1185.0 (2247.3) 4093.2 (869.6)	29.3	363.8 (1231.0) 4093.2 (871.2)
7F	90.1 (1328.9) 1950.5	2800	3066.6 (868.2) 3007.8 (1328.9)	27.9	1090.7 (2583.6) 3010.8 (868.1)	3073.7 (869.7) 874.2 (2583.6)	948.3 (2562.1) 874.2 (869.7)	3073.5 (869.7) 874.2 (2562.1)	931.5 (2565.5) 874.2 (869.7)	3073.3 (869.6) 874.2 (2565.5)	927.6 (2589.8) 874.2 (869.6)	27.9	820.3 (1359.7) 874.2 (871.2)
6F	744.5 (1462.4) 2791.9	2800	3066.4 (868.										

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

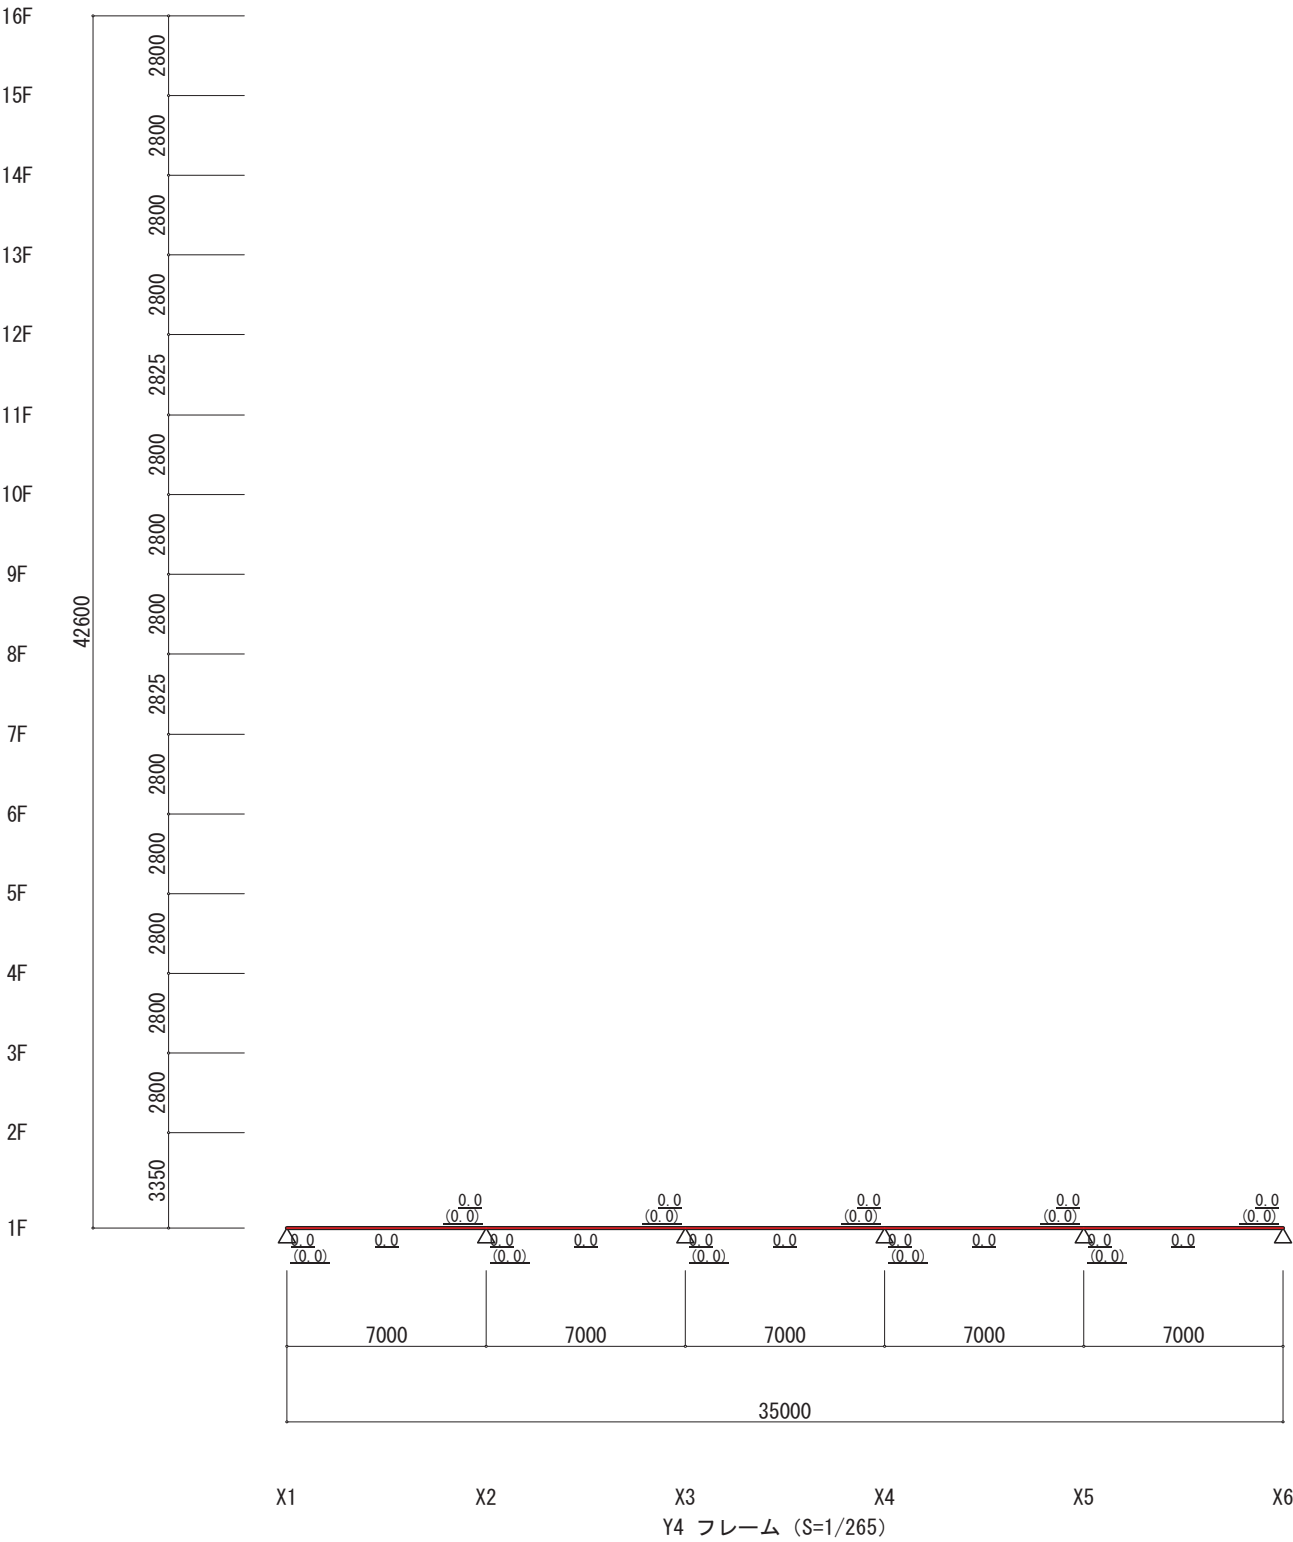

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

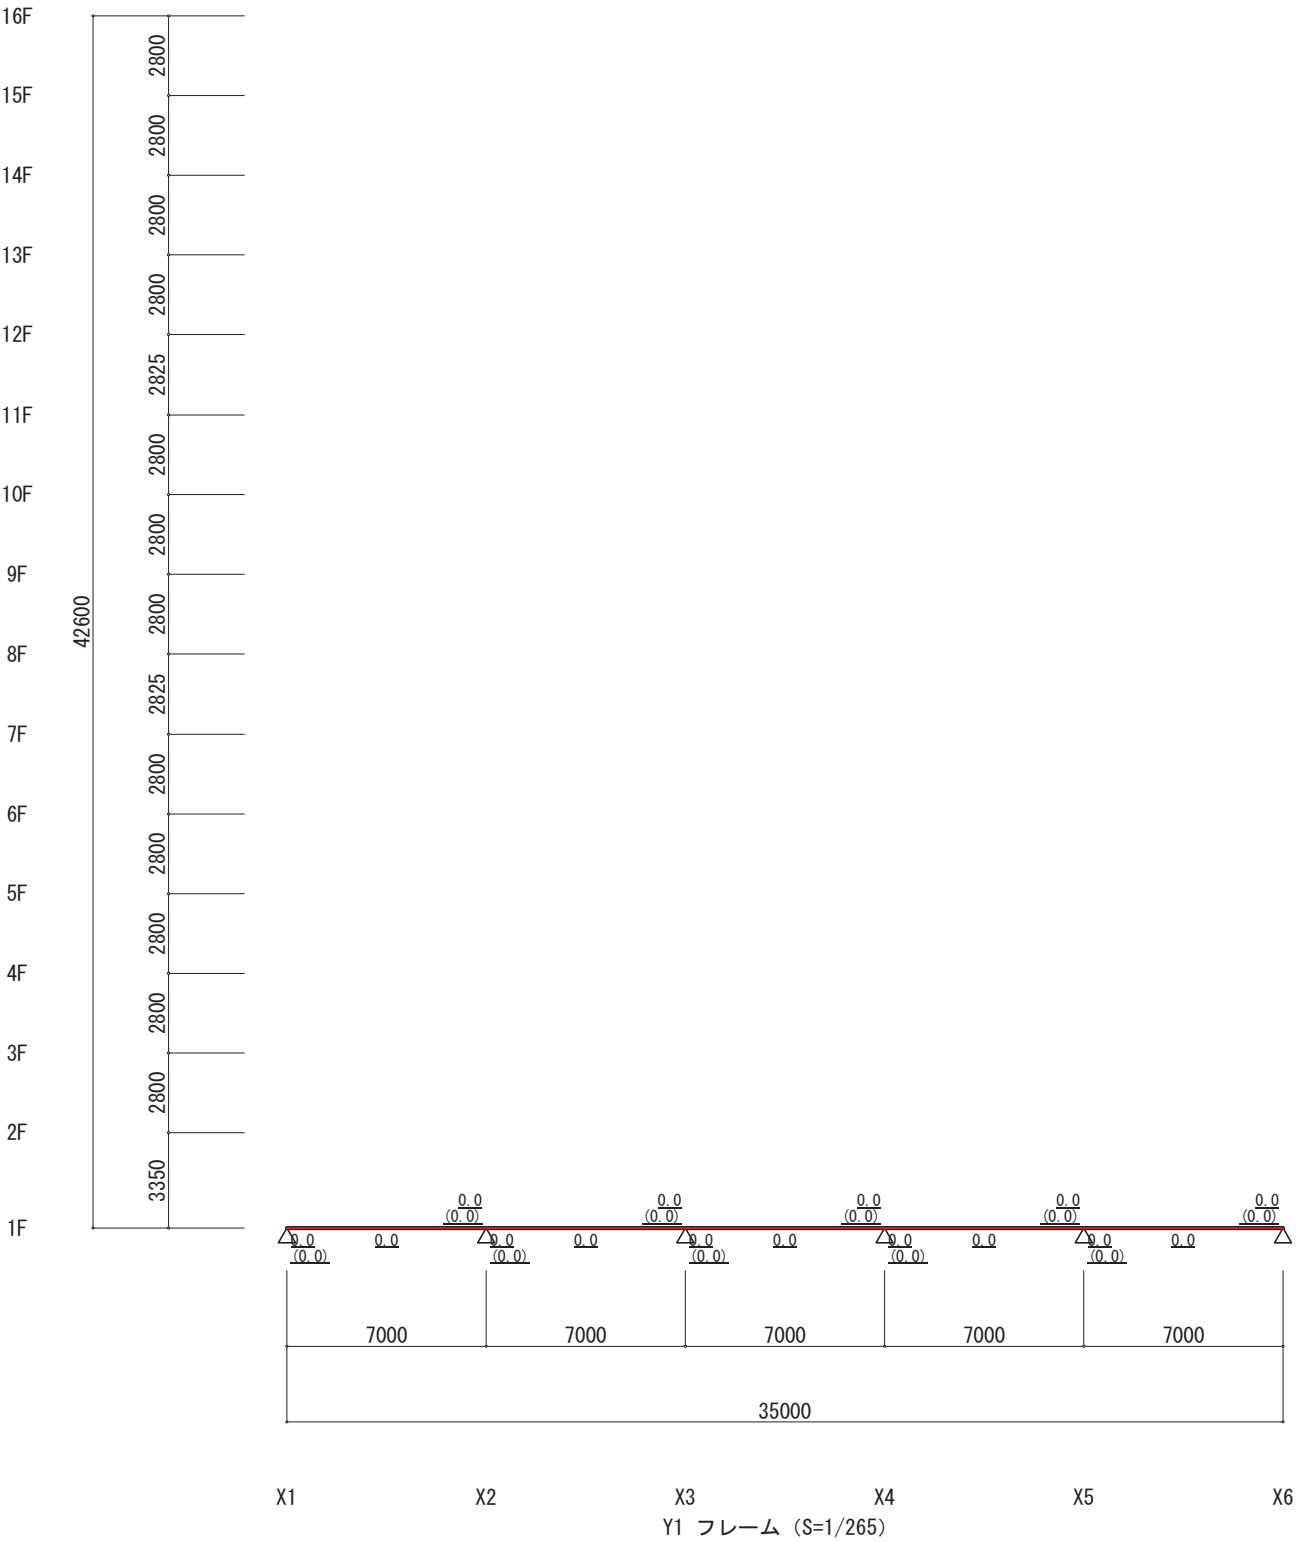

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


42600	16F	2800	604.3 (19.7) 631.8	50.0	1106.4 (478.2) 656.4 (19.7)	504.3 (158.4)	602.1 (157.9)	49.3	1105.6 (557.8) 656.4 (19.7)	503.5 (157.9)	602.2 (157.9)	49.3	1105.6 (557.2) 656.4 (19.7)	503.5 (158.0)	601.3 (157.5)	50.0	501.3 (59.1)	61.9T 666.7 (59.1)																																																																																																																																																																																																																																																												
																			15F	2800	1609.7 (270.1) 1231.6	96.8	1725.2 (628.2) 656.4 (270.1)	1201.0 (348.0)	17.1	1979.9 (834.2)	1201.0 (348.0)	17.1	1981.7 (833.7)	1201.0 (348.0)	17.1	1841.2 (728.9)	951.1 (244.1)	96.8	1424.2 (213.9)	187.6T 825.2 (213.9)																																																																																																																																																																																																																																										
																																					14F	2800	1804.2 (456.6) 1165.0	96.9	1924.3 (880.7) 656.4 (456.6)	1201.0 (348.0)	17.1	2080.3 (952.0)	1201.0 (348.0)	17.1	2083.5 (951.5)	1201.0 (348.0)	17.1	1986.3 (911.2)	950.8 (244.0)	96.9	1582.3 (436.7)	421.3T 359.6 (436.7)																																																																																																																																																																																																																								
																																																							13F	2800	1934.6 (602.2) 1091.9	17.6	2310.6 (1084.0) 656.4 (602.2)	1408.3 (407.5)	18.0	2267.1 (1047.4)	1408.2 (407.5)	18.0	2271.8 (1047.2)	1408.2 (407.5)	18.0	2287.9 (1074.8)	1408.6 (407.5)	17.6	1803.4 (624.0)	776.2T 64.6 (621.0)																																																																																																																																																																																																						
																																																																									12F	2825	1657.2 (651.2) 737.4	17.6	2127.6 (1238.1) 656.4 (651.2)	1408.2 (407.5)	18.0	2187.1 (1373.5)	1408.3 (407.5)	18.0	2192.3 (1373.9)	1408.3 (407.5)	18.0	2131.4 (1243.9)	1408.5 (407.5)	17.6	1508.3 (656.8)	1143.9T 347.2 (656.8)																																																																																																																																																																																				
																																																																																											11F	2800	1225.7 (732.1) 200.8	18.7	2198.4 (1495.8) 656.4 (732.1)	2122.8 (612.3)	20.1	2592.4 (1679.2)	2122.4 (612.2)	20.2	2596.0 (1680.9)	2122.1 (612.1)	20.1	2186.6 (1401.4)	1406.9 (407.3)	18.7	1097.2 (676.3)	1495.8T 736.4 (676.3)																																																																																																																																																																		
																																																																																																													10F	2800	584.1 (815.6) 557.7	18.7	1830.5 (1587.2) 656.4 (815.6)	2122.7 (612.3)	20.1	2176.1 (1727.7)	2122.4 (612.2)	20.2	2174.5 (1729.2)	2122.1 (612.1)	20.1	1832.1 (1576.7)	1406.8 (407.3)	18.7	648.0 (770.9)	1820.9T 1510.4 (770.9)																																																																																																																																																
																																																																																																																															9F	2800	424.8 (971.5) 935.1	19.4	1671.8 (1704.8) 656.4 (971.5)	2122.3 (612.2)	20.2	1623.8 (1679.6)	2122.4 (612.2)	20.2	1617.9 (1681.0)	2122.4 (612.2)	20.2	1702.3 (1706.3)	2122.0 (611.8)	19.4	650.5 (948.2)	2302.2T 2004.4 (948.2)																																																																																																																														
																																																																																																																																																	8F	2825	171.1 (1013.6) 1602.9	19.5	1184.0 (1744.5) 656.4 (1013.6)	2122.3 (612.2)	20.2	1206.0 (1748.2)	2122.4 (612.2)	20.2	1196.3 (1749.6)	2122.4 (612.2)	20.2	1209.3 (1746.4)	2121.8 (611.8)	19.5	156.4 (957.5)	2731.3T 2548.4 (957.5)																																																																																																												
																																																																																																																																																																			7F	2800	910.1 (971.4) 2270.1	19.5	541.7 (1724.7) 656.4 (971.4)	2122.3 (612.2)	20.2	552.3 (1725.8)	2122.4 (612.2)	20.2	538.9 (1725.9)	2122.4 (612.2)	20.2	560.0 (1728.5)	2121.6 (611.7)	19.5	387.9 (951.8)	3155.4T 3053.1 (951.8)																																																																																										
																																																																																																																																																																																					6F	2800	1505.2 (1045.5) 2969.5	19.5	1.5 (1764.7) 656.4 (1045.5)	2122.3 (612.2)	20.2	5.1 (1764.7)	2122.3 (612.1)	20.2	8.5 (1766.1)	2122.4 (612.2)	20.2	4.4 (1767.6)	2121.3 (611.7)	19.5	892.8 (998.8)	3500.0T 3389.3 (998.8)																																																																								
																																																																																																																																																																																																							5F	2800	2307.7 (956.3) 3646.1	19.5	656.3 (1747.9) 656.4 (956.3)	2122.3 (612.1)	20.2	651.1 (1754.7)	2122.3 (612.2)	20.2	668.5 (1756.2)	2122.4 (612.2)	20.2	661.0 (1753.8)	2121.1 (611.6)	19.5	1529.6 (940.2)	3792.2T 3162.2 (940.2)																																																						
																																																																																																																																																																																																																									4F	2800	2859.8 (938.5) 4173.5	19.5	1263.8 (1866.8) 656.4 (938.5)	2122.3 (612.1)	20.2	1279.3 (1834.0)	2122.3 (612.2)	20.2	1300.8 (1843.2)	2122.4 (612.2)	20.2	1288.0 (1865.4)	2120.8 (611.5)	19.5	2002.5 (930.7)	4035.0T 4608.6 (930.7)																																				
																																																																																																																																																																																																																																											3F	2800	3413.3 (1490.1) 5499.4	161.2	2668.2 (1561.4) 656.4 (1490.1)	2070.8 (545.8)	160.4	2593.6 (1790.1)	2070.9 (545.9)	160.4	2640.7 (1779.2)	2071.0 (545.9)	160.4	2691.7 (1659.3)	2069.2 (545.1)	161.2	2861.9 (783.7)	4128.1T 3568.4 (783.7)																		
																																																																																																																																																																																																																																																													2F	3350	5511.5 (1696.5) 8353.2	161.0	3216.9 (2389.8) 656.4 (1718.2C)	2071.2 (545.9)	160.5	3784.8 (2191.3)	2070.9 (545.8)	160.4	3801.6 (2254.6)	2070.8 (545.8)	160.5	3519.2 (2353.3)	2068.9 (545.1)	161.0	3309.5 (745.4)	4352.7T 5806.5 (745.4)

9625.9 0.0	11194.8 (2620.5)	2023.2	1958.3 0.0	1074.2 (1368.9)	717.1	201.7 0.0	5617.5 (1655.9)	178.1	158.1 0.0	5380.7 (1499.3)	133.1	681.0 0.0	5288.1 (1727.8)	240.8	8304.9 0.0	△				
7000																7000	7000	7000	7000	7000
35000																				


X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (S=1/265)					

[illegible]


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

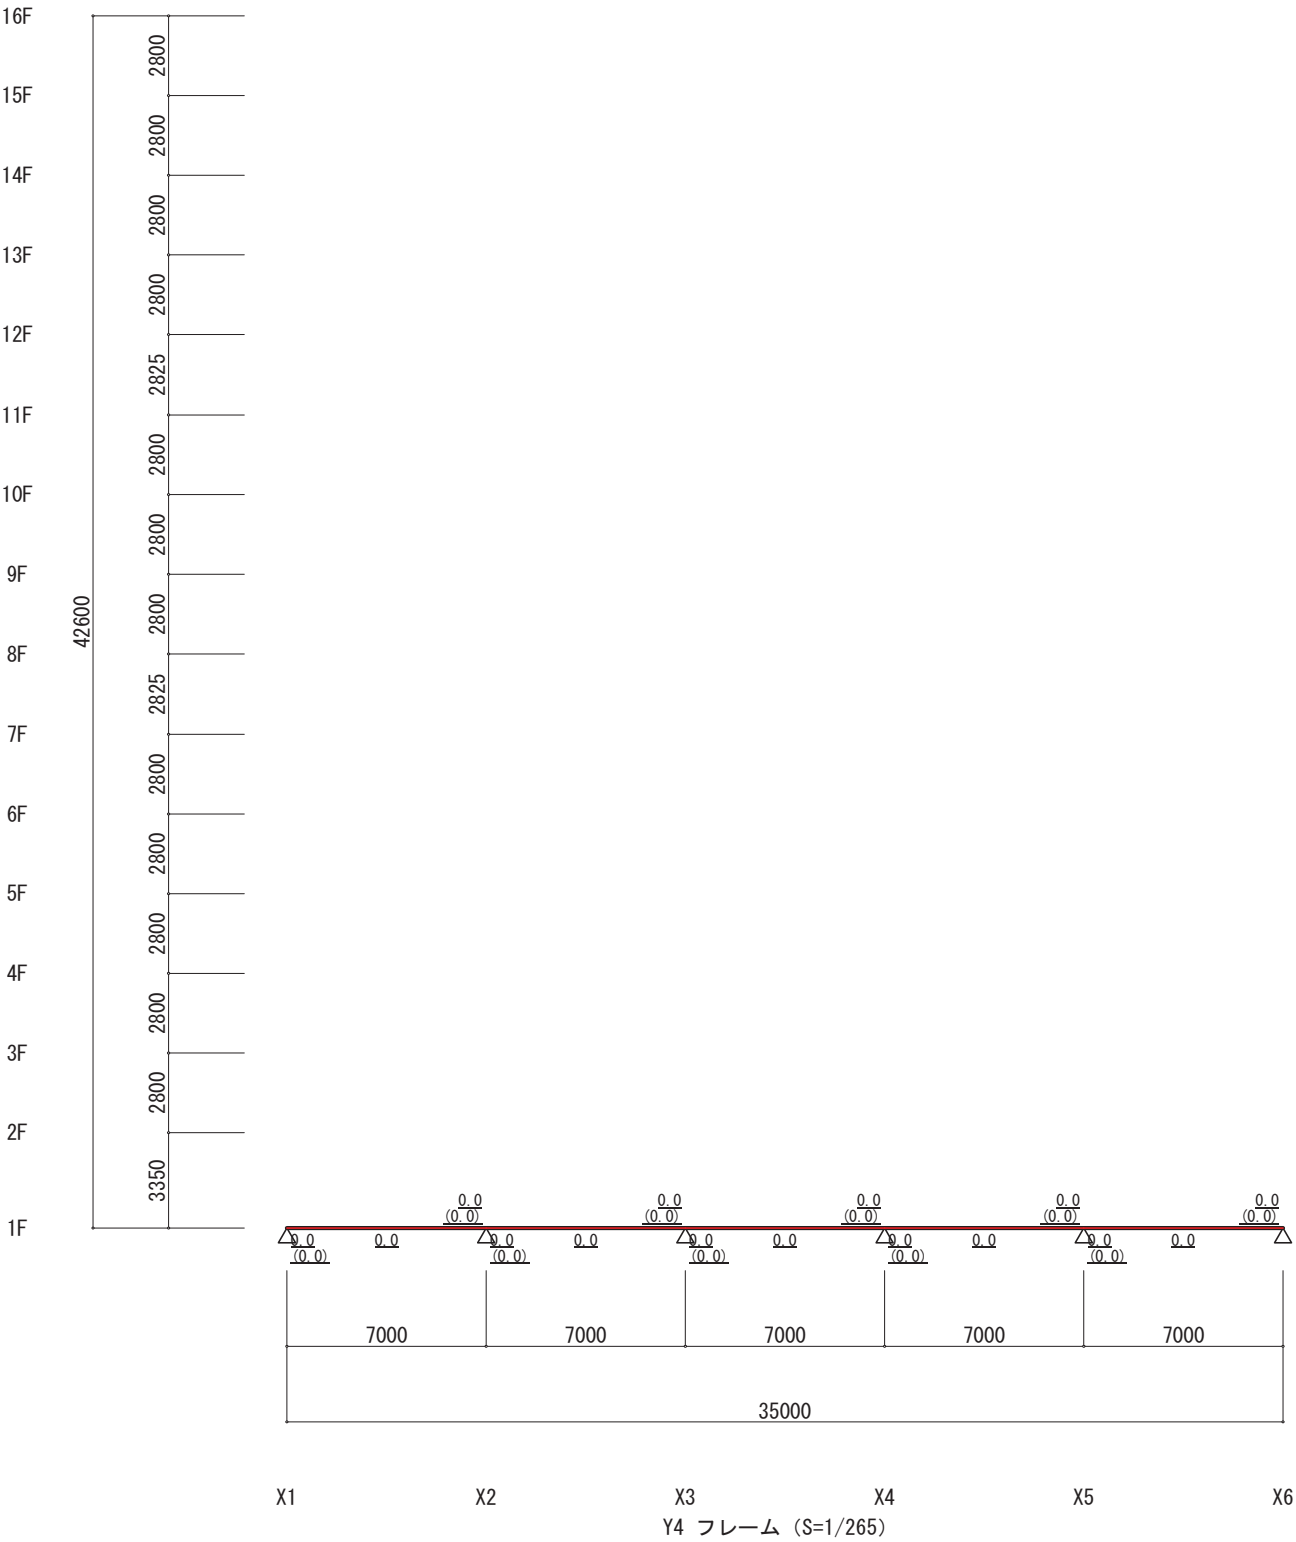


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

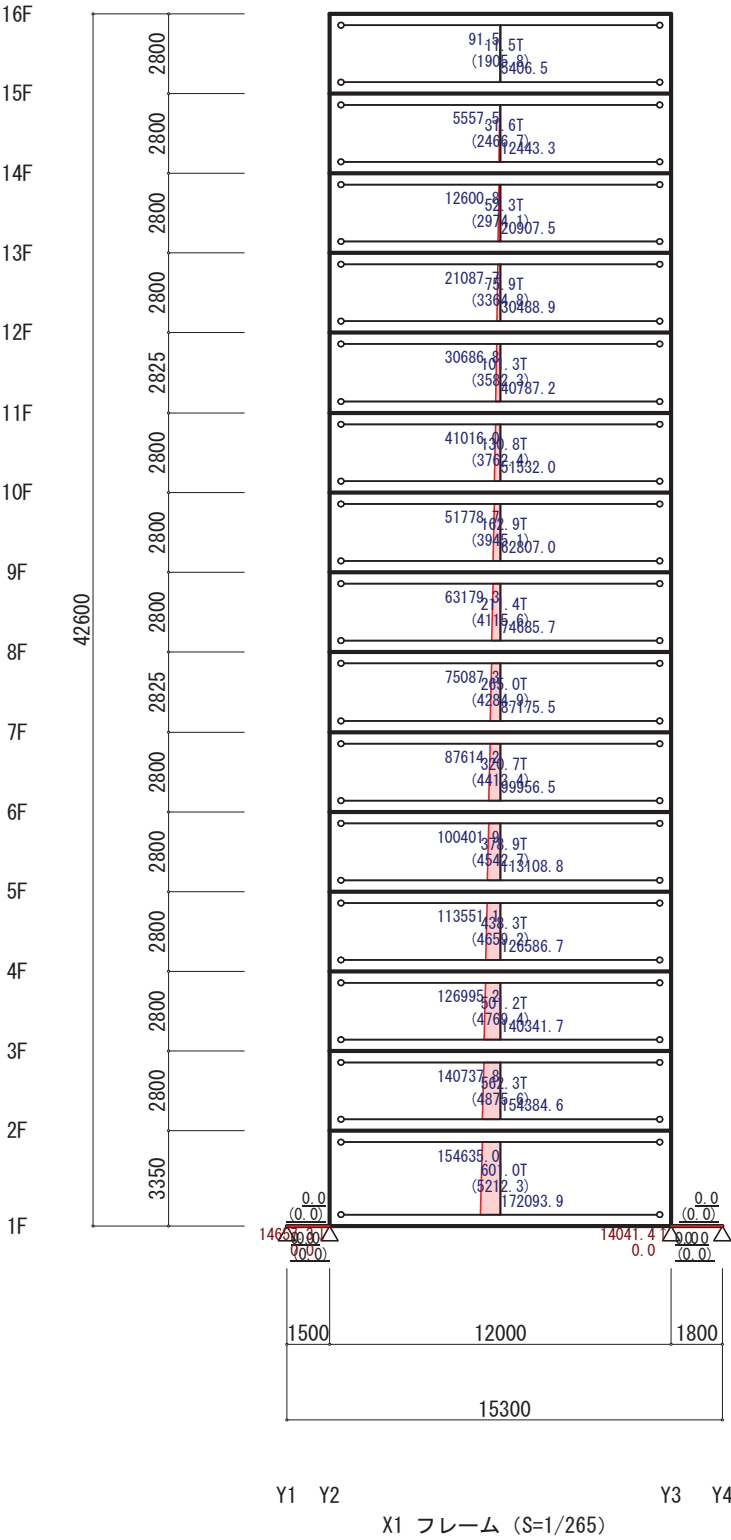


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

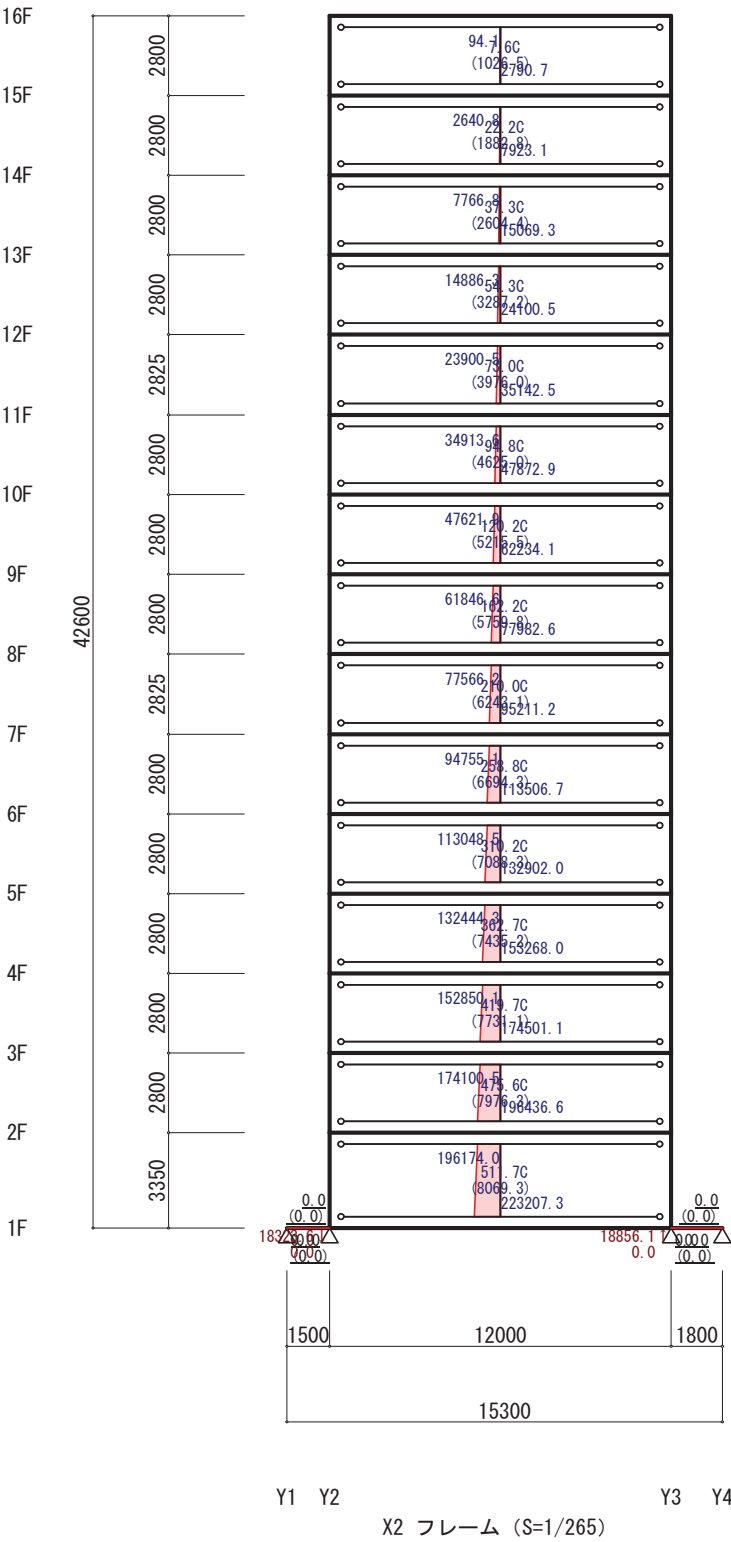


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

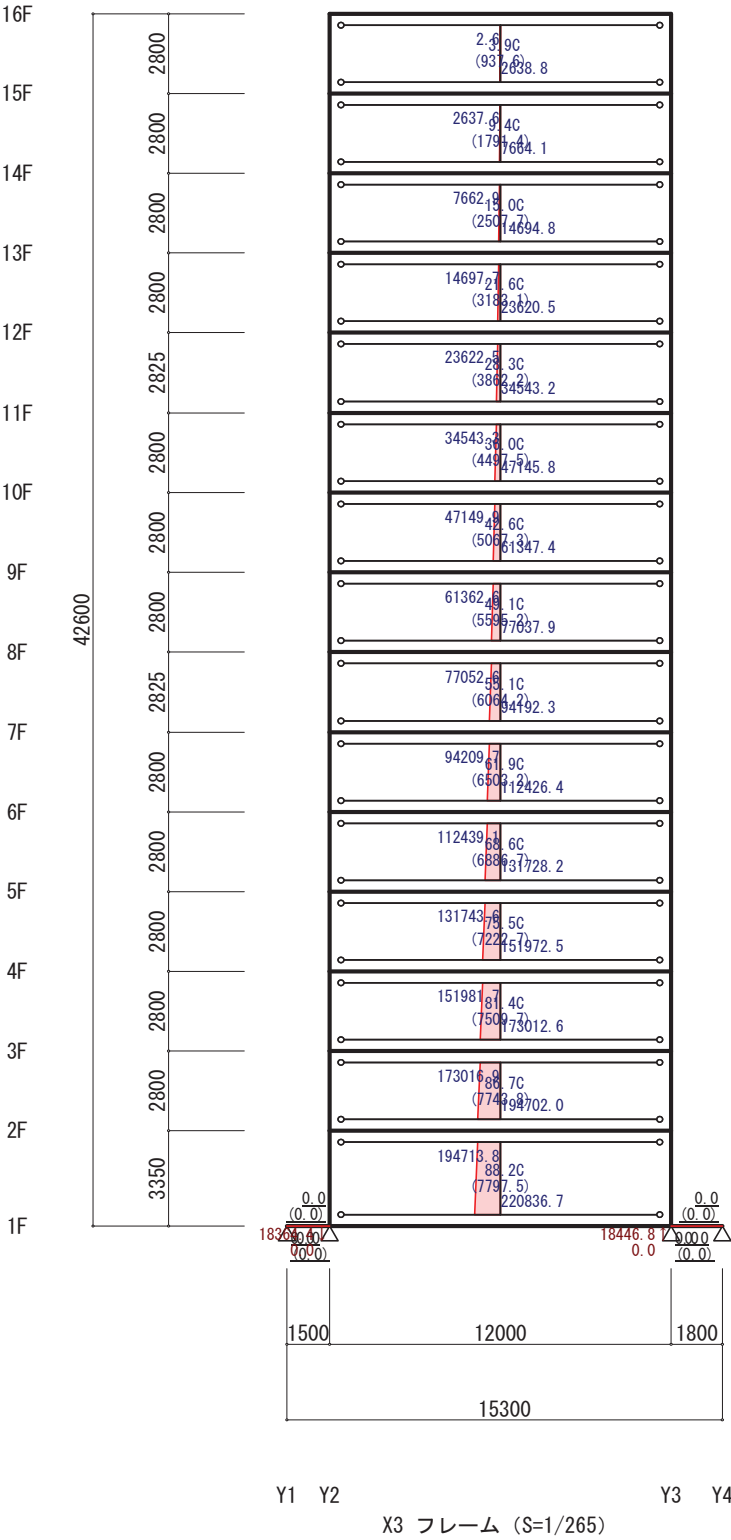


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

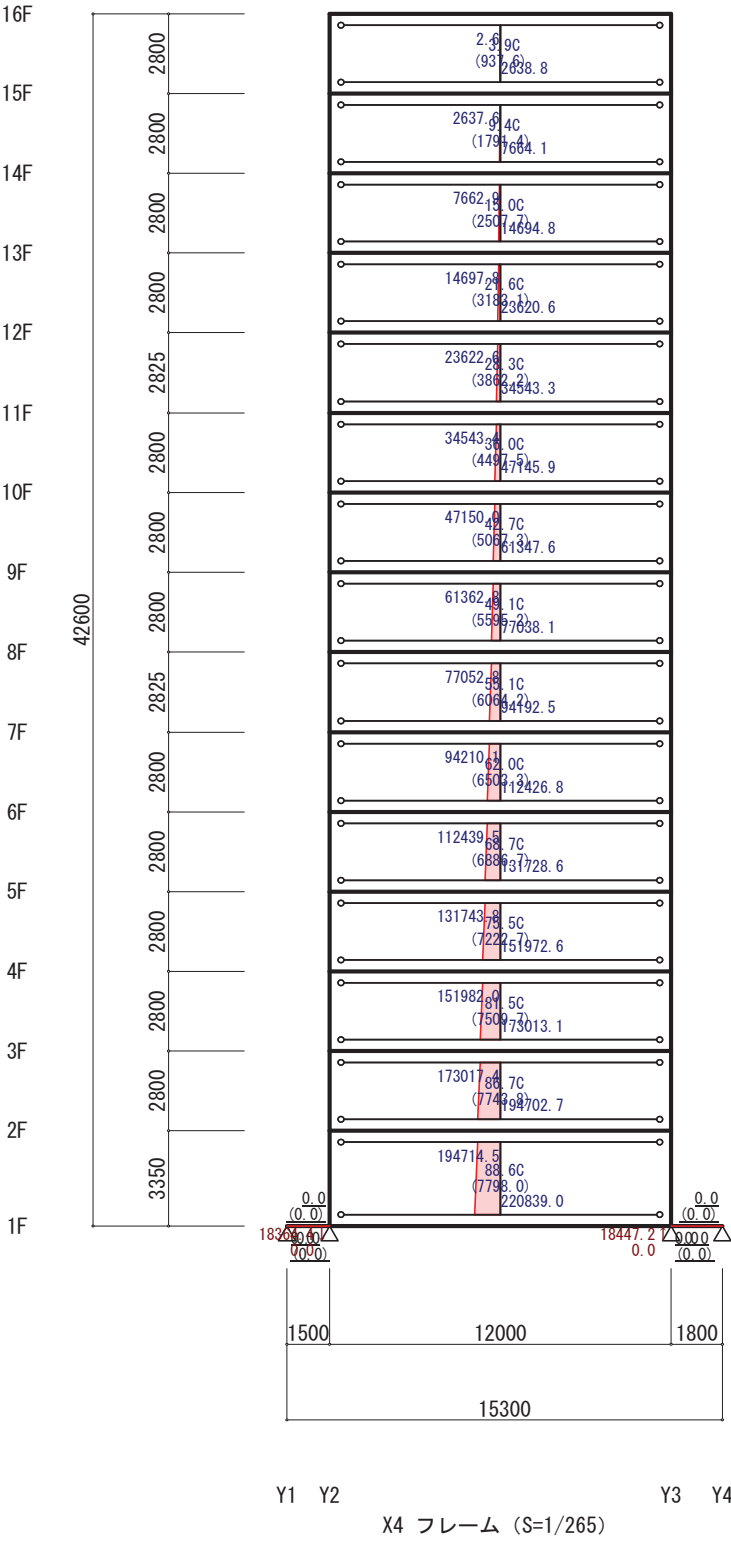


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

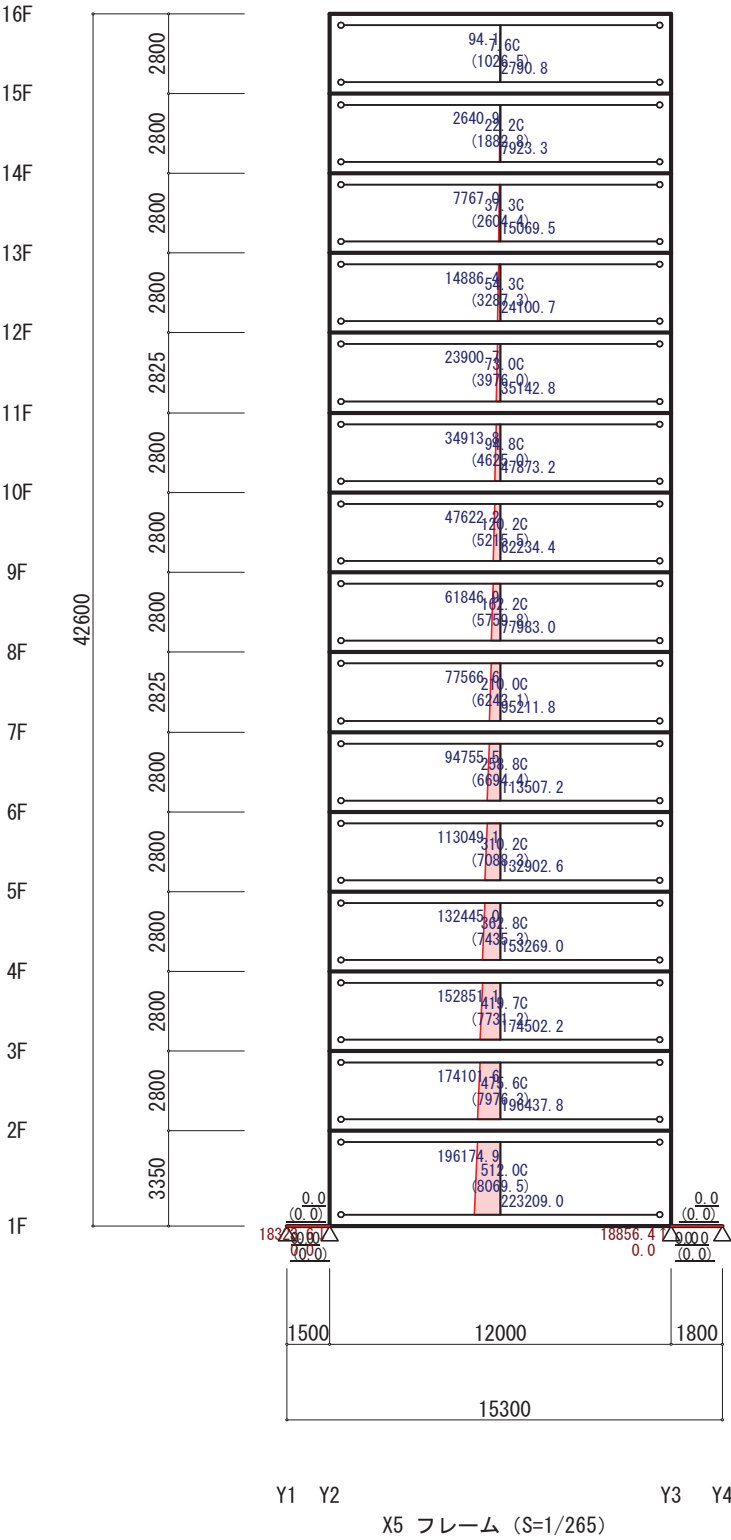


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

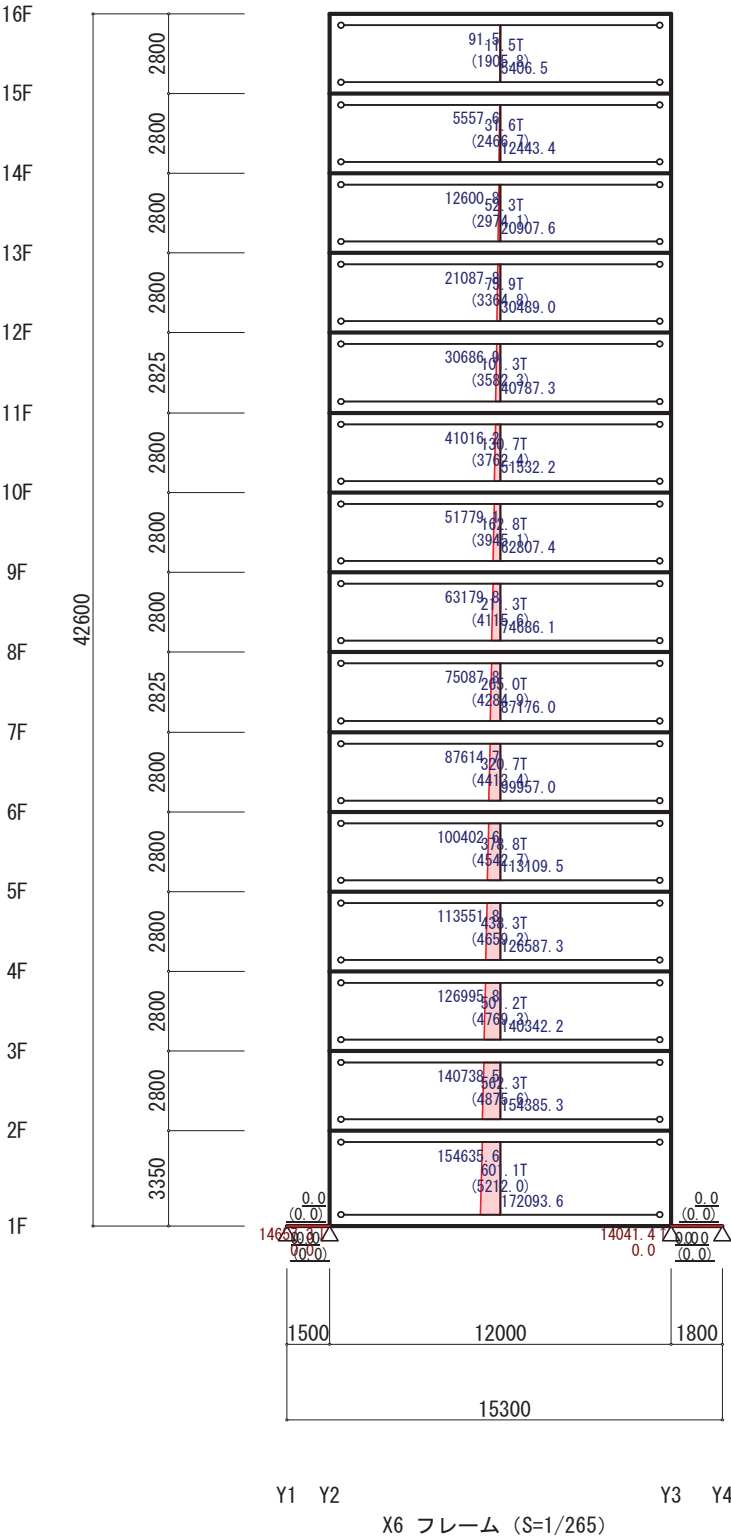


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

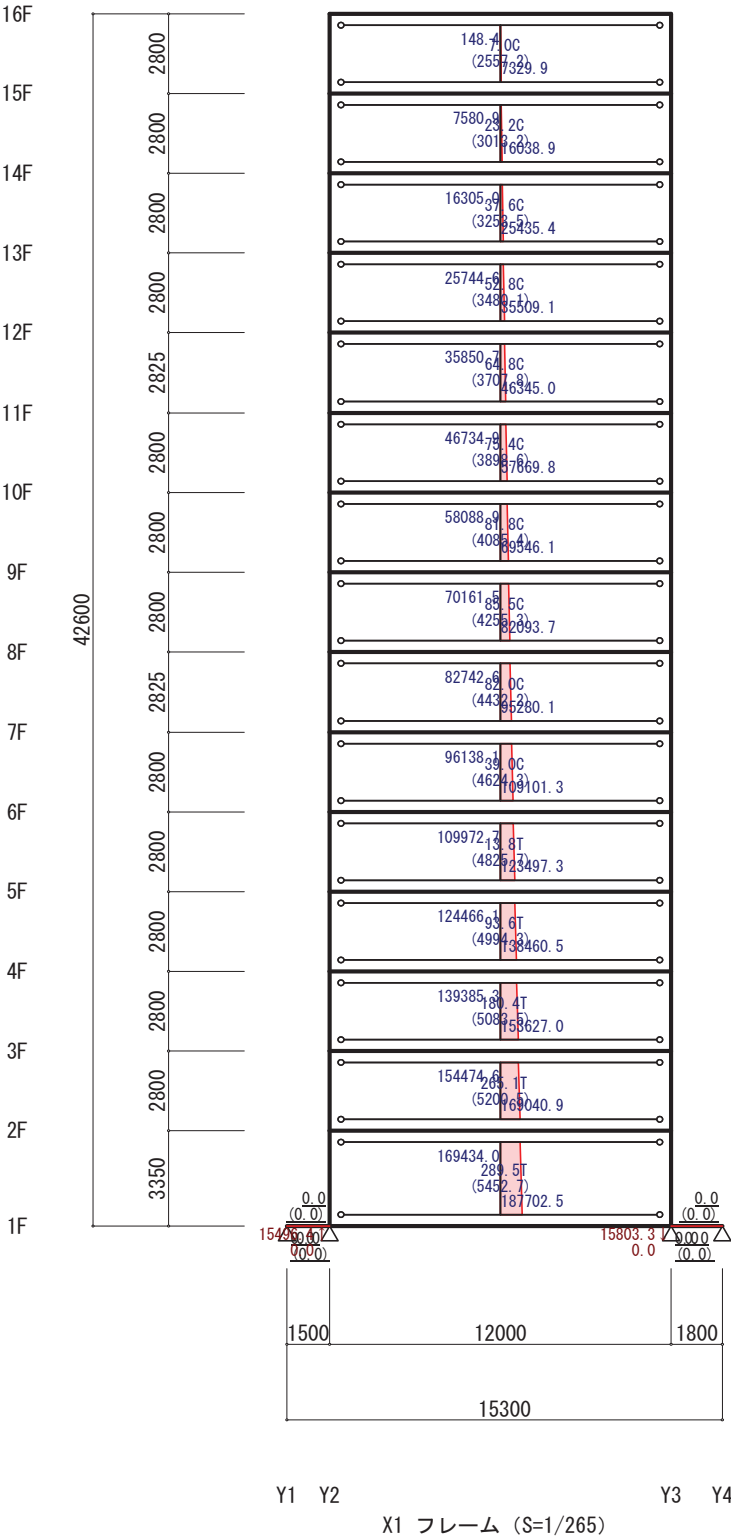


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

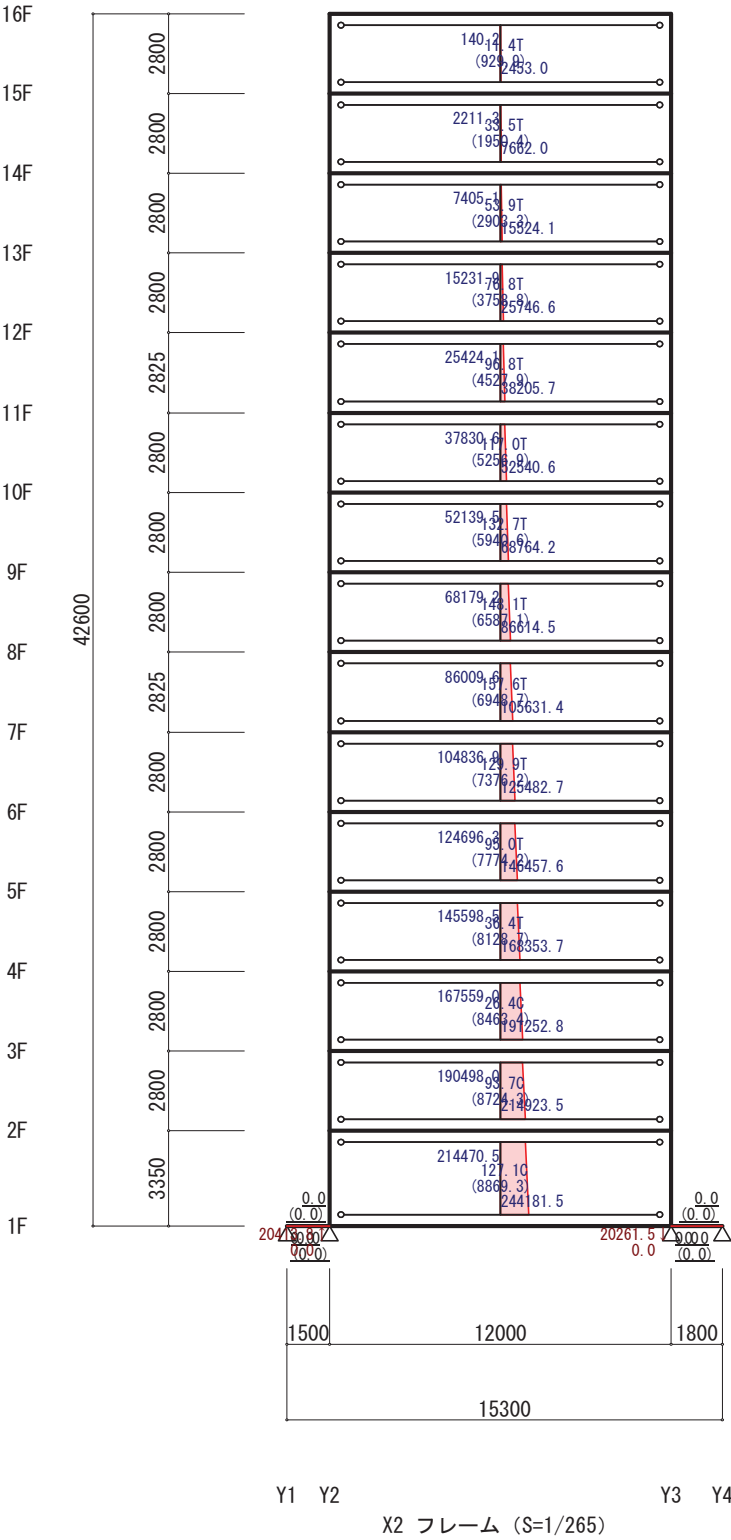


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

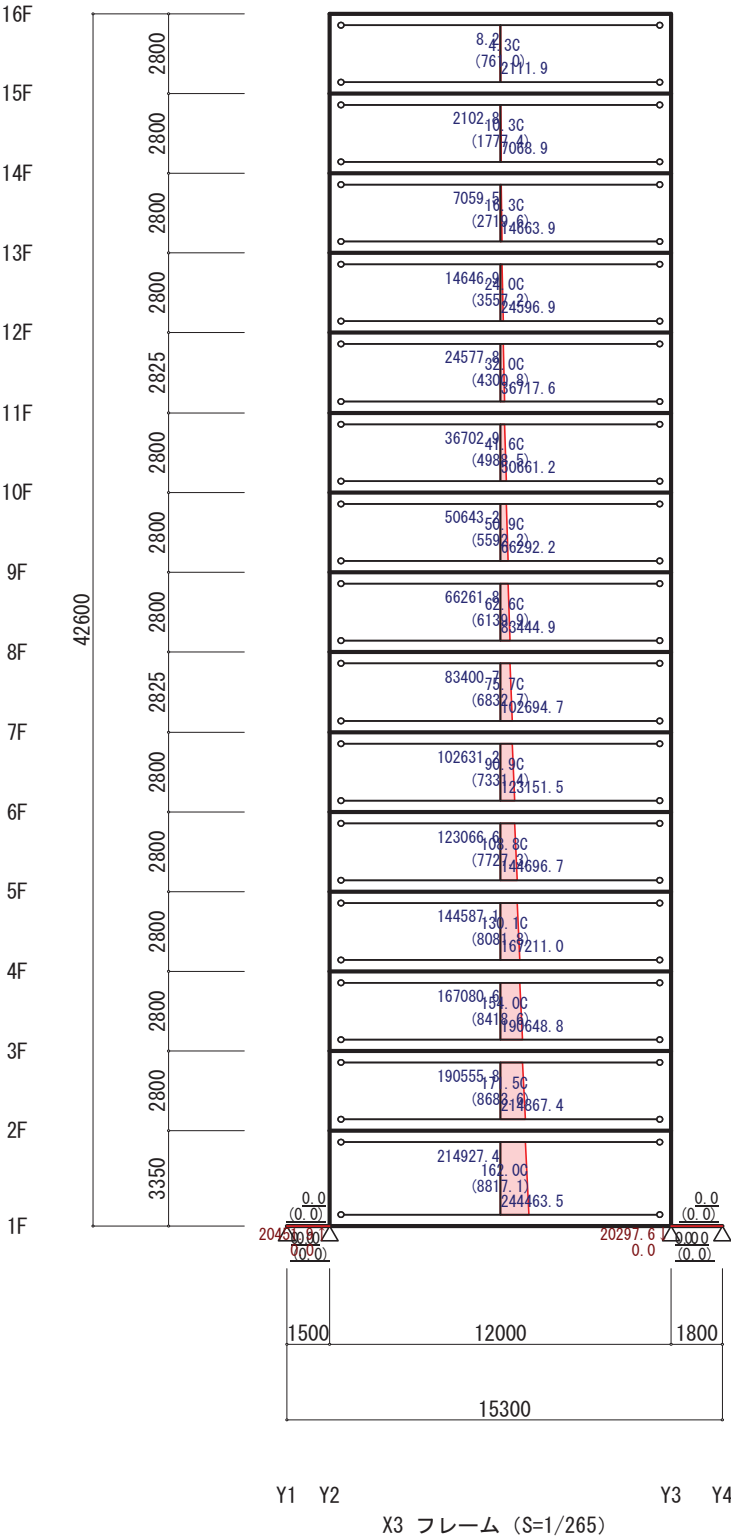


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

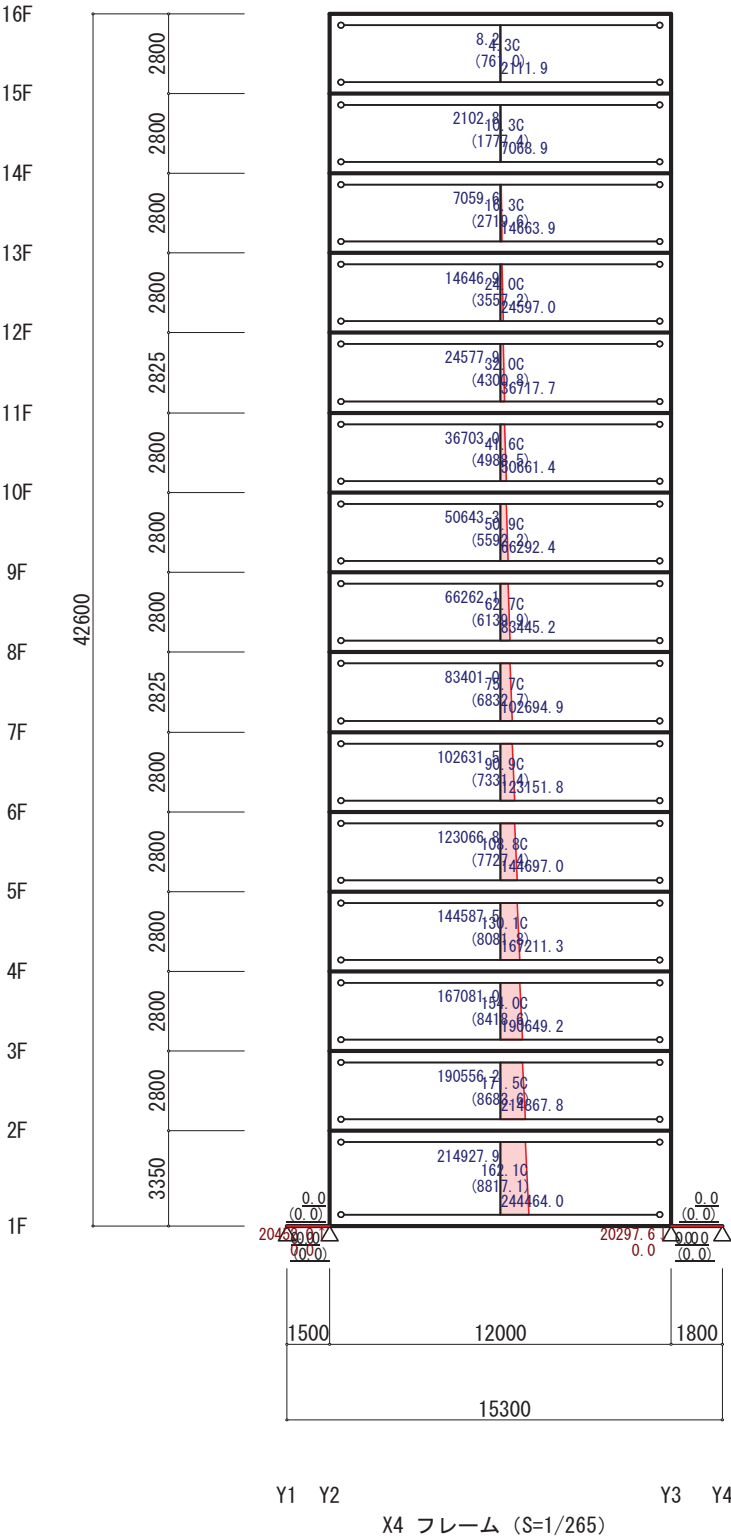


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

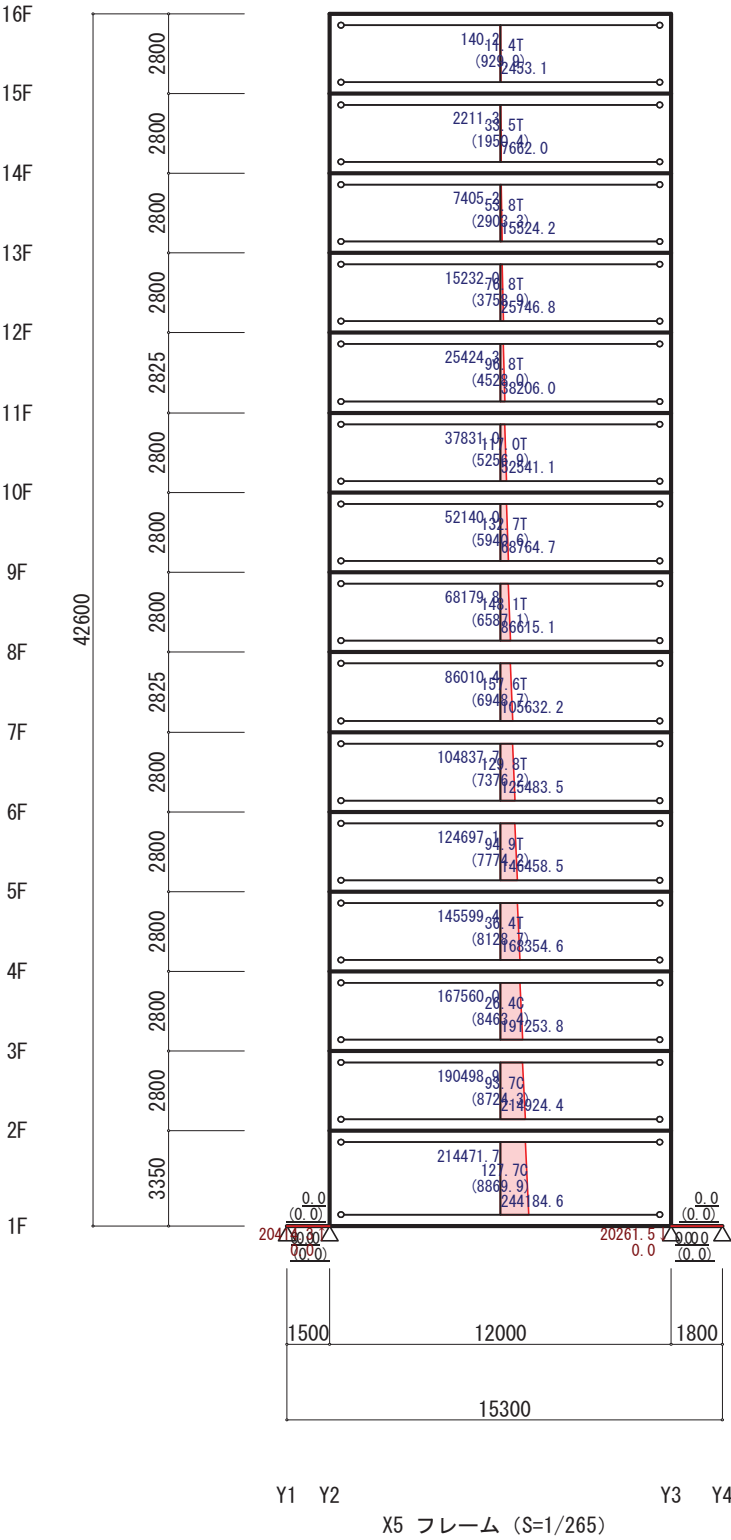


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

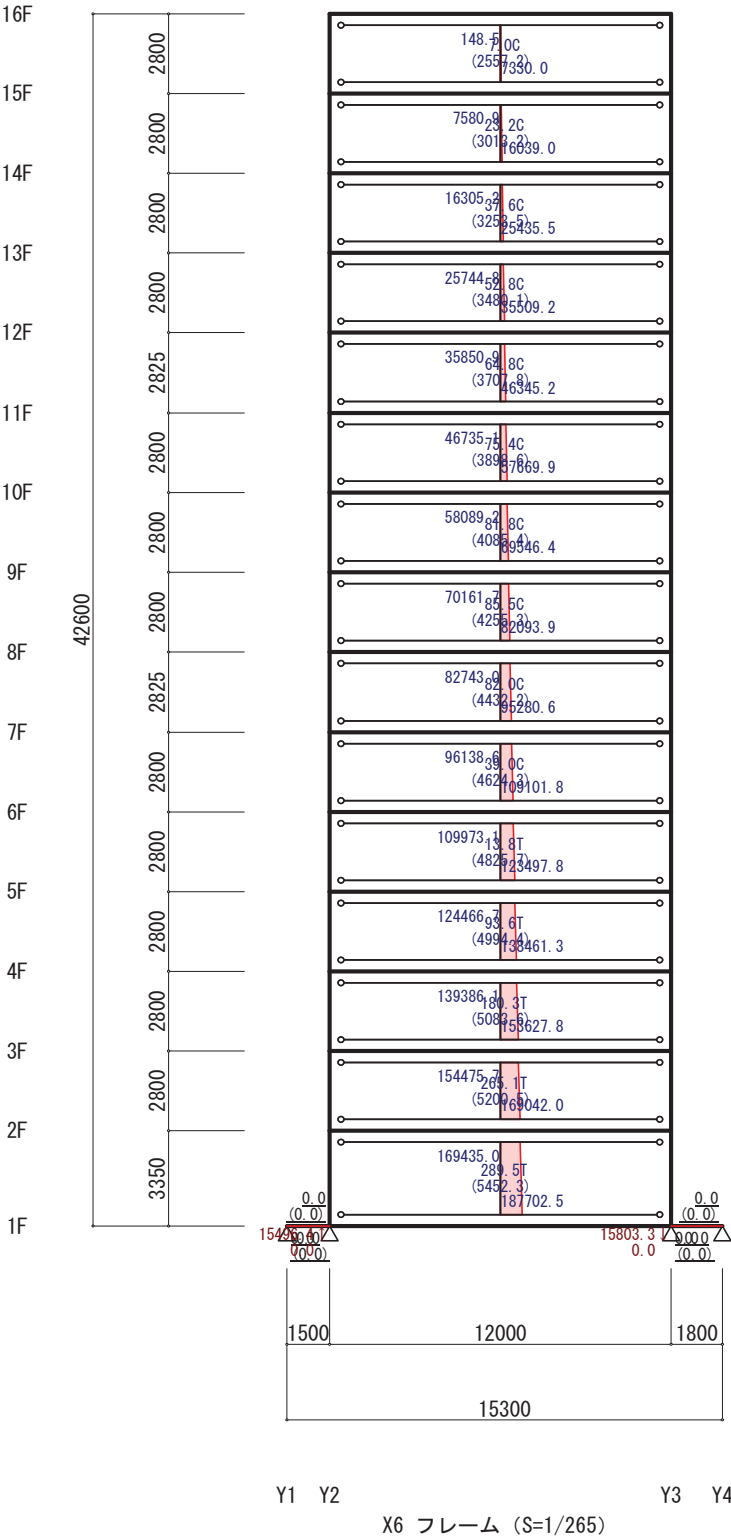

U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

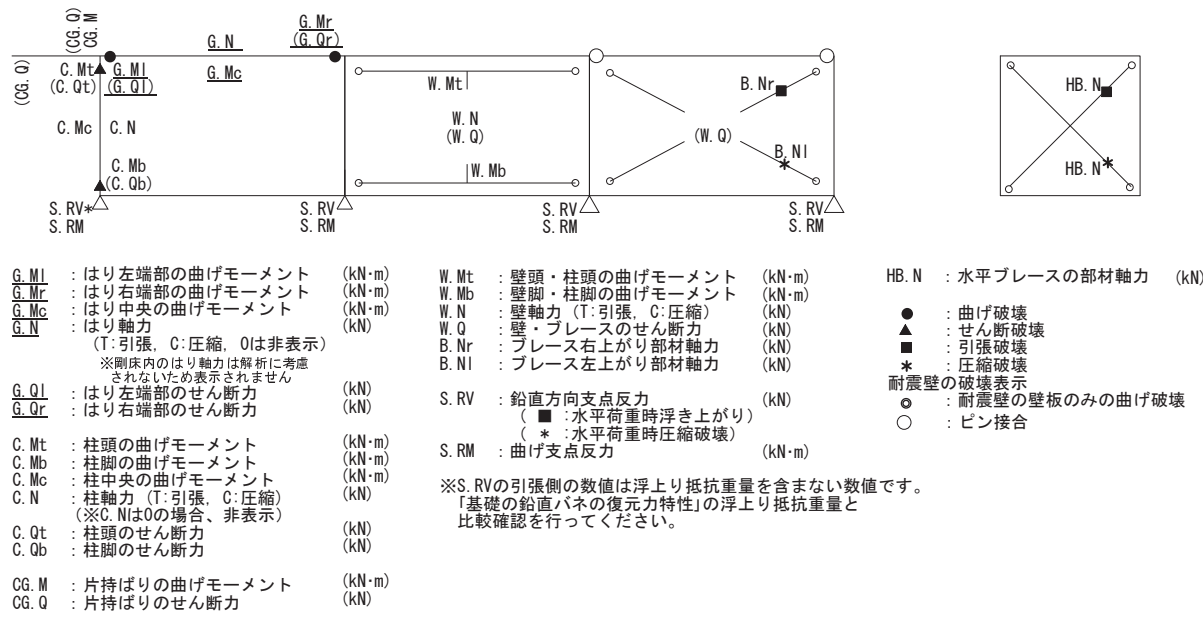

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

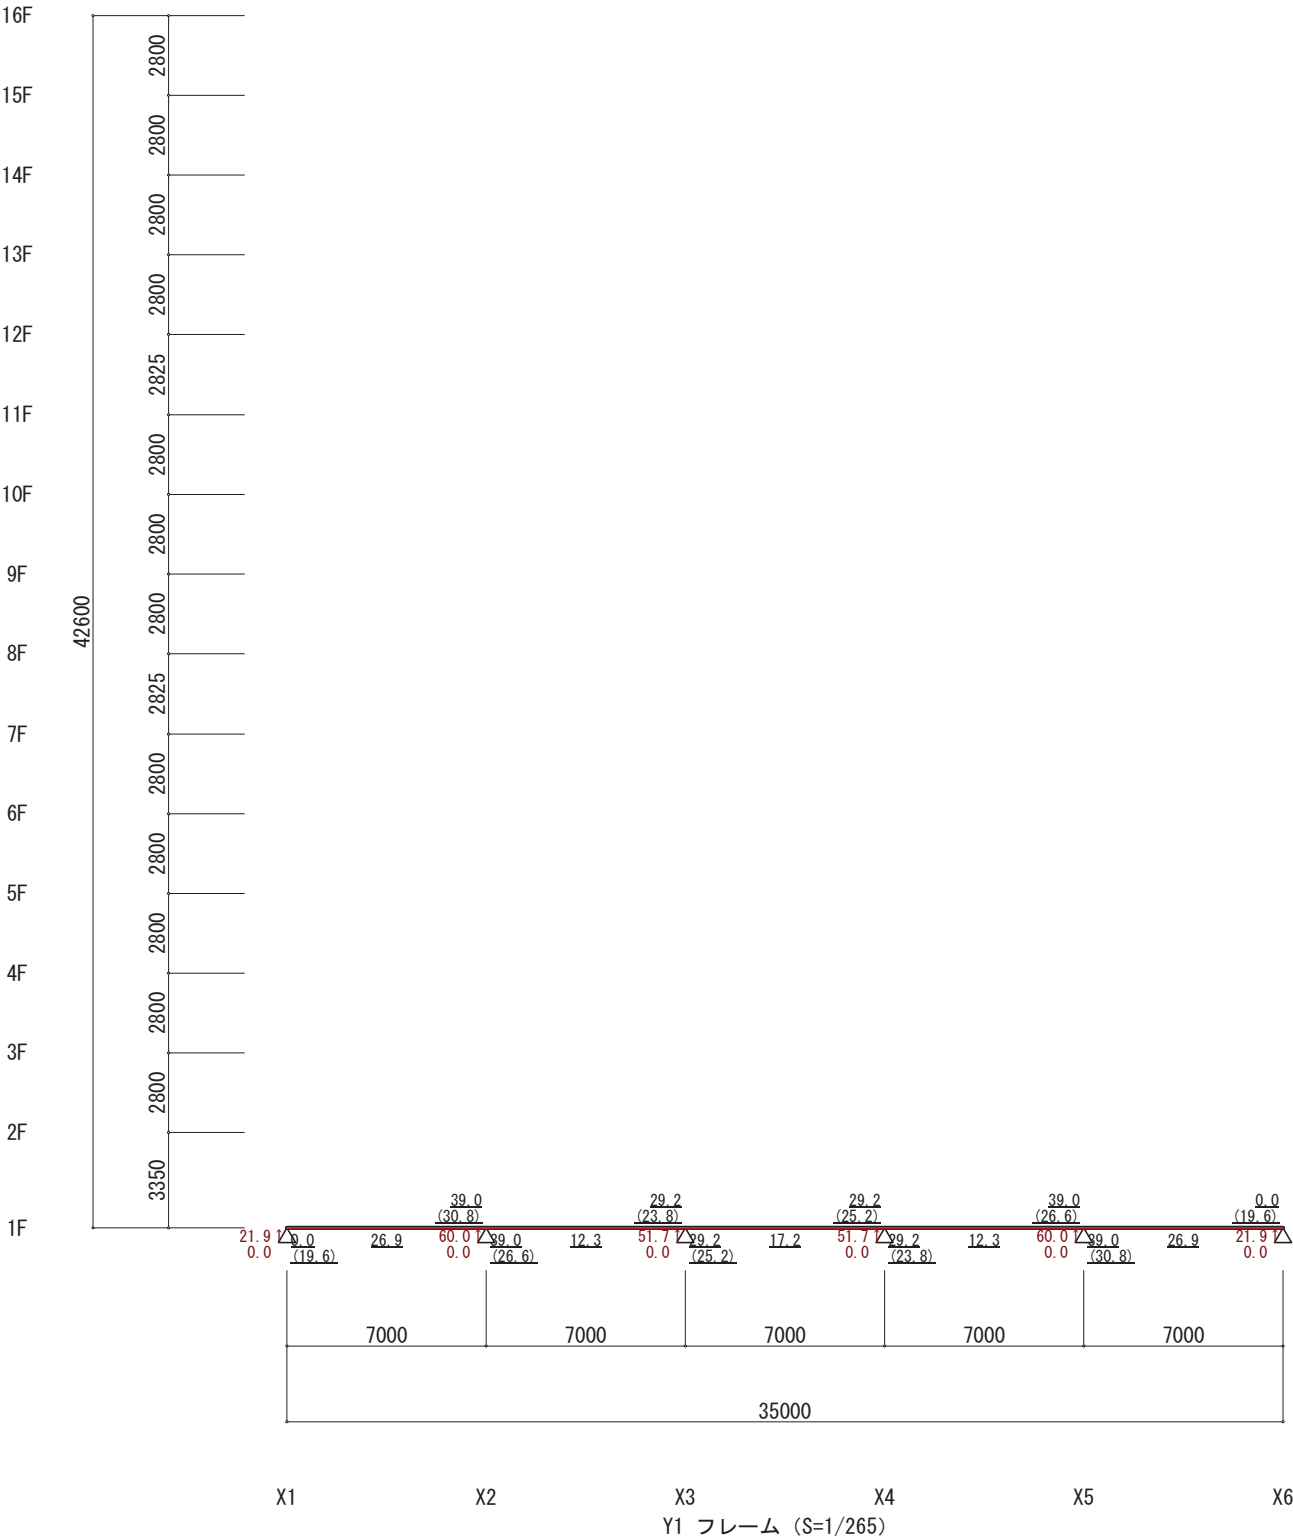


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


		526.9 (249.6)					526.9 (249.6)					526.9 (249.6)					526.9 (249.6)					526.9 (249.6)									
16F	2800	424.8 (118.6)	333.9 (66.3)	7.1	963.2 (518.0)	333.9 (66.3)	7.1	952.4 (557.2)	333.9 (66.3)	7.1	952.2 (557.8)	333.9 (66.3)	7.1	974.2 (478.0)	333.9 (66.3)	7.1	702.5 (39.8)	333.9 (66.3)	7.1	702.5 (39.8)	333.9 (66.3)	7.1	702.5 (39.8)	333.9 (66.3)	7.1	702.5 (39.8)	333.9 (66.3)	7.1	702.5 (39.8)		
15F	2800	1321.7 (180.6)	525.3 (116.6)	44.8	1604.0 (728.7)	525.3 (116.6)	44.8	1770.8 (833.7)	525.3 (116.6)	44.8	1708.8 (834.2)	525.3 (116.6)	44.8	1521.4 (628.5)	525.3 (116.6)	44.8	1554.9 (303.4)	525.3 (116.6)	44.8	1554.9 (303.4)	525.3 (116.6)	44.8	1554.9 (303.4)	525.3 (116.6)	44.8	1554.9 (303.4)	525.3 (116.6)	44.8	1554.9 (303.4)		
14F	2800	1401.0 (399.9)	525.3 (116.6)	44.8	1690.0 (911.0)	525.3 (116.6)	44.8	1774.2 (951.5)	525.3 (116.6)	44.8	1770.9 (952.0)	525.3 (116.6)	44.8	1638.2 (880.8)	525.3 (116.6)	44.8	1695.2 (880.8)	525.3 (116.6)	44.8	1695.2 (880.8)	525.3 (116.6)	44.8	1695.2 (880.8)	525.3 (116.6)	44.8	1695.2 (880.8)	525.3 (116.6)	44.8	1695.2 (880.8)		
13F	2800	1561.8 (584.1)	1084.3 (222.2)	71.1	1938.5 (1074.8)	1084.3 (222.2)	71.1	1931.5 (1047.2)	1084.3 (222.2)	71.1	1926.7 (1047.4)	1084.3 (222.2)	71.1	1958.5 (1084.0)	1084.3 (222.2)	71.1	1778.6 (639.1)	1084.3 (222.2)	71.1	1778.6 (639.1)	1084.3 (222.2)	71.1	1778.6 (639.1)	1084.3 (222.2)	71.1	1778.6 (639.1)	1084.3 (222.2)	71.1	1778.6 (639.1)		
12F	2800	1255.1 (619.8)	1084.3 (222.2)	71.1	1727.1 (1242.4)	1084.3 (222.2)	71.1	1745.8 (1373.9)	1084.3 (222.2)	71.1	1740.7 (1373.4)	1084.3 (222.2)	71.1	1725.3 (1239.6)	1084.3 (222.2)	71.1	1485.3 (688.2)	1084.3 (222.2)	71.1	1485.3 (688.2)	1084.3 (222.2)	71.1	1485.3 (688.2)	1084.3 (222.2)	71.1	1485.3 (688.2)	1084.3 (222.2)	71.1	1485.3 (688.2)		
11F	2800	852.7 (638.7)	1084.3 (222.2)	73.6	1692.7 (1398.2)	1084.3 (222.2)	73.6	2007.8 (1681.0)	1084.3 (222.2)	73.6	2004.6 (1679.9)	1084.3 (222.2)	73.6	1709.8 (1409.0)	1084.3 (222.2)	73.6	1047.8 (769.7)	1084.3 (222.2)	73.6	1047.8 (769.7)	1084.3 (222.2)	73.6	1047.8 (769.7)	1084.3 (222.2)	73.6	1047.8 (769.7)	1084.3 (222.2)	73.6	1047.8 (769.7)		
10F	2800	375.2 (731.7)	1084.3 (222.2)	73.6	1276.9 (1575.2)	1084.3 (222.2)	73.6	1569.4 (1729.2)	1084.3 (222.2)	73.6	1571.3 (1727.6)	1084.3 (222.2)	73.6	1278.4 (1588.7)	1084.3 (222.2)	73.6	380.9 (854.7)	1084.3 (222.2)	73.6	380.9 (854.7)	1084.3 (222.2)	73.6	380.9 (854.7)	1084.3 (222.2)	73.6	380.9 (854.7)	1084.3 (222.2)	73.6	380.9 (854.7)		
9F	2800	275.6 (907.4)	1639.4 (515.9)	79.0	1105.6 (1706.6)	1639.4 (515.9)	79.0	1029.6 (1681.0)	1639.4 (515.9)	79.0	1035.9 (1679.6)	1639.4 (515.9)	79.0	1074.6 (1704.5)	1639.4 (515.9)	79.0	127.7 (1012.3)	1639.4 (515.9)	79.0	127.7 (1012.3)	1639.4 (515.9)	79.0	127.7 (1012.3)	1639.4 (515.9)	79.0	127.7 (1012.3)	1639.4 (515.9)	79.0	127.7 (1012.3)		
8F	2800	221.4 (917.3)	1639.4 (515.9)	79.0	598.2 (1746.6)	1639.4 (515.9)	79.0	583.9 (1749.6)	1639.4 (515.9)	79.0	594.1 (1748.2)	1639.4 (515.9)	79.0	573.3 (1744.3)	1639.4 (515.9)	79.0	483.3 (1053.8)	1639.4 (515.9)	79.0	483.3 (1053.8)	1639.4 (515.9)	79.0	483.3 (1053.8)	1639.4 (515.9)	79.0	483.3 (1053.8)	1639.4 (515.9)	79.0	483.3 (1053.8)		
7F	2800	740.8 (911.4)	1639.4 (515.9)	79.0	1.5 (1728.8)	1639.4 (515.9)	79.0	22.0 (1725.9)	1639.4 (515.9)	79.0	8.5 (1725.8)	1639.4 (515.9)	79.0	19.2 (1724.4)	1639.4 (515.9)	79.0	1182.3 (1011.9)	1639.4 (515.9)	79.0	1182.3 (1011.9)	1639.4 (515.9)	79.0	1182.3 (1011.9)	1639.4 (515.9)	79.0	1182.3 (1011.9)	1639.4 (515.9)	79.0	1182.3 (1011.9)		
6F	2800	1260.8 (958.5)	1639.4 (515.9)	79.0	569.7 (1768.0)	1639.4 (515.9)	79.0	582.5 (1766.1)	1639.4 (515.9)	79.0	568.4 (1764.8)	1639.4 (515.9)	79.0	575.4 (1764.3)	1639.4 (515.9)	79.0	1801.7 (1085.9)	1639.4 (515.9)	79.0	1801.7 (1085.9)	1639.4 (515.9)	79.0	1801.7 (1085.9)	1639.4 (515.9)	79.0	1801.7 (1085.9)	1639.4 (515.9)	79.0	1801.7 (1085.9)		
5F	2800	1878.4 (900.0)	1639.4 (515.9)	79.0	1230.5 (1754.2)	1639.4 (515.9)	79.0	1239.3 (1756.2)	1639.4 (515.9)	79.0	1221.4 (1754.7)	1639.4 (515.9)	79.0	1224.8 (1754.7)	1639.4 (515.9)	79.0	2575.2 (996.4)	1639.4 (515.9)	79.0	2575.2 (996.4)	1639.4 (515.9)	79.0	2575.2 (996.4)	1639.4 (515.9)	79.0	2575.2 (996.4)	1639.4 (515.9)	79.0	2575.2 (996.4)		
4F	2800	2348.2 (890.2)	1639.4 (515.9)	79.0	1893.6 (1886.2)	1639.4 (515.9)	79.0	1899.9 (1843.1)	1639.4 (515.9)	79.0	1875.3 (1834.1)	1639.4 (515.9)	79.0	1871.1 (1866.0)	1639.4 (515.9)	79.0	3121.6 (979.0)	1639.4 (515.9)	79.0	3121.6 (979.0)	1639.4 (515.9)	79.0	3121.6 (979.0)	1639.4 (515.9)	79.0	3121.6 (979.0)	1639.4 (515.9)	79.0	3121.6 (979.0)		
3F	2800	3159.8 (747.0)	1278.0 (450.6)	101.6	3230.3 (1657.8)	1278.0 (450.6)	101.6	3219.0 (1779.7)	1278.0 (450.6)	101.6	3175.3 (1789.6)	1278.0 (450.6)	101.6	3176.4 (1582.9)	1278.0 (450.6)	101.6	3854.4 (1526.8)	1278.0 (450.6)	101.6	3854.4 (1526.8)	1278.0 (450.6)	101.6	3854.4 (1526.8)	1278.0 (450.6)	101.6	3854.4 (1526.8)	1278.0 (450.6)	101.6	3854.4 (1526.8)		
2F	3350	3599.5 (693.5)	1278.0 (450.6)	101.6	4281.3 (2365.9)	1278.0 (450.6)	101.6	4534.7 (2252.1)	1278.0 (450.6)	101.6	4496.7 (2193.9)	1278.0 (450.6)	101.6	3996.3 (2377.2)	1278.0 (450.6)	101.6	6015.1 (1748.4)	1278.0 (450.6)	101.6	6015.1 (1748.4)	1278.0 (450.6)	101.6	6015.1 (1748.4)	1278.0 (450.6)	101.6	6015.1 (1748.4)	1278.0 (450.6)	101.6	6015.1 (1748.4)		
1F	3350	2568.9 (0.0)	4502.2 (1519.7)	11.9	9360.9 (0.0)	4502.2 (1519.7)	11.9	8750.3 (1316.3)	4502.2 (1519.7)	11.9	8390.4 (1482.4)	4502.2 (1519.7)	11.9	6721.6 (1205.0)	4502.2 (1519.7)	11.9	15361.9 (2357.3)	4502.2 (1519.7)	11.9	15361.9 (2357.3)	4502.2 (1519.7)	11.9	15361.9 (2357.3)	4502.2 (1519.7)	11.9	15361.9 (2357.3)	4502.2 (1519.7)	11.9	15361.9 (2357.3)		
		7000					7000					7000					7000					7000									
		35000																													
		X1					X2					X3					X4					X5					X6				
		Y2 フレーム (S=1/265)																													

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)																		
		724.8 (367.0)		724.8 (367.0)		724.8 (367.0)		724.8 (367.0)		724.8 (367.0)								
16F	42600	562.8 (27.5)	475.7 (24.8)	32.5	1388.2 (664.0)	475.7 (24.8)	32.4	1389.0 (661.2)	475.7 (24.8)	32.4	1389.3 (660.0)	475.7 (24.8)	32.4	1389.1 (660.8)	475.7 (24.8)	32.4	976.0 (143.9)	602.0C (143.9)
15F		1742.9 (416.0)	1014.6 (27.5)	101.8	2033.4 (1067.1)	915.5 (46.6)	102.8	1964.4 (982.2)	915.5 (46.6)	102.8	1967.6 (973.8)	915.5 (46.6)	102.8	2034.9 (1017.4)	1014.6 (27.5)	101.8	1945.9 (973.8)	1319.0C (973.8)
14F		1789.1 (522.4)	1014.6 (27.5)	101.8	2200.2 (1100.1)	915.5 (46.6)	102.8	2159.8 (1079.9)	915.5 (46.6)	102.8	2164.2 (1082.1)	915.5 (46.6)	102.8	2198.7 (1099.3)	1014.6 (27.5)	101.8	2124.1 (1062.0)	1852.5C (1062.0)
13F		1649.6 (564.1)	1084.3 (27.5)	102.2	2438.5 (1219.2)	1426.4 (71.3)	101.4	2639.0 (1319.5)	1426.4 (71.3)	101.4	2645.0 (1322.5)	1426.4 (71.3)	101.4	2472.8 (1236.4)	1084.3 (27.5)	102.2	2023.6 (1011.8)	2357.5C (1011.8)
12F		1365.1 (693.0)	1084.3 (27.5)	102.2	2134.3 (1067.1)	1426.4 (71.3)	101.4	2293.5 (1146.7)	1426.4 (71.3)	101.4	2300.1 (1150.0)	1426.4 (71.3)	101.4	2182.4 (1091.2)	1084.3 (27.5)	102.2	1719.8 (859.9)	2854.9C (859.9)
11F		1015.7 (773.3)	1297.1 (648.5)	102.4	1931.6 (965.8)	1639.4 (81.9)	106.5	2170.8 (1085.4)	1639.4 (81.9)	106.5	2174.4 (1087.2)	1639.4 (81.9)	106.5	1972.3 (986.1)	1297.1 (648.5)	102.4	1299.6 (649.8)	3440.2C (649.8)
10F		452.9 (815.4)	1297.1 (648.5)	102.4	1340.3 (670.1)	1639.4 (81.9)	106.5	1526.3 (763.1)	1639.4 (81.9)	106.5	1522.4 (761.2)	1639.4 (81.9)	106.5	1325.4 (662.7)	1297.1 (648.5)	102.4	454.6 (227.3)	4066.6C (227.3)
9F		161.8 (890.5)	1639.4 (815.4)	106.5	1105.6 (552.8)	2116.6 (105.8)	109.0	1349.1 (674.5)	2116.6 (105.8)	109.0	1338.5 (669.2)	2116.6 (105.8)	109.0	1036.5 (518.2)	1639.4 (815.4)	106.5	39.0 (19.5)	4771.7C (19.5)
8F		347.1 (1103.5)	1639.4 (815.4)	106.5	388.4 (194.2)	2116.6 (105.8)	109.0	605.3 (302.6)	2116.6 (105.8)	109.0	592.7 (296.3)	2116.6 (105.8)	109.0	287.5 (143.7)	1639.4 (815.4)	106.5	738.3 (369.1)	5533.5C (369.1)
7F		710.9 (1272.0)	2292.6 (1146.3)	111.8	5.8 (2.9)	2292.6 (1146.3)	111.8	140.6 (70.3)	2292.6 (1146.3)	111.8	158.8 (79.4)	2292.6 (1146.3)	111.8	174.5 (87.2)	2292.6 (1146.3)	111.8	1342.1 (671.0)	6433.8C (671.0)
6F		1421.5 (1405.8)	2292.6 (1146.3)	111.8	1205.4 (602.7)	2292.6 (1146.3)	111.8	1287.3 (643.6)	2292.6 (1146.3)	111.8	1314.6 (657.3)	2292.6 (1146.3)	111.8	1387.0 (693.5)	2292.6 (1146.3)	111.8	2207.9 (1103.9)	7400.6C (1103.9)
5F		1820.0 (1288.7)	2787.7 (1393.8)	114.8	1660.2 (830.1)	2787.7 (1393.8)	114.8	1754.9 (877.4)	2787.7 (1393.8)	114.8	1789.2 (894.6)	2787.7 (1393.8)	114.8	1874.2 (937.1)	2787.7 (1393.8)	114.8	2963.4 (1481.7)	8461.7C (1481.7)
4F		1855.8 (1246.4)	2787.7 (1393.8)	114.8	2729.6 (1364.8)	2787.7 (1393.8)	114.8	2882.5 (1441.2)	2787.7 (1393.8)	114.8	2944.8 (1472.4)							


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

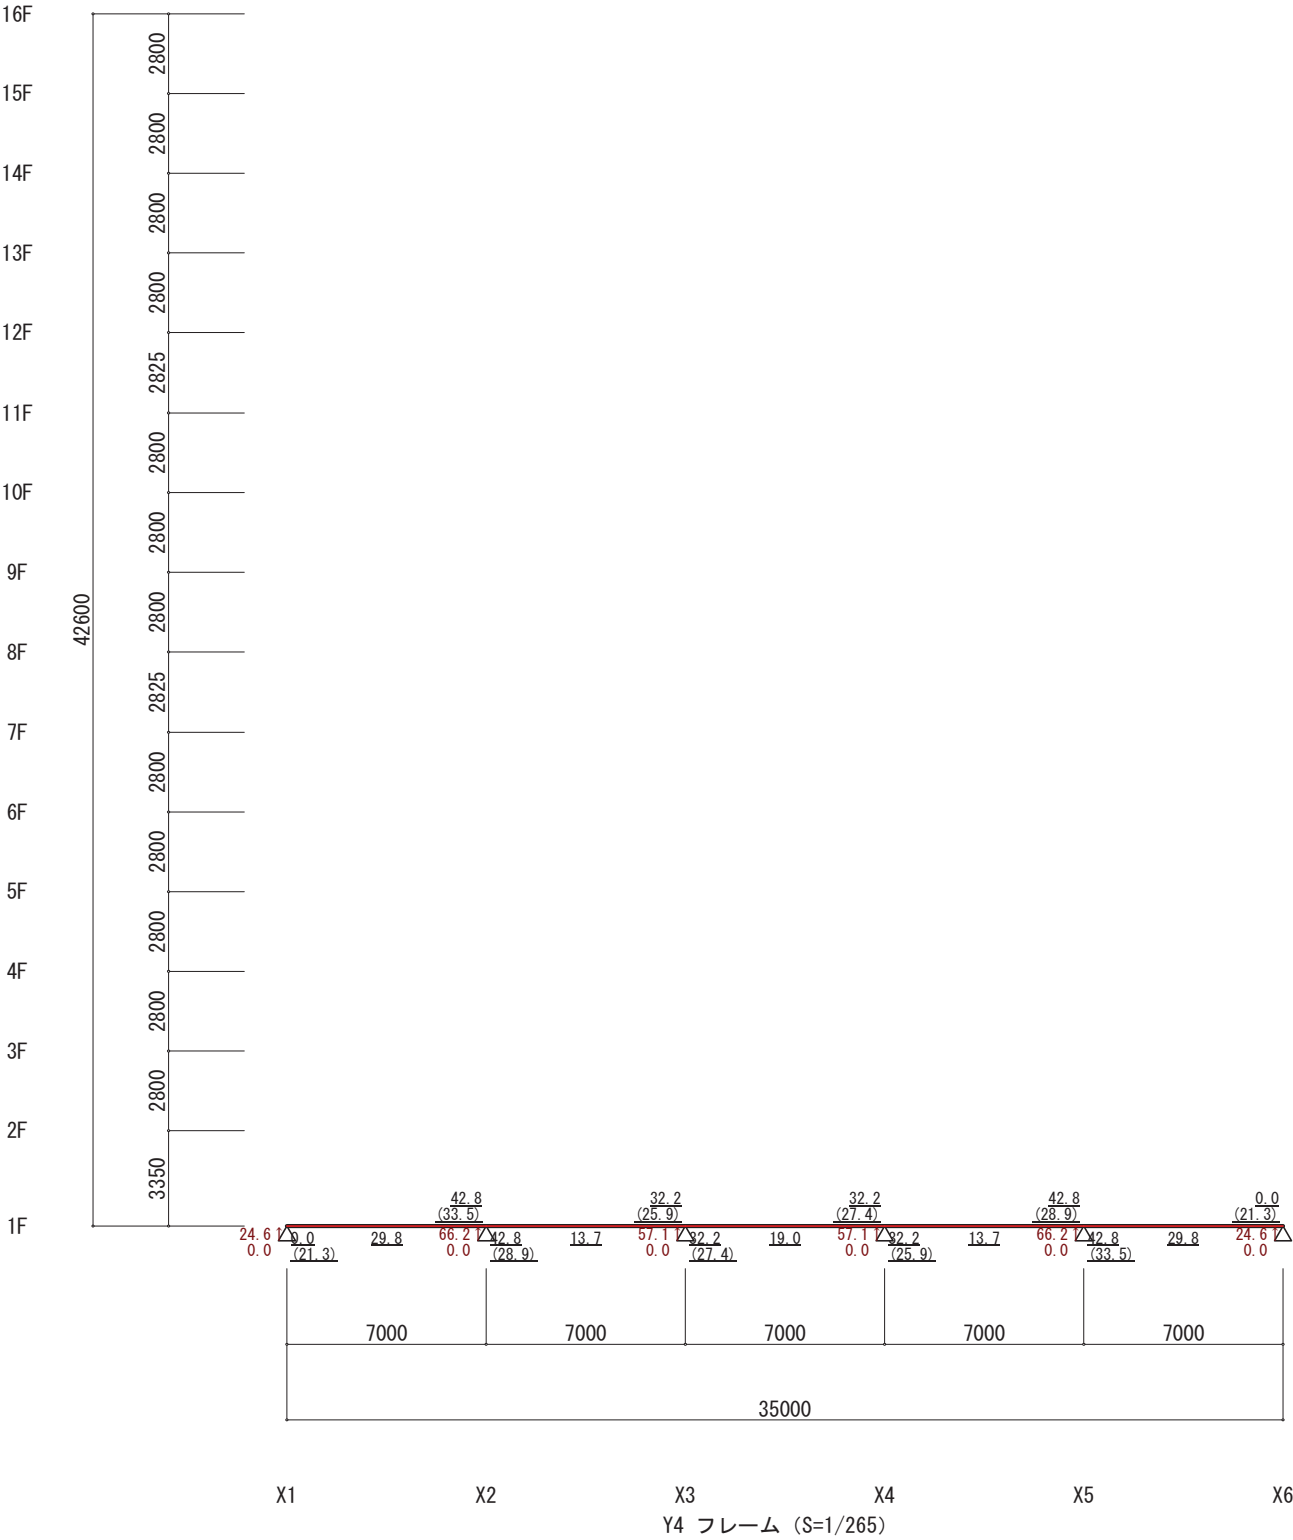


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

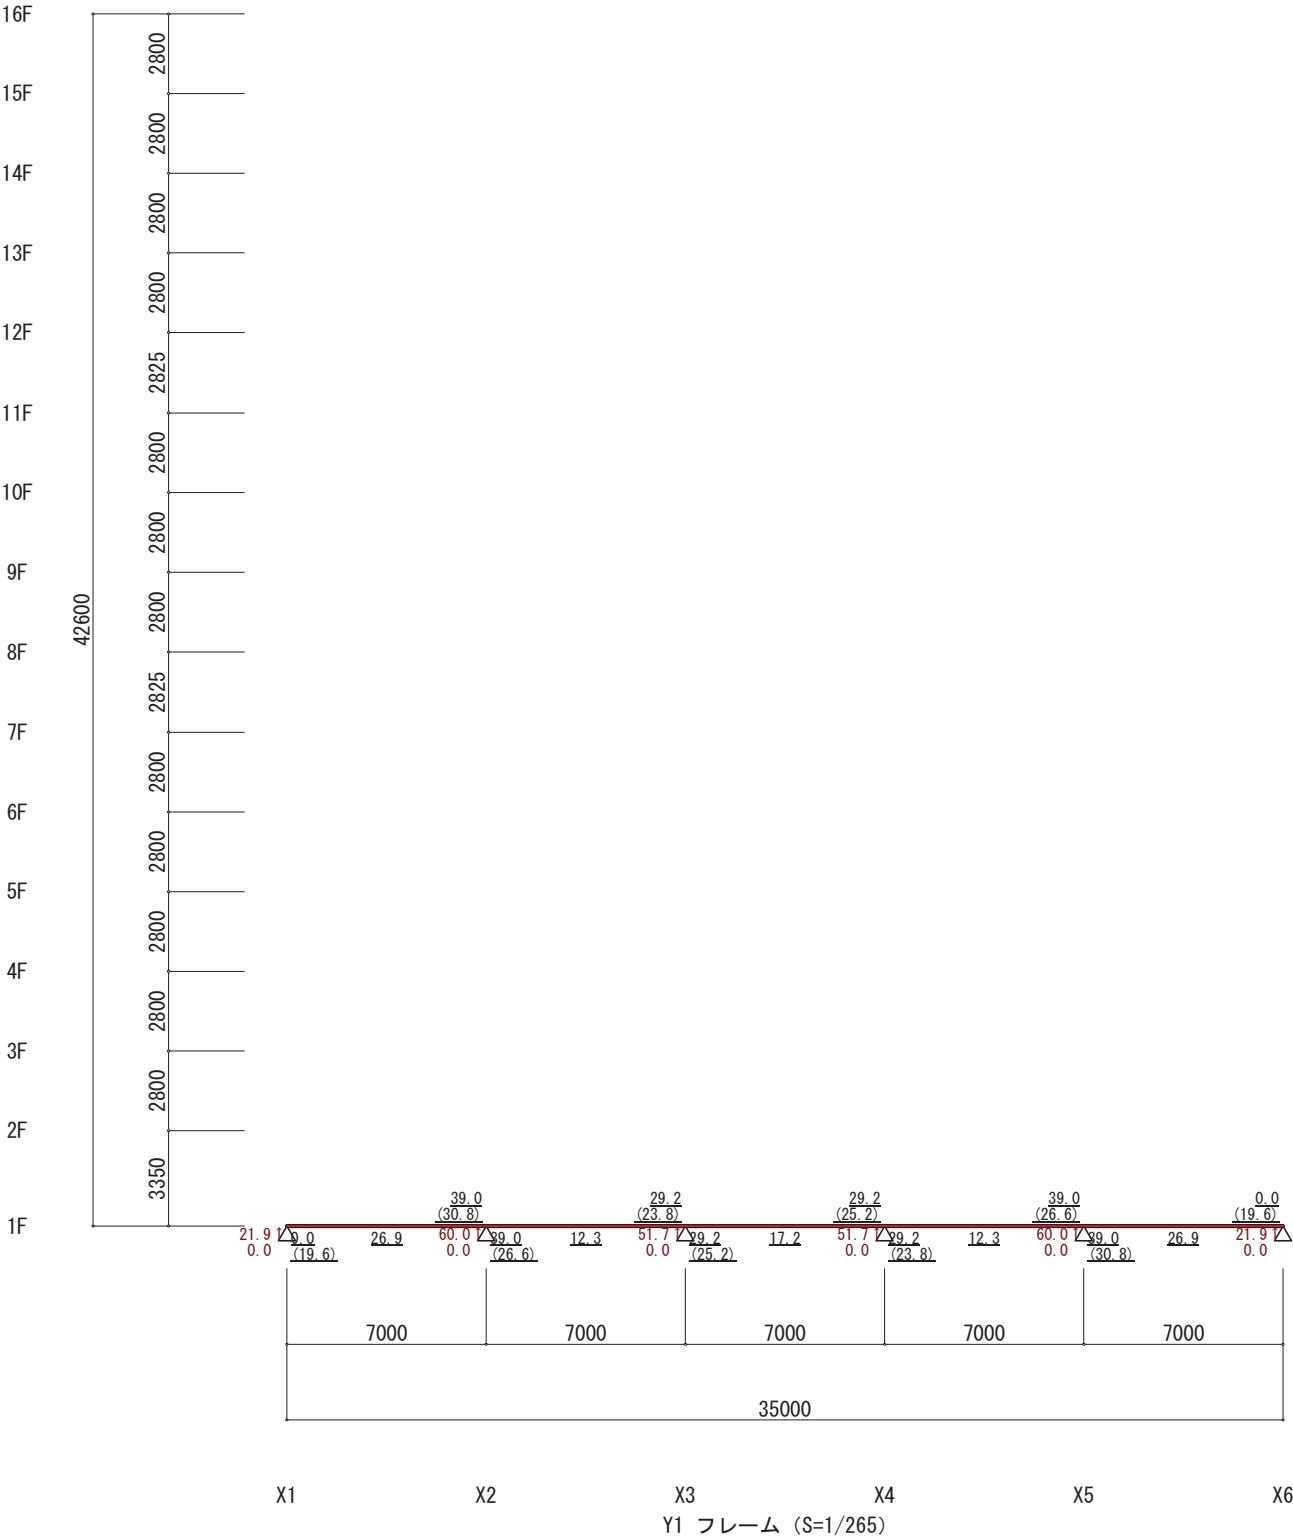


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

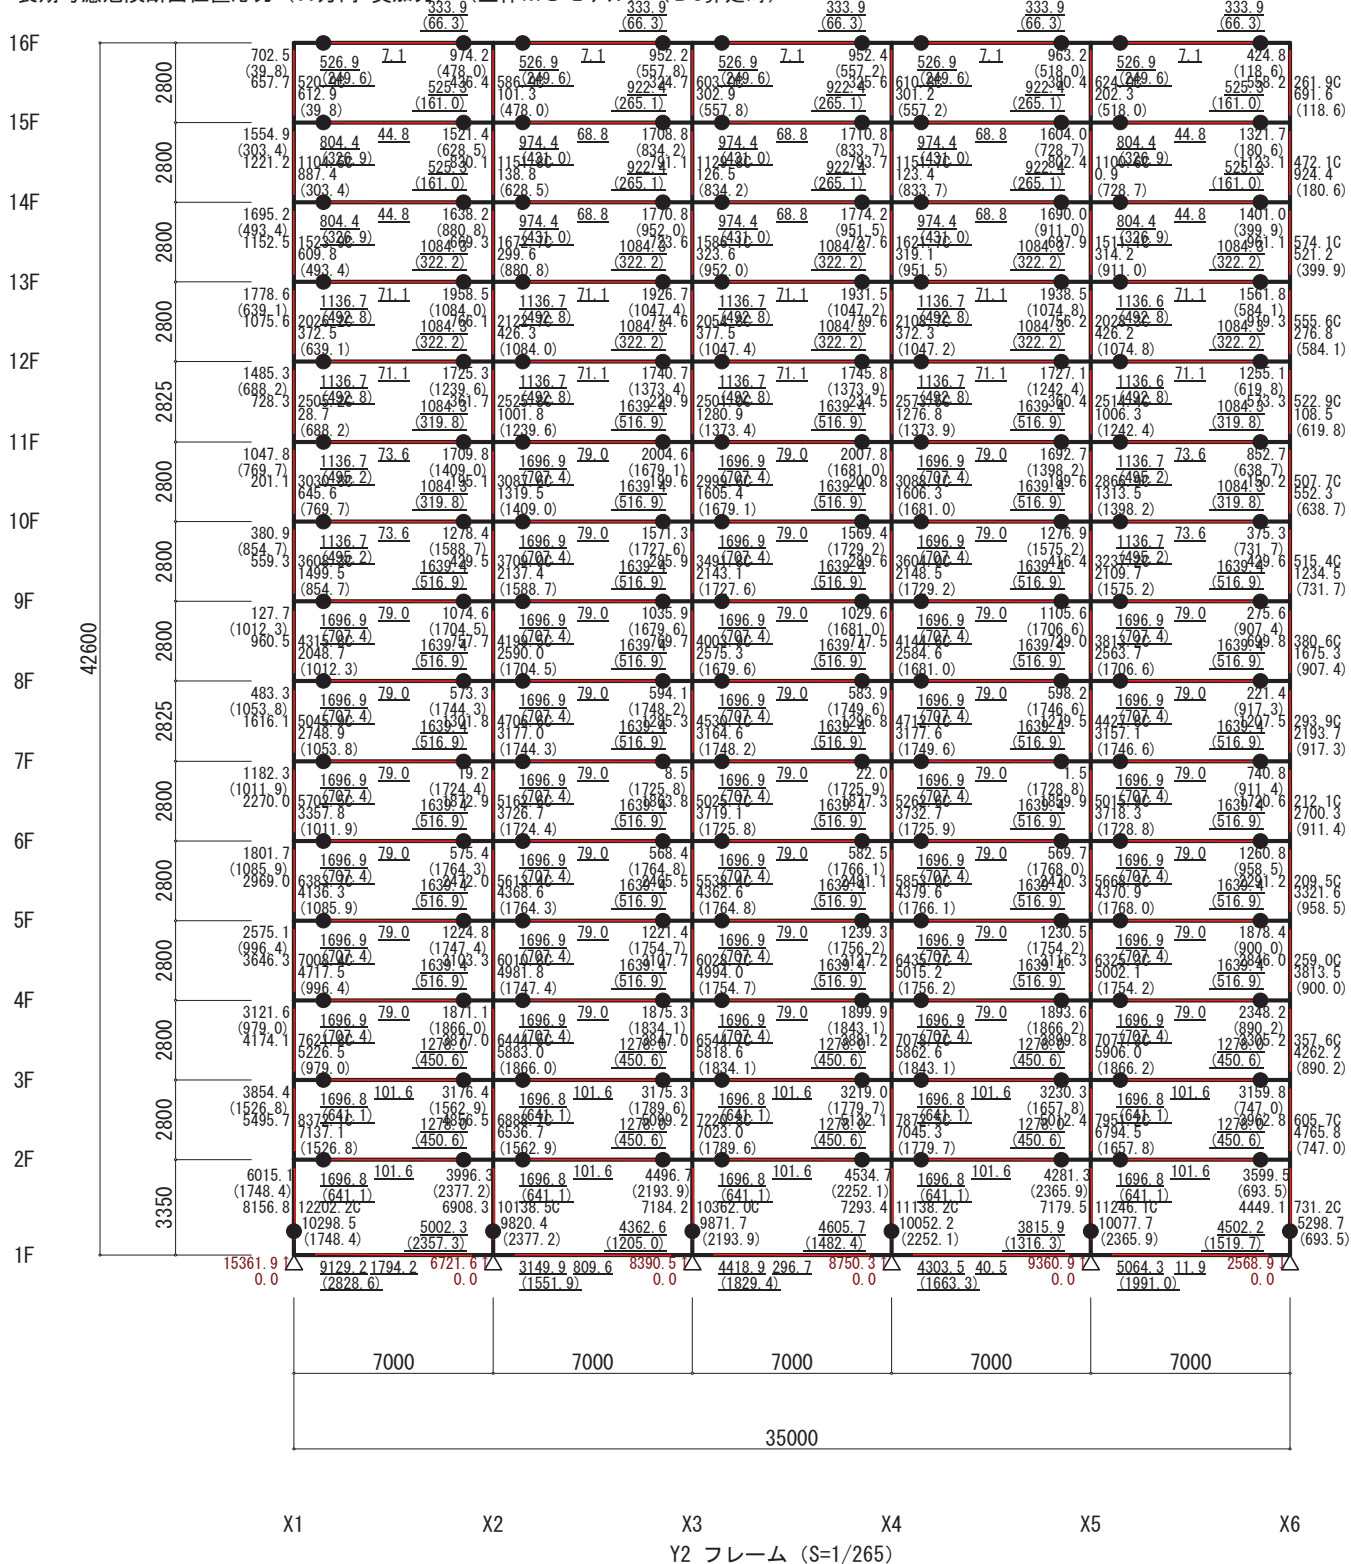


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

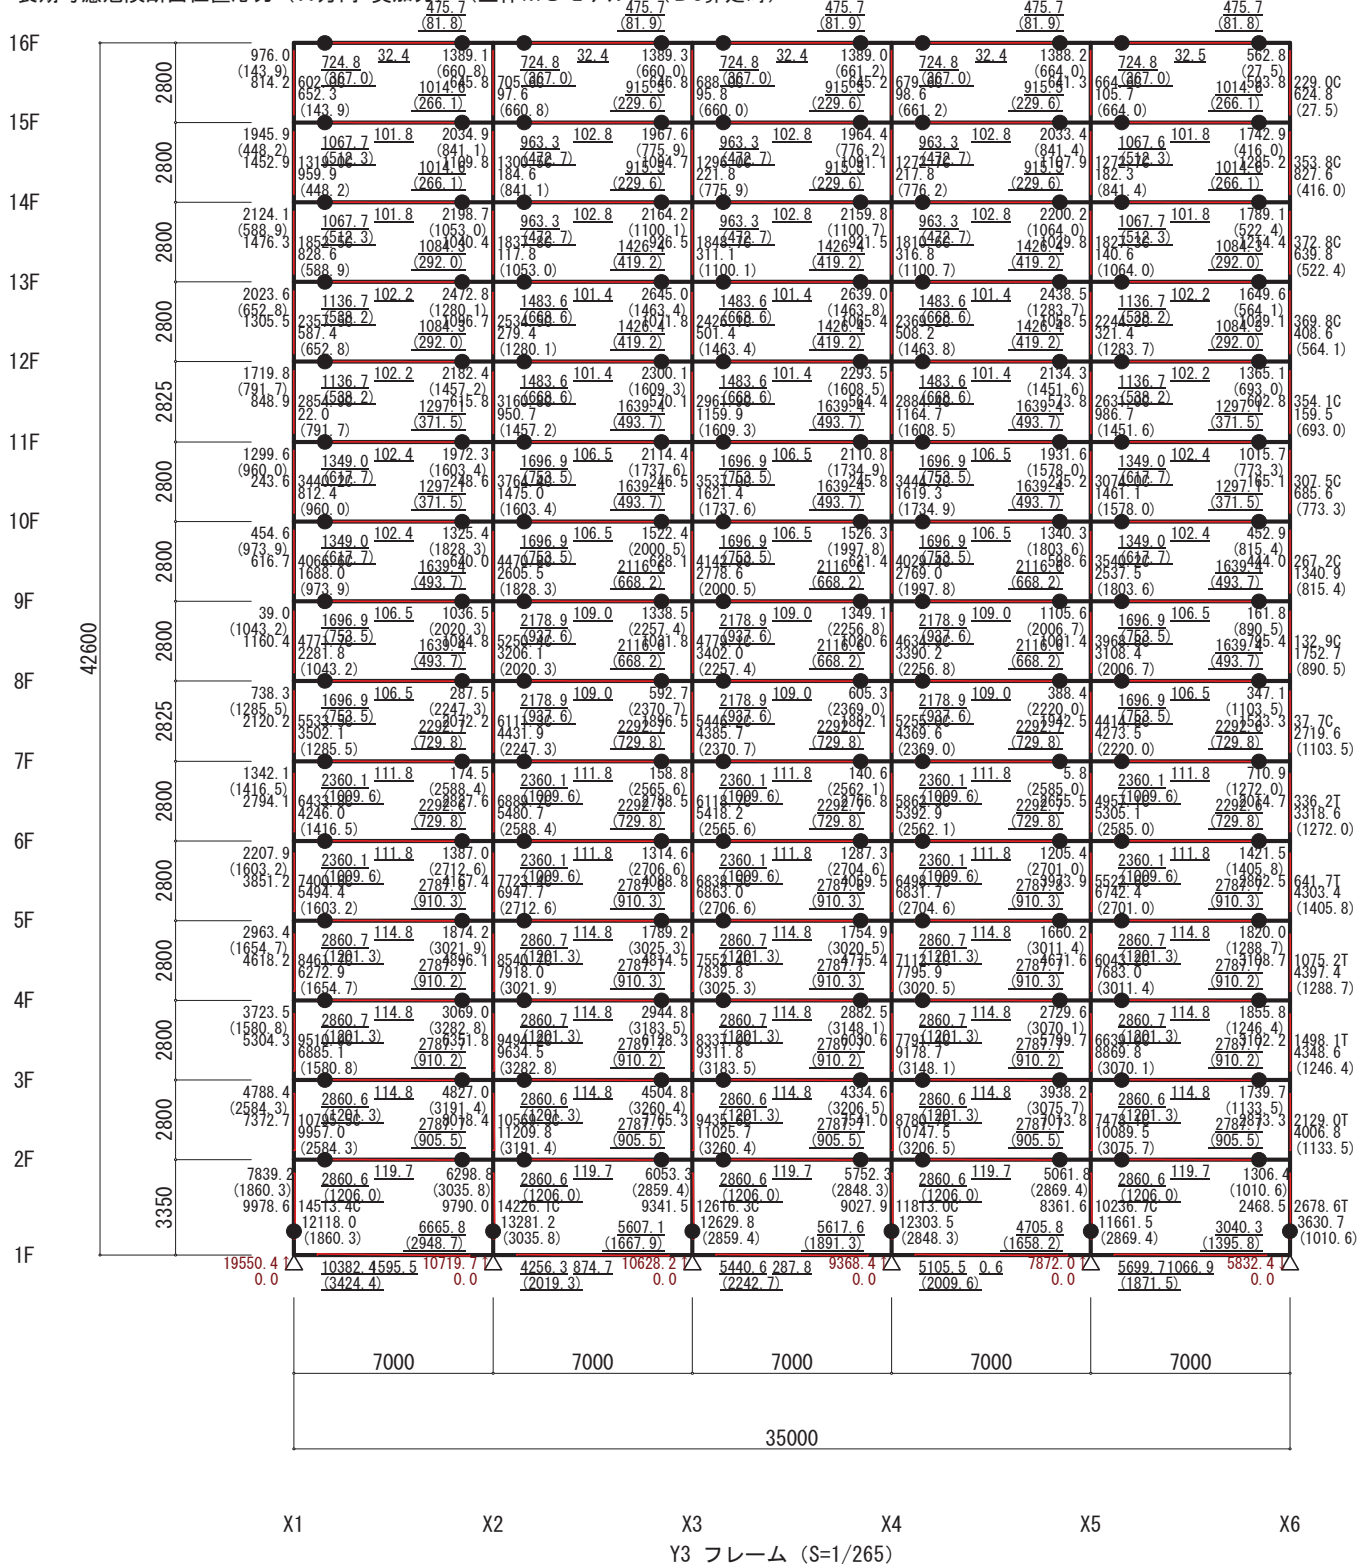


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

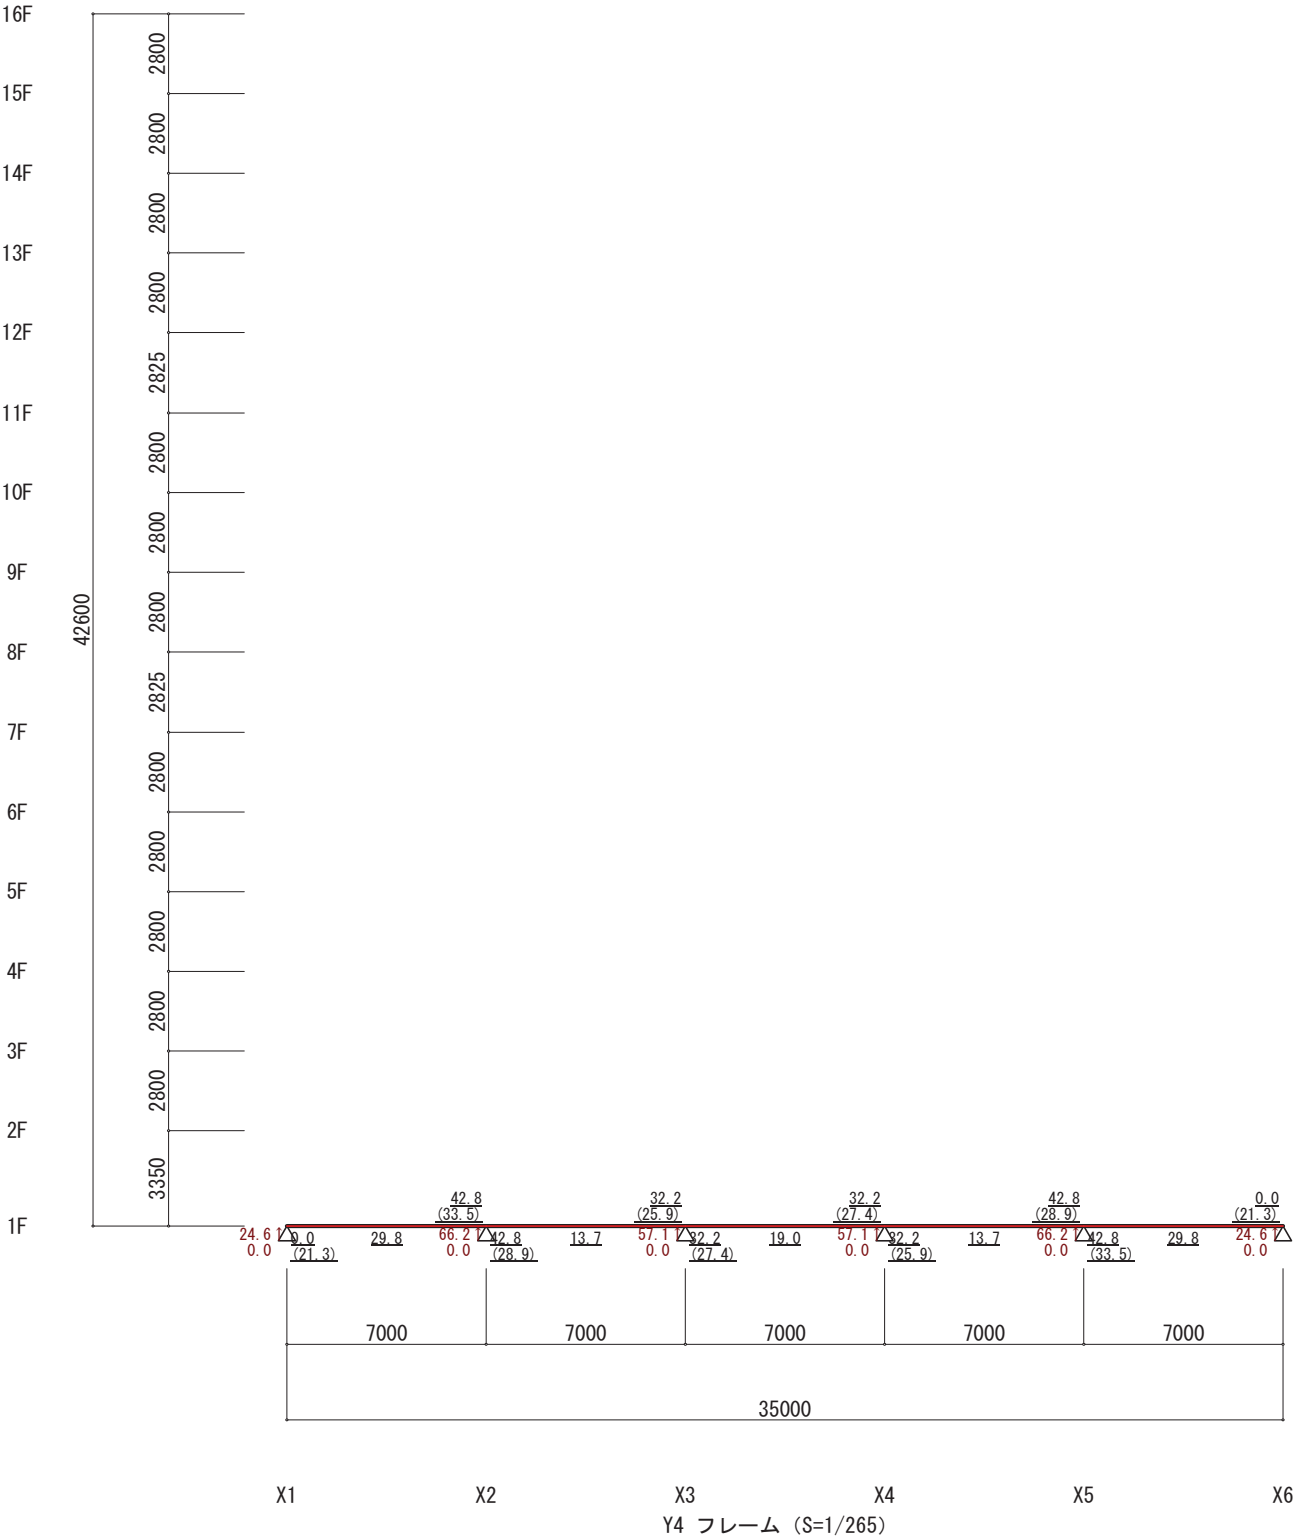


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

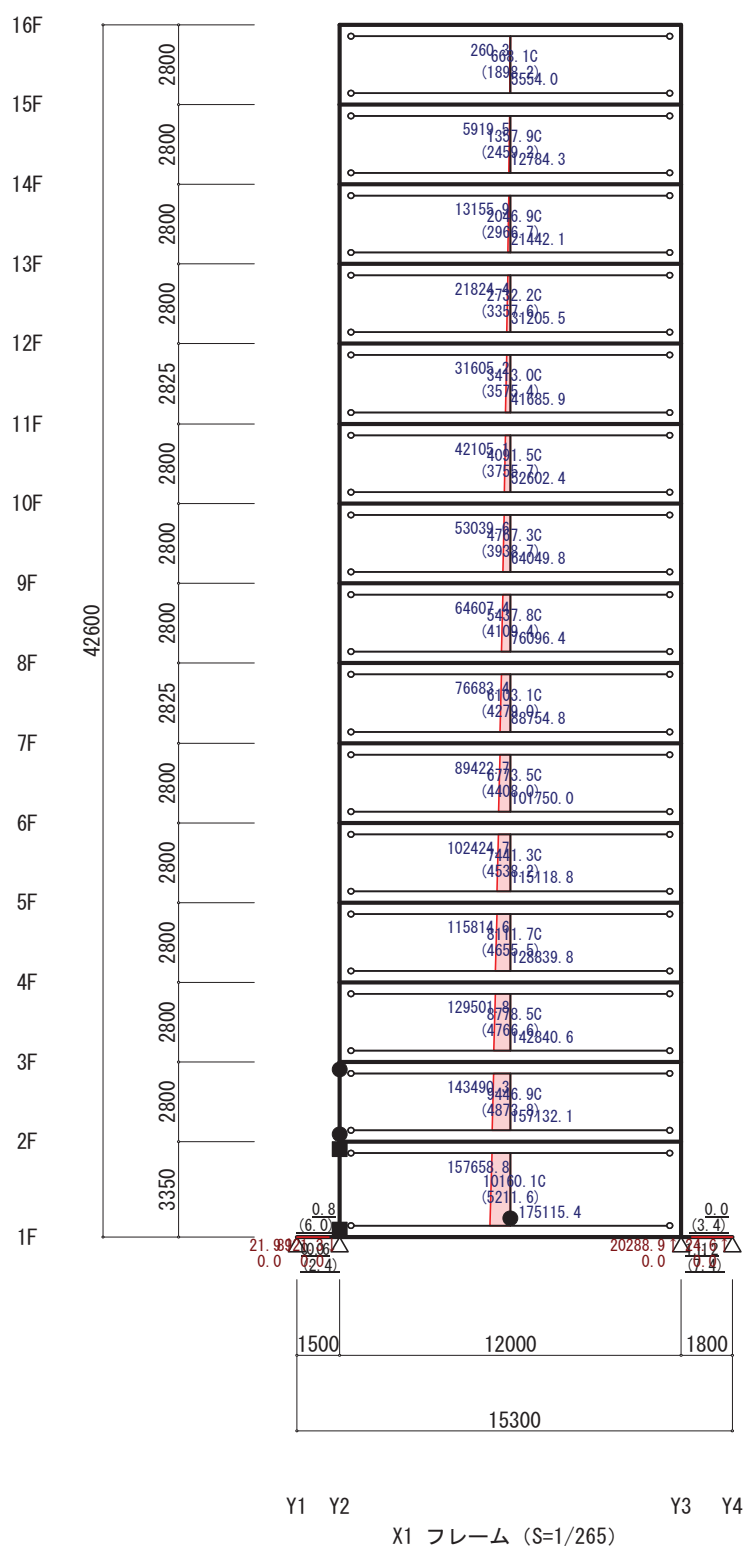


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

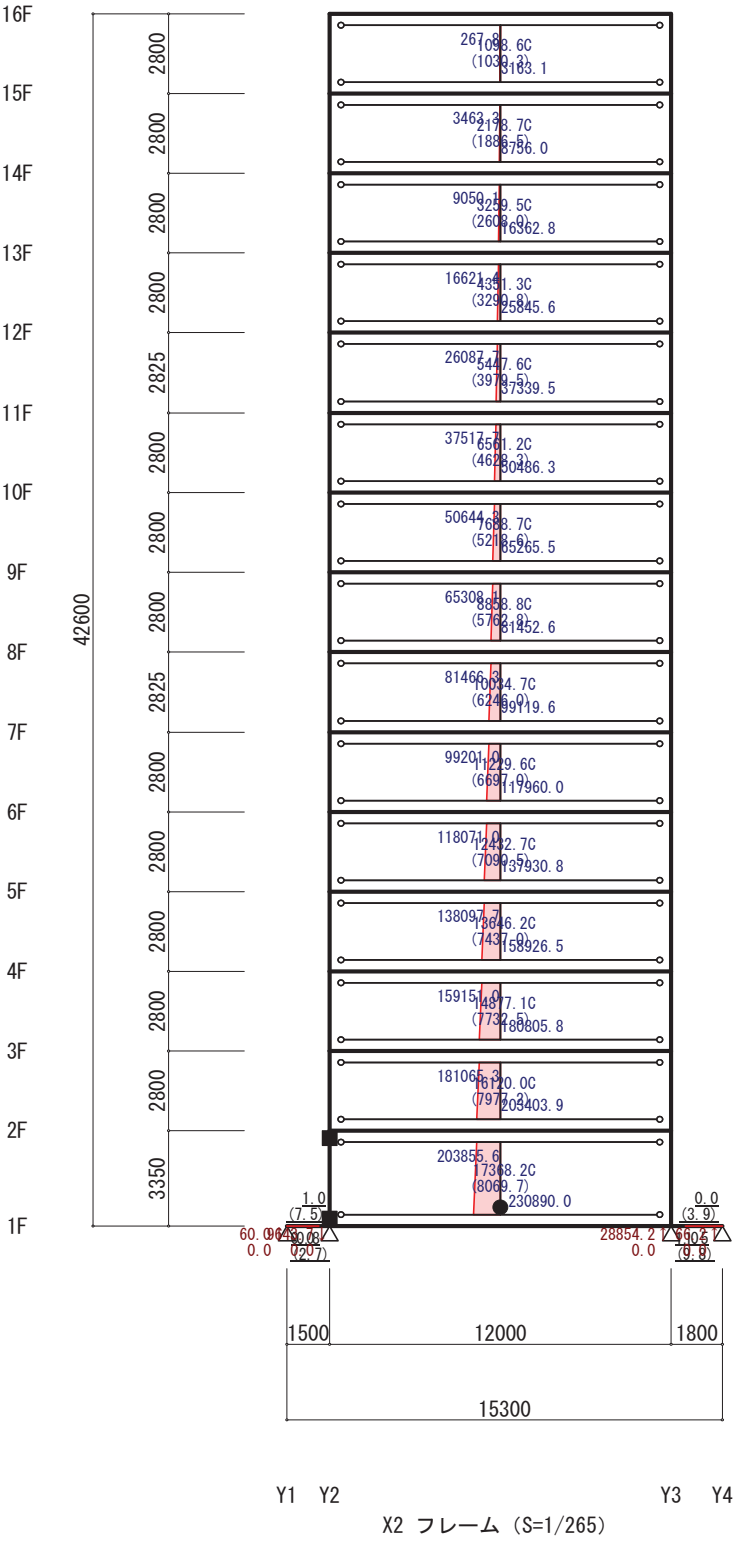


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

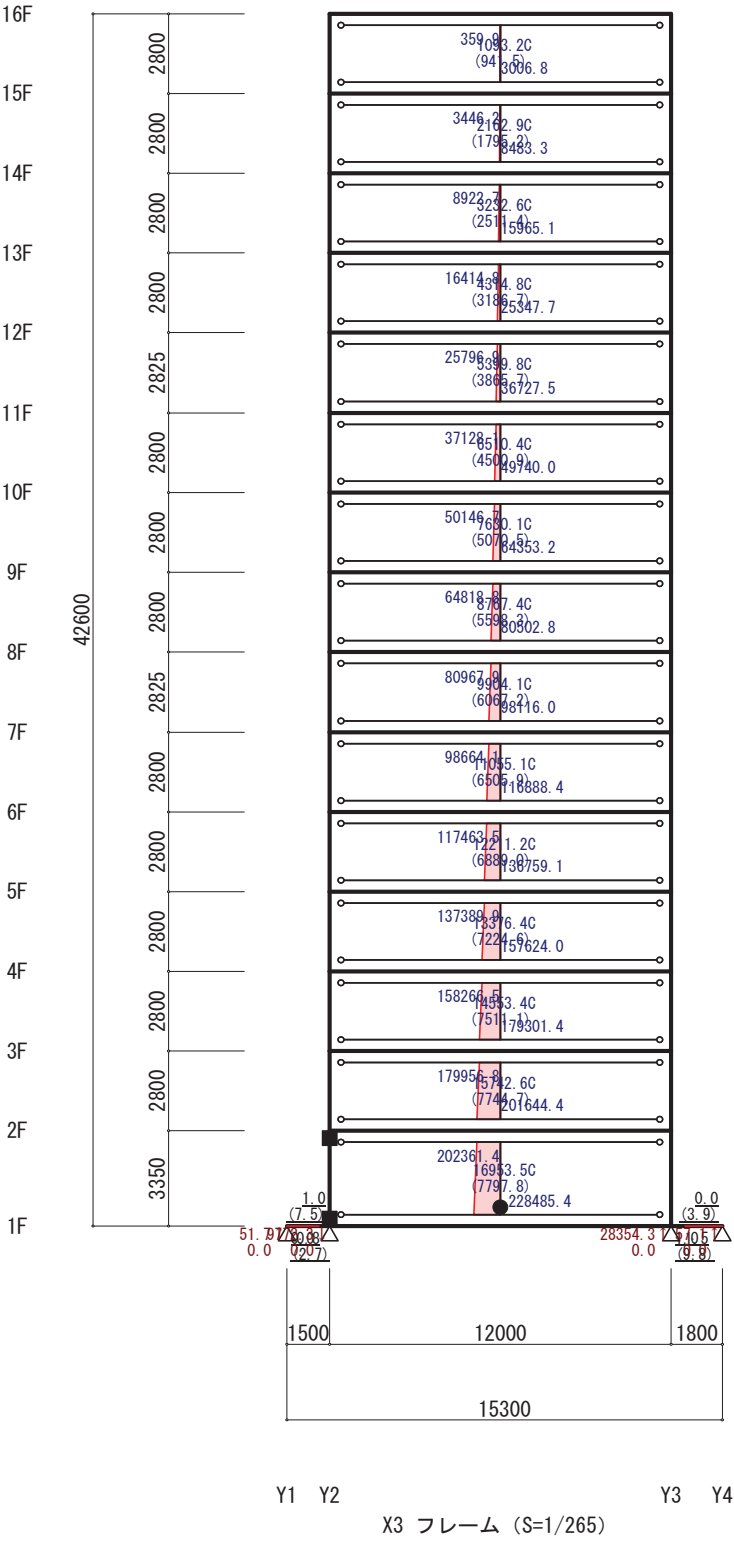


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

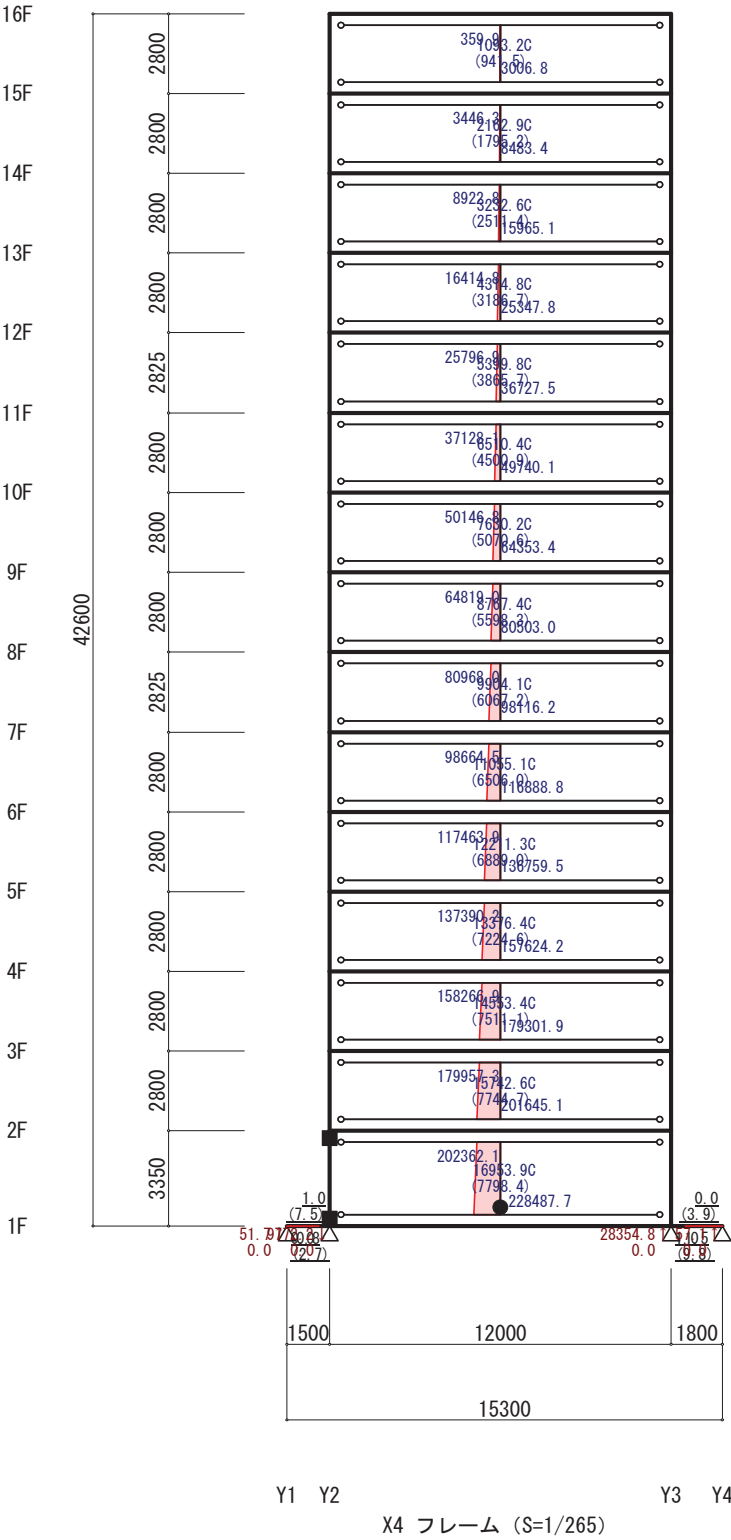


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

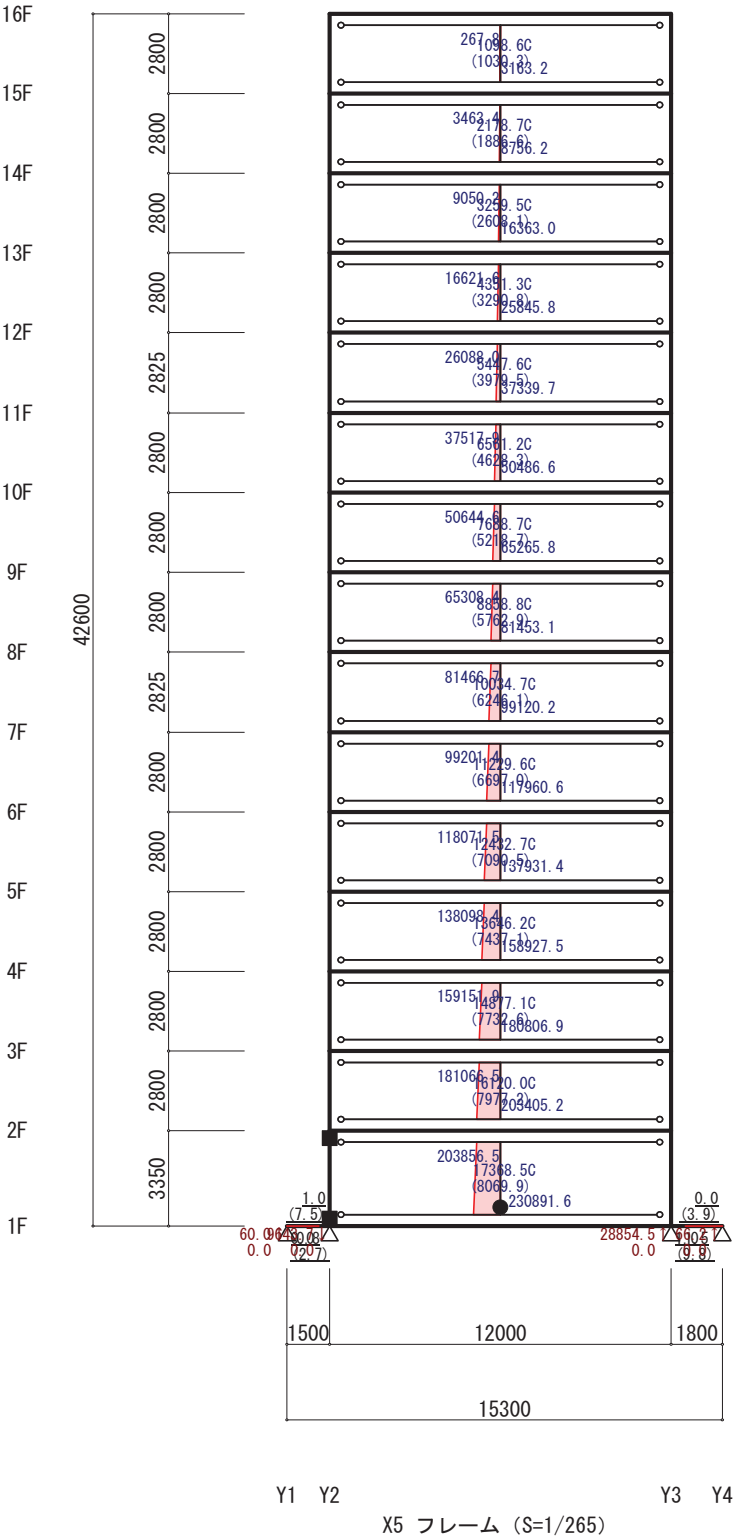


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

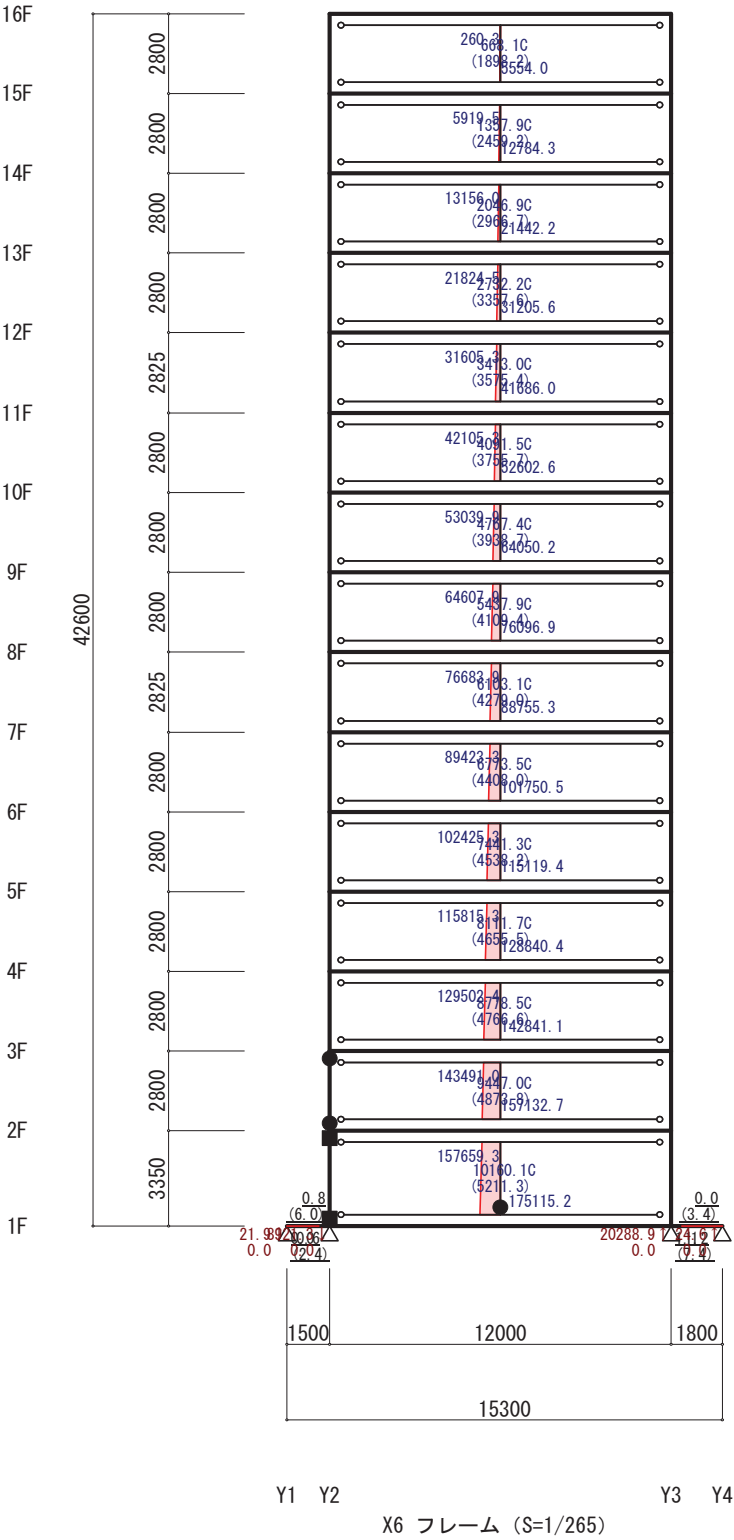


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

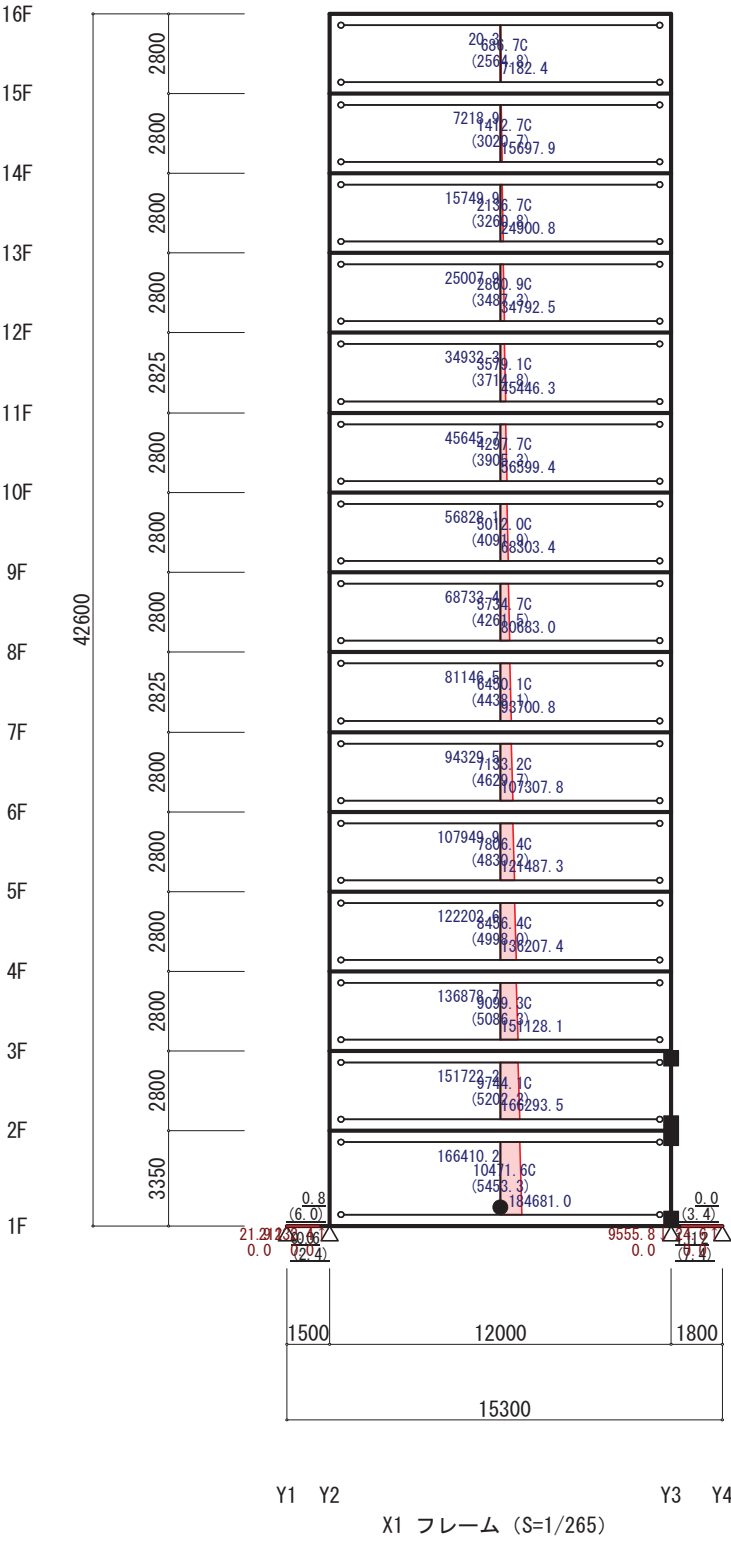


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

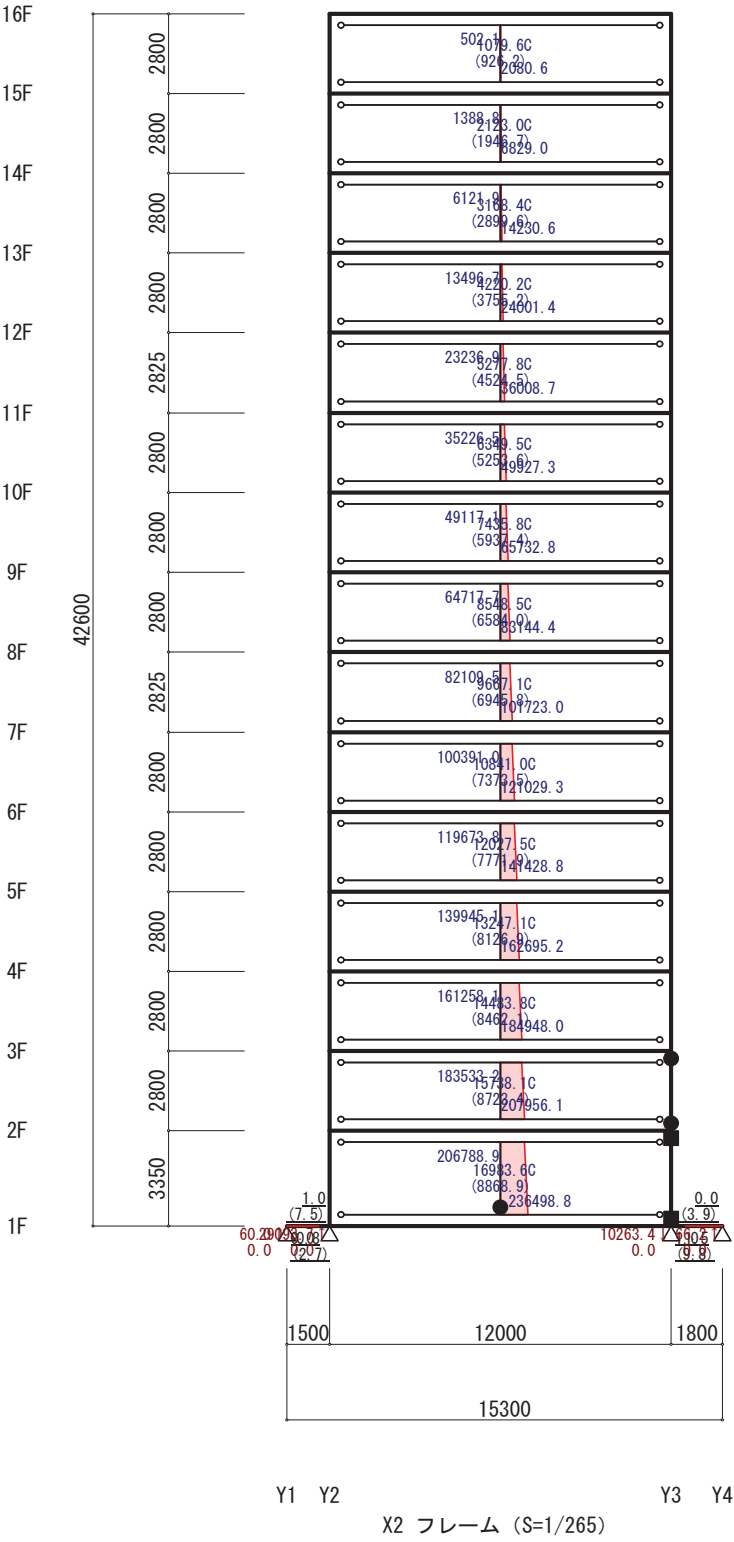


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

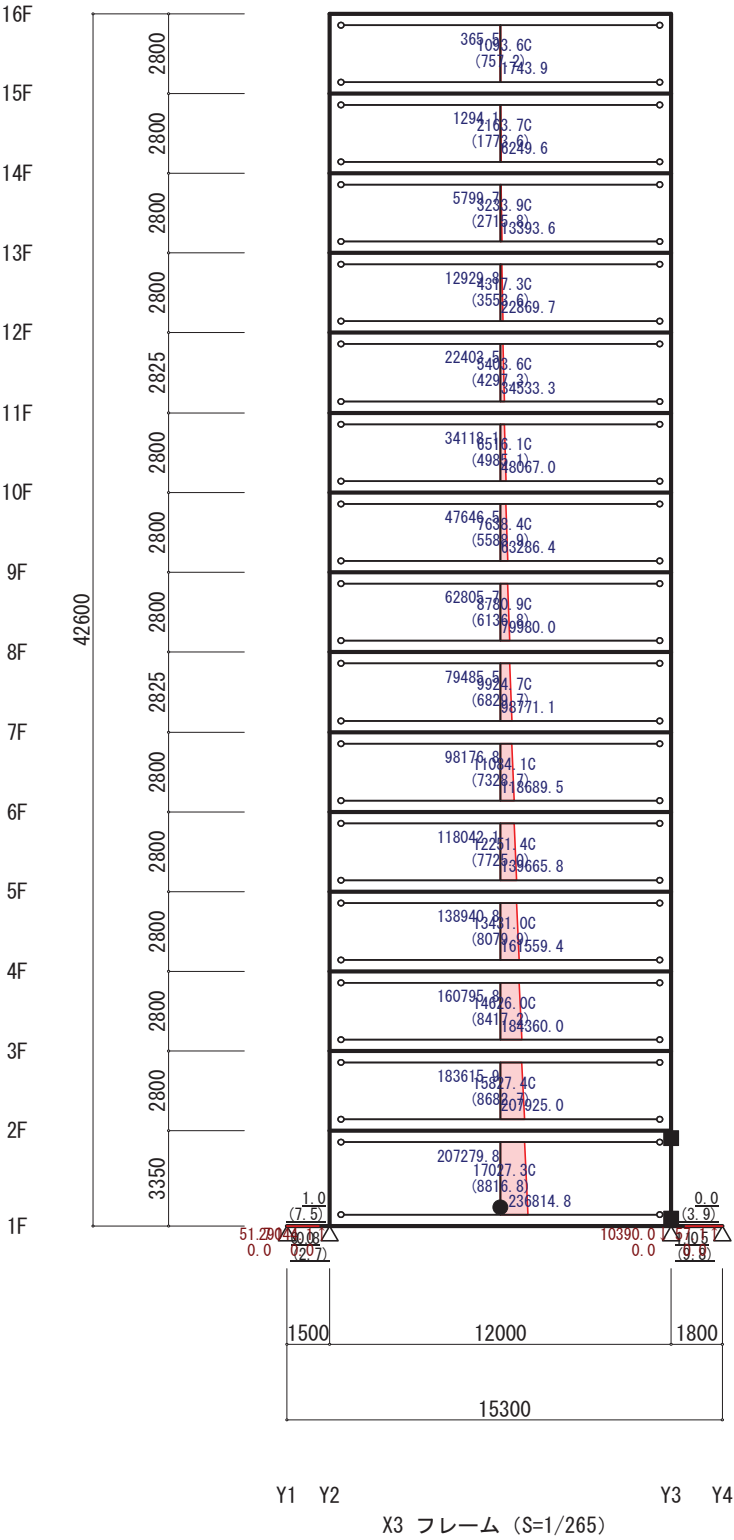


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

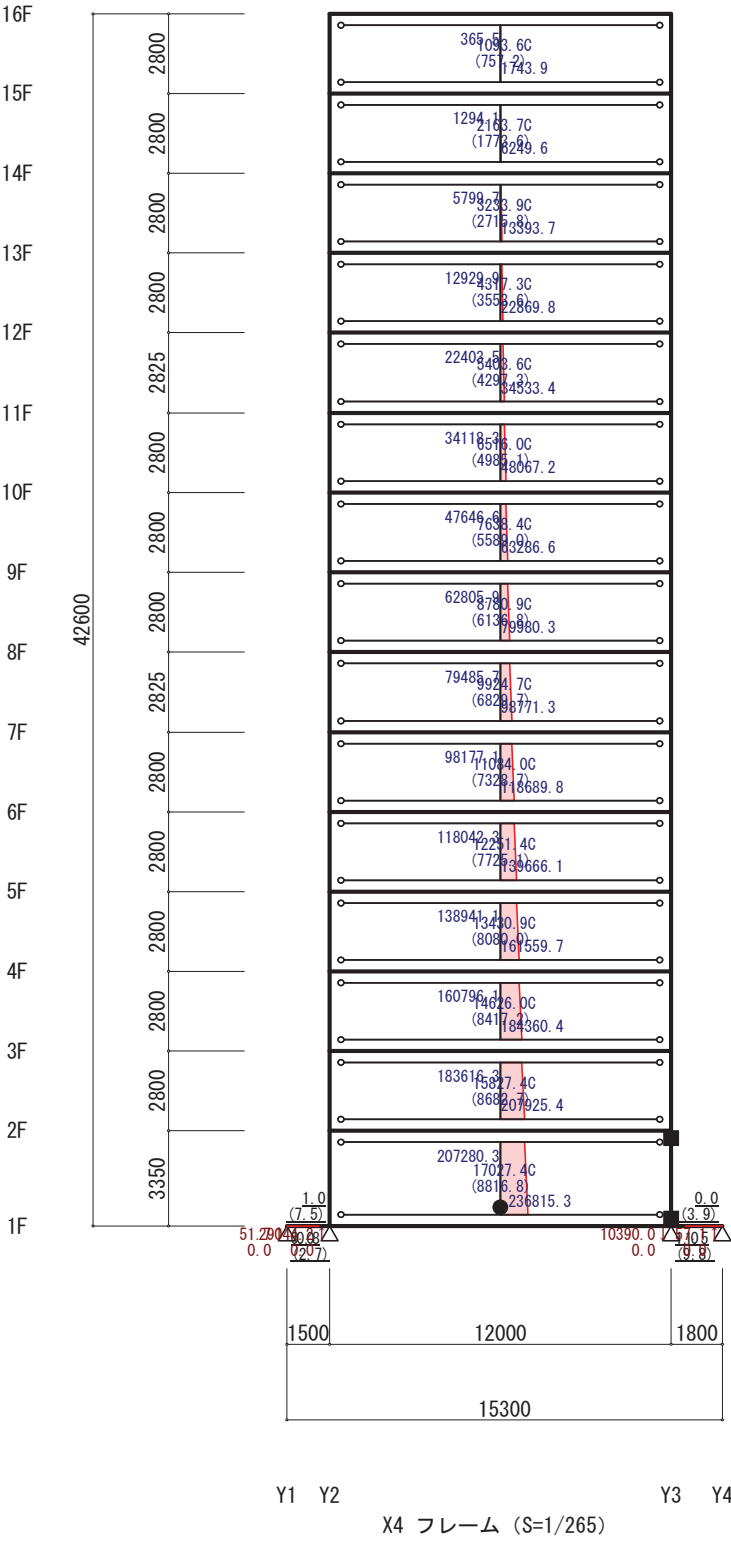

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



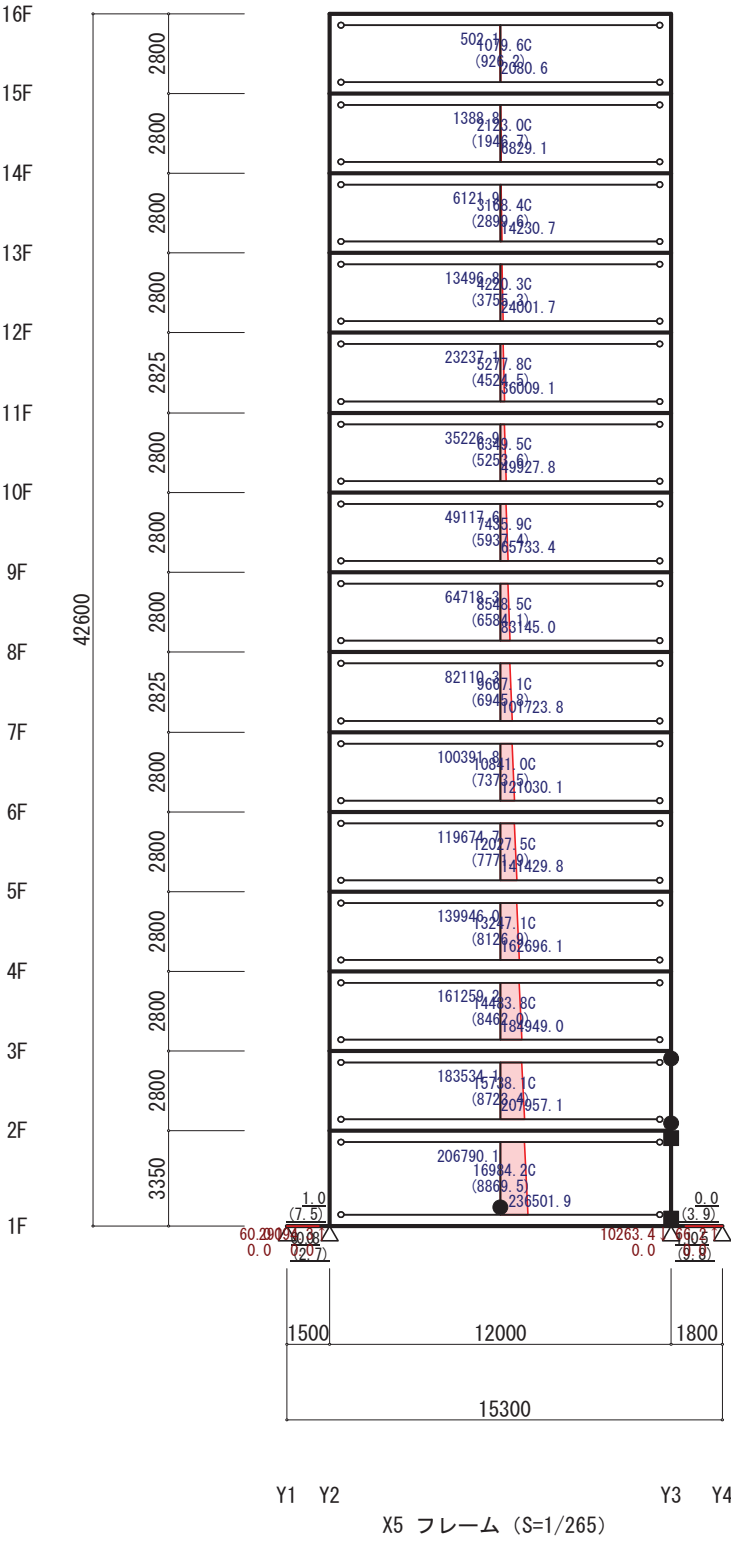


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

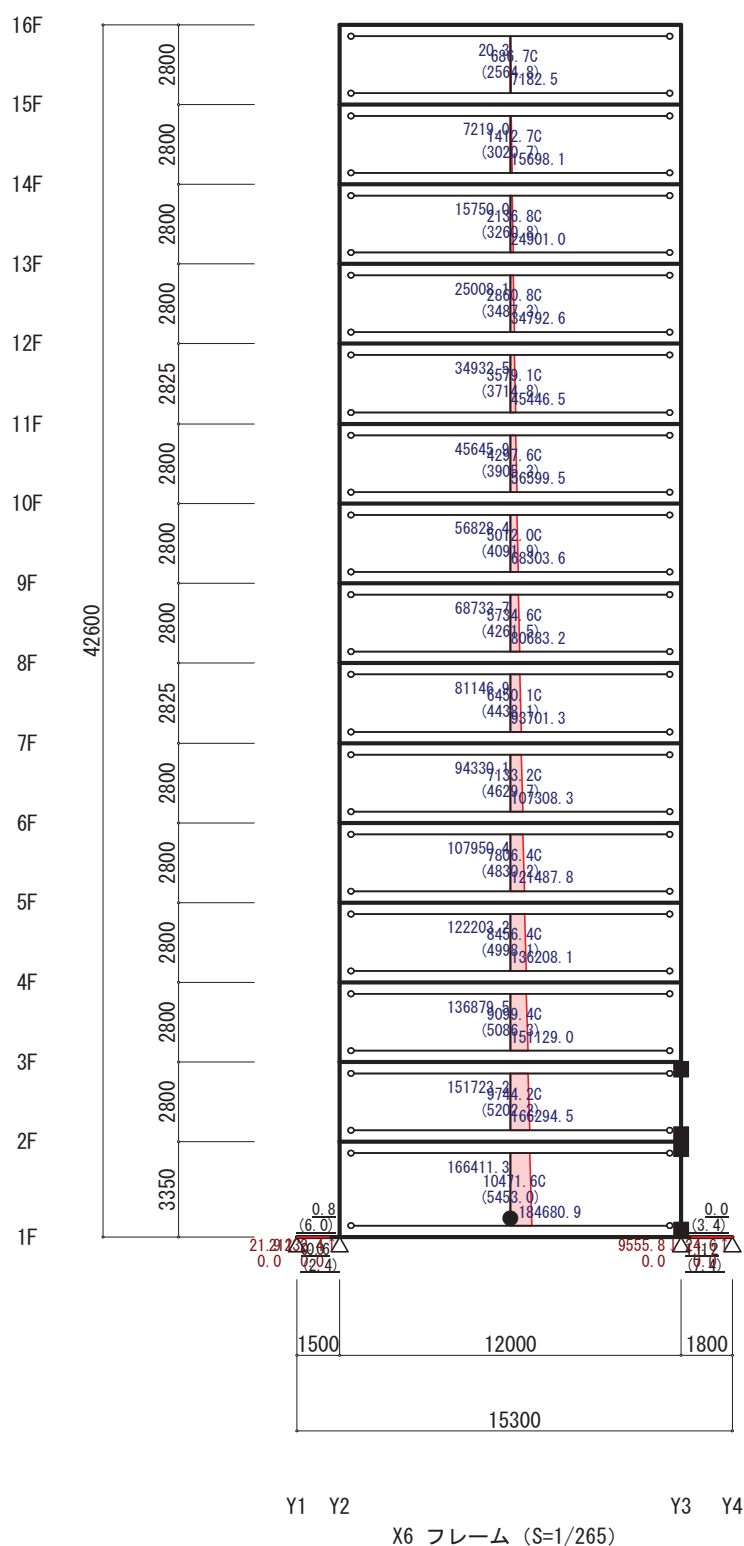

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

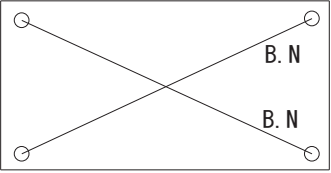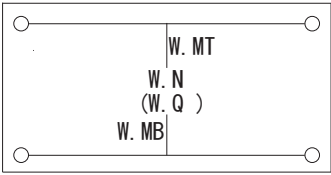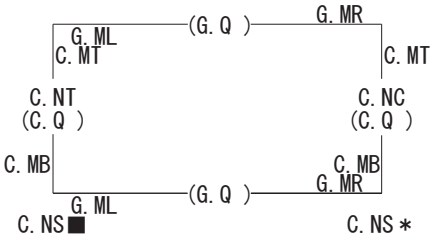

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

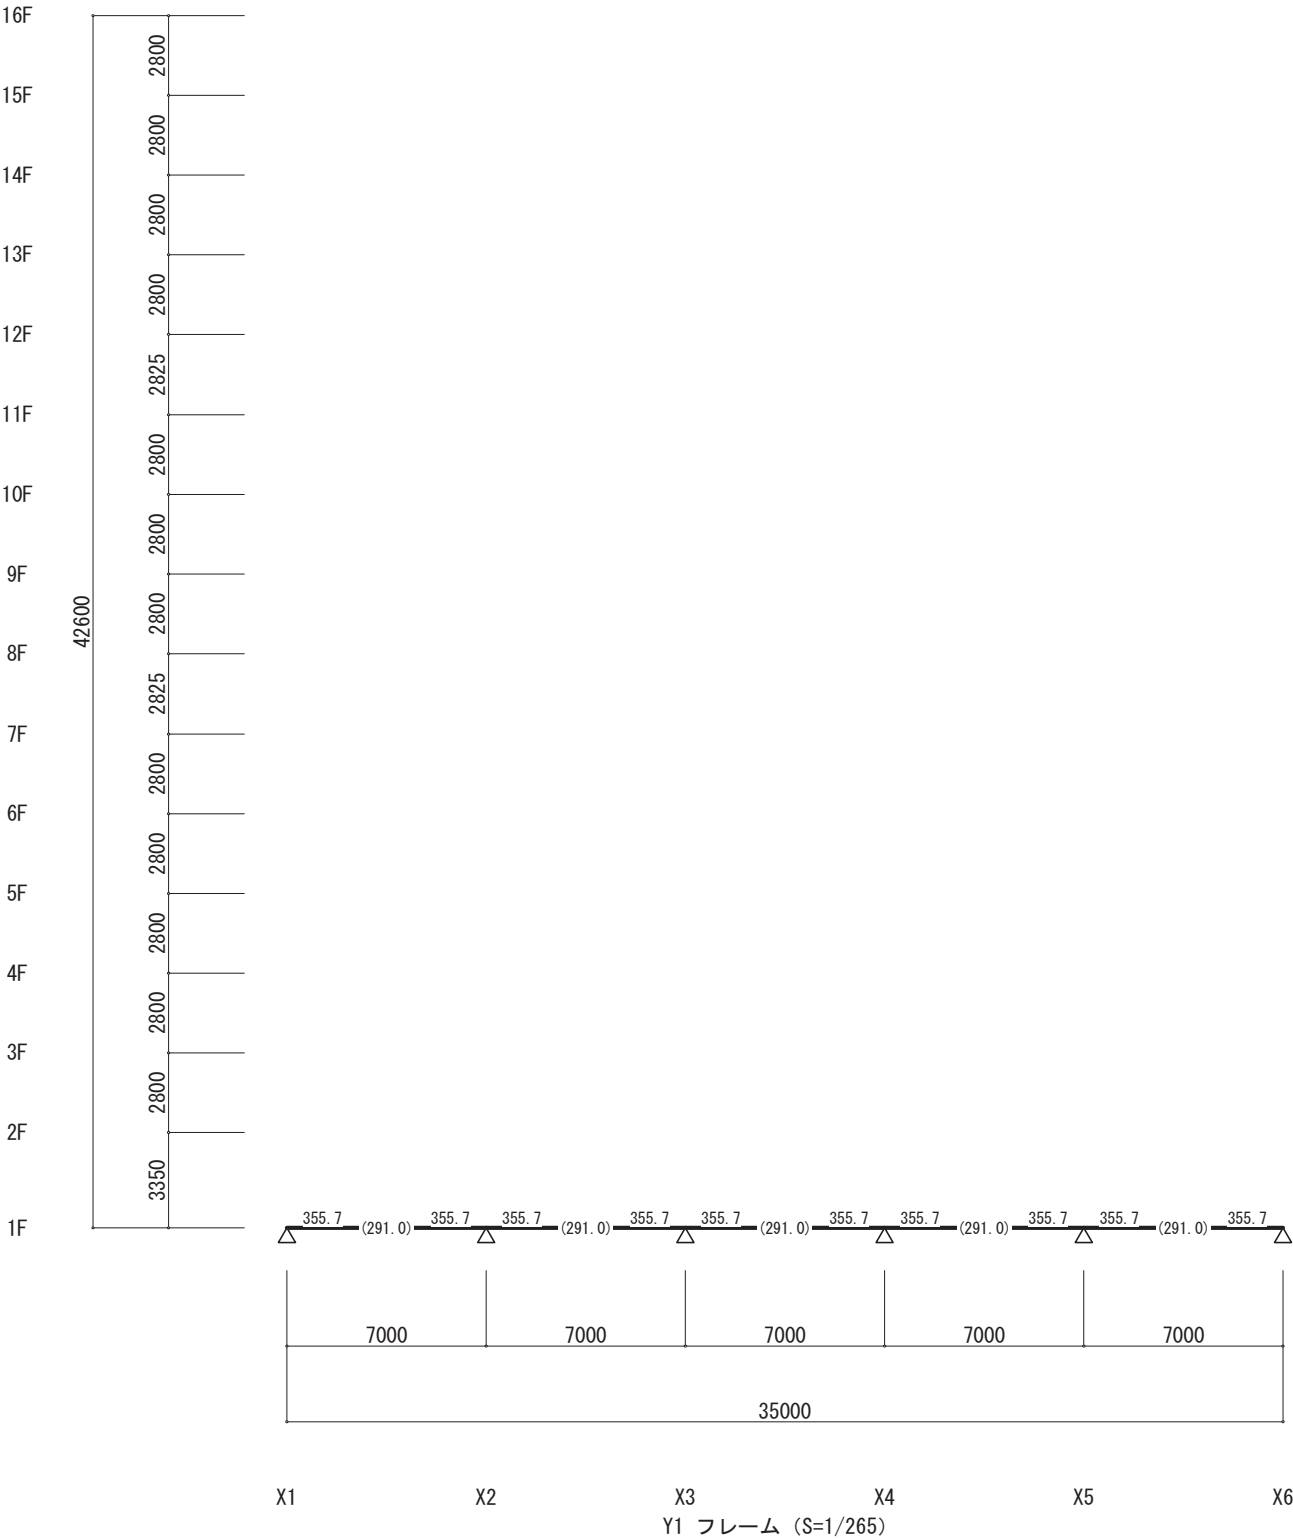


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

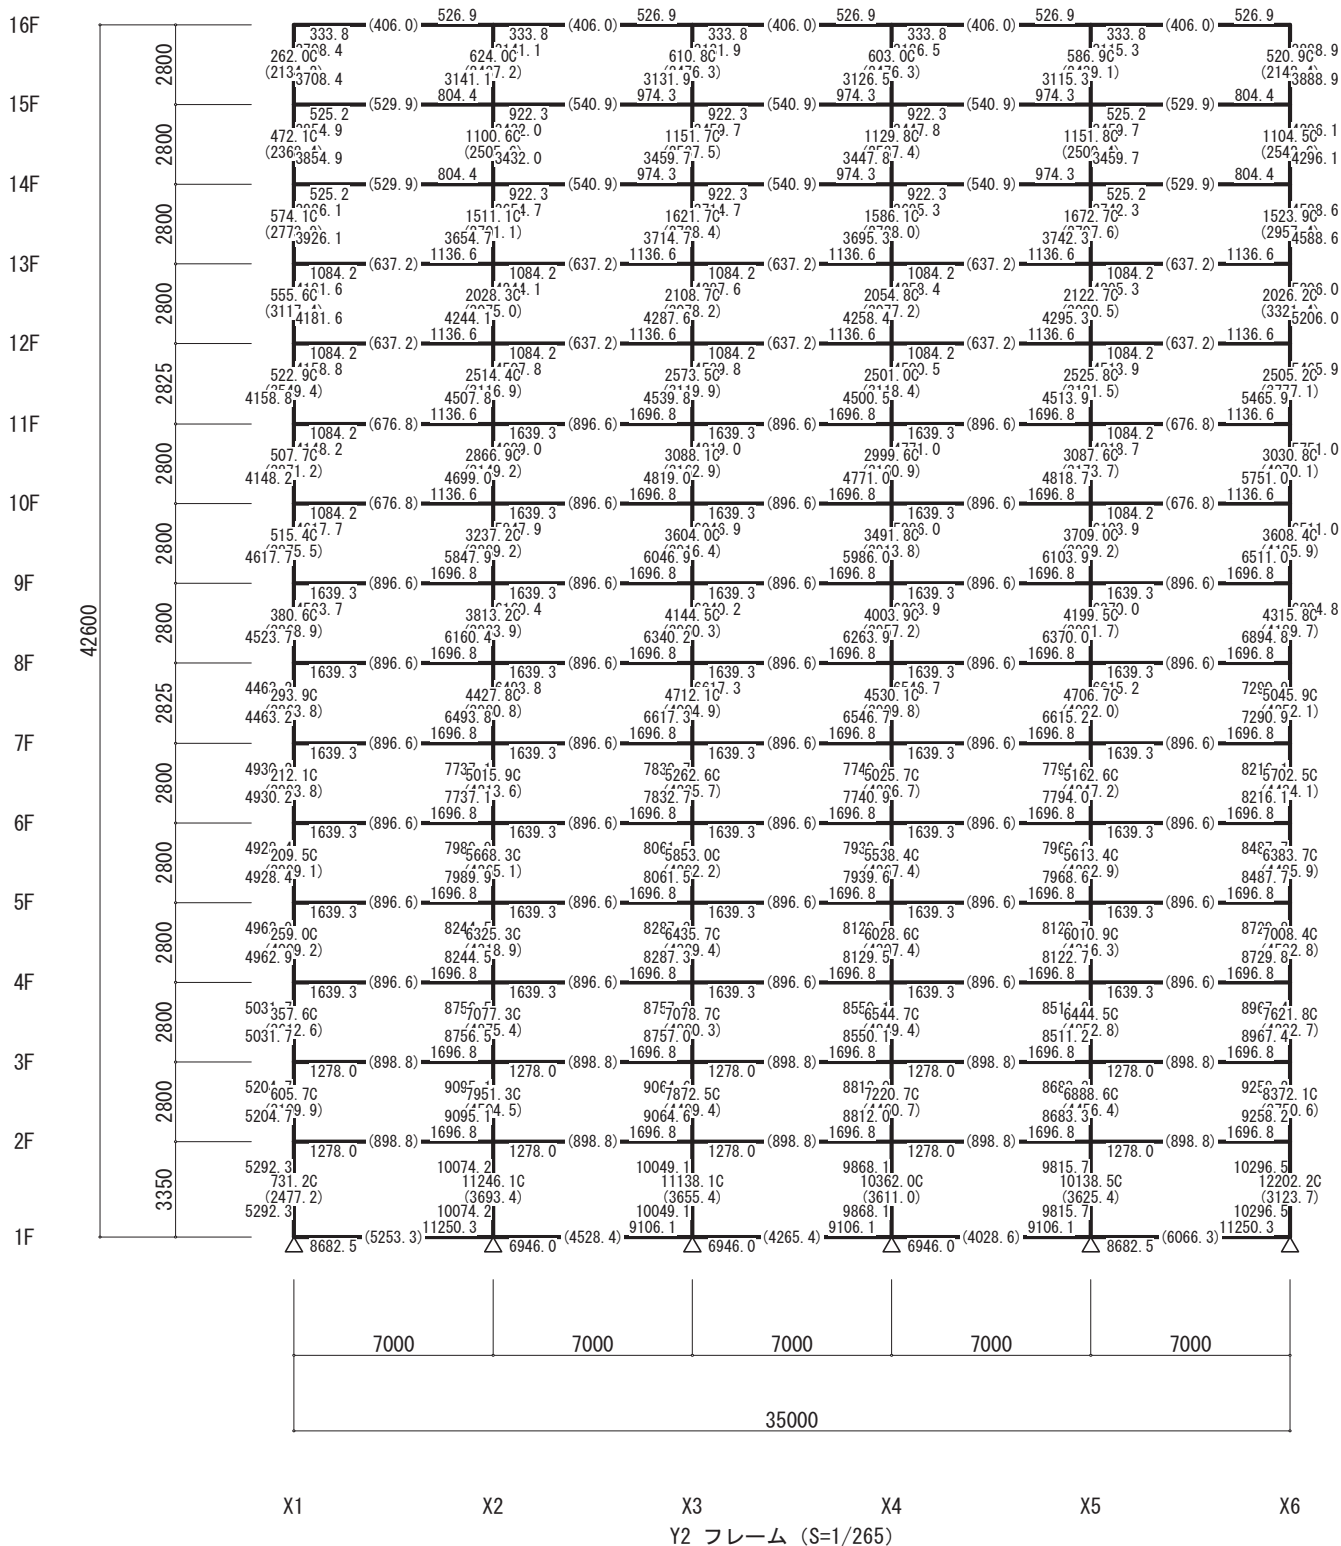


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

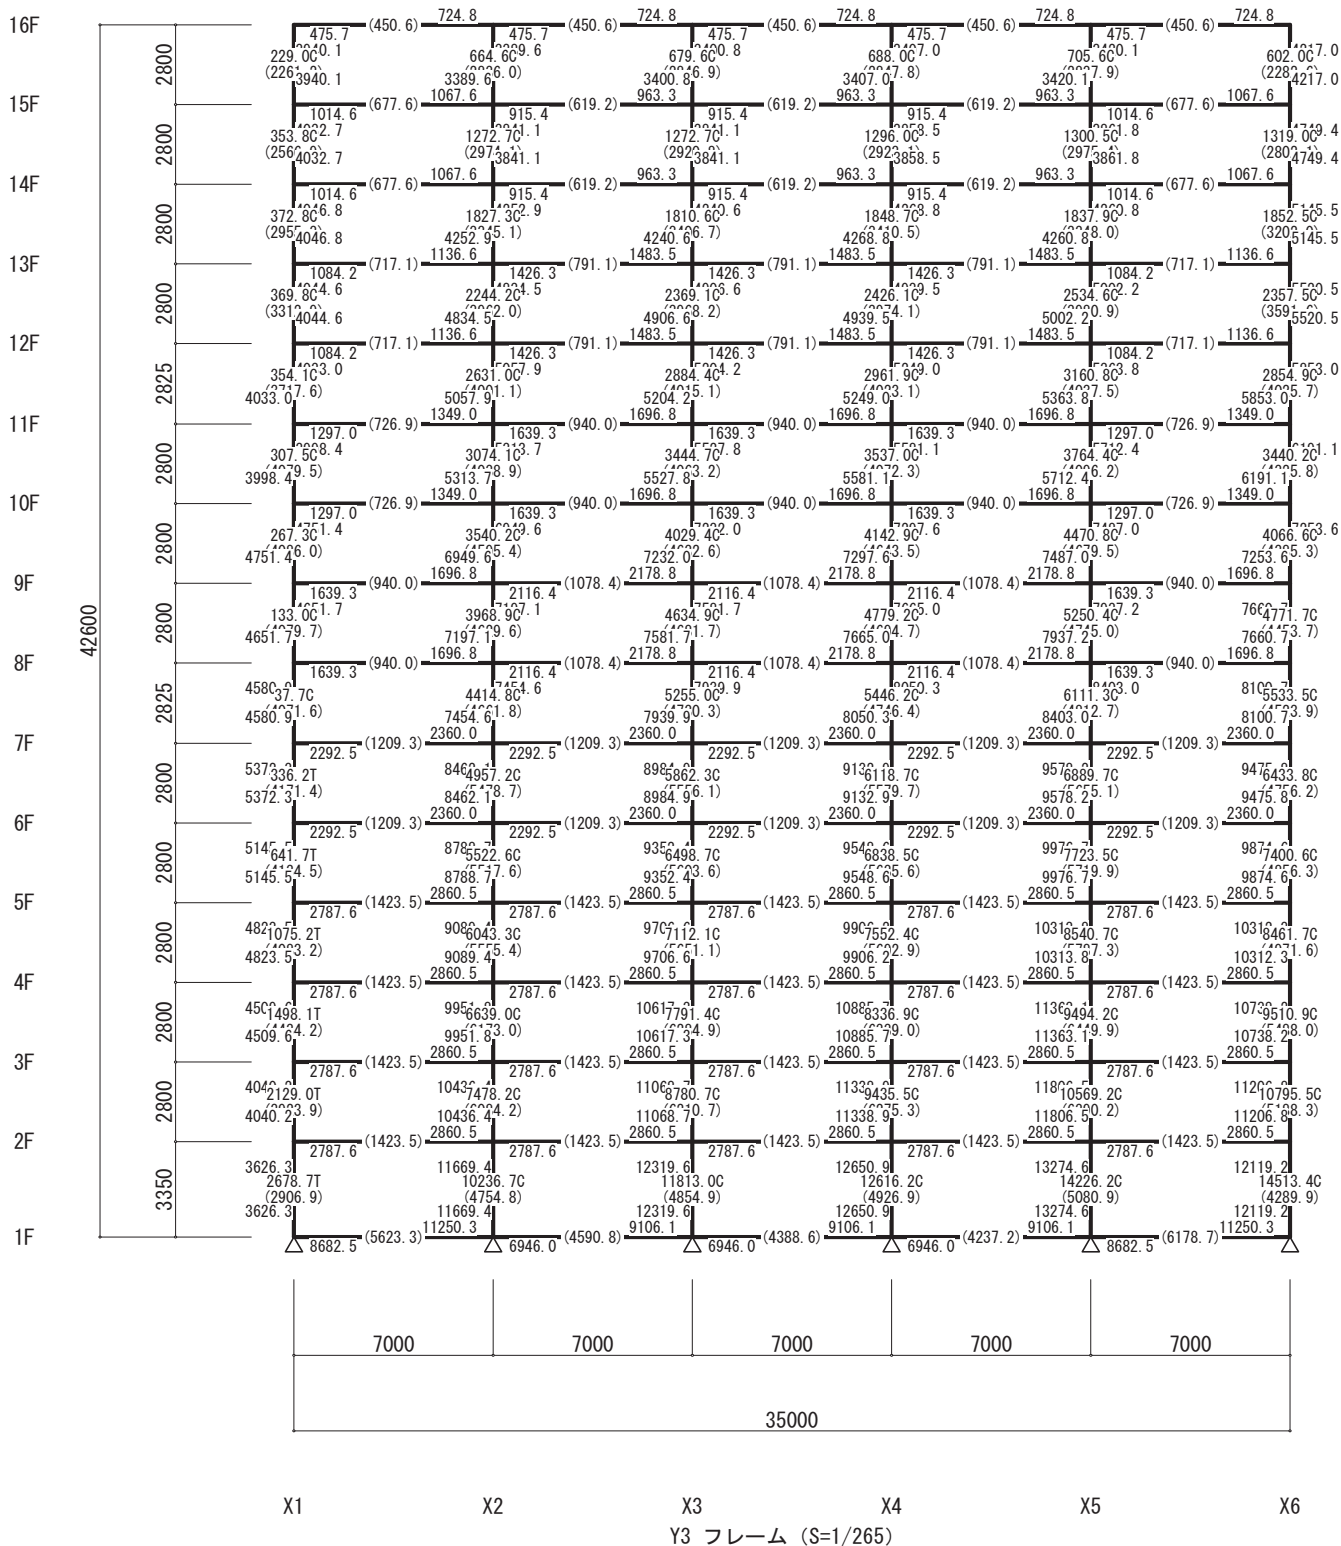

終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

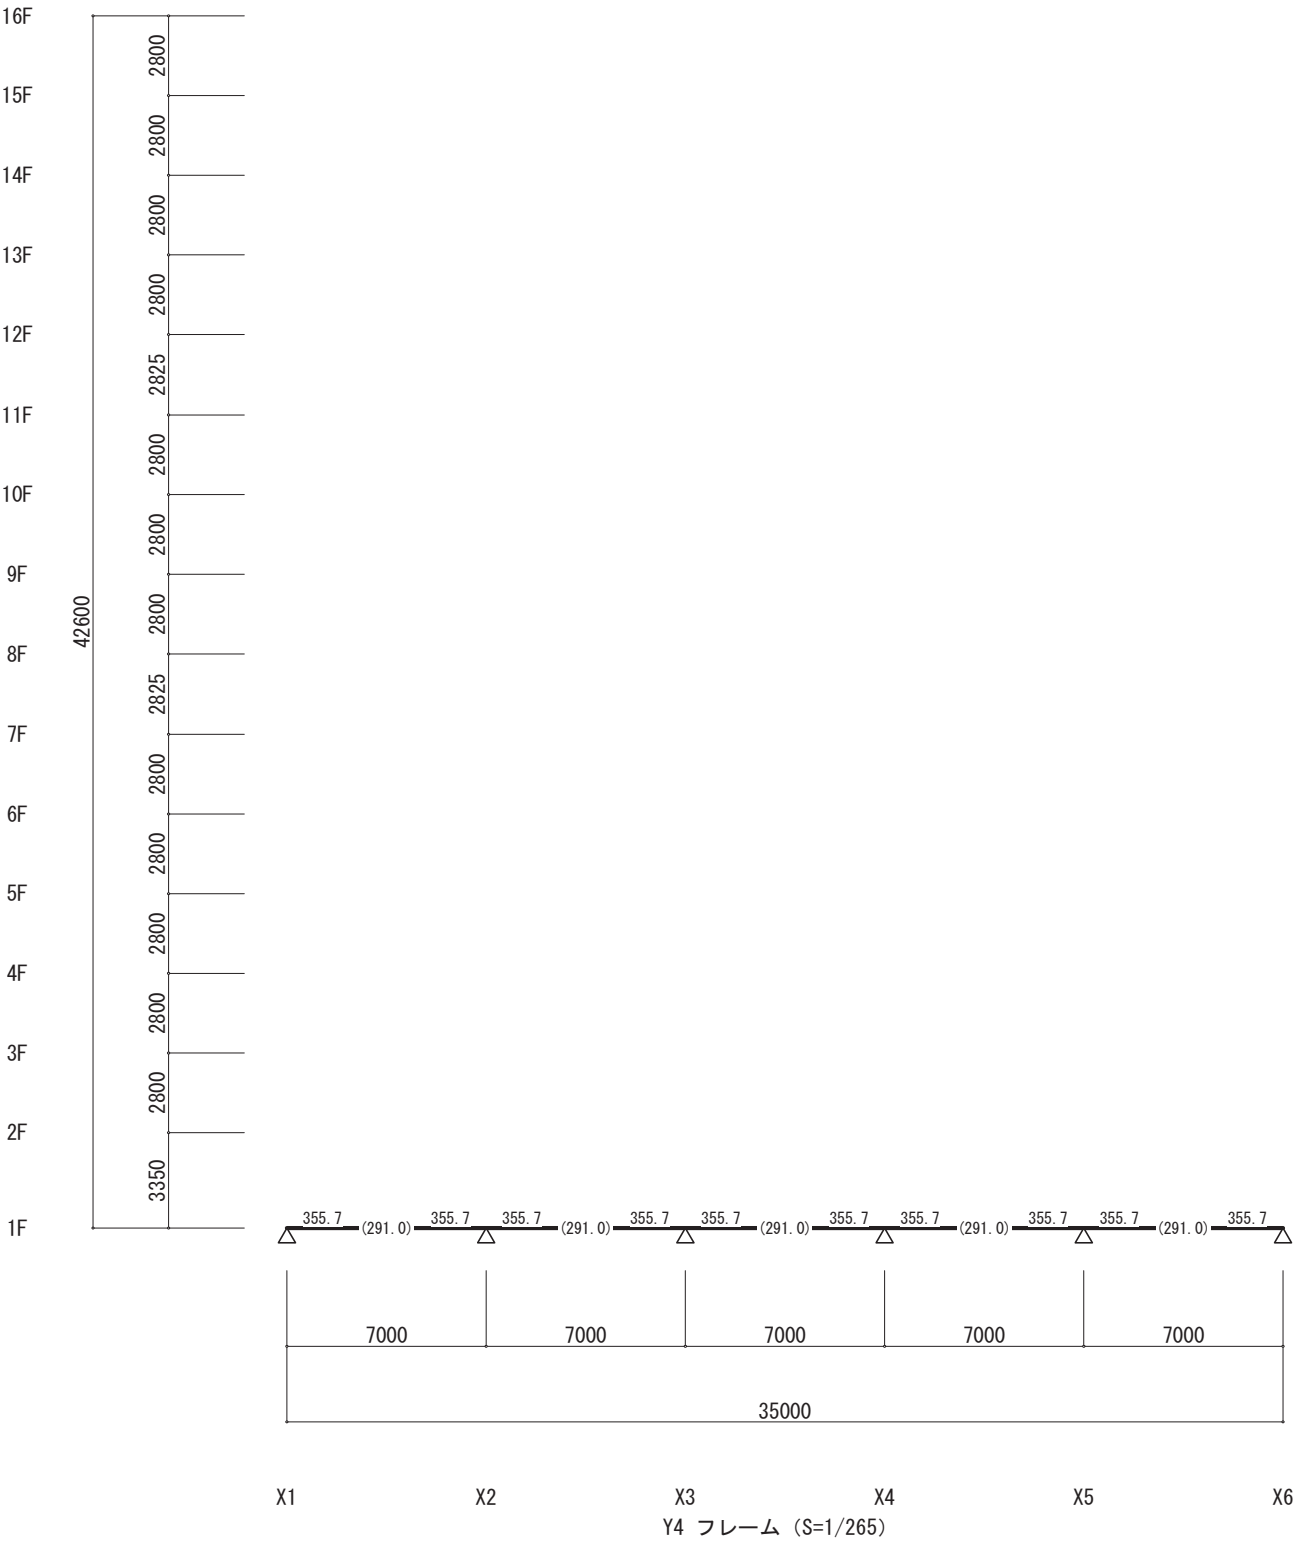

終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

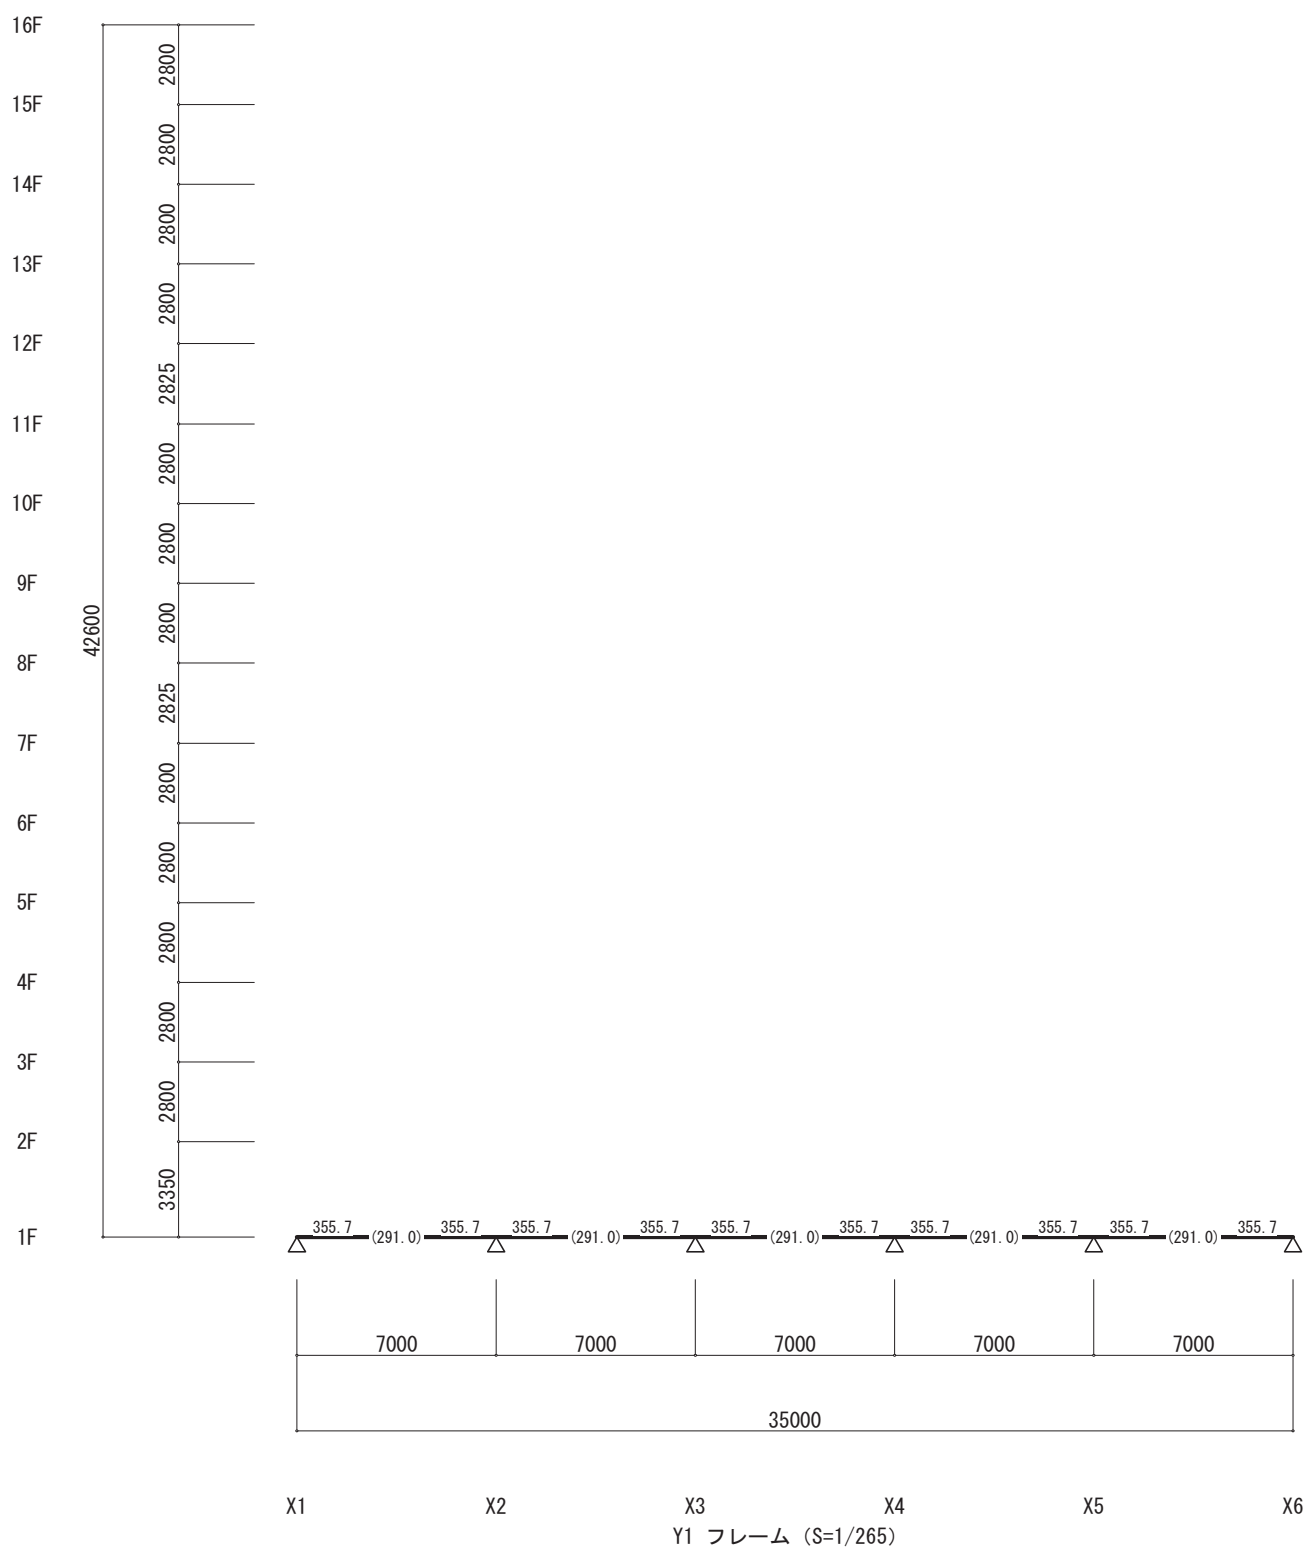

終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



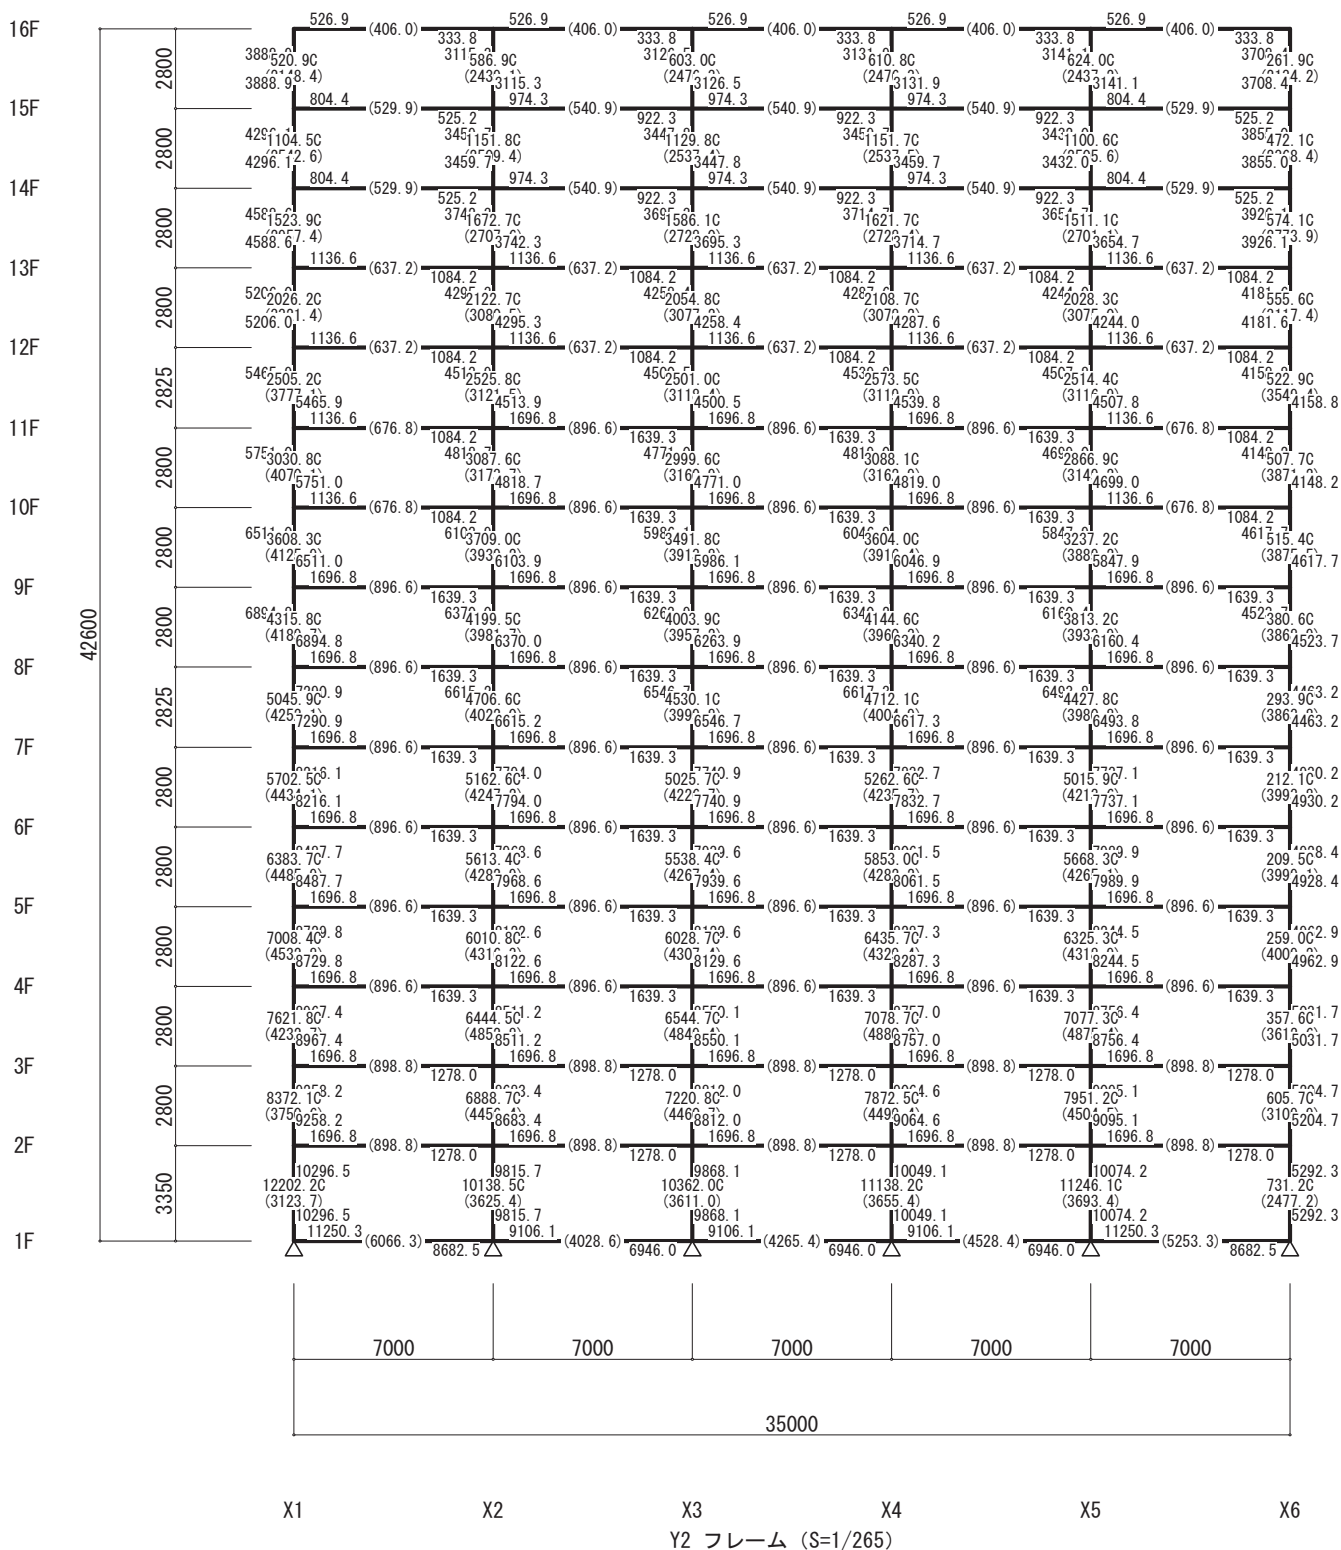


Figure 1 is a detailed floor plan for a 16-story building. The plan is organized into a grid with columns labeled X1 through X6 and floors labeled 1F through 16F. The overall dimensions of the building are 35000 units in width and 42600 units in depth. Each floor level is shown with its specific column layout, dimensions, and structural details. The columns are spaced at 7000 units intervals. The floor slabs are shown with their thickness and reinforcement details. The structural details include column dimensions, floor slab thickness, and reinforcement details. The plan is a technical drawing used for construction purposes.


終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

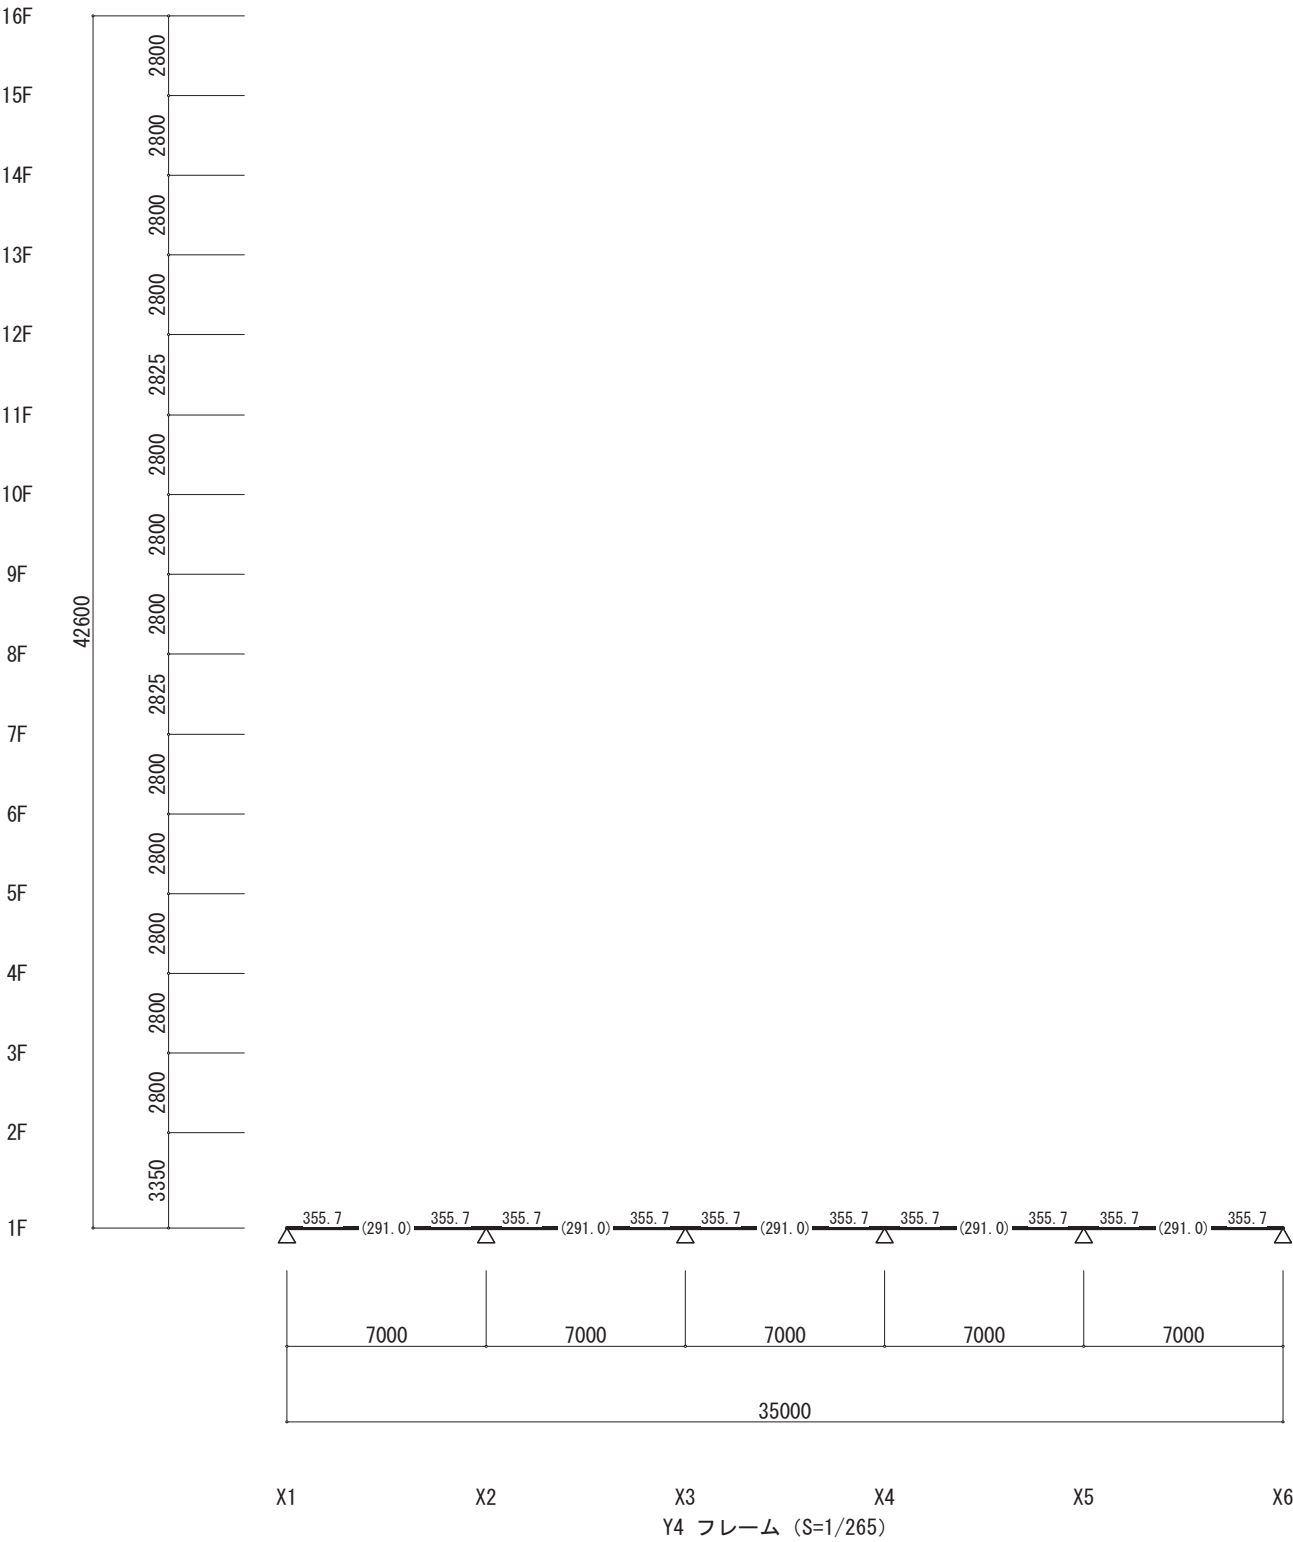


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

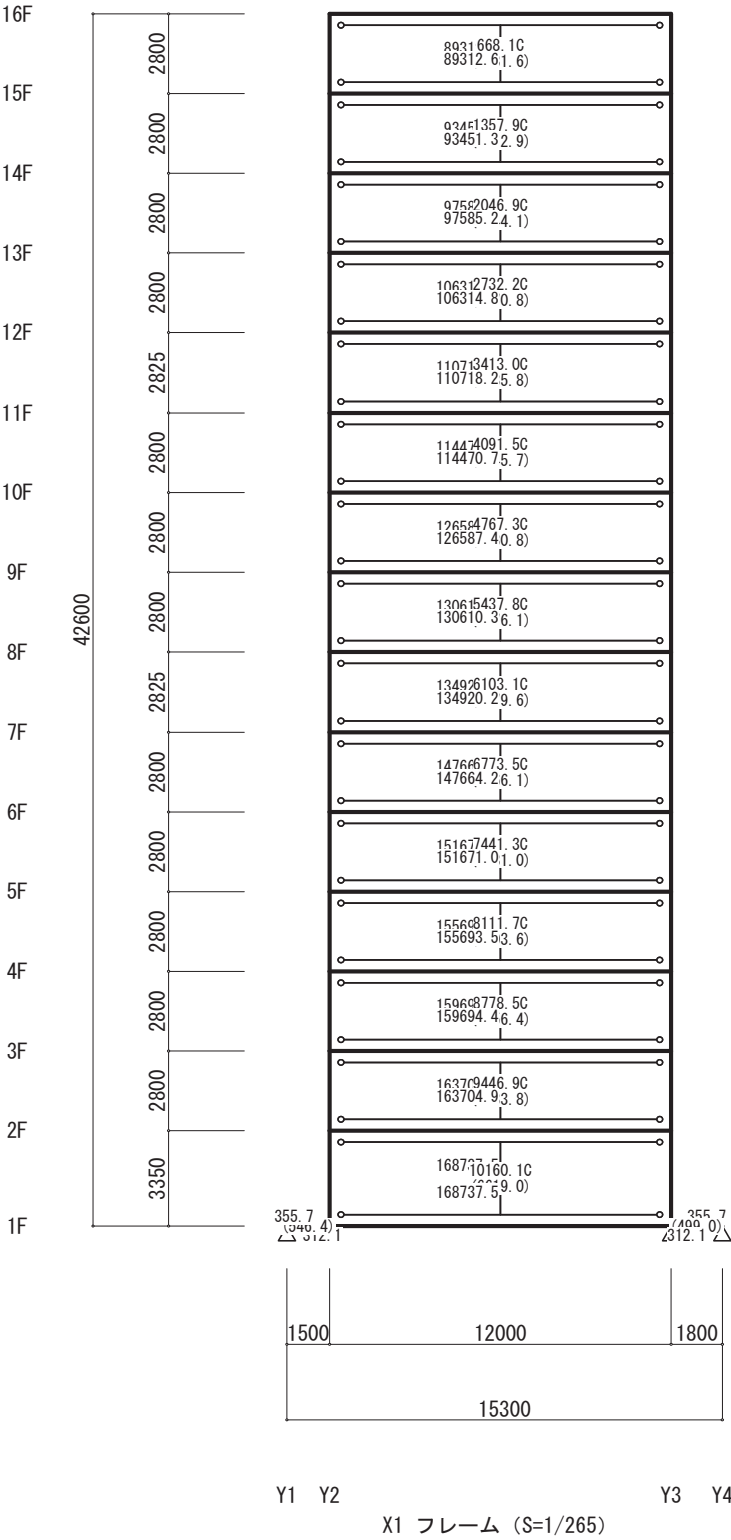


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

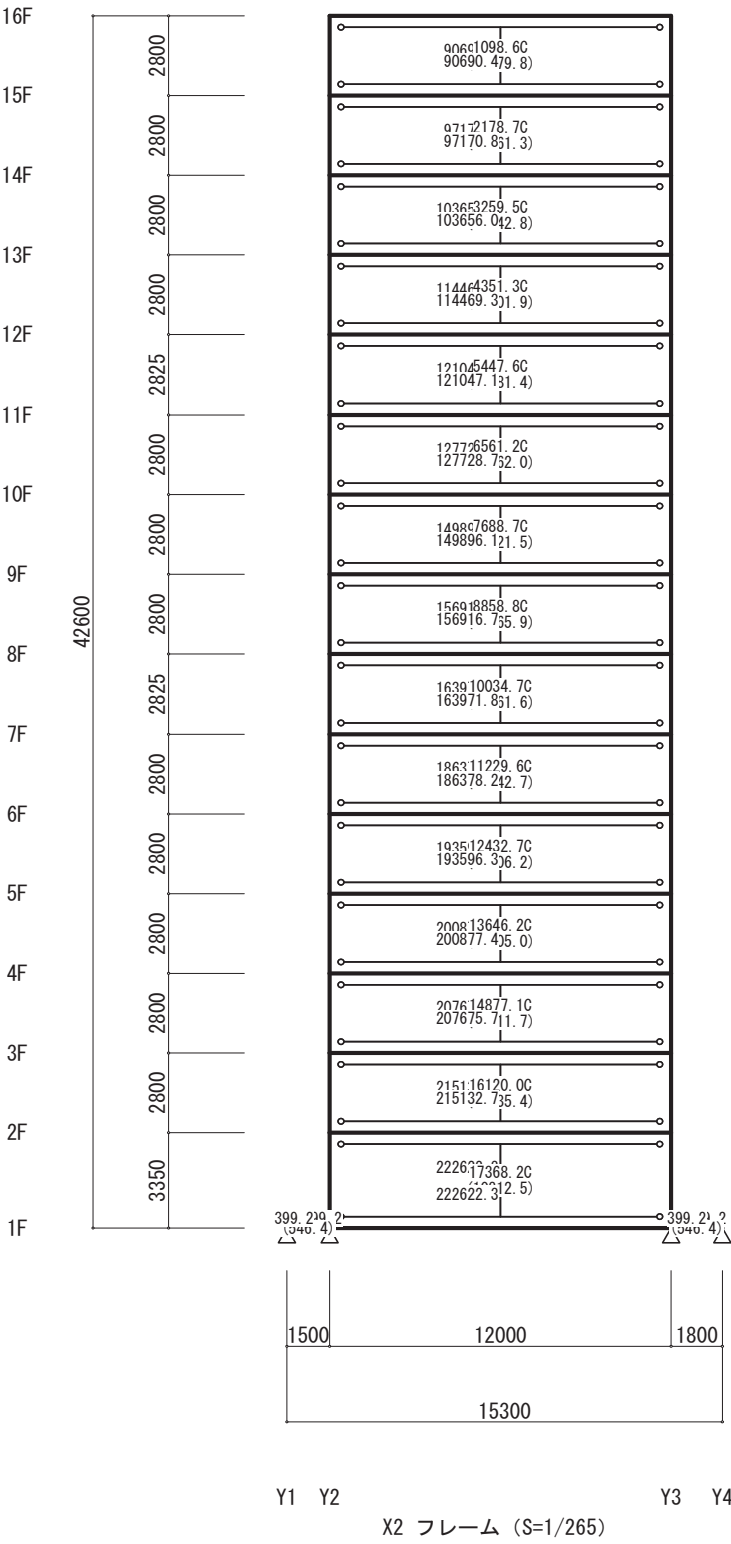


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

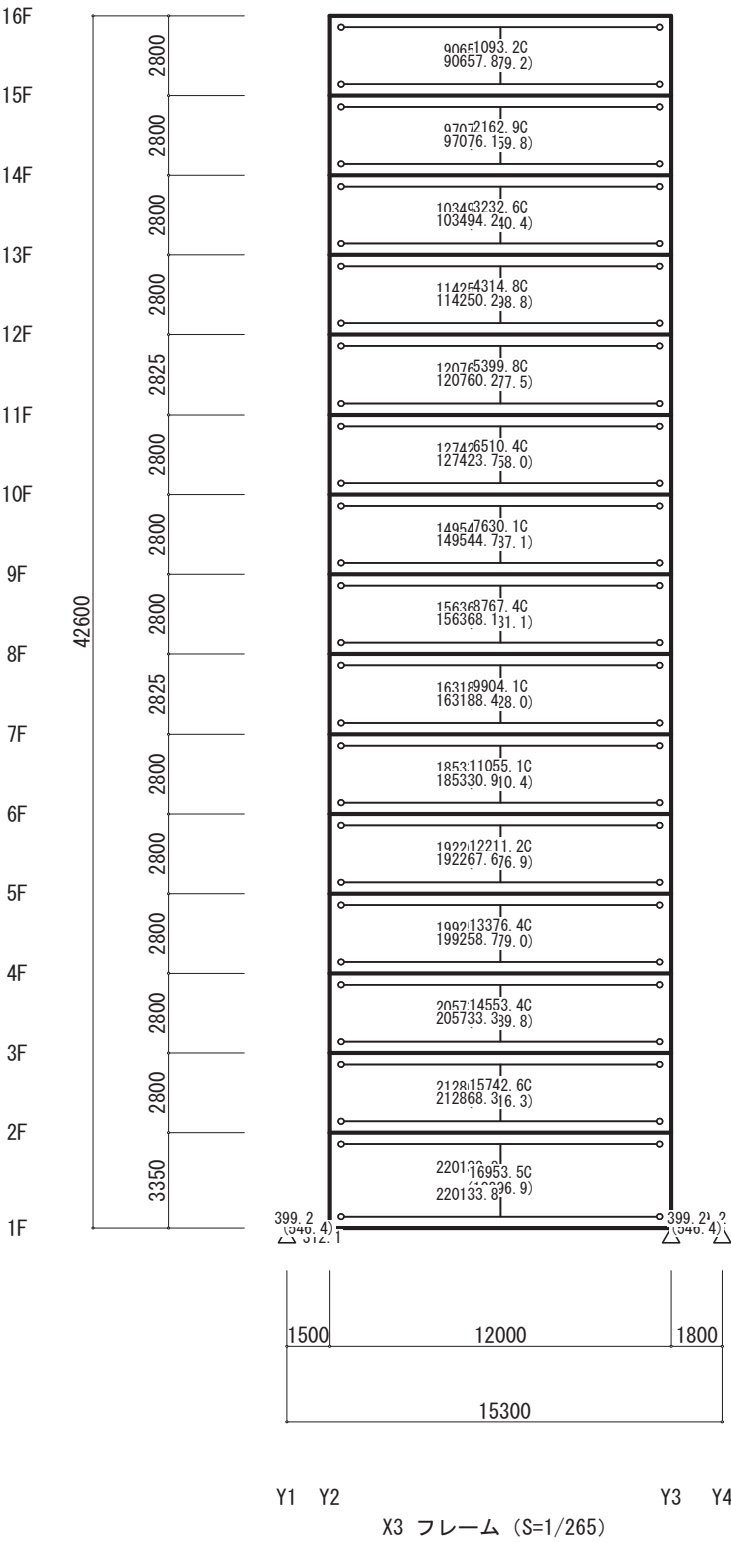


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

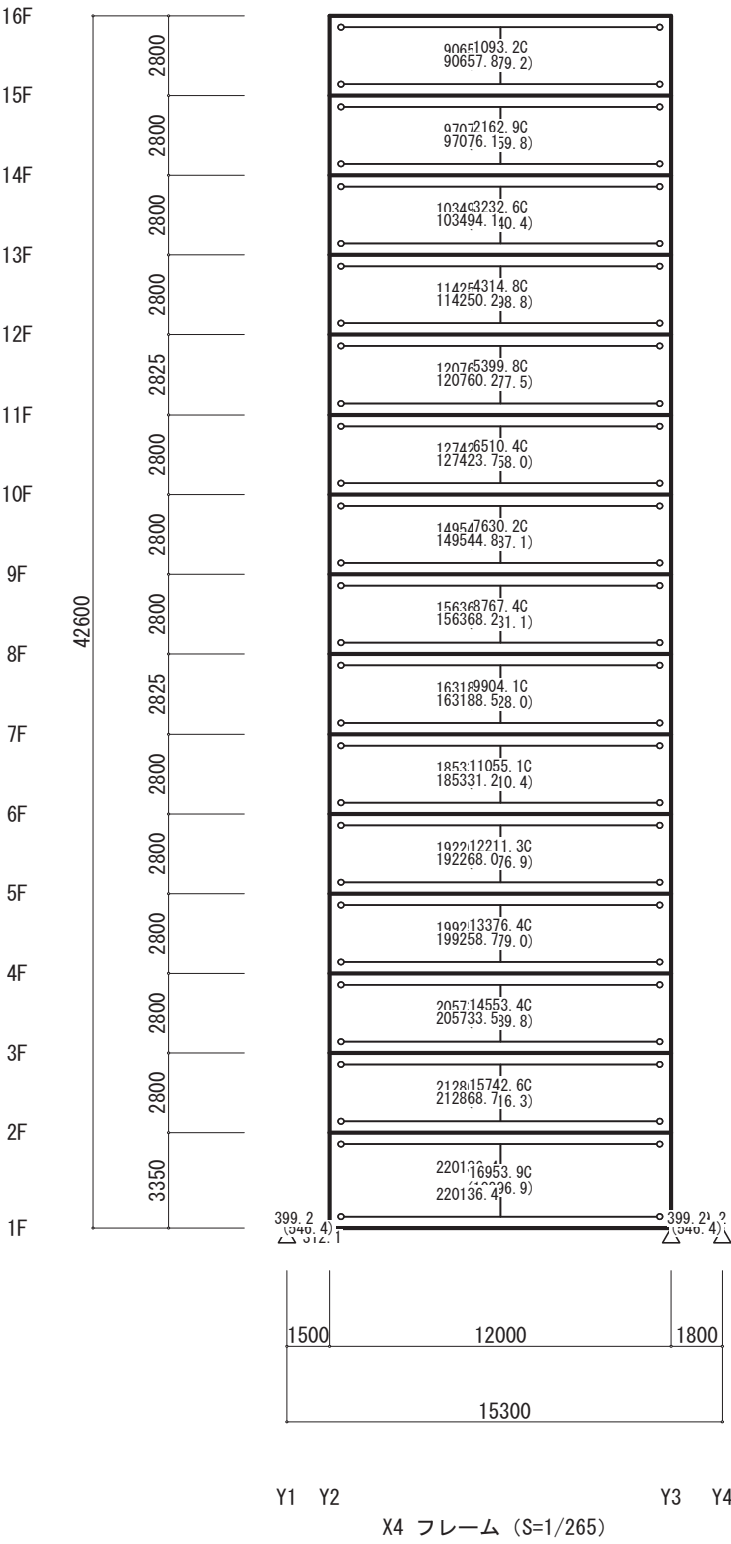


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

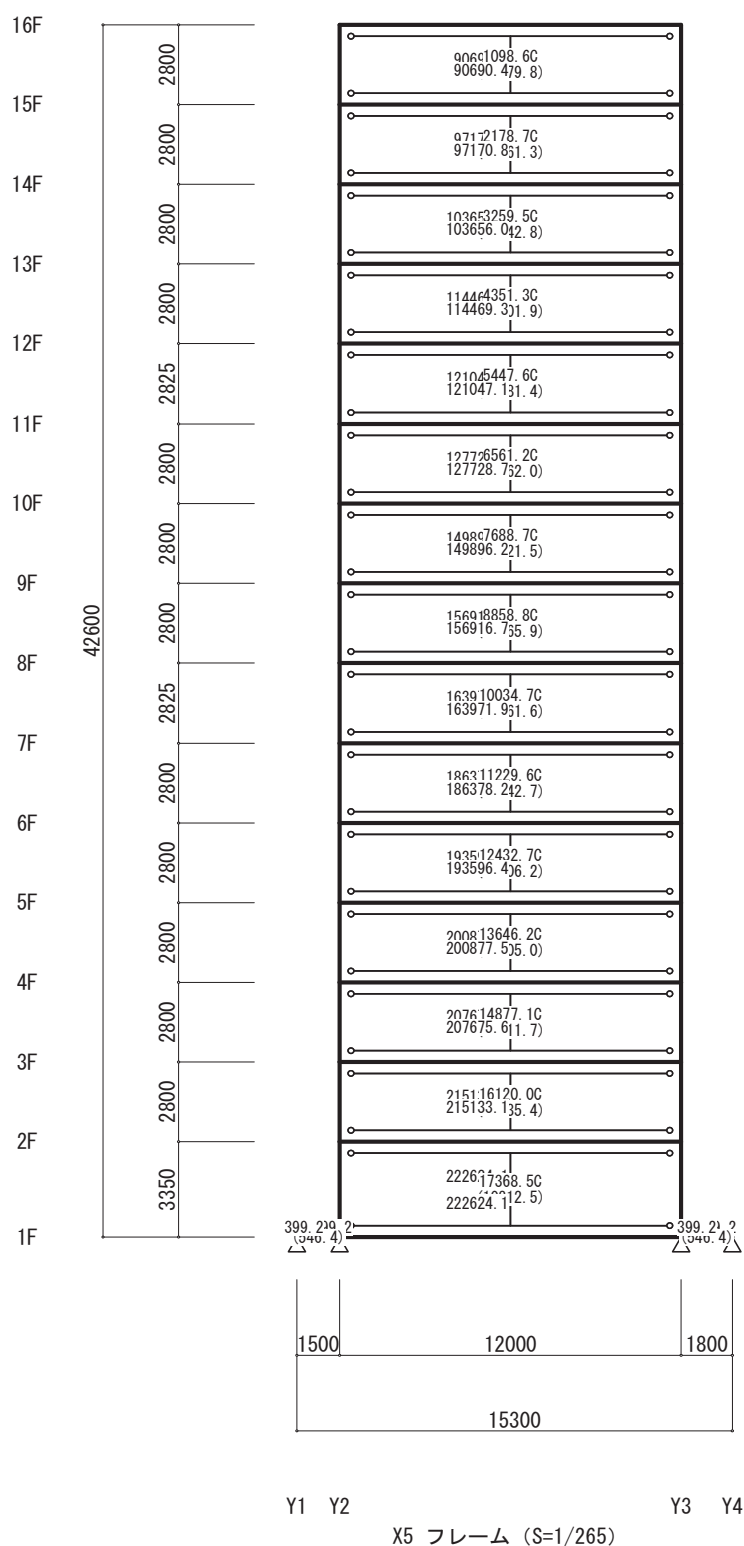


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

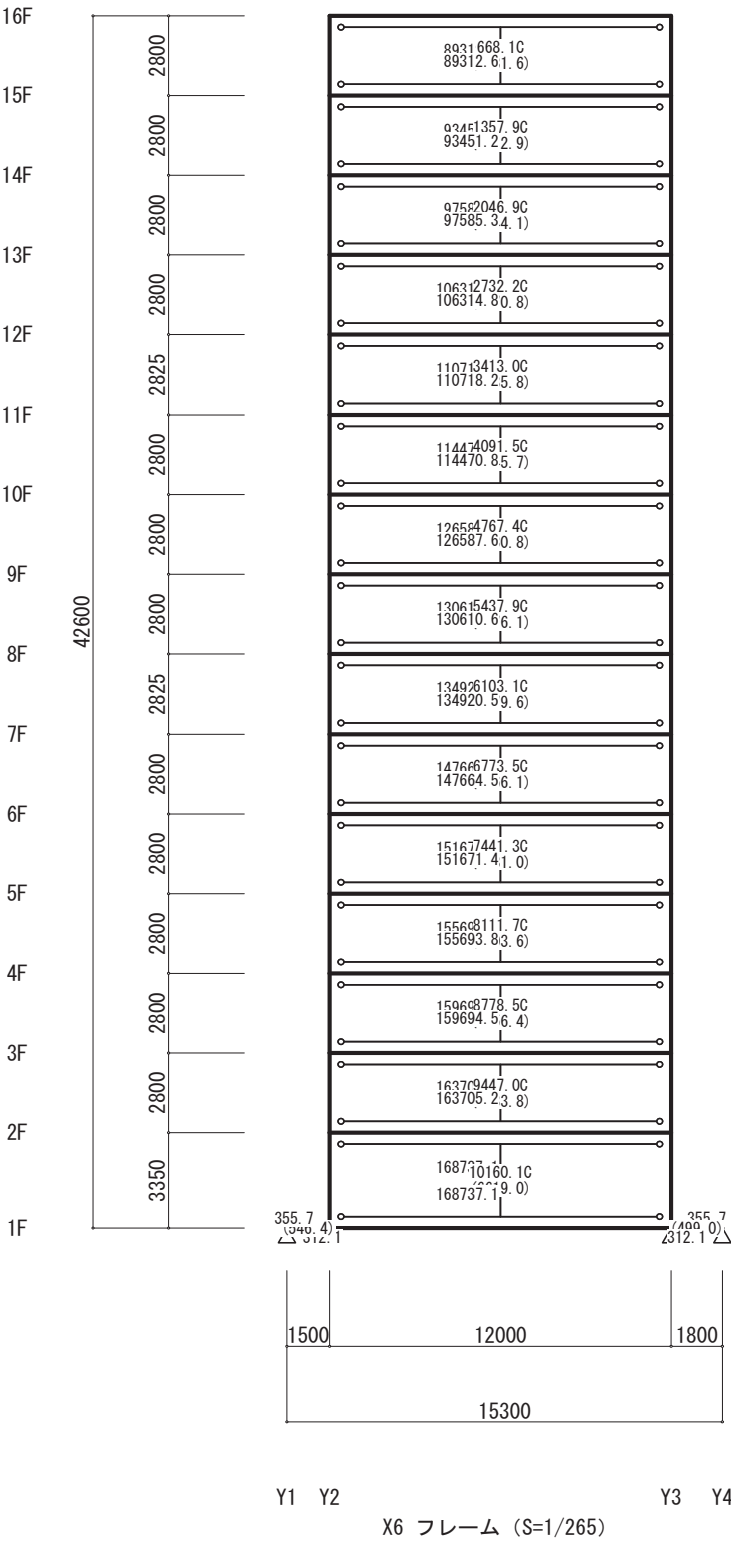


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

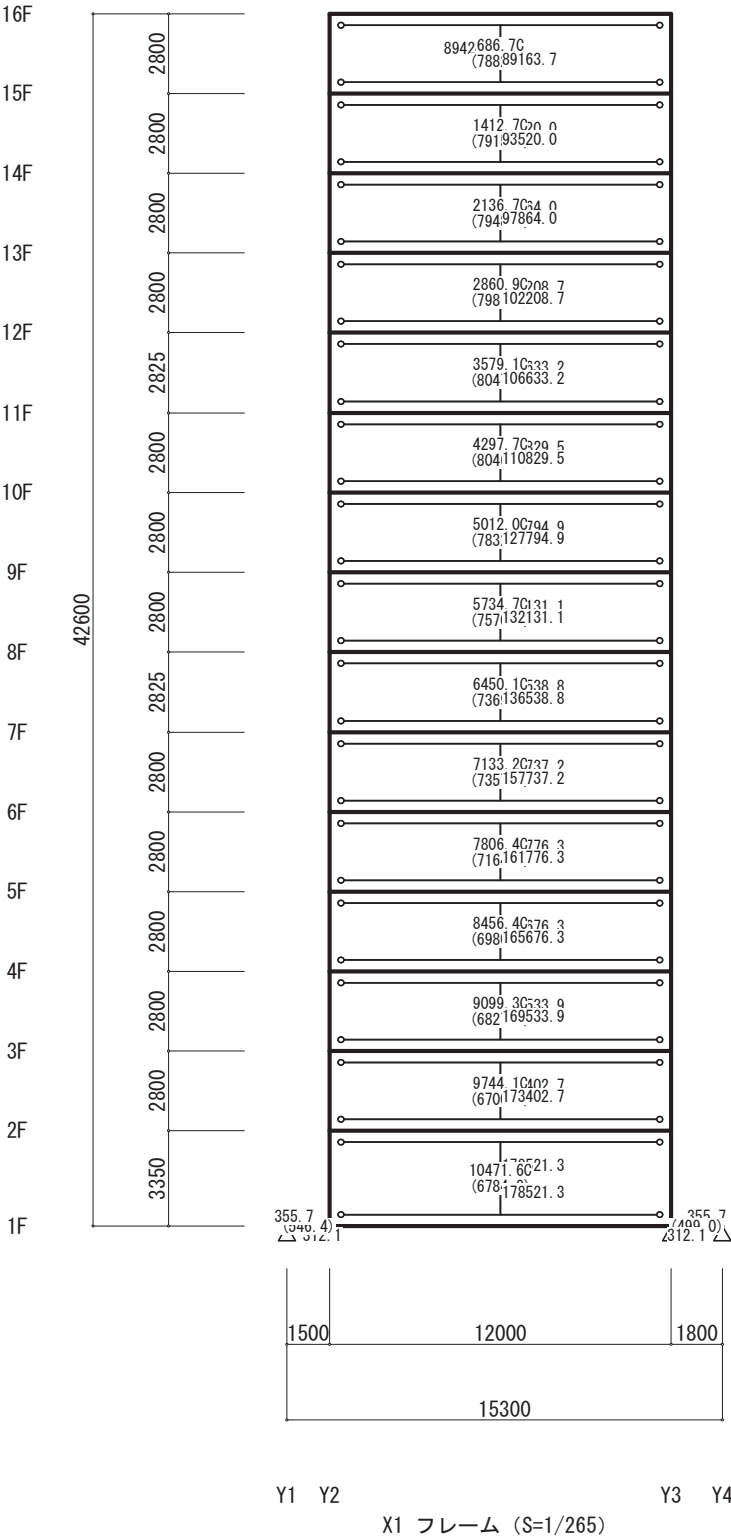


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

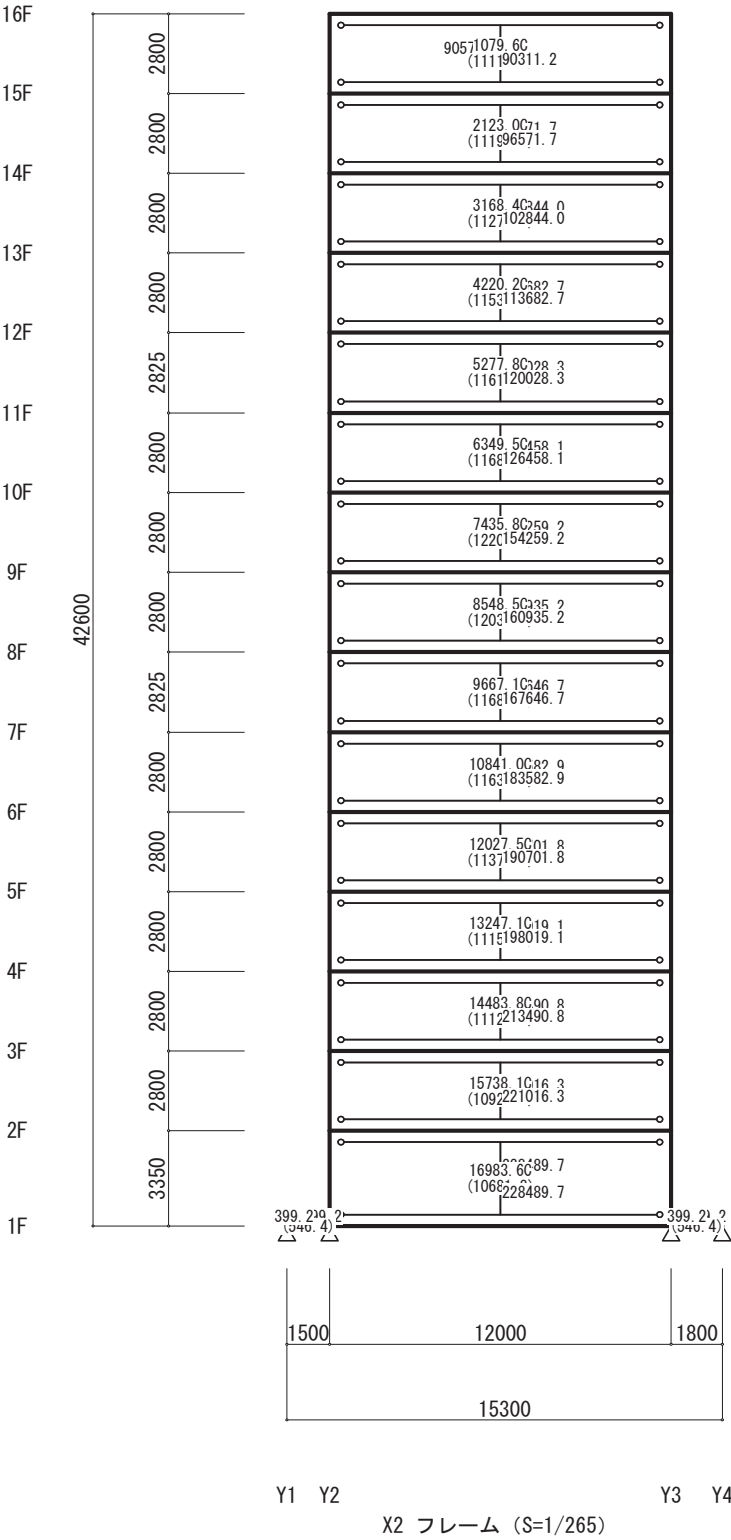


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

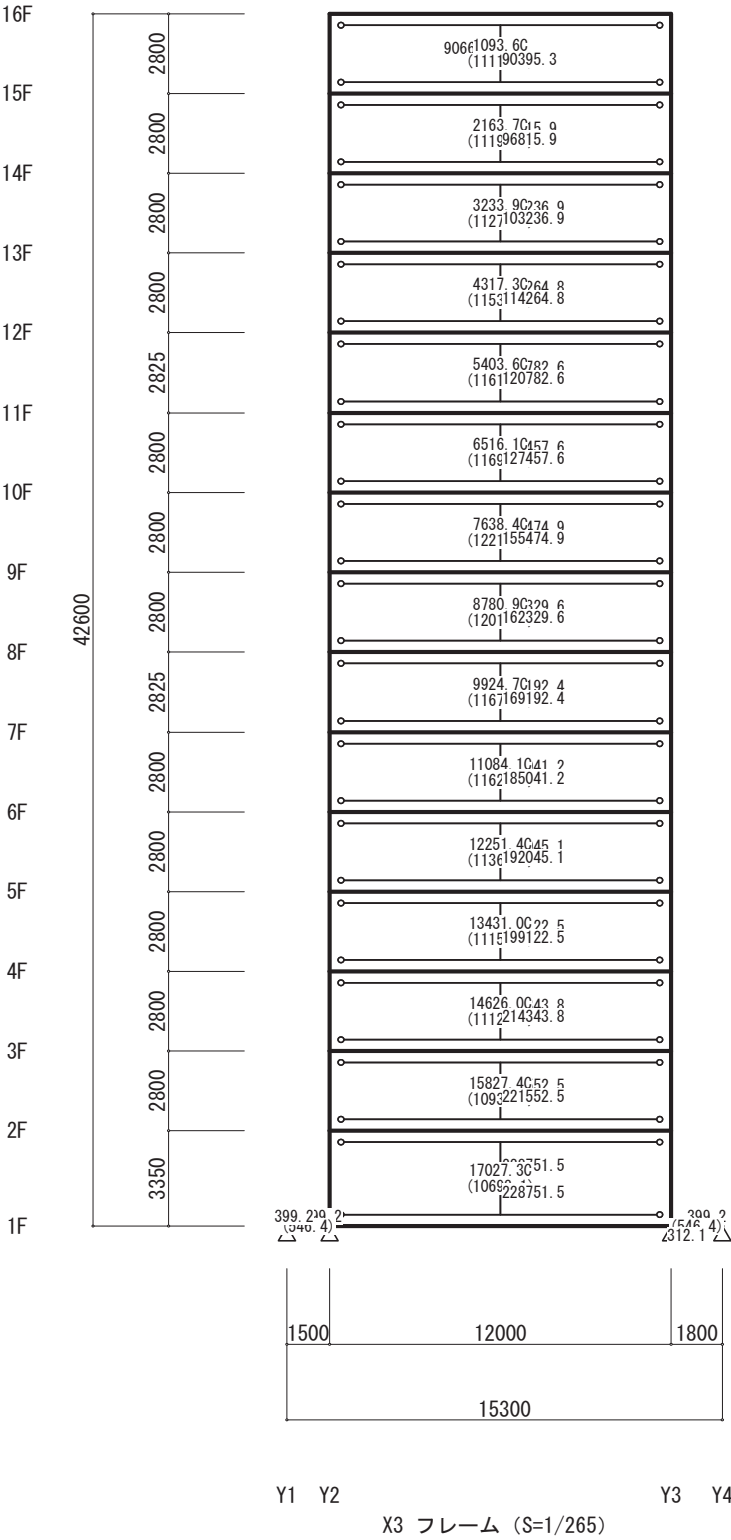


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

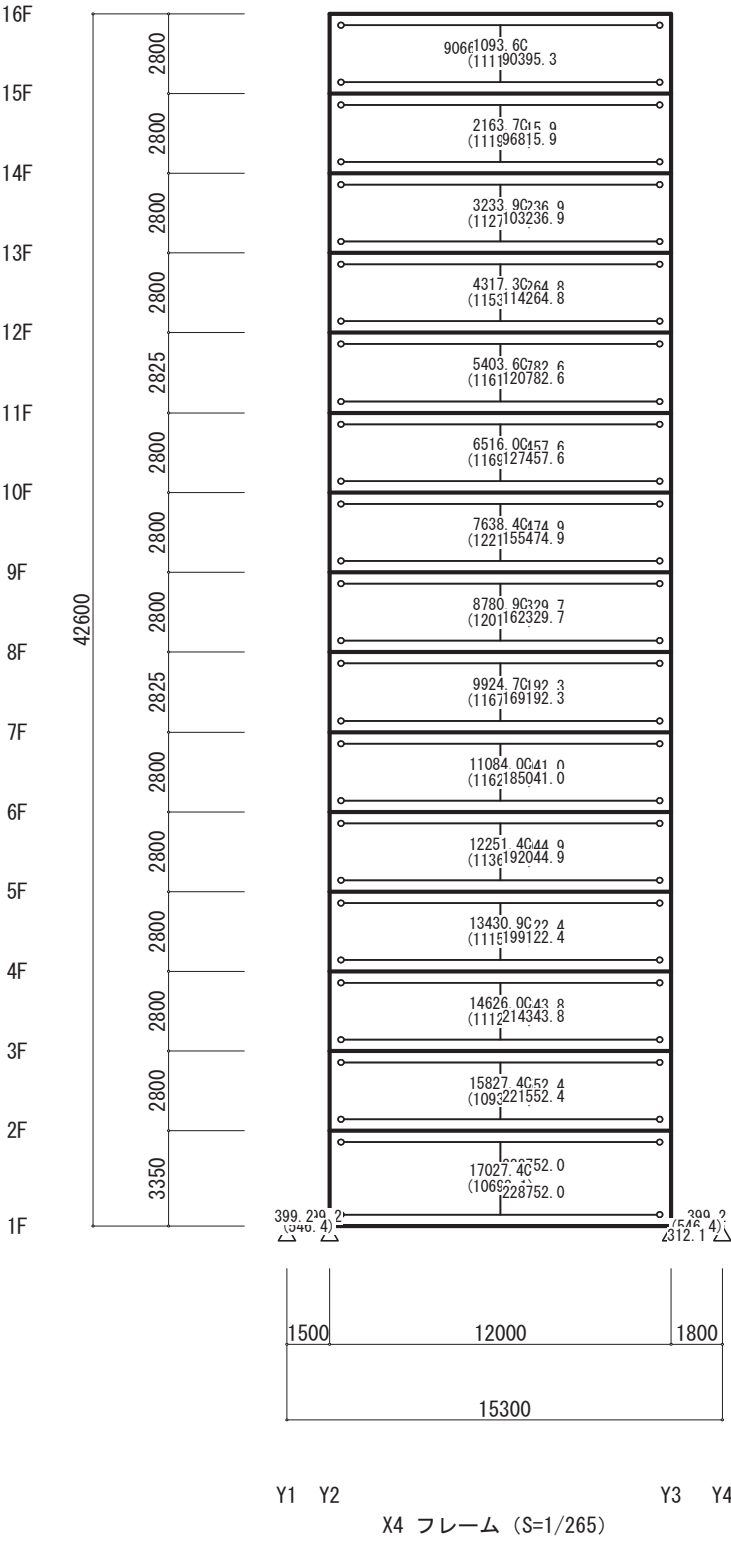


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

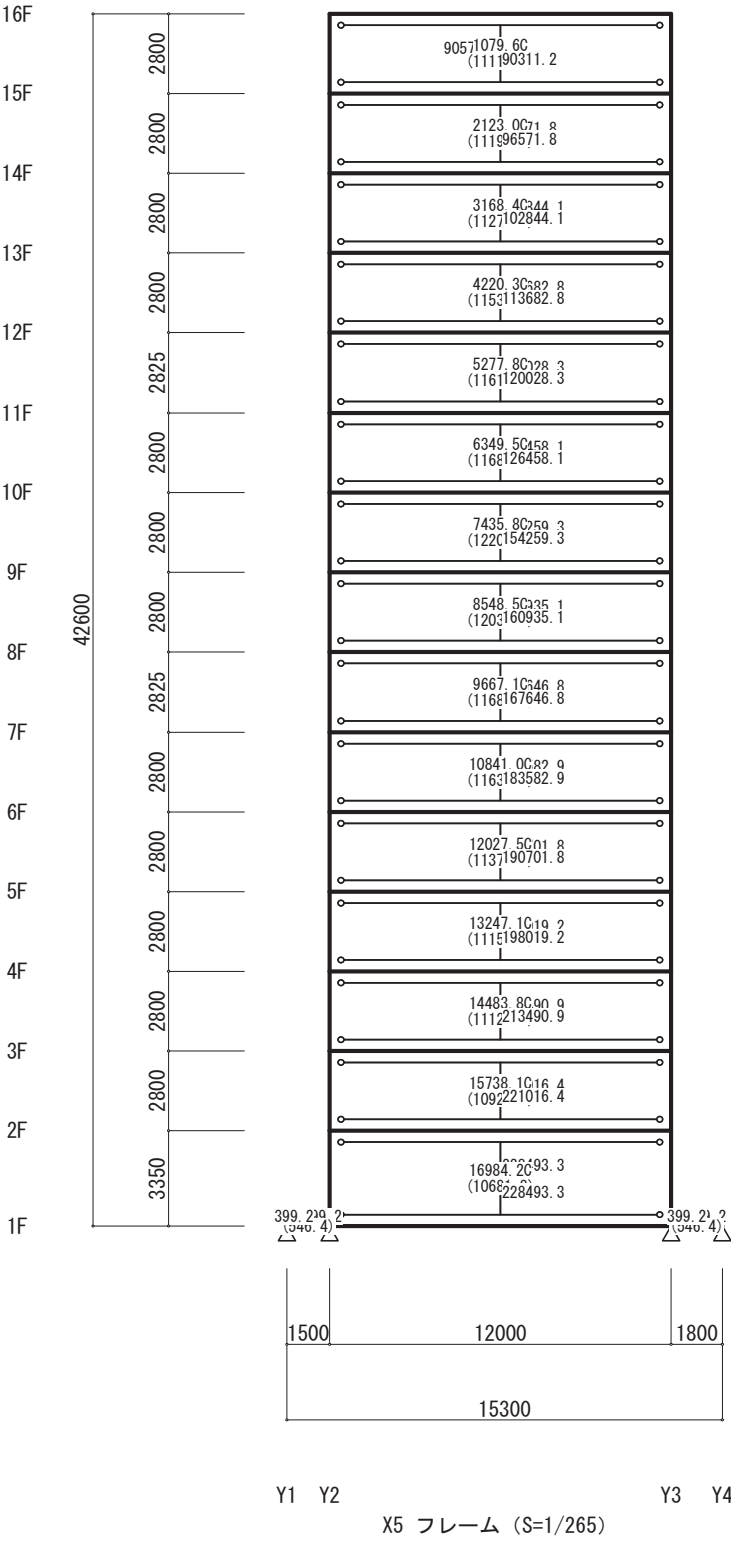


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

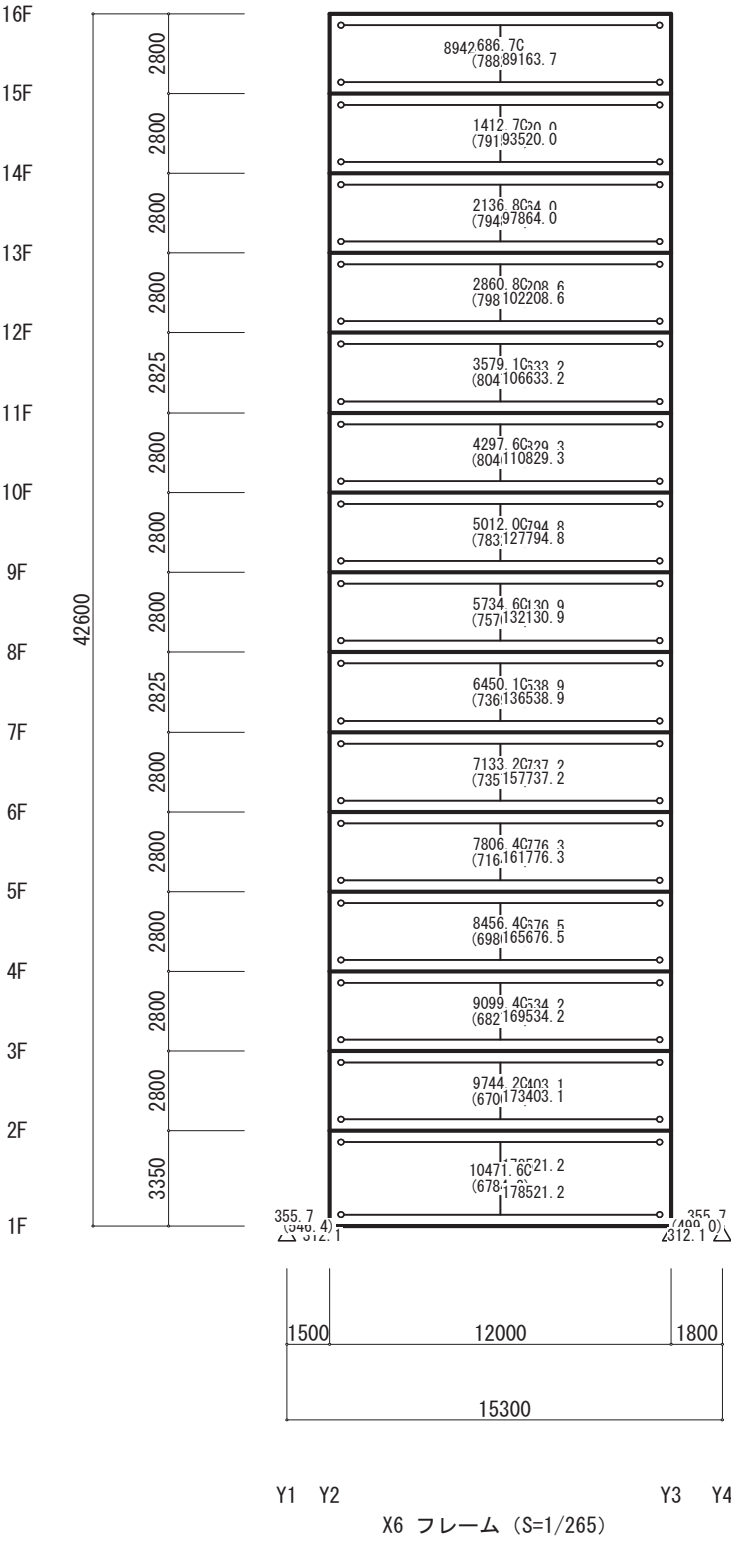


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

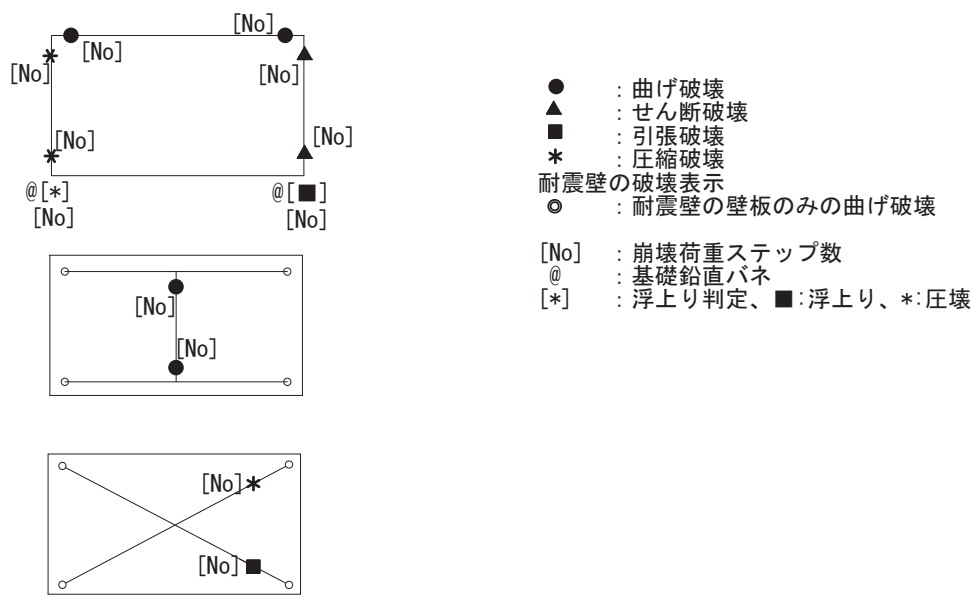


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

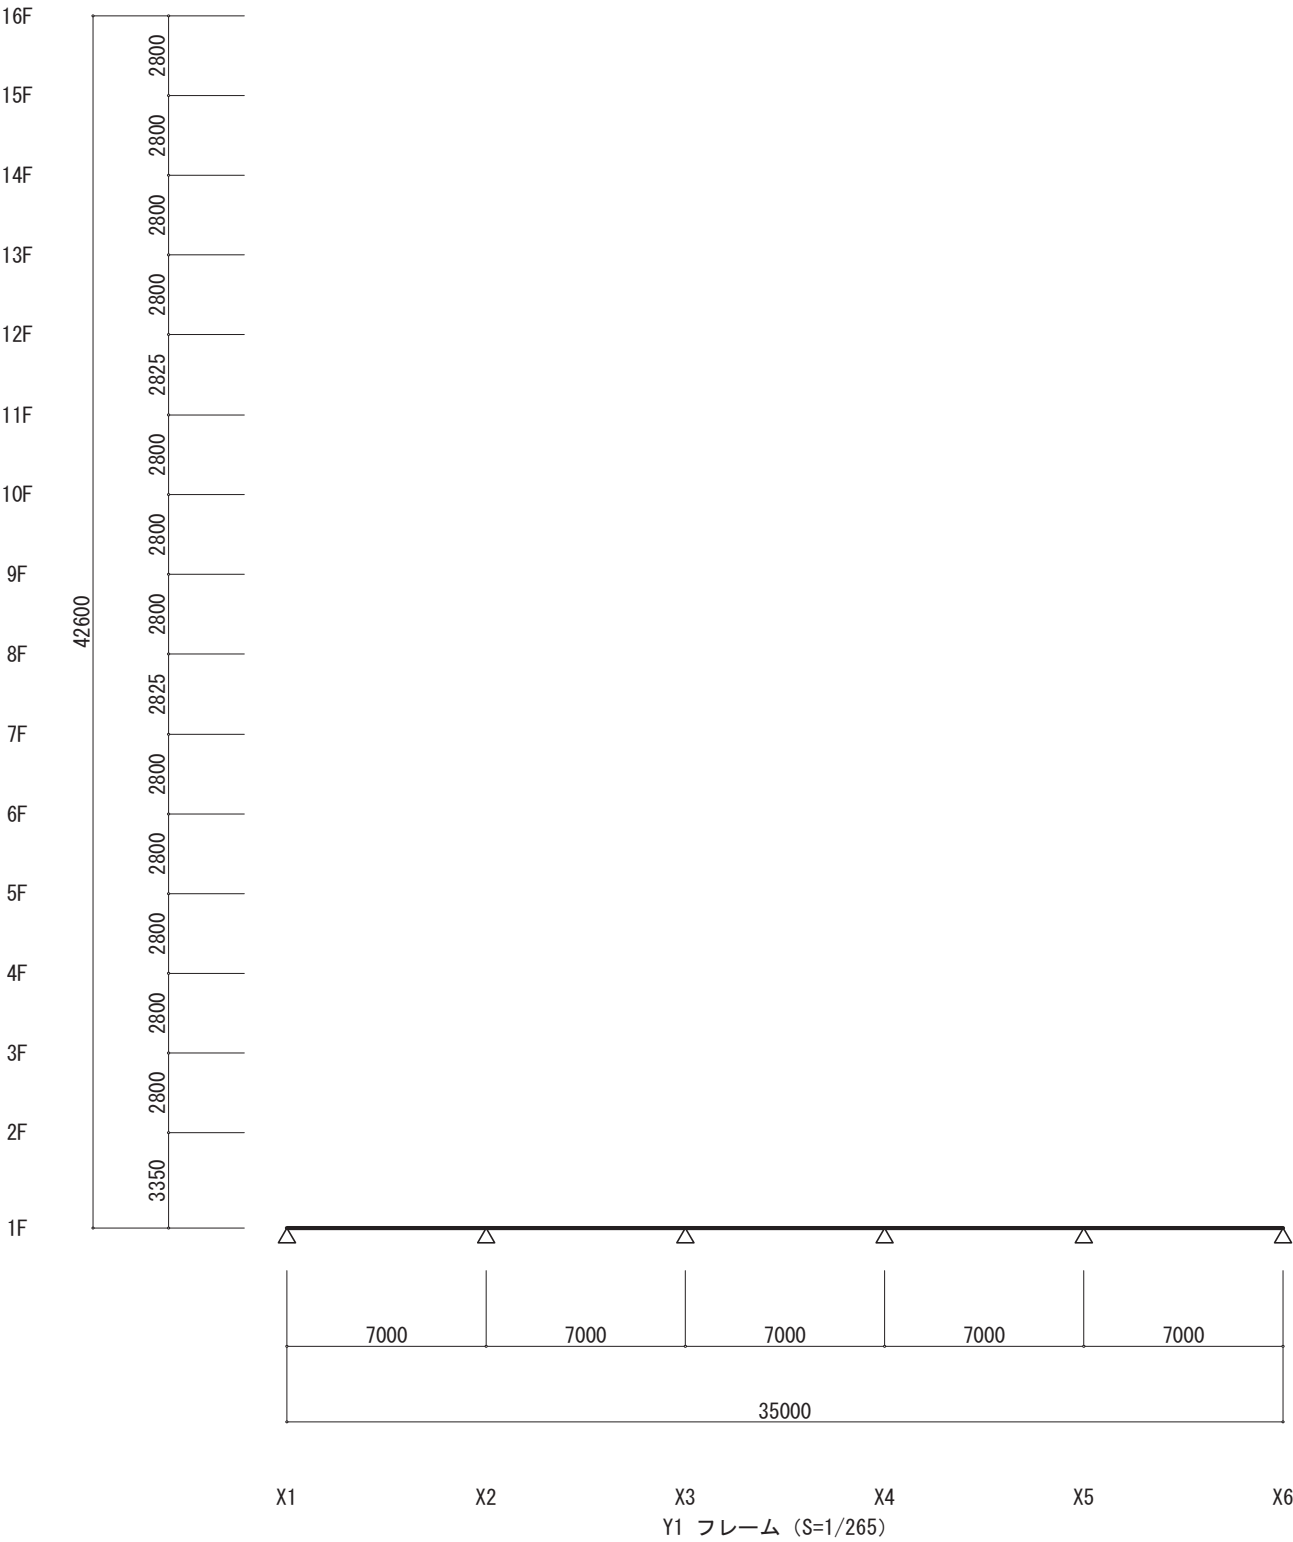


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

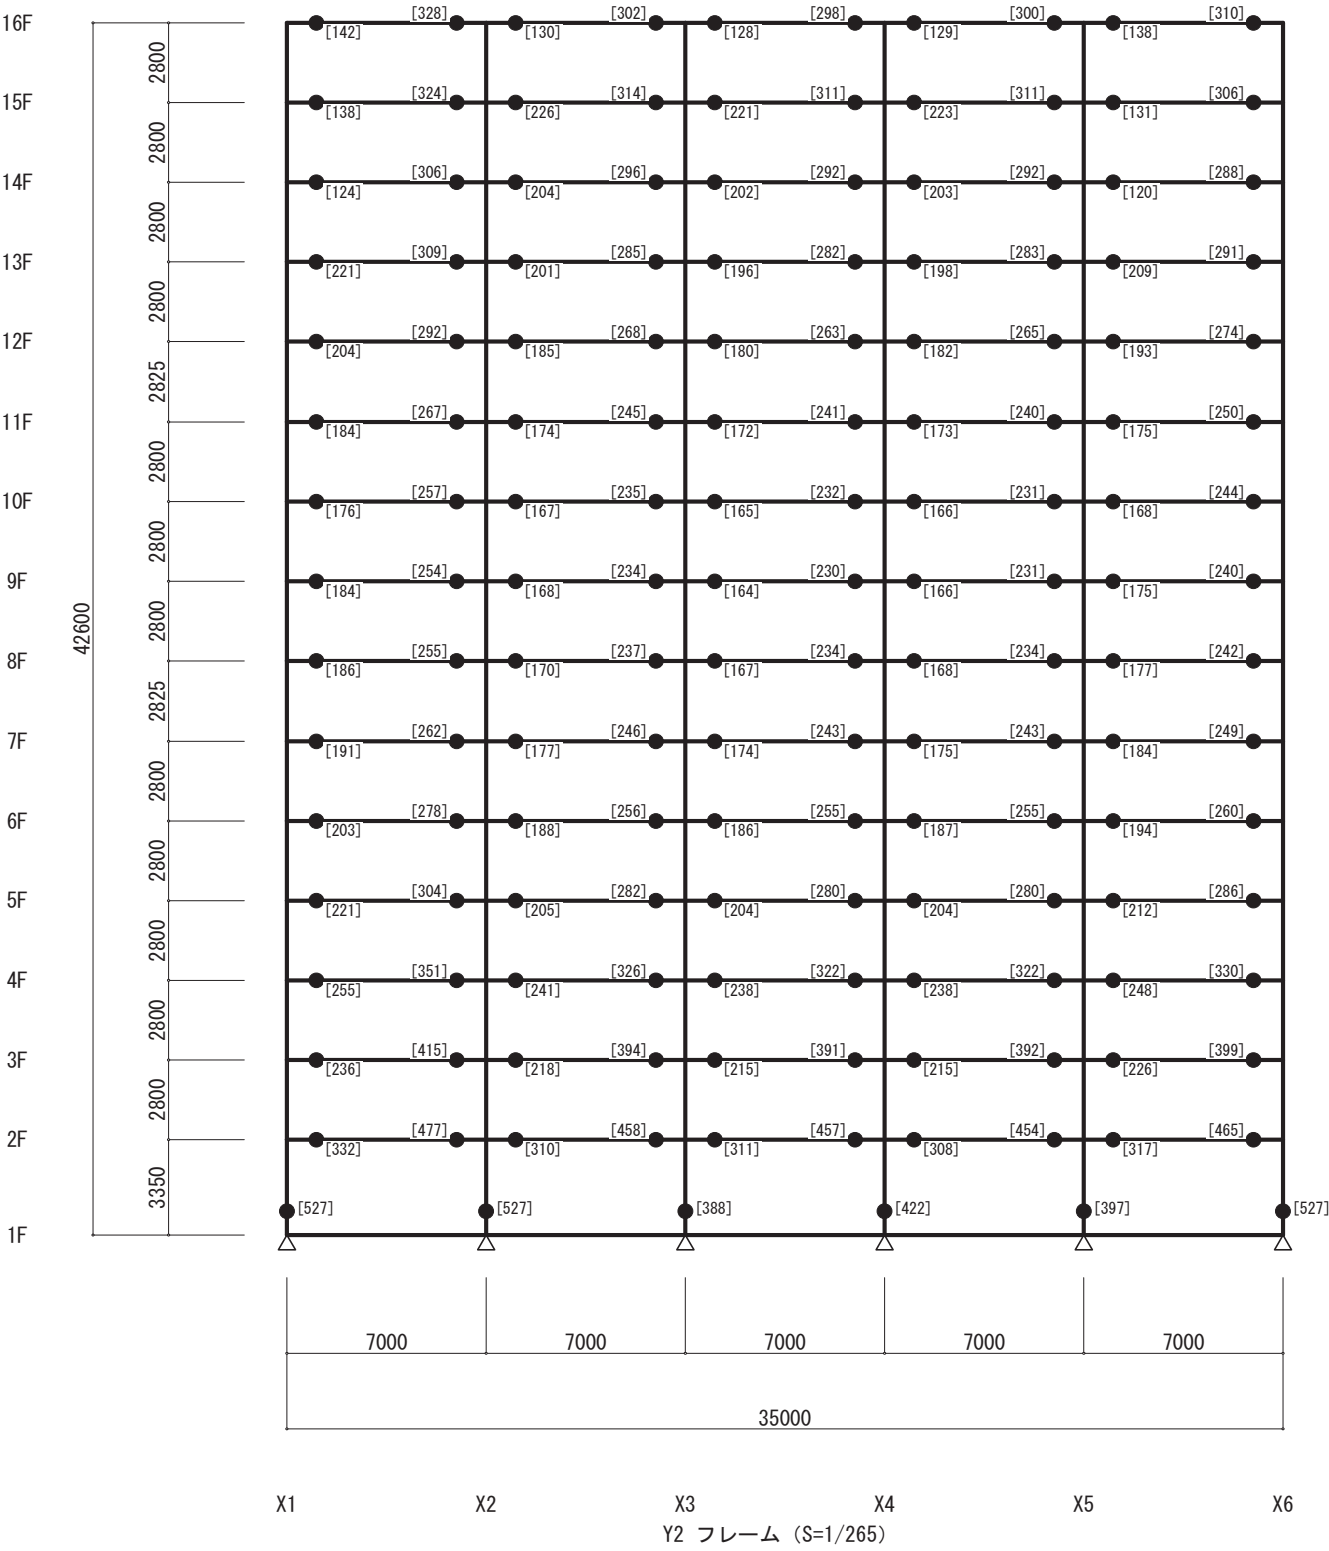


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

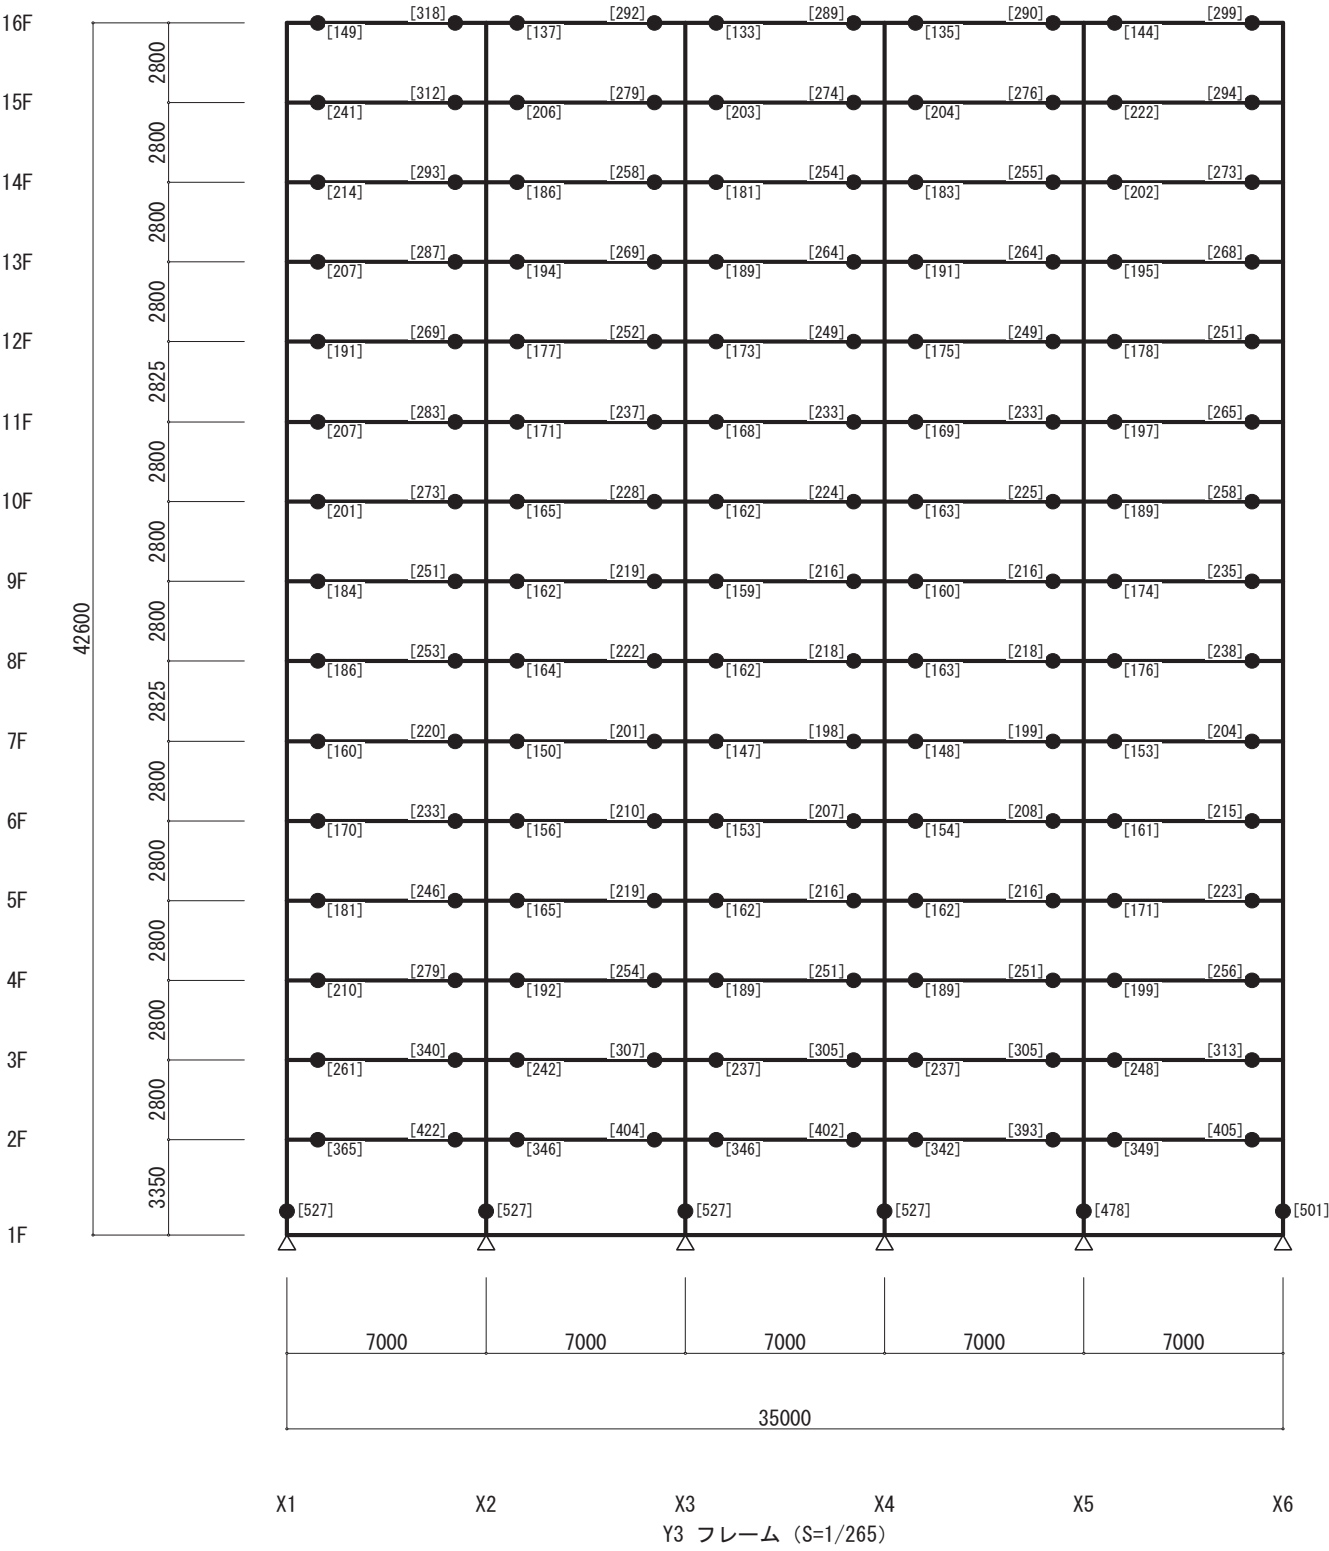


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

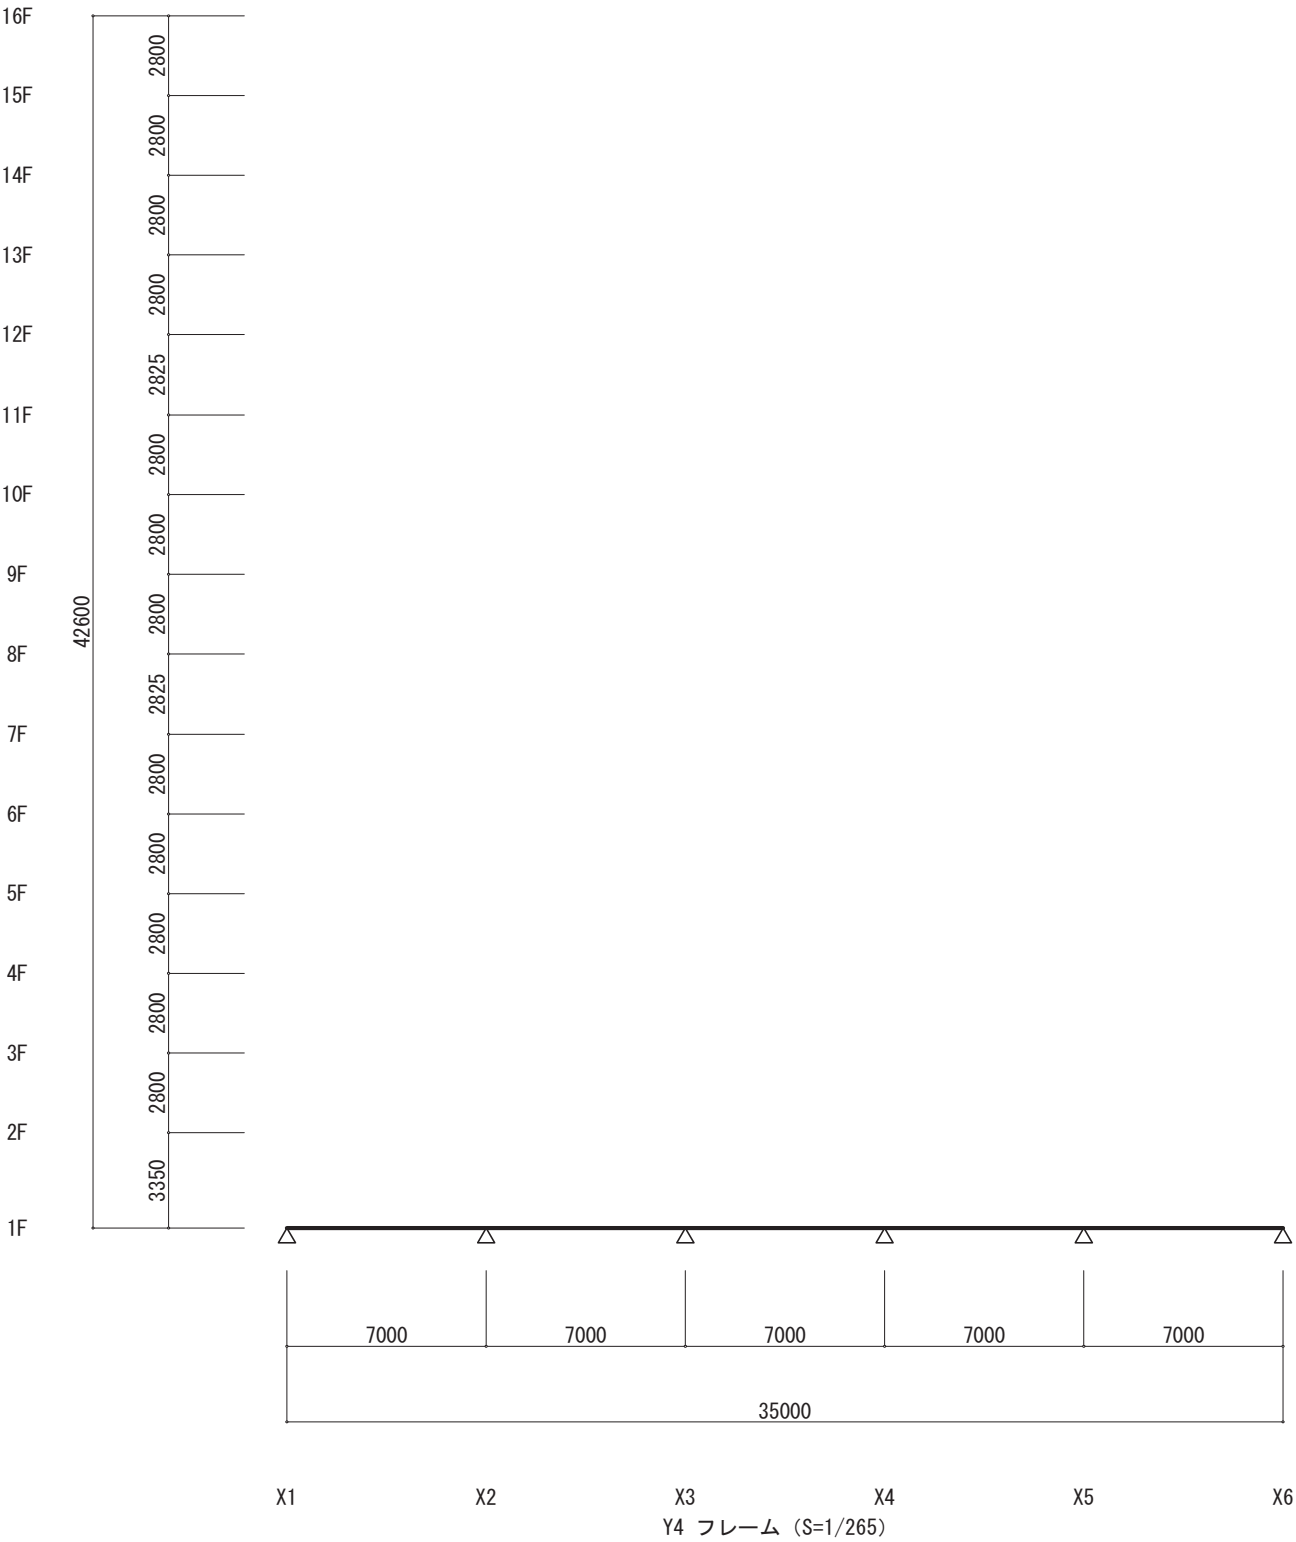


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

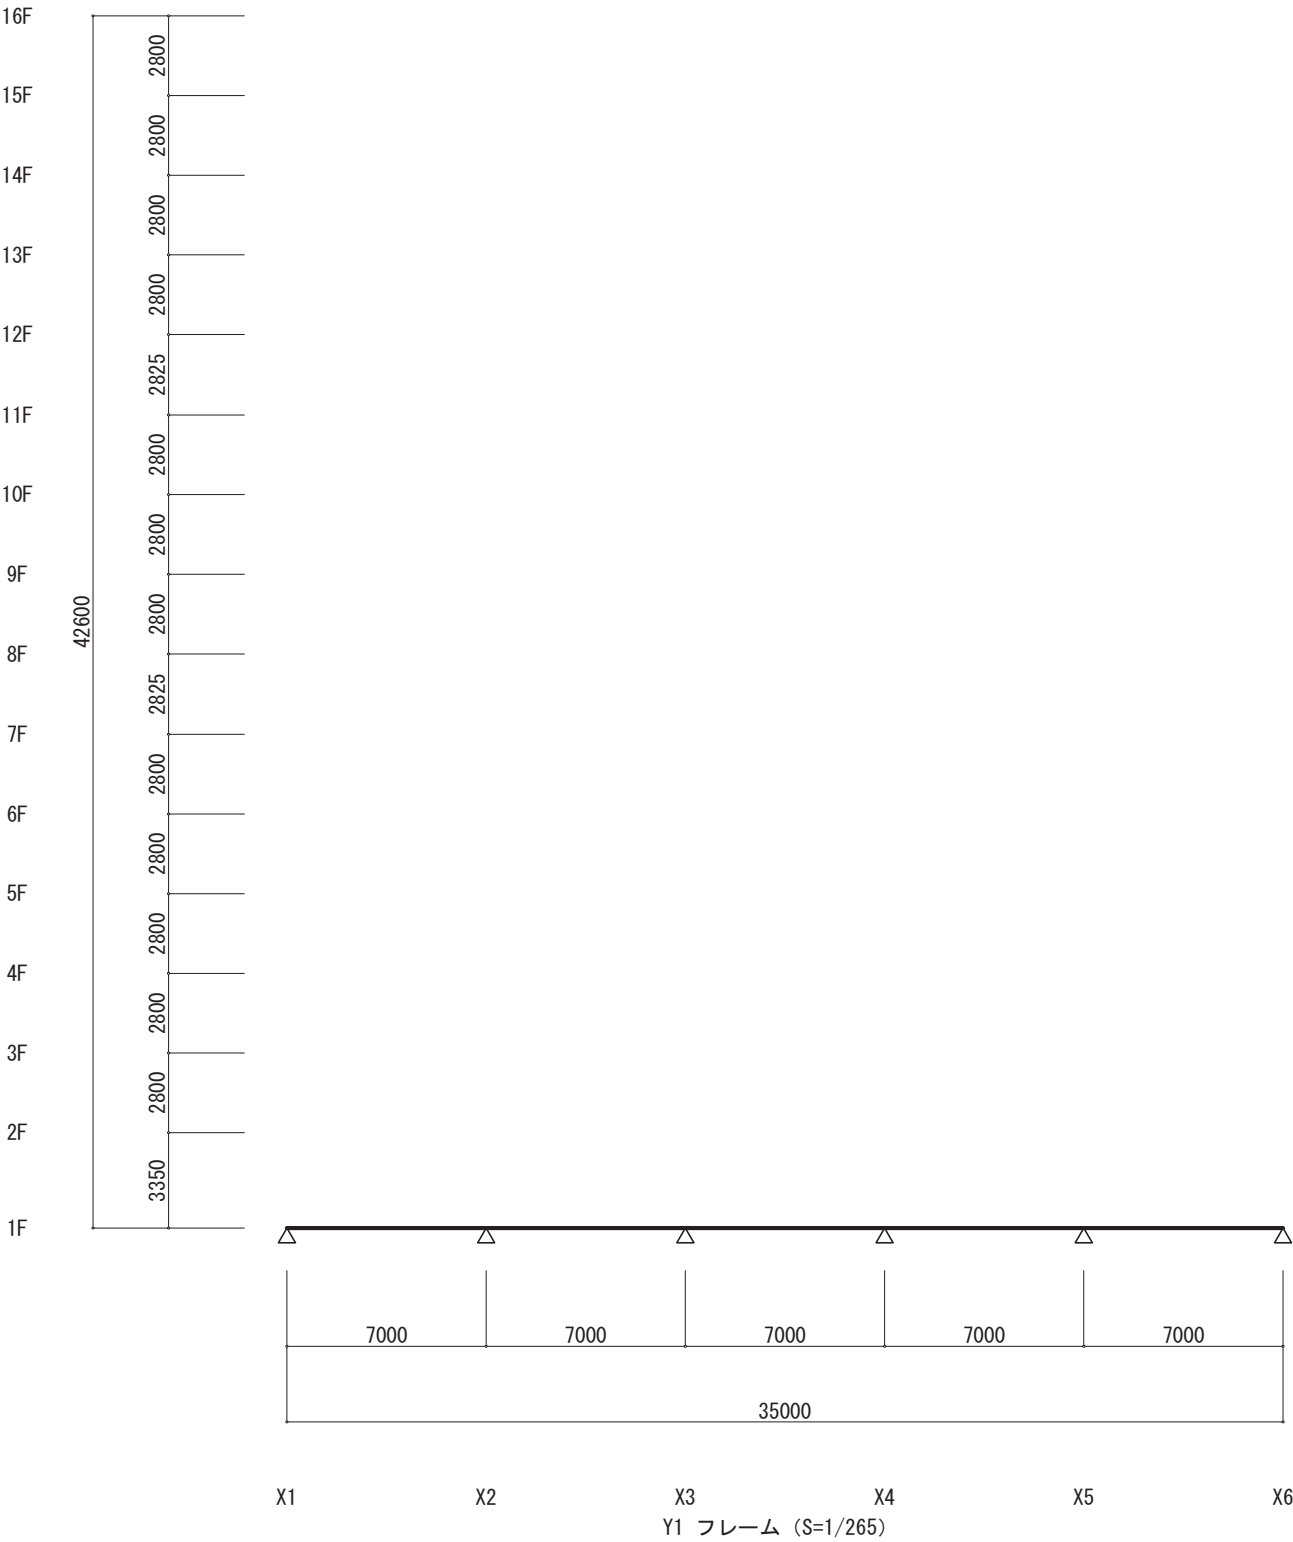


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

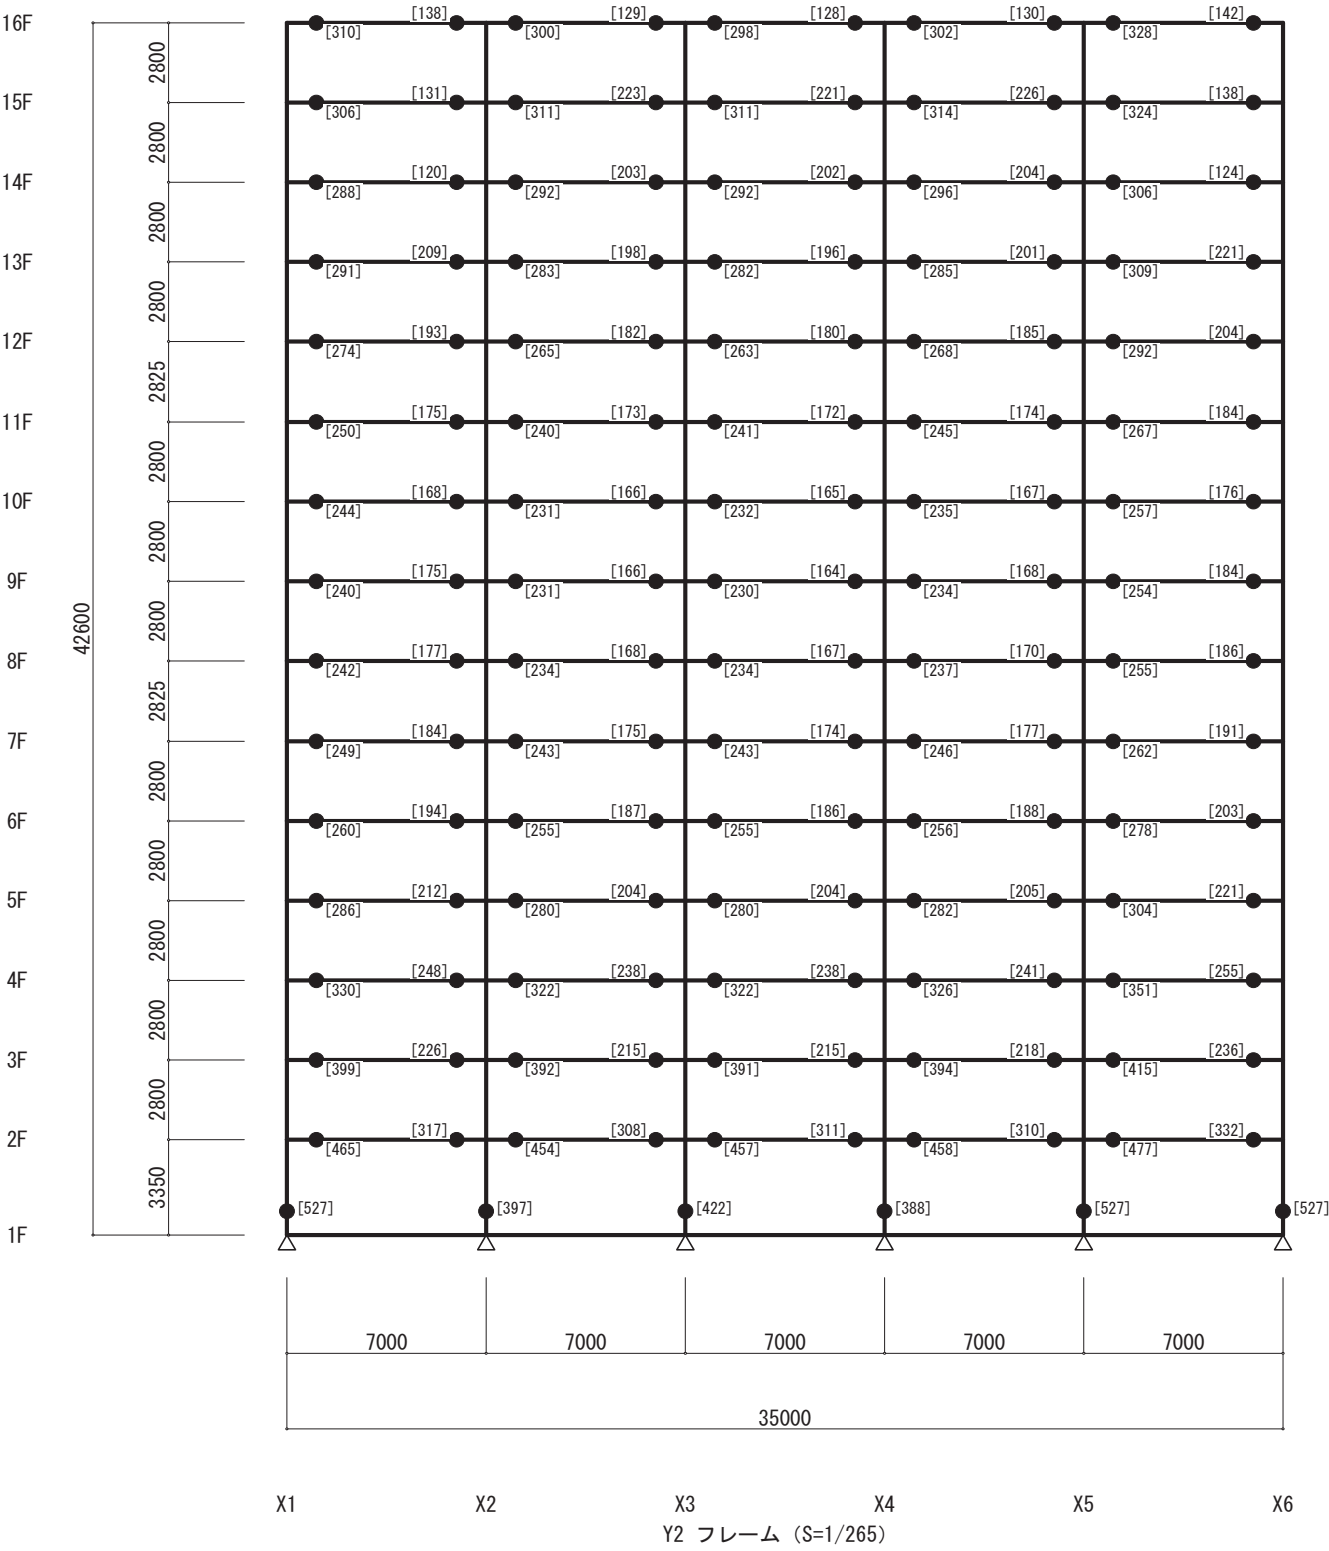


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

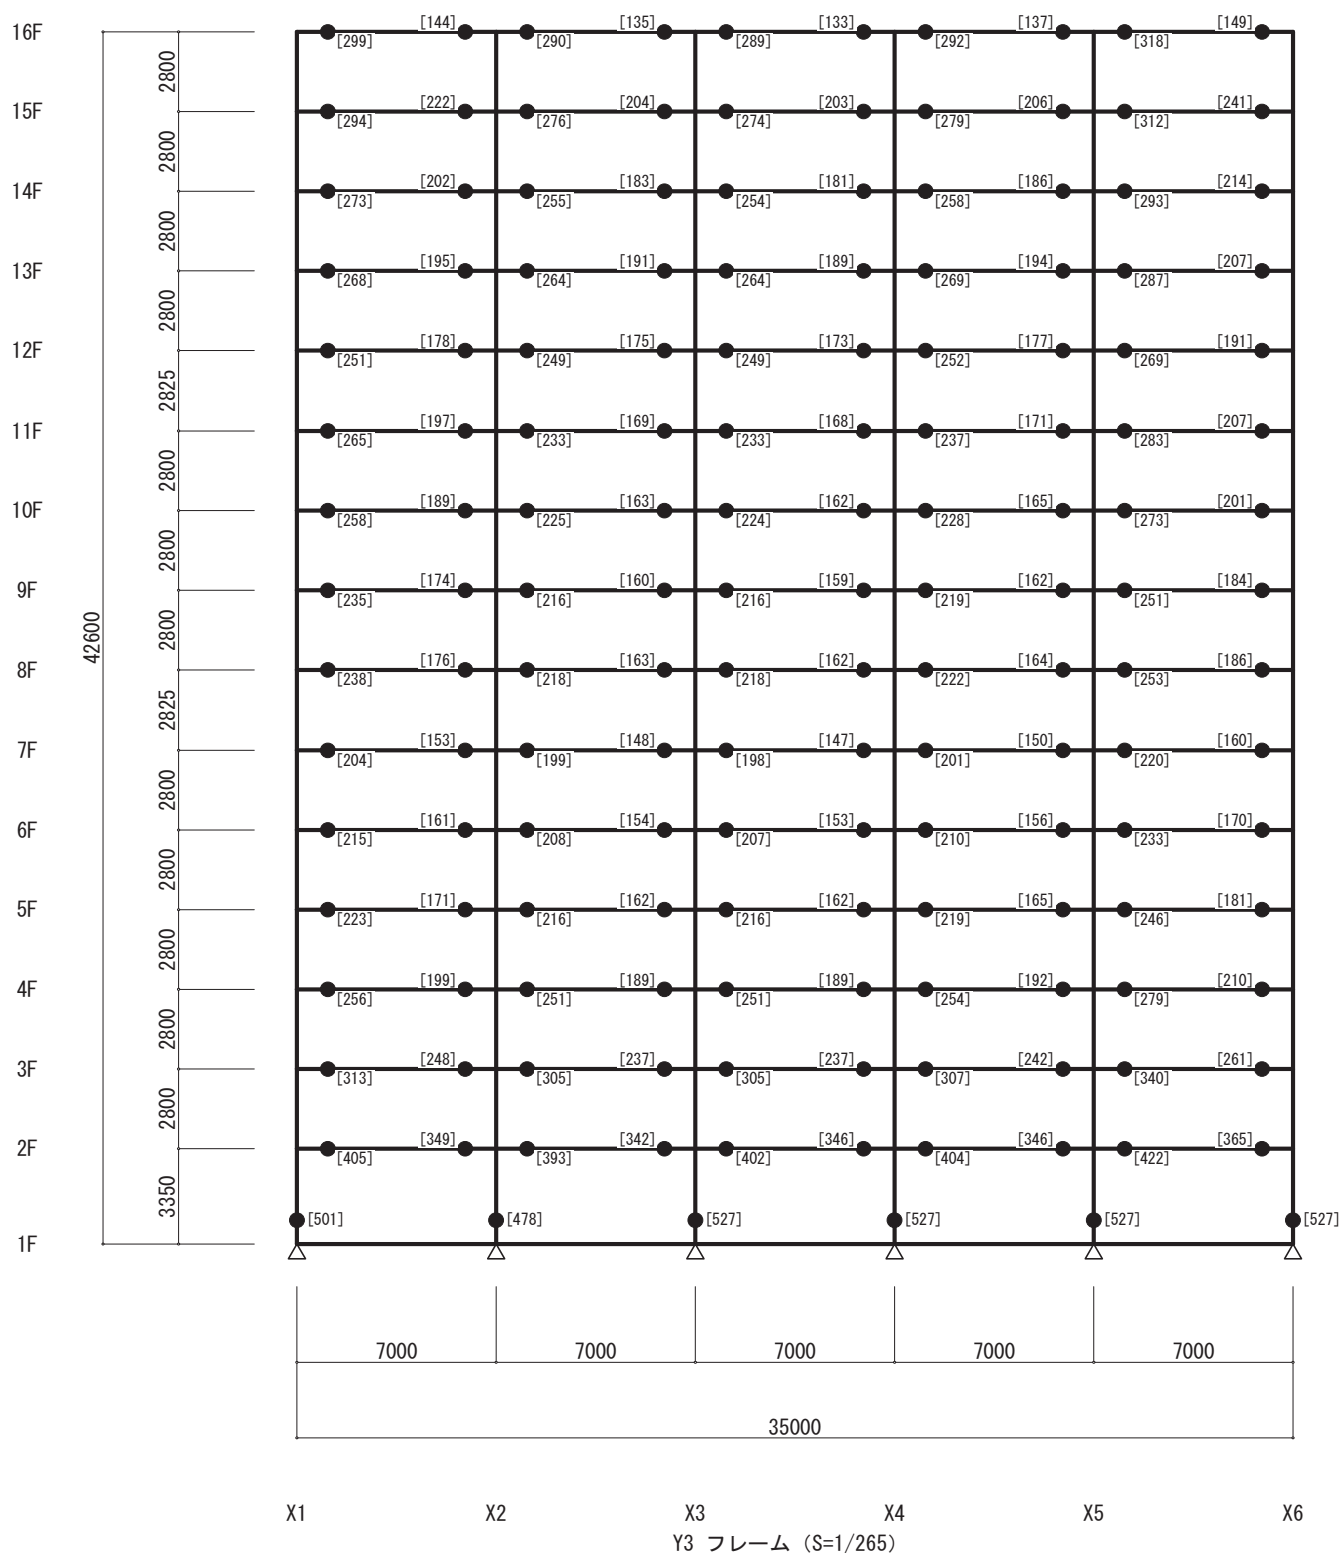


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

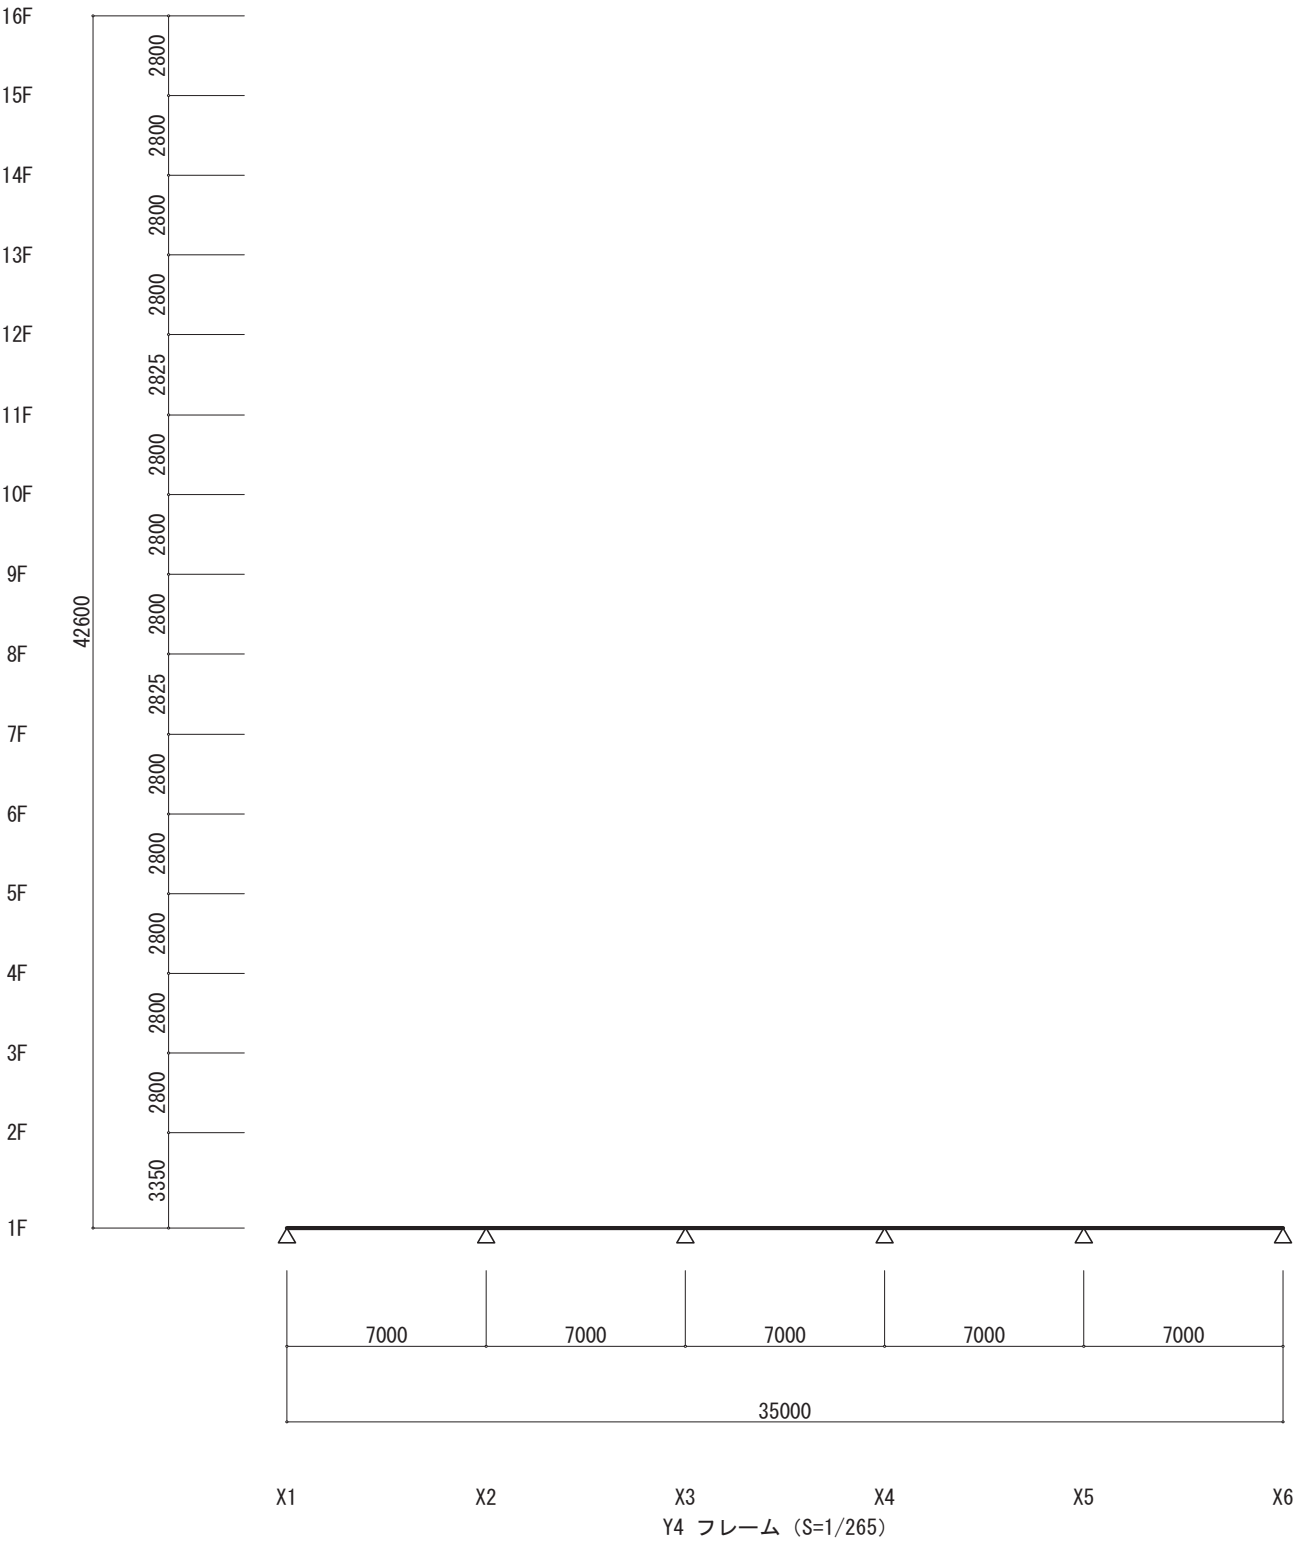


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

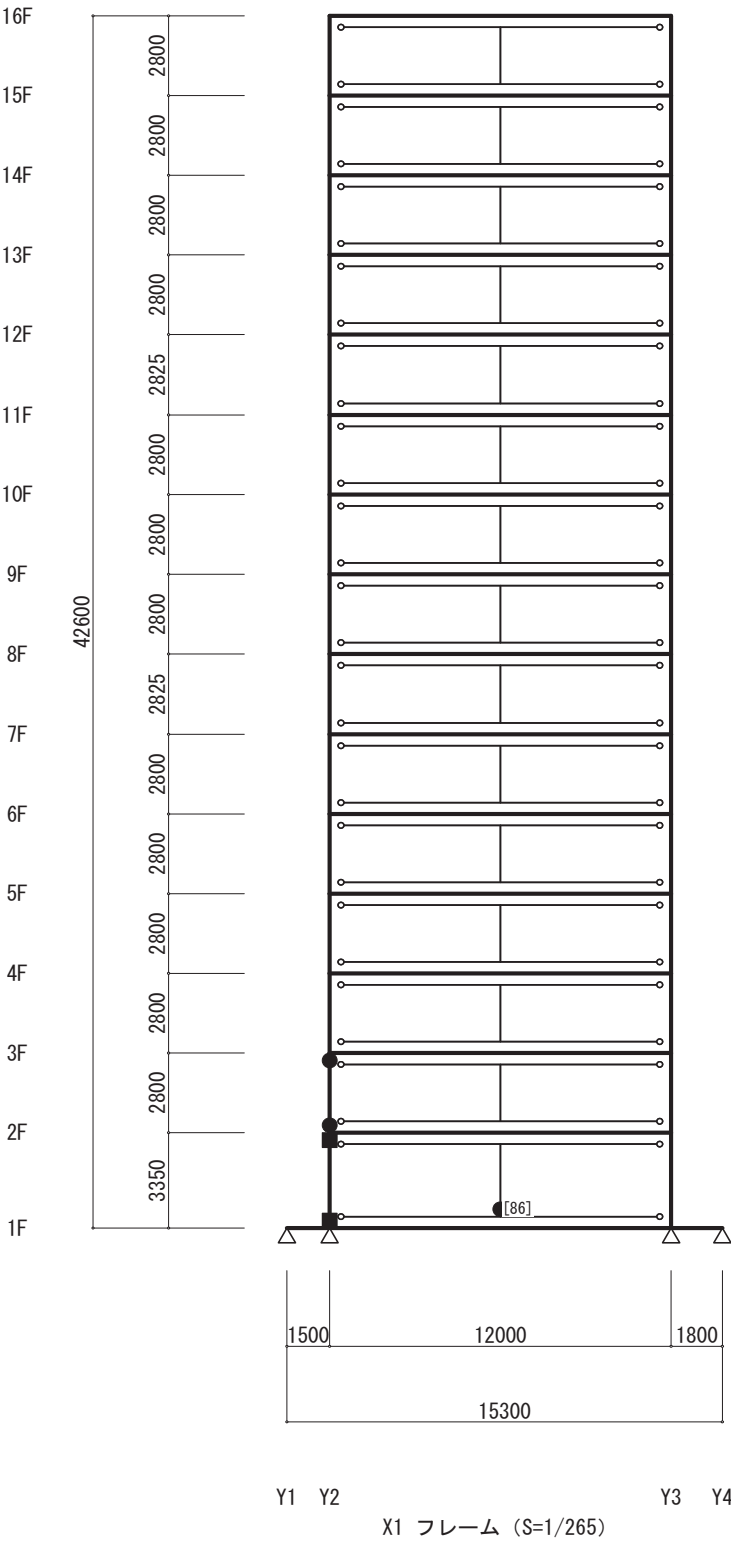


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

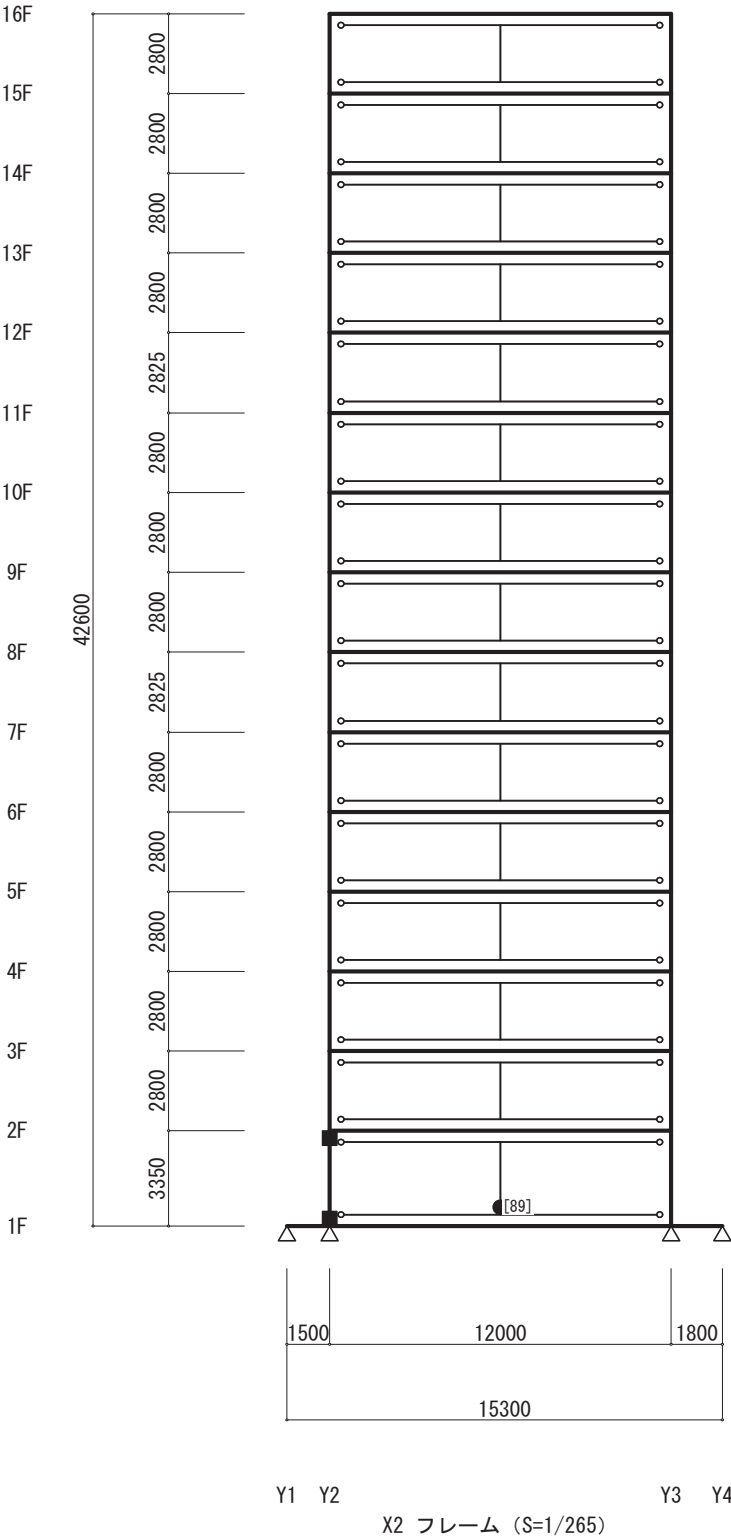


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

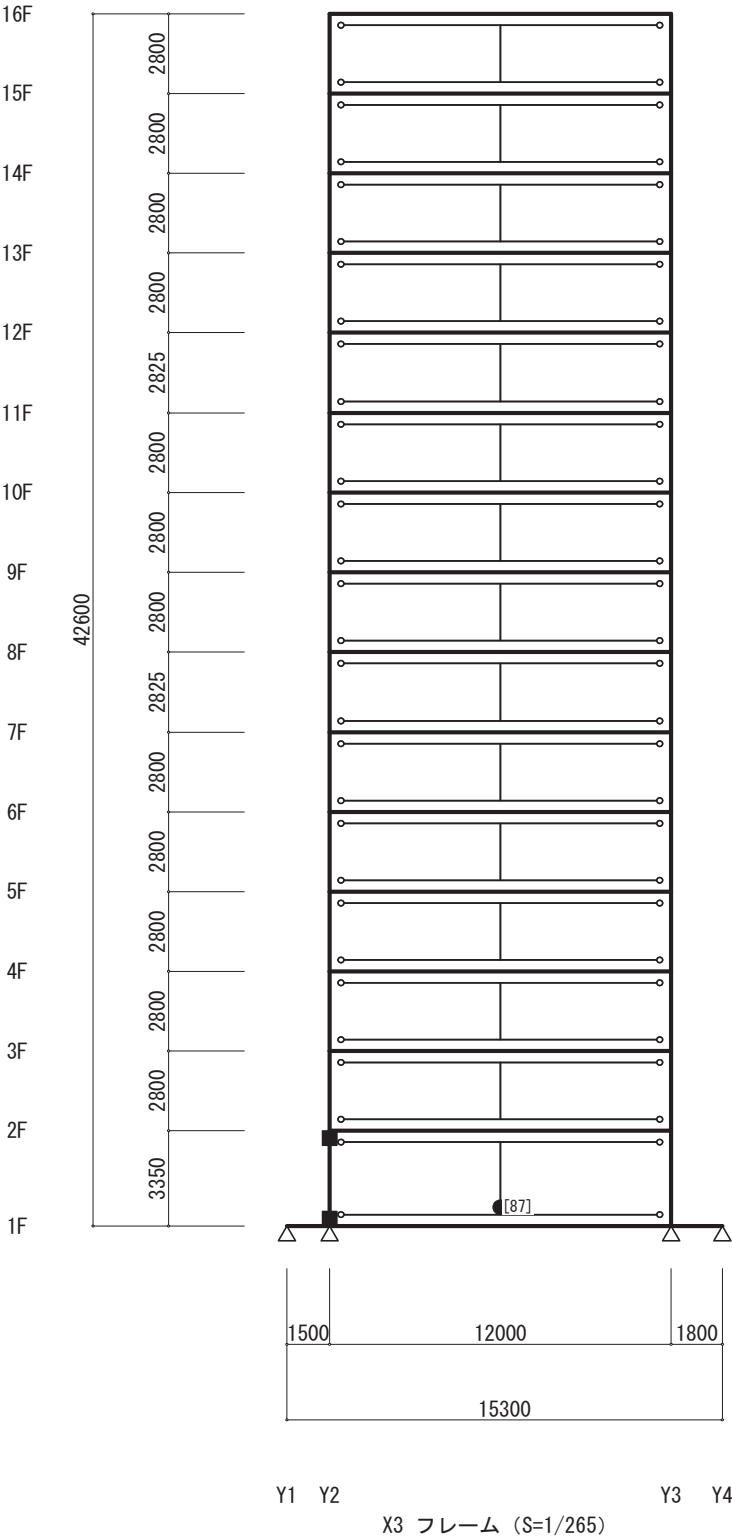


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

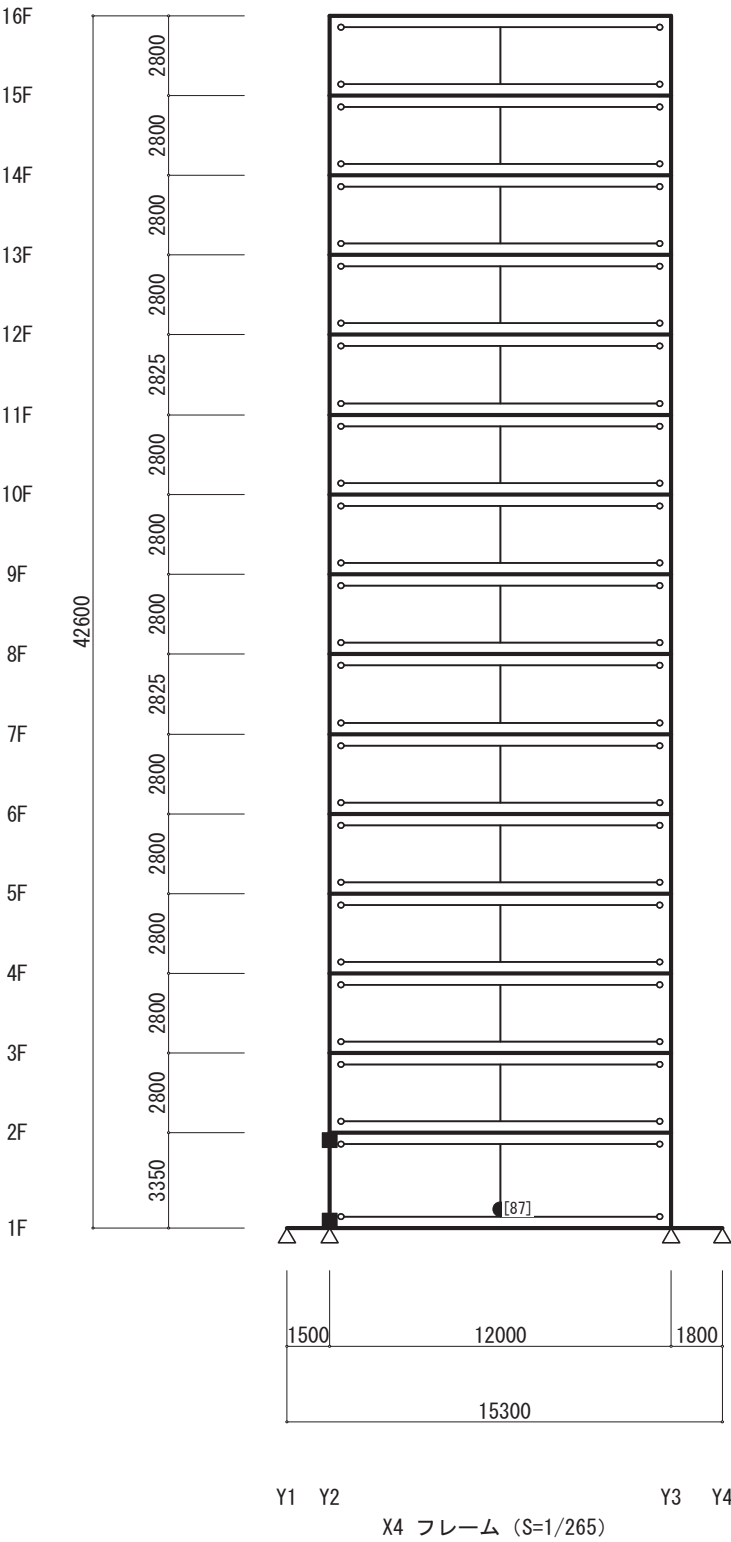


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

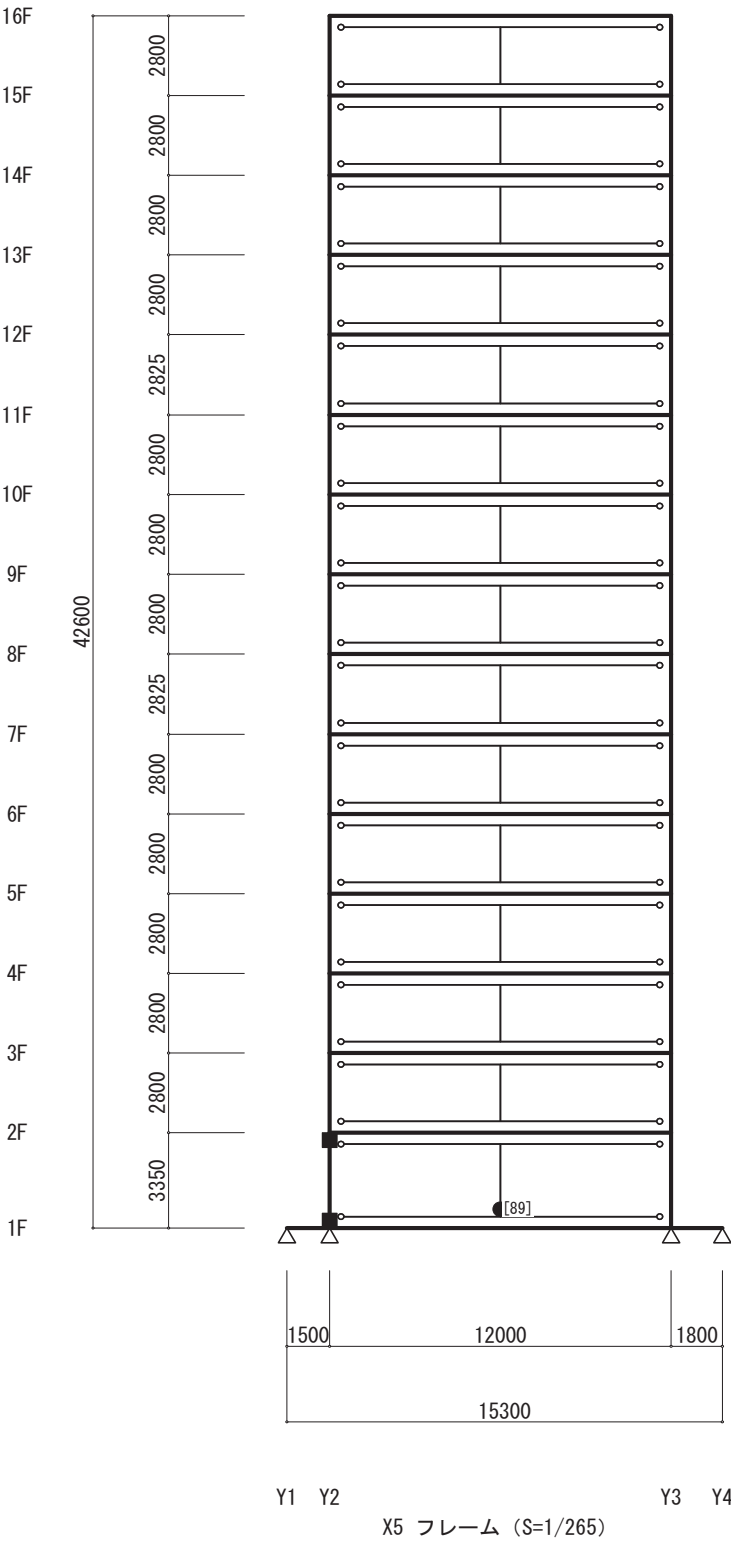


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

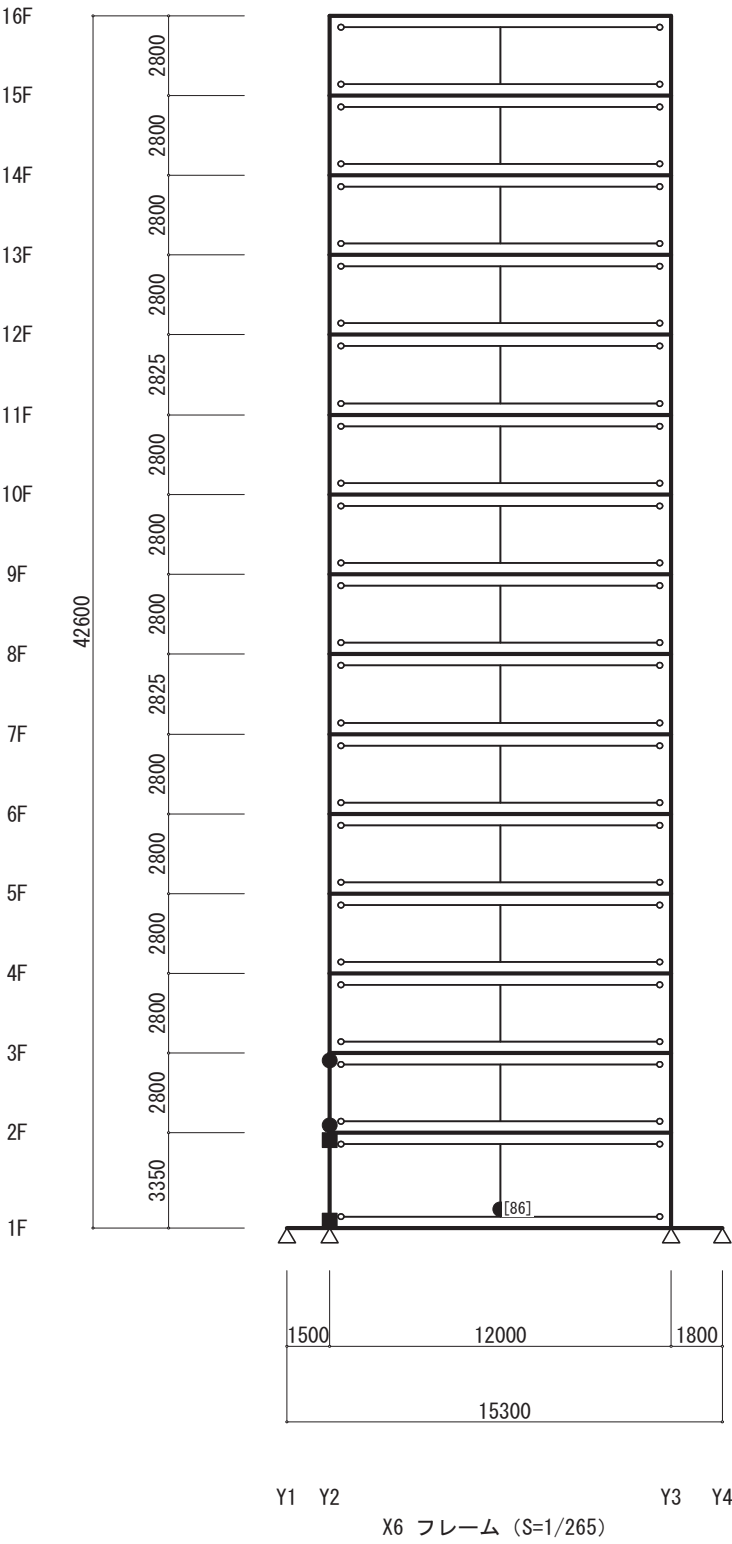


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

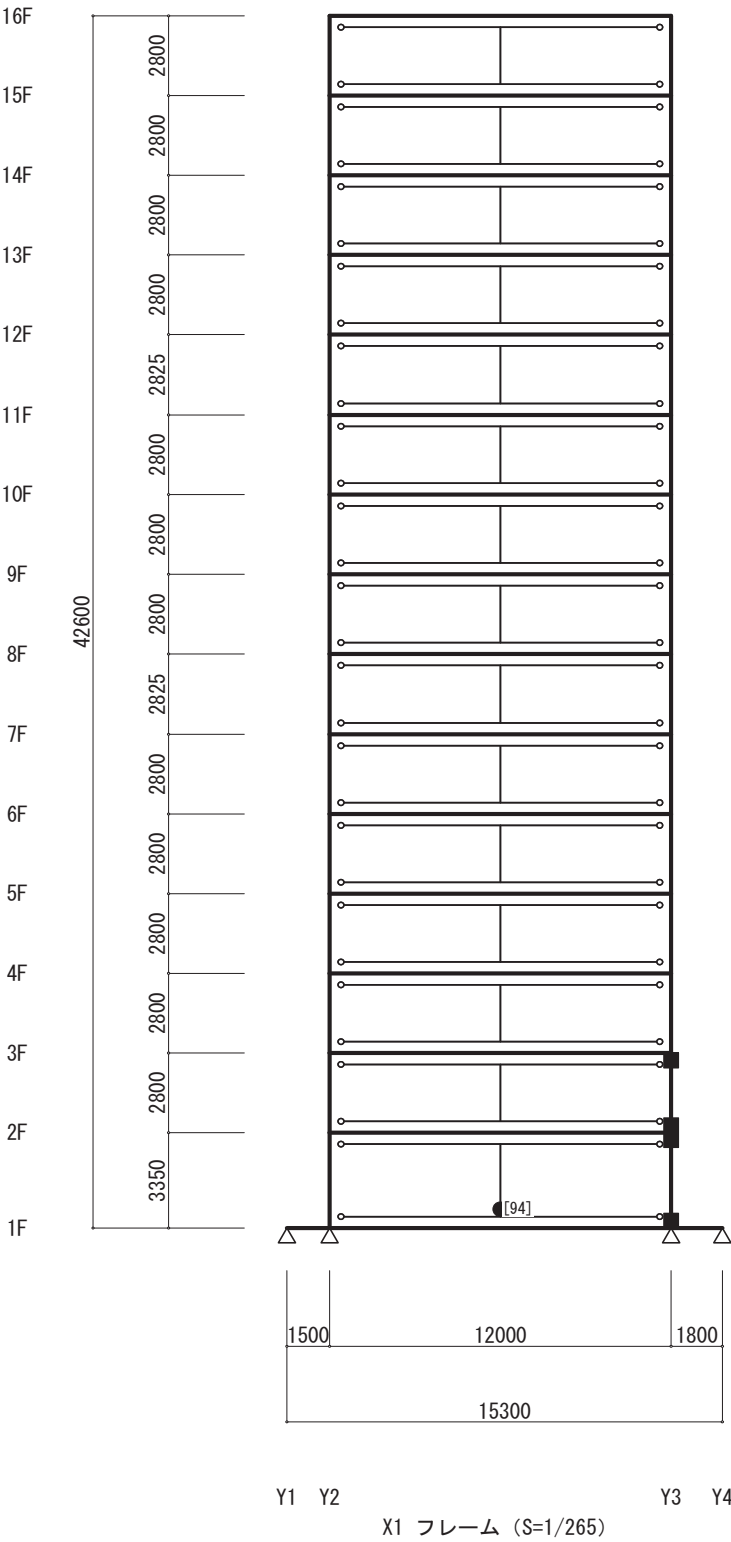


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

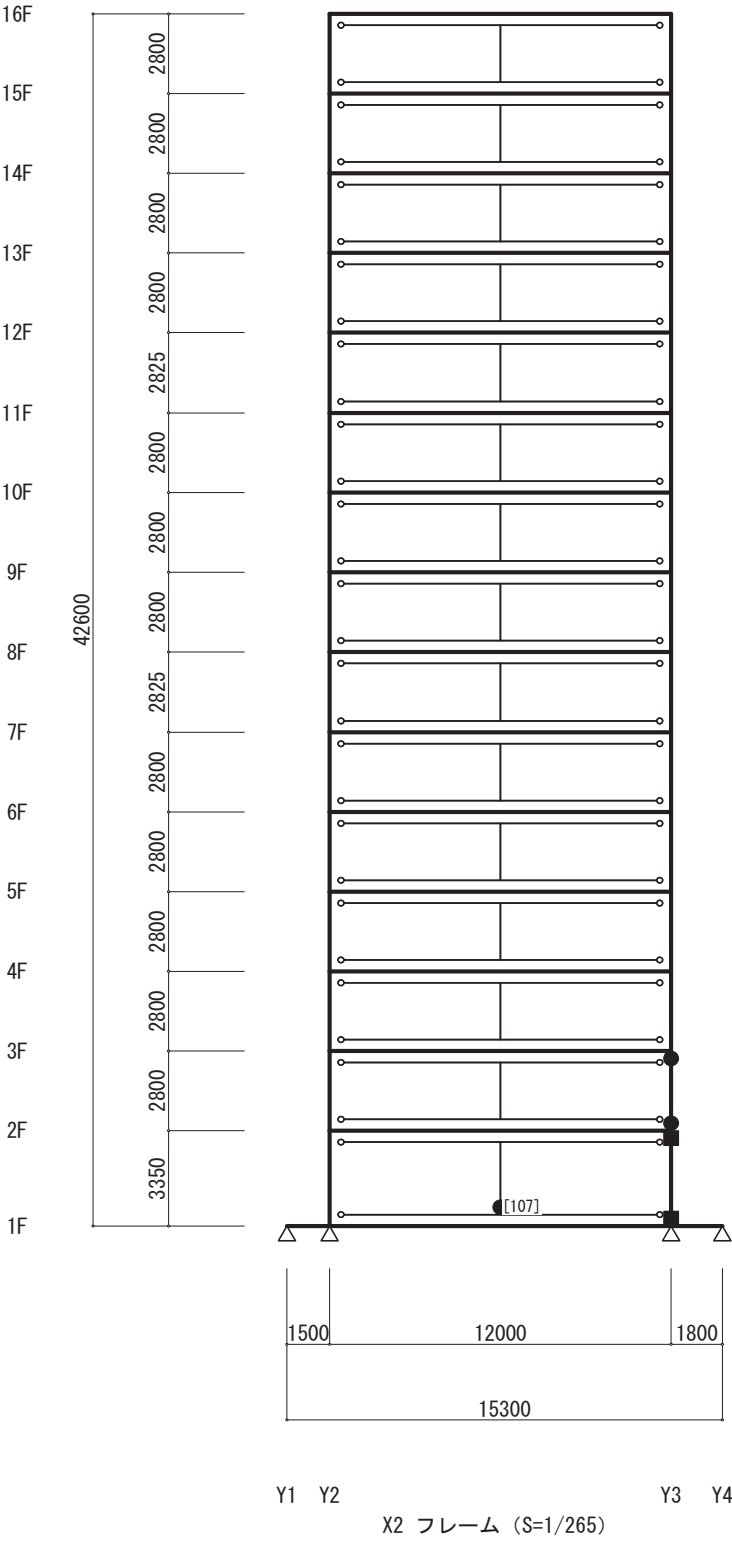


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

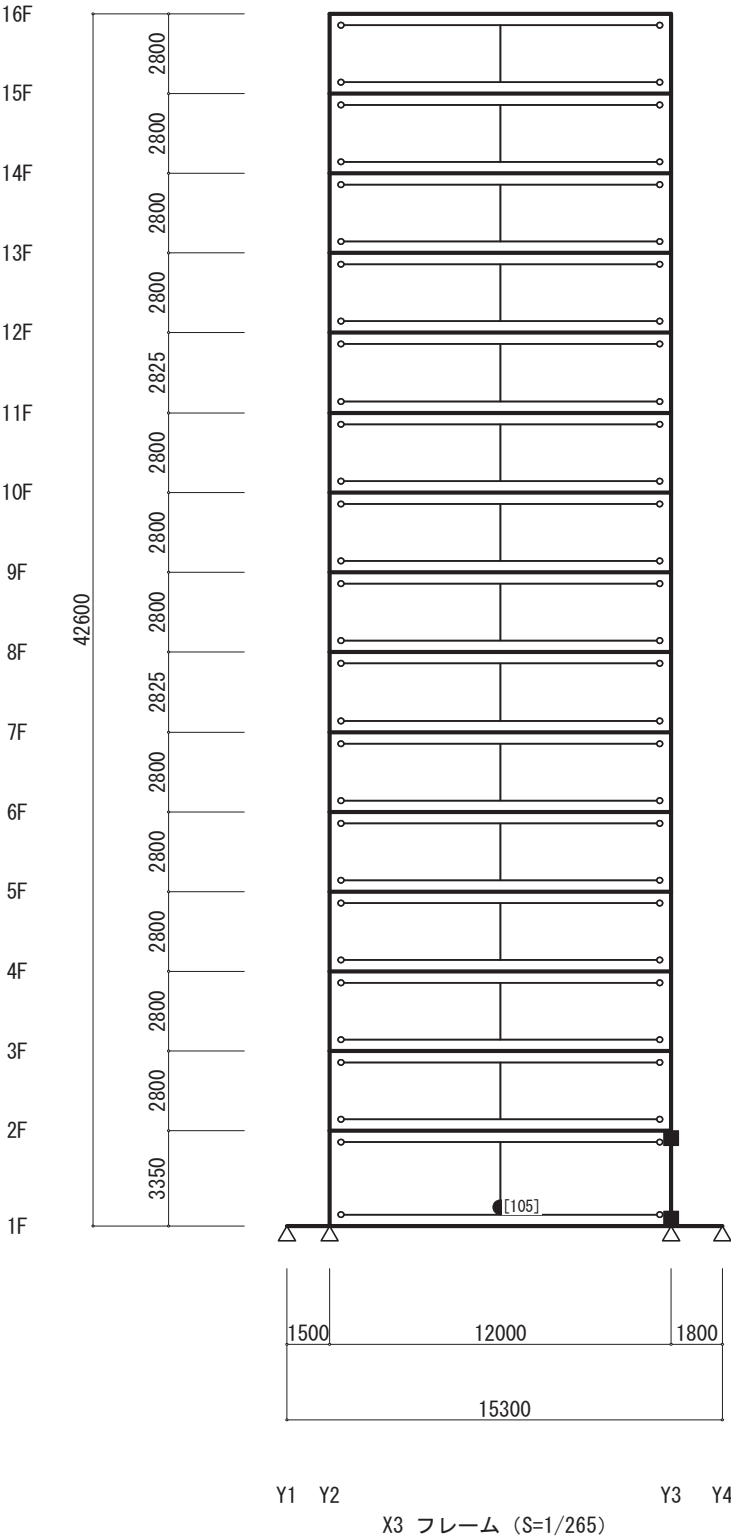


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

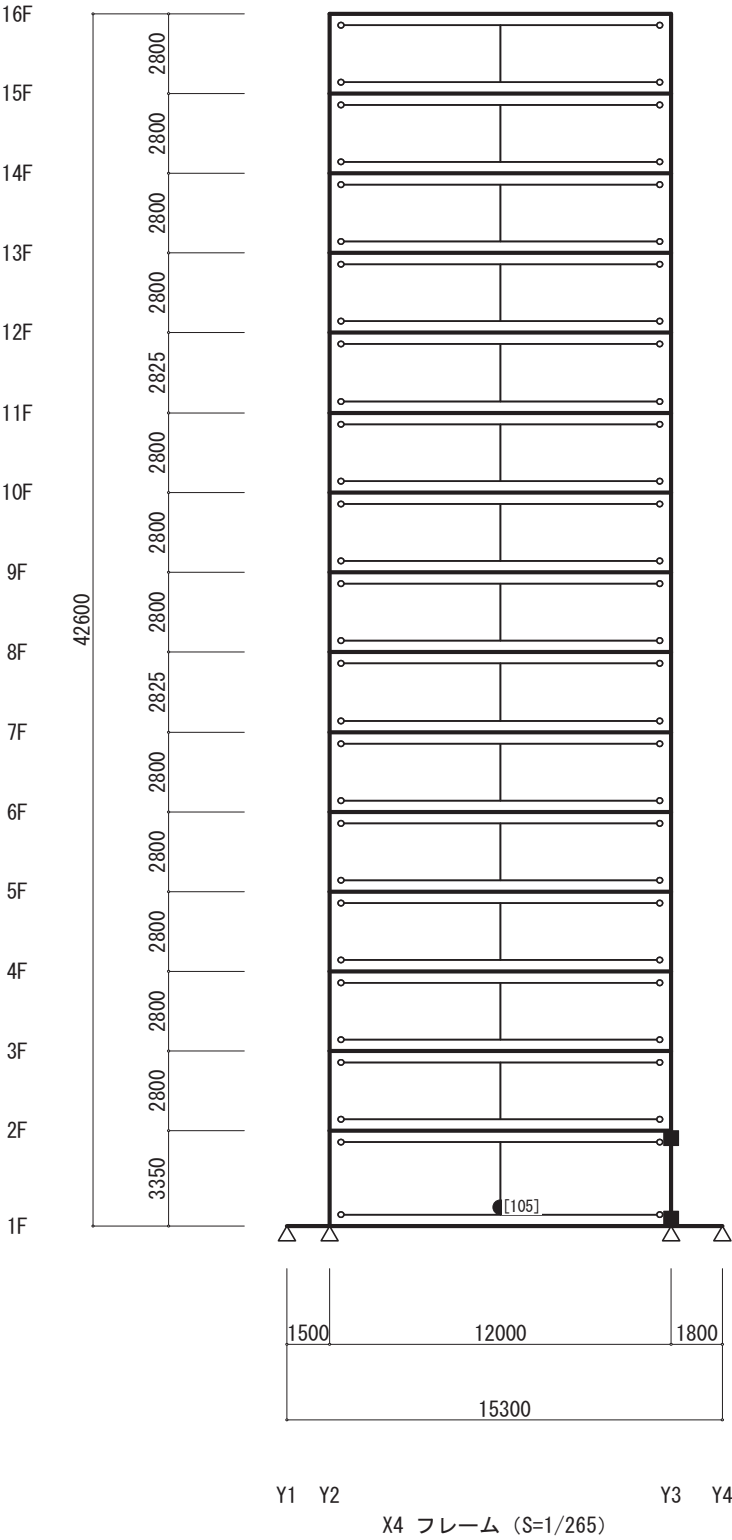

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

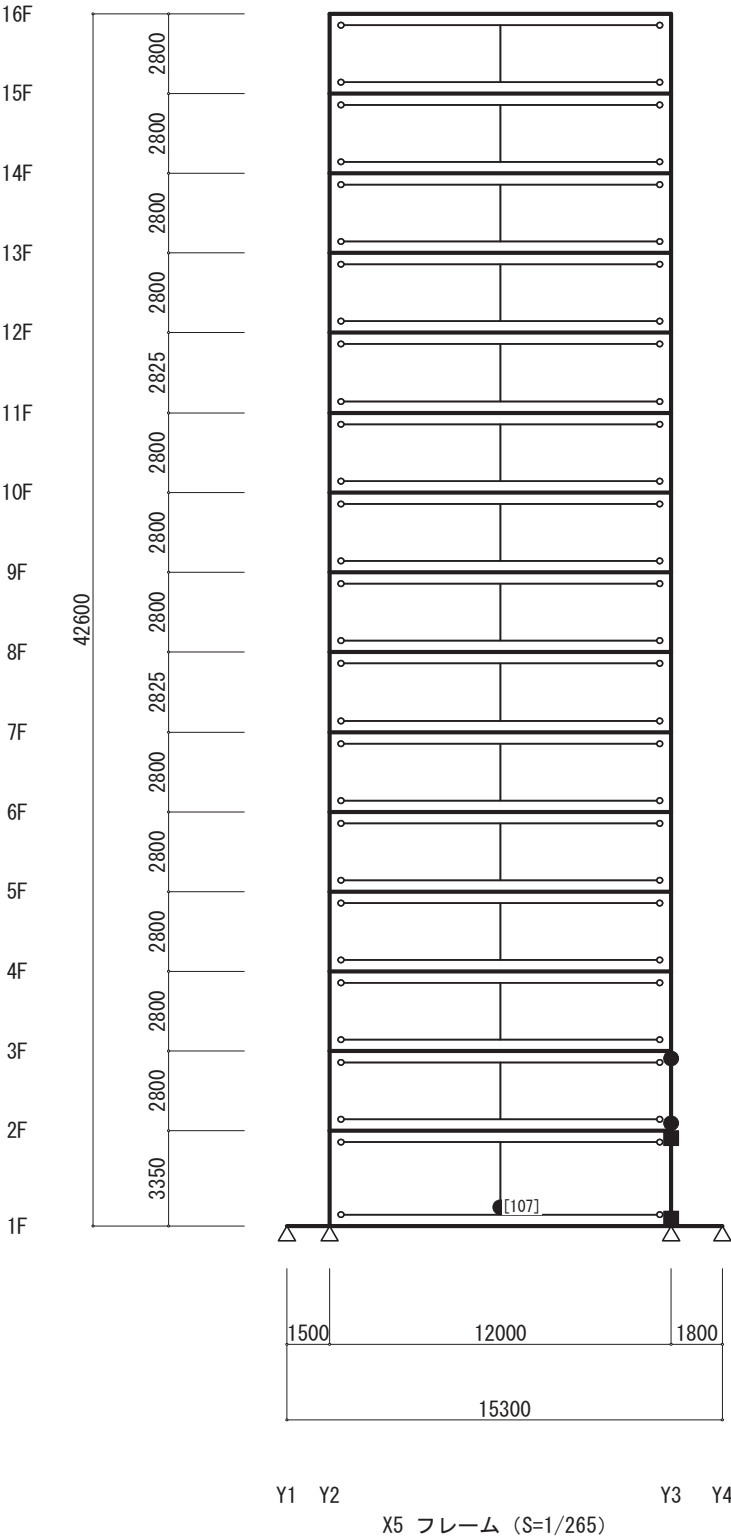


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

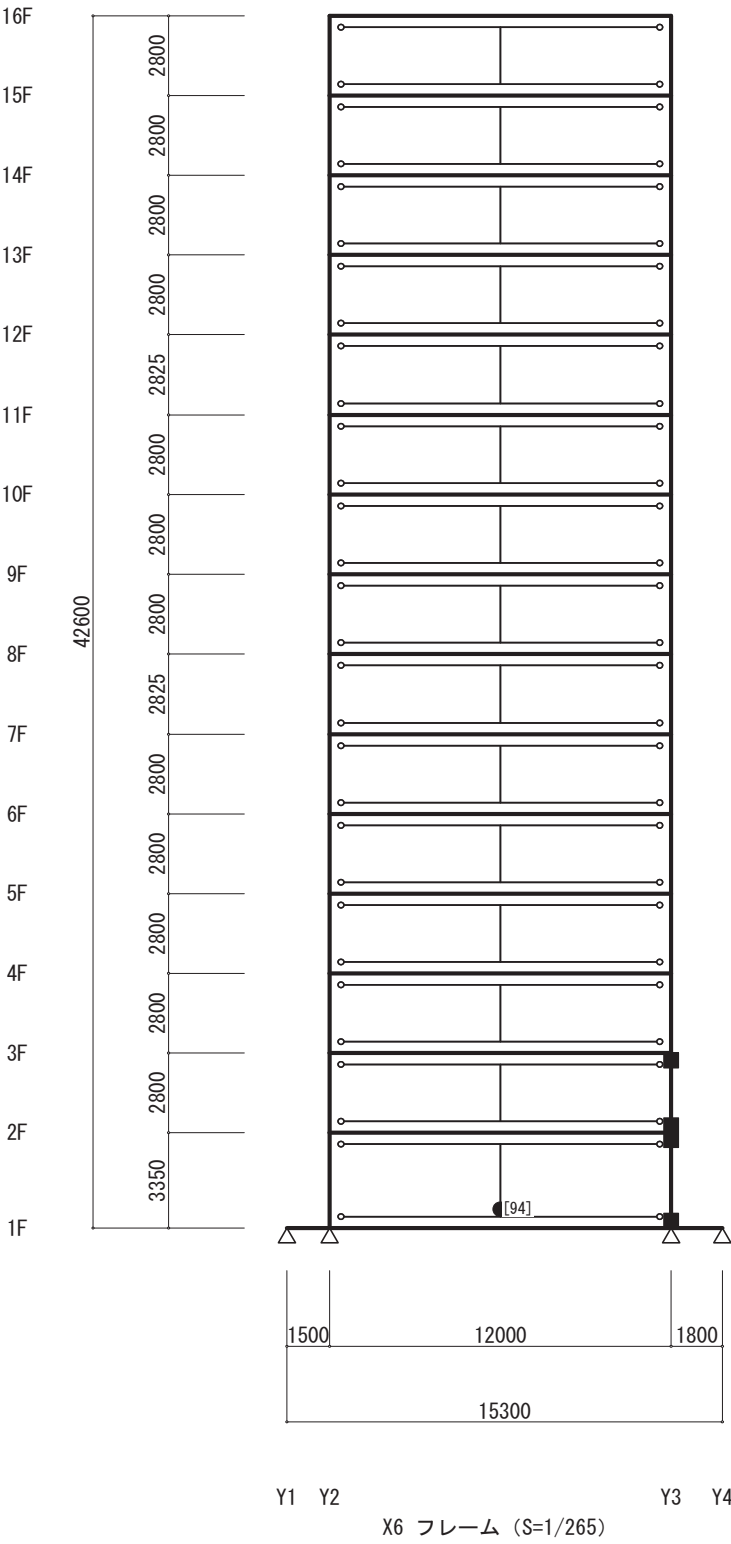


U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）

U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）

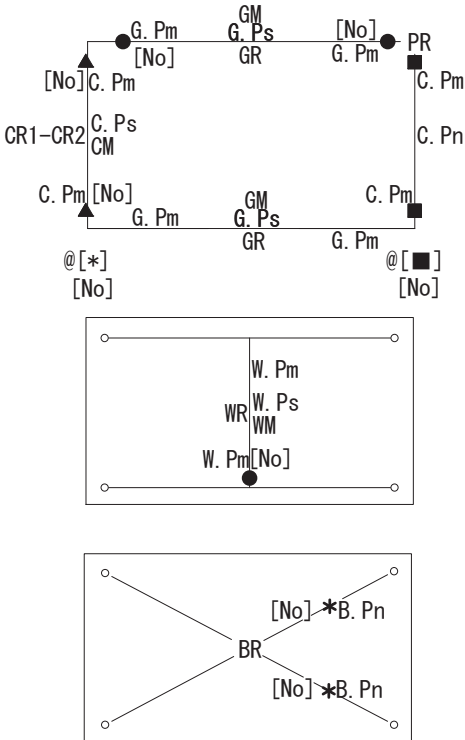


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
（※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊）


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

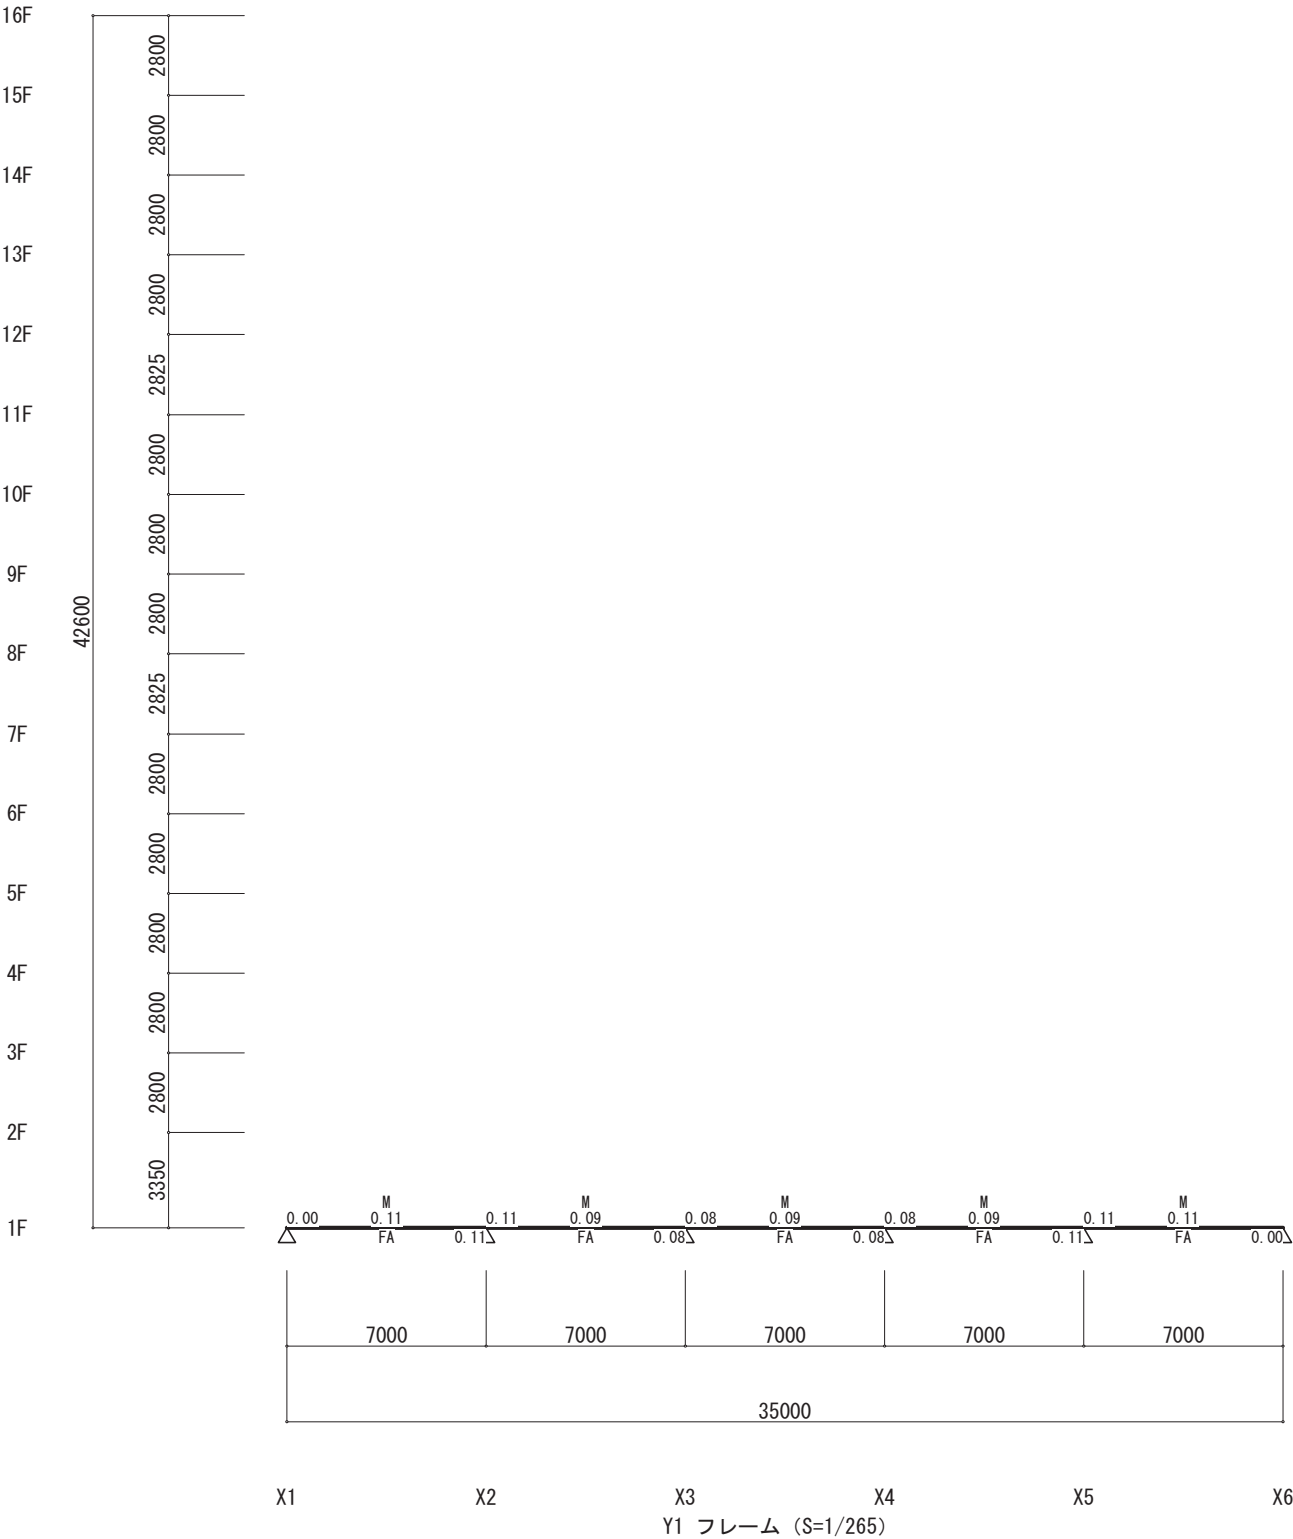


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

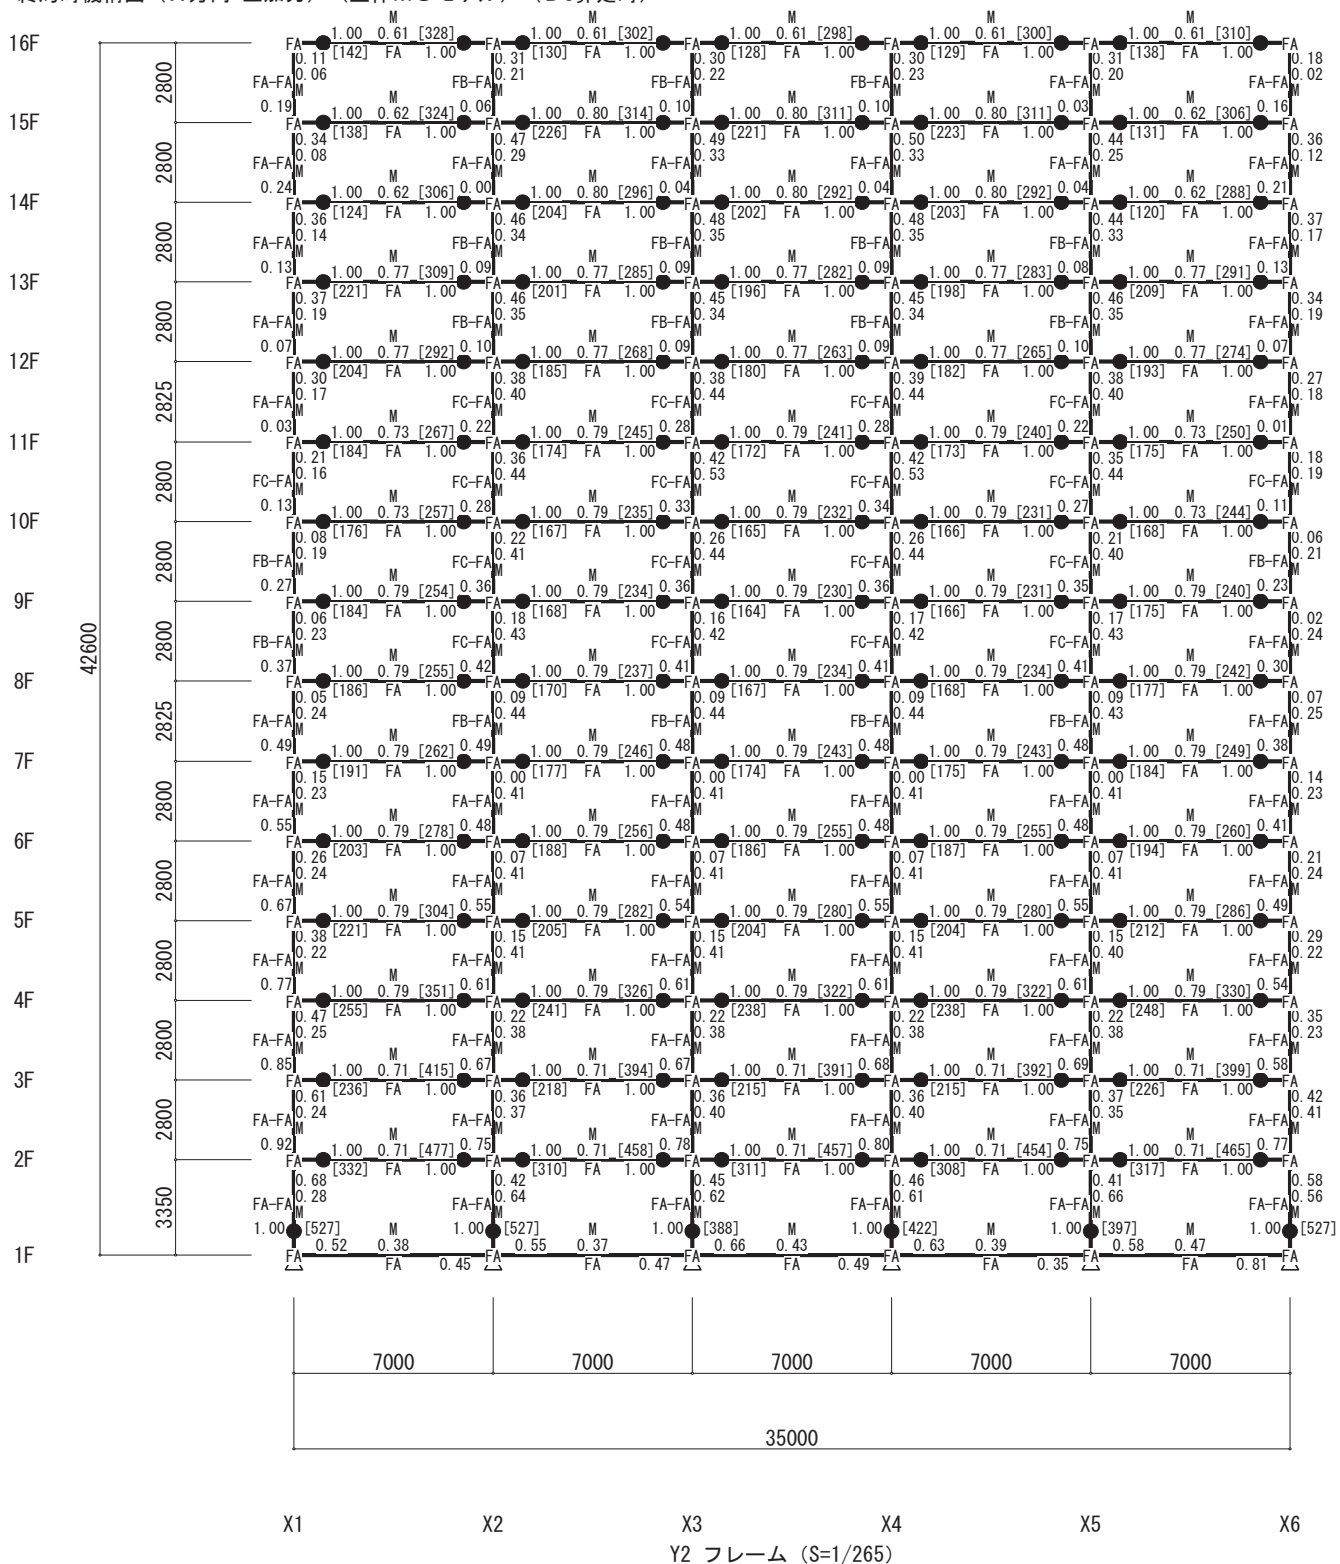


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

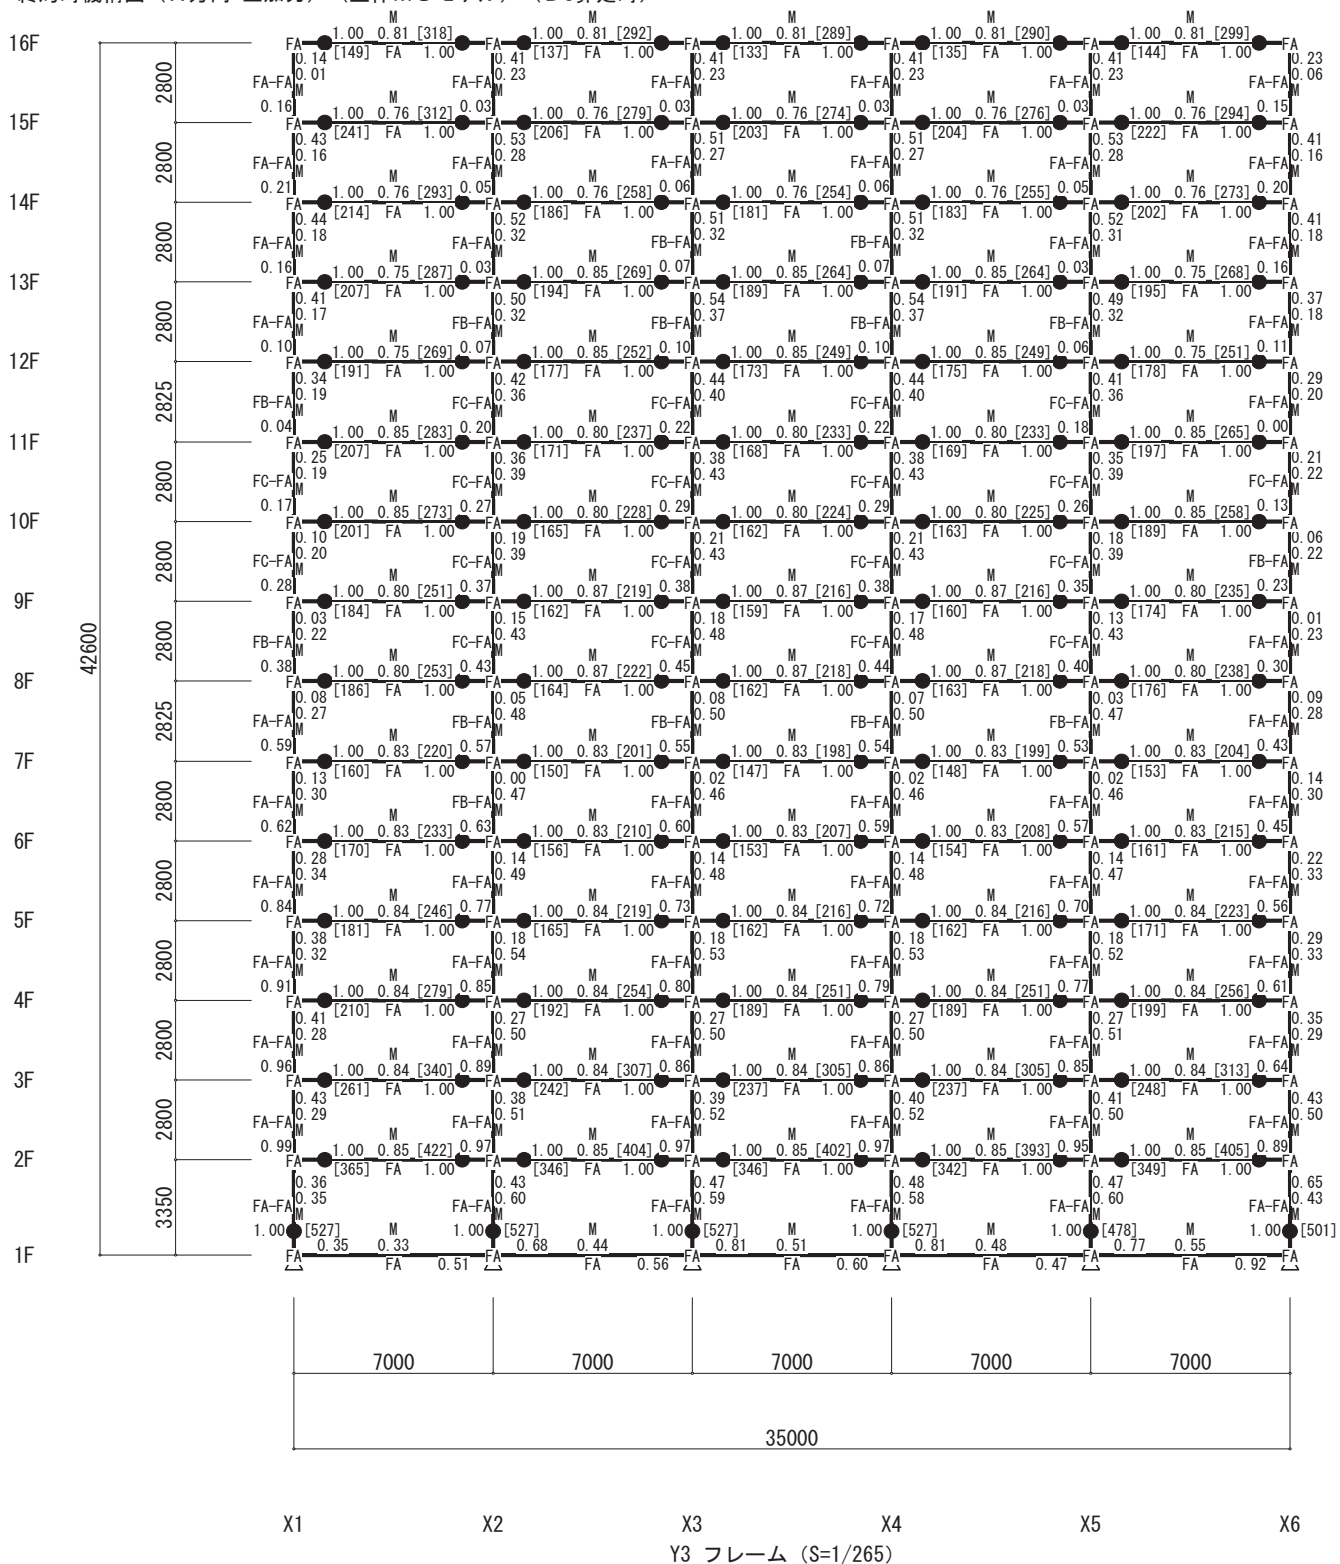


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

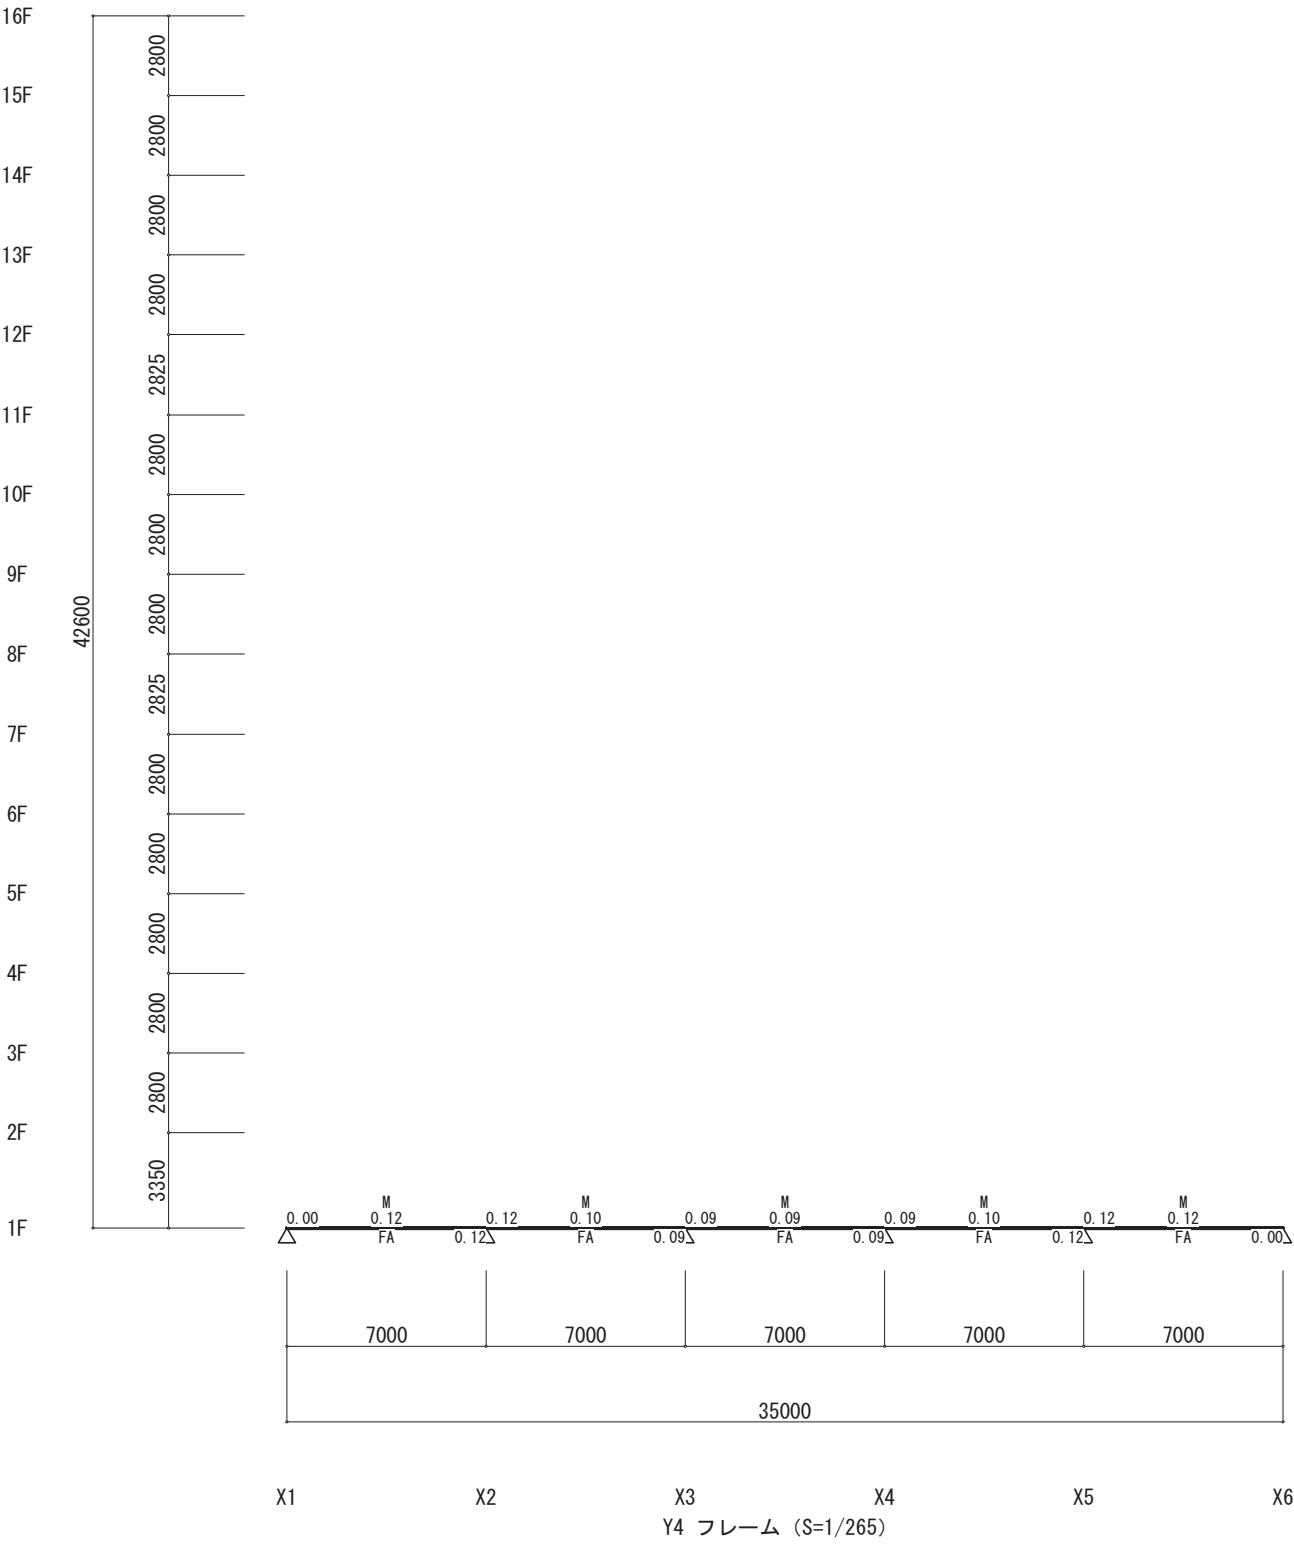


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

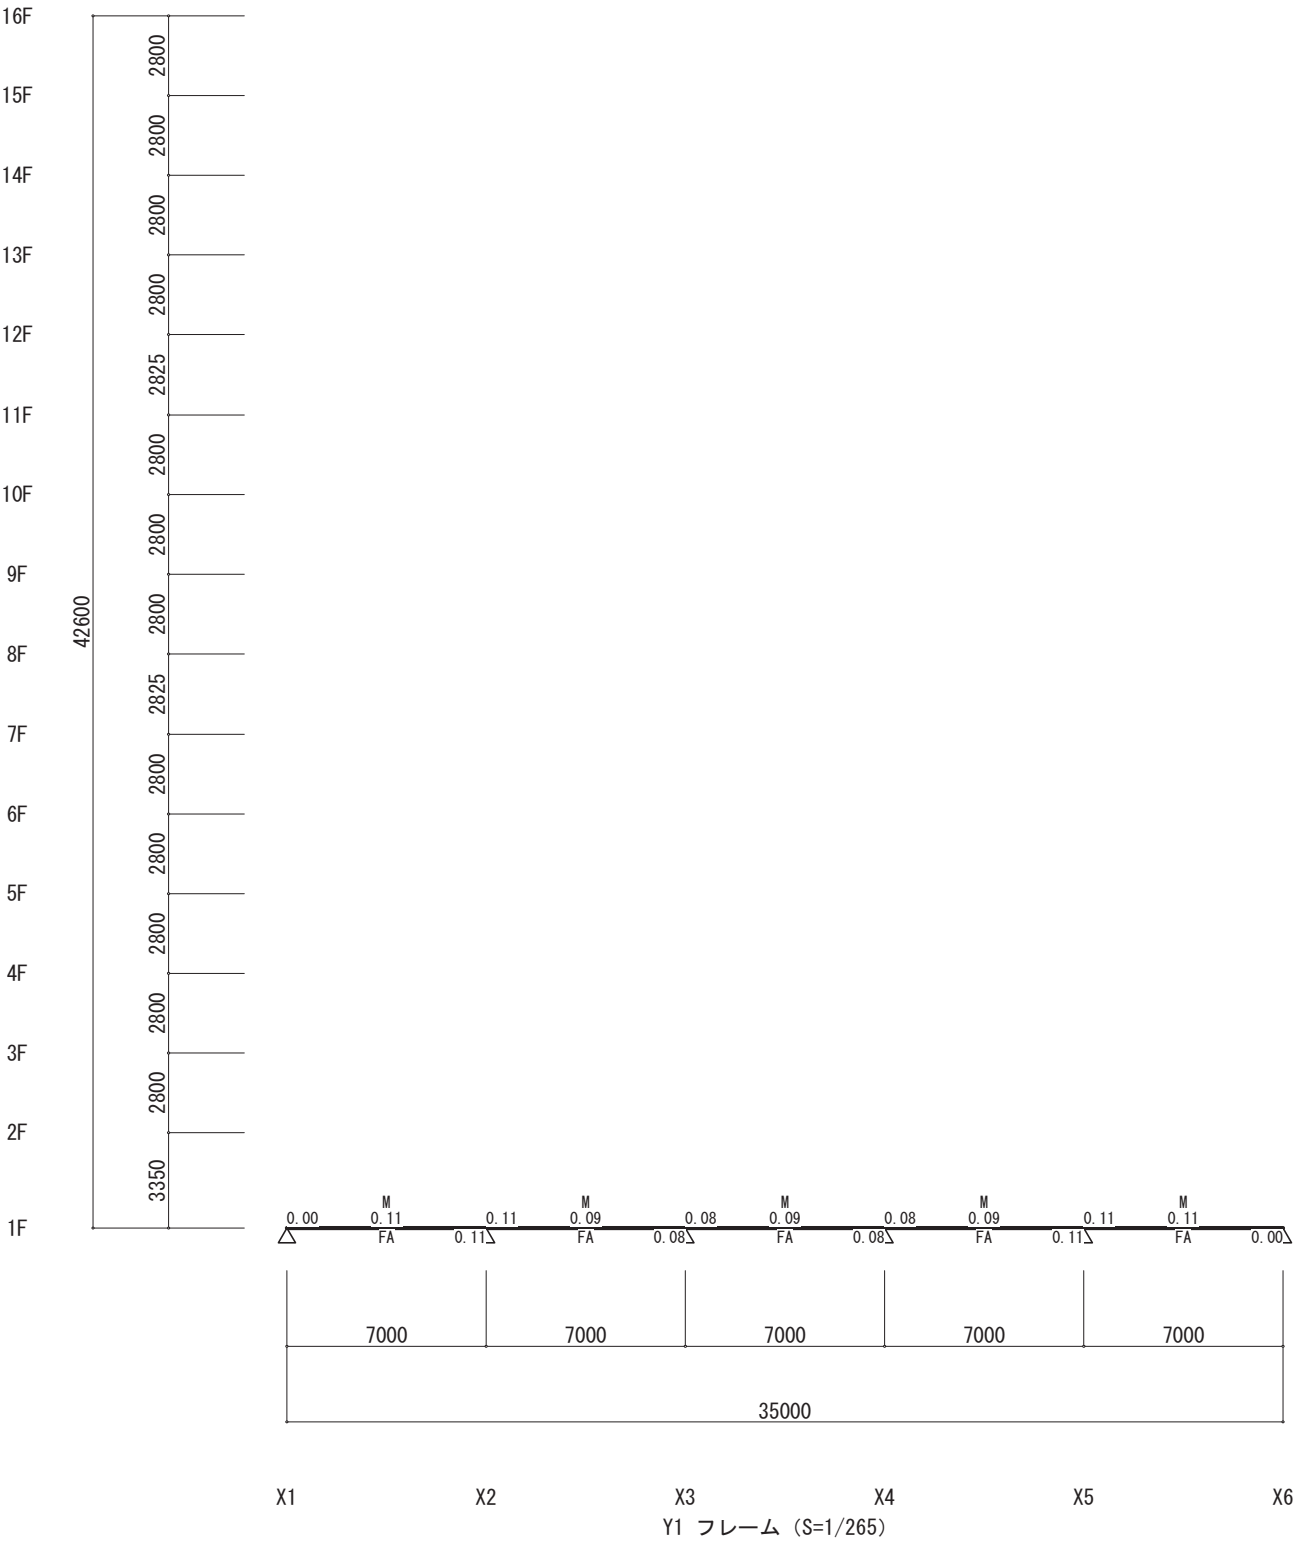


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

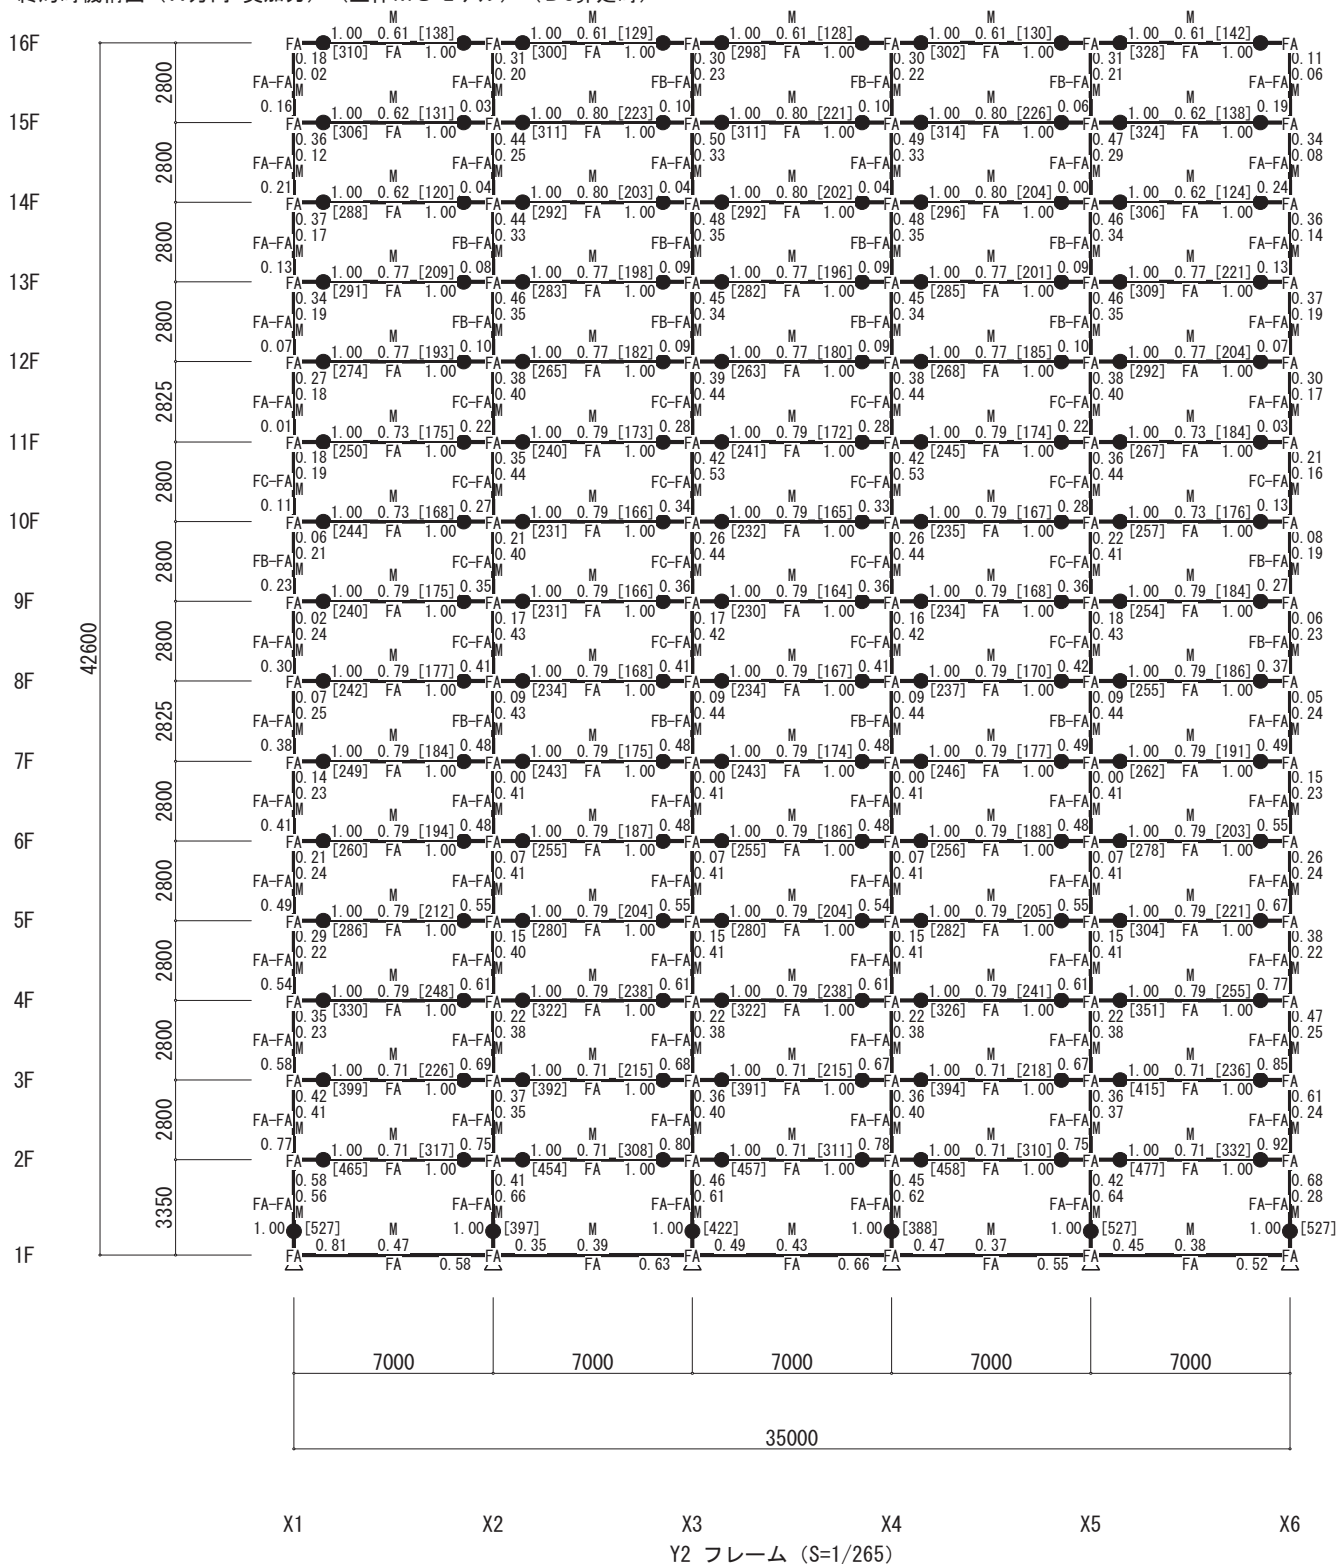


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

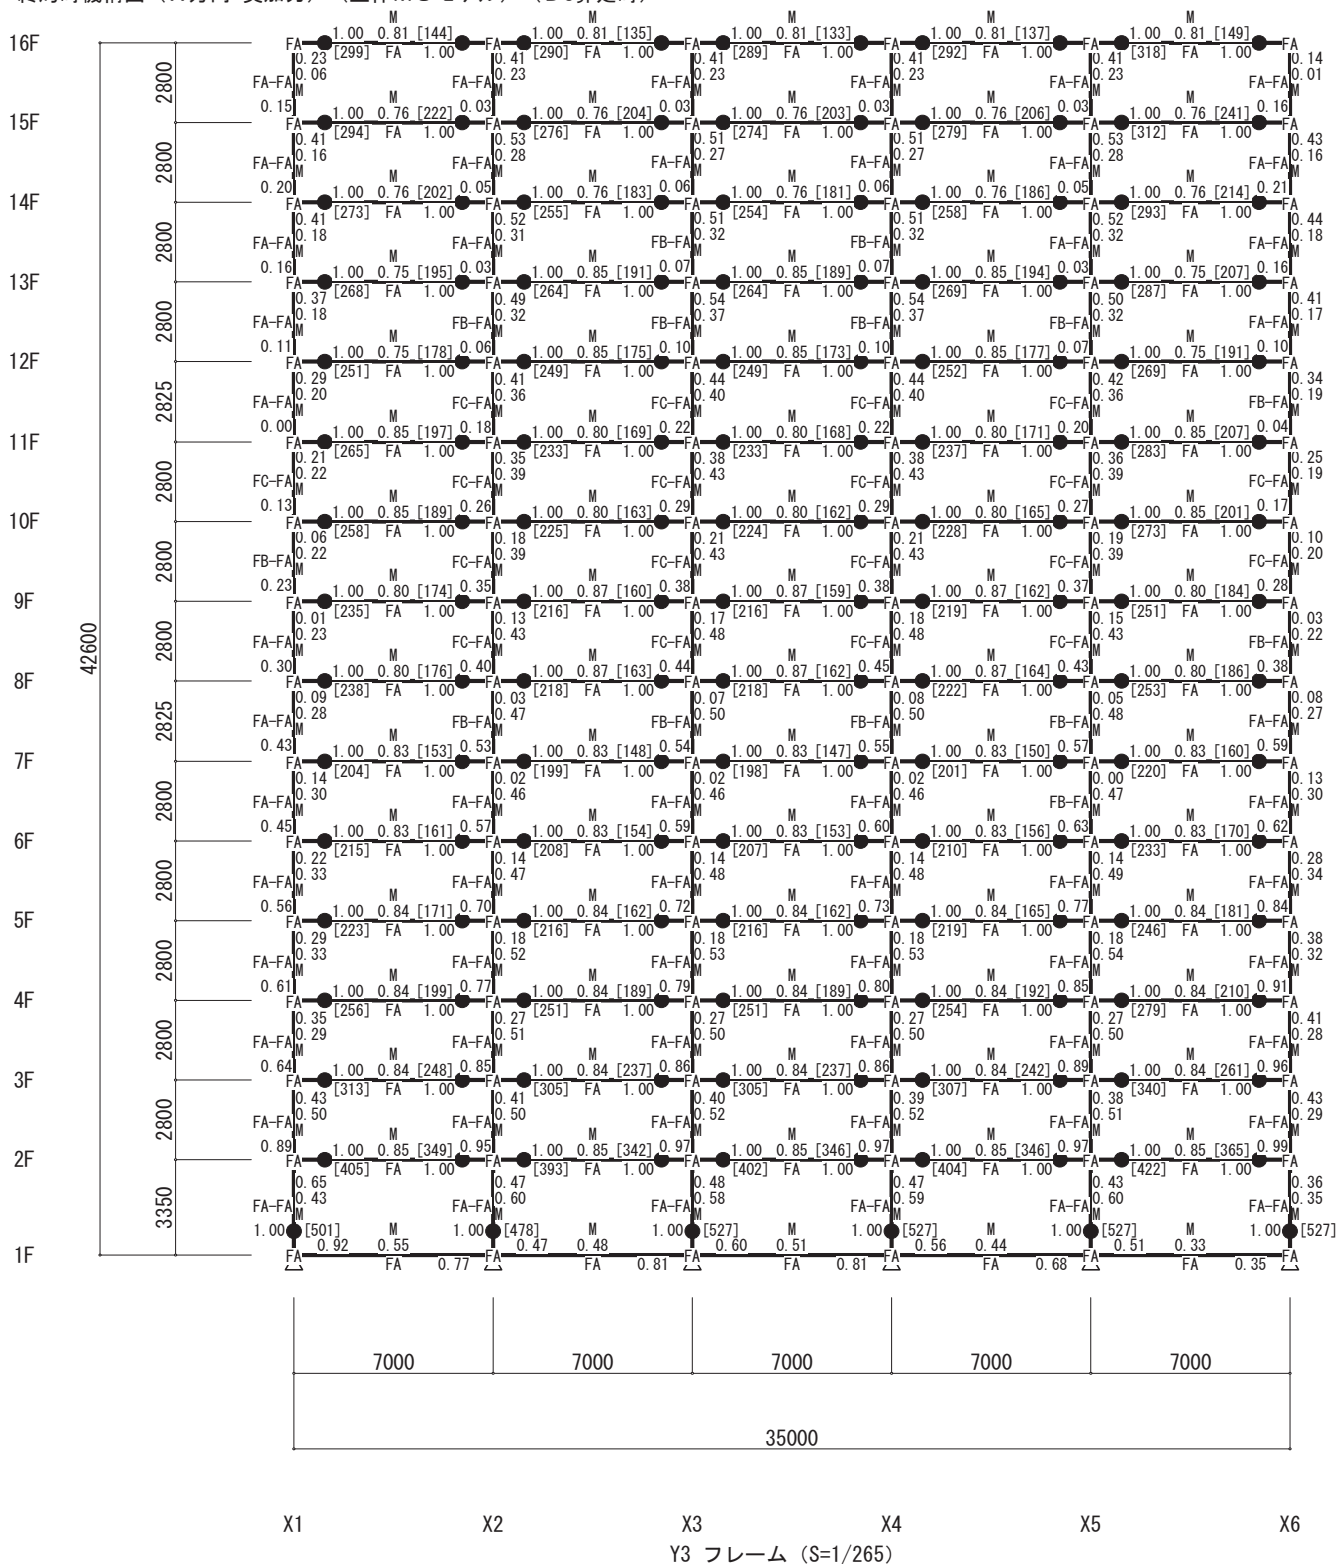


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

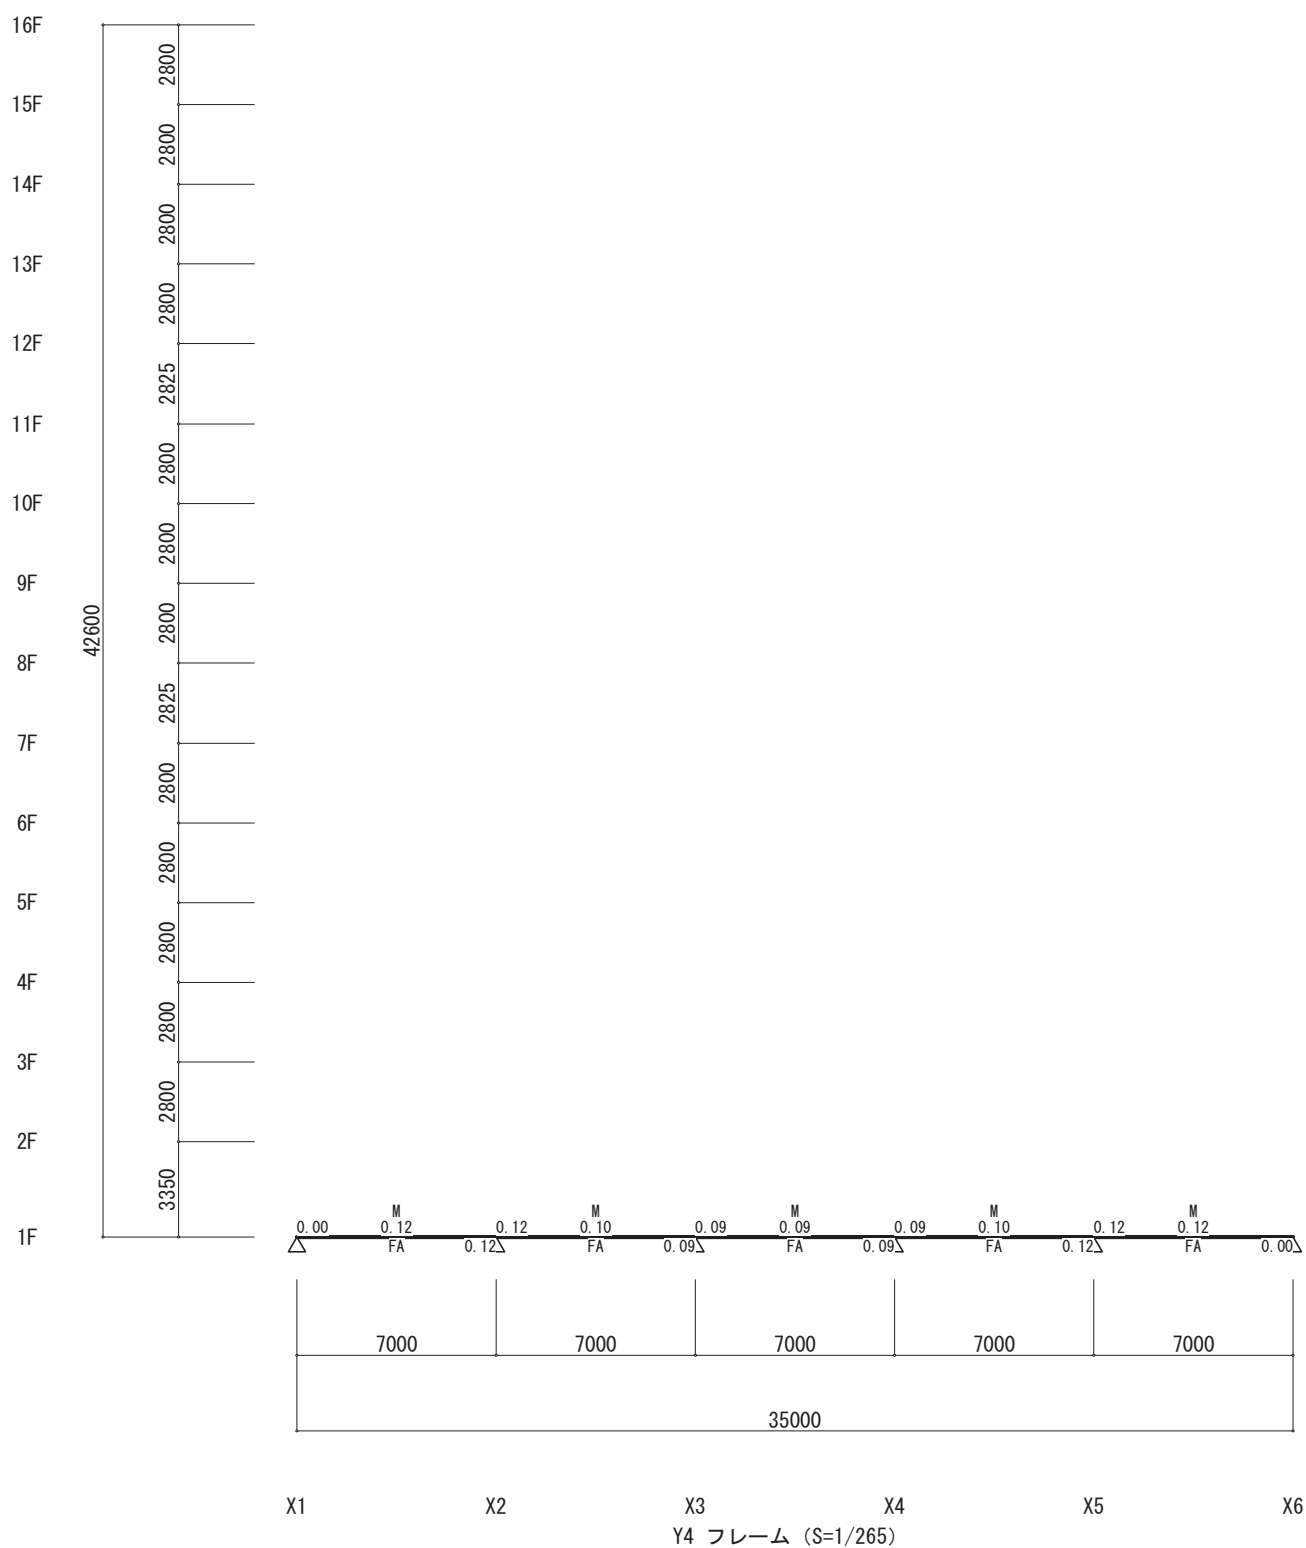


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

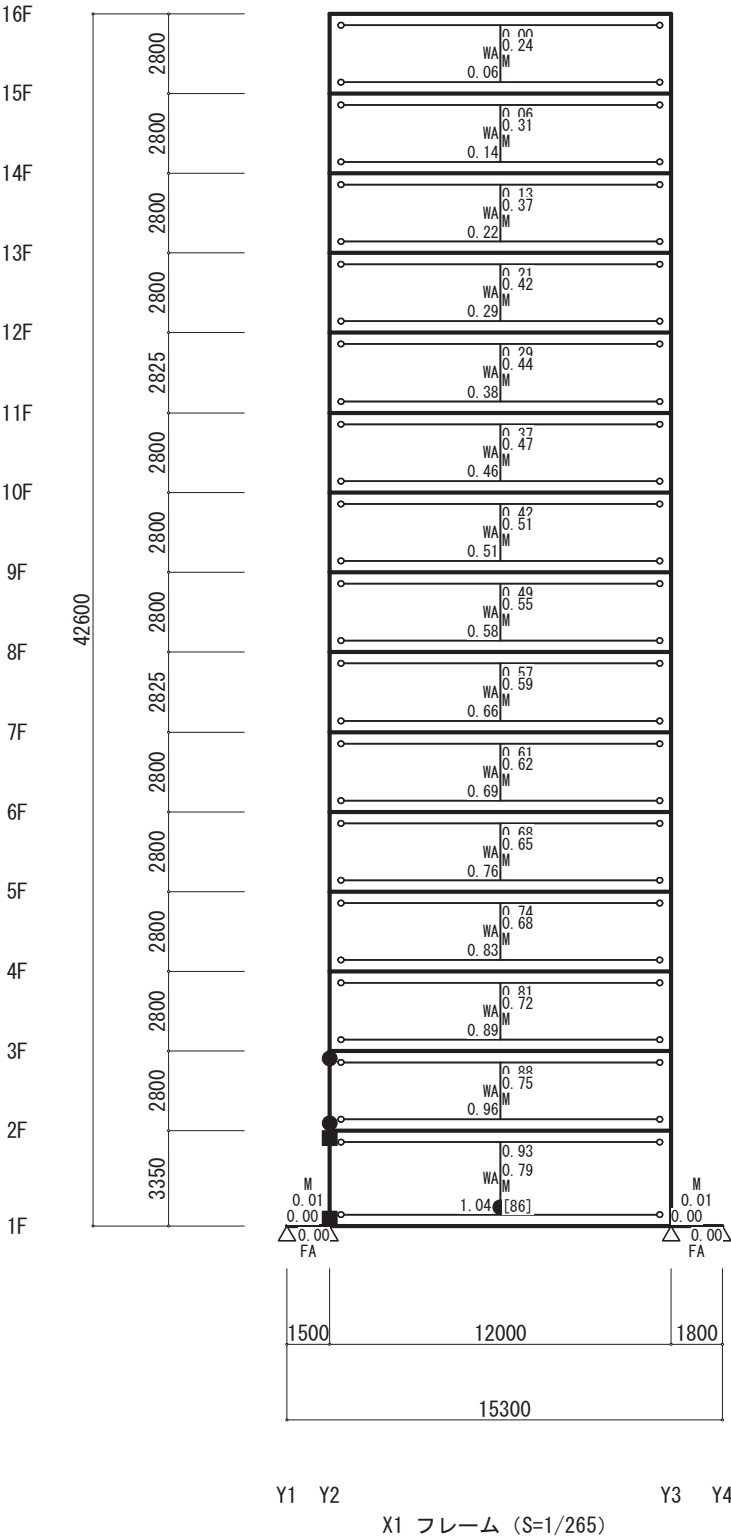


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

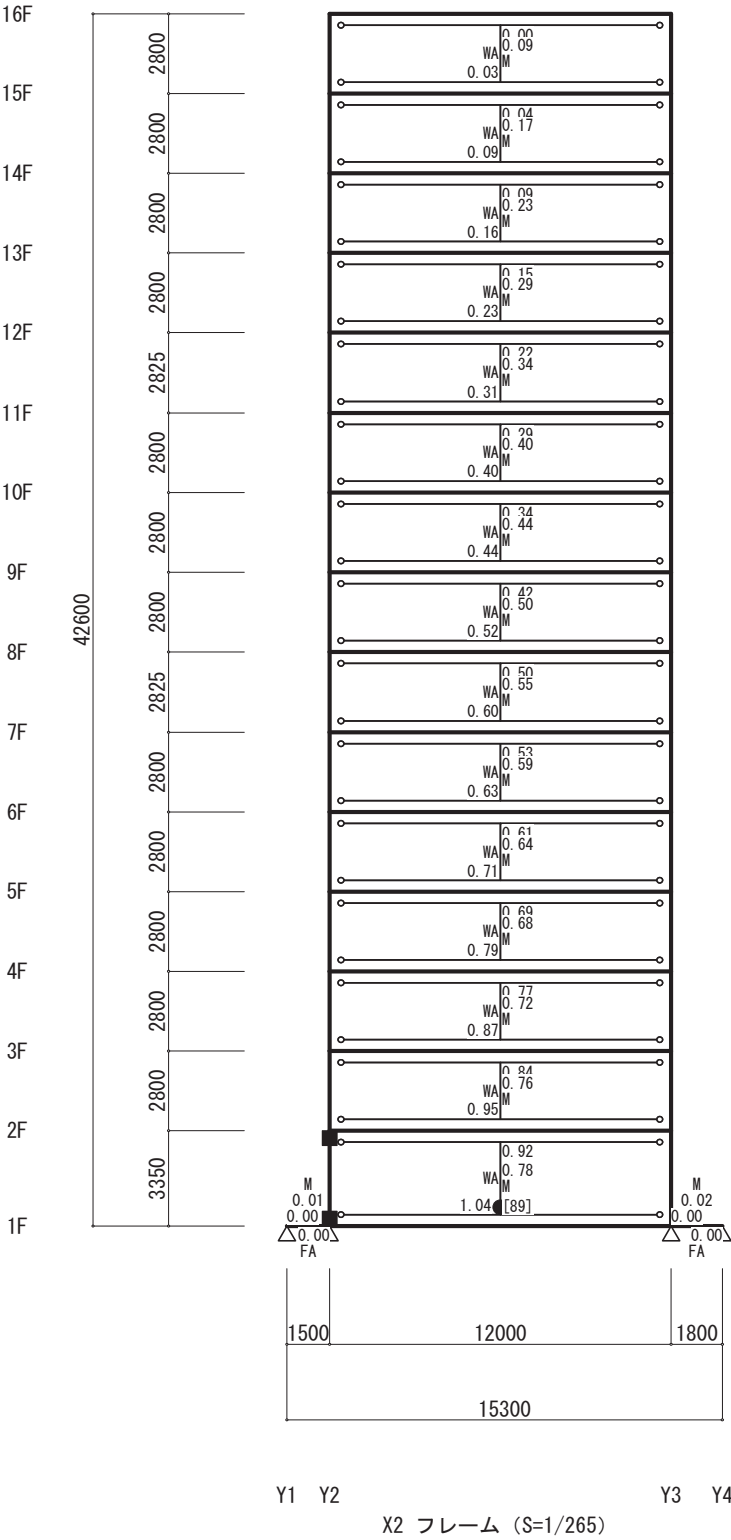


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

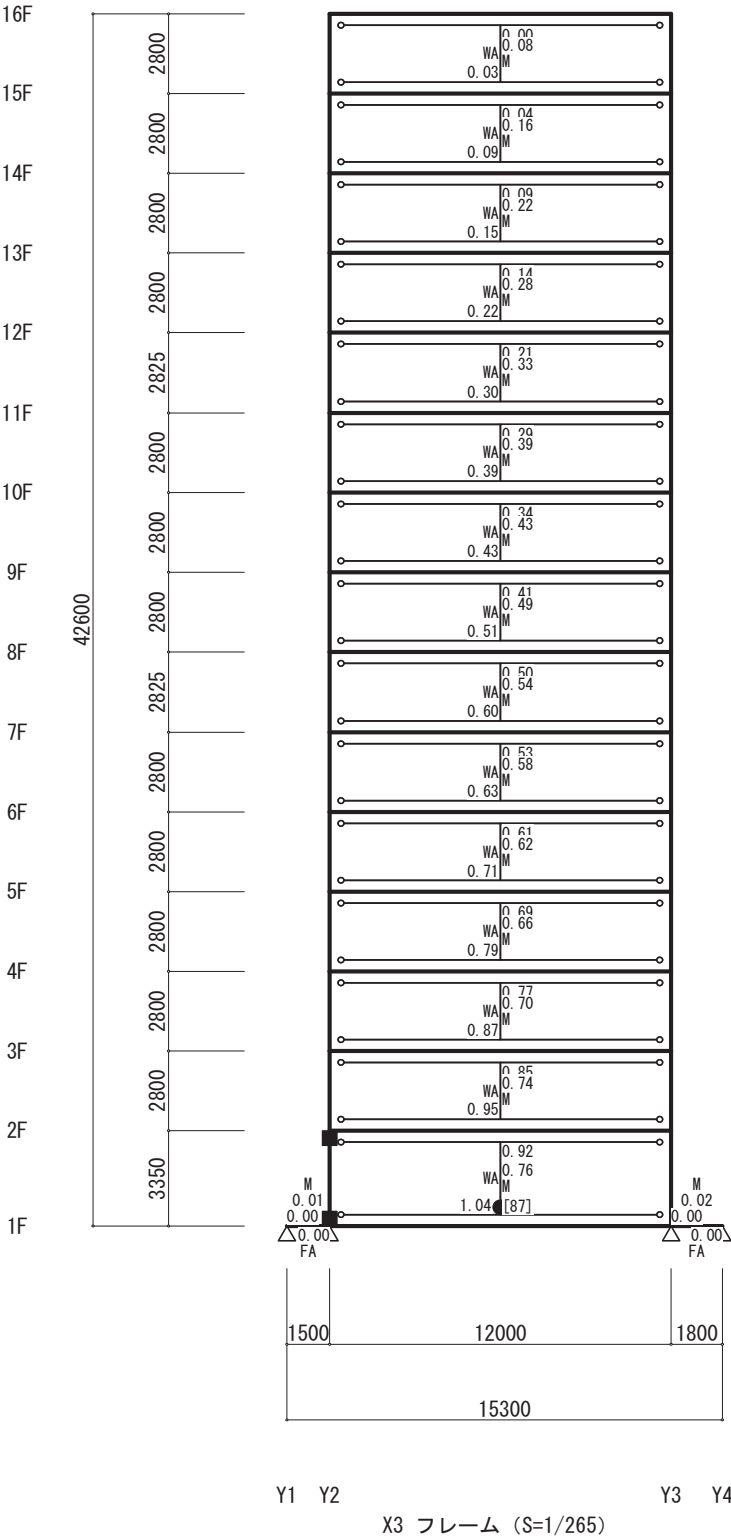


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

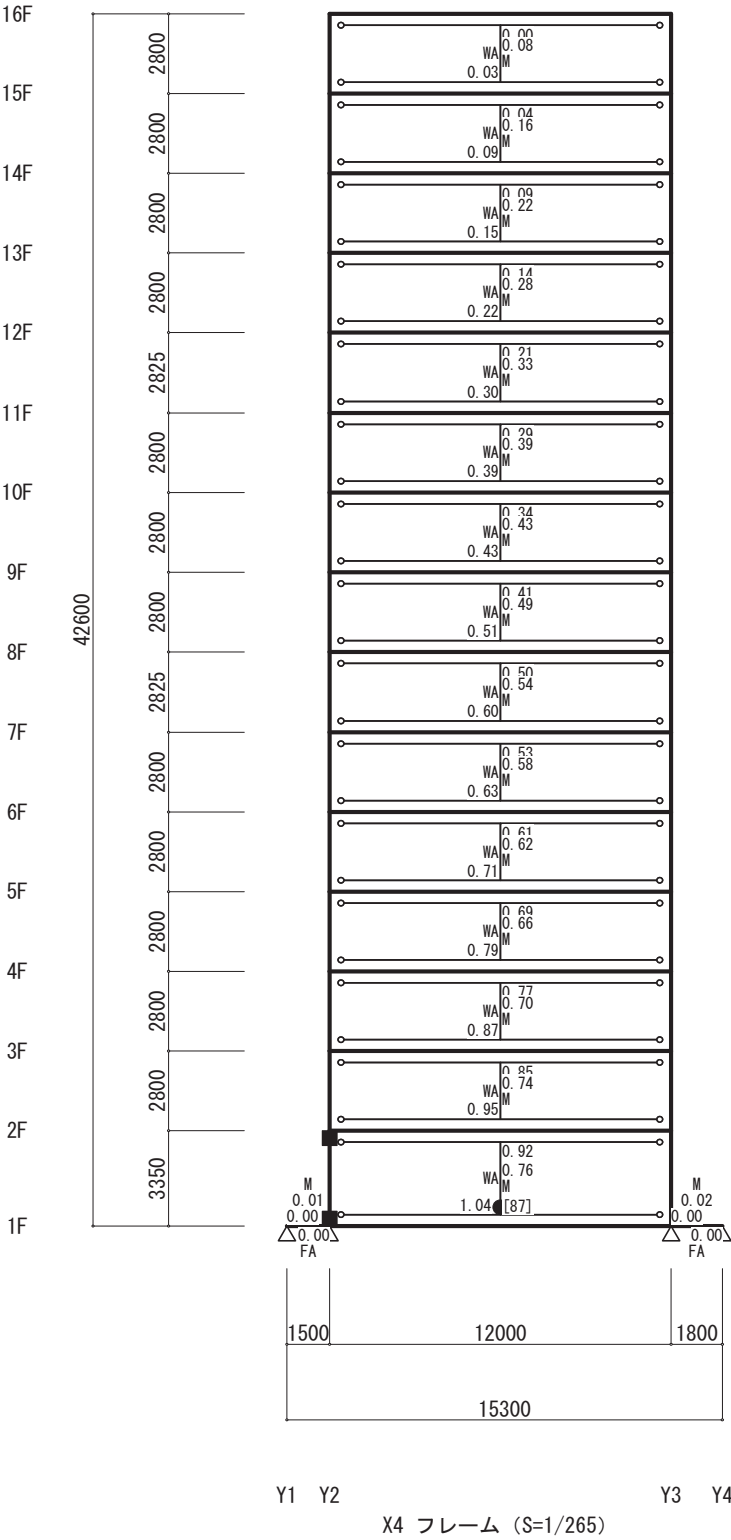


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

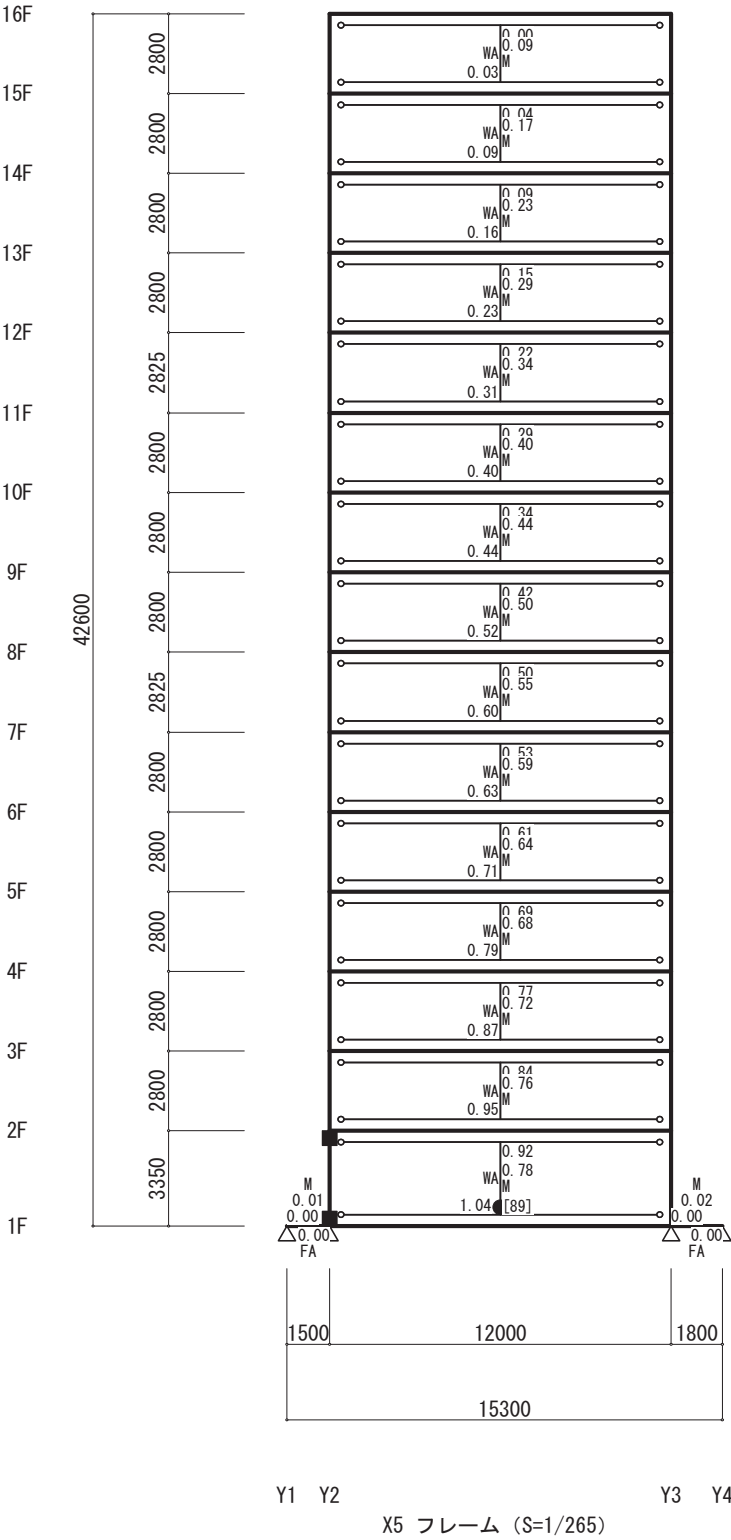


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

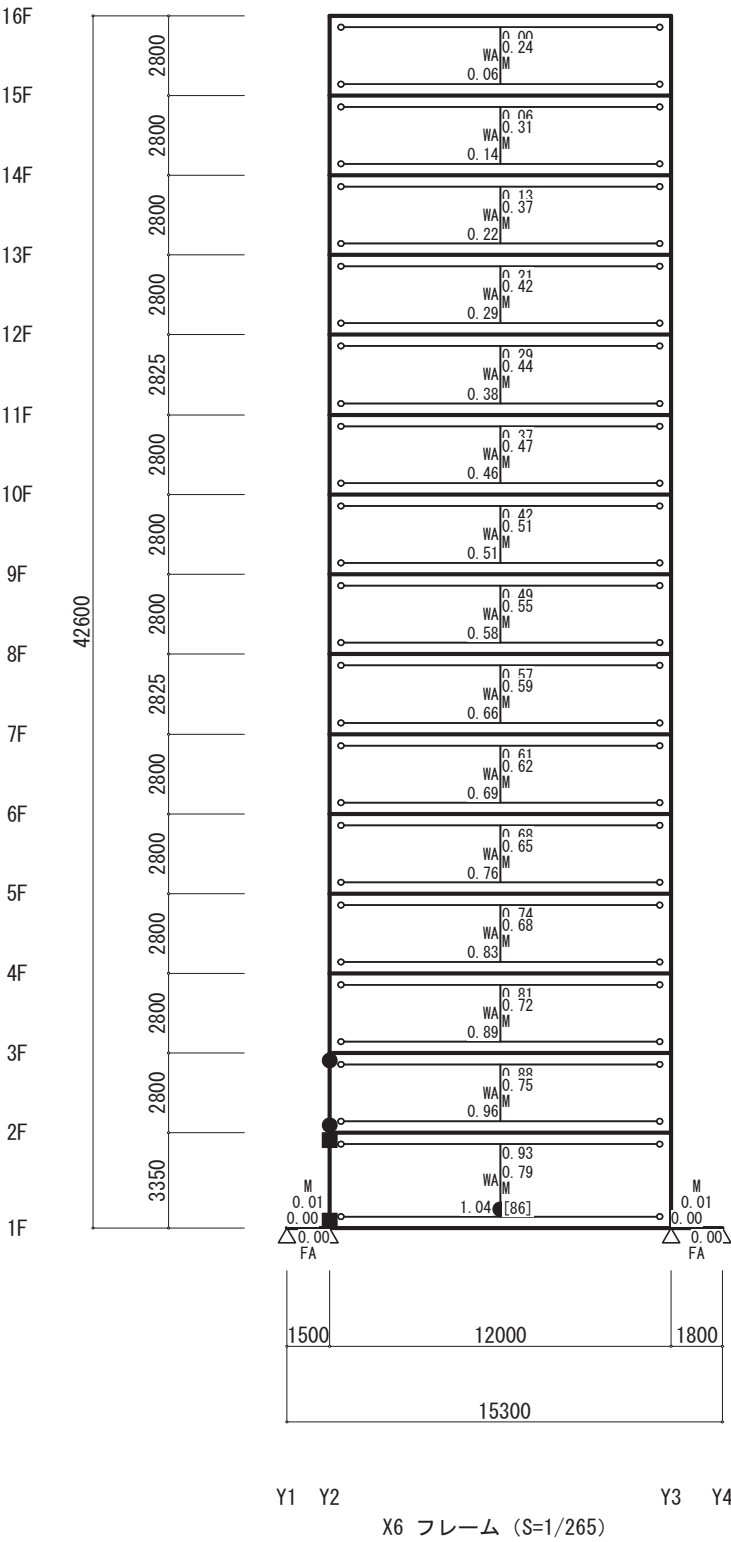


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

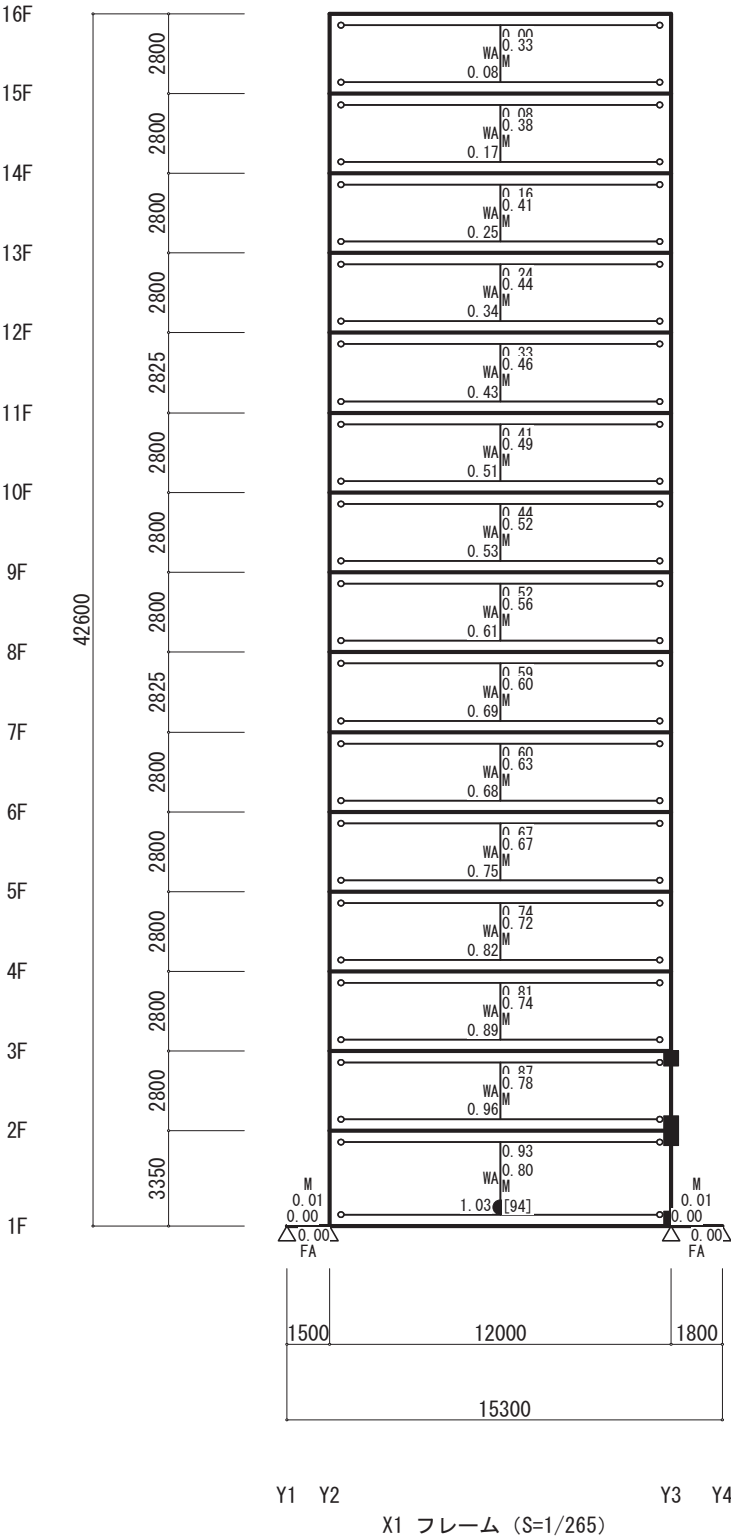


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

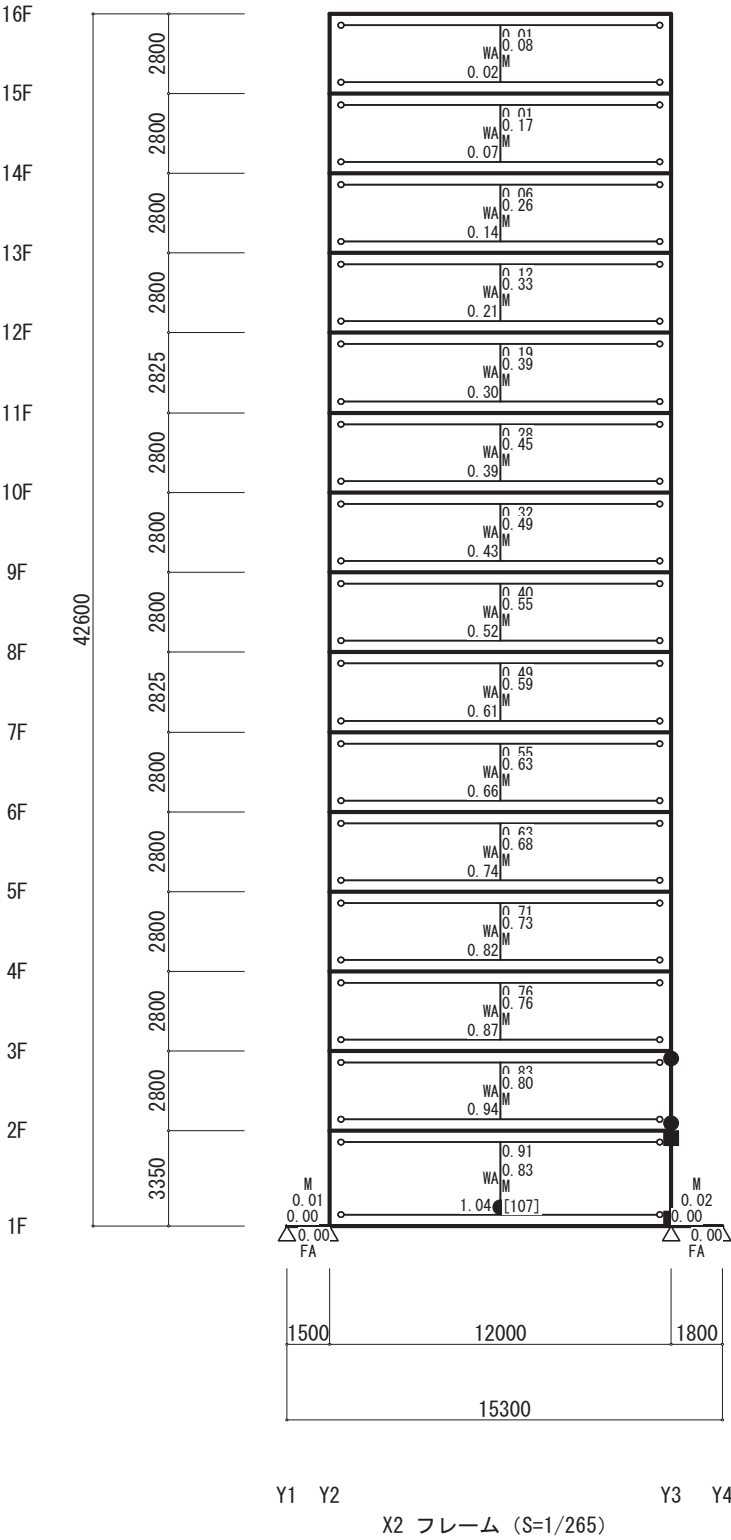


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

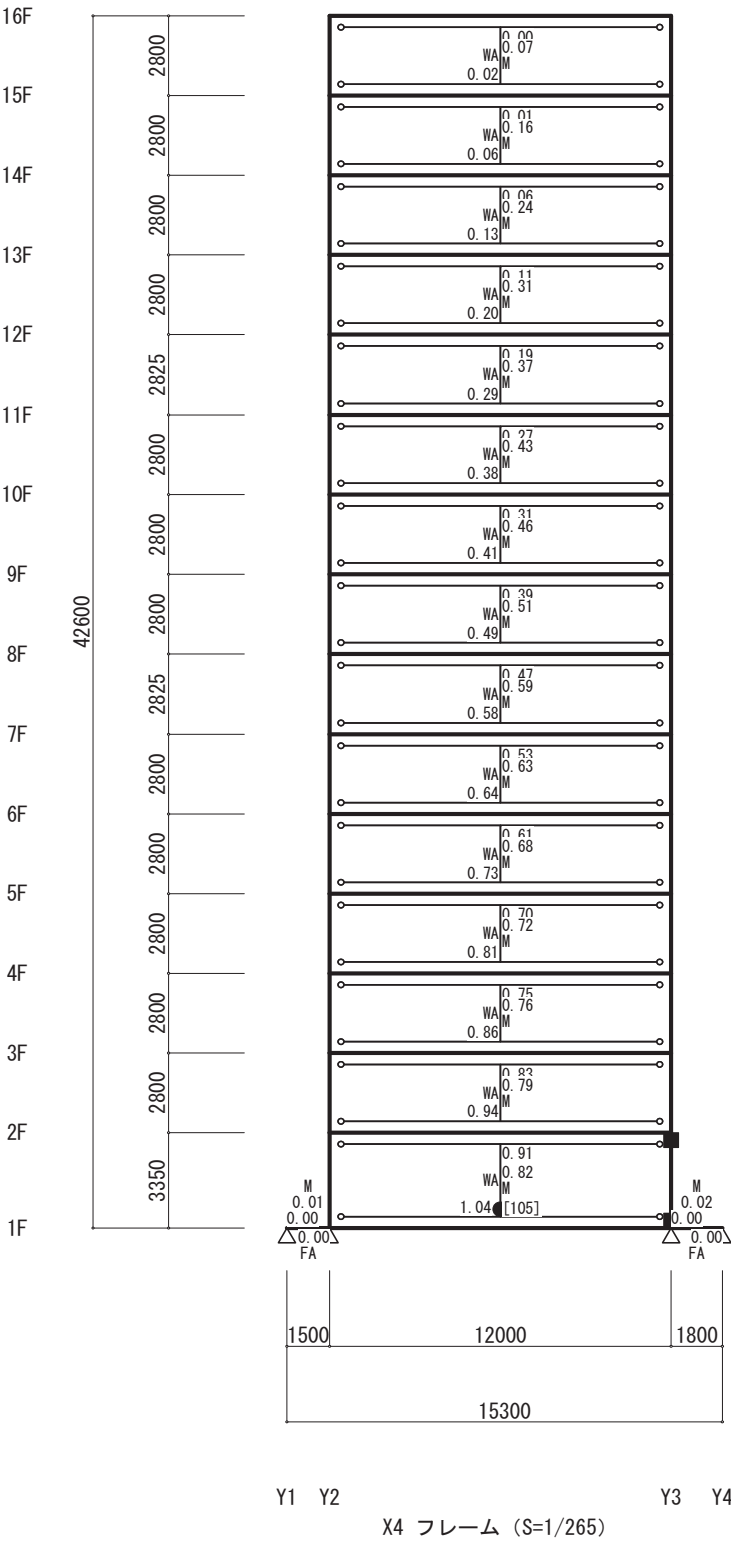

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

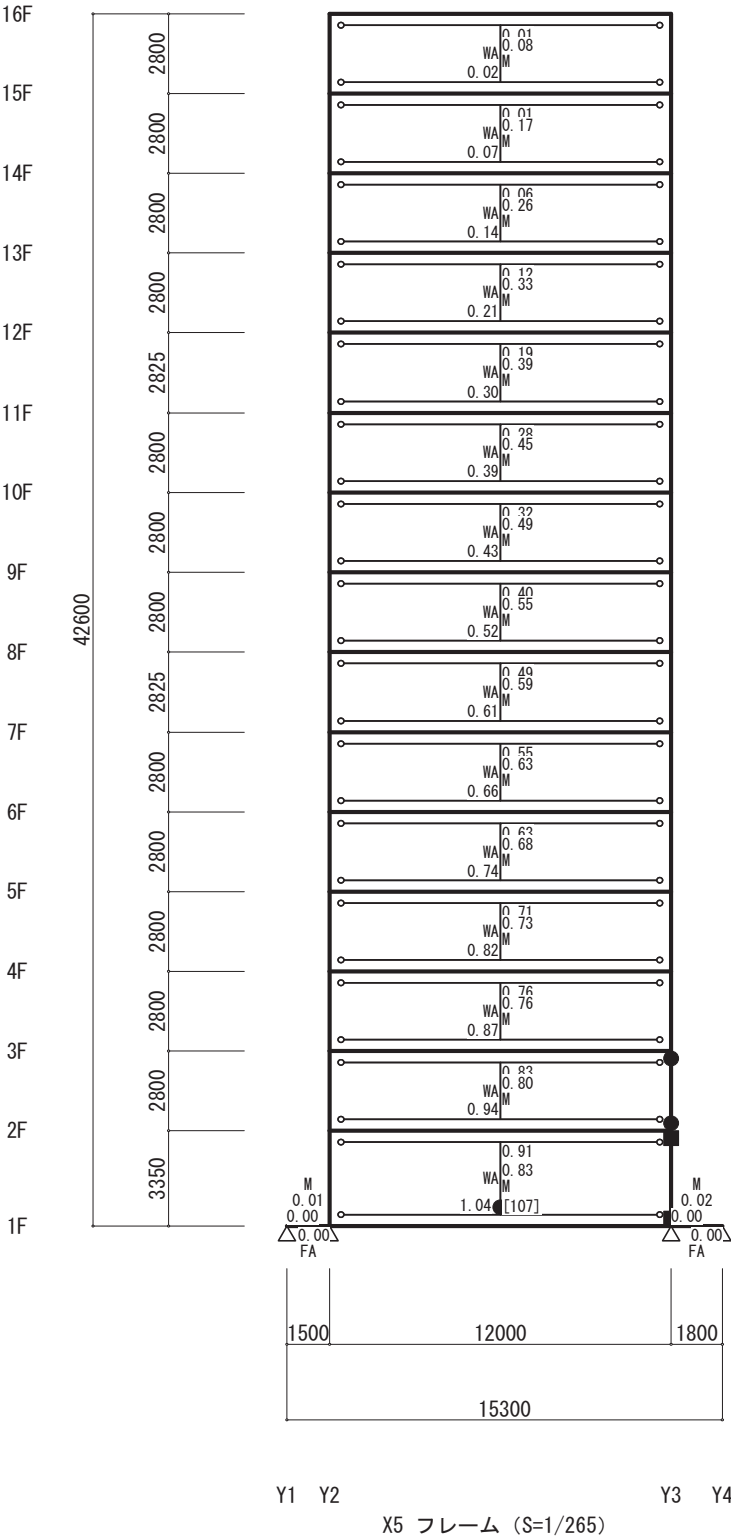



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


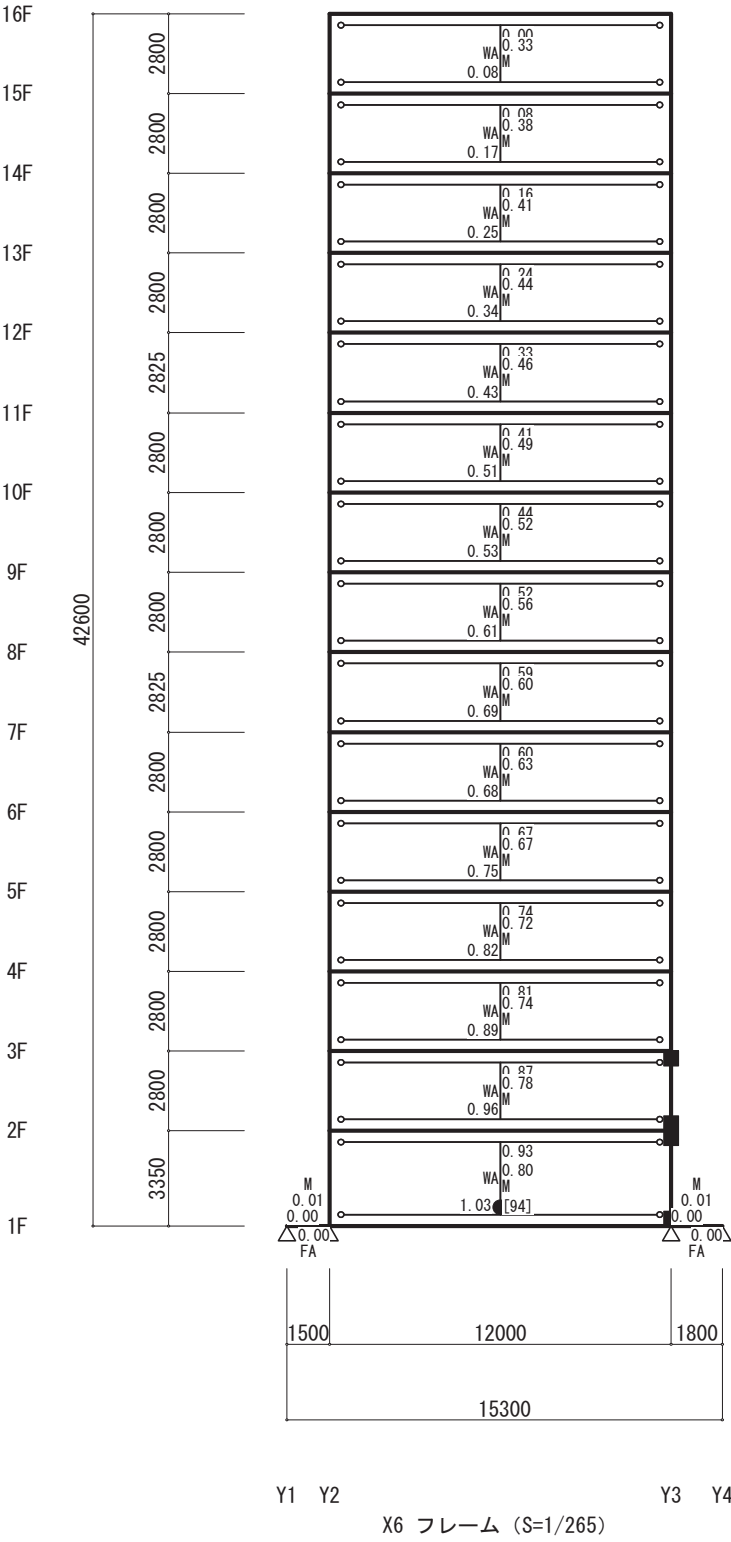


U-4保有水平耐力計算結果

U-4. 1荷重－変位（保有耐力時）


U-4. 1. 1荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

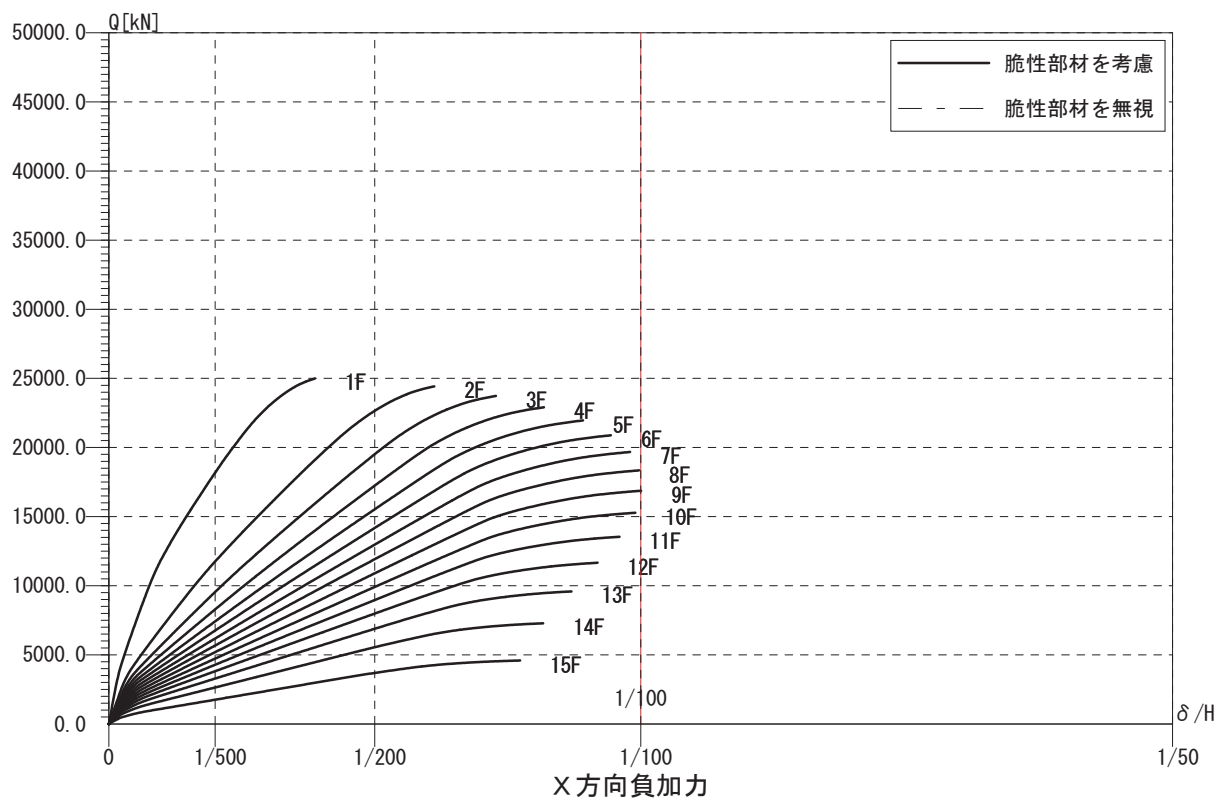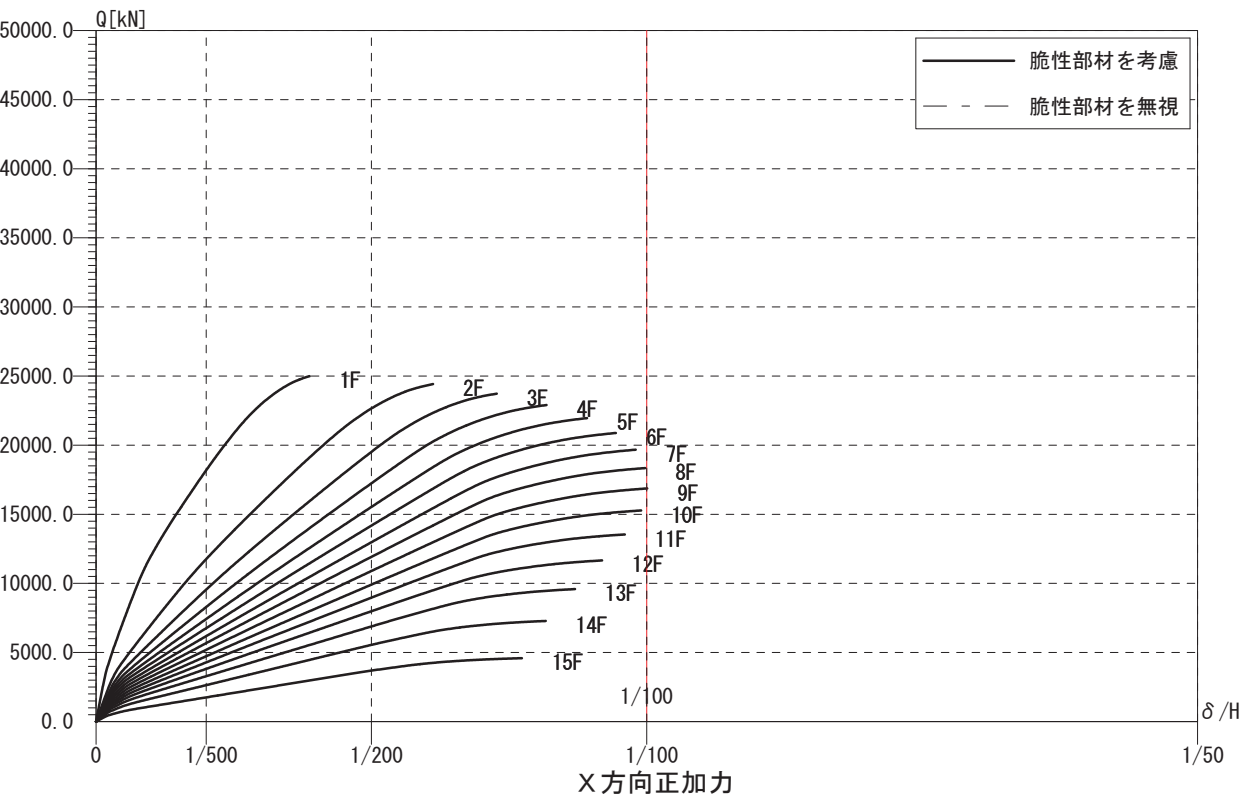

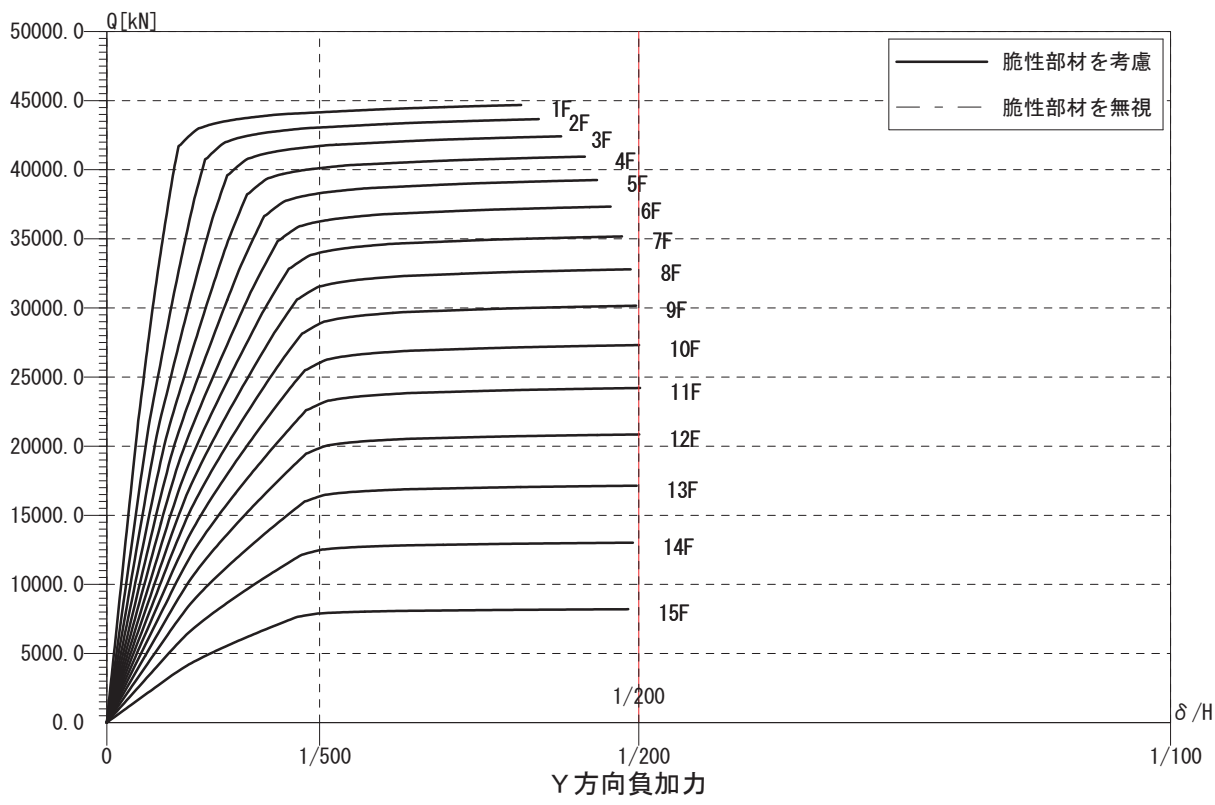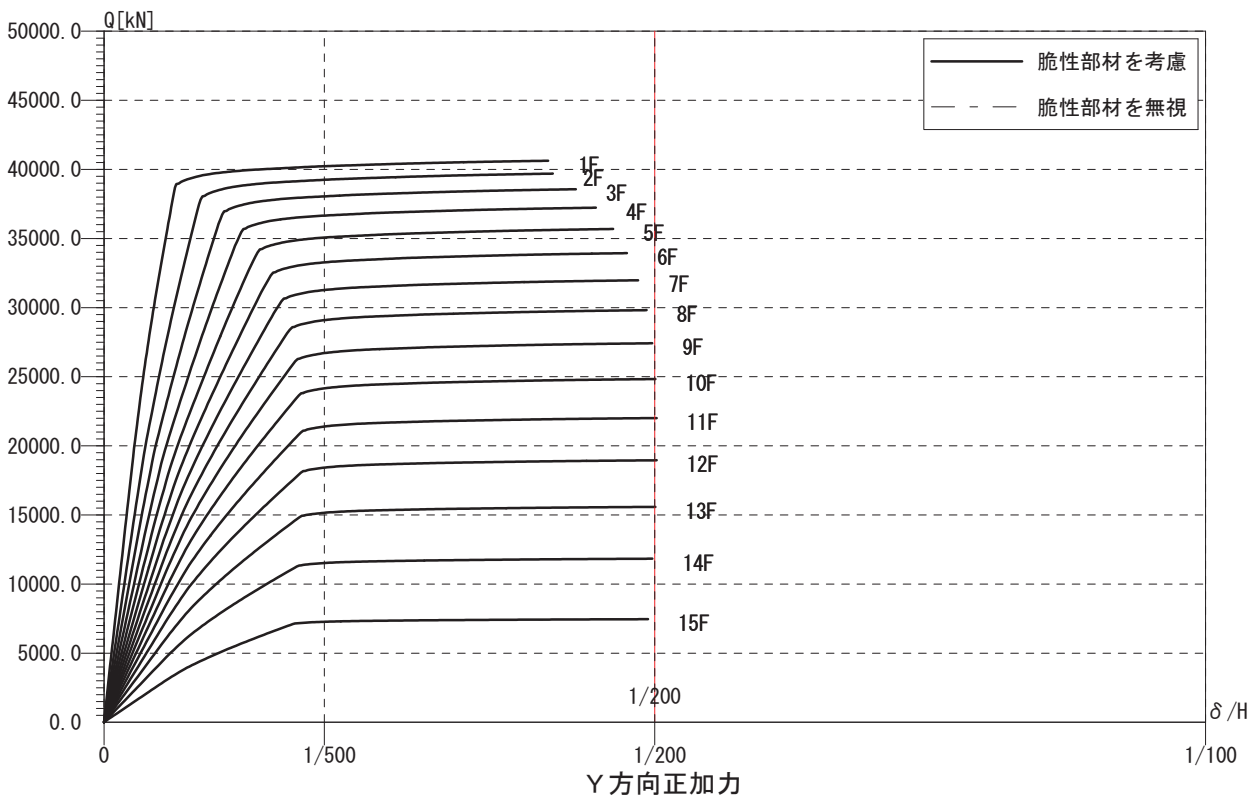


U-4. 2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

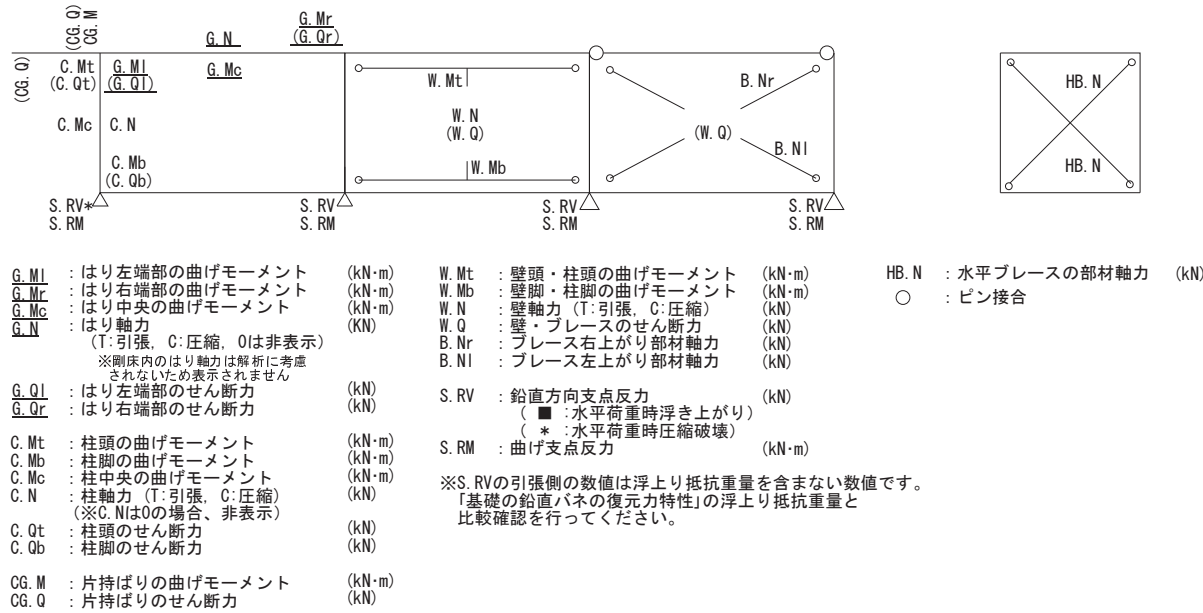

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

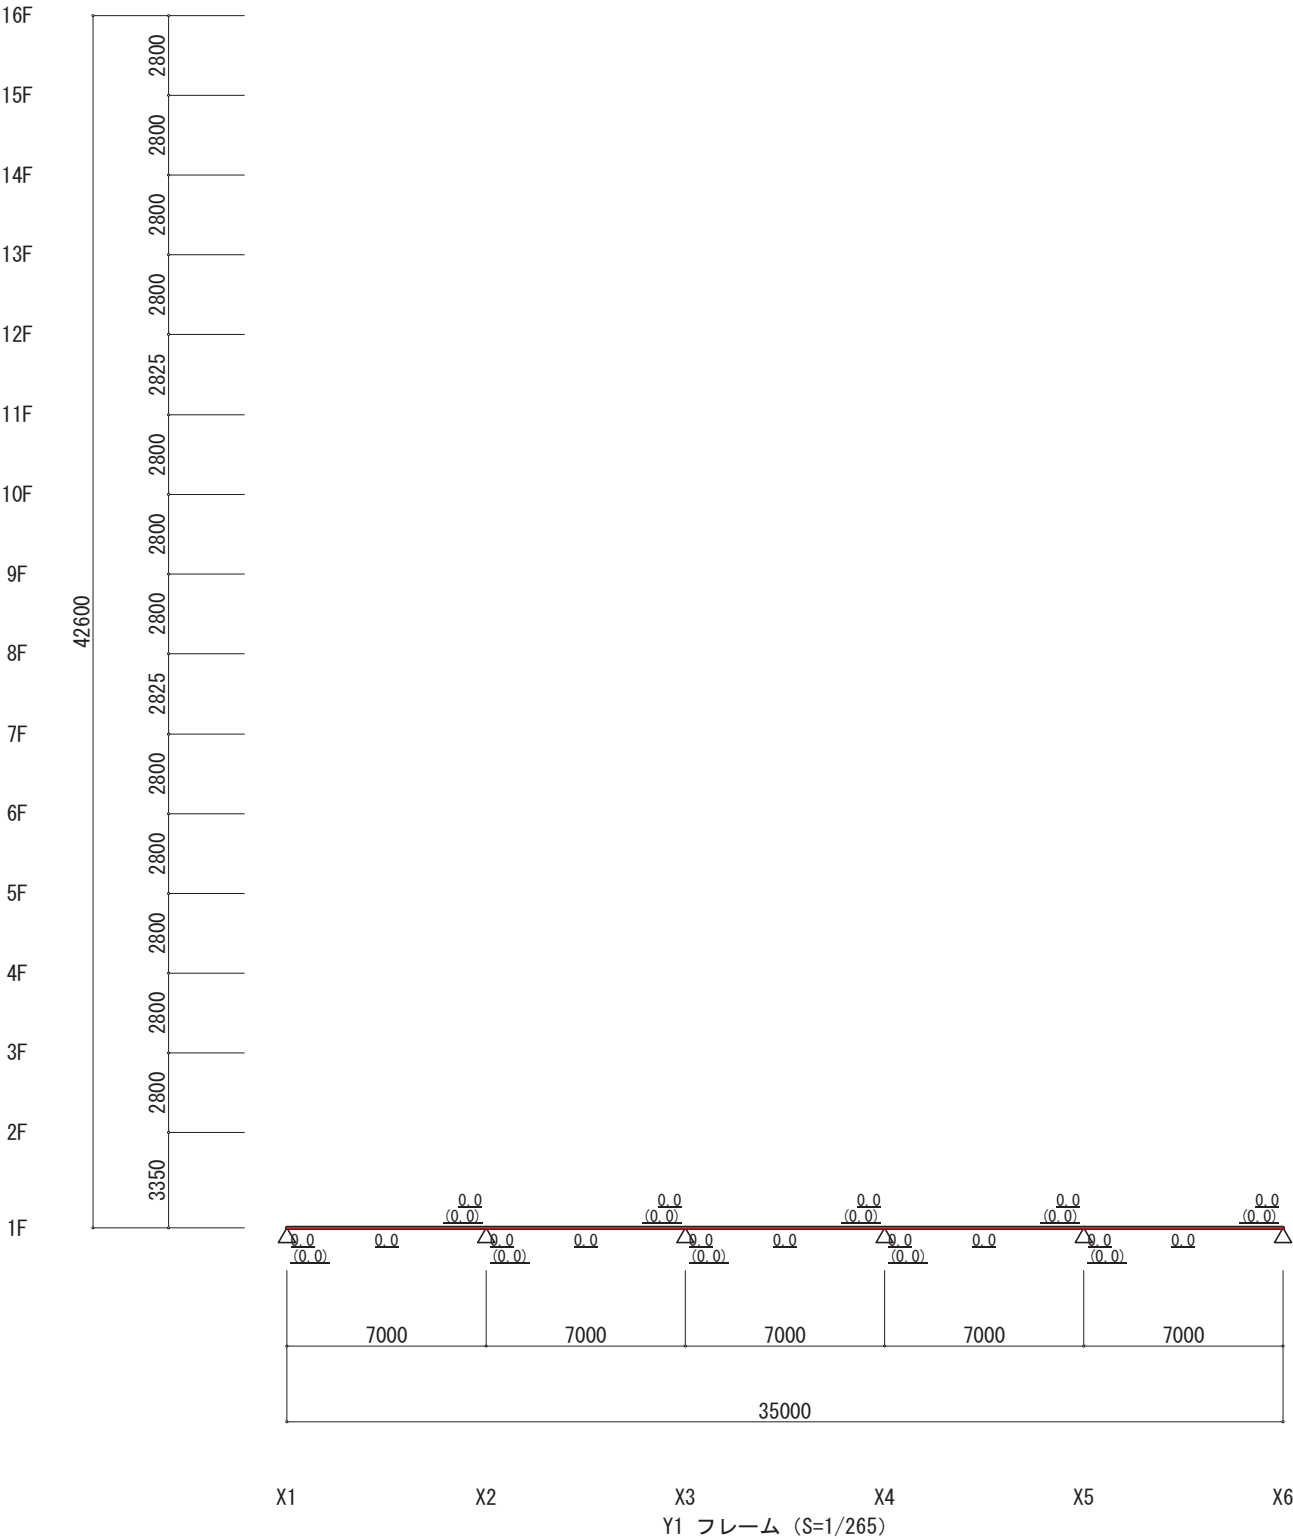


水平荷重時節点応力 (X 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

			507.8 (142.5)		547.5 (149.2)		553.3 (150.1)		550.1 (149.6)		538.0 (147.7)	
16F		2800	489.6 (43.5) 550.5	9.1	1004.4 (467.2) 550.5	25.4	1044.8 (525.5) 550.5	28.0	1050.2 (529.8) 550.5	26.6	1046.1 (448.4) 550.5	538.0 (35.7) 550.5
15F		2800	1351.6 (202.3) 1068.4	36.5	1728.7 (682.5) 1068.4	72.7	1867.9 (787.7) 1068.4	68.5	1870.7 (791.6) 1068.4	68.5	1870.7 (791.6) 1068.4	1494.3 (241.0) 1068.4
14F		2800	1530.5 (411.1) 955.0	55.7	1899.7 (851.3) 955.0	51.8	2010.3 (908.8) 955.0	47.7	2011.7 (912.7) 955.0	47.6	1855.5 (839.9) 955.0	1718.9 (411.1) 955.0
13F		2800	1806.9 (584.8) 988.2	75.2	2229.9 (1006.3) 988.2	43.6	2253.7 (1008.6) 988.2	39.0	2254.3 (1012.2) 988.2	40.7	2294.4 (1046.3) 988.2	1898.4 (545.5) 988.2
12F		2800	1603.1 (603.0) 751.4	52.9	2183.3 (1197.0) 751.4	21.5	2274.7 (1343.6) 751.4	18.0	2272.3 (1344.3) 751.4	18.8	2211.7 (1203.5) 751.4	1750.3 (586.8) 751.4
11F		2800	1343.3 (653.0) 429.1	21.6	2364.4 (1352.8) 429.1	20.1	2763.0 (1634.3) 429.1	20.2	2759.9 (1634.2) 429.1	20.1	2380.0 (1352.5) 429.1	1500.6 (671.2) 429.1
10F		2800	959.1 (732.0) 65.6	18.7	2145.8 (1525.3) 65.6	20.1	2471.7 (1664.3) 65.6	20.2	2469.3 (1663.1) 65.6	20.1	2161.2 (1534.9) 65.6	1029.5 (75.4) 65.6
9F		2800	1070.4 (878.5) 159.5	19.4	2159.7 (1645.4) 159.5	20.2	2096.7 (1624.0) 159.5	20.2	2097.5 (1623.2) 159.5	20.2	2148.8 (1647.2) 159.5	1033.0 (906.7) 159.5
8F		2825	771.2 (902.5) 503.5	19.5	1837.0 (1691.0) 503.5	20.2	1834.3 (1696.0) 503.5	20.2	1837.4 (1695.0) 503.5	20.2	1822.2 (1691.4) 503.5	618.4 (947.6) 503.5
7F		2800	382.2 (896.6) 873.1	19.5	1344.2 (1664.7) 873.1	20.2	1328.0 (1669.4) 873.1	20.2	1333.9 (1669.3) 873.1	20.2	1329.5 (1669.4) 873.1	65.9 (915.7) 873.1
6F		2800	25.4 (920.2) 1262.8	42.0	915.7 (1675.5) 1262.8	20.2	938.8 (1700.2) 1262.8	20.2	944.7 (1699.8) 1262.8	20.2	941.2 (1700.3) 1262.8	373.3 (96.1) 1262.8
5F		2800	408.9 (887.9) 1651.9	81.7	357.8 (1612.5) 1651.9	48.3	392.2 (1642.4) 1651.9	44.5	407.9 (1644.3) 1651.9	44.5	401.0 (1637.6) 1651.9	1019.1 (871.7) 1651.9
4F		2800	768.2 (856.0) 1966.6	135.0	162.2 (1653.7) 1966.6	106.6	142.8 (1654.6) 1966.6	103.4	124.8 (1654.6) 1966.6	102.9	112.6 (1653.7) 1966.6	1541.4 (820.0) 1966.6
3F		2800	1478.1 (954.2) 2814.0	48.5	1505.2 (1431.8) 2814.0	25.0	1429.8 (1575.0) 2814.0	22.2	1406.2 (1573.3) 2814.0	22.4	1480.8 (1386.9) 2814.0	2197.9 (1194.9) 2814.0
2F		3350	2675.7 (970.3) 4301.0	72.0	2653.9 (2464.6) 4301.0	75.7	2933.4 (2324.2) 4301.0	73.3	2893.5 (2263.8) 4301.0	69.7	2457.6 (2479.6) 4301.0	4184.4 (1443.6) 4301.0
1F			8285.7 0.0	75.7	686.1 0.0	130.5	378.2 0.0	183.1	66.0 0.0	558.8	1154.6 0.0	8310.1 0.0
			7000		7000		7000		7000		7000	
			35000									
			X1	X2	X3	X4	X5	X6				
			Y2 フレーム (S=1/265)									


水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

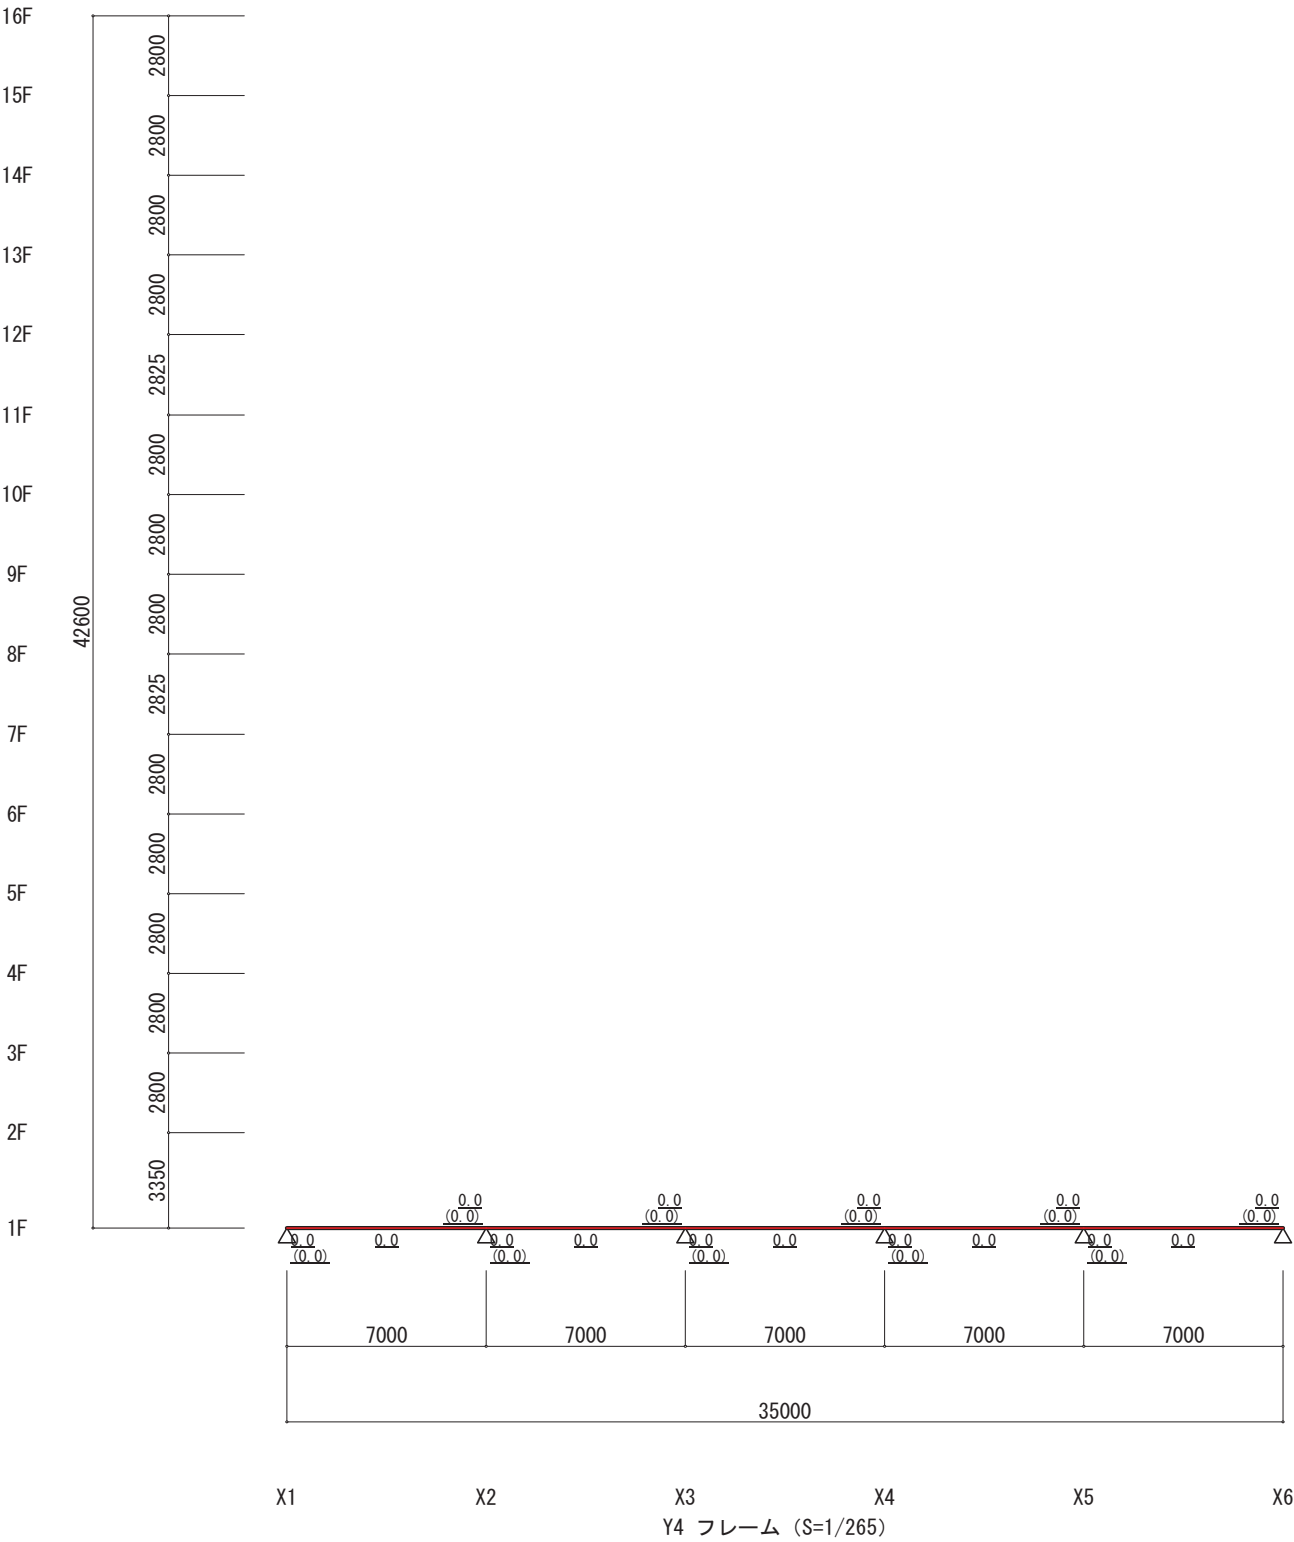


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

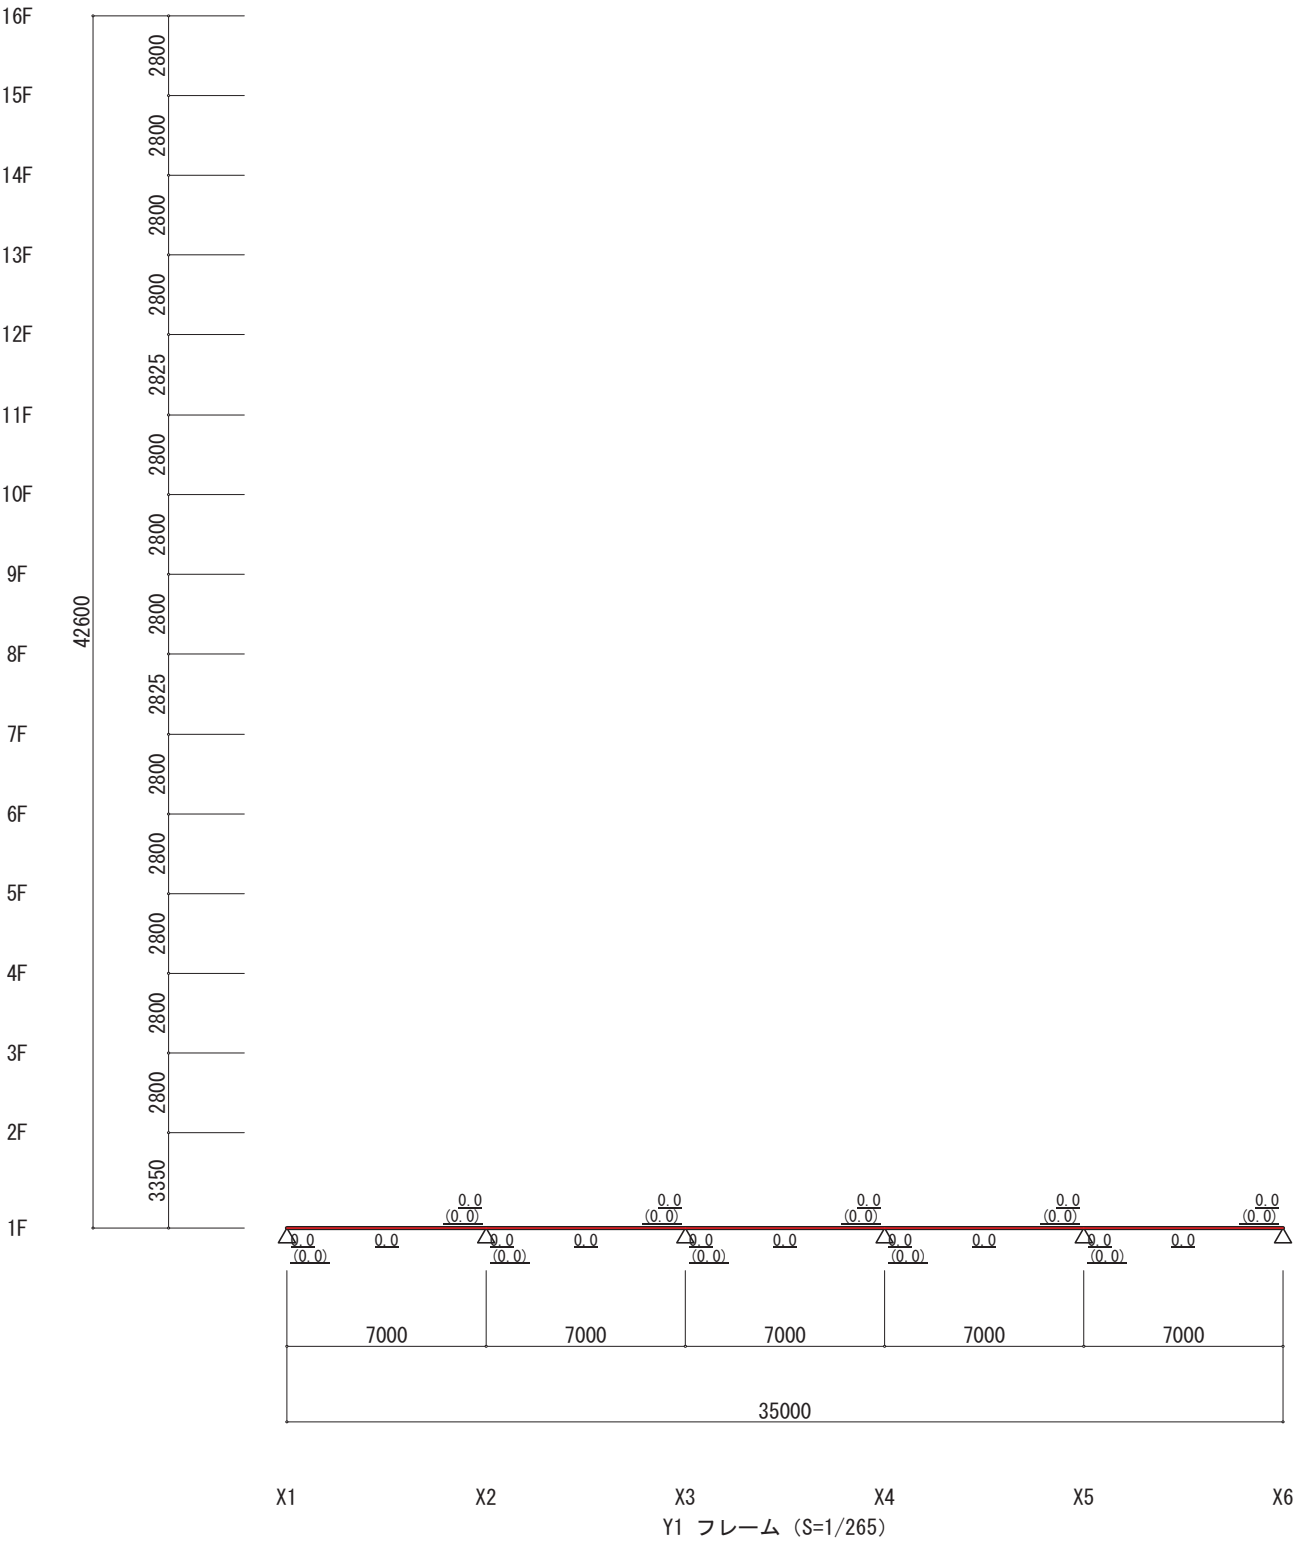


[illegible]

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

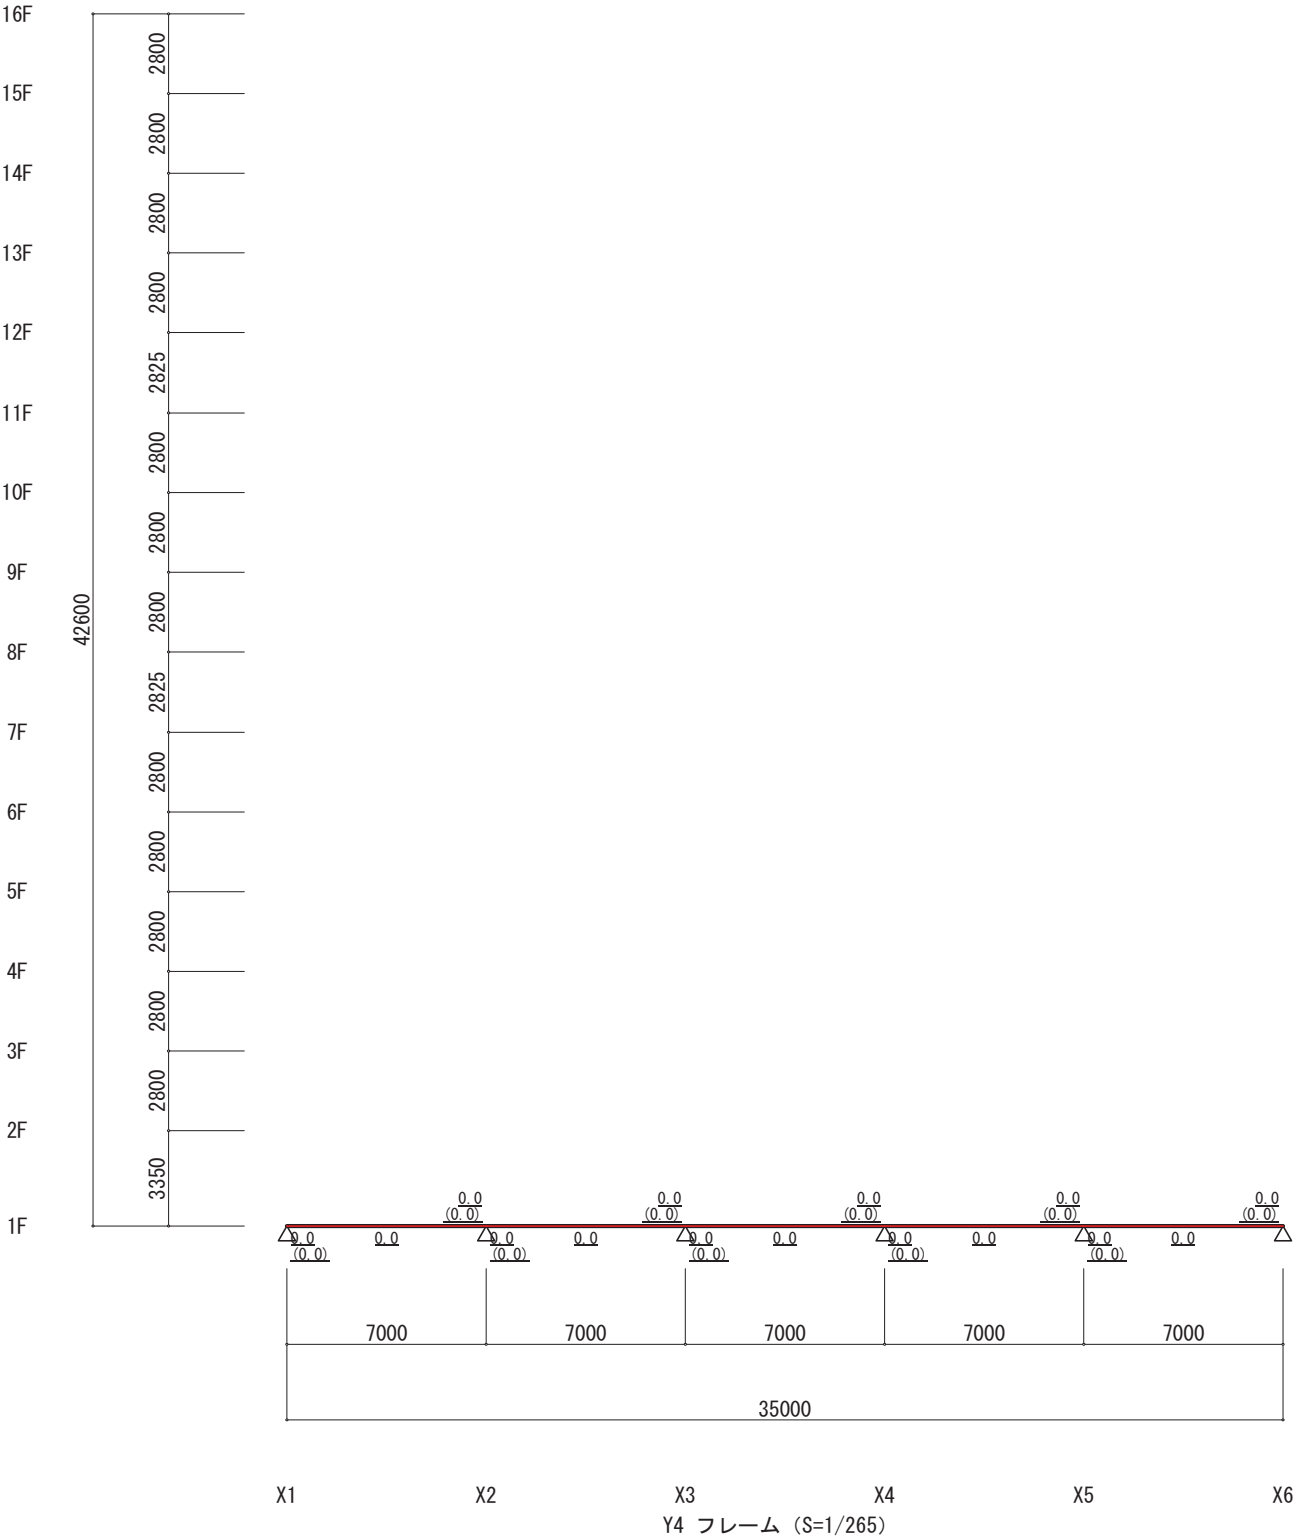


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

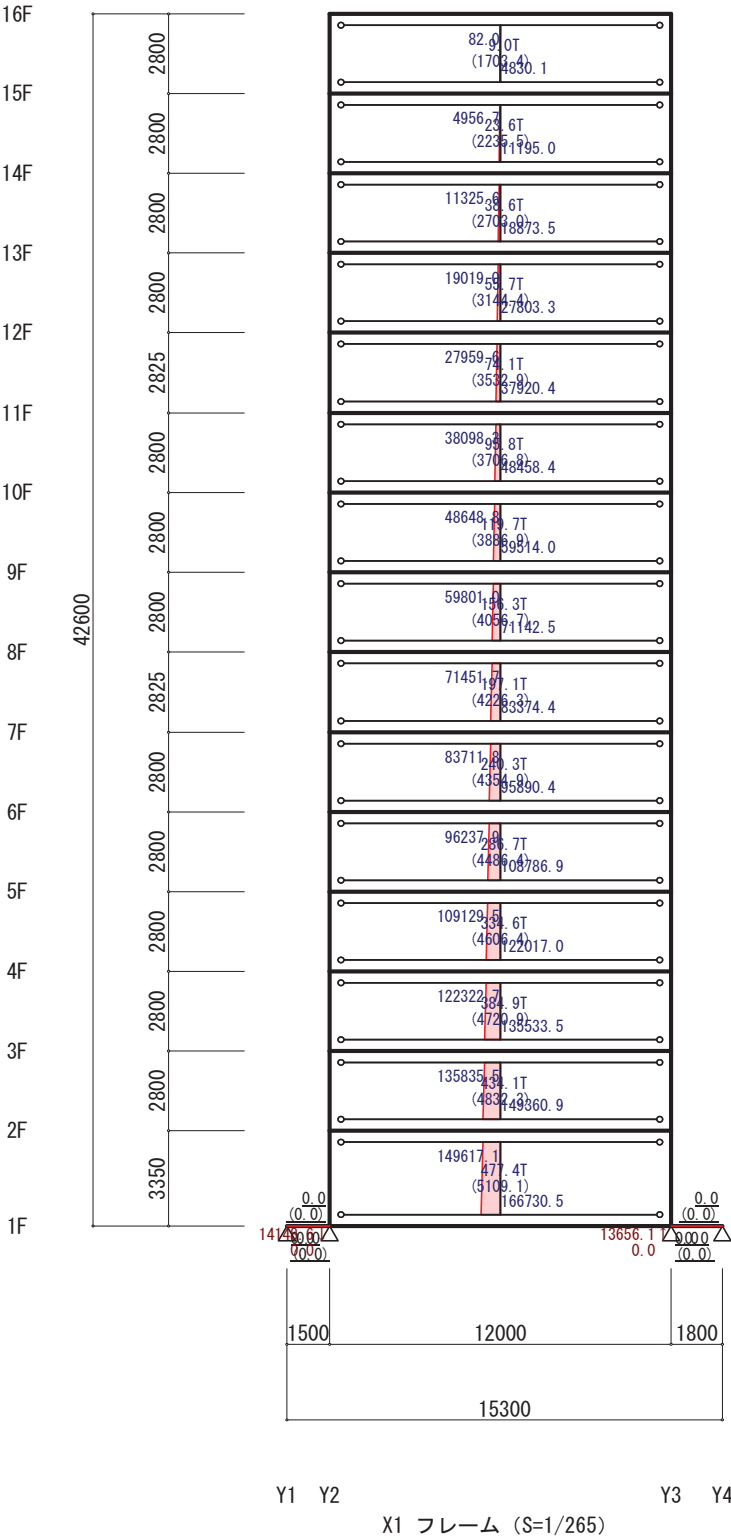


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

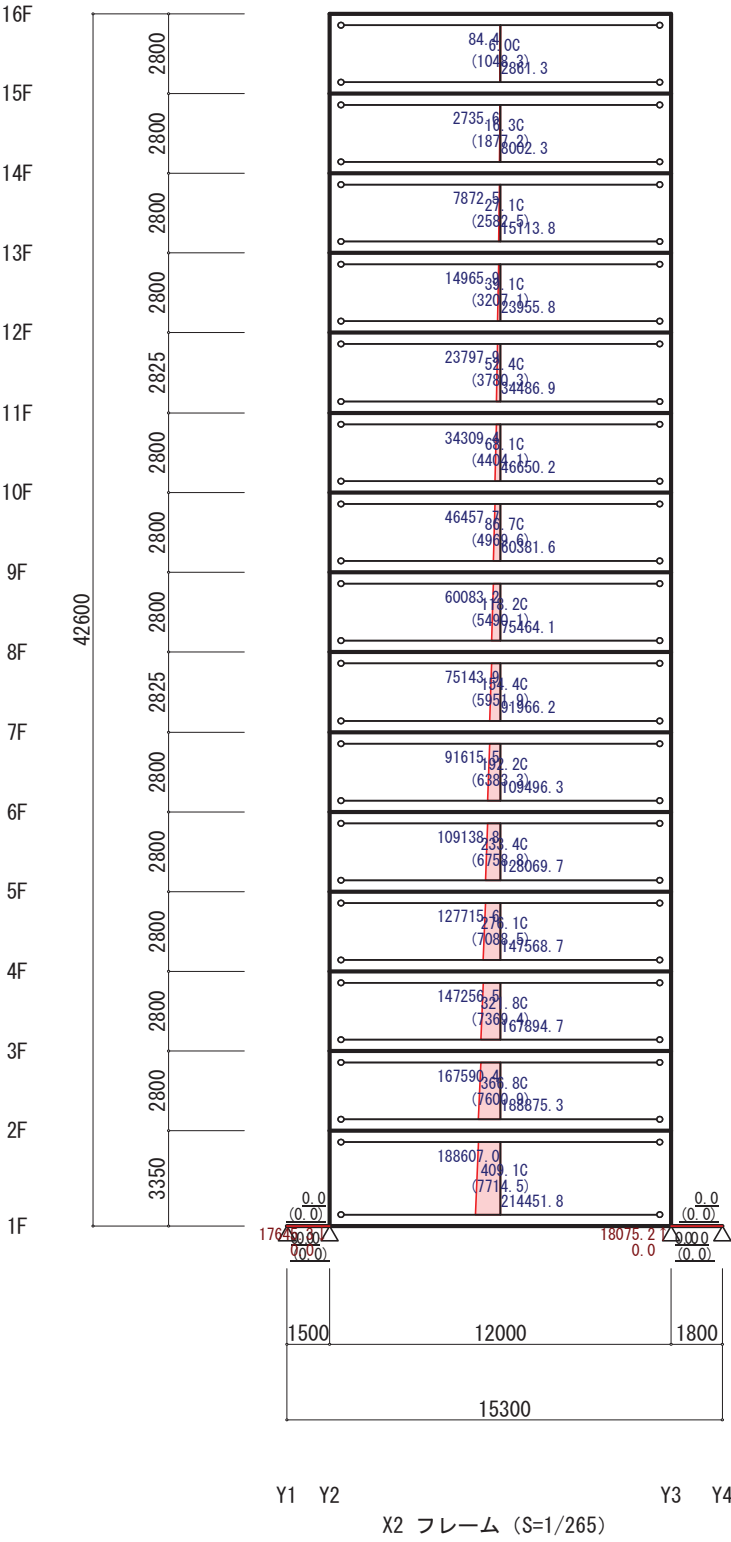


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

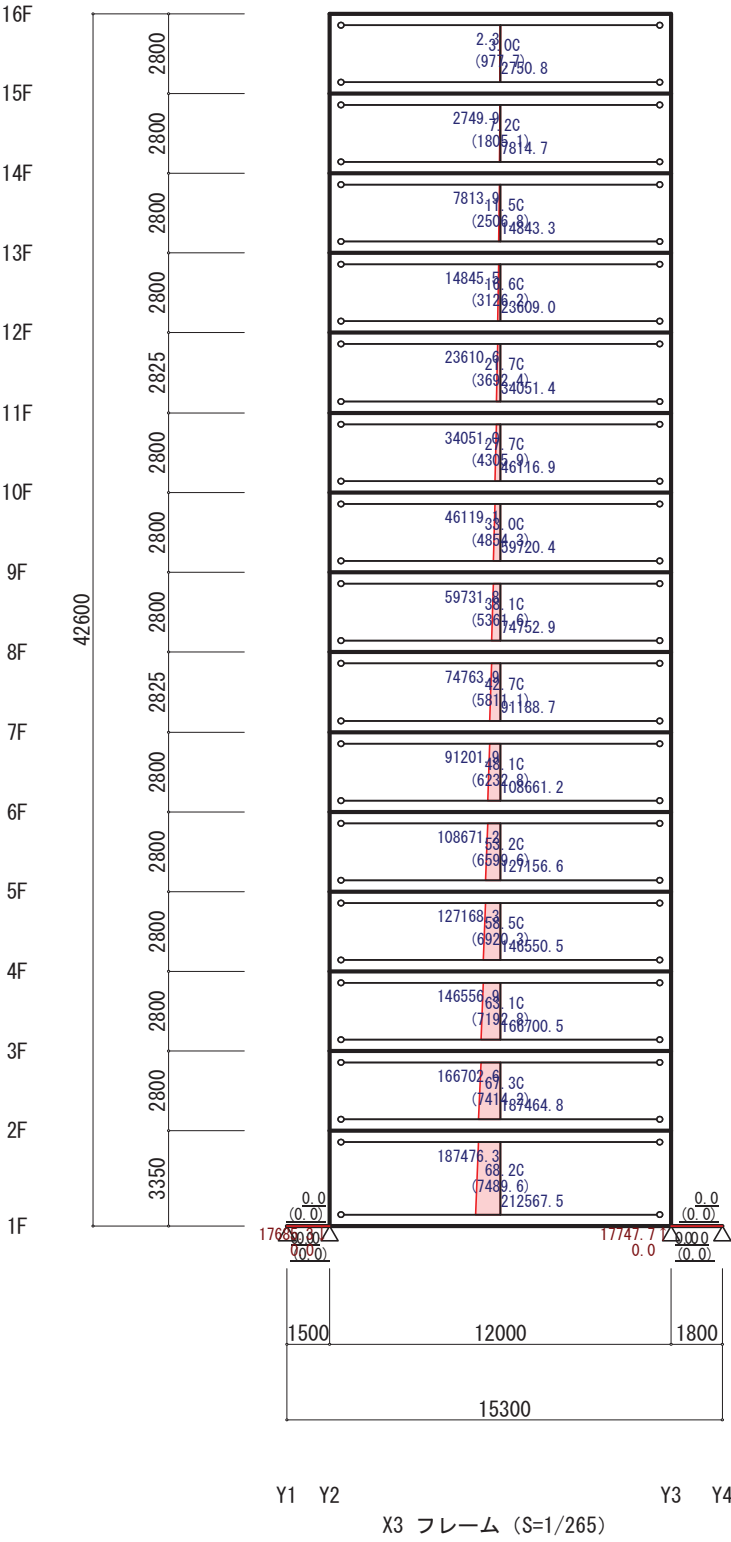


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

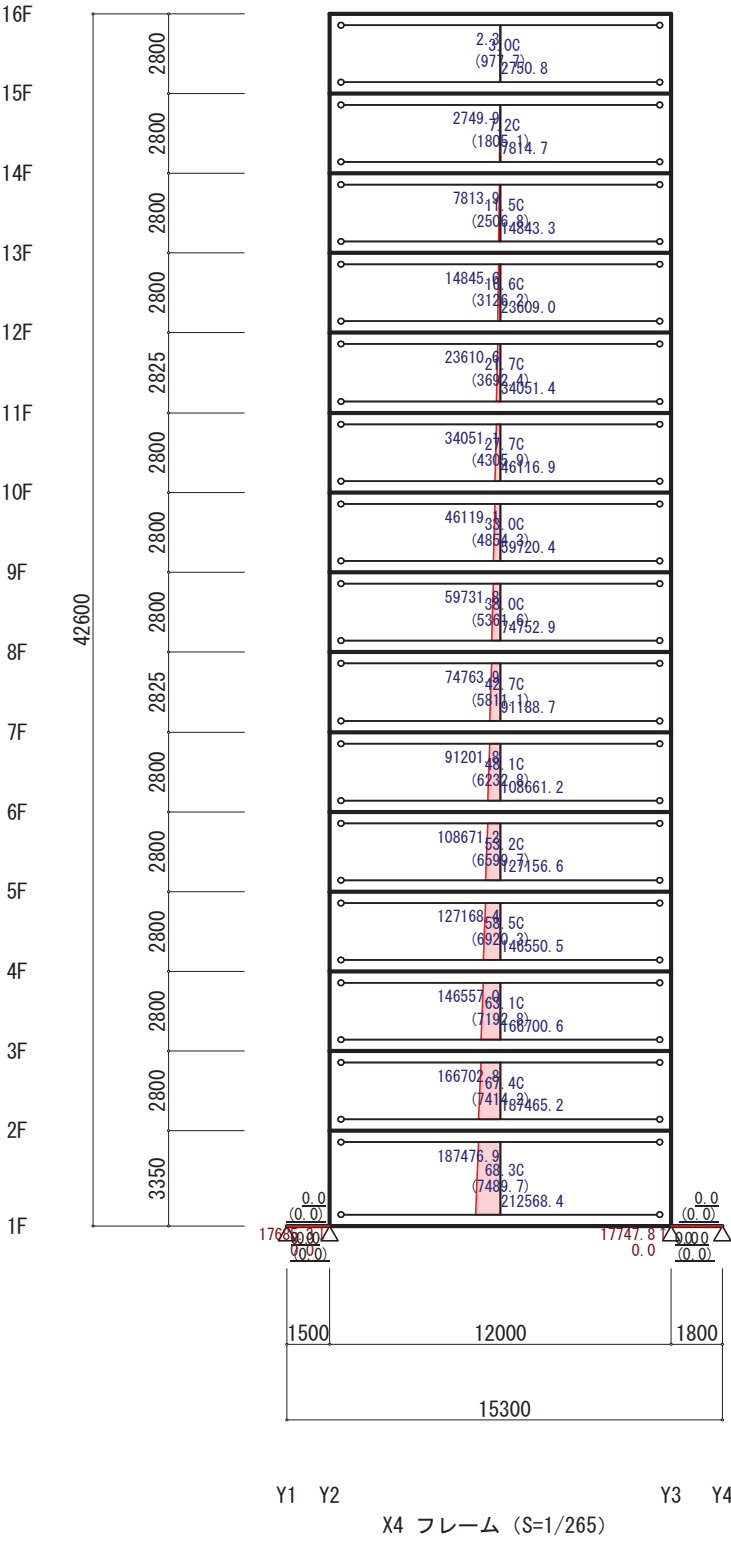


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

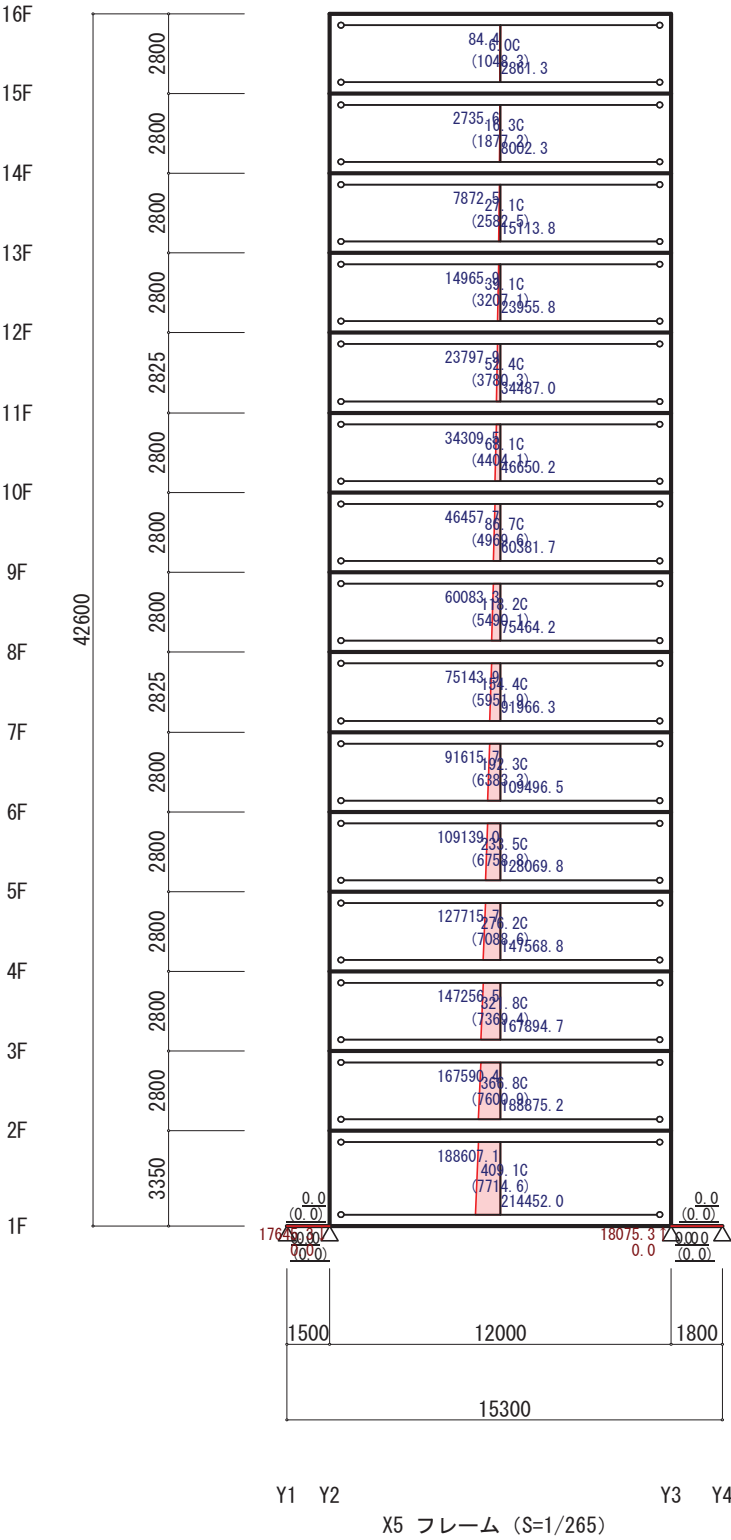


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

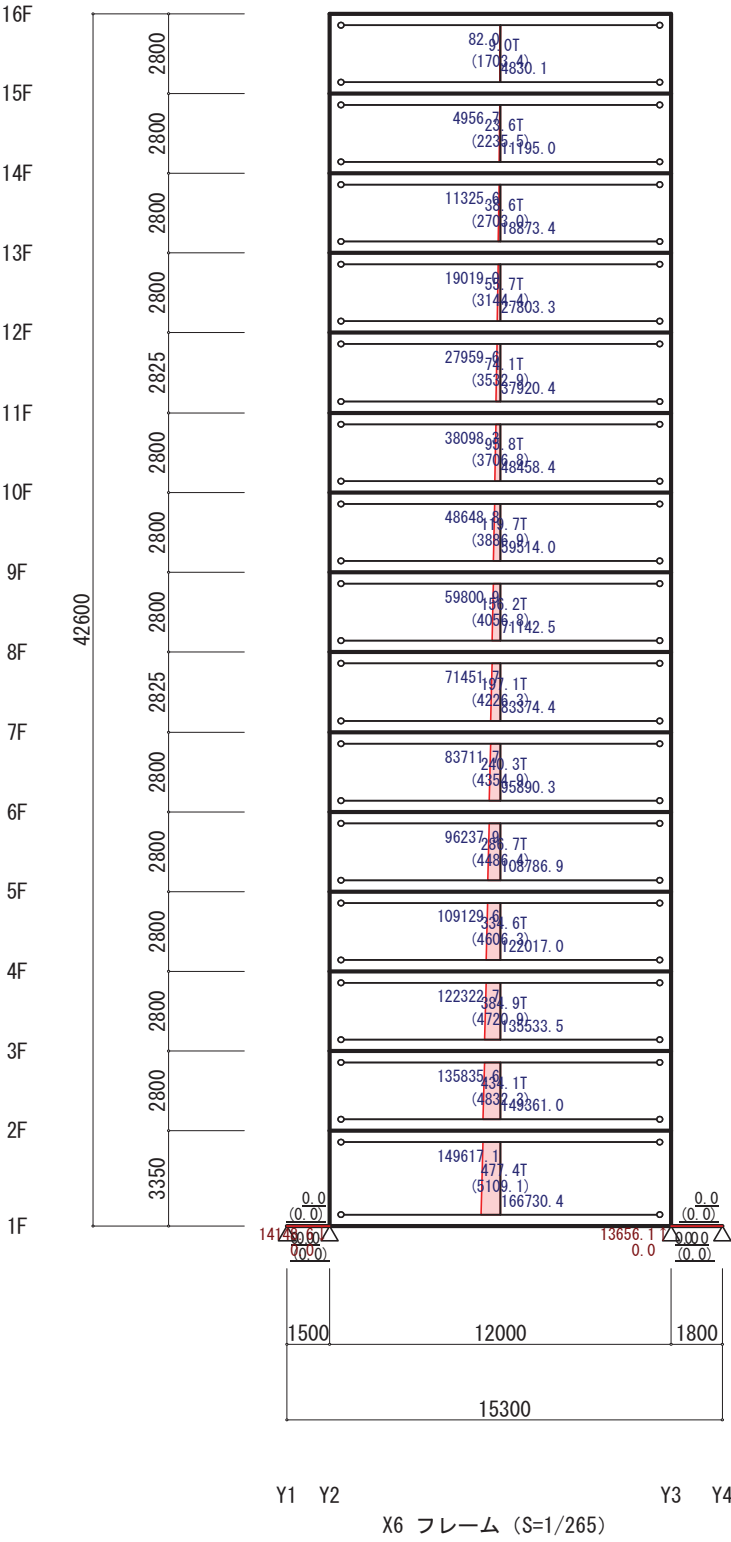


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

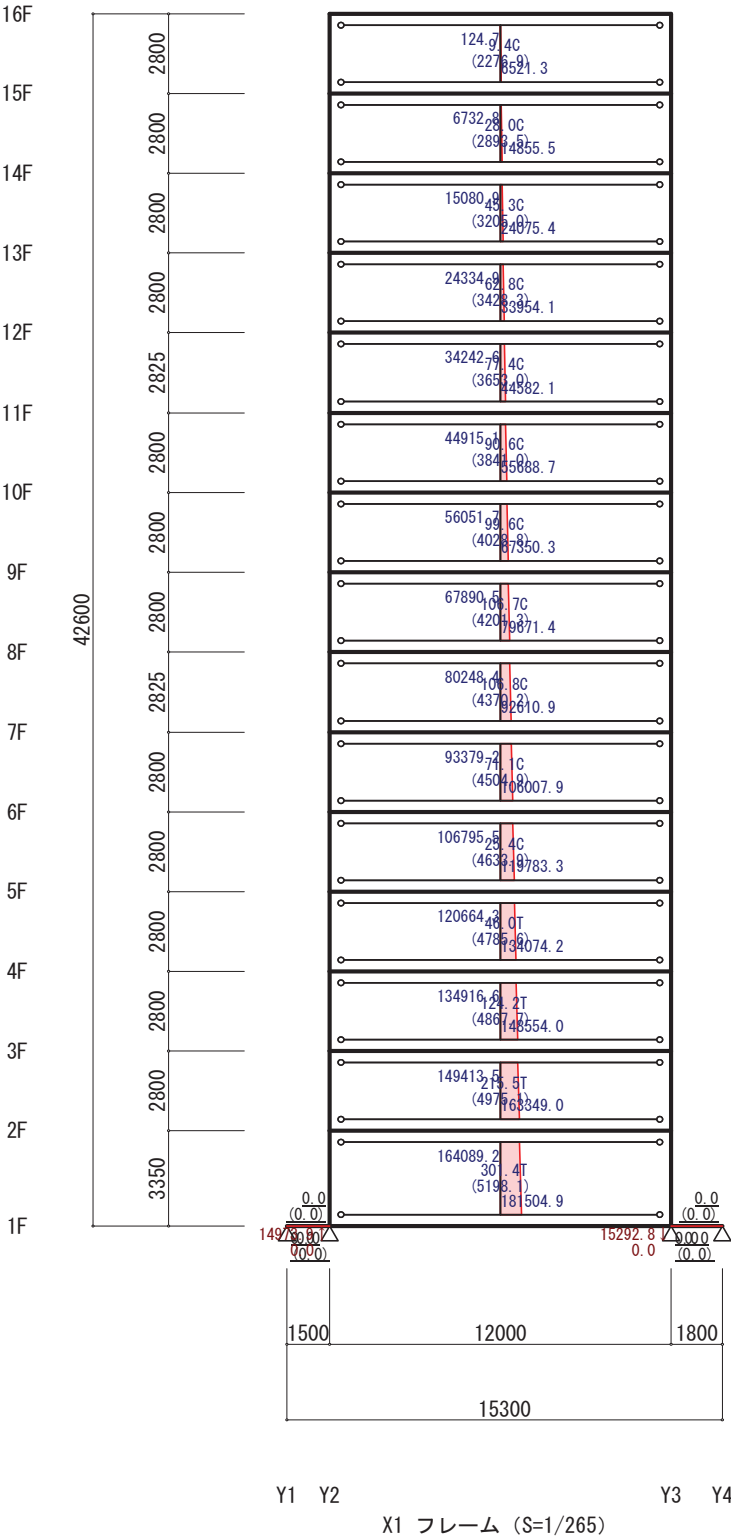


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

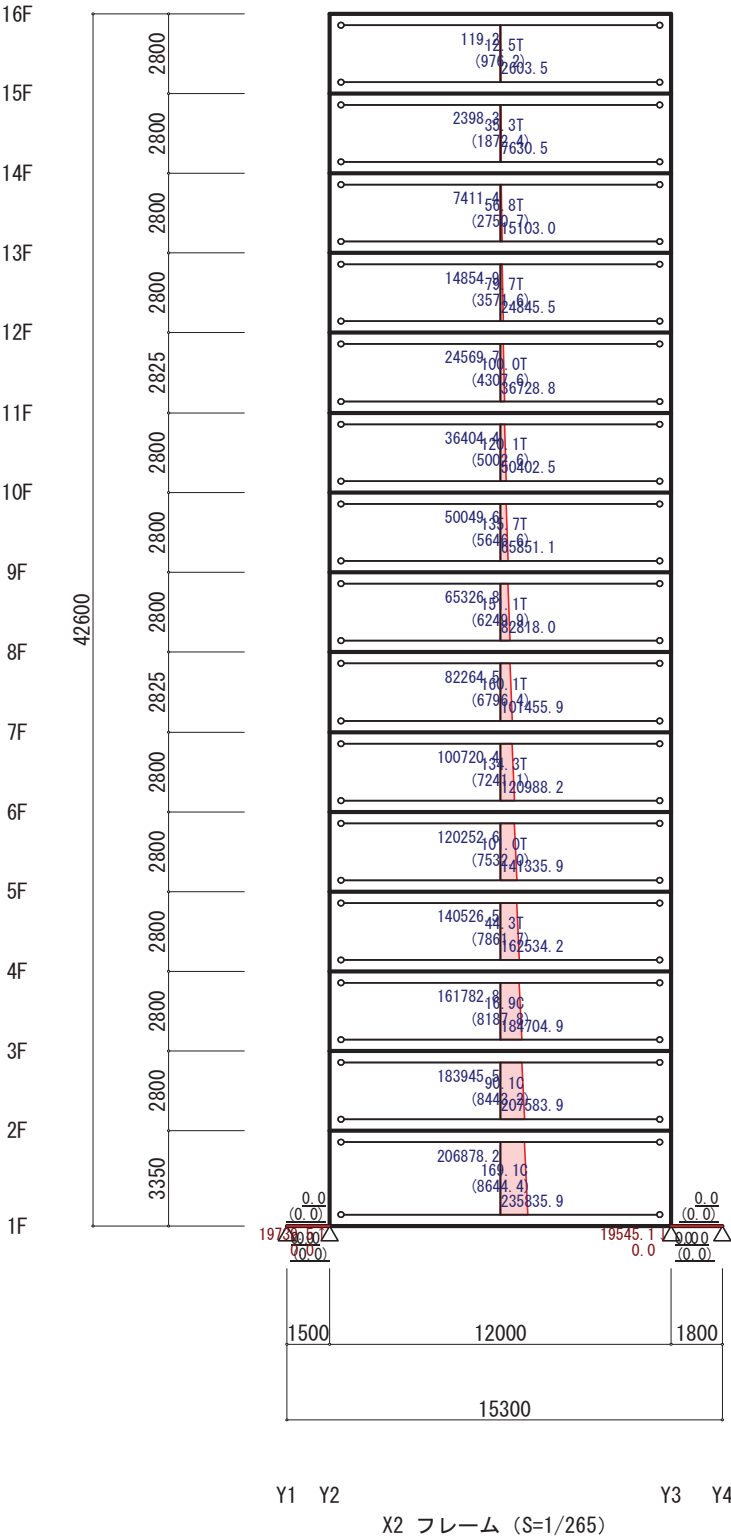


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

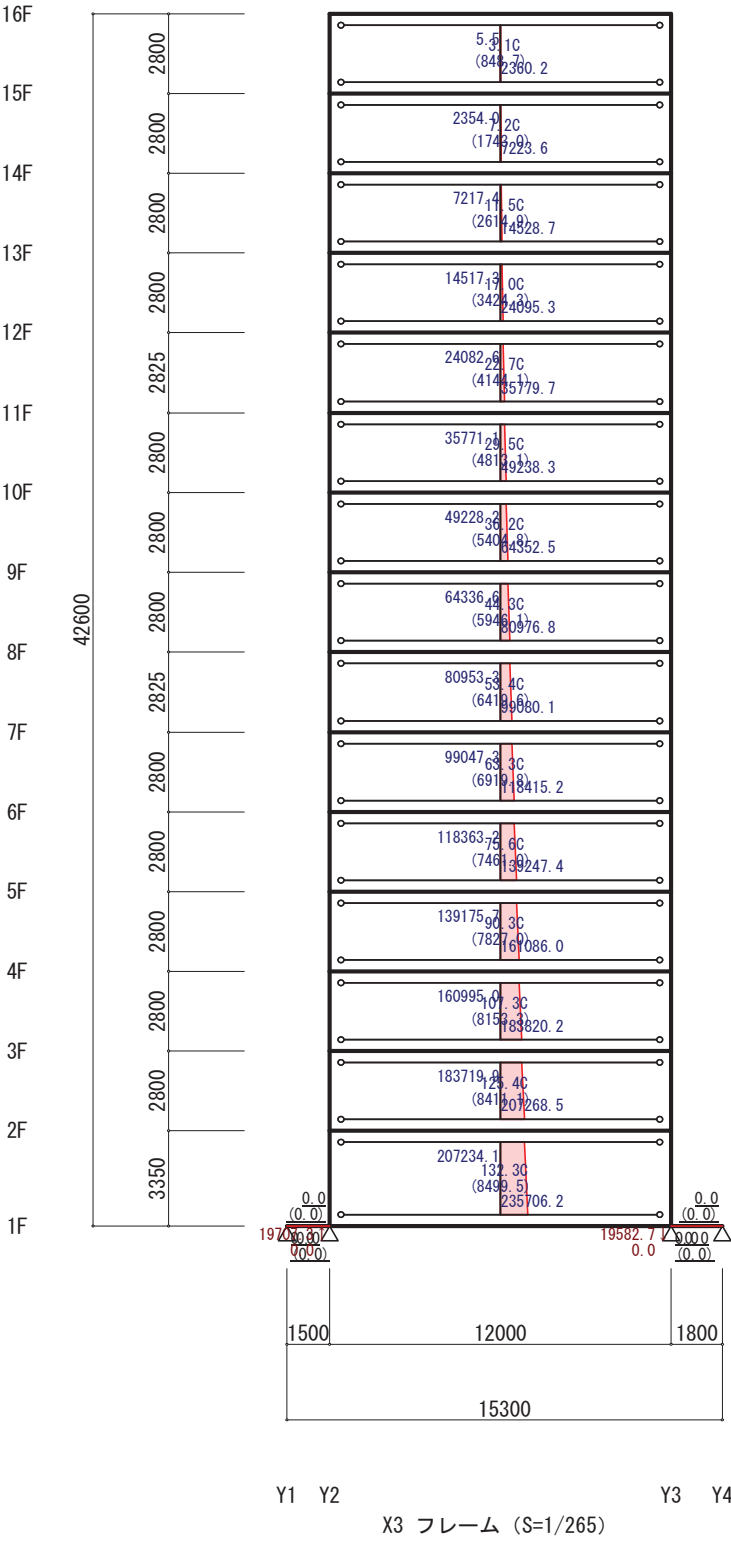


水平荷重時節点応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

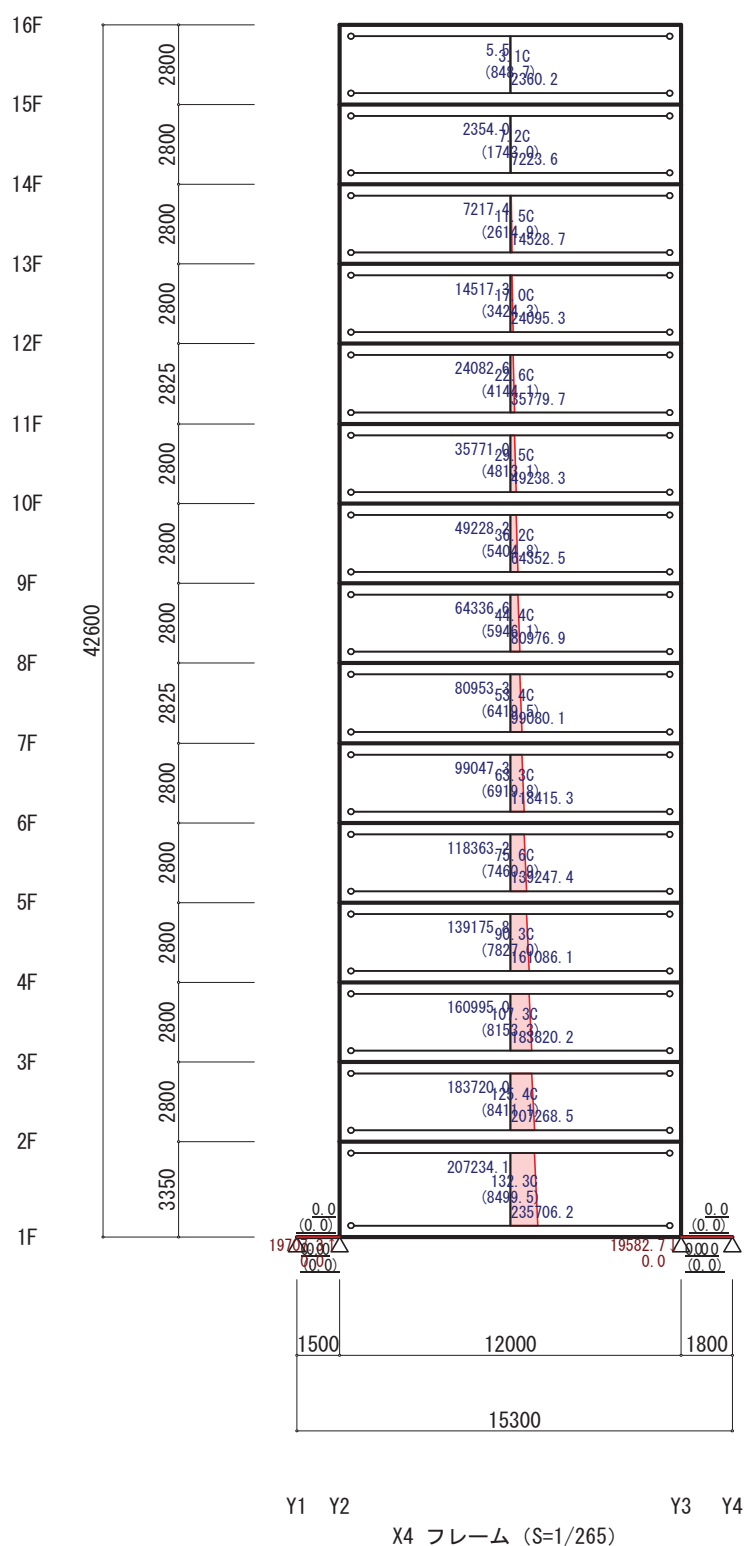


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

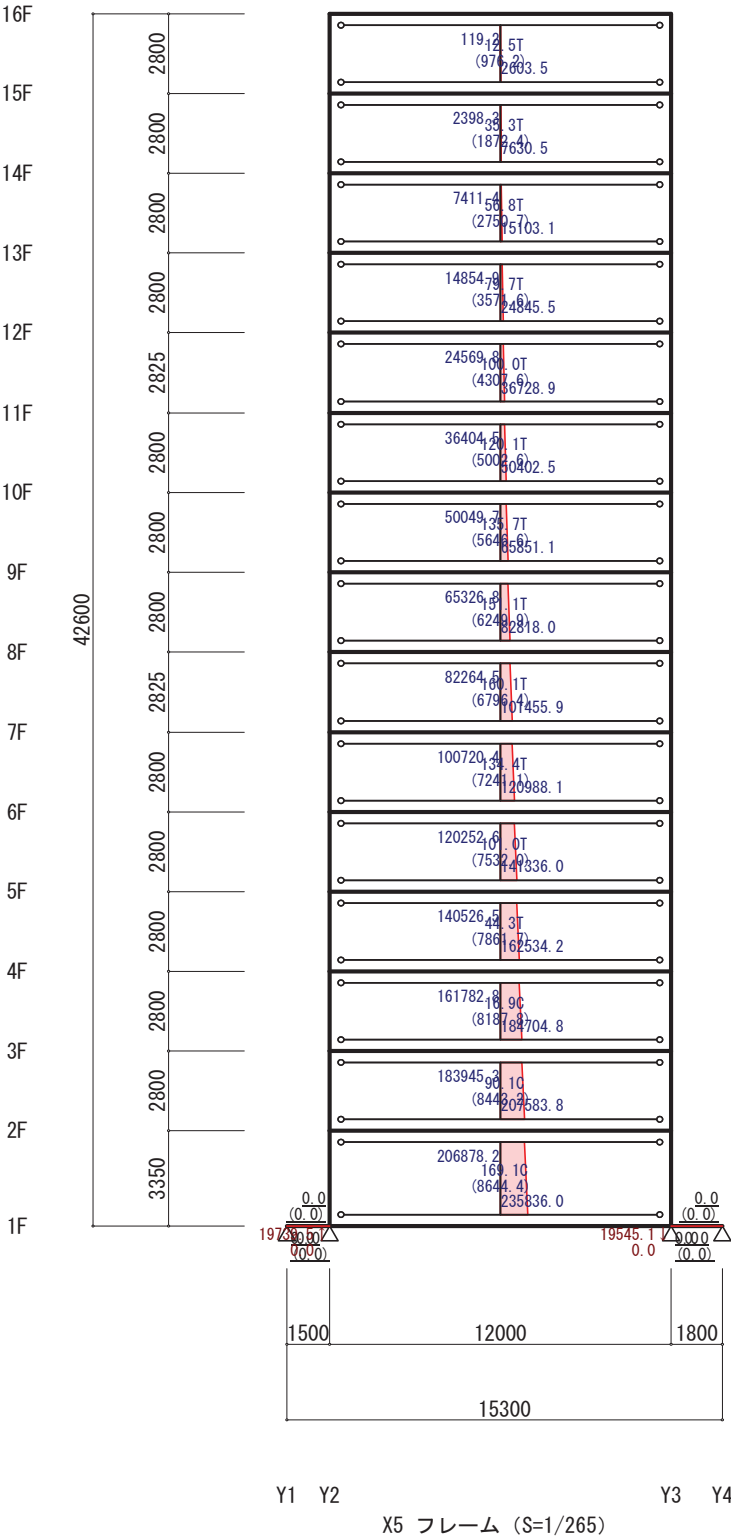


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

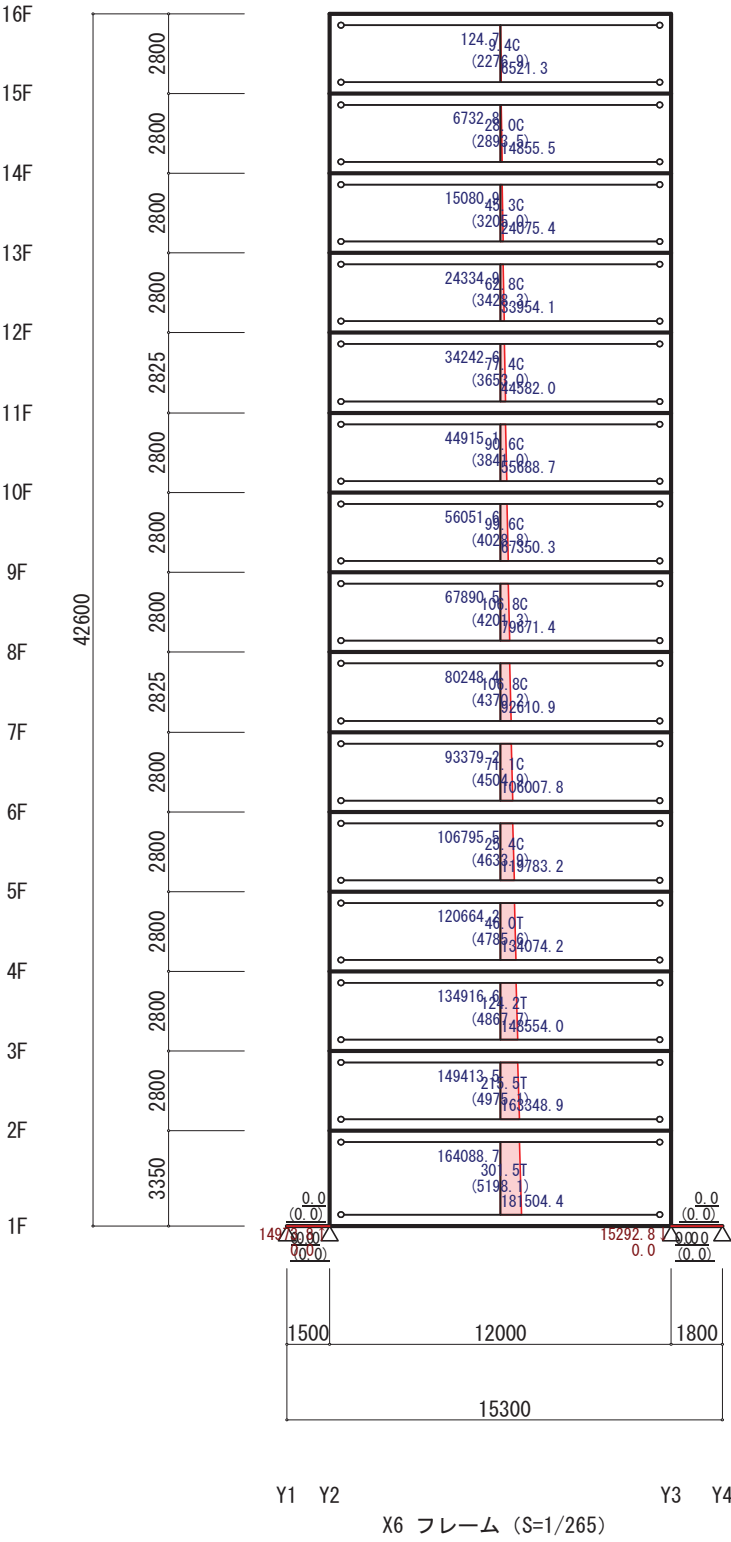

U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

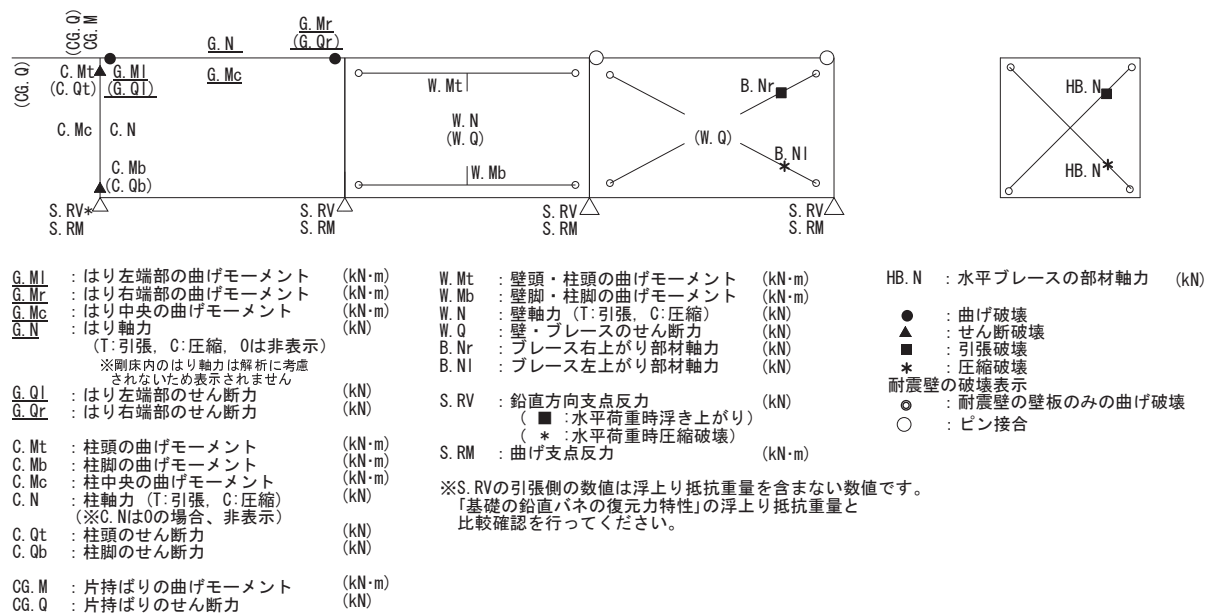


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

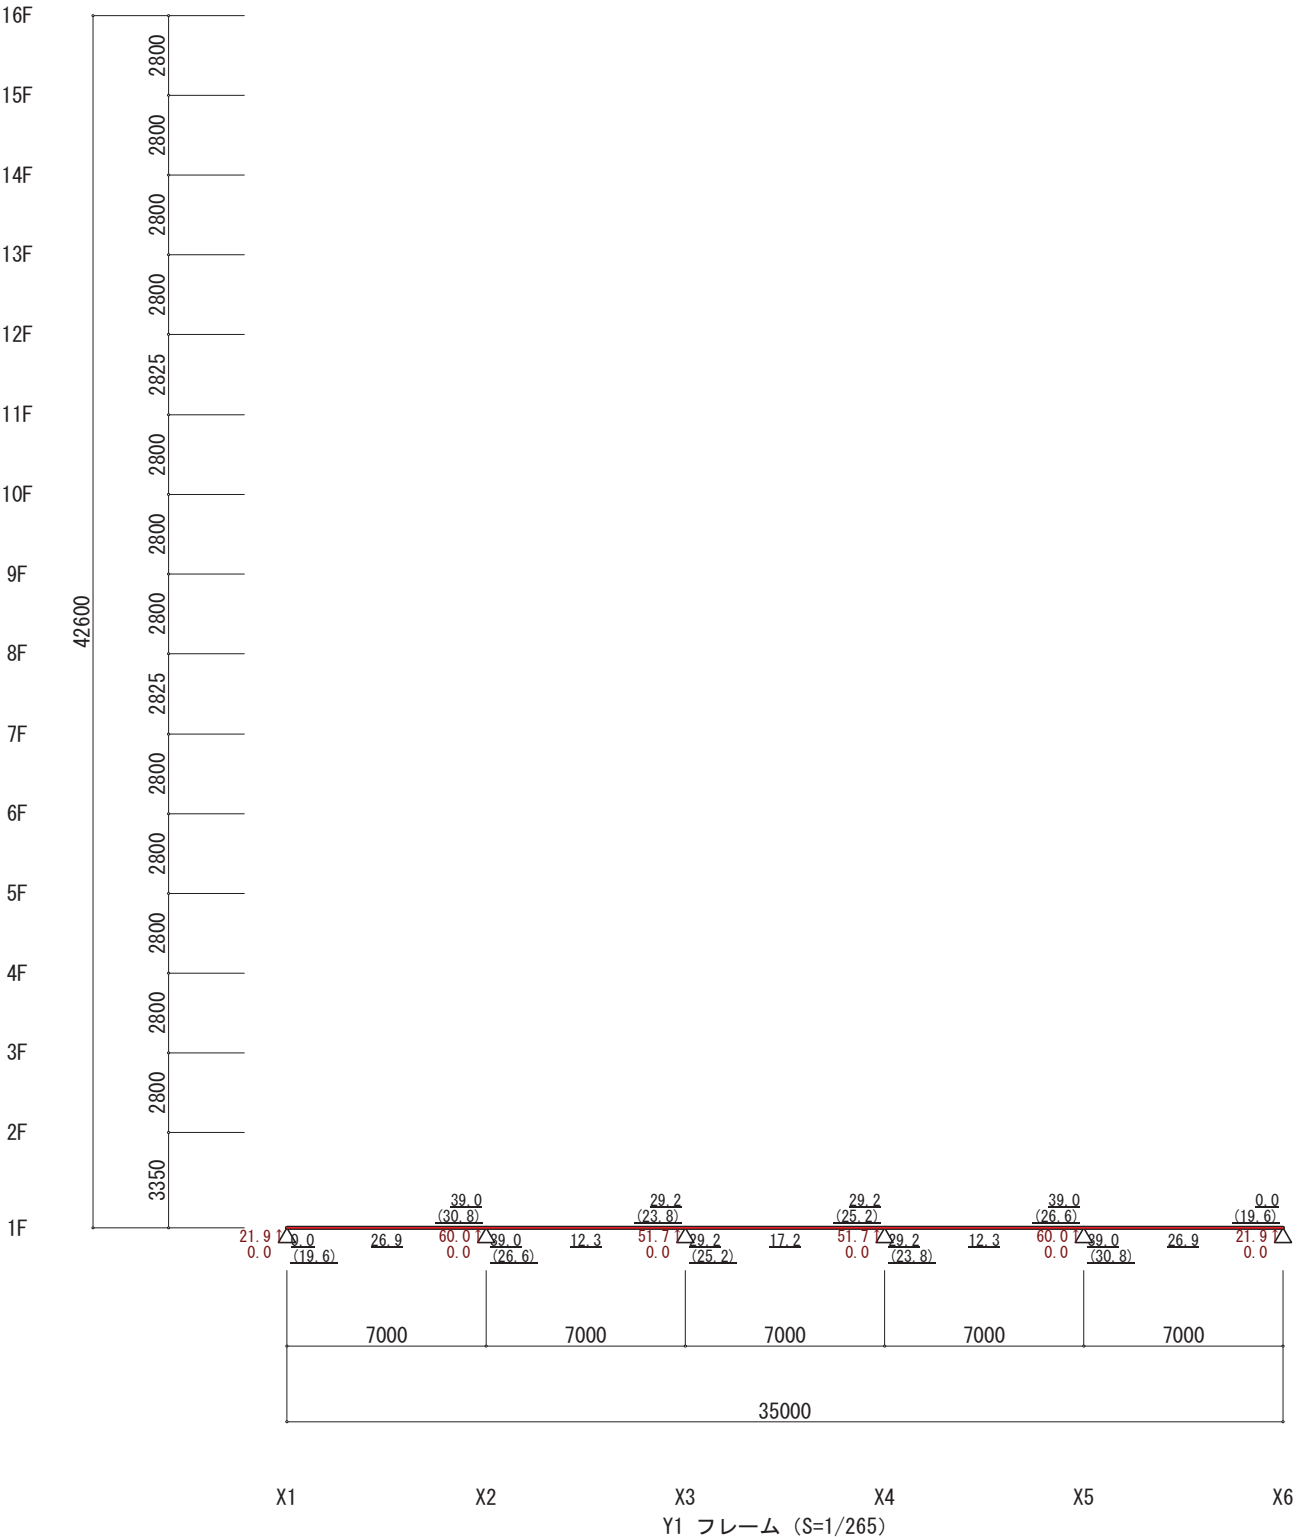


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				445.1 (234.5)		479.1 (240.8)		484.1 (241.7)		481.4 (241.2)		468.9 (238.9)				
16F	408.8 (103.0) 524.7	333.8 (67.3) 48.0	876.7 (467.5) 608.5	333.8 (67.3) 31.1	900.3 (525.5) 604.5	333.8 (67.3) 28.5	904.5 (528.8) 604.5	333.8 (67.3) 29.9	922.0 (448.2) 590.5	333.8 (67.3) 36.1	640.6 (23.8) 589.4	498.6C (23.8)				
15F	1252.9 (169.0) 1067.0	525.3 (136.9) 15.5	1506.5 (682.3) 1081.7	922.3 (244.6) 124.4	1611.9 (787.7) 1141.5	922.3 (244.6) 120.2	1613.4 (791.6) 1141.5	922.3 (244.6) 120.2	1428.5 (587.9) 123.5	525.3 (136.9) 3.6	1449.0 (274.3) 1141.5	1052.7C (274.3)				
14F	1357.6 (374.3) 945.9	525.3 (136.9) 3.7	1622.9 (851.2) 590.5	922.3 (244.6) 103.5	1715.0 (908.8) 1504.2	922.3 (244.6) 99.3	1715.1 (912.7) 1504.2	922.3 (244.6) 99.3	1582.7 (840.0) 128.9	525.3 (136.9) 22.3	1624.7 (447.9) 1669.5	1462.1C (447.9)				
13F	1577.1 (547.9) 974.4	1084.2 (281.0) 128.7	1902.7 (1006.4) 591.5	922.3 (244.6) 96.7	1925.9 (1008.6) 2026.3	922.3 (244.6) 92.0	1925.3 (1012.2) 2026.3	922.3 (244.6) 93.8	1954.5 (1046.2) 2073.4	1084.2 (281.0) 105.3	1760.9 (582.4) 2143.9	1851.2C (582.4)				
12F	1367.3 (565.9) 744.8	1084.2 (281.0) 106.4	1794.2 (1195.5) 590.5	922.3 (244.6) 74.5	1837.4 (1343.7) 2503.2	922.3 (244.6) 71.1	1835.4 (1344.3) 2503.2	922.3 (244.6) 71.8	1820.6 (1205.0) 2533.9	1084.2 (281.0) 84.0	1599.4 (623.9) 2563.1	2424.2C (623.9)				
11F	1105.7 (615.4) 428.8	1084.2 (281.0) 76.4	1887.5 (1349.6) 527.5	922.3 (244.6) 79.0	2191.1 (1634.4) 2865.6	922.3 (244.6) 79.0	2187.8 (1634.4) 3125.5	922.3 (244.6) 79.0	1910.1 (1355.7) 3045.6	1084.2 (281.0) 73.6	1340.9 (708.8) 3153.8	2924.2C (708.8)				
10F	698.1 (692.8) 64.0	1084.2 (281.0) 73.6	1608.6 (1523.8) 506.5	922.3 (244.6) 79.0	1889.3 (1664.3) 3205.5	922.3 (244.6) 79.0	1887.1 (1663.1) 3625.6	922.3 (244.6) 79.0	1627.4 (1536.4) 3535.6	1084.2 (281.0) 73.6	843.8 (796.5) 3743.8	3457.4C (796.5)				
9F	720.0 (837.8) 180.6	1639.3 (516.9) 79.0	1584.3 (1645.7) 345.5	922.3 (244.6) 79.0	1528.2 (1624.0) 3765.6	922.3 (244.6) 79.0	1529.4 (1623.3) 4145.6	922.3 (244.6) 79.0	1571.8 (1646.9) 4055.6	1639.3 (516.9) 79.0	758.6 (947.5) 4225.6	4120.9C (947.5)				
8F	412.7 (862.3) 514.3	1639.3 (516.9) 79.0	1245.3 (1691.2) 196.5	922.3 (244.6) 79.0	1240.7 (1696.8) 4365.6	922.3 (244.6) 79.0	1244.2 (1695.0) 4705.6	922.3 (244.6) 79.0	1230.0 (1691.2) 4575.6	1639.3 (516.9) 79.0	329.4 (981.7) 4778.5	4778.5C (981.7)				
7F	47.3 (856.2) 873.2	1639.3 (516.9) 79.0	803.5 (1665.0) 75.3	922.3 (244.6) 79.0	785.5 (1669.3) 4945.6	922.3 (244.6) 79.0	791.4 (1669.3) 5365.6	922.3 (244.6) 79.0	786.7 (1669.3) 5085.6	1639.3 (516.9) 79.0	188.2 (956.1) 5215.6	5384.1C (956.1)				
6F	317.0 (879.8) 1262.8	1639.3 (516.9) 101.6	371.6 (1675.9) 95.0	922.3 (244.6) 79.0	386.2 (1700.2) 5575.6	922.3 (244.6) 79.0	392.2 (1699.8) 5955.6	922.3 (244.6) 79.0	388.2 (1699.8) 5675.6	1639.3 (516.9) 79.0	642.2 (1001.4) 5705.6	5981.4C (1001.4)				
5F	740.7 (847.7) 1652.0	1639.3 (516.9) 141.3	165.8 (1612.9) 70.4	922.3 (244.6) 107.2	141.6 (1647.4) 6215.6	922.3 (244.6) 103.3	126.5 (1644.3) 6435.6	922.3 (244.6) 103.3	131.7 (1637.2) 6655.6	1639.3 (516.9) 114.0	1259.1 (911.9) 6145.6	6514.3C (911.9)				
4F	1089.6 (815.5) 1966.2	1639.3 (516.9) 194.6	699.0 (1654.5) 61.4	922.3 (244.6) 165.5	680.5 (1654.4) 6915.6	922.3 (244.6) 162.2	662.6 (1654.4) 7085.6	922.3 (244.6) 161.7	660.9 (1654.5) 6665.6	1639.3 (516.9) 169.6	1764.7 (880.5) 6615.6	7003.8C (880.5)				
3F	1831.4 (917.5) 2817.7	1278.0 (273.6) 108.1	1969.8 (1430.3) 132.3	922.3 (244.6) 83.8	1941.7 (1575.5) 7665.6	922.3 (244.6) 81.0	1917.5 (1572.8) 7765.6	922.3 (244.6) 81.2	1932.2 (1388.4) 7735.6	1278.0 (273.6) 88.7	2543.1 (1231.7) 7065.6	7517.7C (1231.7)				
2F	3038.9 (918.5)	1117.3 (306.1)	131.4	3452.2 (2477.2)	922.3 (244.6)	134.7	3689.1 (2321.7)	922.3 (244.6)	132.1	3628.9 (2266.3)	922.3 (244.6)	128.6	3266.1 (2467.0)	1117.3 (306.1)	134.3	4605.7 (1495.4)
1F	2549.6 0.0	4632.1 (1506.8)	153.2	9366.0 0.0	3597.0 (1235.0)	38.0	8970.3 0.0	4335.9 (1381.6)	301.7	8658.2 0.0	4101.3 (1167.1)	651.4	7525.3 0.0	4812.5 (1977.5)	949.1	14046.1 0.0
					7000		7000		7000		7000		7000		7000	


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

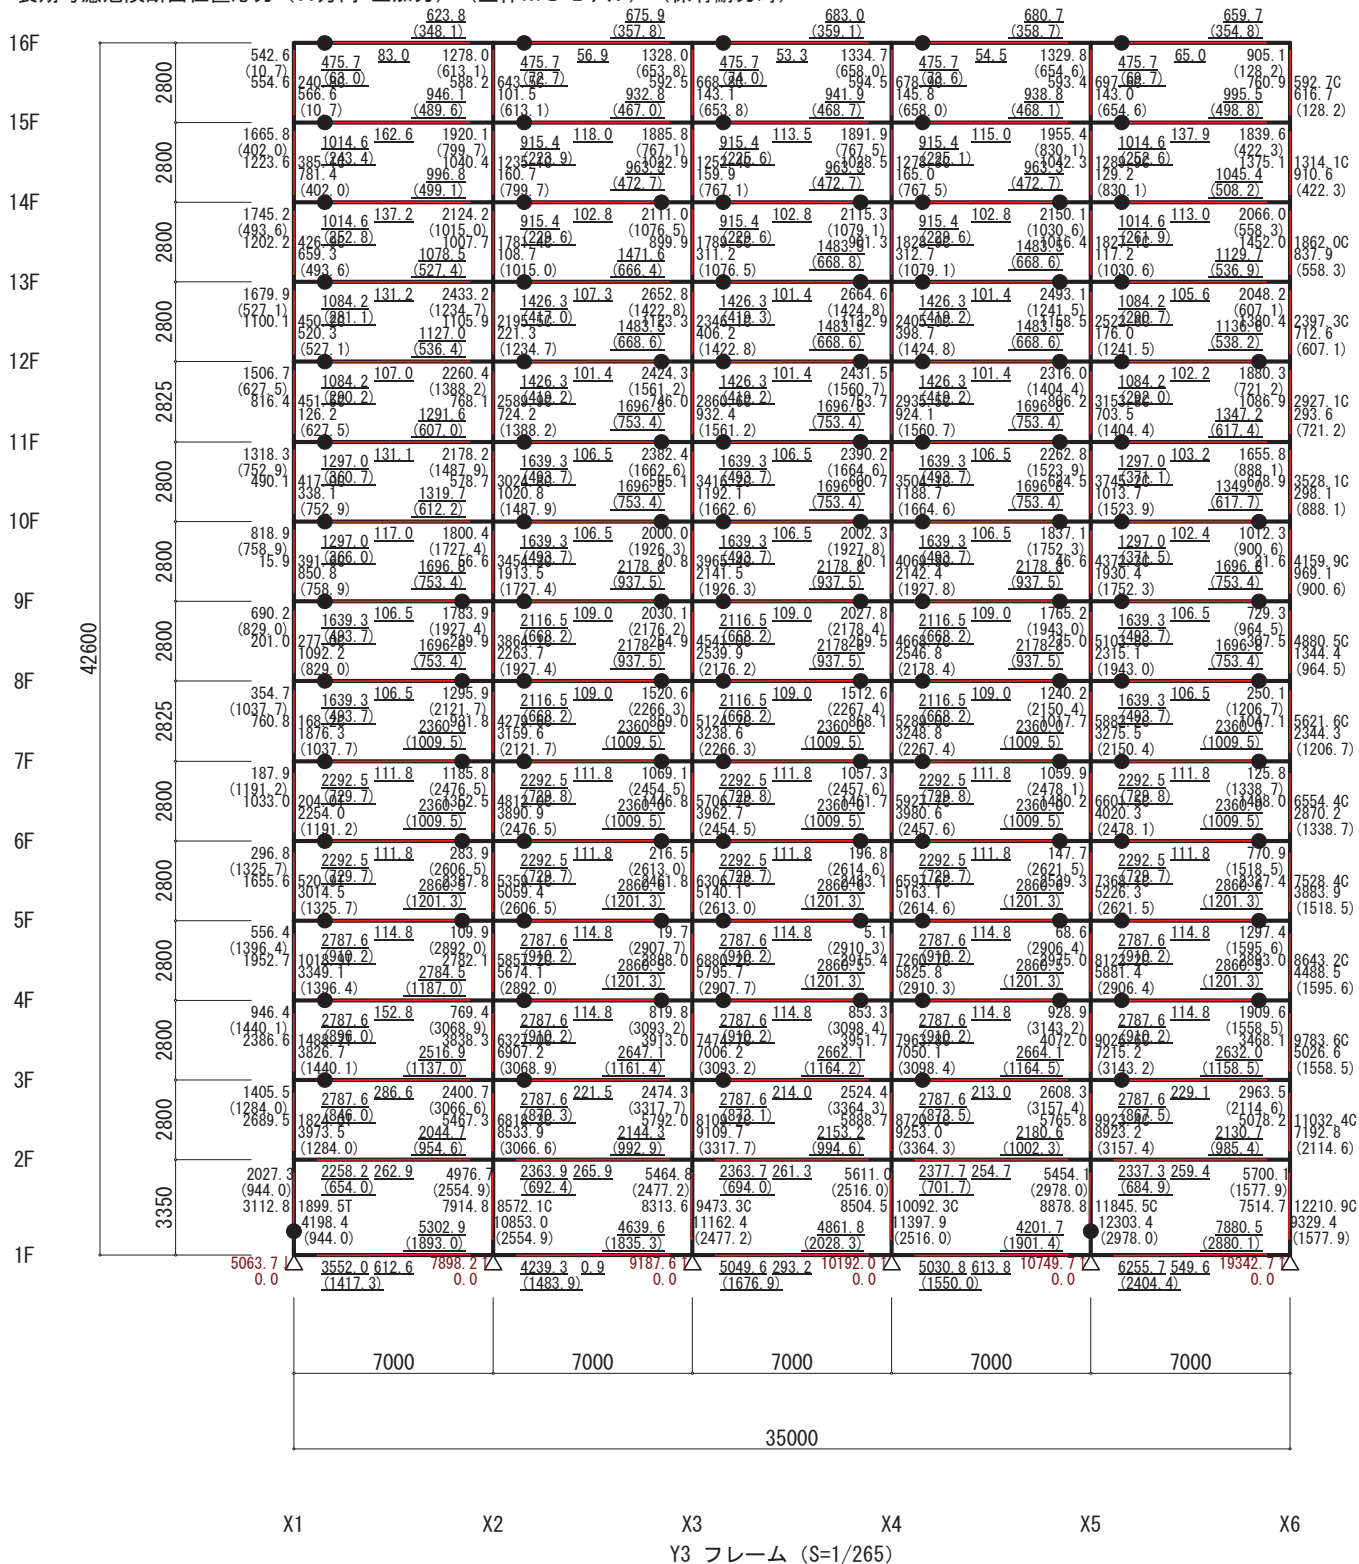

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

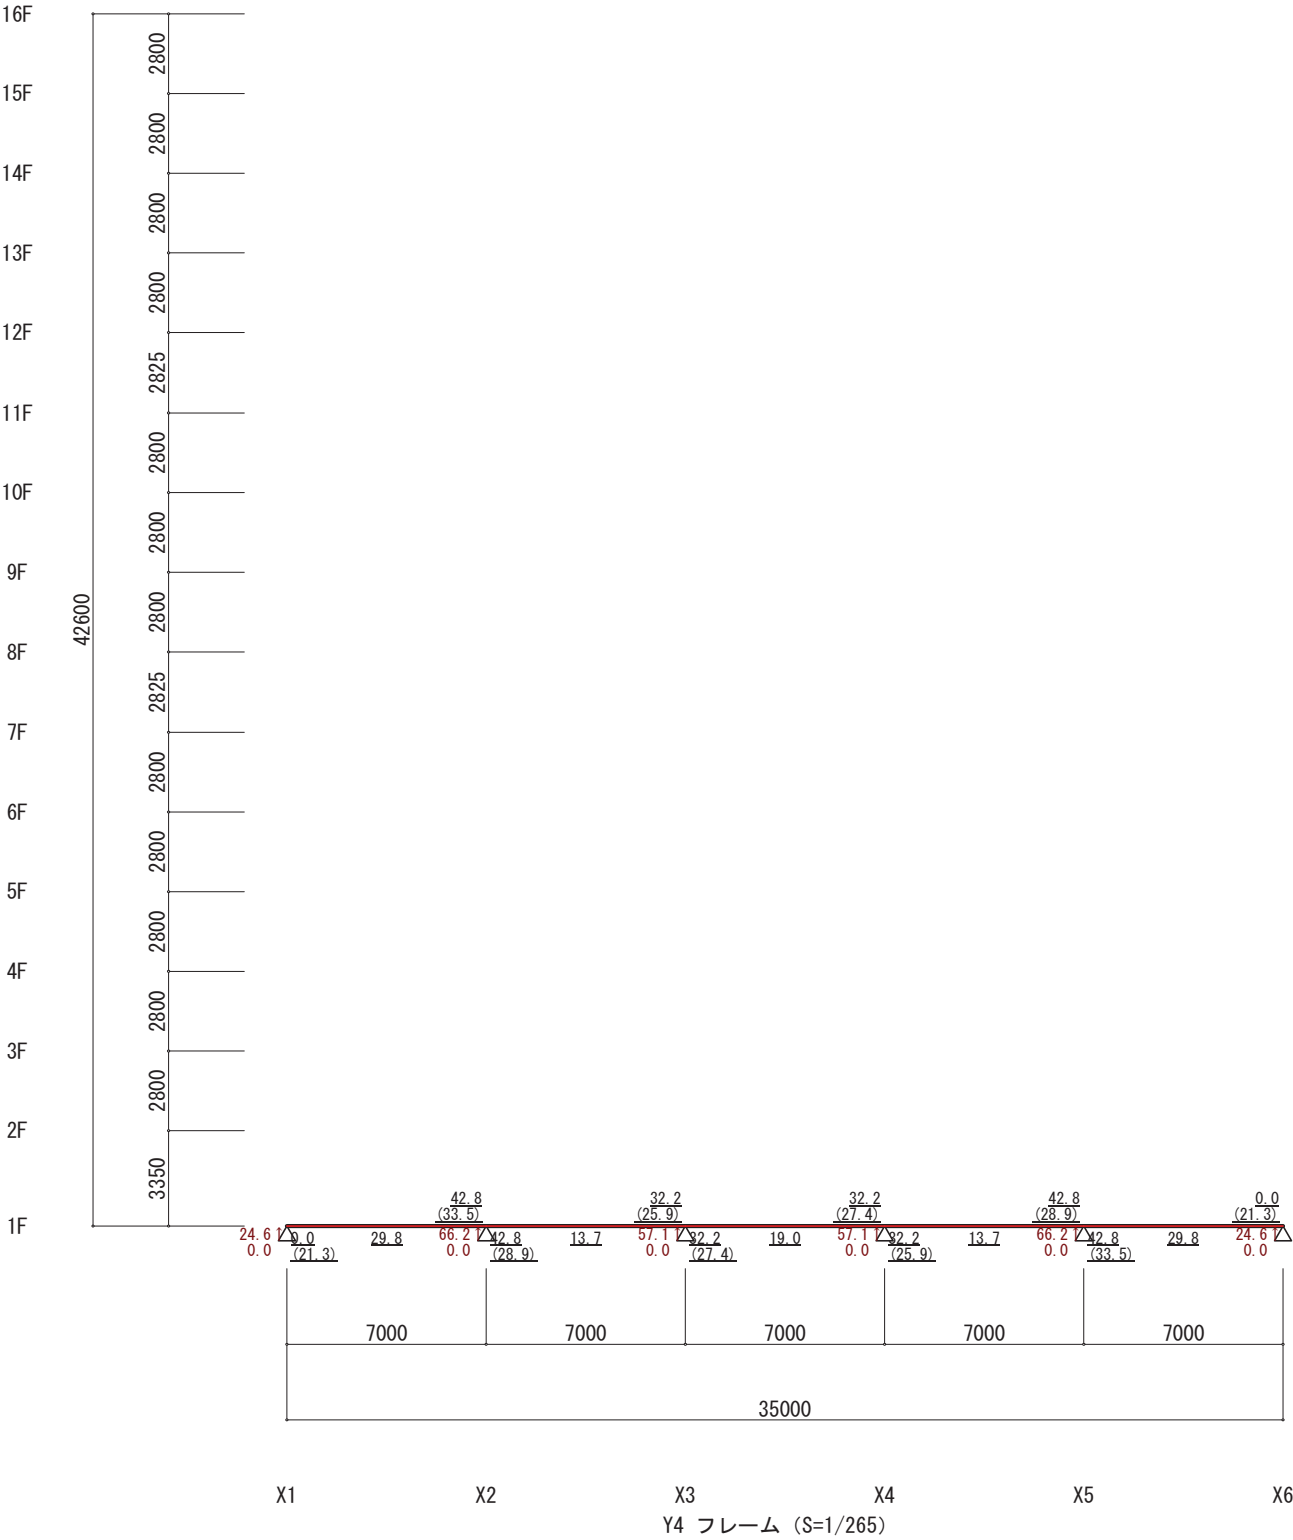

長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

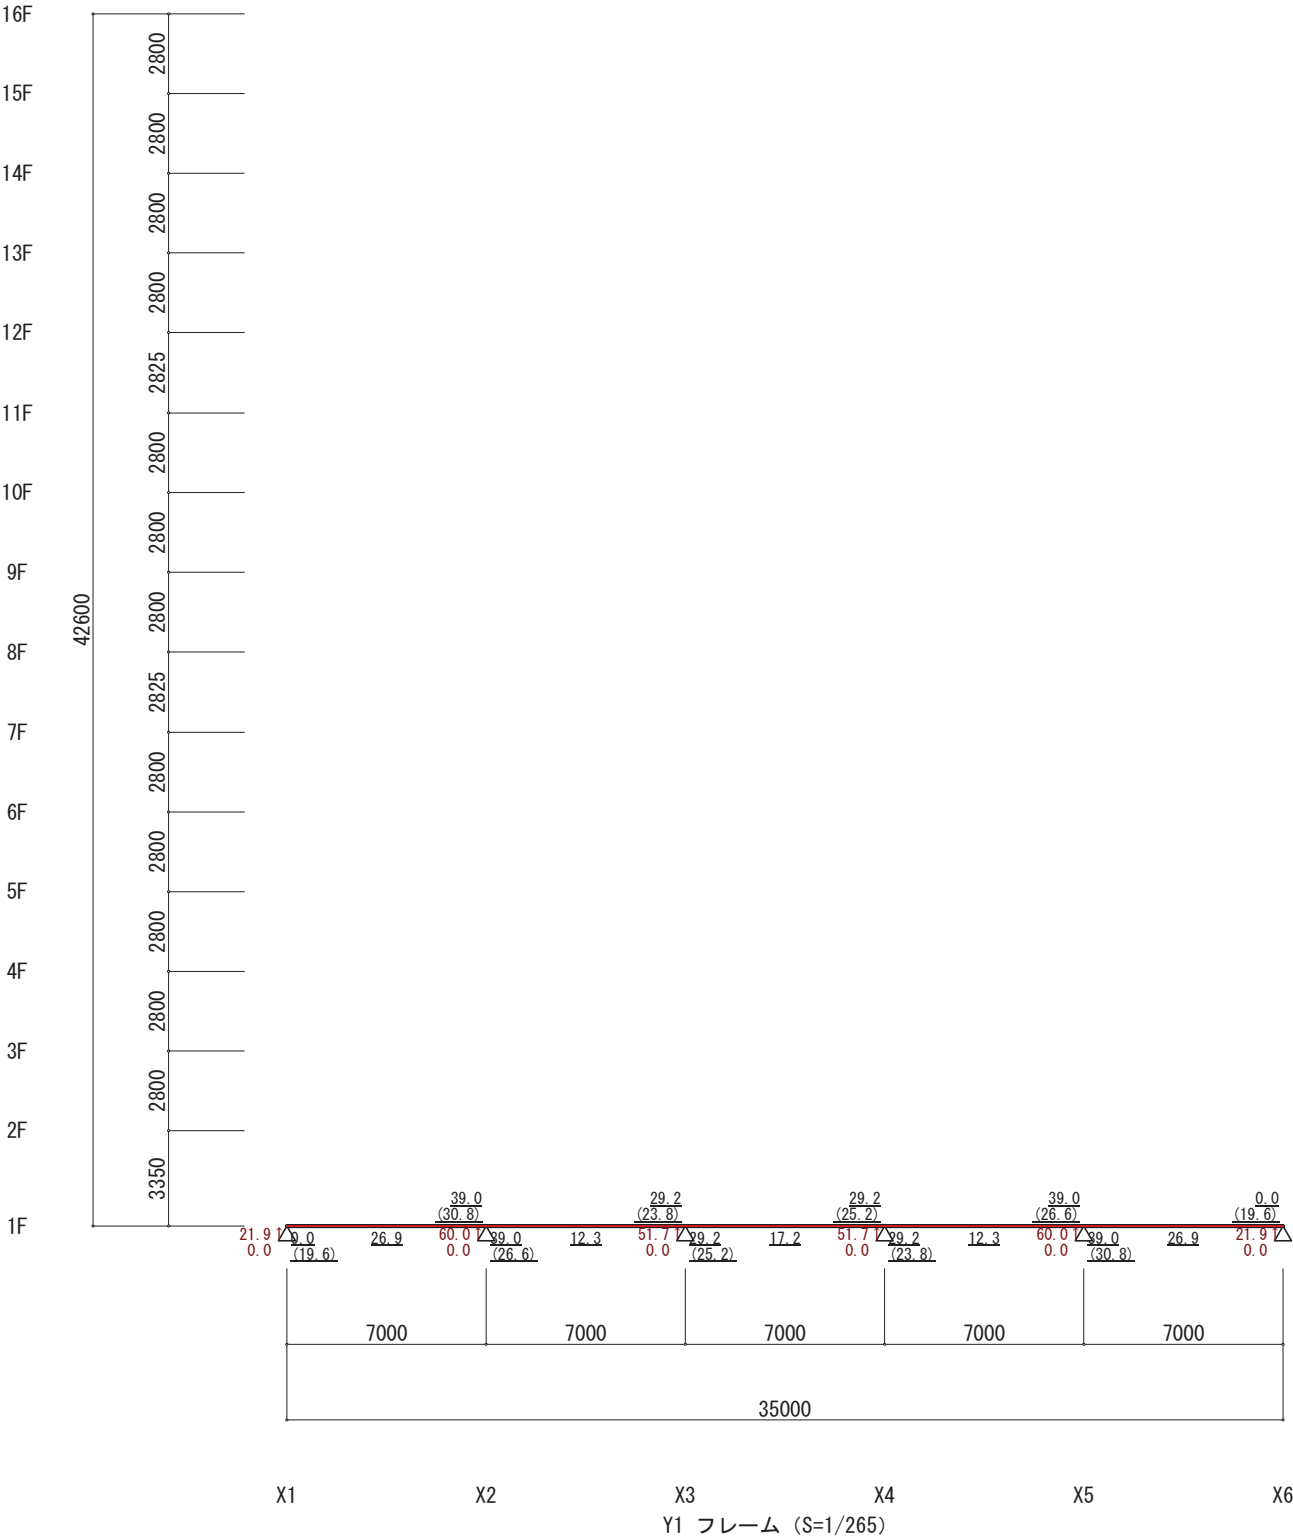


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)										
		333.8 (55.7)		333.8 (57.9)		333.8 (58.5)		333.8 (57.3)		
16F	2800	640.6 (23.8) 613.8	468.9 (23.8) 498.0	36.1 (145.9) 525.8	922.0 (448.2) 584.8	481.4 (241.2) 88.4	29.9 (448.2) 38.4	904.5 (529.8) 922.9	484.1 (241.7) 88.7	28.5 (246.2) 922.9
15F	2800	1449.0 (274.3) 1147.2	722.1 (311.8) 1052.7	3.6 (152.8) 845.4	1428.5 (587.9) 135.3	871.5 (412.1) 135.3	120.2 (791.6) 128.4	1613.4 (912.7) 128.4	871.4 (412.1) 128.4	120.2 (787.7) 128.4
14F	2800	1624.7 (447.9) 1132.0	759.4 (318.7) 1462.1	22.3 (840.0) 683.4	1582.7 (840.0) 1084.9	913.3 (419.8) 283.3	99.3 (912.7) 840.0	1715.1 (912.7) 313.8	913.2 (419.7) 1590.0	99.3 (908.8) 283.3
13F	2800	1760.9 (582.4) 1120.3	1068.1 (480.3) 195.2	105.3 (1046.2) 479.6	1954.5 (1046.2) 1084.9	1091.2 (484.5) 341.9	93.8 (1012.2) 1046.2	1925.3 (1012.2) 1084.9	1094.8 (485.1) 301.6	92.0 (1008.6) 301.6
12F	2825	1599.4 (623.9) 913.1	1110.8 (488.1) 242.2	84.0 (1205.0) 226.9	1820.6 (1205.0) 1084.9	1135.1 (492.5) 830.4	71.8 (1344.3) 1205.0	1835.4 (1344.3) 1639.9	1136.6 (492.5) 1121.9	71.1 (1343.7) 1121.9
11F	2800	1340.9 (708.8) 561.2	1136.6 (495.2) 218.4	73.6 (1355.7) (708.8)	1910.1 (1355.7) 1084.9	1696.8 (708.8) 1004.6	79.0 (1634.1) 1355.7	2187.8 (1634.1) 1639.9	1696.8 (708.8) 1325.5	79.0 (1634.1) 1639.9
10F	2800	843.8 (796.5) 32.4	1136.6 (495.2) 305.8	73.6 (1536.4) 68.6	1627.4 (1536.4) 1639.9	1696.8 (708.8) 374.7	79.0 (1663.1) 1639.9	1887.1 (1663.1) 1639.9	1696.8 (708.8) 353.7	79.0 (1663.1) 1639.9
9F	2800	758.6 (947.5) 259.9	1696.8 (708.8) 412.6	79.0 (1646.9) 278.5	1571.8 (1646.9) 1639.9	1696.8 (708.8) 169.0	79.0 (1623.3) 1639.9	1529.4 (1623.3) 1639.9	1696.8 (708.8) 169.0	79.0 (1623.3) 1639.9
8F	2825	329.4 (987.7) 732.4	1696.8 (708.8) 477.6	79.0 (1691.2) 704.3	1230.0 (1691.2) 1639.9	1696.8 (708.8) 477.6	79.0 (1695.0) 2406.2	1244.2 (1695.0) 1639.9	1696.8 (708.8) 457.7	79.0 (1696.0) 1639.9
7F	2800	188.2 (956.1) 1216.0	1696.8 (708.8) 538.7	79.0 (1669.1) 2243.8	786.7 (1669.1) 1639.9	1696.8 (708.8) 2801.8	79.0 (1669.1) 1639.9	791.4 (1669.1) 1639.9	1696.8 (708.8) 2797.7	79.0 (1669.1) 1639.9
6F	2800	642.2 (1001.4) 1718.4	1696.8 (708.8) 598.7	79.0 (1699.9) 1001.4	388.2 (1699.9) 504.1	1696.8 (708.8) 570.7	79.0 (1699.9) 1639.9	392.2 (1699.9) 1639.9	1696.8 (708.8) 562.7	79.0 (1700.2) 1639.9
5F	2800	1259.1 (231.7) 2239.4	1626.8 (694.5) 851.3	114.0 (1637.2) 361.9	131.7 (1637.2) 1639.9	1648.2 (698.5) 6148.8	103.3 (1644.3) 1639.9	126.5 (1644.3) 1639.9	1648.3 (698.5) 3681.8	103.3 (1644.3) 1639.9
4F	2800	1764.7 (860.5) 2689.8	1515.7 (674.1) 700.8	169.6 (1684.5) 1278.1	680.9 (1684.5) 1278.1	1531.4 (677.0) 661.7	161.7 (1654.7) 1278.1	682.6 (1654.7) 1278.1	1530.5 (676.9) 689.8	162.2 (1654.7) 1278.1
3F	2800	2543.1 (1231.7) 3867.2	1316.2 (571.2) 751.7	88.7 (1388.4) 1191.7	1932.2 (1388.4) 1191.7	1331.2 (574.0) 4917.3	81.2 (1572.8) 1162.3	1917.5 (1572.8) 1162.3	1331.5 (574.0) 5288.0	81.0 (1575.5) 1156.3
2F	3350	4605.7 (1495.4								


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

			475.7 (69.7)	475.7 (73.6)	475.7 (74.0)	475.7 (72.7)	475.7 (63.0)											
16F	2800	905.1 (128.2) 780.9	659.7 (354.8) 595.7 (128.2)	65.0 (54.6) 1014.8 (252.6)	1329.8 (654.6) 995.5 (252.6)	680.7 (358.7) 143.0 (65.4)	54.5 (225.1) 915.4 (225.1)	1334.7 (658.0) 915.4 (225.1)	683.0 (359.1) 143.0 (65.8)	53.3 (225.6) 915.4 (225.6)	1328.0 (653.8) 143.0 (65.3)	675.9 (357.8) 143.0 (65.3)	56.9 (223.9) 915.4 (223.9)	1278.0 (613.1) 143.0 (61.3)	623.8 (348.1) 143.0 (61.3)	83.0 (243.4) 1014.8 (243.4)	542.6 (10.7) 1014.8 (243.4)	240.8C (10.7)
15F	2800	1839.6 (422.3) 1375.1	995.5 (498.8) 1314.1 (422.3)	137.9 (830.1) 1014.0 (261.9)	1955.4 (830.1) 1014.0 (261.9)	938.8 (468.1) 128.9 (830.1)	115.0 (229.6) 915.4 (229.6)	1891.9 (767.5) 128.9 (229.6)	941.9 (468.7) 128.9 (229.6)	113.5 (767.1) 915.4 (229.6)	1885.8 (767.1) 128.9 (229.6)	932.8 (467.0) 128.9 (229.6)	118.0 (799.7) 915.4 (229.6)	1920.1 (799.7) 128.9 (229.6)	946.1 (489.6) 128.9 (799.7)	162.6 (402.0) 1014.8 (252.8)	1665.8 (402.0) 1014.8 (252.8)	385.1C (402.0)
14F	2800	2066.0 (558.3) 1452.0	1045.4 (508.2) 1807.0 (558.3)	113.0 (1030.6) 1084.0 (290.7)	2150.1 (1030.6) 1084.0 (290.7)	963.3 (474.7) 182.7 (1030.6)	102.8 (1079.1) 117.2 (1030.6)	2115.3 (1079.1) 1426.9 (419.2)	963.3 (474.7) 182.7 (1079.1)	102.8 (1076.5) 1426.9 (419.2)	2111.0 (1076.5) 1426.9 (419.2)	963.3 (474.7) 182.7 (1076.5)	102.8 (1015.0) 1426.9 (417.0)	2124.2 (1015.0) 1426.9 (417.0)	996.8 (499.1) 108.7 (1015.0)	137.2 (281.1) 1081.2 (281.1)	1745.2 (281.1) 1081.2 (281.1)	426.9C (281.1)
13F	2800	2048.2 (607.1) 1380.4	1129.7 (536.9) 2307.3 (607.1)	105.6 (1241.5) 1084.0 (292.0)	2493.1 (1241.5) 1084.0 (292.0)	1483.5 (768.6) 252.7 (1241.5)	101.4 (1424.8) 1426.1 (419.2)	2664.6 (1424.8) 1426.1 (419.2)	1483.5 (768.6) 252.7 (1424.8)	101.4 (1422.8) 1426.1 (419.2)	2652.8 (1422.8) 1426.1 (419.2)	1471.6 (766.4) 252.7 (1422.8)	107.3 (1234.7) 1426.1 (419.2)	2433.2 (1234.7) 1426.1 (419.2)	1078.5 (527.4) 124.2 (1234.7)	131.2 (527.1) 1081.2 (290.2)	1679.9 (527.1) 1081.2 (290.2)	450.2C (527.1)
12F	2800	1880.3 (721.2) 1086.9	1136.6 (536.2) 293.6 (721.2)	102.2 (1404.4) 129.8 (371.1)	2376.0 (1404.4) 129.8 (371.1)	1483.5 (768.6) 703.5 (1404.4)	101.4 (1560.7) 1639.8 (493.7)	2431.5 (1560.7) 1639.8 (493.7)	1483.5 (768.6) 703.5 (1560.7)	101.4 (1561.2) 1639.8 (493.7)	2424.3 (1561.2) 1639.8 (493.7)	1483.5 (768.6) 703.5 (1561.2)	101.4 (1388.2) 1639.8 (493.7)	2260.4 (1388.2) 1639.8 (493.7)	1127.0 (536.2) 302.9 (1388.2)	107.0 (527.5) 129.8 (360.7)	1506.7 (527.5) 129.8 (360.7)	451.5C (527.5)
11F	2825	1880.3 (721.2) 1086.9	1136.6 (536.2) 293.6 (721.2)	102.2 (1404.4) 129.8 (371.1)	2376.0 (1404.4) 129.8 (371.1)	1483.5 (768.6) 703.5 (1404.4)	101.4 (1560.7) 1639.8 (493.7)	2431.5 (1560.7) 1639.8 (493.7)	1483.5 (768.6) 703.5 (1560.7)	101.4 (1561.2) 1639.8 (493.7)	2424.3 (1561.2) 1639.8 (493.7)	1483.5 (768.6) 703.5 (1561.2)	101.4 (1388.2) 1639.8 (493.7)	2260.4 (1388.2) 1639.8 (493.7)	1127.0 (536.2) 302.9 (1388.2)	107.0 (527.5) 129.8 (360.7)	1506.7 (527.5) 129.8 (360.7)	451.5C (527.5)
10F	2800	1655.8 (888.1) 678.9	1347.2 (617.4) 350.1 (888.1)	103.2 (1523.9) 129.8 (371.5)	2262.8 (1523.9) 129.8 (371.5)	1696.8 (753.4) 374.5 (1523.9)	106.5 (1664.6) 1639.8 (493.7)	2390.2 (1664.6) 1639.8 (493.7)	1696.8 (753.4) 374.5 (1664.6)	106.5 (1662.6) 1639.8 (493.7)	2382.4 (1662.6) 1639.8 (493.7)	1696.8 (753.4) 374.5 (1662.6)	106.5 (1487.9) 1639.8 (493.7)	2178.2 (1487.9) 1639.8 (493.7)	1291.6 (607.0) 1020.8 (1487.9)	131.1 (752.9) 129.8 (366.0)	1378.3 (752.9) 129.8 (366.0)	417.0C (752.9)
9F	2800	1012.3 (900.6) 21.6	1349.0 (644.7) 689.1 (900.6)	102.4 (1752.3) 1639.8 (493.7)	1837.1 (1752.3) 1639.8 (493.7)	1696.8 (753.4) 1830.4 (1752.3)	106.5 (1927.8) 2116.5 (668.2)	2002.3 (1927.8) 2116.5 (668.2)	1696.8 (753.4) 1830.4 (1927.8)	106.5 (1926.3) 2116.5 (668.2)	2000.0 (1926.3) 2116.5 (668.2)	1696.8 (753.4) 1830.4 (1926.3)	106.5 (1727.4) 2116.5 (668.2)	1800.4 (1727.4) 2116.5 (668.2)	1319.7 (612.2) 1913.5 (1727.4)	117.0 (758.9) 1639.8 (493.7)	878.9 (758.9) 1639.8 (493.7)	391.6C (758.9)
8F	2800	729.3 (964.5) 307.5	1696.8 (753.4) 480.1 (964.5)	106.5 (1943.0) 1639.8 (493.7)	1765.2 (1943.0) 1639.8 (493.7)	2178.8 (992.5) 510.4 (1943.0)	109.0 (2178.4) 2116.5 (668.2)	2027.8 (2178.4) 2116.5 (668.2)	2178.8 (992.5) 510.4 (2178.4)	109.0 (2176.2) 2116.5 (668.2)	2030.1 (2176.2) 2116.5 (668.2)	2178.8 (992.5) 510.4 (2176.2)	109.0 (2162.9) 2116.5 (668.2)	1783.9 (1927.4) 2116.5 (668.2)	1696.8 (753.4) 386.1 (1927.4)	106.5 (1639.8) 1639.8 (493.7)	690.2 (829.0) 1639.8 (493.7)	277.0C (829.0)
7F	2825	250.1 (1206.7) 1047.1	1696.8 (753.4) 562.1 (1206.7)	106.5 (2150.4) 229.8 (729.8)	1240.2 (2150.4) 229.8 (729.8)	2178.8 (992.5) 588.1 (2150.4)	109.0 (2267.4) 229.8 (729.8)	1512.6 (2267.4) 229.8 (729.8)	2178.8 (992.5) 588.1 (2178.4)	109.0 (2266.3) 229.8 (729.8)	1520.6 (2266.3) 229.8 (729.8)	2178.8 (992.5) 588.1 (2178.4)	109.0 (2121.7) 229.8 (729.8)	1295.9 (2121.7) 229.8 (729.8)	1696.8 (753.4) 316.9 (2121.7)	106.5 (1037.7) 229.8 (729.8)	354.7 (1037.7) 229.8 (729.8)	168.2C (1037.7)
6F	2800	125.8 (1338.7) 1498.0	2360.0 (1889.5) 655.1 (1338.7)	111.8 (2478.1) 229.8 (729.7)	1059.9 (2478.1) 229.8 (729.7)	2360.0 (1889.5) 660.1 (2478.1)	111.8 (2457.6) 229.8 (729.7)	1057.3 (2457.6) 229.8 (729.7)	2360.0 (1889.5) 659.1 (2457.6)	111.8 (2613.0) 229.8 (729.7)	1069.1 (2613.0) 229.8 (729.7)	2360.0 (1889.5) 659.1 (2454.5)	111.8 (2476.5) 229.8 (729.7)	1185.8 (2476.5) 229.8 (729.7)	2360.0 (1889.5) 481.1 (2476.5)	111.8 (2892.0) 229.8 (729.7)	187.9 (1191.2) 229.8 (729.7)	204.0T (1191.2)
5F	2800	770.9 (1518.5) 2327.4	2360.0 (1889.5) 583.9 (1518.5)	111.8 (2621.5) 278.4 (910.2)	147.7 (2621.5) 278.4 (910.2)	2360.0 (1889.5) 522.6 (2621.5)	111.8 (2614.6) 278.4 (910.2)	196.8 (2614.6) 278.4 (910.2)	2360.0 (1889.5) 513.1 (2614.6)	111.8 (2613.0) 278.4 (910.2)	216.5 (2613.0) 278.4 (910.2)	2360.0 (1889.5) 514.0 (2613.0)	111.8 (2608.5) 278.4 (910.2)	283.9 (2608.5) 278.4 (910.2)	2360.0 (1889.5) 505.9 (2608.5)	111.8 (2870.5) 278.4 (910.2)	296.8 (1322.7) 278.4 (910.2)	520.9T (1322.7)
4F	2800	1297.4 (1585.6) 2893.0	2860.6 (1881.3) 864.1 (1585.6)	114.8 (2906.4) 278.4 (910.2)	68.6 (2906.4) 278.4 (910.2)	2860.6 (1881.3) 811.2 (2906.4)	114.8 (2910.3) 278.4 (910.2)	5.1 (2910.3) 278.4 (910.2)	2860.6 (1881.3) 796.1 (2910.3)	114.8 (3098.4) 278.4 (910.2)	19.7 (3098.4) 278.4 (910.2)	2860.6 (1881.3) 688.1 (2907.7)	114.8 (3093.2) 278.4 (910.2)	109.9 (2892.0) 278.4 (910.2)	2860.6 (1881.3) 585.1 (2892.0)	114.8 (2892.0) 278.4 (910.2)	556.4 (1396.4) 278.4 (910.2)	1018.9T (1396.4)
3F	2800	1909.6 (1558.5) 3468.1	2860.6 (1881.3) 978.1 (1558.5)	114.8 (3143.2) 278.4 (867.5)	928.9 (3143.2) 278.4 (867.5)	2860.6 (1881.3) 902.1 (3143.2)	114.8 (3098.4) 278.4 (873.5)	853.3 (3098.4) 278.4 (873.5)	2860.6 (1881.3) 796.1 (3098.4)	114.8 (3098.4) 278.4 (873.5)	819.8 (3098.4) 278.4 (873.5)	2860.6 (1881.3) 747.1 (3093.2)	114.8 (3088.3) 278.4 (870.3)	769.4 (3088.3) 278.4 (870.3)	2784.5 (1440.2) 890.7 (3068.9)	152.8 (1440.2) 890.7 (3068.9)	946.4 (1440.2) 890.7 (3068.9)	1488.7T (1440.2)
2F	2800	2963.5 (2114.6) 5078.2	2632.0 (1158.5) 1103.2 (2114.6)	229.1 (3157.4) 233.7 (684.9)	2608.3 (3157.4) 233.7 (684.9)	2664.1 (1164.5) 992.3 (3157.4)	213.0 (3384.3) 237.7 (701.7)	2524.4 (3384.3) 237.7 (701.7)	2662.1 (1164.2) 872.0 (3364.3)	214.0 (3317.7) 825.3 (694.0)	2474.3 (3317.7) 825.3 (694.0)	2647.1 (1161.4) 810.9 (3317.7)	221.5 (3066.6) 810.9 (692.4)	2400.7 (3066.6) 810.9 (692.4)	2516.9 (1137.0) 681.8 (3066.6)	286.6 (1234.0) 681.8 (3066.6)	1405.5 (1234.0) 681.8 (3066.6)	1824.0T (1234.0)
1F	3350	5700.1 (1577.9) 7514.7	2130.7 (985.4) 12210.9C 9329.4 (1577.9)	259.4 (2978.0) 8878.8 6255.7 (2404.4)	5454.1 (2978.0) 8878.8 6255.7 (2404.4)	2180.6 (1002.3) 11845.5C 12303.4 (2978.0)	254.7 (2516.0) 8504.5 5030.8 (1550.0)	5611.0 (2516.0) 8504.5 5030.8 (1550.0)	2153.2 (994.6) 10092.4C 11397.9 (2516.0)	261.3 (2477.2) 8313.6 5049.6 (1676.9)	5464.9 (2477.2) 8313.6 5049.6 (1676.9)	2144.3 (992.9) 9473.4C 11162.4 (2477.2)	265.9 (2554.9) 9473.4C 4239.3 (1483.9)	4976.7 (2554.9) 9473.4C 4239.3 (1483.9)	2044.7 (954.6) 8572.1C 10853.0 (2554.9)	262.9 (944.0) 3112.8 3552.0 (1417.3)	2027.3 (944.0) 3112.8 3552.0 (1417.3)	1899.5T (944.0)
		19342.6 0.0	7880.5 (2880.1)	549.6 0.0	10749.7 0.0	4201.7 (1901.4)	613.8 (1901.4)	10192.0 0.0	4861.8 (2028.3)	293.2 0.0	9187.6 0.0	4639.6 (1835.3)	0.9 0.0	7898.2 0.0	5302.8 (1893.0)	612.6 0.0	5063.7 0.0	
			7000			7000			7000			7000			7000			
			35000															
		X1	X2	X3	X4	X5	X6											
		Y3 フレーム (S=1/265)																


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

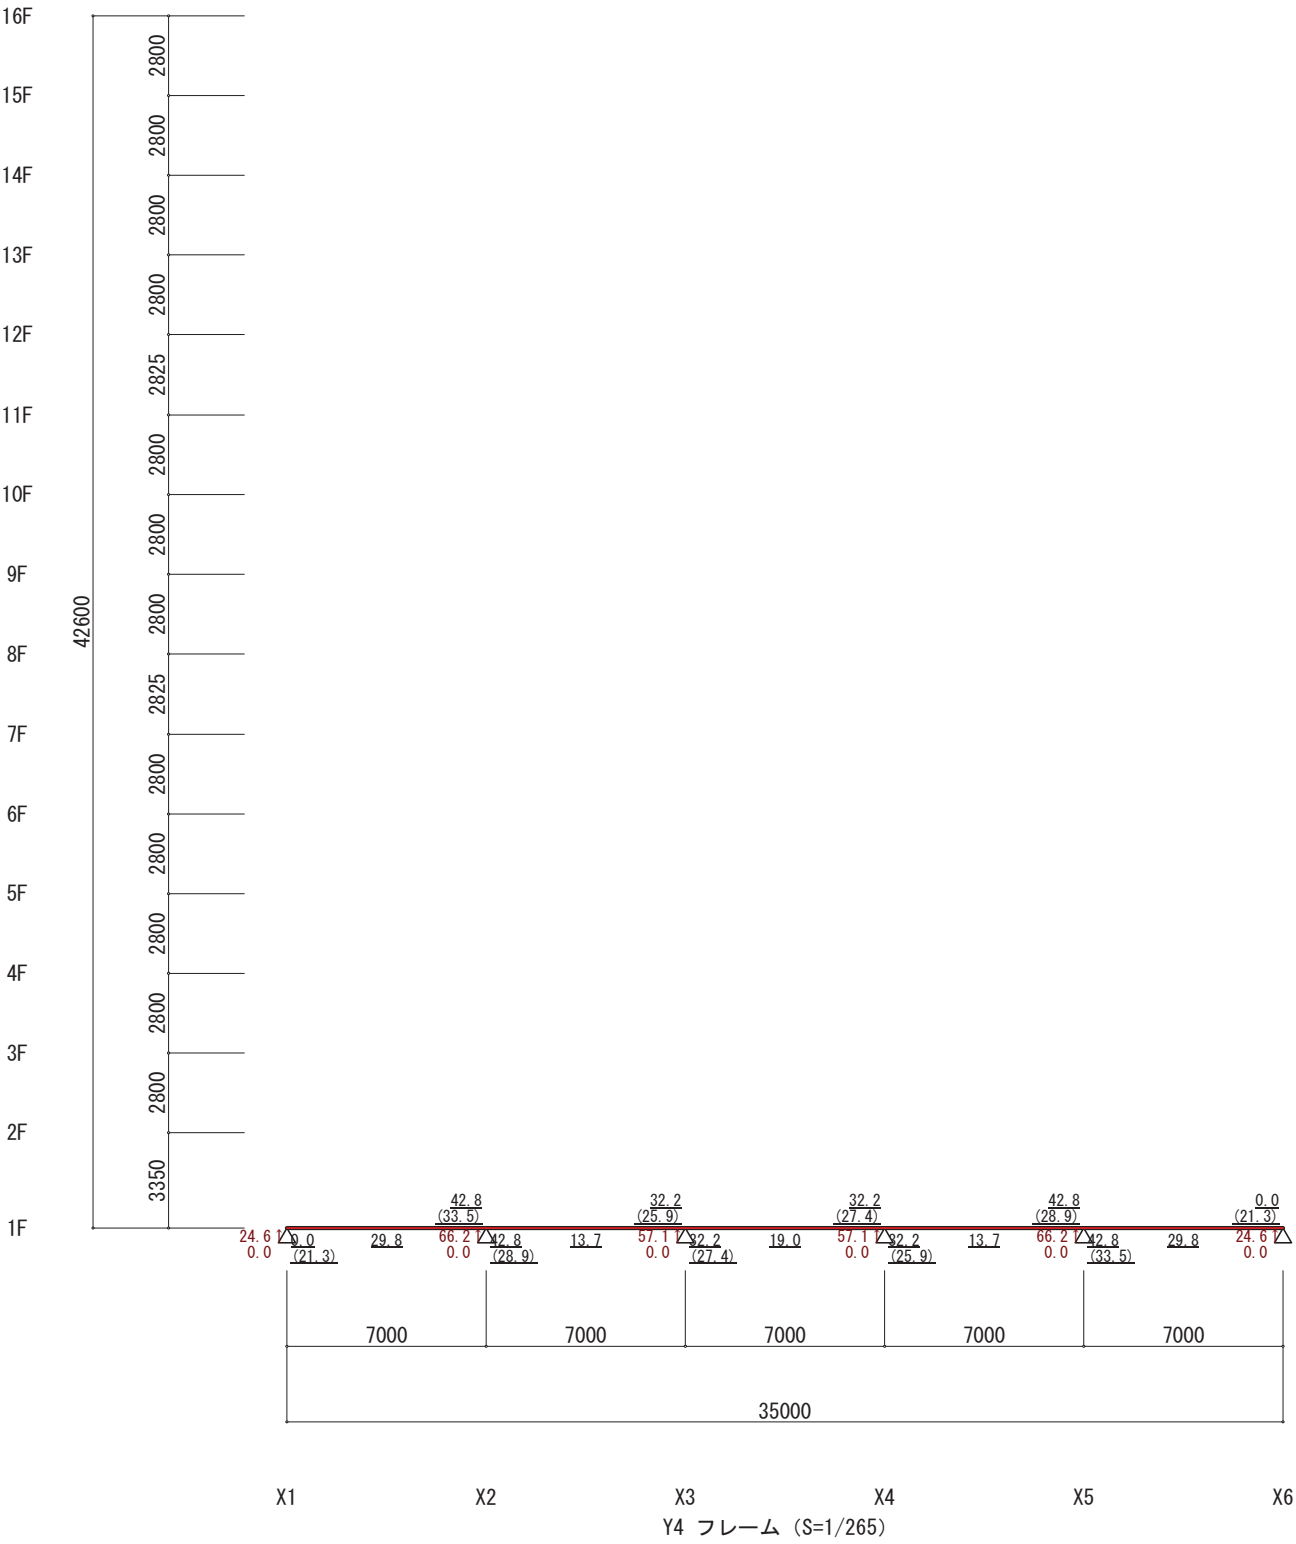


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

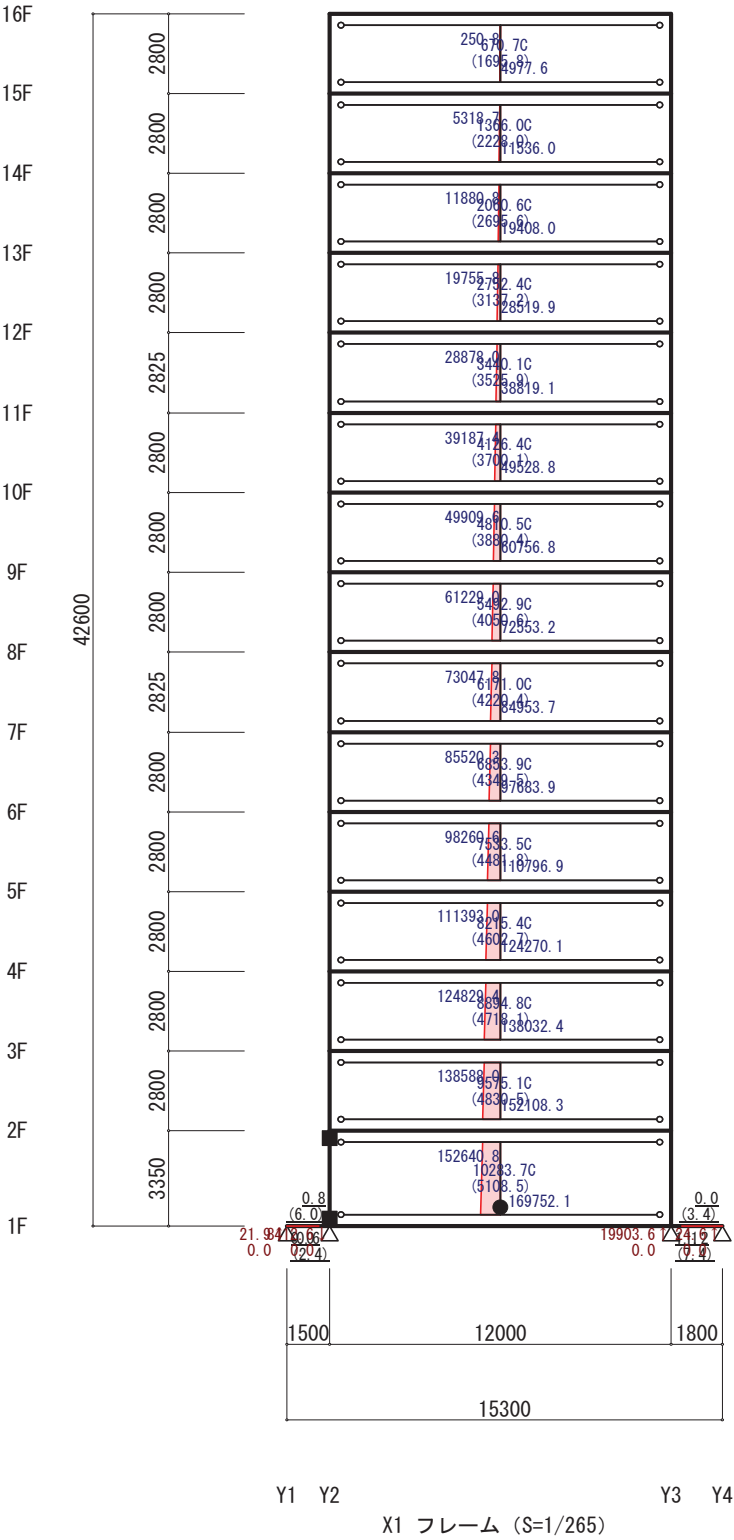


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

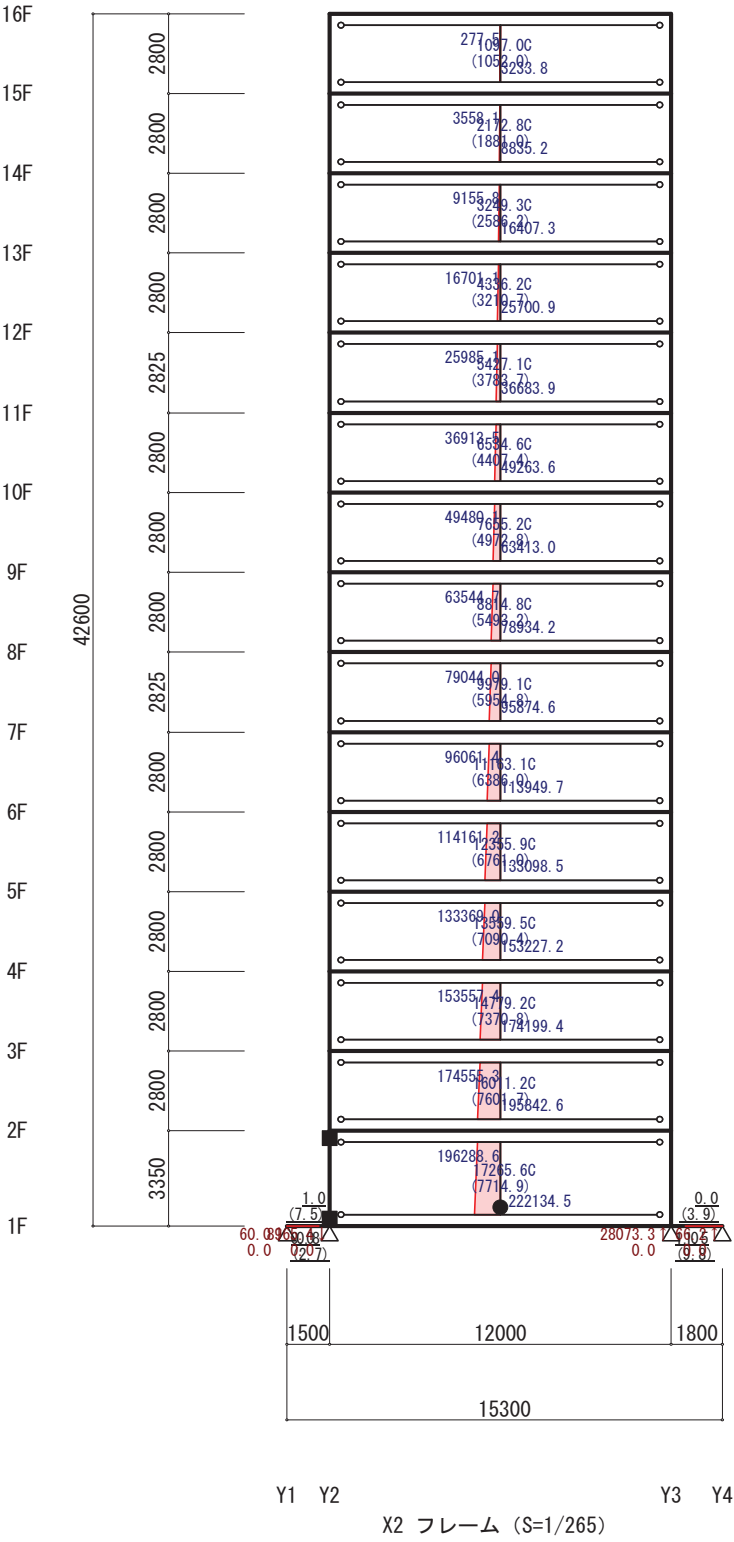


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

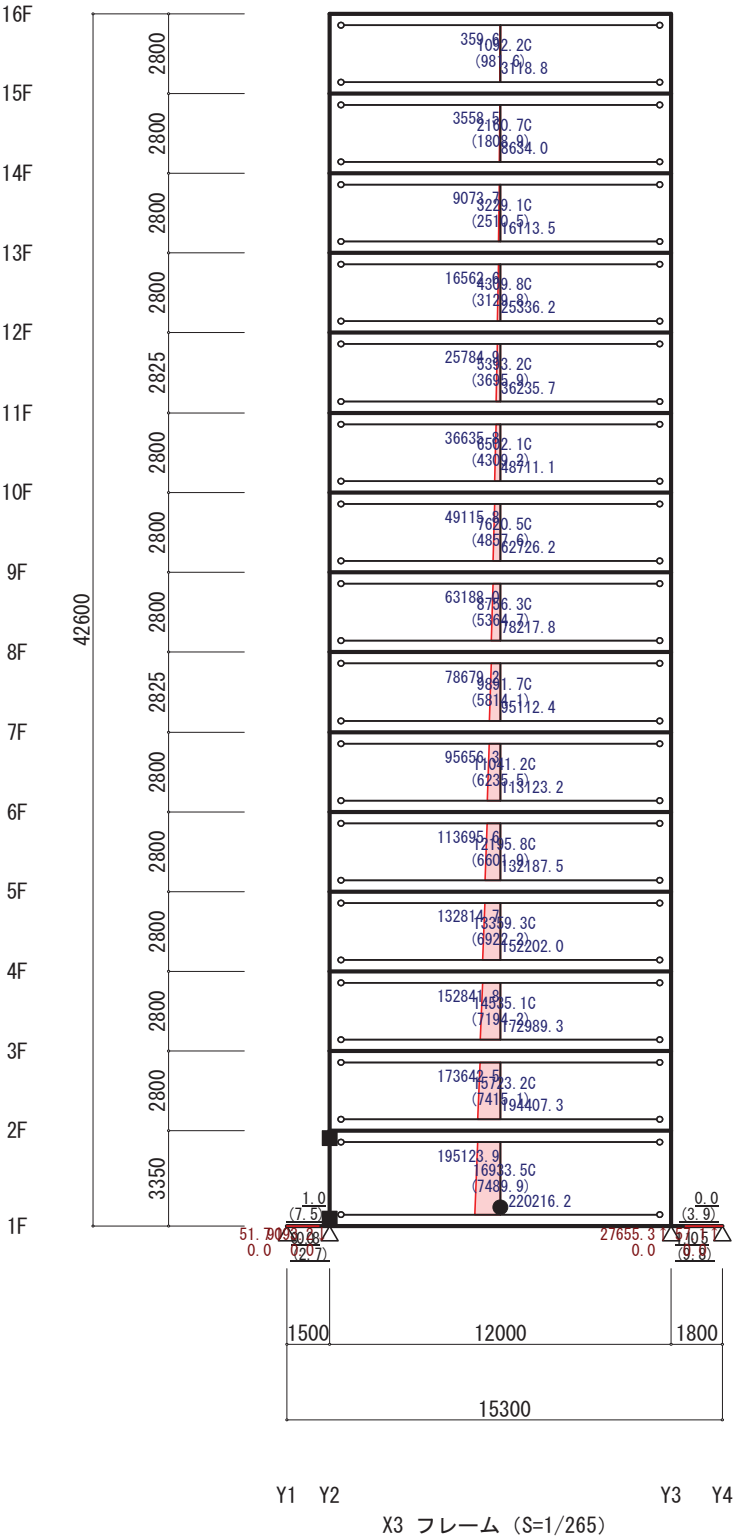


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

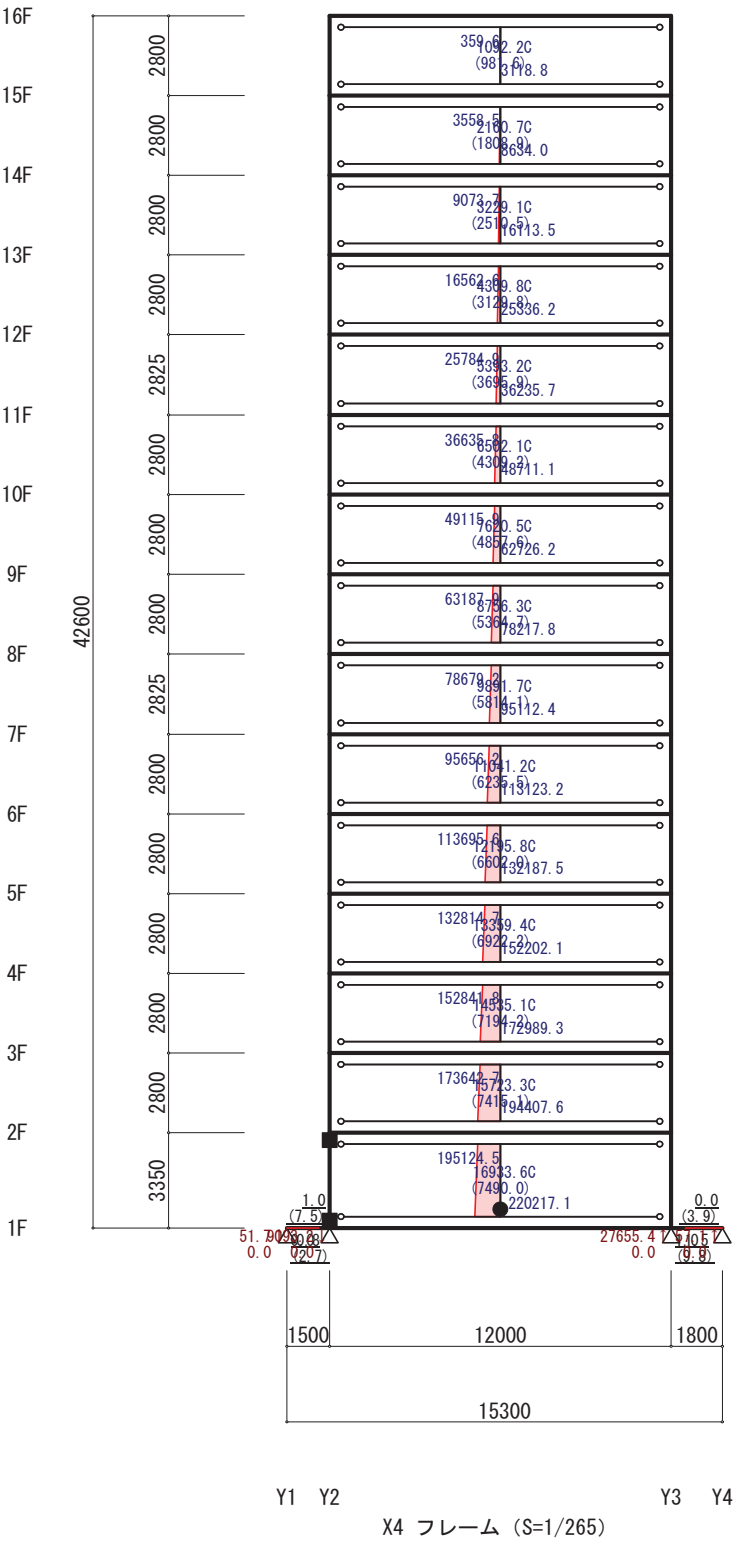


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

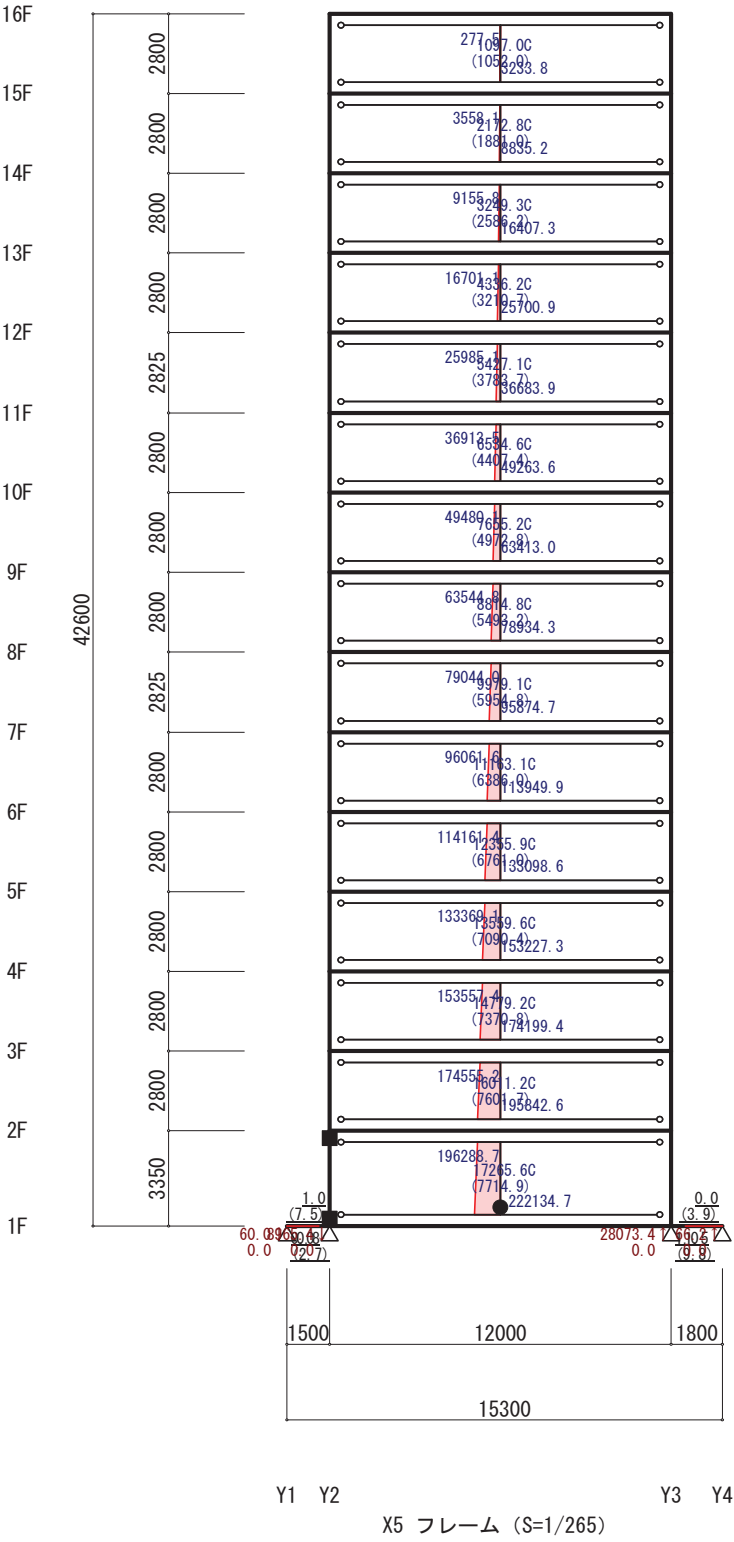


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

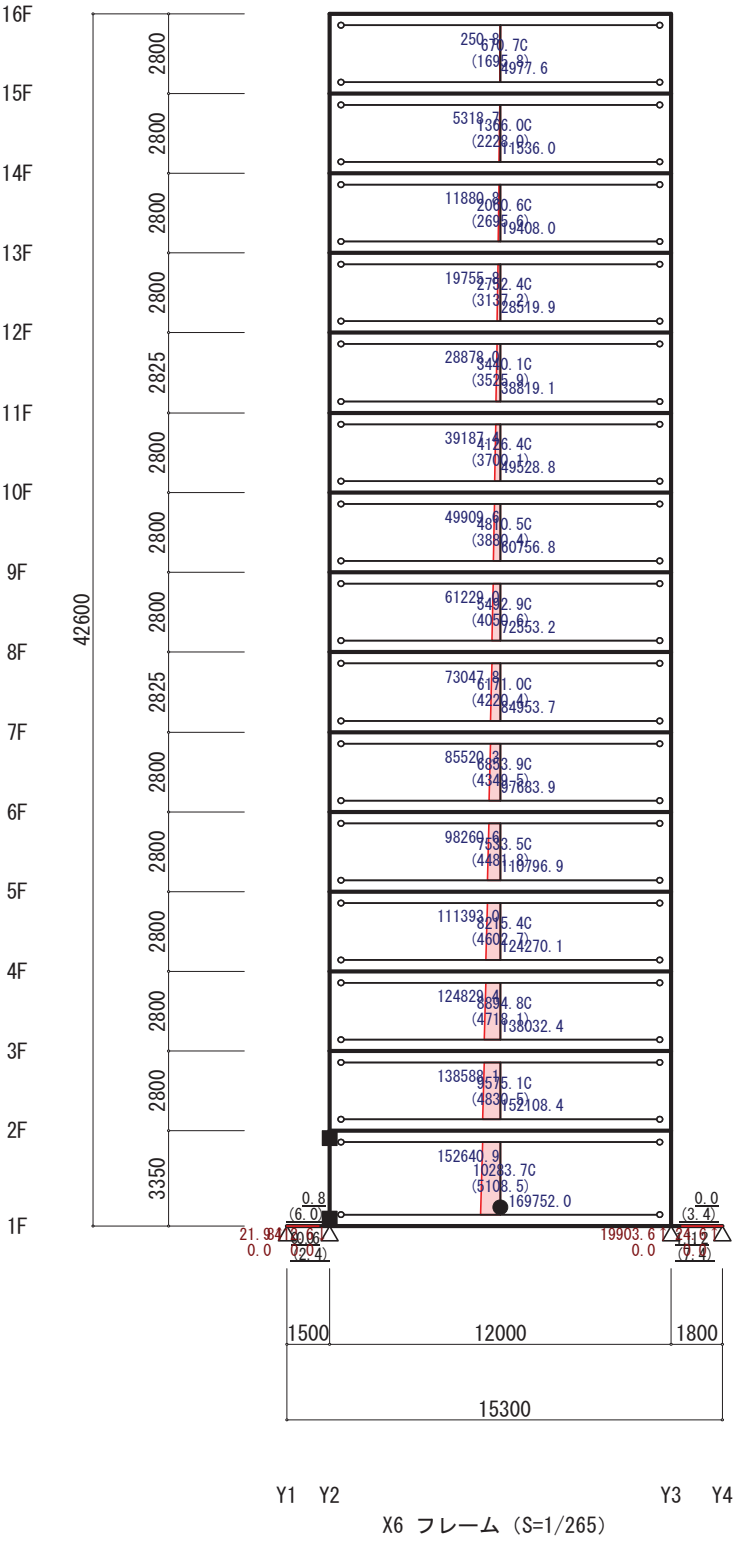


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

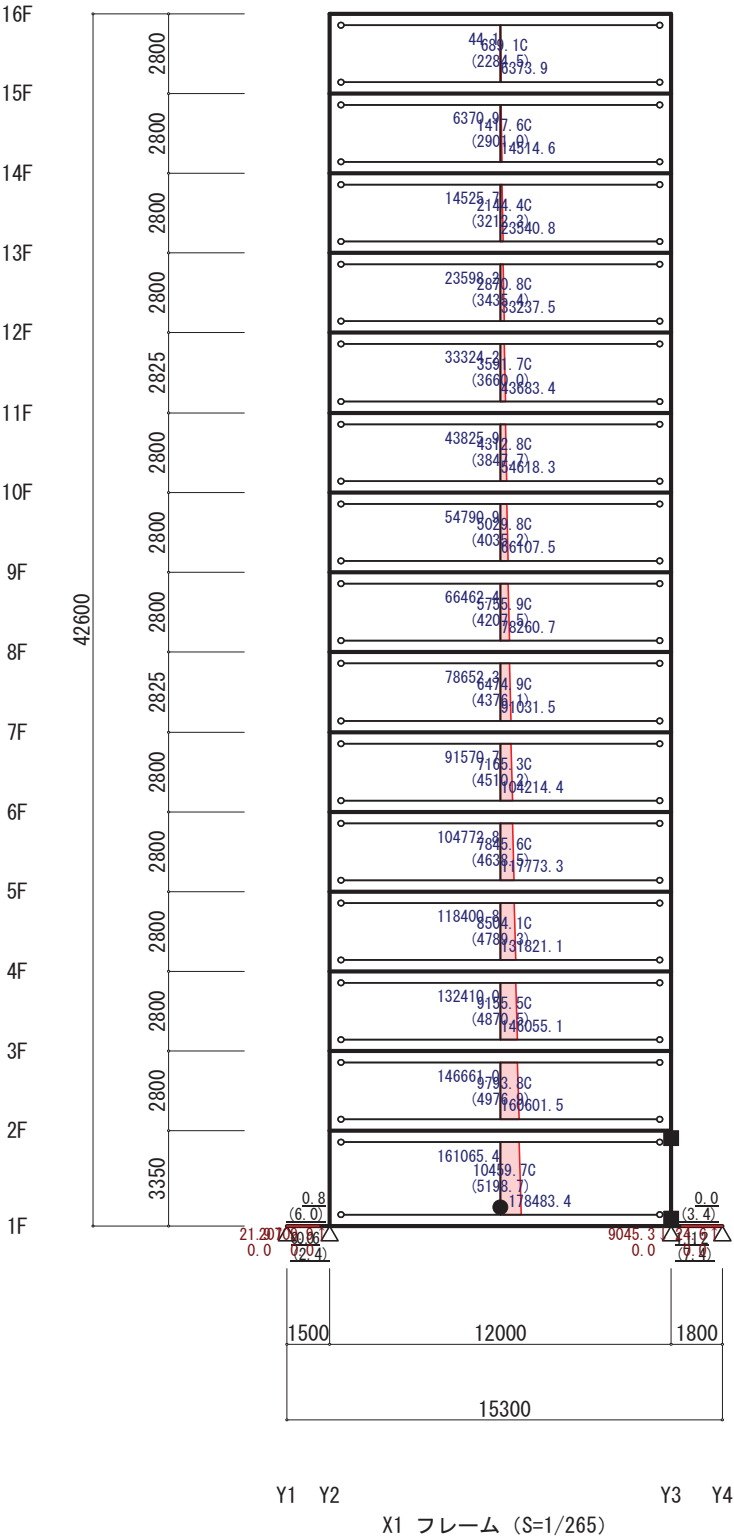


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

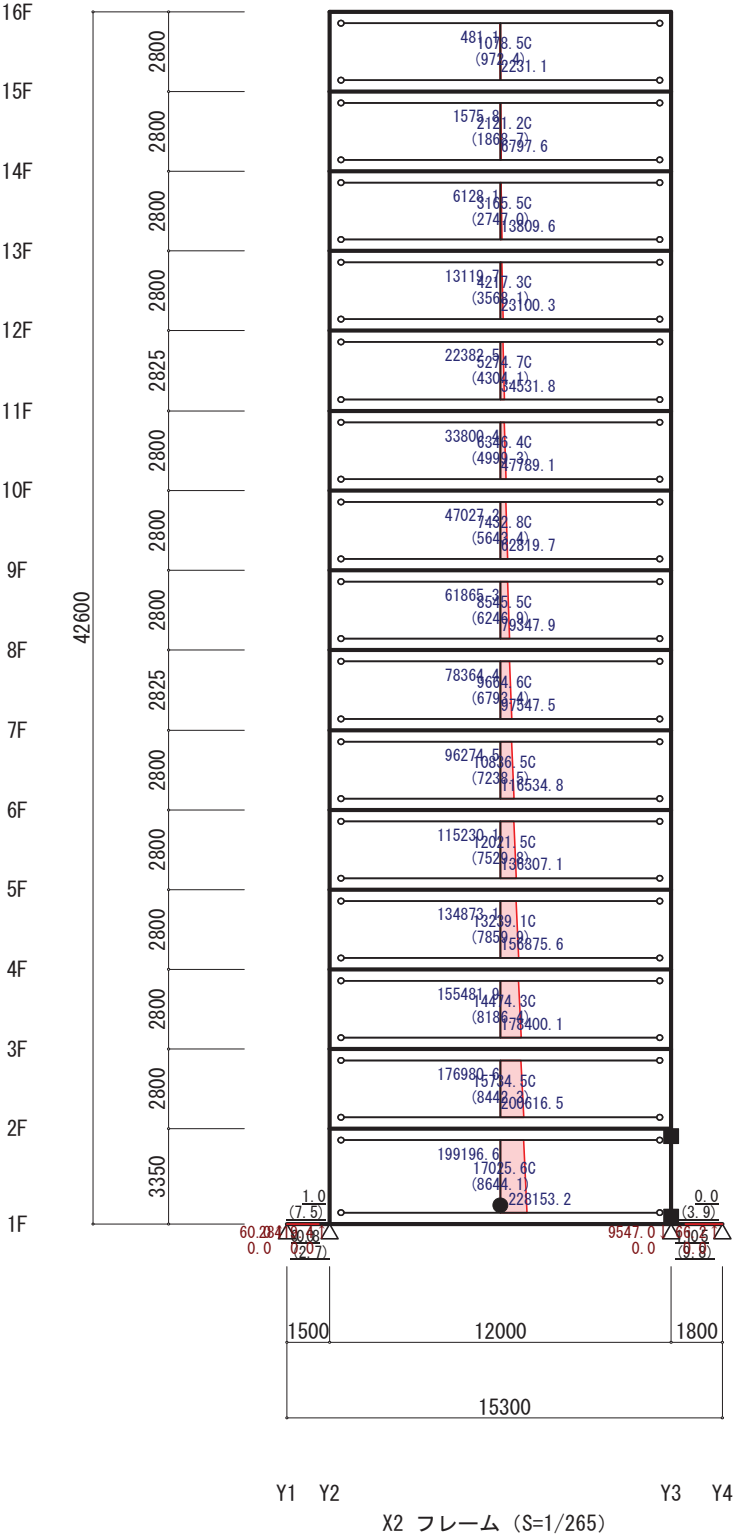


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

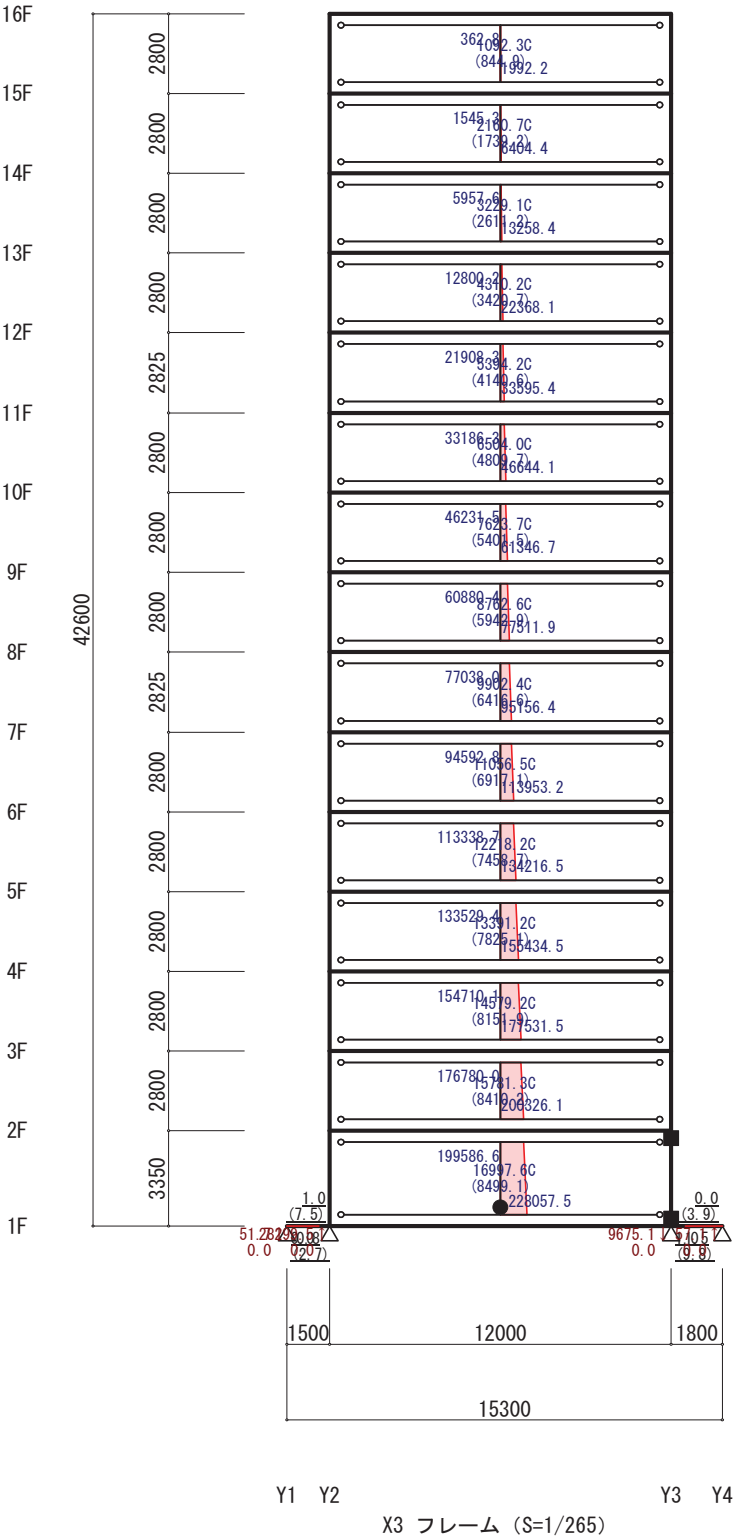


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

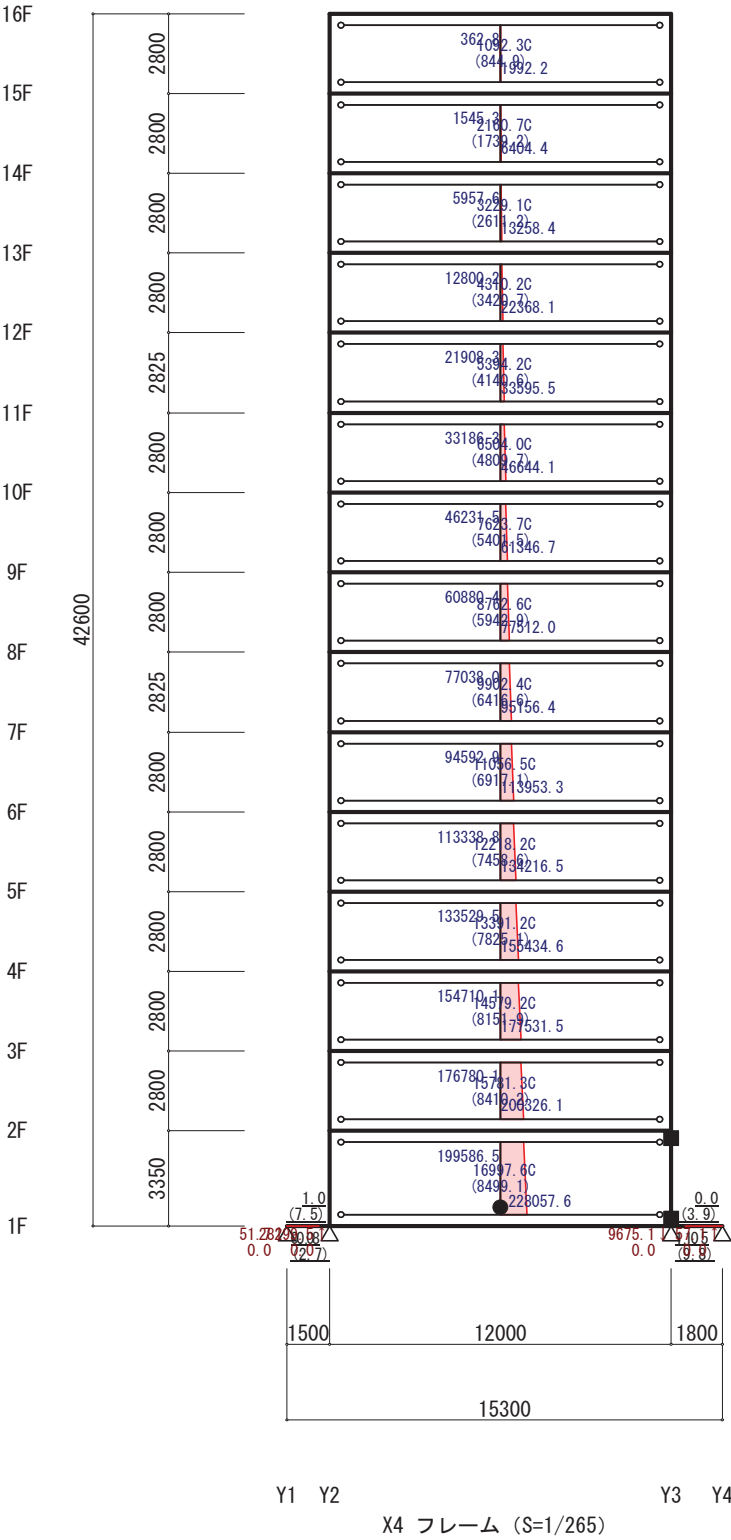

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

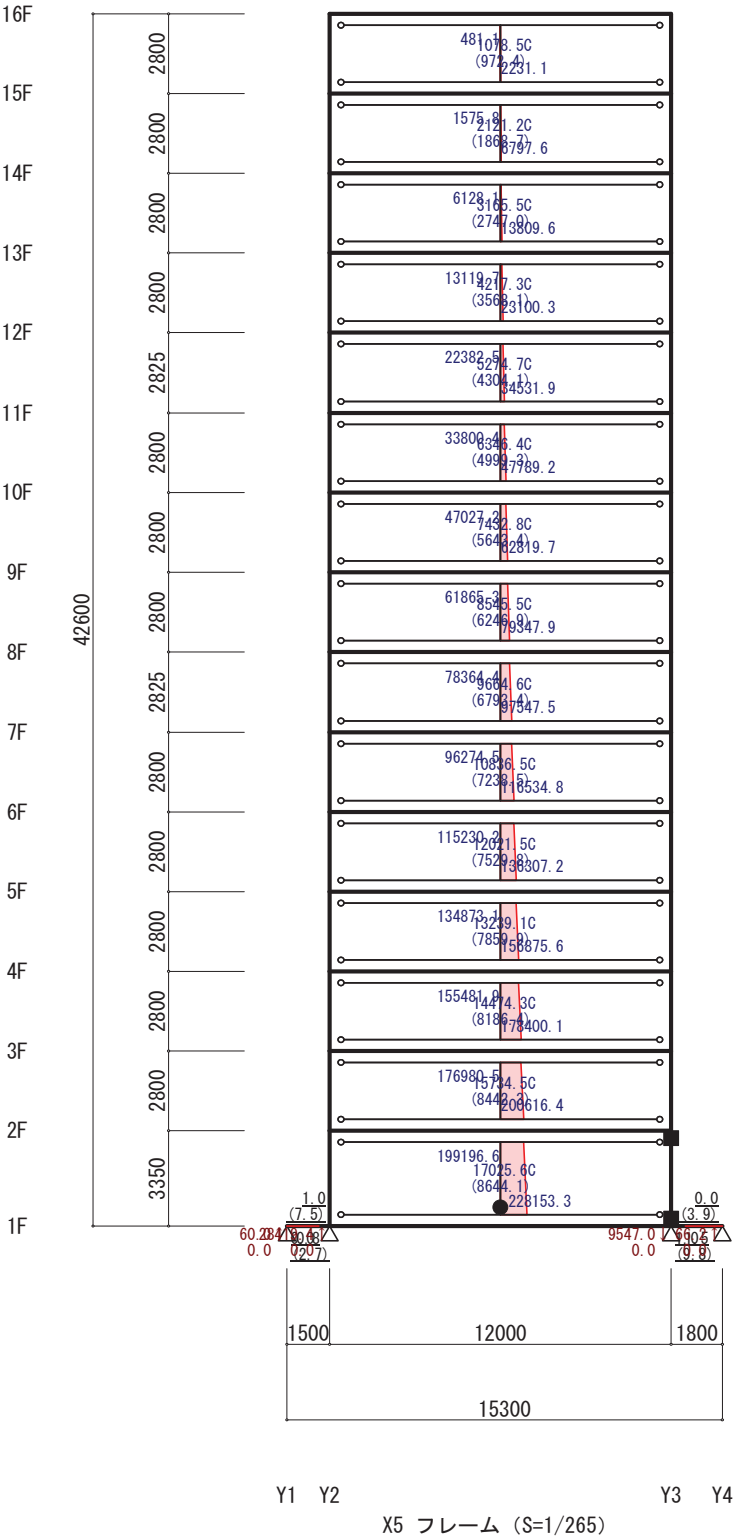


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

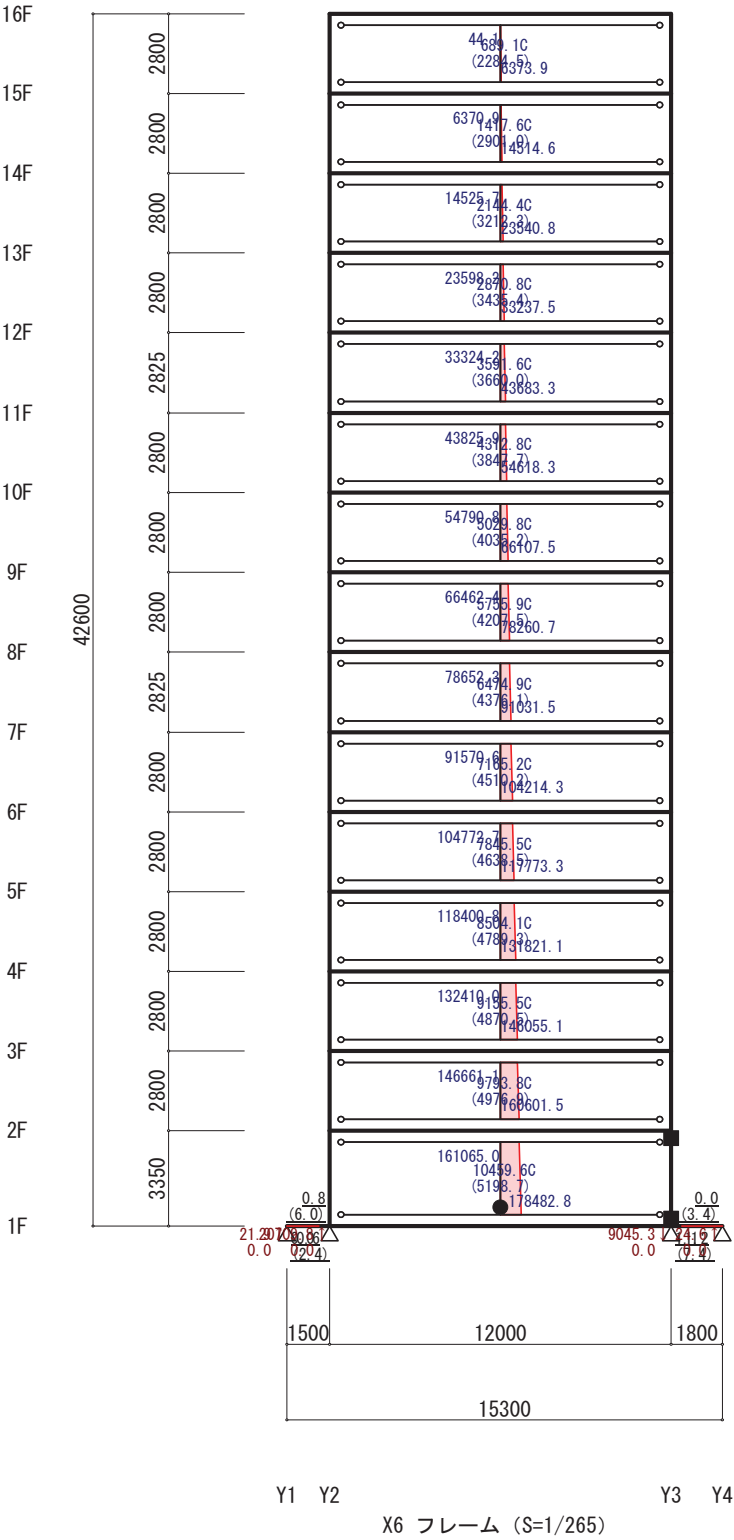


U-4. 5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4. 5. 1 終局時機構図（保有耐力時）

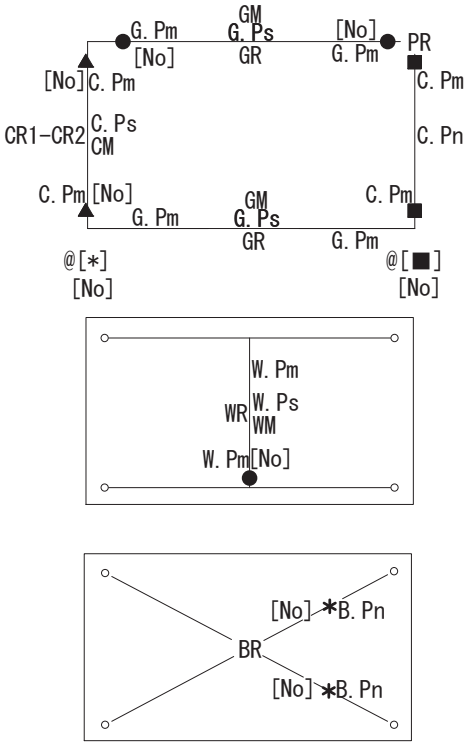


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. P_m : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. P_s : はりせん断崩壊塑性化率
- C. P_m : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. P_s : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. P_n : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. P_m : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. P_s : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. P_n : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

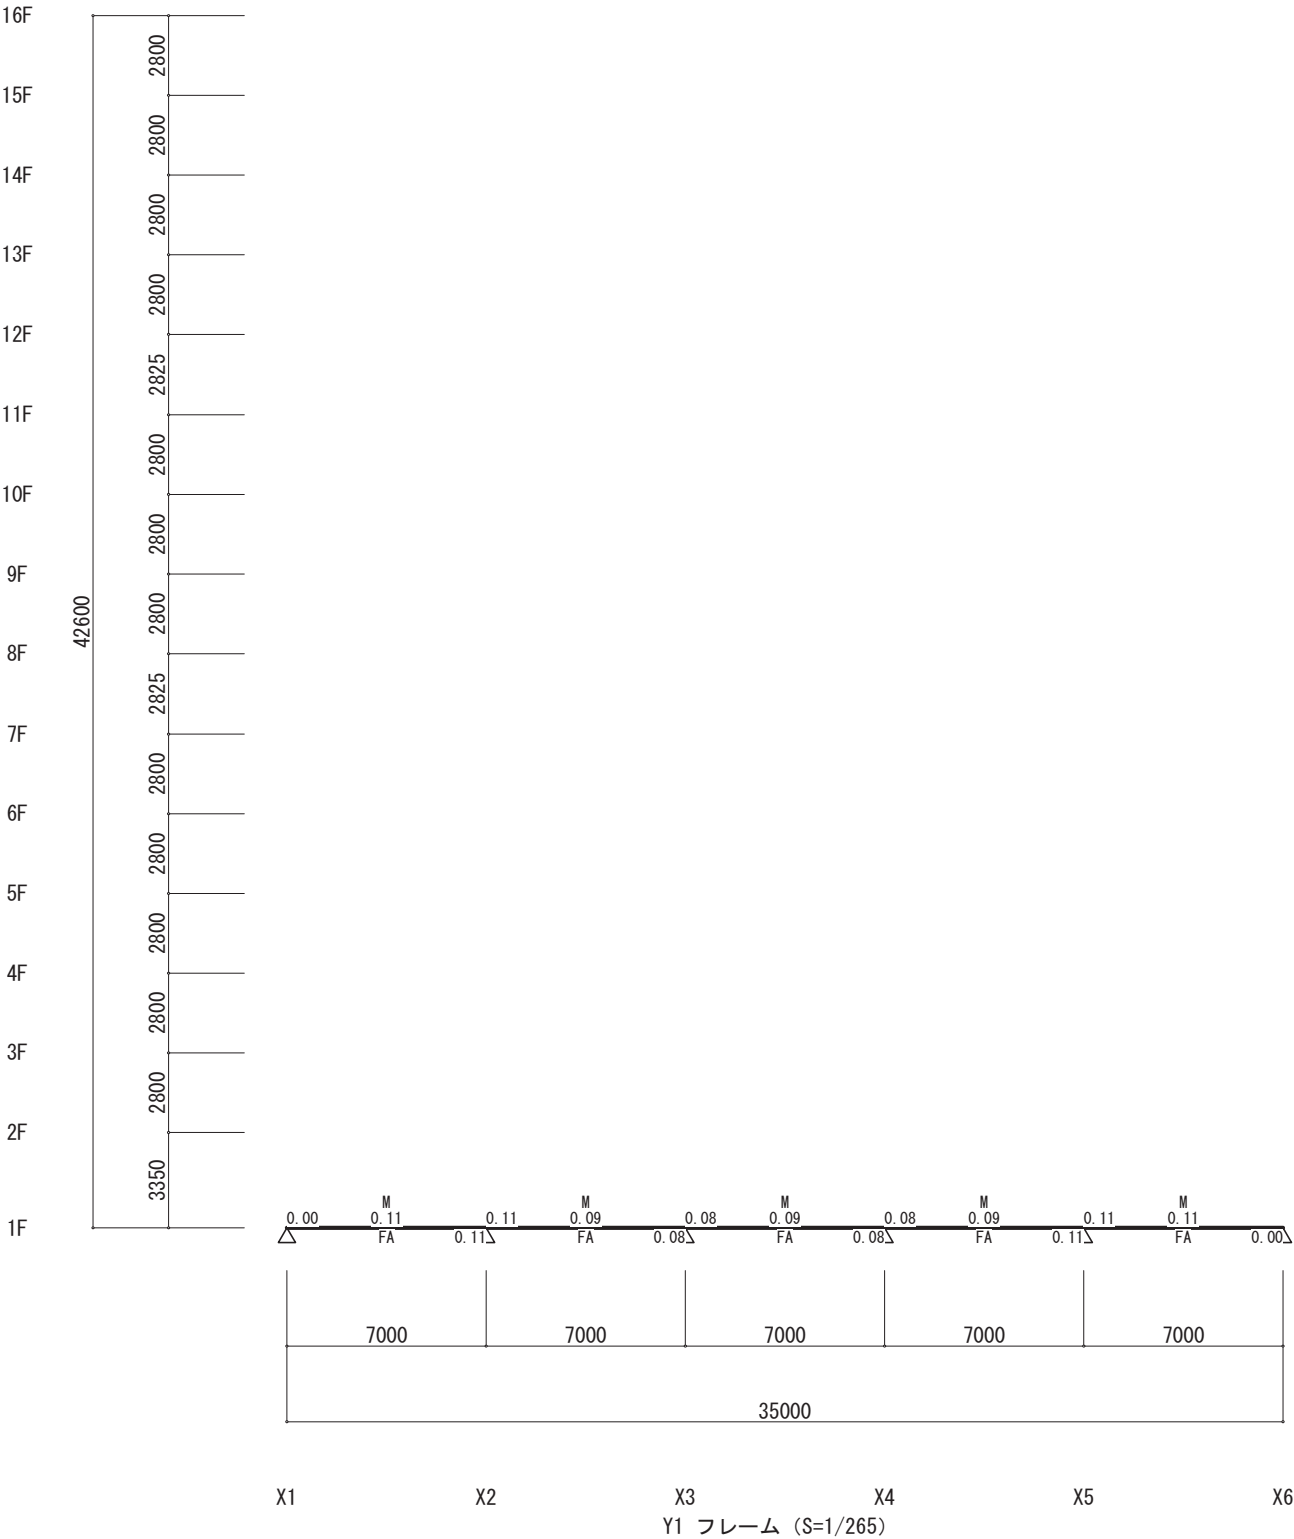


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

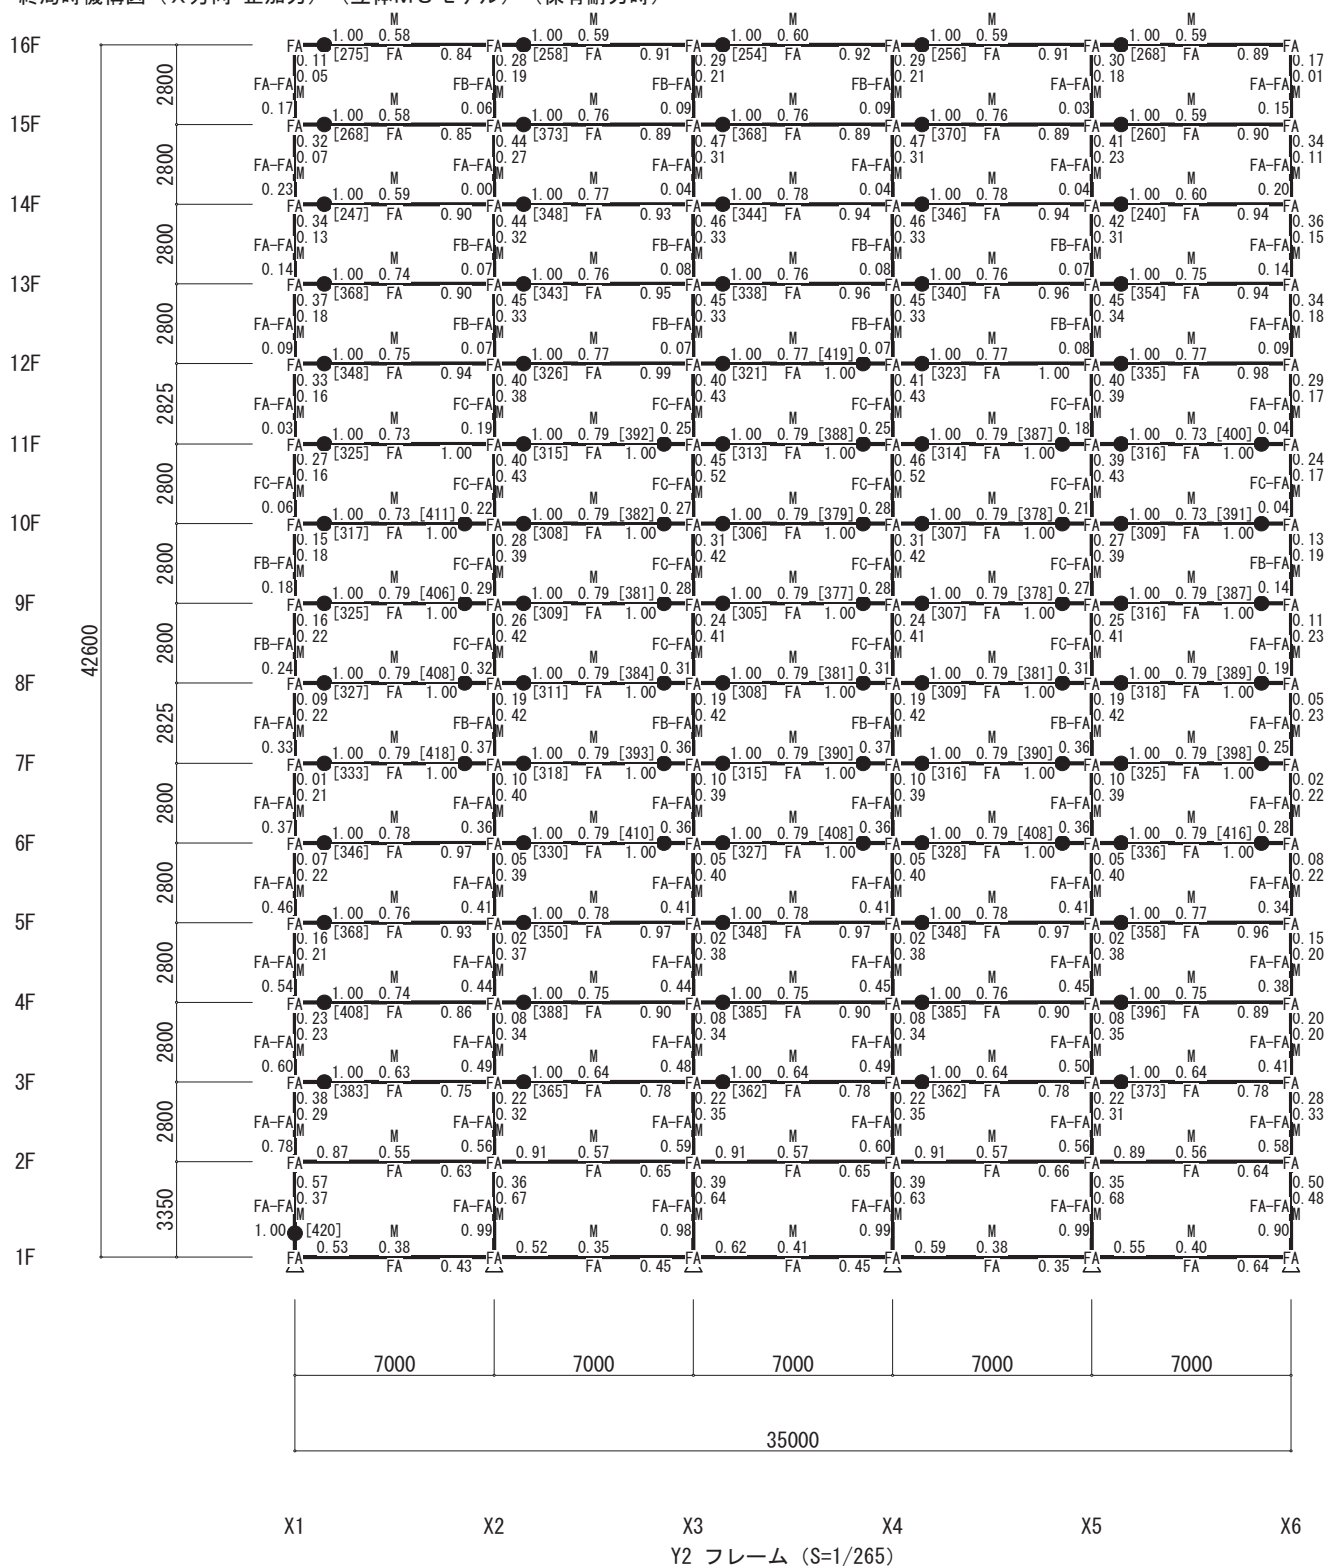


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

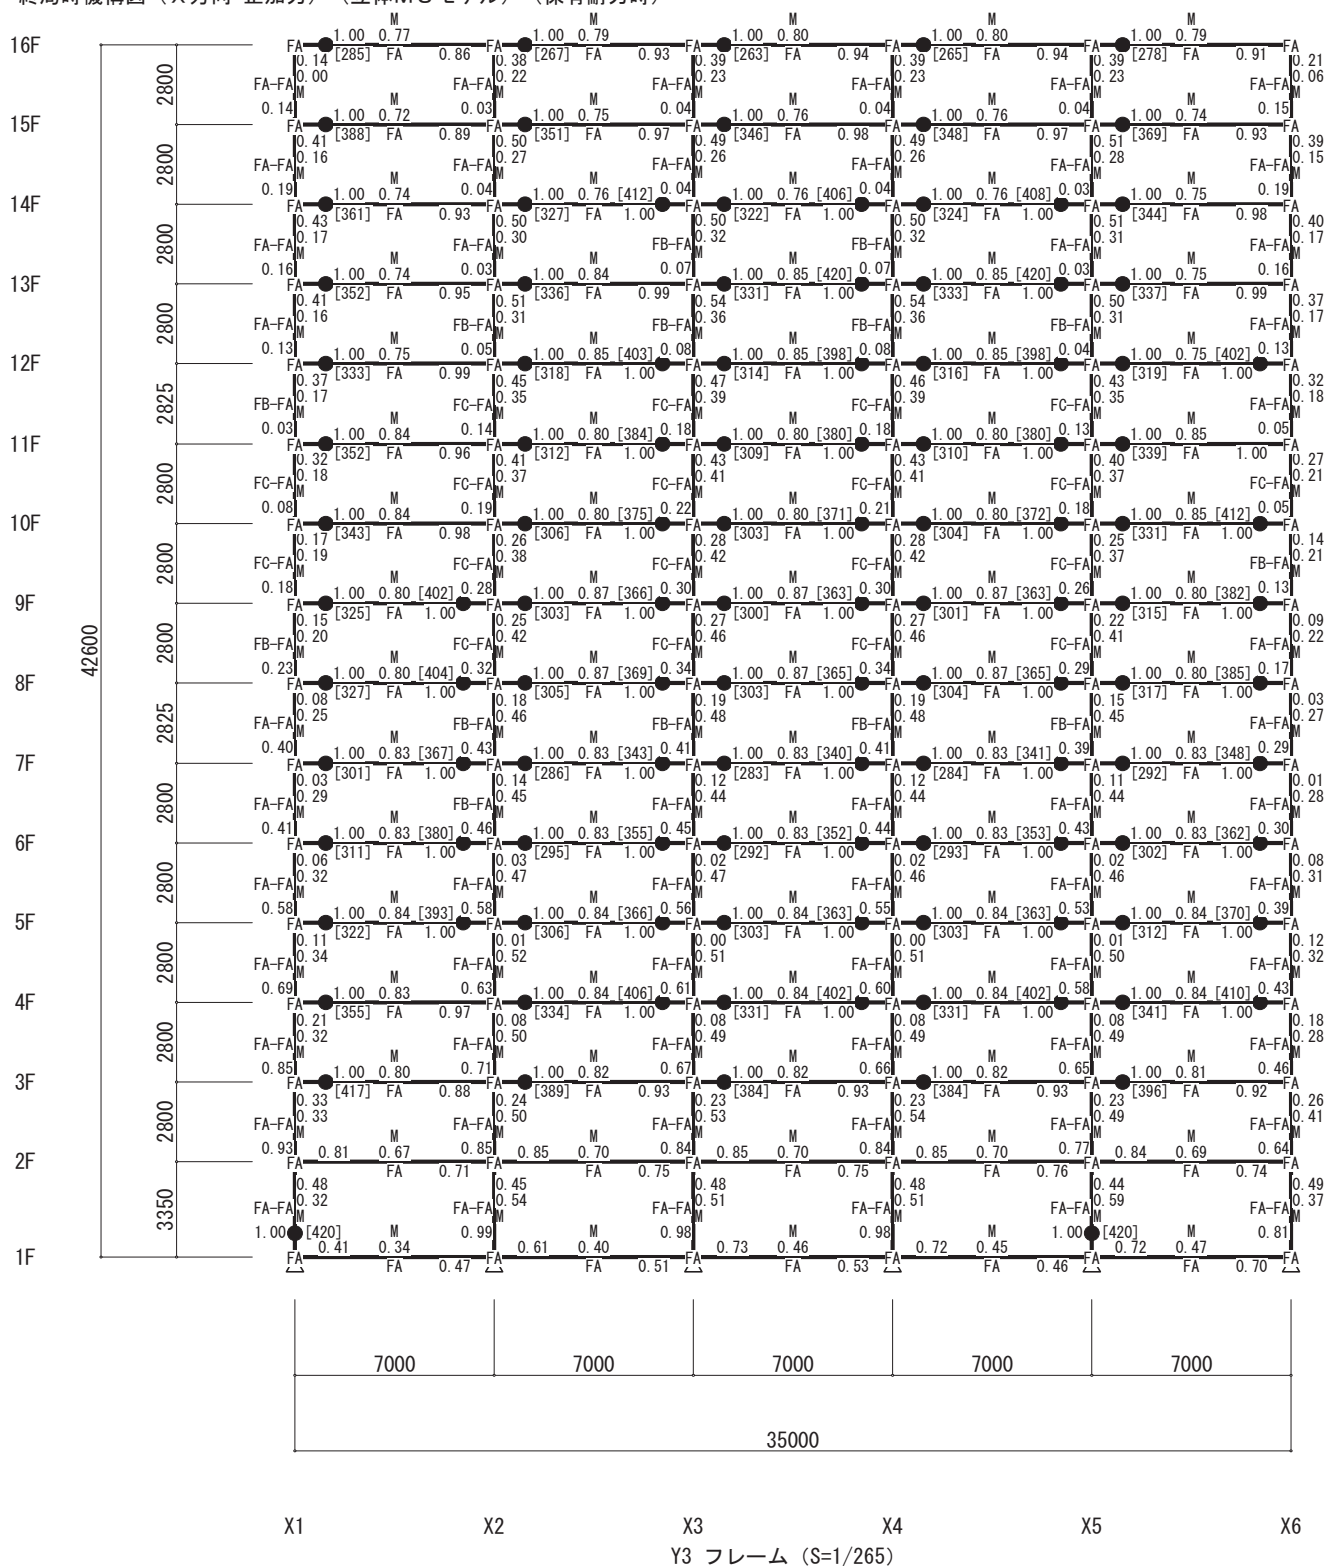


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

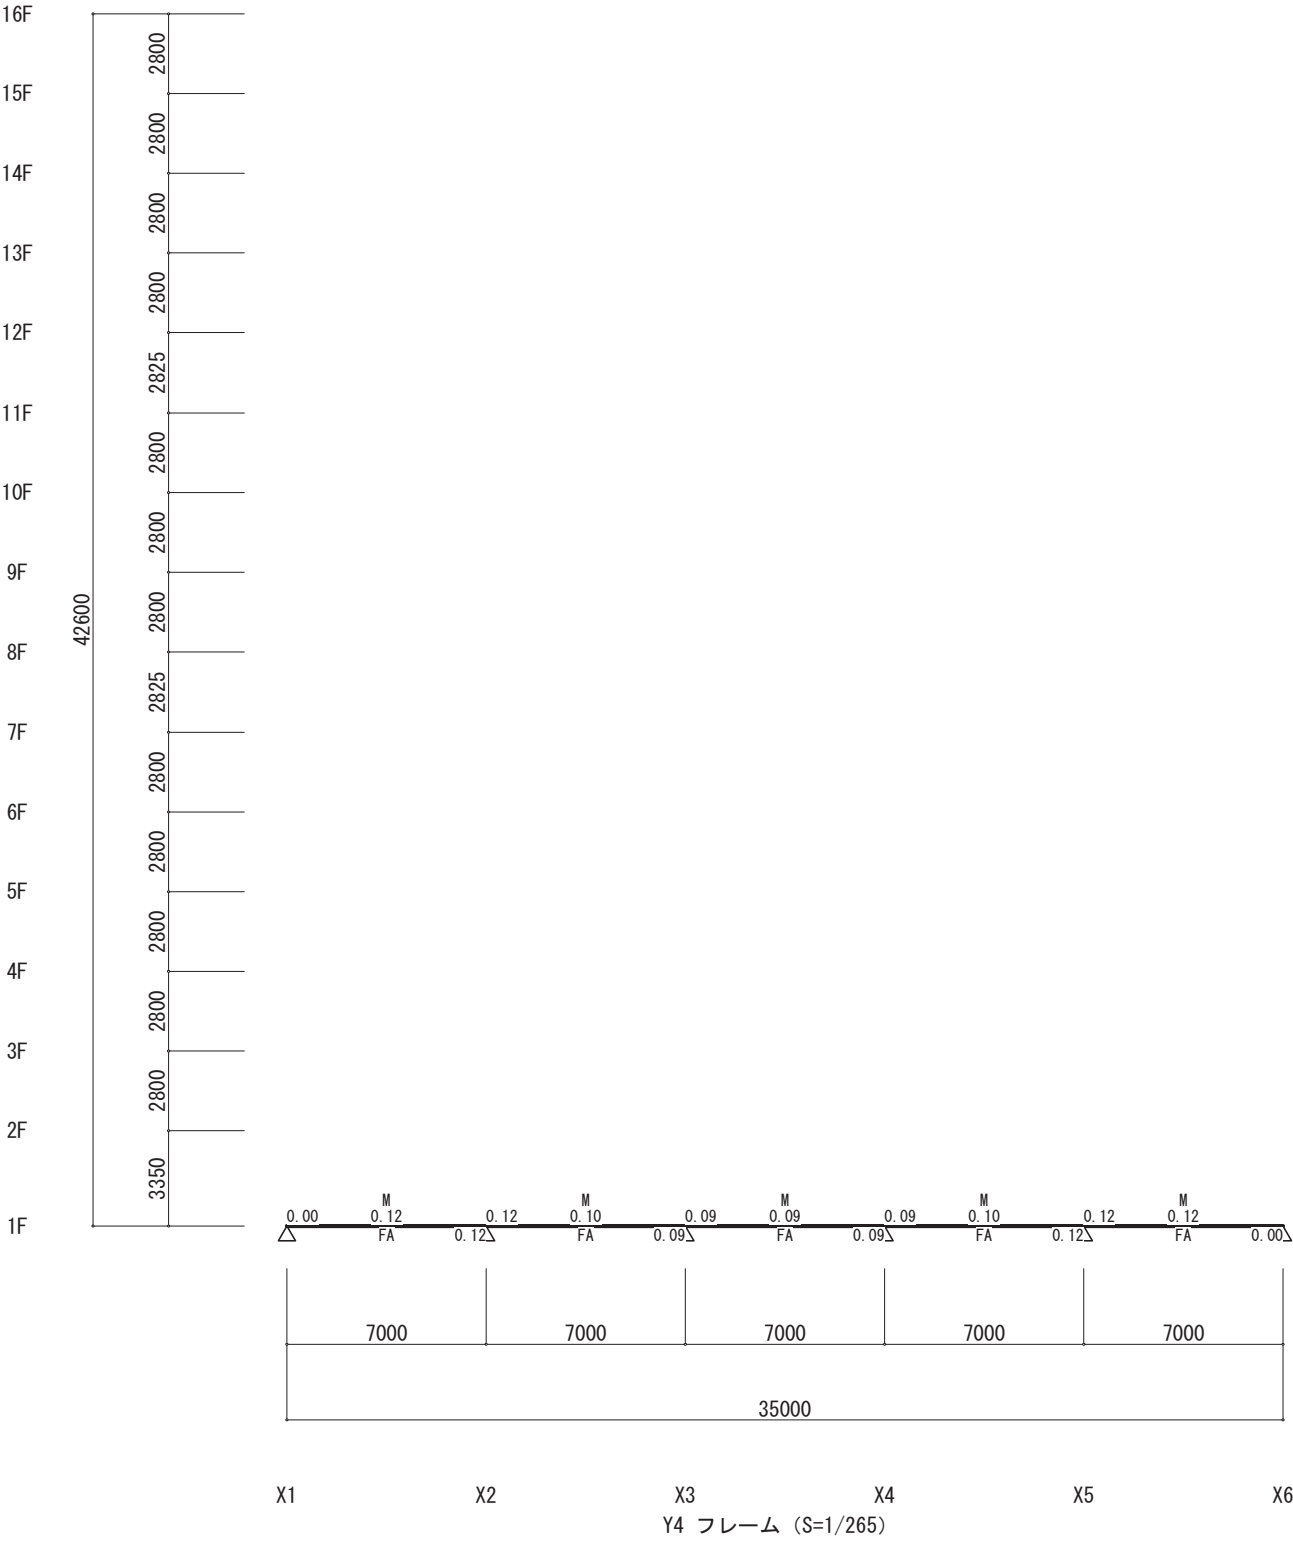


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

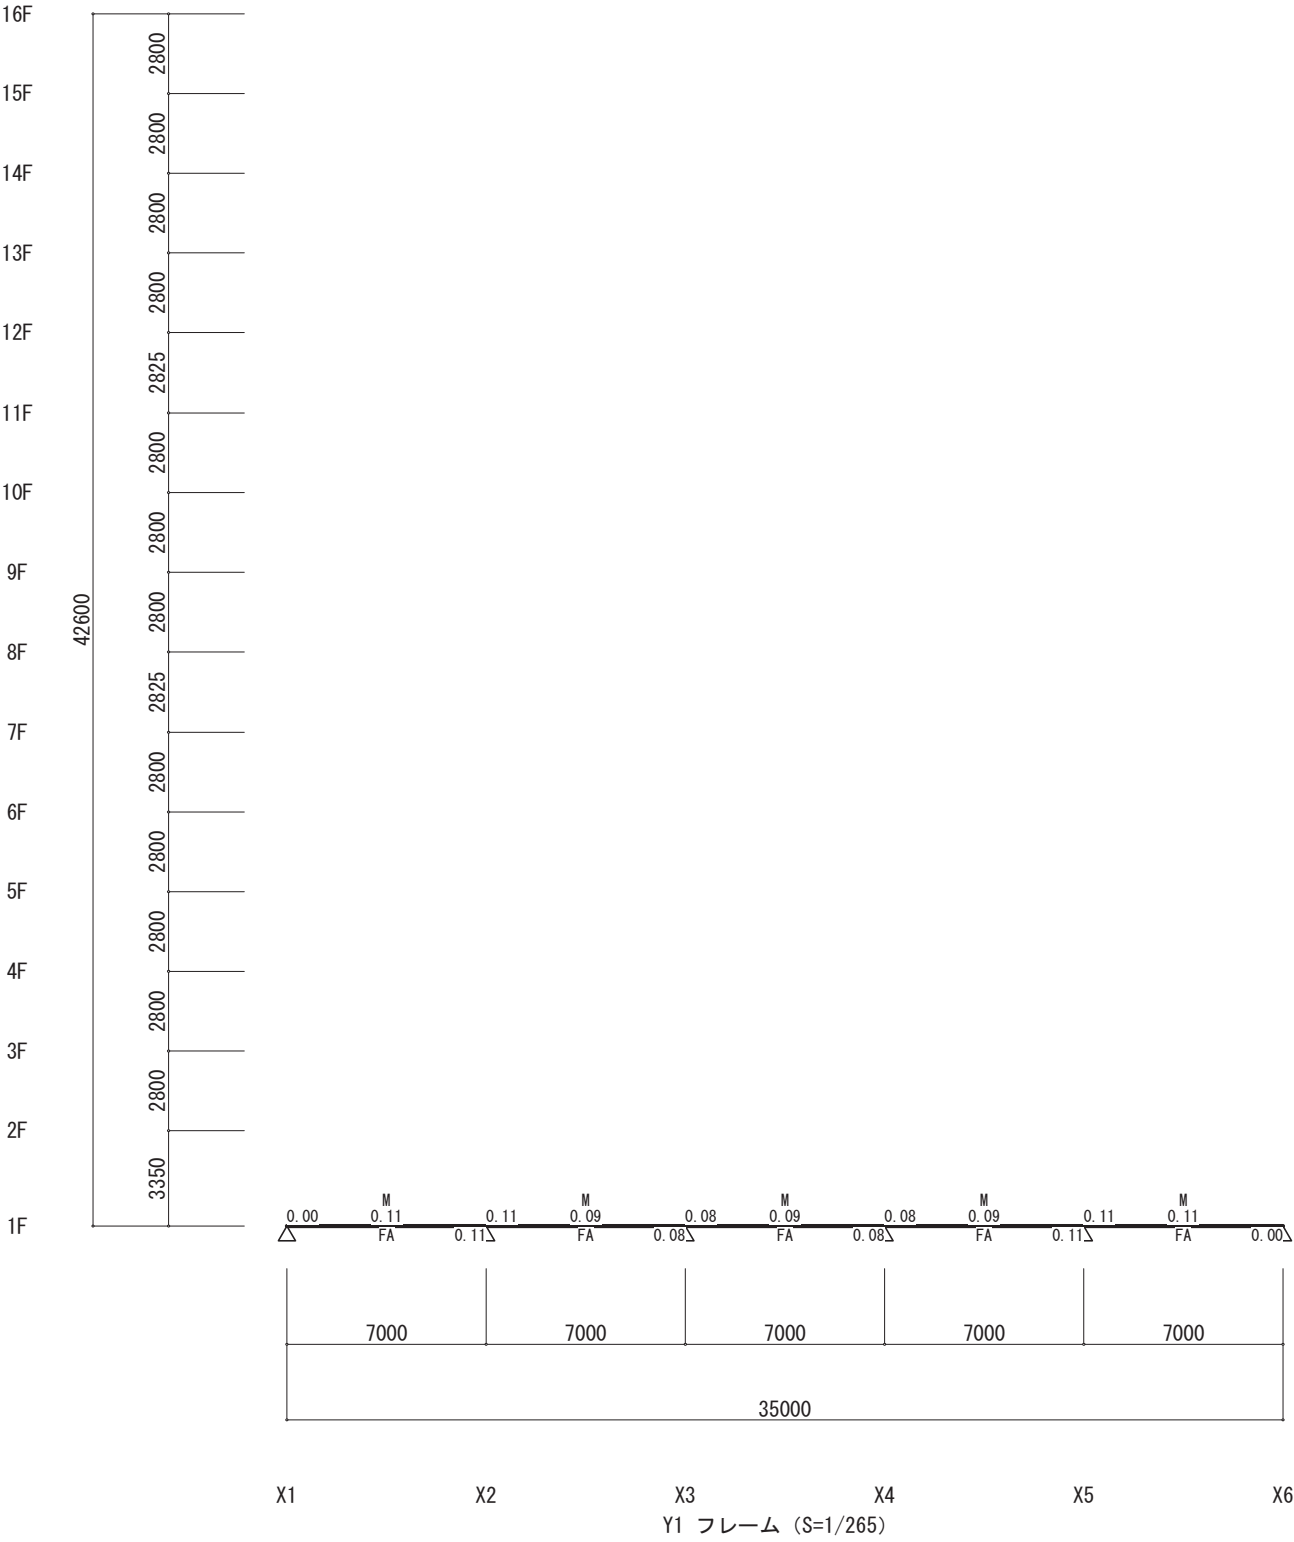


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

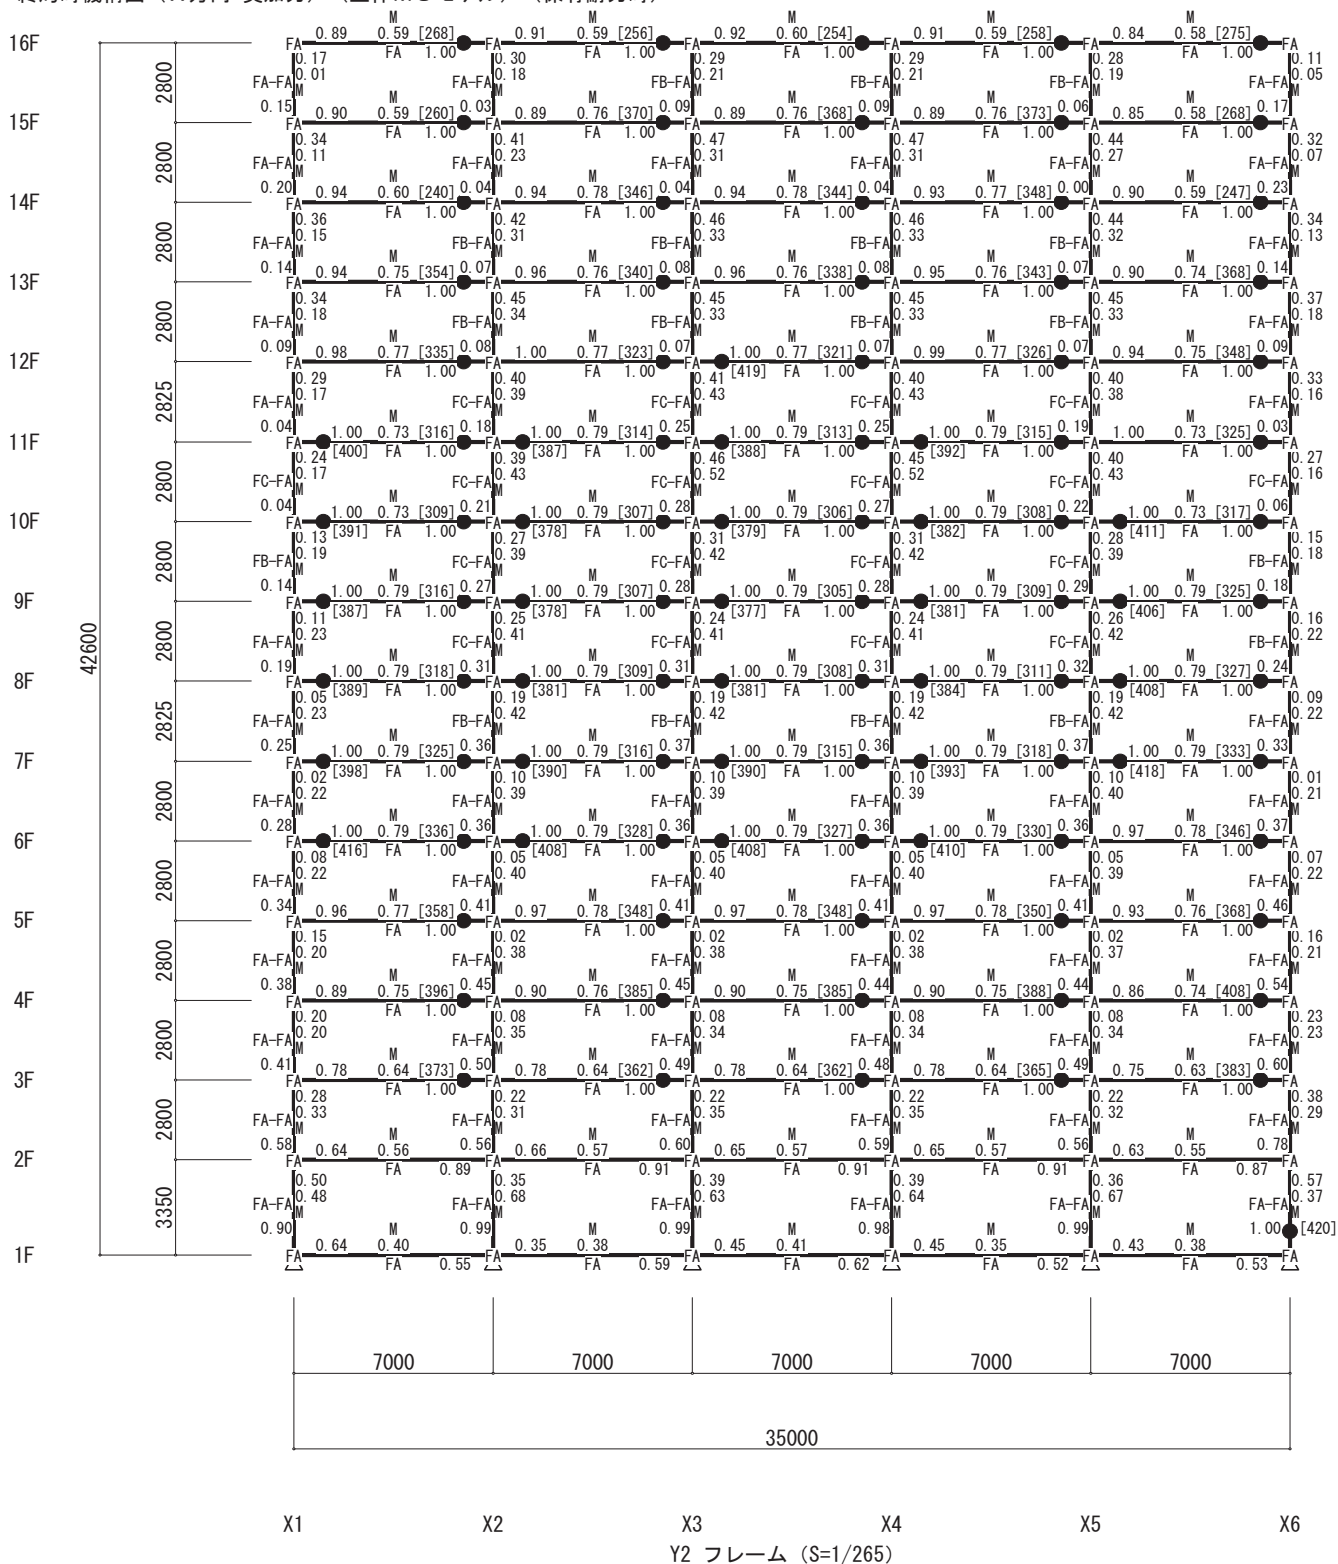


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

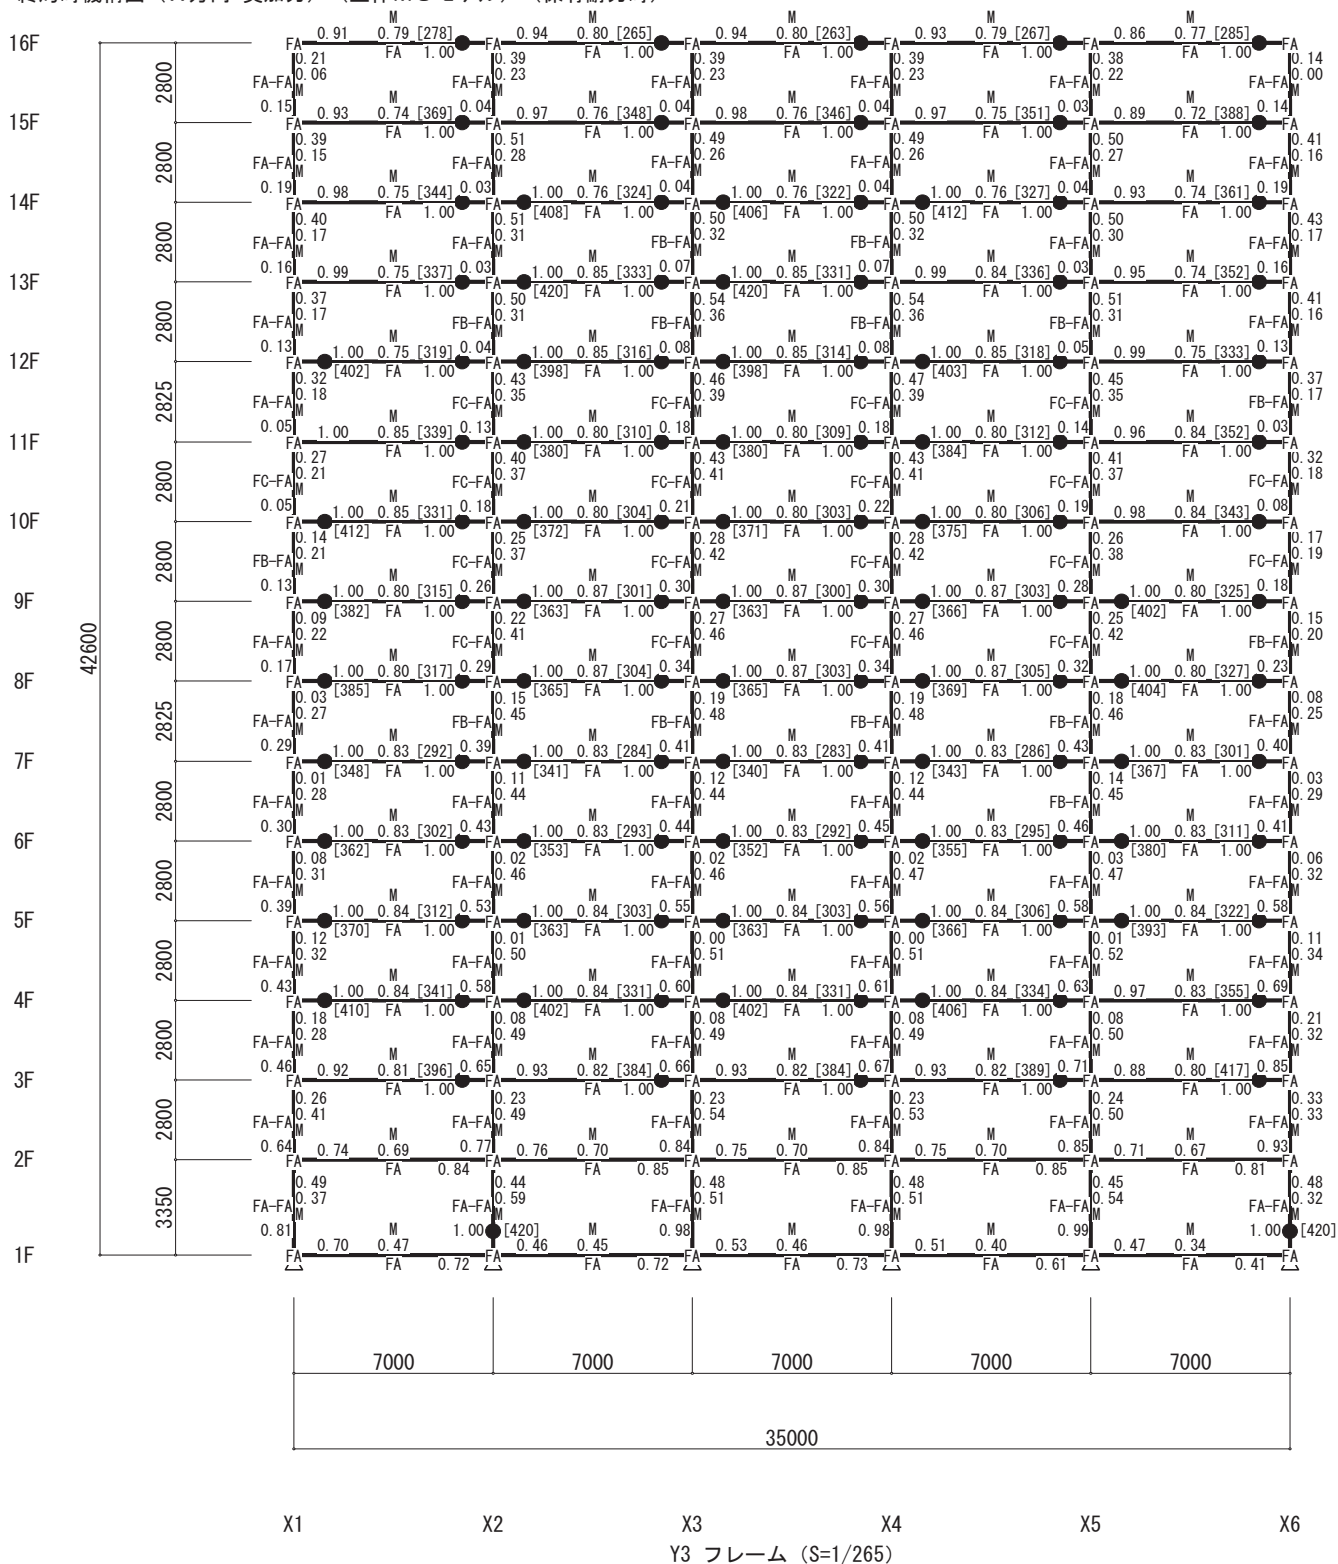


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

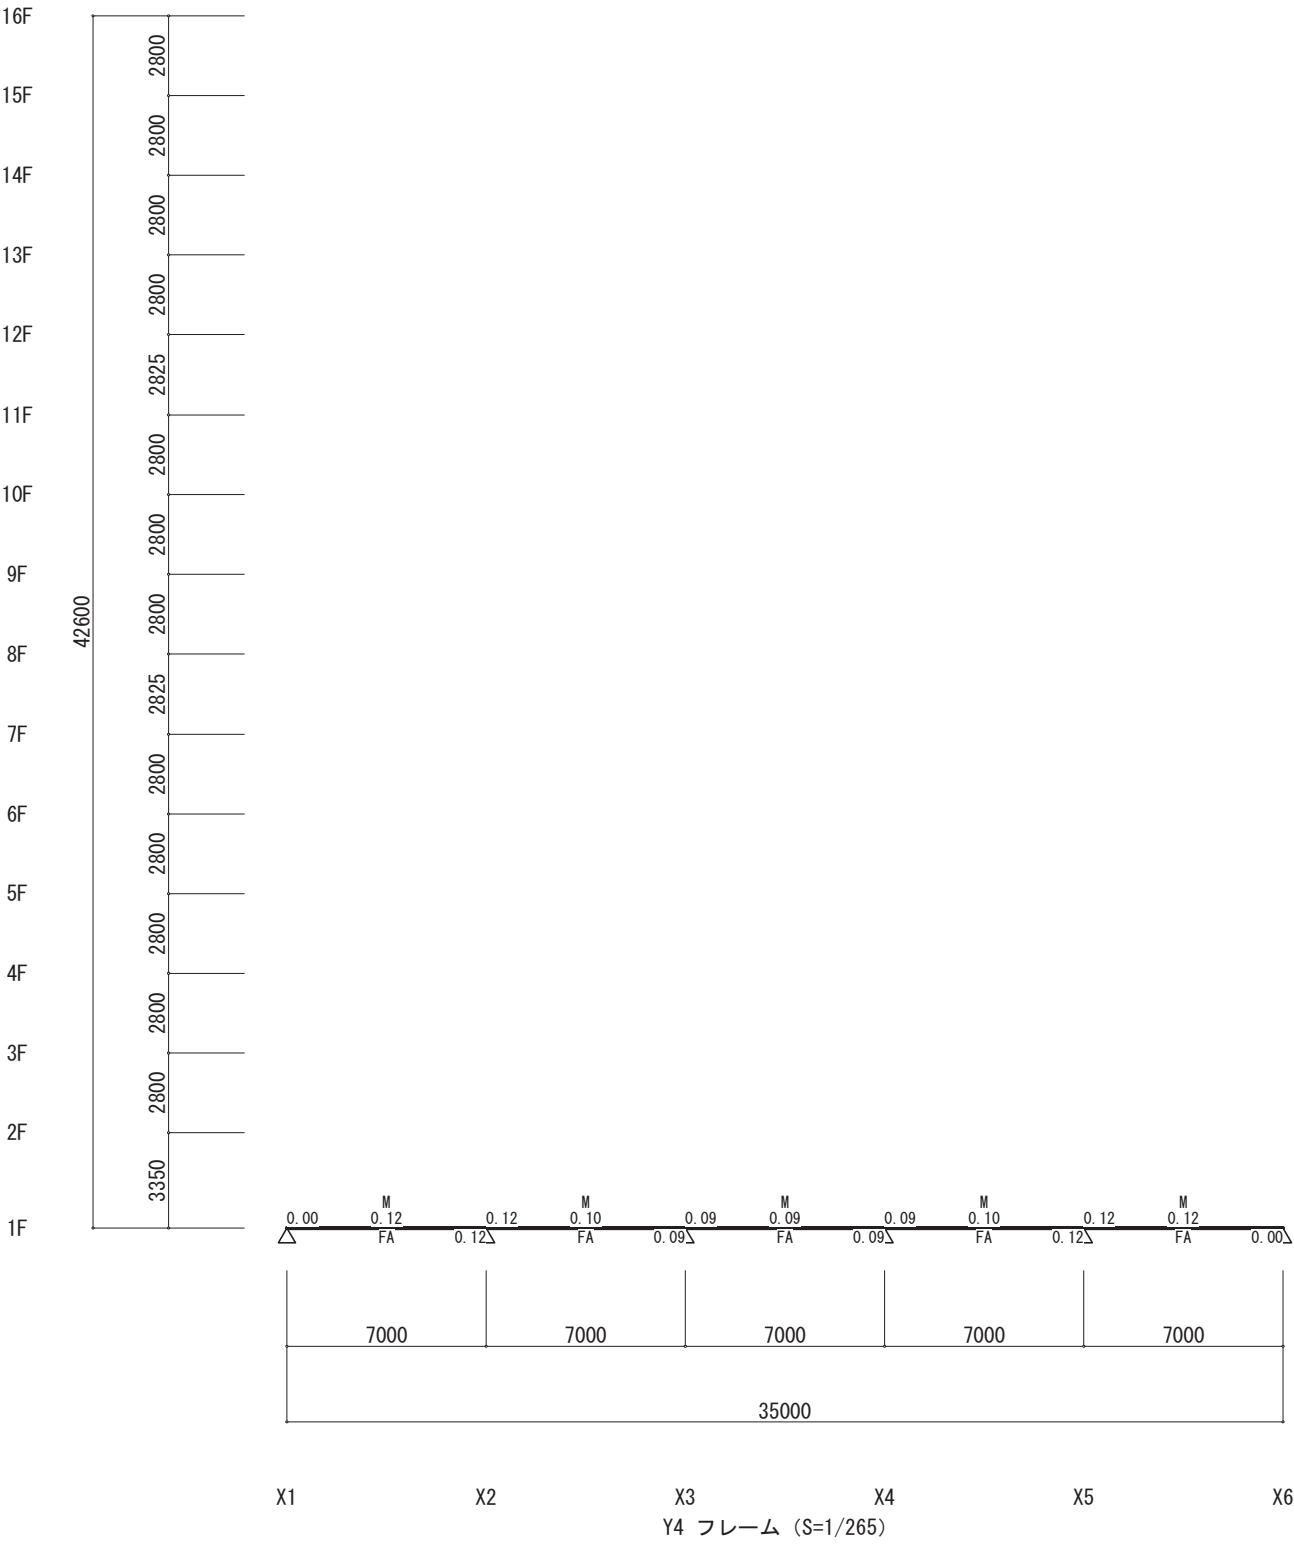


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

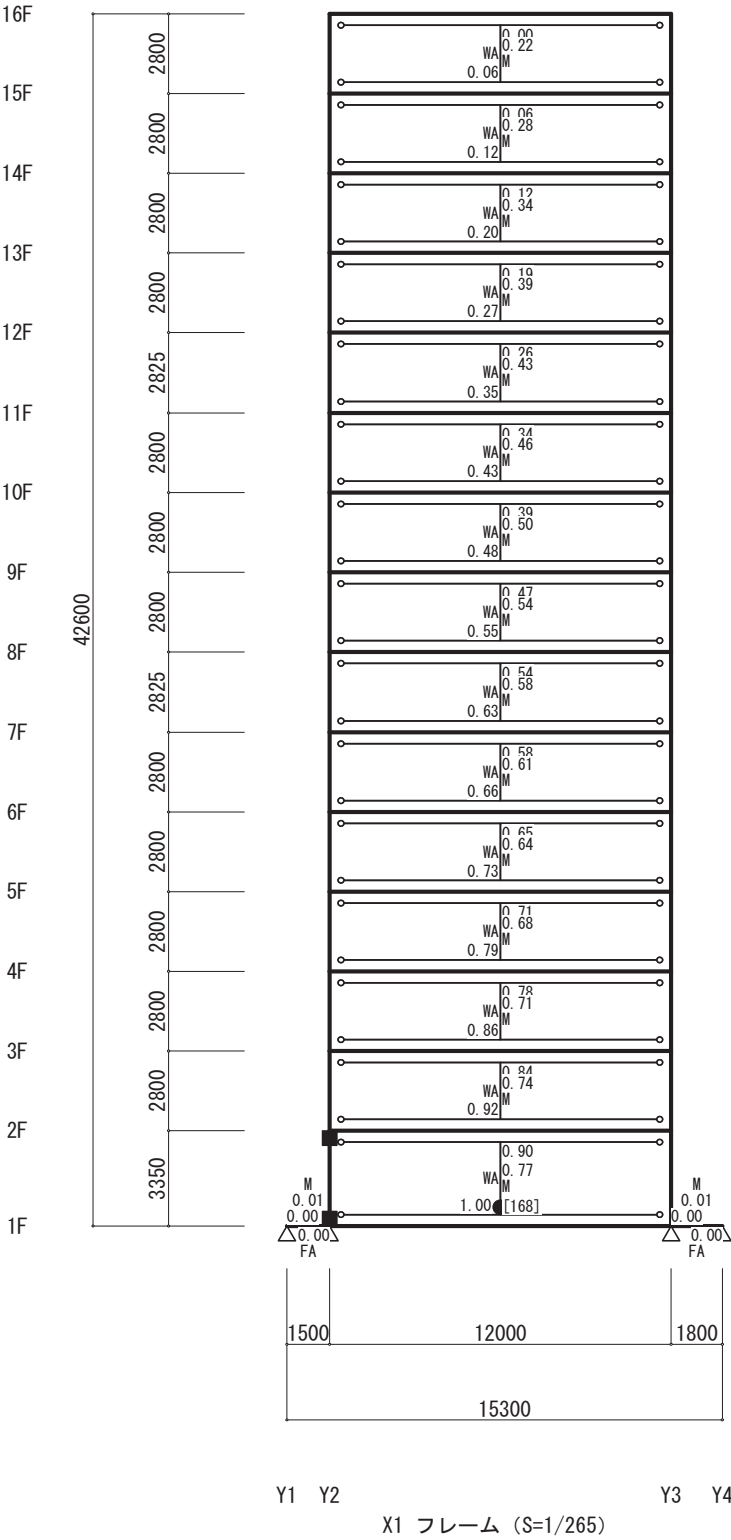


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

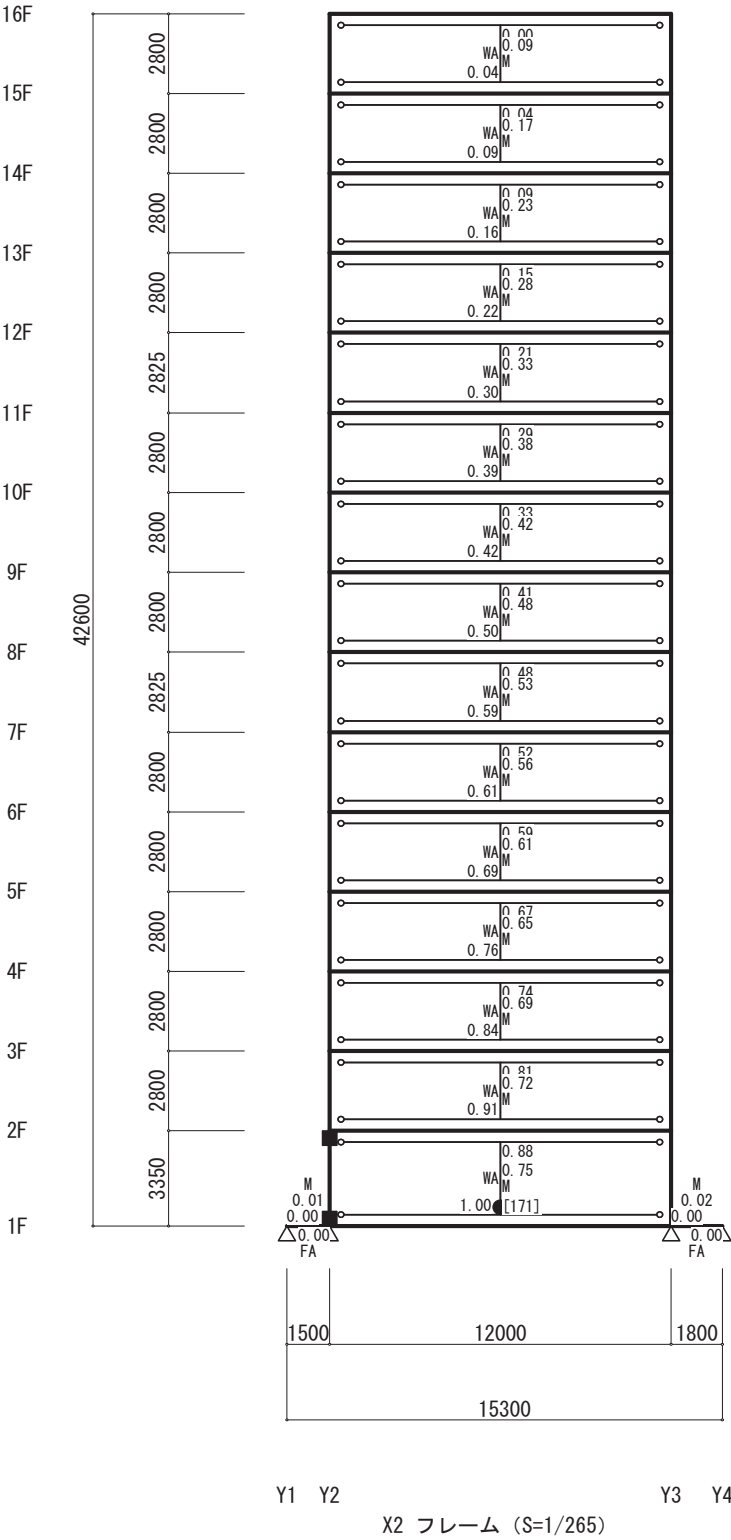


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

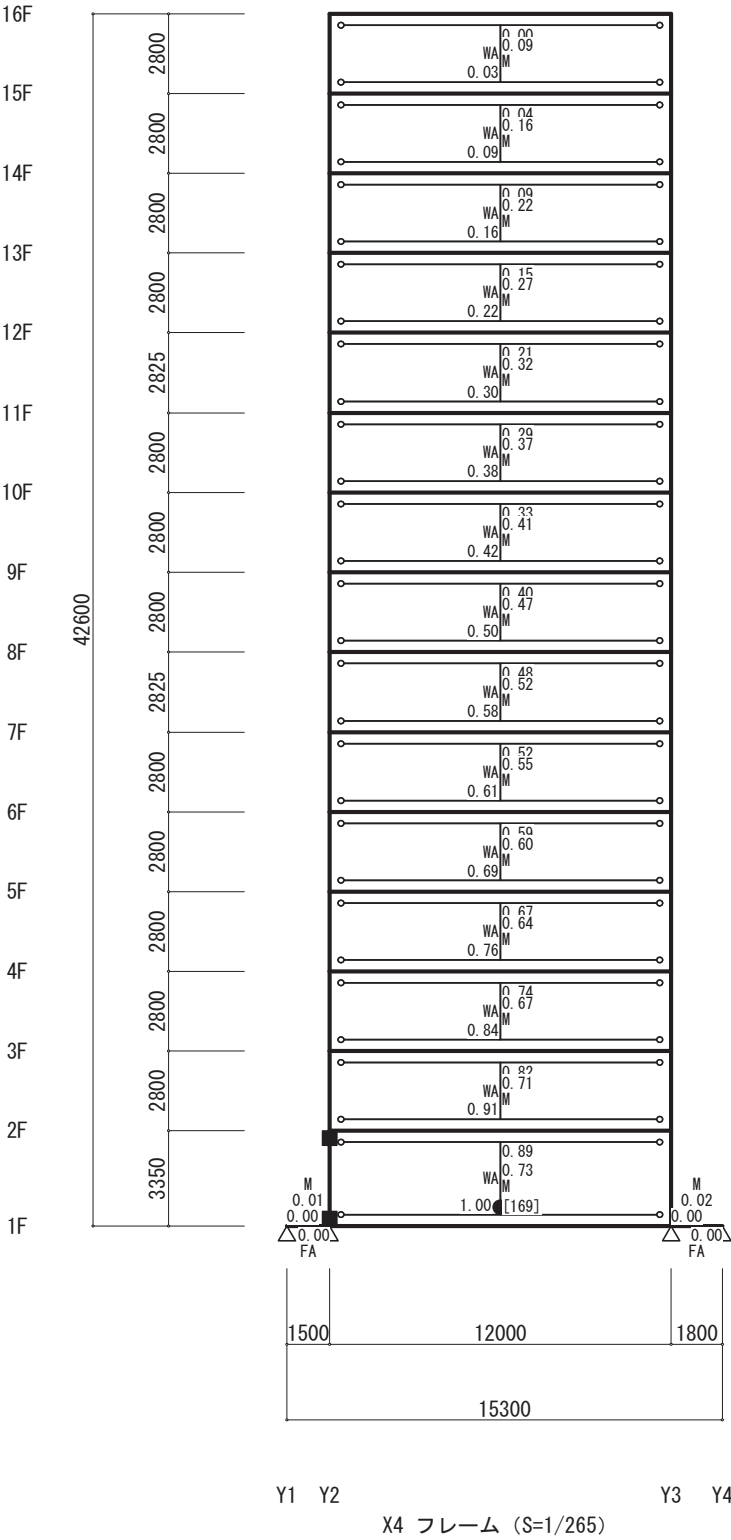


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

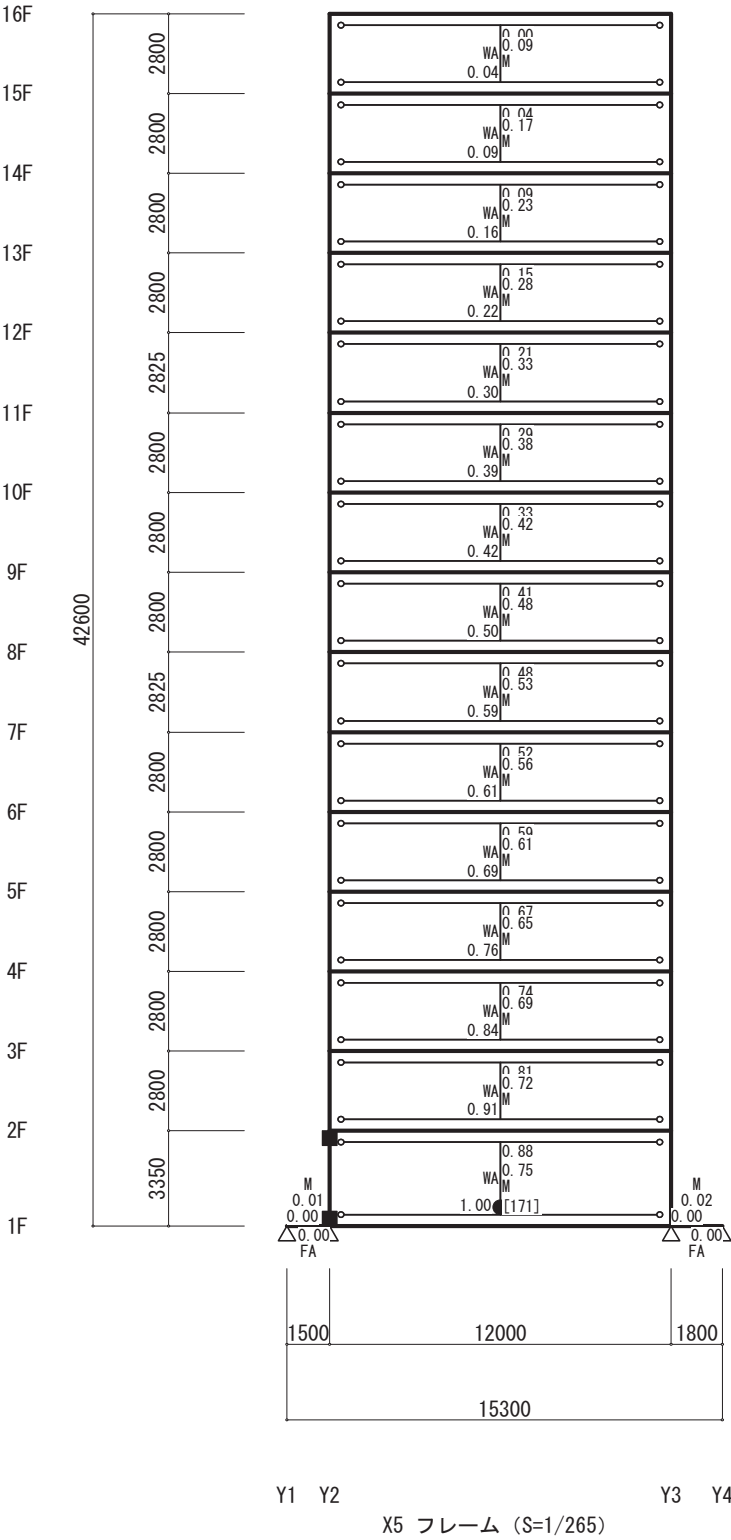


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

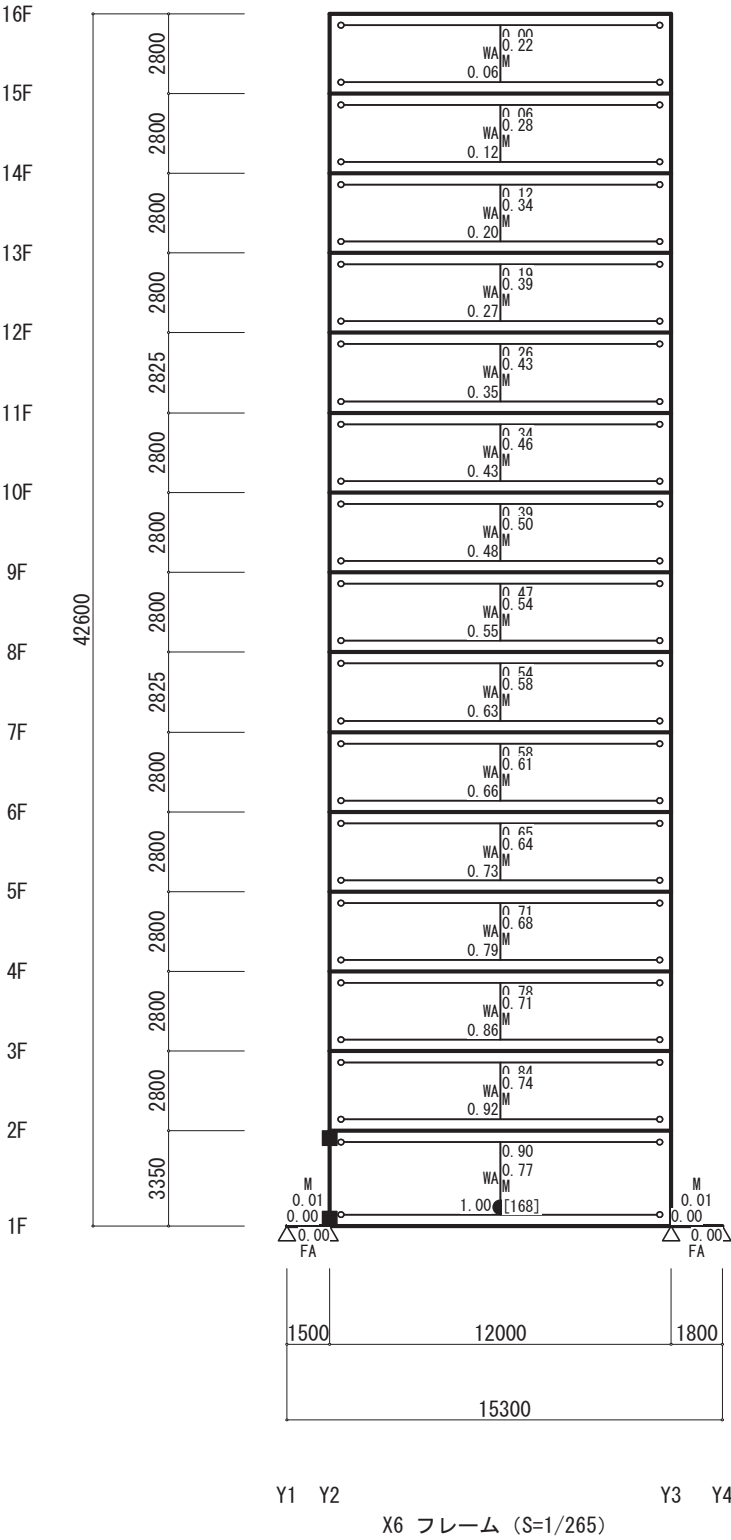


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

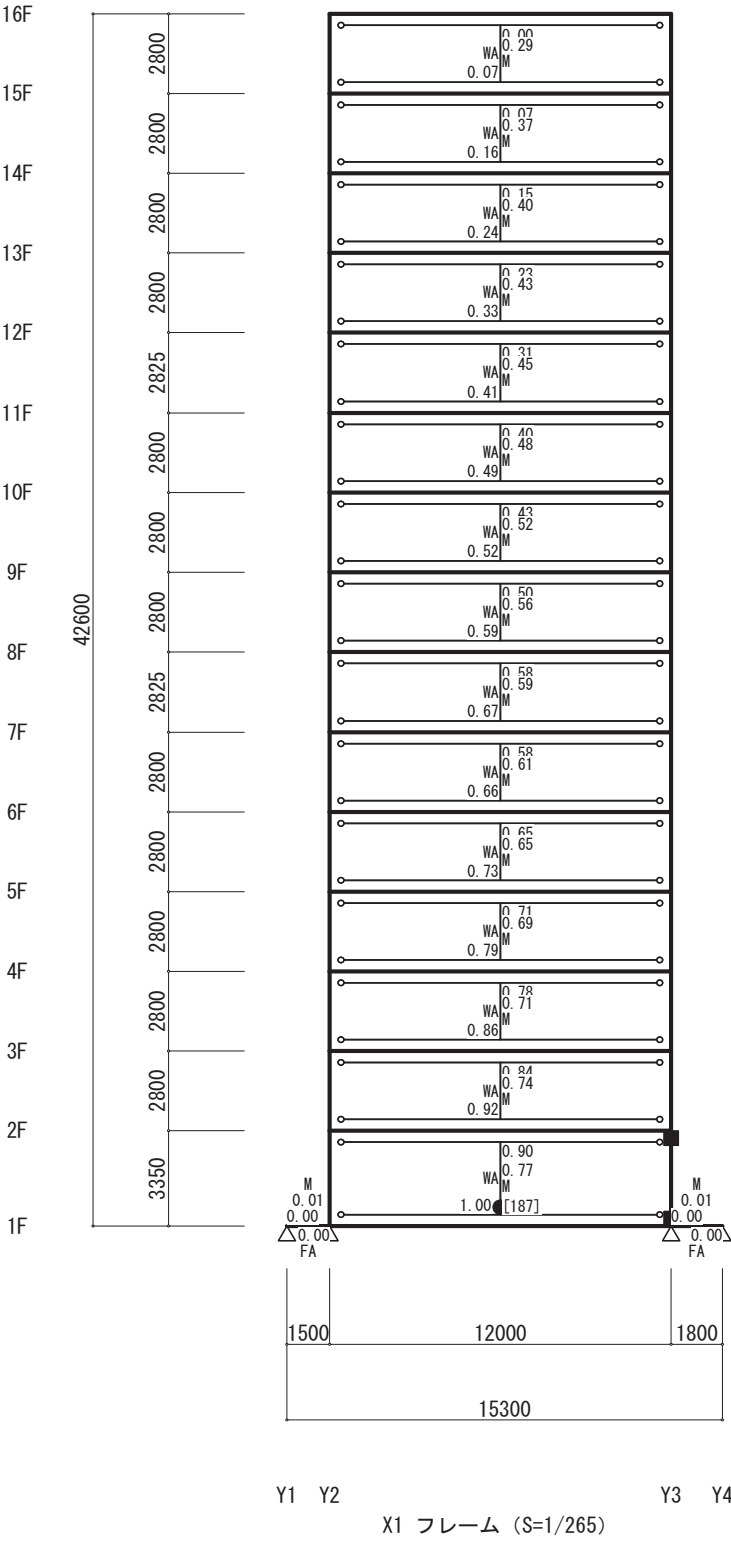


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

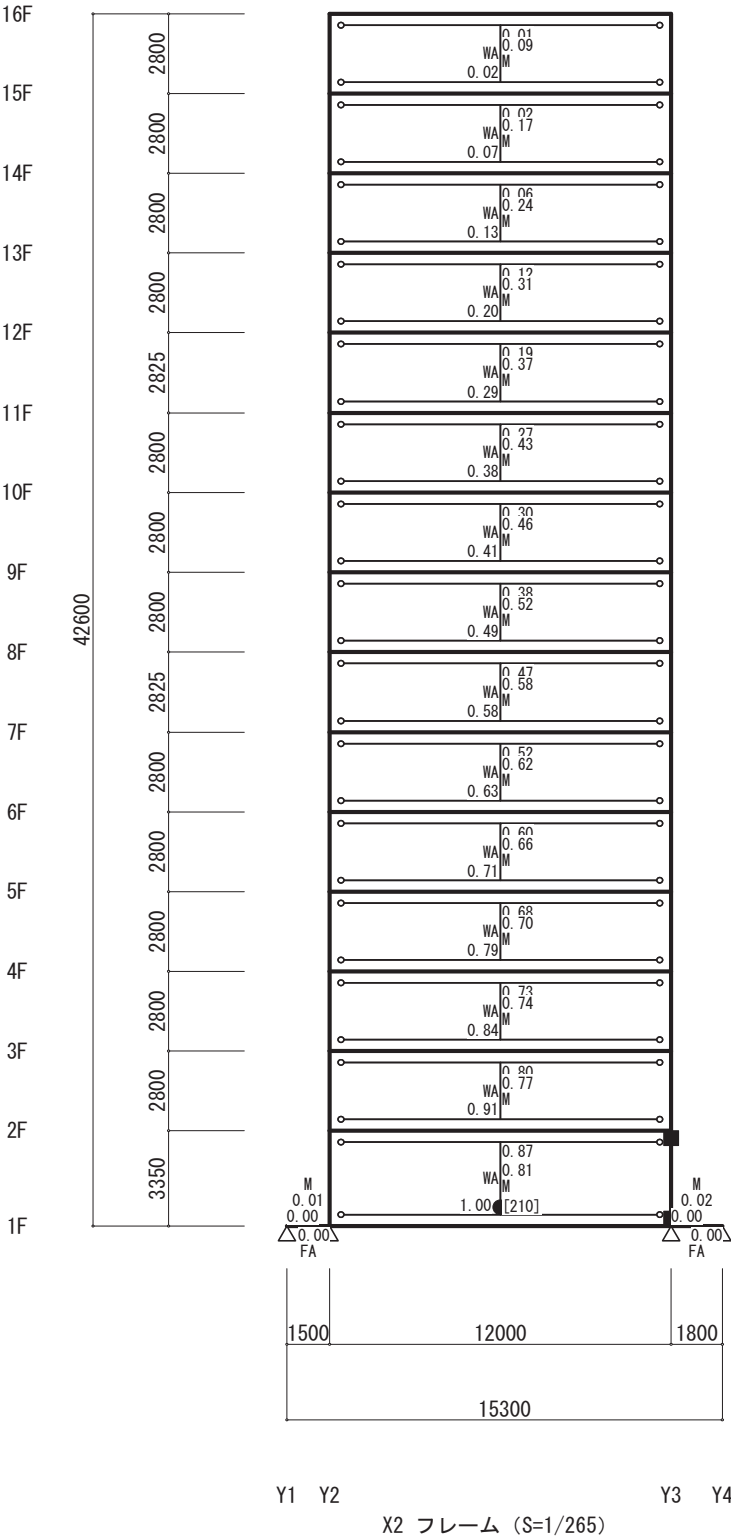


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

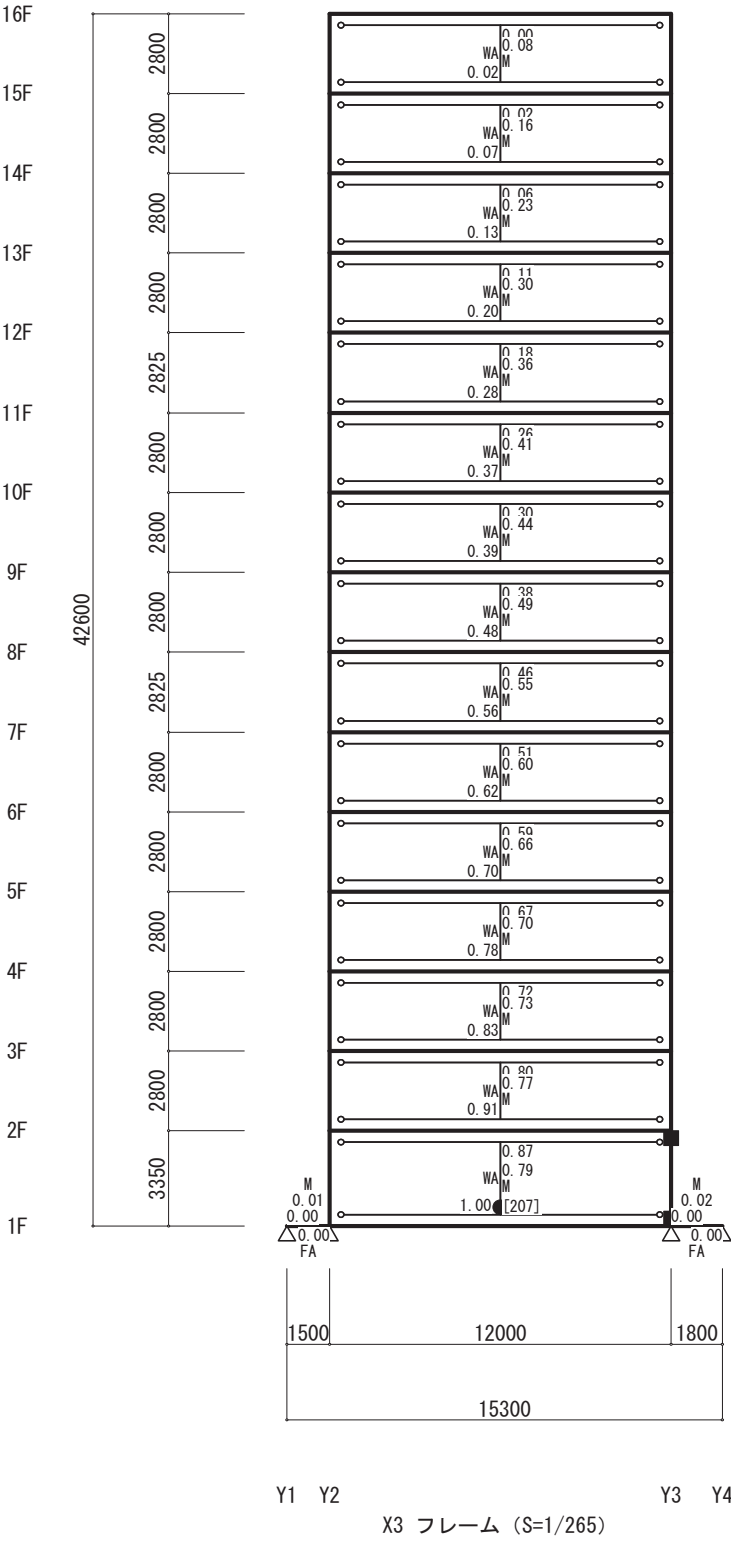


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

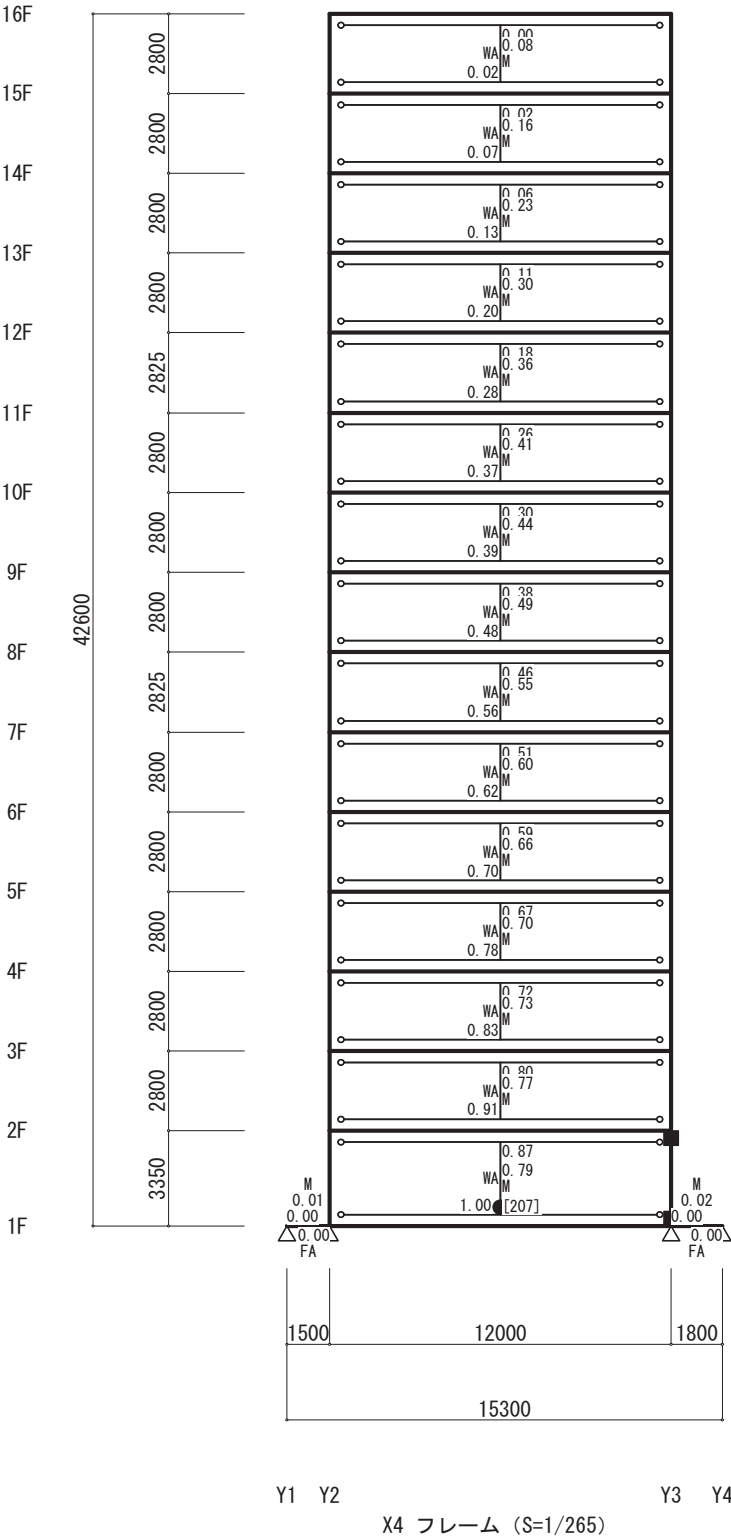

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

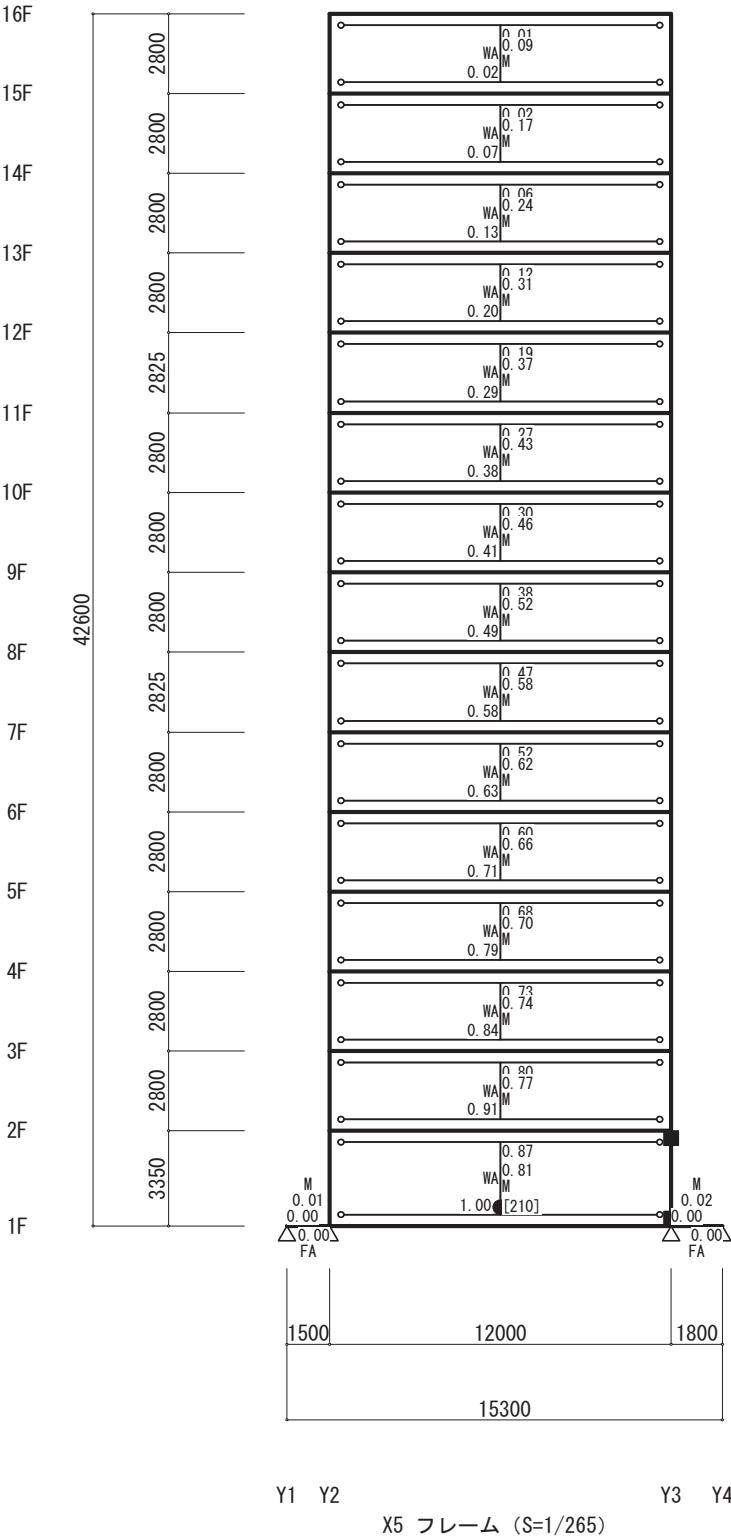

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

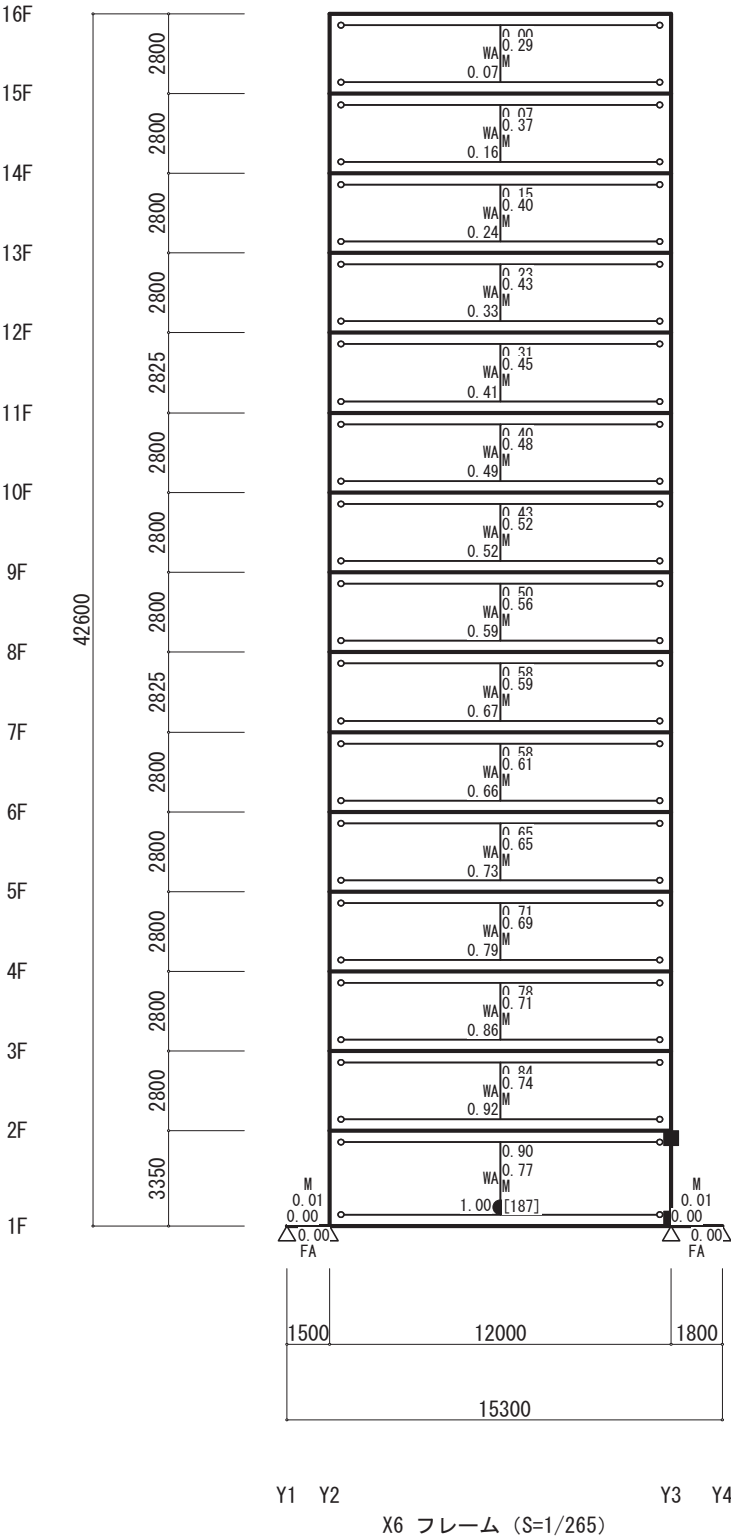

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)

F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X2	X3	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X4	X5	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.69	36.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.044	1.57	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.18	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.18	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.18	36.00
		X5	X6	FA	M	0.044	1.57	36.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.044	1.57	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.18	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.18	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.18	36.00
		X5	X6	FA	M	0.044	1.57	36.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.23	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.23	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.04	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.04	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.24	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.24	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	7F	X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.24	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X1	X2	FA	M	0.062	2.24	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X1	X2	FA	M	0.062	2.24	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X1	X2	FA	M	0.054	1.96	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X1	X2	FA	M	0.054	1.96	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X1	X2	FA	M	0.028	1.00	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.035	1.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.033	1.17	36.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.43	36.00
		X1	X2	FA	M	0.046	1.66	36.00
Y3	16F	X2	X3	FA	M	0.046	1.66	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.66	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.66	36.00
		X5	X6	FA	M	0.046	1.66	36.00
		X1	X2	FA	M	0.047	1.68	36.00
	15F	X2	X3	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.68	36.00
		X1	X2	FA	M	0.047	1.68	36.00
	14F	X2	X3	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.68	36.00
		X1	X2	FA	M	0.049	1.76	36.00
	13F	X2	X3	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.76	36.00
		X1	X2	FA	M	0.049	1.76	36.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.76	36.00
		X1	X2	FA	M	0.056	2.03	36.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.03	36.00
		X1	X2	FA	M	0.056	2.03	36.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.056	2.01	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	10F	X3	X4	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.03	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.062	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.12	36.00
	7F	X3	X4	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.12	36.00
	6F	X4	X5	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.44	36.00
	5F	X5	X6	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X1	X2	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.44	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.026	0.94	36.00
		X1	X2	FA	M	0.042	1.52	36.00
	3F	X3	X4	FA	M	0.047	1.70	36.00
		X4	X5	FA	M	0.042	1.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.048	1.73	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
Y4	1F	X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X1	X2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
		X2	Y3	FA	M	0.002	0.09	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
X3	1F	Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
X4	1F	Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
X5	1F	Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
X6	1F	Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X2	X3	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X4	X5	FA	M	0.047	1.69	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.69	36.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.044	1.57	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.18	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.18	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.18	36.00
		X5	X6	FA	M	0.044	1.57	36.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.044	1.57	36.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.18	36.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.18	36.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.18	36.00
		X5	X6	FA	M	0.044	1.57	36.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.23	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.23	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.04	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.04	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.24	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.24	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.24	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.24	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.24	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	4F	X1	X2	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.24	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.96	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.96	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.040	1.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.033	1.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.035	1.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.028	1.00	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.046	1.66	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.66	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.66	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.66	36.00
		X5	X6	FA	M	0.046	1.66	36.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.047	1.68	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.68	36.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.047	1.68	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.047	1.68	36.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.049	1.76	36.00
		X2	X3	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.76	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.049	1.76	36.00
		X2	X3	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.049	1.76	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.056	2.03	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.03	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.056	2.03	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.03	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	7F	X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.12	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.12	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.12	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.44	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.44	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.44	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.058	2.09	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.048	1.73	36.00
		X2	X3	FA	M	0.042	1.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.047	1.70	36.00
		X4	X5	FA	M	0.042	1.52	36.00
		X5	X6	FA	M	0.026	0.94	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y1	1F	X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X1	X2	FA	M	0.020	0.71	36.00
Y2	16F	X2	X3	FA	M	0.018	0.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.017	0.62	36.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.71	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
	15F	X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
	14F	X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
	13F	X2	X3	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.52	36.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.52	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.50	36.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.49	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	5F	X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.49	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.14	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.018	0.65	36.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.66	36.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.66	36.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.65	36.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.012	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.41	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	8F	X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.31	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.31	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.31	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.30	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X6	X7	FA	M	0.008	0.30	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X6	X7	FA	M	0.007	0.26	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X6	X7	FA	M	0.004	0.13	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.020	0.73	36.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.017	0.62	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	16F	X4	X5	FA	M	0.018	0.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.73	36.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.54	36.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.54	36.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.54	36.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.54	36.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.014	0.52	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.52	36.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.014	0.52	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.52	36.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.47	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.47	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.45	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y2	3F	X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X1	X2	FA	M	0.004	0.13	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X1	X2	FA	M	0.019	0.69	36.00
Y3	16F	X2	X3	FA	M	0.018	0.66	36.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.66	36.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.69	36.00
		X1	X2	FA	M	0.012	0.45	36.00
	15F	X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.45	36.00
	14F	X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
	13F	X2	X3	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.49	36.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.50	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.49	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.50	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	6F	X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.50	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.54	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
	3F	X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
	2F	X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X1	X2	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.14	36.00
Y4	1F	X5	X6	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00

b) R C柱の部材種別

- Ho/D : ①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q・D)
- σo : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm2)
- Pt : 引張鉄筋比 (%)
- τu : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm2)
- Fc : コンクリート強度 (N/mm2)
- N : 柱軸力 (kN)
- No : 柱軸方向耐力 (kN)
- モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
- N/No : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
- : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
- : (X Y 方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として) 付で出力)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	$\sigma o/Fc$ σo Fc	Pt	$\tau u/Fc$ τu Fc	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	14.21②	0.006	0.44	0.00	(0.01)
						0.23		0.12	261.95
						36.00		36.00	40575.07
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.022	0.39	0.02	(0.02)
						0.81		0.80	623.97
						36.00		36.00	27563.13
		X3	FB-FA	M	2.21②	0.022	0.39	0.02	(0.02)
						0.79		0.86	610.75
						36.00		36.00	27563.13
		X4	FB-FA	M	2.20②	0.022	0.39	0.02	(0.02)
						0.78		0.86	603.00
						36.00		36.00	27563.13
		X5	FA-FA	M	2.63②	0.021	0.39	0.02	(0.02)
						0.76		0.74	586.90
						36.00		36.00	27563.13

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X6	FA-FA	M	42.90②	0.012	0.44	0.00	(0.01)
						0.45		0.04	520.85
						36.00		36.00	40575.07
	14F	X1	FA-FA	M	8.17②	0.011	0.44	0.01	(0.01)
						0.41		0.19	472.10
						36.00		36.00	40575.07
		X2	FA-FA	M	2.84②	0.039	0.39	0.03	(0.04)
						1.42		1.12	1100.63
						36.00		36.00	27563.13
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.041	0.39	0.04	(0.04)
						1.49		1.29	1151.70
						36.00		36.00	27563.13
		X4	FA-FA	M	2.64②	0.040	0.39	0.04	(0.04)
						1.46		1.29	1129.82
						36.00		36.00	27563.13
		X5	FA-FA	M	3.12②	0.041	0.39	0.03	(0.04)
						1.49		0.97	1151.77
						36.00		36.00	27563.13
		X6	FA-FA	M	7.27②	0.026	0.44	0.01	(0.03)
						0.95		0.31	1104.54
						36.00		36.00	40575.07
	13F	X1	FA-FA	M	4.26②	0.014	0.44	0.01	(0.01)
						0.49		0.41	574.12
						36.00		36.00	40575.07
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.054	0.39	0.04	(0.05)
						1.95		1.41	1511.11
						36.00		36.00	27563.13
		X3	FB-FA	M	2.41②	0.058	0.39	0.04	(0.06)
						2.09		1.47	1621.75
						36.00		36.00	27563.13
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.057	0.39	0.04	(0.06)
						2.05		1.47	1586.05
						36.00		36.00	27563.13
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.060	0.39	0.04	(0.06)
						2.16		1.36	1672.73
						36.00		36.00	27563.13
		X6	FA-FA	M	4.68②	0.036	0.44	0.01	(0.04)
						1.31		0.51	1523.91
						36.00		36.00	40575.07
	12F	X1	FA-FA	M	3.33②	0.013	0.44	0.02	(0.01)
						0.48		0.60	555.61
						36.00		36.00	40959.88
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.066	0.42	0.04	(0.07)
						2.38		1.51	2028.32
						36.00		36.00	30319.44
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.069	0.42	0.04	(0.07)
						2.47		1.47	2108.65
						36.00		36.00	30319.44
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.067	0.42	0.04	(0.07)
						2.41		1.47	2054.82
						36.00		36.00	30319.44
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.069	0.42	0.04	(0.07)
						2.49		1.52	2122.70
						36.00		36.00	30319.44
		X6	FA-FA	M	3.73②	0.048	0.44	0.02	(0.05)
						1.74		0.66	2026.15
						36.00		36.00	40959.88
	11F	X1	FA-FA	M	2.54②	0.012	0.44	0.02	(0.01)
						0.45		0.64	522.86
						36.00		36.00	40959.88
		X2	FC-FA	M	1.79②	0.082	0.42	0.05	(0.08)
						2.95		1.74	2514.43
						36.00		36.00	30319.44
		X3	FC-FA	M	1.64②	0.084	0.42	0.05	(0.08)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X3	FC-FA	M	1.64②	3.02	0.42	1.93	2573.47
						36.00		36.00	30319.44
						0.081		0.05	(0.08)
		X4	FC-FA	M	1.64②	2.93	0.42	1.93	2500.95
						36.00		36.00	30319.44
						0.082		0.05	(0.08)
		X5	FC-FA	M	1.80②	2.96	0.42	1.74	2525.80
						36.00		36.00	30319.44
						0.060		0.02	(0.06)
		X6	FA-FA	M	2.86②	2.15	0.44	0.71	2505.16
						36.00		36.00	40959.88
						0.012		0.02	(0.01)
	10F	X1	FC-FA	M	1.71②	0.44	0.44	0.66	507.74
						36.00		36.00	40959.88
						0.093		0.05	(0.09)
		X2	FC-FA	M	1.56②	3.36	0.42	1.96	2866.86
						36.00		36.00	30319.44
						0.101		0.07	(0.10)
		X3	FC-FA	M	1.54②	3.62	0.42	2.36	3088.08
						36.00		36.00	30319.44
						0.098		0.07	(0.10)
		X4	FC-FA	M	1.54②	3.52	0.42	2.35	2999.58
						36.00		36.00	30319.44
						0.101		0.05	(0.10)
		X5	FC-FA	M	1.57②	3.62	0.42	1.98	3087.64
						36.00		36.00	30319.44
						0.072		0.02	(0.07)
		X6	FC-FA	M	1.77②	2.61	0.44	0.79	3030.77
						36.00		36.00	40959.88
						0.012		0.02	(0.01)
	9F	X1	FB-FA	M	2.14②	0.44	0.44	0.75	515.36
						36.00		36.00	41631.70
						0.089		0.05	(0.09)
		X2	FC-FA	M	1.73②	3.21	0.45	1.87	3237.18
						36.00		36.00	36337.86
						0.099		0.06	(0.10)
		X3	FC-FA	M	1.60②	3.58	0.45	2.05	3604.04
						36.00		36.00	36337.86
						0.096		0.06	(0.10)
		X4	FC-FA	M	1.60②	3.47	0.45	2.05	3491.77
						36.00		36.00	36337.86
						0.102		0.05	(0.10)
		X5	FC-FA	M	1.74②	3.68	0.45	1.89	3709.04
						36.00		36.00	36337.86
						0.086		0.02	(0.09)
		X6	FB-FA	M	2.30②	3.10	0.44	0.88	3608.35
						36.00		36.00	41631.70
						0.009		0.03	(0.01)
	8F	X1	FB-FA	M	2.34②	0.33	0.44	0.93	380.60
						36.00		36.00	41631.70
						0.105		0.06	(0.10)
		X2	FC-FA	M	1.94②	3.78	0.45	2.03	3813.25
						36.00		36.00	36337.86
						0.114		0.06	(0.11)
		X3	FC-FA	M	1.98②	4.11	0.45	2.00	4144.55
						36.00		36.00	36337.86
						0.110		0.06	(0.11)
		X4	FC-FA	M	1.98②	3.97	0.45	2.00	4003.93
						36.00		36.00	36337.86
						0.116		0.06	(0.12)
		X5	FC-FA	M	1.96②	4.17	0.45	2.03	4199.47
						36.00		36.00	36337.86
						0.103		0.03	(0.10)
		X6	FA-FA	M	2.66②	3.71	0.44	1.04	4315.79

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X6	FA-FA	M	2. 66②	36. 00	0. 44	36. 00	41631. 70
	7F	X1	FA-FA	M	3. 02②	0. 007	0. 44	0. 03	(0. 01)
						0. 25		0. 94	293. 88
						36. 00		36. 00	41631. 70
		X2	FB-FA	M	2. 33②	0. 122	0. 45	0. 06	(0. 12)
						4. 39		2. 08	4427. 80
						36. 00		36. 00	36337. 86
		X3	FB-FA	M	2. 34②	0. 130	0. 45	0. 06	(0. 13)
						4. 68		2. 08	4712. 12
						36. 00		36. 00	36337. 86
		X4	FB-FA	M	2. 34②	0. 125	0. 45	0. 06	(0. 12)
						4. 50		2. 08	4530. 09
						36. 00		36. 00	36337. 86
		X5	FB-FA	M	2. 35②	0. 130	0. 45	0. 06	(0. 13)
						4. 67		2. 07	4706. 65
						36. 00		36. 00	36337. 86
		X6	FA-FA	M	3. 44②	0. 121	0. 44	0. 03	(0. 12)
						4. 34		1. 09	5045. 87
						36. 00		36. 00	41631. 70
	6F	X1	FA-FA	M	3. 72②	0. 005	0. 55	0. 03	(0. 01)
						0. 18		0. 94	212. 09
						36. 00		36. 00	42385. 02
		X2	FA-FA	M	2. 78②	0. 138	0. 63	0. 06	(0. 13)
						4. 98		2. 06	5015. 86
						36. 00		36. 00	37642. 02
		X3	FA-FA	M	2. 79②	0. 145	0. 63	0. 06	(0. 14)
						5. 22		2. 05	5262. 55
						36. 00		36. 00	37642. 02
		X4	FA-FA	M	2. 78②	0. 139	0. 63	0. 06	(0. 13)
						4. 99		2. 05	5025. 72
						36. 00		36. 00	37642. 02
		X5	FA-FA	M	2. 79②	0. 142	0. 63	0. 06	(0. 14)
						5. 12		2. 05	5162. 59
						36. 00		36. 00	37642. 02
		X6	FA-FA	M	4. 40②	0. 136	0. 55	0. 03	(0. 13)
						4. 91		1. 04	5702. 53
						36. 00		36. 00	42385. 02
	5F	X1	FA-FA	M	4. 35②	0. 005	0. 55	0. 03	(0. 00)
						0. 18		0. 99	209. 48
						36. 00		36. 00	42385. 02
		X2	FA-FA	M	3. 19②	0. 156	0. 63	0. 06	(0. 15)
						5. 63		2. 10	5668. 33
						36. 00		36. 00	37642. 02
		X3	FA-FA	M	3. 20②	0. 161	0. 63	0. 06	(0. 16)
						5. 81		2. 10	5853. 00
						36. 00		36. 00	37642. 02
		X4	FA-FA	M	3. 19②	0. 153	0. 63	0. 06	(0. 15)
						5. 50		2. 10	5538. 38
						36. 00		36. 00	37642. 02
		X5	FA-FA	M	3. 19②	0. 155	0. 63	0. 06	(0. 15)
						5. 57		2. 10	5613. 35
						36. 00		36. 00	37642. 02
		X6	FA-FA	M	5. 05②	0. 153	0. 55	0. 03	(0. 15)
						5. 49		1. 12	6383. 72
						36. 00		36. 00	42385. 02
	4F	X1	FA-FA	M	5. 29②	0. 006	0. 55	0. 03	(0. 01)
						0. 22		0. 93	258. 98
						36. 00		36. 00	42385. 02
		X2	FA-FA	M	3. 68②	0. 174	0. 63	0. 06	(0. 17)
						6. 28		2. 09	6325. 33
						36. 00		36. 00	37642. 02
		X3	FA-FA	M	3. 68②	0. 177	0. 63	0. 06	(0. 17)
						6. 39		2. 09	6435. 72
						36. 00		36. 00	37642. 02

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X4	FA-FA	M	3.67②	0.166	0.63	0.06	(0.16)
						5.98		2.09	6028.63
						36.00		36.00	37642.02
		X5	FA-FA	M	3.68②	0.166	0.63	0.06	(0.16)
						5.97		2.08	6010.85
						36.00		36.00	37642.02
		X6	FA-FA	M	6.31②	0.167	0.55	0.03	(0.17)
						6.03		1.03	7008.44
						36.00		36.00	42385.02
	3F	X1	FA-FA	M	5.97②	0.009	0.55	0.03	(0.01)
						0.31		0.92	357.65
						36.00		36.00	42385.02
		X2	FA-FA	M	4.08②	0.169	0.55	0.05	(0.17)
						6.09		1.92	7077.30
						36.00		36.00	42385.02
		X3	FA-FA	M	4.10②	0.169	0.55	0.05	(0.17)
						6.09		1.90	7078.68
						36.00		36.00	42385.02
		X4	FA-FA	M	4.09②	0.156	0.55	0.05	(0.15)
						5.63		1.89	6544.67
						36.00		36.00	42385.02
		X5	FA-FA	M	4.07②	0.154	0.55	0.05	(0.15)
						5.54		1.92	6444.49
						36.00		36.00	42385.02
		X6	FA-FA	M	7.13②	0.182	0.55	0.03	(0.18)
						6.56		1.01	7621.80
						36.00		36.00	42385.02
	2F	X1	FA-FA	M	7.91②	0.014	0.55	0.02	(0.01)
						0.52		0.77	605.70
						36.00		36.00	42385.02
		X2	FA-FA	M	5.29②	0.190	0.55	0.05	(0.19)
						6.84		1.71	7951.29
						36.00		36.00	42385.02
		X3	FA-FA	M	5.11②	0.188	0.55	0.05	(0.19)
						6.77		1.83	7872.51
						36.00		36.00	42385.02
		X4	FA-FA	M	5.06②	0.173	0.55	0.05	(0.17)
						6.21		1.84	7220.75
						36.00		36.00	42385.02
		X5	FA-FA	M	5.40②	0.165	0.55	0.04	(0.16)
						5.93		1.61	6888.63
						36.00		36.00	42385.02
		X6	FA-FA	M	6.15②	0.200	0.55	0.04	(0.20)
						7.20		1.57	8372.11
						36.00		36.00	42385.02
	1F	X1	FA-FA	M	9.31②	0.017	0.55	0.02	(0.02)
						0.63		0.71	731.20
						36.00		36.00	42385.02
		X2	FA-FA	M	5.51②	0.269	0.55	0.07	(0.27)
						9.67		2.44	11246.12
						36.00		36.00	42385.02
		X3	FA-FA	M	5.76②	0.266	0.55	0.06	(0.26)
						9.58		2.32	11138.12
						36.00		36.00	42385.02
		X4	FA-FA	M	5.81②	0.248	0.55	0.06	(0.24)
						8.91		2.26	10361.97
						36.00		36.00	42385.02
		X5	FA-FA	M	5.32②	0.242	0.55	0.07	(0.24)
						8.72		2.45	10138.49
						36.00		36.00	42385.02
		X6	FA-FA	M	7.77②	0.292	0.55	0.05	(0.29)
						10.50		1.80	12202.17
						36.00		36.00	42385.02
Y3	15F	X1	FA-FA	M	13.82②	0.005	0.41	0.00	(0.01)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	15F	X1	FA-FA	M	13.82②	0.19	0.41	0.03	229.04
						36.00		36.00	42870.07
						0.019		0.02	(0.02)
		X2	FA-FA	M	2.54②	0.67	0.36	0.80	664.62
						36.00		36.00	34142.13
						0.019		0.02	(0.02)
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.69	0.36	0.80	679.59
						36.00		36.00	34142.13
						0.019		0.02	(0.02)
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.69	0.36	0.79	688.04
						36.00		36.00	34142.13
						0.020		0.02	(0.02)
		X5	FA-FA	M	2.55②	0.71	0.36	0.80	705.62
						36.00		36.00	34142.13
						0.014		0.00	(0.01)
		X6	FA-FA	M	18.56②	0.49	0.41	0.14	602.04
						36.00		36.00	42870.07
						0.008		0.01	(0.01)
	14F	X1	FA-FA	M	4.68②	0.29	0.41	0.40	353.84
						36.00		36.00	42870.07
						0.036		0.03	(0.04)
		X2	FA-FA	M	2.93②	1.29	0.36	1.01	1272.67
						36.00		36.00	34142.13
						0.036		0.03	(0.04)
		X3	FA-FA	M	3.07②	1.29	0.36	0.93	1272.67
						36.00		36.00	34142.13
						0.036		0.03	(0.04)
		X4	FA-FA	M	3.07②	1.31	0.36	0.93	1296.05
						36.00		36.00	34142.13
						0.036		0.03	(0.04)
		X5	FA-FA	M	2.93②	1.31	0.36	1.01	1300.53
						36.00		36.00	34142.13
						0.030		0.01	(0.03)
		X6	FA-FA	M	5.75②	1.07	0.41	0.43	1319.01
						36.00		36.00	42870.07
						0.008		0.01	(0.01)
	13F	X1	FA-FA	M	3.90②	0.30	0.41	0.50	372.81
						36.00		36.00	42870.07
						0.051		0.04	(0.05)
		X2	FA-FA	M	2.51②	1.85	0.36	1.28	1827.29
						36.00		36.00	34142.13
						0.051		0.04	(0.05)
		X3	FB-FA	M	2.38②	1.83	0.36	1.33	1810.64
						36.00		36.00	34142.13
						0.052		0.04	(0.05)
		X4	FB-FA	M	2.38②	1.87	0.36	1.32	1848.68
						36.00		36.00	34142.13
						0.052		0.04	(0.05)
		X5	FA-FA	M	2.53②	1.86	0.36	1.27	1837.85
						36.00		36.00	34142.13
						0.042		0.02	(0.04)
		X6	FA-FA	M	4.67②	1.50	0.41	0.57	1852.52
						36.00		36.00	42870.07
						0.008		0.02	(0.01)
	12F	X1	FA-FA	M	3.36②	0.30	0.41	0.54	369.81
						36.00		36.00	42870.07
						0.058		0.04	(0.06)
		X2	FB-FA	M	2.30②	2.09	0.38	1.43	2244.23
						36.00		36.00	37051.44
						0.061		0.05	(0.06)
		X3	FB-FA	M	2.19②	2.21	0.38	1.63	2369.15
						36.00		36.00	37051.44
						0.063		0.05	(0.07)
		X4	FB-FA	M	2.19②	2.26	0.38	1.63	2426.11

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X4	FB-FA	M	2.19②	36.00	0.38	36.00	37051.44
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.066	0.38	0.04	(0.07)
						2.36		1.42	2534.55
						36.00		36.00	37051.44
		X6	FA-FA	M	3.97②	0.053	0.41	0.02	(0.05)
						1.91		0.63	2357.51
						36.00		36.00	42870.07
	11F	X1	FB-FA	M	2.31②	0.008	0.41	0.02	(0.01)
						0.29		0.67	354.14
						36.00		36.00	42870.07
		X2	FC-FA	M	1.78②	0.068	0.38	0.04	(0.07)
						2.45		1.61	2631.01
						36.00		36.00	37051.44
		X3	FC-FA	M	1.73②	0.075	0.38	0.05	(0.08)
						2.69		1.79	2884.42
						36.00		36.00	37051.44
		X4	FC-FA	M	1.73②	0.077	0.38	0.05	(0.08)
						2.76		1.79	2961.89
						36.00		36.00	37051.44
		X5	FC-FA	M	1.82②	0.082	0.38	0.04	(0.09)
						2.95		1.62	3160.77
						36.00		36.00	37051.44
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.064	0.41	0.02	(0.07)
						2.31		0.76	2854.87
						36.00		36.00	42870.07
	10F	X1	FC-FA	M	1.58②	0.007	0.41	0.02	(0.01)
						0.25		0.74	307.55
						36.00		36.00	42870.07
		X2	FC-FA	M	1.48②	0.080	0.38	0.05	(0.08)
						2.87		1.75	3074.07
						36.00		36.00	37051.44
		X3	FC-FA	M	1.47②	0.089	0.38	0.05	(0.09)
						3.21		1.93	3444.71
						36.00		36.00	37051.44
		X4	FC-FA	M	1.47②	0.092	0.38	0.05	(0.10)
						3.30		1.93	3537.02
						36.00		36.00	37051.44
		X5	FC-FA	M	1.49②	0.097	0.38	0.05	(0.10)
						3.51		1.78	3764.42
						36.00		36.00	37051.44
		X6	FC-FA	M	1.66②	0.077	0.41	0.03	(0.08)
						2.78		0.92	3440.19
						36.00		36.00	42870.07
	9F	X1	FC-FA	M	1.96②	0.006	0.42	0.02	(0.01)
						0.22		0.79	267.27
						36.00		36.00	43926.70
		X2	FC-FA	M	1.70②	0.079	0.42	0.05	(0.08)
						2.86		1.74	3540.22
						36.00		36.00	43926.70
		X3	FC-FA	M	1.68②	0.090	0.42	0.05	(0.09)
						3.26		1.93	4029.36
						36.00		36.00	43926.70
		X4	FC-FA	M	1.68②	0.093	0.42	0.05	(0.09)
						3.35		1.93	4142.90
						36.00		36.00	43926.70
		X5	FC-FA	M	1.73②	0.100	0.42	0.05	(0.10)
						3.61		1.76	4470.79
						36.00		36.00	43926.70
		X6	FB-FA	M	2.14②	0.091	0.42	0.03	(0.09)
						3.29		0.94	4066.62
						36.00		36.00	43926.70
	8F	X1	FB-FA	M	2.33②	0.003	0.42	0.02	(0.00)
						0.11		0.86	132.96
						36.00		36.00	43926.70

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X2	FC-FA	M	1.88②	0.089	0.42	0.05	(0.09)
						3.21		1.94	3968.85
						36.00		36.00	43926.70
		X3	FC-FA	M	1.82②	0.104	0.42	0.06	(0.11)
						3.75		2.18	4634.89
						36.00		36.00	43926.70
		X4	FC-FA	M	1.83②	0.107	0.42	0.06	(0.11)
						3.86		2.18	4779.16
						36.00		36.00	43926.70
		X5	FC-FA	M	1.92②	0.118	0.42	0.05	(0.12)
						4.24		1.95	5250.44
						36.00		36.00	43926.70
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.107	0.42	0.03	(0.11)
						3.86		1.01	4771.67
						36.00		36.00	43926.70
	7F	X1	FA-FA	M	2.91②	0.001	0.42	0.03	(0.00)
						0.03		1.06	37.73
						36.00		36.00	43926.70
		X2	FB-FA	M	2.33②	0.099	0.42	0.06	(0.10)
						3.57		2.14	4414.77
						36.00		36.00	43926.70
		X3	FB-FA	M	2.24②	0.118	0.42	0.06	(0.12)
						4.25		2.29	5255.02
						36.00		36.00	43926.70
		X4	FB-FA	M	2.24②	0.122	0.42	0.06	(0.12)
						4.40		2.29	5446.24
						36.00		36.00	43926.70
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.137	0.42	0.06	(0.14)
						4.94		2.17	6111.28
						36.00		36.00	43926.70
		X6	FA-FA	M	3.39②	0.124	0.42	0.03	(0.13)
						4.47		1.24	5533.53
						36.00		36.00	43926.70
	6F	X1	FA-FA	M	3.08②	0.000	0.51	0.03	(-0.04)
						0.00		1.23	-336.21
						36.00		36.00	-7493.77
		X2	FB-FA	M	2.49②	0.098	0.45	0.06	(0.10)
						3.53		2.20	4957.18
						36.00		36.00	49729.02
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.116	0.45	0.06	(0.12)
						4.18		2.18	5862.34
						36.00		36.00	49729.02
		X4	FA-FA	M	2.56②	0.121	0.45	0.06	(0.12)
						4.36		2.19	6118.68
						36.00		36.00	49729.02
		X5	FA-FA	M	2.57②	0.136	0.45	0.06	(0.14)
						4.91		2.21	6889.73
						36.00		36.00	49729.02
		X6	FA-FA	M	3.73②	0.144	0.51	0.04	(0.14)
						5.20		1.37	6433.81
						36.00		36.00	45361.27
	5F	X1	FA-FA	M	3.62②	0.000	0.51	0.04	(-0.09)
						0.00		1.36	-641.65
						36.00		36.00	-7493.77
		X2	FA-FA	M	3.03②	0.109	0.45	0.06	(0.11)
						3.94		2.30	5522.57
						36.00		36.00	49729.02
		X3	FA-FA	M	3.06②	0.129	0.45	0.06	(0.13)
						4.63		2.30	6498.74
						36.00		36.00	49729.02
		X4	FA-FA	M	3.07②	0.135	0.45	0.06	(0.14)
						4.88		2.31	6838.45
						36.00		36.00	49729.02
		X5	FA-FA	M	3.10②	0.153	0.45	0.06	(0.16)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X5	FA-FA	M	3. 10②	5. 51	0. 45	2. 31	7723. 46
						36. 00		36. 00	49729. 02
		X6	FA-FA	M	4. 26②	0. 166	0. 51	0. 04	(0. 16)
						5. 98		1. 55	7400. 56
	4F	X1	FA-FA	M	4. 01②	36. 00	0. 51	36. 00	45361. 27
						0. 000		0. 03	(-0. 14)
						0. 00		1. 24	-1075. 24
		X2	FA-FA	M	3. 09②	36. 00	0. 45	36. 00	-7493. 77
						0. 120		0. 07	(0. 12)
						4. 31		2. 57	6043. 26
		X3	FA-FA	M	3. 13②	36. 00	0. 45	36. 00	49729. 02
						0. 141		0. 07	(0. 14)
						5. 07		2. 57	7112. 10
		X4	FA-FA	M	3. 14②	36. 00	0. 45	36. 00	49729. 02
						0. 150		0. 07	(0. 15)
						5. 38		2. 58	7552. 40
		X5	FA-FA	M	3. 17②	36. 00	0. 45	36. 00	49729. 02
						0. 169		0. 07	(0. 17)
						6. 09		2. 57	8540. 69
		X6	FA-FA	M	4. 72②	36. 00	0. 51	36. 00	49729. 02
						0. 190		0. 04	(0. 19)
						6. 84		1. 60	8461. 65
	3F	X1	FA-FA	M	4. 10②	36. 00	0. 51	36. 00	45361. 27
						0. 000		0. 03	(-0. 20)
						0. 00		1. 20	-1498. 06
		X2	FA-FA	M	3. 50②	36. 00	0. 38	36. 00	-7493. 77
						0. 112		0. 06	(0. 11)
						4. 02		2. 22	6638. 97
		X3	FA-FA	M	3. 53②	36. 00	0. 38	36. 00	57983. 77
						0. 131		0. 06	(0. 13)
						4. 72		2. 28	7791. 38
		X4	FA-FA	M	3. 55②	36. 00	0. 38	36. 00	57983. 77
						0. 140		0. 06	(0. 14)
						5. 05		2. 31	8336. 94
		X5	FA-FA	M	3. 56②	36. 00	0. 38	36. 00	57983. 77
						0. 160		0. 07	(0. 16)
						5. 75		2. 38	9494. 17
		X6	FA-FA	M	5. 43②	36. 00	0. 51	36. 00	57983. 77
						0. 213		0. 04	(0. 21)
						7. 69		1. 53	9510. 93
	2F	X1	FA-FA	M	4. 14②	36. 00	0. 51	36. 00	45361. 27
						0. 000		0. 03	(-0. 28)
						0. 00		1. 09	-2129. 00
		X2	FA-FA	M	3. 98②	36. 00	0. 38	36. 00	-7493. 77
						0. 126		0. 06	(0. 13)
						4. 53		2. 23	7478. 17
		X3	FA-FA	M	4. 06②	36. 00	0. 38	36. 00	57983. 77
						0. 148		0. 06	(0. 15)
						5. 32		2. 32	8780. 70
		X4	FA-FA	M	4. 10②	36. 00	0. 38	36. 00	57983. 77
						0. 159		0. 07	(0. 16)
						5. 72		2. 36	9435. 52
		X5	FA-FA	M	4. 26②	36. 00	0. 38	36. 00	57983. 77
						0. 178		0. 06	(0. 18)
						6. 41		2. 31	10569. 23
		X6	FA-FA	M	4. 75②	36. 00	0. 51	36. 00	57983. 77
						0. 242		0. 07	(0. 24)
						8. 72		2. 50	10795. 53
	1F	X1	FA-FA	M	4. 19②	36. 00	0. 51	36. 00	45361. 27
						0. 000		0. 03	(-0. 36)
						0. 00		0. 98	-2678. 66
		X2	FA-FA	M	4. 94②	36. 00	0. 38	36. 00	-7493. 77
						0. 172		0. 06	(0. 18)
						6. 20		2. 08	10236. 74

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	1F	X2	FA-FA	M	4.94②	36.00	0.38	36.00	57983.77
						0.199		0.06	(0.20)
						7.16		2.06	11813.04
		X3	FA-FA	M	5.23②	36.00	0.38	36.00	57983.77
						0.212		0.06	(0.22)
						7.65		2.07	12616.24
		X4	FA-FA	M	5.36②	36.00	0.38	36.00	57983.77
						0.239		0.06	(0.25)
						8.62		2.20	14226.16
		X5	FA-FA	M	5.29②	36.00	0.38	36.00	57983.77
						0.326		0.05	(0.32)
						11.73		1.80	14513.37
		X6	FA-FA	M	8.12②	36.00	0.51	36.00	45361.27

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	42.90②	0.012	0.44	0.00	(0.01)
						0.45		0.04	520.85
						36.00		36.00	40575.07
		X2	FA-FA	M	2.63②	0.021	0.39	0.02	(0.02)
						0.76		0.74	586.90
						36.00		36.00	27563.13
		X3	FB-FA	M	2.20②	0.022	0.39	0.02	(0.02)
						0.78		0.86	603.00
						36.00		36.00	27563.13
		X4	FB-FA	M	2.21②	0.022	0.39	0.02	(0.02)
						0.79		0.86	610.75
						36.00		36.00	27563.13
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.022	0.39	0.02	(0.02)
						0.81		0.80	623.97
						36.00		36.00	27563.13
		X6	FA-FA	M	14.21②	0.006	0.44	0.00	(0.01)
						0.23		0.12	261.95
						36.00		36.00	40575.07
	14F	X1	FA-FA	M	7.27②	0.026	0.44	0.01	(0.03)
						0.95		0.31	1104.54
						36.00		36.00	40575.07
		X2	FA-FA	M	3.12②	0.041	0.39	0.03	(0.04)
						1.49		0.97	1151.76
						36.00		36.00	27563.13
		X3	FA-FA	M	2.64②	0.040	0.39	0.04	(0.04)
						1.46		1.29	1129.81
						36.00		36.00	27563.13
		X4	FA-FA	M	2.65②	0.041	0.39	0.04	(0.04)
						1.49		1.29	1151.70
						36.00		36.00	27563.13
		X5	FA-FA	M	2.84②	0.039	0.39	0.03	(0.04)
						1.42		1.12	1100.64
						36.00		36.00	27563.13
		X6	FA-FA	M	8.17②	0.011	0.44	0.01	(0.01)
						0.41		0.19	472.11
						36.00		36.00	40575.07
	13F	X1	FA-FA	M	4.68②	0.036	0.44	0.01	(0.04)
						1.31		0.51	1523.91
						36.00		36.00	40575.07
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.060	0.39	0.04	(0.06)
						2.16		1.36	1672.73
						36.00		36.00	27563.13
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.057	0.39	0.04	(0.06)
						2.05		1.47	1586.06
						36.00		36.00	27563.13
		X4	FB-FA	M	2.41②	0.058	0.39	0.04	(0.06)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	13F	X4	FB-FA	M	2.41②	2.09	0.39	1.47	1621.74
						36.00		36.00	27563.13
						0.054		0.04	(0.05)
		X5	FB-FA	M	2.39②	1.95	0.39	1.41	1511.11
						36.00		36.00	27563.13
						0.014		0.01	(0.01)
	12F	X6	FA-FA	M	4.26②	0.49	0.44	0.41	574.12
						36.00		36.00	40575.07
						0.048		0.02	(0.05)
		X1	FA-FA	M	3.73②	1.74	0.44	0.66	2026.15
						36.00		36.00	40959.88
						0.069		0.04	(0.07)
		X2	FB-FA	M	2.33②	2.49	0.42	1.52	2122.70
						36.00		36.00	30319.44
						0.067		0.04	(0.07)
		X3	FB-FA	M	2.37②	2.41	0.42	1.47	2054.84
						36.00		36.00	30319.44
						0.069		0.04	(0.07)
		X4	FB-FA	M	2.38②	2.47	0.42	1.47	2108.66
						36.00		36.00	30319.44
						0.066		0.04	(0.07)
		X5	FB-FA	M	2.33②	2.38	0.42	1.51	2028.31
						36.00		36.00	30319.44
						0.013		0.02	(0.01)
		X6	FA-FA	M	3.33②	0.48	0.44	0.60	555.61
						36.00		36.00	40959.88
						0.060		0.02	(0.06)
	11F	X1	FA-FA	M	2.86②	2.15	0.44	0.71	2505.16
						36.00		36.00	40959.88
						0.082		0.05	(0.08)
		X2	FC-FA	M	1.80②	2.96	0.42	1.74	2525.79
						36.00		36.00	30319.44
						0.081		0.05	(0.08)
		X3	FC-FA	M	1.64②	2.93	0.42	1.93	2500.96
						36.00		36.00	30319.44
						0.084		0.05	(0.08)
		X4	FC-FA	M	1.64②	3.02	0.42	1.93	2573.48
						36.00		36.00	30319.44
						0.082		0.05	(0.08)
		X5	FC-FA	M	1.79②	2.95	0.42	1.74	2514.42
						36.00		36.00	30319.44
						0.012		0.02	(0.01)
		X6	FA-FA	M	2.54②	0.45	0.44	0.64	522.86
						36.00		36.00	40959.88
						0.072		0.02	(0.07)
	10F	X1	FC-FA	M	1.77②	2.61	0.44	0.79	3030.77
						36.00		36.00	40959.88
						0.101		0.05	(0.10)
		X2	FC-FA	M	1.57②	3.62	0.42	1.98	3087.63
						36.00		36.00	30319.44
						0.098		0.07	(0.10)
		X3	FC-FA	M	1.54②	3.52	0.42	2.35	2999.58
						36.00		36.00	30319.44
						0.101		0.07	(0.10)
		X4	FC-FA	M	1.54②	3.62	0.42	2.36	3088.07
						36.00		36.00	30319.44
						0.093		0.05	(0.09)
		X5	FC-FA	M	1.56②	3.36	0.42	1.96	2866.87
						36.00		36.00	30319.44
						0.012		0.02	(0.01)
		X6	FC-FA	M	1.71②	0.44	0.44	0.66	507.74
						36.00		36.00	40959.88
						0.086		0.02	(0.09)
	9F	X1	FB-FA	M	2.30②	3.10	0.44	0.88	3608.35

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X1	FB-FA	M	2.30②	36.00	0.44	36.00	41631.70
		X2	FC-FA	M	1.74②	0.102	0.45	0.05	(0.10)
						3.68		1.89	3709.03
						36.00		36.00	36337.86
		X3	FC-FA	M	1.60②	0.096	0.45	0.06	(0.10)
						3.47		2.05	3491.79
						36.00		36.00	36337.86
		X4	FC-FA	M	1.60②	0.099	0.45	0.06	(0.10)
						3.58		2.05	3604.04
						36.00		36.00	36337.86
		X5	FC-FA	M	1.73②	0.089	0.45	0.05	(0.09)
						3.21		1.87	3237.19
						36.00		36.00	36337.86
		X6	FB-FA	M	2.14②	0.012	0.44	0.02	(0.01)
						0.44		0.75	515.36
						36.00		36.00	41631.70
	8F	X1	FA-FA	M	2.66②	0.103	0.44	0.03	(0.10)
						3.71		1.04	4315.79
						36.00		36.00	41631.70
		X2	FC-FA	M	1.96②	0.116	0.45	0.06	(0.12)
						4.17		2.03	4199.46
						36.00		36.00	36337.86
		X3	FC-FA	M	1.98②	0.110	0.45	0.06	(0.11)
						3.97		2.00	4003.95
						36.00		36.00	36337.86
		X4	FC-FA	M	1.98②	0.114	0.45	0.06	(0.11)
						4.11		2.00	4144.55
						36.00		36.00	36337.86
		X5	FC-FA	M	1.94②	0.105	0.45	0.06	(0.10)
						3.78		2.03	3813.25
						36.00		36.00	36337.86
		X6	FB-FA	M	2.34②	0.009	0.44	0.03	(0.01)
						0.33		0.93	380.60
						36.00		36.00	41631.70
	7F	X1	FA-FA	M	3.44②	0.121	0.44	0.03	(0.12)
						4.34		1.09	5045.87
						36.00		36.00	41631.70
		X2	FB-FA	M	2.35②	0.130	0.45	0.06	(0.13)
						4.67		2.07	4706.65
						36.00		36.00	36337.86
		X3	FB-FA	M	2.34②	0.125	0.45	0.06	(0.12)
						4.50		2.08	4530.09
						36.00		36.00	36337.86
		X4	FB-FA	M	2.34②	0.130	0.45	0.06	(0.13)
						4.68		2.08	4712.12
						36.00		36.00	36337.86
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.122	0.45	0.06	(0.12)
						4.39		2.08	4427.80
						36.00		36.00	36337.86
		X6	FA-FA	M	3.02②	0.007	0.44	0.03	(0.01)
						0.25		0.94	293.88
						36.00		36.00	41631.70
	6F	X1	FA-FA	M	4.40②	0.136	0.55	0.03	(0.13)
						4.91		1.04	5702.53
						36.00		36.00	42385.02
		X2	FA-FA	M	2.79②	0.142	0.63	0.06	(0.14)
						5.12		2.05	5162.59
						36.00		36.00	37642.02
		X3	FA-FA	M	2.78②	0.139	0.63	0.06	(0.13)
						4.99		2.05	5025.72
						36.00		36.00	37642.02
		X4	FA-FA	M	2.79②	0.145	0.63	0.06	(0.14)
						5.22		2.05	5262.56
						36.00		36.00	37642.02

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X5	FA-FA	M	2.78②	0.138	0.63	0.06	(0.13)
						4.98		2.06	5015.85
						36.00		36.00	37642.02
		X6	FA-FA	M	3.72②	0.005	0.55	0.03	(0.01)
						0.18		0.94	212.09
						36.00		36.00	42385.02
	5F	X1	FA-FA	M	5.05②	0.153	0.55	0.03	(0.15)
						5.49		1.12	6383.72
						36.00		36.00	42385.02
		X2	FA-FA	M	3.19②	0.155	0.63	0.06	(0.15)
						5.57		2.10	5613.36
						36.00		36.00	37642.02
		X3	FA-FA	M	3.19②	0.153	0.63	0.06	(0.15)
						5.50		2.10	5538.40
						36.00		36.00	37642.02
		X4	FA-FA	M	3.20②	0.161	0.63	0.06	(0.16)
						5.81		2.10	5852.99
						36.00		36.00	37642.02
		X5	FA-FA	M	3.19②	0.156	0.63	0.06	(0.15)
						5.63		2.10	5668.30
						36.00		36.00	37642.02
		X6	FA-FA	M	4.35②	0.005	0.55	0.03	(0.00)
						0.18		0.99	209.48
						36.00		36.00	42385.02
	4F	X1	FA-FA	M	6.31②	0.167	0.55	0.03	(0.17)
						6.03		1.03	7008.43
						36.00		36.00	42385.02
		X2	FA-FA	M	3.68②	0.166	0.63	0.06	(0.16)
						5.97		2.08	6010.84
						36.00		36.00	37642.02
		X3	FA-FA	M	3.67②	0.166	0.63	0.06	(0.16)
						5.98		2.09	6028.66
						36.00		36.00	37642.02
		X4	FA-FA	M	3.68②	0.177	0.63	0.06	(0.17)
						6.39		2.09	6435.72
						36.00		36.00	37642.02
		X5	FA-FA	M	3.68②	0.174	0.63	0.06	(0.17)
						6.28		2.09	6325.29
						36.00		36.00	37642.02
		X6	FA-FA	M	5.29②	0.006	0.55	0.03	(0.01)
						0.22		0.93	258.99
						36.00		36.00	42385.02
	3F	X1	FA-FA	M	7.13②	0.182	0.55	0.03	(0.18)
						6.56		1.01	7621.79
						36.00		36.00	42385.02
		X2	FA-FA	M	4.07②	0.154	0.55	0.05	(0.15)
						5.54		1.92	6444.51
						36.00		36.00	42385.02
		X3	FA-FA	M	4.09②	0.156	0.55	0.05	(0.15)
						5.63		1.89	6544.69
						36.00		36.00	42385.02
		X4	FA-FA	M	4.10②	0.169	0.55	0.05	(0.17)
						6.09		1.90	7078.66
						36.00		36.00	42385.02
		X5	FA-FA	M	4.08②	0.169	0.55	0.05	(0.17)
						6.09		1.92	7077.26
						36.00		36.00	42385.02
		X6	FA-FA	M	5.97②	0.009	0.55	0.03	(0.01)
						0.31		0.92	357.65
						36.00		36.00	42385.02
	2F	X1	FA-FA	M	6.15②	0.200	0.55	0.04	(0.20)
						7.20		1.57	8372.07
						36.00		36.00	42385.02
		X2	FA-FA	M	5.40②	0.165	0.55	0.04	(0.16)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X2	FA-FA	M	5.40②	5.93	0.55	1.61	6888.66
						36.00		36.00	42385.02
		X3	FA-FA	M	5.06②	0.173	0.55	0.05	(0.17)
						6.21		1.84	7220.77
						36.00		36.00	42385.02
						0.188		0.05	(0.19)
		X4	FA-FA	M	5.11②	6.77	0.55	1.83	7872.51
						36.00		36.00	42385.02
						0.190	0.55	0.05	(0.19)
						6.84		1.71	7951.23
		X5	FA-FA	M	5.29②	36.00	0.55	36.00	42385.02
						0.014		0.02	(0.01)
		X6	FA-FA	M	7.91②	0.52	0.55	0.77	605.70
						36.00		36.00	42385.02
	1F	X1	FA-FA	M	7.77②	0.292	0.55	0.05	(0.29)
						10.50		1.80	12202.15
						36.00		36.00	42385.02
						0.242	0.55	0.07	(0.24)
		X2	FA-FA	M	5.32②	8.72		2.45	10138.47
						36.00		36.00	42385.02
						0.248	0.55	0.06	(0.24)
						8.91		2.26	10362.01
						36.00		36.00	42385.02
		X4	FA-FA	M	5.76②	0.266	0.55	0.06	(0.26)
						9.58		2.32	11138.15
						36.00		36.00	42385.02
		X5	FA-FA	M	5.51②	0.269	0.55	0.07	(0.27)
						9.67		2.44	11246.08
						36.00		36.00	42385.02
		X6	FA-FA	M	9.31②	0.017	0.55	0.02	(0.02)
						0.63		0.71	731.20
						36.00		36.00	42385.02
Y3	15F	X1	FA-FA	M	18.56②	0.014	0.41	0.00	(0.01)
						0.49		0.14	602.03
						36.00		36.00	42870.07
						0.020	0.36	0.02	(0.02)
		X2	FA-FA	M	2.55②	0.71		0.80	705.61
						36.00		36.00	34142.13
						0.019	0.36	0.02	(0.02)
						0.69		0.79	688.04
						36.00		36.00	34142.13
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.019	0.36	0.02	(0.02)
						0.69		0.80	679.59
						36.00		36.00	34142.13
		X5	FA-FA	M	2.54②	0.019	0.36	0.02	(0.02)
						0.67		0.80	664.62
						36.00		36.00	34142.13
		X6	FA-FA	M	13.82②	0.005	0.41	0.00	(0.01)
						0.19		0.03	229.04
						36.00		36.00	42870.07
	14F	X1	FA-FA	M	5.75②	0.030	0.41	0.01	(0.03)
						1.07		0.43	1319.01
						36.00		36.00	42870.07
						0.036	0.36	0.03	(0.04)
		X2	FA-FA	M	2.93②	1.31		1.01	1300.52
						36.00		36.00	34142.13
						0.036	0.36	0.03	(0.04)
						1.31		0.93	1296.05
						36.00		36.00	34142.13
		X4	FA-FA	M	3.07②	0.036	0.36	0.03	(0.04)
						1.29		0.93	1272.66
						36.00		36.00	34142.13
		X5	FA-FA	M	2.93②	0.036	0.36	0.03	(0.04)
						1.29		1.01	1272.66

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X5	FA-FA	M	2.93②	36.00	0.36	36.00	34142.13
		X6	FA-FA	M	4.68②	0.008	0.41	0.01	(0.01)
						0.29		0.40	353.85
						36.00		36.00	42870.07
	13F	X1	FA-FA	M	4.67②	0.042	0.41	0.02	(0.04)
						1.50		0.57	1852.51
						36.00		36.00	42870.07
		X2	FA-FA	M	2.53②	0.052	0.36	0.04	(0.05)
						1.86		1.27	1837.85
						36.00		36.00	34142.13
		X3	FB-FA	M	2.38②	0.052	0.36	0.04	(0.05)
						1.87		1.32	1848.67
						36.00		36.00	34142.13
		X4	FB-FA	M	2.38②	0.051	0.36	0.04	(0.05)
						1.83		1.33	1810.64
						36.00		36.00	34142.13
		X5	FA-FA	M	2.51②	0.051	0.36	0.04	(0.05)
						1.85		1.28	1827.28
						36.00		36.00	34142.13
		X6	FA-FA	M	3.90②	0.008	0.41	0.01	(0.01)
						0.30		0.50	372.81
						36.00		36.00	42870.07
	12F	X1	FA-FA	M	3.97②	0.053	0.41	0.02	(0.05)
						1.91		0.63	2357.50
						36.00		36.00	42870.07
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.066	0.38	0.04	(0.07)
						2.36		1.42	2534.54
						36.00		36.00	37051.44
		X3	FB-FA	M	2.19②	0.063	0.38	0.05	(0.07)
						2.26		1.63	2426.12
						36.00		36.00	37051.44
		X4	FB-FA	M	2.19②	0.061	0.38	0.05	(0.06)
						2.21		1.63	2369.15
						36.00		36.00	37051.44
		X5	FB-FA	M	2.30②	0.058	0.38	0.04	(0.06)
						2.09		1.43	2244.22
						36.00		36.00	37051.44
		X6	FA-FA	M	3.36②	0.008	0.41	0.02	(0.01)
						0.30		0.54	369.80
						36.00		36.00	42870.07
	11F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.064	0.41	0.02	(0.07)
						2.31		0.76	2854.87
						36.00		36.00	42870.07
		X2	FC-FA	M	1.82②	0.082	0.38	0.04	(0.09)
						2.95		1.62	3160.77
						36.00		36.00	37051.44
		X3	FC-FA	M	1.73②	0.077	0.38	0.05	(0.08)
						2.76		1.79	2961.89
						36.00		36.00	37051.44
		X4	FC-FA	M	1.73②	0.075	0.38	0.05	(0.08)
						2.69		1.79	2884.43
						36.00		36.00	37051.44
		X5	FC-FA	M	1.78②	0.068	0.38	0.04	(0.07)
						2.45		1.61	2631.00
						36.00		36.00	37051.44
		X6	FB-FA	M	2.31②	0.008	0.41	0.02	(0.01)
						0.29		0.67	354.12
						36.00		36.00	42870.07
	10F	X1	FC-FA	M	1.66②	0.077	0.41	0.03	(0.08)
						2.78		0.92	3440.19
						36.00		36.00	42870.07
		X2	FC-FA	M	1.49②	0.097	0.38	0.05	(0.10)
						3.51		1.78	3764.43
						36.00		36.00	37051.44

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X3	FC-FA	M	1.47②	0.092	0.38	0.05	(0.10)
						3.30		1.93	3537.01
						36.00		36.00	37051.44
		X4	FC-FA	M	1.47②	0.089	0.38	0.05	(0.09)
						3.21		1.93	3444.72
						36.00		36.00	37051.44
		X5	FC-FA	M	1.48②	0.080	0.38	0.05	(0.08)
						2.87		1.75	3074.04
						36.00		36.00	37051.44
		X6	FC-FA	M	1.58②	0.007	0.41	0.02	(0.01)
						0.25		0.74	307.52
						36.00		36.00	42870.07
	9F	X1	FB-FA	M	2.14②	0.091	0.42	0.03	(0.09)
						3.29		0.94	4066.61
						36.00		36.00	43926.70
		X2	FC-FA	M	1.73②	0.100	0.42	0.05	(0.10)
						3.61		1.76	4470.79
						36.00		36.00	43926.70
		X3	FC-FA	M	1.68②	0.093	0.42	0.05	(0.09)
						3.35		1.93	4142.89
						36.00		36.00	43926.70
		X4	FC-FA	M	1.68②	0.090	0.42	0.05	(0.09)
						3.26		1.93	4029.37
						36.00		36.00	43926.70
		X5	FC-FA	M	1.70②	0.079	0.42	0.05	(0.08)
						2.86		1.74	3540.21
						36.00		36.00	43926.70
		X6	FC-FA	M	1.96②	0.006	0.42	0.02	(0.01)
						0.22		0.79	267.25
						36.00		36.00	43926.70
	8F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.107	0.42	0.03	(0.11)
						3.86		1.01	4771.67
						36.00		36.00	43926.70
		X2	FC-FA	M	1.92②	0.118	0.42	0.05	(0.12)
						4.24		1.95	5250.44
						36.00		36.00	43926.70
		X3	FC-FA	M	1.83②	0.107	0.42	0.06	(0.11)
						3.86		2.18	4779.14
						36.00		36.00	43926.70
		X4	FC-FA	M	1.82②	0.104	0.42	0.06	(0.11)
						3.75		2.18	4634.91
						36.00		36.00	43926.70
		X5	FC-FA	M	1.88②	0.089	0.42	0.05	(0.09)
						3.21		1.94	3968.85
						36.00		36.00	43926.70
		X6	FB-FA	M	2.33②	0.003	0.42	0.02	(0.00)
						0.11		0.86	132.93
						36.00		36.00	43926.70
	7F	X1	FA-FA	M	3.39②	0.124	0.42	0.03	(0.13)
						4.47		1.24	5533.52
						36.00		36.00	43926.70
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.137	0.42	0.06	(0.14)
						4.94		2.17	6111.28
						36.00		36.00	43926.70
		X3	FB-FA	M	2.24②	0.122	0.42	0.06	(0.12)
						4.40		2.29	5446.23
						36.00		36.00	43926.70
		X4	FB-FA	M	2.24②	0.118	0.42	0.06	(0.12)
						4.25		2.29	5255.03
						36.00		36.00	43926.70
		X5	FB-FA	M	2.33②	0.099	0.42	0.06	(0.10)
						3.57		2.14	4414.76
						36.00		36.00	43926.70
		X6	FA-FA	M	2.91②	0.001	0.42	0.03	(0.00)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X6	FA-FA	M	2.91②	0.03 36.00	0.42	1.06 36.00	37.71 43926.70
	6F	X1	FA-FA	M	3.73②	0.144 5.20 36.00	0.51	0.04 1.37 36.00	(0.14) 6433.81 45361.27
						0.136 4.91 36.00		0.06 2.21 36.00	(0.14) 6889.71 49729.02
						0.121 4.36 36.00	0.45	0.06 2.19 36.00	(0.12) 6118.68 49729.02
		X2	FA-FA	M	2.57②	0.116 4.18 36.00	0.45	0.06 2.18 36.00	(0.12) 5862.32 49729.02
						0.098 3.53 36.00		0.06 2.20 36.00	(0.10) 4957.15 49729.02
						0.000 0.00 36.00	0.51	0.03 1.23 36.00	(-0.04) -336.22 -7493.77
		X3	FA-FA	M	4.26②	0.166 5.98 36.00	0.51	0.04 1.55 36.00	(0.16) 7400.56 45361.27
						0.153 5.51 36.00		0.06 2.31 36.00	(0.16) 7723.43 49729.02
						0.135 4.88 36.00	0.45	0.06 2.31 36.00	(0.14) 6838.46 49729.02
		X4	FA-FA	M	3.07②	0.129 4.63 36.00	0.45	0.06 2.30 36.00	(0.13) 6498.71 49729.02
						0.109 3.94 36.00		0.06 2.30 36.00	(0.11) 5522.56 49729.02
						0.000 0.00 36.00	0.51	0.04 1.36 36.00	(-0.09) -641.65 -7493.77
		X5	FA-FA	M	3.03②	0.190 6.84 36.00	0.51	0.04 1.60 36.00	(0.19) 8461.67 45361.27
						0.169 6.09 36.00		0.07 2.57 36.00	(0.17) 8540.69 49729.02
						0.150 5.38 36.00	0.45	0.07 2.58 36.00	(0.15) 7552.43 49729.02
		X6	FA-FA	M	3.14②	0.141 5.07 36.00	0.45	0.07 2.57 36.00	(0.14) 7112.10 49729.02
						0.120 4.31 36.00		0.07 2.57 36.00	(0.12) 6043.24 49729.02
						0.000 0.00 36.00	0.51	0.03 1.24 36.00	(-0.14) -1075.24 -7493.77
		X7	FA-FA	M	4.01②	0.213 7.69 36.00	0.51	0.04 1.53 36.00	(0.21) 9510.91 45361.27
						0.160 5.75 36.00		0.07 2.38 36.00	(0.16) 9494.19 57983.77
						0.140 5.05		0.06 2.31	(0.14) 8336.95

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	3F	X3	FA-FA	M	3.55②	36.00	0.38	36.00	57983.77
		X4	FA-FA	M	3.53②	0.131	0.38	0.06	(0.13)
						4.72		2.28	7791.40
						36.00		36.00	57983.77
		X5	FA-FA	M	3.50②	0.112	0.38	0.06	(0.11)
						4.02		2.22	6638.95
						36.00		36.00	57983.77
		X6	FA-FA	M	4.10②	0.000	0.51	0.03	(-0.20)
						0.00		1.20	-1498.06
						36.00		36.00	-7493.77
	2F	X1	FA-FA	M	4.75②	0.242	0.51	0.07	(0.24)
						8.72		2.50	10795.50
						36.00		36.00	45361.27
		X2	FA-FA	M	4.26②	0.178	0.38	0.06	(0.18)
						6.41		2.31	10569.26
						36.00		36.00	57983.77
		X3	FA-FA	M	4.10②	0.159	0.38	0.07	(0.16)
						5.72		2.36	9435.57
						36.00		36.00	57983.77
		X4	FA-FA	M	4.06②	0.148	0.38	0.06	(0.15)
						5.32		2.32	8780.67
						36.00		36.00	57983.77
		X5	FA-FA	M	3.98②	0.126	0.38	0.06	(0.13)
						4.53		2.23	7478.12
						36.00		36.00	57983.77
		X6	FA-FA	M	4.14②	0.000	0.51	0.03	(-0.28)
						0.00		1.09	-2128.98
						36.00		36.00	-7493.77
	1F	X1	FA-FA	M	8.12②	0.326	0.51	0.05	(0.32)
						11.73		1.80	14513.35
						36.00		36.00	45361.27
		X2	FA-FA	M	5.29②	0.239	0.38	0.06	(0.25)
						8.62		2.20	14226.14
						36.00		36.00	57983.77
		X3	FA-FA	M	5.36②	0.212	0.38	0.06	(0.22)
						7.65		2.07	12616.29
						36.00		36.00	57983.77
		X4	FA-FA	M	5.23②	0.199	0.38	0.06	(0.20)
						7.16		2.06	11813.03
						36.00		36.00	57983.77
		X5	FA-FA	M	4.94②	0.172	0.38	0.06	(0.18)
						6.20		2.08	10236.68
						36.00		36.00	57983.77
		X6	FA-FA	M	4.19②	0.000	0.51	0.03	(-0.36)
						0.00		0.98	-2678.56
						36.00		36.00	-7493.77

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	15F	X1	FC-FC	M	1.90②	0.000	0.44	0.00	(-0.01)
						0.00		0.03	-30.41
						36.00		36.00	-5002.57
		X2	FC-FA	M	1.92②	0.013	0.39	0.00	(0.01)
						0.46		0.05	360.30
						36.00		36.00	27563.13
		X3	FC-FA	M	1.96②	0.013	0.39	0.00	(0.01)
						0.47		0.01	365.83
						36.00		36.00	27563.13
		X4	FC-FA	M	1.96②	0.013	0.39	0.00	(0.01)
						0.47		0.01	365.83
						36.00		36.00	27563.13
		X5	FC-FA	M	1.92②	0.013	0.39	0.00	(0.01)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X5	FC-FA	M	1.92②	0.46	0.39	0.05	360.30
						36.00		36.00	27563.13
						0.000		0.00	(-0.01)
	X6	FC-FC	M	1.90②	0.00	0.44	0.03	-30.41	-5002.57
	14F	X1	FC-FA	M	1.91②	0.000	0.44	0.00	(-0.03)
						0.00		0.01	-172.98
						36.00		36.00	-5002.57
		X2	FC-FA	M	1.84②	0.019	0.39	0.00	(0.02)
						0.70		0.05	539.42
						36.00		36.00	27563.13
		X3	FC-FA	M	1.82②	0.020	0.39	0.00	(0.02)
						0.71		0.01	549.18
						36.00		36.00	27563.13
		X4	FC-FA	M	1.82②	0.020	0.39	0.00	(0.02)
						0.71		0.01	549.18
						36.00		36.00	27563.13
		X5	FC-FA	M	1.84②	0.019	0.39	0.00	(0.02)
						0.70		0.05	539.41
						36.00		36.00	27563.13
		X6	FC-FA	M	1.91②	0.000	0.44	0.00	(-0.03)
						0.00		0.01	-172.99
						36.00		36.00	-5002.57
	13F	X1	FC-FA	M	1.90②	0.000	0.44	0.00	(-0.08)
						0.00		0.01	-394.57
						36.00		36.00	-5002.57
		X2	FC-FA	M	1.86②	0.021	0.39	0.00	(0.02)
						0.75		0.05	578.29
						36.00		36.00	27563.13
		X3	FC-FA	M	1.83②	0.021	0.39	0.00	(0.02)
						0.76		0.01	592.52
						36.00		36.00	27563.13
		X4	FC-FA	M	1.83②	0.021	0.39	0.00	(0.02)
						0.76		0.01	592.52
						36.00		36.00	27563.13
		X5	FC-FA	M	1.86②	0.021	0.39	0.00	(0.02)
						0.75		0.05	578.28
						36.00		36.00	27563.13
		X6	FC-FA	M	1.90②	0.000	0.44	0.00	(-0.08)
						0.00		0.01	-394.58
						36.00		36.00	-5002.57
	12F	X1	FC-FA	M	1.86②	0.000	0.44	0.00	(-0.13)
						0.00		0.00	-695.38
						36.00		36.00	-5387.38
		X2	FC-FA	M	1.84②	0.015	0.42	0.00	(0.02)
						0.54		0.05	459.67
						36.00		36.00	30319.44
		X3	FC-FA	M	1.89②	0.016	0.42	0.00	(0.02)
						0.56		0.01	477.76
						36.00		36.00	30319.44
		X4	FC-FA	M	1.89②	0.016	0.42	0.00	(0.02)
						0.56		0.01	477.75
						36.00		36.00	30319.44
		X5	FC-FA	M	1.84②	0.015	0.42	0.00	(0.02)
						0.54		0.05	459.65
						36.00		36.00	30319.44
		X6	FC-FA	M	1.86②	0.000	0.44	0.00	(-0.13)
						0.00		0.00	-695.39
						36.00		36.00	-5387.38
	11F	X1	FC-FA	M	1.94②	0.000	0.44	0.00	(-0.19)
						0.00		0.00	-1031.65
						36.00		36.00	-5387.38
		X2	FB-FA	M	2.15②	0.007	0.42	0.00	(0.01)
						0.26		0.07	222.89

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X2	FB-FA	M	2.15②	36.00	0.42	36.00	30319.44
		X3	FB-FA	M	2.24②	0.008	0.42	0.00	(0.01)
						0.29		0.01	244.65
						36.00		36.00	30319.44
		X4	FB-FA	M	2.24②	0.008	0.42	0.00	(0.01)
						0.29		0.01	244.65
						36.00		36.00	30319.44
		X5	FB-FA	M	2.15②	0.007	0.42	0.00	(0.01)
						0.26		0.07	222.87
						36.00		36.00	30319.44
		X6	FC-FA	M	1.94②	0.000	0.44	0.00	(-0.19)
						0.00		0.00	-1031.66
						36.00		36.00	-5387.38
	10F	X1	FC-FA	M	1.84②	0.000	0.44	0.00	(-0.27)
						0.00		0.01	-1433.60
						36.00		36.00	-5387.38
		X2	FB-FA	M	2.11②	0.000	0.42	0.00	(-0.02)
						0.00		0.05	-87.11
						36.00		36.00	-4232.94
		X3	FC-FA	M	1.99②	0.000	0.42	0.00	(-0.02)
						0.00		0.01	-66.41
						36.00		36.00	-4232.94
		X4	FC-FA	M	1.99②	0.000	0.42	0.00	(-0.02)
						0.00		0.01	-66.41
						36.00		36.00	-4232.94
		X5	FB-FA	M	2.11②	0.000	0.42	0.00	(-0.02)
						0.00		0.05	-87.12
						36.00		36.00	-4232.94
		X6	FC-FA	M	1.84②	0.000	0.44	0.00	(-0.27)
						0.00		0.01	-1433.61
						36.00		36.00	-5387.38
	9F	X1	FB-FA	M	2.12②	0.000	0.44	0.00	(-0.31)
						0.00		0.02	-1890.13
						36.00		36.00	-6059.20
		X2	FB-FA	M	2.04②	0.000	0.45	0.00	(-0.09)
						0.00		0.07	-506.05
						36.00		36.00	-5508.36
		X3	FB-FA	M	2.04②	0.000	0.45	0.00	(-0.09)
						0.00		0.01	-476.20
						36.00		36.00	-5508.36
		X4	FB-FA	M	2.04②	0.000	0.45	0.00	(-0.09)
						0.00		0.01	-476.20
						36.00		36.00	-5508.36
		X5	FB-FA	M	2.04②	0.000	0.45	0.00	(-0.09)
						0.00		0.07	-506.06
						36.00		36.00	-5508.36
		X6	FB-FA	M	2.12②	0.000	0.44	0.00	(-0.31)
						0.00		0.02	-1890.14
						36.00		36.00	-6059.20
	8F	X1	FC-FA	M	1.86②	0.000	0.44	0.00	(-0.40)
						0.00		0.03	-2409.44
						36.00		36.00	-6059.20
		X2	FC-FA	M	1.87②	0.000	0.45	0.00	(-0.17)
						0.00		0.09	-953.69
						36.00		36.00	-5508.36
		X3	FC-FA	M	1.83②	0.000	0.45	0.00	(-0.17)
						0.00		0.00	-935.82
						36.00		36.00	-5508.36
		X4	FC-FA	M	1.83②	0.000	0.45	0.00	(-0.17)
						0.00		0.00	-935.82
						36.00		36.00	-5508.36
		X5	FC-FA	M	1.87②	0.000	0.45	0.00	(-0.17)
						0.00		0.09	-953.71
						36.00		36.00	-5508.36

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X6	FC-FA	M	1.86②	0.000	0.44	0.00	(-0.40)
						0.00		0.03	-2409.46
						36.00		36.00	-6059.20
	7F	X1	FC-FA	M	1.85②	0.000	0.44	0.00	(-0.49)
						0.00		0.04	-2987.53
						36.00		36.00	-6059.20
		X2	FC-FA	M	1.85②	0.000	0.45	0.00	(-0.28)
						0.00		0.09	-1517.08
						36.00		36.00	-5508.36
		X3	FC-FA	M	1.85②	0.000	0.45	0.00	(-0.27)
						0.00		0.00	-1507.04
						36.00		36.00	-5508.36
		X4	FC-FA	M	1.85②	0.000	0.45	0.00	(-0.27)
						0.00		0.00	-1507.05
						36.00		36.00	-5508.36
		X5	FC-FA	M	1.85②	0.000	0.45	0.00	(-0.28)
						0.00		0.09	-1517.10
						36.00		36.00	-5508.36
		X6	FC-FA	M	1.85②	0.000	0.44	0.00	(-0.49)
						0.00		0.04	-2987.55
						36.00		36.00	-6059.20
	6F	X1	FC-FA	M	1.81②	0.000	0.55	0.00	(-0.54)
						0.00		0.04	-3704.80
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FA	M	1.86②	0.000	0.63	0.00	(-0.33)
						0.00		0.10	-2267.25
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FA	M	1.82②	0.000	0.63	0.00	(-0.33)
						0.00		0.00	-2266.03
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FA	M	1.82②	0.000	0.63	0.00	(-0.33)
						0.00		0.00	-2266.04
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FA	M	1.86②	0.000	0.63	0.00	(-0.33)
						0.00		0.10	-2267.29
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FA	M	1.81②	0.000	0.55	0.00	(-0.54)
						0.00		0.04	-3704.82
						36.00		36.00	-6812.52
	5F	X1	FC-FA	M	1.81②	0.000	0.55	0.00	(-0.65)
						0.00		0.05	-4418.73
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FA	M	1.81②	0.000	0.63	0.00	(-0.46)
						0.00		0.10	-3134.24
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FA	M	1.83②	0.000	0.63	0.00	(-0.46)
						0.00		0.00	-3140.85
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FA	M	1.83②	0.000	0.63	0.00	(-0.46)
						0.00		0.00	-3140.85
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FA	M	1.81②	0.000	0.63	0.00	(-0.46)
						0.00		0.10	-3134.29
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FA	M	1.81②	0.000	0.55	0.00	(-0.65)
						0.00		0.05	-4418.76
						36.00		36.00	-6812.52
	4F	X1	FC-FA	M	1.84②	0.000	0.55	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.04	-5184.83
						36.00		36.00	-6812.52
		X2	FC-FC	M	1.83②	0.000	0.63	0.00	(-0.61)
						0.00		0.10	-4152.17
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.83②	0.000	0.63	0.00	(-0.61)
						0.000		0.00	
						0.000		0.00	

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X3	FC-FC	M	1.83②	0.00	0.63	0.00	-4167.48
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.61)
		X4	FC-FC	M	1.83②	0.00	0.63	0.00	-4167.49
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.61)
		X5	FC-FC	M	1.83②	0.00	0.63	0.10	-4152.24
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.76*)
		X6	FC-FA	M	1.84②	0.00	0.55	0.04	-5184.86
						36.00		36.00	-6812.52
						0.000		0.00	(-0.88*)
	3F	X1	FB-FB	M	2.06②	0.000	0.55	0.06	-5992.60
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.78*)
		X2	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.55	0.08	-5331.65
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.79*)
		X3	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.55	0.00	-5354.79
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.79*)
		X4	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.55	0.00	-5354.82
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.78*)
		X5	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.55	0.08	-5331.75
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.88*)
		X6	FB-FB	M	2.06②	0.000	0.55	0.06	-5992.63
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-1.00*)
	2F	X1	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.55	0.01	-6797.44
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.96*)
		X2	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.55	0.10	-6548.70
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.97*)
		X3	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.55	0.00	-6576.22
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.97*)
		X4	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.55	0.00	-6576.24
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-0.96*)
		X5	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.55	0.10	-6548.77
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X6	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.55	0.01	-6797.46
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-1.00*)
	1F	X1	FC-FC	M	1.58①	0.000	0.55	0.00	-6812.52
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X2	FC-FC	M	1.58①	0.000	0.55	0.00	-6812.52
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X3	FC-FC	M	1.58①	0.000	0.55	0.00	-6812.52
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X4	FC-FC	M	1.58①	0.000	0.55	0.00	-6812.52
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X5	FC-FC	M	1.58①	0.000	0.55	0.00	-6812.52
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-1.00*)
		X6	FC-FC	M	1.58①	0.000	0.55	0.00	-6812.52
						0.00		36.00	-6812.52
						36.00		0.00	(-1.00*)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X6	FC-FC	M	1.58①	36.00	0.55	36.00	-6812.52
Y3	15F	X1	FC-FA	M	1.98②	0.009	0.41	0.00	(0.01)
						0.32		0.09	398.02
						36.00		36.00	42870.07
		X2	FB-FA	M	2.50②	0.017	0.36	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	607.58
						36.00		36.00	34142.13
		X3	FB-FA	M	2.04②	0.017	0.36	0.00	(0.02)
						0.61		0.01	608.70
						36.00		36.00	34142.13
		X4	FB-FA	M	2.04②	0.017	0.36	0.00	(0.02)
						0.61		0.01	608.70
						36.00		36.00	34142.13
		X5	FA-FA	M	2.50②	0.017	0.36	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	607.59
						36.00		36.00	34142.13
		X6	FC-FA	M	1.98②	0.009	0.41	0.00	(0.01)
						0.32		0.09	398.02
						36.00		36.00	42870.07
	14F	X1	FC-FA	M	1.80②	0.027	0.41	0.00	(0.03)
						0.97		0.05	1201.21
						36.00		36.00	42870.07
		X2	FA-FA	M	5.97②	0.040	0.36	0.00	(0.04)
						1.43		0.00	1411.67
						36.00		36.00	34142.13
		X3	FC-FA	M	1.72②	0.039	0.36	0.00	(0.04)
						1.42		0.00	1400.91
						36.00		36.00	34142.13
		X4	FC-FA	M	1.72②	0.039	0.36	0.00	(0.04)
						1.42		0.00	1400.91
						36.00		36.00	34142.13
		X5	FA-FA	M	5.50②	0.040	0.36	0.00	(0.04)
						1.43		0.00	1411.68
						36.00		36.00	34142.13
		X6	FC-FA	M	1.79②	0.027	0.41	0.00	(0.03)
						0.97		0.05	1201.21
						36.00		36.00	42870.07
	13F	X1	FC-FA	M	1.77②	0.048	0.41	0.00	(0.05)
						1.72		0.05	2132.80
						36.00		36.00	42870.07
		X2	FA-FA	M	4.89②	0.067	0.36	0.00	(0.07)
						2.41		0.00	2383.42
						36.00		36.00	34142.13
		X3	FC-FA	M	1.87②	0.066	0.36	0.00	(0.07)
						2.38		0.00	2360.38
						36.00		36.00	34142.13
		X4	FC-FA	M	1.87②	0.066	0.36	0.00	(0.07)
						2.38		0.00	2360.38
						36.00		36.00	34142.13
		X5	FA-FA	M	5.06②	0.067	0.36	0.00	(0.07)
						2.41		0.00	2383.43
						36.00		36.00	34142.13
		X6	FC-FA	M	1.77②	0.048	0.41	0.00	(0.05)
						1.72		0.05	2132.80
						36.00		36.00	42870.07
	12F	X1	FC-FA	M	1.79②	0.071	0.41	0.00	(0.07)
						2.56		0.05	3170.42
						36.00		36.00	42870.07
		X2	FA-FA	M	7.34②	0.091	0.38	0.00	(0.09)
						3.27		0.00	3509.68
						36.00		36.00	37051.44
		X3	FC-FA	M	1.76②	0.090	0.38	0.00	(0.09)
						3.24		0.00	3477.44
						36.00		36.00	37051.44

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X4	FC-FA	M	1.76②	0.090	0.38	0.00	(0.09)
						3.24		0.00	3477.44
						36.00		36.00	37051.44
		X5	FA-FA	M	7.82②	0.091	0.38	0.00	(0.09)
						3.27		0.00	3509.68
						36.00		36.00	37051.44
		X6	FC-FA	M	1.79②	0.071	0.41	0.00	(0.07)
						2.56		0.05	3170.42
						36.00		36.00	42870.07
	11F	X1	FC-FA	M	1.79②	0.096	0.41	0.00	(0.10)
						3.46		0.05	4277.75
						36.00		36.00	42870.07
		X2	FC-FA	M	1.89②	0.123	0.38	0.00	(0.13)
						4.43		0.00	4749.41
						36.00		36.00	37051.44
		X3	FC-FA	M	1.79②	0.122	0.38	0.00	(0.13)
						4.39		0.01	4707.11
						36.00		36.00	37051.44
		X4	FC-FA	M	1.79②	0.122	0.38	0.00	(0.13)
						4.39		0.01	4707.12
						36.00		36.00	37051.44
		X5	FC-FA	M	1.89②	0.123	0.38	0.00	(0.13)
						4.43		0.00	4749.43
						36.00		36.00	37051.44
		X6	FC-FA	M	1.79②	0.096	0.41	0.00	(0.10)
						3.46		0.05	4277.76
						36.00		36.00	42870.07
	10F	X1	FC-FA	M	1.71②	0.121	0.41	0.00	(0.13)
						4.36		0.05	5392.29
						36.00		36.00	42870.07
		X2	FC-FA	M	1.90②	0.158	0.38	0.00	(0.17)
						5.70		0.00	6115.46
						36.00		36.00	37051.44
		X3	FC-FA	M	1.79②	0.157	0.38	0.00	(0.16)
						5.65		0.01	6062.05
						36.00		36.00	37051.44
		X4	FC-FA	M	1.79②	0.157	0.38	0.00	(0.16)
						5.65		0.00	6062.06
						36.00		36.00	37051.44
		X5	FC-FA	M	1.90②	0.158	0.38	0.00	(0.17)
						5.70		0.00	6115.48
						36.00		36.00	37051.44
		X6	FC-FA	M	1.71②	0.121	0.41	0.00	(0.13)
						4.36		0.05	5392.31
						36.00		36.00	42870.07
	9F	X1	FC-FA	M	1.97②	0.147	0.42	0.00	(0.15)
						5.28		0.06	6539.75
						36.00		36.00	43926.70
		X2	FB-FA	M	2.28②	0.174	0.42	0.00	(0.18)
						6.28		0.00	7771.76
						36.00		36.00	43926.70
		X3	FC-FA	M	1.80②	0.173	0.42	0.00	(0.18)
						6.23		0.01	7706.45
						36.00		36.00	43926.70
		X4	FC-FA	M	1.80②	0.173	0.42	0.00	(0.18)
						6.23		0.00	7706.45
						36.00		36.00	43926.70
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.174	0.42	0.00	(0.18)
						6.28		0.00	7771.78
						36.00		36.00	43926.70
		X6	FC-FA	M	1.97②	0.147	0.42	0.00	(0.15)
						5.28		0.06	6539.78
						36.00		36.00	43926.70
	8F	X1	FC-FA	M	1.76②	0.174	0.42	0.00	(0.18)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モート*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X1	FC-FA	M	1.76②	6.25	0.42	0.06	7730.50
						36.00		36.00	43926.70
						0.212		0.00	(0.22)
		X2	FC-FA	M	1.72②	7.65	0.42	0.00	9463.98
						36.00		36.00	43926.70
						0.211		0.00	(0.21)
		X3	FC-FA	M	1.76②	7.59	0.42	0.01	9389.71
						36.00		36.00	43926.70
						0.211		0.00	(0.21)
		X4	FC-FA	M	1.76②	7.59	0.42	0.01	9389.74
						36.00		36.00	43926.70
						0.212		0.00	(0.22)
		X5	FC-FA	M	1.72②	7.65	0.42	0.00	9464.01
						36.00		36.00	43926.70
						0.174		0.00	(0.18)
		X6	FC-FA	M	1.76②	6.25	0.42	0.06	7730.55
						36.00		36.00	43926.70
						0.201		0.00	(0.20)
	7F	X1	FC-FA	M	1.91②	7.24	0.42	0.06	8958.79
						36.00		36.00	43926.70
						0.253		0.00	(0.26)
		X2	FC-FA	M	1.99②	9.10	0.42	0.00	11264.53
						36.00		36.00	43926.70
						0.251		0.00	(0.25)
		X3	FC-FA	M	1.78②	9.03	0.42	0.01	11178.22
						36.00		36.00	43926.70
						0.251		0.00	(0.25)
		X4	FC-FA	M	1.78②	9.03	0.42	0.01	11178.24
						36.00		36.00	43926.70
						0.253		0.00	(0.26)
		X5	FC-FA	M	1.99②	9.10	0.42	0.00	11264.57
						36.00		36.00	43926.70
						0.201		0.00	(0.20)
		X6	FC-FA	M	1.91②	7.24	0.42	0.06	8958.83
						36.00		36.00	43926.70
						0.228		0.00	(0.22)
	6F	X1	FC-FA	M	1.77②	8.22	0.51	0.07	10173.84
						36.00		36.00	45361.27
						0.265		0.00	(0.27)
		X2	FC-FA	M	1.78②	9.53	0.45	0.00	13368.05
						36.00		36.00	49729.02
						0.263		0.00	(0.27)
		X3	FC-FA	M	1.82②	9.46	0.45	0.00	13261.46
						36.00		36.00	49729.02
						0.263		0.00	(0.27)
		X4	FC-FA	M	1.82②	9.46	0.45	0.00	13261.49
						36.00		36.00	49729.02
						0.265		0.00	(0.27)
		X5	FC-FA	M	1.78②	9.53	0.45	0.00	13368.07
						36.00		36.00	49729.02
						0.228		0.00	(0.22)
		X6	FC-FA	M	1.77②	8.22	0.51	0.07	10173.89
						36.00		36.00	45361.27
						0.257		0.00	(0.25)
	5F	X1	FC-FA	M	1.73②	9.25	0.51	0.06	11447.98
						36.00		36.00	45361.27
						0.305		0.00	(0.31)
		X2	FC-FA	M	1.86②	10.97	0.45	0.00	15380.02
						36.00		36.00	49729.02
						0.302		0.00	(0.31)
		X3	FC-FA	M	1.77②	10.88	0.45	0.00	15253.67
						36.00		36.00	49729.02
						0.302		0.00	(0.31)
		X4	FC-FA	M	1.77②	10.88	0.45	0.00	15253.72
						36.00		36.00	49729.02
						0.302		0.00	(0.31)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X4	FC-FA	M	1.77②	36.00	0.45	36.00	49729.02
		X5	FC-FA	M	1.86②	0.305	0.45	0.00	(0.31)
						10.97		0.00	15380.06
						36.00		36.00	49729.02
		X6	FC-FA	M	1.73②	0.257	0.51	0.00	(0.25)
						9.25		0.06	11448.05
						36.00		36.00	45361.27
	4F	X1	FB-FA	M	2.34②	0.286	0.51	0.00	(0.28)
						10.30		0.06	12750.09
						36.00		36.00	45361.27
		X2	FA-FA	M	5.61②	0.346	0.45	0.00	(0.35)
						12.46		0.00	17468.56
						36.00		36.00	49729.02
		X3	FC-FA	M	1.88②	0.343	0.45	0.00	(0.35)
						12.35		0.00	17317.65
						36.00		36.00	49729.02
		X4	FC-FA	M	1.89②	0.343	0.45	0.00	(0.35)
						12.35		0.00	17317.68
						36.00		36.00	49729.02
		X5	FA-FA	M	5.53②	0.346	0.45	0.00	(0.35)
						12.46		0.00	17468.62
						36.00		36.00	49729.02
		X6	FB-FA	M	2.34②	0.286	0.51	0.00	(0.28)
						10.30		0.06	12750.16
						36.00		36.00	45361.27
	3F	X1	FC-FA	M	1.82②	0.316	0.51	0.00	(0.31)
						11.37		0.06	14069.22
						36.00		36.00	45361.27
		X2	FA-FA	M	2.52②	0.338	0.38	0.00	(0.35)
						12.16		0.00	20064.57
						36.00		36.00	57983.77
		X3	FC-FA	M	1.87②	0.335	0.38	0.00	(0.34)
						12.04		0.00	19873.73
						36.00		36.00	57983.77
		X4	FC-FA	M	1.87②	0.335	0.38	0.00	(0.34)
						12.04		0.00	19873.77
						36.00		36.00	57983.77
		X5	FA-FA	M	2.53②	0.338	0.38	0.00	(0.35)
						12.16		0.00	20064.66
						36.00		36.00	57983.77
		X6	FC-FA	M	1.82②	0.316	0.51	0.00	(0.31)
						11.37		0.06	14069.28
						36.00		36.00	45361.27
	2F	X1	FC-FA	M	2.00②	0.348	0.51	0.00	(0.34)
						12.52		0.06	15498.42
						36.00		36.00	45361.27
		X2	FB-FA	M	2.55②	0.376	0.38	0.00	(0.39)
						13.54		0.00	22340.24
						36.00		36.00	57983.77
		X3	FC-FA	M	1.86②	0.372	0.38	0.00	(0.38)
						13.40		0.00	22111.65
						36.00		36.00	57983.77
		X4	FC-FA	M	1.87②	0.372	0.38	0.00	(0.38)
						13.40		0.00	22111.70
						36.00		36.00	57983.77
		X5	FB-FA	M	2.55②	0.376	0.38	0.00	(0.39)
						13.54		0.00	22340.33
						36.00		36.00	57983.77
		X6	FC-FA	M	1.99②	0.348	0.51	0.00	(0.34)
						12.52		0.06	15498.52
						36.00		36.00	45361.27
	1F	X1	FC-FC	M	2.74②	0.457	0.51	0.00	(0.45)
						16.44		0.06	20349.56
						36.00		36.00	45361.27

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	1F	X2	FC-FC	M	3.36②	0.483	0.38	0.00	(0.49)
						17.39		0.01	28687.45
						36.00		36.00	57983.77
		X3	FC-FC	M	2.85②	0.477	0.38	0.00	(0.49)
						17.19		0.00	28361.23
						36.00		36.00	57983.77
		X4	FC-FC	M	2.86②	0.477	0.38	0.00	(0.49)
						17.19		0.00	28361.34
						36.00		36.00	57983.77
		X5	FC-FC	M	3.36②	0.483	0.38	0.00	(0.49)
						17.39		0.01	28687.52
						36.00		36.00	57983.77
		X6	FC-FC	M	2.72②	0.457	0.51	0.00	(0.45)
						16.44		0.06	20349.63
						36.00		36.00	45361.27

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	15F	X1	FC-FA	M	1.84②	0.010	0.44	0.00	(0.01)
						0.35		0.10	405.00
						36.00		36.00	40575.07
		X2	FC-FA	M	1.90②	0.019	0.39	0.00	(0.02)
						0.68		0.05	528.83
						36.00		36.00	27563.13
		X3	FB-FA	M	2.02②	0.019	0.39	0.00	(0.02)
						0.69		0.00	536.70
						36.00		36.00	27563.13
		X4	FB-FA	M	2.02②	0.019	0.39	0.00	(0.02)
						0.69		0.00	536.70
						36.00		36.00	27563.13
		X5	FC-FA	M	1.90②	0.019	0.39	0.00	(0.02)
						0.68		0.05	528.83
						36.00		36.00	27563.13
		X6	FC-FA	M	1.84②	0.010	0.44	0.00	(0.01)
						0.35		0.10	405.01
						36.00		36.00	40575.07
	14F	X1	FC-FA	M	1.81②	0.032	0.44	0.00	(0.03)
						1.15		0.07	1335.41
						36.00		36.00	40575.07
		X2	FC-FA	M	1.82②	0.043	0.39	0.00	(0.04)
						1.55		0.05	1203.18
						36.00		36.00	27563.13
		X3	FC-FA	M	1.84②	0.043	0.39	0.00	(0.04)
						1.55		0.00	1203.82
						36.00		36.00	27563.13
		X4	FC-FA	M	1.84②	0.043	0.39	0.00	(0.04)
						1.55		0.00	1203.82
						36.00		36.00	27563.13
		X5	FC-FA	M	1.82②	0.043	0.39	0.00	(0.04)
						1.55		0.05	1203.18
						36.00		36.00	27563.13
		X6	FC-FA	M	1.81②	0.032	0.44	0.00	(0.03)
						1.15		0.07	1335.41
						36.00		36.00	40575.07
	13F	X1	FC-FA	M	1.90②	0.056	0.44	0.00	(0.06)
						2.03		0.08	2362.35
						36.00		36.00	40575.07
		X2	FC-FA	M	1.86②	0.074	0.39	0.00	(0.07)
						2.66		0.05	2063.02
						36.00		36.00	27563.13
		X3	FC-FA	M	1.84②	0.074	0.39	0.00	(0.07)
						2.65		0.00	2054.87

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	13F	X3	FC-FA	M	1.84②	36.00	0.39	36.00	27563.13
		X4	FC-FA	M	1.84②	0.074	0.39	0.00	(0.07)
						2.65		0.00	2054.87
						36.00		36.00	27563.13
		X5	FC-FA	M	1.86②	0.074	0.39	0.00	(0.07)
						2.66		0.05	2063.02
						36.00		36.00	27563.13
		X6	FC-FA	M	1.90②	0.056	0.44	0.00	(0.06)
						2.03		0.08	2362.36
						36.00		36.00	40575.07
	12F	X1	FC-FA	M	1.81②	0.082	0.44	0.00	(0.08)
						2.95		0.08	3431.38
						36.00		36.00	40959.88
		X2	FC-FA	M	1.82②	0.101	0.42	0.00	(0.10)
						3.65		0.06	3109.40
						36.00		36.00	30319.44
		X3	FC-FA	M	1.90②	0.101	0.42	0.00	(0.10)
						3.63		0.00	3090.52
						36.00		36.00	30319.44
		X4	FC-FA	M	1.90②	0.101	0.42	0.00	(0.10)
						3.63		0.00	3090.52
						36.00		36.00	30319.44
		X5	FC-FA	M	1.82②	0.101	0.42	0.00	(0.10)
						3.65		0.06	3109.41
						36.00		36.00	30319.44
		X6	FC-FA	M	1.81②	0.082	0.44	0.00	(0.08)
						2.95		0.08	3431.40
						36.00		36.00	40959.88
	11F	X1	FC-FA	M	1.89②	0.108	0.44	0.00	(0.11)
						3.87		0.08	4504.10
						36.00		36.00	40959.88
		X2	FC-FA	M	1.88②	0.139	0.42	0.00	(0.14)
						5.00		0.06	4260.57
						36.00		36.00	30319.44
		X3	FB-FA	M	2.11②	0.138	0.42	0.00	(0.14)
						4.96		0.00	4226.96
						36.00		36.00	30319.44
		X4	FB-FA	M	2.11②	0.138	0.42	0.00	(0.14)
						4.96		0.00	4226.96
						36.00		36.00	30319.44
		X5	FC-FA	M	1.88②	0.139	0.42	0.00	(0.14)
						5.00		0.06	4260.59
						36.00		36.00	30319.44
		X6	FC-FA	M	1.89②	0.108	0.44	0.00	(0.11)
						3.87		0.08	4504.12
						36.00		36.00	40959.88
	10F	X1	FC-FA	M	1.84②	0.135	0.44	0.00	(0.14)
						4.84		0.09	5630.09
						36.00		36.00	40959.88
		X2	FC-FA	M	1.88②	0.182	0.42	0.00	(0.18)
						6.54		0.06	5574.98
						36.00		36.00	30319.44
		X3	FC-FA	M	1.97②	0.180	0.42	0.00	(0.18)
						6.46		0.01	5510.39
						36.00		36.00	30319.44
		X4	FC-FA	M	1.97②	0.180	0.42	0.00	(0.18)
						6.46		0.01	5510.40
						36.00		36.00	30319.44
		X5	FC-FA	M	1.88②	0.182	0.42	0.00	(0.18)
						6.54		0.06	5575.02
						36.00		36.00	30319.44
		X6	FC-FA	M	1.84②	0.135	0.44	0.00	(0.14)
						4.84		0.09	5630.10
						36.00		36.00	40959.88

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X1	FB-FA	M	2.04②	0.162	0.44	0.00	(0.16)
						5.82		0.10	6768.38
						36.00		36.00	41631.70
		X2	FB-FA	M	2.01②	0.199	0.45	0.00	(0.20)
						7.18		0.07	7231.49
						36.00		36.00	36337.86
		X3	FC-FA	M	1.82②	0.197	0.45	0.00	(0.20)
						7.09		0.00	7145.02
						36.00		36.00	36337.86
		X4	FC-FA	M	1.82②	0.197	0.45	0.00	(0.20)
						7.09		0.00	7145.03
						36.00		36.00	36337.86
		X5	FB-FA	M	2.01②	0.199	0.45	0.00	(0.20)
						7.18		0.07	7231.52
						36.00		36.00	36337.86
		X6	FB-FA	M	2.04②	0.162	0.44	0.00	(0.16)
						5.82		0.10	6768.39
						36.00		36.00	41631.70
	8F	X1	FC-FA	M	1.84②	0.191	0.44	0.00	(0.19)
						6.86		0.11	7974.46
						36.00		36.00	41631.70
		X2	FC-FA	M	1.83②	0.245	0.45	0.00	(0.24)
						8.81		0.07	8879.43
						36.00		36.00	36337.86
		X3	FC-FA	M	1.91②	0.241	0.45	0.00	(0.24)
						8.69		0.00	8758.50
						36.00		36.00	36337.86
		X4	FC-FA	M	1.91②	0.241	0.45	0.00	(0.24)
						8.69		0.00	8758.52
						36.00		36.00	36337.86
		X5	FC-FA	M	1.83②	0.245	0.45	0.00	(0.24)
						8.81		0.07	8879.47
						36.00		36.00	36337.86
		X6	FC-FA	M	1.84②	0.191	0.44	0.00	(0.19)
						6.86		0.11	7974.47
						36.00		36.00	41631.70
	7F	X1	FC-FA	M	1.85②	0.220	0.44	0.00	(0.22)
						7.93		0.11	9216.39
						36.00		36.00	41631.70
		X2	FC-FA	M	1.84②	0.293	0.45	0.00	(0.29)
						10.55		0.07	10632.84
						36.00		36.00	36337.86
		X3	FC-FA	M	1.95②	0.290	0.45	0.00	(0.29)
						10.42		0.00	10502.39
						36.00		36.00	36337.86
		X4	FC-FA	M	1.96②	0.290	0.45	0.00	(0.29)
						10.42		0.00	10502.41
						36.00		36.00	36337.86
		X5	FC-FA	M	1.84②	0.293	0.45	0.00	(0.29)
						10.55		0.07	10632.90
						36.00		36.00	36337.86
		X6	FC-FA	M	1.85②	0.220	0.44	0.00	(0.22)
						7.93		0.11	9216.41
						36.00		36.00	41631.70
	6F	X1	FC-FA	M	1.85②	0.249	0.55	0.00	(0.25)
						8.95		0.10	10403.76
						36.00		36.00	42385.02
		X2	FC-FA	M	1.85②	0.340	0.63	0.00	(0.33)
						12.26		0.07	12349.25
						36.00		36.00	37642.02
		X3	FC-FA	M	1.94②	0.338	0.63	0.00	(0.33)
						12.17		0.00	12257.32
						36.00		36.00	37642.02
		X4	FC-FA	M	1.94②	0.338	0.63	0.00	(0.33)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X4	FC-FA	M	1.94②	12.17	0.63	0.00	12257.34
						36.00		36.00	37642.02
		X5	FC-FA	M	1.85②	0.340	0.63	0.00	(0.33)
						12.26		0.07	12349.31
		X6	FC-FA	M	1.85②	36.00	0.55	36.00	37642.02
						0.249		0.00	(0.25)
	5F	X1	FC-FA	M	1.88②	8.95	0.55	0.10	10403.81
						36.00		36.00	42385.02
						0.280	0.55	0.00	(0.28)
		X2	FC-FA	M	1.87②	10.07		0.10	11700.84
						36.00		36.00	42385.02
						0.392	0.63	0.00	(0.38)
		X3	FC-FA	M	1.93②	14.11		0.06	14214.66
						36.00		36.00	37642.02
						0.390	0.63	0.00	(0.38)
		X4	FC-FA	M	1.93②	14.05		0.00	14159.64
						36.00		36.00	37642.02
						0.390	0.63	0.00	(0.38)
		X5	FC-FA	M	1.87②	14.05		0.00	14159.65
						36.00		36.00	37642.02
						0.392	0.63	0.00	(0.38)
		X6	FC-FA	M	1.88②	14.11		0.06	14214.73
						36.00		36.00	37642.02
						0.280	0.55	0.00	(0.28)
	4F	X1	FC-FA	M	1.92②	10.07		0.10	11700.86
						36.00		36.00	42385.02
						0.311	0.55	0.00	(0.31)
		X2	FC-FA	M	1.97②	11.21		0.09	13030.27
						36.00		36.00	42385.02
						0.445	0.63	0.00	(0.43)
		X3	FB-FA	M	2.05②	16.03		0.05	16151.41
						36.00		36.00	37642.02
						0.445	0.63	0.00	(0.43)
		X4	FB-FA	M	2.07②	16.01		0.00	16129.63
						36.00		36.00	37642.02
						0.445	0.63	0.00	(0.43)
		X5	FC-FA	M	1.97②	16.03		0.05	16151.47
						36.00		36.00	37642.02
						0.311	0.55	0.00	(0.31)
	3F	X1	FC-FA	M	1.92②	11.21		0.09	13030.31
						36.00		36.00	42385.02
						0.344	0.55	0.00	(0.34)
		X2	FC-FA	M	1.89②	12.37		0.08	14379.59
						36.00		36.00	42385.02
						0.445	0.55	0.00	(0.44)
		X3	FC-FA	M	1.84②	16.00		0.04	18604.93
						36.00		36.00	42385.02
						0.445	0.55	0.00	(0.44)
		X4	FC-FA	M	1.81②	16.01		0.00	18612.14
						36.00		36.00	42385.02
						0.445	0.55	0.00	(0.44)
		X5	FC-FA	M	1.88②	16.00		0.04	18605.01
						36.00		36.00	42385.02
						0.344	0.55	0.00	(0.34)
	2F	X1	FC-FA	M	1.92②	12.37		0.08	14379.66
						36.00		36.00	42385.02
						0.380	0.55	0.00	(0.38)
						13.69		0.08	15915.75

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X1	FC-FA	M	1.88②	36.00	0.55	36.00	42385.02
		X2	FC-FA	M	1.88②	0.497	0.55	0.00	(0.49)
						17.91		0.03	20816.13
						36.00		36.00	42385.02
		X3	FC-FA	M	2.53②	0.495	0.55	0.00	(0.49)
						17.81		0.00	20703.20
						36.00		36.00	42385.02
		X4	FC-FA	M	2.59②	0.495	0.55	0.00	(0.49)
						17.81		0.00	20703.24
						36.00		36.00	42385.02
		X5	FC-FA	M	1.87②	0.497	0.55	0.00	(0.49)
						17.91		0.03	20816.26
						36.00		36.00	42385.02
		X6	FC-FA	M	1.88②	0.380	0.55	0.00	(0.38)
						13.69		0.08	15915.97
						36.00		36.00	42385.02
	1F	X1	FC-FC	M	8.82②	0.508	0.55	0.00	(0.50)
						18.28		0.06	21248.45
						36.00		36.00	42385.02
		X2	FD-FD	M	3.23②	0.686	0.55	0.00	(0.68*)
						24.70		0.00	28715.79
						36.00		36.00	42385.02
		X3	FD-FD	M	2.70②	0.688	0.55	0.00	(0.68*)
						24.76		0.00	28780.25
						36.00		36.00	42385.02
		X4	FD-FD	M	2.77②	0.688	0.55	0.00	(0.68*)
						24.76		0.00	28780.29
						36.00		36.00	42385.02
		X5	FD-FD	M	3.22②	0.686	0.55	0.00	(0.68*)
						24.70		0.00	28715.92
						36.00		36.00	42385.02
Y3	15F	X1	FC-FA	M	1.80②	0.000	0.41	0.00	(-0.02)
						0.00		0.07	-107.99
						36.00		36.00	-5002.57
		X2	FC-FA	M	1.95②	0.012	0.36	0.00	(0.01)
						0.43		0.03	425.83
						36.00		36.00	34142.13
		X3	FB-FA	M	2.01②	0.013	0.36	0.00	(0.01)
						0.45		0.01	448.30
						36.00		36.00	34142.13
		X4	FB-FA	M	2.01②	0.013	0.36	0.00	(0.01)
						0.45		0.01	448.30
						36.00		36.00	34142.13
		X5	FC-FA	M	1.95②	0.012	0.36	0.00	(0.01)
						0.43		0.03	425.83
						36.00		36.00	34142.13
	14F	X6	FC-FA	M	1.80②	0.000	0.41	0.00	(-0.02)
						0.00		0.07	-108.00
						36.00		36.00	-5002.57
		X1	FB-FB	M	2.02②	0.000	0.41	0.00	(-0.06)
						0.00		0.03	-319.77
						36.00		36.00	-5002.57
		X2	FC-FA	M	1.80②	0.018	0.36	0.00	(0.02)
						0.65		0.03	645.53
						36.00		36.00	34142.13
		X3	FC-FA	M	1.73②	0.019	0.36	0.00	(0.02)
						0.70		0.01	694.23
						36.00		36.00	34142.13
		X4	FC-FA	M	1.73②	0.019	0.36	0.00	(0.02)
						0.70		0.01	694.23
						36.00		36.00	34142.13

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	14F	X5	FC-FA	M	1.80②	0.018	0.36	0.00	(0.02)
						0.65		0.03	645.53
						36.00		36.00	34142.13
		X6	FB-FB	M	2.02②	0.000	0.41	0.00	(-0.06)
						0.00		0.03	-319.77
						36.00		36.00	-5002.57
	13F	X1	FC-FC	M	1.33①	0.000	0.41	0.00	(-0.11)
						0.00		0.03	-571.48
						36.00		36.00	-5002.57
		X2	FC-FA	M	1.81②	0.019	0.36	0.00	(0.02)
						0.68		0.03	668.63
						36.00		36.00	34142.13
		X3	FC-FA	M	1.90②	0.021	0.36	0.00	(0.02)
						0.75		0.01	743.40
						36.00		36.00	34142.13
		X4	FC-FA	M	1.90②	0.021	0.36	0.00	(0.02)
						0.75		0.01	743.40
						36.00		36.00	34142.13
		X5	FC-FA	M	1.81②	0.019	0.36	0.00	(0.02)
						0.68		0.03	668.63
						36.00		36.00	34142.13
		X6	FC-FC	M	1.33①	0.000	0.41	0.00	(-0.11)
						0.00		0.03	-571.48
						36.00		36.00	-5002.57
	12F	X1	FC-FC	M	1.33①	0.000	0.41	0.00	(-0.17)
						0.00		0.02	-866.57
						36.00		36.00	-5002.57
		X2	FC-FA	M	1.74②	0.013	0.38	0.00	(0.01)
						0.46		0.03	493.43
						36.00		36.00	37051.44
		X3	FC-FA	M	1.74②	0.016	0.38	0.00	(0.02)
						0.56		0.01	600.97
						36.00		36.00	37051.44
		X4	FC-FA	M	1.74②	0.016	0.38	0.00	(0.02)
						0.56		0.01	600.96
						36.00		36.00	37051.44
		X5	FC-FA	M	1.74②	0.013	0.38	0.00	(0.01)
						0.46		0.03	493.42
						36.00		36.00	37051.44
		X6	FC-FC	M	1.33①	0.000	0.41	0.00	(-0.17)
						0.00		0.02	-866.58
						36.00		36.00	-5002.57
	11F	X1	FC-FC	M	1.85②	0.000	0.41	0.00	(-0.24)
						0.00		0.02	-1211.64
						36.00		36.00	-5002.57
		X2	FB-FA	M	2.05②	0.004	0.38	0.00	(0.00)
						0.15		0.05	160.17
						36.00		36.00	37051.44
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.008	0.38	0.00	(0.01)
						0.28		0.01	301.47
						36.00		36.00	37051.44
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.008	0.38	0.00	(0.01)
						0.28		0.01	301.47
						36.00		36.00	37051.44
		X5	FB-FA	M	2.05②	0.004	0.38	0.00	(0.00)
						0.15		0.05	160.15
						36.00		36.00	37051.44
		X6	FC-FC	M	1.85②	0.000	0.41	0.00	(-0.24)
						0.00		0.02	-1211.65
						36.00		36.00	-5002.57
	10F	X1	FC-FA	M	1.79②	0.000	0.41	0.00	(-0.32)
						0.00		0.01	-1623.62
						36.00		36.00	-5002.57
		X2	FB-FA	M	2.04②	0.000	0.38	0.00	(-0.05)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X2	FB-FA	M	2.04②	0.00	0.38	0.03	-214.96
						36.00		36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.02)
		X3	FB-FA	M	2.04②	0.00	0.38	0.01	-89.91
						36.00		36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.02)
		X4	FB-FA	M	2.04②	0.00	0.38	0.01	-89.92
						36.00		36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.05)
		X5	FB-FA	M	2.04②	0.00	0.38	0.03	-214.99
						36.00		36.00	-4232.94
						0.000		0.00	(-0.32)
		X6	FC-FA	M	1.79②	0.00	0.41	0.01	-1623.64
						36.00		36.00	-5002.57
						0.000		0.00	(-0.35)
	9F	X1	FB-FA	M	2.02②	0.00	0.42	0.00	-2119.10
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.12)
		X2	FC-FA	M	1.93②	0.00	0.42	0.06	-747.37
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.09)
		X3	FC-FA	M	1.86②	0.00	0.42	0.01	-569.19
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.09)
		X4	FC-FA	M	1.86②	0.00	0.42	0.01	-569.20
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.12)
		X5	FC-FA	M	1.93②	0.00	0.42	0.06	-747.40
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.35)
		X6	FB-FA	M	2.02②	0.00	0.42	0.00	-2119.12
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.44)
	8F	X1	FC-FA	M	1.75②	0.00	0.42	0.01	-2662.34
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.21)
		X2	FC-FA	M	1.78②	0.00	0.42	0.07	-1300.22
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.18)
		X3	FC-FA	M	1.83②	0.00	0.42	0.01	-1074.80
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.18)
		X4	FC-FA	M	1.83②	0.00	0.42	0.01	-1074.81
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.21)
		X5	FC-FA	M	1.78②	0.00	0.42	0.07	-1300.26
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.44)
		X6	FC-FA	M	1.75②	0.00	0.42	0.01	-2662.37
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.54)
	7F	X1	FB-FA	M	2.07②	0.00	0.42	0.04	-3282.31
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.33)
		X2	FB-FB	M	2.01②	0.00	0.42	0.10	-2006.03
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.29)
		X3	FC-FA	M	1.86②	0.00	0.42	0.01	-1737.70
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.29)
		X4	FC-FA	M	1.86②	0.00	0.42	0.01	-1737.72
						36.00		36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.33)
		X5	FB-FB	M	2.01②	0.00	0.42	0.10	-2006.07
						0.00		0.10	-2006.07

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X5	FB-FB	M	2.01②	36.00	0.42	36.00	-6059.20
						0.000		0.00	(-0.54)
		X6	FB-FA	M	2.07②	0.00	0.42	0.04	-3282.34
						36.00		36.00	-6059.20
	6F	X1	FC-FA	M	1.70②	0.000	0.51	0.00	(-0.54)
						0.00		0.06	-4077.71
						36.00		36.00	-7493.77
		X2	FC-FC	M	1.24①	0.000	0.45	0.00	(-0.43)
						0.00		0.12	-2957.66
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.77②	0.000	0.45	0.00	(-0.40)
						0.00		0.02	-2710.21
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.77②	0.000	0.45	0.00	(-0.40)
						0.00		0.02	-2710.23
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.24①	0.000	0.45	0.00	(-0.43)
						0.00		0.12	-2957.71
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FA	M	1.70②	0.000	0.51	0.00	(-0.54)
						0.00		0.06	-4077.74
						36.00		36.00	-7493.77
	5F	X1	FC-FA	M	1.84②	0.000	0.51	0.00	(-0.65)
						0.00		0.08	-4865.88
						36.00		36.00	-7493.77
		X2	FC-FC	M	1.24①	0.000	0.45	0.00	(-0.57)
						0.00		0.13	-3915.50
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.24①	0.000	0.45	0.00	(-0.54)
						0.00		0.02	-3700.65
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.24①	0.000	0.45	0.00	(-0.54)
						0.00		0.02	-3700.68
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.24①	0.000	0.45	0.00	(-0.57)
						0.00		0.13	-3915.56
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FA	M	1.84②	0.000	0.51	0.00	(-0.65)
						0.00		0.08	-4865.93
						36.00		36.00	-7493.77
	4F	X1	FC-FC	M	1.73②	0.000	0.51	0.00	(-0.77*)
						0.00		0.09	-5733.39
						36.00		36.00	-7493.77
		X2	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.45	0.00	(-0.73)
						0.00		0.14	-4992.57
						36.00		36.00	-6812.52
		X3	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.45	0.00	(-0.71)
						0.00		0.02	-4831.01
						36.00		36.00	-6812.52
		X4	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.45	0.00	(-0.71)
						0.00		0.02	-4831.04
						36.00		36.00	-6812.52
		X5	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.45	0.00	(-0.73)
						0.00		0.14	-4992.64
						36.00		36.00	-6812.52
		X6	FC-FC	M	1.73②	0.000	0.51	0.00	(-0.77*)
						0.00		0.09	-5733.44
						36.00		36.00	-7493.77
	3F	X1	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.51	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.13	-6637.77
						36.00		36.00	-7493.77
		X2	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.38	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.16	-6219.35
						36.00		36.00	-7493.77

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X3	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.38	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.02	-6112.97
						36.00		36.00	-7493.77
		X4	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.38	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.02	-6113.00
						36.00		36.00	-7493.77
		X5	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.38	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.16	-6219.42
						36.00		36.00	-7493.77
		X6	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.51	0.00	(-0.89*)
						0.00		0.13	-6637.82
						36.00		36.00	-7493.77
	2F	X1	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7493.77
						36.00		36.00	-7493.77
		X2	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.38	0.00	(-0.99*)
						0.00		0.03	-7407.17
						36.00		36.00	-7493.77
		X3	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.38	0.00	(-0.99*)
						0.00		0.01	-7456.09
						36.00		36.00	-7493.77
		X4	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.38	0.00	(-0.99*)
						0.00		0.01	-7456.11
						36.00		36.00	-7493.77
		X5	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.38	0.00	(-0.99*)
						0.00		0.03	-7407.20
						36.00		36.00	-7493.77
		X6	FC-FC	M	1.21①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7493.77
						36.00		36.00	-7493.77
	1F	X1	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7493.77
						36.00		36.00	-7493.77
		X2	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.38	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7493.77
						36.00		36.00	-7493.77
		X3	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.38	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7493.77
						36.00		36.00	-7493.77
		X4	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.38	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7493.77
						36.00		36.00	-7493.77
		X5	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.38	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7493.77
						36.00		36.00	-7493.77
		X6	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.51	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7493.77
						36.00		36.00	-7493.77

c) R C 壁の部材種別

τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm2)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm2)
モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.1	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X4	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X5	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.1	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X5	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X2	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.1	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
X3	4F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X3	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.1	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.8	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X2	14F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.8	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	1.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
X3	3F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.8	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
X4	7F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.8	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
X5	11F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.8	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.027	1.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
X6	4F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
X6	14F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.8	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X6	9F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.8	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
X3	1F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
X4	1F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X4	7F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.9	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.8	36.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.028	1.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00

U-5. 1. 3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)：ウェブの幅厚比
b/t(f)：フランジの幅厚比
横補剛：[o] 充分 [x] 不足
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [—]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 : [*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D : (柱の内のり長さ / 柱のせい) または (2・M / Q・D)
σo : 最終ステップでの軸方向応力度
Pt : 引張鉄筋比 (%)
τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
N/No : R C の場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (X Y 方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として) 付で出力)
N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重 / S R C 断面としての最大圧縮耐力。
Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力 / 鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 (S R C 柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
d/t(w) : ウェブの幅厚比
b/t(f) : フランジの幅厚比
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
λe1 : 筋違材の有効細長比 (右上り)
λe2 : 筋違材の有効細長比 (左上り)
靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

Y 方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X2	RC	FD-FD	M	3.23②	0.69	0.55	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	2.70②	0.69	0.55	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	2.77②	0.69	0.55	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	3.22②	0.69	0.55	0.000	

U-5.1.4 S 造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.2 R C 部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

U-5.2.1 R C はり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0 = 曲げヒンジ、x = せん断破壊
QL : 長期せん断力 (kN)
Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)
Qsu : はりのせん断耐力 (kN)
n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1 フレーム (X 方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-19.6	1.200	0.0	19.6	≤	291.0	OK
		R	30.8			30.8	≤		
	X2	L	-26.6	1.200	0.0	26.6	≤	291.0	OK
		R	23.8			23.8	≤		
	X3	L	-25.2	1.200	0.0	25.2	≤	291.0	OK
		R	25.2			25.2	≤		
	X4	L	-23.8	1.200	0.0	23.8	≤	291.0	OK
		R	26.6			26.6	≤		
	X5	L	-30.8	1.200	0.0	30.8	≤	291.0	OK
		R	19.6			19.6	≤		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	L 0	-91.2	1.100	157.5	82.1	≧	406.0	OK
		R 0	92.1			265.3	≧		
	X2	L 0	-91.6	1.100	158.0	82.1	≧	406.0	OK
		R 0	91.6			265.4	≧		
	X3	L 0	-91.6	1.100	157.9	82.1	≧	406.0	OK
		R 0	91.6			265.4	≧		
	X4	L 0	-91.6	1.100	157.9	82.1	≧	406.0	OK
		R 0	91.6			265.4	≧		
	X5	L 0	-92.1	1.100	158.4	82.1	≧	406.0	OK
		R 0	91.2			265.4	≧		
15F	X1	L 0	-83.0	1.100	244.1	185.4	≧	529.9	OK
		R 0	82.8			351.3	≧		
	X2	L 0	-82.9	1.100	348.0	299.9	≧	540.9	OK
		R 0	83.0			465.8	≧		
	X3	L 0	-82.9	1.100	348.0	299.9	≧	540.9	OK
		R 0	82.9			465.8	≧		
	X4	L 0	-83.0	1.100	348.0	299.9	≧	540.9	OK
		R 0	82.9			465.8	≧		
	X5	L 0	-82.8	1.100	243.9	185.4	≧	529.9	OK
		R 0	83.0			351.3	≧		
14F	X1	L 0	-83.0	1.100	244.0	185.4	≧	529.9	OK
		R 0	82.9			351.3	≧		
	X2	L 0	-82.9	1.100	348.0	299.9	≧	540.9	OK
		R 0	82.9			465.8	≧		
	X3	L 0	-82.9	1.100	348.0	299.9	≧	540.9	OK
		R 0	82.9			465.8	≧		
	X4	L 0	-82.9	1.100	348.0	299.9	≧	540.9	OK
		R 0	82.9			465.8	≧		
	X5	L 0	-82.9	1.100	244.0	185.4	≧	529.9	OK
		R 0	83.0			351.3	≧		
13F	X1	L 0	-85.3	1.100	407.5	362.9	≧	637.2	OK
		R 0	85.3			533.6	≧		
	X2	L 0	-85.3	1.100	407.5	362.9	≧	637.2	OK
		R 0	85.3			533.6	≧		
	X3	L 0	-85.3	1.100	407.5	362.9	≧	637.2	OK
		R 0	85.3			533.6	≧		
	X4	L 0	-85.3	1.100	407.5	362.9	≧	637.2	OK
		R 0	85.3			533.6	≧		
	X5	L 0	-85.3	1.100	407.5	362.9	≧	637.2	OK
		R 0	85.3			533.6	≧		
12F	X1	L 0	-85.3	1.100	407.5	362.9	≧	637.2	OK
		R 0	85.4			533.6	≧		
	X2	L 0	-85.3	1.100	407.5	362.9	≧	637.2	OK
		R 0	85.3			533.6	≧		
	X3	L 0	-85.3	1.100	407.5	362.9	≧	637.2	OK
		R 0	85.3			533.6	≧		
	X4	L 0	-85.3	1.100	407.5	362.9	≧	637.2	OK
		R 0	85.3			533.6	≧		
	X5	L 0	-85.4	1.100	407.6	362.9	≧	637.2	OK
		R 0	85.3			533.6	≧		
11F	X1	L 0	-87.5	1.100	407.3	360.6	≧	676.8	OK
		R 0	87.9			535.9	≧		
	X2	L 0	-95.1	1.100	612.1	578.1	≧	896.6	OK
		R 0	95.3			768.6	≧		
	X3	L 0	-95.2	1.100	612.2	578.1	≧	896.6	OK
		R 0	95.2			768.6	≧		
	X4	L 0	-95.3	1.100	612.3	578.2	≧	896.6	OK
		R 0	95.1			768.6	≧		
	X5	L 0	-87.9	1.100	407.7	360.6	≧	676.8	OK
		R 0	87.5			536.0	≧		
10F	X1	L 0	-87.5	1.100	407.3	360.6	≧	676.8	OK
		R 0	87.9			535.9	≧		
	X2	L 0	-95.1	1.100	612.1	578.1	≧	896.6	OK
		R 0	95.3			768.6	≧		
	X3	L 0	-95.2	1.100	612.2	578.1	≧	896.6	OK
		R 0	-95.2			578.1	896.6		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X3	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.3			578.2	≦		
	X4	R	0	95.1	1.100	612.3	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-87.9			360.6	≦		
9F	X1	R	0	87.5	1.100	407.7	536.0	≦	676.8	OK
		L	0	-94.9			578.1	≦		
	X2	R	0	95.5	1.100	611.8	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X3	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X4	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X5	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.5			578.2	≦		
8F	X1	R	0	94.9	1.100	612.5	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-94.9			578.1	≦		
	X2	R	0	95.6	1.100	611.8	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X3	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X4	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X5	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.6			578.2	≦		
7F	X1	R	0	94.9	1.100	612.5	768.7	≦	896.6	OK
		L	0	-94.8			578.1	≦		
	X2	R	0	95.7	1.100	611.7	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X3	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X4	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X5	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.7			578.2	≦		
6F	X1	R	0	94.8	1.100	612.6	768.7	≦	896.6	OK
		L	0	-94.7			578.1	≦		
	X2	R	0	95.7	1.100	611.7	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X3	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X4	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X5	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.7			578.2	≦		
5F	X1	R	0	94.7	1.100	612.7	768.7	≦	896.6	OK
		L	0	-94.7			578.1	≦		
	X2	R	0	95.8	1.100	611.6	768.5	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X3	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X4	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X5	R	0	95.2	1.100	612.1	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.8			578.2	≦		
4F	X1	R	0	94.7	1.100	612.7	768.7	≦	896.6	OK
		L	0	-94.6			578.1	≦		
	X2	R	0	95.9	1.100	611.5	768.5	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X3	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X4	R	0	95.2	1.100	612.2	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			578.1	≦		
	X5	R	0	95.2	1.100	612.1	768.6	≦	896.6	OK
		L	0	-95.9			578.2	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X1	L 0	-94.5	1.100	545.1	505.1	898.8	OK
		R 0	96.0			695.6		
	X2	L 0	-95.3	1.100	545.9	505.2	898.8	OK
		R 0	95.2			695.7		
	X3	L 0	-95.2	1.100	545.9	505.2	898.8	OK
		R 0	95.2			695.7		
	X4	L 0	-95.2	1.100	545.8	505.2	898.8	OK
		R 0	95.3			695.7		
	X5	L 0	-96.0	1.100	546.6	505.3	898.8	OK
		R 0	94.5			695.7		
2F	X1	L 0	-94.5	1.100	545.1	505.1	898.8	OK
		R 0	96.0			695.6		
	X2	L 0	-95.2	1.100	545.8	505.2	898.8	OK
		R 0	95.3			695.7		
	X3	L 0	-95.2	1.100	545.8	505.2	898.8	OK
		R 0	95.2			695.7		
	X4	L 0	-95.3	1.100	545.9	505.2	898.8	OK
		R 0	95.2			695.7		
	X5	L 0	-96.0	1.100	546.6	505.3	898.8	OK
		R 0	94.5			695.7		
1F	X1	L	-208.1	1.200	1727.8	1865.2	5927.6	OK
		R	263.2			2336.5		
	X2	L	-183.0	1.200	1499.3	1616.2	4472.7	OK
		R	164.0			1963.2		
	X3	L	-173.5	1.200	1655.9	1813.6	4258.7	OK
		R	173.5			2160.6		
	X4	L	-164.0	1.200	1368.9	1478.8	3951.0	OK
		R	183.0			1825.7		
	X5	L	-263.2	1.200	2620.5	2881.4	5656.7	OK
		R	208.1			3352.7		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L 0	-141.4	1.100	223.2	104.2	450.6	OK
		R 0	143.7			389.3		
	X2	L 0	-142.6	1.100	224.4	104.3	450.6	OK
		R 0	142.5			389.4		
	X3	L 0	-142.6	1.100	224.4	104.3	450.6	OK
		R 0	142.6			389.4		
	X4	L 0	-142.5	1.100	224.4	104.3	450.6	OK
		R 0	142.6			389.4		
	X5	L 0	-143.7	1.100	225.6	104.4	450.6	OK
		R 0	141.4			389.5		
15F	X1	L 0	-122.9	1.100	389.0	305.0	677.6	OK
		R 0	123.3			551.2		
	X2	L 0	-121.5	1.100	351.2	264.8	619.2	OK
		R 0	121.5			507.8		
	X3	L 0	-121.5	1.100	351.2	264.8	619.2	OK
		R 0	121.5			507.8		
	X4	L 0	-121.5	1.100	351.2	264.8	619.2	OK
		R 0	121.5			507.8		
	X5	L 0	-123.3	1.100	389.4	305.0	677.6	OK
		R 0	122.9			551.3		
14F	X1	L 0	-122.7	1.100	388.8	305.0	677.6	OK
		R 0	123.5			551.2		
	X2	L 0	-121.5	1.100	351.2	264.8	619.2	OK
		R 0	121.5			507.8		
	X3	L 0	-121.5	1.100	351.2	264.8	619.2	OK
		R 0	121.5			507.8		
	X4	L 0	-121.5	1.100	351.2	264.8	619.2	OK
		R 0	121.5			507.8		
	X5	L 0	-123.5	1.100	389.6	305.1	677.6	OK
		R 0	122.7			551.3		
13F	X1	L 0	-122.7	1.100	414.7	333.5	717.1	OK
		R 0	123.5			579.7		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X2	L 0	-124.7	1.100	543.9	473.6	791.1	OK
		R 0	124.7			723.0		
	X3	L 0	-124.7	1.100	543.9	473.6	791.1	OK
		R 0	124.7			723.0		
	X4	L 0	-124.7	1.100	543.9	473.6	791.1	OK
		R 0	124.7			723.0		
	X5	L 0	-123.5	1.100	415.5	333.6	717.1	OK
		R 0	122.7			579.8		
12F	X1	L 0	-122.7	1.100	414.7	333.5	717.1	OK
		R 0	123.5			579.7		
	X2	L 0	-124.7	1.100	543.9	473.6	791.1	OK
		R 0	124.7			723.0		
	X3	L 0	-124.7	1.100	543.9	473.6	791.1	OK
		R 0	124.7			723.0		
	X4	L 0	-124.7	1.100	543.9	473.6	791.1	OK
		R 0	124.7			723.0		
	X5	L 0	-123.5	1.100	415.6	333.6	717.1	OK
		R 0	122.7			579.8		
11F	X1	L 0	-122.6	1.100	494.1	420.9	726.9	OK
		R 0	123.6			667.1		
	X2	L 0	-129.8	1.100	623.6	556.1	940.0	OK
		R 0	129.9			815.8		
	X3	L 0	-129.9	1.100	623.6	556.1	940.0	OK
		R 0	129.9			815.8		
	X4	L 0	-129.9	1.100	623.7	556.1	940.0	OK
		R 0	129.8			815.8		
	X5	L 0	-123.6	1.100	495.1	421.0	726.9	OK
		R 0	122.6			667.2		
10F	X1	L 0	-122.6	1.100	494.1	420.9	726.9	OK
		R 0	123.6			667.1		
	X2	L 0	-129.8	1.100	623.6	556.1	940.0	OK
		R 0	129.9			815.8		
	X3	L 0	-129.9	1.100	623.6	556.1	940.0	OK
		R 0	129.9			815.8		
	X4	L 0	-129.9	1.100	623.7	556.1	940.0	OK
		R 0	129.8			815.8		
	X5	L 0	-123.6	1.100	495.1	421.0	726.9	OK
		R 0	122.6			667.2		
9F	X1	L 0	-129.1	1.100	622.8	556.0	940.0	OK
		R 0	130.7			815.8		
	X2	L 0	-134.6	1.100	802.9	748.5	1078.4	OK
		R 0	134.7			1017.8		
	X3	L 0	-134.7	1.100	802.9	748.5	1078.4	OK
		R 0	134.7			1017.8		
	X4	L 0	-134.7	1.100	802.9	748.5	1078.4	OK
		R 0	134.6			1017.8		
	X5	L 0	-130.7	1.100	624.4	556.2	940.0	OK
		R 0	129.1			815.9		
8F	X1	L 0	-129.0	1.100	622.8	556.0	940.0	OK
		R 0	130.7			815.7		
	X2	L 0	-134.6	1.100	802.8	748.5	1078.4	OK
		R 0	134.7			1017.8		
	X3	L 0	-134.7	1.100	802.9	748.5	1078.4	OK
		R 0	134.7			1017.8		
	X4	L 0	-134.7	1.100	802.9	748.5	1078.4	OK
		R 0	134.6			1017.8		
	X5	L 0	-130.7	1.100	624.5	556.2	940.0	OK
		R 0	129.0			815.9		
7F	X1	L 0	-138.4	1.100	868.2	816.6	1209.3	OK
		R 0	141.4			1096.4		
	X2	L 0	-139.9	1.100	869.7	816.8	1209.3	OK
		R 0	139.8			1096.5		
	X3	L 0	-139.9	1.100	869.7	816.8	1209.3	OK
		R 0	139.9			1096.5		
	X4	L 0	-139.8	1.100	869.6	816.8	1209.3	OK
		R 0						

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X4	R	0	139.9	1.100	869.6	1096.5	≦	1209.3	OK
	X5	L	0	-141.4	1.100	871.2	816.9	≦	1209.3	OK
6F	X1	R	0	138.4	1.100	868.1	1096.7	≦	1209.3	OK
		L	0	-138.3			816.6	≦		
	X2	R	0	141.4	1.100	869.7	1096.4	≦	1209.3	OK
		L	0	-139.9			816.8	≦		
	X3	R	0	139.9	1.100	869.7	1096.5	≦	1209.3	OK
		L	0	-139.9			816.8	≦		
	X4	R	0	139.9	1.100	869.6	1096.5	≦	1209.3	OK
		L	0	-139.9			816.8	≦		
	X5	R	0	-141.4	1.100	871.2	816.9	≦	1209.3	OK
		L	0	138.3			1096.7	≦		
5F	X1	R	0	147.5	1.100	1053.8	1306.7	≦	1423.5	OK
		L	0	-143.5			1015.6	≦		
	X2	R	0	145.5	1.100	1055.8	1306.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-145.6			1015.8	≦		
	X3	R	0	145.5	1.100	1055.8	1306.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-145.5			1015.8	≦		
	X4	R	0	145.6	1.100	1055.7	1306.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-145.5			1015.8	≦		
	X5	R	0	143.5	1.100	1057.8	1307.1	≦	1423.5	OK
		L	0	-147.5			1016.0	≦		
4F	X1	R	0	147.6	1.100	1053.7	1306.7	≦	1423.5	OK
		L	0	-143.4			1015.6	≦		
	X2	R	0	145.5	1.100	1055.8	1306.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-145.6			1015.8	≦		
	X3	R	0	145.5	1.100	1055.8	1306.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-145.5			1015.8	≦		
	X4	R	0	145.6	1.100	1055.7	1306.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-145.5			1015.8	≦		
	X5	R	0	143.4	1.100	1057.9	1307.1	≦	1423.5	OK
		L	0	-147.6			1016.0	≦		
3F	X1	R	0	147.7	1.100	1053.6	1306.7	≦	1423.5	OK
		L	0	-143.4			1015.6	≦		
	X2	R	0	145.5	1.100	1055.8	1306.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-145.6			1015.8	≦		
	X3	R	0	145.5	1.100	1055.8	1306.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-145.5			1015.8	≦		
	X4	R	0	145.6	1.100	1055.7	1306.9	≦	1423.5	OK
		L	0	-145.5			1015.8	≦		
	X5	R	0	143.4	1.100	1057.9	1307.1	≦	1423.5	OK
		L	0	-147.7			1016.0	≦		
2F	X1	R	0	152.5	1.100	1053.5	1311.4	≦	1423.5	OK
		L	0	-148.0			1010.8	≦		
	X2	R	0	150.3	1.100	1055.7	1311.6	≦	1423.5	OK
		L	0	-150.2			1011.0	≦		
	X3	R	0	150.3	1.100	1055.8	1311.6	≦	1423.5	OK
		L	0	-150.3			1011.1	≦		
	X4	R	0	150.2	1.100	1055.8	1311.6	≦	1423.5	OK
		L	0	-150.3			1011.1	≦		
	X5	R	0	148.0	1.100	1058.0	1311.8	≦	1423.5	OK
		L	0	-152.5			1011.3	≦		
1F	X1	R		265.0	1.200	1606.5	2192.8	≦	5838.1	OK
		L		-210.7			1717.1	≦		
	X2	R		167.0	1.200	1842.6	2378.1	≦	4522.9	OK
		L		-184.4			2026.7	≦		
	X3	R		175.7	1.200	2067.0	2656.1	≦	4357.2	OK
		L		-175.7			2304.7	≦		
	X4	R		184.4	1.200	1834.9	2386.3	≦	4095.0	OK
		L		-167.0			2034.9	≦		
	X5	R		210.7	1.200	3213.8	4067.2	≦	5852.5	OK
		L		-265.0			3591.5	≦		

Y4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-21.3	1.200	0.0	21.3	≦	291.0	OK
		R	33.5			33.5	≦		
	X2	L	-28.9	1.200	0.0	28.9	≦	291.0	OK
		R	25.9			25.9	≦		
	X3	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	291.0	OK
		R	27.4			27.4	≦		
	X4	L	-25.9	1.200	0.0	25.9	≦	291.0	OK
		R	28.9			28.9	≦		
	X5	L	-33.5	1.200	0.0	33.5	≦	291.0	OK
		R	21.3			21.3	≦		

X1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	546.4	OK
		R	6.0			6.0	≦		
	Y3	L	-7.4	1.200	0.0	7.4	≦	499.0	OK
		R	3.4			3.4	≦		

X2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	546.4	OK
		R	7.5			7.5	≦		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	≦	546.4	OK
		R	3.9			3.9	≦		

X3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	546.4	OK
		R	7.5			7.5	≦		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	≦	546.4	OK
		R	3.9			3.9	≦		

X4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	546.4	OK
		R	7.5			7.5	≦		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	≦	546.4	OK
		R	3.9			3.9	≦		

X5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	546.4	OK
		R	7.5			7.5	≦		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	≦	546.4	OK
		R	3.9			3.9	≦		

X6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	546.4	OK
		R	6.0			6.0	≦		
	Y3	L	-7.4	1.200	0.0	7.4	≦	499.0	OK
		R	3.4			3.4	≦		

Y1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-19.6	1.200	0.0	19.6	≦	291.0	OK
		R	30.8			30.8	≦		
	X2	L	-26.6	1.200	0.0	26.6	≦	291.0	OK
		R	23.8			23.8	≦		
	X3	L	-25.2	1.200	0.0	25.2	≦	291.0	OK
		R	25.2			25.2	≦		
	X4	L	-23.8	1.200	0.0	23.8	≦	291.0	OK
		R	26.6			26.6	≦		

Y1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X5	L	-30.8	1.200	0.0	30.8	291.0	OK
		R	19.6			19.6		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-91.2	1.100	-158.4	265.4	406.0	OK
		R	92.1			82.1		
	X2	L	-91.6	1.100	-157.9	265.4	406.0	OK
		R	91.6			82.1		
	X3	L	-91.6	1.100	-157.9	265.4	406.0	OK
		R	91.6			82.1		
	X4	L	-91.6	1.100	-158.0	265.4	406.0	OK
		R	91.6			82.1		
	X5	L	-92.1	1.100	-157.5	265.3	406.0	OK
		R	91.2			82.1		
15F	X1	L	-83.0	1.100	-243.9	351.3	529.9	OK
		R	82.8			185.4		
	X2	L	-82.9	1.100	-348.0	465.8	540.9	OK
		R	83.0			299.9		
	X3	L	-82.9	1.100	-348.0	465.8	540.9	OK
		R	82.9			299.9		
	X4	L	-83.0	1.100	-348.0	465.8	540.9	OK
		R	82.9			299.9		
	X5	L	-82.8	1.100	-244.1	351.3	529.9	OK
		R	83.0			185.4		
14F	X1	L	-83.0	1.100	-244.0	351.3	529.9	OK
		R	82.9			185.4		
	X2	L	-82.9	1.100	-348.0	465.8	540.9	OK
		R	82.9			299.9		
	X3	L	-82.9	1.100	-348.0	465.8	540.9	OK
		R	82.9			299.9		
	X4	L	-82.9	1.100	-348.0	465.8	540.9	OK
		R	82.9			299.9		
	X5	L	-82.9	1.100	-244.0	351.3	529.9	OK
		R	83.0			185.4		
13F	X1	L	-85.3	1.100	-407.5	533.6	637.2	OK
		R	85.3			362.9		
	X2	L	-85.3	1.100	-407.5	533.6	637.2	OK
		R	85.3			362.9		
	X3	L	-85.3	1.100	-407.5	533.6	637.2	OK
		R	85.3			362.9		
	X4	L	-85.3	1.100	-407.5	533.6	637.2	OK
		R	85.3			362.9		
	X5	L	-85.3	1.100	-407.5	533.6	637.2	OK
		R	85.3			362.9		
12F	X1	L	-85.3	1.100	-407.6	533.6	637.2	OK
		R	85.4			362.9		
	X2	L	-85.3	1.100	-407.5	533.6	637.2	OK
		R	85.3			362.9		
	X3	L	-85.3	1.100	-407.5	533.6	637.2	OK
		R	85.3			362.9		
	X4	L	-85.3	1.100	-407.5	533.6	637.2	OK
		R	85.3			362.9		
	X5	L	-85.4	1.100	-407.5	533.6	637.2	OK
		R	85.3			362.9		
11F	X1	L	-87.5	1.100	-407.7	536.0	676.8	OK
		R	87.9			360.6		
	X2	L	-95.1	1.100	-612.3	768.6	896.6	OK
		R	95.3			578.2		
	X3	L	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R	95.2			578.1		
	X4	L	-95.3	1.100	-612.1	768.6	896.6	OK
		R	95.1			578.1		
	X5	L	-87.9	1.100	-407.3	535.9	676.8	OK
		R	87.5			360.6		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X1	L 0	-87.5	1.100	-407.7	536.0	676.8	OK
		R 0	87.9			360.6		
	X2	L 0	-95.1	1.100	-612.3	768.6	896.6	OK
		R 0	95.3			578.2		
	X3	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X4	L 0	-95.3	1.100	-612.1	768.6	896.6	OK
		R 0	95.1			578.1		
	X5	L 0	-87.9	1.100	-407.3	535.9	676.8	OK
		R 0	87.5			360.6		
9F	X1	L 0	-94.9	1.100	-612.5	768.6	896.6	OK
		R 0	95.5			578.2		
	X2	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X3	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X4	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X5	L 0	-95.5	1.100	-611.8	768.6	896.6	OK
		R 0	94.9			578.1		
8F	X1	L 0	-94.9	1.100	-612.5	768.7	896.6	OK
		R 0	95.6			578.2		
	X2	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X3	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X4	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X5	L 0	-95.6	1.100	-611.8	768.6	896.6	OK
		R 0	94.9			578.1		
7F	X1	L 0	-94.8	1.100	-612.6	768.7	896.6	OK
		R 0	95.7			578.2		
	X2	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X3	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X4	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X5	L 0	-95.7	1.100	-611.7	768.6	896.6	OK
		R 0	94.8			578.1		
6F	X1	L 0	-94.7	1.100	-612.7	768.7	896.6	OK
		R 0	95.7			578.2		
	X2	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X3	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X4	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X5	L 0	-95.7	1.100	-611.7	768.6	896.6	OK
		R 0	94.7			578.1		
5F	X1	L 0	-94.7	1.100	-612.7	768.7	896.6	OK
		R 0	95.8			578.2		
	X2	L 0	-95.2	1.100	-612.1	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X3	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X4	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X5	L 0	-95.8	1.100	-611.6	768.5	896.6	OK
		R 0	94.7			578.1		
4F	X1	L 0	-94.6	1.100	-612.8	768.7	896.6	OK
		R 0	95.9			578.2		
	X2	L 0	-95.2	1.100	-612.1	768.6	896.6	OK
		R 0	95.2			578.1		
	X3	L 0	-95.2	1.100	-612.2	768.6	896.6	OK
		R 0						

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	X3	R	0	95.2	1.100	-612.2	578.1	≦	896.6	OK
		L	0	-95.2			768.6	≦		
	X4	R	0	95.2	1.100	-612.2	578.1	≦	896.6	OK
		L	0	-95.9			768.5	≦		
3F	X1	R	0	94.6	1.100	-611.5	578.1	≦	896.6	OK
		L	0	-94.5			695.7	≦		
	X2	R	0	96.0	1.100	-546.6	505.3	≦	898.8	OK
		L	0	-95.3			695.7	≦		
	X3	R	0	95.2	1.100	-545.8	505.2	≦	898.8	OK
		L	0	-95.2			695.7	≦		
	X4	R	0	95.2	1.100	-545.9	505.2	≦	898.8	OK
		L	0	-95.2			695.7	≦		
	X5	R	0	95.3	1.100	-545.9	505.2	≦	898.8	OK
		L	0	-96.0			695.6	≦		
2F	X1	R	0	94.5	1.100	-545.1	505.1	≦	898.8	OK
		L	0	-94.5			695.7	≦		
	X2	R	0	96.0	1.100	-546.6	505.3	≦	898.8	OK
		L	0	-95.2			695.7	≦		
	X3	R	0	95.3	1.100	-545.9	505.2	≦	898.8	OK
		L	0	-95.2			695.7	≦		
	X4	R	0	95.2	1.100	-545.8	505.2	≦	898.8	OK
		L	0	-95.3			695.7	≦		
	X5	R	0	95.2	1.100	-545.8	505.2	≦	898.8	OK
		L	0	-96.0			695.6	≦		
1F	X1	R		208.1	1.200	-2620.5	3352.7	≦	5656.7	OK
		L		-208.1			2881.4	≦		
	X2	R		164.0	1.200	-1368.9	1825.7	≦	3951.0	OK
		L		-183.0			1478.8	≦		
	X3	R		173.5	1.200	-1655.9	2160.6	≦	4258.7	OK
		L		-173.5			1813.6	≦		
	X4	R		183.0	1.200	-1499.3	1963.2	≦	4472.7	OK
		L		-164.0			1616.2	≦		
	X5	R		208.1	1.200	-1727.8	2336.5	≦	5927.6	OK
		L		-263.2			1865.2	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	R	0	143.7	1.100	-225.6	389.5	≦	450.6	OK
		L	0	-141.4			104.4	≦		
	X2	R	0	142.5	1.100	-224.4	389.4	≦	450.6	OK
		L	0	-142.6			104.3	≦		
	X3	R	0	142.6	1.100	-224.4	389.4	≦	450.6	OK
		L	0	-142.6			104.3	≦		
	X4	R	0	142.6	1.100	-224.4	389.4	≦	450.6	OK
		L	0	-142.5			104.3	≦		
	X5	R	0	141.4	1.100	-223.2	389.3	≦	450.6	OK
		L	0	-143.7			104.2	≦		
15F	X1	R	0	123.3	1.100	-389.4	551.3	≦	677.6	OK
		L	0	-122.9			305.0	≦		
	X2	R	0	121.5	1.100	-351.2	507.8	≦	619.2	OK
		L	0	-121.5			264.8	≦		
	X3	R	0	121.5	1.100	-351.2	507.8	≦	619.2	OK
		L	0	-121.5			264.8	≦		
	X4	R	0	121.5	1.100	-351.2	507.8	≦	619.2	OK
		L	0	-121.5			264.8	≦		
	X5	R	0	122.9	1.100	-389.0	551.2	≦	677.6	OK
		L	0	-123.3			305.0	≦		
14F	X1	R	0	123.5	1.100	-389.6	551.3	≦	677.6	OK
		L	0	-122.7			305.1	≦		
	X2	R	0	121.5	1.100	-351.2	507.8	≦	619.2	OK
		L	0	-121.5			264.8	≦		
	X3	R	0	121.5	1.100	-351.2	507.8	≦	619.2	OK
		L	0	-121.5			264.8	≦		
	X4	R	0	121.5	1.100	-351.2	507.8	≦	619.2	OK
		L	0	-121.5			264.8	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X4	R	0	121.5	1.100	-351.2	264.8	≦	619.2	OK
	X5	L	0	-123.5	1.100	-388.8	551.2	≦	677.6	OK
13F	X1	R	0	122.7	1.100	-415.5	305.0	≦	717.1	OK
		L	0	-122.7			579.8	≦		
	X2	R	0	124.7	1.100	-543.9	473.6	≦	791.1	OK
		L	0	-124.7			723.0	≦		
	X3	R	0	124.7	1.100	-543.9	473.6	≦	791.1	OK
		L	0	-124.7			723.0	≦		
	X4	R	0	124.7	1.100	-543.9	473.6	≦	791.1	OK
		L	0	-124.7			723.0	≦		
	X5	R	0	122.7	1.100	-414.7	333.5	≦	717.1	OK
		L	0	-123.5			579.7	≦		
12F	X1	R	0	123.5	1.100	-415.6	333.6	≦	717.1	OK
		L	0	-122.7			579.8	≦		
	X2	R	0	124.7	1.100	-543.9	473.6	≦	791.1	OK
		L	0	-124.7			723.0	≦		
	X3	R	0	124.7	1.100	-543.9	473.6	≦	791.1	OK
		L	0	-124.7			723.0	≦		
	X4	R	0	124.7	1.100	-543.9	473.6	≦	791.1	OK
		L	0	-124.7			723.0	≦		
	X5	R	0	122.7	1.100	-414.7	333.5	≦	717.1	OK
		L	0	-123.5			579.7	≦		
11F	X1	R	0	123.6	1.100	-495.1	421.0	≦	726.9	OK
		L	0	-122.6			667.2	≦		
	X2	R	0	129.9	1.100	-623.7	556.1	≦	940.0	OK
		L	0	-129.8			815.8	≦		
	X3	R	0	129.9	1.100	-623.6	556.1	≦	940.0	OK
		L	0	-129.9			815.8	≦		
	X4	R	0	129.8	1.100	-623.6	556.1	≦	940.0	OK
		L	0	-129.9			815.8	≦		
	X5	R	0	122.6	1.100	-494.1	420.9	≦	726.9	OK
		L	0	-123.6			667.1	≦		
10F	X1	R	0	123.6	1.100	-495.1	421.0	≦	726.9	OK
		L	0	-122.6			667.2	≦		
	X2	R	0	129.9	1.100	-623.7	556.1	≦	940.0	OK
		L	0	-129.8			815.8	≦		
	X3	R	0	129.9	1.100	-623.6	556.1	≦	940.0	OK
		L	0	-129.9			815.8	≦		
	X4	R	0	129.8	1.100	-623.6	556.1	≦	940.0	OK
		L	0	-129.9			815.8	≦		
	X5	R	0	122.6	1.100	-494.1	420.9	≦	726.9	OK
		L	0	-123.6			667.1	≦		
9F	X1	R	0	130.7	1.100	-624.4	556.2	≦	940.0	OK
		L	0	-129.1			815.9	≦		
	X2	R	0	134.7	1.100	-802.9	748.5	≦	1078.4	OK
		L	0	-134.6			1017.8	≦		
	X3	R	0	134.7	1.100	-802.9	748.5	≦	1078.4	OK
		L	0	-134.7			1017.8	≦		
	X4	R	0	134.6	1.100	-802.9	748.5	≦	1078.4	OK
		L	0	-134.7			1017.8	≦		
	X5	R	0	129.1	1.100	-622.8	556.0	≦	940.0	OK
		L	0	-130.7			815.8	≦		
8F	X1	R	0	130.7	1.100	-624.5	556.2	≦	940.0	OK
		L	0	-129.0			815.9	≦		
	X2	R	0	134.7	1.100	-802.9	748.5	≦	1078.4	OK
		L	0	-134.6			1017.8	≦		
	X3	R	0	134.7	1.100	-802.9	748.5	≦	1078.4	OK
		L	0	-134.7			1017.8	≦		
	X4	R	0	134.6	1.100	-802.8	748.5	≦	1078.4	OK
		L	0	-134.7			1017.8	≦		
	X5	R	0	129.0	1.100	-622.8	556.0	≦	940.0	OK
		L	0	-130.7			815.7	≦		
7F	X1	R	0	141.4	1.100	-871.2	816.9	≦	1209.3	OK
		L	0	-138.4			1096.7	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X2	L 0	-139.9	1.100	-869.6	1096.5	1209.3	OK
		R 0	139.8			816.8		
	X3	L 0	-139.9	1.100	-869.7	1096.5	1209.3	OK
		R 0	139.9			816.8		
	X4	L 0	-139.8	1.100	-869.7	1096.5	1209.3	OK
		R 0	139.9			816.8		
	X5	L 0	-141.4	1.100	-868.2	1096.4	1209.3	OK
		R 0	138.4			816.6		
6F	X1	L 0	-138.3	1.100	-871.2	1096.7	1209.3	OK
		R 0	141.4			816.9		
	X2	L 0	-139.9	1.100	-869.6	1096.5	1209.3	OK
		R 0	139.9			816.8		
	X3	L 0	-139.9	1.100	-869.7	1096.5	1209.3	OK
		R 0	139.9			816.8		
	X4	L 0	-139.9	1.100	-869.7	1096.5	1209.3	OK
		R 0	139.9			816.8		
	X5	L 0	-141.4	1.100	-868.1	1096.4	1209.3	OK
		R 0	138.3			816.6		
5F	X1	L 0	-143.5	1.100	-1057.8	1307.1	1423.5	OK
		R 0	147.5			1016.0		
	X2	L 0	-145.6	1.100	-1055.7	1306.9	1423.5	OK
		R 0	145.5			1015.8		
	X3	L 0	-145.5	1.100	-1055.8	1306.9	1423.5	OK
		R 0	145.5			1015.8		
	X4	L 0	-145.5	1.100	-1055.8	1306.9	1423.5	OK
		R 0	145.6			1015.8		
	X5	L 0	-147.5	1.100	-1053.8	1306.7	1423.5	OK
		R 0	143.5			1015.6		
4F	X1	L 0	-143.4	1.100	-1057.9	1307.1	1423.5	OK
		R 0	147.6			1016.0		
	X2	L 0	-145.6	1.100	-1055.7	1306.9	1423.5	OK
		R 0	145.5			1015.8		
	X3	L 0	-145.5	1.100	-1055.8	1306.9	1423.5	OK
		R 0	145.5			1015.8		
	X4	L 0	-145.5	1.100	-1055.8	1306.9	1423.5	OK
		R 0	145.6			1015.8		
	X5	L 0	-147.6	1.100	-1053.7	1306.7	1423.5	OK
		R 0	143.4			1015.6		
3F	X1	L 0	-143.4	1.100	-1057.9	1307.1	1423.5	OK
		R 0	147.7			1016.0		
	X2	L 0	-145.6	1.100	-1055.7	1306.9	1423.5	OK
		R 0	145.5			1015.8		
	X3	L 0	-145.5	1.100	-1055.8	1306.9	1423.5	OK
		R 0	145.5			1015.8		
	X4	L 0	-145.5	1.100	-1055.8	1306.9	1423.5	OK
		R 0	145.6			1015.8		
	X5	L 0	-147.7	1.100	-1053.6	1306.7	1423.5	OK
		R 0	143.4			1015.6		
2F	X1	L 0	-148.0	1.100	-1058.0	1311.8	1423.5	OK
		R 0	152.5			1011.3		
	X2	L 0	-150.2	1.100	-1055.8	1311.6	1423.5	OK
		R 0	150.3			1011.1		
	X3	L 0	-150.3	1.100	-1055.8	1311.6	1423.5	OK
		R 0	150.3			1011.1		
	X4	L 0	-150.3	1.100	-1055.7	1311.6	1423.5	OK
		R 0	150.2			1011.0		
	X5	L 0	-152.5	1.100	-1053.5	1311.4	1423.5	OK
		R 0	148.0			1010.8		
1F	X1	L	-210.7	1.200	-3213.8	4067.2	5852.5	OK
		R	265.0			3591.5		
	X2	L	-184.4	1.200	-1834.9	2386.3	4095.0	OK
		R	167.0			2034.9		
	X3	L	-175.7	1.200	-2067.0	2656.1	4357.2	OK
		R	175.7			2304.7		
	X4	L	-167.0	1.200	-1842.6	2378.1	4522.9	OK
		R						

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X4	R	184.4	1.200	-1842.6	2026.7	≦	4522.9	OK
	X5	L	-265.0	1.200	-1606.5	2192.8	≦	5838.1	OK
		R	210.7			1717.1	≦		

Y4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-21.3	1.200	0.0	21.3	≦	291.0	OK
		R	33.5			33.5	≦		
	X2	L	-28.9	1.200	0.0	28.9	≦	291.0	OK
		R	25.9			25.9	≦		
	X3	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	291.0	OK
		R	27.4			27.4	≦		
	X4	L	-25.9	1.200	0.0	25.9	≦	291.0	OK
		R	28.9			28.9	≦		
	X5	L	-33.5	1.200	0.0	33.5	≦	291.0	OK
		R	21.3			21.3	≦		

X1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	546.4	OK
		R	6.0			6.0	≦		
	Y3	L	-7.4	1.200	0.0	7.4	≦	499.0	OK
		R	3.4			3.4	≦		

X2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	546.4	OK
		R	7.5			7.5	≦		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	≦	546.4	OK
		R	3.9			3.9	≦		

X3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	546.4	OK
		R	7.5			7.5	≦		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	≦	546.4	OK
		R	3.9			3.9	≦		

X4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	546.4	OK
		R	7.5			7.5	≦		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	≦	546.4	OK
		R	3.9			3.9	≦		

X5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	≦	546.4	OK
		R	7.5			7.5	≦		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	≦	546.4	OK
		R	3.9			3.9	≦		

X6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	546.4	OK
		R	6.0			6.0	≦		
	Y3	L	-7.4	1.200	0.0	7.4	≦	499.0	OK
		R	3.4			3.4	≦		

X1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	546.4	OK
		R	6.0			6.0	≦		

X1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y3	L	-7.4	1.200	0.0	7.4	499.0	OK
		R	3.4			3.4		

X2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	546.4	OK
		R	7.5			7.5		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	546.4	OK
		R	3.9			3.9		

X3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	546.4	OK
		R	7.5			7.5		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	546.4	OK
		R	3.9			3.9		

X4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	546.4	OK
		R	7.5			7.5		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	546.4	OK
		R	3.9			3.9		

X5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	546.4	OK
		R	7.5			7.5		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	546.4	OK
		R	3.9			3.9		

X6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.4	1.200	0.0	2.4	546.4	OK
		R	6.0			6.0		
	Y3	L	-7.4	1.200	0.0	7.4	499.0	OK
		R	3.4			3.4		

Y1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-19.6	1.200	0.0	19.6	291.0	OK
		R	30.8			30.8		
	X2	L	-26.6	1.200	0.0	26.6	291.0	OK
		R	23.8			23.8		
	X3	L	-25.2	1.200	0.0	25.2	291.0	OK
		R	25.2			25.2		
	X4	L	-23.8	1.200	0.0	23.8	291.0	OK
		R	26.6			26.6		
	X5	L	-30.8	1.200	0.0	30.8	291.0	OK
		R	19.6			19.6		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-91.2	1.200	13.4	75.1	406.0	OK
		R	92.1			108.1		
	X2	L	-91.6	1.200	1.7	89.6	406.0	OK
		R	91.6			93.7		
	X3	L	-91.6	1.200	-0.0	91.6	406.0	OK
		R	91.6			91.6		
	X4	L	-91.6	1.200	-1.7	93.7	406.0	OK
		R	91.6			89.6		
	X5	L	-92.1	1.200	-13.4	108.1	406.0	OK
		R	91.2			75.1		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	L	-83.0	1.200	22.6	55.9	529.9	OK
		R	82.8			110.0		
	X2	L	-82.9	1.200	2.9	79.5	540.9	OK
		R	83.0			86.4		
	X3	L	-82.9	1.200	-0.0	83.0	540.9	OK
		R	82.9			82.9		
	X4	L	-83.0	1.200	-2.9	86.4	540.9	OK
		R	82.9			79.5		
	X5	L	-82.8	1.200	-22.6	110.0	529.9	OK
		R	83.0			55.9		
14F	X1	L	-83.0	1.200	23.4	54.8	529.9	OK
		R	82.9			111.1		
	X2	L	-82.9	1.200	2.9	79.5	540.9	OK
		R	82.9			86.4		
	X3	L	-82.9	1.200	-0.0	83.0	540.9	OK
		R	82.9			82.9		
	X4	L	-82.9	1.200	-2.9	86.4	540.9	OK
		R	82.9			79.5		
	X5	L	-82.9	1.200	-23.4	111.1	529.9	OK
		R	83.0			54.8		
13F	X1	L	-85.3	1.200	26.8	53.1	637.2	OK
		R	85.3			117.5		
	X2	L	-85.3	1.200	3.1	81.6	638.7	OK
		R	85.3			89.0		
	X3	L	-85.3	1.200	-0.0	85.3	638.7	OK
		R	85.3			85.3		
	X4	L	-85.3	1.200	-3.1	89.0	638.7	OK
		R	85.3			81.6		
	X5	L	-85.3	1.200	-26.8	117.5	637.2	OK
		R	85.3			53.1		
12F	X1	L	-85.3	1.200	29.2	50.2	637.2	OK
		R	85.4			120.4		
	X2	L	-85.3	1.200	3.2	81.5	638.7	OK
		R	85.3			89.1		
	X3	L	-85.3	1.200	-0.0	85.3	638.7	OK
		R	85.3			85.3		
	X4	L	-85.3	1.200	-3.2	89.1	638.7	OK
		R	85.3			81.5		
	X5	L	-85.4	1.200	-29.2	120.4	637.2	OK
		R	85.3			50.2		
11F	X1	L	-87.5	1.200	33.8	46.9	676.8	OK
		R	87.9			128.4		
	X2	L	-95.1	1.200	3.8	90.5	898.8	OK
		R	95.3			99.9		
	X3	L	-95.2	1.200	-0.0	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.3	1.200	-3.8	99.9	898.8	OK
		R	95.1			90.5		
	X5	L	-87.9	1.200	-33.8	128.4	676.8	OK
		R	87.5			46.9		
10F	X1	L	-87.5	1.200	36.6	43.6	676.8	OK
		R	87.9			131.8		
	X2	L	-95.1	1.200	3.0	91.6	898.8	OK
		R	95.3			98.9		
	X3	L	-95.2	1.200	-0.0	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.3	1.200	-3.0	98.9	898.8	OK
		R	95.1			91.6		
	X5	L	-87.9	1.200	-36.6	131.8	676.8	OK
		R	87.5			43.6		
9F	X1	L	-94.9	1.200	55.3	28.6	896.6	OK
		R	95.5			161.9		
	X2	L	-95.2	1.200	2.0	92.9	898.8	OK
		R	95.2			97.6		
	X3	L	-95.2	1.200	-0.0	95.2	898.8	OK
		R						

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X3	R	95.2	1.200	-0.0	95.2	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.2			97.6	$\leq$		
	X4	R	95.2	1.200	-2.0	92.9	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.5			161.9	$\leq$		
8F	X1	R	94.9	1.200	-55.3	28.6	$\leq$	896.6	OK
		L	-94.9			22.5	$\leq$		
	X2	R	95.6	1.200	60.3	168.0	$\leq$	896.6	OK
		L	-95.2			93.1	$\leq$		
	X3	R	95.2	1.200	1.7	97.3	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.2			95.2	$\leq$		
	X4	R	95.2	1.200	-0.0	95.2	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.2			97.3	$\leq$		
	X5	R	95.2	1.200	-1.8	93.1	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.6			168.0	$\leq$		
7F	X1	R	94.9	1.200	-60.3	22.5	$\leq$	896.6	OK
		L	-94.8			17.5	$\leq$		
	X2	R	95.7	1.200	64.4	172.9	$\leq$	896.6	OK
		L	-95.2			92.9	$\leq$		
	X3	R	95.2	1.200	2.0	97.6	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.2			95.2	$\leq$		
	X4	R	95.2	1.200	-0.0	95.2	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.2			97.6	$\leq$		
	X5	R	95.2	1.200	-2.0	92.9	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.7			172.9	$\leq$		
6F	X1	R	94.8	1.200	-64.4	17.5	$\leq$	896.6	OK
		L	-94.7			15.3	$\leq$		
	X2	R	95.7	1.200	66.2	175.2	$\leq$	896.6	OK
		L	-95.2			92.5	$\leq$		
	X3	R	95.2	1.200	2.3	98.0	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.2			95.2	$\leq$		
	X4	R	95.2	1.200	-0.0	95.2	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.2			98.0	$\leq$		
	X5	R	95.2	1.200	-2.3	92.5	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.7			175.2	$\leq$		
5F	X1	R	94.7	1.200	-66.2	15.3	$\leq$	896.6	OK
		L	-94.7			14.8	$\leq$		
	X2	R	95.8	1.200	66.6	175.7	$\leq$	896.6	OK
		L	-95.2			92.6	$\leq$		
	X3	R	95.2	1.200	2.2	97.8	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.2			95.2	$\leq$		
	X4	R	95.2	1.200	-0.0	95.2	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.2			97.8	$\leq$		
	X5	R	95.2	1.200	-2.2	92.6	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.8			175.7	$\leq$		
4F	X1	R	94.7	1.200	-66.6	14.8	$\leq$	896.6	OK
		L	-94.6			16.0	$\leq$		
	X2	R	95.9	1.200	65.5	174.5	$\leq$	896.6	OK
		L	-95.2			92.6	$\leq$		
	X3	R	95.2	1.200	2.2	97.8	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.2			95.2	$\leq$		
	X4	R	95.2	1.200	-0.0	95.2	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.2			97.9	$\leq$		
	X5	R	95.2	1.200	-2.2	92.6	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.9			174.5	$\leq$		
3F	X1	R	94.6	1.200	-65.5	16.0	$\leq$	896.6	OK
		L	-94.5			18.2	$\leq$		
	X2	R	96.0	1.200	63.6	172.3	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.3			92.5	$\leq$		
	X3	R	95.2	1.200	2.3	97.9	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.2			95.2	$\leq$		
	X4	R	95.2	1.200	-0.0	95.2	$\leq$	898.8	OK
		L	-95.2			97.9	$\leq$		
	X5	R	95.3	1.200	-2.3	92.5	$\leq$	898.8	OK
		L	-96.0			172.3	$\leq$		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X1	L		-94.5	1.200	40.3	46.2	≦	1018.3	OK
		R		96.0			144.3	≦		
	X2	L		-95.2	1.200	-0.0	95.2	≦	898.8	OK
		R		95.3			95.3	≦		
	X3	L		-95.2	1.200	-0.0	95.2	≦	898.8	OK
		R		95.2			95.2	≦		
	X4	L		-95.3	1.200	0.0	95.3	≦	898.8	OK
		R		95.2			95.2	≦		
	X5	L		-96.0	1.200	-40.3	144.3	≦	1018.3	OK
		R		94.5			46.2	≦		
1F	X1	L		-208.1	1.200	15.7	189.3	≦	4243.8	OK
		R		263.2			282.0	≦		
	X2	L		-183.0	1.200	-5.5	189.6	≦	3410.9	OK
		R		164.0			157.4	≦		
	X3	L		-173.5	1.200	0.0	173.5	≦	3240.3	OK
		R		173.5			173.5	≦		
	X4	L		-164.0	1.200	5.5	157.4	≦	3410.9	OK
		R		183.0			189.6	≦		
	X5	L		-263.2	1.200	-15.7	282.0	≦	4243.8	OK
		R		208.1			189.3	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	L		-141.4	1.200	-1.9	143.6	≦	454.7	OK
		R		143.7			141.5	≦		
	X2	L		-142.6	1.200	2.2	140.0	≦	454.7	OK
		R		142.5			145.1	≦		
	X3	L		-142.6	1.200	0.0	142.6	≦	454.7	OK
		R		142.6			142.6	≦		
	X4	L		-142.5	1.200	-2.2	145.1	≦	454.7	OK
		R		142.6			140.0	≦		
	X5	L		-143.7	1.200	1.9	141.5	≦	454.7	OK
		R		141.4			143.6	≦		
15F	X1	L		-122.9	1.200	-2.5	125.9	≦	677.6	OK
		R		123.3			120.3	≦		
	X2	L		-121.5	1.200	2.7	118.3	≦	620.4	OK
		R		121.5			124.7	≦		
	X3	L		-121.5	1.200	0.0	121.5	≦	620.4	OK
		R		121.5			121.5	≦		
	X4	L		-121.5	1.200	-2.7	124.7	≦	620.4	OK
		R		121.5			118.3	≦		
	X5	L		-123.3	1.200	2.5	120.3	≦	677.6	OK
		R		122.9			125.9	≦		
14F	X1	L		-122.7	1.200	-2.8	126.1	≦	677.6	OK
		R		123.5			120.1	≦		
	X2	L		-121.5	1.200	2.7	118.3	≦	620.4	OK
		R		121.5			124.7	≦		
	X3	L		-121.5	1.200	0.0	121.5	≦	620.4	OK
		R		121.5			121.5	≦		
	X4	L		-121.5	1.200	-2.7	124.7	≦	620.4	OK
		R		121.5			118.3	≦		
	X5	L		-123.5	1.200	2.8	120.1	≦	677.6	OK
		R		122.7			126.1	≦		
13F	X1	L		-122.7	1.200	-3.2	126.6	≦	720.1	OK
		R		123.5			119.7	≦		
	X2	L		-124.7	1.200	3.6	120.4	≦	795.6	OK
		R		124.7			129.0	≦		
	X3	L		-124.7	1.200	0.0	124.7	≦	795.6	OK
		R		124.7			124.7	≦		
	X4	L		-124.7	1.200	-3.6	129.0	≦	795.6	OK
		R		124.7			120.4	≦		
	X5	L		-123.5	1.200	3.2	119.7	≦	720.1	OK
		R		122.7			126.6	≦		
12F	X1	L		-122.7	1.200	-3.8	127.2	≦	720.1	OK
		R		123.5			119.0	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X2	L	-124.7	1.200	3.5	120.5	795.6	OK
		R	124.7			128.9		
	X3	L	-124.7	1.200	0.0	124.7	795.6	OK
		R	124.7			124.7		
	X4	L	-124.7	1.200	-3.5	128.9	795.6	OK
		R	124.7			120.5		
	X5	L	-123.5	1.200	3.8	119.0	720.1	OK
		R	122.7			127.2		
11F	X1	L	-122.6	1.200	-4.3	127.8	731.1	OK
		R	123.6			118.4		
	X2	L	-129.8	1.200	3.9	125.2	943.9	OK
		R	129.9			134.5		
	X3	L	-129.9	1.200	0.0	129.9	943.9	OK
		R	129.9			129.9		
	X4	L	-129.9	1.200	-3.8	134.5	943.9	OK
		R	129.8			125.2		
	X5	L	-123.6	1.200	4.3	118.4	731.1	OK
		R	122.6			127.8		
10F	X1	L	-122.6	1.200	-4.5	128.0	731.1	OK
		R	123.6			118.2		
	X2	L	-129.8	1.200	3.7	125.4	943.9	OK
		R	129.9			134.3		
	X3	L	-129.9	1.200	0.0	129.9	943.9	OK
		R	129.9			129.9		
	X4	L	-129.9	1.200	-3.7	134.3	943.9	OK
		R	129.8			125.4		
	X5	L	-123.6	1.200	4.5	118.2	731.1	OK
		R	122.6			128.0		
9F	X1	L	-129.1	1.200	-6.8	137.2	943.9	OK
		R	130.7			122.5		
	X2	L	-134.6	1.200	4.5	129.2	1083.0	OK
		R	134.7			140.1		
	X3	L	-134.7	1.200	0.0	134.7	1083.0	OK
		R	134.7			134.7		
	X4	L	-134.7	1.200	-4.5	140.1	1083.0	OK
		R	134.6			129.2		
	X5	L	-130.7	1.200	6.8	122.5	943.9	OK
		R	129.1			137.2		
8F	X1	L	-129.0	1.200	-6.6	137.0	943.9	OK
		R	130.7			122.7		
	X2	L	-134.6	1.200	4.2	129.6	1083.0	OK
		R	134.7			139.8		
	X3	L	-134.7	1.200	0.0	134.7	1083.0	OK
		R	134.7			134.7		
	X4	L	-134.7	1.200	-4.2	139.7	1083.0	OK
		R	134.6			129.6		
	X5	L	-130.7	1.200	6.6	122.7	943.9	OK
		R	129.0			137.0		
7F	X1	L	-138.4	1.200	-8.7	148.9	1214.4	OK
		R	141.4			130.9		
	X2	L	-139.9	1.200	4.9	134.1	1214.4	OK
		R	139.8			145.7		
	X3	L	-139.9	1.200	0.0	139.9	1214.4	OK
		R	139.9			139.9		
	X4	L	-139.8	1.200	-4.9	145.7	1214.4	OK
		R	139.9			134.1		
	X5	L	-141.4	1.200	8.7	130.9	1214.4	OK
		R	138.4			148.9		
6F	X1	L	-138.3	1.200	-8.0	148.0	1214.4	OK
		R	141.4			131.8		
	X2	L	-139.9	1.200	4.4	134.6	1214.4	OK
		R	139.9			145.1		
	X3	L	-139.9	1.200	0.0	139.9	1214.4	OK
		R	139.9			139.9		
	X4	L	-139.9	1.200	-4.4	145.1	1214.4	OK
		R	-139.9			145.1		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X4	R	139.9	1.200	-4.4	134.6	≦	1214.4	OK
	X5	L	-141.4	1.200	8.0	131.8	≦	1214.4	OK
5F	X1	R	138.3	1.200	-7.2	148.0	≦	1423.5	OK
		L	-143.5			152.1	≦		
	X2	R	147.5	1.200	4.7	138.9	≦	1423.5	OK
		L	-145.6			139.9	≦		
	X3	R	145.5	1.200	0.0	151.1	≦	1423.5	OK
		L	-145.5			145.5	≦		
	X4	R	145.5	1.200	-4.7	145.5	≦	1423.5	OK
		L	-145.5			151.1	≦		
	X5	R	145.6	1.200	7.2	139.9	≦	1423.5	OK
		L	-147.5			138.9	≦		
4F	X1	R	143.5	1.200	-2.6	152.1	≦	1423.5	OK
		L	-143.4			146.5	≦		
	X2	R	147.6	1.200	3.8	144.5	≦	1423.5	OK
		L	-145.6			141.1	≦		
	X3	R	145.5	1.200	0.0	150.0	≦	1423.5	OK
		L	-145.5			145.5	≦		
	X4	R	145.5	1.200	-3.8	145.5	≦	1423.5	OK
		L	-145.5			150.0	≦		
	X5	R	141.1	1.200	2.6	144.5	≦	1423.5	OK
		L	-147.6			144.5	≦		
3F	X1	R	143.4	1.200	-2.4	146.6	≦	1423.5	OK
		L	-143.4			146.3	≦		
	X2	R	147.7	1.200	3.0	144.7	≦	1423.5	OK
		L	-145.6			142.0	≦		
	X3	R	145.5	1.200	0.0	149.0	≦	1423.5	OK
		L	-145.5			145.5	≦		
	X4	R	145.5	1.200	-3.0	145.5	≦	1423.5	OK
		L	-145.5			149.0	≦		
	X5	R	142.0	1.200	2.4	142.0	≦	1423.5	OK
		L	-147.7			144.7	≦		
2F	X1	R	143.4	1.200	-1.5	146.3	≦	1423.5	OK
		L	-148.0			149.8	≦		
	X2	R	152.5	1.200	1.9	150.8	≦	1423.5	OK
		L	-150.2			147.9	≦		
	X3	R	150.3	1.200	0.0	152.7	≦	1423.5	OK
		L	-150.3			150.3	≦		
	X4	R	150.3	1.200	-1.9	150.3	≦	1423.5	OK
		L	-150.3			152.7	≦		
	X5	R	147.9	1.200	1.5	147.9	≦	1423.5	OK
		L	-152.5			150.8	≦		
1F	X1	R	149.8	1.200	-0.7	149.8	≦	4243.8	OK
		L	-210.7			211.6	≦		
	X2	R	265.0	1.200	-0.3	264.1	≦	3240.3	OK
		L	-184.4			184.8	≦		
	X3	R	167.0	1.200	0.0	166.6	≦	3240.3	OK
		L	-175.7			175.7	≦		
	X4	R	175.7	1.200	0.3	175.7	≦	3240.3	OK
		L	-167.0			166.6	≦		
	X5	R	184.8	1.200	0.8	184.8	≦	4243.8	OK
		L	-265.0			264.1	≦		

Y4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	R	-21.3	1.200	0.0	21.3	≦	291.0	OK
		L	33.5			33.5	≦		
	X2	R	-28.9	1.200	0.0	28.9	≦	291.0	OK
		L	25.9			25.9	≦		
	X3	R	-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	291.0	OK
		L	27.4			27.4	≦		
	X4	R	-25.9	1.200	0.0	25.9	≦	291.0	OK
		L	28.9			28.9	≦		
	X5	R	-33.5	1.200	0.0	33.5	≦	291.0	OK
		L	33.5			33.5	≦		

Y4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X5	R	21.3	1.200	0.0	21.3	291.0	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.4	1.200	0.0	2.4	546.4	OK
		R	6.0			6.0		
	Y3	L	-7.4	1.200	0.0	7.4	499.0	OK
		R	3.4			3.4		

X2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	546.4	OK
		R	7.5			7.5		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	546.4	OK
		R	3.9			3.9		

X3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	546.4	OK
		R	7.5			7.5		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	546.4	OK
		R	3.9			3.9		

X4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	546.4	OK
		R	7.5			7.5		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	546.4	OK
		R	3.9			3.9		

X5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.7	1.200	0.0	2.7	546.4	OK
		R	7.5			7.5		
	Y3	L	-9.8	1.200	0.0	9.8	546.4	OK
		R	3.9			3.9		

X6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.4	1.200	0.0	2.4	546.4	OK
		R	6.0			6.0		
	Y3	L	-7.4	1.200	0.0	7.4	499.0	OK
		R	3.4			3.4		

Y1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-19.6	1.200	0.0	19.6	291.0	OK
		R	30.8			30.8		
	X2	L	-26.6	1.200	0.0	26.6	291.0	OK
		R	23.8			23.8		
	X3	L	-25.2	1.200	0.0	25.2	291.0	OK
		R	25.2			25.2		
	X4	L	-23.8	1.200	0.0	23.8	291.0	OK
		R	26.6			26.6		
	X5	L	-30.8	1.200	0.0	30.8	291.0	OK
		R	19.6			19.6		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-91.2	1.200	-15.9	110.3	406.0	OK
		R	92.1			73.0		
	X2	L	-91.6	1.200	1.5	89.9	406.0	OK
		R	91.6			93.4		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X3	L	-91.6	1.200	0.0	91.6	406.0	OK
		R	91.6			91.6		
	X4	L	-91.6	1.200	-1.5	93.4	406.0	OK
		R	91.6			89.9		
	X5	L	-92.1	1.200	15.9	73.0	406.0	OK
		R	91.2			110.3		
15F	X1	L	-83.0	1.200	-29.0	117.8	529.9	OK
		R	82.8			48.1		
	X2	L	-82.9	1.200	2.2	80.3	540.9	OK
		R	83.0			85.6		
	X3	L	-82.9	1.200	0.0	82.9	540.9	OK
		R	82.9			83.0		
	X4	L	-83.0	1.200	-2.2	85.6	540.9	OK
		R	82.9			80.3		
	X5	L	-82.8	1.200	29.0	48.1	529.9	OK
		R	83.0			117.8		
14F	X1	L	-83.0	1.200	-29.4	118.2	529.9	OK
		R	82.9			47.7		
	X2	L	-82.9	1.200	2.2	80.3	540.9	OK
		R	82.9			85.6		
	X3	L	-82.9	1.200	0.0	82.9	540.9	OK
		R	82.9			83.0		
	X4	L	-82.9	1.200	-2.2	85.6	540.9	OK
		R	82.9			80.3		
	X5	L	-82.9	1.200	29.4	47.7	529.9	OK
		R	83.0			118.2		
13F	X1	L	-85.3	1.200	-33.4	125.3	637.2	OK
		R	85.3			45.3		
	X2	L	-85.3	1.200	2.5	82.4	638.7	OK
		R	85.3			88.3		
	X3	L	-85.3	1.200	0.0	85.3	638.7	OK
		R	85.3			85.3		
	X4	L	-85.3	1.200	-2.5	88.3	638.7	OK
		R	85.3			82.4		
	X5	L	-85.3	1.200	33.4	45.3	637.2	OK
		R	85.3			125.3		
12F	X1	L	-85.3	1.200	-34.5	126.6	637.2	OK
		R	85.4			44.0		
	X2	L	-85.3	1.200	2.4	82.5	638.7	OK
		R	85.3			88.2		
	X3	L	-85.3	1.200	0.0	85.3	638.7	OK
		R	85.3			85.3		
	X4	L	-85.3	1.200	-2.4	88.2	638.7	OK
		R	85.3			82.5		
	X5	L	-85.4	1.200	34.5	44.0	637.2	OK
		R	85.3			126.6		
11F	X1	L	-87.5	1.200	-37.8	132.8	690.1	OK
		R	87.9			42.5		
	X2	L	-95.1	1.200	3.6	90.9	898.8	OK
		R	95.3			99.6		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.3	1.200	-3.6	99.6	898.8	OK
		R	95.1			90.9		
	X5	L	-87.9	1.200	37.8	42.5	690.1	OK
		R	87.5			132.8		
10F	X1	L	-87.5	1.200	-38.1	133.2	692.6	OK
		R	87.9			42.1		
	X2	L	-95.1	1.200	3.2	91.4	898.8	OK
		R	95.3			99.1		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.3	1.200	-3.2	99.1	898.8	OK
		R	95.1			91.4		
	X5	L	-87.9	1.200	38.1	42.1	692.6	OK
		R						

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X5	R	87.5	1.200	38.1	133.2	≦	692.6	OK
9F	X1	L	-94.9	1.200	-53.1	158.7	≦	896.6	OK
		R	95.5			31.8	≦		
	X2	L	-95.2	1.200	3.3	91.3	≦	898.8	OK
		R	95.2			99.2	≦		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	≦	898.8	OK
		R	95.2			95.2	≦		
	X4	L	-95.2	1.200	-3.3	99.2	≦	898.8	OK
		R	95.2			91.3	≦		
	X5	L	-95.5	1.200	53.1	31.8	≦	896.6	OK
		R	94.9			158.7	≦		
8F	X1	L	-94.9	1.200	-52.3	157.7	≦	896.6	OK
		R	95.6			32.8	≦		
	X2	L	-95.2	1.200	2.8	91.8	≦	898.8	OK
		R	95.2			98.6	≦		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	≦	898.8	OK
		R	95.2			95.2	≦		
	X4	L	-95.2	1.200	-2.8	98.6	≦	898.8	OK
		R	95.2			91.8	≦		
	X5	L	-95.6	1.200	52.3	32.8	≦	896.6	OK
		R	94.9			157.7	≦		
7F	X1	L	-94.8	1.200	-50.0	154.8	≦	896.6	OK
		R	95.7			35.7	≦		
	X2	L	-95.2	1.200	2.3	92.5	≦	898.8	OK
		R	95.2			98.0	≦		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	≦	898.8	OK
		R	95.2			95.2	≦		
	X4	L	-95.2	1.200	-2.3	98.0	≦	898.8	OK
		R	95.2			92.5	≦		
	X5	L	-95.7	1.200	50.0	35.7	≦	896.6	OK
		R	94.8			154.8	≦		
6F	X1	L	-94.7	1.200	-46.2	150.2	≦	930.5	OK
		R	95.7			40.3	≦		
	X2	L	-95.2	1.200	1.9	93.0	≦	898.8	OK
		R	95.2			97.5	≦		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	≦	898.8	OK
		R	95.2			95.2	≦		
	X4	L	-95.2	1.200	-1.9	97.5	≦	898.8	OK
		R	95.2			93.0	≦		
	X5	L	-95.7	1.200	46.2	40.3	≦	930.3	OK
		R	94.7			150.2	≦		
5F	X1	L	-94.7	1.200	-40.8	143.6	≦	949.3	OK
		R	95.8			46.9	≦		
	X2	L	-95.2	1.200	1.5	93.4	≦	898.8	OK
		R	95.2			97.0	≦		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	≦	898.8	OK
		R	95.2			95.2	≦		
	X4	L	-95.2	1.200	-1.5	97.0	≦	898.8	OK
		R	95.2			93.4	≦		
	X5	L	-95.8	1.200	40.8	46.8	≦	949.4	OK
		R	94.7			143.6	≦		
4F	X1	L	-94.6	1.200	-33.7	135.0	≦	896.6	OK
		R	95.9			55.4	≦		
	X2	L	-95.2	1.200	1.1	93.9	≦	898.8	OK
		R	95.2			96.6	≦		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	≦	898.8	OK
		R	95.2			95.2	≦		
	X4	L	-95.2	1.200	-1.1	96.5	≦	898.8	OK
		R	95.2			93.9	≦		
	X5	L	-95.9	1.200	33.7	55.4	≦	896.6	OK
		R	94.6			135.0	≦		
3F	X1	L	-94.5	1.200	-28.3	128.4	≦	898.8	OK
		R	96.0			62.0	≦		
	X2	L	-95.3	1.200	1.0	94.1	≦	898.8	OK
		R	95.2			96.4	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.2	1.200	-1.0	96.4	898.8	OK
		R	95.3			94.1		
	X5	L	-96.0	1.200	28.3	62.0	898.8	OK
		R	94.5			128.4		
2F	X1	L	-94.5	1.200	-20.4	119.0	898.8	OK
		R	96.0			71.4		
	X2	L	-95.2	1.200	0.5	94.6	898.8	OK
		R	95.3			95.9		
	X3	L	-95.2	1.200	0.0	95.2	898.8	OK
		R	95.2			95.2		
	X4	L	-95.3	1.200	-0.5	95.9	898.8	OK
		R	95.2			94.6		
	X5	L	-96.0	1.200	20.4	71.4	898.8	OK
		R	94.5			119.0		
1F	X1	L	-208.1	1.200	0.7	207.2	4243.8	OK
		R	263.2			264.1		
	X2	L	-183.0	1.200	-1.0	184.3	3240.3	OK
		R	164.0			162.7		
	X3	L	-173.5	1.200	0.0	173.5	3240.3	OK
		R	173.5			173.5		
	X4	L	-164.0	1.200	1.0	162.7	3240.3	OK
		R	183.0			184.3		
	X5	L	-263.2	1.200	-0.7	264.1	4243.8	OK
		R	208.1			207.2		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-141.4	1.200	8.8	130.8	454.7	OK
		R	143.7			154.3		
	X2	L	-142.6	1.200	2.8	139.2	454.7	OK
		R	142.5			145.9		
	X3	L	-142.6	1.200	-0.0	142.6	454.7	OK
		R	142.6			142.6		
	X4	L	-142.5	1.200	-2.8	145.9	454.7	OK
		R	142.6			139.2		
	X5	L	-143.7	1.200	-8.8	154.3	454.7	OK
		R	141.4			130.8		
15F	X1	L	-122.9	1.200	12.8	107.5	677.6	OK
		R	123.3			138.7		
	X2	L	-121.5	1.200	3.7	117.1	620.4	OK
		R	121.5			126.0		
	X3	L	-121.5	1.200	-0.0	121.5	620.4	OK
		R	121.5			121.5		
	X4	L	-121.5	1.200	-3.7	126.0	620.4	OK
		R	121.5			117.1		
	X5	L	-123.3	1.200	-12.8	138.7	677.6	OK
		R	122.9			107.5		
14F	X1	L	-122.7	1.200	15.0	104.7	677.6	OK
		R	123.5			141.5		
	X2	L	-121.5	1.200	3.8	117.0	620.4	OK
		R	121.5			126.0		
	X3	L	-121.5	1.200	-0.0	121.5	620.4	OK
		R	121.5			121.5		
	X4	L	-121.5	1.200	-3.8	126.1	620.4	OK
		R	121.5			117.0		
	X5	L	-123.5	1.200	-15.0	141.5	677.6	OK
		R	122.7			104.7		
13F	X1	L	-122.7	1.200	18.2	100.9	720.1	OK
		R	123.5			145.3		
	X2	L	-124.7	1.200	5.3	118.3	795.6	OK
		R	124.7			131.1		
	X3	L	-124.7	1.200	-0.0	124.7	795.6	OK
		R	124.7			124.7		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X4	L	-124.7	1.200	-5.3	131.1	795.6	OK
		R	124.7			118.3		
	X5	L	-123.5	1.200	-18.2	145.3	720.1	OK
		R	122.7			100.9		
12F	X1	L	-122.7	1.200	22.5	95.7	717.1	OK
		R	123.5			150.5		
	X2	L	-124.7	1.200	5.6	118.0	795.6	OK
		R	124.7			131.4		
	X3	L	-124.7	1.200	-0.0	124.7	795.6	OK
		R	124.7			124.7		
	X4	L	-124.7	1.200	-5.6	131.4	795.6	OK
		R	124.7			118.0		
	X5	L	-123.5	1.200	-22.5	150.5	717.1	OK
		R	122.7			95.7		
11F	X1	L	-122.6	1.200	27.2	90.0	726.9	OK
		R	123.6			156.2		
	X2	L	-129.8	1.200	6.0	122.6	943.9	OK
		R	129.9			137.1		
	X3	L	-129.9	1.200	-0.0	129.9	943.9	OK
		R	129.9			129.9		
	X4	L	-129.9	1.200	-6.0	137.2	943.9	OK
		R	129.8			122.6		
	X5	L	-123.6	1.200	-27.2	156.3	726.9	OK
		R	122.6			90.0		
10F	X1	L	-122.6	1.200	31.7	84.5	726.9	OK
		R	123.6			161.7		
	X2	L	-129.8	1.200	6.2	122.4	943.9	OK
		R	129.9			137.3		
	X3	L	-129.9	1.200	-0.0	129.9	943.9	OK
		R	129.9			129.9		
	X4	L	-129.9	1.200	-6.2	137.3	943.9	OK
		R	129.8			122.4		
	X5	L	-123.6	1.200	-31.7	161.7	726.9	OK
		R	122.6			84.5		
9F	X1	L	-129.1	1.200	49.4	69.7	965.5	OK
		R	130.7			190.0		
	X2	L	-134.6	1.200	8.4	124.6	1083.0	OK
		R	134.7			144.8		
	X3	L	-134.7	1.200	-0.0	134.7	1083.0	OK
		R	134.7			134.7		
	X4	L	-134.7	1.200	-8.4	144.8	1083.0	OK
		R	134.6			124.6		
	X5	L	-130.7	1.200	-49.4	190.0	965.5	OK
		R	129.1			69.7		
8F	X1	L	-129.0	1.200	55.8	62.0	1021.8	OK
		R	130.7			197.7		
	X2	L	-134.6	1.200	10.2	122.4	1083.0	OK
		R	134.7			146.9		
	X3	L	-134.7	1.200	-0.0	134.7	1083.0	OK
		R	134.7			134.7		
	X4	L	-134.7	1.200	-10.2	146.9	1083.0	OK
		R	134.6			122.4		
	X5	L	-130.7	1.200	-55.8	197.7	1021.9	OK
		R	129.0			62.0		
7F	X1	L	-138.4	1.200	93.0	26.8	1209.3	OK
		R	141.4			253.0		
	X2	L	-139.9	1.200	12.9	124.5	1214.4	OK
		R	139.8			155.3		
	X3	L	-139.9	1.200	-0.0	139.9	1214.4	OK
		R	139.9			139.9		
	X4	L	-139.8	1.200	-12.9	155.3	1214.4	OK
		R	139.9			124.5		
	X5	L	-141.4	1.200	-93.0	253.0	1209.3	OK
		R	138.4			26.8		
6F	X1	L	-138.3	1.200	99.0	19.5	1209.3	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X1	R	141.4	1.200	99.0	260.2	≧	1209.3	OK
		L	-139.9			120.7	≦		
	X2	R	139.9	1.200	16.0	159.1	≧	1214.4	OK
		L	-139.9			139.9	≦		
	X3	R	139.9	1.200	-0.0	139.9	≧	1214.4	OK
		L	-139.9			159.1	≦		
	X4	R	139.9	1.200	-16.0	120.7	≧	1214.4	OK
		L	-141.4			260.2	≦		
	X5	R	138.3	1.200	-99.0	19.5	≧	1209.3	OK
		L	-143.5			1.3	≦		
5F	X1	R	147.5	1.200	120.7	292.3	≧	1423.5	OK
		L	-145.6			121.9	≦		
	X2	R	145.5	1.200	19.8	169.2	≧	1423.5	OK
		L	-145.5			145.5	≦		
	X3	R	145.5	1.200	-0.0	145.5	≧	1423.5	OK
		L	-145.5			169.2	≦		
	X4	R	145.6	1.200	-19.8	121.8	≧	1423.5	OK
		L	-147.5			292.3	≦		
	X5	R	143.5	1.200	-120.7	1.3	≧	1423.5	OK
		L	-143.4			1.1	≦		
4F	X1	R	147.6	1.200	120.4	292.1	≧	1423.5	OK
		L	-145.6			118.2	≦		
	X2	R	145.5	1.200	22.8	172.9	≧	1423.5	OK
		L	-145.5			145.5	≦		
	X3	R	145.5	1.200	-0.0	145.5	≧	1423.5	OK
		L	-145.5			172.9	≦		
	X4	R	145.6	1.200	-22.8	118.2	≧	1423.5	OK
		L	-147.6			292.1	≦		
	X5	R	143.4	1.200	-120.4	1.1	≧	1423.5	OK
		L	-143.4			7.8	≦		
3F	X1	R	147.7	1.200	113.0	283.3	≧	1423.5	OK
		L	-145.6			125.8	≦		
	X2	R	145.5	1.200	16.5	165.2	≧	1423.5	OK
		L	-145.5			145.5	≦		
	X3	R	145.5	1.200	-0.0	145.5	≧	1423.5	OK
		L	-145.5			165.2	≦		
	X4	R	145.6	1.200	-16.5	125.8	≧	1423.5	OK
		L	-147.7			283.3	≦		
	X5	R	143.4	1.200	-113.0	7.8	≧	1423.5	OK
		L	-148.0			94.0	≦		
2F	X1	R	152.5	1.200	45.0	206.6	≧	1423.6	OK
		L	-150.2			161.6	≦		
	X2	R	150.3	1.200	-9.5	138.9	≧	1423.5	OK
		L	-150.3			150.3	≦		
	X3	R	150.3	1.200	-0.0	150.3	≧	1423.5	OK
		L	-150.3			139.0	≦		
	X4	R	150.2	1.200	9.5	161.6	≧	1423.5	OK
		L	-152.5			206.6	≦		
	X5	R	148.0	1.200	-45.0	94.0	≧	1423.6	OK
		L	-210.7			190.6	≦		
1F	X1	R	265.0	1.200	16.7	285.1	≧	4243.8	OK
		L	-184.4			192.4	≦		
	X2	R	167.0	1.200	-6.6	159.0	≧	3424.7	OK
		L	-175.7			175.7	≦		
	X3	R	175.7	1.200	0.0	175.7	≧	3240.3	OK
		L	-167.0			159.0	≦		
	X4	R	184.4	1.200	6.6	192.4	≧	3424.7	OK
		L	-265.0			285.1	≦		
	X5	R	210.7	1.200	-16.7	190.6	≧	4243.8	OK
		L	-210.7			190.6	≦		

Y4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	R	-21.3	1.200	0.0	21.3	≧	291.0	OK
		L	33.5			33.5	≦		
	X2	L	-28.9	1.200	0.0	28.9	≧	291.0	OK

Y4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X2	R	25.9	1.200	0.0	25.9	≦	291.0	OK
		L	-27.4			27.4	≦		
	X3	R	27.4	1.200	0.0	27.4	≦	291.0	OK
		L	-25.9			25.9	≦		
	X4	R	28.9	1.200	0.0	28.9	≦	291.0	OK
		L	-33.5			33.5	≦		
	X5	L	-21.3	1.200	0.0	21.3	≦	291.0	OK
		R	21.3			21.3	≦		

U-5.2.2 R C柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：柱のせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-59.5	1.250	-59.1	133.3	≦	2136.1	OK
		B	-59.5			133.3	≦		
	X2	T	0.2	1.250	517.8	647.4	≦	2403.0	OK
		B	0.2			647.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	557.2	696.5	≦	2512.9	OK
		B	-0.0			696.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	557.8	697.3	≦	2514.1	OK
		B	0.0			697.3	≦		
	X5	T	-0.2	1.250	478.2	597.5	≦	2287.3	OK
		B	-0.2			597.5	≦		
	X6	T	59.5	1.250	-19.7	34.9	≦	2157.8	OK
		B	59.5			34.9	≦		
14F	X1	T	-33.3	1.250	213.9	234.1	≦	2153.7	OK
		B	-33.3			234.1	≦		
	X2	T	-0.2	1.250	728.9	910.9	≦	2242.2	OK
		B	-0.2			910.9	≦		
	X3	T	0.0	1.250	833.7	1042.2	≦	2326.5	OK
		B	0.0			1042.2	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	834.2	1042.8	≦	2326.7	OK
		B	-0.0			1042.8	≦		
	X5	T	0.2	1.250	628.2	785.5	≦	2145.3	OK
		B	0.2			785.5	≦		
	X6	T	33.3	1.250	270.1	371.0	≦	2206.6	OK
		B	33.3			371.0	≦		
13F	X1	T	-36.8	1.250	436.7	509.1	≦	2404.4	OK
		B	-36.8			509.1	≦		
	X2	T	-0.1	1.250	911.2	1138.8	≦	2480.2	OK
		B	-0.1			1138.8	≦		
	X3	T	0.0	1.250	951.5	1189.4	≦	2482.8	OK
		B	0.0			1189.4	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	952.0	1190.1	≦	2483.0	OK
		B	-0.0			1190.1	≦		
	X5	T	0.1	1.250	880.7	1101.0	≦	2490.4	OK
		B	0.1			1101.0	≦		
	X6	T	36.8	1.250	456.6	607.5	≦	2506.0	OK
		B	36.8			607.5	≦		
12F	X1	T	-36.9	1.250	621.0	739.3	≦	2748.4	OK
		B	-36.9			739.3	≦		
	X2	T	0.0	1.250	1074.8	1343.5	≦	2771.5	OK
		B	0.0			1343.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1047.2	1309.0	≦	2745.8	OK
		B	-0.0			1309.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1047.4	1309.2	≦	2745.1	OK
		B	0.0			1309.2	≦		
	X5	T	-0.0	1.250	1084.0	1355.0	≦	2776.8	OK
		B	-0.0			1355.0	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X6	T	36.9	1.250	602.2	789.7	2814.9	OK
		B	36.9			789.7		
11F	X1	T	-37.0	1.250	656.8	784.0	3197.3	OK
		B	-37.0			784.0		
	X2	T	-1.5	1.250	1243.9	1553.4	3122.4	OK
		B	-1.5			1553.4		
	X3	T	0.0	1.250	1373.9	1717.4	3127.4	OK
		B	0.0			1717.4		
	X4	T	-0.0	1.250	1373.5	1716.8	3121.3	OK
		B	-0.0			1716.8		
	X5	T	1.5	1.250	1238.1	1549.2	3123.4	OK
		B	1.5			1549.2		
	X6	T	37.0	1.250	651.2	851.0	3249.9	OK
		B	37.0			851.0		
10F	X1	T	-37.6	1.250	676.3	807.7	3845.5	OK
		B	-37.6			807.7		
	X2	T	-3.1	1.250	1401.4	1748.6	3151.9	OK
		B	-3.1			1748.6		
	X3	T	0.1	1.250	1680.9	2101.2	3170.4	OK
		B	0.1			2101.2		
	X4	T	-0.1	1.250	1679.2	2098.9	3163.0	OK
		B	-0.1			2098.9		
	X5	T	3.1	1.250	1405.8	1760.4	3170.4	OK
		B	3.1			1760.4		
	X6	T	37.6	1.250	732.1	952.8	4056.6	OK
		B	37.6			952.8		
9F	X1	T	-39.2	1.250	770.9	924.4	3554.8	OK
		B	-39.2			924.4		
	X2	T	-1.5	1.250	1576.7	1969.3	3892.4	OK
		B	-1.5			1969.3		
	X3	T	0.0	1.250	1729.2	2161.5	3923.1	OK
		B	0.0			2161.5		
	X4	T	-0.0	1.250	1727.7	2159.5	3913.7	OK
		B	-0.0			2159.5		
	X5	T	1.5	1.250	1587.2	1985.5	3931.8	OK
		B	1.5			1985.5		
	X6	T	39.2	1.250	815.6	1058.6	3731.6	OK
		B	39.2			1058.6		
8F	X1	T	-40.7	1.250	948.2	1144.5	3359.2	OK
		B	-40.7			1144.5		
	X2	T	0.3	1.250	1706.3	2133.2	3909.9	OK
		B	0.3			2133.2		
	X3	T	-0.0	1.250	1681.0	2101.2	3891.0	OK
		B	-0.0			2101.2		
	X4	T	0.0	1.250	1679.6	2099.5	3884.8	OK
		B	0.0			2099.5		
	X5	T	-0.3	1.250	1704.8	2130.7	3919.1	OK
		B	-0.3			2130.7		
	X6	T	40.7	1.250	971.5	1255.2	3513.6	OK
		B	40.7			1255.2		
7F	X1	T	-40.1	1.250	957.5	1156.7	2893.5	OK
		B	-40.1			1156.7		
	X2	T	0.2	1.250	1746.4	2183.2	3613.5	OK
		B	0.2			2183.2		
	X3	T	-0.0	1.250	1749.6	2186.9	3628.9	OK
		B	-0.0			2186.9		
	X4	T	0.0	1.250	1748.2	2185.3	3619.5	OK
		B	0.0			2185.3		
	X5	T	-0.2	1.250	1744.5	2180.4	3623.6	OK
		B	-0.2			2180.4		
	X6	T	40.1	1.250	1013.6	1307.2	3157.7	OK
		B	40.1			1307.2		
6F	X1	T	-40.4	1.250	951.8	1149.4	2642.2	OK
		B	-40.4			1149.4		
	X2	T	0.3	1.250	1728.5	2160.9	3509.9	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X2	B	0.3	1.250	1728.5	2160.9	≦	3509.9	OK
	X3	T	-0.0	1.250	1725.9	2157.4	≦	3521.5	OK
		B	-0.0			2157.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	1725.8	2157.3	≦	3507.6	OK
		B	0.0			2157.3	≦		
	X5	T	-0.3	1.250	1724.7	2155.6	≦	3514.4	OK
		B	-0.3			2155.6	≦		
5F	X1	T	-40.3	1.250	998.8	1208.2	≦	2440.6	OK
		B	-40.3			1208.2	≦		
	X2	T	0.4	1.250	1767.6	2209.9	≦	3350.6	OK
		B	0.4			2209.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1766.1	2207.7	≦	3361.5	OK
		B	-0.0			2207.7	≦		
4F	X1	T	-40.2	1.250	940.2	1135.1	≦	2224.9	OK
		B	-40.2			1135.1	≦		
	X2	T	0.4	1.250	1753.8	2192.6	≦	3211.4	OK
		B	0.4			2192.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1756.2	2195.3	≦	3218.8	OK
		B	-0.0			2195.3	≦		
3F	X1	T	-40.5	1.250	930.7	1122.9	≦	2188.8	OK
		B	-40.5			1122.9	≦		
	X2	T	0.8	1.250	1865.4	2332.5	≦	3503.2	OK
		B	0.8			2332.5	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	1843.2	2303.9	≦	3496.7	OK
		B	-0.1			2303.9	≦		
2F	X1	T	-36.8	1.250	783.7	942.9	≦	2209.5	OK
		B	-36.8			942.9	≦		
	X2	T	-1.5	1.250	1659.3	2072.6	≦	3276.7	OK
		B	-1.5			2072.6	≦		
	X3	T	0.5	1.250	1779.2	2224.4	≦	3306.3	OK
		B	0.5			2224.4	≦		
1F	X1	T	-51.8	1.250	745.4	879.9	≦	2220.0	OK
		B	-51.8			879.9	≦		
	X2	T	12.6	1.250	2353.3	2954.2	≦	3512.7	OK
		B	12.6			2954.2	≦		
	X3	T	-2.5	1.250	2254.6	2815.7	≦	3464.6	OK
		B	-2.5			2815.7	≦		
	X4	T	2.5	1.250	2191.3	2741.7	≦	3399.9	OK
		B	2.5			2741.7	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X5	T		-12. 6	1. 250	2389. 8	2974. 6	≦	3451. 1	OK
		B	0	-12. 6			2974. 6	≦		
	X6	T		51. 8	1. 250	1696. 5	2172. 5	≦	3177. 1	OK
		B	0	51. 8			2172. 5	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-89.5	1.250	62.0	12.0	2261.7	OK
		B	-89.5			12.0		
	X2	T	1.4	1.250	662.6	829.6	2842.2	OK
		B	1.4			829.6		
	X3	T	-0.0	1.250	661.2	826.5	2836.1	OK
		B	-0.0			826.5		
	X4	T	0.0	1.250	660.0	825.1	2833.9	OK
		B	0.0			825.1		
	X5	T	-1.4	1.250	662.2	826.3	2837.3	OK
		B	-1.4			826.3		
	X6	T	89.5	1.250	54.4	157.4	2293.0	OK
		B	89.5			157.4		
14F	X1	T	-47.7	1.250	463.8	532.0	2398.7	OK
		B	-47.7			532.0		
	X2	T	0.8	1.250	840.6	1051.5	2684.3	OK
		B	0.8			1051.5		
	X3	T	-0.0	1.250	776.3	970.3	2623.1	OK
		B	-0.0			970.3		
	X4	T	0.0	1.250	775.9	969.8	2622.3	OK
		B	0.0			969.8		
	X5	T	-0.8	1.250	841.9	1051.5	2685.1	OK
		B	-0.8			1051.5		
	X6	T	47.7	1.250	400.4	548.3	2441.8	OK
		B	47.7			548.3		
13F	X1	T	-51.8	1.250	574.2	666.0	2637.5	OK
		B	-51.8			666.0		
	X2	T	0.3	1.250	1063.7	1330.0	2956.7	OK
		B	0.3			1330.0		
	X3	T	-0.0	1.250	1100.7	1375.9	3038.2	OK
		B	-0.0			1375.9		
	X4	T	0.0	1.250	1100.1	1375.2	3037.3	OK
		B	0.0			1375.2		
	X5	T	-0.3	1.250	1053.2	1316.3	2942.6	OK
		B	-0.3			1316.3		
	X6	T	51.8	1.250	537.1	723.1	2696.4	OK
		B	51.8			723.1		
12F	X1	T	-51.3	1.250	615.4	717.9	2855.5	OK
		B	-51.3			717.9		
	X2	T	-0.3	1.250	1284.0	1604.7	3610.6	OK
		B	-0.3			1604.7		
	X3	T	0.0	1.250	1463.8	1829.8	3718.2	OK
		B	0.0			1829.8		
	X4	T	-0.0	1.250	1463.4	1829.3	3718.2	OK
		B	-0.0			1829.3		
	X5	T	0.3	1.250	1279.8	1600.0	3604.6	OK
		B	0.3			1600.0		
	X6	T	51.3	1.250	601.5	803.2	2938.2	OK
		B	51.3			803.2		
11F	X1	T	-50.9	1.250	743.9	878.9	3551.3	OK
		B	-50.9			878.9		
	X2	T	-1.3	1.250	1452.9	1814.9	4001.6	OK
		B	-1.3			1814.9		
	X3	T	0.0	1.250	1608.4	2010.6	4022.9	OK
		B	0.0			2010.6		
	X4	T	-0.0	1.250	1609.3	2011.6	4029.4	OK
		B	-0.0			2011.6		
	X5	T	1.3	1.250	1455.9	1821.2	4046.1	OK
		B	1.3			1821.2		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X6	T	50.9	1.250	740.8	976.9	3566.3	OK
		B	50.9			976.9		
10F	X1	T	-51.2	1.250	824.5	979.5	4045.3	OK
		B	-51.2			979.5		
	X2	T	-2.4	1.250	1580.4	1973.1	4038.8	OK
		B	-2.4			1973.1		
	X3	T	0.1	1.250	1734.9	2168.6	4069.9	OK
		B	0.1			2168.6		
	X4	T	-0.1	1.250	1737.7	2172.0	4077.6	OK
		B	-0.1			2172.0		
	X5	T	2.4	1.250	1601.0	2003.7	4096.7	OK
		B	2.4			2003.7		
	X6	T	51.2	1.250	908.8	1187.2	4308.1	OK
		B	51.2			1187.2		
9F	X1	T	-52.5	1.250	867.8	1032.3	3946.4	OK
		B	-52.5			1032.3		
	X2	T	-1.8	1.250	1805.5	2255.0	4598.7	OK
		B	-1.8			2255.0		
	X3	T	0.0	1.250	1997.8	2497.3	4639.7	OK
		B	0.0			2497.3		
	X4	T	-0.0	1.250	2000.5	2500.6	4649.2	OK
		B	-0.0			2500.6		
	X5	T	1.8	1.250	1826.5	2284.9	4676.6	OK
		B	1.8			2284.9		
	X6	T	52.5	1.250	921.4	1204.3	4141.2	OK
		B	52.5			1204.3		
8F	X1	T	-53.6	1.250	944.0	1126.5	3533.3	OK
		B	-53.6			1126.5		
	X2	T	-1.3	1.250	2008.0	2508.6	4634.6	OK
		B	-1.3			2508.6		
	X3	T	0.0	1.250	2256.8	2821.0	4690.4	OK
		B	0.0			2821.0		
	X4	T	-0.0	1.250	2257.4	2821.8	4702.5	OK
		B	-0.0			2821.8		
	X5	T	1.3	1.250	2019.0	2525.1	4730.7	OK
		B	1.3			2525.1		
	X6	T	53.6	1.250	989.6	1290.5	3712.1	OK
		B	53.6			1290.5		
7F	X1	T	-54.4	1.250	1157.9	1393.0	3099.7	OK
		B	-54.4			1393.0		
	X2	T	-0.1	1.250	2220.0	2775.0	4218.6	OK
		B	-0.1			2775.0		
	X3	T	-0.0	1.250	2369.0	2961.3	4381.0	OK
		B	-0.0			2961.3		
	X4	T	0.0	1.250	2370.7	2963.3	4390.5	OK
		B	0.0			2963.3		
	X5	T	0.1	1.250	2247.3	2809.1	4310.1	OK
		B	0.1			2809.1		
	X6	T	54.4	1.250	1231.0	1593.2	3395.1	OK
		B	54.4			1593.2		
6F	X1	T	-56.8	1.250	1328.9	1604.3	3055.9	OK
		B	-56.8			1604.3		
	X2	T	1.4	1.250	2583.6	3230.9	4817.1	OK
		B	1.4			3230.9		
	X3	T	-0.0	1.250	2562.1	3202.6	4834.8	OK
		B	-0.0			3202.6		
	X4	T	0.0	1.250	2565.5	3207.0	4848.7	OK
		B	0.0			3207.0		
	X5	T	-1.4	1.250	2589.8	3235.8	4907.3	OK
		B	-1.4			3235.8		
	X6	T	56.8	1.250	1359.7	1756.5	3398.1	OK
		B	56.8			1756.5		
5F	X1	T	-56.6	1.250	1462.4	1771.4	2774.3	OK
		B	-56.6			1771.4		
	X2	T	1.5	1.250	2699.5	3375.8	4446.3	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X2	B	1.5	1.250	2699.5	3375.8	4446.3	OK
	X3	T	-0.0	1.250	2704.6	3380.7	4504.9	OK
		B	-0.0			3380.7		
	X4	T	0.0	1.250	2706.5	3383.2	4525.9	OK
		B	0.0			3383.2		
	X5	T	-1.5	1.250	2714.0	3391.1	4580.6	OK
		B	-1.5			3391.1		
	X6	T	56.6	1.250	1546.5	1989.8	3287.0	OK
		B	56.6			1989.8		
4F	X1	T	-58.4	1.250	1347.1	1625.5	2583.6	OK
		B	-58.4			1625.5		
	X2	T	1.7	1.250	3009.7	3763.9	4447.5	OK
		B	1.7			3763.9		
	X3	T	-0.0	1.250	3020.6	3775.6	4514.8	OK
		B	-0.0			3775.6		
	X4	T	0.0	1.250	3025.3	3781.6	4544.0	OK
		B	0.0			3781.6		
	X5	T	-1.7	1.250	3023.6	3777.8	4605.8	OK
		B	-1.7			3777.8		
	X6	T	58.4	1.250	1596.3	2053.8	3245.8	OK
		B	58.4			2053.8		
3F	X1	T	-58.2	1.250	1304.6	1572.5	2920.2	OK
		B	-58.2			1572.5		
	X2	T	2.1	1.250	3068.0	3837.1	4674.4	OK
		B	2.1			3837.1		
	X3	T	-0.1	1.250	3148.2	3935.2	4753.0	OK
		B	-0.1			3935.2		
	X4	T	0.1	1.250	3183.4	3979.4	4792.5	OK
		B	0.1			3979.4		
	X5	T	-2.1	1.250	3284.9	4104.0	4882.8	OK
		B	-2.1			4104.0		
	X6	T	58.2	1.250	1522.5	1961.4	3574.7	OK
		B	58.2			1961.4		
2F	X1	T	-56.8	1.250	1190.3	1431.1	2850.2	OK
		B	-56.8			1431.1		
	X2	T	-0.6	1.250	3076.3	3844.7	4509.3	OK
		B	-0.6			3844.7		
	X3	T	0.5	1.250	3206.0	4008.0	4581.0	OK
		B	0.5			4008.0		
	X4	T	-0.5	1.250	3261.0	4075.7	4620.6	OK
		B	-0.5			4075.7		
	X5	T	0.6	1.250	3190.8	3989.1	4651.9	OK
		B	0.6			3989.1		
	X6	T	56.8	1.250	2527.6	3216.2	3823.1	OK
		B	56.8			3216.2		
1F	X1	T	-63.3	1.250	1073.9	1279.0	2783.0	OK
		B	-63.3			1279.0		
	X2	T	17.0	1.250	2852.4	3582.5	4399.1	OK
		B	17.0			3582.5		
	X3	T	-2.9	1.250	2851.3	3561.2	4445.4	OK
		B	-2.9			3561.2		
	X4	T	2.9	1.250	2856.4	3573.5	4482.5	OK
		B	2.9			3573.5		
	X5	T	-17.0	1.250	3052.8	3799.0	4630.1	OK
		B	-17.0			3799.0		
	X6	T	63.3	1.250	1797.0	2309.6	3906.2	OK
		B	63.3			2309.6		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-59.5	1.250	19.7	34.9	2157.8	OK
		B	-59.5			34.9		
	X2	T	0.2	1.250	-478.2	597.5	2287.3	OK
		B	0.2			597.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-557.8	697.3	2514.1	OK
		B	-0.0			697.3		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X3	B	-0.0	1.250	-557.8	697.3	≦	2514.1	OK
		T	0.0			696.5	≦	2512.9	OK
	X4	B	0.0	1.250	-557.2	696.5	≦		
		T	-0.2			647.4	≦	2136.1	OK
	X5	B	-0.2	1.250	-517.8	647.4	≦		
		T	59.5			133.3	≦	2136.1	OK
	X6	B	59.5	1.250	59.1	133.3	≦		
		T							
14F	X1	B	-33.3	1.250	-270.1	371.0	≦	2206.6	OK
		T	-33.3			371.0	≦	2145.3	OK
	X2	B	-0.2	1.250	-628.2	785.5	≦		
		T	-0.2			785.5	≦	2326.7	OK
	X3	B	0.0	1.250	-834.2	1042.8	≦		
		T	0.0			1042.8	≦	2326.5	OK
	X4	B	-0.0	1.250	-833.7	1042.2	≦		
		T	-0.0			1042.2	≦	2242.2	OK
	X5	B	0.2	1.250	-728.9	910.9	≦		
		T	0.2			910.9	≦	2153.7	OK
	X6	B	33.3	1.250	-213.9	234.1	≦		
		T	33.3			234.1	≦	2506.0	OK
13F	X1	B	-36.8	1.250	-456.6	607.5	≦		
		T	-36.8			607.5	≦	2490.4	OK
	X2	B	-0.1	1.250	-880.7	1101.0	≦		
		T	-0.1			1101.0	≦	2483.0	OK
	X3	B	0.0	1.250	-952.0	1190.1	≦		
		T	0.0			1190.1	≦	2482.8	OK
	X4	B	-0.0	1.250	-951.5	1189.4	≦		
		T	-0.0			1189.4	≦	2480.2	OK
	X5	B	0.1	1.250	-911.2	1138.8	≦		
		T	0.1			1138.8	≦	2404.4	OK
	X6	B	36.8	1.250	-436.7	509.1	≦		
		T	36.8			509.1	≦	2814.9	OK
12F	X1	B	-36.9	1.250	-602.2	789.7	≦		
		T	-36.9			789.7	≦	2776.8	OK
	X2	B	0.0	1.250	-1084.0	1355.0	≦		
		T	0.0			1355.0	≦	2745.1	OK
	X3	B	-0.0	1.250	-1047.4	1309.2	≦		
		T	-0.0			1309.2	≦	2745.8	OK
	X4	B	0.0	1.250	-1047.2	1309.0	≦		
		T	0.0			1309.0	≦	2771.5	OK
	X5	B	-0.0	1.250	-1074.8	1343.5	≦		
		T	-0.0			1343.5	≦	2748.3	OK
	X6	B	36.9	1.250	-621.0	739.3	≦		
		T	36.9			739.3	≦	3249.9	OK
11F	X1	B	-37.0	1.250	-651.2	851.0	≦		
		T	-37.0			851.0	≦	3123.4	OK
	X2	B	-1.5	1.250	-1238.1	1549.2	≦		
		T	-1.5			1549.2	≦	3121.3	OK
	X3	B	0.0	1.250	-1373.5	1716.8	≦		
		T	0.0			1716.8	≦	3127.4	OK
	X4	B	-0.0	1.250	-1373.9	1717.4	≦		
		T	-0.0			1717.4	≦	3122.4	OK
	X5	B	1.5	1.250	-1243.9	1553.4	≦		
		T	1.5			1553.4	≦	3197.3	OK
	X6	B	37.0	1.250	-656.8	784.0	≦		
		T	37.0			784.0	≦	4056.6	OK
10F	X1	B	-37.6	1.250	-732.1	952.8	≦		
		T	-37.6			952.8	≦	3170.4	OK
	X2	B	-3.1	1.250	-1405.8	1760.4	≦		
		T	-3.1			1760.4	≦	3163.0	OK
	X3	B	0.1	1.250	-1679.2	2098.9	≦		
		T	0.1			2098.9	≦	3170.4	OK
	X4	B	-0.1	1.250	-1680.9	2101.2	≦		
		T	-0.1			2101.2	≦	3151.9	OK
	X5	B	3.1	1.250	-1401.4	1748.6	≦		
		T	3.1			1748.6	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X6	T	37.6	1.250	-676.3	807.7	3845.5	OK
		B	37.6			807.7		
9F	X1	T	-39.2	1.250	-815.6	1058.6	3731.6	OK
		B	-39.2			1058.6		
	X2	T	-1.5	1.250	-1587.2	1985.5	3931.8	OK
		B	-1.5			1985.5		
	X3	T	0.0	1.250	-1727.7	2159.5	3913.7	OK
		B	0.0			2159.5		
	X4	T	-0.0	1.250	-1729.2	2161.5	3923.1	OK
		B	-0.0			2161.5		
	X5	T	1.5	1.250	-1576.7	1969.3	3892.4	OK
		B	1.5			1969.3		
	X6	T	39.2	1.250	-770.9	924.4	3554.8	OK
		B	39.2			924.4		
8F	X1	T	-40.7	1.250	-971.5	1255.2	3513.6	OK
		B	-40.7			1255.2		
	X2	T	0.3	1.250	-1704.8	2130.7	3919.1	OK
		B	0.3			2130.7		
	X3	T	-0.0	1.250	-1679.6	2099.5	3884.8	OK
		B	-0.0			2099.5		
	X4	T	0.0	1.250	-1681.0	2101.2	3891.0	OK
		B	0.0			2101.2		
	X5	T	-0.3	1.250	-1706.3	2133.2	3909.9	OK
		B	-0.3			2133.2		
	X6	T	40.7	1.250	-948.2	1144.5	3359.2	OK
		B	40.7			1144.5		
7F	X1	T	-40.1	1.250	-1013.6	1307.2	3157.7	OK
		B	-40.1			1307.2		
	X2	T	0.2	1.250	-1744.5	2180.4	3623.6	OK
		B	0.2			2180.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-1748.2	2185.3	3619.5	OK
		B	-0.0			2185.3		
	X4	T	0.0	1.250	-1749.6	2186.9	3628.9	OK
		B	0.0			2186.9		
	X5	T	-0.2	1.250	-1746.4	2183.2	3613.5	OK
		B	-0.2			2183.2		
	X6	T	40.1	1.250	-957.5	1156.7	2893.5	OK
		B	40.1			1156.7		
6F	X1	T	-40.4	1.250	-971.4	1254.7	2951.9	OK
		B	-40.4			1254.7		
	X2	T	0.3	1.250	-1724.7	2155.6	3514.4	OK
		B	0.3			2155.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-1725.8	2157.3	3507.6	OK
		B	-0.0			2157.3		
	X4	T	0.0	1.250	-1725.9	2157.4	3521.5	OK
		B	0.0			2157.4		
	X5	T	-0.3	1.250	-1728.5	2160.9	3509.9	OK
		B	-0.3			2160.9		
	X6	T	40.4	1.250	-951.8	1149.4	2642.2	OK
		B	40.4			1149.4		
5F	X1	T	-40.3	1.250	-1045.5	1347.3	2847.4	OK
		B	-40.3			1347.3		
	X2	T	0.4	1.250	-1764.7	2205.4	3343.7	OK
		B	0.4			2205.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-1764.7	2205.9	3339.8	OK
		B	-0.0			2205.9		
	X4	T	0.0	1.250	-1766.1	2207.6	3361.5	OK
		B	0.0			2207.6		
	X5	T	-0.4	1.250	-1767.6	2209.9	3350.6	OK
		B	-0.4			2209.9		
	X6	T	40.3	1.250	-998.8	1208.2	2440.6	OK
		B	40.3			1208.2		
4F	X1	T	-40.2	1.250	-956.3	1235.5	2743.7	OK
		B	-40.2			1235.5		
	X2	T	0.4	1.250	-1747.9	2184.4	3185.5	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X2	B	0.4	1.250	-1747.9	2184.4	3185.5	OK
	X3	T	-0.0	1.250	-1754.7	2193.4	3189.1	OK
		B	-0.0			2193.4		
	X4	T	0.0	1.250	-1756.2	2195.3	3218.8	OK
		B	0.0			2195.3		
	X5	T	-0.4	1.250	-1753.8	2192.6	3211.4	OK
		B	-0.4			2192.6		
3F	X1	T	-40.5	1.250	-938.5	1213.6	2794.9	OK
		B	-40.5			1213.6		
	X2	T	0.8	1.250	-1866.8	2332.7	3455.3	OK
		B	0.8			2332.7		
	X3	T	-0.1	1.250	-1834.0	2292.6	3455.6	OK
		B	-0.1			2292.6		
	X4	T	0.1	1.250	-1843.2	2303.9	3496.7	OK
		B	0.1			2303.9		
	X5	T	-0.8	1.250	-1865.4	2332.5	3503.2	OK
		B	-0.8			2332.5		
	X6	T	40.5	1.250	-930.7	1122.9	2188.8	OK
		B	40.5			1122.9		
2F	X1	T	-36.8	1.250	-1490.1	1899.4	2857.5	OK
		B	-36.8			1899.4		
	X2	T	-1.5	1.250	-1561.4	1953.3	3167.5	OK
		B	-1.5			1953.3		
	X3	T	0.5	1.250	-1790.1	2237.1	3261.3	OK
		B	0.5			2237.1		
	X4	T	-0.5	1.250	-1779.2	2224.4	3306.3	OK
		B	-0.5			2224.4		
	X5	T	1.5	1.250	-1659.3	2072.6	3276.7	OK
		B	1.5			2072.6		
	X6	T	36.8	1.250	-783.7	942.9	2209.5	OK
		B	36.8			942.9		
1F	X1	T	-51.8	1.250	-1696.5	2172.5	3177.1	OK
		B	-51.8			2172.5		
	X2	T	12.6	1.250	-2389.8	2974.6	3451.1	OK
		B	12.6			2974.6		
	X3	T	-2.5	1.250	-2191.3	2741.7	3399.9	OK
		B	-2.5			2741.7		
	X4	T	2.5	1.250	-2254.6	2815.7	3464.6	OK
		B	2.5			2815.7		
	X5	T	-12.6	1.250	-2353.3	2954.2	3512.7	OK
		B	-12.6			2954.2		
	X6	T	51.8	1.250	-745.4	879.9	2220.0	OK
		B	51.8			879.9		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-89.5	1.250	-54.4	157.4	2293.0	OK
		B	-89.5			157.4		
	X2	T	1.4	1.250	-662.2	826.3	2837.3	OK
		B	1.4			826.3		
	X3	T	-0.0	1.250	-660.0	825.1	2833.9	OK
		B	-0.0			825.1		
	X4	T	0.0	1.250	-661.2	826.5	2836.1	OK
		B	0.0			826.5		
	X5	T	-1.4	1.250	-662.6	829.6	2842.2	OK
		B	-1.4			829.6		
	X6	T	89.5	1.250	-62.0	12.0	2261.7	OK
		B	89.5			12.0		
14F	X1	T	-47.7	1.250	-400.4	548.3	2441.8	OK
		B	-47.7			548.3		
	X2	T	0.8	1.250	-841.9	1051.5	2685.1	OK
		B	0.8			1051.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-775.9	969.8	2622.3	OK
		B	-0.0			969.8		

Y3フレーム (X方向負加力)

10F階以上 (メタ向負加算)										
階名	軸名	B	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	≧	Qsu	判定
14F	X3	T		-0.0	1.250	-775.9	969.8	≧	2622.3	OK
	X4	T		0.0	1.250	-776.3	970.3	≧	2623.1	OK
		B		0.0			970.3	≧		
	X5	T		-0.8	1.250	-840.6	1051.5	≧	2684.3	OK
		B		-0.8			1051.5	≧		
	X6	T		47.7	1.250	-463.8	532.0	≧	2398.7	OK
B			47.7	532.0			≧			
13F	X1	T		-51.8	1.250	-537.1	723.1	≧	2696.4	OK
		B		-51.8			723.1	≧		
	X2	T		0.3	1.250	-1053.2	1316.3	≧	2942.6	OK
		B		0.3			1316.3	≧		
	X3	T		-0.0	1.250	-1100.1	1375.2	≧	3037.3	OK
		B		-0.0			1375.2	≧		
	X4	T		0.0	1.250	-1100.7	1375.9	≧	3038.2	OK
		B		0.0			1375.9	≧		
	X5	T		-0.3	1.250	-1063.7	1330.0	≧	2956.7	OK
		B		-0.3			1330.0	≧		
	X6	T		51.8	1.250	-574.2	666.0	≧	2637.5	OK
		B		51.8			666.0	≧		
12F	X1	T		-51.3	1.250	-601.5	803.2	≧	2938.2	OK
		B		-51.3			803.2	≧		
	X2	T		-0.3	1.250	-1279.8	1600.0	≧	3604.6	OK
		B		-0.3			1600.0	≧		
	X3	T		0.0	1.250	-1463.4	1829.3	≧	3718.2	OK
		B		0.0			1829.3	≧		
	X4	T		-0.0	1.250	-1463.8	1829.8	≧	3718.2	OK
		B		-0.0			1829.8	≧		
	X5	T		0.3	1.250	-1284.0	1604.7	≧	3610.6	OK
		B		0.3			1604.7	≧		
	X6	T		51.3	1.250	-615.4	717.9	≧	2855.5	OK
		B		51.3			717.9	≧		
11F	X1	T		-50.9	1.250	-740.8	976.9	≧	3566.2	OK
		B		-50.9			976.9	≧		
	X2	T		-1.3	1.250	-1455.9	1821.2	≧	4046.1	OK
		B		-1.3			1821.2	≧		
	X3	T		0.0	1.250	-1609.3	2011.6	≧	4029.4	OK
		B		0.0			2011.6	≧		
	X4	T		-0.0	1.250	-1608.4	2010.6	≧	4022.9	OK
		B		-0.0			2010.6	≧		
	X5	T		1.3	1.250	-1452.9	1814.9	≧	4001.6	OK
		B		1.3			1814.9	≧		
	X6	T		50.9	1.250	-743.9	878.9	≧	3551.3	OK
		B		50.9			878.9	≧		
10F	X1	T		-51.2	1.250	-908.8	1187.2	≧	4308.1	OK
		B		-51.2			1187.2	≧		
	X2	T		-2.4	1.250	-1601.0	2003.7	≧	4096.7	OK
		B		-2.4			2003.7	≧		
	X3	T		0.1	1.250	-1737.7	2172.0	≧	4077.6	OK
		B		0.1			2172.0	≧		
	X4	T		-0.1	1.250	-1734.9	2168.6	≧	4069.9	OK
		B		-0.1			2168.6	≧		
	X5	T		2.4	1.250	-1580.4	1973.1	≧	4038.8	OK
		B		2.4			1973.1	≧		
	X6	T		51.2	1.250	-824.5	979.5	≧	4045.3	OK
		B		51.2			979.5	≧		
9F	X1	T		-52.5	1.250	-921.4	1204.3	≧	4141.2	OK
		B		-52.5			1204.3	≧		
	X2	T		-1.8	1.250	-1826.5	2284.9	≧	4676.6	OK
		B		-1.8			2284.9	≧		
	X3	T		0.0	1.250	-2000.5	2500.6	≧	4649.2	OK
		B		0.0			2500.6	≧		
	X4	T		-0.0	1.250	-1997.8	2497.3	≧	4639.7	OK
		B		-0.0			2497.3	≧		
	X5	T		1.8	1.250	-1805.5	2255.0	≧	4598.7	OK
		B		1.8			2255.0	≧		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X6	T	52.5	1.250	-867.8	1032.3	≦	3946.4 OK
		B	52.5			1032.3	≦	
8F	X1	T	-53.6	1.250	-989.6	1290.5	≦	3712.1 OK
		B	-53.6			1290.5	≦	
	X2	T	-1.3	1.250	-2019.0	2525.1	≦	4730.7 OK
		B	-1.3			2525.1	≦	
	X3	T	0.0	1.250	-2257.4	2821.8	≦	4702.5 OK
		B	0.0			2821.8	≦	
	X4	T	-0.0	1.250	-2256.8	2821.0	≦	4690.4 OK
		B	-0.0			2821.0	≦	
	X5	T	1.3	1.250	-2008.0	2508.6	≦	4634.6 OK
		B	1.3			2508.6	≦	
	X6	T	53.6	1.250	-944.0	1126.5	≦	3533.3 OK
		B	53.6			1126.5	≦	
7F	X1	T	-54.4	1.250	-1231.0	1593.2	≦	3395.1 OK
		B	-54.4			1593.2	≦	
	X2	T	-0.1	1.250	-2247.3	2809.1	≦	4310.1 OK
		B	-0.1			2809.1	≦	
	X3	T	-0.0	1.250	-2370.7	2963.3	≦	4390.5 OK
		B	-0.0			2963.3	≦	
	X4	T	0.0	1.250	-2369.0	2961.3	≦	4381.0 OK
		B	0.0			2961.3	≦	
	X5	T	0.1	1.250	-2220.0	2775.0	≦	4218.6 OK
		B	0.1			2775.0	≦	
	X6	T	54.4	1.250	-1157.9	1393.0	≦	3099.7 OK
		B	54.4			1393.0	≦	
6F	X1	T	-56.8	1.250	-1359.7	1756.5	≦	3398.1 OK
		B	-56.8			1756.5	≦	
	X2	T	1.4	1.250	-2589.8	3235.8	≦	4907.3 OK
		B	1.4			3235.8	≦	
	X3	T	-0.0	1.250	-2565.5	3207.0	≦	4848.7 OK
		B	-0.0			3207.0	≦	
	X4	T	0.0	1.250	-2562.1	3202.6	≦	4834.8 OK
		B	0.0			3202.6	≦	
	X5	T	-1.4	1.250	-2583.6	3230.9	≦	4817.1 OK
		B	-1.4			3230.9	≦	
	X6	T	56.8	1.250	-1328.9	1604.3	≦	3055.9 OK
		B	56.8			1604.3	≦	
5F	X1	T	-56.6	1.250	-1546.5	1989.8	≦	3287.0 OK
		B	-56.6			1989.8	≦	
	X2	T	1.5	1.250	-2714.0	3391.1	≦	4580.6 OK
		B	1.5			3391.1	≦	
	X3	T	-0.0	1.250	-2706.5	3383.2	≦	4525.9 OK
		B	-0.0			3383.2	≦	
	X4	T	0.0	1.250	-2704.6	3380.8	≦	4504.9 OK
		B	0.0			3380.8	≦	
	X5	T	-1.5	1.250	-2699.5	3375.8	≦	4446.3 OK
		B	-1.5			3375.8	≦	
	X6	T	56.6	1.250	-1462.4	1771.4	≦	2774.3 OK
		B	56.6			1771.4	≦	
4F	X1	T	-58.4	1.250	-1596.3	2053.8	≦	3245.8 OK
		B	-58.4			2053.8	≦	
	X2	T	1.7	1.250	-3023.6	3777.8	≦	4605.8 OK
		B	1.7			3777.8	≦	
	X3	T	-0.0	1.250	-3025.3	3781.7	≦	4544.0 OK
		B	-0.0			3781.7	≦	
	X4	T	0.0	1.250	-3020.6	3775.6	≦	4514.8 OK
		B	0.0			3775.6	≦	
	X5	T	-1.7	1.250	-3009.7	3763.9	≦	4447.5 OK
		B	-1.7			3763.9	≦	
	X6	T	58.4	1.250	-1347.1	1625.5	≦	2583.6 OK
		B	58.4			1625.5	≦	
3F	X1	T	-58.2	1.250	-1522.5	1961.4	≦	3574.7 OK
		B	-58.2			1961.4	≦	
	X2	T	2.1	1.250	-3284.9	4104.0	≦	4882.8 OK

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X2	B	2.1	1.250	-3284.9	4104.0	≦	4882.8	OK
	X3	T	-0.1	1.250	-3183.4	3979.4	≦	4792.5	OK
		B	-0.1			3979.4	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-3148.2	3935.2	≦	4753.0	OK
		B	0.1			3935.2	≦		
	X5	T	-2.1	1.250	-3068.0	3837.1	≦	4674.4	OK
		B	-2.1			3837.1	≦		
2F	X1	T	-56.8	1.250	-2527.6	3216.2	≦	3823.1	OK
		B	-56.8			3216.2	≦		
	X2	T	-0.6	1.250	-3190.8	3989.1	≦	4651.9	OK
		B	-0.6			3989.1	≦		
	X3	T	0.5	1.250	-3261.0	4075.7	≦	4620.6	OK
		B	0.5			4075.7	≦		
	X4	T	-0.5	1.250	-3206.0	4008.0	≦	4581.0	OK
		B	-0.5			4008.0	≦		
	X5	T	0.6	1.250	-3076.3	3844.7	≦	4509.3	OK
		B	0.6			3844.7	≦		
	X6	T	56.8	1.250	-1190.3	1431.1	≦	2850.2	OK
		B	56.8			1431.1	≦		
1F	X1	T	-63.3	1.250	-1797.0	2309.6	≦	3906.2	OK
		B	-63.3			2309.6	≦		
	X2	T	17.0	1.250	-3052.8	3799.0	≦	4630.1	OK
		B	17.0			3799.0	≦		
	X3	T	-2.9	1.250	-2856.4	3573.5	≦	4482.5	OK
		B	-2.9			3573.5	≦		
	X4	T	2.9	1.250	-2851.3	3561.2	≦	4445.4	OK
		B	2.9			3561.2	≦		
	X5	T	-17.0	1.250	-2852.4	3582.5	≦	4399.0	OK
		B	-17.0			3582.5	≦		
	X6	T	63.3	1.250	-1073.9	1279.1	≦	2783.1	OK
		B	63.3			1279.1	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-59.5	1.250	33.0	18.3	≦	2939.1	OK
		B	-59.5			18.3	≦		
	X2	T	0.2	1.250	34.3	43.1	≦	2676.2	OK
		B	0.2			43.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	4.2	5.2	≦	2666.0	OK
		B	-0.0			5.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-4.2	5.2	≦	2666.1	OK
		B	0.0			5.2	≦		
	X5	T	-0.2	1.250	-34.3	43.1	≦	2676.2	OK
		B	-0.2			43.1	≦		
	X6	T	59.5	1.250	-33.0	18.3	≦	2939.0	OK
		B	59.5			18.3	≦		
14F	X1	T	-33.3	1.250	27.1	0.5	≦	3756.6	OK
		B	-33.3			0.5	≦		
	X2	T	-0.2	1.250	31.6	39.3	≦	2713.5	OK
		B	-0.2			39.3	≦		
	X3	T	0.0	1.250	3.6	4.6	≦	2714.3	OK
		B	0.0			4.6	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-3.7	4.6	≦	2714.3	OK
		B	-0.0			4.6	≦		
	X5	T	0.2	1.250	-31.6	39.3	≦	2713.5	OK
		B	0.2			39.3	≦		
	X6	T	33.3	1.250	-27.1	0.5	≦	3756.6	OK
		B	33.3			0.5	≦		
13F	X1	T	-36.8	1.250	31.7	2.9	≦	3347.8	OK
		B	-36.8			2.9	≦		
	X2	T	-0.1	1.250	34.1	42.5	≦	2716.8	OK
		B	-0.1			42.5	≦		
	X3	T	0.0	1.250	3.8	4.7	≦	2717.9	OK

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X3	B	0.0	1.250	3.8	4.7	≦	2717.9	OK
	X4	T	-0.0	1.250	-3.8	4.7	≦	2717.9	OK
		B	-0.0			4.7	≦		
	X5	T	0.1	1.250	-34.1	42.5	≦	2716.8	OK
		B	0.1			42.5	≦		
	X6	T	36.8	1.250	-31.8	2.9	≦	3347.5	OK
		B	36.8			2.9	≦		
12F	X1	T	-36.9	1.250	35.0	6.8	≦	2924.7	OK
		B	-36.9			6.8	≦		
	X2	T	0.0	1.250	38.2	47.8	≦	2950.5	OK
		B	0.0			47.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	4.0	4.9	≦	2952.0	OK
		B	-0.0			4.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-4.0	4.9	≦	2952.0	OK
		B	0.0			4.9	≦		
	X5	T	-0.0	1.250	-38.3	47.9	≦	2950.5	OK
		B	-0.0			47.9	≦		
	X6	T	36.9	1.250	-35.0	6.8	≦	2923.5	OK
		B	36.9			6.8	≦		
11F	X1	T	-37.0	1.250	39.2	11.9	≦	2548.1	OK
		B	-37.0			11.9	≦		
	X2	T	-1.5	1.250	51.7	63.1	≦	2762.0	OK
		B	-1.5			63.1	≦		
	X3	T	0.0	1.250	5.7	7.2	≦	2672.0	OK
		B	0.0			7.2	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-5.8	7.2	≦	2672.0	OK
		B	-0.0			7.2	≦		
	X5	T	1.5	1.250	-51.7	63.1	≦	2762.0	OK
		B	1.5			63.1	≦		
	X6	T	37.0	1.250	-39.2	11.9	≦	2549.0	OK
		B	37.0			11.9	≦		
10F	X1	T	-37.6	1.250	43.8	17.1	≦	3453.1	OK
		B	-37.6			17.1	≦		
	X2	T	-3.1	1.250	37.4	43.7	≦	2715.4	OK
		B	-3.1			43.7	≦		
	X3	T	0.1	1.250	3.6	4.6	≦	2845.5	OK
		B	0.1			4.6	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-3.6	4.6	≦	2845.7	OK
		B	-0.1			4.6	≦		
	X5	T	3.1	1.250	-37.4	43.7	≦	2715.5	OK
		B	3.1			43.7	≦		
	X6	T	37.6	1.250	-43.8	17.1	≦	3453.6	OK
		B	37.6			17.1	≦		
9F	X1	T	-39.2	1.250	57.8	33.1	≦	2947.4	OK
		B	-39.2			33.1	≦		
	X2	T	-1.5	1.250	60.7	74.4	≦	3402.7	OK
		B	-1.5			74.4	≦		
	X3	T	0.0	1.250	4.2	5.3	≦	3432.8	OK
		B	0.0			5.3	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-4.2	5.3	≦	3433.4	OK
		B	-0.0			5.3	≦		
	X5	T	1.5	1.250	-60.7	74.4	≦	3402.7	OK
		B	1.5			74.4	≦		
	X6	T	39.2	1.250	-57.8	33.1	≦	2947.5	OK
		B	39.2			33.1	≦		
8F	X1	T	-40.7	1.250	73.5	51.1	≦	3573.0	OK
		B	-40.7			51.1	≦		
	X2	T	0.3	1.250	73.2	91.9	≦	3542.3	OK
		B	0.3			91.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	3.5	4.3	≦	3543.8	OK
		B	-0.0			4.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-3.5	4.4	≦	3543.8	OK
		B	0.0			4.4	≦		
	X5	T	-0.3	1.250	-73.3	91.9	≦	3542.3	OK
		B	-0.3			91.9	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X6	T	40.7	1.250	-73.5	51.1	3573.1	OK
		B	40.7			51.1		
7F	X1	T	-40.1	1.250	76.7	55.7	3555.6	OK
		B	-40.1			55.7		
	X2	T	0.2	1.250	73.9	92.5	3495.3	OK
		B	0.2			92.5		
	X3	T	-0.0	1.250	3.3	4.1	3496.1	OK
		B	-0.0			4.1		
	X4	T	0.0	1.250	-3.3	4.2	3496.1	OK
		B	0.0			4.2		
	X5	T	-0.2	1.250	-73.9	92.5	3495.3	OK
		B	-0.2			92.5		
	X6	T	40.1	1.250	-76.7	55.7	3555.6	OK
		B	40.1			55.7		
6F	X1	T	-40.4	1.250	83.8	64.4	3623.8	OK
		B	-40.4			64.4		
	X2	T	0.3	1.250	86.0	107.9	3618.4	OK
		B	0.3			107.9		
	X3	T	-0.0	1.250	4.0	5.0	3618.5	OK
		B	-0.0			5.0		
	X4	T	0.0	1.250	-4.0	5.0	3618.5	OK
		B	0.0			5.0		
	X5	T	-0.3	1.250	-86.1	107.9	3618.4	OK
		B	-0.3			107.9		
	X6	T	40.4	1.250	-83.8	64.4	3623.8	OK
		B	40.4			64.4		
5F	X1	T	-40.3	1.250	84.3	65.1	3564.3	OK
		B	-40.3			65.1		
	X2	T	0.4	1.250	83.2	104.4	3546.1	OK
		B	0.4			104.4		
	X3	T	-0.0	1.250	3.9	4.9	3545.5	OK
		B	-0.0			4.9		
	X4	T	0.0	1.250	-3.9	4.9	3545.5	OK
		B	0.0			4.9		
	X5	T	-0.4	1.250	-83.2	104.4	3546.1	OK
		B	-0.4			104.4		
	X6	T	40.3	1.250	-84.4	65.1	3564.3	OK
		B	40.3			65.1		
4F	X1	T	-40.2	1.250	82.8	63.3	3500.3	OK
		B	-40.2			63.3		
	X2	T	0.4	1.250	82.0	102.9	3461.1	OK
		B	0.4			102.9		
	X3	T	-0.0	1.250	3.8	4.7	3459.9	OK
		B	-0.0			4.7		
	X4	T	0.0	1.250	-3.8	4.7	3459.9	OK
		B	0.0			4.7		
	X5	T	-0.4	1.250	-82.0	102.9	3461.1	OK
		B	-0.4			102.9		
	X6	T	40.2	1.250	-82.8	63.3	3500.3	OK
		B	40.2			63.3		
3F	X1	T	-40.5	1.250	98.3	82.4	3071.3	OK
		B	-40.5			82.4		
	X2	T	0.8	1.250	81.6	102.9	3864.4	OK
		B	0.8			102.9		
	X3	T	-0.1	1.250	3.9	4.8	3862.5	OK
		B	-0.1			4.8		
	X4	T	0.1	1.250	-3.9	4.9	3862.5	OK
		B	0.1			4.9		
	X5	T	-0.8	1.250	-81.6	102.9	3864.4	OK
		B	-0.8			102.9		
	X6	T	40.5	1.250	-98.4	82.4	3071.2	OK
		B	40.5			82.4		
2F	X1	T	0	1.100	44.4	12.1	3365.8	OK
		B	0			12.1		
	X2	T	-1.5	1.250	98.8	122.0	3572.2	OK

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X2	B	-1.5	1.250	98.8	122.0	3572.2	OK
	X3	T	0.5	1.250	3.1	4.3	3751.3	OK
		B	0.5			4.3		
	X4	T	-0.5	1.250	-3.1	4.4	3753.0	OK
		B	-0.5			4.4		
	X5	T	1.5	1.250	-98.8	122.0	3572.5	OK
		B	1.5			122.0		
1F	X1	T	-51.8	1.250	51.9	13.0	1736.1	OK
		B	-51.8			13.0		
	X2	T	12.6	1.250	-12.6	3.1	2534.1	OK
		B	12.6			3.1		
	X3	T	-2.5	1.250	2.5	0.6	1960.8	OK
		B	-2.5			0.6		
	X4	T	2.5	1.250	-2.5	0.6	1960.8	OK
		B	2.5			0.6		
	X5	T	-12.6	1.250	12.6	3.1	2508.4	OK
		B	-12.6			3.1		
	X6	T	51.8	1.250	-51.9	13.0	1744.9	OK
		B	51.8			13.0		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-89.5	1.250	-3.9	94.4	3661.9	OK
		B	-89.5			94.4		
	X2	T	1.4	1.250	0.5	2.1	2921.3	OK
		B	1.4			2.1		
	X3	T	-0.0	1.250	4.4	5.5	3208.4	OK
		B	-0.0			5.5		
	X4	T	0.0	1.250	-4.4	5.5	3208.6	OK
		B	0.0			5.5		
	X5	T	-1.4	1.250	-0.5	2.1	2920.3	OK
		B	-1.4			2.1		
	X6	T	89.5	1.250	3.9	94.4	3662.0	OK
		B	89.5			94.4		
14F	X1	T	-47.7	1.250	-3.2	51.7	4120.3	OK
		B	-47.7			51.7		
	X2	T	0.8	1.250	-0.1	0.7	3384.7	OK
		B	0.8			0.7		
	X3	T	-0.0	1.250	3.1	3.9	3383.8	OK
		B	-0.0			3.9		
	X4	T	0.0	1.250	-3.1	3.9	3383.8	OK
		B	0.0			3.9		
	X5	T	-0.8	1.250	0.1	0.7	3384.7	OK
		B	-0.8			0.7		
	X6	T	47.7	1.250	3.2	51.7	4120.3	OK
		B	47.7			51.7		
13F	X1	T	-51.8	1.250	-3.7	56.5	4198.4	OK
		B	-51.8			56.5		
	X2	T	0.3	1.250	0.1	0.5	2938.0	OK
		B	0.3			0.5		
	X3	T	-0.0	1.250	3.8	4.7	3464.3	OK
		B	-0.0			4.7		
	X4	T	0.0	1.250	-3.8	4.7	3464.3	OK
		B	0.0			4.7		
	X5	T	-0.3	1.250	-0.1	0.5	2928.8	OK
		B	-0.3			0.5		
	X6	T	51.8	1.250	3.7	56.5	4198.4	OK
		B	51.8			56.5		
12F	X1	T	-51.3	1.250	-4.3	56.8	4285.5	OK
		B	-51.3			56.8		
	X2	T	-0.3	1.250	0.1	0.2	3157.5	OK
		B	-0.3			0.2		
	X3	T	0.0	1.250	4.5	5.6	4072.6	OK
		B	0.0			5.6		

Y3フレーム (Y方向正加力)

10F以下 (1F方向正加力)										
階名	軸名	B	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X3	T		0.0	1.250	4.5	5.6	≧	4072.6	OK
	X4	T		-0.0	1.250	-4.4	5.6	≧	4072.6	OK
		B		-0.0			5.6	≧		
	X5	T		0.3	1.250	-0.1	0.2	≧	3184.5	OK
		B		0.3			0.2	≧		
	X6	T		51.3	1.250	4.4	56.8	≧	4285.5	OK
B			51.3	56.8			≧			
11F	X1	T		-50.9	1.250	-5.0	57.2	≧	4378.4	OK
		B		-50.9			57.2	≧		
	X2	T		-1.3	1.250	-0.5	1.9	≧	3661.1	OK
		B		-1.3			1.9	≧		
	X3	T		0.0	1.250	4.5	5.6	≧	4175.8	OK
		B		0.0			5.6	≧		
	X4	T		-0.0	1.250	-4.5	5.6	≧	4175.8	OK
		B		-0.0			5.6	≧		
	X5	T		1.3	1.250	0.5	1.9	≧	3663.7	OK
		B		1.3			1.9	≧		
	X6	T		50.9	1.250	5.0	57.2	≧	4378.4	OK
		B		50.9			57.2	≧		
10F	X1	T		-51.2	1.250	-5.4	57.9	≧	4471.9	OK
		B		-51.2			57.9	≧		
	X2	T		-2.4	1.250	-0.7	3.2	≧	4293.9	OK
		B		-2.4			3.2	≧		
	X3	T		0.1	1.250	4.4	5.6	≧	4289.5	OK
		B		0.1			5.6	≧		
	X4	T		-0.1	1.250	-4.4	5.6	≧	4289.5	OK
		B		-0.1			5.6	≧		
	X5	T		2.4	1.250	0.7	3.2	≧	4293.9	OK
		B		2.4			3.2	≧		
	X6	T		51.2	1.250	5.4	57.9	≧	4471.9	OK
		B		51.2			57.9	≧		
9F	X1	T		-52.5	1.250	-7.1	61.3	≧	4570.0	OK
		B		-52.5			61.3	≧		
	X2	T		-1.8	1.250	-2.0	4.3	≧	4953.2	OK
		B		-1.8			4.3	≧		
	X3	T		0.0	1.250	5.2	6.5	≧	4947.7	OK
		B		0.0			6.5	≧		
	X4	T		-0.0	1.250	-5.1	6.5	≧	4947.7	OK
		B		-0.0			6.5	≧		
	X5	T		1.8	1.250	2.0	4.3	≧	4953.2	OK
		B		1.8			4.3	≧		
	X6	T		52.5	1.250	7.1	61.3	≧	4570.0	OK
		B		52.5			61.3	≧		
8F	X1	T		-53.6	1.250	-8.3	64.0	≧	4669.8	OK
		B		-53.6			64.0	≧		
	X2	T		-1.3	1.250	-2.9	4.9	≧	5094.9	OK
		B		-1.3			4.9	≧		
	X3	T		0.0	1.250	5.3	6.7	≧	5088.7	OK
		B		0.0			6.7	≧		
	X4	T		-0.0	1.250	-5.3	6.7	≧	5088.7	OK
		B		-0.0			6.7	≧		
	X5	T		1.3	1.250	2.9	4.9	≧	5094.9	OK
		B		1.3			4.9	≧		
	X6	T		53.6	1.250	8.4	64.0	≧	4669.8	OK
		B		53.6			64.0	≧		
7F	X1	T		-54.4	1.250	-9.5	66.3	≧	4772.7	OK
		B		-54.4			66.3	≧		
	X2	T		-0.1	1.250	-3.7	4.7	≧	5245.8	OK
		B		-0.1			4.7	≧		
	X3	T		-0.0	1.250	5.3	6.6	≧	5238.5	OK
		B		-0.0			6.6	≧		
	X4	T		0.0	1.250	-5.3	6.6	≧	5238.6	OK
		B		0.0			6.6	≧		
	X5	T		0.1	1.250	3.7	4.7	≧	5245.8	OK
		B		0.1			4.7	≧		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X6	T	54.4	1.250	9.5	66.3	4772.7	OK
		B	54.4			66.3	4772.7	
6F	X1	T	-56.8	1.250	-10.6	70.1	5008.3	OK
		B	-56.8			70.1		
	X2	T	1.4	1.250	-4.9	4.7	6199.3	OK
		B	1.4			4.7		
	X3	T	-0.0	1.250	5.8	7.2	6190.4	OK
		B	-0.0			7.2		
	X4	T	0.0	1.250	-5.8	7.2	6190.4	OK
		B	0.0			7.2		
	X5	T	-1.4	1.250	4.9	4.8	6199.3	OK
		B	-1.4			4.8		
	X6	T	56.8	1.250	10.6	70.1	5008.3	OK
		B	56.8			70.1		
5F	X1	T	-56.6	1.250	-9.7	68.7	5114.9	OK
		B	-56.6			68.7		
	X2	T	1.5	1.250	-4.0	3.5	6165.8	OK
		B	1.5			3.5		
	X3	T	-0.0	1.250	5.5	6.8	6357.1	OK
		B	-0.0			6.8		
	X4	T	0.0	1.250	-5.5	6.8	6357.1	OK
		B	0.0			6.8		
	X5	T	-1.5	1.250	4.0	3.5	6172.1	OK
		B	-1.5			3.5		
	X6	T	56.6	1.250	9.7	68.7	5114.9	OK
		B	56.6			68.7		
4F	X1	T	-58.4	1.250	-6.0	65.9	5223.9	OK
		B	-58.4			65.9		
	X2	T	1.7	1.250	-0.8	0.7	4702.4	OK
		B	1.7			0.7		
	X3	T	-0.0	1.250	5.0	6.2	6529.9	OK
		B	-0.0			6.2		
	X4	T	0.0	1.250	-5.0	6.2	6529.9	OK
		B	0.0			6.2		
	X5	T	-1.7	1.250	0.8	0.7	4691.2	OK
		B	-1.7			0.7		
	X6	T	58.4	1.250	6.0	65.9	5223.9	OK
		B	58.4			65.9		
3F	X1	T	-58.2	1.250	-2.9	61.8	5736.0	OK
		B	-58.2			61.8		
	X2	T	2.1	1.250	1.3	3.7	7305.7	OK
		B	2.1			3.7		
	X3	T	-0.1	1.250	4.3	5.2	7329.9	OK
		B	-0.1			5.2		
	X4	T	0.1	1.250	-4.3	5.2	7329.9	OK
		B	0.1			5.2		
	X5	T	-2.1	1.250	-1.3	3.7	7302.5	OK
		B	-2.1			3.7		
	X6	T	58.2	1.250	2.9	61.8	5736.1	OK
		B	58.2			61.8		
2F	X1	T	-56.8	1.250	-2.5	59.9	5855.7	OK
		B	-56.8			59.9		
	X2	T	-0.6	1.250	1.4	1.1	5537.8	OK
		B	-0.6			1.1		
	X3	T	0.5	1.250	3.1	4.5	7517.2	OK
		B	0.5			4.5		
	X4	T	-0.5	1.250	-3.1	4.4	7517.2	OK
		B	-0.5			4.4		
	X5	T	0.6	1.250	-1.4	1.1	5506.5	OK
		B	0.6			1.1		
	X6	T	56.8	1.250	2.5	59.9	5855.7	OK
		B	56.8			59.9		
1F	X1	T	-63.3	1.250	-0.9	64.5	5614.8	OK
		B	-63.3			64.5		
	X2	T	17.0	1.250	-2.4	13.9	6209.8	OK

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X2	B	17.0	1.250	-2.4	13.9	≦	6209.8	OK
	X3	T	-2.9	1.250	1.1	1.5	≦	5517.2	OK
		B	-2.9			1.5	≦		
	X4	T	2.9	1.250	-1.1	1.5	≦	5513.7	OK
		B	2.9			1.5	≦		
	X5	T	-17.0	1.250	2.4	13.9	≦	6210.6	OK
		B	-17.0			13.9	≦		
	X6	T	63.3	1.250	0.9	64.5	≦	5614.5	OK
		B	63.3			64.5	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-59.5	1.250	-37.0	105.8	≦	3559.0	OK
		B	-59.5			105.8	≦		
	X2	T	0.2	1.250	-35.8	44.6	≦	2712.6	OK
		B	0.2			44.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	3.0	3.7	≦	2637.2	OK
		B	-0.0			3.7	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-3.0	3.7	≦	2637.0	OK
		B	0.0			3.7	≦		
	X5	T	-0.2	1.250	35.8	44.6	≦	2712.6	OK
		B	-0.2			44.6	≦		
	X6	T	59.5	1.250	37.0	105.8	≦	3559.0	OK
		B	59.5			105.8	≦		
14F	X1	T	-33.3	1.250	-35.9	78.2	≦	3914.7	OK
		B	-33.3			78.2	≦		
	X2	T	-0.2	1.250	-33.2	41.7	≦	2769.0	OK
		B	-0.2			41.7	≦		
	X3	T	0.0	1.250	2.5	3.1	≦	2769.1	OK
		B	0.0			3.1	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-2.5	3.1	≦	2769.1	OK
		B	-0.0			3.1	≦		
	X5	T	0.2	1.250	33.2	41.8	≦	2769.0	OK
		B	0.2			41.8	≦		
	X6	T	33.3	1.250	35.9	78.2	≦	3914.7	OK
		B	33.3			78.2	≦		
13F	X1	T	-36.8	1.250	-39.1	85.7	≦	4000.6	OK
		B	-36.8			85.7	≦		
	X2	T	-0.1	1.250	-35.3	44.3	≦	2841.0	OK
		B	-0.1			44.3	≦		
	X3	T	0.0	1.250	2.6	3.3	≦	2840.3	OK
		B	0.0			3.3	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-2.6	3.3	≦	2840.3	OK
		B	-0.0			3.3	≦		
	X5	T	0.1	1.250	35.3	44.3	≦	2841.0	OK
		B	0.1			44.3	≦		
	X6	T	36.8	1.250	39.1	85.7	≦	4000.7	OK
		B	36.8			85.7	≦		
12F	X1	T	-36.9	1.250	-42.5	90.0	≦	4090.1	OK
		B	-36.9			90.0	≦		
	X2	T	0.0	1.250	-40.0	49.9	≦	3172.2	OK
		B	0.0			49.9	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	2.7	3.4	≦	3170.6	OK
		B	-0.0			3.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-2.7	3.4	≦	3170.6	OK
		B	0.0			3.4	≦		
	X5	T	-0.0	1.250	40.0	49.9	≦	3172.2	OK
		B	-0.0			49.9	≦		
	X6	T	36.9	1.250	42.5	90.1	≦	4090.1	OK
		B	36.9			90.1	≦		
11F	X1	T	-37.0	1.250	-44.9	93.2	≦	4179.8	OK
		B	-37.0			93.2	≦		
	X2	T	-1.5	1.250	-40.9	52.6	≦	3261.2	OK
		B	-1.5			52.6	≦		
	X3	T	0.0	1.250	3.3	4.2	≦	3092.0	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X3	B		0.0	1.250	3.3	4.2	≦	3092.0	OK
	X4	T		-0.0	1.250	-3.3	4.2	≦	3092.2	OK
		B		-0.0			4.2	≦		
	X5	T		1.5	1.250	40.9	52.6	≦	3261.1	OK
		B		1.5			52.6	≦		
	X6	T		37.0	1.250	44.9	93.2	≦	4179.8	OK
B			37.0	93.2			≦			
10F	X1	T		-37.6	1.250	-46.6	95.9	≦	4274.0	OK
		B		-37.6			95.9	≦		
	X2	T		-3.1	1.250	-40.4	53.6	≦	3378.5	OK
		B		-3.1			53.6	≦		
	X3	T		0.1	1.250	3.7	4.7	≦	3321.1	OK
		B		0.1			4.7	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-3.7	4.7	≦	3321.0	OK
		B		-0.1			4.7	≦		
	X5	T		3.1	1.250	40.4	53.6	≦	3378.5	OK
		B		3.1			53.6	≦		
	X6	T		37.6	1.250	46.6	95.9	≦	4274.0	OK
		B		37.6			95.9	≦		
9F	X1	T		-39.2	1.250	-57.1	110.5	≦	4300.1	OK
		B		-39.2			110.5	≦		
	X2	T		-1.5	1.250	-54.1	69.1	≦	4170.7	OK
		B		-1.5			69.1	≦		
	X3	T		0.0	1.250	3.7	4.6	≦	4218.9	OK
		B		0.0			4.6	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-3.7	4.6	≦	4218.9	OK
		B		-0.0			4.6	≦		
	X5	T		1.5	1.250	54.1	69.1	≦	4170.8	OK
		B		1.5			69.1	≦		
	X6	T		39.2	1.250	57.1	110.5	≦	4300.1	OK
		B		39.2			110.5	≦		
8F	X1	T		-40.7	1.250	-67.2	124.7	≦	4471.4	OK
		B		-40.7			124.7	≦		
	X2	T		0.3	1.250	-62.5	77.8	≦	4363.7	OK
		B		0.3			77.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	3.3	4.1	≦	4352.4	OK
		B		-0.0			4.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-3.3	4.1	≦	4352.7	OK
		B		0.0			4.1	≦		
	X5	T		-0.3	1.250	62.5	77.9	≦	4363.8	OK
		B		-0.3			77.9	≦		
	X6	T		40.7	1.250	67.2	124.7	≦	4471.4	OK
		B		40.7			124.7	≦		
7F	X1	T		-40.1	1.250	-63.5	119.4	≦	4575.1	OK
		B		-40.1			119.4	≦		
	X2	T		0.2	1.250	-59.7	74.5	≦	4510.2	OK
		B		0.2			74.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.7	3.3	≦	4450.1	OK
		B		-0.0			3.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.7	3.3	≦	4449.5	OK
		B		0.0			3.3	≦		
	X5	T		-0.2	1.250	59.8	74.5	≦	4510.2	OK
		B		-0.2			74.5	≦		
	X6	T		40.1	1.250	63.5	119.5	≦	4575.1	OK
		B		40.1			119.5	≦		
6F	X1	T		-40.4	1.250	-60.4	115.9	≦	4801.1	OK
		B		-40.4			115.9	≦		
	X2	T		0.3	1.250	-57.2	71.2	≦	4838.0	OK
		B		0.3			71.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2.1	2.6	≦	4788.2	OK
		B		-0.0			2.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2.1	2.6	≦	4791.0	OK
		B		0.0			2.6	≦		
	X5	T		-0.3	1.250	57.2	71.2	≦	4838.0	OK
		B		-0.3			71.2	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X6	T	40.4	1.250	60.4	115.9	≦	4801.1	OK
		B	40.4			115.9	≦		
5F	X1	T	-40.3	1.250	-54.6	108.6	≦	4909.3	OK
		B	-40.3			108.6	≦		
	X2	T	0.4	1.250	-52.2	64.8	≦	4993.7	OK
		B	0.4			64.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1.7	2.1	≦	4957.9	OK
		B	-0.0			2.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	4962.9	OK
		B	0.0			2.1	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	52.2	64.9	≦	4993.7	OK
		B	-0.4			64.9	≦		
	X6	T	40.3	1.250	54.6	108.6	≦	4909.3	OK
		B	40.3			108.6	≦		
4F	X1	T	-40.2	1.250	-46.6	98.5	≦	5020.2	OK
		B	-40.2			98.5	≦		
	X2	T	0.4	1.250	-43.1	53.5	≦	4947.7	OK
		B	0.4			53.5	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1.2	1.5	≦	4867.9	OK
		B	-0.0			1.5	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1.2	1.5	≦	4852.7	OK
		B	0.0			1.5	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	43.1	53.5	≦	4948.1	OK
		B	-0.4			53.5	≦		
	X6	T	40.2	1.250	46.7	98.5	≦	5020.2	OK
		B	40.2			98.5	≦		
3F	X1	T	-40.5	1.250	-38.1	88.1	≦	5132.8	OK
		B	-40.5			88.1	≦		
	X2	T	0.8	1.250	-39.9	49.1	≦	5706.1	OK
		B	0.8			49.1	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	1.1	1.3	≦	5706.1	OK
		B	-0.1			1.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1.1	1.3	≦	5706.1	OK
		B	0.1			1.3	≦		
	X5	T	-0.8	1.250	39.9	49.1	≦	5706.1	OK
		B	-0.8			49.1	≦		
	X6	T	40.5	1.250	38.1	88.1	≦	5132.8	OK
		B	40.5			88.1	≦		
2F	X1	T	-36.8	1.250	-36.6	82.5	≦	5261.0	OK
		B	-36.8			82.5	≦		
	X2	T	-1.5	1.250	-28.4	37.0	≦	5706.1	OK
		B	-1.5			37.0	≦		
	X3	T	0.5	1.250	0.6	1.2	≦	5465.8	OK
		B	0.5			1.2	≦		
	X4	T	-0.5	1.250	-0.5	1.2	≦	5489.8	OK
		B	-0.5			1.2	≦		
	X5	T	1.5	1.250	28.4	37.0	≦	5706.1	OK
		B	1.5			37.0	≦		
	X6	T	36.8	1.250	36.6	82.5	≦	5261.0	OK
		B	36.8			82.5	≦		
1F	X1	T	-51.8	1.250	-2.7	55.2	≦	4844.4	OK
		B	-51.8			55.2	≦		
	X2	T	12.6	1.250	-12.4	2.8	≦	3932.0	OK
		B	12.6			2.8	≦		
	X3	T	-2.5	1.250	0.3	2.1	≦	4324.9	OK
		B	-2.5			2.1	≦		
	X4	T	2.5	1.250	-0.3	2.1	≦	4322.1	OK
		B	2.5			2.1	≦		
	X5	T	-12.6	1.250	12.4	2.8	≦	3932.0	OK
		B	-12.6			2.8	≦		
	X6	T	51.8	1.250	2.7	55.2	≦	4844.0	OK
		B	51.8			55.2	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-89.5	1.250	21.6	62.5	3470.6	OK
		B	-89.5			62.5		
	X2	T	1.4	1.250	24.6	32.2	3248.5	OK
		B	1.4			32.2		
	X3	T	-0.0	1.250	6.1	7.5	3222.0	OK
		B	-0.0			7.5		
	X4	T	0.0	1.250	-6.1	7.5	3221.9	OK
		B	0.0			7.5		
	X5	T	-1.4	1.250	-24.7	32.2	3248.5	OK
		B	-1.4			32.2		
	X6	T	89.5	1.250	-21.6	62.5	3470.6	OK
		B	89.5			62.5		
14F	X1	T	-47.7	1.250	15.2	28.7	3992.7	OK
		B	-47.7			28.7		
	X2	T	0.8	1.250	21.1	27.2	3320.5	OK
		B	0.8			27.2		
	X3	T	-0.0	1.250	4.5	5.6	3324.5	OK
		B	-0.0			5.6		
	X4	T	0.0	1.250	-4.5	5.6	3324.5	OK
		B	0.0			5.6		
	X5	T	-0.8	1.250	-21.1	27.2	3320.5	OK
		B	-0.8			27.2		
	X6	T	47.7	1.250	-15.2	28.7	3992.7	OK
		B	47.7			28.7		
13F	X1	T	-51.8	1.250	21.2	25.3	3971.5	OK
		B	-51.8			25.3		
	X2	T	0.3	1.250	25.5	32.2	3322.4	OK
		B	0.3			32.2		
	X3	T	-0.0	1.250	5.6	7.0	3328.7	OK
		B	-0.0			7.0		
	X4	T	0.0	1.250	-5.6	7.0	3328.7	OK
		B	0.0			7.0		
	X5	T	-0.3	1.250	-25.5	32.2	3322.4	OK
		B	-0.3			32.2		
	X6	T	51.8	1.250	-21.2	25.3	3971.5	OK
		B	51.8			25.3		
12F	X1	T	-51.3	1.250	25.5	19.5	3946.8	OK
		B	-51.3			19.5		
	X2	T	-0.3	1.250	31.5	39.0	3822.3	OK
		B	-0.3			39.0		
	X3	T	0.0	1.250	6.9	8.6	3831.3	OK
		B	0.0			8.6		
	X4	T	-0.0	1.250	-6.9	8.6	3831.3	OK
		B	-0.0			8.6		
	X5	T	0.3	1.250	-31.5	39.0	3822.3	OK
		B	0.3			39.0		
	X6	T	51.3	1.250	-25.5	19.5	3946.8	OK
		B	51.3			19.5		
11F	X1	T	-50.9	1.250	31.1	12.1	3901.9	OK
		B	-50.9			12.1		
	X2	T	-1.3	1.250	45.8	55.9	3682.7	OK
		B	-1.3			55.9		
	X3	T	0.0	1.250	9.0	11.3	3689.7	OK
		B	0.0			11.3		
	X4	T	-0.0	1.250	-9.0	11.3	3690.0	OK
		B	-0.0			11.3		
	X5	T	1.3	1.250	-45.8	55.9	3682.8	OK
		B	1.3			55.9		
	X6	T	50.9	1.250	-31.1	12.1	3901.9	OK
		B	50.9			12.1		
10F	X1	T	-51.2	1.250	36.8	5.2	3834.7	OK
		B	-51.2			5.2		
	X2	T	-2.4	1.250	33.5	39.5	3600.3	OK
		B	-2.4			39.5		
	X3	T	0.1	1.250	5.8	7.3	3650.3	OK
		B	0.1			7.3		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X3	B	0.1	1.250	5.8	7.3	$\leq$	3650.3	OK
	X4	T	-0.1	1.250	-5.8	7.3	$\leq$	3650.7	OK
		B	-0.1			7.3	$\leq$		
	X5	T	2.4	1.250	-33.5	39.5	$\leq$	3600.4	OK
		B	2.4			39.5	$\leq$		
	X6	T	51.2	1.250	-36.8	5.2	$\leq$	3834.8	OK
		B	51.2			5.2	$\leq$		
9F	X1	T	-52.5	1.250	51.2	11.5	$\leq$	2064.8	OK
		B	-52.5			11.5	$\leq$		
	X2	T	-1.8	1.250	60.9	74.3	$\leq$	4188.9	OK
		B	-1.8			74.3	$\leq$		
	X3	T	0.0	1.250	10.0	12.6	$\leq$	4254.4	OK
		B	0.0			12.6	$\leq$		
	X4	T	-0.0	1.250	-10.0	12.6	$\leq$	4254.4	OK
		B	-0.0			12.6	$\leq$		
	X5	T	1.8	1.250	-60.9	74.3	$\leq$	4189.0	OK
		B	1.8			74.3	$\leq$		
	X6	T	52.5	1.250	-51.2	11.5	$\leq$	2064.8	OK
		B	52.5			11.5	$\leq$		
8F	X1	T	-53.6	1.250	65.9	28.8	$\leq$	3655.3	OK
		B	-53.6			28.8	$\leq$		
	X2	T	-1.3	1.250	75.3	92.8	$\leq$	4193.2	OK
		B	-1.3			92.8	$\leq$		
	X3	T	0.0	1.250	12.3	15.4	$\leq$	4212.1	OK
		B	0.0			15.4	$\leq$		
	X4	T	-0.0	1.250	-12.3	15.5	$\leq$	4212.1	OK
		B	-0.0			15.5	$\leq$		
	X5	T	1.3	1.250	-75.3	92.8	$\leq$	4193.2	OK
		B	1.3			92.8	$\leq$		
	X6	T	53.6	1.250	-65.9	28.8	$\leq$	3655.4	OK
		B	53.6			28.8	$\leq$		
7F	X1	T	-54.4	1.250	90.8	59.0	$\leq$	3118.0	OK
		B	-54.4			59.0	$\leq$		
	X2	T	-0.1	1.250	98.6	123.2	$\leq$	4002.2	OK
		B	-0.1			123.2	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	14.8	18.5	$\leq$	4156.5	OK
		B	-0.0			18.5	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-14.8	18.5	$\leq$	4156.5	OK
		B	0.0			18.5	$\leq$		
	X5	T	0.1	1.250	-98.6	123.2	$\leq$	4002.1	OK
		B	0.1			123.2	$\leq$		
	X6	T	54.4	1.250	-90.8	59.0	$\leq$	3118.0	OK
		B	54.4			59.0	$\leq$		
6F	X1	T	-56.8	1.250	123.6	97.6	$\leq$	3815.6	OK
		B	-56.8			97.6	$\leq$		
	X2	T	1.4	1.250	140.0	176.4	$\leq$	4833.1	OK
		B	1.4			176.4	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	20.4	25.5	$\leq$	4853.8	OK
		B	-0.0			25.5	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-20.4	25.5	$\leq$	4853.8	OK
		B	0.0			25.5	$\leq$		
	X5	T	-1.4	1.250	-140.0	176.4	$\leq$	4833.1	OK
		B	-1.4			176.4	$\leq$		
	X6	T	56.8	1.250	-123.6	97.6	$\leq$	3815.6	OK
		B	56.8			97.6	$\leq$		
5F	X1	T	-56.6	1.250	138.1	116.0	$\leq$	3699.6	OK
		B	-56.6			116.0	$\leq$		
	X2	T	1.5	1.250	155.5	195.8	$\leq$	4752.9	OK
		B	1.5			195.8	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	24.4	30.4	$\leq$	4770.9	OK
		B	-0.0			30.4	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-24.4	30.5	$\leq$	4770.9	OK
		B	0.0			30.5	$\leq$		
	X5	T	-1.5	1.250	-155.5	195.9	$\leq$	4752.9	OK
		B	-1.5			195.9	$\leq$		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X6	T	56.6	1.250	-138.2	116.1	3699.7	OK
		B	56.6			116.1		
4F	X1	T	-58.4	1.250	150.7	130.0	3677.1	OK
		B	-58.4			130.0		
	X2	T	1.7	1.250	168.0	211.7	4662.8	OK
		B	1.7			211.7		
	X3	T	-0.0	1.250	28.4	35.5	4676.3	OK
		B	-0.0			35.5		
	X4	T	0.0	1.250	-28.4	35.5	4676.3	OK
		B	0.0			35.5		
	X5	T	-1.7	1.250	-168.0	211.7	4662.8	OK
		B	-1.7			211.7		
	X6	T	58.4	1.250	-150.7	130.0	3677.1	OK
		B	58.4			130.0		
3F	X1	T	-58.2	1.250	191.0	180.5	3704.5	OK
		B	-58.2			180.5		
	X2	T	2.1	1.250	224.0	282.1	5006.2	OK
		B	2.1			282.1		
	X3	T	-0.1	1.250	31.5	39.3	5155.2	OK
		B	-0.1			39.3		
	X4	T	0.1	1.250	-31.6	39.3	5155.2	OK
		B	0.1			39.3		
	X5	T	-2.1	1.250	-224.0	282.2	5006.1	OK
		B	-2.1			282.2		
	X6	T	58.2	1.250	-191.0	180.5	3704.4	OK
		B	58.2			180.5		
2F	X1	T	-56.8	1.250	56.8	14.3	3061.0	OK
		B	-56.8			14.3		
	X2	T	0	1.100	47.4	51.5	5046.9	OK
		B	0			51.5		
	X3	T	0.5	1.250	15.9	20.4	4990.0	OK
		B	0.5			20.4		
	X4	T	-0.5	1.250	-16.0	20.5	4996.7	OK
		B	-0.5			20.5		
	X5	T	0	1.100	-47.3	51.5	5046.8	OK
		B	0			51.5		
	X6	T	56.8	1.250	-56.8	14.3	3067.6	OK
		B	56.8			14.3		
1F	X1	T	-63.3	1.250	63.3	15.9	2288.8	OK
		B	-63.3			15.9		
	X2	T	17.0	1.250	-16.9	4.2	3283.0	OK
		B	17.0			4.2		
	X3	T	-2.9	1.250	2.9	0.7	2702.6	OK
		B	-2.9			0.7		
	X4	T	2.9	1.250	-2.9	0.7	2702.6	OK
		B	2.9			0.7		
	X5	T	-17.0	1.250	16.9	4.2	3286.3	OK
		B	-17.0			4.2		
	X6	T	63.3	1.250	-63.3	15.9	2298.9	OK
		B	63.3			15.9		

U-5.2.3 R C壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 壁のせん断耐力 (kN)

n : せん断力の割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	Y2		-7.6	1.250	21.5	19.3	7895.3	OK
14F	Y2		-7.5	1.250	56.4	63.0	7930.6	OK
13F	Y2		-7.4	1.250	30.0	30.2	5738.0	OK

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-7.2	1.250	-8.0	17.2	≦	6630.6	OK
11F	Y2		-7.0	1.250	22.7	21.4	≦	6961.3	OK
10F	Y2		-6.7	1.250	54.6	61.6	≦	8137.7	OK
9F	Y2		-6.4	1.250	10.6	6.8	≦	5890.6	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	-40.4	56.7	≦	8163.2	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	-110.2	143.7	≦	8206.6	OK
6F	Y2		-5.4	1.250	-238.0	302.9	≦	8325.4	OK
5F	Y2		-4.6	1.250	-270.8	343.1	≦	8051.2	OK
4F	Y2		-3.7	1.250	-411.1	517.6	≦	7545.6	OK
3F	Y2		-2.8	1.250	-470.9	591.4	≦	6962.8	OK
2F	Y2		-1.8	1.250	-521.0	653.0	≦	6516.8	OK
1F	Y2		-0.7	1.250	-6.6	8.9	≦	6158.3	OK

X2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	-178.5	219.4	≦	11161.7	OK
14F	Y2		3.7	1.250	-146.2	179.0	≦	10853.7	OK
13F	Y2		3.6	1.250	-136.3	166.8	≦	9277.5	OK
12F	Y2		3.6	1.250	-139.7	171.1	≦	9829.8	OK
11F	Y2		3.5	1.250	-111.4	135.8	≦	9566.2	OK
10F	Y2		3.3	1.250	-81.8	99.0	≦	8935.8	OK
9F	Y2		3.2	1.250	-107.2	130.8	≦	9186.8	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-156.2	192.2	≦	9954.8	OK
7F	Y2		2.9	1.250	-256.4	317.6	≦	12092.3	OK
6F	Y2		2.7	1.250	-438.8	545.8	≦	13235.8	OK
5F	Y2		2.3	1.250	-524.7	653.6	≦	13386.9	OK
4F	Y2		1.8	1.250	-675.2	842.2	≦	13539.2	OK
3F	Y2		1.4	1.250	-662.4	826.7	≦	13597.7	OK
2F	Y2		0.9	1.250	-827.9	1034.0	≦	13741.7	OK
1F	Y2		0.3	1.250	-167.7	209.3	≦	13888.7	OK

X3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	-38.8	44.6	≦	9304.9	OK
14F	Y2		3.8	1.250	-27.1	30.1	≦	8255.7	OK
13F	Y2		3.7	1.250	-26.0	28.8	≦	8416.7	OK
12F	Y2		3.6	1.250	-38.5	44.5	≦	8671.8	OK
11F	Y2		3.5	1.250	-36.4	41.9	≦	8829.1	OK
10F	Y2		3.4	1.250	-20.8	22.7	≦	8989.9	OK
9F	Y2		3.2	1.250	-29.6	33.8	≦	9261.6	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-54.4	64.9	≦	9415.5	OK
7F	Y2		3.0	1.250	-85.7	104.1	≦	9569.4	OK
6F	Y2		2.7	1.250	-143.4	176.6	≦	9916.0	OK
5F	Y2		2.3	1.250	-165.0	203.9	≦	10067.0	OK
4F	Y2		1.9	1.250	-205.7	255.3	≦	10219.1	OK
3F	Y2		1.4	1.250	-171.0	212.4	≦	10259.6	OK
2F	Y2		0.9	1.250	-238.5	297.2	≦	10403.4	OK
1F	Y2		0.3	1.250	-90.4	112.7	≦	10550.2	OK

X4フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	40.6	54.6	≦	10036.9	OK
14F	Y2		3.8	1.250	34.0	46.3	≦	8255.7	OK
13F	Y2		3.7	1.250	48.6	64.4	≦	8416.7	OK
12F	Y2		3.6	1.250	59.6	78.2	≦	8671.8	OK
11F	Y2		3.5	1.250	50.4	66.5	≦	8829.1	OK
10F	Y2		3.4	1.250	58.4	76.3	≦	8989.9	OK
9F	Y2		3.2	1.250	84.7	109.2	≦	9261.6	OK
8F	Y2		3.1	1.250	109.6	140.1	≦	9415.5	OK
7F	Y2		3.0	1.250	142.8	181.5	≦	9569.4	OK
6F	Y2		2.7	1.250	202.3	255.6	≦	9916.0	OK
5F	Y2		2.3	1.250	236.1	297.4	≦	10067.0	OK
4F	Y2		1.9	1.250	298.5	375.0	≦	10219.1	OK
3F	Y2		1.4	1.250	336.0	421.4	≦	10259.6	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	Y2		0.9	1.250	354.8	444.4	≦	10403.4	OK
1F	Y2		0.3	1.250	-4.3	5.0	≦	10550.2	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	205.3	260.4	≦	11161.7	OK
14F	Y2		3.7	1.250	164.1	208.8	≦	11327.9	OK
13F	Y2		3.6	1.250	149.7	190.8	≦	10900.2	OK
12F	Y2		3.6	1.250	157.9	200.9	≦	9491.5	OK
11F	Y2		3.5	1.250	150.4	191.4	≦	8857.7	OK
10F	Y2		3.3	1.250	128.0	163.3	≦	9041.2	OK
9F	Y2		3.2	1.250	165.5	210.1	≦	9330.7	OK
8F	Y2		3.1	1.250	233.8	295.3	≦	9496.3	OK
7F	Y2		2.9	1.250	354.9	446.5	≦	9662.0	OK
6F	Y2		2.7	1.250	551.3	691.7	≦	10684.4	OK
5F	Y2		2.3	1.250	648.0	812.2	≦	10815.6	OK
4F	Y2		1.8	1.250	832.0	1041.8	≦	11184.0	OK
3F	Y2		1.4	1.250	862.6	1079.6	≦	10928.8	OK
2F	Y2		0.9	1.250	1004.7	1256.7	≦	11091.8	OK
1F	Y2		0.3	1.250	0.8	1.3	≦	10633.8	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-7.6	1.250	-50.2	70.3	≦	7929.6	OK
14F	Y2		-7.5	1.250	-81.2	109.0	≦	7087.2	OK
13F	Y2		-7.4	1.250	-66.0	89.9	≦	6016.0	OK
12F	Y2		-7.2	1.250	-31.2	46.2	≦	6043.5	OK
11F	Y2		-7.0	1.250	-75.7	101.6	≦	6202.5	OK
10F	Y2		-6.7	1.250	-138.3	179.6	≦	6908.9	OK
9F	Y2		-6.4	1.250	-124.0	161.4	≦	6620.0	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	-92.4	121.6	≦	6467.7	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	-45.3	62.6	≦	6615.2	OK
6F	Y2		-5.4	1.250	66.6	77.9	≦	6811.6	OK
5F	Y2		-4.6	1.250	76.5	91.0	≦	6943.2	OK
4F	Y2		-3.7	1.250	161.5	198.2	≦	7083.6	OK
3F	Y2		-2.8	1.250	105.8	129.5	≦	7223.9	OK
2F	Y2		-1.8	1.250	228.0	283.2	≦	7361.3	OK
1F	Y2		-0.7	1.250	268.2	334.6	≦	7737.5	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-7.6	1.250	-50.2	70.3	≦	7929.6	OK
14F	Y2		-7.5	1.250	-81.2	109.0	≦	7087.3	OK
13F	Y2		-7.4	1.250	-66.0	89.9	≦	6016.1	OK
12F	Y2		-7.2	1.250	-31.2	46.2	≦	5986.3	OK
11F	Y2		-7.0	1.250	-75.7	101.6	≦	6144.5	OK
10F	Y2		-6.7	1.250	-138.3	179.6	≦	6840.6	OK
9F	Y2		-6.4	1.250	-124.0	161.4	≦	6620.1	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	-92.4	121.6	≦	6467.7	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	-45.3	62.6	≦	6615.2	OK
6F	Y2		-5.4	1.250	66.6	77.9	≦	6888.7	OK
5F	Y2		-4.6	1.250	76.5	91.0	≦	7020.3	OK
4F	Y2		-3.7	1.250	161.5	198.2	≦	7160.6	OK
3F	Y2		-2.8	1.250	105.8	129.5	≦	7300.9	OK
2F	Y2		-1.8	1.250	228.0	283.2	≦	7438.3	OK
1F	Y2		-0.7	1.250	268.2	334.6	≦	7816.9	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	205.3	260.4	≦	11200.1	OK
14F	Y2		3.7	1.250	164.1	208.8	≦	11366.9	OK
13F	Y2		3.6	1.250	149.7	190.8	≦	10938.2	OK
12F	Y2		3.6	1.250	157.9	200.9	≦	9525.1	OK
11F	Y2		3.5	1.250	150.4	191.4	≦	8889.4	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		3.3	1.250	128.0	163.3	≦	9073.7	OK
9F	Y2		3.2	1.250	165.5	210.1	≦	9472.1	OK
8F	Y2		3.1	1.250	233.8	295.3	≦	9638.4	OK
7F	Y2		2.9	1.250	354.9	446.5	≦	9804.7	OK
6F	Y2		2.7	1.250	551.3	691.8	≦	10760.4	OK
5F	Y2		2.3	1.250	648.0	812.2	≦	10892.7	OK
4F	Y2		1.8	1.250	832.0	1041.8	≦	11263.5	OK
3F	Y2		1.4	1.250	862.6	1079.6	≦	11153.4	OK
2F	Y2		0.9	1.250	1004.7	1256.7	≦	11318.4	OK
1F	Y2		0.3	1.250	0.8	1.3	≦	10843.6	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	40.6	54.6	≦	10072.0	OK
14F	Y2		3.8	1.250	34.0	46.3	≦	8285.1	OK
13F	Y2		3.7	1.250	48.6	64.4	≦	8446.7	OK
12F	Y2		3.6	1.250	59.6	78.2	≦	8702.7	OK
11F	Y2		3.5	1.250	50.4	66.5	≦	8860.6	OK
10F	Y2		3.4	1.250	58.4	76.3	≦	9022.1	OK
9F	Y2		3.2	1.250	84.7	109.2	≦	9402.7	OK
8F	Y2		3.1	1.250	109.5	140.0	≦	9557.3	OK
7F	Y2		3.0	1.250	142.8	181.5	≦	9711.8	OK
6F	Y2		2.7	1.250	202.3	255.6	≦	9986.9	OK
5F	Y2		2.3	1.250	236.1	297.4	≦	10139.1	OK
4F	Y2		1.9	1.250	298.5	375.0	≦	10292.4	OK
3F	Y2		1.4	1.250	336.0	421.4	≦	10465.7	OK
2F	Y2		0.9	1.250	354.8	444.4	≦	10610.9	OK
1F	Y2		0.3	1.250	-4.3	5.0	≦	10759.2	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	-38.8	44.6	≦	9337.7	OK
14F	Y2		3.8	1.250	-27.1	30.1	≦	8285.1	OK
13F	Y2		3.7	1.250	-26.0	28.8	≦	8446.7	OK
12F	Y2		3.6	1.250	-38.5	44.5	≦	8702.7	OK
11F	Y2		3.5	1.250	-36.4	41.9	≦	8860.6	OK
10F	Y2		3.4	1.250	-20.8	22.7	≦	9022.1	OK
9F	Y2		3.2	1.250	-29.6	33.8	≦	9402.7	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-54.4	64.9	≦	9557.3	OK
7F	Y2		3.0	1.250	-85.7	104.1	≦	9711.8	OK
6F	Y2		2.7	1.250	-143.4	176.5	≦	9986.9	OK
5F	Y2		2.3	1.250	-164.9	203.9	≦	10139.1	OK
4F	Y2		1.9	1.250	-205.7	255.3	≦	10292.4	OK
3F	Y2		1.4	1.250	-171.0	212.4	≦	10465.7	OK
2F	Y2		0.9	1.250	-238.5	297.2	≦	10610.9	OK
1F	Y2		0.3	1.250	-90.4	112.7	≦	10759.2	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	-178.5	219.4	≦	11200.1	OK
14F	Y2		3.7	1.250	-146.2	179.0	≦	10891.3	OK
13F	Y2		3.6	1.250	-136.3	166.8	≦	9310.2	OK
12F	Y2		3.6	1.250	-139.7	171.1	≦	9864.4	OK
11F	Y2		3.5	1.250	-111.4	135.8	≦	9600.1	OK
10F	Y2		3.3	1.250	-81.8	99.0	≦	8967.8	OK
9F	Y2		3.2	1.250	-107.2	130.8	≦	9327.7	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-156.2	192.2	≦	10112.1	OK
7F	Y2		2.9	1.250	-256.4	317.6	≦	12300.9	OK
6F	Y2		2.7	1.250	-438.8	545.9	≦	13327.3	OK
5F	Y2		2.3	1.250	-524.7	653.6	≦	13479.6	OK
4F	Y2		1.8	1.250	-675.2	842.2	≦	13633.1	OK
3F	Y2		1.4	1.250	-662.4	826.7	≦	13906.1	OK
2F	Y2		0.9	1.250	-827.9	1034.0	≦	14051.5	OK
1F	Y2		0.3	1.250	-167.7	209.3	≦	14200.0	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-7.6	1.250	21.5	19.3	≦	7895.3	OK
14F	Y2		-7.5	1.250	56.4	63.0	≦	7930.6	OK
13F	Y2		-7.4	1.250	30.0	30.2	≦	5738.0	OK
12F	Y2		-7.2	1.250	-8.0	17.2	≦	6559.3	OK
11F	Y2		-7.0	1.250	22.7	21.4	≦	6883.9	OK
10F	Y2		-6.7	1.250	54.6	61.6	≦	8042.1	OK
9F	Y2		-6.4	1.250	10.6	6.8	≦	5890.6	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	-40.4	56.7	≦	8163.2	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	-110.2	143.7	≦	8206.6	OK
6F	Y2		-5.4	1.250	-238.0	302.9	≦	8453.9	OK
5F	Y2		-4.6	1.250	-270.9	343.1	≦	8173.7	OK
4F	Y2		-3.7	1.250	-411.1	517.6	≦	7657.1	OK
3F	Y2		-2.8	1.250	-470.9	591.4	≦	7061.7	OK
2F	Y2		-1.8	1.250	-521.0	653.0	≦	6606.0	OK
1F	Y2		-0.7	1.250	-6.6	8.9	≦	6237.8	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-7.6	1.250	1905.8	2374.7	≦	7911.9	OK
14F	Y2		-7.5	1.250	2466.7	3075.9	≦	7974.7	OK
13F	Y2		-7.4	1.250	2974.1	3710.2	≦	8037.4	OK
12F	Y2		-7.2	1.250	3364.8	4198.8	≦	8195.4	OK
11F	Y2		-7.0	1.250	3582.3	4471.0	≦	8292.2	OK
10F	Y2		-6.7	1.250	3762.4	4696.3	≦	8033.1	OK
9F	Y2		-6.4	1.250	3945.1	4924.9	≦	7739.3	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	4115.6	5138.3	≦	7512.9	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	4284.9	5350.2	≦	7365.1	OK
6F	Y2		-5.4	1.250	4413.4	5511.3	≦	7295.4	OK
5F	Y2		-4.6	1.250	4542.7	5673.8	≦	7168.4	OK
4F	Y2		-3.7	1.250	4659.2	5820.3	≦	7062.4	OK
3F	Y2		-2.8	1.250	4769.4	5959.0	≦	6976.1	OK
2F	Y2		-1.8	1.250	4875.6	6092.7	≦	6906.5	OK
1F	Y2		-0.7	1.250	5212.3	6514.7	≦	7117.6	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	1026.5	1286.9	≦	11162.4	OK
14F	Y2		3.7	1.250	1882.8	2357.2	≦	11324.7	OK
13F	Y2		3.6	1.250	2604.4	3259.1	≦	11487.1	OK
12F	Y2		3.6	1.250	3287.2	4112.6	≦	11816.1	OK
11F	Y2		3.5	1.250	3976.0	4973.5	≦	11974.6	OK
10F	Y2		3.3	1.250	4625.0	5784.6	≦	12135.4	OK
9F	Y2		3.2	1.250	5215.4	6522.5	≦	12414.4	OK
8F	Y2		3.1	1.250	5759.8	7202.8	≦	12153.5	OK
7F	Y2		2.9	1.250	6243.1	7806.8	≦	11930.1	OK
6F	Y2		2.7	1.250	6694.3	8370.6	≦	12061.2	OK
5F	Y2		2.3	1.250	7088.3	8862.6	≦	11894.3	OK
4F	Y2		1.8	1.250	7435.2	9295.8	≦	11756.0	OK
3F	Y2		1.4	1.250	7731.1	9665.3	≦	11560.1	OK
2F	Y2		0.9	1.250	7976.3	9971.2	≦	11453.3	OK
1F	Y2		0.3	1.250	8069.3	10087.0	≦	11278.7	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	937.6	1175.9	≦	11161.9	OK
14F	Y2		3.8	1.250	1791.4	2243.0	≦	11323.3	OK
13F	Y2		3.7	1.250	2507.7	3138.3	≦	11484.7	OK
12F	Y2		3.6	1.250	3183.1	3982.5	≦	11813.2	OK
11F	Y2		3.5	1.250	3862.2	4831.3	≦	11970.9	OK
10F	Y2		3.4	1.250	4497.5	5625.3	≦	12132.3	OK
9F	Y2		3.2	1.250	5067.3	6337.4	≦	12358.3	OK
8F	Y2		3.1	1.250	5595.2	6997.1	≦	12088.3	OK
7F	Y2		3.0	1.250	6064.2	7583.2	≦	11859.1	OK
6F	Y2		2.7	1.250	6503.2	8131.8	≦	11984.0	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	Y2		2.3	1.250	6886.7	8610.7	≦	11815.1	OK
4F	Y2		1.9	1.250	7222.7	9030.3	≦	11674.8	OK
3F	Y2		1.4	1.250	7509.7	9388.5	≦	11478.8	OK
2F	Y2		0.9	1.250	7743.8	9680.6	≦	11370.2	OK
1F	Y2		0.3	1.250	7797.5	9747.2	≦	11188.0	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	937.6	1175.9	≦	11161.9	OK
14F	Y2		3.8	1.250	1791.4	2243.0	≦	11323.3	OK
13F	Y2		3.7	1.250	2507.7	3138.3	≦	11484.7	OK
12F	Y2		3.6	1.250	3183.1	3982.5	≦	11813.2	OK
11F	Y2		3.5	1.250	3862.2	4831.3	≦	11970.9	OK
10F	Y2		3.4	1.250	4497.5	5625.3	≦	12132.3	OK
9F	Y2		3.2	1.250	5067.3	6337.4	≦	12358.3	OK
8F	Y2		3.1	1.250	5595.2	6997.1	≦	12088.3	OK
7F	Y2		3.0	1.250	6064.2	7583.2	≦	11859.1	OK
6F	Y2		2.7	1.250	6503.3	8131.8	≦	11984.0	OK
5F	Y2		2.3	1.250	6886.7	8610.7	≦	11815.1	OK
4F	Y2		1.9	1.250	7222.7	9030.3	≦	11674.8	OK
3F	Y2		1.4	1.250	7509.7	9388.5	≦	11478.8	OK
2F	Y2		0.9	1.250	7743.8	9680.7	≦	11370.2	OK
1F	Y2		0.3	1.250	7798.0	9747.9	≦	11188.2	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	1026.5	1286.9	≦	11162.4	OK
14F	Y2		3.7	1.250	1882.8	2357.3	≦	11324.7	OK
13F	Y2		3.6	1.250	2604.4	3259.2	≦	11487.1	OK
12F	Y2		3.6	1.250	3287.3	4112.6	≦	11816.1	OK
11F	Y2		3.5	1.250	3976.0	4973.5	≦	11974.6	OK
10F	Y2		3.3	1.250	4625.0	5784.6	≦	12135.4	OK
9F	Y2		3.2	1.250	5215.5	6522.5	≦	12414.4	OK
8F	Y2		3.1	1.250	5759.8	7202.8	≦	12153.5	OK
7F	Y2		2.9	1.250	6243.1	7806.9	≦	11930.1	OK
6F	Y2		2.7	1.250	6694.4	8370.6	≦	12061.2	OK
5F	Y2		2.3	1.250	7088.3	8862.6	≦	11894.3	OK
4F	Y2		1.8	1.250	7435.3	9295.9	≦	11756.1	OK
3F	Y2		1.4	1.250	7731.2	9665.4	≦	11560.1	OK
2F	Y2		0.9	1.250	7976.3	9971.3	≦	11453.3	OK
1F	Y2		0.3	1.250	8069.5	10087.2	≦	11278.7	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-7.6	1.250	1905.8	2374.7	≦	7911.9	OK
14F	Y2		-7.5	1.250	2466.7	3075.9	≦	7974.7	OK
13F	Y2		-7.4	1.250	2974.1	3710.2	≦	8037.4	OK
12F	Y2		-7.2	1.250	3364.8	4198.8	≦	8195.4	OK
11F	Y2		-7.0	1.250	3582.3	4471.0	≦	8292.2	OK
10F	Y2		-6.7	1.250	3762.4	4696.3	≦	8033.0	OK
9F	Y2		-6.4	1.250	3945.1	4925.0	≦	7739.3	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	4115.6	5138.3	≦	7512.9	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	4284.9	5350.2	≦	7365.1	OK
6F	Y2		-5.4	1.250	4413.4	5511.3	≦	7295.4	OK
5F	Y2		-4.6	1.250	4542.7	5673.9	≦	7168.4	OK
4F	Y2		-3.7	1.250	4659.2	5820.3	≦	7062.4	OK
3F	Y2		-2.8	1.250	4769.3	5958.9	≦	6976.1	OK
2F	Y2		-1.8	1.250	4875.6	6092.7	≦	6906.5	OK
1F	Y2		-0.7	1.250	5212.0	6514.3	≦	7117.5	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-7.6	1.250	-2557.2	3204.1	≦	7912.7	OK
14F	Y2		-7.5	1.250	-3013.2	3774.0	≦	7977.1	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-7.4	1.250	-3253.5	4074.2	≦	8041.4	OK
12F	Y2		-7.2	1.250	-3480.1	4357.4	≦	8105.6	OK
11F	Y2		-7.0	1.250	-3707.8	4641.8	≦	8203.7	OK
10F	Y2		-6.7	1.250	-3898.6	4880.0	≦	7972.0	OK
9F	Y2		-6.4	1.250	-4085.4	5113.2	≦	7783.9	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	-4255.3	5325.3	≦	7563.0	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	-4432.2	5546.1	≦	7422.1	OK
6F	Y2		-5.4	1.250	-4624.3	5785.8	≦	7477.6	OK
5F	Y2		-4.6	1.250	-4825.7	6036.6	≦	7368.4	OK
4F	Y2		-3.7	1.250	-4994.3	6246.6	≦	7267.3	OK
3F	Y2		-2.8	1.250	-5083.5	6357.2	≦	7159.4	OK
2F	Y2		-1.8	1.250	-5200.5	6502.4	≦	7082.4	OK
1F	Y2		-0.7	1.250	-5452.7	6816.5	≦	7264.3	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	-929.9	1158.7	≦	11199.3	OK
14F	Y2		3.7	1.250	-1950.4	2434.3	≦	11359.5	OK
13F	Y2		3.6	1.250	-2903.3	3625.4	≦	11519.8	OK
12F	Y2		3.6	1.250	-3758.8	4694.9	≦	11847.3	OK
11F	Y2		3.5	1.250	-4527.9	5656.4	≦	12003.6	OK
10F	Y2		3.3	1.250	-5256.9	6567.8	≦	12162.0	OK
9F	Y2		3.2	1.250	-5940.6	7422.5	≦	12726.8	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-6587.1	8230.8	≦	12879.9	OK
7F	Y2		2.9	1.250	-6948.7	8683.0	≦	12654.8	OK
6F	Y2		2.7	1.250	-7376.2	9217.5	≦	12618.2	OK
5F	Y2		2.3	1.250	-7774.2	9715.5	≦	12409.9	OK
4F	Y2		1.8	1.250	-8128.7	10159.0	≦	12245.4	OK
3F	Y2		1.4	1.250	-8463.4	10577.9	≦	12214.3	OK
2F	Y2		0.9	1.250	-8724.3	10904.4	≦	12083.0	OK
1F	Y2		0.3	1.250	-8869.3	11086.2	≦	11884.6	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	-761.0	947.5	≦	11200.3	OK
14F	Y2		3.8	1.250	-1777.4	2218.0	≦	11362.4	OK
13F	Y2		3.7	1.250	-2719.6	3395.7	≦	11524.5	OK
12F	Y2		3.6	1.250	-3557.2	4442.9	≦	11854.1	OK
11F	Y2		3.5	1.250	-4300.8	5372.5	≦	12012.6	OK
10F	Y2		3.4	1.250	-4988.5	6232.2	≦	12174.8	OK
9F	Y2		3.2	1.250	-5592.2	6987.0	≦	12742.0	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-6139.9	7671.8	≦	12897.3	OK
7F	Y2		3.0	1.250	-6832.7	8537.9	≦	12724.1	OK
6F	Y2		2.7	1.250	-7331.4	9161.5	≦	12686.5	OK
5F	Y2		2.3	1.250	-7727.3	9656.9	≦	12449.9	OK
4F	Y2		1.9	1.250	-8081.8	10100.4	≦	12263.4	OK
3F	Y2		1.4	1.250	-8418.6	10521.9	≦	12217.0	OK
2F	Y2		0.9	1.250	-8683.6	10853.6	≦	12074.5	OK
1F	Y2		0.3	1.250	-8817.1	11021.0	≦	11865.4	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	-761.0	947.5	≦	11200.3	OK
14F	Y2		3.8	1.250	-1777.4	2218.0	≦	11362.4	OK
13F	Y2		3.7	1.250	-2719.6	3395.7	≦	11524.5	OK
12F	Y2		3.6	1.250	-3557.2	4442.9	≦	11854.1	OK
11F	Y2		3.5	1.250	-4300.8	5372.5	≦	12012.6	OK
10F	Y2		3.4	1.250	-4988.5	6232.3	≦	12174.8	OK
9F	Y2		3.2	1.250	-5592.2	6987.0	≦	12742.0	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-6139.9	7671.8	≦	12897.3	OK
7F	Y2		3.0	1.250	-6832.7	8537.9	≦	12724.1	OK
6F	Y2		2.7	1.250	-7331.4	9161.5	≦	12686.5	OK
5F	Y2		2.3	1.250	-7727.4	9656.9	≦	12449.9	OK
4F	Y2		1.9	1.250	-8081.8	10100.4	≦	12263.4	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	Y2		1.4	1.250	-8418.6	10521.9	≦	12217.0	OK
2F	Y2		0.9	1.250	-8683.6	10853.6	≦	12074.5	OK
1F	Y2		0.3	1.250	-8817.1	11021.0	≦	11865.4	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		3.8	1.250	-929.9	1158.7	≦	11199.3	OK
14F	Y2		3.7	1.250	-1950.4	2434.3	≦	11359.5	OK
13F	Y2		3.6	1.250	-2903.3	3625.5	≦	11519.8	OK
12F	Y2		3.6	1.250	-3758.9	4695.0	≦	11847.3	OK
11F	Y2		3.5	1.250	-4528.0	5656.5	≦	12003.6	OK
10F	Y2		3.3	1.250	-5256.9	6567.9	≦	12162.0	OK
9F	Y2		3.2	1.250	-5940.6	7422.6	≦	12726.8	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-6587.1	8230.8	≦	12879.9	OK
7F	Y2		2.9	1.250	-6948.7	8683.0	≦	12654.7	OK
6F	Y2		2.7	1.250	-7376.2	9217.6	≦	12618.2	OK
5F	Y2		2.3	1.250	-7774.2	9715.5	≦	12409.9	OK
4F	Y2		1.8	1.250	-8128.7	10159.0	≦	12245.4	OK
3F	Y2		1.4	1.250	-8463.4	10577.9	≦	12214.3	OK
2F	Y2		0.9	1.250	-8724.3	10904.5	≦	12083.0	OK
1F	Y2		0.3	1.250	-8869.9	11087.0	≦	11884.7	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-7.6	1.250	-2557.2	3204.1	≦	7912.7	OK
14F	Y2		-7.5	1.250	-3013.2	3774.0	≦	7977.1	OK
13F	Y2		-7.4	1.250	-3253.5	4074.2	≦	8041.4	OK
12F	Y2		-7.2	1.250	-3480.1	4357.3	≦	8105.6	OK
11F	Y2		-7.0	1.250	-3707.8	4641.8	≦	8203.7	OK
10F	Y2		-6.7	1.250	-3898.6	4880.0	≦	7972.0	OK
9F	Y2		-6.4	1.250	-4085.4	5113.2	≦	7783.9	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	-4255.3	5325.3	≦	7563.0	OK
7F	Y2		-5.9	1.250	-4432.2	5546.2	≦	7422.1	OK
6F	Y2		-5.4	1.250	-4624.3	5785.8	≦	7477.6	OK
5F	Y2		-4.6	1.250	-4825.7	6036.7	≦	7368.4	OK
4F	Y2		-3.7	1.250	-4994.4	6246.7	≦	7267.3	OK
3F	Y2		-2.8	1.250	-5083.6	6357.2	≦	7159.4	OK
2F	Y2		-1.8	1.250	-5200.5	6502.4	≦	7082.4	OK
1F	Y2		-0.7	1.250	-5452.3	6816.1	≦	7264.2	OK

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2032.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2762.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4794.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y2	3509.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4098.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7607.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	合計	10017.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6707.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6537.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7575.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9419.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	合計	17626.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8691.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10474.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8959.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11595.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20555.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8828.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12989.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21817.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13833.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22941.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8909.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15022.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9063.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25515.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11630.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2032.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2762.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4794.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3509.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4098.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7607.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10017.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y3	6707.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6537.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7575.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9419.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8691.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10474.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8959.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11595.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20555.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8828.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12989.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13833.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22941.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8909.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15022.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9063.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16451.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25515.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11630.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1905.82	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.52	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	937.64	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	937.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1905.82	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7740.01	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2466.73	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1882.82	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1791.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1791.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1882.84	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2466.73	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12281.86	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2974.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2604.39	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2507.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2507.69	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2604.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2974.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16172.29	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3364.75	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3287.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3183.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3183.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3287.26	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3364.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19670.18	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3582.34	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3976.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3862.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3862.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3976.02	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3582.34	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22841.14	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3762.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4625.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4497.51	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4497.51	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4625.02	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3762.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25769.87	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3945.11	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5215.45	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5067.29	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5067.32	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5215.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3945.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28455.75	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4115.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5759.77	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5595.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5595.19	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5759.81	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4115.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30941.15	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4284.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6243.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6064.17	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6064.20	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6243.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4284.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33184.45	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4413.36	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6694.31	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6503.24	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6503.27	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6694.35	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4413.35	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35221.89	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4542.73	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7088.25	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6886.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6886.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7088.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4542.74	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37035.36	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4659.23	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7435.20	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7222.74	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7222.72	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7435.29	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4659.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38634.37	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4769.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7731.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7509.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7509.71	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7731.19	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4769.34	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40020.39	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4875.63	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7976.29	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7743.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7743.83	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7976.34	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4875.63	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	41191.50	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5212.25	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8069.33	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7797.51	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7798.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8069.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5212.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	42158.67	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2557.20	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	929.93	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	761.04	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	761.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	929.94	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2557.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8496.36	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3013.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1950.40	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1777.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1777.41	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1950.40	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3013.22	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13482.05	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3253.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2903.27	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2719.56	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2719.56	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2903.28	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3253.49	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17752.65	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3480.15	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3758.80	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3557.20	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3557.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3758.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3480.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21592.35	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3707.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4527.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.79	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.80	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4527.95	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3707.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25073.16	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3898.62	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5256.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4988.49	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4988.52	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5256.94	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3898.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28288.09	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4085.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5940.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5592.19	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5592.20	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5940.62	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4085.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31236.43	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4255.31	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6587.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6139.92	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6139.95	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6587.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4255.31	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33964.71	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4432.15	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6948.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6832.72	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6832.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6948.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4432.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36427.20	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4624.33	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7376.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7331.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7331.37	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7376.18	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4624.33	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38663.74	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4825.66	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7774.18	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7727.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7727.37	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7774.22	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4825.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40654.43	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4994.32	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8128.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8081.81	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8081.81	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8128.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4994.37	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	42409.70	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5083.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8463.42	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8418.60	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8418.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8463.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5083.55	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	43931.15	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5200.46	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8724.26	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8683.63	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8683.63	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8724.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5200.46	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	45216.70	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5452.68	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8869.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8817.08	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8817.08	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8869.85	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5452.32	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	46278.28	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2032.2	0.0	2032.2	0.38	0.00	0.38
	Y3	2762.3	0.0	2762.3	0.52	0.00	0.52
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4794.5	0.0	4794.5	0.90	0.00	0.90
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3509.1	0.0	3509.1	0.33	0.00	0.33
	Y3	4098.7	0.0	4098.7	0.39	0.00	0.39
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7607.9	0.0	7607.9	0.72	0.00	0.72
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4588.6	0.0	4588.6	0.29	0.00	0.29
	Y3	5429.1	0.0	5429.1	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10017.8	0.0	10017.8	0.63	0.00	0.63
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5476.6	0.0	5476.6	0.26	0.00	0.26
	Y3	6707.9	0.0	6707.9	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.860 Co=0.326

Ai=2.278 Co=0.326

Ai=2.003 Co=0.326

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12184.5	0.0	12184.5	0.57	0.00	0.57
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6537.4	0.0	6537.4	0.25	0.00	0.25
	Y3	7611.3	0.0	7611.3	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14148.7	0.0	14148.7	0.53	0.00	0.53
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7575.6	0.0	7575.6	0.24	0.00	0.24
	Y3	8387.3	0.0	8387.3	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15962.9	0.0	15962.9	0.50	0.00	0.50
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8207.2	0.0	8207.2	0.22	0.00	0.22
	Y3	9419.5	0.0	9419.5	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17626.6	0.0	17626.6	0.47	0.00	0.47
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8691.4	0.0	8691.4	0.20	0.00	0.20
	Y3	10474.8	0.0	10474.8	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19166.2	0.0	19166.2	0.45	0.00	0.45
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8959.8	0.0	8959.8	0.18	0.00	0.18
	Y3	11595.9	0.0	11595.9	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20555.8	0.0	20555.8	0.42	0.00	0.42
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8828.2	0.0	8828.2	0.16	0.00	0.16
	Y3	12989.6	0.0	12989.6	0.24	0.00	0.24

Ai=1.825 Co=0.326

Ai=1.694 Co=0.326

Ai=1.588 Co=0.326

Ai=1.498 Co=0.326

Ai=1.418 Co=0.326

Ai=1.347 Co=0.326

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21817.8	0.0	21817.8	0.40	0.00	0.40
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9107.6	0.0	9107.6	0.15	0.00	0.15
	Y3	13833.6	0.0	13833.6	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22941.2	0.0	22941.2	0.38	0.00	0.38
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8909.1	0.0	8909.1	0.14	0.00	0.14
	Y3	15022.6	0.0	15022.6	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23931.7	0.0	23931.7	0.36	0.00	0.36
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9278.6	0.0	9278.6	0.13	0.00	0.13
	Y3	15511.6	0.0	15511.6	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24790.2	0.0	24790.2	0.35	0.00	0.35
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9063.8	0.0	9063.8	0.12	0.00	0.12
	Y3	16451.9	0.0	16451.9	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25515.7	0.0	25515.7	0.33	0.00	0.33
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11630.9	0.0	11630.9	0.14	0.00	0.14
	Y3	14483.9	0.0	14483.9	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26114.7	0.0	26114.7	0.31	0.00	0.31

Ai=1.281 Co=0.326

Ai=1.219 Co=0.326

Ai=1.161 Co=0.326

Ai=1.106 Co=0.326

Ai=1.052 Co=0.326

Ai=1.000 Co=0.326

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2032.2	0.0	2032.2	0.38	0.00	0.38
	Y3	2762.3	0.0	2762.3	0.52	0.00	0.52
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4794.5	0.0	4794.5	0.90	0.00	0.90
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3509.1	0.0	3509.1	0.33	0.00	0.33
	Y3	4098.7	0.0	4098.7	0.39	0.00	0.39
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7607.9	0.0	7607.9	0.72	0.00	0.72
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4588.6	0.0	4588.6	0.29	0.00	0.29
	Y3	5429.1	0.0	5429.1	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10017.8	0.0	10017.8	0.63	0.00	0.63
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5476.6	0.0	5476.6	0.26	0.00	0.26
	Y3	6707.9	0.0	6707.9	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12184.5	0.0	12184.5	0.57	0.00	0.57
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6537.4	0.0	6537.4	0.25	0.00	0.25
	Y3	7611.3	0.0	7611.3	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14148.7	0.0	14148.7	0.53	0.00	0.53
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7575.6	0.0	7575.6	0.24	0.00	0.24
	Y3	8387.3	0.0	8387.3	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.860 Co=0.326

Ai=2.278 Co=0.326

Ai=2.003 Co=0.326

Ai=1.825 Co=0.326

Ai=1.694 Co=0.326

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣW i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	合計	15962.9	0.0	15962.9	0.50	0.00	0.50	Ai＝1.588 Co＝0.326
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8207.2	0.0	8207.2	0.22	0.00	0.22	
	Y3	9419.5	0.0	9419.5	0.25	0.00	0.25	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17626.6	0.0	17626.6	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.498 Co＝0.326
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8691.4	0.0	8691.4	0.20	0.00	0.20	
	Y3	10474.8	0.0	10474.8	0.24	0.00	0.24	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19166.2	0.0	19166.2	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.418 Co＝0.326
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8959.8	0.0	8959.8	0.18	0.00	0.18	
	Y3	11595.9	0.0	11595.9	0.24	0.00	0.24	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20555.8	0.0	20555.8	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.347 Co＝0.326
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8828.2	0.0	8828.2	0.16	0.00	0.16	
	Y3	12989.6	0.0	12989.6	0.24	0.00	0.24	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21817.9	0.0	21817.9	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.281 Co＝0.326
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9107.5	0.0	9107.5	0.15	0.00	0.15	
	Y3	13833.6	0.0	13833.6	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22941.2	0.0	22941.2	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.219 Co＝0.326
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	8909.1	0.0	8909.1	0.14	0.00	0.14	
	Y3	15022.6	0.0	15022.6	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00		

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23931.7	0.0	23931.7	0.37	0.00	0.37
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9278.6	0.0	9278.6	0.13	0.00	0.13
	Y3	15511.6	0.0	15511.6	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24790.2	0.0	24790.2	0.35	0.00	0.35
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9063.8	0.0	9063.8	0.12	0.00	0.12
	Y3	16451.9	0.0	16451.9	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25515.7	0.0	25515.7	0.33	0.00	0.33
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11630.9	0.0	11630.9	0.14	0.00	0.14
	Y3	14483.9	0.0	14483.9	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26114.7	0.0	26114.7	0.31	0.00	0.31

Ai=1.161 Co=0.326

Ai=1.106 Co=0.326

Ai=1.052 Co=0.326

Ai=1.000 Co=0.326

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1905.8	1905.8	0.00	0.36	0.36
	X2	0.0	1026.5	1026.5	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	937.6	937.6	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	937.6	937.6	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1026.5	1026.5	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	1905.8	1905.8	0.00	0.36	0.36
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7740.0	7740.0	0.00	1.45	1.45
14F	X1	0.0	2466.7	2466.7	0.00	0.23	0.23
	X2	0.0	1882.8	1882.8	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1791.4	1791.4	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1791.4	1791.4	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1882.8	1882.8	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	2466.7	2466.7	0.00	0.23	0.23
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12281.9	12281.9	0.00	1.16	1.16
13F	X1	0.0	2974.1	2974.1	0.00	0.19	0.19
	X2	0.0	2604.4	2604.4	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2507.7	2507.7	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2507.7	2507.7	0.00	0.16	0.16

Ai=2.860 Co=0.526

Ai=2.278 Co=0.526

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X5	0.0	2604.4	2604.4	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2974.1	2974.1	0.00	0.19	0.19
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16172.3	16172.3	0.00	1.02	1.02
12F	X1	0.0	3364.8	3364.8	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	3287.2	3287.2	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3183.1	3183.1	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3183.1	3183.1	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3287.3	3287.3	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	3364.8	3364.8	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19670.2	19670.2	0.00	0.93	0.93
11F	X1	0.0	3582.3	3582.3	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	3976.0	3976.0	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3862.2	3862.2	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3862.2	3862.2	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3976.0	3976.0	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	3582.3	3582.3	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22841.1	22841.1	0.00	0.86	0.86
10F	X1	0.0	3762.4	3762.4	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	4625.0	4625.0	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4497.5	4497.5	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4497.5	4497.5	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	4625.0	4625.0	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3762.4	3762.4	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25769.9	25769.9	0.00	0.81	0.81
9F	X1	0.0	3945.1	3945.1	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	5215.4	5215.4	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	5067.3	5067.3	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	5067.3	5067.3	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	5215.5	5215.5	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3945.1	3945.1	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28455.8	28455.8	0.00	0.76	0.76
8F	X1	0.0	4115.6	4115.6	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	5759.8	5759.8	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	5595.2	5595.2	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	5595.2	5595.2	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	5759.8	5759.8	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	4115.6	4115.6	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30941.1	30941.1	0.00	0.72	0.72
7F	X1	0.0	4284.9	4284.9	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	6243.1	6243.1	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	6064.2	6064.2	0.00	0.12	0.12

Ai=2.003 Co=0.526

Ai=1.825 Co=0.526

Ai=1.694 Co=0.526

Ai=1.588 Co=0.526

Ai=1.498 Co=0.526

Ai=1.418 Co=0.526

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X4	0.0	6064.2	6064.2	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	6243.1	6243.1	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	4284.9	4284.9	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33184.4	33184.4	0.00	0.68	0.68
6F	X1	0.0	4413.4	4413.4	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6694.3	6694.3	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	6503.2	6503.2	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	6503.3	6503.3	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	6694.4	6694.4	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4413.4	4413.4	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35221.9	35221.9	0.00	0.65	0.65
5F	X1	0.0	4542.7	4542.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	7088.3	7088.3	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	6886.7	6886.7	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	6886.7	6886.7	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	7088.3	7088.3	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4542.7	4542.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37035.4	37035.4	0.00	0.62	0.62
4F	X1	0.0	4659.2	4659.2	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7435.2	7435.2	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	7222.7	7222.7	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	7222.7	7222.7	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	7435.3	7435.3	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4659.2	4659.2	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38634.4	38634.4	0.00	0.59	0.59
3F	X1	0.0	4769.4	4769.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7731.1	7731.1	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	7509.7	7509.7	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	7509.7	7509.7	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	7731.2	7731.2	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4769.3	4769.3	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40020.4	40020.4	0.00	0.56	0.56
2F	X1	0.0	4875.6	4875.6	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7976.3	7976.3	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	7743.8	7743.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	7743.8	7743.8	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7976.3	7976.3	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4875.6	4875.6	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	41191.5	41191.5	0.00	0.53	0.53
1F	X1	0.0	5212.3	5212.3	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	8069.3	8069.3	0.00	0.10	0.10

Ai=1.347 Co=0.526

Ai=1.281 Co=0.526

Ai=1.219 Co=0.526

Ai=1.161 Co=0.526

Ai=1.106 Co=0.526

Ai=1.052 Co=0.526

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X3	0.0	7797.5	7797.5	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	7798.0	7798.0	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	8069.5	8069.5	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	5212.0	5212.0	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	42158.7	42158.7	0.00	0.51	0.51

Ai=1.000 Co=0.526

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	2557.2	2557.2	0.00	0.48	0.48
	X2	0.0	929.9	929.9	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	761.0	761.0	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	761.0	761.0	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	929.9	929.9	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2557.2	2557.2	0.00	0.48	0.48
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8496.4	8496.4	0.00	1.59	1.59
14F	X1	0.0	3013.2	3013.2	0.00	0.28	0.28
	X2	0.0	1950.4	1950.4	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1777.4	1777.4	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1777.4	1777.4	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1950.4	1950.4	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	3013.2	3013.2	0.00	0.28	0.28
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13482.0	13482.0	0.00	1.27	1.27
13F	X1	0.0	3253.5	3253.5	0.00	0.20	0.20
	X2	0.0	2903.3	2903.3	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	2719.6	2719.6	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2719.6	2719.6	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	2903.3	2903.3	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	3253.5	3253.5	0.00	0.20	0.20
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17752.7	17752.7	0.00	1.12	1.12
12F	X1	0.0	3480.1	3480.1	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	3758.8	3758.8	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	3557.2	3557.2	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	3557.2	3557.2	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	3758.9	3758.9	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	3480.1	3480.1	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21592.3	21592.3	0.00	1.02	1.02
11F	X1	0.0	3707.8	3707.8	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	4527.9	4527.9	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	4300.8	4300.8	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	4300.8	4300.8	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	4528.0	4528.0	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	3707.8	3707.8	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.860 Co=0.577

Ai=2.278 Co=0.577

Ai=2.003 Co=0.577

Ai=1.825 Co=0.577

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25073.2	25073.2	0.00	0.94	0.94
10F	X1	0.0	3898.6	3898.6	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	5256.9	5256.9	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	4988.5	4988.5	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	4988.5	4988.5	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	5256.9	5256.9	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	3898.6	3898.6	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28288.1	28288.1	0.00	0.88	0.88
9F	X1	0.0	4085.4	4085.4	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	5940.6	5940.6	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	5592.2	5592.2	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	5592.2	5592.2	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	5940.6	5940.6	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	4085.4	4085.4	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31236.4	31236.4	0.00	0.83	0.83
8F	X1	0.0	4255.3	4255.3	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	6587.1	6587.1	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	6139.9	6139.9	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	6139.9	6139.9	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	6587.1	6587.1	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	4255.3	4255.3	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33964.7	33964.7	0.00	0.79	0.79
7F	X1	0.0	4432.2	4432.2	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	6948.7	6948.7	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	6832.7	6832.7	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	6832.7	6832.7	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	6948.7	6948.7	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	4432.2	4432.2	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36427.2	36427.2	0.00	0.75	0.75
6F	X1	0.0	4624.3	4624.3	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	7376.2	7376.2	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	7331.4	7331.4	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	7331.4	7331.4	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	7376.2	7376.2	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	4624.3	4624.3	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38663.7	38663.7	0.00	0.71	0.71
5F	X1	0.0	4825.7	4825.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	7774.2	7774.2	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	7727.3	7727.3	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	7727.4	7727.4	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	7774.2	7774.2	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.694 Co=0.577

Ai=1.588 Co=0.577

Ai=1.498 Co=0.577

Ai=1.418 Co=0.577

Ai=1.347 Co=0.577

Ai=1.281 Co=0.577

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40654.4	40654.4	0.00	0.68	0.68
4F	X1	0.0	4994.3	4994.3	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	8128.7	8128.7	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	8081.8	8081.8	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	8081.8	8081.8	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	8128.7	8128.7	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4994.4	4994.4	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	42409.7	42409.7	0.00	0.65	0.65
3F	X1	0.0	5083.5	5083.5	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	8463.4	8463.4	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	8418.6	8418.6	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	8418.6	8418.6	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	8463.4	8463.4	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	5083.6	5083.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	43931.2	43931.2	0.00	0.62	0.62
2F	X1	0.0	5200.5	5200.5	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	8724.3	8724.3	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	8683.6	8683.6	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	8683.6	8683.6	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	8724.3	8724.3	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	5200.5	5200.5	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	45216.7	45216.7	0.00	0.59	0.59
1F	X1	0.0	5452.7	5452.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	8869.3	8869.3	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	8817.1	8817.1	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	8817.1	8817.1	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	8869.9	8869.9	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	5452.3	5452.3	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	46278.3	46278.3	0.00	0.56	0.56

Ai=1.219 Co=0.577

Ai=1.161 Co=0.577

Ai=1.106 Co=0.577

Ai=1.052 Co=0.577

Ai=1.000 Co=0.577

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1891.7	0.0	1891.7	0.35	0.00	0.35
	Y3	2697.0	0.0	2697.0	0.51	0.00	0.51
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4588.7	0.0	4588.7	0.86	0.00	0.86
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.860 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	Y2	3292.8	0.0	3292.8	0.31	0.00	0.31
	Y3	3988.6	0.0	3988.6	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7281.4	0.0	7281.4	0.69	0.00	0.69
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4334.8	0.0	4334.8	0.27	0.00	0.27
	Y3	5253.1	0.0	5253.1	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9587.9	0.0	9587.9	0.60	0.00	0.60
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5203.7	0.0	5203.7	0.24	0.00	0.24
	Y3	6457.9	0.0	6457.9	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11661.7	0.0	11661.7	0.55	0.00	0.55
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6278.3	0.0	6278.3	0.24	0.00	0.24
	Y3	7263.3	0.0	7263.3	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13541.6	0.0	13541.6	0.51	0.00	0.51
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7298.0	0.0	7298.0	0.23	0.00	0.23
	Y3	7980.0	0.0	7980.0	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15277.9	0.0	15277.9	0.48	0.00	0.48
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7876.9	0.0	7876.9	0.21	0.00	0.21
	Y3	8993.3	0.0	8993.3	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16870.2	0.0	16870.2	0.45	0.00	0.45

Ai=2.278 Co=0.312

Ai=2.003 Co=0.312

Ai=1.825 Co=0.312

Ai=1.694 Co=0.312

Ai=1.588 Co=0.312

Ai=1.498 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8325.1	0.0	8325.1	0.19	0.00	0.19
	Y3	10018.6	0.0	10018.6	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18343.8	0.0	18343.8	0.43	0.00	0.43
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8623.6	0.0	8623.6	0.18	0.00	0.18
	Y3	11050.1	0.0	11050.1	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19673.7	0.0	19673.7	0.41	0.00	0.41
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8485.1	0.0	8485.1	0.16	0.00	0.16
	Y3	12396.5	0.0	12396.5	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20881.6	0.0	20881.6	0.39	0.00	0.39
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8656.7	0.0	8656.7	0.14	0.00	0.14
	Y3	13299.8	0.0	13299.8	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21956.5	0.0	21956.5	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8296.4	0.0	8296.4	0.13	0.00	0.13
	Y3	14608.3	0.0	14608.3	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22904.7	0.0	22904.7	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8324.1	0.0	8324.1	0.12	0.00	0.12
	Y3	15402.4	0.0	15402.4	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.418 Co=0.312

Ai=1.347 Co=0.312

Ai=1.281 Co=0.312

Ai=1.219 Co=0.312

Ai=1.161 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	合計	23726.5	0.0	23726.5	0.33	0.00	0.33
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8116.1	0.0	8116.1	0.11	0.00	0.11
	Y3	16304.7	0.0	16304.7	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24420.8	0.0	24420.8	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11946.2	0.0	11946.2	0.14	0.00	0.14
	Y3	13048.0	0.0	13048.0	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24994.1	0.0	24994.1	0.30	0.00	0.30

Ai=1.106 Co=0.312

Ai=1.052 Co=0.312

Ai=1.000 Co=0.312

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1891.7	0.0	1891.7	0.35	0.00	0.35
	Y3	2697.0	0.0	2697.0	0.51	0.00	0.51
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4588.7	0.0	4588.7	0.86	0.00	0.86
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3292.8	0.0	3292.8	0.31	0.00	0.31
	Y3	3988.6	0.0	3988.6	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7281.4	0.0	7281.4	0.69	0.00	0.69
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4334.8	0.0	4334.8	0.27	0.00	0.27
	Y3	5253.1	0.0	5253.1	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9587.9	0.0	9587.9	0.60	0.00	0.60
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5203.7	0.0	5203.7	0.24	0.00	0.24
	Y3	6457.9	0.0	6457.9	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.860 Co=0.312

Ai=2.278 Co=0.312

Ai=2.003 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11661.7	0.0	11661.7	0.55	0.00	0.55
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6278.3	0.0	6278.3	0.24	0.00	0.24
	Y3	7263.3	0.0	7263.3	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13541.6	0.0	13541.6	0.51	0.00	0.51
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7298.0	0.0	7298.0	0.23	0.00	0.23
	Y3	7980.0	0.0	7980.0	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15277.9	0.0	15277.9	0.48	0.00	0.48
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7876.9	0.0	7876.9	0.21	0.00	0.21
	Y3	8993.3	0.0	8993.3	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16870.2	0.0	16870.2	0.45	0.00	0.45
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8325.1	0.0	8325.1	0.19	0.00	0.19
	Y3	10018.6	0.0	10018.6	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18343.8	0.0	18343.8	0.43	0.00	0.43
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8623.6	0.0	8623.6	0.18	0.00	0.18
	Y3	11050.1	0.0	11050.1	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19673.7	0.0	19673.7	0.41	0.00	0.41
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8485.1	0.0	8485.1	0.16	0.00	0.16
	Y3	12396.5	0.0	12396.5	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.825 Co=0.312

Ai=1.694 Co=0.312

Ai=1.588 Co=0.312

Ai=1.498 Co=0.312

Ai=1.418 Co=0.312

Ai=1.347 Co=0.312

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20881.6	0.0	20881.6	0.39	0.00	0.39
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8656.7	0.0	8656.7	0.14	0.00	0.14
	Y3	13299.8	0.0	13299.8	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21956.5	0.0	21956.5	0.37	0.00	0.37
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8296.4	0.0	8296.4	0.13	0.00	0.13
	Y3	14608.3	0.0	14608.3	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22904.7	0.0	22904.7	0.35	0.00	0.35
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8324.1	0.0	8324.1	0.12	0.00	0.12
	Y3	15402.4	0.0	15402.4	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23726.5	0.0	23726.5	0.33	0.00	0.33
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8116.1	0.0	8116.1	0.11	0.00	0.11
	Y3	16304.7	0.0	16304.7	0.21	0.00	0.21
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24420.8	0.0	24420.8	0.32	0.00	0.32
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11946.2	0.0	11946.2	0.14	0.00	0.14
	Y3	13048.0	0.0	13048.0	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24994.1	0.0	24994.1	0.30	0.00	0.30

Ai=1.281 Co=0.312

Ai=1.219 Co=0.312

Ai=1.161 Co=0.312

Ai=1.106 Co=0.312

Ai=1.052 Co=0.312

Ai=1.000 Co=0.312

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1703.4	1703.4	0.00	0.32	0.32
	X2	0.0	1048.3	1048.3	0.00	0.20	0.20
	X3	0.0	977.7	977.7	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	977.7	977.7	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	1048.3	1048.3	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	1703.4	1703.4	0.00	0.32	0.32
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7458.8	7458.8	0.00	1.40	1.40
14F	X1	0.0	2235.5	2235.5	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	1877.2	1877.2	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1805.1	1805.1	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1805.1	1805.1	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1877.2	1877.2	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	2235.5	2235.5	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11835.6	11835.6	0.00	1.11	1.11
13F	X1	0.0	2703.0	2703.0	0.00	0.17	0.17
	X2	0.0	2582.5	2582.5	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2506.8	2506.8	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2506.8	2506.8	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2582.5	2582.5	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2703.0	2703.0	0.00	0.17	0.17
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15584.6	15584.6	0.00	0.98	0.98
12F	X1	0.0	3144.4	3144.4	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	3207.1	3207.1	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3126.2	3126.2	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3126.2	3126.2	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3207.1	3207.1	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	3144.4	3144.4	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18955.4	18955.4	0.00	0.89	0.89
11F	X1	0.0	3532.9	3532.9	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	3780.3	3780.3	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3692.4	3692.4	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3692.4	3692.4	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3780.3	3780.3	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3532.9	3532.9	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22011.1	22011.1	0.00	0.83	0.83
10F	X1	0.0	3706.8	3706.8	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	4404.1	4404.1	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4305.9	4305.9	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4305.9	4305.9	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4404.1	4404.1	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3706.8	3706.8	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.860 Co=0.507

Ai=2.278 Co=0.507

Ai=2.003 Co=0.507

Ai=1.825 Co=0.507

Ai=1.694 Co=0.507

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	合計	0.0	24833.4	24833.4	0.00	0.78	0.78
9F	X1	0.0	3886.9	3886.9	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4969.6	4969.6	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4854.3	4854.3	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4854.3	4854.3	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4969.6	4969.6	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3886.9	3886.9	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27421.7	27421.7	0.00	0.73	0.73
8F	X1	0.0	4056.7	4056.7	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5490.1	5490.1	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	5361.6	5361.6	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5361.6	5361.6	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5490.1	5490.1	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	4056.8	4056.8	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29816.8	29816.8	0.00	0.69	0.69
7F	X1	0.0	4226.3	4226.3	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5951.9	5951.9	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5811.1	5811.1	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5811.1	5811.1	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5951.9	5951.9	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4226.3	4226.3	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31978.6	31978.6	0.00	0.66	0.66
6F	X1	0.0	4354.9	4354.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6383.3	6383.3	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	6232.8	6232.8	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6232.8	6232.8	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6383.3	6383.3	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4354.9	4354.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33942.0	33942.0	0.00	0.63	0.63
5F	X1	0.0	4486.4	4486.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6758.8	6758.8	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6599.6	6599.6	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6599.7	6599.7	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6758.8	6758.8	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4486.4	4486.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35689.6	35689.6	0.00	0.60	0.60
4F	X1	0.0	4606.4	4606.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7088.5	7088.5	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6920.3	6920.3	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6920.3	6920.3	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	7088.6	7088.6	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4606.3	4606.3	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.588 Co=0.507

Ai=1.498 Co=0.507

Ai=1.418 Co=0.507

Ai=1.347 Co=0.507

Ai=1.281 Co=0.507

Ai=1.219 Co=0.507

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37230.5	37230.5	0.00	0.57	0.57
3F	X1	0.0	4720.9	4720.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7369.4	7369.4	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	7192.8	7192.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	7192.8	7192.8	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7369.4	7369.4	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4720.9	4720.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38566.1	38566.1	0.00	0.54	0.54
2F	X1	0.0	4832.3	4832.3	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7600.9	7600.9	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	7414.2	7414.2	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	7414.2	7414.2	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7600.9	7600.9	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4832.3	4832.3	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	39694.7	39694.7	0.00	0.51	0.51
1F	X1	0.0	5109.1	5109.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7714.5	7714.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	7489.6	7489.6	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	7489.7	7489.7	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	7714.6	7714.6	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	5109.1	5109.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40626.6	40626.6	0.00	0.49	0.49

Ai=1.161 Co=0.507

Ai=1.106 Co=0.507

Ai=1.052 Co=0.507

Ai=1.000 Co=0.507

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	2276.9	2276.9	0.00	0.43	0.43
	X2	0.0	976.2	976.2	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	848.7	848.7	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	848.7	848.7	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	976.2	976.2	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	2276.9	2276.9	0.00	0.43	0.43
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8203.6	8203.6	0.00	1.54	1.54
14F	X1	0.0	2893.5	2893.5	0.00	0.27	0.27
	X2	0.0	1872.4	1872.4	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	1743.0	1743.0	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	1743.0	1743.0	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	1872.4	1872.4	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	2893.5	2893.5	0.00	0.27	0.27
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13017.6	13017.6	0.00	1.23	1.23
13F	X1	0.0	3205.0	3205.0	0.00	0.20	0.20
	X2	0.0	2750.7	2750.7	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2614.9	2614.9	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2614.9	2614.9	0.00	0.16	0.16

Ai=2.860 Co=0.557

Ai=2.278 Co=0.557

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	X5	0.0	2750.7	2750.7	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	3205.0	3205.0	0.00	0.20	0.20
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17141.0	17141.0	0.00	1.08	1.08
12F	X1	0.0	3428.3	3428.3	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	3571.6	3571.6	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	3424.3	3424.3	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	3424.3	3424.3	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	3571.6	3571.6	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	3428.3	3428.3	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20848.4	20848.4	0.00	0.98	0.98
11F	X1	0.0	3653.0	3653.0	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	4307.6	4307.6	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	4144.1	4144.1	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	4144.1	4144.1	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	4307.6	4307.6	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	3653.0	3653.0	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
10F	合計	0.0	24209.3	24209.3	0.00	0.91	0.91
	X1	0.0	3841.0	3841.0	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	5002.6	5002.6	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	4813.1	4813.1	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	4813.1	4813.1	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	5002.6	5002.6	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	3841.0	3841.0	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
9F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27313.5	27313.5	0.00	0.85	0.85
	X1	0.0	4028.8	4028.8	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	5646.6	5646.6	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	5404.8	5404.8	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	5404.8	5404.8	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	5646.6	5646.6	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	4028.8	4028.8	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
8F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30160.3	30160.3	0.00	0.81	0.81
	X1	0.0	4201.3	4201.3	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	6249.9	6249.9	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	5946.1	5946.1	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	5946.1	5946.1	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	6249.9	6249.9	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	4201.3	4201.3	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32794.5	32794.5	0.00	0.76	0.76
	X1	0.0	4370.2	4370.2	0.00	0.09	0.09
7F	X2	0.0	6796.4	6796.4	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	6419.6	6419.6	0.00	0.13	0.13

Ai=2.003 Co=0.557

Ai=1.825 Co=0.557

Ai=1.694 Co=0.557

Ai=1.588 Co=0.557

Ai=1.498 Co=0.557

Ai=1.418 Co=0.557

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X4	0.0	6419.5	6419.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	6796.4	6796.4	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	4370.2	4370.2	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35172.2	35172.2	0.00	0.72	0.72
6F	X1	0.0	4504.9	4504.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	7241.1	7241.1	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	6919.8	6919.8	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	6919.8	6919.8	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	7241.1	7241.1	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	4504.9	4504.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37331.7	37331.7	0.00	0.69	0.69
5F	X1	0.0	4633.9	4633.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	7532.0	7532.0	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	7461.0	7461.0	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	7460.9	7460.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	7532.0	7532.0	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	4633.9	4633.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	39253.8	39253.8	0.00	0.66	0.66
4F	X1	0.0	4785.6	4785.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7861.7	7861.7	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	7827.0	7827.0	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	7827.0	7827.0	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	7861.7	7861.7	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4785.6	4785.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40948.6	40948.6	0.00	0.62	0.62
3F	X1	0.0	4867.7	4867.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	8187.8	8187.8	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	8153.3	8153.3	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	8153.3	8153.3	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	8187.8	8187.8	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4867.7	4867.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	42417.6	42417.6	0.00	0.59	0.59
2F	X1	0.0	4975.1	4975.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	8443.2	8443.2	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	8411.1	8411.1	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	8411.1	8411.1	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	8443.2	8443.2	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4975.1	4975.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	43658.9	43658.9	0.00	0.57	0.57
1F	X1	0.0	5198.1	5198.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	8644.4	8644.4	0.00	0.10	0.10

Ai=1.347 Co=0.557

Ai=1.281 Co=0.557

Ai=1.219 Co=0.557

Ai=1.161 Co=0.557

Ai=1.106 Co=0.557

Ai=1.052 Co=0.557

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X3	0.0	8499.5	8499.5	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	8499.5	8499.5	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	8644.4	8644.4	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	5198.1	5198.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	44683.9	44683.9	0.00	0.54	0.54

Ai=1.000 Co=0.557

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	4794.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4794.48		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	7607.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7607.88		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	10017.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10017.77		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	12184.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12184.50		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	14148.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14148.71		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	15962.90	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15962.90		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	17626.63	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17626.63		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	19166.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19166.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	20555.76	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20555.76		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	21817.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21817.84		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	22941.19	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22941.19		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	23931.68	100.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
4F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23931.68		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	24790.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24790.22		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	25515.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25515.65		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	26114.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26114.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	4794.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4794.47		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	7607.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7607.88		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	10017.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10017.77		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	12184.50	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12184.50		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	14148.71	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14148.71		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	15962.90	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15962.90		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	17626.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17626.62		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	19166.19	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19166.19		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	20555.76	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20555.76		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	21817.85	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21817.85		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	22941.19	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22941.19		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	23931.68	100.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
4F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23931.68		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	24790.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24790.22		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	25515.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25515.67		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	26114.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	26114.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		7740.01	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	7740.01		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		12281.86	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	12281.86		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		16172.29	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16172.29		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		19670.18	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	19670.18		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		22841.14	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22841.14		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		25769.87	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25769.87		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		28455.75	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28455.75		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		30941.15	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30941.15		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		33184.45	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33184.45		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		35221.89	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35221.89		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		37035.36	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	37035.36		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		38634.37	100.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
4F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	38634.37		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		40020.39	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	40020.39		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		41191.50	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	41191.50		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		42158.67	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	42158.67		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		8496.36	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	8496.36		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		13482.05	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	13482.05		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		17752.65	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17752.65		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		21592.35	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21592.35		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		25073.16	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25073.16		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		28288.09	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28288.09		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		31236.43	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31236.43		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		33964.71	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33964.71		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		36427.20	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36427.20		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		38663.74	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	38663.74		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		40654.43	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	40654.43		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		42409.70	100.00			

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
4F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	42409.70		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		43931.15	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	43931.15		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		45216.70	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	45216.70		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		46278.28	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	46278.28		WA	1.00	0.40

U-5.7 必要保有水平耐力

Ci	: 層せん断力係数	Fs	: 剛性率に応じた数値
ΣWi	: 層重量 (kN)	Fe	: 偏心率に応じた数値
Qud	: 各階の水平力 (kN)	Fes	: 形状係数
Qun	: 必要保有水平耐力 (kN)	Ds	: 構造特性係数
U	: 用途係数 (1.00)		
*	: Ds値の直接入力		
+	: Ds値の割増がされている		

X 方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.760	5333.2	14718.7	1.000	1.000	1.000	0.30	4415.6
14F	2.199	10622.7	23355.6	1.000	1.000	1.000	0.30	7006.7
13F	1.933	15912.2	30753.8	1.000	1.000	1.000	0.30	9226.1
12F	1.761	21240.7	37405.5	1.000	1.000	1.000	0.30	11221.6
11F	1.634	26574.7	43435.5	1.000	1.000	1.000	0.30	13030.6
10F	1.532	31987.7	49004.9	1.000	1.000	1.000	0.30	14701.5
9F	1.445	37441.5	54112.4	1.000	1.000	1.000	0.30	16233.7
8F	1.368	43003.5	58838.7	1.000	1.000	1.000	0.30	17651.6
7F	1.299	48565.4	63104.6	1.000	1.000	1.000	0.30	18931.4
6F	1.236	54203.7	66979.1	1.000	1.000	1.000	0.30	20093.7
5F	1.176	59863.2	70427.7	1.000	1.000	1.000	0.30	21128.3
4F	1.121	65566.3	73468.4	1.000	1.000	1.000	0.30	22040.5
3F	1.067	71320.6	76104.1	1.000	1.000	1.000	0.30	22831.2
2F	1.016	77126.5	78331.1	1.000	1.000	1.000	0.30	23499.3
1F	0.965	83078.0	80170.2	1.000	1.000	1.000	0.30	24051.1

X 方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.760	5333.2	14718.7	1.000	1.000	1.000	0.30	4415.6
14F	2.199	10622.7	23355.6	1.000	1.000	1.000	0.30	7006.7
13F	1.933	15912.2	30753.8	1.000	1.000	1.000	0.30	9226.1
12F	1.761	21240.7	37405.5	1.000	1.000	1.000	0.30	11221.6
11F	1.634	26574.7	43435.5	1.000	1.000	1.000	0.30	13030.6
10F	1.532	31987.7	49004.9	1.000	1.000	1.000	0.30	14701.5
9F	1.445	37441.5	54112.4	1.000	1.000	1.000	0.30	16233.7
8F	1.368	43003.5	58838.7	1.000	1.000	1.000	0.30	17651.6
7F	1.299	48565.4	63104.6	1.000	1.000	1.000	0.30	18931.4
6F	1.236	54203.7	66979.1	1.000	1.000	1.000	0.30	20093.7
5F	1.176	59863.2	70427.7	1.000	1.000	1.000	0.30	21128.3
4F	1.121	65566.3	73468.4	1.000	1.000	1.000	0.30	22040.5
3F	1.067	71320.6	76104.1	1.000	1.000	1.000	0.30	22831.2
2F	1.016	77126.5	78331.1	1.000	1.000	1.000	0.30	23499.3
1F	0.965	83078.0	80170.2	1.000	1.000	1.000	0.30	24051.1

Y 方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.760	5333.2	14718.7	1.000	1.000	1.000	0.40	5887.5
14F	2.199	10622.7	23355.6	1.000	1.000	1.000	0.40	9342.2
13F	1.933	15912.2	30753.8	1.000	1.000	1.000	0.40	12301.5
12F	1.761	21240.7	37405.5	1.000	1.000	1.000	0.40	14962.2
11F	1.634	26574.7	43435.5	1.000	1.000	1.000	0.40	17374.2
10F	1.532	31987.7	49004.9	1.000	1.000	1.000	0.40	19601.9
9F	1.445	37441.5	54112.4	1.000	1.000	1.000	0.40	21645.0
8F	1.368	43003.5	58838.7	1.000	1.000	1.000	0.40	23535.5
7F	1.299	48565.4	63104.6	1.000	1.000	1.000	0.40	25241.9
6F	1.236	54203.7	66979.1	1.000	1.000	1.000	0.40	26791.7
5F	1.176	59863.2	70427.7	1.000	1.000	1.000	0.40	28171.1
4F	1.121	65566.3	73468.4	1.000	1.000	1.000	0.40	29387.4
3F	1.067	71320.6	76104.1	1.000	1.000	1.000	0.40	30441.6
2F	1.016	77126.5	78331.1	1.000	1.000	1.000	0.40	31332.5
1F	0.965	83078.0	80170.2	1.000	1.000	1.000	0.40	32068.1

Y 方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.760	5333.2	14718.7	1.000	1.000	1.000	0.40	5887.5
14F	2.199	10622.7	23355.6	1.000	1.000	1.000	0.40	9342.2
13F	1.933	15912.2	30753.8	1.000	1.000	1.000	0.40	12301.5
12F	1.761	21240.7	37405.5	1.000	1.000	1.000	0.40	14962.2
11F	1.634	26574.7	43435.5	1.000	1.000	1.000	0.40	17374.2
10F	1.532	31987.7	49004.9	1.000	1.000	1.000	0.40	19601.9
9F	1.445	37441.5	54112.4	1.000	1.000	1.000	0.40	21645.0
8F	1.368	43003.5	58838.7	1.000	1.000	1.000	0.40	23535.5
7F	1.299	48565.4	63104.6	1.000	1.000	1.000	0.40	25241.9
6F	1.236	54203.7	66979.1	1.000	1.000	1.000	0.40	26791.7
5F	1.176	59863.2	70427.7	1.000	1.000	1.000	0.40	28171.1
4F	1.121	65566.3	73468.4	1.000	1.000	1.000	0.40	29387.4
3F	1.067	71320.6	76104.1	1.000	1.000	1.000	0.40	30441.6
2F	1.016	77126.5	78331.1	1.000	1.000	1.000	0.40	31332.5
1F	0.965	83078.0	80170.2	1.000	1.000	1.000	0.40	32068.1

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1891.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2697.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4588.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3988.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4334.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	Y3	5253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9587.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11661.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13541.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7297.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7979.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15277.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7876.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18343.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11050.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19673.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8485.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20881.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8656.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22904.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8324.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23726.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11946.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13047.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24994.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1891.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2697.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4588.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3988.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4334.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9587.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11661.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13541.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7297.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7979.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15277.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7876.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10018.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11050.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19673.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8485.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20881.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	Y2	8656.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13299.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21956.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22904.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8324.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23726.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11946.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13047.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1703.36	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1048.27	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	977.75	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	977.75	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1048.27	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1703.36	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7458.75	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2235.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1877.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1805.08	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1805.07	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1877.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2235.48	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11835.57	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2703.01	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2582.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2506.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2506.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2582.53	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2703.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15584.63	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3144.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3207.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3126.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3126.18	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3207.11	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3144.41	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18955.41	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3532.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3780.28	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3692.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3692.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3780.28	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3532.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22011.13	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3706.76	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4404.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4305.86	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4305.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4404.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3706.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24833.44	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3886.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4969.63	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4854.35	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4854.34	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4969.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3886.87	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27421.72	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4056.75	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5490.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5361.56	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5361.56	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5490.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4056.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29816.81	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4226.32	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5951.86	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5811.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5811.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5951.87	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4226.32	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31978.58	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4354.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6383.33	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6232.77	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6232.78	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6383.34	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4354.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33941.99	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4486.37	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6758.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6599.63	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6599.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6758.75	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4486.39	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35689.57	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4606.35	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7088.55	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6920.33	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6920.35	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7088.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4606.34	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37230.48	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4720.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7369.42	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7192.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7192.76	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7369.38	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4720.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38566.12	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4832.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.86	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7414.19	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7414.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.85	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4832.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39694.67	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5109.14	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7714.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7489.60	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7489.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7714.58	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5109.11	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40626.62	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2276.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	976.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	848.75	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	848.75	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	976.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2276.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8203.64	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2893.45	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1872.37	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1742.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1742.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1872.37	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2893.46	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13017.56	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3204.96	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2750.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2614.87	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2614.88	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2750.68	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17141.02	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3428.25	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3571.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3424.35	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3424.34	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3571.62	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3428.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20848.42	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3653.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4307.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4144.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4144.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4307.57	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3653.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24209.32	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3841.03	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5002.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4813.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4813.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5002.61	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3841.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27313.49	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4028.79	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5646.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5404.77	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5404.77	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5646.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4028.79	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30160.25	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4201.26	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6249.95	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5946.06	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5946.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6249.93	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4201.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32794.53	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4370.18	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6796.36	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6419.55	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6419.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6796.37	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4370.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35172.19	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4504.87	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7241.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6919.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6919.85	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7241.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4504.87	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37331.68	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4633.91	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7532.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7460.96	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7460.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7532.03	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4633.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39253.79	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4785.60	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7861.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7826.98	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7826.97	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7861.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4785.60	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40948.58	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4867.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8187.82	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8153.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8153.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8187.81	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4867.72	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	42417.62	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4975.15	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8443.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8411.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8411.11	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8443.18	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4975.14	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	43658.86	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5198.08	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8644.41	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8499.45	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8499.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8644.44	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5198.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	44683.91	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	14718.7	1.000	0.30	4415.6		4588.7	1.03
14F	23355.6	1.000	0.30	7006.7		7281.4	1.03
13F	30753.8	1.000	0.30	9226.1		9587.9	1.03
12F	37405.5	1.000	0.30	11221.6		11661.7	1.03
11F	43435.5	1.000	0.30	13030.6		13541.6	1.03
10F	49004.9	1.000	0.30	14701.5		15277.9	1.03
9F	54112.4	1.000	0.30	16233.7		16870.2	1.03
8F	58838.7	1.000	0.30	17651.6		18343.8	1.03
7F	63104.6	1.000	0.30	18931.4		19673.7	1.03
6F	66979.1	1.000	0.30	20093.7		20881.6	1.03
5F	70427.7	1.000	0.30	21128.3		21956.5	1.03
4F	73468.4	1.000	0.30	22040.5		22904.7	1.03
3F	76104.1	1.000	0.30	22831.2		23726.4	1.03
2F	78331.1	1.000	0.30	23499.3		24420.8	1.03
1F	80170.2	1.000	0.30	24051.1		24994.1	1.03

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	14718.7	1.000	0.30	4415.6		4588.7	1.03
14F	23355.6	1.000	0.30	7006.7		7281.4	1.03
13F	30753.8	1.000	0.30	9226.1		9587.9	1.03
12F	37405.5	1.000	0.30	11221.6		11661.7	1.03
11F	43435.5	1.000	0.30	13030.6		13541.6	1.03
10F	49004.9	1.000	0.30	14701.5		15277.9	1.03
9F	54112.4	1.000	0.30	16233.7		16870.2	1.03
8F	58838.7	1.000	0.30	17651.6		18343.8	1.03
7F	63104.6	1.000	0.30	18931.4		19673.7	1.03
6F	66979.1	1.000	0.30	20093.7		20881.6	1.03
5F	70427.7	1.000	0.30	21128.3		21956.5	1.03
4F	73468.4	1.000	0.30	22040.5		22904.7	1.03
3F	76104.1	1.000	0.30	22831.2		23726.5	1.03
2F	78331.1	1.000	0.30	23499.3		24420.8	1.03
1F	80170.2	1.000	0.30	24051.1		24994.1	1.03

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	14718.7	1.000	0.40	5887.5		7458.8	1.26
14F	23355.6	1.000	0.40	9342.2		11835.6	1.26
13F	30753.8	1.000	0.40	12301.5		15584.6	1.26
12F	37405.5	1.000	0.40	14962.2		18955.4	1.26
11F	43435.5	1.000	0.40	17374.2		22011.1	1.26

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	49004.9	1.000	0.40	19601.9		24833.4	1.26
9F	54112.4	1.000	0.40	21645.0		27421.7	1.26
8F	58838.7	1.000	0.40	23535.5		29816.8	1.26
7F	63104.6	1.000	0.40	25241.9		31978.6	1.26
6F	66979.1	1.000	0.40	26791.7		33942.0	1.26
5F	70427.7	1.000	0.40	28171.1		35689.6	1.26
4F	73468.4	1.000	0.40	29387.4		37230.5	1.26
3F	76104.1	1.000	0.40	30441.6		38566.1	1.26
2F	78331.1	1.000	0.40	31332.5		39694.7	1.26
1F	80170.2	1.000	0.40	32068.1		40626.6	1.26

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	14718.7	1.000	0.40	5887.5		8203.6	1.39
14F	23355.6	1.000	0.40	9342.2		13017.6	1.39
13F	30753.8	1.000	0.40	12301.5		17141.0	1.39
12F	37405.5	1.000	0.40	14962.2		20848.4	1.39
11F	43435.5	1.000	0.40	17374.2		24209.3	1.39
10F	49004.9	1.000	0.40	19601.9		27313.5	1.39
9F	54112.4	1.000	0.40	21645.0		30160.3	1.39
8F	58838.7	1.000	0.40	23535.5		32794.5	1.39
7F	63104.6	1.000	0.40	25241.9		35172.2	1.39
6F	66979.1	1.000	0.40	26791.7		37331.7	1.39
5F	70427.7	1.000	0.40	28171.1		39253.8	1.39
4F	73468.4	1.000	0.40	29387.4		40948.6	1.39
3F	76104.1	1.000	0.40	30441.6		42417.6	1.39
2F	78331.1	1.000	0.40	31332.5		43658.9	1.39
1F	80170.2	1.000	0.40	32068.1		44683.9	1.39

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：10F - 11F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：10F - 11F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）

保有耐力時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：12F - 13F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：11F - 12F）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q : 層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
 U : 層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
 ΔU : 層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
 ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
527	16F	4794.5	74.1234	5.0290	1/ 56
	15F	7607.9	69.0944	5.1572	1/ 54
	14F	10017.8	63.9373	5.3124	1/ 53
	13F	12184.5	58.6249	5.4490	1/ 51
	12F	14148.7	53.1759	5.5993	1/ 50
	11F	15962.9	47.5766	5.6036	1/ 50
	10F	17626.6	41.9729	5.5888	1/ 50

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
527	9F	19166.2	36.3842	5.5150	1/ 51
	8F	20555.8	30.8691	5.4323	1/ 52
	7F	21817.8	25.4368	5.1774	1/ 54
	6F	22941.2	20.2594	4.9069	1/ 57
	5F	23931.7	15.3525	4.5527	1/ 62
	4F	24790.2	10.7998	4.1346	1/ 68
	3F	25515.7	6.6651	3.6296	1/ 77
	2F	26114.7	3.0356	3.0356	1/ 110

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
527	16F	4794.5	74.1234	5.0291	1/ 56
	15F	7607.9	69.0944	5.1571	1/ 54
	14F	10017.8	63.9373	5.3125	1/ 53
	13F	12184.5	58.6248	5.4489	1/ 51
	12F	14148.7	53.1759	5.5993	1/ 50
	11F	15962.9	47.5766	5.6037	1/ 50
	10F	17626.6	41.9729	5.5888	1/ 50
	9F	19166.2	36.3842	5.5150	1/ 51
	8F	20555.8	30.8691	5.4323	1/ 52
	7F	21817.8	25.4368	5.1774	1/ 54
	6F	22941.2	20.2594	4.9070	1/ 57
	5F	23931.7	15.3525	4.5527	1/ 62
	4F	24790.2	10.7998	4.1346	1/ 68
	3F	25515.7	6.6651	3.6296	1/ 77
	2F	26114.7	3.0356	3.0356	1/ 110

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
495	16F	7740.0	83.5805	5.5286	1/ 51
	15F	12281.9	78.0519	5.5405	1/ 51
	14F	16172.3	72.5114	5.5486	1/ 50
	13F	19670.2	66.9628	5.5534	1/ 50
	12F	22841.1	61.4094	5.6038	1/ 50
	11F	25769.9	55.8056	5.5514	1/ 50
	10F	28455.7	50.2542	5.5429	1/ 51
	9F	30941.1	44.7113	5.5283	1/ 51
	8F	33184.4	39.1830	5.5546	1/ 51
	7F	35221.9	33.6285	5.4760	1/ 51
	6F	37035.4	28.1525	5.4395	1/ 51
	5F	38634.4	22.7130	5.3936	1/ 52
	4F	40020.4	17.3194	5.3398	1/ 52
	3F	41191.5	11.9796	5.2782	1/ 53
	2F	42158.7	6.7015	6.7015	1/ 50

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
492	16F	8496.4	83.4953	5.4941	1/ 51
	15F	13482.1	78.0012	5.5085	1/ 51
	14F	17752.7	72.4927	5.5209	1/ 51
	13F	21592.3	66.9718	5.5273	1/ 51
	12F	25073.2	61.4445	5.5789	1/ 51
	11F	28288.1	55.8656	5.5267	1/ 51
	10F	31236.4	50.3389	5.5182	1/ 51
	9F	33964.7	44.8206	5.5031	1/ 51
	8F	36427.2	39.3175	5.5312	1/ 51
	7F	38663.7	33.7863	5.4693	1/ 51
	6F	40654.4	28.3170	5.4588	1/ 51
	5F	42409.7	22.8582	5.4369	1/ 52

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
492	4F	43931. 1	17. 4213	5. 3820	1/ 52
	3F	45216. 7	12. 0393	5. 3327	1/ 53
	2F	46278. 3	6. 7067	6. 7067	1/ 50

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
420	16F	4588. 7	35. 7839	2. 1652	1/ 129
	15F	7281. 4	33. 6187	2. 2864	1/ 122
	14F	9587. 9	31. 3323	2. 4352	1/ 115
	13F	11661. 6	28. 8971	2. 5729	1/ 109
	12F	13541. 6	26. 3243	2. 7120	1/ 104
	11F	15277. 9	23. 6123	2. 7715	1/ 101
	10F	16870. 3	20. 8407	2. 8021	1/ 100
	9F	18343. 7	18. 0386	2. 7914	1/ 100
	8F	19673. 7	15. 2472	2. 7683	1/ 102
	7F	20881. 6	12. 4789	2. 6428	1/ 106
	6F	21956. 8	9. 8361	2. 4961	1/ 112
	5F	22904. 7	7. 3401	2. 2905	1/ 122
	4F	23726. 5	5. 0496	2. 0375	1/ 137
420	3F	24420. 8	3. 0121	1. 7130	1/ 163
	2F	24994. 1	1. 2991	1. 2991	1/ 258

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
420	16F	4588. 7	35. 7839	2. 1652	1/ 129
	15F	7281. 4	33. 6187	2. 2864	1/ 122
	14F	9587. 9	31. 3323	2. 4351	1/ 115
	13F	11661. 6	28. 8971	2. 5729	1/ 109
	12F	13541. 6	26. 3243	2. 7120	1/ 104
	11F	15277. 9	23. 6123	2. 7715	1/ 101
	10F	16870. 3	20. 8407	2. 8021	1/ 100
	9F	18343. 7	18. 0386	2. 7914	1/ 100
	8F	19673. 7	15. 2472	2. 7683	1/ 102
	7F	20881. 6	12. 4789	2. 6428	1/ 106
	6F	21956. 8	9. 8361	2. 4961	1/ 112
	5F	22904. 7	7. 3401	2. 2905	1/ 122
	4F	23726. 5	5. 0496	2. 0374	1/ 137
420	3F	24420. 8	3. 0121	1. 7130	1/ 163
	2F	24994. 1	1. 2991	1. 2991	1/ 258

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
236	16F	7458. 8	20. 1073	1. 3828	1/ 202
	15F	11835. 6	18. 7245	1. 3940	1/ 201
	14F	15584. 6	17. 3305	1. 4013	1/ 200
	13F	18955. 4	15. 9292	1. 4048	1/ 199
	12F	22011. 1	14. 5244	1. 4172	1/ 199
	11F	24833. 4	13. 1072	1. 4013	1/ 200
	10F	27421. 7	11. 7059	1. 3933	1/ 201
	9F	29816. 8	10. 3126	1. 3793	1/ 203
	8F	31978. 6	8. 9333	1. 3695	1/ 206
	7F	33942. 0	7. 5639	1. 3290	1/ 211
	6F	35689. 6	6. 2348	1. 2940	1/ 216
	5F	37230. 5	4. 9408	1. 2503	1/ 224
	4F	38566. 1	3. 6905	1. 1991	1/ 234
	3F	39694. 7	2. 4914	1. 1408	1/ 245
	2F	40626. 6	1. 3506	1. 3506	1/ 248

Y 方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
235	16F	8203. 6	20. 0221	1. 3723	1/ 204
	15F	13017. 6	18. 6497	1. 3847	1/ 202
	14F	17141. 0	17. 2650	1. 3948	1/ 201
	13F	20848. 4	15. 8702	1. 4014	1/ 200
	12F	24209. 3	14. 4688	1. 4162	1/ 199
	11F	27313. 5	13. 0526	1. 4009	1/ 200
	10F	30160. 3	11. 6517	1. 3930	1/ 201
	9F	32794. 5	10. 2588	1. 3788	1/ 203
	8F	35172. 2	8. 8800	1. 3680	1/ 207
	7F	37331. 7	7. 5120	1. 3261	1/ 211
	6F	39253. 8	6. 1859	1. 2902	1/ 217
	5F	40948. 6	4. 8957	1. 2584	1/ 223
	4F	42417. 6	3. 6373	1. 1960	1/ 234
	3F	43658. 9	2. 4413	1. 1369	1/ 246
	2F	44683. 9	1. 3044	1. 3044	1/ 257

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

- X 方向（正加力）最大荷重ステップ：527
- X 方向（負加力）最大荷重ステップ：527
- Y 方向（正加力）最大荷重ステップ：495
- Y 方向（負加力）最大荷重ステップ：492

保有水平耐力時

- X 方向（正加力）最大荷重ステップ：420
- X 方向（負加力）最大荷重ステップ：420
- Y 方向（正加力）最大荷重ステップ：236
- Y 方向（負加力）最大荷重ステップ：235

U-5. 11 R C柱はり接合部せん断耐力

- 柱はり接合部の設計用せん断力 $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Qcu)$ （はり降伏型）
- $Qd_{ju} = \alpha (Tu + Tu' - Qgu) \cdot D/Db$ （柱降伏型）
- ここに、 α ：応力割り増し係数で 1. 1 とする
- 柱はり接合部のせん断強度 $V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$

U-5. 11. 1 R C柱はり接合部（はり降伏型）

- gbL, gbR：左右のはり幅（cm）
- Mb, Mb'：左右のはり端モーメント（kN・m）
- lb, lb'：左右のはりのスパン長さ（cm）
- L, L'：左右のはりの内のり長さ（cm）
- hc, hc'：上下の階高（cm）
- Tu, Tu'：左右のはり端に生ずる引張力（kN）
- Qcu：上下柱のメカニズム時せん断力の平均値（kN）
- Qdju：柱はり接合部のせん断設計用せん断力（kN）
- cB, cD：柱はり接合部の柱断面寸法（cm）
- κ ：柱はり接合部の形状による係数
- Φ ：直交はりの有無による補正係数
- Fj：柱はり接合部のせん断強度の基準値（N/mm2）
- bj：柱はり接合部の有効幅（cm）
- Dj：柱せい（cm）
- Vju：柱はり接合部のせん断強度（kN）
- 種別：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段：直接入力、下段：（計算結果）として表記します）

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.3	533.9	OK	FA
			35.0	333.8	700.0	545.0	280.0	791.6				
			75.0	155.0	0.40	0.85	9.83	55.0	116.3	2136.7		
	X2	Fc36	35.0	526.9	700.0	545.0	0.0	1249.5	789.7	1376.6	OK	FA
			35.0	333.8	700.0	545.0	280.0	791.6				
			50.0	155.0	0.70	0.85	9.83	42.5	155.0	3852.5		
	X3	Fc36	35.0	526.9	700.0	545.0	0.0	1249.5	789.7	1376.6	OK	FA
			35.0	333.8	700.0	545.0	280.0	791.6				
			50.0	155.0	0.70	0.85	9.83	42.5	155.0	3852.5		
	X4	Fc36	35.0	526.9	700.0	545.0	0.0	1249.5	789.7	1376.6	OK	FA
			35.0	333.8	700.0	545.0	280.0	791.6				
			50.0	155.0	0.70	0.85	9.83	42.5	155.0	3852.5		
	X5	Fc36	35.0	526.9	700.0	545.0	0.0	1249.5	789.7	1376.6	OK	FA
			35.0	333.8	700.0	545.0	280.0	791.6				
			50.0	155.0	0.70	0.85	9.83	42.5	155.0	3852.5		
	X6	Fc36	35.0	526.9	700.0	545.0	0.0	1249.5	483.4	842.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	155.0	0.40	0.85	9.83	55.0	116.3	2136.7		
15F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	240.9	981.4	OK	FA
			45.0	525.2	700.0	545.0	280.0	1133.1				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	60.0	116.3	4079.1		
	X2	Fc36	45.0	804.4	700.0	545.0	280.0	1735.3	792.1	3349.9	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	545.0	280.0	2102.1				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X3	Fc36	45.0	974.3	700.0	545.0	280.0	2220.6	870.0	3798.0	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	545.0	280.0	2102.1				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X4	Fc36	45.0	974.3	700.0	545.0	280.0	2220.6	870.0	3798.0	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	545.0	280.0	2102.1				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X5	Fc36	45.0	974.3	700.0	545.0	280.0	2220.6	687.9	2932.5	OK	FA
			45.0	525.2	700.0	545.0	280.0	1133.1				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X6	Fc36	45.0	804.4	700.0	545.0	280.0	1735.3	369.0	1502.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	60.0	116.3	4079.1		
14F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	240.9	981.4	OK	FA
			45.0	525.2	700.0	545.0	280.0	1133.1				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	60.0	116.3	4079.1		
	X2	Fc36	45.0	804.4	700.0	545.0	280.0	1735.3	792.1	3349.9	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	545.0	280.0	2102.1				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X3	Fc36	45.0	974.3	700.0	545.0	280.0	2220.6	870.0	3798.0	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	545.0	280.0	2102.1				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X4	Fc36	45.0	974.3	700.0	545.0	280.0	2220.6	870.0	3798.0	OK	FA
			45.0	922.3	700.0	545.0	280.0	2102.1				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X5	Fc36	45.0	974.3	700.0	545.0	280.0	2220.6	687.9	2932.5	OK	FA
			45.0	525.2	700.0	545.0	280.0	1133.1				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X6	Fc36	45.0	804.4	700.0	545.0	280.0	1735.3	369.0	1502.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	60.0	116.3	4079.1		
13F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	497.3	2150.7	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	62.5	116.3	4249.0		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X2	Fc36	50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0	1018.7	4405.3	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X3	Fc36	50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0	1018.7	4405.3	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X4	Fc36	50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0	1018.7	4405.3	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X5	Fc36	50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0	1018.7	4405.3	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X6	Fc36	50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0	521.4	2254.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	62.5	116.3	4249.0		
12F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	495.1	2153.1	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	545.0	282.5	2452.5				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	62.5	116.3	4249.0		
	X2	Fc36	50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0	1014.2	4410.2	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	545.0	282.5	2452.5				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X3	Fc36	50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0	1014.2	4410.2	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	545.0	282.5	2452.5				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X4	Fc36	50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0	1014.2	4410.2	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	545.0	282.5	2452.5				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X5	Fc36	50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0	1014.2	4410.2	OK	FA
			50.0	1084.2	700.0	545.0	282.5	2452.5				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X6	Fc36	50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0	519.1	2257.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	62.5	116.3	4249.0		
11F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	495.1	2153.1	OK	FA
			55.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	65.0	116.3	4419.0		
	X2	Fc36	55.0	1136.6	700.0	545.0	282.5	2571.0	1267.7	5149.7	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	55.0	155.0	7122.2		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	282.5	3496.8	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	55.0	155.0	7122.2		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	282.5	3496.8	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	55.0	155.0	7122.2		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	282.5	3496.8	1270.0	5147.1	OK	FA
			55.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	55.0	155.0	7122.2		
	X6	Fc36	55.0	1136.6	700.0	545.0	282.5	2571.0	519.1	2257.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	65.0	116.3	4419.0		
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	497.3	2150.7	OK	FA
			55.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	65.0	116.3	4419.0		
	X2	Fc36	55.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0	1273.4	5143.5	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	62.5	155.0	8093.4		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1275.7	5140.9	OK	FA
			55.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	62.5	155.0	8093.4		
	X6	Fc36	55.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0	521.4	2254.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	65.0	116.3	4419.0		
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	752.0	2888.9	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	778.4	2990.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	748.6	2892.6	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	282.5	3378.3				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	282.5	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	282.5	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	282.5	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	282.5	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	774.9	2994.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	748.6	2892.6	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	282.5	3496.8	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	282.5	3496.8	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	282.5	3496.8	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	282.5	3496.8	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	282.5	3496.8	774.9	2994.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	752.0	2888.9	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	778.4	2990.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	752.0	2888.9	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	778.4	2990.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	752.0	2888.9	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8	778.4	2990.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	586.2	2142.2	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1	1364.6	4986.5	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1	1364.6	4986.5	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1	1364.6	4986.5	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1	1364.6	4986.5	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1	778.4	2844.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	533.8	2199.9	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	545.0	335.0	2533.7				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1	1242.5	5120.7	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	545.0	335.0	2533.7				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1	1242.5	5120.7	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	545.0	335.0	2533.7				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1	1242.5	5120.7	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	545.0	335.0	2533.7				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1	1242.5	5120.7	OK	FA
			65.0	1278.0	700.0	545.0	335.0	2533.7				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1	708.7	2920.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	335.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	444.6	757.5	OK	FA
			40.0	475.7	700.0	535.0	280.0	1133.1				
			75.0	165.0	0.40	0.85	9.83	57.5	123.8	2377.9		
	X2	Fc36	40.0	724.8	700.0	535.0	0.0	1726.6	1121.9	1911.6	OK	FA
			40.0	475.7	700.0	535.0	280.0	1133.1				
			60.0	165.0	0.70	0.85	9.83	50.0	165.0	4824.7		
	X3	Fc36	40.0	724.8	700.0	535.0	0.0	1726.6	1121.9	1911.6	OK	FA
			40.0	475.7	700.0	535.0	280.0	1133.1				
			60.0	165.0	0.70	0.85	9.83	50.0	165.0	4824.7		
	X4	Fc36	40.0	724.8	700.0	535.0	0.0	1726.6	1121.9	1911.6	OK	FA
			40.0	475.7	700.0	535.0	280.0	1133.1				
			60.0	165.0	0.70	0.85	9.83	50.0	165.0	4824.7		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X5	Fc36	40.0	724.8	700.0	535.0	0.0	1726.6	1121.9	1911.6	OK	FA
			40.0	475.7	700.0	535.0	280.0	1133.1				
			60.0	165.0	0.70	0.85	9.83	50.0	165.0	4824.7		
	X6	Fc36	40.0	724.8	700.0	535.0	0.0	1726.6	677.4	1154.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	165.0	0.40	0.85	9.83	57.5	123.8	2377.9		
15F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	474.1	1971.4	OK	FA
			55.0	1014.6	700.0	535.0	280.0	2266.3				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
	X2	Fc36	55.0	1067.6	700.0	535.0	280.0	2384.8	926.6	4096.9	OK	FA
			55.0	915.4	700.0	535.0	280.0	2266.3				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X3	Fc36	55.0	963.3	700.0	535.0	280.0	2384.8	877.9	4150.5	OK	FA
			55.0	915.4	700.0	535.0	280.0	2266.3				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X4	Fc36	55.0	963.3	700.0	535.0	280.0	2384.8	877.9	4150.5	OK	FA
			55.0	915.4	700.0	535.0	280.0	2266.3				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X5	Fc36	55.0	963.3	700.0	535.0	280.0	2384.8	924.2	4099.6	OK	FA
			55.0	1014.6	700.0	535.0	280.0	2266.3				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X6	Fc36	55.0	1067.6	700.0	535.0	280.0	2384.8	498.9	2074.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
14F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	474.1	1971.4	OK	FA
			55.0	1014.6	700.0	535.0	280.0	2266.3				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
	X2	Fc36	55.0	1067.6	700.0	535.0	280.0	2384.8	926.6	4096.9	OK	FA
			55.0	915.4	700.0	535.0	280.0	2266.3				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X3	Fc36	55.0	963.3	700.0	535.0	280.0	2384.8	877.9	4150.5	OK	FA
			55.0	915.4	700.0	535.0	280.0	2266.3				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X4	Fc36	55.0	963.3	700.0	535.0	280.0	2384.8	877.9	4150.5	OK	FA
			55.0	915.4	700.0	535.0	280.0	2266.3				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X5	Fc36	55.0	963.3	700.0	535.0	280.0	2384.8	924.2	4099.6	OK	FA
			55.0	1014.6	700.0	535.0	280.0	2266.3				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X6	Fc36	55.0	1067.6	700.0	535.0	280.0	2384.8	498.9	2074.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
13F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	506.6	2140.4	OK	FA
			55.0	1084.2	700.0	535.0	280.0	2452.5				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
	X2	Fc36	55.0	1136.6	700.0	535.0	280.0	2571.0	1197.6	4762.3	OK	FA
			55.0	1426.3	700.0	535.0	280.0	2956.0				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X3	Fc36	55.0	1483.5	700.0	535.0	280.0	3074.5	1359.7	5137.8	OK	FA
			55.0	1426.3	700.0	535.0	280.0	2956.0				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X4	Fc36	55.0	1483.5	700.0	535.0	280.0	3074.5	1359.7	5137.8	OK	FA
			55.0	1426.3	700.0	535.0	280.0	2956.0				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X5	Fc36	55.0	1483.5	700.0	535.0	280.0	3074.5	1199.9	4759.8	OK	FA
			55.0	1084.2	700.0	535.0	280.0	2452.5				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X6	Fc36	55.0	1136.6	700.0	535.0	280.0	2571.0	531.1	2243.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
12F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	504.4	2142.9	OK	FA
			55.0	1084.2	700.0	535.0	282.5	2452.5				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
	X2	Fc36	55.0	1136.6	700.0	535.0	280.0	2571.0	1192.3	4768.1	OK	FA
			55.0	1426.3	700.0	535.0	282.5	2956.0				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X3	Fc36	55.0	1483.5	700.0	535.0	280.0	3074.5	1353.7	5144.5	OK	FA
			55.0	1426.3	700.0	535.0	282.5	2956.0				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X4	Fc36	55.0	1483.5	700.0	535.0	280.0	3074.5	1353.7	5144.5	OK	FA
			55.0	1426.3	700.0	535.0	282.5	2956.0				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X5	Fc36	55.0	1483.5	700.0	535.0	280.0	3074.5	1194.5	4765.7	OK	FA
			55.0	1084.2	700.0	535.0	282.5	2452.5				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X6	Fc36	55.0	1136.6	700.0	535.0	280.0	2571.0	528.8	2246.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
11F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	603.4	2587.9	OK	FA
			55.0	1297.0	700.0	535.0	280.0	2956.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
	X2	Fc36	55.0	1349.0	700.0	535.0	282.5	3074.5	1390.2	5568.8	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	62.5	165.0	8615.6		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	535.0	282.5	3496.8	1552.0	5855.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	65.0	165.0	8960.2		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	535.0	282.5	3496.8	1552.0	5855.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	65.0	165.0	8960.2		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	535.0	282.5	3496.8	1392.8	5566.0	OK	FA
			55.0	1297.0	700.0	535.0	280.0	2956.0				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	62.5	165.0	8615.6		
	X6	Fc36	55.0	1349.0	700.0	535.0	282.5	3074.5	627.6	2691.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
10F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	606.1	2584.9	OK	FA
			55.0	1297.0	700.0	535.0	280.0	2956.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
	X2	Fc36	55.0	1349.0	700.0	535.0	280.0	3074.5	1396.4	5562.0	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	67.5	165.0	9304.8		
	X3	Fc36	65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8	1558.9	5847.7	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	70.0	165.0	9649.5		
	X4	Fc36	65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8	1558.9	5847.7	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	70.0	165.0	9649.5		
	X5	Fc36	65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8	1399.0	5559.1	OK	FA
			55.0	1297.0	700.0	535.0	280.0	2956.0				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	67.5	165.0	9304.8		
	X6	Fc36	55.0	1349.0	700.0	535.0	280.0	3074.5	630.4	2688.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	766.0	2873.5	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	70.0	123.8	5066.0		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8	1781.9	6313.0	OK	FA
			70.0	2116.4	700.0	535.0	280.0	4024.3				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	71.3	165.0	9821.8		
	X3	Fc36	70.0	2178.8	700.0	535.0	280.0	4142.8	2007.1	6775.9	OK	FA
			70.0	2116.4	700.0	535.0	280.0	4024.3				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	72.5	165.0	9994.1		
	X4	Fc36	70.0	2178.8	700.0	535.0	280.0	4142.8	2007.1	6775.9	OK	FA
			70.0	2116.4	700.0	535.0	280.0	4024.3				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	72.5	165.0	9994.1		
	X5	Fc36	70.0	2178.8	700.0	535.0	280.0	4142.8	1784.1	6310.6	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	71.3	165.0	9821.8		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8	792.9	2974.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	70.0	123.8	5066.0		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	762.6	2877.2	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	535.0	282.5	3378.3				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	70.0	123.8	5066.0		
	X2	Fc36	65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8	1774.0	6321.8	OK	FA
			70.0	2116.4	700.0	535.0	282.5	4024.3				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	71.3	165.0	9821.8		
	X3	Fc36	70.0	2178.8	700.0	535.0	280.0	4142.8	1998.2	6785.7	OK	FA
			70.0	2116.4	700.0	535.0	282.5	4024.3				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	72.5	165.0	9994.1		
	X4	Fc36	70.0	2178.8	700.0	535.0	280.0	4142.8	1998.2	6785.7	OK	FA
			70.0	2116.4	700.0	535.0	282.5	4024.3				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	72.5	165.0	9994.1		
	X5	Fc36	70.0	2178.8	700.0	535.0	280.0	4142.8	1776.2	6319.3	OK	FA
			65.0	1639.3	700.0	535.0	282.5	3378.3				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	71.3	165.0	9821.8		
	X6	Fc36	65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8	789.4	2978.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	70.0	123.8	5066.0		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	1066.5	3253.5	OK	FA
			75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
	X2	Fc36	75.0	2360.0	700.0	535.0	282.5	4142.8	2164.4	6602.9	OK	FA
			75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X3	Fc36	75.0	2360.0	700.0	535.0	282.5	4142.8	2164.4	6602.9	OK	FA
			75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X4	Fc36	75.0	2360.0	700.0	535.0	282.5	4142.8	2164.4	6602.9	OK	FA
			75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X5	Fc36	75.0	2360.0	700.0	535.0	282.5	4142.8	2164.4	6602.9	OK	FA
			75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X6	Fc36	75.0	2360.0	700.0	535.0	282.5	4142.8	1097.9	3349.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1071.3	3248.3	OK	FA
			75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X2	Fc36	75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8	2174.1	6592.3	OK	FA
			75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X3	Fc36	75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8	2174.1	6592.3	OK	FA
			75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X4	Fc36	75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8	2174.1	6592.3	OK	FA
			75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X5	Fc36	75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8	2174.1	6592.3	OK	FA
			75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X6	Fc36	75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8	1102.8	3343.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1302.6	3547.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
	X2	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	82.5	165.0	11372.6		
	X3	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	82.5	165.0	11372.6		
	X4	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	82.5	165.0	11372.6		
	X5	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	82.5	165.0	11372.6		
	X6	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	1336.7	3640.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1302.6	3547.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
	X2	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X3	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X4	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X5	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X6	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	1336.7	3640.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1302.6	3547.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
	X2	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X3	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X4	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X5	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X6	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	1336.7	3640.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	1186.1	3675.3	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	335.0	4527.3				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
	X2	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2403.3	7446.8	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	335.0	4527.3				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X3	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2403.3	7446.8	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	335.0	4527.3				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X4	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2403.3	7446.8	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	335.0	4527.3				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X5	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	2403.3	7446.8	OK	FA
			80.0	2787.6	700.0	535.0	335.0	4527.3				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X6	Fc36	80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8	1217.2	3771.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	335.0	0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	483.4	842.7	OK	FA
			35.0	526.9	700.0	545.0	280.0	1249.5				
			75.0	155.0	0.40	0.85	9.83	55.0	116.3	2136.7		
	X2	Fc36	35.0	333.8	700.0	545.0	0.0	791.6	789.7	1376.6	OK	FA
			35.0	526.9	700.0	545.0	280.0	1249.5				
			50.0	155.0	0.70	0.85	9.83	42.5	155.0	3852.5		
	X3	Fc36	35.0	333.8	700.0	545.0	0.0	791.6	789.7	1376.6	OK	FA
			35.0	526.9	700.0	545.0	280.0	1249.5				
			50.0	155.0	0.70	0.85	9.83	42.5	155.0	3852.5		
	X4	Fc36	35.0	333.8	700.0	545.0	0.0	791.6	789.7	1376.6	OK	FA
			35.0	526.9	700.0	545.0	280.0	1249.5				
			50.0	155.0	0.70	0.85	9.83	42.5	155.0	3852.5		
	X5	Fc36	35.0	333.8	700.0	545.0	0.0	791.6	789.7	1376.6	OK	FA
			35.0	526.9	700.0	545.0	280.0	1249.5				
			50.0	155.0	0.70	0.85	9.83	42.5	155.0	3852.5		
	X6	Fc36	35.0	333.8	700.0	545.0	0.0	791.6	306.3	533.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	155.0	0.40	0.85	9.83	55.0	116.3	2136.7		
15F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	369.0	1502.9	OK	FA
			45.0	804.4	700.0	545.0	280.0	1735.3				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	60.0	116.3	4079.1		
	X2	Fc36	45.0	525.2	700.0	545.0	280.0	1133.1	687.9	2932.5	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	545.0	280.0	2220.6				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
15F	X3	Fc36	45.0	922.3	700.0	545.0	280.0	2102.1	870.0	3798.0	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	545.0	280.0	2220.6				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X4	Fc36	45.0	922.3	700.0	545.0	280.0	2102.1	870.0	3798.0	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	545.0	280.0	2220.6				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X5	Fc36	45.0	922.3	700.0	545.0	280.0	2102.1	792.1	3349.9	OK	FA
			45.0	804.4	700.0	545.0	280.0	1735.3				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X6	Fc36	45.0	525.2	700.0	545.0	280.0	1133.1	240.9	981.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	60.0	116.3	4079.1		
14F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	369.0	1502.9	OK	FA
			45.0	804.4	700.0	545.0	280.0	1735.3				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	60.0	116.3	4079.1		
	X2	Fc36	45.0	525.2	700.0	545.0	280.0	1133.1	687.9	2932.5	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	545.0	280.0	2220.6				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X3	Fc36	45.0	922.3	700.0	545.0	280.0	2102.1	870.0	3798.0	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	545.0	280.0	2220.6				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X4	Fc36	45.0	922.3	700.0	545.0	280.0	2102.1	870.0	3798.0	OK	FA
			45.0	974.3	700.0	545.0	280.0	2220.6				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X5	Fc36	45.0	922.3	700.0	545.0	280.0	2102.1	792.1	3349.9	OK	FA
			45.0	804.4	700.0	545.0	280.0	1735.3				
			50.0	155.0	1.00	0.85	9.83	47.5	155.0	6151.0		
	X6	Fc36	45.0	525.2	700.0	545.0	280.0	1133.1	240.9	981.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	60.0	116.3	4079.1		
13F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	521.4	2254.6	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	62.5	116.3	4249.0		
	X2	Fc36	50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5	1018.7	4405.3	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X3	Fc36	50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5	1018.7	4405.3	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X4	Fc36	50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5	1018.7	4405.3	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X5	Fc36	50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5	1018.7	4405.3	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X6	Fc36	50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5	497.3	2150.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	62.5	116.3	4249.0		
12F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	519.1	2257.1	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	545.0	282.5	2571.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	62.5	116.3	4249.0		
	X2	Fc36	50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5	1014.2	4410.2	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	545.0	282.5	2571.0				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X3	Fc36	50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5	1014.2	4410.2	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	545.0	282.5	2571.0				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X4	Fc36	50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5	1014.2	4410.2	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	545.0	282.5	2571.0				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X5	Fc36	50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5	1014.2	4410.2	OK	FA
			50.0	1136.6	700.0	545.0	282.5	2571.0				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	52.5	155.0	6798.5		
	X6	Fc36	50.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5	495.1	2153.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	62.5	116.3	4249.0		
11F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	519.1	2257.1	OK	FA
			55.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	65.0	116.3	4419.0		
	X2	Fc36	55.0	1084.2	700.0	545.0	282.5	2452.5	1270.0	5147.1	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	55.0	155.0	7122.2		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	282.5	3378.3	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	55.0	155.0	7122.2		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	282.5	3378.3	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	55.0	155.0	7122.2		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	282.5	3378.3	1267.7	5149.7	OK	FA
			55.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0				
			55.0	155.0	1.00	0.85	9.83	55.0	155.0	7122.2		
	X6	Fc36	55.0	1084.2	700.0	545.0	282.5	2452.5	495.1	2153.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	65.0	116.3	4419.0		
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	521.4	2254.6	OK	FA
			55.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	65.0	116.3	4419.0		
	X2	Fc36	55.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5	1275.7	5140.9	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	62.5	155.0	8093.4		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1273.4	5143.5	OK	FA
			55.0	1136.6	700.0	545.0	280.0	2571.0				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	62.5	155.0	8093.4		
	X6	Fc36	55.0	1084.2	700.0	545.0	280.0	2452.5	497.3	2150.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	65.0	116.3	4419.0		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	778.4	2990.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	752.0	2888.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	774.9	2994.0	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	282.5	3496.8				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	282.5	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	282.5	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	282.5	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	282.5	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	748.6	2892.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	774.9	2994.0	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	282.5	3378.3	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	282.5	3378.3	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	282.5	3378.3	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	282.5	3378.3	1523.5	5886.6	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	282.5	3378.3	748.6	2892.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	778.4	2990.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	752.0	2888.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	778.4	2990.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			65.0	155.0	1.00	0.85	9.83	65.0	155.0	8417.2		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	752.0	2888.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	778.4	2990.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	1530.3	5879.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3496.8				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	545.0	280.0	3378.3	752.0	2888.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	778.4	2844.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7	1364.6	4986.5	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X3	Fc36	65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7	1364.6	4986.5	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X4	Fc36	65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7	1364.6	4986.5	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X5	Fc36	65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7	1364.6	4986.5	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	280.0	3364.1				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X6	Fc36	65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7	586.2	2142.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	708.7	2920.8	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	335.0	3364.1				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		
	X2	Fc36	65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7	1242.5	5120.7	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	335.0	3364.1				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X3	Fc36	65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7	1242.5	5120.7	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	335.0	3364.1				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X4	Fc36	65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7	1242.5	5120.7	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	335.0	3364.1				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X5	Fc36	65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7	1242.5	5120.7	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	545.0	335.0	3364.1				
			75.0	155.0	1.00	0.85	9.83	70.0	155.0	9064.6		
	X6	Fc36	65.0	1278.0	700.0	545.0	280.0	2533.7	533.8	2199.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	335.0	-0.0				
			75.0	155.0	0.70	0.85	9.83	70.0	116.3	4758.9		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	677.4	1154.2	OK	FA
			40.0	724.8	700.0	535.0	280.0	1726.6				
			75.0	165.0	0.40	0.85	9.83	57.5	123.8	2377.9		
	X2	Fc36	40.0	475.7	700.0	535.0	0.0	1133.1	1121.9	1911.6	OK	FA
			40.0	724.8	700.0	535.0	280.0	1726.6				
			60.0	165.0	0.70	0.85	9.83	50.0	165.0	4824.7		
	X3	Fc36	40.0	475.7	700.0	535.0	0.0	1133.1	1121.9	1911.6	OK	FA
			40.0	724.8	700.0	535.0	280.0	1726.6				
			60.0	165.0	0.70	0.85	9.83	50.0	165.0	4824.7		
	X4	Fc36	40.0	475.7	700.0	535.0	0.0	1133.1	1121.9	1911.6	OK	FA
			40.0	724.8	700.0	535.0	280.0	1726.6				
			60.0	165.0	0.70	0.85	9.83	50.0	165.0	4824.7		
	X5	Fc36	40.0	475.7	700.0	535.0	0.0	1133.1	1121.9	1911.6	OK	FA
			40.0	724.8	700.0	535.0	280.0	1726.6				
			60.0	165.0	0.70	0.85	9.83	50.0	165.0	4824.7		
	X6	Fc36	40.0	475.7	700.0	535.0	0.0	1133.1	444.6	757.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	165.0	0.40	0.85	9.83	57.5	123.8	2377.9		
15F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	498.9	2074.5	OK	FA
			55.0	1067.6	700.0	535.0	280.0	2384.8				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
	X2	Fc36	55.0	1014.6	700.0	535.0	280.0	2266.3	924.2	4099.6	OK	FA
			55.0	963.3	700.0	535.0	280.0	2384.8				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X3	Fc36	55.0	915.4	700.0	535.0	280.0	2266.3	877.9	4150.5	OK	FA
			55.0	963.3	700.0	535.0	280.0	2384.8				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X4	Fc36	55.0	915.4	700.0	535.0	280.0	2266.3	877.9	4150.5	OK	FA
			55.0	963.3	700.0	535.0	280.0	2384.8				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X5	Fc36	55.0	915.4	700.0	535.0	280.0	2266.3	926.6	4096.9	OK	FA
			55.0	1067.6	700.0	535.0	280.0	2384.8				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X6	Fc36	55.0	1014.6	700.0	535.0	280.0	2266.3	474.1	1971.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	498.9	2074.5	OK	FA
			55.0	1067.6	700.0	535.0	280.0	2384.8				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
	X2	Fc36	55.0	1014.6	700.0	535.0	280.0	2266.3	924.2	4099.6	OK	FA
			55.0	963.3	700.0	535.0	280.0	2384.8				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X3	Fc36	55.0	915.4	700.0	535.0	280.0	2266.3	877.9	4150.5	OK	FA
			55.0	963.3	700.0	535.0	280.0	2384.8				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X4	Fc36	55.0	915.4	700.0	535.0	280.0	2266.3	877.9	4150.5	OK	FA
			55.0	963.3	700.0	535.0	280.0	2384.8				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X5	Fc36	55.0	915.4	700.0	535.0	280.0	2266.3	926.6	4096.9	OK	FA
			55.0	1067.6	700.0	535.0	280.0	2384.8				
			60.0	165.0	1.00	0.85	9.83	57.5	165.0	7926.3		
	X6	Fc36	55.0	1014.6	700.0	535.0	280.0	2266.3	474.1	1971.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
13F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	531.1	2243.9	OK	FA
			55.0	1136.6	700.0	535.0	280.0	2571.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
	X2	Fc36	55.0	1084.2	700.0	535.0	280.0	2452.5	1199.9	4759.8	OK	FA
			55.0	1483.5	700.0	535.0	280.0	3074.5				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X3	Fc36	55.0	1426.3	700.0	535.0	280.0	2956.0	1359.7	5137.8	OK	FA
			55.0	1483.5	700.0	535.0	280.0	3074.5				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X4	Fc36	55.0	1426.3	700.0	535.0	280.0	2956.0	1359.7	5137.8	OK	FA
			55.0	1483.5	700.0	535.0	280.0	3074.5				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X5	Fc36	55.0	1426.3	700.0	535.0	280.0	2956.0	1197.6	4762.3	OK	FA
			55.0	1136.6	700.0	535.0	280.0	2571.0				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X6	Fc36	55.0	1084.2	700.0	535.0	280.0	2452.5	506.6	2140.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
12F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	528.8	2246.5	OK	FA
			55.0	1136.6	700.0	535.0	282.5	2571.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
	X2	Fc36	55.0	1084.2	700.0	535.0	280.0	2452.5	1194.5	4765.7	OK	FA
			55.0	1483.5	700.0	535.0	282.5	3074.5				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X3	Fc36	55.0	1426.3	700.0	535.0	280.0	2956.0	1353.7	5144.5	OK	FA
			55.0	1483.5	700.0	535.0	282.5	3074.5				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X4	Fc36	55.0	1426.3	700.0	535.0	280.0	2956.0	1353.7	5144.5	OK	FA
			55.0	1483.5	700.0	535.0	282.5	3074.5				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X5	Fc36	55.0	1426.3	700.0	535.0	280.0	2956.0	1192.3	4768.1	OK	FA
			55.0	1136.6	700.0	535.0	282.5	2571.0				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	60.0	165.0	8271.0		
	X6	Fc36	55.0	1084.2	700.0	535.0	280.0	2452.5	504.4	2142.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
11F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	627.6	2691.6	OK	FA
			55.0	1349.0	700.0	535.0	280.0	3074.5				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X2	Fc36	55.0	1297.0	700.0	535.0	282.5	2956.0	1392.8	5566.0	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	62.5	165.0	8615.6		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	535.0	282.5	3378.3	1552.0	5855.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	65.0	165.0	8960.2		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	535.0	282.5	3378.3	1552.0	5855.3	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	65.0	165.0	8960.2		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	535.0	282.5	3378.3	1390.2	5568.8	OK	FA
			55.0	1349.0	700.0	535.0	280.0	3074.5				
			65.0	165.0	1.00	0.85	9.83	62.5	165.0	8615.6		
	X6	Fc36	55.0	1297.0	700.0	535.0	282.5	2956.0	603.4	2587.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
10F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	630.4	2688.5	OK	FA
			55.0	1349.0	700.0	535.0	280.0	3074.5				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
	X2	Fc36	55.0	1297.0	700.0	535.0	280.0	2956.0	1399.0	5559.1	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	67.5	165.0	9304.8		
	X3	Fc36	65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3	1558.9	5847.7	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	70.0	165.0	9649.5		
	X4	Fc36	65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3	1558.9	5847.7	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	70.0	165.0	9649.5		
	X5	Fc36	65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3	1396.4	5562.0	OK	FA
			55.0	1349.0	700.0	535.0	280.0	3074.5				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	67.5	165.0	9304.8		
	X6	Fc36	55.0	1297.0	700.0	535.0	280.0	2956.0	606.1	2584.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	65.0	123.8	4704.1		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	792.9	2974.2	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	70.0	123.8	5066.0		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3	1784.1	6310.6	OK	FA
			70.0	2178.8	700.0	535.0	280.0	4142.8				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	71.3	165.0	9821.8		
	X3	Fc36	70.0	2116.4	700.0	535.0	280.0	4024.3	2007.1	6775.9	OK	FA
			70.0	2178.8	700.0	535.0	280.0	4142.8				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	72.5	165.0	9994.1		
	X4	Fc36	70.0	2116.4	700.0	535.0	280.0	4024.3	2007.1	6775.9	OK	FA
			70.0	2178.8	700.0	535.0	280.0	4142.8				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	72.5	165.0	9994.1		
	X5	Fc36	70.0	2116.4	700.0	535.0	280.0	4024.3	1781.9	6313.0	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	535.0	280.0	3496.8				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	71.3	165.0	9821.8		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3	766.0	2873.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	70.0	123.8	5066.0		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	789.4	2978.1	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	535.0	282.5	3496.8				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	70.0	123.8	5066.0		
	X2	Fc36	65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3	1776.2	6319.3	OK	FA
			70.0	2178.8	700.0	535.0	282.5	4142.8				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	71.3	165.0	9821.8		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X3	Fc36	70.0	2116.4	700.0	535.0	280.0	4024.3	1998.2	6785.7	OK	FA
			70.0	2178.8	700.0	535.0	282.5	4142.8				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	72.5	165.0	9994.1		
	X4	Fc36	70.0	2116.4	700.0	535.0	280.0	4024.3	1998.2	6785.7	OK	FA
			70.0	2178.8	700.0	535.0	282.5	4142.8				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	72.5	165.0	9994.1		
	X5	Fc36	70.0	2116.4	700.0	535.0	280.0	4024.3	1774.0	6321.8	OK	FA
			65.0	1696.8	700.0	535.0	282.5	3496.8				
			75.0	165.0	1.00	0.85	9.83	71.3	165.0	9821.8		
	X6	Fc36	65.0	1639.3	700.0	535.0	280.0	3378.3	762.6	2877.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	70.0	123.8	5066.0		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	1097.9	3349.3	OK	FA
			75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
	X2	Fc36	75.0	2292.5	700.0	535.0	282.5	4024.3	2164.4	6602.9	OK	FA
			75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X3	Fc36	75.0	2292.5	700.0	535.0	282.5	4024.3	2164.4	6602.9	OK	FA
			75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X4	Fc36	75.0	2292.5	700.0	535.0	282.5	4024.3	2164.4	6602.9	OK	FA
			75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X5	Fc36	75.0	2292.5	700.0	535.0	282.5	4024.3	2164.4	6602.9	OK	FA
			75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X6	Fc36	75.0	2292.5	700.0	535.0	282.5	4024.3	1066.5	3253.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1102.8	3343.9	OK	FA
			75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
	X2	Fc36	75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3	2174.1	6592.3	OK	FA
			75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X3	Fc36	75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3	2174.1	6592.3	OK	FA
			75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X4	Fc36	75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3	2174.1	6592.3	OK	FA
			75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X5	Fc36	75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3	2174.1	6592.3	OK	FA
			75.0	2360.0	700.0	535.0	280.0	4142.8				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	80.0	165.0	11027.9		
	X6	Fc36	75.0	2292.5	700.0	535.0	280.0	4024.3	1071.3	3248.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1336.7	3640.0	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
	X2	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	82.5	165.0	11372.6		
	X3	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	82.5	165.0	11372.6		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X4	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	82.5	165.0	11372.6		
	X5	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			85.0	165.0	1.00	0.85	9.83	82.5	165.0	11372.6		
	X6	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	1302.6	3547.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1336.7	3640.0	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
	X2	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X3	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X4	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X5	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X6	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	1302.6	3547.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1336.7	3640.0	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
	X2	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X3	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X4	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X5	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2639.3	7187.2	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	280.0	4645.8				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X6	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	1302.6	3547.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	1217.2	3771.5	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	335.0	4645.8				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		
	X2	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2403.3	7446.8	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	335.0	4645.8				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X3	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2403.3	7446.8	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	335.0	4645.8				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X4	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2403.3	7446.8	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	335.0	4645.8				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		

Y3 (負加力) -- R Cはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X5	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	2403.3	7446.8	OK	FA
			80.0	2860.5	700.0	535.0	335.0	4645.8				
			100.0	165.0	1.00	0.85	9.83	90.0	165.0	12406.4		
	X6	Fc36	80.0	2787.6	700.0	535.0	280.0	4527.3	1186.1	3675.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	335.0	-0.0				
			75.0	165.0	0.70	0.85	9.83	75.0	123.8	5427.8		

U-5.11.2 R C柱はり接合部 (柱降伏型)

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内り高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	: 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)	

Y2 (正加力) -- R C柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	5292.3	335.0	245.0	0.0	4091.9	2067.5	1725.8	OK	FA
			120.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			75.0	155.0	0.40	1.00	9.83	75.0	116.3	3427.8		
	X2	Fc36	120.0	10074.2	335.0	245.0	700.0	7789.3	1967.8	4962.8	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	1.00	9.83	75.0	155.0	7998.2		
	X3	Fc36	80.0	10049.1	335.0	245.0	700.0	7769.9	1962.9	4950.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	1.00	9.83	75.0	155.0	7998.2		
	X4	Fc36	80.0	9868.1	335.0	245.0	700.0	7629.9	1927.6	4861.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	1.00	9.83	75.0	155.0	7998.2		
	X5	Fc36	80.0	9815.7	335.0	245.0	700.0	7589.4	1917.3	4835.4	OK	FA
			120.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	1.00	9.83	75.0	155.0	7998.2		
	X6	Fc36	120.0	10296.5	335.0	245.0	700.0	7961.2	4022.5	3357.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			75.0	155.0	0.40	1.00	9.83	75.0	116.3	3427.8		

Y3(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	3626.3	335.0	230.0	0.0	2626.1	1509.1	1013.7	OK	FA
			120.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			75.0	165.0	0.40	1.00	9.83	75.0	123.8	3649.0		
	X2	Fc36	120.0	11669.4	335.0	230.0	700.0	8450.9	2428.1	5465.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			100.0	165.0	0.70	1.00	9.83	95.0	165.0	10784.7		
	X3	Fc36	80.0	12319.6	335.0	230.0	700.0	8921.8	2563.4	5770.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			100.0	165.0	0.70	1.00	9.83	90.0	165.0	10217.1		
	X4	Fc36	80.0	12650.9	335.0	230.0	700.0	9161.8	2632.3	5925.5	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			100.0	165.0	0.70	1.00	9.83	90.0	165.0	10217.1		
	X5	Fc36	80.0	13274.6	335.0	230.0	700.0	9613.5	2762.1	6217.6	OK	FA
			120.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			100.0	165.0	0.70	1.00	9.83	95.0	165.0	10784.7		
	X6	Fc36	120.0	12119.2	335.0	230.0	700.0	8776.7	5043.4	3388.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			75.0	165.0	0.40	1.00	9.83	75.0	123.8	3649.0		

Y2(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-10296.5	335.0	245.0	0.0	7961.2	4022.5	3357.7	OK	FA
			120.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			75.0	155.0	0.40	1.00	9.83	75.0	116.3	3427.8		
	X2	Fc36	120.0	-9815.7	335.0	245.0	700.0	7589.4	1917.3	4835.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	1.00	9.83	75.0	155.0	7998.2		
	X3	Fc36	80.0	-9868.1	335.0	245.0	700.0	7629.9	1927.6	4861.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	1.00	9.83	75.0	155.0	7998.2		
	X4	Fc36	80.0	-10049.1	335.0	245.0	700.0	7769.9	1962.9	4950.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	1.00	9.83	75.0	155.0	7998.2		
	X5	Fc36	80.0	-10074.2	335.0	245.0	700.0	7789.3	1967.8	4962.8	OK	FA
			120.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			75.0	155.0	0.70	1.00	9.83	75.0	155.0	7998.2		
	X6	Fc36	120.0	-5292.3	335.0	245.0	700.0	4091.9	2067.5	1725.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			75.0	155.0	0.40	1.00	9.83	75.0	116.3	3427.8		

Y3(負加力)―RC柱降伏型―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-12119.2	335.0	230.0	0.0	8776.7	5043.4	3388.0	OK	FA
			120.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			75.0	165.0	0.40	1.00	9.83	75.0	123.8	3649.0		
	X2	Fc36	120.0	-13274.6	335.0	230.0	700.0	9613.5	2762.1	6217.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			100.0	165.0	0.70	1.00	9.83	95.0	165.0	10784.7		
	X3	Fc36	80.0	-12650.9	335.0	230.0	700.0	9161.8	2632.3	5925.5	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			100.0	165.0	0.70	1.00	9.83	90.0	165.0	10217.1		
	X4	Fc36	80.0	-12319.6	335.0	230.0	700.0	8921.8	2563.4	5770.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			100.0	165.0	0.70	1.00	9.83	90.0	165.0	10217.1		
	X5	Fc36	80.0	-11669.3	335.0	230.0	700.0	8450.9	2428.1	5465.7	OK	FA
			120.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			100.0	165.0	0.70	1.00	9.83	95.0	165.0	10784.7		
	X6	Fc36	120.0	-3626.3	335.0	230.0	700.0	2626.2	1509.1	1013.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			75.0	165.0	0.40	1.00	9.83	75.0	123.8	3649.0		

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ ■建物基本入力データ
- ・ エラー メッセージ : 0
- ・ 警告 メッセージ : 0
- ・ 注意 メッセージ : 3

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/19 14:24