

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

N0.29 rc15-8-10スリットタイプ

略 称 : N0.29
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSk00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/19 14:13 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	12
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	12
I-1.4 部材	Ⅲ－	20
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	20
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	25
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	26
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	26
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	28
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	28
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	28
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	28
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	29
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	29
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	29
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	29
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	29
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	29
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	30
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	30
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	30
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	30
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	30
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	30
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	30
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	30

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ－ 30
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ－ 30
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－ 31
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ－ 31
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－ 31
I-3.3 仕上	Ⅲ－ 31
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ－ 31
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ－ 31
I-3.4 重量	Ⅲ－ 31
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ－ 31
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－ 32
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ－ 32
I-3.5 地震力	Ⅲ－ 32
I-3.6 風圧力	Ⅲ－ 32
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ－ 32
I-6 共通計算条件	Ⅲ－ 32
I-6.1 使用基準	Ⅲ－ 32
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ－ 32
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ－ 32
I-7 許容応力度計算	Ⅲ－ 32
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ－ 32
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ－ 32
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ－ 33
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－ 33
I-7.3 断面計算	Ⅲ－ 33
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ－ 33
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ－ 34
I-8.1 計算条件	Ⅲ－ 34
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ－ 34
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ－ 34
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ－ 34
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ－ 35
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ－ 35
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ－ 37
A-1 準備計算結果	Ⅲ－ 37
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ－ 37
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－ 37
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－ 44
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ－ 49
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－ 49
A-1.2 節点重量	Ⅲ－ 50
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－ 50
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 55

A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 61
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 61
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 68
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 68
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 75
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 81
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 81
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 87
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 108
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 147
A-3.5 壁量	Ⅲ－ 147
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 148
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 148
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 148
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 149
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 149
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 150
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 152
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ－ 152
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ－ 152
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ－ 225
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ－ 294
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ－ 323
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ－ 323
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 324
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 324
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 348
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 348
U-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 348
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ－ 348
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ－ 348
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ－ 350
U-3.1 荷重－変位(Ds算定時)	Ⅲ－ 350
U-3.1.1 荷重－変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ－ 350
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ－ 352
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ－ 352
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ－ 373
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ－ 394
U-3.3.1 部材の終局強度図(Ds算定時)	Ⅲ－ 394
U-3.4 終局時ヒンジ図(Ds算定時)	Ⅲ－ 409
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－ 424

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 424
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 445
U-4.1 荷重-変位 (保有耐力時)	Ⅲ - 445
U-4.1.1 荷重-変位図 (せん断力変形図) (保有耐力時)	Ⅲ - 445
U-4.2 終局時部材応力 (保有耐力時)	Ⅲ - 447
U-4.2.1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (保有耐力時)	Ⅲ - 447
U-4.2.2 終局時部材応力図 (長期考慮危険断面位置) (保有耐力時)	Ⅲ - 468
U-4.5 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 489
U-4.5.1 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 489
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 509
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 509
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (構造種別別)	Ⅲ - 509
U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)	Ⅲ - 561
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 562
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 562
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 562
U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 587
U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 610
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)	Ⅲ - 616
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 617
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 617
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 627
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 648
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 652
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 653
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 653
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 664
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 665
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 666
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 668
U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 668
U-5.11.1 RC柱はり接合部 (はり降伏型)	Ⅲ - 669
U-5.11.2 RC柱はり接合部 (柱降伏型)	Ⅲ - 688
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 691
ブリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 691
準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 691
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 691
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 691
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 691
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ - 691

計算・設計に関する情報

工事名称	NO. 29 rc15-8-10スリットタイプ	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	印	
担当者名		
連絡先・電話番号		
構造設計事務所	印	
構造設計担当者名		
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名	印	
構造計算担当者名		
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄筋コンクリート造
階数		地下 0階	地上 15階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		42.550 m		建物高さ	43.150 m
工事種別		☒ 新築 ☐ 増築		増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎			
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	3 スパン
階 数		地 上	15 階
		地 下	0 階
		塔 屋	0 階
高 さ			43. 150 m
軒の高さ			42. 550 m
地面から地上1階床までの高さ			25. 0 cm
パラベットの高さ			60. 0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル		GL-200. 0 cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
15F	280. 0	280. 0	16F	65. 0	16F	-3. 0
14F	280. 0	280. 0	15F	65. 0	15F	-3. 0
13F	280. 0	280. 0	14F	65. 0	14F	-3. 0
12F	280. 0	280. 0	13F	65. 0	13F	-3. 0
11F	280. 0	280. 0	12F	65. 0	12F	-3. 0
10F	280. 0	280. 0	11F	65. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	280. 0	10F	65. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	280. 0	9F	65. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	280. 0	8F	65. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	280. 0	7F	65. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	65. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	65. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	65. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	65. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	342. 5	2F	65. 0	2F	-3. 0
			1F	130. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	800. 0	800. 0	0. 0	Y1	150. 0	150. 0	0. 0
X2	800. 0	800. 0	0. 0	Y2	1000. 0	1000. 0	0. 0
X3	800. 0	800. 0	0. 0	Y3	180. 0	180. 0	0. 0
X4	800. 0	800. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	800. 0	800. 0	0. 0				

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X6			0.0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3 構造概要



構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	16F



I-1.1.4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1.2 略伏図



I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

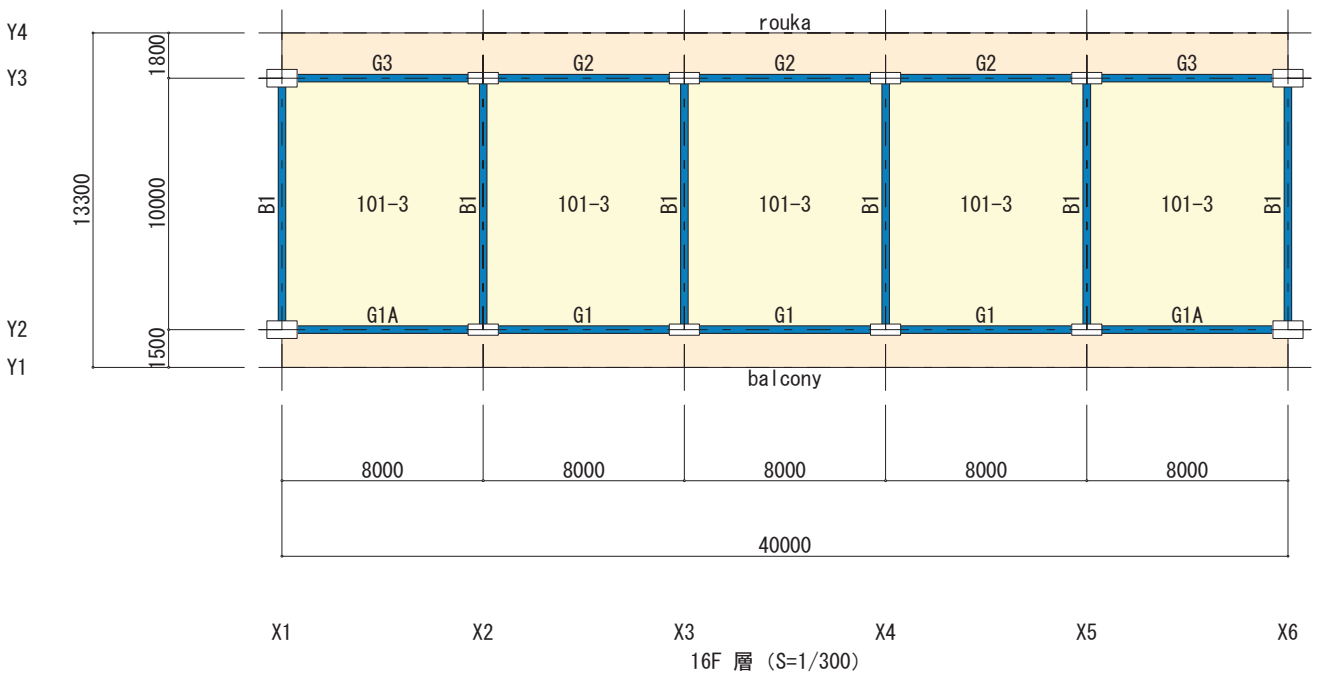
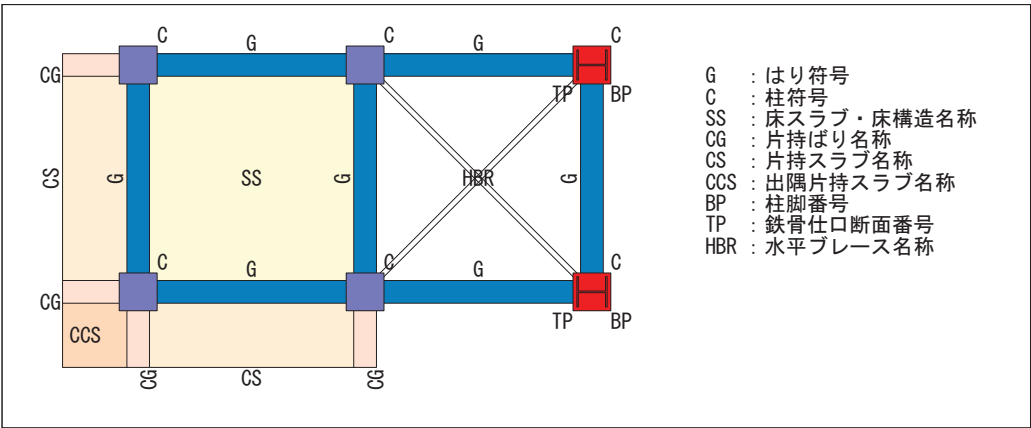


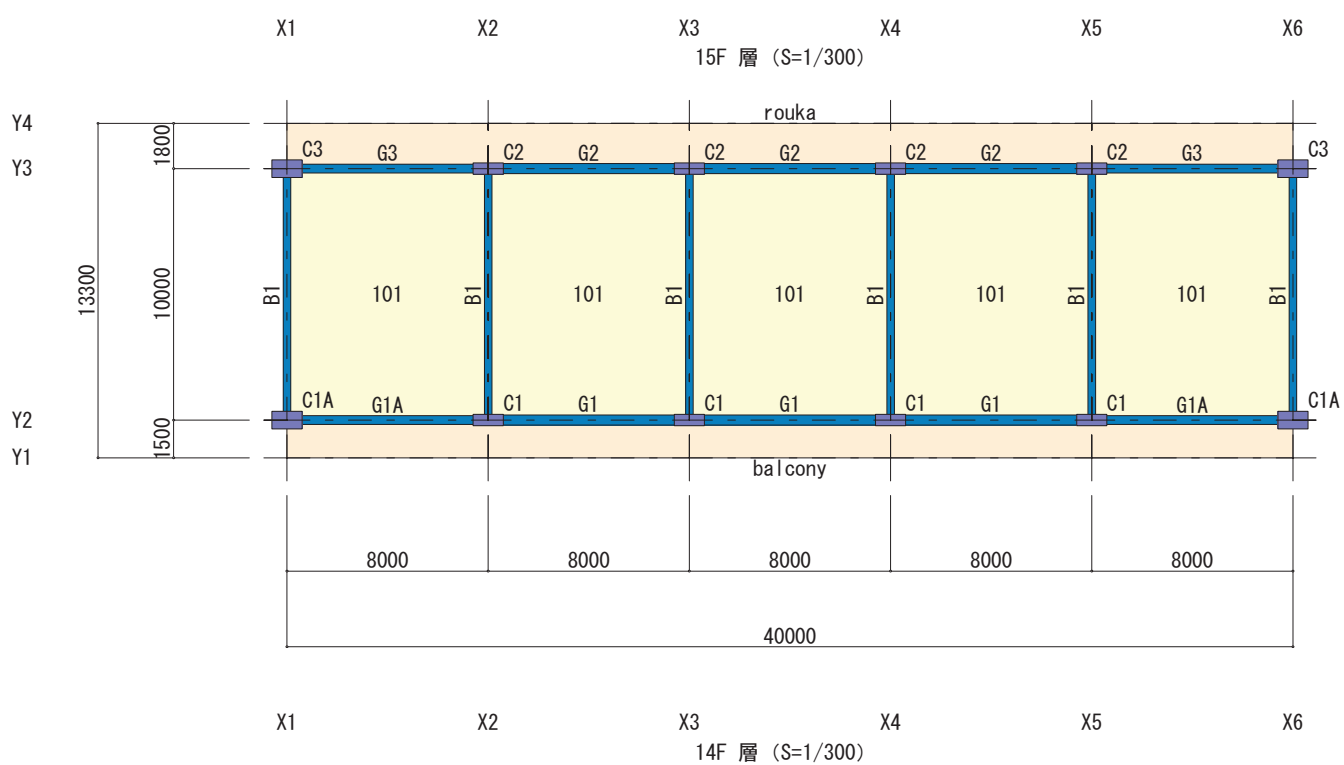
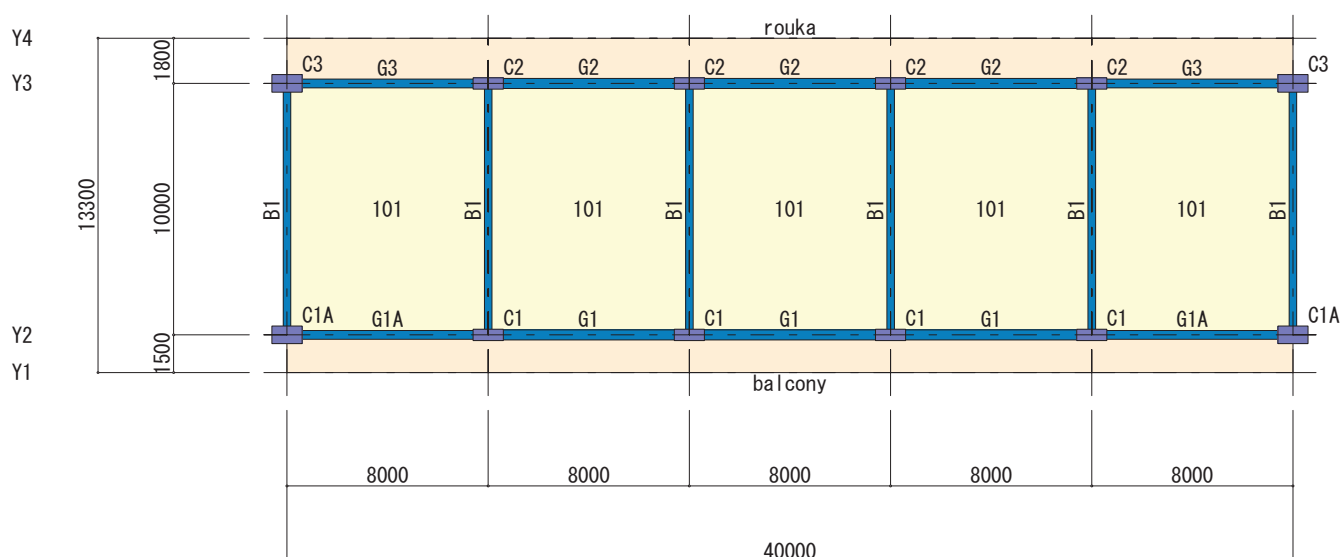


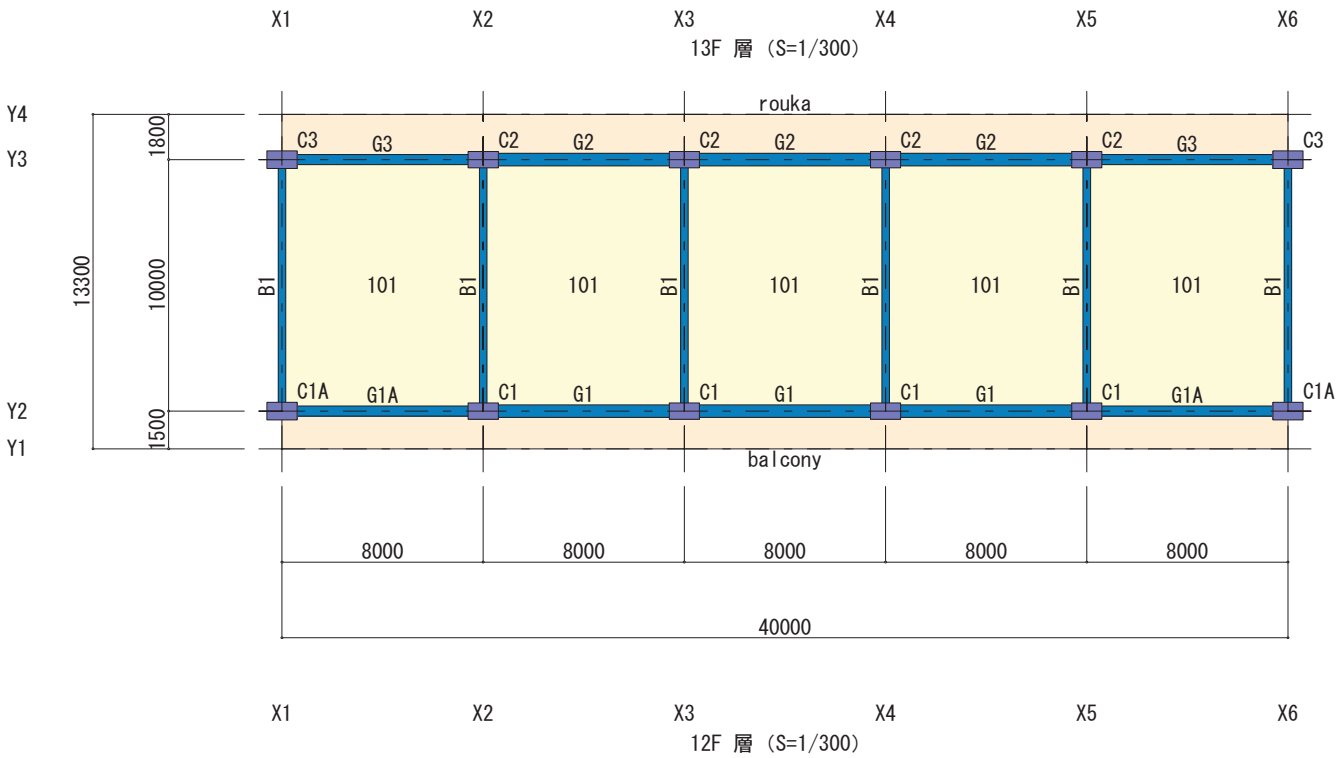
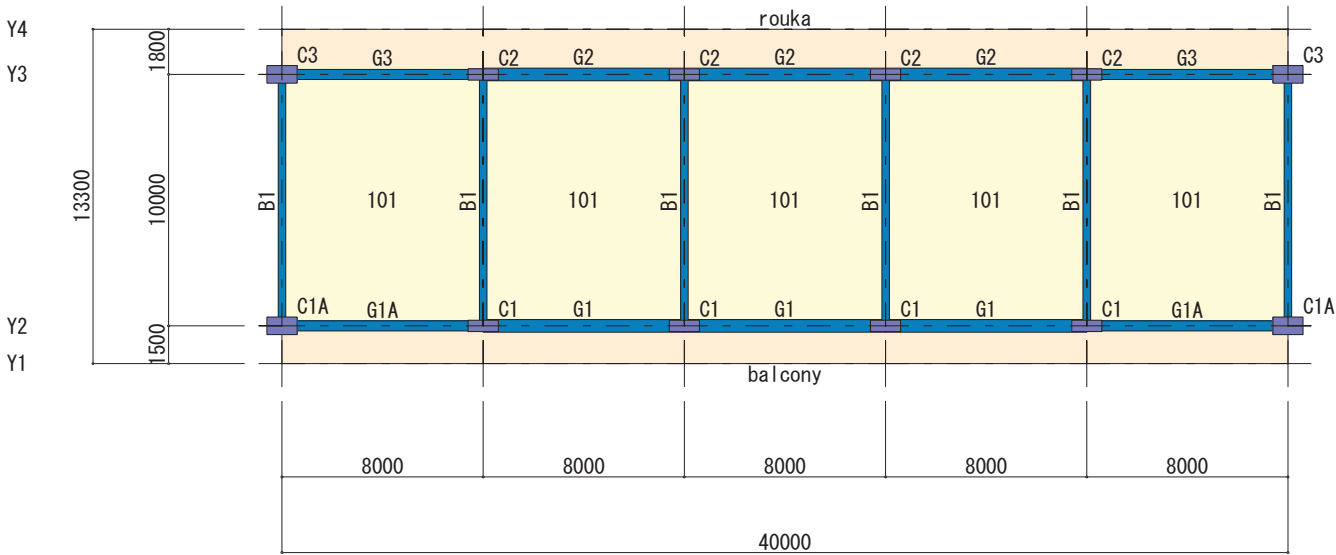


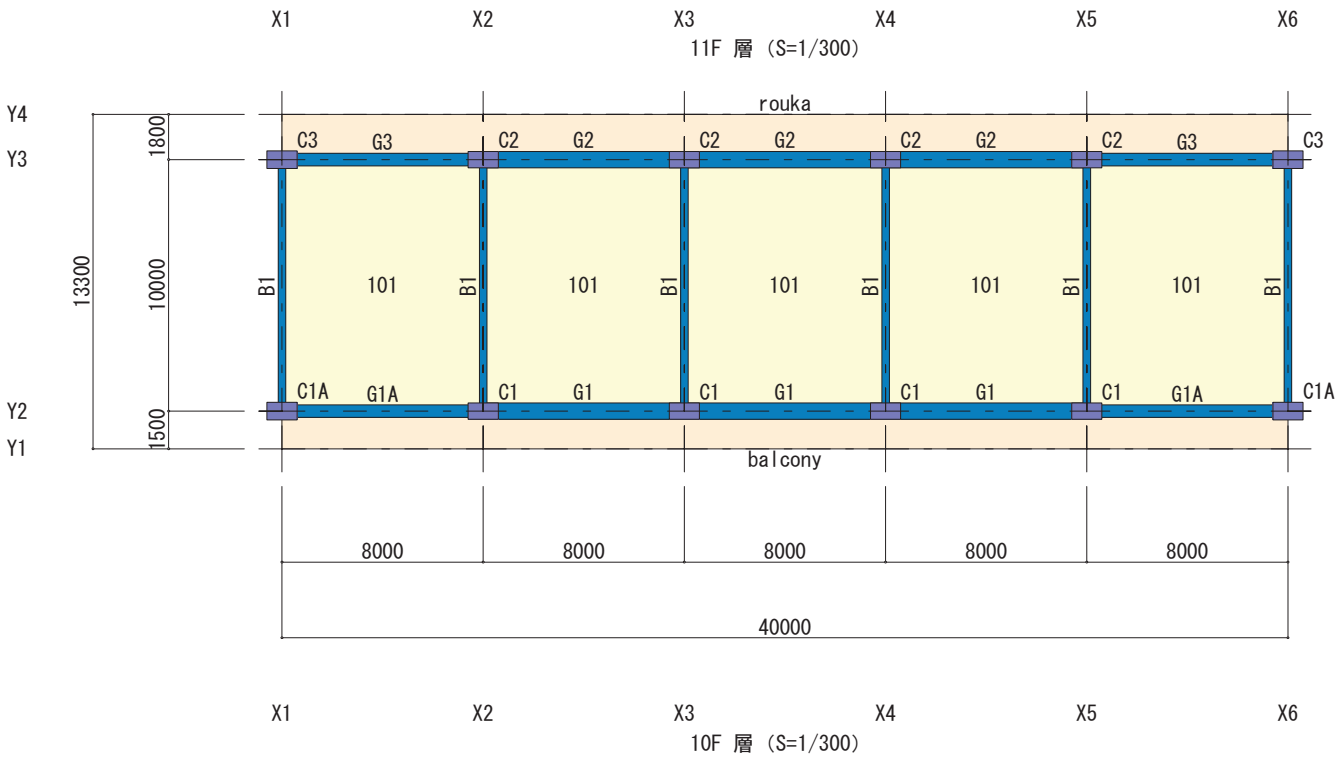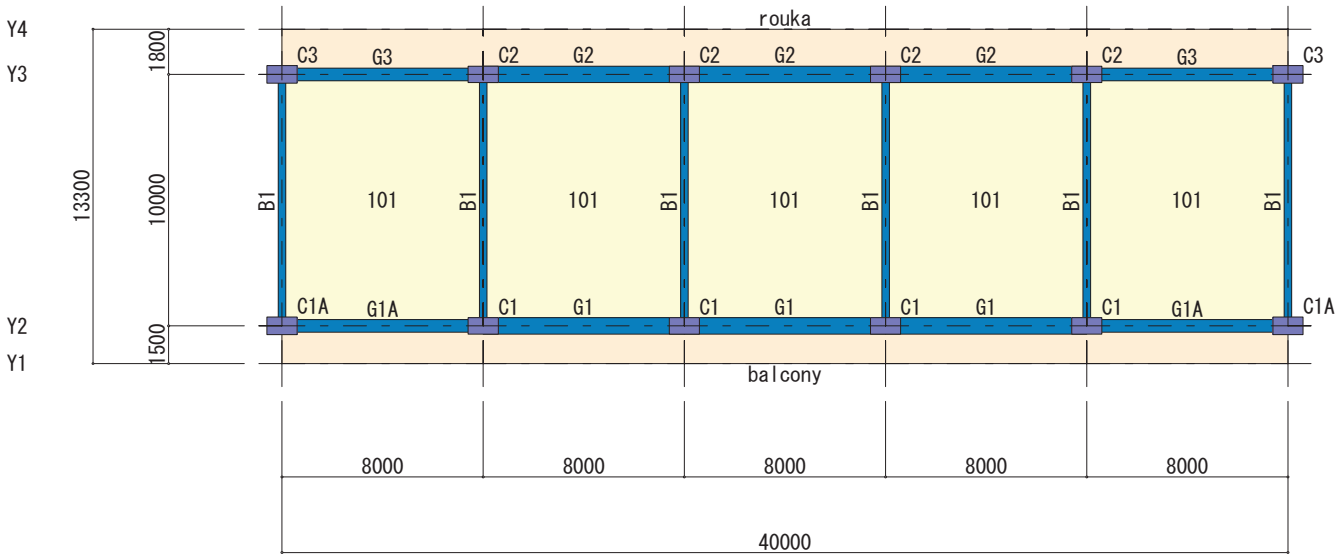


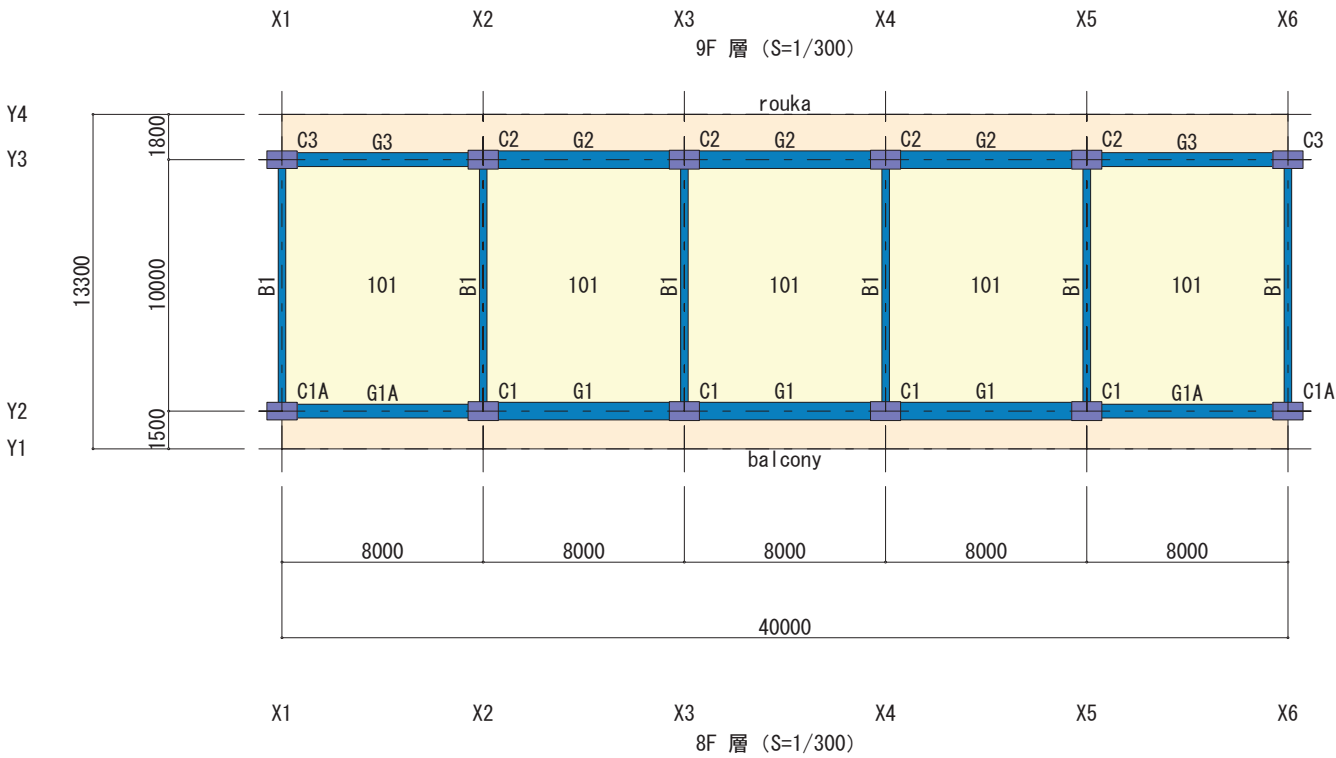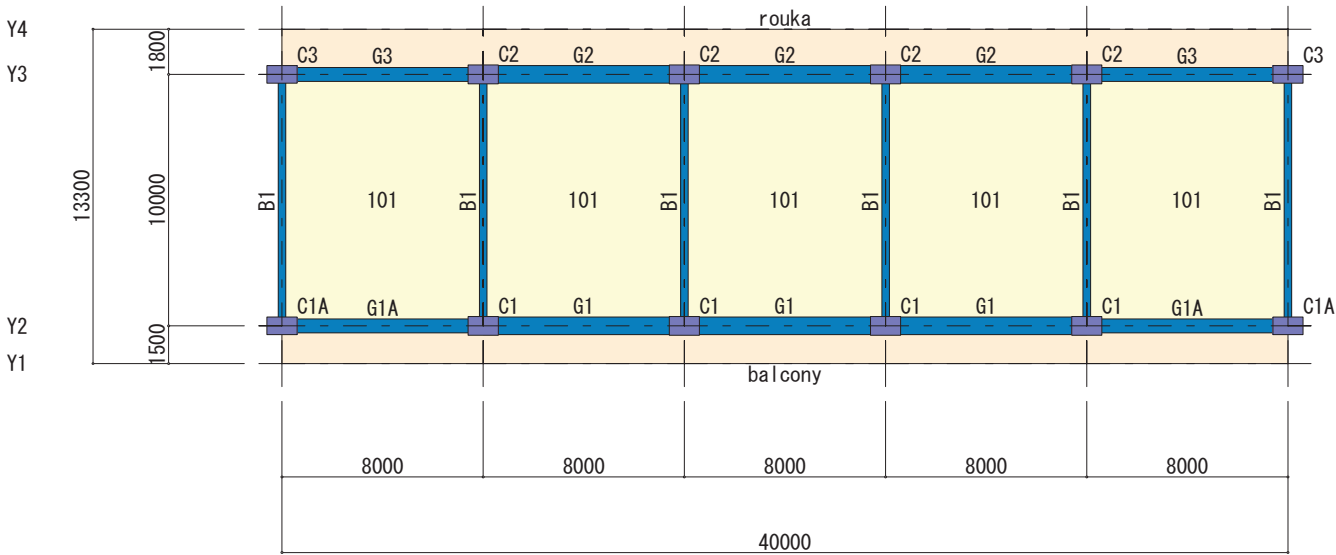

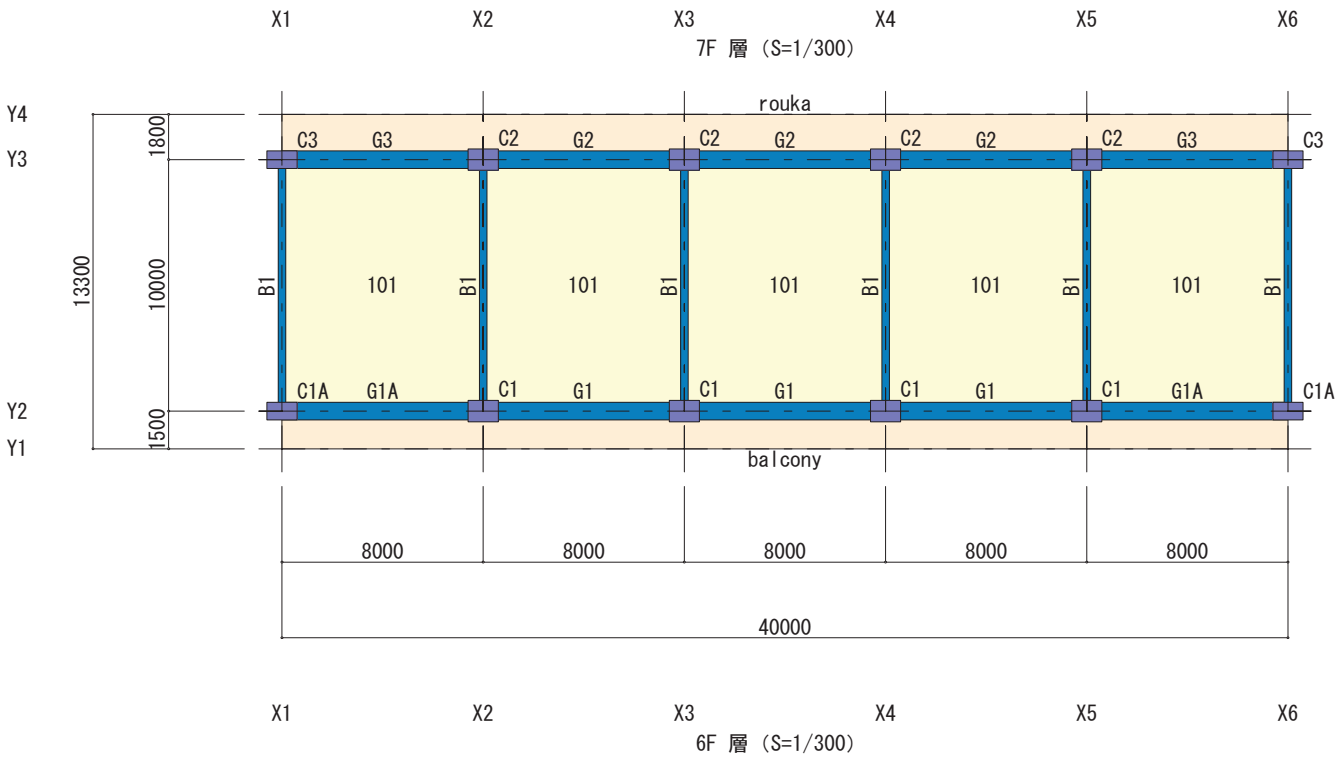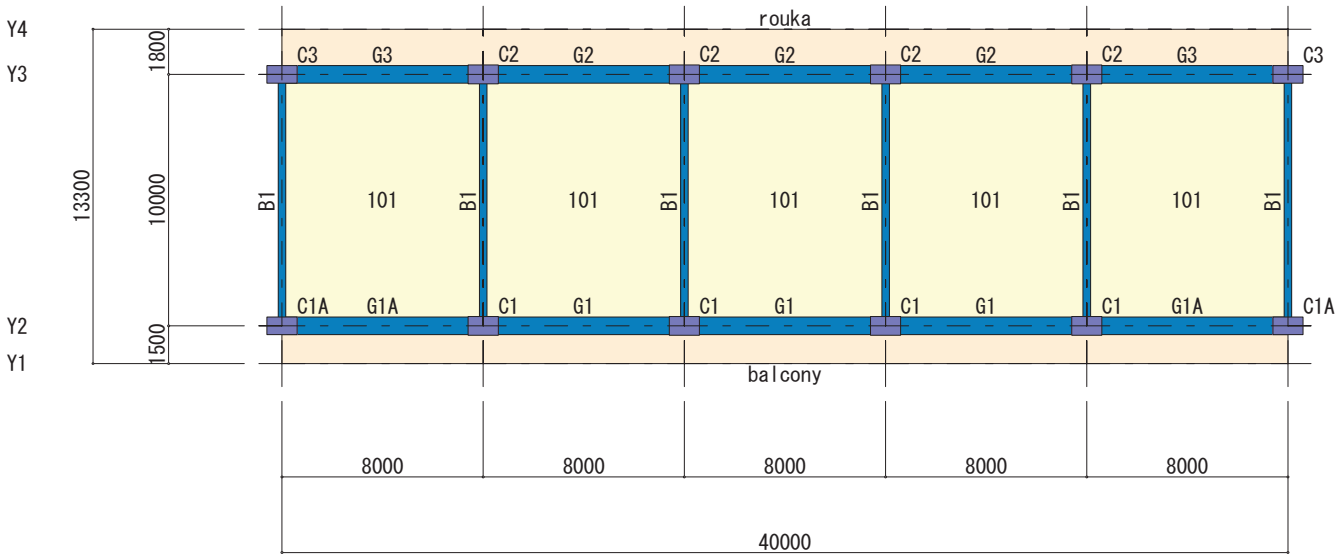

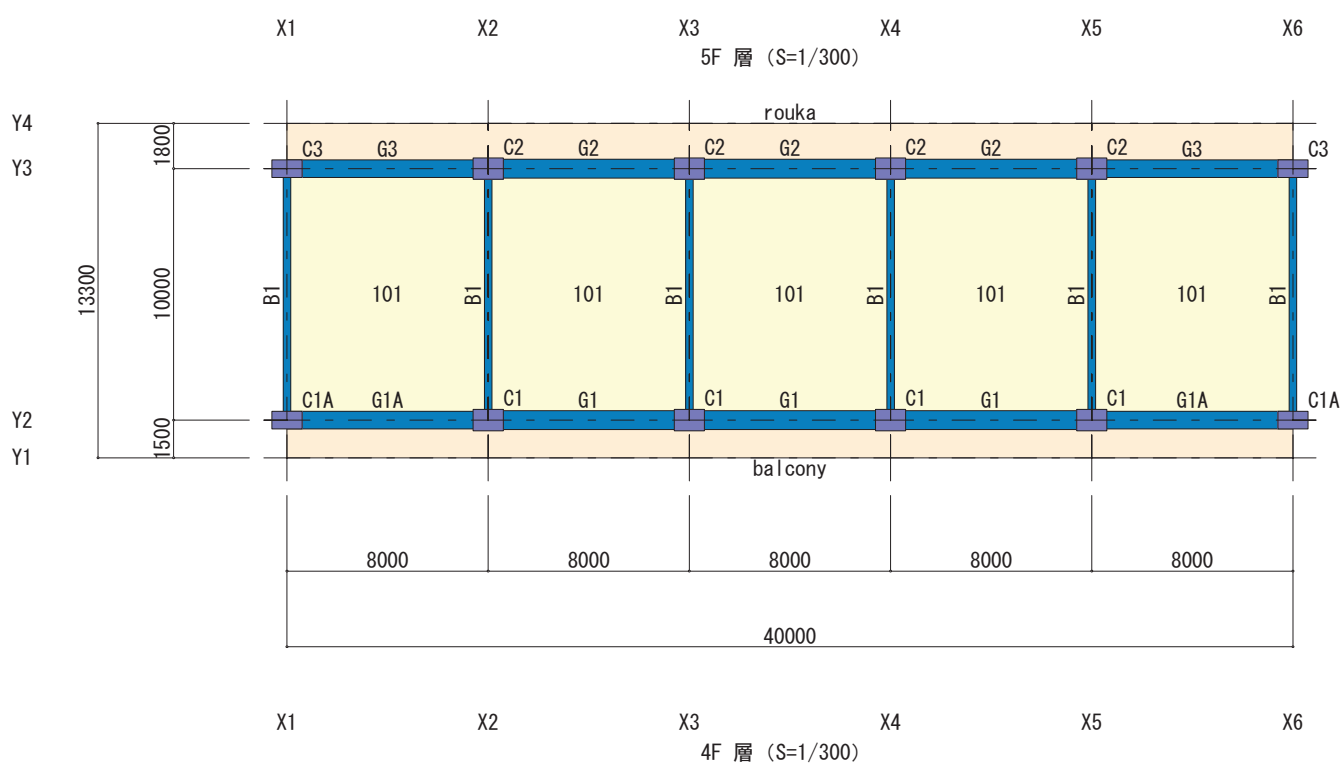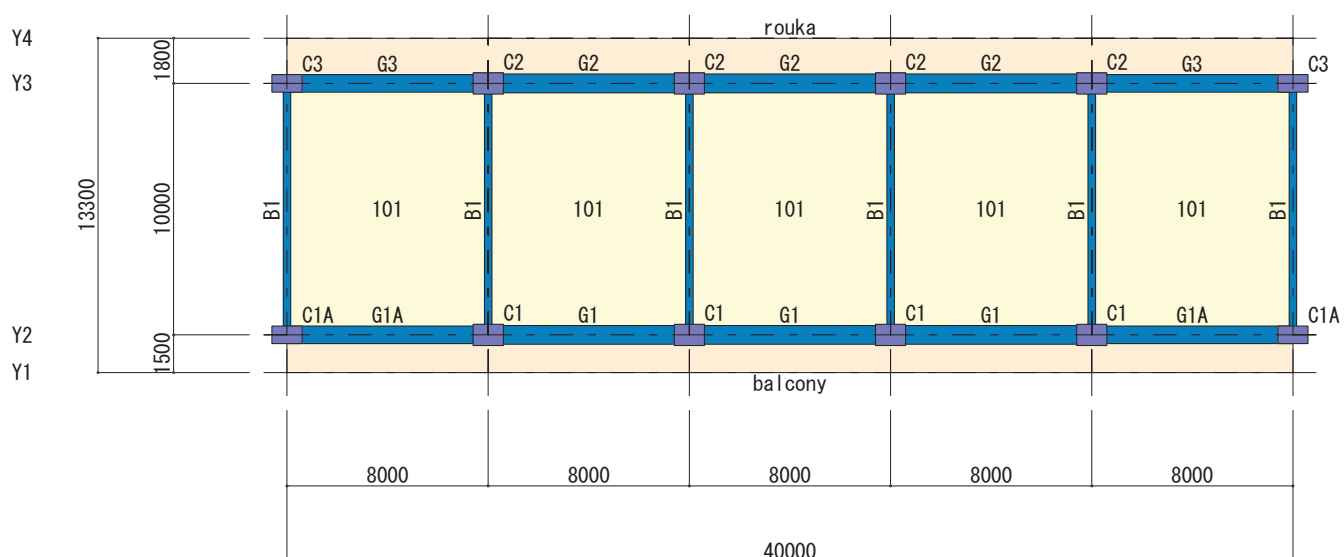


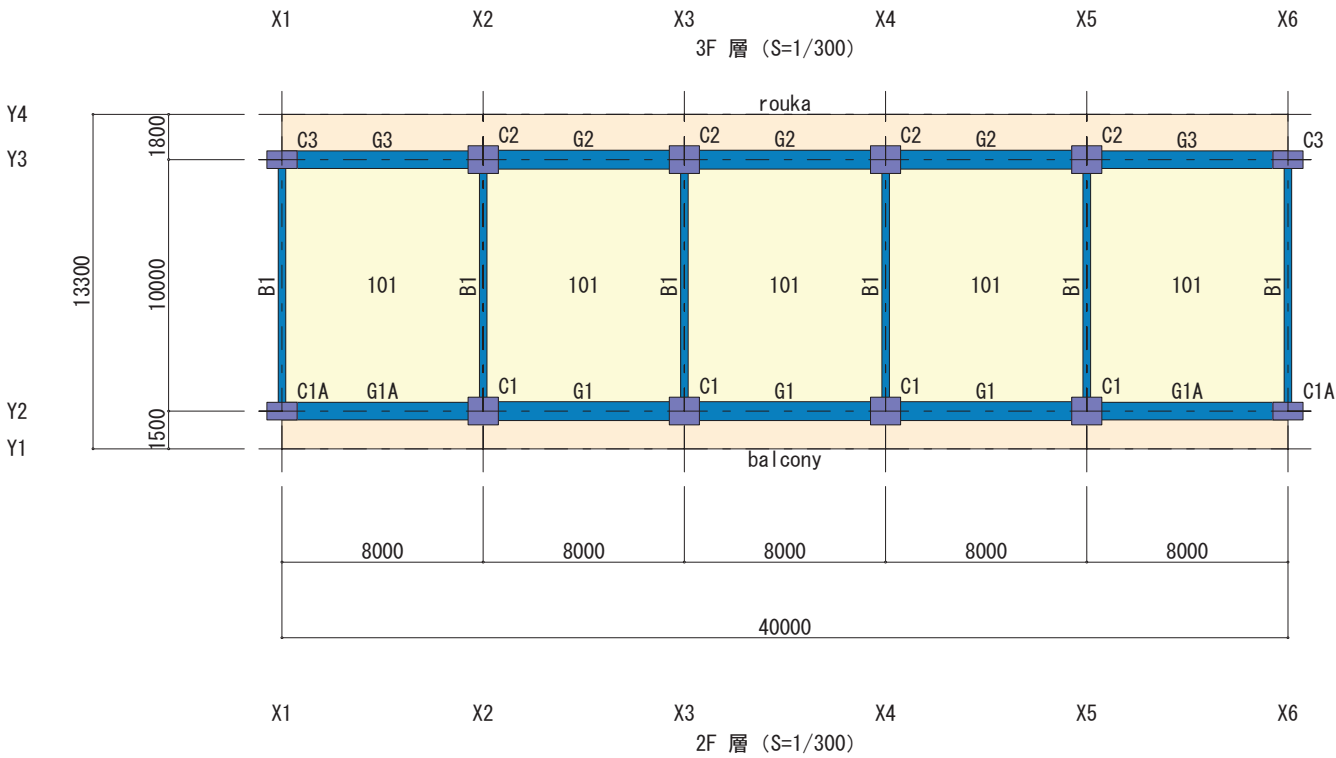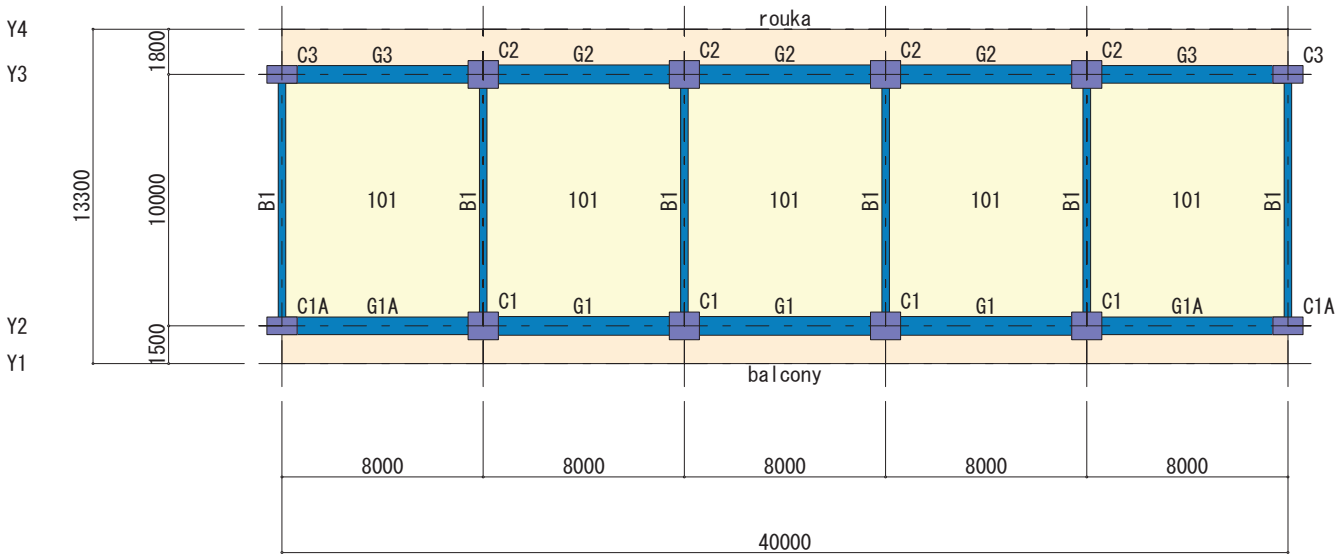


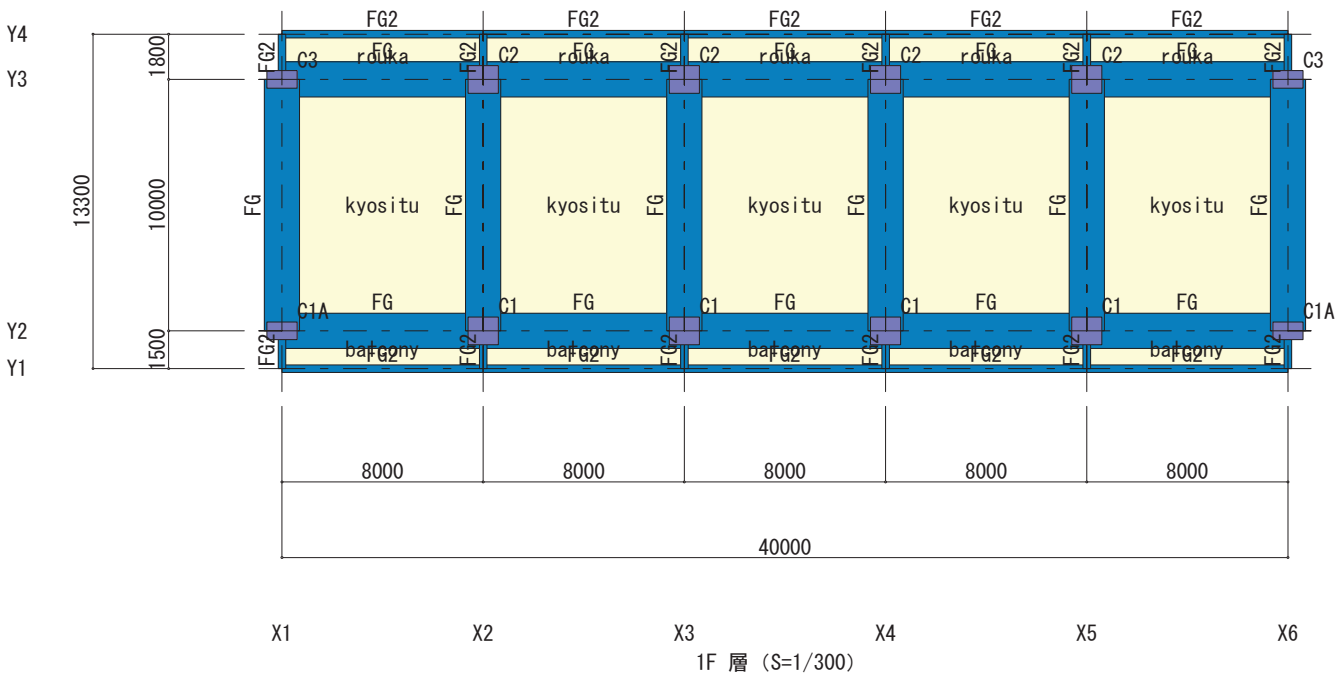



I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

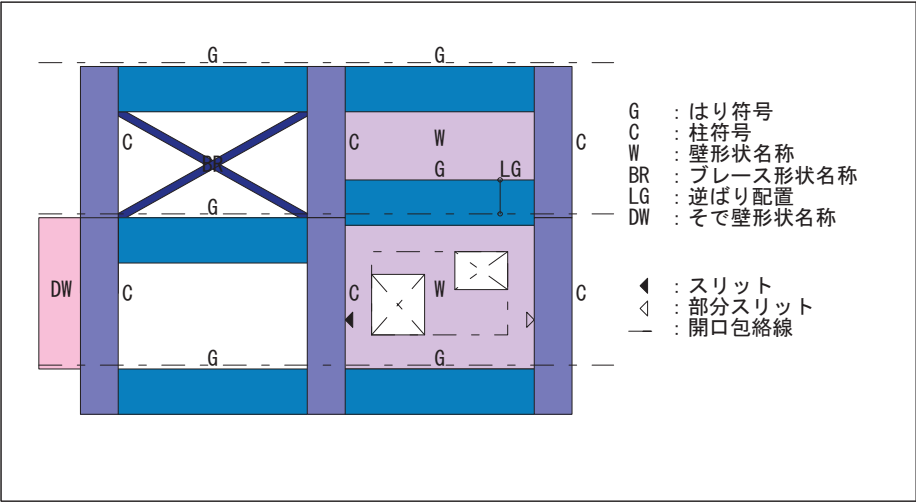


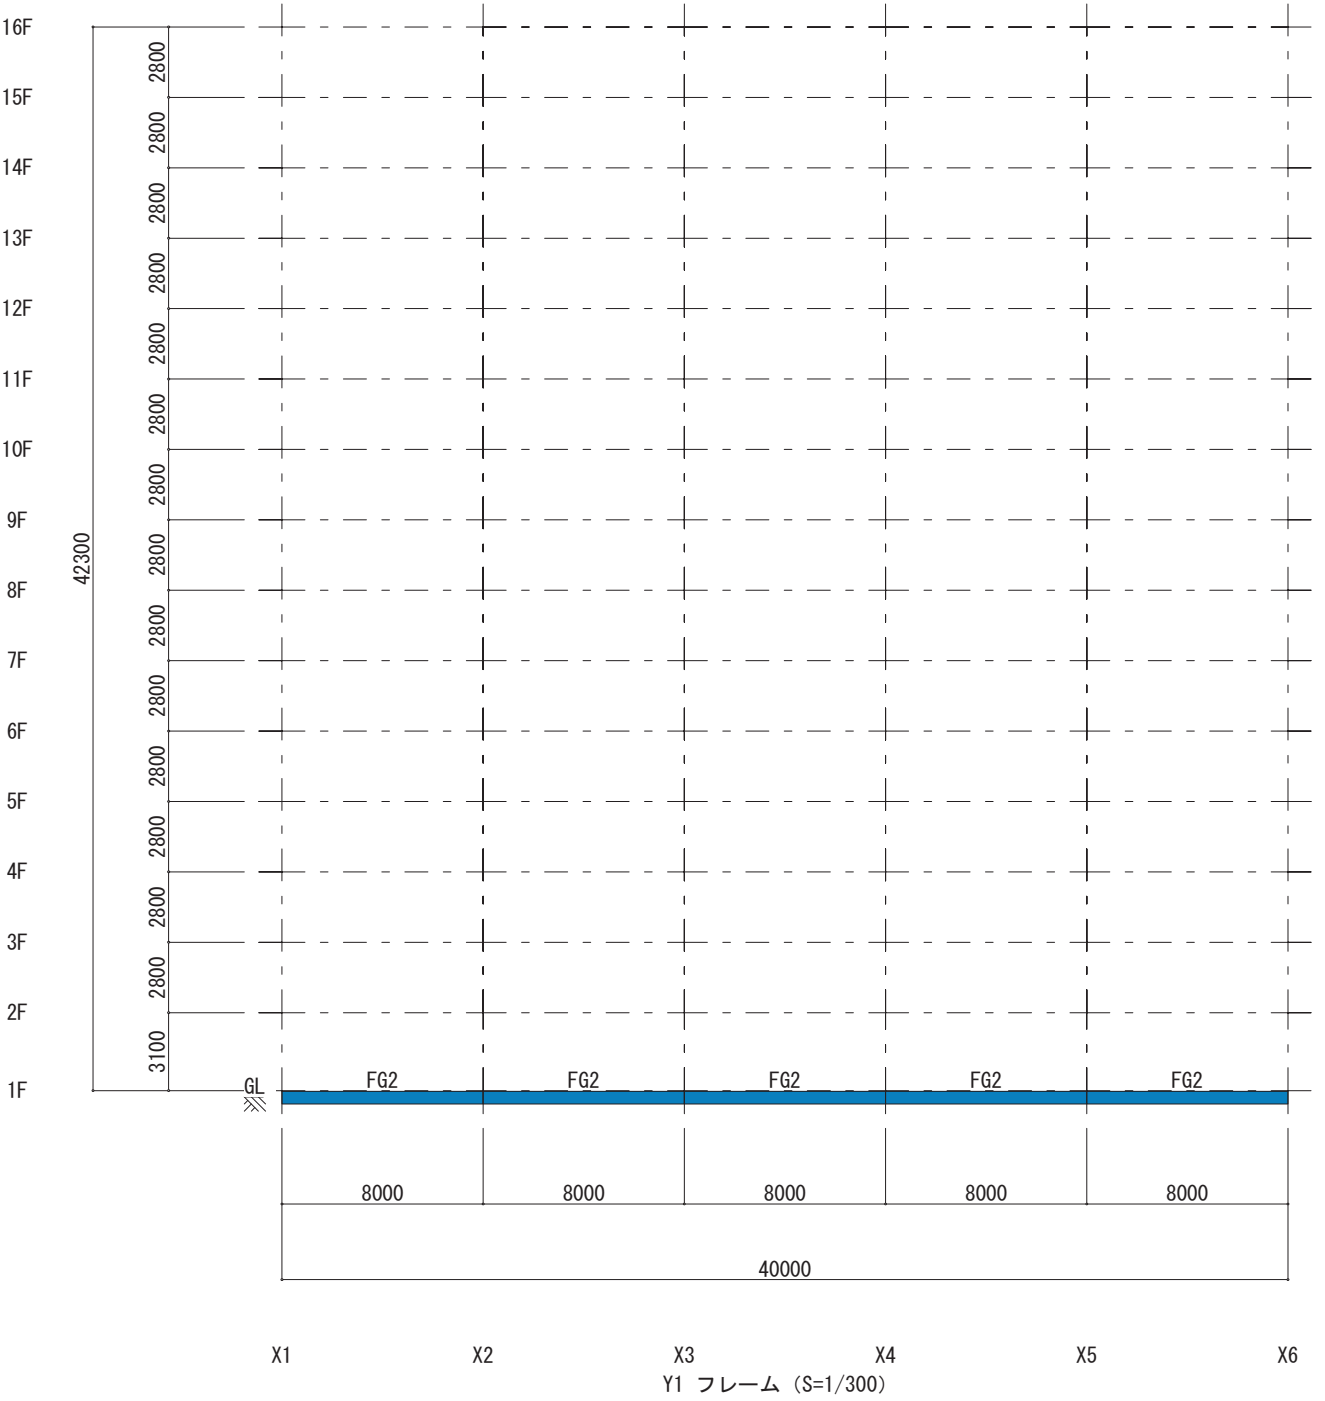

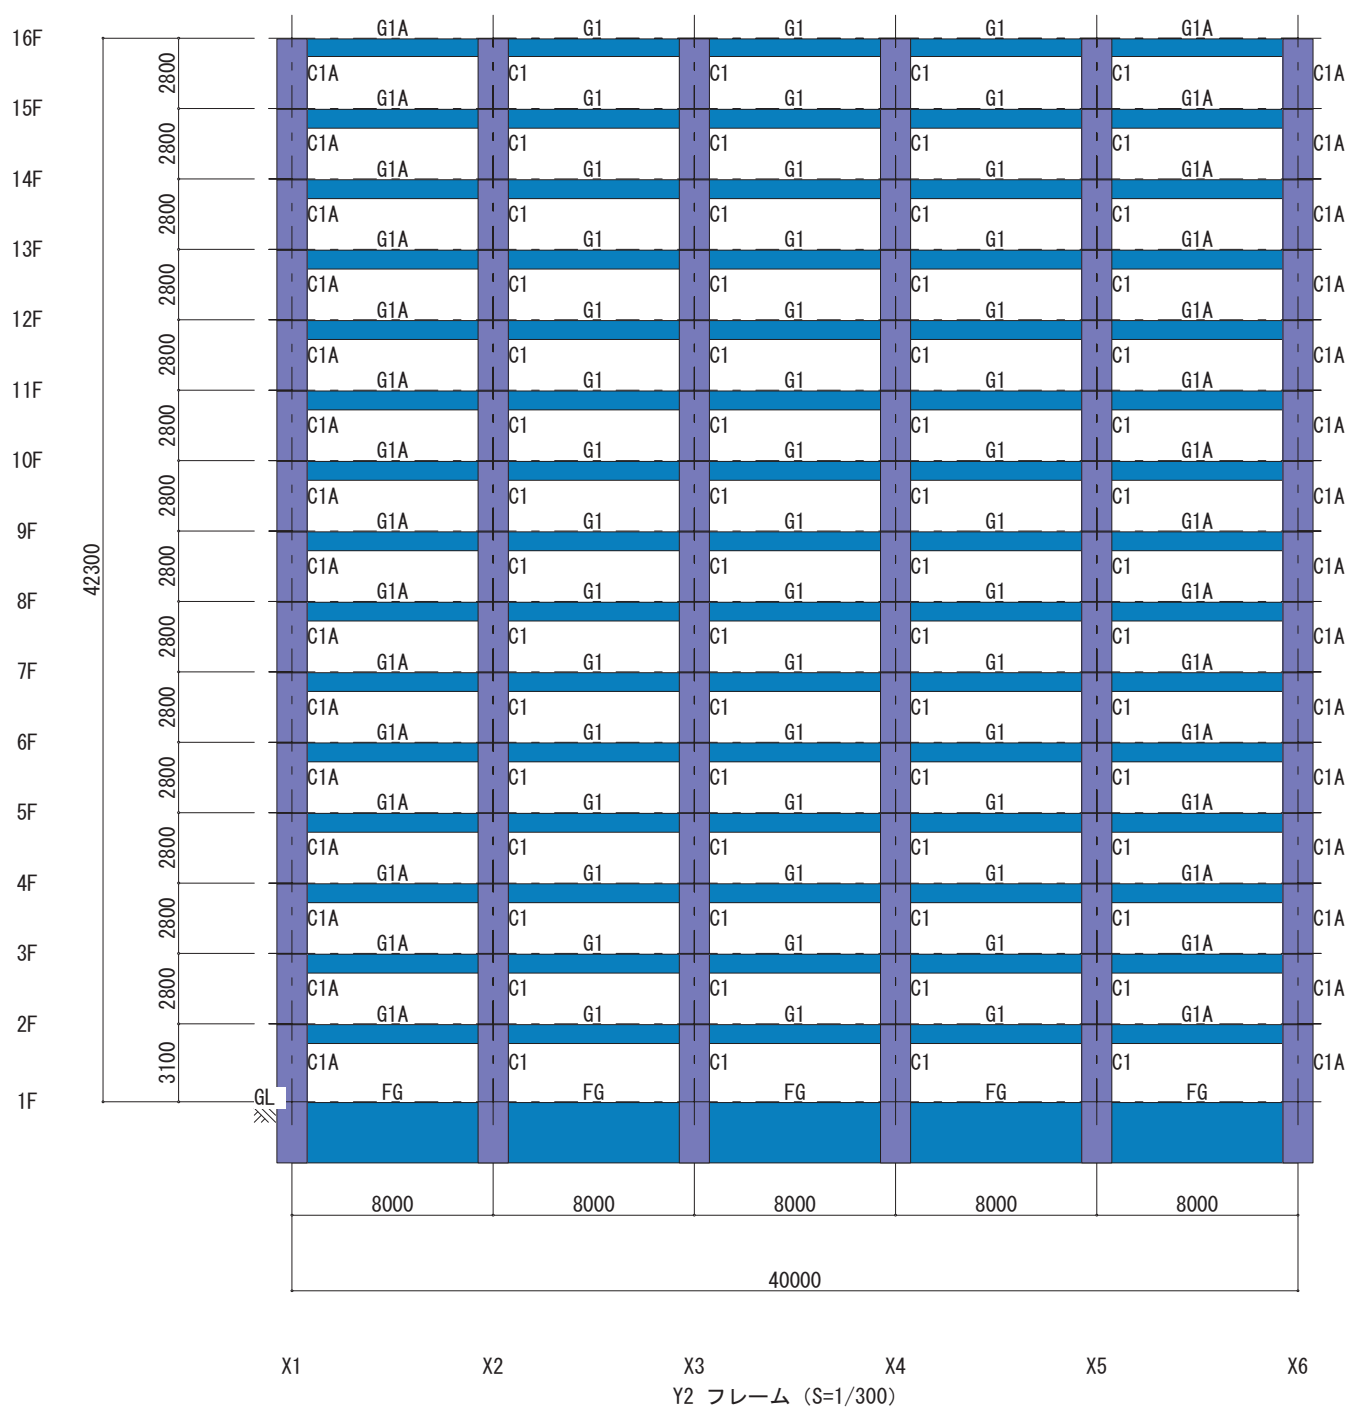


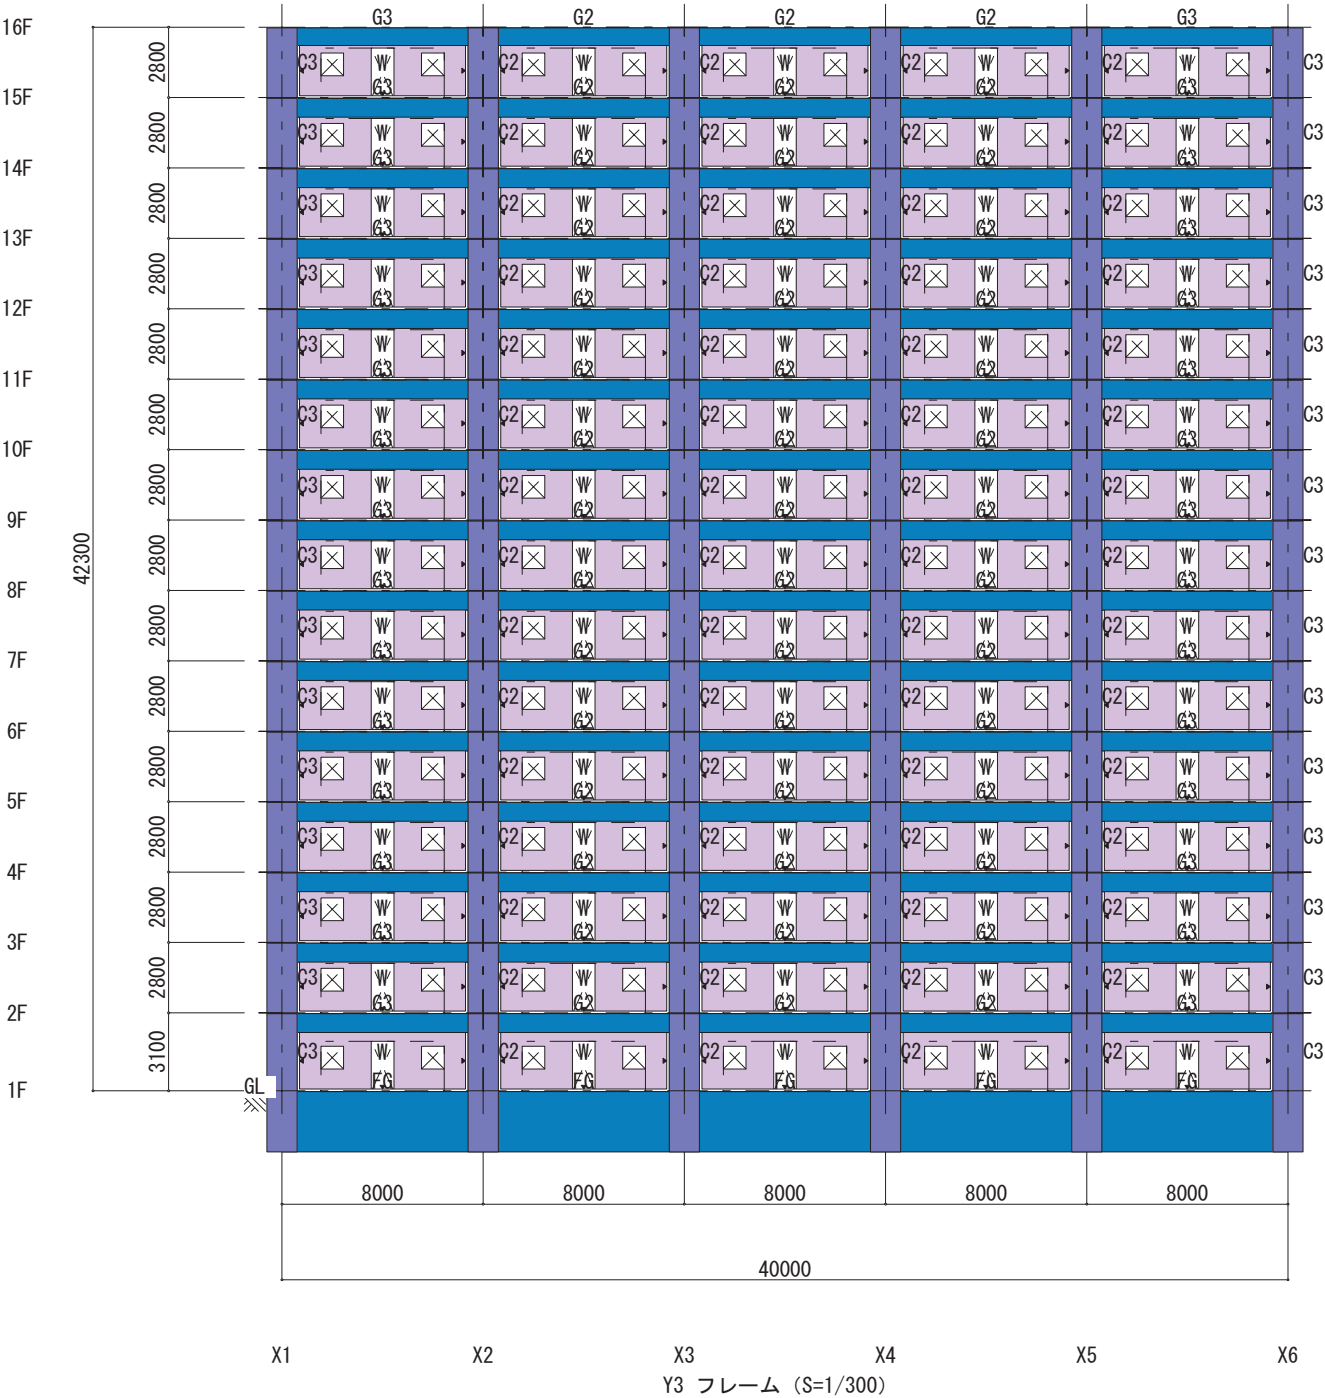

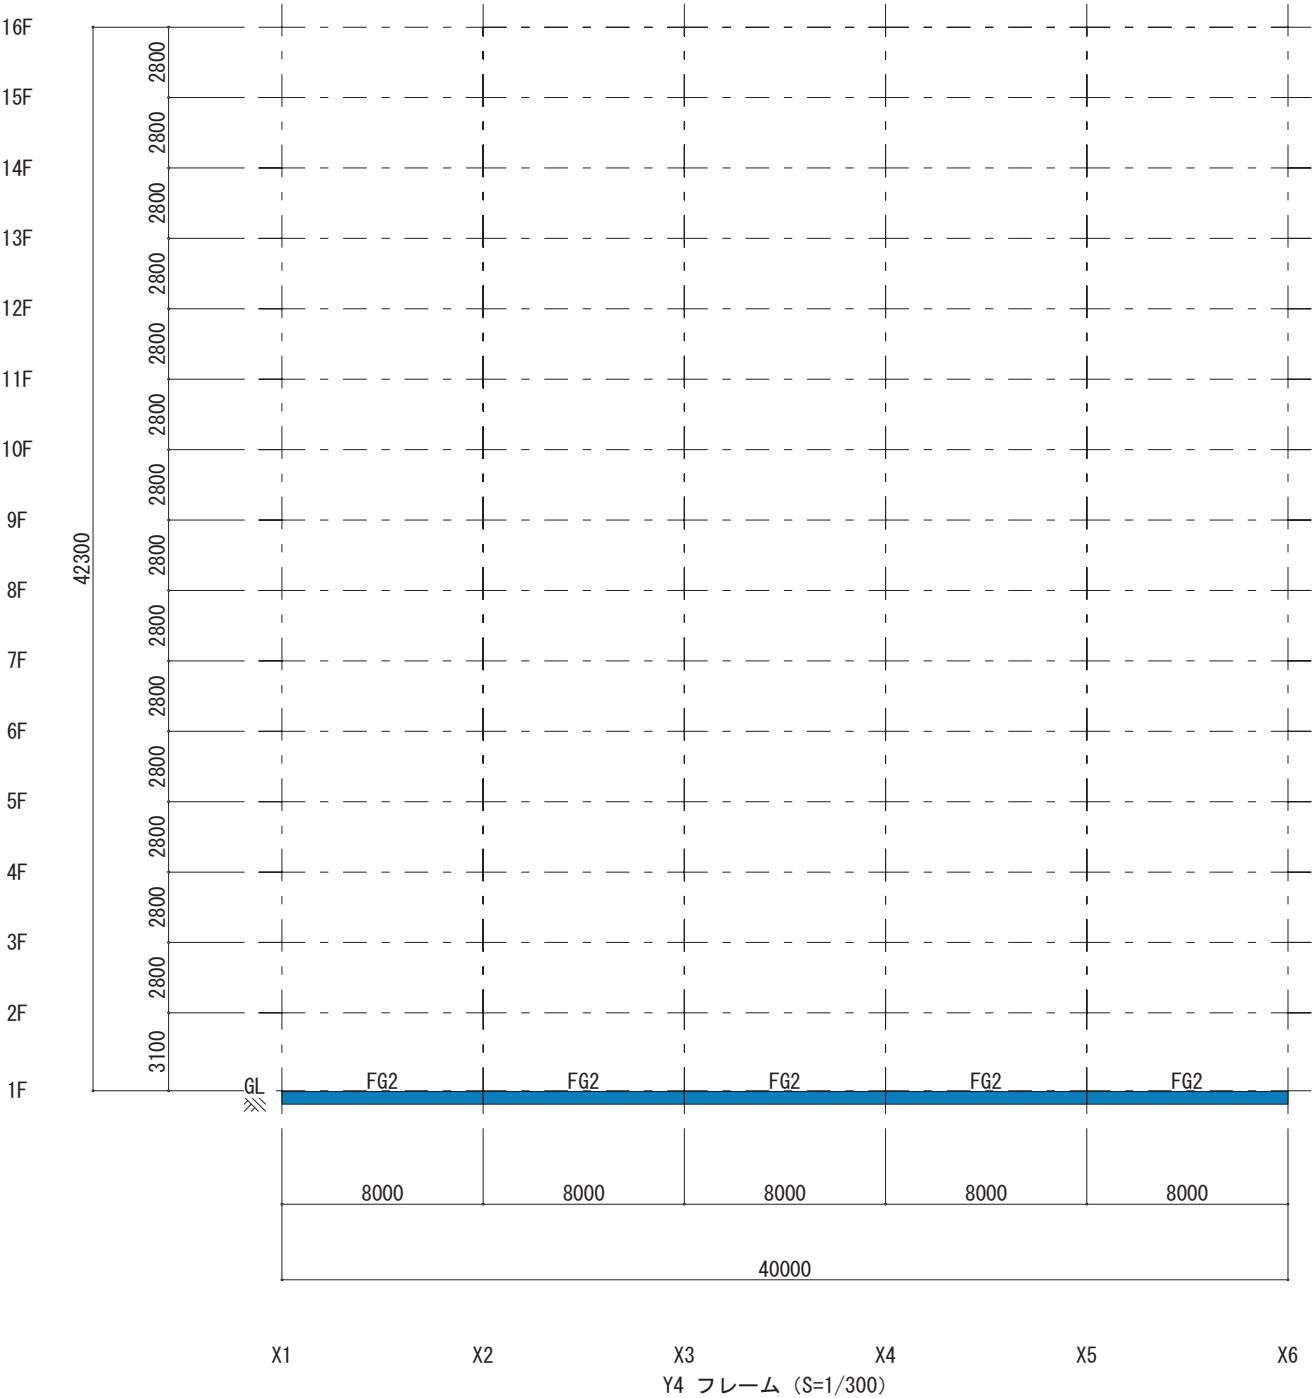


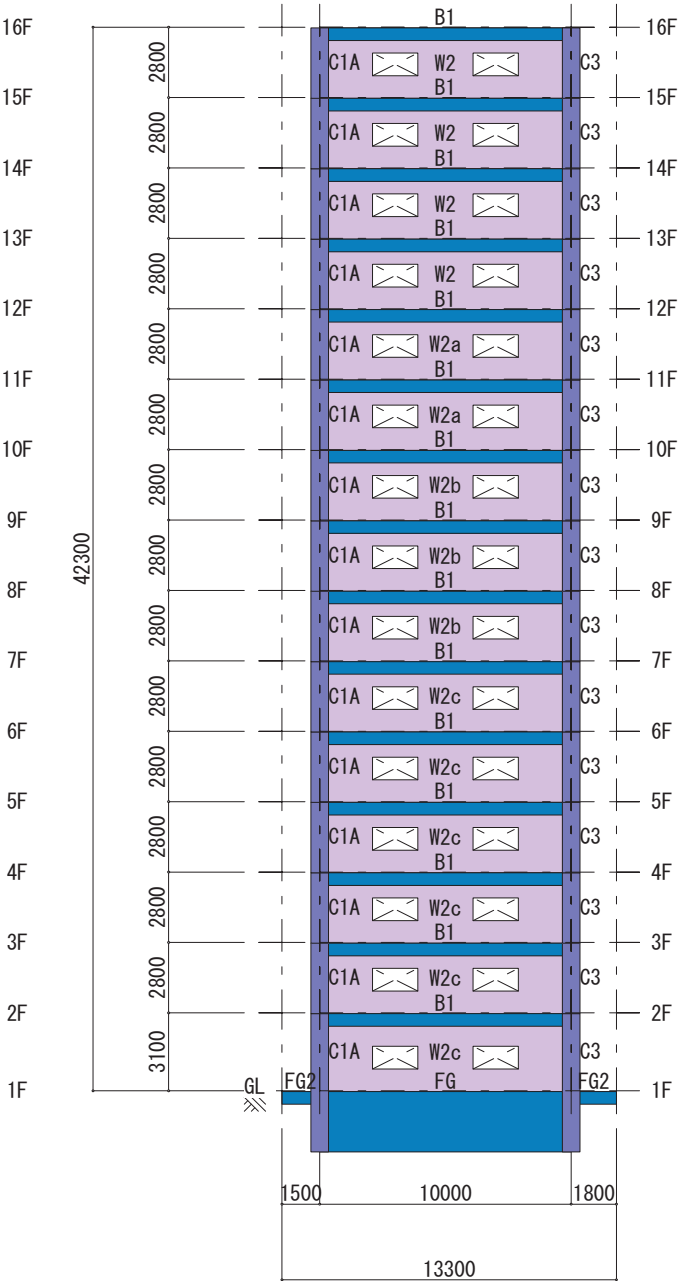


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

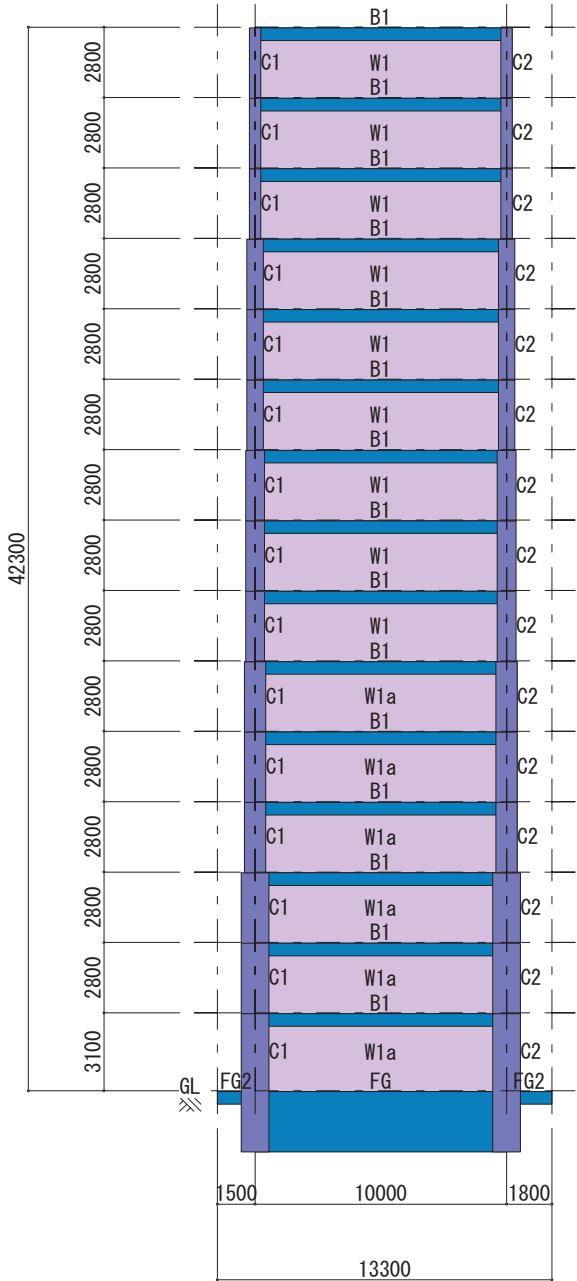


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

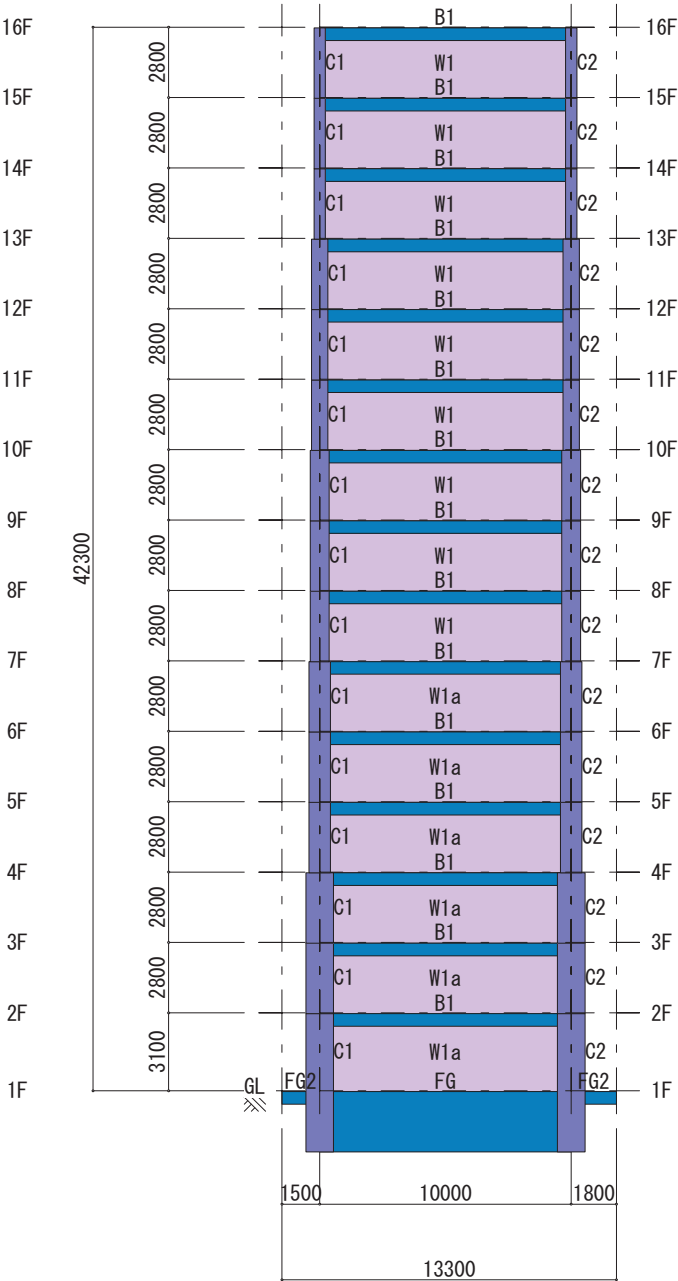


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

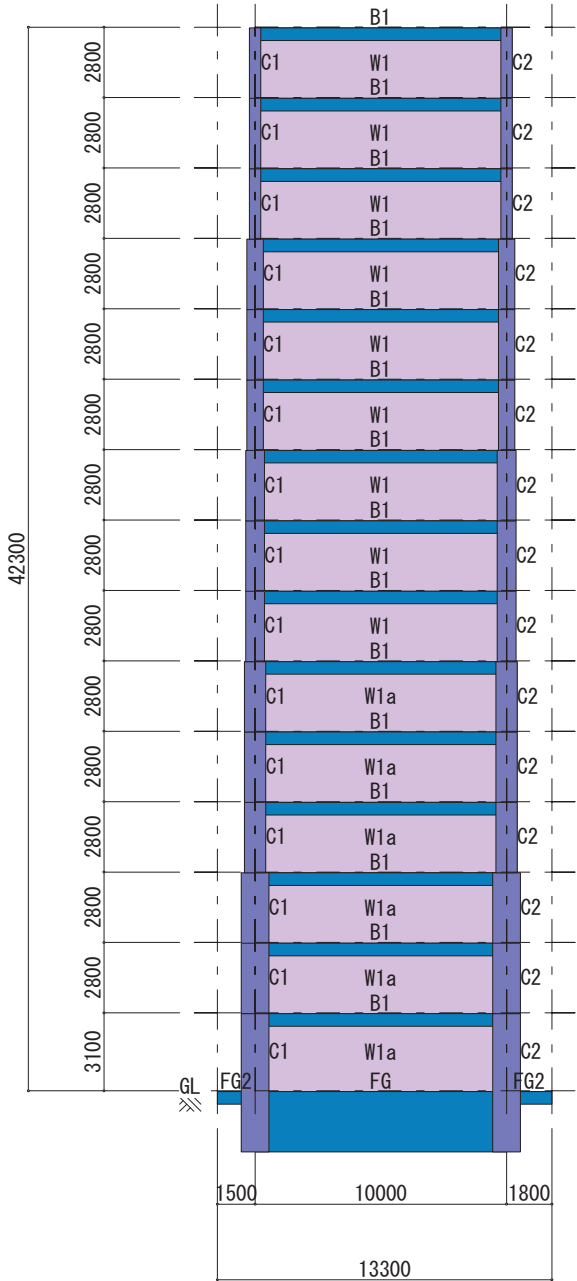

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

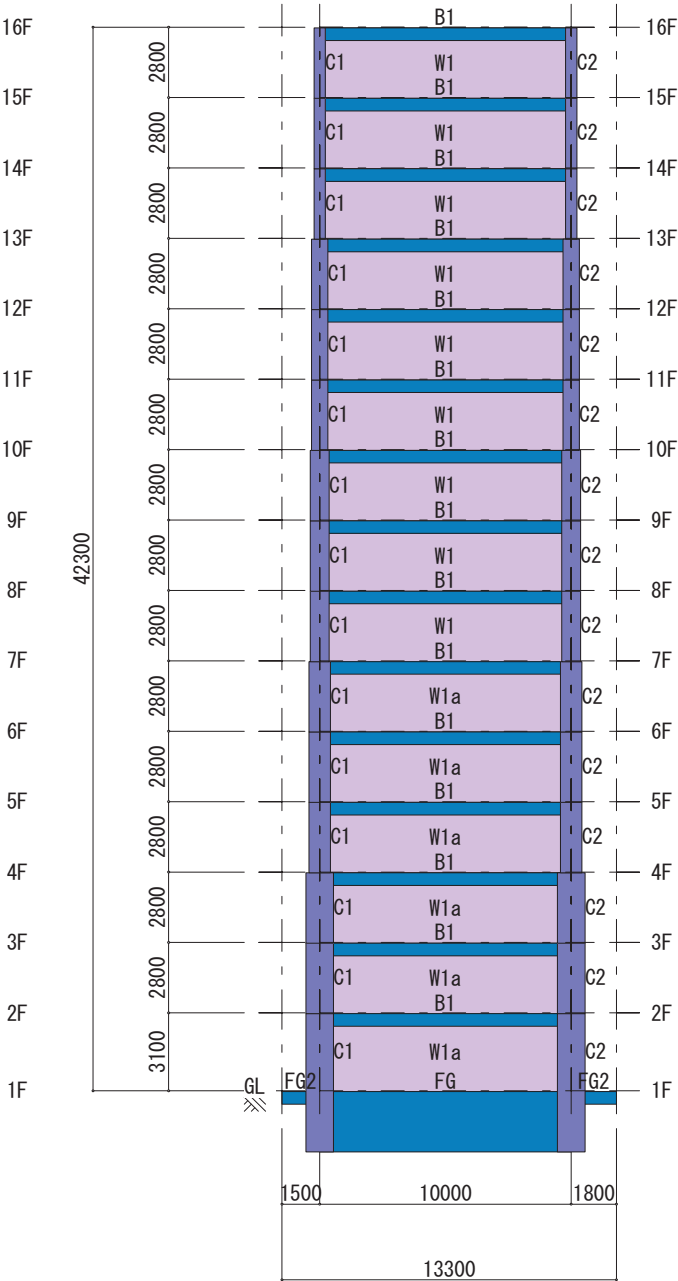

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

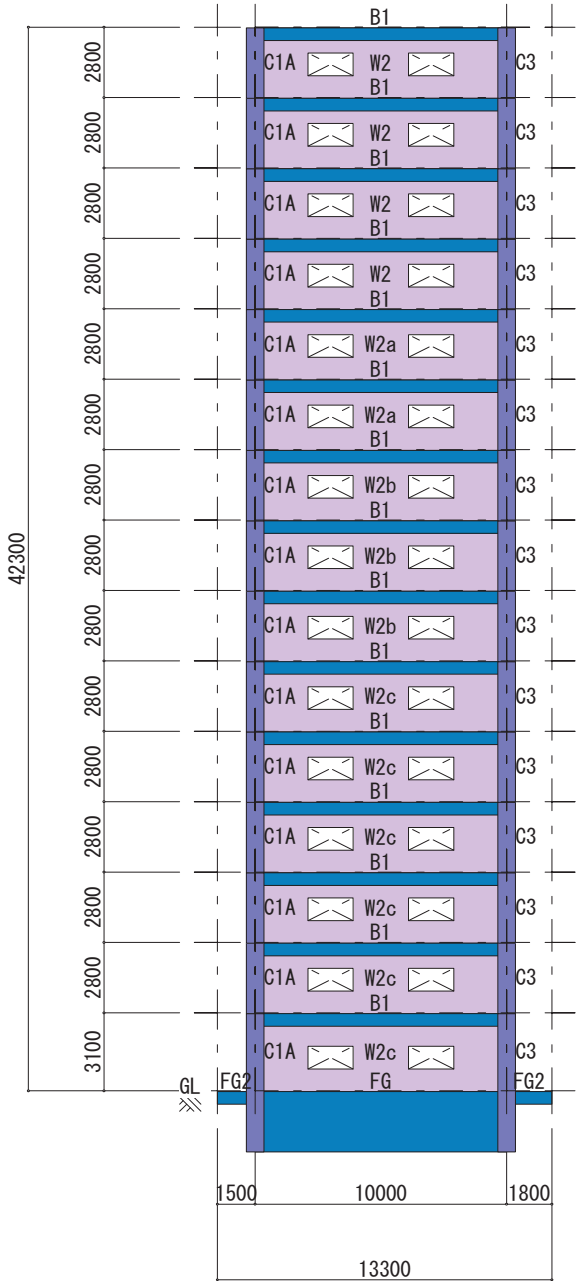

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)








I-1.4 部材





I-1.4.1 はり






a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造






符 号	FG		FG2		G1	
層	1F		1F		2F - 3F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	140 x 240	140 x 240	30 x 50	30 x 50	75 x 75	75 x 75
ハチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	8-D35	3-D29	3-D29	7-D38	7-D38
	2段筋	—	—	—	2-D38	—
下端筋	2段筋	—	—	—	2-D38	—
	1段筋	8-D35	3-D29	3-D29	7-D38	7-D38
あばら筋 (mm)	4-D16@100	4-D16@100	2-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G1		G1		G1	
層	4F - 5F		6F - 7F		8F - 9F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	75 x 75	75 x 75	70 x 75	70 x 75	70 x 75	70 x 75
ハチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	7-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38
	2段筋	2-D38	2-D38	—	2-D38	—
下端筋	2段筋	2-D38	2-D38	—	2-D38	—
	1段筋	7-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G1		G1		G1		G1	
層	10F - 11F		12F - 13F		14F - 15F		16F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
	b x D (cm)	65 x 75	65 x 75	50 x 75	50 x 75	40 x 75	40 x 75	30 x 70
	ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—
	上端筋	1段筋 5-D35 2段筋 2-D35	5-D35 —	5-D32 —	5-D32 —	4-D29 —	4-D29 —	3-D25 —
下端筋	2段筋 2-D35 1段筋 5-D35	— 5-D35	2-D32 5-D32	— 5-D32	2-D29 4-D29	— 4-D29	2-D25 3-D25	— 3-D25
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1A		G1A		G1A	
層	2F - 3F		4F - 5F		6F - 7F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
	b x D (cm)	70 x 75	70 x 75	70 x 75	70 x 75	70 x 75
	ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—
	上端筋	1段筋 6-D38 2段筋 2-D38	6-D38 —	6-D38 —	6-D38 —	6-D38 —
下端筋	2段筋 2-D38 1段筋 6-D38	— 6-D38	2-D38 6-D38	— 6-D38	2-D38 6-D38	— 6-D38
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G1A		G1A		G1A		G1A	
層	8F - 9F		10F - 11F		12F - 13F		14F - 15F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
	b x D (cm)	55 x 75	55 x 75	50 x 75	50 x 75	40 x 75	40 x 75	35 x 75
	ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—
	上端筋	1段筋 5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D32	3-D29
	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32	—	2-D29
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32	—	2-D29
	1段筋	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D32	3-D29
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1A		G2		G2	
層	16F		2F - 3F		4F - 5F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
	b x D (cm)	30 x 70	30 x 70	75 x 75	75 x 75	75 x 75
	ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—
	上端筋	1段筋 3-D25	3-D25	7-D38	7-D38	7-D38
	2段筋	2-D25	—	2-D38	—	2-D38
下端筋	2段筋	2-D25	—	2-D38	—	2-D38
	1段筋	3-D25	3-D25	7-D38	7-D38	7-D38
あばら筋 (mm)	2-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G2	
層	6F - 7F		8F - 9F		10F - 11F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	70 x 75	70 x 75	70 x 75	70 x 75	65 x 75	65 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38
	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	—
下端筋	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	—
	1段筋	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	5-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G2		G3	
層	12F - 13F		14F - 15F		16F		2F - 3F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	50 x 75	50 x 75	40 x 75	40 x 75	30 x 70	30 x 70	70 x 75	70 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D32	4-D29	4-D29	3-D25	3-D25	6-D38	6-D38
	2段筋	2-D32	—	2-D29	—	2-D25	2-D38	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	2-D29	—	2-D25	2-D38	—
	1段筋	5-D32	4-D29	4-D29	3-D25	3-D25	6-D38	6-D38
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G3		G3		G3		G3	
層	4F - 5F		6F - 7F		8F - 9F		10F - 11F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	70 x 75	70 x 75	70 x 75	70 x 75	55 x 75	55 x 75	50 x 75	50 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38	4-D38	4-D38
	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	2-D38	—	—
下端筋	2段筋	2-D38	—	2-D38	—	2-D38	—	—
	1段筋	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38	4-D38	4-D38
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G3		G3		G3		B1
層	12F - 13F		14F - 15F		16F		2F - 16F
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	全断面
断 面							
b x D (cm)	40 x 75	40 x 75	35 x 75	35 x 75	30 x 70	30 x 70	30 x 50
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	4-D32	3-D32	3-D32	3-D25	3-D25	2-D22
	2段筋	2-D32	—	2-D32	—	2-D25	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	2-D32	—	2-D25	—
	1段筋	4-D32	3-D32	3-D32	3-D25	3-D25	2-D22
あばら筋 (mm)	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D10@200
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—

I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C1		C1		C1	
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 9F		10F - 12F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向
断 面								
D (cm)	120 x 110		120 x 85		120 x 75		120 x 65	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主 筋	1段筋	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	8-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	7-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1		C1A		C1A		C1A	
階	13F - 15F		1F - 3F		4F - 6F		7F - 9F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向
断 面								
D (cm)	120 x 45		120 x 70		120 x 70		120 x 70	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主 筋	1段筋	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	4-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	3-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1A		C1A		C2		C2	
階	9F - 12F		13F - 15F		1F - 3F		4F - 6F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向
断 面								
D (cm)	120 x 70		120 x 70		120 x 110		120 x 85	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主 筋	1段筋	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号		C2		C2		C2		C3	
階		7F - 9F		10F - 12F		13F - 15F		1F - 3F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		120 x 75		120 x 65		120 x 45		120 x 70	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		7-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	5-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		—		—		—		—	

符 号		C3		C3		C3		C3	
階		4F - 6F		7F - 9F		10F - 12F		13F - 15F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		120 x 70		120 x 70		120 x 70		120 x 70	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		4-D13@100	2-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		—		—		—		—	










I-1.4.3 ベースプレート
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）




I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
: 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
: 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
: 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材)名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W2	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	1		する	180.0	90.0	700.0	90.0
										する	180.0	90.0	300.0	90.0
W	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1		する	90.0	90.0	200.0	90.0
										する	90.0	90.0	600.0	90.0
										する	90.0	200.0	400.0	0.0
										する	10.0	10.0	10.0	0.0
W2a	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	2		する	180.0	90.0	700.0	90.0
										する	180.0	90.0	300.0	90.0
W2b	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	3		する	180.0	90.0	700.0	90.0

名称	壁厚 (cm)	仕上(材)名称／ 仕上重量 (N/m2)	伝達 方法	開口 重量 (N/m2)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W2b	18. 0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1. 0	1. 00	3		する	180. 0	90. 0	300. 0	90. 0
W2c	22. 0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1. 0	1. 00	4		する	180. 0	90. 0	700. 0	90. 0
										する	180. 0	90. 0	300. 0	90. 0
W1a	22. 0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1. 0	1. 00	4	開口なし					

I-1. 4. 5 雑壁
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 6 壁鉄筋番号

番号	縦 筋				横 筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D10		ダブル	@20. 0	D10		ダブル	@20. 0	3-D13	4-D13	3-D13	-----	-----
2	D10		ダブル	@20. 0	D10		ダブル	@20. 0	3-D13	5-D13	3-D13	-----	-----
3	D10		ダブル	@20. 0	D10		ダブル	@20. 0	3-D13	6-D13	3-D13	-----	-----
4	D13		ダブル	@10. 0	D13		ダブル	@10. 0	3-D19	7-D19	3-D19	-----	-----

I-1. 4. 7 ブレース
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状
鉄筋コンクリート

名称	断面寸法 (cm)	
	幅b	せいD
B1	30. 0	50. 0

b) スラブ形状
t : スラブ厚（S 造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）
Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S 造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	15. 0	0. 0	1	2190	両方向板	無
kyositu	15. 0	0. 0	1	600	両方向板	無

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
rouka	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
balcony	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
kyositu1	15.0	0.0	1	600	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔：構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
101	x方向	3	kyositu1		B1
102	x方向	3	okujou		B1
101-0	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou		
101-1	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-2	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-3	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-4	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		
101-5	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		

I-1. 4. 9 片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「I. 4. 8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上 (材) 名称 ／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		18.0	12.0	180.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
balcony		15.0	12.0	150.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
hisasi		15.0	15.0	150.0	0.0	0.0	1	400	0.0		出方向	無

I-1. 4. 11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 13 杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 14 直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.1 材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
12F-16F	RC	普通	30.00	24.00	24.00
7F-11F	RC	普通	33.00	24.00	24.00
1F-6F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295

I-2.1.4 鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4 降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.1 荷重計算条件

I-3.1.1 最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚 (cm)	層名	スラブ厚 (cm)	層名	スラブ厚 (cm)	層名	スラブ厚 (cm)	層名	スラブ厚 (cm)
16F	15.00	13F	15.00	10F	15.00	7F	15.00	4F	15.00
15F	15.00	12F	15.00	9F	15.00	6F	15.00	3F	15.00
14F	15.00	11F	15.00	8F	15.00	5F	15.00	2F	15.00

層名	スラブ厚 (cm)
1F	15.00

I-3. 1. 2スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	RC、SRC造ははり面まで、S造は構造心まで拾います
パラペット重量	3200.00 (N/m)

I-3. 1. 3基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による（布基礎も考慮）L1=0.0L2=0.0L3=0.0L4=0.0 (cm)

基礎重量の比率	0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル (GL-) (mm)	2000
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20.00

I-3. 2積載荷重 (N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3. 3仕上

I-3. 3. 1仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3. 3. 2仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3. 4重量

I-3. 4. 1はり、柱仕上重量 (N/m2)

層名	はり	柱
16F	200	---
15F	200	400
14F	200	400
13F	200	400
12F	200	400
11F	200	400
10F	200	400
9F	200	400

層名	はり	柱
8F	200	400
7F	200	400
6F	200	200
5F	200	200
4F	200	200
3F	200	200
2F	200	200
1F	200	200

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値（*：直接入力）

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	$Z = 1.000$	
用途係数	$U = 1.000$	
塔屋の震度	$K = 1.000$	
	X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	$Co = 0.200$	$Co = 0.200$
1 次固有周期 (秒)	$T = 0.851$ ($h(0.02+0.01\alpha)$ による)	$T = 0.851$ ($h(0.02+0.01\alpha)$ による)
振動特性係数	$Rt = 0.965$	$Rt = 0.965$
自動計算時の最小せん断力係数	$Ci = 0.193$	$Ci = 0.193$

I-3.6 風圧力

・ 風圧力の扱い方

X 方向	風圧力を考慮しない
Y 方向	風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC 造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC 造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
RC 造断面計算の使用規準（付着・定着）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X 方向	Y 方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC 造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC 造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC 造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	M_y から求める
RC/SRC 造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）

浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (RC造 : 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (SRC造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のM _y 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	1.00
	Y 方向	1.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	X 方向	壁負担率 50% 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y 方向	壁負担率 50% 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・d のとり方		告示 (M、Q の最大値)
ルート 2-3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQ_{su}+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容 せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (f _{bs}) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		15F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り・圧縮耐力(鉛直パネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)		$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

加力方向		X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100	1/ 100
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.38、Ds算定時:0.39	保有水平耐力時:0.38、Ds算定時:0.39
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

加力方向		Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 200	1/ 200
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.47、Ds算定時:0.47	保有水平耐力時:0.81、Ds算定時:0.82
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル		立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする(剛域は許容応力度等計算で用いた長さ)
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方		告示(M、Qの最大値)
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m		1.00
h _o /DのDのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化する

ヒンジ判定の条件 (%)

鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100%
(立体モデルのみ有効)

せん断力の割増率			R C	S R C
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α 、 αe	1.25	1.00

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	
反復計算の打ち切り回数	5	
最大不釣合い力率	0.01 %	
最大不釣合い力	0.00 (kN)	
最大不釣合いモーメント	0.00 (kN・cm)	
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材

はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
S ブレース	引張耐力式	$A \cdot \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力


幅厚比が不足する部材 曲げ耐力の取り方 My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q

A-1.1.1 部材の C、M_o、Q 図

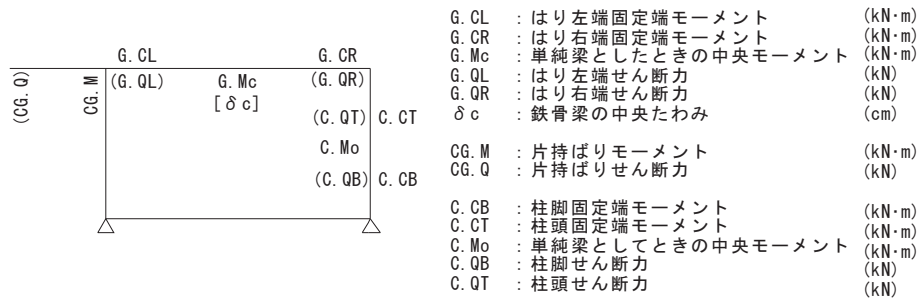

固定荷重+積載荷重

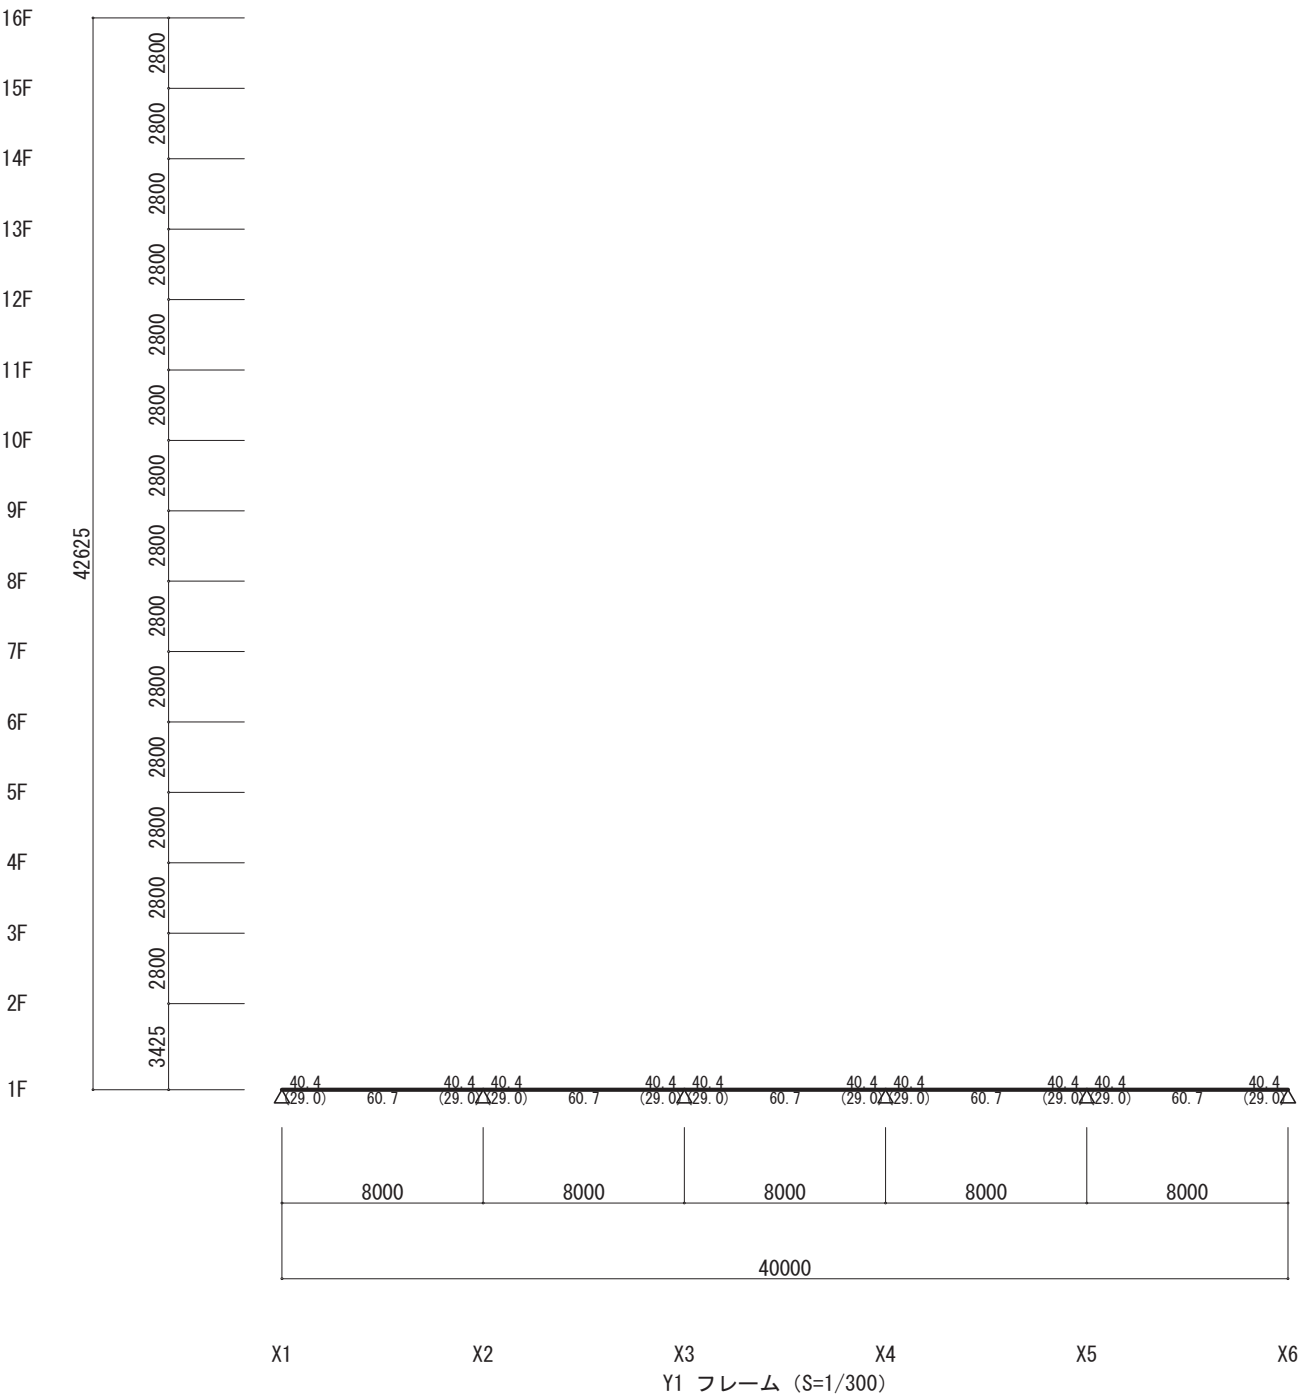

固定荷重+積載荷重

16F	42625	3425	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800


X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重


16F	42625	2800	177.9 (130.6)	266.9	177.9 (130.6)	177.9 (130.6)	266.9	177.9 (130.6)	177.9 (130.6)	266.9	177.9 (130.6)	177.9 (130.6)	266.9	177.9 (130.6)	177.9 (130.6)
15F		2800	175.8 (131.0)	262.2	175.8 (131.0)	180.3 (134.5)	269.0	180.3 (134.5)	180.3 (134.5)	269.0	180.3 (134.5)	180.3 (134.5)	269.0	180.3 (134.5)	175.8 (131.0)
14F		2800	175.4 (130.7)	261.6	175.4 (130.7)	180.0 (134.1)	268.5	180.0 (134.1)	180.0 (134.1)	268.5	180.0 (134.1)	180.0 (134.1)	268.5	180.0 (134.1)	175.4 (130.7)
13F		2800	180.0 (134.1)	268.5	180.0 (134.1)	189.1 (141.0)	282.2	189.1 (141.0)	189.1 (141.0)	282.2	189.1 (141.0)	189.1 (141.0)	282.2	189.1 (141.0)	180.0 (134.1)
12F		2800	180.0 (134.1)	268.5	180.0 (134.1)	189.1 (141.0)	282.2	189.1 (141.0)	189.1 (141.0)	282.2	189.1 (141.0)	189.1 (141.0)	282.2	189.1 (141.0)	180.0 (134.1)
11F		2800	189.1 (141.0)	282.2	189.1 (141.0)	202.8 (151.3)	302.8	202.8 (151.3)	202.8 (151.3)	302.8	202.8 (151.3)	202.8 (151.3)	302.8	202.8 (151.3)	189.1 (141.0)
10F		2800	189.1 (141.0)	282.2	189.1 (141.0)	202.8 (151.3)	302.8	202.8 (151.3)	202.8 (151.3)	302.8	202.8 (151.3)	202.8 (151.3)	302.8	202.8 (151.3)	189.1 (141.0)
9F		2800	193.7 (144.4)	289.1	193.7 (144.4)	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	193.7 (144.4)
8F		2800	193.7 (144.4)	289.1	193.7 (144.4)	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	193.7 (144.4)
7F		2800	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	207.4 (154.7)
6F		2800	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	207.4 (154.7)
5F		2800	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	212.0 (158.2)	316.5	212.0 (158.2)	212.0 (158.2)	316.5	212.0 (158.2)	212.0 (158.2)	316.5	212.0 (158.2)	207.4 (154.7)
4F		2800	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	212.0 (158.2)	316.5	212.0 (158.2)	212.0 (158.2)	316.5	212.0 (158.2)	212.0 (158.2)	316.5	212.0 (158.2)	207.4 (154.7)
3F		2800	207.4 (154.7)	309.7	207.4 (154.7)	212.0 (158.2)	316.5	212.0 (158.2)	212.0 (158.2)	316.5	212.0 (158.2)	212.0 (158.2)	316.5	212.0 (158.2)	207.4 (154.7)
2F		2800	212.4 (158.3)	317.3	212.4 (158.3)	217.0 (161.7)	324.1	217.0 (161.7)	217.0 (161.7)	324.1	217.0 (161.7)	217.0 (161.7)	324.1	217.0 (161.7)	212.4 (158.3)
1F		3425	529.6 (385.6)	800.5	529.6 (385.6)	529.6 (385.6)	800.5	529.6 (385.6)	529.6 (385.6)	800.5	529.6 (385.6)	529.6 (385.6)	800.5	529.6 (385.6)	529.6 (385.6)
			8000		8000		8000		8000		8000				
			40000												

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

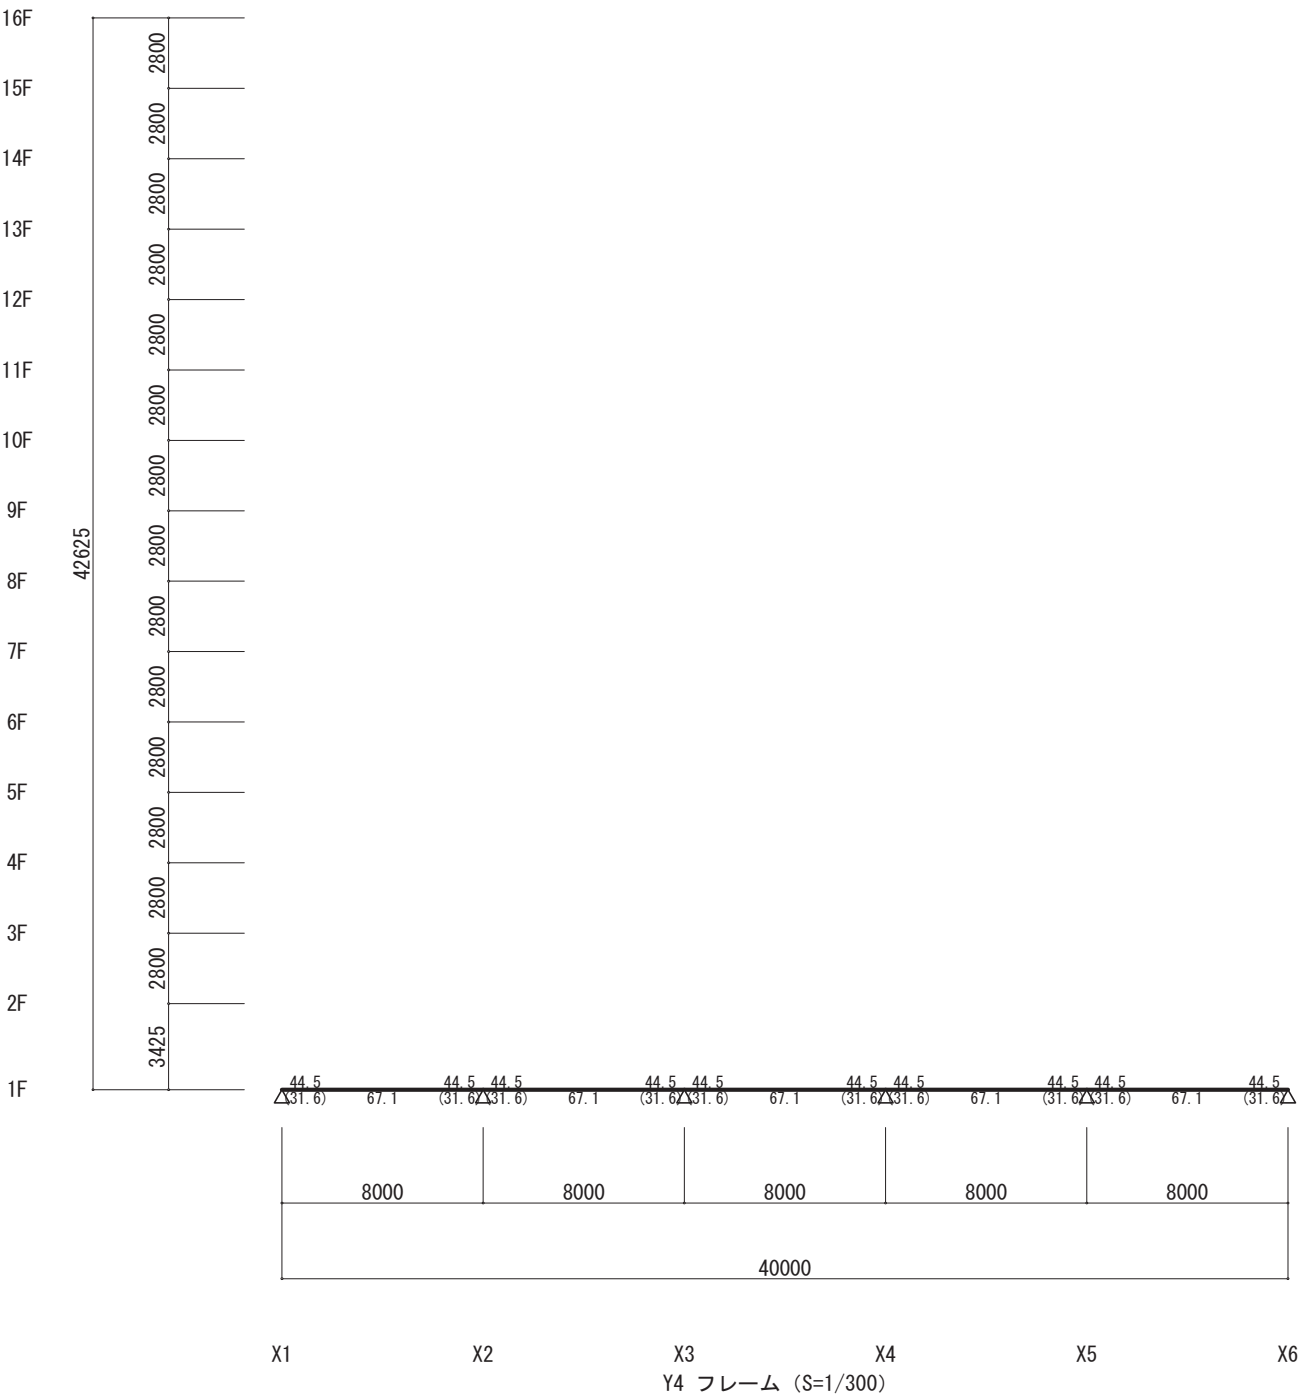


固定荷重+積載荷重

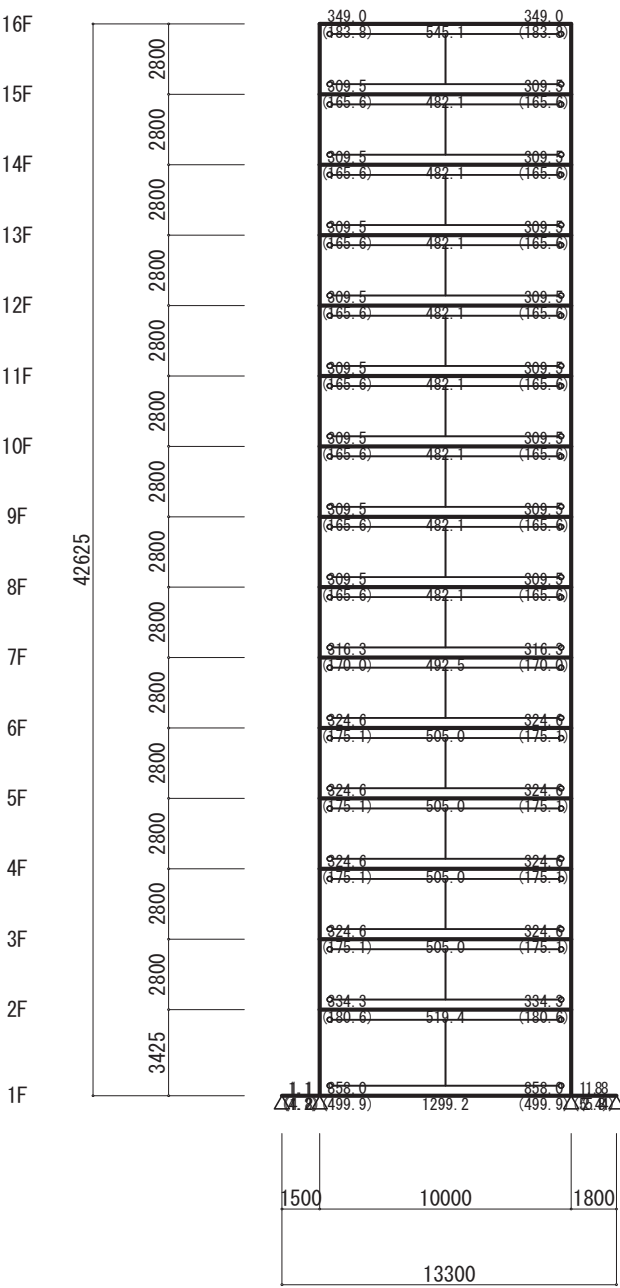


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

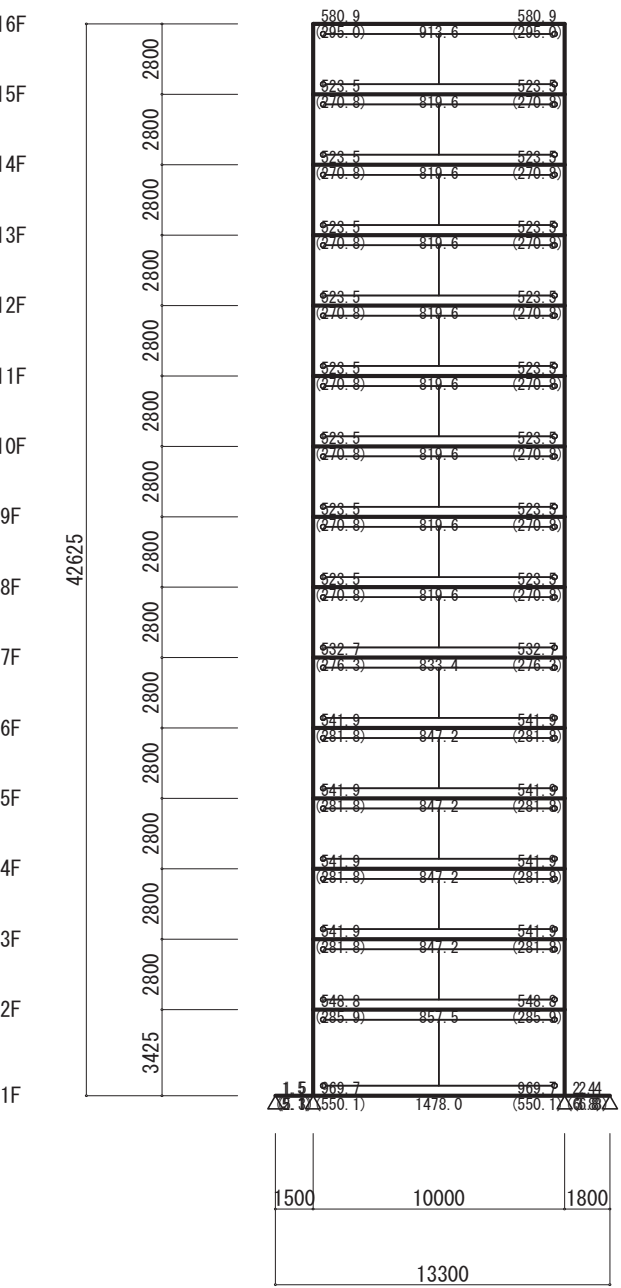


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

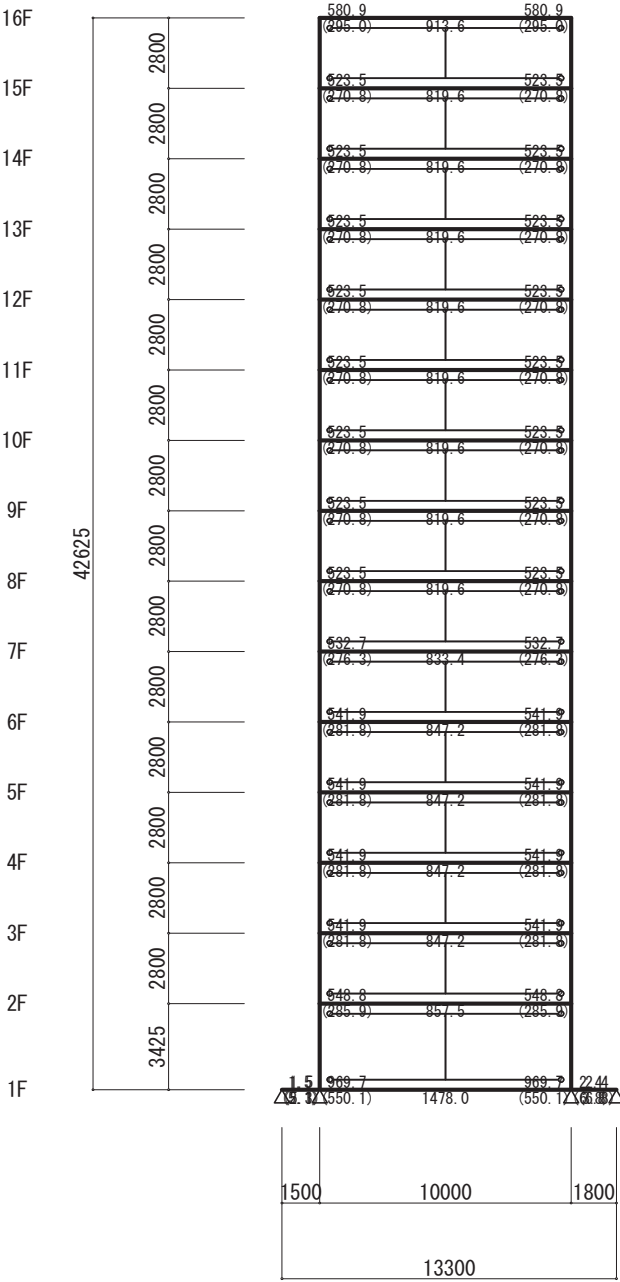


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

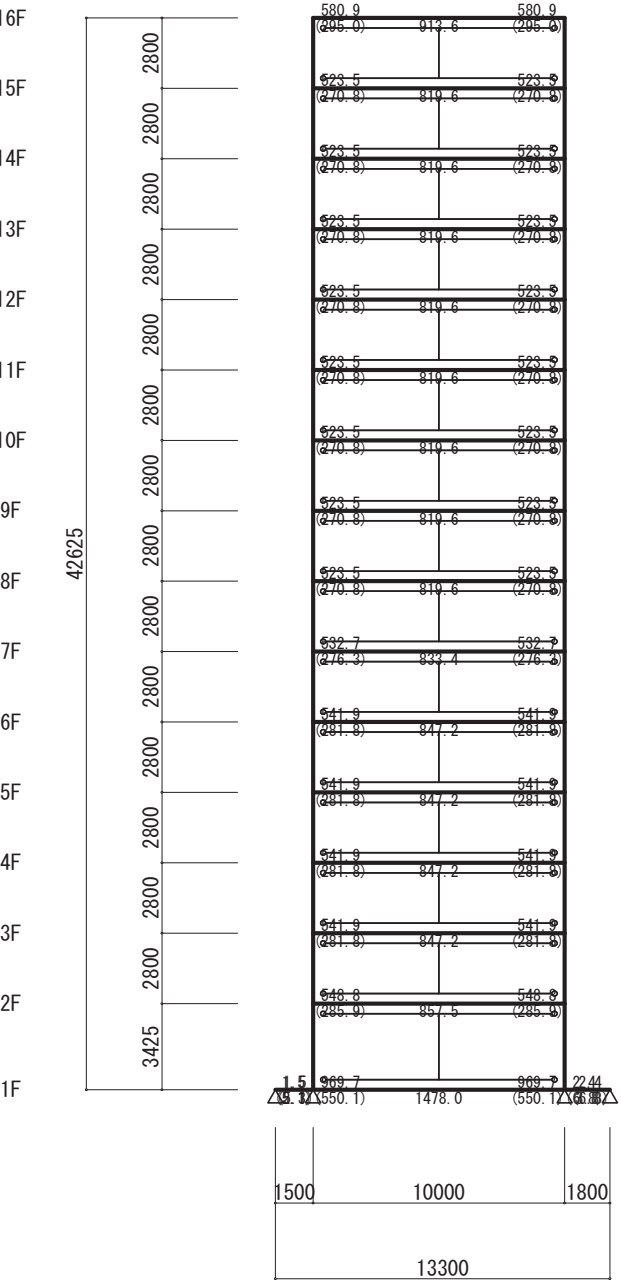


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

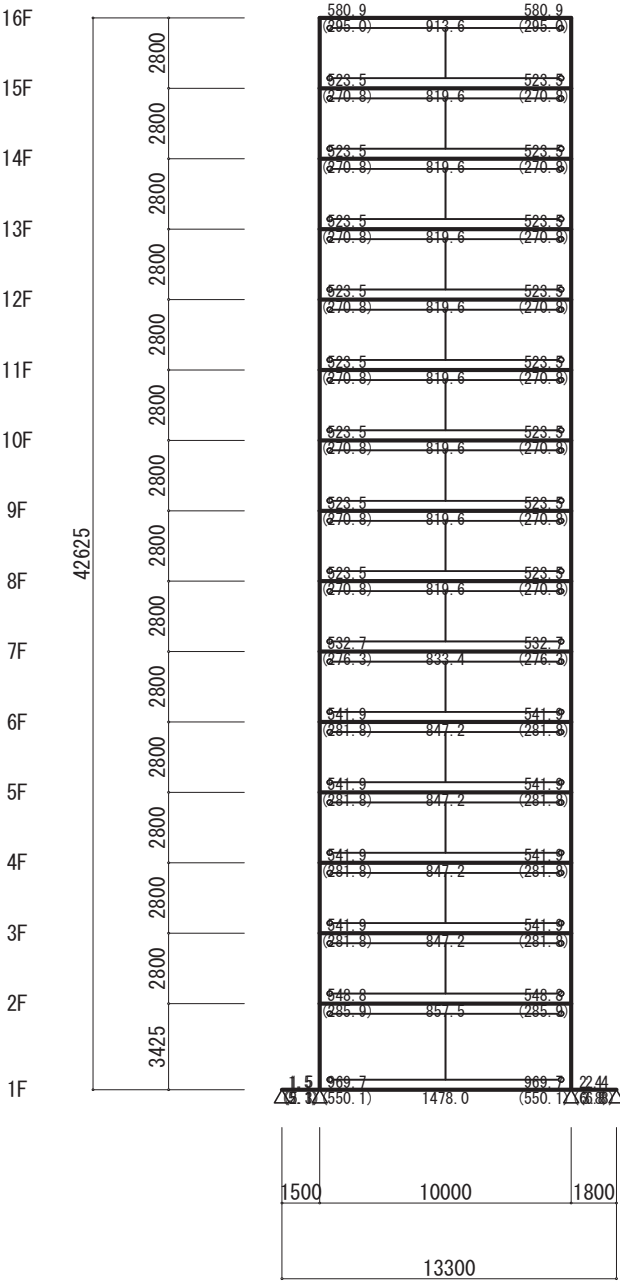

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

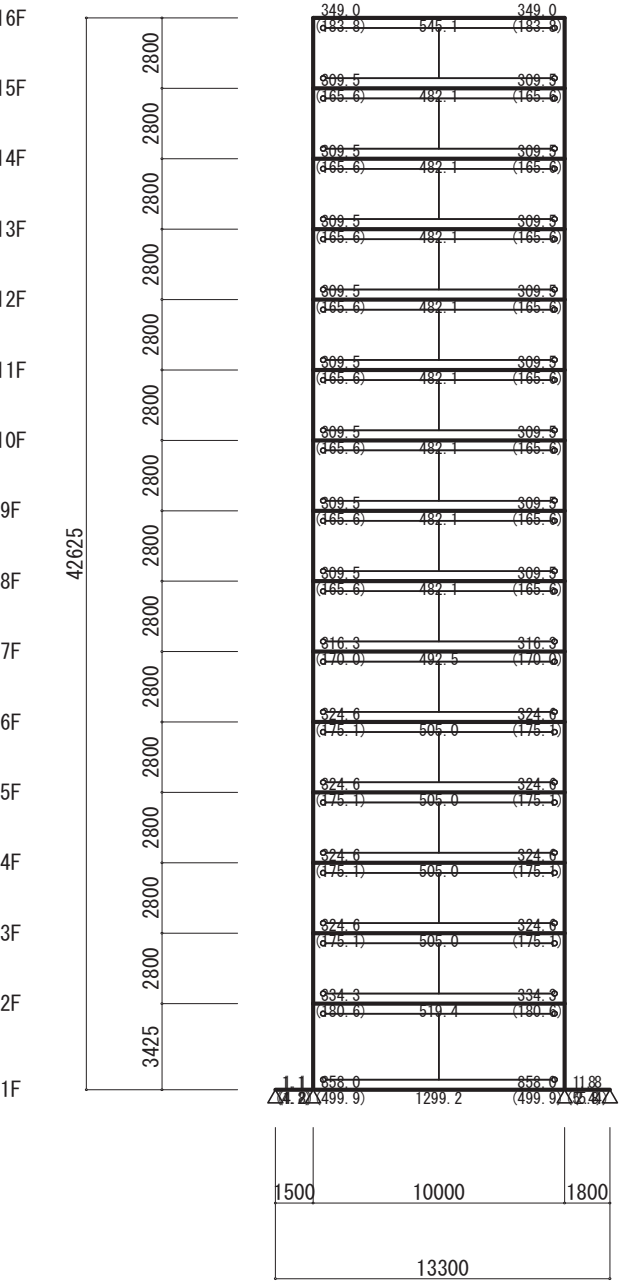

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表

はりのC、M_o、Q (固定荷重+積載荷重)

Y1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X2	X3	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X3	X4	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X4	X5	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X5	X6	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	148.5	148.5	223.7	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X2	X3	148.5	148.5	223.7	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X3	X4	148.5	148.5	223.7	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X4	X5	148.5	148.5	223.7	107.4	107.4	0.0	0.0	
	X5	X6	148.5	148.5	223.7	107.4	107.4	0.0	0.0	
15F	X1	X2	126.7	126.7	190.7	91.9	91.9	0.0	0.0	
	X2	X3	131.2	131.2	197.5	95.4	95.4	0.0	0.0	
	X3	X4	131.2	131.2	197.5	95.4	95.4	0.0	0.0	
	X4	X5	131.2	131.2	197.5	95.4	95.4	0.0	0.0	
	X5	X6	126.7	126.7	190.7	91.9	91.9	0.0	0.0	
14F	X1	X2	126.7	126.7	190.7	91.9	91.9	0.0	0.0	
	X2	X3	131.2	131.2	197.5	95.4	95.4	0.0	0.0	
	X3	X4	131.2	131.2	197.5	95.4	95.4	0.0	0.0	
	X4	X5	131.2	131.2	197.5	95.4	95.4	0.0	0.0	
	X5	X6	126.7	126.7	190.7	91.9	91.9	0.0	0.0	
13F	X1	X2	131.2	131.2	197.5	95.4	95.4	0.0	0.0	
	X2	X3	140.4	140.4	211.2	102.2	102.2	0.0	0.0	
	X3	X4	140.4	140.4	211.2	102.2	102.2	0.0	0.0	
	X4	X5	140.4	140.4	211.2	102.2	102.2	0.0	0.0	
	X5	X6	131.2	131.2	197.5	95.4	95.4	0.0	0.0	
12F	X1	X2	131.2	131.2	197.5	95.4	95.4	0.0	0.0	
	X2	X3	140.4	140.4	211.2	102.2	102.2	0.0	0.0	
	X3	X4	140.4	140.4	211.2	102.2	102.2	0.0	0.0	
	X4	X5	140.4	140.4	211.2	102.2	102.2	0.0	0.0	
	X5	X6	131.2	131.2	197.5	95.4	95.4	0.0	0.0	
11F	X1	X2	140.4	140.4	211.2	102.2	102.2	0.0	0.0	
	X2	X3	154.1	154.1	231.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X3	X4	154.1	154.1	231.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X4	X5	154.1	154.1	231.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X5	X6	140.4	140.4	211.2	102.2	102.2	0.0	0.0	
10F	X1	X2	140.4	140.4	211.2	102.2	102.2	0.0	0.0	
	X2	X3	154.1	154.1	231.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X3	X4	154.1	154.1	231.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X4	X5	154.1	154.1	231.8	112.5	112.5	0.0	0.0	
	X5	X6	140.4	140.4	211.2	102.2	102.2	0.0	0.0	
9F	X1	X2	144.9	144.9	218.1	105.7	105.7	0.0	0.0	
	X2	X3	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X3	X4	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X4	X5	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X5	X6	144.9	144.9	218.1	105.7	105.7	0.0	0.0	
8F	X1	X2	144.9	144.9	218.1	105.7	105.7	0.0	0.0	
	X2	X3	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X3	X4	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X4	X5	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X5	X6	144.9	144.9	218.1	105.7	105.7	0.0	0.0	
7F	X1	X2	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X2	X3	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X3	X4	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X4	X5	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X5	X6	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
6F	X1	X2	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X2	X3	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X3	X4	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X4	X5	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X5	X6	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
5F	X1	X2	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X2	X3	163.2	163.2	245.5	119.4	119.4	0.0	0.0	
	X3	X4	163.2	163.2	245.5	119.4	119.4	0.0	0.0	
	X4	X5	163.2	163.2	245.5	119.4	119.4	0.0	0.0	
	X5	X6	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
4F	X1	X2	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X2	X3	163.2	163.2	245.5	119.4	119.4	0.0	0.0	
	X3	X4	163.2	163.2	245.5	119.4	119.4	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	X4	X5	163.2	163.2	245.5	119.4	119.4	0.0	0.0	
	X5	X6	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
3F	X1	X2	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X2	X3	163.2	163.2	245.5	119.4	119.4	0.0	0.0	
	X3	X4	163.2	163.2	245.5	119.4	119.4	0.0	0.0	
	X4	X5	163.2	163.2	245.5	119.4	119.4	0.0	0.0	
	X5	X6	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
2F	X1	X2	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
	X2	X3	163.2	163.2	245.5	119.4	119.4	0.0	0.0	
	X3	X4	163.2	163.2	245.5	119.4	119.4	0.0	0.0	
	X4	X5	163.2	163.2	245.5	119.4	119.4	0.0	0.0	
	X5	X6	158.7	158.7	238.7	115.9	115.9	0.0	0.0	
1F	X1	X2	503.0	503.0	761.9	365.0	365.0	0.0	0.0	
	X2	X3	503.0	503.0	761.9	365.0	365.0	0.0	0.0	
	X3	X4	503.0	503.0	761.9	365.0	365.0	0.0	0.0	
	X4	X5	503.0	503.0	761.9	365.0	365.0	0.0	0.0	
	X5	X6	503.0	503.0	761.9	365.0	365.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	177.9	177.9	266.9	130.6	130.6	0.0	0.0	
	X2	X3	177.9	177.9	266.9	130.6	130.6	0.0	0.0	
	X3	X4	177.9	177.9	266.9	130.6	130.6	0.0	0.0	
	X4	X5	177.9	177.9	266.9	130.6	130.6	0.0	0.0	
	X5	X6	177.9	177.9	266.9	130.6	130.6	0.0	0.0	
15F	X1	X2	175.8	175.8	262.2	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X2	X3	180.3	180.3	269.0	134.5	134.5	0.0	0.0	
	X3	X4	180.3	180.3	269.0	134.5	134.5	0.0	0.0	
	X4	X5	180.3	180.3	269.0	134.5	134.5	0.0	0.0	
	X5	X6	175.8	175.8	262.2	131.0	131.0	0.0	0.0	
14F	X1	X2	175.4	175.4	261.6	130.7	130.7	0.0	0.0	
	X2	X3	180.0	180.0	268.5	134.1	134.1	0.0	0.0	
	X3	X4	180.0	180.0	268.5	134.1	134.1	0.0	0.0	
	X4	X5	180.0	180.0	268.5	134.1	134.1	0.0	0.0	
	X5	X6	175.4	175.4	261.6	130.7	130.7	0.0	0.0	
13F	X1	X2	180.0	180.0	268.5	134.1	134.1	0.0	0.0	
	X2	X3	189.1	189.1	282.2	141.0	141.0	0.0	0.0	
	X3	X4	189.1	189.1	282.2	141.0	141.0	0.0	0.0	
	X4	X5	189.1	189.1	282.2	141.0	141.0	0.0	0.0	
	X5	X6	180.0	180.0	268.5	134.1	134.1	0.0	0.0	
12F	X1	X2	180.0	180.0	268.5	134.1	134.1	0.0	0.0	
	X2	X3	189.1	189.1	282.2	141.0	141.0	0.0	0.0	
	X3	X4	189.1	189.1	282.2	141.0	141.0	0.0	0.0	
	X4	X5	189.1	189.1	282.2	141.0	141.0	0.0	0.0	
	X5	X6	180.0	180.0	268.5	134.1	134.1	0.0	0.0	
11F	X1	X2	189.1	189.1	282.2	141.0	141.0	0.0	0.0	
	X2	X3	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X3	X4	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X4	X5	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X5	X6	189.1	189.1	282.2	141.0	141.0	0.0	0.0	
10F	X1	X2	189.1	189.1	282.2	141.0	141.0	0.0	0.0	
	X2	X3	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X3	X4	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X4	X5	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X5	X6	189.1	189.1	282.2	141.0	141.0	0.0	0.0	
9F	X1	X2	193.7	193.7	289.1	144.4	144.4	0.0	0.0	
	X2	X3	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X3	X4	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X4	X5	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X5	X6	193.7	193.7	289.1	144.4	144.4	0.0	0.0	
8F	X1	X2	193.7	193.7	289.1	144.4	144.4	0.0	0.0	
	X2	X3	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
8F	X3	X4	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X4	X5	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X5	X6	193.7	193.7	289.1	144.4	144.4	0.0	0.0	
7F	X1	X2	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X2	X3	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X3	X4	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X4	X5	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X5	X6	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
6F	X1	X2	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X2	X3	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X3	X4	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X4	X5	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X5	X6	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
5F	X1	X2	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X2	X3	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X3	X4	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X4	X5	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X5	X6	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
4F	X1	X2	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X2	X3	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X3	X4	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X4	X5	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X5	X6	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
3F	X1	X2	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
	X2	X3	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X3	X4	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X4	X5	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X5	X6	207.4	207.4	309.7	154.7	154.7	0.0	0.0	
2F	X1	X2	212.4	212.4	317.3	158.3	158.3	0.0	0.0	
	X2	X3	217.0	217.0	324.1	161.7	161.7	0.0	0.0	
	X3	X4	217.0	217.0	324.1	161.7	161.7	0.0	0.0	
	X4	X5	217.0	217.0	324.1	161.7	161.7	0.0	0.0	
	X5	X6	212.4	212.4	317.3	158.3	158.3	0.0	0.0	
1F	X1	X2	529.6	529.6	800.5	385.6	385.6	0.0	0.0	
	X2	X3	529.6	529.6	800.5	385.6	385.6	0.0	0.0	
	X3	X4	529.6	529.6	800.5	385.6	385.6	0.0	0.0	
	X4	X5	529.6	529.6	800.5	385.6	385.6	0.0	0.0	
	X5	X6	529.6	529.6	800.5	385.6	385.6	0.0	0.0	

Y4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X2	X3	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X3	X4	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X4	X5	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X5	X6	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	349.0	349.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	316.3	316.3	492.5	170.0	170.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	324.6	324.6	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	Y2	Y3	324.6	324.6	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	324.6	324.6	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	324.6	324.6	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	334.3	334.3	519.4	180.6	180.6	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	858.0	858.0	1299.2	499.9	499.9	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	532.7	532.7	833.4	276.3	276.3	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	548.8	548.8	857.5	285.9	285.9	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	969.7	969.7	1478.0	550.1	550.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	532.7	532.7	833.4	276.3	276.3	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	548.8	548.8	857.5	285.9	285.9	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	969.7	969.7	1478.0	550.1	550.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	532.7	532.7	833.4	276.3	276.3	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	548.8	548.8	857.5	285.9	285.9	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	969.7	969.7	1478.0	550.1	550.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	532.7	532.7	833.4	276.3	276.3	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	541.9	541.9	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	548.8	548.8	857.5	285.9	285.9	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	969.7	969.7	1478.0	550.1	550.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	349.0	349.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	316.3	316.3	492.5	170.0	170.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	324.6	324.6	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	324.6	324.6	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	324.6	324.6	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	324.6	324.6	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	334.3	334.3	519.4	180.6	180.6	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	858.0	858.0	1299.2	499.9	499.9	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

A-1.1.3 片持ばりのM、Q表

本建物の場合は該当しない(該当するデータがありません)



A-1.1.4 柱のC、Mo、Q表

本建物の場合は該当しない(該当するデータがありません)

A-1.2 節点重量

A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
下段：T.L（トータル重量）（kN）

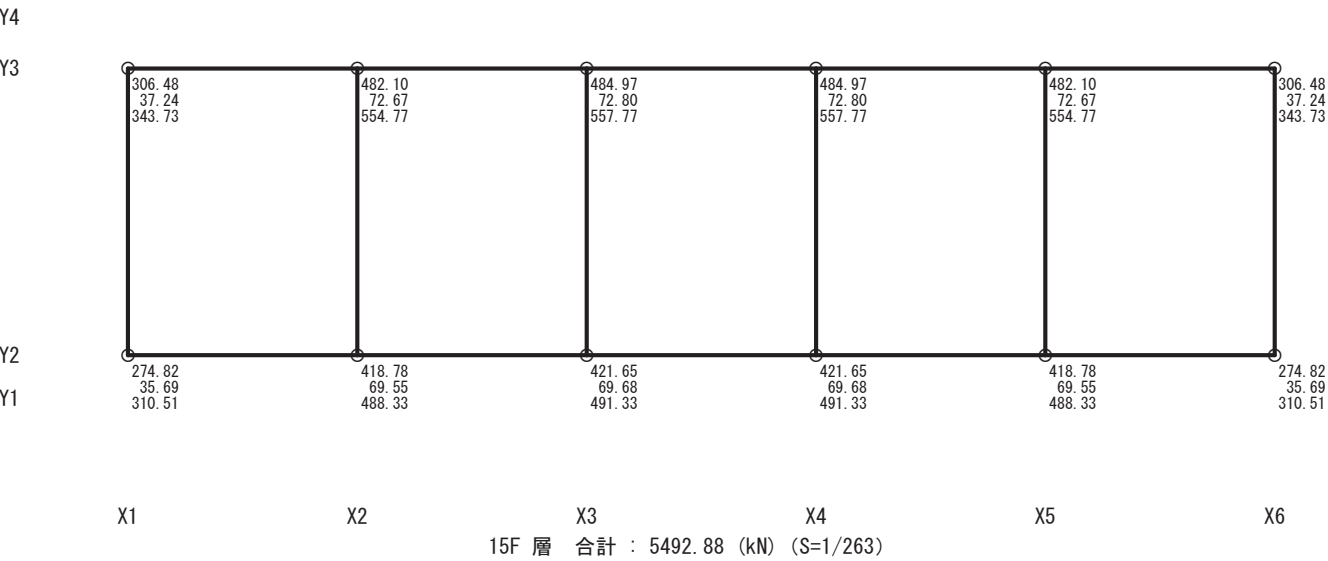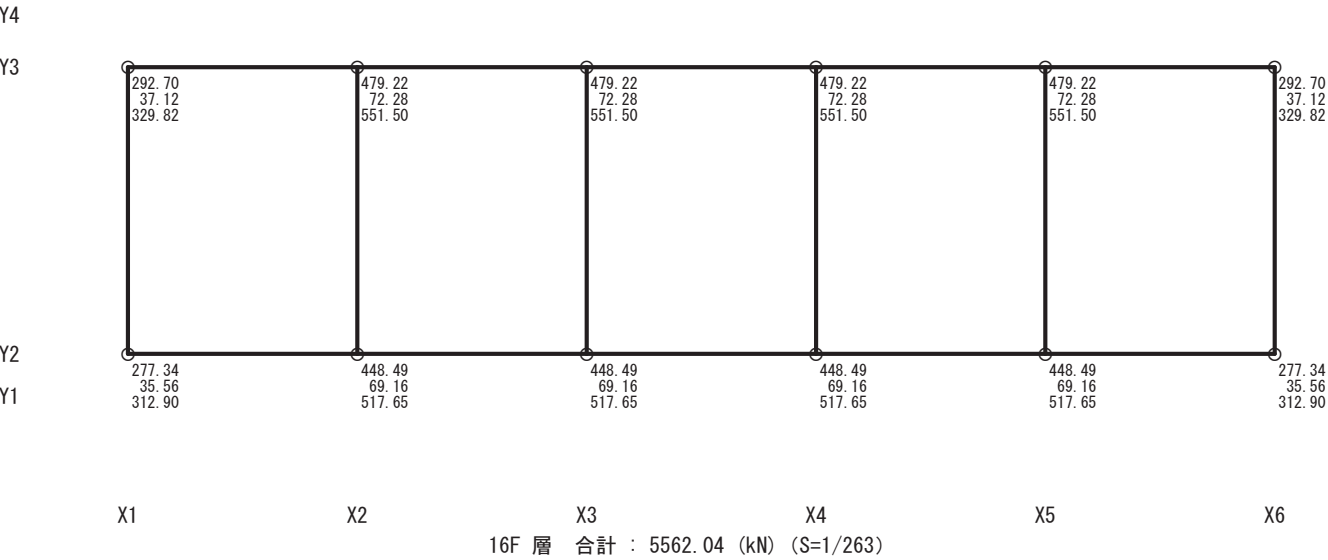


Y4

Y3

Y2

Y1

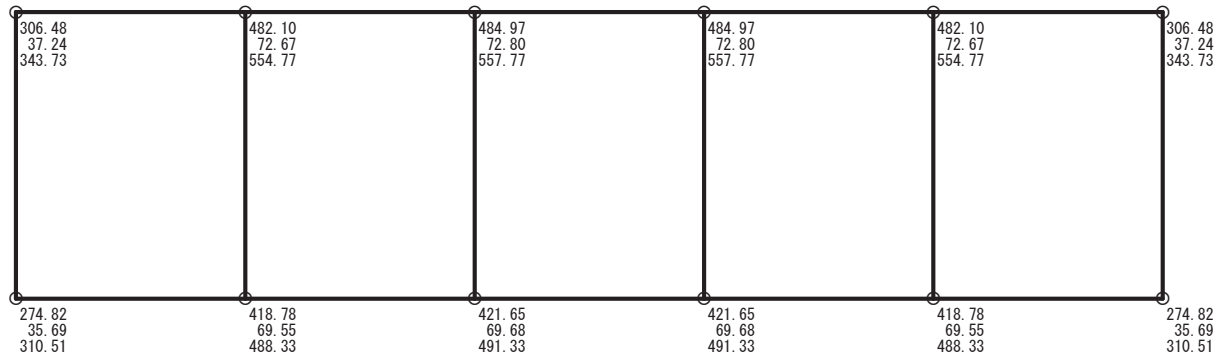

X1

X2

X3

X4

X5

X6


14F 層 合計 : 5492.88 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

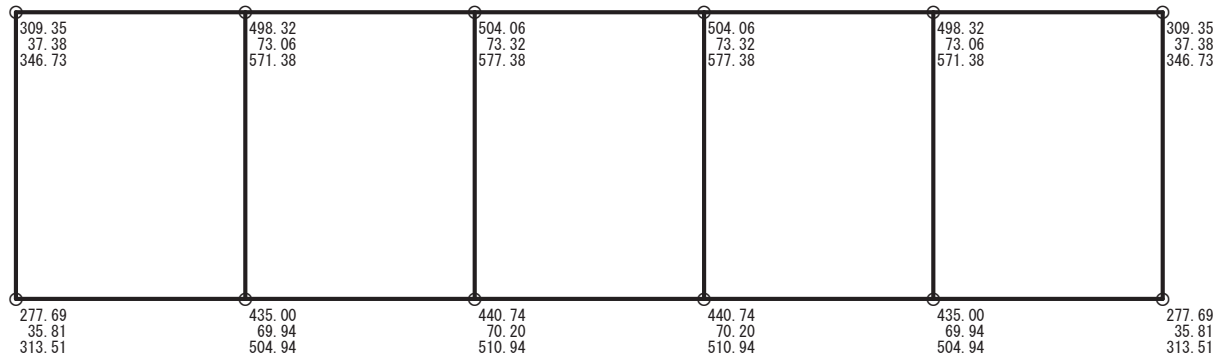

X1

X2

X3

X4

X5

X6


13F 層 合計 : 5649.73 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

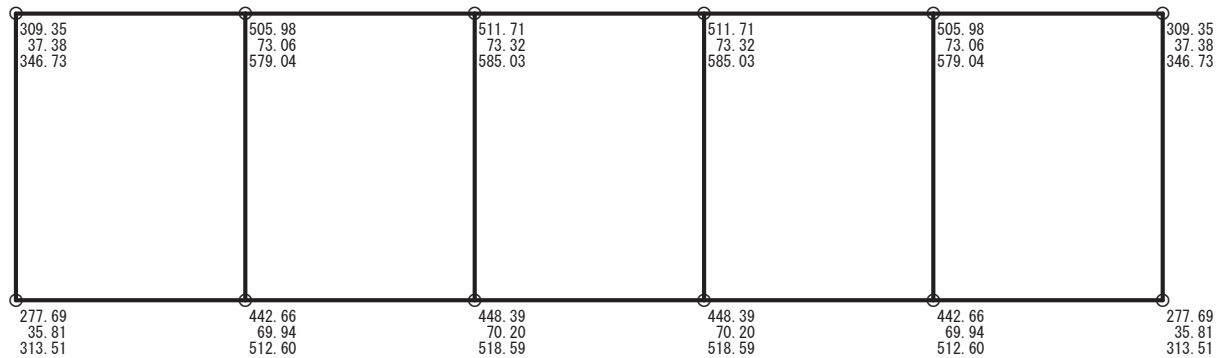

X1

X2

X3

X4

X5

X6


12F 層 合計 : 5710.98 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

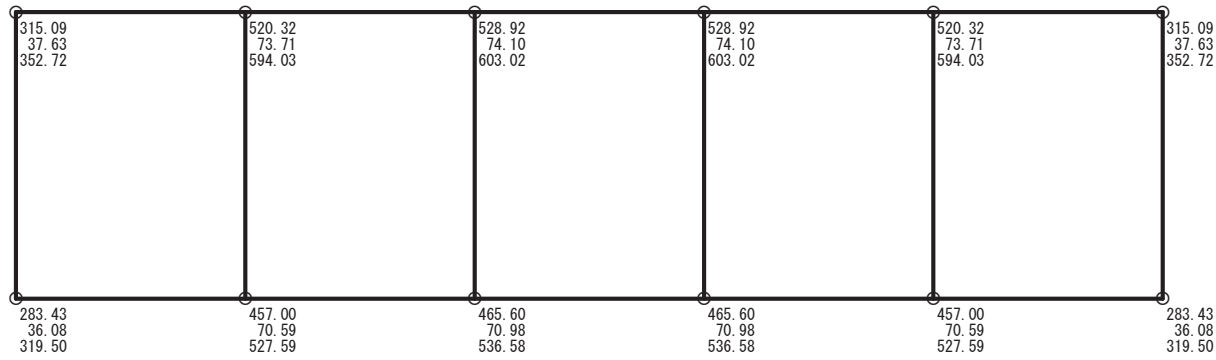

X1

X2

X3

X4

X5

X6


11F 層 合計 : 5866.87 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

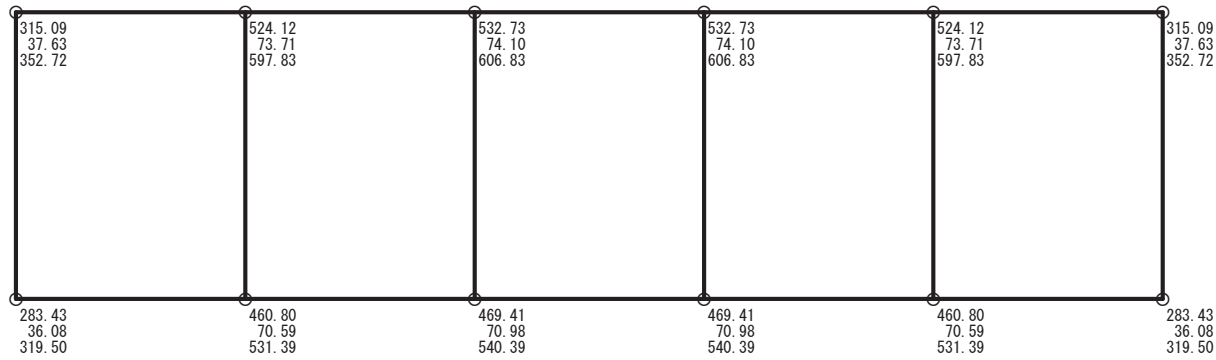

X1

X2

X3

X4

X5

X6


10F 層 合計 : 5897.33 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

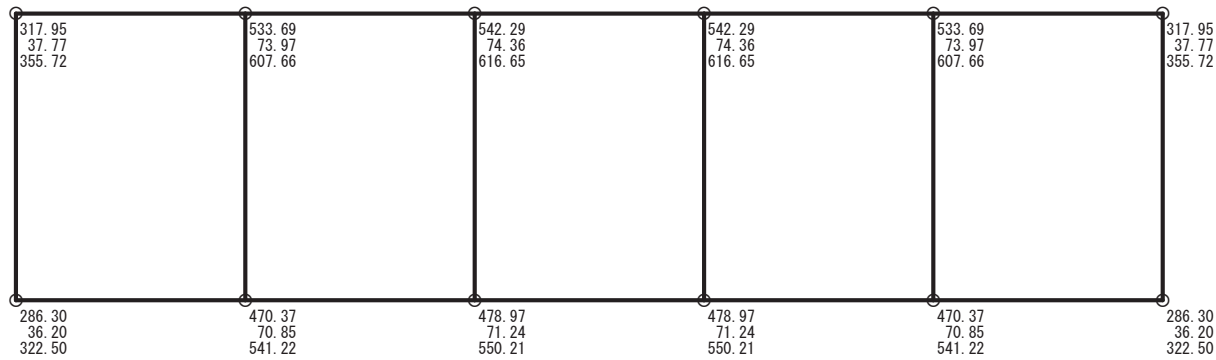

X1

X2

X3

X4

X5

X6


9F 層 合計 : 5987.91 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

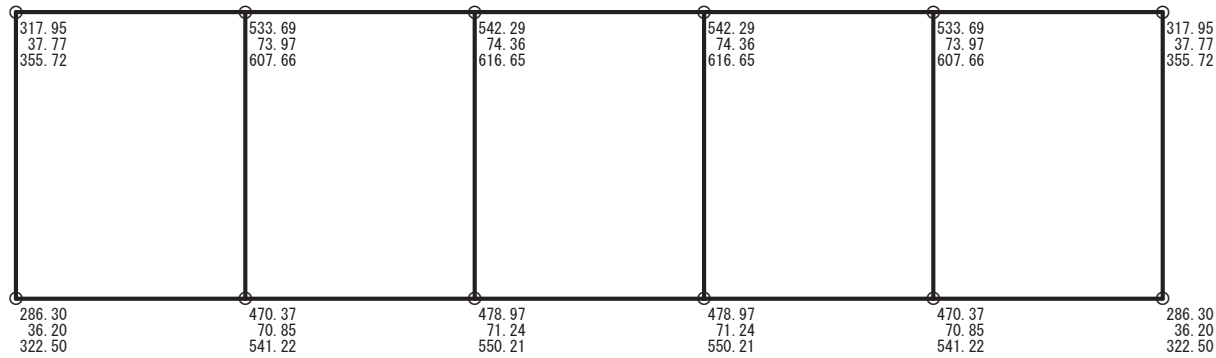

X1

X2

X3

X4

X5

X6


8F 層 合計 : 5987.91 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

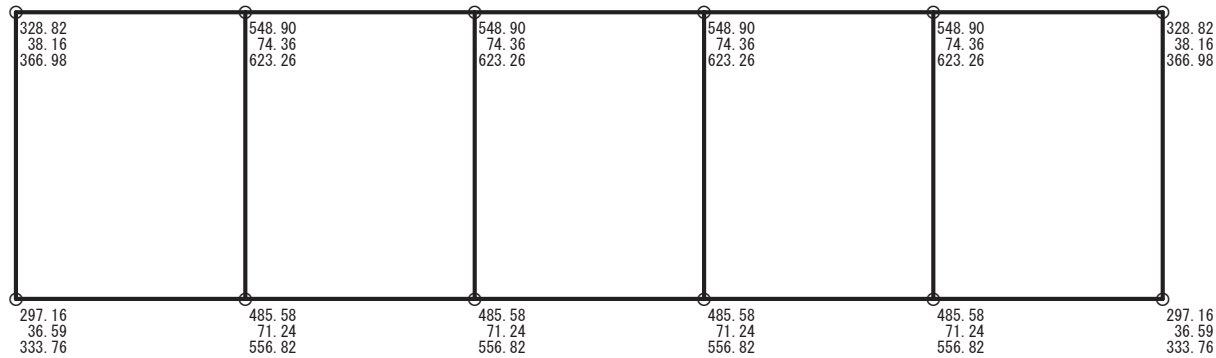

X1

X2

X3

X4

X5

X6


7F 層 合計 : 6121.81 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

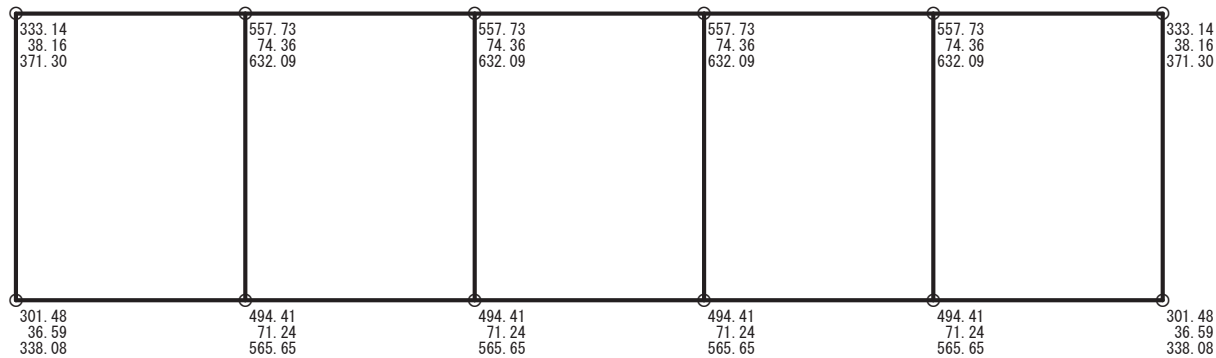

X1

X2




X3

X4

X5

X6

6F 層 合計 : 6209.73 (kN) (S=1/263)

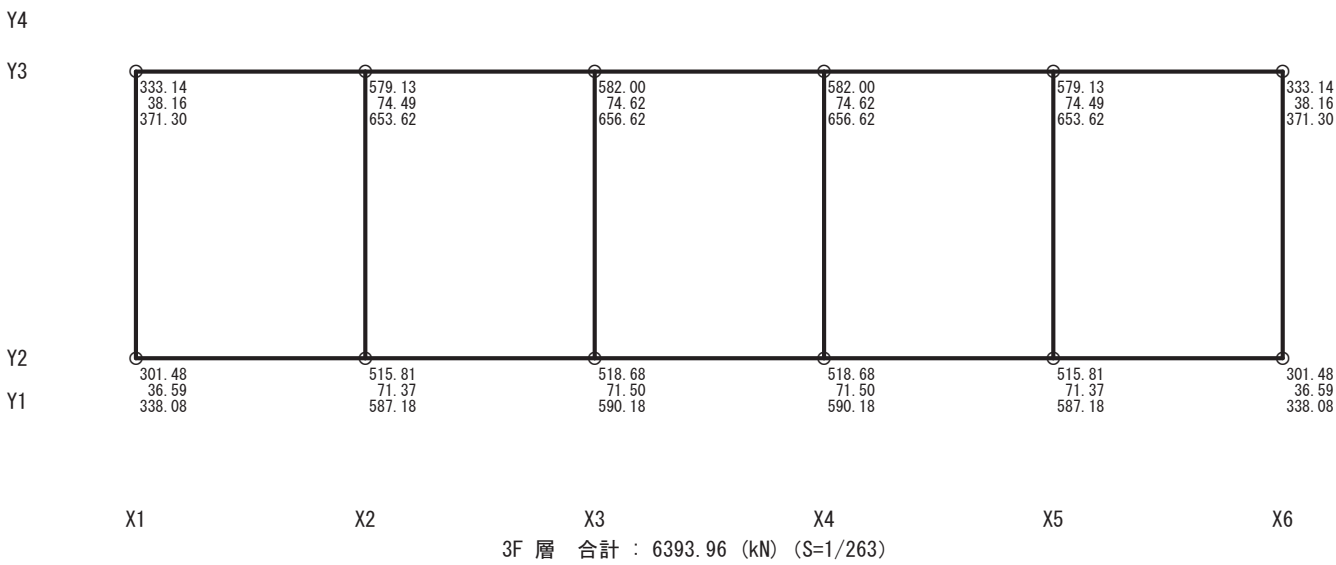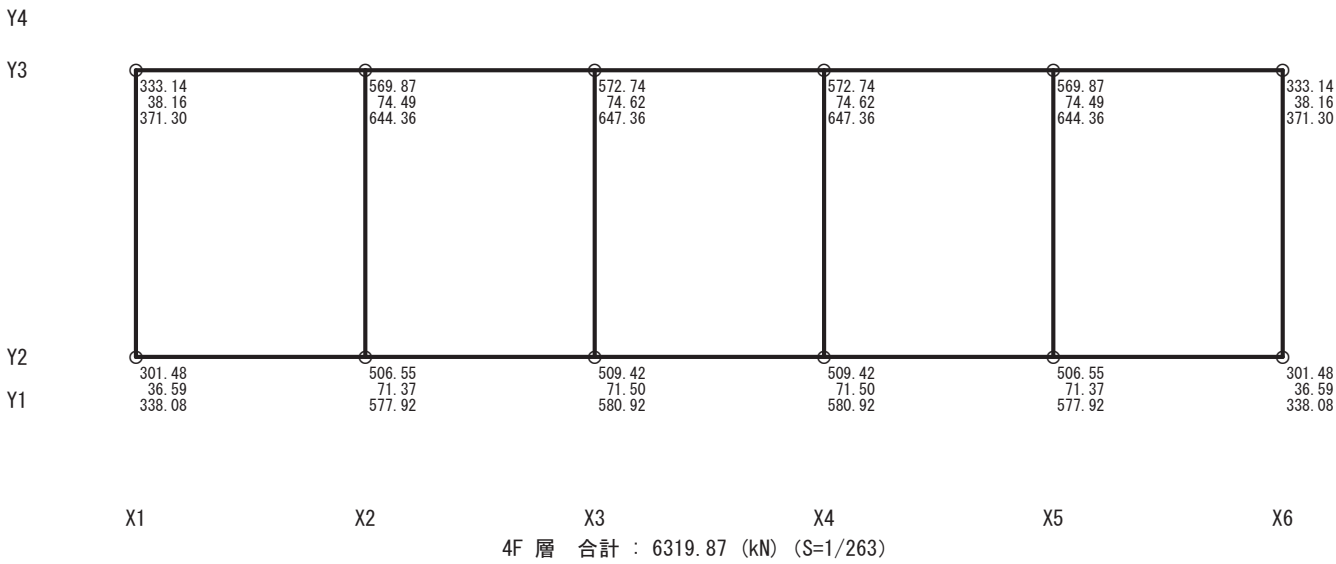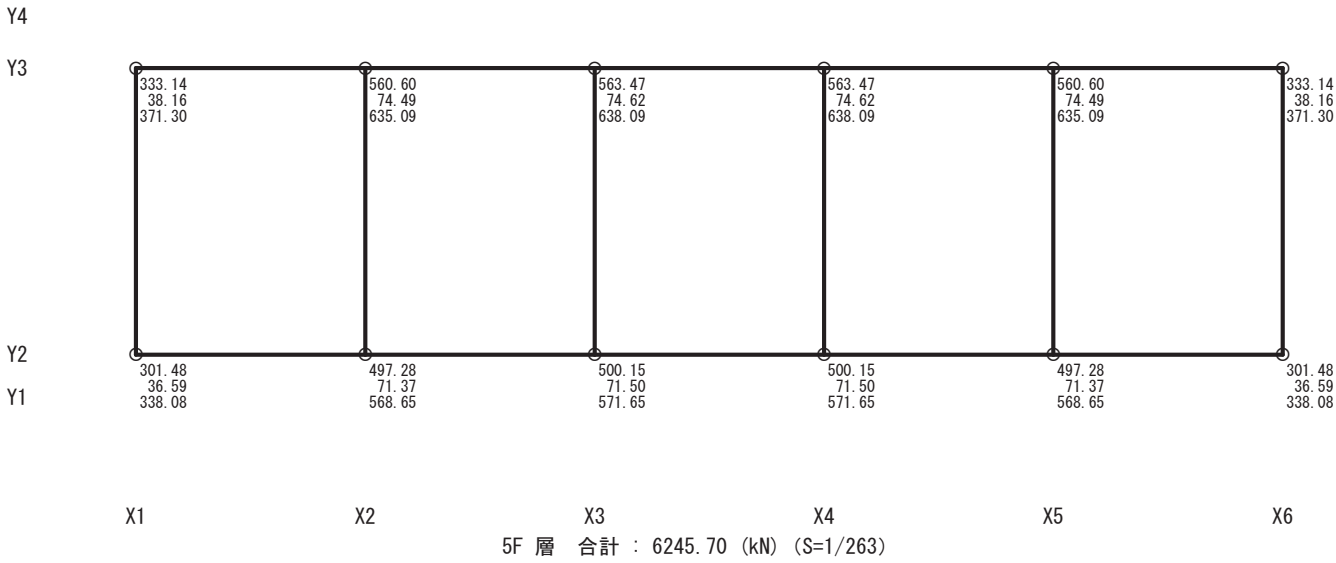


Y4

Y3

Y2

Y1

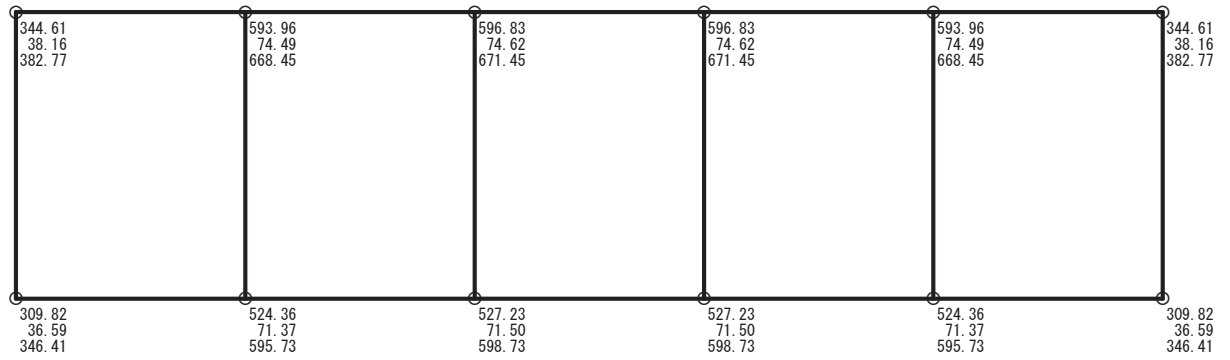

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

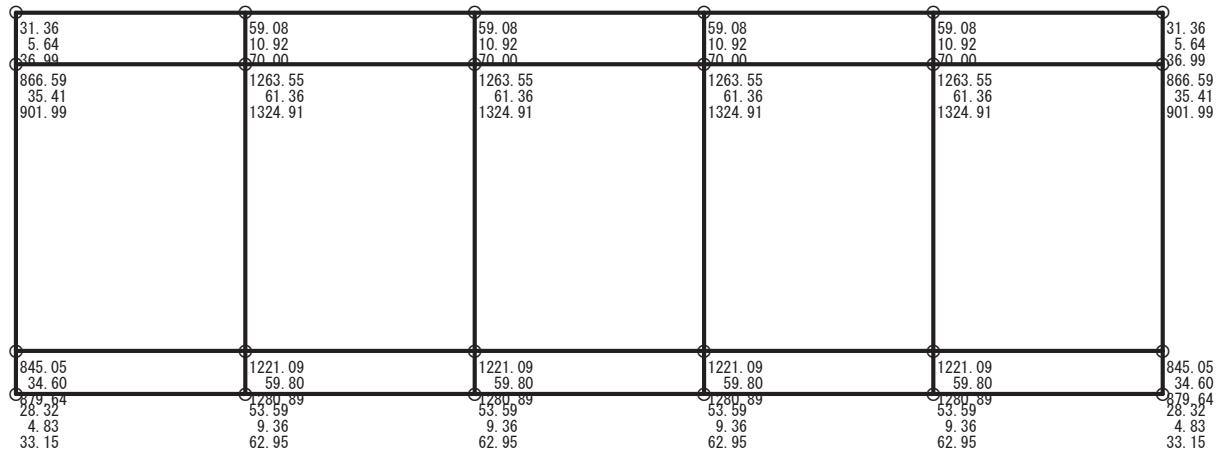

X1

X2

X3

X4

X5

X6


A-1. 2. 3 節点重量 (固定荷重+地震用積載荷重)
(kN)

Y4

Y3

Y2

Y1

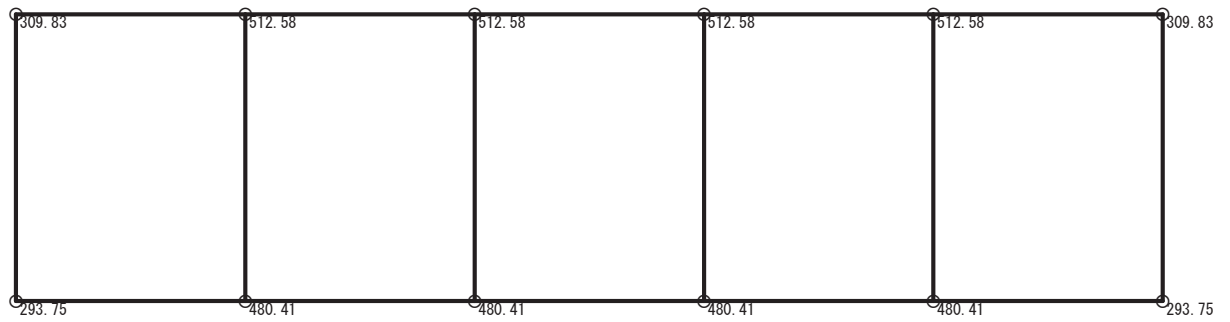

X1




X2




X3

X4

X5


X6

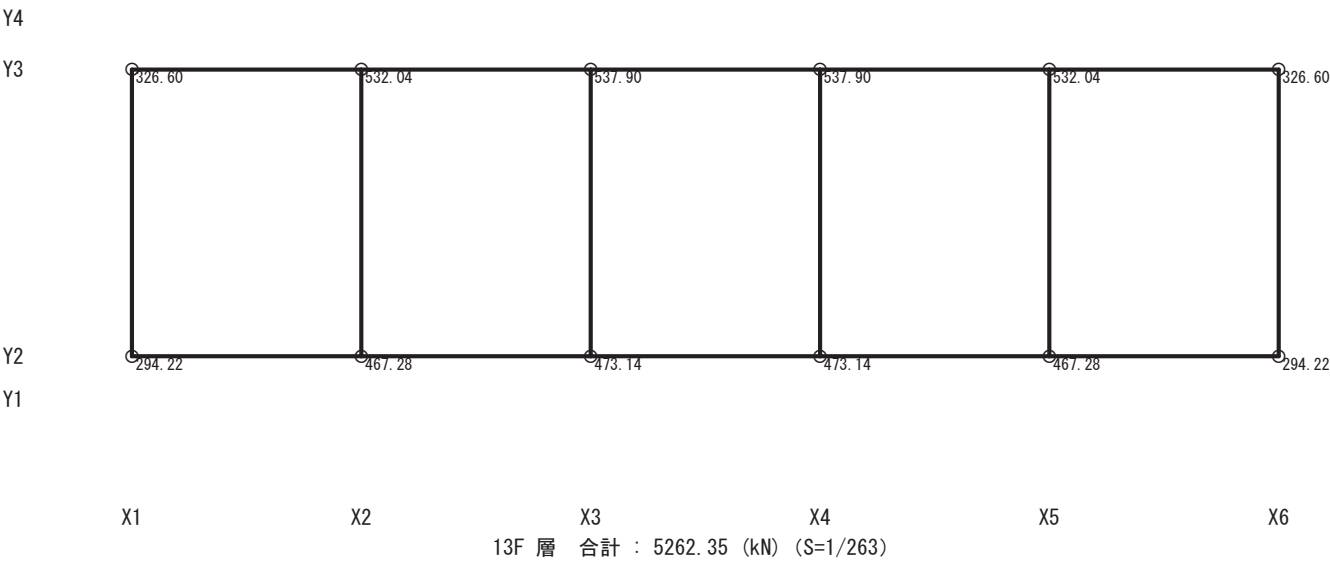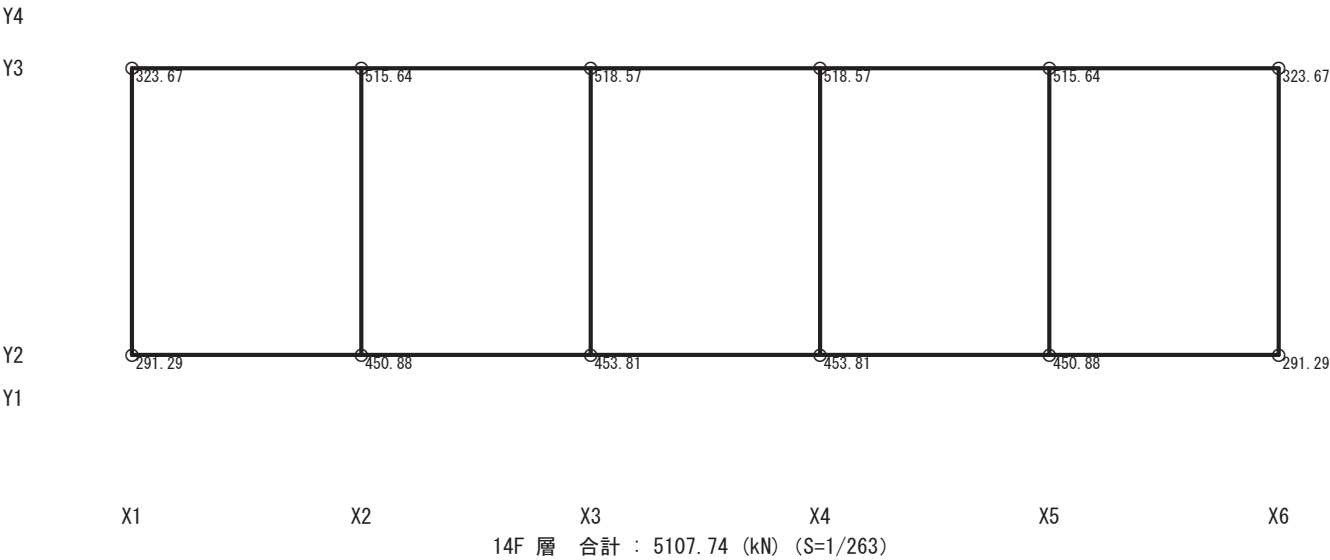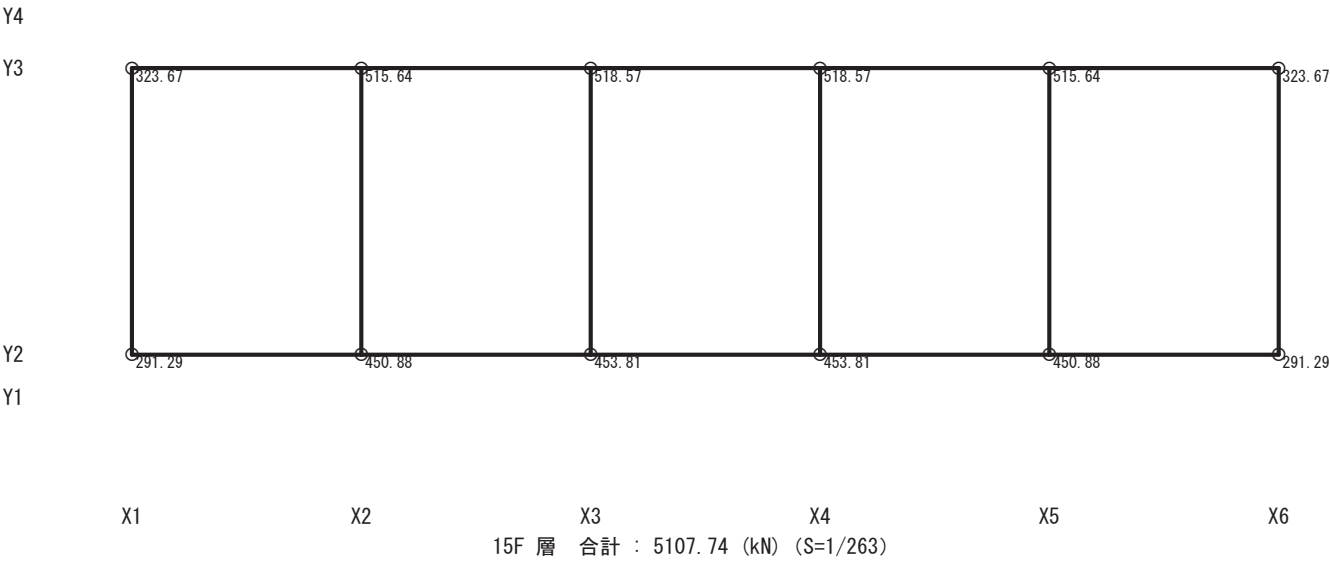

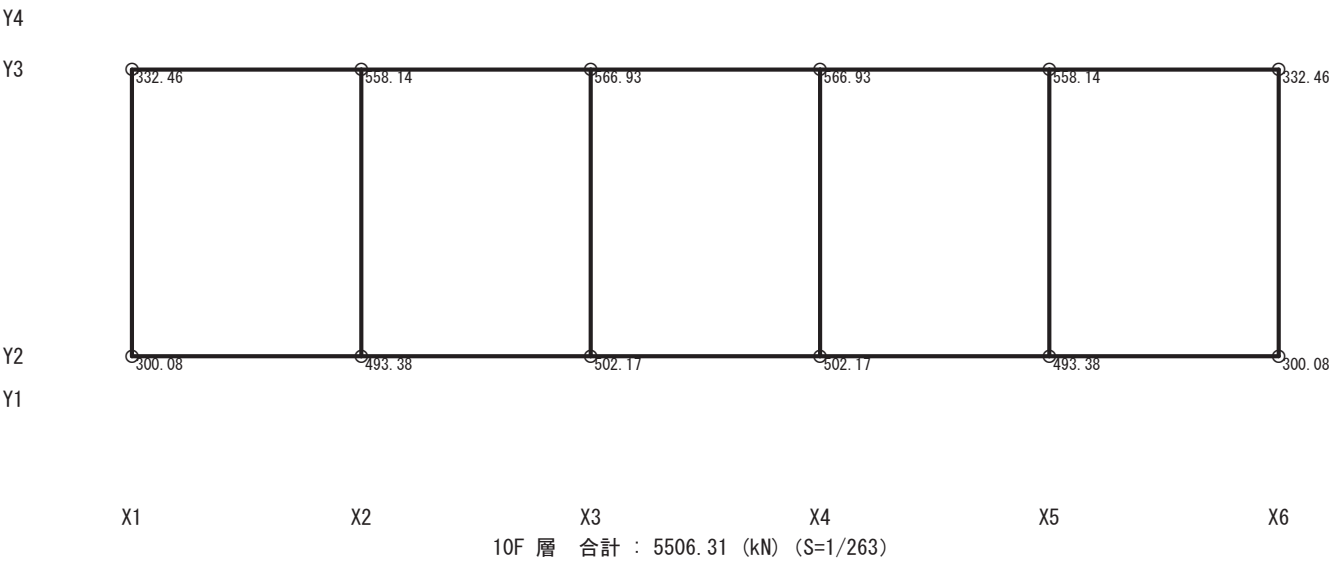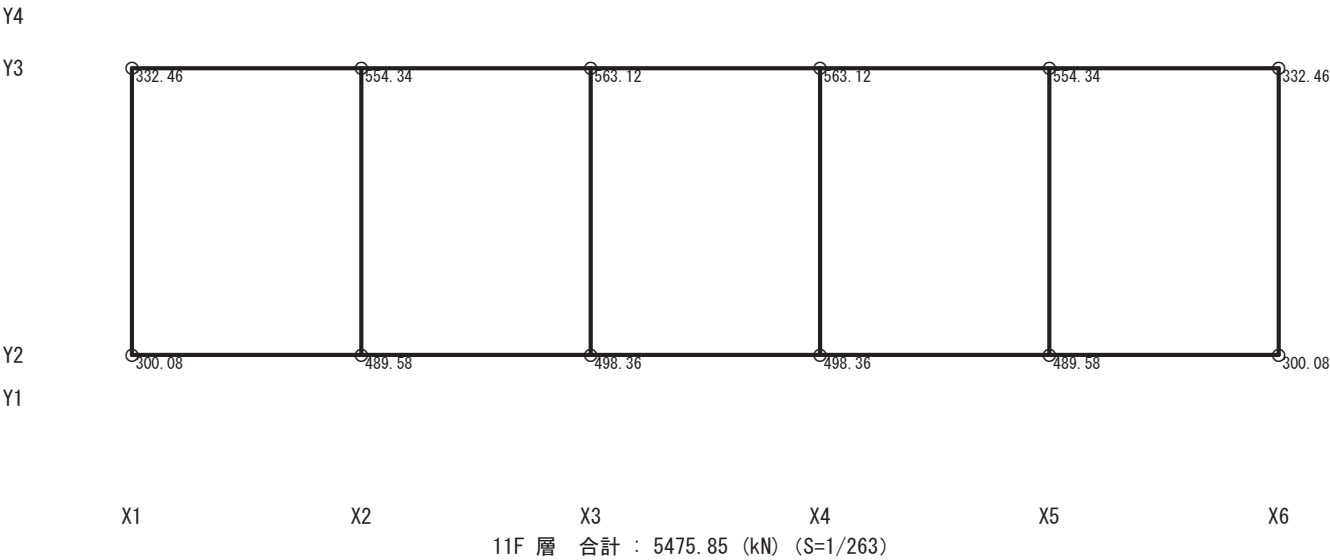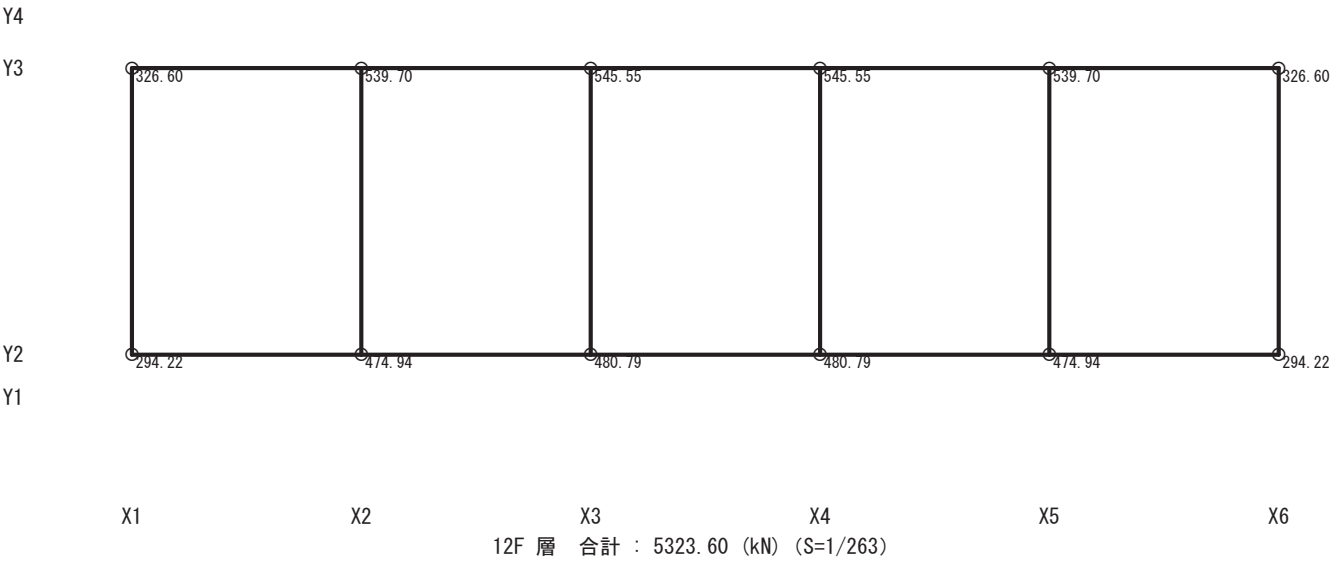

Y4
Y3


Y2
Y1

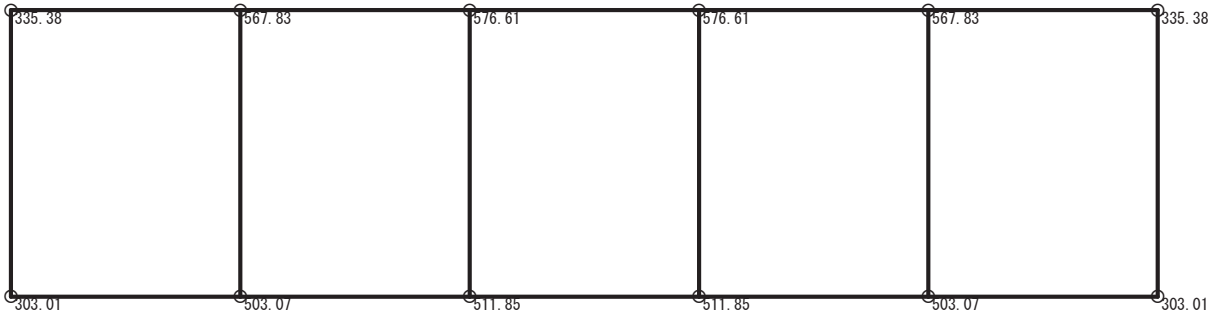

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 5595.49 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

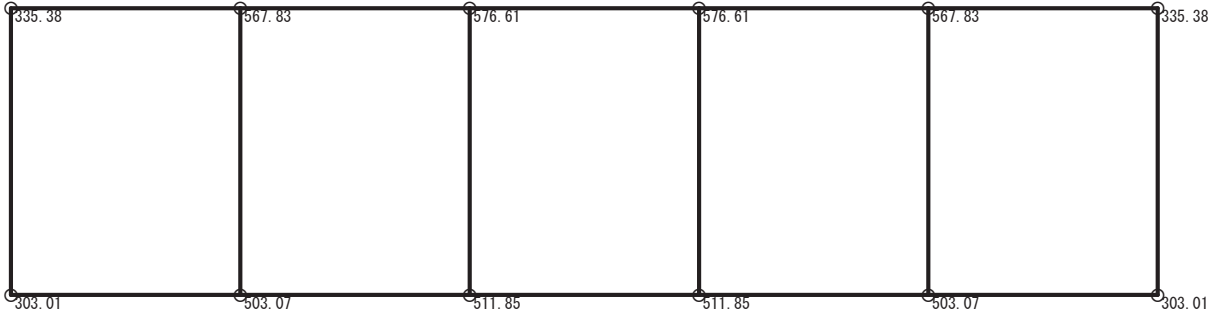

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 5595.49 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

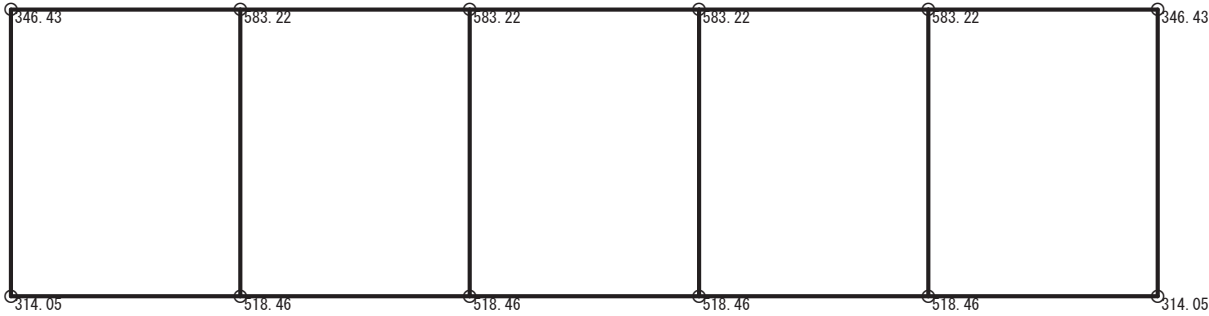

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 5727.71 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

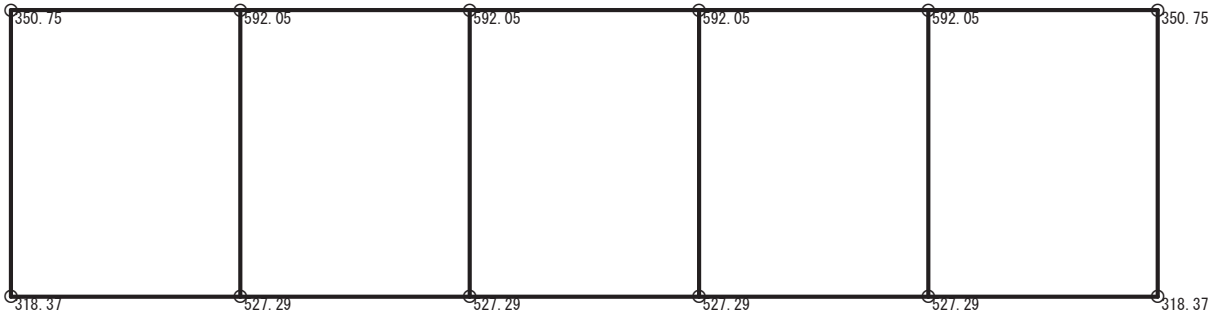

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 5815.63 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

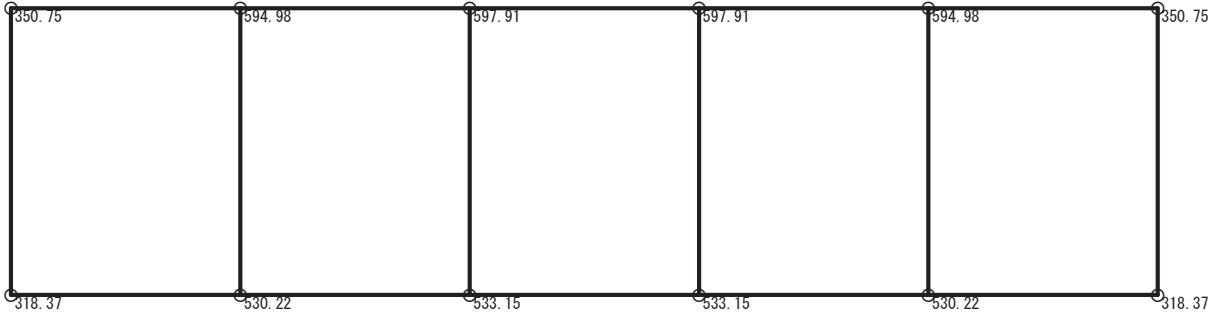




X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 5850.76 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3

Y2
Y1

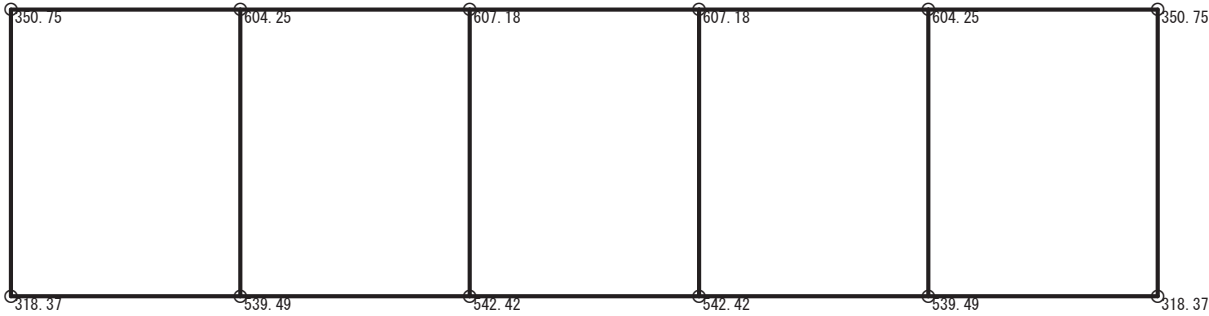

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 5924.93 (kN) (S=1/263)

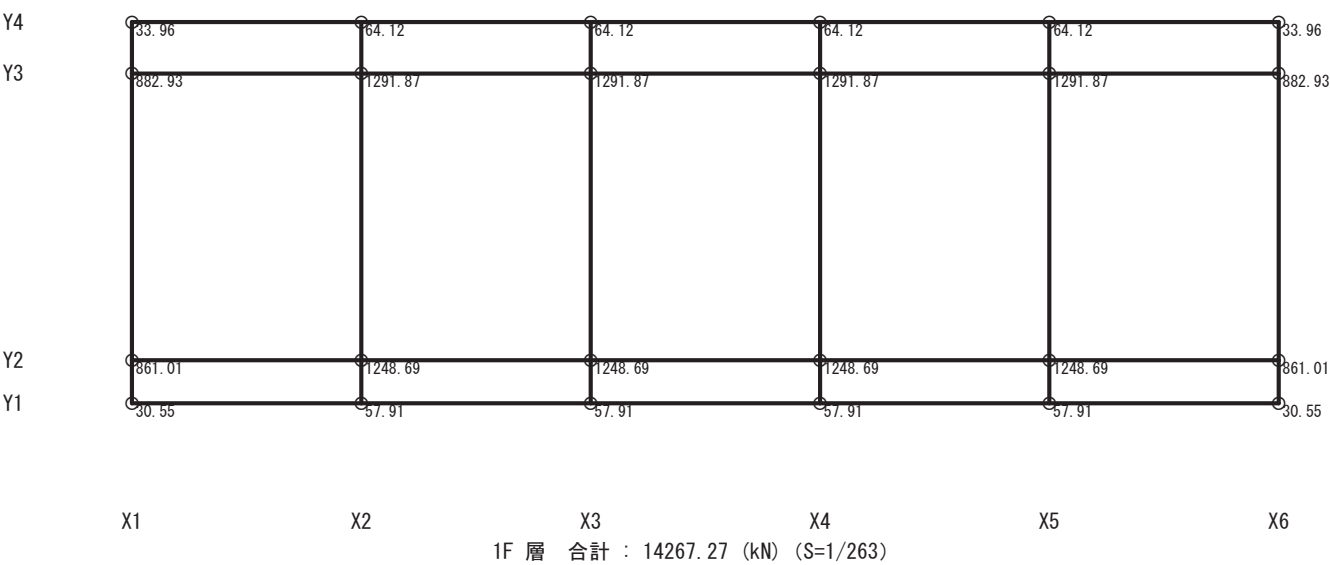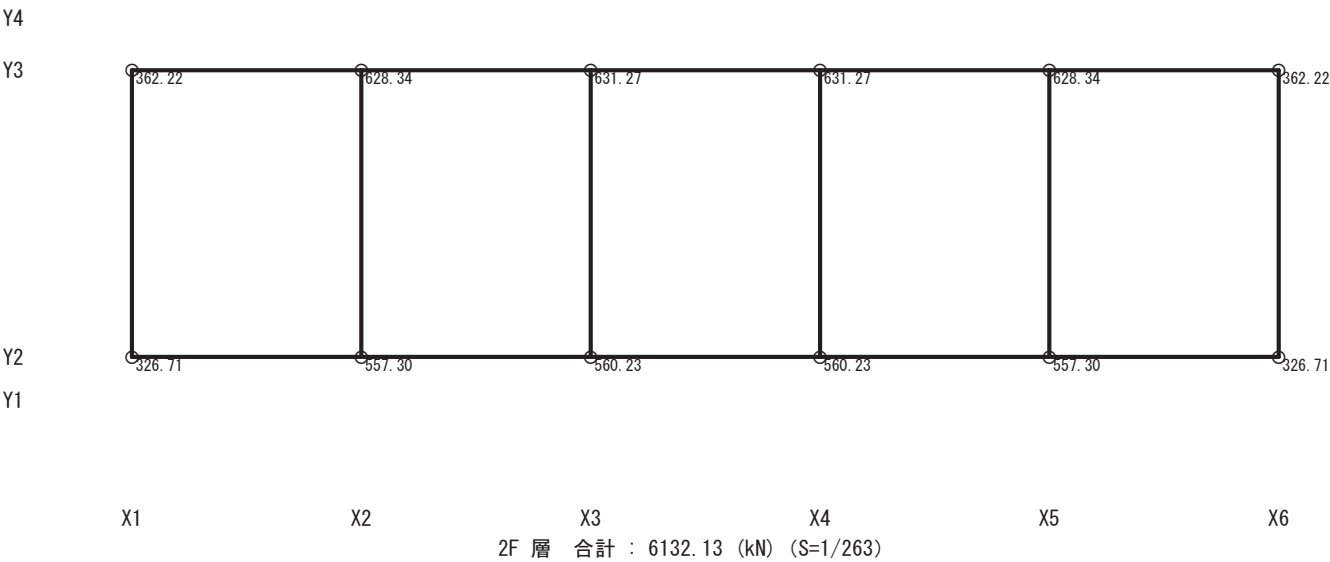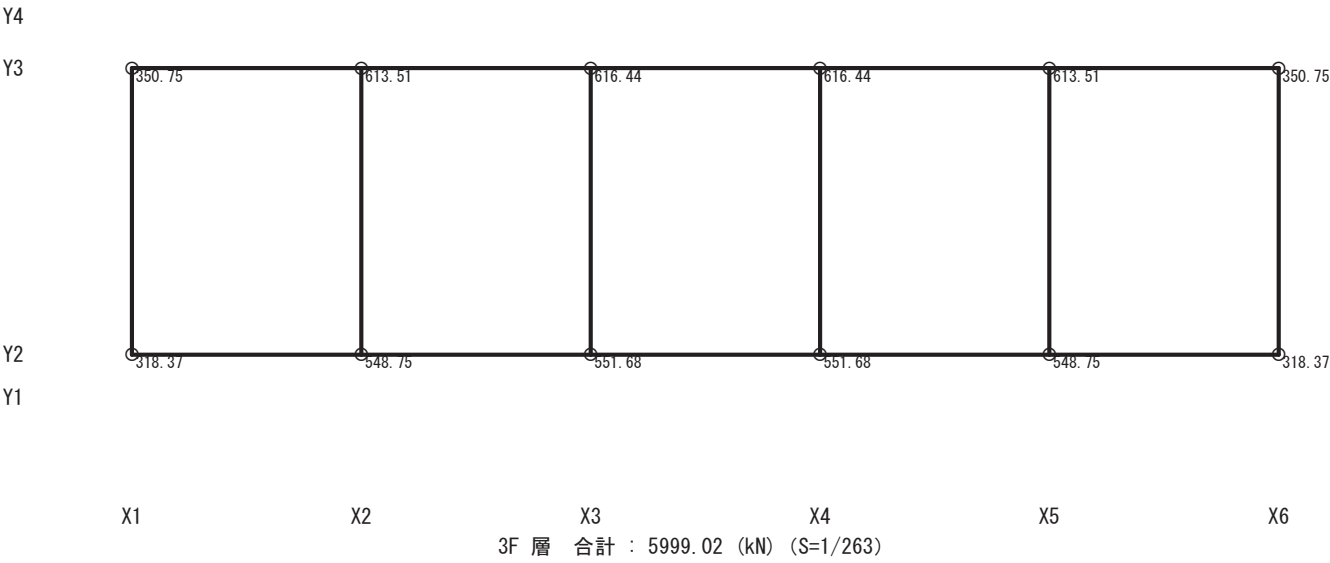

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- Wi

:

i 階重量、[sum]: フレームごとの重量

(kN)

A

:

床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

(m2)

$\sum Wi$

:

i 階より上部の重量

(kN)

αi

:

$\sum Wi / \sum W1$

Ai

:

地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数

Ci

:

i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$

Q

:

(地上階) $\sum Wi \cdot Ci$

(kN)

:

(塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$

Pi

:

水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

(kN)

Qi

:

i 階の地震層せん断力

(kN)

:

() : i 階から控除された地震層せん断力

(kN)

T

:

1 次固有周期

(秒)

Ht

=

1 次固有周期の計算のための建物高さ

(m)

Hs

=

1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

(m)

Rt

:

振動特性係数

K

:

塔屋 (入力値による) $\cdot U$

:

地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$

:

基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)

H

=

地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層)

(m)

:

(但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)

Z

:

地域係数 (入力値による)

U

:

用途係数 (入力値による)

雑壁

:

地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

- < X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
- a) 1 次固有周期 (T) の算出
- 建築物の高さ(h)

:

42.550 (m)
- 鉄骨造である階の高さの合計

:

0.000 (m)
- α

:

0.00
- $T = h(0.02 + 0.01 \alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$

(秒)
- b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出
- Tc

:

0.60 (第 2 種地盤)
- Rt の下限値

=

0.724
- Rt (固有周期からの計算値)

=

0.965 (T = 0.851) 、 Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	$\sum Wi$	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2509.2	5179.1	0.062	2.895	0.559		2893.7	0.0	2893.7
	Y3	2670.0								
	sum	5179.1								
	Wi/A	12.95								
14F	Y2	2392.0	10286.9	0.123	2.307	0.445		4579.6	0.0	4579.6
	Y3	2715.8								
	sum	5107.7								
	Wi/A	12.77								
13F	Y2	2392.0	15394.6	0.184	2.028	0.391		6025.9	0.0	6025.9
	Y3	2715.8								
	sum	5107.7								
	Wi/A	12.77								
12F	Y2	2469.3	20657.0	0.247	1.845	0.356		7357.0	0.0	7357.0
	Y3	2793.1								
	sum	5262.4								
	Wi/A	13.16								
11F	Y2	2499.9	25980.6	0.311	1.710	0.330		8576.6	0.0	8576.6
	Y3	2823.7								
	sum	5323.6								
	Wi/A	13.31								
10F	Y2	2576.0	31456.4	0.376	1.601	0.309		9718.1	0.0	9718.1
	Y3	2899.8								
	sum	5475.9								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	13.69	31456.4	0.376	1.601	0.309		9718.1	0.0	9718.1
9F	Y2	2591.3	36962.7	0.442	1.509	0.291		10762.4	0.0	10762.4
	Y3	2915.1								
	sum	5506.3								
	Wi/A	13.77								
8F	Y2	2635.9	42558.2	0.509	1.428	0.276		11725.6	0.0	11725.6
	Y3	2959.6								
	sum	5595.5								
	Wi/A	13.99								
7F	Y2	2635.9	48153.7	0.576	1.355	0.262		12595.5	0.0	12595.5
	Y3	2959.6								
	sum	5595.5								
	Wi/A	13.99								
6F	Y2	2702.0	53881.4	0.644	1.288	0.249		13393.8	0.0	13393.8
	Y3	3025.8								
	sum	5727.7								
	Wi/A	14.32								
5F	Y2	2745.9	59697.1	0.714	1.225	0.236		14112.1	0.0	14112.1
	Y3	3069.7								
	sum	5815.6								
	Wi/A	14.54								
4F	Y2	2763.5	65547.8	0.784	1.165	0.225		14743.5	0.0	14743.5
	Y3	3087.3								
	sum	5850.8								
	Wi/A	14.63								
3F	Y2	2800.6	71472.8	0.855	1.109	0.214		15291.9	0.0	15291.9
	Y3	3124.4								
	sum	5924.9								
	Wi/A	14.81								
2F	Y2	2837.6	77471.8	0.927	1.054	0.203		15755.5	0.0	15755.5
	Y3	3161.4								
	sum	5999.0								
	Wi/A	15.00								
1F	Y2	2888.5	83603.9	1.000	1.000	0.193		16135.5	0.0	16135.5
	Y3	3243.7								
	sum	6132.1								
	Wi/A	15.33								
基礎	Y1	292.8	97871.2		K=0.1006 (H=0.25)		1435.644	17571.2	0.0	17571.2
	Y2	6716.8								
	Y3	6933.3								
	Y4	324.4								
	sum	14267.3								
	Wi/A	26.82								

< X方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 42.550 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限值 = 0.724
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2509.2	5179.1	0.062	2.895	0.559		2893.7	0.0	2893.7
	Y3	2670.0								
	sum	5179.1								
	Wi/A	12.95								
14F	Y2	2392.0	10286.9	0.123	2.307	0.445		4579.6	0.0	4579.6
	Y3	2715.8								
	sum	5107.7								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	Wi/A	12.77	10286.9	0.123	2.307	0.445		4579.6	0.0	4579.6
13F	Y2	2392.0	15394.6	0.184	2.028	0.391		6025.9	0.0	6025.9
	Y3	2715.8								
	sum	5107.7								
	Wi/A	12.77								
12F	Y2	2469.3	20657.0	0.247	1.845	0.356		7357.0	0.0	7357.0
	Y3	2793.1								
	sum	5262.4								
	Wi/A	13.16								
11F	Y2	2499.9	25980.6	0.311	1.710	0.330		8576.6	0.0	8576.6
	Y3	2823.7								
	sum	5323.6								
	Wi/A	13.31								
10F	Y2	2576.0	31456.4	0.376	1.601	0.309		9718.1	0.0	9718.1
	Y3	2899.8								
	sum	5475.9								
	Wi/A	13.69								
9F	Y2	2591.3	36962.7	0.442	1.509	0.291		10762.4	0.0	10762.4
	Y3	2915.1								
	sum	5506.3								
	Wi/A	13.77								
8F	Y2	2635.9	42558.2	0.509	1.428	0.276		11725.6	0.0	11725.6
	Y3	2959.6								
	sum	5595.5								
	Wi/A	13.99								
7F	Y2	2635.9	48153.7	0.576	1.355	0.262		12595.5	0.0	12595.5
	Y3	2959.6								
	sum	5595.5								
	Wi/A	13.99								
6F	Y2	2702.0	53881.4	0.644	1.288	0.249		13393.8	0.0	13393.8
	Y3	3025.8								
	sum	5727.7								
	Wi/A	14.32								
5F	Y2	2745.9	59697.1	0.714	1.225	0.236		14112.1	0.0	14112.1
	Y3	3069.7								
	sum	5815.6								
	Wi/A	14.54								
4F	Y2	2763.5	65547.8	0.784	1.165	0.225		14743.5	0.0	14743.5
	Y3	3087.3								
	sum	5850.8								
	Wi/A	14.63								
3F	Y2	2800.6	71472.8	0.855	1.109	0.214		15291.9	0.0	15291.9
	Y3	3124.4								
	sum	5924.9								
	Wi/A	14.81								
2F	Y2	2837.6	77471.8	0.927	1.054	0.203		15755.5	0.0	15755.5
	Y3	3161.4								
	sum	5999.0								
	Wi/A	15.00								
1F	Y2	2888.5	83603.9	1.000	1.000	0.193		16135.5	0.0	16135.5
	Y3	3243.7								
	sum	6132.1								
	Wi/A	15.33								
基礎	Y1	292.8	97871.2		K=0.1006 (H=0.25)		1435.644	17571.2	0.0	17571.2
	Y2	6716.8								
	Y3	6933.3								
	Y4	324.4								
	sum	14267.3								
	Wi/A	26.82								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02+0.01α) = 42.55 × (0.02+0.01×0.00) = 0.851 (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 T_c : 0.60 (第 2 種地盤) R_t の下限値 = 0.724 R_t (固有周期からの計算値) = 0.965 ($T = 0.851$)、 R_t (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
15F	X1	603.6	5179.1	0.062	2.895	0.559		2893.7	0.0	2893.7
	X2	993.0								
	X3	993.0								
	X4	993.0								
	X5	993.0								
	X6	603.6								
	sum	5179.1								
	W_i/A	12.95								
14F	X1	615.0	10286.9	0.123	2.307	0.445		4579.6	0.0	4579.6
	X2	966.5								
	X3	972.4								
	X4	972.4								
	X5	966.5								
	X6	615.0								
	sum	5107.7								
	W_i/A	12.77								
13F	X1	615.0	15394.6	0.184	2.028	0.391		6025.9	0.0	6025.9
	X2	966.5								
	X3	972.4								
	X4	972.4								
	X5	966.5								
	X6	615.0								
	sum	5107.7								
	W_i/A	12.77								
12F	X1	620.8	20657.0	0.247	1.845	0.356		7357.0	0.0	7357.0
	X2	999.3								
	X3	1011.0								
	X4	1011.0								
	X5	999.3								
	X6	620.8								
	sum	5262.4								
	W_i/A	13.16								
11F	X1	620.8	25980.6	0.311	1.710	0.330		8576.6	0.0	8576.6
	X2	1014.6								
	X3	1026.3								
	X4	1026.3								
	X5	1014.6								
	X6	620.8								
	sum	5323.6								
	W_i/A	13.31								
10F	X1	632.5	31456.4	0.376	1.601	0.309		9718.1	0.0	9718.1
	X2	1043.9								
	X3	1061.5								
	X4	1061.5								
	X5	1043.9								
	X6	632.5								
	sum	5475.9								
	W_i/A	13.69								
9F	X1	632.5	36962.7	0.442	1.509	0.291		10762.4	0.0	10762.4
	X2	1051.5								
	X3	1069.1								
	X4	1069.1								
	X5	1051.5								
	X6	632.5								
	sum	5506.3								
	W_i/A	13.77								
8F	X1	638.4	42558.2	0.509	1.428	0.276		11725.6	0.0	11725.6
	X2	1070.9								
	X3	1088.5								
	X4	1088.5								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
8F	X5	1070.9	42558.2	0.509	1.428	0.276		11725.6	0.0	11725.6
	X6	638.4								
	sum	5595.5								
	Wi/A	13.99								
7F	X1	638.4	48153.7	0.576	1.355	0.262		12595.5	0.0	12595.5
	X2	1070.9								
	X3	1088.5								
	X4	1088.5								
	X5	1070.9								
	X6	638.4								
	sum	5595.5								
	Wi/A	13.99								
6F	X1	660.5	53881.4	0.644	1.288	0.249		13393.8	0.0	13393.8
	X2	1101.7								
	X3	1101.7								
	X4	1101.7								
	X5	1101.7								
	X6	660.5								
	sum	5727.7								
	Wi/A	14.32								
5F	X1	669.1	59697.1	0.714	1.225	0.236		14112.1	0.0	14112.1
	X2	1119.3								
	X3	1119.3								
	X4	1119.3								
	X5	1119.3								
	X6	669.1								
	sum	5815.6								
	Wi/A	14.54								
4F	X1	669.1	65547.8	0.784	1.165	0.225		14743.5	0.0	14743.5
	X2	1125.2								
	X3	1131.1								
	X4	1131.1								
	X5	1125.2								
	X6	669.1								
	sum	5850.8								
	Wi/A	14.63								
3F	X1	669.1	71472.8	0.855	1.109	0.214		15291.9	0.0	15291.9
	X2	1143.7								
	X3	1149.6								
	X4	1149.6								
	X5	1143.7								
	X6	669.1								
	sum	5924.9								
	Wi/A	14.81								
2F	X1	669.1	77471.8	0.927	1.054	0.203		15755.5	0.0	15755.5
	X2	1162.3								
	X3	1168.1								
	X4	1168.1								
	X5	1162.3								
	X6	669.1								
	sum	5999.0								
	Wi/A	15.00								
1F	X1	688.9	83603.9	1.000	1.000	0.193		16135.5	0.0	16135.5
	X2	1185.6								
	X3	1191.5								
	X4	1191.5								
	X5	1185.6								
	X6	688.9								
	sum	6132.1								
	Wi/A	15.33								
基礎	X1	1808.5	97871.2		K=0.1006 (H=-0.25)		1435.644	17571.2	0.0	17571.2
	X2	2662.6								
	X3	2662.6								
	X4	2662.6								
	X5	2662.6								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	X6	1808.5	97871.2		K=0.1006 (H=0.25)		1435.644	17571.2	0.0	17571.2
	sum	14267.3								
	Wi/A	26.82								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.550 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.724
 Rt(固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt(採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	603.6	5179.1	0.062	2.895	0.559		2893.7	0.0	2893.7
	X2	993.0								
	X3	993.0								
	X4	993.0								
	X5	993.0								
	X6	603.6								
	sum	5179.1								
	Wi/A	12.95								
14F	X1	615.0	10286.9	0.123	2.307	0.445		4579.6	0.0	4579.6
	X2	966.5								
	X3	972.4								
	X4	972.4								
	X5	966.5								
	X6	615.0								
	sum	5107.7								
	Wi/A	12.77								
13F	X1	615.0	15394.6	0.184	2.028	0.391		6025.9	0.0	6025.9
	X2	966.5								
	X3	972.4								
	X4	972.4								
	X5	966.5								
	X6	615.0								
	sum	5107.7								
	Wi/A	12.77								
12F	X1	620.8	20657.0	0.247	1.845	0.356		7357.0	0.0	7357.0
	X2	999.3								
	X3	1011.0								
	X4	1011.0								
	X5	999.3								
	X6	620.8								
	sum	5262.4								
	Wi/A	13.16								
11F	X1	620.8	25980.6	0.311	1.710	0.330		8576.6	0.0	8576.6
	X2	1014.6								
	X3	1026.3								
	X4	1026.3								
	X5	1014.6								
	X6	620.8								
	sum	5323.6								
	Wi/A	13.31								
10F	X1	632.5	31456.4	0.376	1.601	0.309		9718.1	0.0	9718.1
	X2	1043.9								
	X3	1061.5								
	X4	1061.5								
	X5	1043.9								
	X6	632.5								
	sum	5475.9								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	13.69	31456.4	0.376	1.601	0.309		9718.1	0.0	9718.1
9F	X1	632.5	36962.7	0.442	1.509	0.291		10762.4	0.0	10762.4
	X2	1051.5								
	X3	1069.1								
	X4	1069.1								
	X5	1051.5								
	X6	632.5								
	sum	5506.3								
	Wi/A	13.77								
8F	X1	638.4	42558.2	0.509	1.428	0.276		11725.6	0.0	11725.6
	X2	1070.9								
	X3	1088.5								
	X4	1088.5								
	X5	1070.9								
	X6	638.4								
	sum	5595.5								
	Wi/A	13.99								
7F	X1	638.4	48153.7	0.576	1.355	0.262		12595.5	0.0	12595.5
	X2	1070.9								
	X3	1088.5								
	X4	1088.5								
	X5	1070.9								
	X6	638.4								
	sum	5595.5								
	Wi/A	13.99								
6F	X1	660.5	53881.4	0.644	1.288	0.249		13393.8	0.0	13393.8
	X2	1101.7								
	X3	1101.7								
	X4	1101.7								
	X5	1101.7								
	X6	660.5								
	sum	5727.7								
	Wi/A	14.32								
5F	X1	669.1	59697.1	0.714	1.225	0.236		14112.1	0.0	14112.1
	X2	1119.3								
	X3	1119.3								
	X4	1119.3								
	X5	1119.3								
	X6	669.1								
	sum	5815.6								
	Wi/A	14.54								
4F	X1	669.1	65547.8	0.784	1.165	0.225		14743.5	0.0	14743.5
	X2	1125.2								
	X3	1131.1								
	X4	1131.1								
	X5	1125.2								
	X6	669.1								
	sum	5850.8								
	Wi/A	14.63								
3F	X1	669.1	71472.8	0.855	1.109	0.214		15291.9	0.0	15291.9
	X2	1143.7								
	X3	1149.6								
	X4	1149.6								
	X5	1143.7								
	X6	669.1								
	sum	5924.9								
	Wi/A	14.81								
2F	X1	669.1	77471.8	0.927	1.054	0.203		15755.5	0.0	15755.5
	X2	1162.3								
	X3	1168.1								
	X4	1168.1								
	X5	1162.3								
	X6	669.1								
	sum	5999.0								
	Wi/A	15.00								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	X1	688.9	83603.9	1.000	1.000	0.193		16135.5	0.0	16135.5
	X2	1185.6								
	X3	1191.5								
	X4	1191.5								
	X5	1185.6								
	X6	688.9								
	sum	6132.1								
	Wi/A	15.33								
基礎	X1	1808.5	97871.2		K=0.1006 (H=-0.25)		1435.644	17571.2	0.0	17571.2
	X2	2662.6								
	X3	2662.6								
	X4	2662.6								
	X5	2662.6								
	X6	1808.5								
	sum	14267.3								
	Wi/A	26.82								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

G-M
G-Q


C-M
C-Q
C-N

G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

BUSk00042DB6. 5. 0. 0

2014/01/19 14:13Ⅲ－ 68 / 692－


16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

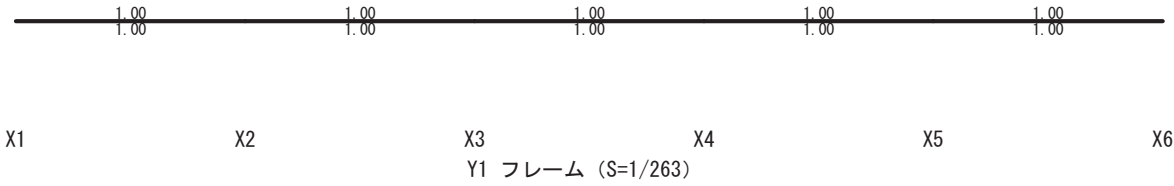

16F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
	Y2 フレーム (S=1/263)						

16F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
	Y3 フレーム (S=1/263)						

16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

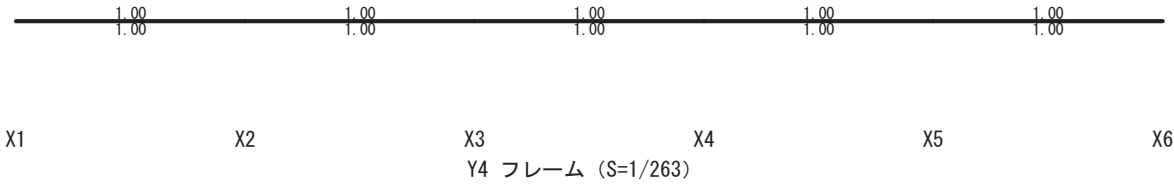

16F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
15F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
14F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
13F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
7F		117.41 4.07		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
6F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
5F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
4F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
3F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
2F		152.05 4.59		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
1F	1.00	1.63 1.09	1.00	1.00
	1.00		1.00	

Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/263)

16F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
15F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
14F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
13F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
7F		117.41 4.07		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
6F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
5F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
4F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
3F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
2F		152.05 4.59		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
1F	1.00	1.63 1.09	1.00	1.00
	1.00		1.00	


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/263)

16F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
15F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
14F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
13F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
7F		117.41 4.07		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
6F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
5F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
4F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
3F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
2F		152.05 4.59		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
1F	1.00	1.63 1.09	1.00	1.00
	1.00		1.00	

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/263)


16F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
15F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
14F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
13F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
7F		117.41 4.07		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
6F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
5F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
4F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
3F		129.05 4.37		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
2F		152.05 4.59		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.00	
1F	1.00	1.63 1.09	1.00	1.00
	1.00		1.00	




Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/263)



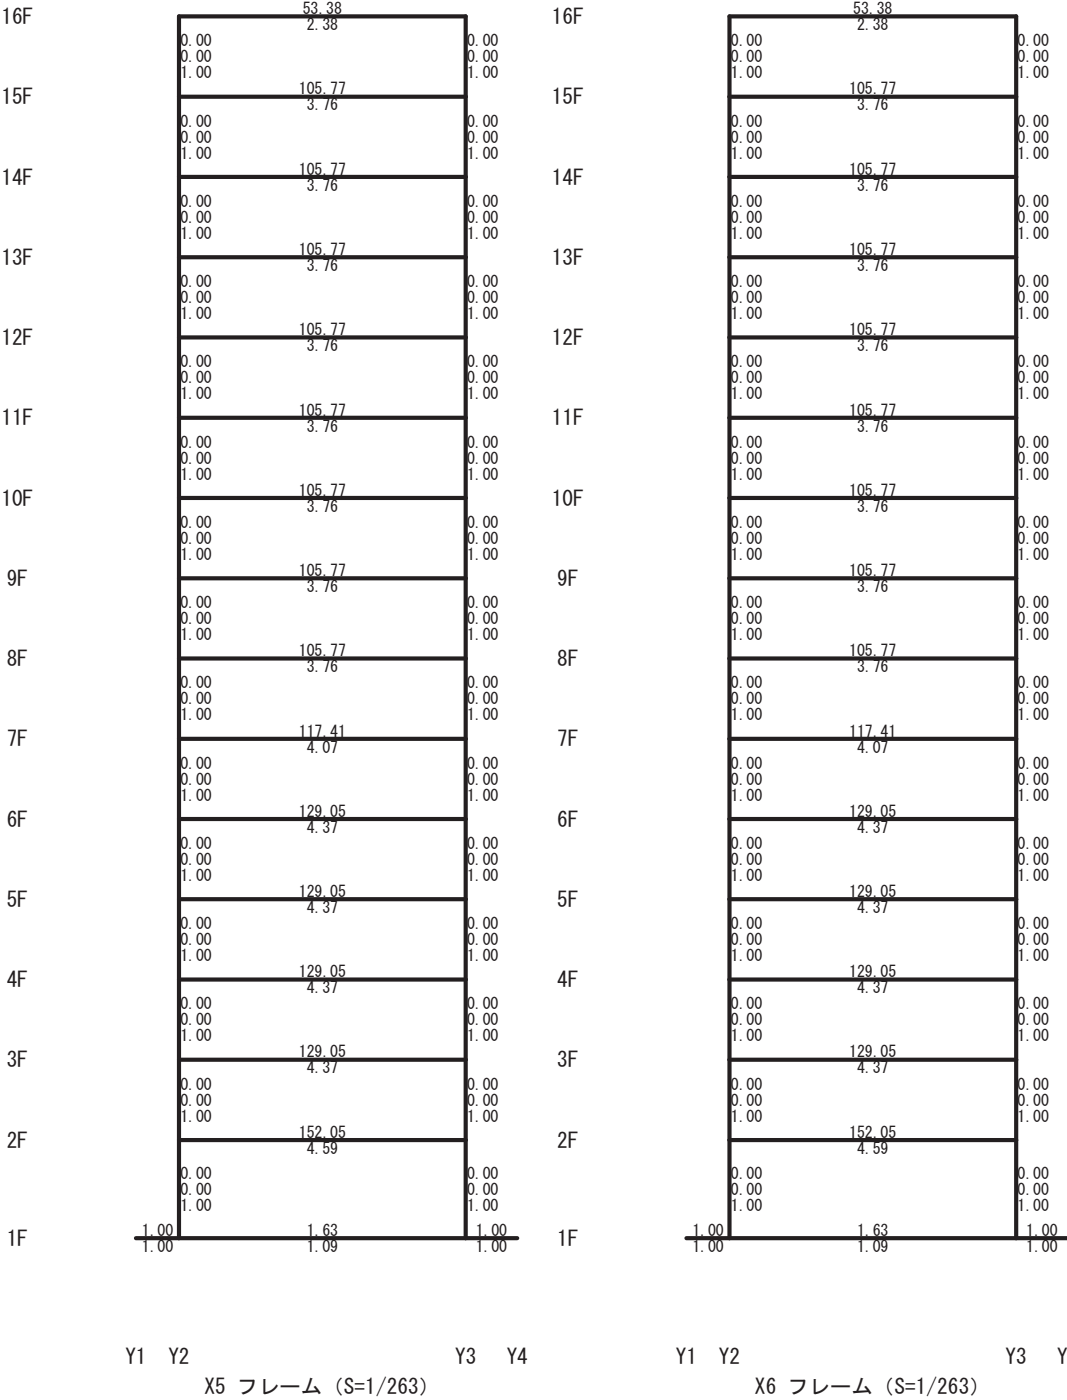





A-1. 4. 2 スラブによるはりの剛度増大率




以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。



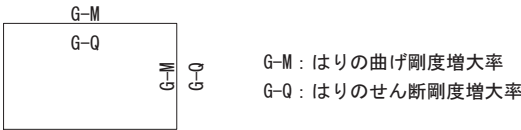


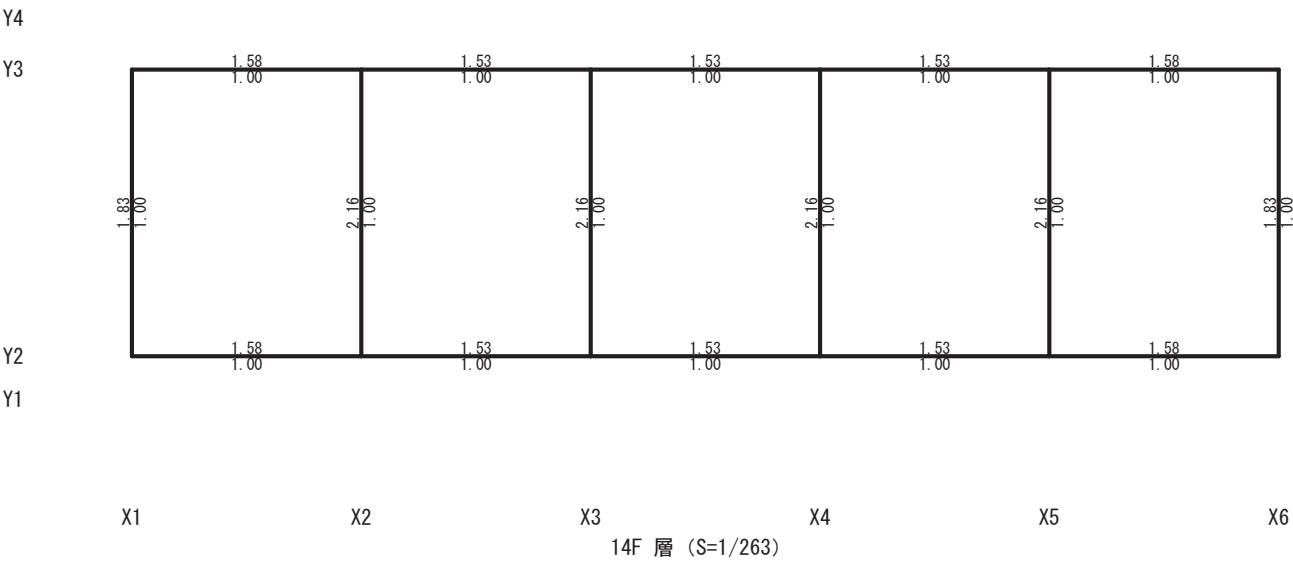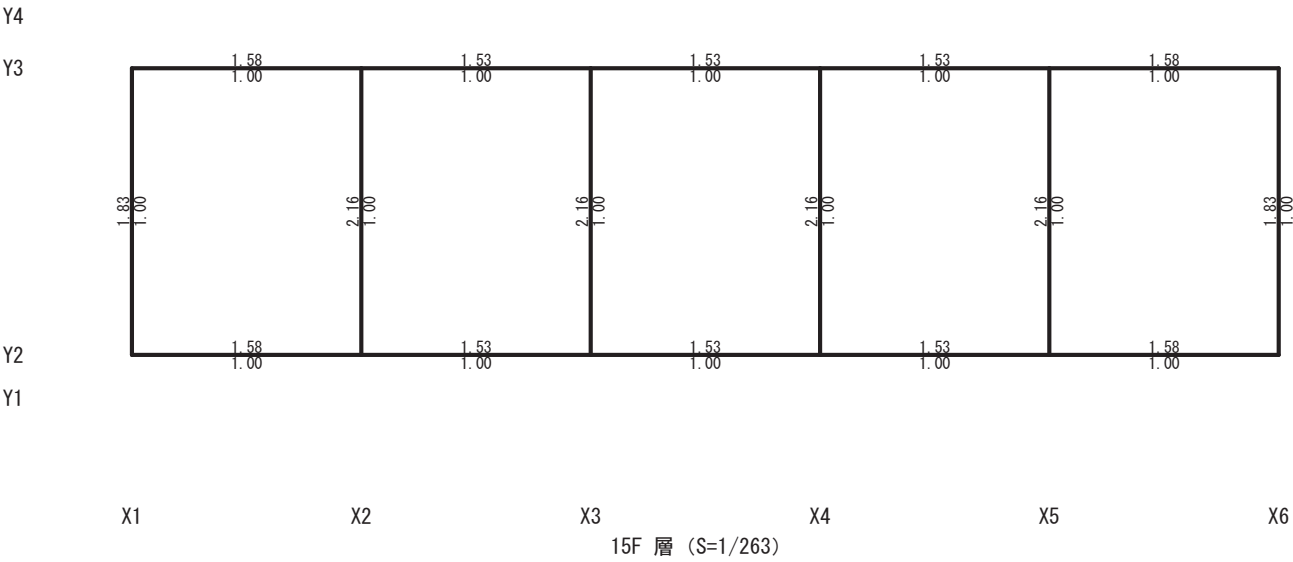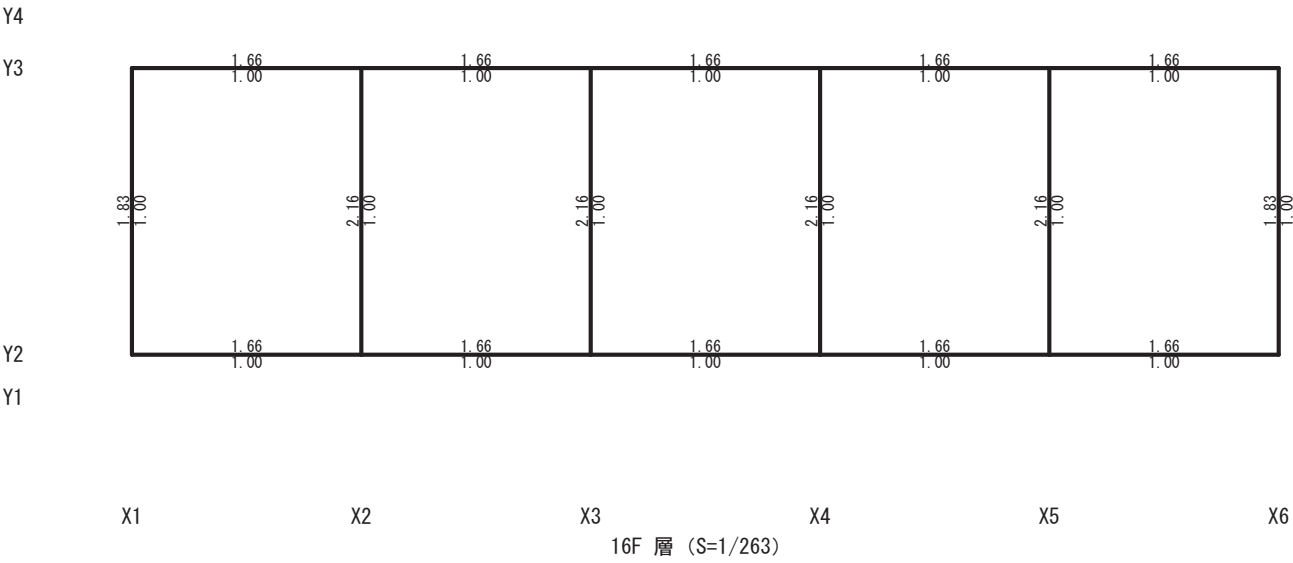


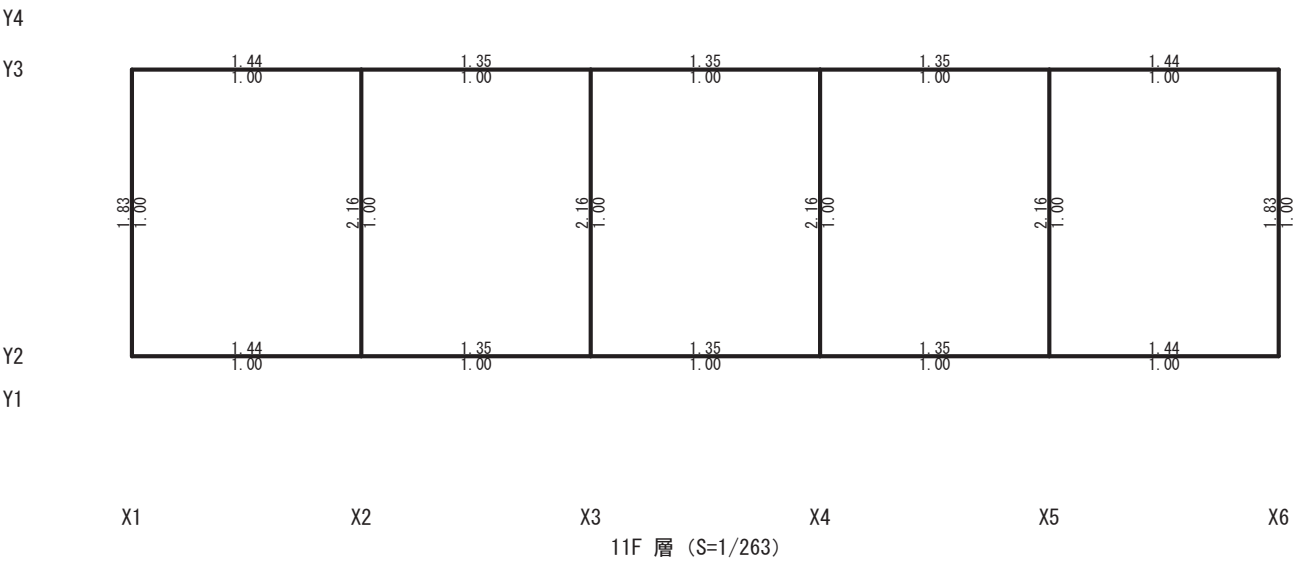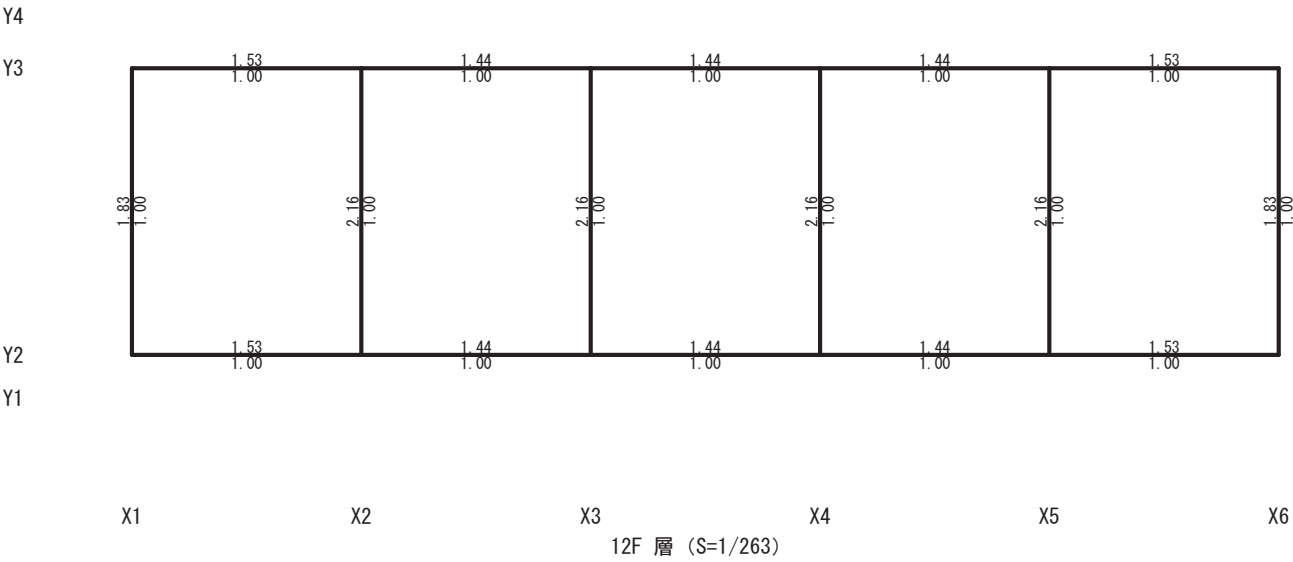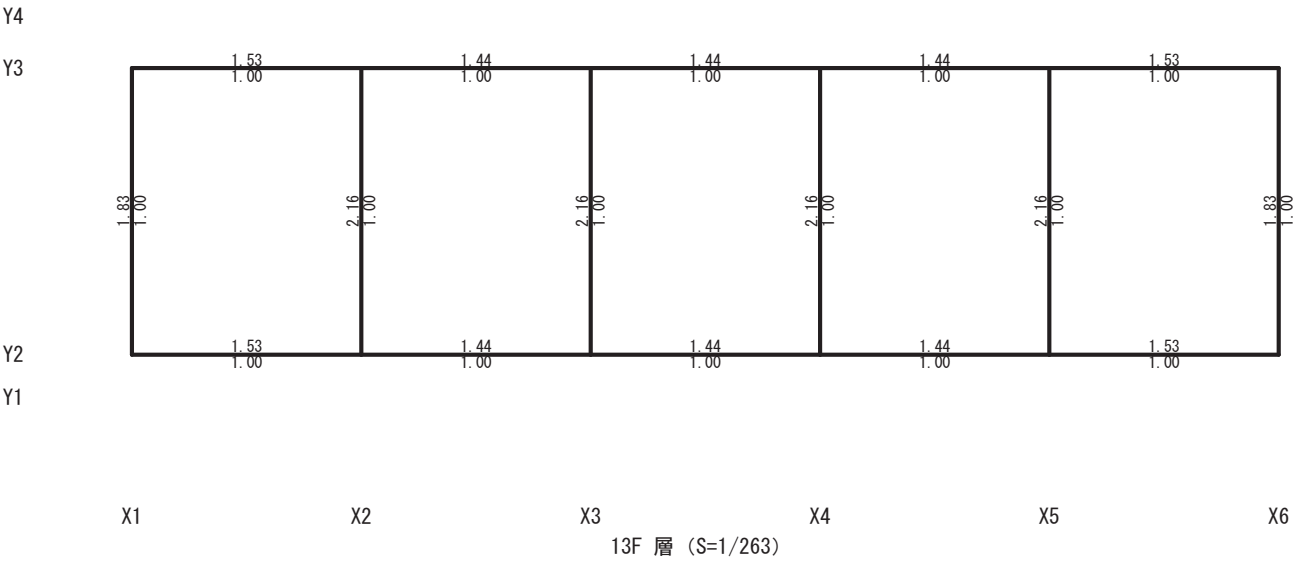

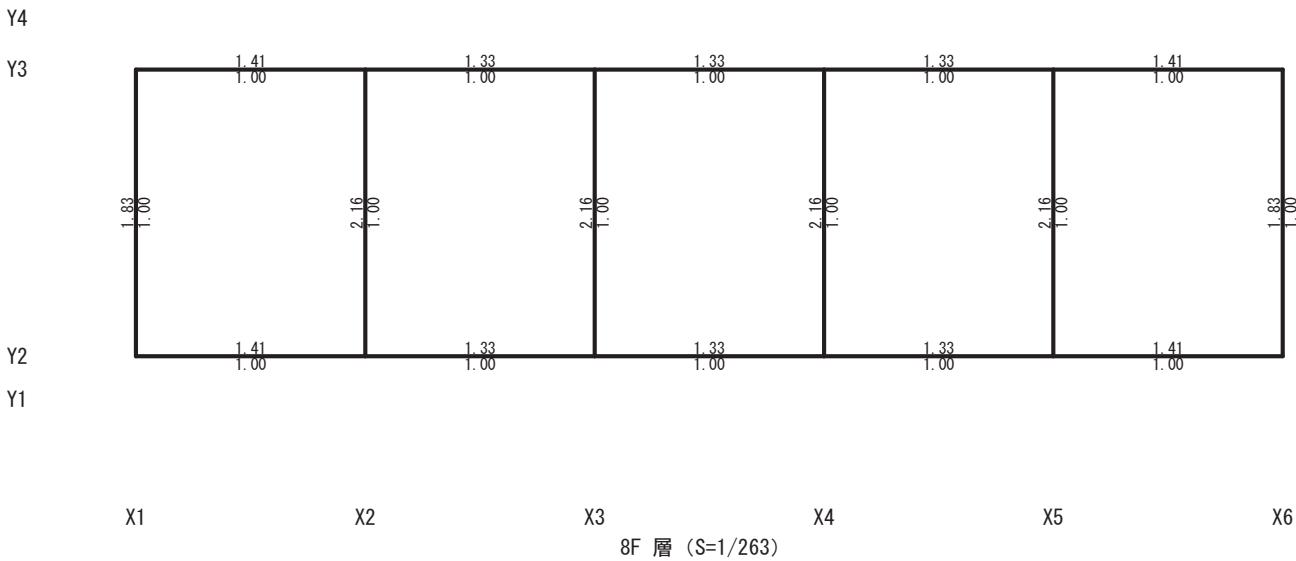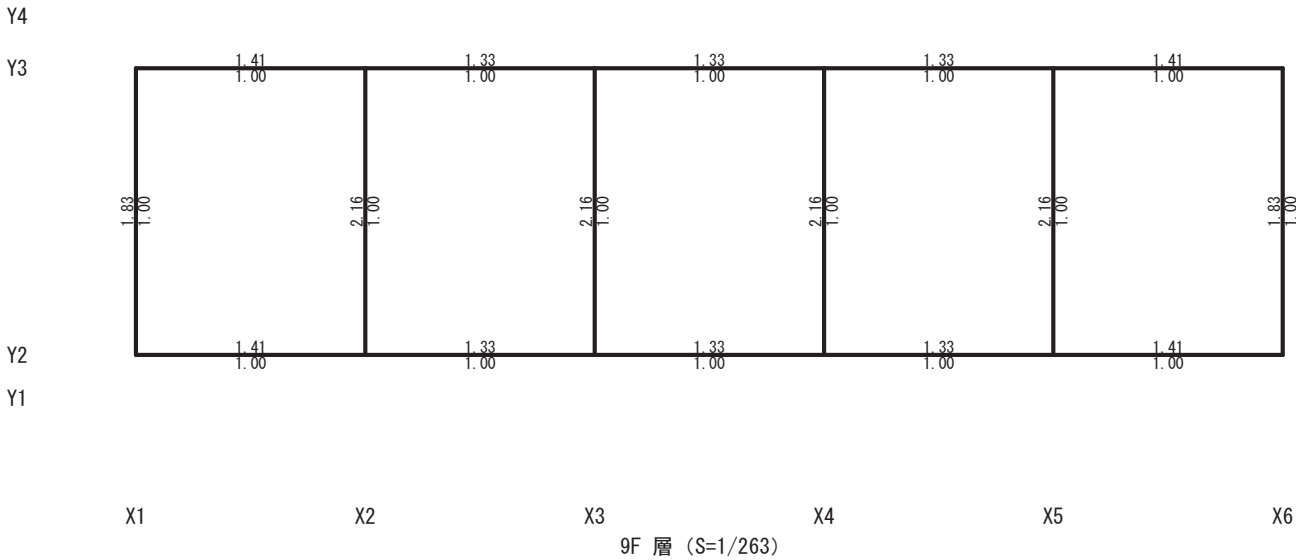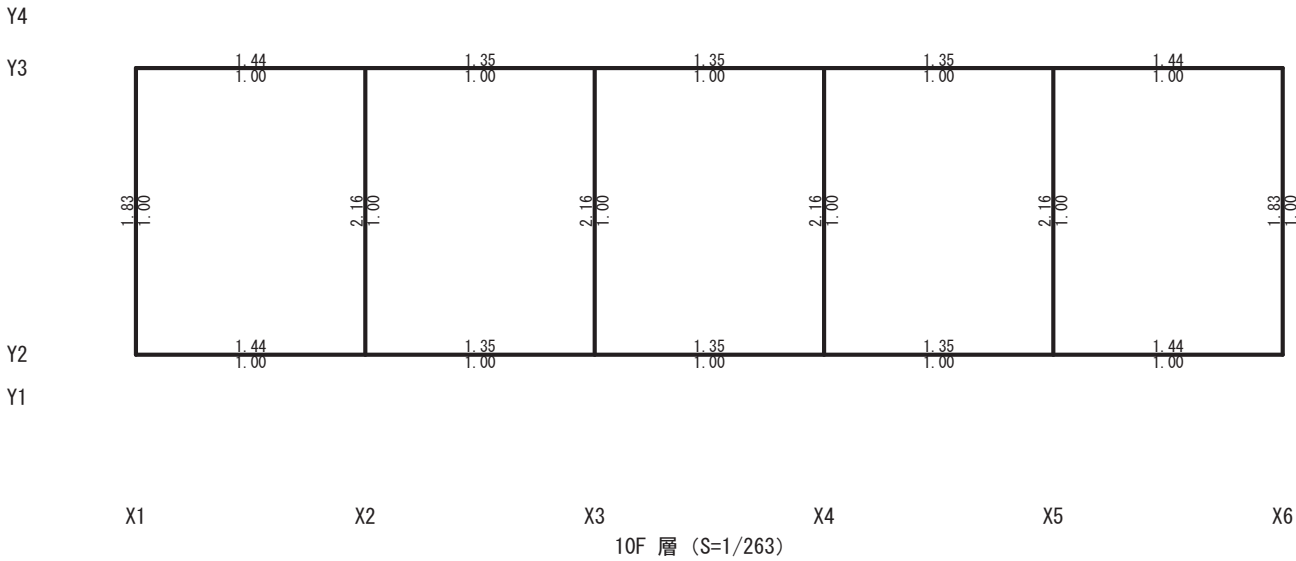

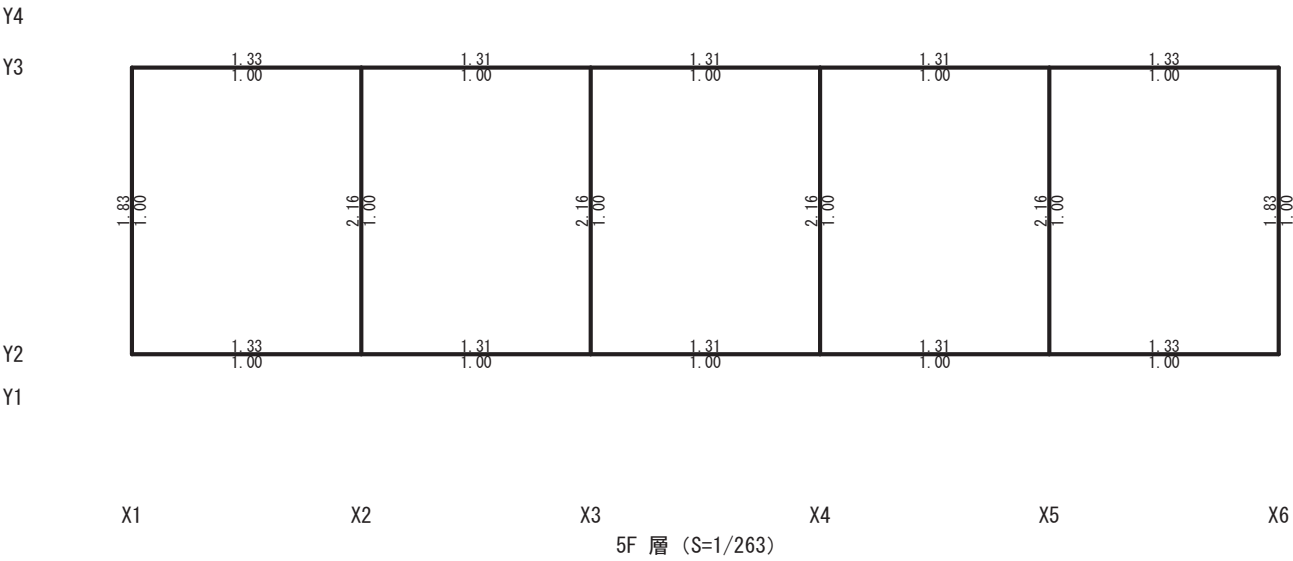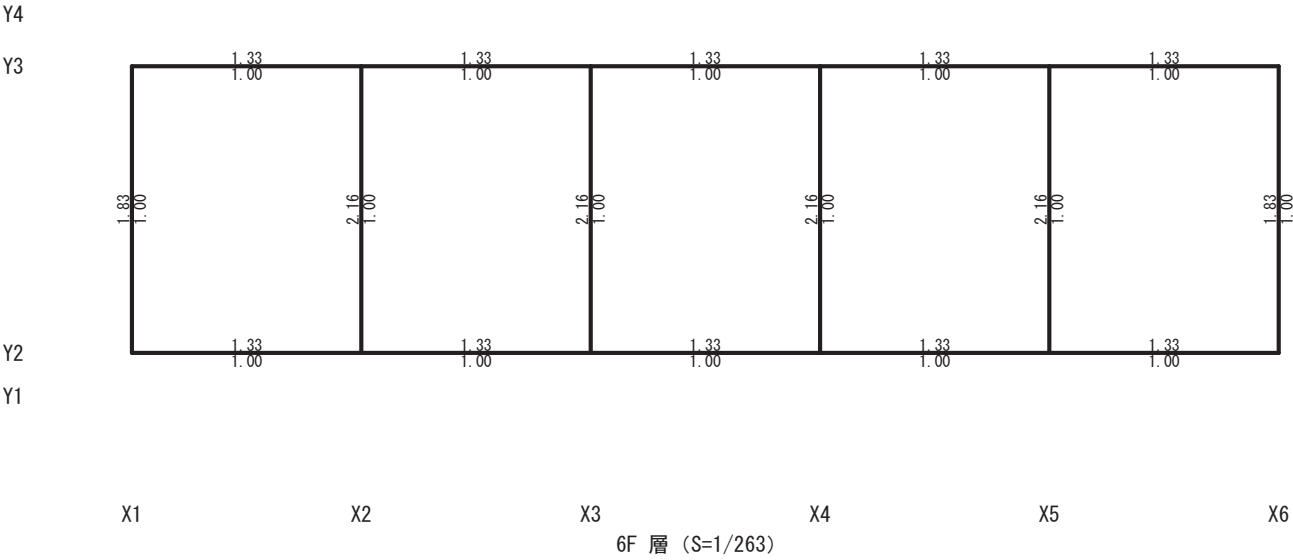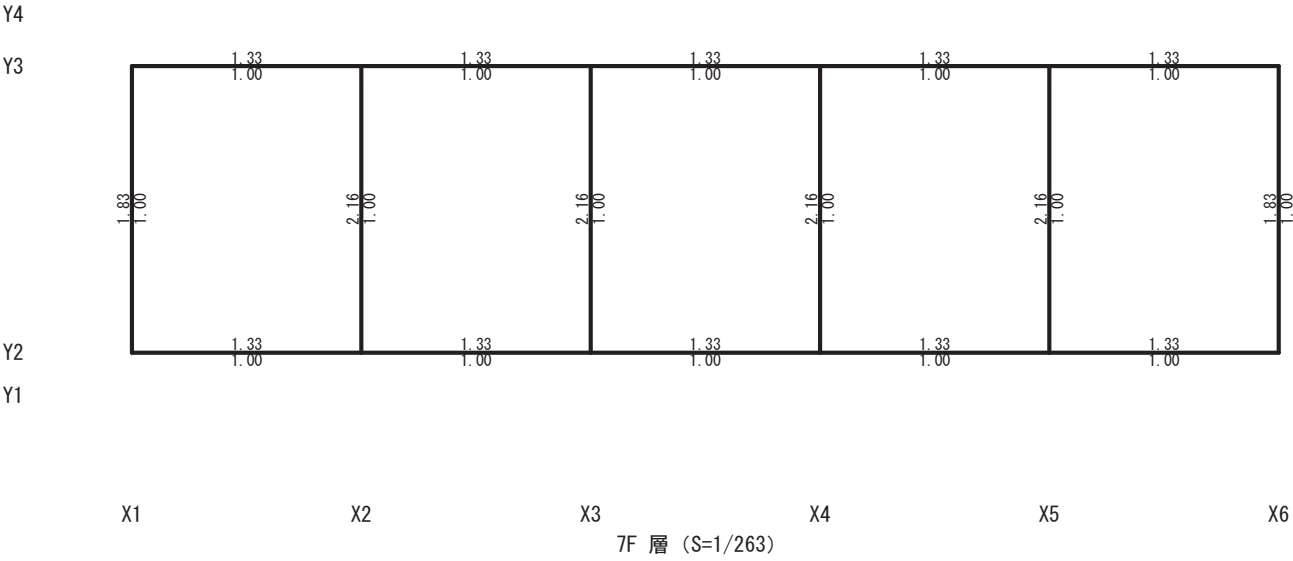

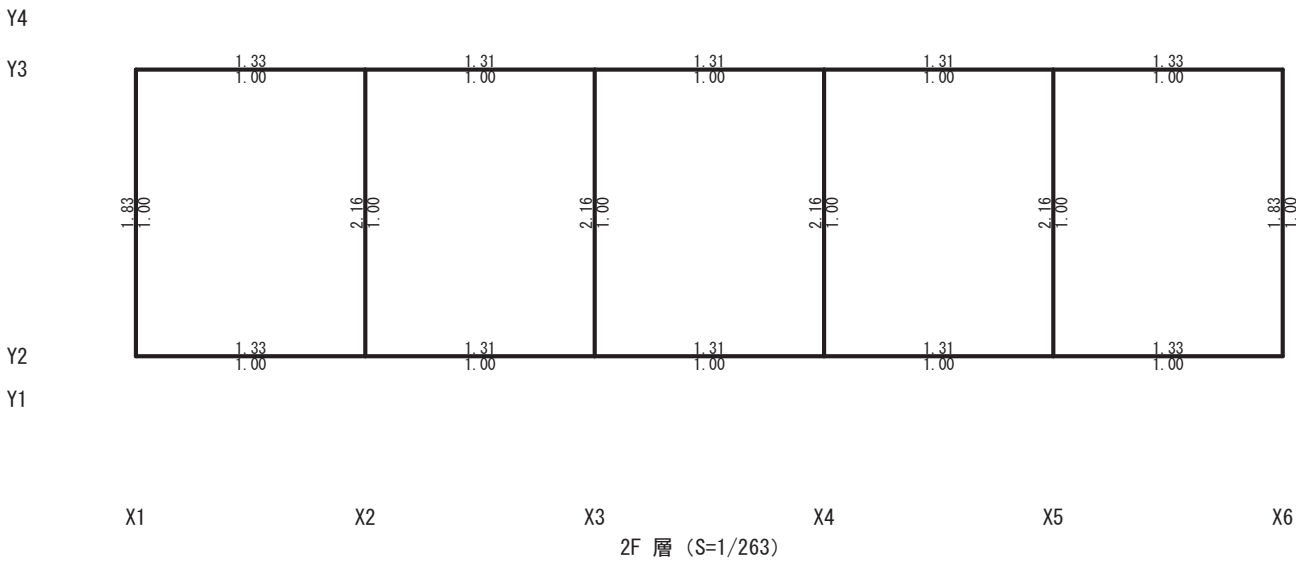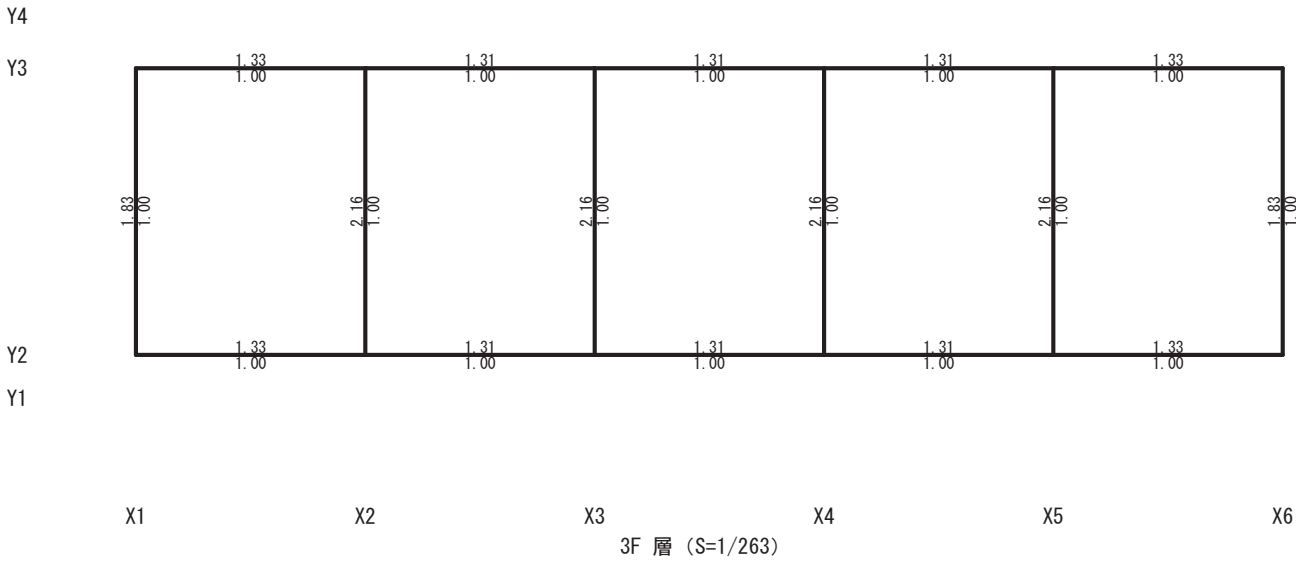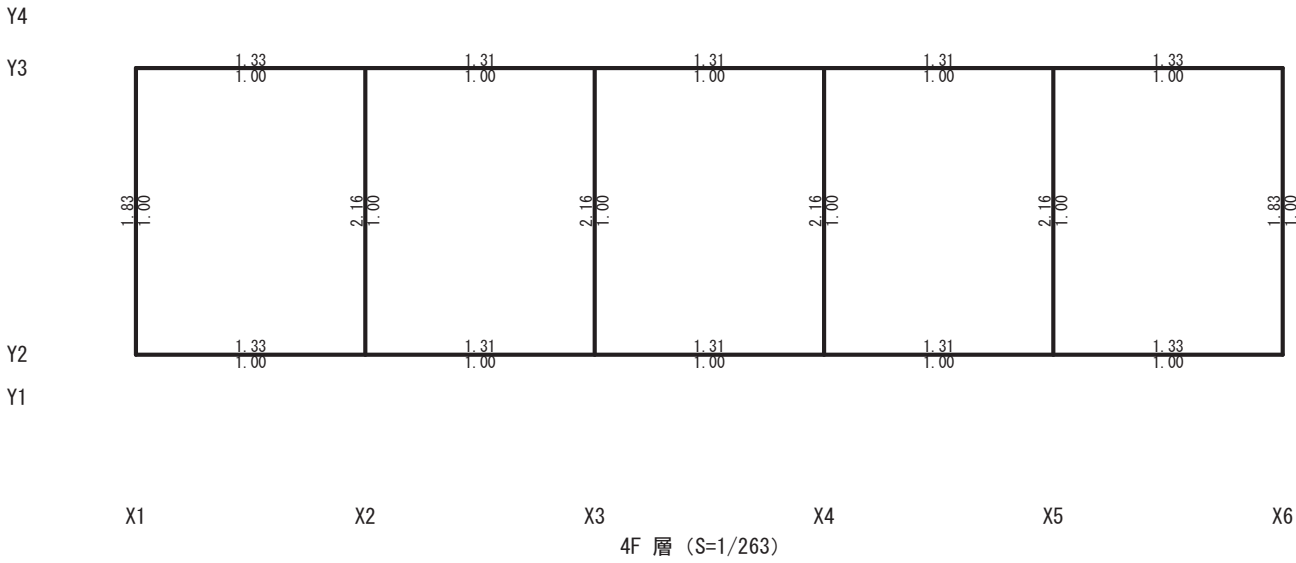

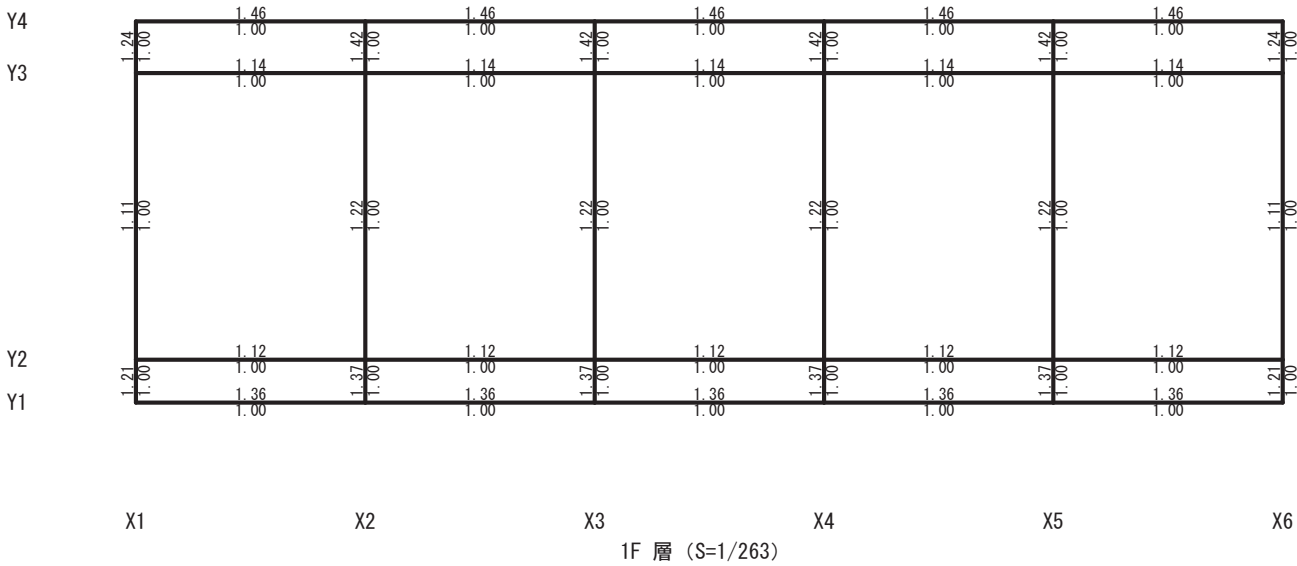

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	665.5	665.4	654.2	11.2	30040.4	0.0	0.0
Y3						4179.4	4179.4
Y2						4109.0	4109.0
Y1						0.0	0.0

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	681.7	673.4	651.8	21.7	41128.5	0.0	0.0
Y3						5204.7	5204.7
Y2						5167.9	5167.9
Y1						0.0	0.0

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	681.7	676.1	651.3	24.8	50222.8	0.0	0.0
Y3						5692.8	5692.8
Y2						5662.8	5662.8
Y1						0.0	0.0

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	680.8	677.3	651.4	25.9	58934.1	0.0	0.0
Y3						6373.2	6373.2

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y2						6336.6	6336.6
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	680.4	677.9	651.2	26.7	67408.1	0.0	0.0
Y3						6929.2	6929.2
Y2						6895.7	6895.7
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	679.6	678.2	651.1	27.0	76488.3	0.0	0.0
Y3						7492.3	7492.3
Y2						7458.0	7458.0
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	679.4	678.4	651.1	27.3	85443.2	0.0	0.0
Y3						7952.4	7952.4
Y2						7917.7	7917.7
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	678.9	678.4	650.9	27.5	95286.6	0.0	0.0
Y3						8250.7	8250.7
Y2						8220.1	8220.1
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	678.9	678.5	650.9	27.6	106350.8	0.0	0.0
Y3						8549.4	8549.4
Y2						8519.8	8519.8
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	678.3	678.4	650.7	27.7	126461.1	0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y3						9014.5	9014.5
Y2						8988.0	8988.0
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	677.8	678.4	650.7	27.7	145645.0	0.0	0.0
Y3						9373.2	9373.2
Y2						9348.5	9348.5
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	677.7	678.3	650.6	27.7	169677.5	0.0	0.0
Y3						9725.0	9725.0
Y2						9701.4	9701.4
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	677.3	678.2	649.7	28.5	206065.6	0.0	0.0
Y3						10571.0	10571.0
Y2						10582.7	10582.7
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	677.0	678.1	655.5	22.7	265312.3	0.0	0.0
Y3						12400.3	12400.3
Y2						12132.7	12132.7
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	679.0	678.2	656.2	22.0	332055.3	0.0	0.0
Y3						19816.6	19816.6
Y2						19333.4	19333.4
Y1						0.0	0.0

15F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	30040.4	2746.6	2746.6
X2						1878.8	1878.8
X3						1827.6	1827.6
X4						1827.6	1827.6
X5						1878.8	1878.8
X6						2746.6	2746.6

14F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	41128.5	3515.0	3515.0
X2						3259.6	3259.6
X3						3210.8	3210.8
X4						3210.8	3210.8
X5						3259.6	3259.6
X6						3515.0	3515.0

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	50222.8	4148.3	4148.3
X2						4441.4	4441.4
X3						4394.2	4394.2
X4						4394.2	4394.2
X5						4441.4	4441.4
X6						4148.3	4148.3

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	58934.1	4753.5	4753.5
X2						5544.9	5544.9
X3						5499.0	5499.0
X4						5499.0	5499.0
X5						5544.9	5544.9
X6						4753.5	4753.5

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	67408.1	5352.9	5352.9
X2						6607.2	6607.2
X3						6562.5	6562.5
X4						6562.5	6562.5
X5						6607.2	6607.2
X6						5352.9	5352.9

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	76488.3	5996.1	5996.1
X2						7748.9	7748.9
X3						7704.1	7704.1
X4						7704.1	7704.1
X5						7748.9	7748.9
X6						5996.1	5996.1

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	85443.2	6610.8	6610.8
X2						8938.4	8938.4
X3						8895.8	8895.8
X4						8895.8	8895.8
X5						8938.4	8938.4
X6						6610.8	6610.8

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	95286.6	7294.3	7294.3
X2						10258.4	10258.4
X3						10218.6	10218.6
X4						10218.6	10218.6
X5						10258.4	10258.4
X6						7294.3	7294.3

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	106350.8	8023.6	8023.6
X2						11845.6	11845.6
X3						11809.5	11809.5
X4						11809.5	11809.5
X5						11845.6	11845.6
X6						8023.6	8023.6

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	126461.1	9516.3	9516.3
X2						14325.9	14325.9
X3						14285.2	14285.2
X4						14285.2	14285.2
X5						14325.9	14325.9
X6						9516.3	9516.3

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	145645.0	10818.9	10818.9
X2						17007.8	17007.8
X3						16971.8	16971.8
X4						16971.8	16971.8
X5						17007.8	17007.8
X6						10818.9	10818.9

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	169677.5	12336.6	12336.6
X2						20667.9	20667.9
X3						20638.9	20638.9
X4						20638.9	20638.9
X5						20667.9	20667.9
X6						12336.6	12336.6

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	206065.6	14859.8	14859.8
X2						25595.7	25595.7
X3						25573.1	25573.1
X4						25573.1	25573.1
X5						25595.7	25595.7
X6						14859.8	14859.8


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	265312.3	19261.0	19261.0
X2						32843.0	32843.0
X3						32825.7	32825.7
X4						32825.7	32825.7
X5						32843.0	32843.0
X6						19261.0	19261.0


1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	332055.3	24308.1	24308.1
X2						39939.8	39939.8
X3						39932.5	39932.5
X4						39932.5	39932.5
X5						39939.8	39939.8
X6						24308.1	24308.1

A-2. 2 部材応力図

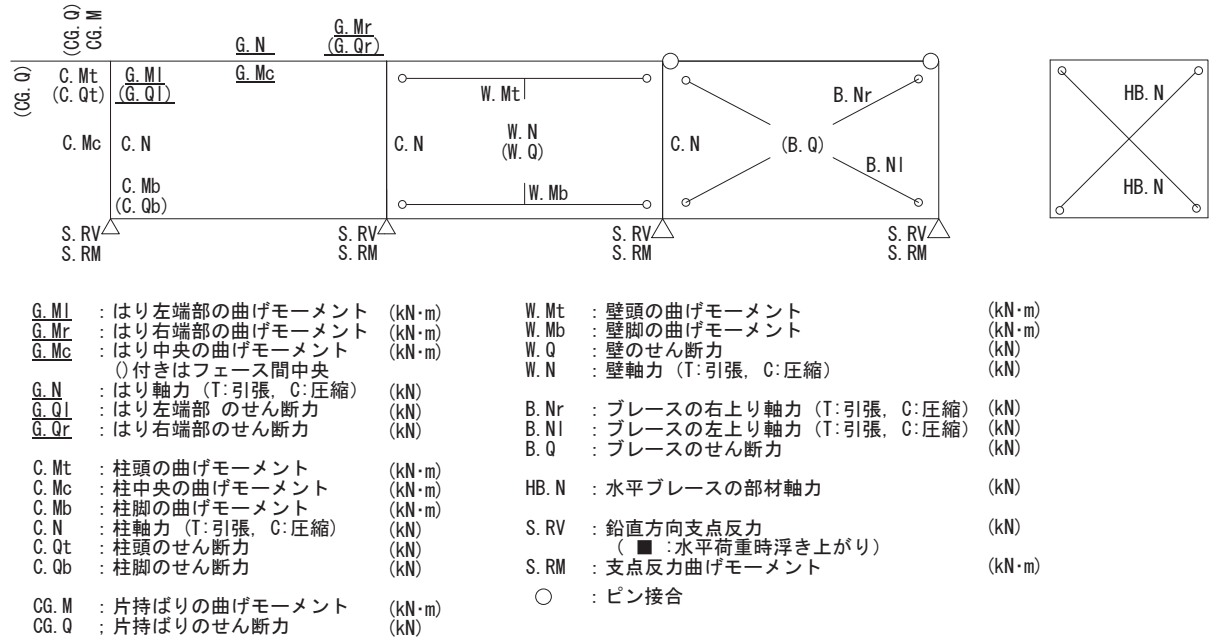

鉛直荷重 (立体解析)

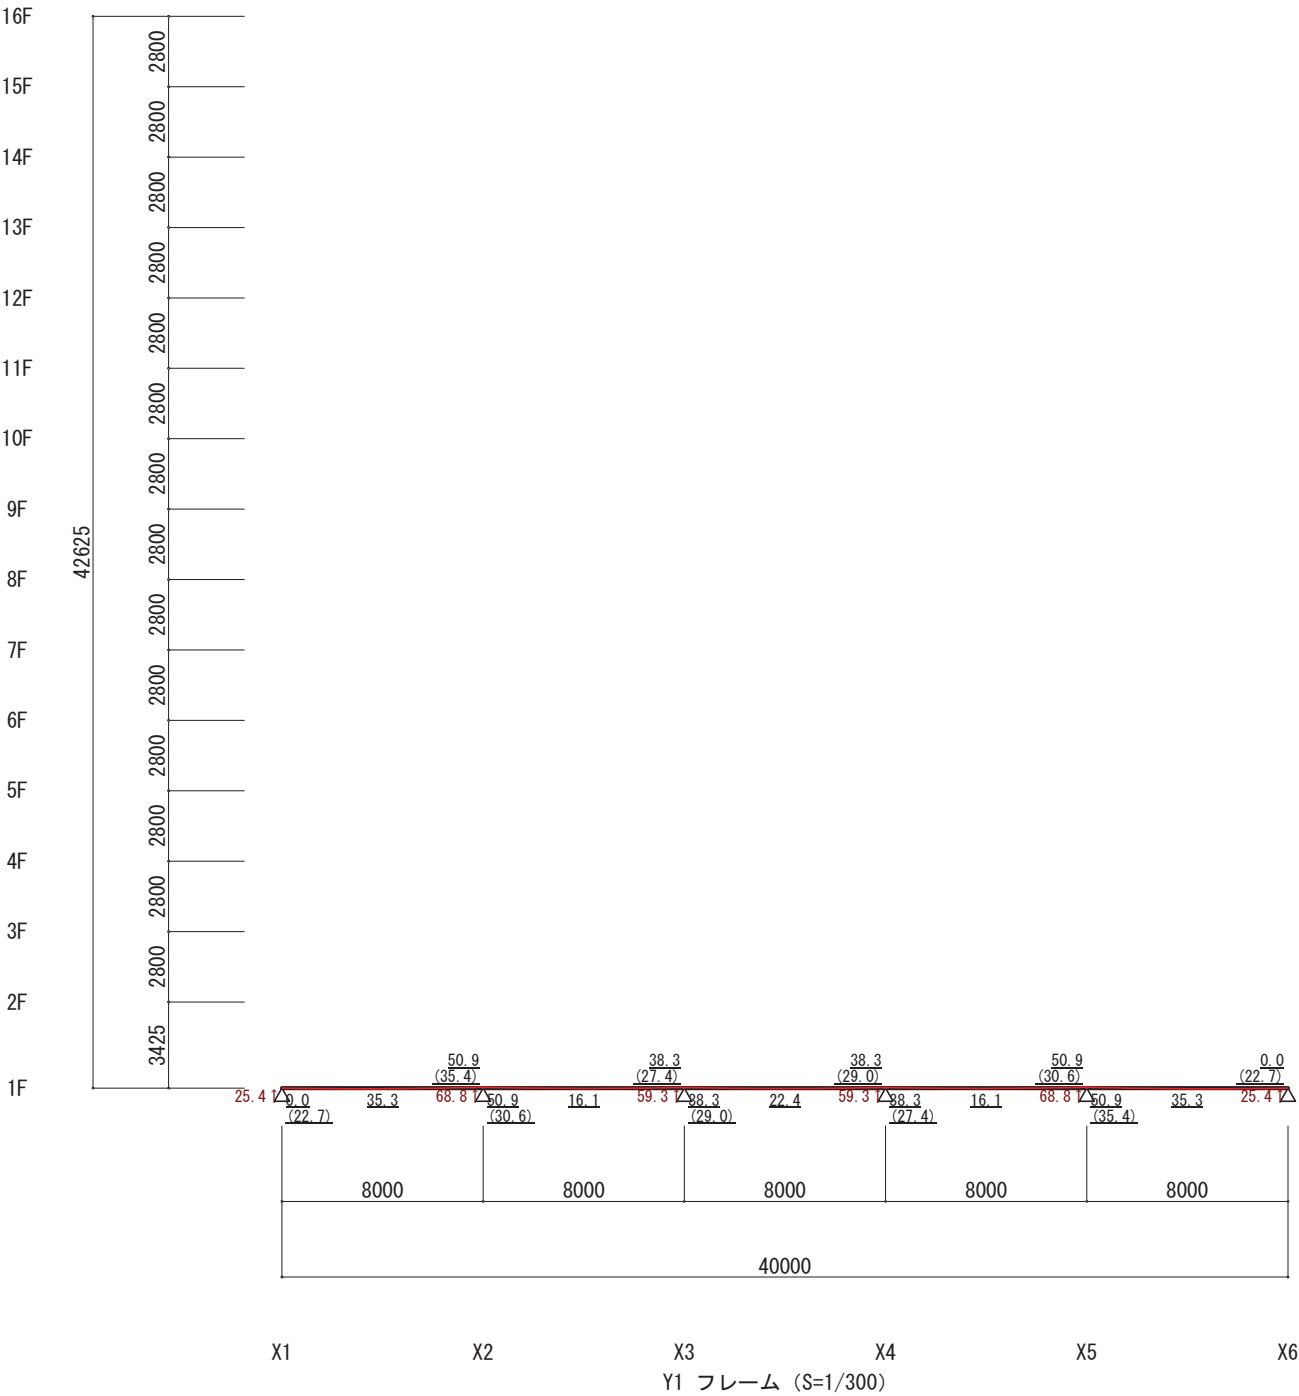


鉛直荷重 (立体解析)

		152.8 (109.1)		148.2 (107.3)		148.5 (107.4)		149.1 (107.5)		139.6 (105.8)	
16F	42625	139.6 (78.2)	77.5 (62.2)	149.1 (107.3)	75.0 (61.1)	148.5 (107.4)	75.2 (61.2)	148.2 (107.4)	75.0 (61.1)	152.8 (109.1)	77.5 (62.2)
15F		50.5 (38.2)	64.7 (51.3)	130.9 (95.4)	66.4 (52.3)	131.2 (95.4)	66.3 (52.3)	131.4 (95.4)	66.4 (52.3)	127.8 (92.7)	64.7 (51.3)
14F		66.2 (45.5)	65.1 (45.5)	131.2 (96.2)	66.3 (45.5)	131.2 (96.2)	66.3 (45.5)	131.3 (96.2)	66.3 (45.5)	128.5 (96.2)	65.1 (45.5)
13F		65.4 (45.2)	67.4 (45.0)	140.1 (96.2)	71.0 (45.0)	140.4 (96.2)	70.9 (45.0)	140.6 (96.2)	71.0 (45.0)	133.6 (96.2)	67.4 (45.0)
12F		66.1 (46.2)	67.4 (46.2)	140.5 (102.2)	70.9 (46.2)	140.5 (102.2)	70.9 (46.2)	140.5 (102.2)	70.9 (46.2)	133.5 (102.2)	67.4 (46.2)
11F		70.8 (48.3)	72.3 (48.4)	153.4 (103.4)	77.9 (48.4)	154.1 (103.4)	77.7 (48.4)	154.4 (103.4)	77.9 (48.4)	143.8 (103.4)	72.3 (48.4)
10F		69.6 (48.1)	72.2 (48.6)	153.5 (107.0)	77.9 (48.6)	154.1 (107.0)	77.7 (48.6)	154.4 (107.0)	77.9 (48.6)	143.7 (107.0)	72.2 (48.6)
9F		71.6 (49.1)	74.7 (49.1)	158.2 (107.0)	80.1 (49.1)	158.7 (107.0)	80.0 (49.1)	158.9 (107.0)	80.1 (49.1)	148.8 (107.0)	74.7 (49.1)
8F		72.3 (51.0)	74.6 (51.3)	158.0 (117.7)	80.2 (51.3)	158.7 (117.7)	80.0 (51.3)	159.0 (117.7)	80.2 (51.3)	149.0 (117.7)	74.6 (51.3)
7F		78.3 (53.5)	82.3 (53.5)	159.1 (117.7)	79.9 (53.5)	158.7 (117.7)	80.0 (53.5)	158.4 (117.7)	79.9 (53.5)	163.2 (117.7)	82.3 (53.5)
6F		78.0 (53.6)	82.2 (53.6)	158.9 (117.8)	80.0 (53.6)	158.7 (117.8)	80.0 (53.6)	158.5 (117.8)	80.0 (53.6)	163.5 (117.8)	82.2 (53.6)
5F		77.2 (53.2)	82.1 (53.2)	163.3 (117.8)	82.3 (53.2)	163.2 (117.8)	82.3 (53.2)	163.2 (117.8)	82.3 (53.2)	163.8 (117.8)	82.1 (53.2)
4F		77.4 (53.6)	82.1 (53.6)	163.3 (117.8)	82.3 (53.6)	163.2 (117.8)	82.3 (53.6)	163.2 (117.8)	82.3 (53.6)	164.0 (117.8)	82.1 (53.6)
3F		76.3 (51.4)	82.2 (51.2)	163.4 (117.7)	82.3 (51.2)	163.2 (117.7)	82.3 (51.2)	163.2 (117.7)	82.3 (51.2)	164.0 (117.7)	82.2 (51.2)
2F		82.4 (54.7)	81.8 (54.7)	162.8 (119.3)	82.5 (54.7)	163.3 (119.3)	82.2 (54.7)	163.4 (119.3)	82.5 (54.7)	164.1 (119.3)	81.8 (54.7)
1F		105.0 (54.7)	105.0 (54.7)	488.5 (375.7)	4.3 (3.7)	488.5 (375.7)	4.3 (3.7)	488.5 (375.7)	4.3 (3.7)	488.5 (375.7)	4.3 (3.7)
		5671.5	411.7	9482.8	230.3	9446.1	269.1	9446.1	230.3	9482.8	411.7
		(303.6)		(375.7)		(365.0)		(365.0)		(354.2)	
		8000		8000		8000		8000		8000	
		40000									
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y2 フレーム (S=1/300)			


鉛直荷重 (立体解析)

		182.9 (132.6)		177.5 (130.5)		177.8 (130.6)		178.5 (130.8)		167.4 (128.7)								
16F	42625	2800	167.4 (94.5)	91.8 (54.9)	4.4 (1.5)	178.5 (130.8)	88.9 (67.2)	0.3 (0.1)	177.8 (130.6)	89.1 (67.2)	0.3 (0.1)	177.5 (130.6)	88.9 (67.2)	4.4 (1.5)	182.9 (132.6)	91.8 (54.9)	167.4 (94.5)	
15F			74.5 (54.9)	171.8 (130.2)	87.5 (54.9)	2.2 (1.1)	180.0 (131.7)	88.8 (67.2)	0.1 (0.1)	180.3 (134.1)	88.7 (67.2)	0.1 (0.1)	180.5 (134.1)	88.8 (67.2)	2.2 (1.1)	177.7 (131.7)	87.5 (54.9)	74.5 (54.9)
14F			90.7 (62.4)	169.8 (129.7)	87.7 (62.4)	1.0 (0.0)	179.9 (134.1)	88.5 (67.2)	0.0 (0.0)	180.0 (134.1)	88.5 (67.2)	0.0 (0.0)	180.0 (134.1)	88.5 (67.2)	1.0 (0.0)	178.0 (131.7)	87.7 (62.4)	90.7 (62.4)
13F			89.7 (61.3)	173.6 (132.9)	90.1 (61.8)	3.6 (2.2)	188.7 (135.3)	93.2 (71.9)	0.1 (0.1)	189.1 (141.0)	93.1 (71.9)	0.1 (0.1)	189.3 (141.0)	93.2 (71.9)	3.6 (2.2)	183.2 (140.9)	90.1 (61.8)	89.7 (61.3)
12F			90.3 (62.8)	173.6 (132.9)	90.1 (62.8)	3.0 (2.5)	188.9 (141.0)	93.2 (71.9)	0.1 (0.1)	189.1 (141.0)	93.1 (71.9)	0.1 (0.1)	189.2 (141.0)	93.2 (71.9)	3.0 (2.5)	183.2 (140.9)	90.1 (62.8)	90.3 (62.8)
11F			95.1 (64.1)	180.7 (139.4)	95.0 (65.1)	4.8 (3.2)	202.3 (142.6)	100.1 (73.3)	0.2 (0.1)	202.8 (151.3)	100.0 (73.3)	0.2 (0.1)	203.1 (151.3)	100.1 (73.3)	4.8 (3.2)	193.6 (142.6)	95.0 (65.1)	95.1 (64.1)
10F			93.7 (65.2)	180.9 (139.4)	95.0 (65.2)	4.7 (3.1)	202.3 (146.2)	100.1 (73.3)	0.1 (0.1)	202.8 (154.7)	100.0 (73.3)	0.1 (0.1)	203.1 (154.7)	100.1 (73.3)	4.7 (3.1)	193.6 (146.2)	95.0 (65.2)	93.7 (65.2)
9F			95.7 (65.6)	184.4 (142.6)	97.5 (65.6)	4.4 (3.3)	207.0 (154.6)	102.4 (73.3)	0.1 (0.1)	207.4 (154.7)	102.3 (73.3)	0.1 (0.1)	207.6 (154.7)	102.4 (73.3)	4.4 (3.3)	198.7 (146.2)	97.5 (65.6)	95.7 (65.6)
8F			96.3 (67.8)	184.4 (142.6)	97.4 (67.8)	3.1 (0.6)	206.8 (157.0)	102.4 (73.3)	0.1 (0.0)	207.4 (154.6)	102.2 (73.3)	0.1 (0.0)	207.7 (154.7)	102.4 (73.3)	3.1 (0.6)	198.9 (146.2)	97.4 (67.8)	96.3 (67.8)
7F			102.0 (69.8)	195.5 (152.5)	105.2 (69.8)	4.2 (2.7)	207.9 (157.0)	102.2 (73.3)	0.2 (0.1)	207.4 (154.7)	102.3 (73.3)	0.2 (0.1)	207.1 (154.7)	102.2 (73.3)	4.2 (2.7)	213.4 (157.0)	105.2 (69.8)	102.0 (69.8)
6F			101.9 (70.1)	195.3 (152.5)	105.1 (70.1)	2.6 (1.4)	207.8 (157.1)	102.2 (73.3)	0.1 (0.0)	207.4 (158.1)	102.3 (73.3)	0.1 (0.0)	207.2 (158.2)	102.2 (73.3)	2.6 (1.4)	213.7 (157.0)	105.1 (70.1)	101.9 (70.1)
5F			100.9 (69.6)	195.2 (152.4)	105.0 (69.6)	0.7 (0.5)	212.1 (157.1)	104.5 (73.3)	0.0 (0.0)	212.0 (158.1)	104.5 (73.3)	0.0 (0.0)	211.9 (158.2)	104.5 (73.3)	0.7 (0.5)	214.1 (157.0)	105.0 (69.6)	100.9 (69.6)
4F			101.0 (69.6)	194.9 (152.3)	105.1 (69.6)	1.4 (1.1)	212.1 (157.1)	104.5 (73.3)	0.1 (0.1)	212.0 (158.1)	104.5 (73.3)	0.1 (0.1)	211.9 (158.2)	104.5 (73.3)	1.4 (1.1)	214.3 (157.0)	105.1 (69.6)	101.0 (69.6)
3F			100.9 (69.6)	194.9 (152.3)	105.1 (69.6)	0.4 (0.8)	212.2 (161.0)	104.5 (73.3)	0.2 (0.4)	212.0 (161.7)	104.6 (73.3)	0.2 (0.4)	211.9 (161.7)	104.5 (73.3)	0.4 (0.8)	214.3 (157.0)	105.1 (69.6)	100.9 (69.6)
2F			104.8 (65.0)	198.7 (155.5)	107.7 (65.0)	6.5 (8.2)	216.6 (161.6)	107.3 (65.0)	1.0 (1.6)	217.0 (161.7)	107.1 (65.0)	1.0 (1.6)	217.1 (161.8)	107.3 (65.0)	6.5 (8.2)	220.4 (161.0)	107.7 (65.0)	104.8 (65.0)
1F			117.9 (65.0)	198.7 (155.5)	107.7 (65.0)	6.5 (8.2)	216.6 (161.6)	107.3 (65.0)	1.0 (1.6)	217.0 (161.7)	107.1 (65.0)	1.0 (1.6)	217.1 (161.8)	107.3 (65.0)	6.5 (8.2)	220.4 (161.0)	107.7 (65.0)	104.8 (65.0)
		6180.7 (322.2)	429.0 (1050.2)	0.0 (0.0)	603.4 (396.7)	241.4 (10455.8)	519.2 (385.6)	281.3 (10455.8)	514.7 (374.5)	241.4 (10502.0)	525.1 (449.0)	429.0 (1050.2)	6180.7 (322.2)					
		8000		8000		8000		8000		8000		8000						
		40000																
		X1		X2		X3		X4		X5		X6						
		Y3 フレーム (S=1/300)																

鉛直荷重（立体解析）

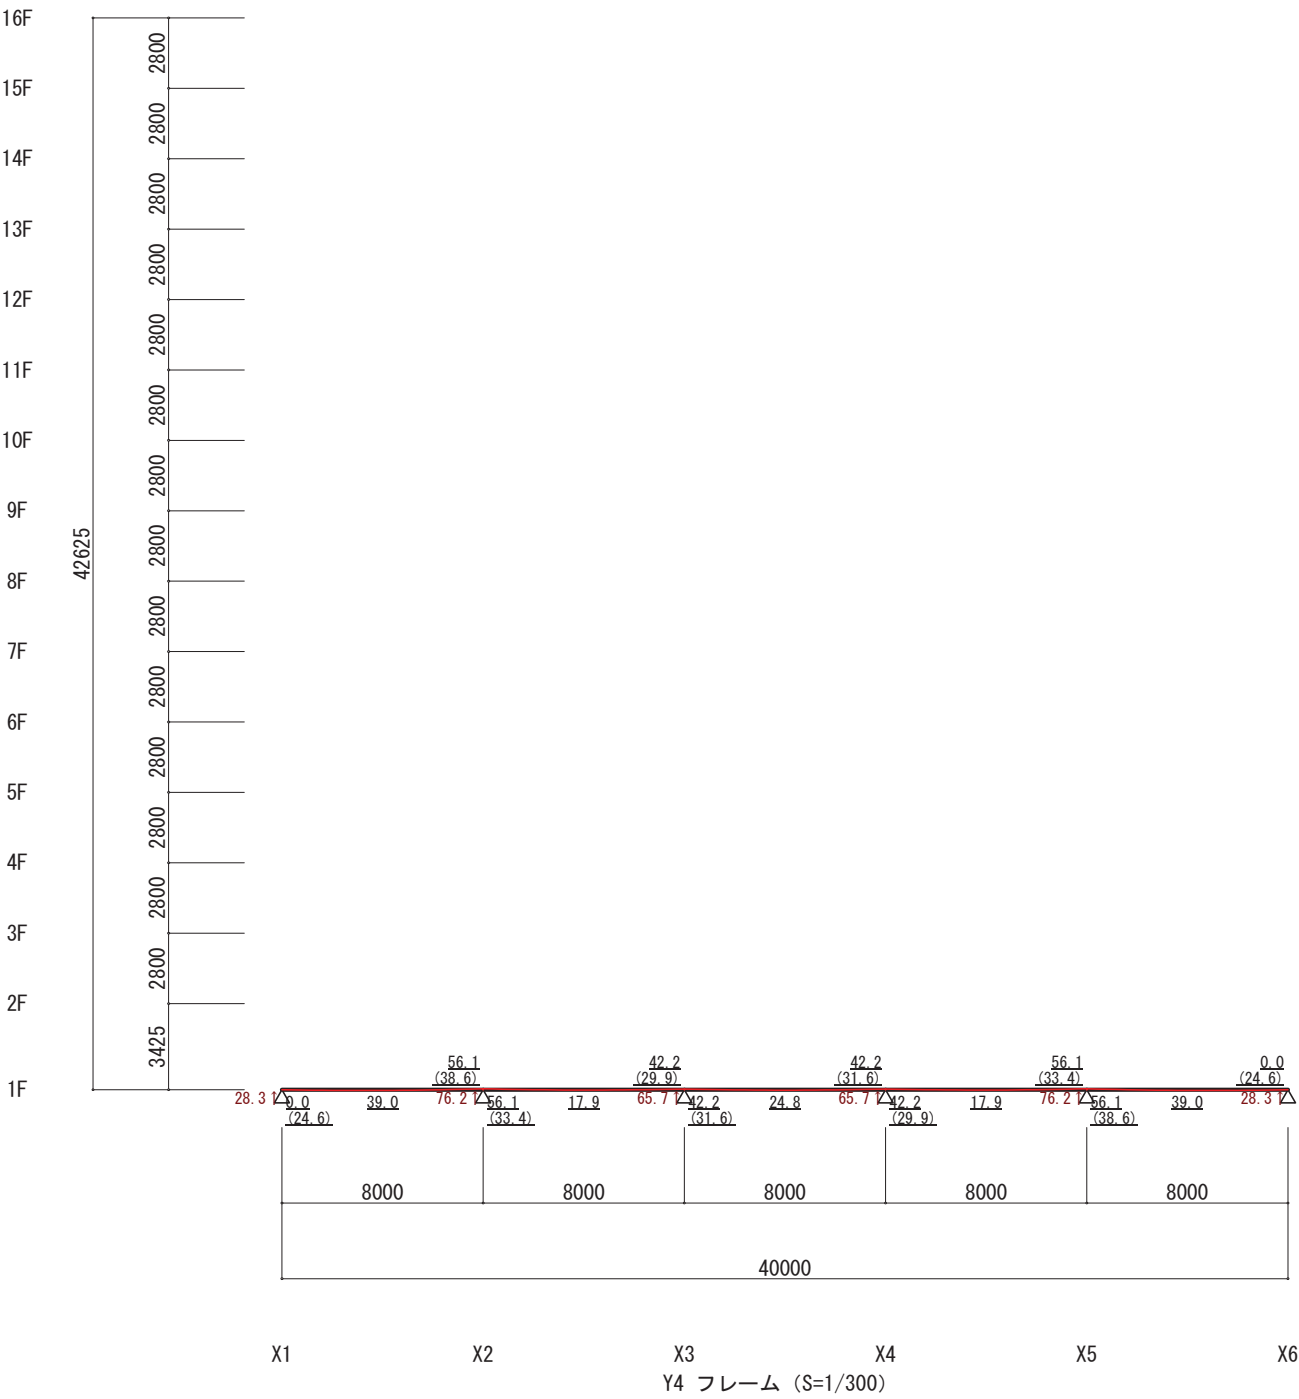


鉛直荷重（立体解析）

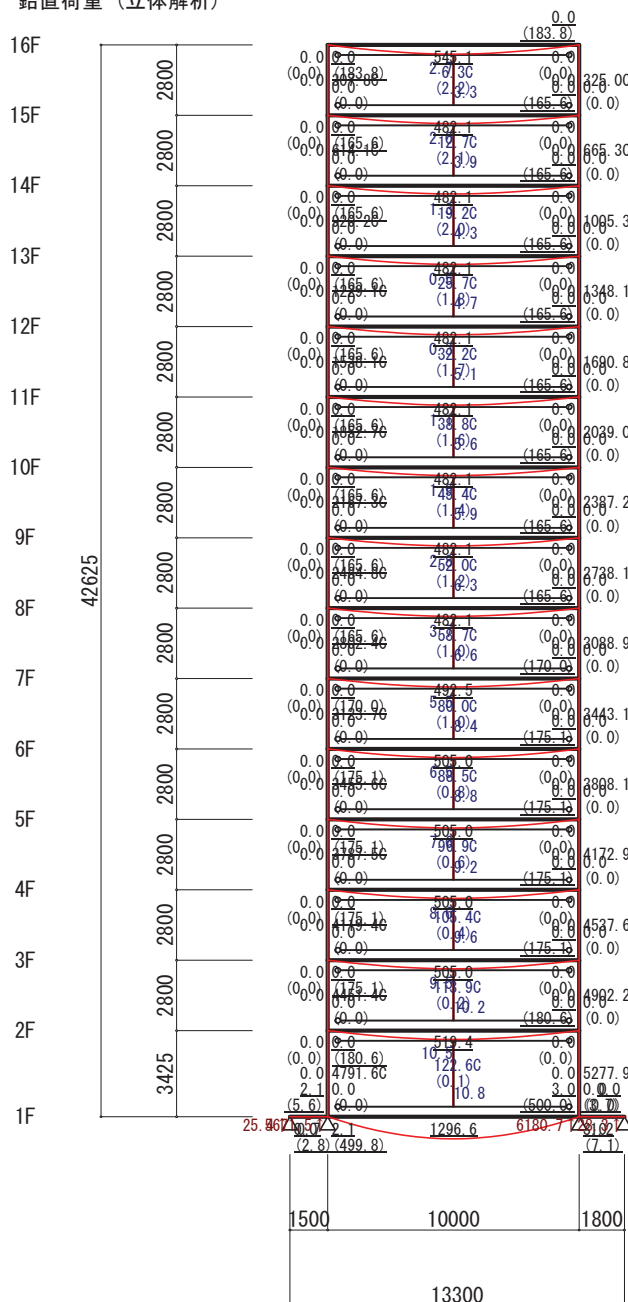


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重（立体解析）

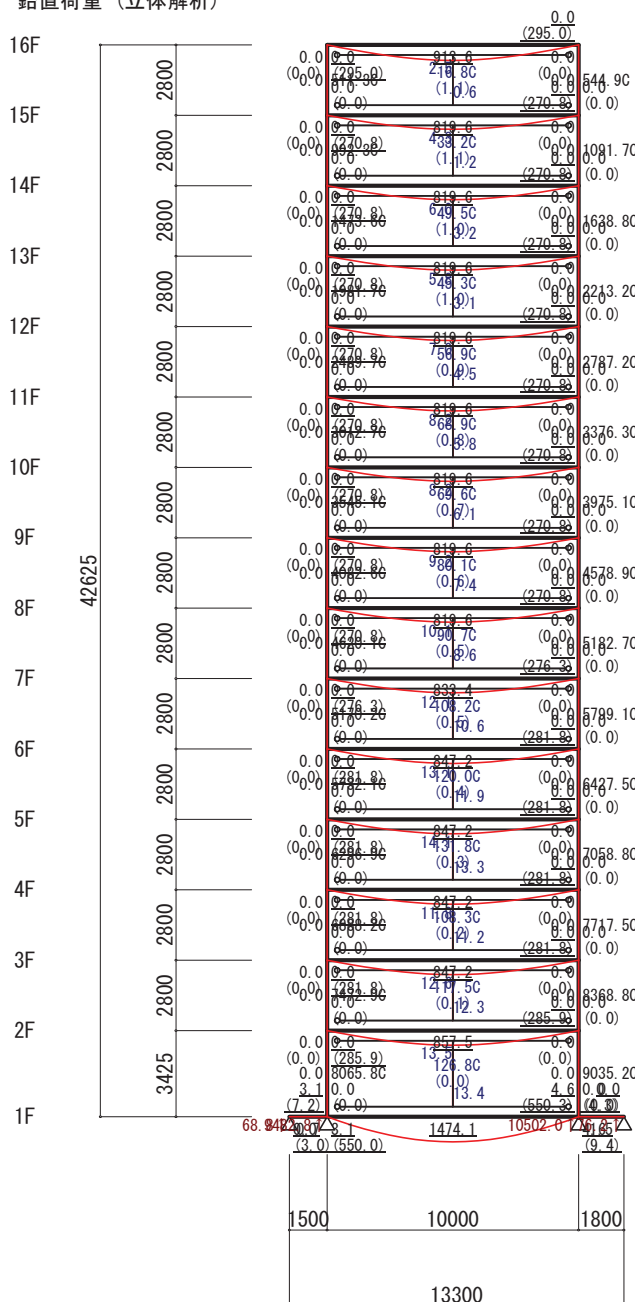


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重 (立体解析)

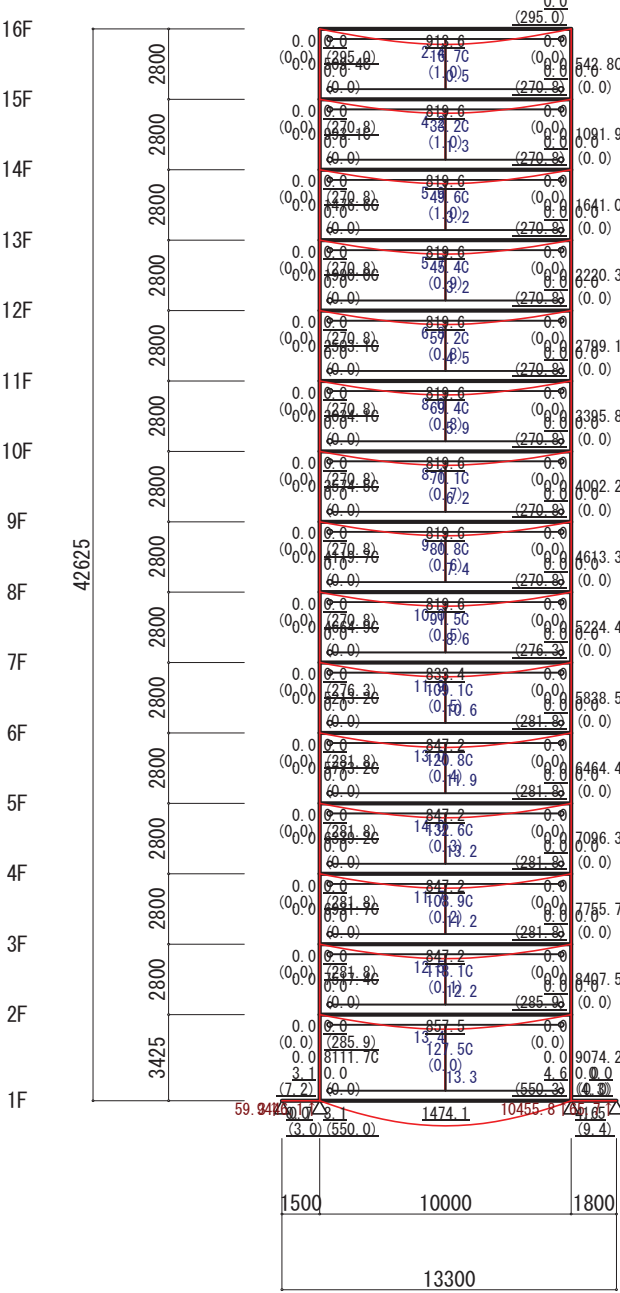


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重 (立体解析)

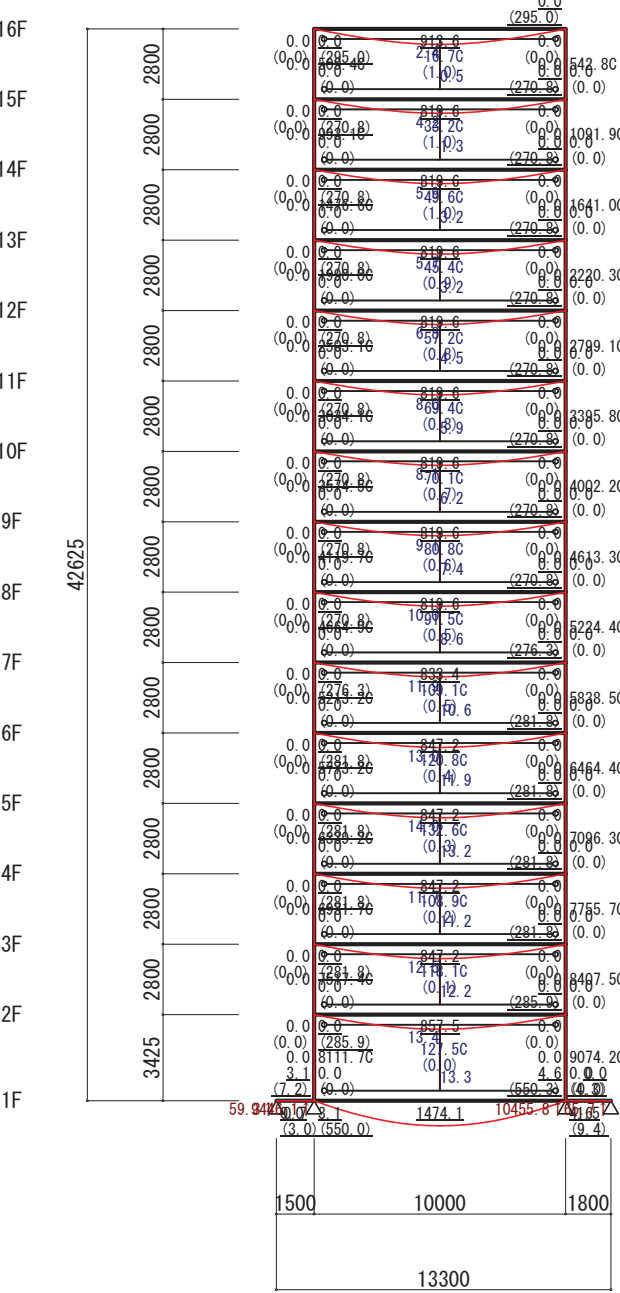


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)


鉛直荷重 (立体解析)

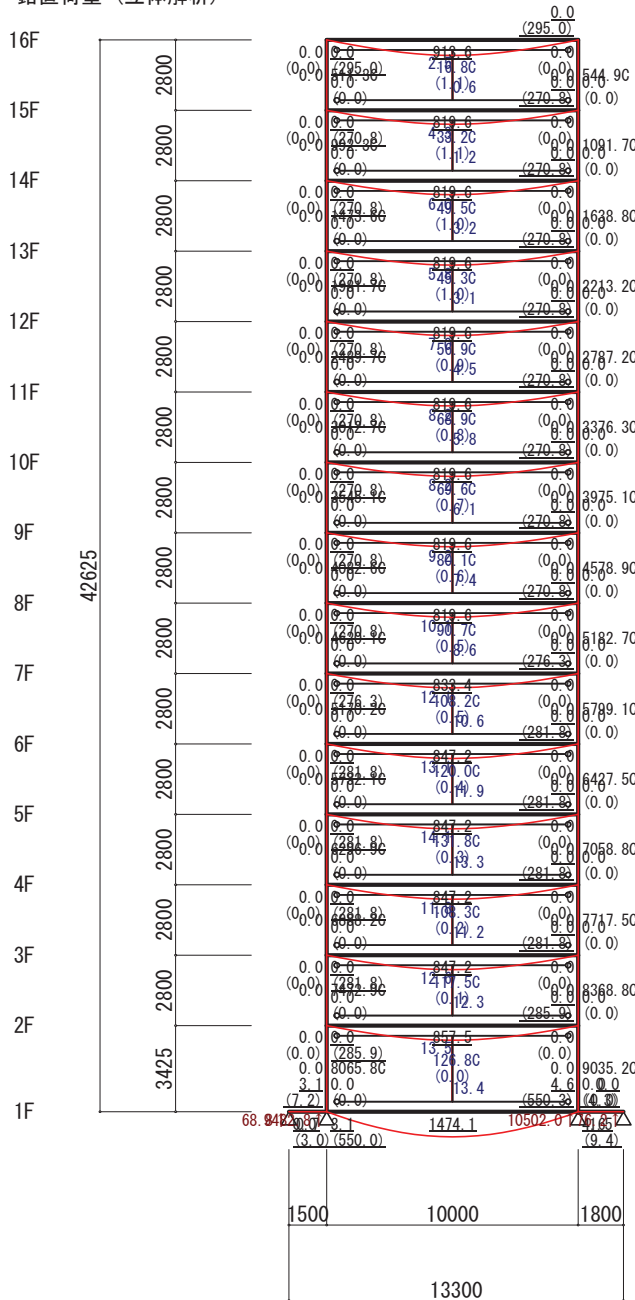Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重 (立体解析)

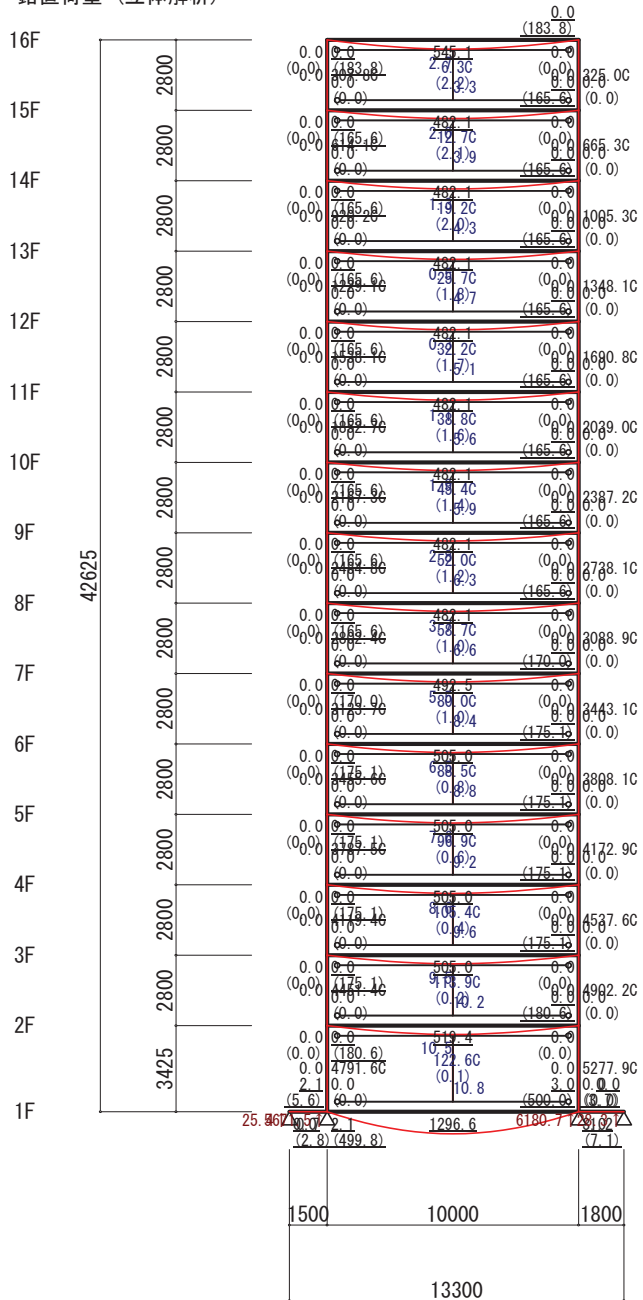Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

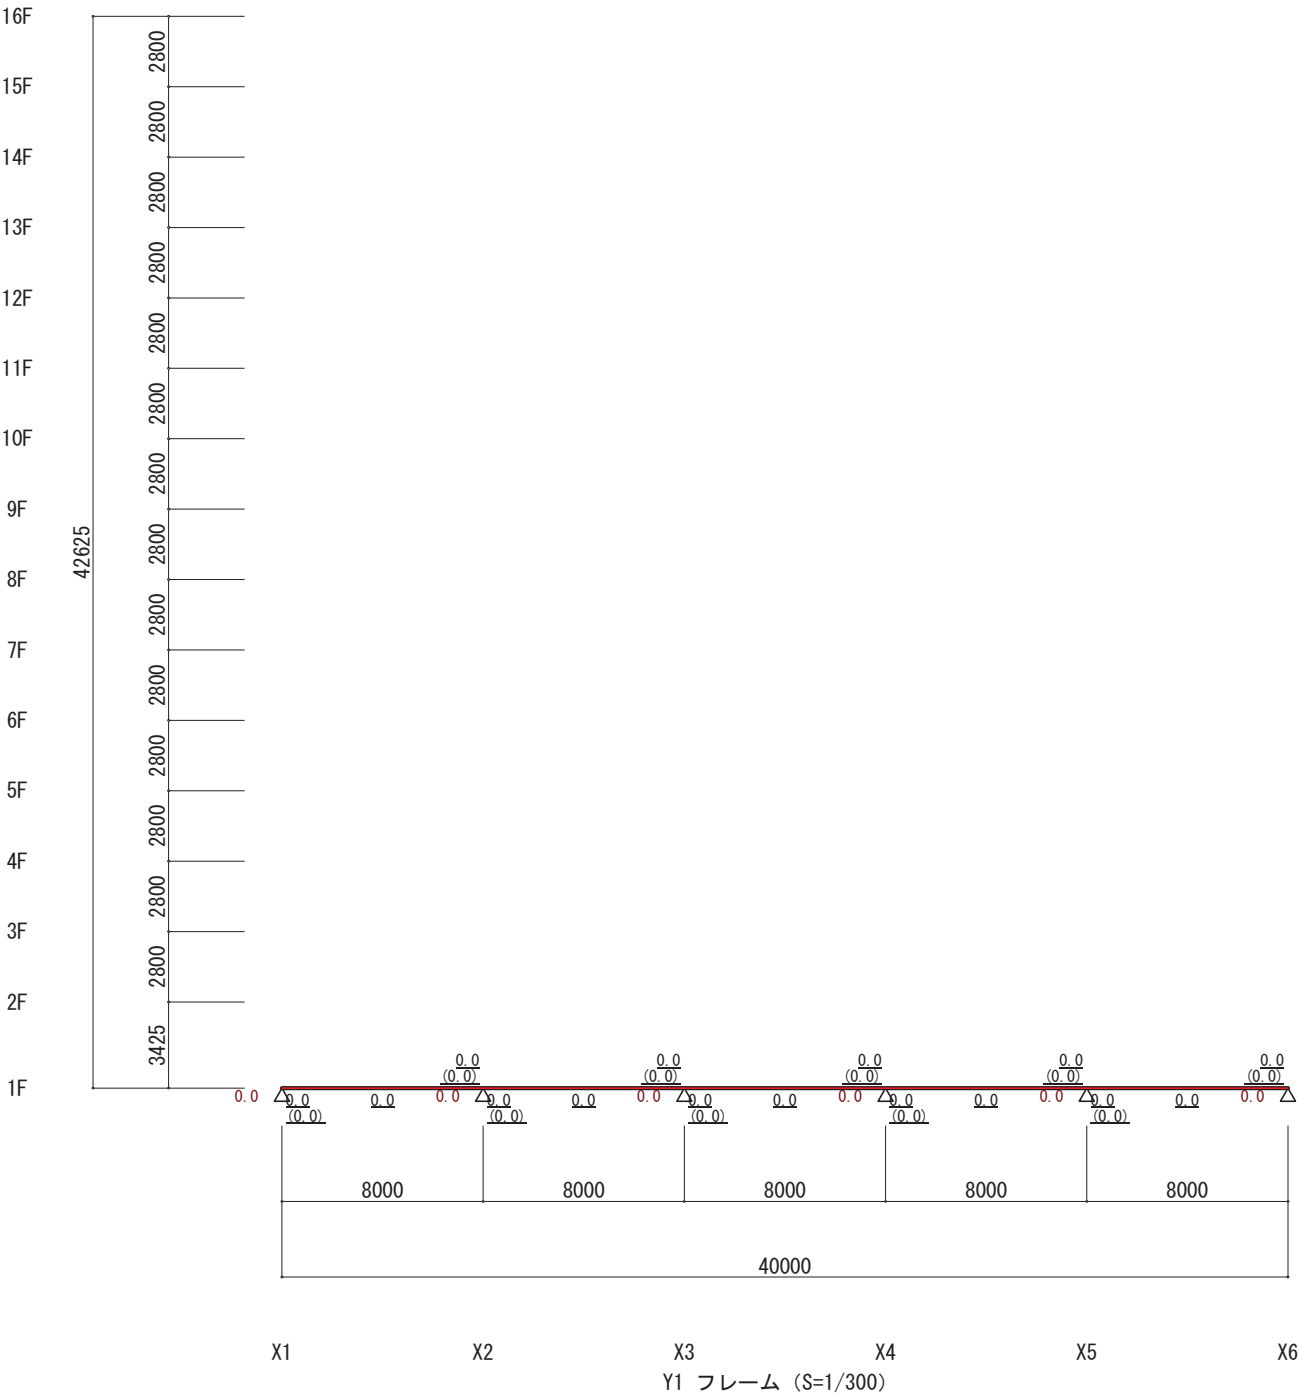


地震力(X方向 正加力) (立体解析)


		276.6 (71.2)		311.4 (78.0)		320.1 (80.0)		312.9 (78.0)		293.3 (71.2)							
16F	42625	293.3 (626.7)	293.3 (626.7)	8.3	589.5 (308.3)	312.9 (78.0)	0.7	631.6 (342.7)	320.1 (80.0)	0.0	631.6 (342.7)	311.4 (78.0)	0.7	589.5 (308.3)	276.6 (71.2)	8.3	293.3 (626.7)
15F		624.0 (214.8)	506.0 (124.1)	9.4	806.2 (440.8)	595.6 (149.5)	1.8	867.2 (481.7)	603.2 (150.8)	0.0	867.2 (481.7)	592.0 (148.5)	1.8	806.2 (440.8)	487.2 (124.1)	9.4	624.0 (214.8)
14F		678.2 (334.2)	655.6 (160.6)	13.1	943.0 (558.0)	741.7 (185.0)	1.6	1007.3 (607.9)	750.3 (187.6)	0.0	1007.3 (607.9)	738.6 (185.0)	1.6	943.0 (558.0)	629.3 (160.6)	13.1	678.2 (334.2)
13F		584.4 (308.3)	837.3 (296.9)	13.5	1202.9 (901.9)	1012.1 (252.3)	3.0	1327.9 (892.0)	1016.6 (254.2)	0.0	1327.9 (892.0)	1006.1 (252.3)	3.0	1202.9 (901.9)	810.3 (206.0)	13.5	584.4 (308.3)
12F		645.5 (388.6)	923.5 (228.2)	10.8	1218.4 (1159.4)	1127.9 (281.3)	2.5	1339.4 (918.4)	1134.3 (283.6)	0.0	1339.4 (918.4)	1122.9 (281.3)	2.5	1218.4 (1159.4)	901.9 (228.2)	10.8	645.5 (388.6)
11F		728.9 (431.6)	1171.4 (938.4)	19.0	1474.3 (1214.7)	1438.0 (935.7)	4.6	1635.6 (1045.4)	1438.7 (935.7)	0.0	1635.6 (1045.4)	1428.9 (935.7)	4.6	1474.3 (1214.7)	1133.4 (935.7)	19.0	728.9 (431.6)
10F		750.4 (460.8)	1246.3 (307.6)	16.0	1611.3 (1049.9)	1542.7 (384.6)	4.3	1786.0 (1168.3)	1543.4 (385.8)	0.0	1786.0 (1168.3)	1534.4 (384.6)	4.3	1611.3 (1049.9)	1214.2 (307.6)	16.0	750.4 (460.8)
9F		865.0 (520.2)	1404.9 (346.0)	17.1	1750.7 (1137.8)	1709.5 (446.2)	4.2	1923.7 (1262.2)	1709.5 (446.2)	0.0	1923.7 (1262.2)	1700.0 (446.1)	4.2	1750.7 (1137.8)	1370.6 (346.0)	17.1	865.0 (520.2)
8F		895.9 (619.4)	1487.3 (448.1)	18.8	1804.3 (1222.5)	1789.7 (448.1)	5.0	1953.6 (1295.8)	1784.3 (446.1)	0.0	1953.6 (1295.8)	1779.7 (446.1)	5.0	1804.3 (1222.5)	1449.7 (448.1)	18.8	895.9 (619.4)
7F		972.6 (656.0)	1811.1 (448.1)	18.8	1985.5 (1334.6)	1830.7 (471.6)	0.2	2000.1 (1347.4)	1844.5 (471.6)	0.0	2000.1 (1347.4)	1830.3 (471.6)	0.2	1985.5 (1334.6)	1773.5 (448.1)	18.8	972.6 (656.0)
6F		1039.1 (699.1)	1903.3 (448.1)	16.9	2041.1 (1395.8)	1923.1 (480.6)	0.6	2082.2 (1432.3)	1933.1 (480.6)	0.0	2082.2 (1432.3)	1921.8 (480.6)	0.6	2041.1 (1395.8)	1669.5 (448.1)	16.9	1039.1 (699.1)
5F		1051.7 (769.8)	1944.9 (484.2)	19.8	2080.9 (1434.4)	2042.8 (484.2)	1.9	2156.0 (1482.4)	2045.2 (484.2)	0.0	2156.0 (1482.4)	2039.0 (484.2)	1.9	2080.9 (1434.4)	1905.3 (484.2)	19.8	1051.7 (769.8)
4F		857.6 (719.7)	1936.3 (480.7)	13.4	2026.1 (1529.8)	2049.2 (451.9)	1.5	2102.5 (1580.1)	2050.9 (451.9)	0.0	2102.5 (1580.1)	2046.2 (451.9)	1.5	2026.1 (1529.8)	1909.5 (480.7)	13.4	857.6 (719.7)
3F		694.0 (732.9)	1826.1 (454.1)	7.3	1496.6 (1529.8)	1942.5 (445.3)	1.2	1561.1 (1580.1)	1943.0 (457.7)	0.0	1561.1 (1580.1)	1940.1 (457.7)	1.2	1496.6 (1529.8)	1811.4 (454.1)	7.3	694.0 (732.9)
2F		83.2 (867.1)	1456.6 (362.6)	6.4	204.4 (1553.9)	1534.4 (383.3)	1.1	232.4 (1558.1)	1532.5 (383.1)	0.0	232.4 (1558.1)	1532.1 (383.3)	1.1	204.4 (1553.9)	1443.9 (362.6)	6.4	83.2 (867.1)
1F		1568.2	2276.21	3053.2	2663.5	5117.8	2527.3	5103.9	2435.8	48.00	2435.8	5103.9	2454.3	5117.8	3053.2	2276.20	1568.2
		5693.8	2953.2	194.8	642.4	2454.3	36.7	91.5	2576.3	0.0	91.5	2527.7	36.7	642.4	2663.5	5693.8	
			(714.6)		(622.7)	(622.7)		(644.1)	(644.1)		(622.7)			(714.6)			
			8000		8000		8000		8000		8000		8000		8000		
			40000														
			X1	X2	X3	X4	X5	X6									
			Y2 フレーム (S=1/300)														

(X方向 正方向) (立体解析)		282.2 (72.7)		317.2 (79.5)		325.9 (81.5)		318.7 (79.5)		299.2 (72.7)						
4262.5	2800	299.2 (66.0)	8.5	600.9 (126.2)	318.7 (316.3)	0.7	643.2 (150.7)	325.9 (349.9)	0.0	643.2 (153.0)	317.2 (349.9)	0.7	600.9 (150.7)	282.2 (316.3)	8.5	299.2 (126.2)
	2800	628.5 (233.7)	9.5	814.8 (448.8)	604.6 (448.8)	1.8	876.5 (488.1)	612.2 (488.1)	0.0	876.5 (488.1)	601.0 (488.1)	1.8	814.8 (448.8)	495.1 (448.8)	9.5	628.5 (233.7)
	2800	683.0 (335.8)	13.3	952.2 (564.2)	750.9 (564.2)	1.6	1017.1 (614.5)	759.4 (614.5)	0.0	1017.1 (614.5)	747.8 (614.5)	1.6	952.2 (564.2)	637.4 (564.2)	13.3	683.0 (335.8)
	2800	589.5 (315.4)	13.7	1214.9 (728.2)	1023.0 (728.2)	3.0	1341.0 (849.6)	1027.5 (849.6)	0.0	1341.0 (849.6)	1017.0 (849.6)	3.0	1214.9 (728.2)	819.4 (728.2)	13.7	589.5 (315.4)
	2800	650.7 (392.3)	10.9	1229.4 (730.5)	1139.4 (730.5)	2.5	1351.5 (834.9)	1145.8 (834.9)	0.0	1351.5 (834.9)	1134.4 (834.9)	2.5	1229.4 (730.5)	911.3 (730.5)	10.9	650.7 (392.3)
	2800	734.7 (416.4)	19.2	1487.1 (944.1)	1451.4 (944.1)	4.6	1649.7 (1054.9)	1452.0 (1054.9)	0.0	1649.7 (1054.9)	1442.2 (1054.9)	4.6	1487.1 (944.1)	1144.1 (944.1)	19.2	734.7 (416.4)
	2800	756.0 (464.9)	16.2	1624.4 (1059.0)	1556.3 (1059.0)	4.3	1800.4 (1178.3)	1556.8 (1178.3)	0.0	1800.4 (1178.3)	1547.6 (1178.3)	4.3	1624.4 (1059.0)	1224.9 (1059.0)	16.2	756.0 (464.9)
	2800	870.6 (524.1)	17.3	1763.3 (1146.6)	1722.3 (1146.6)	4.3	1937.6 (1271.9)	1722.7 (1271.9)	0.0	1937.6 (1271.9)	1713.8 (1271.9)	4.3	1763.3 (1146.6)	1381.7 (1146.6)	17.3	870.6 (524.1)
	2800	901.3 (623.8)	18.9	1816.3 (1234.2)	1803.1 (1234.2)	5.1	1966.7 (1305.1)	1797.5 (1305.1)	0.0	1966.7 (1305.1)	1792.9 (1305.1)	5.1	1816.3 (1234.2)	1460.5 (1234.2)	18.9	901.3 (623.8)
	2800	977.6 (659.9)	18.9	1996.9 (1342.9)	1843.0 (1342.9)	0.2	2011.8 (1355.9)	1856.8 (1355.9)	0.0	2011.8 (1355.9)	1842.6 (1355.9)	0.2	1996.9 (1342.9)	1785.0 (1342.9)	18.9	977.6 (659.9)
	2800	1044.1 (693.9)	17.0	2051.7 (1403.6)	1934.7 (1403.6)	0.6	2093.2 (1440.4)	1944.6 (1440.4)	0.0	2093.2 (1440.4)	1933.4 (1440.4)	0.6	2051.7 (1403.6)	1880.4 (1403.6)	17.0	1044.1 (693.9)
3425	2800	1056.1 (764.6)	19.9	2090.4 (1449.7)	2053.6 (1449.7)	1.9	2165.9 (1489.8)	2056.0 (1489.8)	0.0	2165.9 (1489.8)	2049.8 (1489.8)	1.9	2090.4 (1449.7)	1915.1 (1449.7)	19.9	1056.1 (764.6)
	2800	859.9 (713.0)	13.5	2032.7 (1531.7)	2058.2 (1531.7)	1.5	2109.6 (1582.8)	2059.9 (1582.8)	0.0	2109.6 (1582.8)	2055.3 (1582.8)	1.5	2032.7 (1531.7)	1917.9 (1531.7)	13.5	859.9 (713.0)
	2800	704.5 (814.4)	7.3	1517.3 (1563.1)	1525.8 (1563.1)	1.2	1580.8 (1604.2)	1580.8 (1604.2)	0.0	1580.8 (1604.2)	1550.1 (1604.2)	1.2	1517.3 (1563.1)	1820.7 (1563.1)	7.3	704.5 (814.4)
	2800	32.4 (891.8)	7.2	296.2 (1597.9)	1615.6 (1597.9)	1.0	317.0 (1599.0)	1614.5 (1599.0)	0.0	317.0 (1599.0)	1613.6 (1599.0)	1.0	296.2 (1597.9)	1540.1 (1597.9)	7.2	32.4 (891

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

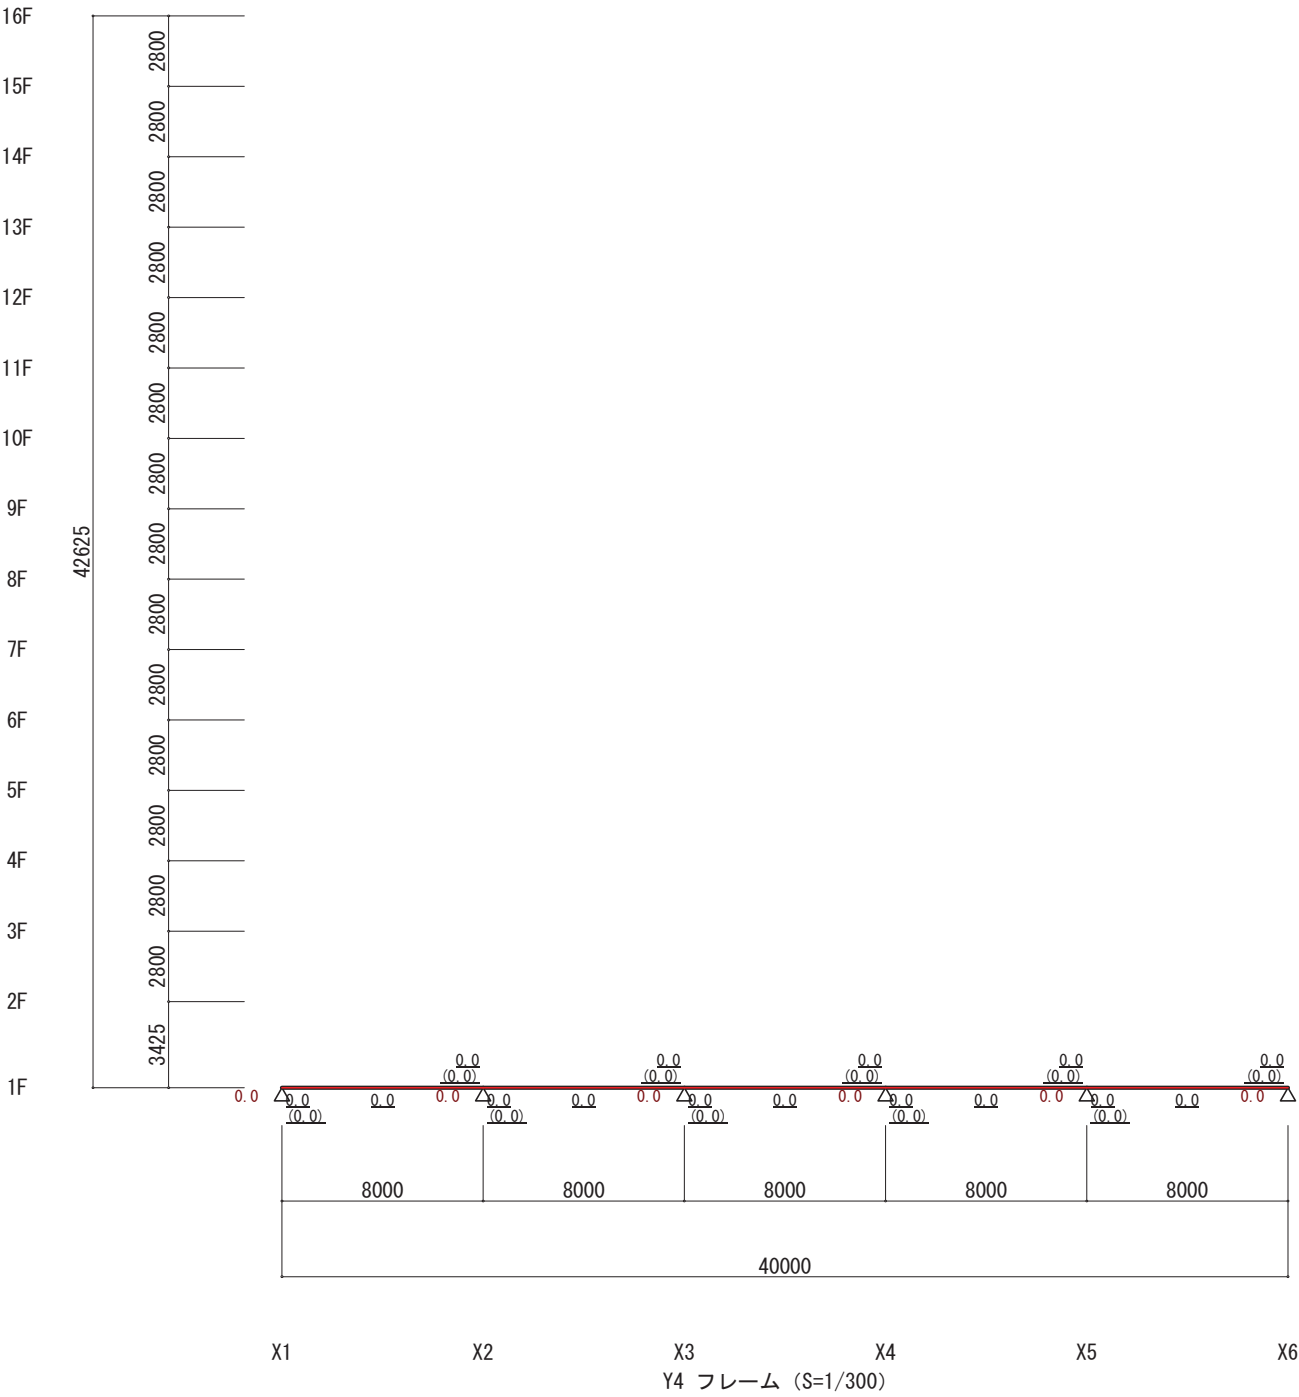

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

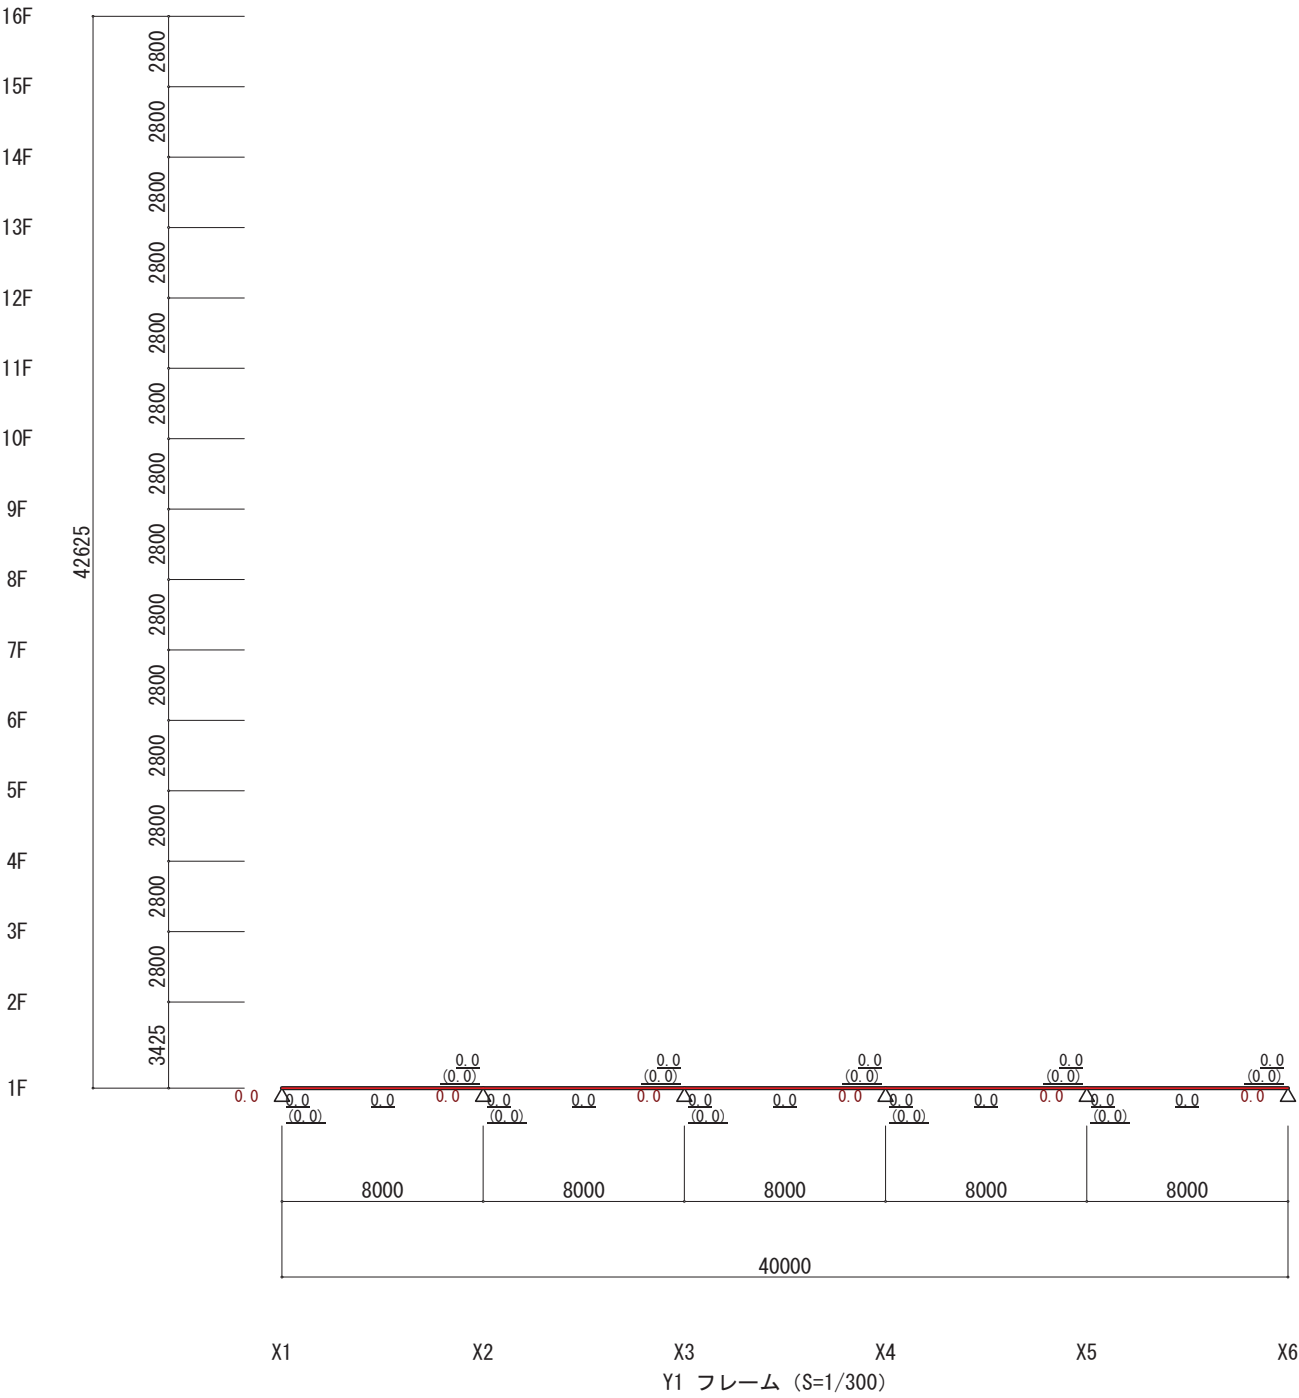


地震力(X方向 負加力) (立体解析)



					276.6 (71.2)				311.4 (78.0)					320.1 (80.0)				312.9 (78.0)					293.3 (71.2)	
16F	42625	2800	293.3 (605.6)	293.3 (605.6)	8.3	589.5 (309.3)	312.9 (309.3)	0.7	631.6 (342.7)	320.1 (342.7)	0.0	631.6 (342.7)	311.4 (342.7)	0.7	589.5 (309.3)	276.6 (71.2)	8.3	293.3 (605.6)	293.3 (605.6)					293.3 (605.6)
15F			624.0 (243.8)	506.0 (243.8)	9.4	806.2 (440.8)	595.6 (440.8)	1.8	867.2 (480.7)	603.2 (480.7)	0.0	867.2 (480.7)	592.0 (480.7)	1.8	806.2 (440.8)	487.2 (124.1)	9.4	624.0 (243.8)	624.0 (243.8)					624.0 (243.8)
14F			678.2 (322.6)	655.6 (322.6)	13.1	943.0 (558.0)	741.7 (558.0)	1.6	1007.3 (607.9)	750.3 (607.9)	0.0	1007.3 (607.9)	738.6 (607.9)	1.6	943.0 (558.0)	629.3 (160.6)	13.1	678.2 (322.6)	678.2 (322.6)					678.2 (322.6)
13F			584.4 (308.0)	837.3 (308.0)	13.5	1202.9 (719.4)	1012.1 (719.4)	3.0	1327.9 (802.0)	1016.6 (802.0)	0.0	1327.9 (802.0)	1006.1 (802.0)	3.0	1202.9 (719.4)	810.3 (206.0)	13.5	584.4 (308.0)	584.4 (308.0)					584.4 (308.0)
12F		2800	645.5 (388.6)	923.5 (388.6)	10.8	1218.4 (822.0)	1127.9 (822.0)	2.5	1339.4 (918.4)	1134.3 (918.4)	0.0	1339.4 (918.4)	1122.9 (918.4)	2.5	1218.4 (822.0)	901.9 (228.2)	10.8	645.5 (388.6)	645.5 (388.6)					645.5 (388.6)
11F			728.9 (437.4)	1171.4 (437.4)	19.0	1474.3 (935.7)	1438.0 (935.7)	4.6	1635.6 (1045.4)	1438.7 (1045.4)	0.0	1635.6 (1045.4)	1428.9 (1045.4)	4.6	1474.3 (935.7)	1133.4 (307.6)	19.0	728.9 (437.4)	728.9 (437.4)					728.9 (437.4)
10F			750.4 (460.8)	1246.3 (460.8)	16.0	1611.3 (1049.9)	1542.7 (1049.9)	4.3	1786.0 (1168.3)	1543.4 (1168.3)	0.0	1786.0 (1168.3)	1534.4 (1168.3)	4.3	1611.3 (1049.9)	1214.2 (307.6)	16.0	750.4 (460.8)	750.4 (460.8)					750.4 (460.8)
9F			865.0 (520.2)	1404.9 (520.2)	17.1	1750.7 (1137.8)	1708.5 (1137.8)	4.2	1923.7 (1262.2)	1709.0 (1262.2)	0.0	1923.7 (1262.2)	1700.0 (1262.2)	4.2	1750.7 (1137.8)	1370.6 (367.1)	17.1	865.0 (520.2)	865.0 (520.2)					865.0 (520.2)
8F		2800	895.9 (619.4)	1487.3 (619.4)	18.8	1804.3 (1222.5)	1789.7 (1222.5)	5.0	1953.6 (1295.8)	1784.3 (1295.8)	0.0	1953.6 (1295.8)	1779.7 (1295.8)	5.0	1804.3 (1222.5)	1449.7 (457.6)	18.8	895.9 (619.4)	895.9 (619.4)					895.9 (619.4)
7F			972.6 (656.0)	1811.1 (656.0)	18.8	1985.5 (1334.6)	1830.7 (1334.6)	0.2	2000.1 (1347.4)	1844.5 (1347.4)	0.0	2000.1 (1347.4)	1830.3 (1347.4)	0.2	1985.5 (1334.6)	1773.5 (448.1)	18.8	972.6 (656.0)	972.6 (656.0)					972.6 (656.0)
6F			1039.1 (699.1)	1903.3 (699.1)	16.9	2041.1 (1395.8)	1923.1 (1395.8)	0.6	2082.2 (1432.3)	1933.1 (1432.3)	0.0	2082.2 (1432.3)	1921.8 (1432.3)	0.6	2041.1 (1395.8)	1869.5 (510.2)	16.9	1039.1 (699.1)	1039.1 (699.1)					1039.1 (699.1)
5F			1051.7 (760.8)	1944.9 (760.8)	19.8	2080.9 (1433.4)	2042.8 (1433.4)	1.9	2156.0 (1482.4)	2045.2 (1482.4)	0.0	2156.0 (1482.4)	2039.0 (1482.4)	1.9	2080.9 (1433.4)	1905.3 (511.9)	19.8	1051.7 (760.8)	1051.7 (760.8)					1051.7 (760.8)
4F		2800	857.6 (713.6)	1336.3 (713.6)	13.4	2026.1 (1529.8)	2049.2 (1529.8)	1.5	2102.5 (1580.1)	2050.9 (1580.1)	0.0	2102.5 (1580.1)	2046.2 (1580.1)	1.5	2026.1 (1529.8)	1909.5 (485.3)	13.4	857.6 (713.6)	857.6 (713.6)					857.6 (713.6)
3F			694.0 (792.8)	1826.1 (792.8)	7.3	1496.6 (1525.2)	1942.5 (1525.2)	1.2	1561.1 (1569.1)	1943.0 (1569.1)	0.0	1561.1 (1569.1)	1940.1 (1569.1)	1.2	1496.6 (1525.2)	1811.4 (454.7)	7.3	694.0 (792.8)	694.0 (792.8)					694.0 (792.8)
2F			83.2 (867.1)	1456.6 (867.1)	6.4	204.4 (1553.9)	1534.4 (1553.9)	1.1	232.4 (1558.1)	1532.5 (1558.1)	0.0	232.4 (1558.1)	1532.1 (1558.1)	1.1	204.4 (1553.9)	1443.9 (362.6)	6.4	83.2 (867.1)	83.2 (867.1)					83.2 (867.1)
1F			3425	5693.8 (714.6)	5053.2 (714.6)	194.8	642.4 (622.7)	2454.3 (622.7)	36.7	91.5 (644.1)	2576.3 (644.1)	0.0	91.5 (644.1)	2527.7 (622.7)	36.7	642.4 (622.7)	2663.5 (714.6)	194.8	5693.8 (714.6)	5693.8 (714.6)				
8000																								
8000																								
8000																								
8000																								
8000																								
40000																								
X1																								
X2																								
X3																								
X4																								
X5																								
X6																								
Y2 フレーム (S=1/300)																								

[illegible]


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

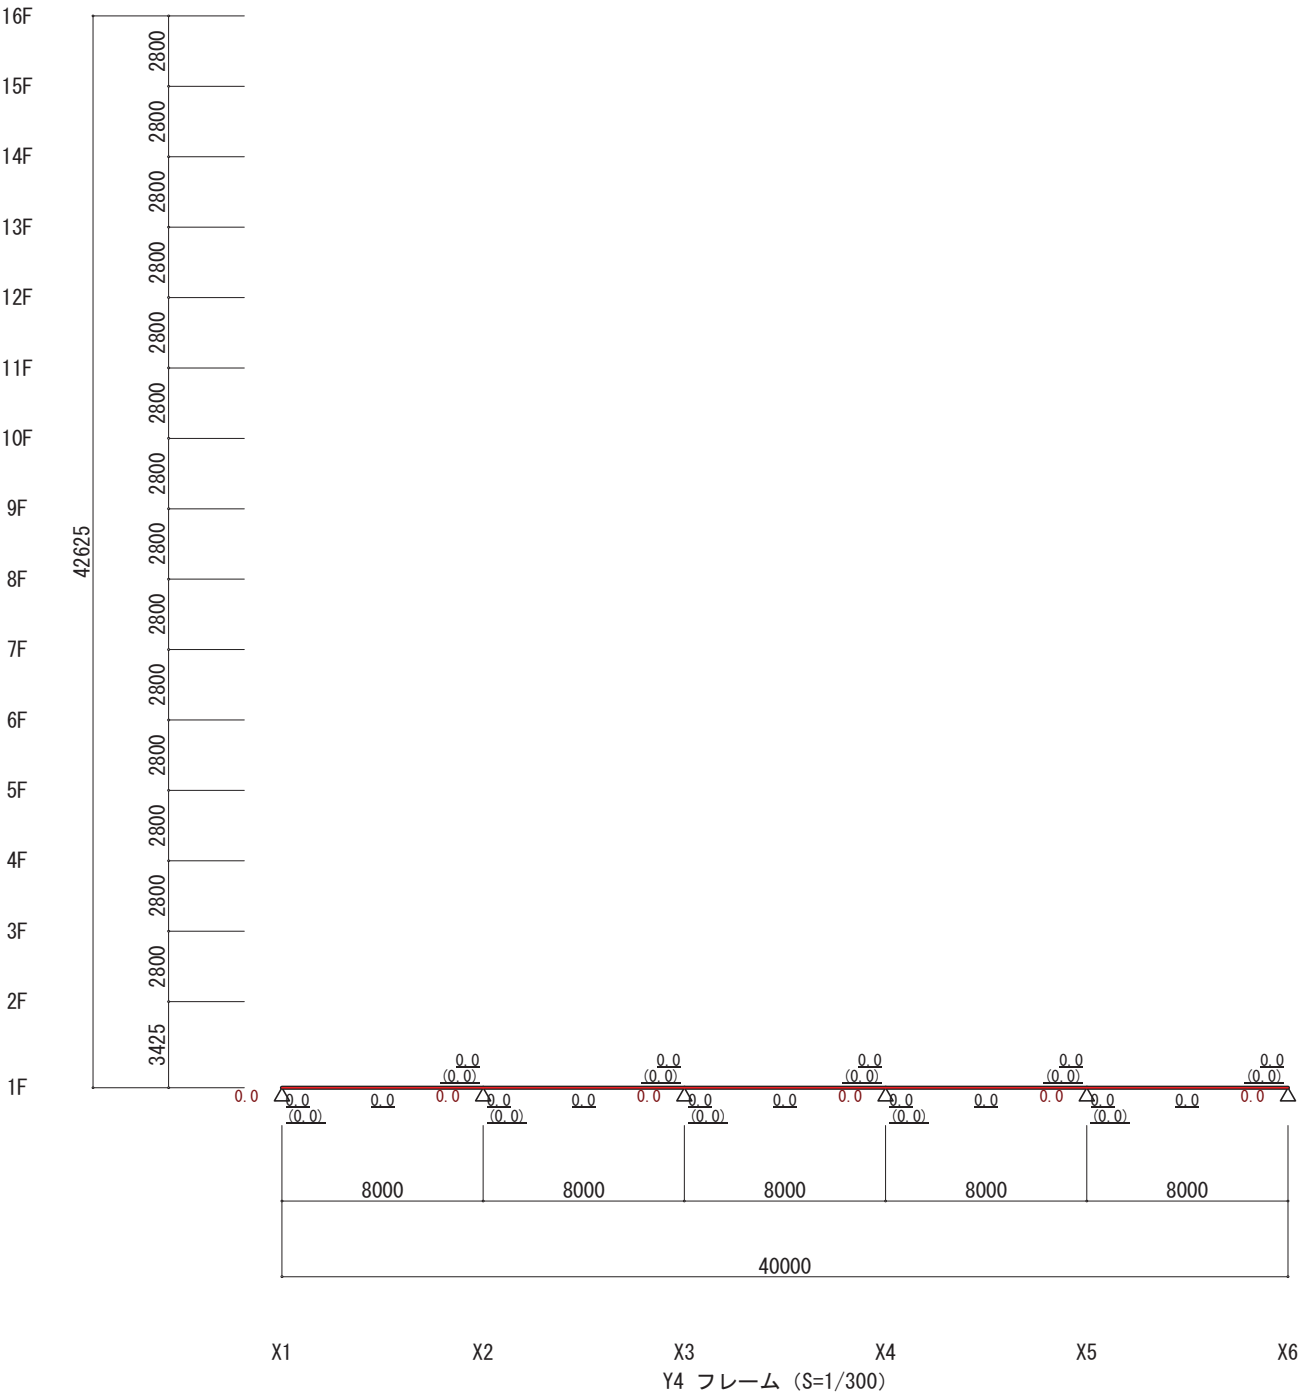

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)




地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

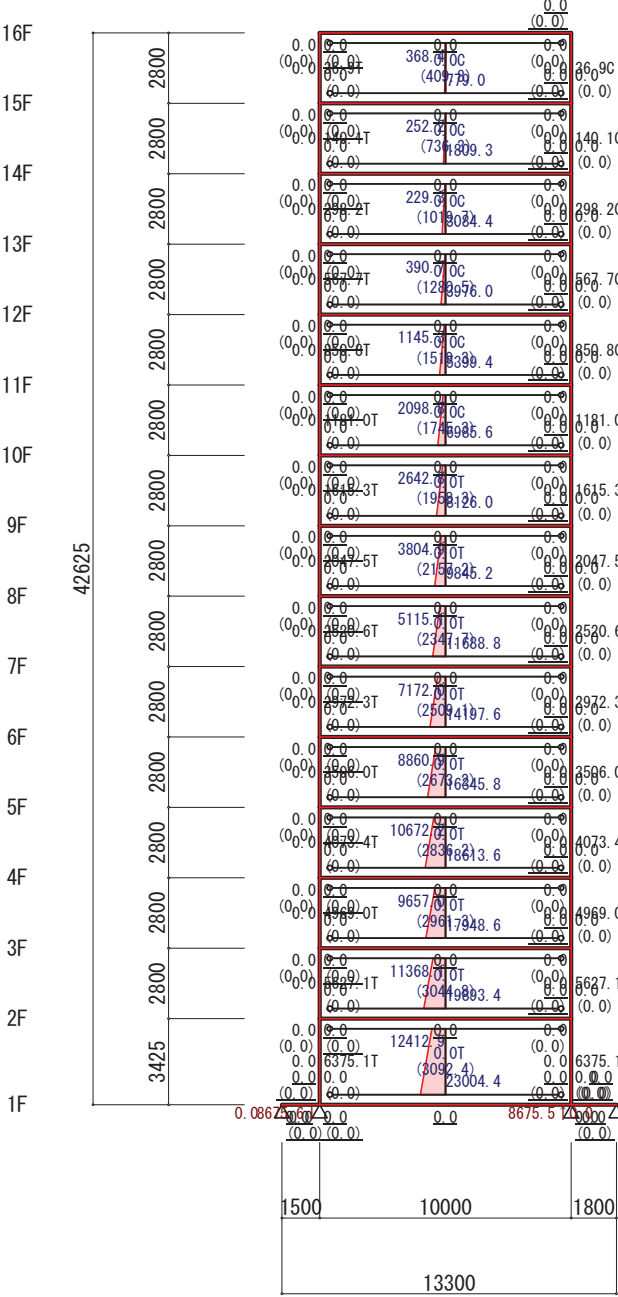


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

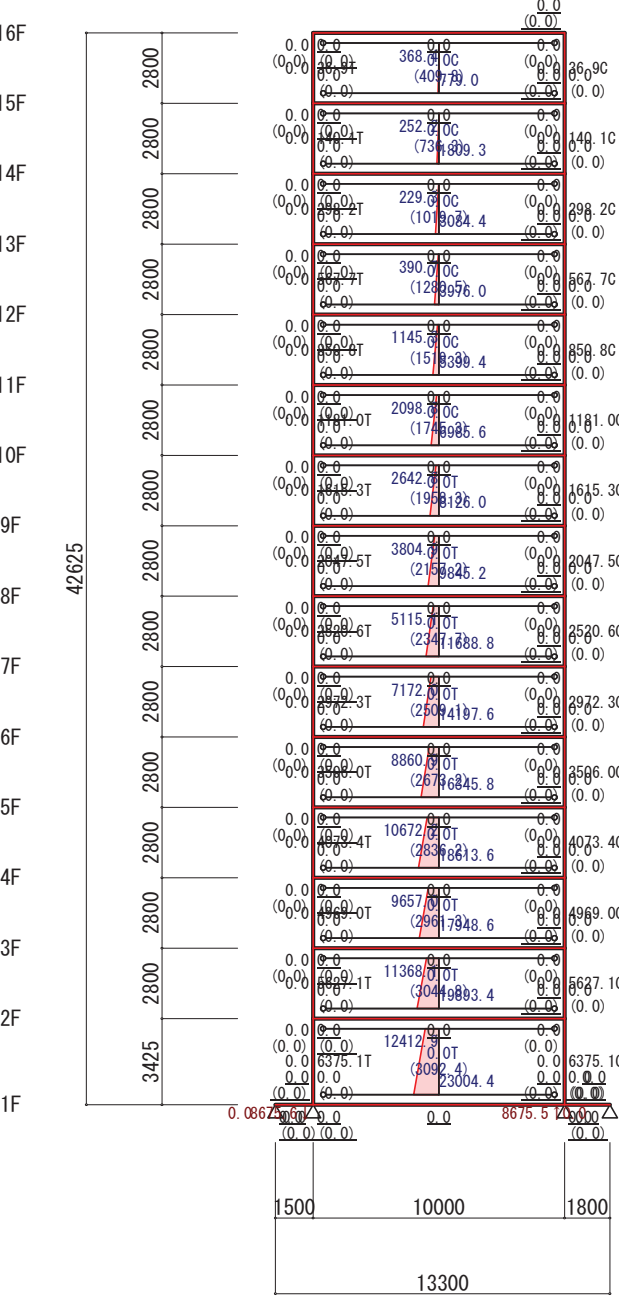


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

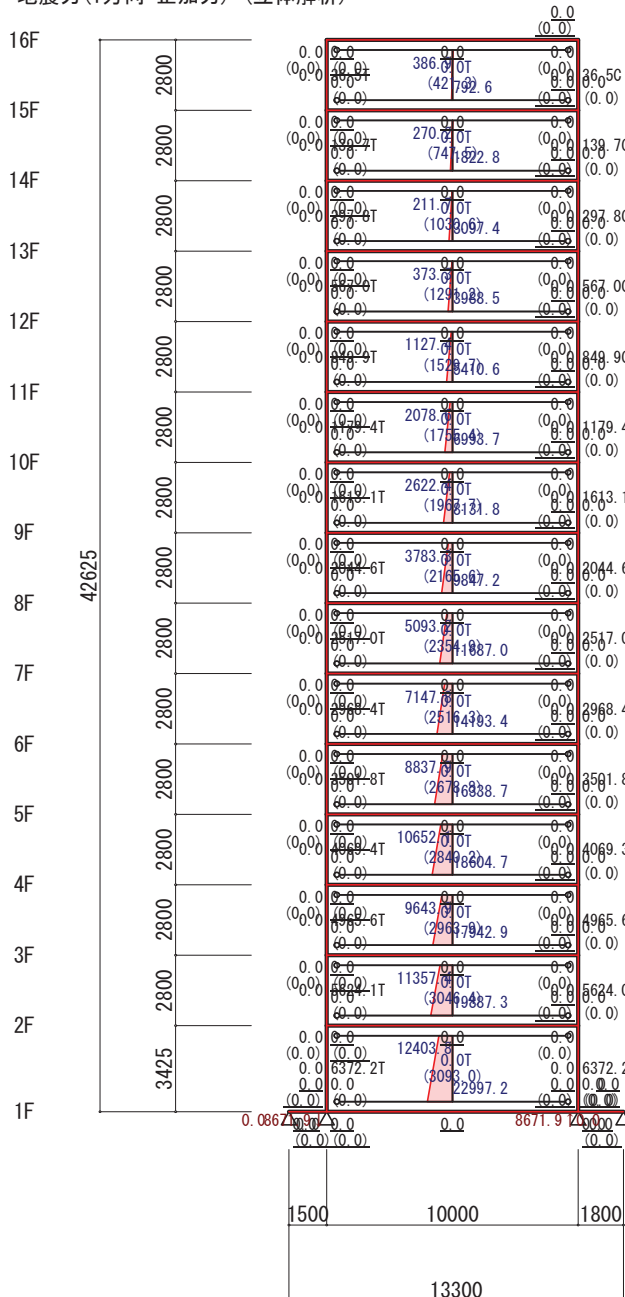



Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

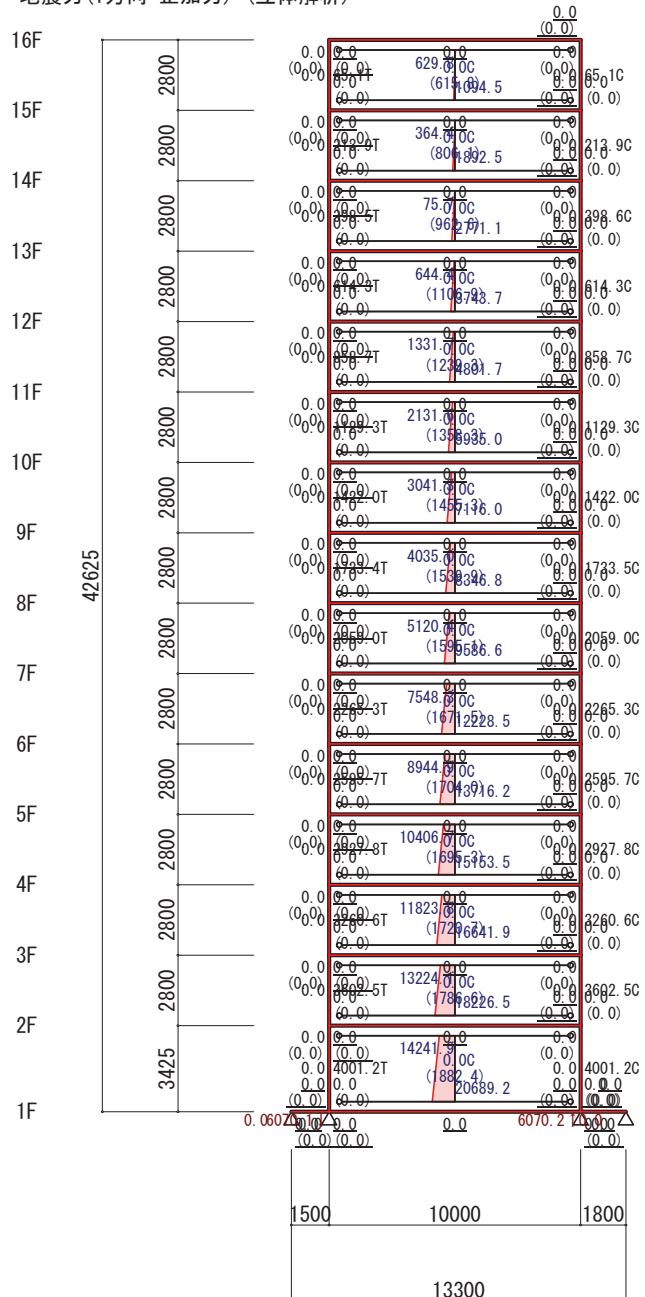


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)




地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

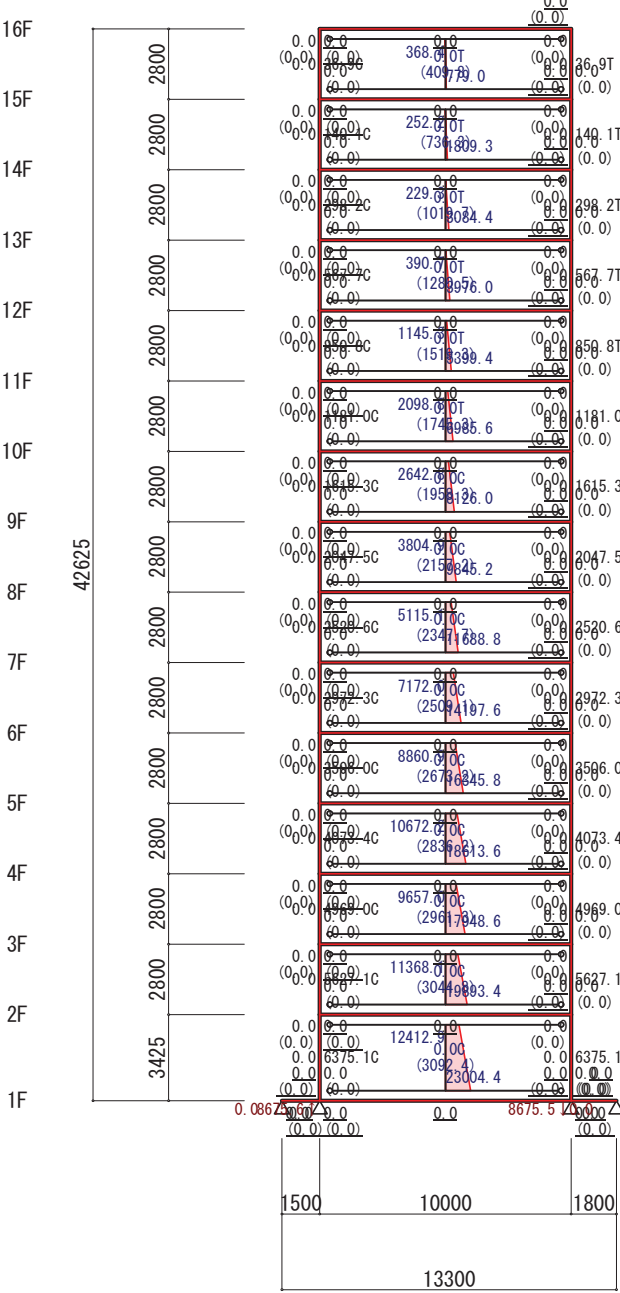



Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

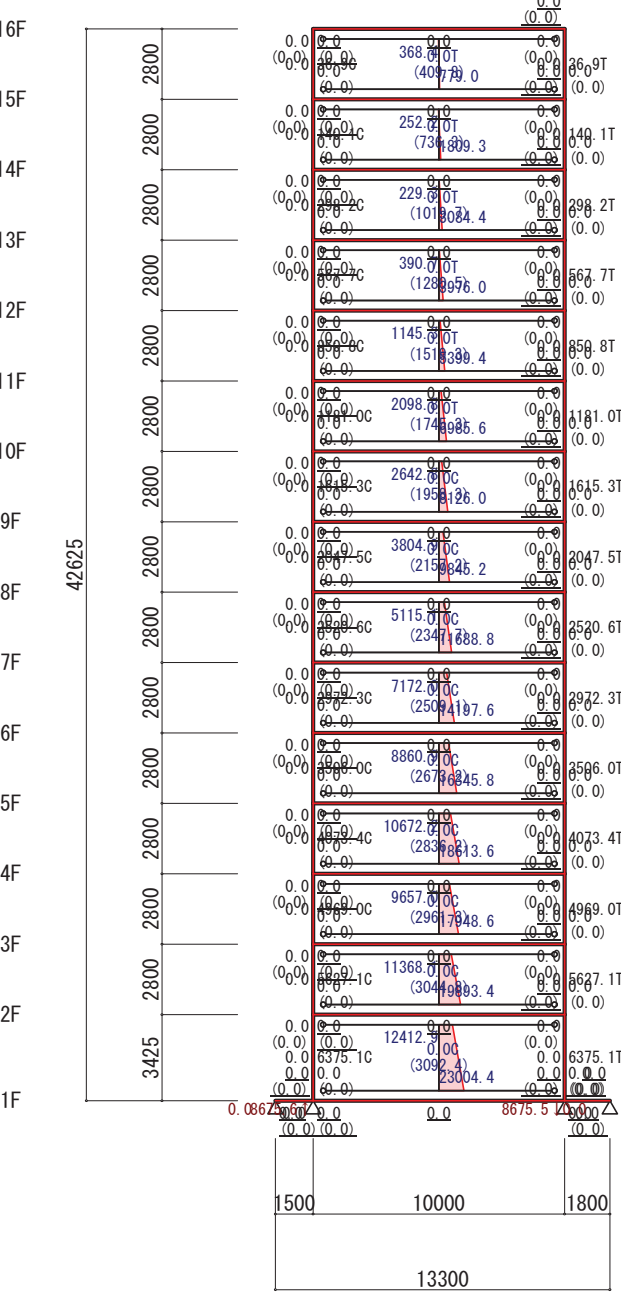

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)



G. Ml	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. Nl	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. Ql	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)

W. N : 壁柱軸力 (kN)
 HS. N : 水平バネ応力 (加力方向) (kN)
 HS. N1 : 水平バネ応力 (加力直交) (kN)

応力の付号

柱せん断力 右向きが (+)
 梁せん断力、柱軸力 下向きが (+)
 曲げモーメント 時計回りが (+)
 ブレース軸力 圧縮が (+)

* Y1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	50.9	35.3	22.7	35.4	0.0	0.0
	X2	X3	-50.9	38.3	16.1	30.6	27.4	0.0	0.0
	X3	X4	-38.3	38.3	22.4	29.0	29.0	0.0	0.0
	X4	X5	-38.3	50.9	16.1	27.4	30.6	0.0	0.0
	X5	X6	-50.9	0.0	35.3	35.4	22.7	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-139.6	152.8	77.5	105.8	109.1	0.0	0.0
	X2	X3	-149.1	148.2	75.0	107.5	107.3	0.0	0.0
	X3	X4	-148.5	148.5	75.2	107.4	107.4	0.0	0.0
	X4	X5	-148.2	149.1	75.0	107.3	107.5	0.0	0.0
	X5	X6	-152.8	139.6	77.5	109.1	105.8	0.0	0.0
15F	X1	X2	-124.2	127.8	64.7	91.5	92.4	0.0	0.0
	X2	X3	-130.9	131.4	66.4	95.3	95.4	0.0	0.0
	X3	X4	-131.2	131.2	66.3	95.4	95.4	0.0	0.0
	X4	X5	-131.4	130.9	66.4	95.4	95.3	0.0	0.0
	X5	X6	-127.8	124.2	64.7	92.4	91.5	0.0	0.0
14F	X1	X2	-122.7	128.5	65.1	91.2	92.7	0.0	0.0
	X2	X3	-131.2	131.3	66.3	95.4	95.4	0.0	0.0
	X3	X4	-131.2	131.2	66.3	95.4	95.4	0.0	0.0
	X4	X5	-131.3	131.2	66.3	95.4	95.4	0.0	0.0
	X5	X6	-128.5	122.7	65.1	92.7	91.2	0.0	0.0
13F	X1	X2	-126.7	133.6	67.4	94.5	96.2	0.0	0.0
	X2	X3	-140.0	140.6	71.0	102.1	102.3	0.0	0.0
	X3	X4	-140.4	140.4	70.9	102.2	102.2	0.0	0.0
	X4	X5	-140.6	140.0	71.0	102.3	102.1	0.0	0.0
	X5	X6	-133.6	126.7	67.4	96.2	94.5	0.0	0.0
12F	X1	X2	-126.7	133.5	67.4	94.5	96.2	0.0	0.0
	X2	X3	-140.1	140.5	70.9	102.2	102.3	0.0	0.0
	X3	X4	-140.4	140.4	70.9	102.2	102.2	0.0	0.0
	X4	X5	-140.5	140.1	70.9	102.3	102.2	0.0	0.0
	X5	X6	-133.5	126.7	67.4	96.2	94.5	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X1	X2	-134.2	143.8	72.3	101.0	103.4	0.0	0.0
	X2	X3	-153.4	154.4	77.9	112.4	112.6	0.0	0.0
	X3	X4	-154.1	154.1	77.7	112.5	112.5	0.0	0.0
	X4	X5	-154.4	153.4	77.9	112.6	112.4	0.0	0.0
	X5	X6	-143.8	134.2	72.3	103.4	101.0	0.0	0.0
10F	X1	X2	-134.3	143.7	72.2	101.0	103.4	0.0	0.0
	X2	X3	-153.5	154.4	77.9	112.4	112.6	0.0	0.0
	X3	X4	-154.1	154.1	77.7	112.5	112.5	0.0	0.0
	X4	X5	-154.4	153.5	77.9	112.6	112.4	0.0	0.0
	X5	X6	-143.7	134.3	72.2	103.4	101.0	0.0	0.0
9F	X1	X2	-138.0	148.8	74.7	104.3	107.0	0.0	0.0
	X2	X3	-158.2	158.9	80.1	115.9	116.0	0.0	0.0
	X3	X4	-158.7	158.7	80.0	115.9	115.9	0.0	0.0
	X4	X5	-158.9	158.2	80.1	116.0	115.9	0.0	0.0
	X5	X6	-148.8	138.0	74.7	107.0	104.3	0.0	0.0
8F	X1	X2	-138.0	149.0	74.6	104.3	107.0	0.0	0.0
	X2	X3	-158.0	159.0	80.2	115.8	116.1	0.0	0.0
	X3	X4	-158.7	158.7	80.0	115.9	115.9	0.0	0.0
	X4	X5	-159.0	158.0	80.2	116.1	115.8	0.0	0.0
	X5	X6	-149.0	138.0	74.6	107.0	104.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	-149.6	163.2	82.3	114.2	117.7	0.0	0.0
	X2	X3	-159.1	158.4	79.9	116.0	115.9	0.0	0.0
	X3	X4	-158.7	158.7	80.0	115.9	115.9	0.0	0.0
	X4	X5	-158.4	159.1	79.9	115.9	116.0	0.0	0.0
	X5	X6	-163.2	149.6	82.3	117.7	114.2	0.0	0.0
6F	X1	X2	-149.5	163.5	82.2	114.2	117.7	0.0	0.0
	X2	X3	-158.9	158.5	80.0	116.0	115.9	0.0	0.0
	X3	X4	-158.7	158.7	80.0	115.9	115.9	0.0	0.0
	X4	X5	-158.5	158.9	80.0	115.9	116.0	0.0	0.0
	X5	X6	-163.5	149.5	82.2	117.7	114.2	0.0	0.0
5F	X1	X2	-149.3	163.8	82.1	114.1	117.8	0.0	0.0
	X2	X3	-163.3	163.2	82.3	119.4	119.4	0.0	0.0
	X3	X4	-163.2	163.2	82.3	119.4	119.4	0.0	0.0
	X4	X5	-163.2	163.3	82.3	119.4	119.4	0.0	0.0
	X5	X6	-163.8	149.3	82.1	117.8	114.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	-149.1	164.0	82.1	114.1	117.8	0.0	0.0
	X2	X3	-163.3	163.2	82.3	119.4	119.4	0.0	0.0
	X3	X4	-163.2	163.2	82.3	119.4	119.4	0.0	0.0
	X4	X5	-163.2	163.3	82.3	119.4	119.4	0.0	0.0
	X5	X6	-164.0	149.1	82.1	117.8	114.1	0.0	0.0
3F	X1	X2	-149.0	164.0	82.2	114.1	117.8	0.0	0.0
	X2	X3	-163.4	163.2	82.3	119.4	119.4	0.0	0.0
	X3	X4	-163.2	163.2	82.3	119.4	119.4	0.0	0.0
	X4	X5	-163.2	163.4	82.3	119.4	119.4	0.0	0.0
	X5	X6	-164.0	149.0	82.2	117.8	114.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	-149.7	164.1	81.8	114.1	117.7	0.0	0.0
	X2	X3	-162.8	163.4	82.5	119.3	119.5	0.0	0.0
	X3	X4	-163.3	163.3	82.2	119.4	119.4	0.0	0.0
	X4	X5	-163.4	162.8	82.5	119.5	119.3	0.0	0.0
	X5	X6	-164.1	149.7	81.8	117.7	114.1	0.0	0.0
1F	X1	X2	-105.0	595.5	411.7	303.6	426.3	0.0	0.0
	X2	X3	-574.7	488.5	230.3	375.7	354.2	0.0	0.0
	X3	X4	-492.9	492.9	269.1	365.0	365.0	0.0	0.0
	X4	X5	-488.5	574.7	230.3	354.2	375.7	0.0	0.0
	X5	X6	-595.5	105.0	411.7	426.3	303.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	293.3	276.6	8.3	-71.2	71.2	0.0	0.0
	X2	X3	312.9	311.4	0.7	-78.0	78.0	0.0	0.0
	X3	X4	320.1	320.1	0.0	-80.0	80.0	0.0	0.0
	X4	X5	311.4	312.9	-0.7	-78.0	78.0	0.0	0.0
	X5	X6	276.6	293.3	-8.3	-71.2	71.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	506.0	487.2	9.4	-124.1	124.1	0.0	0.0
	X2	X3	595.6	592.0	1.8	-148.5	148.5	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	X3	X4	603. 2	603. 2	0. 0	-150. 8	150. 8	0. 0	0. 0
	X4	X5	592. 0	595. 6	-1. 8	-148. 5	148. 5	0. 0	0. 0
	X5	X6	487. 2	506. 0	-9. 4	-124. 1	124. 1	0. 0	0. 0
14F	X1	X2	655. 6	629. 3	13. 1	-160. 6	160. 6	0. 0	0. 0
	X2	X3	741. 7	738. 6	1. 6	-185. 0	185. 0	0. 0	0. 0
	X3	X4	750. 3	750. 3	0. 0	-187. 6	187. 6	0. 0	0. 0
	X4	X5	738. 6	741. 7	-1. 6	-185. 0	185. 0	0. 0	0. 0
	X5	X6	629. 3	655. 6	-13. 1	-160. 6	160. 6	0. 0	0. 0
13F	X1	X2	837. 3	810. 3	13. 5	-206. 0	206. 0	0. 0	0. 0
	X2	X3	1012. 1	1006. 1	3. 0	-252. 3	252. 3	0. 0	0. 0
	X3	X4	1016. 6	1016. 6	0. 0	-254. 2	254. 2	0. 0	0. 0
	X4	X5	1006. 1	1012. 1	-3. 0	-252. 3	252. 3	0. 0	0. 0
	X5	X6	810. 3	837. 3	-13. 5	-206. 0	206. 0	0. 0	0. 0
12F	X1	X2	923. 5	901. 9	10. 8	-228. 2	228. 2	0. 0	0. 0
	X2	X3	1127. 9	1122. 9	2. 5	-281. 3	281. 3	0. 0	0. 0
	X3	X4	1134. 3	1134. 3	0. 0	-283. 6	283. 6	0. 0	0. 0
	X4	X5	1122. 9	1127. 9	-2. 5	-281. 3	281. 3	0. 0	0. 0
	X5	X6	901. 9	923. 5	-10. 8	-228. 2	228. 2	0. 0	0. 0
11F	X1	X2	1171. 4	1133. 4	19. 0	-288. 1	288. 1	0. 0	0. 0
	X2	X3	1438. 0	1428. 9	4. 6	-358. 4	358. 4	0. 0	0. 0
	X3	X4	1438. 7	1438. 7	0. 0	-359. 7	359. 7	0. 0	0. 0
	X4	X5	1428. 9	1438. 0	-4. 6	-358. 4	358. 4	0. 0	0. 0
	X5	X6	1133. 4	1171. 4	-19. 0	-288. 1	288. 1	0. 0	0. 0
10F	X1	X2	1246. 3	1214. 2	16. 0	-307. 6	307. 6	0. 0	0. 0
	X2	X3	1542. 7	1534. 1	4. 3	-384. 6	384. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	1543. 4	1543. 4	0. 0	-385. 8	385. 8	0. 0	0. 0
	X4	X5	1534. 1	1542. 7	-4. 3	-384. 6	384. 6	0. 0	0. 0
	X5	X6	1214. 2	1246. 3	-16. 0	-307. 6	307. 6	0. 0	0. 0
9F	X1	X2	1404. 9	1370. 6	17. 1	-346. 9	346. 9	0. 0	0. 0
	X2	X3	1708. 5	1700. 0	4. 2	-426. 1	426. 1	0. 0	0. 0
	X3	X4	1709. 0	1709. 0	0. 0	-427. 2	427. 2	0. 0	0. 0
	X4	X5	1700. 0	1708. 5	-4. 2	-426. 1	426. 1	0. 0	0. 0
	X5	X6	1370. 6	1404. 9	-17. 1	-346. 9	346. 9	0. 0	0. 0
8F	X1	X2	1487. 3	1449. 7	18. 8	-367. 1	367. 1	0. 0	0. 0
	X2	X3	1789. 7	1779. 7	5. 0	-446. 2	446. 2	0. 0	0. 0
	X3	X4	1784. 3	1784. 3	0. 0	-446. 1	446. 1	0. 0	0. 0
	X4	X5	1779. 7	1789. 7	-5. 0	-446. 2	446. 2	0. 0	0. 0
	X5	X6	1449. 7	1487. 3	-18. 8	-367. 1	367. 1	0. 0	0. 0
7F	X1	X2	1811. 1	1773. 5	18. 8	-448. 1	448. 1	0. 0	0. 0
	X2	X3	1830. 7	1830. 3	0. 2	-457. 6	457. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	1844. 5	1844. 5	0. 0	-461. 1	461. 1	0. 0	0. 0
	X4	X5	1830. 3	1830. 7	-0. 2	-457. 6	457. 6	0. 0	0. 0
	X5	X6	1773. 5	1811. 1	-18. 8	-448. 1	448. 1	0. 0	0. 0
6F	X1	X2	1903. 3	1869. 5	16. 9	-471. 6	471. 6	0. 0	0. 0
	X2	X3	1923. 1	1921. 8	0. 6	-480. 6	480. 6	0. 0	0. 0
	X3	X4	1933. 1	1933. 1	0. 0	-483. 3	483. 3	0. 0	0. 0
	X4	X5	1921. 8	1923. 1	-0. 6	-480. 6	480. 6	0. 0	0. 0
	X5	X6	1869. 5	1903. 3	-16. 9	-471. 6	471. 6	0. 0	0. 0
5F	X1	X2	1944. 9	1905. 3	19. 8	-481. 3	481. 3	0. 0	0. 0
	X2	X3	2042. 8	2039. 0	1. 9	-510. 2	510. 2	0. 0	0. 0
	X3	X4	2045. 2	2045. 2	0. 0	-511. 3	511. 3	0. 0	0. 0
	X4	X5	2039. 0	2042. 8	-1. 9	-510. 2	510. 2	0. 0	0. 0
	X5	X6	1905. 3	1944. 9	-19. 8	-481. 3	481. 3	0. 0	0. 0
4F	X1	X2	1936. 3	1909. 5	13. 4	-480. 7	480. 7	0. 0	0. 0
	X2	X3	2049. 2	2046. 2	1. 5	-511. 9	511. 9	0. 0	0. 0
	X3	X4	2050. 9	2050. 9	0. 0	-512. 7	512. 7	0. 0	0. 0
	X4	X5	2046. 2	2049. 2	-1. 5	-511. 9	511. 9	0. 0	0. 0
	X5	X6	1909. 5	1936. 3	-13. 4	-480. 7	480. 7	0. 0	0. 0
3F	X1	X2	1826. 1	1811. 4	7. 3	-454. 7	454. 7	0. 0	0. 0
	X2	X3	1942. 5	1940. 1	1. 2	-485. 3	485. 3	0. 0	0. 0
	X3	X4	1943. 0	1943. 0	0. 0	-485. 7	485. 7	0. 0	0. 0
	X4	X5	1940. 1	1942. 5	-1. 2	-485. 3	485. 3	0. 0	0. 0
	X5	X6	1811. 4	1826. 1	-7. 3	-454. 7	454. 7	0. 0	0. 0
2F	X1	X2	1456. 6	1443. 9	6. 4	-362. 6	362. 6	0. 0	0. 0
	X2	X3	1534. 4	1532. 1	1. 1	-383. 3	383. 3	0. 0	0. 0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	X3	X4	1532.5	1532.5	0.0	-383.1	383.1	0.0	0.0
	X4	X5	1532.1	1534.4	-1.1	-383.3	383.3	0.0	0.0
	X5	X6	1443.9	1456.6	-6.4	-362.6	362.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	3053.2	2663.5	194.8	-714.6	714.6	0.0	0.0
	X2	X3	2454.3	2527.7	-36.7	-622.7	622.7	0.0	0.0
	X3	X4	2576.3	2576.3	0.0	-644.1	644.1	0.0	0.0
	X4	X5	2527.7	2454.3	36.7	-622.7	622.7	0.0	0.0
	X5	X6	2663.5	3053.2	-194.8	-714.6	714.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-293.3	-276.6	-8.3	71.2	-71.2	0.0	0.0
	X2	X3	-312.9	-311.4	-0.7	78.0	-78.0	0.0	0.0
	X3	X4	-320.1	-320.1	0.0	80.0	-80.0	0.0	0.0
	X4	X5	-311.4	-312.9	0.7	78.0	-78.0	0.0	0.0
	X5	X6	-276.6	-293.3	8.3	71.2	-71.2	0.0	0.0
15F	X1	X2	-506.0	-487.2	-9.4	124.1	-124.1	0.0	0.0
	X2	X3	-595.6	-592.0	-1.8	148.5	-148.5	0.0	0.0
	X3	X4	-603.2	-603.2	0.0	150.8	-150.8	0.0	0.0
	X4	X5	-592.0	-595.6	1.8	148.5	-148.5	0.0	0.0
	X5	X6	-487.2	-506.0	9.4	124.1	-124.1	0.0	0.0
14F	X1	X2	-655.6	-629.3	-13.1	160.6	-160.6	0.0	0.0
	X2	X3	-741.7	-738.6	-1.6	185.0	-185.0	0.0	0.0
	X3	X4	-750.3	-750.3	0.0	187.6	-187.6	0.0	0.0
	X4	X5	-738.6	-741.7	1.6	185.0	-185.0	0.0	0.0
	X5	X6	-629.3	-655.6	13.1	160.6	-160.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	-837.3	-810.3	-13.5	206.0	-206.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1012.1	-1006.1	-3.0	252.3	-252.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1016.6	-1016.6	0.0	254.2	-254.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1006.1	-1012.1	3.0	252.3	-252.3	0.0	0.0
	X5	X6	-810.3	-837.3	13.5	206.0	-206.0	0.0	0.0
12F	X1	X2	-923.5	-901.9	-10.8	228.2	-228.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1127.9	-1122.9	-2.5	281.3	-281.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1134.3	-1134.3	0.0	283.6	-283.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1122.9	-1127.9	2.5	281.3	-281.3	0.0	0.0
	X5	X6	-901.9	-923.5	10.8	228.2	-228.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1171.4	-1133.4	-19.0	288.1	-288.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1438.0	-1428.9	-4.6	358.4	-358.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1438.7	-1438.7	0.0	359.7	-359.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1428.9	-1438.0	4.6	358.4	-358.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1133.4	-1171.4	19.0	288.1	-288.1	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1246.3	-1214.2	-16.0	307.6	-307.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1542.7	-1534.1	-4.3	384.6	-384.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1543.4	-1543.4	0.0	385.8	-385.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1534.1	-1542.7	4.3	384.6	-384.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1214.2	-1246.3	16.0	307.6	-307.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1404.9	-1370.6	-17.1	346.9	-346.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1708.5	-1700.0	-4.2	426.1	-426.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1709.0	-1709.0	0.0	427.2	-427.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1700.0	-1708.5	4.2	426.1	-426.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1370.6	-1404.9	17.1	346.9	-346.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1487.3	-1449.7	-18.8	367.1	-367.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1789.7	-1779.7	-5.0	446.2	-446.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1784.3	-1784.3	0.0	446.1	-446.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1779.7	-1789.7	5.0	446.2	-446.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1449.7	-1487.3	18.8	367.1	-367.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1811.1	-1773.5	-18.8	448.1	-448.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1830.7	-1830.3	-0.2	457.6	-457.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1844.5	-1844.5	0.0	461.1	-461.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1830.3	-1830.7	0.2	457.6	-457.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1773.5	-1811.1	18.8	448.1	-448.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1903.3	-1869.5	-16.9	471.6	-471.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1923.1	-1921.8	-0.6	480.6	-480.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1933.1	-1933.1	0.0	483.3	-483.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1921.8	-1923.1	0.6	480.6	-480.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	X5	X6	-1869.5	-1903.3	16.9	471.6	-471.6	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1944.9	-1905.3	-19.8	481.3	-481.3	0.0	0.0
	X2	X3	-2042.8	-2039.0	-1.9	510.2	-510.2	0.0	0.0
	X3	X4	-2045.2	-2045.2	0.0	511.3	-511.3	0.0	0.0
	X4	X5	-2039.0	-2042.8	1.9	510.2	-510.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1905.3	-1944.9	19.8	481.3	-481.3	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1936.3	-1909.5	-13.4	480.7	-480.7	0.0	0.0
	X2	X3	-2049.2	-2046.2	-1.5	511.9	-511.9	0.0	0.0
	X3	X4	-2050.9	-2050.9	0.0	512.7	-512.7	0.0	0.0
	X4	X5	-2046.2	-2049.2	1.5	511.9	-511.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1909.5	-1936.3	13.4	480.7	-480.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1826.1	-1811.4	-7.3	454.7	-454.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1942.5	-1940.1	-1.2	485.3	-485.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1943.0	-1943.0	0.0	485.7	-485.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1940.1	-1942.5	1.2	485.3	-485.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1811.4	-1826.1	7.3	454.7	-454.7	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1456.6	-1443.9	-6.4	362.6	-362.6	0.0	0.0
	X2	X3	-1534.4	-1532.1	-1.1	383.3	-383.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1532.5	-1532.5	0.0	383.1	-383.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1532.1	-1534.4	1.1	383.3	-383.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1443.9	-1456.6	6.4	362.6	-362.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	-3053.2	-2663.5	-194.8	714.6	-714.6	0.0	0.0
	X2	X3	-2454.3	-2527.7	36.7	622.7	-622.7	0.0	0.0
	X3	X4	-2576.3	-2576.3	0.0	644.1	-644.1	0.0	0.0
	X4	X5	-2527.7	-2454.3	-36.7	622.7	-622.7	0.0	0.0
	X5	X6	-2663.5	-3053.2	194.8	714.6	-714.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	139.6	73.7	-32.9	-76.2	76.2	-307.8	307.8
		X2	-3.7	0.6	2.2	1.1	-1.1	-511.3	511.3
		X3	0.3	-0.0	-0.1	-0.1	0.1	-509.4	509.4
		X4	-0.3	0.0	0.1	0.1	-0.1	-509.4	509.4
		X5	3.7	-0.6	-2.2	-1.1	1.1	-511.3	511.3
		X6	-139.6	-73.7	32.9	76.2	-76.2	-307.8	307.8
14F	15F	X1	50.5	56.5	3.0	-38.2	38.2	-614.1	614.1
		X2	2.5	1.3	-0.6	-1.4	1.4	-992.3	992.3
		X3	-0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-993.1	993.1
		X4	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-993.1	993.1
		X5	-2.5	-1.3	0.6	1.4	-1.4	-992.3	992.3
		X6	-50.5	-56.5	-3.0	38.2	-38.2	-614.1	614.1
13F	14F	X1	66.2	61.3	-2.5	-45.5	45.5	-920.2	920.2
		X2	1.4	2.3	0.5	-1.3	1.3	-1473.6	1473.6
		X3	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-1476.6	1476.6
		X4	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-1476.6	1476.6
		X5	-1.4	-2.3	-0.5	1.3	-1.3	-1473.6	1473.6
		X6	-66.2	-61.3	2.5	45.5	-45.5	-920.2	920.2
12F	13F	X1	65.4	60.6	-2.4	-45.0	45.0	-1229.1	1229.1
		X2	4.1	3.1	-0.5	-2.6	2.6	-1981.7	1981.7
		X3	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-1990.0	1990.0
		X4	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-1990.0	1990.0
		X5	-4.1	-3.1	0.5	2.6	-2.6	-1981.7	1981.7
		X6	-65.4	-60.6	2.4	45.0	-45.0	-1229.1	1229.1
11F	12F	X1	66.1	63.4	-1.3	-46.2	46.2	-1538.1	1538.1
		X2	3.5	4.3	0.4	-2.8	2.8	-2489.7	2489.7
		X3	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2503.1	2503.1
		X4	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-2503.1	2503.1
		X5	-3.5	-4.3	-0.4	2.8	-2.8	-2489.7	2489.7
		X6	-66.1	-63.4	1.3	46.2	-46.2	-1538.1	1538.1
10F	11F	X1	70.8	64.7	-3.0	-48.4	48.4	-1852.7	1852.7
		X2	5.3	4.6	-0.4	-3.5	3.5	-3012.7	3012.7
		X3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3034.1	3034.1
		X4	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3034.1	3034.1
		X5	-5.3	-4.6	0.4	3.5	-3.5	-3012.7	3012.7
		X6	-70.8	-64.7	3.0	48.4	-48.4	-1852.7	1852.7

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	X1	69.6	66.4	-1.6	-48.6	48.6	-2167.3	2167.3
		X2	5.2	4.5	-0.4	-3.5	3.5	-3545.1	3545.1
		X3	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3574.5	3574.5
		X4	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3574.5	3574.5
		X5	-5.2	-4.5	0.4	3.5	-3.5	-3545.1	3545.1
		X6	-69.6	-66.4	1.6	48.6	-48.6	-2167.3	2167.3
8F	9F	X1	71.6	65.7	-3.0	-49.1	49.1	-2484.8	2484.8
		X2	4.9	5.3	0.2	-3.7	3.7	-4082.6	4082.6
		X3	-0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-4119.7	4119.7
		X4	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.1	-4119.7	4119.7
		X5	-4.9	-5.3	-0.2	3.7	-3.7	-4082.6	4082.6
		X6	-71.6	-65.7	3.0	49.1	-49.1	-2484.8	2484.8
7F	8F	X1	72.3	71.3	-0.5	-51.3	51.3	-2802.4	2802.4
		X2	3.7	-0.7	-2.2	-1.1	1.1	-4620.1	4620.1
		X3	-0.1	0.1	0.1	0.0	-0.0	-4664.9	4664.9
		X4	0.1	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-4664.9	4664.9
		X5	-3.7	0.7	2.2	1.1	-1.1	-4620.1	4620.1
		X6	-72.3	-71.3	0.5	51.3	-51.3	-2802.4	2802.4
6F	7F	X1	78.3	71.5	-3.4	-53.5	53.5	-3123.7	3123.7
		X2	-3.5	-2.6	0.4	2.2	-2.2	-5170.2	5170.2
		X3	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5213.2	5213.2
		X4	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5213.2	5213.2
		X5	3.5	2.6	-0.4	-2.2	2.2	-5170.2	5170.2
		X6	-78.3	-71.5	3.4	53.5	-53.5	-3123.7	3123.7
5F	6F	X1	78.0	72.1	-2.9	-53.6	53.6	-3455.6	3455.6
		X2	-1.9	-0.6	0.6	0.9	-0.9	-5732.1	5732.1
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-5773.2	5773.2
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-5773.2	5773.2
		X5	1.9	0.6	-0.6	-0.9	0.9	-5732.1	5732.1
		X6	-78.0	-72.1	2.9	53.6	-53.6	-3455.6	3455.6
4F	5F	X1	77.2	71.7	-2.7	-53.2	53.2	-3787.5	3787.5
		X2	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-6296.9	6296.9
		X3	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-6339.2	6339.2
		X4	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-6339.2	6339.2
		X5	-0.0	0.1	0.1	-0.0	0.0	-6296.9	6296.9
		X6	-77.2	-71.7	2.7	53.2	-53.2	-3787.5	3787.5
3F	4F	X1	77.4	72.7	-2.3	-53.6	53.6	-4119.4	4119.4
		X2	-0.6	-1.1	-0.3	0.6	-0.6	-6888.2	6888.2
		X3	0.1	0.2	0.1	-0.1	0.1	-6931.7	6931.7
		X4	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-6931.7	6931.7
		X5	0.6	1.1	0.3	-0.6	0.6	-6888.2	6888.2
		X6	-77.4	-72.7	2.3	53.6	-53.6	-4119.4	4119.4
2F	3F	X1	76.3	67.2	-4.5	-51.2	51.2	-4451.4	4451.4
		X2	0.5	3.9	1.7	-1.6	1.6	-7472.9	7472.9
		X3	-0.2	-1.0	-0.4	0.4	-0.4	-7517.4	7517.4
		X4	0.2	1.0	0.4	-0.4	0.4	-7517.4	7517.4
		X5	-0.5	-3.9	-1.7	1.6	-1.6	-7472.9	7472.9
		X6	-76.3	-67.2	4.5	51.2	-51.2	-4451.4	4451.4
1F	2F	X1	82.4	105.0	11.3	-54.7	54.7	-4791.6	4791.6
		X2	-5.2	-20.7	-7.8	7.6	-7.6	-8065.8	8065.8
		X3	0.9	4.3	1.7	-1.5	1.5	-8111.7	8111.7
		X4	-0.9	-4.3	-1.7	1.5	-1.5	-8111.7	8111.7
		X5	5.2	20.7	7.8	-7.6	7.6	-8065.8	8065.8
		X6	-82.4	-105.0	-11.3	54.7	-54.7	-4791.6	4791.6

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	-293.3	118.1	205.7	62.6	-62.6	36.4	-36.4
		X2	-589.5	-276.6	156.4	309.3	-309.3	2.4	-2.4
		X3	-631.6	-328.0	151.8	342.7	-342.7	0.7	-0.7
		X4	-631.6	-328.0	151.8	342.7	-342.7	-0.7	0.7
		X5	-589.5	-276.6	156.4	309.3	-309.3	-2.4	2.4
		X6	-293.3	118.1	205.7	62.6	-62.6	-36.4	36.4
14F	15F	X1	-624.0	22.7	323.4	214.8	-214.8	101.0	-101.0
		X2	-806.2	-428.1	189.1	440.8	-440.8	12.1	-12.1

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	X3	-867.2	-481.6	192.8	481.7	-481.7	1.7	-1.7
		X4	-867.2	-481.6	192.8	481.7	-481.7	-1.7	1.7
		X5	-806.2	-428.1	189.1	440.8	-440.8	-12.1	12.1
		X6	-624.0	22.7	323.4	214.8	-214.8	-101.0	101.0
13F	14F	X1	-678.2	-252.9	212.6	332.6	-332.6	185.4	-185.4
		X2	-943.0	-619.5	161.7	558.0	-558.0	23.1	-23.1
		X3	-1007.3	-694.8	156.2	607.9	-607.9	3.1	-3.1
		X4	-1007.3	-694.8	156.2	607.9	-607.9	-3.1	3.1
		X5	-943.0	-619.5	161.7	558.0	-558.0	-23.1	23.1
		X6	-678.2	-252.9	212.6	332.6	-332.6	-185.4	185.4
12F	13F	X1	-584.4	-278.0	153.2	308.0	-308.0	293.8	-293.8
		X2	-1202.9	-811.3	195.8	719.4	-719.4	53.9	-53.9
		X3	-1327.9	-917.8	205.0	802.0	-802.0	5.7	-5.7
		X4	-1327.9	-917.8	205.0	802.0	-802.0	-5.7	5.7
		X5	-1202.9	-811.3	195.8	719.4	-719.4	-53.9	53.9
		X6	-584.4	-278.0	153.2	308.0	-308.0	-293.8	293.8
11F	12F	X1	-645.5	-442.5	101.5	388.6	-388.6	414.4	-414.4
		X2	-1218.4	-1097.1	60.7	827.0	-827.0	83.6	-83.6
		X3	-1339.4	-1232.0	53.7	918.4	-918.4	8.2	-8.2
		X4	-1339.4	-1232.0	53.7	918.4	-918.4	-8.2	8.2
		X5	-1218.4	-1097.1	60.7	827.0	-827.0	-83.6	83.6
		X6	-645.5	-442.5	101.5	388.6	-388.6	-414.4	414.4
10F	11F	X1	-728.9	-495.9	116.5	437.4	-437.4	566.1	-566.1
		X2	-1474.3	-1145.6	164.4	935.7	-935.7	122.5	-122.5
		X3	-1635.6	-1291.5	172.0	1045.4	-1045.4	10.5	-10.5
		X4	-1635.6	-1291.5	172.0	1045.4	-1045.4	-10.5	10.5
		X5	-1474.3	-1145.6	164.4	935.7	-935.7	-122.5	122.5
		X6	-728.9	-495.9	116.5	437.4	-437.4	-566.1	566.1
9F	10F	X1	-750.4	-539.9	105.2	460.8	-460.8	728.5	-728.5
		X2	-1611.3	-1328.4	141.5	1049.9	-1049.9	178.0	-178.0
		X3	-1786.0	-1485.3	150.4	1168.3	-1168.3	13.8	-13.8
		X4	-1786.0	-1485.3	150.4	1168.3	-1168.3	-13.8	13.8
		X5	-1611.3	-1328.4	141.5	1049.9	-1049.9	-178.0	178.0
		X6	-750.4	-539.9	105.2	460.8	-460.8	-728.5	728.5
8F	9F	X1	-865.0	-591.5	136.7	520.2	-520.2	911.5	-911.5
		X2	-1750.7	-1435.2	157.7	1137.8	-1137.8	226.4	-226.4
		X3	-1923.7	-1610.4	156.7	1262.2	-1262.2	16.9	-16.9
		X4	-1923.7	-1610.4	156.7	1262.2	-1262.2	-16.9	16.9
		X5	-1750.7	-1435.2	157.7	1137.8	-1137.8	-226.4	226.4
		X6	-865.0	-591.5	136.7	520.2	-520.2	-911.5	911.5
7F	8F	X1	-895.9	-838.4	28.7	619.4	-619.4	1105.3	-1105.3
		X2	-1804.3	-1618.7	92.8	1222.5	-1222.5	275.8	-275.8
		X3	-1953.6	-1674.6	139.5	1295.8	-1295.8	19.6	-19.6
		X4	-1953.6	-1674.6	139.5	1295.8	-1295.8	-19.6	19.6
		X5	-1804.3	-1618.7	92.8	1222.5	-1222.5	-275.8	275.8
		X6	-895.9	-838.4	28.7	619.4	-619.4	-1105.3	1105.3
6F	7F	X1	-972.6	-864.2	54.2	656.0	-656.0	1209.1	-1209.1
		X2	-1985.5	-1751.5	117.0	1334.6	-1334.6	281.4	-281.4
		X3	-2000.1	-1772.7	113.7	1347.4	-1347.4	23.8	-23.8
		X4	-2000.1	-1772.7	113.7	1347.4	-1347.4	-23.8	23.8
		X5	-1985.5	-1751.5	117.0	1334.6	-1334.6	-281.4	281.4
		X6	-972.6	-864.2	54.2	656.0	-656.0	-1209.1	1209.1
5F	6F	X1	-1039.1	-893.2	73.0	690.1	-690.1	1432.4	-1432.4
		X2	-2041.1	-1867.2	86.9	1395.8	-1395.8	295.7	-295.7
		X3	-2082.2	-1928.2	77.0	1432.3	-1432.3	28.4	-28.4
		X4	-2082.2	-1928.2	77.0	1432.3	-1432.3	-28.4	28.4
		X5	-2041.1	-1867.2	86.9	1395.8	-1395.8	-295.7	295.7
		X6	-1039.1	-893.2	73.0	690.1	-690.1	-1432.4	1432.4
4F	5F	X1	-1051.7	-1078.6	-13.4	760.8	-760.8	1660.5	-1660.5
		X2	-2080.9	-1932.6	74.2	1433.4	-1433.4	321.0	-321.0
		X3	-2156.0	-1994.6	80.7	1482.4	-1482.4	32.5	-32.5
		X4	-2156.0	-1994.6	80.7	1482.4	-1482.4	-32.5	32.5
		X5	-2080.9	-1932.6	74.2	1433.4	-1433.4	-321.0	321.0
		X6	-1051.7	-1078.6	-13.4	760.8	-760.8	-1660.5	1660.5
3F	4F	X1	-857.6	-1132.0	-137.2	710.6	-710.6	1888.8	-1888.8

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	X2	-2026.1	-2257.2	-115.6	1529.8	-1529.8	391.7	-391.7
		X3	-2102.5	-2321.9	-109.7	1580.1	-1580.1	40.1	-40.1
		X4	-2102.5	-2321.9	-109.7	1580.1	-1580.1	-40.1	40.1
		X5	-2026.1	-2257.2	-115.6	1529.8	-1529.8	-391.7	391.7
		X6	-857.6	-1132.0	-137.2	710.6	-710.6	-1888.8	1888.8
2F	3F	X1	-694.0	-1539.8	-422.9	797.8	-797.8	2104.7	-2104.7
		X2	-1496.6	-2773.9	-638.6	1525.2	-1525.2	421.1	-421.1
		X3	-1561.1	-2832.2	-635.5	1569.1	-1569.1	44.3	-44.3
		X4	-1561.1	-2832.2	-635.5	1569.1	-1569.1	-44.3	44.3
		X5	-1496.6	-2773.9	-638.6	1525.2	-1525.2	-421.1	421.1
		X6	-694.0	-1539.8	-422.9	797.8	-797.8	-2104.7	2104.7
1F	2F	X1	83.2	-3053.2	-1568.2	867.1	-867.1	2276.2	-2276.2
		X2	-204.4	-5117.8	-2456.7	1553.9	-1553.9	445.1	-445.1
		X3	-232.4	-5103.9	-2435.8	1558.1	-1558.1	48.0	-48.0
		X4	-232.4	-5103.9	-2435.8	1558.1	-1558.1	-48.0	48.0
		X5	-204.4	-5117.8	-2456.7	1553.9	-1553.9	-445.1	445.1
		X6	83.2	-3053.2	-1568.2	867.1	-867.1	-2276.2	2276.2

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	293.3	-118.1	-205.7	-62.6	62.6	-36.4	36.4
		X2	589.5	276.6	-156.4	-309.3	309.3	-2.4	2.4
		X3	631.6	328.0	-151.8	-342.7	342.7	-0.7	0.7
		X4	631.6	328.0	-151.8	-342.7	342.7	0.7	-0.7
		X5	589.5	276.6	-156.4	-309.3	309.3	2.4	-2.4
		X6	293.3	-118.1	-205.7	-62.6	62.6	36.4	-36.4
14F	15F	X1	624.0	-22.7	-323.4	-214.8	214.8	-101.0	101.0
		X2	806.2	428.1	-189.1	-440.8	440.8	-12.1	12.1
		X3	867.2	481.6	-192.8	-481.7	481.7	-1.7	1.7
		X4	867.2	481.6	-192.8	-481.7	481.7	1.7	-1.7
		X5	806.2	428.1	-189.1	-440.8	440.8	12.1	-12.1
		X6	624.0	-22.7	-323.4	-214.8	214.8	101.0	-101.0
13F	14F	X1	678.2	252.9	-212.6	-332.6	332.6	-185.4	185.4
		X2	943.0	619.5	-161.7	-558.0	558.0	-23.1	23.1
		X3	1007.3	694.8	-156.2	-607.9	607.9	-3.1	3.1
		X4	1007.3	694.8	-156.2	-607.9	607.9	3.1	-3.1
		X5	943.0	619.5	-161.7	-558.0	558.0	23.1	-23.1
		X6	678.2	252.9	-212.6	-332.6	332.6	185.4	-185.4
12F	13F	X1	584.4	278.0	-153.2	-308.0	308.0	-293.8	293.8
		X2	1202.9	811.3	-195.8	-719.4	719.4	-53.9	53.9
		X3	1327.9	917.8	-205.0	-802.0	802.0	-5.7	5.7
		X4	1327.9	917.8	-205.0	-802.0	802.0	5.7	-5.7
		X5	1202.9	811.3	-195.8	-719.4	719.4	53.9	-53.9
		X6	584.4	278.0	-153.2	-308.0	308.0	293.8	-293.8
11F	12F	X1	645.5	442.5	-101.5	-388.6	388.6	-414.4	414.4
		X2	1218.4	1097.1	-60.7	-827.0	827.0	-83.6	83.6
		X3	1339.4	1232.0	-53.7	-918.4	918.4	-8.2	8.2
		X4	1339.4	1232.0	-53.7	-918.4	918.4	8.2	-8.2
		X5	1218.4	1097.1	-60.7	-827.0	827.0	83.6	-83.6
		X6	645.5	442.5	-101.5	-388.6	388.6	414.4	-414.4
10F	11F	X1	728.9	495.9	-116.5	-437.4	437.4	-566.1	566.1
		X2	1474.3	1145.6	-164.4	-935.7	935.7	-122.5	122.5
		X3	1635.6	1291.5	-172.0	-1045.4	1045.4	-10.5	10.5
		X4	1635.6	1291.5	-172.0	-1045.4	1045.4	10.5	-10.5
		X5	1474.3	1145.6	-164.4	-935.7	935.7	122.5	-122.5
		X6	728.9	495.9	-116.5	-437.4	437.4	566.1	-566.1
9F	10F	X1	750.4	539.9	-105.2	-460.8	460.8	-728.5	728.5
		X2	1611.3	1328.4	-141.5	-1049.9	1049.9	-178.0	178.0
		X3	1786.0	1485.3	-150.4	-1168.3	1168.3	-13.8	13.8
		X4	1786.0	1485.3	-150.4	-1168.3	1168.3	13.8	-13.8
		X5	1611.3	1328.4	-141.5	-1049.9	1049.9	178.0	-178.0
		X6	750.4	539.9	-105.2	-460.8	460.8	728.5	-728.5
8F	9F	X1	865.0	591.5	-136.7	-520.2	520.2	-911.5	911.5
		X2	1750.7	1435.2	-157.7	-1137.8	1137.8	-226.4	226.4
		X3	1923.7	1610.4	-156.7	-1262.2	1262.2	-16.9	16.9

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	X4	1923.7	1610.4	-156.7	-1262.2	1262.2	16.9	-16.9
		X5	1750.7	1435.2	-157.7	-1137.8	1137.8	226.4	-226.4
		X6	865.0	591.5	-136.7	-520.2	520.2	911.5	-911.5
7F	8F	X1	895.9	838.4	-28.7	-619.4	619.4	-1105.3	1105.3
		X2	1804.3	1618.7	-92.8	-1222.5	1222.5	-275.8	275.8
		X3	1953.6	1674.6	-139.5	-1295.8	1295.8	-19.6	19.6
		X4	1953.6	1674.6	-139.5	-1295.8	1295.8	19.6	-19.6
		X5	1804.3	1618.7	-92.8	-1222.5	1222.5	275.8	-275.8
		X6	895.9	838.4	-28.7	-619.4	619.4	1105.3	-1105.3
6F	7F	X1	972.6	864.2	-54.2	-656.0	656.0	-1209.1	1209.1
		X2	1985.5	1751.5	-117.0	-1334.6	1334.6	-281.4	281.4
		X3	2000.1	1772.7	-113.7	-1347.4	1347.4	-23.8	23.8
		X4	2000.1	1772.7	-113.7	-1347.4	1347.4	23.8	-23.8
		X5	1985.5	1751.5	-117.0	-1334.6	1334.6	281.4	-281.4
		X6	972.6	864.2	-54.2	-656.0	656.0	1209.1	-1209.1
5F	6F	X1	1039.1	893.2	-73.0	-690.1	690.1	-1432.4	1432.4
		X2	2041.1	1867.2	-86.9	-1395.8	1395.8	-295.7	295.7
		X3	2082.2	1928.2	-77.0	-1432.3	1432.3	-28.4	28.4
		X4	2082.2	1928.2	-77.0	-1432.3	1432.3	28.4	-28.4
		X5	2041.1	1867.2	-86.9	-1395.8	1395.8	295.7	-295.7
		X6	1039.1	893.2	-73.0	-690.1	690.1	1432.4	-1432.4
4F	5F	X1	1051.7	1078.6	13.4	-760.8	760.8	-1660.5	1660.5
		X2	2080.9	1932.6	-74.2	-1433.4	1433.4	-321.0	321.0
		X3	2156.0	1994.6	-80.7	-1482.4	1482.4	-32.5	32.5
		X4	2156.0	1994.6	-80.7	-1482.4	1482.4	32.5	-32.5
		X5	2080.9	1932.6	-74.2	-1433.4	1433.4	321.0	-321.0
		X6	1051.7	1078.6	13.4	-760.8	760.8	1660.5	-1660.5
3F	4F	X1	857.6	1132.0	137.2	-710.6	710.6	-1888.8	1888.8
		X2	2026.1	2257.2	115.6	-1529.8	1529.8	-391.7	391.7
		X3	2102.5	2321.9	109.7	-1580.1	1580.1	-40.1	40.1
		X4	2102.5	2321.9	109.7	-1580.1	1580.1	40.1	-40.1
		X5	2026.1	2257.2	115.6	-1529.8	1529.8	391.7	-391.7
		X6	857.6	1132.0	137.2	-710.6	710.6	1888.8	-1888.8
2F	3F	X1	694.0	1539.8	422.9	-797.8	797.8	-2104.7	2104.7
		X2	1496.6	2773.9	638.6	-1525.2	1525.2	-421.1	421.1
		X3	1561.1	2832.2	635.5	-1569.1	1569.1	-44.3	44.3
		X4	1561.1	2832.2	635.5	-1569.1	1569.1	44.3	-44.3
		X5	1496.6	2773.9	638.6	-1525.2	1525.2	421.1	-421.1
		X6	694.0	1539.8	422.9	-797.8	797.8	2104.7	-2104.7
1F	2F	X1	-83.2	3053.2	1568.2	-867.1	867.1	-2276.2	2276.2
		X2	204.4	5117.8	2456.7	-1553.9	1553.9	-445.1	445.1
		X3	232.4	5103.9	2435.8	-1558.1	1558.1	-48.0	48.0
		X4	232.4	5103.9	2435.8	-1558.1	1558.1	48.0	-48.0
		X5	204.4	5117.8	2456.7	-1553.9	1553.9	445.1	-445.1
		X6	-83.2	3053.2	1568.2	-867.1	867.1	2276.2	-2276.2

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-167.4	182.9	91.8	128.7	132.6	0.0	0.0
	X2	X3	-178.5	177.5	88.9	130.8	130.5	0.0	0.0
	X3	X4	-177.8	177.8	89.1	130.6	130.6	0.0	0.0
	X4	X5	-177.5	178.5	88.9	130.5	130.8	0.0	0.0
	X5	X6	-182.9	167.4	91.8	132.6	128.7	0.0	0.0
15F	X1	X2	-171.8	177.7	87.5	130.3	131.8	0.0	0.0
	X2	X3	-180.0	180.5	88.8	134.4	134.5	0.0	0.0
	X3	X4	-180.3	180.3	88.7	134.5	134.5	0.0	0.0
	X4	X5	-180.5	180.0	88.8	134.5	134.4	0.0	0.0
	X5	X6	-177.7	171.8	87.5	131.8	130.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	-169.8	178.0	87.7	129.7	131.7	0.0	0.0
	X2	X3	-179.9	180.0	88.5	134.1	134.1	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	X3	X4	-180.0	180.0	88.5	134.1	134.1	0.0	0.0
	X4	X5	-180.0	179.9	88.5	134.1	134.1	0.0	0.0
	X5	X6	-178.0	169.8	87.7	131.7	129.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	-173.6	183.2	90.1	132.9	135.3	0.0	0.0
	X2	X3	-188.7	189.3	93.2	140.9	141.1	0.0	0.0
	X3	X4	-189.1	189.1	93.1	141.0	141.0	0.0	0.0
	X4	X5	-189.3	188.7	93.2	141.1	140.9	0.0	0.0
	X5	X6	-183.2	173.6	90.1	135.3	132.9	0.0	0.0
12F	X1	X2	-173.6	183.2	90.1	132.9	135.3	0.0	0.0
	X2	X3	-188.9	189.2	93.2	141.0	141.0	0.0	0.0
	X3	X4	-189.1	189.1	93.1	141.0	141.0	0.0	0.0
	X4	X5	-189.2	188.9	93.2	141.0	141.0	0.0	0.0
	X5	X6	-183.2	173.6	90.1	135.3	132.9	0.0	0.0
11F	X1	X2	-180.7	193.6	95.0	139.4	142.6	0.0	0.0
	X2	X3	-202.3	203.1	100.1	151.2	151.4	0.0	0.0
	X3	X4	-202.8	202.8	100.0	151.3	151.3	0.0	0.0
	X4	X5	-203.1	202.3	100.1	151.4	151.2	0.0	0.0
	X5	X6	-193.6	180.7	95.0	142.6	139.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	-180.9	193.6	95.0	139.4	142.6	0.0	0.0
	X2	X3	-202.3	203.1	100.1	151.2	151.4	0.0	0.0
	X3	X4	-202.8	202.8	100.0	151.3	151.3	0.0	0.0
	X4	X5	-203.1	202.3	100.1	151.4	151.2	0.0	0.0
	X5	X6	-193.6	180.9	95.0	142.6	139.4	0.0	0.0
9F	X1	X2	-184.4	198.7	97.5	142.6	146.2	0.0	0.0
	X2	X3	-207.0	207.6	102.4	154.6	154.8	0.0	0.0
	X3	X4	-207.4	207.4	102.3	154.7	154.7	0.0	0.0
	X4	X5	-207.6	207.0	102.4	154.8	154.6	0.0	0.0
	X5	X6	-198.7	184.4	97.5	146.2	142.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	-184.4	198.9	97.4	142.6	146.2	0.0	0.0
	X2	X3	-206.8	207.7	102.4	154.6	154.8	0.0	0.0
	X3	X4	-207.4	207.4	102.2	154.7	154.7	0.0	0.0
	X4	X5	-207.7	206.8	102.4	154.8	154.6	0.0	0.0
	X5	X6	-198.9	184.4	97.4	146.2	142.6	0.0	0.0
7F	X1	X2	-195.5	213.4	105.2	152.5	157.0	0.0	0.0
	X2	X3	-207.9	207.1	102.2	154.8	154.6	0.0	0.0
	X3	X4	-207.4	207.4	102.3	154.7	154.7	0.0	0.0
	X4	X5	-207.1	207.9	102.2	154.6	154.8	0.0	0.0
	X5	X6	-213.4	195.5	105.2	157.0	152.5	0.0	0.0
6F	X1	X2	-195.3	213.7	105.1	152.4	157.0	0.0	0.0
	X2	X3	-207.8	207.2	102.2	154.8	154.7	0.0	0.0
	X3	X4	-207.4	207.4	102.3	154.7	154.7	0.0	0.0
	X4	X5	-207.2	207.8	102.2	154.7	154.8	0.0	0.0
	X5	X6	-213.7	195.3	105.1	157.0	152.4	0.0	0.0
5F	X1	X2	-195.2	214.1	105.0	152.4	157.1	0.0	0.0
	X2	X3	-212.1	211.9	104.5	158.2	158.1	0.0	0.0
	X3	X4	-212.0	212.0	104.5	158.2	158.2	0.0	0.0
	X4	X5	-211.9	212.1	104.5	158.1	158.2	0.0	0.0
	X5	X6	-214.1	195.2	105.0	157.1	152.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	-194.9	214.3	105.1	152.3	157.1	0.0	0.0
	X2	X3	-212.1	211.9	104.5	158.2	158.1	0.0	0.0
	X3	X4	-212.0	212.0	104.5	158.2	158.2	0.0	0.0
	X4	X5	-211.9	212.1	104.5	158.1	158.2	0.0	0.0
	X5	X6	-214.3	194.9	105.1	157.1	152.3	0.0	0.0
3F	X1	X2	-194.9	214.3	105.1	152.3	157.1	0.0	0.0
	X2	X3	-212.2	211.9	104.5	158.2	158.1	0.0	0.0
	X3	X4	-212.0	212.0	104.6	158.2	158.2	0.0	0.0
	X4	X5	-211.9	212.2	104.5	158.1	158.2	0.0	0.0
	X5	X6	-214.3	194.9	105.1	157.1	152.3	0.0	0.0
2F	X1	X2	-198.7	220.4	107.7	155.5	161.0	0.0	0.0
	X2	X3	-216.6	217.1	107.3	161.6	161.8	0.0	0.0
	X3	X4	-217.0	217.0	107.1	161.7	161.7	0.0	0.0
	X4	X5	-217.1	216.6	107.3	161.8	161.6	0.0	0.0
	X5	X6	-220.4	198.7	107.7	161.0	155.5	0.0	0.0
1F	X1	X2	-117.9	625.1	429.0	322.2	449.0	0.0	0.0
	X2	X3	-603.4	514.7	241.4	396.7	374.5	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X3	X4	-519.2	519.2	281.3	385.6	385.6	0.0	0.0
	X4	X5	-514.7	603.4	241.4	374.5	396.7	0.0	0.0
	X5	X6	-625.1	117.9	429.0	449.0	322.2	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	299.2	282.2	8.5	-72.7	72.7	0.0	0.0
	X2	X3	318.7	317.2	0.7	-79.5	79.5	0.0	0.0
	X3	X4	325.9	325.9	0.0	-81.5	81.5	0.0	0.0
	X4	X5	317.2	318.7	-0.7	-79.5	79.5	0.0	0.0
	X5	X6	282.2	299.2	-8.5	-72.7	72.7	0.0	0.0
15F	X1	X2	514.1	495.1	9.5	-126.2	126.2	0.0	0.0
	X2	X3	604.6	601.0	1.8	-150.7	150.7	0.0	0.0
	X3	X4	612.2	612.2	0.0	-153.0	153.0	0.0	0.0
	X4	X5	601.0	604.6	-1.8	-150.7	150.7	0.0	0.0
	X5	X6	495.1	514.1	-9.5	-126.2	126.2	0.0	0.0
14F	X1	X2	664.0	637.4	13.3	-162.7	162.7	0.0	0.0
	X2	X3	750.9	747.8	1.6	-187.3	187.3	0.0	0.0
	X3	X4	759.4	759.4	0.0	-189.9	189.9	0.0	0.0
	X4	X5	747.8	750.9	-1.6	-187.3	187.3	0.0	0.0
	X5	X6	637.4	664.0	-13.3	-162.7	162.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	846.7	819.4	13.7	-208.3	208.3	0.0	0.0
	X2	X3	1023.0	1017.0	3.0	-255.0	255.0	0.0	0.0
	X3	X4	1027.5	1027.5	0.0	-256.9	256.9	0.0	0.0
	X4	X5	1017.0	1023.0	-3.0	-255.0	255.0	0.0	0.0
	X5	X6	819.4	846.7	-13.7	-208.3	208.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	933.1	911.3	10.9	-230.5	230.5	0.0	0.0
	X2	X3	1139.4	1134.4	2.5	-284.2	284.2	0.0	0.0
	X3	X4	1145.8	1145.8	0.0	-286.4	286.4	0.0	0.0
	X4	X5	1134.4	1139.4	-2.5	-284.2	284.2	0.0	0.0
	X5	X6	911.3	933.1	-10.9	-230.5	230.5	0.0	0.0
11F	X1	X2	1182.5	1144.1	19.2	-290.8	290.8	0.0	0.0
	X2	X3	1451.4	1442.2	4.6	-361.7	361.7	0.0	0.0
	X3	X4	1452.0	1452.0	0.0	-363.0	363.0	0.0	0.0
	X4	X5	1442.2	1451.4	-4.6	-361.7	361.7	0.0	0.0
	X5	X6	1144.1	1182.5	-19.2	-290.8	290.8	0.0	0.0
10F	X1	X2	1257.3	1224.9	16.2	-310.3	310.3	0.0	0.0
	X2	X3	1556.3	1547.6	4.3	-388.0	388.0	0.0	0.0
	X3	X4	1556.8	1556.8	0.0	-389.2	389.2	0.0	0.0
	X4	X5	1547.6	1556.3	-4.3	-388.0	388.0	0.0	0.0
	X5	X6	1224.9	1257.3	-16.2	-310.3	310.3	0.0	0.0
9F	X1	X2	1416.2	1381.7	17.3	-349.7	349.7	0.0	0.0
	X2	X3	1722.3	1713.8	4.3	-429.5	429.5	0.0	0.0
	X3	X4	1722.7	1722.7	0.0	-430.7	430.7	0.0	0.0
	X4	X5	1713.8	1722.3	-4.3	-429.5	429.5	0.0	0.0
	X5	X6	1381.7	1416.2	-17.3	-349.7	349.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	1498.4	1460.5	18.9	-369.9	369.9	0.0	0.0
	X2	X3	1803.1	1792.9	5.1	-449.5	449.5	0.0	0.0
	X3	X4	1797.5	1797.5	0.0	-449.4	449.4	0.0	0.0
	X4	X5	1792.9	1803.1	-5.1	-449.5	449.5	0.0	0.0
	X5	X6	1460.5	1498.4	-18.9	-369.9	369.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	1822.8	1785.0	18.9	-451.0	451.0	0.0	0.0
	X2	X3	1843.0	1842.6	0.2	-460.7	460.7	0.0	0.0
	X3	X4	1856.8	1856.8	0.0	-464.2	464.2	0.0	0.0
	X4	X5	1842.6	1843.0	-0.2	-460.7	460.7	0.0	0.0
	X5	X6	1785.0	1822.8	-18.9	-451.0	451.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	1914.3	1880.4	17.0	-474.3	474.3	0.0	0.0
	X2	X3	1934.7	1933.4	0.6	-483.5	483.5	0.0	0.0
	X3	X4	1944.6	1944.6	0.0	-486.2	486.2	0.0	0.0
	X4	X5	1933.4	1934.7	-0.6	-483.5	483.5	0.0	0.0
	X5	X6	1880.4	1914.3	-17.0	-474.3	474.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	1954.9	1915.1	19.9	-483.8	483.8	0.0	0.0
	X2	X3	2053.6	2049.8	1.9	-512.9	512.9	0.0	0.0
	X3	X4	2056.0	2056.0	0.0	-514.0	514.0	0.0	0.0
	X4	X5	2049.8	2053.6	-1.9	-512.9	512.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	X5	X6	1915.1	1954.9	-19.9	-483.8	483.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	1944.8	1917.9	13.5	-482.8	482.8	0.0	0.0
	X2	X3	2058.2	2055.3	1.5	-514.2	514.2	0.0	0.0
	X3	X4	2059.9	2059.9	0.0	-515.0	515.0	0.0	0.0
	X4	X5	2055.3	2058.2	-1.5	-514.2	514.2	0.0	0.0
	X5	X6	1917.9	1944.8	-13.5	-482.8	482.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	1835.3	1820.7	7.3	-457.0	457.0	0.0	0.0
	X2	X3	1952.6	1950.1	1.2	-487.8	487.8	0.0	0.0
	X3	X4	1952.8	1952.8	0.0	-488.2	488.2	0.0	0.0
	X4	X5	1950.1	1952.6	-1.2	-487.8	487.8	0.0	0.0
	X5	X6	1820.7	1835.3	-7.3	-457.0	457.0	0.0	0.0
2F	X1	X2	1554.5	1540.1	7.2	-386.8	386.8	0.0	0.0
	X2	X3	1615.6	1613.6	1.0	-403.6	403.6	0.0	0.0
	X3	X4	1614.5	1614.5	0.0	-403.6	403.6	0.0	0.0
	X4	X5	1613.6	1615.6	-1.0	-403.6	403.6	0.0	0.0
	X5	X6	1540.1	1554.5	-7.2	-386.8	386.8	0.0	0.0
1F	X1	X2	3086.8	2693.7	196.5	-722.6	722.6	0.0	0.0
	X2	X3	2482.8	2555.7	-36.5	-629.8	629.8	0.0	0.0
	X3	X4	2603.7	2603.7	0.0	-650.9	650.9	0.0	0.0
	X4	X5	2555.7	2482.8	36.5	-629.8	629.8	0.0	0.0
	X5	X6	2693.7	3086.8	-196.5	-722.6	722.6	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-299.2	-282.2	-8.5	72.7	-72.7	0.0	0.0
	X2	X3	-318.7	-317.2	-0.7	79.5	-79.5	0.0	0.0
	X3	X4	-325.9	-325.9	0.0	81.5	-81.5	0.0	0.0
	X4	X5	-317.2	-318.7	0.7	79.5	-79.5	0.0	0.0
	X5	X6	-282.2	-299.2	8.5	72.7	-72.7	0.0	0.0
15F	X1	X2	-514.1	-495.1	-9.5	126.2	-126.2	0.0	0.0
	X2	X3	-604.6	-601.0	-1.8	150.7	-150.7	0.0	0.0
	X3	X4	-612.2	-612.2	0.0	153.0	-153.0	0.0	0.0
	X4	X5	-601.0	-604.6	1.8	150.7	-150.7	0.0	0.0
	X5	X6	-495.1	-514.1	9.5	126.2	-126.2	0.0	0.0
14F	X1	X2	-664.0	-637.4	-13.3	162.7	-162.7	0.0	0.0
	X2	X3	-750.9	-747.8	-1.6	187.3	-187.3	0.0	0.0
	X3	X4	-759.4	-759.4	0.0	189.9	-189.9	0.0	0.0
	X4	X5	-747.8	-750.9	1.6	187.3	-187.3	0.0	0.0
	X5	X6	-637.4	-664.0	13.3	162.7	-162.7	0.0	0.0
13F	X1	X2	-846.7	-819.4	-13.7	208.3	-208.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1023.0	-1017.0	-3.0	255.0	-255.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1027.5	-1027.5	0.0	256.9	-256.9	0.0	0.0
	X4	X5	-1017.0	-1023.0	3.0	255.0	-255.0	0.0	0.0
	X5	X6	-819.4	-846.7	13.7	208.3	-208.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	-933.1	-911.3	-10.9	230.5	-230.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1139.4	-1134.4	-2.5	284.2	-284.2	0.0	0.0
	X3	X4	-1145.8	-1145.8	0.0	286.4	-286.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1134.4	-1139.4	2.5	284.2	-284.2	0.0	0.0
	X5	X6	-911.3	-933.1	10.9	230.5	-230.5	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1182.5	-1144.1	-19.2	290.8	-290.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1451.4	-1442.2	-4.6	361.7	-361.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1452.0	-1452.0	0.0	363.0	-363.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1442.2	-1451.4	4.6	361.7	-361.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1144.1	-1182.5	19.2	290.8	-290.8	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1257.3	-1224.9	-16.2	310.3	-310.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1556.3	-1547.6	-4.3	388.0	-388.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1556.8	-1556.8	0.0	389.2	-389.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1547.6	-1556.3	4.3	388.0	-388.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1224.9	-1257.3	16.2	310.3	-310.3	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1416.2	-1381.7	-17.3	349.7	-349.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1722.3	-1713.8	-4.3	429.5	-429.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1722.7	-1722.7	0.0	430.7	-430.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1713.8	-1722.3	4.3	429.5	-429.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1381.7	-1416.2	17.3	349.7	-349.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1498.4	-1460.5	-18.9	369.9	-369.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	X2	X3	-1803.1	-1792.9	-5.1	449.5	-449.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1797.5	-1797.5	0.0	449.4	-449.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1792.9	-1803.1	5.1	449.5	-449.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1460.5	-1498.4	18.9	369.9	-369.9	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1822.8	-1785.0	-18.9	451.0	-451.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1843.0	-1842.6	-0.2	460.7	-460.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1856.8	-1856.8	0.0	464.2	-464.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1842.6	-1843.0	0.2	460.7	-460.7	0.0	0.0
	X5	X6	-1785.0	-1822.8	18.9	451.0	-451.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1914.3	-1880.4	-17.0	474.3	-474.3	0.0	0.0
	X2	X3	-1934.7	-1933.4	-0.6	483.5	-483.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1944.6	-1944.6	0.0	486.2	-486.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1933.4	-1934.7	0.6	483.5	-483.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1880.4	-1914.3	17.0	474.3	-474.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1954.9	-1915.1	-19.9	483.8	-483.8	0.0	0.0
	X2	X3	-2053.6	-2049.8	-1.9	512.9	-512.9	0.0	0.0
	X3	X4	-2056.0	-2056.0	0.0	514.0	-514.0	0.0	0.0
	X4	X5	-2049.8	-2053.6	1.9	512.9	-512.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1915.1	-1954.9	19.9	483.8	-483.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1944.8	-1917.9	-13.5	482.8	-482.8	0.0	0.0
	X2	X3	-2058.2	-2055.3	-1.5	514.2	-514.2	0.0	0.0
	X3	X4	-2059.9	-2059.9	0.0	515.0	-515.0	0.0	0.0
	X4	X5	-2055.3	-2058.2	1.5	514.2	-514.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1917.9	-1944.8	13.5	482.8	-482.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	-1835.3	-1820.7	-7.3	457.0	-457.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1952.6	-1950.1	-1.2	487.8	-487.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1952.8	-1952.8	0.0	488.2	-488.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1950.1	-1952.6	1.2	487.8	-487.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1820.7	-1835.3	7.3	457.0	-457.0	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1554.5	-1540.1	-7.2	386.8	-386.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1615.6	-1613.6	-1.0	403.6	-403.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1614.5	-1614.5	0.0	403.6	-403.6	0.0	0.0
	X4	X5	-1613.6	-1615.6	1.0	403.6	-403.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1540.1	-1554.5	7.2	386.8	-386.8	0.0	0.0
1F	X1	X2	-3086.8	-2693.7	-196.5	722.6	-722.6	0.0	0.0
	X2	X3	-2482.8	-2555.7	36.5	629.8	-629.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2603.7	-2603.7	0.0	650.9	-650.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2555.7	-2482.8	-36.5	629.8	-629.8	0.0	0.0
	X5	X6	-2693.7	-3086.8	196.5	722.6	-722.6	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	167.4	97.2	-35.1	-94.5	94.5	-325.0	325.0
		X2	-4.4	0.2	2.3	1.5	-1.5	-544.9	544.9
		X3	0.3	-0.0	-0.2	-0.1	0.1	-542.8	542.8
		X4	-0.3	0.0	0.2	0.1	-0.1	-542.8	542.8
		X5	4.4	-0.2	-2.3	-1.5	1.5	-544.9	544.9
		X6	-167.4	-97.2	35.1	94.5	-94.5	-325.0	325.0
14F	15F	X1	74.5	79.1	2.3	-54.9	54.9	-665.3	665.3
		X2	2.2	1.0	-0.6	-1.1	1.1	-1091.7	1091.7
		X3	-0.1	-0.0	0.1	0.1	-0.1	-1091.9	1091.9
		X4	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-1091.9	1091.9
		X5	-2.2	-1.0	0.6	1.1	-1.1	-1091.7	1091.7
		X6	-74.5	-79.1	-2.3	54.9	-54.9	-665.3	665.3
13F	14F	X1	90.7	83.9	-3.4	-62.4	62.4	-1005.3	1005.3
		X2	1.0	1.9	0.5	-1.0	1.0	-1638.8	1638.8
		X3	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-1641.0	1641.0
		X4	-0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-1641.0	1641.0
		X5	-1.0	-1.9	-0.5	1.0	-1.0	-1638.8	1638.8
		X6	-90.7	-83.9	3.4	62.4	-62.4	-1005.3	1005.3
12F	13F	X1	89.7	83.3	-3.2	-61.8	61.8	-1348.1	1348.1
		X2	3.6	2.7	-0.4	-2.2	2.2	-2213.2	2213.2
		X3	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2220.3	2220.3
		X4	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2220.3	2220.3
		X5	-3.6	-2.7	0.4	2.2	-2.2	-2213.2	2213.2

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X6	-89.7	-83.3	3.2	61.8	-61.8	-1348.1	1348.1
11F	12F	X1	90.3	85.6	-2.3	-62.8	62.8	-1690.8	1690.8
		X2	3.0	3.9	0.4	-2.5	2.5	-2787.2	2787.2
		X3	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2799.1	2799.1
		X4	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-2799.1	2799.1
		X5	-3.0	-3.9	-0.4	2.5	-2.5	-2787.2	2787.2
		X6	-90.3	-85.6	2.3	62.8	-62.8	-1690.8	1690.8
10F	11F	X1	95.1	87.2	-4.0	-65.1	65.1	-2039.0	2039.0
		X2	4.8	4.1	-0.3	-3.2	3.2	-3376.3	3376.3
		X3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3395.8	3395.8
		X4	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3395.8	3395.8
		X5	-4.8	-4.1	0.3	3.2	-3.2	-3376.3	3376.3
		X6	-95.1	-87.2	4.0	65.1	-65.1	-2039.0	2039.0
9F	10F	X1	93.7	88.7	-2.5	-65.2	65.2	-2387.2	2387.2
		X2	4.7	3.9	-0.4	-3.1	3.1	-3975.1	3975.1
		X3	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4002.2	4002.2
		X4	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4002.2	4002.2
		X5	-4.7	-3.9	0.4	3.1	-3.1	-3975.1	3975.1
		X6	-93.7	-88.7	2.5	65.2	-65.2	-2387.2	2387.2
8F	9F	X1	95.7	88.1	-3.8	-65.6	65.6	-2738.1	2738.1
		X2	4.4	4.8	0.2	-3.3	3.3	-4578.9	4578.9
		X3	-0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-4613.3	4613.3
		X4	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.1	-4613.3	4613.3
		X5	-4.4	-4.8	-0.2	3.3	-3.3	-4578.9	4578.9
		X6	-95.7	-88.1	3.8	65.6	-65.6	-2738.1	2738.1
7F	8F	X1	96.3	93.5	-1.4	-67.8	67.8	-3088.9	3088.9
		X2	3.1	-1.3	-2.2	-0.6	0.6	-5182.7	5182.7
		X3	-0.1	0.1	0.1	0.0	-0.0	-5224.4	5224.4
		X4	0.1	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-5224.4	5224.4
		X5	-3.1	1.3	2.2	0.6	-0.6	-5182.7	5182.7
		X6	-96.3	-93.5	1.4	67.8	-67.8	-3088.9	3088.9
6F	7F	X1	102.0	93.4	-4.3	-69.8	69.8	-3443.1	3443.1
		X2	-4.2	-3.3	0.5	2.7	-2.7	-5799.1	5799.1
		X3	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5838.5	5838.5
		X4	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5838.5	5838.5
		X5	4.2	3.3	-0.5	-2.7	2.7	-5799.1	5799.1
		X6	-102.0	-93.4	4.3	69.8	-69.8	-3443.1	3443.1
5F	6F	X1	101.9	94.3	-3.8	-70.1	70.1	-3808.1	3808.1
		X2	-2.6	-1.3	0.7	1.4	-1.4	-6427.5	6427.5
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-6464.4	6464.4
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-6464.4	6464.4
		X5	2.6	1.3	-0.7	-1.4	1.4	-6427.5	6427.5
		X6	-101.9	-94.3	3.8	70.1	-70.1	-3808.1	3808.1
4F	5F	X1	100.9	94.0	-3.5	-69.6	69.6	-4172.9	4172.9
		X2	-0.7	-0.8	-0.0	0.5	-0.5	-7058.8	7058.8
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-7096.3	7096.3
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-7096.3	7096.3
		X5	0.7	0.8	0.0	-0.5	0.5	-7058.8	7058.8
		X6	-100.9	-94.0	3.5	69.6	-69.6	-4172.9	4172.9
3F	4F	X1	101.0	94.0	-3.5	-69.6	69.6	-4537.6	4537.6
		X2	-1.4	-1.7	-0.2	1.1	-1.1	-7717.5	7717.5
		X3	0.1	0.2	0.1	-0.1	0.1	-7755.7	7755.7
		X4	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-7755.7	7755.7
		X5	1.4	1.7	0.2	-1.1	1.1	-7717.5	7717.5
		X6	-101.0	-94.0	3.5	69.6	-69.6	-4537.6	4537.6
2F	3F	X1	100.9	93.8	-3.5	-69.6	69.6	-4902.2	4902.2
		X2	-0.4	2.7	1.5	-0.8	0.8	-8368.8	8368.8
		X3	-0.2	-1.0	-0.4	0.4	-0.4	-8407.5	8407.5
		X4	0.2	1.0	0.4	-0.4	0.4	-8407.5	8407.5
		X5	0.4	-2.7	-1.5	0.8	-0.8	-8368.8	8368.8
		X6	-100.9	-93.8	3.5	69.6	-69.6	-4902.2	4902.2
1F	2F	X1	104.8	117.9	6.5	-65.0	65.0	-5277.9	5277.9
		X2	-6.5	-21.7	-7.6	8.2	-8.2	-9035.2	9035.2
		X3	1.0	4.4	1.7	-1.6	1.6	-9074.2	9074.2
		X4	-1.0	-4.4	-1.7	1.6	-1.6	-9074.2	9074.2

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	X5	6.5	21.7	7.6	-8.2	8.2	-9035.2	9035.2
		X6	-104.8	-117.9	-6.5	65.0	-65.0	-5277.9	5277.9

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	-299.2	114.4	206.8	66.0	-66.0	35.7	-35.7
		X2	-600.9	-284.8	158.0	316.3	-316.3	2.9	-2.9
		X3	-643.2	-336.7	153.2	349.9	-349.9	0.9	-0.9
		X4	-643.2	-336.7	153.2	349.9	-349.9	-0.9	0.9
		X5	-600.9	-284.8	158.0	316.3	-316.3	-2.9	2.9
		X6	-299.2	114.4	206.8	66.0	-66.0	-35.7	35.7
14F	15F	X1	-628.5	19.0	323.8	217.7	-217.7	96.5	-96.5
		X2	-814.8	-436.1	189.3	446.8	-446.8	12.0	-12.0
		X3	-876.5	-490.1	193.2	488.1	-488.1	1.7	-1.7
		X4	-876.5	-490.1	193.2	488.1	-488.1	-1.7	1.7
		X5	-814.8	-436.1	189.3	446.8	-446.8	-12.0	12.0
		X6	-628.5	19.0	323.8	217.7	-217.7	-96.5	96.5
13F	14F	X1	-683.0	-257.2	212.9	335.8	-335.8	174.0	-174.0
		X2	-952.2	-627.5	162.4	564.2	-564.2	19.9	-19.9
		X3	-1017.1	-703.5	156.8	614.5	-614.5	2.2	-2.2
		X4	-1017.1	-703.5	156.8	614.5	-614.5	-2.2	2.2
		X5	-952.2	-627.5	162.4	564.2	-564.2	-19.9	19.9
		X6	-683.0	-257.2	212.9	335.8	-335.8	-174.0	174.0
12F	13F	X1	-589.5	-282.4	153.6	311.4	-311.4	273.1	-273.1
		X2	-1214.9	-821.2	196.9	727.2	-727.2	44.5	-44.5
		X3	-1341.0	-928.6	206.2	810.6	-810.6	2.7	-2.7
		X4	-1341.0	-928.6	206.2	810.6	-810.6	-2.7	2.7
		X5	-1214.9	-821.2	196.9	727.2	-727.2	-44.5	44.5
		X6	-589.5	-282.4	153.6	311.4	-311.4	-273.1	273.1
11F	12F	X1	-650.7	-447.8	101.5	392.3	-392.3	382.2	-382.2
		X2	-1229.4	-1108.4	60.5	834.9	-834.9	66.2	-66.2
		X3	-1351.5	-1244.5	53.5	927.1	-927.1	2.4	-2.4
		X4	-1351.5	-1244.5	53.5	927.1	-927.1	-2.4	2.4
		X5	-1229.4	-1108.4	60.5	834.9	-834.9	-66.2	66.2
		X6	-650.7	-447.8	101.5	392.3	-392.3	-382.2	382.2
10F	11F	X1	-734.7	-501.3	116.7	441.4	-441.4	520.5	-520.5
		X2	-1487.1	-1156.8	165.1	944.2	-944.2	95.2	-95.2
		X3	-1649.7	-1303.9	172.9	1054.9	-1054.9	1.3	-1.3
		X4	-1649.7	-1303.9	172.9	1054.9	-1054.9	-1.3	1.3
		X5	-1487.1	-1156.8	165.1	944.2	-944.2	-95.2	95.2
		X6	-734.7	-501.3	116.7	441.4	-441.4	-520.5	520.5
9F	10F	X1	-756.0	-545.6	105.2	464.9	-464.9	667.6	-667.6
		X2	-1624.4	-1340.7	141.8	1059.0	-1059.0	137.5	-137.5
		X3	-1800.4	-1498.9	150.8	1178.3	-1178.3	0.2	-0.2
		X4	-1800.4	-1498.9	150.8	1178.3	-1178.3	-0.2	0.2
		X5	-1624.4	-1340.7	141.8	1059.0	-1059.0	-137.5	137.5
		X6	-756.0	-545.6	105.2	464.9	-464.9	-667.6	667.6
8F	9F	X1	-870.6	-597.0	136.8	524.1	-524.1	833.6	-833.6
		X2	-1763.3	-1447.2	158.0	1146.6	-1146.6	171.6	-171.6
		X3	-1937.6	-1623.7	157.0	1271.9	-1271.9	-1.6	1.6
		X4	-1937.6	-1623.7	157.0	1271.9	-1271.9	1.6	-1.6
		X5	-1763.3	-1447.2	158.0	1146.6	-1146.6	-171.6	171.6
		X6	-870.6	-597.0	136.8	524.1	-524.1	-833.6	833.6
7F	8F	X1	-901.3	-845.3	28.0	623.8	-623.8	1008.9	-1008.9
		X2	-1816.3	-1631.1	92.6	1231.2	-1231.2	204.7	-204.7
		X3	-1966.7	-1687.6	139.6	1305.1	-1305.1	-4.4	4.4
		X4	-1966.7	-1687.6	139.6	1305.1	-1305.1	4.4	-4.4
		X5	-1816.3	-1631.1	92.6	1231.2	-1231.2	-204.7	204.7
		X6	-901.3	-845.3	28.0	623.8	-623.8	-1008.9	1008.9
6F	7F	X1	-977.6	-870.3	53.7	659.9	-659.9	1099.3	-1099.3
		X2	-1996.9	-1763.3	116.8	1342.9	-1342.9	193.8	-193.8
		X3	-2011.8	-1784.8	113.5	1355.9	-1355.9	-5.6	5.6
		X4	-2011.8	-1784.8	113.5	1355.9	-1355.9	5.6	-5.6
		X5	-1996.9	-1763.3	116.8	1342.9	-1342.9	-193.8	193.8
		X6	-977.6	-870.3	53.7	659.9	-659.9	-1099.3	1099.3

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	X1	-1044.1	-898.8	72.6	693.9	-693.9	1302.6	-1302.6
		X2	-2051.7	-1878.3	86.7	1403.6	-1403.6	188.7	-188.7
		X3	-2093.2	-1939.8	76.7	1440.4	-1440.4	-7.5	7.5
		X4	-2093.2	-1939.8	76.7	1440.4	-1440.4	7.5	-7.5
		X5	-2051.7	-1878.3	86.7	1403.6	-1403.6	-188.7	188.7
		X6	-1044.1	-898.8	72.6	693.9	-693.9	-1302.6	1302.6
4F	5F	X1	-1056.1	-1084.9	-14.4	764.6	-764.6	1509.6	-1509.6
		X2	-2090.4	-1943.4	73.5	1440.7	-1440.7	192.7	-192.7
		X3	-2165.9	-2005.6	80.2	1489.8	-1489.8	-10.6	10.6
		X4	-2165.9	-2005.6	80.2	1489.8	-1489.8	10.6	-10.6
		X5	-2090.4	-1943.4	73.5	1440.7	-1440.7	-192.7	192.7
		X6	-1056.1	-1084.9	-14.4	764.6	-764.6	-1509.6	1509.6
3F	4F	X1	-859.9	-1130.8	-135.4	711.0	-711.0	1715.7	-1715.7
		X2	-2032.7	-2256.0	-111.6	1531.7	-1531.7	230.2	-230.2
		X3	-2109.6	-2322.2	-106.3	1582.8	-1582.8	-14.1	14.1
		X4	-2109.6	-2322.2	-106.3	1582.8	-1582.8	14.1	-14.1
		X5	-2032.7	-2256.0	-111.6	1531.7	-1531.7	-230.2	230.2
		X6	-859.9	-1130.8	-135.4	711.0	-711.0	-1715.7	1715.7
2F	3F	X1	-704.5	-1586.9	-441.2	818.4	-818.4	1911.0	-1911.0
		X2	-1517.3	-2859.4	-671.1	1563.1	-1563.1	236.1	-236.1
		X3	-1580.8	-2911.1	-665.2	1604.2	-1604.2	-17.9	17.9
		X4	-1580.8	-2911.1	-665.2	1604.2	-1604.2	17.9	-17.9
		X5	-1517.3	-2859.4	-671.1	1563.1	-1563.1	-236.1	236.1
		X6	-704.5	-1586.9	-441.2	818.4	-818.4	-1911.0	1911.0
1F	2F	X1	32.4	-3086.8	-1559.6	891.8	-891.8	2077.3	-2077.3
		X2	-296.2	-5176.5	-2440.1	1597.9	-1597.9	233.7	-233.7
		X3	-317.0	-5159.4	-2421.2	1599.0	-1599.0	-21.7	21.7
		X4	-317.0	-5159.4	-2421.2	1599.0	-1599.0	21.7	-21.7
		X5	-296.2	-5176.5	-2440.1	1597.9	-1597.9	-233.7	233.7
		X6	32.4	-3086.8	-1559.6	891.8	-891.8	-2077.3	2077.3

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	299.2	-114.4	-206.8	-66.0	66.0	-35.7	35.7
		X2	600.9	284.8	-158.0	-316.3	316.3	-2.9	2.9
		X3	643.2	336.7	-153.2	-349.9	349.9	-0.9	0.9
		X4	643.2	336.7	-153.2	-349.9	349.9	0.9	-0.9
		X5	600.9	284.8	-158.0	-316.3	316.3	2.9	-2.9
		X6	299.2	-114.4	-206.8	-66.0	66.0	35.7	-35.7
14F	15F	X1	628.5	-19.0	-323.8	-217.7	217.7	-96.5	96.5
		X2	814.8	436.1	-189.3	-446.8	446.8	-12.0	12.0
		X3	876.5	490.1	-193.2	-488.1	488.1	-1.7	1.7
		X4	876.5	490.1	-193.2	-488.1	488.1	1.7	-1.7
		X5	814.8	436.1	-189.3	-446.8	446.8	12.0	-12.0
		X6	628.5	-19.0	-323.8	-217.7	217.7	96.5	-96.5
13F	14F	X1	683.0	257.2	-212.9	-335.8	335.8	-174.0	174.0
		X2	952.2	627.5	-162.4	-564.2	564.2	-19.9	19.9
		X3	1017.1	703.5	-156.8	-614.5	614.5	-2.2	2.2
		X4	1017.1	703.5	-156.8	-614.5	614.5	2.2	-2.2
		X5	952.2	627.5	-162.4	-564.2	564.2	19.9	-19.9
		X6	683.0	257.2	-212.9	-335.8	335.8	174.0	-174.0
12F	13F	X1	589.5	282.4	-153.6	-311.4	311.4	-273.1	273.1
		X2	1214.9	821.2	-196.9	-727.2	727.2	-44.5	44.5
		X3	1341.0	928.6	-206.2	-810.6	810.6	-2.7	2.7
		X4	1341.0	928.6	-206.2	-810.6	810.6	2.7	-2.7
		X5	1214.9	821.2	-196.9	-727.2	727.2	44.5	-44.5
		X6	589.5	282.4	-153.6	-311.4	311.4	273.1	-273.1
11F	12F	X1	650.7	447.8	-101.5	-392.3	392.3	-382.2	382.2
		X2	1229.4	1108.4	-60.5	-834.9	834.9	-66.2	66.2
		X3	1351.5	1244.5	-53.5	-927.1	927.1	-2.4	2.4
		X4	1351.5	1244.5	-53.5	-927.1	927.1	2.4	-2.4
		X5	1229.4	1108.4	-60.5	-834.9	834.9	66.2	-66.2
		X6	650.7	447.8	-101.5	-392.3	392.3	382.2	-382.2
10F	11F	X1	734.7	501.3	-116.7	-441.4	441.4	-520.5	520.5
		X2	1487.1	1156.8	-165.1	-944.2	944.2	-95.2	95.2

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X3	1649.7	1303.9	-172.9	-1054.9	1054.9	-1.3	1.3
		X4	1649.7	1303.9	-172.9	-1054.9	1054.9	1.3	-1.3
		X5	1487.1	1156.8	-165.1	-944.2	944.2	95.2	-95.2
		X6	734.7	501.3	-116.7	-441.4	441.4	520.5	-520.5
9F	10F	X1	756.0	545.6	-105.2	-464.9	464.9	-667.6	667.6
		X2	1624.4	1340.7	-141.8	-1059.0	1059.0	-137.5	137.5
		X3	1800.4	1498.9	-150.8	-1178.3	1178.3	-0.2	0.2
		X4	1800.4	1498.9	-150.8	-1178.3	1178.3	0.2	-0.2
		X5	1624.4	1340.7	-141.8	-1059.0	1059.0	137.5	-137.5
		X6	756.0	545.6	-105.2	-464.9	464.9	667.6	-667.6
8F	9F	X1	870.6	597.0	-136.8	-524.1	524.1	-833.6	833.6
		X2	1763.3	1447.2	-158.0	-1146.6	1146.6	-171.6	171.6
		X3	1937.6	1623.7	-157.0	-1271.9	1271.9	1.6	-1.6
		X4	1937.6	1623.7	-157.0	-1271.9	1271.9	-1.6	1.6
		X5	1763.3	1447.2	-158.0	-1146.6	1146.6	171.6	-171.6
		X6	870.6	597.0	-136.8	-524.1	524.1	833.6	-833.6
7F	8F	X1	901.3	845.3	-28.0	-623.8	623.8	-1008.9	1008.9
		X2	1816.3	1631.1	-92.6	-1231.2	1231.2	-204.7	204.7
		X3	1966.7	1687.6	-139.6	-1305.1	1305.1	4.4	-4.4
		X4	1966.7	1687.6	-139.6	-1305.1	1305.1	-4.4	4.4
		X5	1816.3	1631.1	-92.6	-1231.2	1231.2	204.7	-204.7
		X6	901.3	845.3	-28.0	-623.8	623.8	1008.9	-1008.9
6F	7F	X1	977.6	870.3	-53.7	-659.9	659.9	-1099.3	1099.3
		X2	1996.9	1763.3	-116.8	-1342.9	1342.9	-193.8	193.8
		X3	2011.8	1784.8	-113.5	-1355.9	1355.9	5.6	-5.6
		X4	2011.8	1784.8	-113.5	-1355.9	1355.9	-5.6	5.6
		X5	1996.9	1763.3	-116.8	-1342.9	1342.9	193.8	-193.8
		X6	977.6	870.3	-53.7	-659.9	659.9	1099.3	-1099.3
5F	6F	X1	1044.1	898.8	-72.6	-693.9	693.9	-1302.6	1302.6
		X2	2051.7	1878.3	-86.7	-1403.6	1403.6	-188.7	188.7
		X3	2093.2	1939.8	-76.7	-1440.4	1440.4	7.5	-7.5
		X4	2093.2	1939.8	-76.7	-1440.4	1440.4	-7.5	7.5
		X5	2051.7	1878.3	-86.7	-1403.6	1403.6	188.7	-188.7
		X6	1044.1	898.8	-72.6	-693.9	693.9	1302.6	-1302.6
4F	5F	X1	1056.1	1084.9	14.4	-764.6	764.6	-1509.6	1509.6
		X2	2090.4	1943.4	-73.5	-1440.7	1440.7	-192.7	192.7
		X3	2165.9	2005.6	-80.2	-1489.8	1489.8	10.6	-10.6
		X4	2165.9	2005.6	-80.2	-1489.8	1489.8	-10.6	10.6
		X5	2090.4	1943.4	-73.5	-1440.7	1440.7	192.7	-192.7
		X6	1056.1	1084.9	14.4	-764.6	764.6	1509.6	-1509.6
3F	4F	X1	859.9	1130.8	135.4	-711.0	711.0	-1715.7	1715.7
		X2	2032.7	2256.0	111.6	-1531.7	1531.7	-230.2	230.2
		X3	2109.6	2322.2	106.3	-1582.8	1582.8	14.1	-14.1
		X4	2109.6	2322.2	106.3	-1582.8	1582.8	-14.1	14.1
		X5	2032.7	2256.0	111.6	-1531.7	1531.7	230.2	-230.2
		X6	859.9	1130.8	135.4	-711.0	711.0	1715.7	-1715.7
2F	3F	X1	704.5	1586.9	441.2	-818.4	818.4	-1911.0	1911.0
		X2	1517.3	2859.4	671.1	-1563.1	1563.1	-236.1	236.1
		X3	1580.8	2911.1	665.2	-1604.2	1604.2	17.9	-17.9
		X4	1580.8	2911.1	665.2	-1604.2	1604.2	-17.9	17.9
		X5	1517.3	2859.4	671.1	-1563.1	1563.1	236.1	-236.1
		X6	704.5	1586.9	441.2	-818.4	818.4	1911.0	-1911.0
1F	2F	X1	-32.4	3086.8	1559.6	-891.8	891.8	-2077.3	2077.3
		X2	296.2	5176.5	2440.1	-1597.9	1597.9	-233.7	233.7
		X3	317.0	5159.4	2421.2	-1599.0	1599.0	21.7	-21.7
		X4	317.0	5159.4	2421.2	-1599.0	1599.0	-21.7	21.7
		X5	296.2	5176.5	2440.1	-1597.9	1597.9	233.7	-233.7
		X6	-32.4	3086.8	1559.6	-891.8	891.8	2077.3	-2077.3

=====

* Y4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	56.1	39.0	24.6	38.6	0.0	0.0
	X2	X3	-56.1	42.2	17.9	33.4	29.9	0.0	0.0
	X3	X4	-42.2	42.2	24.8	31.6	31.6	0.0	0.0
	X4	X5	-42.2	56.1	17.9	29.9	33.4	0.0	0.0
	X5	X6	-56.1	0.0	39.0	38.6	24.6	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* X1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	492.5	170.0	170.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	519.4	180.6	180.6	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.1	0.7	2.8	5.6	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.1	3.0	1296.6	499.8	500.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	-3.0	0.0	1.2	7.1	3.7	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-307.8	307.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-325.0	325.0
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-614.1	614.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-665.3	665.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-920.2	920.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1005.3	1005.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1229.1	1229.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1348.1	1348.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1538.1	1538.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1690.8	1690.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1852.7	1852.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2039.0	2039.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2167.3	2167.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2387.2	2387.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2484.8	2484.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2738.1	2738.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2802.4	2802.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3088.9	3088.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3123.7	3123.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3443.1	3443.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3455.6	3455.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3808.1	3808.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3787.5	3787.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4172.9	4172.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4119.4	4119.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4537.6	4537.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4451.4	4451.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4902.2	4902.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4791.6	4791.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5277.9	5277.9

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.1	-65.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-65.1	65.1
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.9	-213.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-213.9	213.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.5	-398.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-398.6	398.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	614.3	-614.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-614.3	614.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	858.7	-858.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-858.7	858.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1129.3	-1129.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1129.3	1129.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1422.0	-1422.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1422.0	1422.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1733.4	-1733.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1733.5	1733.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2059.0	-2059.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2059.0	2059.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2265.3	-2265.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2265.3	2265.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2595.7	-2595.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2595.7	2595.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2927.8	-2927.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2927.8	2927.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3260.6	-3260.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3260.6	3260.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3602.5	-3602.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3602.5	3602.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4001.2	-4001.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4001.2	4001.2

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-65.1	65.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.1	-65.1
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-213.9	213.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.9	-213.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-398.5	398.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.6	-398.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-614.3	614.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	614.3	-614.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-858.7	858.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	858.7	-858.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1129.3	1129.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1129.3	-1129.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1422.0	1422.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1422.0	-1422.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1733.4	1733.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1733.5	-1733.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2059.0	2059.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2059.0	-2059.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2265.3	2265.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2265.3	-2265.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2595.7	2595.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2595.7	-2595.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2927.8	2927.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2927.8	-2927.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3260.6	3260.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3260.6	-3260.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3602.5	3602.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3602.5	-3602.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4001.2	4001.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4001.2	-4001.2

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	6.3	3.3	2.7	2.2
14F	Y2	Y3	12.7	3.9	2.0	2.1
13F	Y2	Y3	19.2	4.3	1.3	2.0
12F	Y2	Y3	25.7	4.7	0.5	1.8
11F	Y2	Y3	32.2	5.1	-0.3	1.7
10F	Y2	Y3	38.8	5.6	-1.1	1.6
9F	Y2	Y3	45.4	5.9	-1.9	1.4
8F	Y2	Y3	52.0	6.3	-2.8	1.2
7F	Y2	Y3	58.7	6.6	-3.7	1.0
6F	Y2	Y3	80.0	8.4	-5.5	1.0
5F	Y2	Y3	88.5	8.8	-6.5	0.8
4F	Y2	Y3	96.9	9.2	-7.6	0.6
3F	Y2	Y3	105.4	9.6	-8.6	0.4
2F	Y2	Y3	113.9	10.2	-9.5	0.2
1F	Y2	Y3	122.6	10.8	-10.5	0.1

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	1094.5	629.8	615.8
14F	Y2	Y3	0.0	1892.5	364.4	806.1
13F	Y2	Y3	0.0	2771.1	-75.7	962.6
12F	Y2	Y3	0.0	3743.7	-644.4	1106.9
11F	Y2	Y3	0.0	4801.7	-1331.7	1239.3
10F	Y2	Y3	0.0	5935.0	-2131.6	1358.3
9F	Y2	Y3	0.0	7116.0	-3041.3	1455.3
8F	Y2	Y3	0.0	8346.8	-4035.0	1539.9
7F	Y2	Y3	0.0	9586.6	-5120.4	1595.1
6F	Y2	Y3	0.0	12228.5	-7548.3	1671.5
5F	Y2	Y3	0.0	13716.2	-8944.9	1704.0
4F	Y2	Y3	0.0	15153.5	-10406.7	1695.3
3F	Y2	Y3	0.0	16641.9	-11823.8	1720.7
2F	Y2	Y3	0.0	18226.5	-13224.1	1786.6
1F	Y2	Y3	0.0	20689.2	-14241.9	1882.4

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-0.0	-1094.5	-629.8	-615.8
14F	Y2	Y3	-0.0	-1892.5	-364.4	-806.1
13F	Y2	Y3	-0.0	-2771.1	75.7	-962.6
12F	Y2	Y3	-0.0	-3743.7	644.4	-1106.9
11F	Y2	Y3	-0.0	-4801.7	1331.7	-1239.3
10F	Y2	Y3	-0.0	-5935.0	2131.6	-1358.3
9F	Y2	Y3	-0.0	-7116.0	3041.3	-1455.3
8F	Y2	Y3	-0.0	-8346.8	4035.0	-1539.9
7F	Y2	Y3	-0.0	-9586.6	5120.4	-1595.1
6F	Y2	Y3	-0.0	-12228.5	7548.3	-1671.5
5F	Y2	Y3	-0.0	-13716.2	8944.9	-1704.0
4F	Y2	Y3	-0.0	-15153.5	10406.7	-1695.3
3F	Y2	Y3	-0.0	-16641.9	11823.8	-1720.7
2F	Y2	Y3	-0.0	-18226.5	13224.1	-1786.6
1F	Y2	Y3	-0.0	-20689.2	14241.9	-1882.4

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	833.4	276.3	276.3	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	857.5	285.9	285.9	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.1	0.7	3.0	7.2	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.1	4.6	1474.1	550.0	550.3	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.6	0.0	1.5	9.4	4.3	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-511.3	511.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-544.9	544.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-992.3	992.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1091.7	1091.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1473.6	1473.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1638.8	1638.8

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1981.7	1981.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2213.2	2213.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2489.7	2489.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2787.2	2787.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3012.7	3012.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3376.3	3376.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3545.1	3545.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3975.1	3975.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4082.6	4082.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4578.9	4578.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4620.1	4620.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5182.7	5182.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5170.2	5170.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5799.1	5799.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5732.1	5732.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6427.5	6427.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6296.9	6296.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7058.8	7058.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6888.2	6888.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7717.5	7717.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7472.9	7472.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8368.8	8368.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8065.8	8065.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9035.2	9035.2

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	-36.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.5	36.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.7	-139.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-139.7	139.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	297.8	-297.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-297.8	297.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	567.0	-567.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-567.0	567.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	849.9	-849.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-849.9	849.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1179.4	-1179.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1179.4	1179.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1613.1	-1613.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1613.1	1613.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2044.6	-2044.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2044.6	2044.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2517.0	-2517.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2517.0	2517.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2968.4	-2968.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2968.4	2968.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3501.8	-3501.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3501.8	3501.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4069.4	-4069.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4069.3	4069.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4965.6	-4965.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4965.6	4965.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5624.1	-5624.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5624.0	5624.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6372.2	-6372.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6372.2	6372.2

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.5	36.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	-36.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-139.7	139.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.7	-139.7

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-297.8	297.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	297.8	-297.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-567.0	567.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	567.0	-567.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-849.9	849.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	849.9	-849.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1179.4	1179.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1179.4	-1179.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1613.1	1613.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1613.1	-1613.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2044.6	2044.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2044.6	-2044.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2517.0	2517.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2517.0	-2517.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2968.4	2968.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2968.4	-2968.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3501.8	3501.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3501.8	-3501.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4069.4	4069.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4069.3	-4069.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4965.6	4965.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4965.6	-4965.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5624.1	5624.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5624.0	-5624.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6372.2	6372.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6372.2	-6372.2

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	16.8	-0.6	-2.5	-1.1
14F	Y2	Y3	33.2	1.2	-4.3	-1.1
13F	Y2	Y3	49.5	3.2	-6.0	-1.0
12F	Y2	Y3	45.3	3.1	-5.8	-1.0
11F	Y2	Y3	56.9	4.5	-7.0	-0.9
10F	Y2	Y3	68.9	5.8	-8.2	-0.8
9F	Y2	Y3	69.6	6.1	-8.2	-0.7
8F	Y2	Y3	80.1	7.4	-9.2	-0.6
7F	Y2	Y3	90.7	8.6	-10.1	-0.5
6F	Y2	Y3	108.2	10.6	-12.1	-0.5
5F	Y2	Y3	120.0	11.9	-13.1	-0.4
4F	Y2	Y3	131.8	13.3	-14.1	-0.3
3F	Y2	Y3	108.3	11.2	-11.8	-0.2
2F	Y2	Y3	117.5	12.3	-12.6	-0.1
1F	Y2	Y3	126.8	13.4	-13.5	-0.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-0.0	792.6	386.9	421.3
14F	Y2	Y3	-0.0	1822.8	270.2	747.5
13F	Y2	Y3	-0.0	3097.4	-211.7	1030.6
12F	Y2	Y3	-0.0	3988.5	-373.3	1291.2
11F	Y2	Y3	-0.0	5410.6	-1127.4	1529.7
10F	Y2	Y3	-0.0	6993.7	-2078.6	1755.4
9F	Y2	Y3	-0.0	8131.8	-2622.4	1967.7
8F	Y2	Y3	-0.0	9847.2	-3783.3	2165.7
7F	Y2	Y3	-0.0	11687.0	-5093.2	2354.9
6F	Y2	Y3	-0.0	14193.4	-7147.8	2516.3
5F	Y2	Y3	-0.0	16338.7	-8837.9	2678.8
4F	Y2	Y3	-0.0	18604.7	-10652.1	2840.2
3F	Y2	Y3	-0.0	17942.9	-9643.9	2963.9
2F	Y2	Y3	-0.0	19887.3	-11357.4	3046.4
1F	Y2	Y3	-0.0	22997.2	-12403.8	3093.0

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-792.6	-386.9	-421.3
14F	Y2	Y3	0.0	-1822.8	-270.2	-747.5
13F	Y2	Y3	0.0	-3097.4	211.7	-1030.6
12F	Y2	Y3	0.0	-3988.5	373.3	-1291.2
11F	Y2	Y3	0.0	-5410.6	1127.4	-1529.7
10F	Y2	Y3	0.0	-6993.7	2078.6	-1755.4
9F	Y2	Y3	0.0	-8131.8	2622.4	-1967.7
8F	Y2	Y3	0.0	-9847.2	3783.3	-2165.7
7F	Y2	Y3	0.0	-11687.0	5093.2	-2354.9
6F	Y2	Y3	0.0	-14193.4	7147.8	-2516.3
5F	Y2	Y3	0.0	-16338.7	8837.9	-2678.8
4F	Y2	Y3	0.0	-18604.7	10652.1	-2840.2
3F	Y2	Y3	0.0	-17942.9	9643.9	-2963.9
2F	Y2	Y3	0.0	-19887.3	11357.4	-3046.4
1F	Y2	Y3	0.0	-22997.2	12403.8	-3093.0

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	833.4	276.3	276.3	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	857.5	285.9	285.9	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.1	0.7	3.0	7.2	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.1	4.6	1474.1	550.0	550.3	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.6	0.0	1.5	9.4	4.3	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-509.4	509.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-542.8	542.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-993.1	993.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1091.9	1091.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1476.6	1476.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1641.0	1641.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1990.0	1990.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2220.3	2220.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2503.1	2503.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2799.1	2799.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3034.1	3034.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3395.8	3395.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3574.5	3574.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4002.2	4002.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4119.7	4119.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4613.3	4613.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4664.9	4664.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5224.4	5224.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5213.2	5213.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5838.5	5838.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5773.2	5773.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6464.4	6464.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6339.2	6339.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7096.3	7096.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6931.7	6931.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7755.7	7755.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7517.4	7517.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8407.5	8407.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8111.7	8111.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9074.2	9074.2

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	-36.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.9	36.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.1	-140.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-140.1	140.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	298.2	-298.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-298.2	298.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	567.7	-567.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-567.7	567.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	850.8	-850.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-850.8	850.8

* X3 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1181.0	-1181.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1181.0	1181.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1615.3	-1615.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1615.3	1615.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2047.5	-2047.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2047.5	2047.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2520.6	-2520.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2520.6	2520.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2972.3	-2972.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2972.3	2972.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3506.0	-3506.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3506.0	3506.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4073.4	-4073.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4073.4	4073.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4969.0	-4969.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4969.0	4969.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5627.1	-5627.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5627.1	5627.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6375.1	-6375.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6375.1	6375.1

* X3 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.9	36.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	-36.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-140.1	140.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.1	-140.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-298.2	298.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	298.2	-298.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-567.7	567.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	567.7	-567.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-850.8	850.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	850.8	-850.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1181.0	1181.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1181.0	-1181.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1615.3	1615.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1615.3	-1615.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2047.5	2047.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2047.5	-2047.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2520.6	2520.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2520.6	-2520.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2972.3	2972.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2972.3	-2972.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3506.0	3506.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3506.0	-3506.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4073.4	4073.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4073.4	-4073.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4969.0	4969.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4969.0	-4969.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5627.1	5627.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5627.1	-5627.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6375.1	6375.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6375.1	-6375.1

* X3 フレーム 壁部材（エレメント置換）応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	16.7	-0.5	-2.4	-1.0
14F	Y2	Y3	33.2	1.3	-4.2	-1.0
13F	Y2	Y3	49.6	3.2	-5.9	-1.0
12F	Y2	Y3	45.4	3.2	-5.7	-0.9
11F	Y2	Y3	57.2	4.5	-6.8	-0.8
10F	Y2	Y3	69.4	5.9	-8.0	-0.8
9F	Y2	Y3	70.1	6.2	-8.1	-0.7
8F	Y2	Y3	80.8	7.4	-9.1	-0.6

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
7F	Y2	Y3	91.5	8.6	-10.0	-0.5
6F	Y2	Y3	109.1	10.6	-11.9	-0.5
5F	Y2	Y3	120.8	11.9	-13.0	-0.4
4F	Y2	Y3	132.6	13.2	-14.0	-0.3
3F	Y2	Y3	108.9	11.2	-11.7	-0.2
2F	Y2	Y3	118.1	12.2	-12.5	-0.1
1F	Y2	Y3	127.5	13.3	-13.4	-0.0

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	779.0	368.4	409.8
14F	Y2	Y3	0.0	1809.3	252.2	736.3
13F	Y2	Y3	0.0	3084.4	-229.3	1019.7
12F	Y2	Y3	0.0	3976.0	-390.7	1280.5
11F	Y2	Y3	0.0	5399.4	-1145.3	1519.3
10F	Y2	Y3	0.0	6985.6	-2098.8	1745.3
9F	Y2	Y3	0.0	8126.0	-2642.8	1958.3
8F	Y2	Y3	-0.0	9845.2	-3804.9	2157.2
7F	Y2	Y3	-0.0	11688.8	-5115.1	2347.7
6F	Y2	Y3	-0.0	14197.6	-7172.0	2509.1
5F	Y2	Y3	-0.0	16345.8	-8860.9	2673.2
4F	Y2	Y3	-0.0	18613.6	-10672.2	2836.2
3F	Y2	Y3	-0.0	17948.6	-9657.0	2961.3
2F	Y2	Y3	-0.0	19893.4	-11368.1	3044.8
1F	Y2	Y3	-0.0	23004.4	-12412.9	3092.4

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-0.0	-779.0	-368.4	-409.8
14F	Y2	Y3	-0.0	-1809.3	-252.2	-736.3
13F	Y2	Y3	-0.0	-3084.4	229.3	-1019.7
12F	Y2	Y3	-0.0	-3976.0	390.7	-1280.5
11F	Y2	Y3	0.0	-5399.4	1145.3	-1519.3
10F	Y2	Y3	0.0	-6985.6	2098.8	-1745.3
9F	Y2	Y3	0.0	-8126.0	2642.8	-1958.3
8F	Y2	Y3	0.0	-9845.2	3804.9	-2157.2
7F	Y2	Y3	0.0	-11688.8	5115.1	-2347.7
6F	Y2	Y3	0.0	-14197.6	7172.0	-2509.1
5F	Y2	Y3	0.0	-16345.8	8860.9	-2673.2
4F	Y2	Y3	0.0	-18613.6	10672.2	-2836.2
3F	Y2	Y3	0.0	-17948.6	9657.0	-2961.3
2F	Y2	Y3	0.0	-19893.4	11368.1	-3044.8
1F	Y2	Y3	0.0	-23004.4	12412.9	-3092.4

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	833.4	276.3	276.3	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	857.5	285.9	285.9	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.1	0.7	3.0	7.2	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.1	4.6	1474.1	550.0	550.3	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.6	0.0	1.5	9.4	4.3	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-509.4	509.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-542.8	542.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-993.1	993.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1091.9	1091.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1476.6	1476.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1641.0	1641.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1990.0	1990.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2220.3	2220.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2503.1	2503.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2799.1	2799.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3034.1	3034.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3395.8	3395.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3574.5	3574.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4002.2	4002.2

* X4 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4119.7	4119.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4613.3	4613.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4664.9	4664.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5224.4	5224.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5213.2	5213.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5838.5	5838.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5773.2	5773.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6464.4	6464.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6339.2	6339.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7096.3	7096.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6931.7	6931.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7755.7	7755.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7517.4	7517.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8407.5	8407.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8111.7	8111.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9074.2	9074.2

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	-36.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.9	36.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.1	-140.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-140.1	140.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	298.2	-298.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-298.2	298.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	567.7	-567.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-567.7	567.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	850.8	-850.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-850.8	850.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1181.0	-1181.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1181.0	1181.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1615.3	-1615.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1615.3	1615.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2047.5	-2047.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2047.5	2047.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2520.6	-2520.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2520.6	2520.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2972.3	-2972.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2972.3	2972.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3506.0	-3506.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3506.0	3506.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4073.4	-4073.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4073.4	4073.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4969.0	-4969.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4969.0	4969.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5627.1	-5627.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5627.1	5627.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6375.1	-6375.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6375.1	6375.1

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.9	36.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	-36.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-140.1	140.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.1	-140.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-298.2	298.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	298.2	-298.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-567.7	567.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	567.7	-567.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-850.8	850.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	850.8	-850.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1181.0	1181.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1181.0	-1181.0

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1615.3	1615.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1615.3	-1615.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2047.5	2047.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2047.5	-2047.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2520.6	2520.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2520.6	-2520.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2972.3	2972.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2972.3	-2972.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3506.0	3506.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3506.0	-3506.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4073.4	4073.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4073.4	-4073.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4969.0	4969.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4969.0	-4969.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5627.1	5627.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5627.1	-5627.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6375.1	6375.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6375.1	-6375.1

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	16.7	-0.5	-2.4	-1.0
14F	Y2	Y3	33.2	1.3	-4.2	-1.0
13F	Y2	Y3	49.6	3.2	-5.9	-1.0
12F	Y2	Y3	45.4	3.2	-5.7	-0.9
11F	Y2	Y3	57.2	4.5	-6.8	-0.8
10F	Y2	Y3	69.4	5.9	-8.0	-0.8
9F	Y2	Y3	70.1	6.2	-8.1	-0.7
8F	Y2	Y3	80.8	7.4	-9.1	-0.6
7F	Y2	Y3	91.5	8.6	-10.0	-0.5
6F	Y2	Y3	109.1	10.6	-11.9	-0.5
5F	Y2	Y3	120.8	11.9	-13.0	-0.4
4F	Y2	Y3	132.6	13.2	-14.0	-0.3
3F	Y2	Y3	108.9	11.2	-11.7	-0.2
2F	Y2	Y3	118.1	12.2	-12.5	-0.1
1F	Y2	Y3	127.5	13.3	-13.4	-0.0

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	779.0	368.4	409.8
14F	Y2	Y3	0.0	1809.3	252.2	736.3
13F	Y2	Y3	0.0	3084.4	-229.3	1019.7
12F	Y2	Y3	0.0	3976.0	-390.7	1280.5
11F	Y2	Y3	0.0	5399.4	-1145.3	1519.3
10F	Y2	Y3	0.0	6985.6	-2098.8	1745.3
9F	Y2	Y3	0.0	8126.0	-2642.8	1958.3
8F	Y2	Y3	-0.0	9845.2	-3804.9	2157.2
7F	Y2	Y3	-0.0	11688.8	-5115.1	2347.7
6F	Y2	Y3	-0.0	14197.6	-7172.0	2509.1
5F	Y2	Y3	-0.0	16345.8	-8860.9	2673.2
4F	Y2	Y3	-0.0	18613.6	-10672.2	2836.2
3F	Y2	Y3	-0.0	17948.6	-9657.0	2961.3
2F	Y2	Y3	-0.0	19893.4	-11368.1	3044.8
1F	Y2	Y3	-0.0	23004.4	-12412.9	3092.4

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-0.0	-779.0	-368.4	-409.8
14F	Y2	Y3	-0.0	-1809.3	-252.2	-736.3
13F	Y2	Y3	-0.0	-3084.4	229.3	-1019.7
12F	Y2	Y3	-0.0	-3976.0	390.7	-1280.5
11F	Y2	Y3	0.0	-5399.4	1145.3	-1519.3
10F	Y2	Y3	0.0	-6985.6	2098.8	-1745.3
9F	Y2	Y3	0.0	-8126.0	2642.8	-1958.3

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
8F	Y2	Y3	0.0	-9845.2	3804.9	-2157.2
7F	Y2	Y3	0.0	-11688.8	5115.1	-2347.7
6F	Y2	Y3	0.0	-14197.6	7172.0	-2509.1
5F	Y2	Y3	0.0	-16345.8	8860.9	-2673.2
4F	Y2	Y3	0.0	-18613.6	10672.2	-2836.2
3F	Y2	Y3	0.0	-17948.6	9657.0	-2961.3
2F	Y2	Y3	0.0	-19893.4	11368.1	-3044.8
1F	Y2	Y3	0.0	-23004.4	12412.9	-3092.4

=====

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	833.4	276.3	276.3	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	847.2	281.8	281.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	857.5	285.9	285.9	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.1	0.7	3.0	7.2	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.1	4.6	1474.1	550.0	550.3	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.6	0.0	1.5	9.4	4.3	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-511.3	511.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-544.9	544.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-992.3	992.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1091.7	1091.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1473.6	1473.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1638.8	1638.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1981.7	1981.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2213.2	2213.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2489.7	2489.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2787.2	2787.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3012.7	3012.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3376.3	3376.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3545.1	3545.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3975.1	3975.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4082.6	4082.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4578.9	4578.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4620.1	4620.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5182.7	5182.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5170.2	5170.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5799.1	5799.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5732.1	5732.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6427.5	6427.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6296.9	6296.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7058.8	7058.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6888.2	6888.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7717.5	7717.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7472.9	7472.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8368.8	8368.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8065.8	8065.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9035.2	9035.2

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	-36.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.5	36.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.7	-139.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-139.7	139.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	297.8	-297.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-297.8	297.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	567.0	-567.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-567.0	567.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	849.9	-849.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-849.9	849.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1179.4	-1179.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1179.4	1179.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1613.1	-1613.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1613.1	1613.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2044.6	-2044.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2044.6	2044.6

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2517.0	-2517.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2517.0	2517.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2968.4	-2968.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2968.4	2968.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3501.8	-3501.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3501.8	3501.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4069.4	-4069.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4069.3	4069.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4965.6	-4965.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4965.6	4965.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5624.1	-5624.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5624.0	5624.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6372.2	-6372.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6372.2	6372.2

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.5	36.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	-36.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-139.7	139.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.7	-139.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-297.8	297.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	297.8	-297.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-567.0	567.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	567.0	-567.0
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-849.9	849.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	849.9	-849.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1179.4	1179.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1179.4	-1179.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1613.1	1613.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1613.1	-1613.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2044.6	2044.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2044.6	-2044.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2517.0	2517.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2517.0	-2517.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2968.4	2968.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2968.4	-2968.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3501.8	3501.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3501.8	-3501.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4069.4	4069.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4069.3	-4069.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4965.6	4965.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4965.6	-4965.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5624.1	5624.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5624.0	-5624.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6372.2	6372.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6372.2	-6372.2

* X5 フレーム 壁部材（エレメント置換）応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	16.8	-0.6	-2.5	-1.1
14F	Y2	Y3	33.2	1.2	-4.3	-1.1
13F	Y2	Y3	49.5	3.2	-6.0	-1.0
12F	Y2	Y3	45.3	3.1	-5.8	-1.0
11F	Y2	Y3	56.9	4.5	-7.0	-0.9
10F	Y2	Y3	68.9	5.8	-8.2	-0.8
9F	Y2	Y3	69.6	6.1	-8.2	-0.7
8F	Y2	Y3	80.1	7.4	-9.2	-0.6
7F	Y2	Y3	90.7	8.6	-10.1	-0.5
6F	Y2	Y3	108.2	10.6	-12.1	-0.5
5F	Y2	Y3	120.0	11.9	-13.1	-0.4
4F	Y2	Y3	131.8	13.3	-14.1	-0.3
3F	Y2	Y3	108.3	11.2	-11.8	-0.2
2F	Y2	Y3	117.5	12.3	-12.6	-0.1

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
1F	Y2	Y3	126.8	13.4	-13.5	-0.0

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-0.0	792.6	386.9	421.3
14F	Y2	Y3	-0.0	1822.8	270.2	747.5
13F	Y2	Y3	-0.0	3097.4	-211.7	1030.6
12F	Y2	Y3	-0.0	3988.5	-373.3	1291.2
11F	Y2	Y3	-0.0	5410.6	-1127.4	1529.7
10F	Y2	Y3	-0.0	6993.7	-2078.6	1755.4
9F	Y2	Y3	-0.0	8131.8	-2622.4	1967.7
8F	Y2	Y3	-0.0	9847.2	-3783.3	2165.7
7F	Y2	Y3	-0.0	11687.0	-5093.2	2354.9
6F	Y2	Y3	-0.0	14193.4	-7147.8	2516.3
5F	Y2	Y3	-0.0	16338.7	-8837.9	2678.8
4F	Y2	Y3	-0.0	18604.7	-10652.1	2840.2
3F	Y2	Y3	-0.0	17942.9	-9643.9	2963.9
2F	Y2	Y3	-0.0	19887.3	-11357.4	3046.4
1F	Y2	Y3	-0.0	22997.2	-12403.8	3093.0

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	-792.6	-386.9	-421.3
14F	Y2	Y3	0.0	-1822.8	-270.2	-747.5
13F	Y2	Y3	0.0	-3097.4	211.7	-1030.6
12F	Y2	Y3	0.0	-3988.5	373.3	-1291.2
11F	Y2	Y3	0.0	-5410.6	1127.4	-1529.7
10F	Y2	Y3	0.0	-6993.7	2078.6	-1755.4
9F	Y2	Y3	0.0	-8131.8	2622.4	-1967.7
8F	Y2	Y3	0.0	-9847.2	3783.3	-2165.7
7F	Y2	Y3	0.0	-11687.0	5093.2	-2354.9
6F	Y2	Y3	0.0	-14193.4	7147.8	-2516.3
5F	Y2	Y3	0.0	-16338.7	8837.9	-2678.8
4F	Y2	Y3	0.0	-18604.7	10652.1	-2840.2
3F	Y2	Y3	0.0	-17942.9	9643.9	-2963.9
2F	Y2	Y3	0.0	-19887.3	11357.4	-3046.4
1F	Y2	Y3	0.0	-22997.2	12403.8	-3093.0

=====

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	492.5	170.0	170.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	505.0	175.1	175.1	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	519.4	180.6	180.6	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.1	0.7	2.8	5.6	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.1	3.0	1296.6	499.8	500.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	-3.0	0.0	1.2	7.1	3.7	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-307.8	307.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-325.0	325.0
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-614.1	614.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-665.3	665.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-920.2	920.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1005.3	1005.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1229.1	1229.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1348.1	1348.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1538.1	1538.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1690.8	1690.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1852.7	1852.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2039.0	2039.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2167.3	2167.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2387.2	2387.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2484.8	2484.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2738.1	2738.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2802.4	2802.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3088.9	3088.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3123.7	3123.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3443.1	3443.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3455.6	3455.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3808.1	3808.1

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3787.5	3787.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4172.9	4172.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4119.4	4119.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4537.6	4537.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4451.4	4451.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4902.2	4902.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4791.6	4791.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5277.9	5277.9

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.1	-65.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-65.1	65.1
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.9	-213.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-213.9	213.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.5	-398.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-398.6	398.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	614.3	-614.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-614.3	614.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	858.7	-858.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-858.7	858.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1129.3	-1129.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1129.3	1129.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1422.0	-1422.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1422.0	1422.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1733.4	-1733.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1733.5	1733.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2059.0	-2059.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2059.0	2059.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2265.3	-2265.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2265.3	2265.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2595.7	-2595.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2595.7	2595.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2927.8	-2927.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2927.8	2927.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3260.6	-3260.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3260.6	3260.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3602.5	-3602.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3602.5	3602.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4001.2	-4001.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4001.2	4001.2

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-65.1	65.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.1	-65.1
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-213.9	213.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.9	-213.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-398.5	398.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.6	-398.6
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-614.3	614.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	614.3	-614.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-858.7	858.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	858.7	-858.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1129.3	1129.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1129.3	-1129.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1422.0	1422.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1422.0	-1422.0
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1733.4	1733.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1733.5	-1733.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2059.0	2059.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2059.0	-2059.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2265.3	2265.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2265.3	-2265.3

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2595.7	2595.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2595.7	-2595.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2927.8	2927.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2927.8	-2927.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3260.6	3260.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3260.6	-3260.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3602.5	3602.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3602.5	-3602.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4001.2	4001.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4001.2	-4001.2

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	6.3	3.3	2.7	2.2
14F	Y2	Y3	12.7	3.9	2.0	2.1
13F	Y2	Y3	19.2	4.3	1.3	2.0
12F	Y2	Y3	25.7	4.7	0.5	1.8
11F	Y2	Y3	32.2	5.1	-0.3	1.7
10F	Y2	Y3	38.8	5.6	-1.1	1.6
9F	Y2	Y3	45.4	5.9	-1.9	1.4
8F	Y2	Y3	52.0	6.3	-2.8	1.2
7F	Y2	Y3	58.7	6.6	-3.7	1.0
6F	Y2	Y3	80.0	8.4	-5.5	1.0
5F	Y2	Y3	88.5	8.8	-6.5	0.8
4F	Y2	Y3	96.9	9.2	-7.6	0.6
3F	Y2	Y3	105.4	9.6	-8.6	0.4
2F	Y2	Y3	113.9	10.2	-9.5	0.2
1F	Y2	Y3	122.6	10.8	-10.5	0.1

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	0.0	1094.5	629.8	615.8
14F	Y2	Y3	0.0	1892.5	364.4	806.1
13F	Y2	Y3	0.0	2771.1	-75.7	962.6
12F	Y2	Y3	0.0	3743.7	-644.4	1106.9
11F	Y2	Y3	0.0	4801.7	-1331.7	1239.3
10F	Y2	Y3	0.0	5935.0	-2131.6	1358.3
9F	Y2	Y3	0.0	7116.0	-3041.3	1455.3
8F	Y2	Y3	0.0	8346.8	-4035.0	1539.9
7F	Y2	Y3	0.0	9586.6	-5120.4	1595.1
6F	Y2	Y3	0.0	12228.5	-7548.3	1671.5
5F	Y2	Y3	0.0	13716.2	-8944.9	1704.0
4F	Y2	Y3	0.0	15153.5	-10406.7	1695.3
3F	Y2	Y3	0.0	16641.9	-11823.8	1720.7
2F	Y2	Y3	0.0	18226.5	-13224.1	1786.6
1F	Y2	Y3	0.0	20689.2	-14241.9	1882.4

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-0.0	-1094.5	-629.8	-615.8
14F	Y2	Y3	-0.0	-1892.5	-364.4	-806.1
13F	Y2	Y3	-0.0	-2771.1	75.7	-962.6
12F	Y2	Y3	-0.0	-3743.7	644.4	-1106.9
11F	Y2	Y3	-0.0	-4801.7	1331.7	-1239.3
10F	Y2	Y3	-0.0	-5935.0	2131.6	-1358.3
9F	Y2	Y3	-0.0	-7116.0	3041.3	-1455.3
8F	Y2	Y3	-0.0	-8346.8	4035.0	-1539.9
7F	Y2	Y3	-0.0	-9586.6	5120.4	-1595.1
6F	Y2	Y3	-0.0	-12228.5	7548.3	-1671.5
5F	Y2	Y3	-0.0	-13716.2	8944.9	-1704.0
4F	Y2	Y3	-0.0	-15153.5	10406.7	-1695.3
3F	Y2	Y3	-0.0	-16641.9	11823.8	-1720.7
2F	Y2	Y3	-0.0	-18226.5	13224.1	-1786.6
1F	Y2	Y3	-0.0	-20689.2	14241.9	-1882.4

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

Aw	: 耐力壁の水平断面積	(100 x mm ²)
Ac	: 柱の水平断面積	(100 x mm ²)
Aw'	: 雑壁の水平断面積	(100 x mm ²)
U	: 用途係数	
Z	: 地震力の地域係数	
Ai	: 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数	
α	: コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)	

(1) 式 : $\Sigma 2.5\alpha Aw + \Sigma 0.7\alpha Ac + \Sigma 0.7\alpha Aw'$ (RC) (2) 式 : $\Sigma 1.8\alpha Aw + \Sigma 1.8\alpha Ac$ (RC)
 : $\Sigma 2.5\alpha Aw + \Sigma 1.0\alpha Ac + \Sigma 0.7\alpha Aw'$ (SRC) : $\Sigma 2.0\alpha Aw + \Sigma 2.0\alpha Ac$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	0.00	76800.00	0.00	1.291	0.463	1.190
14F	RC	0.00	76800.00	0.00	1.291	0.292	0.752
13F	RC	0.00	76800.00	0.00	1.291	0.222	0.572
12F	RC	0.00	96000.00	0.00	1.291	0.228	0.585
11F	RC	0.00	96000.00	0.00	1.291	0.195	0.502
10F	RC	0.00	96000.00	0.00	1.354	0.181	0.465
9F	RC	0.00	105600.00	0.00	1.354	0.179	0.462
8F	RC	0.00	105600.00	0.00	1.354	0.165	0.424
7F	RC	0.00	105600.00	0.00	1.354	0.153	0.394
6F	RC	0.00	115200.00	0.00	1.354	0.157	0.405
5F	RC	0.00	115200.00	0.00	1.414	0.156	0.401
4F	RC	0.00	115200.00	0.00	1.414	0.149	0.384
3F	RC	0.00	139200.00	0.00	1.414	0.174	0.447
2F	RC	0.00	139200.00	0.00	1.414	0.169	0.434
1F	RC	0.00	139200.00	0.00	1.414	0.165	0.424

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	89280.00	76800.00	0.00	1.291	2.385	2.574
14F	RC	89280.00	76800.00	0.00	1.291	1.507	1.626
13F	RC	89280.00	76800.00	0.00	1.291	1.145	1.236
12F	RC	87840.00	96000.00	0.00	1.291	0.971	1.121
11F	RC	87840.00	96000.00	0.00	1.291	0.833	0.961
10F	RC	87840.00	96000.00	0.00	1.354	0.771	0.890
9F	RC	87120.00	105600.00	0.00	1.354	0.708	0.842
8F	RC	87120.00	105600.00	0.00	1.354	0.650	0.773
7F	RC	87120.00	105600.00	0.00	1.354	0.605	0.720
6F	RC	105600.00	115200.00	0.00	1.354	0.672	0.775
5F	RC	105600.00	115200.00	0.00	1.414	0.667	0.769
4F	RC	105600.00	115200.00	0.00	1.414	0.638	0.736
3F	RC	103400.00	139200.00	0.00	1.414	0.635	0.779
2F	RC	103400.00	139200.00	0.00	1.414	0.617	0.756
1F	RC	103400.00	139200.00	0.00	1.414	0.602	0.739

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.3491	280.0	1/ 802	481	1.669	1.000
14F	0.4415	280.0	1/ 634		1.320	1.000
13F	0.5307	280.0	1/ 528		1.098	1.000
12F	0.5788	280.0	1/ 484		1.007	1.000
11F	0.6204	280.0	1/ 451		0.939	1.000
10F	0.6500	280.0	1/ 431		0.896	1.000
9F	0.6782	280.0	1/ 413		0.859	1.000
8F	0.7119	280.0	1/ 393		0.819	1.000
7F	0.7379	280.0	1/ 379		0.790	1.000
6F	0.7440	280.0	1/ 376		0.783	1.000
5F	0.7538	280.0	1/ 371		0.773	1.000
4F	0.7589	280.0	1/ 369		0.768	1.000
3F	0.7229	280.0	1/ 387		0.806	1.000
2F	0.6422	280.0	1/ 436		0.907	1.000
1F	0.4121	310.0	1/ 752		1.565	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.2242	280.0	1/ 1249	1745	0.715	1.000
14F	0.2293	280.0	1/ 1221		0.700	1.000
13F	0.2321	280.0	1/ 1207		0.691	1.000
12F	0.2329	280.0	1/ 1202		0.689	1.000
11F	0.2315	280.0	1/ 1209		0.693	1.000
10F	0.2265	280.0	1/ 1236		0.708	1.000
9F	0.2201	280.0	1/ 1272		0.729	1.000
8F	0.2111	280.0	1/ 1326		0.760	1.000
7F	0.1988	280.0	1/ 1408		0.807	1.000
6F	0.1756	280.0	1/ 1594		0.913	1.000
5F	0.1575	280.0	1/ 1778		1.019	1.000
4F	0.1374	280.0	1/ 2038		1.167	1.000
3F	0.1158	280.0	1/ 2418		1.385	1.000
2F	0.0928	280.0	1/ 3019		1.730	1.000
1F	0.0774	310.0	1/ 4003		2.294	1.000

A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.3491	280.0	1/ 802	481	1.669	1.000
14F	0.4415	280.0	1/ 634		1.320	1.000
13F	0.5307	280.0	1/ 528		1.098	1.000
12F	0.5788	280.0	1/ 484		1.007	1.000
11F	0.6204	280.0	1/ 451		0.939	1.000
10F	0.6500	280.0	1/ 431		0.896	1.000
9F	0.6782	280.0	1/ 413		0.859	1.000
8F	0.7119	280.0	1/ 393		0.819	1.000
7F	0.7379	280.0	1/ 379		0.790	1.000
6F	0.7440	280.0	1/ 376		0.783	1.000
5F	0.7538	280.0	1/ 371		0.773	1.000
4F	0.7589	280.0	1/ 369		0.768	1.000
3F	0.7229	280.0	1/ 387		0.806	1.000
2F	0.6422	280.0	1/ 436		0.907	1.000
1F	0.4121	310.0	1/ 752		1.565	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.2242	280.0	1/ 1249	1745	0.715	1.000
14F	0.2293	280.0	1/ 1221		0.700	1.000
13F	0.2321	280.0	1/ 1207		0.691	1.000
12F	0.2329	280.0	1/ 1202		0.689	1.000
11F	0.2315	280.0	1/ 1209		0.693	1.000
10F	0.2265	280.0	1/ 1236		0.708	1.000
9F	0.2201	280.0	1/ 1272		0.729	1.000
8F	0.2111	280.0	1/ 1326		0.760	1.000
7F	0.1988	280.0	1/ 1408		0.807	1.000
6F	0.1756	280.0	1/ 1594		0.913	1.000
5F	0.1575	280.0	1/ 1778		1.019	1.000
4F	0.1374	280.0	1/ 2038		1.167	1.000
3F	0.1158	280.0	1/ 2418		1.385	1.000
2F	0.0928	280.0	1/ 3019		1.730	1.000
1F	0.0774	310.0	1/ 4003		2.294	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	665.4	654.2	11.2	1903.8	0.006	1.000
14F	673.4	651.8	21.7	1991.3	0.011	1.000
13F	676.1	651.3	24.8	2103.0	0.012	1.000
12F	677.3	651.4	25.9	2153.4	0.012	1.000
11F	677.9	651.2	26.7	2208.1	0.012	1.000
10F	678.2	651.1	27.0	2261.9	0.012	1.000
9F	678.4	651.1	27.3	2320.3	0.012	1.000
8F	678.4	650.9	27.5	2405.2	0.011	1.000
7F	678.5	650.9	27.6	2496.1	0.011	1.000
6F	678.4	650.7	27.7	2650.4	0.010	1.000
5F	678.4	650.7	27.7	2789.2	0.010	1.000
4F	678.3	650.6	27.7	2955.4	0.009	1.000
3F	678.2	649.7	28.5	3121.1	0.009	1.000

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
2F	678.1	655.5	22.7	3288.5	0.007	1.000
1F	678.2	656.2	22.0	2912.3	0.008	1.000

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	2000.0	2000.0	0.0	1525.7	0.000	1.000
14F	2000.0	2000.0	0.0	1435.1	0.000	1.000
13F	2000.0	2000.0	0.0	1390.7	0.000	1.000
12F	2000.0	2000.0	0.0	1365.8	0.000	1.000
11F	2000.0	2000.0	0.0	1348.9	0.000	1.000
10F	2000.0	2000.0	0.0	1335.3	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1322.0	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1309.8	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1295.6	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1287.8	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1275.0	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1257.6	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1249.2	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1249.8	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1262.4	0.000	1.000

A-3. 7. 2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	665.4	654.2	11.2	1903.8	0.006	1.000
14F	673.4	651.8	21.7	1991.3	0.011	1.000
13F	676.1	651.3	24.8	2103.0	0.012	1.000
12F	677.3	651.4	25.9	2153.4	0.012	1.000
11F	677.9	651.2	26.7	2208.1	0.012	1.000
10F	678.2	651.1	27.0	2261.9	0.012	1.000
9F	678.4	651.1	27.3	2320.3	0.012	1.000
8F	678.4	650.9	27.5	2405.2	0.011	1.000
7F	678.5	650.9	27.6	2496.1	0.011	1.000
6F	678.4	650.7	27.7	2650.4	0.010	1.000
5F	678.4	650.7	27.7	2789.2	0.010	1.000
4F	678.3	650.6	27.7	2955.4	0.009	1.000
3F	678.2	649.7	28.5	3121.1	0.009	1.000
2F	678.1	655.5	22.7	3288.5	0.007	1.000
1F	678.2	656.2	22.0	2912.3	0.008	1.000

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	2000.0	2000.0	0.0	1525.7	0.000	1.000
14F	2000.0	2000.0	0.0	1435.1	0.000	1.000
13F	2000.0	2000.0	0.0	1390.7	0.000	1.000
12F	2000.0	2000.0	0.0	1365.8	0.000	1.000
11F	2000.0	2000.0	0.0	1348.9	0.000	1.000
10F	2000.0	2000.0	0.0	1335.3	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1322.0	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1309.8	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1295.6	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1287.8	0.000	1.000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
5F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1275. 0	0. 000	1. 000
4F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1257. 6	0. 000	1. 000
3F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1249. 2	0. 000	1. 000
2F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1249. 8	0. 000	1. 000
1F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1262. 4	0. 000	1. 000




A-4. 断面計算結果




A-4.3 RCの断面計算




A-4.3.1 RCはりの断面計算




(1) RCはりの計算指定

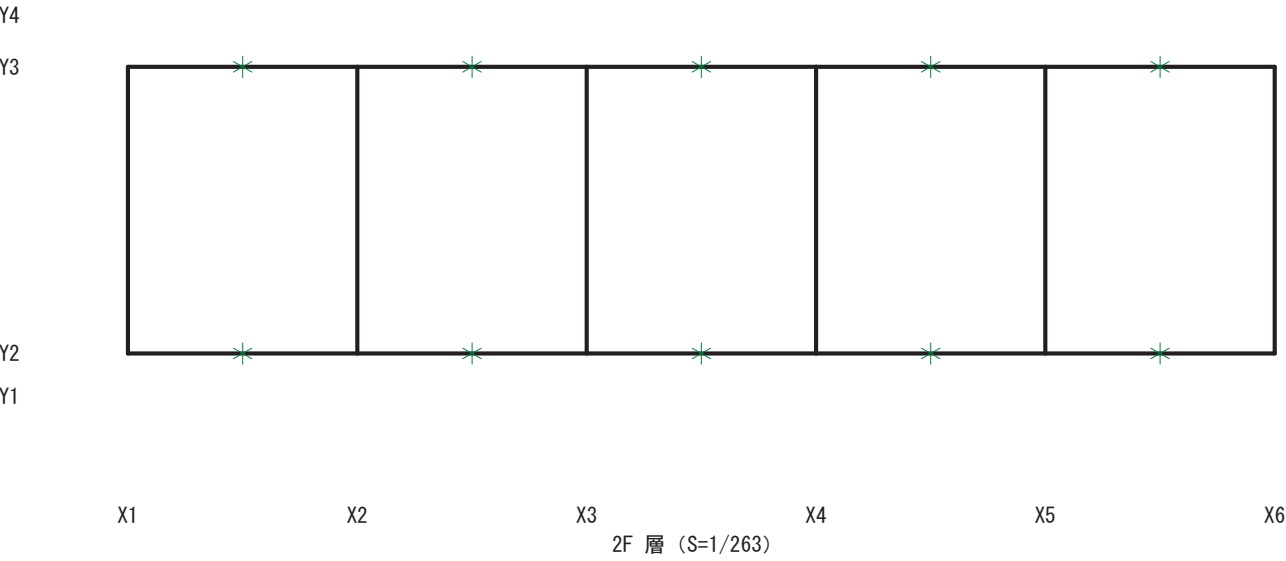
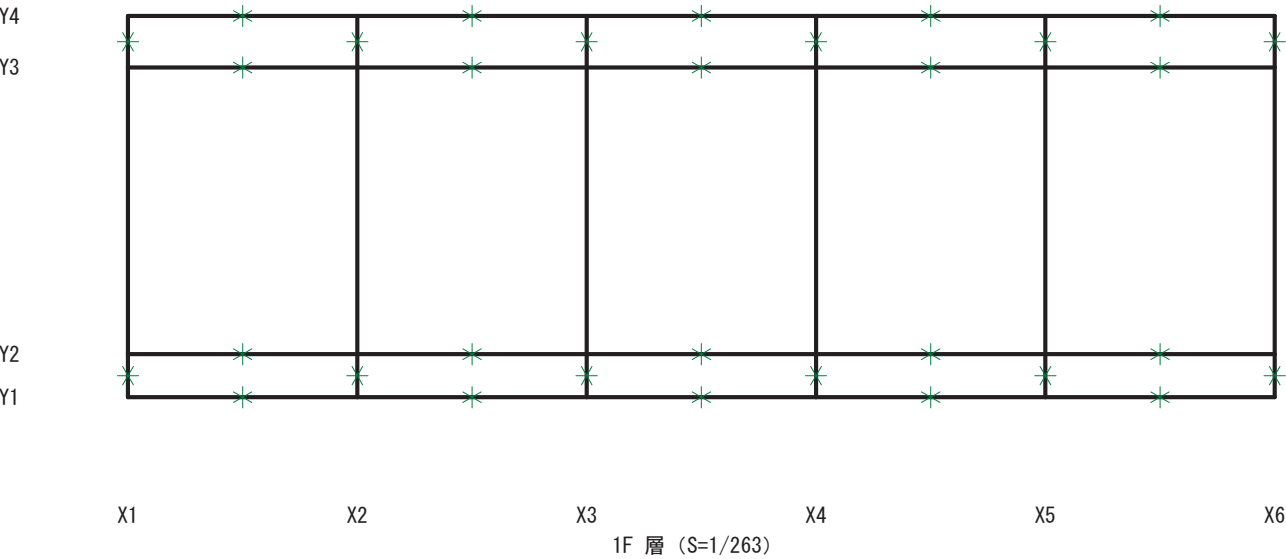


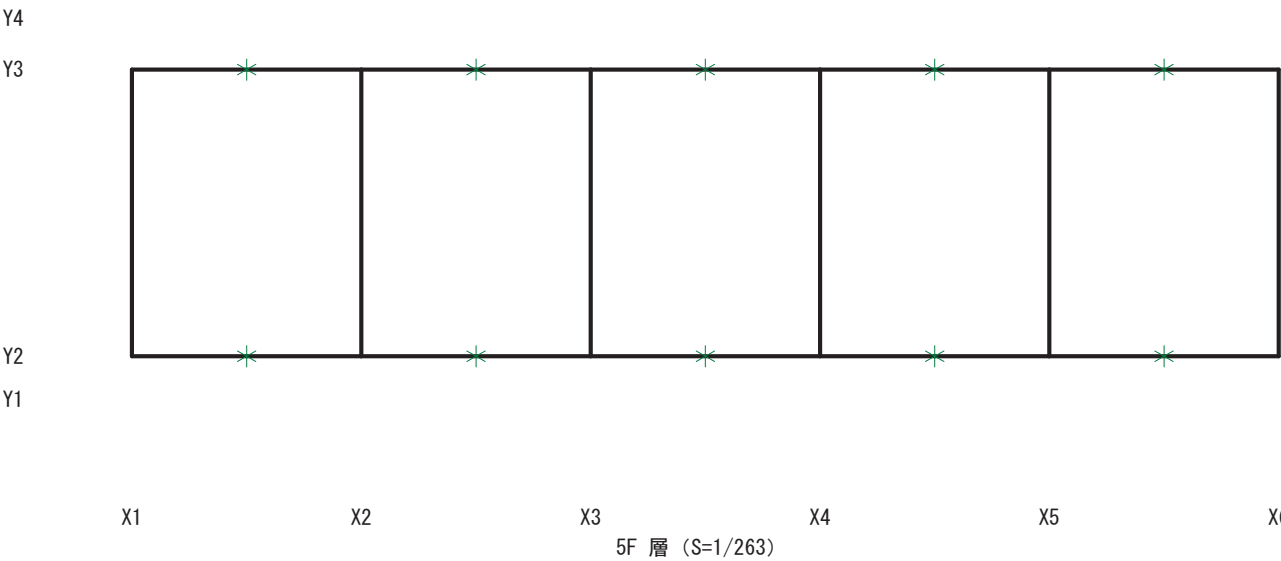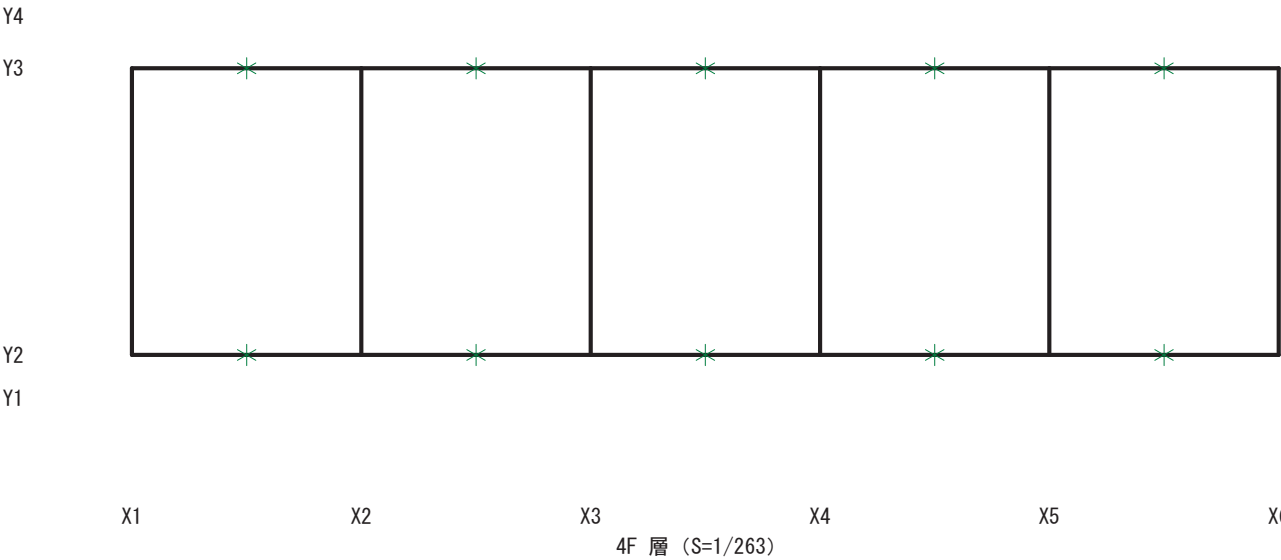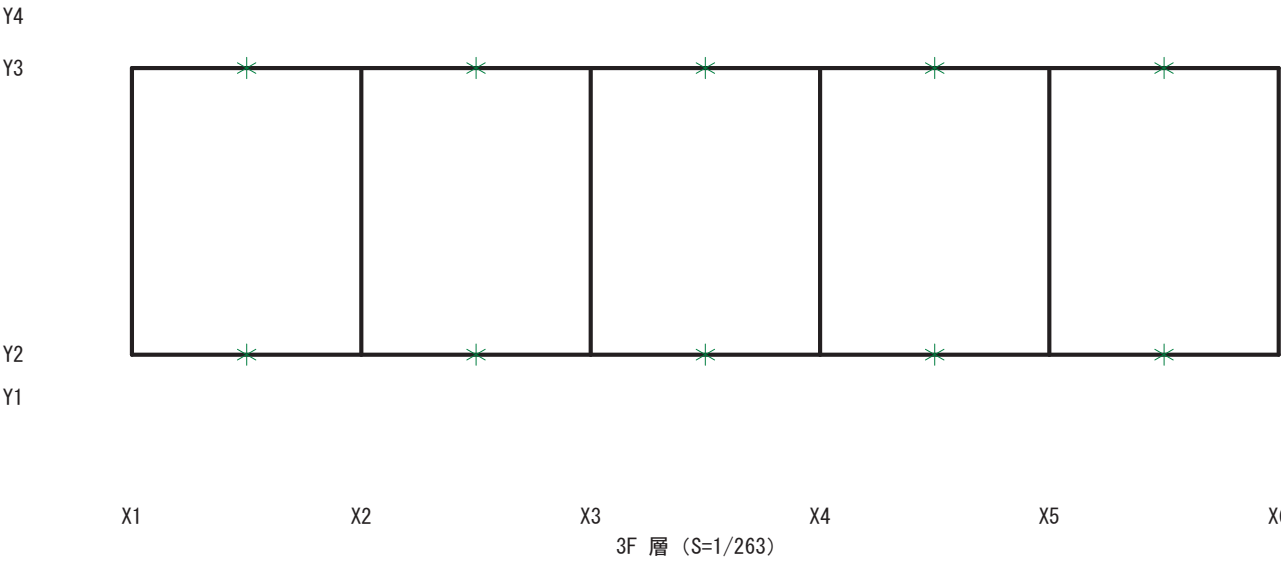

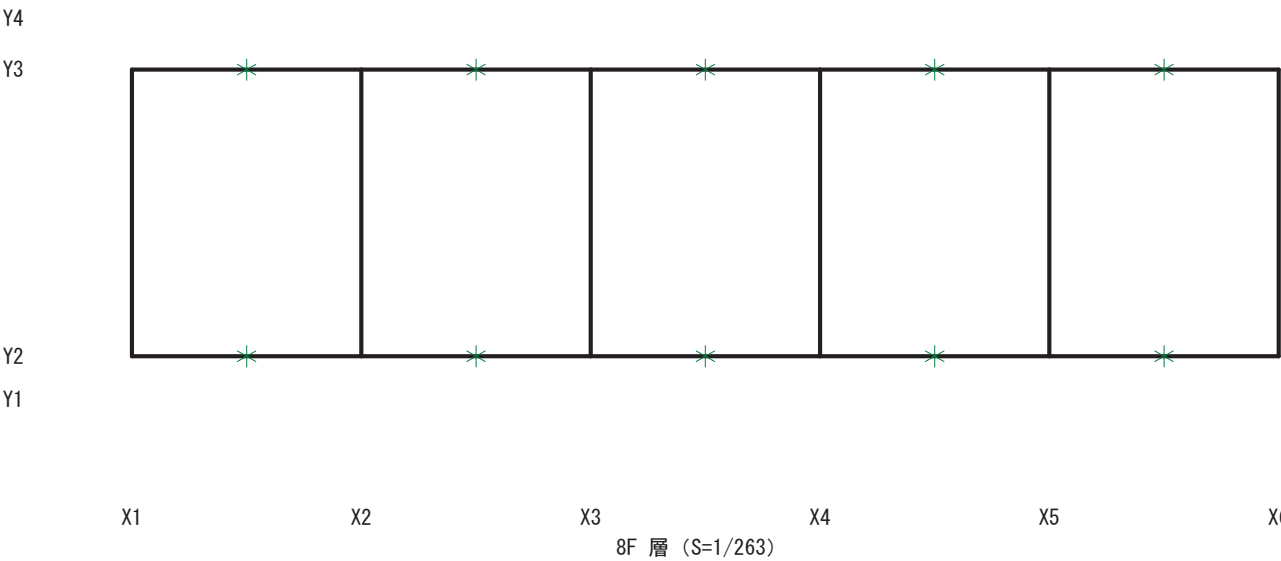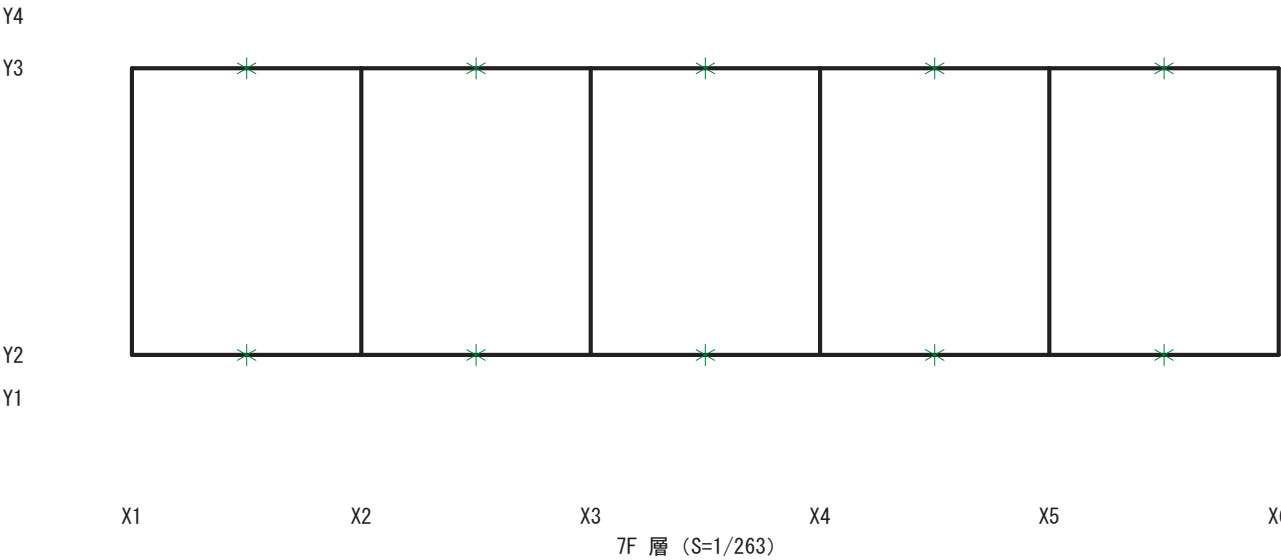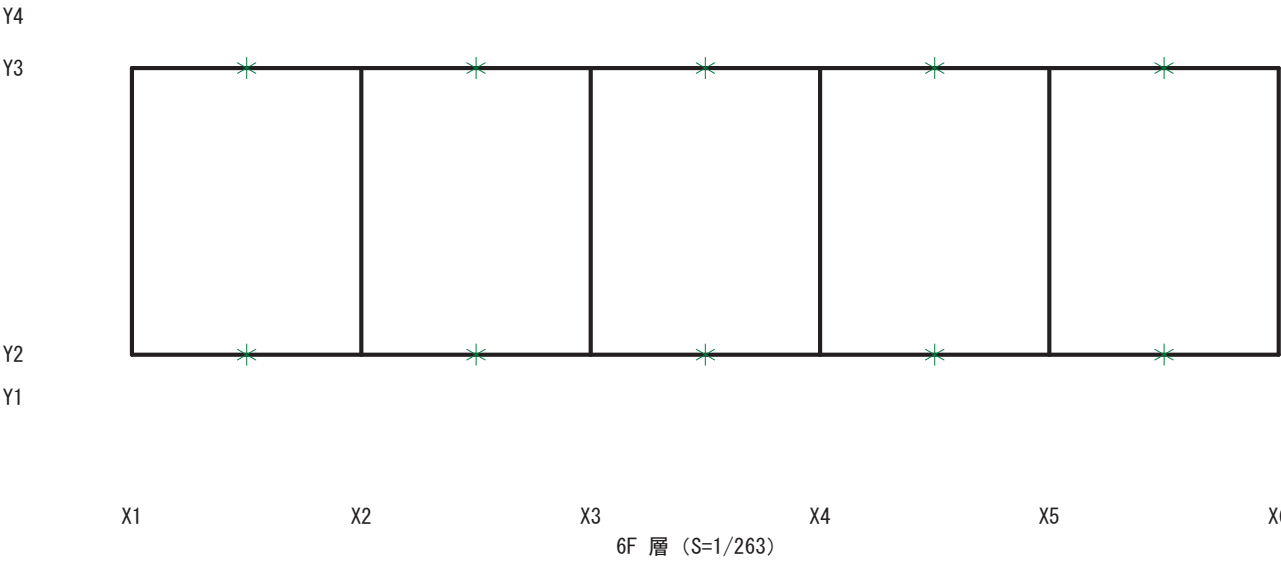

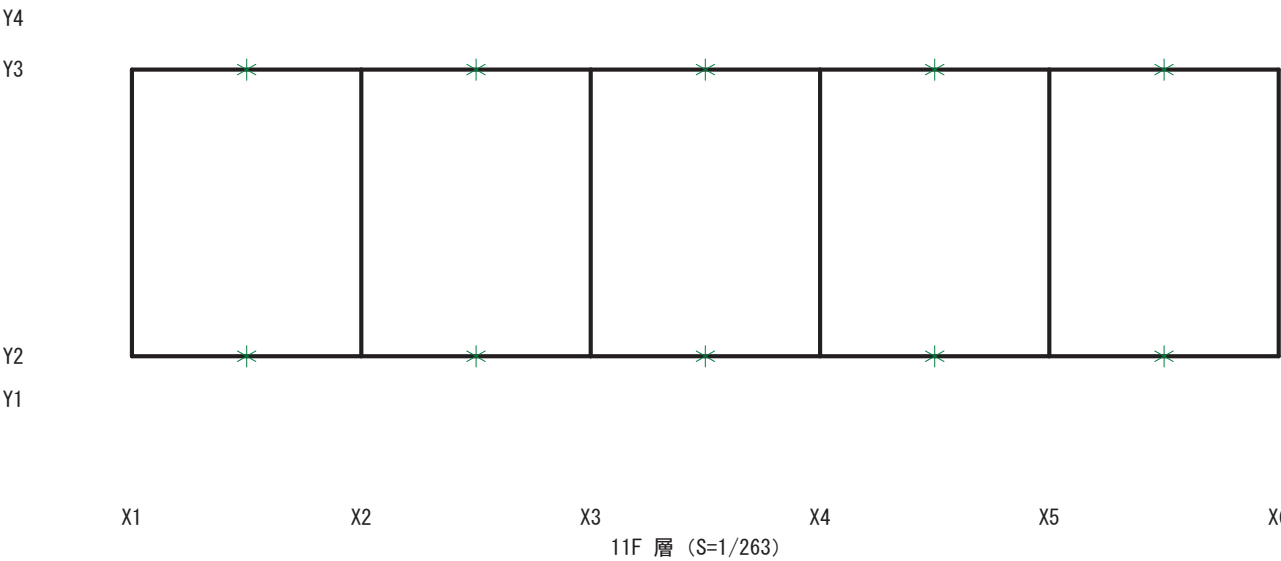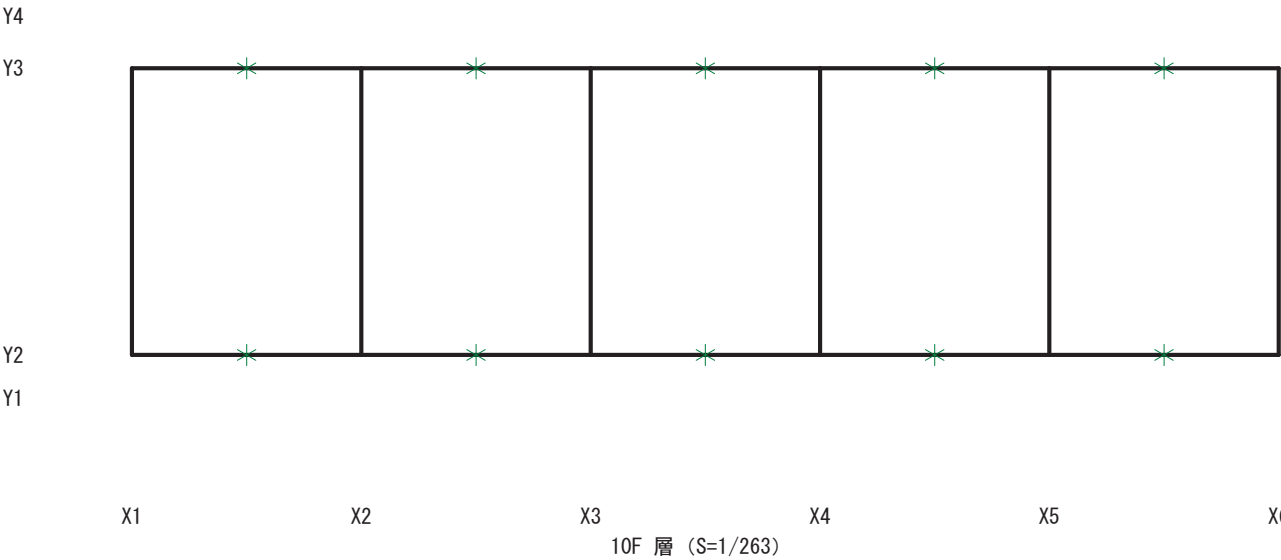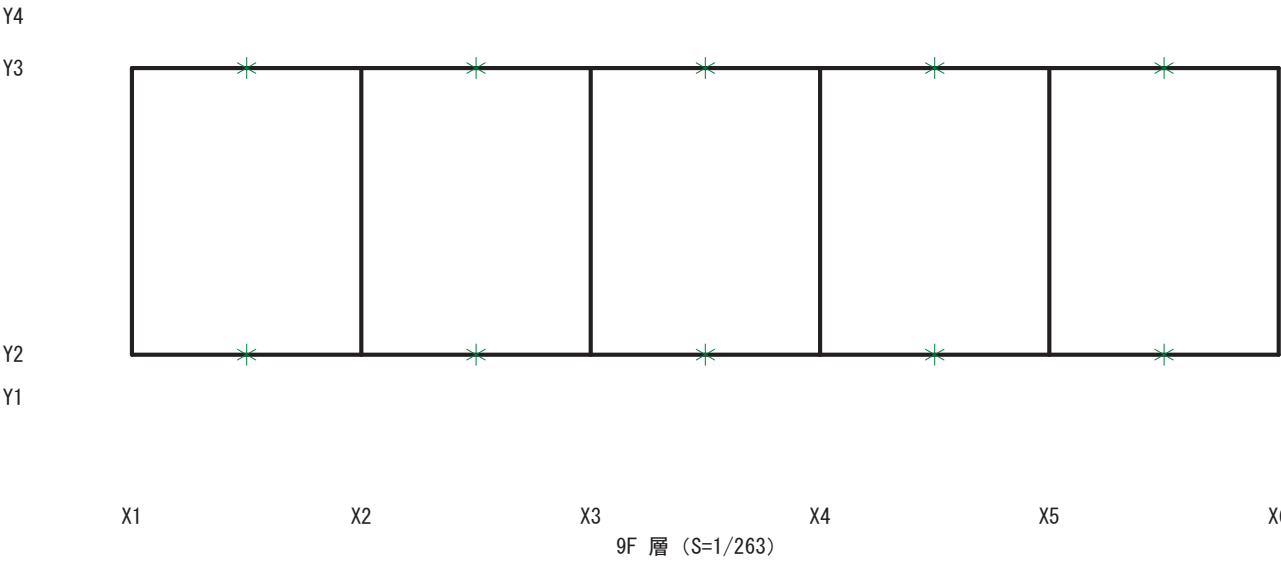

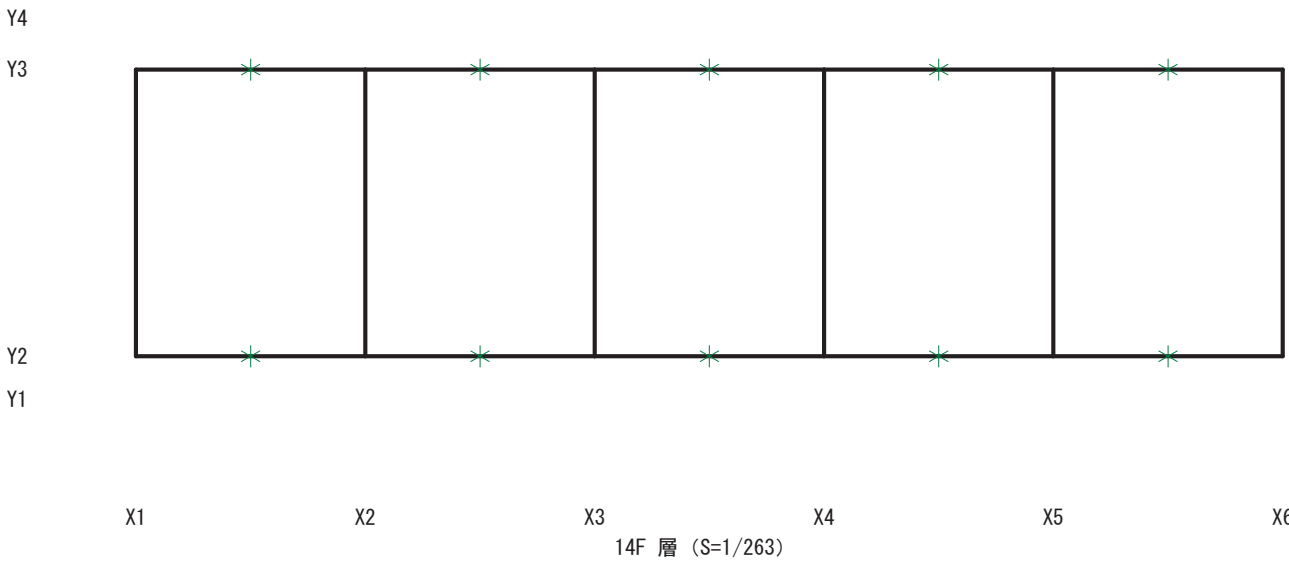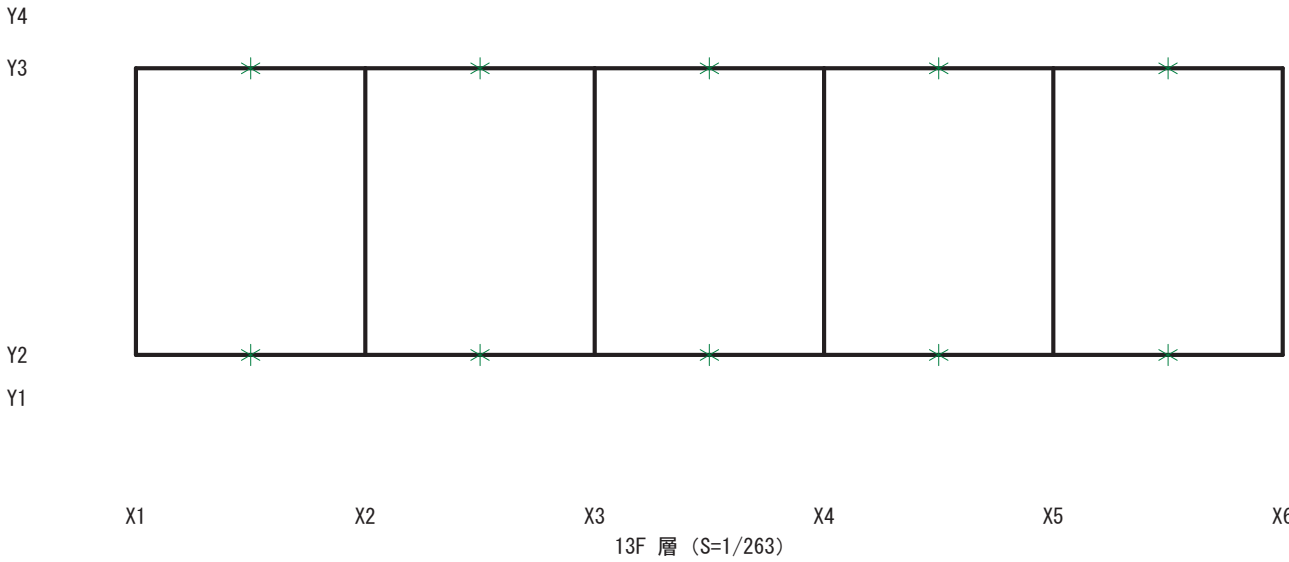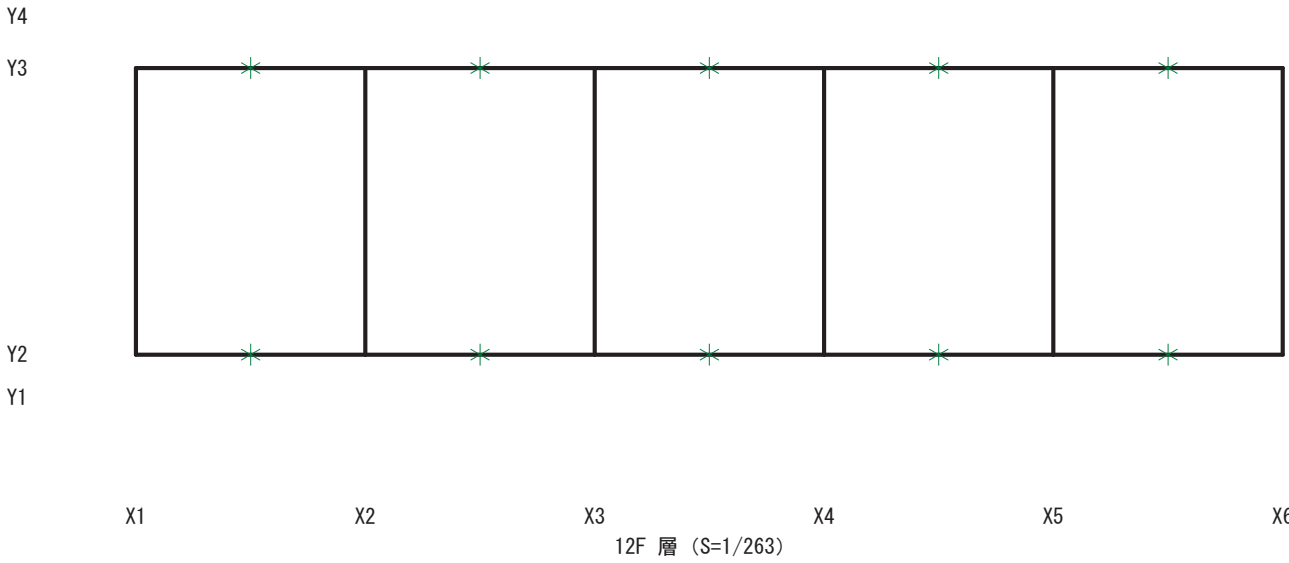

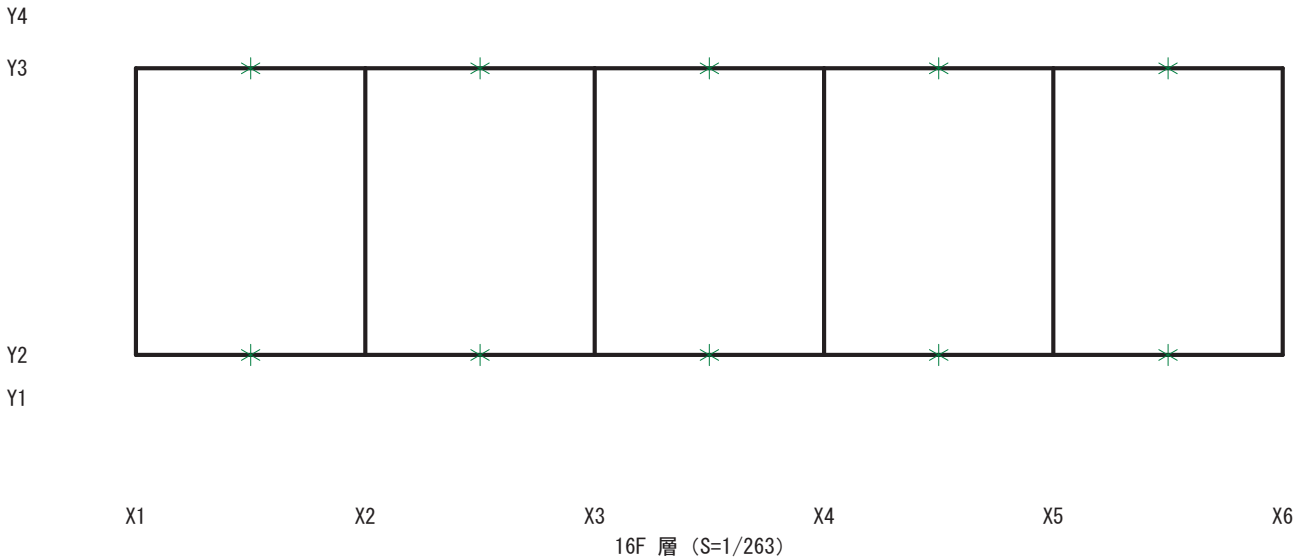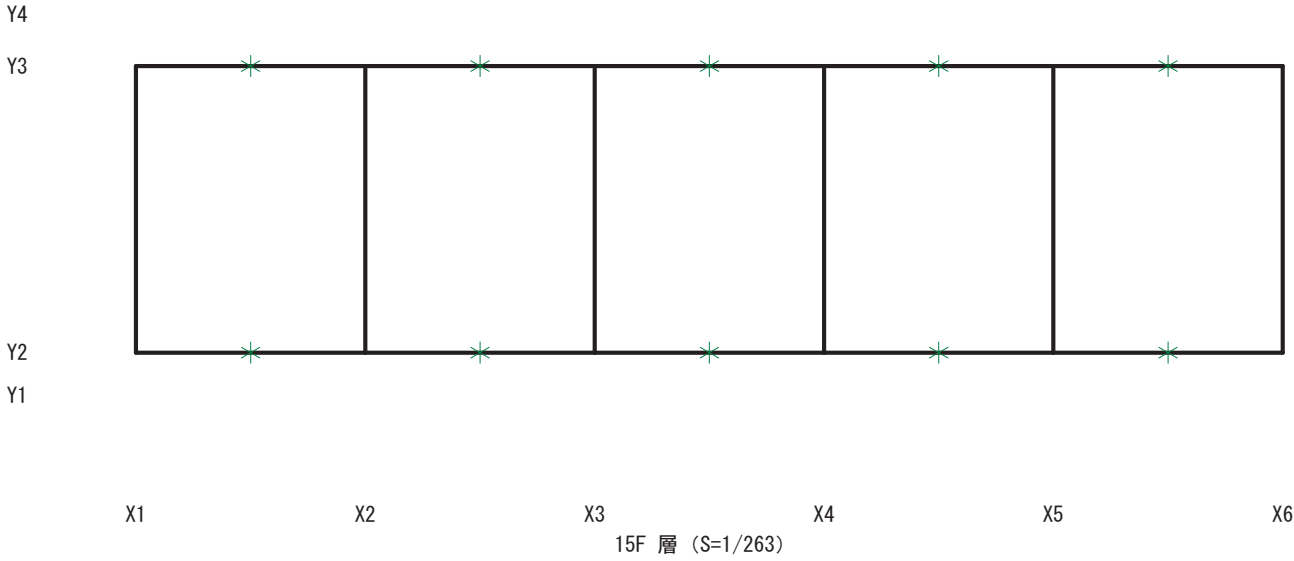

(2) RCはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
RC規準(1999)13条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.40 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \text{Min} \{ Q_o + a * (\sum (M_y) / L'), Q_L + n * Q_E \}$
a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
My計算時：
主筋強度割増率： 1.10 倍
スラブ筋断面積： 7.10 cm²

- イ) 許容せん断力
- R C 規 準 (1999) 15 条 (6) 式による
- 部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
- ウ) せん断補強筋比
- Pwmax = 1.20 %
- Pwmin = 0.20 %
- エ) せん断力の判定
- (設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
- R C 規 準 (1991) 17 条 (27) ~ (28) 式による
- 6) 定着の検討
- R C 規 準 (1991) 17 条 (29) 式による
- 7) 地震時設計応力の割増率
- はりの応力割増率
- 応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力
- 応力割増率 : 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが0.25 x N L x C i 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) R C はりの断面計算結果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちの長さLo /4 の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U (D)	kN・m 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no	①/②: 最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
断面	L. no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
	材質	N/mm2 Fc: コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm はり幅
	D	cm はりせい
	d. U (D)	cm コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U (D)	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d. U ((7/8)・d. D)
	被り/sat	cm, 10^2cm2 ①/②: ①はかぶり厚(上端: 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋	入力した鉄筋本数で、2段筋の場合は上端筋1(下端筋1)が外側、上端筋2(下端筋2)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数が×形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm あばら筋径。算定計算の場合は、①-②: ①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
	形ピッチ	mm あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at. U (D)	cm2 上(下)端鉄筋断面積
	pt. U (D)	% 鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)

曲げ	Ma l	kN・m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
	判定		①/②: ①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
せん断	My. U (D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②): ①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比 (M/Qd) による割増係数で、(l)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X形配筋のときはX形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果(注1)
付着	Ta. U (D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U (D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。 $Ld > Ld1$ でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。RC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y17レ-Δ1F層[X1-X2]			Y17レ-Δ1F層[X2-X3]			Y17レ-Δ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
応力	MI		0.0	-35.3	50.9	50.9	-16.1	38.3	38.3	-22.4	38.3
	Ms	U	0.0	0.0	50.9	50.9	0.0	38.3	38.3	0.0	38.3
		D	0.0	35.3	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	22.4	0.0
	L. no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	QI		22.7	-6.4	-35.4	30.6	1.6	-27.4	29.0	-0.0	-29.0
	Qs		22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			800.0 (800.0)		
	Qd	正	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
		負	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
	Qd		22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		20.56	5.77	32.10	27.76	1.43	24.91	26.33	0.00	26.33
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1
負		245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.23L		0.36L	0.31L		0.28L	0.29L		0.29L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG (3)		
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X4-X5]			Y17レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ1F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(60)	(400)	(60)
応力	MI	38.3	-16.1	50.9	50.9	-35.3	0.0	105.0	-411.7	595.5
	Ms	U	38.3	0.0	50.9	50.9	0.0	0.0	2729.4	0.0
		D	0.0	16.1	0.0	0.0	35.3	0.0	2519.4	606.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	27.4	-1.6	-30.6	35.4	6.4	-22.7	303.6	-61.3	-426.3
	Qs	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	1018.2	775.9	1140.9
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	140.0	140.0	140.0
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	240.0	240.0	240.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	231.3	231.3	231.3
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	231.3	231.3	231.3
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	202.4	202.4	202.4
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	202.4	202.4	202.4
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	8-D35	8-D35
		2								
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	8-D35	8-D35
		2								
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	76.56	76.56
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	76.56	76.56
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	0.24	0.24
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	0.24	0.24
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	3244.7	3244.7	3244.7
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	6489.5	6489.5
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	6489.5	6489.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	7317.3	7317.3
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	6837.6	6837.6
	L' (L)	800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	768.2	1133.2
		負	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	1375.5	1010.6
	Qd	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	1375.5	1133.2	1498.1
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	24.91	1.43	27.76	32.10	5.77	20.56	48.54	39.99	52.87
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.096	1.096
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.157	1.157
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.569	0.569	0.569
	Qal	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	5835.4	5835.4	5835.4
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	5499.3	5499.3
		負	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	245.6	5719.6	5719.6
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.28L		0.31L	0.36L		0.23L	0.77S	0.84S
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.43S	0.36S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	340.0	340.0
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	340.0	340.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI		149.7	-81.8	164.1	149.0	-82.2	164.0	149.1	-82.1	164.0	
	Ms	U	1388.8	0.0	1390.4	1702.2	0.0	1702.6	1797.0	0.0	1785.0	
		D	1089.5	88.2	1062.3	1404.3	89.5	1374.6	1498.7	95.5	1457.1	
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		114.1	-1.8	-117.7	114.1	-1.9	-117.8	114.1	-1.9	-117.8	
	Qs		476.7	364.4	480.3	568.7	456.6	572.5	594.8	482.6	598.5	
L.no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
			D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
pt		U	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	
		D	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	
Mal		991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2		
Mas		U	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	
		D	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	429.7	545.6	661.6	568.0	683.9	799.8	568.2	684.2	800.1	
		負	658.0	542.0	426.1	796.1	680.1	564.2	800.1	684.2	568.2	
	Qd	658.0	545.6	661.6	796.1	683.9	799.8	800.1	684.2	800.1		
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		165.01	132.02	165.91	199.64	165.47	200.58	200.65	165.54	200.65	
	a	l	1.274	1.305	1.274	1.275	1.306	1.275	1.275	1.306	1.275	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal		777.2	816.6	777.2	777.5	816.9	777.5	777.5	816.9	777.5	
Qas	正	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1		
	負	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.20S		1.21S	1.46S		1.46S	1.46S		1.46S	
		D	0.79S		0.78S	1.04S		1.03S	1.04S		1.04S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0	
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27レ-Δ5F層[X1-X2]			Y27レ-Δ6F層[X1-X2]			Y27レ-Δ7F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		149.3	-82.1	163.8	149.5	-82.2	163.5	149.6	-82.3	163.2
	Ms	U	1805.4	0.0	1780.4	1769.8	0.0	1750.0	1691.8	0.0	1667.9
		D	1506.8	101.9	1452.7	1470.8	99.1	1423.1	1392.6	101.1	1341.4
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		114.1	-1.8	-117.8	114.2	-1.7	-117.7	114.2	-1.7	-117.7
	Qs		595.4	483.1	599.0	585.8	473.3	589.3	562.3	449.8	565.7
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
	曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40
D			91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
pt		U	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
		D	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
Mal		991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	
Mas		U	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4
		D	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	568.2	684.2	800.1	568.2	684.2	800.1	557.9	673.8	789.7
		負	800.1	684.2	568.2	800.1	684.2	568.2	786.3	670.4	554.4
	Qd		800.1	684.2	800.1	800.1	684.2	800.1	786.3	673.8	789.7
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		200.65	165.54	200.65	200.65	165.54	200.65	197.19	163.02	198.05
	a	l	1.275	1.307	1.275	1.277	1.308	1.277	1.277	1.309	1.277
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.089	1.089	1.089	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907
	Qal		777.7	817.1	777.7	707.7	744.5	707.7	692.7	728.5	692.7
Qas	正	1031.1	1068.7	1031.1	924.4	958.1	924.4	906.4	939.5	906.4	
	負	1031.1	1068.7	1031.1	924.4	958.1	924.4	906.4	939.5	906.4	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.46S		1.46S	1.46S		1.46S	1.44S		1.44S
		D	1.04S		1.04S	1.04S		1.04S	1.02S		1.01S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27㇒-Δ8F層[X1-X2]			Y27㇒-Δ9F層[X1-X2]			Y27㇒-Δ10F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	138.0	-74.6	149.0	138.0	-74.7	148.8	134.3	-72.2	143.7	
	Ms	U	1405.1	0.0	1378.4	1334.7	0.0	1311.2	1196.1	0.0	1173.4
		D	1129.1	93.4	1080.5	1058.7	91.9	1013.6	927.4	88.3	885.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	104.3	-1.4	-107.0	104.3	-1.3	-107.0	101.0	-1.2	-103.4	
	Qs	471.4	368.5	474.2	451.2	348.3	453.9	408.6	308.7	411.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	64.7	67.6	64.7
		D	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	64.7	67.6	64.7
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	56.6	59.2	56.6
		D	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	56.6	59.2	56.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	57.42	38.28	57.42
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	57.42	38.28	57.42
	pt	U	1.87	1.29	1.87	1.87	1.29	1.87	1.77	1.13	1.77
		D	1.87	1.29	1.87	1.87	1.29	1.87	1.77	1.13	1.77
	Mal	730.0	558.2	730.0	730.0	558.2	730.0	620.1	447.7	620.1	
	Mas	U	1460.0	1116.4	1460.0	1460.0	1116.4	1460.0	1240.3	895.4	1240.3
		D	1460.0	1116.4	1460.0	1460.0	1116.4	1460.0	1240.3	895.4	1240.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5	1502.1		1502.1
		D	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0	1435.0		1435.0
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	399.9	505.5	611.2	399.9	505.5	611.2	329.7	431.9	534.2
		負	611.2	505.5	399.9	611.2	505.5	399.9	534.2	431.9	329.7
	Qd	611.2	505.5	611.2	611.2	505.5	611.2	534.2	431.9	534.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	194.94	155.28	194.94	194.94	155.28	194.94	188.62	145.95	188.62	
	a	l	1.275	1.308	1.275	1.276	1.309	1.276	1.271	1.309	1.271
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	1.016	1.016	1.016	
	Qal	549.0	578.9	549.0	549.3	579.1	549.3	520.4	553.2	520.4	
	Qas	正	720.2	747.9	720.2	720.2	747.9	720.2	689.2	720.2	689.2
		負	720.2	747.9	720.2	720.2	747.9	720.2	689.2	720.2	689.2
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.39S		1.39S	1.39S		1.39S	1.43S		1.43S
		D	0.91S		0.91S	0.91S		0.91S	0.88S		0.88S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		134.2	-72.3	143.8	126.7	-67.4	133.5	126.7	-67.4	133.6
	Ms	U	1132.7	0.0	1104.3	913.3	0.0	898.5	840.4	0.0	820.3
		D	864.4	91.3	816.7	659.9	78.2	631.5	587.1	80.9	553.1
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		101.0	-1.2	-103.4	94.5	-0.9	-96.2	94.5	-0.9	-96.2
	Qs		389.1	289.3	391.5	322.7	229.0	324.4	300.4	206.8	302.2
L.no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	64.7	67.6	64.7	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1
		D	64.7	67.6	64.7	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1
	j	U	56.6	59.2	56.6	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0
		D	56.6	59.2	56.6	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	57.42	38.28	57.42	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.77	1.13	1.77	1.83	1.17	1.83	1.83	1.17	1.83
		D	1.77	1.13	1.77	1.83	1.17	1.83	1.83	1.17	1.83
	Mal		620.1	447.7	620.1	510.9	372.6	510.9	510.9	372.6	510.9
	Mas	U	1240.3	895.4	1240.3	1021.7	745.2	1021.7	1021.7	745.2	1021.7
		D	1240.3	895.4	1240.3	1021.7	745.2	1021.7	1021.7	745.2	1021.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1502.1		1502.1	1265.8		1265.8	1265.8		1265.8
		D	1435.0		1435.0	1198.2		1198.2	1198.2		1198.2
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	329.7	431.9	534.2	247.7	343.1	438.5	214.4	309.8	405.2
		負	533.2	431.0	328.7	436.8	341.4	246.0	403.4	308.1	212.7
	Qd		533.2	431.9	534.2	436.8	343.1	438.5	403.4	309.8	405.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		188.28	145.95	188.62	191.56	144.57	192.31	176.94	130.53	177.70
	a	l	1.271	1.309	1.271	1.278	1.313	1.278	1.277	1.313	1.277
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.016	1.016	1.016	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952
	Qal		520.4	553.2	520.4	397.4	420.3	397.4	397.4	420.2	397.4
Qas	正	689.2	720.2	689.2	523.2	544.7	523.2	523.2	544.7	523.2	
	負	689.2	720.2	689.2	523.2	544.7	523.2	523.2	544.7	523.2	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.43S		1.43S	1.28S		1.28S	1.18S		1.18S
		D	0.88S		0.88S	0.72S		0.72S	0.63S		0.62S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	222.5		222.5	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	240.0		240.0	234.0		234.0	234.0		234.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ16F層[X1-X2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI		122.7	-65.1	128.5	124.2	-64.7	127.8	139.6	-77.5	152.8	
	Ms	U	681.9	0.0	661.4	555.7	0.0	540.5	390.1	0.0	386.7	
		D	436.5	78.2	404.5	307.2	74.0	285.0	110.9	85.8	81.1	
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		91.2	-0.7	-92.7	91.5	-0.4	-92.4	105.8	-1.7	-109.1	
	Qs		251.8	161.3	253.3	215.6	124.6	216.5	177.0	72.9	180.3	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	30.0	30.0	30.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.1	68.0	65.1	65.1	68.0	65.1	60.7	63.2	60.7	
		D	65.1	68.0	65.1	65.1	68.0	65.1	60.7	63.2	60.7	
	j	U	56.9	59.5	56.9	56.9	59.5	56.9	53.1	55.3	53.1	
		D	56.9	59.5	56.9	56.9	59.5	56.9	53.1	55.3	53.1	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D25	3-D25	3-D25	
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25	
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D25	3-D25	3-D25	
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	32.10	19.26	32.10	32.10	19.26	32.10	25.35	15.21	25.35
			D	32.10	19.26	32.10	32.10	19.26	32.10	25.35	15.21	25.35
pt		U	1.41	0.81	1.41	1.41	0.81	1.41	1.39	0.80	1.39	
		D	1.41	0.81	1.41	1.41	0.81	1.41	1.39	0.80	1.39	
Mal		351.9	228.6	351.9	351.9	228.6	351.9	283.6	184.8	283.6		
Mas		U	703.8	457.2	703.8	703.8	457.2	703.8	458.6	296.5	458.6	
		D	703.8	457.2	703.8	703.8	457.2	703.8	458.6	296.5	458.6	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	874.0		874.0	874.0		874.0	588.4		588.4	
		D	806.5		806.5	806.5		806.5	525.5		525.5	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	149.7	241.6	333.6	94.7	186.7	278.6	1.1	108.5	215.9	
		負	332.1	240.2	148.3	277.7	185.8	93.8	212.6	105.2	2.2	
	Qd		332.1	241.6	333.6	277.7	186.7	278.6	212.6	108.5	215.9	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	166.65	116.07	167.37	139.35	89.67	139.80	133.47	65.41	135.54		
		l	1.278	1.316	1.278	1.280	1.318	1.280	1.209	1.244	1.209	
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.847	0.847	0.847	
	Qal		303.3	323.1	303.3	303.6	323.5	303.6	252.7	267.6	252.7	
Qas	正	390.7	408.1	390.7	390.7	408.1	390.7	340.8	354.8	340.8		
	負	390.7	408.1	390.7	390.7	408.1	390.7	340.8	354.8	340.8		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.30S		1.30S	1.08S		1.09S	1.00S		1.02S	
		D	0.58S		0.58S	0.37S		0.37S	0.00S		0.01S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	213.5		213.5	213.5		213.5	207.5		207.5	
		D	228.0		228.0	228.0		228.0	220.0		220.0	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			FG (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ1F層[X2-X3]			Y27レ-Δ2F層[X2-X3]			Y27レ-Δ3F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		574.7	-230.3	488.5	162.8	-82.5	163.4	163.4	-82.3	163.2
	Ms	U	2655.3	0.0	2642.5	1467.2	0.0	1465.5	1814.7	0.0	1812.1
		D	1505.9	267.0	1665.5	1141.6	83.6	1138.7	1487.9	83.5	1485.7
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		375.7	10.8	-354.2	119.3	-0.1	-119.5	119.4	0.0	-119.4
	Qs		998.5	633.5	976.9	502.6	383.4	502.8	604.7	485.3	604.7
L. no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		140.0	140.0	140.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	D		240.0	240.0	240.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	231.3	231.3	231.3	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4
		D	231.3	231.3	231.3	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4
	j	U	202.4	202.4	202.4	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2
		D	202.4	202.4	202.4	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2				2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2				2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	76.56	76.56	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	76.56	76.56	76.56	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
	pt	U	0.24	0.24	0.24	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09
		D	0.24	0.24	0.24	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09
	Mal		3244.7	3244.7	3244.7	1121.5	924.0	1121.5	1121.5	924.0	1121.5
	Mas	U	6489.5	6489.5	6489.5	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9
		D	6489.5	6489.5	6489.5	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	7317.3		7317.3	2657.3		2657.3	2657.3		2657.3
		D	6837.6		6837.6	2589.5		2589.5	2589.5		2589.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	558.4	923.3	1288.3	455.7	575.0	694.4	608.6	728.0	847.3
		負	1309.8	944.9	579.9	694.3	574.9	455.5	847.4	728.0	608.6
	Qd		1309.8	944.9	1288.3	694.3	575.0	694.4	847.4	728.0	847.3
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		46.23	33.35	45.46	161.84	129.85	161.88	197.53	164.40	197.52
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.293	1.321	1.293	1.293	1.321	1.293
		s. 正	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.087	1.087	1.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.569	0.569	0.569	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		5835.4	5835.4	5835.4	812.9	849.7	812.9	812.8	849.6	812.8
Qas	正	5515.5	5515.5	5515.5	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	
	負	5466.4	5466.4	5466.4	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.74S		0.72S	1.12S		1.12S	1.37S		1.37S
		D	0.31S		0.33S	0.74S		0.74S	0.99S		0.99S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	340.0		340.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	340.0		340.0	246.0		246.0	246.0		246.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI		163.3	-82.3	163.2	163.3	-82.3	163.2	158.9	-80.0	158.5	
	Ms	U	1905.3	0.0	1902.3	1899.9	0.0	1896.1	1793.7	0.0	1792.0	
		D	1578.8	83.8	1575.9	1573.4	84.2	1569.7	1475.8	80.6	1474.9	
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		119.4	0.0	-119.4	119.4	0.0	-119.4	116.0	0.1	-115.9	
	Qs		631.3	511.9	631.3	629.6	510.2	629.6	596.6	480.7	596.5	
L.no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4	65.1	67.5	65.1	
		D	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4	65.1	67.5	65.1	
	j	U	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2	57.0	59.0	57.0	
		D	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2	57.0	59.0	57.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	91.20	68.40	91.20
			D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	91.20	68.40	91.20
pt		U	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09	2.00	1.45	2.00	
		D	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09	2.00	1.45	2.00	
Mal		1121.5	924.0	1121.5	1121.5	924.0	1121.5	991.2	793.1	991.2		
Mas		U	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9	1982.4	1586.3	1982.4	
		D	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9	1982.4	1586.3	1982.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2657.3		2657.3	2657.3		2657.3	2360.0		2360.0	
		D	2589.5		2589.5	2589.5		2589.5	2292.5		2292.5	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	648.5	767.9	887.3	646.0	765.3	884.7	568.2	684.2	800.1	
		負	887.3	767.9	648.5	884.7	765.3	646.0	800.1	684.2	568.2	
	Qd		887.3	767.9	887.3	884.7	765.3	884.7	800.1	684.2	800.1	
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		206.83	173.41	206.83	206.24	172.83	206.24	200.65	165.54	200.65	
	a	l	1.294	1.322	1.294	1.294	1.322	1.294	1.288	1.320	1.288	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.089	1.089	1.089	
	Qal		813.0	849.8	813.0	813.0	849.8	813.0	782.2	821.8	782.2	
	Qas	正	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	1031.1	1068.7	1031.1	
負		1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	1031.1	1068.7	1031.1		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.44S		1.44S	1.43S		1.43S	1.46S		1.46S	
		D	1.05S		1.05S	1.05S		1.05S	1.04S		1.04S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0	
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	159.1	-79.9	158.4	158.0	-80.2	159.0	158.2	-80.1	158.9	
	Ms	U	1715.2	0.0	1714.1	1680.0	0.0	1671.0	1611.0	0.0	1603.3
		D	1397.1	80.2	1397.2	1364.0	85.2	1352.9	1294.7	84.4	1285.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	116.0	0.1	-115.9	115.8	-0.1	-116.1	115.9	-0.1	-116.0	
	Qs	573.6	457.7	573.5	562.0	446.3	562.2	541.9	426.2	542.1	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.5	65.1	64.8	67.5	64.8	64.8	67.5	64.8
		D	65.1	67.5	65.1	64.8	67.5	64.8	64.8	67.5	64.8
	j	U	57.0	59.0	57.0	56.7	59.0	56.7	56.7	59.0	56.7
		D	57.0	59.0	57.0	56.7	59.0	56.7	56.7	59.0	56.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	79.80	57.00	79.80	79.80	57.00	79.80
		D	91.20	68.40	91.20	79.80	57.00	79.80	79.80	57.00	79.80
	pt	U	2.00	1.45	2.00	1.76	1.21	1.76	1.76	1.21	1.76
		D	2.00	1.45	2.00	1.76	1.21	1.76	1.76	1.21	1.76
	Mal	991.2	793.1	991.2	862.8	663.2	862.8	862.8	663.2	862.8	
	Mas	U	1982.4	1586.3	1982.4	1725.7	1326.5	1725.7	1725.7	1326.5	1725.7
		D	1982.4	1586.3	1982.4	1725.7	1326.5	1725.7	1725.7	1326.5	1725.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2062.6		2062.6	2062.6		2062.6
		D	2292.5		2292.5	1995.5		1995.5	1995.5		1995.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	568.2	684.2	800.1	480.8	596.8	712.7	480.8	596.8	712.7
		負	800.1	684.2	568.2	712.7	596.8	480.8	712.7	596.8	480.8
	Qd	800.1	684.2	800.1	712.7	596.8	712.7	712.7	596.8	712.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	200.65	165.54	200.65	179.67	144.39	179.67	179.67	144.39	179.67	
	a	l	1.288	1.319	1.288	1.284	1.320	1.284	1.284	1.320	1.284
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726
	Qal	766.6	805.2	766.6	621.0	659.2	621.0	621.1	659.3	621.1	
	Qas	正	1013.1	1050.1	1013.1	795.5	828.9	795.5	795.5	828.9	795.5
		負	1013.1	1050.1	1013.1	795.5	828.9	795.5	795.5	828.9	795.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.46S		1.46S	1.50S		1.50S	1.50S		1.50S
		D	1.04S		1.04S	1.01S		1.01S	1.01S		1.01S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		153.5	-77.9	154.4	153.4	-77.9	154.4	140.1	-70.9	140.5
	Ms	U	1465.5	0.0	1457.7	1376.4	0.0	1368.3	1099.2	0.0	1094.6
		D	1158.4	82.2	1149.0	1069.5	82.5	1059.4	818.9	73.4	813.6
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		112.4	-0.1	-112.6	112.4	-0.1	-112.6	102.2	-0.0	-102.3
	Qs		497.0	384.7	497.2	470.7	358.5	471.0	383.5	281.4	383.6
L.no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.5	67.8	65.5
		D	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.3	59.3	57.3
		D	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100
	曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70
D			66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58
pt		U	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.70	1.17	1.70
		D	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58	1.70	1.17	1.70
Mal		733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	612.8	465.7	612.8	
Mas		U	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1225.6	931.4	1225.6
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4	1225.6	931.4	1225.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5	1474.0		1474.0
		D	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0	1406.1		1406.1
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	393.0	505.5	618.0	393.0	505.5	618.0	319.8	422.1	524.3
		負	618.0	505.5	393.0	618.0	505.5	393.0	524.2	422.0	319.7
	Qd		618.0	505.5	618.0	618.0	505.5	618.0	524.2	422.1	524.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		166.80	131.39	166.80	166.80	131.39	166.80	182.86	142.27	182.89
	a	l	1.289	1.322	1.289	1.288	1.322	1.288	1.292	1.322	1.292
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.762	0.762	0.762
	Qal		601.6	635.1	601.6	601.5	635.1	601.5	449.6	472.4	449.6
Qas	正	773.5	803.2	773.5	773.5	803.2	773.5	577.3	597.5	577.3	
	負	773.5	803.2	773.5	773.5	803.2	773.5	577.3	597.5	577.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.41S		1.41S	1.41S		1.41S	1.31S		1.31S
		D	0.90S		0.90S	0.90S		0.90S	0.80S		0.80S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	218.0		218.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	234.0		234.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X2-X3]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	140.0	-71.0	140.6	131.2	-66.3	131.3	130.9	-66.4	131.4	
	Ms	U	1000.7	0.0	995.3	761.9	0.0	758.9	637.4	0.0	634.4
		D	720.7	74.0	714.1	499.6	67.9	496.3	375.6	68.2	371.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	102.1	-0.1	-102.3	95.4	-0.0	-95.4	95.3	-0.1	-95.4	
	Qs	354.4	252.3	354.6	280.4	185.1	280.4	243.7	148.5	243.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0	65.6
		D	65.5	67.8	65.5	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0	65.6
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5	57.4
		D	57.3	59.3	57.3	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5	57.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
	曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68
D			55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
pt		U	1.70	1.17	1.70	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94	1.47
		D	1.70	1.17	1.70	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94	1.47
Mal		612.8	465.7	612.8	426.6	303.7	426.6	426.6	303.7	426.6	
Mas		U	1225.6	931.4	1225.6	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4	853.3
		D	1225.6	931.4	1225.6	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4	853.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1043.0		1043.0	1043.0		1043.0
		D	1406.1		1406.1	975.0		975.0	975.0		975.0
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	276.3	378.5	480.7	182.2	277.6	372.9	127.4	222.7	318.
		負	480.5	378.3	276.1	372.9	277.6	182.2	318.0	222.6	127.2
	Qd		480.5	378.5	480.7	372.9	277.6	372.9	318.0	222.7	318.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		167.63	127.58	167.69	162.53	116.68	162.54	138.58	93.62	138.64
	a	l	1.291	1.322	1.291	1.291	1.322	1.291	1.290	1.322	1.290
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.762	0.762	0.762	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952
	Qal		449.6	472.3	449.6	402.3	423.1	402.3	402.2	423.0	402.2
	Qas	正	577.3	597.5	577.3	526.6	546.0	526.6	526.6	546.0	526.6
負		577.3	597.5	577.3	526.6	546.0	526.6	526.6	546.0	526.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.20S		1.20S	1.20S		1.20S	1.03S		1.03S
		D	0.69S		0.69S	0.59S		0.59S	0.41S		0.41S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.0		218.0	213.5		213.5	213.5		213.5
		D	234.0		234.0	228.0		228.0	228.0		228.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			FG (3)			G1 (3)			
部材位置			Y27レ-Δ16F層[X2-X3]			Y27レ-Δ1F層[X3-X4]			Y27レ-Δ2F層[X3-X4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI		149.1	-75.0	148.2	492.9	-269.1	492.9	163.3	-82.2	163.3	
	Ms	U	415.1	0.0	412.8	2682.7	0.0	2682.7	1466.0	0.0	1466.0	
		D	117.0	75.7	116.4	1697.0	269.1	1697.0	1139.4	82.2	1139.4	
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI		107.5	0.1	-107.3	365.0	0.0	-365.0	119.4	-0.0	-119.4	
	Qs		185.6	78.1	185.4	1009.0	644.1	1009.0	502.5	383.1	502.5	
L. no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		30.0	30.0	30.0	140.0	140.0	140.0	75.0	75.0	75.0	
	D		70.0	70.0	70.0	240.0	240.0	240.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	60.7	63.2	60.7	231.3	231.3	231.3	65.4	67.5	65.4	
		D	60.7	63.2	60.7	231.3	231.3	231.3	65.4	67.5	65.4	
	j	U	53.1	55.3	53.1	202.4	202.4	202.4	57.2	59.0	57.2	
		D	53.1	55.3	53.1	202.4	202.4	202.4	57.2	59.0	57.2	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	8-D35	8-D35	8-D35	7-D38	7-D38	7-D38	
		2	2-D25		2-D25				2-D38		2-D38	
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	8-D35	8-D35	8-D35	7-D38	7-D38	7-D38	
		2	2-D25		2-D25				2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13	
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	76.56	76.56	76.56	102.60	79.80	102.60
			D	25.35	15.21	25.35	76.56	76.56	76.56	102.60	79.80	102.60
pt		U	1.39	0.80	1.39	0.24	0.24	0.24	2.09	1.58	2.09	
		D	1.39	0.80	1.39	0.24	0.24	0.24	2.09	1.58	2.09	
Mal		283.6	184.8	283.6	3244.7	3244.7	3244.7	1121.5	924.0	1121.5		
Mas		U	458.6	296.5	458.6	6489.5	6489.5	6489.5	2242.9	1848.0	2242.9	
		D	458.6	296.5	458.6	6489.5	6489.5	6489.5	2242.9	1848.0	2242.9	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	588.4		588.4	7317.3		7317.3	2657.3		2657.3	
		D	525.5		525.5	6837.6		6837.6	2589.5		2589.5	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	9.5	117.0	224.4	601.1	966.1	1331.1	455.3	574.7	694.1	
		負	224.6	117.2	9.7	1331.1	966.1	601.1	694.1	574.7	455.3	
	Qd	224.6	117.2	224.4	1331.1	966.1	1331.1	694.1	574.7	694.1		
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		140.97	70.63	140.84	46.97	34.09	46.97	161.80	129.78	161.80	
	a	l	1.218	1.253	1.218	2.000	2.000	2.000	1.293	1.321	1.293	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.102	1.102	1.102	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.102	1.102	1.102	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.569	0.569	0.569	1.016	1.016	1.016	
	Qal		253.8	268.8	253.8	5835.4	5835.4	5835.4	812.9	849.7	812.9	
Qas	正	340.8	354.8	340.8	5523.4	5523.4	5523.4	1063.3	1097.6	1063.3		
	負	340.8	354.8	340.8	5523.4	5523.4	5523.4	1063.3	1097.6	1063.3		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.06S		1.06S	0.75S		0.75S	1.12S		1.12S	
		D	0.04S		0.05S	0.34S		0.34S	0.74S		0.74S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	207.5		207.5	340.0		340.0	227.0		227.0	
		D	220.0		220.0	340.0		340.0	246.0		246.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ3F層[X3-X4]			Y27レ-Δ4F層[X3-X4]			Y27レ-Δ5F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		163.2	-82.3	163.2	163.2	-82.3	163.2	163.2	-82.3	163.2
	Ms	U	1814.7	0.0	1814.7	1906.5	0.0	1906.5	1901.7	0.0	1901.7
		D	1488.3	82.3	1488.3	1580.0	82.3	1580.0	1575.2	82.3	1575.2
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI		119.4	-0.0	-119.4	119.4	-0.0	-119.4	119.4	-0.0	-119.4
	Qs		605.1	485.7	605.1	632.1	512.7	632.1	630.7	511.3	630.7
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4
		D	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4
	j	U	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2
		D	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
	pt	U	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09
		D	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09
	Mal		1121.5	924.0	1121.5	1121.5	924.0	1121.5	1121.5	924.0	1121.5
	Mas	U	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9
		D	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2657.3		2657.3	2657.3		2657.3	2657.3		2657.3
		D	2589.5		2589.5	2589.5		2589.5	2589.5		2589.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	609.2	728.6	848.0	649.7	769.1	888.5	647.6	767.0	886.3
		負	848.0	728.6	609.2	888.5	769.1	649.7	886.3	767.0	647.6
	Qd		848.0	728.6	848.0	888.5	769.1	888.5	886.3	767.0	886.3
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		197.67	164.53	197.67	207.11	173.67	207.11	206.61	173.19	206.61
	a	l	1.294	1.322	1.294	1.294	1.322	1.294	1.294	1.322	1.294
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		813.0	849.8	813.0	813.0	849.8	813.0	813.0	849.8	813.0
Qas	正	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	
	負	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.37S		1.37S	1.44S		1.44S	1.43S		1.43S
		D	0.99S		0.99S	1.05S		1.05S	1.05S		1.05S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		158.7	-80.0	158.7	158.7	-80.0	158.7	158.7	-80.0	158.7
	Ms	U	1801.8	0.0	1801.8	1726.5	0.0	1726.5	1675.3	0.0	1675.3
		D	1484.4	80.0	1484.4	1409.2	80.0	1409.2	1357.9	80.0	1357.9
	L. no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI		115.9	-0.0	-115.9	115.9	-0.0	-115.9	115.9	-0.0	-115.9
	Qs		599.2	483.3	599.2	577.1	461.1	577.1	562.0	446.1	562.0
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	64.8	67.5	64.8
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	64.8	67.5	64.8
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	56.7	59.0	56.7
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	56.7	59.0	56.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
	曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	79.80	57.00
D			91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	79.80	57.00	79.80
pt		U	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	1.76	1.21	1.76
		D	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	1.76	1.21	1.76
Mal		991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	862.8	663.2	862.8	
Mas		U	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1725.7	1326.5	1725.7
		D	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1725.7	1326.5	1725.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	2062.6		2062.6
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	1995.5		1995.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	568.2	684.2	800.1	568.2	684.2	800.1	480.8	596.8	712.7
		負	800.1	684.2	568.2	800.1	684.2	568.2	712.7	596.8	480.8
	Qd	800.1	684.2	800.1	800.1	684.2	800.1	712.7	596.8	712.7	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		200.65	165.54	200.65	200.65	165.54	200.65	179.67	144.39	179.67
	a	l	1.290	1.321	1.290	1.290	1.321	1.290	1.285	1.321	1.285
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	0.726	0.726	0.726
	Qal		782.6	822.2	782.6	767.1	805.8	767.1	621.3	659.5	621.3
Qas	正	1031.1	1068.7	1031.1	1013.1	1050.1	1013.1	795.5	828.9	795.5	
	負	1031.1	1068.7	1031.1	1013.1	1050.1	1013.1	795.5	828.9	795.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.46S		1.46S	1.46S		1.46S	1.50S		1.50S
		D	1.04S		1.04S	1.04S		1.04S	1.01S		1.01S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		158.7	-80.0	158.7	154.1	-77.7	154.1	154.1	-77.7	154.1
	Ms	U	1611.3	0.0	1611.3	1466.0	0.0	1466.0	1377.0	0.0	1377.0
		D	1293.9	80.0	1293.9	1157.8	77.7	1157.8	1068.8	77.7	1068.8
	L. no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI		115.9	-0.0	-115.9	112.5	-0.0	-112.5	112.5	-0.0	-112.5
	Qs		543.2	427.2	543.2	498.4	385.8	498.4	472.2	359.7	472.2
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	64.8	67.5	64.8	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	64.8	67.5	64.8	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	56.7	59.0	56.7	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	56.7	59.0	56.7	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	79.80	57.00	79.80	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	79.80	57.00	79.80	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.76	1.21	1.76	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
		D	1.76	1.21	1.76	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
	Mal	862.8	663.2	862.8	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	
	Mas	U	1725.7	1326.5	1725.7	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
		D	1725.7	1326.5	1725.7	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2062.6		2062.6	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	1995.5		1995.5	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	480.8	596.8	712.7	393.0	505.5	618.0	393.0	505.5	618.0
		負	712.7	596.8	480.8	618.0	505.5	393.0	618.0	505.5	393.0
	Qd	712.7	596.8	712.7	618.0	505.5	618.0	618.0	505.5	618.0	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		179.67	144.39	179.67	166.80	131.39	166.80	166.80	131.39	166.80
	a	l	1.285	1.321	1.285	1.289	1.322	1.289	1.289	1.322	1.289
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.726	0.726	0.726	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782	0.782
	Qal		621.3	659.6	621.3	601.8	635.3	601.8	601.8	635.3	601.8
Qas	正	795.5	828.9	795.5	773.5	803.2	773.5	773.5	803.2	773.5	
	負	795.5	828.9	795.5	773.5	803.2	773.5	773.5	803.2	773.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.50S		1.50S	1.41S		1.41S	1.41S		1.41S
		D	1.01S		1.01S	0.90S		0.90S	0.90S		0.90S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	246.0		246.0	240.0		240.0	240.0		240.0
判定	OK/OK			OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI		140.4	-70.9	140.4	140.4	-70.9	140.4	131.2	-66.3	131.2	
	Ms	U	1104.6	0.0	1104.6	1004.5	0.0	1004.5	768.9	0.0	768.9	
		D	823.8	70.9	823.8	723.7	70.9	723.7	506.5	66.3	506.5	
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI		102.2	-0.0	-102.2	102.2	-0.0	-102.2	95.4	-0.0	-95.4	
	Qs		385.8	283.6	385.8	356.4	254.2	356.4	282.9	187.6	282.9	
L.no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.6	68.0	65.6	
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.6	68.0	65.6	
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.4	59.5	57.4	
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.4	59.5	57.4	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
	曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52
			D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52
pt		U	1.70	1.17	1.70	1.70	1.17	1.70	1.47	0.94	1.47	
		D	1.70	1.17	1.70	1.70	1.17	1.70	1.47	0.94	1.47	
Mal		612.8	465.7	612.8	612.8	465.7	612.8	426.6	303.7	426.6		
Mas		U	1225.6	931.4	1225.6	1225.6	931.4	1225.6	853.3	607.4	853.3	
		D	1225.6	931.4	1225.6	1225.6	931.4	1225.6	853.3	607.4	853.3	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1043.0		1043.0	
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	975.0		975.0	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	321.3	423.6	525.8	279.0	381.2	483.5	186.0	281.3	376.7	
		負	525.8	423.6	321.3	483.5	381.2	279.0	376.7	281.3	186.0	
	Qd	525.8	423.6	525.8	483.5	381.2	483.5	376.7	281.3	376.7		
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		183.41	142.77	183.41	168.65	128.50	168.65	164.18	118.26	164.18	
	a	l	1.292	1.322	1.292	1.292	1.322	1.292	1.291	1.323	1.291	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	0.762	0.762	0.762	0.762	0.762	0.762	0.952	0.952	0.952	
	Qal		449.7	472.5	449.7	449.7	472.4	449.7	402.3	423.1	402.3	
	Qas	正	577.3	597.5	577.3	577.3	597.5	577.3	526.6	546.0	526.6	
		負	577.3	597.5	577.3	577.3	597.5	577.3	526.6	546.0	526.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.31S		1.31S	1.20S		1.20S	1.22S		1.22S	
		D	0.80S		0.80S	0.70S		0.70S	0.60S		0.60S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	213.5		213.5	
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	228.0		228.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)				
位置	部材位置	Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ16F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]				
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)		
応力	MI	131.2	-66.3	131.2	148.5	-75.2	148.5	488.5	-230.3	574.7		
	Ms	U	644.0	0.0	644.0	420.6	0.0	420.6	2642.5	0.0	2655.3	
		D	381.5	66.3	381.5	123.6	75.2	123.6	1665.5	267.0	1505.9	
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	95.4	-0.0	-95.4	107.4	-0.0	-107.4	354.2	-10.8	-375.7		
	Qs	246.2	150.8	246.2	187.5	80.0	187.5	976.9	633.5	998.5		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	40.0	40.0	40.0	30.0	30.0	30.0	140.0	140.0	140.0		
	D	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	240.0	240.0	240.0		
	d	U	65.6	68.0	65.6	60.7	63.2	60.7	231.3	231.3	231.3	
		D	65.6	68.0	65.6	60.7	63.2	60.7	231.3	231.3	231.3	
	j	U	57.4	59.5	57.4	53.1	55.3	53.1	202.4	202.4	202.4	
		D	57.4	59.5	57.4	53.1	55.3	53.1	202.4	202.4	202.4	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	3-D25	3-D25	3-D25	8-D35	8-D35	8-D35	
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25				
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	3-D25	3-D25	3-D25	8-D35	8-D35	8-D35	
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25				
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	
		形ピッチ	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	25.35	15.21	25.35	76.56	76.56	76.56
			D	38.52	25.68	38.52	25.35	15.21	25.35	76.56	76.56	76.56
pt		U	1.47	0.94	1.47	1.39	0.80	1.39	0.24	0.24	0.24	
		D	1.47	0.94	1.47	1.39	0.80	1.39	0.24	0.24	0.24	
Mal		426.6	303.7	426.6	283.6	184.8	283.6	3244.7	3244.7	3244.7		
Mas		U	853.3	607.4	853.3	458.6	296.5	458.6	6489.5	6489.5	6489.5	
		D	853.3	607.4	853.3	458.6	296.5	458.6	6489.5	6489.5	6489.5	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1043.0		1043.0	588.4		588.4	7317.3		7317.3	
		D	975.0		975.0	525.5		525.5	6837.6		6837.6	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	130.8	226.2	321.6	12.6	120.0	227.5	579.9	944.9	1309.8	
		負	321.6	226.2	130.8	227.5	120.0	12.6	1288.3	923.3	558.4	
	Qd	321.6	226.2	321.6	227.5	120.0	227.5	1288.3	944.9	1309.8		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	140.15	95.08	140.15	142.78	72.37	142.78	45.46	33.35	46.23		
	a	l	1.291	1.322	1.291	1.221	1.255	1.221	2.000	2.000	2.000	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.087	1.087	1.087	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
	pw	0.952	0.952	0.952	0.847	0.847	0.847	0.569	0.569	0.569		
	Qal	402.3	423.1	402.3	254.1	269.1	254.1	5835.4	5835.4	5835.4		
	Qas	正	526.6	546.0	526.6	340.8	354.8	340.8	5466.4	5466.4	5466.4	
負		526.6	546.0	526.6	340.8	354.8	340.8	5515.5	5515.5	5515.5		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	1.04S		1.04S	1.07S		1.07S	0.72S		0.74S	
		D	0.42S		0.42S	0.06S		0.06S	0.33S		0.31S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	213.5		213.5	207.5		207.5	340.0		340.0	
		D	228.0		228.0	220.0		220.0	340.0		340.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-42F層[X4-X5]			Y27レ-43F層[X4-X5]			Y27レ-44F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	163.4	-82.5	162.8	163.2	-82.3	163.4	163.2	-82.3	163.3	
	Ms	U	1465.5	0.0	1467.2	1812.1	0.0	1814.7	1902.3	0.0	1905.3
		D	1138.7	83.6	1141.6	1485.7	83.5	1487.9	1575.9	83.8	1578.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	119.5	0.1	-119.3	119.4	-0.0	-119.4	119.4	-0.0	-119.4	
	Qs	502.8	383.4	502.6	604.7	485.3	604.7	631.3	511.9	631.3	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4
		D	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4
	j	U	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2
		D	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
	pt	U	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09
		D	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09
	Mal	1121.5	924.0	1121.5	1121.5	924.0	1121.5	1121.5	924.0	1121.5	
	Mas	U	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9
		D	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2657.3		2657.3	2657.3		2657.3	2657.3		2657.3
		D	2589.5		2589.5	2589.5		2589.5	2589.5		2589.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	455.5	574.9	694.3	608.6	728.0	847.4	648.5	767.9	887.3
		負	694.4	575.0	455.7	847.3	728.0	608.6	887.3	767.9	648.5
	Qd	694.4	575.0	694.3	847.3	728.0	847.4	887.3	767.9	887.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	161.88	129.85	161.84	197.52	164.40	197.53	206.83	173.41	206.83	
	a	l	1.293	1.321	1.293	1.293	1.321	1.293	1.294	1.322	1.294
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	
	Qal	812.9	849.7	812.9	812.8	849.6	812.8	813.0	849.8	813.0	
Qas	正	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	
	負	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.12S		1.12S	1.37S		1.37S	1.44S		1.44S
		D	0.74S		0.74S	0.99S		0.99S	1.05S		1.05S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X4-X5]			Y27レ-Δ6F層[X4-X5]			Y27レ-Δ7F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	163.2	-82.3	163.3	158.5	-80.0	158.9	158.4	-79.9	159.1	
	Ms	U	1896.1	0.0	1899.9	1792.0	0.0	1793.7	1714.1	0.0	1715.2
		D	1569.7	84.2	1573.4	1474.9	80.6	1475.8	1397.2	80.2	1397.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	119.4	-0.0	-119.4	115.9	-0.1	-116.0	115.9	-0.1	-116.0	
	Qs	629.6	510.2	629.6	596.5	480.7	596.6	573.5	457.7	573.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.4	67.5	65.4	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
		D	65.4	67.5	65.4	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
	j	U	57.2	59.0	57.2	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
		D	57.2	59.0	57.2	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		D	102.60	79.80	102.60	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
	pt	U	2.09	1.58	2.09	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
		D	2.09	1.58	2.09	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
	Mal		1121.5	924.0	1121.5	991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2
		U	2242.9	1848.0	2242.9	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4
	D	2242.9	1848.0	2242.9	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2657.3		2657.3	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0
		D	2589.5		2589.5	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	646.0	765.3	884.7	568.2	684.2	800.1	568.2	684.2	800.1
		負	884.7	765.3	646.0	800.1	684.2	568.2	800.1	684.2	568.2
	Qd	884.7	765.3	884.7	800.1	684.2	800.1	800.1	684.2	800.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	206.24	172.83	206.24	200.65	165.54	200.65	200.65	165.54	200.65	
	a	l	1.294	1.322	1.294	1.288	1.320	1.288	1.288	1.319	1.288
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal	813.0	849.8	813.0	782.2	821.8	782.2	766.6	805.2	766.6	
	Qas	正	1063.3	1097.6	1063.3	1031.1	1068.7	1031.1	1013.1	1050.1	1013.1
		負	1063.3	1097.6	1063.3	1031.1	1068.7	1031.1	1013.1	1050.1	1013.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.43S		1.43S	1.46S		1.46S	1.46S		1.46S
		D	1.05S		1.05S	1.04S		1.04S	1.04S		1.04S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)				
位置	部材位置	Y27レ-Δ8F層[X4-X5]			Y27レ-Δ9F層[X4-X5]			Y27レ-Δ10F層[X4-X5]				
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)		
応力	MI	159.0	-80.2	158.0	158.9	-80.1	158.2	154.4	-77.9	153.5		
	Ms	U	1671.0	0.0	1680.0	1603.3	0.0	1611.0	1457.7	0.0	1465.5	
		D	1352.9	85.2	1364.0	1285.5	84.4	1294.7	1149.0	82.2	1158.4	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	116.1	0.1	-115.8	116.0	0.1	-115.9	112.6	0.1	-112.4		
	Qs	562.2	446.3	562.0	542.1	426.2	541.9	497.2	384.7	497.0		
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	64.8	67.5	64.8	64.8	67.5	64.8	65.1	67.6	65.1	
		D	64.8	67.5	64.8	64.8	67.5	64.8	65.1	67.6	65.1	
	j	U	56.7	59.0	56.7	56.7	59.0	56.7	57.0	59.2	57.0	
		D	56.7	59.0	56.7	56.7	59.0	56.7	57.0	59.2	57.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D35	5-D35	5-D35	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	79.80	57.00	79.80	79.80	57.00	79.80	66.99	47.85	66.99
			D	79.80	57.00	79.80	79.80	57.00	79.80	66.99	47.85	66.99
pt		U	1.76	1.21	1.76	1.76	1.21	1.76	1.58	1.09	1.58	
		D	1.76	1.21	1.76	1.76	1.21	1.76	1.58	1.09	1.58	
Mas		U	862.8	663.2	862.8	862.8	663.2	862.8	733.2	560.1	733.2	
		D	1725.7	1326.5	1725.7	1725.7	1326.5	1725.7	1466.4	1120.2	1466.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2062.6		2062.6	2062.6		2062.6	1752.5		1752.5	
		D	1995.5		1995.5	1995.5		1995.5	1685.0		1685.0	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	480.8	596.8	712.7	480.8	596.8	712.7	393.0	505.5	618.0	
		負	712.7	596.8	480.8	712.7	596.8	480.8	618.0	505.5	393.0	
	Qd	712.7	596.8	712.7	712.7	596.8	712.7	618.0	505.5	618.0		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	179.67	144.39	179.67	179.67	144.39	179.67	166.80	131.39	166.80		
	a	l	1.284	1.320	1.284	1.284	1.320	1.284	1.289	1.322	1.289	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.782	0.782	0.782		
	Qal	621.0	659.2	621.0	621.1	659.3	621.1	601.6	635.1	601.6		
Qas	正	795.5	828.9	795.5	795.5	828.9	795.5	773.5	803.2	773.5		
	負	795.5	828.9	795.5	795.5	828.9	795.5	773.5	803.2	773.5		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	1.50S		1.50S	1.50S		1.50S	1.41S		1.41S	
		D	1.01S		1.01S	1.01S		1.01S	0.90S		0.90S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	222.5		222.5	
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	240.0		240.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y27レ-Δ11F層[X4-X5]			Y27レ-Δ12F層[X4-X5]			Y27レ-Δ13F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	154.4	-77.9	153.4	140.5	-70.9	140.1	140.6	-71.0	140.0	
	Ms	U	1368.3	0.0	1376.4	1094.6	0.0	1099.2	995.3	0.0	1000.7
		D	1059.4	82.5	1069.5	813.6	73.4	818.9	714.1	74.0	720.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.6	0.1	-112.4	102.3	0.0	-102.2	102.3	0.1	-102.1	
	Qs	471.0	358.5	470.7	383.6	281.4	383.5	354.6	252.3	354.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.1	67.6	65.1	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.0	59.2	57.0	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.58	1.09	1.58	1.70	1.17	1.70	1.70	1.17	1.70
		D	1.58	1.09	1.58	1.70	1.17	1.70	1.70	1.17	1.70
	Mal	733.2	560.1	733.2	612.8	465.7	612.8	612.8	465.7	612.8	
	Mas	U	1466.4	1120.2	1466.4	1225.6	931.4	1225.6	1225.6	931.4	1225.6
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1225.6	931.4	1225.6	1225.6	931.4	1225.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1685.0		1685.0	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	393.0	505.5	618.0	319.7	422.0	524.2	276.1	378.3	480.5
		負	618.0	505.5	393.0	524.3	422.1	319.8	480.7	378.5	276.3
	Qd	618.0	505.5	618.0	524.3	422.1	524.2	480.7	378.5	480.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	166.80	131.39	166.80	182.89	142.27	182.86	167.69	127.58	167.63	
	a	l	1.288	1.322	1.288	1.292	1.322	1.292	1.291	1.322	1.291
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.782	0.782	0.782	0.762	0.762	0.762	0.762	0.762	0.762	
	Qal	601.5	635.1	601.5	449.6	472.4	449.6	449.6	472.3	449.6	
	Qas	正	773.5	803.2	773.5	577.3	597.5	577.3	577.3	597.5	577.3
		負	773.5	803.2	773.5	577.3	597.5	577.3	577.3	597.5	577.3
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.41S		1.41S	1.31S		1.31S	1.20S		1.20S
		D	0.90S		0.90S	0.80S		0.80S	0.69S		0.69S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	222.5		222.5	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	240.0		240.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ14F層[X4-X5]			Y27レ-Δ15F層[X4-X5]			Y27レ-Δ16F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	131.3	-66.3	131.2	131.4	-66.4	130.9	148.2	-75.0	149.1	
	Ms	U	758.9	0.0	761.9	634.4	0.0	637.4	412.8	0.0	415.1
		D	496.3	67.9	499.6	371.6	68.2	375.6	116.4	75.7	117.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	95.4	0.0	-95.4	95.4	0.1	-95.3	107.3	-0.1	-107.5	
	Qs	280.4	185.1	280.4	243.9	148.5	243.7	185.4	78.1	185.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	30.0	30.0	30.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0	65.6	60.7	63.2	60.7
		D	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0	65.6	60.7	63.2	60.7
	j	U	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5	57.4	53.1	55.3	53.1
		D	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5	57.4	53.1	55.3	53.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	25.35	15.21	25.35
		D	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	25.35	15.21	25.35
	pt	U	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94	1.47	1.39	0.80	1.39
		D	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94	1.47	1.39	0.80	1.39
	Mal		426.6	303.7	426.6	426.6	303.7	426.6	283.6	184.8	283.6
		U	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4	853.3	458.6	296.5	458.6
	Mas	D	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4	853.3	458.6	296.5	458.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1043.0		1043.0	1043.0		1043.0	588.4		588.4
		D	975.0		975.0	975.0		975.0	525.5		525.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	182.2	277.6	372.9	127.2	222.6	318.0	9.7	117.2	224.6
		負	372.9	277.6	182.2	318.1	222.7	127.4	224.4	117.0	9.5
	Qd	372.9	277.6	372.9	318.1	222.7	318.0	224.4	117.2	224.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	162.54	116.68	162.53	138.64	93.62	138.58	140.84	70.63	140.97	
	a	l	1.291	1.322	1.291	1.290	1.322	1.290	1.218	1.253	1.218
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.847	0.847	0.847	
	Qa1	402.3	423.1	402.3	402.2	423.0	402.2	253.8	268.8	253.8	
Qas	正	526.6	546.0	526.6	526.6	546.0	526.6	340.8	354.8	340.8	
	負	526.6	546.0	526.6	526.6	546.0	526.6	340.8	354.8	340.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.20S		1.20S	1.03S		1.03S	1.06S		1.06S
		D	0.59S		0.59S	0.41S		0.41S	0.05S		0.04S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	213.5		213.5	213.5		213.5	207.5		207.5
		D	228.0		228.0	228.0		228.0	220.0		220.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ2F層[X5-X6]			Y27レ-Δ3F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		595.5	-411.7	105.0	164.1	-81.8	149.7	164.0	-82.2	149.0
	Ms	U	2830.3	0.0	2729.4	1390.4	0.0	1388.8	1702.6	0.0	1702.2
		D	1639.3	606.5	2519.4	1062.3	88.2	1089.5	1374.6	89.5	1404.3
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		426.3	61.3	-303.6	117.7	1.8	-114.1	117.8	1.9	-114.1
	Qs		1140.9	775.9	1018.2	480.3	364.4	476.7	572.5	456.6	568.7
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		140.0	140.0	140.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		240.0	240.0	240.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	231.3	231.3	231.3	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
		D	231.3	231.3	231.3	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
	j	U	202.4	202.4	202.4	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
		D	202.4	202.4	202.4	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2				2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2				2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	76.56	76.56	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		D	76.56	76.56	76.56	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
	pt	U	0.24	0.24	0.24	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
		D	0.24	0.24	0.24	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
	Mal		3244.7	3244.7	3244.7	991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2
	Mas	U	6489.5	6489.5	6489.5	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4
		D	6489.5	6489.5	6489.5	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	7317.3		7317.3	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0
		D	6837.6		6837.6	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	645.6	1010.6	1375.5	426.1	542.0	658.0	564.2	680.1	796.0
		負	1498.1	1133.2	768.2	661.6	545.6	429.7	799.8	683.9	568.0
	Qd		1498.1	1133.2	1375.5	661.6	545.6	658.0	799.8	683.9	796.1
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		52.87	39.99	48.54	165.91	132.02	165.01	200.58	165.47	199.64
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.274	1.305	1.274	1.275	1.306	1.275
		s. 正	1.157	1.157	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.096	1.096	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.569	0.569	0.569	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		5835.4	5835.4	5835.4	777.2	816.6	777.2	777.5	816.9	777.5
	Qas	正	5719.6	5719.6	5719.6	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1
		負	5499.3	5499.3	5499.3	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.84S		0.77S	1.21S		1.20S	1.46S		1.46S
		D	0.36S		0.43S	0.78S		0.79S	1.03S		1.04S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	340.0		340.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	340.0		340.0	246.0		246.0	246.0		246.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		164.0	-82.1	149.1	163.8	-82.1	149.3	163.5	-82.2	149.5
	Ms	U	1785.0	0.0	1797.0	1780.4	0.0	1805.4	1750.0	0.0	1769.8
		D	1457.1	95.5	1498.7	1452.7	101.9	1506.8	1423.1	99.1	1470.8
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		117.8	1.9	-114.1	117.8	1.8	-114.1	117.7	1.7	-114.2
	Qs		598.5	482.6	594.8	599.0	483.1	595.4	589.3	473.3	585.8
L.no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100
	曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40
D			91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
pt		U	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
		D	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
Mal		991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	
Mas		U	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4
		D	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	568.2	684.2	800.1	568.2	684.2	800.1	568.2	684.2	800.1
		負	800.1	684.2	568.2	800.1	684.2	568.2	800.1	684.2	568.2
	Qd		800.1	684.2	800.1	800.1	684.2	800.1	800.1	684.2	800.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		200.65	165.54	200.65	200.65	165.54	200.65	200.65	165.54	200.65
	a	l	1.275	1.306	1.275	1.275	1.307	1.275	1.277	1.308	1.277
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	0.907	0.907	0.907
	Qal		777.5	816.9	777.5	777.7	817.1	777.7	707.7	744.5	707.7
Qas	正	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1	924.4	958.1	924.4	
	負	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1	924.4	958.1	924.4	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.46S		1.46S	1.46S		1.46S	1.46S		1.46S
		D	1.04S		1.04S	1.04S		1.04S	1.04S		1.04S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		163.2	-82.3	149.6	149.0	-74.6	138.0	148.8	-74.7	138.0
	Ms	U	1667.9	0.0	1691.8	1378.4	0.0	1405.1	1311.2	0.0	1334.7
		D	1341.4	101.1	1392.6	1080.5	93.4	1129.1	1013.6	91.9	1058.7
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		117.7	1.7	-114.2	107.0	1.4	-104.3	107.0	1.3	-104.3
	Qs		565.7	449.8	562.3	474.2	368.5	471.4	453.9	348.3	451.2
L.no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
	曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85
D			91.20	68.40	91.20	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
pt		U	2.00	1.45	2.00	1.87	1.29	1.87	1.87	1.29	1.87
		D	2.00	1.45	2.00	1.87	1.29	1.87	1.87	1.29	1.87
Mal		991.2	793.1	991.2	730.0	558.2	730.0	730.0	558.2	730.0	
Mas		U	1982.4	1586.3	1982.4	1460.0	1116.4	1460.0	1460.0	1116.4	1460.0
		D	1982.4	1586.3	1982.4	1460.0	1116.4	1460.0	1460.0	1116.4	1460.0
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	2292.5		2292.5	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	554.4	670.4	786.3	399.9	505.5	611.2	399.9	505.5	611.2
		負	789.7	673.8	557.9	611.2	505.5	399.9	611.2	505.5	399.9
	Qd	789.7	673.8	786.3	611.2	505.5	611.2	611.2	505.5	611.2	
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		198.05	163.02	197.19	194.94	155.28	194.94	194.94	155.28	194.94
	a	l	1.277	1.309	1.277	1.275	1.308	1.275	1.276	1.309	1.276
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.907	0.907	0.907	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924
	Qal		692.7	728.5	692.7	549.0	578.9	549.0	549.3	579.1	549.3
	Qas	正	906.4	939.5	906.4	720.2	747.9	720.2	720.2	747.9	720.2
負		906.4	939.5	906.4	720.2	747.9	720.2	720.2	747.9	720.2	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.44S		1.44S	1.39S		1.39S	1.39S		1.39S
		D	1.01S		1.02S	0.91S		0.91S	0.91S		0.91S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	222.5		222.5	222.5		222.5
		D	246.0		246.0	240.0		240.0	240.0		240.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X5-X6]			Y27レ-Δ11F層[X5-X6]			Y27レ-Δ12F層[X5-X6]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI	143.7	-72.2	134.3	143.8	-72.3	134.2	133.5	-67.4	126.7
	Ms	U	1173.4	0.0	1196.1	1104.3	0.0	1132.7	898.5	0.0
		D	885.9	88.3	927.4	816.7	91.3	864.4	631.5	78.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	103.4	1.2	-101.0	103.4	1.2	-101.0	96.2	0.9	-94.5
	Qs	411.0	308.7	408.6	391.5	289.3	389.1	324.4	229.0	322.7
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	64.7	67.6	64.7	67.6	64.7	65.1	67.8	65.1
		D	64.7	67.6	64.7	67.6	64.7	65.1	67.8	65.1
	j	U	56.6	59.2	56.6	59.2	56.6	57.0	59.3	57.0
		D	56.6	59.2	56.6	59.2	56.6	57.0	59.3	57.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D32		2-D32
	下端筋	1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	47.64	31.76
		D	57.42	38.28	57.42	57.42	38.28	57.42	47.64	31.76
	pt	U	1.77	1.13	1.77	1.77	1.13	1.77	1.83	1.17
		D	1.77	1.13	1.77	1.77	1.13	1.77	1.83	1.17
	Mal	620.1	447.7	620.1	620.1	447.7	620.1	510.9	372.6	510.9
	Mas	U	1240.3	895.4	1240.3	1240.3	895.4	1240.3	1021.7	745.2
		D	1240.3	895.4	1240.3	1240.3	895.4	1240.3	1021.7	745.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1502.1		1502.1	1502.1		1502.1	1265.8	1265.8
		D	1435.0		1435.0	1435.0		1435.0	1198.2	1198.2
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	329.7	431.9	534.2	328.7	431.0	533.2	246.0	341.4
		負	534.2	431.9	329.7	534.2	431.9	329.7	438.5	343.1
	Qd	534.2	431.9	534.2	534.2	431.9	533.2	438.5	343.1	436.8
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj	188.62	145.95	188.62	188.62	145.95	188.28	192.31	144.57	191.56
	a	l	1.271	1.309	1.271	1.271	1.309	1.271	1.278	1.278
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.952	0.952	0.952
	Qas	Qal	520.4	553.2	520.4	520.4	553.2	520.4	397.4	420.3
		正	689.2	720.2	689.2	689.2	720.2	689.2	523.2	544.7
		負	689.2	720.2	689.2	689.2	720.2	689.2	523.2	544.7
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.43S		1.43S	1.43S		1.43S	1.28S	1.28S
		D	0.88S		0.88S	0.88S		0.88S	0.72S	0.72S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	222.5		222.5	222.5		222.5	218.0	218.0
		D	240.0		240.0	240.0		240.0	234.0	234.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		133.6	-67.4	126.7	128.5	-65.1	122.7	127.8	-64.7	124.2
	Ms	U	820.3	0.0	840.4	661.4	0.0	681.9	540.5	0.0	555.7
		D	553.1	80.9	587.1	404.5	78.2	436.5	285.0	74.0	307.2
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		96.2	0.9	-94.5	92.7	0.7	-91.2	92.4	0.4	-91.5
	Qs		302.2	206.8	300.4	253.3	161.3	251.8	216.5	124.6	215.6
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	67.8	65.1	65.1	68.0	65.1	65.1	68.0	65.1
		D	65.1	67.8	65.1	65.1	68.0	65.1	65.1	68.0	65.1
	j	U	57.0	59.3	57.0	56.9	59.5	56.9	56.9	59.5	56.9
		D	57.0	59.3	57.0	56.9	59.5	56.9	56.9	59.5	56.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	32.10	19.26	32.10	32.10	19.26	32.10
		D	47.64	31.76	47.64	32.10	19.26	32.10	32.10	19.26	32.10
	pt	U	1.83	1.17	1.83	1.41	0.81	1.41	1.41	0.81	1.41
		D	1.83	1.17	1.83	1.41	0.81	1.41	1.41	0.81	1.41
	Mal	510.9	372.6	510.9	351.9	228.6	351.9	351.9	228.6	351.9	
	Mas	U	1021.7	745.2	1021.7	703.8	457.2	703.8	703.8	457.2	703.8
		D	1021.7	745.2	1021.7	703.8	457.2	703.8	703.8	457.2	703.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1265.8		1265.8	874.0		874.0	874.0		874.0
		D	1198.2		1198.2	806.5		806.5	806.5		806.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	212.7	308.1	403.4	148.3	240.2	332.1	93.8	185.8	277.7
		負	405.2	309.8	214.4	333.6	241.6	149.7	278.6	186.7	94.7
	Qd	405.2	309.8	403.4	333.6	241.6	332.1	278.6	186.7	277.7	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		177.70	130.53	176.94	167.37	116.07	166.65	139.80	89.67	139.35
	a	l	1.277	1.313	1.277	1.278	1.316	1.278	1.280	1.318	1.280
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.952	0.952	0.952	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726
	Qal		397.4	420.2	397.4	303.3	323.1	303.3	303.6	323.5	303.6
	Qas	正	523.2	544.7	523.2	390.7	408.1	390.7	390.7	408.1	390.7
負		523.2	544.7	523.2	390.7	408.1	390.7	390.7	408.1	390.7	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.18S		1.18S	1.30S		1.30S	1.09S		1.08S
		D	0.62S		0.63S	0.58S		0.58S	0.37S		0.37S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.0		218.0	213.5		213.5	213.5		213.5
		D	234.0		234.0	228.0		228.0	228.0		228.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1A (3)			FG (3)			G3 (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI		152.8	-77.5	139.6	117.9	-429.0	625.1	198.7	-107.7	220.4	
	Ms	U	386.7	0.0	390.1	2771.2	0.0	2885.3	1521.0	0.0	1528.4	
		D	81.1	85.8	110.9	2535.4	625.5	1635.0	1123.7	114.9	1087.6	
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		109.1	1.7	-105.8	322.2	-63.4	-449.0	155.5	-2.7	-161.0	
	Qs		180.3	72.9	177.0	1044.8	786.0	1171.6	542.4	389.5	547.8	
L.no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		30.0	30.0	30.0	140.0	140.0	140.0	70.0	70.0	70.0	
	D		70.0	70.0	70.0	240.0	240.0	240.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	60.7	63.2	60.7	231.3	231.3	231.3	65.1	67.5	65.1	
		D	60.7	63.2	60.7	231.3	231.3	231.3	65.1	67.5	65.1	
	j	U	53.1	55.3	53.1	202.4	202.4	202.4	57.0	59.0	57.0	
		D	53.1	55.3	53.1	202.4	202.4	202.4	57.0	59.0	57.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	8-D35	8-D35	8-D35	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D25		2-D25				2-D38		2-D38	
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	8-D35	8-D35	8-D35	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D25		2-D25				2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13	
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	76.56	76.56	76.56	91.20	68.40	91.20
			D	25.35	15.21	25.35	76.56	76.56	76.56	91.20	68.40	91.20
pt		U	1.39	0.80	1.39	0.24	0.24	0.24	2.00	1.45	2.00	
		D	1.39	0.80	1.39	0.24	0.24	0.24	2.00	1.45	2.00	
Mal		U	283.6	184.8	283.6	3244.7	3244.7	3244.7	991.2	793.1	991.2	
		D	458.6	296.5	458.6	6489.5	6489.5	6489.5	1982.4	1586.3	1982.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	588.4		588.4	7317.3		7317.3	2360.0		2360.0	
		D	525.5		525.5	6837.6		6837.6	2292.5		2292.5	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	2.2	105.2	212.6	761.6	1147.3	1532.9	424.7	583.0	741.2	
		負	215.9	108.5	1.1	1406.1	1020.4	634.8	735.8	577.5	419.2	
	Qd	215.9	108.5	212.6	1406.1	1147.3	1532.9	735.8	583.0	741.2		
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		135.54	65.41	133.47	49.62	40.49	54.10	184.51	141.04	185.88	
	a	l	1.209	1.244	1.209	2.000	2.000	2.000	1.289	1.321	1.289	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.070	1.070	1.070	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.116	1.116	1.116	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.569	0.569	0.569	1.089	1.089	1.089	
	Qal		252.7	267.6	252.7	5835.4	5835.4	5835.4	782.4	822.0	782.4	
Qas	正	340.8	354.8	340.8	5406.8	5406.8	5406.8	1031.1	1068.7	1031.1		
	負	340.8	354.8	340.8	5572.6	5572.6	5572.6	1031.1	1068.7	1031.1		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.02S		1.00S	0.79S		0.86S	1.35S		1.36S	
		D	0.01S		0.00S	0.43S		0.36S	0.78S		0.77S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	207.5		207.5	340.0		340.0	227.0		227.0	
		D	220.0		220.0	340.0		340.0	246.0		246.0	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37㇚㇚F層[X1-X2]			Y37㇚㇚F層[X1-X2]			Y37㇚㇚F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	194.9	-105.1	214.3	194.9	-105.1	214.3	195.2	-105.0	214.1	
	Ms	U	1756.0	0.0	1760.7	1850.0	0.0	1842.5	1859.8	0.0	1839.0
		D	1366.2	112.4	1332.2	1460.2	118.5	1413.9	1469.5	124.9	1410.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	152.3	-2.4	-157.1	152.3	-2.4	-157.1	152.4	-2.4	-157.1	
	Qs	609.3	459.4	614.1	635.1	485.3	640.0	636.1	486.1	640.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
	pt	U	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
		D	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
	Mal	991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	
	Mas	U	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4
		D	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	529.5	684.2	838.9	529.5	684.2	838.9	529.5	684.2	838.9
		負	837.8	683.1	528.4	838.9	684.2	529.5	838.9	684.2	529.5
	Qd	837.8	684.2	838.9	838.9	684.2	838.9	838.9	684.2	838.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	210.10	165.54	210.38	210.38	165.54	210.38	210.38	165.54	210.38	
	a	l	1.293	1.324	1.293	1.293	1.324	1.293	1.293	1.325	1.293
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal	783.6	823.3	783.6	783.6	823.3	783.6	783.8	823.5	783.8	
Qas	正	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1	
	負	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.53S		1.53S	1.53S		1.53S	1.53S		1.53S
		D	0.97S		0.97S	0.97S		0.97S	0.97S		0.97S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X1-X2]			Y37レ-Δ7F層[X1-X2]			Y37レ-Δ8F層[X1-X2]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)		
応力	MI	195.3	-105.1	213.7	195.5	-105.2	213.4	184.4	-97.4	198.9		
	Ms	U	1825.1	0.0	1809.5	1747.8	0.0	1727.9	1460.8	0.0	1437.5	
		D	1434.4	122.1	1382.0	1356.7	124.1	1301.0	1092.0	116.4	1039.6	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	152.4	-2.3	-157.0	152.5	-2.2	-157.0	142.6	-1.8	-146.2		
	Qs	626.8	476.6	631.4	603.5	453.2	607.9	512.5	371.7	516.1		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	55.0	55.0	55.0		
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	64.8	67.5	64.8	
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	64.8	67.5	64.8	
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	56.7	59.0	56.7	
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	56.7	59.0	56.7	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38	5-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38	5-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	79.80	57.00	79.80
			D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	79.80	57.00	79.80
pt		U	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.24	1.54	2.24	
		D	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.24	1.54	2.24	
Mal		991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	852.9	660.3	852.9		
Mas		U	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1705.8	1320.6	1705.8	
		D	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1705.8	1320.6	1705.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	2062.6		2062.6	
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	1995.5		1995.5	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	529.5	684.2	838.9	524.0	678.7	833.4	412.2	556.6	701.0	
		負	838.9	684.2	529.5	828.9	674.2	519.5	697.4	553.0	408.5	
	Qd		838.9	684.2	838.9	828.9	678.7	833.4	697.4	556.6	701.0	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		210.38	165.54	210.38	207.88	164.21	209.00	223.75	171.39	224.91	
	a	l	1.294	1.326	1.294	1.295	1.327	1.295	1.290	1.326	1.290	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	0.924	0.924	0.924	
	Qal		784.2	823.9	784.2	768.9	807.7	768.9	549.7	582.3	549.7	
	Qas	正	1031.1	1068.7	1031.1	1013.1	1050.1	1013.1	716.1	746.1	716.1	
		負	1031.1	1068.7	1031.1	1013.1	1050.1	1013.1	716.1	746.1	716.1	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.53S		1.53S	1.52S		1.52S	1.47S		1.47S	
		D	0.97S		0.97S	0.96S		0.95S	0.87S		0.86S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0	
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置			Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI		184.4	-97.5	198.7	180.9	-95.0	193.6	180.7	-95.0	193.6	
	Ms	U	1390.8	0.0	1370.5	1252.0	0.0	1232.3	1188.7	0.0	1163.2	
		D	1022.0	114.8	973.1	890.2	111.2	845.2	827.2	114.2	776.0	
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		142.6	-1.8	-146.2	139.4	-1.6	-142.6	139.4	-1.6	-142.6	
	Qs		492.4	351.5	496.0	449.7	311.9	452.9	430.2	292.4	433.4	
L.no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	64.8	67.5	64.8	64.3	67.5	64.3	64.3	67.5	64.3	
		D	64.8	67.5	64.8	64.3	67.5	64.3	64.3	67.5	64.3	
	j	U	56.7	59.0	56.7	56.3	59.0	56.3	56.3	59.0	56.3	
		D	56.7	59.0	56.7	56.3	59.0	56.3	56.3	59.0	56.3	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	79.80	57.00	79.80	68.40	45.60	68.40	68.40	45.60	68.40
			D	79.80	57.00	79.80	68.40	45.60	68.40	68.40	45.60	68.40
		pt	U	2.24	1.54	2.24	2.13	1.35	2.13	2.13	1.35	2.13
D			2.24	1.54	2.24	2.13	1.35	2.13	2.13	1.35	2.13	
Mal		852.9	660.3	852.9	727.5	529.4	727.5	727.5	529.4	727.5		
Mas		U	1705.8	1320.6	1705.8	1454.9	1058.8	1454.9	1454.9	1058.8	1454.9	
		D	1705.8	1320.6	1705.8	1454.9	1058.8	1454.9	1454.9	1058.8	1454.9	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2062.6		2062.6	1765.1		1765.1	1765.1		1765.1	
		D	1995.5		1995.5	1698.5		1698.5	1698.5		1698.5	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	382.0	526.4	670.8	326.0	467.0	608.0	296.8	437.8	578.8	
		負	667.3	522.8	378.4	604.8	463.8	322.8	575.6	434.6	293.6	
	Qd		667.3	526.4	670.8	604.8	467.0	608.0	575.6	437.8	578.8	
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		214.08	162.09	215.22	214.96	158.18	216.08	204.58	148.31	205.72	
	a	l	1.291	1.327	1.291	1.286	1.328	1.286	1.286	1.328	1.286	
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.924	0.924	0.924	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	
	Qal		549.9	582.5	549.9	520.5	556.4	520.5	520.5	556.4	520.5	
	Qas	正	716.1	746.1	716.1	684.7	718.5	684.7	684.7	718.5	684.7	
負		716.1	746.1	716.1	684.7	718.5	684.7	684.7	718.5	684.7		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.40S		1.41S	1.49S		1.50S	1.42S		1.43S	
		D	0.80S		0.79S	0.80S		0.80S	0.73S		0.72S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0	
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ12F層[X1-X2]			Y37レ-Δ13F層[X1-X2]			Y37レ-Δ14F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		173.6	-90.1	183.2	173.6	-90.1	183.2	169.8	-87.7	178.0
	Ms	U	968.4	0.0	956.1	895.3	0.0	877.6	736.2	0.0	717.8
		D	621.1	101.0	589.8	548.1	103.7	511.2	396.6	101.0	361.8
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		132.9	-1.2	-135.3	132.9	-1.2	-135.3	129.7	-1.0	-131.7
	Qs		363.5	231.7	365.9	341.2	209.5	343.6	292.4	163.7	294.7
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	35.0	35.0	35.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1	64.6	67.8	64.6
		D	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1	64.6	67.8	64.6
	j	U	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0	56.5	59.3	56.5
		D	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0	56.5	59.3	56.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	39.70	23.82	39.70
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	39.70	23.82	39.70
	pt	U	1.83	1.17	1.83	1.83	1.17	1.83	1.76	1.00	1.76
		D	1.83	1.17	1.83	1.83	1.17	1.83	1.76	1.00	1.76
	Mal	510.9	372.6	510.9	510.9	372.6	510.9	422.8	280.3	422.8	
	Mas	U	1021.7	745.2	1021.7	1021.7	745.2	1021.7	845.6	560.7	845.6
		D	1021.7	745.2	1021.7	1021.7	745.2	1021.7	845.6	560.7	845.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1265.8		1265.8	1265.8		1265.8	1057.3		1057.3
		D	1198.2		1198.2	1198.2		1198.2	990.4		990.4
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	212.9	347.0	481.2	179.4	313.6	447.7	114.3	245.0	375.7
		負	478.8	344.6	210.5	445.3	311.2	177.0	373.7	243.0	112.3
	Qd	478.8	347.0	481.2	445.3	313.6	447.7	373.7	245.0	375.7	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		209.98	146.21	211.03	195.32	132.13	196.37	188.86	117.99	189.90
	a	l	1.300	1.335	1.300	1.299	1.335	1.299	1.294	1.337	1.294
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	1.089	1.089	1.089
	Qal		401.4	424.5	401.4	401.3	424.4	401.3	373.7	399.2	373.7
Qas	正	523.2	544.7	523.2	523.2	544.7	523.2	493.8	518.3	493.8	
	負	523.2	544.7	523.2	523.2	544.7	523.2	493.8	518.3	493.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.40S		1.41S	1.30S		1.31S	1.32S		1.33S
		D	0.62S		0.62S	0.52S		0.52S	0.40S		0.40S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ15F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)
	短期	(60)	(400)	(60)
応力	MI	171.8	-87.5	177.7
	Ms	U	610.2	0.0
		D	266.7	97.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	130.3	-0.7	-131.8
	Qs	256.4	126.9	257.9
	L. no	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	35.0	35.0	35.0
	D	75.0	75.0	75.0
	d	U	64.6	67.8
		D	64.6	67.8
	j	U	56.5	59.3
		D	56.5	59.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32
		2	2-D32	2-D32
	下端筋	1	3-D32	3-D32
		2	2-D32	2-D32
	STP	径	D13	D13
		形ピッチ	3-100	3-100
曲げ	at	U	39.70	23.82
		D	39.70	23.82
	pt	U	1.76	1.00
		D	1.76	1.00
	MaI	U	422.8	280.3
		D	845.6	560.7
	Mas	U	845.6	560.7
		D	845.6	560.7
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	1057.3	1057.3
		D	990.4	990.4
	L' (L)	680.0 (800.0)		
	Qd	正	58.9	190.0
		負	319.5	188.5
	Qd	319.5	190.0	321.0
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	161.48	91.47	162.22
	a	l	1.296	1.339
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089
	QaI	374.0	399.5	374.0
	Qas	正	493.8	518.3
		負	493.8	518.3
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.13S	1.14S
		D	0.21S	0.20S
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	218.0	218.0
		D	234.0	234.0
	判定	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			FG (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ16F層[X1-X2]			Y37レ-Δ1F層[X2-X3]			Y37レ-Δ2F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		167.4	-91.8	182.9	603.4	-241.4	514.7	216.6	-107.3	217.1
	Ms	U	422.9	0.0	421.5	2708.3	0.0	2692.5	1590.0	0.0	1588.5
		D	88.2	100.3	55.7	1501.5	277.9	1663.1	1156.7	108.3	1154.3
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		128.7	-1.9	-132.6	396.7	11.1	-374.5	161.6	-0.1	-161.8
	Qs		201.4	74.6	205.3	1026.5	640.9	1004.3	565.3	403.7	565.4
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	140.0	140.0	140.0	75.0	75.0	75.0
	D		70.0	70.0	70.0	240.0	240.0	240.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	60.7	63.2	60.7	231.3	231.3	231.3	65.4	67.5	65.4
		D	60.7	63.2	60.7	231.3	231.3	231.3	65.4	67.5	65.4
	j	U	53.1	55.3	53.1	202.4	202.4	202.4	57.2	59.0	57.2
		D	53.1	55.3	53.1	202.4	202.4	202.4	57.2	59.0	57.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	8-D35	8-D35	8-D35	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D25		2-D25				2-D38		2-D38
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	8-D35	8-D35	8-D35	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D25		2-D25				2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	76.56	76.56	76.56	102.60	79.80	102.60
		D	25.35	15.21	25.35	76.56	76.56	76.56	102.60	79.80	102.60
	pt	U	1.39	0.80	1.39	0.24	0.24	0.24	2.09	1.58	2.09
		D	1.39	0.80	1.39	0.24	0.24	0.24	2.09	1.58	2.09
	Mal	283.6	184.8	283.6	3244.7	3244.7	3244.7	1121.5	924.0	1121.5	
	Mas	U	458.6	296.5	458.6	6489.5	6489.5	6489.5	2242.9	1848.0	2242.9
		D	458.6	296.5	458.6	6489.5	6489.5	6489.5	2242.9	1848.0	2242.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	588.4		588.4	7317.3		7317.3	2657.3		2657.3
		D	525.5		525.5	6837.6		6837.6	2589.5		2589.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	19.7	111.0	241.6	548.0	933.6	1319.2	443.8	605.5	767.2
		負	237.7	107.1	23.6	1341.4	955.8	570.2	767.1	605.4	443.7
	Qd	237.7	111.0	241.6	1341.4	955.8	1319.2	767.1	605.5	767.2	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		149.20	66.89	151.64	47.34	33.73	46.56	178.82	136.74	178.84
	a	l	1.222	1.257	1.222	2.000	2.000	2.000	1.310	1.338	1.310
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.057	1.057	1.057	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.048	1.048	1.048	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.569	0.569	0.569	1.016	1.016	1.016
	Qal		254.3	269.3	254.3	5835.4	5835.4	5835.4	819.0	856.1	819.0
Qas	正	340.8	354.8	340.8	5359.0	5359.0	5359.0	1063.3	1097.6	1063.3	
	負	340.8	354.8	340.8	5327.1	5327.1	5327.1	1063.3	1097.6	1063.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.12S		1.14S	0.75S		0.74S	1.24S		1.24S
		D	0.09S		0.11S	0.31S		0.32S	0.72S		0.72S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	207.5		207.5	340.0		340.0	227.0		227.0
		D	220.0		220.0	340.0		340.0	246.0		246.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㇚㇚F層[X2-X3]			Y37㇚㇚F層[X2-X3]			Y37㇚㇚F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	212.2	-104.5	211.9	212.1	-104.5	211.9	212.1	-104.5	211.9	
	Ms	U	1872.0	0.0	1869.3	1961.8	0.0	1958.7	1957.9	0.0	1954.0
		D	1447.7	105.7	1445.5	1537.6	106.0	1534.9	1533.8	106.4	1530.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	158.2	0.0	-158.1	158.2	0.0	-158.1	158.2	0.0	-158.1	
	Qs	646.0	487.9	646.0	672.4	514.2	672.3	671.1	512.9	671.1	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4
		D	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4
	j	U	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2
		D	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
	pt	U	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09
		D	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09
	Mas	U	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9
		D	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2657.3		2657.3	2657.3		2657.3	2657.3		2657.3
		D	2589.5		2589.5	2589.5		2589.5	2589.5		2589.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	573.6	731.7	889.9	613.1	771.3	929.4	611.2	769.4	927.5
		負	889.9	731.8	573.6	929.5	771.3	613.2	927.6	769.4	611.3
	Qd	889.9	731.8	889.9	929.5	771.3	929.4	927.6	769.4	927.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	207.45	165.25	207.44	216.67	174.17	216.66	216.22	173.74	216.21	
	a	l	1.311	1.339	1.311	1.311	1.339	1.311	1.311	1.339	1.311
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	
	Qal	819.2	856.3	819.2	819.3	856.4	819.3	819.3	856.4	819.3	
Qas	正	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	
	負	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.44S		1.44S	1.50S		1.50S	1.50S		1.50S
		D	0.93S		0.93S	0.99S		0.99S	0.99S		0.99S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ㇵㇵ6F層[X2-X3]			Y37ㇵㇵ7F層[X2-X3]			Y37ㇵㇵ8F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	207.8	-102.2	207.2	207.9	-102.2	207.1	206.8	-102.4	207.7	
	Ms	U	1852.3	0.0	1850.5	1774.5	0.0	1773.3	1740.2	0.0	1730.9
		D	1436.8	102.8	1436.1	1358.7	102.4	1359.0	1326.6	107.5	1315.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	154.8	0.1	-154.7	154.8	0.1	-154.6	154.6	-0.1	-154.8	
	Qs	638.3	483.6	638.2	615.5	460.8	615.3	604.1	449.6	604.3	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
	pt	U	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
		D	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
	Mal	U	991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2
		D	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	529.5	684.2	838.9	529.5	684.2	838.9	519.6	674.4	829.1
		負	838.9	684.2	529.5	838.9	684.2	529.5	828.8	674.1	519.4
	Qd	838.9	684.2	838.9	838.9	684.2	838.9	828.8	674.4	829.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	210.38	165.54	210.38	210.38	165.54	210.38	207.85	163.16	207.91	
	a	l	1.307	1.338	1.307	1.306	1.338	1.306	1.307	1.339	1.307
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	0.907	0.907	0.907	
	Qal	788.3	828.2	788.3	772.6	811.5	772.6	702.3	738.7	702.3	
	Qas	正	1031.1	1068.7	1031.1	1013.1	1050.1	1013.1	906.4	939.5	906.4
負		1031.1	1068.7	1031.1	1013.1	1050.1	1013.1	906.4	939.5	906.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.53S		1.53S	1.53S		1.53S	1.52S		1.52S
		D	0.97S		0.97S	0.97S		0.97S	0.95S		0.95S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ9F層[X2-X3]			Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			Y37レ-Δ11F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		207.0	-102.4	207.6	202.3	-100.1	203.1	202.3	-100.1	203.1
	Ms	U	1671.6	0.0	1663.7	1525.8	0.0	1517.9	1436.6	0.0	1428.3
		D	1257.6	106.6	1248.5	1121.1	104.4	1111.7	1032.1	104.7	1022.0
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		154.6	-0.1	-154.8	151.2	-0.1	-151.4	151.2	-0.1	-151.4
	Qs		584.2	429.6	584.3	539.2	388.1	539.4	512.9	361.8	513.1
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	67.5	65.1	64.8	67.5	64.8	64.8	67.5	64.8
		D	65.1	67.5	65.1	64.8	67.5	64.8	64.8	67.5	64.8
	j	U	57.0	59.0	57.0	56.7	59.0	56.7	56.7	59.0	56.7
		D	57.0	59.0	57.0	56.7	59.0	56.7	56.7	59.0	56.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	79.80	57.00	79.80	79.80	57.00	79.80
		D	91.20	68.40	91.20	79.80	57.00	79.80	79.80	57.00	79.80
	pt	U	2.00	1.45	2.00	1.90	1.30	1.90	1.90	1.30	1.90
		D	2.00	1.45	2.00	1.90	1.30	1.90	1.90	1.30	1.90
	Mal		991.2	793.1	991.2	861.1	662.3	861.1	861.1	662.3	861.1
	Mas	U	1982.4	1586.3	1982.4	1722.2	1324.5	1722.2	1722.2	1324.5	1722.2
		D	1982.4	1586.3	1982.4	1722.2	1324.5	1722.2	1722.2	1324.5	1722.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2062.6		2062.6	2062.6		2062.6
		D	2292.5		2292.5	1995.5		1995.5	1995.5		1995.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	489.6	644.4	799.1	430.8	582.1	733.4	391.4	542.7	693.9
		負	798.9	644.2	489.5	733.2	581.9	430.6	693.7	542.4	391.1
	Qd		798.9	644.4	799.1	733.2	582.1	733.4	693.7	542.7	693.9
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		200.35	155.90	200.39	199.04	151.66	199.09	188.33	141.39	188.39
	a	l	1.307	1.339	1.307	1.302	1.339	1.302	1.302	1.339	1.302
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.907	0.907	0.907	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977
	Qal		702.4	738.7	702.4	672.4	712.0	672.4	672.4	712.0	672.4
Qas	正	906.4	939.5	906.4	875.2	911.9	875.2	875.2	911.9	875.2	
	負	906.4	939.5	906.4	875.2	911.9	875.2	875.2	911.9	875.2	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.46S		1.46S	1.54S		1.54S	1.46S		1.46S
		D	0.90S		0.90S	0.90S		0.90S	0.82S		0.82S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ12F層[X2-X3]			Y37レ-Δ13F層[X2-X3]			Y37レ-Δ14F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		188.9	-93.2	189.2	188.7	-93.2	189.3	179.9	-88.5	180.0
	Ms	U	1157.7	0.0	1153.0	1058.8	0.0	1053.3	818.5	0.0	815.4
		D	779.9	95.7	774.6	681.3	96.2	674.7	458.6	90.1	455.4
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		141.0	-0.0	-141.0	140.9	-0.1	-141.1	134.1	-0.0	-134.1
	Qs		425.2	284.3	425.3	395.9	255.1	396.1	321.5	187.3	321.5
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.6	68.0	65.6
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	65.6	68.0	65.6
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.4	59.5	57.4
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	57.4	59.5	57.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52
	pt	U	1.70	1.17	1.70	1.70	1.17	1.70	1.47	0.94	1.47
		D	1.70	1.17	1.70	1.70	1.17	1.70	1.47	0.94	1.47
	Mal	612.8	465.7	612.8	612.8	465.7	612.8	426.6	303.7	426.6	
	Mas	U	1225.6	931.4	1225.6	1225.6	931.4	1225.6	853.3	607.4	853.3
		D	1225.6	931.4	1225.6	1225.6	931.4	1225.6	853.3	607.4	853.3
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	1043.0		1043.0
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	975.0		975.0
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	282.6	423.6	564.6	241.6	382.6	523.6	146.9	281.0	415.2
		負	564.6	423.6	282.6	523.4	382.4	241.4	415.1	281.0	146.9
	Qd	564.6	423.6	564.6	523.4	382.6	523.6	415.1	281.0	415.2	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		196.94	142.77	196.94	182.59	128.96	182.64	180.93	118.12	180.93
	a	l	1.313	1.343	1.313	1.312	1.343	1.312	1.313	1.345	1.313
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.952	0.952	0.952
	Qal		525.3	550.8	525.3	525.3	550.7	525.3	406.4	427.4	406.4
	Qas	正	684.7	708.6	684.7	684.7	708.6	684.7	526.6	546.0	526.6
負		684.7	708.6	684.7	684.7	708.6	684.7	526.6	546.0	526.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.41S		1.41S	1.30S		1.30S	1.34S		1.34S
		D	0.70S		0.70S	0.60S		0.60S	0.47S		0.47S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	213.5		213.5
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	228.0		228.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
部材位置			Y37レ-Δ15F層[X2-X3]			Y37レ-Δ16F層[X2-X3]			Y37レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI		180.0	-88.8	180.5	178.5	-88.9	177.5	519.2	-281.3	519.2	
	Ms	U	694.2	0.0	691.1	449.4	0.0	447.0	2732.4	0.0	2732.4	
		D	334.1	90.6	330.1	92.5	89.7	92.0	1694.0	281.3	1694.0	
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI		134.4	-0.1	-134.5	130.8	0.1	-130.5	385.6	0.0	-385.6	
	Qs		285.1	150.8	285.2	210.2	79.6	210.0	1036.6	650.9	1036.6	
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)			Fc30 (Fc = 30.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		40.0	40.0	40.0	30.0	30.0	30.0	140.0	140.0	140.0	
	D		75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	240.0	240.0	240.0	
	d	U	65.6	68.0	65.6	60.7	63.2	60.7	231.3	231.3	231.3	
		D	65.6	68.0	65.6	60.7	63.2	60.7	231.3	231.3	231.3	
	j	U	57.4	59.5	57.4	53.1	55.3	53.1	202.4	202.4	202.4	
		D	57.4	59.5	57.4	53.1	55.3	53.1	202.4	202.4	202.4	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	3-D25	3-D25	3-D25	8-D35	8-D35	8-D35	
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25				
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	3-D25	3-D25	3-D25	8-D35	8-D35	8-D35	
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25				
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	
		形ピッチ	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	25.35	15.21	25.35	76.56	76.56	76.56
			D	38.52	25.68	38.52	25.35	15.21	25.35	76.56	76.56	76.56
pt		U	1.47	0.94	1.47	1.39	0.80	1.39	0.24	0.24	0.24	
		D	1.47	0.94	1.47	1.39	0.80	1.39	0.24	0.24	0.24	
Mal		426.6	303.7	426.6	283.6	184.8	283.6	3244.7	3244.7	3244.7		
Mas		U	853.3	607.4	853.3	458.6	296.5	458.6	6489.5	6489.5	6489.5	
		D	853.3	607.4	853.3	458.6	296.5	458.6	6489.5	6489.5	6489.5	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	1043.0		1043.0	588.4		588.4	7317.3		7317.3	
		D	975.0		975.0	525.5		525.5	6837.6		6837.6	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	91.6	226.1	360.6	11.5	119.1	249.8	590.8	976.4	1362.0	
		負	360.4	226.0	91.5	250.0	119.3	11.3	1362.0	976.4	590.8	
	Qd	360.4	226.1	360.6	250.0	119.3	249.8	1362.0	976.4	1362.0		
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		157.08	95.04	157.14	156.91	71.94	156.76	48.07	34.46	48.07	
	a	l	1.313	1.345	1.313	1.231	1.266	1.231	2.000	2.000	2.000	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.064	1.064	1.064	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.064	1.064	1.064	
	pw		0.952	0.952	0.952	0.847	0.847	0.847	0.569	0.569	0.569	
	Qal		406.3	427.4	406.3	255.4	270.5	255.4	5835.4	5835.4	5835.4	
	Qas	正	526.6	546.0	526.6	340.8	354.8	340.8	5383.7	5383.7	5383.7	
負		526.6	546.0	526.6	340.8	354.8	340.8	5383.7	5383.7	5383.7		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.16S		1.16S	1.18S		1.18S	0.76S		0.76S	
		D	0.30S		0.30S	0.05S		0.05S	0.33S		0.33S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	213.5		213.5	207.5		207.5	340.0		340.0	
		D	228.0		228.0	220.0		220.0	340.0		340.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ2F層[X3-X4]			Y37レ-Δ3F層[X3-X4]			Y37レ-Δ4F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		217.0	-107.1	217.0	212.0	-104.6	212.0	212.0	-104.5	212.0
	Ms	U	1589.4	0.0	1589.4	1871.9	0.0	1871.9	1962.9	0.0	1962.9
		D	1155.3	107.1	1155.3	1447.9	104.6	1447.9	1539.0	104.5	1539.0
	L. no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI		161.7	-0.0	-161.7	158.2	-0.0	-158.2	158.2	-0.0	-158.2
	Qs		565.3	403.6	565.3	646.4	488.2	646.4	673.1	515.0	673.1
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4
		D	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4
	j	U	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2
		D	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
	pt	U	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09
		D	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09
	Mal	1121.5	924.0	1121.5	1121.5	924.0	1121.5	1121.5	924.0	1121.5	
	Mas	U	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9
		D	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2657.3		2657.3	2657.3		2657.3	2657.3		2657.3
		D	2589.5		2589.5	2589.5		2589.5	2589.5		2589.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	443.8	605.5	767.2	574.2	732.3	890.5	613.4	771.6	929.7
		負	767.2	605.5	443.8	890.5	732.3	574.2	929.7	771.6	613.4
	Qd	767.2	605.5	767.2	890.5	732.3	890.5	929.7	771.6	929.7	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		178.83	136.72	178.83	207.58	165.37	207.58	216.73	174.24	216.73
	a	l	1.310	1.338	1.310	1.311	1.340	1.311	1.311	1.339	1.311
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		819.0	856.0	819.0	819.5	856.5	819.5	819.4	856.5	819.4
	Qas	正	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3
		負	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.24S		1.24S	1.44S		1.44S	1.51S		1.51S
		D	0.72S		0.72S	0.93S		0.93S	0.99S		0.99S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ5F層[X3-X4]			Y37レ-Δ6F層[X3-X4]			Y37レ-Δ7F層[X3-X4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI		212.0	-104.5	212.0	207.4	-102.3	207.4	207.4	-102.3	207.4	
	Ms	U	1959.6	0.0	1959.6	1860.3	0.0	1860.3	1785.7	0.0	1785.7	
		D	1535.6	104.5	1535.6	1445.5	102.3	1445.5	1370.9	102.3	1370.9	
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI		158.2	-0.0	-158.2	154.7	-0.0	-154.7	154.7	-0.0	-154.7	
	Qs		672.1	514.0	672.1	640.9	486.2	640.9	618.9	464.2	618.9	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.4	67.5	65.4	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	
		D	65.4	67.5	65.4	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	
	j	U	57.2	59.0	57.2	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	
		D	57.2	59.0	57.2	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
			D	102.60	79.80	102.60	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
pt		U	2.09	1.58	2.09	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	
		D	2.09	1.58	2.09	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	
Mal		1121.5	924.0	1121.5	991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2		
Mas		U	2242.9	1848.0	2242.9	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	
		D	2242.9	1848.0	2242.9	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2657.3		2657.3	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	
		D	2589.5		2589.5	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	612.8	771.0	929.1	529.5	684.2	838.9	529.5	684.2	838.9	
		負	929.1	771.0	612.8	838.9	684.2	529.5	838.9	684.2	529.5	
	Qd		929.1	771.0	929.1	838.9	684.2	838.9	838.9	684.2	838.9	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		216.59	174.10	216.59	210.38	165.54	210.38	210.38	165.54	210.38	
	a	l	1.311	1.339	1.311	1.308	1.339	1.308	1.308	1.339	1.308	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		1.016	1.016	1.016	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	
	Qal		819.4	856.5	819.4	788.7	828.6	788.7	773.1	812.0	773.1	
	Qas	正	1063.3	1097.6	1063.3	1031.1	1068.7	1031.1	1013.1	1050.1	1013.1	
負		1063.3	1097.6	1063.3	1031.1	1068.7	1031.1	1013.1	1050.1	1013.1		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.50S		1.50S	1.53S		1.53S	1.53S		1.53S	
		D	0.99S		0.99S	0.97S		0.97S	0.97S		0.97S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0	
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㇚-㇚8F層[X3-X4]			Y37㇚-㇚9F層[X3-X4]			Y37㇚-㇚10F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	207.4	-102.2	207.4	207.4	-102.3	207.4	202.8	-100.0	202.8	
	Ms	U	1735.3	0.0	1735.3	1671.7	0.0	1671.7	1526.1	0.0	1526.1
		D	1320.4	102.3	1320.4	1256.9	102.3	1256.9	1120.4	100.0	1120.4
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	154.7	-0.0	-154.7	154.7	-0.0	-154.7	151.3	-0.0	-151.3	
	Qs	604.1	449.4	604.1	585.4	430.7	585.4	540.5	389.2	540.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	64.8	67.5	64.8
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	64.8	67.5	64.8
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	56.7	59.0	56.7
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	56.7	59.0	56.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	79.80	57.00	79.80
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	79.80	57.00	79.80
	pt	U	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	1.90	1.30	1.90
		D	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	1.90	1.30	1.90
	Mal	991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	861.1	662.3	861.1	
	Mas	U	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1722.2	1324.5	1722.2
		D	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1722.2	1324.5	1722.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	2062.6		2062.6
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	1995.5		1995.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	519.3	674.0	828.8	491.3	646.0	800.7	432.5	583.8	735.1
		負	828.8	674.0	519.3	800.7	646.0	491.3	735.1	583.8	432.5
	Qd		828.8	674.0	828.8	800.7	646.0	800.7	735.1	583.8	735.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		207.83	163.08	207.83	200.80	156.30	200.80	199.56	152.11	199.56
	a	l	1.308	1.339	1.308	1.308	1.339	1.308	1.303	1.339	1.303
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.977	0.977	0.977
	Qal		702.5	738.9	702.5	702.5	738.9	702.5	672.6	712.2	672.6
Qas	正	906.4	939.5	906.4	906.4	939.5	906.4	875.2	911.9	875.2	
	負	906.4	939.5	906.4	906.4	939.5	906.4	875.2	911.9	875.2	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.52S		1.52S	1.46S		1.46S	1.54S		1.54S
		D	0.95S		0.95S	0.90S		0.90S	0.91S		0.91S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			Y37レ-Δ12F層[X3-X4]			Y37レ-Δ13F層[X3-X4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI		202.8	-100.0	202.8	189.1	-93.1	189.1	189.1	-93.1	189.1	
	Ms	U	1437.0	0.0	1437.0	1163.0	0.0	1163.0	1062.5	0.0	1062.5	
		D	1031.3	100.0	1031.3	784.8	93.1	784.8	684.3	93.1	684.3	
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI		151.3	-0.0	-151.3	141.0	-0.0	-141.0	141.0	-0.0	-141.0	
	Qs		514.3	363.0	514.3	427.4	286.4	427.4	397.9	256.9	397.9	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	64.8	67.5	64.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	
		D	64.8	67.5	64.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	
	j	U	56.7	59.0	56.7	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	
		D	56.7	59.0	56.7	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D38		2-D38	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	
		2	2-D38		2-D38	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ピッチ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	79.80	57.00	79.80	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
			D	79.80	57.00	79.80	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
pt		U	1.90	1.30	1.90	1.70	1.17	1.70	1.70	1.17	1.70	
		D	1.90	1.30	1.90	1.70	1.17	1.70	1.70	1.17	1.70	
Mal		861.1	662.3	861.1	612.8	465.7	612.8	612.8	465.7	612.8		
Mas		U	1722.2	1324.5	1722.2	1225.6	931.4	1225.6	1225.6	931.4	1225.6	
		D	1722.2	1324.5	1722.2	1225.6	931.4	1225.6	1225.6	931.4	1225.6	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2062.6		2062.6	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	
		D	1995.5		1995.5	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	393.2	544.5	695.8	282.6	423.6	564.6	244.3	385.3	526.3	
		負	695.8	544.5	393.2	564.6	423.6	282.6	526.3	385.3	244.3	
	Qd		695.8	544.5	695.8	564.6	423.6	564.6	526.3	385.3	526.3	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		188.89	141.87	188.89	196.94	142.77	196.94	183.60	129.88	183.60	
	a	l	1.303	1.339	1.303	1.313	1.343	1.313	1.313	1.343	1.313	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	0.977	0.977	0.977	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	
	Qal		672.6	712.2	672.6	525.4	550.8	525.4	525.4	550.8	525.4	
Qas	正	875.2	911.9	875.2	684.7	708.6	684.7	684.7	708.6	684.7		
	負	875.2	911.9	875.2	684.7	708.6	684.7	684.7	708.6	684.7		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.46S		1.46S	1.41S		1.41S	1.31S		1.31S	
		D	0.83S		0.83S	0.70S		0.70S	0.61S		0.61S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	227.0		227.0	218.0		218.0	218.0		218.0	
		D	246.0		246.0	234.0		234.0	234.0		234.0	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㇚-㇚14F層[X3-X4]			Y37㇚-㇚15F層[X3-X4]			Y37㇚-㇚16F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	180.0	-88.5	180.0	180.3	-88.7	180.3	177.8	-89.1	177.8	
	Ms	U	825.5	0.0	825.5	700.7	0.0	700.7	454.9	0.0	454.9
		D	465.5	88.5	465.5	340.0	88.7	340.0	99.2	89.1	99.2
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	134.1	-0.0	-134.1	134.5	-0.0	-134.5	130.6	-0.0	-130.6	
	Qs	324.0	189.9	324.0	287.5	153.0	287.5	212.1	81.5	212.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	30.0	30.0	30.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0	65.6	60.7	63.2	60.7
		D	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0	65.6	60.7	63.2	60.7
	j	U	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5	57.4	53.1	55.3	53.1
		D	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5	57.4	53.1	55.3	53.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	25.35	15.21	25.35
		D	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	25.35	15.21	25.35
	pt	U	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94	1.47	1.39	0.80	1.39
		D	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94	1.47	1.39	0.80	1.39
	Mal		426.6	303.7	426.6	426.6	303.7	426.6	283.6	184.8	283.6
		U	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4	853.3	458.6	296.5	458.6
	Mas	D	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4	853.3	458.6	296.5	458.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1043.0		1043.0	1043.0		1043.0	588.4		588.4
		D	975.0		975.0	975.0		975.0	525.5		525.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	150.6	284.8	150.6	95.1	229.6	364.0	8.4	122.2	252.9
		負	418.9	284.8	150.6	364.0	229.6	95.1	252.9	122.2	8.4
	Qd	418.9	284.8	418.9	364.0	229.6	364.0	252.9	122.2	252.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	182.57	119.70	182.57	158.64	96.49	158.64	158.72	73.68	158.72	
	a	l	1.313	1.345	1.313	1.313	1.345	1.313	1.234	1.268	1.234
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.847	0.847	0.847	
	Qa1	406.4	427.4	406.4	406.4	427.4	406.4	255.7	270.8	255.7	
Qas	正	526.6	546.0	526.6	526.6	546.0	526.6	340.8	354.8	340.8	
	負	526.6	546.0	526.6	526.6	546.0	526.6	340.8	354.8	340.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.35S		1.35S	1.18S		1.18S	1.19S		1.19S
		D	0.49S		0.49S	0.31S		0.31S	0.04S		0.04S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	213.5		213.5	213.5		213.5	207.5		207.5
		D	228.0		228.0	228.0		228.0	220.0		220.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			Y37レ-Δ3F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		514.7	-241.4	603.4	217.1	-107.3	216.6	211.9	-104.5	212.2
	Ms	U	2692.5	0.0	2708.3	1588.5	0.0	1590.0	1869.3	0.0	1872.0
		D	1663.1	277.9	1501.5	1154.3	108.3	1156.7	1445.5	105.7	1447.7
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		374.5	-11.1	-396.7	161.8	0.1	-161.6	158.1	-0.0	-158.2
	Qs		1004.3	640.9	1026.5	565.4	403.7	565.3	646.0	487.9	646.0
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		140.0	140.0	140.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	D		240.0	240.0	240.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	231.3	231.3	231.3	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4
		D	231.3	231.3	231.3	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4
	j	U	202.4	202.4	202.4	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2
		D	202.4	202.4	202.4	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2				2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38
		2				2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	76.56	76.56	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
		D	76.56	76.56	76.56	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60
	pt	U	0.24	0.24	0.24	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09
		D	0.24	0.24	0.24	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09
	Mal	3244.7	3244.7	3244.7	1121.5	924.0	1121.5	1121.5	924.0	1121.5	
	Mas	U	6489.5	6489.5	6489.5	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9
		D	6489.5	6489.5	6489.5	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	7317.3		7317.3	2657.3		2657.3	2657.3		2657.3
		D	6837.6		6837.6	2589.5		2589.5	2589.5		2589.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	570.2	955.8	1341.4	443.7	605.4	767.1	573.6	731.8	889.9
		負	1319.2	933.6	548.0	767.2	605.5	443.8	889.9	731.7	573.6
	Qd	1319.2	955.8	1341.4	767.2	605.5	767.1	889.9	731.8	889.9	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		46.56	33.73	47.34	178.84	136.74	178.82	207.44	165.25	207.45
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.310	1.338	1.310	1.311	1.339	1.311
		s. 正	1.048	1.048	1.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.057	1.057	1.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.569	0.569	0.569	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		5835.4	5835.4	5835.4	819.0	856.1	819.0	819.2	856.3	819.2
Qas	正	5327.1	5327.1	5327.1	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	
	負	5359.0	5359.0	5359.0	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.74S		0.75S	1.24S		1.24S	1.44S		1.44S
		D	0.32S		0.31S	0.72S		0.72S	0.93S		0.93S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	340.0		340.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	340.0		340.0	246.0		246.0	246.0		246.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37㉒㉒4F層[X4-X5]			Y37㉒㉒5F層[X4-X5]			Y37㉒㉒6F層[X4-X5]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)		
応力	MI	211.9	-104.5	212.1	211.9	-104.5	212.1	207.2	-102.2	207.8		
	Ms	U	1958.7	0.0	1961.8	1954.0	0.0	1957.9	1850.5	0.0	1852.3	
		D	1534.9	106.0	1537.6	1530.1	106.4	1533.8	1436.1	102.8	1436.8	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	158.1	-0.0	-158.2	158.1	-0.0	-158.2	154.7	-0.1	-154.8		
	Qs	672.3	514.2	672.4	671.1	512.9	671.1	638.2	483.6	638.3		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0		
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4	65.1	67.5	65.1	
		D	65.4	67.5	65.4	65.4	67.5	65.4	65.1	67.5	65.1	
	j	U	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2	57.0	59.0	57.0	
		D	57.2	59.0	57.2	57.2	59.0	57.2	57.0	59.0	57.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	7-D38	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	91.20	68.40	91.20
			D	102.60	79.80	102.60	102.60	79.80	102.60	91.20	68.40	91.20
		pt	U	2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09	2.00	1.45	2.00
D			2.09	1.58	2.09	2.09	1.58	2.09	2.00	1.45	2.00	
Mal		1121.5	924.0	1121.5	1121.5	924.0	1121.5	991.2	793.1	991.2		
Mas		U	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9	1982.4	1586.3	1982.4	
		D	2242.9	1848.0	2242.9	2242.9	1848.0	2242.9	1982.4	1586.3	1982.4	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2657.3		2657.3	2657.3		2657.3	2360.0		2360.0	
		D	2589.5		2589.5	2589.5		2589.5	2292.5		2292.5	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	613.2	771.3	929.5	611.3	769.4	927.6	529.5	684.2	838.9	
		負	929.4	771.3	613.1	927.5	769.4	611.2	838.9	684.2	529.5	
	Qd	929.4	771.3	929.5	927.5	769.4	927.6	838.9	684.2	838.9		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	U	216.66	174.17	216.67	216.21	173.74	216.22	210.38	165.54	210.38	
		I	1.311	1.339	1.311	1.311	1.339	1.311	1.307	1.338	1.307	
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.089	1.089	1.089	
Qal	819.3	856.4	819.3	819.3	856.4	819.3	788.3	828.2	788.3			
Qas	正	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	1031.1	1068.7	1031.1		
	負	1063.3	1097.6	1063.3	1063.3	1097.6	1063.3	1031.1	1068.7	1031.1		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.50S		1.50S	1.50S		1.50S	1.53S		1.53S	
		D	0.99S		0.99S	0.99S		0.99S	0.97S		0.97S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0	
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ7F層[X4-X5]			Y37レ-Δ8F層[X4-X5]			Y37レ-Δ9F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	207.1	-102.2	207.9	207.7	-102.4	206.8	207.6	-102.4	207.0	
	Ms	U	1773.3	0.0	1774.5	1730.9	0.0	1740.2	1663.7	0.0	1671.6
		D	1359.0	102.4	1358.7	1315.5	107.5	1326.6	1248.5	106.6	1257.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	154.6	-0.1	-154.8	154.8	0.1	-154.6	154.8	0.1	-154.6	
	Qs	615.3	460.8	615.5	604.3	449.6	604.1	584.3	429.6	584.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
		D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
	pt	U	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
		D	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
	Mas	U	991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2
		D	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	529.5	684.2	838.9	519.4	674.1	828.8	489.5	644.2	798.9
		負	838.9	684.2	529.5	829.1	674.4	519.6	799.1	644.4	489.6
	Qd	838.9	684.2	838.9	829.1	674.4	828.8	799.1	644.4	798.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	210.38	165.54	210.38	207.91	163.16	207.85	200.39	155.90	200.35	
	a	l	1.306	1.338	1.306	1.307	1.339	1.307	1.307	1.339	1.307
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.089	1.089	1.089	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907	0.907
	Qal	772.6	811.5	772.6	702.3	738.7	702.3	702.4	738.7	702.4	
	Qas	正	1013.1	1050.1	1013.1	906.4	939.5	906.4	906.4	939.5	906.4
負		1013.1	1050.1	1013.1	906.4	939.5	906.4	906.4	939.5	906.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.53S		1.53S	1.52S		1.52S	1.46S		1.46S
		D	0.97S		0.97S	0.95S		0.95S	0.90S		0.90S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	203.1	-100.1	202.3	203.1	-100.1	202.3	189.2	-93.2	188.9	
	Ms	U	1517.9	0.0	1525.8	1428.3	0.0	1436.6	1153.0	0.0	1157.7
		D	1111.7	104.4	1121.1	1022.0	104.7	1032.1	774.6	95.7	779.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	151.4	0.1	-151.2	151.4	0.1	-151.2	141.0	0.0	-141.0	
	Qs	539.4	388.1	539.2	513.1	361.8	512.9	425.3	284.3	425.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	64.8	67.5	64.8	64.8	67.5	64.8	65.5	67.8	65.5
		D	64.8	67.5	64.8	64.8	67.5	64.8	65.5	67.8	65.5
	j	U	56.7	59.0	56.7	56.7	59.0	56.7	57.3	59.3	57.3
		D	56.7	59.0	56.7	56.7	59.0	56.7	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	79.80	57.00	79.80	79.80	57.00	79.80	55.58	39.70	55.58
		D	79.80	57.00	79.80	79.80	57.00	79.80	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.90	1.30	1.90	1.90	1.30	1.90	1.70	1.17	1.70
		D	1.90	1.30	1.90	1.90	1.30	1.90	1.70	1.17	1.70
	Mal	861.1	662.3	861.1	861.1	662.3	861.1	612.8	465.7	612.8	
	Mas	U	1722.2	1324.5	1722.2	1722.2	1324.5	1722.2	1225.6	931.4	1225.6
		D	1722.2	1324.5	1722.2	1722.2	1324.5	1722.2	1225.6	931.4	1225.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2062.6		2062.6	2062.6		2062.6	1474.0		1474.0
		D	1995.5		1995.5	1995.5		1995.5	1406.1		1406.1
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	430.6	581.9	733.2	391.1	542.4	693.7	282.6	423.6	564.6
		負	733.4	582.1	430.8	693.9	542.7	391.4	564.6	423.6	282.6
	Qd	733.4	582.1	733.2	693.9	542.7	693.7	564.6	423.6	564.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	199.09	151.66	199.04	188.39	141.39	188.33	196.94	142.77	196.94	
	a	l	1.302	1.339	1.302	1.302	1.339	1.302	1.313	1.343	1.313
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	1.016	1.016	1.016	
	Qal	672.4	712.0	672.4	672.4	712.0	672.4	525.3	550.8	525.3	
Qas	正	875.2	911.9	875.2	875.2	911.9	875.2	684.7	708.6	684.7	
	負	875.2	911.9	875.2	875.2	911.9	875.2	684.7	708.6	684.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.54S		1.54S	1.46S		1.46S	1.41S		1.41S
		D	0.90S		0.90S	0.82S		0.82S	0.70S		0.70S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	218.0		218.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	234.0		234.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37㇒-㇒13F層[X4-X5]			Y37㇒-㇒14F層[X4-X5]			Y37㇒-㇒15F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI	189.3	-93.2	188.7	180.0	-88.5	179.9	180.5	-88.8	180.0	
	Ms	U	1053.3	0.0	1058.8	815.4	0.0	818.5	691.1	0.0	694.2
		D	674.7	96.2	681.3	455.4	90.1	458.6	330.1	90.6	334.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	141.1	0.1	-140.9	134.1	0.0	-134.1	134.5	0.1	-134.4	
	Qs	396.1	255.1	395.9	321.5	187.3	321.5	285.2	150.8	285.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0	65.6
		D	65.5	67.8	65.5	65.6	68.0	65.6	65.6	68.0	65.6
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5	57.4
		D	57.3	59.3	57.3	57.4	59.5	57.4	57.4	59.5	57.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
		D	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
	pt	U	1.70	1.17	1.70	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94	1.47
		D	1.70	1.17	1.70	1.47	0.94	1.47	1.47	0.94	1.47
	Mal	612.8	465.7	612.8	426.6	303.7	426.6	426.6	303.7	426.6	
	Mas	U	1225.6	931.4	1225.6	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4	853.3
		D	1225.6	931.4	1225.6	853.3	607.4	853.3	853.3	607.4	853.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1043.0		1043.0	1043.0		1043.0
		D	1406.1		1406.1	975.0		975.0	975.0		975.0
	L' (L)	680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	241.4	382.4	523.4	146.9	281.0	415.1	91.5	226.0	360.4
		負	523.6	382.6	241.6	415.2	281.0	146.9	360.6	226.1	91.6
	Qd	523.6	382.6	523.4	415.2	281.0	415.1	360.6	226.1	360.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	182.64	128.96	182.59	180.93	118.12	180.93	157.14	95.04	157.08	
	a	l	1.312	1.343	1.312	1.313	1.345	1.313	1.313	1.345	1.313
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.016	1.016	1.016	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952
	Qal	525.3	550.7	525.3	406.4	427.4	406.4	406.3	427.4	406.3	
	Qas	正	684.7	708.6	684.7	526.6	546.0	526.6	526.6	546.0	526.6
		負	684.7	708.6	684.7	526.6	546.0	526.6	526.6	546.0	526.6
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.30S		1.30S	1.34S		1.34S	1.16S		1.16S
		D	0.60S		0.60S	0.47S		0.47S	0.30S		0.30S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.0		218.0	213.5		213.5	213.5		213.5
		D	234.0		234.0	228.0		228.0	228.0		228.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			FG (3)			G3 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ16F層[X4-X5]			Y37レ-Δ1F層[X5-X6]			Y37レ-Δ2F層[X5-X6]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI		177.5	-88.9	178.5	625.1	-429.0	117.9	220.4	-107.7	198.7	
	Ms	U	447.0	0.0	449.4	2885.3	0.0	2771.2	1528.4	0.0	1521.0	
		D	92.0	89.7	92.5	1635.0	625.5	2535.4	1087.6	114.9	1123.7	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		130.5	-0.1	-130.8	449.0	63.4	-322.2	161.0	2.7	-155.5	
	Qs		210.0	79.6	210.2	1171.6	786.0	1044.8	547.8	389.5	542.4	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		30.0	30.0	30.0	140.0	140.0	140.0	70.0	70.0	70.0	
	D		70.0	70.0	70.0	240.0	240.0	240.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	60.7	63.2	60.7	231.3	231.3	231.3	65.1	67.5	65.1	
		D	60.7	63.2	60.7	231.3	231.3	231.3	65.1	67.5	65.1	
	j	U	53.1	55.3	53.1	202.4	202.4	202.4	57.0	59.0	57.0	
		D	53.1	55.3	53.1	202.4	202.4	202.4	57.0	59.0	57.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	8-D35	8-D35	8-D35	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D25		2-D25				2-D38		2-D38	
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	8-D35	8-D35	8-D35	6-D38	6-D38	6-D38	
		2	2-D25		2-D25				2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13	
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	76.56	76.56	76.56	91.20	68.40	91.20
			D	25.35	15.21	25.35	76.56	76.56	76.56	91.20	68.40	91.20
pt		U	1.39	0.80	1.39	0.24	0.24	0.24	2.00	1.45	2.00	
		D	1.39	0.80	1.39	0.24	0.24	0.24	2.00	1.45	2.00	
Mal		283.6	184.8	283.6	3244.7	3244.7	3244.7	991.2	793.1	991.2		
Mas		U	458.6	296.5	458.6	6489.5	6489.5	6489.5	1982.4	1586.3	1982.4	
		D	458.6	296.5	458.6	6489.5	6489.5	6489.5	1982.4	1586.3	1982.4	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	588.4		588.4	7317.3		7317.3	2360.0		2360.0	
		D	525.5		525.5	6837.6		6837.6	2292.5		2292.5	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	11.3	119.3	250.0	634.8	1020.4	1406.1	419.2	577.5	735.8	
		負	249.8	119.1	11.5	1532.9	1147.3	761.6	741.2	583.0	424.7	
	Qd	249.8	119.3	250.0	1532.9	1147.3	1406.1	741.2	583.0	735.8		
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		156.76	71.94	156.91	54.10	40.49	49.62	185.88	141.04	184.51	
	a	l	1.231	1.266	1.231	2.000	2.000	2.000	1.289	1.321	1.289	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.116	1.116	1.116	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.070	1.070	1.070	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.569	0.569	0.569	1.089	1.089	1.089	
	Qal		255.4	270.5	255.4	5835.4	5835.4	5835.4	782.4	822.0	782.4	
Qas	正	340.8	354.8	340.8	5572.6	5572.6	5572.6	1031.1	1068.7	1031.1		
	負	340.8	354.8	340.8	5406.8	5406.8	5406.8	1031.1	1068.7	1031.1		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.18S		1.18S	0.86S		0.79S	1.36S		1.35S	
		D	0.05S		0.05S	0.36S		0.43S	0.77S		0.78S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	207.5		207.5	340.0		340.0	227.0		227.0	
		D	220.0		220.0	340.0		340.0	246.0		246.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ3F層[X5-X6]			Y37レ-Δ4F層[X5-X6]			Y37レ-Δ5F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)
応力	MI		214.3	-105.1	194.9	214.3	-105.1	194.9	214.1	-105.0	195.2
	Ms	U	1760.7	0.0	1756.0	1842.5	0.0	1850.0	1839.0	0.0	1859.8
		D	1332.2	112.4	1366.2	1413.9	118.5	1460.2	1410.8	124.9	1469.5
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		157.1	2.4	-152.3	157.1	2.4	-152.3	157.1	2.4	-152.4
	Qs		614.1	459.4	609.3	640.0	485.3	635.1	640.8	486.1	636.1
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
	曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40
D			91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20
pt		U	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
		D	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00
Mal		991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	
Mas		U	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4
		D	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)		
	Qd	正	528.4	683.1	837.8	529.5	684.2	838.9	529.5	684.2	838.9
		負	838.9	684.2	529.5	838.9	684.2	529.5	838.9	684.2	529.5
	Qd	838.9	684.2	837.8	838.9	684.2	838.9	838.9	684.2	838.9	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		210.38	165.54	210.10	210.38	165.54	210.38	210.38	165.54	210.38
	a	l	1.293	1.324	1.293	1.293	1.324	1.293	1.293	1.325	1.293
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	Qal		783.6	823.3	783.6	783.6	823.3	783.6	783.8	823.5	783.8
Qas	正	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1	
	負	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1	1031.1	1068.7	1031.1	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.53S		1.53S	1.53S		1.53S	1.53S		1.53S
		D	0.97S		0.97S	0.97S		0.97S	0.97S		0.97S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)				
部材位置		Y37㇚-Δ6F層[X5-X6]			Y37㇚-Δ7F層[X5-X6]			Y37㇚-Δ8F層[X5-X6]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)		
応力	MI	213.7	-105.1	195.3	213.4	-105.2	195.5	198.9	-97.4	184.4		
	Ms	U	1809.5	0.0	1825.1	1727.9	0.0	1747.8	1437.5	0.0	1460.8	
		D	1382.0	122.1	1434.4	1301.0	124.1	1356.7	1039.6	116.4	1092.0	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	157.0	2.3	-152.4	157.0	2.2	-152.5	146.2	1.8	-142.6		
	Qs	631.4	476.6	626.8	607.9	453.2	603.5	516.1	371.7	512.5		
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	55.0	55.0	55.0		
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
	d	U	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	64.8	67.5	64.8	
		D	65.1	67.5	65.1	65.1	67.5	65.1	64.8	67.5	64.8	
	j	U	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	56.7	59.0	56.7	
		D	57.0	59.0	57.0	57.0	59.0	57.0	56.7	59.0	56.7	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38	5-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	6-D38	5-D38	5-D38	5-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	79.80	57.00	79.80
			D	91.20	68.40	91.20	91.20	68.40	91.20	79.80	57.00	79.80
pt		U	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.24	1.54	2.24	
		D	2.00	1.45	2.00	2.00	1.45	2.00	2.24	1.54	2.24	
Mal		991.2	793.1	991.2	991.2	793.1	991.2	852.9	660.3	852.9		
Mas		U	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1705.8	1320.6	1705.8	
		D	1982.4	1586.3	1982.4	1982.4	1586.3	1982.4	1705.8	1320.6	1705.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	2360.0		2360.0	2360.0		2360.0	2062.6		2062.6	
		D	2292.5		2292.5	2292.5		2292.5	1995.5		1995.5	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	529.5	684.2	838.9	519.5	674.2	828.9	408.5	553.0	697.4	
		負	838.9	684.2	529.5	833.4	678.7	524.0	701.0	556.6	412.2	
	Qd		838.9	684.2	838.9	833.4	678.7	828.9	701.0	556.6	697.4	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		210.38	165.54	210.38	209.00	164.21	207.88	224.91	171.39	223.75	
	a	l	1.294	1.326	1.294	1.295	1.327	1.295	1.290	1.326	1.290	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	0.924	0.924	0.924	
	Qal		784.2	823.9	784.2	768.9	807.7	768.9	549.7	582.3	549.7	
Qas	正	1031.1	1068.7	1031.1	1013.1	1050.1	1013.1	716.1	746.1	716.1		
	負	1031.1	1068.7	1031.1	1013.1	1050.1	1013.1	716.1	746.1	716.1		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.53S		1.53S	1.52S		1.52S	1.47S		1.47S	
		D	0.97S		0.97S	0.95S		0.96S	0.86S		0.87S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0	
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置			Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI		198.7	-97.5	184.4	193.6	-95.0	180.9	193.6	-95.0	180.7	
	Ms	U	1370.5	0.0	1390.8	1232.3	0.0	1252.0	1163.2	0.0	1188.7	
		D	973.1	114.8	1022.0	845.2	111.2	890.2	776.0	114.2	827.2	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		146.2	1.8	-142.6	142.6	1.6	-139.4	142.6	1.6	-139.4	
	Qs		496.0	351.5	492.4	452.9	311.9	449.7	433.4	292.4	430.2	
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	64.8	67.5	64.8	64.3	67.5	64.3	64.3	67.5	64.3	
		D	64.8	67.5	64.8	64.3	67.5	64.3	64.3	67.5	64.3	
	j	U	56.7	59.0	56.7	56.3	59.0	56.3	56.3	59.0	56.3	
		D	56.7	59.0	56.7	56.3	59.0	56.3	56.3	59.0	56.3	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	下端筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	4-D38	
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	79.80	57.00	79.80	68.40	45.60	68.40	68.40	45.60	68.40
			D	79.80	57.00	79.80	68.40	45.60	68.40	68.40	45.60	68.40
		pt	U	2.24	1.54	2.24	2.13	1.35	2.13	2.13	1.35	2.13
			D	2.24	1.54	2.24	2.13	1.35	2.13	2.13	1.35	2.13
Mal		852.9	660.3	852.9	727.5	529.4	727.5	727.5	529.4	727.5		
Mas		U	1705.8	1320.6	1705.8	1454.9	1058.8	1454.9	1454.9	1058.8	1454.9	
		D	1705.8	1320.6	1705.8	1454.9	1058.8	1454.9	1454.9	1058.8	1454.9	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2062.6		2062.6	1765.1		1765.1	1765.1		1765.1	
		D	1995.5		1995.5	1698.5		1698.5	1698.5		1698.5	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	378.4	522.8	667.3	322.8	463.8	604.8	293.6	434.6	575.6	
		負	670.8	526.4	382.0	608.0	467.0	326.0	578.8	437.8	296.8	
	Qd		670.8	526.4	667.3	608.0	467.0	604.8	578.8	437.8	575.6	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		215.22	162.09	214.08	216.08	158.18	214.96	205.72	148.31	204.58	
	a	l	1.291	1.327	1.291	1.286	1.328	1.286	1.286	1.328	1.286	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.924	0.924	0.924	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	
	Qal		549.9	582.5	549.9	520.5	556.4	520.5	520.5	556.4	520.5	
	Qas	正	716.1	746.1	716.1	684.7	718.5	684.7	684.7	718.5	684.7	
負		716.1	746.1	716.1	684.7	718.5	684.7	684.7	718.5	684.7		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.41S		1.40S	1.50S		1.49S	1.43S		1.42S	
		D	0.79S		0.80S	0.80S		0.80S	0.72S		0.73S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	227.0		227.0	227.0		227.0	227.0		227.0	
		D	246.0		246.0	246.0		246.0	246.0		246.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ12F層[X5-X6]			Y37レ-Δ13F層[X5-X6]			Y37レ-Δ14F層[X5-X6]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	
応力	MI		183.2	-90.1	173.6	183.2	-90.1	173.6	178.0	-87.7	169.8	
	Ms	U	956.1	0.0	968.4	877.6	0.0	895.3	717.8	0.0	736.2	
		D	589.8	101.0	621.1	511.2	103.7	548.1	361.8	101.0	396.6	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		135.3	1.2	-132.9	135.3	1.2	-132.9	131.7	1.0	-129.7	
	Qs		365.9	231.7	363.5	343.6	209.5	341.2	294.4	163.7	292.4	
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	35.0	35.0	35.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1	64.6	67.8	64.6	
		D	65.1	67.8	65.1	65.1	67.8	65.1	64.6	67.8	64.6	
	j	U	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0	56.5	59.3	56.5	
		D	57.0	59.3	57.0	57.0	59.3	57.0	56.5	59.3	56.5	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	
	曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	39.70	23.82	39.70
			D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	39.70	23.82	39.70
		pt	U	1.83	1.17	1.83	1.83	1.17	1.83	1.76	1.00	1.76
D			1.83	1.17	1.83	1.83	1.17	1.83	1.76	1.00	1.76	
Mal		510.9	372.6	510.9	510.9	372.6	510.9	422.8	280.3	422.8		
Mas		U	1021.7	745.2	1021.7	1021.7	745.2	1021.7	845.6	560.7	845.6	
		D	1021.7	745.2	1021.7	1021.7	745.2	1021.7	845.6	560.7	845.6	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1265.8		1265.8	1265.8		1265.8	1057.3		1057.3	
		D	1198.2		1198.2	1198.2		1198.2	990.4		990.4	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			
	Qd	正	210.5	344.6	478.8	177.0	311.2	445.3	112.3	243.0	373.7	
		負	481.2	347.0	212.9	447.7	313.6	179.4	375.7	245.0	114.3	
	Qd	481.2	347.0	478.8	447.7	313.6	445.3	375.7	245.0	373.7		
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		211.03	146.21	209.98	196.37	132.13	195.32	189.90	117.99	188.86	
	a	l	1.300	1.335	1.300	1.299	1.335	1.299	1.294	1.337	1.294	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952	1.089	1.089	1.089	
	Qal		401.4	424.5	401.4	401.3	424.4	401.3	373.7	399.2	373.7	
	Qas	正	523.2	544.7	523.2	523.2	544.7	523.2	493.8	518.3	493.8	
		負	523.2	544.7	523.2	523.2	544.7	523.2	493.8	518.3	493.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.41S		1.40S	1.31S		1.30S	1.33S		1.32S	
		D	0.62S		0.62S	0.52S		0.52S	0.40S		0.40S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	218.0		218.0	218.0		218.0	218.0		218.0	
		D	234.0		234.0	234.0		234.0	234.0		234.0	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G3 (3)			G3 (3)			FG2 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ15F層[X5-X6]			Y37レ-Δ16F層[X5-X6]			Y47レ-Δ1F層[X1-X2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(60)	(400)	(60)	(60)	(400)	(60)	(0)	(400)	(0)	
応力	MI		177.7	-87.5	171.8	182.9	-91.8	167.4	0.0	-39.0	56.1	
	Ms	U	597.1	0.0	610.2	421.5	0.0	422.9	0.0	0.0	56.1	
		D	241.8	97.0	266.7	55.7	100.3	88.2	0.0	39.0	0.0	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI		131.8	0.7	-130.3	132.6	1.9	-128.7	24.6	-7.0	-38.6	
	Qs		257.9	126.9	256.4	205.3	74.6	201.4	24.6	7.0	38.6	
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc30(Fc = 30.00)			Fc30(Fc = 30.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		35.0	35.0	35.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D		75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	64.6	67.8	64.6	60.7	63.2	60.7	42.0	42.0	42.0	
		D	64.6	67.8	64.6	60.7	63.2	60.7	42.0	42.0	42.0	
	j	U	56.5	59.3	56.5	53.1	55.3	53.1	36.7	36.7	36.7	
		D	56.5	59.3	56.5	53.1	55.3	53.1	36.7	36.7	36.7	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D25	3-D25	3-D25	3-D29	3-D29	3-D29	
		2	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25				
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D25	3-D25	3-D25	3-D29	3-D29	3-D29	
		2	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25				
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	39.70	23.82	39.70	25.35	15.21	25.35	19.26	19.26	19.26
			D	39.70	23.82	39.70	25.35	15.21	25.35	19.26	19.26	19.26
pt		U	1.76	1.00	1.76	1.39	0.80	1.39	1.53	1.53	1.53	
		D	1.76	1.00	1.76	1.39	0.80	1.39	1.53	1.53	1.53	
Mal		422.8	280.3	422.8	283.6	184.8	283.6	133.6	133.6	133.6		
Mas		U	845.6	560.7	845.6	458.6	296.5	458.6	267.2	267.2	267.2	
		D	845.6	560.7	845.6	458.6	296.5	458.6	267.2	267.2	267.2	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1057.3		1057.3	588.4		588.4	355.7		355.7	
		D	990.4		990.4	525.5		525.5	312.1		312.1	
	L' (L)		680.0 (800.0)			680.0 (800.0)			800.0 (800.0)			
	Qd	正	57.5	188.5	319.5	23.6	107.1	237.7	24.6	7.0	38.6	
		負	321.0	190.0	58.9	241.6	111.0	19.7	24.6	7.0	38.6	
	Qd		321.0	190.0	319.5	241.6	111.0	237.7	24.6	7.0	38.6	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		162.22	91.47	161.48	151.64	66.89	149.20	22.35	6.36	35.07	
	a	l	1.296	1.339	1.296	1.222	1.257	1.222	1.000	1.000	1.000	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		1.089	1.089	1.089	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal		374.0	399.5	374.0	254.3	269.3	254.3	163.1	163.1	163.1	
	Qas	正	493.8	518.3	493.8	340.8	354.8	340.8	245.6	245.6	245.6	
負		493.8	518.3	493.8	340.8	354.8	340.8	245.6	245.6	245.6		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.14S		1.13S	1.14S		1.12S	0.25L		0.39L	
		D	0.20S		0.21S	0.11S		0.09S	0.00		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	218.0		218.0	207.5		207.5	400.0		400.0	
		D	234.0		234.0	220.0		220.0	400.0		400.0	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y47レ-Δ1F層[X2-X3]			Y47レ-Δ1F層[X3-X4]			Y47レ-Δ1F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
応力	MI		56.1	-17.9	42.2	42.2	-24.8	42.2	42.2	-17.9	56.1
	Ms	U	56.1	0.0	42.2	42.2	0.0	42.2	42.2	0.0	56.1
		D	0.0	17.9	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	17.9	0.0
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	QI		33.4	1.7	-29.9	31.6	0.0	-31.6	29.9	-1.7	-33.4
	Qs		33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			800.0 (800.0)		
	Qd	正	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4
		負	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4
	Qd		33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		30.28	1.57	27.14	28.71	0.00	28.71	27.14	1.57	30.28
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1	163.1
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	245.6	245.6	245.6
負		245.6	245.6	245.6	386.1	386.1	386.1	245.6	245.6	245.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.34L		0.30L	0.32L		0.32L	0.30L		0.34L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置			Y47レ-Δ1F層[X5-X6]			X17レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X17レ-Δ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(75)	(35)	(35)	(90)	(0)	
応力	MI		56.1	-39.0	0.0	-0.0	-0.7	2.1	3.0	-1.2	-0.0	
	Ms	U	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.0	0.0	0.0	
		D	0.0	39.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.2	0.0	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI		38.6	7.0	-24.6	2.8	-1.4	-5.6	7.1	1.7	-3.7	
	Qs		38.6	7.0	24.6	2.8	1.4	5.6	7.1	1.7	3.7	
L. no			K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	
		2										
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
			D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
pt		U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
Mal		133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6		
Mas		U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7	
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1	
	L' (L)		800.0 (800.0)			115.0 (150.0)			145.0 (180.0)			
	Qd	正	38.6	7.0	24.6	2.8	1.4	5.6	7.1	1.7	3.7	
		負	38.6	7.0	24.6	2.8	1.4	5.6	7.1	1.7	3.7	
	Qd		38.6	7.0	24.6	2.8	1.4	5.6	7.1	1.7	3.7	
	L. no		K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj		35.07	6.36	22.35	2.55	1.25	5.05	6.43	1.53	3.36	
	a	l	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.977	1.977	1.977	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.769	1.769	1.769	1.455	1.455	1.455	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.769	1.769	1.769	1.455	1.455	1.455	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal		163.1	163.1	163.1	256.8	256.8	256.8	254.6	254.6	254.6	
	Qas	正	245.6	245.6	245.6	353.5	353.5	353.5	309.6	309.6	309.6	
負		245.6	245.6	245.6	353.5	353.5	353.5	309.6	309.6	309.6		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.39L		0.25L	0.03L		0.06L	0.07L		0.04L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	400.0		400.0	75.0		40.0	55.0		90.0	
		D	400.0		400.0	75.0		40.0	55.0		90.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
位置	部材位置	X27レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X27レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X37レ-Δ1F層[Y1-Y2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期	(0)	(75)	(55)	(55)	(90)	(0)	(0)	(75)	(55)	
応力	MI	0.0	-0.7	3.1	4.6	-1.5	0.0	-0.0	-0.7	3.1	
	Ms	U	0.0	0.0	3.1	4.6	0.0	0.0	0.0	3.1	
		D	0.0	0.7	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.7	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	3.0	-2.1	-7.2	9.4	2.5	-4.3	3.0	-2.1	-7.2	
	Qs	3.0	2.1	7.2	9.4	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mal		133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6
		U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
	D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	399.2		399.2
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)	95.0 (150.0)			125.0 (180.0)			95.0 (150.0)			
	Qd	正	3.0	2.1	7.2	9.4	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2
		負	3.0	2.1	7.2	9.4	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2
	Qd	3.0	2.1	7.2	9.4	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	2.74	1.88	6.49	8.52	2.30	3.91	2.74	1.88	6.49	
	a	l	1.968	1.968	1.968	1.852	1.852	1.852	1.968	1.968	1.968
		s. 正	1.968	1.968	1.968	1.683	1.683	1.683	1.968	1.968	1.968
		s. 負	1.968	1.968	1.968	1.683	1.683	1.683	1.968	1.968	1.968
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	253.8	253.8	253.8	243.0	243.0	243.0	253.8	253.8	253.8	
	Qas	正	381.6	381.6	381.6	341.6	341.6	341.6	381.6	381.6	381.6
		負	381.6	381.6	381.6	341.6	341.6	341.6	381.6	381.6	381.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.03L		0.07L	0.09L		0.04L	0.03L		0.07L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	75.0		20.0	35.0		90.0	75.0		20.0
		D	75.0		20.0	35.0		90.0	75.0		20.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置			X37レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X47レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X47レ-Δ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期		(55)	(90)	(0)	(0)	(75)	(55)	(55)	(90)	(0)	
応力	MI		4.6	-1.5	0.0	0.0	-0.7	3.1	4.6	-1.5	0.0	
	Ms	U	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	4.6	0.0	0.0	
		D	0.0	1.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.5	0.0	
	L. no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI		9.4	2.5	-4.3	3.0	-2.1	-7.2	9.4	2.5	-4.3	
	Qs		9.4	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2	9.4	2.5	4.3	
L. no			K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	
		2										
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
			D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
pt		U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	
Mal			133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	
		U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	
D		267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2		
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	399.2		399.2	
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1	
	L' (L)		125.0 (180.0)			95.0 (150.0)			125.0 (180.0)			
	Qd	正	9.4	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2	9.4	2.5	4.3	
		負	9.4	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2	9.4	2.5	4.3	
	Qd		9.4	2.5	4.3	3.0	2.1	7.2	9.4	2.5	4.3	
	L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj		8.52	2.30	3.91	2.74	1.88	6.49	8.52	2.30	3.91	
	a	l	1.852	1.852	1.852	1.968	1.968	1.968	1.852	1.852	1.852	
		s. 正	1.683	1.683	1.683	1.968	1.968	1.968	1.683	1.683	1.683	
		s. 負	1.683	1.683	1.683	1.968	1.968	1.968	1.683	1.683	1.683	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal		243.0	243.0	243.0	253.8	253.8	253.8	243.0	243.0	243.0	
Qas	正	341.6	341.6	341.6	381.6	381.6	381.6	341.6	341.6	341.6		
	負	341.6	341.6	341.6	381.6	381.6	381.6	341.6	341.6	341.6		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.09L		0.04L	0.03L		0.07L	0.09L		0.04L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	35.0		90.0	75.0		20.0	35.0		90.0	
		D	35.0		90.0	75.0		20.0	35.0		90.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
位置	部材位置	X57㉔-Δ1F層[Y1-Y2]			X57㉔-Δ1F層[Y3-Y4]			X67㉔-Δ1F層[Y1-Y2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期	(0)	(75)	(55)	(55)	(90)	(0)	(0)	(75)	(35)	
応力	MI	0.0	-0.7	3.1	4.6	-1.5	0.0	-0.0	-0.7	2.1	
	Ms	U	0.0	0.0	3.1	4.6	0.0	0.0	0.0	2.1	
		D	0.0	0.7	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.7	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	3.0	-2.1	-7.2	9.4	2.5	-4.3	2.8	-1.4	-5.6	
	Qs	3.0	2.1	7.2	9.4	2.5	4.3	2.8	1.4	5.6	
L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
		D	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
	Mas	U	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
		D	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2	267.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L' (L)	95.0 (150.0)			125.0 (180.0)			115.0 (150.0)			
	Qd	正	3.0	2.1	7.2	9.4	2.5	4.3	2.8	1.4	5.6
		負	3.0	2.1	7.2	9.4	2.5	4.3	2.8	1.4	5.6
	Qd	3.0	2.1	7.2	9.4	2.5	4.3	2.8	1.4	5.6	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	2.74	1.88	6.49	8.52	2.30	3.91	2.55	1.25	5.05	
	a	l	1.968	1.968	1.968	1.852	1.852	1.852	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.968	1.968	1.968	1.683	1.683	1.683	1.769	1.769	1.769
		s. 負	1.968	1.968	1.968	1.683	1.683	1.683	1.769	1.769	1.769
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
Qal	253.8	253.8	253.8	243.0	243.0	243.0	256.8	256.8	256.8		
Qas	正	381.6	381.6	381.6	341.6	341.6	341.6	353.5	353.5	353.5	
	負	381.6	381.6	381.6	341.6	341.6	341.6	353.5	353.5	353.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.03L		0.07L	0.09L		0.04L	0.03L		0.06L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	75.0		20.0	35.0		90.0	75.0		40.0
		D	75.0		20.0	35.0		90.0	75.0		40.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)		
部材位置		X67L-Δ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(90)	(0)
	短期	(35)	(90)	(0)
応力	MI	3.0	-1.2	-0.0
	Ms	U	3.0	0.0
		D	0.0	1.2
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI	7.1	1.7	-3.7
	Qs	7.1	1.7	3.7
	L. no	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	30.0	30.0	30.0
	D	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0
		D	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7
		D	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55	
	上端筋	1	3-D29	3-D29
		2		
	下端筋	1	3-D29	3-D29
		2		
	STP	径	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26
		D	19.26	19.26
	pt	U	1.53	1.53
		D	1.53	1.53
	MaI		133.6	133.6
	Mas	U	267.2	267.2
		D	267.2	267.2
	判定		OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7	355.7
		D	312.1	312.1
	L' (L)		145.0 (180.0)	
	Qd	正	7.1	1.7
		負	7.1	1.7
	Qd		7.1	1.7
	L. no		K1	K1
	Qd/bj		6.43	1.53
	a	l	1.977	1.977
		s. 正	1.455	1.455
		s. 負	1.455	1.455
	pw		0.847	0.847
	QaI		254.6	254.6
	Qas	正	309.6	309.6
		負	309.6	309.6
	Qax		0.0	0.0
	判定		OK	OK
付着	Ta	U	0.07L	0.04L
		D	0.00	0.00
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	55.0	90.0
		D	55.0	90.0
	判定		OK/OK	OK/OK

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する

※ ($D / l > 1 / 10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。


フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y1	1F	X1	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.68	8	1/ 597	OK
		X2	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.40	8	1/2495	OK
		X3	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.82	8	1/1220	OK
		X4	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.40	8	1/2495	OK
		X5	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.68	8	1/ 597	OK
Y2	1F	X1	FG	8000.0	2400	1/ 3				OK
		X2	FG	8000.0	2400	1/ 3				OK
		X3	FG	8000.0	2400	1/ 3				OK
		X4	FG	8000.0	2400	1/ 3				OK
		X5	FG	8000.0	2400	1/ 3				OK
	2F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2721	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.35	8	1/2898	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.34	8	1/2913	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.35	8	1/2898	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2721	OK
	3F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2694	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.34	8	1/2911	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.34	8	1/2908	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.34	8	1/2911	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2694	OK
	4F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2698	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.34	8	1/2909	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.34	8	1/2909	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.34	8	1/2909	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2698	OK
	5F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2698	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.34	8	1/2909	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.34	8	1/2909	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.34	8	1/2909	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2698	OK
	6F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2692	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.35	8	1/2844	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.35	8	1/2840	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.35	8	1/2844	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2692	OK
	7F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2612	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.36	8	1/2765	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.36	8	1/2758	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.36	8	1/2765	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2612	OK
	8F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2427	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.36	8	1/2747	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.36	8	1/2760	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.36	8	1/2747	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2427	OK
	9F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2421	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.36	8	1/2750	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.36	8	1/2759	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.36	8	1/2750	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2421	OK
	10F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2341	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2677	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2687	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2677	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2341	OK
	11F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2338	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2675	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2687	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2675	OK




フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2338	OK
	12F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2073	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2348	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.42	8	1/2353	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2348	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2073	OK
	13F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2074	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2346	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.42	8	1/2354	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2346	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2074	OK
	14F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.51	8	1/1952	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2140	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2142	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2140	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.51	8	1/1952	OK
	15F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.51	8	1/1977	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2136	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2143	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2136	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.51	8	1/1977	OK
	16F	X1	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.76	8	1/1318	OK
		X2	G1	8000.0	700	1/ 11	0.71	8	1/1415	OK
		X3	G1	8000.0	700	1/ 11	0.71	8	1/1409	OK
		X4	G1	8000.0	700	1/ 11	0.71	8	1/1415	OK
		X5	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.76	8	1/1318	OK
Y3	1F	X1	FG	8000.0	2400	1/ 3				OK
		X2	FG	8000.0	2400	1/ 3				OK
		X3	FG	8000.0	2400	1/ 3				OK
		X4	FG	8000.0	2400	1/ 3				OK
		X5	FG	8000.0	2400	1/ 3				OK
	2F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.49	8	1/2060	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2236	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2244	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2236	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.49	8	1/2060	OK
	3F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2116	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2304	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2302	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2304	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2116	OK
	4F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2117	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2303	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2302	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2303	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2117	OK
	5F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2117	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2303	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2302	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.43	8	1/2303	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2117	OK
	6F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2113	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2237	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2234	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2237	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2113	OK
	7F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.49	8	1/2051	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.46	8	1/2175	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.46	8	1/2170	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.46	8	1/2175	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.49	8	1/2051	OK
	8F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.54	8	1/1863	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.46	8	1/2163	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.46	8	1/2171	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.46	8	1/2163	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.54	8	1/1863	OK
	9F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.54	8	1/1860	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.46	8	1/2165	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.46	8	1/2170	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.46	8	1/2165	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.54	8	1/1860	OK
	10F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.56	8	1/1784	OK




フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2094	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2100	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2094	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.56	8	1/1784	OK
	11F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.56	8	1/1782	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2093	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2100	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2093	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.56	8	1/1782	OK
	12F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.64	8	1/1554	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.56	8	1/1796	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.56	8	1/1799	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.56	8	1/1796	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.64	8	1/1554	OK
	13F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.64	8	1/1554	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.56	8	1/1795	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.56	8	1/1799	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.56	8	1/1795	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.64	8	1/1554	OK
	14F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.69	8	1/1451	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.62	8	1/1609	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.62	8	1/1609	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.62	8	1/1609	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.69	8	1/1451	OK
	15F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.68	8	1/1462	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.62	8	1/1603	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.62	8	1/1606	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.62	8	1/1603	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.68	8	1/1462	OK
	16F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.92	8	1/1092	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/ 11	0.85	8	1/1171	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/ 11	0.86	8	1/1166	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/ 11	0.85	8	1/1171	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.92	8	1/1092	OK
Y4	1F	X1	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.72	8	1/ 583	OK
		X2	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.41	8	1/2415	OK
		X3	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.84	8	1/1189	OK
		X4	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.41	8	1/2415	OK
		X5	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.72	8	1/ 583	OK
X1	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X2	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X3	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X4	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X5	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X6	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK




A-4. 3. 2 R C柱の断面計算




(1) R C柱の計算指定

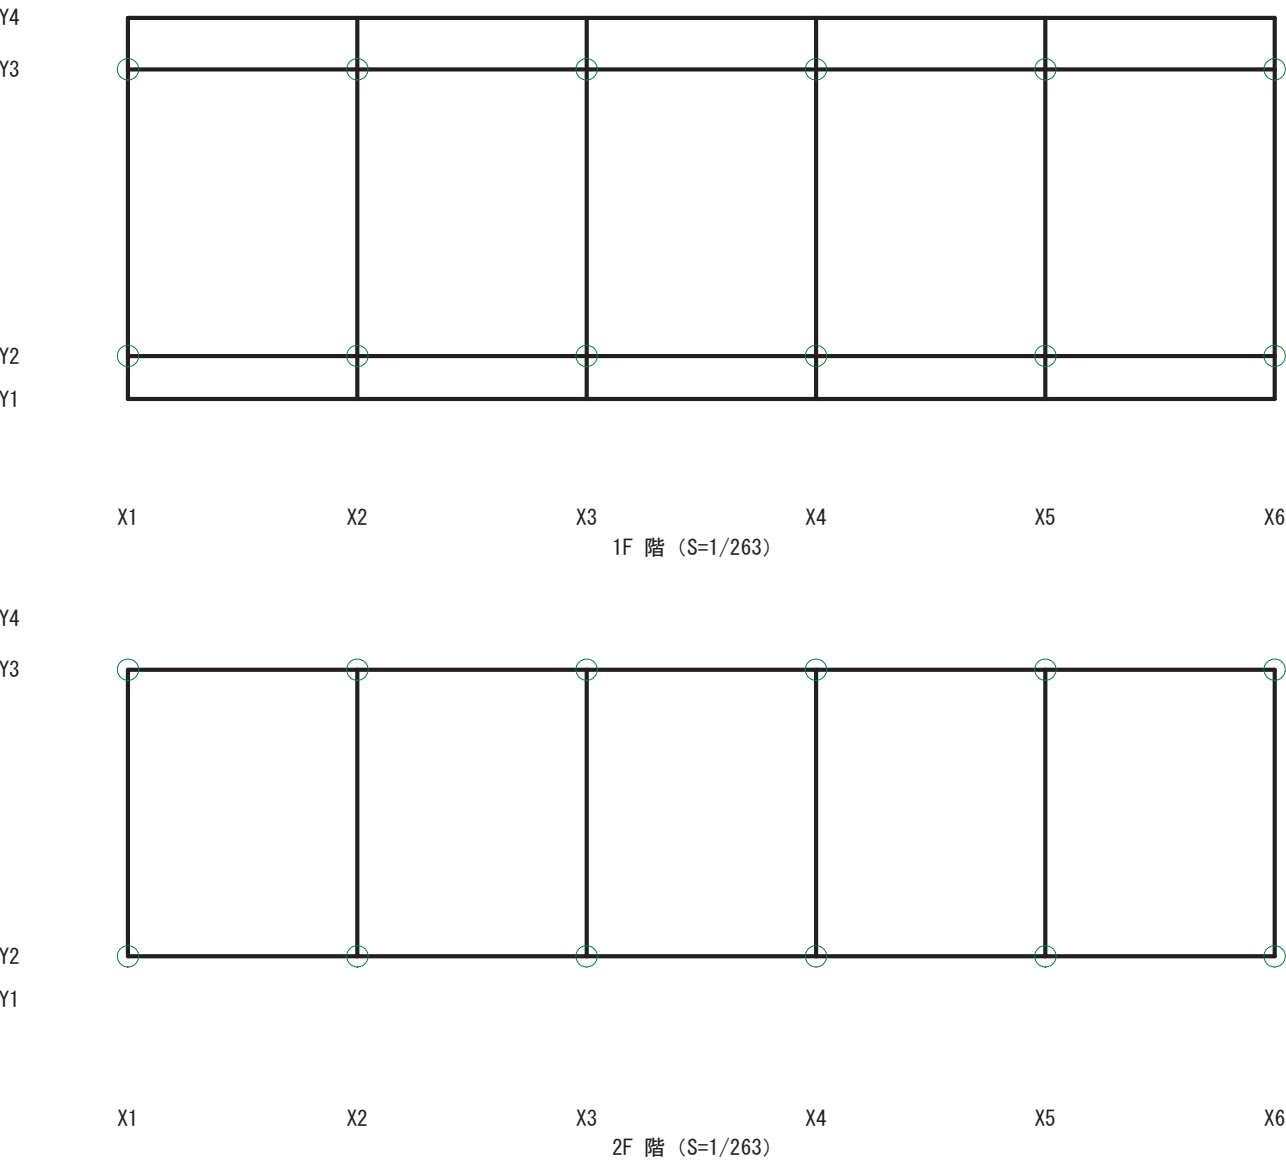


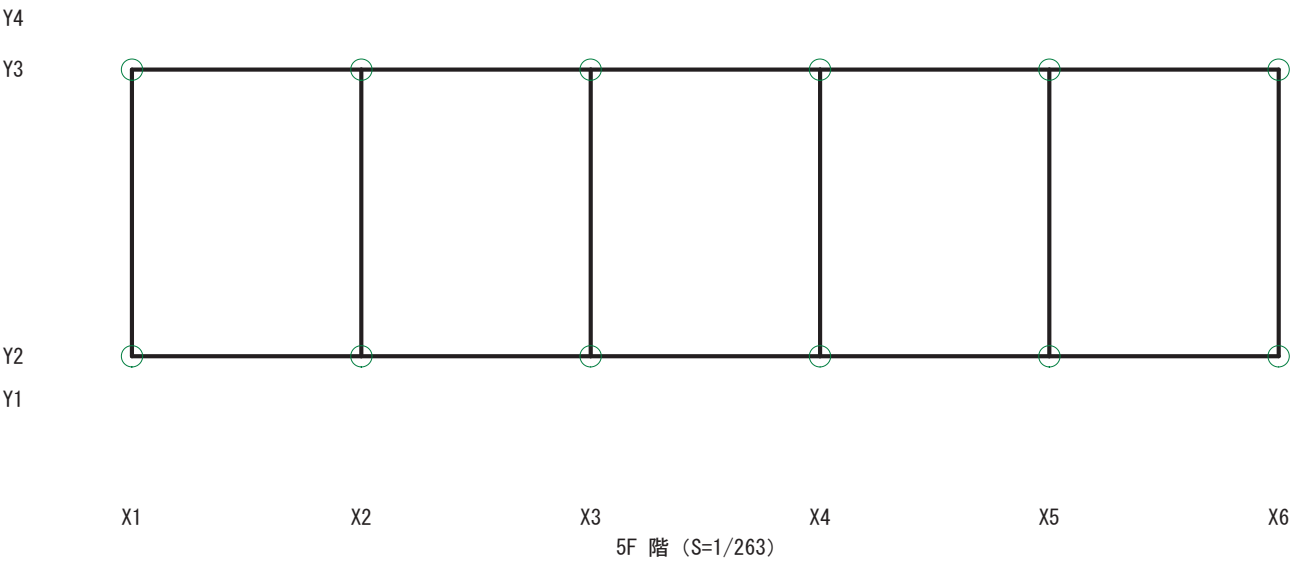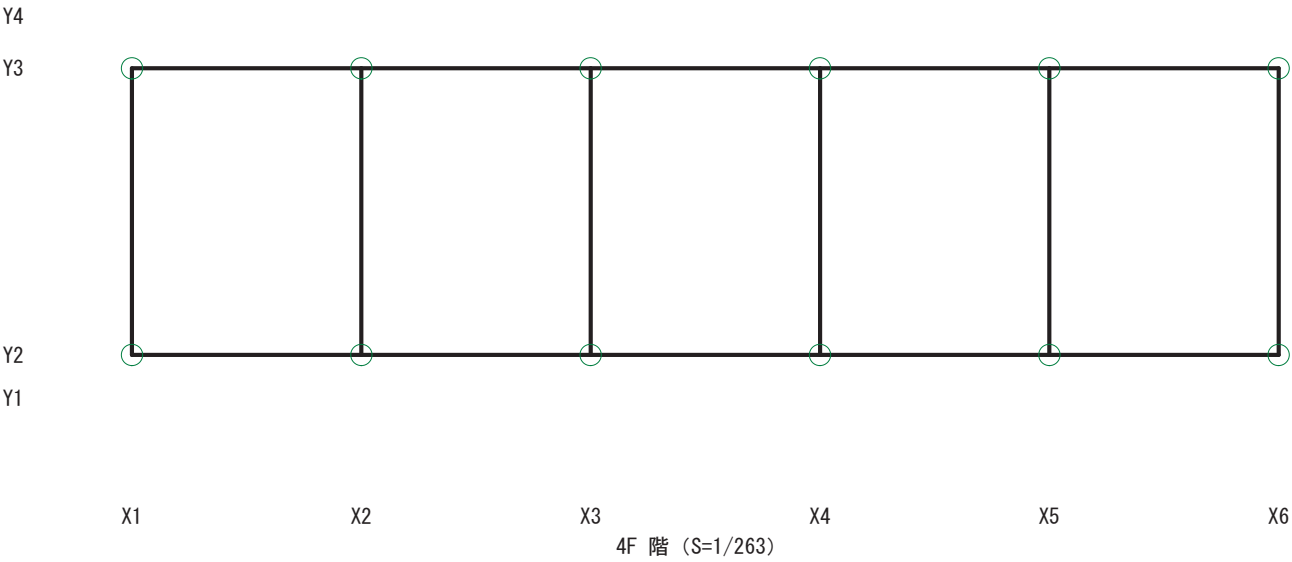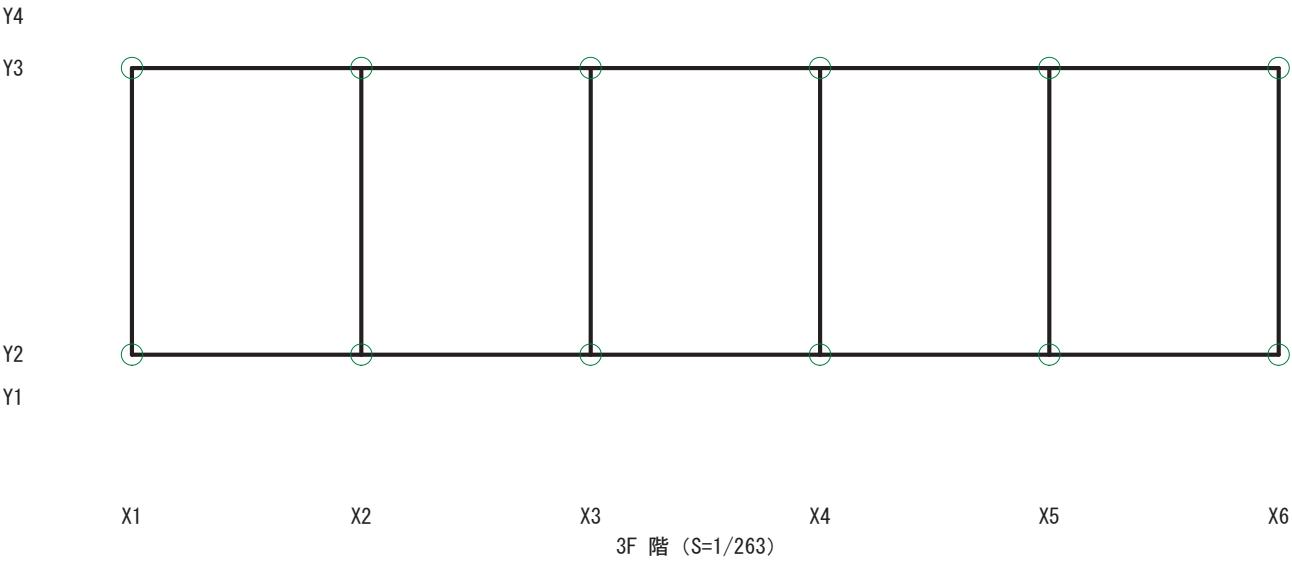

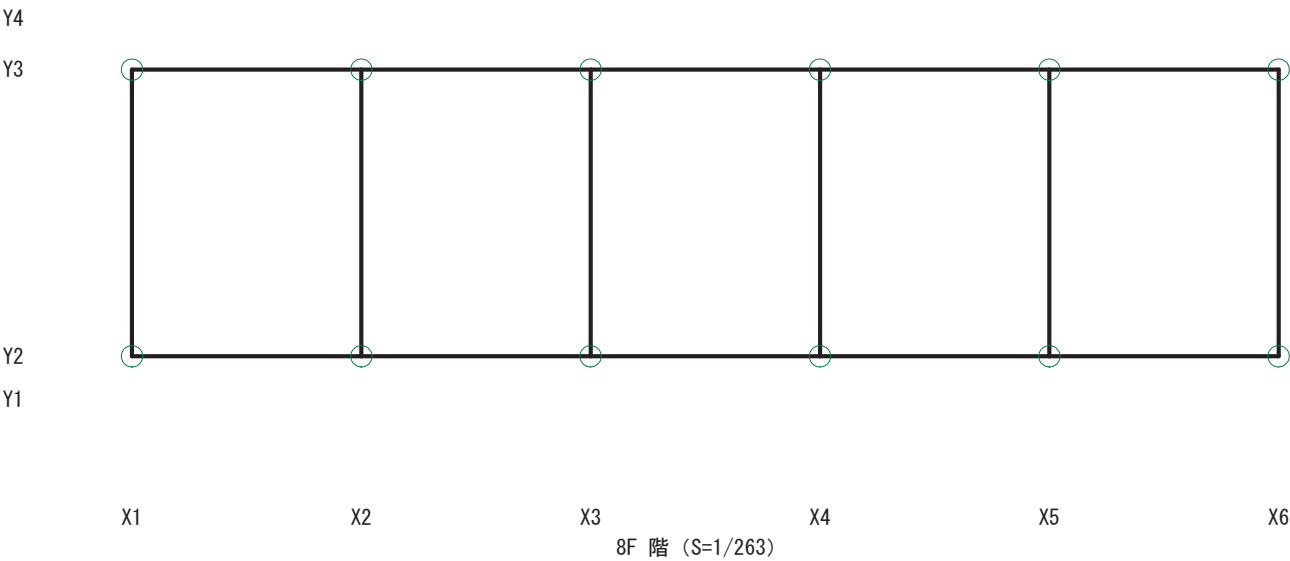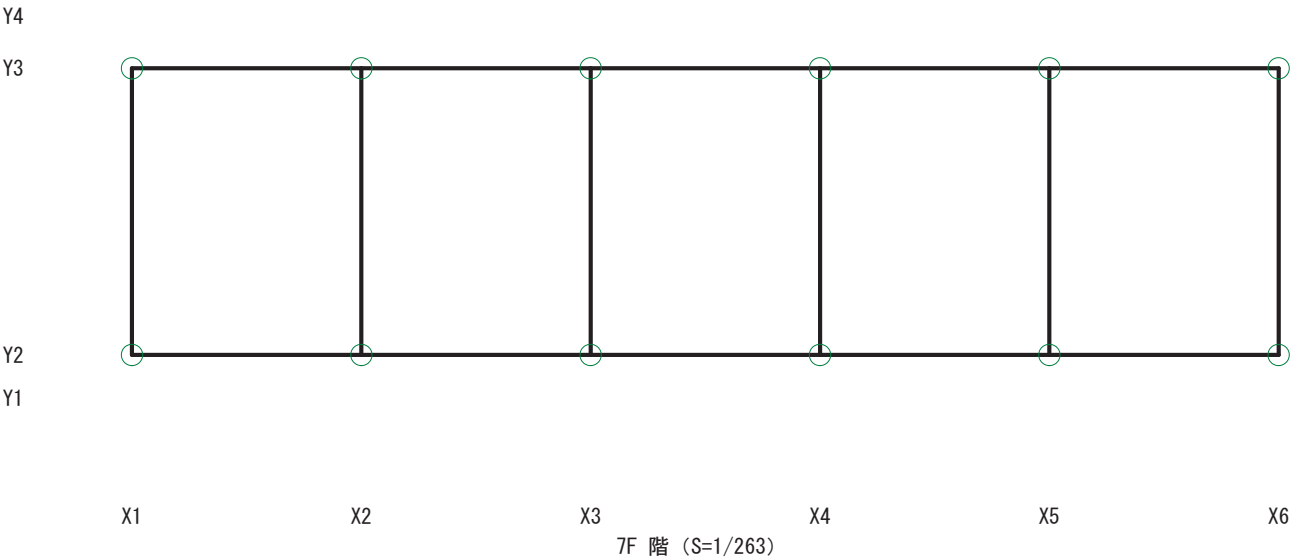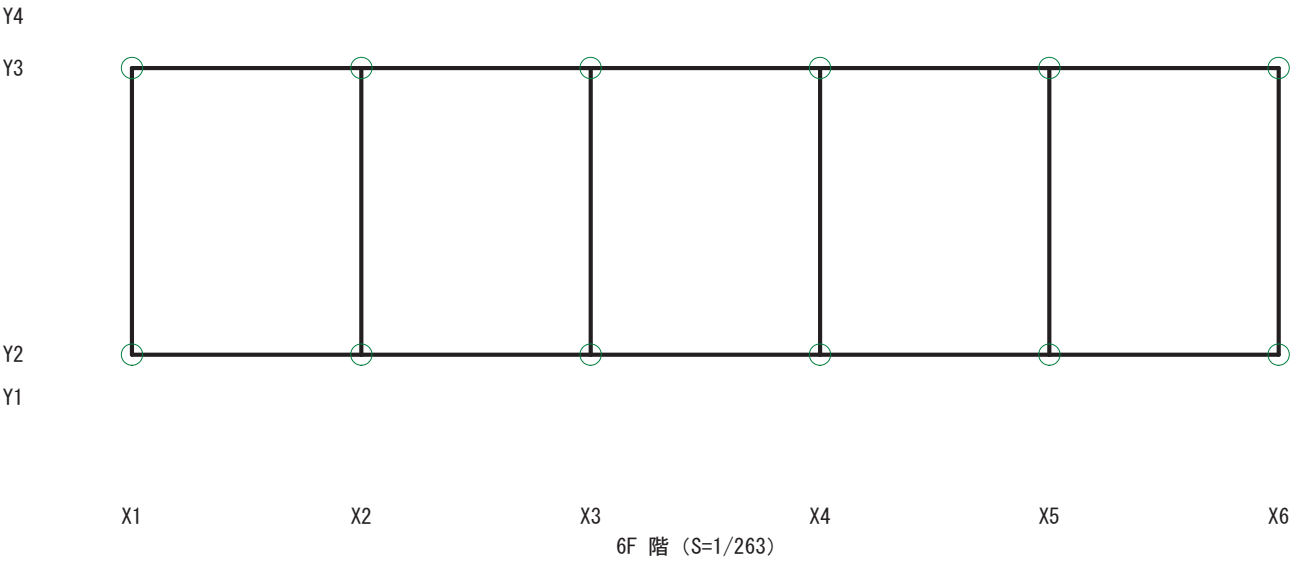

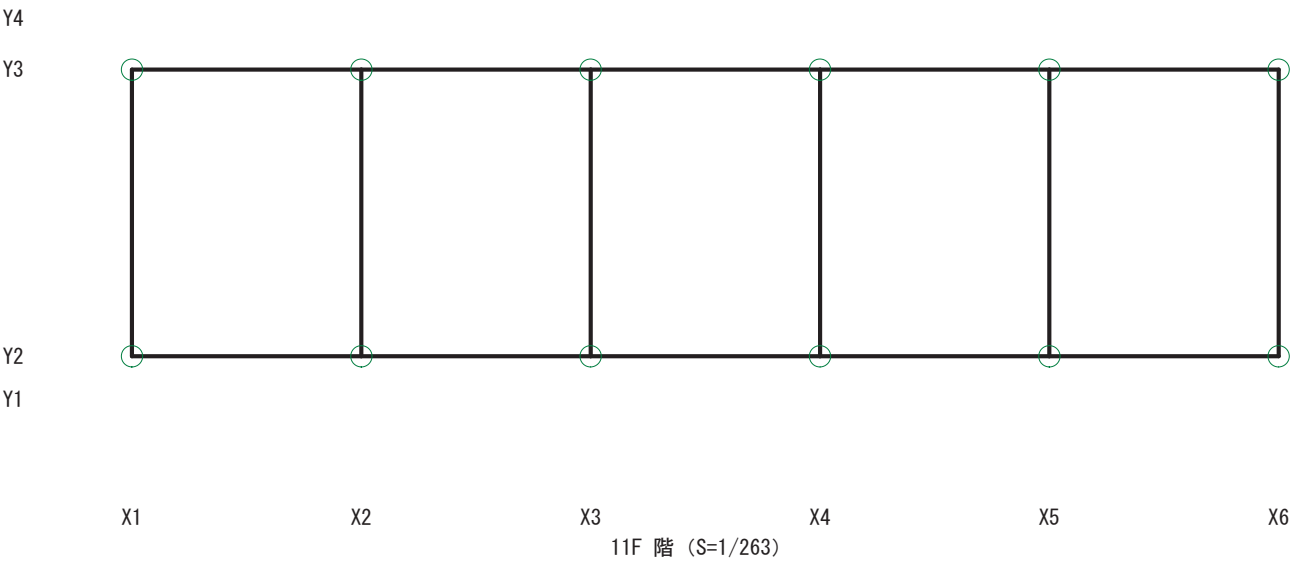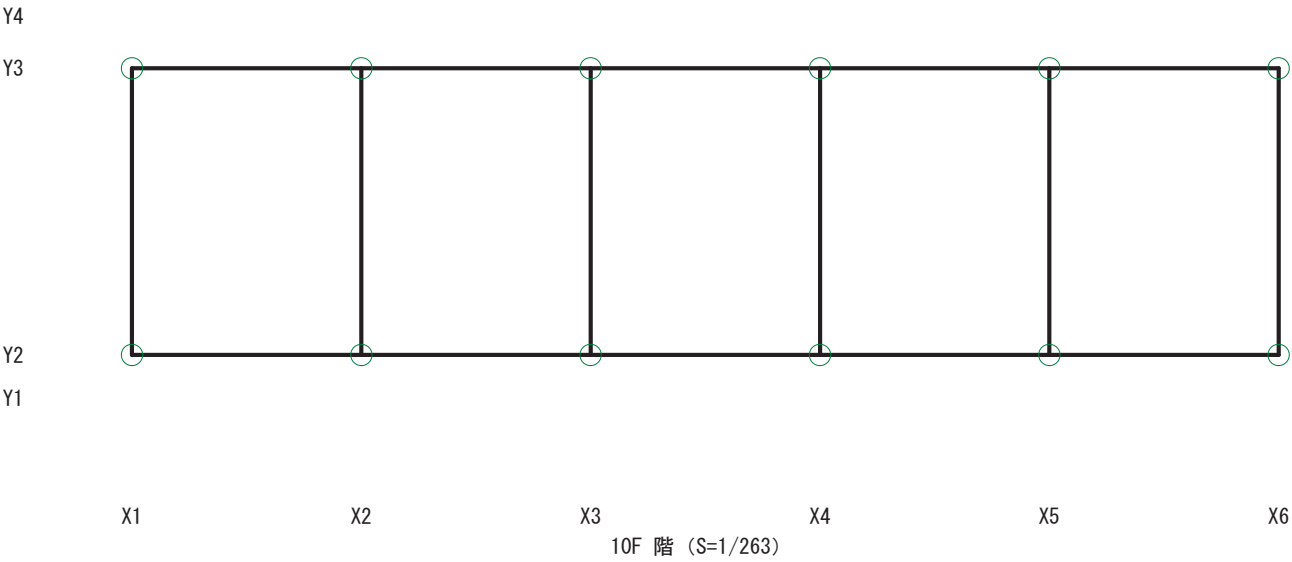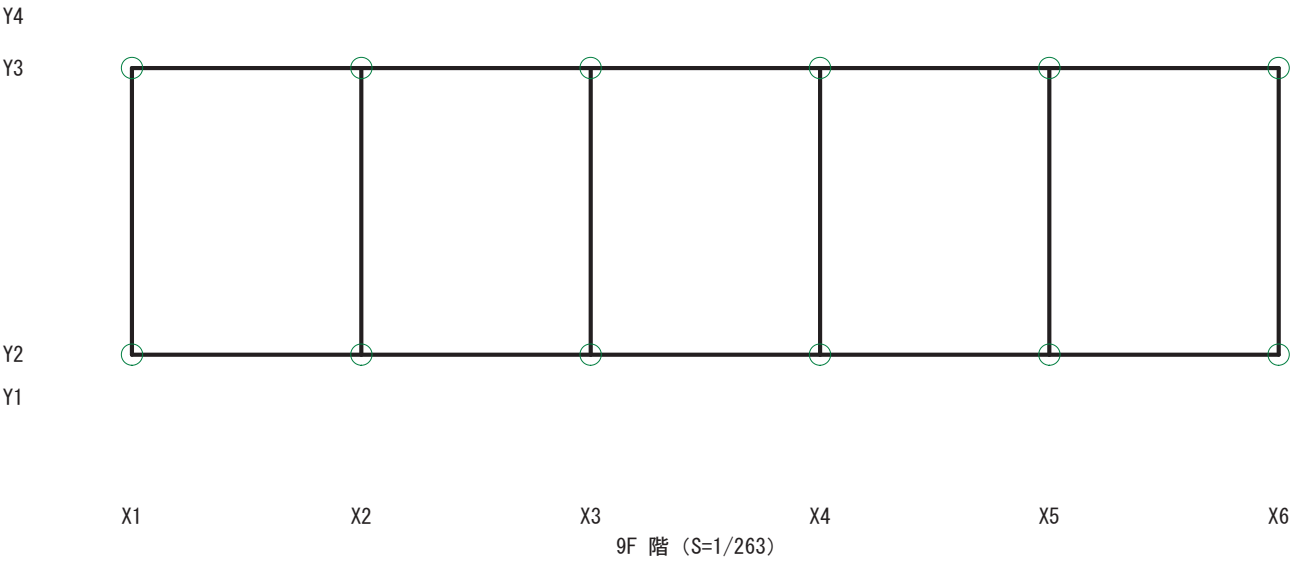

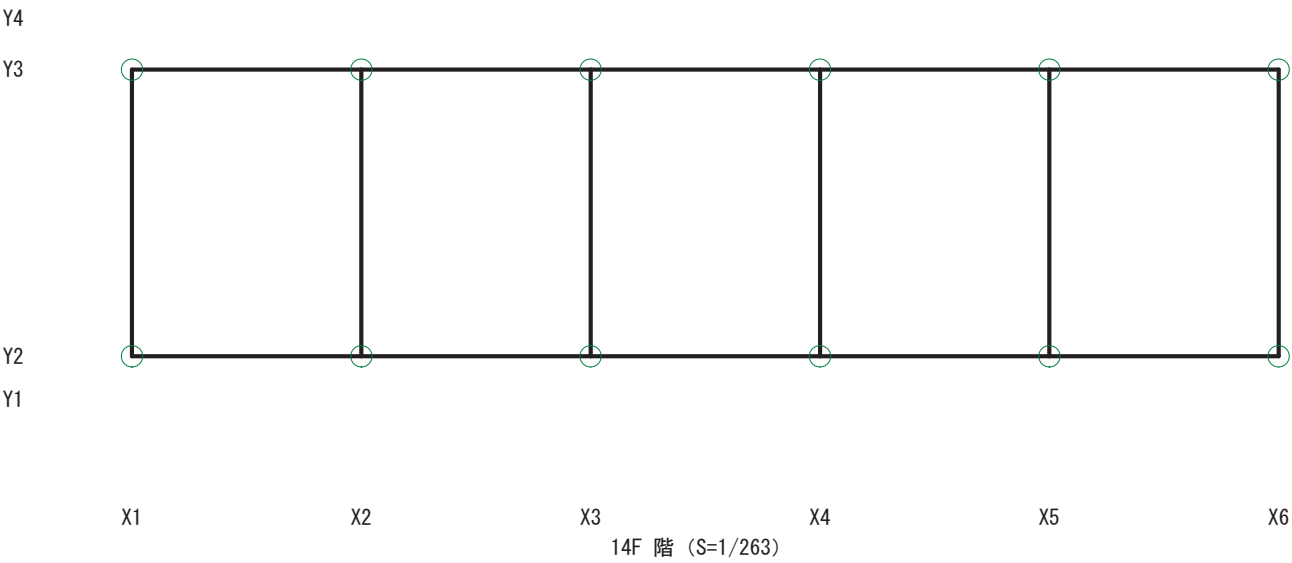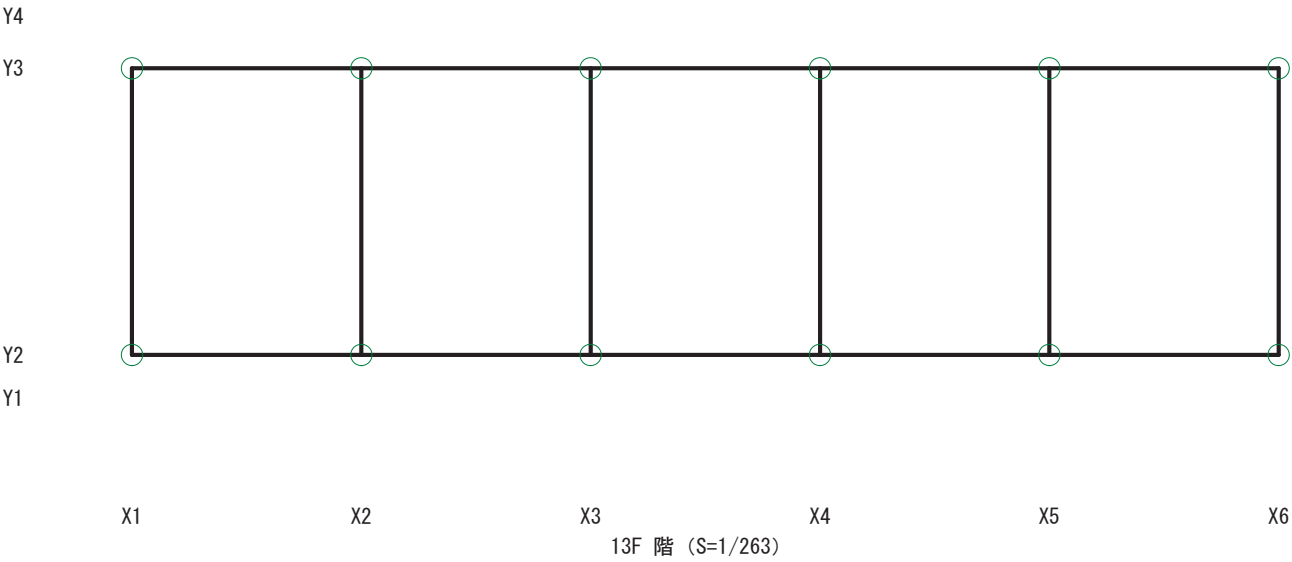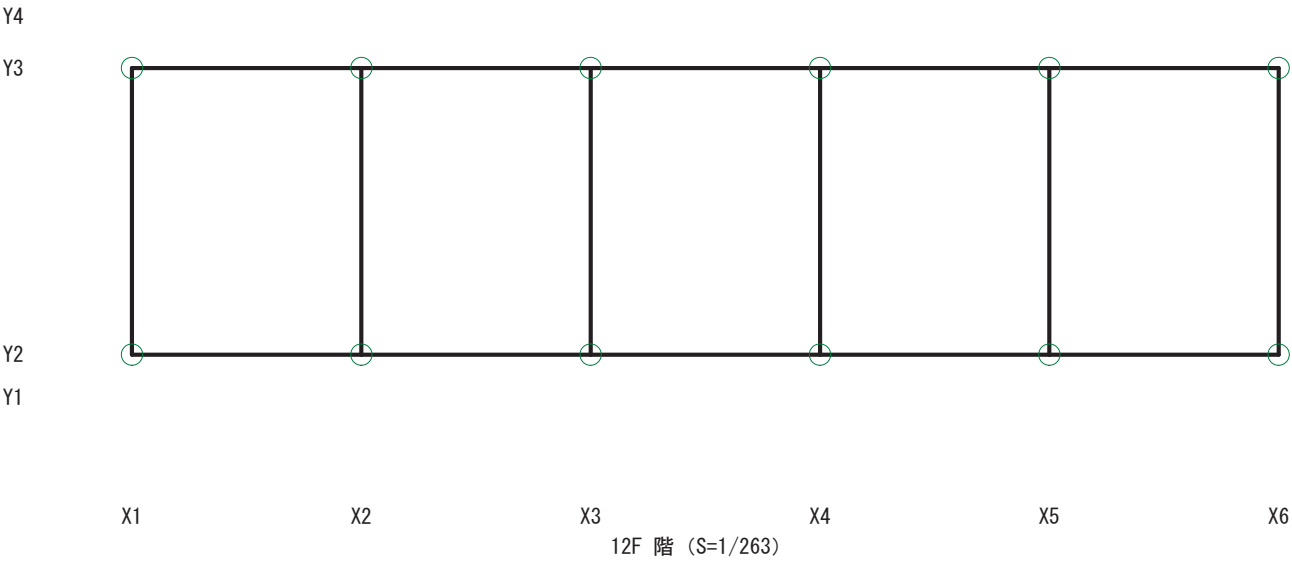

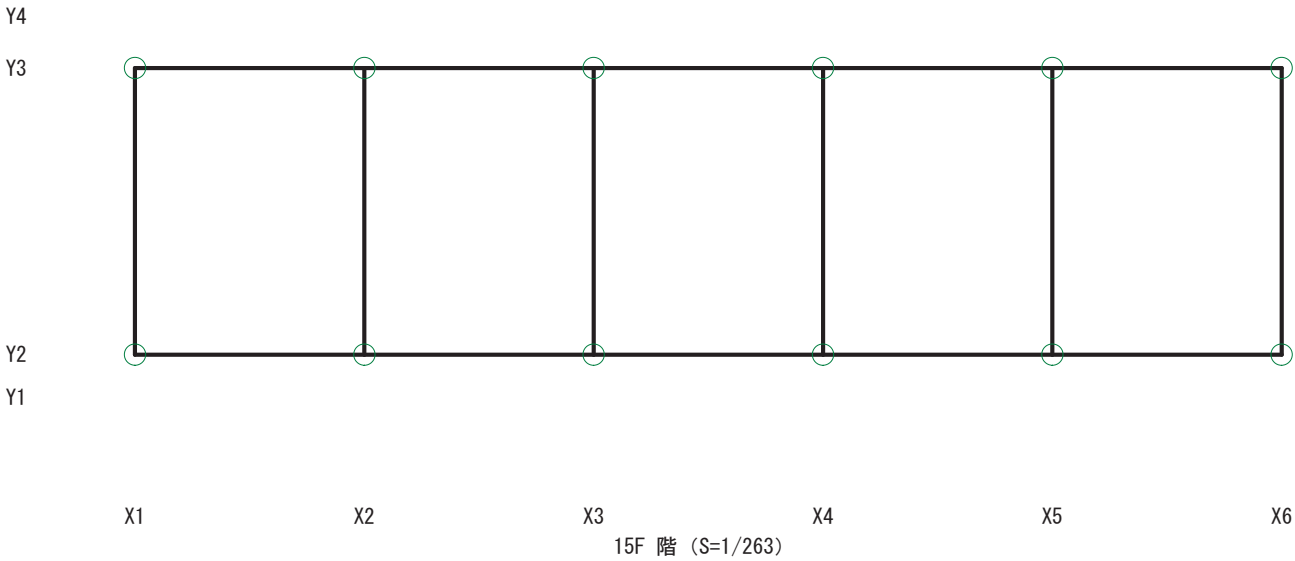

(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0.0 cm

ウ) 許容曲げモーメント
R C 規 準 (1999) 14 条による

エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.20 %

オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 を OK とする
- 4) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \min \{ Q_0 + a \cdot cMy/h', Q_0 + a \cdot (gMy + cMy)/h', Q_L + n \cdot QE \}$
a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
My 計算時：
主筋強度割増率： 1.10 倍
地震時軸力割増率： 1.00 倍

イ) 許容せん断力
R C 規 準 (1999) 15 条 (8) 式による
部材の中の M/Q の最大値を用いて $M/(Q \cdot d)$ の計算を行います

ウ) せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %

エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 を OK とする
- 5) 付着の検討
R C 規 準 (1991) 17 条 (27) ~ (28) 式による
- 6) 定着の検討
R C 規 準 (1991) 17 条 (29) 式による
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ： 軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率： 壁のせん断力負担率が 50% を超える場合は
柱せん断力 Q が $0.25 \times N_L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す
壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00

14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00

12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RC柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階-〇〇階/〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付けられていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L.no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ² Fc: コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d ()内は上記のj
配筋	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径	帯筋の径
	ピッチ	mm 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ² 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	% 鉄筋比でat/BD
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m 短期許容曲げモーメント
	判定	軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm ² Nl/BD
	MI/BD ²	N/cm ² MI/BD ²
	ptl	% 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ² Ns/BD
	Ms/BD ²	N/cm ² Ms/BD ²
	pts	% 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ² 必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm ² 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
	cMy. 正(負)	kN・m 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H' (H)	cm ①(②): ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN 設計用せん断力
せん断	Qal	kN 長期許容せん断力
	Qas	kN 短期許容せん断力 X形配筋のときはX形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN X形配筋による短期許容せん断力
	判定	せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm ² 短期で最大となるせん断応力度
	pw	% 帯筋比
	Hoop	mm ①-②: 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。

付着	Ta, U (D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容 応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア 内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。()内は直線定着の 場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(65)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	4791.6	4791.6	0.0	0.0	4451.4	4451.4	0.0	0.0	4119.4	4119.4	0.0	0.0	
	MI	-82.4	105.0	0.0	0.0	-76.3	67.2	0.0	0.0	-77.4	72.7	0.0	0.0	
	Ns	2515.5	7067.8	0.0	0.0	6556.0	6556.0	0.0	0.0	6008.3	6008.3	0.0	0.0	
	Ms	-534.2	2594.5	0.0	0.0	-431.2	1347.8	0.0	0.0	-633.0	973.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-54.7	-54.7	0.0	0.0	-51.2	-51.2	0.0	0.0	-53.6	-53.6	0.0	0.0	
	Qs	921.9	921.9	0.0	0.0	849.1	849.1	0.0	0.0	764.2	764.2	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	
配筋	j	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	
	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾞｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt		0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
	pw		0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21
曲げ	Mal	1625.7	1625.7	0.0	0.0	1668.8	1668.8	0.0	0.0	1703.9	1703.9	0.0	0.0	
	Mas	3384.2	3506.9	0.0	0.0	3543.8	3543.8	0.0	0.0	3581.4	3581.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1146.2	6837.6	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	3731.2	3731.2	0.0	0.0	3646.2	3646.2	0.0	0.0	3587.1	3587.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1180.0	7317.3	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	5597.0	5597.0	0.0	0.0	5428.3	5428.3	0.0	0.0	5236.2	5236.2	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (343)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	1355.4	1355.4	0.0	0.0	1248.0	1248.0	0.0	0.0	1119.5	1119.5	0.0	0.0	
	Qal	865.8	865.8	0.0	0.0	1008.2	1008.2	0.0	0.0	1025.7	1025.7	0.0	0.0	
	Qas	1412.6	1412.6	0.0	0.0	1412.6	1412.6	0.0	0.0	1412.6	1412.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.30S	2.30S	0.00	0.00	2.11S	2.11S	0.00	0.00	1.90S	1.90S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	128.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2フレ-ΔX1軸 [4F-5F/壁]				Y2フレ-ΔX1軸 [5F-6F/壁]				Y2フレ-ΔX1軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3787.5	3787.5	0.0	0.0	3455.6	3455.6	0.0	0.0	3123.7	3123.7	0.0	0.0	
	MI	-77.2	71.7	0.0	0.0	-78.0	72.1	0.0	0.0	-78.3	71.5	0.0	0.0	
	Ns	5448.0	5448.0	0.0	0.0	4888.0	4888.0	0.0	0.0	4332.8	4332.8	0.0	0.0	
	Ms	-805.5	903.1	0.0	0.0	-823.7	741.0	0.0	0.0	-772.1	722.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-53.2	-53.2	0.0	0.0	-53.6	-53.6	0.0	0.0	-53.5	-53.5	0.0	0.0	
	Qs	814.0	814.0	0.0	0.0	743.7	743.7	0.0	0.0	709.5	709.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	
	j	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	
	配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	
pt		0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	
pw		0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1733.6	1733.6	0.0	0.0	1759.2	1759.2	0.0	0.0	1615.8	1615.8	0.0	0.0	
	Mas	3620.0	3620.0	0.0	0.0	3659.9	3659.9	0.0	0.0	3366.4	3366.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		1146.2	1146.2	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0
	cMy. 正		3533.9	3533.9	0.0	0.0	3480.2	3480.2	0.0	0.0	3416.9	3416.9	0.0	0.0
	gMy. 負		1180.0	1180.0	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0
	cMy. 負		5027.4	5027.4	0.0	0.0	4806.2	4806.2	0.0	0.0	4540.8	4540.8	0.0	0.0
	H' (H)		205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)
	Qd		1194.4	1194.4	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0	1037.5	1037.5	0.0	0.0
	Qal		1023.0	1023.0	0.0	0.0	1021.5	1021.5	0.0	0.0	982.1	982.1	0.0	0.0
	Qas		1412.6	1412.6	0.0	0.0	1412.6	1412.6	0.0	0.0	1381.6	1381.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.02S	2.02S	0.00	0.00	1.84S	1.84S	0.00	0.00	1.76S	1.76S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2フレ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y2フレ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y2フレ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2802.4	2802.4	0.0	0.0	2484.8	2484.8	0.0	0.0	2167.3	2167.3	0.0	0.0
	MI	-72.3	71.3	0.0	0.0	-71.6	65.7	0.0	0.0	-69.6	66.4	0.0	0.0
	Ns	3907.7	3907.7	0.0	0.0	3396.3	3396.3	0.0	0.0	2895.8	2895.8	0.0	0.0
	Ms	-704.9	708.4	0.0	0.0	-715.5	488.1	0.0	0.0	-624.1	456.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-51.3	-51.3	0.0	0.0	-49.1	-49.1	0.0	0.0	-48.6	-48.6	0.0	0.0
	Qs	670.7	670.7	0.0	0.0	569.2	569.2	0.0	0.0	509.4	509.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5
配筋	j	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7
	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
	pw	0.54	0.54	0.21	0.21	0.54	0.54	0.21	0.21	0.36	0.36	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	1638.0	1638.0	0.0	0.0	1660.0	1660.0	0.0	0.0	1683.1	1683.1	0.0	0.0
	Mas	3403.8	3403.8	0.0	0.0	3445.2	3445.2	0.0	0.0	3496.0	3496.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	842.5	1146.2	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	717.5	842.5	0.0	0.0
	cMy. 正	3303.4	3303.4	0.0	0.0	3237.9	3237.9	0.0	0.0	3166.0	3166.0	0.0	0.0
	gMy. 負	876.3	1180.0	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	751.1	876.3	0.0	0.0
	cMy. 負	4361.6	4361.6	0.0	0.0	4135.6	4135.6	0.0	0.0	3903.5	3903.5	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	980.4	980.4	0.0	0.0	829.3	829.3	0.0	0.0	739.8	739.8	0.0	0.0
	Qal	1002.9	1002.9	0.0	0.0	983.2	983.2	0.0	0.0	993.5	993.5	0.0	0.0
付着	Qas	1197.3	1197.3	0.0	0.0	1197.3	1197.3	0.0	0.0	1012.9	1012.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.66S	1.66S	0.00	0.00	1.40S	1.40S	0.00	0.00	1.25S	1.25S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1852.7	1852.7	0.0	0.0	1538.1	1538.1	0.0	0.0	1229.1	1229.1	0.0	0.0
	MI	-70.8	64.7	0.0	0.0	-66.1	63.4	0.0	0.0	-65.4	60.6	0.0	0.0
	Ns	2418.8	2418.8	0.0	0.0	1952.5	1952.5	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0
	Ms	-613.8	418.4	0.0	0.0	-546.4	379.6	0.0	0.0	-518.9	238.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-48.4	-48.4	0.0	0.0	-46.2	-46.2	0.0	0.0	-45.0	-45.0	0.0	0.0
	Qs	485.8	485.8	0.0	0.0	434.8	434.8	0.0	0.0	353.0	353.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5
	i	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
	pw	0.36	0.36	0.21	0.21	0.36	0.36	0.21	0.21	0.36	0.36	0.21	0.21
曲げ	Mal	1712.4	1712.4	0.0	0.0	1566.5	1566.5	0.0	0.0	1598.9	1598.9	0.0	0.0
	Mas	3344.1	3344.1	0.0	0.0	3148.5	3148.5	0.0	0.0	2965.5	2965.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	717.5	717.5	0.0	0.0	599.1	717.5	0.0	0.0	599.1	599.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3083.6	3083.6	0.0	0.0	2991.6	2991.6	0.0	0.0	2887.9	2887.9	0.0	0.0
	gMy. 負	751.1	751.1	0.0	0.0	632.9	751.1	0.0	0.0	632.9	632.9	0.0	0.0
	cMy. 負	3672.1	3672.1	0.0	0.0	3428.2	3428.2	0.0	0.0	3206.0	3206.0	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	704.5	704.5	0.0	0.0	629.1	629.1	0.0	0.0	507.0	507.0	0.0	0.0
	Qal	982.3	982.3	0.0	0.0	958.9	958.9	0.0	0.0	950.0	950.0	0.0	0.0
	Qas	1012.9	1012.9	0.0	0.0	981.9	981.9	0.0	0.0	981.9	981.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	1.19S	1.19S	0.00	0.00	1.07S	1.07S	0.00	0.00	0.86S	0.86S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y27レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [15F-16F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		920.2	920.2	0.0	0.0	614.1	614.1	0.0	0.0	307.8	307.8	0.0	0.0
	MI		-66.2	61.3	0.0	0.0	-50.5	56.5	0.0	0.0	-139.6	73.7	0.0	0.0
	Ns		1105.6	1105.6	0.0	0.0	715.1	513.2	0.0	0.0	344.2	271.4	0.0	0.0
	Ms		-603.1	206.1	0.0	0.0	-583.3	148.9	0.0	0.0	-409.4	212.2	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K1			K2	K1		
	QI		-45.5	-45.5	0.0	0.0	-38.2	-38.2	0.0	0.0	-76.2	-76.2	0.0	0.0
	Qs		378.1	378.1	0.0	0.0	253.0	253.0	0.0	0.0	138.8	138.8	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d		112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5
	i		98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7
	配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	
pt		0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	
pw		0.36	0.36	0.21	0.21	0.36	0.36	0.21	0.21	0.36	0.36	0.21	0.21	
曲げ	Mal		1550.5	1550.5	0.0	0.0	1419.2	1419.2	0.0	0.0	1284.7	1284.7	0.0	0.0
	Mas		2785.0	2785.0	0.0	0.0	2613.5	2513.6	0.0	0.0	2437.1	2403.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		403.3	599.1	0.0	0.0	403.3	403.3	0.0	0.0	525.5	403.3	0.0	0.0
	cMy. 正		2775.5	2775.5	0.0	0.0	2649.1	2649.1	0.0	0.0	2508.6	2508.6	0.0	0.0
	gMy. 負		437.0	632.9	0.0	0.0	437.0	437.0	0.0	0.0	588.4	437.0	0.0	0.0
	cMy. 負		2981.7	2981.7	0.0	0.0	2764.4	2764.4	0.0	0.0	2551.2	2551.2	0.0	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd		544.4	544.4	0.0	0.0	360.4	360.4	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0
	Qal		949.3	949.3	0.0	0.0	940.7	940.7	0.0	0.0	828.1	828.1	0.0	0.0
	Qas		981.9	981.9	0.0	0.0	981.9	981.9	0.0	0.0	981.9	981.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		0.92S	0.92S	0.00	0.00	0.61S	0.61S	0.00	0.00	0.29S	0.29S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(65)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	8065.8	8065.8	0.0	0.0	7472.9	7472.9	0.0	0.0	6888.2	6888.2	0.0	0.0
	MI	5.2	-20.7	0.0	0.0	-0.5	3.9	0.0	0.0	0.6	-1.1	0.0	0.0
	Ns	8510.8	7620.7	0.0	0.0	7893.9	7893.9	0.0	0.0	7279.9	7279.9	0.0	0.0
	Ms	461.2	-4128.5	0.0	0.0	-848.9	2282.1	0.0	0.0	-1375.4	1759.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI	7.6	7.6	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
	Qs	1561.5	1561.5	0.0	0.0	1526.7	1526.7	0.0	0.0	1530.4	1530.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	d	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5
	j	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
曲げ	pw	0.92	0.92	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21
	Mal	2138.3	2138.3	0.0	0.0	2228.5	2228.5	0.0	0.0	2295.1	2295.1	0.0	0.0
	Mas	4797.8	4802.0	0.0	0.0	4800.7	4800.7	0.0	0.0	4804.2	4804.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2474.8	14154.9	0.0	0.0	2474.8	2474.8	0.0	0.0	2474.8	2474.8	0.0	0.0
	cMy. 正	6186.7	6186.7	0.0	0.0	5950.7	5950.7	0.0	0.0	5712.5	5712.5	0.0	0.0
	gMy. 負	2474.9	14154.9	0.0	0.0	2474.9	2474.9	0.0	0.0	2474.9	2474.9	0.0	0.0
	cMy. 負	6539.4	6539.4	0.0	0.0	6297.1	6297.1	0.0	0.0	6046.3	6046.3	0.0	0.0
	H' (H)	235 (343)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	2338.5	2338.5	0.0	0.0	2289.3	2289.3	0.0	0.0	2295.3	2295.3	0.0	0.0
	Qal	1072.2	1072.2	0.0	0.0	1141.0	1141.0	0.0	0.0	1397.4	1397.4	0.0	0.0
	Qas	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.96S	3.96S	0.00	0.00	3.88S	3.88S	0.00	0.00	3.89S	3.89S	0.00	0.00
	Ld	215.7	215.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	128.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	NG	NG			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6296.9	6296.9	0.0	0.0	5732.1	5732.1	0.0	0.0	5170.2	5170.2	0.0	0.0
	MI	-0.0	-0.1	0.0	0.0	1.9	-0.6	0.0	0.0	3.5	-2.6	0.0	0.0
	Ns	6617.9	6617.9	0.0	0.0	6027.8	6027.8	0.0	0.0	5451.7	5451.7	0.0	0.0
	Ms	-1471.8	1466.6	0.0	0.0	-1446.0	1413.0	0.0	0.0	-1414.8	1315.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0
	Qs	1433.4	1433.4	0.0	0.0	1396.7	1396.7	0.0	0.0	1336.8	1336.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5
	j	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
			at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
曲げ	判定	pt	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
		pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21
			Mal	1773.9	1773.9	0.0	0.0	1859.3	1859.3	0.0	0.0	1715.0	1715.0
	判定	Mas	4060.2	4060.2	0.0	0.0	4084.6	4084.6	0.0	0.0	3747.4	3747.4	0.0
			OK	OK			OK	OK			OK	OK	
せん断	判定	gMy. 正	2474.8	2474.8	0.0	0.0	2326.2	2474.8	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0
		cMy. 正	5349.5	5349.5	0.0	0.0	5126.4	5126.4	0.0	0.0	4854.7	4854.7	0.0
		gMy. 負	2474.9	2474.9	0.0	0.0	2326.2	2474.9	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0
	判定	cMy. 負	5602.6	5602.6	0.0	0.0	5370.5	5370.5	0.0	0.0	5088.7	5088.7	0.0
		H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)
		Qd	2150.1	2150.1	0.0	0.0	2094.6	2094.6	0.0	0.0	2004.1	2004.1	0.0
	判定	Qal	742.5	742.5	0.0	0.0	981.5	981.5	0.0	0.0	1137.1	1137.1	0.0
		Qas	2294.8	2294.8	0.0	0.0	2294.8	2294.8	0.0	0.0	2257.1	2257.1	0.0
		Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
付着	判定	Ta	3.64S	3.64S	0.00	0.00	3.55S	3.55S	0.00	0.00	3.39S	3.39S	0.00
		Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-4X2軸[7F-8F/壁]				Y27レ-4X2軸[8F-9F/壁]				Y27レ-4X2軸[9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4620.1	4620.1	0.0	0.0	4082.6	4082.6	0.0	0.0	3545.1	3545.1	0.0	0.0
	MI	-3.7	-0.7	0.0	0.0	-4.9	5.3	0.0	0.0	-5.2	4.5	0.0	0.0
	Ns	4895.8	4895.8	0.0	0.0	4309.0	4309.0	0.0	0.0	3723.1	3723.1	0.0	0.0
	Ms	-1288.4	1220.7	0.0	0.0	-1272.1	1070.7	0.0	0.0	-1170.3	991.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.1	-1.1	0.0	0.0	-3.7	-3.7	0.0	0.0	-3.5	-3.5	0.0	0.0
	Qs	1223.6	1223.6	0.0	0.0	1141.5	1141.5	0.0	0.0	1053.4	1053.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	67.5	67.5
	j	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	59.0	59.0
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
			at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
曲げ	pt	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	pw	1.19	1.19	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21
	Mal	1569.4	1569.4	0.0	0.0	1629.4	1629.4	0.0	0.0	1672.9	1672.9	0.0	0.0
	Mas	3480.0	3480.0	0.0	0.0	3521.0	3521.0	0.0	0.0	3562.6	3562.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1874.0	2326.2	0.0	0.0	1874.0	1874.0	0.0	0.0	1593.5	1874.0	0.0	0.0
	cMy. 正	4572.8	4572.8	0.0	0.0	4360.8	4360.8	0.0	0.0	4138.7	4138.7	0.0	0.0
せん断	gMy. 負	1873.8	2326.2	0.0	0.0	1873.8	1873.8	0.0	0.0	1593.8	1873.8	0.0	0.0
	cMy. 負	4800.8	4800.8	0.0	0.0	4557.8	4557.8	0.0	0.0	4301.3	4301.3	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1834.8	1834.8	0.0	0.0	1710.4	1710.4	0.0	0.0	1578.3	1578.3	0.0	0.0
	Qal	605.3	605.3	0.0	0.0	1057.7	1057.7	0.0	0.0	1033.2	1033.2	0.0	0.0
	Qas	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.11S	3.11S	0.00	0.00	2.90S	2.90S	0.00	0.00	2.67S	2.67S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-1X2軸[10F-11F/壁]				Y27レ-1X2軸[11F-12F/壁]				Y27レ-1X2軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3012.7	3012.7	0.0	0.0	2489.7	2489.7	0.0	0.0	1981.7	1981.7	0.0	0.0
	MI	-5.3	4.6	0.0	0.0	-3.5	4.3	0.0	0.0	-4.1	3.1	0.0	0.0
	Ns	3135.2	3135.2	0.0	0.0	2573.3	2573.3	0.0	0.0	2035.6	2035.6	0.0	0.0
	Ms	-1082.0	846.1	0.0	0.0	-870.5	832.7	0.0	0.0	-901.2	580.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-3.5	-3.5	0.0	0.0	-2.8	-2.8	0.0	0.0	-2.6	-2.6	0.0	0.0
	Qs	939.2	939.2	0.0	0.0	829.8	829.8	0.0	0.0	721.9	721.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0
	d	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	57.5	57.5
	i	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	50.3	50.3
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
			at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
曲げ	pt	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
	pw	1.17	1.17	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21
	Mal	1536.6	1536.6	0.0	0.0	1416.5	1416.5	0.0	0.0	1460.3	1460.3	0.0	0.0
	Mas	3321.9	3321.9	0.0	0.0	3050.9	3050.9	0.0	0.0	3119.1	3119.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1593.5	1593.5	0.0	0.0	1335.9	1593.5	0.0	0.0	1335.9	1335.9	0.0	0.0
	cMy. 正	3886.9	3886.9	0.0	0.0	3642.7	3642.7	0.0	0.0	3408.9	3408.9	0.0	0.0
せん断	gMy. 負	1593.8	1593.8	0.0	0.0	1336.1	1593.8	0.0	0.0	1336.1	1336.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3999.5	3999.5	0.0	0.0	3721.7	3721.7	0.0	0.0	3462.6	3462.6	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1407.1	1407.1	0.0	0.0	1243.3	1243.3	0.0	0.0	1081.6	1081.6	0.0	0.0
	Qal	899.2	899.2	0.0	0.0	850.2	850.2	0.0	0.0	837.3	837.3	0.0	0.0
	Qas	1704.3	1704.3	0.0	0.0	1675.6	1675.6	0.0	0.0	1675.6	1675.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.38S	2.38S	0.00	0.00	2.11S	2.11S	0.00	0.00	1.83S	1.83S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1473.6	1473.6	0.0	0.0	992.3	992.3	0.0	0.0	511.3	511.3	0.0	0.0	
	MI	-1.4	2.3	0.0	0.0	-2.5	1.3	0.0	0.0	3.7	0.6	0.0	0.0	
	Ns	1496.7	1496.7	0.0	0.0	1004.3	1004.3	0.0	0.0	508.9	513.7	0.0	0.0	
	Ms	-707.2	440.4	0.0	0.0	-621.4	286.1	0.0	0.0	477.2	176.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K2			
	QI	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	
	Qs	559.3	559.3	0.0	0.0	442.2	442.2	0.0	0.0	310.5	310.5	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	
	d	112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	37.5	37.5	
	j	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8	
	配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	
pt	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06		
pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1203.0	1203.0	0.0	0.0	1275.7	1275.7	0.0	0.0	1361.3	1361.3	0.0	0.0	
	Mas	2637.6	2637.6	0.0	0.0	2714.7	2714.7	0.0	0.0	2498.5	2500.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	924.5	1335.9	0.0	0.0	924.5	924.5	0.0	0.0	1114.0	924.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	3139.9	3139.9	0.0	0.0	2900.0	2900.0	0.0	0.0	2643.2	2643.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	924.8	1336.1	0.0	0.0	924.8	924.8	0.0	0.0	1114.0	924.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	3162.5	3162.5	0.0	0.0	2912.7	2912.7	0.0	0.0	2645.9	2645.9	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	838.3	838.3	0.0	0.0	662.6	662.6	0.0	0.0	465.1	465.1	0.0	0.0	
	Qal	547.0	547.0	0.0	0.0	531.3	531.3	0.0	0.0	354.6	354.6	0.0	0.0	
	Qas	1131.6	1131.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.42S	1.42S	0.00	0.00	1.12S	1.12S	0.00	0.00	0.79S	0.79S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX3軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(65)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	8111.7	8111.7	0.0	0.0	7517.4	7517.4	0.0	0.0	6931.7	6931.7	0.0	0.0
	MI	-0.9	4.3	0.0	0.0	0.2	-1.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0
	Ns	8063.7	8159.7	0.0	0.0	7473.2	7473.2	0.0	0.0	6971.8	6971.8	0.0	0.0
	Ms	-430.7	4095.6	0.0	0.0	894.5	-2323.3	0.0	0.0	-1431.0	1808.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K1			K2	K2		
	QI	-1.5	-1.5	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1559.6	1559.6	0.0	0.0	1569.5	1569.5	0.0	0.0	1580.2	1580.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	d	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5
	j	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
曲げ	pt	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	pw	0.92	0.92	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21
	Mal	2130.3	2130.3	0.0	0.0	2222.5	2222.5	0.0	0.0	2290.9	2290.9	0.0	0.0
	Mas	4800.1	4799.6	0.0	0.0	4802.9	4802.9	0.0	0.0	4807.3	4807.3	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2623.4	14154.9	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0	0.0
	cMy. 正	6364.7	6364.7	0.0	0.0	6126.2	6126.2	0.0	0.0	5882.8	5882.8	0.0	0.0
	gMy. 負	2623.4	14154.9	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0	0.0
	cMy. 負	6402.7	6402.7	0.0	0.0	6162.5	6162.5	0.0	0.0	5916.9	5916.9	0.0	0.0
	H' (H)	235 (343)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	2338.6	2338.6	0.0	0.0	2354.0	2354.0	0.0	0.0	2370.3	2370.3	0.0	0.0
	Qal	1048.9	1048.9	0.0	0.0	1173.3	1173.3	0.0	0.0	1227.1	1227.1	0.0	0.0
	Qas	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.96S	3.96S	0.00	0.00	3.99S	3.99S	0.00	0.00	4.01S	4.01S	0.00	0.00
	Ld	215.7	215.7	0.0	0.0	215.7	215.7	0.0	0.0	215.7	215.7	0.0	0.0
	Ld1	128.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[4F-5F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[5F-6F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6339.2	6339.2	0.0	0.0	5773.2	5773.2	0.0	0.0	5213.2	5213.2	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0
	Ns	6371.7	6371.7	0.0	0.0	5801.6	5801.6	0.0	0.0	5237.1	5237.1	0.0	0.0
	Ms	-1526.0	1512.8	0.0	0.0	-1473.5	1462.8	0.0	0.0	-1427.6	1334.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1482.4	1482.4	0.0	0.0	1432.3	1432.3	0.0	0.0	1347.5	1347.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5
配筋	j	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8
	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1766.5	1766.5	0.0	0.0	1853.8	1853.8	0.0	0.0	1709.6	1709.6	0.0	0.0
	Mas	4070.2	4070.2	0.0	0.0	4094.7	4094.7	0.0	0.0	3757.3	3757.3	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2623.4	2623.4	0.0	0.0	2326.2	2623.4	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5481.6	5481.6	0.0	0.0	5255.1	5255.1	0.0	0.0	4981.1	4981.1	0.0	0.0
	gMy. 負	2623.4	2623.4	0.0	0.0	2326.2	2623.4	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5507.1	5507.1	0.0	0.0	5278.5	5278.5	0.0	0.0	5000.8	5000.8	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	2223.6	2223.6	0.0	0.0	2148.5	2148.5	0.0	0.0	2021.2	2021.2	0.0	0.0
	Qal	997.8	997.8	0.0	0.0	999.1	999.1	0.0	0.0	1078.0	1078.0	0.0	0.0
	Qas	2294.8	2294.8	0.0	0.0	2294.8	2294.8	0.0	0.0	2257.1	2257.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.77S	3.77S	0.00	0.00	3.64S	3.64S	0.00	0.00	3.42S	3.42S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[7F-8F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4664.9	4664.9	0.0	0.0	4119.7	4119.7	0.0	0.0	3574.5	3574.5	0.0	0.0
	MI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	4684.5	4684.5	0.0	0.0	4136.6	4136.6	0.0	0.0	3588.3	3588.3	0.0	0.0
	Ms	-1402.7	1253.6	0.0	0.0	-1387.2	1200.0	0.0	0.0	-1289.3	1105.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1295.8	1295.8	0.0	0.0	1262.3	1262.3	0.0	0.0	1168.4	1168.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	67.5	67.5
	j	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	59.0	59.0
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
			at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
曲げ	pt	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	pw	1.19	1.19	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21
	Mal	1563.4	1563.4	0.0	0.0	1625.9	1625.9	0.0	0.0	1670.9	1670.9	0.0	0.0
	Mas	3493.6	3493.6	0.0	0.0	3535.5	3535.5	0.0	0.0	3573.7	3573.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2029.1	2326.2	0.0	0.0	2029.1	2029.1	0.0	0.0	1718.7	2029.1	0.0	0.0
	cMy. 正	4698.8	4698.8	0.0	0.0	4469.1	4469.1	0.0	0.0	4227.7	4227.7	0.0	0.0
せん断	gMy. 負	2029.1	2326.2	0.0	0.0	2029.1	2029.1	0.0	0.0	1718.7	2029.1	0.0	0.0
	cMy. 負	4714.9	4714.9	0.0	0.0	4483.7	4483.7	0.0	0.0	4240.3	4240.3	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1943.7	1943.7	0.0	0.0	1893.4	1893.4	0.0	0.0	1752.5	1752.5	0.0	0.0
	Qal	605.3	605.3	0.0	0.0	989.5	989.5	0.0	0.0	1007.5	1007.5	0.0	0.0
	Qas	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.29S	3.29S	0.00	0.00	3.21S	3.21S	0.00	0.00	2.97S	2.97S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX3軸[10F-11F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸[11F-12F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3034.1	3034.1	0.0	0.0	2503.1	2503.1	0.0	0.0	1990.0	1990.0	0.0	0.0
	MI	0.2	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	3044.6	3044.6	0.0	0.0	2511.3	2511.3	0.0	0.0	1995.7	1995.7	0.0	0.0
	Ms	-1191.1	951.6	0.0	0.0	-949.1	933.4	0.0	0.0	-986.9	657.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1045.5	1045.5	0.0	0.0	918.4	918.4	0.0	0.0	802.1	802.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0
	d	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	57.5	57.5
	j	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	50.3	50.3
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
	pw	1.17	1.17	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21
曲げ	Mal	1534.8	1534.8	0.0	0.0	1415.4	1415.4	0.0	0.0	1456.9	1456.9	0.0	0.0
	Mas	3331.8	3331.8	0.0	0.0	3058.1	3058.1	0.0	0.0	3124.7	3124.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1718.7	1718.7	0.0	0.0	1440.1	1718.7	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3948.6	3948.6	0.0	0.0	3684.9	3684.9	0.0	0.0	3437.1	3437.1	0.0	0.0
	gMy. 負	1718.7	1718.7	0.0	0.0	1440.1	1718.7	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3958.2	3958.2	0.0	0.0	3692.5	3692.5	0.0	0.0	3442.8	3442.8	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1568.2	1568.2	0.0	0.0	1377.6	1377.6	0.0	0.0	1203.1	1203.1	0.0	0.0
	Qal	871.4	871.4	0.0	0.0	763.1	763.1	0.0	0.0	749.8	749.8	0.0	0.0
	Qas	1704.3	1704.3	0.0	0.0	1675.6	1675.6	0.0	0.0	1675.6	1675.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	2.66S	2.66S	0.00	0.00	2.33S	2.33S	0.00	0.00	2.04S	2.04S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[15F-16F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1476.6	1476.6	0.0	0.0	993.1	993.1	0.0	0.0	509.4	509.4	0.0	0.0
	MI	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.0
	Ns	1479.8	1479.8	0.0	0.0	991.4	991.4	0.0	0.0	510.1	508.7	0.0	0.0
	Ms	-748.9	497.2	0.0	0.0	662.6	-325.1	0.0	0.0	-503.3	-216.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K1		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	607.9	607.9	0.0	0.0	481.8	481.8	0.0	0.0	342.8	342.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0
	d	112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	37.5	37.5
	j	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
曲げ	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	Mal	1202.6	1202.6	0.0	0.0	1275.6	1275.6	0.0	0.0	1360.5	1360.5	0.0	0.0
	Mas	2640.8	2640.8	0.0	0.0	2709.1	2709.1	0.0	0.0	2499.0	2498.4	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1009.0	1440.1	0.0	0.0	1009.0	1009.0	0.0	0.0	1114.0	1009.0	0.0	0.0
	cMy. 正	3151.2	3151.2	0.0	0.0	2905.9	2905.9	0.0	0.0	2643.1	2643.1	0.0	0.0
	gMy. 負	1009.0	1440.1	0.0	0.0	1009.0	1009.0	0.0	0.0	1114.0	1009.0	0.0	0.0
	cMy. 負	3154.3	3154.3	0.0	0.0	2907.7	2907.7	0.0	0.0	2643.9	2643.9	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	911.9	911.9	0.0	0.0	722.6	722.6	0.0	0.0	514.2	514.2	0.0	0.0
	Qal	422.6	422.6	0.0	0.0	455.1	455.1	0.0	0.0	377.2	377.2	0.0	0.0
	Qas	1131.6	1131.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.54S	1.54S	0.00	0.00	1.22S	1.22S	0.00	0.00	0.87S	0.87S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-4X4軸[1F-2F/壁]				Y27レ-4X4軸[2F-3F/壁]				Y27レ-4X4軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(65)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	8111.7	8111.7	0.0	0.0	7517.4	7517.4	0.0	0.0	6931.7	6931.7	0.0	0.0
	MI	0.9	-4.3	0.0	0.0	-0.2	1.0	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0
	Ns	8063.7	8159.7	0.0	0.0	7473.2	7473.2	0.0	0.0	6971.8	6971.8	0.0	0.0
	Ms	430.7	-4095.6	0.0	0.0	-894.5	2323.3	0.0	0.0	1431.0	-1808.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI	1.5	1.5	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1559.6	1559.6	0.0	0.0	1569.5	1569.5	0.0	0.0	1580.2	1580.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	d	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5
	i	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
曲げ	pw	0.92	0.92	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21
	Mal	2130.3	2130.3	0.0	0.0	2222.5	2222.5	0.0	0.0	2290.9	2290.9	0.0	0.0
	Mas	4800.1	4799.6	0.0	0.0	4802.9	4802.9	0.0	0.0	4807.3	4807.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2623.4	14154.9	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0	0.0
	cMy. 正	6402.7	6402.7	0.0	0.0	6162.5	6162.5	0.0	0.0	5916.9	5916.9	0.0	0.0
	gMy. 負	2623.4	14154.9	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0	0.0
	cMy. 負	6364.7	6364.7	0.0	0.0	6126.2	6126.2	0.0	0.0	5882.8	5882.8	0.0	0.0
	H' (H)	235 (343)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	2338.6	2338.6	0.0	0.0	2354.0	2354.0	0.0	0.0	2370.3	2370.3	0.0	0.0
	Qal	1048.9	1048.9	0.0	0.0	1173.3	1173.3	0.0	0.0	1227.1	1227.1	0.0	0.0
	Qas	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.96S	3.96S	0.00	0.00	3.99S	3.99S	0.00	0.00	4.01S	4.01S	0.00	0.00
	Ld	215.7	215.7	0.0	0.0	215.7	215.7	0.0	0.0	215.7	215.7	0.0	0.0
	Ld1	128.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6339.2	6339.2	0.0	0.0	5773.2	5773.2	0.0	0.0	5213.2	5213.2	0.0	0.0
	MI	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0	0.0
	Ns	6371.7	6371.7	0.0	0.0	5801.6	5801.6	0.0	0.0	5237.1	5237.1	0.0	0.0
	Ms	1526.0	-1512.8	0.0	0.0	1473.5	-1462.8	0.0	0.0	1427.6	-1334.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1482.4	1482.4	0.0	0.0	1432.3	1432.3	0.0	0.0	1347.5	1347.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5
配筋	j	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8
	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
曲げ	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1766.5	1766.5	0.0	0.0	1853.8	1853.8	0.0	0.0	1709.6	1709.6	0.0	0.0
	Mas	4070.2	4070.2	0.0	0.0	4094.7	4094.7	0.0	0.0	3757.3	3757.3	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2623.4	2623.4	0.0	0.0	2326.2	2623.4	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5507.1	5507.1	0.0	0.0	5278.5	5278.5	0.0	0.0	5000.8	5000.8	0.0	0.0
	gMy. 負	2623.4	2623.4	0.0	0.0	2326.2	2623.4	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5481.6	5481.6	0.0	0.0	5255.1	5255.1	0.0	0.0	4981.1	4981.1	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	2223.6	2223.6	0.0	0.0	2148.5	2148.5	0.0	0.0	2021.2	2021.2	0.0	0.0
	Qal	997.8	997.8	0.0	0.0	999.1	999.1	0.0	0.0	1078.0	1078.0	0.0	0.0
	Qas	2294.8	2294.8	0.0	0.0	2294.8	2294.8	0.0	0.0	2257.1	2257.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.77S	3.77S	0.00	0.00	3.64S	3.64S	0.00	0.00	3.42S	3.42S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-4X4軸[7F-8F/壁]				Y27レ-4X4軸[8F-9F/壁]				Y27レ-4X4軸[9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4664.9	4664.9	0.0	0.0	4119.7	4119.7	0.0	0.0	3574.5	3574.5	0.0	0.0
	MI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	4684.5	4684.5	0.0	0.0	4136.6	4136.6	0.0	0.0	3588.3	3588.3	0.0	0.0
	Ms	1402.7	-1253.6	0.0	0.0	1387.2	-1200.0	0.0	0.0	1289.3	-1105.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1295.8	1295.8	0.0	0.0	1262.3	1262.3	0.0	0.0	1168.4	1168.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	67.5	67.5
	j	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	59.0	59.0
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
曲げ	pw	1.19	1.19	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21
	Mal	1563.4	1563.4	0.0	0.0	1625.9	1625.9	0.0	0.0	1670.9	1670.9	0.0	0.0
	Mas	3493.6	3493.6	0.0	0.0	3535.5	3535.5	0.0	0.0	3573.7	3573.7	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2029.1	2326.2	0.0	0.0	2029.1	2029.1	0.0	0.0	1718.7	2029.1	0.0	0.0
	cMy. 正	4714.9	4714.9	0.0	0.0	4483.7	4483.7	0.0	0.0	4240.3	4240.3	0.0	0.0
	gMy. 負	2029.1	2326.2	0.0	0.0	2029.1	2029.1	0.0	0.0	1718.7	2029.1	0.0	0.0
	cMy. 負	4698.8	4698.8	0.0	0.0	4469.1	4469.1	0.0	0.0	4227.7	4227.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1943.7	1943.7	0.0	0.0	1893.4	1893.4	0.0	0.0	1752.5	1752.5	0.0	0.0
	Qal	605.3	605.3	0.0	0.0	989.5	989.5	0.0	0.0	1007.5	1007.5	0.0	0.0
	Qas	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.29S	3.29S	0.00	0.00	3.21S	3.21S	0.00	0.00	2.97S	2.97S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-4X4軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-4X4軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-4X4軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3034.1	3034.1	0.0	0.0	2503.1	2503.1	0.0	0.0	1990.0	1990.0	0.0	0.0	
	MI	-0.2	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	3044.6	3044.6	0.0	0.0	2511.3	2511.3	0.0	0.0	1995.7	1995.7	0.0	0.0	
	Ms	1191.1	-951.6	0.0	0.0	949.1	-933.4	0.0	0.0	986.9	-657.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	1045.5	1045.5	0.0	0.0	918.4	918.4	0.0	0.0	802.1	802.1	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	
	d	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	57.5	57.5	
	j	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	50.3	50.3	
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
pw	1.17	1.17	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1534.8	1534.8	0.0	0.0	1415.4	1415.4	0.0	0.0	1456.9	1456.9	0.0	0.0	
	Mas	3331.8	3331.8	0.0	0.0	3058.1	3058.1	0.0	0.0	3124.7	3124.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1718.7	1718.7	0.0	0.0	1440.1	1718.7	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3958.2	3958.2	0.0	0.0	3692.5	3692.5	0.0	0.0	3442.8	3442.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1718.7	1718.7	0.0	0.0	1440.1	1718.7	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3948.6	3948.6	0.0	0.0	3684.9	3684.9	0.0	0.0	3437.1	3437.1	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	
	Qd	1568.2	1568.2	0.0	0.0	1377.6	1377.6	0.0	0.0	1203.1	1203.1	0.0	0.0	
	Qal	871.4	871.4	0.0	0.0	763.1	763.1	0.0	0.0	749.8	749.8	0.0	0.0	
	Qas	1704.3	1704.3	0.0	0.0	1675.6	1675.6	0.0	0.0	1675.6	1675.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.66S	2.66S	0.00	0.00	2.33S	2.33S	0.00	0.00	2.04S	2.04S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX4軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX4軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1476.6	1476.6	0.0	0.0	993.1	993.1	0.0	0.0	509.4	509.4	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	
	Ns	1479.8	1479.8	0.0	0.0	991.4	991.4	0.0	0.0	510.1	508.7	0.0	0.0	
	Ms	748.9	-497.2	0.0	0.0	-662.6	325.1	0.0	0.0	503.3	216.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	607.9	607.9	0.0	0.0	481.8	481.8	0.0	0.0	342.8	342.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	
	d	112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	37.5	37.5	
	j	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8	
	配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	
pt		1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	
pw		1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	
曲げ	Mal		1202.6	1202.6	0.0	0.0	1275.6	1275.6	0.0	0.0	1360.5	1360.5	0.0	0.0
	Mas		2640.8	2640.8	0.0	0.0	2709.1	2709.1	0.0	0.0	2499.0	2498.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1009.0	1440.1	0.0	0.0	1009.0	1009.0	0.0	0.0	1114.0	1009.0	0.0	0.0
	cMy. 正		3154.3	3154.3	0.0	0.0	2907.7	2907.7	0.0	0.0	2643.9	2643.9	0.0	0.0
	gMy. 負		1009.0	1440.1	0.0	0.0	1009.0	1009.0	0.0	0.0	1114.0	1009.0	0.0	0.0
	cMy. 負		3151.2	3151.2	0.0	0.0	2905.9	2905.9	0.0	0.0	2643.1	2643.1	0.0	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd		911.9	911.9	0.0	0.0	722.6	722.6	0.0	0.0	514.2	514.2	0.0	0.0
	Qal		422.6	422.6	0.0	0.0	455.1	455.1	0.0	0.0	377.2	377.2	0.0	0.0
	Qas		1131.6	1131.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.54S	1.54S	0.00	0.00	1.22S	1.22S	0.00	0.00	0.87S	0.87S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(65)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	8065.8	8065.8	0.0	0.0	7472.9	7472.9	0.0	0.0	6888.2	6888.2	0.0	0.0
	MI	-5.2	20.7	0.0	0.0	0.5	-3.9	0.0	0.0	-0.6	1.1	0.0	0.0
	Ns	8510.8	7620.7	0.0	0.0	7893.9	7893.9	0.0	0.0	7279.9	7279.9	0.0	0.0
	Ms	-461.2	4128.5	0.0	0.0	848.9	-2282.1	0.0	0.0	1375.4	-1759.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI	-7.6	-7.6	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0
	Qs	1561.5	1561.5	0.0	0.0	1526.7	1526.7	0.0	0.0	1530.4	1530.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	d	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5
配筋	j	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7
	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
曲げ	pw	0.92	0.92	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21
	Mal	2138.3	2138.3	0.0	0.0	2228.5	2228.5	0.0	0.0	2295.1	2295.1	0.0	0.0
	Mas	4797.8	4802.0	0.0	0.0	4800.7	4800.7	0.0	0.0	4804.2	4804.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2474.9	14154.9	0.0	0.0	2474.9	2474.9	0.0	0.0	2474.9	2474.9	0.0	0.0
	cMy. 正	6539.4	6539.4	0.0	0.0	6297.1	6297.1	0.0	0.0	6046.3	6046.3	0.0	0.0
	gMy. 負	2474.8	14154.9	0.0	0.0	2474.8	2474.8	0.0	0.0	2474.8	2474.8	0.0	0.0
	cMy. 負	6186.7	6186.7	0.0	0.0	5950.7	5950.7	0.0	0.0	5712.5	5712.5	0.0	0.0
	H' (H)	235 (343)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	2338.5	2338.5	0.0	0.0	2289.3	2289.3	0.0	0.0	2295.3	2295.3	0.0	0.0
	Qal	1072.2	1072.2	0.0	0.0	1141.0	1141.0	0.0	0.0	1397.4	1397.4	0.0	0.0
	Qas	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.96S	3.96S	0.00	0.00	3.88S	3.88S	0.00	0.00	3.89S	3.89S	0.00	0.00
	Ld	215.7	215.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	128.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	NG	NG			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX5軸[4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸[5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6296.9	6296.9	0.0	0.0	5732.1	5732.1	0.0	0.0	5170.2	5170.2	0.0	0.0
	MI	0.0	0.1	0.0	0.0	-1.9	0.6	0.0	0.0	-3.5	2.6	0.0	0.0
	Ns	6617.9	6617.9	0.0	0.0	6027.8	6027.8	0.0	0.0	5451.7	5451.7	0.0	0.0
	Ms	1471.8	-1466.6	0.0	0.0	1446.0	-1413.0	0.0	0.0	1414.8	-1315.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	-2.2	-2.2	0.0	0.0
	Qs	1433.4	1433.4	0.0	0.0	1396.7	1396.7	0.0	0.0	1336.8	1336.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5
	j	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
曲げ	pt	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	1773.9	1773.9	0.0	0.0	1859.3	1859.3	0.0	0.0	1715.0	1715.0	0.0	0.0
	Mas	4060.2	4060.2	0.0	0.0	4084.6	4084.6	0.0	0.0	3747.4	3747.4	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2474.9	2474.9	0.0	0.0	2326.2	2474.9	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5602.6	5602.6	0.0	0.0	5370.5	5370.5	0.0	0.0	5088.7	5088.7	0.0	0.0
	gMy. 負	2474.8	2474.8	0.0	0.0	2326.2	2474.8	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5349.5	5349.5	0.0	0.0	5126.4	5126.4	0.0	0.0	4854.7	4854.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	2150.1	2150.1	0.0	0.0	2094.6	2094.6	0.0	0.0	2004.1	2004.1	0.0	0.0
	Qal	742.5	742.5	0.0	0.0	981.5	981.5	0.0	0.0	1137.1	1137.1	0.0	0.0
	Qas	2294.8	2294.8	0.0	0.0	2294.8	2294.8	0.0	0.0	2257.1	2257.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.64S	3.64S	0.00	0.00	3.55S	3.55S	0.00	0.00	3.39S	3.39S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-4X5軸[7F-8F/壁]				Y27レ-4X5軸[8F-9F/壁]				Y27レ-4X5軸[9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4620.1	4620.1	0.0	0.0	4082.6	4082.6	0.0	0.0	3545.1	3545.1	0.0	0.0
	MI	3.7	0.7	0.0	0.0	4.9	-5.3	0.0	0.0	5.2	-4.5	0.0	0.0
	Ns	4895.8	4895.8	0.0	0.0	4309.0	4309.0	0.0	0.0	3723.1	3723.1	0.0	0.0
	Ms	1288.4	-1220.7	0.0	0.0	1272.1	-1070.7	0.0	0.0	1170.3	-991.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.1	1.1	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0
	Qs	1223.6	1223.6	0.0	0.0	1141.5	1141.5	0.0	0.0	1053.4	1053.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	67.5	67.5
	j	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	59.0	59.0
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
曲げ	pw	1.19	1.19	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21
	Mal	1569.4	1569.4	0.0	0.0	1629.4	1629.4	0.0	0.0	1672.9	1672.9	0.0	0.0
	Mas	3480.0	3480.0	0.0	0.0	3521.0	3521.0	0.0	0.0	3562.6	3562.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1873.8	2326.2	0.0	0.0	1873.8	1873.8	0.0	0.0	1593.8	1873.8	0.0	0.0
	cMy. 正	4800.8	4800.8	0.0	0.0	4557.8	4557.8	0.0	0.0	4301.3	4301.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1874.0	2326.2	0.0	0.0	1874.0	1874.0	0.0	0.0	1593.5	1874.0	0.0	0.0
	cMy. 負	4572.8	4572.8	0.0	0.0	4360.8	4360.8	0.0	0.0	4138.7	4138.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1834.8	1834.8	0.0	0.0	1710.4	1710.4	0.0	0.0	1578.3	1578.3	0.0	0.0
	Qal	605.3	605.3	0.0	0.0	1057.7	1057.7	0.0	0.0	1033.2	1033.2	0.0	0.0
	Qas	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.11S	3.11S	0.00	0.00	2.90S	2.90S	0.00	0.00	2.67S	2.67S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-4X5軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-4X5軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-4X5軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3012.7	3012.7	0.0	0.0	2489.7	2489.7	0.0	0.0	1981.7	1981.7	0.0	0.0	
	MI	5.3	-4.6	0.0	0.0	3.5	-4.3	0.0	0.0	4.1	-3.1	0.0	0.0	
	Ns	3135.2	3135.2	0.0	0.0	2573.3	2573.3	0.0	0.0	2035.6	2035.6	0.0	0.0	
	Ms	1082.0	-846.1	0.0	0.0	870.5	-832.7	0.0	0.0	901.2	-580.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	3.5	3.5	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	
	Qs	939.2	939.2	0.0	0.0	829.8	829.8	0.0	0.0	721.9	721.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	
	d	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	57.5	57.5	
	j	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	50.3	50.3	
	配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	
pt		0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	
pw		1.17	1.17	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1536.6	1536.6	0.0	0.0	1416.5	1416.5	0.0	0.0	1460.3	1460.3	0.0	0.0	
	Mas	3321.9	3321.9	0.0	0.0	3050.9	3050.9	0.0	0.0	3119.1	3119.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1593.8	1593.8	0.0	0.0	1336.1	1593.8	0.0	0.0	1336.1	1336.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3999.5	3999.5	0.0	0.0	3721.7	3721.7	0.0	0.0	3462.6	3462.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1593.5	1593.5	0.0	0.0	1335.9	1593.5	0.0	0.0	1335.9	1335.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	3886.9	3886.9	0.0	0.0	3642.7	3642.7	0.0	0.0	3408.9	3408.9	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	1407.1	1407.1	0.0	0.0	1243.3	1243.3	0.0	0.0	1081.6	1081.6	0.0	0.0	
	Qal	899.2	899.2	0.0	0.0	850.2	850.2	0.0	0.0	837.3	837.3	0.0	0.0	
	Qas	1704.3	1704.3	0.0	0.0	1675.6	1675.6	0.0	0.0	1675.6	1675.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.38S	2.38S	0.00	0.00	2.11S	2.11S	0.00	0.00	1.83S	1.83S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[15F-16F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1473.6	1473.6	0.0	0.0	992.3	992.3	0.0	0.0	511.3	511.3	0.0	0.0
	MI	1.4	-2.3	0.0	0.0	2.5	-1.3	0.0	0.0	-3.7	-0.6	0.0	0.0
	Ns	1496.7	1496.7	0.0	0.0	1004.3	1004.3	0.0	0.0	508.9	513.7	0.0	0.0
	Ms	707.2	-440.4	0.0	0.0	621.4	-286.1	0.0	0.0	-477.2	-176.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K1		
	QI	1.3	1.3	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0
	Qs	559.3	559.3	0.0	0.0	442.2	442.2	0.0	0.0	310.5	310.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0
	d	112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	37.5	37.5
配筋	i	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8
	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
	pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1203.0	1203.0	0.0	0.0	1275.7	1275.7	0.0	0.0	1361.3	1361.3	0.0	0.0
	Mas	2637.6	2637.6	0.0	0.0	2714.7	2714.7	0.0	0.0	2498.5	2500.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	924.8	1336.1	0.0	0.0	924.8	924.8	0.0	0.0	1114.0	924.8	0.0	0.0
	cMy. 正	3162.5	3162.5	0.0	0.0	2912.7	2912.7	0.0	0.0	2645.9	2645.9	0.0	0.0
	gMy. 負	924.5	1335.9	0.0	0.0	924.5	924.5	0.0	0.0	1114.0	924.5	0.0	0.0
	cMy. 負	3139.9	3139.9	0.0	0.0	2900.0	2900.0	0.0	0.0	2643.2	2643.2	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	838.3	838.3	0.0	0.0	662.6	662.6	0.0	0.0	465.1	465.1	0.0	0.0
	Qal	547.0	547.0	0.0	0.0	531.3	531.3	0.0	0.0	354.6	354.6	0.0	0.0
せん断	Qas	1131.6	1131.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.42S	1.42S	0.00	0.00	1.12S	1.12S	0.00	0.00	0.79S	0.79S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [2F-3F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(65)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4791.6	4791.6	0.0	0.0	4451.4	4451.4	0.0	0.0	4119.4	4119.4	0.0	0.0
	MI	82.4	-105.0	0.0	0.0	76.3	-67.2	0.0	0.0	77.4	-72.7	0.0	0.0
	Ns	2515.5	7067.8	0.0	0.0	6556.0	6556.0	0.0	0.0	6008.3	6008.3	0.0	0.0
	Ms	534.2	-2594.5	0.0	0.0	431.2	-1347.8	0.0	0.0	633.0	-973.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	54.7	54.7	0.0	0.0	51.2	51.2	0.0	0.0	53.6	53.6	0.0	0.0
	Qs	921.9	921.9	0.0	0.0	849.1	849.1	0.0	0.0	764.2	764.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5
	j	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
曲げ	pw	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21
	Mal	1625.7	1625.7	0.0	0.0	1668.8	1668.8	0.0	0.0	1703.9	1703.9	0.0	0.0
	Mas	3384.2	3506.9	0.0	0.0	3543.8	3543.8	0.0	0.0	3581.4	3581.4	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	1180.0	7317.3	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0
	cMy. 正	5597.0	5597.0	0.0	0.0	5428.3	5428.3	0.0	0.0	5236.2	5236.2	0.0	0.0
	gMy. 負	1146.2	6837.6	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0
	cMy. 負	3731.2	3731.2	0.0	0.0	3646.2	3646.2	0.0	0.0	3587.1	3587.1	0.0	0.0
	H' (H)	235 (343)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1355.4	1355.4	0.0	0.0	1248.0	1248.0	0.0	0.0	1119.5	1119.5	0.0	0.0
	Qal	865.8	865.8	0.0	0.0	1008.2	1008.2	0.0	0.0	1025.7	1025.7	0.0	0.0
	Qas	1412.6	1412.6	0.0	0.0	1412.6	1412.6	0.0	0.0	1412.6	1412.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.30S	2.30S	0.00	0.00	2.11S	2.11S	0.00	0.00	1.90S	1.90S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	128.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A								
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]								
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)						
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚					
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)					
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)					
応力	NI	3787.5	3787.5	0.0	0.0	3455.6	3455.6	0.0	0.0	3123.7	3123.7	0.0	0.0					
	MI	77.2	-71.7	0.0	0.0	78.0	-72.1	0.0	0.0	78.3	-71.5	0.0	0.0					
	Ns	5448.0	5448.0	0.0	0.0	4888.0	4888.0	0.0	0.0	4332.8	4332.8	0.0	0.0					
	Ms	805.5	-903.1	0.0	0.0	823.7	-741.0	0.0	0.0	772.1	-722.5	0.0	0.0					
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1							
	QI	53.2	53.2	0.0	0.0	53.6	53.6	0.0	0.0	53.5	53.5	0.0	0.0					
	Qs	814.0	814.0	0.0	0.0	743.7	743.7	0.0	0.0	709.5	709.5	0.0	0.0					
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1							
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)								
		鉄筋				鉄筋				鉄筋								
	条件		LS 2軸				条件		LS 2軸				条件		LS 2軸			
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	
	j	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	
	i																	
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	
		2																
	芯鉄筋																	
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	
	pt	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	
pw	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1733.6	1733.6	0.0	0.0	1759.2	1759.2	0.0	0.0	1615.8	1615.8	0.0	0.0	1615.8	1615.8	0.0	0.0	
	Mas	3620.0	3620.0	0.0	0.0	3659.9	3659.9	0.0	0.0	3366.4	3366.4	0.0	0.0	3366.4	3366.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	5027.4	5027.4	0.0	0.0	4806.2	4806.2	0.0	0.0	4540.8	4540.8	0.0	0.0	4540.8	4540.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1146.2	1146.2	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	3533.9	3533.9	0.0	0.0	3480.2	3480.2	0.0	0.0	3416.9	3416.9	0.0	0.0	3416.9	3416.9	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	
	Qd	1194.4	1194.4	0.0	0.0	1088.7	1088.7	0.0	0.0	1037.5	1037.5	0.0	0.0	1037.5	1037.5	0.0	0.0	
	Qal	1023.0	1023.0	0.0	0.0	1021.5	1021.5	0.0	0.0	982.1	982.1	0.0	0.0	982.1	982.1	0.0	0.0	
	Qas	1412.6	1412.6	0.0	0.0	1412.6	1412.6	0.0	0.0	1381.6	1381.6	0.0	0.0	1381.6	1381.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.02S	2.02S	0.00	0.00	1.84S	1.84S	0.00	0.00	1.76S	1.76S	0.00	0.00	1.76S	1.76S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [9F-10F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		2802.4	2802.4	0.0	0.0	2484.8	2484.8	0.0	0.0	2167.3	2167.3	0.0	0.0
	MI		72.3	-71.3	0.0	0.0	71.6	-65.7	0.0	0.0	69.6	-66.4	0.0	0.0
	Ns		3907.7	3907.7	0.0	0.0	3396.3	3396.3	0.0	0.0	2895.8	2895.8	0.0	0.0
	Ms		704.9	-708.4	0.0	0.0	715.5	-488.1	0.0	0.0	624.1	-456.5	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		51.3	51.3	0.0	0.0	49.1	49.1	0.0	0.0	48.6	48.6	0.0	0.0
	Qs		670.7	670.7	0.0	0.0	569.2	569.2	0.0	0.0	509.4	509.4	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D		120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d		112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5
	j		98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7
	i													
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt		0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
pw		0.54	0.54	0.21	0.21	0.54	0.54	0.21	0.21	0.36	0.36	0.21	0.21	
曲げ	Mal		1638.0	1638.0	0.0	0.0	1660.0	1660.0	0.0	0.0	1683.1	1683.1	0.0	0.0
	Mas		3403.8	3403.8	0.0	0.0	3445.2	3445.2	0.0	0.0	3496.0	3496.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		876.3	1180.0	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	751.1	876.3	0.0	0.0
	cMy. 正		4361.6	4361.6	0.0	0.0	4135.6	4135.6	0.0	0.0	3903.5	3903.5	0.0	0.0
	gMy. 負		842.5	1146.2	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	717.5	842.5	0.0	0.0
	cMy. 負		3303.4	3303.4	0.0	0.0	3237.9	3237.9	0.0	0.0	3166.0	3166.0	0.0	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd		980.4	980.4	0.0	0.0	829.3	829.3	0.0	0.0	739.8	739.8	0.0	0.0
	Qal		1002.9	1002.9	0.0	0.0	983.2	983.2	0.0	0.0	993.5	993.5	0.0	0.0
	Qas		1197.3	1197.3	0.0	0.0	1197.3	1197.3	0.0	0.0	1012.9	1012.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.66S	1.66S	0.00	0.00	1.40S	1.40S	0.00	0.00	1.25S	1.25S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	1852.7	1852.7	0.0	0.0	1538.1	1538.1	0.0	0.0	1229.1	1229.1	0.0	0.0
	MI	70.8	-64.7	0.0	0.0	66.1	-63.4	0.0	0.0	65.4	-60.6	0.0	0.0
	Ns	2418.8	2418.8	0.0	0.0	1952.5	1952.5	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0
	Ms	613.8	-418.4	0.0	0.0	546.4	-379.6	0.0	0.0	518.9	-238.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	48.4	48.4	0.0	0.0	46.2	46.2	0.0	0.0	45.0	45.0	0.0	0.0
	Qs	485.8	485.8	0.0	0.0	434.8	434.8	0.0	0.0	353.0	353.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5
	j	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
	pw	0.36	0.36	0.21	0.21	0.36	0.36	0.21	0.21	0.36	0.36	0.21	0.21
曲げ	Mal	1712.4	1712.4	0.0	0.0	1566.5	1566.5	0.0	0.0	1598.9	1598.9	0.0	0.0
	Mas	3344.1	3344.1	0.0	0.0	3148.5	3148.5	0.0	0.0	2965.5	2965.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	751.1	751.1	0.0	0.0	632.9	751.1	0.0	0.0	632.9	632.9	0.0	0.0
	cMy. 正	3672.1	3672.1	0.0	0.0	3428.2	3428.2	0.0	0.0	3206.0	3206.0	0.0	0.0
	gMy. 負	717.5	717.5	0.0	0.0	599.1	717.5	0.0	0.0	599.1	599.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3083.6	3083.6	0.0	0.0	2991.6	2991.6	0.0	0.0	2887.9	2887.9	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	704.5	704.5	0.0	0.0	629.1	629.1	0.0	0.0	507.0	507.0	0.0	0.0
	Qal	982.3	982.3	0.0	0.0	958.9	958.9	0.0	0.0	950.0	950.0	0.0	0.0
	Qas	1012.9	1012.9	0.0	0.0	981.9	981.9	0.0	0.0	981.9	981.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	1.19S	1.19S	0.00	0.00	1.07S	1.07S	0.00	0.00	0.86S	0.86S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A				
部材位置			Y27レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [15F-16F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI		920.2	920.2	0.0	0.0	614.1	614.1	0.0	0.0	307.8	307.8	0.0	0.0	
	MI		66.2	-61.3	0.0	0.0	50.5	-56.5	0.0	0.0	139.6	-73.7	0.0	0.0	
	Ns		1105.6	1105.6	0.0	0.0	715.1	513.2	0.0	0.0	344.2	271.4	0.0	0.0	
	Ms		603.1	-206.1	0.0	0.0	583.3	-148.9	0.0	0.0	409.4	-212.2	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K2			K1	K2			
	QI		45.5	45.5	0.0	0.0	38.2	38.2	0.0	0.0	76.2	76.2	0.0	0.0	
	Qs		378.1	378.1	0.0	0.0	253.0	253.0	0.0	0.0	138.8	138.8	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D		120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d		112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	
	j		98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	
	配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00		
pt		0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68		
pw		0.36	0.36	0.21	0.21	0.36	0.36	0.21	0.21	0.36	0.36	0.21	0.21		
曲げ	Mal		1550.5	1550.5	0.0	0.0	1419.2	1419.2	0.0	0.0	1284.7	1284.7	0.0	0.0	
	Mas		2785.0	2785.0	0.0	0.0	2613.5	2513.6	0.0	0.0	2437.1	2403.9	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		437.0	632.9	0.0	0.0	437.0	437.0	0.0	0.0	588.4	437.0	0.0	0.0	
	cMy. 正		2981.7	2981.7	0.0	0.0	2764.4	2764.4	0.0	0.0	2551.2	2551.2	0.0	0.0	
	gMy. 負		403.3	599.1	0.0	0.0	403.3	403.3	0.0	0.0	525.5	403.3	0.0	0.0	
	cMy. 負		2775.5	2775.5	0.0	0.0	2649.1	2649.1	0.0	0.0	2508.6	2508.6	0.0	0.0	
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd		544.4	544.4	0.0	0.0	360.4	360.4	0.0	0.0	170.0	170.0	0.0	0.0	
	Qal		949.3	949.3	0.0	0.0	940.7	940.7	0.0	0.0	828.1	828.1	0.0	0.0	
	Qas		981.9	981.9	0.0	0.0	981.9	981.9	0.0	0.0	981.9	981.9	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		0.92S	0.92S	0.00	0.00	0.61S	0.61S	0.00	0.00	0.29S	0.29S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3			
部材位置		Y37レ-ΔX1軸 [1F-2F/壁]				Y37レ-ΔX1軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΔX1軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(65)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	5277.9	5277.9	0.0	0.0	4902.2	4902.2	0.0	0.0	4537.6	4537.6	0.0	0.0
	MI	-104.8	117.9	0.0	0.0	-100.9	93.8	0.0	0.0	-101.0	94.0	0.0	0.0
	Ns	3200.6	7355.2	0.0	0.0	6813.2	6813.2	0.0	0.0	6253.3	6253.3	0.0	0.0
	Ms	-516.2	2625.0	0.0	0.0	-457.7	1414.7	0.0	0.0	-658.8	993.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-65.0	-65.0	0.0	0.0	-69.6	-69.6	0.0	0.0	-69.6	-69.6	0.0	0.0
	Qs	956.8	956.8	0.0	0.0	887.9	887.9	0.0	0.0	780.6	780.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5
配筋	i	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7
	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100
	at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt		0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
	pw		0.91	0.91	0.21	0.21	0.91	0.91	0.21	0.21	0.91	0.91	0.21
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
曲げ	Mal	1548.7	1548.7	0.0	0.0	1609.8	1609.8	0.0	0.0	1658.6	1658.6	0.0	0.0
	Mas	3665.6	3484.8	0.0	0.0	3525.5	3525.5	0.0	0.0	3564.7	3564.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1146.2	6837.6	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0
	cMy. 正	4064.6	4064.6	0.0	0.0	3964.7	3964.7	0.0	0.0	3882.6	3882.6	0.0	0.0
	gMy. 負	1180.0	7317.3	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0
	cMy. 負	5687.2	5687.2	0.0	0.0	5514.4	5514.4	0.0	0.0	5323.6	5323.6	0.0	0.0
	H' (H)	235 (343)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1402.7	1402.7	0.0	0.0	1297.1	1297.1	0.0	0.0	1136.1	1136.1	0.0	0.0
	Qal	896.8	896.8	0.0	0.0	1022.9	1022.9	0.0	0.0	1023.3	1023.3	0.0	0.0
	Qas	1597.0	1597.0	0.0	0.0	1597.0	1597.0	0.0	0.0	1597.0	1597.0	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	2.38S	2.38S	0.00	0.00	2.20S	2.20S	0.00	0.00	1.92S	1.92S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	128.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΔX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΔX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΔX1軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	4172.9	4172.9	0.0	0.0	3808.1	3808.1	0.0	0.0	3443.1	3443.1	0.0	0.0	
	MI	-100.9	94.0	0.0	0.0	-101.9	94.3	0.0	0.0	-102.0	93.4	0.0	0.0	
	Ns	5682.5	5682.5	0.0	0.0	5110.6	5110.6	0.0	0.0	4542.5	4542.5	0.0	0.0	
	Ms	-832.0	930.3	0.0	0.0	-851.1	767.6	0.0	0.0	-799.1	749.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-69.6	-69.6	0.0	0.0	-70.1	-70.1	0.0	0.0	-69.8	-69.8	0.0	0.0	
	Qs	834.2	834.2	0.0	0.0	764.0	764.0	0.0	0.0	729.7	729.7	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	
配筋	主筋	j	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7
		1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt		0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
	pw		0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21
	曲げ	Mal		1698.7	1698.7	0.0	0.0	1731.9	1731.9	0.0	0.0	1591.4	1591.4	0.0
Mas		3604.0	3604.0	0.0	0.0	3643.6	3643.6	0.0	0.0	3350.3	3350.3	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		1146.2	1146.2	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0
	cMy. 正		3804.7	3804.7	0.0	0.0	3726.2	3726.2	0.0	0.0	3634.9	3634.9	0.0	0.0
	gMy. 負		1180.0	1180.0	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0
	cMy. 負		5116.3	5116.3	0.0	0.0	4895.6	4895.6	0.0	0.0	4626.3	4626.3	0.0	0.0
	H' (H)		205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)
	Qd		1216.5	1216.5	0.0	0.0	1110.9	1110.9	0.0	0.0	1059.7	1059.7	0.0	0.0
	Qal		1023.4	1023.4	0.0	0.0	1021.4	1021.4	0.0	0.0	982.8	982.8	0.0	0.0
	Qas		1412.6	1412.6	0.0	0.0	1412.6	1412.6	0.0	0.0	1381.6	1381.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.06S	2.06S	0.00	0.00	1.88S	1.88S	0.00	0.00	1.79S	1.79S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3088.9	3088.9	0.0	0.0	2738.1	2738.1	0.0	0.0	2387.2	2387.2	0.0	0.0	
	MI	-96.3	93.5	0.0	0.0	-95.7	88.1	0.0	0.0	-93.7	88.7	0.0	0.0	
	Ns	4097.8	4097.8	0.0	0.0	3571.7	3571.7	0.0	0.0	3054.8	3054.8	0.0	0.0	
	Ms	-732.5	736.1	0.0	0.0	-743.5	514.8	0.0	0.0	-652.1	483.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-67.8	-67.8	0.0	0.0	-65.6	-65.6	0.0	0.0	-65.2	-65.2	0.0	0.0	
	Qs	691.6	691.6	0.0	0.0	589.8	589.8	0.0	0.0	530.0	530.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	
	j	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	
	配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
		at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
pt		0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	
pw	0.54	0.54	0.21	0.21	0.54	0.54	0.21	0.21	0.54	0.54	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1618.3	1618.3	0.0	0.0	1642.6	1642.6	0.0	0.0	1666.8	1666.8	0.0	0.0	
	Mas	3386.1	3386.1	0.0	0.0	3429.0	3429.0	0.0	0.0	3479.1	3479.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	997.7	1146.2	0.0	0.0	997.7	997.7	0.0	0.0	849.2	997.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	3501.9	3501.9	0.0	0.0	3411.7	3411.7	0.0	0.0	3315.3	3315.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1031.3	1180.0	0.0	0.0	1031.3	1031.3	0.0	0.0	882.6	1031.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	4442.7	4442.7	0.0	0.0	4214.4	4214.4	0.0	0.0	3978.4	3978.4	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	1003.5	1003.5	0.0	0.0	851.9	851.9	0.0	0.0	762.5	762.5	0.0	0.0	
	Qal	998.7	998.7	0.0	0.0	984.2	984.2	0.0	0.0	991.8	991.8	0.0	0.0	
	Qas	1197.3	1197.3	0.0	0.0	1197.3	1197.3	0.0	0.0	1197.3	1197.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.70S	1.70S	0.00	0.00	1.44S	1.44S	0.00	0.00	1.29S	1.29S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3			
部材位置		Y37L-LX1軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2039.0	2039.0	0.0	0.0
	MI	-95.1	87.2	0.0	0.0
	Ns	2559.5	2559.5	0.0	0.0
	Ms	-642.2	445.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2		
	QI	-65.1	-65.1	0.0	0.0
	Qs	506.6	506.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋 SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸			
	B	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.5	112.5	62.5	62.5
	j	98.4	98.4	54.7	54.7
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38
		2			
	芯鉄筋				
	Hoop	径	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.68	0.68	0.68	0.68
	pw	0.54	0.54	0.21	0.21
曲げ	Mal	1694.0	1694.0	0.0	0.0
	Mas	3402.5	3402.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK		
せん断	gMy. 正	849.2	849.2	0.0	0.0
	cMy. 正	3208.7	3208.7	0.0	0.0
	gMy. 負	882.6	882.6	0.0	0.0
	cMy. 負	3741.4	3741.4	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)	
	Qd	727.3	727.3	0.0	0.0
	Qal	983.0	983.0	0.0	0.0
	Qas	1197.3	1197.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK		
付着	Ta	1.23S	1.23S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK		

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1690.8	1690.8	0.0	0.0	1348.1	1348.1	0.0	0.0	1005.3	1005.3	0.0	0.0	
	MI	-90.3	85.6	0.0	0.0	-89.7	83.3	0.0	0.0	-90.7	83.9	0.0	0.0	
	Ns	2073.0	2073.0	0.0	0.0	1621.2	1621.2	0.0	0.0	1179.3	1179.3	0.0	0.0	
	Ms	-574.3	405.9	0.0	0.0	-546.9	264.5	0.0	0.0	-631.0	232.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-62.8	-62.8	0.0	0.0	-61.8	-61.8	0.0	0.0	-62.4	-62.4	0.0	0.0	
	Qs	455.1	455.1	0.0	0.0	373.2	373.2	0.0	0.0	398.1	398.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	
	j	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	
	配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	
pt		0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	
pw		0.54	0.54	0.21	0.21	0.54	0.54	0.21	0.21	0.36	0.36	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1556.1	1556.1	0.0	0.0	1585.7	1585.7	0.0	0.0	1586.5	1586.5	0.0	0.0	
	Mas	3199.3	3199.3	0.0	0.0	3007.6	3007.6	0.0	0.0	2817.1	2817.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	599.1	849.2	0.0	0.0	599.1	599.1	0.0	0.0	495.2	599.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3091.8	3091.8	0.0	0.0	2964.9	2964.9	0.0	0.0	2829.8	2829.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	632.9	882.6	0.0	0.0	632.9	632.9	0.0	0.0	528.7	632.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	3489.0	3489.0	0.0	0.0	3257.6	3257.6	0.0	0.0	3022.0	3022.0	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	651.3	651.3	0.0	0.0	528.9	528.9	0.0	0.0	566.0	566.0	0.0	0.0	
	Qal	955.8	955.8	0.0	0.0	950.5	950.5	0.0	0.0	949.4	949.4	0.0	0.0	
	Qas	1166.3	1166.3	0.0	0.0	1166.3	1166.3	0.0	0.0	981.9	981.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	1.10S	1.10S	0.00	0.00	0.90S	0.90S	0.00	0.00	0.96S	0.96S	0.00	0.00	
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸[14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[15F-16F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(65)	(0)	(0)	
応力	NI	665.3	665.3	0.0	0.0	325.0	325.0	0.0	0.0	9035.2	9035.2	0.0	0.0	
	MI	-74.5	79.1	0.0	0.0	-167.4	97.2	0.0	0.0	6.5	-21.7	0.0	0.0	
	Ns	761.8	568.8	0.0	0.0	360.7	289.3	0.0	0.0	9268.8	8801.5	0.0	0.0	
	Ms	-610.5	168.9	0.0	0.0	-441.8	233.1	0.0	0.0	389.3	-4159.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K2	K1			K2	K1			
	QI	-54.9	-54.9	0.0	0.0	-94.5	-94.5	0.0	0.0	8.2	8.2	0.0	0.0	
	Qs	272.6	272.6	0.0	0.0	160.5	160.5	0.0	0.0	1606.1	1606.1	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	102.5	102.5	
	j	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	89.7	89.7	
	i	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	89.7	89.7	
	配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	
pt		0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.43	0.43	0.43	
pw	0.36	0.36	0.21	0.21	0.36	0.36	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1441.3	1441.3	0.0	0.0	1292.3	1292.3	0.0	0.0	1941.1	1941.1	0.0	0.0	
	Mas	2634.1	2538.7	0.0	0.0	2444.5	2412.0	0.0	0.0	4790.1	4795.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	495.2	495.2	0.0	0.0	525.5	495.2	0.0	0.0	2474.8	14154.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	2681.1	2681.1	0.0	0.0	2519.1	2519.1	0.0	0.0	6650.3	6650.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	528.7	528.7	0.0	0.0	588.4	528.7	0.0	0.0	2474.9	14154.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2790.7	2790.7	0.0	0.0	2560.8	2560.8	0.0	0.0	6824.1	6824.1	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		235 (343)		0 (0)		
	Qd	381.4	381.4	0.0	0.0	193.5	193.5	0.0	0.0	2405.1	2405.1	0.0	0.0	
	Qal	954.0	954.0	0.0	0.0	845.6	845.6	0.0	0.0	1100.6	1100.6	0.0	0.0	
	Qas	981.9	981.9	0.0	0.0	981.9	981.9	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	0.65S	0.65S	0.00	0.00	0.33S	0.33S	0.00	0.00	4.07S	4.07S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	215.7	215.7	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	128.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	8368.8	8368.8	0.0	0.0	7717.5	7717.5	0.0	0.0	7058.8	7058.8	0.0	0.0
	MI	0.4	2.7	0.0	0.0	1.4	-1.7	0.0	0.0	0.7	-0.8	0.0	0.0
	Ns	8132.7	8605.0	0.0	0.0	7487.3	7487.3	0.0	0.0	7251.5	7251.5	0.0	0.0
	Ms	853.3	2354.1	0.0	0.0	1383.1	-1759.9	0.0	0.0	-1477.4	1474.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K1			K2	K2		
	QI	-0.8	-0.8	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
	Qs	1563.9	1563.9	0.0	0.0	1532.8	1532.8	0.0	0.0	1441.2	1441.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	77.5	77.5
	j	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	67.8	67.8
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.56	0.56	0.56	0.56
曲げ	pw	0.92	0.92	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	2082.7	2082.7	0.0	0.0	2194.1	2194.1	0.0	0.0	1620.6	1620.6	0.0	0.0
	Mas	4799.8	4797.2	0.0	0.0	4802.8	4802.8	0.0	0.0	4033.1	4033.1	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2474.8	2474.8	0.0	0.0	2474.8	2474.8	0.0	0.0	2474.8	2474.8	0.0	0.0
	cMy. 正	6392.0	6392.0	0.0	0.0	6132.0	6132.0	0.0	0.0	5696.9	5696.9	0.0	0.0
	gMy. 負	2474.9	2474.9	0.0	0.0	2474.9	2474.9	0.0	0.0	2474.9	2474.9	0.0	0.0
	cMy. 負	6575.5	6575.5	0.0	0.0	6318.6	6318.6	0.0	0.0	5839.2	5839.2	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	2345.5	2345.5	0.0	0.0	2298.6	2298.6	0.0	0.0	2161.5	2161.5	0.0	0.0
	Qal	948.0	948.0	0.0	0.0	1550.9	1550.9	0.0	0.0	1242.3	1242.3	0.0	0.0
	Qas	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2294.8	2294.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.97S	3.97S	0.00	0.00	3.89S	3.89S	0.00	0.00	3.66S	3.66S	0.00	0.00
	Ld	215.7	215.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		NG	NG			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸[5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6427.5	6427.5	0.0	0.0	5799.1	5799.1	0.0	0.0	5182.7	5182.7	0.0	0.0
	MI	2.6	-1.3	0.0	0.0	4.2	-3.3	0.0	0.0	-3.1	-1.3	0.0	0.0
	Ns	6616.1	6616.1	0.0	0.0	5605.3	5605.3	0.0	0.0	5387.4	5387.4	0.0	0.0
	Ms	-1452.5	1420.9	0.0	0.0	1430.4	-1330.2	0.0	0.0	-1296.1	1229.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
	QI	1.4	1.4	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0
	Qs	1405.0	1405.0	0.0	0.0	1345.6	1345.6	0.0	0.0	1231.9	1231.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	67.5	67.5
	i	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	59.0	59.0
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
			at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
曲げ	pt	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.63	0.63	0.63	0.63
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21
	Mal	1750.6	1750.6	0.0	0.0	1621.4	1621.4	0.0	0.0	1482.4	1482.4	0.0	0.0
	Mas	4060.3	4060.3	0.0	0.0	3740.6	3740.6	0.0	0.0	3450.6	3450.6	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2326.2	2474.8	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2177.6	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5454.8	5454.8	0.0	0.0	5150.6	5150.6	0.0	0.0	4833.7	4833.7	0.0	0.0
	gMy. 負	2326.2	2474.9	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2177.7	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5601.9	5601.9	0.0	0.0	5303.1	5303.1	0.0	0.0	4993.6	4993.6	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	2106.7	2106.7	0.0	0.0	2017.1	2017.1	0.0	0.0	1847.5	1847.5	0.0	0.0
	Qal	1064.7	1064.7	0.0	0.0	1146.4	1146.4	0.0	0.0	605.3	605.3	0.0	0.0
	Qas	2294.8	2294.8	0.0	0.0	2257.1	2257.1	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.57S	3.57S	0.00	0.00	3.42S	3.42S	0.00	0.00	3.13S	3.13S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX2軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4578.9	4578.9	0.0	0.0	3975.1	3975.1	0.0	0.0	3376.3	3376.3	0.0	0.0
	MI	-4.4	4.8	0.0	0.0	-4.7	3.9	0.0	0.0	-4.8	4.1	0.0	0.0
	Ns	4750.5	4750.5	0.0	0.0	4112.6	4112.6	0.0	0.0	3471.6	3471.6	0.0	0.0
	Ms	-1280.3	1079.3	0.0	0.0	-1179.0	1000.5	0.0	0.0	-1090.5	854.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-3.3	-3.3	0.0	0.0	-3.1	-3.1	0.0	0.0	-3.2	-3.2	0.0	0.0
	Qs	1149.9	1149.9	0.0	0.0	1062.0	1062.0	0.0	0.0	947.4	947.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	65.0	65.0
	d	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	57.5	57.5
	j	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	50.3	50.3
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
曲げ	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.73	0.73	0.73	0.73
	pw	1.19	1.19	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21
	Mal	1574.7	1574.7	0.0	0.0	1639.2	1639.2	0.0	0.0	1504.3	1504.3	0.0	0.0
	Mas	3489.3	3489.3	0.0	0.0	3537.6	3537.6	0.0	0.0	3287.2	3287.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2177.6	2177.6	0.0	0.0	1880.3	2177.6	0.0	0.0	1880.3	1880.3	0.0	0.0
	cMy. 正	4599.4	4599.4	0.0	0.0	4352.5	4352.5	0.0	0.0	4065.2	4065.2	0.0	0.0
	gMy. 負	2177.7	2177.7	0.0	0.0	1880.5	2177.7	0.0	0.0	1880.5	1880.5	0.0	0.0
	cMy. 負	4741.9	4741.9	0.0	0.0	4473.3	4473.3	0.0	0.0	4149.5	4149.5	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1723.2	1723.2	0.0	0.0	1591.5	1591.5	0.0	0.0	1419.5	1419.5	0.0	0.0
	Qal	1052.5	1052.5	0.0	0.0	1029.3	1029.3	0.0	0.0	899.1	899.1	0.0	0.0
	Qas	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1704.3	1704.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.92S	2.92S	0.00	0.00	2.70S	2.70S	0.00	0.00	2.40S	2.40S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2								
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[13F-14F/壁]								
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)						
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚					
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)					
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)					
応力	NI	2787.2	2787.2	0.0	0.0	2213.2	2213.2	0.0	0.0	1638.8	1638.8	0.0	0.0					
	MI	-3.0	3.9	0.0	0.0	-3.6	2.7	0.0	0.0	-1.0	1.9	0.0	0.0					
	Ns	2853.4	2853.4	0.0	0.0	2257.7	2257.7	0.0	0.0	1658.8	1658.8	0.0	0.0					
	Ms	-877.6	840.9	0.0	0.0	-909.4	587.5	0.0	0.0	-713.4	446.1	0.0	0.0					
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2							
	QI	-2.5	-2.5	0.0	0.0	-2.2	-2.2	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0					
	Qs	837.4	837.4	0.0	0.0	729.4	729.4	0.0	0.0	565.2	565.2	0.0	0.0					
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2							
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)								
		鉄筋				鉄筋				鉄筋								
	条件		SD390/SD390/SD345				条件		SD390/SD390/SD345				条件		SD390/SD390/SD345			
	LS 2軸		LS 2軸				LS 2軸		LS 2軸				LS 2軸		LS 2軸			
	B	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0					
	D	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	45.0	45.0					
	d	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	37.5	37.5					
	i	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	32.8	32.8					
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38				
		2																
	芯鉄筋																	
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13				
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100				
		at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00				
	pt	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	1.06	1.06	1.06	1.06					
pw	1.17	1.17	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21						
曲げ	Mal	1392.9	1392.9	0.0	0.0	1439.1	1439.1	0.0	0.0	1181.2	1181.2	0.0	0.0					
	Mas	3019.6	3019.6	0.0	0.0	3089.4	3089.4	0.0	0.0	2607.8	2607.8	0.0	0.0					
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK							
せん断	gMy. 正	1335.9	1880.3	0.0	0.0	1335.9	1335.9	0.0	0.0	1016.2	1335.9	0.0	0.0					
	cMy. 正	3790.2	3790.2	0.0	0.0	3528.1	3528.1	0.0	0.0	3221.7	3221.7	0.0	0.0					
	gMy. 負	1336.1	1880.5	0.0	0.0	1336.1	1336.1	0.0	0.0	1016.7	1336.1	0.0	0.0					
	cMy. 負	3850.8	3850.8	0.0	0.0	3571.4	3571.4	0.0	0.0	3240.8	3240.8	0.0	0.0					
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)						
	Qd	1254.9	1254.9	0.0	0.0	1093.0	1093.0	0.0	0.0	847.3	847.3	0.0	0.0					
	Qal	845.1	845.1	0.0	0.0	833.8	833.8	0.0	0.0	526.1	526.1	0.0	0.0					
	Qas	1675.6	1675.6	0.0	0.0	1675.6	1675.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0					
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK							
付着	Ta	2.13S	2.13S	0.00	0.00	1.85S	1.85S	0.00	0.00	1.43S	1.43S	0.00	0.00					
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0					
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK							

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[15F-16F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(65)	(0)	(0)	
応力	NI	1091.7	1091.7	0.0	0.0	544.9	544.9	0.0	0.0	9074.2	9074.2	0.0	0.0	
	MI	-2.2	1.0	0.0	0.0	4.4	0.2	0.0	0.0	-1.0	4.4	0.0	0.0	
	Ns	1103.7	1103.7	0.0	0.0	542.1	547.8	0.0	0.0	9096.0	9052.5	0.0	0.0	
	Ms	-627.1	291.9	0.0	0.0	486.7	182.2	0.0	0.0	-363.5	4124.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K2			K1	K2			
	QI	-1.1	-1.1	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0	
	Qs	447.9	447.9	0.0	0.0	317.9	317.9	0.0	0.0	1600.5	1600.5	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	d	112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	102.5	102.5	
	j	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	89.7	89.7	
	i	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	89.7	89.7	
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
		at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	0.43	0.43	0.43	0.43	
pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1262.4	1262.4	0.0	0.0	1359.4	1359.4	0.0	0.0	1932.2	1932.2	0.0	0.0	
	Mas	2715.9	2715.9	0.0	0.0	2513.1	2515.6	0.0	0.0	4792.5	4793.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1016.2	1016.2	0.0	0.0	1114.0	1016.2	0.0	0.0	2623.4	14154.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	2952.1	2952.1	0.0	0.0	2661.8	2661.8	0.0	0.0	6760.4	6760.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1016.7	1016.7	0.0	0.0	1114.0	1016.7	0.0	0.0	2623.4	14154.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2964.6	2964.6	0.0	0.0	2665.0	2665.0	0.0	0.0	6744.3	6744.3	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		235 (343)		0 (0)		
	Qd	671.3	671.3	0.0	0.0	476.0	476.0	0.0	0.0	2400.0	2400.0	0.0	0.0	
	Qal	512.9	512.9	0.0	0.0	390.3	390.3	0.0	0.0	1053.2	1053.2	0.0	0.0	
	Qas	1131.6	1131.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.14S	1.14S	0.00	0.00	0.81S	0.81S	0.00	0.00	4.06S	4.06S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	215.7	215.7	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	128.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	8407.5	8407.5	0.0	0.0	7755.7	7755.7	0.0	0.0	7096.3	7096.3	0.0	0.0
	MI	0.2	-1.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	8425.4	8425.4	0.0	0.0	7741.5	7741.5	0.0	0.0	7106.9	7106.9	0.0	0.0
	Ms	899.1	-2390.7	0.0	0.0	-1437.0	1808.0	0.0	0.0	1532.7	-1521.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI	0.4	0.4	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1604.6	1604.6	0.0	0.0	1582.9	1582.9	0.0	0.0	1489.8	1489.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	77.5	77.5
	j	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	67.8	67.8
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
	主筋	2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	Hoop	ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.56	0.56	0.56	0.56
曲げ	pw		0.92	0.92	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21
	Mal		2075.1	2075.1	0.0	0.0	2188.4	2188.4	0.0	0.0	1611.9	1611.9	0.0
	Mas		4798.3	4798.3	0.0	0.0	4801.4	4801.4	0.0	0.0	4039.6	4039.6	0.0
せん断	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	gMy. 正		2623.4	2623.4	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0
	cMy. 正		6506.4	6506.4	0.0	0.0	6247.1	6247.1	0.0	0.0	5786.3	5786.3	0.0
	gMy. 負		2623.4	2623.4	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0
	cMy. 負		6492.6	6492.6	0.0	0.0	6235.7	6235.7	0.0	0.0	5778.6	5778.6	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)
	Qd		2406.8	2406.8	0.0	0.0	2374.3	2374.3	0.0	0.0	2234.8	2234.8	0.0
	Qal		1166.4	1166.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0	711.1	711.1	0.0
	Qas		2535.9	2535.9	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2294.8	2294.8	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK	
	Ta		4.08S	4.08S	0.00	0.00	4.02S	4.02S	0.00	0.00	3.78S	3.78S	0.00
	Ld		215.7	215.7	0.0	0.0	215.7	215.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0
判定	判定		NG	NG			NG	NG			OK	OK	

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6464.4	6464.4	0.0	0.0	5838.5	5838.5	0.0	0.0	5224.4	5224.4	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	6471.9	6471.9	0.0	0.0	5832.8	5832.8	0.0	0.0	5228.8	5228.8	0.0	0.0
	Ms	1481.0	-1471.7	0.0	0.0	-1435.7	1344.2	0.0	0.0	1412.1	-1263.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1440.4	1440.4	0.0	0.0	1356.0	1356.0	0.0	0.0	1305.1	1305.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	67.5	67.5
	j	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	59.0	59.0
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
			8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
曲げ	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.63	0.63	0.63	0.63
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21
	Mal	1743.7	1743.7	0.0	0.0	1614.4	1614.4	0.0	0.0	1474.8	1474.8	0.0	0.0
	Mas	4066.2	4066.2	0.0	0.0	3731.4	3731.4	0.0	0.0	3459.9	3459.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2326.2	2623.4	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5546.2	5546.2	0.0	0.0	5245.2	5245.2	0.0	0.0	4932.5	4932.5	0.0	0.0
	gMy. 負	2326.2	2623.4	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5540.4	5540.4	0.0	0.0	5240.7	5240.7	0.0	0.0	4929.0	4929.0	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	2160.6	2160.6	0.0	0.0	2034.0	2034.0	0.0	0.0	1957.7	1957.7	0.0	0.0
	Qal	1074.2	1074.2	0.0	0.0	1089.0	1089.0	0.0	0.0	605.3	605.3	0.0	0.0
	Qas	2294.8	2294.8	0.0	0.0	2257.1	2257.1	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.66S	3.66S	0.00	0.00	3.44S	3.44S	0.00	0.00	3.32S	3.32S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΔX3軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΔX3軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΔX3軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4613.3	4613.3	0.0	0.0	4002.2	4002.2	0.0	0.0	3395.8	3395.8	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0	0.0
	Ns	4614.9	4614.9	0.0	0.0	4002.0	4002.0	0.0	0.0	3394.5	3394.5	0.0	0.0
	Ms	1397.2	-1210.5	0.0	0.0	1299.8	-1116.0	0.0	0.0	1201.5	-961.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	1272.0	1272.0	0.0	0.0	1178.4	1178.4	0.0	0.0	1055.0	1055.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	65.0	65.0
	d	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	57.5	57.5
	j	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	50.3	50.3
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
			7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
曲げ	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.73	0.73	0.73	0.73
	pw	1.19	1.19	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21
	Mal	1570.3	1570.3	0.0	0.0	1636.8	1636.8	0.0	0.0	1502.4	1502.4	0.0	0.0
	Mas	3498.4	3498.4	0.0	0.0	3540.8	3540.8	0.0	0.0	3294.9	3294.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2029.1	2326.2	0.0	0.0	2029.1	2029.1	0.0	0.0
	cMy. 正	4686.2	4686.2	0.0	0.0	4425.1	4425.1	0.0	0.0	4115.6	4115.6	0.0	0.0
	gMy. 負	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2029.1	2326.2	0.0	0.0	2029.1	2029.1	0.0	0.0
	cMy. 負	4684.8	4684.8	0.0	0.0	4425.3	4425.3	0.0	0.0	4116.8	4116.8	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1907.9	1907.9	0.0	0.0	1767.6	1767.6	0.0	0.0	1582.4	1582.4	0.0	0.0
	Qal	978.0	978.0	0.0	0.0	998.0	998.0	0.0	0.0	871.7	871.7	0.0	0.0
付着	Qas	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1704.3	1704.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	3.23S	3.23S	0.00	0.00	2.99S	2.99S	0.00	0.00	2.68S	2.68S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸 [11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸 [12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2799.1	2799.1	0.0	0.0	2220.3	2220.3	0.0	0.0	1641.0	1641.0	0.0	0.0	
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	2801.5	2796.7	0.0	0.0	2217.6	2223.0	0.0	0.0	1643.2	1643.2	0.0	0.0	
	Ms	-957.4	-943.3	0.0	0.0	996.6	665.1	0.0	0.0	-755.9	503.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K1	K2			K2	K2			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	927.2	927.2	0.0	0.0	810.6	810.6	0.0	0.0	614.5	614.5	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	45.0	45.0	
	d	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	37.5	37.5	
	j	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	32.8	32.8	
	配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	
pt		0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	1.06	1.06	1.06	1.06	
pw		1.17	1.17	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1391.8	1391.8	0.0	0.0	1438.5	1438.5	0.0	0.0	1180.9	1180.9	0.0	0.0	
	Mas	3025.2	3025.7	0.0	0.0	3094.6	3093.9	0.0	0.0	2610.6	2610.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1440.1	2029.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1009.0	1440.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3825.0	3825.0	0.0	0.0	3552.0	3552.0	0.0	0.0	3231.3	3231.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1440.1	2029.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1009.0	1440.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3827.2	3827.2	0.0	0.0	3554.6	3554.6	0.0	0.0	3233.4	3233.4	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	1390.8	1390.8	0.0	0.0	1215.9	1215.9	0.0	0.0	921.8	921.8	0.0	0.0	
	Qal	754.4	754.4	0.0	0.0	741.2	741.2	0.0	0.0	360.3	360.3	0.0	0.0	
	Qas	1675.6	1675.6	0.0	0.0	1675.6	1675.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.36S	2.36S	0.00	0.00	2.06S	2.06S	0.00	0.00	1.56S	1.56S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2				C2				C2				
部材位置			Y3フレ-ΛX3軸 [14F-15F/壁]				Y3フレ-ΛX3軸 [15F-16F/壁]				Y3フレ-ΛX4軸 [1F-2F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(65)	(0)	(0)	
応力	NI		1091.9	1091.9	0.0	0.0	542.8	542.8	0.0	0.0	9074.2	9074.2	0.0	0.0	
	MI		0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.0	1.0	-4.4	0.0	0.0	
	Ns		1090.2	1093.6	0.0	0.0	543.6	541.9	0.0	0.0	9096.0	9052.5	0.0	0.0	
	Ms		669.2	331.5	0.0	0.0	-512.2	-223.0	0.0	0.0	363.5	-4124.5	0.0	0.0	
	L. no		K1	K2			K2	K1			K2	K1			
	QI		0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	
	Qs		488.1	488.1	0.0	0.0	350.1	350.1	0.0	0.0	1600.5	1600.5	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B		45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	D		120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	d		112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	102.5	102.5	
	j		98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	89.7	89.7	
	i		98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	89.7	89.7	
	配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
2															
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at			57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	
pt			1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	0.43	0.43	0.43	0.43	
pw		1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21		
曲げ	Mal		1262.4	1262.4	0.0	0.0	1359.9	1359.9	0.0	0.0	1932.2	1932.2	0.0	0.0	
	Mas		2718.8	2718.0	0.0	0.0	2513.8	2513.0	0.0	0.0	4792.5	4793.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		1009.0	1009.0	0.0	0.0	1114.0	1009.0	0.0	0.0	2623.4	14154.9	0.0	0.0	
	cMy. 正		2957.6	2957.6	0.0	0.0	2661.8	2661.8	0.0	0.0	6744.3	6744.3	0.0	0.0	
	gMy. 負		1009.0	1009.0	0.0	0.0	1114.0	1009.0	0.0	0.0	2623.4	14154.9	0.0	0.0	
	cMy. 負		2959.4	2959.4	0.0	0.0	2662.7	2662.7	0.0	0.0	6760.4	6760.4	0.0	0.0	
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		235 (343)		0 (0)		
	Qd		732.2	732.2	0.0	0.0	525.0	525.0	0.0	0.0	2400.0	2400.0	0.0	0.0	
	Qal		436.8	436.8	0.0	0.0	392.7	392.7	0.0	0.0	1053.2	1053.2	0.0	0.0	
	Qas		1131.6	1131.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		1.24S	1.24S	0.00	0.00	0.89S	0.89S	0.00	0.00	4.06S	4.06S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	215.7	215.7	0.0	0.0	
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	128.8	106.3	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX4軸 [2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸 [3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	8407.5	8407.5	0.0	0.0	7755.7	7755.7	0.0	0.0	7096.3	7096.3	0.0	0.0
	MI	-0.2	1.0	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	8425.4	8425.4	0.0	0.0	7741.5	7741.5	0.0	0.0	7106.9	7106.9	0.0	0.0
	Ms	-899.1	2390.7	0.0	0.0	1437.0	-1808.0	0.0	0.0	-1532.7	1521.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
	QI	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	1604.6	1604.6	0.0	0.0	1582.9	1582.9	0.0	0.0	1489.8	1489.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	77.5	77.5
配筋	j	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	67.8	67.8
	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.56	0.56	0.56	0.56
	pw	0.92	0.92	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
曲げ	Mal	2075.1	2075.1	0.0	0.0	2188.4	2188.4	0.0	0.0	1611.9	1611.9	0.0	0.0
	Mas	4798.3	4798.3	0.0	0.0	4801.4	4801.4	0.0	0.0	4039.6	4039.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2623.4	2623.4	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0	0.0
	cMy. 正	6492.6	6492.6	0.0	0.0	6235.7	6235.7	0.0	0.0	5778.6	5778.6	0.0	0.0
	gMy. 負	2623.4	2623.4	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0	0.0	2623.4	2623.4	0.0	0.0
	cMy. 負	6506.4	6506.4	0.0	0.0	6247.1	6247.1	0.0	0.0	5786.3	5786.3	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	2406.8	2406.8	0.0	0.0	2374.3	2374.3	0.0	0.0	2234.8	2234.8	0.0	0.0
	Qal	1166.4	1166.4	0.0	0.0	1277.4	1277.4	0.0	0.0	711.1	711.1	0.0	0.0
	Qas	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2294.8	2294.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	4.08S	4.08S	0.00	0.00	4.02S	4.02S	0.00	0.00	3.78S	3.78S	0.00	0.00
	Ld	215.7	215.7	0.0	0.0	215.7	215.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		NG	NG			NG	NG			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y37レ-4X4軸[6F-7F/壁]				Y37レ-4X4軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6464.4	6464.4	0.0	0.0	5838.5	5838.5	0.0	0.0	5224.4	5224.4	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	6471.9	6471.9	0.0	0.0	5832.8	5832.8	0.0	0.0	5228.8	5228.8	0.0	0.0
	Ms	-1481.0	1471.7	0.0	0.0	1435.7	-1344.2	0.0	0.0	-1412.1	1263.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	1440.4	1440.4	0.0	0.0	1356.0	1356.0	0.0	0.0	1305.1	1305.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	67.5	67.5
	j	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	59.0	59.0
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
			at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
曲げ	pt	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.63	0.63	0.63	0.63
	pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21
	Mal	1743.7	1743.7	0.0	0.0	1614.4	1614.4	0.0	0.0	1474.8	1474.8	0.0	0.0
	Mas	4066.2	4066.2	0.0	0.0	3731.4	3731.4	0.0	0.0	3459.9	3459.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2326.2	2623.4	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5540.4	5540.4	0.0	0.0	5240.7	5240.7	0.0	0.0	4929.0	4929.0	0.0	0.0
せん断	gMy. 負	2326.2	2623.4	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5546.2	5546.2	0.0	0.0	5245.2	5245.2	0.0	0.0	4932.5	4932.5	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	2160.6	2160.6	0.0	0.0	2034.0	2034.0	0.0	0.0	1957.7	1957.7	0.0	0.0
	Qal	1074.2	1074.2	0.0	0.0	1089.0	1089.0	0.0	0.0	605.3	605.3	0.0	0.0
	Qas	2294.8	2294.8	0.0	0.0	2257.1	2257.1	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.66S	3.66S	0.00	0.00	3.44S	3.44S	0.00	0.00	3.32S	3.32S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-4X4軸[8F-9F/壁]				Y37レ-4X4軸[9F-10F/壁]				Y37レ-4X4軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4613.3	4613.3	0.0	0.0	4002.2	4002.2	0.0	0.0	3395.8	3395.8	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0
	Ns	4614.9	4614.9	0.0	0.0	4002.0	4002.0	0.0	0.0	3394.5	3394.5	0.0	0.0
	Ms	-1397.2	1210.5	0.0	0.0	-1299.8	1116.0	0.0	0.0	-1201.5	961.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	1272.0	1272.0	0.0	0.0	1178.4	1178.4	0.0	0.0	1055.0	1055.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	65.0	65.0
	d	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	57.5	57.5
	j	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	50.3	50.3
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ		7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
曲げ	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.73	0.73	0.73	0.73
	pw	1.19	1.19	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21
	Mal	1570.3	1570.3	0.0	0.0	1636.8	1636.8	0.0	0.0	1502.4	1502.4	0.0	0.0
	Mas	3498.4	3498.4	0.0	0.0	3540.8	3540.8	0.0	0.0	3294.9	3294.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2029.1	2326.2	0.0	0.0	2029.1	2029.1	0.0	0.0
	cMy. 正	4684.8	4684.8	0.0	0.0	4425.3	4425.3	0.0	0.0	4116.8	4116.8	0.0	0.0
	gMy. 負	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2029.1	2326.2	0.0	0.0	2029.1	2029.1	0.0	0.0
	cMy. 負	4686.2	4686.2	0.0	0.0	4425.1	4425.1	0.0	0.0	4115.6	4115.6	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1907.9	1907.9	0.0	0.0	1767.6	1767.6	0.0	0.0	1582.4	1582.4	0.0	0.0
	Qal	978.0	978.0	0.0	0.0	998.0	998.0	0.0	0.0	871.7	871.7	0.0	0.0
	Qas	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1704.3	1704.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.23S	3.23S	0.00	0.00	2.99S	2.99S	0.00	0.00	2.68S	2.68S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΛX4軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX4軸[12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX4軸[13F-14F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2799.1	2799.1	0.0	0.0	2220.3	2220.3	0.0	0.0	1641.0	1641.0	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
	Ns	2801.5	2796.7	0.0	0.0	2217.6	2223.0	0.0	0.0	1643.2	1643.2	0.0	0.0
	Ms	957.4	943.3	0.0	0.0	-996.6	-665.1	0.0	0.0	755.9	-503.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K2	K1			K1	K1		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	927.2	927.2	0.0	0.0	810.6	810.6	0.0	0.0	614.5	614.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	45.0	45.0
	d	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	37.5	37.5
配筋	i	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	32.8	32.8
	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	1.06	1.06	1.06	1.06
	pw	1.17	1.17	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	1391.8	1391.8	0.0	0.0	1438.5	1438.5	0.0	0.0	1180.9	1180.9	0.0	0.0
	Mas	3025.2	3025.7	0.0	0.0	3094.6	3093.9	0.0	0.0	2610.6	2610.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1440.1	2029.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1009.0	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 正	3827.2	3827.2	0.0	0.0	3554.6	3554.6	0.0	0.0	3233.4	3233.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1440.1	2029.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1009.0	1440.1	0.0	0.0
	cMy. 負	3825.0	3825.0	0.0	0.0	3552.0	3552.0	0.0	0.0	3231.3	3231.3	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1390.8	1390.8	0.0	0.0	1215.9	1215.9	0.0	0.0	921.8	921.8	0.0	0.0
	Qal	754.4	754.4	0.0	0.0	741.2	741.2	0.0	0.0	360.3	360.3	0.0	0.0
	Qas	1675.6	1675.6	0.0	0.0	1675.6	1675.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.36S	2.36S	0.00	0.00	2.06S	2.06S	0.00	0.00	1.56S	1.56S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX4軸 [14F-15F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸 [15F-16F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX5軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(65)	(0)	(0)	
応力	NI	1091.9	1091.9	0.0	0.0	542.8	542.8	0.0	0.0	9035.2	9035.2	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-6.5	21.7	0.0	0.0	
	Ns	1090.2	1093.6	0.0	0.0	543.6	541.9	0.0	0.0	9268.8	8801.5	0.0	0.0	
	Ms	-669.2	-331.5	0.0	0.0	512.2	223.0	0.0	0.0	-389.3	4159.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K1	K2			K1	K2			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-8.2	-8.2	0.0	0.0	
	Qs	488.1	488.1	0.0	0.0	350.1	350.1	0.0	0.0	1606.1	1606.1	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc30(Fc = 30.00)				Fc30(Fc = 30.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	d	112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	102.5	102.5	
	j	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	89.7	89.7	
	i	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	89.7	89.7	
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	
	pt	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	0.43	0.43	0.43	0.43	
pw	1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1262.4	1262.4	0.0	0.0	1359.9	1359.9	0.0	0.0	1941.1	1941.1	0.0	0.0	
	Mas	2718.8	2718.0	0.0	0.0	2513.8	2513.0	0.0	0.0	4790.1	4795.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1009.0	1009.0	0.0	0.0	1114.0	1009.0	0.0	0.0	2474.9	14154.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	2959.4	2959.4	0.0	0.0	2662.7	2662.7	0.0	0.0	6824.1	6824.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1009.0	1009.0	0.0	0.0	1114.0	1009.0	0.0	0.0	2474.8	14154.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2957.6	2957.6	0.0	0.0	2661.8	2661.8	0.0	0.0	6650.3	6650.3	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		235 (343)		0 (0)		
	Qd	732.2	732.2	0.0	0.0	525.0	525.0	0.0	0.0	2405.1	2405.1	0.0	0.0	
	Qal	436.8	436.8	0.0	0.0	392.7	392.7	0.0	0.0	1100.6	1100.6	0.0	0.0	
	Qas	1131.6	1131.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.24S	1.24S	0.00	0.00	0.89S	0.89S	0.00	0.00	4.07S	4.07S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	215.7	215.7	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	128.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	8368.8	8368.8	0.0	0.0	7717.5	7717.5	0.0	0.0	7058.8	7058.8	0.0	0.0
	MI	-0.4	-2.7	0.0	0.0	-1.4	1.7	0.0	0.0	-0.7	0.8	0.0	0.0
	Ns	8132.7	8605.0	0.0	0.0	7487.3	7487.3	0.0	0.0	7251.5	7251.5	0.0	0.0
	Ms	-853.3	-2354.1	0.0	0.0	-1383.1	1759.9	0.0	0.0	1477.4	-1474.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI	0.8	0.8	0.0	0.0	-1.1	-1.1	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0
	Qs	1563.9	1563.9	0.0	0.0	1532.8	1532.8	0.0	0.0	1441.2	1441.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	d	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	77.5	77.5
	j	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	67.8	67.8
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.56	0.56	0.56	0.56
曲げ	pw	0.92	0.92	0.21	0.21	0.92	0.92	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21
	Mal	2082.7	2082.7	0.0	0.0	2194.1	2194.1	0.0	0.0	1620.6	1620.6	0.0	0.0
	Mas	4799.8	4797.2	0.0	0.0	4802.8	4802.8	0.0	0.0	4033.1	4033.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2474.9	2474.9	0.0	0.0	2474.9	2474.9	0.0	0.0	2474.9	2474.9	0.0	0.0
	cMy. 正	6575.5	6575.5	0.0	0.0	6318.6	6318.6	0.0	0.0	5839.2	5839.2	0.0	0.0
	gMy. 負	2474.8	2474.8	0.0	0.0	2474.8	2474.8	0.0	0.0	2474.8	2474.8	0.0	0.0
	cMy. 負	6392.0	6392.0	0.0	0.0	6132.0	6132.0	0.0	0.0	5696.9	5696.9	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	2345.5	2345.5	0.0	0.0	2298.6	2298.6	0.0	0.0	2161.5	2161.5	0.0	0.0
	Qal	948.0	948.0	0.0	0.0	1550.9	1550.9	0.0	0.0	1242.3	1242.3	0.0	0.0
	Qas	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2535.9	2535.9	0.0	0.0	2294.8	2294.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.97S	3.97S	0.00	0.00	3.89S	3.89S	0.00	0.00	3.66S	3.66S	0.00	0.00
	Ld	215.7	215.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定	判定	NG	NG			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	6427.5	6427.5	0.0	0.0	5799.1	5799.1	0.0	0.0	5182.7	5182.7	0.0	0.0
	MI	-2.6	1.3	0.0	0.0	-4.2	3.3	0.0	0.0	3.1	1.3	0.0	0.0
	Ns	6616.1	6616.1	0.0	0.0	5605.3	5605.3	0.0	0.0	5387.4	5387.4	0.0	0.0
	Ms	1452.5	-1420.9	0.0	0.0	-1430.4	1330.2	0.0	0.0	1296.1	-1229.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-2.7	-2.7	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
	Qs	1405.0	1405.0	0.0	0.0	1345.6	1345.6	0.0	0.0	1231.9	1231.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	75.0	75.0
	d	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	67.5	67.5
配筋	j	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	59.0	59.0
	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100
		at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
曲げ		pt	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.63	0.63	0.63	0.63
		pw	1.20	1.20	0.21	0.21	1.20	1.20	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21
	Mal	1750.6	1750.6	0.0	0.0	1621.4	1621.4	0.0	0.0	1482.4	1482.4	0.0	0.0
	Mas	4060.3	4060.3	0.0	0.0	3740.6	3740.6	0.0	0.0	3450.6	3450.6	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	2326.2	2474.9	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2177.7	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 正	5601.9	5601.9	0.0	0.0	5303.1	5303.1	0.0	0.0	4993.6	4993.6	0.0	0.0
	gMy. 負	2326.2	2474.8	0.0	0.0	2326.2	2326.2	0.0	0.0	2177.6	2326.2	0.0	0.0
	cMy. 負	5454.8	5454.8	0.0	0.0	5150.6	5150.6	0.0	0.0	4833.7	4833.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	2106.7	2106.7	0.0	0.0	2017.1	2017.1	0.0	0.0	1847.5	1847.5	0.0	0.0
	Qal	1064.7	1064.7	0.0	0.0	1146.4	1146.4	0.0	0.0	605.3	605.3	0.0	0.0
	Qas	2294.8	2294.8	0.0	0.0	2257.1	2257.1	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.57S	3.57S	0.00	0.00	3.42S	3.42S	0.00	0.00	3.13S	3.13S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX5軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX5軸[9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX5軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4578.9	4578.9	0.0	0.0	3975.1	3975.1	0.0	0.0	3376.3	3376.3	0.0	0.0
	MI	4.4	-4.8	0.0	0.0	4.7	-3.9	0.0	0.0	4.8	-4.1	0.0	0.0
	Ns	4750.5	4750.5	0.0	0.0	4112.6	4112.6	0.0	0.0	3471.6	3471.6	0.0	0.0
	Ms	1280.3	-1079.3	0.0	0.0	1179.0	-1000.5	0.0	0.0	1090.5	-854.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	3.3	3.3	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0
	Qs	1149.9	1149.9	0.0	0.0	1062.0	1062.0	0.0	0.0	947.4	947.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	75.0	75.0	120.0	120.0	65.0	65.0
	d	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	67.5	67.5	112.5	112.5	57.5	57.5
	j	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	59.0	59.0	98.4	98.4	50.3	50.3
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100
曲げ	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.73	0.73	0.73	0.73
	pw	1.19	1.19	0.21	0.21	1.19	1.19	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21
	Mal	1574.7	1574.7	0.0	0.0	1639.2	1639.2	0.0	0.0	1504.3	1504.3	0.0	0.0
	Mas	3489.3	3489.3	0.0	0.0	3537.6	3537.6	0.0	0.0	3287.2	3287.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	2177.7	2177.7	0.0	0.0	1880.5	2177.7	0.0	0.0	1880.5	1880.5	0.0	0.0
	cMy. 正	4741.9	4741.9	0.0	0.0	4473.3	4473.3	0.0	0.0	4149.5	4149.5	0.0	0.0
	gMy. 負	2177.6	2177.6	0.0	0.0	1880.3	2177.6	0.0	0.0	1880.3	1880.3	0.0	0.0
	cMy. 負	4599.4	4599.4	0.0	0.0	4352.5	4352.5	0.0	0.0	4065.2	4065.2	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1723.2	1723.2	0.0	0.0	1591.5	1591.5	0.0	0.0	1419.5	1419.5	0.0	0.0
	Qal	1052.5	1052.5	0.0	0.0	1029.3	1029.3	0.0	0.0	899.1	899.1	0.0	0.0
付着	Qas	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1980.7	1980.7	0.0	0.0	1704.3	1704.3	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	2.92S	2.92S	0.00	0.00	2.70S	2.70S	0.00	0.00	2.40S	2.40S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X5軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-4X5軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-4X5軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2787.2	2787.2	0.0	0.0	2213.2	2213.2	0.0	0.0	1638.8	1638.8	0.0	0.0	
	MI	3.0	-3.9	0.0	0.0	3.6	-2.7	0.0	0.0	1.0	-1.9	0.0	0.0	
	Ns	2853.4	2853.4	0.0	0.0	2257.7	2257.7	0.0	0.0	1658.8	1658.8	0.0	0.0	
	Ms	877.6	-840.9	0.0	0.0	909.4	-587.5	0.0	0.0	713.4	-446.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	2.5	2.5	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
	Qs	837.4	837.4	0.0	0.0	729.4	729.4	0.0	0.0	565.2	565.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	65.0	65.0	120.0	120.0	45.0	45.0	
	d	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	57.5	57.5	112.5	112.5	37.5	37.5	
	j	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	50.3	50.3	98.4	98.4	32.8	32.8	
	配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
			2											
			芯鉄筋											
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	
pt		0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	1.06	1.06	1.06	1.06	
pw		1.17	1.17	0.21	0.21	1.17	1.17	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1392.9	1392.9	0.0	0.0	1439.1	1439.1	0.0	0.0	1181.2	1181.2	0.0	0.0	
	Mas	3019.6	3019.6	0.0	0.0	3089.4	3089.4	0.0	0.0	2607.8	2607.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1336.1	1880.5	0.0	0.0	1336.1	1336.1	0.0	0.0	1016.7	1336.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3850.8	3850.8	0.0	0.0	3571.4	3571.4	0.0	0.0	3240.8	3240.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1335.9	1880.3	0.0	0.0	1335.9	1335.9	0.0	0.0	1016.2	1335.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	3790.2	3790.2	0.0	0.0	3528.1	3528.1	0.0	0.0	3221.7	3221.7	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	1254.9	1254.9	0.0	0.0	1093.0	1093.0	0.0	0.0	847.3	847.3	0.0	0.0	
	Qal	845.1	845.1	0.0	0.0	833.8	833.8	0.0	0.0	526.1	526.1	0.0	0.0	
	Qas	1675.6	1675.6	0.0	0.0	1675.6	1675.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	付着	Ta	2.13S	2.13S	0.00	0.00	1.85S	1.85S	0.00	0.00	1.43S	1.43S	0.00	0.00
Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2				C2				C3				
部材位置			Y3フレ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y3フレ-ΛX5軸 [15F-16F/壁]				Y3フレ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(43)	(65)	(0)	(0)	
応力	NI		1091.7	1091.7	0.0	0.0	544.9	544.9	0.0	0.0	5277.9	5277.9	0.0	0.0	
	MI		2.2	-1.0	0.0	0.0	-4.4	-0.2	0.0	0.0	104.8	-117.9	0.0	0.0	
	Ns		1103.7	1103.7	0.0	0.0	542.1	547.8	0.0	0.0	3200.6	7355.2	0.0	0.0	
	Ms		627.1	-291.9	0.0	0.0	-486.7	-182.2	0.0	0.0	516.2	-2625.0	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K2	K1			K2	K1			
	QI		1.1	1.1	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	0.0	
	Qs		447.9	447.9	0.0	0.0	317.9	317.9	0.0	0.0	956.8	956.8	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B		45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D		120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	45.0	45.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d		112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	37.5	37.5	112.5	112.5	62.5	62.5	
	j		98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	32.8	32.8	98.4	98.4	54.7	54.7	
	i														
	配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
2															
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	
at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00		
pt		1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	0.68	0.68	0.68	0.68		
pw		1.13	1.13	0.21	0.21	1.13	1.13	0.21	0.21	0.91	0.91	0.21	0.21		
曲げ		Mal	1262.4	1262.4	0.0	0.0	1359.4	1359.4	0.0	0.0	1548.7	1548.7	0.0	0.0	
	Mas	2715.9	2715.9	0.0	0.0	2513.1	2515.6	0.0	0.0	3665.6	3484.8	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1016.7	1016.7	0.0	0.0	1114.0	1016.7	0.0	0.0	1180.0	7317.3	0.0	0.0		
	cMy. 正	2964.6	2964.6	0.0	0.0	2665.0	2665.0	0.0	0.0	5687.2	5687.2	0.0	0.0		
	gMy. 負	1016.2	1016.2	0.0	0.0	1114.0	1016.2	0.0	0.0	1146.2	6837.6	0.0	0.0		
	cMy. 負	2952.1	2952.1	0.0	0.0	2661.8	2661.8	0.0	0.0	4064.6	4064.6	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		235 (343)		0 (0)			
	Qd	671.3	671.3	0.0	0.0	476.0	476.0	0.0	0.0	1402.7	1402.7	0.0	0.0		
	Qal	512.9	512.9	0.0	0.0	390.3	390.3	0.0	0.0	896.8	896.8	0.0	0.0		
	Qas	1131.6	1131.6	0.0	0.0	1131.6	1131.6	0.0	0.0	1597.0	1597.0	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.14S	1.14S	0.00	0.00	0.81S	0.81S	0.00	0.00	2.38S	2.38S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	128.8	106.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				C3				C3			
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4902.2	4902.2	0.0	0.0	4537.6	4537.6	0.0	0.0	4172.9	4172.9	0.0	0.0
	MI	100.9	-93.8	0.0	0.0	101.0	-94.0	0.0	0.0	100.9	-94.0	0.0	0.0
	Ns	6813.2	6813.2	0.0	0.0	6253.3	6253.3	0.0	0.0	5682.5	5682.5	0.0	0.0
	Ms	457.7	-1414.7	0.0	0.0	658.8	-993.7	0.0	0.0	832.0	-930.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	69.6	69.6	0.0	0.0	69.6	69.6	0.0	0.0	69.6	69.6	0.0	0.0
	Qs	887.9	887.9	0.0	0.0	780.6	780.6	0.0	0.0	834.2	834.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5
	i	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2											
		芯鉄筋											
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
曲げ	pw	0.91	0.91	0.21	0.21	0.91	0.91	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21
	Mal	1609.8	1609.8	0.0	0.0	1658.6	1658.6	0.0	0.0	1698.7	1698.7	0.0	0.0
	Mas	3525.5	3525.5	0.0	0.0	3564.7	3564.7	0.0	0.0	3604.0	3604.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0
	cMy. 正	5514.4	5514.4	0.0	0.0	5323.6	5323.6	0.0	0.0	5116.3	5116.3	0.0	0.0
	gMy. 負	1146.2	1146.2	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0
	cMy. 負	3964.7	3964.7	0.0	0.0	3882.6	3882.6	0.0	0.0	3804.7	3804.7	0.0	0.0
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd	1297.1	1297.1	0.0	0.0	1136.1	1136.1	0.0	0.0	1216.5	1216.5	0.0	0.0
	Qal	1022.9	1022.9	0.0	0.0	1023.3	1023.3	0.0	0.0	1023.4	1023.4	0.0	0.0
	Qas	1597.0	1597.0	0.0	0.0	1597.0	1597.0	0.0	0.0	1412.6	1412.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	2.20S	2.20S	0.00	0.00	1.92S	1.92S	0.00	0.00	2.06S	2.06S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΔX6軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΔX6軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΔX6軸 [7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3808.1	3808.1	0.0	0.0	3443.1	3443.1	0.0	0.0	3088.9	3088.9	0.0	0.0	
	MI	101.9	-94.3	0.0	0.0	102.0	-93.4	0.0	0.0	96.3	-93.5	0.0	0.0	
	Ns	5110.6	5110.6	0.0	0.0	4542.5	4542.5	0.0	0.0	4097.8	4097.8	0.0	0.0	
	Ms	851.1	-767.6	0.0	0.0	799.1	-749.2	0.0	0.0	732.5	-736.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	70.1	70.1	0.0	0.0	69.8	69.8	0.0	0.0	67.8	67.8	0.0	0.0	
	Qs	764.0	764.0	0.0	0.0	729.7	729.7	0.0	0.0	691.6	691.6	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	
	j	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
pt		0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	
pw		0.73	0.73	0.21	0.21	0.73	0.73	0.21	0.21	0.54	0.54	0.21	0.21	
曲げ	Mal	1731.9	1731.9	0.0	0.0	1591.4	1591.4	0.0	0.0	1618.3	1618.3	0.0	0.0	
	Mas	3643.6	3643.6	0.0	0.0	3350.3	3350.3	0.0	0.0	3386.1	3386.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1180.0	1180.0	0.0	0.0	1031.3	1180.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	4895.6	4895.6	0.0	0.0	4626.3	4626.3	0.0	0.0	4442.7	4442.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1146.2	1146.2	0.0	0.0	1146.2	1146.2	0.0	0.0	997.7	1146.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	3726.2	3726.2	0.0	0.0	3634.9	3634.9	0.0	0.0	3501.9	3501.9	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	
	Qd	1110.9	1110.9	0.0	0.0	1059.7	1059.7	0.0	0.0	1003.5	1003.5	0.0	0.0	
	Qal	1021.4	1021.4	0.0	0.0	982.8	982.8	0.0	0.0	998.7	998.7	0.0	0.0	
	Qas	1412.6	1412.6	0.0	0.0	1381.6	1381.6	0.0	0.0	1197.3	1197.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.88S	1.88S	0.00	0.00	1.79S	1.79S	0.00	0.00	1.70S	1.70S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			


断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	2738.1	2738.1	0.0	0.0	2387.2	2387.2	0.0	0.0	2039.0	2039.0	0.0	0.0	
	MI	95.7	-88.1	0.0	0.0	93.7	-88.7	0.0	0.0	95.1	-87.2	0.0	0.0	
	Ns	3571.7	3571.7	0.0	0.0	3054.8	3054.8	0.0	0.0	2559.5	2559.5	0.0	0.0	
	Ms	743.5	-514.8	0.0	0.0	652.1	-483.3	0.0	0.0	642.2	-445.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	65.6	65.6	0.0	0.0	65.2	65.2	0.0	0.0	65.1	65.1	0.0	0.0	
	Qs	589.8	589.8	0.0	0.0	530.0	530.0	0.0	0.0	506.6	506.6	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	
	j	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
		at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
曲げ	pt	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	
	pw	0.54	0.54	0.21	0.21	0.54	0.54	0.21	0.21	0.54	0.54	0.21	0.21	
	Mal	1642.6	1642.6	0.0	0.0	1666.8	1666.8	0.0	0.0	1694.0	1694.0	0.0	0.0	
	Mas	3429.0	3429.0	0.0	0.0	3479.1	3479.1	0.0	0.0	3402.5	3402.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	せん断	gMy. 正	1031.3	1031.3	0.0	0.0	882.6	1031.3	0.0	0.0	882.6	882.6	0.0	0.0
		cMy. 正	4214.4	4214.4	0.0	0.0	3978.4	3978.4	0.0	0.0	3741.4	3741.4	0.0	0.0
gMy. 負		997.7	997.7	0.0	0.0	849.2	997.7	0.0	0.0	849.2	849.2	0.0	0.0	
cMy. 負		3411.7	3411.7	0.0	0.0	3315.3	3315.3	0.0	0.0	3208.7	3208.7	0.0	0.0	
H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
Qd		851.9	851.9	0.0	0.0	762.5	762.5	0.0	0.0	727.3	727.3	0.0	0.0	
Qal		984.2	984.2	0.0	0.0	991.8	991.8	0.0	0.0	983.0	983.0	0.0	0.0	
Qas		1197.3	1197.3	0.0	0.0	1197.3	1197.3	0.0	0.0	1197.3	1197.3	0.0	0.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.44S	1.44S	0.00	0.00	1.29S	1.29S	0.00	0.00	1.23S	1.23S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			




断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	1690.8	1690.8	0.0	0.0	1348.1	1348.1	0.0	0.0	1005.3	1005.3	0.0	0.0	
	MI	90.3	-85.6	0.0	0.0	89.7	-83.3	0.0	0.0	90.7	-83.9	0.0	0.0	
	Ns	2073.0	2073.0	0.0	0.0	1621.2	1621.2	0.0	0.0	1179.3	1179.3	0.0	0.0	
	Ms	574.3	-405.9	0.0	0.0	546.9	-264.5	0.0	0.0	631.0	-232.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	62.8	62.8	0.0	0.0	61.8	61.8	0.0	0.0	62.4	62.4	0.0	0.0	
	Qs	455.1	455.1	0.0	0.0	373.2	373.2	0.0	0.0	398.1	398.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5	
	j	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7	
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
		at	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	
pw	0.54	0.54	0.21	0.21	0.54	0.54	0.21	0.21	0.36	0.36	0.21	0.21		
曲げ	Mal	1556.1	1556.1	0.0	0.0	1585.7	1585.7	0.0	0.0	1586.5	1586.5	0.0	0.0	
	Mas	3199.3	3199.3	0.0	0.0	3007.6	3007.6	0.0	0.0	2817.1	2817.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	632.9	882.6	0.0	0.0	632.9	632.9	0.0	0.0	528.7	632.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3489.0	3489.0	0.0	0.0	3257.6	3257.6	0.0	0.0	3022.0	3022.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	599.1	849.2	0.0	0.0	599.1	599.1	0.0	0.0	495.2	599.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3091.8	3091.8	0.0	0.0	2964.9	2964.9	0.0	0.0	2829.8	2829.8	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	651.3	651.3	0.0	0.0	528.9	528.9	0.0	0.0	566.0	566.0	0.0	0.0	
	Qal	955.8	955.8	0.0	0.0	950.5	950.5	0.0	0.0	949.4	949.4	0.0	0.0	
	Qas	1166.3	1166.3	0.0	0.0	1166.3	1166.3	0.0	0.0	981.9	981.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.10S	1.10S	0.00	0.00	0.90S	0.90S	0.00	0.00	0.96S	0.96S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			




断面名		C3				C3			
部材位置		Y37レ-4X6軸[14F-15F/壁]				Y37レ-4X6軸[15F-16F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	665.3	665.3	0.0	0.0	325.0	325.0	0.0	0.0
	MI	74.5	-79.1	0.0	0.0	167.4	-97.2	0.0	0.0
	Ns	761.8	568.8	0.0	0.0	360.7	289.3	0.0	0.0
	Ms	610.5	-168.9	0.0	0.0	441.8	-233.1	0.0	0.0
	L.no	K1	K2			K1	K2		
	QI	54.9	54.9	0.0	0.0	94.5	94.5	0.0	0.0
	Qs	272.6	272.6	0.0	0.0	160.5	160.5	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc30 (Fc = 30.00)				Fc30 (Fc = 30.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0
	D	120.0	120.0	70.0	70.0	120.0	120.0	70.0	70.0
	d	112.5	112.5	62.5	62.5	112.5	112.5	62.5	62.5
	j	98.4	98.4	54.7	54.7	98.4	98.4	54.7	54.7
配筋	主筋	1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		2							
	芯鉄筋								
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	pt		0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
曲げ	pw		0.36	0.36	0.21	0.21	0.36	0.36	0.21
	判定		OK	OK			OK	OK	
	Mal		1441.3	1441.3	0.0	0.0	1292.3	1292.3	0.0
	Mas		2634.1	2538.7	0.0	0.0	2444.5	2412.0	0.0
せん断	判定		OK	OK			OK	OK	
	gMy. 正		528.7	528.7	0.0	0.0	588.4	528.7	0.0
	cMy. 正		2790.7	2790.7	0.0	0.0	2560.8	2560.8	0.0
	gMy. 負		495.2	495.2	0.0	0.0	525.5	495.2	0.0
	cMy. 負		2681.1	2681.1	0.0	0.0	2519.1	2519.1	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)
	Qd		381.4	381.4	0.0	0.0	193.5	193.5	0.0
	Qal		954.0	954.0	0.0	0.0	845.6	845.6	0.0
	Qas		981.9	981.9	0.0	0.0	981.9	981.9	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK	
	Ta		0.65S	0.65S	0.00	0.00	0.33S	0.33S	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK	




A-4. 3. 3 R C壁の断面計算




(1) R C壁の計算指定

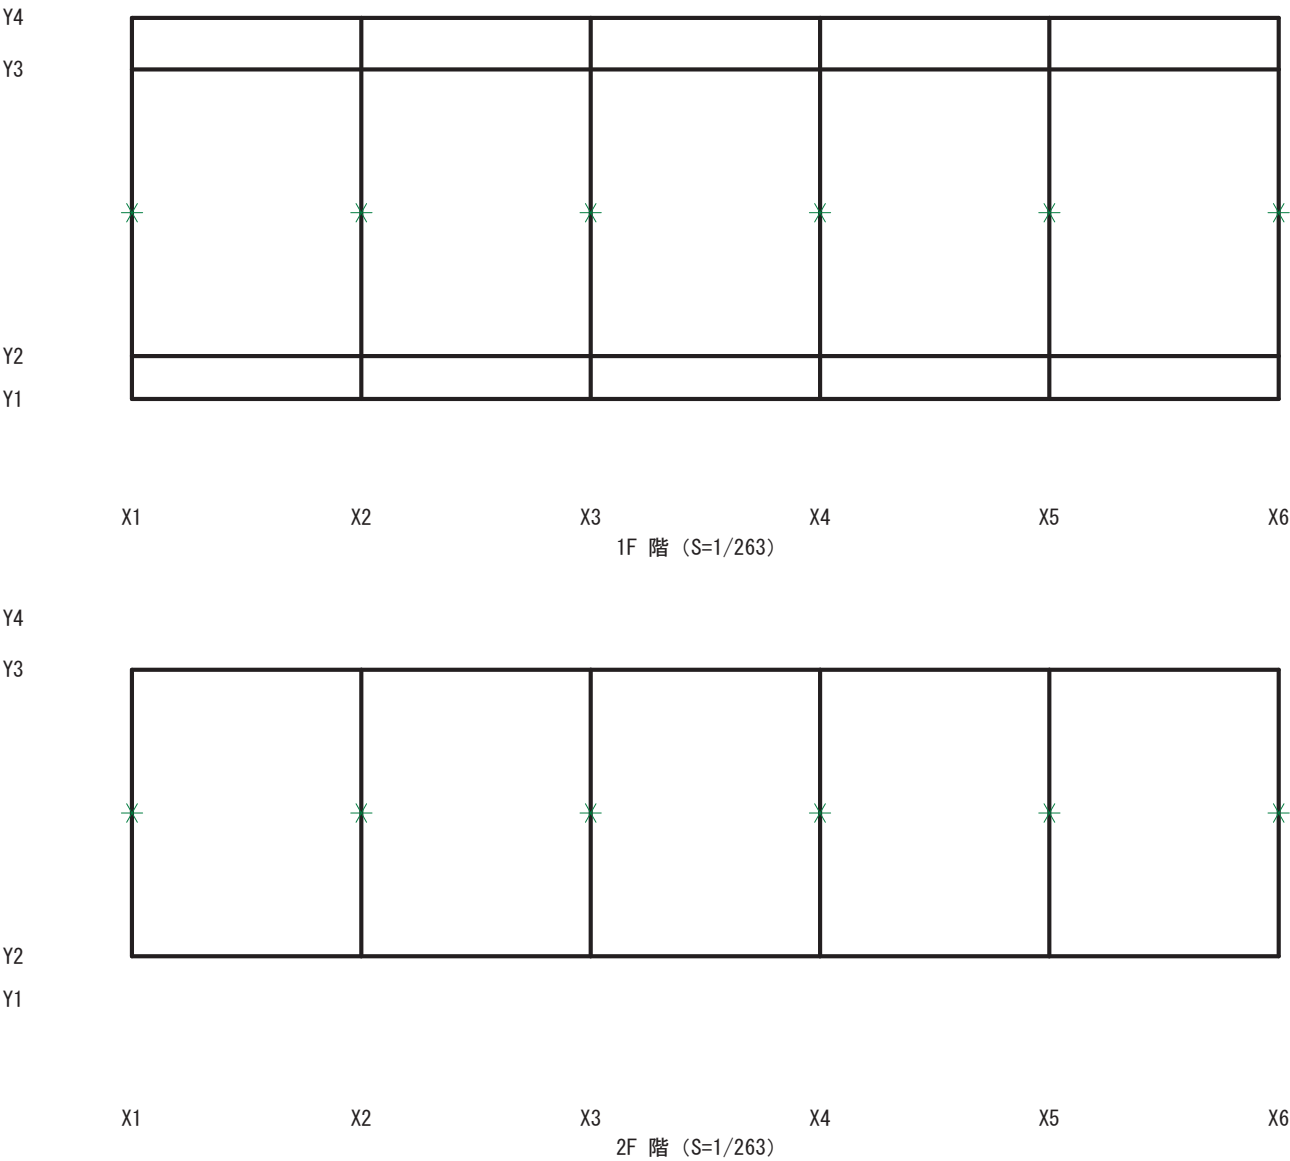


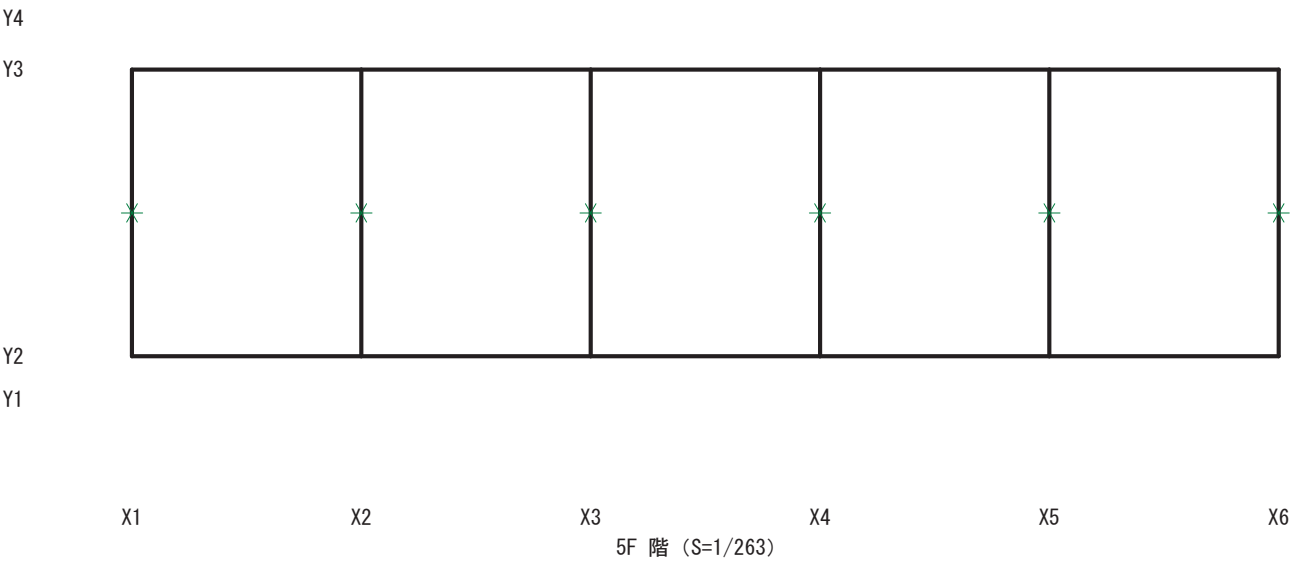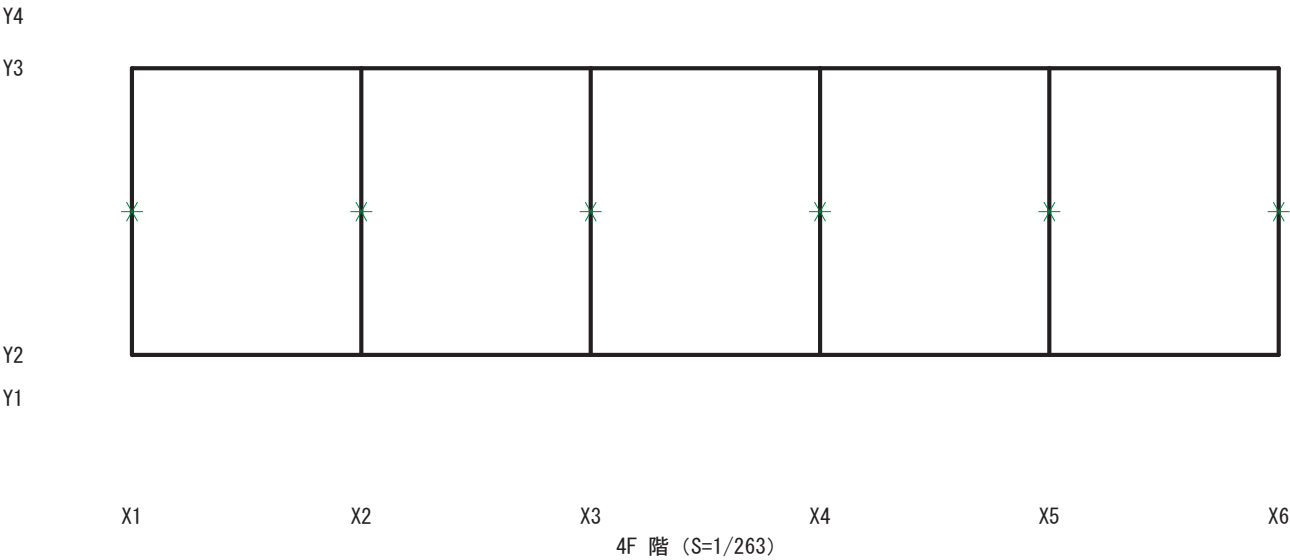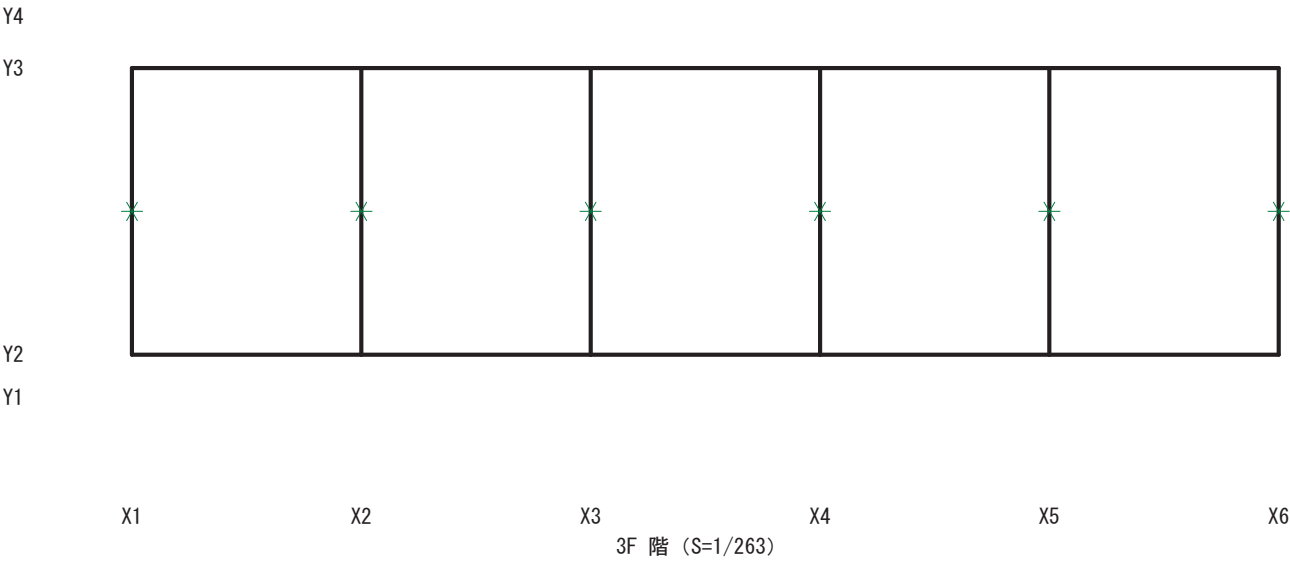

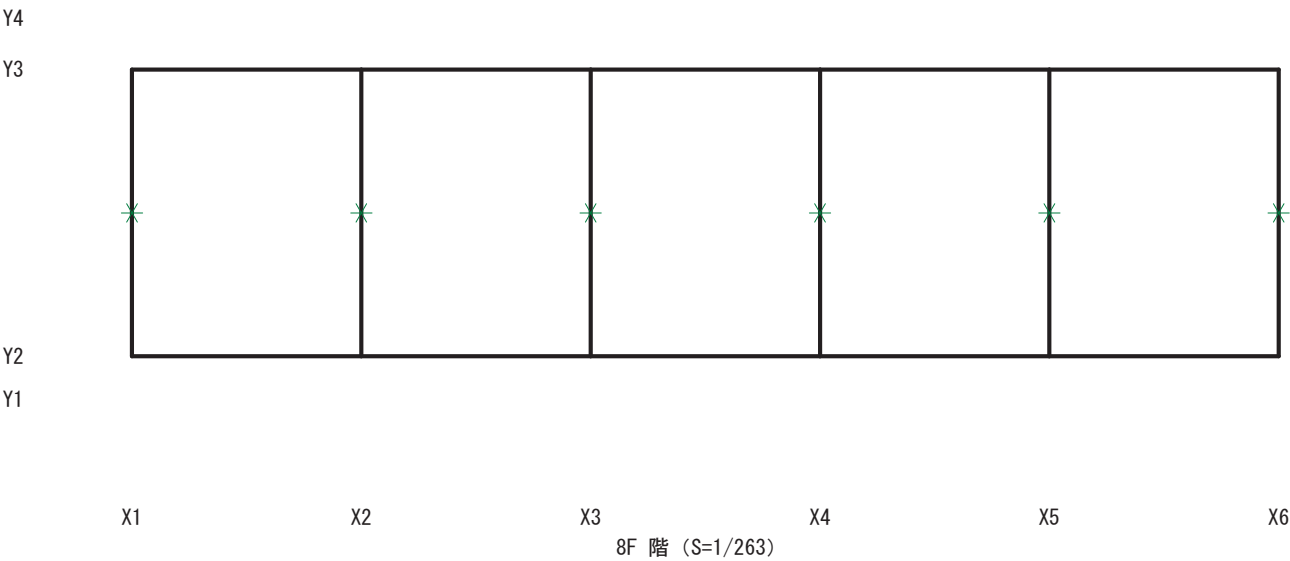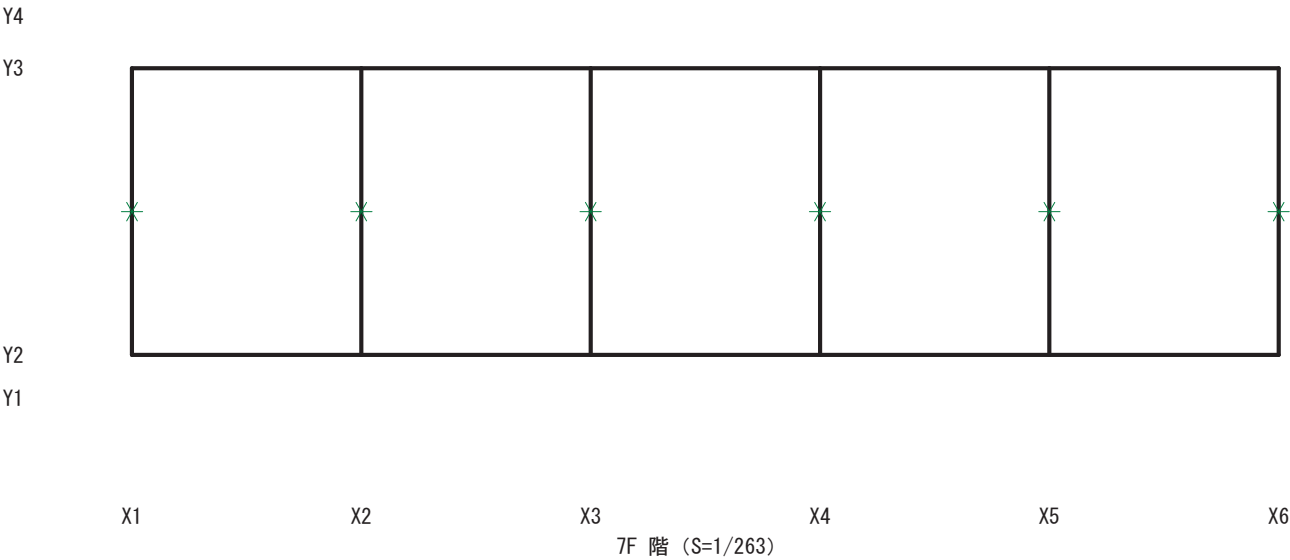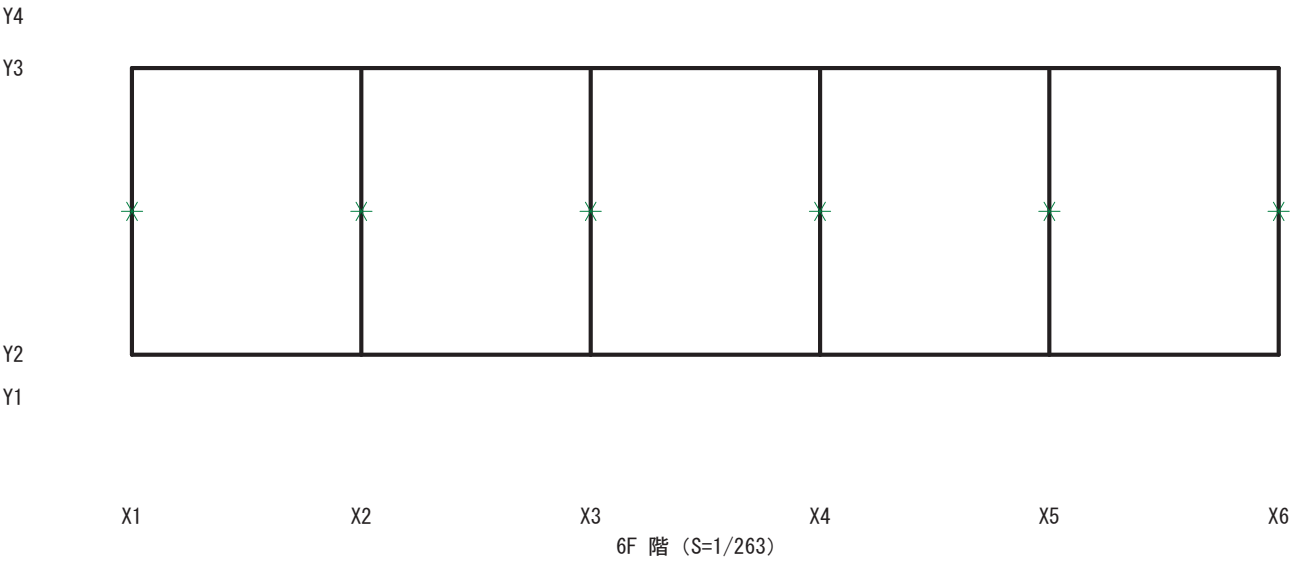

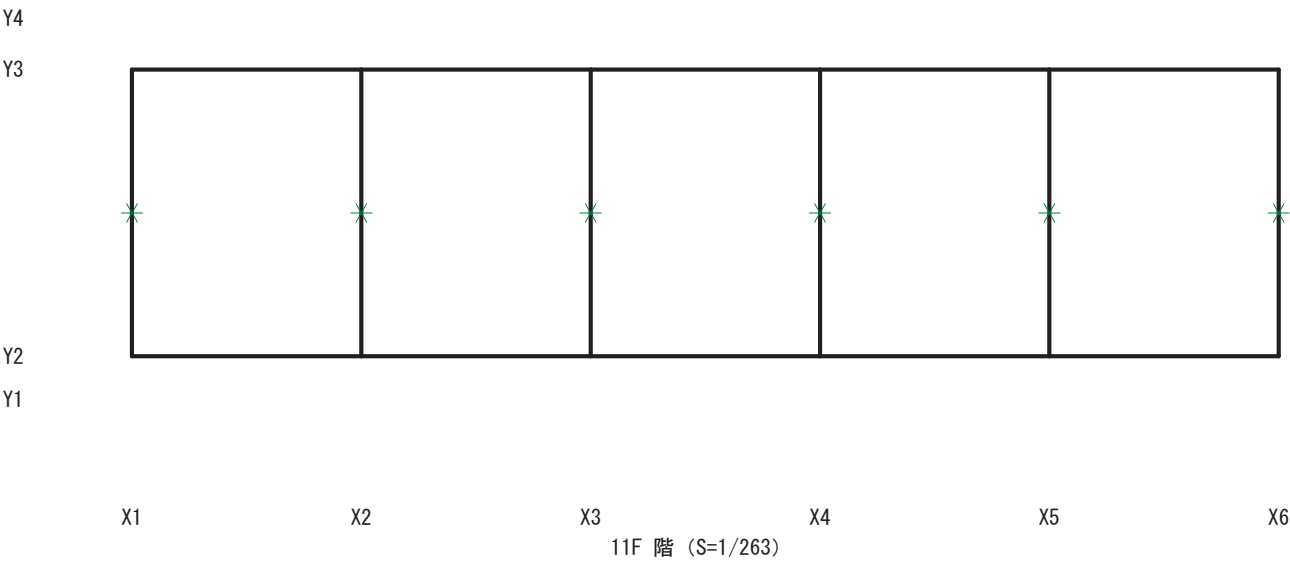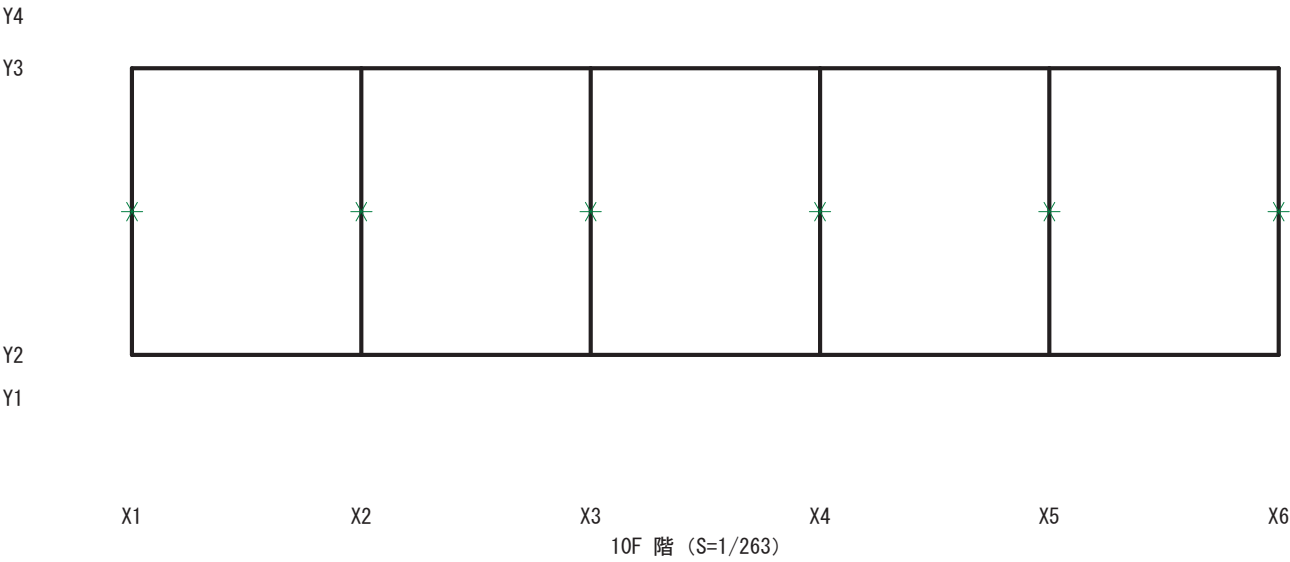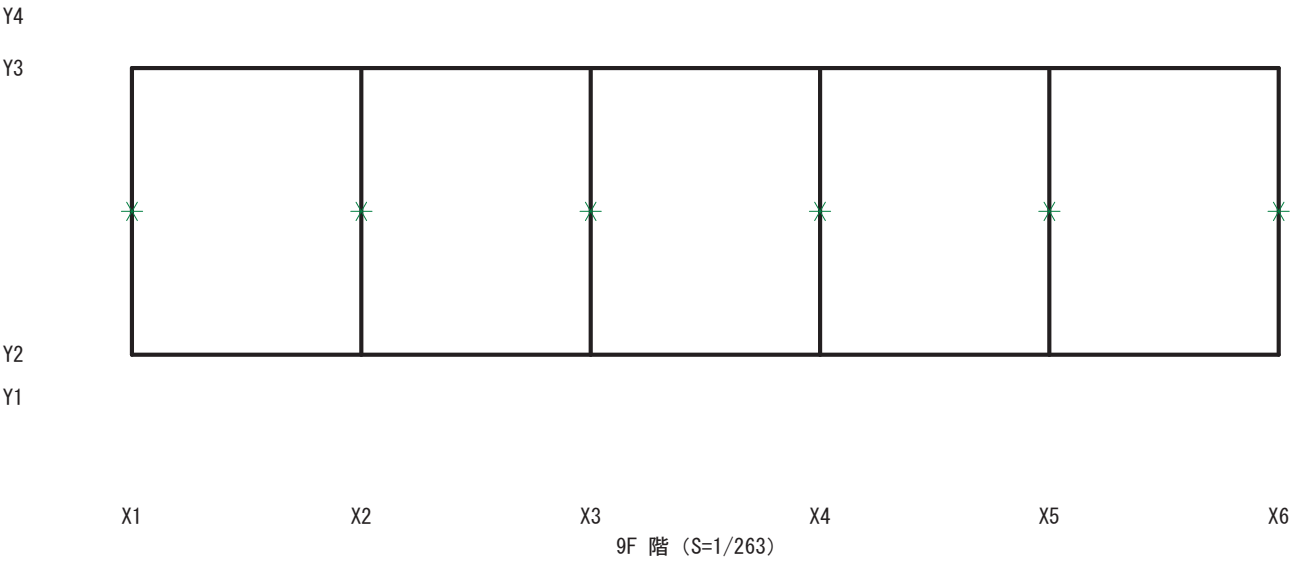

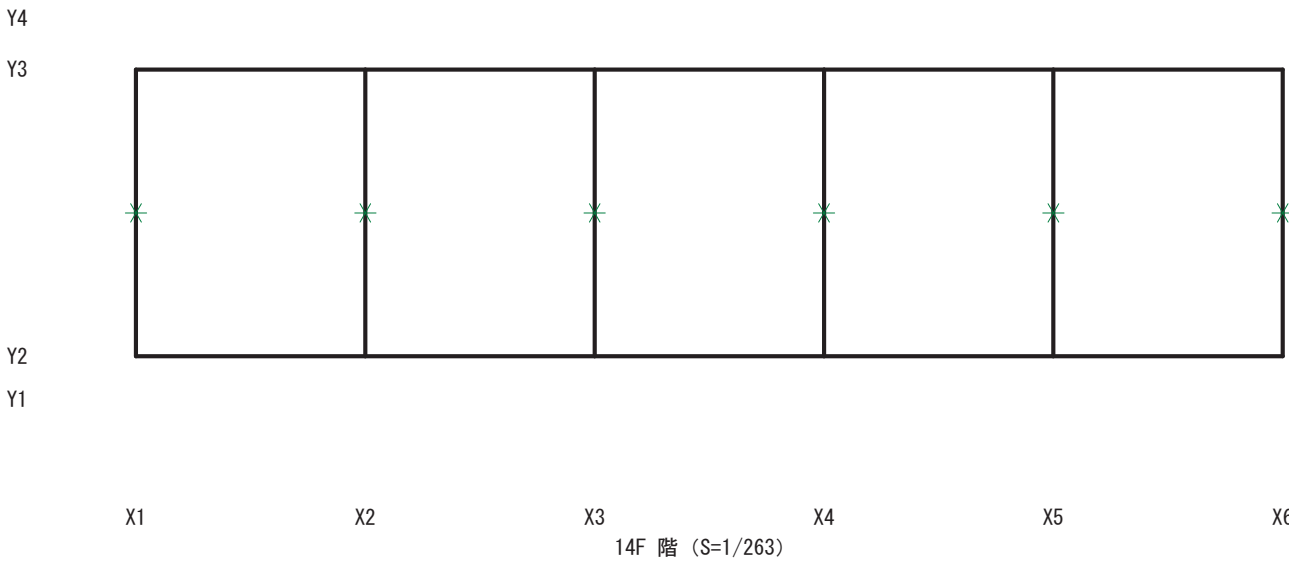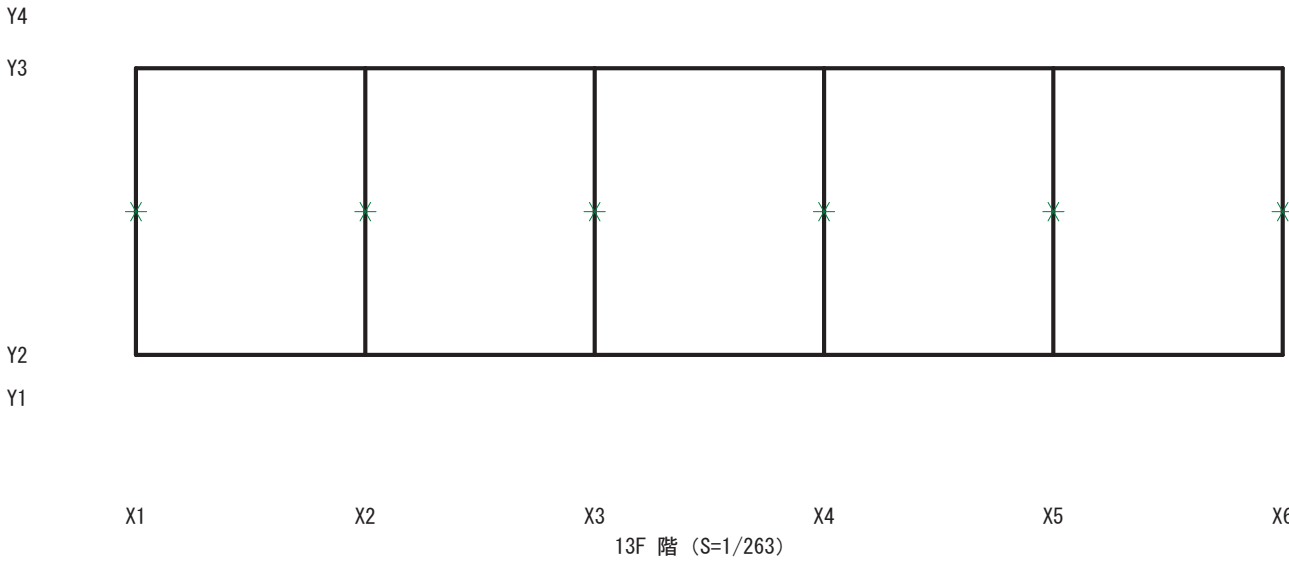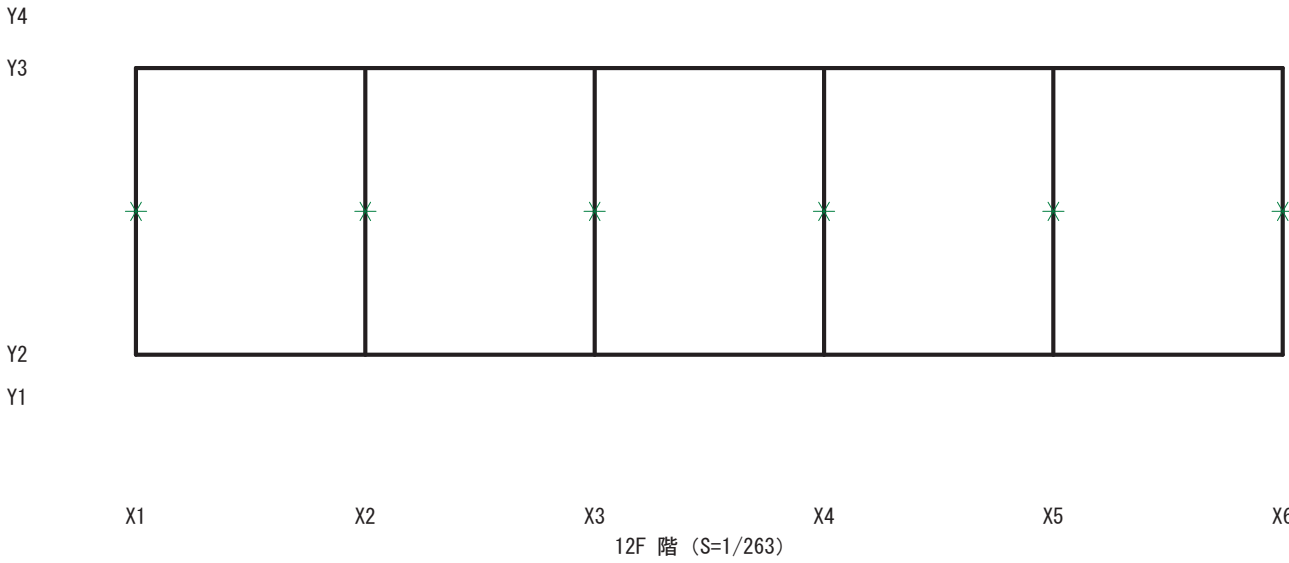

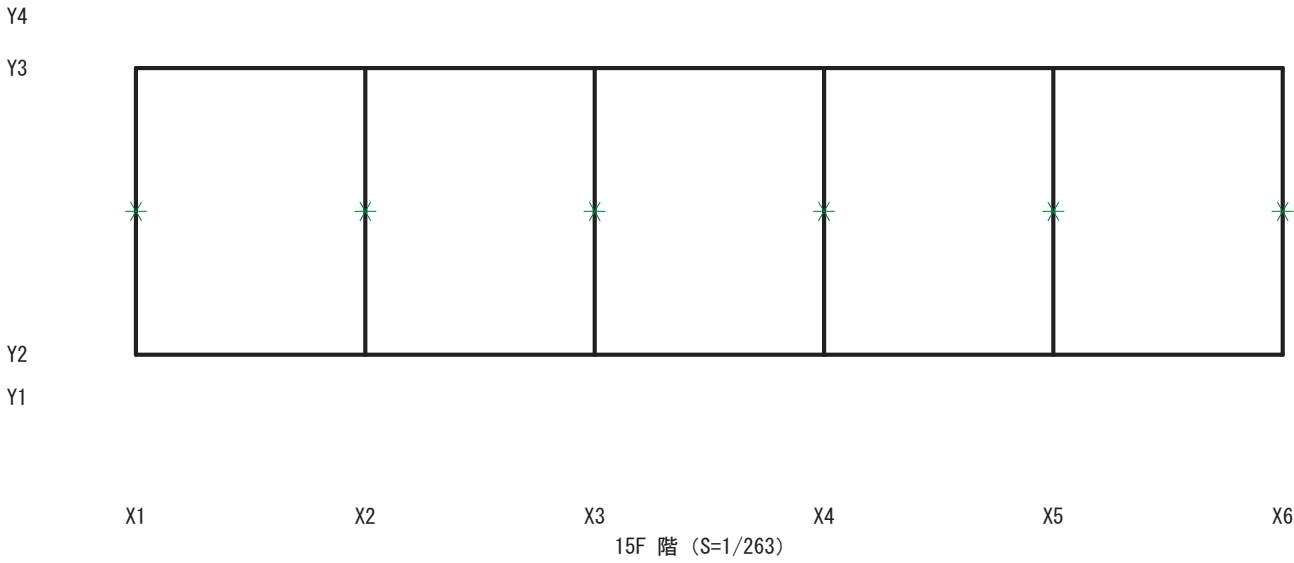

(2) R C 壁の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋： R C 規 準 (1999) 19 条 (26) ~ (28) 式による

イ) 許容せん断力R C 規 準 (1999) 19 条 (22) 式による

ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 を O K とする
- 4) 付帯柱の検討

許容圧縮耐力： R C 規 準 (1999) 19 条 (19. 8) 式による

許容引張耐力： R C 規 準 (1999) 19 条 (19. 9) 式による

(設計軸力/許容耐力) ≤ 1. 0 を O K とする

(3) R C 壁の断面計算結果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
形状	t	cm 壁厚
	Lo/Ho	cm ①/②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	cm ①/②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	cm ①/②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r	開口による低減率で、r1 ~ r3 の最小値
	r1	開口による低減率 (=1-Lo/L)
	r2	開口による低減率 (=1-√((Ho・Lo)/(H・L))
材質		コンクリート：Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。() 内は、コンクリート強度。
		鉄筋①/②/③：①：鉄筋太物種別 1、②：鉄筋太物種別 2、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	mm 壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	ps	% 壁筋比
応力	Qdl	kN 壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN 壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax(Q1, rQw)を用います。
	L. no	上記Qds の短期荷重ケース記号 (注1)
	Qal	kN 壁の長期許容せん断力
	Qw	kN 壁筋の負担できる許容せん断力 (=ps・t・L'・ft)

応力	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は $1/2$
	Q1	kN	壁の許容せん断力 ($=r \cdot t \cdot L \cdot fs$)
	Q2	kN	壁の許容せん断力 ($=r(Qw + \Sigma Qc)$)
	判定		作用せん断力に対する判定結果
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm ²	①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm ²	①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm ²	①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	NI	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計用曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号(注1)
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		W2c		W2c		W2c		W2c		
部材位置		1F階X17レ-AY2軸		2F階X17レ-AY2軸		3F階X17レ-AY2軸		4F階X17レ-AY2軸		
形状	t	22.0		22.0		22.0		22.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	930 / 260		930 / 230		930 / 230		930 / 230		
	L/H	1000 / 343		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.677		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		
	横筋	D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		
応力	ps	1.15		1.15		1.15		1.15		
	Qdl	0.1		0.2		0.4		0.6		
	Qds	1882.5		1786.8		1721.1		1695.9		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1196.8		1196.8		1196.8		1196.8		
	Qw	6968.5		6968.5		6968.5		6968.5		
	rQw	4459.8		4459.8		4459.8		4459.8		
	ΣQc	2531.9		2531.9		2531.9		2531.9		
	Q1	1795.2		1795.2		1795.2		1795.2		
	Q2	6080.3		6080.3		6080.3		6080.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	457.8		170.6		164.3		161.9		
	Tv	267.6		98.1		94.4		93.1		
	Th	660.1		237.0		228.3		224.9		
	aTd	3-D19 873.3		3-D19 873.3		3-D19 873.3		3-D19 873.3		
	aTv	3-D19 297.0		3-D19 297.0		3-D19 297.0		3-D19 297.0		
	aTh	7-D19 693.1		7-D19 693.1		7-D19 693.1		7-D19 693.1		
判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	10192.2	10192.2	9467.5	9467.5	8762.4	8762.4	8057.3	8057.3
		MI	2442.1	2442.1	2264.6	2264.6	2100.5	2100.5	1936.2	1936.2
		Nc	5340.3	5340.3	4960.2	4960.2	4591.3	4591.3	4222.3	4222.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12706.6	12706.6	12706.6	12706.6	12706.6	12706.6	12706.6	12706.6
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	10192.2	10192.2	9467.5	9467.5	8762.5	8762.5	8057.4	8057.4
		Ms	63143.2	63143.2	56516.2	56516.2	51348.5	51348.5	46367.8	46367.8
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11410.4	11410.4	10385.4	10385.4	9516.1	9516.1	8665.5	8665.5
		Nt	-1218.2	-1218.2	-917.8	-917.8	-753.6	-753.6	-608.1	-608.1
		Nac	25413.1	25413.1	25413.1	25413.1	25413.1	25413.1	25413.1	25413.1
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2c		W2c		W2b		W2b		
部材位置		5F階X17レ-AY2軸		6F階X17レ-AY2軸		7F階X17レ-AY2軸		8F階X17レ-AY2軸		
形状	t	22.0		22.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	930 / 230		930 / 230		930 / 230		930 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @100D		D13 @100D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D13 @100D		D13 @100D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	1.15		1.15		0.40		0.40		
	Qdl	0.8		1.0		1.0		1.2		
	Qds	1704.9		1672.5		1596.1		1541.1		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1196.8		1154.6		944.6		944.6		
	Qw	6968.5		6968.5		1956.9		1956.9		
	rQw	4459.8		4459.8		1252.4		1252.4		
	ΣQc	2531.9		2443.4		2443.4		2443.4		
	Q1	1795.2		1731.8		1417.0		1417.0		
	Q2	6080.3		6023.6		2816.2		2816.2		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	162.7		159.7		135.3		135.3	
Tv		93.6		91.8		77.8		77.8		
Th		226.1		221.8		187.9		187.9		
aTd		3-D19 873.3		3-D19 873.3		3-D13 291.3		3-D13 291.3		
aTv		3-D19 297.0		3-D19 297.0		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
aTh		7-D19 693.1		7-D19 693.1		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	7352.1	7352.1	6646.8	6646.8	5950.0	5950.0	5275.0	5275.0
		MI	1771.2	1771.2	1605.6	1605.6	1439.3	1439.3	1272.5	1272.5
		Nc	3853.2	3853.2	3484.0	3484.0	3118.9	3118.9	2764.7	2764.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12706.6	12706.6	11647.7	11647.7	11647.7	11647.7	11647.7	11647.7
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	7352.2	7352.2	6646.8	6646.8	5950.1	5950.1	5275.0	5275.0
		Ms	41444.7	41444.7	36487.5	36487.5	31615.7	31615.7	26953.8	26953.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7820.6	7820.6	6972.2	6972.2	6136.6	6136.6	5332.9	5332.9
		Nt	-468.4	-468.4	-325.3	-325.3	-186.5	-186.5	-57.9	-57.9
		Nac	25413.1	25413.1	23295.4	23295.4	23295.4	23295.4	23295.4	23295.4
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2b		W2a		W2a		W2		
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	930 / 230		930 / 230		930 / 230		930 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	1.4		1.6		1.7		1.8		
	Qds	1456.7		1359.9		1241.0		1108.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	944.6		944.6		910.1		910.1		
	Qw	1956.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	rQw	1252.4		1252.4		1252.4		1252.4		
	ΣQc	2443.4		2443.4		2354.8		2354.8		
	Q1	1417.0		1417.0		1365.1		1365.1		
	Q2	2816.2		2816.2		2759.5		2759.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	135.3		129.8		118.5		105.8		
	Tv	77.8		74.6		68.1		60.8		
	Th	187.9		180.4		164.6		147.1		
	aTd	3-D13 291.3		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	6-D13 224.8		5-D13 187.3		5-D13 187.3		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	4599.9	4599.9	3930.4	3930.4	3261.0	3261.0	2602.8	2602.8
		MI	1105.2	1105.2	937.1	937.1	768.6	768.6	599.4	599.4
		Nc	2410.5	2410.5	2058.9	2058.9	1707.4	1707.4	1361.4	1361.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11647.7	11647.7	11647.7	11647.7	10588.8	10588.8	10588.8	10588.8
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	4599.9	4599.9	3930.5	3930.5	3261.0	3261.0	2602.8	2602.8
		Ms	22441.4	22441.4	18165.4	18165.4	14157.2	14157.2	10486.4	10486.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4544.1	4544.1	3781.8	3781.8	3046.2	3046.2	2350.1	2350.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	23295.4	23295.4	23295.4	23295.4	21177.6	21177.6	21177.6	21177.6
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W1a		
部材位置		13F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		22.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		0 / -0		
	L'/H'	930 / 230		930 / 230		930 / 230		890 / 260		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 343		
	r	0.640		0.640		0.640		1.000		
	r1	0.640		0.640		0.640		1.000		
	r2	0.660		0.660		0.660		1.000		
	r3	0.679		0.679		0.679		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D13 @100D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D13 @100D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		1.15		
	Qdl	2.0		2.1		2.2		0.0		
	Qds	964.6		808.2		618.0		3093.0		
	L.no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	910.1		910.1		910.1		1870.0		
	Qw	1956.9		1956.9		1956.9		6668.8		
	rQw	1252.4		1252.4		1252.4		6668.8		
	ΣQc	2354.8		2354.8		2354.8		4152.9		
	Q1	1365.1		1365.1		1365.1		2805.0		
	Q2	2759.5		2759.5		2759.5		10821.7		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	92.1		77.1		59.0			
Tv		52.9		44.4		33.9				
Th		127.9		107.2		82.0				
aTd		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3				
aTv		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4				
aTh		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9				
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK				
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x110	120x110	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	1944.7	1944.7	1292.2	1292.2	639.1	639.1	17227.8	17227.8
		MI	429.9	429.9	259.7	259.7	89.2	89.2	4860.2	4860.2
		Nc	1015.3	1015.3	672.1	672.1	328.5	328.5	9099.9	9099.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10588.8	10588.8	10588.8	10588.8	10588.8	10588.8	18466.6	18466.6
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	1944.7	1944.7	1292.2	1292.2	639.1	639.1	17227.7	17227.7
		Ms	7186.4	7186.4	4291.5	4291.5	1834.4	1834.4	91579.3	91579.3
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1691.0	1691.0	1075.2	1075.2	503.0	503.0	17771.8	17771.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-544.1	-544.1
		Nac	21177.6	21177.6	21177.6	21177.6	21177.6	21177.6	36933.1	36933.1
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1a		W1a		W1a		W1a		
部材位置		2F階X2フレームY2軸		3F階X2フレームY2軸		4F階X2フレームY2軸		5F階X2フレームY2軸		
形状	t	22.0		22.0		22.0		22.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	890 / 230		890 / 230		915 / 230		915 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		
	横筋	D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		
応力	ps	1.15		1.15		1.15		1.15		
	Qdl	0.1		0.2		0.3		0.4		
	Qds	3046.5		2964.1		2840.5		2679.3		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1870.0		1870.0		1870.0		1870.0		
	Qw	6668.8		6668.8		6856.1		6856.1		
	rQw	6668.8		6668.8		6856.1		6856.1		
	ΣQc	4152.9		4152.9		3139.8		3139.8		
	Q1	2805.0		2805.0		2805.0		2805.0		
	Q2	10821.7		10821.7		9995.9		9995.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x110	120x110	120x110	120x110	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	15959.2	15959.2	14714.1	14714.1	13487.5	13487.5	12279.5	12279.5
		MI	4492.1	4492.1	4157.6	4157.6	3823.0	3823.0	3488.9	3488.9
		Nc	8428.8	8428.8	7772.8	7772.8	7126.0	7126.0	6488.7	6488.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18466.6	18466.6	18466.6	18466.6	14866.6	14866.6	14866.6	14866.6
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	15959.2	15959.2	14714.0	14714.0	13487.4	13487.4	12279.5	12279.5
		Ms	80619.9	80619.9	71756.6	71756.6	63121.2	63121.2	54845.9	54845.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	16041.6	16041.6	14532.7	14532.7	13055.8	13055.8	11624.3	11624.3
		Nt	-82.4	-82.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	36933.1	36933.1	36933.1	36933.1	29733.1	29733.1	29733.1	29733.1
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1a		W1		W1		W1		
部材位置		6F階X2フレームY2軸		7F階X2フレームY2軸		8F階X2フレームY2軸		9F階X2フレームY2軸		
形状	t	22.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	915 / 230		925 / 230		925 / 230		925 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @100D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D13 @100D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	1.15		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.5		0.5		0.6		0.7		
	Qds	2516.8		2355.5		2166.3		1968.4		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1804.0		1476.0		1476.0		1476.0		
	Qw	6856.1		1946.4		1946.4		1946.4		
	rQw	6856.1		1946.4		1946.4		1946.4		
	ΣQc	3030.0		2638.9		2638.9		2638.9		
	Q1	2706.0		2214.0		2214.0		2214.0		
	Q2	9886.1		4585.3		4585.3		4585.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	11077.6	11077.6	9893.4	9893.4	8741.6	8741.6	7589.8	7589.8
		MI	3155.1	3155.1	2821.6	2821.6	2488.7	2488.7	2156.0	2156.0
		Nc	5854.3	5854.3	5228.9	5228.9	4619.7	4619.7	4010.5	4010.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13627.7	13627.7	12307.7	12307.7	12307.7	12307.7	12307.7	12307.7
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	11077.6	11077.6	9893.4	9893.4	8741.6	8741.6	7589.7	7589.7
		Ms	47032.0	47032.0	39678.8	39678.8	32781.5	32781.5	26419.2	26419.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	10242.0	10242.0	8914.6	8914.6	7648.9	7648.9	6436.8	6436.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	27255.4	27255.4	24615.4	24615.4	24615.4	24615.4	24615.4	24615.4
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		10F階X2フレ-ΔY2軸		11F階X2フレ-ΔY2軸		12F階X2フレ-ΔY2軸		13F階X2フレ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	935 / 230		935 / 230		935 / 230		955 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.8		0.9		1.0		1.0		
	Qds	1756.2		1530.6		1292.1		1031.7		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1476.0		1422.0		1422.0		1422.0		
	Qw	1967.5		1967.5		1967.5		2009.5		
	rQw	1967.5		1967.5		1967.5		2009.5		
	ΣQc	2247.8		2166.4		2166.4		1412.6		
	Q1	2214.0		2133.0		2133.0		2133.0		
	Q2	4215.3		4133.8		4133.8		3422.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 65	120x 65	120x 65	120x 65	120x 65	120x 65	120x 45	120x 45	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	6458.0	6458.0	5333.8	5333.8	4240.2	4240.2	3162.0	3162.0
		MI	1823.8	1823.8	1491.8	1491.8	1160.4	1160.4	829.1	829.1
		Nc	3411.4	3411.4	2816.1	2816.1	2236.1	2236.1	1663.9	1663.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10987.7	10987.7	9988.8	9988.8	9988.8	9988.8	7588.8	7588.8
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	6458.0	6458.0	5333.8	5333.8	4240.2	4240.2	3161.9	3161.9
		Ms	20611.5	20611.5	15401.8	15401.8	10819.3	10819.3	6904.8	6904.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5290.1	5290.1	4207.1	4207.1	3202.0	3202.0	2271.5	2271.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21975.4	21975.4	19977.6	19977.6	19977.6	19977.6	15177.6	15177.6
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1a		W1a		
部材位置		14F階X2フレームY2軸		15F階X2フレームY2軸		1F階X3フレームY2軸		2F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		22.0		22.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	955 / 230		955 / 230		890 / 260		890 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 343		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D13 @100D		D13 @100D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D13 @100D		D13 @100D		
応力	ps	0.40		0.40		1.15		1.15		
	Qdl	1.1		1.1		0.0		0.1		
	Qds	748.6		422.4		3092.4		3044.9		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1422.0		1422.0		1870.0		1870.0		
	Qw	2009.5		2009.5		6668.8		6668.8		
	rQw	2009.5		2009.5		6668.8		6668.8		
	ΣQc	1412.6		1412.6		4152.9		4152.9		
	Q1	2133.0		2133.0		2805.0		2805.0		
	Q2	3422.1		3422.1		10821.7		10821.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 45	120x 45	120x 45	120x 45	120x110	120x110	120x110	120x110	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	2117.1	2117.1	1073.0	1073.0	17313.4	17313.4	16043.1	16043.1
		MI	498.3	498.3	167.6	167.6	4826.0	4826.0	4462.6	4462.6
		Nc	1108.4	1108.4	553.2	553.2	9139.3	9139.3	8467.8	8467.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7588.8	7588.8	7588.8	7588.8	18466.6	18466.6	18466.6	18466.6
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	2117.1	2117.1	1073.0	1073.0	17313.4	17313.4	16043.1	16043.1
		Ms	3718.4	3718.4	1325.2	1325.2	91581.5	91581.5	80626.8	80626.8
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1430.4	1430.4	669.0	669.0	17814.8	17814.8	16084.2	16084.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	-501.5	-501.5	-41.1	-41.1
		Nac	15177.6	15177.6	15177.6	15177.6	36933.1	36933.1	36933.1	36933.1
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1a		W1a		W1a		W1a		
部材位置		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	22.0		22.0		22.0		22.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	890 / 230		915 / 230		915 / 230		915 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		
	横筋	D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		
応力	ps	1.15		1.15		1.15		1.15		
	Qdl	0.2		0.3		0.4		0.5		
	Qds	2961.5		2836.5		2673.5		2509.6		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1870.0		1870.0		1870.0		1804.0		
	Qw	6668.8		6856.1		6856.1		6856.1		
	rQw	6668.8		6856.1		6856.1		6856.1		
	ΣQc	4152.9		3139.8		3139.8		3030.0		
	Q1	2805.0		2805.0		2805.0		2706.0		
	Q2	10821.7		9995.9		9995.9		9886.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x110	120x110	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	14796.3	14796.3	13568.1	13568.1	12358.4	12358.4	11160.7	11160.7
		MI	4130.8	4130.8	3799.1	3799.1	3467.8	3467.8	3136.7	3136.7
		Nc	7811.2	7811.2	7164.0	7164.0	6526.0	6526.0	5894.0	5894.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18466.6	18466.6	14866.6	14866.6	14866.6	14866.6	13627.7	13627.7
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	14796.3	14796.3	13568.1	13568.1	12358.4	12358.4	11160.7	11160.7
		Ms	71769.6	71769.6	63146.7	63146.7	54873.7	54873.7	47057.4	47057.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	14575.1	14575.1	13098.7	13098.7	11666.6	11666.6	10286.1	10286.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	36933.1	36933.1	29733.1	29733.1	29733.1	29733.1	27255.4	27255.4
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X3フレームY2軸		8F階X3フレームY2軸		9F階X3フレームY2軸		10F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	925 / 230		925 / 230		925 / 230		935 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.5		0.6		0.7		0.8		
	Qds	2348.2		2157.8		1959.0		1746.0		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		1476.0		
	Qw	1946.4		1946.4		1946.4		1967.5		
	rQw	1946.4		1946.4		1946.4		1967.5		
	ΣQc	2638.9		2638.9		2638.9		2247.8		
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		2214.0		
	Q2	4585.3		4585.3		4585.3		4215.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	120x 65	120x 65	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	9980.8	9980.8	8813.7	8813.7	7646.7	7646.7	6499.3	6499.3
		MI	2806.0	2806.0	2475.2	2475.2	2144.7	2144.7	1814.5	1814.5
		Nc	5271.0	5271.0	4654.4	4654.4	4037.8	4037.8	3431.1	3431.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12307.7	12307.7	12307.7	12307.7	12307.7	12307.7	10987.7	10987.7
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	9980.8	9980.8	8813.7	8813.7	7646.7	7646.7	6499.3	6499.3
		Ms	39700.6	39700.6	32795.5	32795.5	26424.0	26424.0	20609.9	20609.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8960.5	8960.5	7686.4	7686.4	6465.7	6465.7	5310.6	5310.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	24615.4	24615.4	24615.4	24615.4	24615.4	24615.4	21975.4	21975.4
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		11F階X3フレームY2軸		12F階X3フレームY2軸		13F階X3フレームY2軸		14F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	935 / 230		935 / 230		955 / 230		955 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.8		0.9		1.0		1.0		
	Qds	1520.2		1281.4		1020.6		737.3		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1422.0		1422.0		1422.0		1422.0		
	Qw	1967.5		1967.5		2009.5		2009.5		
	rQw	1967.5		1967.5		2009.5		2009.5		
	ΣQc	2166.4		2166.4		1412.6		1412.6		
	Q1	2133.0		2133.0		2133.0		2133.0		
	Q2	4133.8		4133.8		3422.1		3422.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 65	120x 65	120x 65	120x 65	120x 45	120x 45	120x 45	120x 45	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	5359.4	5359.4	4255.7	4255.7	3167.3	3167.3	2118.2	2118.2
		MI	1484.5	1484.5	1154.7	1154.7	825.0	825.0	495.5	495.5
		Nc	2828.2	2828.2	2243.3	2243.3	1666.1	1666.1	1108.6	1108.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9988.8	9988.8	9988.8	9988.8	7588.8	7588.8	7588.8	7588.8
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	5359.4	5359.4	4255.7	4255.7	3167.3	3167.3	2118.2	2118.2
		Ms	15392.0	15392.0	10807.5	10807.5	6891.7	6891.7	3706.3	3706.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4218.9	4218.9	3208.6	3208.6	2272.8	2272.8	1429.7	1429.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19977.6	19977.6	19977.6	19977.6	15177.6	15177.6	15177.6	15177.6
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1a		W1a		W1a		
部材位置		15F階X3フレームY2軸		1F階X4フレームY2軸		2F階X4フレームY2軸		3F階X4フレームY2軸		
形状	t	18.0		22.0		22.0		22.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	955 / 230		890 / 260		890 / 230		890 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 343		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc30(Fc = 30.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		
	横筋	D10 @200D		D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		
応力	ps	0.40		1.15		1.15		1.15		
	Qdl	1.0		0.0		0.1		0.2		
	Qds	410.8		3092.4		3044.9		2961.5		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1422.0		1870.0		1870.0		1870.0		
	Qw	2009.5		6668.8		6668.8		6668.8		
	rQw	2009.5		6668.8		6668.8		6668.8		
	ΣQc	1412.6		4152.9		4152.9		4152.9		
	Q1	2133.0		2805.0		2805.0		2805.0		
	Q2	3422.1		10821.7		10821.7		10821.7		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		120x 45	120x 45	120x110	120x110	120x110	120x110	120x110	120x110
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40
	長期	NI	1068.9	1068.9	17313.4	17313.4	16043.1	16043.1	14796.3	14796.3
		MI	166.2	166.2	4826.0	4826.0	4462.6	4462.6	4130.8	4130.8
		Nc	551.1	551.1	9139.3	9139.3	8467.8	8467.8	7811.2	7811.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7588.8	7588.8	18466.6	18466.6	18466.6	18466.6	18466.6	18466.6
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	1068.9	1068.9	17313.4	17313.4	16043.1	16043.1	14796.3	14796.3
		Ms	1314.6	1314.6	91581.5	91581.5	80626.8	80626.8	71769.6	71769.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	665.9	665.9	17814.8	17814.8	16084.2	16084.2	14575.1	14575.1
		Nt	0.0	0.0	-501.5	-501.5	-41.1	-41.1	0.0	0.0
		Nac	15177.6	15177.6	36933.1	36933.1	36933.1	36933.1	36933.1	36933.1
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1a		W1a		W1a		W1		
部材位置		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	22.0		22.0		22.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	915 / 230		915 / 230		915 / 230		925 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		D10 @200D		
	横筋	D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		D10 @200D		
応力	ps	1.15		1.15		1.15		0.40		
	Qdl	0.3		0.4		0.5		0.5		
	Qds	2836.5		2673.5		2509.6		2348.2		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1870.0		1870.0		1804.0		1476.0		
	Qw	6856.1		6856.1		6856.1		1946.4		
	rQw	6856.1		6856.1		6856.1		1946.4		
	ΣQc	3139.8		3139.8		3030.0		2638.9		
	Q1	2805.0		2805.0		2706.0		2214.0		
	Q2	9995.9		9995.9		9886.1		4585.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 75	120x 75	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	13568.1	13568.1	12358.4	12358.4	11160.7	11160.7	9980.8	9980.8
		MI	3799.1	3799.1	3467.8	3467.8	3136.7	3136.7	2806.0	2806.0
		Nc	7164.0	7164.0	6526.0	6526.0	5894.0	5894.0	5271.0	5271.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14866.6	14866.6	14866.6	14866.6	13627.7	13627.7	12307.7	12307.7
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	13568.1	13568.1	12358.4	12358.4	11160.7	11160.7	9980.8	9980.8
		Ms	63146.7	63146.7	54873.7	54873.7	47057.4	47057.4	39700.6	39700.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	13098.7	13098.7	11666.6	11666.6	10286.1	10286.1	8960.5	8960.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	29733.1	29733.1	29733.1	29733.1	27255.4	27255.4	24615.4	24615.4
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	925 / 230		925 / 230		935 / 230		935 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.6		0.7		0.8		0.8		
	Qds	2157.8		1959.0		1746.0		1520.2		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		1422.0		
	Qw	1946.4		1946.4		1967.5		1967.5		
	rQw	1946.4		1946.4		1967.5		1967.5		
	ΣQc	2638.9		2638.9		2247.8		2166.4		
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		2133.0		
	Q2	4585.3		4585.3		4215.3		4133.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	120x 65	120x 65	120x 65	120x 65	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	8813.7	8813.7	7646.7	7646.7	6499.3	6499.3	5359.4	5359.4
		MI	2475.2	2475.2	2144.7	2144.7	1814.5	1814.5	1484.5	1484.5
		Nc	4654.4	4654.4	4037.8	4037.8	3431.1	3431.1	2828.2	2828.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12307.7	12307.7	12307.7	12307.7	10987.7	10987.7	9988.8	9988.8
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	8813.7	8813.7	7646.7	7646.7	6499.3	6499.3	5359.4	5359.4
		Ms	32795.5	32795.5	26424.0	26424.0	20609.9	20609.9	15392.0	15392.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7686.4	7686.4	6465.7	6465.7	5310.6	5310.6	4218.9	4218.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	24615.4	24615.4	24615.4	24615.4	21975.4	21975.4	19977.6	19977.6
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		12F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	935 / 230		955 / 230		955 / 230		955 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.9		1.0		1.0		1.0		
	Qds	1281.4		1020.6		737.3		410.8		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1422.0		1422.0		1422.0		1422.0		
	Qw	1967.5		2009.5		2009.5		2009.5		
	rQw	1967.5		2009.5		2009.5		2009.5		
	ΣQc	2166.4		1412.6		1412.6		1412.6		
	Q1	2133.0		2133.0		2133.0		2133.0		
	Q2	4133.8		3422.1		3422.1		3422.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 65	120x 65	120x 45	120x 45	120x 45	120x 45	120x 45	120x 45	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	4255.7	4255.7	3167.3	3167.3	2118.2	2118.2	1068.9	1068.9
		MI	1154.7	1154.7	825.0	825.0	495.5	495.5	166.2	166.2
		Nc	2243.3	2243.3	1666.1	1666.1	1108.6	1108.6	551.1	551.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9988.8	9988.8	7588.8	7588.8	7588.8	7588.8	7588.8	7588.8
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	4255.7	4255.7	3167.3	3167.3	2118.2	2118.2	1068.9	1068.9
		Ms	10807.5	10807.5	6891.7	6891.7	3706.3	3706.3	1314.6	1314.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3208.6	3208.6	2272.8	2272.8	1429.7	1429.7	665.9	665.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19977.6	19977.6	15177.6	15177.6	15177.6	15177.6	15177.6	15177.6
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1a		W1a		W1a		W1a		
部材位置		1F階X5フレームY2軸		2F階X5フレームY2軸		3F階X5フレームY2軸		4F階X5フレームY2軸		
形状	t	22.0		22.0		22.0		22.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	890 / 260		890 / 230		890 / 230		915 / 230		
	L/H	1000 / 343		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		
	横筋	D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		
応力	ps	1.15		1.15		1.15		1.15		
	Qdl	0.0		0.1		0.2		0.3		
	Qds	3093.0		3046.5		2964.1		2840.5		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1870.0		1870.0		1870.0		1870.0		
	Qw	6668.8		6668.8		6668.8		6856.1		
	rQw	6668.8		6668.8		6668.8		6856.1		
	ΣQc	4152.9		4152.9		4152.9		3139.8		
	Q1	2805.0		2805.0		2805.0		2805.0		
	Q2	10821.7		10821.7		10821.7		9995.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		120x110	120x110	120x110	120x110	120x110	120x110	120x 85	120x 85
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40
	長期	NI	17227.8	17227.8	15959.2	15959.2	14714.1	14714.1	13487.5	13487.5
		MI	4860.2	4860.2	4492.1	4492.1	4157.6	4157.6	3823.0	3823.0
		Nc	9099.9	9099.9	8428.8	8428.8	7772.8	7772.8	7126.0	7126.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18466.6	18466.6	18466.6	18466.6	18466.6	18466.6	14866.6	14866.6
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	17227.7	17227.7	15959.2	15959.2	14714.0	14714.0	13487.4	13487.4
		Ms	91579.3	91579.3	80619.9	80619.9	71756.6	71756.6	63121.2	63121.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	17771.8	17771.8	16041.6	16041.6	14532.7	14532.7	13055.8	13055.8
		Nt	-544.1	-544.1	-82.4	-82.4	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	36933.1	36933.1	36933.1	36933.1	36933.1	36933.1	29733.1	29733.1
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1a		W1a		W1		W1		
部材位置		5F階X5フレームY2軸		6F階X5フレームY2軸		7F階X5フレームY2軸		8F階X5フレームY2軸		
形状	t	22.0		22.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	915 / 230		915 / 230		925 / 230		925 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @100D		D13 @100D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D13 @100D		D13 @100D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	1.15		1.15		0.40		0.40		
	Qdl	0.4		0.5		0.5		0.6		
	Qds	2679.3		2516.8		2355.5		2166.3		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1870.0		1804.0		1476.0		1476.0		
	Qw	6856.1		6856.1		1946.4		1946.4		
	rQw	6856.1		6856.1		1946.4		1946.4		
	ΣQc	3139.8		3030.0		2638.9		2638.9		
	Q1	2805.0		2706.0		2214.0		2214.0		
	Q2	9995.9		9886.1		4585.3		4585.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 85	120x 85	120x 85	120x 85	120x 75	120x 75	120x 75	120x 75	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	12279.5	12279.5	11077.6	11077.6	9893.4	9893.4	8741.6	8741.6
		MI	3488.9	3488.9	3155.1	3155.1	2821.6	2821.6	2488.7	2488.7
		Nc	6488.7	6488.7	5854.3	5854.3	5228.9	5228.9	4619.7	4619.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14866.6	14866.6	13627.7	13627.7	12307.7	12307.7	12307.7	12307.7
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	12279.5	12279.5	11077.6	11077.6	9893.4	9893.4	8741.6	8741.6
		Ms	54845.9	54845.9	47032.0	47032.0	39678.8	39678.8	32781.5	32781.5
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11624.3	11624.3	10242.0	10242.0	8914.6	8914.6	7648.9	7648.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	29733.1	29733.1	27255.4	27255.4	24615.4	24615.4	24615.4	24615.4
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X57レ-ΔY2軸		10F階X57レ-ΔY2軸		11F階X57レ-ΔY2軸		12F階X57レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	925 / 230		935 / 230		935 / 230		935 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc30(Fc = 30.00)		Fc30(Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.7		0.8		0.9		1.0		
	Qds	1968.4		1756.2		1530.6		1292.1		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1476.0		1476.0		1422.0		1422.0		
	Qw	1946.4		1967.5		1967.5		1967.5		
	rQw	1946.4		1967.5		1967.5		1967.5		
	ΣQc	2638.9		2247.8		2166.4		2166.4		
	Q1	2214.0		2214.0		2133.0		2133.0		
	Q2	4585.3		4215.3		4133.8		4133.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 75	120x 75	120x 65	120x 65	120x 65	120x 65	120x 65	120x 65	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	7589.8	7589.8	6458.0	6458.0	5333.8	5333.8	4240.2	4240.2
		MI	2156.0	2156.0	1823.8	1823.8	1491.8	1491.8	1160.4	1160.4
		Nc	4010.5	4010.5	3411.4	3411.4	2816.1	2816.1	2236.1	2236.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12307.7	12307.7	10987.7	10987.7	9988.8	9988.8	9988.8	9988.8
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	7589.7	7589.7	6458.0	6458.0	5333.8	5333.8	4240.2	4240.2
		Ms	26419.2	26419.2	20611.5	20611.5	15401.8	15401.8	10819.3	10819.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6436.8	6436.8	5290.1	5290.1	4207.1	4207.1	3202.0	3202.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	24615.4	24615.4	21975.4	21975.4	19977.6	19977.6	19977.6	19977.6
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W2c		
部材位置		13F階X5フレ-ΔY2軸		14F階X5フレ-ΔY2軸		15F階X5フレ-ΔY2軸		1F階X6フレ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		22.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		180 / 90		
	L' /H'	955 / 230		955 / 230		955 / 230		930 / 260		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 343		
	r	1.000		1.000		1.000		0.640		
	r1	1.000		1.000		1.000		0.640		
	r2	1.000		1.000		1.000		0.677		
	r3	1.000		1.000		1.000		0.710		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D13 @100D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D13 @100D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		1.15		
	Qdl	1.0		1.1		1.1		0.1		
	Qds	1031.7		748.6		422.4		1882.5		
	L.no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	1422.0		1422.0		1422.0		1196.8		
	Qw	2009.5		2009.5		2009.5		6968.5		
	rQw	2009.5		2009.5		2009.5		4459.8		
	ΣQc	1412.6		1412.6		1412.6		2531.9		
	Q1	2133.0		2133.0		2133.0		1795.2		
	Q2	3422.1		3422.1		3422.1		6080.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td							457.8		
	Tv							267.6		
	Th							660.1		
	aTd							3-D19 873.3		
	aTv							3-D19 297.0		
	aTh							7-D19 693.1		
	判定							OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		120x 45	120x 45	120x 45	120x 45	120x 45	120x 45	120x 70	120x 70
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
	Y	主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40
		長期	NI	3162.0	3162.0	2117.1	2117.1	1073.0	1073.0	10192.2
	MI		829.1	829.1	498.3	498.3	167.6	167.6	2442.1	2442.1
	Nc		1663.9	1663.9	1108.4	1108.4	553.2	553.2	5340.3	5340.3
	Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Nac		7588.8	7588.8	7588.8	7588.8	7588.8	7588.8	12706.6	12706.6
	Nat		3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	3161.9	3161.9	2117.1	2117.1	1073.0	1073.0	10192.2	10192.2
		Ms	6904.8	6904.8	3718.4	3718.4	1325.2	1325.2	63143.2	63143.2
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	2271.5	2271.5	1430.4	1430.4	669.0	669.0	11410.4	11410.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1218.2	-1218.2
		Nac	15177.6	15177.6	15177.6	15177.6	15177.6	15177.6	25413.1	25413.1
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2c		W2c		W2c		W2c			
部材位置		2F階X67レ-AY2軸		3F階X67レ-AY2軸		4F階X67レ-AY2軸		5F階X67レ-AY2軸			
形状	t	22.0		22.0		22.0		22.0			
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90			
	L' /H'	930 / 230		930 / 230		930 / 230		930 / 230			
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280			
	r	0.640		0.640		0.640		0.640			
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640			
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660			
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679			
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D			
	横筋	D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D		D13 @100D			
応力	ps	1.15		1.15		1.15		1.15			
	Qdl	0.2		0.4		0.6		0.8			
	Qds	1786.8		1721.1		1695.9		1704.9			
	L. no	K1		K1		K1		K1			
	Qal	1196.8		1196.8		1196.8		1196.8			
	Qw	6968.5		6968.5		6968.5		6968.5			
	rQw	4459.8		4459.8		4459.8		4459.8			
	ΣQc	2531.9		2531.9		2531.9		2531.9			
	Q1	1795.2		1795.2		1795.2		1795.2			
	Q2	6080.3		6080.3		6080.3		6080.3			
開口	判定	OK		OK		OK		OK			
	Td	170.6		164.3		161.9		162.7			
	Tv	98.1		94.4		93.1		93.6			
	Th	237.0		228.3		224.9		226.1			
	aTd	3-D19 873.3		3-D19 873.3		3-D19 873.3		3-D19 873.3			
	aTv	3-D19 297.0		3-D19 297.0		3-D19 297.0		3-D19 297.0			
	aTh	7-D19 693.1		7-D19 693.1		7-D19 693.1		7-D19 693.1			
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40
	長期	NI	9467.5	9467.5	8762.4	8762.4	8057.3	8057.3	7352.1	7352.1	7352.1
		MI	2264.6	2264.6	2100.5	2100.5	1936.2	1936.2	1771.2	1771.2	1771.2
		Nc	4960.2	4960.2	4591.3	4591.3	4222.3	4222.3	3853.2	3853.2	3853.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12706.6	12706.6	12706.6	12706.6	12706.6	12706.6	12706.6	12706.6	12706.6
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	9467.5	9467.5	8762.5	8762.5	8057.4	8057.4	7352.2	7352.2	7352.2
		Ms	56516.2	56516.2	51348.5	51348.5	46367.8	46367.8	41444.7	41444.7	41444.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	10385.4	10385.4	9516.1	9516.1	8665.5	8665.5	7820.6	7820.6	7820.6
		Nt	-917.8	-917.8	-753.6	-753.6	-608.1	-608.1	-468.4	-468.4	-468.4
		Nac	25413.1	25413.1	25413.1	25413.1	25413.1	25413.1	25413.1	25413.1	25413.1
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2c		W2b		W2b		W2b		
部材位置		6F階X6フレームY2軸		7F階X6フレームY2軸		8F階X6フレームY2軸		9F階X6フレームY2軸		
形状	t	22.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	930 / 230		930 / 230		930 / 230		930 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D13 @100D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D13 @100D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	1.15		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	1.0		1.0		1.2		1.4		
	Qds	1672.5		1596.1		1541.1		1456.7		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1154.6		944.6		944.6		944.6		
	Qw	6968.5		1956.9		1956.9		1956.9		
	rQw	4459.8		1252.4		1252.4		1252.4		
	ΣQc	2443.4		2443.4		2443.4		2443.4		
	Q1	1731.8		1417.0		1417.0		1417.0		
	Q2	6023.6		2816.2		2816.2		2816.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	159.7		135.3		135.3		135.3		
	Tv	91.8		77.8		77.8		77.8		
	Th	221.8		187.9		187.9		187.9		
	aTd	3-D19 873.3		3-D13 291.3		3-D13 291.3		3-D13 291.3		
	aTv	3-D19 297.0		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	7-D19 693.1		6-D13 224.8		6-D13 224.8		6-D13 224.8		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	6646.8	6646.8	5950.0	5950.0	5275.0	5275.0	4599.9	4599.9
		MI	1605.6	1605.6	1439.3	1439.3	1272.5	1272.5	1105.2	1105.2
		Nc	3484.0	3484.0	3118.9	3118.9	2764.7	2764.7	2410.5	2410.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11647.7	11647.7	11647.7	11647.7	11647.7	11647.7	11647.7	11647.7
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	6646.8	6646.8	5950.1	5950.1	5275.0	5275.0	4599.9	4599.9
		Ms	36487.5	36487.5	31615.7	31615.7	26953.8	26953.8	22441.4	22441.4
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	6972.2	6972.2	6136.6	6136.6	5332.9	5332.9	4544.1	4544.1
		Nt	-325.3	-325.3	-186.5	-186.5	-57.9	-57.9	0.0	0.0
		Nac	23295.4	23295.4	23295.4	23295.4	23295.4	23295.4	23295.4	23295.4
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2a		W2a		W2		W2		
部材位置		10F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		11F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		12F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		13F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	930 / 230		930 / 230		930 / 230		930 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	1.6		1.7		1.8		2.0		
	Qds	1359.9		1241.0		1108.7		964.6		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	944.6		910.1		910.1		910.1		
	Qw	1956.9		1956.9		1956.9		1956.9		
	rQw	1252.4		1252.4		1252.4		1252.4		
	ΣQc	2443.4		2354.8		2354.8		2354.8		
	Q1	1417.0		1365.1		1365.1		1365.1		
	Q2	2816.2		2759.5		2759.5		2759.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	129.8		118.5		105.8		92.1		
	Tv	74.6		68.1		60.8		52.9		
	Th	180.4		164.6		147.1		127.9		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	120x 70	
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	182.40	
	長期	NI	3930.4	3930.4	3261.0	3261.0	2602.8	2602.8	1944.7	1944.7
		MI	937.1	937.1	768.6	768.6	599.4	599.4	429.9	429.9
		Nc	2058.9	2058.9	1707.4	1707.4	1361.4	1361.4	1015.3	1015.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11647.7	11647.7	10588.8	10588.8	10588.8	10588.8	10588.8	10588.8
		Nat	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期	Ns	3930.5	3930.5	3261.0	3261.0	2602.8	2602.8	1944.7	1944.7
		Ms	18165.4	18165.4	14157.2	14157.2	10486.4	10486.4	7186.4	7186.4
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3781.8	3781.8	3046.2	3046.2	2350.1	2350.1	1691.0	1691.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	23295.4	23295.4	21177.6	21177.6	21177.6	21177.6	21177.6	21177.6
	Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		
部材位置		14F階X67レ-AY2軸		15F階X67レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	930 / 230		930 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		
	r3	0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc30 (Fc = 30.00)		Fc30 (Fc = 30.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		
	Qdl	2.1		2.2		
	Qds	808.2		618.0		
	L. no	K1		K1		
	Qal	910.1		910.1		
	Qw	1956.9		1956.9		
	rQw	1252.4		1252.4		
	ΣQc	2354.8		2354.8		
	Q1	1365.1		1365.1		
	Q2	2759.5		2759.5		
開口	判定	OK		OK		
	Td	77.1		59.0		
	Tv	44.4		33.9		
	Th	107.2		82.0		
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		120x 70	120x 70	120x 70	120x 70
	X	主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
		主筋2				
		芯鉄筋				
		主筋1	5-D38	5-D38	5-D38	5-D38
	Y	主筋2				
		芯鉄筋				
		Ag	182.40	182.40	182.40	182.40
		長期	NI	1292.2	1292.2	639.1
	MI		259.7	259.7	89.2	89.2
	Nc		672.1	672.1	328.5	328.5
	Nt		0.0	0.0	0.0	0.0
	Nac		10588.8	10588.8	10588.8	10588.8
	Nat		3556.8	3556.8	3556.8	3556.8
	短期		Ns	1292.2	1292.2	639.1
		Ms	4291.5	4291.5	1834.4	1834.4
		L. no	K1	K1	K1	K1
		Nc	1075.2	1075.2	503.0	503.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21177.6	21177.6	21177.6	21177.6
		Nat	7113.6	7113.6	7113.6	7113.6
	判定		OK	OK	OK	OK

A-4.3.4 R C柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 R C柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

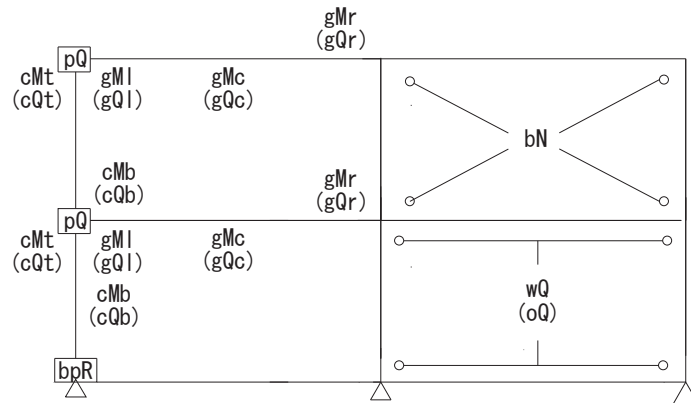

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定値の端部には、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値、継手位置検定値)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定値は、端部には端部検定値を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定値、継手位置検定値、中央検定値)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定値には、プレート部の検定値は含みません。

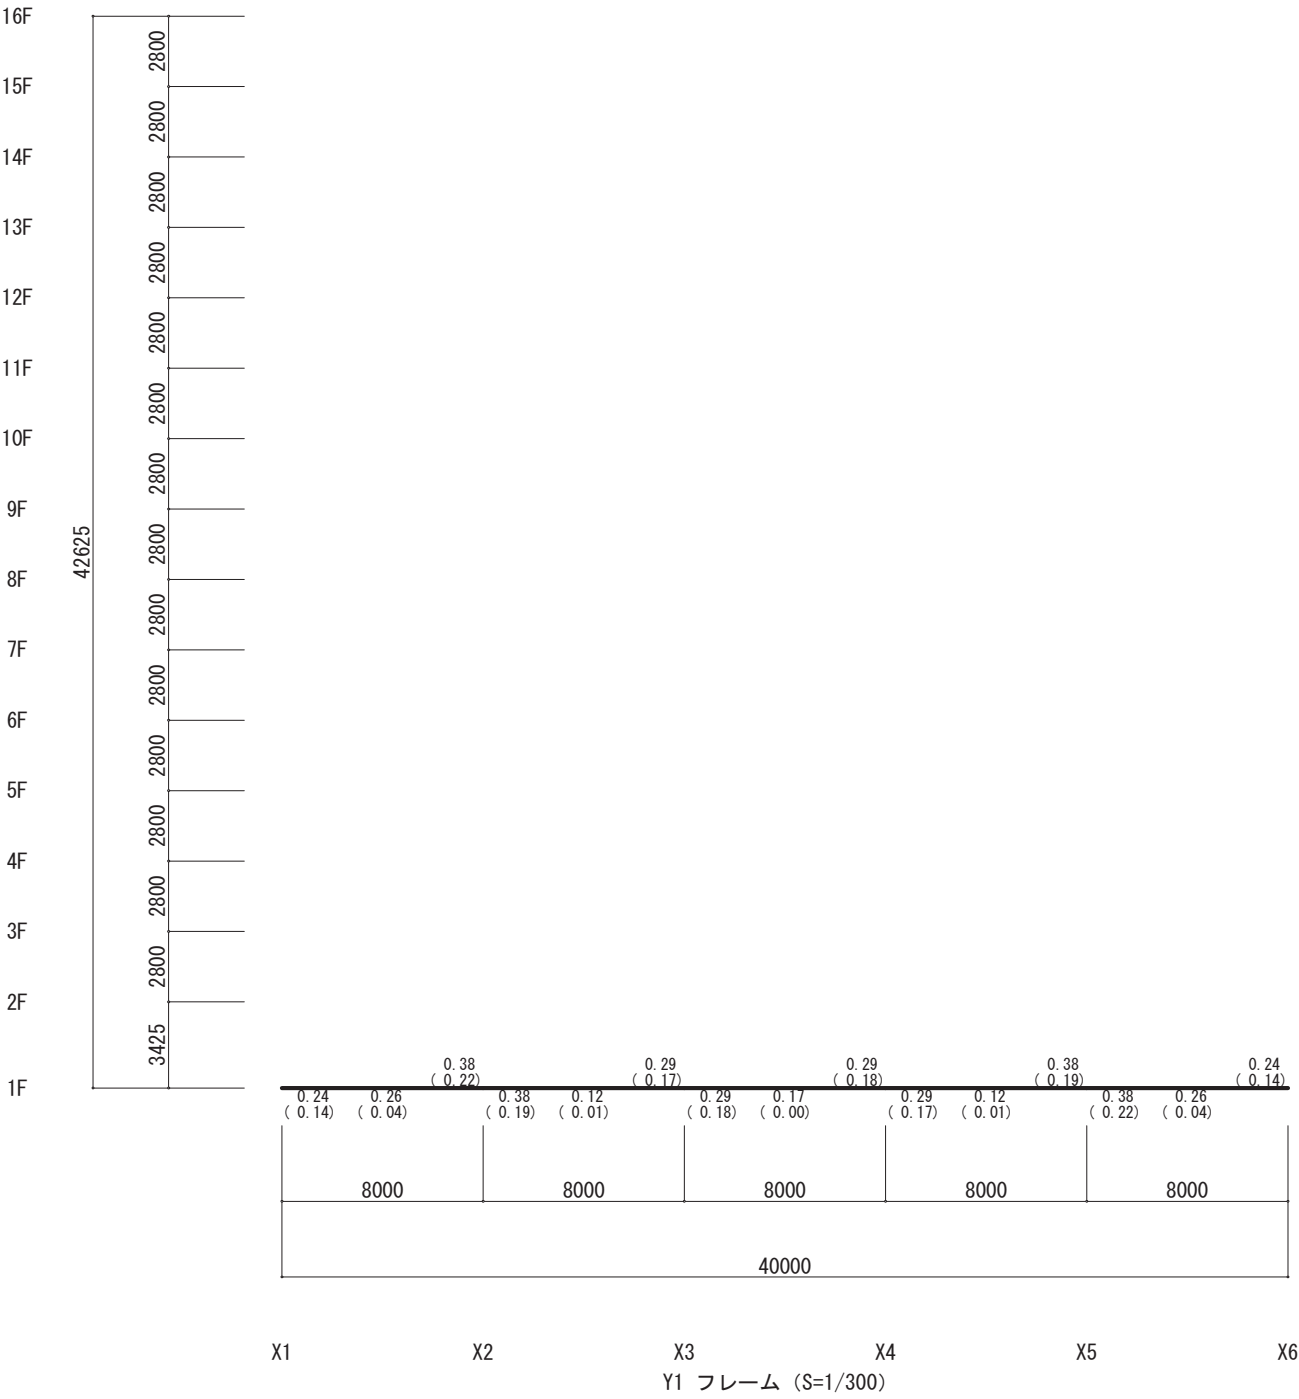


X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (S=1/300)					

X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y3 フレーム (S=1/300)					

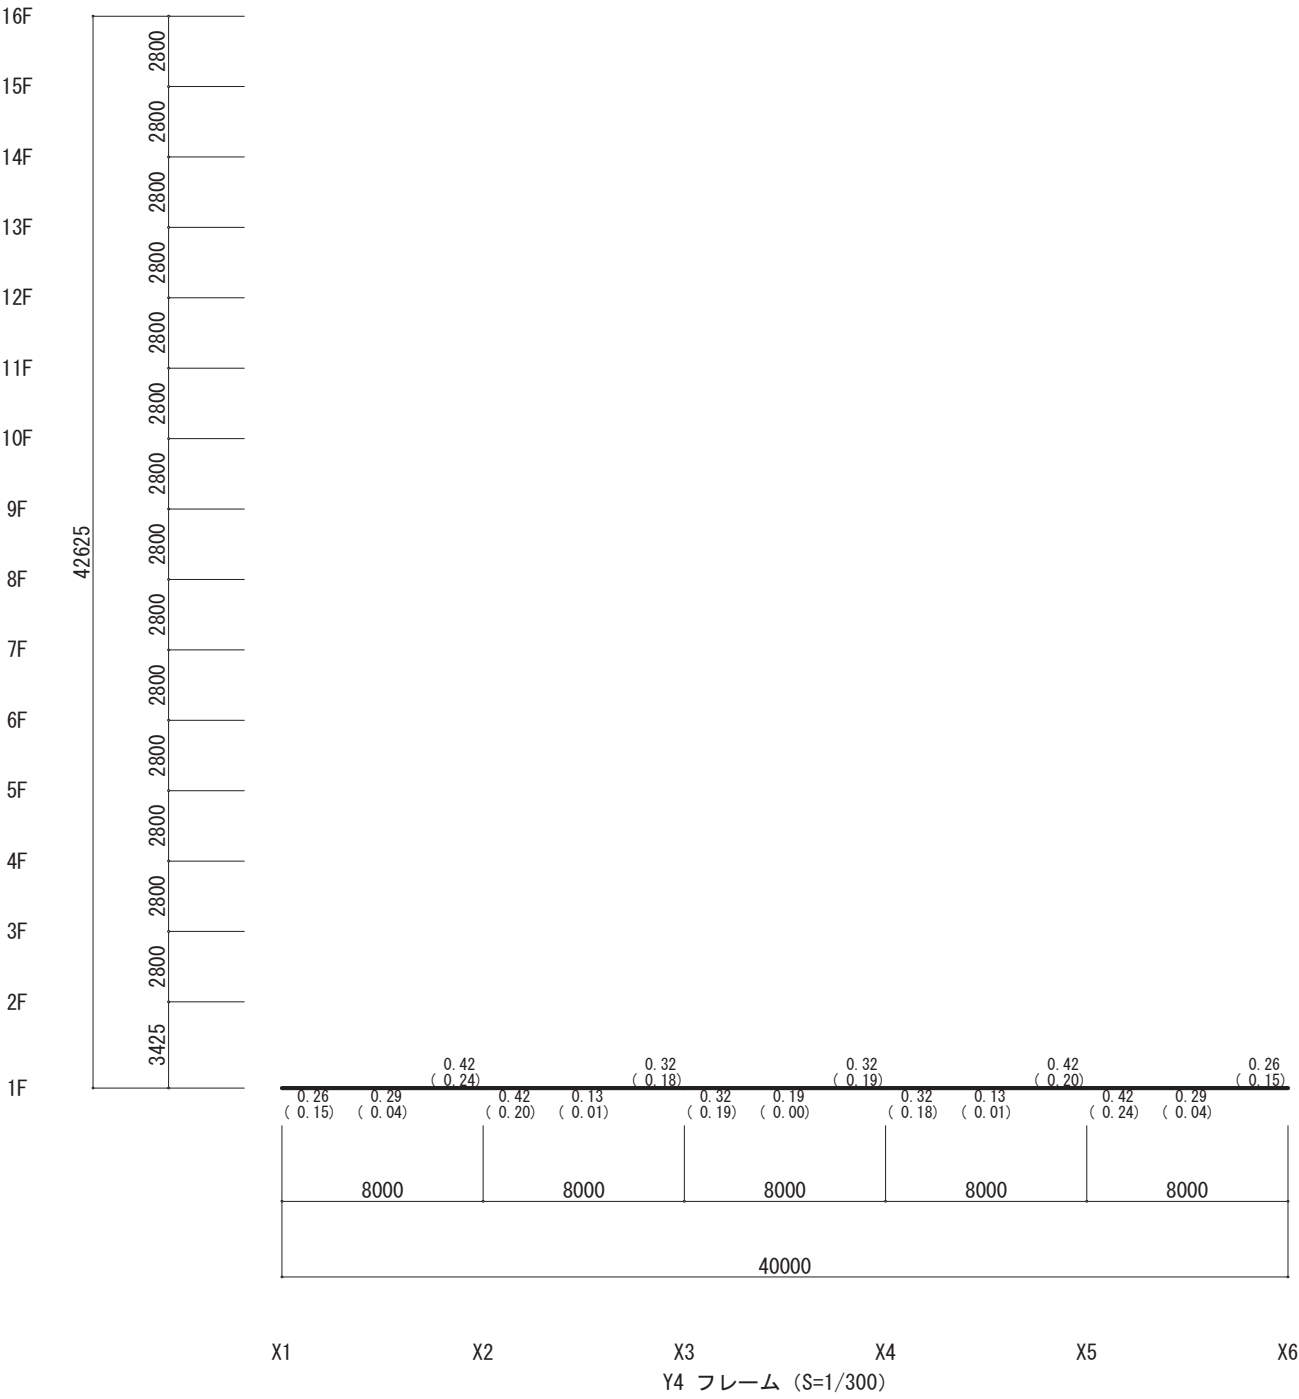


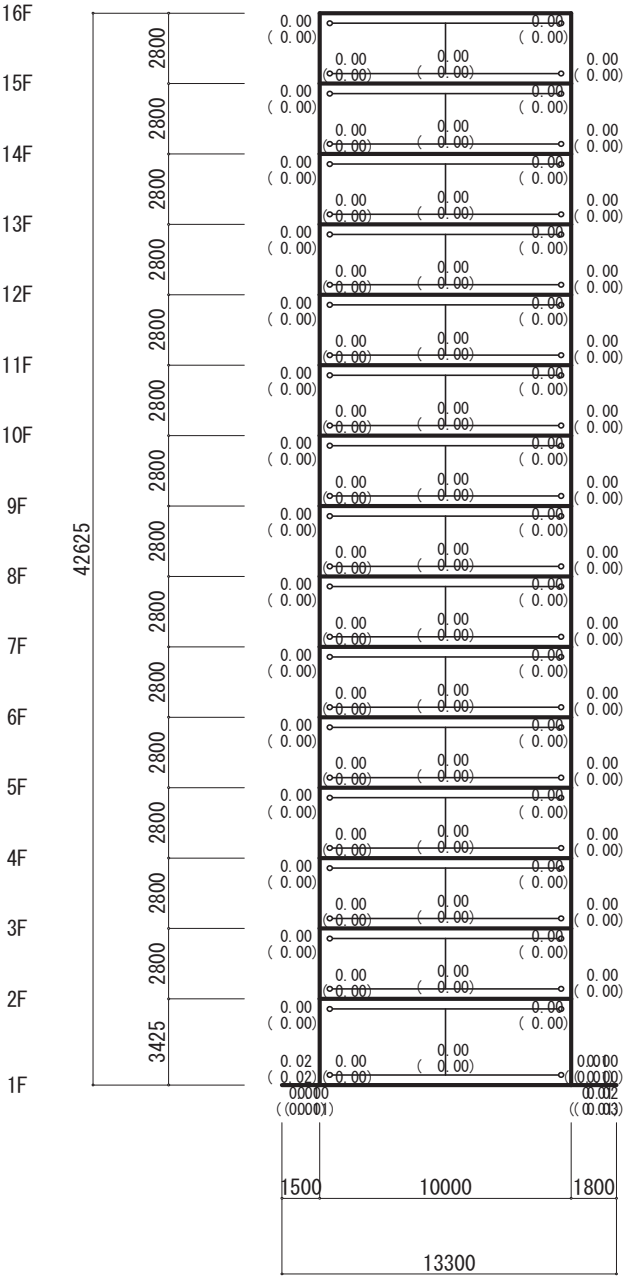


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

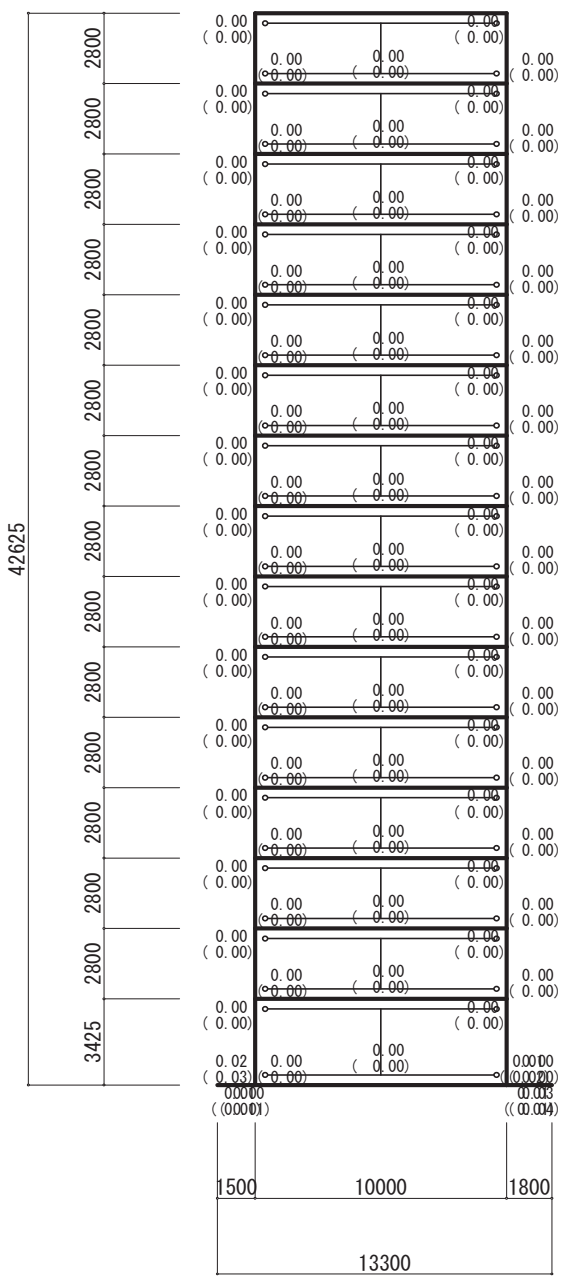


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

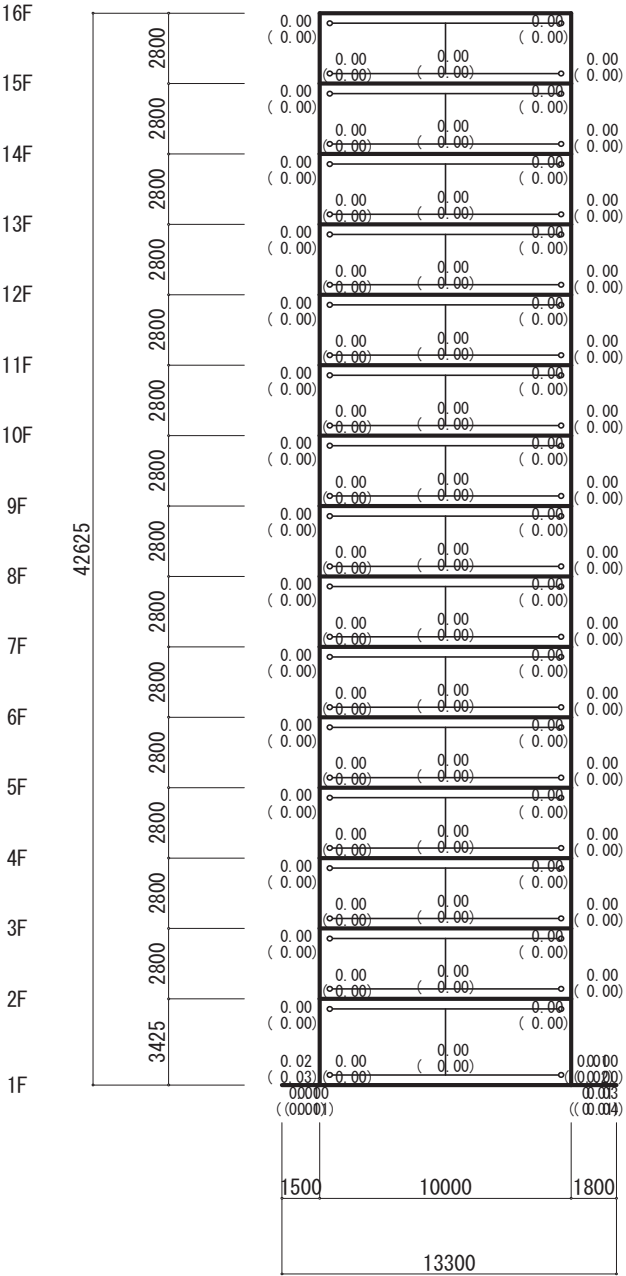


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

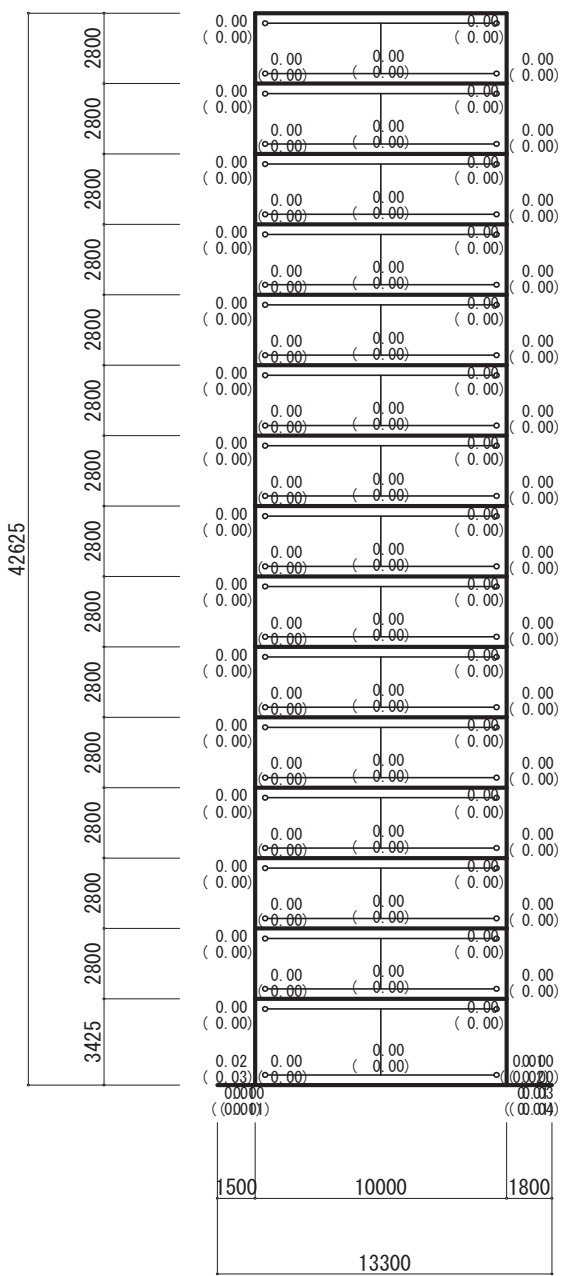


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

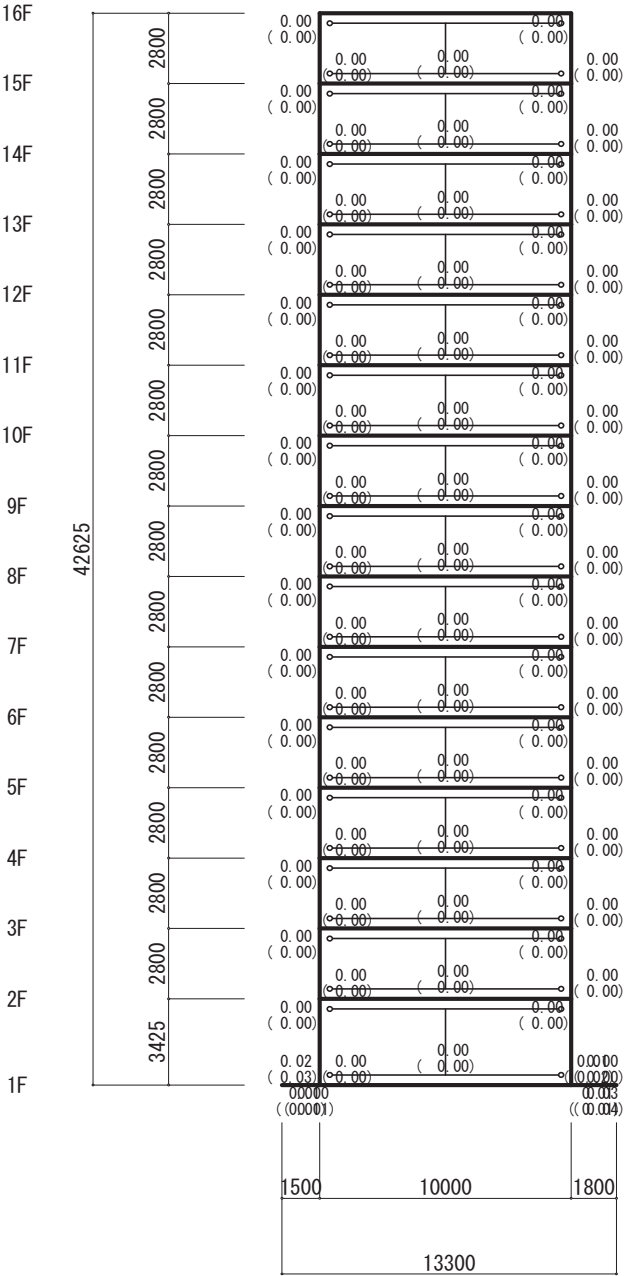

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

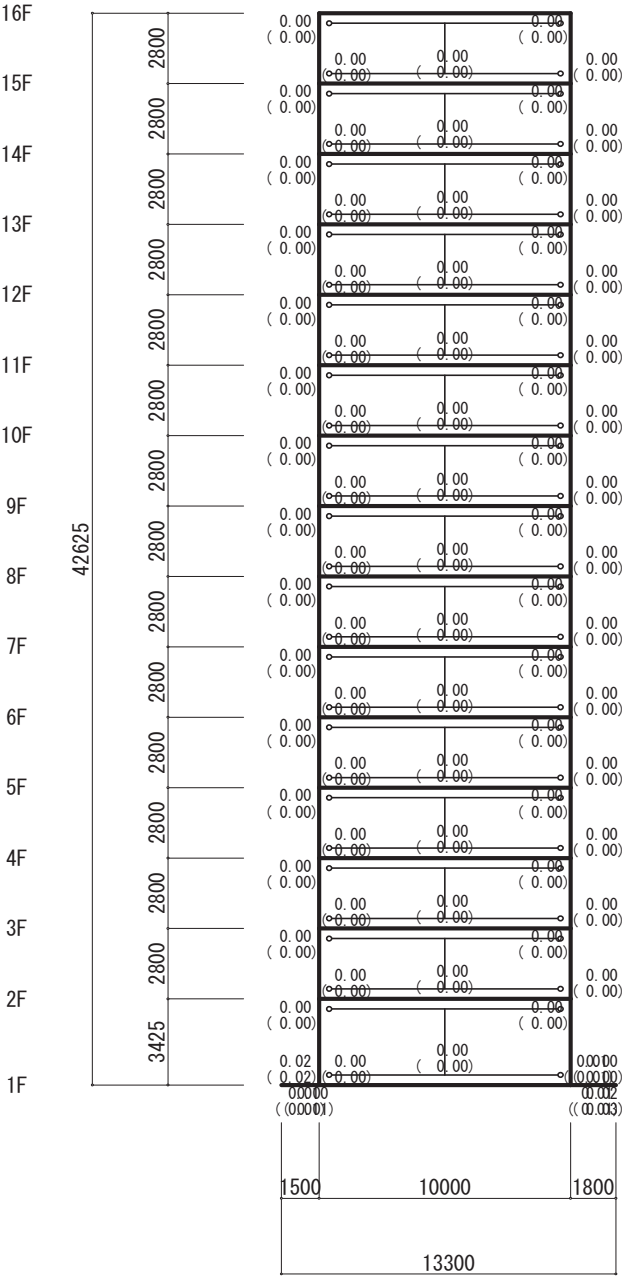

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

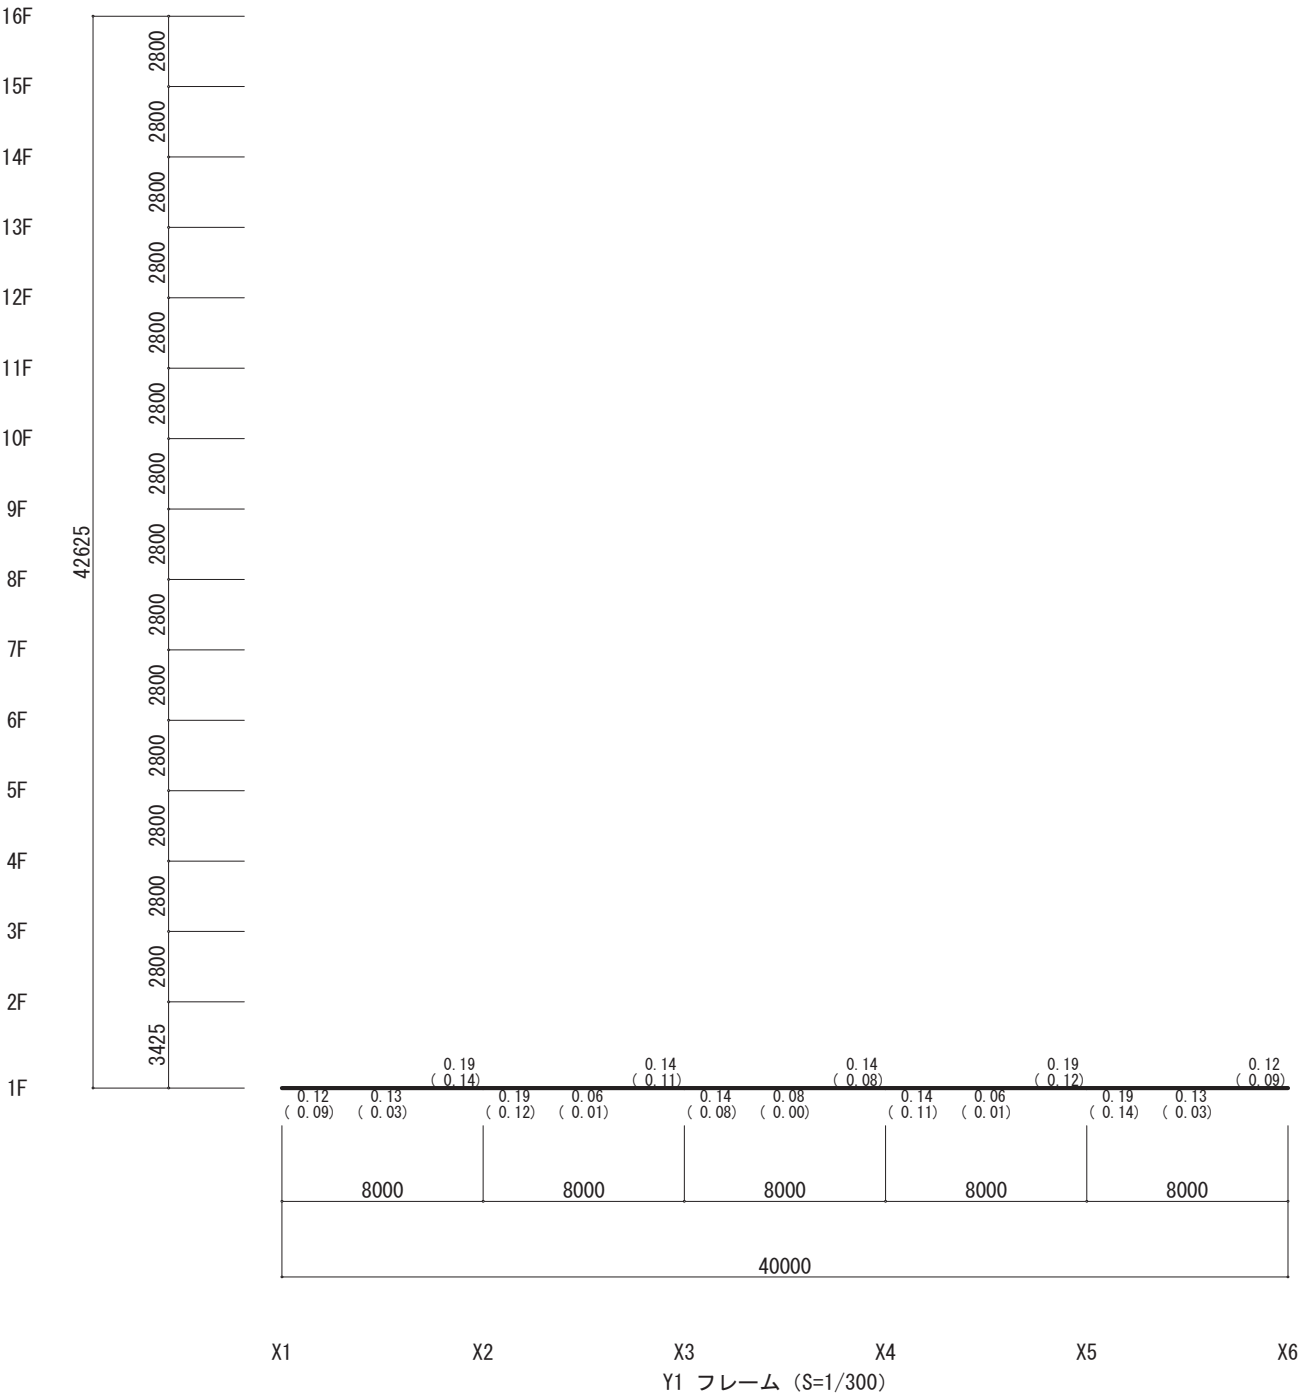

[illegible]

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y2 フレーム (S=1/300)			

42625	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800

X1

X2


X3


X4

X5


X6

Y3 フレーム (S=1/300)


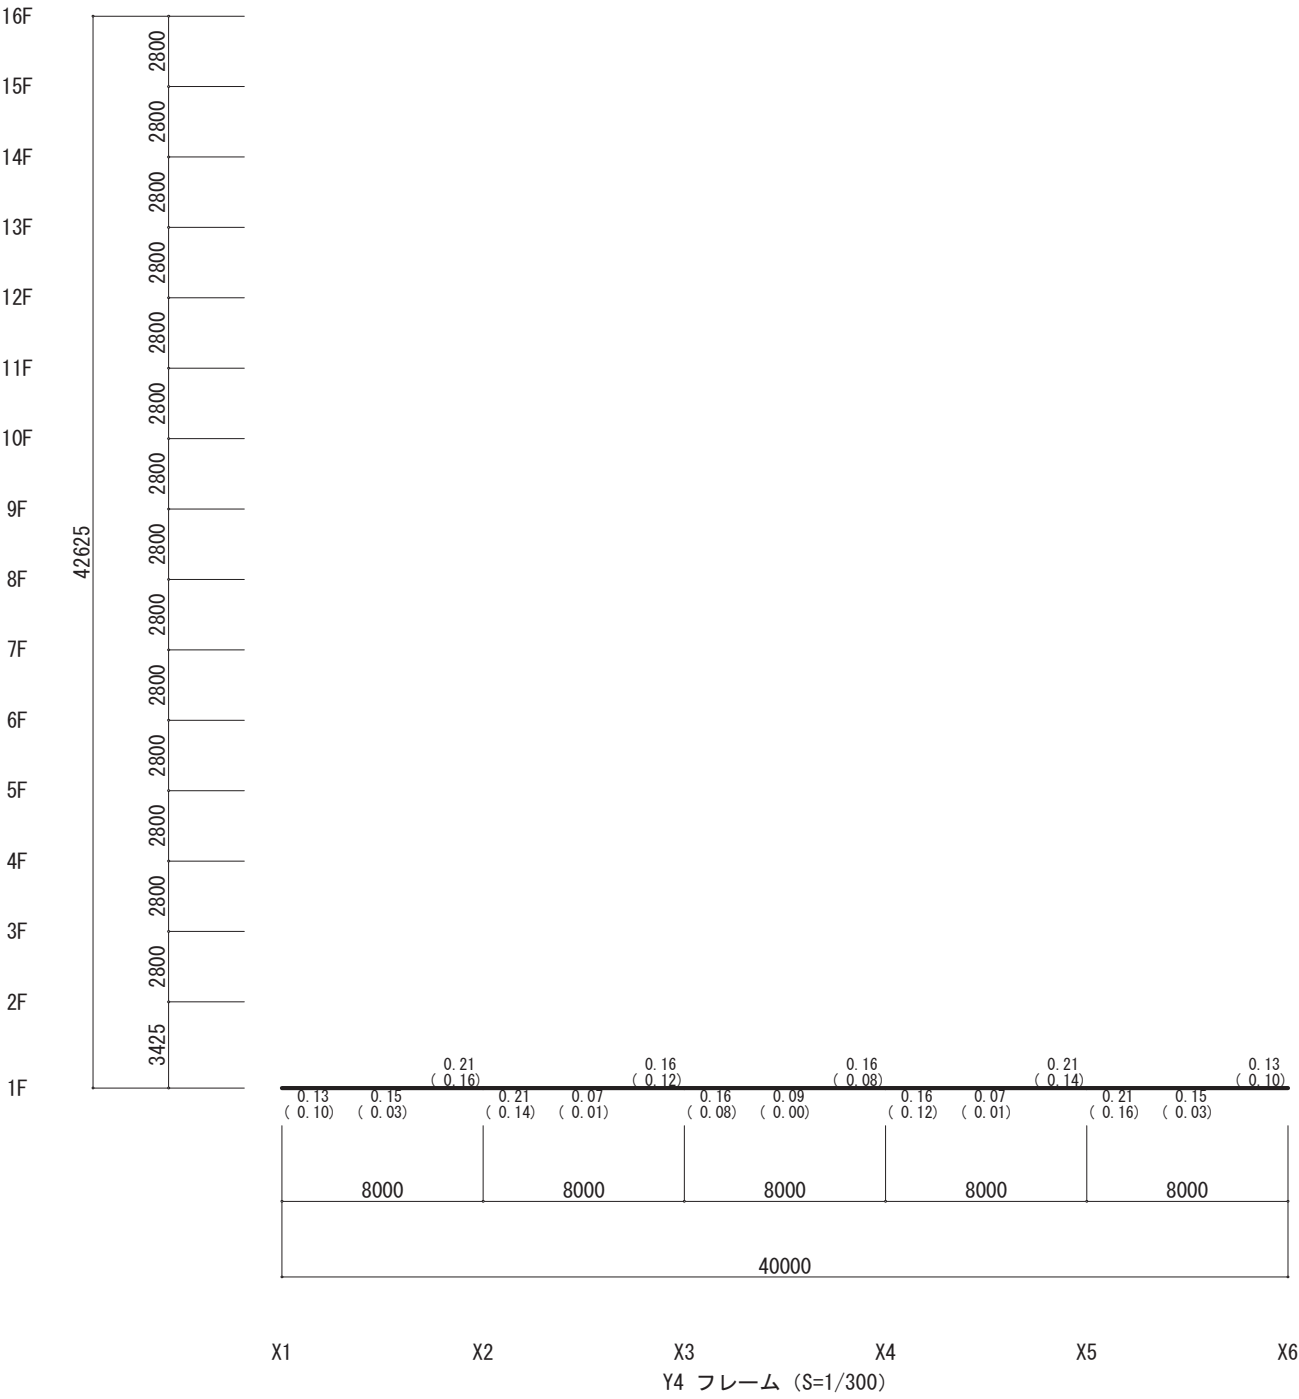


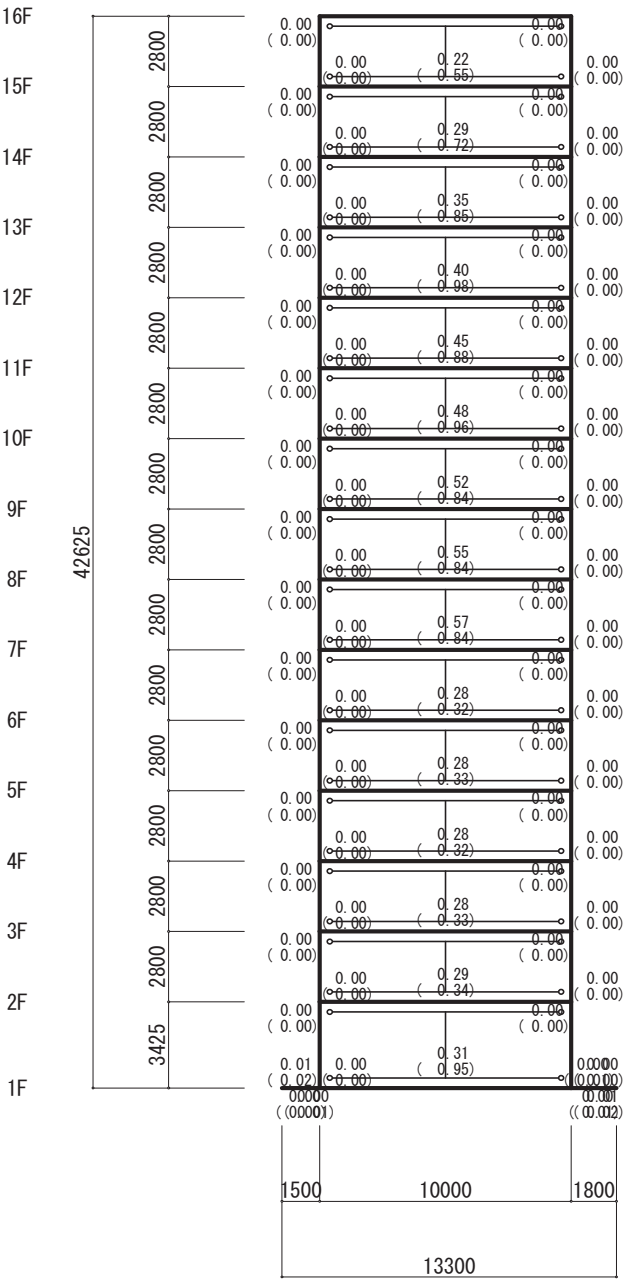


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

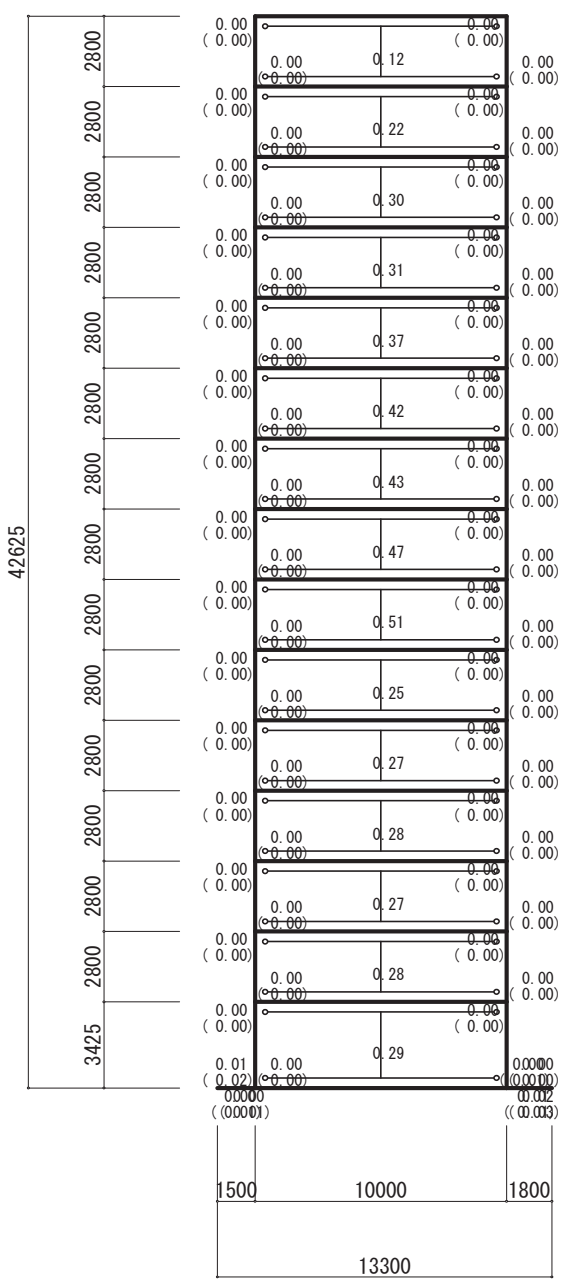


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

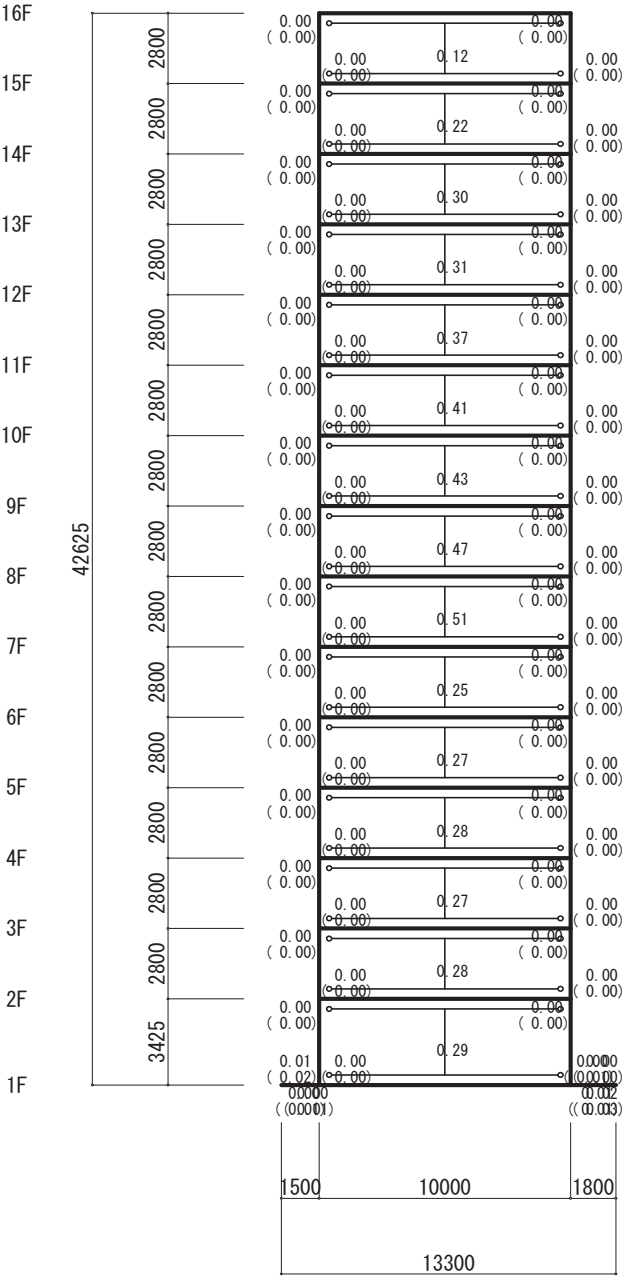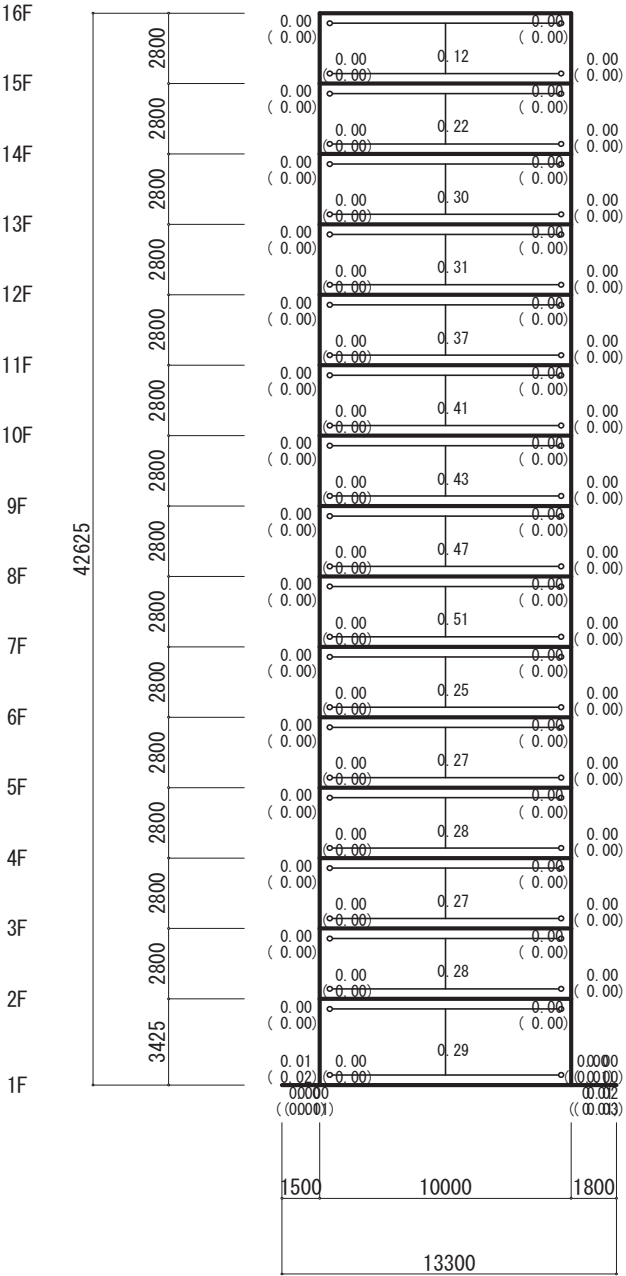


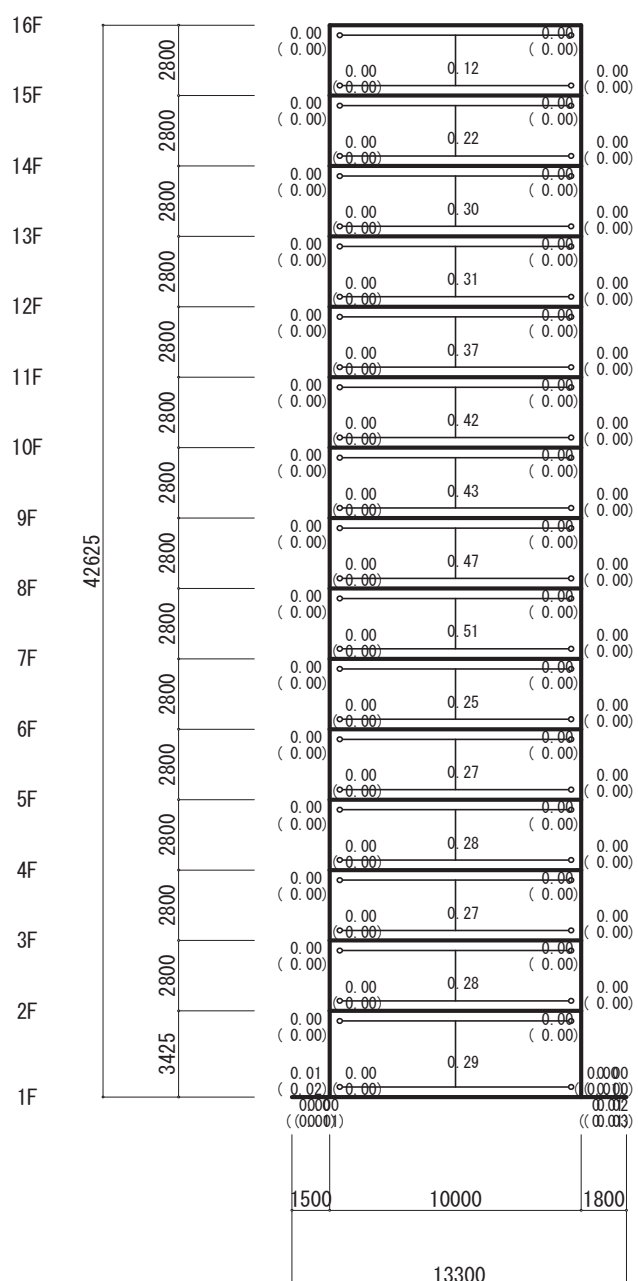


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

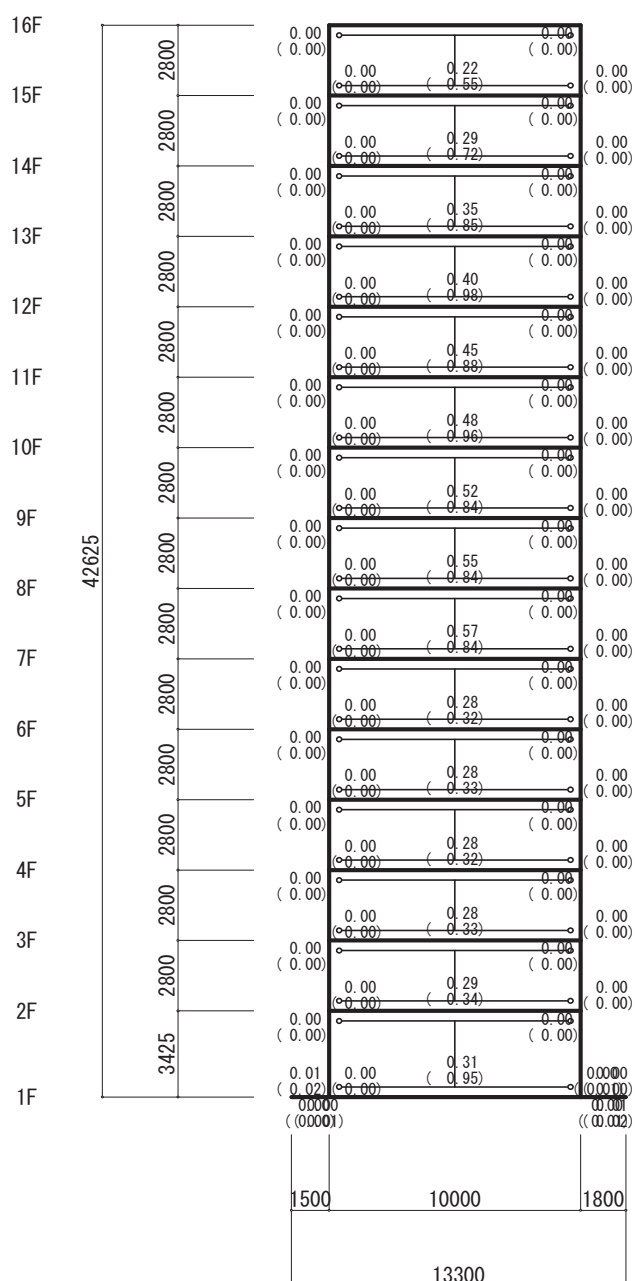

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

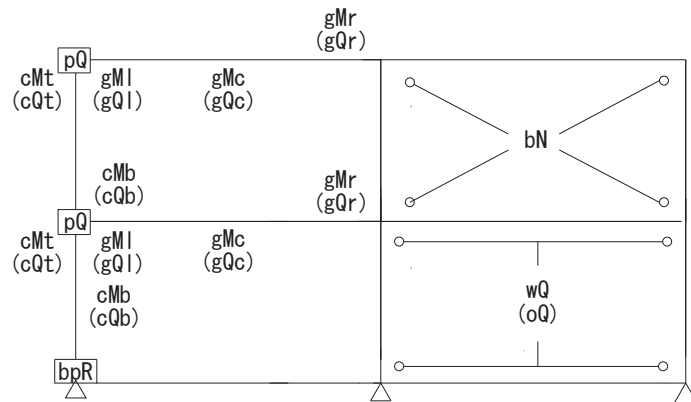

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

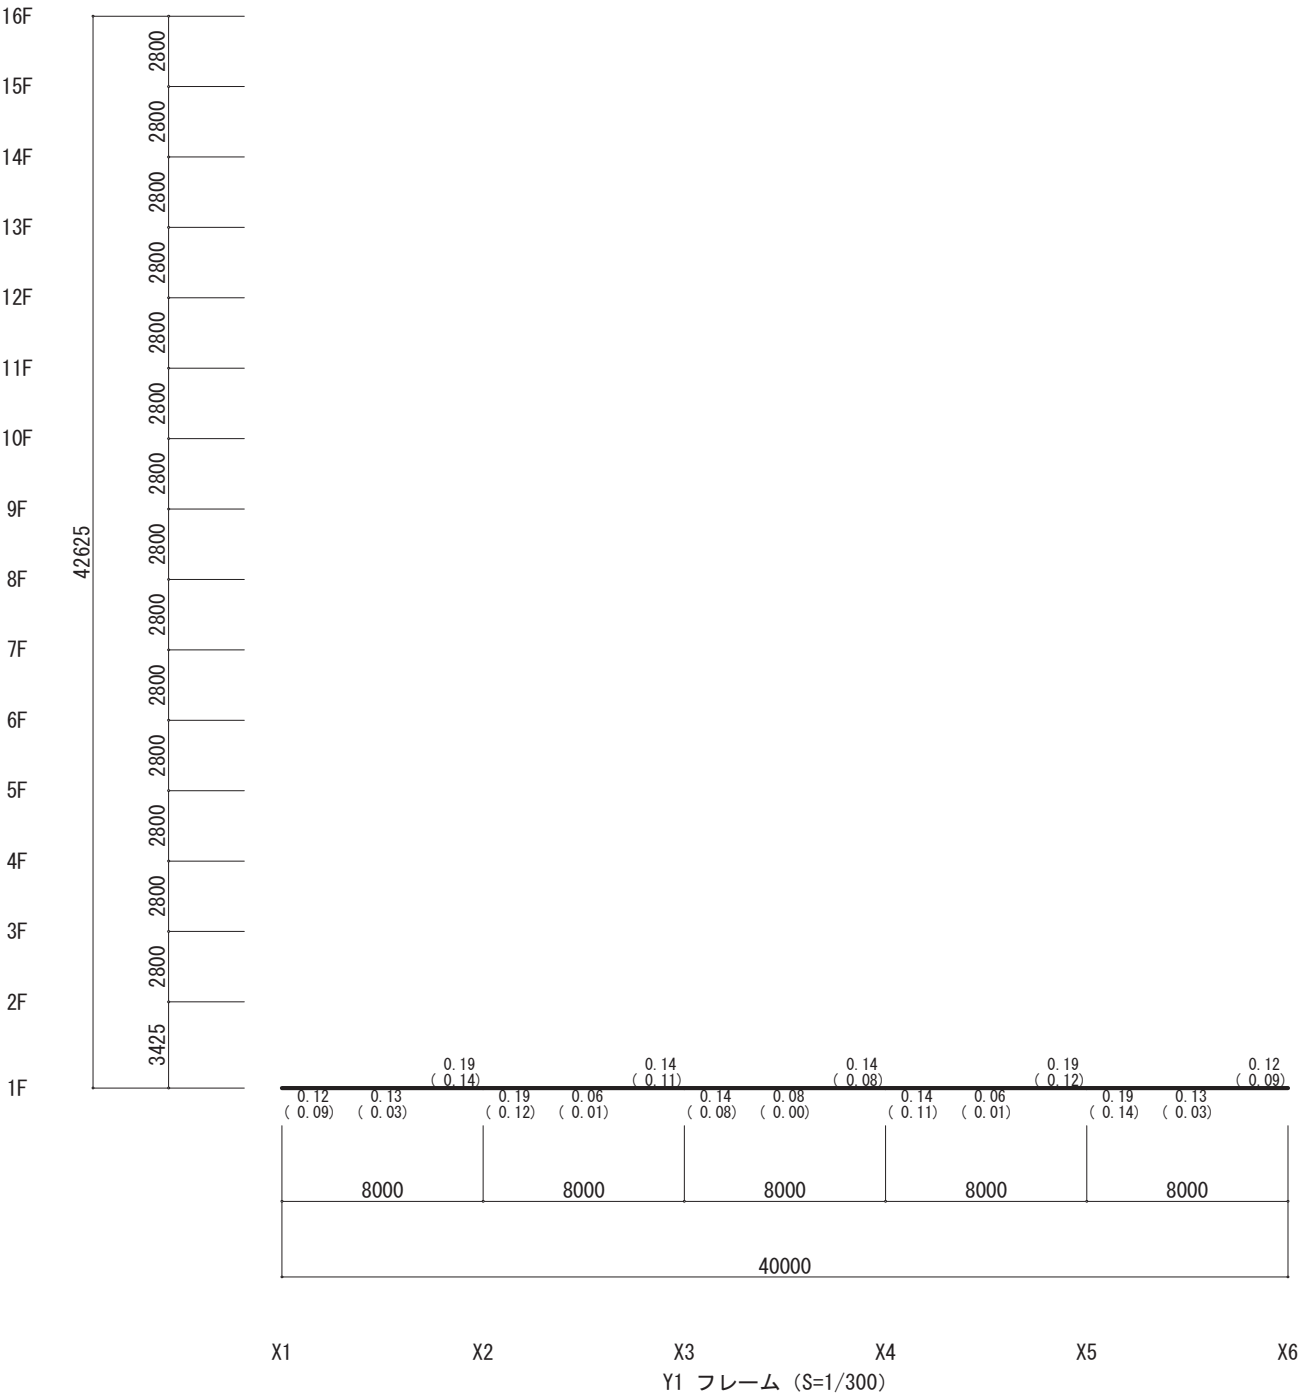

42625	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Y2 フレーム (S=1/300)

42625	3425	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800</

X1

X2


X3



X4


X5

X6


Y3 フレーム (S=1/300)

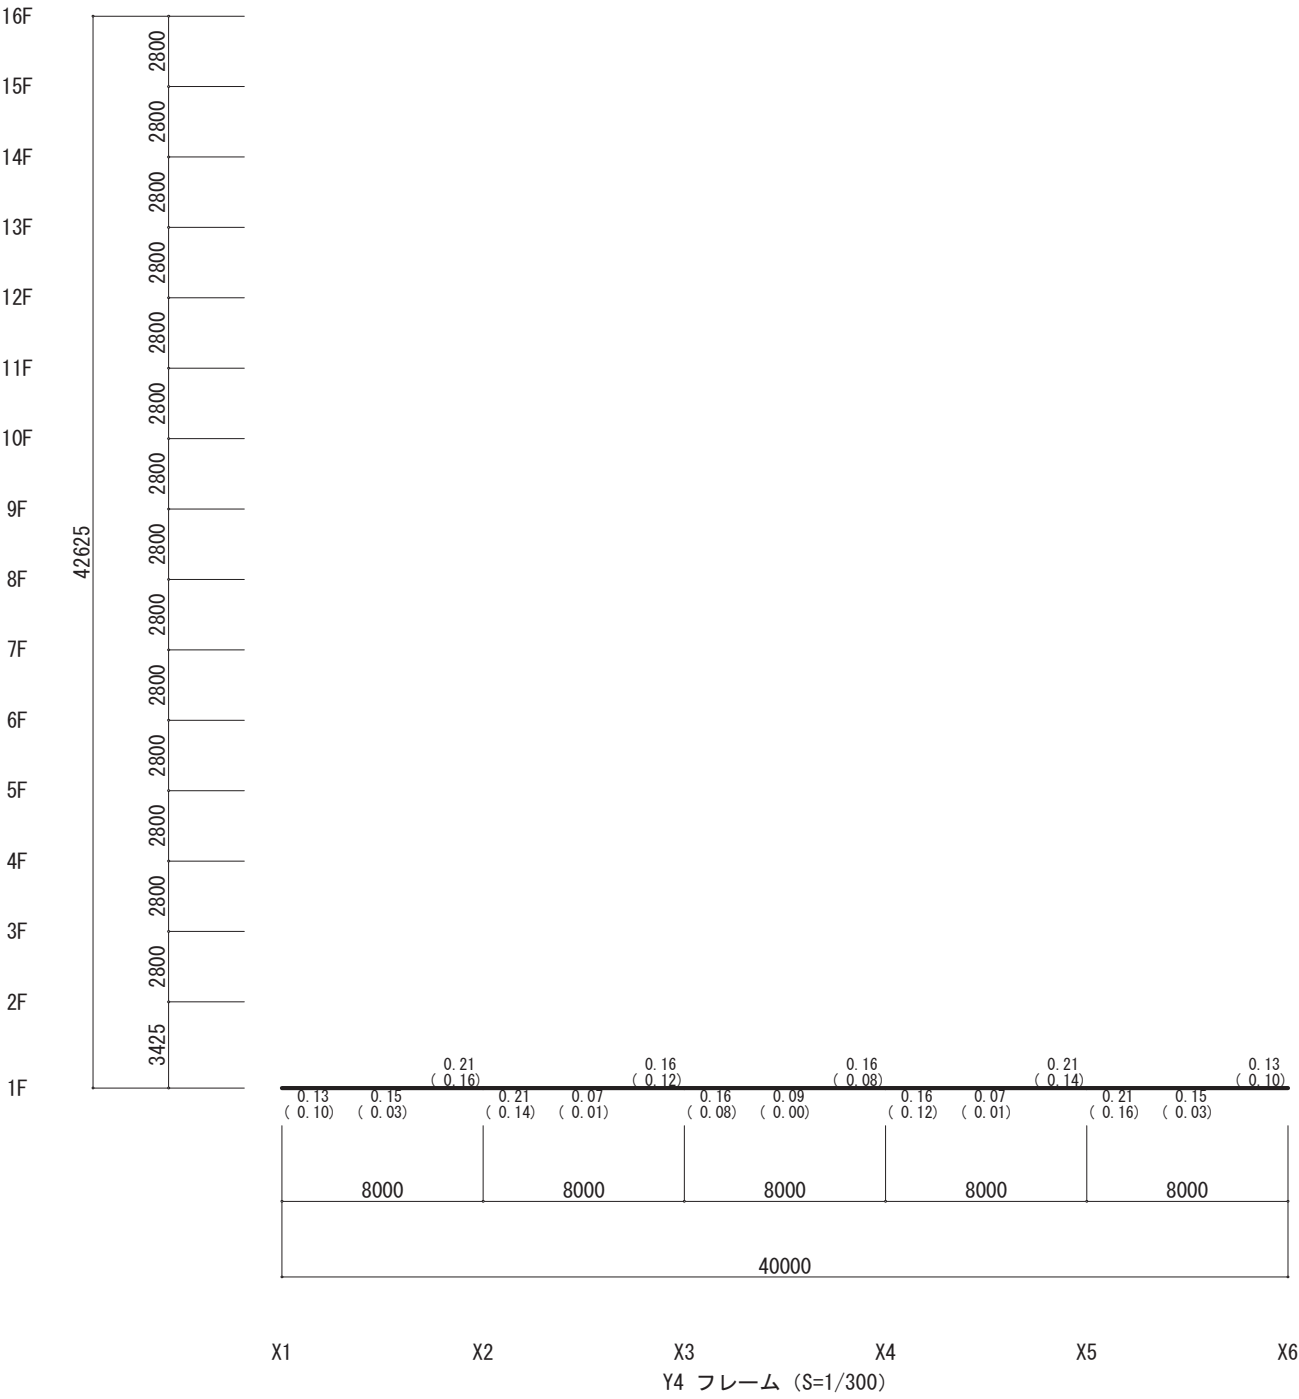




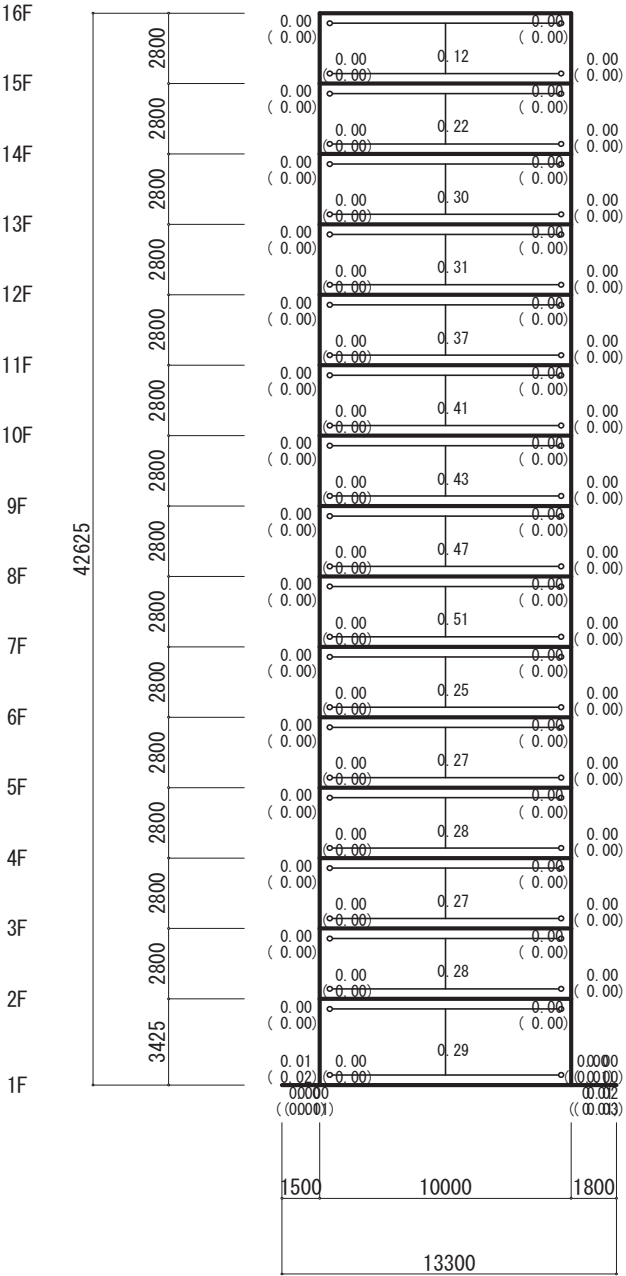


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

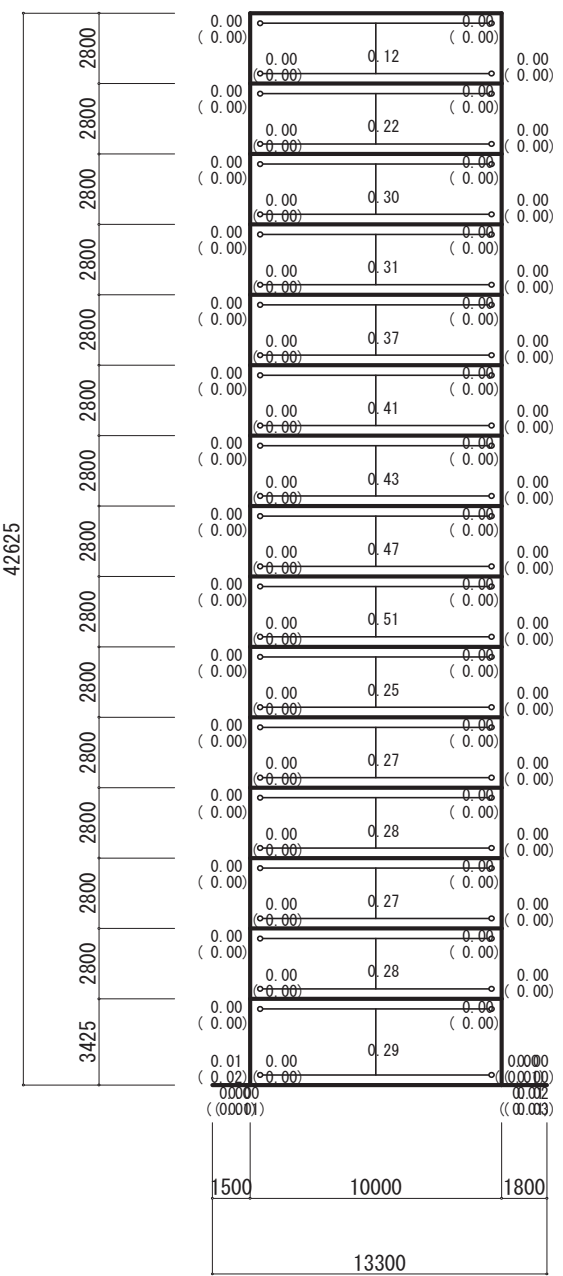

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

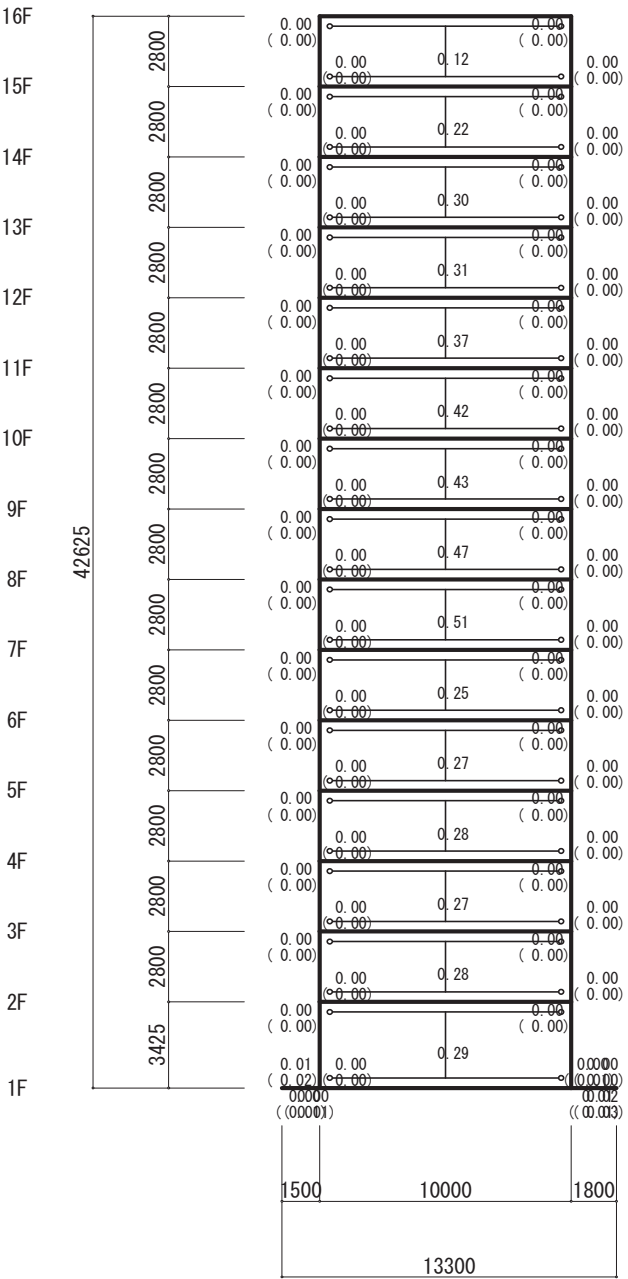

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

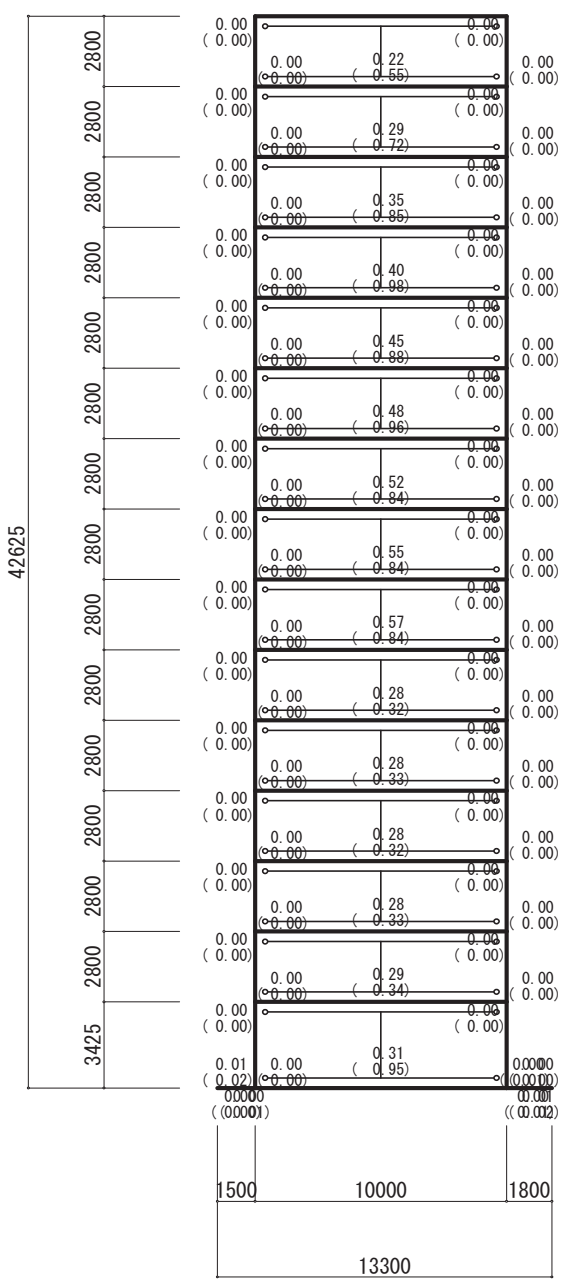

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.851 (秒)	0.851 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	5179.14	5179.14	2.794	14468.63	2.895
15F	5107.74	10286.87	2.226	22898.19	2.307
14F	5107.74	15394.61	1.957	30129.39	2.028
13F	5262.35	20656.97	1.781	36785.05	1.845
12F	5323.60	25980.56	1.651	42883.18	1.710
11F	5475.85	31456.41	1.545	48590.27	1.601
10F	5506.31	36962.73	1.456	53811.99	1.509
9F	5595.49	42558.22	1.378	58627.89	1.428
8F	5595.49	48153.72	1.308	62977.74	1.355
7F	5727.71	53881.43	1.243	66968.93	1.288
6F	5815.63	59697.06	1.182	70560.25	1.225
5F	5850.76	65547.82	1.125	73717.47	1.165
4F	5924.93	71472.76	1.070	76459.34	1.109
3F	5999.02	77471.78	1.017	78777.32	1.054
2F	6132.13	83603.90	0.965	80677.72	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	5179.14	5179.14	2.794	14468.63	2.895
15F	5107.74	10286.87	2.226	22898.19	2.307
14F	5107.74	15394.61	1.957	30129.39	2.028
13F	5262.35	20656.97	1.781	36785.05	1.845
12F	5323.60	25980.56	1.651	42883.18	1.710
11F	5475.85	31456.41	1.545	48590.27	1.601
10F	5506.31	36962.73	1.456	53811.99	1.509
9F	5595.49	42558.22	1.378	58627.89	1.428
8F	5595.49	48153.72	1.308	62977.74	1.355
7F	5727.71	53881.43	1.243	66968.93	1.288
6F	5815.63	59697.06	1.182	70560.25	1.225
5F	5850.76	65547.82	1.125	73717.47	1.165
4F	5924.93	71472.76	1.070	76459.34	1.109
3F	5999.02	77471.78	1.017	78777.32	1.054
2F	6132.13	83603.90	0.965	80677.72	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	5179.14	5179.14	2.794	14468.63	2.895
15F	5107.74	10286.87	2.226	22898.19	2.307
14F	5107.74	15394.61	1.957	30129.39	2.028
13F	5262.35	20656.97	1.781	36785.05	1.845
12F	5323.60	25980.56	1.651	42883.18	1.710
11F	5475.85	31456.41	1.545	48590.27	1.601
10F	5506.31	36962.73	1.456	53811.99	1.509

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
9F	5595.49	42558.22	1.378	58627.89	1.428
8F	5595.49	48153.72	1.308	62977.74	1.355
7F	5727.71	53881.43	1.243	66968.93	1.288
6F	5815.63	59697.06	1.182	70560.25	1.225
5F	5850.76	65547.82	1.125	73717.47	1.165
4F	5924.93	71472.76	1.070	76459.34	1.109
3F	5999.02	77471.78	1.017	78777.32	1.054
2F	6132.13	83603.90	0.965	80677.72	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
16F	5179.14	5179.14	2.794	14468.63	2.895
15F	5107.74	10286.87	2.226	22898.19	2.307
14F	5107.74	15394.61	1.957	30129.39	2.028
13F	5262.35	20656.97	1.781	36785.05	1.845
12F	5323.60	25980.56	1.651	42883.18	1.710
11F	5475.85	31456.41	1.545	48590.27	1.601
10F	5506.31	36962.73	1.456	53811.99	1.509
9F	5595.49	42558.22	1.378	58627.89	1.428
8F	5595.49	48153.72	1.308	62977.74	1.355
7F	5727.71	53881.43	1.243	66968.93	1.288
6F	5815.63	59697.06	1.182	70560.25	1.225
5F	5850.76	65547.82	1.125	73717.47	1.165
4F	5924.93	71472.76	1.070	76459.34	1.109
3F	5999.02	77471.78	1.017	78777.32	1.054
2F	6132.13	83603.90	0.965	80677.72	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		14468.63
	14468.63	
15F		8429.56
	22898.19	
14F		7231.20
	30129.39	
13F		6655.66
	36785.05	
12F		6098.13
	42883.18	
11F		5707.09
	48590.27	
10F		5221.72
	53811.99	
9F		4815.90
	58627.89	
8F		4349.85
	62977.74	
7F		3991.18
	66968.93	
6F		3591.33
	70560.25	
5F		3157.22
	73717.47	
4F		2741.87
	76459.34	
3F		2317.98
	78777.32	
2F		1900.40
	80677.72	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
16F		14468.63
	14468.63	
15F		8429.56
	22898.19	
14F		7231.20
	30129.39	
13F		6655.66
	36785.05	
12F		6098.13
	42883.18	
11F		5707.09
	48590.27	
10F		5221.72
	53811.99	
9F		4815.90
	58627.89	
8F		4349.85
	62977.74	
7F		3991.18
	66968.93	
6F		3591.33
	70560.25	
5F		3157.22
	73717.47	
4F		2741.87
	76459.34	
3F		2317.98
	78777.32	
2F		1900.40
	80677.72	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		14468.63
	14468.63	
15F		8429.56
	22898.19	
14F		7231.20
	30129.39	
13F		6655.66
	36785.05	
12F		6098.13
	42883.18	
11F		5707.09
	48590.27	
10F		5221.72
	53811.99	
9F		4815.90
	58627.89	
8F		4349.85
	62977.74	
7F		3991.18
	66968.93	
6F		3591.33
	70560.25	
5F		3157.22
	73717.47	
4F		2741.87
	76459.34	
3F		2317.98
	78777.32	
2F		1900.40
	80677.72	
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
16F		14468.63
	14468.63	
15F		8429.56
	22898.19	
14F		7231.20
	30129.39	
13F		6655.66
	36785.05	
12F		6098.13
	42883.18	
11F		5707.09
	48590.27	
10F		5221.72
	53811.99	
9F		4815.90
	58627.89	
8F		4349.85
	62977.74	
7F		3991.18
	66968.93	
6F		3591.33
	70560.25	
5F		3157.22
	73717.47	
4F		2741.87
	76459.34	
3F		2317.98
	78777.32	
2F		1900.40
	80677.72	
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

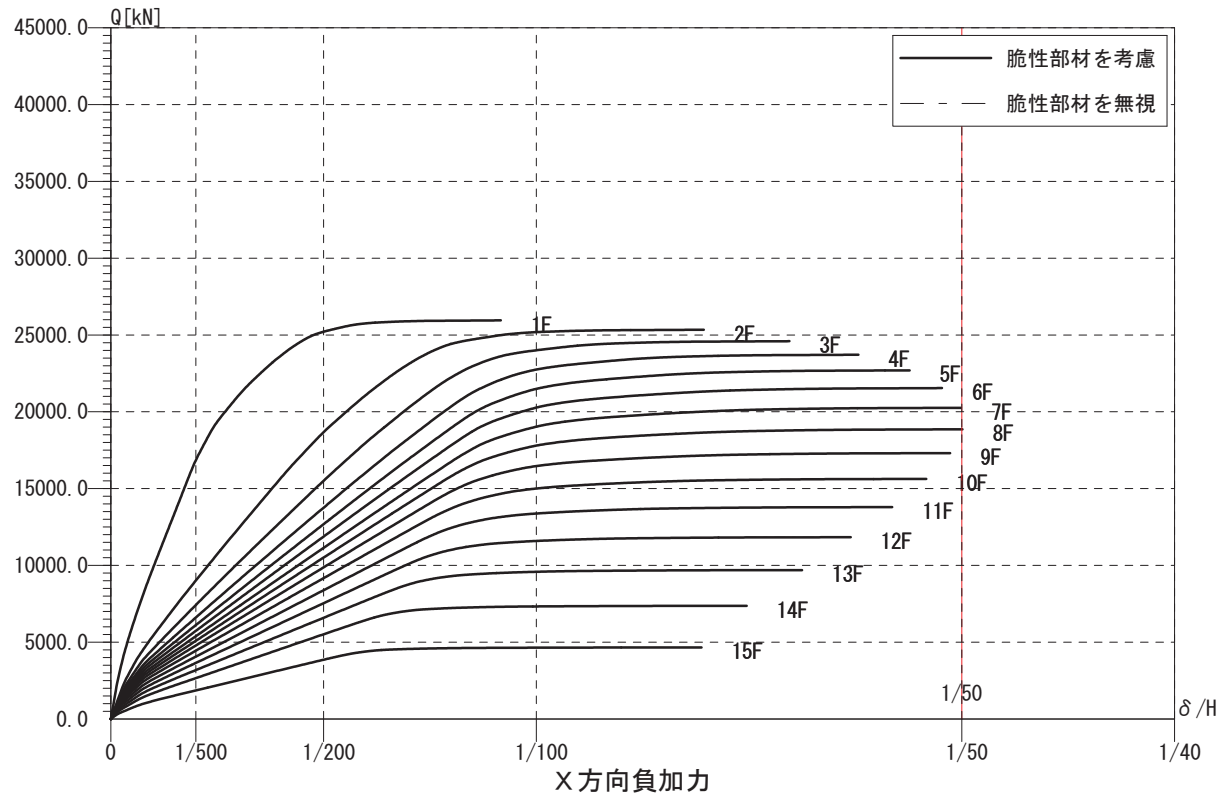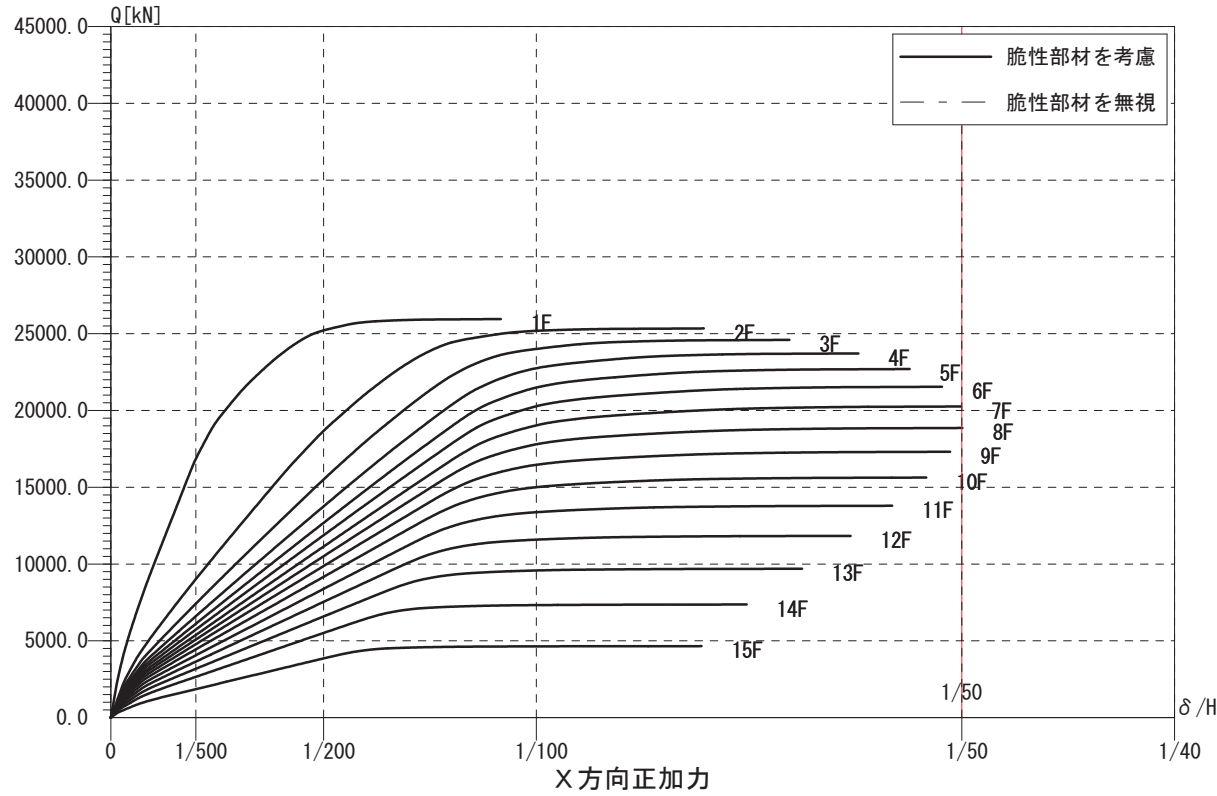

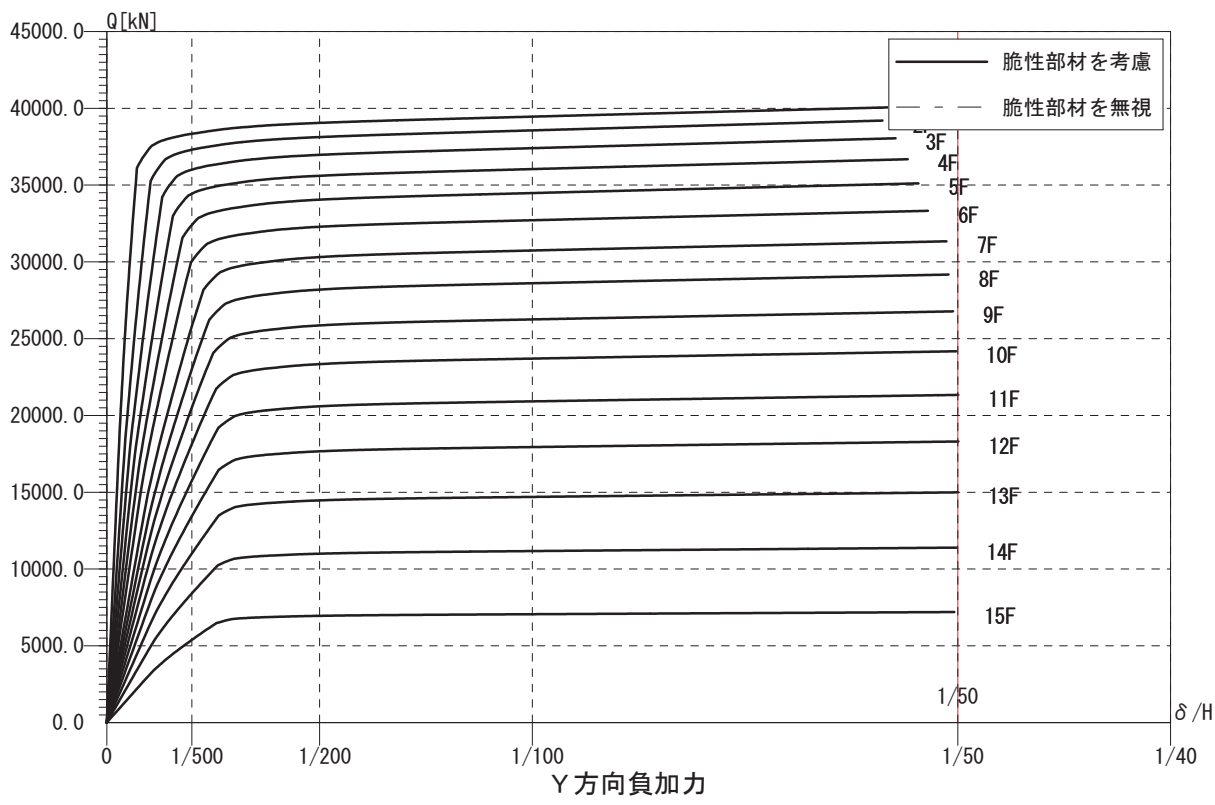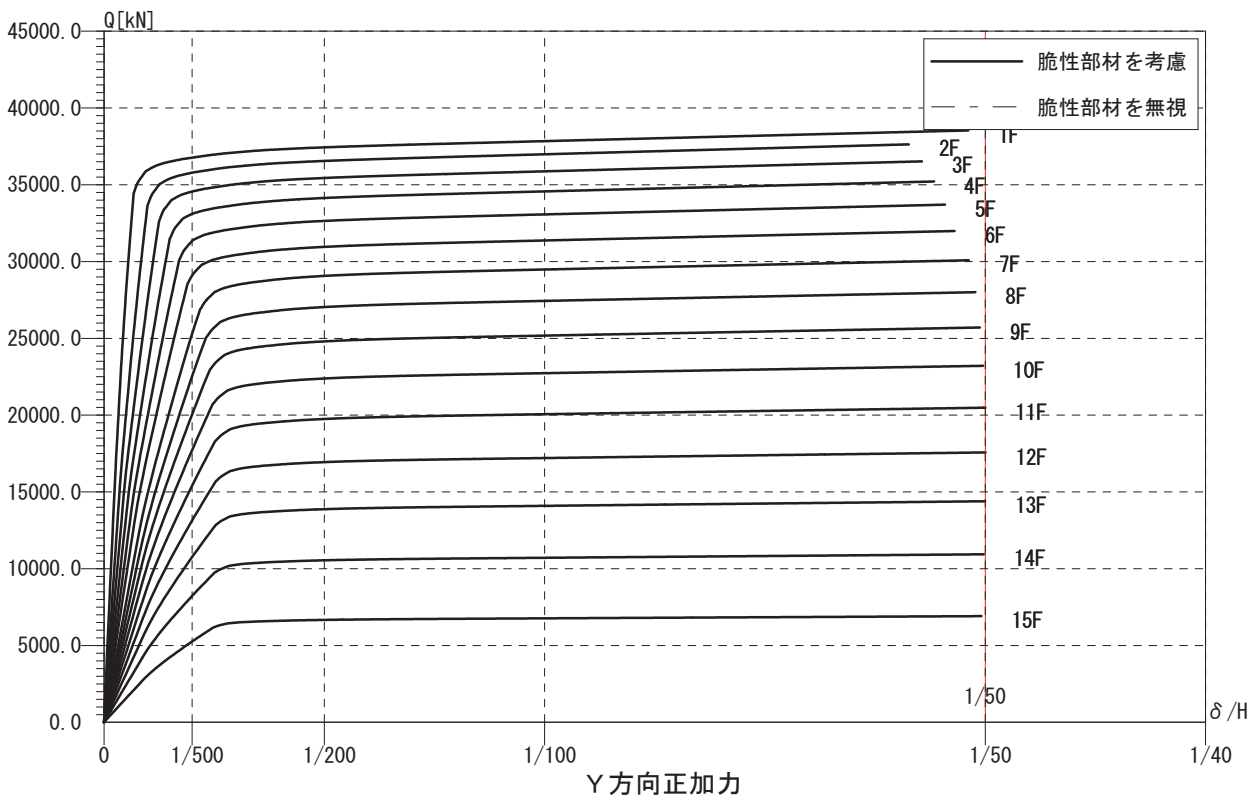


U-3. 2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

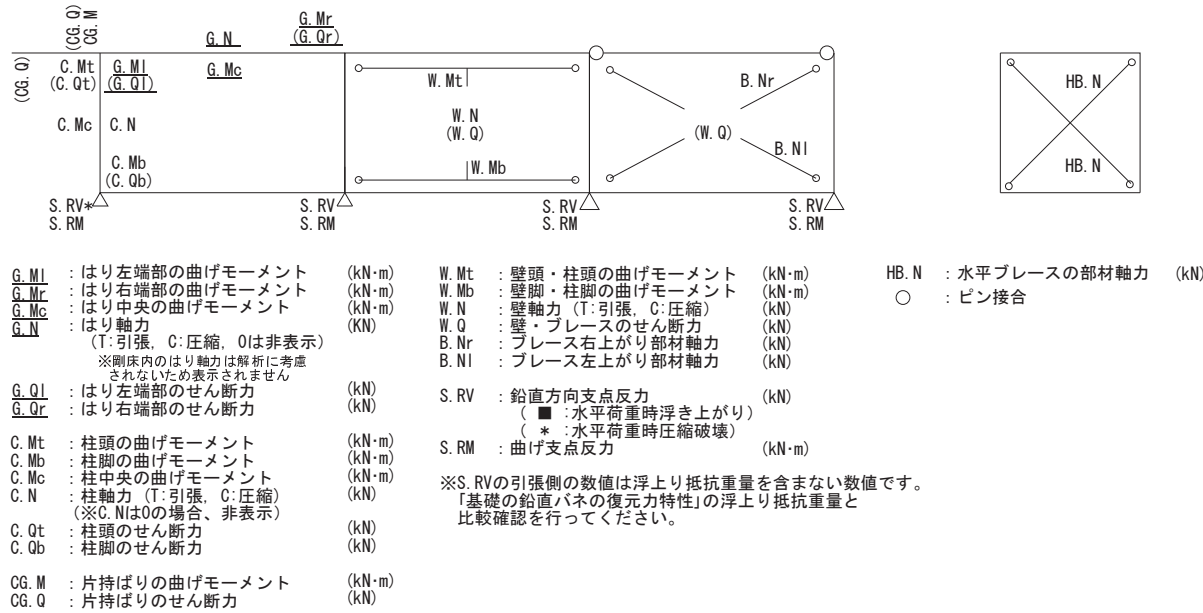

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

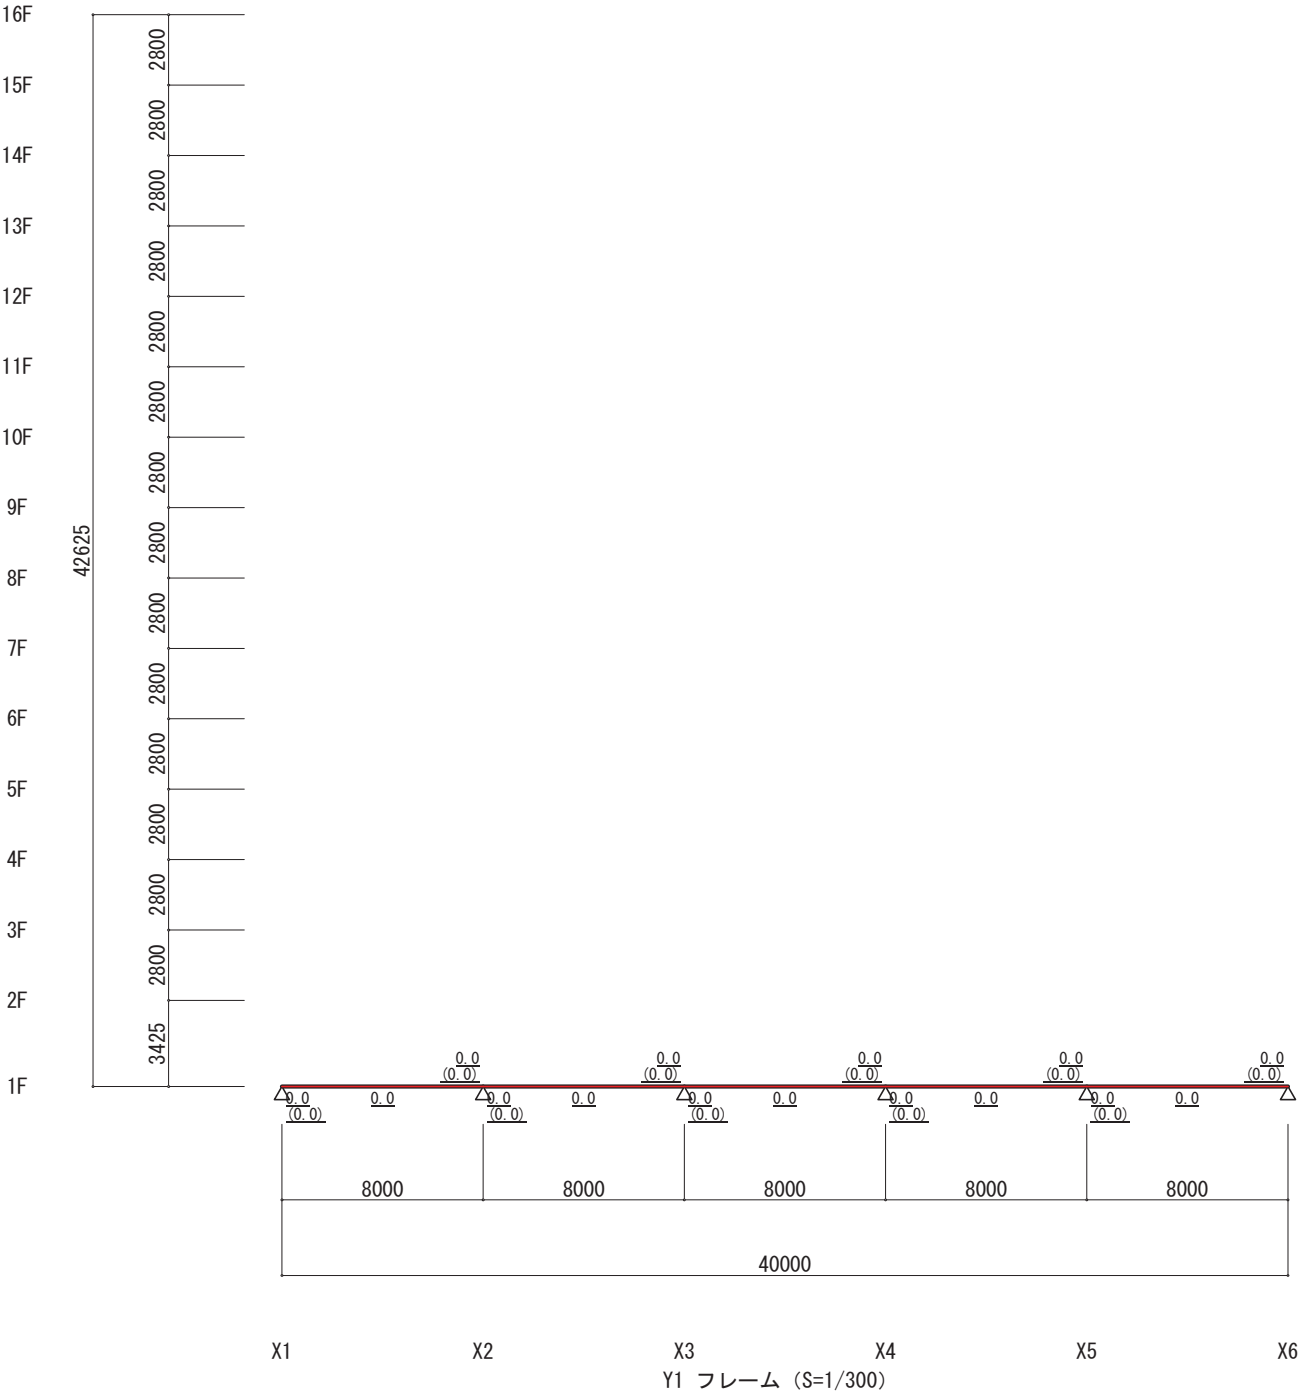


		594.2 (162.2)		598.7 (163.8)		598.4 (163.8)		597.9 (163.5)		607.3 (165.5)							
16F	703.3 (271.8)	703.3 (271.8)	54.6 (15.2)	1306.9 (589.0)	712.7 (258.9)	57.0 (15.8)	1310.9 (588.4)	712.2 (258.4)	56.9 (15.8)	1310.3 (588.2)	711.9 (258.2)	57.0 (15.8)	1314.3 (589.8)	716.5 (258.5)	54.6 (15.2)	1306.9 (589.0)	703.3 (271.8)
15F	1667.1 (272.9)	1667.1 (272.9)	40.8 (11.2)	1918.3 (781.6)	1230.7 (426.7)	43.8 (12.2)	2037.4 (781.6)	1231.0 (426.8)	43.9 (12.2)	2037.6 (781.6)	1231.2 (426.8)	43.8 (12.2)	1916.1 (781.6)	1231.2 (426.8)	40.8 (11.2)	1688.6 (259.7)	1667.1 (272.9)
14F	1904.0 (528.6)	1904.0 (528.6)	40.4 (11.2)	2130.1 (900.7)	1231.0 (426.8)	43.9 (12.2)	2224.2 (900.7)	1231.0 (426.8)	43.9 (12.2)	2224.2 (900.7)	1231.1 (426.8)	43.9 (12.2)	2131.8 (900.7)	1231.8 (426.8)	40.4 (11.2)	1937.8 (528.6)	1904.0 (528.6)
13F	1913.1 (586.2)	1913.1 (586.2)	43.0 (11.8)	2754.3 (1168.5)	1743.1 (423.5)	49.2 (13.8)	2890.5 (1168.5)	1743.1 (423.5)	49.3 (13.8)	2890.6 (1168.5)	1743.1 (423.5)	49.2 (13.8)	2757.1 (1168.5)	1743.1 (423.5)	43.0 (11.8)	1975.4 (556.3)	1913.1 (586.2)
12F	1744.4 (628.9)	1744.4 (628.9)	43.0 (11.8)	2628.9 (1289.6)	1743.3 (423.5)	49.2 (13.8)	2750.2 (1289.6)	1743.3 (423.5)	49.3 (13.8)	2750.3 (1289.6)	1743.3 (423.5)	49.2 (13.8)	2637.3 (1289.6)	1743.3 (423.5)	43.0 (11.8)	1827.6 (561.5)	1744.4 (628.9)
11F	1754.8 (736.2)	1754.8 (736.2)	48.3 (13.2)	2771.6 (1381.8)	2079.0 (57.3)	57.3 (15.8)	2921.3 (57.3)	2079.6 (57.5)	57.5 (15.8)	2921.4 (57.5)	2079.9 (57.3)	57.3 (15.8)	2778.8 (1381.8)	1780.9 (48.3)	48.3 (13.2)	1827.9 (561.5)	1754.8 (736.2)
10F	1490.2 (896.0)	1490.2 (896.0)	48.3 (13.2)	2630.6 (1576.4)	2079.1 (57.3)	57.3 (15.8)	2814.1 (57.3)	2079.6 (57.5)	57.5 (15.8)	2813.7 (57.3)	2079.9 (57.3)	57.3 (15.8)	2669.6 (1576.4)	1780.9 (48.3)	48.3 (13.2)	1565.8 (786.5)	1490.2 (896.0)
9F	1373.6 (836.9)	1373.6 (836.9)	50.6 (14.2)	2669.0 (1695.7)	2447.1 (60.2)	60.2 (16.8)	2870.7 (60.2)	2447.8 (60.3)	60.3 (16.8)	2870.7 (60.2)	2447.8 (60.2)	60.2 (16.8)	2673.0 (1695.8)	1507.1 (50.6)	50.6 (14.2)	1407.7 (830.2)	1373.6 (836.9)
8F	1097.5 (1006.6)	1097.5 (1006.6)	50.7 (14.2)	2333.8 (1896.7)	2446.9 (60.2)	60.2 (16.8)	2492.4 (60.2)	2447.6 (60.4)	60.4 (16.8)	2492.5 (60.2)	2447.9 (60.2)	60.2 (16.8)	2330.5 (1896.8)	2078.3 (50.7)	50.7 (14.2)	1060.1 (1020.1)	1097.5 (1006.6)
7F	1072.5 (1128.2)	1072.5 (1128.2)	57.9 (15.8)	2492.6 (2166.0)	2797.4 (60.3)	60.3 (16.8)	2438.8 (60.3)	2797.4 (60.4)	60.4 (16.8)	2439.1 (60.3)	2796.8 (60.3)	60.3 (16.8)	2482.2 (2172.2)	2801.6 (57.9)	57.9 (15.8)	889.5 (1096.4)	1072.5 (1128.2)
6F	701.3 (1191.5)	701.3 (1191.5)	58.0 (15.8)	1897.0 (2221.0)	2797.3 (60.2)	60.2 (16.8)	1919.1 (60.2)	2797.0 (60.2)	60.2 (16.8)	1919.7 (60.2)	2796.9 (60.2)	60.2 (16.8)	1878.9 (2221.0)	2801.8 (58.0)	58.0 (15.8)	505.6 (1189.0)	701.3 (1191.5)
5F	247.9 (1144.6)	247.9 (1144.6)	58.0 (15.8)	1498.8 (2432.9)	3149.2 (62.7)	62.7 (17.2)	1724.3 (62.7)	3149.1 (62.7)	62.7 (17.2)	1724.5 (62.7)	3149.1 (62.7)	62.7 (17.2)					


水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

Y3 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

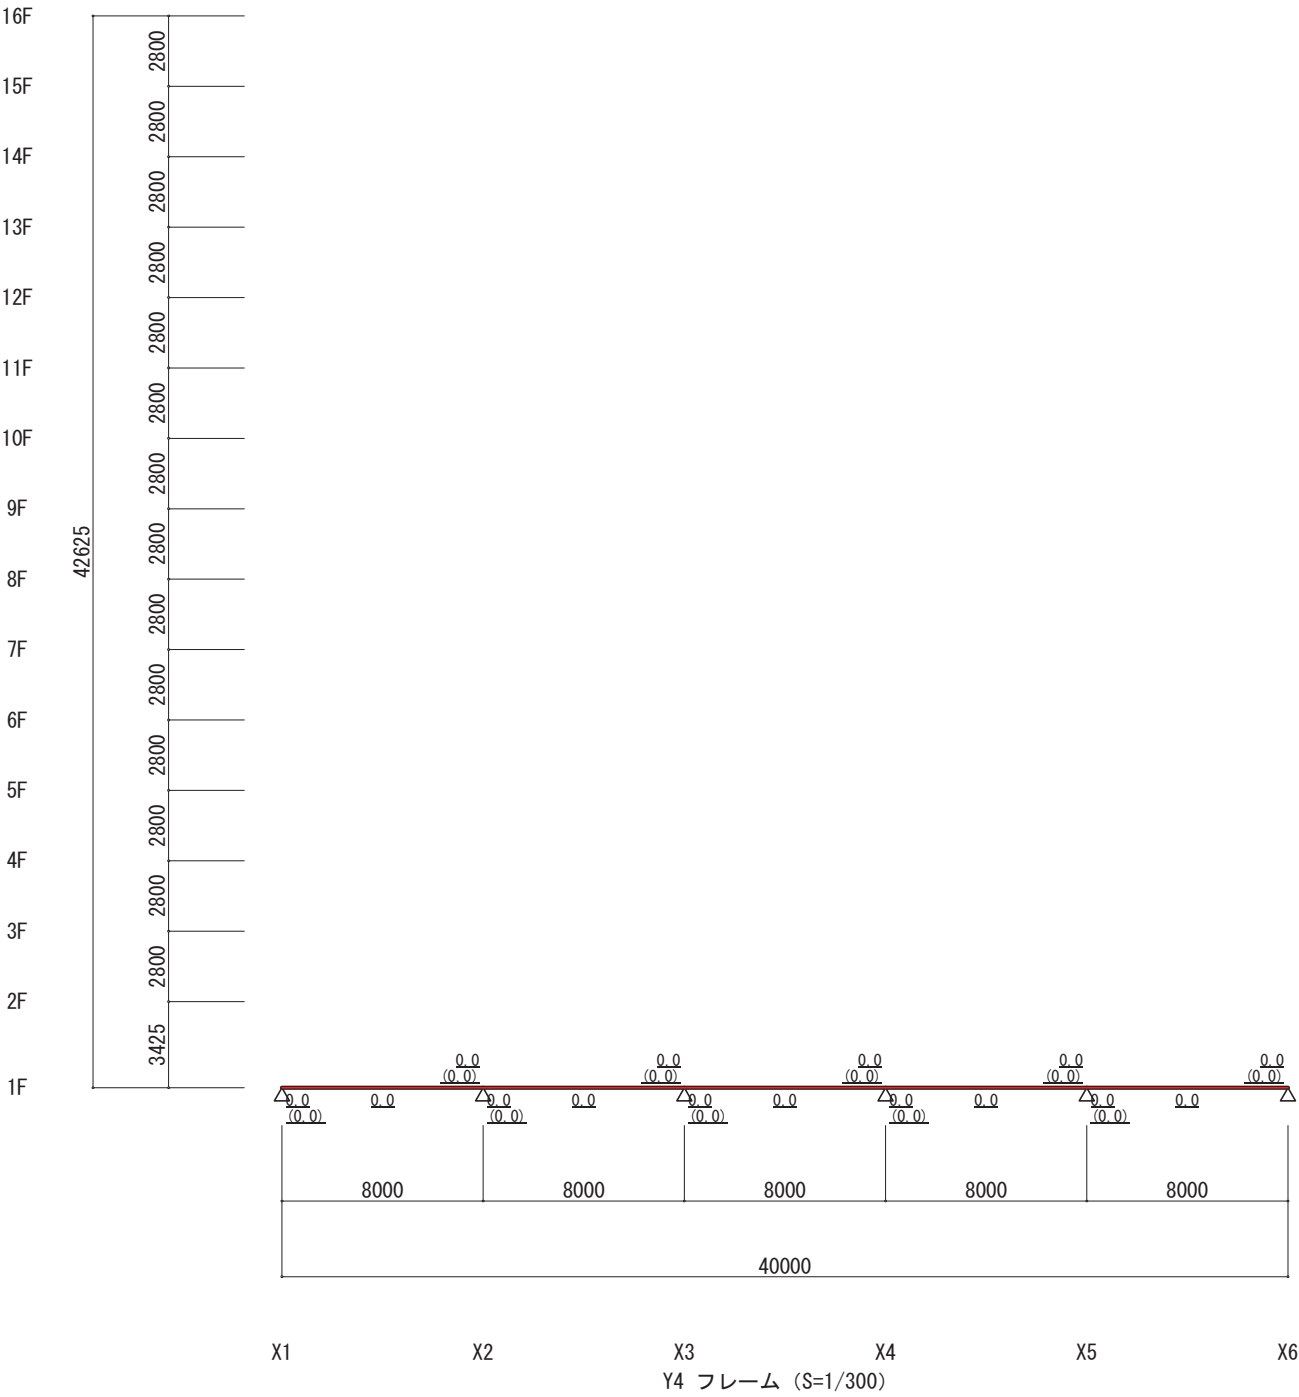

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

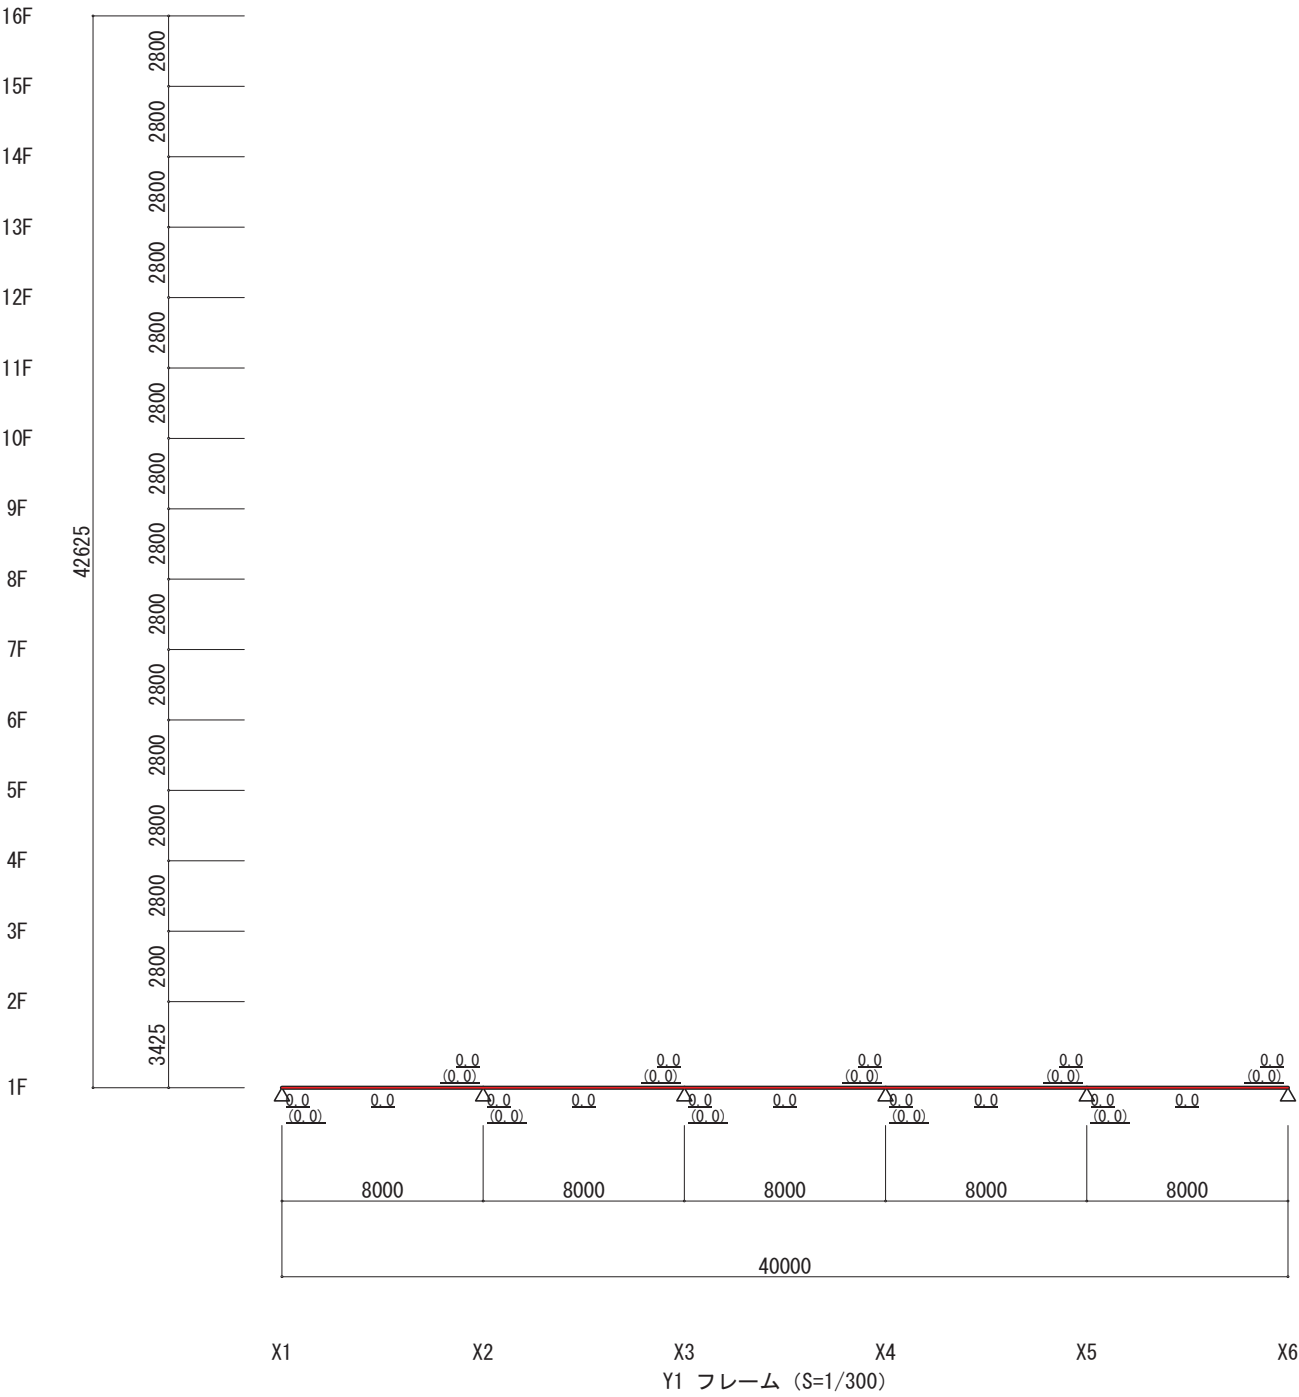

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


		716.5 (165.5)		711.9 (163.7)		712.2 (163.8)		712.7 (163.9)		703.3 (162.2)											
16F	42625	2800	607.3 (473.1)	54.6	1314.3 (581.8)	597.9 (247.6)	57.0	1310.3 (580.2)	598.4 (247.6)	56.9	1310.9 (580.2)	598.7 (247.6)	57.0	1306.9 (580.2)	594.1 (247.6)	54.6	703.3 (162.2)	438.5T (22.8)			
15F			2800	1688.6 (439.7)	949.5 (247.6)	40.8	1916.1 (889.8)	1143.6 (43.3)	43.8	2037.6 (781.3)	1143.2 (43.3)	2037.4 (781.3)	1143.0 (43.3)	43.8	1918.3 (889.8)	946.0 (247.6)	40.8	1667.1 (424.6)	214.7T (281.9)		
				14F	2800	1937.8 (490.1)	951.0 (247.6)	40.4	2131.8 (898.6)	1143.3 (43.3)	43.9	2224.2 (872.3)	1143.2 (43.3)	2224.4 (872.3)	1143.2 (43.3)	43.9	2130.1 (898.6)	945.3 (247.6)	40.4	1904.0 (489.6)	598.6T (528.6)
						13F	2800	1975.4 (506.3)	1409.9 (363.2)	43.0	2757.1 (1164.6)	1645.4 (423.6)	49.2	2890.6 (1260.4)	1645.0 (423.6)	2890.5 (1260.3)	1644.8 (423.5)	49.2	2754.3 (1168.5)	1403.0 (361.5)	43.0
12F		2800	1827.6 (601.5)	1409.9 (363.2)	43.0			2637.3 (1287.4)	1645.3 (423.6)	49.2	2750.2 (1383.4)	1645.0 (423.6)	2750.2 (1383.2)	1644.9 (423.5)	49.2	2628.9 (1289.6)	1403.1 (361.5)	43.0	1744.4 (628.9)	1265.4T (628.9)	
			11F	2800	1827.9 (601.5)	1684.3 (433.1)	48.3	2778.8 (1376.9)	1965.3 (433.1)	57.3	2921.4 (1483.0)	1964.7 (433.0)	2921.3 (1482.9)	1964.3 (433.0)	57.3	2771.6 (1381.8)	1674.7 (433.1)	48.3	1754.8 (717.2)	1657.4T (727.2)	
10F		2800			1565.8 (749.5)	1684.2 (433.1)	48.3	2669.6 (1572.2)	1965.2 (433.1)	57.3	2813.7 (1684.9)	1964.7 (433.0)	2814.1 (1684.8)	1964.4 (433.0)	57.3	2656.4 (1571.7)	1674.8 (433.1)	48.3	1490.2 (789.0)	2044.8T (780.0)	
			9F	2800	1407.7 (830.2)	1976.9 (506.9)	50.6	2673.0 (1695.8)	2327.4 (596.9)	60.2	2870.7 (1840.4)	2326.6 (596.8)	2870.7 (1840.2)	2326.6 (596.8)	60.2	2669.0 (1695.7)	1966.2 (504.2)	50.6	1373.6 (836.9)	2694.6T (836.9)	
8F		2800			1060.1 (1038.1)	1976.9 (506.9)	50.7	2330.5 (1902.0)	2327.6 (596.8)	60.2	2492.5 (1943.1)	2326.9 (596.8)	2492.4 (1943.0)	2326.6 (596.7)	60.2	2333.8 (1898.7)	1966.0 (504.2)	50.7	1097.5 (1004.6)	2944.9T (1004.6)	
			7F	2800	889.5 (1086.4)	2685.8 (688.9)	57.9	2482.9 (2172.2)	2676.3 (684.1)	60.3	2439.1 (2140.3)	2676.7 (684.2)	2438.8 (2140.6)	2676.9 (684.3)	60.3	2492.6 (2166.0)	2672.1 (682.5)	57.9	1072.5 (1128.2)	2888.8T (1128.2)	
6F		2800			505.5 (1193.0)	2685.9 (689.0)	58.0	1878.9 (2245.5)	2676.4 (684.2)	60.2	1919.7 (2244.3)	2676.7 (684.3)	1919.1 (2244.2)	2676.9 (684.3)	60.2	1897.0 (2241.0)	2671.9 (682.5)	58.0	701.3 (1157.5)	2439.1T (1157.5)	
			5F	2800	81.5 (1187.3)	2686.1 (686.0)	58.0	1476.0 (2224.0)	3023.7 (62.7)	62.7	1724.5 (2462.5)	3023.8 (62.7)	1724.3 (2462.5)	3023.8 (62.7)	62.7	1498.8 (2222.9)	2671.5 (682.4)	58.0	247.9 (1144.6)	3073.9T (1144.6)	
4F		2800			580.2 (1928.0)	2686.2 (686.1)	58.0	786.5 (2476.9)	3023.7 (62.7)	62.7	1002.2 (2587.1)	3023.7 (62.7)	1003.3 (2587.5)	3023.8 (62.7)	62.7	812.4 (2458.8)	2671.4 (682.4)	58.0	169.4 (1093.5)	4224.7T (1093.5)	
			3F	2800	898.2 (1395.9)	2686.4 (686.0)	58.0	322.8 (2474.6)	3023.6 (62.7)	62.7	68.9 (2589.7)	3023.7 (62.7)	68.8 (2589.6)	3023.8 (62.7)	62.7	251.7 (2458.5)	2671.3 (682.4)	58.0	443.8 (1211.0)	4826.8T (1211.0)	
2F		2800			1869.2 (1754.8)	2685.6 (686.0)	58.4	1423.9 (2503.0)	3024.1 (62.7)	62.6	1149.8 (2552.1)	3023.6 (62.8)	1134.0 (2554.8)	3023.5 (62.8)	62.6	1296.2 (2463.8)	2671.2 (682.4)	58.4	1046.7 (1078.0)	5134.6T (1078.0)	
			1F	3425	9461.7 (1767.0)	7879.5 (1767.0)	811.5	208.3 (1054.3)	477.0	182.0	5196.7 (1274.8)	97.3	217.6 (1222.3)	4882.2 (1222.3)	6.9	780.7 (1197.2)	4838.8 (1197.2)	50.0	8853.8 (1197.2)	4738.7 (1078.0)	
8000																					
8000																					
40000																					
X1																					
X2																					
X3																					
X4																					
X5																					
X6																					

Y2 フレーム (S=1/300)


Y2 フレーム (S=1/300)

42625	10F	2800	592.2 (836.3)	592.2 (836.3)	70.8	1315.0 (590.4)	581.1 (563.7)	73.7	1310.3 (588.0)	581.8 (563.8)	73.5	1310.9 (588.3)	582.1 (563.9)	73.7	1306.1 (586.2)	576.7 (561.9)	70.8	718.3 (58.9)
	15F	2800	1818.8 (334.1)	1139.0 (883.3)	68.5	2053.5 (785.9)	1115.7 (727.5)	71.6	2038.2 (748.4)	1115.4 (748.4)	71.7	2037.9 (748.3)	1115.2 (748.3)	71.6	2054.8 (786.4)	1133.1 (75.6)	68.5	1823.6 (386.3)
	14F	2800	2024.0 (521.4)	1140.8 (883.3)	67.9	2217.0 (938.3)	1115.6 (727.5)	71.5	2233.0 (976.8)	1115.6 (727.5)	71.5	2232.8 (976.7)	1132.6 (748.3)	71.5	2216.2 (939.8)	1132.6 (748.3)	67.9	2010.3 (576.8)
	13F	2800	1949.0 (520.5)	1384.1 (883.3)	70.2	2731.9 (1121.7)	1617.8 (727.5)	76.8	2886.7 (1238.2)	1617.4 (727.5)	76.9	2886.4 (1238.2)	1617.2 (727.5)	76.8	2730.0 (1121.7)	1374.5 (883.3)	70.2	1910.2 (576.8)
	12F	2800	1847.8 (530.5)	1384.1 (883.3)	70.2	2716.3 (1121.7)	1617.6 (727.5)	76.8	2830.8 (1238.2)	1617.4 (727.5)	76.9	2830.6 (1238.2)	1617.3 (727.5)	76.8	2709.7 (1121.7)	1374.5 (883.3)	70.2	1796.3 (576.8)
	11F	2800	1994.8 (530.5)	1688.3 (883.3)	75.6	3168.2 (1238.2)	2302.5 (727.5)	85.1	3348.5 (1238.2)	2301.9 (727.5)	85.3	3348.0 (1238.2)	2301.6 (727.5)	85.1	3161.9 (1238.2)	1955.5 (883.3)	75.6	1965.5 (576.8)
	10F	2800	1711.7 (886.5)	1968.2 (530.5)	75.6	3008.3 (1121.7)	2302.4 (727.5)	85.2	3170.9 (1238.2)	2301.9 (727.5)	85.3	3170.1 (1238.2)	2301.7 (727.5)	85.2	2991.0 (1121.7)	1955.5 (883.3)	75.6	1653.5 (576.8)
	9F	2800	1596.3 (965.6)	2316.5 (883.3)	77.8	3056.2 (1121.7)	2649.5 (727.5)	87.7	3236.1 (1238.2)	2649.1 (727.5)	87.8	3235.5 (1238.2)	2648.9 (727.5)	87.7	3050.7 (1121.7)	2302.2 (883.3)	77.8	1589.3 (991.7)
	8F	2800	1209.2 (1083.0)	2316.5 (883.3)	77.9	2651.7 (2049.3)	2649.7 (727.5)	87.6	2807.3 (1238.2)	2649.1 (727.5)	87.8	2807.2 (1238.2)	2648.8 (727.5)	87.6	2652.3 (2049.3)	2302.0 (883.3)	77.9	1270.5 (1083.0)
	7F	2800	837.7 (1074.6)	2661.0 (883.3)	84.9	2392.9 (2142.2)	2648.6 (727.5)	87.9	2351.9 (2111.7)	2649.1 (727.5)	87.8	2353.1 (2111.7)	2649.4 (727.5)	87.9	2409.9 (2142.2)	2643.0 (883.3)	84.9	1057.4 (1121.0)
	6F	2800	490.0 (1138.5)	2661.0 (883.3)	84.9	1874.5 (2235.5)	2648.7 (727.5)	87.9	1912.7 (2283.7)	2649.1 (727.5)	87.8	1913.4 (2284.0)	2649.3 (727.5)	87.9	1893.5 (2228.5)	2642.8 (883.3)	84.9	731.1 (1182.0)
	5F	2800	105.8 (1188.2)	2661.3 (883.3)	85.0	1442.5 (2325.7)	2996.1 (727.5)	90.3	1691.1 (2461.6)	2996.1 (727.5)	90.3	1691.2 (2461.7)	2996.2 (727.5)	90.3	1472.9 (2322.5)	2642.4 (883.3)	85.0	233.8 (1156.1)
	4F	2800	603.2 (1065.9)	2661.5 (883.3)	85.0	758.0 (2484.6)	2996.0 (727.5)	90.3	971.6 (2598.8)	2996.1 (727.5)	90.3	971.5 (2598.7)	2996.2 (727.5)	90.3	788.8 (2467.1)	2642.2 (883.3)	85.0	191.1 (1195.7)
	3F	2800	926.3 (1299.3)	2661.5 (883.3)	85.0	371.6 (2836.4)	2995.9 (727.5)	90.4	126.8 (2619.9)	2996.1 (727.5)	90.3	130.9 (2619.9)	2996.2 (7					

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

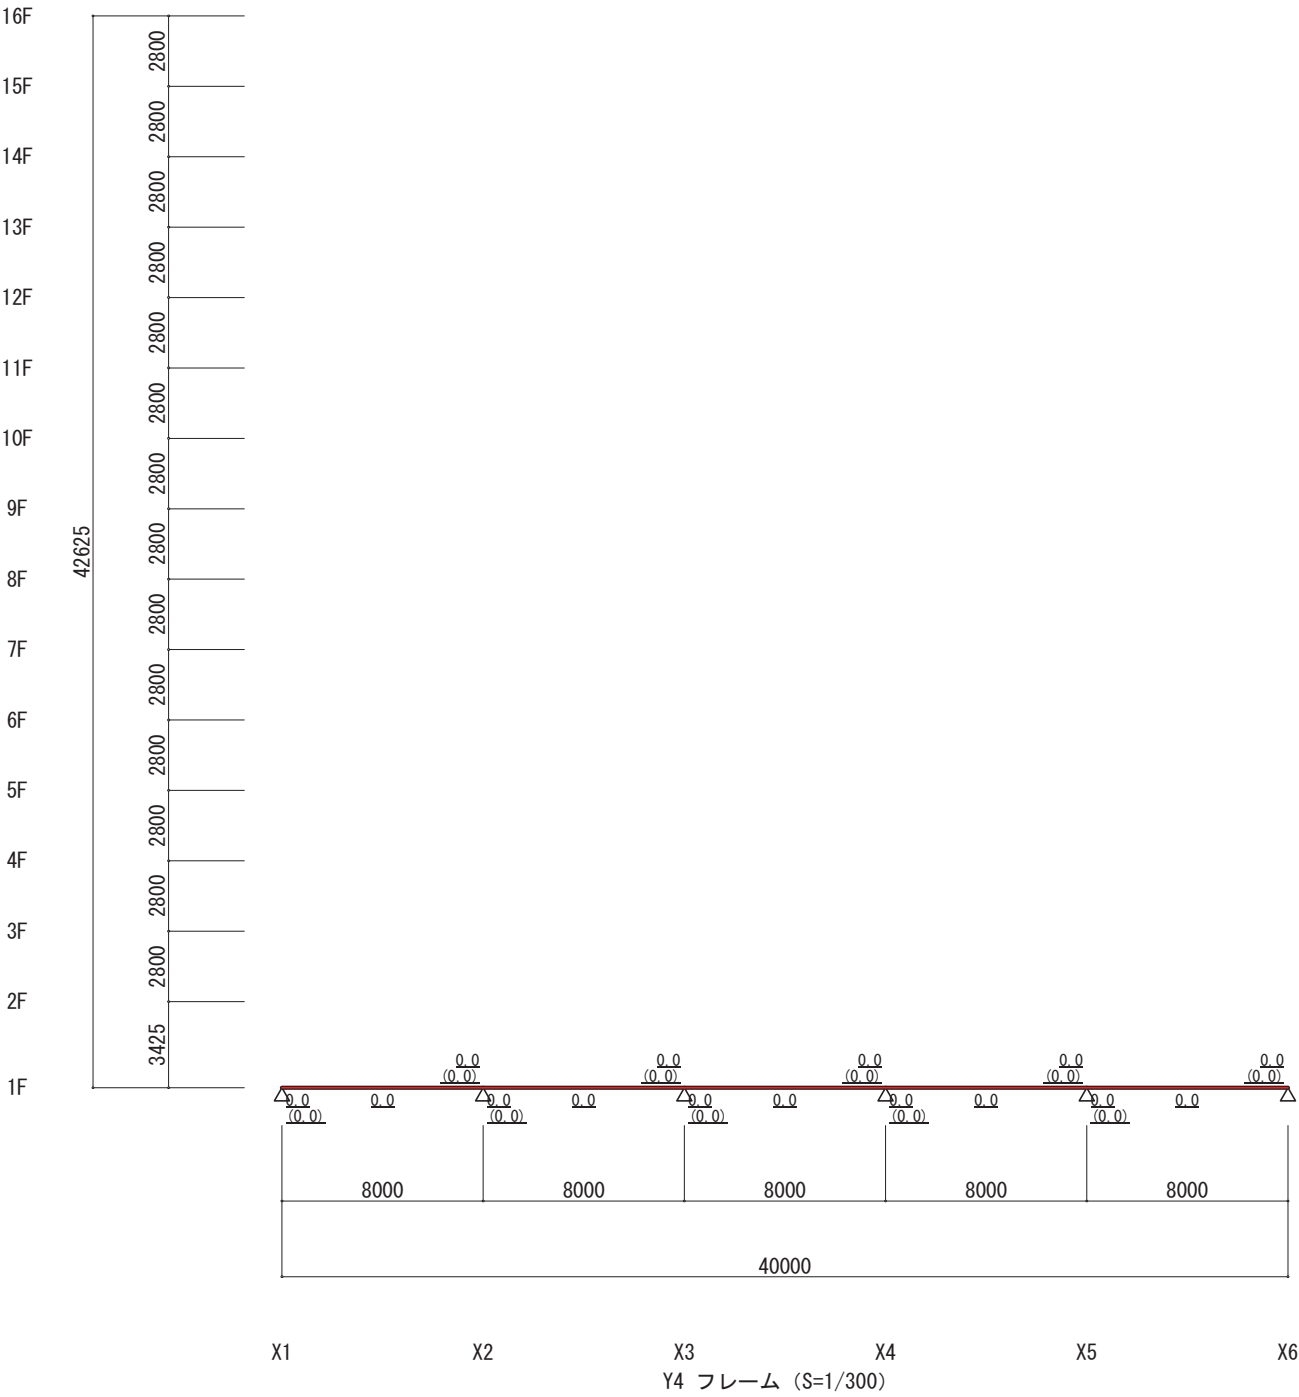


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

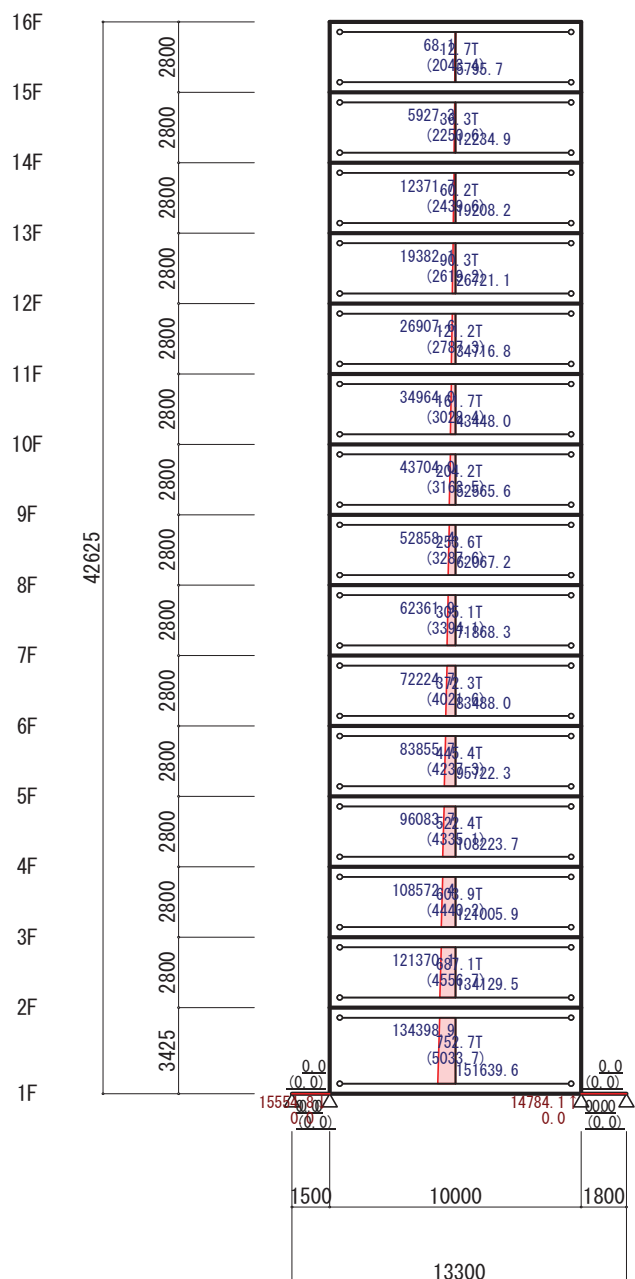


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

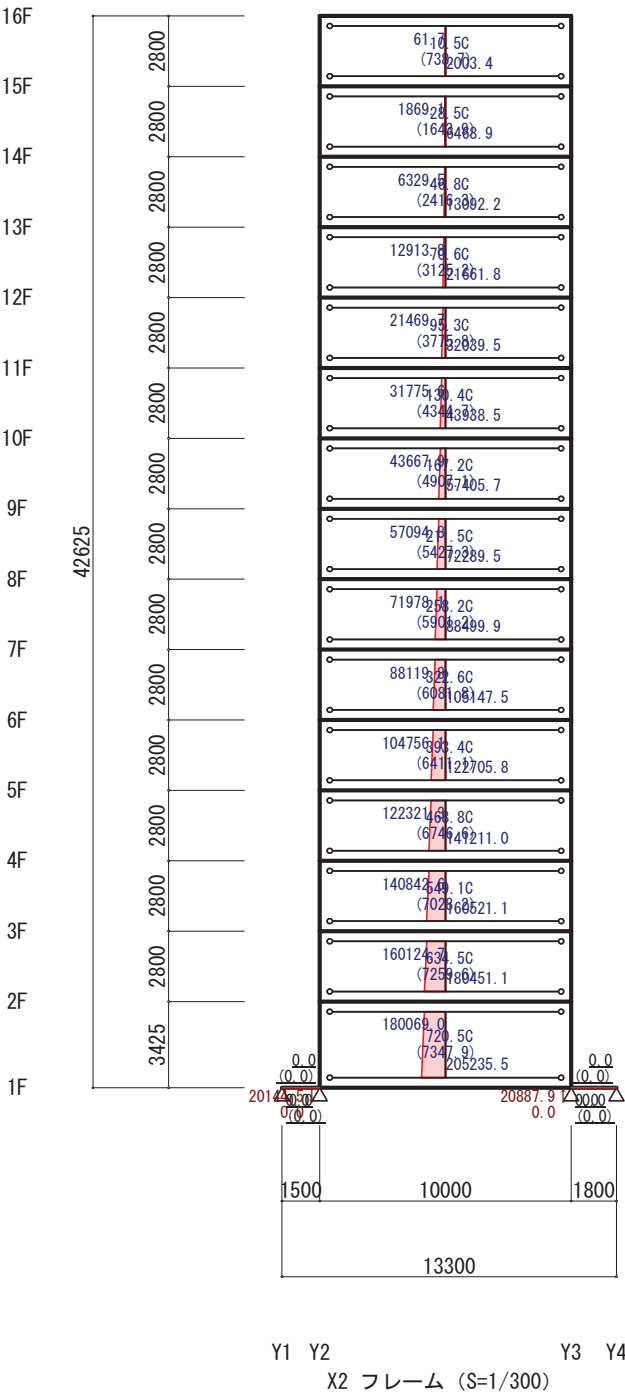


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

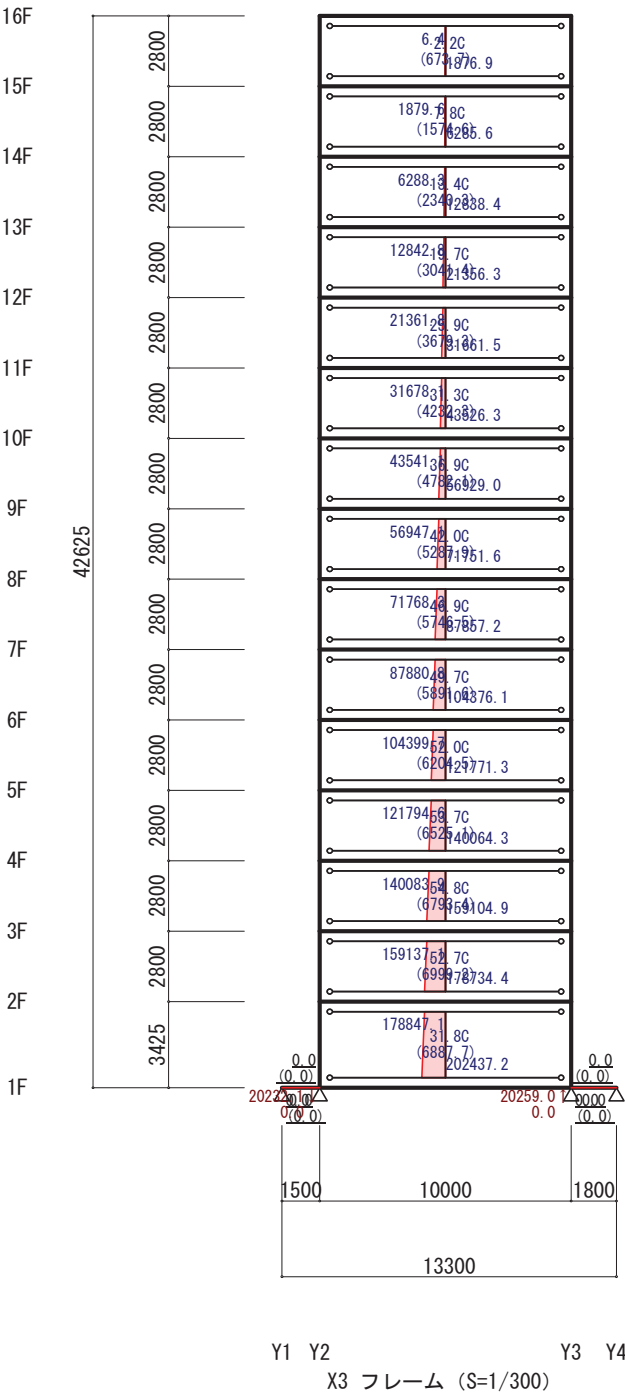


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

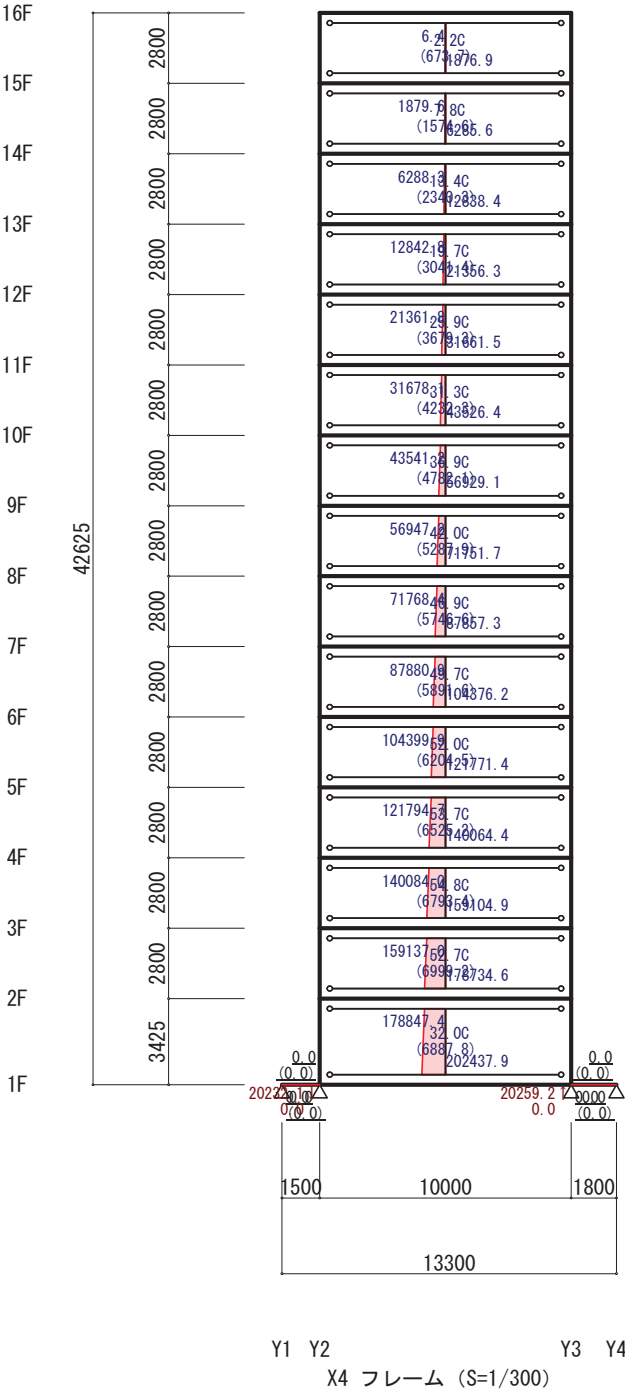

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

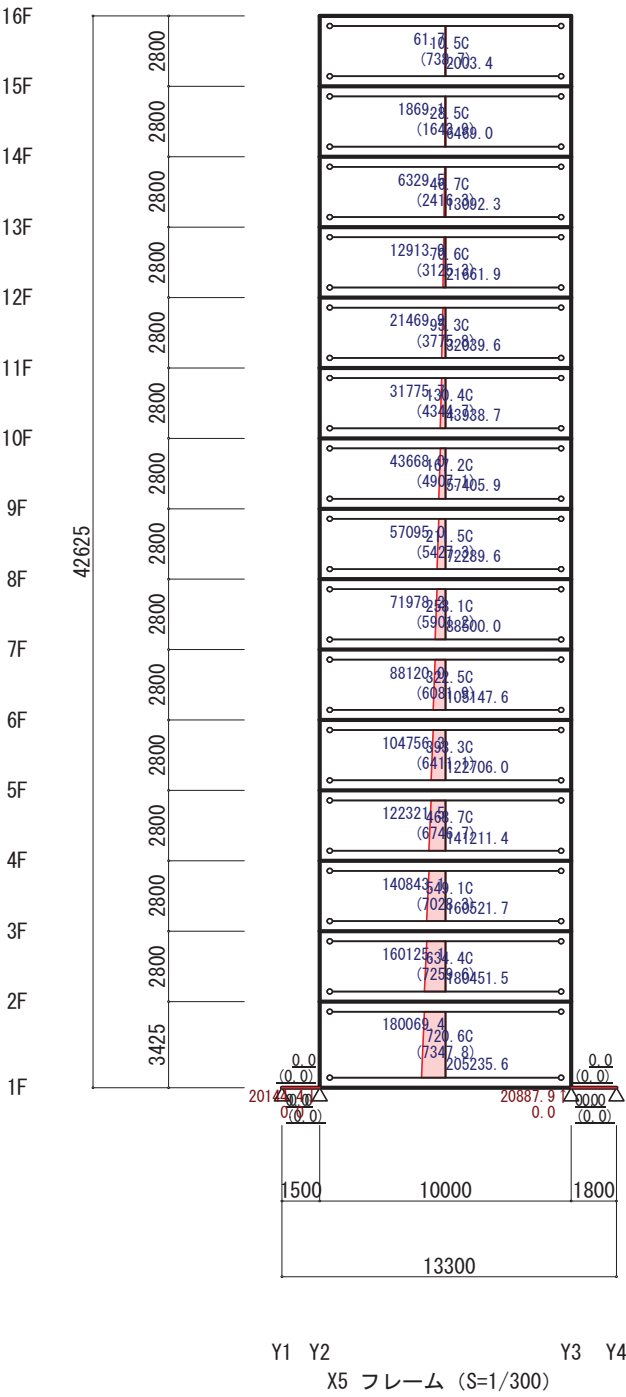


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

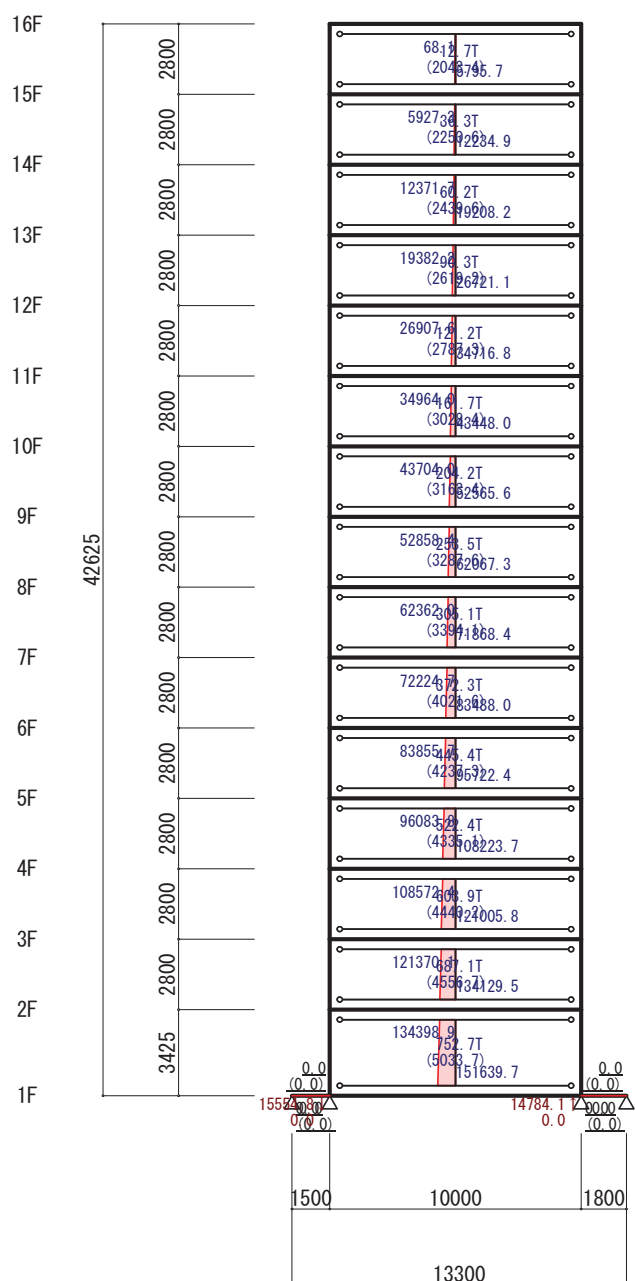


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

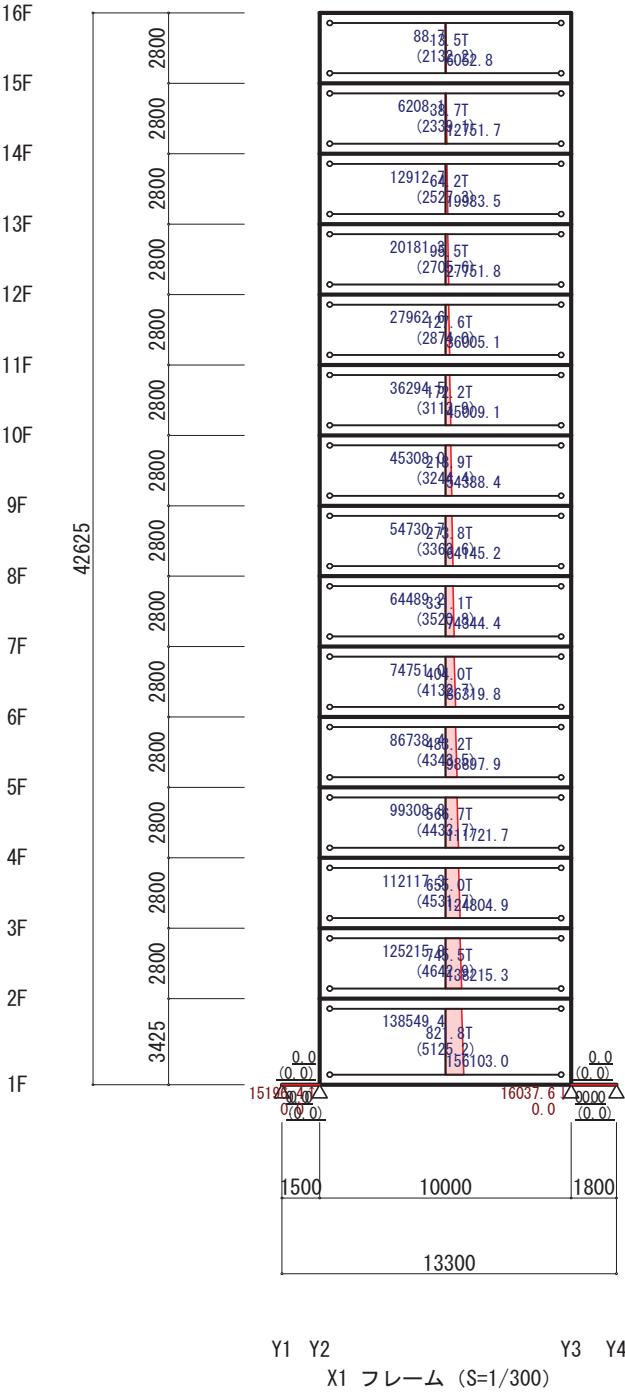


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

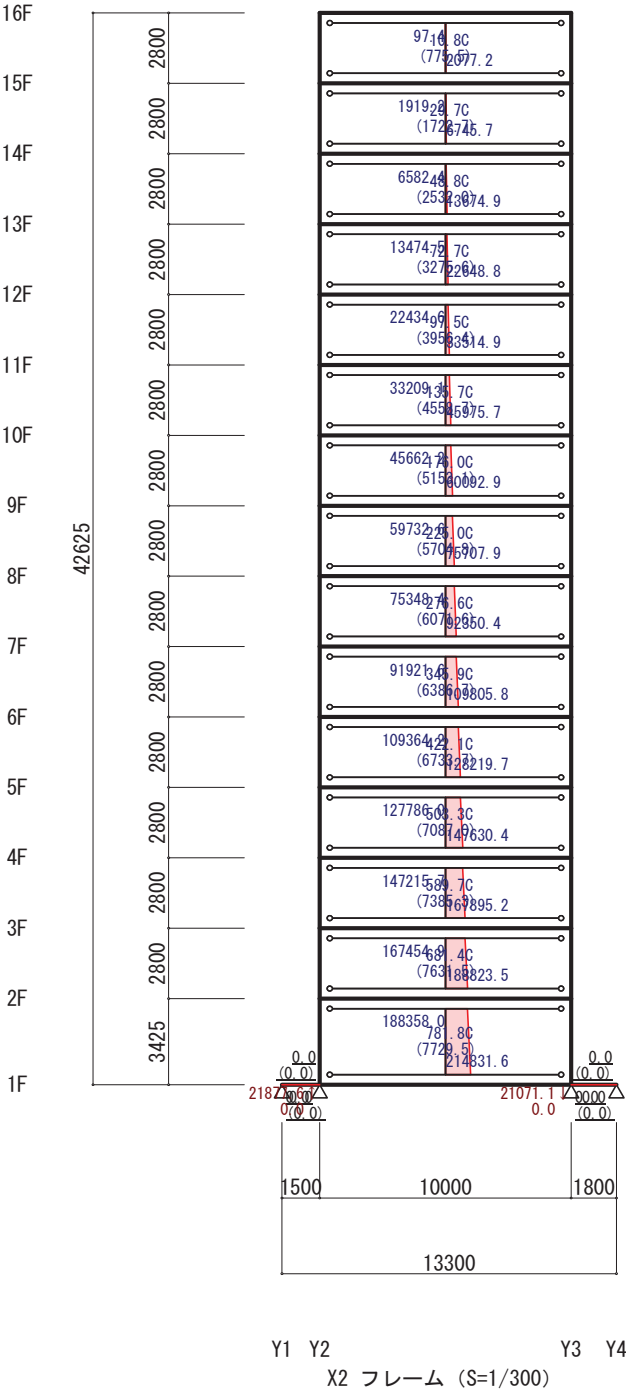


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

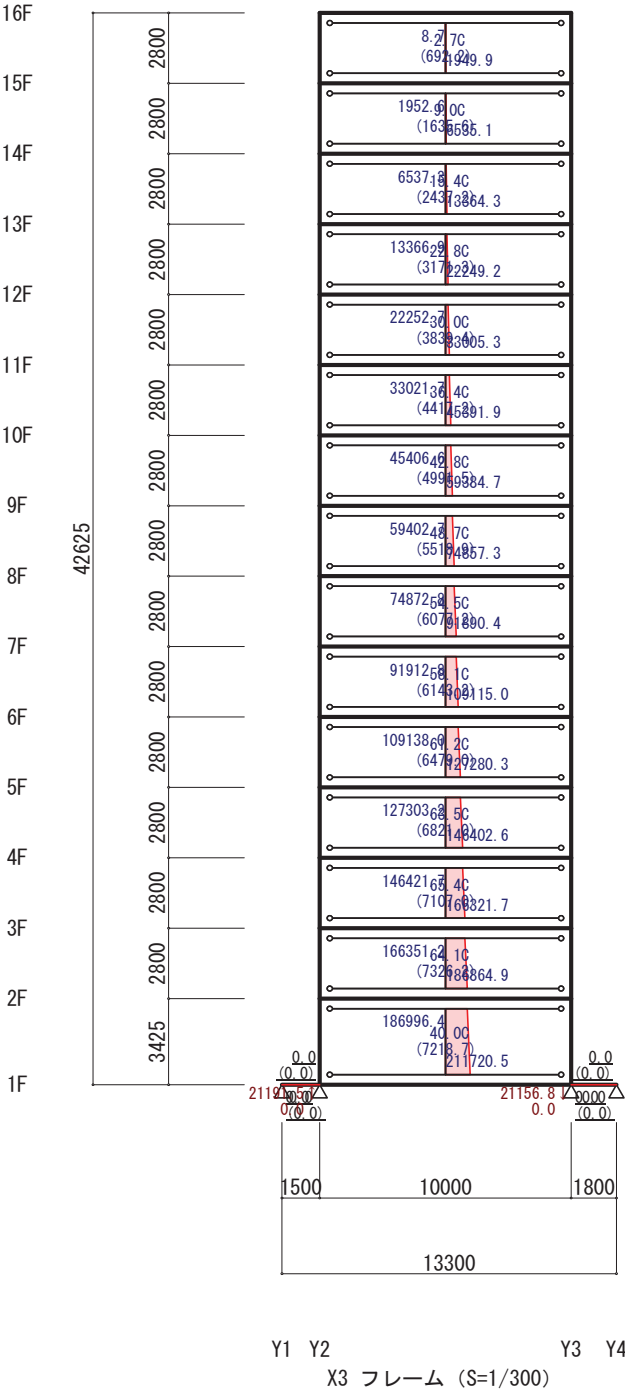


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

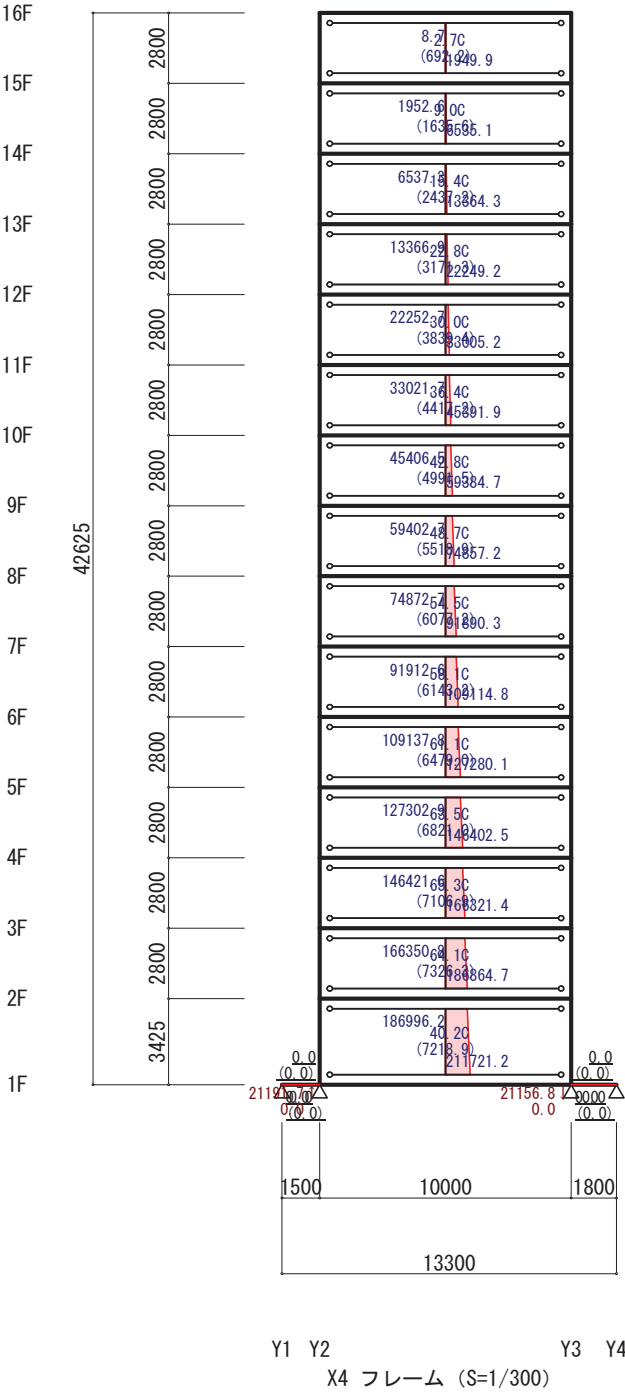


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

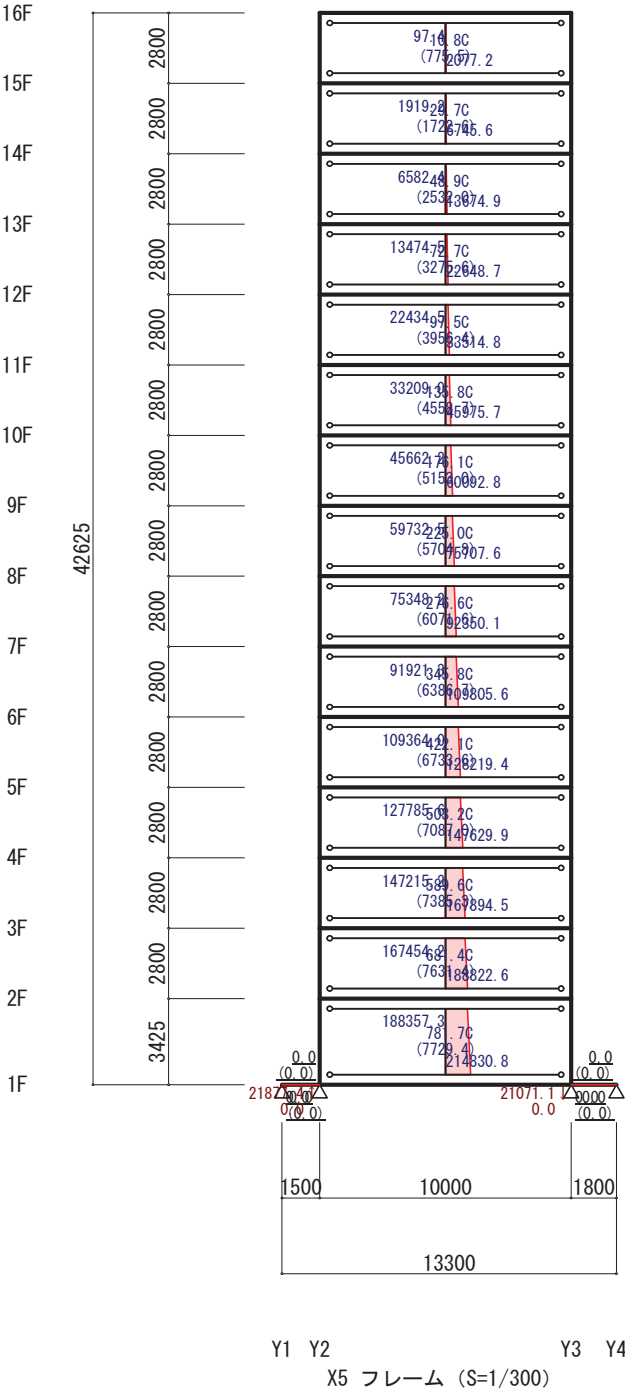


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

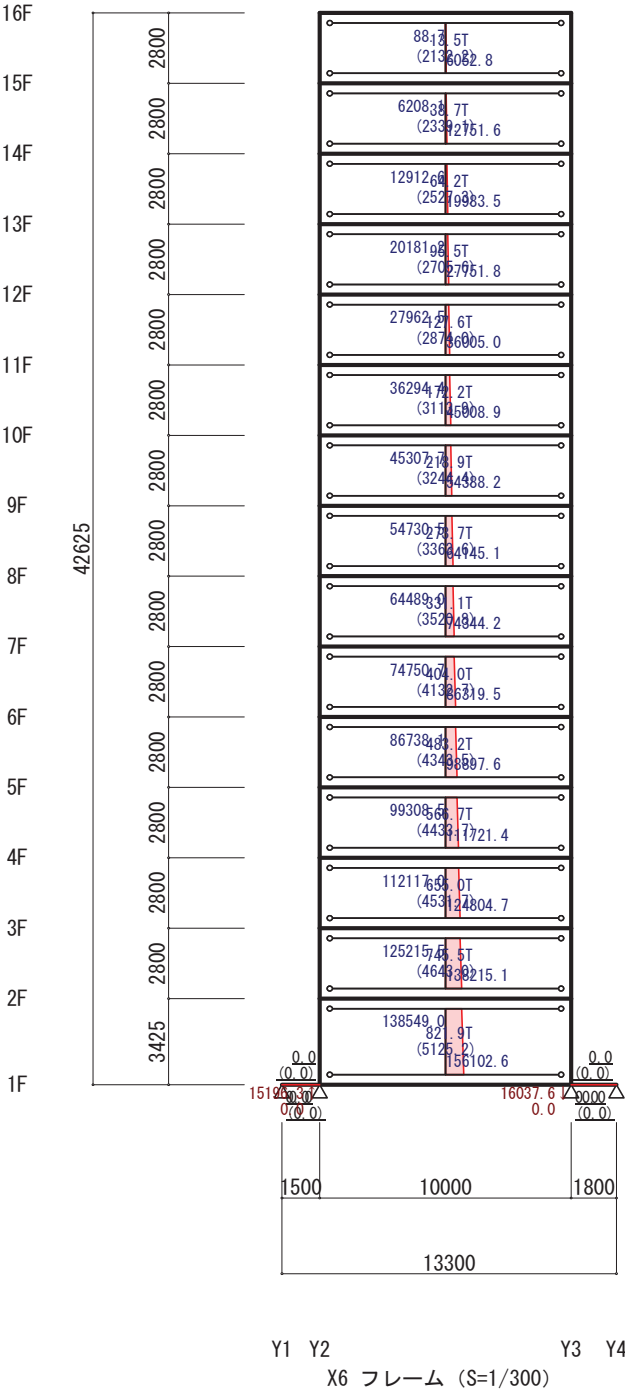


U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

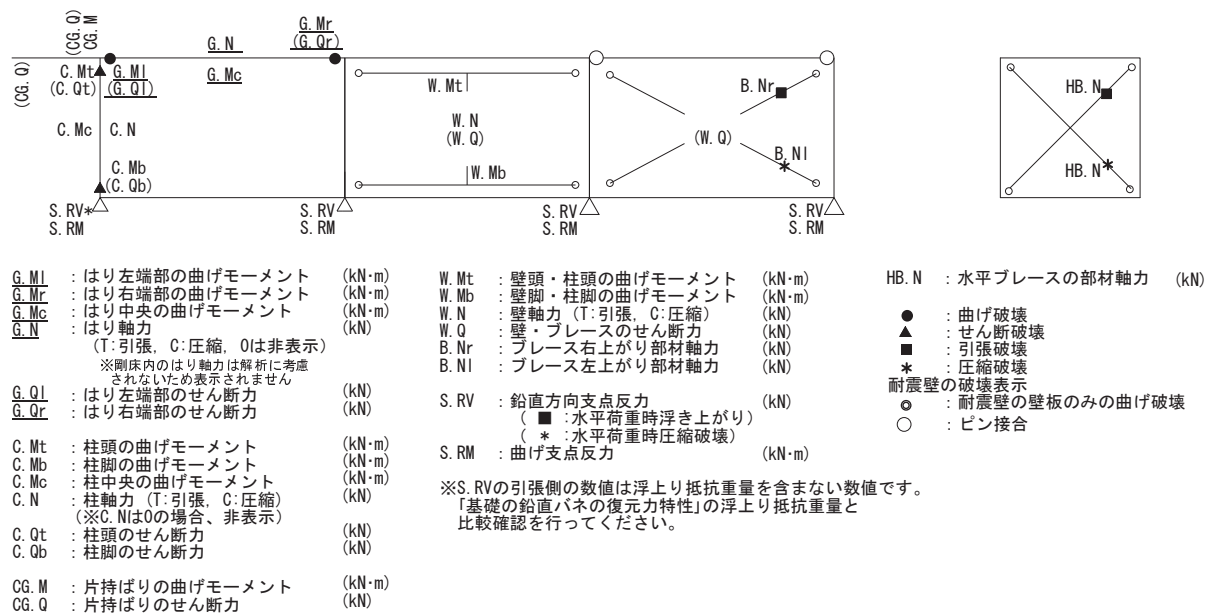


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

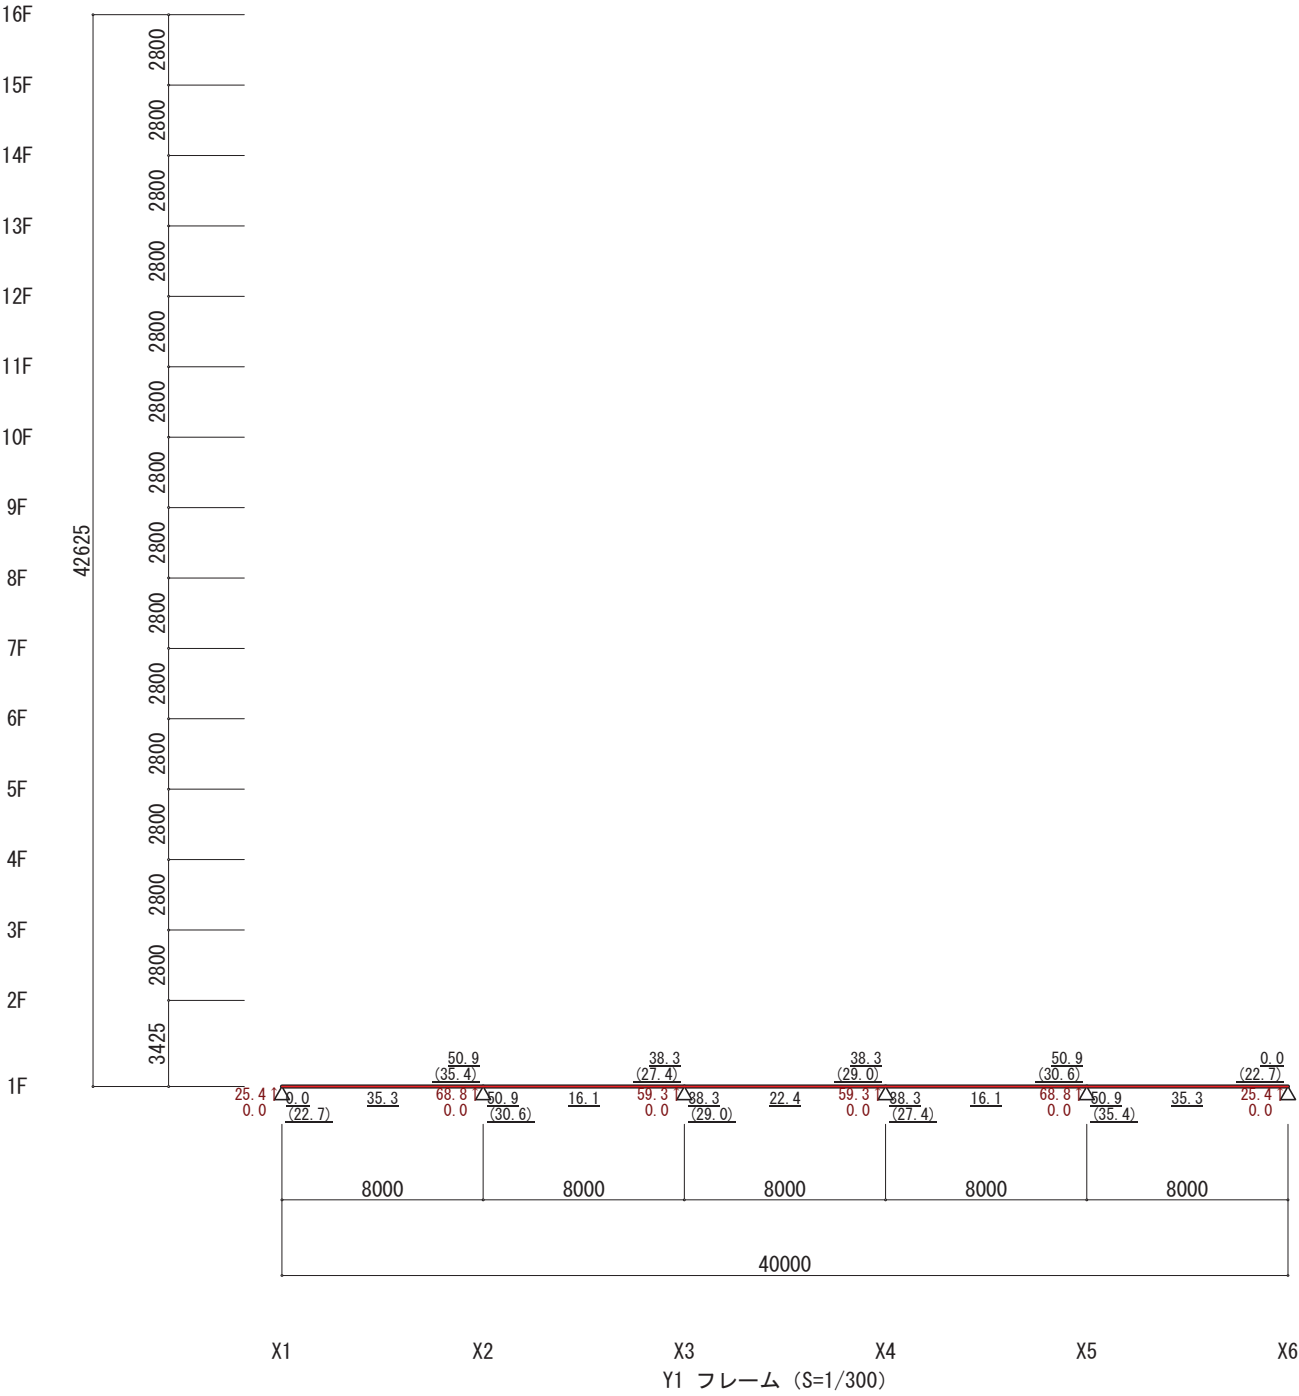


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

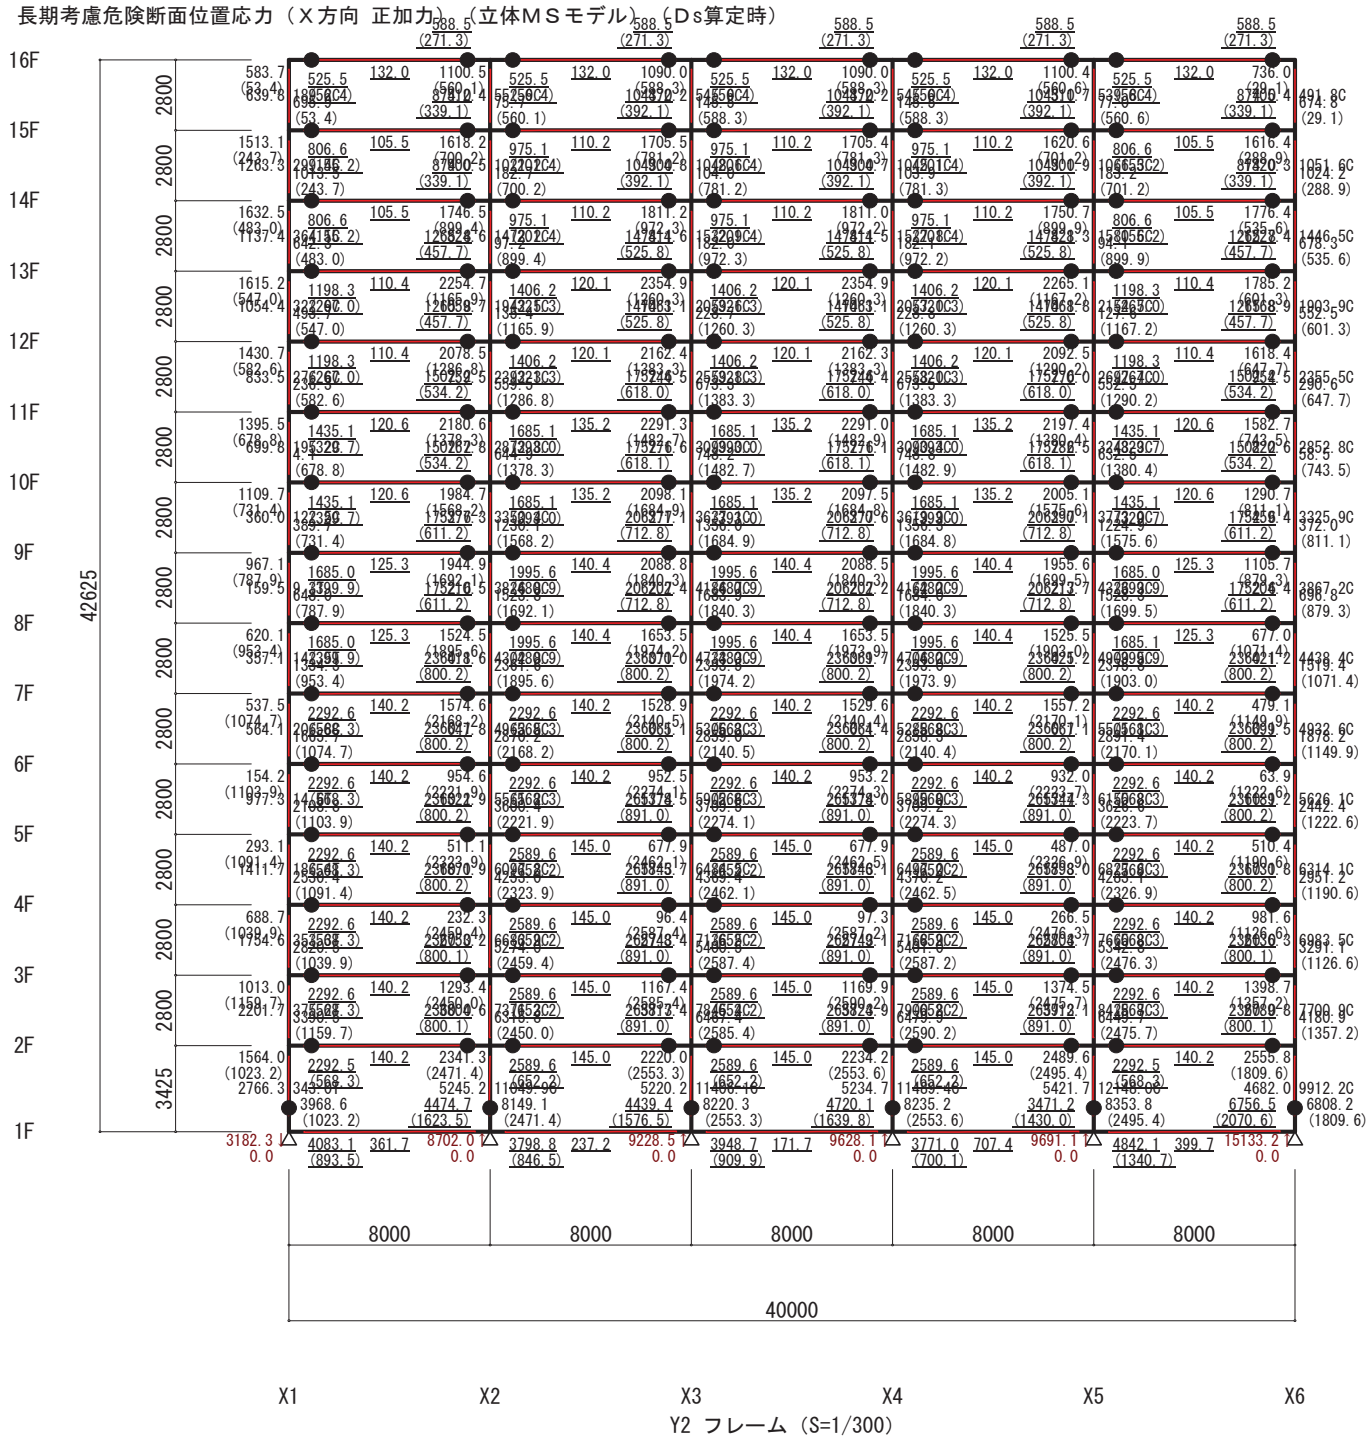


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

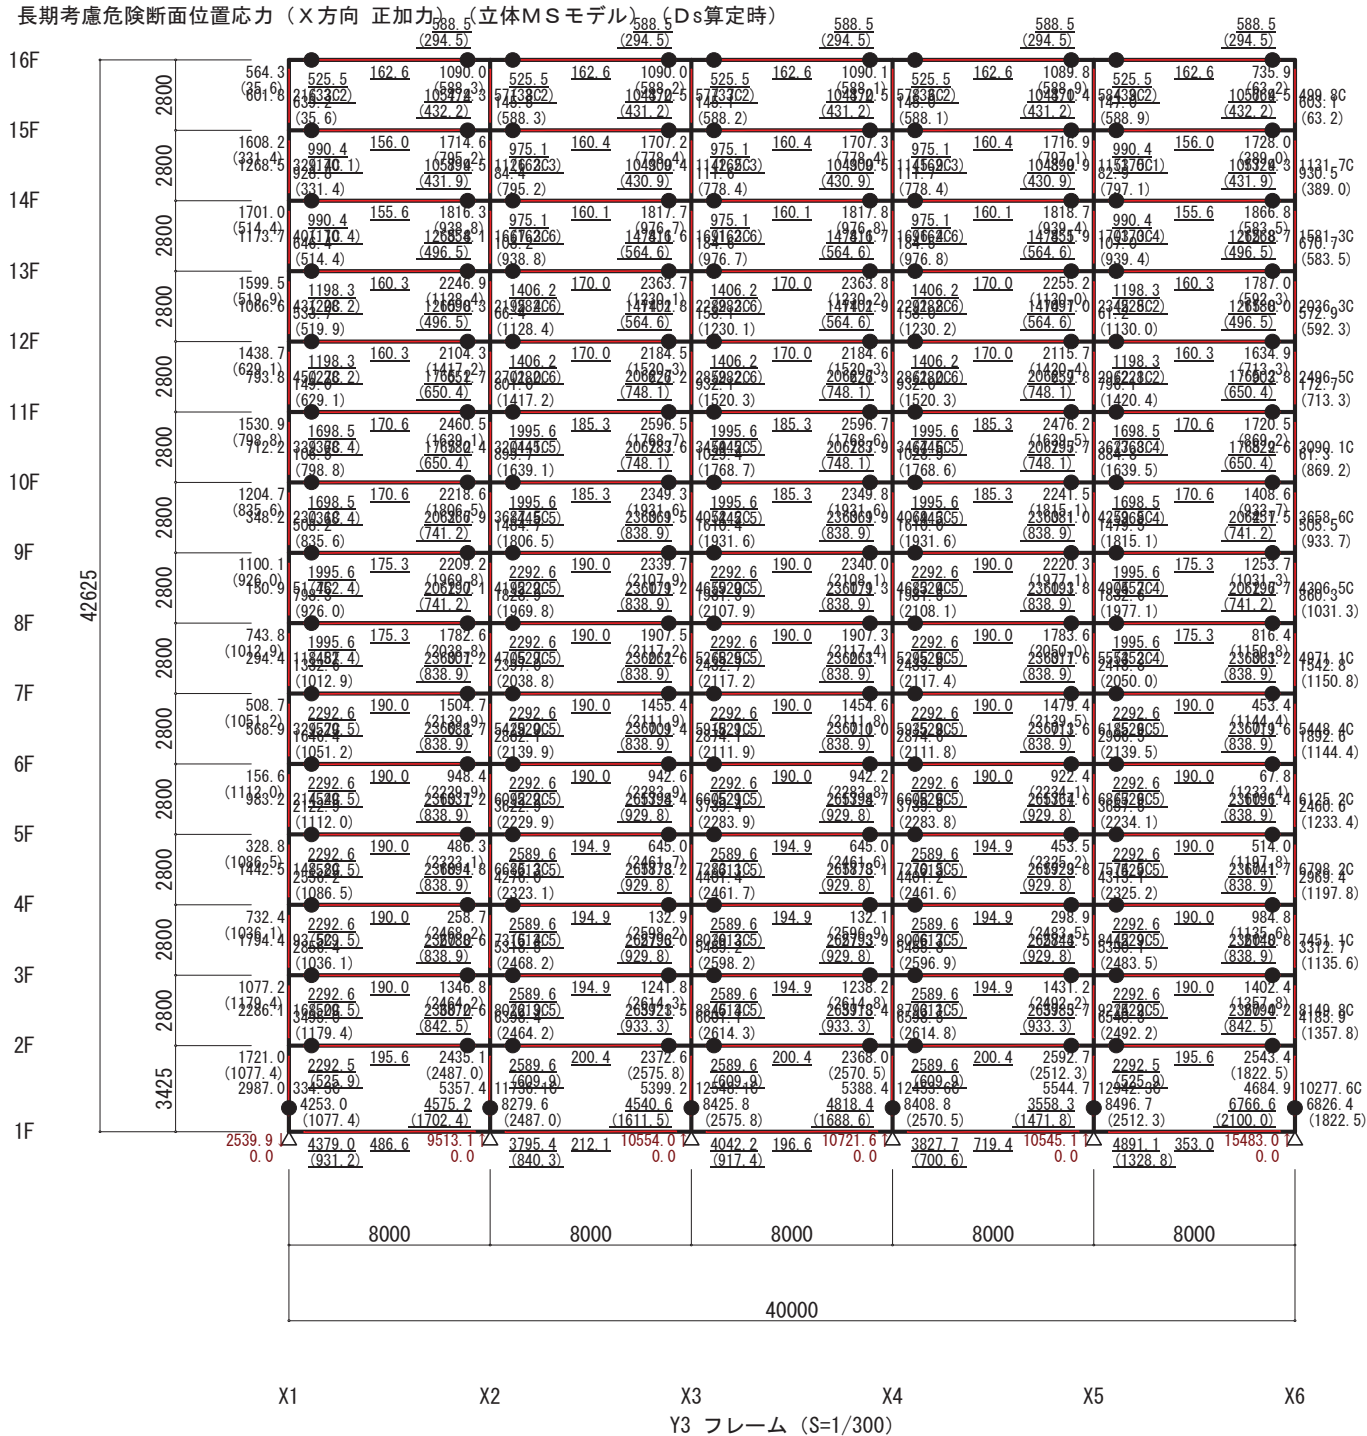

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

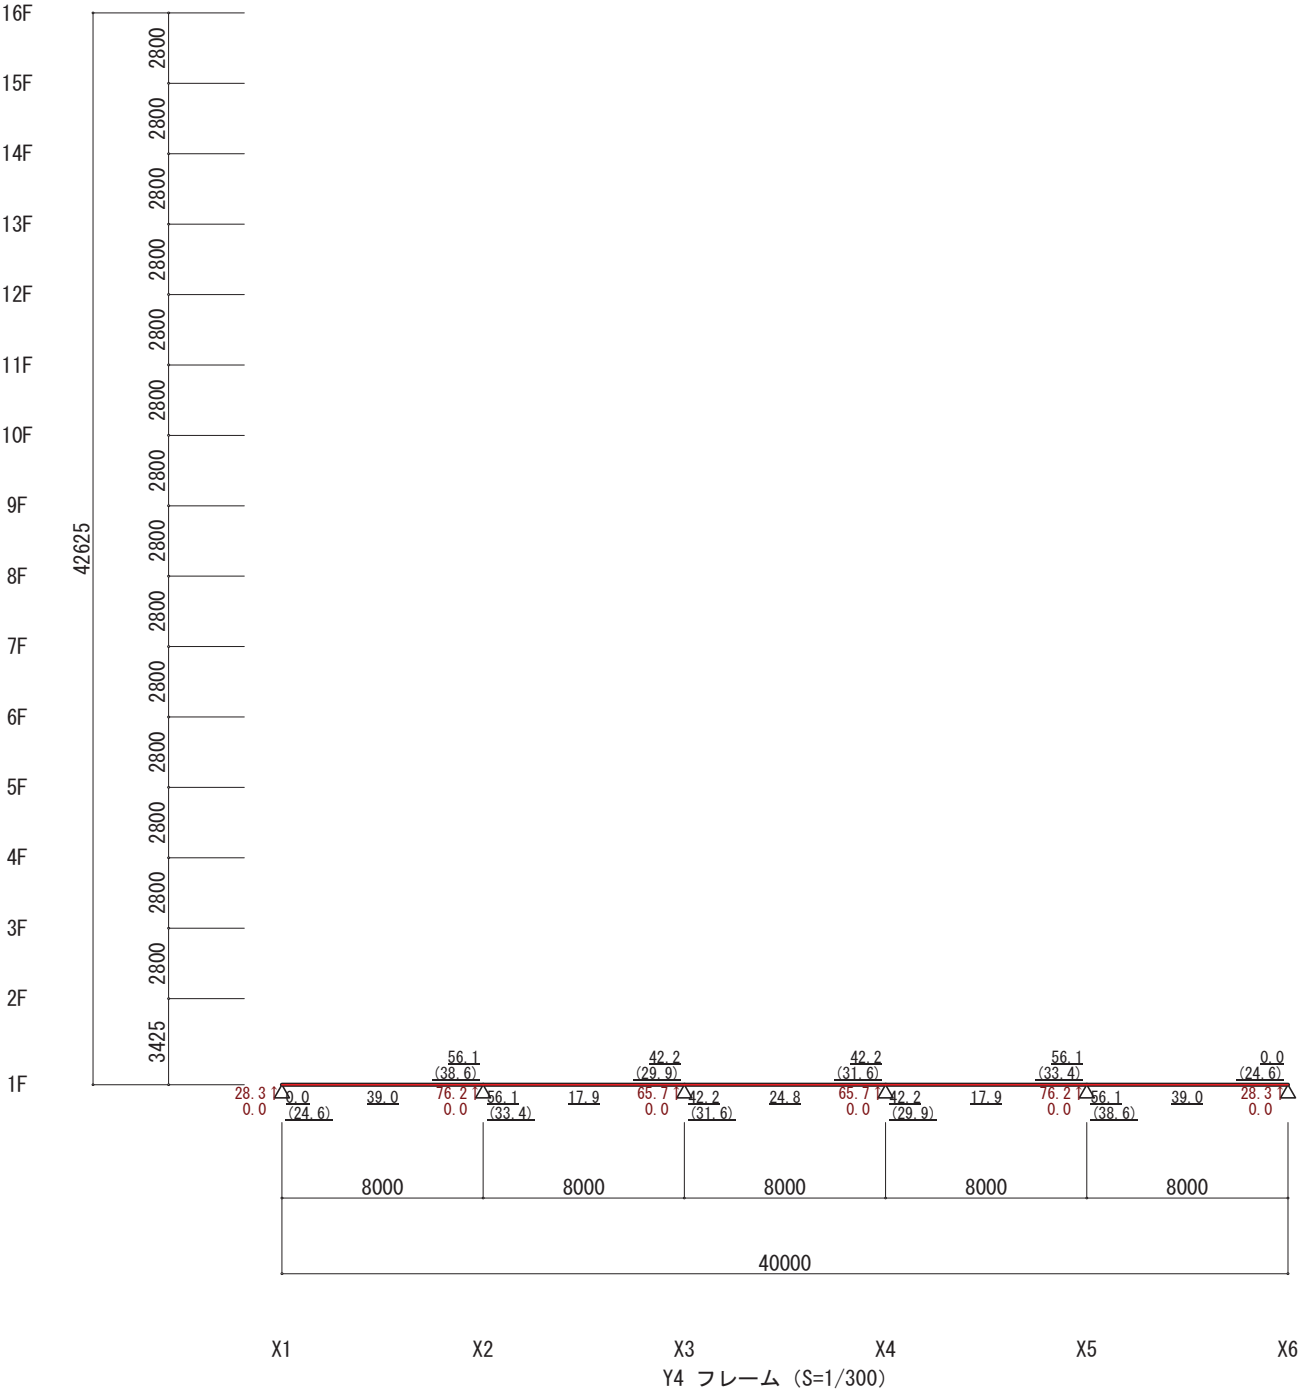


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

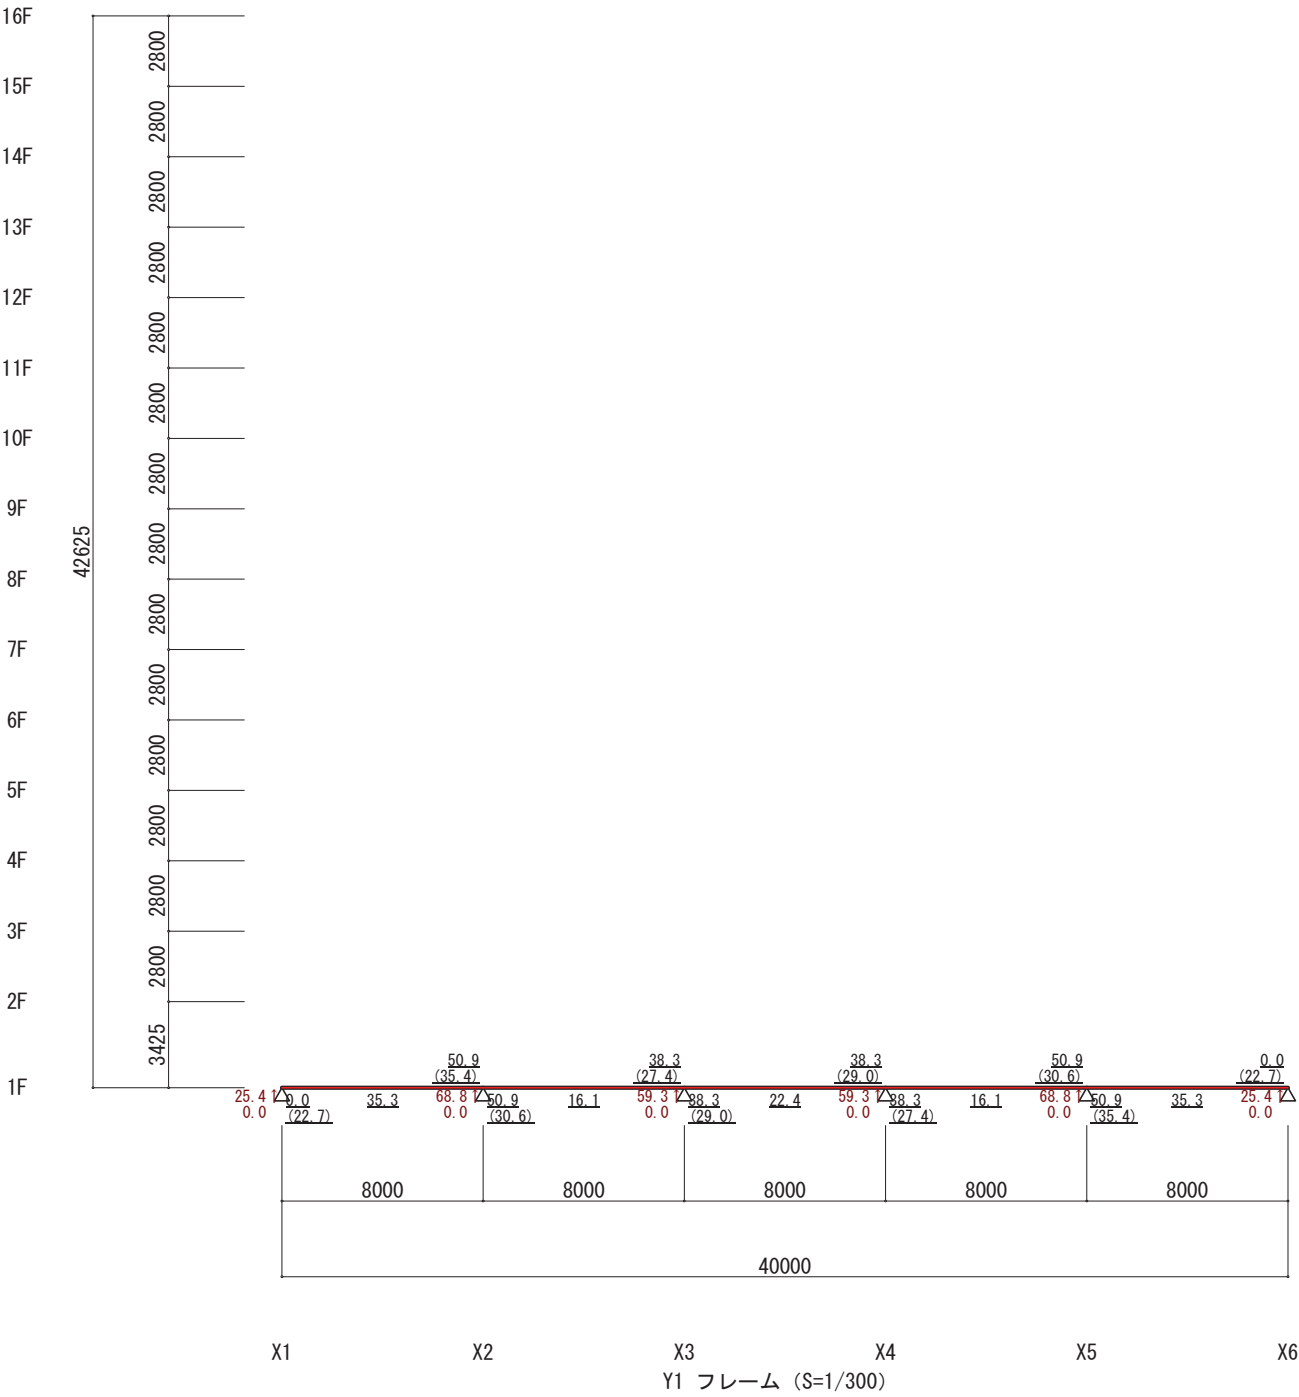


[illegible]


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

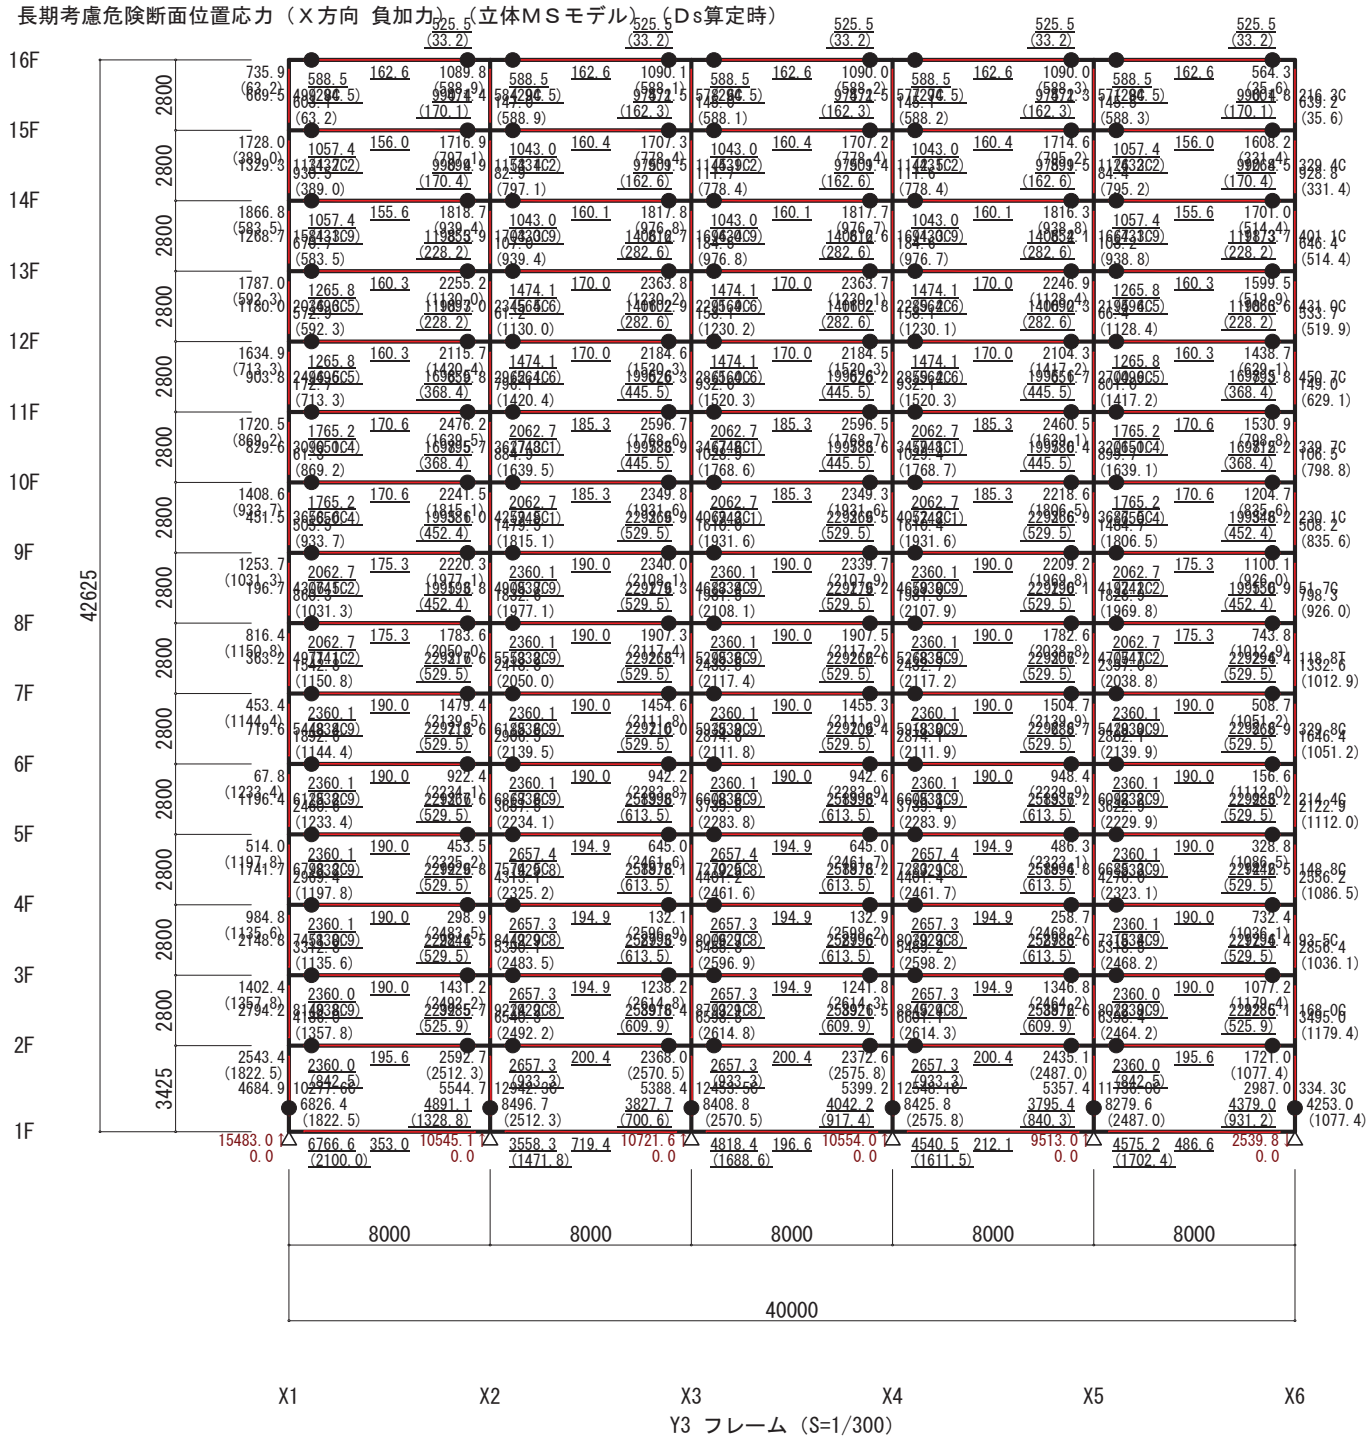


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

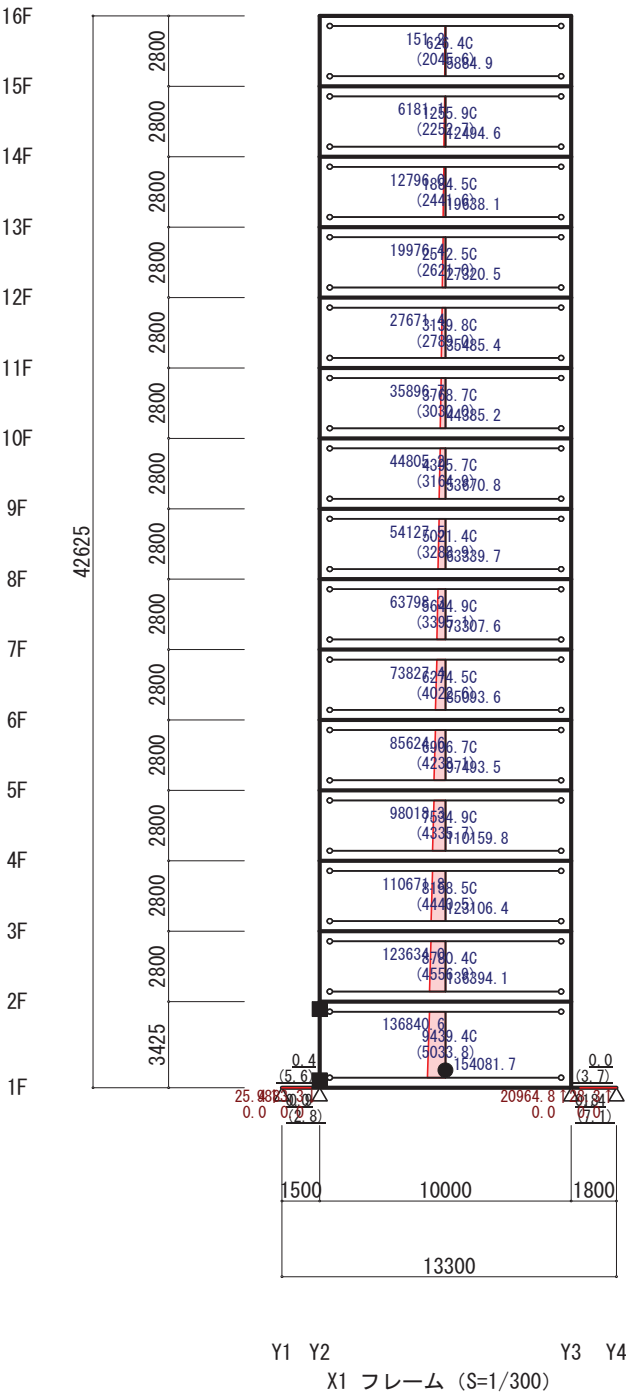


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

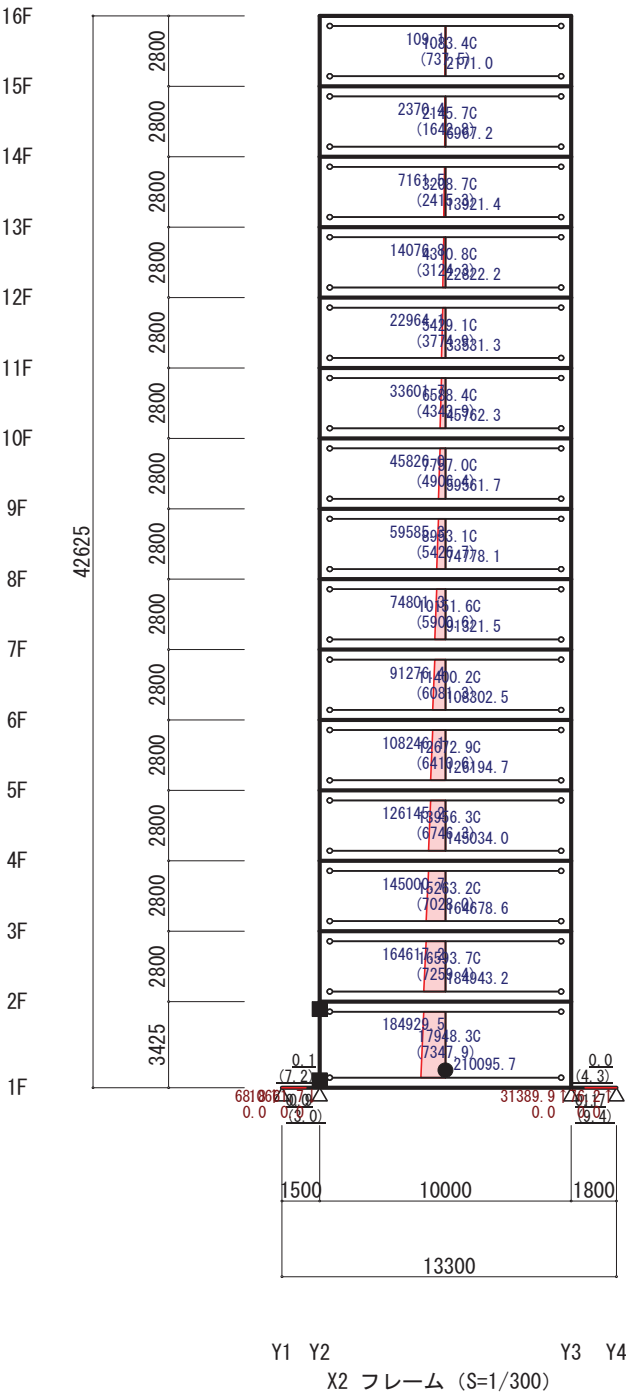


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

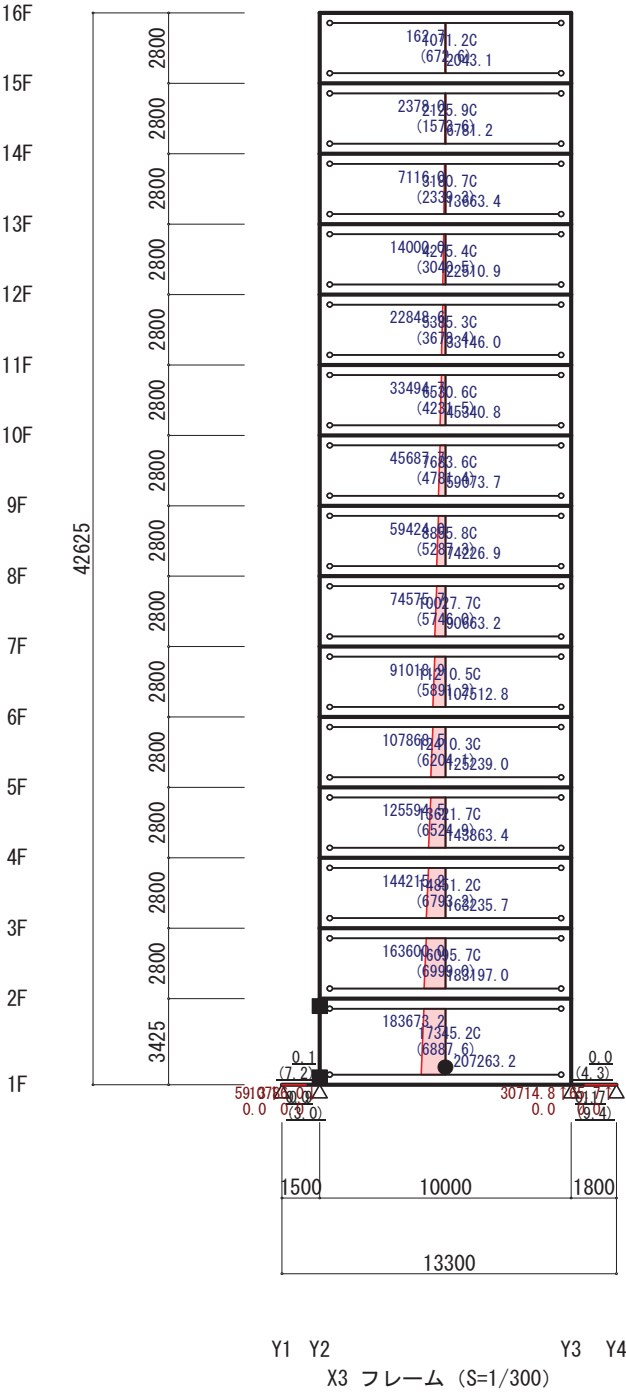


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

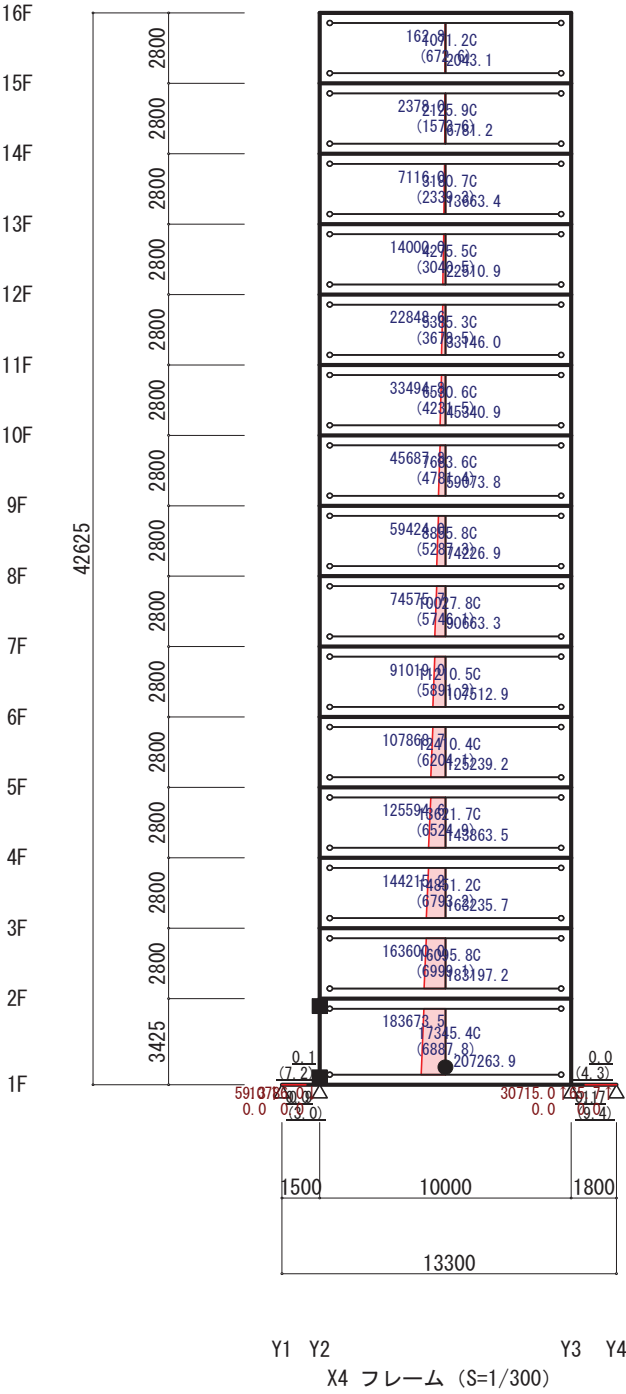


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

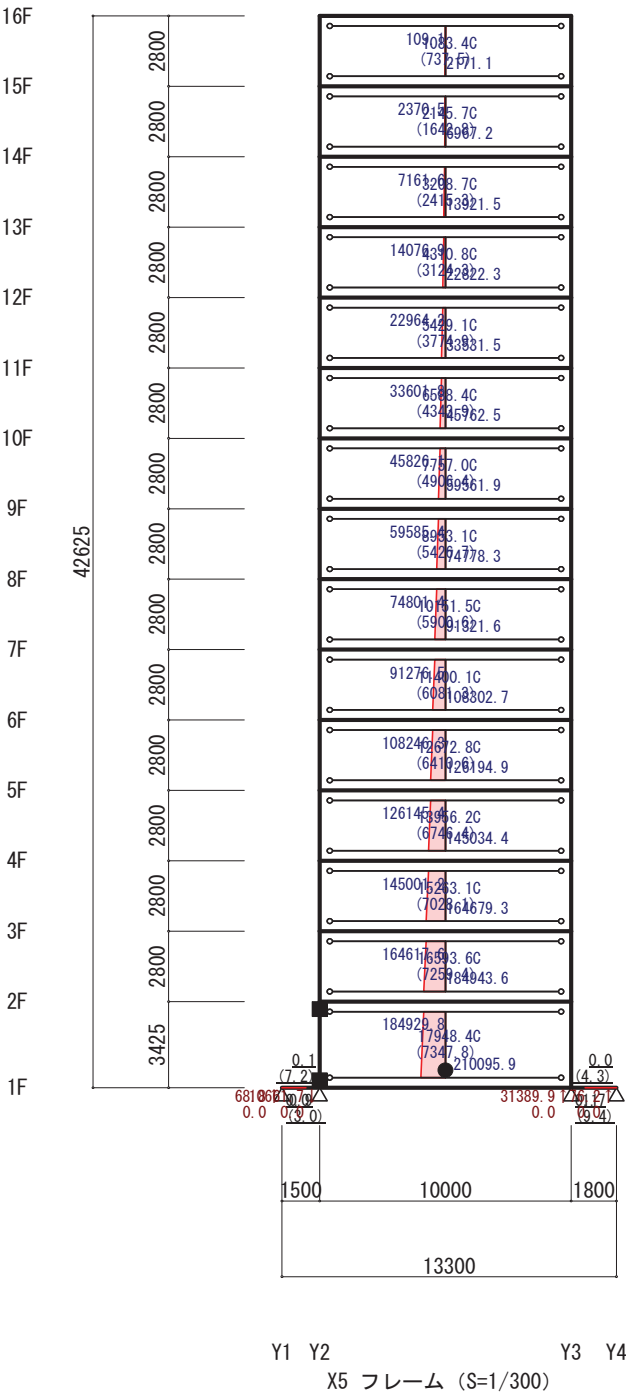


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

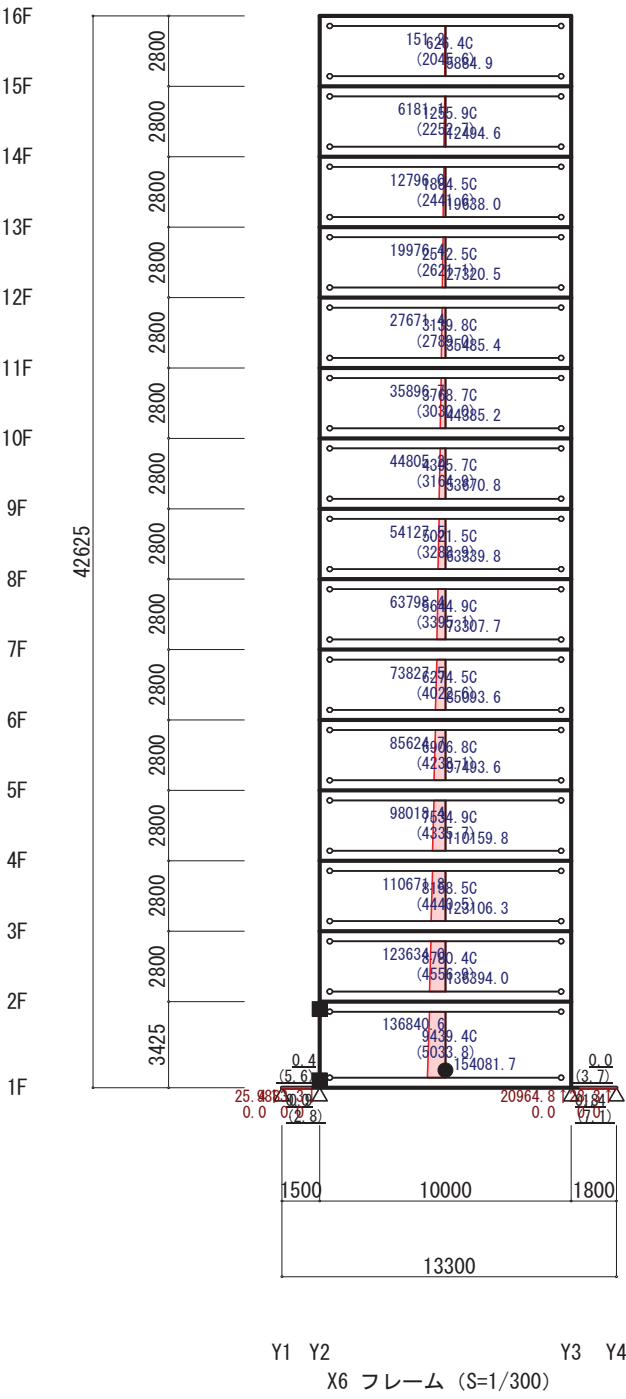

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

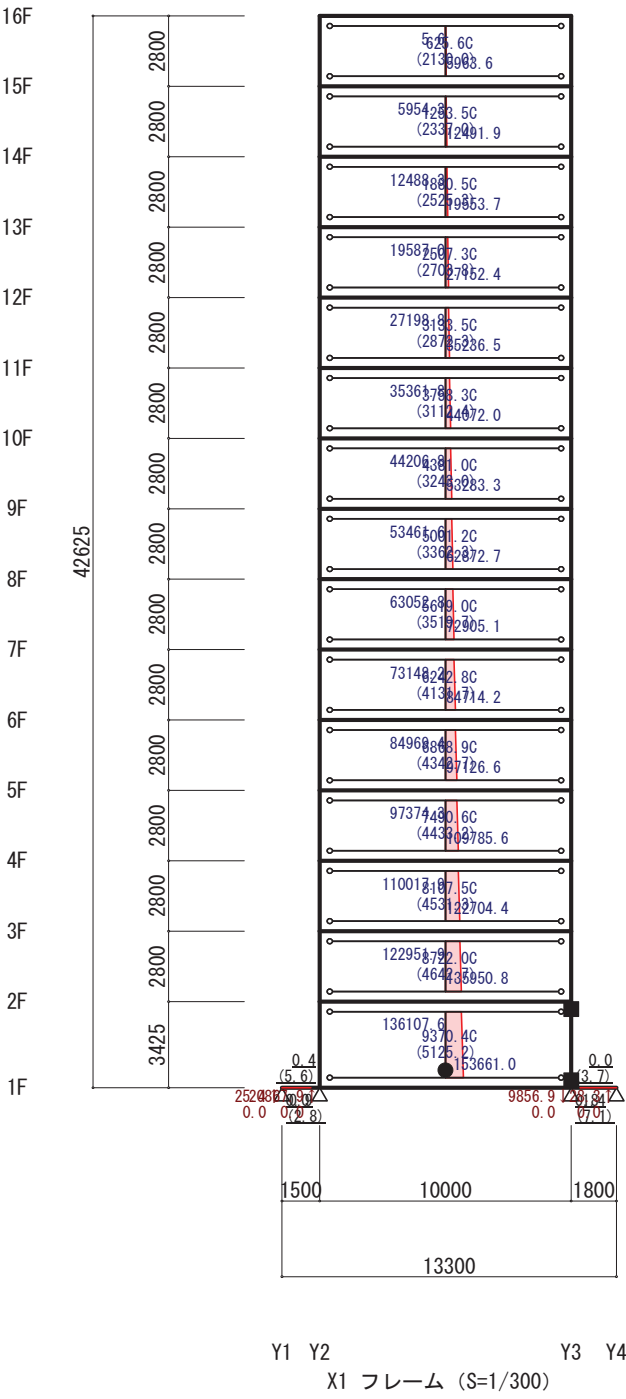

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

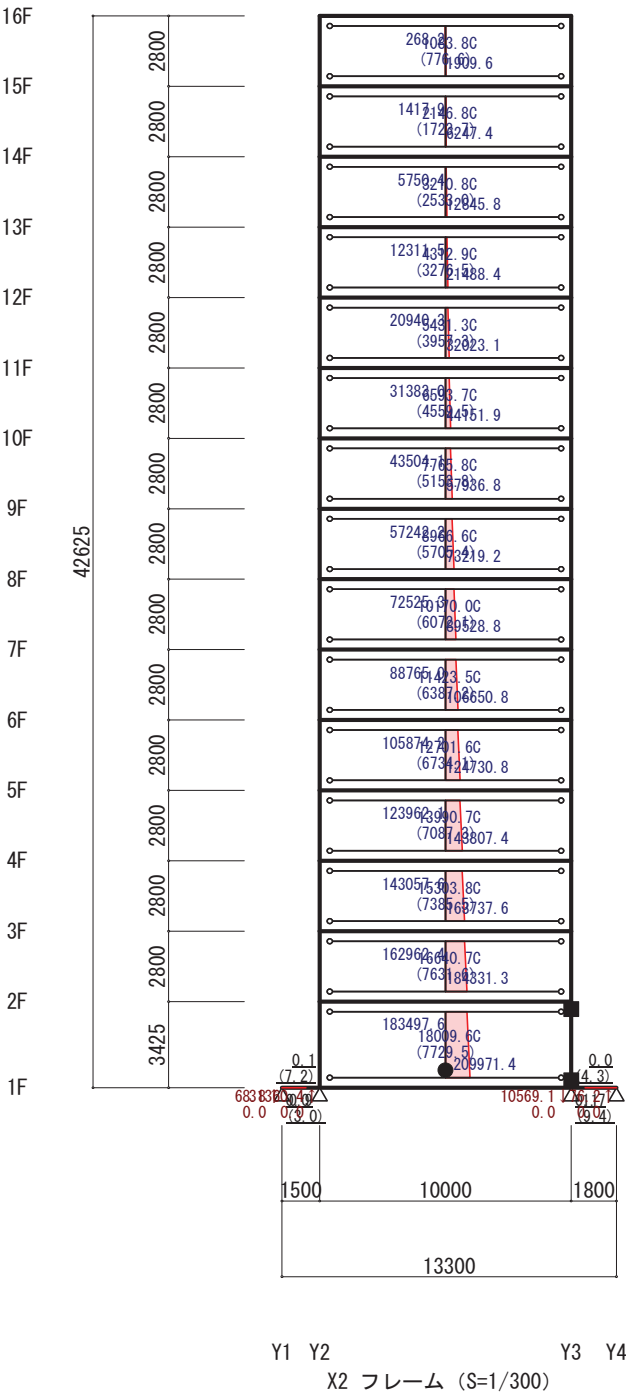

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



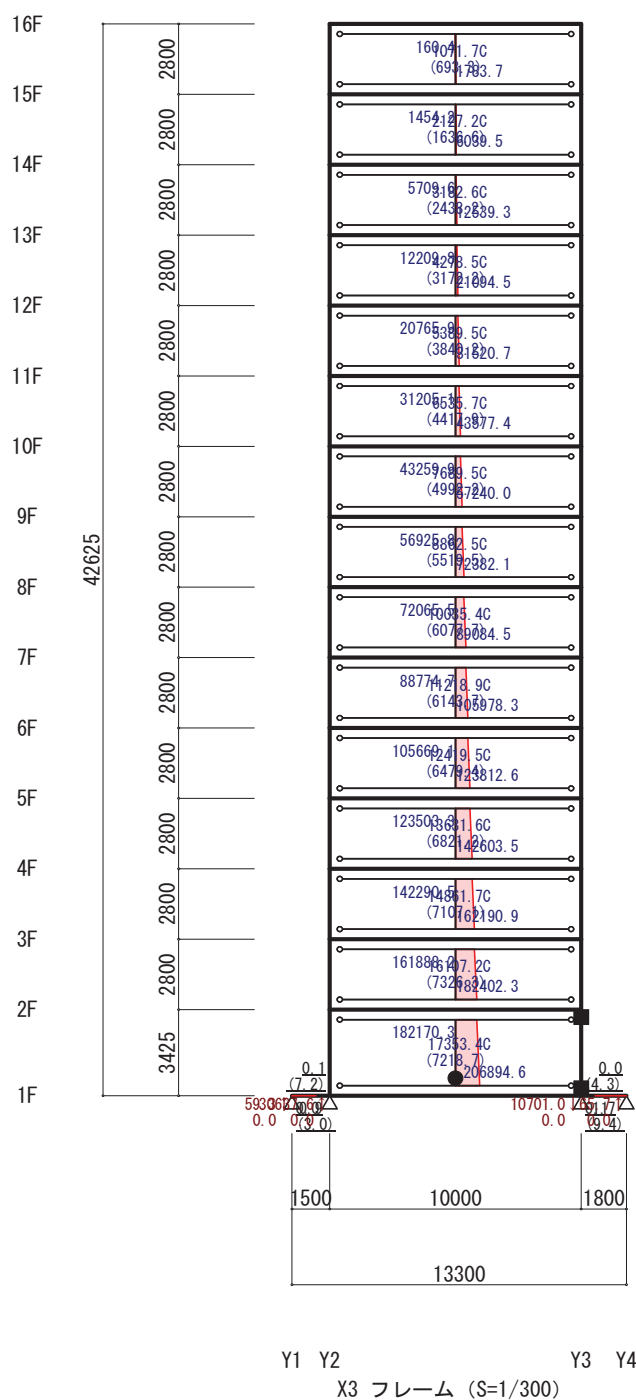


Figure 10 shows a beam element with nodes 1, 2, and 3. The beam has a length of 10701.0. The nodal coordinates are (7, 2) for node 1, (206894.6, 7218.7) for node 2, and (4, 3) for node 3. The element coordinates are (0.0, 0.0) for node 1, (0.5, 0.0) for node 2, and (1.0, 0.0) for node 3. The beam is labeled with '593062.6' and '10701.0'.


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

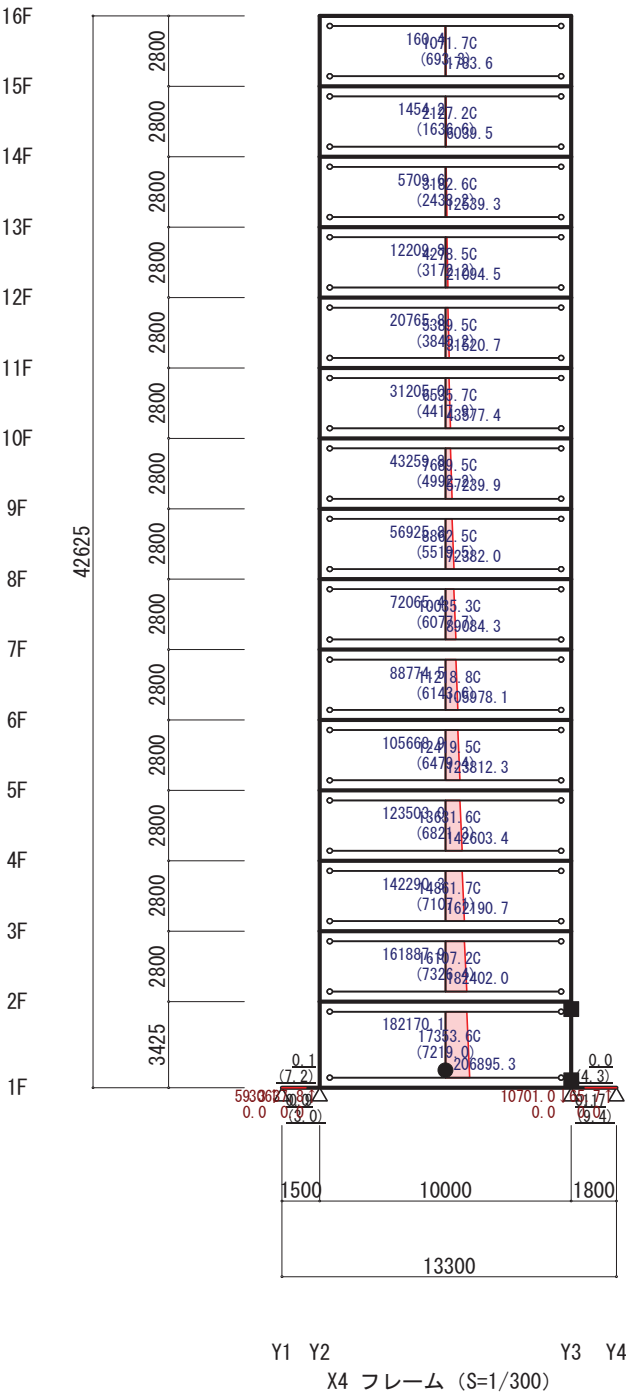

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



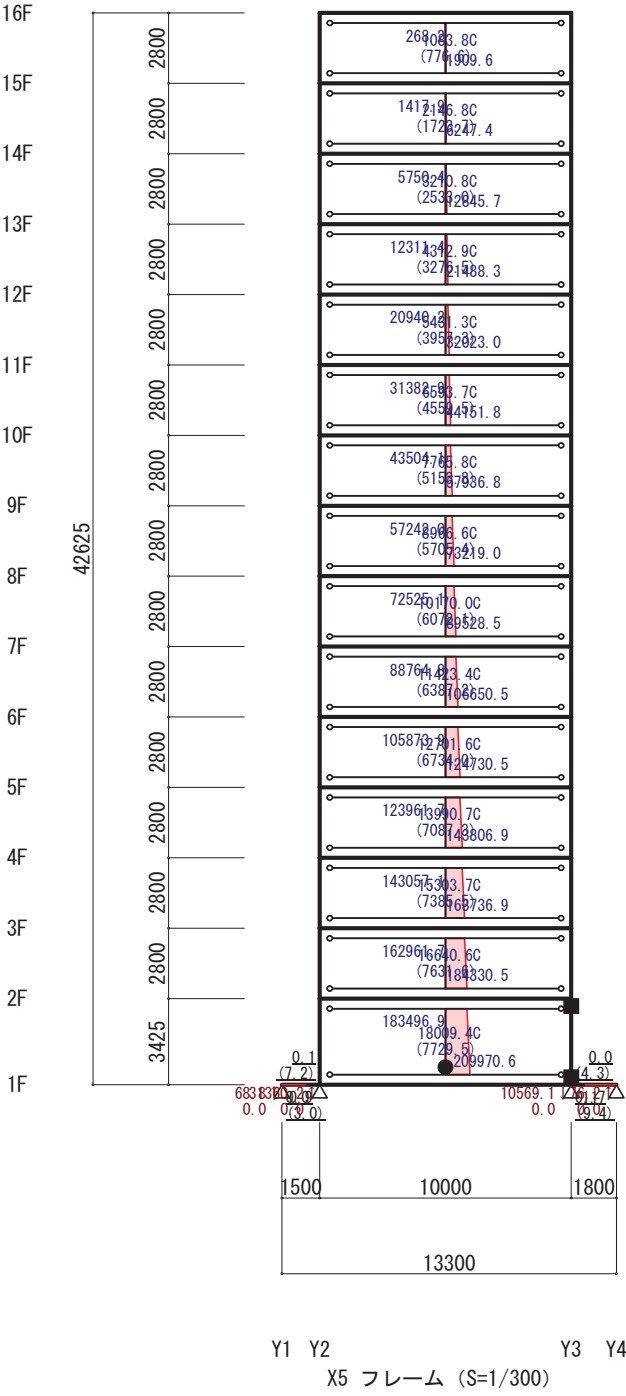


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

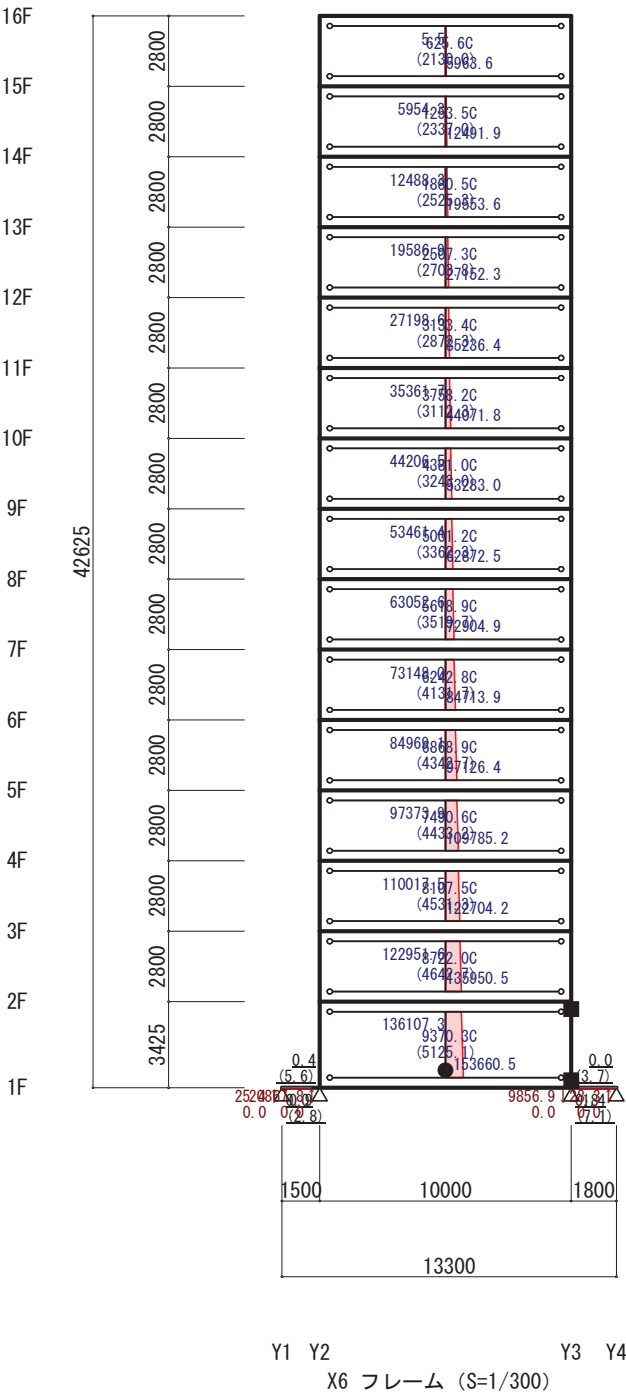

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

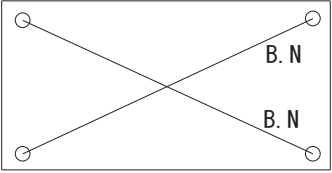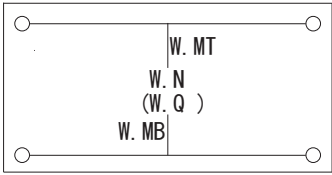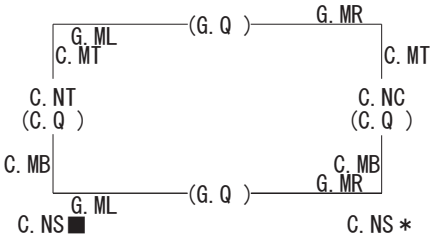

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊

W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

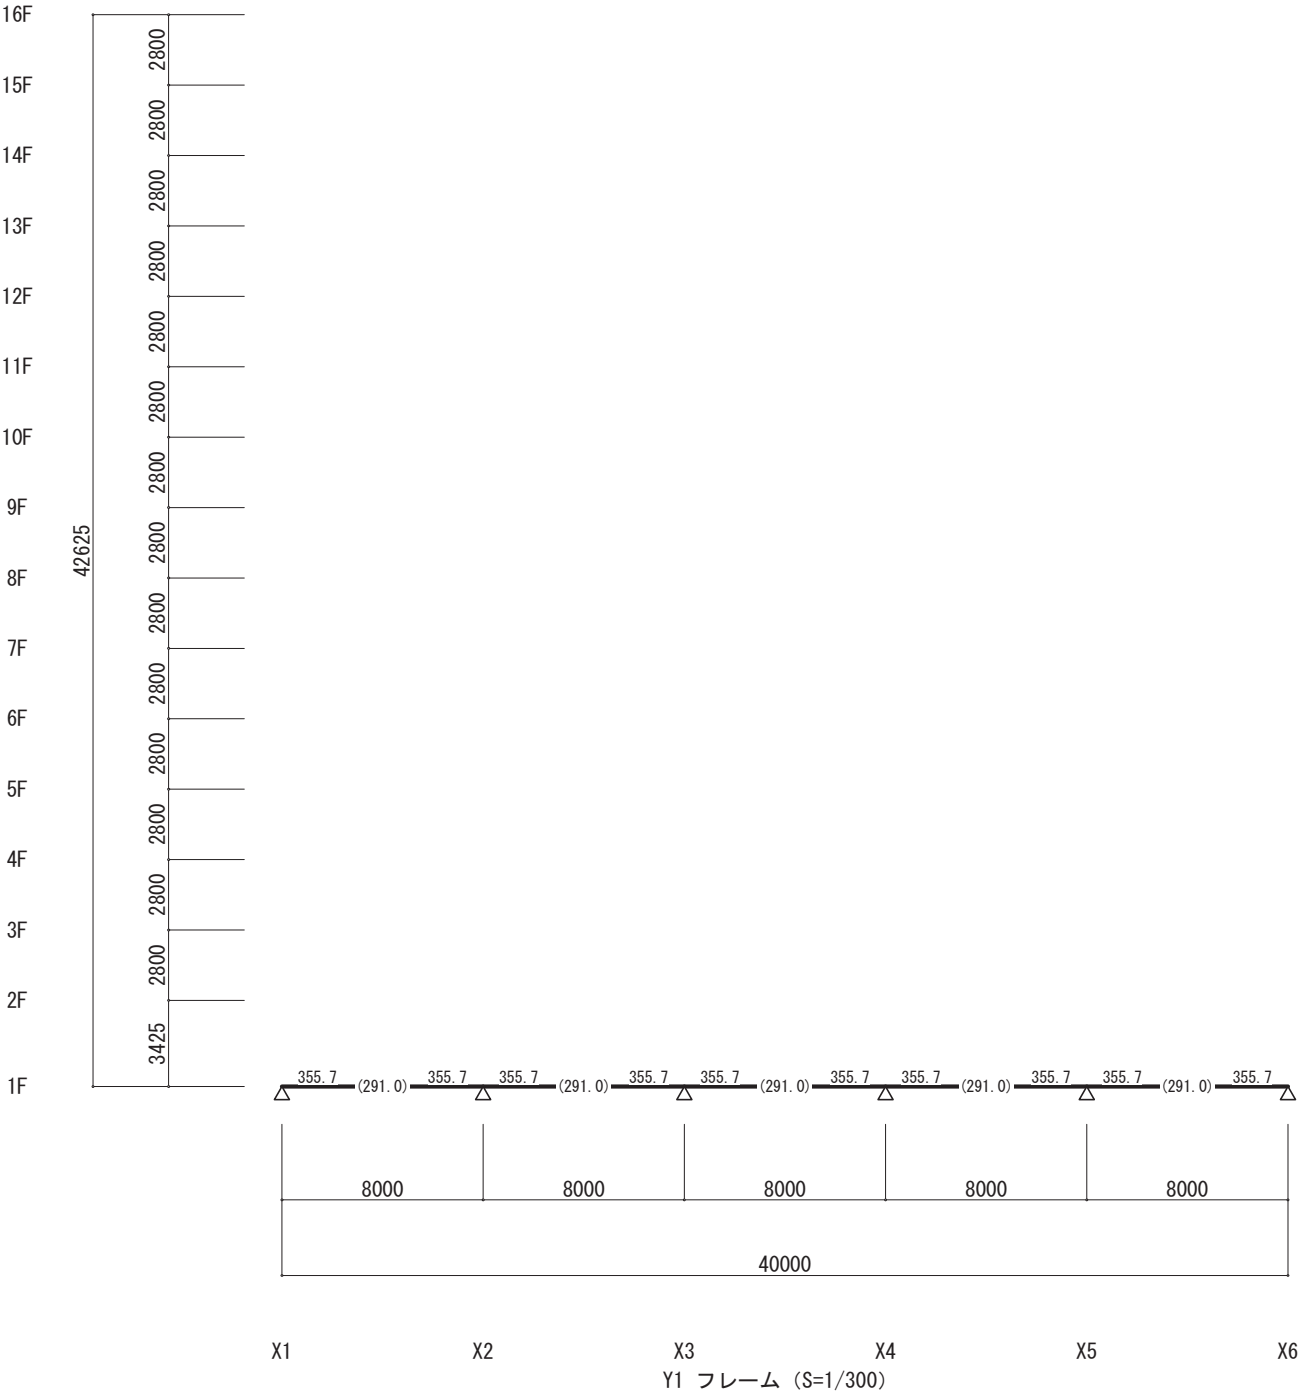


42625




42625

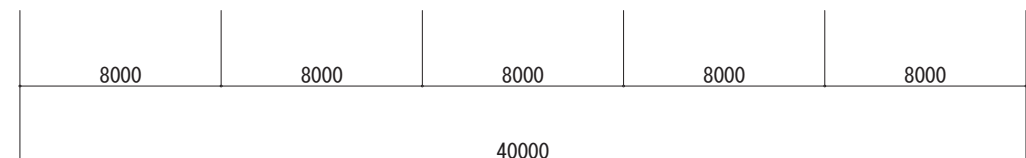


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

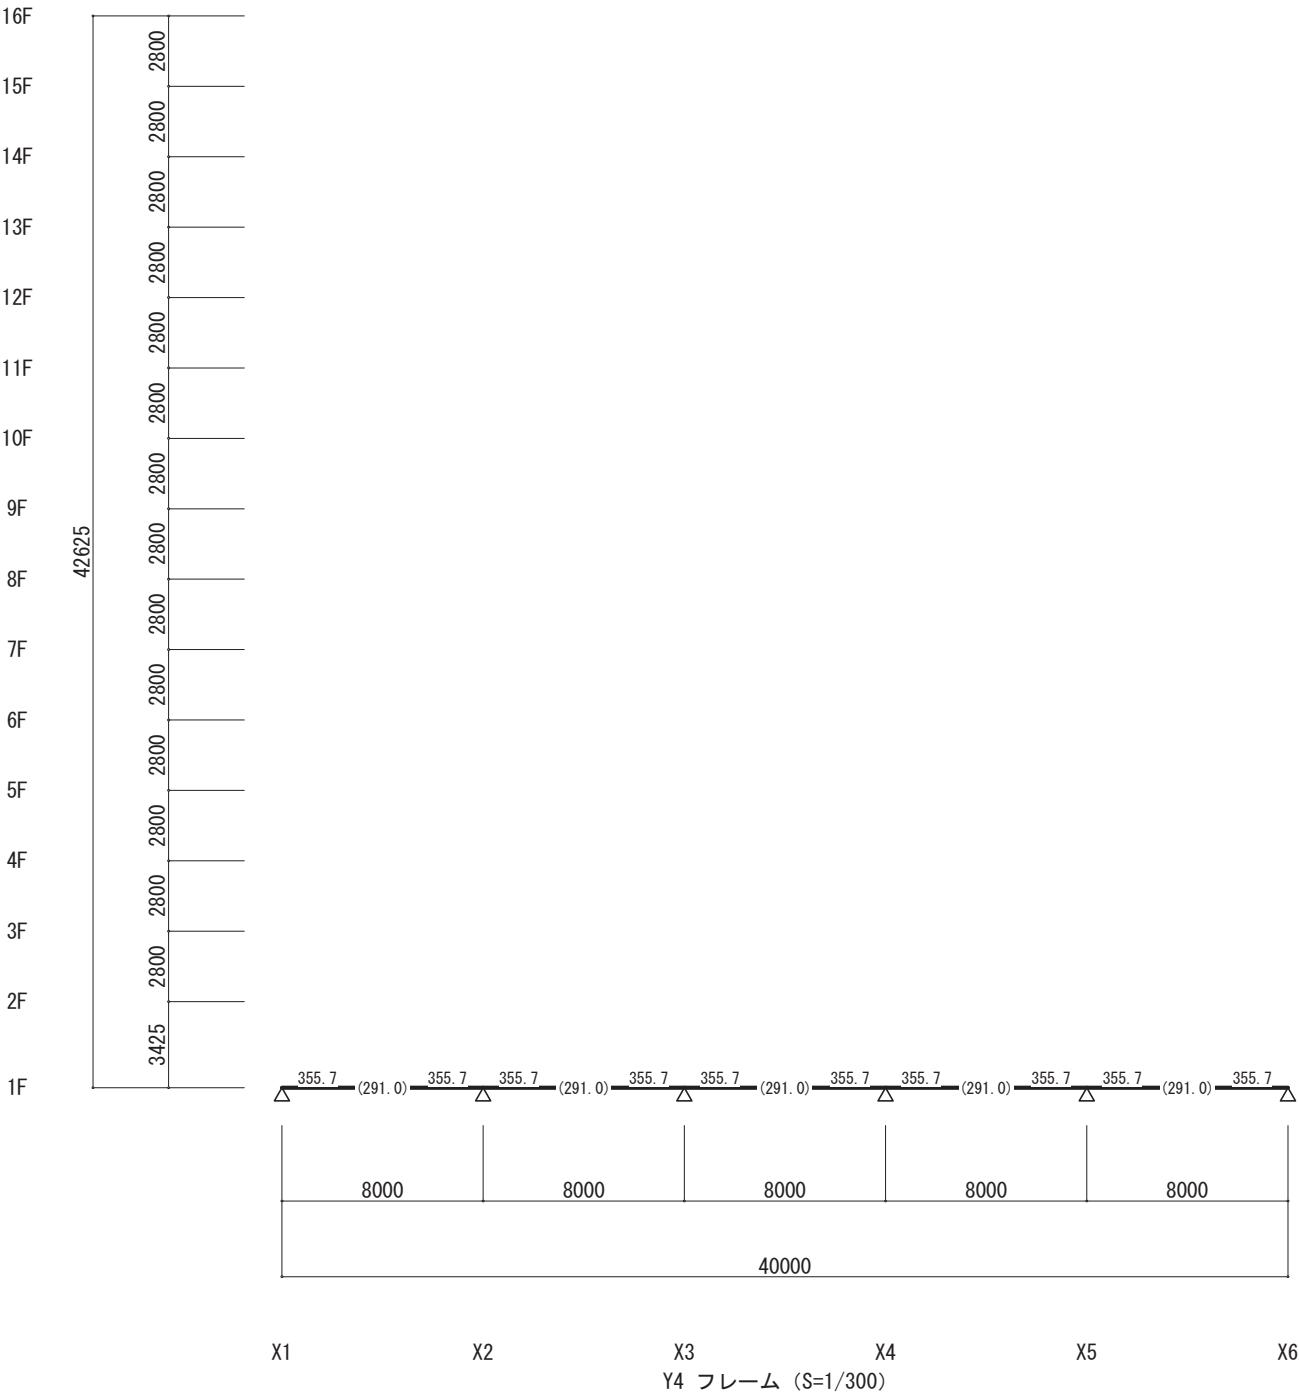


終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

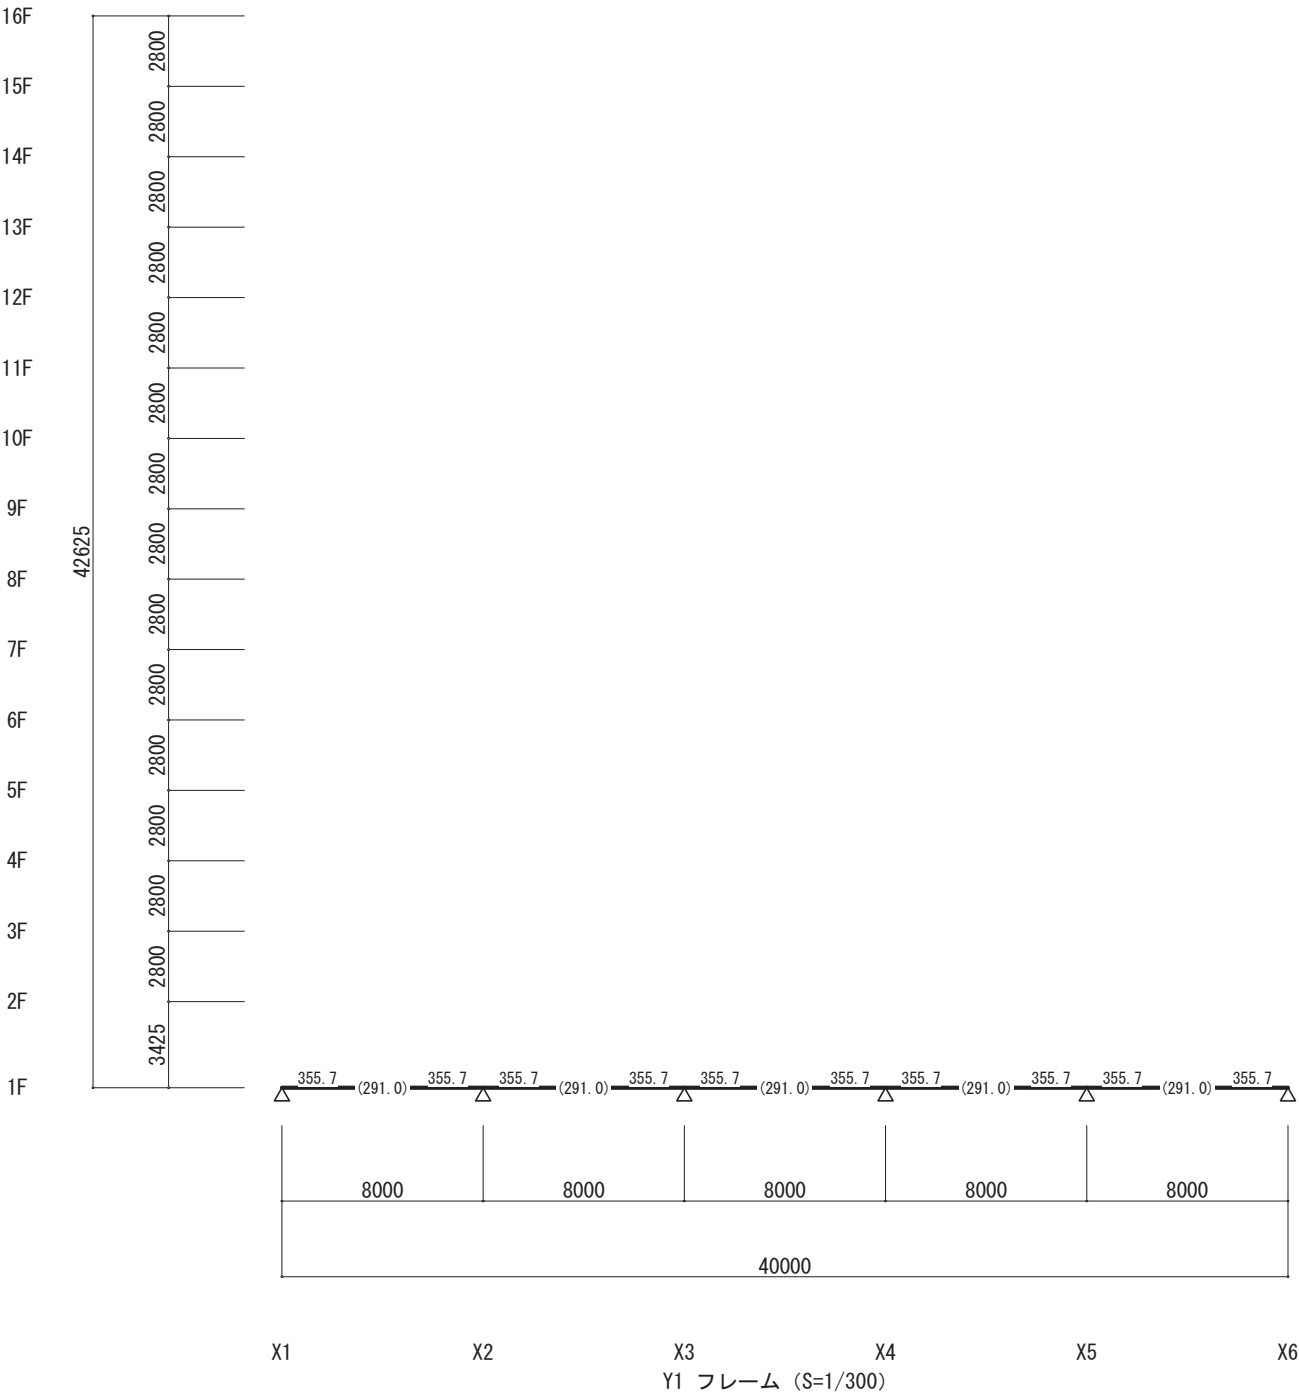


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

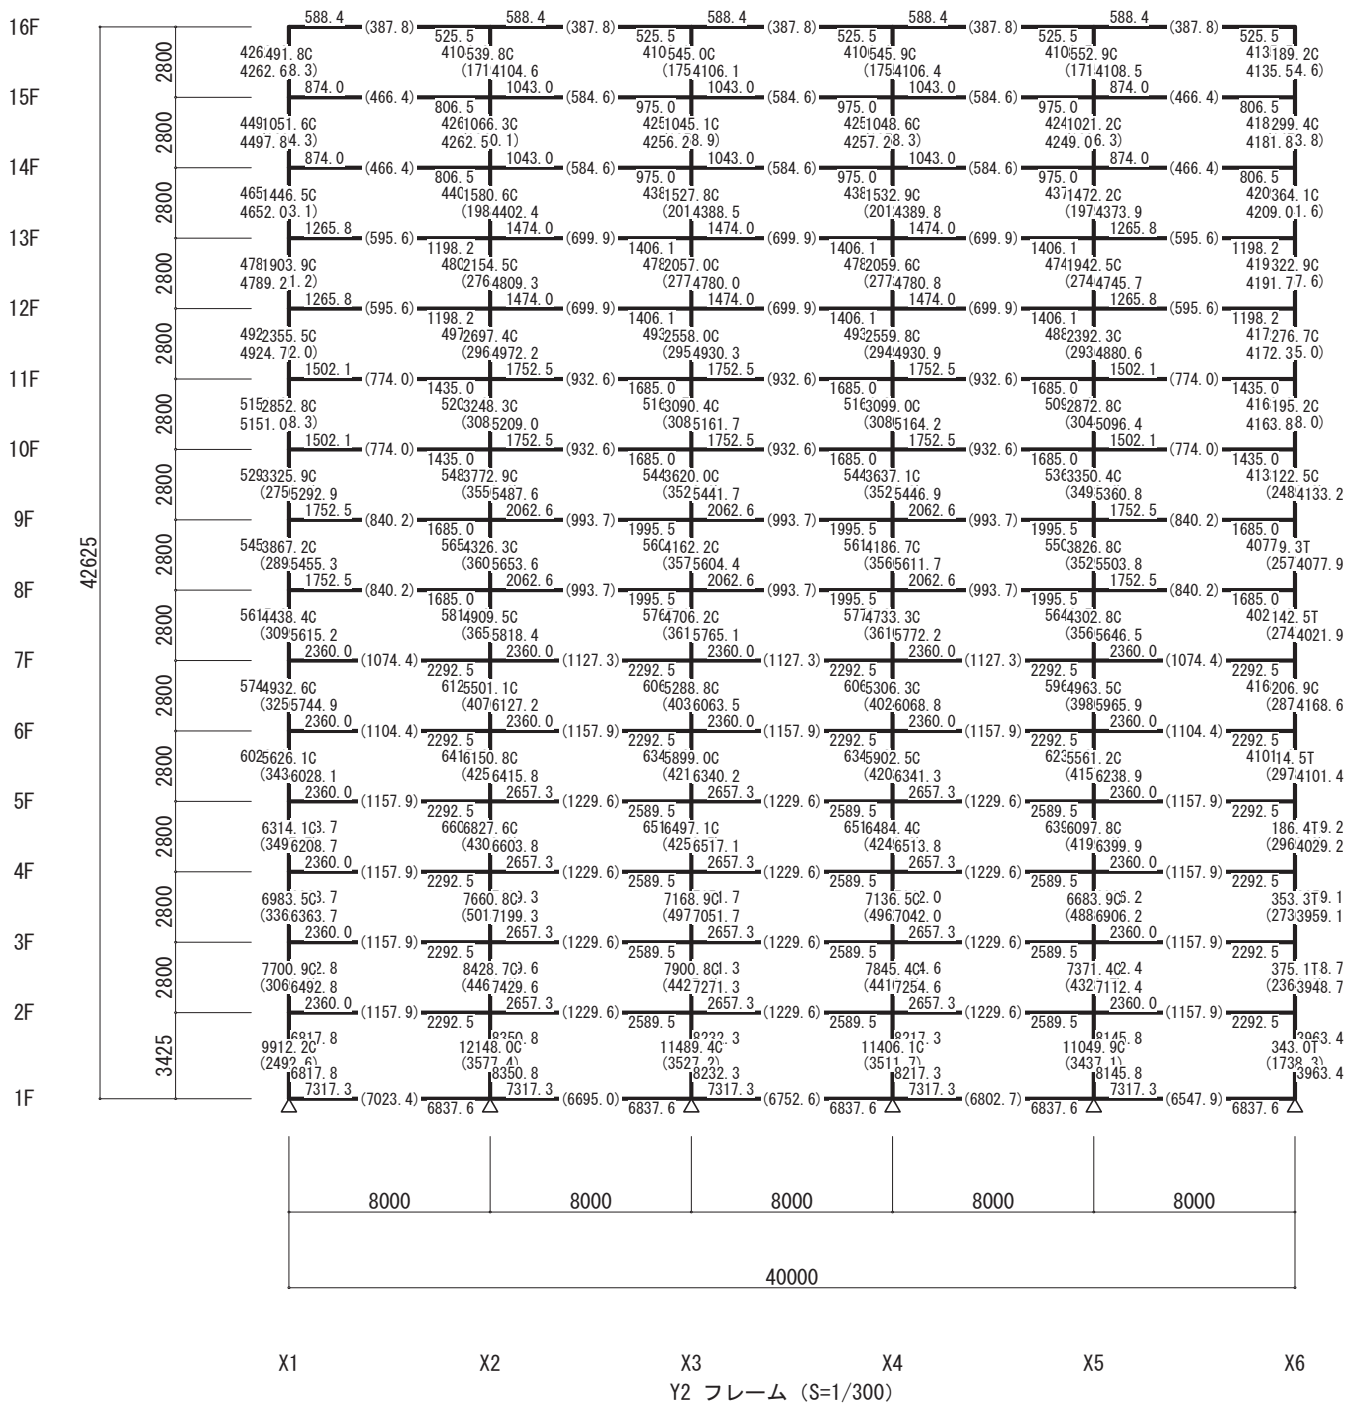


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

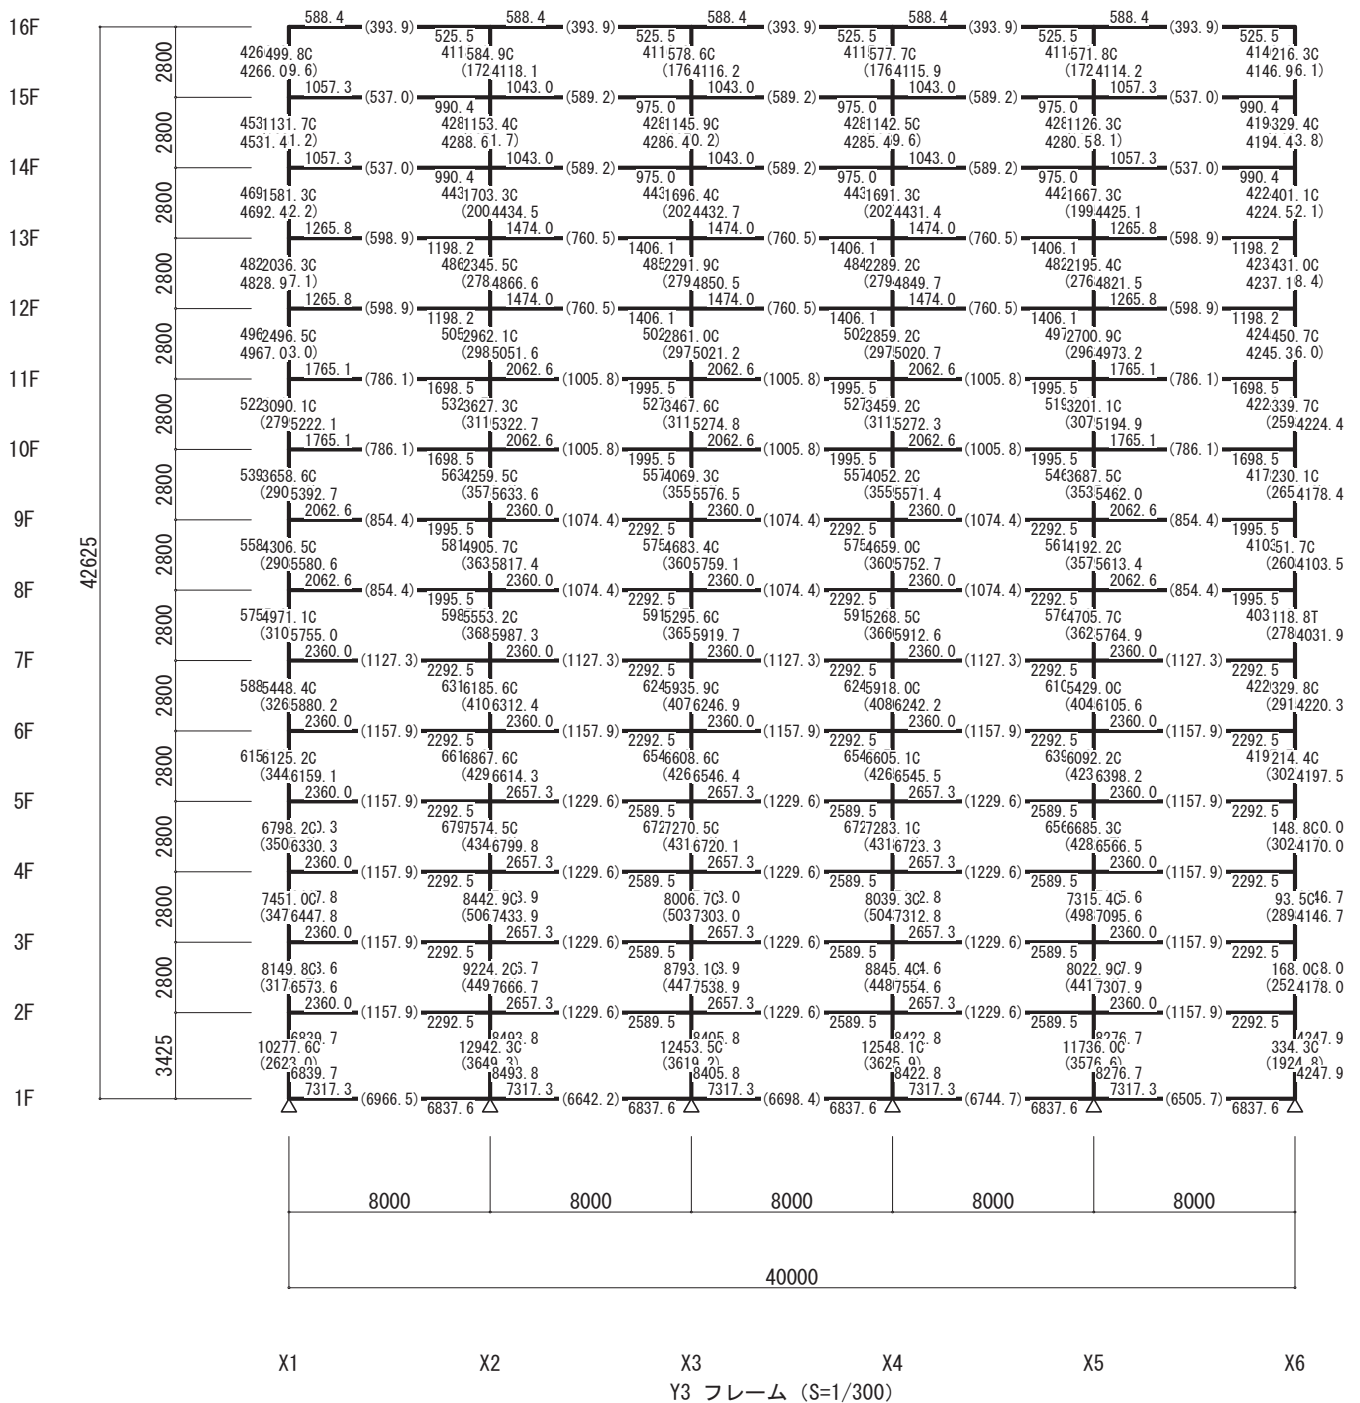

終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

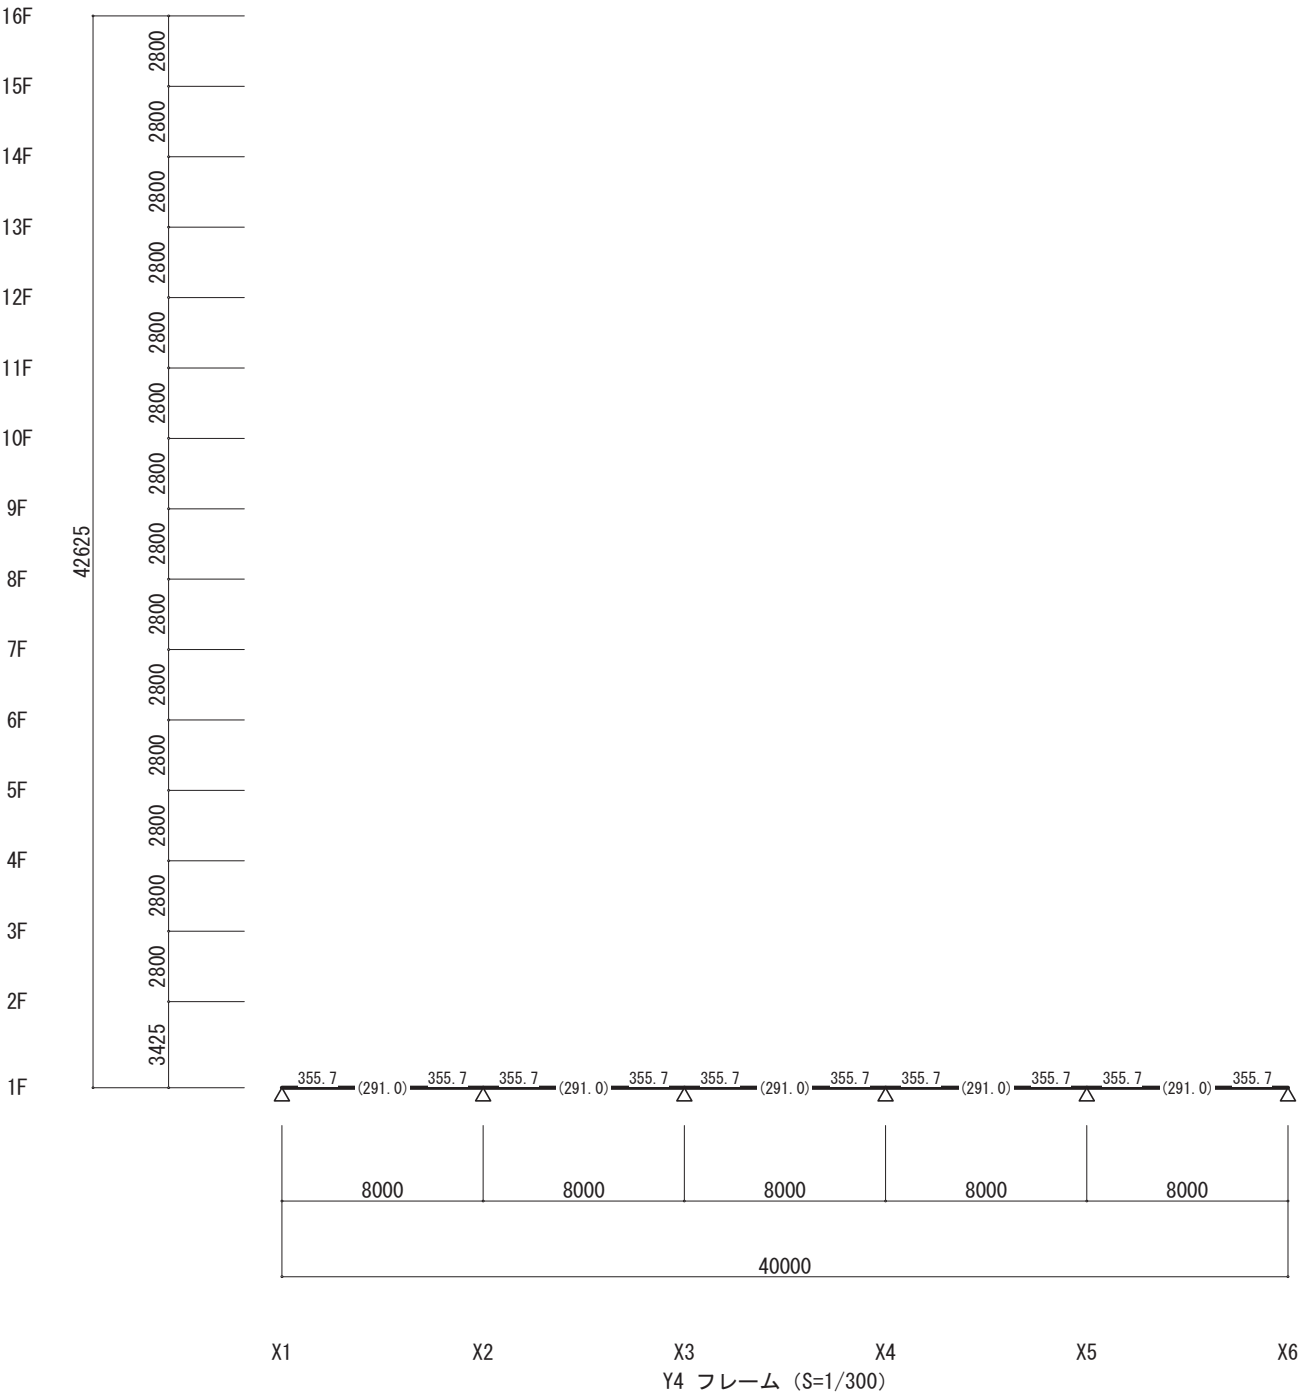


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

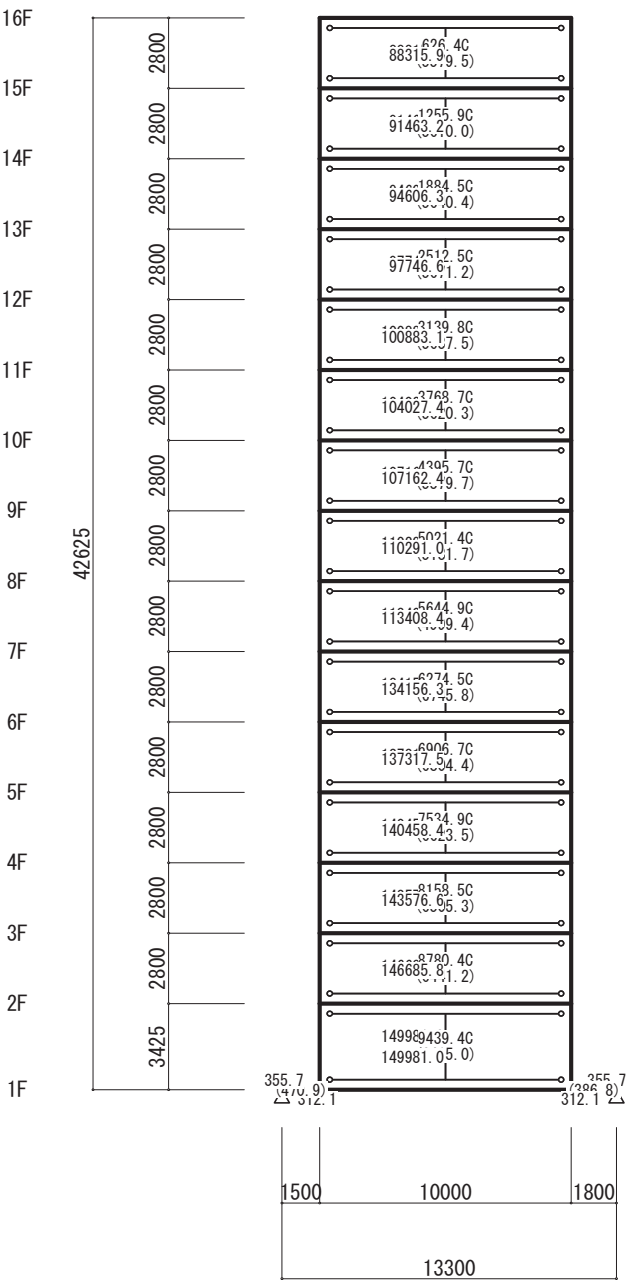


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

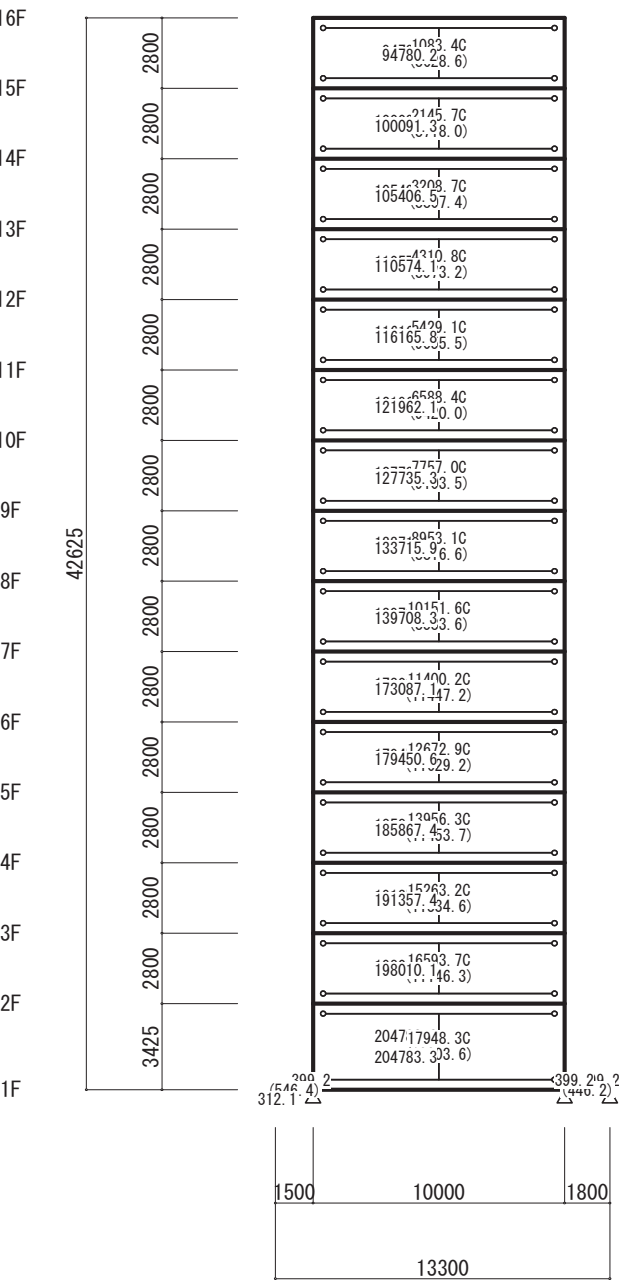


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

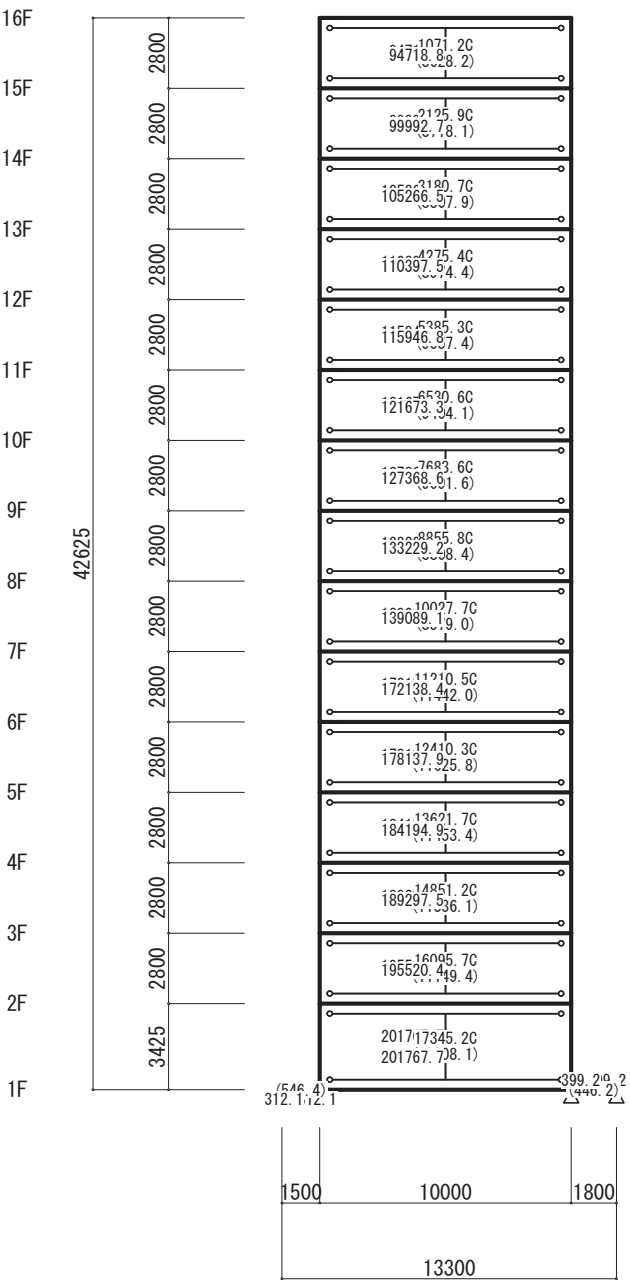


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

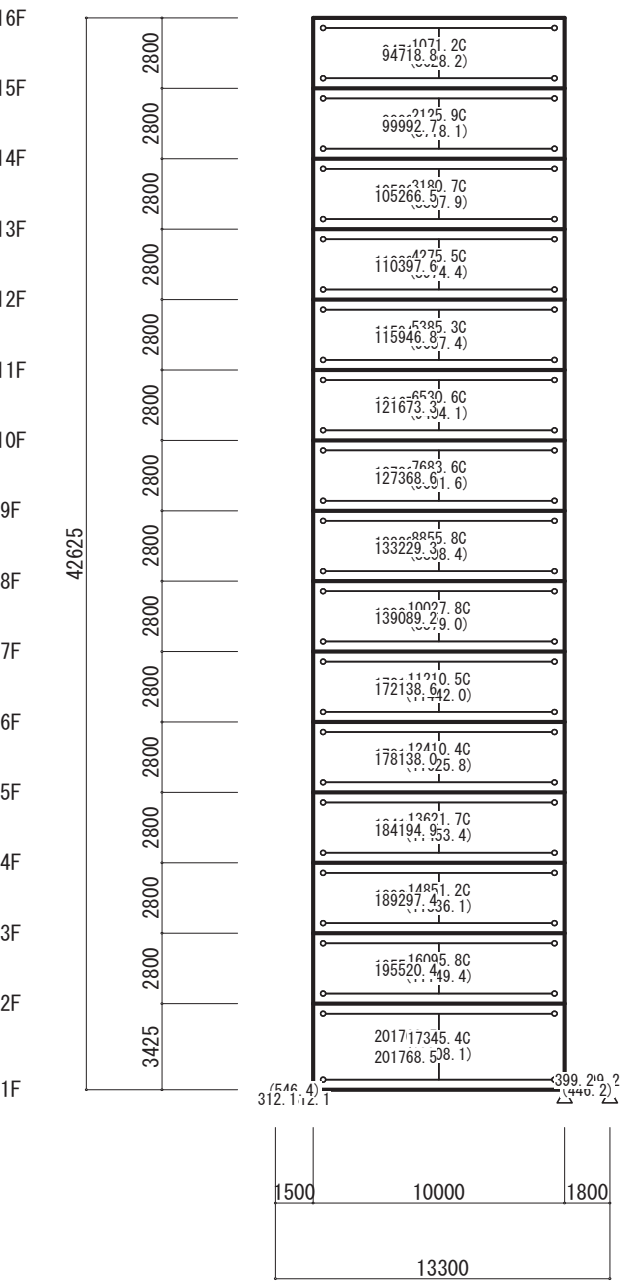


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

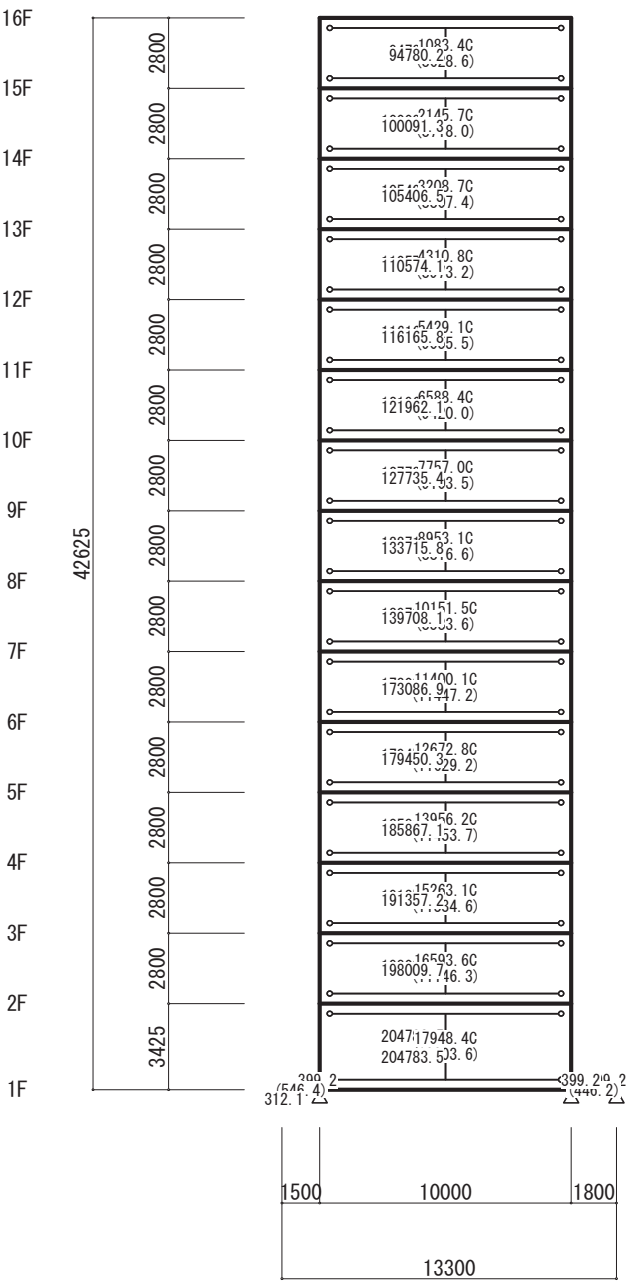


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

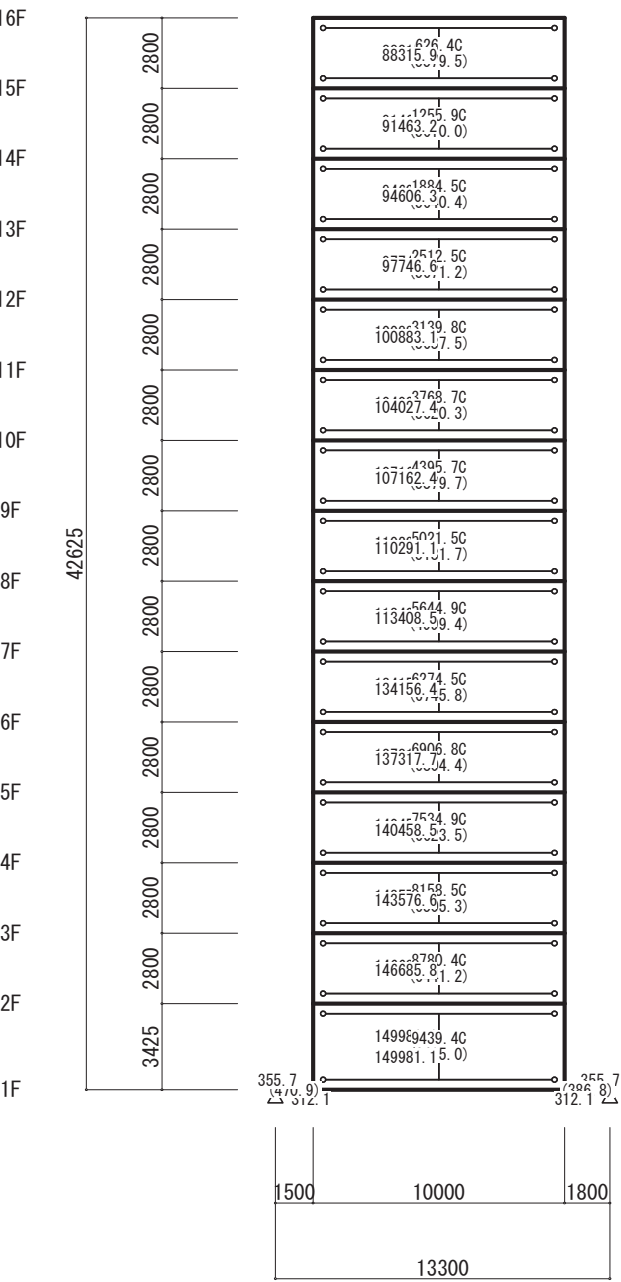


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

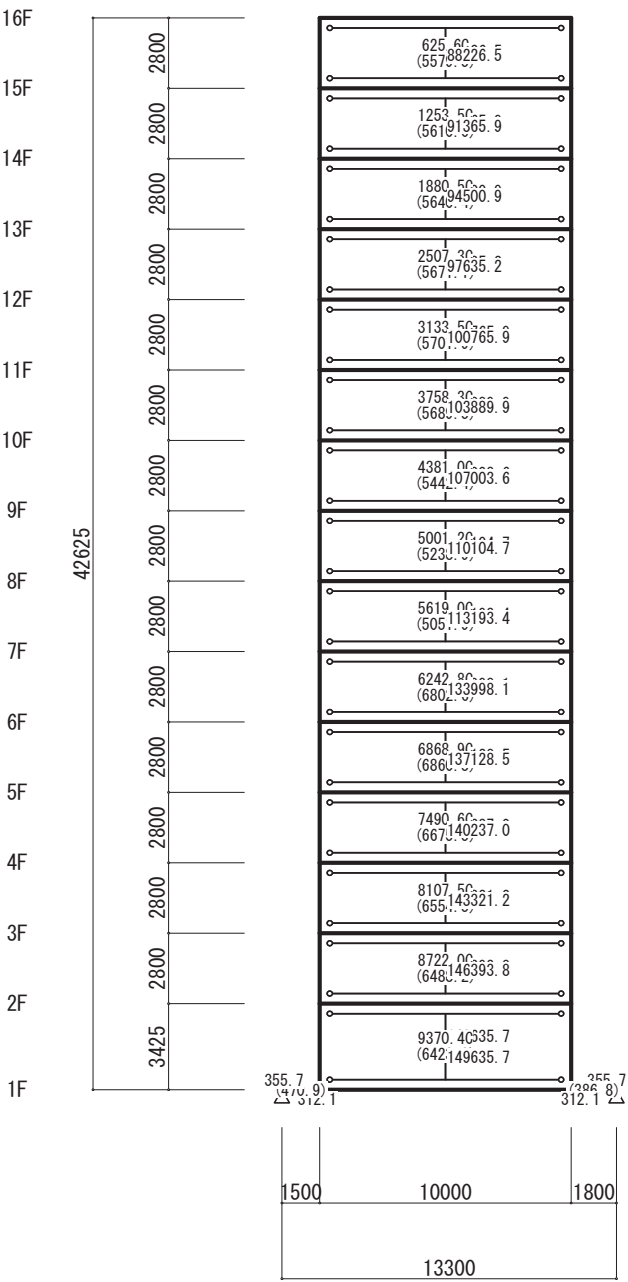

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

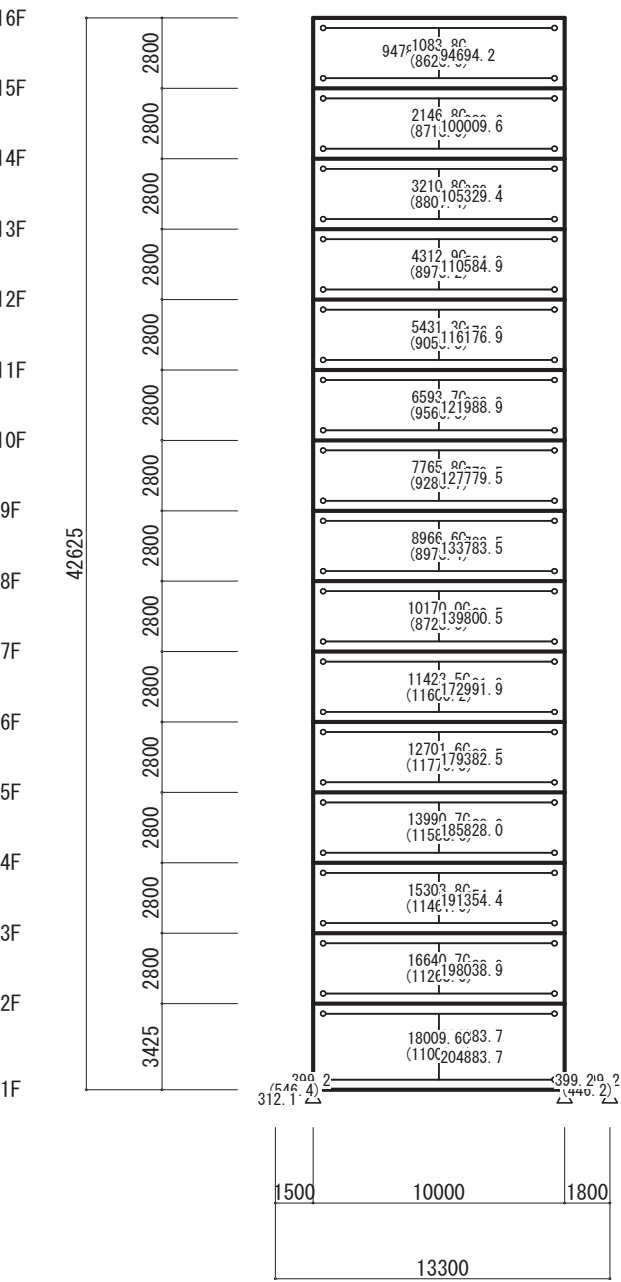


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

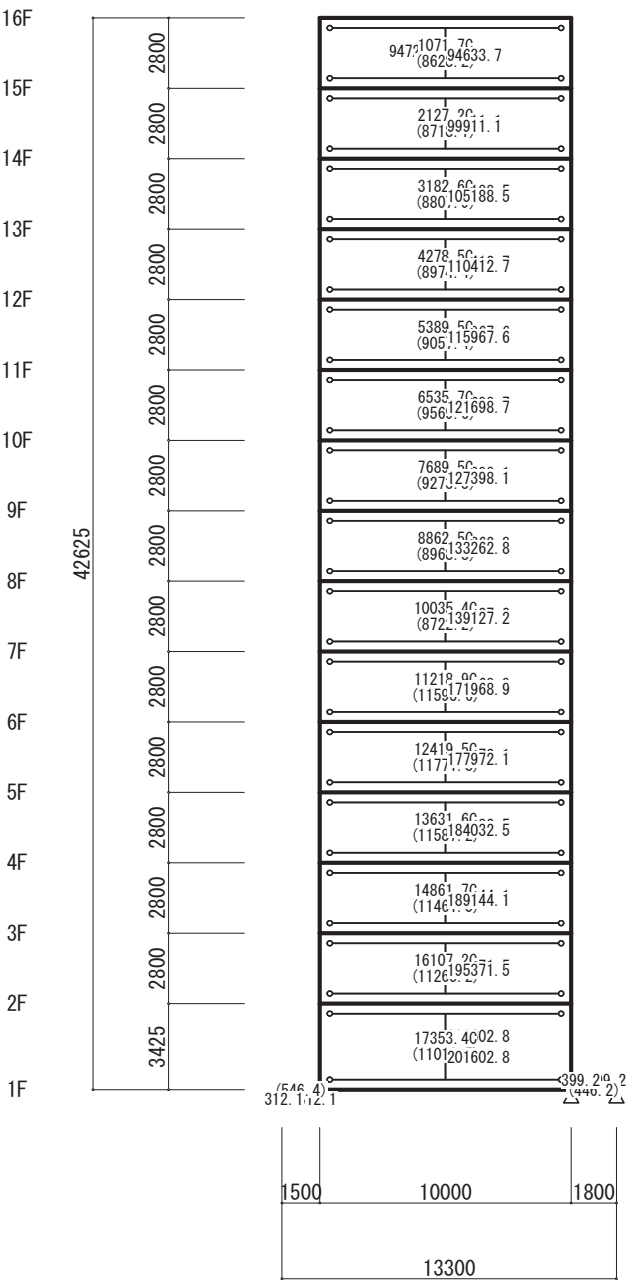


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

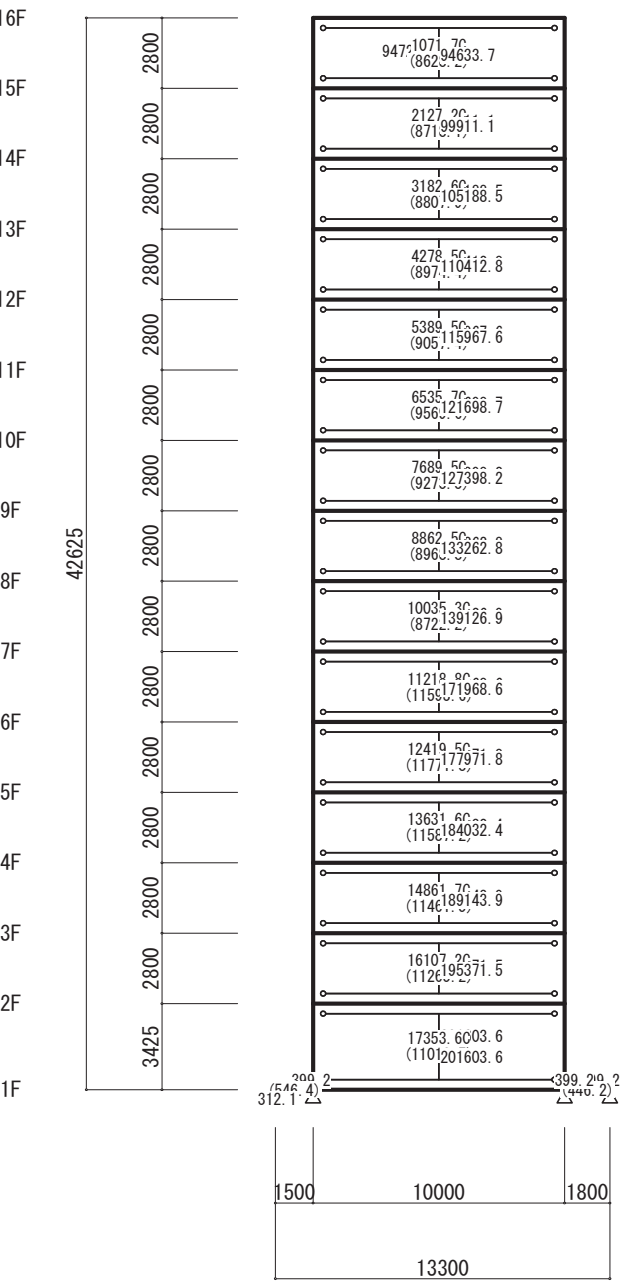


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

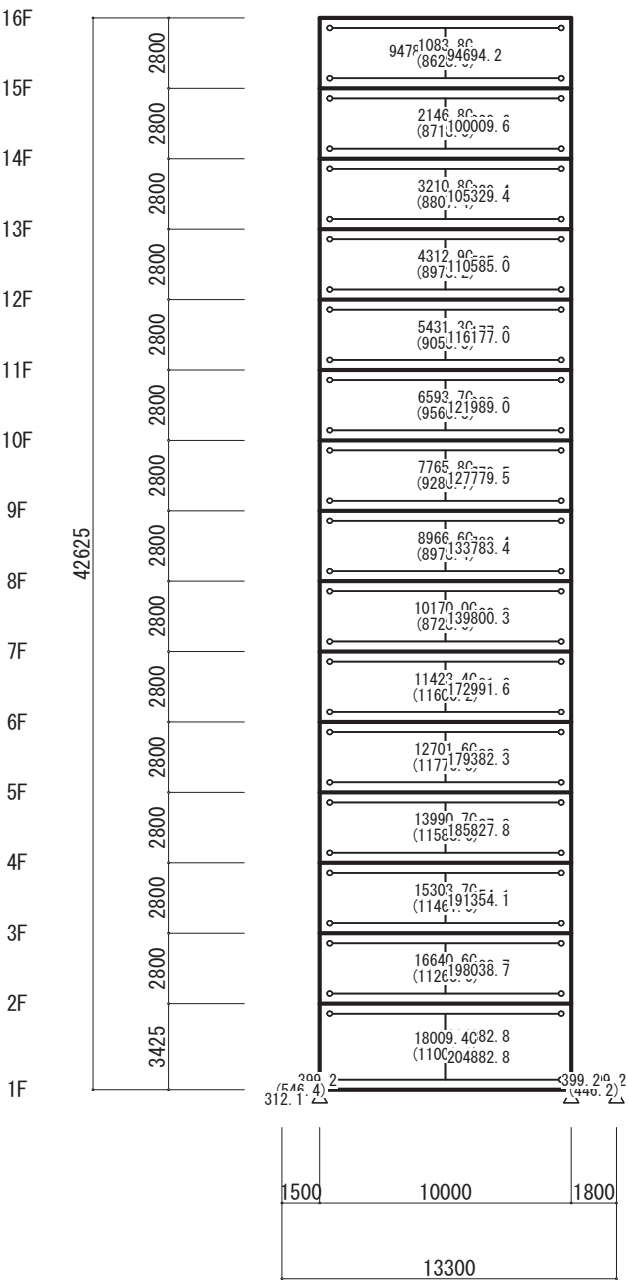


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

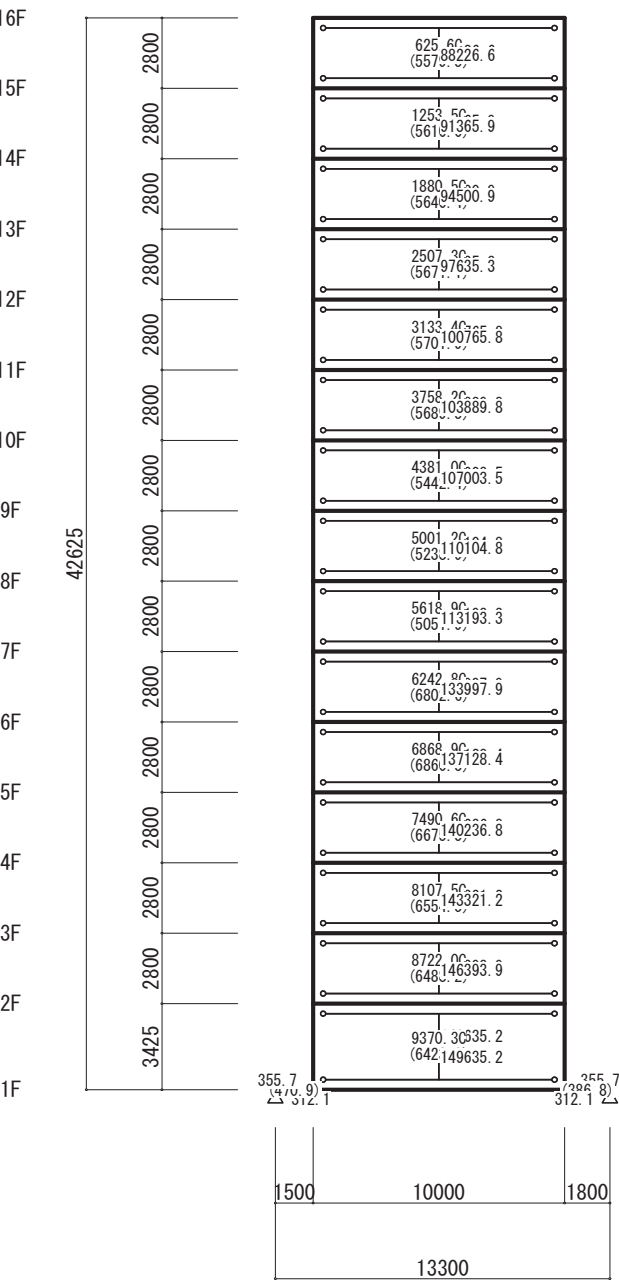


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

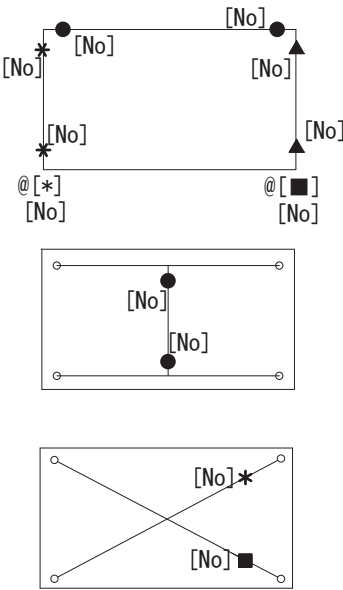


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

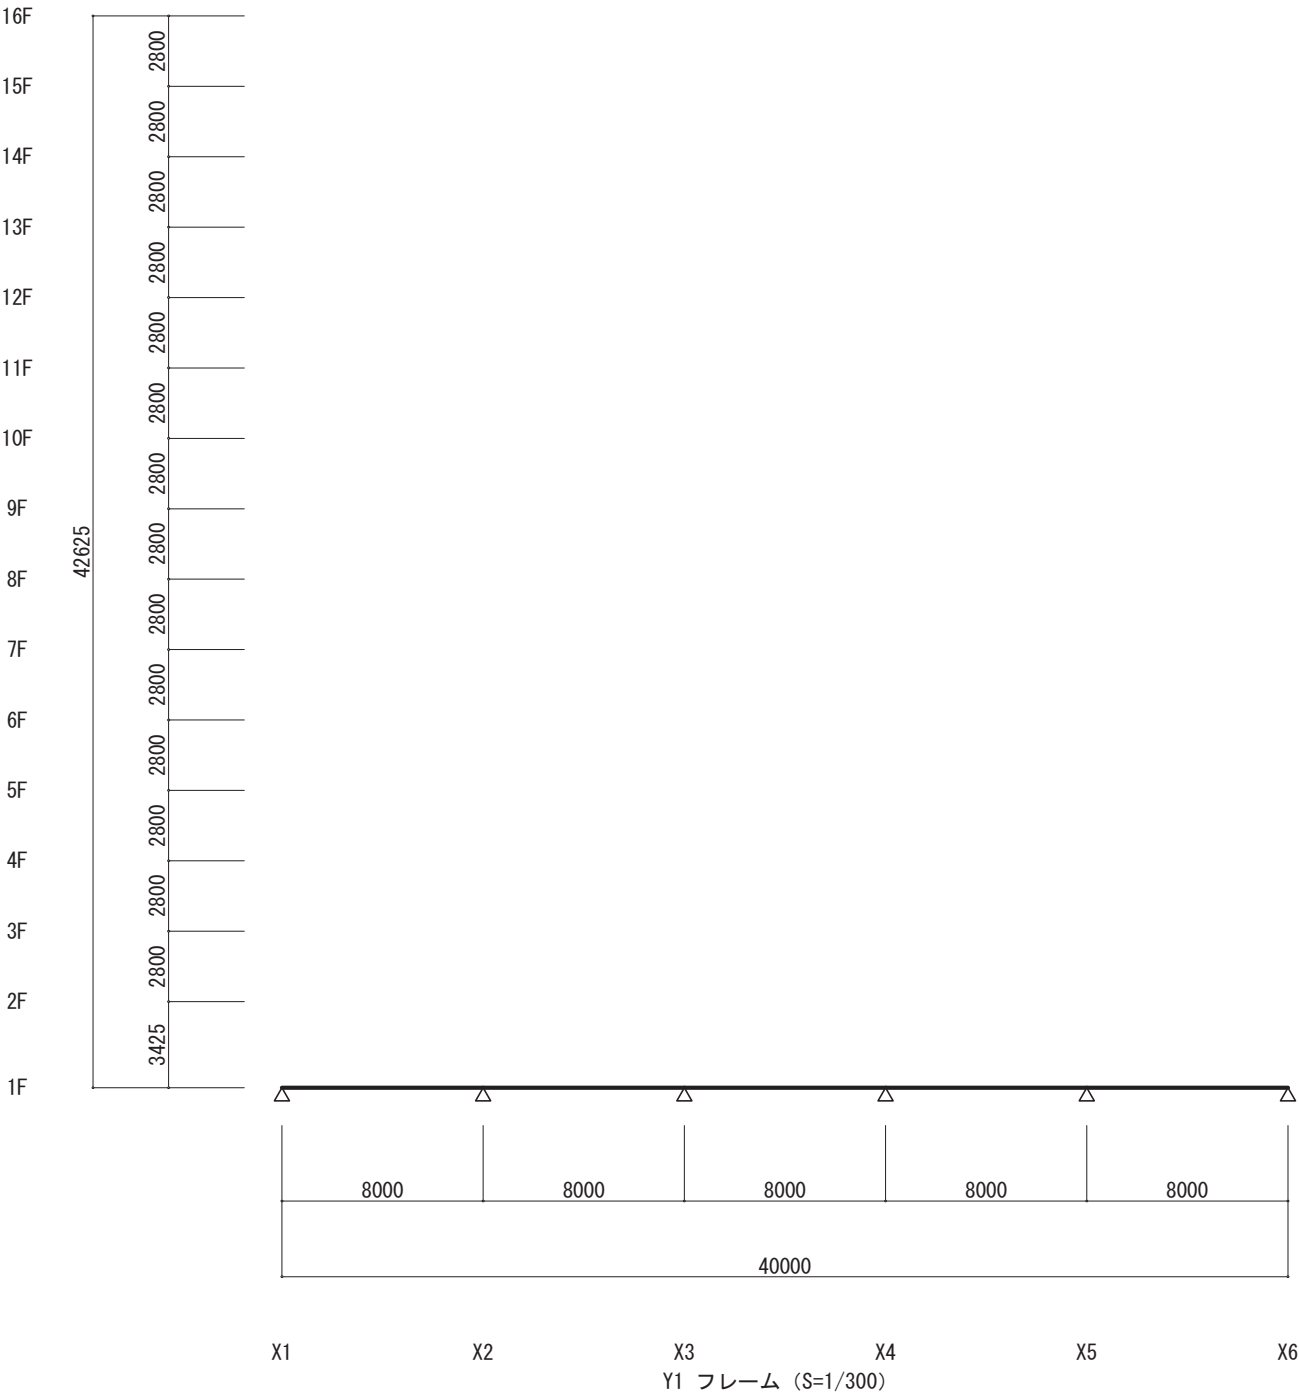


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

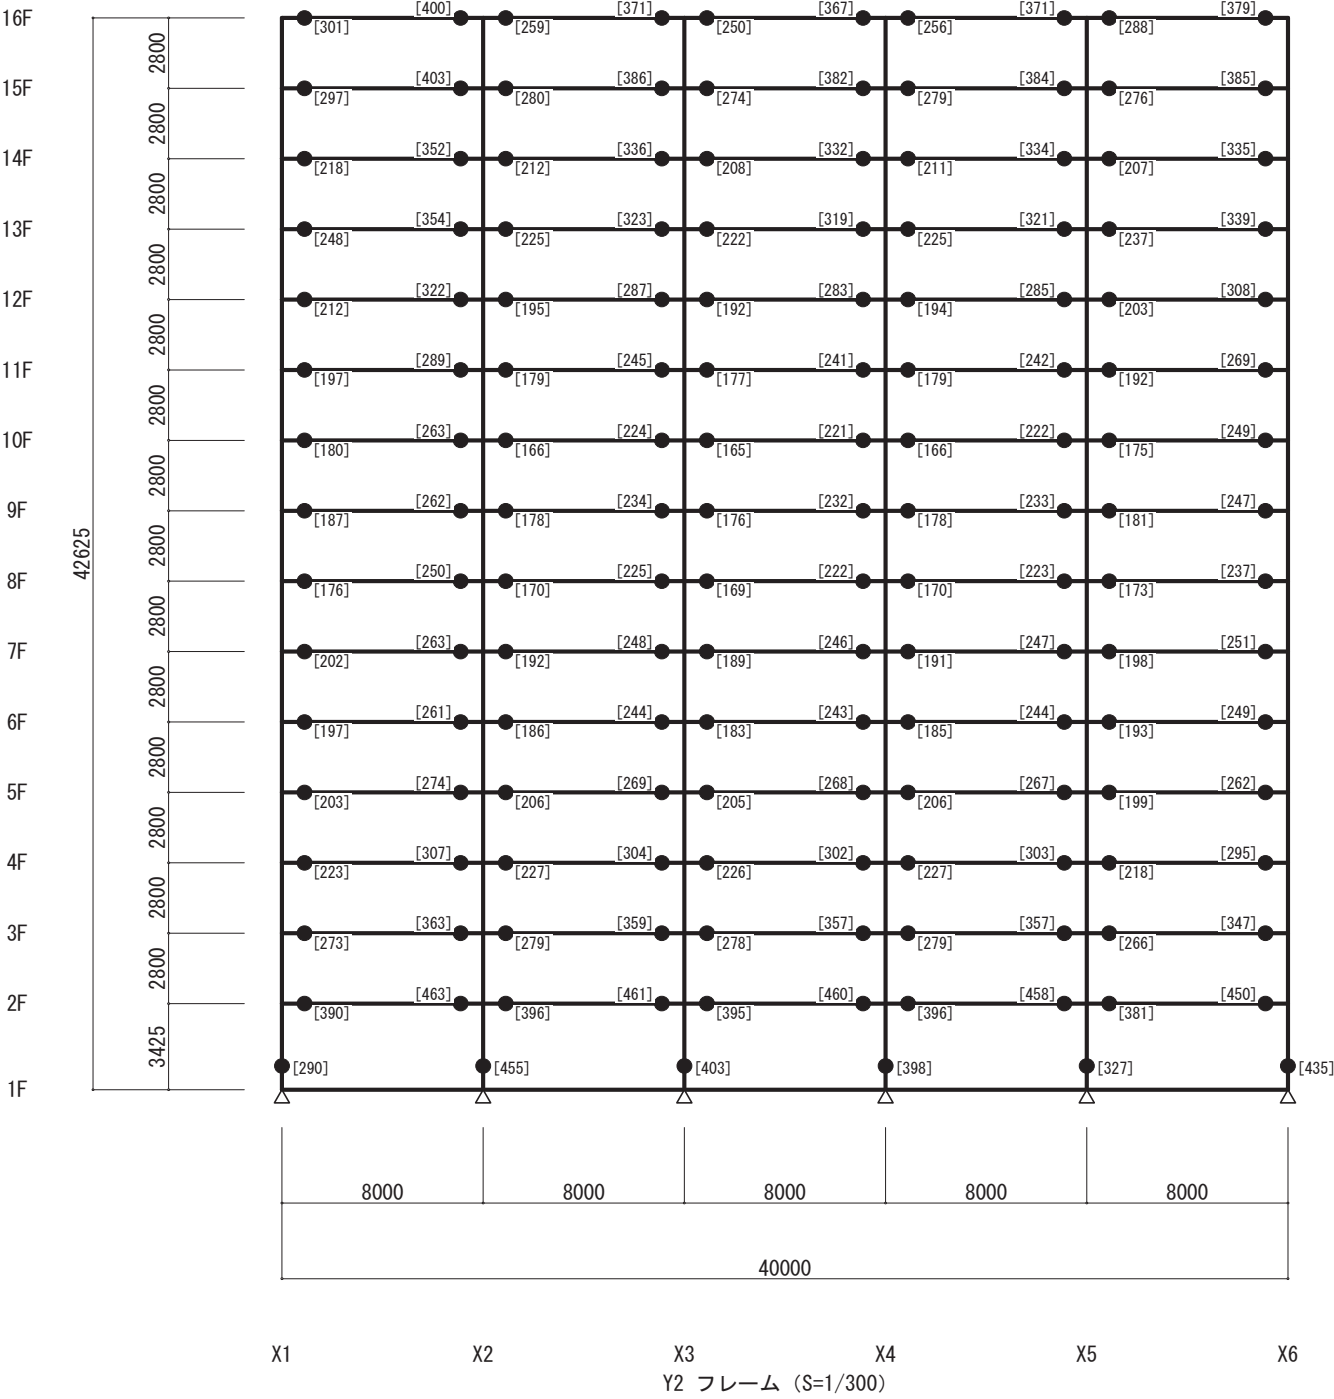


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

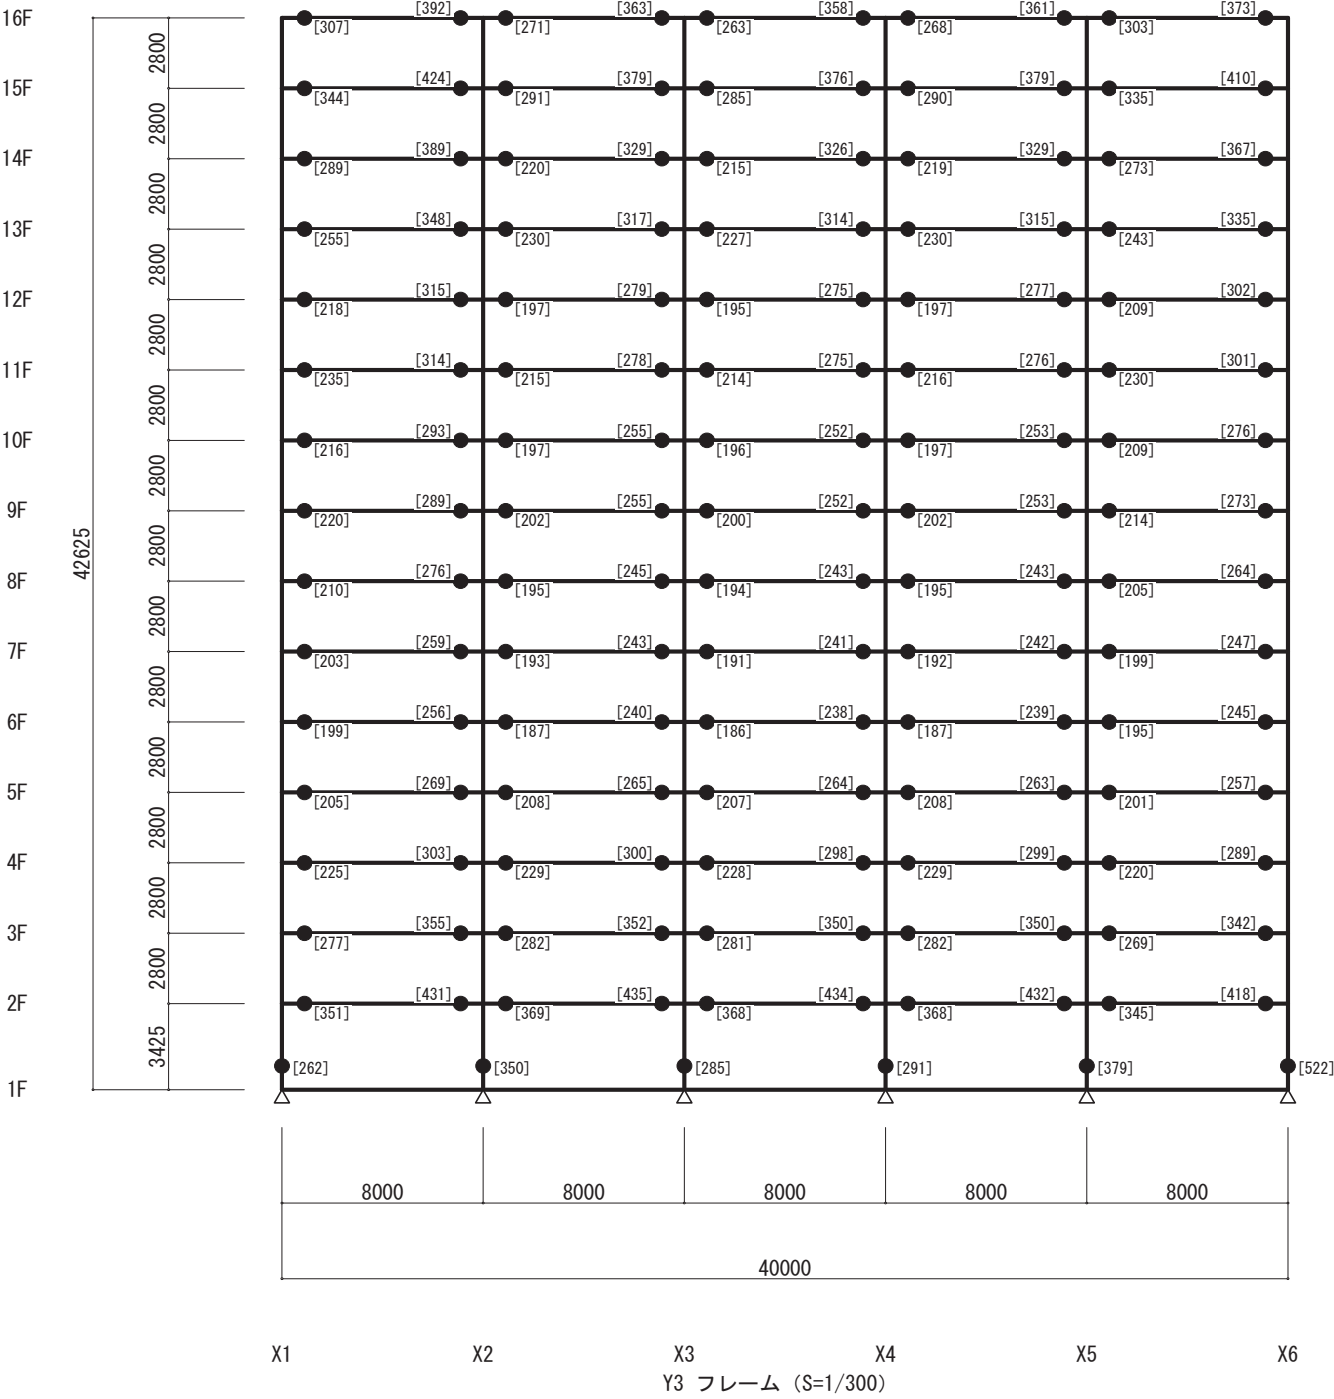


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

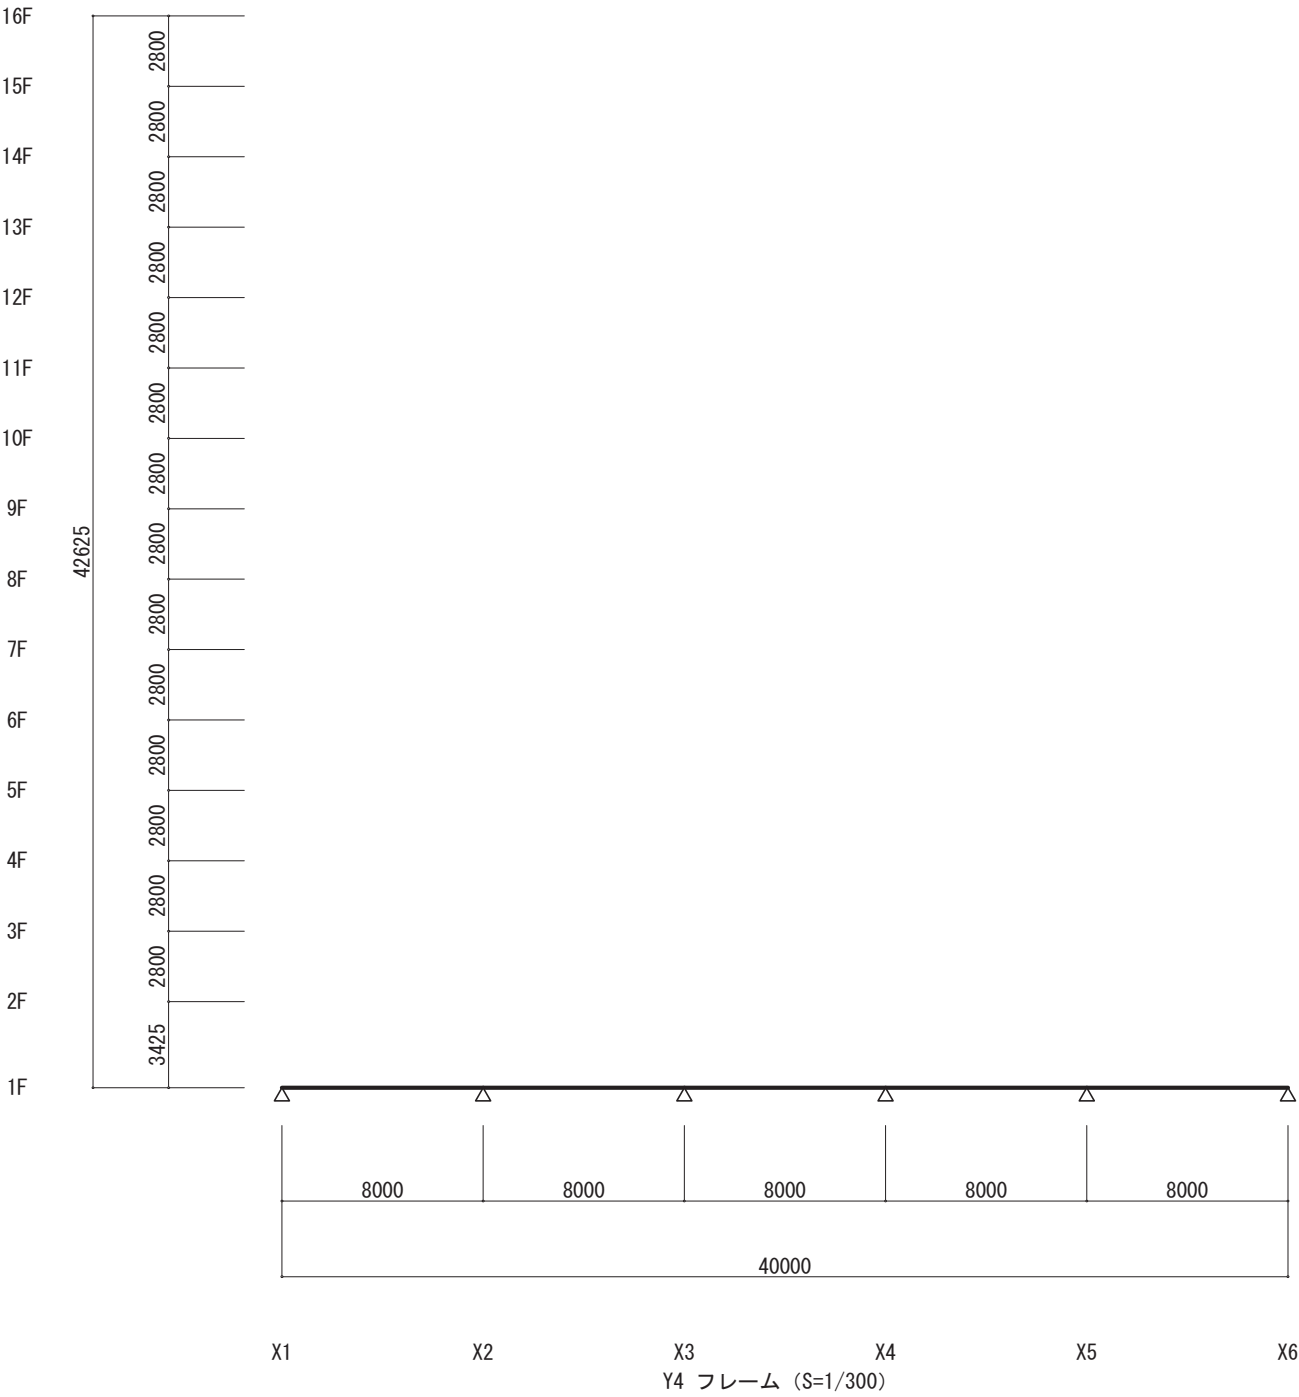


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

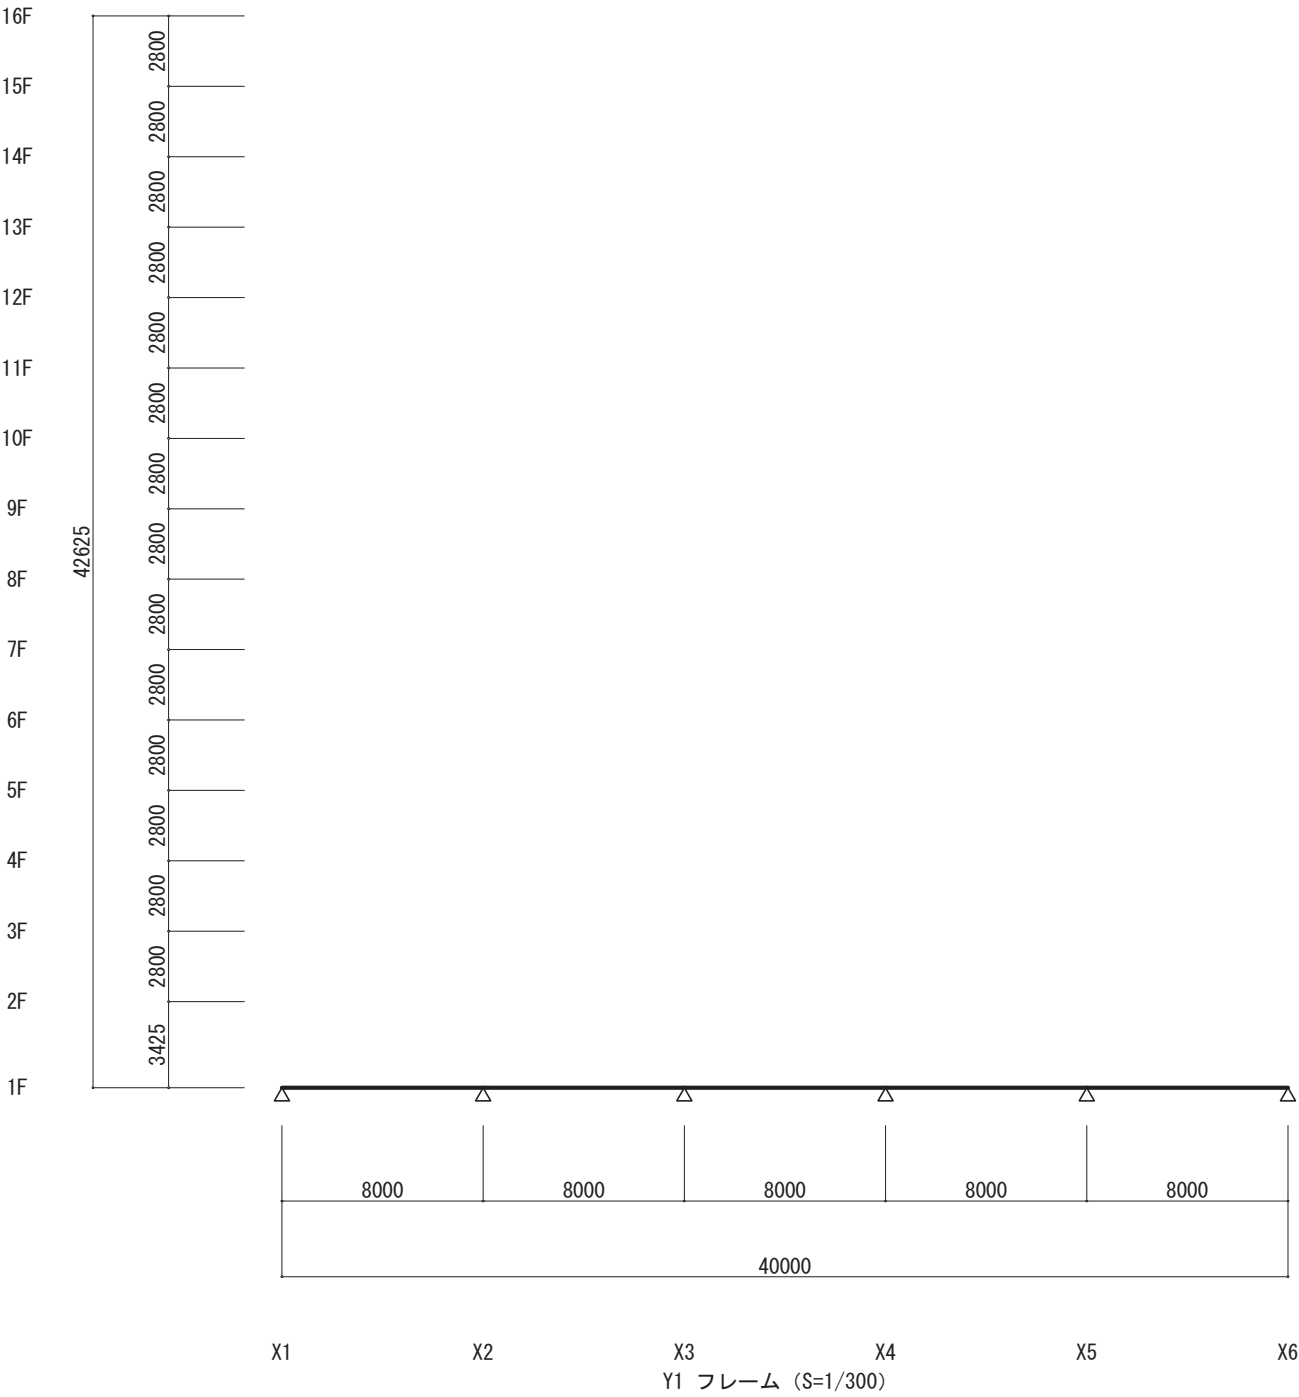


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

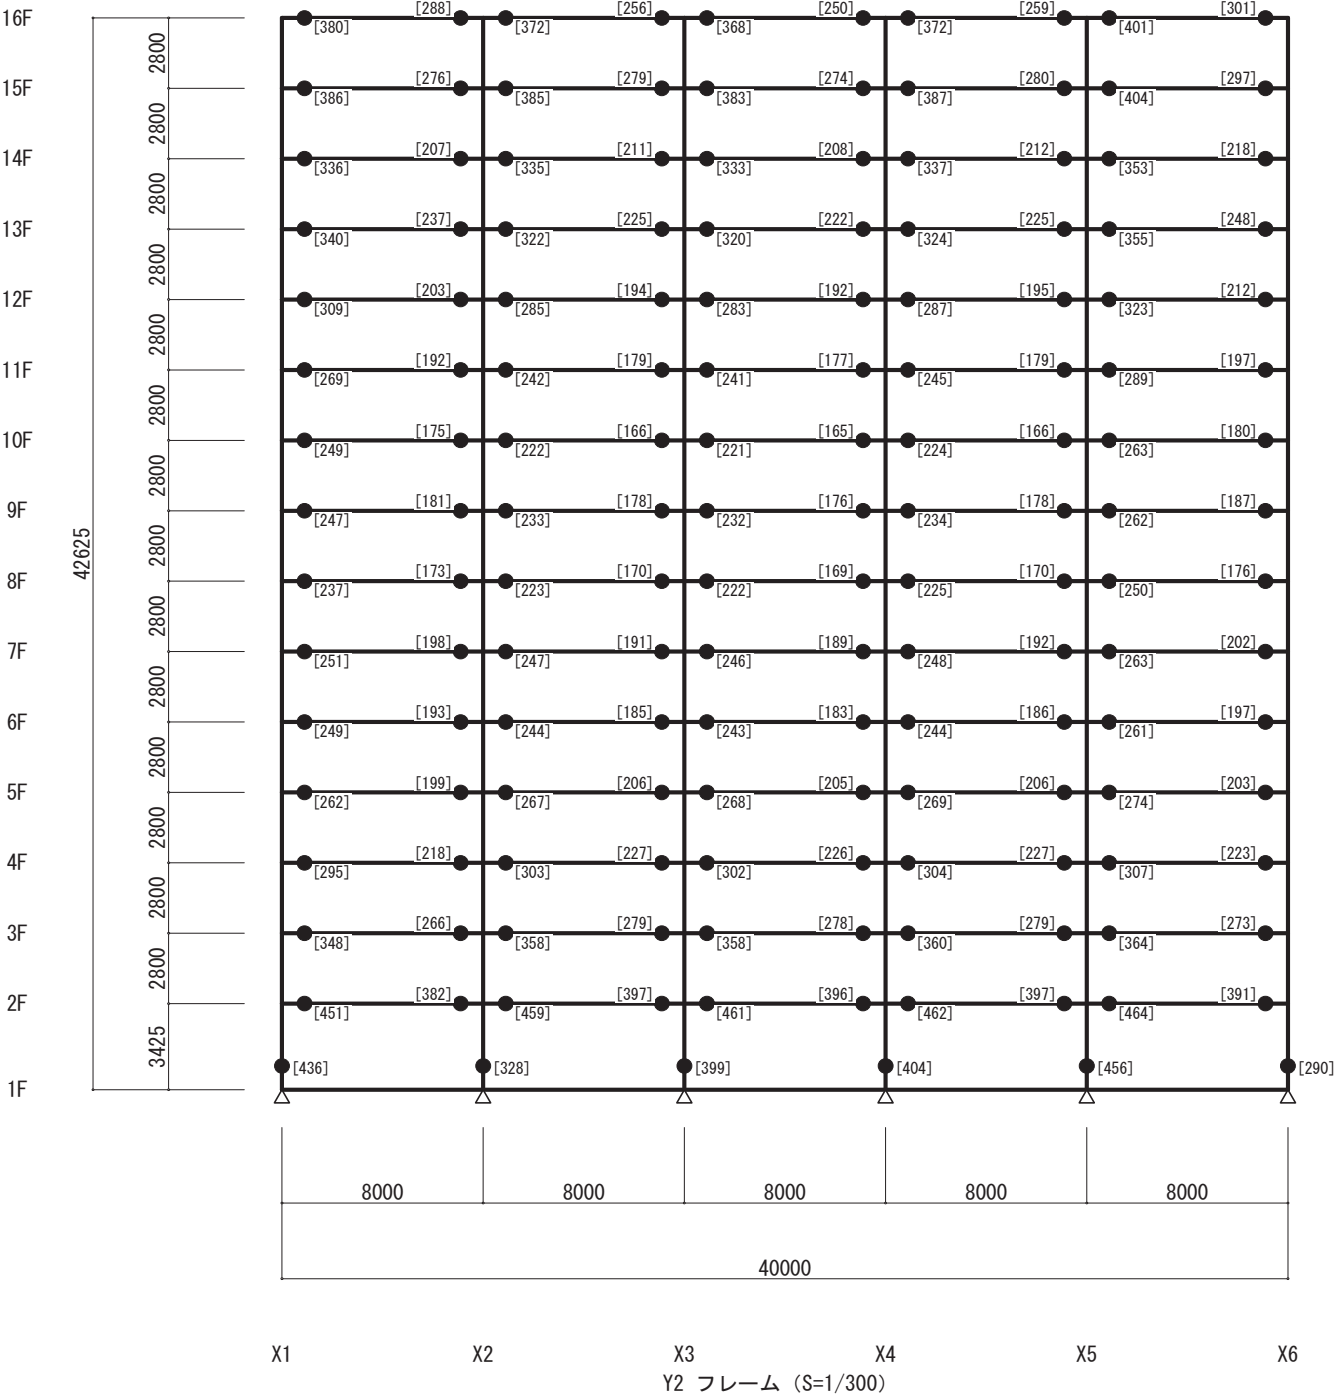


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

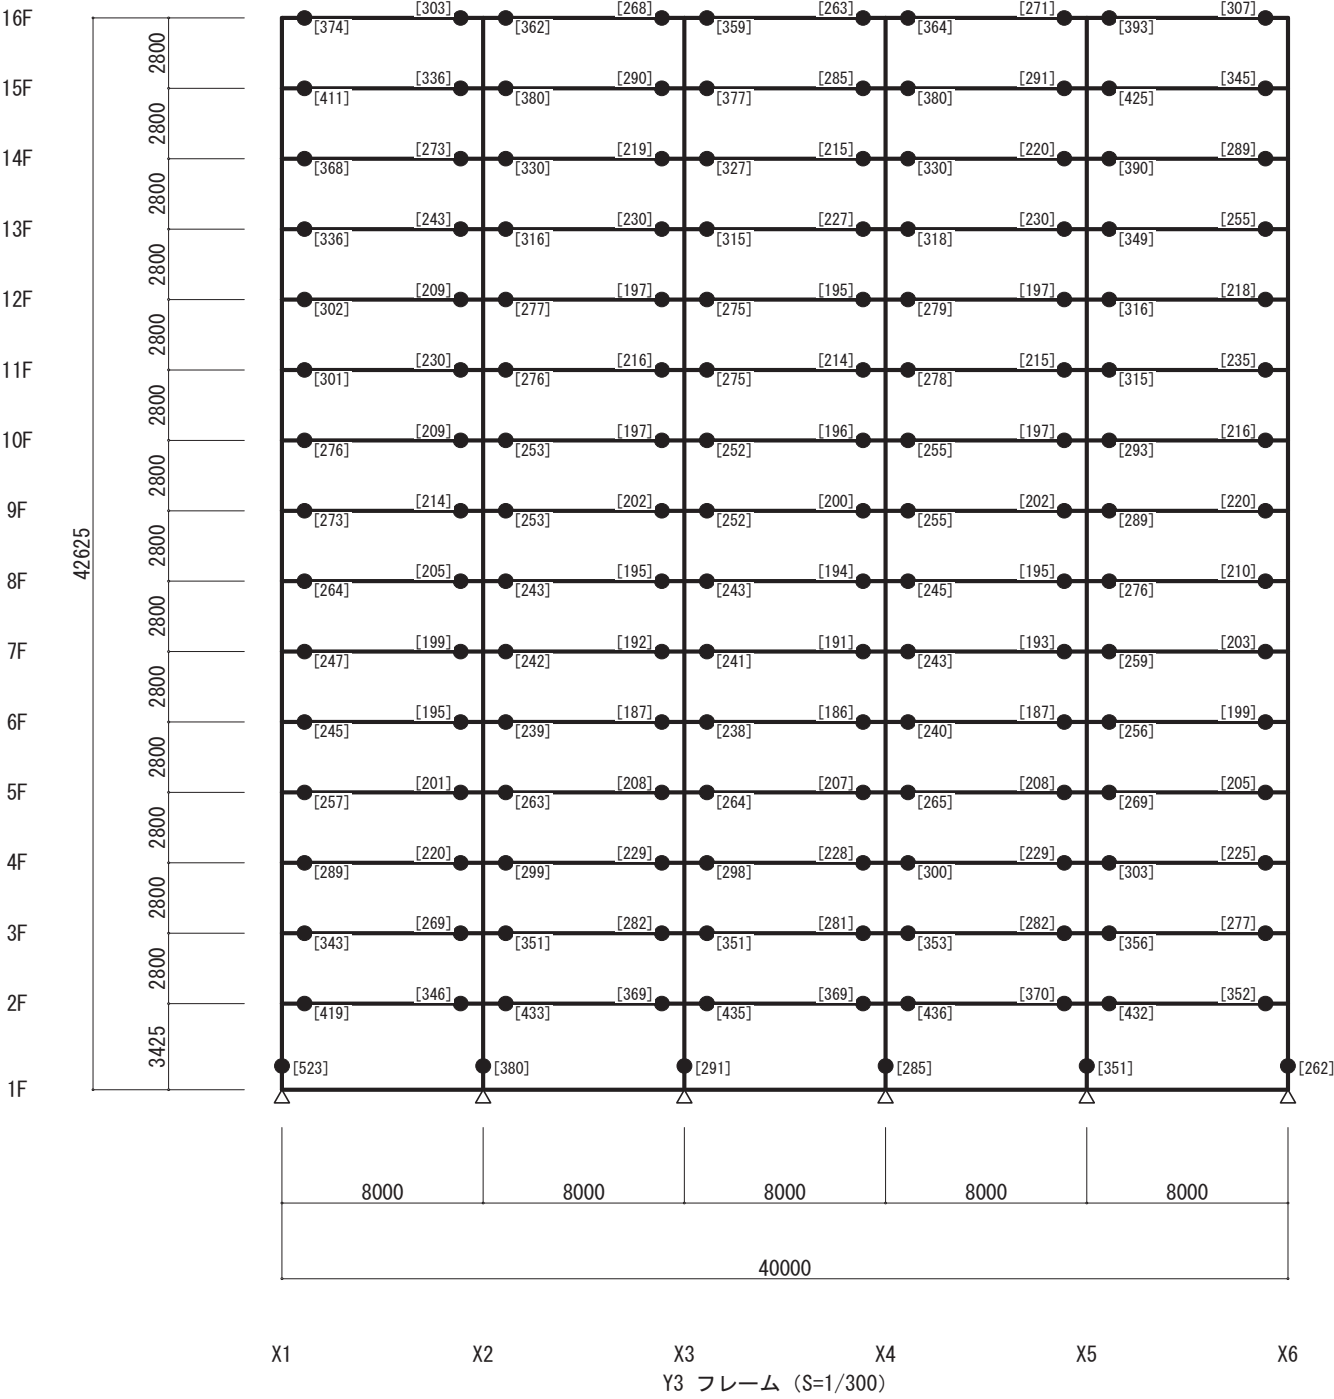

ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

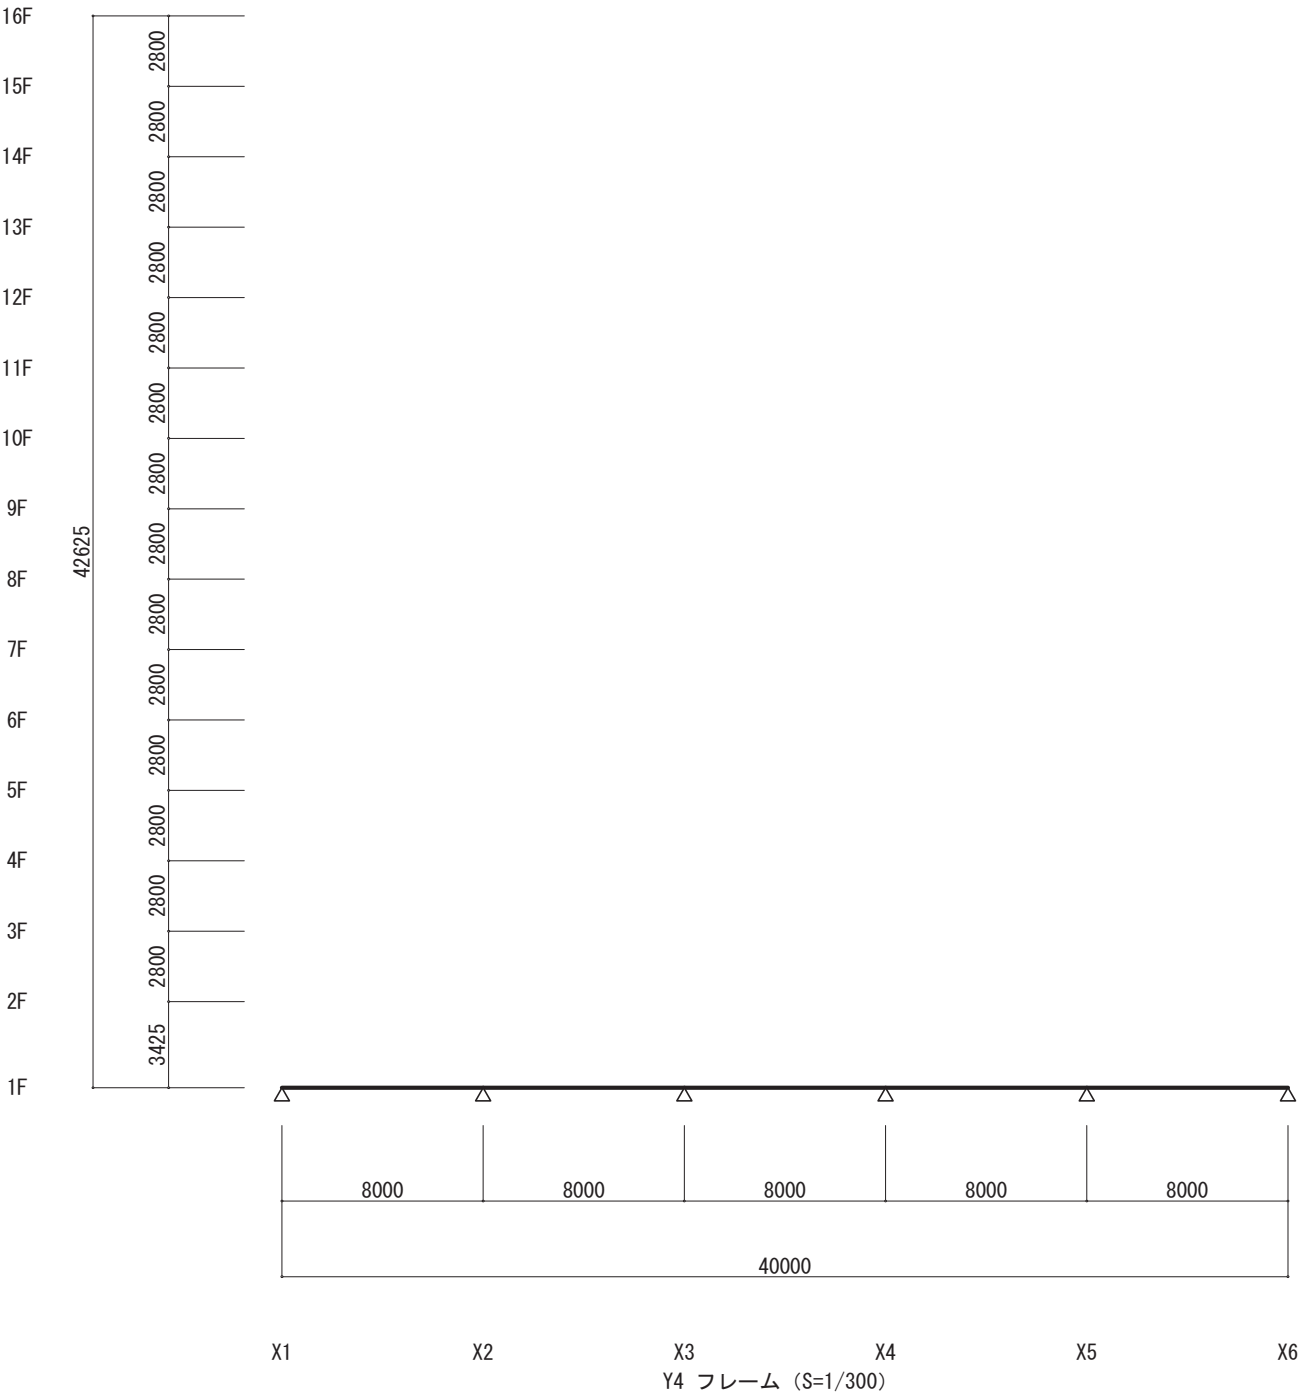


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

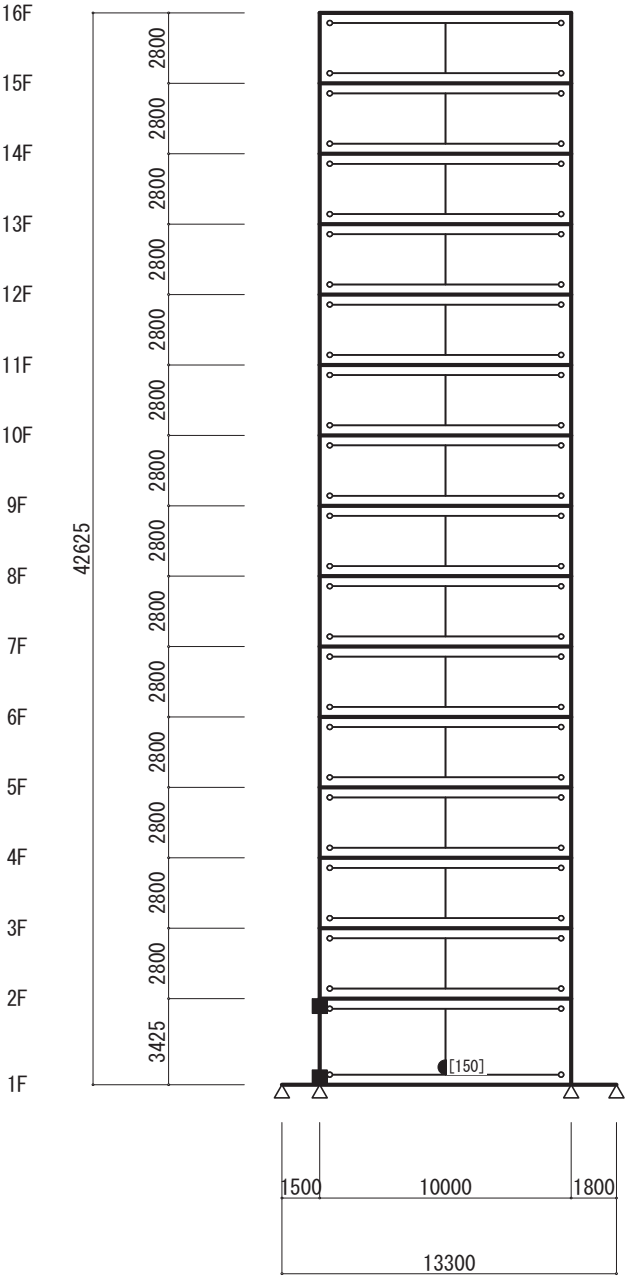


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

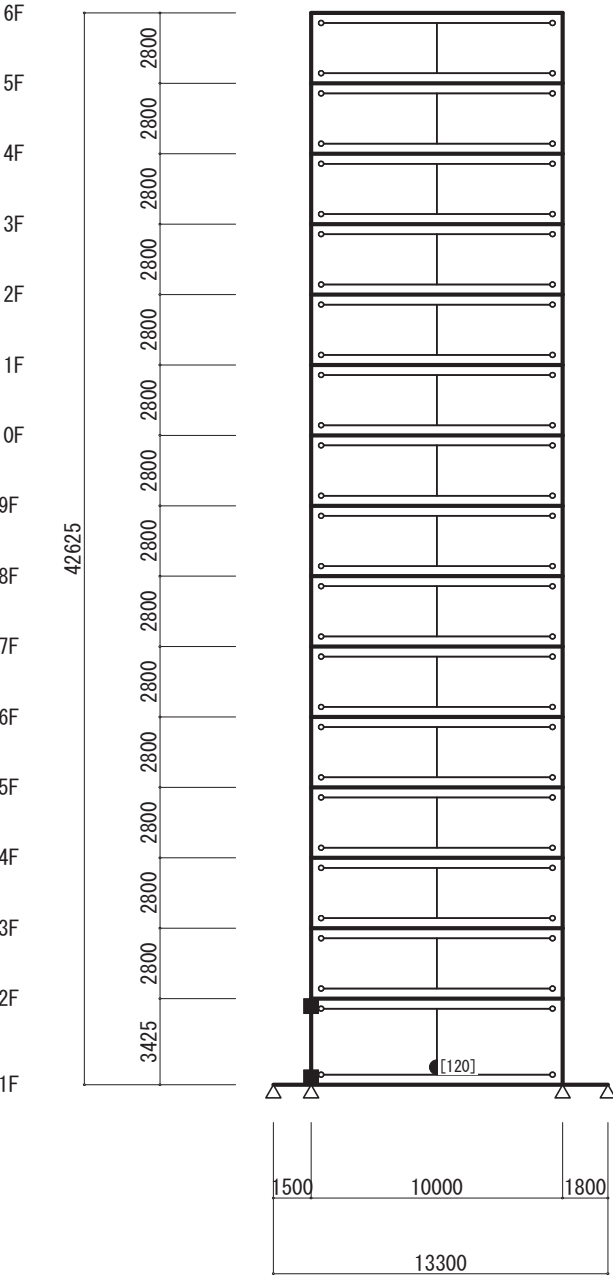


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

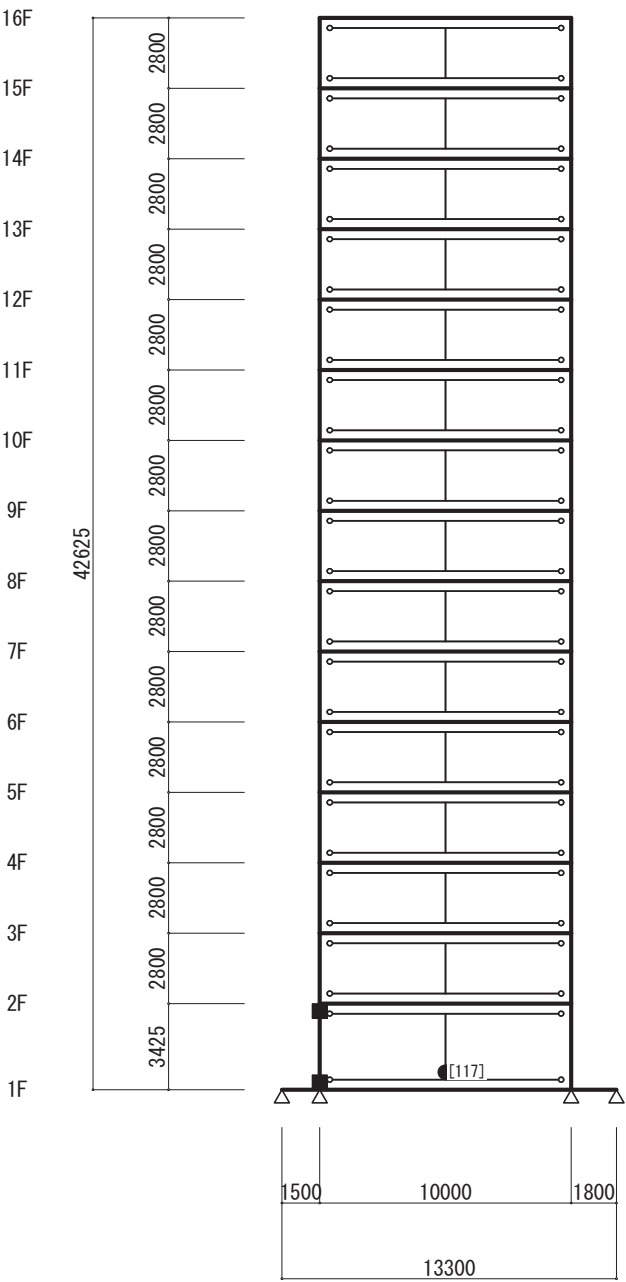


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

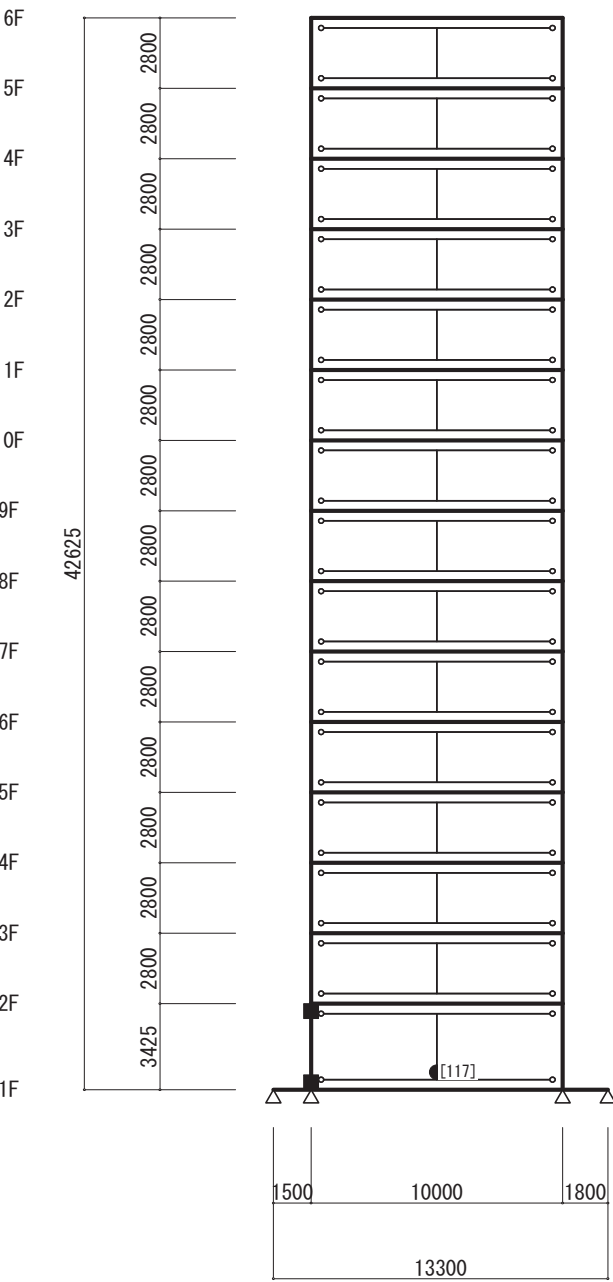


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

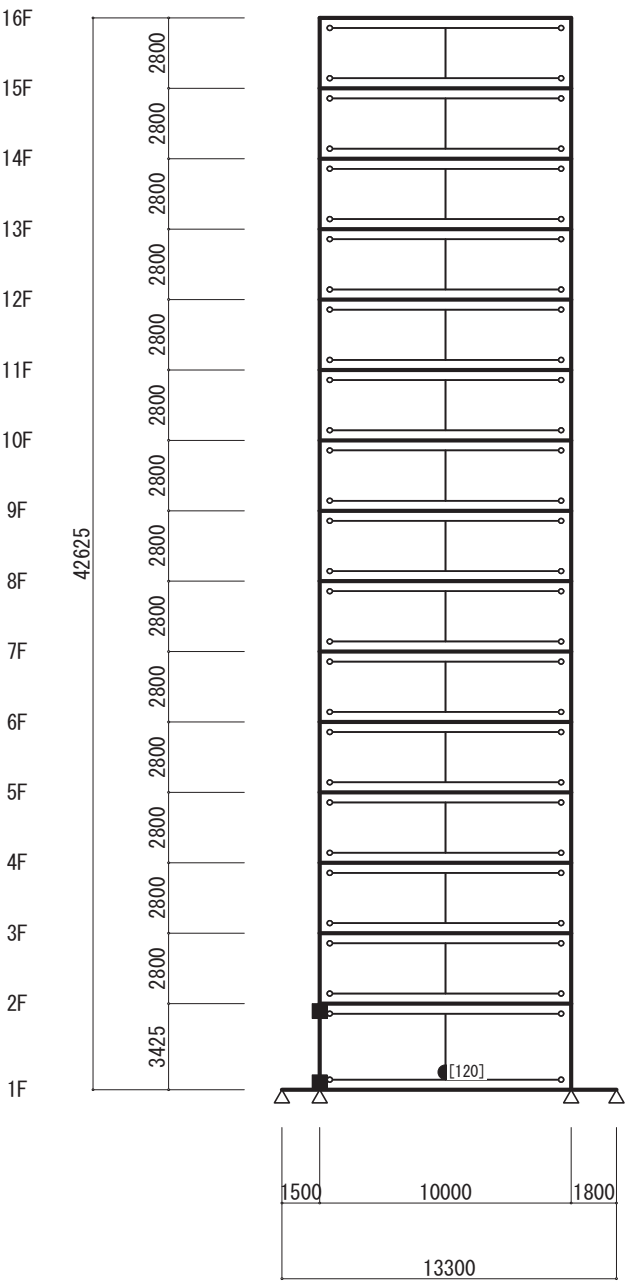


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

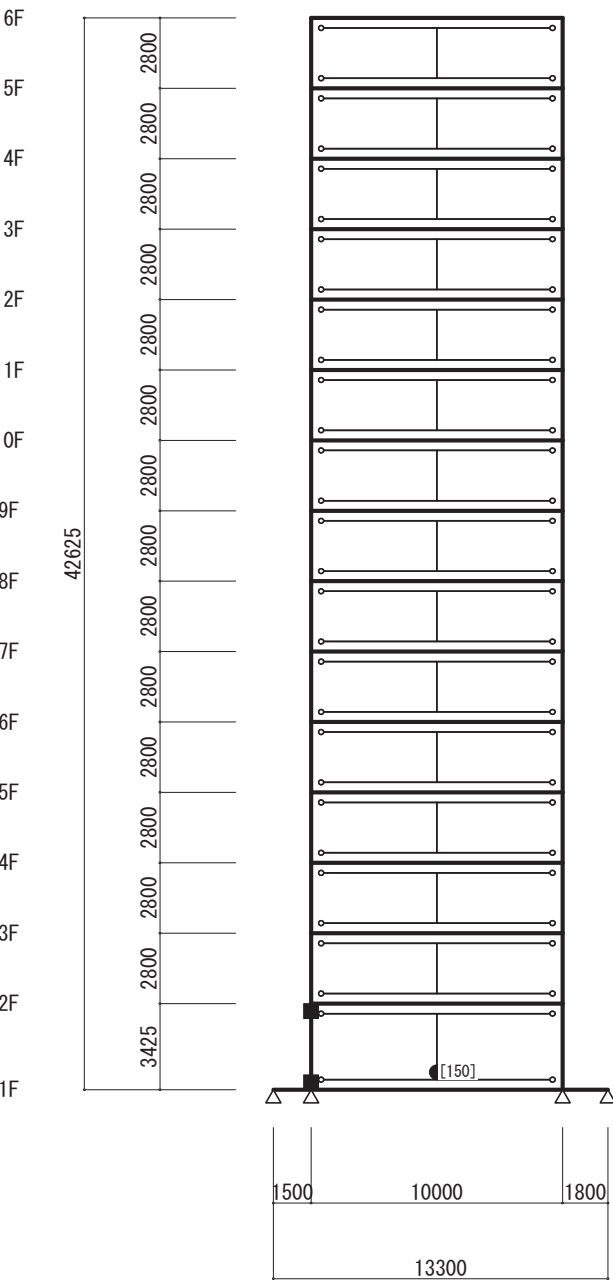


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

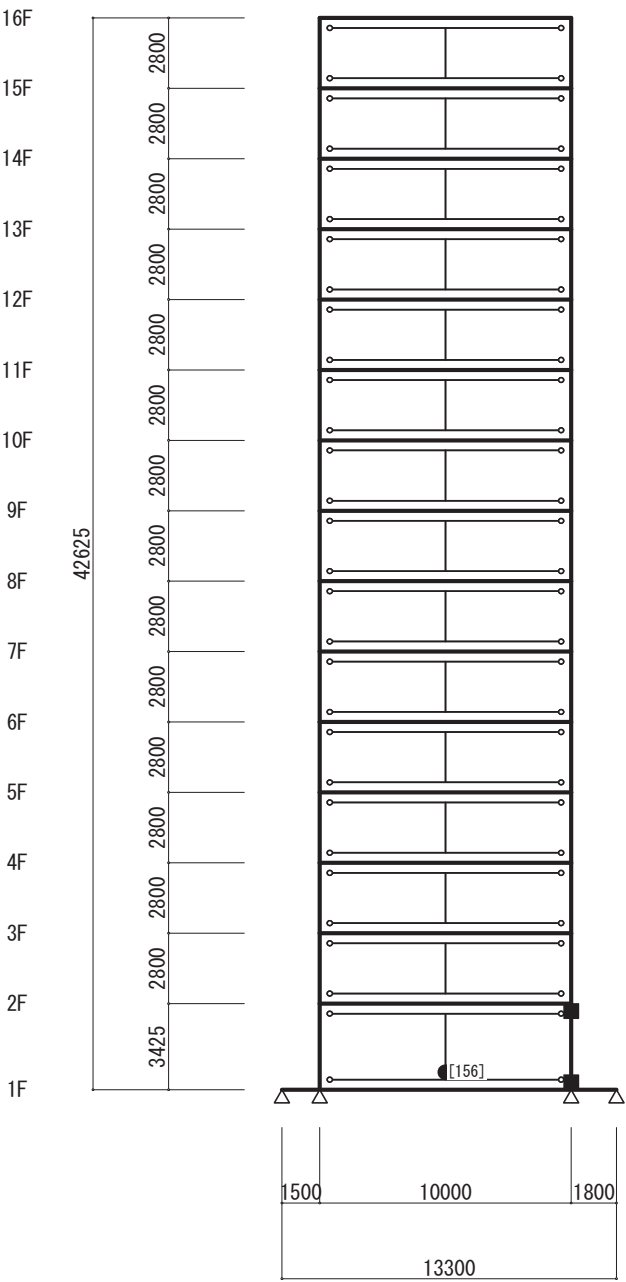


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

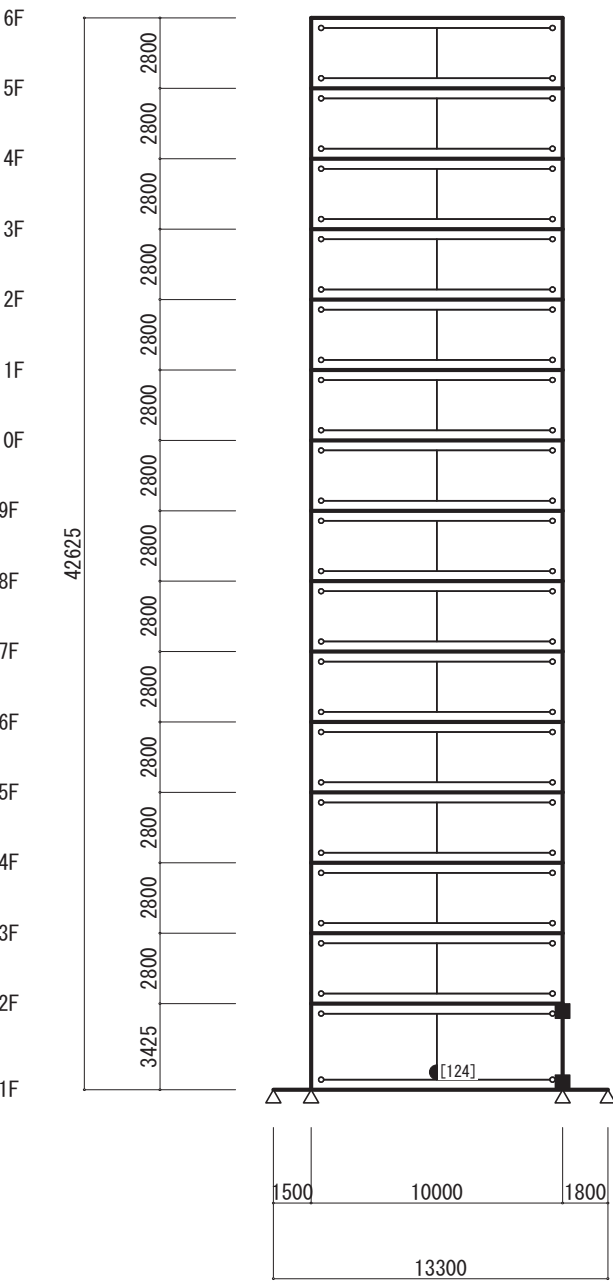


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

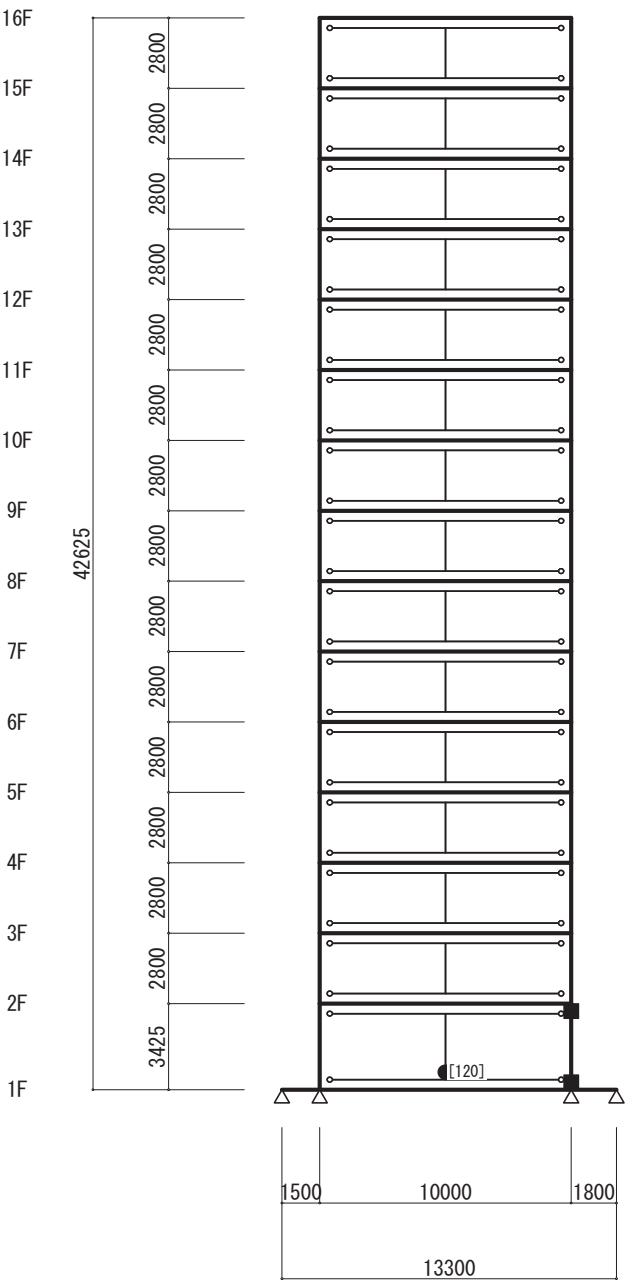


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

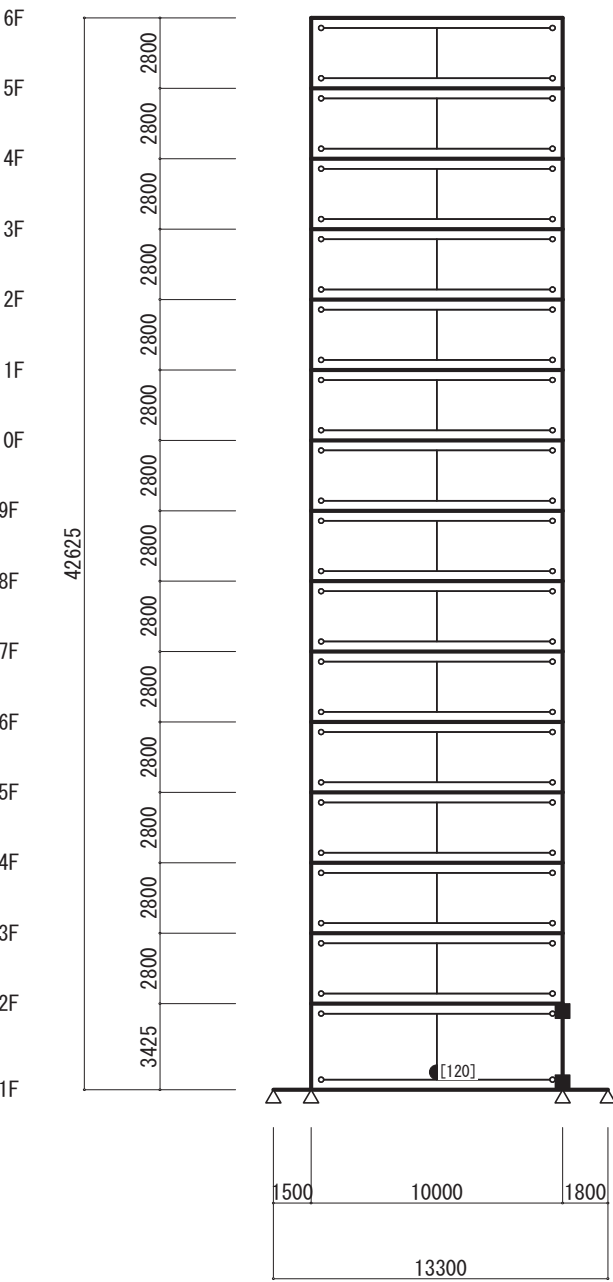


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

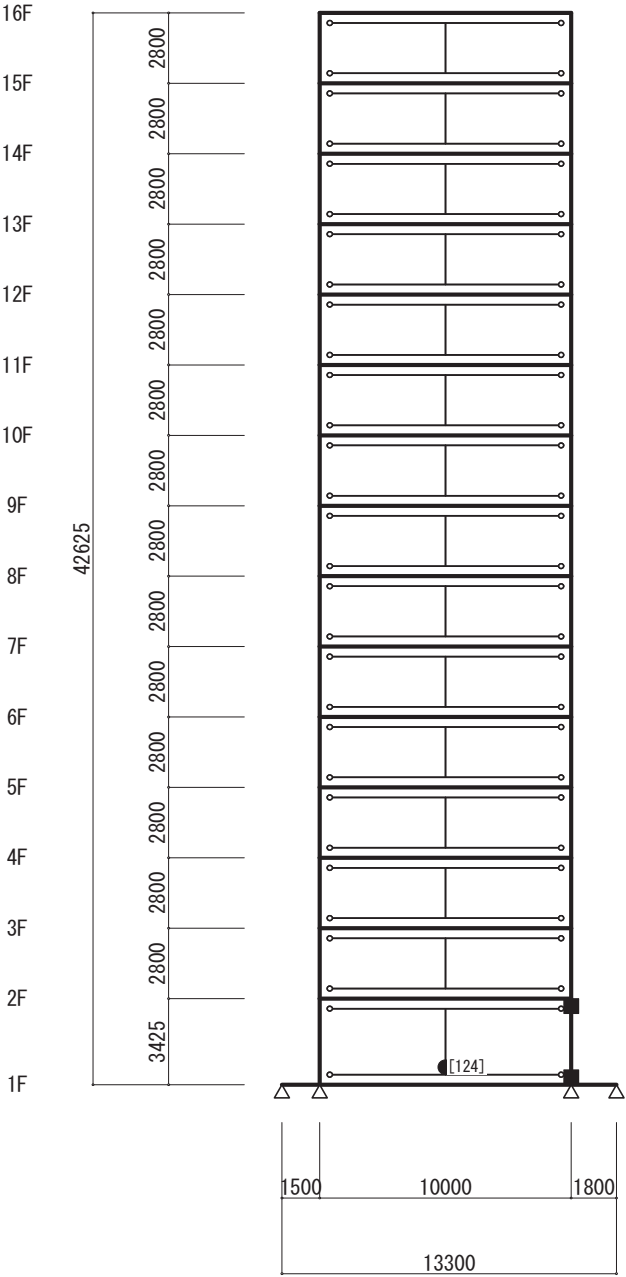


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

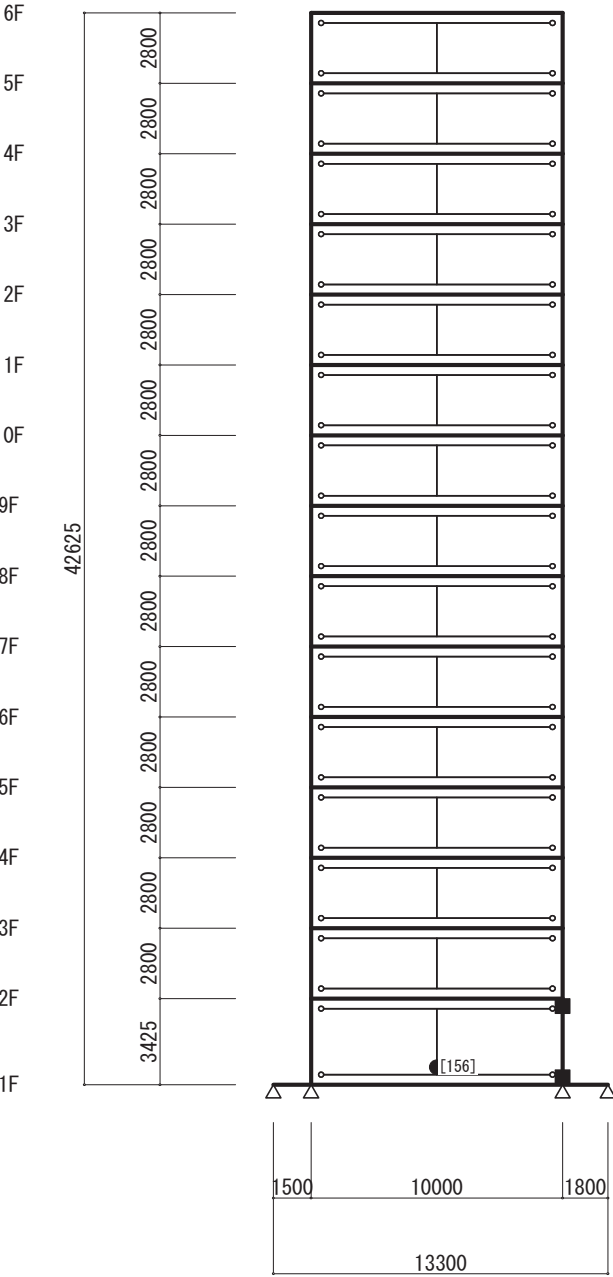


U-3. 5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3. 5. 1 終局時機構図 (Ds算定時)

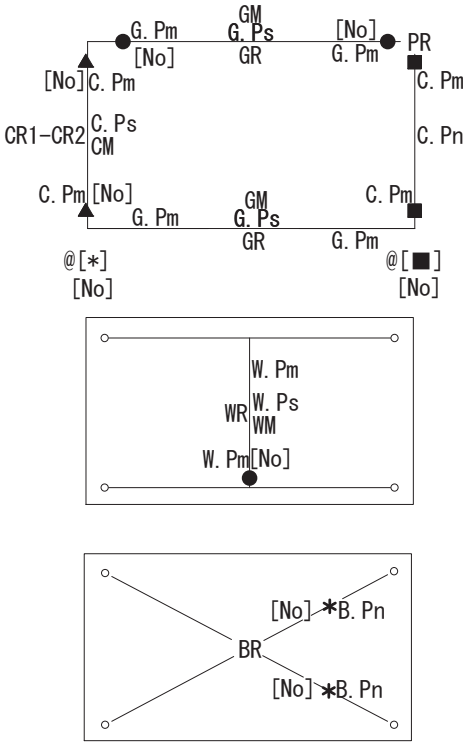


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)

終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

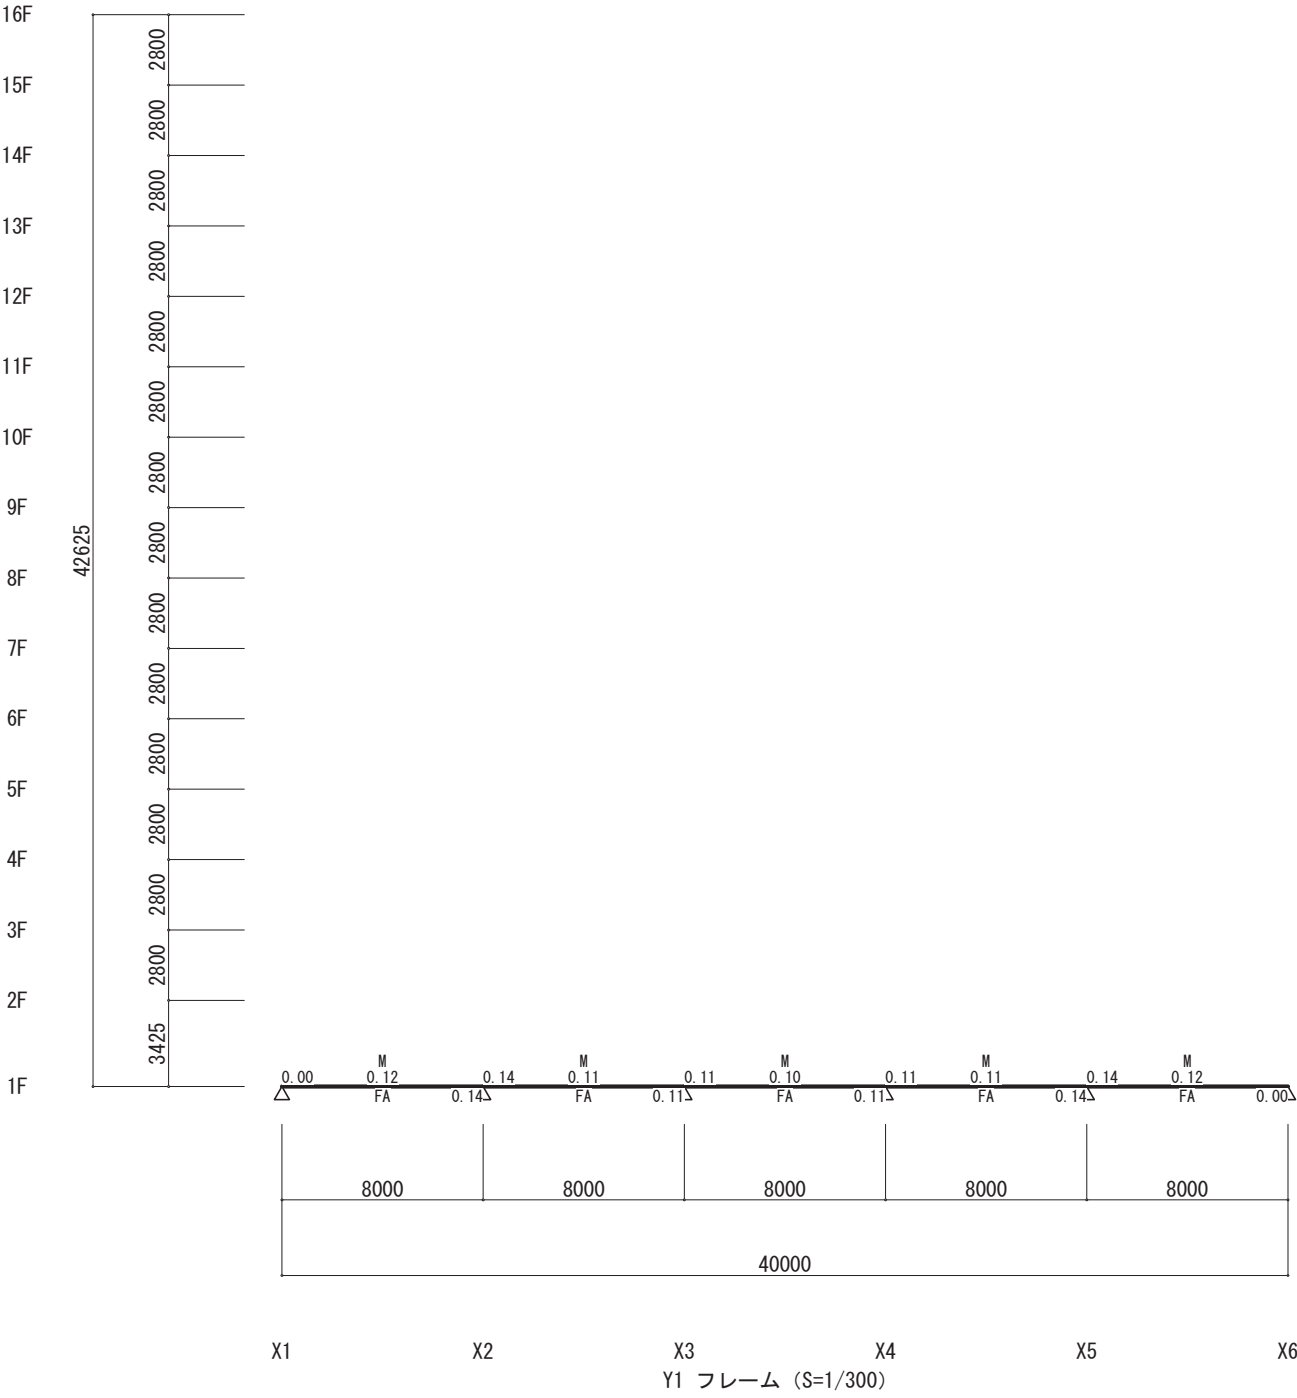


[illegible]


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

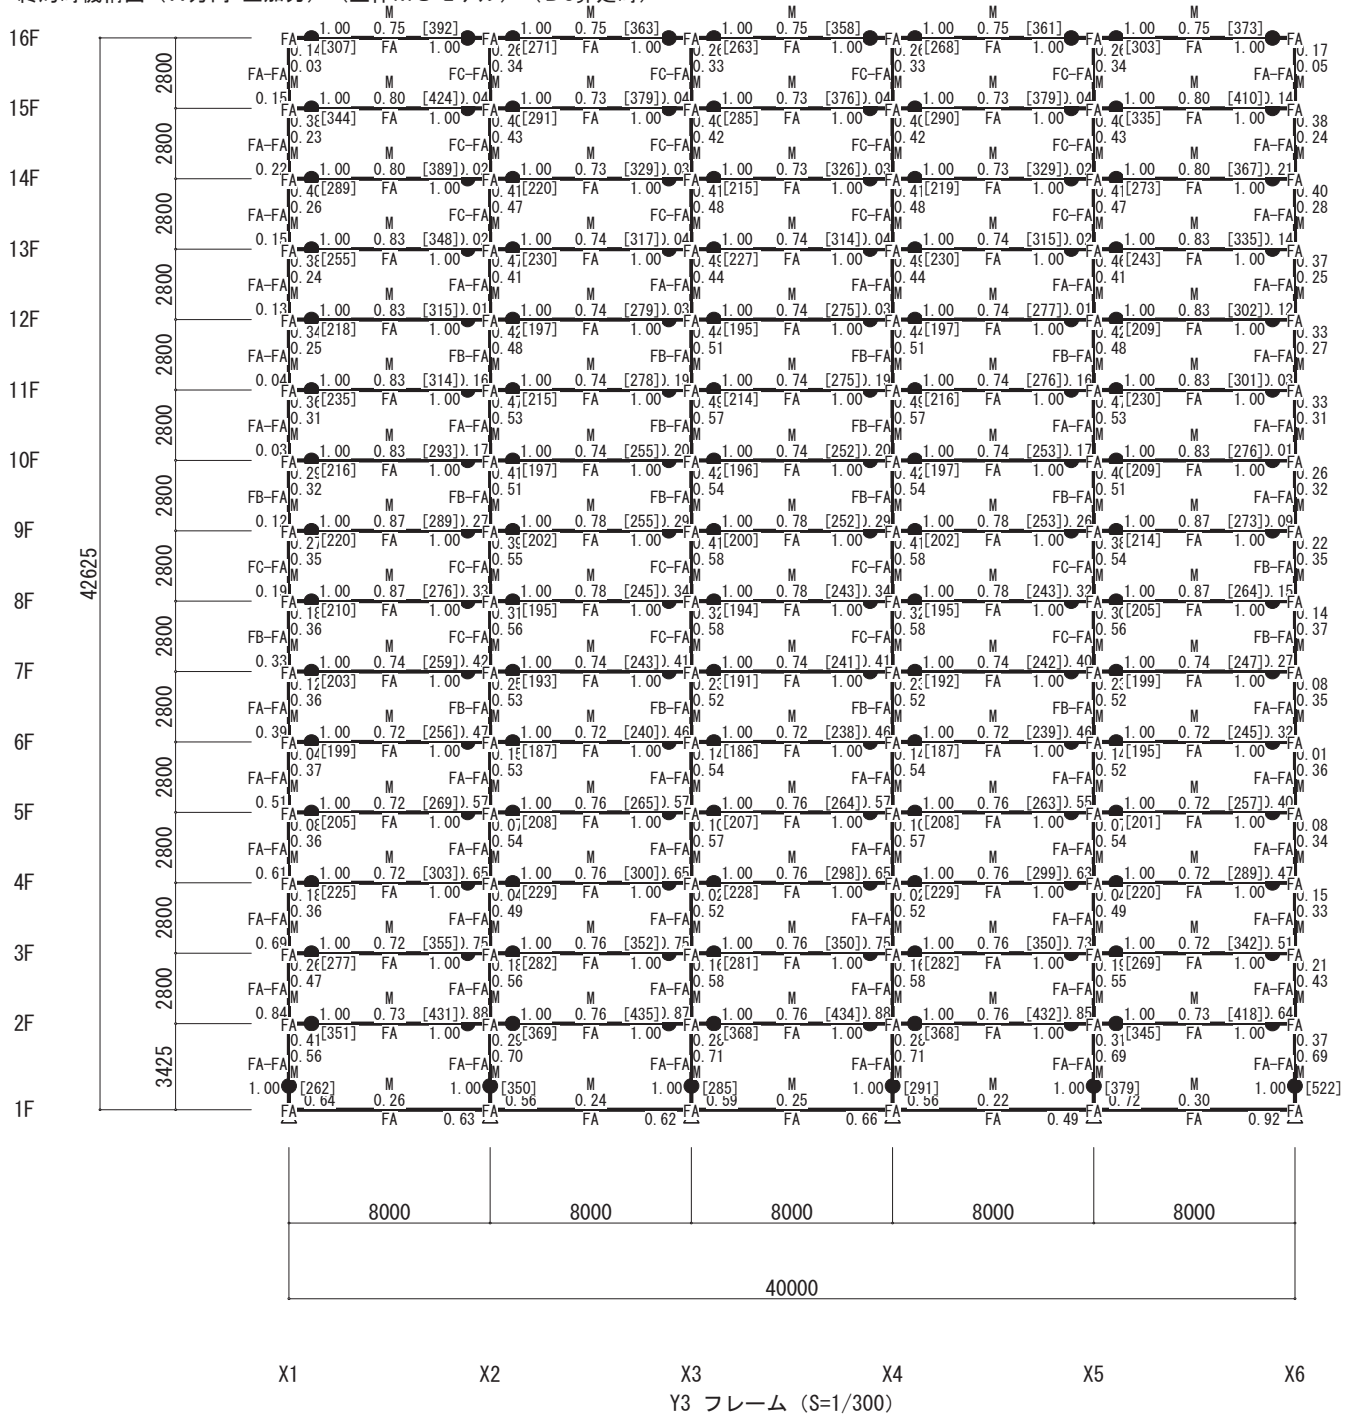


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

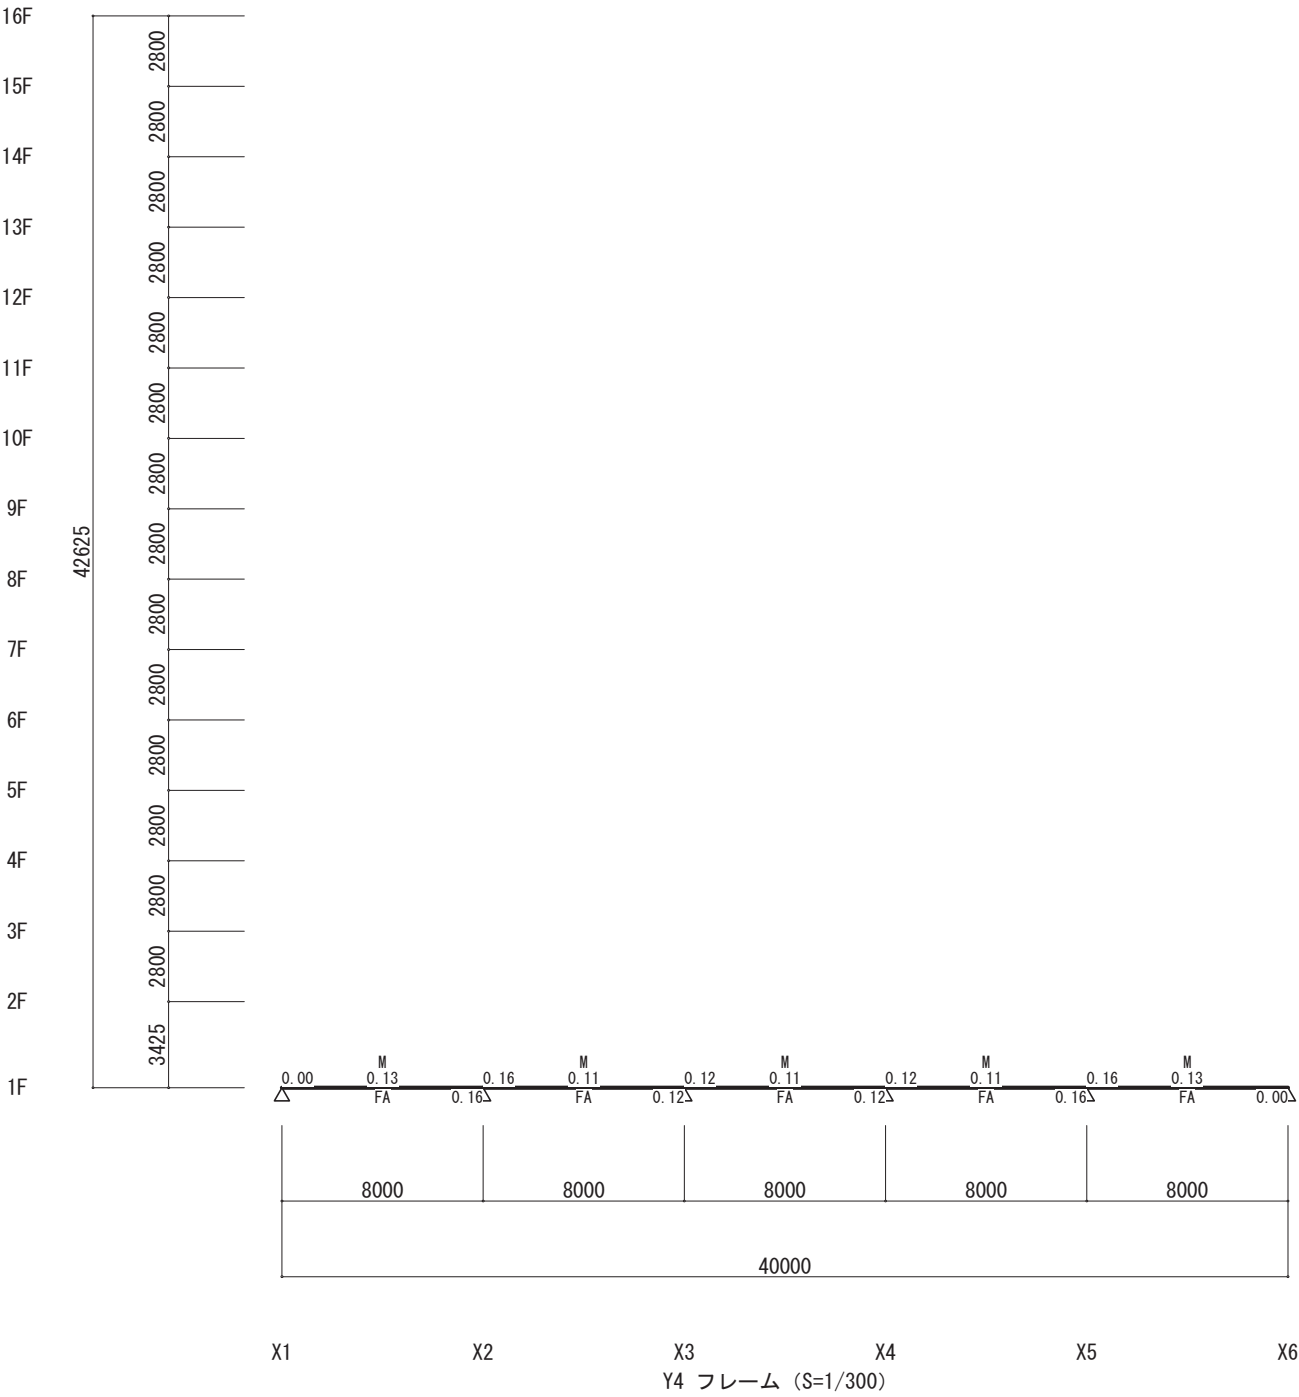


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

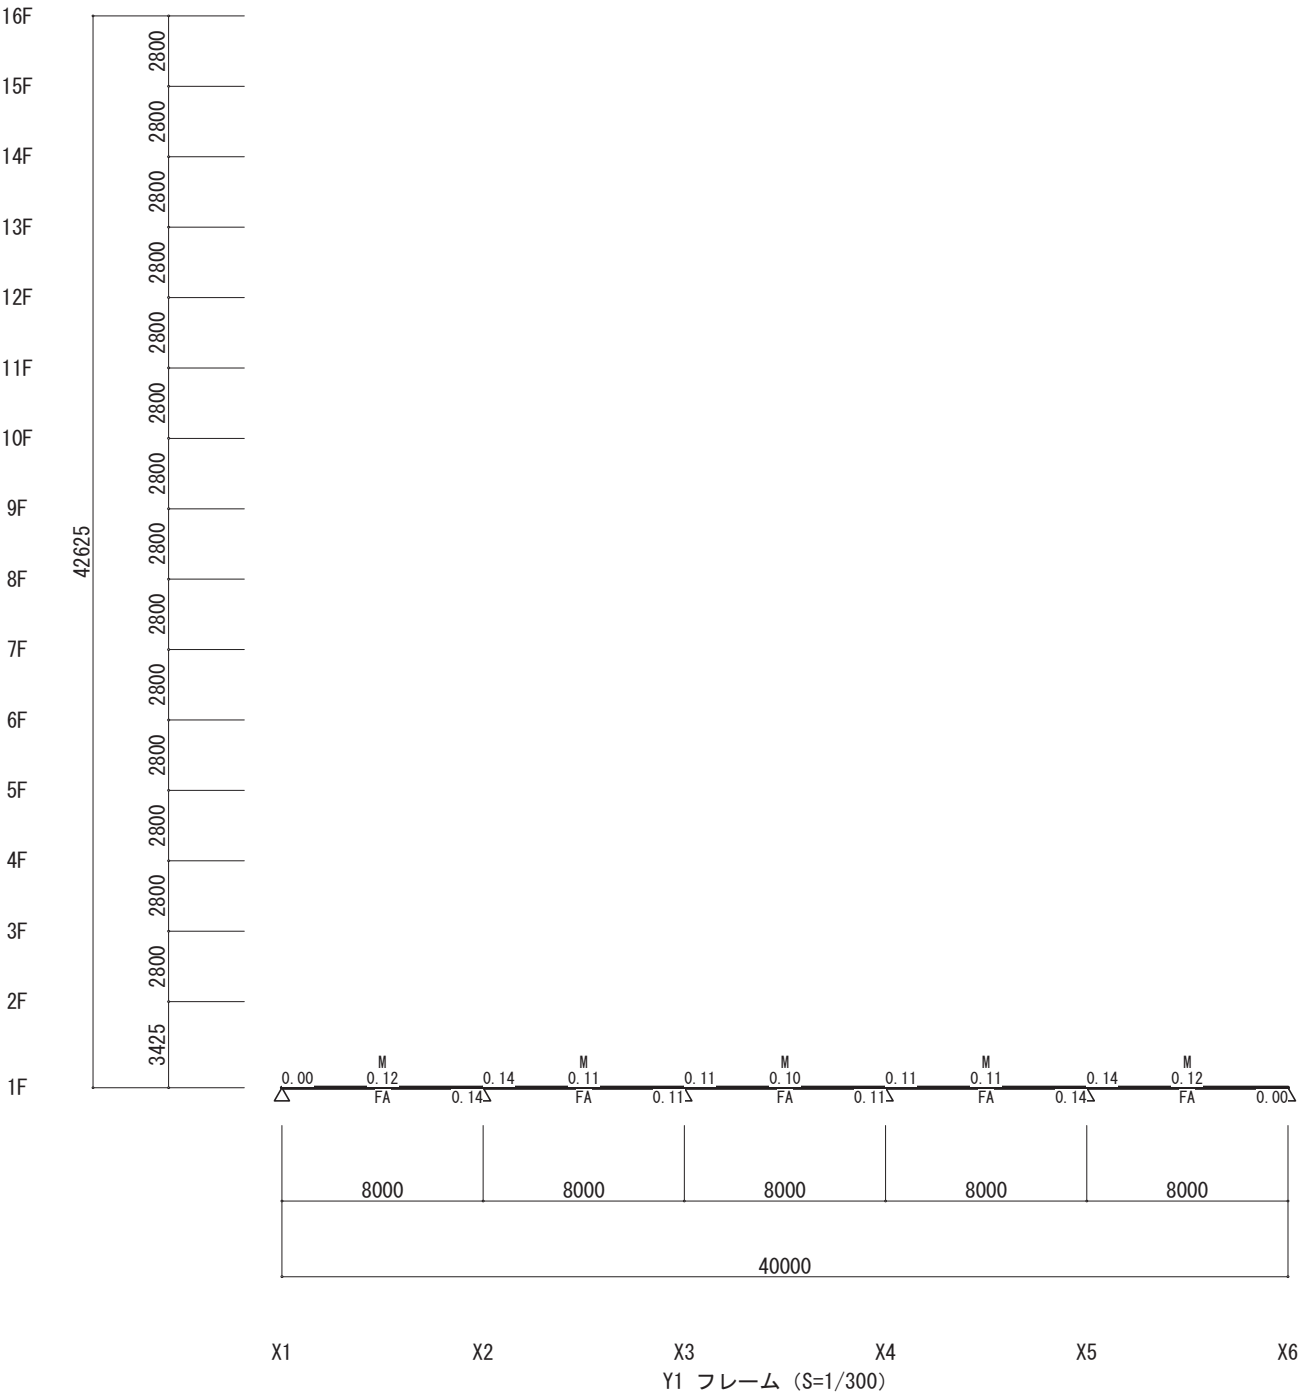


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

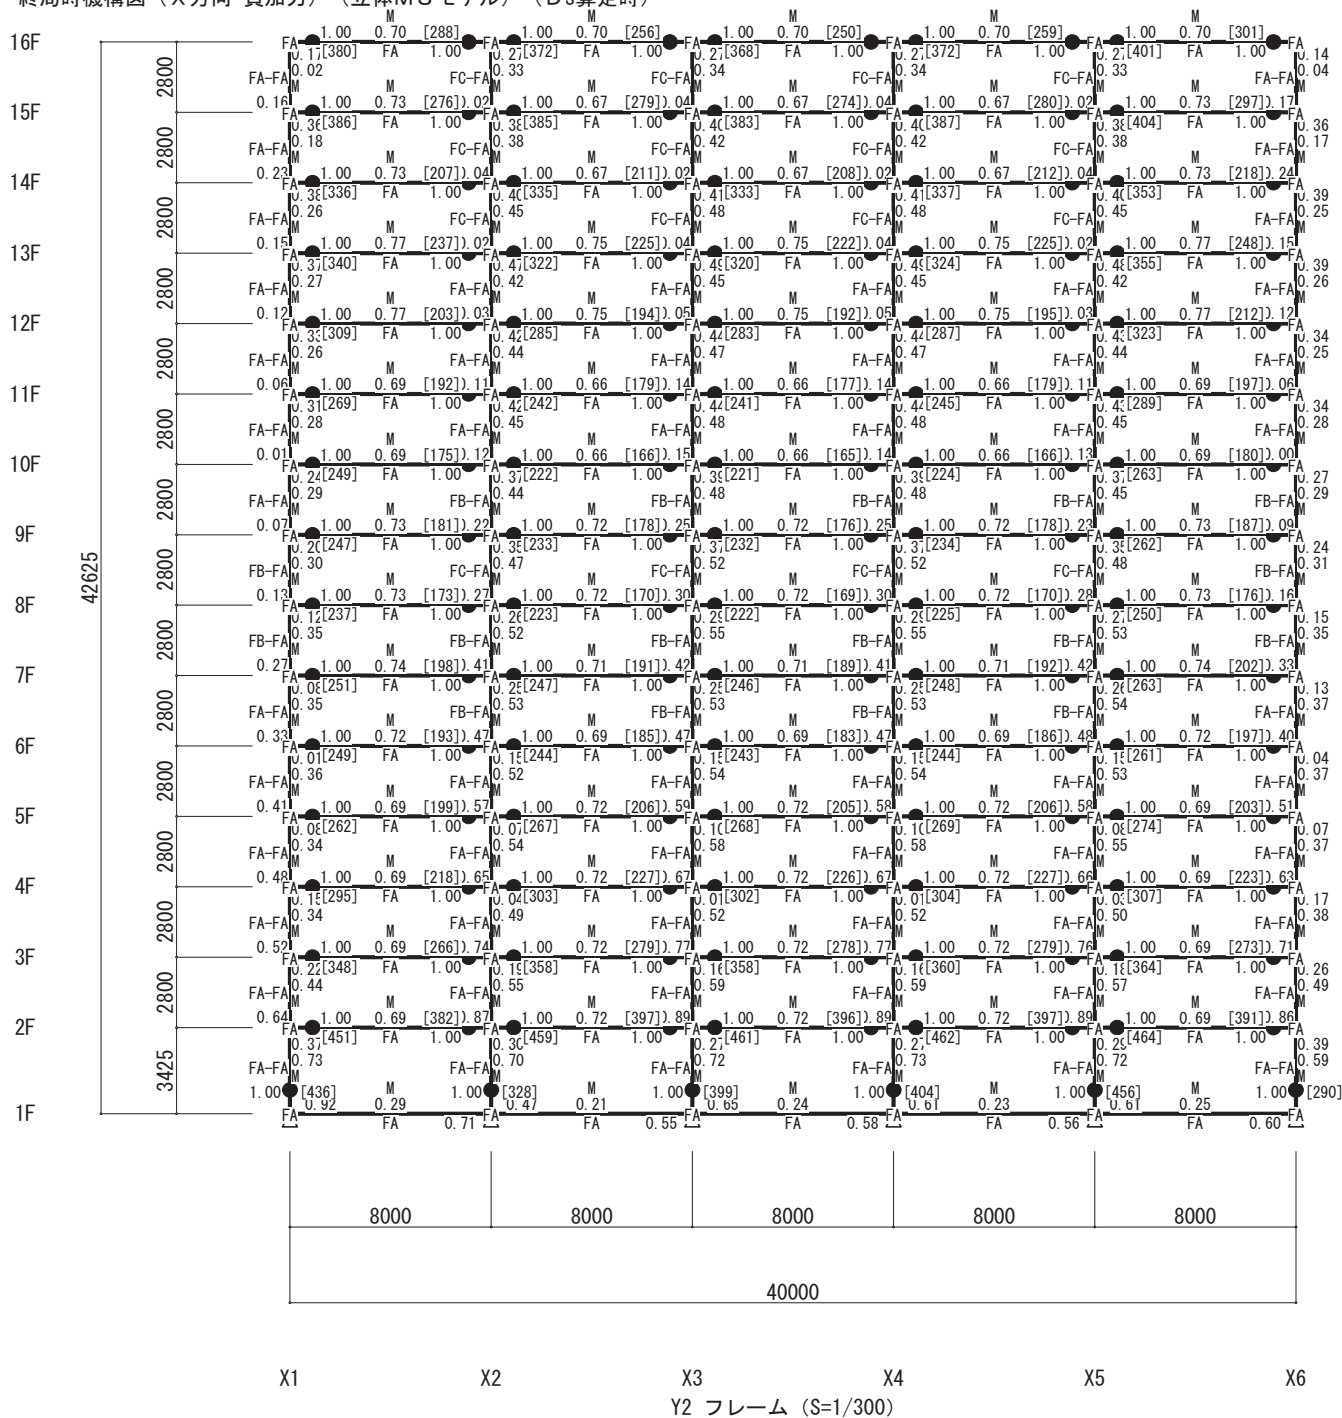


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

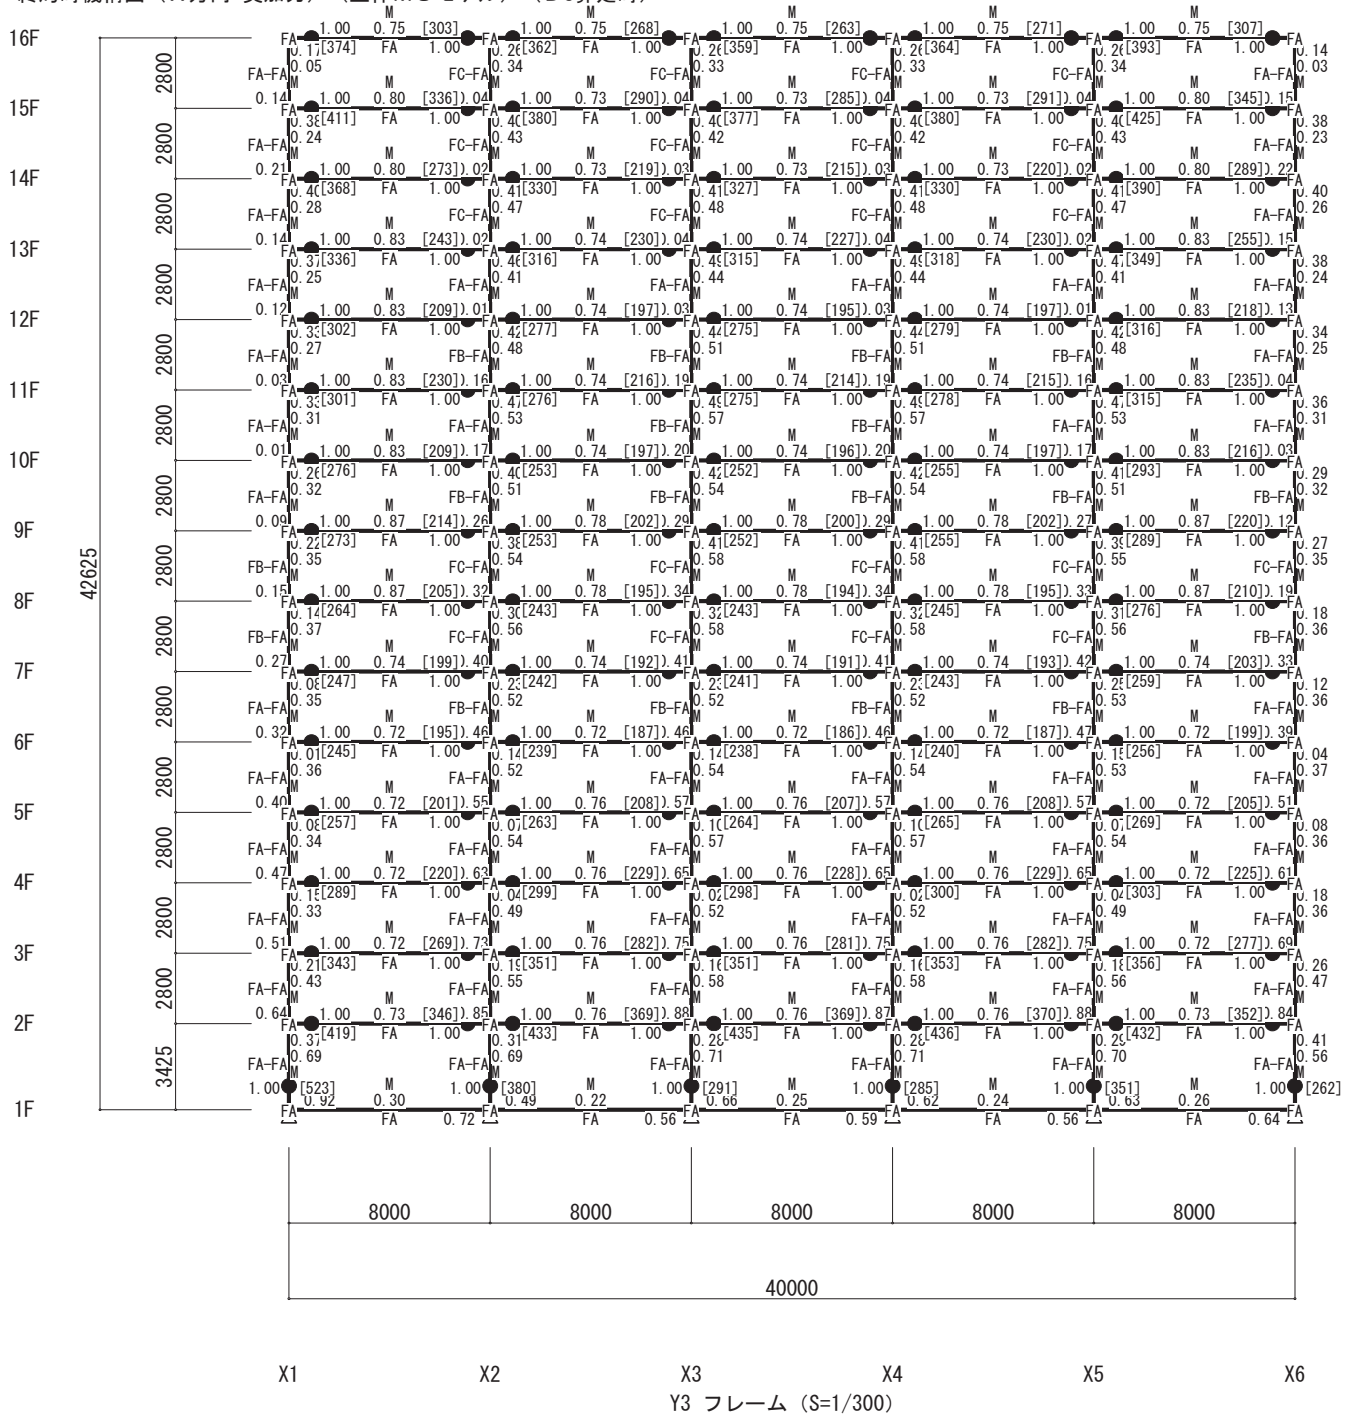


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

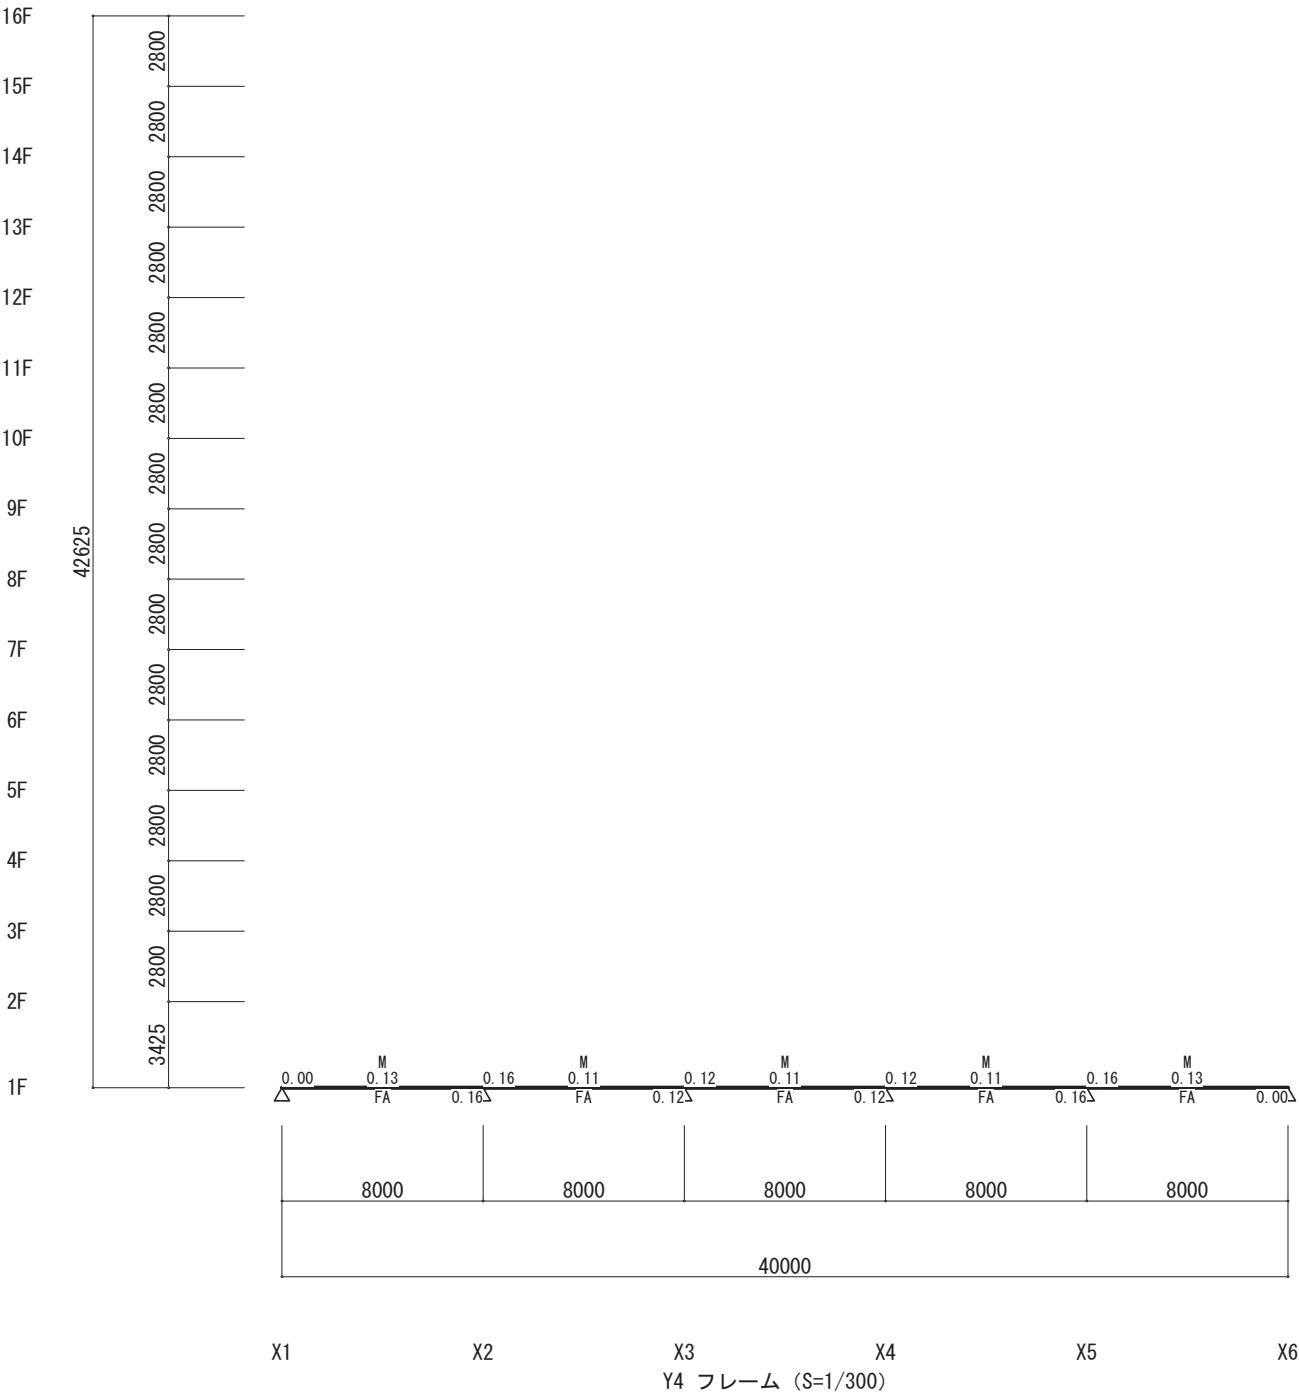


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

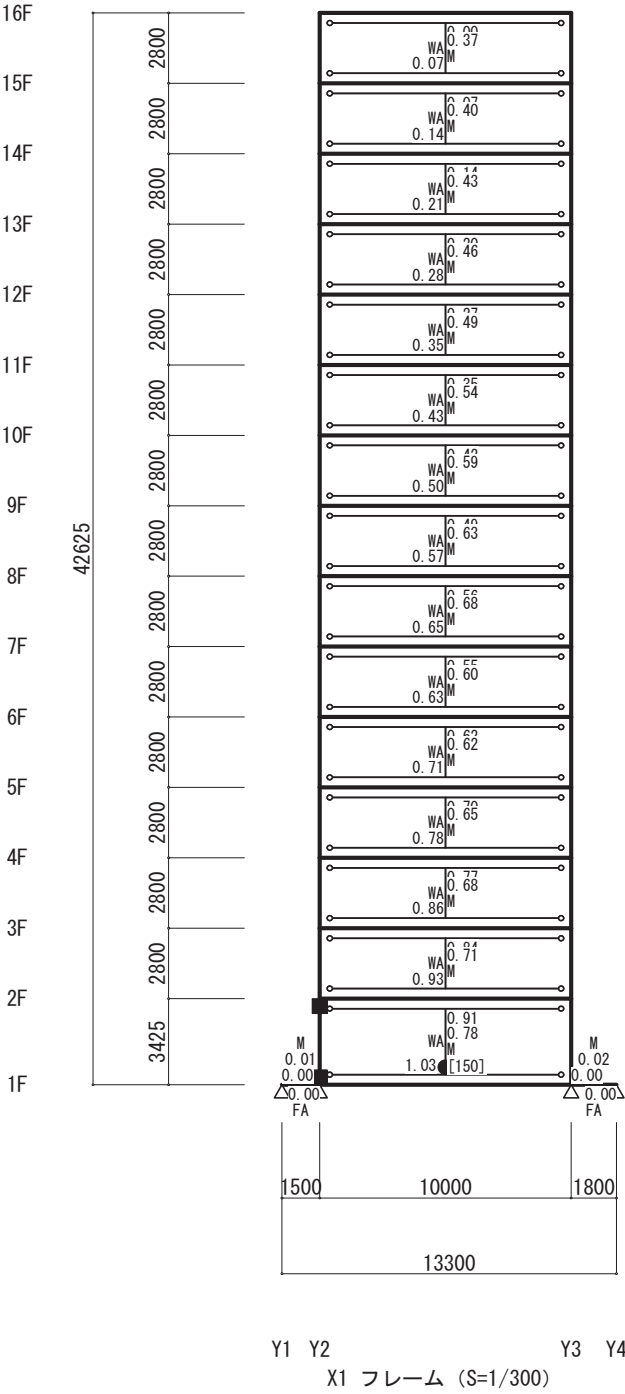


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

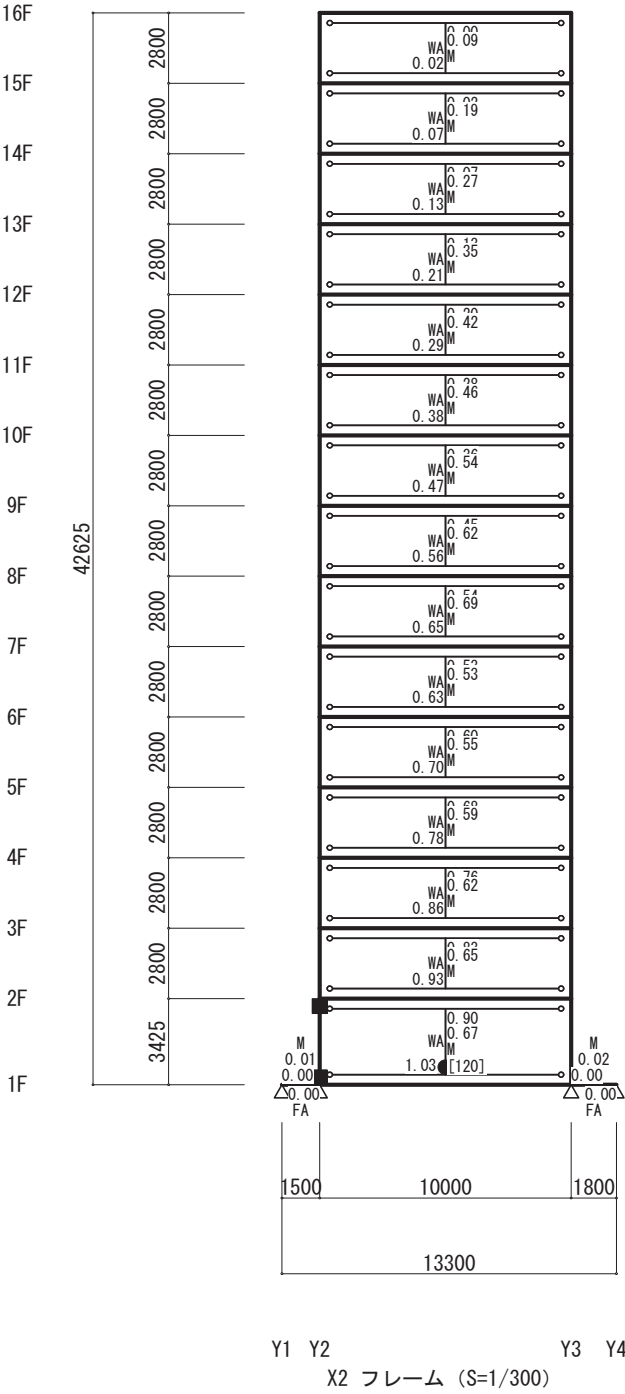

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

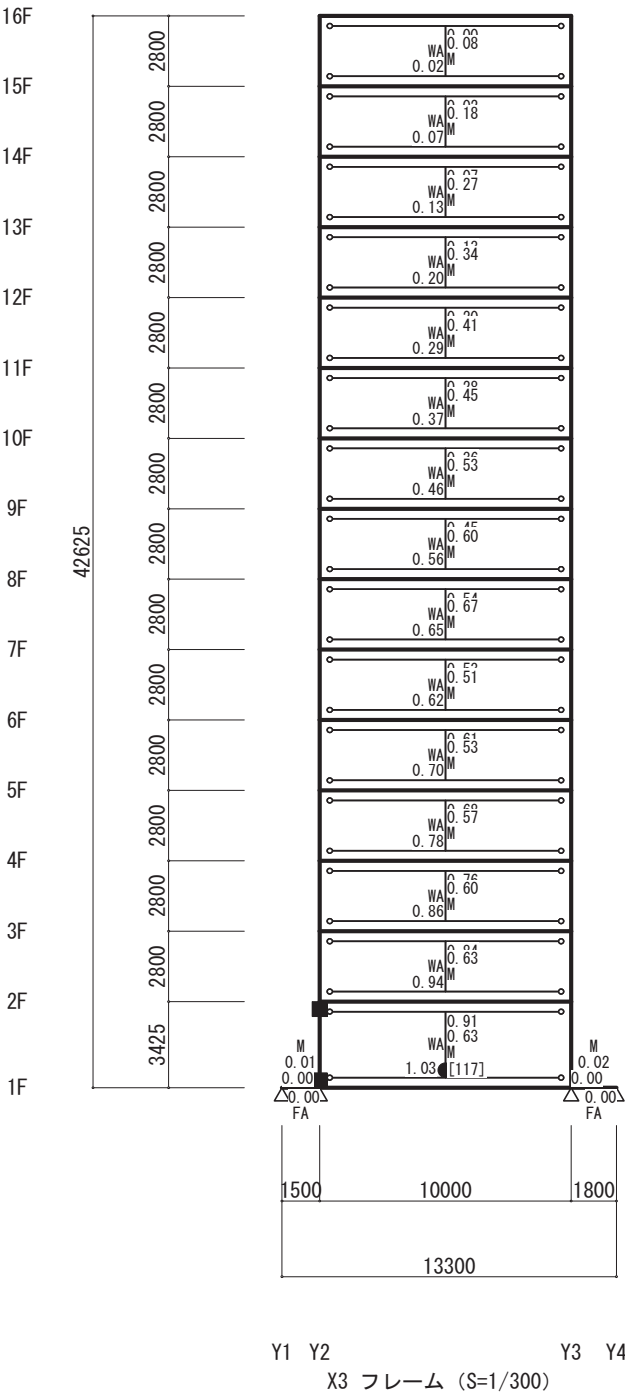


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

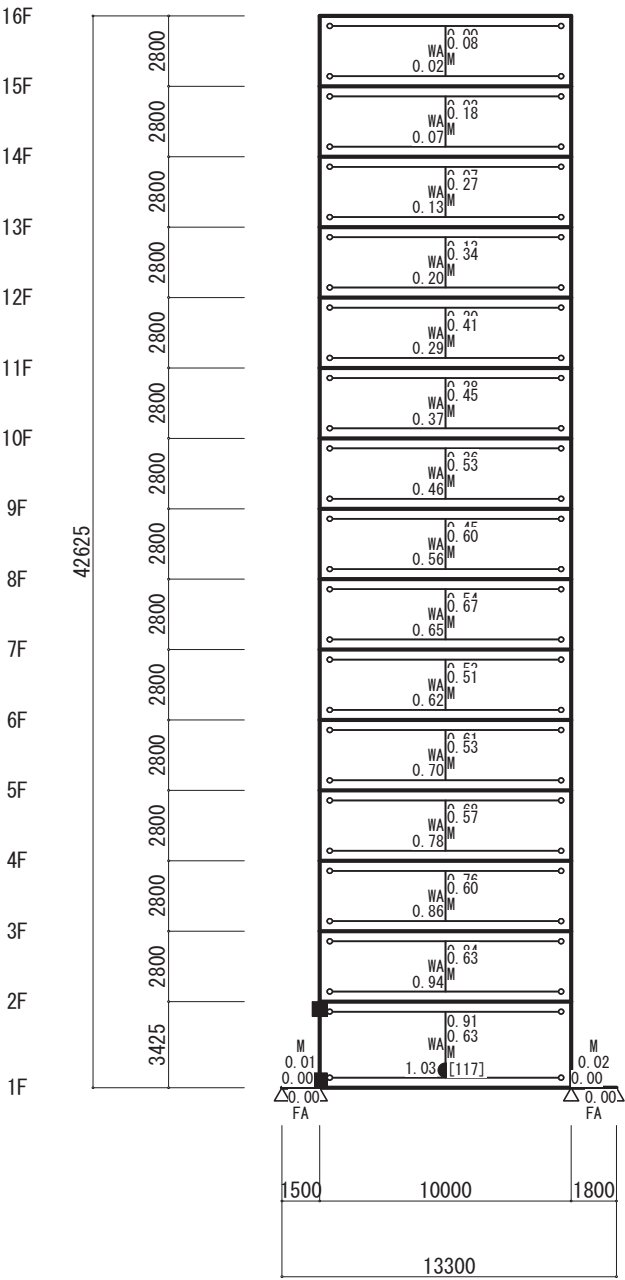


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

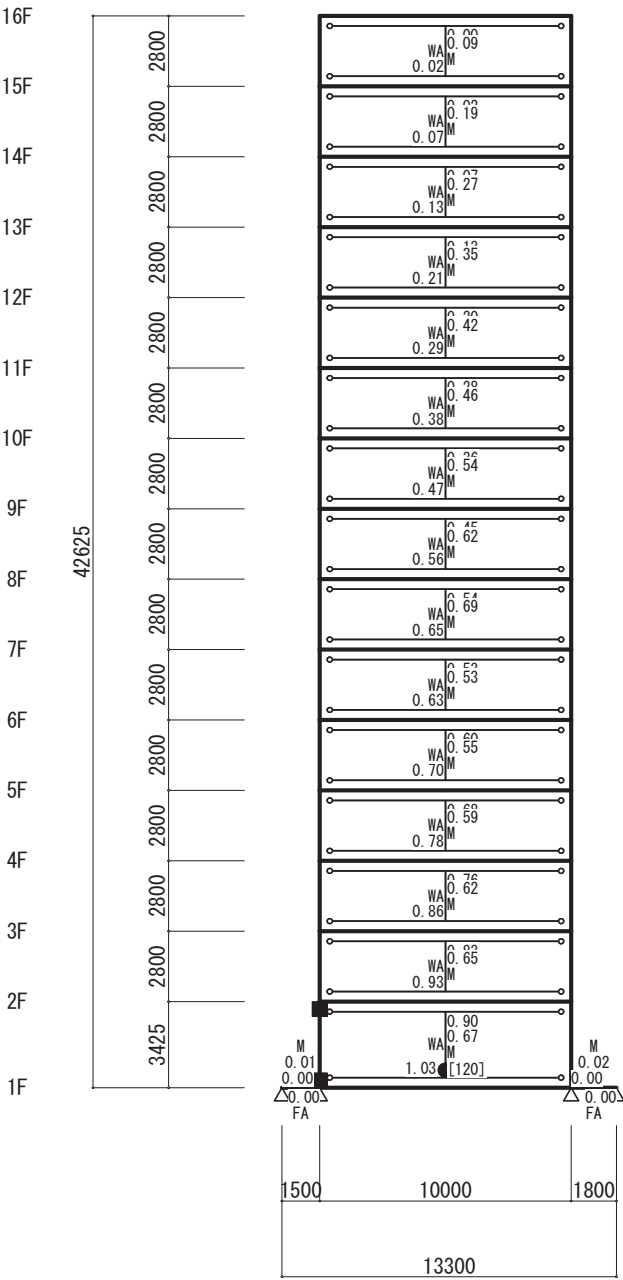


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

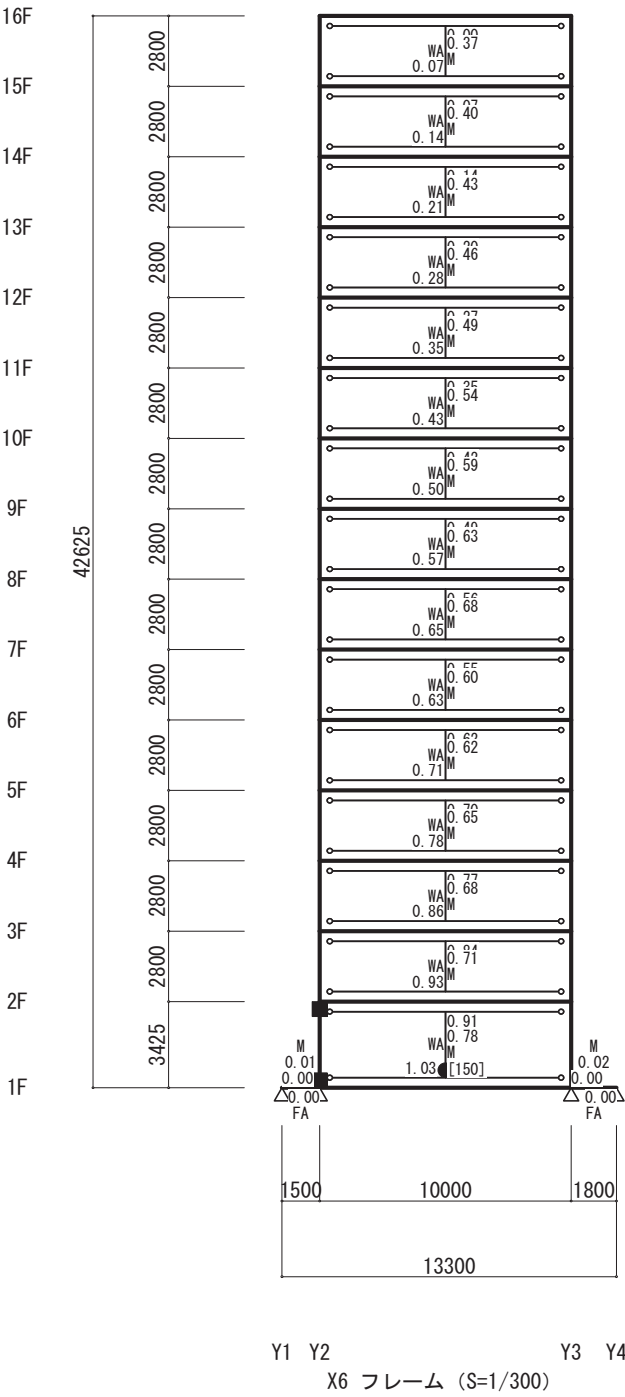


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

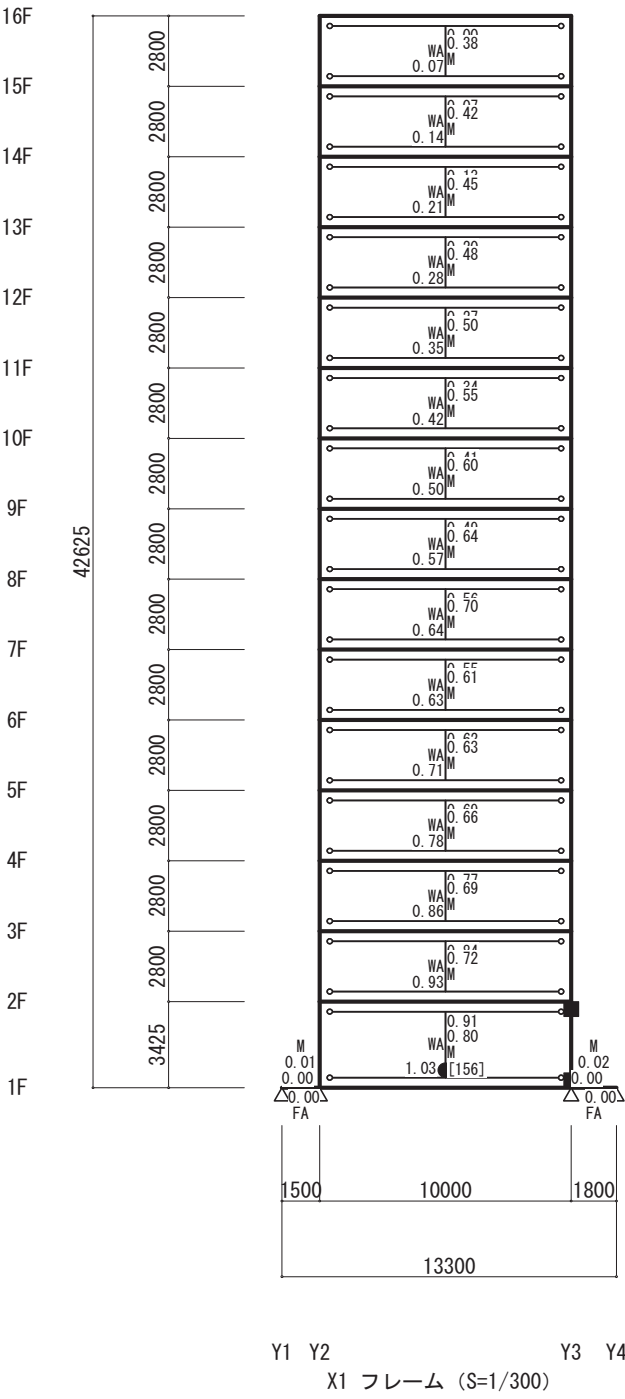


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

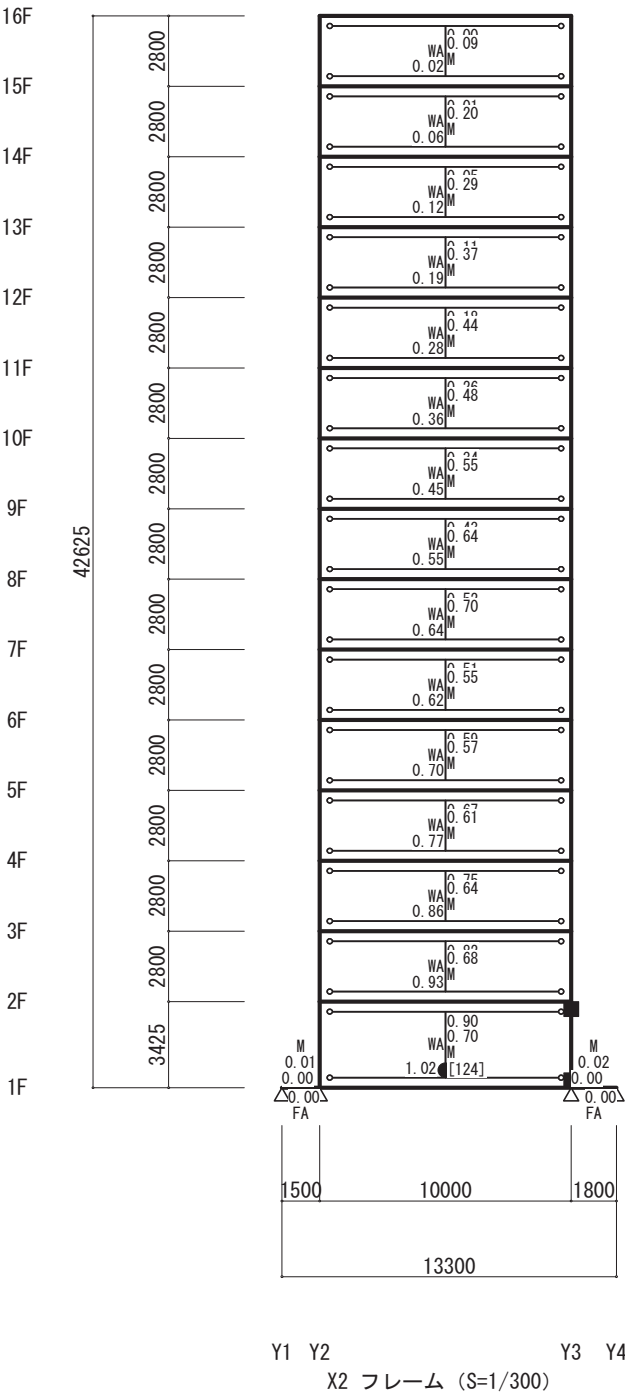

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

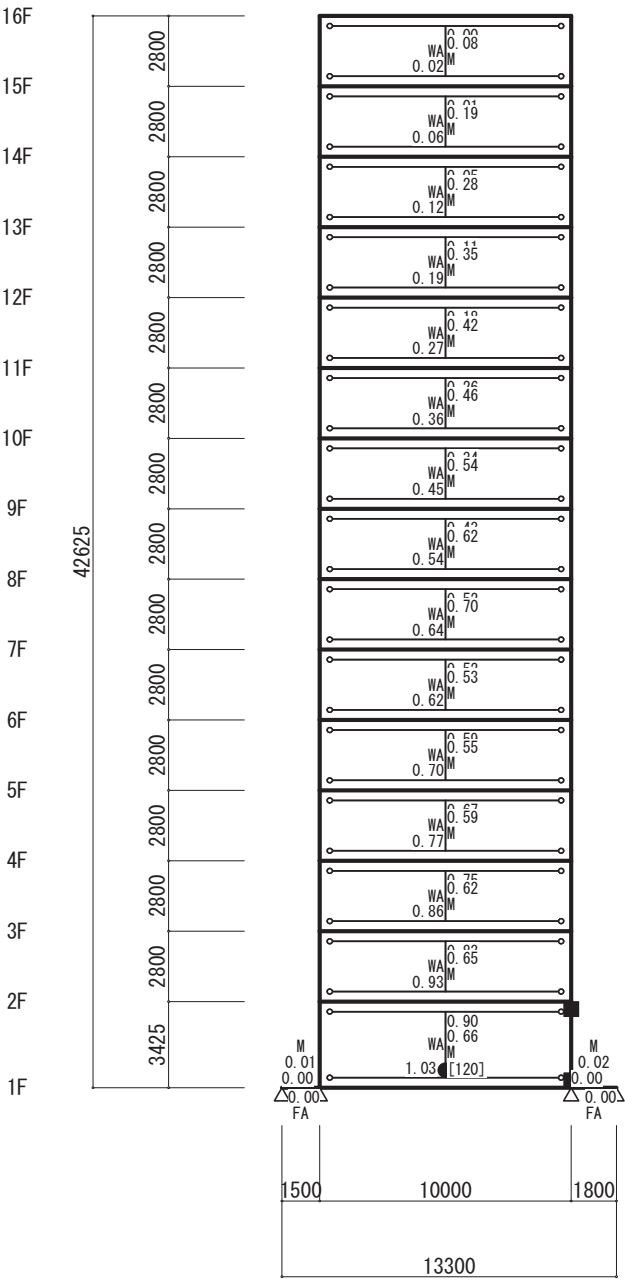


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

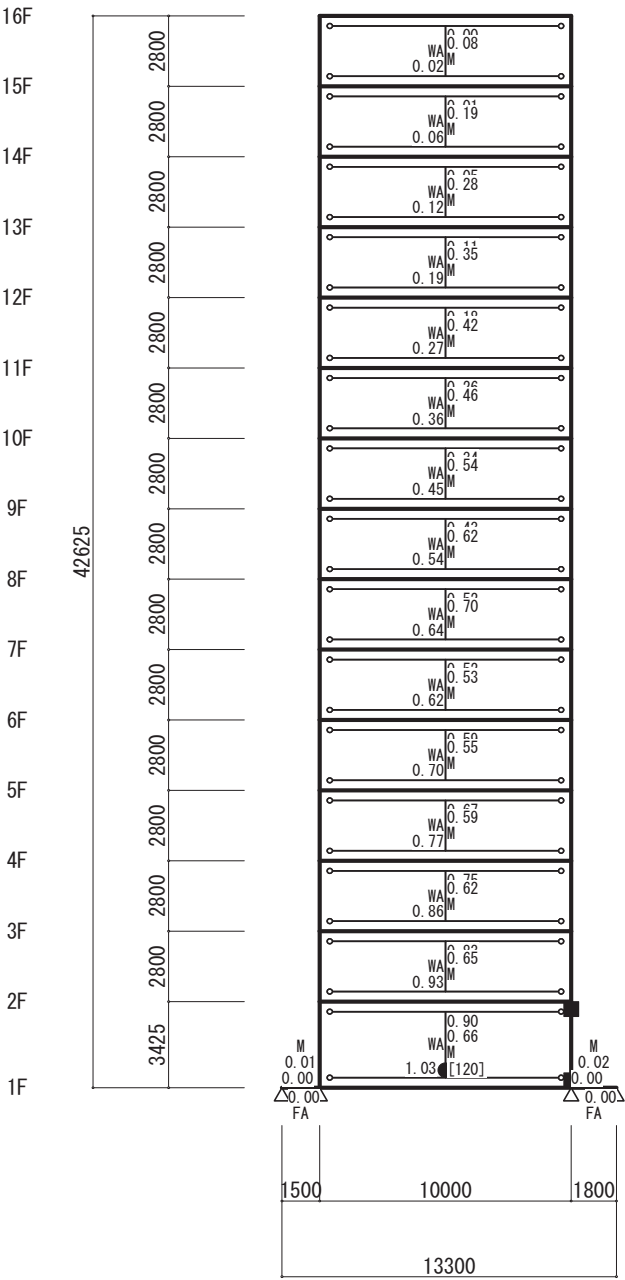


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

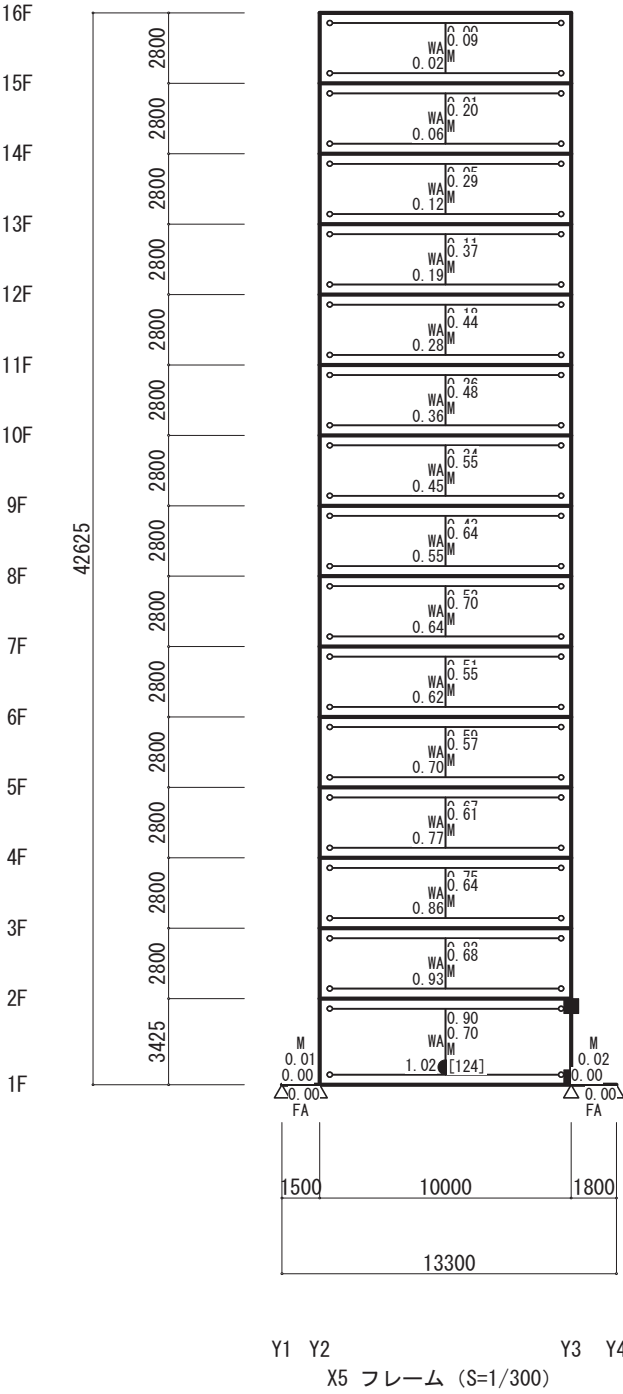

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


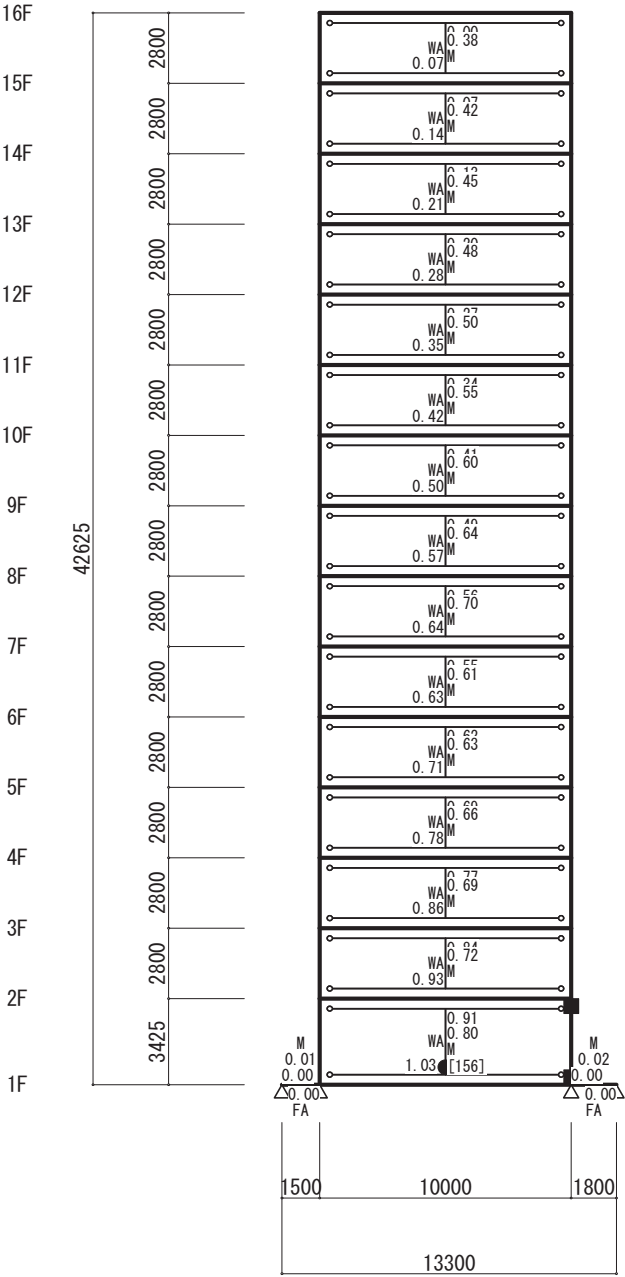




Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

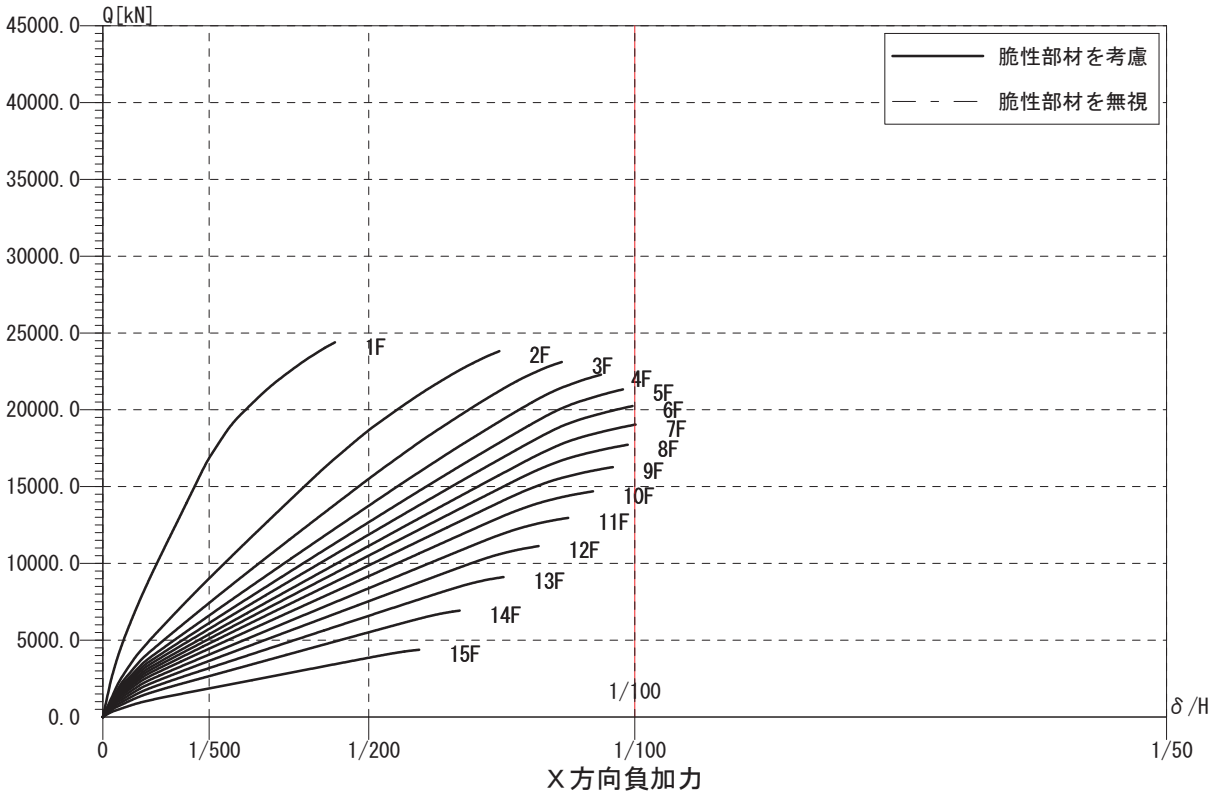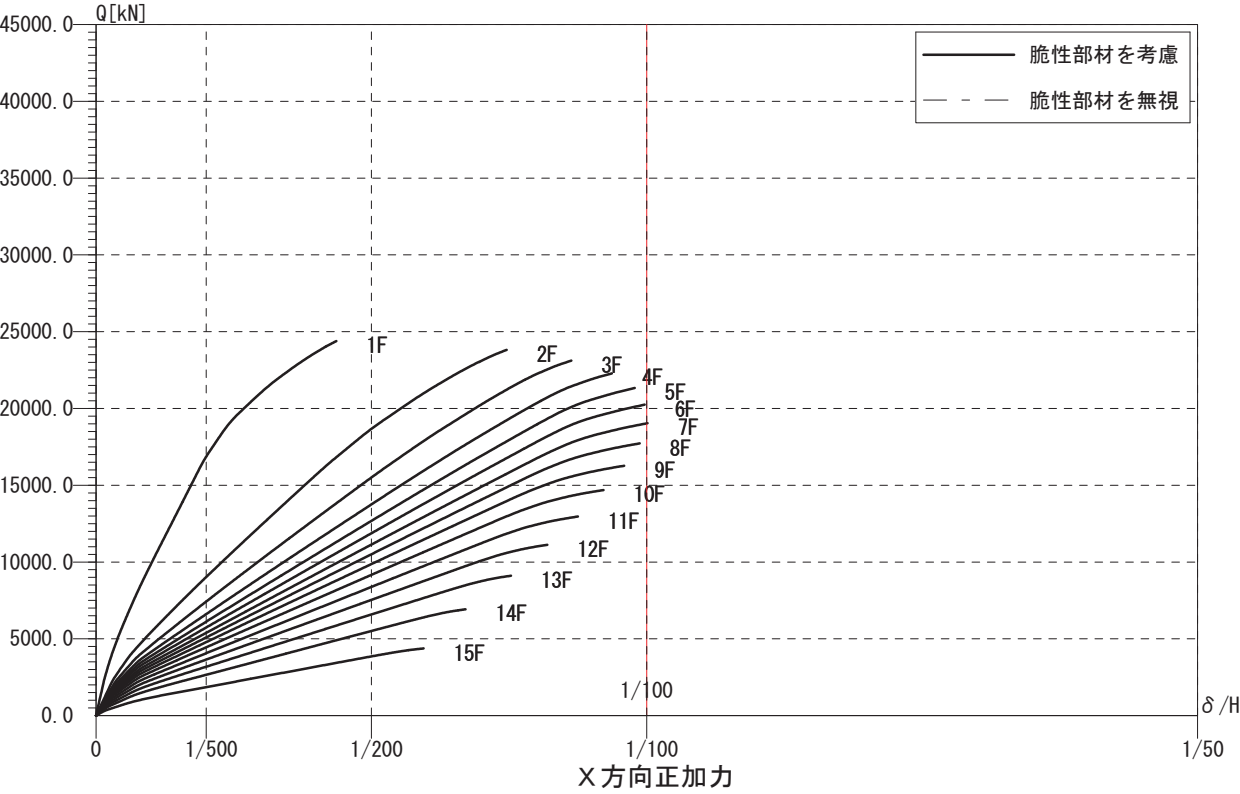

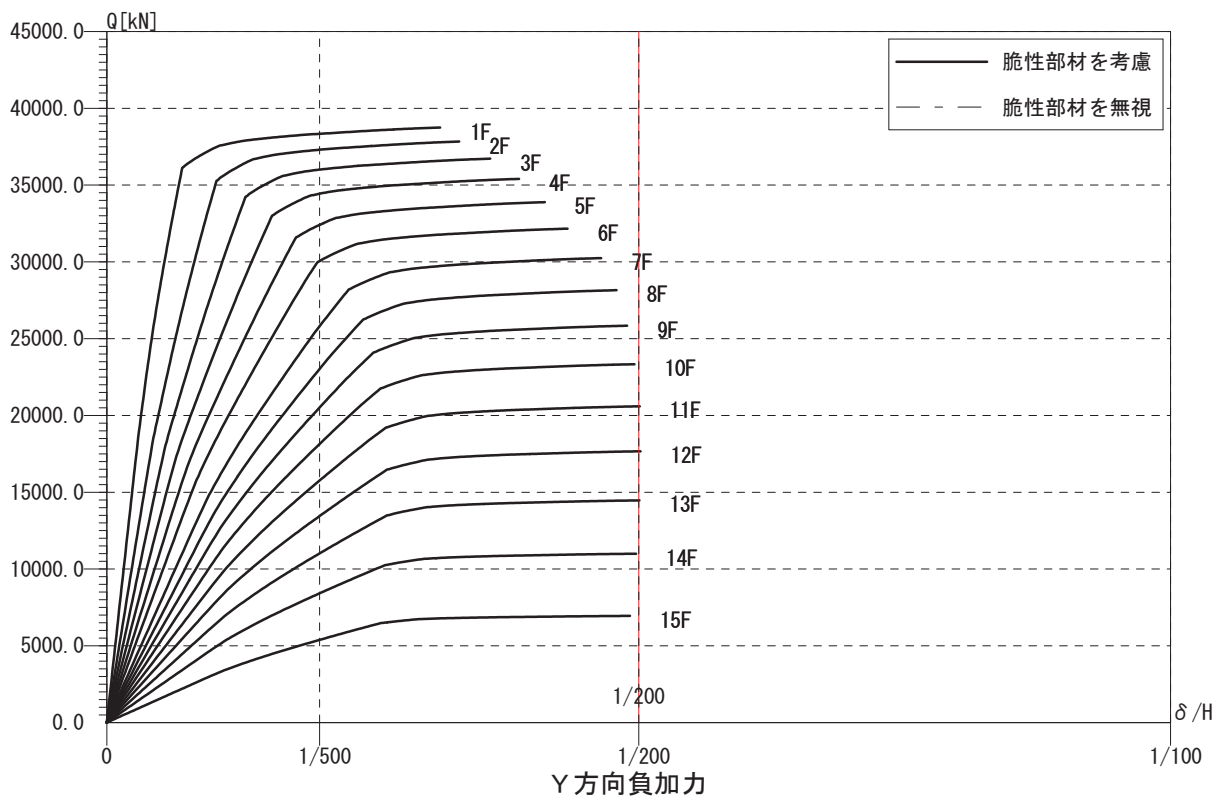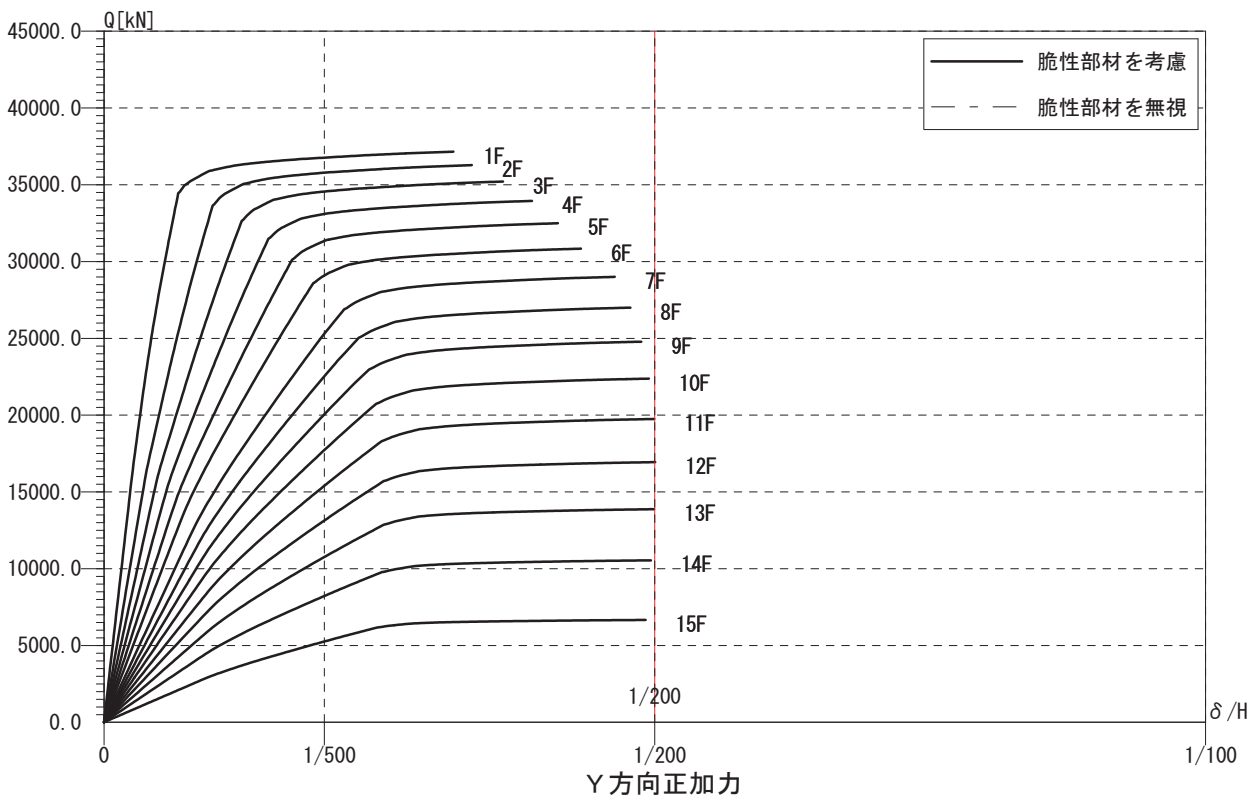


U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

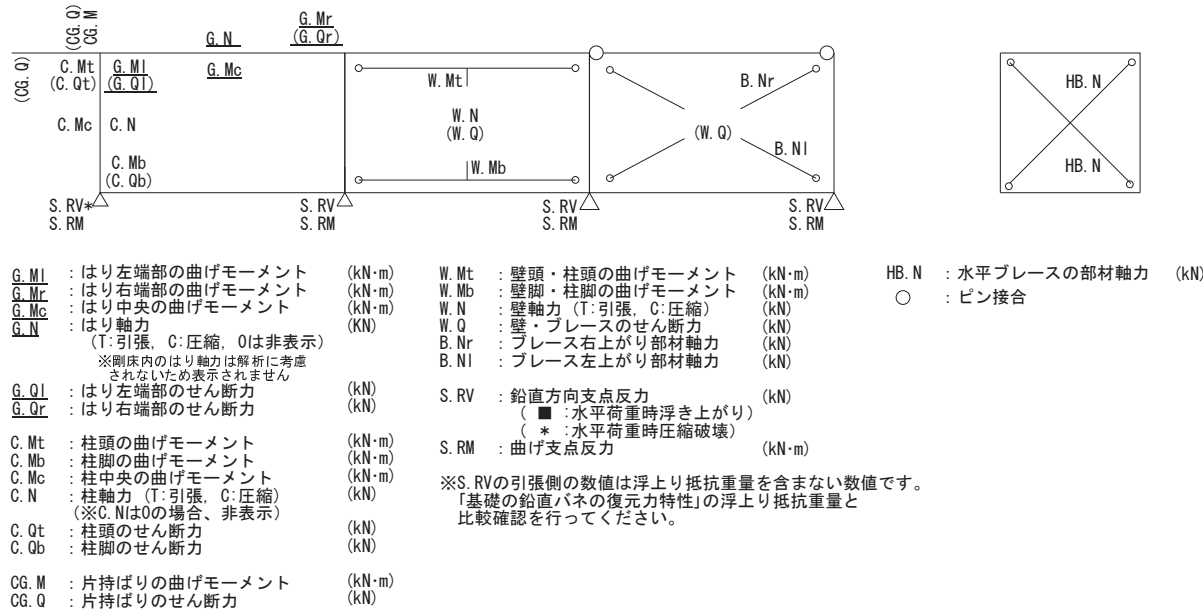

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

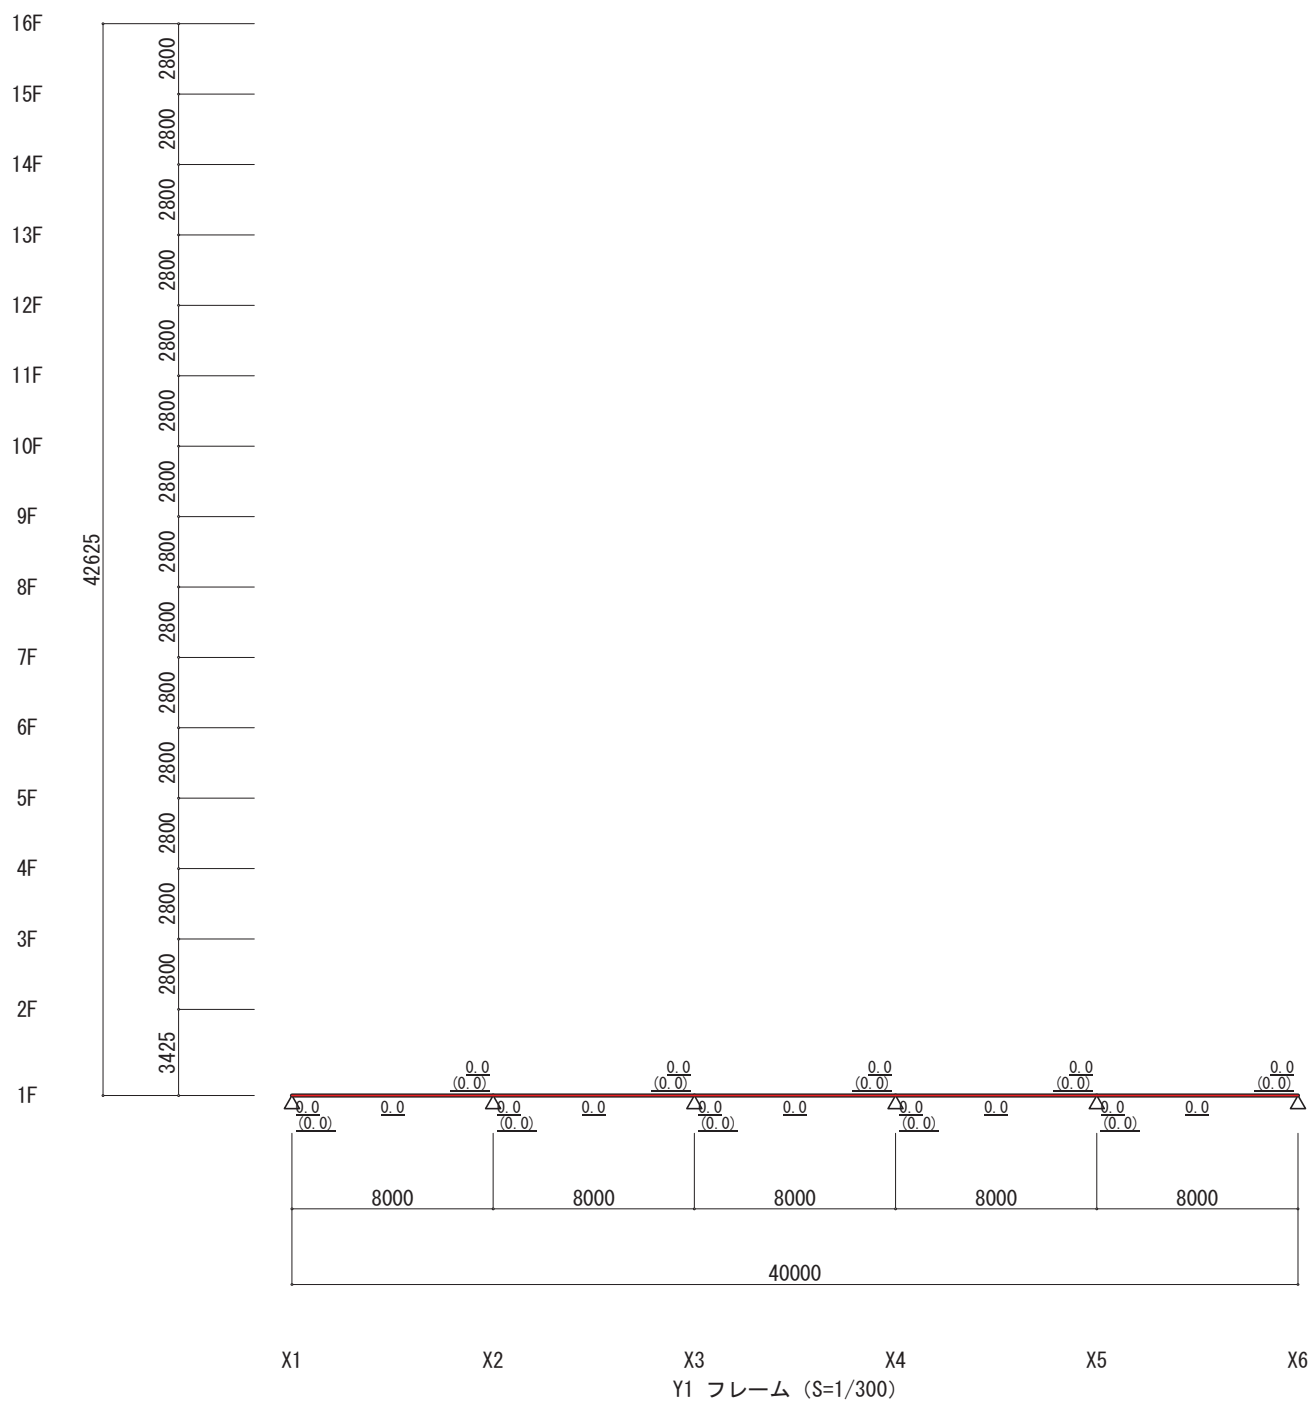


[illegible]

[illegible]


X6

Y3 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

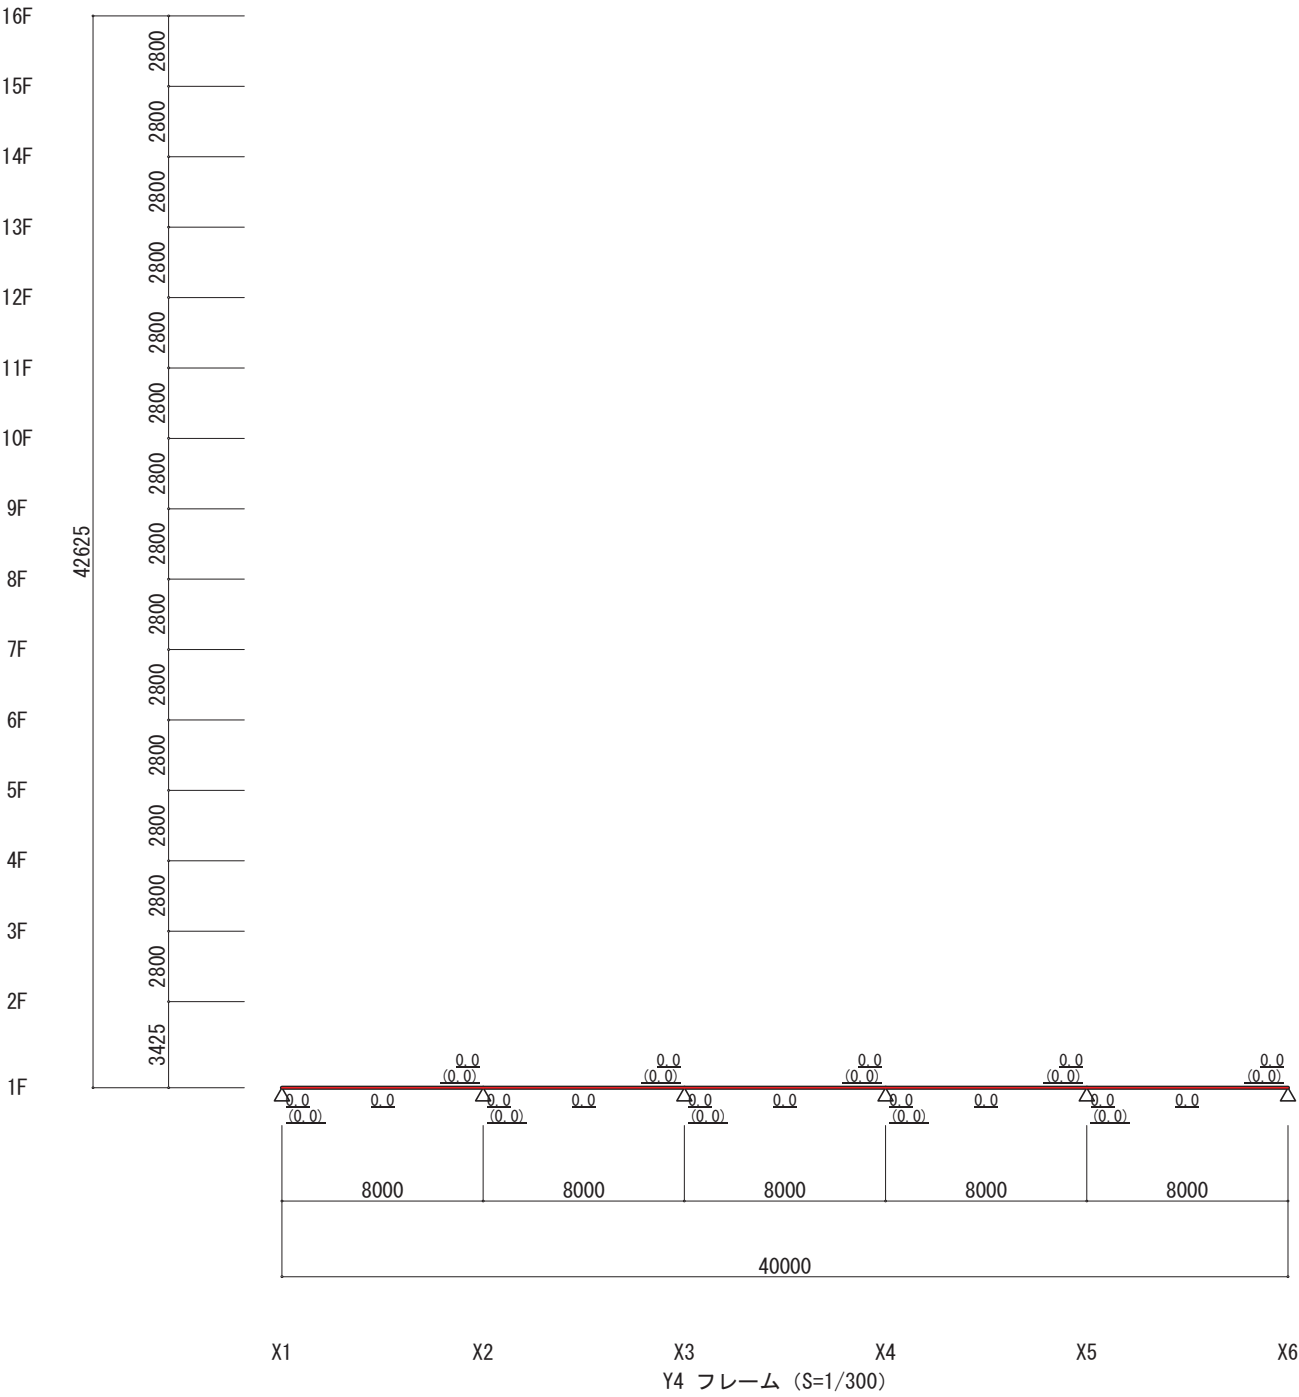

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

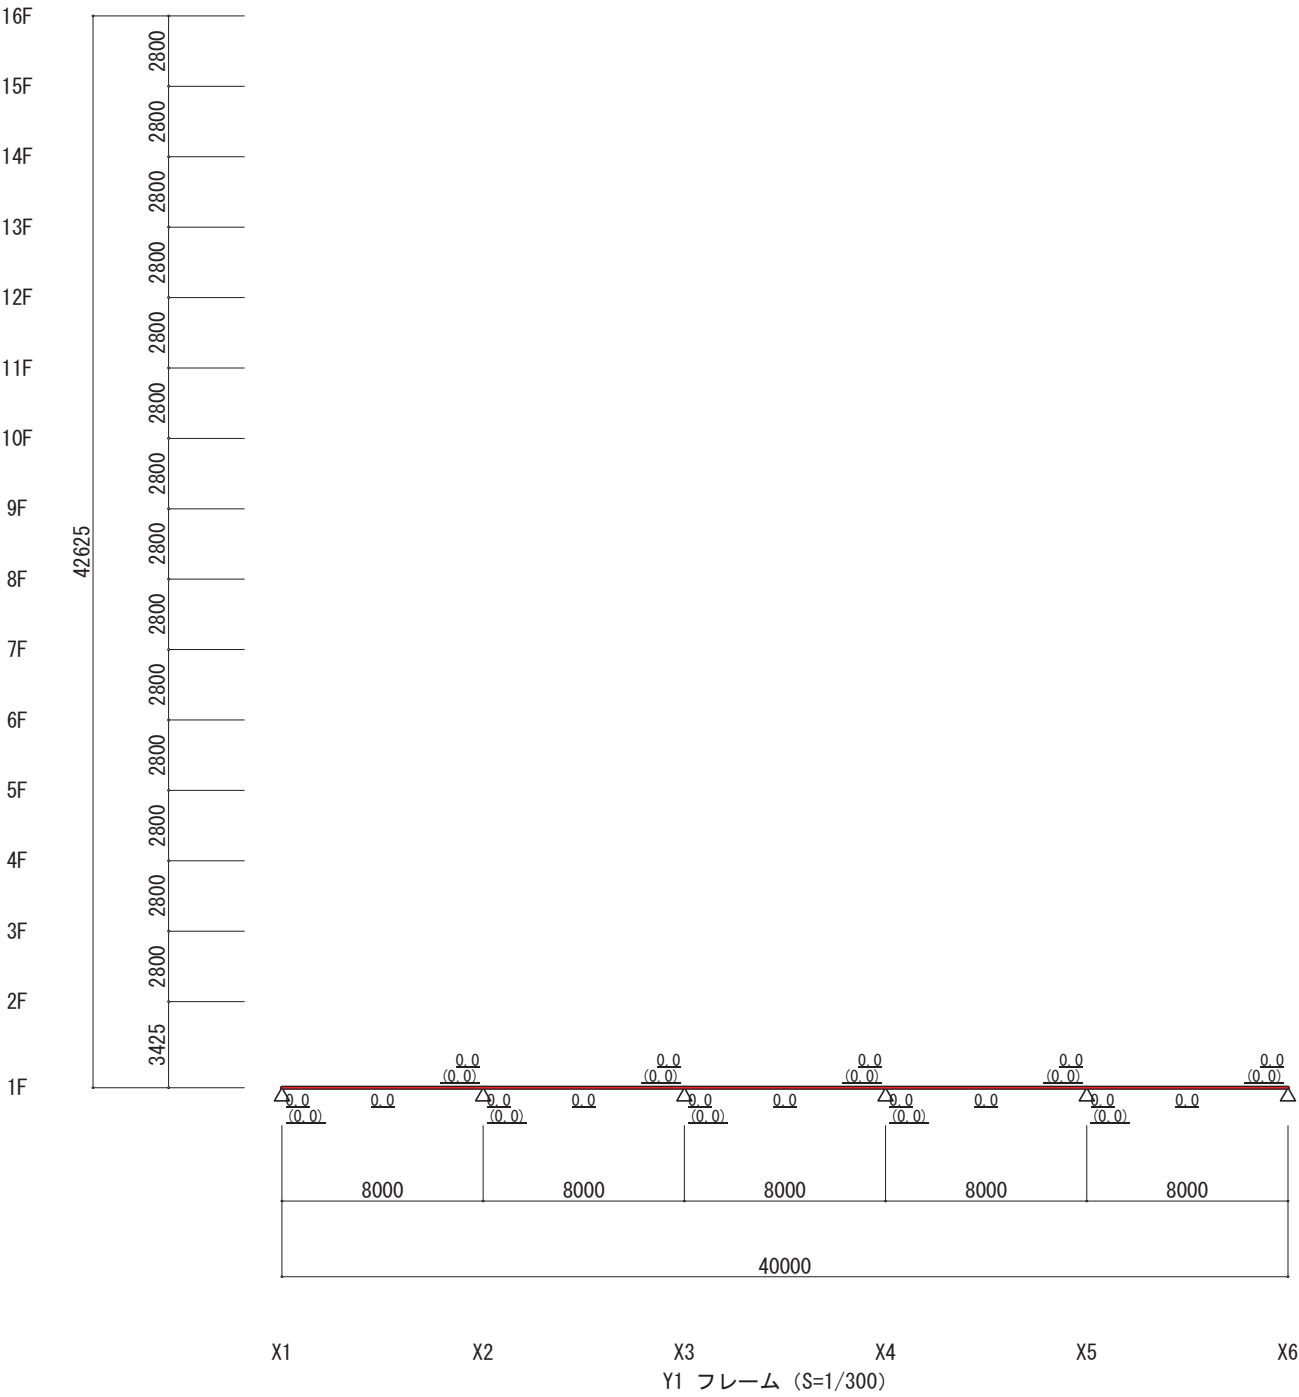

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)		661.0 (141.4)		686.0 (145.1)		692.6 (146.6)		684.4 (144.8)		634.4 (132.7)					
16F	470.0 (209.9)	95.5	1136.7 (514.7)	475.1 (212.0)	105.4	1166.5 (525.3)	480.5 (225.9)	106.0	1166.4 (525.9)	473.8 (225.3)	105.3	1111.9 (501.5)	427.5 (202.5)	103.4	634.4 (284.0)
15F	1282.1 (299.1)	114.0	1546.7 (689.9)	890.0 (405.3)	127.0	1656.4 (736.9)	894.8 (405.9)	129.0	1654.6 (726.1)	884.3 (405.3)	129.0	1540.8 (689.1)	690.7 (307.6)	119.5	1328.7 (599.6)
14F	1372.5 (492.0)	101.3	1707.6 (819.9)	987.4 (447.7)	115.5	1805.3 (819.9)	990.9 (447.7)	113.9	1800.6 (819.9)	982.9 (447.7)	117.5	1694.4 (819.9)	778.4 (351.9)	117.1	1421.7 (649.4)
13F	1352.4 (463.6)	144.3	2243.4 (1105.0)	1443.1 (659.9)	142.1	2382.0 (1202.4)	1446.1 (659.9)	140.6	2376.2 (1198.8)	1435.8 (659.9)	145.2	2196.8 (1081.9)	1132.9 (503.9)	156.2	1428.2 (649.4)
12F	1310.3 (588.2)	113.7	2160.8 (1230.1)	1528.1 (717.8)	103.0	2281.7 (1034.4)	1532.2 (717.8)	101.1	2276.0 (1034.4)	1522.0 (717.8)	105.6	2110.4 (1193.9)	1209.6 (544.2)	131.8	1343.5 (612.4)
11F	1403.4 (614.2)	89.5	2446.6 (1333.3)	1956.1 (881.2)	61.5	2602.3 (1442.4)	1958.4 (881.2)	60.3	2597.0 (1440.0)	1946.4 (881.2)	65.5	2375.2 (1299.6)	1530.3 (662.0)	114.6	1388.3 (626.0)
10F	1335.1 (689.3)	62.8	2456.3 (1599.8)	1965.1 (905.8)	57.3	2608.0 (1616.5)	1964.6 (905.8)	57.5	2608.9 (1616.5)	1964.3 (905.8)	57.3	2412.0 (1474.0)	1596.8 (714.4)	84.1	1299.8 (492.7)
9F	1377.5 (740.4)	64.2	2656.9 (1616.5)	2327.3 (1096.0)	60.2	2856.3 (1764.0)	2326.8 (1096.0)	60.3	2856.1 (1764.0)	2326.5 (1096.0)	60.2	2612.7 (1596.9)	1880.9 (828.8)	89.7	1359.7 (688.8)
8F	1281.3 (922.3)	50.7	2538.9 (1807.3)	2327.5 (1096.0)	60.2	2691.7 (1878.1)	2326.8 (1096.0)	60.4	2690.8 (1878.1)	2326.5 (1096.0)	60.2	2512.8 (1783.0)	1924.7 (898.6)	69.6	1270.8 (528.1)
7F	1326.8 (999.0)	84.4	2913.2 (2050.4)	2638.0 (1219.0)	77.8	2872.0 (2022.8)	2645.5 (1219.0)	74.5	2866.4 (2019.4)	2635.8 (1219.0)	79.1	2863.8 (2012.6)	2549.5 (1058.6)	114.2	1449.9 (679.2)
6F	1170.2 (1048.2)	78.7	2625.6 (2195.3)	2655.5 (1219.0)	69.8	2665.5 (2158.6)	2662.1 (1219.0)	66.8	2661.5 (2158.6)	2653.6 (1219.0)	70.9	2597.6 (2080.7)	2573.6 (1031.7)	103.1	1265.7 (579.5)
5F	825.7 (1068.5)	100.7	2411.9 (2168.6)	2886.5 (1219.0)	125.7	2645.1 (2392.9)	2885.8 (1219.0)	126.0	2641.1 (2392.9)	2878.0 (1219.0)	129.6	2431.2 (2166.5)	2522.5 (1117.2)	126.5	1037.7 (469.7)
4F	340.2 (1917.6)	147.1	1900.4 (2316.1)	2774.1 (1219.0)	177.3	2100.6 (2416.1)	2774.5 (1219.0)	177.2	2098.4 (2416.1)	2768.1 (1219.0)	180.1	1923.5 (2290.6)	2430.2 (1078.8)	168.8	677.5 (265.4)
3F	194.9 (1184.0)	179.7	619.8 (2286.7)	2546.2 (1219.0)	191.8	813.7 (2409.6)	2548.4 (1219.0)	193.1	813.9 (2409.6)	2541.6 (1219.0)	193.6	682.0 (2306.0)	2243.4 (997.8)	186.0	272.2 (124.0)
2F	1628.1 (4578.2)	147.4	1535.6 (5481.5)	2070.6 (5481.5)	156.4	1484.2 (5349.8)	2								

水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

X1

X2

X3


X4

X5


X6

Y3 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

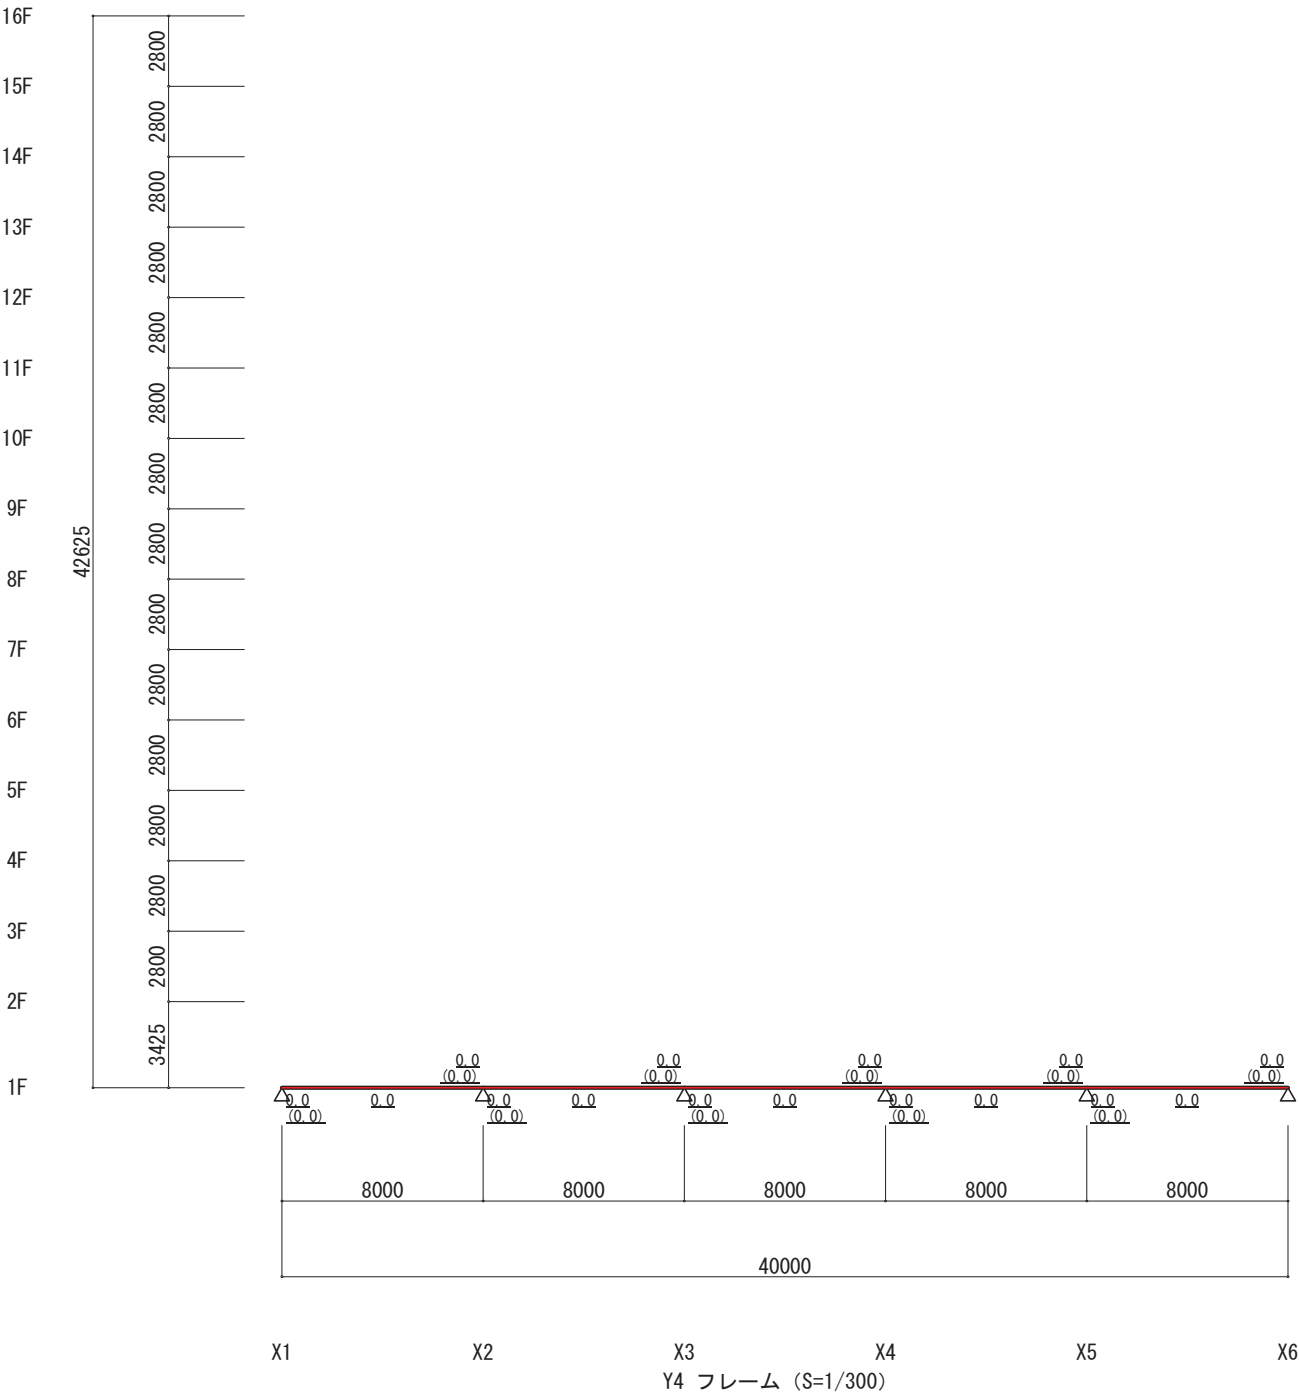


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

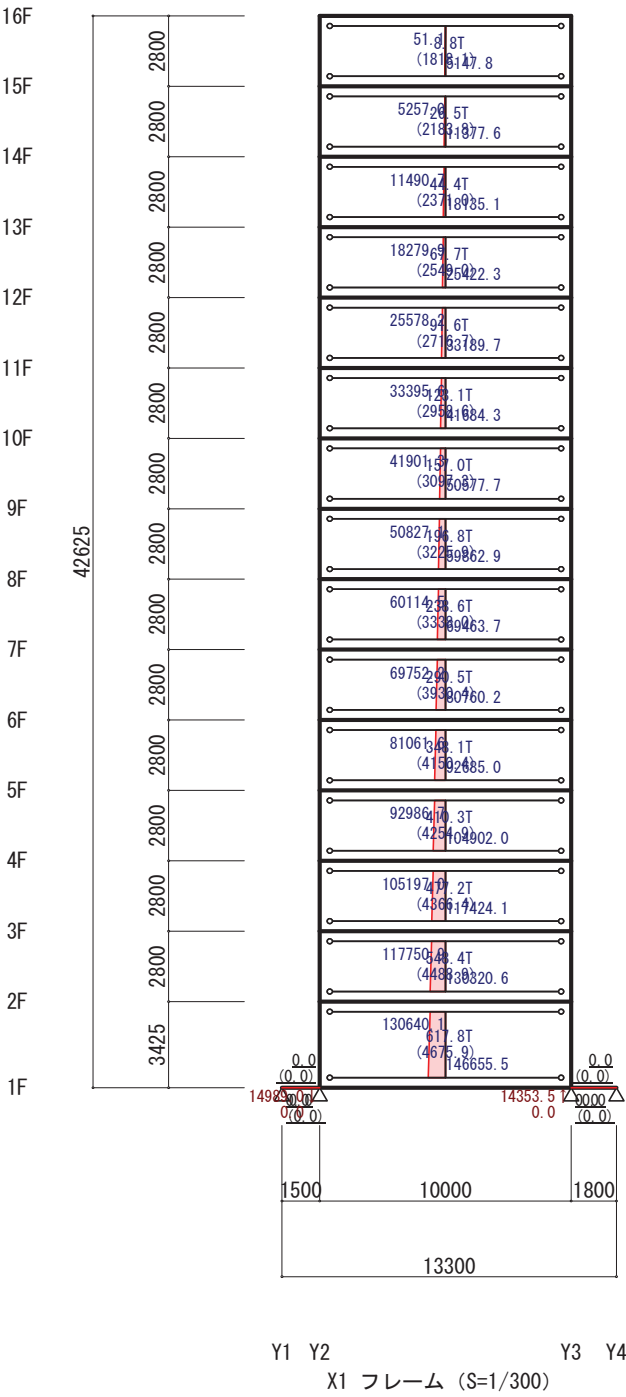


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

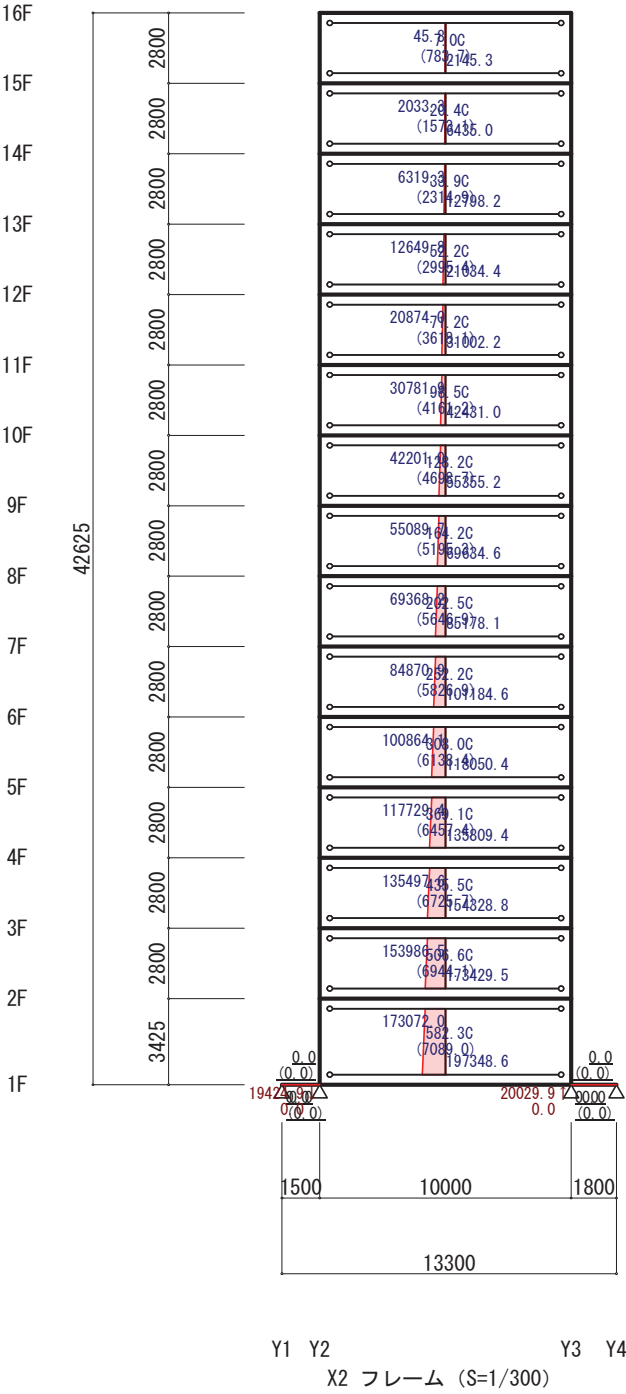


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

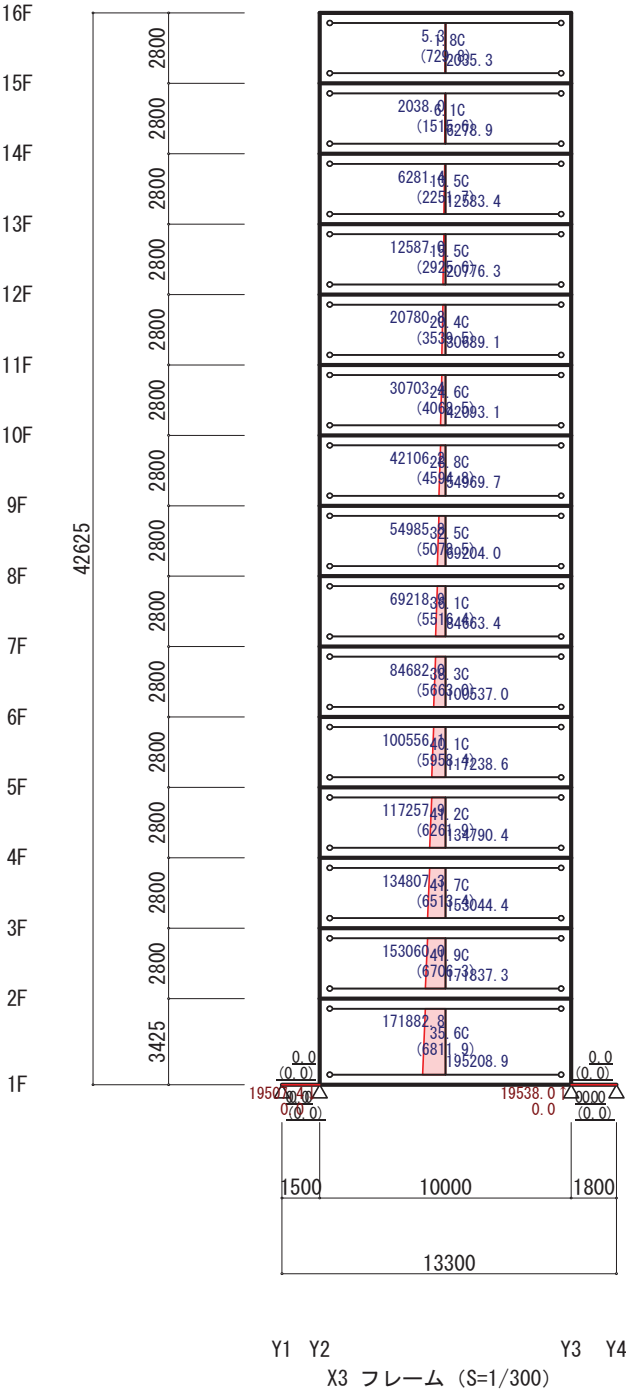


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

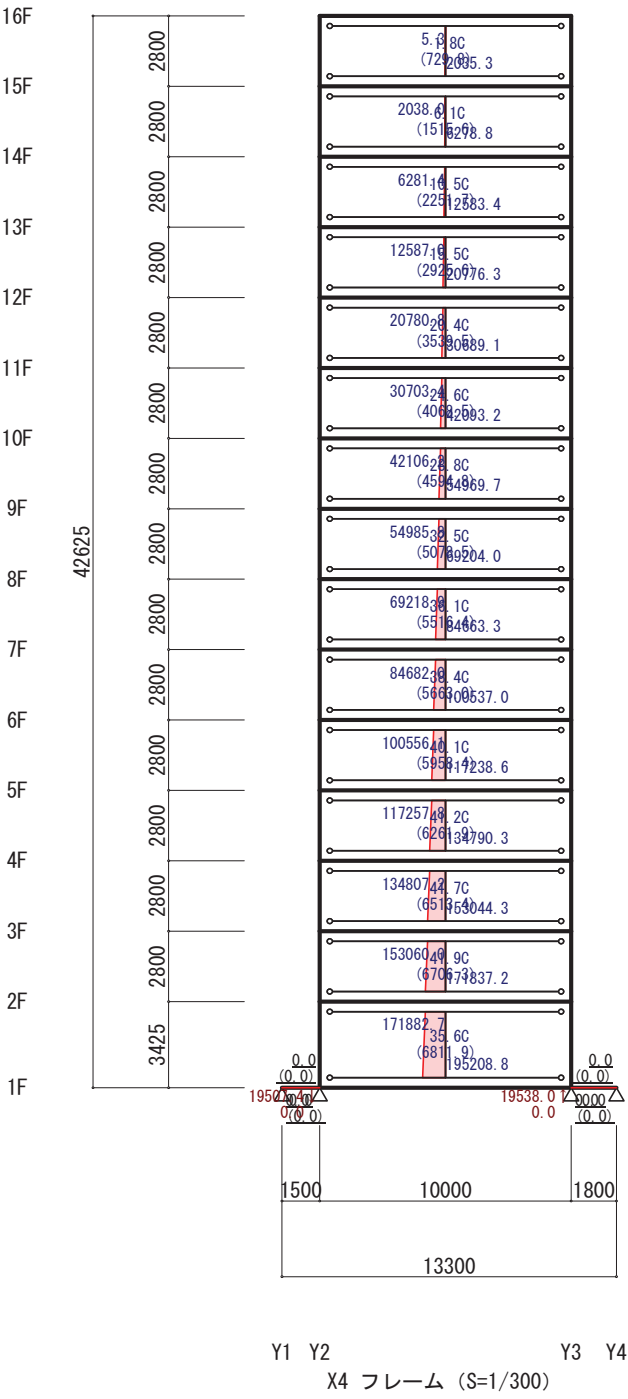


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

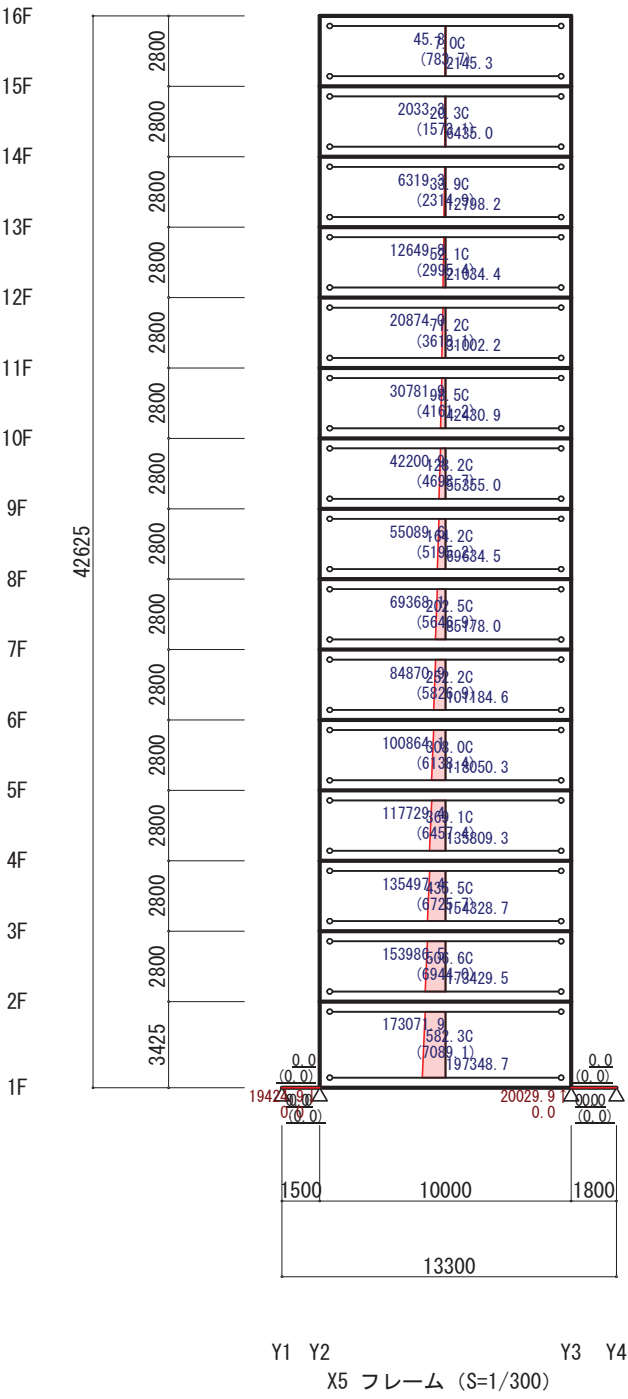


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

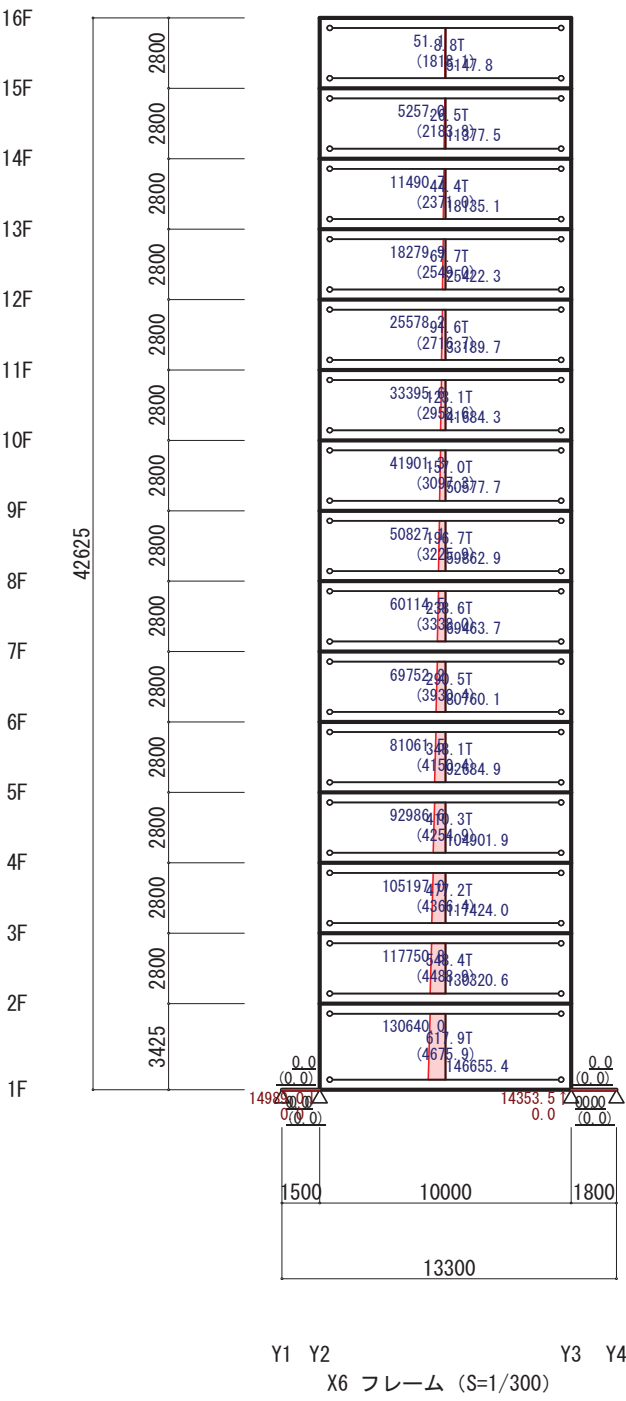


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

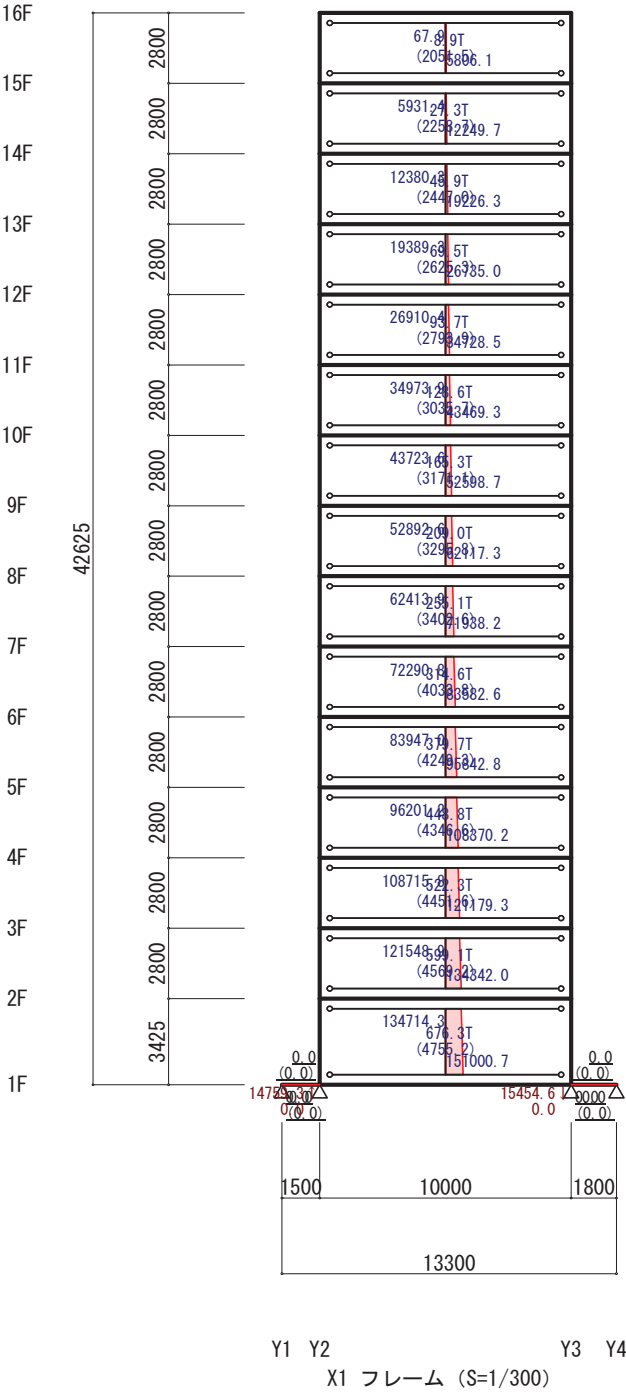


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

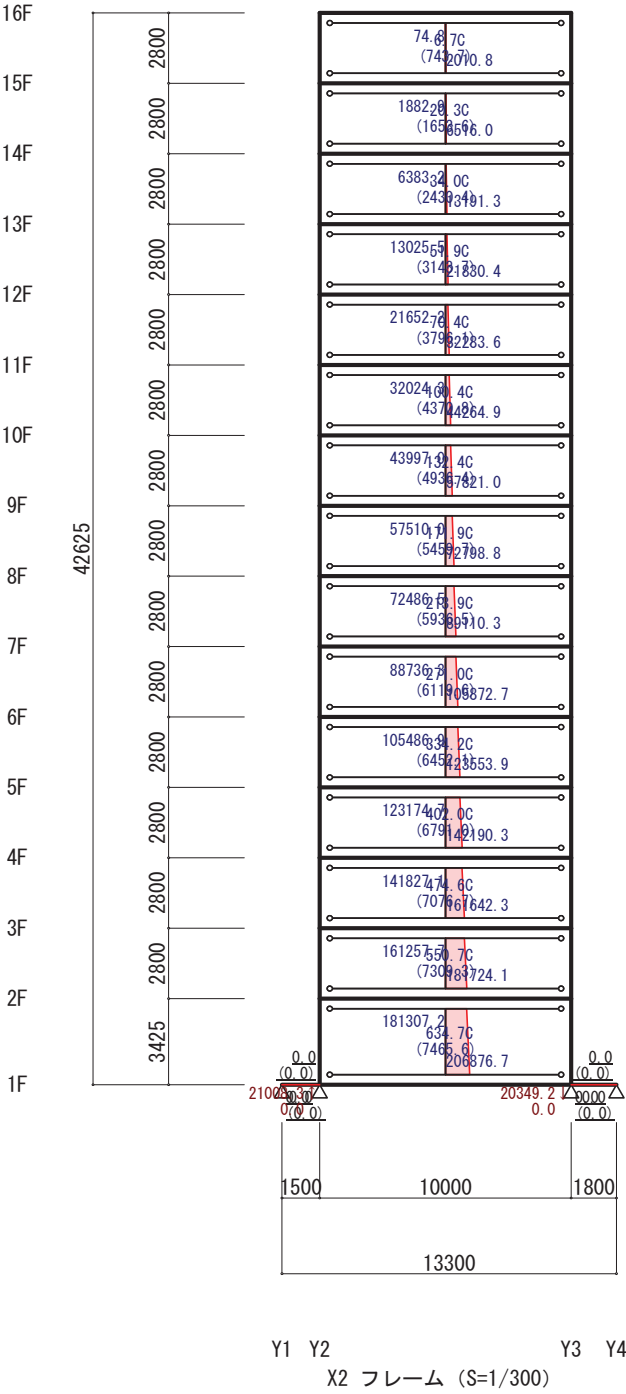


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

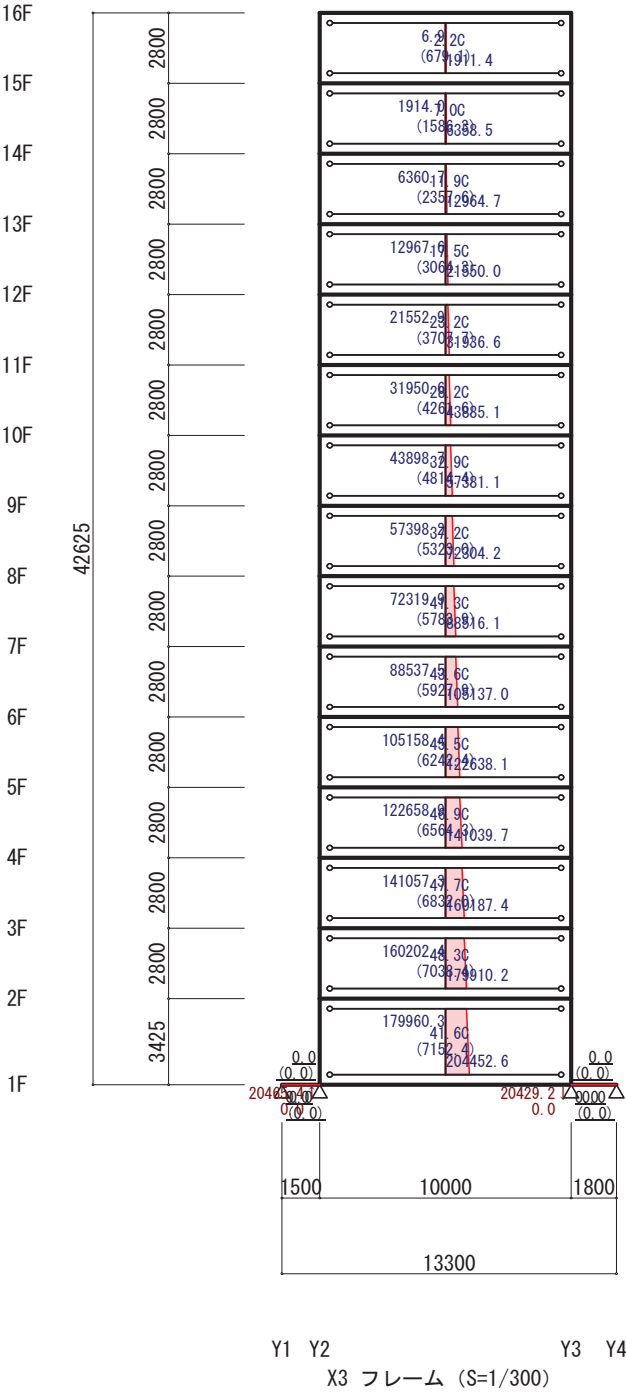


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

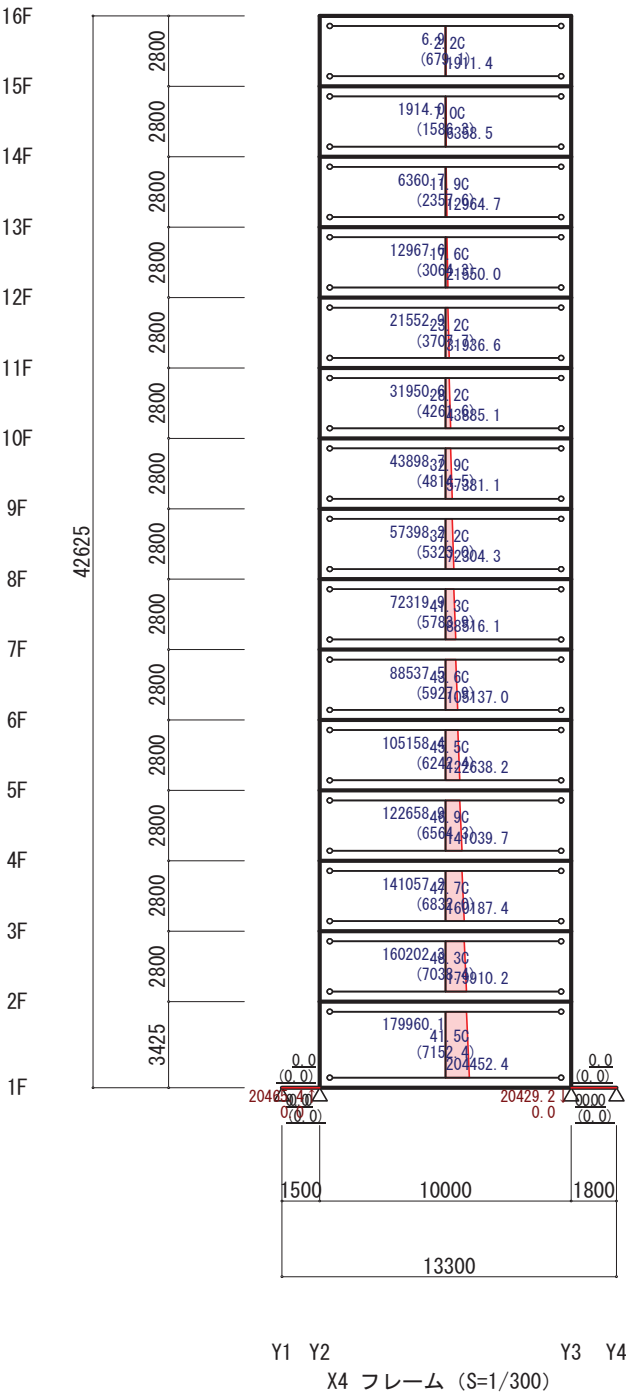


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

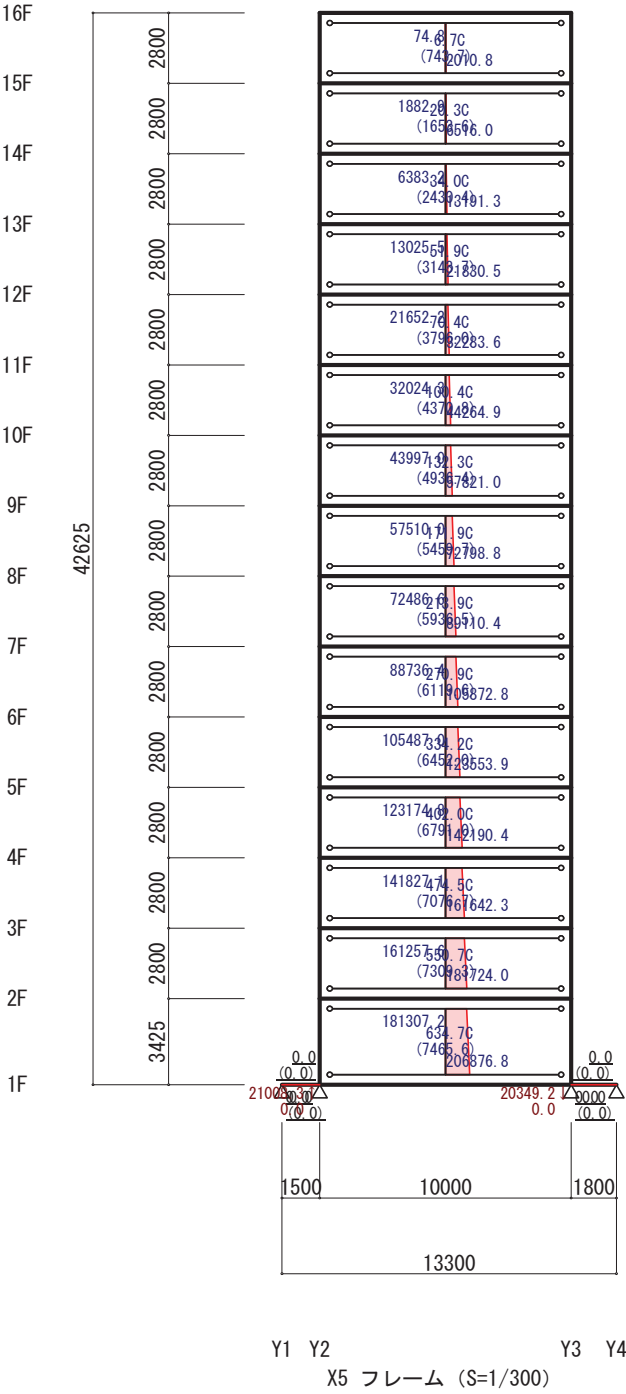

U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

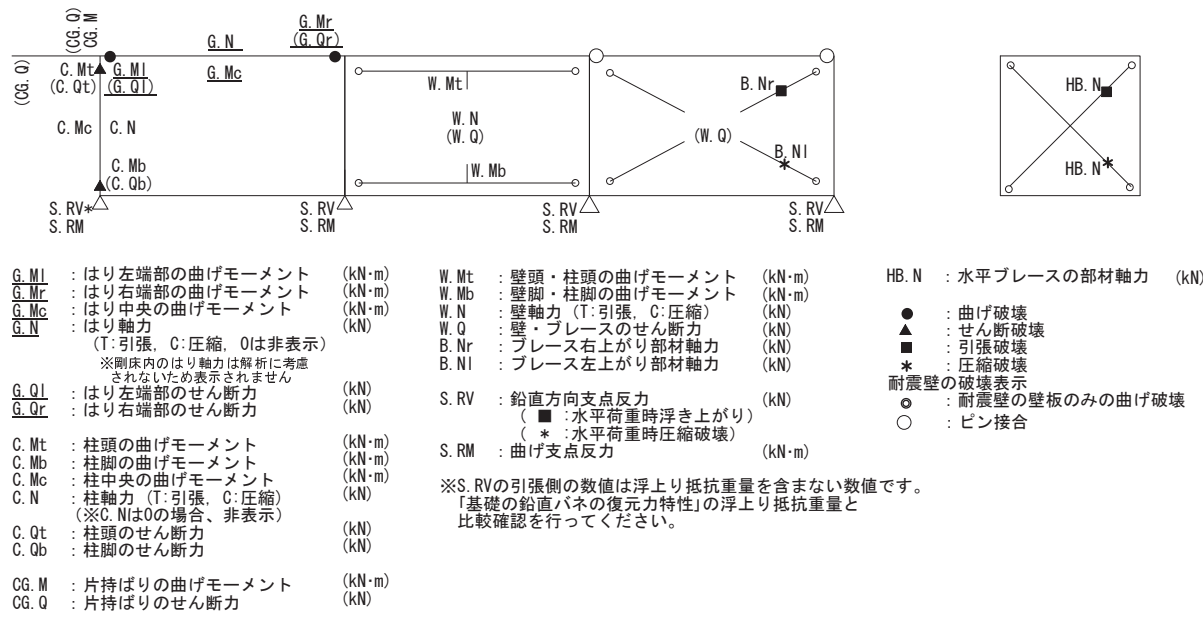

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

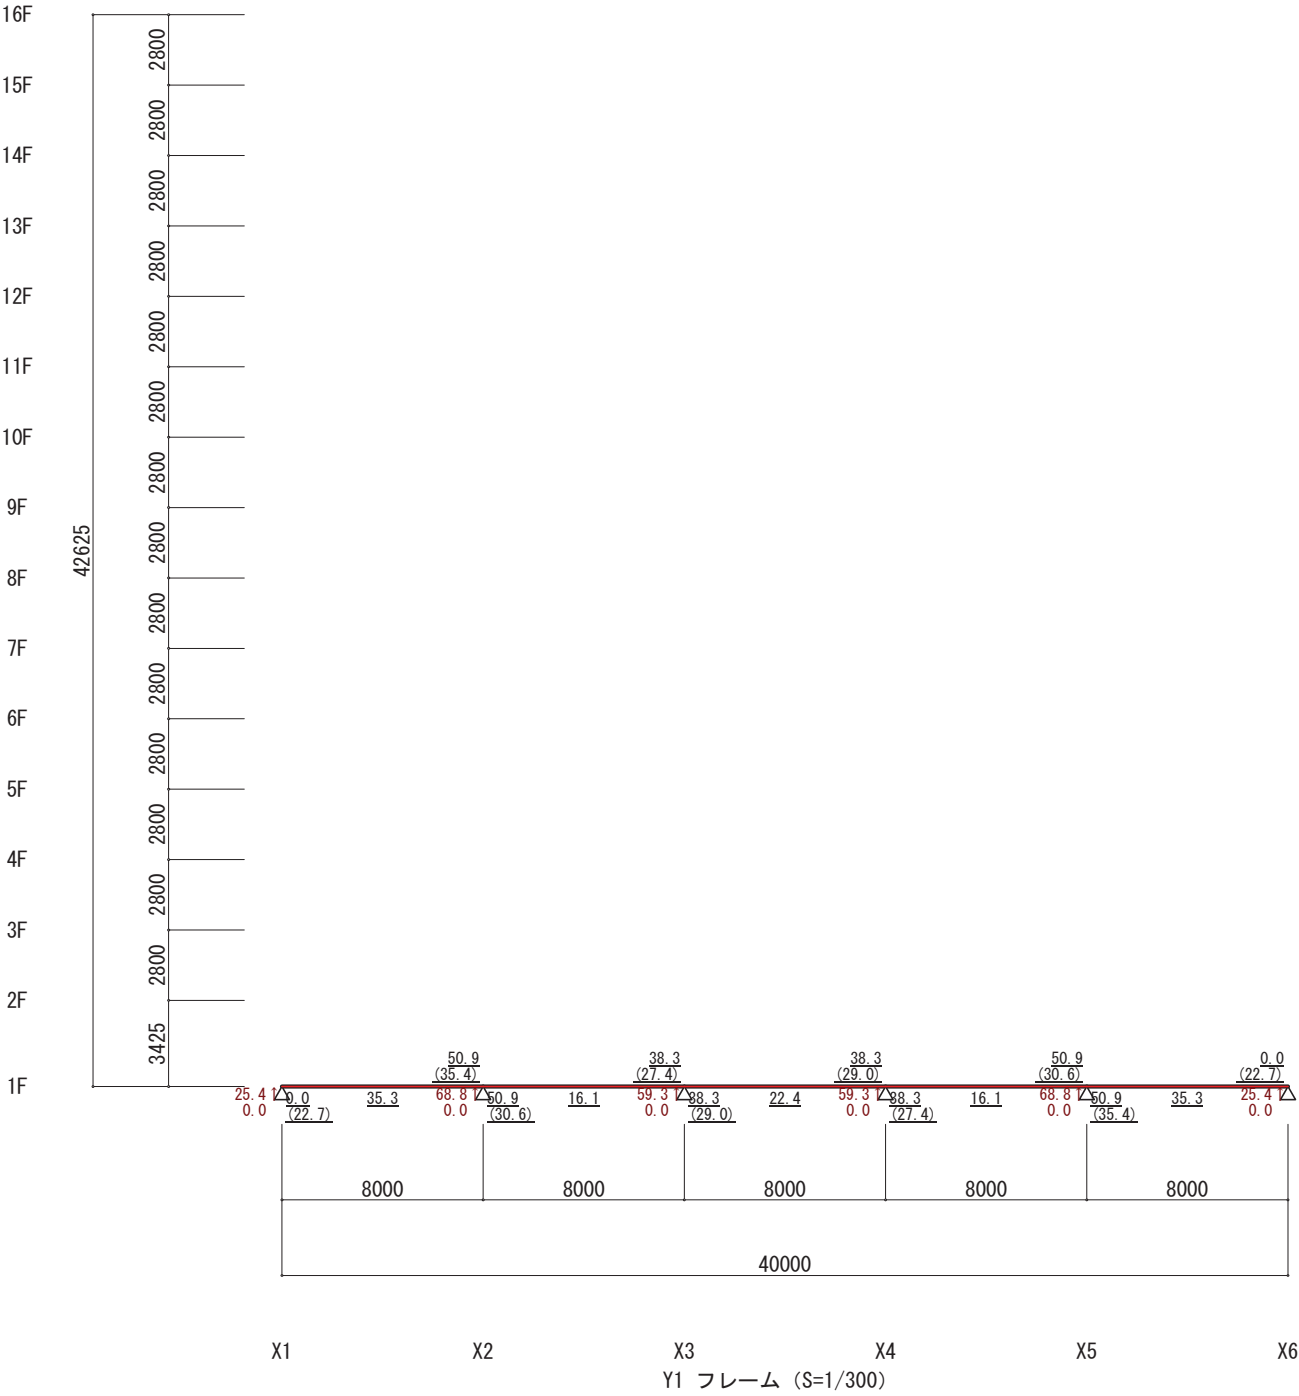


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

						439.5 (241.8)		475.1 (252.1)		480.9 (254.1)		476.8 (252.7)		465.6 (247.2)						
16F	42625	2800	491.8 483.9 (7.9)	474.3 466.9 (294.9)	180.9 (599.0)	927.2 927.2 (599.0)	508.7 508.7 (599.0)	180.3 (599.0)	958.7 958.7 (599.0)	516.3 516.3 (599.0)	181.2 (599.0)	959.2 959.2 (599.0)	510.8 510.8 (599.0)	180.4 (599.0)	939.8 939.8 (599.0)	484.5 484.5 (599.0)	172.9 172.9 (599.0)	591.5 591.5 (599.0)	460.9C (48.3)	
15F			1154.9 (287.2)	735.1 735.1 (316.5)	184.1 (316.5)	1259.2 1259.2 (316.5)	912.7 912.7 (316.5)	195.4 (316.5)	1342.7 1342.7 (316.5)	921.3 921.3 (316.5)	195.3 (316.5)	1343.5 1343.5 (316.5)	913.5 913.5 (316.5)	193.4 (316.5)	1268.2 1268.2 (316.5)	758.6 758.6 (316.5)	178.7 178.7 (316.5)	1205.8 1205.8 (316.5)	846.2C (298.3)	
14F		1156.4 (468.3)	806.5 806.5 (468.3)	182.2 (468.3)	1335.9 1335.9 (468.3)	975.0 975.0 (468.3)	183.8 (468.3)	1407.9 1407.9 (468.3)	975.0 975.0 (468.3)	180.2 (468.3)	1411.2 1411.2 (468.3)	975.0 975.0 (468.3)	181.8 (468.3)	1346.4 1346.4 (468.3)	806.5 806.5 (468.3)	166.3 166.3 (468.3)	1235.8 1235.8 (468.3)	262.12C (477.5)		
13F		1145.4 (561.4)	1178.1 1178.1 (561.4)	223.6 (561.4)	1734.0 1734.0 (561.4)	1406.1 1406.1 (561.4)	216.2 (561.4)	1866.8 1866.8 (561.4)	1406.1 1406.1 (561.4)	211.5 (561.4)	1870.9 1870.9 (561.4)	1406.1 1406.1 (561.4)	213.1 (561.4)	1776.7 1776.7 (561.4)	1198.2 1198.2 (561.4)	211.7 (561.4)	1201.6 1201.6 (561.4)	175.91C (508.6)		
12F		1036.8 (566.2)	1198.2 1198.2 (566.2)	199.3 (566.2)	1600.6 1600.6 (566.2)	1406.1 1406.1 (566.2)	176.5 (566.2)	1713.8 1713.8 (566.2)	1406.1 1406.1 (566.2)	171.9 (566.2)	1717.5 1717.5 (566.2)	1406.1 1406.1 (566.2)	173.9 (566.2)	1640.3 1640.3 (566.2)	1198.2 1198.2 (566.2)	181.1 (566.2)	1128.8 1128.8 (566.2)	653.9C (582.5)		
11F		1056.8 (612.7)	1435.0 1435.0 (612.7)	186.9 (612.7)	1819.0 1819.0 (612.7)	1685.0 1685.0 (612.7)	143.4 (612.7)	1985.2 1985.2 (612.7)	1685.0 1685.0 (612.7)	138.1 (612.7)	1989.2 1989.2 (612.7)	1685.0 1685.0 (612.7)	139.4 (612.7)	1883.3 1883.3 (612.7)	1435.0 1435.0 (612.7)	161.8 (612.7)	1192.4 1192.4 (612.7)	765.6C (663.0)		
10F		947.1 (668.4)	1435.0 1435.0 (668.4)	156.4 (668.4)	1781.8 1781.8 (668.4)	1685.0 1685.0 (668.4)	135.2 (668.4)	1921.9 1921.9 (668.4)	1685.0 1685.0 (668.4)	135.2 (668.4)	1920.9 1920.9 (668.4)	1685.0 1685.0 (668.4)	135.2 (668.4)	1822.2 1822.2 (668.4)	1435.0 1435.0 (668.4)	135.0 (668.4)	1094.9 1094.9 (668.4)	324.66C (728.8)		
9F		982.1 (719.8)	1685.0 1685.0 (719.8)	164.4 (719.8)	1930.6 1930.6 (719.8)	1995.5 1995.5 (719.8)	140.4 (719.8)	2108.4 2108.4 (719.8)	1995.5 1995.5 (719.8)	140.4 (719.8)	2108.4 2108.4 (719.8)	1995.5 1995.5 (719.8)	140.4 (719.8)	1973.7 1973.7 (719.8)	1685.0 1685.0 (719.8)	138.9 (719.8)	1113.7 1113.7 (719.8)	309.91C (789.5)		
8F		825.9 (872.9)	1685.0 1685.0 (872.9)	144.2 (872.9)	1751.7 1751.7 (872.9)	1995.5 1995.5 (872.9)	140.4 (872.9)	1893.3 1893.3 (872.9)	1995.5 1995.5 (872.9)	140.4 (872.9)	1893.4 1893.4 (872.9)	1995.5 1995.5 (872.9)	140.4 (872.9)	1774.1 1774.1 (872.9)	1685.0 1685.0 (872.9)	125.3 (872.9)	938.8 938.8 (872.9)	435.2C (973.6)		
7F		944.5 (1005.1)	2292.5 2292.5 (1005.1)	196.5 (1005.1)	2011.0 2011.0 (1005.1)	2292.5 2292.5 (1005.1)	159.0 (1005.1)	2008.0 2008.0 (1005.1)	2292.5 2292.5 (1005.1)	154.5 (1005.1)	2012.5 2012.5 (1005.1)	2292.5 2292.5 (1005.1)	157.7 (1005.1)	2039.3 2039.3 (1005.1)	2292.5 2292.5 (1005.1)	166.6 (1005.1)	957.8 957.8 (1005.1)	449.9C (1052.5)		
6F		754.6 (1028.9)	2292.5 2292.5 (1028.9)	185.3 (1028.9)	1714.8 1714.8 (1028.9)	2292.5 2292.5 (1028.9)	150.8 (1028.9)	1745.2 1745.2 (1028.9)	2292.5 2292.5 (1028.9)	146.8 (1028.9)	1748.1 1748.1 (1028.9)	2292.5 2292.5 (1028.9)	149.7 (1028.9)	1729.4 1729.4 (1028.9)	2292.5 2292.5 (1028.9)	161.0 (1028.9)	779.5 779.5 (1028.9)	500.1C (1102.8)		
5F		508.3 (1064.0)	2292.5 2292.5 (1064.0)	208.6 (1064.0)	1510.4 1510.4 (1064.0)	2589.5 2589.5 (1064.0)	211.9 (1064.0)	1663.7 1663.7 (1064.0)	2589.5 2589.5 (1064.0)	208.3 (1064.0)	1666.4 1666.4 (1064.0)	2589.5 2589.5 (1064.0)	208.0 (1064.0)	1490.3 1490.3 (1064.0)	2292.5 2292.5 (1064.0)	182.8 (1064.0)	428.3 428.3 (1064.0)	615.91C (1116.7)		
4F		164.4 (1025.2)	2292.5 2292.5 (1025.2)	251.0 (1025.2)	950.4 950.4 (1025.2)	2589.5 2589.5 (1025.2)	262.4 (1025.2)	1072.2 1072.2 (1025.2)	2589.5 2589.5 (1025.2)	259.5 (1025.2)	1073.7 1073.7 (1025.2)	2589.5 2589.5 (1025.2)	259.6 (1025.2)	915.8 915.8 (1025.2)	2292.5 2292.5 (1025.2)	229.2 (1025.2)	35.3 35.3 (1025.2)	621.6C (1065.7)		
3F		310.2 (1180.7)	2165.7 2165.7 (1180.7)	268.2 (1180.7)	297.9 297.9 (1180.7)	2421.8 2421.8 (1180.7)	275.8 (1180.7)	208.7 208.7 (1180.7)	2426.8 2426.8 (1180.7)	275.4 (1180.7)	210.4 210.4 (1180.7)	2422.6 2422.6 (1180.7)	274.1 (1180.7)	352.3 352.3 (1180.7)	2188.3 2188.3 (1180.7)	261.9 (1180.7)	643.6 643.6 (1180.7)	3475.6C (1235.2)		
2F		1607.6 (1109.1)	1766.8 1766.8 (1109.1)	242.0 (1109.1)	2475.5 2475.5 (1109.1)	1949.6 1949.6 (1109.1)	241.4 (1109.1)	2436.6 2436.6 (1109.1)	1953.8 1953.8 (1109.1)	241.5 (1109.1)	2443.3 2443.3 (1109.1)	1952.6 1952.6 (1109.1)	238.8 (1109.1)	2516.9 2516.9 (1109.1)	1774.2 1774.2 (1109.1)	229.3 (1109.1)	2301.1 2301.1 (1109.1)	6477.9C (1777.4)		
1F		2910.8 (1109.1)	4213.9 4213.9 (1109.1)	4199.0 (1109.1)	7538.4 7538.4 (1109.1)	4132.6 4132.6 (1109.1)	1461.6 (1109.1)	7734.7 7734.7 (1109.1)	4406.6 4406.6 (1109.1)	1556.3 (1109.1)	7751.4 7751.4 (1109.1)	4406.6 4406.6 (1109.1)	1556.3 (1109.1)	7751.4 7751.4 (1109.1)	4406.6 4406.6 (1109.1)	1556.3 (1109.1)	7751.4 7751.4 (1109.1)	8629.1C (1777.4)		
		2542.7 0.0	4382.2 (897.0)	649.0 (897.0)	8531.7 0.0	3324.6 (731.7)	153.4 (731.7)	9322.8 0.0	3694.7 (826.4)	201.5 (826.4)	9694.8 0.0	3495.7 (639.4)	638.4 (639.4)	9704.1 0.0	4503.1 (1247.5)	421.7 (1247.5)	14490.1 0.0			
			8000			8000			8000			8000			8000					
									40000											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6													
									Y2 フレーム (S=1/300)											


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

			450.9 (265.5)			483.6 (274.9)			489.5 (276.9)			486.4 (275.7)			471.3 (268.9)																	
F	Y	Z	474.0 (285.5)			497.3 (290.1)			505.1 (291.9)			500.2 (290.0)			469.0 (287.7)																	
			474.0 (285.5)	497.3 (290.1)	505.1 (291.9)	500.2 (290.0)	469.0 (287.7)	474.0 (285.5)	497.3 (290.1)	505.1 (291.9)	500.2 (290.0)	469.0 (287.7)	474.0 (285.5)	497.3 (290.1)	505.1 (291.9)	500.2 (290.0)	469.0 (287.7)															
16F	2800	474.0 (285.5)	466.2 (285.5)	201.7 (126.2)	924.9 (569.1)	497.3 (290.1)	200.9 (126.2)	956.8 (589.1)	505.1 (291.9)	201.9 (126.2)	958.0 (589.1)	500.2 (290.0)	201.0 (126.2)	931.7 (569.1)	469.0 (287.7)	192.9 (126.2)	601.7 (361.7)	468.3C (287.7)														
15F	2800	1182.2 (382.5)	786.7 (309.9)	223.7 (139.1)	1292.5 (809.7)	896.1 (561.8)	231.0 (141.4)	1344.2 (822.9)	905.7 (561.8)	231.4 (141.4)	1344.9 (822.9)	897.9 (561.8)	229.9 (139.1)	1308.3 (809.7)	812.6 (509.6)	217.8 (132.8)	1256.3 (786.7)	993.7C (347.1)														
14F	2800	1198.9 (405.6)	906.3 (321.5)	238.4 (145.8)	1376.9 (864.5)	975.0 (603.3)	226.3 (139.1)	1420.9 (896.8)	975.0 (603.3)	222.6 (139.1)	1424.2 (896.8)	975.0 (603.3)	225.2 (139.1)	1404.8 (877.4)	928.7 (561.8)	230.5 (141.4)	1289.6 (809.7)	2415.0C (511.2)														
13F	2800	1130.2 (483.4)	1161.5 (378.5)	258.7 (158.4)	1740.2 (1088.4)	1406.1 (864.5)	257.7 (158.4)	1880.8 (1184.1)	1406.1 (864.5)	253.1 (158.4)	1884.7 (1184.1)	1406.1 (864.5)	254.3 (158.4)	1773.3 (1088.4)	1188.7 (561.8)	249.7 (141.4)	1209.7 (809.7)	1895.5C (512.2)														
12F	2800	1046.7 (617.8)	1198.2 (378.5)	240.6 (145.8)	1629.5 (1029.3)	1406.1 (864.5)	217.0 (132.8)	1739.4 (1088.4)	1406.1 (864.5)	212.4 (132.8)	1742.9 (1088.4)	1406.1 (864.5)	214.6 (132.8)	1669.2 (1029.3)	1198.2 (378.5)	223.0 (139.1)	1146.7 (689.6)	2350.9C (629.6)														
11F	2800	1177.2 (437.9)	1698.5 (545.9)	292.3 (177.3)	2053.1 (1269.8)	1995.5 (1208.8)	257.0 (158.4)	2234.8 (1389.1)	1995.5 (1208.8)	251.3 (158.4)	2239.7 (1389.1)	1995.5 (1208.8)	252.2 (158.4)	2109.7 (1269.8)	1698.5 (545.9)	262.8 (158.4)	1282.7 (786.7)	2941.6C (746.4)														
10F	2800	1047.0 (726.8)	1698.5 (545.9)	258.0 (158.4)	1983.9 (1208.8)	1995.5 (1208.8)	215.2 (132.8)	2164.0 (1328.8)	1995.5 (1208.8)	209.7 (132.8)	2168.7 (1328.8)	1995.5 (1208.8)	211.0 (132.8)	2049.9 (1269.8)	1698.5 (545.9)	233.5 (141.4)	1176.7 (689.6)	3528.1C (812.8)														
9F	2800	1109.6 (853.2)	1995.5 (624.7)	274.1 (168.2)	2145.2 (1309.4)	2292.5 (1389.1)	225.1 (139.1)	2325.7 (1444.3)	2292.5 (1389.1)	219.5 (139.1)	2330.3 (1444.3)	2292.5 (1389.1)	220.6 (139.1)	2208.4 (1389.1)	1995.5 (1208.8)	245.0 (141.4)	1215.5 (786.7)	6125.6C (894.4)														
8F	2800	945.5 (932.0)	1995.5 (624.7)	253.2 (158.4)	1961.4 (1208.8)	2292.5 (1389.1)	203.4 (132.8)	2136.5 (1328.8)	2292.5 (1389.1)	198.4 (132.8)	2140.2 (1328.8)	2292.5 (1389.1)	198.6 (132.8)	2021.7 (1269.8)	1995.5 (1208.8)	225.9 (139.1)	1042.4 (689.6)	4822.7C (1034.2)														
7F	2800	915.6 (984.8)	2292.5 (1389.1)	235.4 (145.8)	1973.4 (1208.8)	2292.5 (1389.1)	197.2 (132.8)	1965.2 (1208.8)	2292.5 (1389.1)	192.7 (132.8)	1968.2 (1208.8)	2292.5 (1389.1)	195.8 (132.8)	1993.3 (1269.8)	2292.5 (1389.1)	206.8 (141.4)	956.2 (689.6)	5291.9C (1058.5)														
6F	2800	755.9 (1028.5)	2292.5 (1389.1)	225.6 (139.1)	1723.6 (1029.3)	2292.5 (1389.1)	190.8 (132.8)	1758.0 (1088.4)	2292.5 (1389.1)	190.0 (132.8)	1757.6 (1088.4)	2292.5 (1389.1)	190.0 (132.8)	1739.5 (1029.3)	2292.5 (1389.1)	201.7 (139.1)	797.5 (689.6)	5957.5C (1119.3)														
5F	2800	503.0 (1059.3)	2292.5 (1389.1)	248.6 (158.4)	1498.5 (929.3)	2589.5 (1589.1)	250.9 (158.4)	1651.2 (1029.3)	2589.5 (1589.1)	247.3 (158.4)	1654.6 (1029.3)	2589.5 (1589.1)	247.0 (158.4)	1477.7 (929.3)	2292.5 (1389.1)	223.3 (139.1)	441.1 (689.6)	6613.9C (1134.2)														
4F	2800	161.1 (1038.1)	2292.5 (1389.1)	291.1 (177.3)	931.7 (569.1)	2589.5 (1589.1)	301.7 (184.1)	1056.4 (644.3)	2589.5 (1589.1)	298.8 (184.1)	1058.8 (644.3)	2589.5 (1589.1)	298.7 (184.1)	899.7 (569.1)	2292.5 (1389.1)	269.7 (168.2)	25.7 (689.6)	2293.6C (1073.2)														
3F	2800	369.1 (1188.9)	2151.8 (689.5)	302.3 (184.1)	344.7 (213.3)	2410.8 (1527.0)	310.0 (193.3)	251.6 (158.4)	2415.5 (786.7)	309.5 (193.3)	250.0 (158.4)	2411.8 (786.7)	308.2 (193.3)	389.6 (241.1)	2176.0 (786.7)	296.9 (184.1)	630.7 (378.5)	3248.9C (1277.1)														
2F	2800	1613.4 (1209.3)	1866.2 (373.0)	289.3 (177.3)	2411.9 (1527.0)	2038.7 (1269.8)	286.8 (177.3)	2362.0 (1444.3)	2042.2 (1269.8)	286.8 (177.3)	2364.4 (1444.3)	2041.2 (1269.8)	284.1 (177.3)	2428.2 (1527.0)	1874.0 (786.7)	276.7 (184.1)	2248.6 (1444.3)	9069.3C (1822.3)														
1F	3425	2013.7 (0.0)	4658.2 (945.8)	716.2 (437.9)	9710.0 (603.3)	3444.4 (213.3)	158.7 (752.7)	10371.6 (644.3)	3829.1 (1848.5)	217.8 (1619.7)	10624.1 (653.8)	3609.2 (653.8)	660.0 (424.3)	10594.7 (653.8)	4615.0 (1251.5)	366.6 (241.1)	14990.1 (0.0)	0.0														
			8000					8000					8000					8000														
			40000																													
			X1					X2					X3					X4					X5					X6				
			Y3 フレーム (S=1/300)																													

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

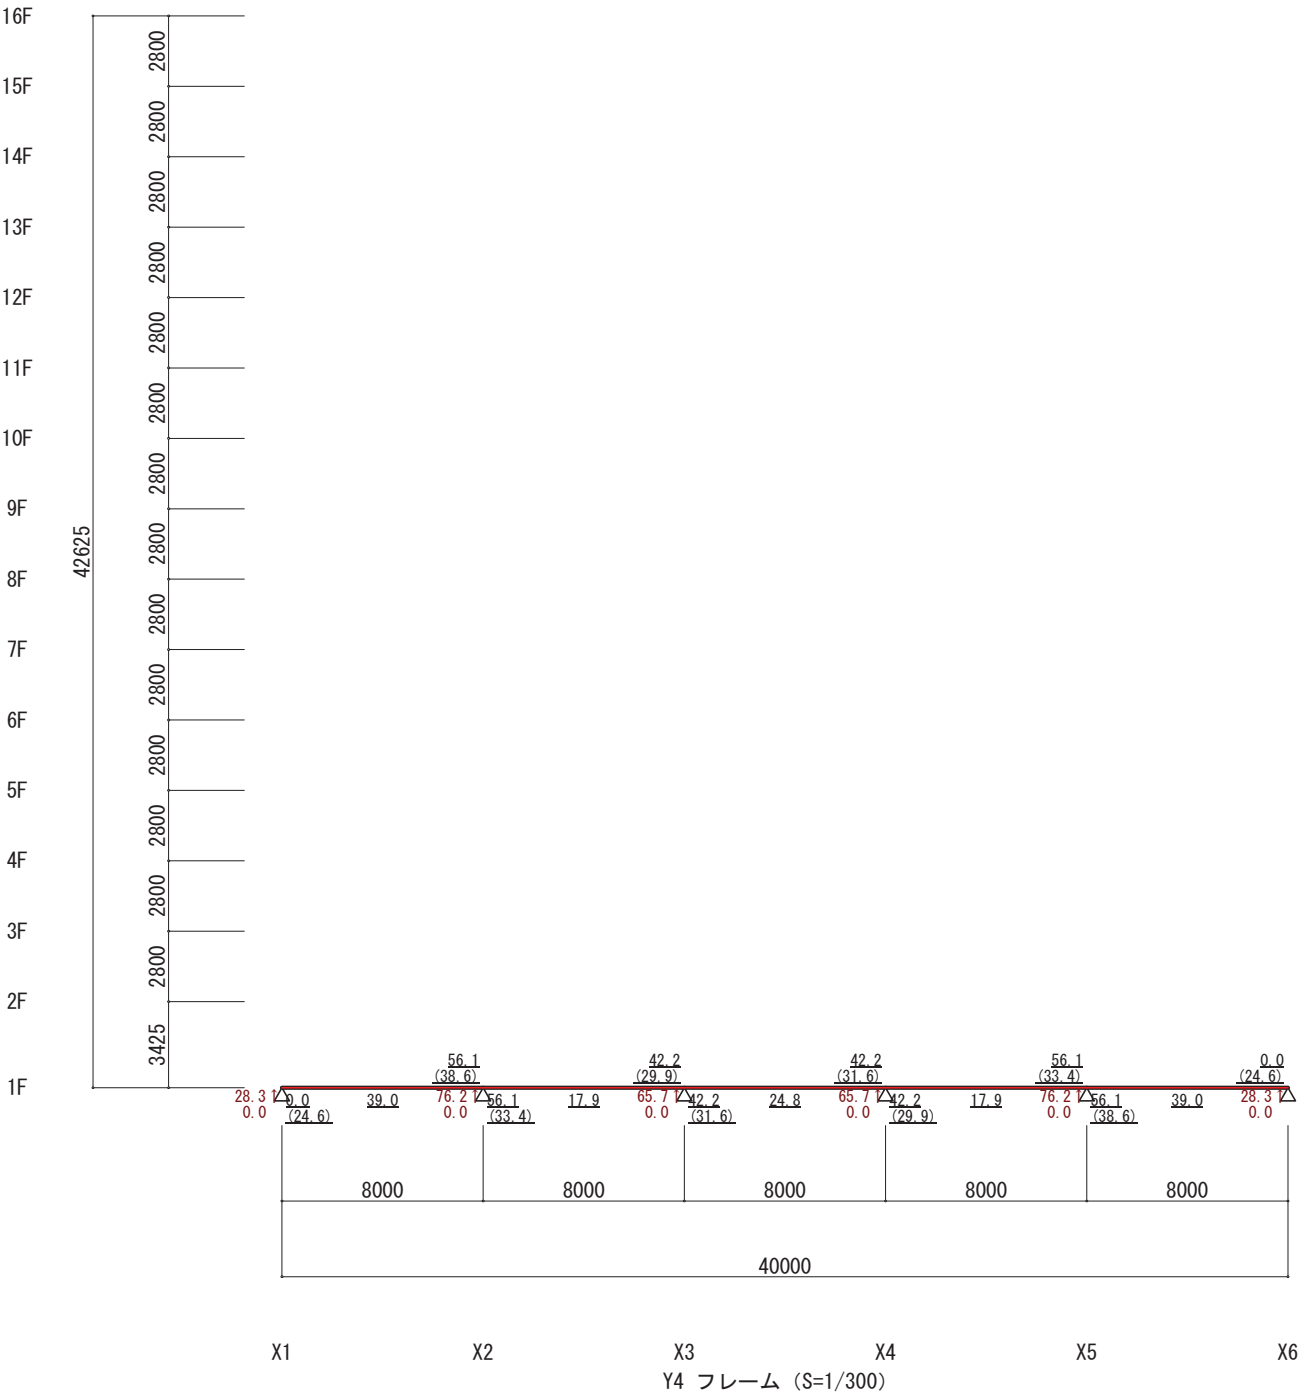


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

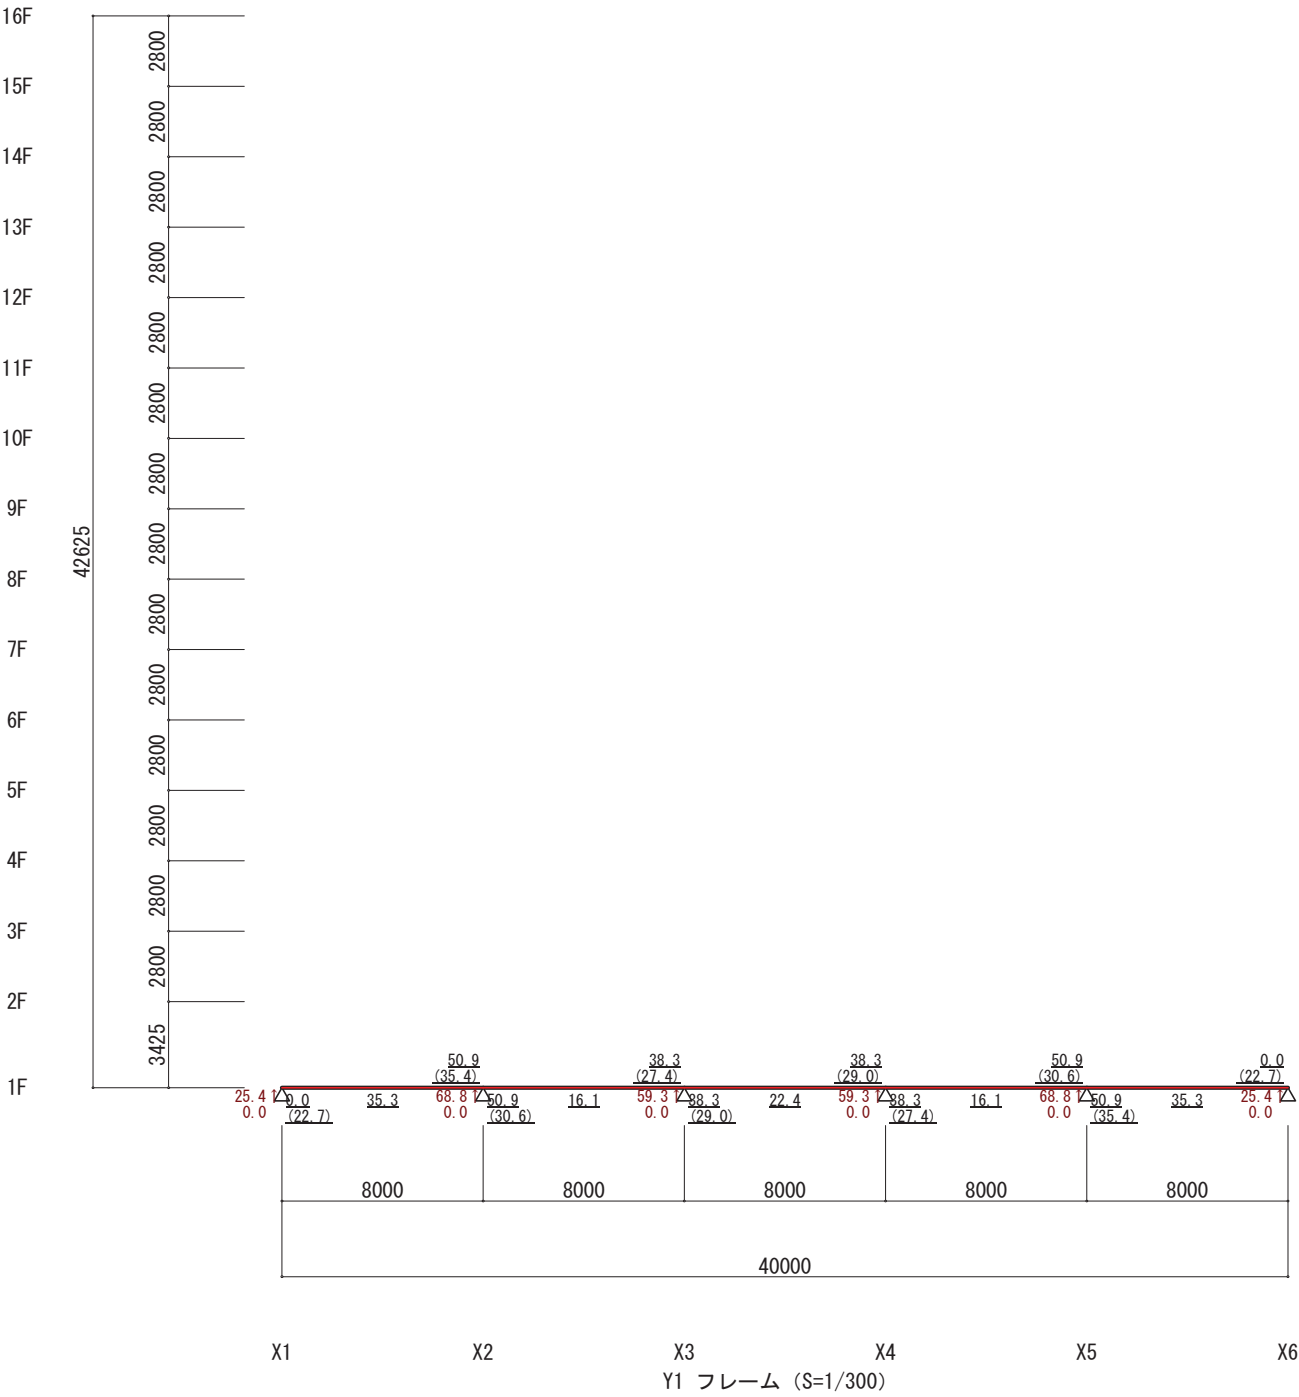


		484.5 (32.3)	510.8 (37.8)	516.3 (39.2)	508.7 (37.2)	474.3 (26.9)										
2800	591.5 (480.9)	465.6 (462.2)	172.9 (54.6)	939.7 (542.7)	476.8 (542.7)	180.4 (58.3)	959.2 (583.3)	480.9 (525.1)	181.2 (52.9)	958.7 (525.1)	475.1 (525.1)	180.3 (52.9)	927.2 (509.6)	439.5 (524.8)	180.9 (52.9)	491.8 (48.9)
2800	1205.8 (980.3)	679.7 (439.5)	178.7 (58.9)	1268.2 (689.2)	815.1 (439.6)	193.4 (58.3)	1343.5 (735.8)	819.1 (435.3)	195.3 (58.3)	1342.7 (735.8)	810.3 (435.3)	195.4 (58.3)	1259.2 (689.2)	645.3 (429.9)	184.1 (58.9)	1154.9 (689.2)
2800	1235.8 (474.6)	752.3 (477.5)	166.3 (237.2)	1346.4 (853.2)	899.8 (853.2)	181.8 (58.3)	1417.2 (927.4)	903.1 (927.4)	180.2 (58.3)	1407.9 (927.4)	895.7 (927.4)	183.8 (58.3)	1335.9 (927.4)	720.7 (840.4)	182.2 (58.9)	1150.4 (468.3)
2800	1201.6 (580.9)	1063.3 (1242.9)	211.7 (58.9)	1776.7 (1187.6)	1288.1 (1187.6)	213.1 (58.9)	1870.9 (1202.3)	1291.3 (1202.3)	211.5 (58.9)	1866.8 (1202.3)	1282.0 (1198.8)	216.2 (58.9)	1734.0 (1198.8)	1019.3 (1079.4)	223.6 (58.9)	1145.4 (1187.6)
2800	1128.8 (581.8)	1124.4 (582.5)	181.1 (58.9)	1640.3 (1237.6)	1366.5 (1237.6)	173.9 (58.9)	1717.5 (1337.4)	1370.5 (1337.4)	171.9 (58.9)	1713.8 (1337.4)	1361.2 (1337.4)	176.5 (58.9)	1600.6 (1337.4)	1088.1 (1191.1)	199.3 (58.9)	1036.8 (1438.6)
2800	1192.4 (687.9)	1419.7 (1752.6)	161.8 (32.5)	1883.3 (1389.8)	1744.1 (1389.8)	139.4 (136.8)	1989.2 (1685.0)	1746.8 (1685.0)	138.1 (144.2)	1985.2 (1685.0)	1736.1 (1685.0)	143.4 (393.0)	1819.0 (1685.0)	1369.5 (1314.6)	186.9 (129.6)	1056.8 (1492.6)
2800	1094.9 (738.7)	1473.2 (1628.9)	135.0 (39.9)	1822.2 (1580.4)	1752.5 (1580.4)	135.2 (150.4)	1920.9 (1686.4)	1752.5 (1686.4)	135.2 (161.6)	1921.9 (1686.4)	1752.5 (1686.4)	135.2 (161.6)	1781.8 (1686.4)	1430.5 (1232.8)	156.4 (147.6)	947.1 (1686.4)
2800	1113.7 (789.5)	1725.3 (1607.2)	138.9 (39.9)	1973.7 (1685.9)	2062.6 (1685.9)	140.4 (161.9)	2106.5 (1769.3)	2062.6 (1769.3)	140.4 (176.3)	2106.4 (1769.3)	2062.6 (1769.3)	140.4 (176.3)	1930.6 (1593.3)	1674.3 (1593.3)	164.4 (159.3)	982.1 (1719.8)
2800	939.8 (938.6)	1752.5 (1685.9)	125.3 (39.9)	1774.1 (1685.9)	2062.6 (1685.9)	140.4 (161.9)	1893.4 (1685.9)	2062.6 (1685.9)	140.4 (161.9)	1893.3 (1685.9)	2062.6 (1685.9)	140.4 (161.9)	1751.7 (1685.9)	1515.6 (1685.9)	144.2 (161.9)	825.9 (1685.9)
2800	957.8 (1052.5)	2307.1 (1992.4)	166.6 (58.9)	2039.3 (2048.3)	2324.9 (2048.3)	157.7 (204.8)	2012.5 (2048.3)	2331.4 (2048.3)	154.5 (204.8)	2008.0 (2048.3)	2322.2 (2048.3)	159.0 (204.8)	2011.0 (2048.3)	2247.4 (2048.3)	196.5 (204.8)	944.5 (2048.3)
2800	779.5 (1195.0)	2318.4 (1992.4)	161.0 (58.9)	1729.4 (2048.3)	2340.9 (2048.3)	149.7 (204.8)	1748.1 (2048.3)	2346.7 (2048.3)	146.8 (204.8)	1745.2 (2048.3)	2338.7 (2048.3)	150.8 (204.8)	1714.8 (2048.3)	2269.7 (2048.3)	185.3 (204.8)	754.6 (2048.3)
2800	428.3 (1116.7)	2274.7 (1992.4)	182.8 (58.9)	1490.3 (2048.3)	2531.2 (2048.3)	208.0 (204.8)	1666.4 (2048.3)	2530.6 (2048.3)	208.3 (204.8)	1663.7 (2048.3)	2523.5 (2048.3)	211.9 (204.8)	1510.4 (2048.3)	2223.1 (2048.3)	208.6 (204.8)	508.3 (2048.3)
2800	35.3 (1065.7)	2181.9 (1774.9)	229.2 (58.9)	915.8 (2315.5)	2428.0 (2315.5)	259.6 (231.5)	1073.7 (2428.0)	2422.4 (2428.0)</								

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

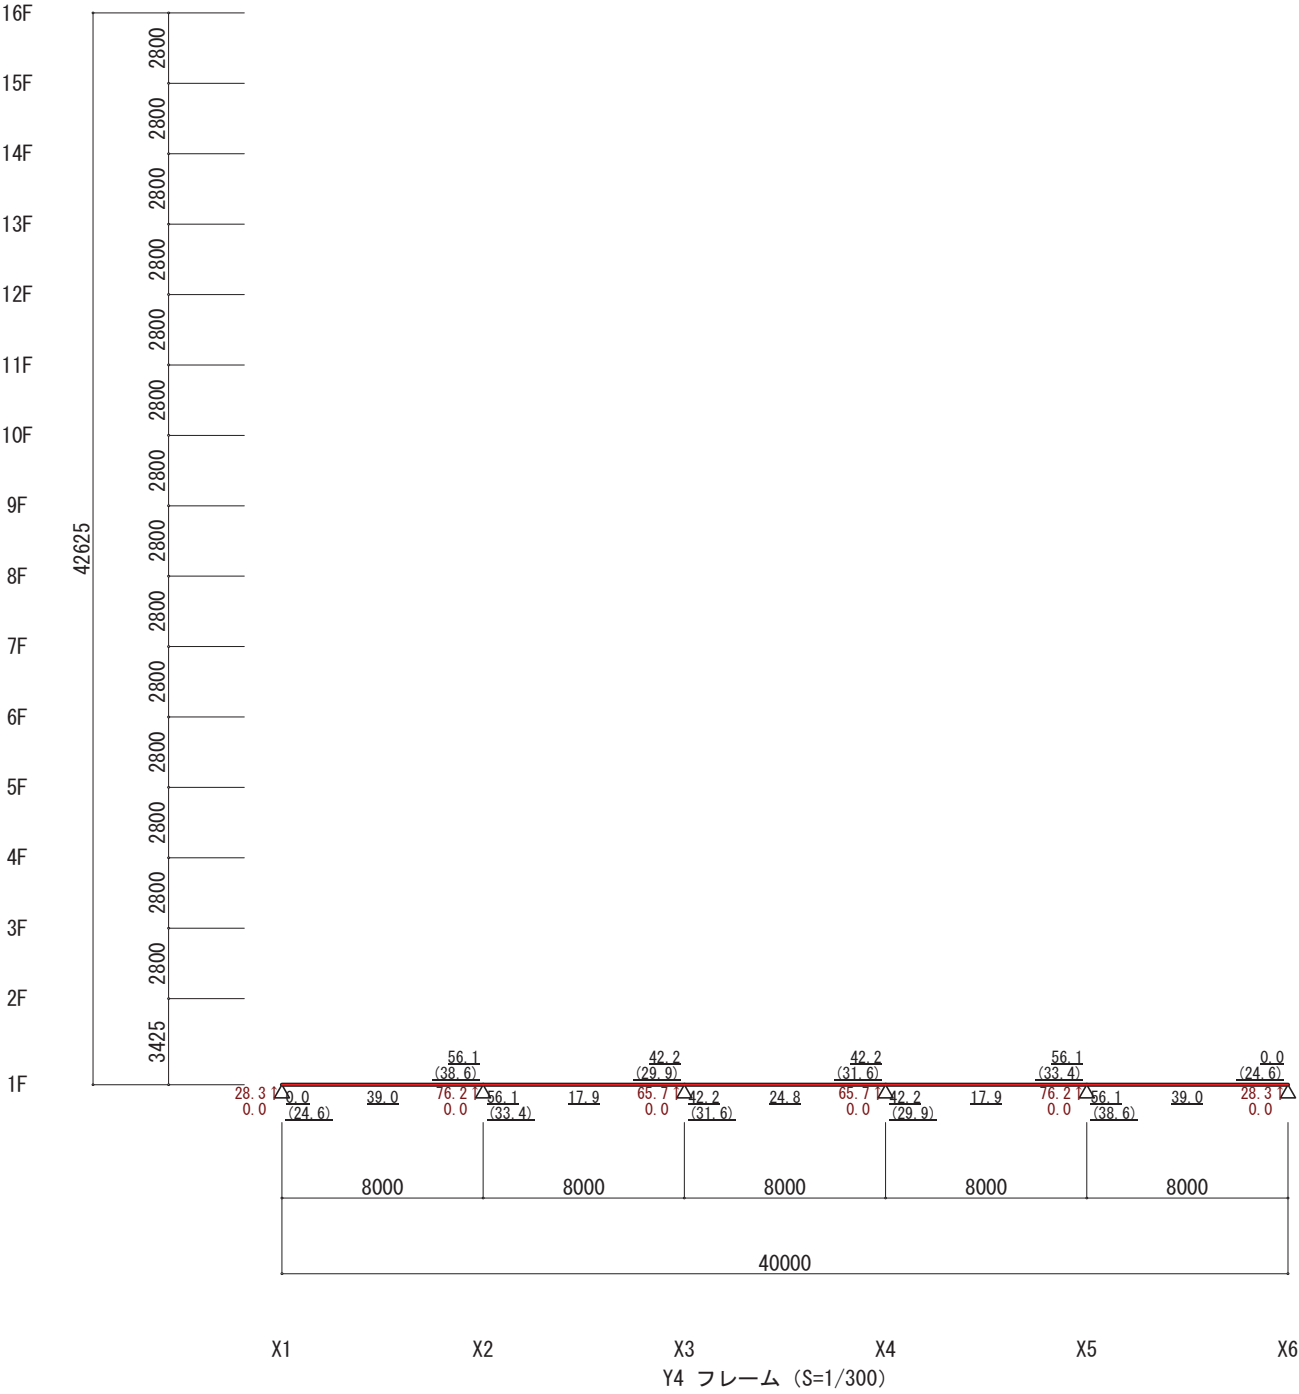


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

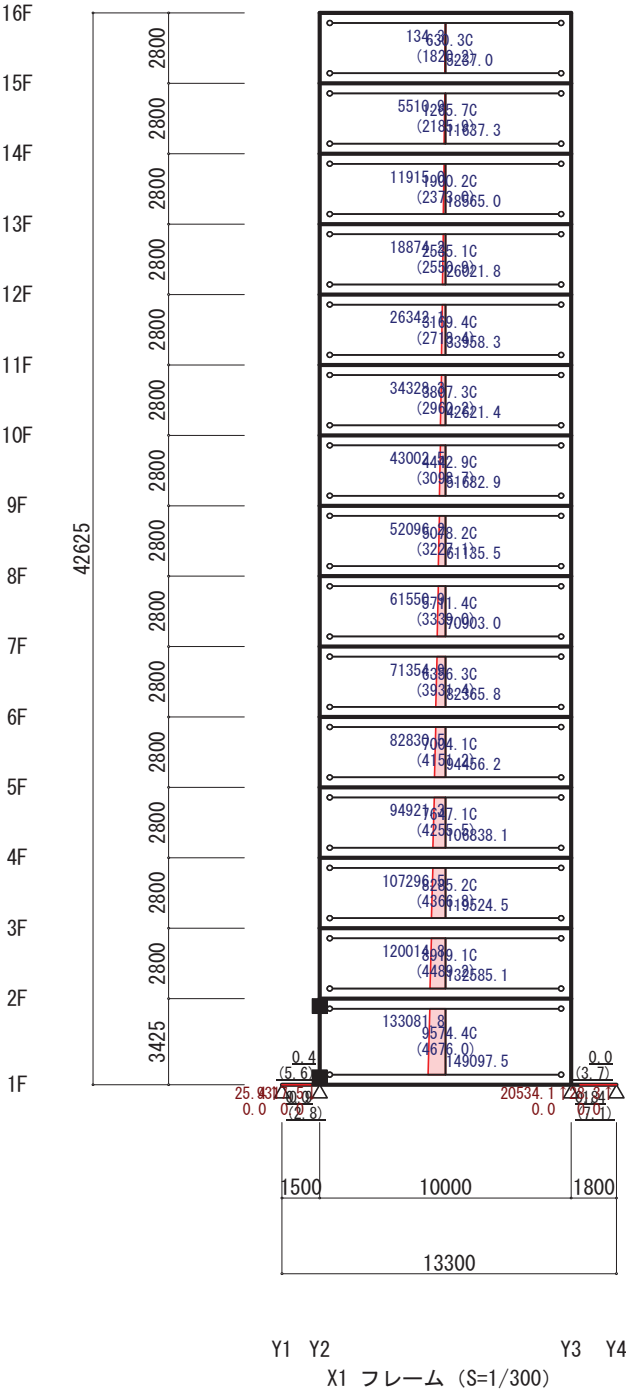


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

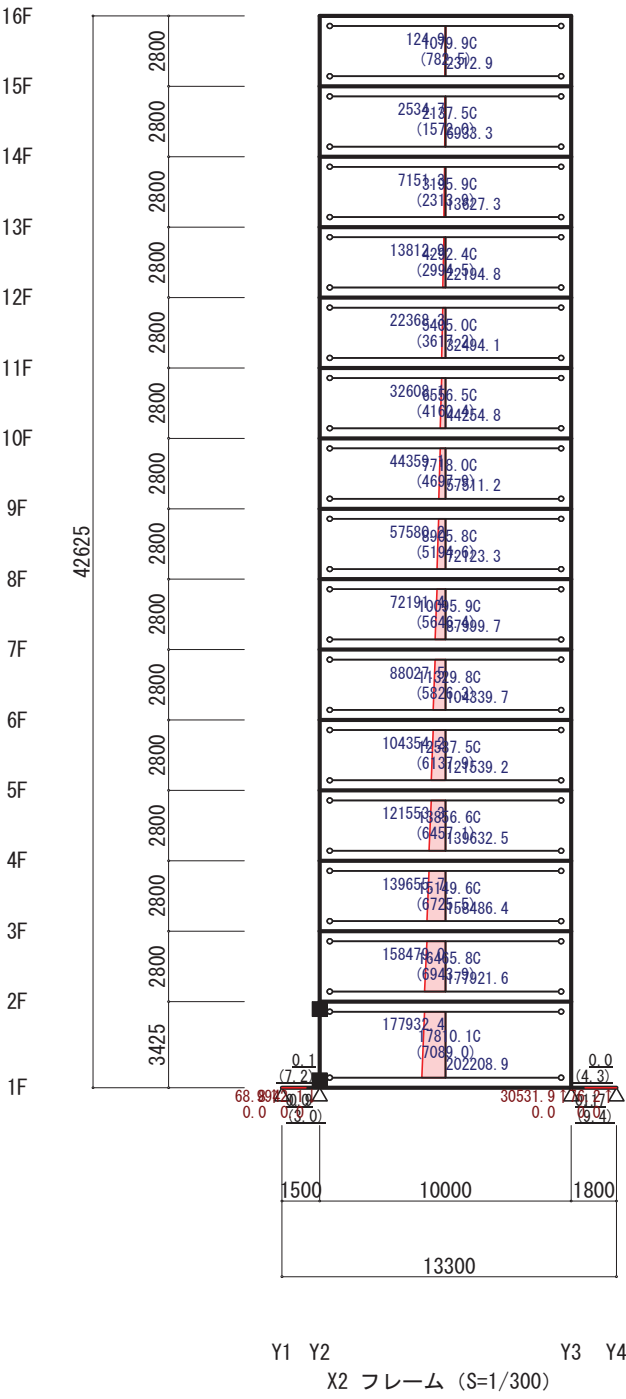


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

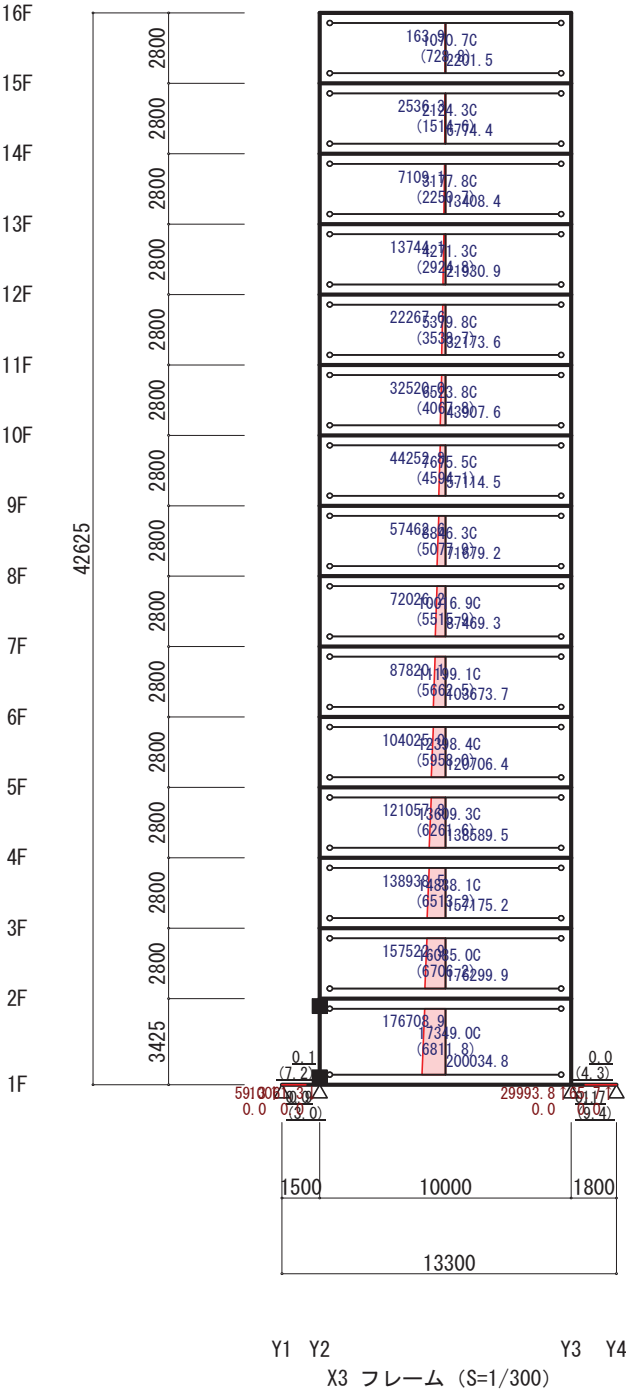


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

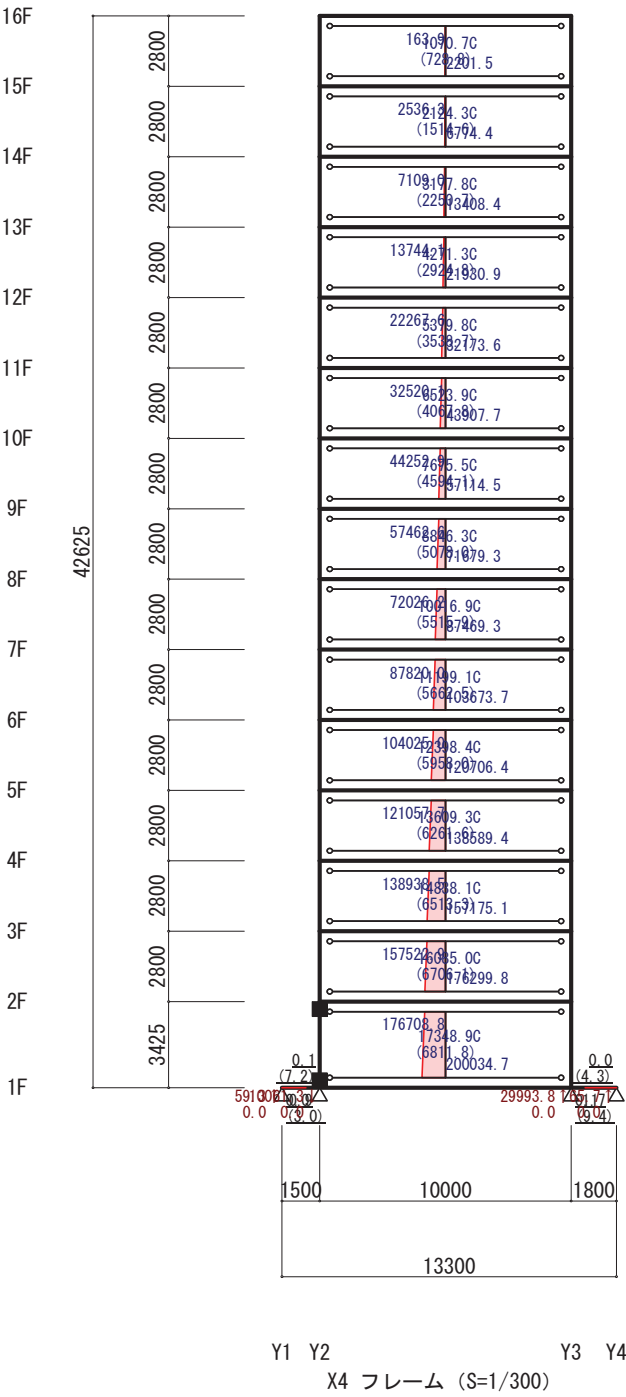


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

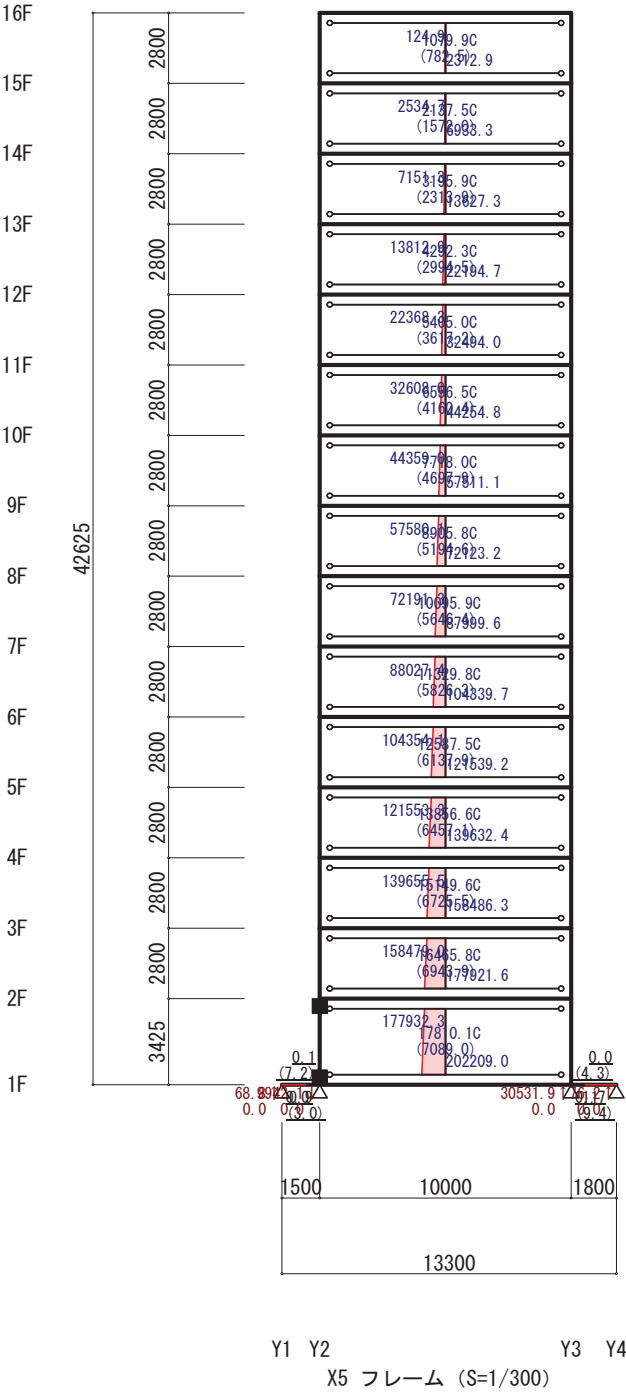


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

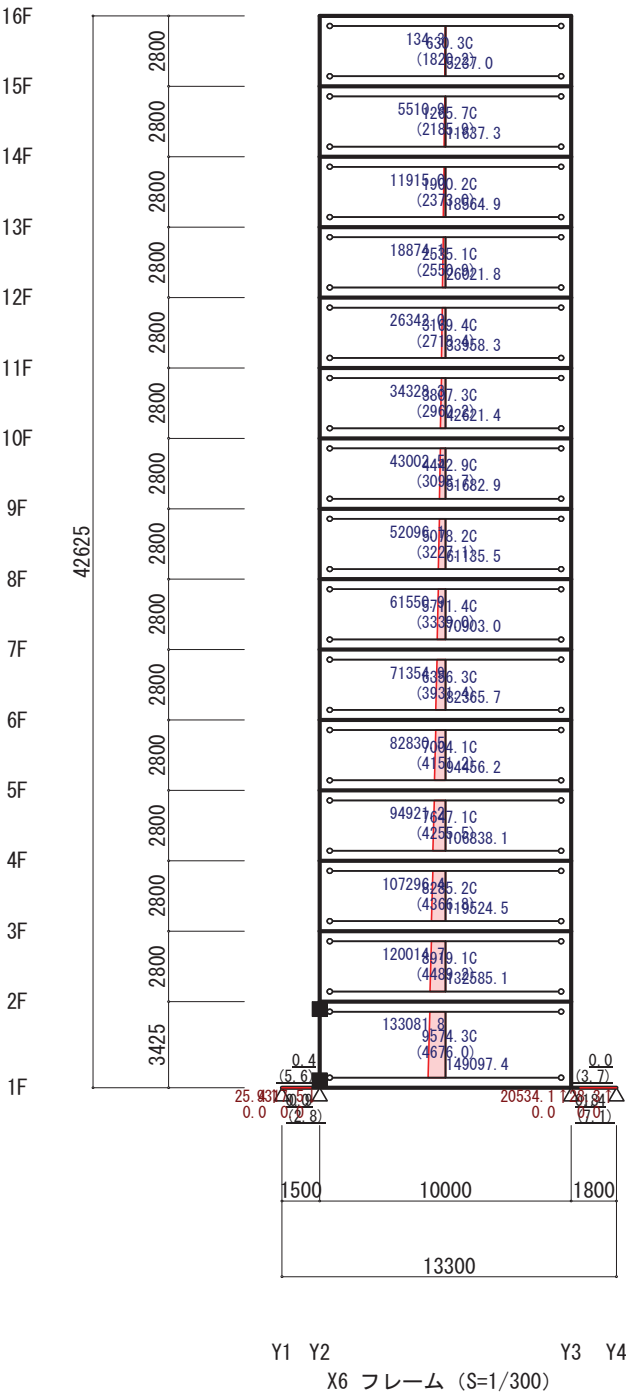


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

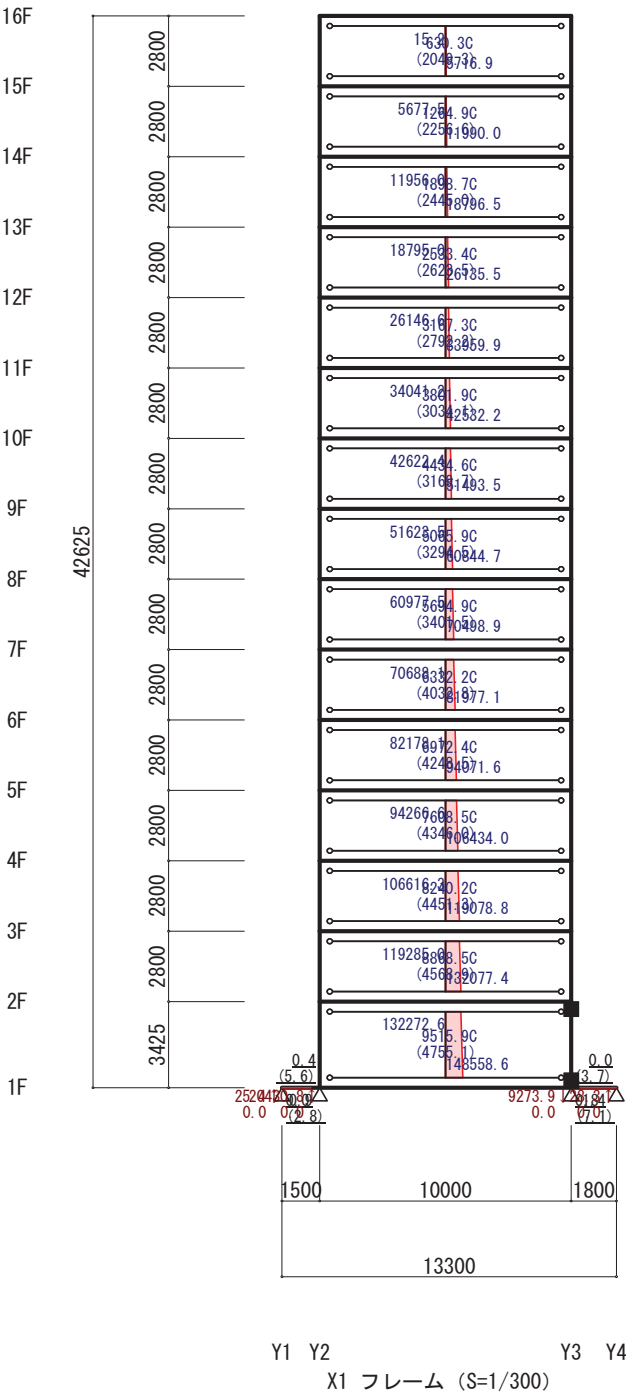


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

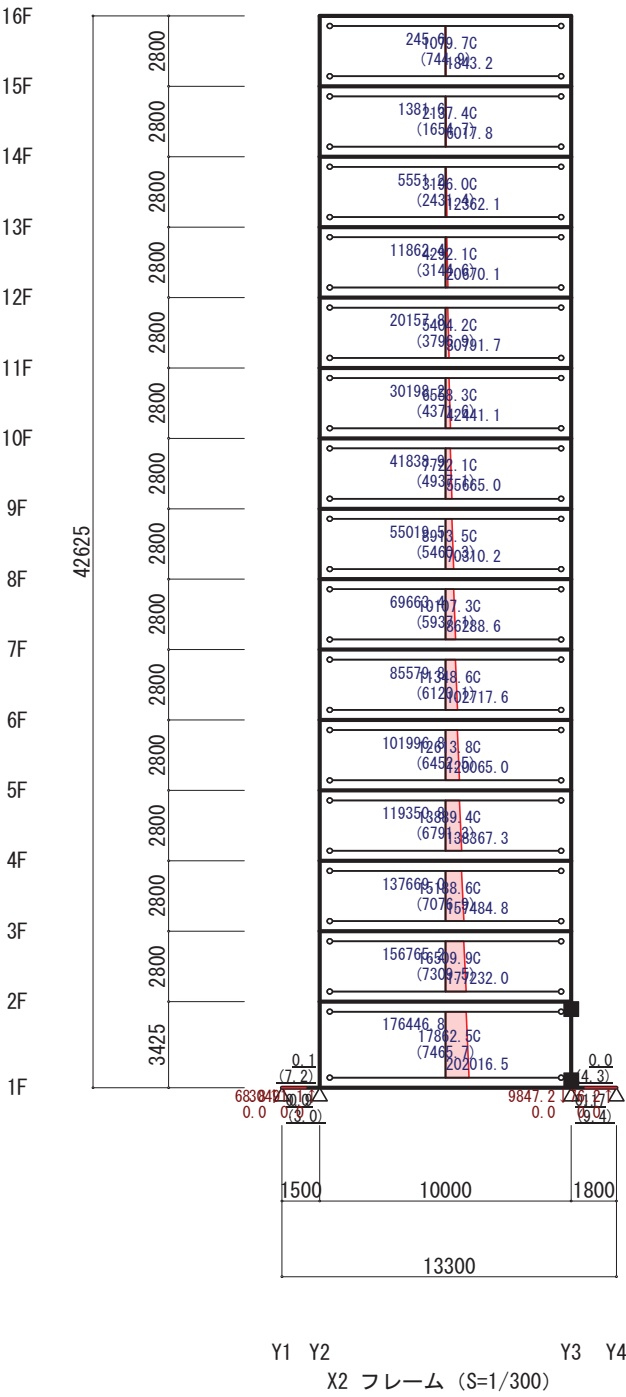


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

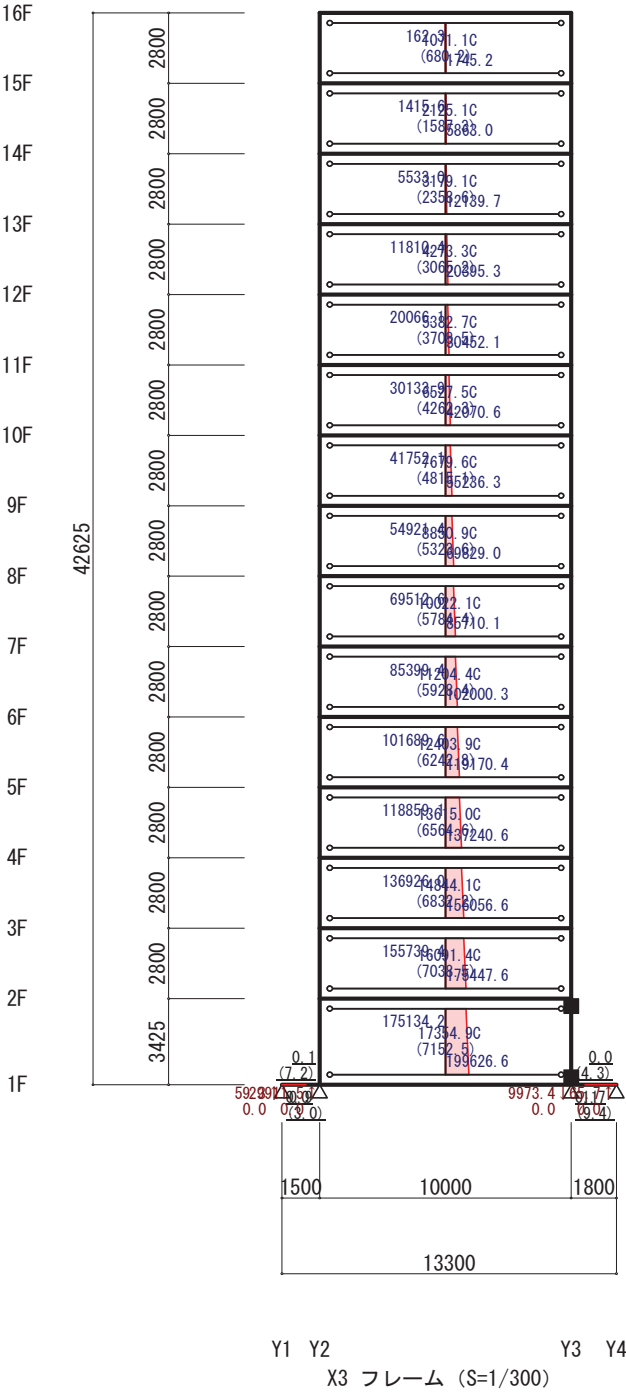


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

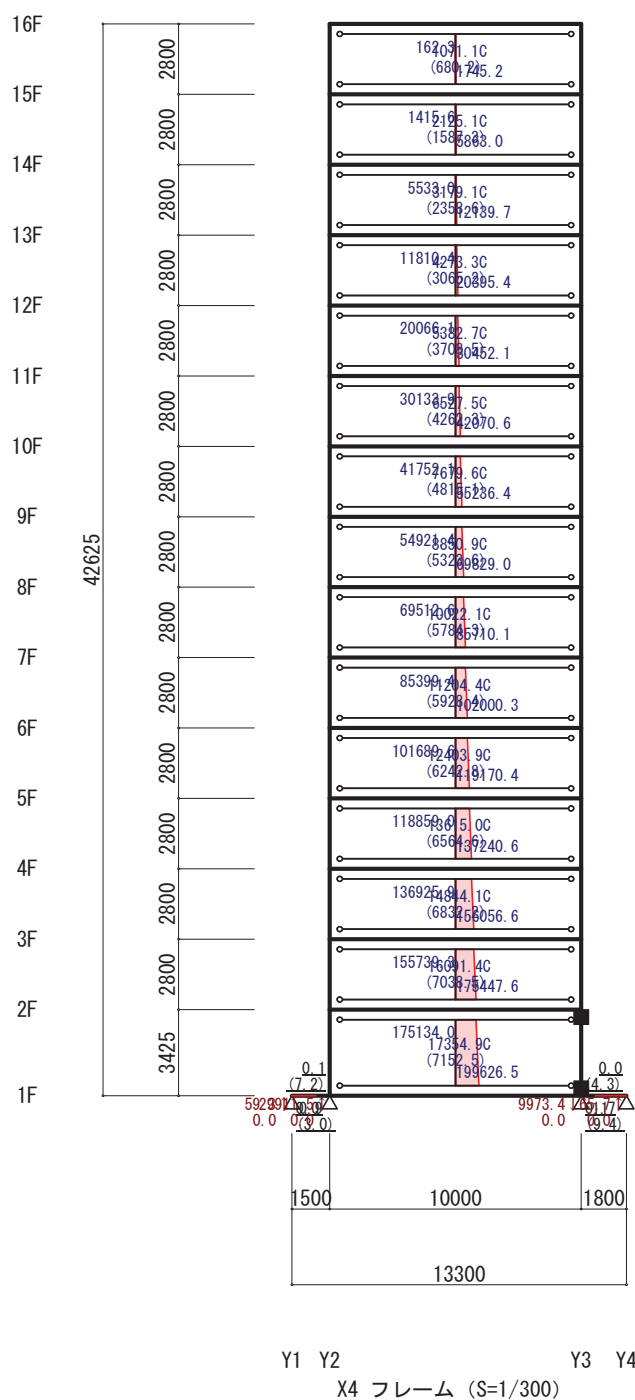

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

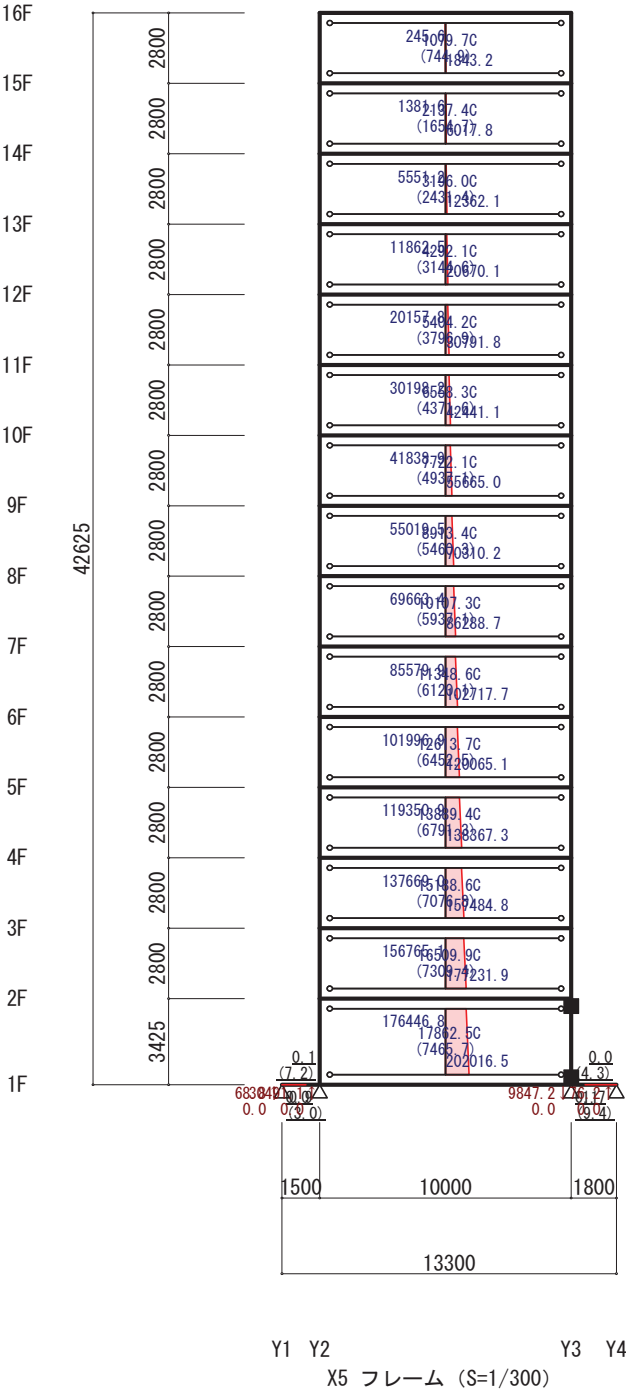


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

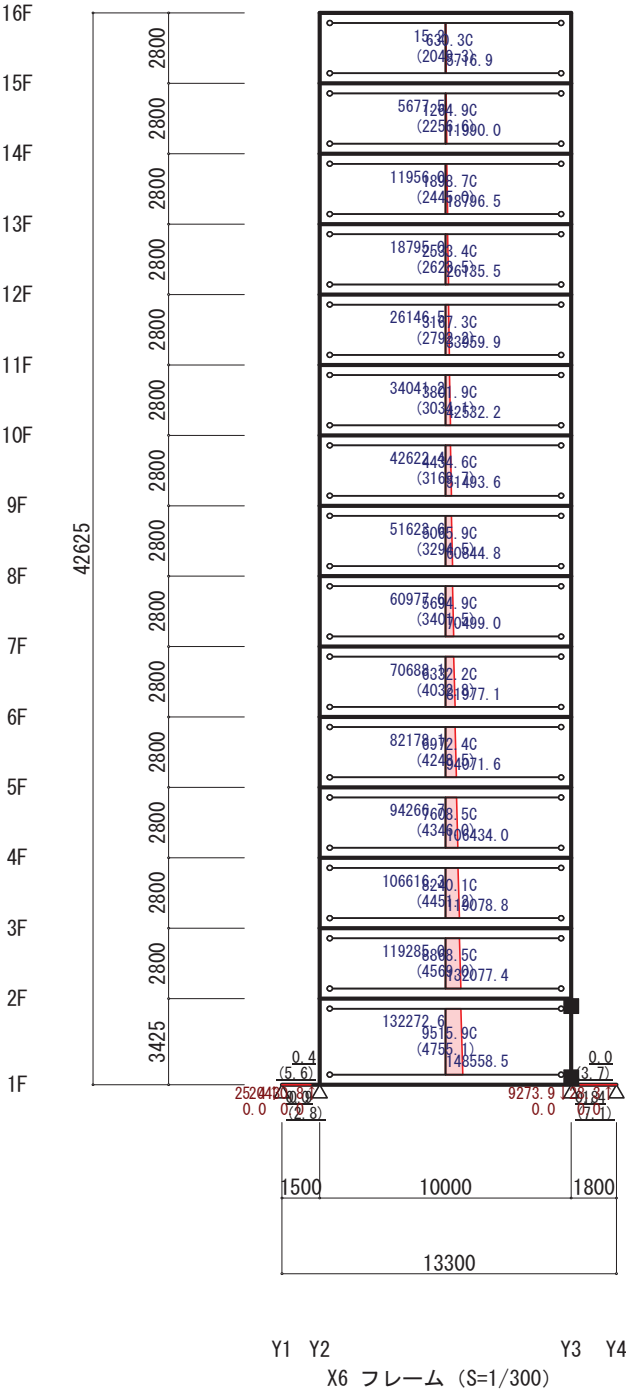


U-4. 5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4. 5. 1 終局時機構図（保有耐力時）

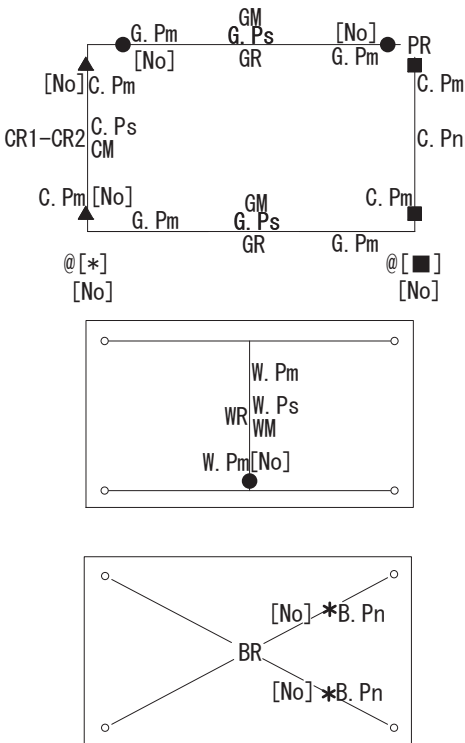


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- $G. P_m$: はり曲げ崩壊塑性化率
- $G. P_s$: はりせん断崩壊塑性化率
- $C. P_m$: 柱曲げ崩壊塑性化率
- $C. P_s$: 柱せん断崩壊塑性化率
- $C. P_n$: 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- $W. P_m$: 壁曲げ崩壊塑性化率
- $W. P_s$: 壁せん断崩壊塑性化率
- $B. P_n$: ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

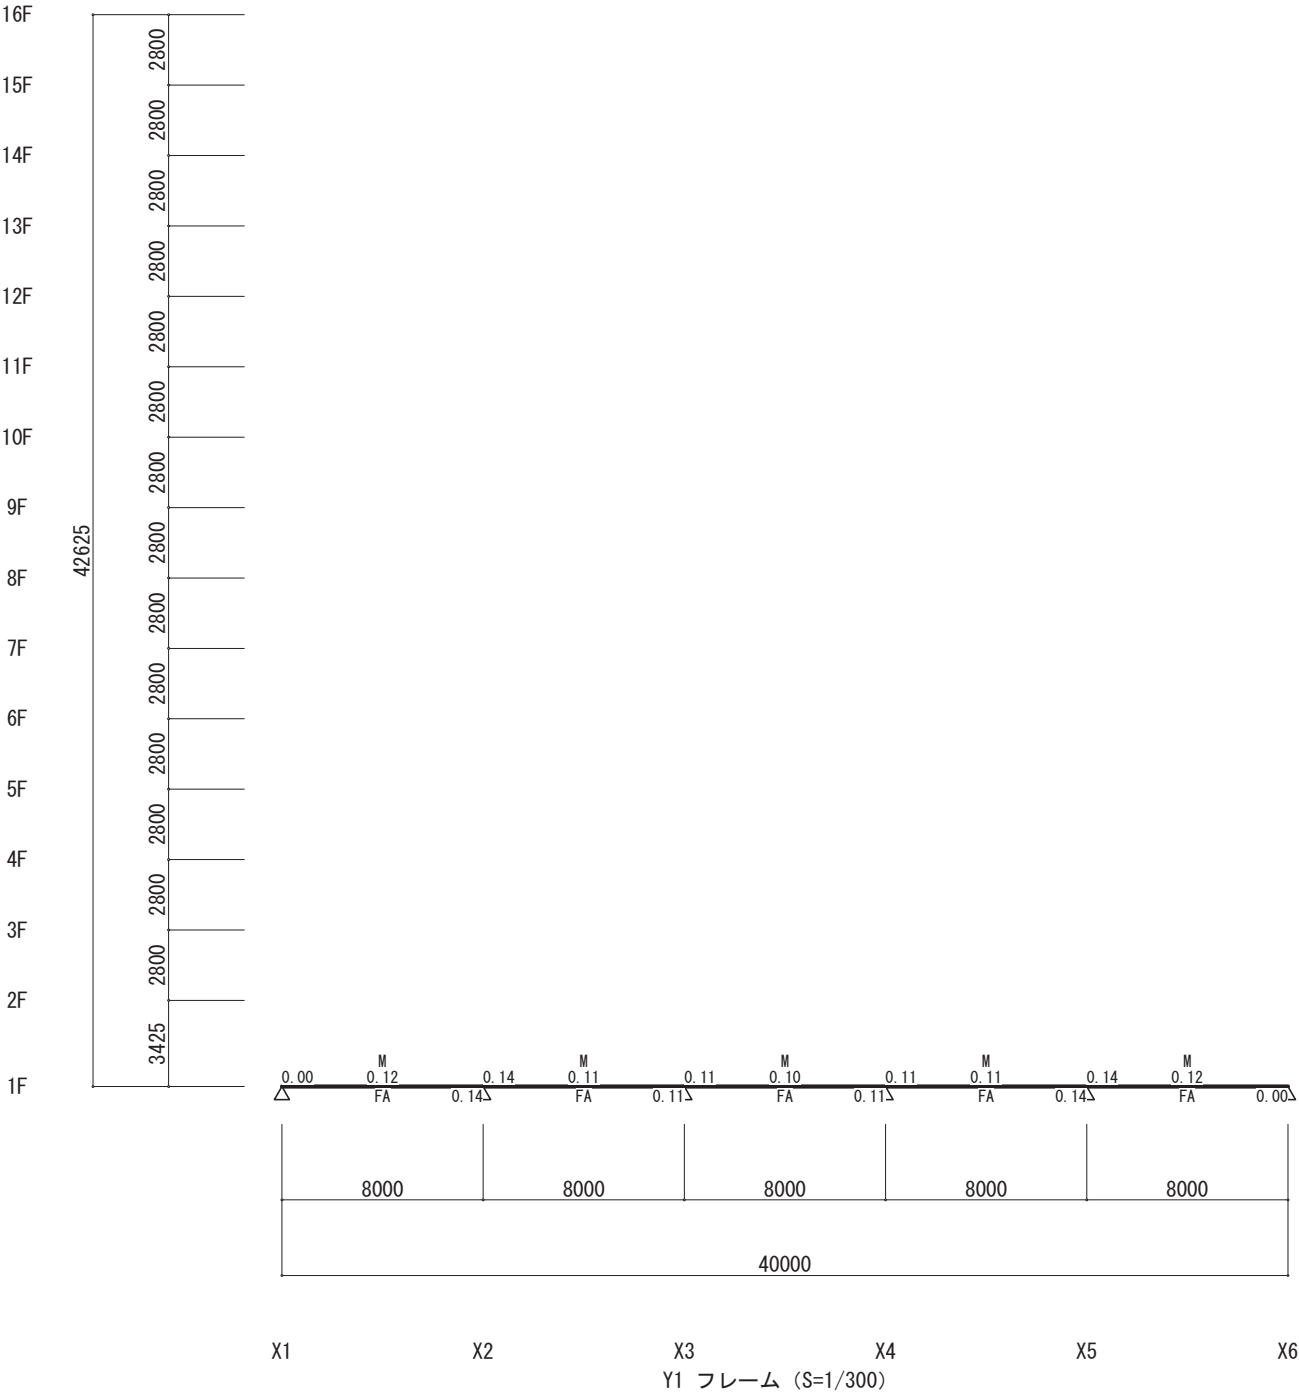


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

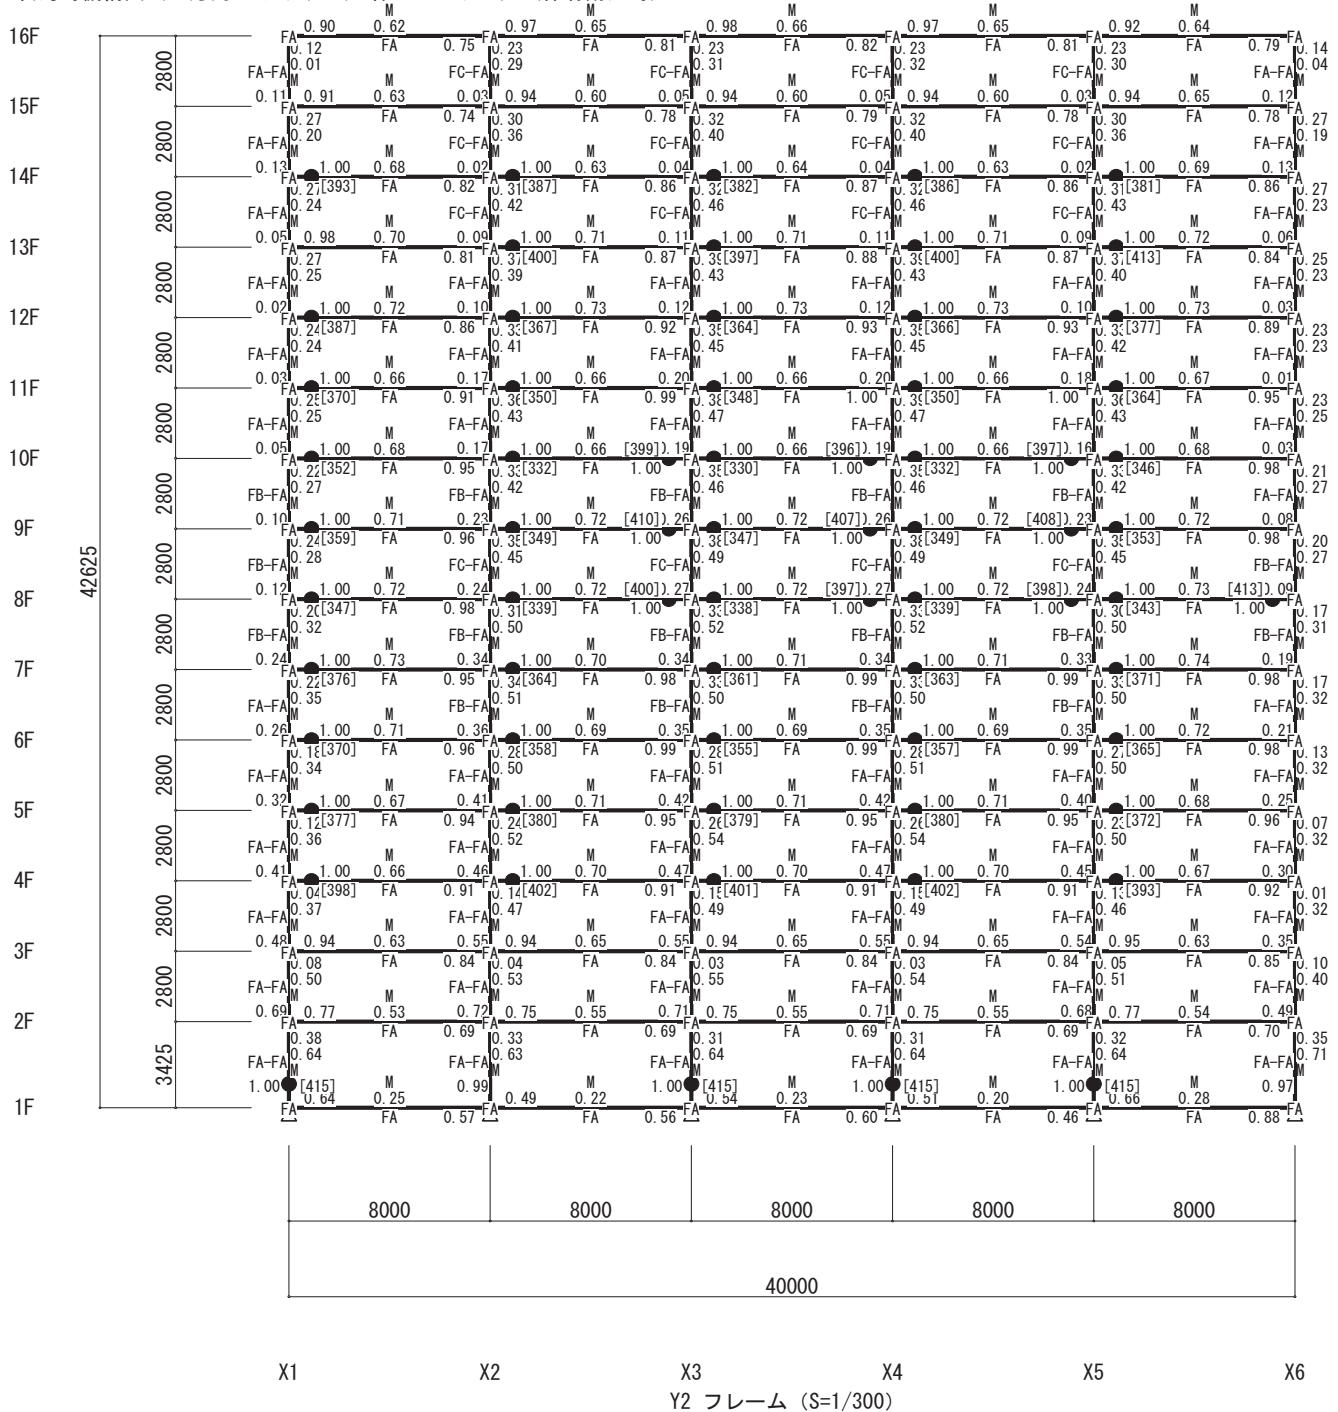


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

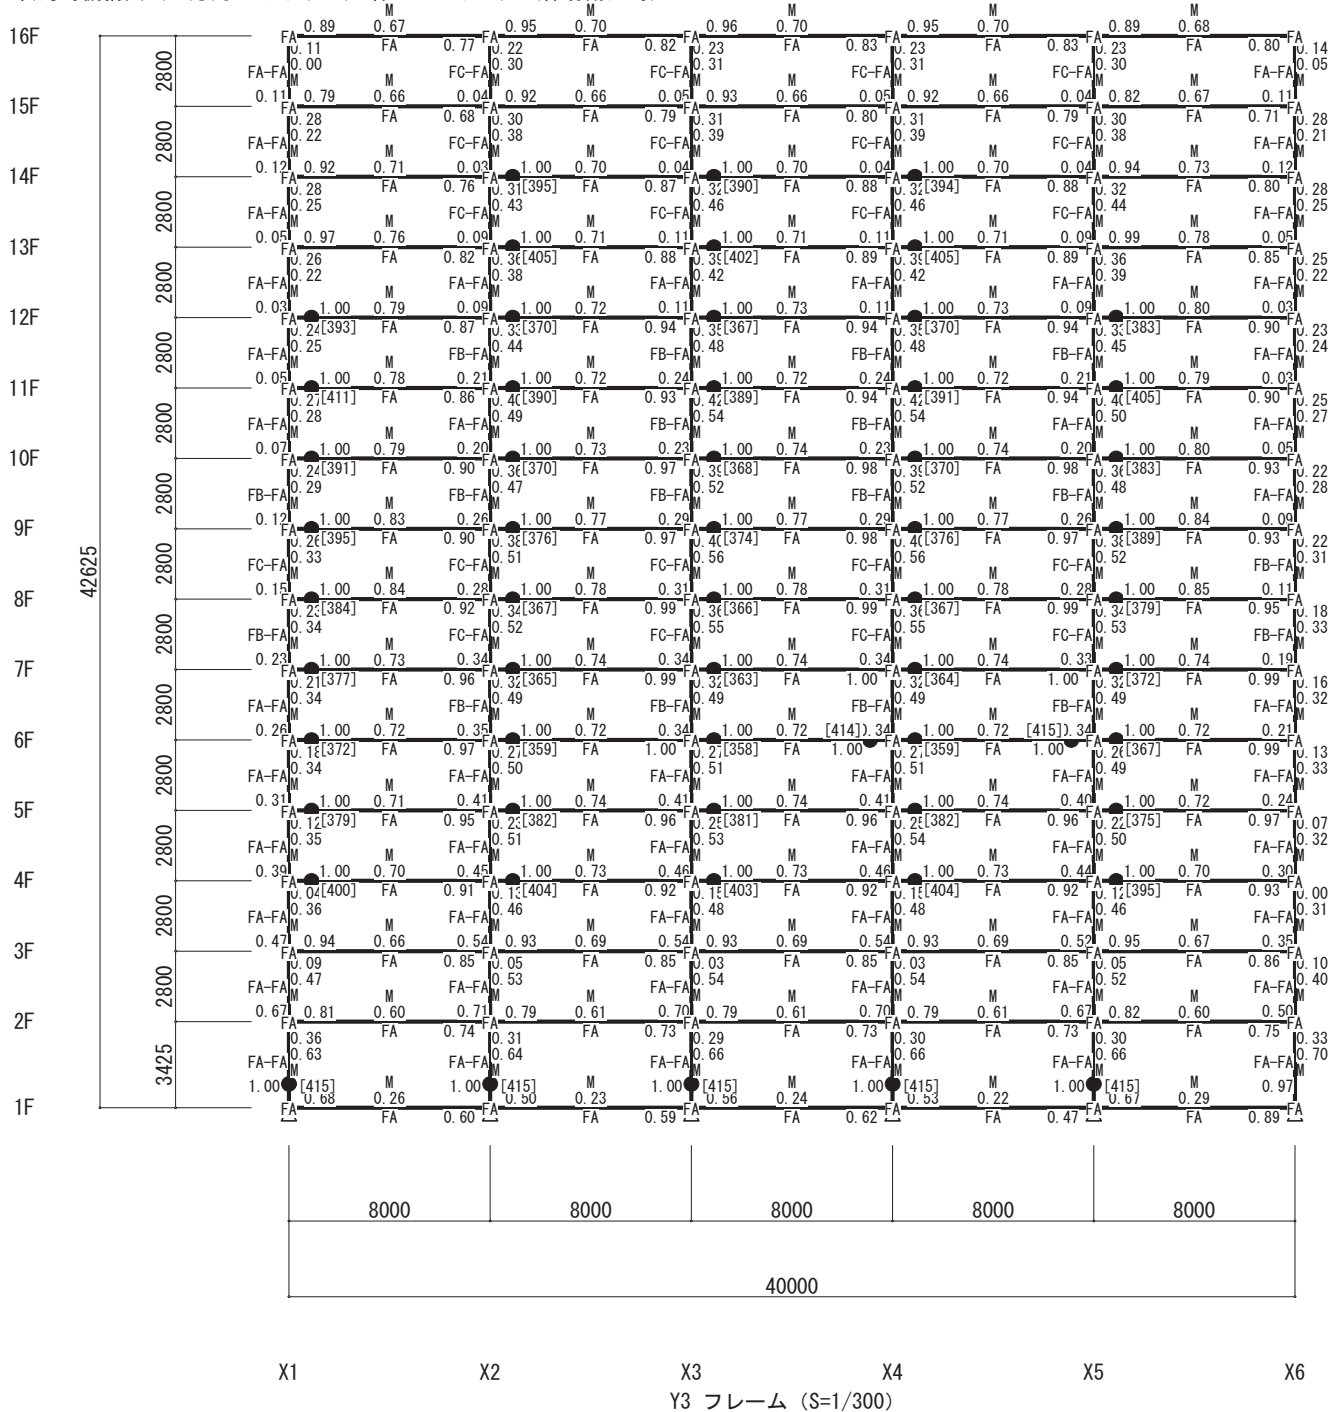


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

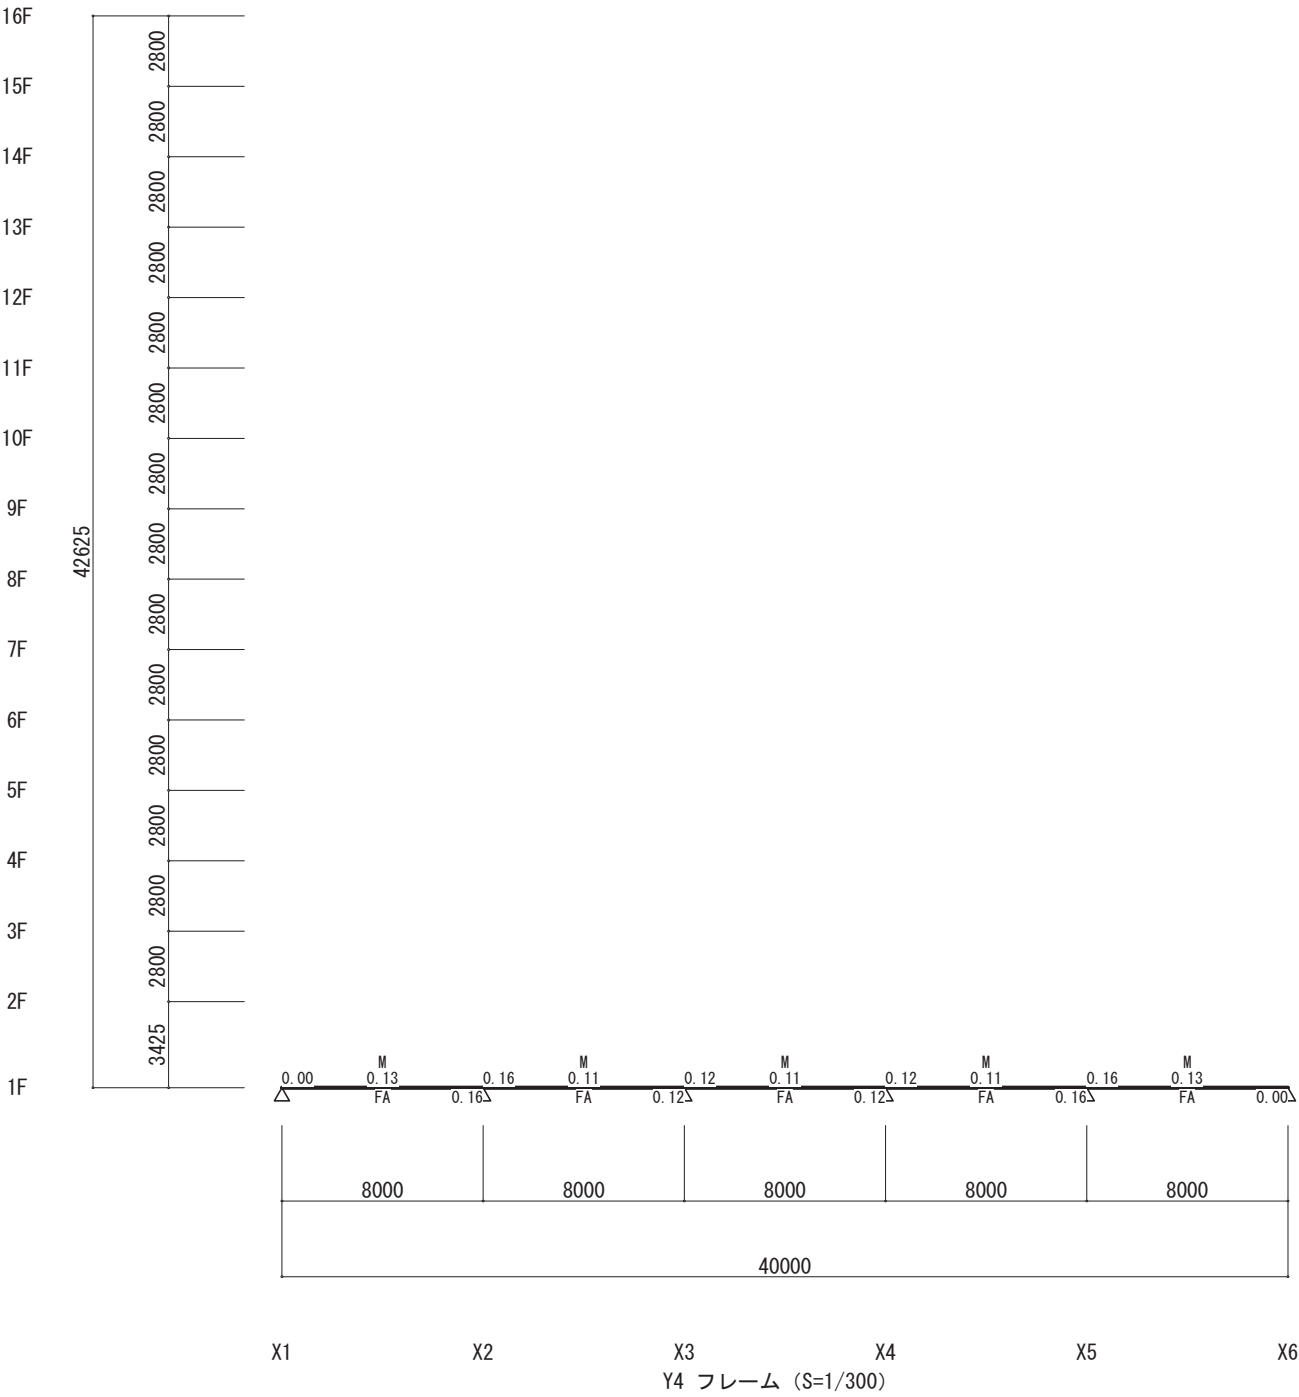

終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

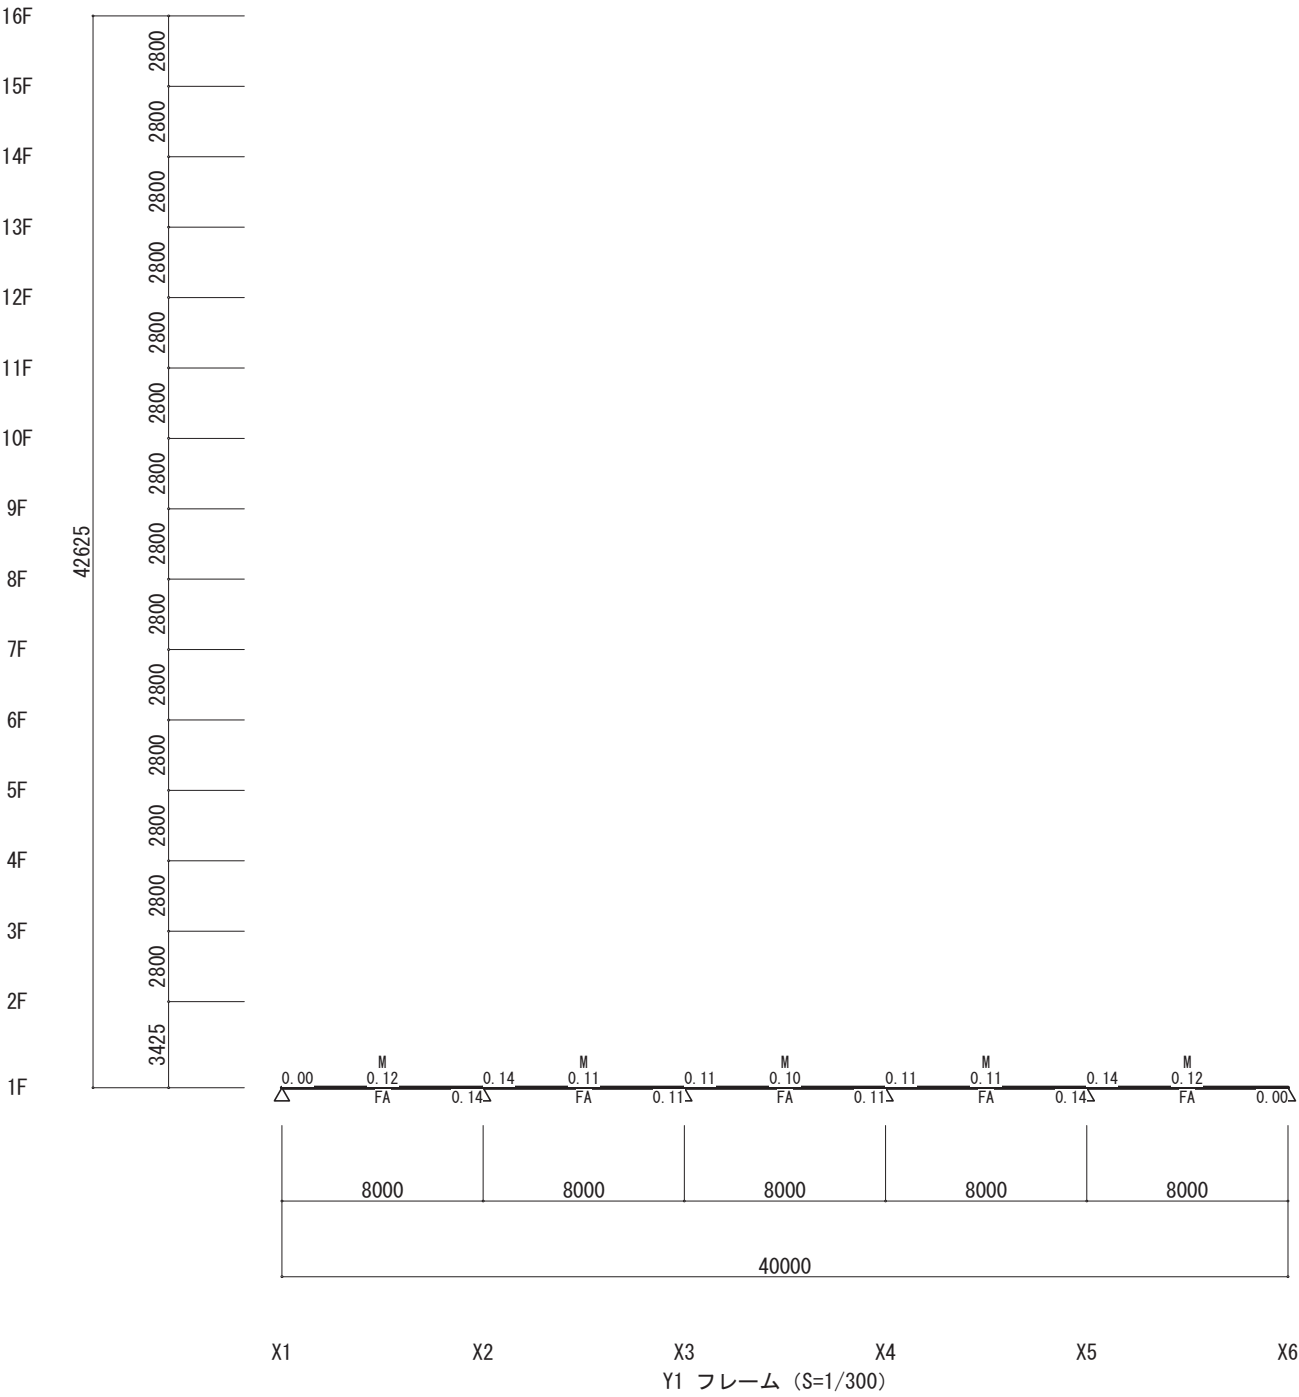


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

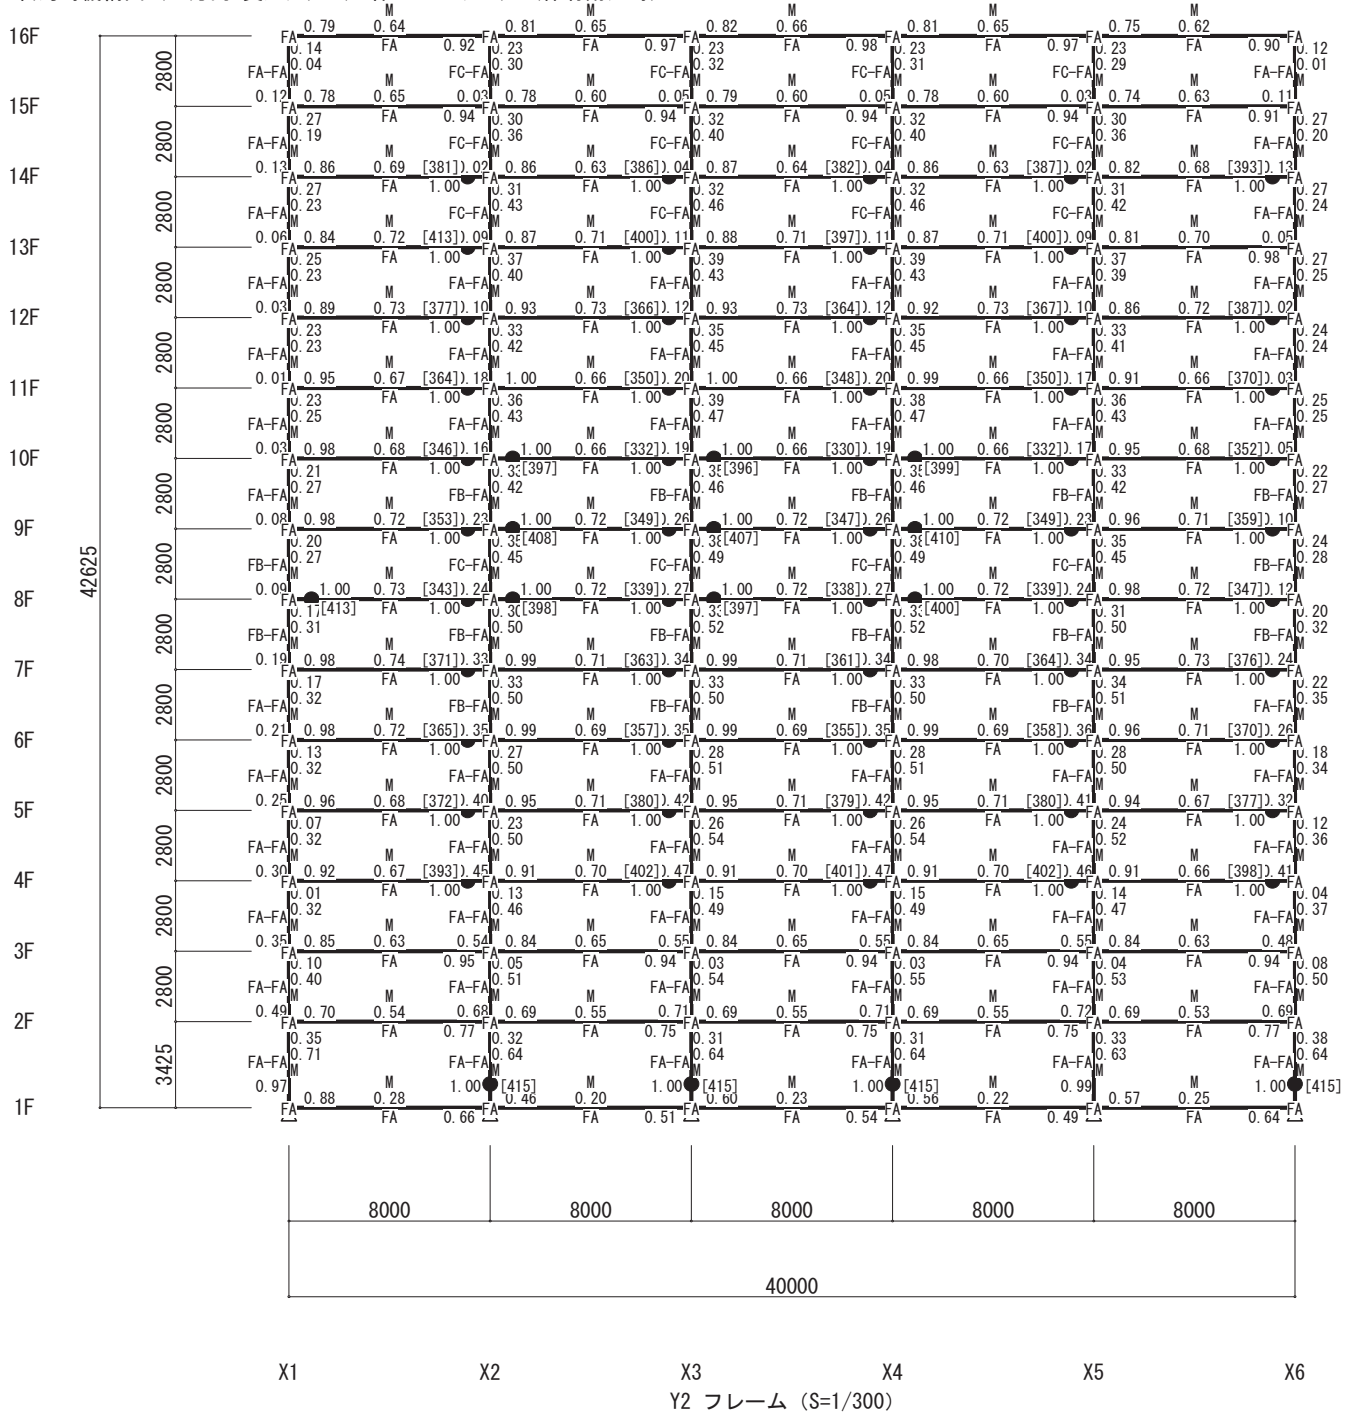


[illegible]


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

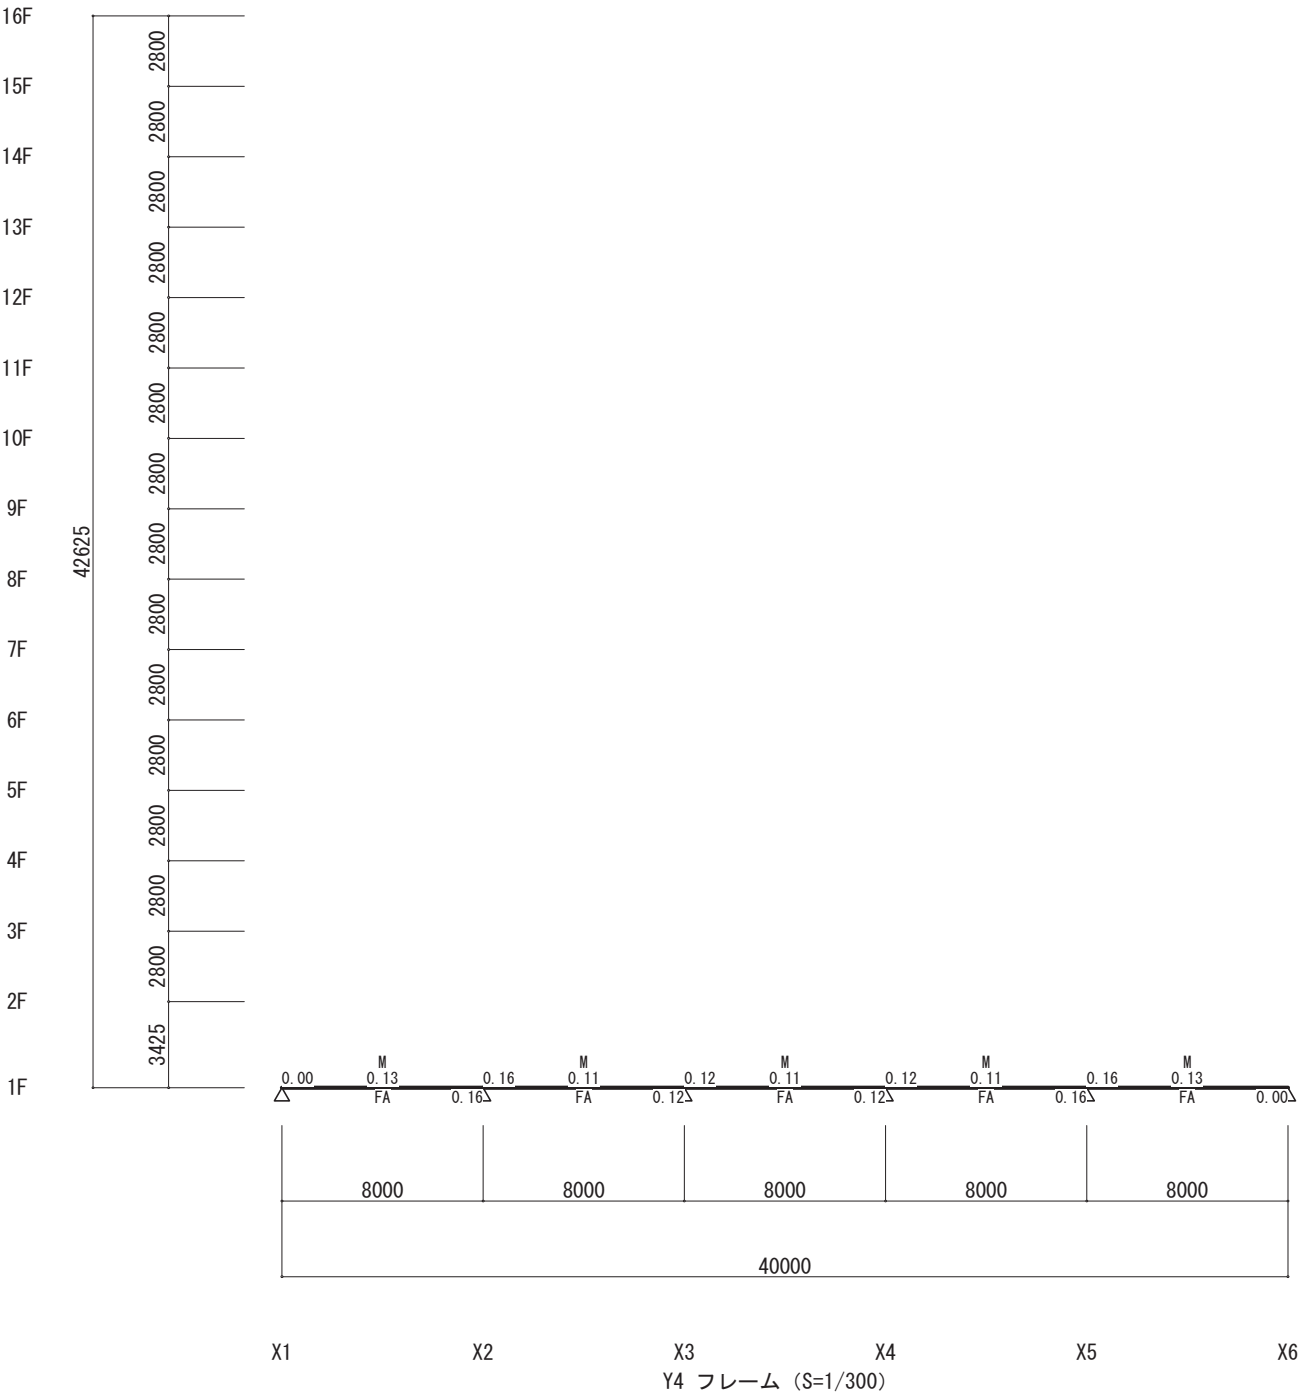

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

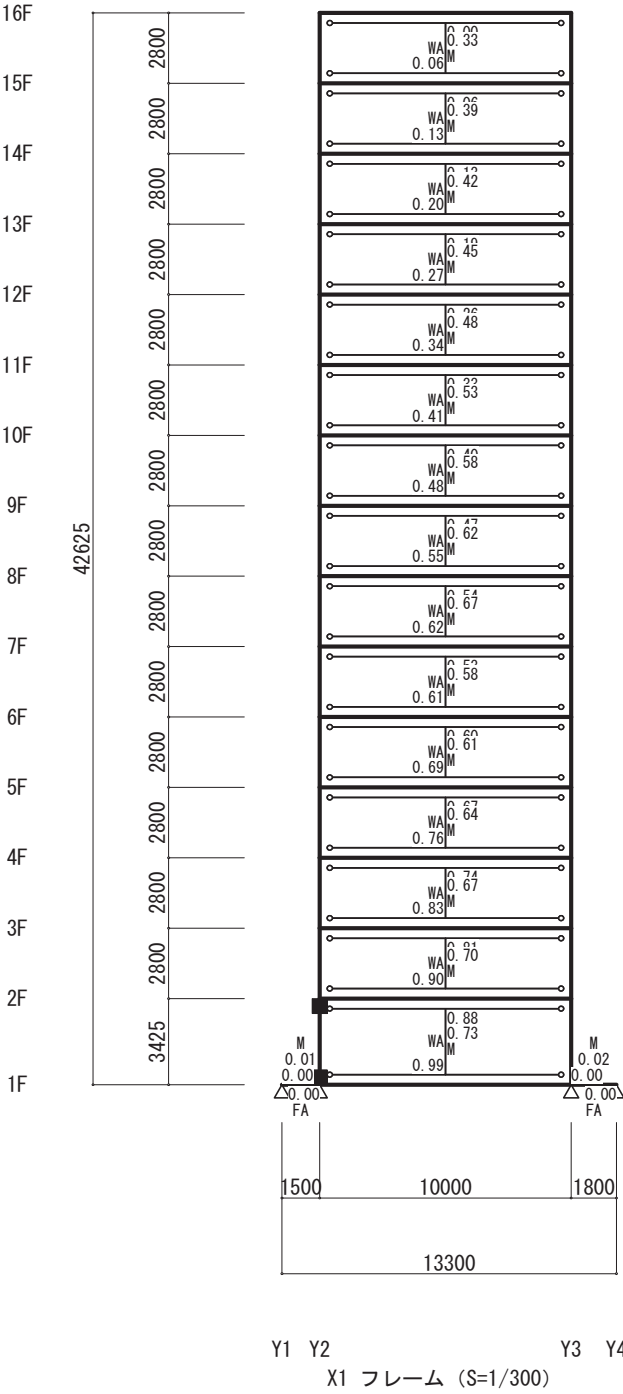


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

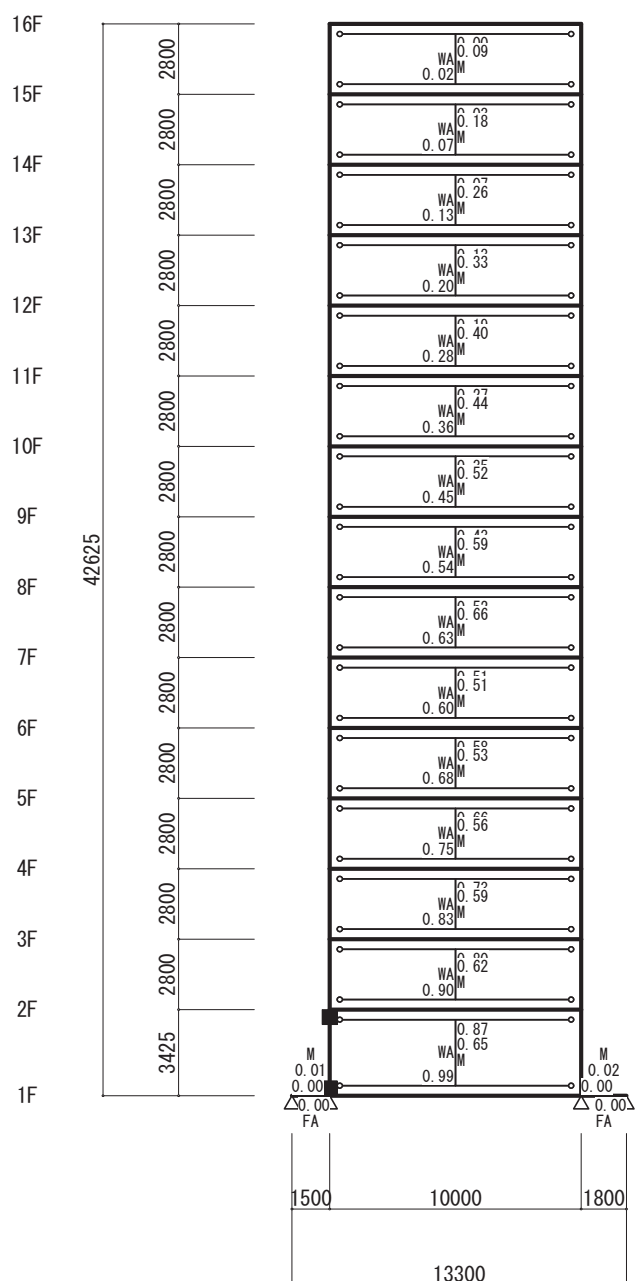


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

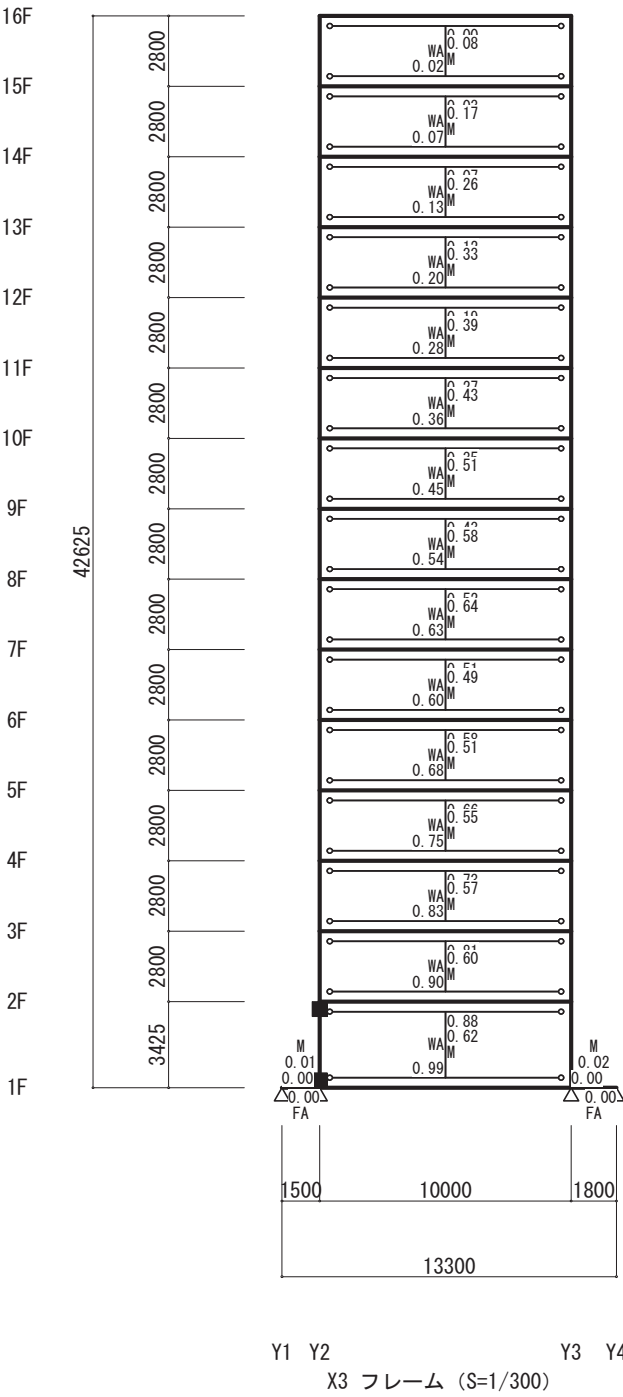


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

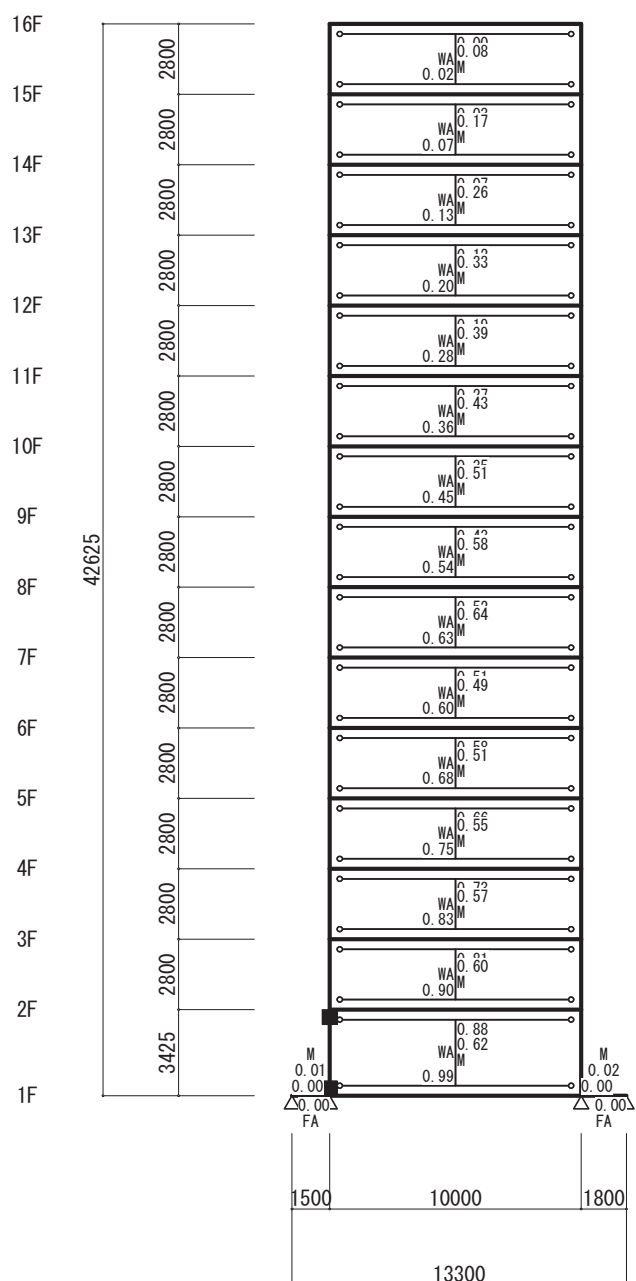


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

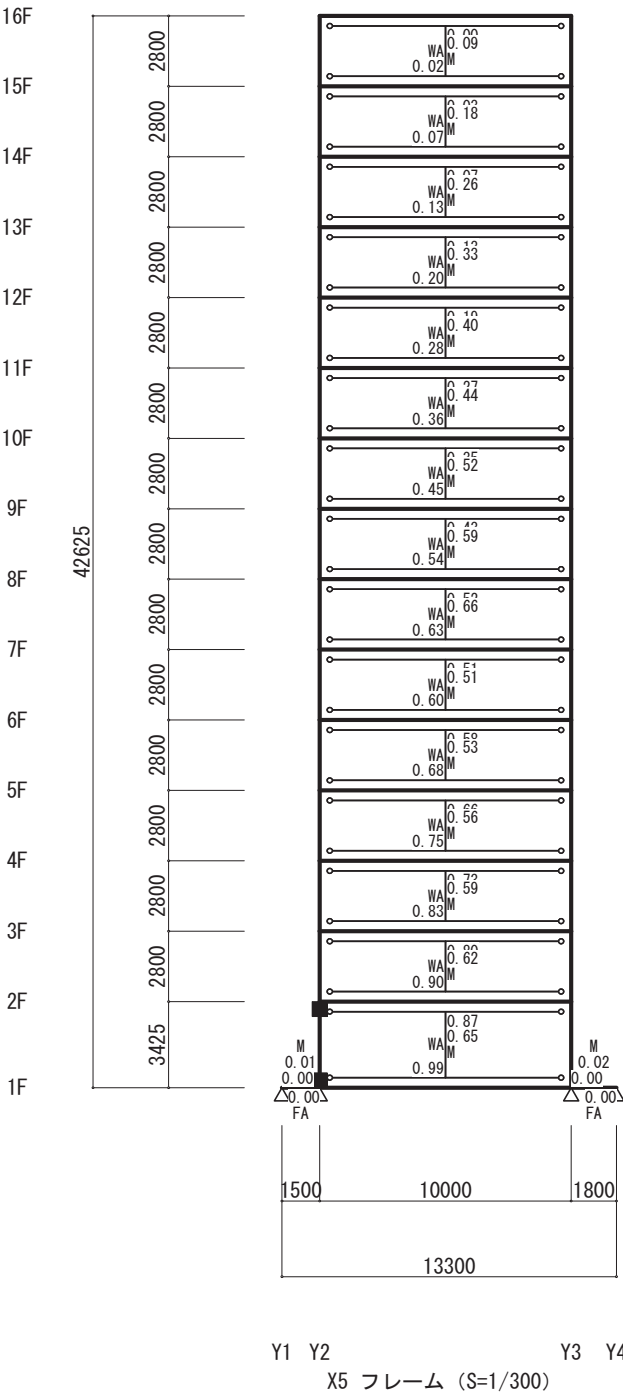

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

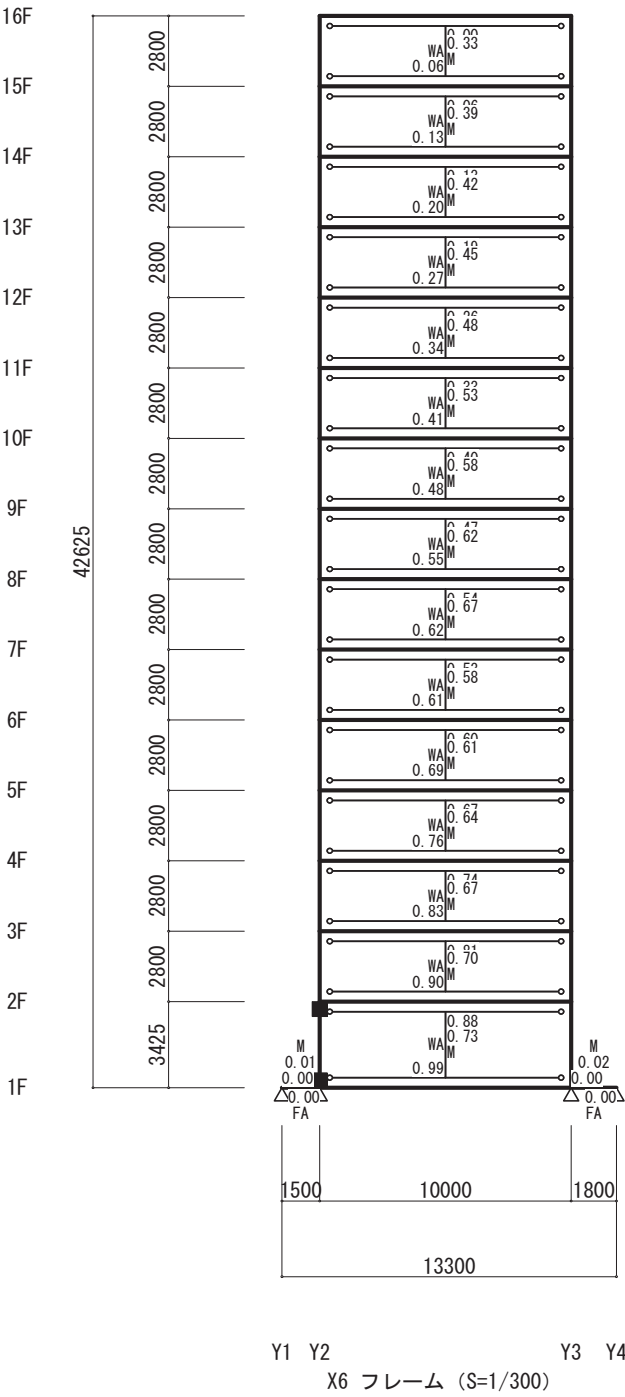


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

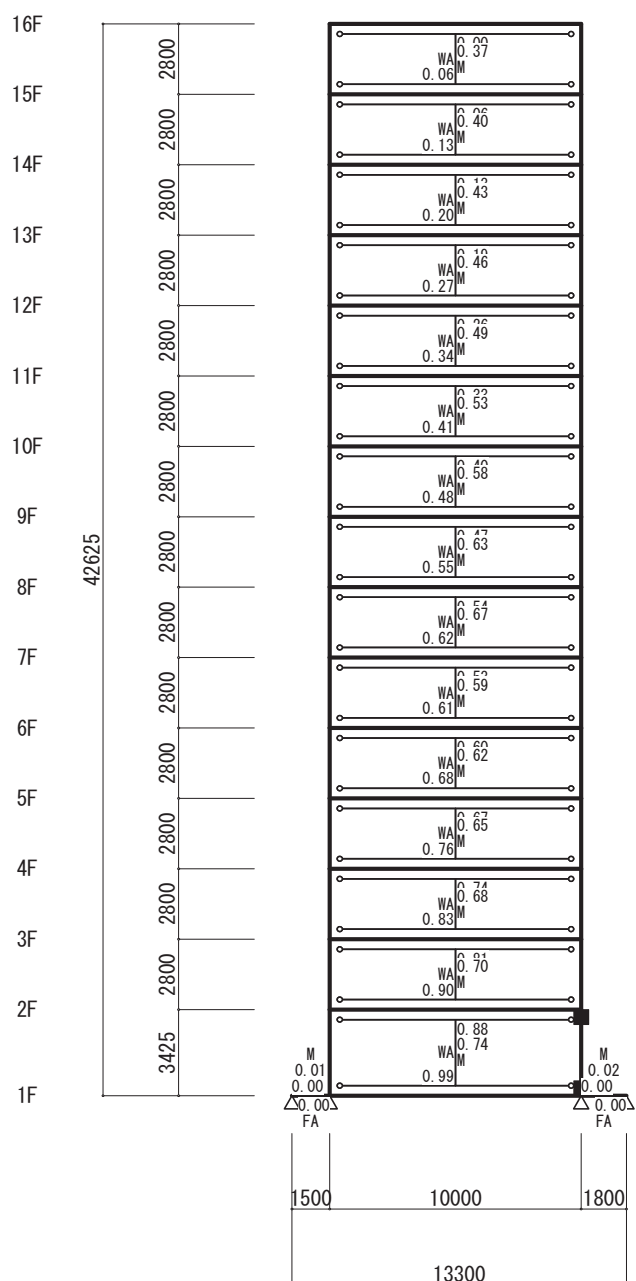


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

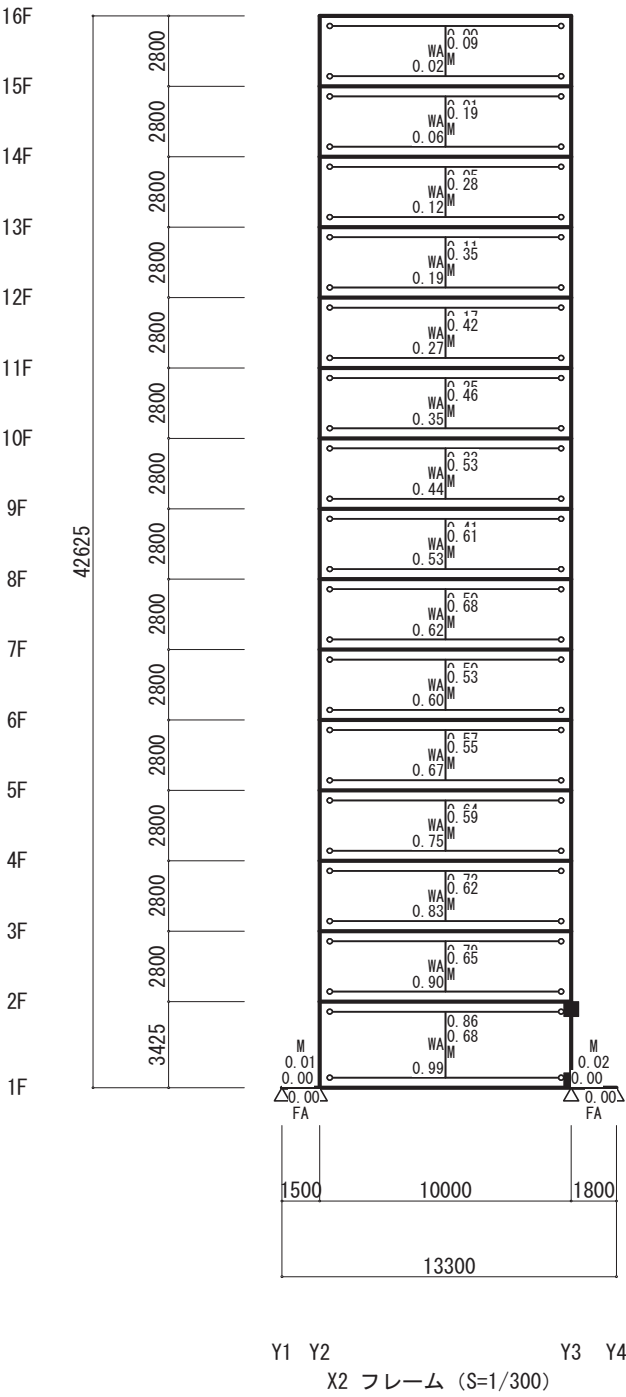


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

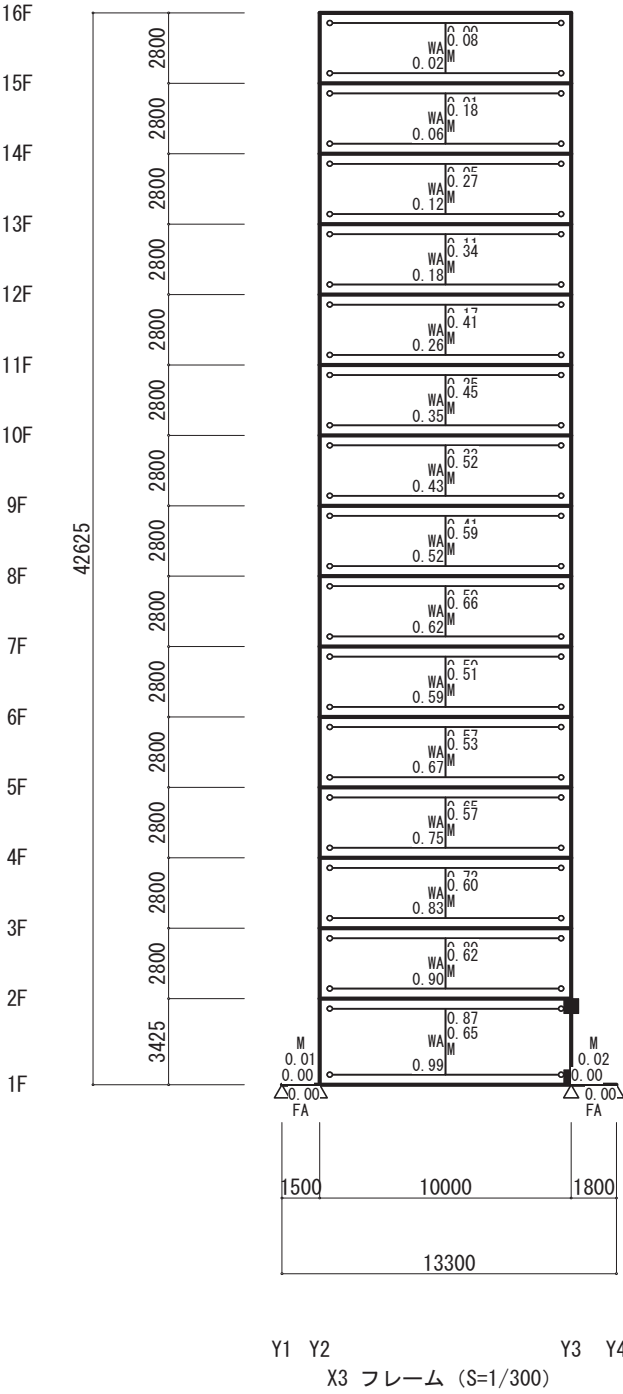


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

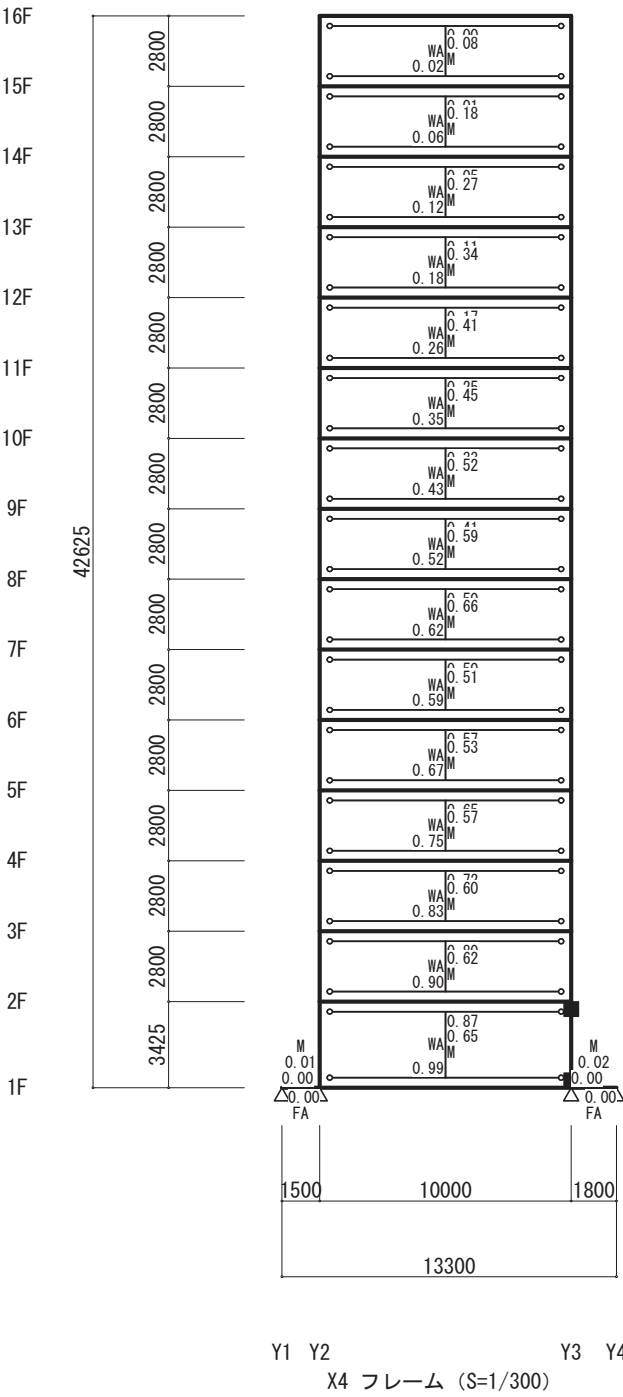

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

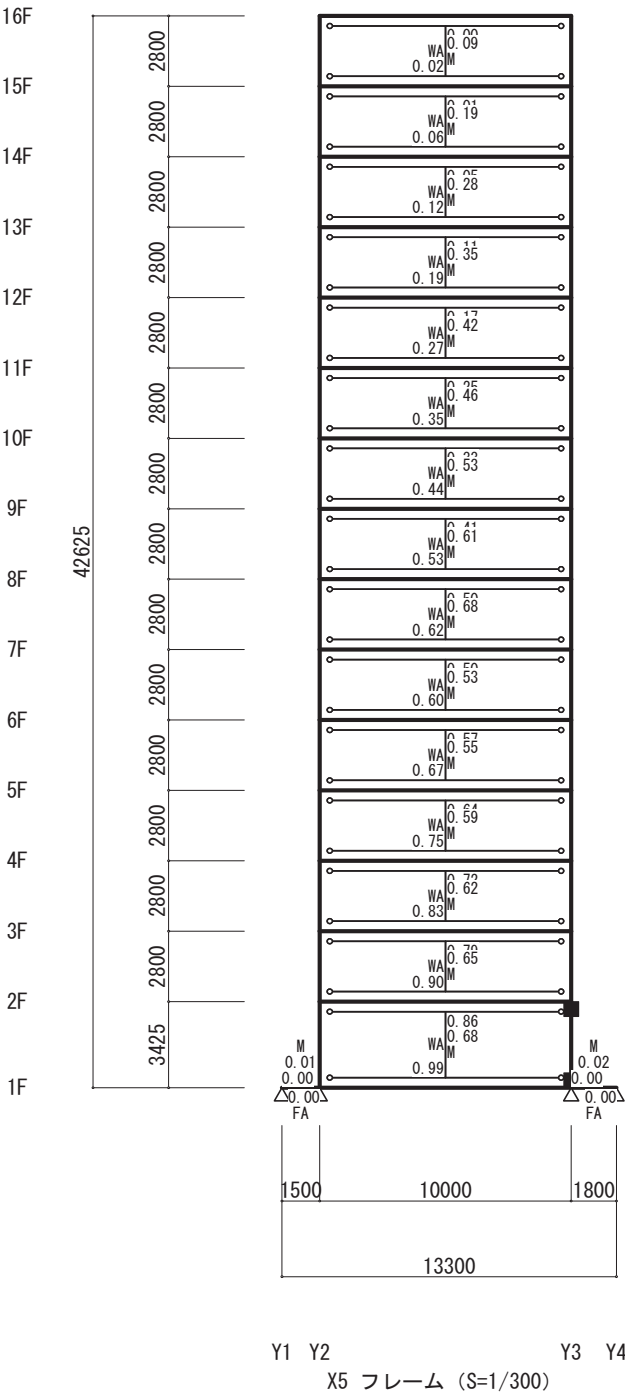

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

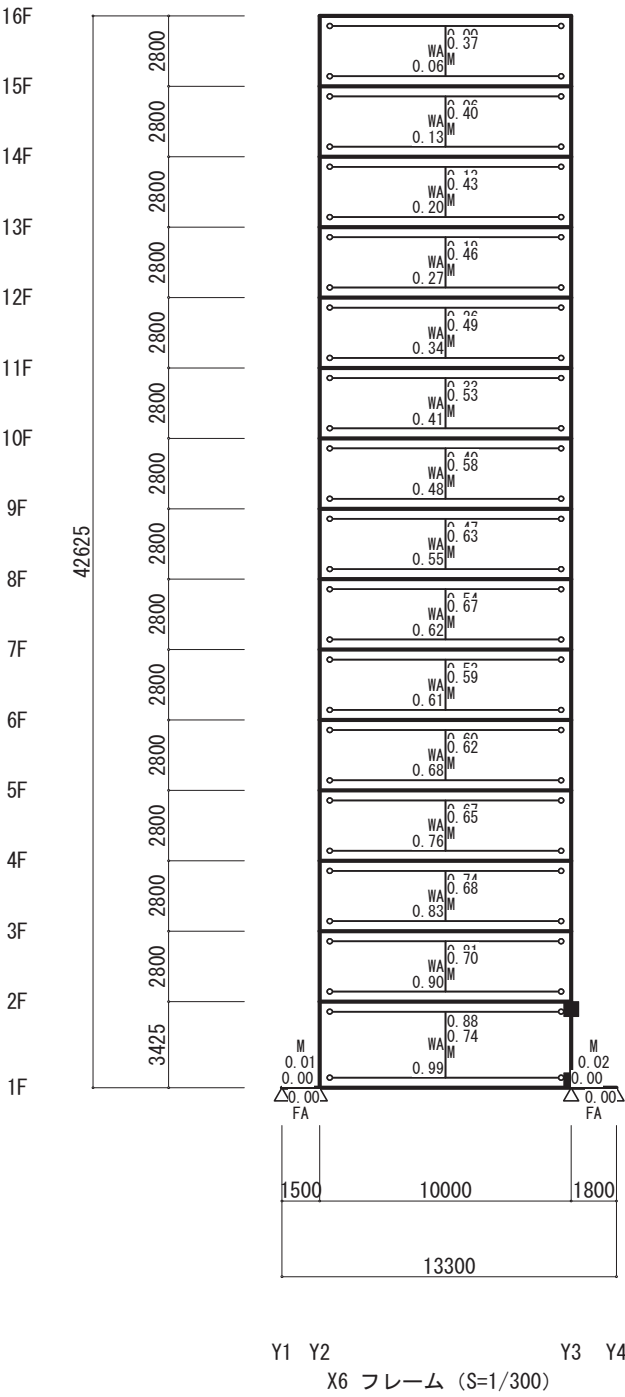

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

- τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.057	1.70	30.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.70	30.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.70	30.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.70	30.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.70	30.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.057	1.70	30.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.71	30.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.71	30.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.71	30.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.70	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.057	1.70	30.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.71	30.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.71	30.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.71	30.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.70	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.067	2.01	30.00
		X2	X3	FA	M	0.061	1.83	30.00
		X3	X4	FA	M	0.061	1.83	30.00
		X4	X5	FA	M	0.061	1.83	30.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.01	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.067	2.01	30.00
		X2	X3	FA	M	0.061	1.83	30.00
		X3	X4	FA	M	0.061	1.83	30.00
		X4	X5	FA	M	0.061	1.83	30.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.01	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.67	33.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.67	33.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.67	33.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.89	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.67	33.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.67	33.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.67	33.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.89	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.059	1.95	33.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.80	33.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.80	33.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.80	33.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.95	33.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.059	1.95	33.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.80	33.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.80	33.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.80	33.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.95	33.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.061	2.01	33.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.01	33.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.01	33.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.01	33.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.01	33.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	4F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.016	0.57	36.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.58	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.73	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.052	1.55	30.00
		X2	X3	FA	M	0.052	1.55	30.00
		X3	X4	FA	M	0.052	1.55	30.00
		X4	X5	FA	M	0.052	1.55	30.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.55	30.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.064	1.91	30.00
		X2	X3	FA	M	0.056	1.67	30.00
		X3	X4	FA	M	0.056	1.67	30.00
		X4	X5	FA	M	0.056	1.67	30.00
		X5	X6	FA	M	0.064	1.91	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.064	1.91	30.00
		X2	X3	FA	M	0.056	1.67	30.00
		X3	X4	FA	M	0.056	1.67	30.00
		X4	X5	FA	M	0.056	1.67	30.00
		X5	X6	FA	M	0.064	1.91	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.064	1.93	30.00
		X2	X3	FA	M	0.059	1.76	30.00
		X3	X4	FA	M	0.059	1.76	30.00
		X4	X5	FA	M	0.059	1.76	30.00
		X5	X6	FA	M	0.064	1.93	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.064	1.93	30.00
		X2	X3	FA	M	0.059	1.76	30.00
		X3	X4	FA	M	0.059	1.76	30.00
		X4	X5	FA	M	0.059	1.76	30.00
		X5	X6	FA	M	0.064	1.93	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.062	2.03	33.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.03	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.062	2.03	33.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.03	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.064	2.11	33.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.11	33.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.064	2.11	33.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.11	33.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	7F	X1	X2	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.89	33.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X2	X3	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X3	X4	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X4	X5	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.89	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.89	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.89	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.89	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.048	1.72	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.048	1.72	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.017	0.60	36.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.57	36.00
		X3	X4	FA	M	0.017	0.60	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.52	36.00
		X5	X6	FA	M	0.021	0.74	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.057	1.70	30.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.70	30.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.70	30.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.70	30.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.70	30.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	15F	X1	X2	FA	M	0.057	1.70	30.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.71	30.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.71	30.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.71	30.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.70	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.057	1.70	30.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.71	30.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.71	30.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.71	30.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.70	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.067	2.01	30.00
		X2	X3	FA	M	0.061	1.83	30.00
		X3	X4	FA	M	0.061	1.83	30.00
		X4	X5	FA	M	0.061	1.83	30.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.01	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.067	2.01	30.00
		X2	X3	FA	M	0.061	1.83	30.00
		X3	X4	FA	M	0.061	1.83	30.00
		X4	X5	FA	M	0.061	1.83	30.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.01	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.67	33.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.67	33.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.67	33.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.89	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.67	33.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.67	33.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.67	33.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.89	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.059	1.95	33.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.80	33.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.80	33.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.80	33.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.95	33.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.059	1.95	33.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.80	33.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.80	33.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.80	33.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.95	33.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.061	2.01	33.00
		X2	X3	FA	M	0.061	2.01	33.00
		X3	X4	FA	M	0.061	2.01	33.00
		X4	X5	FA	M	0.061	2.01	33.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.01	33.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	2F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X3	X4	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X4	X5	FA	M	0.058	2.08	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.020	0.73	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.58	36.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.57	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.052	1.55	30.00
		X2	X3	FA	M	0.052	1.55	30.00
		X3	X4	FA	M	0.052	1.55	30.00
		X4	X5	FA	M	0.052	1.55	30.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.55	30.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.064	1.91	30.00
		X2	X3	FA	M	0.056	1.67	30.00
		X3	X4	FA	M	0.056	1.67	30.00
		X4	X5	FA	M	0.056	1.67	30.00
		X5	X6	FA	M	0.064	1.91	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.064	1.91	30.00
		X2	X3	FA	M	0.056	1.67	30.00
		X3	X4	FA	M	0.056	1.67	30.00
		X4	X5	FA	M	0.056	1.67	30.00
		X5	X6	FA	M	0.064	1.91	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.064	1.93	30.00
		X2	X3	FA	M	0.059	1.76	30.00
		X3	X4	FA	M	0.059	1.76	30.00
		X4	X5	FA	M	0.059	1.76	30.00
		X5	X6	FA	M	0.064	1.93	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.064	1.93	30.00
		X2	X3	FA	M	0.059	1.76	30.00
		X3	X4	FA	M	0.059	1.76	30.00
		X4	X5	FA	M	0.059	1.76	30.00
		X5	X6	FA	M	0.064	1.93	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.062	2.03	33.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.03	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.062	2.03	33.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.03	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.064	2.11	33.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.11	33.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.064	2.11	33.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.11	33.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.89	33.00
		X5	X6	FA	M	0.057	1.89	33.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X2	X3	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X3	X4	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X4	X5	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.89	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	5F	X1	X2	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.89	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.89	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.052	1.89	36.00
		X2	X3	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X3	X4	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X4	X5	FA	M	0.054	1.95	36.00
		X5	X6	FA	M	0.052	1.89	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.048	1.72	36.00
		X2	X3	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X3	X4	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X4	X5	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X5	X6	FA	M	0.048	1.72	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.021	0.74	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.52	36.00
		X3	X4	FA	M	0.017	0.60	36.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.57	36.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.60	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.026	0.77	30.00
		X2	X3	FA	M	0.023	0.68	30.00
		X3	X4	FA	M	0.022	0.67	30.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	16F	X4	X5	FA	M	0.023	0.68	30.00
		X5	X6	FA	M	0.026	0.77	30.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.020	0.59	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.59	30.00
		X6	X7	FA	M	0.020	0.59	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.020	0.59	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.59	30.00
		X6	X7	FA	M	0.020	0.59	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.019	0.56	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.56	30.00
		X6	X7	FA	M	0.019	0.56	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.57	30.00
		X6	X7	FA	M	0.019	0.57	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.016	0.52	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.52	33.00
		X6	X7	FA	M	0.016	0.52	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X6	X7	FA	M	0.016	0.53	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.016	0.51	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.51	33.00
		X6	X7	FA	M	0.016	0.51	33.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.016	0.52	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.52	33.00
		X6	X7	FA	M	0.016	0.52	33.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.014	0.47	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.47	33.00
		X6	X7	FA	M	0.014	0.47	33.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.48	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.48	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.48	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	3F	X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.49	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X1	X2	FA	M	0.004	0.16	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X1	X2	FA	M	0.023	0.70	30.00
		X2	X3	FA	M	0.023	0.69	30.00
Y3	16F	X3	X4	FA	M	0.023	0.69	30.00
		X4	X5	FA	M	0.023	0.69	30.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.70	30.00
		X1	X2	FA	M	0.019	0.58	30.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.53	30.00
	15F	X3	X4	FA	M	0.017	0.52	30.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.53	30.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.58	30.00
		X1	X2	FA	M	0.019	0.58	30.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.53	30.00
	14F	X3	X4	FA	M	0.017	0.52	30.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.53	30.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.58	30.00
		X1	X2	FA	M	0.018	0.53	30.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.45	30.00
	13F	X3	X4	FA	M	0.015	0.44	30.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.53	30.00
		X1	X2	FA	M	0.018	0.53	30.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.45	30.00
	12F	X3	X4	FA	M	0.015	0.44	30.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.53	30.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.45	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.38	33.00
	11F	X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.45	33.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.45	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.38	33.00
	10F	X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.45	33.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.36	33.00
	9F	X3	X4	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.36	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.36	33.00
	8F	X3	X4	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.36	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X1	X2	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.36	33.00
	7F	X3	X4	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.36	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
	6F	X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	6F	X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
	3F	X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
	2F	X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X1	X2	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.14	36.00
	1F	X5	X6	FA	M	0.004	0.16	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.023	0.68	30.00
		X2	X3	FA	M	0.023	0.69	30.00
		X3	X4	FA	M	0.022	0.67	30.00
		X4	X5	FA	M	0.023	0.69	30.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.68	30.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.016	0.47	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.42	30.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.47	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.016	0.47	30.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.42	30.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	14F	X4	X5	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.47	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.014	0.43	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.43	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.44	30.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.36	30.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.37	30.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.44	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.38	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.32	33.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.38	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.35	33.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.35	33.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.30	33.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.30	33.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.31	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.13	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	1F	X4	X5	FA	M	0.004	0.13	36.00
		X5	X6	FA	M	0.004	0.15	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.026	0.78	30.00
		X2	X3	FA	M	0.023	0.69	30.00
		X3	X4	FA	M	0.023	0.69	30.00
		X4	X5	FA	M	0.023	0.69	30.00
		X5	X6	FA	M	0.026	0.78	30.00
		X6	X7	FA	M	0.026	0.78	30.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.024	0.71	30.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.53	30.00
		X3	X4	FA	M	0.017	0.52	30.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.53	30.00
		X5	X6	FA	M	0.024	0.71	30.00
		X6	X7	FA	M	0.024	0.71	30.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.024	0.71	30.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.53	30.00
		X3	X4	FA	M	0.017	0.52	30.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.53	30.00
		X5	X6	FA	M	0.024	0.71	30.00
		X6	X7	FA	M	0.024	0.71	30.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.022	0.66	30.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.44	30.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X5	X6	FA	M	0.022	0.66	30.00
		X6	X7	FA	M	0.022	0.66	30.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.022	0.67	30.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.44	30.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.45	30.00
		X5	X6	FA	M	0.022	0.67	30.00
		X6	X7	FA	M	0.022	0.67	30.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.018	0.61	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.61	33.00
		X6	X7	FA	M	0.018	0.61	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.019	0.61	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.61	33.00
		X6	X7	FA	M	0.019	0.61	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.018	0.59	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.59	33.00
		X6	X7	FA	M	0.018	0.59	33.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.018	0.60	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.60	33.00
		X6	X7	FA	M	0.018	0.60	33.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X6	X7	FA	M	0.016	0.53	33.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X6	X7	FA	M	0.015	0.54	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X6	X7	FA	M	0.015	0.54	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	4F	X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.54	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.015	0.55	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.55	36.00
		X6	X7	FA	M	0.015	0.55	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X6	X7	FA	M	0.013	0.47	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.16	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.16	36.00
		X6	X7	FA	M	0.005	0.16	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00

b) R C柱の部材種別

H_o/D : ①:柱の内のり長さ H_o /柱のせい D 、または②: $2M/(Q \cdot D)$
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 P_t : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 N_o : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/N_o : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (X Y 方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	H_o/D	σ_o/F_c σ_o F_c	P_t	$\tau u/F_c$ τu F_c	N/N_o N N_o
Y2	15F	X1	FA-FA	M	50.82②	0.008	0.68	0.00	(0.01)
						0.23		0.08	189.17
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FA	M	3.27②	0.034	1.06	0.04	(0.03)
						1.02		1.26	552.91
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	3.09②	0.034	1.06	0.04	(0.03)
						1.01		1.33	545.94
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	3.09②	0.034	1.06	0.04	(0.03)
						1.01		1.33	545.03
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	3.27②	0.033	1.06	0.04	(0.02)
						1.00		1.27	539.84
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FA-FA	M	25.63②	0.020	0.68	0.00	(0.02)
						0.59		0.04	491.84
						30.00		30.00	29244.96
	14F	X1	FA-FA	M	9.15②	0.012	0.68	0.01	(0.01)
						0.36		0.35	299.38
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FA	M	3.85②	0.063	1.06	0.05	(0.05)
						1.89		1.58	1021.15
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	3.64②	0.065	1.06	0.06	(0.05)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	14F	X3	FC-FA	M	3.64②	1.94	1.06	1.76	1048.58
						30.00		30.00	21594.96
						0.065		0.06	(0.05)
		X4	FC-FA	M	3.64②	1.94	1.06	1.76	1045.12
						30.00		30.00	21594.96
						0.066		0.05	(0.05)
		X5	FC-FA	M	3.86②	1.97	1.06	1.58	1066.26
						30.00		30.00	21594.96
						0.042		0.01	(0.04)
		X6	FA-FA	M	10.52②	1.25	0.68	0.42	1051.65
						30.00		30.00	29244.96
						0.014		0.02	(0.01)
	13F	X1	FA-FA	M	5.30②	0.43	0.68	0.70	364.10
						30.00		30.00	29244.96
						0.091		0.07	(0.07)
		X2	FC-FA	M	3.23②	2.73	1.06	2.03	1472.18
						30.00		30.00	21594.96
						0.095		0.07	(0.07)
		X3	FC-FA	M	3.10②	2.84	1.06	2.20	1532.88
						30.00		30.00	21594.96
						0.094		0.07	(0.07)
		X4	FC-FA	M	3.10②	2.83	1.06	2.20	1527.84
						30.00		30.00	21594.96
						0.098		0.07	(0.07)
		X5	FC-FA	M	3.25②	2.93	1.06	2.03	1580.62
						30.00		30.00	21594.96
						0.057		0.03	(0.05)
		X6	FA-FA	M	5.88②	1.72	0.68	0.78	1446.54
						30.00		30.00	29244.96
						0.013		0.03	(0.01)
	12F	X1	FA-FA	M	4.68②	0.38	0.68	0.79	322.92
						30.00		30.00	29244.96
						0.083		0.06	(0.07)
		X2	FA-FA	M	3.22②	2.49	0.73	1.82	1942.50
						30.00		30.00	27714.96
						0.088		0.07	(0.07)
		X3	FA-FA	M	3.11②	2.64	0.73	1.97	2059.64
						30.00		30.00	27714.96
						0.088		0.07	(0.07)
		X4	FA-FA	M	3.11②	2.64	0.73	1.97	2057.03
						30.00		30.00	27714.96
						0.092		0.06	(0.08)
		X5	FA-FA	M	3.24②	2.76	0.73	1.82	2154.50
						30.00		30.00	27714.96
						0.076		0.03	(0.07)
		X6	FA-FA	M	5.21②	2.27	0.68	0.87	1903.91
						30.00		30.00	29244.96
						0.011		0.03	(0.01)
	11F	X1	FA-FA	M	3.91②	0.33	0.68	0.85	276.64
						30.00		30.00	29244.96
						0.102		0.07	(0.09)
		X2	FA-FA	M	2.69②	3.07	0.73	2.01	2392.28
						30.00		30.00	27714.96
						0.109		0.07	(0.09)
		X3	FA-FA	M	2.61②	3.28	0.73	2.16	2559.84
						30.00		30.00	27714.96
						0.109		0.07	(0.09)
		X4	FA-FA	M	2.61②	3.28	0.73	2.16	2558.04
						30.00		30.00	27714.96
						0.115		0.07	(0.10)
		X5	FA-FA	M	2.71②	3.46	0.73	2.02	2697.39
						30.00		30.00	27714.96
						0.093		0.03	(0.08)
		X6	FA-FA	M	4.36②	2.80	0.68	0.94	2355.48

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X6	FA-FA	M	4.36②	30.00	0.68	30.00	29244.96
	10F	X1	FA-FA	M	3.31②	0.007	0.68	0.03	(0.01)
						0.23		0.99	195.23
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FA-FA	M	2.63②	0.112	0.73	0.07	(0.10)
						3.68		2.15	2872.82
						33.00		33.00	29703.96
		X3	FA-FA	M	2.58②	0.120	0.73	0.07	(0.10)
						3.97		2.32	3098.97
						33.00		33.00	29703.96
		X4	FA-FA	M	2.57②	0.120	0.73	0.07	(0.10)
						3.96		2.32	3090.44
						33.00		33.00	29703.96
		X5	FA-FA	M	2.66②	0.126	0.73	0.07	(0.11)
						4.16		2.16	3248.34
						33.00		33.00	29703.96
		X6	FA-FA	M	3.67②	0.103	0.68	0.03	(0.09)
						3.40		1.08	2852.84
						33.00		33.00	31386.96
	9F	X1	FB-FA	M	2.48②	0.004	0.68	0.03	(0.00)
						0.15		1.06	122.49
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FB-FA	M	2.11②	0.113	0.63	0.06	(0.10)
						3.72		2.12	3350.42
						33.00		33.00	33069.96
		X3	FB-FA	M	2.08②	0.122	0.63	0.07	(0.11)
						4.04		2.28	3637.12
						33.00		33.00	33069.96
		X4	FB-FA	M	2.07②	0.122	0.63	0.07	(0.11)
						4.02		2.28	3619.95
						33.00		33.00	33069.96
		X5	FB-FA	M	2.12②	0.127	0.63	0.06	(0.11)
						4.19		2.13	3772.95
						33.00		33.00	33069.96
		X6	FA-FA	M	2.71②	0.120	0.68	0.04	(0.11)
						3.96		1.18	3325.92
						33.00		33.00	31386.96
	8F	X1	FB-FA	M	2.03②	0.000	0.68	0.03	(-0.00)
						0.00		1.14	-9.28
						33.00		33.00	-7824.96
		X2	FC-FA	M	1.91②	0.129	0.63	0.07	(0.12)
						4.25		2.29	3826.80
						33.00		33.00	33069.96
		X3	FC-FA	M	1.89②	0.141	0.63	0.08	(0.13)
						4.65		2.49	4186.68
						33.00		33.00	33069.96
		X4	FC-FA	M	1.89②	0.140	0.63	0.08	(0.13)
						4.62		2.49	4162.20
						33.00		33.00	33069.96
		X5	FC-FA	M	1.92②	0.146	0.63	0.07	(0.13)
						4.81		2.30	4326.35
						33.00		33.00	33069.96
		X6	FB-FA	M	2.12②	0.140	0.68	0.04	(0.12)
						4.60		1.28	3867.15
						33.00		33.00	31386.96
	7F	X1	FB-FA	M	2.30②	0.000	0.68	0.04	(-0.02)
						0.00		1.38	-142.50
						33.00		33.00	-7824.96
		X2	FB-FA	M	2.07②	0.145	0.63	0.08	(0.13)
						4.78		2.57	4302.78
						33.00		33.00	33069.96
		X3	FB-FA	M	2.02②	0.159	0.63	0.08	(0.14)
						5.26		2.67	4733.34
						33.00		33.00	33069.96

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X4	FB-FA	M	2.02②	0.158	0.63	0.08	(0.14)
						5.23		2.67	4706.20
						33.00		33.00	33069.96
		X5	FB-FA	M	2.08②	0.165	0.63	0.08	(0.15)
						5.46		2.58	4909.54
						33.00		33.00	33069.96
		X6	FB-FA	M	2.39②	0.160	0.68	0.05	(0.14)
						5.28		1.56	4438.36
						33.00		33.00	31386.96
	6F	X1	FA-FA	M	2.54②	0.007	0.68	0.05	(0.01)
						0.25		1.56	206.85
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FB-FA	M	2.21②	0.147	0.56	0.08	(0.14)
						4.87		2.59	4963.46
						33.00		33.00	36435.96
		X3	FB-FA	M	2.23②	0.158	0.56	0.08	(0.15)
						5.20		2.56	5306.34
						33.00		33.00	36435.96
		X4	FB-FA	M	2.23②	0.157	0.56	0.08	(0.15)
						5.19		2.56	5288.79
						33.00		33.00	36435.96
		X5	FB-FA	M	2.22②	0.163	0.56	0.08	(0.15)
						5.39		2.59	5501.07
						33.00		33.00	36435.96
		X6	FA-FA	M	2.77②	0.178	0.68	0.05	(0.16)
						5.87		1.67	4932.64
						33.00		33.00	31386.96
	5F	X1	FA-FA	M	3.12②	0.000	0.68	0.04	(-0.00)
						0.00		1.60	-14.56
						36.00		36.00	-7824.96
		X2	FA-FA	M	2.70②	0.151	0.56	0.07	(0.14)
						5.45		2.66	5561.23
						36.00		36.00	39036.96
		X3	FA-FA	M	2.72②	0.161	0.56	0.08	(0.15)
						5.79		2.72	5902.55
						36.00		36.00	39036.96
		X4	FA-FA	M	2.72②	0.161	0.56	0.08	(0.15)
						5.78		2.72	5899.01
						36.00		36.00	39036.96
		X5	FA-FA	M	2.72②	0.168	0.56	0.07	(0.16)
						6.03		2.66	6150.78
						36.00		36.00	39036.96
		X6	FA-FA	M	3.40②	0.186	0.68	0.05	(0.17)
						6.70		1.77	5626.07
						36.00		36.00	33528.96
	4F	X1	FA-FA	M	3.76②	0.000	0.68	0.04	(-0.02)
						0.00		1.58	-186.39
						36.00		36.00	-7824.96
		X2	FA-FA	M	3.05②	0.166	0.56	0.08	(0.16)
						5.98		2.78	6097.80
						36.00		36.00	39036.96
		X3	FA-FA	M	2.96②	0.177	0.56	0.08	(0.17)
						6.36		2.94	6484.45
						36.00		36.00	39036.96
		X4	FA-FA	M	2.96②	0.177	0.56	0.08	(0.17)
						6.37		2.94	6497.03
						36.00		36.00	39036.96
		X5	FA-FA	M	3.07②	0.186	0.56	0.08	(0.17)
						6.69		2.78	6827.55
						36.00		36.00	39036.96
		X6	FA-FA	M	4.24②	0.209	0.68	0.05	(0.19)
						7.52		1.73	6314.09
						36.00		36.00	33528.96
	3F	X1	FA-FA	M	4.38②	0.000	0.68	0.04	(-0.05)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X1	FA-FA	M	4.38②	0.00	0.68	1.51	-353.28
						36.00		36.00	-7824.96
						0.141		0.06	(0.14)
		X2	FA-FA	M	3.57②	5.06	0.43	2.27	6683.90
						36.00		36.00	48216.96
						0.150		0.07	(0.15)
		X3	FA-FA	M	3.48②	5.41	0.43	2.39	7136.47
						36.00		36.00	48216.96
						0.151		0.07	(0.15)
		X4	FA-FA	M	3.48②	5.43	0.43	2.39	7168.93
						36.00		36.00	48216.96
						0.161		0.06	(0.16)
		X5	FA-FA	M	3.60②	5.80	0.43	2.29	7660.81
						36.00		36.00	48216.96
						0.231		0.05	(0.21)
		X6	FA-FA	M	5.03②	8.31	0.68	1.64	6983.53
						36.00		36.00	33528.96
						0.000		0.05	(-0.05)
	2F	X1	FA-FA	M	4.74②	0.00	0.68	1.68	-375.16
						36.00		36.00	-7824.96
						0.155		0.06	(0.15)
		X2	FA-FA	M	4.30②	5.58	0.43	2.26	7371.34
						36.00		36.00	48216.96
						0.165		0.07	(0.16)
		X3	FA-FA	M	4.17②	5.94	0.43	2.39	7845.40
						36.00		36.00	48216.96
						0.166		0.07	(0.16)
		X4	FA-FA	M	4.17②	5.99	0.43	2.39	7900.82
						36.00		36.00	48216.96
						0.177		0.06	(0.17)
		X5	FA-FA	M	4.34②	6.39	0.43	2.29	8428.67
						36.00		36.00	48216.96
						0.255		0.05	(0.23)
		X6	FA-FA	M	5.27②	9.17	0.68	1.97	7700.92
						36.00		36.00	33528.96
						0.000		0.04	(-0.04)
	1F	X1	FA-FA	M	6.24②	0.00	0.68	1.49	-343.01
						36.00		36.00	-7824.96
						0.233		0.06	(0.23)
		X2	FA-FA	M	5.50②	8.37	0.43	2.28	11049.87
						36.00		36.00	48216.96
						0.240		0.07	(0.24)
		X3	FA-FA	M	5.36②	8.64	0.43	2.36	11406.10
						36.00		36.00	48216.96
						0.242		0.07	(0.24)
		X4	FA-FA	M	5.38②	8.70	0.43	2.36	11489.43
						36.00		36.00	48216.96
						0.256		0.06	(0.25)
		X5	FA-FA	M	5.57②	9.20	0.43	2.30	12147.99
						36.00		36.00	48216.96
						0.328		0.07	(0.30)
		X6	FA-FA	M	6.40②	11.80	0.68	2.63	9912.24
						36.00		36.00	33528.96
						0.009		0.00	(0.01)
Y3	15F	X1	FA-FA	M	19.71②	0.26	0.68	0.05	216.30
						30.00		30.00	29244.96
						0.035		0.04	(0.03)
		X2	FC-FA	M	3.08②	1.06	1.06	1.33	571.83
						30.00		30.00	21594.96
						0.036		0.04	(0.03)
		X3	FC-FA	M	3.09②	1.07	1.06	1.33	577.73
						30.00		30.00	21594.96
						0.036		0.04	(0.03)
		X4	FC-FA	M	3.09②	1.07	1.06	1.33	578.65

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	15F	X4	FC-FA	M	3.09②	30.00	1.06	30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	3.09②	0.036	1.06	0.04	(0.03)
						1.08		1.33	584.90
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FA-FA	M	35.71②	0.020	0.68	0.00	(0.02)
						0.59		0.09	499.76
						30.00		30.00	29244.96
	14F	X1	FA-FA	M	7.16②	0.013	0.68	0.02	(0.01)
						0.39		0.48	329.36
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FA	M	3.59②	0.070	1.06	0.06	(0.05)
						2.09		1.80	1126.28
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	3.66②	0.071	1.06	0.06	(0.05)
						2.12		1.76	1142.46
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	3.66②	0.071	1.06	0.06	(0.05)
						2.12		1.76	1145.92
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	3.59②	0.071	1.06	0.06	(0.05)
						2.14		1.80	1153.45
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FA-FA	M	8.36②	0.045	0.68	0.02	(0.04)
						1.35		0.56	1131.69
						30.00		30.00	29244.96
	13F	X1	FA-FA	M	5.10②	0.016	0.68	0.02	(0.01)
						0.48		0.75	401.06
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FA	M	3.22②	0.103	1.06	0.07	(0.08)
						3.09		2.12	1667.26
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	3.10②	0.104	1.06	0.07	(0.08)
						3.13		2.21	1691.31
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	3.10②	0.105	1.06	0.07	(0.08)
						3.14		2.21	1696.36
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	3.23②	0.105	1.06	0.07	(0.08)
						3.15		2.12	1703.26
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FA-FA	M	5.77②	0.063	0.68	0.03	(0.05)
						1.88		0.85	1581.28
						30.00		30.00	29244.96
	12F	X1	FA-FA	M	4.76②	0.017	0.68	0.03	(0.01)
						0.51		0.75	430.97
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FA-FA	M	3.32②	0.094	0.73	0.06	(0.08)
						2.81		1.76	2195.37
						30.00		30.00	27714.96
		X3	FA-FA	M	3.20②	0.098	0.73	0.06	(0.08)
						2.93		1.92	2289.25
						30.00		30.00	27714.96
		X4	FA-FA	M	3.20②	0.098	0.73	0.06	(0.08)
						2.94		1.92	2291.85
						30.00		30.00	27714.96
		X5	FA-FA	M	3.33②	0.100	0.73	0.06	(0.08)
						3.01		1.77	2345.46
						30.00		30.00	27714.96
		X6	FA-FA	M	5.42②	0.081	0.68	0.03	(0.07)
						2.42		0.86	2036.35
						30.00		30.00	29244.96
	11F	X1	FA-FA	M	3.62②	0.018	0.68	0.03	(0.02)
						0.54		0.91	450.67
						30.00		30.00	29244.96

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X2	FB-FA	M	2.47②	0.115	0.73	0.07	(0.10)
						3.46		2.22	2700.95
						30.00		30.00	27714.96
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.122	0.73	0.08	(0.10)
						3.67		2.38	2859.24
						30.00		30.00	27714.96
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.122	0.73	0.08	(0.10)
						3.67		2.38	2861.02
						30.00		30.00	27714.96
		X5	FB-FA	M	2.48②	0.127	0.73	0.07	(0.11)
						3.80		2.22	2962.13
						30.00		30.00	27714.96
		X6	FA-FA	M	4.03②	0.099	0.68	0.03	(0.09)
						2.97		1.04	2496.48
						30.00		30.00	29244.96
	10F	X1	FA-FA	M	3.08②	0.012	0.68	0.04	(0.01)
						0.40		1.16	339.66
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FA-FA	M	2.50②	0.124	0.73	0.08	(0.11)
						4.10		2.56	3201.12
						33.00		33.00	29703.96
		X3	FB-FA	M	2.45②	0.134	0.73	0.08	(0.12)
						4.43		2.76	3459.15
						33.00		33.00	29703.96
		X4	FB-FA	M	2.45②	0.135	0.73	0.08	(0.12)
						4.45		2.76	3467.62
						33.00		33.00	29703.96
		X5	FA-FA	M	2.52②	0.141	0.73	0.08	(0.12)
						4.65		2.56	3627.33
						33.00		33.00	29703.96
		X6	FA-FA	M	3.43②	0.111	0.68	0.04	(0.10)
						3.68		1.26	3090.06
						33.00		33.00	31386.96
	9F	X1	FB-FA	M	2.35②	0.008	0.68	0.04	(0.01)
						0.27		1.21	230.07
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FB-FA	M	2.05②	0.124	0.63	0.07	(0.11)
						4.10		2.45	3687.50
						33.00		33.00	33069.96
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.136	0.63	0.08	(0.12)
						4.50		2.62	4052.19
						33.00		33.00	33069.96
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.137	0.63	0.08	(0.12)
						4.52		2.62	4069.32
						33.00		33.00	33069.96
		X5	FB-FA	M	2.06②	0.143	0.63	0.07	(0.13)
						4.73		2.46	4259.54
						33.00		33.00	33069.96
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.132	0.68	0.04	(0.12)
						4.36		1.36	3658.60
						33.00		33.00	31386.96
	8F	X1	FC-FA	M	1.96②	0.002	0.68	0.04	(0.00)
						0.06		1.34	51.74
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FC-FA	M	1.87②	0.141	0.63	0.08	(0.13)
						4.66		2.67	4192.25
						33.00		33.00	33069.96
		X3	FC-FA	M	1.85②	0.157	0.63	0.09	(0.14)
						5.18		2.86	4659.05
						33.00		33.00	33069.96
		X4	FC-FA	M	1.85②	0.158	0.63	0.09	(0.14)
						5.20		2.86	4683.40
						33.00		33.00	33069.96
		X5	FC-FA	M	1.87②	0.165	0.63	0.08	(0.15)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X5	FC-FA	M	1.87②	5.45	0.63	2.68	4905.68
						33.00		33.00	33069.96
						0.155		0.05	(0.14)
	8F	X6	FB-FA	M	2.05②	5.13	0.68	1.50	4306.47
						33.00		33.00	31386.96
						0.000		0.04	(-0.02)
	7F	X1	FB-FA	M	2.17②	0.00	0.68	1.47	-118.76
						33.00		33.00	-7824.96
						0.158		0.08	(0.14)
		X2	FC-FA	M	1.96②	5.23	0.63	2.76	4705.74
						33.00		33.00	33069.96
						0.177		0.09	(0.16)
		X3	FC-FA	M	1.92②	5.85	0.63	2.87	5268.51
						33.00		33.00	33069.96
						0.178		0.09	(0.16)
		X4	FC-FA	M	1.92②	5.88	0.63	2.87	5295.62
						33.00		33.00	33069.96
						0.187		0.08	(0.17)
		X5	FC-FA	M	1.97②	6.17	0.63	2.78	5553.17
						33.00		33.00	33069.96
						0.179		0.05	(0.16)
		X6	FB-FA	M	2.26②	5.92	0.68	1.67	4971.09
						33.00		33.00	31386.96
	6F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.012	0.68	0.05	(0.01)
						0.39		1.53	329.74
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FB-FA	M	2.25②	0.161	0.56	0.08	(0.15)
						5.32		2.56	5428.95
						33.00		33.00	36435.96
		X3	FB-FA	M	2.27②	0.176	0.56	0.08	(0.16)
						5.80		2.52	5918.05
						33.00		33.00	36435.96
		X4	FB-FA	M	2.27②	0.176	0.56	0.08	(0.16)
						5.82		2.52	5935.82
						33.00		33.00	36435.96
		X5	FB-FA	M	2.26②	0.184	0.56	0.08	(0.17)
						6.06		2.56	6185.63
						33.00		33.00	36435.96
		X6	FA-FA	M	2.83②	0.197	0.68	0.05	(0.17)
						6.49		1.66	5448.41
						33.00		33.00	31386.96
	5F	X1	FA-FA	M	3.09②	0.007	0.68	0.04	(0.01)
						0.26		1.61	214.37
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FA-FA	M	2.71②	0.166	0.56	0.07	(0.16)
						5.97		2.67	6092.16
						36.00		36.00	39036.96
		X3	FA-FA	M	2.73②	0.180	0.56	0.08	(0.17)
						6.48		2.73	6605.12
						36.00		36.00	39036.96
		X4	FA-FA	M	2.73②	0.180	0.56	0.08	(0.17)
						6.48		2.73	6608.62
						36.00		36.00	39036.96
		X5	FA-FA	M	2.73②	0.187	0.56	0.07	(0.18)
						6.73		2.67	6867.57
						36.00		36.00	39036.96
		X6	FA-FA	M	3.42②	0.203	0.68	0.05	(0.18)
						7.29		1.79	6125.25
						36.00		36.00	33528.96
	4F	X1	FA-FA	M	3.79②	0.005	0.68	0.04	(0.00)
						0.18		1.58	148.75
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FA-FA	M	3.07②	0.182	0.56	0.08	(0.17)
						6.55		2.78	6685.31

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X2	FA-FA	M	3.07②	36.00	0.56	36.00	39036.96
		X3	FA-FA	M	2.98②	0.198	0.56	0.08	(0.19)
						7.14		2.94	7283.06
						36.00		36.00	39036.96
		X4	FA-FA	M	2.98②	0.198	0.56	0.08	(0.19)
						7.13		2.94	7270.50
						36.00		36.00	39036.96
		X5	FA-FA	M	3.09②	0.206	0.56	0.08	(0.19)
						7.43		2.78	7574.46
						36.00		36.00	39036.96
		X6	FA-FA	M	4.28②	0.225	0.68	0.05	(0.20)
						8.09		1.74	6798.21
						36.00		36.00	33528.96
	3F	X1	FA-FA	M	4.41②	0.003	0.68	0.04	(0.00)
						0.11		1.50	93.48
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FA-FA	M	3.59②	0.154	0.43	0.06	(0.15)
						5.54		2.28	7315.45
						36.00		36.00	48216.96
		X3	FA-FA	M	3.50②	0.169	0.43	0.07	(0.17)
						6.09		2.40	8039.31
						36.00		36.00	48216.96
		X4	FA-FA	M	3.50②	0.168	0.43	0.07	(0.17)
						6.07		2.40	8006.72
						36.00		36.00	48216.96
		X5	FA-FA	M	3.62②	0.178	0.43	0.06	(0.18)
						6.40		2.29	8442.85
						36.00		36.00	48216.96
		X6	FA-FA	M	5.07②	0.246	0.68	0.05	(0.22)
						8.87		1.65	7451.06
						36.00		36.00	33528.96
	2F	X1	FA-FA	M	4.76②	0.006	0.68	0.05	(0.01)
						0.20		1.71	167.96
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FA-FA	M	4.33②	0.169	0.43	0.06	(0.17)
						6.08		2.28	8022.90
						36.00		36.00	48216.96
		X3	FA-FA	M	4.21②	0.186	0.43	0.07	(0.18)
						6.70		2.41	8845.40
						36.00		36.00	48216.96
		X4	FA-FA	M	4.21②	0.185	0.43	0.07	(0.18)
						6.66		2.42	8793.12
						36.00		36.00	48216.96
		X5	FA-FA	M	4.37②	0.194	0.43	0.06	(0.19)
						6.99		2.30	9224.24
						36.00		36.00	48216.96
		X6	FA-FA	M	5.32②	0.270	0.68	0.05	(0.24)
						9.70		1.97	8149.80
						36.00		36.00	33528.96
	1F	X1	FA-FA	M	6.31②	0.011	0.68	0.04	(0.01)
						0.40		1.56	334.26
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FA-FA	M	5.56②	0.247	0.43	0.06	(0.24)
						8.89		2.30	11736.06
						36.00		36.00	48216.96
		X3	FA-FA	M	5.45②	0.264	0.43	0.07	(0.26)
						9.51		2.38	12548.14
						36.00		36.00	48216.96
		X4	FA-FA	M	5.45②	0.262	0.43	0.07	(0.26)
						9.43		2.37	12453.55
						36.00		36.00	48216.96
		X5	FA-FA	M	5.63②	0.272	0.43	0.06	(0.27)
						9.80		2.32	12942.26
						36.00		36.00	48216.96

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	1F	X6	FA-FA	M	6.40②	0.340	0.68	0.07	(0.31)
						12.24		2.65	10277.63
						36.00		36.00	33528.96

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	25.63②	0.020	0.68	0.00	(0.02)
						0.59		0.04	491.84
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FA	M	3.27②	0.033	1.06	0.04	(0.02)
						1.00		1.27	539.84
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	3.09②	0.034	1.06	0.04	(0.03)
						1.01		1.33	545.03
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	3.09②	0.034	1.06	0.04	(0.03)
						1.01		1.33	545.94
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	3.27②	0.034	1.06	0.04	(0.03)
						1.02		1.26	552.91
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FA-FA	M	50.83②	0.008	0.68	0.00	(0.01)
						0.23		0.08	189.17
						30.00		30.00	29244.96
	14F	X1	FA-FA	M	10.52②	0.042	0.68	0.01	(0.04)
						1.25		0.42	1051.65
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FA	M	3.86②	0.066	1.06	0.05	(0.05)
						1.97		1.58	1066.26
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	3.64②	0.065	1.06	0.06	(0.05)
						1.94		1.76	1045.13
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	3.64②	0.065	1.06	0.06	(0.05)
						1.94		1.76	1048.58
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	3.85②	0.063	1.06	0.05	(0.05)
						1.89		1.58	1021.16
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FA-FA	M	9.15②	0.012	0.68	0.01	(0.01)
						0.36		0.35	299.38
						30.00		30.00	29244.96
	13F	X1	FA-FA	M	5.88②	0.057	0.68	0.03	(0.05)
						1.72		0.78	1446.54
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FA	M	3.25②	0.098	1.06	0.07	(0.07)
						2.93		2.03	1580.61
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	3.10②	0.094	1.06	0.07	(0.07)
						2.83		2.20	1527.84
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	3.10②	0.095	1.06	0.07	(0.07)
						2.84		2.20	1532.89
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	3.23②	0.091	1.06	0.07	(0.07)
						2.73		2.03	1472.18
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FA-FA	M	5.30②	0.014	0.68	0.02	(0.01)
						0.43		0.70	364.11
						30.00		30.00	29244.96
	12F	X1	FA-FA	M	5.21②	0.076	0.68	0.03	(0.07)
						2.27		0.87	1903.92

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	5. 21②	30. 00	0. 68	30. 00	29244. 96
		X2	FA-FA	M	3. 24②	0. 092	0. 73	0. 06	(0. 08)
						2. 76		1. 82	2154. 49
						30. 00		30. 00	27714. 96
		X3	FA-FA	M	3. 11②	0. 088	0. 73	0. 07	(0. 07)
						2. 64		1. 97	2057. 04
						30. 00		30. 00	27714. 96
		X4	FA-FA	M	3. 11②	0. 088	0. 73	0. 07	(0. 07)
						2. 64		1. 97	2059. 64
						30. 00		30. 00	27714. 96
		X5	FA-FA	M	3. 22②	0. 083	0. 73	0. 06	(0. 07)
						2. 49		1. 82	1942. 50
						30. 00		30. 00	27714. 96
		X6	FA-FA	M	4. 68②	0. 013	0. 68	0. 03	(0. 01)
						0. 38		0. 79	322. 93
						30. 00		30. 00	29244. 96
	11F	X1	FA-FA	M	4. 36②	0. 093	0. 68	0. 03	(0. 08)
						2. 80		0. 94	2355. 48
						30. 00		30. 00	29244. 96
		X2	FA-FA	M	2. 71②	0. 115	0. 73	0. 07	(0. 10)
						3. 46		2. 02	2697. 39
						30. 00		30. 00	27714. 96
		X3	FA-FA	M	2. 61②	0. 109	0. 73	0. 07	(0. 09)
						3. 28		2. 16	2558. 05
						30. 00		30. 00	27714. 96
		X4	FA-FA	M	2. 61②	0. 109	0. 73	0. 07	(0. 09)
						3. 28		2. 16	2559. 83
						30. 00		30. 00	27714. 96
		X5	FA-FA	M	2. 69②	0. 102	0. 73	0. 07	(0. 09)
						3. 07		2. 01	2392. 29
						30. 00		30. 00	27714. 96
		X6	FA-FA	M	3. 91②	0. 011	0. 68	0. 03	(0. 01)
						0. 33		0. 85	276. 65
						30. 00		30. 00	29244. 96
	10F	X1	FA-FA	M	3. 67②	0. 103	0. 68	0. 03	(0. 09)
						3. 40		1. 08	2852. 84
						33. 00		33. 00	31386. 96
		X2	FA-FA	M	2. 66②	0. 126	0. 73	0. 07	(0. 11)
						4. 16		2. 16	3248. 33
						33. 00		33. 00	29703. 96
		X3	FA-FA	M	2. 57②	0. 120	0. 73	0. 07	(0. 10)
						3. 96		2. 32	3090. 45
						33. 00		33. 00	29703. 96
		X4	FA-FA	M	2. 58②	0. 120	0. 73	0. 07	(0. 10)
						3. 97		2. 32	3098. 96
						33. 00		33. 00	29703. 96
		X5	FA-FA	M	2. 63②	0. 112	0. 73	0. 07	(0. 10)
						3. 68		2. 15	2872. 83
						33. 00		33. 00	29703. 96
		X6	FA-FA	M	3. 31②	0. 007	0. 68	0. 03	(0. 01)
						0. 23		0. 99	195. 24
						33. 00		33. 00	31386. 96
	9F	X1	FA-FA	M	2. 71②	0. 120	0. 68	0. 04	(0. 11)
						3. 96		1. 18	3325. 92
						33. 00		33. 00	31386. 96
		X2	FB-FA	M	2. 12②	0. 127	0. 63	0. 06	(0. 11)
						4. 19		2. 13	3772. 95
						33. 00		33. 00	33069. 96
		X3	FB-FA	M	2. 07②	0. 122	0. 63	0. 07	(0. 11)
						4. 02		2. 28	3619. 96
						33. 00		33. 00	33069. 96
		X4	FB-FA	M	2. 08②	0. 122	0. 63	0. 07	(0. 11)
						4. 04		2. 28	3637. 12
						33. 00		33. 00	33069. 96

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X5	FB-FA	M	2.11②	0.113	0.63	0.06	(0.10)
						3.72		2.12	3350.42
						33.00		33.00	33069.96
		X6	FB-FA	M	2.48②	0.004	0.68	0.03	(0.00)
						0.15		1.06	122.50
						33.00		33.00	31386.96
	8F	X1	FB-FA	M	2.12②	0.140	0.68	0.04	(0.12)
						4.60		1.28	3867.15
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FC-FA	M	1.92②	0.146	0.63	0.07	(0.13)
						4.81		2.30	4326.34
						33.00		33.00	33069.96
		X3	FC-FA	M	1.89②	0.140	0.63	0.08	(0.13)
						4.62		2.49	4162.22
						33.00		33.00	33069.96
		X4	FC-FA	M	1.89②	0.141	0.63	0.08	(0.13)
						4.65		2.49	4186.67
						33.00		33.00	33069.96
		X5	FC-FA	M	1.91②	0.129	0.63	0.07	(0.12)
						4.25		2.29	3826.80
						33.00		33.00	33069.96
		X6	FB-FA	M	2.03②	0.000	0.68	0.03	(-0.00)
						0.00		1.14	-9.26
						33.00		33.00	-7824.96
	7F	X1	FB-FA	M	2.39②	0.160	0.68	0.05	(0.14)
						5.28		1.56	4438.36
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FB-FA	M	2.08②	0.165	0.63	0.08	(0.15)
						5.46		2.58	4909.53
						33.00		33.00	33069.96
		X3	FB-FA	M	2.02②	0.158	0.63	0.08	(0.14)
						5.23		2.67	4706.20
						33.00		33.00	33069.96
		X4	FB-FA	M	2.02②	0.159	0.63	0.08	(0.14)
						5.26		2.67	4733.35
						33.00		33.00	33069.96
		X5	FB-FA	M	2.07②	0.145	0.63	0.08	(0.13)
						4.78		2.57	4302.77
						33.00		33.00	33069.96
		X6	FB-FA	M	2.30②	0.000	0.68	0.04	(-0.02)
						0.00		1.38	-142.47
						33.00		33.00	-7824.96
	6F	X1	FA-FA	M	2.77②	0.178	0.68	0.05	(0.16)
						5.87		1.67	4932.63
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FB-FA	M	2.22②	0.163	0.56	0.08	(0.15)
						5.39		2.59	5501.10
						33.00		33.00	36435.96
		X3	FB-FA	M	2.23②	0.157	0.56	0.08	(0.15)
						5.19		2.56	5288.80
						33.00		33.00	36435.96
		X4	FB-FA	M	2.23②	0.158	0.56	0.08	(0.15)
						5.20		2.56	5306.35
						33.00		33.00	36435.96
		X5	FB-FA	M	2.21②	0.147	0.56	0.08	(0.14)
						4.87		2.59	4963.45
						33.00		33.00	36435.96
		X6	FA-FA	M	2.54②	0.007	0.68	0.05	(0.01)
						0.25		1.56	206.86
						33.00		33.00	31386.96
	5F	X1	FA-FA	M	3.40②	0.186	0.68	0.05	(0.17)
						6.70		1.77	5626.06
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FA-FA	M	2.72②	0.168	0.56	0.07	(0.16)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	5F	X2	FA-FA	M	2.72②	6.03	0.56	2.66	6150.81
						36.00		36.00	39036.96
						0.161		0.08	(0.15)
		X3	FA-FA	M	2.72②	5.78	0.56	2.72	5899.02
						36.00		36.00	39036.96
						0.161		0.08	(0.15)
		X4	FA-FA	M	2.72②	5.79	0.56	2.72	5902.53
						36.00		36.00	39036.96
						0.151		0.07	(0.14)
		X5	FA-FA	M	2.70②	5.45	0.56	2.66	5561.22
						36.00		36.00	39036.96
						0.000		0.04	(-0.00)
		X6	FA-FA	M	3.12②	0.00	0.68	1.60	-14.54
						36.00		36.00	-7824.96
						0.209		0.05	(0.19)
	4F	X1	FA-FA	M	4.24②	7.52	0.68	1.73	6314.07
						36.00		36.00	33528.96
						0.186		0.08	(0.17)
		X2	FA-FA	M	3.07②	6.69	0.56	2.78	6827.55
						36.00		36.00	39036.96
						0.177		0.08	(0.17)
		X3	FA-FA	M	2.96②	6.37	0.56	2.94	6497.05
						36.00		36.00	39036.96
						0.177		0.08	(0.17)
		X4	FA-FA	M	2.96②	6.36	0.56	2.94	6484.45
						36.00		36.00	39036.96
						0.166		0.08	(0.16)
		X5	FA-FA	M	3.05②	5.98	0.56	2.78	6097.78
						36.00		36.00	39036.96
						0.000		0.04	(-0.02)
		X6	FA-FA	M	3.76②	0.00	0.68	1.58	-186.37
						36.00		36.00	-7824.96
						0.231		0.05	(0.21)
	3F	X1	FA-FA	M	5.03②	8.31	0.68	1.64	6983.51
						36.00		36.00	33528.96
						0.161		0.06	(0.16)
		X2	FA-FA	M	3.60②	5.80	0.43	2.29	7660.82
						36.00		36.00	48216.96
						0.151		0.07	(0.15)
		X3	FA-FA	M	3.48②	5.43	0.43	2.39	7168.95
						36.00		36.00	48216.96
						0.150		0.07	(0.15)
		X4	FA-FA	M	3.48②	5.41	0.43	2.39	7136.48
						36.00		36.00	48216.96
						0.141		0.06	(0.14)
		X5	FA-FA	M	3.57②	5.06	0.43	2.27	6683.90
						36.00		36.00	48216.96
						0.000		0.04	(-0.05)
		X6	FA-FA	M	4.38②	0.00	0.68	1.51	-353.25
						36.00		36.00	-7824.96
						0.255		0.05	(0.23)
	2F	X1	FA-FA	M	5.27②	9.17	0.68	1.97	7700.89
						36.00		36.00	33528.96
						0.177		0.06	(0.17)
		X2	FA-FA	M	4.34②	6.39	0.43	2.29	8428.67
						36.00		36.00	48216.96
						0.166		0.07	(0.16)
		X3	FA-FA	M	4.17②	5.99	0.43	2.39	7900.83
						36.00		36.00	48216.96
						0.165		0.07	(0.16)
		X4	FA-FA	M	4.17②	5.94	0.43	2.39	7845.37
						36.00		36.00	48216.96
						0.155		0.06	(0.15)
		X5	FA-FA	M	4.30②	5.58	0.43	2.26	7371.36

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X5	FA-FA	M	4.30②	36.00	0.43	36.00	48216.96
						0.000		0.05	(-0.05)
		X6	FA-FA	M	4.74②	0.00	0.68	1.68	-375.14
						36.00		36.00	-7824.96
	1F	X1	FA-FA	M	6.40②	0.328	0.68	0.07	(0.30)
						11.80		2.63	9912.22
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FA-FA	M	5.57②	0.256	0.43	0.06	(0.25)
						9.20		2.30	12147.99
						36.00		36.00	48216.96
		X3	FA-FA	M	5.38②	0.242	0.43	0.07	(0.24)
						8.70		2.36	11489.41
						36.00		36.00	48216.96
		X4	FA-FA	M	5.36②	0.240	0.43	0.07	(0.24)
						8.64		2.36	11406.11
						36.00		36.00	48216.96
		X5	FA-FA	M	5.50②	0.233	0.43	0.06	(0.23)
						8.37		2.28	11049.88
						36.00		36.00	48216.96
		X6	FA-FA	M	6.24②	0.000	0.68	0.04	(-0.04)
						0.00		1.49	-342.95
						36.00		36.00	-7824.96
Y3	15F	X1	FA-FA	M	35.71②	0.020	0.68	0.00	(0.02)
						0.59		0.09	499.76
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FA	M	3.09②	0.036	1.06	0.04	(0.03)
						1.08		1.33	584.90
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	3.09②	0.036	1.06	0.04	(0.03)
						1.07		1.33	578.65
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	3.09②	0.036	1.06	0.04	(0.03)
						1.07		1.33	577.74
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	3.08②	0.035	1.06	0.04	(0.03)
						1.06		1.33	571.83
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FA-FA	M	19.71②	0.009	0.68	0.00	(0.01)
						0.26		0.05	216.30
						30.00		30.00	29244.96
	14F	X1	FA-FA	M	8.36②	0.045	0.68	0.02	(0.04)
						1.35		0.56	1131.69
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FA	M	3.59②	0.071	1.06	0.06	(0.05)
						2.14		1.80	1153.45
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	3.66②	0.071	1.06	0.06	(0.05)
						2.12		1.76	1145.92
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	3.66②	0.071	1.06	0.06	(0.05)
						2.12		1.76	1142.46
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	3.59②	0.070	1.06	0.06	(0.05)
						2.09		1.80	1126.28
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FA-FA	M	7.16②	0.013	0.68	0.02	(0.01)
						0.39		0.48	329.36
						30.00		30.00	29244.96
	13F	X1	FA-FA	M	5.77②	0.063	0.68	0.03	(0.05)
						1.88		0.85	1581.27
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FA	M	3.23②	0.105	1.06	0.07	(0.08)
						3.15		2.12	1703.26
						30.00		30.00	21594.96

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	13F	X3	FC-FA	M	3.10②	0.105	1.06	0.07	(0.08)
						3.14		2.21	1696.36
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	3.10②	0.104	1.06	0.07	(0.08)
						3.13		2.21	1691.32
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	3.22②	0.103	1.06	0.07	(0.08)
						3.09		2.12	1667.26
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FA-FA	M	5.10②	0.016	0.68	0.02	(0.01)
						0.48		0.75	401.06
						30.00		30.00	29244.96
	12F	X1	FA-FA	M	5.42②	0.081	0.68	0.03	(0.07)
						2.42		0.86	2036.35
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FA-FA	M	3.33②	0.100	0.73	0.06	(0.08)
						3.01		1.77	2345.46
						30.00		30.00	27714.96
		X3	FA-FA	M	3.20②	0.098	0.73	0.06	(0.08)
						2.94		1.92	2291.85
						30.00		30.00	27714.96
		X4	FA-FA	M	3.20②	0.098	0.73	0.06	(0.08)
						2.93		1.92	2289.25
						30.00		30.00	27714.96
		X5	FA-FA	M	3.32②	0.094	0.73	0.06	(0.08)
						2.81		1.76	2195.37
						30.00		30.00	27714.96
		X6	FA-FA	M	4.76②	0.017	0.68	0.03	(0.01)
						0.51		0.75	430.98
						30.00		30.00	29244.96
	11F	X1	FA-FA	M	4.03②	0.099	0.68	0.03	(0.09)
						2.97		1.04	2496.47
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FB-FA	M	2.48②	0.127	0.73	0.07	(0.11)
						3.80		2.22	2962.12
						30.00		30.00	27714.96
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.122	0.73	0.08	(0.10)
						3.67		2.38	2861.01
						30.00		30.00	27714.96
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.122	0.73	0.08	(0.10)
						3.67		2.38	2859.23
						30.00		30.00	27714.96
		X5	FB-FA	M	2.47②	0.115	0.73	0.07	(0.10)
						3.46		2.22	2700.93
						30.00		30.00	27714.96
		X6	FA-FA	M	3.62②	0.018	0.68	0.03	(0.02)
						0.54		0.91	450.68
						30.00		30.00	29244.96
	10F	X1	FA-FA	M	3.43②	0.111	0.68	0.04	(0.10)
						3.68		1.26	3090.06
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FA-FA	M	2.52②	0.141	0.73	0.08	(0.12)
						4.65		2.56	3627.32
						33.00		33.00	29703.96
		X3	FB-FA	M	2.45②	0.135	0.73	0.08	(0.12)
						4.45		2.76	3467.63
						33.00		33.00	29703.96
		X4	FB-FA	M	2.45②	0.134	0.73	0.08	(0.12)
						4.43		2.76	3459.15
						33.00		33.00	29703.96
		X5	FA-FA	M	2.50②	0.124	0.73	0.08	(0.11)
						4.10		2.56	3201.11
						33.00		33.00	29703.96
		X6	FA-FA	M	3.08②	0.012	0.68	0.04	(0.01)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X6	FA-FA	M	3.08②	0.40 33.00	0.68	1.16 33.00	339.67 31386.96
	9F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.132 4.36 33.00	0.68	0.04 1.36 33.00	(0.12) 3658.60 31386.96
						0.143 4.73 33.00		0.07 2.46 33.00	(0.13) 4259.54 33069.96
						0.137 4.52 33.00	0.63	0.08 2.62 33.00	(0.12) 4069.33 33069.96
		X2	FB-FA	M	2.06②	0.136 4.50 33.00	0.63	0.08 2.62 33.00	(0.12) 4052.18 33069.96
						0.124 4.10 33.00		0.07 2.45 33.00	(0.11) 3687.48 33069.96
						0.008 0.27 33.00	0.68	0.04 1.21 33.00	(0.01) 230.08 31386.96
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.155 5.13 33.00	0.68	0.05 1.50 33.00	(0.14) 4306.47 31386.96
						0.165 5.45 33.00		0.08 2.68 33.00	(0.15) 4905.67 33069.96
						0.158 5.20 33.00	0.63	0.09 2.86 33.00	(0.14) 4683.42 33069.96
		X4	FC-FA	M	1.87②	0.157 5.18 33.00	0.63	0.09 2.86 33.00	(0.14) 4659.05 33069.96
						0.141 4.66 33.00		0.08 2.67 33.00	(0.13) 4192.23 33069.96
						0.002 0.06 33.00	0.68	0.04 1.34 33.00	(0.00) 51.75 31386.96
		X5	FC-FA	M	1.96②	0.179 5.92 33.00	0.68	0.05 1.67 33.00	(0.16) 4971.09 31386.96
						0.187 6.17 33.00		0.08 2.78 33.00	(0.17) 5553.15 33069.96
						0.178 5.88 33.00	0.63	0.09 2.87 33.00	(0.16) 5295.64 33069.96
		X6	FC-FA	M	1.92②	0.177 5.85 33.00	0.63	0.09 2.87 33.00	(0.16) 5268.52 33069.96
						0.158 5.23 33.00	0.63	0.08 2.76 33.00	(0.14) 4705.74 33069.96
						0.000 0.00 33.00	0.68	0.04 1.47 33.00	(-0.02) -118.75 -7824.96
		X7	FB-FA	M	2.17②	0.197 6.49 33.00	0.68	0.05 1.66 33.00	(0.17) 5448.41 31386.96
						0.184 6.06 33.00		0.08 2.56 33.00	(0.17) 6185.63 36435.96
						0.176 5.82		0.08 2.52	(0.16) 5935.86

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X3	FB-FA	M	2.27②	33.00	0.56	33.00	36435.96
		X4	FB-FA	M	2.27②	0.176	0.56	0.08	(0.16)
						5.80		2.52	5918.05
						33.00		33.00	36435.96
		X5	FB-FA	M	2.25②	0.161	0.56	0.08	(0.15)
						5.32		2.56	5428.96
						33.00		33.00	36435.96
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.012	0.68	0.05	(0.01)
						0.39		1.53	329.76
						33.00		33.00	31386.96
	5F	X1	FA-FA	M	3.42②	0.203	0.68	0.05	(0.18)
						7.29		1.79	6125.25
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FA-FA	M	2.73②	0.187	0.56	0.07	(0.18)
						6.73		2.67	6867.56
						36.00		36.00	39036.96
		X3	FA-FA	M	2.73②	0.180	0.56	0.08	(0.17)
						6.48		2.73	6608.65
						36.00		36.00	39036.96
		X4	FA-FA	M	2.73②	0.180	0.56	0.08	(0.17)
						6.48		2.73	6605.12
						36.00		36.00	39036.96
		X5	FA-FA	M	2.71②	0.166	0.56	0.07	(0.16)
						5.97		2.67	6092.19
						36.00		36.00	39036.96
		X6	FA-FA	M	3.09②	0.007	0.68	0.04	(0.01)
						0.26		1.61	214.40
						36.00		36.00	33528.96
	4F	X1	FA-FA	M	4.28②	0.225	0.68	0.05	(0.20)
						8.09		1.74	6798.19
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FA-FA	M	3.09②	0.206	0.56	0.08	(0.19)
						7.43		2.78	7574.47
						36.00		36.00	39036.96
		X3	FA-FA	M	2.98②	0.198	0.56	0.08	(0.19)
						7.13		2.94	7270.53
						36.00		36.00	39036.96
		X4	FA-FA	M	2.98②	0.198	0.56	0.08	(0.19)
						7.14		2.94	7283.05
						36.00		36.00	39036.96
		X5	FA-FA	M	3.07②	0.182	0.56	0.08	(0.17)
						6.55		2.78	6685.35
						36.00		36.00	39036.96
		X6	FA-FA	M	3.79②	0.005	0.68	0.04	(0.00)
						0.18		1.58	148.78
						36.00		36.00	33528.96
	3F	X1	FA-FA	M	5.07②	0.246	0.68	0.05	(0.22)
						8.87		1.65	7451.04
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FA-FA	M	3.62②	0.178	0.43	0.06	(0.18)
						6.40		2.29	8442.89
						36.00		36.00	48216.96
		X3	FA-FA	M	3.50②	0.168	0.43	0.07	(0.17)
						6.07		2.40	8006.73
						36.00		36.00	48216.96
		X4	FA-FA	M	3.50②	0.169	0.43	0.07	(0.17)
						6.09		2.40	8039.32
						36.00		36.00	48216.96
		X5	FA-FA	M	3.59②	0.154	0.43	0.06	(0.15)
						5.54		2.28	7315.44
						36.00		36.00	48216.96
		X6	FA-FA	M	4.41②	0.003	0.68	0.04	(0.00)
						0.11		1.50	93.50
						36.00		36.00	33528.96

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	2F	X1	FA-FA	M	5.32②	0.270	0.68	0.05	(0.24)
						9.70		1.97	8149.78
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FA-FA	M	4.37②	0.194	0.43	0.06	(0.19)
						6.99		2.30	9224.25
						36.00		36.00	48216.96
		X3	FA-FA	M	4.21②	0.185	0.43	0.07	(0.18)
						6.66		2.42	8793.14
						36.00		36.00	48216.96
		X4	FA-FA	M	4.21②	0.186	0.43	0.07	(0.18)
						6.70		2.41	8845.38
						36.00		36.00	48216.96
		X5	FA-FA	M	4.33②	0.169	0.43	0.06	(0.17)
						6.08		2.28	8022.90
						36.00		36.00	48216.96
		X6	FA-FA	M	4.76②	0.006	0.68	0.05	(0.01)
						0.20		1.71	167.97
						36.00		36.00	33528.96
	1F	X1	FA-FA	M	6.40②	0.340	0.68	0.07	(0.31)
						12.24		2.65	10277.62
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FA-FA	M	5.63②	0.272	0.43	0.06	(0.27)
						9.80		2.32	12942.29
						36.00		36.00	48216.96
		X3	FA-FA	M	5.45②	0.262	0.43	0.07	(0.26)
						9.43		2.37	12453.55
						36.00		36.00	48216.96
		X4	FA-FA	M	5.45②	0.264	0.43	0.07	(0.26)
						9.51		2.38	12548.10
						36.00		36.00	48216.96
		X5	FA-FA	M	5.56②	0.247	0.43	0.06	(0.24)
						8.89		2.30	11736.01
						36.00		36.00	48216.96
		X6	FA-FA	M	6.31②	0.011	0.68	0.04	(0.01)
						0.40		1.56	334.34
						36.00		36.00	33528.96

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FB-FA	M	2.44②	0.000	0.68	0.00	(-0.03)
						0.00		0.04	-226.41
						30.00		30.00	-7824.96
		X2	FC-FA	M	2.44②	0.022	1.06	0.00	(0.02)
						0.67		0.08	361.31
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	2.61②	0.023	1.06	0.00	(0.02)
						0.68		0.01	366.13
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	2.61②	0.023	1.06	0.00	(0.02)
						0.68		0.01	366.13
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	2.44②	0.022	1.06	0.00	(0.02)
						0.67		0.08	361.31
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FB-FA	M	2.44②	0.000	0.68	0.00	(-0.03)
						0.00		0.04	-226.41
						30.00		30.00	-7824.96
	14F	X1	FB-FA	M	2.43②	0.000	0.68	0.00	(-0.06)
						0.00		0.00	-501.89
						30.00		30.00	-7824.96
		X2	FC-FA	M	2.36②	0.030	1.06	0.00	(0.02)
						0.90		0.08	486.28

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	14F	X2	FC-FA	M	2.36②	30.00	1.06	30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	2.41②	0.030	1.06	0.00	(0.02)
						0.91		0.01	494.03
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	2.41②	0.030	1.06	0.00	(0.02)
						0.91		0.01	494.03
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	2.36②	0.030	1.06	0.00	(0.02)
						0.90		0.08	486.27
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FB-FA	M	2.43②	0.000	0.68	0.00	(-0.06)
						0.00		0.00	-501.89
						30.00		30.00	-7824.96
	13F	X1	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.68	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-827.54
						30.00		30.00	-7824.96
		X2	FC-FA	M	2.46②	0.026	1.06	0.00	(0.02)
						0.78		0.08	420.99
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	2.43②	0.027	1.06	0.00	(0.02)
						0.80		0.01	432.57
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	2.43②	0.027	1.06	0.00	(0.02)
						0.80		0.01	432.57
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	2.46②	0.026	1.06	0.00	(0.02)
						0.78		0.08	420.98
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.68	0.00	(-0.11)
						0.00		0.00	-827.54
						30.00		30.00	-7824.96
	12F	X1	FB-FA	M	2.34②	0.000	0.68	0.00	(-0.15)
						0.00		0.01	-1205.30
						30.00		30.00	-7824.96
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.004	0.73	0.00	(0.00)
						0.12		0.08	97.42
						30.00		30.00	27714.96
		X3	FB-FA	M	2.41②	0.005	0.73	0.00	(0.00)
						0.14		0.01	109.00
						30.00		30.00	27714.96
		X4	FB-FA	M	2.41②	0.005	0.73	0.00	(0.00)
						0.14		0.01	109.00
						30.00		30.00	27714.96
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.004	0.73	0.00	(0.00)
						0.12		0.08	97.41
						30.00		30.00	27714.96
		X6	FB-FA	M	2.34②	0.000	0.68	0.00	(-0.15)
						0.00		0.01	-1205.30
						30.00		30.00	-7824.96
	11F	X1	FA-FA	M	2.54②	0.000	0.68	0.00	(-0.21)
						0.00		0.02	-1648.32
						30.00		30.00	-7824.96
		X2	FA-FA	M	2.75②	0.000	0.73	0.00	(-0.04)
						0.00		0.07	-291.74
						30.00		30.00	-7824.96
		X3	FB-FA	M	2.41②	0.000	0.73	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-274.49
						30.00		30.00	-7824.96
		X4	FB-FA	M	2.41②	0.000	0.73	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-274.49
						30.00		30.00	-7824.96
		X5	FA-FA	M	2.75②	0.000	0.73	0.00	(-0.04)
						0.00		0.07	-291.75
						30.00		30.00	-7824.96

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X6	FA-FA	M	2.54②	0.000	0.68	0.00	(-0.21)
						0.00		0.02	-1648.31
						30.00		30.00	-7824.96
	10F	X1	FB-FA	M	2.35②	0.000	0.68	0.00	(-0.28)
						0.00		0.03	-2193.04
						33.00		33.00	-7824.96
		X2	FB-FA	M	2.38②	0.000	0.73	0.00	(-0.10)
						0.00		0.09	-799.46
						33.00		33.00	-7824.96
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.000	0.73	0.00	(-0.10)
						0.00		0.01	-782.12
						33.00		33.00	-7824.96
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.000	0.73	0.00	(-0.10)
						0.00		0.01	-782.12
						33.00		33.00	-7824.96
		X5	FB-FA	M	2.38②	0.000	0.73	0.00	(-0.10)
						0.00		0.09	-799.47
						33.00		33.00	-7824.96
		X6	FB-FA	M	2.35②	0.000	0.68	0.00	(-0.28)
						0.00		0.03	-2193.04
						33.00		33.00	-7824.96
	9F	X1	FB-FA	M	2.44②	0.000	0.68	0.00	(-0.36)
						0.00		0.04	-2797.30
						33.00		33.00	-7824.96
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.000	0.63	0.00	(-0.20)
						0.00		0.09	-1536.36
						33.00		33.00	-7824.96
		X3	FB-FA	M	2.48②	0.000	0.63	0.00	(-0.19)
						0.00		0.00	-1517.60
						33.00		33.00	-7824.96
		X4	FB-FA	M	2.48②	0.000	0.63	0.00	(-0.19)
						0.00		0.00	-1517.61
						33.00		33.00	-7824.96
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.000	0.63	0.00	(-0.20)
						0.00		0.09	-1536.38
						33.00		33.00	-7824.96
		X6	FB-FA	M	2.44②	0.000	0.68	0.00	(-0.36)
						0.00		0.04	-2797.30
						33.00		33.00	-7824.96
	8F	X1	FB-FA	M	2.36②	0.000	0.68	0.00	(-0.44)
						0.00		0.05	-3454.59
						33.00		33.00	-7824.96
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.000	0.63	0.00	(-0.31)
						0.00		0.09	-2421.01
						33.00		33.00	-7824.96
		X3	FB-FA	M	2.39②	0.000	0.63	0.00	(-0.31)
						0.00		0.00	-2404.76
						33.00		33.00	-7824.96
		X4	FB-FA	M	2.39②	0.000	0.63	0.00	(-0.31)
						0.00		0.00	-2404.76
						33.00		33.00	-7824.96
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.000	0.63	0.00	(-0.31)
						0.00		0.09	-2421.02
						33.00		33.00	-7824.96
		X6	FB-FA	M	2.36②	0.000	0.68	0.00	(-0.44)
						0.00		0.05	-3454.59
						33.00		33.00	-7824.96
	7F	X1	FB-FA	M	2.49②	0.000	0.68	0.00	(-0.53)
						0.00		0.06	-4151.28
						33.00		33.00	-7824.96
		X2	FA-FA	M	2.54②	0.000	0.63	0.00	(-0.44)
						0.00		0.11	-3478.85
						33.00		33.00	-7824.96
		X3	FA-FA	M	3.00②	0.000	0.63	0.00	(-0.44)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X3	FA-FA	M	3.00②	0.00	0.63	0.00	-3463.67
						33.00		33.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.44)
		X4	FA-FA	M	3.00②	0.00	0.63	0.00	-3463.67
						33.00		33.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.44)
		X5	FA-FA	M	2.54②	0.00	0.63	0.11	-3478.88
						33.00		33.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.53)
		X6	FB-FA	M	2.49②	0.00	0.68	0.06	-4151.27
						33.00		33.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.49)
	6F	X1	FB-FA	M	2.35②	0.00	0.68	0.08	-3855.26
						33.00		33.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.39)
		X2	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.56	0.12	-3032.36
						33.00		33.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.39)
		X3	FB-FA	M	2.44②	0.00	0.56	0.00	-3037.47
						33.00		33.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.39)
		X4	FB-FA	M	2.44②	0.00	0.56	0.00	-3037.47
						33.00		33.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.39)
		X5	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.56	0.12	-3032.38
						33.00		33.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.49)
		X6	FB-FA	M	2.35②	0.00	0.68	0.08	-3855.25
						33.00		33.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.60)
	5F	X1	FB-FA	M	2.34②	0.00	0.68	0.08	-4709.21
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.51)
		X2	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.56	0.12	-3976.59
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.51)
		X3	FB-FB	M	2.49②	0.00	0.56	0.00	-3992.83
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.51)
		X4	FB-FB	M	2.49②	0.00	0.56	0.00	-3992.83
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.51)
		X5	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.56	0.12	-3976.63
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.60)
		X6	FB-FA	M	2.34②	0.00	0.68	0.08	-4709.21
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.72)
	4F	X1	FB-FB	M	2.34②	0.00	0.68	0.08	-5627.05
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.65)
		X2	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.56	0.11	-5077.19
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.65)
		X3	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.56	0.00	-5100.49
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.65)
		X4	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.56	0.00	-5100.50
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.65)
		X5	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.56	0.11	-5077.25
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.72)
		X6	FB-FB	M	2.34②	0.00	0.68	0.08	-5627.04
						0.00		0.08	-5627.04

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X6	FB-FB	M	2.34②	36.00	0.68	36.00	-7824.96
	3F	X1	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.68	0.00	(-0.84*)
						0.00		0.09	-6595.60
						36.00		36.00	-7824.96
		X2	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.43	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.11	-6390.68
						36.00		36.00	-7824.96
		X3	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.43	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.00	-6425.30
						36.00		36.00	-7824.96
		X4	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.43	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.00	-6425.31
						36.00		36.00	-7824.96
		X5	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.43	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.11	-6390.76
						36.00		36.00	-7824.96
		X6	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.68	0.00	(-0.84*)
						0.00		0.09	-6595.59
						36.00		36.00	-7824.96
	2F	X1	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.68	0.00	(-0.97*)
						0.00		0.10	-7605.58
						36.00		36.00	-7824.96
		X2	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.43	0.00	(-0.98*)
						0.00		0.06	-7648.05
						36.00		36.00	-7824.96
		X3	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.43	0.00	(-0.99*)
						0.00		0.01	-7746.16
						36.00		36.00	-7824.96
		X4	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.43	0.00	(-0.99*)
						0.00		0.01	-7746.17
						36.00		36.00	-7824.96
		X5	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.43	0.00	(-0.98*)
						0.00		0.06	-7648.10
						36.00		36.00	-7824.96
		X6	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.68	0.00	(-0.97*)
						0.00		0.10	-7605.58
						36.00		36.00	-7824.96
	1F	X1	FC-FC	M	1.96①	0.000	0.68	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7824.96
						36.00		36.00	-7824.96
		X2	FC-FC	M	1.96①	0.000	0.43	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7824.96
						36.00		36.00	-7824.96
		X3	FC-FC	M	1.96①	0.000	0.43	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7824.96
						36.00		36.00	-7824.96
		X4	FC-FC	M	1.96①	0.000	0.43	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7824.96
						36.00		36.00	-7824.96
		X5	FC-FC	M	1.96①	0.000	0.43	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7824.96
						36.00		36.00	-7824.96
		X6	FC-FC	M	1.96①	0.000	0.68	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7824.96
						36.00		36.00	-7824.96
Y3	15F	X1	FB-FA	M	2.40②	0.013	0.68	0.00	(0.01)
						0.38		0.14	320.00
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FA	M	3.74②	0.035	1.06	0.00	(0.03)
						1.04		0.01	560.52
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	3.40②	0.035	1.06	0.00	(0.03)
						1.04		0.01	559.01
						30.00		30.00	21594.96

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	15F	X4	FC-FA	M	3.40②	0.035	1.06	0.00	(0.03)
						1.04		0.01	559.01
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	3.74②	0.035	1.06	0.00	(0.03)
						1.04		0.01	560.52
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FB-FA	M	2.40②	0.013	0.68	0.00	(0.01)
						0.38		0.14	320.00
						30.00		30.00	29244.96
	14F	X1	FB-FA	M	2.42②	0.048	0.68	0.00	(0.04)
						1.43		0.08	1201.85
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FA	M	2.61②	0.080	1.06	0.00	(0.06)
						2.40		0.00	1296.37
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	2.42②	0.080	1.06	0.00	(0.06)
						2.39		0.01	1288.99
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	2.42②	0.080	1.06	0.00	(0.06)
						2.39		0.01	1288.99
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	2.61②	0.080	1.06	0.00	(0.06)
						2.40		0.00	1296.37
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FB-FA	M	2.43②	0.048	0.68	0.00	(0.04)
						1.43		0.08	1201.85
						30.00		30.00	29244.96
	13F	X1	FA-FA	M	2.52②	0.084	0.68	0.00	(0.07)
						2.53		0.09	2128.95
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FA	M	2.39②	0.138	1.06	0.00	(0.10)
						4.14		0.00	2233.13
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	2.33②	0.137	1.06	0.00	(0.10)
						4.11		0.01	2219.59
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	2.33②	0.137	1.06	0.00	(0.10)
						4.11		0.01	2219.59
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	2.39②	0.138	1.06	0.00	(0.10)
						4.14		0.00	2233.13
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FA-FA	M	2.52②	0.084	0.68	0.00	(0.07)
						2.53		0.09	2128.95
						30.00		30.00	29244.96
	12F	X1	FA-FA	M	2.51②	0.122	0.68	0.00	(0.11)
						3.66		0.10	3074.22
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FA-FA	M	3.15②	0.146	0.73	0.00	(0.12)
						4.38		0.00	3419.73
						30.00		30.00	27714.96
		X3	FB-FA	M	2.49②	0.145	0.73	0.00	(0.12)
						4.36		0.01	3399.30
						30.00		30.00	27714.96
		X4	FB-FA	M	2.49②	0.145	0.73	0.00	(0.12)
						4.36		0.01	3399.30
						30.00		30.00	27714.96
		X5	FA-FA	M	3.15②	0.146	0.73	0.00	(0.12)
						4.38		0.00	3419.73
						30.00		30.00	27714.96
		X6	FA-FA	M	2.51②	0.122	0.68	0.00	(0.11)
						3.66		0.10	3074.22
						30.00		30.00	29244.96
	11F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.159	0.68	0.00	(0.14)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X1	FA-FA	M	2.56②	4.78	0.68	0.10	4014.53
						30.00		30.00	29244.96
						0.202		0.00	(0.17)
		X2	FA-FA	M	4.45②	6.06	0.73	0.00	4729.27
						30.00		30.00	27714.96
						0.201		0.00	(0.17)
		X3	FA-FA	M	2.50②	6.03	0.73	0.01	4704.78
						30.00		30.00	27714.96
						0.201		0.00	(0.17)
		X4	FA-FA	M	2.50②	6.03	0.73	0.01	4704.78
						30.00		30.00	27714.96
						0.202		0.00	(0.17)
		X5	FA-FA	M	4.49②	6.06	0.73	0.00	4729.28
						30.00		30.00	27714.96
						0.159		0.00	(0.14)
		X6	FA-FA	M	2.56②	4.78	0.68	0.10	4014.54
						30.00		30.00	29244.96
						0.180		0.00	(0.16)
	10F	X1	FB-FA	M	2.41②	5.95	0.68	0.10	5000.31
						33.00		33.00	31386.96
						0.240		0.00	(0.21)
		X2	FA-FA	M	3.17②	7.91	0.73	0.01	6168.06
						33.00		33.00	29703.96
						0.239		0.00	(0.21)
		X3	FB-FA	M	2.44②	7.87	0.73	0.01	6141.84
						33.00		33.00	29703.96
						0.239		0.00	(0.21)
		X4	FB-FA	M	2.44②	7.87	0.73	0.01	6141.85
						33.00		33.00	29703.96
						0.240		0.00	(0.21)
		X5	FA-FA	M	3.13②	7.91	0.73	0.01	6168.07
						33.00		33.00	29703.96
						0.180		0.00	(0.16)
		X6	FB-FA	M	2.41②	5.95	0.68	0.10	5000.31
						33.00		33.00	31386.96
						0.217		0.00	(0.19)
	9F	X1	FB-FA	M	2.41②	7.17	0.68	0.10	6024.85
						33.00		33.00	31386.96
						0.266		0.00	(0.24)
		X2	FA-FA	M	3.40②	8.77	0.63	0.00	7889.21
						33.00		33.00	33069.96
						0.264		0.00	(0.24)
		X3	FB-FA	M	2.35②	8.73	0.63	0.01	7855.31
						33.00		33.00	33069.96
						0.264		0.00	(0.24)
		X4	FB-FA	M	2.35②	8.73	0.63	0.01	7855.32
						33.00		33.00	33069.96
						0.266		0.00	(0.24)
		X5	FA-FA	M	3.39②	8.77	0.63	0.00	7889.22
						33.00		33.00	33069.96
						0.217		0.00	(0.19)
		X6	FB-FA	M	2.41②	7.17	0.68	0.10	6024.86
						33.00		33.00	31386.96
						0.256		0.00	(0.23)
	8F	X1	FB-FA	M	2.47②	8.43	0.68	0.10	7085.23
						33.00		33.00	31386.96
						0.324		0.00	(0.29)
		X2	FA-FA	M	78.31②	10.68	0.63	0.00	9609.45
						33.00		33.00	33069.96
						0.322		0.00	(0.29)
		X3	FB-FA	M	2.36②	10.63	0.63	0.01	9567.76
						33.00		33.00	33069.96
						0.322		0.00	(0.29)
		X4	FB-FA	M	2.36②	10.63	0.63	0.01	9567.76
						10.63		0.01	9567.76

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X4	FB-FA	M	2.36②	33.00	0.63	33.00	33069.96
		X5	FA-FA	M	51.10②	0.324	0.63	0.00	(0.29)
						10.68		0.00	9609.47
						33.00		33.00	33069.96
		X6	FB-FA	M	2.47②	0.256	0.68	0.00	(0.23)
						8.43		0.10	7085.24
						33.00		33.00	31386.96
	7F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.295	0.68	0.00	(0.26)
						9.73		0.10	8173.70
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FB-FB	M	3.11②	0.385	0.63	0.00	(0.35)
						12.71		0.00	11442.83
						33.00		33.00	33069.96
		X3	FB-FA	M	2.43②	0.383	0.63	0.00	(0.34)
						12.65		0.01	11387.63
						33.00		33.00	33069.96
		X4	FB-FA	M	2.43②	0.383	0.63	0.00	(0.34)
						12.65		0.01	11387.63
						33.00		33.00	33069.96
		X5	FB-FB	M	3.11②	0.385	0.63	0.00	(0.35)
						12.71		0.00	11442.83
						33.00		33.00	33069.96
		X6	FA-FA	M	2.70②	0.295	0.68	0.00	(0.26)
						9.73		0.10	8173.72
						33.00		33.00	31386.96
	6F	X1	FA-FA	M	3.23②	0.336	0.68	0.00	(0.30)
						11.09		0.10	9313.54
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FB-FA	M	2.63②	0.405	0.56	0.00	(0.37)
						13.37		0.01	13632.91
						33.00		33.00	36435.96
		X3	FB-FA	M	2.42②	0.403	0.56	0.00	(0.37)
						13.29		0.01	13557.18
						33.00		33.00	36435.96
		X4	FB-FA	M	2.42②	0.403	0.56	0.00	(0.37)
						13.29		0.01	13557.20
						33.00		33.00	36435.96
		X5	FB-FA	M	2.63②	0.405	0.56	0.00	(0.37)
						13.37		0.01	13632.92
						33.00		33.00	36435.96
		X6	FA-FA	M	3.23②	0.336	0.68	0.00	(0.30)
						11.09		0.10	9313.54
						33.00		33.00	31386.96
	5F	X1	FB-FA	M	3.88②	0.350	0.68	0.00	(0.32)
						12.60		0.10	10584.53
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FB-FA	M	2.70②	0.427	0.56	0.00	(0.40)
						15.37		0.01	15681.82
						36.00		36.00	39036.96
		X3	FB-FA	M	2.37②	0.424	0.56	0.00	(0.40)
						15.27		0.01	15573.73
						36.00		36.00	39036.96
		X4	FB-FA	M	2.38②	0.424	0.56	0.00	(0.40)
						15.27		0.01	15573.76
						36.00		36.00	39036.96
		X5	FB-FA	M	2.70②	0.427	0.56	0.00	(0.40)
						15.37		0.01	15681.83
						36.00		36.00	39036.96
		X6	FB-FA	M	3.88②	0.350	0.68	0.00	(0.32)
						12.60		0.10	10584.55
						36.00		36.00	33528.96
	4F	X1	FB-FA	M	2.92②	0.393	0.68	0.00	(0.35)
						14.15		0.09	11886.68
						36.00		36.00	33528.96

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X2	FC-FA	M	2.54②	0.485	0.56	0.00	(0.46)
						17.45		0.01	17802.44
						36.00		36.00	39036.96
		X3	FC-FA	M	2.56②	0.481	0.56	0.00	(0.45)
						17.31		0.00	17659.87
						36.00		36.00	39036.96
		X4	FC-FA	M	2.56②	0.481	0.56	0.00	(0.45)
						17.31		0.00	17659.87
						36.00		36.00	39036.96
		X5	FC-FA	M	2.54②	0.485	0.56	0.00	(0.46)
						17.45		0.01	17802.44
						36.00		36.00	39036.96
		X6	FB-FA	M	2.92②	0.393	0.68	0.00	(0.35)
						14.15		0.09	11886.70
						36.00		36.00	33528.96
	3F	X1	FB-FA	M	2.38②	0.437	0.68	0.00	(0.39)
						15.72		0.09	13205.87
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FB-FA	M	2.54②	0.441	0.43	0.00	(0.43)
						15.87		0.01	20952.39
						36.00		36.00	48216.96
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.437	0.43	0.00	(0.43)
						15.72		0.00	20744.92
						36.00		36.00	48216.96
		X4	FB-FA	M	2.41②	0.437	0.43	0.00	(0.43)
						15.72		0.00	20744.93
						36.00		36.00	48216.96
		X5	FB-FA	M	2.54②	0.441	0.43	0.00	(0.43)
						15.87		0.01	20952.43
						36.00		36.00	48216.96
		X6	FB-FA	M	2.38②	0.437	0.68	0.00	(0.39)
						15.72		0.09	13205.88
						36.00		36.00	33528.96
	2F	X1	FC-FA	M	4.00②	0.481	0.68	0.00	(0.43)
						17.33		0.10	14560.20
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FC-FA	M	2.67②	0.492	0.43	0.00	(0.48)
						17.71		0.01	23382.01
						36.00		36.00	48216.96
		X3	FC-FA	M	2.70②	0.485	0.43	0.00	(0.48)
						17.46		0.00	23045.41
						36.00		36.00	48216.96
		X4	FC-FA	M	2.71②	0.485	0.43	0.00	(0.48)
						17.46		0.00	23045.40
						36.00		36.00	48216.96
		X5	FC-FA	M	2.67②	0.492	0.43	0.00	(0.48)
						17.71		0.01	23382.06
						36.00		36.00	48216.96
		X6	FC-FA	M	4.00②	0.481	0.68	0.00	(0.43)
						17.33		0.10	14560.19
						36.00		36.00	33528.96
	1F	X1	FD-FD	M	2.89②	0.688	0.68	0.00	(0.62*)
						24.76		0.07	20800.26
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FD-FD	M	5.93②	0.653	0.43	0.00	(0.64*)
						23.50		0.01	31017.54
						36.00		36.00	48216.96
		X3	FD-FD	M	3.61②	0.644	0.43	0.00	(0.63*)
						23.19		0.00	30606.24
						36.00		36.00	48216.96
		X4	FD-FD	M	3.61②	0.644	0.43	0.00	(0.63*)
						23.19		0.00	30606.29
						36.00		36.00	48216.96
		X5	FD-FD	M	5.93②	0.653	0.43	0.00	(0.64*)
						0.653		0.00	(0.64*)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	N/No N No
Y3	1F	X5	FD-FD	M	5.93②	23.50	0.43	0.01	31017.54
						36.00		36.00	48216.96
						0.688		0.00	(0.62*)
		X6	FD-FD	M	2.89②	24.76	0.68	0.07	20800.27
						36.00		36.00	33528.96

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	2.71②	0.012	0.68	0.00	(0.01)
						0.36		0.12	305.41
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FC	M	3.04②	0.032	1.06	0.00	(0.02)
						0.97		0.00	524.47
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	2.57②	0.033	1.06	0.00	(0.02)
						0.98		0.01	527.31
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	2.57②	0.033	1.06	0.00	(0.02)
						0.98		0.01	527.31
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FC	M	3.03②	0.032	1.06	0.00	(0.02)
						0.97		0.00	524.47
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FA-FA	M	2.71②	0.012	0.68	0.00	(0.01)
						0.36		0.12	305.41
						30.00		30.00	29244.96
	14F	X1	FB-FA	M	2.46②	0.047	0.68	0.00	(0.04)
						1.40		0.06	1175.34
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FC	M	3.51②	0.074	1.06	0.00	(0.06)
						2.23		0.00	1202.65
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	2.38②	0.074	1.06	0.00	(0.06)
						2.22		0.01	1197.45
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	2.38②	0.074	1.06	0.00	(0.06)
						2.22		0.01	1197.45
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FC	M	3.50②	0.074	1.06	0.00	(0.06)
						2.23		0.00	1202.65
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FB-FA	M	2.46②	0.047	0.68	0.00	(0.04)
						1.40		0.06	1175.34
						30.00		30.00	29244.96
	13F	X1	FB-FA	M	2.46②	0.083	0.68	0.00	(0.07)
						2.49		0.07	2089.53
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FC-FA	M	3.81②	0.129	1.06	0.00	(0.10)
						3.87		0.00	2091.33
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	2.35②	0.128	1.06	0.00	(0.10)
						3.85		0.01	2077.65
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	2.35②	0.128	1.06	0.00	(0.10)
						3.85		0.01	2077.65
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	4.48②	0.129	1.06	0.00	(0.10)
						3.87		0.00	2091.32
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FB-FA	M	2.46②	0.083	0.68	0.00	(0.07)
						2.49		0.07	2089.53
						30.00		30.00	29244.96

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X1	FB-FA	M	2.43②	0.120	0.68	0.00	(0.10)
						3.59		0.07	3019.03
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.138	0.73	0.00	(0.12)
						4.15		0.01	3238.53
						30.00		30.00	27714.96
		X3	FB-FA	M	2.49②	0.137	0.73	0.00	(0.12)
						4.12		0.01	3217.37
						30.00		30.00	27714.96
		X4	FB-FA	M	2.49②	0.137	0.73	0.00	(0.12)
						4.12		0.01	3217.37
						30.00		30.00	27714.96
		X5	FA-FA	M	3.46②	0.138	0.73	0.00	(0.12)
						4.15		0.01	3238.53
						30.00		30.00	27714.96
		X6	FB-FA	M	2.43②	0.120	0.68	0.00	(0.10)
						3.59		0.07	3019.02
						30.00		30.00	29244.96
	11F	X1	FA-FA	M	2.53②	0.156	0.68	0.00	(0.13)
						4.69		0.08	3942.53
						30.00		30.00	29244.96
		X2	FA-FA	M	2.66②	0.193	0.73	0.00	(0.16)
						5.78		0.01	4508.23
						30.00		30.00	27714.96
		X3	FA-FA	M	2.50②	0.191	0.73	0.00	(0.16)
						5.74		0.01	4477.10
						30.00		30.00	27714.96
		X4	FA-FA	M	2.50②	0.191	0.73	0.00	(0.16)
						5.74		0.01	4477.10
						30.00		30.00	27714.96
		X5	FA-FA	M	2.66②	0.193	0.73	0.00	(0.16)
						5.78		0.01	4508.23
						30.00		30.00	27714.96
		X6	FA-FA	M	2.53②	0.156	0.68	0.00	(0.13)
						4.69		0.08	3942.52
						30.00		30.00	29244.96
	10F	X1	FB-FA	M	2.40②	0.177	0.68	0.00	(0.16)
						5.85		0.08	4912.67
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FB-FA	M	2.44②	0.230	0.73	0.00	(0.20)
						7.59		0.01	5917.00
						33.00		33.00	29703.96
		X3	FB-FA	M	2.44②	0.229	0.73	0.00	(0.20)
						7.54		0.01	5882.83
						33.00		33.00	29703.96
		X4	FB-FA	M	2.44②	0.229	0.73	0.00	(0.20)
						7.54		0.01	5882.83
						33.00		33.00	29703.96
		X5	FB-FA	M	2.44②	0.230	0.73	0.00	(0.20)
						7.59		0.01	5917.00
						33.00		33.00	29703.96
		X6	FB-FA	M	2.40②	0.177	0.68	0.00	(0.16)
						5.85		0.08	4912.66
						33.00		33.00	31386.96
	9F	X1	FB-FA	M	2.40②	0.214	0.68	0.00	(0.19)
						7.05		0.08	5922.69
						33.00		33.00	31386.96
		X2	FB-FA	M	2.43②	0.257	0.63	0.00	(0.23)
						8.47		0.01	7620.64
						33.00		33.00	33069.96
		X3	FB-FA	M	2.35②	0.255	0.63	0.00	(0.23)
						8.42		0.01	7574.38
						33.00		33.00	33069.96
		X4	FB-FA	M	2.35②	0.255	0.63	0.00	(0.23)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X4	FB-FA	M	2.35②	8.42	0.63	0.01	7574.37
						33.00		33.00	33069.96
						0.257		0.00	(0.23)
		X5	FB-FA	M	2.43②	8.47	0.63	0.01	7620.65
						33.00		33.00	33069.96
						0.214		0.00	(0.19)
	8F	X6	FB-FA	M	2.40②	7.05	0.68	0.08	5922.66
						33.00		33.00	31386.96
						0.251		0.00	(0.22)
		X1	FB-FA	M	2.45②	8.30	0.68	0.08	6968.15
						33.00		33.00	31386.96
						0.314		0.00	(0.28)
	7F	X2	FA-FA	M	2.61②	10.36	0.63	0.01	9327.45
						33.00		33.00	33069.96
						0.312		0.00	(0.28)
		X3	FB-FA	M	2.37②	10.30	0.63	0.01	9267.56
						33.00		33.00	33069.96
						0.312		0.00	(0.28)
		X4	FB-FA	M	2.37②	10.30	0.63	0.01	9267.56
						33.00		33.00	33069.96
						0.314		0.00	(0.28)
		X5	FA-FA	M	2.61②	10.36	0.63	0.01	9327.44
						33.00		33.00	33069.96
						0.251		0.00	(0.22)
	6F	X6	FB-FA	M	2.45②	8.30	0.68	0.08	6968.13
						33.00		33.00	31386.96
						0.290		0.00	(0.26)
		X1	FA-FA	M	2.52②	9.58	0.68	0.08	8046.70
						33.00		33.00	31386.96
						0.375		0.00	(0.34)
		X2	FB-FA	M	3.20②	12.38	0.63	0.00	11143.91
						33.00		33.00	33069.96
						0.373		0.00	(0.34)
		X3	FB-FA	M	2.43②	12.31	0.63	0.01	11082.08
						33.00		33.00	33069.96
						0.373		0.00	(0.34)
		X4	FB-FA	M	2.43②	12.31	0.63	0.01	11082.07
						33.00		33.00	33069.96
						0.375		0.00	(0.34)
		X5	FB-FA	M	3.21②	12.38	0.63	0.00	11143.90
						33.00		33.00	33069.96
						0.290		0.00	(0.26)
	5F	X6	FA-FA	M	2.52②	9.58	0.68	0.08	8046.68
						33.00		33.00	31386.96
						0.331		0.00	(0.29)
		X1	FA-FA	M	2.69②	10.92	0.68	0.08	9175.73
						33.00		33.00	31386.96
						0.395		0.00	(0.37)
		X2	FB-FA	M	4.02②	13.05	0.56	0.00	13308.21
						33.00		33.00	36435.96
						0.394		0.00	(0.36)
		X3	FB-FA	M	2.41②	12.99	0.56	0.01	13245.98
						33.00		33.00	36435.96
						0.394		0.00	(0.36)
		X4	FB-FA	M	2.41②	12.99	0.56	0.01	13245.95
						33.00		33.00	36435.96
						0.395		0.00	(0.37)
		X5	FB-FA	M	4.01②	13.05	0.56	0.00	13308.19
						33.00		33.00	36435.96
						0.331		0.00	(0.29)
		X6	FA-FA	M	2.69②	10.92	0.68	0.08	9175.70
						33.00		33.00	31386.96
						0.345		0.00	(0.31)
		X1	FA-FA	M	4.14②	12.42	0.68	0.08	10436.64

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	5F	X1	FA-FA	M	4.14②	36.00	0.68	36.00	33528.96
		X2	FB-FA	M	2.90②	0.418	0.56	0.00	(0.39)
						15.05		0.01	15354.55
						36.00		36.00	39036.96
		X3	FB-FA	M	2.37②	0.415	0.56	0.00	(0.39)
						14.95		0.01	15251.85
						36.00		36.00	39036.96
		X4	FB-FA	M	2.37②	0.415	0.56	0.00	(0.39)
						14.95		0.01	15251.81
						36.00		36.00	39036.96
		X5	FB-FA	M	2.90②	0.418	0.56	0.00	(0.39)
						15.05		0.01	15354.52
						36.00		36.00	39036.96
		X6	FA-FA	M	4.15②	0.345	0.68	0.00	(0.31)
						12.42		0.08	10436.61
						36.00		36.00	33528.96
	4F	X1	FB-FA	M	3.32②	0.388	0.68	0.00	(0.35)
						13.96		0.07	11728.16
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FC-FA	M	2.65②	0.476	0.56	0.00	(0.45)
						17.14		0.01	17479.62
						36.00		36.00	39036.96
		X3	FC-FA	M	2.56②	0.472	0.56	0.00	(0.44)
						16.99		0.01	17333.72
						36.00		36.00	39036.96
		X4	FC-FA	M	2.56②	0.472	0.56	0.00	(0.44)
						16.99		0.01	17333.68
						36.00		36.00	39036.96
		X5	FC-FA	M	2.65②	0.476	0.56	0.00	(0.45)
						17.14		0.01	17479.57
						36.00		36.00	39036.96
		X6	FB-FA	M	3.32②	0.388	0.68	0.00	(0.35)
						13.96		0.07	11728.13
						36.00		36.00	33528.96
	3F	X1	FB-FA	M	2.38②	0.431	0.68	0.00	(0.39)
						15.52		0.07	13034.20
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FB-FA	M	2.51②	0.435	0.43	0.00	(0.43)
						15.66		0.01	20668.08
						36.00		36.00	48216.96
		X3	FB-FA	M	2.41②	0.430	0.43	0.00	(0.42)
						15.49		0.00	20449.05
						36.00		36.00	48216.96
		X4	FB-FA	M	2.41②	0.430	0.43	0.00	(0.42)
						15.49		0.00	20449.02
						36.00		36.00	48216.96
		X5	FB-FA	M	2.51②	0.435	0.43	0.00	(0.43)
						15.66		0.01	20668.02
						36.00		36.00	48216.96
		X6	FB-FA	M	2.38②	0.431	0.68	0.00	(0.39)
						15.52		0.07	13034.16
						36.00		36.00	33528.96
	2F	X1	FC-FA	M	4.00②	0.476	0.68	0.00	(0.43)
						17.12		0.07	14384.38
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FC-FA	M	2.64②	0.487	0.43	0.00	(0.48)
						17.52		0.01	23126.35
						36.00		36.00	48216.96
		X3	FC-FA	M	2.70②	0.479	0.43	0.00	(0.47)
						17.25		0.00	22768.23
						36.00		36.00	48216.96
		X4	FC-FA	M	2.69②	0.479	0.43	0.00	(0.47)
						17.25		0.00	22768.19
						36.00		36.00	48216.96

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X5	FC-FA	M	2.64②	0.487	0.43	0.00	(0.48)
						17.52		0.01	23126.24
						36.00		36.00	48216.96
		X6	FC-FA	M	4.00②	0.476	0.68	0.00	(0.43)
						17.12		0.07	14384.34
						36.00		36.00	33528.96
	1F	X1	FD-FD	M	2.98②	0.684	0.68	0.00	(0.62*)
						24.63		0.06	20689.02
						36.00		36.00	33528.96
		X2	FD-FD	M	6.25②	0.650	0.43	0.00	(0.64*)
						23.42		0.01	30910.82
						36.00		36.00	48216.96
		X3	FD-FD	M	3.67②	0.641	0.43	0.00	(0.63*)
						23.08		0.00	30467.48
						36.00		36.00	48216.96
		X4	FD-FD	M	3.66②	0.641	0.43	0.00	(0.63*)
						23.08		0.00	30467.46
						36.00		36.00	48216.96
		X5	FD-FD	M	6.25②	0.650	0.43	0.00	(0.64*)
						23.42		0.01	30910.73
						36.00		36.00	48216.96
		X6	FD-FD	M	2.98②	0.684	0.68	0.00	(0.62*)
						24.63		0.06	20688.99
						36.00		36.00	33528.96
Y3	15F	X1	FA-FA	M	2.50②	0.000	0.68	0.00	(-0.03)
						0.00		0.06	-235.29
						30.00		30.00	-7824.96
		X2	FC-FA	M	2.52②	0.024	1.06	0.00	(0.02)
						0.72		0.08	388.85
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	3.30②	0.024	1.06	0.00	(0.02)
						0.73		0.01	393.22
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	3.30②	0.024	1.06	0.00	(0.02)
						0.73		0.01	393.22
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	2.52②	0.024	1.06	0.00	(0.02)
						0.72		0.08	388.85
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FA-FA	M	2.50②	0.000	0.68	0.00	(-0.03)
						0.00		0.06	-235.29
						30.00		30.00	-7824.96
	14F	X1	FB-FA	M	2.41②	0.000	0.68	0.00	(-0.06)
						0.00		0.01	-503.16
						30.00		30.00	-7824.96
		X2	FC-FA	M	2.35②	0.035	1.06	0.00	(0.03)
						1.04		0.08	562.57
						30.00		30.00	21594.96
		X3	FC-FA	M	2.40②	0.035	1.06	0.00	(0.03)
						1.06		0.01	571.82
						30.00		30.00	21594.96
		X4	FC-FA	M	2.40②	0.035	1.06	0.00	(0.03)
						1.06		0.01	571.83
						30.00		30.00	21594.96
		X5	FC-FA	M	2.35②	0.035	1.06	0.00	(0.03)
						1.04		0.08	562.57
						30.00		30.00	21594.96
		X6	FB-FA	M	2.41②	0.000	0.68	0.00	(-0.06)
						0.00		0.01	-503.16
						30.00		30.00	-7824.96
	13F	X1	FB-FA	M	2.43②	0.000	0.68	0.00	(-0.11)
						0.00		0.01	-822.08
						30.00		30.00	-7824.96
		X2	FC-FA	M	2.37②	0.033	1.06	0.00	(0.02)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	13F	X2	FC-FA	M	2.37②	0.99	1.06	0.08	536.91
						30.00		30.00	21594.96
						0.034		0.00	(0.03)
		X3	FC-FA	M	2.36②	1.02	1.06	0.01	552.12
						30.00		30.00	21594.96
						0.034		0.00	(0.03)
		X4	FC-FA	M	2.37②	1.02	1.06	0.01	552.12
						30.00		30.00	21594.96
						0.033		0.00	(0.02)
		X5	FC-FA	M	2.37②	0.99	1.06	0.08	536.91
						30.00		30.00	21594.96
						0.000		0.00	(-0.11)
		X6	FB-FA	M	2.43②	0.00	0.68	0.01	-822.08
						30.00		30.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.15)
	12F	X1	FB-FA	M	2.35②	0.00	0.68	0.00	-1193.26
						30.00		30.00	-7824.96
						0.010		0.00	(0.01)
		X2	FB-FA	M	2.38②	0.31	0.73	0.09	239.39
						30.00		30.00	27714.96
						0.011		0.00	(0.01)
		X3	FB-FA	M	2.40②	0.34	0.73	0.01	261.47
						30.00		30.00	27714.96
						0.011		0.00	(0.01)
		X4	FB-FA	M	2.40②	0.34	0.73	0.01	261.48
						30.00		30.00	27714.96
						0.010		0.00	(0.01)
		X5	FB-FA	M	2.38②	0.31	0.73	0.09	239.40
						30.00		30.00	27714.96
						0.000		0.00	(-0.15)
		X6	FB-FA	M	2.35②	0.00	0.68	0.00	-1193.25
						30.00		30.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.21)
	11F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.00	0.68	0.01	-1635.27
						30.00		30.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.02)
		X2	FA-FA	M	2.92②	0.00	0.73	0.08	-142.64
						30.00		30.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.02)
		X3	FB-FA	M	2.41②	0.00	0.73	0.01	-117.44
						30.00		30.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.02)
		X4	FB-FA	M	2.41②	0.00	0.73	0.01	-117.44
						30.00		30.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.02)
		X5	FA-FA	M	2.92②	0.00	0.73	0.08	-142.63
						30.00		30.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.21)
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.00	0.68	0.01	-1635.26
						30.00		30.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.28)
	10F	X1	FB-FA	M	2.36②	0.00	0.68	0.03	-2180.52
						33.00		33.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.08)
		X2	FB-FA	M	2.35②	0.00	0.73	0.10	-640.84
						33.00		33.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.08)
		X3	FB-FA	M	2.36②	0.00	0.73	0.01	-610.83
						33.00		33.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.08)
		X4	FB-FA	M	2.36②	0.00	0.73	0.01	-610.83
						33.00		33.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.08)
		X5	FB-FA	M	2.35②	0.00	0.73	0.10	-640.83
						0.00		0.10	-640.83

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X5	FB-FA	M	2.35②	33.00	0.73	33.00	-7824.96
		X6	FB-FA	M	2.36②	0.000	0.68	0.00	(-0.28)
						0.00		0.03	-2180.51
						33.00		33.00	-7824.96
	9F	X1	FB-FA	M	2.43②	0.000	0.68	0.00	(-0.36)
						0.00		0.04	-2782.23
						33.00		33.00	-7824.96
		X2	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.63	0.00	(-0.18)
						0.00		0.10	-1379.23
						33.00		33.00	-7824.96
		X3	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.63	0.00	(-0.17)
						0.00		0.01	-1342.40
						33.00		33.00	-7824.96
		X4	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.63	0.00	(-0.17)
						0.00		0.01	-1342.40
						33.00		33.00	-7824.96
		X5	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.63	0.00	(-0.18)
						0.00		0.10	-1379.22
						33.00		33.00	-7824.96
		X6	FB-FA	M	2.43②	0.000	0.68	0.00	(-0.36)
						0.00		0.04	-2782.21
						33.00		33.00	-7824.96
	8F	X1	FB-FA	M	2.36②	0.000	0.68	0.00	(-0.44)
						0.00		0.05	-3436.44
						33.00		33.00	-7824.96
		X2	FB-FA	M	2.34②	0.000	0.63	0.00	(-0.29)
						0.00		0.10	-2273.12
						33.00		33.00	-7824.96
		X3	FB-FA	M	2.42②	0.000	0.63	0.00	(-0.29)
						0.00		0.01	-2231.62
						33.00		33.00	-7824.96
		X4	FB-FA	M	2.42②	0.000	0.63	0.00	(-0.29)
						0.00		0.01	-2231.61
						33.00		33.00	-7824.96
		X5	FB-FA	M	2.34②	0.000	0.63	0.00	(-0.29)
						0.00		0.10	-2273.11
						33.00		33.00	-7824.96
		X6	FB-FA	M	2.36②	0.000	0.68	0.00	(-0.44)
						0.00		0.05	-3436.43
						33.00		33.00	-7824.96
	7F	X1	FB-FA	M	2.48②	0.000	0.68	0.00	(-0.53)
						0.00		0.06	-4144.67
						33.00		33.00	-7824.96
		X2	FA-FA	M	2.51②	0.000	0.63	0.00	(-0.42)
						0.00		0.12	-3307.21
						33.00		33.00	-7824.96
		X3	FA-FA	M	2.84②	0.000	0.63	0.00	(-0.42)
						0.00		0.00	-3320.04
						33.00		33.00	-7824.96
		X4	FA-FA	M	2.84②	0.000	0.63	0.00	(-0.42)
						0.00		0.00	-3320.04
						33.00		33.00	-7824.96
		X5	FA-FA	M	2.51②	0.000	0.63	0.00	(-0.42)
						0.00		0.12	-3307.20
						33.00		33.00	-7824.96
		X6	FB-FA	M	2.48②	0.000	0.68	0.00	(-0.53)
						0.00		0.06	-4144.65
						33.00		33.00	-7824.96
	6F	X1	FB-FA	M	2.34②	0.000	0.68	0.00	(-0.49)
						0.00		0.08	-3828.03
						33.00		33.00	-7824.96
		X2	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.56	0.00	(-0.37)
						0.00		0.12	-2856.46
						33.00		33.00	-7824.96

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X3	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.56	0.00	(-0.37)
						0.00		0.00	-2879.23
						33.00		33.00	-7824.96
		X4	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.56	0.00	(-0.37)
						0.00		0.00	-2879.24
						33.00		33.00	-7824.96
		X5	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.56	0.00	(-0.37)
						0.00		0.12	-2856.46
						33.00		33.00	-7824.96
		X6	FB-FA	M	2.34②	0.000	0.68	0.00	(-0.49)
						0.00		0.08	-3828.02
						33.00		33.00	-7824.96
	5F	X1	FB-FA	M	2.34②	0.000	0.68	0.00	(-0.60)
						0.00		0.08	-4691.57
						36.00		36.00	-7824.96
		X2	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.56	0.00	(-0.49)
						0.00		0.13	-3830.35
						36.00		36.00	-7824.96
		X3	FB-FB	M	2.44②	0.000	0.56	0.00	(-0.49)
						0.00		0.00	-3858.42
						36.00		36.00	-7824.96
		X4	FB-FB	M	2.44②	0.000	0.56	0.00	(-0.49)
						0.00		0.00	-3858.42
						36.00		36.00	-7824.96
		X5	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.56	0.00	(-0.49)
						0.00		0.13	-3830.34
						36.00		36.00	-7824.96
		X6	FB-FA	M	2.34②	0.000	0.68	0.00	(-0.60)
						0.00		0.08	-4691.56
						36.00		36.00	-7824.96
	4F	X1	FB-FB	M	2.34②	0.000	0.68	0.00	(-0.72)
						0.00		0.09	-5617.25
						36.00		36.00	-7824.96
		X2	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.56	0.00	(-0.63)
						0.00		0.12	-4967.82
						36.00		36.00	-7824.96
		X3	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.56	0.00	(-0.64)
						0.00		0.00	-4998.41
						36.00		36.00	-7824.96
		X4	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.56	0.00	(-0.64)
						0.00		0.00	-4998.41
						36.00		36.00	-7824.96
		X5	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.56	0.00	(-0.63)
						0.00		0.12	-4967.79
						36.00		36.00	-7824.96
		X6	FB-FB	M	2.34②	0.000	0.68	0.00	(-0.72)
						0.00		0.09	-5617.23
						36.00		36.00	-7824.96
	3F	X1	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.68	0.00	(-0.84*)
						0.00		0.09	-6589.41
						36.00		36.00	-7824.96
		X2	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.43	0.00	(-0.81*)
						0.00		0.11	-6315.21
						36.00		36.00	-7824.96
		X3	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.43	0.00	(-0.81*)
						0.00		0.00	-6352.43
						36.00		36.00	-7824.96
		X4	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.43	0.00	(-0.81*)
						0.00		0.00	-6352.42
						36.00		36.00	-7824.96
		X5	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.43	0.00	(-0.81*)
						0.00		0.11	-6315.16
						36.00		36.00	-7824.96
		X6	FC-FC	M	1.71①	0.000	0.68	0.00	(-0.84*)

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X6	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.68	0.09	-6589.39
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.97*)
	2F	X1	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.68	0.11	-7596.12
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.97*)
		X2	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.43	0.07	-7609.62
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.98*)
		X3	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.43	0.02	-7703.99
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.98*)
		X4	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.43	0.02	-7703.97
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.97*)
		X5	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.43	0.07	-7609.58
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-0.97*)
		X6	FC-FC	M	1.71①	0.00	0.68	0.11	-7596.09
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-1.00*)
	1F	X1	FC-FC	M	1.96①	0.00	0.68	0.00	-7824.96
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X2	FC-FC	M	1.96①	0.00	0.43	0.00	-7824.96
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X3	FC-FC	M	1.96①	0.00	0.43	0.00	-7824.96
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X4	FC-FC	M	1.96①	0.00	0.43	0.00	-7824.96
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X5	FC-FC	M	1.96①	0.00	0.43	0.00	-7824.96
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X6	FC-FC	M	1.96①	0.00	0.68	0.00	-7824.96
						36.00		36.00	-7824.96
						0.000		0.00	(-1.00*)

c) RC壁の部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X2	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
X5	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
X6	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X6	2F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
X6	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X6	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X3	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X4	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X5	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X6	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.9	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.4	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.5	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.6	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
X2	2F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.7	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.6	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.7	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.056	1.9	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.061	2.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.8	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X2	4F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.3	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.5	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.6	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.055	1.8	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.7	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.1	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.3	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.5	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.6	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.055	1.8	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.7	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.7	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.4	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.6	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.7	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.056	1.9	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.061	2.0	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.8	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.9	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.1	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.4	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.5	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.6	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.9	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.4	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.5	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.6	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
X2	2F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.1	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.4	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.7	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.8	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.059	1.9	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.063	2.1	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.057	1.9	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
X3	4F	Y2	Y3	WA	M	0.058	2.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.7	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.2	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.4	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.6	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.7	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.057	1.9	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.063	2.1	33.00
X4	6F	Y2	Y3	WA	M	0.055	1.8	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.7	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.0	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.2	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.4	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.6	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.7	33.00
X5	8F	Y2	Y3	WA	M	0.057	1.9	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.063	2.1	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.055	1.8	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.1	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.2	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.4	30.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X5	10F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.7	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.8	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.059	1.9	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.063	2.1	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.057	1.9	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.058	2.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.9	30.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.0	30.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.1	30.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.2	30.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.2	30.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.4	33.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.5	33.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.6	33.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00

U-5. 1. 3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)：ウエブの幅厚比
b/t(f)：フランジの幅厚比
横補剛：[o] 充分 [x] 不足
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 : [*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
 Ho/D : (柱の内のり長さ/柱のせい) または (2・M/Q・D)
 σo : 最終ステップでの軸方向応力度
 Pt : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
 N/No : RCの場合は、ピロティ柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティ柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として) 付で出力)
 N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重/SRC断面としての最大圧縮耐力。
 Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
 sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 (SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
 d/t(w) : ウェブの幅厚比
 b/t(f) : フランジの幅厚比
 靱性 : 脆性破壊部材の種類 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度
 λe1 : 筋違材の有効細長比 (右上り)
 λe2 : 筋違材の有効細長比 (左上り)
 靱性 : 脆性破壊部材の種類 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

Y方向正加力時 Y3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X1	RC	FD-FD	M	2.89②	0.69	0.68	0.002	
	X2	RC	FD-FD	M	5.93②	0.65	0.43	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	3.61②	0.64	0.43	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	3.61②	0.64	0.43	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	5.93②	0.65	0.43	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	2.89②	0.69	0.68	0.002	

Y方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X1	RC	FD-FD	M	2.98②	0.68	0.68	0.002	
	X2	RC	FD-FD	M	6.25②	0.65	0.43	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	3.67②	0.64	0.43	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	3.66②	0.64	0.43	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	6.25②	0.65	0.43	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	2.98②	0.68	0.68	0.002	

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ, x=せん断破壊
 QL : 長期せん断力 (kN)
 Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)
 Qsu : はりのせん断耐力 (kN)
 n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
 判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-22.7	1.200	0.0	22.7	291.0	OK
		R	35.4			35.4	291.0	
	X2	L	-30.6	1.200	0.0	30.6	291.0	OK
		R	27.4			27.4	291.0	
	X3	L	-29.0	1.200	0.0	29.0	291.0	OK
		R	29.0			29.0	291.0	
	X4	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	291.0	OK
		R	30.6			30.6	291.0	
	X5	L	-35.4	1.200	0.0	35.4	291.0	OK
		R	22.7			22.7	291.0	

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-105.8	1.100	162.2	72.6	387.8	OK
		R	109.1			287.5	387.8	
	X2	L	-107.5	1.100	163.9	72.8	387.8	OK
		R	107.3			287.7	387.8	
	X3	L	-107.4	1.100	163.8	72.8	387.8	OK
		R	107.4			287.7	387.8	
	X4	L	-107.3	1.100	163.7	72.8	387.8	OK
		R	107.5			287.6	387.8	
	X5	L	-109.1	1.100	165.5	72.9	387.8	OK
		R	105.8			287.8	387.8	
15F	X1	L	-91.5	1.100	246.7	179.9	466.4	OK
		R	92.4			363.7	466.4	
	X2	L	-95.3	1.100	296.7	231.1	584.6	OK
		R	95.4			421.8	584.6	
	X3	L	-95.4	1.100	296.8	231.1	584.6	OK
		R	95.4			421.8	584.6	
	X4	L	-95.4	1.100	296.8	231.1	584.6	OK
		R	95.3			421.8	584.6	
	X5	L	-92.4	1.100	247.6	180.0	466.4	OK
		R	91.5			363.8	466.4	
14F	X1	L	-91.2	1.100	246.4	179.9	466.4	OK
		R	92.7			363.7	466.4	
	X2	L	-95.4	1.100	296.8	231.1	584.6	OK
		R	95.4			421.8	584.6	
	X3	L	-95.4	1.100	296.8	231.1	584.6	OK
		R	95.4			421.8	584.6	
	X4	L	-95.4	1.100	296.8	231.1	584.6	OK
		R	95.4			421.8	584.6	
	X5	L	-92.7	1.100	247.9	180.0	466.4	OK
		R	91.2			363.9	466.4	
13F	X1	L	-94.5	1.100	361.5	303.2	595.6	OK
		R	96.2			493.9	595.6	
	X2	L	-102.1	1.100	423.5	363.7	699.9	OK
		R	102.3			568.1	699.9	
	X3	L	-102.2	1.100	423.6	363.7	699.9	OK
		R	102.2			568.1	699.9	
	X4	L	-102.3	1.100	423.6	363.7	699.9	OK
		R	102.1			568.2	699.9	
	X5	L	-96.2	1.100	363.2	303.3	595.6	OK
		R	94.5			494.1	595.6	
12F	X1	L	-94.5	1.100	361.5	303.2	595.6	OK
		R	96.2			493.9	595.6	
	X2	L	-102.2	1.100	423.5	363.7	699.9	OK
		R	102.3			568.1	699.9	
	X3	L	-102.2	1.100	423.6	363.7	699.9	OK
		R	102.2			568.2	699.9	
	X4	L	-102.3	1.100	423.6	363.7	699.9	OK
		R	102.2			568.2	699.9	
	X5	L	-96.2	1.100	363.2	303.3	595.6	OK
		R	94.5			494.1	595.6	
11F	X1	L	-101.0	1.100	430.7	372.8	774.0	OK
		R	103.4			577.2	774.0	

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X2	L 0	-112.4	1.100	505.4	443.6	932.6	OK
		R 0	112.6			668.6		
	X3	L 0	-112.5	1.100	505.5	443.6	932.6	OK
		R 0	112.5			668.6		
	X4	L 0	-112.6	1.100	505.7	443.6	932.6	OK
		R 0	112.4			668.6		
	X5	L 0	-103.4	1.100	433.2	373.0	774.0	OK
		R 0	101.0			577.5		
10F	X1	L 0	-101.0	1.100	430.8	372.8	774.0	OK
		R 0	103.4			577.3		
	X2	L 0	-112.4	1.100	505.4	443.6	932.6	OK
		R 0	112.6			668.6		
	X3	L 0	-112.5	1.100	505.5	443.6	932.6	OK
		R 0	112.5			668.6		
	X4	L 0	-112.6	1.100	505.6	443.6	932.6	OK
		R 0	112.4			668.6		
	X5	L 0	-103.4	1.100	433.1	373.0	774.0	OK
		R 0	101.0			577.5		
9F	X1	L 0	-104.3	1.100	504.2	450.3	840.2	OK
		R 0	107.0			661.6		
	X2	L 0	-115.9	1.100	596.7	540.5	993.7	OK
		R 0	116.0			772.4		
	X3	L 0	-115.9	1.100	596.8	540.5	993.7	OK
		R 0	115.9			772.4		
	X4	L 0	-116.0	1.100	596.9	540.6	993.7	OK
		R 0	115.9			772.4		
	X5	L 0	-107.0	1.100	506.9	450.6	840.2	OK
		R 0	104.3			661.9		
8F	X1	L 0	-104.3	1.100	504.2	450.3	840.2	OK
		R 0	107.0			661.6		
	X2	L 0	-115.8	1.100	596.7	540.5	993.7	OK
		R 0	116.1			772.4		
	X3	L 0	-115.9	1.100	596.8	540.5	993.7	OK
		R 0	115.9			772.4		
	X4	L 0	-116.1	1.100	596.9	540.6	993.7	OK
		R 0	115.8			772.4		
	X5	L 0	-107.0	1.100	506.9	450.6	840.2	OK
		R 0	104.3			661.9		
7F	X1	L 0	-114.2	1.100	682.5	636.5	1074.4	OK
		R 0	117.7			868.4		
	X2	L 0	-116.0	1.100	684.3	636.7	1127.3	OK
		R 0	115.9			868.6		
	X3	L 0	-115.9	1.100	684.2	636.7	1127.3	OK
		R 0	115.9			868.6		
	X4	L 0	-115.9	1.100	684.1	636.7	1127.3	OK
		R 0	116.0			868.6		
	X5	L 0	-117.7	1.100	685.9	636.9	1074.4	OK
		R 0	114.2			868.8		
6F	X1	L 0	-114.2	1.100	682.5	636.5	1104.4	OK
		R 0	117.7			868.4		
	X2	L 0	-116.0	1.100	684.3	636.7	1157.9	OK
		R 0	115.9			868.6		
	X3	L 0	-115.9	1.100	684.2	636.7	1157.9	OK
		R 0	115.9			868.6		
	X4	L 0	-115.9	1.100	684.2	636.7	1157.9	OK
		R 0	116.0			868.6		
	X5	L 0	-117.7	1.100	686.0	636.9	1104.4	OK
		R 0	114.2			868.8		
5F	X1	L 0	-114.1	1.100	682.4	636.5	1157.9	OK
		R 0	117.8			868.4		
	X2	L 0	-119.4	1.100	771.6	729.4	1229.6	OK
		R 0	119.4			968.1		
	X3	L 0	-119.4	1.100	771.6	729.4	1229.6	OK
		R 0	119.4			968.1		
	X4	L 0	-119.4	1.100	771.6	729.4	1229.6	OK
		R 0	-119.4			729.4		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X4	R	0	119.4	1.100	771.6	968.1	≦	1229.6	OK
	X5	L	0	-117.8	1.100	686.0	636.9	≦	1157.9	OK
4F	X1	R	0	114.1	1.100	682.4	868.8	≦	1157.9	OK
		L	0	-114.1			636.5	≦		
	X2	R	0	117.8	1.100	771.6	868.4	≦	1229.6	OK
		L	0	-119.4			729.4	≦		
	X3	R	0	119.4	1.100	771.6	968.1	≦	1229.6	OK
		L	0	-119.4			729.4	≦		
	X4	R	0	119.4	1.100	771.6	968.1	≦	1229.6	OK
		L	0	-119.4			729.4	≦		
	X5	R	0	117.8	1.100	686.1	636.9	≦	1157.9	OK
		L	0	-114.1			868.8	≦		
3F	X1	R	0	117.7	1.100	682.3	868.4	≦	1157.9	OK
		L	0	-114.1			636.5	≦		
	X2	R	0	119.5	1.100	771.6	968.1	≦	1229.6	OK
		L	0	-119.4			729.4	≦		
	X3	R	0	119.4	1.100	771.6	968.1	≦	1229.6	OK
		L	0	-119.4			729.4	≦		
	X4	R	0	119.4	1.100	771.6	968.1	≦	1229.6	OK
		L	0	-119.4			729.4	≦		
	X5	R	0	114.1	1.100	686.1	868.8	≦	1157.9	OK
		L	0	-117.8			636.9	≦		
2F	X1	R	0	117.7	1.100	682.4	868.4	≦	1157.9	OK
		L	0	-114.1			636.5	≦		
	X2	R	0	119.5	1.100	771.5	968.1	≦	1229.6	OK
		L	0	-119.3			729.4	≦		
	X3	R	0	119.4	1.100	771.6	968.1	≦	1229.6	OK
		L	0	-119.4			729.4	≦		
	X4	R	0	119.3	1.100	771.7	968.1	≦	1229.6	OK
		L	0	-119.5			729.4	≦		
	X5	R	0	114.1	1.100	686.0	868.7	≦	1157.9	OK
		L	0	-117.7			636.9	≦		
1F	X1	R		426.3	1.200	1197.2	1862.9	≦	6683.1	OK
		L		-303.6			1133.0	≦		
	X2	R		354.2	1.200	1222.3	1820.9	≦	6744.5	OK
		L		-375.7			1091.0	≦		
	X3	R		365.0	1.200	1274.8	1894.8	≦	6860.4	OK
		L		-365.0			1164.8	≦		
	X4	R		375.7	1.200	1054.3	1640.8	≦	6169.0	OK
		L		-354.2			910.9	≦		
	X5	R		303.6	1.200	1767.0	2424.0	≦	7560.9	OK
		L		-426.3			1694.1	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	R	0	132.6	1.100	161.9	310.7	≦	393.9	OK
		L	0	-128.7			49.4	≦		
	X2	R	0	130.5	1.100	163.9	310.9	≦	393.9	OK
		L	0	-130.8			49.6	≦		
	X3	R	0	130.6	1.100	163.8	310.9	≦	393.9	OK
		L	0	-130.6			49.6	≦		
	X4	R	0	130.8	1.100	163.7	310.8	≦	393.9	OK
		L	0	-130.5			49.5	≦		
	X5	R	0	128.7	1.100	165.8	311.0	≦	393.9	OK
		L	0	-132.6			49.8	≦		
15F	X1	R	0	131.8	1.100	300.4	462.2	≦	537.0	OK
		L	0	-130.3			200.2	≦		
	X2	R	0	134.5	1.100	296.7	460.9	≦	589.2	OK
		L	0	-134.4			192.0	≦		
	X3	R	0	134.5	1.100	296.8	460.9	≦	589.2	OK
		L	0	-134.5			192.0	≦		
	X4	R	0	134.4	1.100	296.8	460.9	≦	589.2	OK
		L	0	-134.5			192.0	≦		
	X5	R	0	131.8	1.100	301.9	200.3	≦	537.0	OK
		L	0	-131.8			200.3	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X5	R	0	130.3	1.100	301.9	462.4	≦	537.0	OK
14F	X1	L	0	-129.7	1.100	300.1	200.4	≦	537.0	OK
		R	0	131.7			461.9	≦		
	X2	L	0	-134.1	1.100	296.8	192.3	≦	589.2	OK
		R	0	134.1			460.6	≦		
	X3	L	0	-134.1	1.100	296.8	192.3	≦	589.2	OK
		R	0	134.1			460.6	≦		
	X4	L	0	-134.1	1.100	296.8	192.3	≦	589.2	OK
		R	0	134.1			460.6	≦		
	X5	L	0	-131.7	1.100	302.2	200.6	≦	537.0	OK
		R	0	129.7			462.1	≦		
13F	X1	L	0	-132.9	1.100	361.2	264.3	≦	598.9	OK
		R	0	135.3			532.6	≦		
	X2	L	0	-140.9	1.100	423.5	324.9	≦	760.5	OK
		R	0	141.1			606.9	≦		
	X3	L	0	-141.0	1.100	423.6	324.9	≦	760.5	OK
		R	0	141.0			606.9	≦		
	X4	L	0	-141.1	1.100	423.6	324.9	≦	760.5	OK
		R	0	140.9			606.9	≦		
	X5	L	0	-135.3	1.100	363.6	264.6	≦	598.9	OK
		R	0	132.9			532.9	≦		
12F	X1	L	0	-132.9	1.100	361.2	264.3	≦	598.9	OK
		R	0	135.3			532.6	≦		
	X2	L	0	-141.0	1.100	423.5	324.9	≦	760.5	OK
		R	0	141.0			606.9	≦		
	X3	L	0	-141.0	1.100	423.6	324.9	≦	760.5	OK
		R	0	141.0			606.9	≦		
	X4	L	0	-141.0	1.100	423.6	324.9	≦	760.5	OK
		R	0	141.0			606.9	≦		
	X5	L	0	-135.3	1.100	363.6	264.6	≦	598.9	OK
		R	0	132.9			532.9	≦		
11F	X1	L	0	-139.4	1.100	507.8	419.1	≦	786.1	OK
		R	0	142.6			701.1	≦		
	X2	L	0	-151.2	1.100	596.7	505.2	≦	1005.8	OK
		R	0	151.4			807.8	≦		
	X3	L	0	-151.3	1.100	596.8	505.2	≦	1005.8	OK
		R	0	151.3			807.8	≦		
	X4	L	0	-151.4	1.100	596.9	505.2	≦	1005.8	OK
		R	0	151.2			807.8	≦		
	X5	L	0	-142.6	1.100	511.0	419.5	≦	786.1	OK
		R	0	139.4			701.5	≦		
10F	X1	L	0	-139.4	1.100	507.8	419.2	≦	786.1	OK
		R	0	142.6			701.2	≦		
	X2	L	0	-151.2	1.100	596.7	505.2	≦	1005.8	OK
		R	0	151.4			807.8	≦		
	X3	L	0	-151.3	1.100	596.8	505.2	≦	1005.8	OK
		R	0	151.3			807.8	≦		
	X4	L	0	-151.4	1.100	596.9	505.2	≦	1005.8	OK
		R	0	151.2			807.8	≦		
	X5	L	0	-142.6	1.100	511.0	419.5	≦	786.1	OK
		R	0	139.4			701.5	≦		
9F	X1	L	0	-142.6	1.100	595.0	511.9	≦	854.4	OK
		R	0	146.2			800.7	≦		
	X2	L	0	-154.6	1.100	684.1	597.9	≦	1074.4	OK
		R	0	154.8			907.4	≦		
	X3	L	0	-154.7	1.100	684.2	597.9	≦	1074.4	OK
		R	0	154.7			907.4	≦		
	X4	L	0	-154.8	1.100	684.3	597.9	≦	1074.4	OK
		R	0	154.6			907.4	≦		
	X5	L	0	-146.2	1.100	598.6	512.2	≦	854.4	OK
		R	0	142.6			801.1	≦		
8F	X1	L	0	-142.6	1.100	595.0	511.9	≦	854.4	OK
		R	0	146.2			800.7	≦		
	X2	L	0	-154.6	1.100	684.1	597.9	≦	1074.4	OK
		R	0	154.8			907.3	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X3	L	0	-154.7	1.100	684.2	597.9	≦	1074.4	OK
		R	0	154.7			907.4	≦		
	X4	L	0	-154.8	1.100	684.3	597.9	≦	1074.4	OK
		R	0	154.6			907.4	≦		
	X5	L	0	-146.2	1.100	598.6	512.2	≦	854.4	OK
		R	0	142.6			801.1	≦		
7F	X1	L	0	-152.5	1.100	682.0	597.7	≦	1127.3	OK
		R	0	157.0			907.1	≦		
	X2	L	0	-154.8	1.100	684.3	597.9	≦	1127.3	OK
		R	0	154.6			907.4	≦		
	X3	L	0	-154.7	1.100	684.2	597.9	≦	1127.3	OK
		R	0	154.7			907.4	≦		
	X4	L	0	-154.6	1.100	684.1	597.9	≦	1127.3	OK
		R	0	154.8			907.4	≦		
	X5	L	0	-157.0	1.100	686.5	598.1	≦	1127.3	OK
		R	0	152.5			907.6	≦		
6F	X1	L	0	-152.4	1.100	681.9	597.7	≦	1157.9	OK
		R	0	157.0			907.1	≦		
	X2	L	0	-154.8	1.100	684.3	597.9	≦	1157.9	OK
		R	0	154.7			907.4	≦		
	X3	L	0	-154.7	1.100	684.2	597.9	≦	1157.9	OK
		R	0	154.7			907.4	≦		
	X4	L	0	-154.7	1.100	684.1	597.9	≦	1157.9	OK
		R	0	154.8			907.4	≦		
	X5	L	0	-157.0	1.100	686.5	598.1	≦	1157.9	OK
		R	0	152.4			907.6	≦		
5F	X1	L	0	-152.4	1.100	681.8	597.7	≦	1157.9	OK
		R	0	157.1			907.1	≦		
	X2	L	0	-158.2	1.100	771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		R	0	158.1			1006.9	≦		
	X3	L	0	-158.2	1.100	771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		R	0	158.2			1006.9	≦		
	X4	L	0	-158.1	1.100	771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		R	0	158.2			1006.9	≦		
	X5	L	0	-157.1	1.100	686.6	598.1	≦	1157.9	OK
		R	0	152.4			907.6	≦		
4F	X1	L	0	-152.3	1.100	681.8	597.7	≦	1157.9	OK
		R	0	157.1			907.1	≦		
	X2	L	0	-158.2	1.100	771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		R	0	158.1			1006.9	≦		
	X3	L	0	-158.2	1.100	771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		R	0	158.2			1006.9	≦		
	X4	L	0	-158.1	1.100	771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		R	0	158.2			1006.9	≦		
	X5	L	0	-157.1	1.100	686.6	598.2	≦	1157.9	OK
		R	0	152.3			907.6	≦		
3F	X1	L	0	-152.3	1.100	681.8	597.7	≦	1157.9	OK
		R	0	157.1			907.1	≦		
	X2	L	0	-158.2	1.100	771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		R	0	158.1			1006.9	≦		
	X3	L	0	-158.2	1.100	771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		R	0	158.2			1006.9	≦		
	X4	L	0	-158.1	1.100	771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		R	0	158.2			1006.9	≦		
	X5	L	0	-157.1	1.100	686.6	598.1	≦	1157.9	OK
		R	0	152.3			907.6	≦		
2F	X1	L	0	-155.5	1.100	681.5	594.1	≦	1157.9	OK
		R	0	161.0			910.6	≦		
	X2	L	0	-161.6	1.100	771.5	687.1	≦	1229.6	OK
		R	0	161.8			1010.5	≦		
	X3	L	0	-161.7	1.100	771.6	687.1	≦	1229.6	OK
		R	0	161.7			1010.5	≦		
	X4	L	0	-161.8	1.100	771.7	687.1	≦	1229.6	OK
		R	0	161.6			1010.5	≦		
	X5	L	0	-161.0	1.100	686.9	594.6	≦	1157.9	OK
		R	0					≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X5	R	0	155.5	1.100	686.9	911.2	≦	1157.9	OK
1F	X1	L		-322.2	1.200	1253.4	1181.9	≦	6587.8	OK
		R		449.0			1953.1	≦		
	X2	L		-396.7	1.200	1237.0	1087.7	≦	6722.2	OK
		R		374.5			1858.9	≦		
	X3	L		-385.6	1.200	1303.0	1178.0	≦	6807.4	OK
		R		385.6			1949.2	≦		
	X4	L		-374.5	1.200	1075.1	915.6	≦	6128.0	OK
		R		396.7			1686.8	≦		
	X5	L		-449.0	1.200	1777.8	1684.3	≦	7483.0	OK
		R		322.2			2455.5	≦		

Y4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-24.6	1.200	0.0	24.6	≦	291.0	OK
		R		38.6			38.6	≦		
	X2	L		-33.4	1.200	0.0	33.4	≦	291.0	OK
		R		29.9			29.9	≦		
	X3	L		-31.6	1.200	0.0	31.6	≦	291.0	OK
		R		31.6			31.6	≦		
	X4	L		-29.9	1.200	0.0	29.9	≦	291.0	OK
		R		33.4			33.4	≦		
	X5	L		-38.6	1.200	0.0	38.6	≦	291.0	OK
		R		24.6			24.6	≦		

X1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.8	1.200	0.0	2.8	≦	470.9	OK
		R		5.6			5.6	≦		
	Y3	L		-7.1	1.200	0.0	7.1	≦	386.8	OK
		R		3.7			3.7	≦		

X2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R		7.2			7.2	≦		
	Y3	L		-9.4	1.200	0.0	9.4	≦	446.2	OK
		R		4.3			4.3	≦		

X3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R		7.2			7.2	≦		
	Y3	L		-9.4	1.200	0.0	9.4	≦	446.2	OK
		R		4.3			4.3	≦		

X4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R		7.2			7.2	≦		
	Y3	L		-9.4	1.200	0.0	9.4	≦	446.2	OK
		R		4.3			4.3	≦		

X5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R		7.2			7.2	≦		
	Y3	L		-9.4	1.200	0.0	9.4	≦	446.2	OK
		R		4.3			4.3	≦		

X6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.8	1.200	0.0	2.8	≦	470.9	OK

X6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	R		5.6	1.200	0.0	5.6	≦	470.9	OK
	Y3	L		-7.1	1.200	0.0	7.1	≦	386.8	OK
		R		3.7			3.7	≦		

Y1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-22.7	1.200	0.0	22.7	≦	291.0	OK
		R		35.4			35.4	≦		
	X2	L		-30.6	1.200	0.0	30.6	≦	291.0	OK
		R		27.4			27.4	≦		
	X3	L		-29.0	1.200	0.0	29.0	≦	291.0	OK
		R		29.0			29.0	≦		
	X4	L		-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	291.0	OK
		R		30.6			30.6	≦		
	X5	L		-35.4	1.200	0.0	35.4	≦	291.0	OK
		R		22.7			22.7	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	L	0	-105.8	1.100	-165.5	287.8	≦	387.8	OK
		R	0	109.1			72.9	≦		
	X2	L	0	-107.5	1.100	-163.7	287.6	≦	387.8	OK
		R	0	107.3			72.8	≦		
	X3	L	0	-107.4	1.100	-163.8	287.7	≦	387.8	OK
		R	0	107.4			72.8	≦		
	X4	L	0	-107.3	1.100	-163.9	287.7	≦	387.8	OK
		R	0	107.5			72.8	≦		
	X5	L	0	-109.1	1.100	-162.2	287.5	≦	387.8	OK
		R	0	105.8			72.6	≦		
15F	X1	L	0	-91.5	1.100	-247.6	363.8	≦	466.4	OK
		R	0	92.4			180.0	≦		
	X2	L	0	-95.3	1.100	-296.8	421.8	≦	584.6	OK
		R	0	95.4			231.1	≦		
	X3	L	0	-95.4	1.100	-296.8	421.8	≦	584.6	OK
		R	0	95.4			231.1	≦		
	X4	L	0	-95.4	1.100	-296.7	421.8	≦	584.6	OK
		R	0	95.3			231.1	≦		
	X5	L	0	-92.4	1.100	-246.7	363.7	≦	466.4	OK
		R	0	91.5			179.9	≦		
14F	X1	L	0	-91.2	1.100	-247.9	363.9	≦	466.4	OK
		R	0	92.7			180.0	≦		
	X2	L	0	-95.4	1.100	-296.8	421.8	≦	584.6	OK
		R	0	95.4			231.1	≦		
	X3	L	0	-95.4	1.100	-296.8	421.8	≦	584.6	OK
		R	0	95.4			231.1	≦		
	X4	L	0	-95.4	1.100	-296.8	421.8	≦	584.6	OK
		R	0	95.4			231.1	≦		
	X5	L	0	-92.7	1.100	-246.4	363.7	≦	466.4	OK
		R	0	91.2			179.9	≦		
13F	X1	L	0	-94.5	1.100	-363.2	494.1	≦	595.6	OK
		R	0	96.2			303.3	≦		
	X2	L	0	-102.1	1.100	-423.6	568.2	≦	699.9	OK
		R	0	102.3			363.7	≦		
	X3	L	0	-102.2	1.100	-423.6	568.1	≦	699.9	OK
		R	0	102.2			363.7	≦		
	X4	L	0	-102.3	1.100	-423.5	568.1	≦	699.9	OK
		R	0	102.1			363.7	≦		
	X5	L	0	-96.2	1.100	-361.5	493.9	≦	595.6	OK
		R	0	94.5			303.2	≦		
12F	X1	L	0	-94.5	1.100	-363.2	494.1	≦	595.6	OK
		R	0	96.2			303.3	≦		
	X2	L	0	-102.2	1.100	-423.6	568.2	≦	699.9	OK
		R	0	102.3			363.7	≦		
	X3	L	0	-102.2	1.100	-423.6	568.2	≦	699.9	OK
		R	0	102.3			363.7	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X3	R	0	102.2	1.100	-423.6	363.7	≦	699.9	OK
		L	0	-102.3			568.1	≦		
	X4	R	0	102.2	1.100	-423.5	363.7	≦	699.9	OK
		L	0	-96.2			493.9	≦		
11F	X1	R	0	94.5	1.100	-361.5	303.2	≦	595.6	OK
		L	0	-101.0			577.5	≦		
	X2	R	0	103.4	1.100	-433.2	373.0	≦	774.0	OK
		L	0	-112.4			668.6	≦		
	X3	R	0	112.6	1.100	-505.7	443.6	≦	932.6	OK
		L	0	-112.5			668.6	≦		
	X4	R	0	112.5	1.100	-505.5	443.6	≦	932.6	OK
		L	0	-112.6			668.6	≦		
	X5	R	0	112.4	1.100	-505.4	443.6	≦	932.6	OK
		L	0	-103.4			577.2	≦		
10F	X1	R	0	101.0	1.100	-430.7	372.8	≦	774.0	OK
		L	0	-104.3			577.5	≦		
	X2	R	0	107.0	1.100	-433.1	373.0	≦	774.0	OK
		L	0	-112.4			668.6	≦		
	X3	R	0	112.6	1.100	-505.6	443.6	≦	932.6	OK
		L	0	-112.5			668.6	≦		
	X4	R	0	112.5	1.100	-505.5	443.6	≦	932.6	OK
		L	0	-112.6			668.6	≦		
	X5	R	0	112.4	1.100	-505.4	443.6	≦	932.6	OK
		L	0	-103.4			577.3	≦		
9F	X1	R	0	101.0	1.100	-430.8	372.8	≦	774.0	OK
		L	0	-104.3			577.5	≦		
	X2	R	0	107.0	1.100	-433.1	373.0	≦	774.0	OK
		L	0	-112.4			668.6	≦		
	X3	R	0	112.6	1.100	-505.6	443.6	≦	932.6	OK
		L	0	-112.5			668.6	≦		
	X4	R	0	112.5	1.100	-505.5	443.6	≦	932.6	OK
		L	0	-112.6			668.6	≦		
	X5	R	0	112.4	1.100	-505.4	443.6	≦	932.6	OK
		L	0	-103.4			577.3	≦		
8F	X1	R	0	107.0	1.100	-506.9	450.6	≦	840.2	OK
		L	0	-104.3			661.9	≦		
	X2	R	0	116.0	1.100	-596.9	540.6	≦	993.7	OK
		L	0	-115.9			772.4	≦		
	X3	R	0	115.9	1.100	-596.8	540.5	≦	993.7	OK
		L	0	-115.9			772.4	≦		
	X4	R	0	115.9	1.100	-596.7	540.5	≦	993.7	OK
		L	0	-116.0			772.4	≦		
	X5	R	0	104.3	1.100	-504.2	450.3	≦	840.2	OK
		L	0	-107.0			661.6	≦		
7F	X1	R	0	117.7	1.100	-685.9	636.9	≦	1074.4	OK
		L	0	-114.2			868.8	≦		
	X2	R	0	115.9	1.100	-684.1	636.7	≦	1127.3	OK
		L	0	-116.0			868.6	≦		
	X3	R	0	115.9	1.100	-684.2	636.7	≦	1127.3	OK
		L	0	-115.9			868.6	≦		
	X4	R	0	116.0	1.100	-684.3	636.7	≦	1127.3	OK
		L	0	-115.9			868.6	≦		
	X5	R	0	114.2	1.100	-682.5	636.5	≦	1074.4	OK
		L	0	-117.7			868.4	≦		
6F	X1	R	0	117.7	1.100	-686.0	636.9	≦	1104.4	OK
		L	0	-114.2			868.8	≦		
	X2	R	0	115.9	1.100	-684.2	636.7	≦	1157.9	OK
		L	0	-116.0			868.6	≦		
	X3	R	0	115.9	1.100	-684.2	636.7	≦	1157.9	OK
		L	0	-115.9			868.6	≦		
	X4	R	0	116.0	1.100	-684.3	636.7	≦	1157.9	OK
		L	0	-115.9			868.6	≦		
	X5	R	0	114.2	1.100	-682.5	636.5	≦	1104.4	OK
		L	0	-117.7			868.4	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X1	L 0	-114.1	1.100	-686.0	868.8	1157.9	OK
		R 0	117.8			636.9		
	X2	L 0	-119.4	1.100	-771.6	968.1	1229.6	OK
		R 0	119.4			729.4		
	X3	L 0	-119.4	1.100	-771.6	968.1	1229.6	OK
		R 0	119.4			729.4		
	X4	L 0	-119.4	1.100	-771.6	968.1	1229.6	OK
		R 0	119.4			729.4		
	X5	L 0	-117.8	1.100	-682.4	868.4	1157.9	OK
		R 0	114.1			636.5		
4F	X1	L 0	-114.1	1.100	-686.1	868.8	1157.9	OK
		R 0	117.8			636.9		
	X2	L 0	-119.4	1.100	-771.6	968.1	1229.6	OK
		R 0	119.4			729.4		
	X3	L 0	-119.4	1.100	-771.6	968.1	1229.6	OK
		R 0	119.4			729.4		
	X4	L 0	-119.4	1.100	-771.6	968.1	1229.6	OK
		R 0	119.4			729.4		
	X5	L 0	-117.8	1.100	-682.4	868.4	1157.9	OK
		R 0	114.1			636.5		
3F	X1	L 0	-114.1	1.100	-686.1	868.8	1157.9	OK
		R 0	117.8			636.9		
	X2	L 0	-119.4	1.100	-771.6	968.1	1229.6	OK
		R 0	119.4			729.4		
	X3	L 0	-119.4	1.100	-771.6	968.1	1229.6	OK
		R 0	119.4			729.4		
	X4	L 0	-119.4	1.100	-771.6	968.1	1229.6	OK
		R 0	119.4			729.4		
	X5	L 0	-117.8	1.100	-682.3	868.4	1157.9	OK
		R 0	114.1			636.5		
2F	X1	L 0	-114.1	1.100	-686.0	868.7	1157.9	OK
		R 0	117.7			636.9		
	X2	L 0	-119.3	1.100	-771.7	968.1	1229.6	OK
		R 0	119.5			729.4		
	X3	L 0	-119.4	1.100	-771.6	968.1	1229.6	OK
		R 0	119.4			729.4		
	X4	L 0	-119.5	1.100	-771.5	968.1	1229.6	OK
		R 0	119.3			729.4		
	X5	L 0	-117.7	1.100	-682.4	868.4	1157.9	OK
		R 0	114.1			636.5		
1F	X1	L	-303.6	1.200	-1767.0	2424.0	7560.9	OK
		R	426.3			1694.1		
	X2	L	-375.7	1.200	-1054.3	1640.8	6169.0	OK
		R	354.2			910.9		
	X3	L	-365.0	1.200	-1274.8	1894.8	6860.4	OK
		R	365.0			1164.8		
	X4	L	-354.2	1.200	-1222.3	1820.9	6744.5	OK
		R	375.7			1091.0		
	X5	L	-426.3	1.200	-1197.2	1862.9	6683.1	OK
		R	303.6			1133.0		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L 0	-128.7	1.100	-165.8	311.0	393.9	OK
		R 0	132.6			49.8		
	X2	L 0	-130.8	1.100	-163.7	310.8	393.9	OK
		R 0	130.5			49.5		
	X3	L 0	-130.6	1.100	-163.8	310.9	393.9	OK
		R 0	130.6			49.6		
	X4	L 0	-130.5	1.100	-163.9	310.9	393.9	OK
		R 0	130.8			49.6		
	X5	L 0	-132.6	1.100	-161.9	310.7	393.9	OK
		R 0	128.7			49.4		
15F	X1	L 0	-130.3	1.100	-301.9	462.4	537.0	OK
		R 0	131.8			200.3		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X2	L 0	-134.4	1.100	-296.8	460.9	589.2	OK
		R 0	134.5			192.0		
	X3	L 0	-134.5	1.100	-296.8	460.9	589.2	OK
		R 0	134.5			192.0		
	X4	L 0	-134.5	1.100	-296.7	460.9	589.2	OK
		R 0	134.4			192.0		
	X5	L 0	-131.8	1.100	-300.4	462.2	537.0	OK
		R 0	130.3			200.2		
14F	X1	L 0	-129.7	1.100	-302.2	462.1	537.0	OK
		R 0	131.7			200.6		
	X2	L 0	-134.1	1.100	-296.8	460.6	589.2	OK
		R 0	134.1			192.3		
	X3	L 0	-134.1	1.100	-296.8	460.6	589.2	OK
		R 0	134.1			192.3		
	X4	L 0	-134.1	1.100	-296.8	460.6	589.2	OK
		R 0	134.1			192.3		
	X5	L 0	-131.7	1.100	-300.1	461.9	537.0	OK
		R 0	129.7			200.4		
13F	X1	L 0	-132.9	1.100	-363.6	532.9	598.9	OK
		R 0	135.3			264.6		
	X2	L 0	-140.9	1.100	-423.6	606.9	760.5	OK
		R 0	141.1			324.9		
	X3	L 0	-141.0	1.100	-423.6	606.9	760.5	OK
		R 0	141.0			324.9		
	X4	L 0	-141.1	1.100	-423.5	606.9	760.5	OK
		R 0	140.9			324.9		
	X5	L 0	-135.3	1.100	-361.2	532.6	598.9	OK
		R 0	132.9			264.3		
12F	X1	L 0	-132.9	1.100	-363.6	532.9	598.9	OK
		R 0	135.3			264.6		
	X2	L 0	-141.0	1.100	-423.6	606.9	760.5	OK
		R 0	141.0			324.9		
	X3	L 0	-141.0	1.100	-423.6	606.9	760.5	OK
		R 0	141.0			324.9		
	X4	L 0	-141.0	1.100	-423.5	606.9	760.5	OK
		R 0	141.0			324.9		
	X5	L 0	-135.3	1.100	-361.2	532.6	598.9	OK
		R 0	132.9			264.3		
11F	X1	L 0	-139.4	1.100	-511.0	701.5	786.1	OK
		R 0	142.6			419.5		
	X2	L 0	-151.2	1.100	-596.9	807.8	1005.8	OK
		R 0	151.4			505.2		
	X3	L 0	-151.3	1.100	-596.8	807.8	1005.8	OK
		R 0	151.3			505.2		
	X4	L 0	-151.4	1.100	-596.7	807.8	1005.8	OK
		R 0	151.2			505.2		
	X5	L 0	-142.6	1.100	-507.8	701.1	786.1	OK
		R 0	139.4			419.1		
10F	X1	L 0	-139.4	1.100	-511.0	701.5	786.1	OK
		R 0	142.6			419.5		
	X2	L 0	-151.2	1.100	-596.9	807.8	1005.8	OK
		R 0	151.4			505.2		
	X3	L 0	-151.3	1.100	-596.8	807.8	1005.8	OK
		R 0	151.3			505.2		
	X4	L 0	-151.4	1.100	-596.7	807.8	1005.8	OK
		R 0	151.2			505.2		
	X5	L 0	-142.6	1.100	-507.8	701.2	786.1	OK
		R 0	139.4			419.2		
9F	X1	L 0	-142.6	1.100	-598.6	801.1	854.4	OK
		R 0	146.2			512.2		
	X2	L 0	-154.6	1.100	-684.3	907.4	1074.4	OK
		R 0	154.8			597.9		
	X3	L 0	-154.7	1.100	-684.2	907.4	1074.4	OK
		R 0	154.7			597.9		
	X4	L 0	-154.8	1.100	-684.1	907.4	1074.4	OK
		R 0						

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X4	R	0	154.6	1.100	-684.1	597.9	≦	1074.4	OK
	X5	L	0	-146.2	1.100	-595.0	800.7	≦	854.4	OK
8F	X1	R	0	142.6	1.100	-598.6	511.9	≦	854.4	OK
		L	0	-142.6			801.1	≦		
	X2	R	0	146.2	1.100	-684.3	512.2	≦	1074.4	OK
		L	0	-154.6			907.4	≦		
	X3	R	0	154.8	1.100	-684.2	597.9	≦	1074.4	OK
		L	0	-154.7			907.4	≦		
	X4	R	0	154.7	1.100	-684.1	597.9	≦	1074.4	OK
		L	0	-154.8			907.3	≦		
	X5	R	0	154.6	1.100	-595.0	597.9	≦	854.4	OK
		L	0	-146.2			800.7	≦		
7F	X1	R	0	142.6	1.100	-686.5	511.9	≦	1127.3	OK
		L	0	-152.5			907.6	≦		
	X2	R	0	157.0	1.100	-684.1	598.1	≦	1127.3	OK
		L	0	-154.8			907.4	≦		
	X3	R	0	154.6	1.100	-684.2	597.9	≦	1127.3	OK
		L	0	-154.7			907.4	≦		
	X4	R	0	154.7	1.100	-684.3	597.9	≦	1127.3	OK
		L	0	-154.6			907.4	≦		
	X5	R	0	154.8	1.100	-682.0	597.9	≦	1127.3	OK
		L	0	-157.0			907.1	≦		
6F	X1	R	0	152.5	1.100	-686.5	597.7	≦	1157.9	OK
		L	0	-152.4			907.6	≦		
	X2	R	0	152.4	1.100	-684.1	598.1	≦	1157.9	OK
		L	0	-154.8			907.4	≦		
	X3	R	0	154.7	1.100	-684.2	597.9	≦	1157.9	OK
		L	0	-154.7			907.4	≦		
	X4	R	0	154.7	1.100	-684.3	597.9	≦	1157.9	OK
		L	0	-154.7			907.4	≦		
	X5	R	0	154.8	1.100	-681.9	597.9	≦	1157.9	OK
		L	0	-157.0			907.1	≦		
5F	X1	R	0	152.4	1.100	-686.6	597.7	≦	1157.9	OK
		L	0	-152.4			907.6	≦		
	X2	R	0	157.1	1.100	-771.6	598.1	≦	1229.6	OK
		L	0	-158.2			1006.9	≦		
	X3	R	0	158.1	1.100	-771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		L	0	-158.2			1006.9	≦		
	X4	R	0	158.2	1.100	-771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		L	0	-158.1			1006.9	≦		
	X5	R	0	158.2	1.100	-681.8	690.6	≦	1157.9	OK
		L	0	-157.1			907.1	≦		
4F	X1	R	0	152.4	1.100	-686.6	597.7	≦	1157.9	OK
		L	0	-152.3			907.6	≦		
	X2	R	0	157.1	1.100	-771.6	598.2	≦	1229.6	OK
		L	0	-158.2			1006.9	≦		
	X3	R	0	158.1	1.100	-771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		L	0	-158.2			1006.9	≦		
	X4	R	0	158.2	1.100	-771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		L	0	-158.1			1006.9	≦		
	X5	R	0	158.2	1.100	-681.8	690.6	≦	1157.9	OK
		L	0	-157.1			907.1	≦		
3F	X1	R	0	152.3	1.100	-686.6	597.7	≦	1157.9	OK
		L	0	-152.3			907.6	≦		
	X2	R	0	157.1	1.100	-771.6	598.1	≦	1229.6	OK
		L	0	-158.2			1006.9	≦		
	X3	R	0	158.1	1.100	-771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		L	0	-158.2			1006.9	≦		
	X4	R	0	158.2	1.100	-771.6	690.6	≦	1229.6	OK
		L	0	-158.1			1006.9	≦		
	X5	R	0	158.2	1.100	-681.8	690.6	≦	1157.9	OK
		L	0	-157.1			907.1	≦		
2F	X1	R	0	152.3	1.100	-686.9	597.7	≦	1157.9	OK
		L	0	-155.5			911.2	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X2	L	0	1.100	-771.7	1010.5	1229.6	OK
		R	0			687.1		
	X3	L	0	1.100	-771.6	1010.5	1229.6	OK
		R	0			687.1		
	X4	L	0	1.100	-771.5	1010.5	1229.6	OK
		R	0			687.1		
	X5	L	0	1.100	-681.5	910.6	1157.9	OK
		R	0			594.1		
1F	X1	L	-322.2	1.200	-1777.8	2455.5	7483.0	OK
		R	449.0			1684.3		
	X2	L	-396.7	1.200	-1075.1	1686.8	6128.0	OK
		R	374.5			915.6		
	X3	L	-385.6	1.200	-1303.0	1949.2	6807.4	OK
		R	385.6			1178.0		
	X4	L	-374.5	1.200	-1237.0	1858.9	6722.2	OK
		R	396.7			1087.6		
	X5	L	-449.0	1.200	-1253.4	1953.1	6587.8	OK
		R	322.2			1181.9		

Y4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-24.6	1.200	0.0	24.6	291.0	OK
		R	38.6			38.6		
	X2	L	-33.4	1.200	0.0	33.4	291.0	OK
		R	29.9			29.9		
	X3	L	-31.6	1.200	0.0	31.6	291.0	OK
		R	31.6			31.6		
	X4	L	-29.9	1.200	0.0	29.9	291.0	OK
		R	33.4			33.4		
	X5	L	-38.6	1.200	0.0	38.6	291.0	OK
		R	24.6			24.6		

X1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.8	1.200	0.0	2.8	470.9	OK
		R	5.6			5.6		
	Y3	L	-7.1	1.200	0.0	7.1	386.8	OK
		R	3.7			3.7		

X2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	546.4	OK
		R	7.2			7.2		
	Y3	L	-9.4	1.200	0.0	9.4	446.2	OK
		R	4.3			4.3		

X3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	546.4	OK
		R	7.2			7.2		
	Y3	L	-9.4	1.200	0.0	9.4	446.2	OK
		R	4.3			4.3		

X4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	546.4	OK
		R	7.2			7.2		
	Y3	L	-9.4	1.200	0.0	9.4	446.2	OK
		R	4.3			4.3		

X5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	546.4	OK

X5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	R	7.2	1.200	0.0	7.2	546.4	OK
	Y3	L	-9.4	1.200	0.0	9.4	446.2	OK
		R	4.3			4.3		

X6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.8	1.200	0.0	2.8	470.9	OK
		R	5.6			5.6		
	Y3	L	-7.1	1.200	0.0	7.1	386.8	OK
		R	3.7			3.7		

X1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.8	1.200	0.0	2.8	470.9	OK
		R	5.6			5.6		
	Y3	L	-7.1	1.200	0.0	7.1	386.8	OK
		R	3.7			3.7		

X2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	546.4	OK
		R	7.2			7.2		
	Y3	L	-9.4	1.200	0.0	9.4	446.2	OK
		R	4.3			4.3		

X3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	546.4	OK
		R	7.2			7.2		
	Y3	L	-9.4	1.200	0.0	9.4	446.2	OK
		R	4.3			4.3		

X4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	546.4	OK
		R	7.2			7.2		
	Y3	L	-9.4	1.200	0.0	9.4	446.2	OK
		R	4.3			4.3		

X5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	546.4	OK
		R	7.2			7.2		
	Y3	L	-9.4	1.200	0.0	9.4	446.2	OK
		R	4.3			4.3		

X6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.8	1.200	0.0	2.8	470.9	OK
		R	5.6			5.6		
	Y3	L	-7.1	1.200	0.0	7.1	386.8	OK
		R	3.7			3.7		

Y1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-22.7	1.200	0.0	22.7	291.0	OK
		R	35.4			35.4		
	X2	L	-30.6	1.200	0.0	30.6	291.0	OK
		R	27.4			27.4		
	X3	L	-29.0	1.200	0.0	29.0	291.0	OK
		R	29.0			29.0		
	X4	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	291.0	OK
		R	30.6			30.6		

Y1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X5	L	-35.4	1.200	0.0	35.4	291.0	OK
		R	22.7			22.7		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-105.8	1.200	13.2	90.0	387.8	OK
		R	109.1			124.9		
	X2	L	-107.5	1.200	1.8	105.4	387.8	OK
		R	107.3			109.5		
	X3	L	-107.4	1.200	-0.0	107.4	387.8	OK
		R	107.4			107.4		
	X4	L	-107.3	1.200	-1.8	109.5	387.8	OK
		R	107.5			105.4		
	X5	L	-109.1	1.200	-13.2	124.9	387.8	OK
		R	105.8			90.0		
15F	X1	L	-91.5	1.200	25.0	61.5	466.4	OK
		R	92.4			122.3		
	X2	L	-95.3	1.200	2.5	92.3	584.6	OK
		R	95.4			98.4		
	X3	L	-95.4	1.200	-0.0	95.4	584.6	OK
		R	95.4			95.4		
	X4	L	-95.4	1.200	-2.5	98.4	584.6	OK
		R	95.3			92.3		
	X5	L	-92.4	1.200	-25.0	122.3	466.4	OK
		R	91.5			61.5		
14F	X1	L	-91.2	1.200	25.6	60.5	466.4	OK
		R	92.7			123.4		
	X2	L	-95.4	1.200	2.6	92.3	584.6	OK
		R	95.4			98.4		
	X3	L	-95.4	1.200	-0.0	95.4	584.6	OK
		R	95.4			95.4		
	X4	L	-95.4	1.200	-2.6	98.4	584.6	OK
		R	95.4			92.3		
	X5	L	-92.7	1.200	-25.6	123.4	466.4	OK
		R	91.2			60.5		
13F	X1	L	-94.5	1.200	32.5	55.5	595.6	OK
		R	96.2			135.2		
	X2	L	-102.1	1.200	2.7	98.9	699.9	OK
		R	102.3			105.5		
	X3	L	-102.2	1.200	-0.0	102.2	699.9	OK
		R	102.2			102.2		
	X4	L	-102.3	1.200	-2.7	105.5	699.9	OK
		R	102.1			98.9		
	X5	L	-96.2	1.200	-32.5	135.2	595.6	OK
		R	94.5			55.5		
12F	X1	L	-94.5	1.200	34.1	53.6	595.6	OK
		R	96.2			137.1		
	X2	L	-102.2	1.200	2.5	99.2	699.9	OK
		R	102.3			105.3		
	X3	L	-102.2	1.200	-0.0	102.2	699.9	OK
		R	102.2			102.2		
	X4	L	-102.3	1.200	-2.5	105.3	699.9	OK
		R	102.2			99.2		
	X5	L	-96.2	1.200	-34.1	137.1	595.6	OK
		R	94.5			53.6		
11F	X1	L	-101.0	1.200	45.0	47.0	806.9	OK
		R	103.4			157.4		
	X2	L	-112.4	1.200	1.1	111.1	932.6	OK
		R	112.6			113.9		
	X3	L	-112.5	1.200	-0.0	112.5	932.6	OK
		R	112.5			112.5		
	X4	L	-112.6	1.200	-1.1	113.9	932.6	OK
		R	112.4			111.1		
	X5	L	-103.4	1.200	-45.0	157.4	806.9	OK
		R	101.0			47.0		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X1	L	-101.0	1.200	46.8	44.9	812.5	OK
		R	103.4			159.6		
	X2	L	-112.4	1.200	1.3	110.8	932.6	OK
		R	112.6			114.2		
	X3	L	-112.5	1.200	-0.0	112.5	932.6	OK
		R	112.5			112.5		
	X4	L	-112.6	1.200	-1.3	114.2	932.6	OK
		R	112.4			110.8		
	X5	L	-103.4	1.200	-46.8	159.6	812.5	OK
		R	101.0			44.9		
9F	X1	L	-104.3	1.200	54.0	39.6	840.2	OK
		R	107.0			171.7		
	X2	L	-115.9	1.200	0.7	115.0	993.7	OK
		R	116.0			116.9		
	X3	L	-115.9	1.200	-0.0	115.9	993.7	OK
		R	115.9			115.9		
	X4	L	-116.0	1.200	-0.7	116.9	993.7	OK
		R	115.9			115.0		
	X5	L	-107.0	1.200	-54.0	171.7	840.2	OK
		R	104.3			39.6		
8F	X1	L	-104.3	1.200	55.2	38.0	840.2	OK
		R	107.0			173.3		
	X2	L	-115.8	1.200	0.8	114.9	993.7	OK
		R	116.1			117.0		
	X3	L	-115.9	1.200	-0.0	115.9	993.7	OK
		R	115.9			115.9		
	X4	L	-116.1	1.200	-0.8	117.0	993.7	OK
		R	115.8			114.9		
	X5	L	-107.0	1.200	-55.2	173.3	840.2	OK
		R	104.3			38.0		
7F	X1	L	-114.2	1.200	69.2	31.1	1074.4	OK
		R	117.7			200.7		
	X2	L	-116.0	1.200	-1.0	117.2	1129.8	OK
		R	115.9			114.7		
	X3	L	-115.9	1.200	-0.0	115.9	1129.8	OK
		R	115.9			115.9		
	X4	L	-115.9	1.200	1.0	114.7	1129.8	OK
		R	116.0			117.2		
	X5	L	-117.7	1.200	-69.2	200.7	1074.4	OK
		R	114.2			31.1		
6F	X1	L	-114.2	1.200	73.3	26.2	1104.4	OK
		R	117.7			205.7		
	X2	L	-116.0	1.200	-1.2	117.5	1159.2	OK
		R	115.9			114.4		
	X3	L	-115.9	1.200	-0.0	115.9	1159.2	OK
		R	115.9			115.9		
	X4	L	-115.9	1.200	1.2	114.4	1159.2	OK
		R	116.0			117.5		
	X5	L	-117.7	1.200	-73.3	205.7	1104.4	OK
		R	114.2			26.2		
5F	X1	L	-114.1	1.200	74.7	24.5	1157.9	OK
		R	117.8			207.3		
	X2	L	-119.4	1.200	-1.5	121.2	1230.4	OK
		R	119.4			117.6		
	X3	L	-119.4	1.200	-0.0	119.4	1230.4	OK
		R	119.4			119.4		
	X4	L	-119.4	1.200	1.5	117.6	1230.4	OK
		R	119.4			121.2		
	X5	L	-117.8	1.200	-74.7	207.3	1157.9	OK
		R	114.1			24.5		
4F	X1	L	-114.1	1.200	75.6	23.4	1157.9	OK
		R	117.8			208.5		
	X2	L	-119.4	1.200	-1.4	121.1	1230.4	OK
		R	119.4			117.7		
	X3	L	-119.4	1.200	-0.0	119.4	1230.4	OK
		R	-119.4			119.4		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X3	R	119.4	1.200	-0.0	119.4	1230.4	OK
		L	-119.4			117.7		
	X4	R	119.4	1.200	1.4	121.0	1230.4	OK
		L	-117.8			208.5		
3F	X1	R	114.1	1.200	-75.6	23.4	1157.9	OK
		L	-114.1			20.4		
	X2	R	117.8	1.200	78.0	211.5	1157.9	OK
		L	-119.4			124.6		
	X3	R	119.4	1.200	-4.3	114.2	1230.4	OK
		L	-119.4			119.4		
	X4	R	119.4	1.200	-0.0	119.4	1230.4	OK
		L	-119.4			119.4		
	X5	R	114.2	1.200	4.3	124.5	1230.4	OK
		L	-117.8			211.5		
2F	X1	R	114.1	1.200	-78.0	20.4	1157.9	OK
		L	-114.1			42.4		
	X2	R	117.7	1.200	59.8	189.5	1157.9	OK
		L	-119.3			145.1		
	X3	R	119.5	1.200	-21.5	93.6	1265.9	OK
		L	-119.4			119.4		
	X4	R	119.4	1.200	-0.0	119.4	1230.4	OK
		L	-119.5			93.6		
	X5	R	119.3	1.200	21.5	145.1	1265.9	OK
		L	-117.7			189.5		
1F	X1	R	114.1	1.200	-59.8	42.4	1157.9	OK
		L	-303.6			286.2		
	X2	R	426.3	1.200	14.5	443.7	5849.4	OK
		L	-375.7			380.9		
	X3	R	354.2	1.200	-4.3	349.0	5512.8	OK
		L	-365.0			365.0		
	X4	R	365.0	1.200	0.0	365.0	5512.8	OK
		L	-354.2			349.0		
	X5	R	375.7	1.200	4.3	380.9	5512.8	OK
		L	-426.3			443.7		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	R	-128.7	1.200	-0.5	129.2	399.4	OK
		L	132.6			132.1		
	X2	R	-130.8	1.200	0.5	130.2	399.4	OK
		L	130.5			131.1		
	X3	R	-130.6	1.200	0.0	130.6	399.4	OK
		L	130.6			130.6		
	X4	R	-130.5	1.200	-0.5	131.1	399.4	OK
		L	130.8			130.2		
	X5	R	-132.6	1.200	0.5	132.1	399.4	OK
		L	128.7			129.2		
15F	X1	R	-130.3	1.200	-1.4	131.9	541.7	OK
		L	131.8			130.1		
	X2	R	-134.4	1.200	3.0	130.7	594.5	OK
		L	134.5			138.2		
	X3	R	-134.5	1.200	0.0	134.5	594.5	OK
		L	134.5			134.5		
	X4	R	-134.5	1.200	-3.0	138.2	594.5	OK
		L	134.4			130.7		
	X5	R	-131.8	1.200	1.4	130.1	541.7	OK
		L	130.3			131.9		
14F	X1	R	-129.7	1.200	-1.7	131.8	541.7	OK
		L	131.7			129.6		
	X2	R	-134.1	1.200	3.1	130.4	594.5	OK
		L	134.1			137.9		
	X3	R	-134.1	1.200	0.0	134.1	594.5	OK
		L	134.1			134.1		
	X4	L	-134.1	1.200	-3.1	137.9	594.5	OK

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X4	R	134.1	1.200	-3.1	130.4	≦	594.5	OK
	X5	L	-131.7	1.200	1.7	129.6	≦	541.7	OK
13F	X1	R	129.7	1.200	-2.3	131.8	≦	603.5	OK
		L	-132.9			135.7	≦		
	X2	R	135.3	1.200	3.6	132.5	≦	765.4	OK
		L	-140.9			136.6	≦		
	X3	R	141.1	1.200	0.0	145.4	≦	765.4	OK
		L	-141.0			141.0	≦		
	X4	R	141.0	1.200	-3.6	141.0	≦	765.4	OK
		L	-141.1			145.4	≦		
	X5	R	140.9	1.200	2.3	136.6	≦	603.5	OK
		L	-135.3			132.5	≦		
12F	X1	R	132.9	1.200	-3.2	135.7	≦	603.5	OK
		L	-132.9			136.8	≦		
	X2	R	135.3	1.200	3.6	131.5	≦	765.4	OK
		L	-141.0			136.6	≦		
	X3	R	141.0	1.200	0.0	145.4	≦	765.4	OK
		L	-141.0			141.0	≦		
	X4	R	141.0	1.200	-3.6	141.0	≦	765.4	OK
		L	-141.0			145.4	≦		
	X5	R	141.0	1.200	3.2	136.6	≦	603.5	OK
		L	-135.3			131.5	≦		
11F	X1	R	132.9	1.200	-4.4	136.8	≦	790.5	OK
		L	-139.4			144.7	≦		
	X2	R	142.6	1.200	4.4	137.3	≦	1010.6	OK
		L	-151.2			145.9	≦		
	X3	R	151.4	1.200	0.0	156.7	≦	1010.6	OK
		L	-151.3			151.3	≦		
	X4	R	151.3	1.200	-4.4	151.3	≦	1010.6	OK
		L	-151.4			156.7	≦		
	X5	R	151.2	1.200	4.5	145.9	≦	790.5	OK
		L	-142.6			137.3	≦		
10F	X1	R	139.4	1.200	-4.4	144.7	≦	790.5	OK
		L	-139.4			144.7	≦		
	X2	R	142.6	1.200	4.3	137.4	≦	1010.6	OK
		L	-151.2			146.1	≦		
	X3	R	151.4	1.200	0.0	156.5	≦	1010.6	OK
		L	-151.3			151.3	≦		
	X4	R	151.3	1.200	-4.3	151.3	≦	1010.6	OK
		L	-151.4			156.5	≦		
	X5	R	151.2	1.200	4.4	146.1	≦	790.5	OK
		L	-142.6			137.3	≦		
9F	X1	R	139.4	1.200	-4.6	144.7	≦	858.6	OK
		L	-142.6			148.2	≦		
	X2	R	146.2	1.200	4.4	140.7	≦	1079.0	OK
		L	-154.6			149.4	≦		
	X3	R	154.8	1.200	0.0	160.0	≦	1079.0	OK
		L	-154.7			154.7	≦		
	X4	R	154.7	1.200	-4.4	154.7	≦	1079.0	OK
		L	-154.8			160.0	≦		
	X5	R	154.6	1.200	4.6	149.4	≦	858.6	OK
		L	-146.2			140.7	≦		
8F	X1	R	142.6	1.200	-3.7	148.2	≦	858.6	OK
		L	-142.6			147.1	≦		
	X2	R	146.2	1.200	4.1	141.8	≦	1079.0	OK
		L	-154.6			149.7	≦		
	X3	R	154.8	1.200	0.0	159.8	≦	1079.0	OK
		L	-154.7			154.7	≦		
	X4	R	154.7	1.200	-4.1	154.7	≦	1079.0	OK
		L	-154.8			159.8	≦		
	X5	R	154.6	1.200	3.7	149.7	≦	858.6	OK
		L	-146.2			141.8	≦		
7F	X1	R	142.6	1.200	-2.0	147.1	≦	1131.9	OK
		L	-152.5			154.9	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X2	L	-154.8	1.200	3.8	150.3	1131.9	OK
		R	154.6			159.1	1131.9	
	X3	L	-154.7	1.200	0.0	154.7	1131.9	OK
		R	154.7			154.7	1131.9	
	X4	L	-154.6	1.200	-3.8	159.1	1131.9	OK
		R	154.8			150.3	1131.9	
	X5	L	-157.0	1.200	2.0	154.5	1131.9	OK
		R	152.5			154.9	1131.9	
6F	X1	L	-152.4	1.200	-0.2	152.7	1162.8	OK
		R	157.0			156.7	1162.8	
	X2	L	-154.8	1.200	3.5	150.6	1162.8	OK
		R	154.7			158.9	1162.8	
	X3	L	-154.7	1.200	0.0	154.7	1162.8	OK
		R	154.7			154.7	1162.8	
	X4	L	-154.7	1.200	-3.5	158.9	1162.8	OK
		R	154.8			150.6	1162.8	
	X5	L	-157.0	1.200	0.2	156.7	1162.8	OK
		R	152.4			152.7	1162.8	
5F	X1	L	-152.4	1.200	2.4	149.5	1162.8	OK
		R	157.1			159.9	1162.8	
	X2	L	-158.2	1.200	3.1	154.4	1234.3	OK
		R	158.1			161.9	1234.3	
	X3	L	-158.2	1.200	0.0	158.2	1234.3	OK
		R	158.2			158.2	1234.3	
	X4	L	-158.1	1.200	-3.1	161.9	1234.3	OK
		R	158.2			154.4	1234.3	
	X5	L	-157.1	1.200	-2.4	159.9	1162.8	OK
		R	152.4			149.5	1162.8	
4F	X1	L	-152.3	1.200	5.9	145.3	1162.8	OK
		R	157.1			164.2	1162.8	
	X2	L	-158.2	1.200	2.5	155.1	1234.3	OK
		R	158.1			161.2	1234.3	
	X3	L	-158.2	1.200	0.0	158.2	1234.3	OK
		R	158.2			158.2	1234.3	
	X4	L	-158.1	1.200	-2.5	161.2	1234.3	OK
		R	158.2			155.1	1234.3	
	X5	L	-157.1	1.200	-5.9	164.2	1162.8	OK
		R	152.3			145.3	1162.8	
3F	X1	L	-152.3	1.200	5.2	146.1	1162.8	OK
		R	157.1			163.4	1162.8	
	X2	L	-158.2	1.200	2.1	155.6	1234.3	OK
		R	158.1			160.7	1234.3	
	X3	L	-158.2	1.200	0.0	158.2	1234.3	OK
		R	158.2			158.2	1234.3	
	X4	L	-158.1	1.200	-2.1	160.7	1234.3	OK
		R	158.2			155.6	1234.3	
	X5	L	-157.1	1.200	-5.2	163.4	1162.8	OK
		R	152.3			146.1	1162.8	
2F	X1	L	-155.5	1.200	5.9	148.5	1159.2	OK
		R	161.0			168.1	1159.2	
	X2	L	-161.6	1.200	1.0	160.4	1230.4	OK
		R	161.8			163.0	1230.4	
	X3	L	-161.7	1.200	0.0	161.7	1230.4	OK
		R	161.7			161.7	1230.4	
	X4	L	-161.8	1.200	-1.0	163.0	1230.4	OK
		R	161.6			160.4	1230.4	
	X5	L	-161.0	1.200	-5.9	168.1	1159.2	OK
		R	155.5			148.5	1159.2	
1F	X1	L	-322.2	1.200	3.5	318.0	5647.5	OK
		R	449.0			453.2	5647.5	
	X2	L	-396.7	1.200	-0.6	397.4	5512.8	OK
		R	374.5			373.8	5512.8	
	X3	L	-385.6	1.200	0.0	385.6	5512.8	OK
		R	385.6			385.6	5512.8	
	X4	L	-374.5	1.200	0.6	373.8	5512.8	OK
		R					5512.8	

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X4	R	396.7	1.200	0.6	397.4	≦	5512.8	OK
	X5	L	-449.0	1.200	-3.5	453.2	≦	5647.5	OK
		R	322.2			318.0	≦		

Y4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-24.6	1.200	0.0	24.6	≦	291.0	OK
		R	38.6			38.6	≦		
	X2	L	-33.4	1.200	0.0	33.4	≦	291.0	OK
		R	29.9			29.9	≦		
	X3	L	-31.6	1.200	0.0	31.6	≦	291.0	OK
		R	31.6			31.6	≦		
	X4	L	-29.9	1.200	0.0	29.9	≦	291.0	OK
		R	33.4			33.4	≦		
	X5	L	-38.6	1.200	0.0	38.6	≦	291.0	OK
		R	24.6			24.6	≦		

X1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.8	1.200	0.0	2.8	≦	470.9	OK
		R	5.6			5.6	≦		
	Y3	L	-7.1	1.200	0.0	7.1	≦	386.8	OK
		R	3.7			3.7	≦		

X2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.4	1.200	0.0	9.4	≦	446.2	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.4	1.200	0.0	9.4	≦	446.2	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.4	1.200	0.0	9.4	≦	446.2	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-3.0	1.200	0.0	3.0	≦	546.4	OK
		R	7.2			7.2	≦		
	Y3	L	-9.4	1.200	0.0	9.4	≦	446.2	OK
		R	4.3			4.3	≦		

X6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.8	1.200	0.0	2.8	≦	470.9	OK
		R	5.6			5.6	≦		
	Y3	L	-7.1	1.200	0.0	7.1	≦	386.8	OK
		R	3.7			3.7	≦		

Y1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-22.7	1.200	0.0	22.7	≦	291.0	OK
		R	35.4			35.4	≦		

Y1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X2	L	-30.6	1.200	0.0	30.6	291.0	OK
		R	27.4			27.4		
	X3	L	-29.0	1.200	0.0	29.0	291.0	OK
		R	29.0			29.0		
	X4	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	291.0	OK
		R	30.6			30.6		
	X5	L	-35.4	1.200	0.0	35.4	291.0	OK
		R	22.7			22.7		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-105.8	1.200	-2.1	108.3	387.8	OK
		R	109.1			106.6		
	X2	L	-107.5	1.200	2.2	104.9	387.8	OK
		R	107.3			110.0		
	X3	L	-107.4	1.200	-0.0	107.4	387.8	OK
		R	107.4			107.4		
	X4	L	-107.3	1.200	-2.2	110.0	387.8	OK
		R	107.5			104.9		
	X5	L	-109.1	1.200	2.1	106.6	387.8	OK
		R	105.8			108.3		
15F	X1	L	-91.5	1.200	-2.9	95.0	466.4	OK
		R	92.4			88.9		
	X2	L	-95.3	1.200	3.4	91.2	584.6	OK
		R	95.4			99.5		
	X3	L	-95.4	1.200	-0.0	95.4	584.6	OK
		R	95.4			95.4		
	X4	L	-95.4	1.200	-3.4	99.5	584.6	OK
		R	95.3			91.2		
	X5	L	-92.4	1.200	2.9	88.9	466.4	OK
		R	91.5			95.0		
14F	X1	L	-91.2	1.200	-3.4	95.2	466.4	OK
		R	92.7			88.6		
	X2	L	-95.4	1.200	3.4	91.3	584.6	OK
		R	95.4			99.5		
	X3	L	-95.4	1.200	-0.0	95.4	584.6	OK
		R	95.4			95.4		
	X4	L	-95.4	1.200	-3.4	99.5	584.6	OK
		R	95.4			91.3		
	X5	L	-92.7	1.200	3.4	88.6	466.4	OK
		R	91.2			95.2		
13F	X1	L	-94.5	1.200	-4.1	99.5	595.6	OK
		R	96.2			91.3		
	X2	L	-102.1	1.200	4.0	97.4	699.9	OK
		R	102.3			107.1		
	X3	L	-102.2	1.200	-0.0	102.2	699.9	OK
		R	102.2			102.2		
	X4	L	-102.3	1.200	-4.0	107.1	699.9	OK
		R	102.1			97.4		
	X5	L	-96.2	1.200	4.1	91.3	595.6	OK
		R	94.5			99.5		
12F	X1	L	-94.5	1.200	-5.0	100.6	595.6	OK
		R	96.2			90.2		
	X2	L	-102.2	1.200	4.0	97.4	699.9	OK
		R	102.3			107.1		
	X3	L	-102.2	1.200	-0.0	102.2	699.9	OK
		R	102.2			102.2		
	X4	L	-102.3	1.200	-4.0	107.1	699.9	OK
		R	102.2			97.4		
	X5	L	-96.2	1.200	5.0	90.2	595.6	OK
		R	94.5			100.5		
11F	X1	L	-101.0	1.200	-6.6	109.0	774.0	OK
		R	103.4			95.5		
	X2	L	-112.4	1.200	4.8	106.6	932.6	OK
		R	112.6			118.4		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X3	L	-112.5	1.200	-0.0	112.5	932.6	OK
		R	112.5			112.5		
	X4	L	-112.6	1.200	-4.8	118.4	932.6	OK
		R	112.4			106.6		
	X5	L	-103.4	1.200	6.6	95.5	774.0	OK
		R	101.0			109.0		
10F	X1	L	-101.0	1.200	-6.5	108.9	774.0	OK
		R	103.4			95.6		
	X2	L	-112.4	1.200	4.7	106.8	932.6	OK
		R	112.6			118.2		
	X3	L	-112.5	1.200	-0.0	112.5	932.6	OK
		R	112.5			112.5		
	X4	L	-112.6	1.200	-4.7	118.2	932.6	OK
		R	112.4			106.8		
	X5	L	-103.4	1.200	6.5	95.6	774.0	OK
		R	101.0			108.9		
9F	X1	L	-104.3	1.200	-6.8	112.5	840.2	OK
		R	107.0			98.8		
	X2	L	-115.9	1.200	4.7	110.2	993.7	OK
		R	116.0			121.7		
	X3	L	-115.9	1.200	-0.0	115.9	993.7	OK
		R	115.9			115.9		
	X4	L	-116.0	1.200	-4.7	121.7	993.7	OK
		R	115.9			110.2		
	X5	L	-107.0	1.200	6.8	98.8	840.2	OK
		R	104.3			112.5		
8F	X1	L	-104.3	1.200	-5.7	111.2	840.2	OK
		R	107.0			100.1		
	X2	L	-115.8	1.200	4.4	110.5	993.7	OK
		R	116.1			121.4		
	X3	L	-115.9	1.200	-0.0	115.9	993.7	OK
		R	115.9			115.9		
	X4	L	-116.1	1.200	-4.4	121.4	993.7	OK
		R	115.8			110.5		
	X5	L	-107.0	1.200	5.7	100.1	840.2	OK
		R	104.3			111.2		
7F	X1	L	-114.2	1.200	-4.2	119.3	1075.0	OK
		R	117.7			112.6		
	X2	L	-116.0	1.200	4.0	111.2	1129.8	OK
		R	115.9			120.7		
	X3	L	-115.9	1.200	-0.0	115.9	1129.8	OK
		R	115.9			115.9		
	X4	L	-115.9	1.200	-4.0	120.7	1129.8	OK
		R	116.0			111.2		
	X5	L	-117.7	1.200	4.2	112.6	1075.0	OK
		R	114.2			119.3		
6F	X1	L	-114.2	1.200	-2.2	116.9	1104.4	OK
		R	117.7			115.0		
	X2	L	-116.0	1.200	3.8	111.4	1159.2	OK
		R	115.9			120.5		
	X3	L	-115.9	1.200	-0.0	115.9	1159.2	OK
		R	115.9			115.9		
	X4	L	-115.9	1.200	-3.8	120.5	1159.2	OK
		R	116.0			111.4		
	X5	L	-117.7	1.200	2.2	115.0	1104.4	OK
		R	114.2			116.9		
5F	X1	L	-114.1	1.200	0.7	113.3	1159.2	OK
		R	117.8			118.6		
	X2	L	-119.4	1.200	3.5	115.2	1230.4	OK
		R	119.4			123.5		
	X3	L	-119.4	1.200	-0.0	119.4	1230.4	OK
		R	119.4			119.4		
	X4	L	-119.4	1.200	-3.5	123.5	1230.4	OK
		R	119.4			115.2		
	X5	L	-117.8	1.200	-0.7	118.6	1159.2	OK
		R						

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X5	R	114.1	1.200	-0.7	113.3	1159.2	OK
4F	X1	L	-114.1	1.200	4.6	108.6	1159.2	OK
		R	117.8			123.3		
	X2	L	-119.4	1.200	2.8	116.0	1230.4	OK
		R	119.4			122.8		
	X3	L	-119.4	1.200	-0.0	119.4	1230.4	OK
		R	119.4			119.4		
	X4	L	-119.4	1.200	-2.8	122.8	1230.4	OK
		R	119.4			116.0		
	X5	L	-117.8	1.200	-4.6	123.3	1159.2	OK
		R	114.1			108.6		
3F	X1	L	-114.1	1.200	4.2	109.0	1159.2	OK
		R	117.8			122.8		
	X2	L	-119.4	1.200	2.3	116.6	1230.4	OK
		R	119.4			122.1		
	X3	L	-119.4	1.200	-0.0	119.4	1230.4	OK
		R	119.4			119.4		
	X4	L	-119.4	1.200	-2.3	122.1	1230.4	OK
		R	119.4			116.6		
	X5	L	-117.8	1.200	-4.2	122.8	1159.2	OK
		R	114.1			109.0		
2F	X1	L	-114.1	1.200	4.8	108.4	1159.2	OK
		R	117.7			123.5		
	X2	L	-119.3	1.200	1.2	117.9	1230.4	OK
		R	119.5			120.8		
	X3	L	-119.4	1.200	-0.0	119.4	1230.4	OK
		R	119.4			119.4		
	X4	L	-119.5	1.200	-1.2	120.8	1230.4	OK
		R	119.3			117.9		
	X5	L	-117.7	1.200	-4.8	123.5	1159.2	OK
		R	114.1			108.4		
1F	X1	L	-303.6	1.200	3.0	300.1	5656.0	OK
		R	426.3			429.8		
	X2	L	-375.7	1.200	-0.6	376.4	5512.8	OK
		R	354.2			353.5		
	X3	L	-365.0	1.200	-0.0	365.0	5512.8	OK
		R	365.0			365.0		
	X4	L	-354.2	1.200	0.6	353.5	5512.8	OK
		R	375.7			376.4		
	X5	L	-426.3	1.200	-3.0	429.8	5656.0	OK
		R	303.6			300.1		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-128.7	1.200	15.6	109.9	399.4	OK
		R	132.6			151.3		
	X2	L	-130.8	1.200	0.5	130.2	399.4	OK
		R	130.5			131.1		
	X3	L	-130.6	1.200	0.0	130.6	399.4	OK
		R	130.6			130.6		
	X4	L	-130.5	1.200	-0.5	131.1	399.4	OK
		R	130.8			130.2		
	X5	L	-132.6	1.200	-15.6	151.3	399.4	OK
		R	128.7			109.9		
15F	X1	L	-130.3	1.200	28.1	96.5	537.0	OK
		R	131.8			165.5		
	X2	L	-134.4	1.200	2.9	131.0	594.5	OK
		R	134.5			138.0		
	X3	L	-134.5	1.200	0.0	134.5	594.5	OK
		R	134.5			134.5		
	X4	L	-134.5	1.200	-2.9	137.9	594.5	OK
		R	134.4			131.0		
	X5	L	-131.8	1.200	-28.1	165.5	537.0	OK
		R	130.3			96.5		
14F	X1	L	-129.7	1.200	28.8	95.1	537.0	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X1	R	131.7	1.200	28.8	166.3	≧	537.0	OK
		L	-134.1			130.6	≦		
	X2	R	134.1	1.200	3.0	137.7	≧	594.5	OK
		L	-134.1			134.1	≦		
	X3	R	134.1	1.200	0.0	134.1	≧	594.5	OK
		L	-134.1			137.7	≦		
	X4	R	134.1	1.200	-3.0	130.6	≧	594.5	OK
		L	-131.7			166.3	≦		
	X5	R	129.7	1.200	-28.8	95.1	≧	537.0	OK
		L	-132.9			90.4	≦		
13F	X1	R	135.3	1.200	35.4	177.8	≧	598.9	OK
		L	-140.9			136.8	≦		
	X2	R	141.1	1.200	3.4	145.2	≧	765.4	OK
		L	-141.0			141.0	≦		
	X3	R	141.0	1.200	0.0	141.0	≧	765.4	OK
		L	-141.1			145.2	≦		
	X4	R	140.9	1.200	-3.4	136.8	≧	765.4	OK
		L	-135.3			177.8	≦		
	X5	R	132.9	1.200	-35.4	90.4	≧	598.9	OK
		L	-132.9			88.4	≦		
12F	X1	R	135.3	1.200	37.1	179.9	≧	598.9	OK
		L	-141.0			137.0	≦		
	X2	R	141.0	1.200	3.3	145.0	≧	765.4	OK
		L	-141.0			141.0	≦		
	X3	R	141.0	1.200	0.0	141.0	≧	765.4	OK
		L	-141.0			145.0	≦		
	X4	R	141.0	1.200	-3.3	137.0	≧	765.4	OK
		L	-135.3			179.9	≦		
	X5	R	132.9	1.200	-37.1	88.4	≧	598.9	OK
		L	-139.4			77.9	≦		
11F	X1	R	142.6	1.200	51.2	204.1	≧	786.1	OK
		L	-151.2			149.3	≦		
	X2	R	151.4	1.200	1.6	153.3	≧	1010.6	OK
		L	-151.3			151.3	≦		
	X3	R	151.3	1.200	0.0	151.3	≧	1010.6	OK
		L	-151.4			153.3	≦		
	X4	R	151.2	1.200	-1.6	149.3	≧	1010.6	OK
		L	-142.6			204.1	≦		
	X5	R	139.4	1.200	-51.2	77.9	≧	786.1	OK
		L	-139.4			75.5	≦		
10F	X1	R	142.6	1.200	53.3	206.5	≧	786.1	OK
		L	-151.2			149.1	≦		
	X2	R	151.4	1.200	1.8	153.5	≧	1010.6	OK
		L	-151.3			151.3	≦		
	X3	R	151.3	1.200	0.0	151.3	≧	1010.6	OK
		L	-151.4			153.5	≦		
	X4	R	151.2	1.200	-1.8	149.1	≧	1010.6	OK
		L	-142.6			206.5	≦		
	X5	R	139.4	1.200	-53.3	75.5	≧	786.1	OK
		L	-139.4			75.5	≦		
9F	X1	R	146.2	1.200	61.6	220.2	≧	861.1	OK
		L	-154.6			153.3	≦		
	X2	R	154.8	1.200	1.2	156.2	≧	1079.0	OK
		L	-154.7			154.7	≦		
	X3	R	154.7	1.200	0.0	154.7	≧	1079.0	OK
		L	-154.8			156.2	≦		
	X4	R	154.6	1.200	-1.2	153.3	≧	1079.0	OK
		L	-146.2			220.2	≦		
	X5	R	142.6	1.200	-61.6	68.7	≧	861.1	OK
		L	-142.6			67.0	≦		
8F	X1	R	146.2	1.200	63.0	221.9	≧	865.4	OK
		L	-154.6			153.0	≦		
	X2	R	154.8	1.200	1.3	156.4	≧	1079.0	OK
		L	-154.7			154.7	≦		
	X3	R	154.7	1.200	0.0	154.7	≧	1079.0	OK
		L	-154.7			154.7	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X4	L	-154.8	1.200	-1.3	156.4	1079.0	OK
		R	154.6			153.0		
	X5	L	-146.2	1.200	-63.0	221.9	865.4	OK
		R	142.6			67.0		
7F	X1	L	-152.5	1.200	77.1	60.0	1127.3	OK
		R	157.0			249.5		
	X2	L	-154.8	1.200	-0.4	155.3	1131.9	OK
		R	154.6			154.1		
	X3	L	-154.7	1.200	0.0	154.7	1131.9	OK
		R	154.7			154.7		
	X4	L	-154.6	1.200	0.4	154.1	1131.9	OK
		R	154.8			155.3		
	X5	L	-157.0	1.200	-77.1	249.5	1127.3	OK
		R	152.5			60.0		
6F	X1	L	-152.4	1.200	81.5	54.7	1157.9	OK
		R	157.0			254.8		
	X2	L	-154.8	1.200	-0.8	155.7	1162.8	OK
		R	154.7			153.7		
	X3	L	-154.7	1.200	0.0	154.7	1162.8	OK
		R	154.7			154.7		
	X4	L	-154.7	1.200	0.8	153.7	1162.8	OK
		R	154.8			155.7		
	X5	L	-157.0	1.200	-81.5	254.8	1157.9	OK
		R	152.4			54.7		
5F	X1	L	-152.4	1.200	82.9	52.9	1157.9	OK
		R	157.1			256.5		
	X2	L	-158.2	1.200	-1.1	159.5	1234.3	OK
		R	158.1			156.8		
	X3	L	-158.2	1.200	0.0	158.2	1234.3	OK
		R	158.2			158.2		
	X4	L	-158.1	1.200	1.1	156.8	1234.3	OK
		R	158.2			159.5		
	X5	L	-157.1	1.200	-82.8	256.5	1157.9	OK
		R	152.4			52.9		
4F	X1	L	-152.3	1.200	83.7	51.9	1157.9	OK
		R	157.1			257.6		
	X2	L	-158.2	1.200	-1.0	159.4	1234.3	OK
		R	158.1			156.9		
	X3	L	-158.2	1.200	0.0	158.1	1234.3	OK
		R	158.2			158.2		
	X4	L	-158.1	1.200	1.0	156.9	1234.3	OK
		R	158.2			159.4		
	X5	L	-157.1	1.200	-83.7	257.6	1157.9	OK
		R	152.3			51.9		
3F	X1	L	-152.3	1.200	86.3	48.7	1157.9	OK
		R	157.1			260.8		
	X2	L	-158.2	1.200	-3.6	162.5	1234.3	OK
		R	158.1			153.8		
	X3	L	-158.2	1.200	0.0	158.1	1234.3	OK
		R	158.2			158.2		
	X4	L	-158.1	1.200	3.6	153.8	1234.3	OK
		R	158.2			162.5		
	X5	L	-157.1	1.200	-86.3	260.8	1157.9	OK
		R	152.3			48.7		
2F	X1	L	-155.5	1.200	71.6	69.7	1174.6	OK
		R	161.0			246.9		
	X2	L	-161.6	1.200	-25.1	191.8	1230.4	OK
		R	161.8			131.6		
	X3	L	-161.7	1.200	0.0	161.7	1230.4	OK
		R	161.7			161.7		
	X4	L	-161.8	1.200	25.1	131.6	1230.4	OK
		R	161.6			191.8		
	X5	L	-161.0	1.200	-71.6	246.9	1174.6	OK
		R	155.5			69.7		
1F	X1	L	-322.2	1.200	16.4	302.6	5856.9	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	R	449.0	1.200	16.4	468.7	5856.9	OK
		L	-396.7			402.4		
	X2	R	374.5	1.200	-4.8	368.8	5512.8	OK
		L	-385.6			385.6		
	X3	R	385.6	1.200	0.0	385.6	5512.8	OK
		L	-374.5			368.8		
	X4	R	396.7	1.200	4.8	402.4	5512.8	OK
		L	-449.0			468.7		
	X5	R	322.2	1.200	-16.4	302.6	5856.9	OK
		L						

Y4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-24.6	1.200	0.0	24.6	291.0	OK
		R	38.6			38.6		
	X2	L	-33.4	1.200	0.0	33.4	291.0	OK
		R	29.9			29.9		
	X3	L	-31.6	1.200	0.0	31.6	291.0	OK
		R	31.6			31.6		
	X4	L	-29.9	1.200	0.0	29.9	291.0	OK
		R	33.4			33.4		
	X5	L	-38.6	1.200	0.0	38.6	291.0	OK
		R	24.6			24.6		

U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：柱のせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-76.2	1.250	22.8	47.7	1280.6	OK
		B	-76.2			47.7		
	X2	T	1.1	1.250	559.0	699.9	1516.4	OK
		B	1.1			699.9		
	X3	T	-0.1	1.250	588.4	735.4	1560.0	OK
		B	-0.1			735.4		
	X4	T	0.1	1.250	588.2	735.4	1560.0	OK
		B	0.1			735.4		
	X5	T	-1.1	1.250	561.8	701.1	1516.1	OK
		B	-1.1			701.1		
	X6	T	76.2	1.250	-47.1	17.4	1305.4	OK
		B	76.2			17.4		
14F	X1	T	-38.2	1.250	281.9	314.1	1289.7	OK
		B	-38.2			314.1		
	X2	T	-1.4	1.250	701.6	875.6	1443.8	OK
		B	-1.4			875.6		
	X3	T	0.1	1.250	781.2	976.5	1483.2	OK
		B	0.1			976.5		
	X4	T	-0.1	1.250	781.3	976.6	1483.0	OK
		B	-0.1			976.6		
	X5	T	1.4	1.250	699.8	876.1	1447.4	OK
		B	1.4			876.1		
	X6	T	38.2	1.250	250.7	351.5	1351.4	OK
		B	38.2			351.5		
13F	X1	T	-45.5	1.250	528.6	615.2	1295.0	OK
		B	-45.5			615.2		
	X2	T	-1.3	1.250	900.7	1124.5	1600.4	OK
		B	-1.3			1124.5		
	X3	T	0.0	1.250	972.2	1215.3	1636.8	OK
		B	0.0			1215.3		
	X4	T	-0.0	1.250	972.3	1215.3	1636.4	OK
		B						

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X4	B	-0.0	1.250	972.3	1215.3	≦	1636.4	OK
		T	1.3			1124.6	≦		
	X5	B	1.3	1.250	898.6	1124.6	≦	1608.0	OK
		T	45.5			658.2	≦		
	X6	B	45.5	1.250	490.1	658.2	≦	1394.8	OK
		T	-45.0			695.1	≦		
12F	X1	B	-45.0	1.250	592.1	695.1	≦	1381.7	OK
		T	-2.6			1458.0	≦		
	X2	B	-2.6	1.250	1168.5	1458.0	≦	2226.8	OK
		T	0.1			1575.4	≦		
	X3	B	0.1	1.250	1260.3	1575.4	≦	2270.8	OK
		T	-0.1			1575.4	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	1260.4	1575.4	≦	2270.6	OK
		T	2.6			1458.3	≦		
	X5	B	2.6	1.250	1164.6	1458.3	≦	2240.7	OK
		T	45.0			740.4	≦		
	X6	B	45.0	1.250	556.3	740.4	≦	1507.4	OK
		T	-46.2			739.9	≦		
11F	X1	B	-46.2	1.250	628.9	739.9	≦	1521.7	OK
		T	-2.8			1609.2	≦		
	X2	B	-2.8	1.250	1289.6	1609.2	≦	2456.0	OK
		T	0.1			1729.0	≦		
	X3	B	0.1	1.250	1383.2	1729.0	≦	2507.9	OK
		T	-0.1			1729.1	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	1383.4	1729.1	≦	2507.9	OK
		T	2.8			1612.1	≦		
	X5	B	2.8	1.250	1287.4	1612.1	≦	2476.3	OK
		T	46.2			798.1	≦		
	X6	B	46.2	1.250	601.5	798.1	≦	1677.5	OK
		T	-48.4			860.6	≦		
10F	X1	B	-48.4	1.250	727.2	860.6	≦	1743.8	OK
		T	-3.5			1723.8	≦		
	X2	B	-3.5	1.250	1381.8	1723.8	≦	2599.0	OK
		T	0.1			1853.3	≦		
	X3	B	0.1	1.250	1482.6	1853.3	≦	2647.1	OK
		T	-0.1			1853.6	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	1483.0	1853.6	≦	2646.7	OK
		T	3.5			1724.7	≦		
	X5	B	3.5	1.250	1376.9	1724.7	≦	2622.2	OK
		T	48.4			917.3	≦		
	X6	B	48.4	1.250	695.1	917.3	≦	1925.7	OK
		T	-48.6			926.4	≦		
9F	X1	B	-48.6	1.250	780.0	926.4	≦	2103.7	OK
		T	-3.5			1961.1	≦		
	X2	B	-3.5	1.250	1571.6	1961.1	≦	3298.9	OK
		T	0.1			2106.1	≦		
	X3	B	0.1	1.250	1684.8	2106.1	≦	3349.7	OK
		T	-0.1			2106.0	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	1684.9	2106.0	≦	3348.7	OK
		T	3.5			1968.7	≦		
	X5	B	3.5	1.250	1572.2	1968.7	≦	3324.3	OK
		T	48.6			1001.7	≦		
	X6	B	48.6	1.250	762.5	1001.7	≦	2302.5	OK
		T	-49.1			997.1	≦		
8F	X1	B	-49.1	1.250	836.9	997.1	≦	2545.4	OK
		T	-3.7			2116.0	≦		
	X2	B	-3.7	1.250	1695.7	2116.0	≦	3505.4	OK
		T	0.1			2300.3	≦		
	X3	B	0.1	1.250	1840.2	2300.3	≦	3557.8	OK
		T	-0.1			2300.3	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	1840.4	2300.3	≦	3556.0	OK
		T	3.7			2123.4	≦		
	X5	B	3.7	1.250	1695.8	2123.4	≦	3544.3	OK
		T	49.1			1086.8	≦		
	X6	B	49.1	1.250	830.2	1086.8	≦	2824.5	OK
		T							

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X1	T	-51.3	1.250	1004.6	1204.5	2332.2	OK
		B	-51.3			1204.5		
	X2	T	-1.1	1.250	1896.7	2369.8	3403.5	OK
		B	-1.1			2369.8		
	X3	T	0.0	1.250	1974.1	2467.7	3485.4	OK
		B	0.0			2467.7		
	X4	T	-0.0	1.250	1973.9	2467.3	3483.3	OK
		B	-0.0			2467.3		
	X5	T	1.1	1.250	1902.0	2378.5	3449.8	OK
		B	1.1			2378.5		
	X6	T	51.3	1.250	1020.1	1326.4	2688.8	OK
		B	51.3			1326.4		
6F	X1	T	-53.5	1.250	1128.2	1356.8	2332.7	OK
		B	-53.5			1356.8		
	X2	T	2.2	1.250	2166.0	2709.7	3699.2	OK
		B	2.2			2709.7		
	X3	T	-0.1	1.250	2140.6	2675.6	3711.4	OK
		B	-0.1			2675.6		
	X4	T	0.1	1.250	2140.3	2675.5	3710.4	OK
		B	0.1			2675.5		
	X5	T	-2.2	1.250	2172.2	2713.1	3731.7	OK
		B	-2.2			2713.1		
	X6	T	53.5	1.250	1096.4	1424.0	2651.5	OK
		B	53.5			1424.0		
5F	X1	T	-53.6	1.250	1157.5	1393.3	2128.2	OK
		B	-53.6			1393.3		
	X2	T	0.9	1.250	2221.0	2777.2	3513.2	OK
		B	0.9			2777.2		
	X3	T	-0.0	1.250	2274.2	2842.7	3530.7	OK
		B	-0.0			2842.7		
	X4	T	0.0	1.250	2274.3	2842.9	3530.7	OK
		B	0.0			2842.9		
	X5	T	-0.9	1.250	2224.6	2779.9	3551.3	OK
		B	-0.9			2779.9		
	X6	T	53.6	1.250	1169.0	1514.8	2538.6	OK
		B	53.6			1514.8		
4F	X1	T	-53.2	1.250	1144.6	1377.5	1902.4	OK
		B	-53.2			1377.5		
	X2	T	0.0	1.250	2323.9	2904.9	3373.5	OK
		B	0.0			2904.9		
	X3	T	0.0	1.250	2462.1	3077.6	3449.8	OK
		B	0.0			3077.6		
	X4	T	-0.0	1.250	2462.5	3078.2	3450.8	OK
		B	-0.0			3078.2		
	X5	T	-0.0	1.250	2327.0	2908.7	3425.1	OK
		B	-0.0			2908.7		
	X6	T	53.2	1.250	1137.4	1475.0	2370.5	OK
		B	53.2			1475.0		
3F	X1	T	-53.6	1.250	1093.5	1313.3	1742.0	OK
		B	-53.6			1313.3		
	X2	T	0.6	1.250	2458.8	3074.1	3684.3	OK
		B	0.6			3074.1		
	X3	T	-0.1	1.250	2587.5	3234.3	3763.1	OK
		B	-0.1			3234.3		
	X4	T	0.1	1.250	2587.1	3234.0	3765.5	OK
		B	0.1			3234.0		
	X5	T	-0.6	1.250	2476.9	3095.5	3755.2	OK
		B	-0.6			3095.5		
	X6	T	53.6	1.250	1073.0	1394.8	2281.2	OK
		B	53.6			1394.8		
2F	X1	T	-51.2	1.250	1211.0	1462.5	1677.0	OK
		B	-51.2			1462.5		
	X2	T	-1.6	1.250	2451.5	3062.9	3482.3	OK
		B	-1.6			3062.9		
	X3	T	0.4	1.250	2585.0	3231.6	3560.6	OK
		B	0.4			3231.6		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X3	B	0.4	1.250	2585.0	3231.6	3560.6	OK
	X4	B	-0.4	1.250	2590.7	3237.9	3565.0	OK
	X5	B	1.6	1.250	2474.1	3094.2	3555.5	OK
	X6	B	51.2	1.250	1305.9	1683.7	2297.8	OK
	X1	B	-54.7	1.250	1078.0	1292.7	1570.3	OK
	X2	B	7.6	1.250	2463.8	3087.4	3499.2	OK
1F	X3	B	-1.5	1.250	2554.8	3192.0	3553.4	OK
	X4	B	1.5	1.250	2552.1	3191.7	3558.4	OK
	X5	B	-7.6	1.250	2503.0	3121.1	3573.8	OK
	X6	B	54.7	1.250	1754.8	2248.3	2411.4	OK
	X1	B	-54.7	1.250	1078.0	1292.7	1570.3	OK
	X2	B	7.6	1.250	2463.8	3087.4	3499.2	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	B	-94.5	1.250	58.9	20.9	1282.9	OK
	X2	B	1.5	1.250	586.8	735.0	1562.2	OK
	X3	B	-0.1	1.250	588.3	735.2	1562.4	OK
	X4	B	0.1	1.250	588.0	735.1	1562.4	OK
	X5	B	-1.5	1.250	590.4	736.5	1564.2	OK
	X6	B	94.5	1.250	-31.2	55.4	1306.1	OK
14F	X1	B	-54.9	1.250	386.3	428.0	1292.1	OK
	X2	B	-1.1	1.250	796.4	994.3	1497.9	OK
	X3	B	0.1	1.250	778.3	972.9	1487.8	OK
	X4	B	-0.1	1.250	778.4	973.0	1488.0	OK
	X5	B	1.1	1.250	795.9	996.1	1500.8	OK
	X6	B	54.9	1.250	334.1	472.5	1357.9	OK
13F	X1	B	-62.4	1.250	576.8	658.6	1311.0	OK
	X2	B	-1.0	1.250	939.8	1173.7	1619.2	OK
	X3	B	0.0	1.250	976.7	1220.9	1650.5	OK
	X4	B	-0.0	1.250	976.8	1220.9	1650.9	OK
	X5	B	1.0	1.250	938.3	1174.0	1621.6	OK
	X6	B	62.4	1.250	521.1	713.7	1429.4	OK
12F	X1	B	-61.8	1.250	581.7	665.3	1497.7	OK
	X2	B	-2.2	1.250	1130.7	1411.1	2219.1	OK
	X3	B	0.1	1.250	1230.1	1537.7	2261.6	OK
	X4	T	-0.1	1.250	1230.2	1537.7	2261.8	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X4	B	-0.1	1.250	1230.2	1537.7	≦	2261.8	OK
		T	2.2			1411.9	≦		
	X5	B	2.2	1.250	1127.7	1411.9	≦	2229.1	OK
		T	61.8			724.9	≦		
	X6	B	61.8	1.250	530.5	724.9	≦	1643.0	OK
		T							
11F	X1	T	-62.8	1.250	691.9	802.1	≦	1734.3	OK
		B	-62.8			802.1	≦		
	X2	T	-2.5	1.250	1419.7	1772.1	≦	2581.8	OK
		B	-2.5			1772.1	≦		
	X3	T	0.1	1.250	1520.3	1900.4	≦	2635.9	OK
		B	0.1			1900.4	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	1520.3	1900.4	≦	2636.0	OK
		B	-0.1			1900.4	≦		
	X5	T	2.5	1.250	1417.9	1774.8	≦	2599.3	OK
		B	2.5			1774.8	≦		
	X6	T	62.8	1.250	650.5	875.9	≦	1900.0	OK
		B	62.8			875.9	≦		
10F	X1	T	-65.1	1.250	863.9	1014.7	≦	1968.0	OK
		B	-65.1			1014.7	≦		
	X2	T	-3.2	1.250	1642.3	2049.7	≦	2692.9	OK
		B	-3.2			2049.7	≦		
	X3	T	0.1	1.250	1768.6	2210.9	≦	2743.3	OK
		B	0.1			2210.9	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	1768.7	2210.8	≦	2743.8	OK
		B	-0.1			2210.8	≦		
	X5	T	3.2	1.250	1636.4	2048.6	≦	2719.9	OK
		B	3.2			2048.6	≦		
	X6	T	65.1	1.250	804.0	1070.2	≦	2158.0	OK
		B	65.1			1070.2	≦		
9F	X1	T	-65.2	1.250	900.7	1060.8	≦	2319.9	OK
		B	-65.2			1060.8	≦		
	X2	T	-3.1	1.250	1809.6	2258.9	≦	3377.4	OK
		B	-3.1			2258.9	≦		
	X3	T	0.1	1.250	1931.5	2414.4	≦	3424.0	OK
		B	0.1			2414.4	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	1931.7	2414.5	≦	3425.1	OK
		B	-0.1			2414.5	≦		
	X5	T	3.1	1.250	1812.1	2268.1	≦	3414.9	OK
		B	3.1			2268.1	≦		
	X6	T	65.2	1.250	868.5	1150.8	≦	2537.7	OK
		B	65.2			1150.8	≦		
8F	X1	T	-65.6	1.250	991.7	1173.9	≦	2604.3	OK
		B	-65.6			1173.9	≦		
	X2	T	-3.3	1.250	1973.0	2463.0	≦	3574.8	OK
		B	-3.3			2463.0	≦		
	X3	T	0.1	1.250	2107.7	2634.8	≦	3613.1	OK
		B	0.1			2634.8	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	2108.2	2635.1	≦	3615.1	OK
		B	-0.1			2635.1	≦		
	X5	T	3.3	1.250	1973.8	2470.5	≦	3633.3	OK
		B	3.3			2470.5	≦		
	X6	T	65.6	1.250	965.6	1272.7	≦	2915.1	OK
		B	65.6			1272.7	≦		
7F	X1	T	-67.8	1.250	1080.7	1283.0	≦	2426.8	OK
		B	-67.8			1283.0	≦		
	X2	T	-0.6	1.250	2039.5	2548.7	≦	3537.1	OK
		B	-0.6			2548.7	≦		
	X3	T	0.0	1.250	2117.2	2646.5	≦	3624.2	OK
		B	0.0			2646.5	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	2117.4	2646.8	≦	3626.1	OK
		B	-0.0			2646.8	≦		
	X5	T	0.6	1.250	2049.3	2562.3	≦	3600.1	OK
		B	0.6			2562.3	≦		
	X6	T	67.8	1.250	1083.0	1421.5	≦	2815.6	OK
		B	67.8			1421.5	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X1	T	-69.8	1.250	1121.0	1331.5	2328.9	OK
		B	-69.8			1331.5		
	X2	T	2.7	1.250	2137.2	2674.2	3706.9	OK
		B	2.7			2674.2		
	X3	T	-0.1	1.250	2112.0	2639.9	3728.9	OK
		B	-0.1			2639.9		
	X4	T	0.1	1.250	2111.7	2639.7	3730.0	OK
		B	0.1			2639.7		
	X5	T	-2.7	1.250	2142.2	2675.0	3753.9	OK
		B	-2.7			2675.0		
	X6	T	69.8	1.250	1074.6	1413.0	2677.9	OK
		B	69.8			1413.0		
5F	X1	T	-70.1	1.250	1182.0	1407.5	2147.7	OK
		B	-70.1			1407.5		
	X2	T	1.4	1.250	2228.5	2787.1	3552.5	OK
		B	1.4			2787.1		
	X3	T	-0.0	1.250	2284.0	2854.9	3582.4	OK
		B	-0.0			2854.9		
	X4	T	0.0	1.250	2283.7	2854.7	3582.5	OK
		B	0.0			2854.7		
	X5	T	-1.4	1.250	2235.5	2793.0	3604.1	OK
		B	-1.4			2793.0		
	X6	T	70.1	1.250	1163.3	1524.2	2581.1	OK
		B	70.1			1524.2		
4F	X1	T	-69.6	1.250	1156.1	1375.5	1915.3	OK
		B	-69.6			1375.5		
	X2	T	0.5	1.250	2322.5	2903.7	3413.4	OK
		B	0.5			2903.7		
	X3	T	-0.0	1.250	2461.7	3077.1	3504.3	OK
		B	-0.0			3077.1		
	X4	T	0.0	1.250	2461.6	3076.9	3503.3	OK
		B	0.0			3076.9		
	X5	T	-0.5	1.250	2325.7	2906.6	3475.4	OK
		B	-0.5			2906.6		
	X6	T	69.6	1.250	1128.2	1479.8	2410.0	OK
		B	69.6			1479.8		
3F	X1	T	-69.6	1.250	1105.7	1312.5	1865.6	OK
		B	-69.6			1312.5		
	X2	T	1.1	1.250	2467.1	3085.0	3728.8	OK
		B	1.1			3085.0		
	X3	T	-0.1	1.250	2598.3	3247.8	3826.8	OK
		B	-0.1			3247.8		
	X4	T	0.1	1.250	2596.8	3246.1	3824.4	OK
		B	0.1			3246.1		
	X5	T	-1.1	1.250	2484.6	3104.7	3810.4	OK
		B	-1.1			3104.7		
	X6	T	69.6	1.250	1065.9	1402.1	2421.8	OK
		B	69.6			1402.1		
2F	X1	T	-69.6	1.250	1249.0	1491.6	1811.8	OK
		B	-69.6			1491.6		
	X2	T	-0.8	1.250	2465.0	3080.5	3526.5	OK
		B	-0.8			3080.5		
	X3	T	0.4	1.250	2613.8	3267.7	3630.2	OK
		B	0.4			3267.7		
	X4	T	-0.4	1.250	2615.2	3268.6	3626.7	OK
		B	-0.4			3268.6		
	X5	T	0.8	1.250	2491.4	3115.1	3611.5	OK
		B	0.8			3115.1		
	X6	T	69.6	1.250	1288.3	1679.9	2435.2	OK
		B	69.6			1679.9		
1F	X1	T	-65.0	1.250	1142.5	1363.0	1727.0	OK
		B	-65.0			1363.0		
	X2	T	8.2	1.250	2478.8	3106.7	3545.7	OK
		B	8.2			3106.7		
	X3	T	-1.6	1.250	2577.4	3220.2	3630.4	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X3	B	0	1.250	2577.4	3220.2	≦	3630.4	OK
		T	1.6			3212.8	≦		
	X4	B	0	1.250	2569.0	3212.8	≦	3622.6	OK
		T	1.6			3142.5	≦		
	X5	B	0	1.250	2520.6	3142.5	≦	3630.8	OK
		T	8.2			2261.9	≦		
	X6	T	65.0	1.250	1757.5	2261.9	≦	2542.5	OK
		B	65.0				≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-76.2	1.250	47.1	17.4	≦	1305.4	OK
		B	-76.2			17.4	≦		
	X2	T	1.1	1.250	-561.8	701.1	≦	1516.1	OK
		B	1.1			701.1	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-588.2	735.4	≦	1560.0	OK
		B	-0.1			735.4	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-588.4	735.4	≦	1560.0	OK
		B	0.1			735.4	≦		
	X5	T	-1.1	1.250	-559.0	699.9	≦	1516.4	OK
		B	-1.1			699.9	≦		
	X6	T	76.2	1.250	-22.8	47.7	≦	1280.6	OK
		B	76.2			47.7	≦		
14F	X1	T	-38.2	1.250	-250.7	351.5	≦	1351.4	OK
		B	-38.2			351.5	≦		
	X2	T	-1.4	1.250	-699.8	876.1	≦	1447.4	OK
		B	-1.4			876.1	≦		
	X3	T	0.1	1.250	-781.3	976.6	≦	1483.0	OK
		B	0.1			976.6	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-781.2	976.5	≦	1483.2	OK
		B	-0.1			976.5	≦		
	X5	T	1.4	1.250	-701.6	875.6	≦	1443.8	OK
		B	1.4			875.6	≦		
	X6	T	38.2	1.250	-281.9	314.1	≦	1289.7	OK
		B	38.2			314.1	≦		
13F	X1	T	-45.5	1.250	-490.1	658.2	≦	1394.8	OK
		B	-45.5			658.2	≦		
	X2	T	-1.3	1.250	-898.6	1124.6	≦	1608.0	OK
		B	-1.3			1124.6	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-972.3	1215.3	≦	1636.4	OK
		B	0.0			1215.3	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-972.2	1215.3	≦	1636.8	OK
		B	-0.0			1215.3	≦		
	X5	T	1.3	1.250	-900.7	1124.5	≦	1600.4	OK
		B	1.3			1124.5	≦		
	X6	T	45.5	1.250	-528.6	615.2	≦	1295.0	OK
		B	45.5			615.2	≦		
12F	X1	T	-45.0	1.250	-556.3	740.4	≦	1507.4	OK
		B	-45.0			740.4	≦		
	X2	T	-2.6	1.250	-1164.6	1458.3	≦	2240.7	OK
		B	-2.6			1458.3	≦		
	X3	T	0.1	1.250	-1260.4	1575.4	≦	2270.6	OK
		B	0.1			1575.4	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-1260.3	1575.4	≦	2270.8	OK
		B	-0.1			1575.4	≦		
	X5	T	2.6	1.250	-1168.5	1458.0	≦	2226.8	OK
		B	2.6			1458.0	≦		
	X6	T	45.0	1.250	-592.1	695.1	≦	1381.7	OK
		B	45.0			695.1	≦		
11F	X1	T	-46.2	1.250	-601.5	798.1	≦	1677.5	OK
		B	-46.2			798.1	≦		
	X2	T	-2.8	1.250	-1287.4	1612.1	≦	2476.3	OK
		B	-2.8			1612.1	≦		
	X3	T	0.1	1.250	-1383.4	1729.1	≦	2507.9	OK
		B	0.1			1729.1	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-1383.2	1729.0	≦	2507.9	OK
		B	-0.1			1729.0	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X4	B	-0.1	1.250	-1383.2	1729.0	≦	2507.9	OK
		T	2.8			1609.2	≦		
	X5	B	2.8	1.250	-1289.6	1609.2	≦	2456.0	OK
		T	46.2			739.9	≦		
	X6	B	46.2	1.250	-628.9	739.9	≦	1521.7	OK
		T	-48.4			917.3	≦		
10F	X1	B	-48.4	1.250	-695.1	917.3	≦	1925.7	OK
		T	-3.5			1724.7	≦		
	X2	B	-3.5	1.250	-1376.9	1724.7	≦	2622.2	OK
		T	0.1			1853.6	≦		
	X3	B	0.1	1.250	-1483.0	1853.6	≦	2646.7	OK
		T	-0.1			1853.3	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	-1482.6	1853.3	≦	2647.1	OK
		T	3.5			1723.8	≦		
	X5	B	3.5	1.250	-1381.8	1723.8	≦	2599.0	OK
		T	48.4			860.6	≦		
	X6	B	48.4	1.250	-727.2	860.6	≦	1743.8	OK
		T	-48.6			1001.7	≦		
9F	X1	B	-48.6	1.250	-762.5	1001.7	≦	2302.5	OK
		T	-3.5			1968.7	≦		
	X2	B	-3.5	1.250	-1572.2	1968.7	≦	3324.3	OK
		T	0.1			2106.0	≦		
	X3	B	0.1	1.250	-1684.9	2106.0	≦	3348.7	OK
		T	-0.1			2106.1	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	-1684.8	2106.1	≦	3349.7	OK
		T	3.5			1961.1	≦		
	X5	B	3.5	1.250	-1571.7	1961.1	≦	3298.9	OK
		T	48.6			926.4	≦		
	X6	B	48.6	1.250	-780.0	926.4	≦	2103.7	OK
		T	-49.1			1086.8	≦		
8F	X1	B	-49.1	1.250	-830.2	1086.8	≦	2824.5	OK
		T	-3.7			2123.4	≦		
	X2	B	-3.7	1.250	-1695.8	2123.4	≦	3544.3	OK
		T	0.1			2300.3	≦		
	X3	B	0.1	1.250	-1840.4	2300.3	≦	3556.0	OK
		T	-0.1			2300.3	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	-1840.2	2300.3	≦	3557.8	OK
		T	3.7			2116.0	≦		
	X5	B	3.7	1.250	-1695.7	2116.0	≦	3505.4	OK
		T	49.1			997.1	≦		
	X6	B	49.1	1.250	-836.9	997.1	≦	2545.4	OK
		T	-51.3			1326.4	≦		
7F	X1	B	-51.3	1.250	-1020.1	1326.4	≦	2688.8	OK
		T	-1.1			2378.5	≦		
	X2	B	-1.1	1.250	-1902.0	2378.5	≦	3449.8	OK
		T	0.0			2467.3	≦		
	X3	B	0.0	1.250	-1973.9	2467.3	≦	3483.3	OK
		T	-0.0			2467.7	≦		
	X4	B	-0.0	1.250	-1974.1	2467.7	≦	3485.3	OK
		T	1.1			2369.8	≦		
	X5	B	1.1	1.250	-1896.7	2369.8	≦	3403.5	OK
		T	51.3			1204.5	≦		
	X6	B	51.3	1.250	-1004.6	1204.5	≦	2332.2	OK
		T	-53.5			1424.0	≦		
6F	X1	B	-53.5	1.250	-1096.4	1424.0	≦	2651.4	OK
		T	2.2			2713.1	≦		
	X2	B	2.2	1.250	-2172.2	2713.1	≦	3731.7	OK
		T	-0.1			2675.5	≦		
	X3	B	-0.1	1.250	-2140.3	2675.5	≦	3710.4	OK
		T	0.1			2675.6	≦		
	X4	B	0.1	1.250	-2140.6	2675.6	≦	3711.4	OK
		T	-2.2			2709.7	≦		
	X5	B	-2.2	1.250	-2166.0	2709.7	≦	3699.2	OK
		T	53.5			1356.8	≦		
	X6	B	53.5	1.250	-1128.2	1356.8	≦	2332.7	OK
		T							

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X1	T	-53.6	1.250	-1169.0	1514.8	2538.6	OK
		B	-53.6			1514.8		
	X2	T	0.9	1.250	-2224.6	2779.9	3551.3	OK
		B	0.9			2779.9		
	X3	T	-0.0	1.250	-2274.3	2842.9	3530.7	OK
		B	-0.0			2842.9		
	X4	T	0.0	1.250	-2274.2	2842.7	3530.7	OK
		B	0.0			2842.7		
	X5	T	-0.9	1.250	-2221.0	2777.2	3513.2	OK
		B	-0.9			2777.2		
	X6	T	53.6	1.250	-1157.5	1393.3	2128.2	OK
		B	53.6			1393.3		
4F	X1	T	-53.2	1.250	-1137.4	1475.0	2370.5	OK
		B	-53.2			1475.0		
	X2	T	0.0	1.250	-2327.0	2908.7	3425.1	OK
		B	0.0			2908.7		
	X3	T	0.0	1.250	-2462.5	3078.2	3450.8	OK
		B	0.0			3078.2		
	X4	T	-0.0	1.250	-2462.1	3077.6	3449.8	OK
		B	-0.0			3077.6		
	X5	T	-0.0	1.250	-2323.9	2904.9	3373.5	OK
		B	-0.0			2904.9		
	X6	T	53.2	1.250	-1144.6	1377.5	1902.4	OK
		B	53.2			1377.5		
3F	X1	T	-53.6	1.250	-1073.0	1394.8	2281.2	OK
		B	-53.6			1394.8		
	X2	T	0.6	1.250	-2476.9	3095.5	3755.2	OK
		B	0.6			3095.5		
	X3	T	-0.1	1.250	-2587.1	3234.0	3765.5	OK
		B	-0.1			3234.0		
	X4	T	0.1	1.250	-2587.5	3234.3	3763.1	OK
		B	0.1			3234.3		
	X5	T	-0.6	1.250	-2458.8	3074.1	3684.3	OK
		B	-0.6			3074.1		
	X6	T	53.6	1.250	-1093.5	1313.3	1742.0	OK
		B	53.6			1313.3		
2F	X1	T	-51.2	1.250	-1305.9	1683.7	2297.8	OK
		B	-51.2			1683.7		
	X2	T	-1.6	1.250	-2474.1	3094.2	3555.5	OK
		B	-1.6			3094.2		
	X3	T	0.4	1.250	-2590.7	3237.9	3565.0	OK
		B	0.4			3237.9		
	X4	T	-0.4	1.250	-2585.0	3231.6	3560.6	OK
		B	-0.4			3231.6		
	X5	T	1.6	1.250	-2451.5	3062.9	3482.3	OK
		B	1.6			3062.9		
	X6	T	51.2	1.250	-1211.0	1462.5	1677.1	OK
		B	51.2			1462.5		
1F	X1	T	-54.7	1.250	-1754.8	2248.3	2411.4	OK
		B	-54.7			2248.3		
	X2	T	7.6	1.250	-2503.0	3121.1	3573.8	OK
		B	7.6			3121.1		
	X3	T	-1.5	1.250	-2552.1	3191.7	3558.4	OK
		B	-1.5			3191.7		
	X4	T	1.5	1.250	-2554.8	3192.0	3553.4	OK
		B	1.5			3192.0		
	X5	T	-7.6	1.250	-2463.8	3087.4	3499.2	OK
		B	-7.6			3087.4		
	X6	T	54.7	1.250	-1078.0	1292.7	1570.3	OK
		B	54.7			1292.7		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-94.5	1.250	31.3	55.4	1306.1	OK
		B	-94.5			55.4		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X2	T	1.5	1.250	-590.4	736.5	≧	1564.2	OK
		B	1.5			736.5	≧		
	X3	T	-0.1	1.250	-588.0	735.1	≧	1562.4	OK
		B	-0.1			735.1	≧		
	X4	T	0.1	1.250	-588.3	735.2	≧	1562.4	OK
		B	0.1			735.2	≧		
	X5	T	-1.5	1.250	-586.8	735.0	≧	1562.2	OK
		B	-1.5			735.0	≧		
	X6	T	94.5	1.250	-58.9	20.9	≧	1282.9	OK
		B	94.5			20.9	≧		
14F	X1	T	-54.9	1.250	-334.1	472.5	≧	1357.9	OK
		B	-54.9			472.5	≧		
	X2	T	-1.1	1.250	-795.9	996.1	≧	1500.8	OK
		B	-1.1			996.1	≧		
	X3	T	0.1	1.250	-778.4	973.0	≧	1488.0	OK
		B	0.1			973.0	≧		
	X4	T	-0.1	1.250	-778.3	972.9	≧	1487.8	OK
		B	-0.1			972.9	≧		
	X5	T	1.1	1.250	-796.4	994.3	≧	1497.9	OK
		B	1.1			994.3	≧		
	X6	T	54.9	1.250	-386.3	428.0	≧	1292.1	OK
		B	54.9			428.0	≧		
13F	X1	T	-62.4	1.250	-521.1	713.7	≧	1429.4	OK
		B	-62.4			713.7	≧		
	X2	T	-1.0	1.250	-938.3	1174.0	≧	1621.6	OK
		B	-1.0			1174.0	≧		
	X3	T	0.0	1.250	-976.8	1220.9	≧	1650.9	OK
		B	0.0			1220.9	≧		
	X4	T	-0.0	1.250	-976.7	1220.9	≧	1650.5	OK
		B	-0.0			1220.9	≧		
	X5	T	1.0	1.250	-939.8	1173.7	≧	1619.2	OK
		B	1.0			1173.7	≧		
	X6	T	62.4	1.250	-576.8	658.6	≧	1311.0	OK
		B	62.4			658.6	≧		
12F	X1	T	-61.8	1.250	-530.5	724.9	≧	1643.0	OK
		B	-61.8			724.9	≧		
	X2	T	-2.2	1.250	-1127.7	1411.9	≧	2229.1	OK
		B	-2.2			1411.9	≧		
	X3	T	0.1	1.250	-1230.2	1537.7	≧	2261.8	OK
		B	0.1			1537.7	≧		
	X4	T	-0.1	1.250	-1230.1	1537.7	≧	2261.6	OK
		B	-0.1			1537.7	≧		
	X5	T	2.2	1.250	-1130.7	1411.1	≧	2219.1	OK
		B	2.2			1411.1	≧		
	X6	T	61.8	1.250	-581.7	665.3	≧	1497.7	OK
		B	61.8			665.3	≧		
11F	X1	T	-62.8	1.250	-650.5	875.9	≧	1900.0	OK
		B	-62.8			875.9	≧		
	X2	T	-2.5	1.250	-1417.9	1774.8	≧	2599.3	OK
		B	-2.5			1774.8	≧		
	X3	T	0.1	1.250	-1520.3	1900.4	≧	2636.0	OK
		B	0.1			1900.4	≧		
	X4	T	-0.1	1.250	-1520.3	1900.4	≧	2635.9	OK
		B	-0.1			1900.4	≧		
	X5	T	2.5	1.250	-1419.7	1772.1	≧	2581.8	OK
		B	2.5			1772.1	≧		
	X6	T	62.8	1.250	-691.9	802.1	≧	1734.3	OK
		B	62.8			802.1	≧		
10F	X1	T	-65.1	1.250	-804.0	1070.2	≧	2158.0	OK
		B	-65.1			1070.2	≧		
	X2	T	-3.2	1.250	-1636.4	2048.6	≧	2719.9	OK
		B	-3.2			2048.6	≧		
	X3	T	0.1	1.250	-1768.7	2210.8	≧	2743.8	OK
		B	0.1			2210.8	≧		
	X4	T	-0.1	1.250	-1768.6	2210.9	≧	2743.3	OK
		B	-0.1			2210.9	≧		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X4	B	-0.1	1.250	-1768.6	2210.9	≦	2743.3	OK
		T	3.2			2049.7	≦		
	X5	B	3.2	1.250	-1642.3	2049.7	≦	2692.9	OK
		T	65.1			1014.7	≦		
	X6	B	65.1	1.250	-863.9	1014.7	≦	1968.0	OK
		T	-65.2			1150.8	≦		
9F	X1	B	-65.2	1.250	-868.5	1150.8	≦	2537.7	OK
		T	-3.1			2268.1	≦		
	X2	B	-3.1	1.250	-1812.1	2268.1	≦	3414.9	OK
		T	0.1			2414.5	≦		
	X3	B	0.1	1.250	-1931.7	2414.5	≦	3425.1	OK
		T	-0.1			2414.4	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	-1931.5	2414.4	≦	3424.0	OK
		T	3.1			2258.9	≦		
	X5	B	3.1	1.250	-1809.6	2258.9	≦	3377.4	OK
		T	65.2			1060.8	≦		
	X6	B	65.2	1.250	-900.7	1060.8	≦	2319.9	OK
		T	-65.6			1272.7	≦		
8F	X1	B	-65.6	1.250	-965.6	1272.7	≦	2915.1	OK
		T	-3.3			2470.5	≦		
	X2	B	-3.3	1.250	-1973.8	2470.5	≦	3633.3	OK
		T	0.1			2635.1	≦		
	X3	B	0.1	1.250	-2108.2	2635.1	≦	3615.1	OK
		T	-0.1			2634.8	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	-2107.7	2634.8	≦	3613.1	OK
		T	3.3			2463.0	≦		
	X5	B	3.3	1.250	-1973.0	2463.0	≦	3574.8	OK
		T	65.6			1173.9	≦		
	X6	B	65.6	1.250	-991.7	1173.9	≦	2604.3	OK
		T	-67.8			1421.5	≦		
7F	X1	B	-67.8	1.250	-1083.0	1421.5	≦	2815.6	OK
		T	-0.6			2562.3	≦		
	X2	B	-0.6	1.250	-2049.3	2562.3	≦	3600.1	OK
		T	0.0			2646.8	≦		
	X3	B	0.0	1.250	-2117.4	2646.8	≦	3626.1	OK
		T	-0.0			2646.5	≦		
	X4	B	-0.0	1.250	-2117.2	2646.5	≦	3624.2	OK
		T	0.6			2548.7	≦		
	X5	B	0.6	1.250	-2039.5	2548.7	≦	3537.0	OK
		T	67.8			1283.0	≦		
	X6	B	67.8	1.250	-1080.7	1283.0	≦	2426.8	OK
		T	-69.8			1413.0	≦		
6F	X1	B	-69.8	1.250	-1074.6	1413.0	≦	2677.9	OK
		T	2.7			2675.0	≦		
	X2	B	2.7	1.250	-2142.2	2675.0	≦	3753.9	OK
		T	-0.1			2639.7	≦		
	X3	B	-0.1	1.250	-2111.7	2639.7	≦	3730.0	OK
		T	0.1			2639.9	≦		
	X4	B	0.1	1.250	-2112.0	2639.9	≦	3728.9	OK
		T	-2.7			2674.2	≦		
	X5	B	-2.7	1.250	-2137.2	2674.2	≦	3706.9	OK
		T	69.8			1331.5	≦		
	X6	B	69.8	1.250	-1121.0	1331.5	≦	2328.9	OK
		T	-70.1			1524.2	≦		
5F	X1	B	-70.1	1.250	-1163.3	1524.2	≦	2581.1	OK
		T	1.4			2793.0	≦		
	X2	B	1.4	1.250	-2235.5	2793.0	≦	3604.1	OK
		T	-0.0			2854.7	≦		
	X3	B	-0.0	1.250	-2283.7	2854.7	≦	3582.5	OK
		T	0.0			2854.9	≦		
	X4	B	0.0	1.250	-2284.0	2854.9	≦	3582.4	OK
		T	-1.4			2787.1	≦		
	X5	B	-1.4	1.250	-2228.5	2787.1	≦	3552.5	OK
		T	70.1			1407.5	≦		
	X6	B	70.1	1.250	-1182.0	1407.5	≦	2147.7	OK
		T							

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X1	T	-69.6	1.250	-1128.2	1479.8	2410.0	OK
		B	-69.6			1479.8		
	X2	T	0.5	1.250	-2325.7	2906.6	3475.4	OK
		B	0.5			2906.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-2461.6	3077.0	3503.3	OK
		B	-0.0			3077.0		
	X4	T	0.0	1.250	-2461.7	3077.1	3504.3	OK
		B	0.0			3077.1		
	X5	T	-0.5	1.250	-2322.5	2903.7	3413.4	OK
		B	-0.5			2903.7		
	X6	T	69.6	1.250	-1156.1	1375.5	1915.3	OK
		B	69.6			1375.5		
3F	X1	T	-69.6	1.250	-1065.9	1402.0	2421.8	OK
		B	-69.6			1402.0		
	X2	T	1.1	1.250	-2484.6	3104.7	3810.4	OK
		B	1.1			3104.7		
	X3	T	-0.1	1.250	-2596.8	3246.1	3824.4	OK
		B	-0.1			3246.1		
	X4	T	0.1	1.250	-2598.3	3247.8	3826.8	OK
		B	0.1			3247.8		
	X5	T	-1.1	1.250	-2467.1	3085.0	3728.8	OK
		B	-1.1			3085.0		
	X6	T	69.6	1.250	-1105.7	1312.5	1865.6	OK
		B	69.6			1312.5		
2F	X1	T	-69.6	1.250	-1288.3	1679.9	2435.2	OK
		B	-69.6			1679.9		
	X2	T	-0.8	1.250	-2491.4	3115.1	3611.5	OK
		B	-0.8			3115.1		
	X3	T	0.4	1.250	-2615.2	3268.6	3626.7	OK
		B	0.4			3268.6		
	X4	T	-0.4	1.250	-2613.8	3267.7	3630.2	OK
		B	-0.4			3267.7		
	X5	T	0.8	1.250	-2465.0	3080.5	3526.5	OK
		B	0.8			3080.5		
	X6	T	69.6	1.250	-1249.0	1491.6	1811.8	OK
		B	69.6			1491.6		
1F	X1	T	-65.0	1.250	-1757.5	2261.9	2542.5	OK
		B	0 -65.0			2261.9		
	X2	T	8.2	1.250	-2520.6	3142.5	3630.9	OK
		B	0 8.2			3142.5		
	X3	T	-1.6	1.250	-2569.0	3212.8	3622.6	OK
		B	0 -1.6			3212.8		
	X4	T	1.6	1.250	-2577.4	3220.2	3630.4	OK
		B	0 1.6			3220.2		
	X5	T	-8.2	1.250	-2478.8	3106.7	3545.6	OK
		B	0 -8.2			3106.7		
	X6	T	65.0	1.250	-1142.5	1363.1	1727.0	OK
		B	0 65.0			1363.1		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-76.2	1.250	45.9	18.8	1505.2	OK
		B	-76.2			18.8		
	X2	T	1.1	1.250	33.1	42.5	1786.4	OK
		B	1.1			42.5		
	X3	T	-0.1	1.250	4.7	5.8	1701.9	OK
		B	-0.1			5.8		
	X4	T	0.1	1.250	-4.8	5.9	1701.9	OK
		B	0.1			5.9		
	X5	T	-1.1	1.250	-33.1	42.5	1786.4	OK
		B	-1.1			42.5		
	X6	T	76.2	1.250	-45.9	18.8	1505.2	OK
		B	76.2			18.8		
14F	X1	T	-38.2	1.250	36.3	7.2	1714.7	OK
		B	-38.2			7.2		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
14F	X2	T	-1.4	1.250	35.3	42.7	1796.7	OK
		B	-1.4			42.7		
	X3	T	0.1	1.250	3.9	4.9	1778.4	OK
		B	0.1			4.9		
	X4	T	-0.1	1.250	-3.9	4.9	1778.4	OK
		B	-0.1			4.9		
	X5	T	1.4	1.250	-35.3	42.7	1796.7	OK
		B	1.4			42.7		
	X6	T	38.2	1.250	-36.3	7.2	1714.5	OK
		B	38.2			7.2		
13F	X1	T	-45.5	1.250	45.6	11.5	1197.2	OK
		B	-45.5			11.5		
	X2	T	-1.3	1.250	38.6	47.0	1751.1	OK
		B	-1.3			47.0		
	X3	T	0.0	1.250	3.8	4.8	1762.1	OK
		B	0.0			4.8		
	X4	T	-0.0	1.250	-3.8	4.8	1762.0	OK
		B	-0.0			4.8		
	X5	T	1.3	1.250	-38.6	47.0	1751.1	OK
		B	1.3			47.0		
	X6	T	45.5	1.250	-45.6	11.5	1197.2	OK
		B	45.5			11.5		
12F	X1	T	-45.0	1.250	50.3	17.9	1703.1	OK
		B	-45.0			17.9		
	X2	T	-2.6	1.250	53.9	64.8	2400.0	OK
		B	-2.6			64.8		
	X3	T	0.1	1.250	5.4	6.9	2410.8	OK
		B	0.1			6.9		
	X4	T	-0.1	1.250	-5.4	6.9	2410.9	OK
		B	-0.1			6.9		
	X5	T	2.6	1.250	-53.9	64.8	2400.0	OK
		B	2.6			64.8		
	X6	T	45.0	1.250	-50.3	17.9	1703.2	OK
		B	45.0			17.9		
11F	X1	T	-46.2	1.250	59.7	28.4	1533.6	OK
		B	-46.2			28.4		
	X2	T	-2.8	1.250	49.1	58.6	2208.0	OK
		B	-2.8			58.6		
	X3	T	0.1	1.250	3.1	3.9	2362.2	OK
		B	0.1			3.9		
	X4	T	-0.1	1.250	-3.1	3.9	2362.0	OK
		B	-0.1			3.9		
	X5	T	2.8	1.250	-49.1	58.6	2208.0	OK
		B	2.8			58.6		
	X6	T	46.2	1.250	-59.7	28.4	1533.6	OK
		B	46.2			28.4		
10F	X1	T	-48.4	1.250	70.2	39.4	1928.1	OK
		B	-48.4			39.4		
	X2	T	-3.5	1.250	61.7	73.5	2438.3	OK
		B	-3.5			73.5		
	X3	T	0.1	1.250	3.3	4.3	2436.2	OK
		B	0.1			4.3		
	X4	T	-0.1	1.250	-3.4	4.3	2436.3	OK
		B	-0.1			4.3		
	X5	T	3.5	1.250	-61.7	73.5	2438.3	OK
		B	3.5			73.5		
	X6	T	48.4	1.250	-70.2	39.4	1928.1	OK
		B	48.4			39.4		
9F	X1	T	-48.6	1.250	76.2	46.6	1767.5	OK
		B	-48.6			46.6		
	X2	T	-3.5	1.250	68.0	81.5	2658.9	OK
		B	-3.5			81.5		
	X3	T	0.1	1.250	3.3	4.2	2641.3	OK
		B	0.1			4.2		
	X4	T	-0.1	1.250	-3.3	4.3	2641.4	OK
		B	-0.1			4.3		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X4	B	-0.1	1.250	-3.3	4.3	$\leq$	2641.4	OK
	X5	T	3.5	1.250	-68.0	81.5	$\leq$	2658.9	OK
		B	3.5			81.5	$\leq$		
	X6	T	48.6	1.250	-76.2	46.6	$\leq$	1767.6	OK
		B	48.6			46.6	$\leq$		
8F	X1	T	-49.1	1.250	81.9	53.3	$\leq$	2005.6	OK
		B	-49.1			53.3	$\leq$		
	X2	T	-3.7	1.250	72.3	86.7	$\leq$	2654.8	OK
		B	-3.7			86.7	$\leq$		
	X3	T	0.1	1.250	3.1	4.0	$\leq$	2619.6	OK
		B	0.1			4.0	$\leq$		
	X4	T	-0.1	1.250	-3.1	4.0	$\leq$	2619.6	OK
		B	-0.1			4.0	$\leq$		
	X5	T	3.7	1.250	-72.3	86.7	$\leq$	2654.8	OK
		B	3.7			86.7	$\leq$		
	X6	T	49.1	1.250	-81.9	53.3	$\leq$	2005.6	OK
		B	49.1			53.3	$\leq$		
7F	X1	T	-51.3	1.250	92.4	64.2	$\leq$	1795.2	OK
		B	-51.3			64.2	$\leq$		
	X2	T	-1.1	1.250	81.6	100.9	$\leq$	2424.4	OK
		B	-1.1			100.9	$\leq$		
	X3	T	0.0	1.250	2.3	2.9	$\leq$	2204.6	OK
		B	0.0			2.9	$\leq$		
	X4	T	-0.0	1.250	-2.3	2.9	$\leq$	2205.2	OK
		B	-0.0			2.9	$\leq$		
	X5	T	1.1	1.250	-81.6	100.9	$\leq$	2424.4	OK
		B	1.1			100.9	$\leq$		
	X6	T	51.3	1.250	-92.4	64.2	$\leq$	1795.2	OK
		B	51.3			64.2	$\leq$		
6F	X1	T	-53.5	1.250	105.2	78.0	$\leq$	2060.4	OK
		B	-53.5			78.0	$\leq$		
	X2	T	2.2	1.250	95.4	121.4	$\leq$	2941.1	OK
		B	2.2			121.4	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	1.4	1.6	$\leq$	2896.9	OK
		B	-0.1			1.6	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-1.4	1.6	$\leq$	2897.0	OK
		B	0.1			1.6	$\leq$		
	X5	T	-2.2	1.250	-95.4	121.4	$\leq$	2941.1	OK
		B	-2.2			121.4	$\leq$		
	X6	T	53.5	1.250	-105.2	78.0	$\leq$	2060.4	OK
		B	53.5			78.0	$\leq$		
5F	X1	T	-53.6	1.250	109.6	83.4	$\leq$	2115.3	OK
		B	-53.6			83.4	$\leq$		
	X2	T	0.9	1.250	97.6	122.9	$\leq$	2972.6	OK
		B	0.9			122.9	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	1.2	1.4	$\leq$	2882.0	OK
		B	-0.0			1.4	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-1.2	1.5	$\leq$	2882.7	OK
		B	0.0			1.5	$\leq$		
	X5	T	-0.9	1.250	-97.6	122.9	$\leq$	2972.6	OK
		B	-0.9			122.9	$\leq$		
	X6	T	53.6	1.250	-109.6	83.4	$\leq$	2115.3	OK
		B	53.6			83.4	$\leq$		
4F	X1	T	-53.2	1.250	110.7	85.2	$\leq$	2049.8	OK
		B	-53.2			85.2	$\leq$		
	X2	T	0.0	1.250	95.7	119.7	$\leq$	2857.4	OK
		B	0.0			119.7	$\leq$		
	X3	T	0.0	1.250	1.1	1.4	$\leq$	2849.5	OK
		B	0.0			1.4	$\leq$		
	X4	T	-0.0	1.250	-1.1	1.4	$\leq$	2850.0	OK
		B	-0.0			1.4	$\leq$		
	X5	T	-0.0	1.250	-95.7	119.7	$\leq$	2857.4	OK
		B	-0.0			119.7	$\leq$		
	X6	T	53.2	1.250	-110.7	85.2	$\leq$	2049.8	OK
		B	53.2			85.2	$\leq$		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X1	T	-53.6	1.250	115.5	90.8	1920.2	OK
		B	-53.6			90.8		
	X2	T	0.6	1.250	116.7	146.5	3178.2	OK
		B	0.6			146.5		
	X3	T	-0.1	1.250	0.6	0.7	2232.5	OK
		B	-0.1			0.7		
	X4	T	0.1	1.250	-0.6	0.7	2237.4	OK
		B	0.1			0.7		
	X5	T	-0.6	1.250	-116.7	146.5	3178.1	OK
		B	-0.6			146.5		
	X6	T	53.6	1.250	-115.5	90.8	1920.3	OK
		B	53.6			90.8		
2F	X1	T	-51.2	1.250	120.5	99.3	1768.6	OK
		B	-51.2			99.3		
	X2	T	-1.6	1.250	65.8	80.6	3218.9	OK
		B	-1.6			80.6		
	X3	T	0.4	1.250	-15.1	18.4	2314.1	OK
		B	0.4			18.4		
	X4	T	-0.4	1.250	15.1	18.4	2313.5	OK
		B	-0.4			18.4		
	X5	T	1.6	1.250	-65.7	80.6	3218.9	OK
		B	1.6			80.6		
	X6	T	51.2	1.250	-120.5	99.3	1768.6	OK
		B	51.2			99.3		
1F	X1	T	-54.7	1.250	54.7	13.7	952.3	OK
		B	-54.7			13.7		
	X2	T	7.6	1.250	-7.6	1.9	1935.9	OK
		B	7.6			1.9		
	X3	T	-1.5	1.250	1.5	0.4	1955.2	OK
		B	-1.5			0.4		
	X4	T	1.5	1.250	-1.5	0.4	1995.7	OK
		B	1.5			0.4		
	X5	T	-7.6	1.250	7.6	1.9	1938.0	OK
		B	-7.6			1.9		
	X6	T	54.7	1.250	-54.7	13.7	952.3	OK
		B	54.7			13.7		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-94.5	1.250	-1.7	96.6	1849.5	OK
		B	-94.5			96.6		
	X2	T	1.5	1.250	1.3	3.2	1577.4	OK
		B	1.5			3.2		
	X3	T	-0.1	1.250	2.5	3.0	1457.7	OK
		B	-0.1			3.0		
	X4	T	0.1	1.250	-2.5	3.0	1457.7	OK
		B	0.1			3.0		
	X5	T	-1.5	1.250	-1.3	3.2	1577.1	OK
		B	-1.5			3.2		
	X6	T	94.5	1.250	1.7	96.6	1849.6	OK
		B	94.5			96.6		
14F	X1	T	-54.9	1.250	-2.2	57.6	2171.1	OK
		B	-54.9			57.6		
	X2	T	-1.1	1.250	2.3	1.8	1752.3	OK
		B	-1.1			1.8		
	X3	T	0.1	1.250	4.5	5.6	1823.2	OK
		B	0.1			5.6		
	X4	T	-0.1	1.250	-4.5	5.6	1823.2	OK
		B	-0.1			5.6		
	X5	T	1.1	1.250	-2.3	1.8	1752.2	OK
		B	1.1			1.8		
	X6	T	54.9	1.250	2.2	57.6	2171.1	OK
		B	54.9			57.6		
13F	X1	T	-62.4	1.250	-2.8	65.9	2242.7	OK
		B	-62.4			65.9		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X2	T	-1.0	1.250	1.7	1.1	1571.3	OK
		B	-1.0			1.1	1571.3	
	X3	T	0.0	1.250	4.2	5.2	1935.5	OK
		B	0.0			5.2	1935.5	
	X4	T	-0.0	1.250	-4.2	5.2	1935.4	OK
		B	-0.0			5.2	1935.4	
	X5	T	1.0	1.250	-1.7	1.1	1570.8	OK
		B	1.0			1.1	1570.8	
	X6	T	62.4	1.250	2.8	65.9	2242.7	OK
		B	62.4			65.9	2242.7	
12F	X1	T	-61.8	1.250	-3.8	66.6	2461.1	OK
		B	-61.8			66.6	2461.1	
	X2	T	-2.2	1.250	1.4	0.5	2495.0	OK
		B	-2.2			0.5	2495.0	
	X3	T	0.1	1.250	5.3	6.7	2628.7	OK
		B	0.1			6.7	2628.7	
	X4	T	-0.1	1.250	-5.3	6.7	2628.7	OK
		B	-0.1			6.7	2628.7	
	X5	T	2.2	1.250	-1.4	0.5	2495.9	OK
		B	2.2			0.5	2495.9	
	X6	T	61.8	1.250	3.8	66.6	2461.1	OK
		B	61.8			66.6	2461.1	
11F	X1	T	-62.8	1.250	-5.5	69.7	2556.1	OK
		B	-62.8			69.7	2556.1	
	X2	T	-2.5	1.250	0.2	2.3	2613.3	OK
		B	-2.5			2.3	2613.3	
	X3	T	0.1	1.250	5.4	6.8	2728.0	OK
		B	0.1			6.8	2728.0	
	X4	T	-0.1	1.250	-5.4	6.8	2728.0	OK
		B	-0.1			6.8	2728.0	
	X5	T	2.5	1.250	-0.2	2.3	2613.4	OK
		B	2.5			2.3	2613.4	
	X6	T	62.8	1.250	5.5	69.7	2556.1	OK
		B	62.8			69.7	2556.1	
10F	X1	T	-65.1	1.250	-6.3	73.1	2694.0	OK
		B	-65.1			73.1	2694.0	
	X2	T	-3.2	1.250	-0.1	3.3	2929.1	OK
		B	-3.2			3.3	2929.1	
	X3	T	0.1	1.250	5.9	7.4	2965.1	OK
		B	0.1			7.4	2965.1	
	X4	T	-0.1	1.250	-5.9	7.4	2965.1	OK
		B	-0.1			7.4	2965.1	
	X5	T	3.2	1.250	0.1	3.3	2929.1	OK
		B	3.2			3.3	2929.1	
	X6	T	65.1	1.250	6.3	73.1	2694.0	OK
		B	65.1			73.1	2694.0	
9F	X1	T	-65.2	1.250	-6.4	73.1	2806.2	OK
		B	-65.2			73.1	2806.2	
	X2	T	-3.1	1.250	-0.3	3.4	3444.5	OK
		B	-3.1			3.4	3444.5	
	X3	T	0.1	1.250	6.1	7.7	3492.0	OK
		B	0.1			7.7	3492.0	
	X4	T	-0.1	1.250	-6.1	7.7	3492.0	OK
		B	-0.1			7.7	3492.0	
	X5	T	3.1	1.250	0.3	3.4	3444.5	OK
		B	3.1			3.4	3444.5	
	X6	T	65.2	1.250	6.4	73.1	2806.2	OK
		B	65.2			73.1	2806.2	
8F	X1	T	-65.6	1.250	-6.0	73.2	2864.4	OK
		B	-65.6			73.2	2864.4	
	X2	T	-3.3	1.250	-0.0	3.3	3602.9	OK
		B	-3.3			3.3	3602.9	
	X3	T	0.1	1.250	5.8	7.4	3632.0	OK
		B	0.1			7.4	3632.0	
	X4	T	-0.1	1.250	-5.8	7.4	3631.9	OK
		B	-0.1			7.4	3631.9	

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X4	B	-0.1	1.250	-5.8	7.4	$\leq$	3631.9	OK
	X5	T	3.3	1.250	0.0	3.3	$\leq$	3603.0	OK
		B	3.3			3.3	$\leq$		
	X6	T	65.6	1.250	6.0	73.2	$\leq$	2864.4	OK
		B	65.6			73.2	$\leq$		
7F	X1	T	-67.8	1.250	-4.1	72.9	$\leq$	2981.6	OK
		B	-67.8			72.9	$\leq$		
	X2	T	-0.6	1.250	1.4	1.1	$\leq$	2850.4	OK
		B	-0.6			1.1	$\leq$		
	X3	T	0.0	1.250	5.3	6.6	$\leq$	3718.3	OK
		B	0.0			6.6	$\leq$		
	X4	T	-0.0	1.250	-5.3	6.6	$\leq$	3718.2	OK
		B	-0.0			6.6	$\leq$		
	X5	T	0.6	1.250	-1.4	1.1	$\leq$	2850.4	OK
		B	0.6			1.1	$\leq$		
	X6	T	67.8	1.250	4.1	72.9	$\leq$	2981.6	OK
		B	67.8			72.9	$\leq$		
6F	X1	T	-69.8	1.250	-1.6	71.8	$\leq$	3150.1	OK
		B	-69.8			71.8	$\leq$		
	X2	T	2.7	1.250	3.4	7.0	$\leq$	4267.8	OK
		B	2.7			7.0	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	5.1	6.3	$\leq$	4244.3	OK
		B	-0.1			6.3	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-5.1	6.3	$\leq$	4244.4	OK
		B	0.1			6.3	$\leq$		
	X5	T	-2.7	1.250	-3.4	7.0	$\leq$	4267.7	OK
		B	-2.7			7.0	$\leq$		
	X6	T	69.8	1.250	1.6	71.8	$\leq$	3150.1	OK
		B	69.8			71.8	$\leq$		
5F	X1	T	-70.1	1.250	1.4	68.4	$\leq$	3342.4	OK
		B	-70.1			68.4	$\leq$		
	X2	T	1.4	1.250	6.4	9.4	$\leq$	4396.3	OK
		B	1.4			9.4	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	4.7	5.9	$\leq$	4482.2	OK
		B	-0.0			5.9	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-4.7	5.9	$\leq$	4482.1	OK
		B	0.0			5.9	$\leq$		
	X5	T	-1.4	1.250	-6.4	9.3	$\leq$	4396.3	OK
		B	-1.4			9.3	$\leq$		
	X6	T	70.1	1.250	-1.4	68.4	$\leq$	3342.4	OK
		B	70.1			68.4	$\leq$		
4F	X1	T	-69.6	1.250	6.2	61.9	$\leq$	3434.6	OK
		B	-69.6			61.9	$\leq$		
	X2	T	0.5	1.250	9.0	11.7	$\leq$	4365.6	OK
		B	0.5			11.7	$\leq$		
	X3	T	-0.0	1.250	3.8	4.8	$\leq$	4349.3	OK
		B	-0.0			4.8	$\leq$		
	X4	T	0.0	1.250	-3.8	4.8	$\leq$	4349.2	OK
		B	0.0			4.8	$\leq$		
	X5	T	-0.5	1.250	-9.0	11.7	$\leq$	4365.5	OK
		B	-0.5			11.7	$\leq$		
	X6	T	69.6	1.250	-6.2	61.9	$\leq$	3434.6	OK
		B	69.6			61.9	$\leq$		
3F	X1	T	-69.6	1.250	8.9	58.6	$\leq$	3589.1	OK
		B	-69.6			58.6	$\leq$		
	X2	T	1.1	1.250	12.9	17.2	$\leq$	5328.7	OK
		B	1.1			17.2	$\leq$		
	X3	T	-0.1	1.250	3.8	4.6	$\leq$	5382.4	OK
		B	-0.1			4.6	$\leq$		
	X4	T	0.1	1.250	-3.8	4.6	$\leq$	5380.6	OK
		B	0.1			4.6	$\leq$		
	X5	T	-1.1	1.250	-12.9	17.2	$\leq$	5328.3	OK
		B	-1.1			17.2	$\leq$		
	X6	T	69.6	1.250	-8.9	58.6	$\leq$	3589.2	OK
		B	69.6			58.6	$\leq$		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X1	T	-69.6	1.250	3.5	65.1	3645.6	OK
		B	-69.6			65.1		
	X2	T	-0.8	1.250	10.5	12.3	5386.1	OK
		B	-0.8			12.3		
	X3	T	0.4	1.250	2.1	3.0	5460.8	OK
		B	0.4			3.0		
	X4	T	-0.4	1.250	-2.1	3.0	5457.9	OK
		B	-0.4			3.0		
	X5	T	0.8	1.250	-10.5	12.3	5386.9	OK
		B	0.8			12.3		
	X6	T	69.6	1.250	-3.5	65.1	3645.6	OK
		B	69.6			65.1		
1F	X1	T	-65.0	1.250	13.4	48.2	3271.8	OK
		B	-65.0			48.2		
	X2	T	8.2	1.250	2.7	11.6	4846.6	OK
		B	8.2			11.6		
	X3	T	-1.6	1.250	0.9	0.4	4128.3	OK
		B	-1.6			0.4		
	X4	T	1.6	1.250	-0.9	0.4	4128.3	OK
		B	1.6			0.4		
	X5	T	-8.2	1.250	-2.7	11.6	4846.6	OK
		B	-8.2			11.6		
	X6	T	65.0	1.250	-13.4	48.2	3271.8	OK
		B	65.0			48.2		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-76.2	1.250	-5.1	82.5	1814.7	OK
		B	-76.2			82.5		
	X2	T	1.1	1.250	0.5	1.8	1341.2	OK
		B	1.1			1.8		
	X3	T	-0.1	1.250	5.4	6.7	1728.2	OK
		B	-0.1			6.7		
	X4	T	0.1	1.250	-5.4	6.7	1728.1	OK
		B	0.1			6.7		
	X5	T	-1.1	1.250	-0.5	1.8	1341.7	OK
		B	-1.1			1.8		
	X6	T	76.2	1.250	5.1	82.5	1814.7	OK
		B	76.2			82.5		
14F	X1	T	-38.2	1.250	-4.3	43.5	2136.7	OK
		B	-38.2			43.5		
	X2	T	-1.4	1.250	0.4	0.8	1675.2	OK
		B	-1.4			0.8		
	X3	T	0.1	1.250	4.5	5.7	1848.2	OK
		B	0.1			5.7		
	X4	T	-0.1	1.250	-4.5	5.7	1848.3	OK
		B	-0.1			5.7		
	X5	T	1.4	1.250	-0.4	0.8	1674.8	OK
		B	1.4			0.8		
	X6	T	38.2	1.250	4.3	43.5	2136.6	OK
		B	38.2			43.5		
13F	X1	T	-45.5	1.250	-5.3	52.1	2245.3	OK
		B	-45.5			52.1		
	X2	T	-1.3	1.250	-0.0	1.3	1727.8	OK
		B	-1.3			1.3		
	X3	T	0.0	1.250	4.6	5.8	1927.6	OK
		B	0.0			5.8		
	X4	T	-0.0	1.250	-4.6	5.8	1927.6	OK
		B	-0.0			5.8		
	X5	T	1.3	1.250	0.0	1.3	1727.2	OK
		B	1.3			1.3		
	X6	T	45.5	1.250	5.3	52.1	2245.3	OK
		B	45.5			52.1		
12F	X1	T	-45.0	1.250	-6.4	53.0	2323.5	OK
		B	-45.0			53.0		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X2	T	-2.6	1.250	-0.8	3.5	2690.9	OK
		B	-2.6			3.5		
	X3	T	0.1	1.250	5.8	7.3	2613.8	OK
		B	0.1			7.3		
	X4	T	-0.1	1.250	-5.8	7.4	2613.8	OK
		B	-0.1			7.4		
	X5	T	2.6	1.250	0.8	3.5	2690.7	OK
		B	2.6			3.5		
	X6	T	45.0	1.250	6.4	53.0	2323.5	OK
		B	45.0			53.0		
11F	X1	T	-46.2	1.250	-8.3	56.6	2430.2	OK
		B	-46.2			56.6		
	X2	T	-2.8	1.250	-2.1	5.4	2663.3	OK
		B	-2.8			5.4		
	X3	T	0.1	1.250	5.9	7.5	2709.2	OK
		B	0.1			7.5		
	X4	T	-0.1	1.250	-5.9	7.5	2709.2	OK
		B	-0.1			7.5		
	X5	T	2.8	1.250	2.1	5.4	2663.3	OK
		B	2.8			5.4		
	X6	T	46.2	1.250	8.3	56.6	2430.2	OK
		B	46.2			56.6		
10F	X1	T	-48.4	1.250	-9.5	60.2	2550.8	OK
		B	-48.4			60.2		
	X2	T	-3.5	1.250	-2.5	6.7	2929.0	OK
		B	-3.5			6.7		
	X3	T	0.1	1.250	6.4	8.1	2941.5	OK
		B	0.1			8.1		
	X4	T	-0.1	1.250	-6.4	8.1	2941.6	OK
		B	-0.1			8.1		
	X5	T	3.5	1.250	2.5	6.7	2928.9	OK
		B	3.5			6.7		
	X6	T	48.4	1.250	9.5	60.2	2550.8	OK
		B	48.4			60.2		
9F	X1	T	-48.6	1.250	-9.5	60.4	2670.5	OK
		B	-48.6			60.4		
	X2	T	-3.5	1.250	-2.9	7.0	3451.2	OK
		B	-3.5			7.0		
	X3	T	0.1	1.250	6.6	8.3	3467.3	OK
		B	0.1			8.3		
	X4	T	-0.1	1.250	-6.6	8.3	3467.4	OK
		B	-0.1			8.3		
	X5	T	3.5	1.250	2.9	7.0	3451.1	OK
		B	3.5			7.0		
	X6	T	48.6	1.250	9.5	60.4	2670.5	OK
		B	48.6			60.4		
8F	X1	T	-49.1	1.250	-9.1	60.4	2852.7	OK
		B	-49.1			60.4		
	X2	T	-3.7	1.250	-2.5	6.8	3585.8	OK
		B	-3.7			6.8		
	X3	T	0.1	1.250	6.3	7.9	3602.0	OK
		B	0.1			7.9		
	X4	T	-0.1	1.250	-6.3	7.9	3601.7	OK
		B	-0.1			7.9		
	X5	T	3.7	1.250	2.5	6.8	3586.2	OK
		B	3.7			6.8		
	X6	T	49.1	1.250	9.1	60.4	2852.7	OK
		B	49.1			60.4		
7F	X1	T	-51.3	1.250	-7.1	60.1	2981.1	OK
		B	-51.3			60.1		
	X2	T	-1.1	1.250	-1.1	2.5	3009.7	OK
		B	-1.1			2.5		
	X3	T	0.0	1.250	5.6	7.0	3694.6	OK
		B	0.0			7.0		
	X4	T	-0.0	1.250	-5.6	7.1	3694.6	OK
		B	-0.0			7.1		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X4	B	-0.0	1.250	-5.6	7.1	≦	3694.6	OK
	X5	T	1.1	1.250	1.1	2.5	≦	3007.4	OK
		B	1.1			2.5	≦		
	X6	T	51.3	1.250	7.1	60.1	≦	2981.1	OK
		B	51.3			60.1	≦		
6F	X1	T	-53.5	1.250	-4.6	59.3	≦	3136.2	OK
		B	-53.5			59.3	≦		
	X2	T	2.2	1.250	0.8	3.2	≦	4131.3	OK
		B	2.2			3.2	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	5.5	6.8	≦	4229.9	OK
		B	-0.1			6.8	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-5.5	6.8	≦	4230.5	OK
		B	0.1			6.8	≦		
	X5	T	-2.2	1.250	-0.8	3.2	≦	4130.8	OK
		B	-2.2			3.2	≦		
	X6	T	53.5	1.250	4.6	59.3	≦	3136.2	OK
		B	53.5			59.3	≦		
5F	X1	T	-53.6	1.250	-1.3	55.3	≦	3325.2	OK
		B	-53.6			55.3	≦		
	X2	T	0.9	1.250	3.9	5.8	≦	4339.4	OK
		B	0.9			5.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	5.1	6.4	≦	4488.4	OK
		B	-0.0			6.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-5.1	6.4	≦	4488.6	OK
		B	0.0			6.4	≦		
	X5	T	-0.9	1.250	-3.9	5.8	≦	4339.5	OK
		B	-0.9			5.8	≦		
	X6	T	53.6	1.250	1.3	55.3	≦	3325.2	OK
		B	53.6			55.3	≦		
4F	X1	T	-53.2	1.250	4.1	48.1	≦	3406.8	OK
		B	-53.2			48.1	≦		
	X2	T	0.0	1.250	7.8	9.8	≦	4287.7	OK
		B	0.0			9.8	≦		
	X3	T	0.0	1.250	4.2	5.3	≦	4352.1	OK
		B	0.0			5.3	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-4.2	5.3	≦	4352.5	OK
		B	-0.0			5.3	≦		
	X5	T	-0.0	1.250	-7.9	9.9	≦	4287.9	OK
		B	-0.0			9.9	≦		
	X6	T	53.2	1.250	-4.1	48.1	≦	3406.7	OK
		B	53.2			48.1	≦		
3F	X1	T	-53.6	1.250	7.2	44.7	≦	3495.0	OK
		B	-53.6			44.7	≦		
	X2	T	0.6	1.250	11.2	14.6	≦	5365.2	OK
		B	0.6			14.6	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	4.1	5.1	≦	5376.9	OK
		B	-0.1			5.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-4.1	5.1	≦	5379.0	OK
		B	0.1			5.1	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	-11.2	14.6	≦	5366.0	OK
		B	-0.6			14.6	≦		
	X6	T	53.6	1.250	-7.2	44.6	≦	3494.9	OK
		B	53.6			44.6	≦		
2F	X1	T	-51.2	1.250	2.9	47.7	≦	3507.2	OK
		B	-51.2			47.7	≦		
	X2	T	-1.6	1.250	9.4	10.1	≦	5473.7	OK
		B	-1.6			10.1	≦		
	X3	T	0.4	1.250	2.3	3.3	≦	5442.9	OK
		B	0.4			3.3	≦		
	X4	T	-0.4	1.250	-2.3	3.3	≦	5447.0	OK
		B	-0.4			3.3	≦		
	X5	T	1.6	1.250	-9.4	10.1	≦	5475.1	OK
		B	1.6			10.1	≦		
	X6	T	51.2	1.250	-2.9	47.7	≦	3507.1	OK
		B	51.2			47.7	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	T	-54.7	1.250	11.3	40.6	≦	3095.9	OK
		B	-54.7			40.6	≦		
	X2	T	7.6	1.250	2.2	10.3	≦	4761.6	OK
		B	7.6			10.3	≦		
	X3	T	-1.5	1.250	1.0	0.3	≦	4128.3	OK
		B	-1.5			0.3	≦		
	X4	T	1.5	1.250	-1.0	0.3	≦	4128.3	OK
		B	1.5			0.3	≦		
	X5	T	-7.6	1.250	-2.2	10.3	≦	4761.4	OK
		B	-7.6			10.3	≦		
	X6	T	54.7	1.250	-11.3	40.6	≦	3095.9	OK
		B	54.7			40.6	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-94.5	1.250	56.5	23.9	≦	1589.9	OK
		B	-94.5			23.9	≦		
	X2	T	1.5	1.250	32.4	42.0	≦	1766.5	OK
		B	1.5			42.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	2.8	3.4	≦	1468.8	OK
		B	-0.1			3.4	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2.8	3.4	≦	1468.8	OK
		B	0.1			3.4	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	-32.4	42.0	≦	1766.6	OK
		B	-1.5			42.0	≦		
	X6	T	94.5	1.250	-56.5	23.9	≦	1589.9	OK
		B	94.5			23.9	≦		
14F	X1	T	-54.9	1.250	44.8	1.2	≦	2041.9	OK
		B	-54.9			1.2	≦		
	X2	T	-1.1	1.250	36.9	45.0	≦	1800.1	OK
		B	-1.1			45.0	≦		
	X3	T	0.1	1.250	4.8	6.1	≦	1773.0	OK
		B	0.1			6.1	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-4.8	6.1	≦	1772.9	OK
		B	-0.1			6.1	≦		
	X5	T	1.1	1.250	-36.9	45.0	≦	1800.1	OK
		B	1.1			45.0	≦		
	X6	T	54.9	1.250	-44.8	1.2	≦	2041.8	OK
		B	54.9			1.2	≦		
13F	X1	T	-62.4	1.250	54.5	5.8	≦	1514.0	OK
		B	-62.4			5.8	≦		
	X2	T	-1.0	1.250	37.7	46.1	≦	1796.0	OK
		B	-1.0			46.1	≦		
	X3	T	0.0	1.250	4.4	5.6	≦	1797.0	OK
		B	0.0			5.6	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-4.4	5.6	≦	1796.9	OK
		B	-0.0			5.6	≦		
	X5	T	1.0	1.250	-37.7	46.1	≦	1796.0	OK
		B	1.0			46.1	≦		
	X6	T	62.4	1.250	-54.5	5.8	≦	1514.1	OK
		B	62.4			5.8	≦		
12F	X1	T	-61.8	1.250	59.2	12.2	≦	1574.6	OK
		B	-61.8			12.2	≦		
	X2	T	-2.2	1.250	57.2	69.3	≦	2420.2	OK
		B	-2.2			69.3	≦		
	X3	T	0.1	1.250	6.6	8.4	≦	2422.5	OK
		B	0.1			8.4	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-6.6	8.4	≦	2422.5	OK
		B	-0.1			8.4	≦		
	X5	T	2.2	1.250	-57.2	69.3	≦	2420.2	OK
		B	2.2			69.3	≦		
	X6	T	61.8	1.250	-59.2	12.2	≦	1574.7	OK
		B	61.8			12.2	≦		
11F	X1	T	-62.8	1.250	70.8	25.7	≦	1379.7	OK
		B	-62.8			25.7	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X2	T	-2.5	1.250	51.8	62.2	2153.0	OK
		B	-2.5			62.2		
	X3	T	0.1	1.250	3.8	4.8	2375.2	OK
		B	0.1			4.8		
	X4	T	-0.1	1.250	-3.8	4.8	2375.3	OK
		B	-0.1			4.8		
	X5	T	2.5	1.250	-51.7	62.2	2152.9	OK
		B	2.5			62.2		
	X6	T	62.8	1.250	-70.8	25.7	1379.6	OK
		B	62.8			25.7		
10F	X1	T	-65.1	1.250	83.9	39.8	2032.9	OK
		B	-65.1			39.8		
	X2	T	-3.2	1.250	65.8	79.0	2466.6	OK
		B	-3.2			79.0		
	X3	T	0.1	1.250	4.1	5.2	2461.0	OK
		B	0.1			5.2		
	X4	T	-0.1	1.250	-4.1	5.2	2461.0	OK
		B	-0.1			5.2		
	X5	T	3.2	1.250	-65.7	79.0	2466.6	OK
		B	3.2			79.0		
	X6	T	65.1	1.250	-83.9	39.8	2032.9	OK
		B	65.1			39.8		
9F	X1	T	-65.2	1.250	90.7	48.2	1843.8	OK
		B	-65.2			48.2		
	X2	T	-3.1	1.250	74.2	89.7	2666.6	OK
		B	-3.1			89.7		
	X3	T	0.1	1.250	4.1	5.2	2676.1	OK
		B	0.1			5.2		
	X4	T	-0.1	1.250	-4.1	5.2	2675.9	OK
		B	-0.1			5.2		
	X5	T	3.1	1.250	-74.2	89.7	2666.6	OK
		B	3.1			89.7		
	X6	T	65.2	1.250	-90.7	48.2	1843.8	OK
		B	65.2			48.2		
8F	X1	T	-65.6	1.250	97.4	56.0	1992.0	OK
		B	-65.6			56.0		
	X2	T	-3.3	1.250	79.6	96.2	2670.3	OK
		B	-3.3			96.2		
	X3	T	0.1	1.250	4.0	5.1	2617.7	OK
		B	0.1			5.1		
	X4	T	-0.1	1.250	-4.0	5.1	2617.2	OK
		B	-0.1			5.1		
	X5	T	3.3	1.250	-79.6	96.2	2670.3	OK
		B	3.3			96.2		
	X6	T	65.6	1.250	-97.4	56.0	1992.0	OK
		B	65.6			56.0		
7F	X1	T	-67.8	1.250	108.8	68.2	1765.8	OK
		B	-67.8			68.2		
	X2	T	-0.6	1.250	88.1	109.5	2459.1	OK
		B	-0.6			109.5		
	X3	T	0.0	1.250	3.2	4.0	2290.1	OK
		B	0.0			4.0		
	X4	T	-0.0	1.250	-3.2	4.0	2289.2	OK
		B	-0.0			4.0		
	X5	T	0.6	1.250	-88.1	109.5	2459.0	OK
		B	0.6			109.5		
	X6	T	67.8	1.250	-108.8	68.1	1765.8	OK
		B	67.8			68.1		
6F	X1	T	-69.8	1.250	122.7	83.6	2050.4	OK
		B	-69.8			83.6		
	X2	T	2.7	1.250	101.3	129.3	2955.5	OK
		B	2.7			129.3		
	X3	T	-0.1	1.250	2.2	2.6	2894.0	OK
		B	-0.1			2.6		
	X4	T	0.1	1.250	-2.2	2.6	2892.7	OK
		B	0.1			2.6		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X4	B	0.1	1.250	-2.2	2.6	≦	2892.7	OK
		T	-2.7			129.3	≦		
	X5	B	-2.7	1.250	-101.3	129.3	≦	2955.5	OK
		T	69.8			83.6	≦		
	X6	B	69.8	1.250	-122.7	83.6	≦	2050.4	OK
		T	-70.1			89.4	≦		
5F	X1	B	-70.1	1.250	127.6	89.4	≦	2108.6	OK
		T	1.4			130.8	≦		
	X2	B	1.4	1.250	103.5	130.8	≦	2984.4	OK
		T	-0.0			2.4	≦		
	X3	B	-0.0	1.250	1.9	2.4	≦	2919.5	OK
		T	0.0			2.4	≦		
	X4	B	0.0	1.250	-1.9	2.4	≦	2919.2	OK
		T	-1.4			130.8	≦		
	X5	B	-1.4	1.250	-103.5	130.8	≦	2984.4	OK
		T	70.1			89.4	≦		
	X6	B	70.1	1.250	-127.6	89.4	≦	2108.6	OK
		T	-69.6			91.1	≦		
4F	X1	B	-69.6	1.250	128.6	91.1	≦	2043.9	OK
		T	0.5			127.5	≦		
	X2	B	0.5	1.250	101.6	127.5	≦	2867.8	OK
		T	-0.0			2.2	≦		
	X3	B	-0.0	1.250	1.8	2.2	≦	2876.6	OK
		T	0.0			2.2	≦		
	X4	B	0.0	1.250	-1.8	2.2	≦	2877.0	OK
		T	-0.5			127.5	≦		
	X5	B	-0.5	1.250	-101.6	127.5	≦	2867.8	OK
		T	69.6			91.1	≦		
	X6	B	69.6	1.250	-128.6	91.1	≦	2043.8	OK
		T	-69.6			96.2	≦		
3F	X1	B	-69.6	1.250	132.7	96.2	≦	2018.7	OK
		T	1.1			151.6	≦		
	X2	B	1.1	1.250	120.4	151.6	≦	3221.4	OK
		T	-0.1			2.0	≦		
	X3	B	-0.1	1.250	1.7	2.0	≦	3174.3	OK
		T	0.1			2.0	≦		
	X4	B	0.1	1.250	-1.7	2.0	≦	3175.7	OK
		T	-1.1			151.6	≦		
	X5	B	-1.1	1.250	-120.4	151.6	≦	3221.5	OK
		T	69.6			96.2	≦		
	X6	B	69.6	1.250	-132.7	96.2	≦	2018.8	OK
		T	-69.6			108.5	≦		
2F	X1	B	-69.6	1.250	142.5	108.5	≦	1847.1	OK
		T	-0.8			97.1	≦		
	X2	B	-0.8	1.250	78.4	97.1	≦	3206.7	OK
		T	0.4			22.3	≦		
	X3	B	0.4	1.250	-18.1	22.3	≦	2266.3	OK
		T	-0.4			22.3	≦		
	X4	B	-0.4	1.250	18.2	22.3	≦	2267.0	OK
		T	0.8			97.2	≦		
	X5	B	0.8	1.250	-78.4	97.2	≦	3206.6	OK
		T	69.6			108.5	≦		
	X6	B	69.6	1.250	-142.5	108.5	≦	1847.0	OK
		T	-65.0			16.3	≦		
1F	X1	B	-65.0	1.250	65.0	16.3	≦	1053.5	OK
		T	8.2			2.0	≦		
	X2	B	8.2	1.250	-8.2	2.0	≦	1932.7	OK
		T	-1.6			0.4	≦		
	X3	B	-1.6	1.250	1.6	0.4	≦	1958.0	OK
		T	1.6			0.4	≦		
	X4	B	1.6	1.250	-1.6	0.4	≦	1922.3	OK
		T	-8.2			2.0	≦		
	X5	B	-8.2	1.250	8.2	2.0	≦	1930.9	OK
		T	65.0			16.3	≦		
	X6	B	65.0	1.250	-65.0	16.3	≦	1053.5	OK
		T							

U-5. 2. 3 R C壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：壁のせん断耐力 (kN)

n：せん断力の割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.2	1.250	38.8	50.7	≤	5594.2	OK
14F	Y2		2.1	1.250	33.1	43.5	≤	5337.9	OK
13F	Y2		2.0	1.250	53.8	69.2	≤	5442.8	OK
12F	Y2		1.8	1.250	82.7	105.2	≤	5103.9	OK
11F	Y2		1.7	1.250	34.7	45.0	≤	3966.5	OK
10F	Y2		1.6	1.250	-2.1	1.0	≤	4149.0	OK
9F	Y2		1.4	1.250	15.9	21.3	≤	4167.7	OK
8F	Y2		1.2	1.250	10.2	14.0	≤	4179.4	OK
7F	Y2		1.0	1.250	59.0	74.8	≤	4455.0	OK
6F	Y2		1.0	1.250	145.9	183.4	≤	7220.8	OK
5F	Y2		0.8	1.250	138.1	173.5	≤	6818.4	OK
4F	Y2		0.6	1.250	151.8	190.4	≤	6576.1	OK
3F	Y2		0.4	1.250	162.1	203.0	≤	6358.2	OK
2F	Y2		0.2	1.250	177.4	222.0	≤	6230.4	OK
1F	Y2		0.1	1.250	1.3	1.7	≤	6161.8	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	-53.1	67.4	≤	8720.1	OK
14F	Y2		-1.1	1.250	-61.8	78.4	≤	7486.4	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	-33.3	42.7	≤	6371.6	OK
12F	Y2		-1.0	1.250	5.7	6.2	≤	6540.1	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	-43.5	55.3	≤	6695.3	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	-88.1	111.0	≤	7107.6	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-72.7	91.6	≤	7225.6	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-81.0	102.0	≤	7375.7	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	-27.4	34.7	≤	7525.9	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	8.6	10.2	≤	10531.4	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	-11.8	15.1	≤	11010.1	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-19.9	25.2	≤	11176.2	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-43.5	54.5	≤	11216.5	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-85.6	107.1	≤	11369.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	21.4	26.6	≤	11525.9	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	-4.1	6.1	≤	6021.5	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	-6.5	9.1	≤	6201.2	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	4.7	4.9	≤	6380.8	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	17.8	21.3	≤	6559.1	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	-3.5	5.2	≤	6725.1	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	-23.4	30.1	≤	7152.1	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-15.4	19.9	≤	7281.3	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-15.7	20.2	≤	7446.4	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	12.7	15.3	≤	7611.5	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	47.5	58.9	≤	10621.0	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	53.9	67.0	≤	11099.3	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	70.0	87.3	≤	11279.0	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	82.8	103.3	≤	11320.3	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	101.6	126.9	≤	11485.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	224.0	280.0	≤	11653.8	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	2.9	2.6	≤	6021.5	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	6.1	6.6	≤	6201.2	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		-1.0	1.250	4.3	4.5	≦	6380.8	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	-1.1	2.3	≦	6559.1	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	9.3	10.8	≦	6725.1	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	14.0	16.8	≦	7152.1	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	11.2	13.3	≦	7281.3	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	11.7	14.0	≦	7446.4	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	5.4	6.3	≦	7611.5	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	-7.8	10.2	≦	10621.0	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	-2.3	3.2	≦	11099.3	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-0.5	0.9	≦	11279.0	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	1.9	2.2	≦	11320.3	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	11.8	14.7	≦	11485.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	63.8	79.7	≦	11653.8	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	47.5	58.3	≦	8720.1	OK
14F	Y2		-1.1	1.250	53.5	65.8	≦	7226.6	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	27.2	33.0	≦	6387.1	OK
12F	Y2		-1.0	1.250	-8.2	11.2	≦	6572.1	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	35.4	43.3	≦	6745.7	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	83.9	104.0	≦	7182.3	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	62.7	77.7	≦	7318.6	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	66.2	82.1	≦	7494.0	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	1.1	0.9	≦	7669.4	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	-71.5	90.0	≦	10682.2	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	-67.6	84.9	≦	11160.8	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-83.8	105.1	≦	11352.9	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-81.2	101.7	≦	11397.3	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-79.5	99.5	≦	11573.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-97.5	122.0	≦	11753.0	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.2	1.250	-32.1	38.0	≦	5624.8	OK
14F	Y2		2.1	1.250	-24.4	28.4	≦	3957.5	OK
13F	Y2		2.0	1.250	-56.7	68.9	≦	4456.2	OK
12F	Y2		1.8	1.250	-96.9	119.3	≦	5226.8	OK
11F	Y2		1.7	1.250	-32.3	38.6	≦	4234.7	OK
10F	Y2		1.6	1.250	15.7	21.2	≦	4505.0	OK
9F	Y2		1.4	1.250	-1.7	0.8	≦	4611.6	OK
8F	Y2		1.2	1.250	8.7	12.1	≦	4726.1	OK
7F	Y2		1.0	1.250	-50.9	62.6	≦	4840.7	OK
6F	Y2		1.0	1.250	-122.6	152.3	≦	6811.9	OK
5F	Y2		0.8	1.250	-110.5	137.3	≦	7146.0	OK
4F	Y2		0.6	1.250	-117.6	146.5	≦	7288.9	OK
3F	Y2		0.4	1.250	-122.1	152.3	≦	7431.7	OK
2F	Y2		0.2	1.250	-125.8	157.0	≦	7574.6	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-213.0	266.1	≦	8365.9	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.2	1.250	-32.1	38.0	≦	5624.8	OK
14F	Y2		2.1	1.250	-24.4	28.4	≦	3957.5	OK
13F	Y2		2.0	1.250	-56.7	68.9	≦	4456.2	OK
12F	Y2		1.8	1.250	-96.9	119.3	≦	5226.8	OK
11F	Y2		1.7	1.250	-32.3	38.6	≦	4234.7	OK
10F	Y2		1.6	1.250	15.7	21.2	≦	4505.0	OK
9F	Y2		1.4	1.250	-1.7	0.8	≦	4611.6	OK
8F	Y2		1.2	1.250	8.7	12.1	≦	4726.1	OK
7F	Y2		1.0	1.250	-50.9	62.6	≦	4840.7	OK
6F	Y2		1.0	1.250	-122.6	152.3	≦	6811.9	OK
5F	Y2		0.8	1.250	-110.5	137.3	≦	7146.0	OK
4F	Y2		0.6	1.250	-117.6	146.5	≦	7288.9	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	Y2		0.4	1.250	-122.1	152.3	≦	7431.7	OK
2F	Y2		0.2	1.250	-125.8	157.0	≦	7574.6	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-213.0	266.1	≦	8365.8	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	47.5	58.3	≦	8720.1	OK
14F	Y2		-1.1	1.250	53.5	65.8	≦	7226.7	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	27.2	33.0	≦	6387.1	OK
12F	Y2		-1.0	1.250	-8.2	11.2	≦	6572.1	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	35.4	43.3	≦	6745.7	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	83.9	104.0	≦	7182.3	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	62.8	77.7	≦	7318.6	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	66.2	82.1	≦	7494.0	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	1.1	0.9	≦	7669.4	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	-71.5	89.9	≦	10682.2	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	-67.6	84.9	≦	11160.8	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-83.8	105.1	≦	11352.9	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-81.2	101.7	≦	11397.3	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-79.5	99.5	≦	11573.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-97.5	122.0	≦	11753.0	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	2.9	2.6	≦	6021.5	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	6.1	6.6	≦	6201.2	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	4.3	4.4	≦	6380.8	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	-1.1	2.3	≦	6559.1	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	9.3	10.7	≦	6725.1	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	14.0	16.7	≦	7152.1	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	11.2	13.3	≦	7281.3	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	11.7	14.0	≦	7446.4	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	5.4	6.3	≦	7611.5	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	-7.8	10.3	≦	10621.0	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	-2.3	3.2	≦	11099.3	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-0.5	0.9	≦	11279.0	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	1.9	2.1	≦	11320.3	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	11.8	14.7	≦	11485.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	63.8	79.7	≦	11653.8	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	-4.1	6.1	≦	6021.5	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	-6.5	9.1	≦	6201.2	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	4.7	4.9	≦	6380.8	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	17.8	21.3	≦	6559.1	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	-3.5	5.2	≦	6725.1	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	-23.4	30.1	≦	7152.1	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-15.4	19.9	≦	7281.3	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-15.7	20.2	≦	7446.4	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	12.7	15.4	≦	7611.5	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	47.5	58.9	≦	10621.0	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	53.9	67.1	≦	11099.3	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	70.0	87.3	≦	11279.0	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	82.8	103.3	≦	11320.3	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	101.6	126.9	≦	11485.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	224.0	280.0	≦	11653.8	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	-53.1	67.4	≦	8720.1	OK
14F	Y2		-1.1	1.250	-61.8	78.4	≦	7486.2	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	-33.3	42.7	≦	6371.6	OK
12F	Y2		-1.0	1.250	5.7	6.2	≦	6540.1	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-0.9	1.250	-43.5	55.3	≦	6695.2	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	-88.1	111.0	≦	7107.6	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-72.7	91.6	≦	7225.6	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-81.0	102.0	≦	7375.7	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	-27.4	34.7	≦	7525.9	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	8.6	10.2	≦	10531.4	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	-11.8	15.1	≦	11010.1	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-19.9	25.2	≦	11176.2	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-43.4	54.5	≦	11216.5	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-85.6	107.1	≦	11369.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	21.4	26.7	≦	11525.8	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.2	1.250	38.8	50.7	≦	5594.2	OK
14F	Y2		2.1	1.250	33.1	43.5	≦	5337.9	OK
13F	Y2		2.0	1.250	53.8	69.2	≦	5442.8	OK
12F	Y2		1.8	1.250	82.7	105.2	≦	5103.9	OK
11F	Y2		1.7	1.250	34.7	45.0	≦	3966.5	OK
10F	Y2		1.6	1.250	-2.1	1.0	≦	4149.0	OK
9F	Y2		1.4	1.250	15.9	21.3	≦	4167.7	OK
8F	Y2		1.2	1.250	10.2	14.0	≦	4179.4	OK
7F	Y2		1.0	1.250	59.0	74.8	≦	4455.1	OK
6F	Y2		1.0	1.250	145.9	183.4	≦	7220.8	OK
5F	Y2		0.8	1.250	138.1	173.5	≦	6818.4	OK
4F	Y2		0.6	1.250	151.8	190.3	≦	6576.1	OK
3F	Y2		0.4	1.250	162.1	203.0	≦	6358.1	OK
2F	Y2		0.2	1.250	177.4	222.0	≦	6230.4	OK
1F	Y2		0.1	1.250	1.3	1.7	≦	6161.8	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.2	1.250	2043.4	2556.4	≦	5608.8	OK
14F	Y2		2.1	1.250	2250.6	2815.4	≦	5668.6	OK
13F	Y2		2.0	1.250	2439.6	3051.5	≦	5728.4	OK
12F	Y2		1.8	1.250	2619.2	3275.8	≦	5788.4	OK
11F	Y2		1.7	1.250	2787.3	3485.8	≦	5481.9	OK
10F	Y2		1.6	1.250	3028.4	3787.1	≦	5527.8	OK
9F	Y2		1.4	1.250	3163.5	3955.7	≦	5327.2	OK
8F	Y2		1.2	1.250	3287.6	4110.8	≦	5173.1	OK
7F	Y2		1.0	1.250	3394.1	4243.7	≦	5049.8	OK
6F	Y2		1.0	1.250	4021.6	5028.0	≦	7044.0	OK
5F	Y2		0.8	1.250	4237.3	5297.4	≦	7183.2	OK
4F	Y2		0.6	1.250	4335.1	5419.5	≦	7068.0	OK
3F	Y2		0.4	1.250	4440.2	5550.6	≦	6981.4	OK
2F	Y2		0.2	1.250	4556.7	5696.1	≦	6918.2	OK
1F	Y2		0.1	1.250	5033.7	6292.2	≦	6952.6	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	738.7	922.2	≦	8721.3	OK
14F	Y2		-1.1	1.250	1643.9	2053.7	≦	8901.7	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	2416.3	3019.3	≦	9082.2	OK
12F	Y2		-1.0	1.250	3125.2	3905.6	≦	9297.4	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	3775.8	4718.9	≦	9463.8	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	4344.7	5430.1	≦	9970.6	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	4907.1	6133.1	≦	9704.9	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	5427.3	6783.5	≦	9498.7	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	5901.2	7375.9	≦	9337.7	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	6081.8	7601.8	≦	12232.1	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	6411.1	8013.4	≦	12489.7	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	6746.6	8433.0	≦	12403.0	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	7028.2	8785.1	≦	12266.5	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	7259.6	9074.3	≦	12191.5	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y2		-0.0	1.250	7347.9	9184.8	≦	12040.0	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	673.7	841.0	≦	8719.9	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	1574.6	1967.2	≦	8900.1	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	2340.3	2924.4	≦	9080.2	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	3041.4	3800.9	≦	9296.0	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	3679.3	4598.3	≦	9462.5	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	4232.3	5289.6	≦	9914.7	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	4782.1	5976.9	≦	9649.6	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	5287.9	6609.3	≦	9442.2	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	5746.5	7182.7	≦	9280.9	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	5891.6	7364.1	≦	12147.9	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	6204.5	7755.3	≦	12396.3	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	6525.1	8156.2	≦	12306.8	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	6793.4	8491.6	≦	12168.8	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	6999.2	8748.8	≦	12085.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	6887.7	8609.6	≦	11865.0	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	673.7	841.0	≦	8719.9	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	1574.6	1967.2	≦	8900.1	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	2340.3	2924.4	≦	9080.2	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	3041.4	3800.9	≦	9296.0	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	3679.3	4598.3	≦	9462.5	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	4232.3	5289.6	≦	9914.7	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	4782.1	5976.9	≦	9649.6	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	5287.9	6609.3	≦	9442.2	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	5746.6	7182.7	≦	9280.9	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	5891.6	7364.1	≦	12147.9	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	6204.5	7755.3	≦	12396.2	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	6525.2	8156.2	≦	12306.8	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	6793.4	8491.5	≦	12168.8	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	6999.2	8748.9	≦	12085.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	6887.8	8609.7	≦	11865.0	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	738.7	922.2	≦	8721.3	OK
14F	Y2		-1.1	1.250	1643.9	2053.8	≦	8901.7	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	2416.3	3019.3	≦	9082.2	OK
12F	Y2		-1.0	1.250	3125.3	3905.6	≦	9297.4	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	3775.8	4718.9	≦	9463.8	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	4344.7	5430.1	≦	9970.6	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	4907.1	6133.2	≦	9704.9	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	5427.3	6783.5	≦	9498.6	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	5901.2	7375.9	≦	9337.7	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	6081.9	7601.8	≦	12232.1	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	6411.1	8013.4	≦	12489.7	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	6746.7	8433.1	≦	12403.0	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	7028.3	8785.2	≦	12266.5	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	7259.6	9074.3	≦	12191.5	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	7347.8	9184.8	≦	12040.0	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.2	1.250	2043.4	2556.4	≦	5608.8	OK
14F	Y2		2.1	1.250	2250.6	2815.4	≦	5668.6	OK
13F	Y2		2.0	1.250	2439.6	3051.5	≦	5728.4	OK
12F	Y2		1.8	1.250	2619.2	3275.9	≦	5788.4	OK
11F	Y2		1.7	1.250	2787.3	3485.8	≦	5481.9	OK
10F	Y2		1.6	1.250	3028.4	3787.1	≦	5527.8	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	Y2		1.4	1.250	3163.4	3955.7	≦	5327.2	OK
8F	Y2		1.2	1.250	3287.6	4110.8	≦	5173.1	OK
7F	Y2		1.0	1.250	3394.1	4243.7	≦	5049.8	OK
6F	Y2		1.0	1.250	4021.6	5028.0	≦	7044.0	OK
5F	Y2		0.8	1.250	4237.3	5297.4	≦	7183.2	OK
4F	Y2		0.6	1.250	4335.1	5419.4	≦	7068.0	OK
3F	Y2		0.4	1.250	4440.2	5550.6	≦	6981.4	OK
2F	Y2		0.2	1.250	4556.7	5696.1	≦	6918.2	OK
1F	Y2		0.1	1.250	5033.7	6292.2	≦	6952.6	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.2	1.250	-2132.2	2663.1	≦	5608.7	OK
14F	Y2		2.1	1.250	-2339.1	2921.7	≦	5668.5	OK
13F	Y2		2.0	1.250	-2527.3	3157.1	≦	5728.2	OK
12F	Y2		1.8	1.250	-2705.6	3380.2	≦	5788.1	OK
11F	Y2		1.7	1.250	-2874.0	3590.9	≦	5627.3	OK
10F	Y2		1.6	1.250	-3113.9	3890.8	≦	5667.7	OK
9F	Y2		1.4	1.250	-3244.4	4054.1	≦	5453.6	OK
8F	Y2		1.2	1.250	-3363.6	4203.2	≦	5287.8	OK
7F	Y2		1.0	1.250	-3520.8	4399.9	≦	5177.3	OK
6F	Y2		1.0	1.250	-4132.7	5164.9	≦	7171.3	OK
5F	Y2		0.8	1.250	-4343.5	5428.5	≦	7304.6	OK
4F	Y2		0.6	1.250	-4433.7	5541.6	≦	7177.4	OK
3F	Y2		0.4	1.250	-4531.7	5664.2	≦	7080.8	OK
2F	Y2		0.2	1.250	-4642.9	5803.4	≦	7009.6	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-5125.2	6406.5	≦	7038.1	OK

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	-775.5	970.5	≦	8721.4	OK
14F	Y2		-1.1	1.250	-1722.7	2154.4	≦	8901.8	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	-2532.0	3166.0	≦	9082.3	OK
12F	Y2		-1.0	1.250	-3275.6	4095.4	≦	9297.6	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	-3956.4	4946.4	≦	9464.0	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	-4558.7	5699.2	≦	10062.5	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-5153.1	6442.1	≦	10181.3	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-5704.8	7131.6	≦	9917.7	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	-6071.6	7590.0	≦	9658.3	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	-6386.7	7983.9	≦	12629.7	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	-6733.7	8417.5	≦	12872.4	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-7087.0	8859.0	≦	12754.2	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-7385.3	9231.9	≦	12596.9	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-7631.5	9539.5	≦	12498.8	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-7729.5	9661.9	≦	12320.7	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	-692.2	866.3	≦	8720.0	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	-1635.6	2045.5	≦	8900.2	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	-2437.2	3047.5	≦	9080.4	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	-3171.3	3965.1	≦	9296.2	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	-3839.4	4800.1	≦	9462.8	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	-4417.2	5522.2	≦	10061.2	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-4991.5	6240.1	≦	10116.9	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-5518.9	6899.2	≦	9849.5	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	-6077.2	7597.0	≦	9672.2	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	-6143.2	7679.4	≦	12514.4	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	-6479.0	8099.2	≦	12754.0	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-6821.0	8526.5	≦	12638.2	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-7107.0	8883.9	≦	12482.5	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-7326.2	9157.9	≦	12377.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-7218.7	9023.4	≦	12130.0	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.0	1.250	-692.2	866.3	≦	8720.0	OK
14F	Y2		-1.0	1.250	-1635.6	2045.5	≦	8900.2	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	-2437.2	3047.5	≦	9080.4	OK
12F	Y2		-0.9	1.250	-3171.3	3965.1	≦	9296.2	OK
11F	Y2		-0.8	1.250	-3839.4	4800.1	≦	9462.8	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	-4417.2	5522.2	≦	10061.2	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-4991.5	6240.1	≦	10116.9	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-5518.9	6899.2	≦	9849.5	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	-6077.2	7597.0	≦	9672.2	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	-6143.2	7679.4	≦	12514.4	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	-6479.0	8099.2	≦	12754.0	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-6821.0	8526.5	≦	12638.2	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-7106.9	8883.8	≦	12482.4	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-7326.3	9157.9	≦	12377.6	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-7218.9	9023.7	≦	12130.0	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-1.1	1.250	-775.5	970.5	≦	8721.4	OK
14F	Y2		-1.1	1.250	-1722.6	2154.4	≦	8901.8	OK
13F	Y2		-1.0	1.250	-2532.0	3166.0	≦	9082.3	OK
12F	Y2		-1.0	1.250	-3275.6	4095.4	≦	9297.6	OK
11F	Y2		-0.9	1.250	-3956.4	4946.4	≦	9464.0	OK
10F	Y2		-0.8	1.250	-4558.7	5699.2	≦	10062.5	OK
9F	Y2		-0.7	1.250	-5153.0	6442.0	≦	10181.3	OK
8F	Y2		-0.6	1.250	-5704.8	7131.6	≦	9917.7	OK
7F	Y2		-0.5	1.250	-6071.6	7590.0	≦	9658.3	OK
6F	Y2		-0.5	1.250	-6386.7	7983.9	≦	12629.7	OK
5F	Y2		-0.4	1.250	-6733.6	8417.5	≦	12872.4	OK
4F	Y2		-0.3	1.250	-7087.0	8859.0	≦	12754.2	OK
3F	Y2		-0.2	1.250	-7385.3	9231.8	≦	12596.9	OK
2F	Y2		-0.1	1.250	-7631.4	9539.4	≦	12498.8	OK
1F	Y2		-0.0	1.250	-7729.4	9661.8	≦	12320.7	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		2.2	1.250	-2132.2	2663.1	≦	5608.7	OK
14F	Y2		2.1	1.250	-2339.1	2921.7	≦	5668.5	OK
13F	Y2		2.0	1.250	-2527.3	3157.1	≦	5728.2	OK
12F	Y2		1.8	1.250	-2705.6	3380.2	≦	5788.1	OK
11F	Y2		1.7	1.250	-2874.0	3590.8	≦	5627.3	OK
10F	Y2		1.6	1.250	-3113.9	3890.8	≦	5667.7	OK
9F	Y2		1.4	1.250	-3244.4	4054.1	≦	5453.6	OK
8F	Y2		1.2	1.250	-3363.6	4203.2	≦	5287.9	OK
7F	Y2		1.0	1.250	-3520.8	4399.9	≦	5177.3	OK
6F	Y2		1.0	1.250	-4132.7	5164.9	≦	7171.3	OK
5F	Y2		0.8	1.250	-4343.5	5428.6	≦	7304.7	OK
4F	Y2		0.6	1.250	-4433.7	5541.6	≦	7177.4	OK
3F	Y2		0.4	1.250	-4531.7	5664.3	≦	7080.8	OK
2F	Y2		0.2	1.250	-4643.0	5803.4	≦	7009.6	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-5125.2	6406.4	≦	7038.1	OK

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2273.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3496.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9691.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6002.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5830.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6573.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13794.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8056.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17310.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8739.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9771.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20258.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10698.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21542.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11377.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22697.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y2	11857.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11855.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23713.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12318.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24595.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12722.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12906.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13045.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25952.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2273.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3496.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3869.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9691.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6002.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5830.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13794.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8483.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8056.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17310.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8739.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18859.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9771.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10698.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11377.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22697.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11857.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11855.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23713.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12318.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24595.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12618.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y3	12722.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	12906.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25952.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2043.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	738.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	673.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	673.66	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	738.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2043.41	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6911.47	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2250.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1643.87	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1574.59	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1574.59	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1643.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2250.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10938.15	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2439.63	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2416.29	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2340.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2340.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2416.29	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2439.63	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14392.40	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2619.20	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3125.25	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3041.40	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3041.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3125.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2619.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17571.72	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2787.29	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3775.80	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3679.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3679.27	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3775.81	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2787.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20484.71	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3028.43	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4344.74	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4232.29	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4232.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4344.75	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3028.43	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23210.91	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3163.45	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4907.11	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4782.07	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4782.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4907.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3163.45	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25705.26	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3287.63	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5427.32	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5287.92	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5287.93	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5427.30	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3287.64	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28005.75	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3394.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5901.15	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5746.53	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5746.56	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5901.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3394.09	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30083.61	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4021.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6081.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5891.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5891.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6081.85	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4021.58	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31990.15	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4237.26	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6411.05	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6204.52	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6204.51	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6411.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4237.26	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33705.67	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4335.14	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6746.60	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6525.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6525.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6746.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4335.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35213.81	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4440.18	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7028.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6793.38	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6793.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7028.28	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4440.16	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36523.58	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4556.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7259.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6999.16	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6999.23	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7259.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4556.66	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37630.84	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5033.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7347.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6887.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6887.82	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7347.85	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5033.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38538.68	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2132.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	775.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	692.22	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	692.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	775.52	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2132.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7199.91	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2339.08	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1722.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1635.59	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1635.59	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1722.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2339.08	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11394.65	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2527.29	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2531.99	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2437.24	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2437.24	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2531.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2527.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14993.04	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2705.62	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3171.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3171.34	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3275.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2705.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18305.05	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2874.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3956.37	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3839.39	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3839.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3956.39	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2874.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21339.61	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3113.95	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4558.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4417.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4417.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4558.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3113.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24179.58	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3244.43	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5153.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4991.52	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4991.53	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5153.03	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3244.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26778.02	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3363.58	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5704.79	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5518.91	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5518.90	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5704.76	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3363.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29174.53	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3520.76	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6071.59	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6077.22	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6077.21	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6071.57	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3520.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31339.10	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4132.75	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6386.70	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6143.17	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6143.16	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6386.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4132.74	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33325.20	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4343.49	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6733.65	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6479.03	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6479.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6733.62	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4343.51	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35112.33	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4433.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7086.99	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6820.97	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6821.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7086.97	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	4433.73	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36683.43	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4531.65	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7385.33	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7106.98	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7106.92	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7385.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4531.70	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38047.84	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.93	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7631.50	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7326.23	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7326.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7631.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.95	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39201.33	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5125.25	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7729.48	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7218.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7218.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7729.44	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5125.22	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40147.02	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2273.1	0.0	2273.1	0.44	0.00	0.44
	Y3	2381.1	0.0	2381.1	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4654.2	0.0	4654.2	0.90	0.00	0.90
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3496.4	0.0	3496.4	0.34	0.00	0.34
	Y3	3869.4	0.0	3869.4	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.895 Co=0.322

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7365.8	0.0	7365.8	0.72	0.00	0.72
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4762.5	0.0	4762.5	0.31	0.00	0.31
	Y3	4929.5	0.0	4929.5	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9692.0	0.0	9692.0	0.63	0.00	0.63
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6002.1	0.0	6002.1	0.29	0.00	0.29
	Y3	5830.8	0.0	5830.8	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11832.9	0.0	11832.9	0.57	0.00	0.57
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6573.9	0.0	6573.9	0.25	0.00	0.25
	Y3	7220.6	0.0	7220.6	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13794.6	0.0	13794.6	0.53	0.00	0.53
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7146.5	0.0	7146.5	0.23	0.00	0.23
	Y3	8483.9	0.0	8483.9	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15630.4	0.0	15630.4	0.50	0.00	0.50
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8056.0	0.0	8056.0	0.22	0.00	0.22
	Y3	9254.1	0.0	9254.1	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17310.1	0.0	17310.1	0.47	0.00	0.47
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8739.2	0.0	8739.2	0.21	0.00	0.21
	Y3	10120.0	0.0	10120.0	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
7F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.307 Co=0.322

Ai=2.028 Co=0.322

Ai=1.845 Co=0.322

Ai=1.710 Co=0.322

Ai=1.601 Co=0.322

Ai=1.509 Co=0.322

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18859.3	0.0	18859.3	0.44	0.00	0.44
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9771.4	0.0	9771.4	0.20	0.00	0.20
	Y3	10487.1	0.0	10487.1	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20258.5	0.0	20258.5	0.42	0.00	0.42
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10843.7	0.0	10843.7	0.20	0.00	0.20
	Y3	10698.7	0.0	10698.7	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21542.4	0.0	21542.4	0.40	0.00	0.40
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11320.6	0.0	11320.6	0.19	0.00	0.19
	Y3	11377.0	0.0	11377.0	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22697.7	0.0	22697.7	0.38	0.00	0.38
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11857.5	0.0	11857.5	0.18	0.00	0.18
	Y3	11855.8	0.0	11855.8	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23713.3	0.0	23713.3	0.36	0.00	0.36
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12276.7	0.0	12276.7	0.17	0.00	0.17
	Y3	12318.5	0.0	12318.5	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24595.3	0.0	24595.3	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12618.2	0.0	12618.2	0.16	0.00	0.16
	Y3	12722.7	0.0	12722.7	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25340.9	0.0	25340.9	0.33	0.00	0.33
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12906.5	0.0	12906.5	0.15	0.00	0.15
	Y3	13045.7	0.0	13045.7	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25952.2	0.0	25952.2	0.31	0.00	0.31

Ai=1.054 Co=0.322

Ai=1.000 Co=0.322

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2273.1	0.0	2273.1	0.44	0.00	0.44
	Y3	2381.1	0.0	2381.1	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4654.2	0.0	4654.2	0.90	0.00	0.90
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3496.4	0.0	3496.4	0.34	0.00	0.34
	Y3	3869.4	0.0	3869.4	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7365.8	0.0	7365.8	0.72	0.00	0.72
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4762.5	0.0	4762.5	0.31	0.00	0.31
	Y3	4929.5	0.0	4929.5	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9692.0	0.0	9692.0	0.63	0.00	0.63
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6002.1	0.0	6002.1	0.29	0.00	0.29
	Y3	5830.8	0.0	5830.8	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11832.9	0.0	11832.9	0.57	0.00	0.57
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6573.9	0.0	6573.9	0.25	0.00	0.25

Ai=2.895 Co=0.322

Ai=2.307 Co=0.322

Ai=2.028 Co=0.322

Ai=1.845 Co=0.322

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y3	7220.6	0.0	7220.6	0.28	0.00	0.28
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13794.6	0.0	13794.6	0.53	0.00	0.53
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7146.5	0.0	7146.5	0.23	0.00	0.23
	Y3	8483.9	0.0	8483.9	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15630.4	0.0	15630.4	0.50	0.00	0.50
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8056.0	0.0	8056.0	0.22	0.00	0.22
	Y3	9254.1	0.0	9254.1	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17310.1	0.0	17310.1	0.47	0.00	0.47
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8739.2	0.0	8739.2	0.21	0.00	0.21
	Y3	10120.0	0.0	10120.0	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18859.3	0.0	18859.3	0.44	0.00	0.44
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9771.5	0.0	9771.5	0.20	0.00	0.20
	Y3	10487.1	0.0	10487.1	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20258.5	0.0	20258.5	0.42	0.00	0.42
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10843.7	0.0	10843.7	0.20	0.00	0.20
	Y3	10698.7	0.0	10698.7	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21542.4	0.0	21542.4	0.40	0.00	0.40
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.710 Co=0.322

Ai=1.601 Co=0.322

Ai=1.509 Co=0.322

Ai=1.428 Co=0.322

Ai=1.355 Co=0.322

Ai=1.288 Co=0.322

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y2	11320.6	0.0	11320.6	0.19	0.00	0.19
	Y3	11377.0	0.0	11377.0	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22697.7	0.0	22697.7	0.38	0.00	0.38
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11857.5	0.0	11857.5	0.18	0.00	0.18
	Y3	11855.8	0.0	11855.8	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23713.3	0.0	23713.3	0.36	0.00	0.36
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12276.7	0.0	12276.7	0.17	0.00	0.17
	Y3	12318.5	0.0	12318.5	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24595.2	0.0	24595.2	0.34	0.00	0.34
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12618.2	0.0	12618.2	0.16	0.00	0.16
	Y3	12722.7	0.0	12722.7	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25340.9	0.0	25340.9	0.33	0.00	0.33
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	12906.5	0.0	12906.5	0.15	0.00	0.15
	Y3	13045.7	0.0	13045.7	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25952.2	0.0	25952.2	0.31	0.00	0.31

Ai=1.225 Co=0.322

Ai=1.165 Co=0.322

Ai=1.109 Co=0.322

Ai=1.054 Co=0.322

Ai=1.000 Co=0.322

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	2043.4	2043.4	0.00	0.39	0.39
	X2	0.0	738.7	738.7	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	673.7	673.7	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	673.7	673.7	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	738.7	738.7	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2043.4	2043.4	0.00	0.39	0.39
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6911.5	6911.5	0.00	1.33	1.33
14F	X1	0.0	2250.6	2250.6	0.00	0.22	0.22
	X2	0.0	1643.9	1643.9	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	1574.6	1574.6	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	1574.6	1574.6	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	1643.9	1643.9	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2250.6	2250.6	0.00	0.22	0.22
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10938.2	10938.2	0.00	1.06	1.06
13F	X1	0.0	2439.6	2439.6	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	2416.3	2416.3	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2340.3	2340.3	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2340.3	2340.3	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2416.3	2416.3	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2439.6	2439.6	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14392.4	14392.4	0.00	0.93	0.93
12F	X1	0.0	2619.2	2619.2	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	3125.2	3125.2	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3041.4	3041.4	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3041.4	3041.4	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3125.3	3125.3	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2619.2	2619.2	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17571.7	17571.7	0.00	0.85	0.85
11F	X1	0.0	2787.3	2787.3	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3775.8	3775.8	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3679.3	3679.3	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3679.3	3679.3	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3775.8	3775.8	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2787.3	2787.3	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20484.7	20484.7	0.00	0.79	0.79
10F	X1	0.0	3028.4	3028.4	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4344.7	4344.7	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4232.3	4232.3	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4232.3	4232.3	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4344.7	4344.7	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3028.4	3028.4	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23210.9	23210.9	0.00	0.74	0.74
9F	X1	0.0	3163.5	3163.5	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4907.1	4907.1	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4782.1	4782.1	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4782.1	4782.1	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4907.1	4907.1	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3163.4	3163.4	0.00	0.09	0.09

Ai=2.895 Co=0.478

Ai=2.307 Co=0.478

Ai=2.028 Co=0.478

Ai=1.845 Co=0.478

Ai=1.710 Co=0.478

Ai=1.601 Co=0.478

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25705.3	25705.3	0.00	0.70	0.70
8F	X1	0.0	3287.6	3287.6	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5427.3	5427.3	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	5287.9	5287.9	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5287.9	5287.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5427.3	5427.3	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3287.6	3287.6	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28005.7	28005.7	0.00	0.66	0.66
7F	X1	0.0	3394.1	3394.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5901.2	5901.2	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5746.5	5746.5	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5746.6	5746.6	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5901.2	5901.2	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3394.1	3394.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30083.6	30083.6	0.00	0.62	0.62
6F	X1	0.0	4021.6	4021.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6081.8	6081.8	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5891.6	5891.6	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5891.6	5891.6	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6081.9	6081.9	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4021.6	4021.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31990.1	31990.1	0.00	0.59	0.59
5F	X1	0.0	4237.3	4237.3	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6411.1	6411.1	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6204.5	6204.5	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6204.5	6204.5	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6411.1	6411.1	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4237.3	4237.3	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33705.7	33705.7	0.00	0.56	0.56
4F	X1	0.0	4335.1	4335.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6746.6	6746.6	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6525.1	6525.1	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6525.2	6525.2	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6746.7	6746.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4335.1	4335.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35213.8	35213.8	0.00	0.54	0.54
3F	X1	0.0	4440.2	4440.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7028.2	7028.2	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6793.4	6793.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6793.4	6793.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7028.3	7028.3	0.00	0.10	0.10

Ai=1.509 Co=0.478

Ai=1.428 Co=0.478

Ai=1.355 Co=0.478

Ai=1.288 Co=0.478

Ai=1.225 Co=0.478

Ai=1.165 Co=0.478

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X6	0.0	4440.2	4440.2	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36523.6	36523.6	0.00	0.51	0.51
2F	X1	0.0	4556.7	4556.7	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7259.6	7259.6	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6999.2	6999.2	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6999.2	6999.2	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	7259.6	7259.6	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4556.7	4556.7	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37630.8	37630.8	0.00	0.49	0.49
1F	X1	0.0	5033.7	5033.7	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7347.9	7347.9	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6887.7	6887.7	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	6887.8	6887.8	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	7347.8	7347.8	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	5033.7	5033.7	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38538.7	38538.7	0.00	0.46	0.46

Ai=1.109 Co=0.478

Ai=1.054 Co=0.478

Ai=1.000 Co=0.478

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	2132.2	2132.2	0.00	0.41	0.41
	X2	0.0	775.5	775.5	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	692.2	692.2	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	692.2	692.2	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	775.5	775.5	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2132.2	2132.2	0.00	0.41	0.41
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7199.9	7199.9	0.00	1.39	1.39
14F	X1	0.0	2339.1	2339.1	0.00	0.23	0.23
	X2	0.0	1722.7	1722.7	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1635.6	1635.6	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	1635.6	1635.6	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	1722.6	1722.6	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	2339.1	2339.1	0.00	0.23	0.23
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11394.6	11394.6	0.00	1.11	1.11
13F	X1	0.0	2527.3	2527.3	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	2532.0	2532.0	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2437.2	2437.2	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2437.2	2437.2	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2532.0	2532.0	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2527.3	2527.3	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14993.0	14993.0	0.00	0.97	0.97

Ai=2.895 Co=0.498

Ai=2.307 Co=0.498

Ai=2.028 Co=0.498

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	2705.6	2705.6	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	3275.6	3275.6	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	3171.3	3171.3	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3171.3	3171.3	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3275.6	3275.6	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2705.6	2705.6	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18305.0	18305.0	0.00	0.89	0.89
11F	X1	0.0	2874.0	2874.0	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3956.4	3956.4	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3839.4	3839.4	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3839.4	3839.4	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3956.4	3956.4	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2874.0	2874.0	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21339.6	21339.6	0.00	0.82	0.82
10F	X1	0.0	3113.9	3113.9	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4558.7	4558.7	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4417.2	4417.2	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4417.2	4417.2	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	4558.7	4558.7	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3113.9	3113.9	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24179.6	24179.6	0.00	0.77	0.77
9F	X1	0.0	3244.4	3244.4	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5153.1	5153.1	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4991.5	4991.5	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4991.5	4991.5	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	5153.0	5153.0	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3244.4	3244.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26778.0	26778.0	0.00	0.72	0.72
8F	X1	0.0	3363.6	3363.6	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5704.8	5704.8	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	5518.9	5518.9	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	5518.9	5518.9	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	5704.8	5704.8	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3363.6	3363.6	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29174.5	29174.5	0.00	0.69	0.69
7F	X1	0.0	3520.8	3520.8	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6071.6	6071.6	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	6077.2	6077.2	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	6077.2	6077.2	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	6071.6	6071.6	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3520.8	3520.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.845 Co=0.498

Ai=1.710 Co=0.498

Ai=1.601 Co=0.498

Ai=1.509 Co=0.498

Ai=1.428 Co=0.498

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	合計	0.0	31339.1	31339.1	0.00	0.65	0.65
6F	X1	0.0	4132.7	4132.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6386.7	6386.7	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	6143.2	6143.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6143.2	6143.2	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6386.7	6386.7	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4132.7	4132.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33325.2	33325.2	0.00	0.62	0.62
5F	X1	0.0	4343.5	4343.5	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6733.7	6733.7	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6479.0	6479.0	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6479.0	6479.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6733.6	6733.6	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4343.5	4343.5	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35112.3	35112.3	0.00	0.59	0.59
4F	X1	0.0	4433.7	4433.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7087.0	7087.0	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6821.0	6821.0	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6821.0	6821.0	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7087.0	7087.0	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4433.7	4433.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36683.4	36683.4	0.00	0.56	0.56
3F	X1	0.0	4531.7	4531.7	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7385.3	7385.3	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	7107.0	7107.0	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	7106.9	7106.9	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7385.3	7385.3	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4531.7	4531.7	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38047.8	38047.8	0.00	0.53	0.53
2F	X1	0.0	4642.9	4642.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7631.5	7631.5	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	7326.2	7326.2	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	7326.3	7326.3	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	7631.4	7631.4	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4643.0	4643.0	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	39201.3	39201.3	0.00	0.51	0.51
1F	X1	0.0	5125.2	5125.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7729.5	7729.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	7218.7	7218.7	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	7218.9	7218.9	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	7729.4	7729.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	5125.2	5125.2	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.355 Co=0.498

Ai=1.288 Co=0.498

Ai=1.225 Co=0.498

Ai=1.165 Co=0.498

Ai=1.109 Co=0.498

Ai=1.054 Co=0.498

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40147.0	40147.0	0.00	0.48	0.48

Ai=1.000 Co=0.498

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2178.7	0.0	2178.7	0.42	0.00	0.42
	Y3	2195.2	0.0	2195.2	0.42	0.00	0.42
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4373.9	0.0	4373.9	0.84	0.00	0.84
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3376.4	0.0	3376.4	0.33	0.00	0.33
	Y3	3545.8	0.0	3545.8	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6922.1	0.0	6922.1	0.67	0.00	0.67
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4491.0	0.0	4491.0	0.29	0.00	0.29
	Y3	4617.1	0.0	4617.1	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9108.1	0.0	9108.1	0.59	0.00	0.59
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5608.0	0.0	5608.0	0.27	0.00	0.27
	Y3	5512.0	0.0	5512.0	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11120.1	0.0	11120.1	0.54	0.00	0.54
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6223.1	0.0	6223.1	0.24	0.00	0.24
	Y3	6740.5	0.0	6740.5	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12963.6	0.0	12963.6	0.50	0.00	0.50
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6791.9	0.0	6791.9	0.22	0.00	0.22
	Y3	7896.9	0.0	7896.9	0.25	0.00	0.25

Ai=2.895 Co=0.302

Ai=2.307 Co=0.302

Ai=2.028 Co=0.302

Ai=1.845 Co=0.302

Ai=1.710 Co=0.302

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14688.8	0.0	14688.8	0.47	0.00	0.47
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7602.8	0.0	7602.8	0.21	0.00	0.21
	Y3	8664.6	0.0	8664.6	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16267.4	0.0	16267.4	0.44	0.00	0.44
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8249.8	0.0	8249.8	0.19	0.00	0.19
	Y3	9473.4	0.0	9473.4	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17723.2	0.0	17723.2	0.42	0.00	0.42
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9195.7	0.0	9195.7	0.19	0.00	0.19
	Y3	9842.5	0.0	9842.5	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19038.2	0.0	19038.2	0.40	0.00	0.40
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10162.7	0.0	10162.7	0.19	0.00	0.19
	Y3	10082.0	0.0	10082.0	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20244.7	0.0	20244.7	0.38	0.00	0.38
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10622.2	0.0	10622.2	0.18	0.00	0.18
	Y3	10708.1	0.0	10708.1	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21330.4	0.0	21330.4	0.36	0.00	0.36
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11118.5	0.0	11118.5	0.17	0.00	0.17

Ai=1.601 Co=0.302

Ai=1.509 Co=0.302

Ai=1.428 Co=0.302

Ai=1.355 Co=0.302

Ai=1.288 Co=0.302

Ai=1.225 Co=0.302

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	Y3	11166.3	0.0	11166.3	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22284.8	0.0	22284.8	0.34	0.00	0.34
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11528.4	0.0	11528.4	0.16	0.00	0.16
	Y3	11585.2	0.0	11585.2	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23113.5	0.0	23113.5	0.32	0.00	0.32
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11834.2	0.0	11834.2	0.15	0.00	0.15
	Y3	11980.2	0.0	11980.2	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23814.4	0.0	23814.4	0.31	0.00	0.31
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11850.8	0.0	11850.8	0.14	0.00	0.14
	Y3	12538.0	0.0	12538.0	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24388.9	0.0	24388.9	0.29	0.00	0.29

Ai=1.165 Co=0.302

Ai=1.109 Co=0.302

Ai=1.054 Co=0.302

Ai=1.000 Co=0.302

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2178.7	0.0	2178.7	0.42	0.00	0.42
	Y3	2195.2	0.0	2195.2	0.42	0.00	0.42
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4373.9	0.0	4373.9	0.84	0.00	0.84
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3376.3	0.0	3376.3	0.33	0.00	0.33
	Y3	3545.8	0.0	3545.8	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.895 Co=0.302

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6922.1	0.0	6922.1	0.67	0.00	0.67
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4491.0	0.0	4491.0	0.29	0.00	0.29
	Y3	4617.1	0.0	4617.1	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9108.1	0.0	9108.1	0.59	0.00	0.59
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5608.0	0.0	5608.0	0.27	0.00	0.27
	Y3	5512.0	0.0	5512.0	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11120.1	0.0	11120.1	0.54	0.00	0.54
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6223.1	0.0	6223.1	0.24	0.00	0.24
	Y3	6740.5	0.0	6740.5	0.26	0.00	0.26
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12963.6	0.0	12963.6	0.50	0.00	0.50
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6791.9	0.0	6791.9	0.22	0.00	0.22
	Y3	7896.9	0.0	7896.9	0.25	0.00	0.25
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14688.8	0.0	14688.8	0.47	0.00	0.47
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7602.8	0.0	7602.8	0.21	0.00	0.21
	Y3	8664.6	0.0	8664.6	0.23	0.00	0.23
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16267.4	0.0	16267.4	0.44	0.00	0.44
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	8249.8	0.0	8249.8	0.19	0.00	0.19
	Y3	9473.4	0.0	9473.4	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.307 Co=0.302

Ai=2.028 Co=0.302

Ai=1.845 Co=0.302

Ai=1.710 Co=0.302

Ai=1.601 Co=0.302

Ai=1.509 Co=0.302

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17723.2	0.0	17723.2	0.42	0.00	0.42
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	9195.7	0.0	9195.7	0.19	0.00	0.19
	Y3	9842.5	0.0	9842.5	0.20	0.00	0.20
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19038.2	0.0	19038.2	0.40	0.00	0.40
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10162.7	0.0	10162.7	0.19	0.00	0.19
	Y3	10082.0	0.0	10082.0	0.19	0.00	0.19
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20244.7	0.0	20244.7	0.38	0.00	0.38
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10622.2	0.0	10622.2	0.18	0.00	0.18
	Y3	10708.1	0.0	10708.1	0.18	0.00	0.18
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21330.4	0.0	21330.4	0.36	0.00	0.36
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11118.5	0.0	11118.5	0.17	0.00	0.17
	Y3	11166.3	0.0	11166.3	0.17	0.00	0.17
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22284.8	0.0	22284.8	0.34	0.00	0.34
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11528.4	0.0	11528.4	0.16	0.00	0.16
	Y3	11585.2	0.0	11585.2	0.16	0.00	0.16
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23113.5	0.0	23113.5	0.32	0.00	0.32
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11834.2	0.0	11834.2	0.15	0.00	0.15
	Y3	11980.2	0.0	11980.2	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.428 Co=0.302

Ai=1.355 Co=0.302

Ai=1.288 Co=0.302

Ai=1.225 Co=0.302

Ai=1.165 Co=0.302

Ai=1.109 Co=0.302

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23814.4	0.0	23814.4	0.31	0.00	0.31
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11850.8	0.0	11850.8	0.14	0.00	0.14
	Y3	12538.0	0.0	12538.0	0.15	0.00	0.15
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24388.9	0.0	24388.9	0.29	0.00	0.29

Ai=1.054 Co=0.302

Ai=1.000 Co=0.302

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1818.1	1818.1	0.00	0.35	0.35
	X2	0.0	783.7	783.7	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	729.8	729.8	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	729.8	729.8	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	783.7	783.7	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1818.1	1818.1	0.00	0.35	0.35
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6663.1	6663.1	0.00	1.29	1.29
14F	X1	0.0	2183.8	2183.8	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	1573.1	1573.1	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	1515.6	1515.6	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	1515.6	1515.6	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	1573.1	1573.1	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2183.8	2183.8	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10545.1	10545.1	0.00	1.03	1.03
13F	X1	0.0	2371.0	2371.0	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	2314.9	2314.9	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2251.7	2251.7	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2251.7	2251.7	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2314.9	2314.9	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2371.0	2371.0	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13875.2	13875.2	0.00	0.90	0.90
12F	X1	0.0	2549.0	2549.0	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2995.4	2995.4	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2925.6	2925.6	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	2925.6	2925.6	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	2995.4	2995.4	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2549.0	2549.0	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16940.2	16940.2	0.00	0.82	0.82
11F	X1	0.0	2716.7	2716.7	0.00	0.10	0.10

Ai=2.895 Co=0.461

Ai=2.307 Co=0.461

Ai=2.028 Co=0.461

Ai=1.845 Co=0.461

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	X2	0.0	3618.1	3618.1	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3539.5	3539.5	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3539.5	3539.5	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3618.1	3618.1	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2716.7	2716.7	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19748.6	19748.6	0.00	0.76	0.76
10F	X1	0.0	2958.6	2958.6	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4161.2	4161.2	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4068.5	4068.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4068.5	4068.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4161.2	4161.2	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2958.6	2958.6	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22376.8	22376.8	0.00	0.71	0.71
9F	X1	0.0	3097.3	3097.3	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4698.7	4698.7	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4594.8	4594.8	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4594.8	4594.8	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4698.7	4698.7	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3097.3	3097.3	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24781.5	24781.5	0.00	0.67	0.67
8F	X1	0.0	3225.9	3225.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5195.3	5195.3	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5078.5	5078.5	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5078.5	5078.5	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5195.2	5195.2	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3225.9	3225.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26999.3	26999.3	0.00	0.63	0.63
7F	X1	0.0	3338.0	3338.0	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5646.9	5646.9	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5516.4	5516.4	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5516.4	5516.4	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5646.9	5646.9	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3338.0	3338.0	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29002.5	29002.5	0.00	0.60	0.60
6F	X1	0.0	3930.4	3930.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5826.9	5826.9	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5663.0	5663.0	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5663.0	5663.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5826.9	5826.9	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3930.4	3930.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30840.5	30840.5	0.00	0.57	0.57

Ai=1.710 Co=0.461

Ai=1.601 Co=0.461

Ai=1.509 Co=0.461

Ai=1.428 Co=0.461

Ai=1.355 Co=0.461

Ai=1.288 Co=0.461

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	X1	0.0	4150.4	4150.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6138.4	6138.4	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	5958.4	5958.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	5958.4	5958.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6138.4	6138.4	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4150.4	4150.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32494.4	32494.4	0.00	0.54	0.54
4F	X1	0.0	4254.9	4254.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6457.4	6457.4	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6261.9	6261.9	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6261.9	6261.9	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6457.4	6457.4	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4254.9	4254.9	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33948.3	33948.3	0.00	0.52	0.52
3F	X1	0.0	4366.4	4366.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6725.7	6725.7	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6513.4	6513.4	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6513.4	6513.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6725.7	6725.7	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4366.4	4366.4	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35211.0	35211.0	0.00	0.49	0.49
2F	X1	0.0	4488.9	4488.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6944.1	6944.1	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6706.3	6706.3	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6706.3	6706.3	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6944.0	6944.0	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4488.9	4488.9	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36278.5	36278.5	0.00	0.47	0.47
1F	X1	0.0	4675.9	4675.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7089.0	7089.0	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	6811.9	6811.9	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	6811.9	6811.9	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	7089.1	7089.1	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	4675.9	4675.9	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37153.7	37153.7	0.00	0.44	0.44

Ai=1.225 Co=0.461

Ai=1.165 Co=0.461

Ai=1.109 Co=0.461

Ai=1.054 Co=0.461

Ai=1.000 Co=0.461

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	2051.5	2051.5	0.00	0.40	0.40
	X2	0.0	743.7	743.7	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	679.1	679.1	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	679.1	679.1	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	743.7	743.7	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2051.5	2051.5	0.00	0.40	0.40

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	6948.7	6948.7	0.00	1.34	1.34
14F	X1	0.0	2258.7	2258.7	0.00	0.22	0.22
	X2	0.0	1653.6	1653.6	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	1586.3	1586.3	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	1586.3	1586.3	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	1653.6	1653.6	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2258.7	2258.7	0.00	0.22	0.22
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10997.2	10997.2	0.00	1.07	1.07
13F	X1	0.0	2447.0	2447.0	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	2430.4	2430.4	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2357.6	2357.6	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2357.6	2357.6	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2430.4	2430.4	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2447.0	2447.0	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14470.0	14470.0	0.00	0.94	0.94
12F	X1	0.0	2625.3	2625.3	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	3143.7	3143.7	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3064.3	3064.3	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3064.3	3064.3	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3143.7	3143.7	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2625.3	2625.3	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17666.5	17666.5	0.00	0.86	0.86
11F	X1	0.0	2793.9	2793.9	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	3796.1	3796.1	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3707.7	3707.7	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3707.7	3707.7	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3796.0	3796.0	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2793.9	2793.9	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20595.2	20595.2	0.00	0.79	0.79
10F	X1	0.0	3035.7	3035.7	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4370.8	4370.8	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4261.6	4261.6	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4261.6	4261.6	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	4370.8	4370.8	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3035.7	3035.7	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23336.1	23336.1	0.00	0.74	0.74
9F	X1	0.0	3171.1	3171.1	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4936.4	4936.4	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4814.4	4814.4	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4814.5	4814.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4936.4	4936.4	0.00	0.13	0.13

Ai=2.895 Co=0.480

Ai=2.307 Co=0.480

Ai=2.028 Co=0.480

Ai=1.845 Co=0.480

Ai=1.710 Co=0.480

Ai=1.601 Co=0.480

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X6	0.0	3171.1	3171.1	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25843.9	25843.9	0.00	0.70	0.70
8F	X1	0.0	3295.8	3295.8	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5459.7	5459.7	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	5323.0	5323.0	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	5323.0	5323.0	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	5459.7	5459.7	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3295.8	3295.8	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28156.8	28156.8	0.00	0.66	0.66
7F	X1	0.0	3402.6	3402.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5936.5	5936.5	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5783.9	5783.9	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5783.9	5783.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5936.5	5936.5	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3402.6	3402.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30245.9	30245.9	0.00	0.63	0.63
6F	X1	0.0	4033.8	4033.8	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6119.6	6119.6	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5927.9	5927.9	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5927.9	5927.9	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6119.6	6119.6	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4033.8	4033.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32162.7	32162.7	0.00	0.60	0.60
5F	X1	0.0	4249.3	4249.3	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6452.1	6452.1	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6242.4	6242.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6242.4	6242.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6452.0	6452.0	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4249.3	4249.3	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33887.5	33887.5	0.00	0.57	0.57
4F	X1	0.0	4346.6	4346.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	6791.0	6791.0	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6564.3	6564.3	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6564.3	6564.3	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6791.0	6791.0	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4346.6	4346.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35403.8	35403.8	0.00	0.54	0.54
3F	X1	0.0	4451.6	4451.6	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7076.7	7076.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6832.0	6832.0	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6832.0	6832.0	0.00	0.10	0.10

Ai=1.509 Co=0.480

Ai=1.428 Co=0.480

Ai=1.355 Co=0.480

Ai=1.288 Co=0.480

Ai=1.225 Co=0.480

Ai=1.165 Co=0.480

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X5	0.0	7076.7	7076.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4451.6	4451.6	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36720.6	36720.6	0.00	0.51	0.51
2F	X1	0.0	4569.2	4569.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7309.3	7309.3	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	7038.4	7038.4	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	7038.4	7038.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	7309.3	7309.3	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4569.2	4569.2	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37833.9	37833.9	0.00	0.49	0.49
1F	X1	0.0	4755.2	4755.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7465.6	7465.6	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	7152.4	7152.4	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	7152.4	7152.4	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	7465.6	7465.6	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4755.2	4755.2	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38746.5	38746.5	0.00	0.46	0.46

Ai=1.109 Co=0.480

Ai=1.054 Co=0.480

Ai=1.000 Co=0.480

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	4654.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4654.23		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	7365.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7365.83		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	9691.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9691.96		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	11832.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11832.92		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	13794.55	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13794.55		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	15630.39	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15630.39		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	17310.12	100.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17310.12		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	18859.27	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18859.27		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	20258.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20258.53		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	21542.39	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21542.39		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	22697.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22697.66		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	23713.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23713.26		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	24595.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24595.25		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	25340.90	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25340.90		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	25952.22	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25952.22		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	4654.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4654.23		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	7365.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7365.83		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	9691.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9691.96		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	11832.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11832.92		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	13794.55	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13794.55		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	15630.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15630.40		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	17310.12	100.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17310.12		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	18859.28	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18859.28		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	20258.54	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20258.54		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	21542.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21542.40		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	22697.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22697.66		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	23713.26	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23713.26		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	24595.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24595.25		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	25340.90	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25340.90		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	25952.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25952.21		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		6911.47	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	6911.47		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		10938.15	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	10938.15		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		14392.40	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14392.40		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		17571.72	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17571.72		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		20484.71	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20484.71		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		23210.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23210.91		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		25705.26	100.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25705.26		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		28005.75	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28005.75		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		30083.61	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30083.61		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		31990.15	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31990.15		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		33705.67	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33705.67		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		35213.81	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35213.81		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		36523.58	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36523.58		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		37630.84	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	37630.84		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		38538.68	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	38538.68		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		7199.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	7199.91		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		11394.65	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11394.65		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		14993.04	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14993.04		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		18305.05	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18305.05		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		21339.61	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21339.61		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		24179.58	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24179.58		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		26778.02	100.00			

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26778.02		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		29174.53	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29174.53		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		31339.10	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31339.10		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		33325.20	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33325.20		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		35112.33	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35112.33		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		36683.43	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36683.43		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		38047.84	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	38047.84		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		39201.33	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	39201.33		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		40147.02	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	40147.02		WA	1.00	0.40

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: D_s 値の直接入力
 $+$: D_s 値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
15F	2.794	5179.1	14468.6	1.000	1.000	1.000	0.30	4340.6
14F	2.226	10286.9	22898.2	1.000	1.000	1.000	0.30	6869.5
13F	1.957	15394.6	30129.4	1.000	1.000	1.000	0.30	9038.8
12F	1.781	20657.0	36785.0	1.000	1.000	1.000	0.30	11035.5
11F	1.651	25980.6	42883.2	1.000	1.000	1.000	0.30	12865.0
10F	1.545	31456.4	48590.3	1.000	1.000	1.000	0.30	14577.1
9F	1.456	36962.7	53812.0	1.000	1.000	1.000	0.30	16143.6
8F	1.378	42558.2	58627.9	1.000	1.000	1.000	0.30	17588.4
7F	1.308	48153.7	62977.7	1.000	1.000	1.000	0.30	18893.3
6F	1.243	53881.4	66968.9	1.000	1.000	1.000	0.30	20090.7
5F	1.182	59697.1	70560.3	1.000	1.000	1.000	0.30	21168.1
4F	1.125	65547.8	73717.5	1.000	1.000	1.000	0.30	22115.2
3F	1.070	71472.8	76459.3	1.000	1.000	1.000	0.30	22937.8
2F	1.017	77471.8	78777.3	1.000	1.000	1.000	0.30	23633.2
1F	0.965	83603.9	80677.7	1.000	1.000	1.000	0.30	24203.3

X方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.794	5179.1	14468.6	1.000	1.000	1.000	0.30	4340.6
14F	2.226	10286.9	22898.2	1.000	1.000	1.000	0.30	6869.5
13F	1.957	15394.6	30129.4	1.000	1.000	1.000	0.30	9038.8
12F	1.781	20657.0	36785.0	1.000	1.000	1.000	0.30	11035.5
11F	1.651	25980.6	42883.2	1.000	1.000	1.000	0.30	12865.0
10F	1.545	31456.4	48590.3	1.000	1.000	1.000	0.30	14577.1
9F	1.456	36962.7	53812.0	1.000	1.000	1.000	0.30	16143.6
8F	1.378	42558.2	58627.9	1.000	1.000	1.000	0.30	17588.4
7F	1.308	48153.7	62977.7	1.000	1.000	1.000	0.30	18893.3
6F	1.243	53881.4	66968.9	1.000	1.000	1.000	0.30	20090.7
5F	1.182	59697.1	70560.3	1.000	1.000	1.000	0.30	21168.1
4F	1.125	65547.8	73717.5	1.000	1.000	1.000	0.30	22115.2
3F	1.070	71472.8	76459.3	1.000	1.000	1.000	0.30	22937.8
2F	1.017	77471.8	78777.3	1.000	1.000	1.000	0.30	23633.2
1F	0.965	83603.9	80677.7	1.000	1.000	1.000	0.30	24203.3

Y方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.794	5179.1	14468.6	1.000	1.000	1.000	0.40	5787.5
14F	2.226	10286.9	22898.2	1.000	1.000	1.000	0.40	9159.3
13F	1.957	15394.6	30129.4	1.000	1.000	1.000	0.40	12051.8
12F	1.781	20657.0	36785.0	1.000	1.000	1.000	0.40	14714.0
11F	1.651	25980.6	42883.2	1.000	1.000	1.000	0.40	17153.3
10F	1.545	31456.4	48590.3	1.000	1.000	1.000	0.40	19436.1
9F	1.456	36962.7	53812.0	1.000	1.000	1.000	0.40	21524.8
8F	1.378	42558.2	58627.9	1.000	1.000	1.000	0.40	23451.2
7F	1.308	48153.7	62977.7	1.000	1.000	1.000	0.40	25191.1
6F	1.243	53881.4	66968.9	1.000	1.000	1.000	0.40	26787.6
5F	1.182	59697.1	70560.3	1.000	1.000	1.000	0.40	28224.1
4F	1.125	65547.8	73717.5	1.000	1.000	1.000	0.40	29487.0
3F	1.070	71472.8	76459.3	1.000	1.000	1.000	0.40	30583.7
2F	1.017	77471.8	78777.3	1.000	1.000	1.000	0.40	31510.9
1F	0.965	83603.9	80677.7	1.000	1.000	1.000	0.40	32271.1

Y方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.794	5179.1	14468.6	1.000	1.000	1.000	0.40	5787.5
14F	2.226	10286.9	22898.2	1.000	1.000	1.000	0.40	9159.3
13F	1.957	15394.6	30129.4	1.000	1.000	1.000	0.40	12051.8
12F	1.781	20657.0	36785.0	1.000	1.000	1.000	0.40	14714.0
11F	1.651	25980.6	42883.2	1.000	1.000	1.000	0.40	17153.3
10F	1.545	31456.4	48590.3	1.000	1.000	1.000	0.40	19436.1
9F	1.456	36962.7	53812.0	1.000	1.000	1.000	0.40	21524.8
8F	1.378	42558.2	58627.9	1.000	1.000	1.000	0.40	23451.2
7F	1.308	48153.7	62977.7	1.000	1.000	1.000	0.40	25191.1
6F	1.243	53881.4	66968.9	1.000	1.000	1.000	0.40	26787.6
5F	1.182	59697.1	70560.3	1.000	1.000	1.000	0.40	28224.1
4F	1.125	65547.8	73717.5	1.000	1.000	1.000	0.40	29487.0
3F	1.070	71472.8	76459.3	1.000	1.000	1.000	0.40	30583.7
2F	1.017	77471.8	78777.3	1.000	1.000	1.000	0.40	31510.9
1F	0.965	83603.9	80677.7	1.000	1.000	1.000	0.40	32271.1

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3545.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4490.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4617.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5608.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6740.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12963.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6791.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7896.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8664.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9842.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19038.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10081.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10622.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10708.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21330.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	Y2	11528.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11980.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11850.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12538.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3545.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4490.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	4617.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5608.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6223.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6740.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12963.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6791.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7896.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7602.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8664.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	8249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9842.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19038.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10081.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10622.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10708.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21330.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22284.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11528.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11834.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11980.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11850.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	Y3	12538.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24388.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1818.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	783.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	729.82	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	729.82	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	783.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1818.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6663.09	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2183.80	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1573.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1515.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1515.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1573.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2183.80	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10545.07	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2371.01	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2314.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2251.67	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2251.67	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2314.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2371.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13875.18	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2549.03	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2995.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2925.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2925.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2995.44	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2549.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16940.24	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2716.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3618.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3539.51	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3539.51	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3618.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	2716.67	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19748.55	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2958.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4161.21	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4068.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4068.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4161.21	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2958.65	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22376.78	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3097.30	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4698.65	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4594.79	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4594.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4698.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3097.30	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24781.49	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3225.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5195.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5078.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5078.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5195.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3225.86	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26999.31	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3337.97	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5646.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5516.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5516.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5646.91	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3337.97	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29002.50	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3930.39	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5826.85	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5663.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5663.01	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5826.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3930.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30840.51	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4150.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6138.37	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5958.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5958.41	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6138.36	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4150.41	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32494.39	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4254.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6457.43	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6261.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6261.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6457.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4254.90	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33948.35	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4366.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6725.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6513.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6513.42	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6725.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4366.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35211.03	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4488.93	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6944.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6706.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6706.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6944.04	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4488.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36278.51	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4675.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7089.02	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6811.87	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6811.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7089.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4675.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37153.68	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2051.51	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	743.74	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	679.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	679.13	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	743.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2051.51	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6948.75	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2258.66	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1653.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1586.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1586.31	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1653.61	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2258.66	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10997.15	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2446.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2430.41	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2357.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2357.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2430.41	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2446.99	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14470.04	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2625.32	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3143.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3064.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3064.27	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3143.66	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2625.32	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17666.50	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2793.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3796.05	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3707.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3707.66	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3796.05	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2793.90	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20595.21	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3035.68	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4370.80	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4261.58	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4261.58	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4370.80	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3035.68	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23336.12	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3171.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4936.40	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4814.45	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4814.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4936.40	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3171.11	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25843.92	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3295.76	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5459.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5322.98	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5322.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5459.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3295.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28156.82	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3402.58	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5936.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5783.86	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5783.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5936.52	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3402.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30245.89	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4033.82	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6119.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5927.93	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5927.92	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6119.60	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4033.82	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32162.72	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4249.31	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6452.07	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6242.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6242.38	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6452.05	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4249.32	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33887.49	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4346.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6790.98	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6564.30	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6564.30	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6790.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4346.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35403.78	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4451.62	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7076.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6832.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6832.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7076.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4451.62	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36720.61	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4569.19	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7309.33	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7038.40	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7038.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7309.31	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4569.20	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37833.86	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4755.23	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7465.63	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7152.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7152.42	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7465.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4755.21	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38746.55	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	14468.6	1.000	0.30	4340.6		4373.9	1.00
14F	22898.2	1.000	0.30	6869.5		6922.1	1.00
13F	30129.4	1.000	0.30	9038.8		9108.1	1.00
12F	36785.0	1.000	0.30	11035.5		11120.1	1.00
11F	42883.2	1.000	0.30	12865.0		12963.6	1.00
10F	48590.3	1.000	0.30	14577.1		14688.8	1.00
9F	53812.0	1.000	0.30	16143.6		16267.4	1.00
8F	58627.9	1.000	0.30	17588.4		17723.2	1.00
7F	62977.7	1.000	0.30	18893.3		19038.2	1.00
6F	66968.9	1.000	0.30	20090.7		20244.7	1.00
5F	70560.3	1.000	0.30	21168.1		21330.4	1.00
4F	73717.5	1.000	0.30	22115.2		22284.8	1.00
3F	76459.3	1.000	0.30	22937.8		23113.5	1.00
2F	78777.3	1.000	0.30	23633.2		23814.4	1.00
1F	80677.7	1.000	0.30	24203.3		24388.9	1.00

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	14468.6	1.000	0.30	4340.6		4373.9	1.00
14F	22898.2	1.000	0.30	6869.5		6922.1	1.00
13F	30129.4	1.000	0.30	9038.8		9108.1	1.00
12F	36785.0	1.000	0.30	11035.5		11120.1	1.00
11F	42883.2	1.000	0.30	12865.0		12963.6	1.00

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	48590.3	1.000	0.30	14577.1		14688.8	1.00
9F	53812.0	1.000	0.30	16143.6		16267.4	1.00
8F	58627.9	1.000	0.30	17588.4		17723.2	1.00
7F	62977.7	1.000	0.30	18893.3		19038.2	1.00
6F	66968.9	1.000	0.30	20090.7		20244.7	1.00
5F	70560.3	1.000	0.30	21168.1		21330.4	1.00
4F	73717.5	1.000	0.30	22115.2		22284.8	1.00
3F	76459.3	1.000	0.30	22937.8		23113.5	1.00
2F	78777.3	1.000	0.30	23633.2		23814.4	1.00
1F	80677.7	1.000	0.30	24203.3		24388.9	1.00

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	14468.6	1.000	0.40	5787.5		6663.1	1.15
14F	22898.2	1.000	0.40	9159.3		10545.1	1.15
13F	30129.4	1.000	0.40	12051.8		13875.2	1.15
12F	36785.0	1.000	0.40	14714.0		16940.2	1.15
11F	42883.2	1.000	0.40	17153.3		19748.6	1.15
10F	48590.3	1.000	0.40	19436.1		22376.8	1.15
9F	53812.0	1.000	0.40	21524.8		24781.5	1.15
8F	58627.9	1.000	0.40	23451.2		26999.3	1.15
7F	62977.7	1.000	0.40	25191.1		29002.5	1.15
6F	66968.9	1.000	0.40	26787.6		30840.5	1.15
5F	70560.3	1.000	0.40	28224.1		32494.4	1.15
4F	73717.5	1.000	0.40	29487.0		33948.3	1.15
3F	76459.3	1.000	0.40	30583.7		35211.0	1.15
2F	78777.3	1.000	0.40	31510.9		36278.5	1.15
1F	80677.7	1.000	0.40	32271.1		37153.7	1.15

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	14468.6	1.000	0.40	5787.5		6948.7	1.20
14F	22898.2	1.000	0.40	9159.3		10997.2	1.20
13F	30129.4	1.000	0.40	12051.8		14470.0	1.20
12F	36785.0	1.000	0.40	14714.0		17666.5	1.20
11F	42883.2	1.000	0.40	17153.3		20595.2	1.20
10F	48590.3	1.000	0.40	19436.1		23336.1	1.20
9F	53812.0	1.000	0.40	21524.8		25843.9	1.20
8F	58627.9	1.000	0.40	23451.2		28156.8	1.20
7F	62977.7	1.000	0.40	25191.1		30245.9	1.20
6F	66968.9	1.000	0.40	26787.6		32162.7	1.20
5F	70560.3	1.000	0.40	28224.1		33887.5	1.20
4F	73717.5	1.000	0.40	29487.0		35403.8	1.20
3F	76459.3	1.000	0.40	30583.7		36720.6	1.20
2F	78777.3	1.000	0.40	31510.9		37833.9	1.20
1F	80677.7	1.000	0.40	32271.1		38746.5	1.20

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置: 8F - 9F)
 X方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置: 8F - 9F)
 Y方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置: 12F - 13F)
 Y方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置: 12F - 13F)

保有耐力時

X方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置: 7F - 8F)
 X方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置: 7F - 8F)
 Y方向 (正加力) 層間変形角 (解析終了位置: 12F - 13F)
 Y方向 (負加力) 層間変形角 (解析終了位置: 12F - 13F)

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q : 層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
 U : 層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
 ΔU : 層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
 ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
522	16F	4654.2	71.8662	3.8875	1/ 72
	15F	7365.8	67.9787	4.1837	1/ 67
	14F	9691.9	63.7950	4.5486	1/ 62
	13F	11832.9	59.2464	4.8681	1/ 58
	12F	13794.6	54.3782	5.1418	1/ 54
	11F	15630.4	49.2365	5.3660	1/ 52
	10F	17310.1	43.8704	5.5228	1/ 51
	9F	18859.3	38.3476	5.6043	1/ 50
	8F	20258.5	32.7433	5.5936	1/ 50
	7F	21542.4	27.1497	5.4693	1/ 51
	6F	22697.6	21.6803	5.2558	1/ 53
	5F	23713.3	16.4246	4.9190	1/ 57
	4F	24595.3	11.5056	4.4648	1/ 63
	3F	25340.9	7.0407	3.9021	1/ 72
	2F	25952.2	3.1387	3.1387	1/ 109

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
523	16F	4654.2	71.8662	3.8876	1/ 72
	15F	7365.8	67.9787	4.1836	1/ 67
	14F	9691.9	63.7950	4.5486	1/ 62
	13F	11832.9	59.2464	4.8682	1/ 58
	12F	13794.6	54.3782	5.1417	1/ 54
	11F	15630.4	49.2365	5.3661	1/ 52
	10F	17310.1	43.8704	5.5228	1/ 51
	9F	18859.3	38.3476	5.6042	1/ 50
	8F	20258.5	32.7433	5.5937	1/ 50
	7F	21542.4	27.1496	5.4693	1/ 51
	6F	22697.7	21.6803	5.2558	1/ 53
	5F	23713.3	16.4246	4.9190	1/ 57
	4F	24595.3	11.5056	4.4648	1/ 63
	3F	25340.9	7.0407	3.9021	1/ 72
	2F	25952.2	3.1387	3.1387	1/ 109

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
491	16F	6911.5	83.2048	5.5755	1/ 50
	15F	10938.1	77.6293	5.5914	1/ 50
	14F	14392.4	72.0379	5.5992	1/ 50
	13F	17571.7	66.4387	5.6025	1/ 50
	12F	20484.7	60.8362	5.6005	1/ 50
	11F	23210.9	55.2358	5.5858	1/ 50
	10F	25705.3	49.6500	5.5659	1/ 50
	9F	28005.7	44.0841	5.5370	1/ 51
	8F	30083.6	38.5472	5.4952	1/ 51
	7F	31990.1	33.0519	5.4048	1/ 52
	6F	33705.7	27.6472	5.3437	1/ 52
	5F	35213.8	22.3035	5.2746	1/ 53
	4F	36523.6	17.0288	5.1974	1/ 54
	3F	37630.9	11.8314	5.1136	1/ 55

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
491	2F	38538.7	6.7178	6.7178	1/ 51

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
492	16F	7199.9	83.2048	5.5771	1/ 50
	15F	11394.6	77.6277	5.5914	1/ 50
	14F	14993.0	72.0363	5.6021	1/ 50
	13F	18305.0	66.4342	5.6041	1/ 50
	12F	21339.6	60.8300	5.6027	1/ 50
	11F	24179.6	55.2273	5.5879	1/ 50
	10F	26778.0	49.6394	5.5681	1/ 50
	9F	29174.5	44.0713	5.5385	1/ 51
	8F	31339.1	38.5328	5.5247	1/ 51
	7F	33325.2	33.0081	5.4029	1/ 52
	6F	35112.3	27.6053	5.3404	1/ 52
	5F	36683.4	22.2649	5.2695	1/ 53
	4F	38047.8	16.9954	5.1900	1/ 54
	3F	39201.3	11.8054	5.1038	1/ 55
	2F	40147.0	6.7016	6.7016	1/ 51

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
415	16F	4373.9	35.3786	1.6654	1/ 168
	15F	6922.1	33.7133	1.8782	1/ 149
	14F	9108.1	31.8351	2.1094	1/ 133
	13F	11120.1	29.7256	2.2944	1/ 122
	12F	12963.6	27.4313	2.4501	1/ 114
	11F	14688.8	24.9812	2.5802	1/ 109
	10F	16267.4	22.4010	2.6850	1/ 104
	9F	17723.2	19.7160	2.7636	1/ 101
	8F	19038.2	16.9524	2.8041	1/ 100
	7F	20244.7	14.1483	2.7889	1/ 100
	6F	21330.4	11.3594	2.7384	1/ 102
	5F	22284.8	8.6210	2.6226	1/ 107
	4F	23113.6	5.9984	2.4164	1/ 116
	3F	23814.4	3.5819	2.0874	1/ 134
	2F	24388.9	1.4946	1.4946	1/ 229

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
415	16F	4373.9	35.3786	1.6654	1/ 168
	15F	6922.1	33.7133	1.8782	1/ 149
	14F	9108.1	31.8351	2.1094	1/ 133
	13F	11120.1	29.7256	2.2943	1/ 122
	12F	12963.6	27.4313	2.4501	1/ 114
	11F	14688.8	24.9812	2.5802	1/ 109
	10F	16267.4	22.4010	2.6850	1/ 104
	9F	17723.2	19.7160	2.7636	1/ 101
	8F	19038.2	16.9524	2.8041	1/ 100
	7F	20244.7	14.1483	2.7889	1/ 100
	6F	21330.4	11.3594	2.7384	1/ 102
	5F	22284.8	8.6210	2.6226	1/ 107
	4F	23113.6	5.9984	2.4164	1/ 116
	3F	23814.4	3.5819	2.0873	1/ 134
	2F	24388.9	1.4946	1.4946	1/ 229

Y 方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
221	16F	6663. 1	18. 8402	1. 3766	1/ 203
	15F	10545. 1	17. 4636	1. 3900	1/ 201
	14F	13875. 2	16. 0736	1. 3983	1/ 200
	13F	16940. 2	14. 6753	1. 4012	1/ 200
	12F	19748. 5	13. 2741	1. 3985	1/ 200
	11F	22376. 8	11. 8757	1. 3847	1/ 202
	10F	24781. 5	10. 4910	1. 3656	1/ 205
	9F	26999. 3	9. 1254	1. 3379	1/ 209
	8F	29002. 5	7. 7874	1. 2982	1/ 216
	7F	30840. 5	6. 4892	1. 2122	1/ 231
	6F	32494. 4	5. 2770	1. 1537	1/ 243
	5F	33948. 3	4. 1233	1. 0877	1/ 257
	4F	35211. 0	3. 0356	1. 0143	1/ 276

Y 方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
221	16F	6948. 7	18. 8402	1. 3771	1/ 203
	15F	10997. 2	17. 4631	1. 3930	1/ 201
	14F	14470. 0	16. 0701	1. 4018	1/ 200
	13F	17666. 5	14. 6683	1. 4050	1/ 199
	12F	20595. 2	13. 2632	1. 4025	1/ 200
	11F	23336. 1	11. 8608	1. 3887	1/ 202
	10F	25843. 9	10. 4721	1. 3696	1/ 204
	9F	28156. 8	9. 1024	1. 3416	1/ 209
	8F	30245. 9	7. 7608	1. 3011	1/ 215
	7F	32162. 7	6. 4597	1. 2126	1/ 231
	6F	33887. 5	5. 2472	1. 1527	1/ 243
	5F	35403. 8	4. 0945	1. 0849	1/ 258
	4F	36720. 6	3. 0096	1. 0092	1/ 277

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

- X 方向（正加力） 最大荷重ステップ：522
- X 方向（負加力） 最大荷重ステップ：523
- Y 方向（正加力） 最大荷重ステップ：491
- Y 方向（負加力） 最大荷重ステップ：492

保有水平耐力時

- X 方向（正加力） 最大荷重ステップ：415
- X 方向（負加力） 最大荷重ステップ：415
- Y 方向（正加力） 最大荷重ステップ：221
- Y 方向（負加力） 最大荷重ステップ：221

U-5. 11 R C 柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力

$$Q_{dju} = \alpha (T_u + T_u' - Q_{cu})$$
$$Q_{dju} = \alpha (T_u + T_u' - Q_{gu}) \cdot D / D_b$$

ここに、 α ：応力割増し係数で 1.1 とする

(はり降伏型)
(柱降伏型)

柱はり接合部のせん断強度

$$V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$$

U-5.11.1 R C柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mb, Mb'	: 左右のはり端モーメント	(kN・m)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
L, L'	: 左右のはりの内り長さ	(cm)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
Tu, Tu'	: 左右のはり端に生ずる引張力	(kN)
Qcu	: 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
種別	判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力) -- R Cはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	441.6	602.7	OK	FA
			30.0	525.5	800.0	680.0	280.0	989.5				
			70.0	120.0	0.40	0.85	8.65	50.0	90.0	1323.6		
	X2	Fc30	30.0	588.4	800.0	680.0	0.0	1108.0	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	525.5	800.0	680.0	280.0	989.5				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X3	Fc30	30.0	588.4	800.0	680.0	0.0	1108.0	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	525.5	800.0	680.0	280.0	989.5				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X4	Fc30	30.0	588.4	800.0	680.0	0.0	1108.0	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	525.5	800.0	680.0	280.0	989.5				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X5	Fc30	30.0	588.4	800.0	680.0	0.0	1108.0	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	525.5	800.0	680.0	280.0	989.5				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X6	Fc30	30.0	588.4	800.0	680.0	0.0	1108.0	494.5	674.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.40	0.85	8.65	50.0	90.0	1323.6		
15F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	338.9	1185.3	OK	FA
			35.0	806.5	800.0	680.0	280.0	1416.4				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
	X2	Fc30	35.0	874.0	800.0	680.0	280.0	1534.9	776.9	2703.5	OK	FA
			40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X3	Fc30	40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X4	Fc30	40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X5	Fc30	40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2	777.1	2703.3	OK	FA
			35.0	806.5	800.0	680.0	280.0	1416.4				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X6	Fc30	35.0	874.0	800.0	680.0	280.0	1534.9	367.2	1284.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
14F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	338.9	1185.3	OK	FA
			35.0	806.5	800.0	680.0	280.0	1416.4				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X2	Fc30	35.0	874.0	800.0	680.0	280.0	1534.9	776.9	2703.5	OK	FA
			40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X3	Fc30	40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X4	Fc30	40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X5	Fc30	40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2	777.1	2703.3	OK	FA
			35.0	806.5	800.0	680.0	280.0	1416.4				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X6	Fc30	35.0	874.0	800.0	680.0	280.0	1534.9	367.2	1284.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
13F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	503.5	1758.6	OK	FA
			40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
	X2	Fc30	40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6	1122.6	3905.6	OK	FA
			50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X3	Fc30	50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X4	Fc30	50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X5	Fc30	50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1122.8	3905.4	OK	FA
			40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X6	Fc30	40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6	531.8	1857.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
12F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	503.5	1758.6	OK	FA
			40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
	X2	Fc30	40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6	1122.6	3905.6	OK	FA
			50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X3	Fc30	50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X4	Fc30	50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X5	Fc30	50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1122.8	3905.4	OK	FA
			40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X6	Fc30	40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6	531.8	1857.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
11F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	602.9	2123.8	OK	FA
			50.0	1435.0	800.0	680.0	280.0	2533.7				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
	X2	Fc33	50.0	1502.1	800.0	680.0	280.0	2652.2	1339.1	4696.0	OK	FA
			65.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	61.3	120.0	5777.7	OK	FA

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X3	Fc33	65.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5	1444.3	5044.8	OK	FA
			65.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	65.0	120.0	6131.5		
	X4	Fc33	65.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5	1444.3	5044.8	OK	FA
			65.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	65.0	120.0	6131.5		
	X5	Fc33	65.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5	1339.3	4695.8	OK	FA
			50.0	1435.0	800.0	680.0	280.0	2533.7				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	61.3	120.0	5777.7		
	X6	Fc33	50.0	1502.1	800.0	680.0	280.0	2652.2	631.1	2223.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
10F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	602.9	2123.8	OK	FA
			50.0	1435.0	800.0	680.0	280.0	2533.7				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
	X2	Fc33	50.0	1502.1	800.0	680.0	280.0	2652.2	1339.1	4696.0	OK	FA
			65.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	66.3	120.0	6249.4		
	X3	Fc33	65.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5	1444.3	5044.8	OK	FA
			65.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	70.0	120.0	6603.1		
	X4	Fc33	65.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5	1444.3	5044.8	OK	FA
			65.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	70.0	120.0	6603.1		
	X5	Fc33	65.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5	1339.3	4695.8	OK	FA
			50.0	1435.0	800.0	680.0	280.0	2533.7				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	66.3	120.0	6249.4		
	X6	Fc33	50.0	1502.1	800.0	680.0	280.0	2652.2	631.1	2223.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
9F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	708.0	2472.8	OK	FA
			55.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
	X2	Fc33	55.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5	1574.8	5523.0	OK	FA
			70.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X3	Fc33	70.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	1705.1	6001.5	OK	FA
			70.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X4	Fc33	70.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	1705.1	6001.5	OK	FA
			70.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X5	Fc33	70.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	1574.6	5523.2	OK	FA
			55.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X6	Fc33	55.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5	736.3	2571.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
8F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	708.0	2472.8	OK	FA
			55.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
	X2	Fc33	55.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5	1574.8	5523.0	OK	FA
			70.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X3	Fc33	70.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	1705.1	6001.5	OK	FA
			70.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X4	Fc33	70.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	1705.1	6001.5	OK	FA
			70.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X5	Fc33	70.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	1574.6	5523.2	OK	FA
			55.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X6	Fc33	55.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5	736.3	2571.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
7F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	963.2	3367.1	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	70.0	90.0	3466.6		
	X2	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X3	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X4	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X5	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X6	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	991.6	3466.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	70.0	90.0	3466.6		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	963.2	3367.1	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	991.6	3466.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	963.2	3367.1	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	2079.6	7249.5	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	78.8	120.0	7895.0		
	X3	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X4	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X5	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2079.7	7249.3	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	78.8	120.0	7895.0		
	X6	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	991.6	3466.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	963.2	3367.1	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	2079.6	7249.5	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X3	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X4	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X5	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2079.7	7249.3	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X6	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	991.6	3466.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	963.2	3367.1	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	2079.6	7249.5	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X3	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X4	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X5	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2079.7	7249.3	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X6	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	991.6	3466.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	866.5	3473.5	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	342.5	4024.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1870.8	7479.1	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	342.5	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X3	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	1983.2	7908.9	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	342.5	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X4	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	1983.2	7908.9	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	342.5	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X5	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	1870.9	7479.0	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	342.5	4024.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		

Y2 (正加力) -- R C はり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X6	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	892.0	3575.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	342.5	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		

Y3 (正加力) -- R C はり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	441.6	602.7	OK	FA
			30.0	525.5	800.0	680.0	280.0	989.5				
			70.0	120.0	0.40	0.85	8.65	50.0	90.0	1323.6		
	X2	Fc30	30.0	588.4	800.0	680.0	0.0	1108.0	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	525.5	800.0	680.0	280.0	989.5				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X3	Fc30	30.0	588.4	800.0	680.0	0.0	1108.0	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	525.5	800.0	680.0	280.0	989.5				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X4	Fc30	30.0	588.4	800.0	680.0	0.0	1108.0	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	525.5	800.0	680.0	280.0	989.5				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X5	Fc30	30.0	588.4	800.0	680.0	0.0	1108.0	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	525.5	800.0	680.0	280.0	989.5				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X6	Fc30	30.0	588.4	800.0	680.0	0.0	1108.0	494.5	674.9	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.40	0.85	8.65	50.0	90.0	1323.6		
15F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	416.1	1469.2	OK	FA
			35.0	990.4	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
	X2	Fc30	35.0	1057.3	800.0	680.0	280.0	1870.3	853.9	2987.7	OK	FA
			40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X3	Fc30	40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X4	Fc30	40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X5	Fc30	40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2	854.3	2987.2	OK	FA
			35.0	990.4	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X6	Fc30	35.0	1057.3	800.0	680.0	280.0	1870.3	444.3	1568.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
14F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	416.1	1469.2	OK	FA
			35.0	990.4	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
	X2	Fc30	35.0	1057.3	800.0	680.0	280.0	1870.3	853.9	2987.7	OK	FA
			40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X3	Fc30	40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X4	Fc30	40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X5	Fc30	40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2	854.3	2987.2	OK	FA
			35.0	990.4	800.0	680.0	280.0	1751.8				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X6	Fc30	35.0	1057.3	800.0	680.0	280.0	1870.3	444.3	1568.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
13F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	503.5	1758.6	OK	FA
			40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
	X2	Fc30	40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6	1122.6	3905.6	OK	FA
			50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X3	Fc30	50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X4	Fc30	50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X5	Fc30	50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1122.8	3905.4	OK	FA
			40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X6	Fc30	40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6	531.8	1857.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
12F	X1	Fc30	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	503.5	1758.6	OK	FA
			40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
	X2	Fc30	40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6	1122.6	3905.6	OK	FA
			50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X3	Fc30	50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X4	Fc30	50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X5	Fc30	50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0	1122.8	3905.4	OK	FA
			40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X6	Fc30	40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6	531.8	1857.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
11F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	713.6	2535.0	OK	FA
			50.0	1698.5	800.0	680.0	280.0	3018.2				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
	X2	Fc33	50.0	1765.1	800.0	680.0	280.0	3136.7	1580.1	5585.6	OK	FA
			65.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	61.3	120.0	5777.7		
	X3	Fc33	65.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	1705.1	6001.5	OK	FA
			65.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	65.0	120.0	6131.5		
	X4	Fc33	65.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	1705.1	6001.5	OK	FA
			65.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	65.0	120.0	6131.5		
	X5	Fc33	65.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	1580.3	5585.4	OK	FA
			50.0	1698.5	800.0	680.0	280.0	3018.2				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	61.3	120.0	5777.7		
	X6	Fc33	50.0	1765.1	800.0	680.0	280.0	3136.7	741.7	2634.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	713.6	2535.0	OK	FA
			50.0	1698.5	800.0	680.0	280.0	3018.2				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
	X2	Fc33	50.0	1765.1	800.0	680.0	280.0	3136.7	1580.1	5585.6	OK	FA
			65.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	66.3	120.0	6249.4		
	X3	Fc33	65.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	1705.1	6001.5	OK	FA
			65.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	70.0	120.0	6603.1		
	X4	Fc33	65.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	1705.1	6001.5	OK	FA
			65.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	70.0	120.0	6603.1		
	X5	Fc33	65.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	1580.3	5585.4	OK	FA
			50.0	1698.5	800.0	680.0	280.0	3018.2				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	66.3	120.0	6249.4		
	X6	Fc33	50.0	1765.1	800.0	680.0	280.0	3136.7	741.7	2634.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
9F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	838.4	2951.1	OK	FA
			55.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
	X2	Fc33	55.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	1829.9	6417.5	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X3	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X4	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X5	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1830.0	6417.3	OK	FA
			55.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X6	Fc33	55.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	866.7	3050.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
8F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	838.4	2951.1	OK	FA
			55.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
	X2	Fc33	55.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	1829.9	6417.5	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X3	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X4	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X5	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1830.0	6417.3	OK	FA
			55.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X6	Fc33	55.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7	866.7	3050.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
7F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	963.2	3367.1	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	70.0	90.0	3466.6		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X2	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X3	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X4	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X5	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X6	Fc33	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	991.6	3466.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	70.0	90.0	3466.6		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	963.2	3367.1	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	991.6	3466.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	963.2	3367.1	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	2079.6	7249.5	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	78.8	120.0	7895.0		
	X3	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X4	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X5	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2079.7	7249.3	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	78.8	120.0	7895.0		
	X6	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	991.6	3466.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	963.2	3367.1	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	2079.6	7249.5	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		

Y3(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X3	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X4	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X5	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2079.7	7249.3	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X6	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	991.6	3466.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	963.2	3367.1	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	2079.6	7249.5	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X3	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X4	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X5	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	2079.7	7249.3	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X6	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	991.6	3466.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	866.5	3473.5	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	342.5	4024.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	1870.8	7479.1	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	342.5	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X3	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	1983.2	7908.9	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	342.5	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X4	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	1983.2	7908.9	OK	FA
			75.0	2589.5	800.0	680.0	342.5	4527.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X5	Fc36	75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8	1870.9	7479.0	OK	FA
			70.0	2292.5	800.0	680.0	342.5	4024.3				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X6	Fc36	70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8	892.0	3575.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	342.5	0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	494.5	674.9	OK	FA
			30.0	588.4	800.0	680.0	280.0	1108.0				
			70.0	120.0	0.40	0.85	8.65	50.0	90.0	1323.6		
	X2	Fc30	30.0	525.5	800.0	680.0	0.0	989.5	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	588.4	800.0	680.0	280.0	1108.0				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X3	Fc30	30.0	525.5	800.0	680.0	0.0	989.5	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	588.4	800.0	680.0	280.0	1108.0				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X4	Fc30	30.0	525.5	800.0	680.0	0.0	989.5	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	588.4	800.0	680.0	280.0	1108.0				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X5	Fc30	30.0	525.5	800.0	680.0	0.0	989.5	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	588.4	800.0	680.0	280.0	1108.0				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X6	Fc30	30.0	525.5	800.0	680.0	0.0	989.5	441.6	602.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.40	0.85	8.65	50.0	90.0	1323.6		
15F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	367.2	1284.5	OK	FA
			35.0	874.0	800.0	680.0	280.0	1534.9				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
	X2	Fc30	35.0	806.5	800.0	680.0	280.0	1416.4	777.1	2703.3	OK	FA
			40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X3	Fc30	40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X4	Fc30	40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X5	Fc30	40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7	776.9	2703.5	OK	FA
			35.0	874.0	800.0	680.0	280.0	1534.9				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X6	Fc30	35.0	806.5	800.0	680.0	280.0	1416.4	338.9	1185.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
14F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	367.2	1284.5	OK	FA
			35.0	874.0	800.0	680.0	280.0	1534.9				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
	X2	Fc30	35.0	806.5	800.0	680.0	280.0	1416.4	777.1	2703.3	OK	FA
			40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X3	Fc30	40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X4	Fc30	40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X5	Fc30	40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7	776.9	2703.5	OK	FA
			35.0	874.0	800.0	680.0	280.0	1534.9				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X6	Fc30	35.0	806.5	800.0	680.0	280.0	1416.4	338.9	1185.3	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
13F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	531.8	1857.7	OK	FA
			40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
	X2	Fc30	40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1	1122.8	3905.4	OK	FA
			50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X3	Fc30	50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X4	Fc30	50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X5	Fc30	50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1122.6	3905.6	OK	FA
			40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X6	Fc30	40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1	503.5	1758.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
12F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	531.8	1857.7	OK	FA
			40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
	X2	Fc30	40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1	1122.8	3905.4	OK	FA
			50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X3	Fc30	50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X4	Fc30	50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X5	Fc30	50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1122.6	3905.6	OK	FA
			40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X6	Fc30	40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1	503.5	1758.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
11F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	631.1	2223.1	OK	FA
			50.0	1502.1	800.0	680.0	280.0	2652.2				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
	X2	Fc33	50.0	1435.0	800.0	680.0	280.0	2533.7	1339.3	4695.8	OK	FA
			65.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	61.3	120.0	5777.7		
	X3	Fc33	65.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0	1444.3	5044.8	OK	FA
			65.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	65.0	120.0	6131.5		
	X4	Fc33	65.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0	1444.3	5044.8	OK	FA
			65.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	65.0	120.0	6131.5		
	X5	Fc33	65.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0	1339.1	4696.0	OK	FA
			50.0	1502.1	800.0	680.0	280.0	2652.2				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	61.3	120.0	5777.7		
	X6	Fc33	50.0	1435.0	800.0	680.0	280.0	2533.7	602.9	2123.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
10F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	631.1	2223.1	OK	FA
			50.0	1502.1	800.0	680.0	280.0	2652.2				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
	X2	Fc33	50.0	1435.0	800.0	680.0	280.0	2533.7	1339.3	4695.8	OK	FA
			65.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	66.3	120.0	6249.4		
	X3	Fc33	65.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0	1444.3	5044.8	OK	FA
			65.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	70.0	120.0	6603.1		
	X4	Fc33	65.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0	1444.3	5044.8	OK	FA
			65.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	70.0	120.0	6603.1		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X5	Fc33	65.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0	1339.1	4696.0	OK	FA
			50.0	1502.1	800.0	680.0	280.0	2652.2				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	66.3	120.0	6249.4		
	X6	Fc33	50.0	1435.0	800.0	680.0	280.0	2533.7	602.9	2123.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
9F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	736.3	2571.9	OK	FA
			55.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
	X2	Fc33	55.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0	1574.6	5523.2	OK	FA
			70.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X3	Fc33	70.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	1705.1	6001.5	OK	FA
			70.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X4	Fc33	70.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	1705.1	6001.5	OK	FA
			70.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X5	Fc33	70.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	1574.8	5523.0	OK	FA
			55.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X6	Fc33	55.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0	708.0	2472.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
8F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	736.3	2571.9	OK	FA
			55.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
	X2	Fc33	55.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0	1574.6	5523.2	OK	FA
			70.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X3	Fc33	70.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	1705.1	6001.5	OK	FA
			70.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X4	Fc33	70.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	1705.1	6001.5	OK	FA
			70.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X5	Fc33	70.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	1574.8	5523.0	OK	FA
			55.0	1752.5	800.0	680.0	280.0	3074.5				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X6	Fc33	55.0	1685.0	800.0	680.0	280.0	2956.0	708.0	2472.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
7F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	991.6	3466.3	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	70.0	90.0	3466.6		
	X2	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X3	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X4	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X5	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X6	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	963.2	3367.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	70.0	90.0	3466.6		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	991.6	3466.3	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X4	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	963.2	3367.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	991.6	3466.3	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	2079.7	7249.3	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	78.8	120.0	7895.0		
	X3	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X4	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X5	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2079.6	7249.5	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	78.8	120.0	7895.0		
	X6	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	963.2	3367.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	991.6	3466.3	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	2079.7	7249.3	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X3	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X4	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X5	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2079.6	7249.5	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X6	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	963.2	3367.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	991.6	3466.3	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	2079.7	7249.3	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X3	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X4	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X5	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2079.6	7249.5	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X6	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	963.2	3367.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	892.0	3575.8	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	342.5	4142.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1870.9	7479.0	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	342.5	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X3	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	1983.2	7908.9	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	342.5	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X4	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	1983.2	7908.9	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	342.5	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X5	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	1870.8	7479.1	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	342.5	4142.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X6	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	866.5	3473.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	342.5	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	494.5	674.9	OK	FA
			30.0	588.4	800.0	680.0	280.0	1108.0				
			70.0	120.0	0.40	0.85	8.65	50.0	90.0	1323.6		
	X2	Fc30	30.0	525.5	800.0	680.0	0.0	989.5	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	588.4	800.0	680.0	280.0	1108.0				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X3	Fc30	30.0	525.5	800.0	680.0	0.0	989.5	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	588.4	800.0	680.0	280.0	1108.0				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X4	Fc30	30.0	525.5	800.0	680.0	0.0	989.5	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	588.4	800.0	680.0	280.0	1108.0				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X5	Fc30	30.0	525.5	800.0	680.0	0.0	989.5	936.1	1277.6	OK	FA
			30.0	588.4	800.0	680.0	280.0	1108.0				
			45.0	120.0	0.70	0.85	8.65	37.5	120.0	2316.4		
	X6	Fc30	30.0	525.5	800.0	680.0	0.0	989.5	441.6	602.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.40	0.85	8.65	50.0	90.0	1323.6		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
15F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	444.3	1568.6	OK	FA
			35.0	1057.3	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
	X2	Fc30	35.0	990.4	800.0	680.0	280.0	1751.8	854.3	2987.2	OK	FA
			40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X3	Fc30	40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X4	Fc30	40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X5	Fc30	40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7	853.9	2987.7	OK	FA
			35.0	1057.3	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X6	Fc30	35.0	990.4	800.0	680.0	280.0	1751.8	416.1	1469.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
14F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	444.3	1568.6	OK	FA
			35.0	1057.3	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
	X2	Fc30	35.0	990.4	800.0	680.0	280.0	1751.8	854.3	2987.2	OK	FA
			40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X3	Fc30	40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X4	Fc30	40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7	847.9	2937.0	OK	FA
			40.0	1043.0	800.0	680.0	280.0	1818.2				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	42.5	120.0	3750.3		
	X5	Fc30	40.0	975.0	800.0	680.0	280.0	1699.7	853.9	2987.7	OK	FA
			35.0	1057.3	800.0	680.0	280.0	1870.3				
			45.0	120.0	1.00	0.85	8.65	41.3	120.0	3640.0		
	X6	Fc30	35.0	990.4	800.0	680.0	280.0	1751.8	416.1	1469.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	52.5	90.0	2432.2		
13F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	531.8	1857.7	OK	FA
			40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
	X2	Fc30	40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1	1122.8	3905.4	OK	FA
			50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X3	Fc30	50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X4	Fc30	50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X5	Fc30	50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1122.6	3905.6	OK	FA
			40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X6	Fc30	40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1	503.5	1758.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
12F	X1	Fc30	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	531.8	1857.7	OK	FA
			40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X2	Fc30	40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1	1122.8	3905.4	OK	FA
			50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X3	Fc30	50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X4	Fc30	50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1210.2	4194.7	OK	FA
			50.0	1474.0	800.0	680.0	280.0	2571.0				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	57.5	120.0	5073.9		
	X5	Fc30	50.0	1406.1	800.0	680.0	280.0	2452.5	1122.6	3905.6	OK	FA
			40.0	1265.8	800.0	680.0	280.0	2220.6				
			65.0	120.0	1.00	0.85	8.65	55.0	120.0	4853.3		
	X6	Fc30	40.0	1198.2	800.0	680.0	280.0	2102.1	503.5	1758.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	8.65	55.0	90.0	2548.0		
11F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	741.7	2634.5	OK	FA
			50.0	1765.1	800.0	680.0	280.0	3136.7				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
	X2	Fc33	50.0	1698.5	800.0	680.0	280.0	3018.2	1580.3	5585.4	OK	FA
			65.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	61.3	120.0	5777.7		
	X3	Fc33	65.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	1705.1	6001.5	OK	FA
			65.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	65.0	120.0	6131.5		
	X4	Fc33	65.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	1705.1	6001.5	OK	FA
			65.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	65.0	120.0	6131.5		
	X5	Fc33	65.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	1580.1	5585.6	OK	FA
			50.0	1765.1	800.0	680.0	280.0	3136.7				
			65.0	120.0	1.00	0.85	9.25	61.3	120.0	5777.7		
	X6	Fc33	50.0	1698.5	800.0	680.0	280.0	3018.2	713.6	2535.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
10F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	741.7	2634.5	OK	FA
			50.0	1765.1	800.0	680.0	280.0	3136.7				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
	X2	Fc33	50.0	1698.5	800.0	680.0	280.0	3018.2	1580.3	5585.4	OK	FA
			65.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	66.3	120.0	6249.4		
	X3	Fc33	65.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	1705.1	6001.5	OK	FA
			65.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	70.0	120.0	6603.1		
	X4	Fc33	65.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	1705.1	6001.5	OK	FA
			65.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	70.0	120.0	6603.1		
	X5	Fc33	65.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	1580.1	5585.6	OK	FA
			50.0	1765.1	800.0	680.0	280.0	3136.7				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	66.3	120.0	6249.4		
	X6	Fc33	50.0	1698.5	800.0	680.0	280.0	3018.2	713.6	2535.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	60.0	90.0	2971.4		
9F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	866.7	3050.4	OK	FA
			55.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
	X2	Fc33	55.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	1830.0	6417.3	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X3	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X4	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X5	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1829.9	6417.5	OK	FA
			55.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X6	Fc33	55.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	838.4	2951.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
8F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	866.7	3050.4	OK	FA
			55.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
	X2	Fc33	55.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	1830.0	6417.3	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X3	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X4	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	72.5	120.0	6838.9		
	X5	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1829.9	6417.5	OK	FA
			55.0	2062.6	800.0	680.0	280.0	3639.7				
			75.0	120.0	1.00	0.85	9.25	68.8	120.0	6485.2		
	X6	Fc33	55.0	1995.5	800.0	680.0	280.0	3521.2	838.4	2951.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	62.5	90.0	3095.2		
7F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	991.6	3466.3	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	70.0	90.0	3466.6		
	X2	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X3	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X4	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X5	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.25	77.5	120.0	7310.6		
	X6	Fc33	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	963.2	3367.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.25	70.0	90.0	3466.6		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	991.6	3466.3	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X3	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		

Y3(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X4	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X5	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1954.8	6833.4	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	77.5	120.0	7769.7		
	X6	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	963.2	3367.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	991.6	3466.3	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	2079.7	7249.3	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	78.8	120.0	7895.0		
	X3	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X4	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	80.0	120.0	8020.3		
	X5	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2079.6	7249.5	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			85.0	120.0	1.00	0.85	9.83	78.8	120.0	7895.0		
	X6	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	963.2	3367.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	991.6	3466.3	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	2079.7	7249.3	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X3	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X4	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X5	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2079.6	7249.5	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X6	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	963.2	3367.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	991.6	3466.3	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	2079.7	7249.3	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X3	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X4	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2204.5	7665.4	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	280.0	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		

Y3(負加力)―RCはり降伏型―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X5	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	2079.6	7249.5	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	280.0	4142.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X6	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	963.2	3367.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	892.0	3575.8	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	342.5	4142.8				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		
	X2	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	1870.9	7479.0	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	342.5	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X3	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	1983.2	7908.9	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	342.5	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X4	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	1983.2	7908.9	OK	FA
			75.0	2657.3	800.0	680.0	342.5	4645.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	92.5	120.0	9273.5		
	X5	Fc36	75.0	2589.5	800.0	680.0	280.0	4527.3	1870.8	7479.1	OK	FA
			70.0	2360.0	800.0	680.0	342.5	4142.8				
			110.0	120.0	1.00	0.85	9.83	91.3	120.0	9148.2		
	X6	Fc36	70.0	2292.5	800.0	680.0	280.0	4024.3	866.5	3473.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	342.5	-0.0				
			70.0	120.0	0.70	0.85	9.83	70.0	90.0	3684.3		

U-5. 11. 2RC柱はり接合部（柱降伏型）

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm2)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	: 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	3963.4	342.5	235.0	0.0	4027.0	1444.1	1420.6	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			70.0	120.0	0.40	1.00	9.83	70.0	90.0	2476.9		
	X2	Fc36	140.0	8145.8	342.5	235.0	800.0	8276.6	1484.0	3735.9	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X3	Fc36	140.0	8217.3	342.5	235.0	800.0	8349.2	1497.0	3768.7	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X4	Fc36	140.0	8232.3	342.5	235.0	800.0	8364.4	1499.8	3775.6	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X5	Fc36	140.0	8350.8	342.5	235.0	800.0	8484.9	1521.4	3829.9	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X6	Fc36	140.0	6817.8	342.5	235.0	800.0	6927.3	2484.1	2443.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			70.0	120.0	0.40	1.00	9.83	70.0	90.0	2476.9		

Y3(正加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	4247.9	342.5	235.0	0.0	4316.0	1547.8	1522.6	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			70.0	120.0	0.40	1.00	9.83	70.0	90.0	2476.9		
	X2	Fc36	140.0	8276.7	342.5	235.0	800.0	8409.6	1507.9	3795.9	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X3	Fc36	140.0	8422.9	342.5	235.0	800.0	8558.1	1534.5	3863.0	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X4	Fc36	140.0	8405.8	342.5	235.0	800.0	8540.8	1531.4	3855.2	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X5	Fc36	140.0	8493.8	342.5	235.0	800.0	8630.2	1547.4	3895.5	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X6	Fc36	140.0	6839.7	342.5	235.0	800.0	6949.5	2492.1	2451.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			70.0	120.0	0.40	1.00	9.83	70.0	90.0	2476.9		

Y2(負加力) -- R C柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6817.8	342.5	235.0	0.0	6927.3	2484.1	2443.7	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			70.0	120.0	0.40	1.00	9.83	70.0	90.0	2476.9		
	X2	Fc36	140.0	-8350.8	342.5	235.0	800.0	8484.9	1521.4	3829.9	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X3	Fc36	140.0	-8232.3	342.5	235.0	800.0	8364.4	1499.8	3775.6	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X4	Fc36	140.0	-8217.3	342.5	235.0	800.0	8349.2	1497.0	3768.7	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X5	Fc36	140.0	-8145.8	342.5	235.0	800.0	8276.6	1484.0	3735.9	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X6	Fc36	140.0	-3963.4	342.5	235.0	800.0	4027.1	1444.1	1420.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			70.0	120.0	0.40	1.00	9.83	70.0	90.0	2476.9		

Y3(負加力) -- R C柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-6839.7	342.5	235.0	0.0	6949.5	2492.1	2451.6	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			70.0	120.0	0.40	1.00	9.83	70.0	90.0	2476.9		
	X2	Fc36	140.0	-8493.8	342.5	235.0	800.0	8630.2	1547.4	3895.5	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X3	Fc36	140.0	-8405.8	342.5	235.0	800.0	8540.8	1531.4	3855.2	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X4	Fc36	140.0	-8422.8	342.5	235.0	800.0	8558.1	1534.5	3863.0	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X5	Fc36	140.0	-8276.7	342.5	235.0	800.0	8409.5	1507.9	3795.9	OK	FA
			140.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			110.0	120.0	0.70	1.00	9.83	110.0	120.0	9081.8		
	X6	Fc36	140.0	-4247.9	342.5	235.0	800.0	4316.1	1547.8	1522.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			70.0	120.0	0.40	1.00	9.83	70.0	90.0	2476.9		

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ ■建物基本入力データ
- ・ エラー メッセージ : 0
- ・ 警告 メッセージ : 0
- ・ 注意 メッセージ : 3

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/19 14:16