

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

N0.47 rc10-8-10

略 称 : N0.47
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.8
データベース番号 : 6.5.0.8

会員番号 : BUSK00039
シリアルNo : K48024

計算開始時間 2014/02/26 17:24 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	3
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	10
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	10
I-1.4 部材	Ⅲ－	17
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	17
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	19
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	20
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	20
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	21
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	21
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	22
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	22
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	22
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	22
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	23
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	23
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	23
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	23
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	23
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	23
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	23
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	23
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	23
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	23
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	23
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	24

I-3.1	荷重計算条件	Ⅲ－	24
I-3.1.1	最小スラブ厚	Ⅲ－	24
I-3.1.2	スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－	24
I-3.1.3	基礎荷重	Ⅲ－	24
I-3.2	積載荷重	Ⅲ－	24
I-3.3	仕上	Ⅲ－	25
I-3.3.1	仕上材名称	Ⅲ－	25
I-3.3.2	仕上名称	Ⅲ－	25
I-3.4	重量	Ⅲ－	25
I-3.4.1	はり、柱仕上重量	Ⅲ－	25
I-3.4.2	はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	25
I-3.4.3	建物重量の直接入力	Ⅲ－	25
I-3.5	地震力	Ⅲ－	25
I-3.6	風圧力	Ⅲ－	25
I-3.7	積雪荷重	Ⅲ－	25
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	25
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	25
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	26
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	26
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	26
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	26
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	26
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	26
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	26
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	26
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	26
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	27
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	27
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	27
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	27
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	28
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	28
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	28
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	30
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	30
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	30
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	30
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	36
A-1.1.3	片持ばりのM、Q表	Ⅲ－	40
A-1.1.4	柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－	40
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	40
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	40
A-1.2.3	節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－	44

A-1.3 層せん断力	Ⅲ - 48
A-1.3.1 地震力	Ⅲ - 48
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ - 53
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ - 53
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ - 60
A-2. 応力計算結果	Ⅲ - 64
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ - 64
A-2.2 部材応力図	Ⅲ - 68
A-2.3 部材応力表	Ⅲ - 89
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ - 117
A-3.5 壁量	Ⅲ - 117
A-3.6 剛性率	Ⅲ - 118
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ - 118
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ - 118
A-3.7 偏心率	Ⅲ - 119
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ - 119
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ - 120
A-4. 断面計算結果	Ⅲ - 121
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ - 121
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ - 121
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ - 174
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ - 221
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ - 240
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ - 240
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ - 241
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ - 241
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ - 264
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ - 271
A-4.8.4 壁・ブレース断面計算結果	Ⅲ - 273
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 277
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ - 277
U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 277
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 277
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 277
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 279
U-3.1 荷重一変位(Ds算定時)	Ⅲ - 279
U-3.1.1 荷重一変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ - 279
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ - 281
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ - 281
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ - 300
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ - 321

U-3.3.1 部材の終局強度図 (Ds算定時)	Ⅲ - 321
U-3.4 終局時ヒンジ図 (Ds算定時)	Ⅲ - 335
U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 350
U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 350
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 371
U-4.1 荷重-変位 (保有耐力時)	Ⅲ - 371
U-4.1.1 荷重-変位図 (せん断力変形図) (保有耐力時)	Ⅲ - 371
U-4.2 終局時部材応力 (保有耐力時)	Ⅲ - 373
U-4.2.1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (保有耐力時)	Ⅲ - 373
U-4.2.2 終局時部材応力図 (長期考慮危険断面位置) (保有耐力時)	Ⅲ - 392
U-4.5 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 413
U-4.5.1 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 413
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 433
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 433
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (構造種別別)	Ⅲ - 433
U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)	Ⅲ - 469
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 470
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 471
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 471
U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 489
U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 504
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)	Ⅲ - 509
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 509
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 509
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 516
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 531
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 534
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 535
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 535
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 542
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 543
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 543
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 545
U-5.9 冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別	Ⅲ - 545
U-5.10 崩壊形の判別	Ⅲ - 545
U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 545
U-5.11.1 RC柱はり接合部 (はり降伏型)	Ⅲ - 546
U-5.11.2 RC柱はり接合部 (柱降伏型)	Ⅲ - 552
U-5.12 SRC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 553
U-5.13 必要せん断補強筋比	Ⅲ - 553
U-5.14 鉄骨柱脚部分の検討	Ⅲ - 553
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 554
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 554
準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 554
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 554
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 554
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 554

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 _____Ⅲ－ 554

計算・設計に関する情報

工事名称	NO. 47 rc10-8-10	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）		
担当者名	印	
連絡先・電話番号		
構造設計事務所		
構造設計担当者名	印	
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名		
構造計算担当者名	印	
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.8 データベース番号:6.5.0.8
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所			
主要用途		構造種別	鉄筋コンクリート造
階数	地下 0階 地上 10階 塔屋 0階		
建築面積	0.00 m2	延べ面積	0.00 m2
軒高さ	28.550 m	建物高さ	29.150 m
工事種別	☒ 新築 ☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m	Y方向 : 0.000 m
	塔状比	X方向 : 検討しない	Y方向 : 検討しない
	骨組形式	X方向 :	Y方向 :
基礎形式		☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎	
仕上	床 :	屋根 :	
	外装 :		
屋上付属物等			

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	3 スパン
階 数	地 上	10 階	
	地 下	0 階	
	塔 屋	0 階	
高 さ		29.150 m	
軒の高さ		28.550 m	
地面から地上1階床までの高さ		25.0 cm	
パラベットの高さ		60.0 cm	
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル		GL-200.0 cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
10F	280.0	282.5	11F	55.0	11F	-3.0
9F	280.0	280.0	10F	60.0	10F	-3.0
8F	280.0	280.0	9F	60.0	9F	-3.0
7F	280.0	280.0	8F	60.0	8F	-3.0
6F	280.0	280.0	7F	60.0	7F	-3.0
5F	280.0	280.0	6F	60.0	6F	-3.0
4F	280.0	280.0	5F	60.0	5F	-3.0
3F	280.0	282.5	4F	60.0	4F	-3.0
2F	280.0	280.0	3F	65.0	3F	-3.0
1F	310.0	322.5	2F	65.0	2F	-3.0
			1F	90.0	1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	800.0	800.0	0.0	Y1	150.0	150.0	0.0
X2	800.0	800.0	0.0	Y2	1000.0	1000.0	0.0
X3	800.0	800.0	0.0	Y3	180.0	180.0	0.0
X4	800.0	800.0	0.0	Y4			0.0
X5	800.0	800.0	0.0				
X6			0.0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

I-1.1.3 構造概要



構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	11F



I-1.1.4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1.2 略伏図



I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

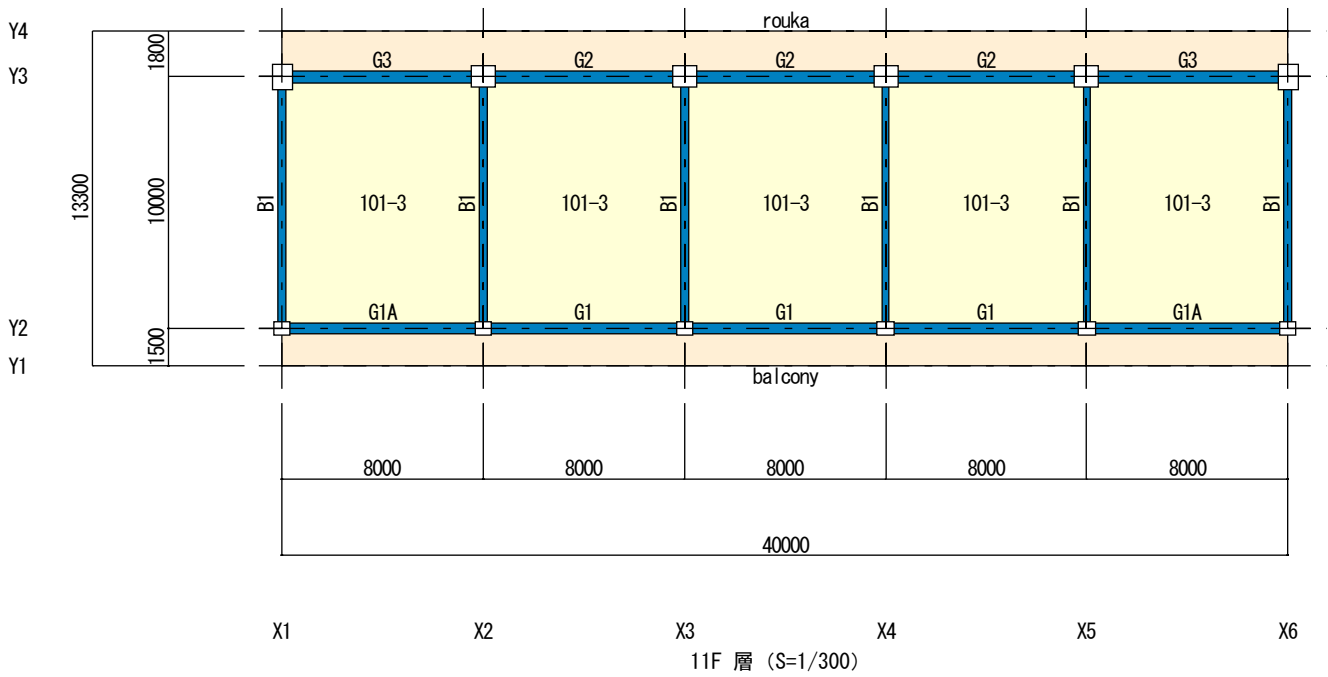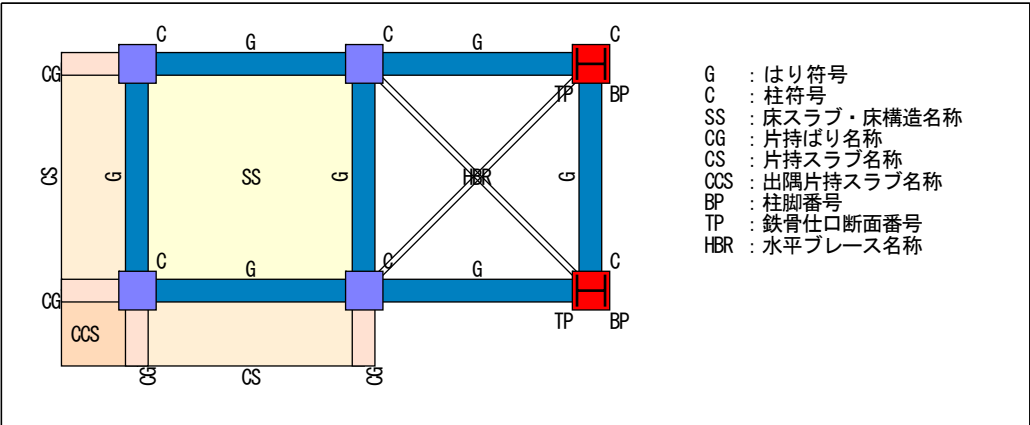


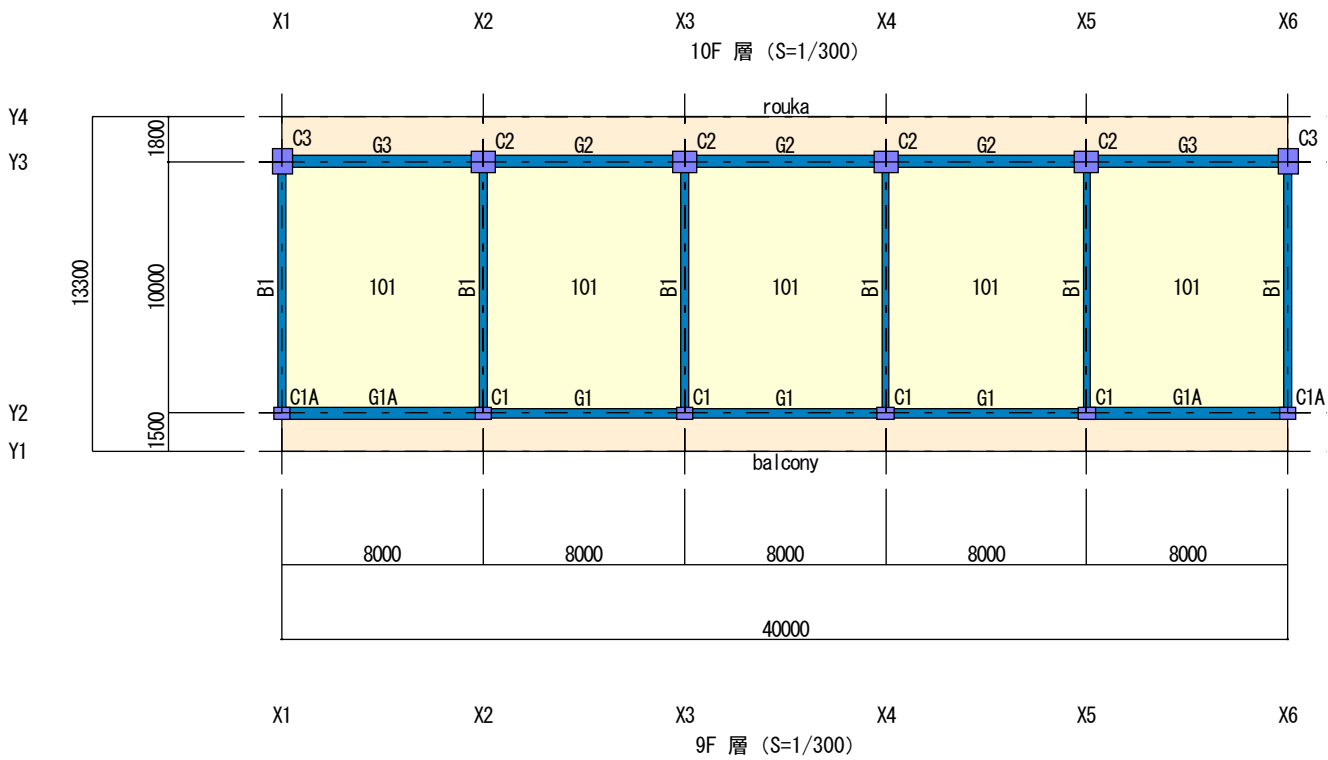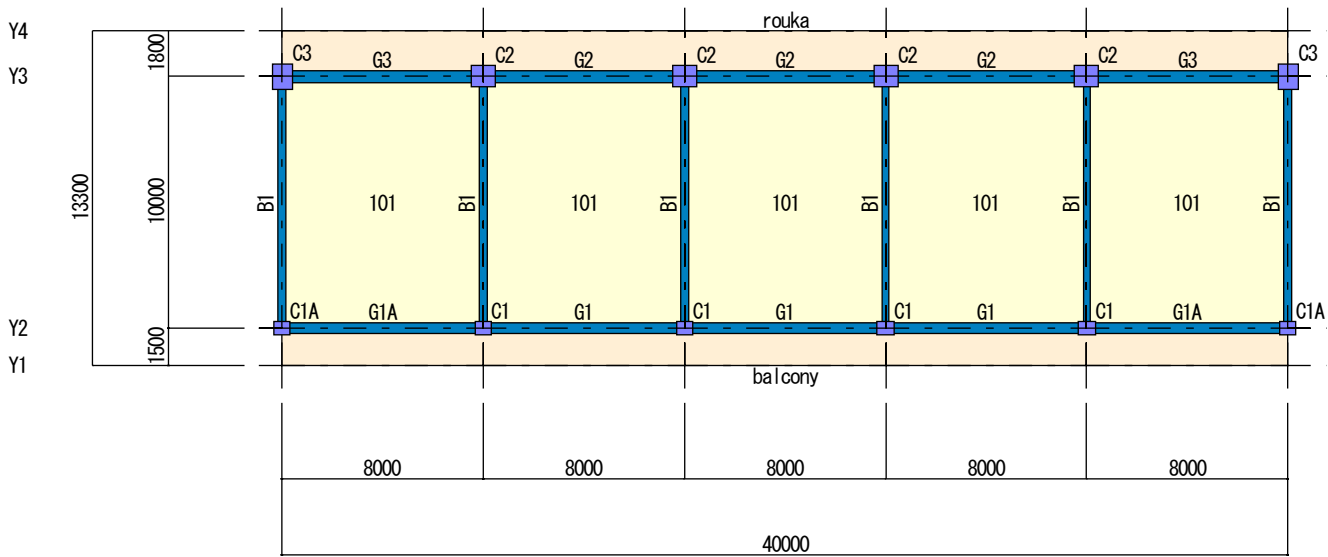

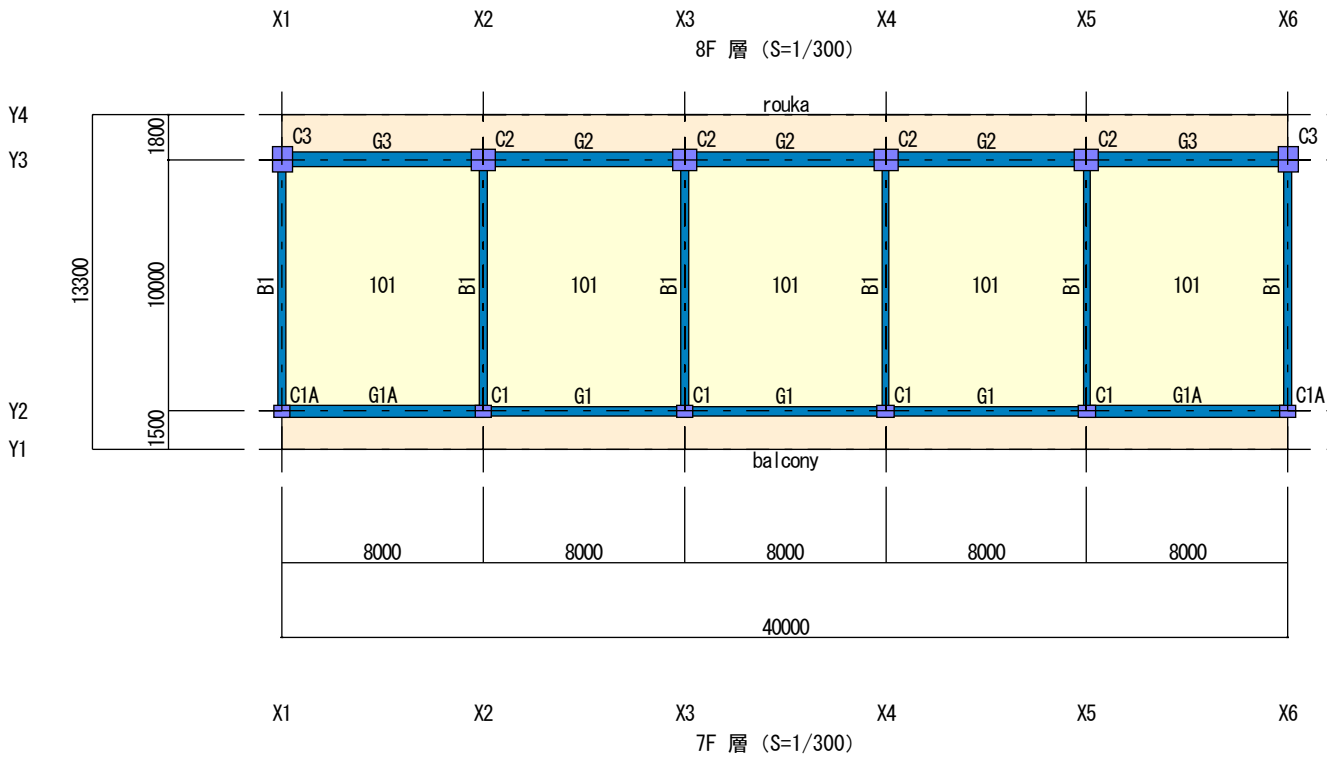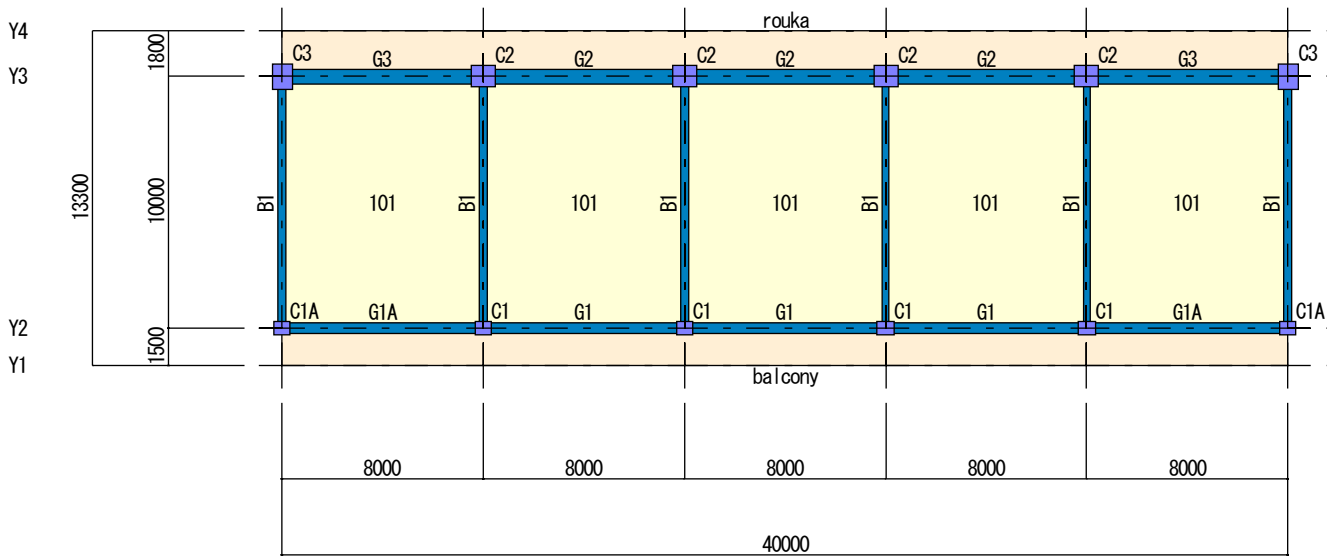





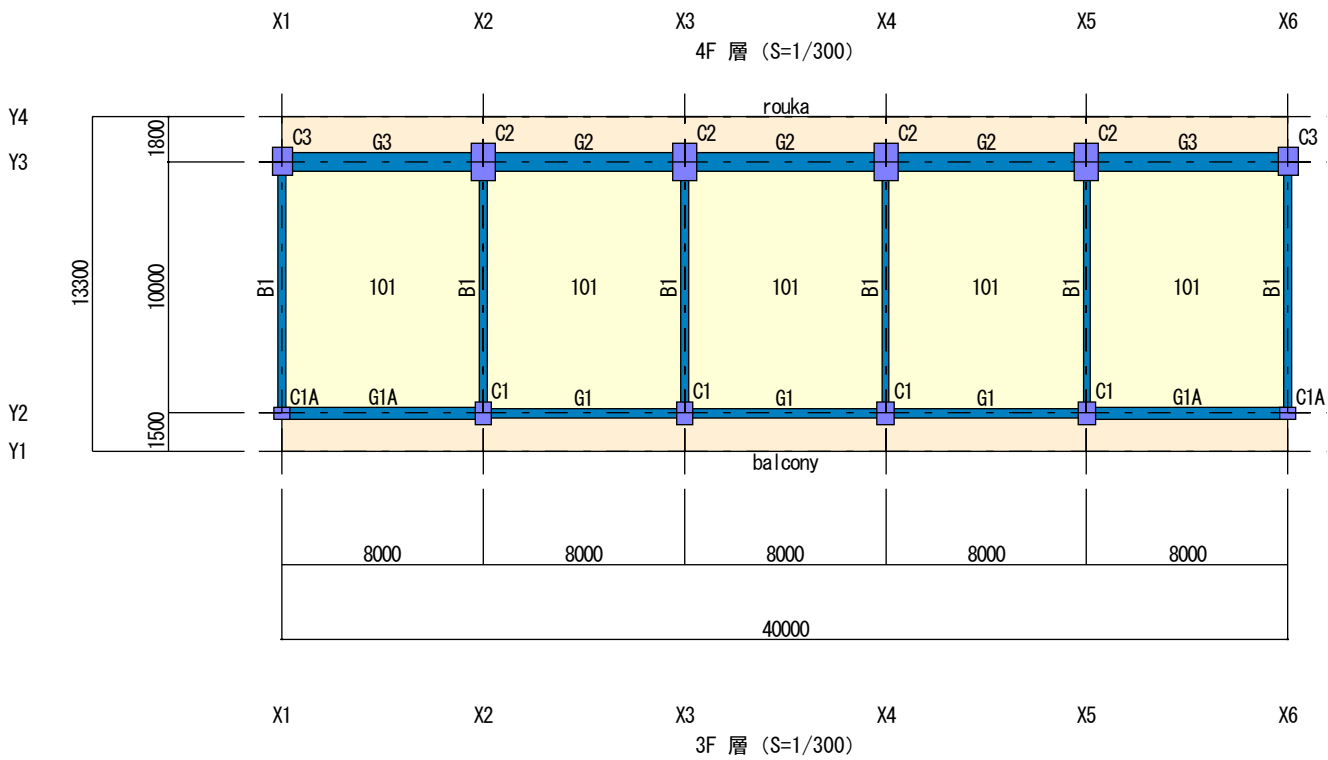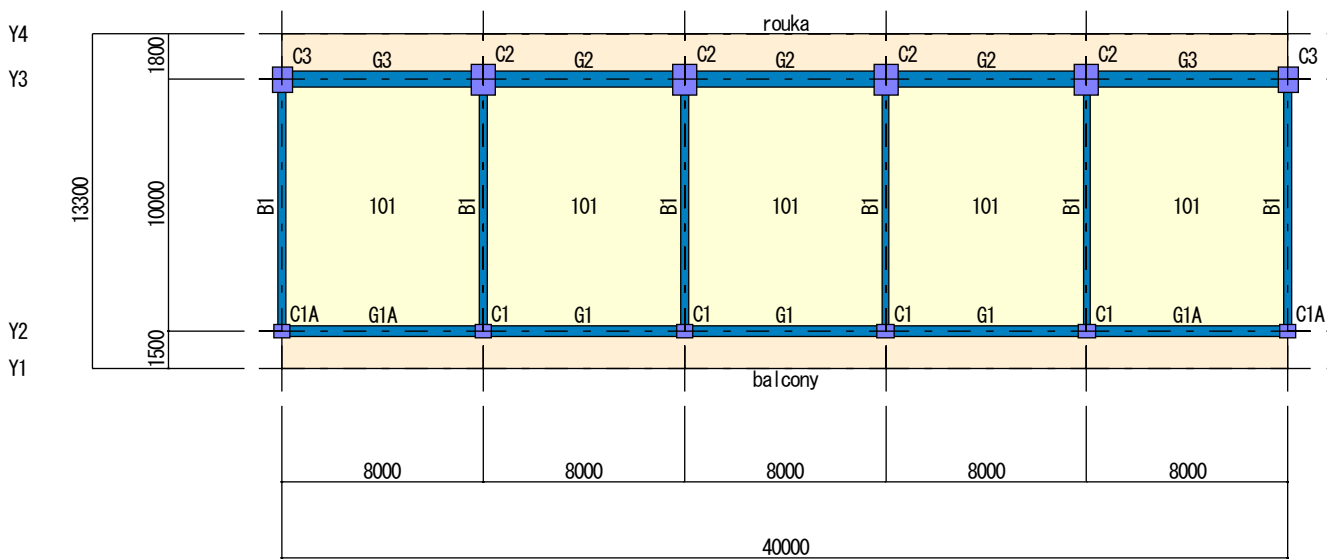


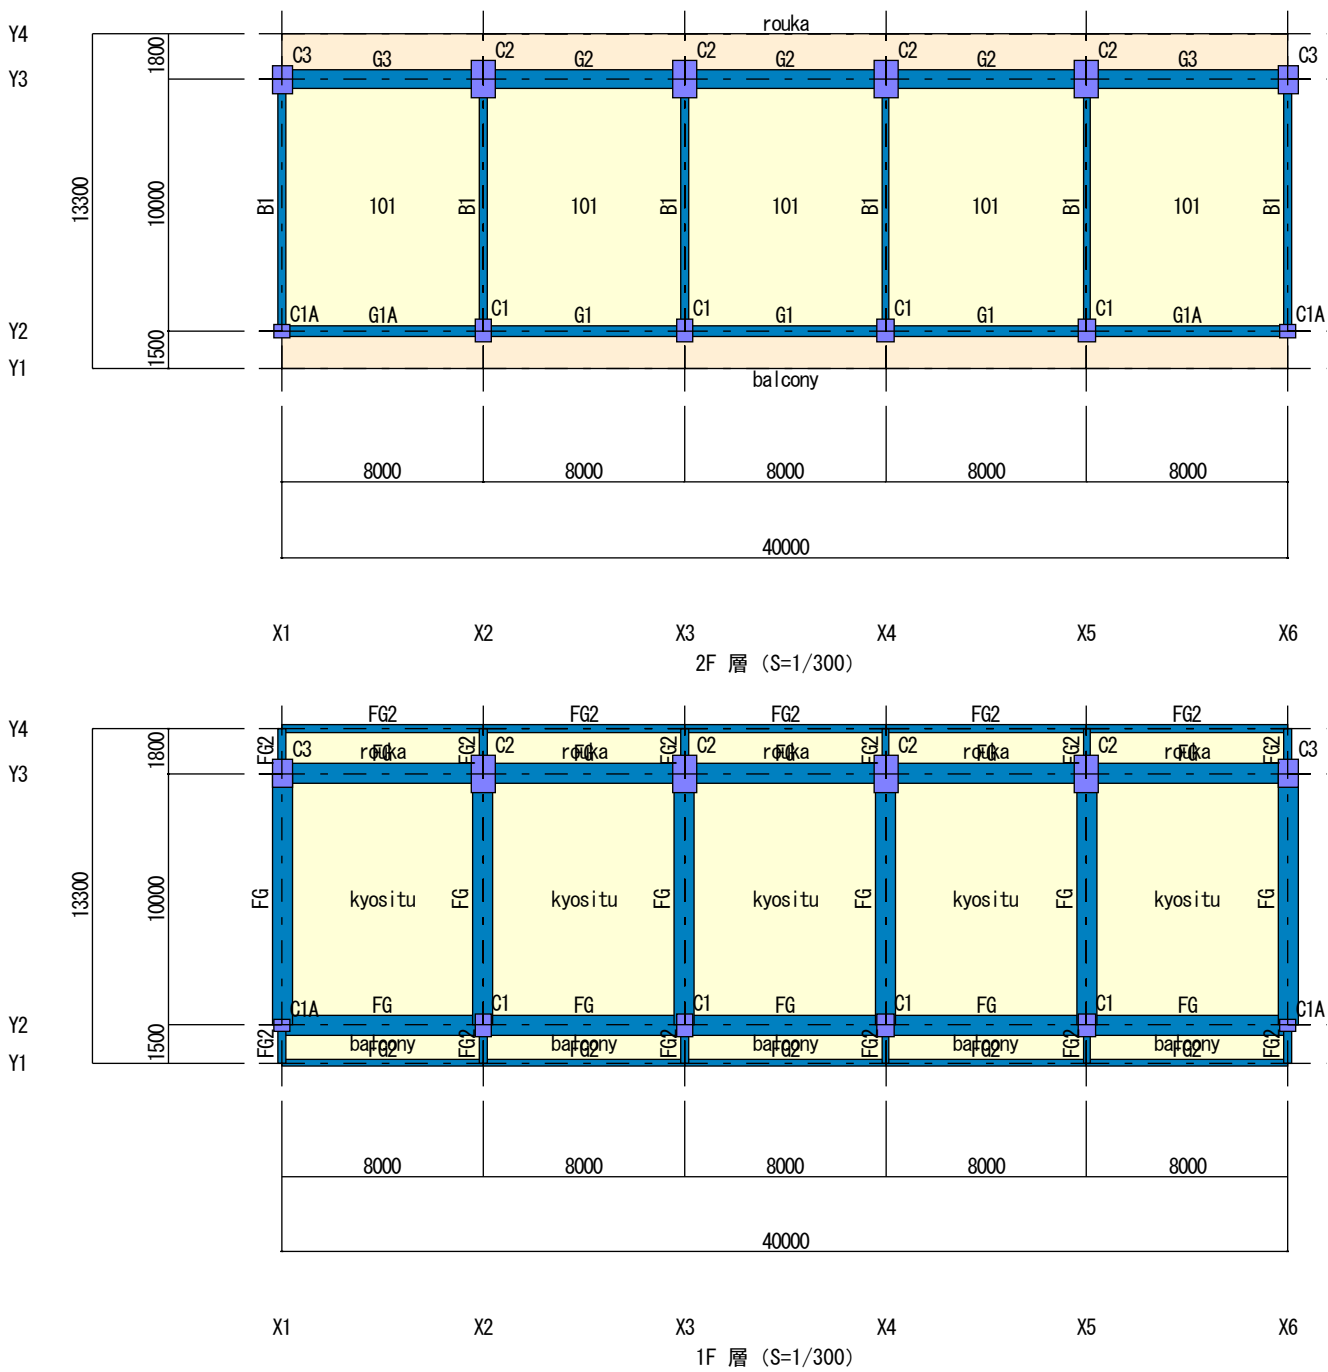



I-1.3 略軸組図



I-1.3.1 壁開口配置

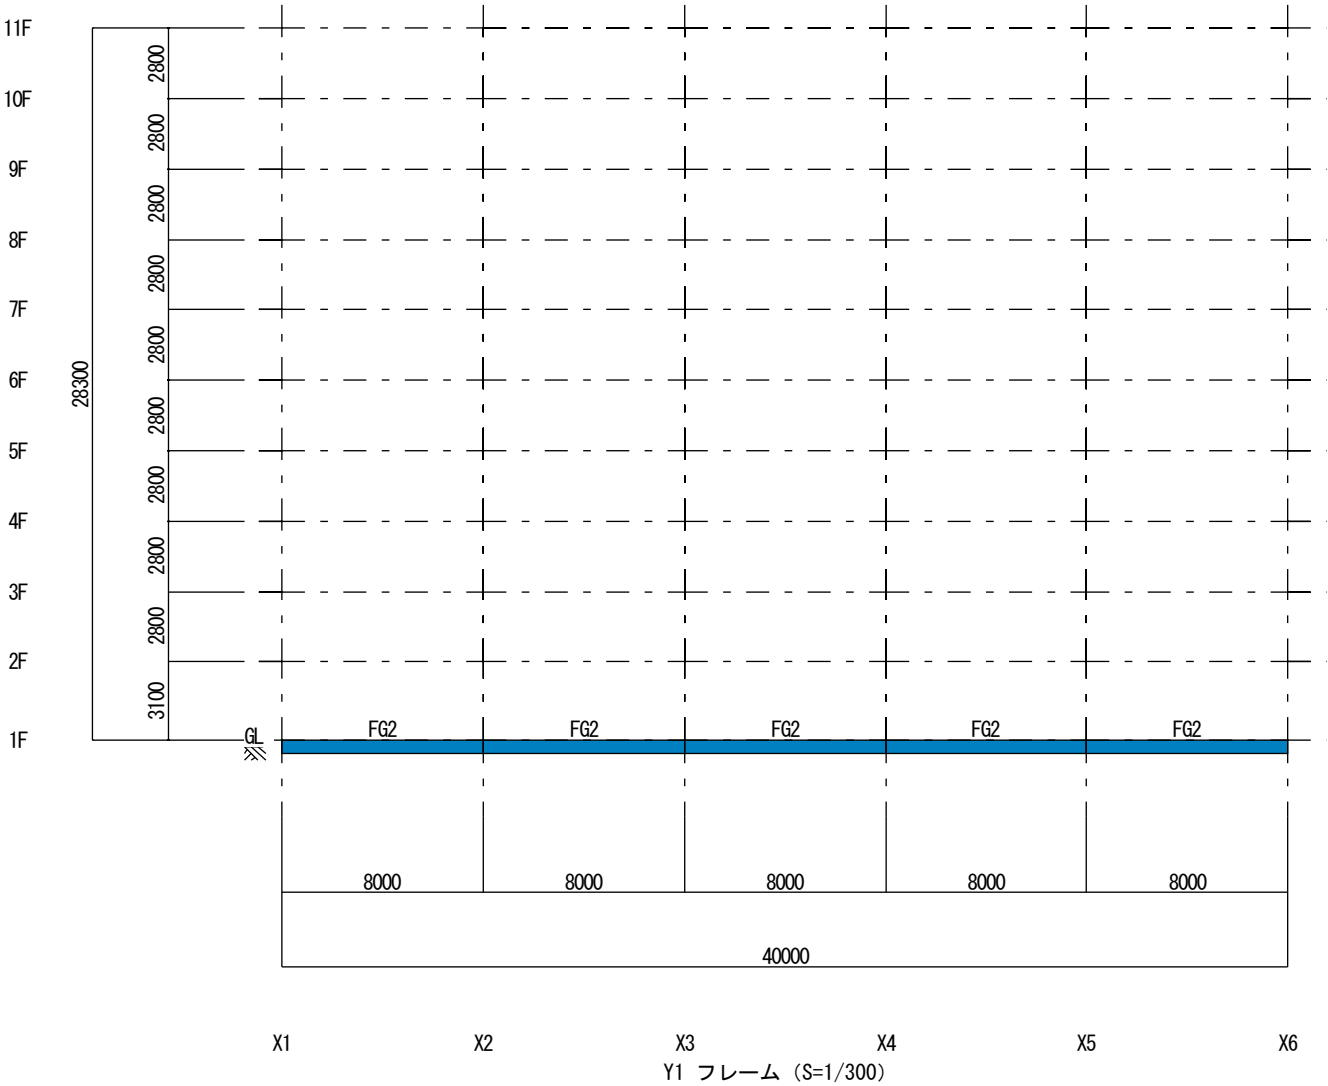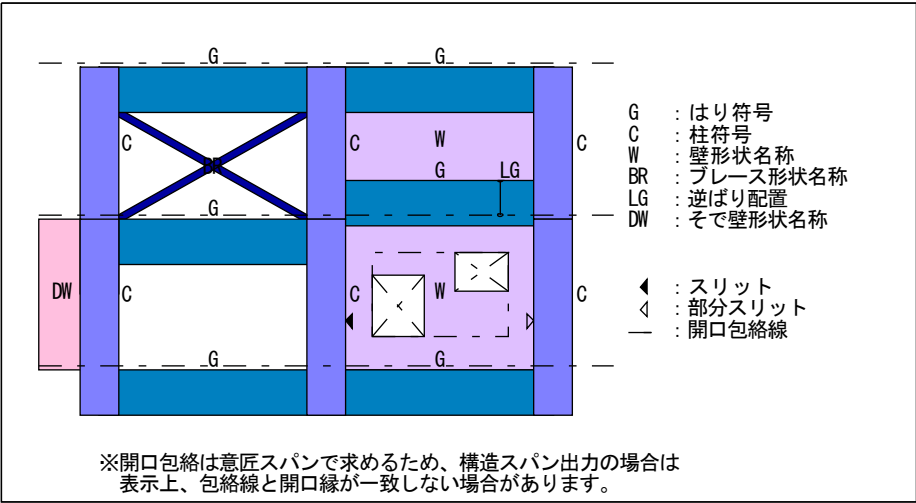


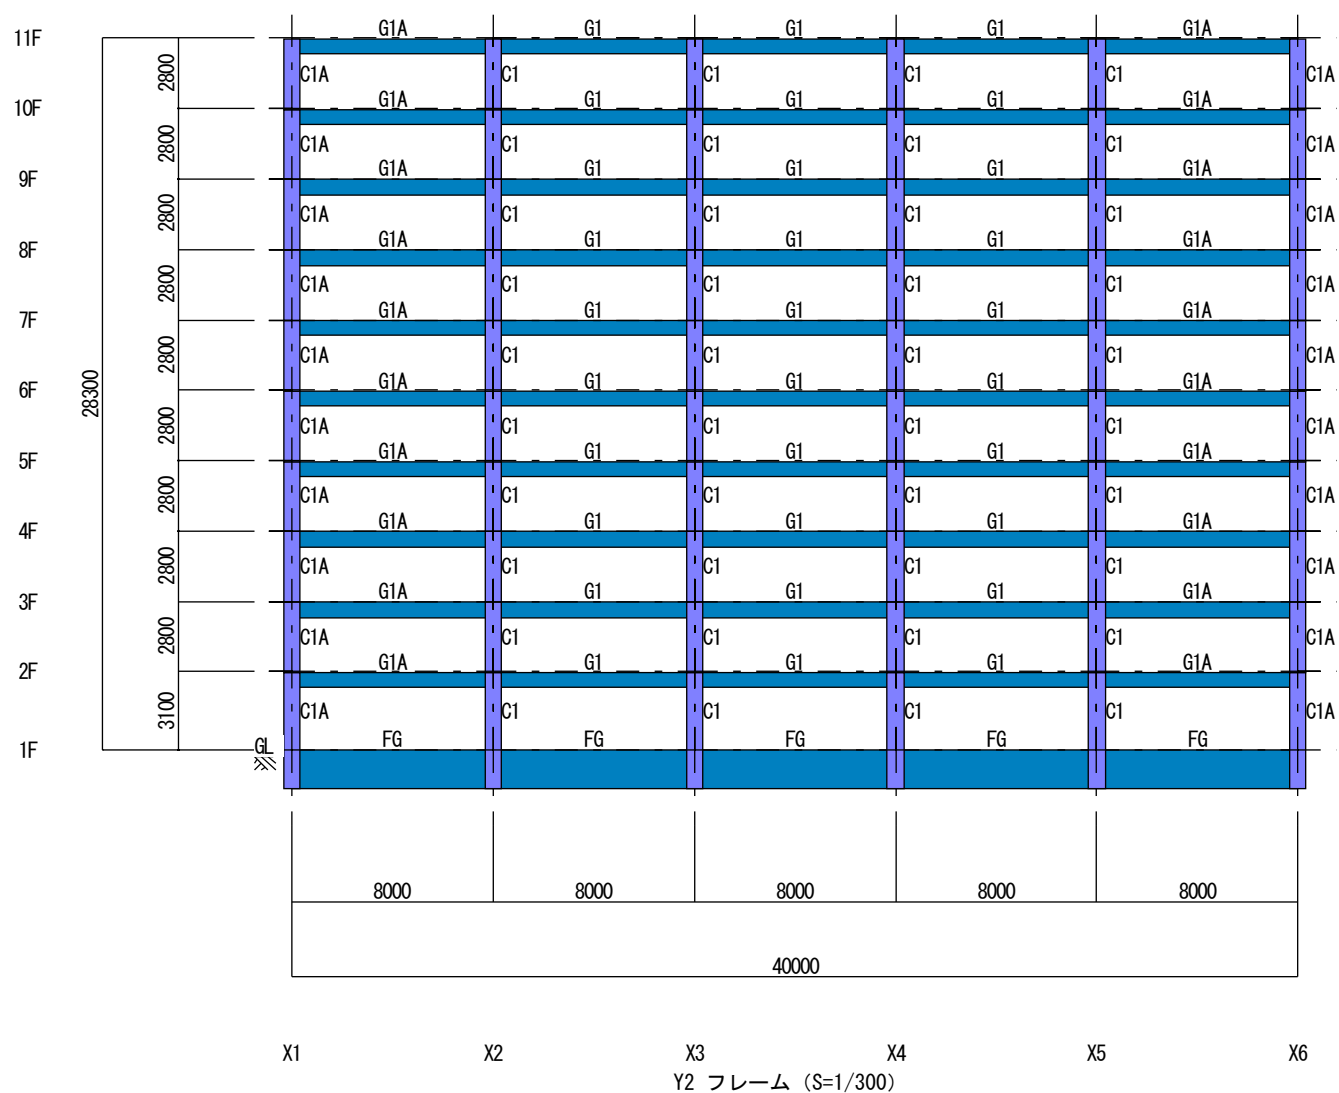

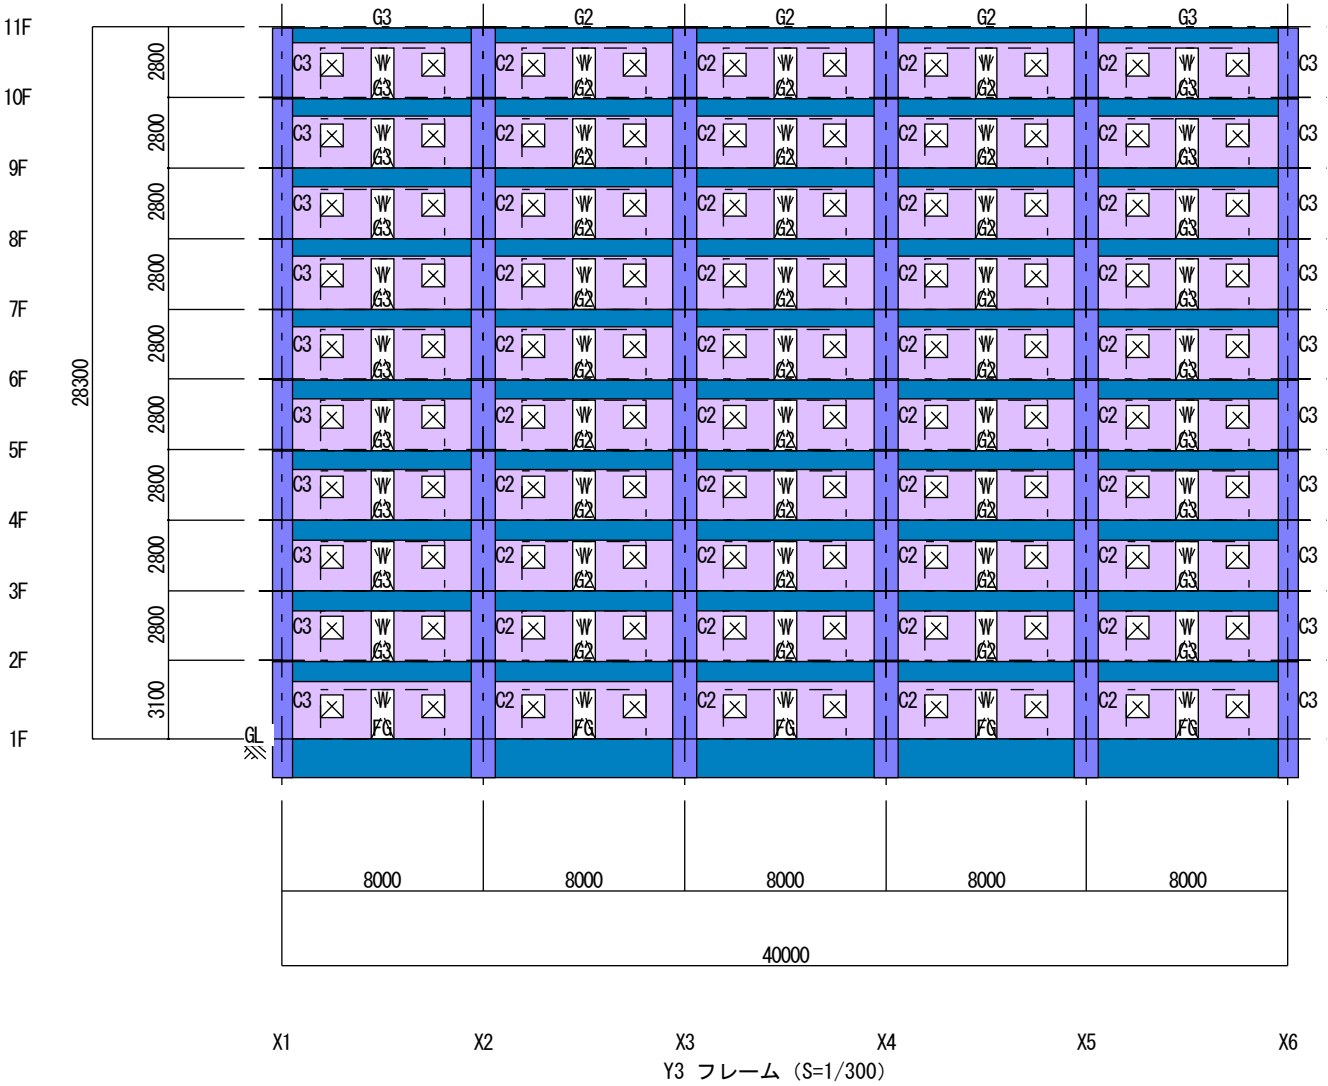


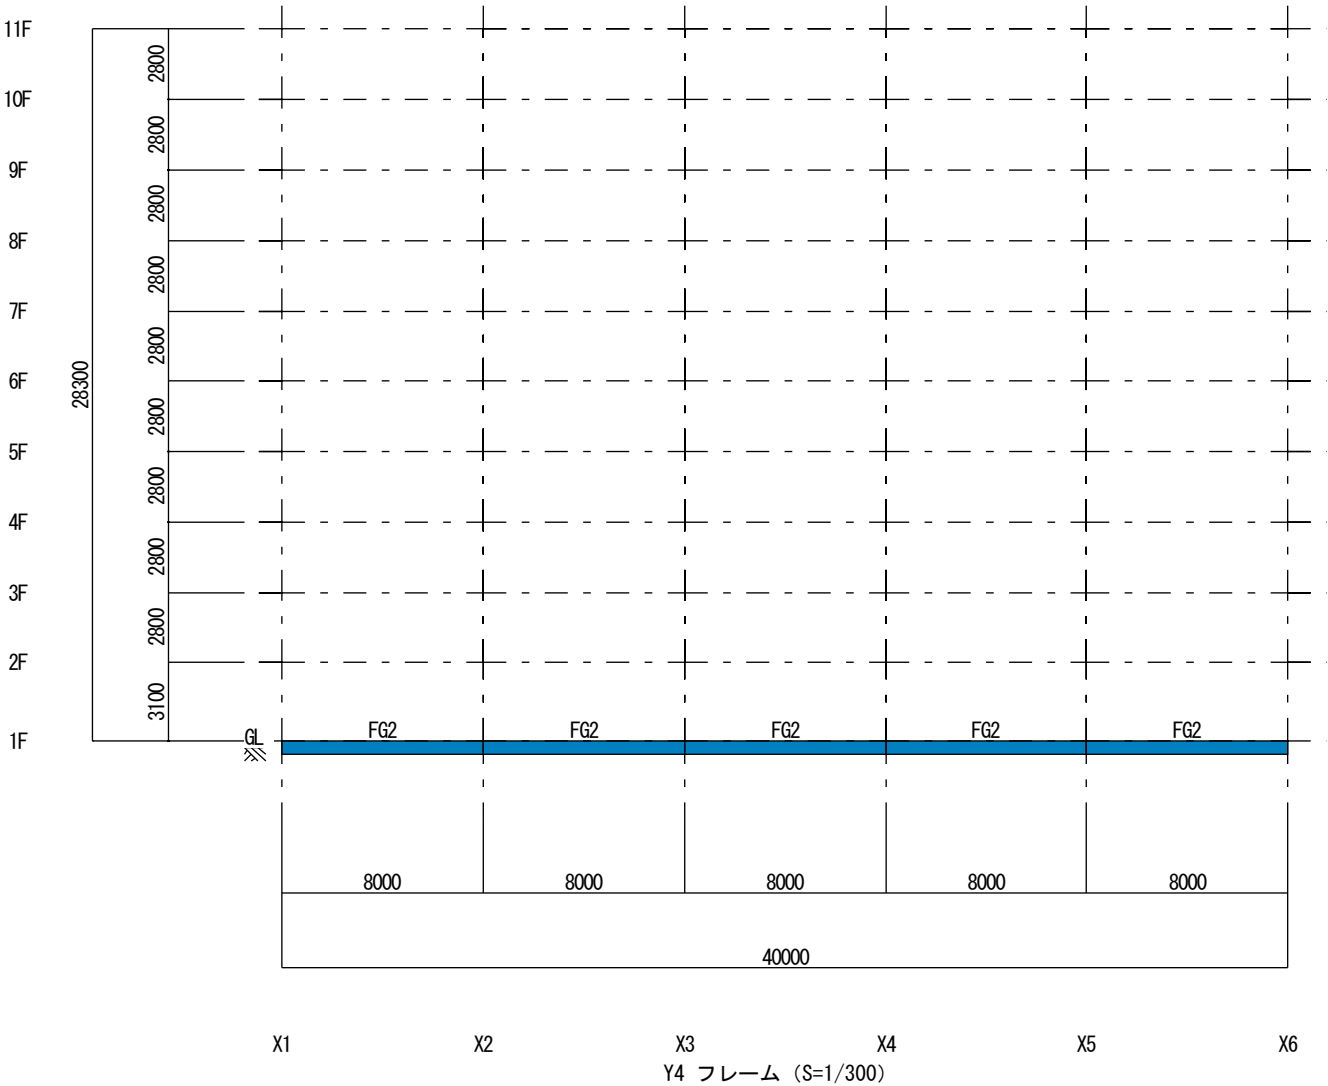

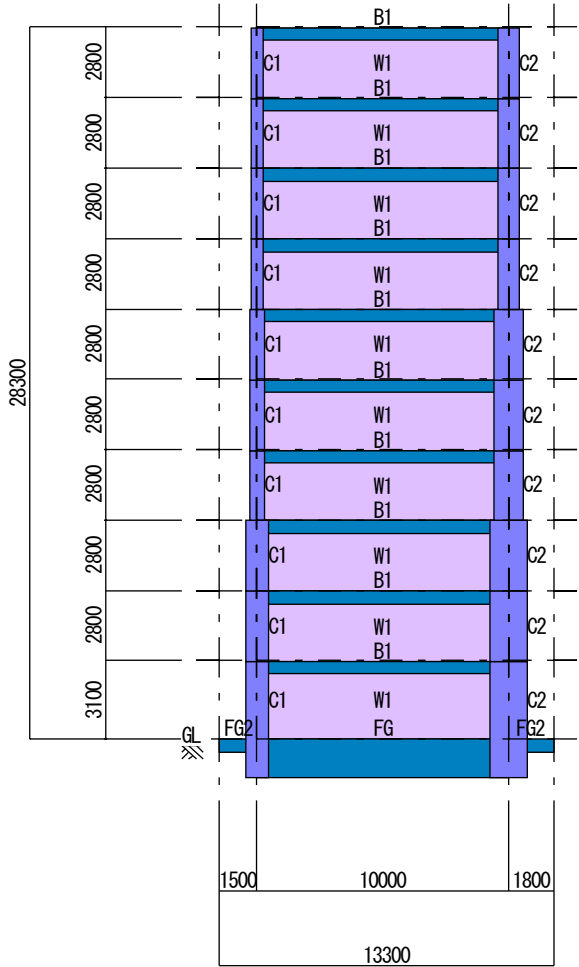
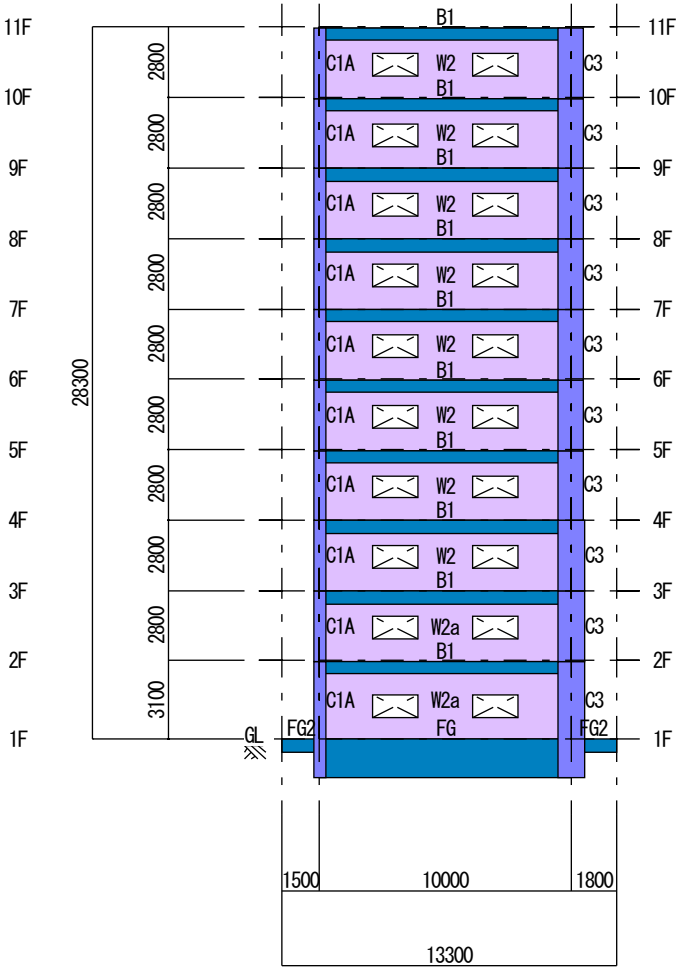


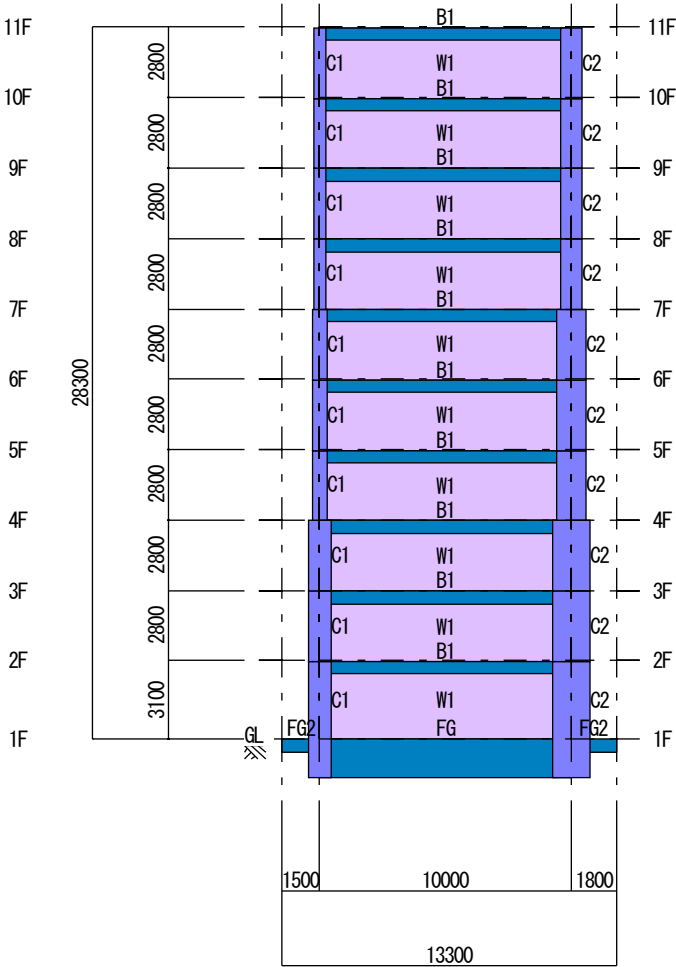

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

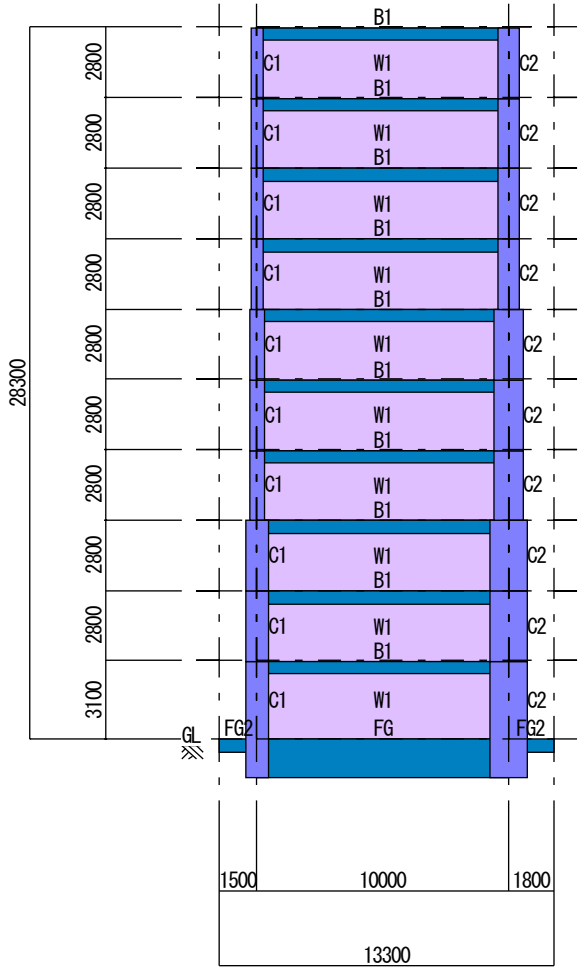

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

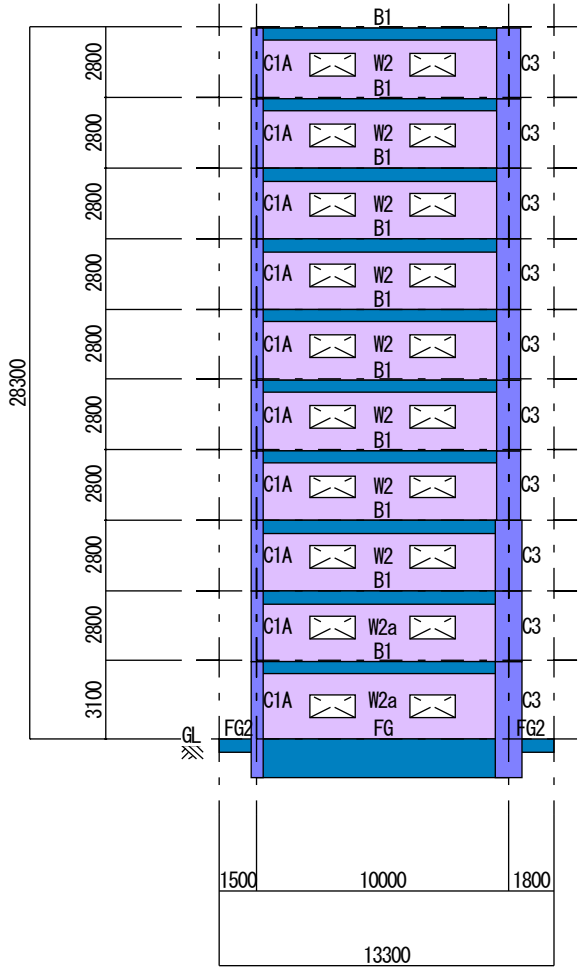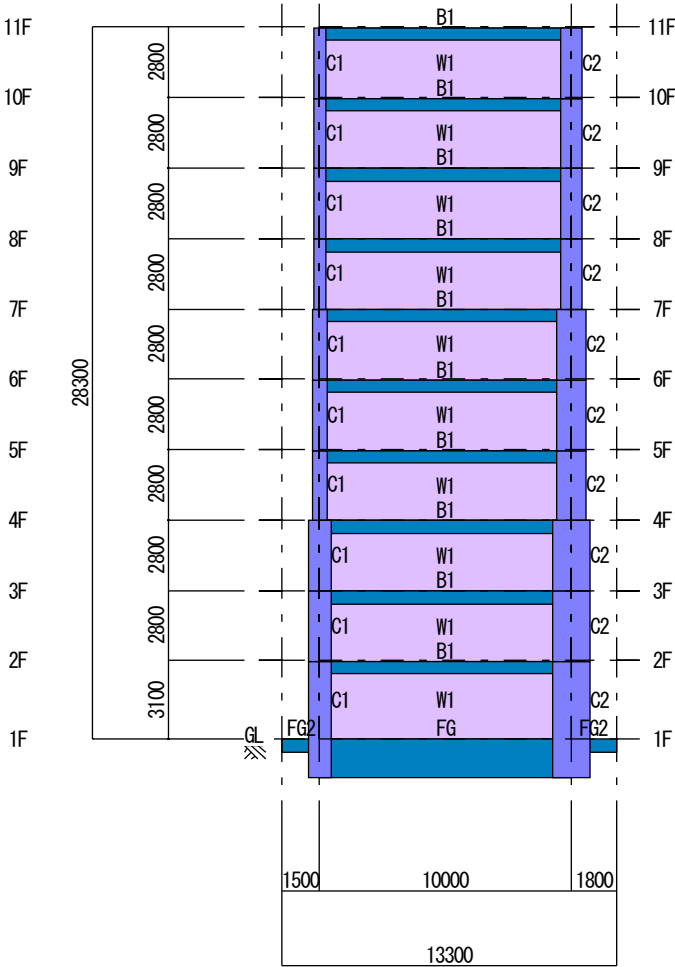



I-1.4 部材









I-1.4.1 はり







a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG		FG2		G1		G1	
層		1F		1F		2F - 6F		7F - 8F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面									
b x D (cm)		80 x 150	80 x 150	30 x 50	30 x 50	40 x 60	40 x 60	40 x 60	40 x 60
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25
	2段筋	6-D32	6-D32	—	—	2-D25	—	—	—
下端筋	2段筋	6-D32	6-D32	—	—	2-D25	—	—	—
	1段筋	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25
あばら筋 (mm)		4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—	—

符 号		G1		G1		G1A		G1A	
層		9F - 10F		11F		2F - 6F		7F - 8F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面									
b x D (cm)		40 x 60	40 x 60	40 x 60	40 x 60	45 x 60	45 x 60	45 x 60	45 x 60
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	2-D25	2-D25	4-D22	4-D22	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
	2段筋	2-D25	—	—	—	2-D25	—	2-D25	—
下端筋	2段筋	2-D25	—	—	—	2-D25	—	2-D25	—
	1段筋	2-D25	2-D25	4-D22	4-D22	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
あばら筋 (mm)		2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1A		G1A		G2		
層	9F - 10F		11F		2F - 3F		
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	
断 面							
	b x D (cm)	45 x 60	45 x 60	45 x 60	45 x 60	75 x 80	75 x 80
	ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
	上端筋	1段筋	2-D25	2-D25	3-D22	3-D22	6-D35
2段筋		2-D25	—	2-D22	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	2-D25	—	2-D22	—	2-D35	—
	1段筋	2-D25	2-D25	3-D22	3-D22	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	7-D13@100	7-D13@100	
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	

符 号	G2		G2		G2		G2	
層	4F - 6F		7F - 8F		9F - 10F		11F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 75	65 x 75	60 x 70	60 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 60	50 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	5-D29
	2段筋	2-D35	—	2-D32	—	2-D32	—	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D32	—	2-D32	—	—
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	5-D29
あばら筋 (mm)	—	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—





符 号	G3		G3		G3	
層	2F - 3F		4F - 6F		7F - 8F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	75 x 80	75 x 80	65 x 75	65 x 75	60 x 70	60 x 70
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32
	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32
あばら筋 (mm)	—	7-D13@100	7-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G3		G3		B1
層	9F - 10F		11F		2F - 11F
位 置	両端	中央	両端	中央	全断面
断 面					
b x D (cm)	50 x 70	50 x 70	50 x 60	50 x 60	30 x 50
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D29	5-D29	5-D29	2-D22
	2段筋	2-D29	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D29	—	—	—
	1段筋	5-D29	5-D29	5-D29	2-D22
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—

I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C1		C1		C1A	
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 10F		1F - 3F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	65 x 90		65 x 55		65 x 50		65 x 50	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	3-D13@100	2-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1A		C1A		C2		C2	
階	4F - 6F		7F - 10F		1F - 3F		4F - 6F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	65 x 50		65 x 50		95 x 150		95 x 120	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	3-D29	3-D29	3-D29	10-D35	4-D35	5-D32	3-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	9-D16@100	2-D16@100	7-D16@100	2-D16@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号		C2		C3		C3		C3			
階		7F - 10F		1F - 3F		4F - 6F		7F - 10F			
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面			
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向		
断 面											
		D (cm)		95 x 85		80 x 110		80 x 100		80 x 100	
		寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
		主筋	1段筋	4-D32	3-D32	9-D35	3-D35	4-D32	3-D32	4-D32	3-D32
2段筋	—		—	—	—	—	—	—	—		
帯筋 (mm)		8-D13@100	2-D13@100	10-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100		
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—		
鉄骨断面 (mm)		—		—		—		—			

I-1.4.3 ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
 : 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
 : 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
 : 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上 (材) 名称 / 仕上重量 (N/m ²)	伝達方法	開口重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の場合の n 値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	200	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					

2014/02/26 17:24 — III — 21 / 555 —

I-1.4.7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄筋コンクリート

名称	断面寸法 (cm)	
	幅b	せいD
B1	30.0	50.0

b) スラブ形状

t : スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）
Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	15.0	0.0	1	2190	両方向板	無
kyositu	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
balcony	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
kyositu1	15.0	0.0	1	600	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔：構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
101	x方向	3	kyositu1		B1
102	x方向	3	okujou		B1
101-0	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou		
101-1	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-2	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-3	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-4	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		
101-5	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		

I-1.4.9 片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「I.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 重 番号	仕上(材)名称 床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小はり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		18.0	12.0	180.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
balcony		15.0	12.0	150.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
hisasi		15.0	15.0	150.0	0.0	0.0	1	400	0.0		出方向	無

I-1.4.11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13 杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14 直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.1 材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
9F-11F	RC	普通	27.00	24.00	24.00
1F-8F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-11F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	11F	SD390	D29	SD345	D19	SD295

I-2.1.4 鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4 降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—

開口補強筋	—	—	1. 10	—
フランジ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
ウェブ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
主 材	—	—	—	1. 10
アンカーボルト	—	1. 10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3荷重・外力

I-3. 1 荷重計算条件

I-3. 1. 1 最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚 (cm)
11F	15. 00
10F	15. 00
9F	15. 00
8F	15. 00
7F	15. 00
6F	15. 00
5F	15. 00
4F	15. 00
3F	15. 00
2F	15. 00
1F	15. 00

I-3. 1. 2 スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	R C、S R C造ははり面まで、S 造は構造心まで拾います
パラペット重量	3200. 00 (N/m)

I-3. 1. 3 基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による（布基礎も考慮）	L1＝0. 0 L2＝0. 0 L3＝0. 0 L4＝0. 0 (cm)
基礎重量の比率	0. 00	（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う	（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）
基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）	
基礎下端レベル (GL-) (mm)	2000	
基礎下端から土上端までの距離 (mm)		
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0	
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0	
基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）	
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない	
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24. 00	
土の単位体積重量 (kN/m3)	20. 00	

I-3. 2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用 途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）

番号	スラブ用	小はり用	ラーメン用	地震用	用 途
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.3 仕上

I-3.3.1 仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量

I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m²)

層名	はり	柱
11F	200	---
10F	200	200
9F	200	200
8F	200	200
7F	200	200
6F	200	200
5F	200	200
4F	200	200
3F	200	200
2F	200	200
1F	200	200

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (*: 直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1 次固有周期 (秒)	T = 0.571 (h(0.02+0.01α) による)	T = 0.571 (h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 1.000	Rt = 1.000
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.200	Ci = 0.200

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

X 方向	風圧力を考慮しない
Y 方向	風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
RC造断面計算の使用規準（付着・定着）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する

コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書 (SCSS-H97)

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X 方向	Y 方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	M _y から求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する (柱軸方向剛性の倍率: 100.0 倍)
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		検定計算 (RC造: 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (SRC造: 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の種類		1 部材ごと計算
断面計算の指定		1.00
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のMy計算用地震時軸力の割増率	X方向	1.00
	Y方向	1.00
地震時柱応力の割増に用いる柱地震時水平力の負担率	X方向	壁負担率50%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y方向	壁負担率50%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート2-3の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQsu+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X方向	軸心
	Y方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		10F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り・圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)		$\Sigma Mpc/\Sigma Mpb\geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

加力方向		X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100	1/ 100
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.383、Ds算定時:0.388	保有水平耐力時:0.383、Ds算定時:0.388
脆性部材を含むQuの算定方法		ドラック部材にA～Cドラック部材を 1.00倍して加える	ドラック部材にA～Cドラック部材を 1.00倍して加える
加力方向		Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る

保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 200 1/ 100	1/ 200 1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 50 1/ 50	1/ 50 1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.466、Ds算定時:0.470	保有水平耐力時:0.813、Ds算定時:0.819
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算	----
せん断耐力の各ステップでの計算	しない
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造 S造 フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置 フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率	「4.1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮	考慮する
柱、壁、ブレース長期応力（曲げ、せん断）の考慮	考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	1.00
h ₀ /DのDのとり方	柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	塑性化する
ヒンジ判定の条件（%）	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	α_e	1.20	1.00
壁	その他	α 、 α_e	1.25	1.00

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打ち切り回数		5
最大不釣り合い力率		0.01 %
最大不釣り合い力		0.00 (kN)
最大不釣り合いモーメント		0.00 (kN・cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による


耐力壁	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
SRC造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
S造部材		
はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、M_o、Q


A-1.1.1 部材のC、M_o、Q図

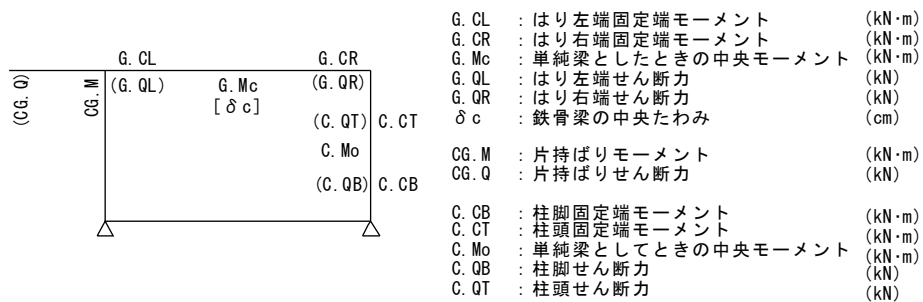

固定荷重+積載荷重

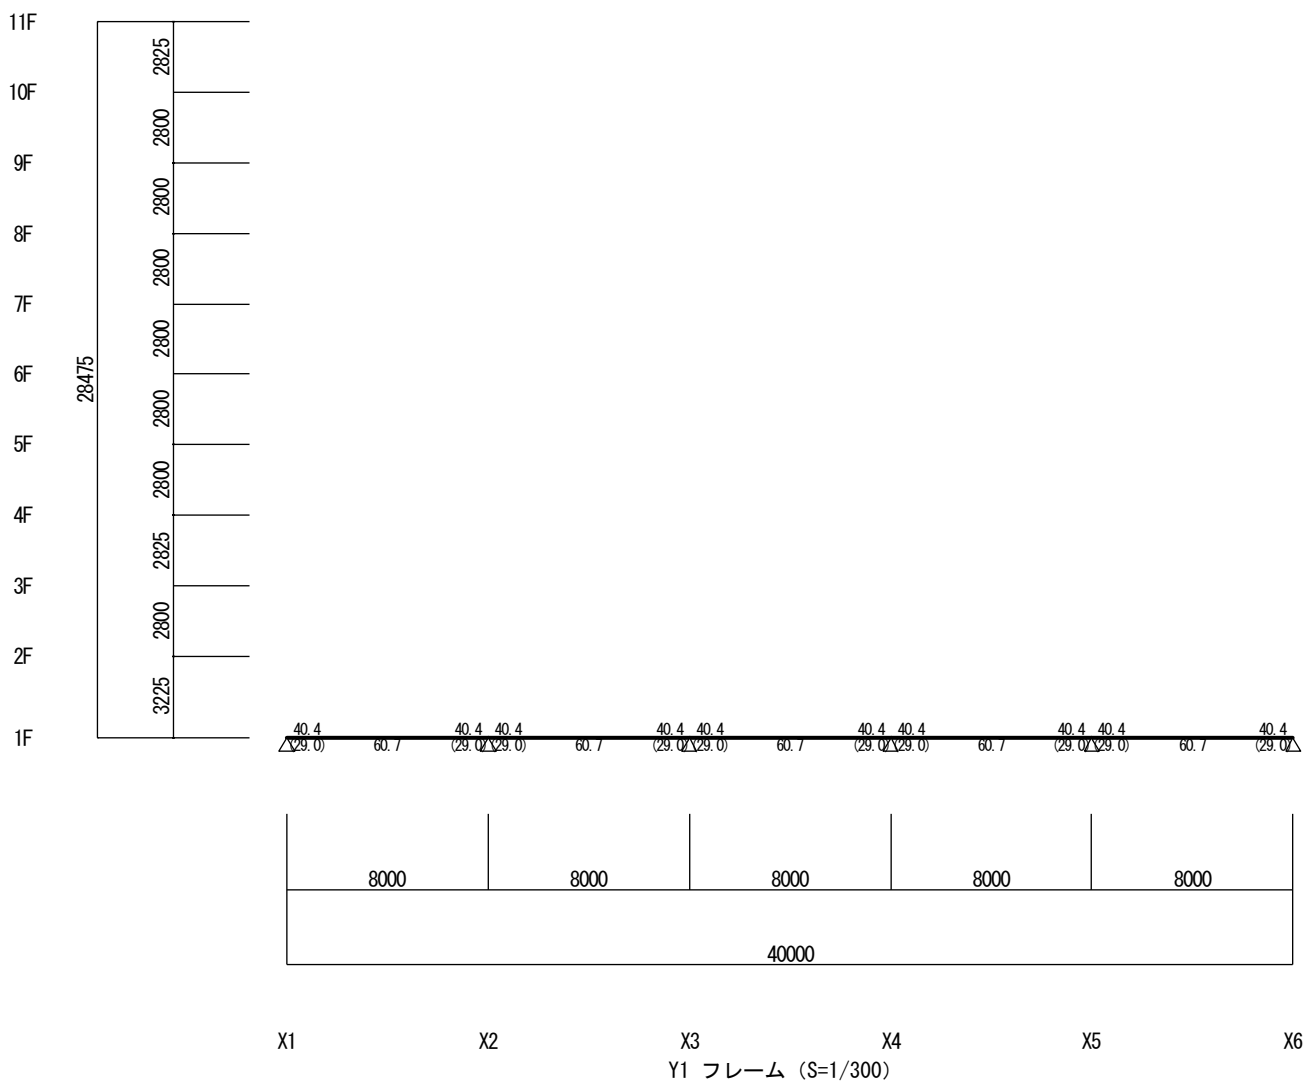

固定荷重＋積載荷重

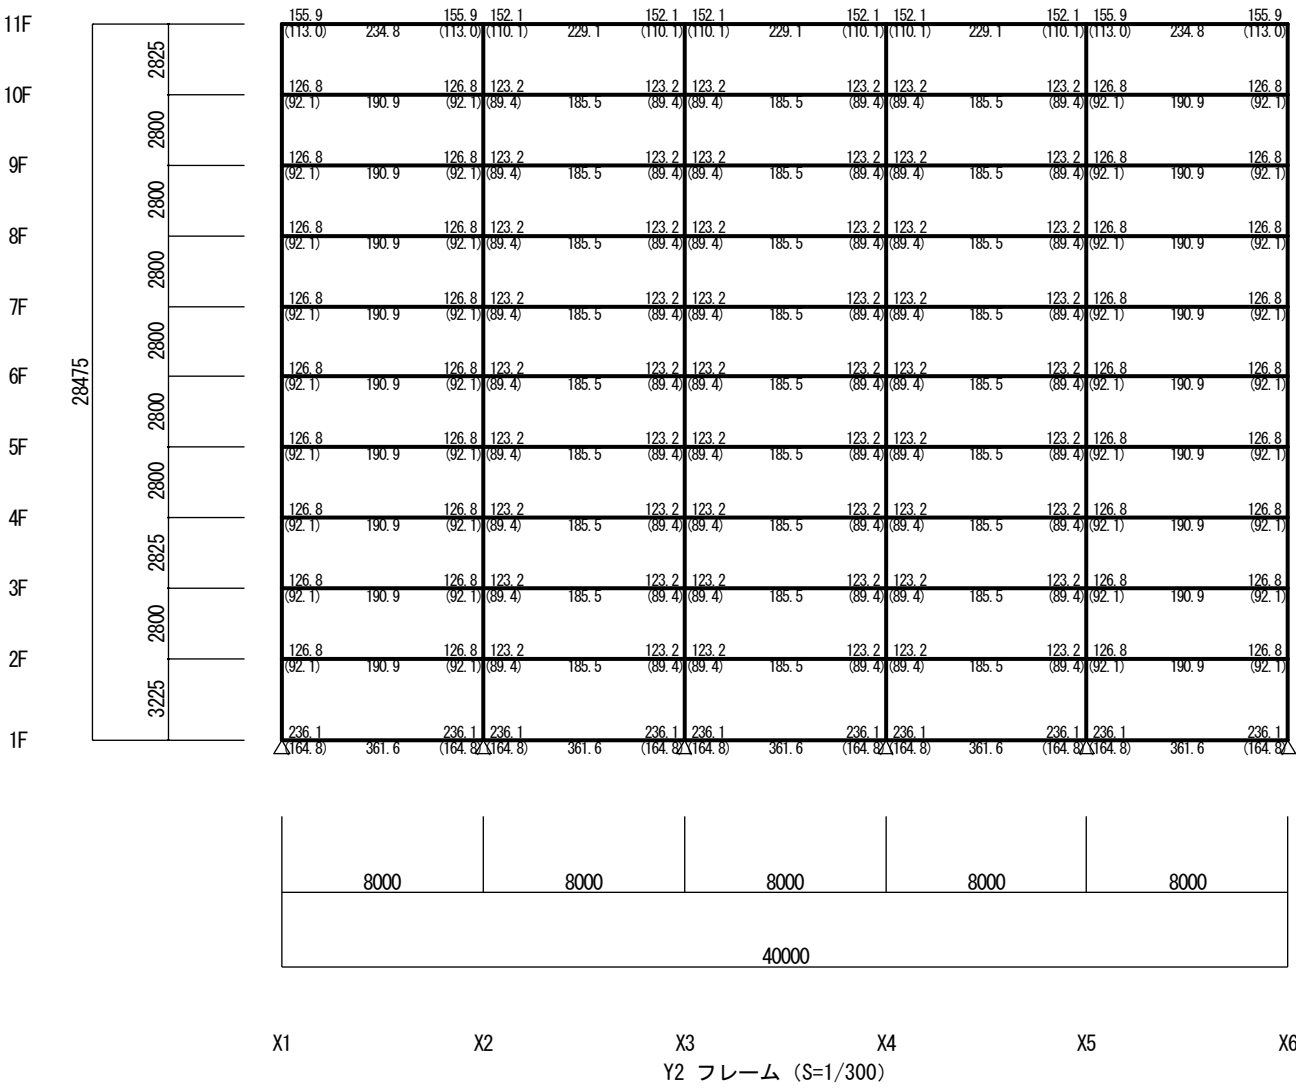


固定荷重+積載荷重

11F	28475	190.8 (140.3)	286.3	190.8 (140.3)	190.8 (140.3)	286.3	190.8 (140.3)	190.8 (140.3)	286.3	190.8 (140.3)	190.8 (140.3)	286.3	190.8 (140.3)
10F		187.8 (140.1)	280.2	187.8 (140.1)	187.8 (140.1)	280.2	187.8 (140.1)	187.8 (140.1)	280.2	187.8 (140.1)	187.8 (140.1)	280.2	187.8 (140.1)
9F		187.0 (139.4)	279.1	187.0 (139.4)	187.0 (139.4)	279.1	187.0 (139.4)	187.0 (139.4)	279.1	187.0 (139.4)	187.0 (139.4)	279.1	187.0 (139.4)
8F		195.5 (145.8)	291.8	195.5 (145.8)	195.5 (145.8)	291.8	195.5 (145.8)	195.5 (145.8)	291.8	195.5 (145.8)	195.5 (145.8)	291.8	195.5 (145.8)
7F		195.5 (145.8)	291.8	195.5 (145.8)	195.5 (145.8)	291.8	195.5 (145.8)	195.5 (145.8)	291.8	195.5 (145.8)	195.5 (145.8)	291.8	195.5 (145.8)
6F		203.2 (151.6)	303.3	203.2 (151.6)	203.2 (151.6)	303.3	203.2 (151.6)	203.2 (151.6)	303.3	203.2 (151.6)	203.2 (151.6)	303.3	203.2 (151.6)
5F		202.8 (151.3)	302.8	202.8 (151.3)	202.8 (151.3)	302.8	202.8 (151.3)	202.8 (151.3)	302.8	202.8 (151.3)	202.8 (151.3)	302.8	202.8 (151.3)
4F		202.8 (151.3)	302.8	202.8 (151.3)	202.8 (151.3)	302.8	202.8 (151.3)	202.8 (151.3)	302.8	202.8 (151.3)	202.8 (151.3)	302.8	202.8 (151.3)
3F		216.1 (161.2)	322.6	216.1 (161.2)	216.1 (161.2)	322.6	216.1 (161.2)	216.1 (161.2)	322.6	216.1 (161.2)	216.1 (161.2)	322.6	216.1 (161.2)
2F		220.7 (164.5)	329.7	220.7 (164.5)	220.7 (164.5)	329.7	220.7 (164.5)	220.7 (164.5)	329.7	220.7 (164.5)	220.7 (164.5)	329.7	220.7 (164.5)
1F		262.3 (185.1)	399.6	262.3 (185.1)	262.3 (185.1)	399.6	262.3 (185.1)	262.3 (185.1)	399.6	262.3 (185.1)	262.3 (185.1)	399.6	262.3 (185.1)


8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

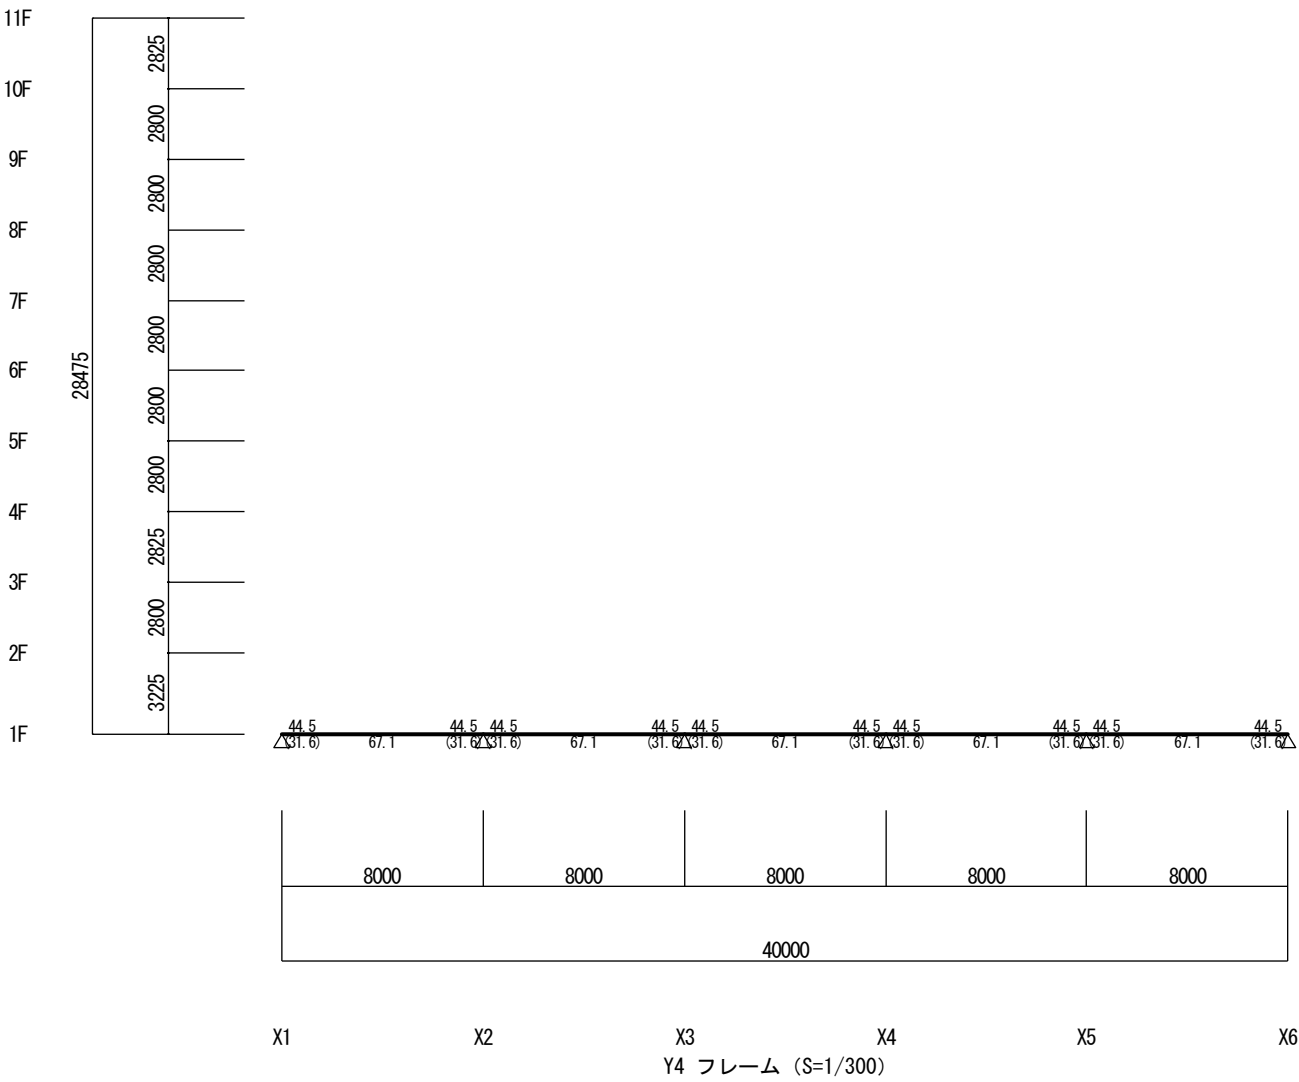


固定荷重＋積載荷重

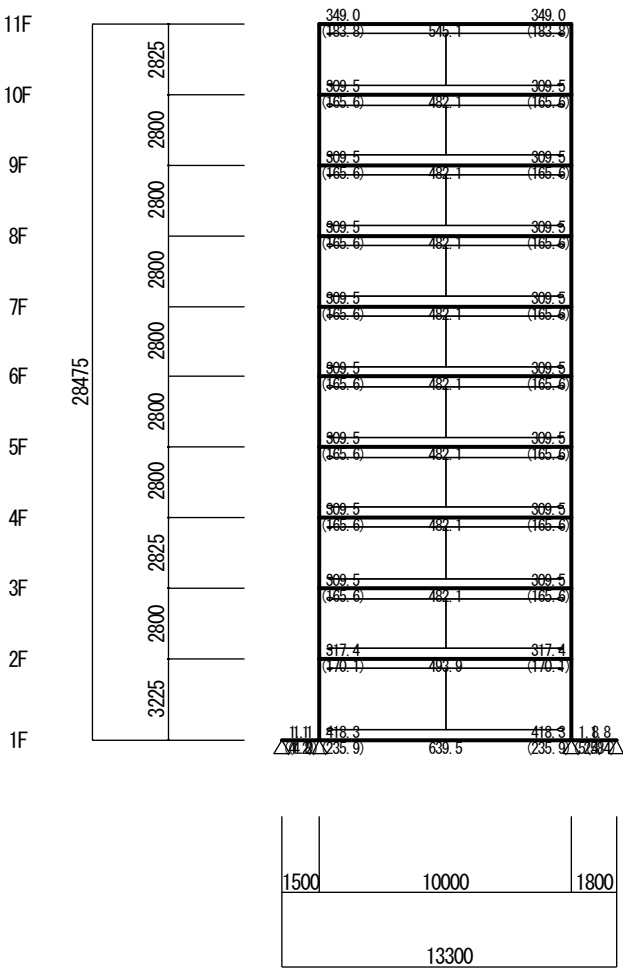


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

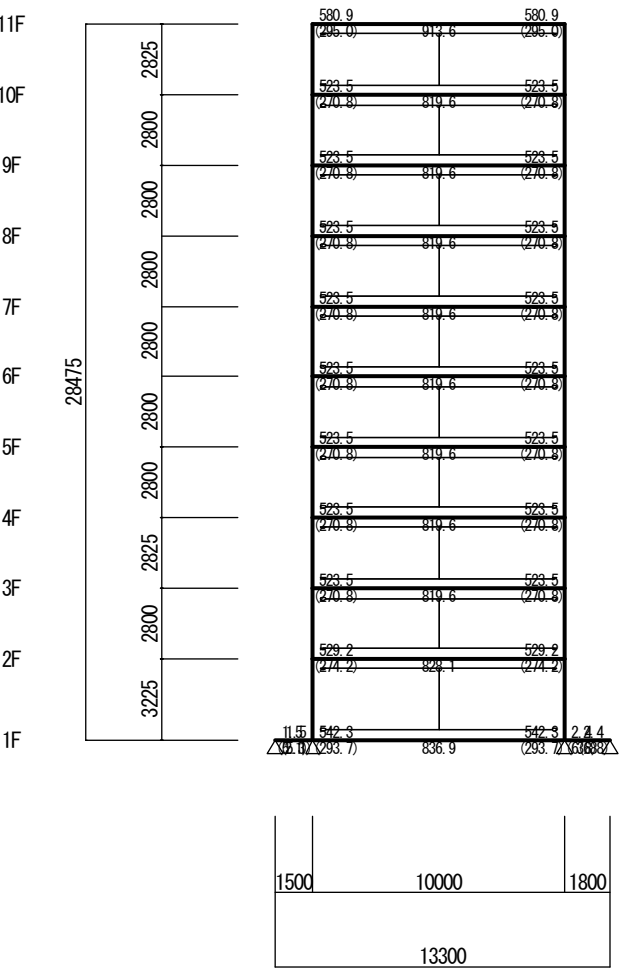


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

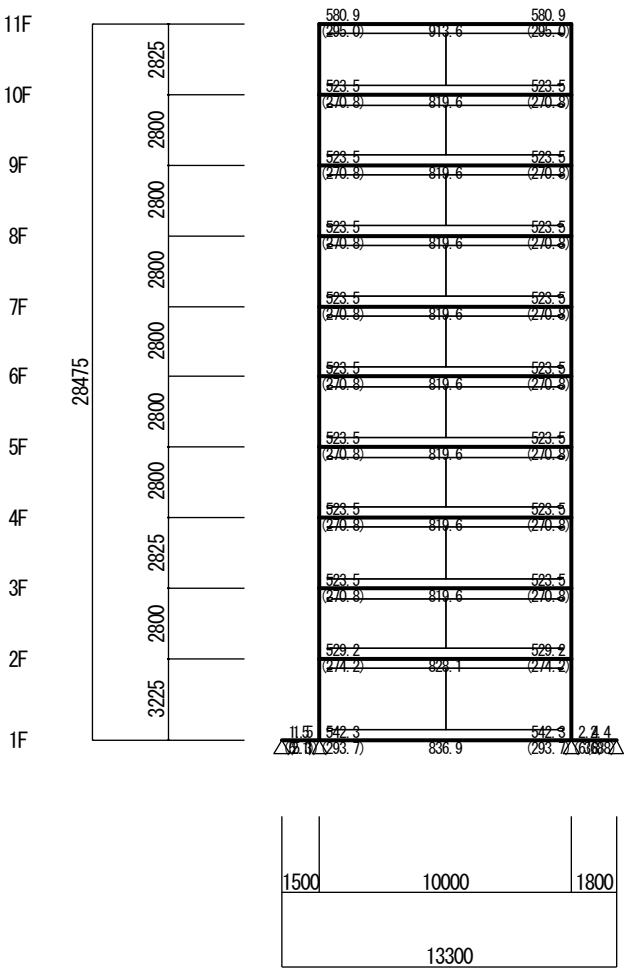


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

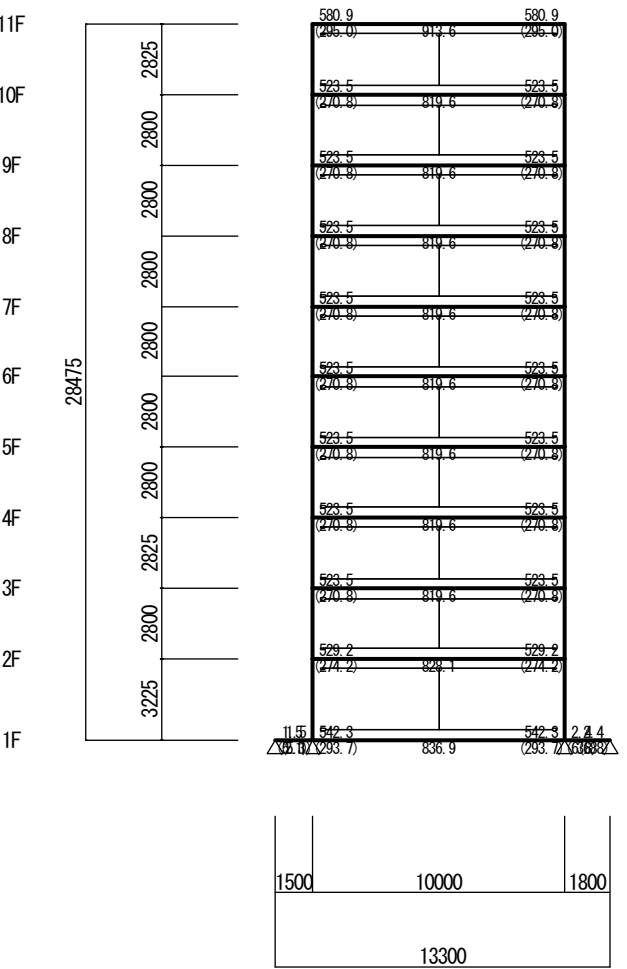


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

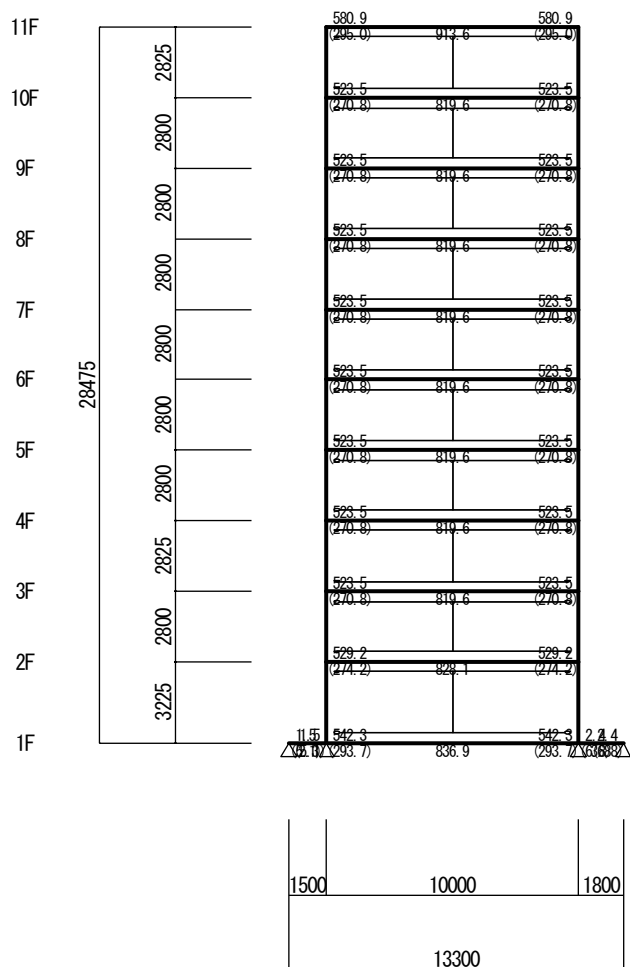Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

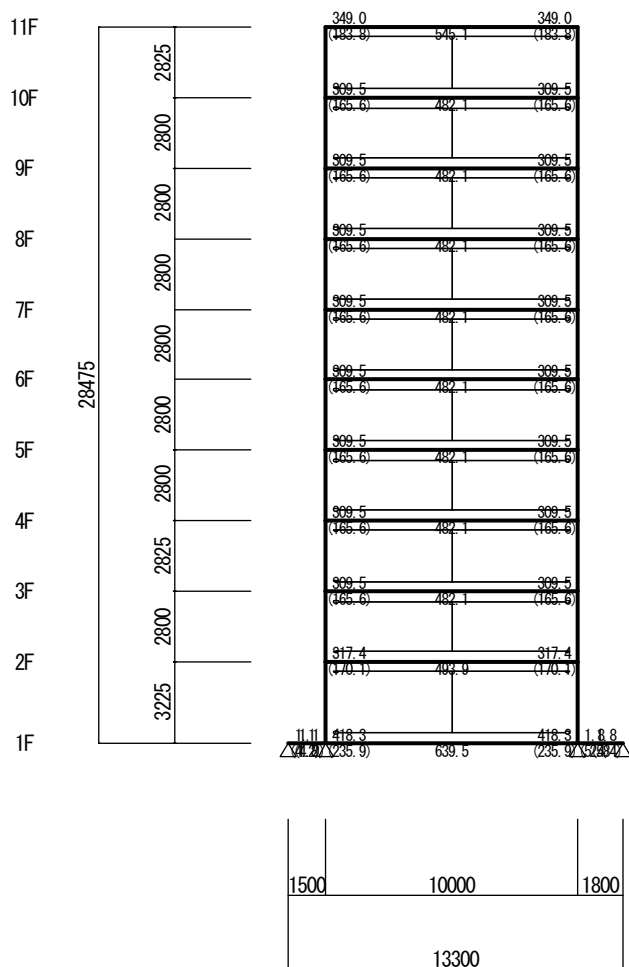Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q (固定荷重+積載荷重)

Y1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X2	X3	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X3	X4	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X4	X5	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X5	X6	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	X1	X2	155.9	155.9	234.8	113.0	113.0	0.0	0.0	
	X2	X3	152.1	152.1	229.1	110.1	110.1	0.0	0.0	
	X3	X4	152.1	152.1	229.1	110.1	110.1	0.0	0.0	
	X4	X5	152.1	152.1	229.1	110.1	110.1	0.0	0.0	
	X5	X6	155.9	155.9	234.8	113.0	113.0	0.0	0.0	
10F	X1	X2	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
	X2	X3	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X3	X4	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X4	X5	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	X5	X6	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
9F	X1	X2	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
	X2	X3	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X3	X4	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X4	X5	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X5	X6	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
8F	X1	X2	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
	X2	X3	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X3	X4	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X4	X5	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X5	X6	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
7F	X1	X2	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
	X2	X3	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X3	X4	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X4	X5	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X5	X6	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
6F	X1	X2	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
	X2	X3	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X3	X4	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X4	X5	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X5	X6	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
5F	X1	X2	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
	X2	X3	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X3	X4	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X4	X5	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X5	X6	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
4F	X1	X2	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
	X2	X3	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X3	X4	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X4	X5	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X5	X6	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
3F	X1	X2	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
	X2	X3	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X3	X4	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X4	X5	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X5	X6	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
2F	X1	X2	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
	X2	X3	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X3	X4	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X4	X5	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X5	X6	126.8	126.8	190.9	92.1	92.1	0.0	0.0	
1F	X1	X2	236.1	236.1	361.6	164.8	164.8	0.0	0.0	
	X2	X3	236.1	236.1	361.6	164.8	164.8	0.0	0.0	
	X3	X4	236.1	236.1	361.6	164.8	164.8	0.0	0.0	
	X4	X5	236.1	236.1	361.6	164.8	164.8	0.0	0.0	
	X5	X6	236.1	236.1	361.6	164.8	164.8	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	X1	X2	190.8	190.8	286.3	140.3	140.3	0.0	0.0	
	X2	X3	190.8	190.8	286.3	140.3	140.3	0.0	0.0	
	X3	X4	190.8	190.8	286.3	140.3	140.3	0.0	0.0	
	X4	X5	190.8	190.8	286.3	140.3	140.3	0.0	0.0	
	X5	X6	190.8	190.8	286.3	140.3	140.3	0.0	0.0	
10F	X1	X2	187.8	187.8	280.2	140.1	140.1	0.0	0.0	
	X2	X3	187.8	187.8	280.2	140.1	140.1	0.0	0.0	
	X3	X4	187.8	187.8	280.2	140.1	140.1	0.0	0.0	
	X4	X5	187.8	187.8	280.2	140.1	140.1	0.0	0.0	
	X5	X6	187.8	187.8	280.2	140.1	140.1	0.0	0.0	
9F	X1	X2	187.0	187.0	279.1	139.4	139.4	0.0	0.0	
	X2	X3	187.0	187.0	279.1	139.4	139.4	0.0	0.0	
	X3	X4	187.0	187.0	279.1	139.4	139.4	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	X4	X5	187.0	187.0	279.1	139.4	139.4	0.0	0.0	
	X5	X6	187.0	187.0	279.1	139.4	139.4	0.0	0.0	
8F	X1	X2	195.5	195.5	291.8	145.8	145.8	0.0	0.0	
	X2	X3	195.5	195.5	291.8	145.8	145.8	0.0	0.0	
	X3	X4	195.5	195.5	291.8	145.8	145.8	0.0	0.0	
	X4	X5	195.5	195.5	291.8	145.8	145.8	0.0	0.0	
	X5	X6	195.5	195.5	291.8	145.8	145.8	0.0	0.0	
7F	X1	X2	195.5	195.5	291.8	145.8	145.8	0.0	0.0	
	X2	X3	195.5	195.5	291.8	145.8	145.8	0.0	0.0	
	X3	X4	195.5	195.5	291.8	145.8	145.8	0.0	0.0	
	X4	X5	195.5	195.5	291.8	145.8	145.8	0.0	0.0	
	X5	X6	195.5	195.5	291.8	145.8	145.8	0.0	0.0	
6F	X1	X2	203.2	203.2	303.3	151.6	151.6	0.0	0.0	
	X2	X3	203.2	203.2	303.3	151.6	151.6	0.0	0.0	
	X3	X4	203.2	203.2	303.3	151.6	151.6	0.0	0.0	
	X4	X5	203.2	203.2	303.3	151.6	151.6	0.0	0.0	
	X5	X6	203.2	203.2	303.3	151.6	151.6	0.0	0.0	
5F	X1	X2	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X2	X3	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X3	X4	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X4	X5	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X5	X6	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
4F	X1	X2	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X2	X3	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X3	X4	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X4	X5	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X5	X6	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
3F	X1	X2	216.1	216.1	322.6	161.2	161.2	0.0	0.0	
	X2	X3	216.1	216.1	322.6	161.2	161.2	0.0	0.0	
	X3	X4	216.1	216.1	322.6	161.2	161.2	0.0	0.0	
	X4	X5	216.1	216.1	322.6	161.2	161.2	0.0	0.0	
	X5	X6	216.1	216.1	322.6	161.2	161.2	0.0	0.0	
2F	X1	X2	220.7	220.7	329.7	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	220.7	220.7	329.7	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	220.7	220.7	329.7	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	220.7	220.7	329.7	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	220.7	220.7	329.7	164.5	164.5	0.0	0.0	
1F	X1	X2	262.3	262.3	399.6	185.1	185.1	0.0	0.0	
	X2	X3	262.3	262.3	399.6	185.1	185.1	0.0	0.0	
	X3	X4	262.3	262.3	399.6	185.1	185.1	0.0	0.0	
	X4	X5	262.3	262.3	399.6	185.1	185.1	0.0	0.0	
	X5	X6	262.3	262.3	399.6	185.1	185.1	0.0	0.0	

Y4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X2	X3	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X3	X4	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X4	X5	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X5	X6	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	Y2	Y3	349.0	349.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	317.4	317.4	493.9	170.1	170.1	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	418.3	418.3	639.5	235.9	235.9	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	529.2	529.2	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	542.3	542.3	836.9	293.7	293.7	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	529.2	529.2	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	542.3	542.3	836.9	293.7	293.7	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	529.2	529.2	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	542.3	542.3	836.9	293.7	293.7	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	529.2	529.2	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	542.3	542.3	836.9	293.7	293.7	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
11F	Y2	Y3	349.0	349.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	317.4	317.4	493.9	170.1	170.1	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	418.3	418.3	639.5	235.9	235.9	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

A-1.1.3 片持ばりのM、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4 柱のC、Mo、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）




A-1.2 節点重量

A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段：D.L（固定荷重重量）（kN）

中段：L.L（積載荷重重量）（kN）

下段：T.L（トータル重量）（kN）

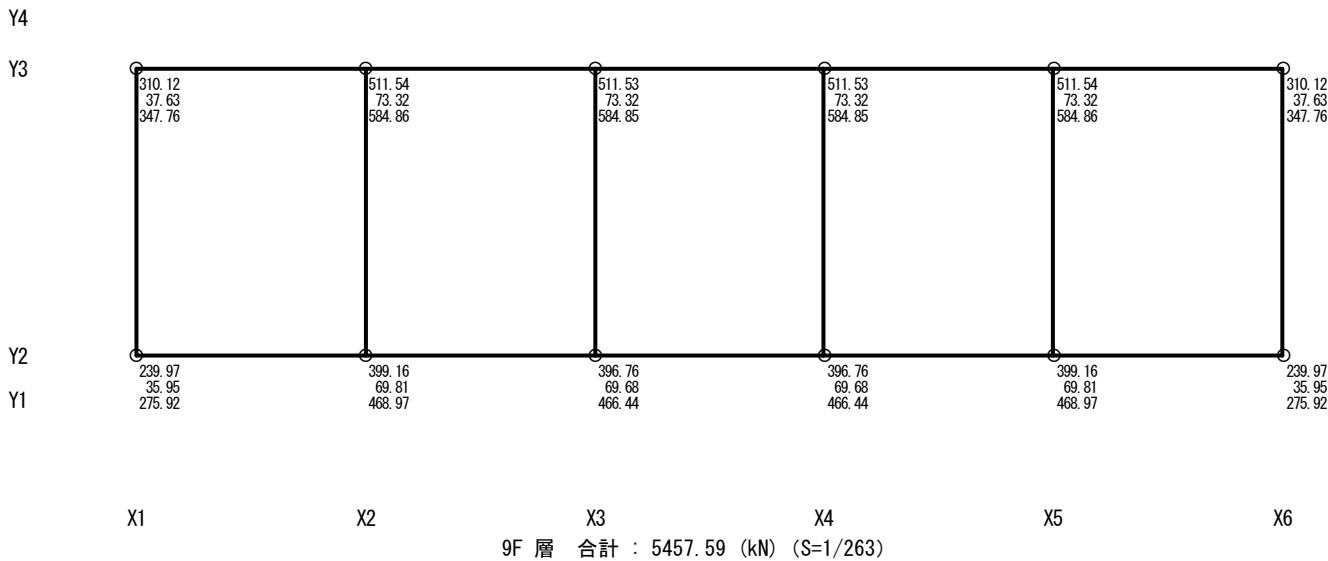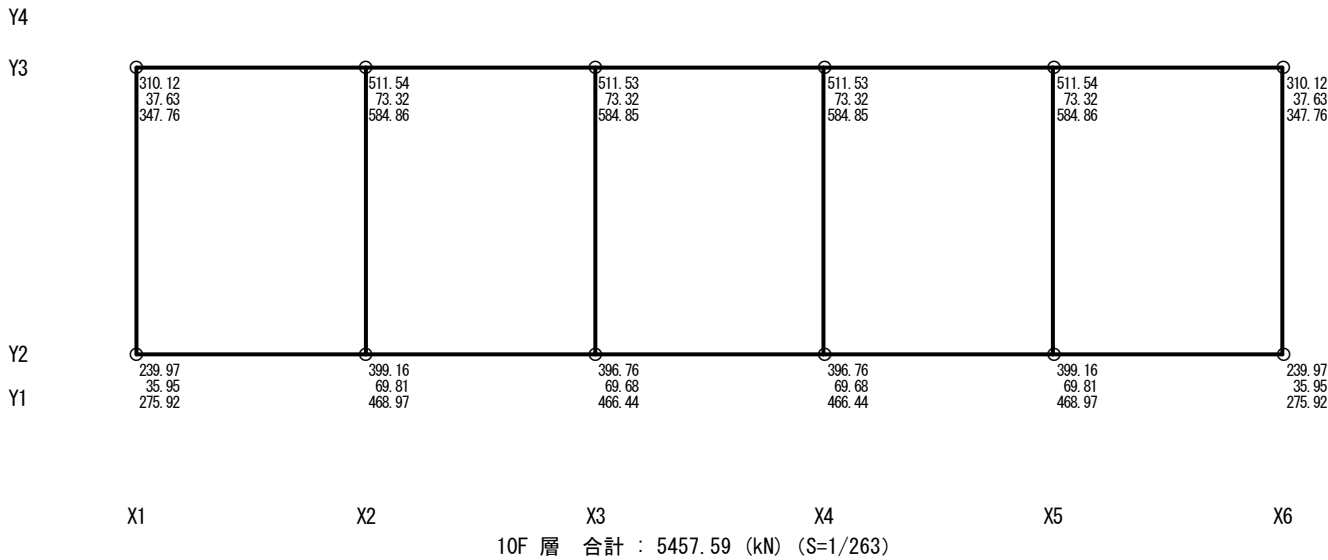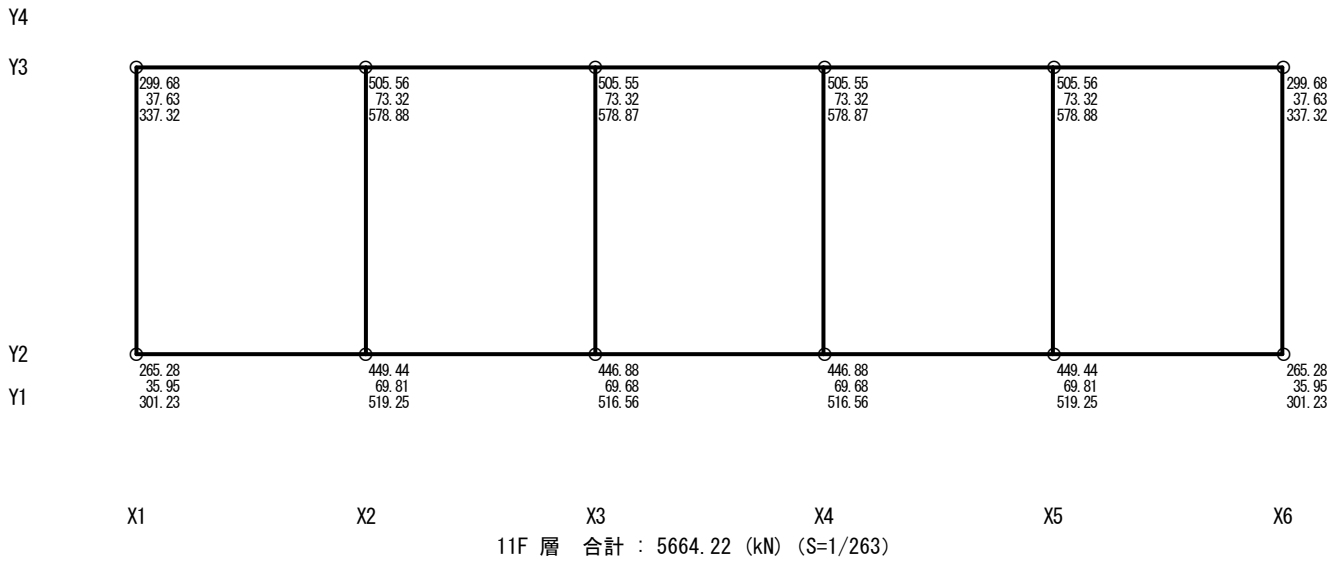


Y4

Y3

Y2

Y1

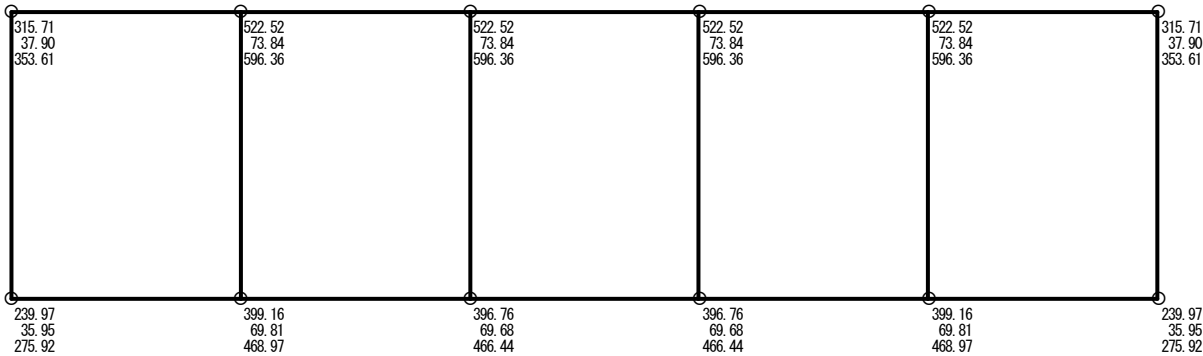


X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 5515.32 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

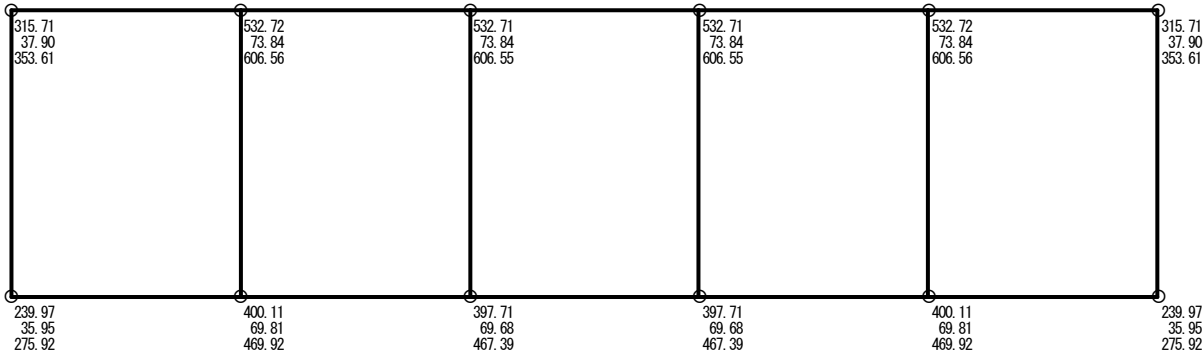


X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 5559.89 (kN) (S=1/263)

Y4




Y3



Y2

Y1

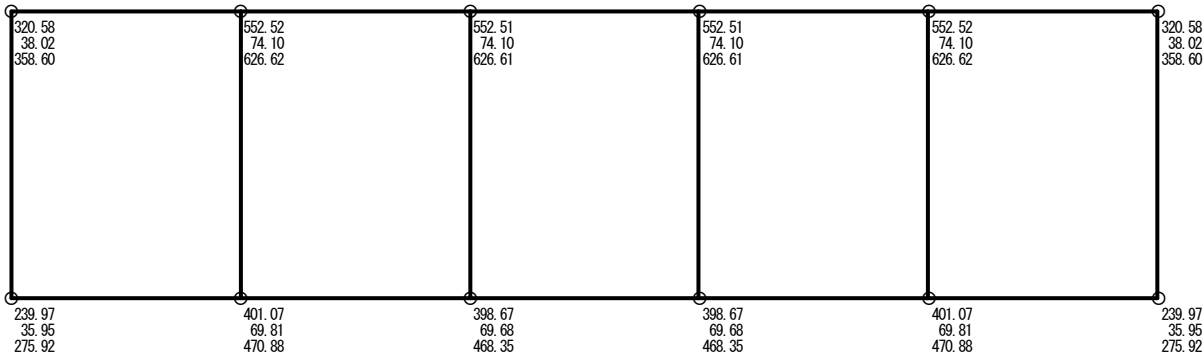





X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 5653.96 (kN) (S=1/263)

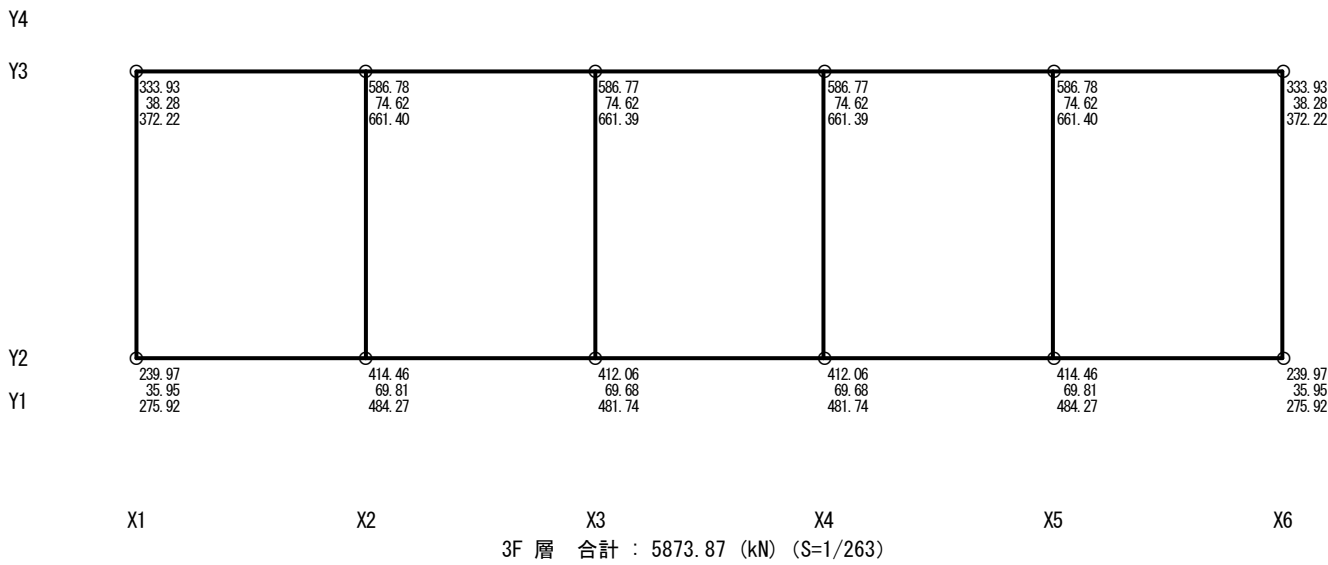
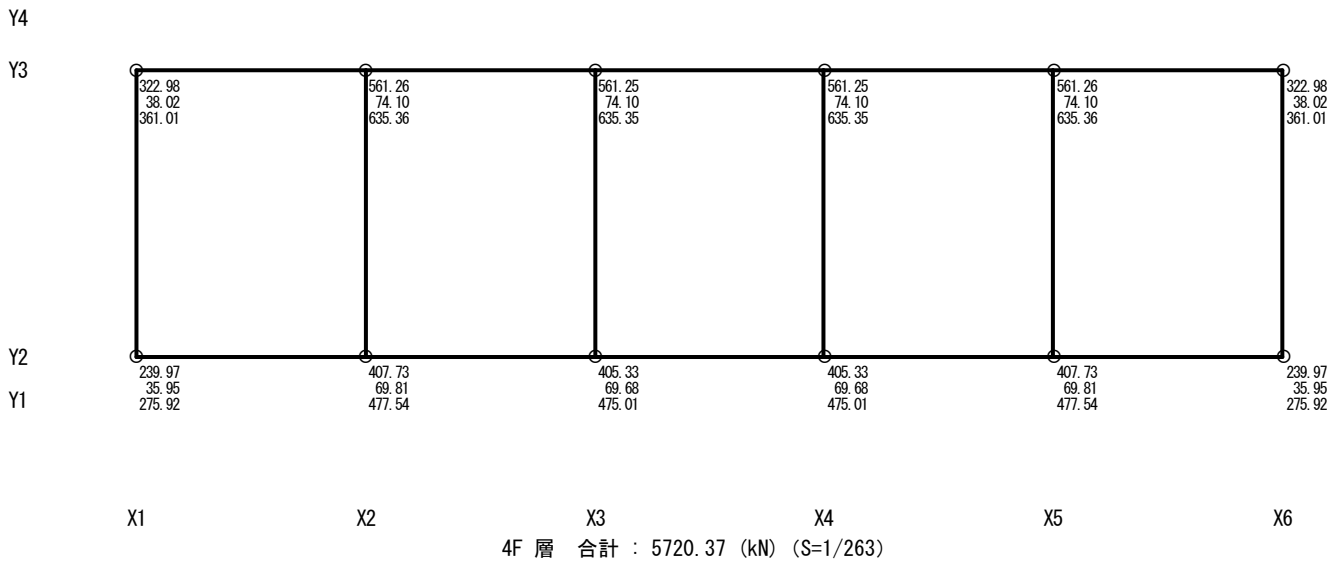
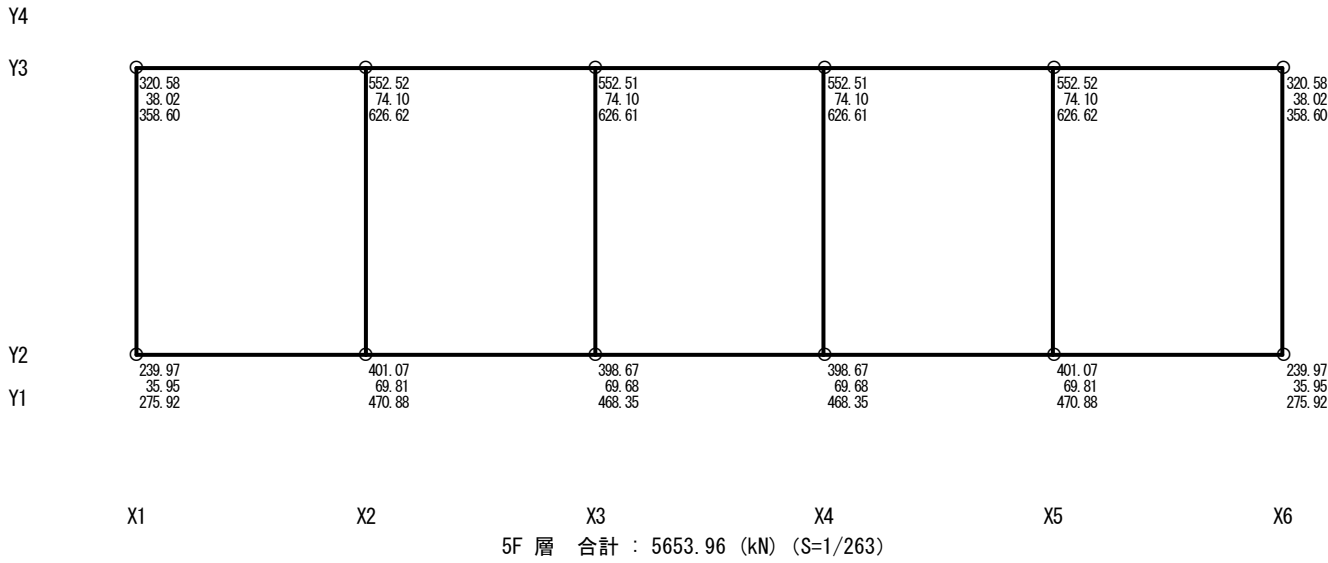



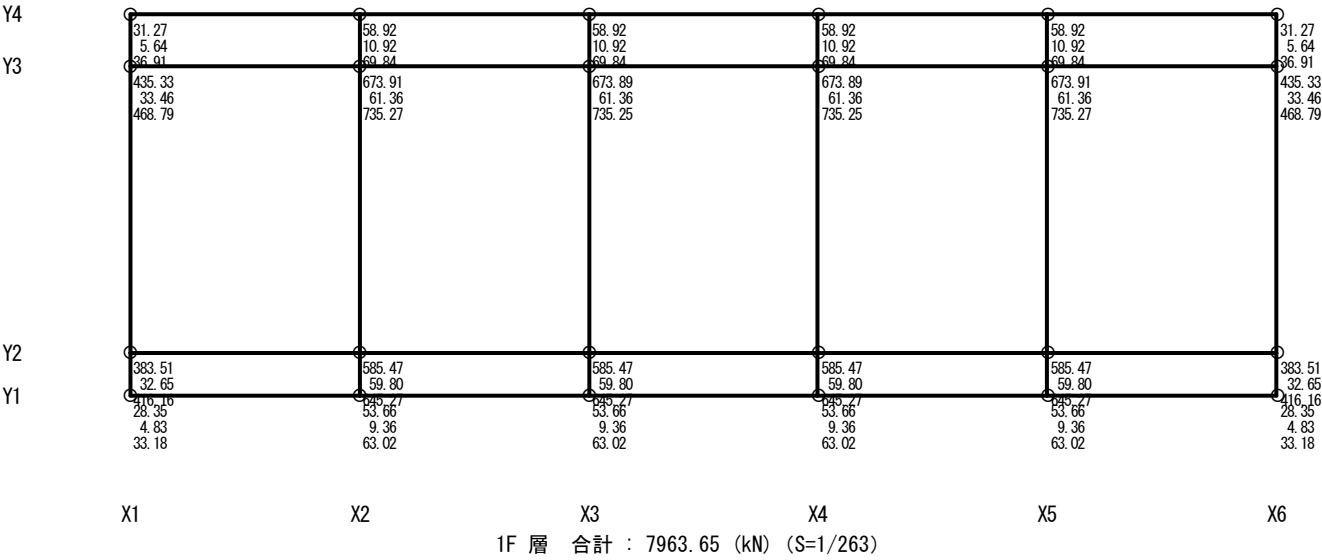
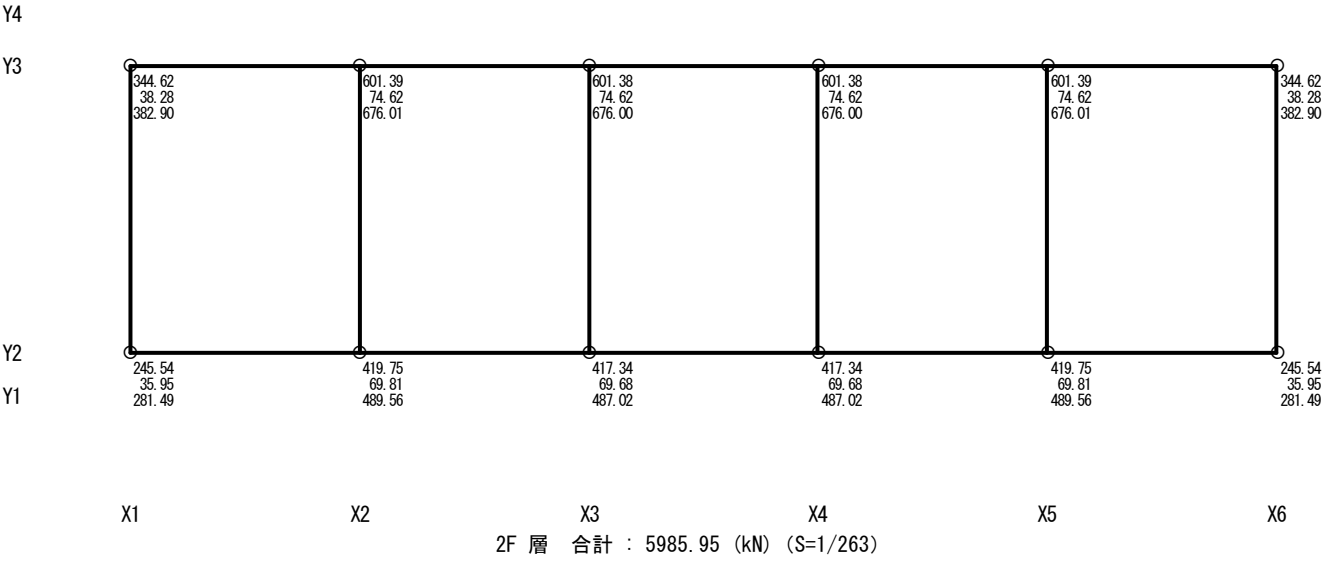



A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)

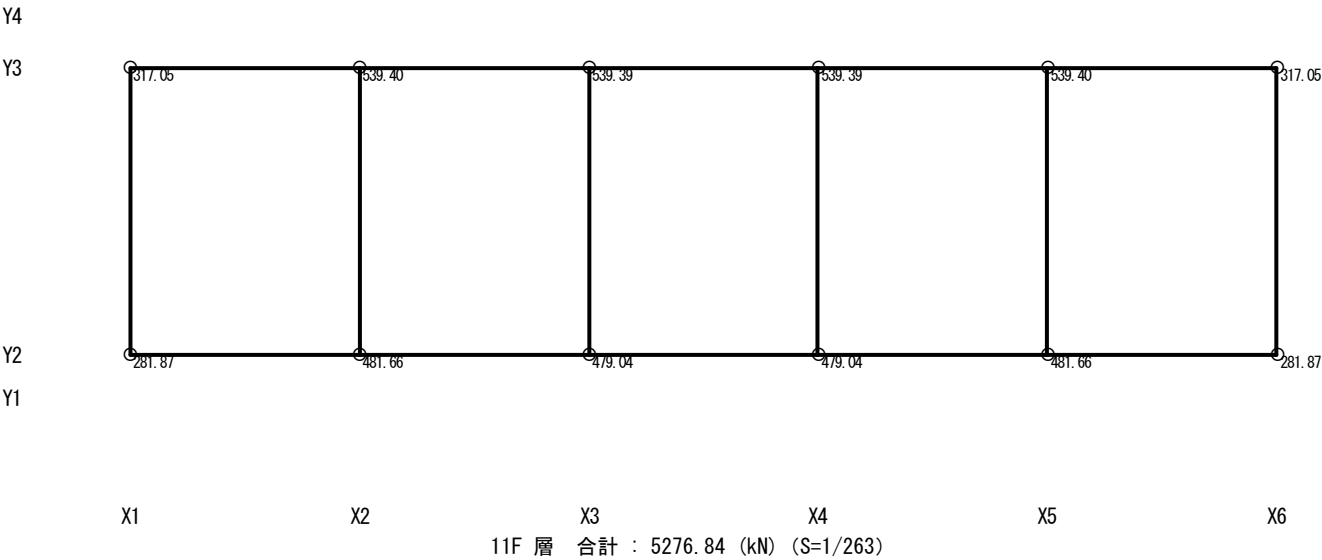

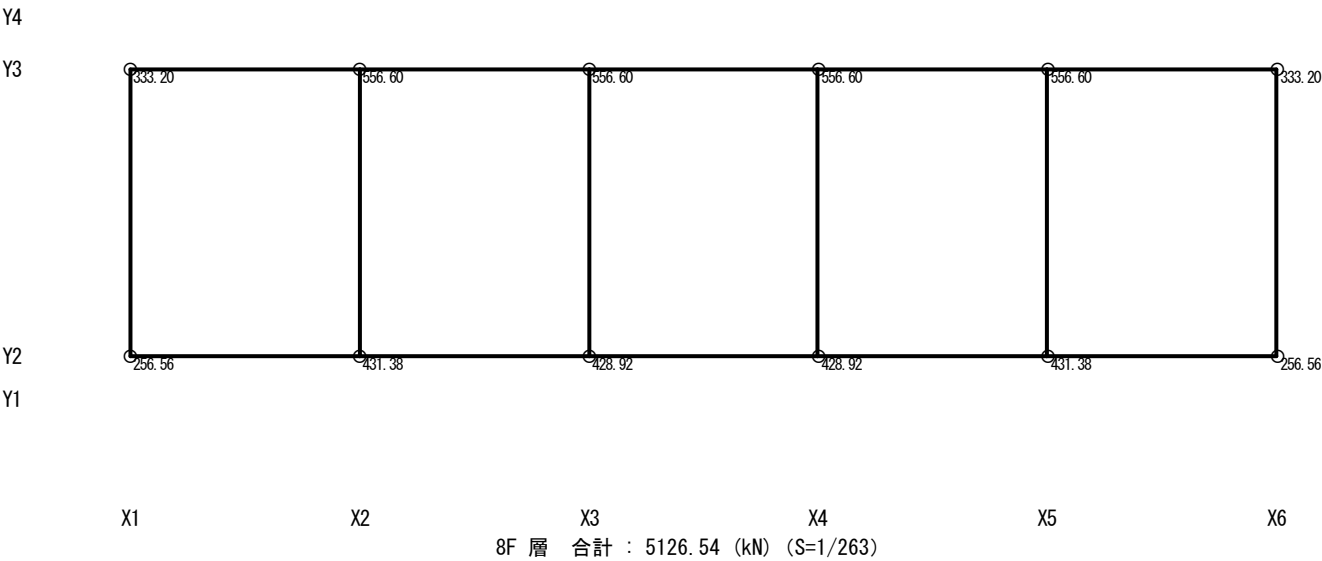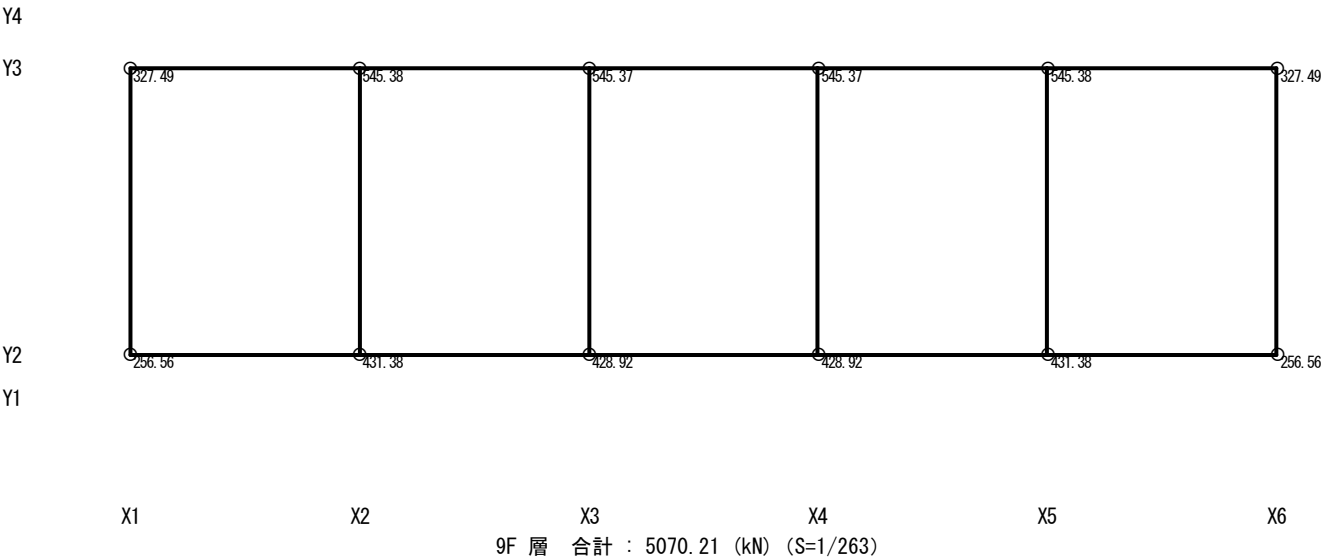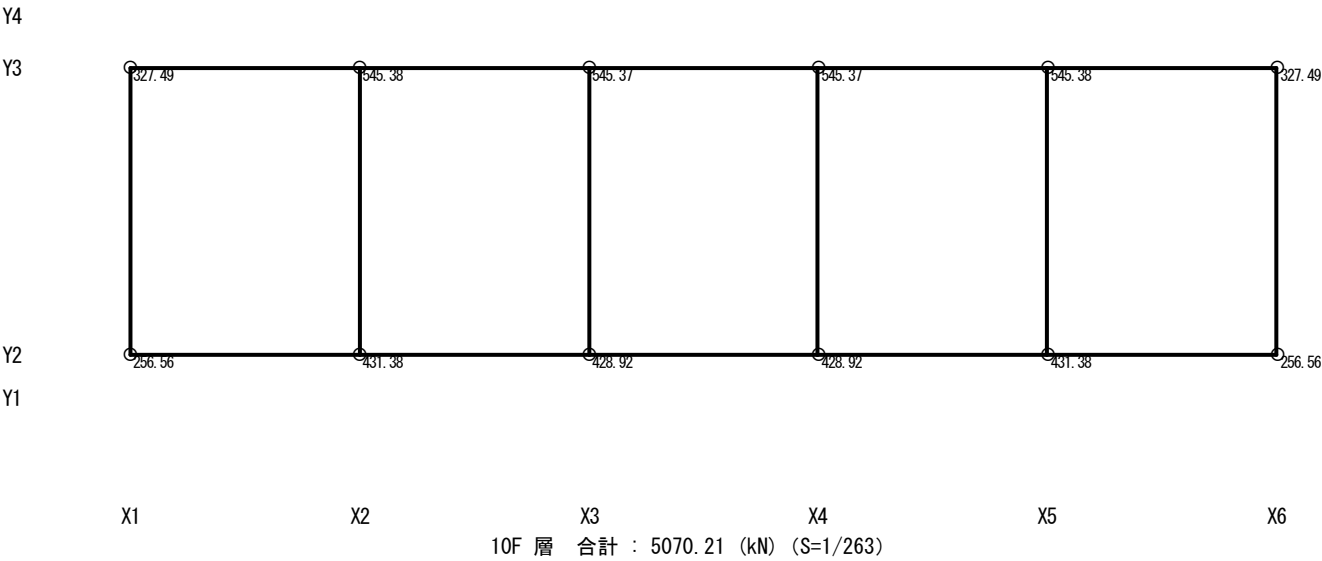

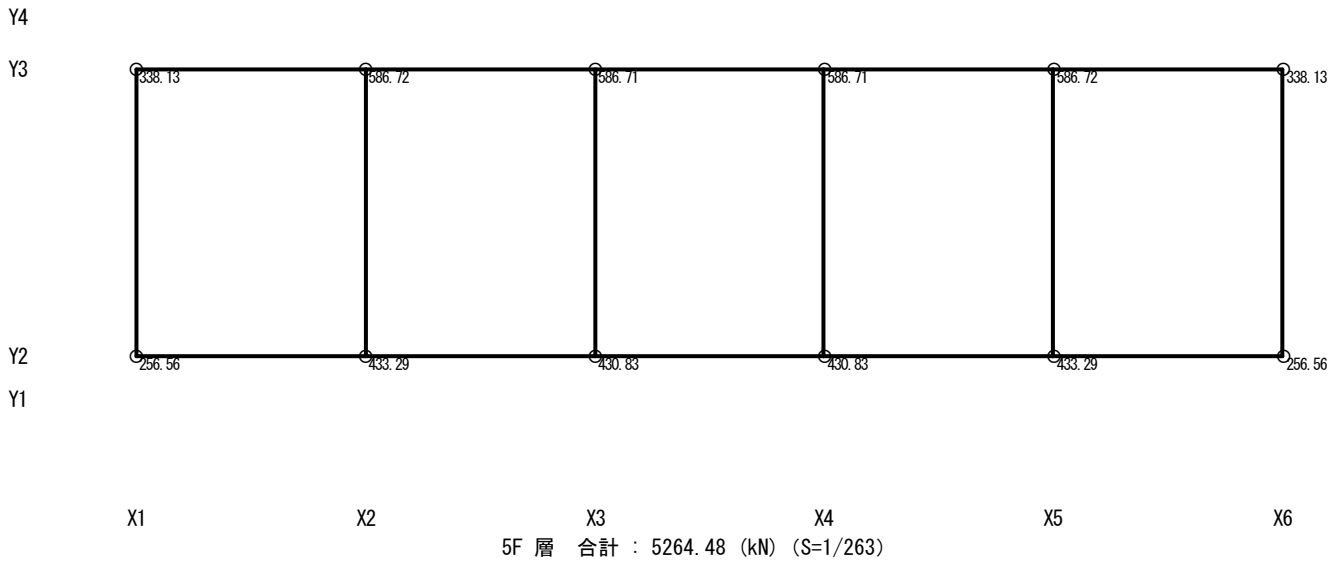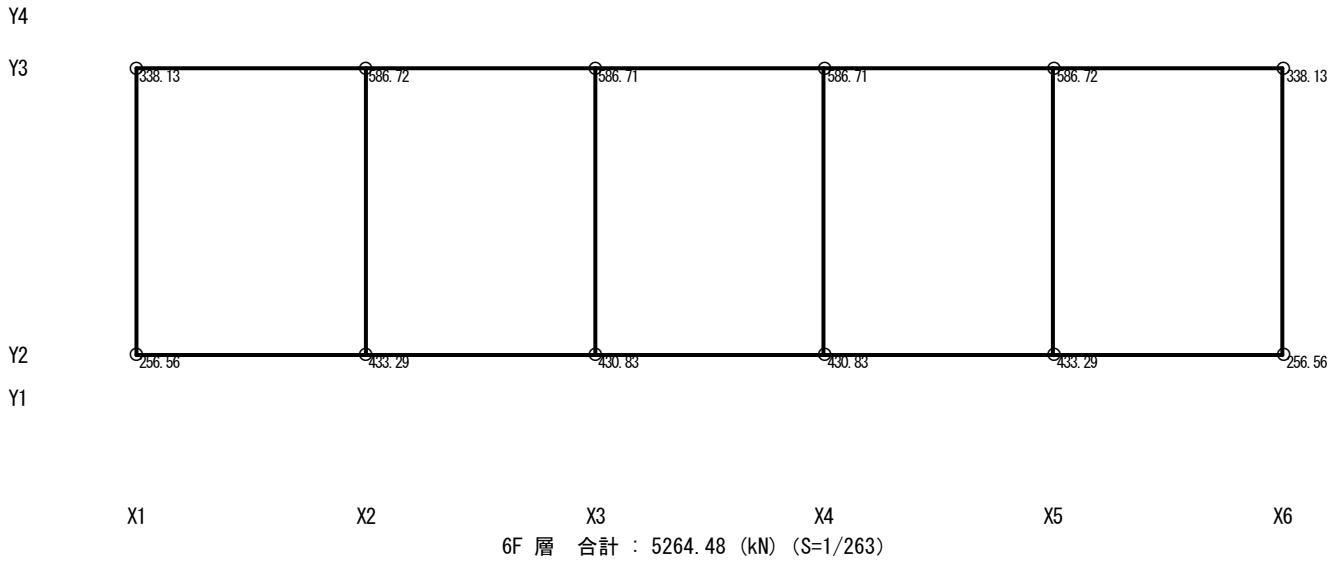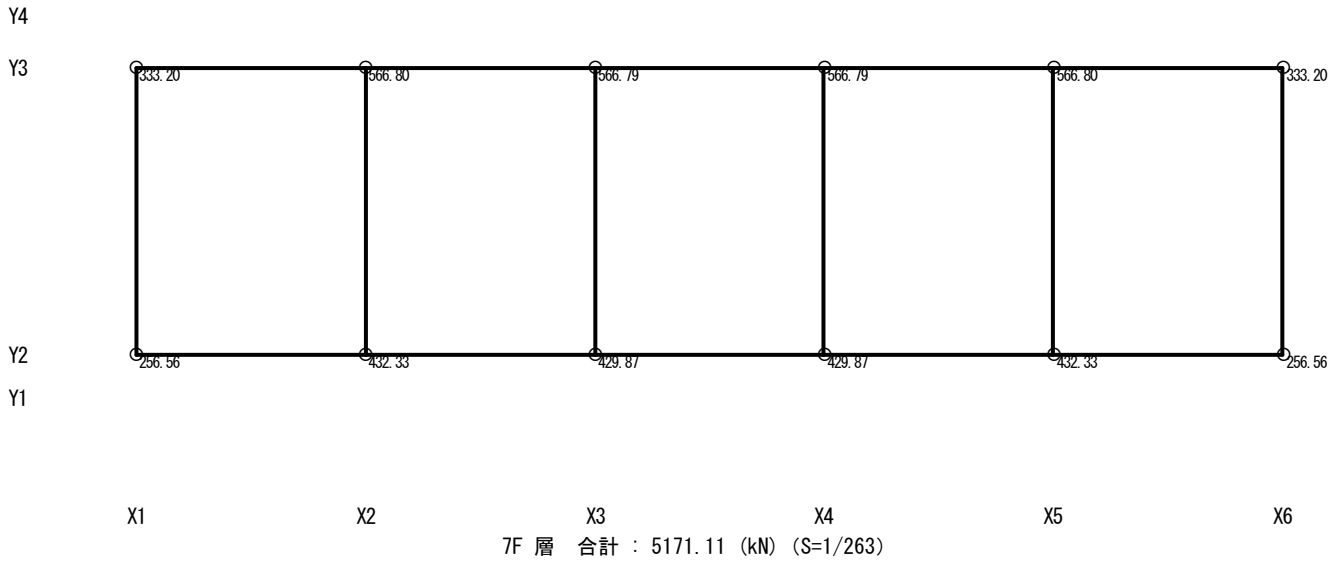

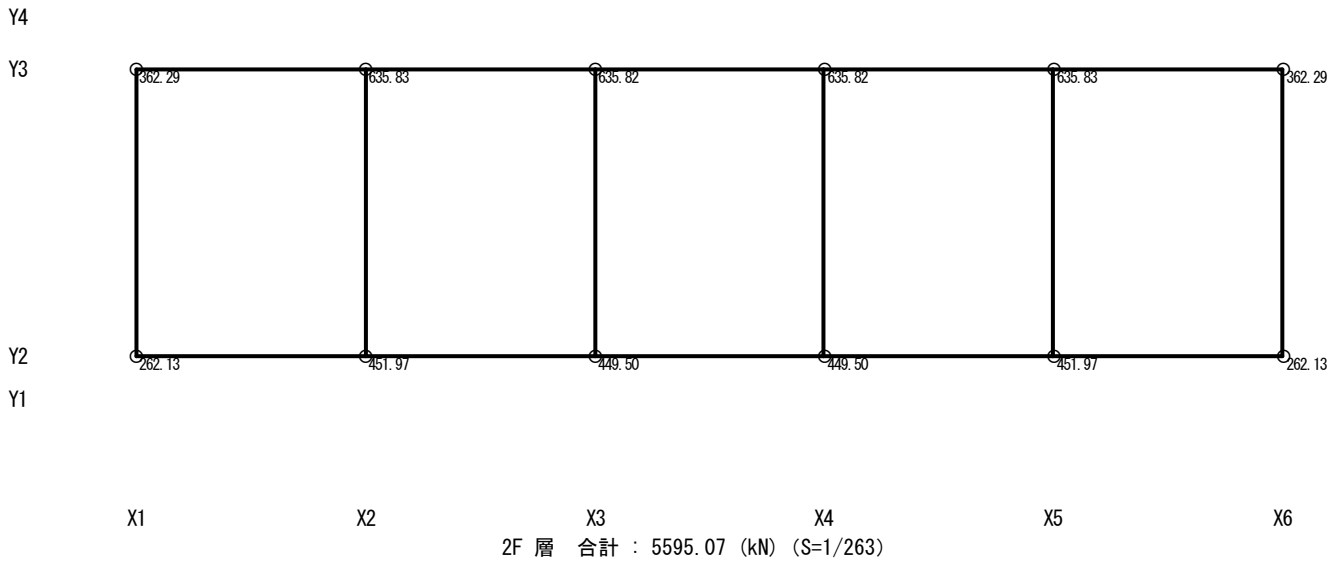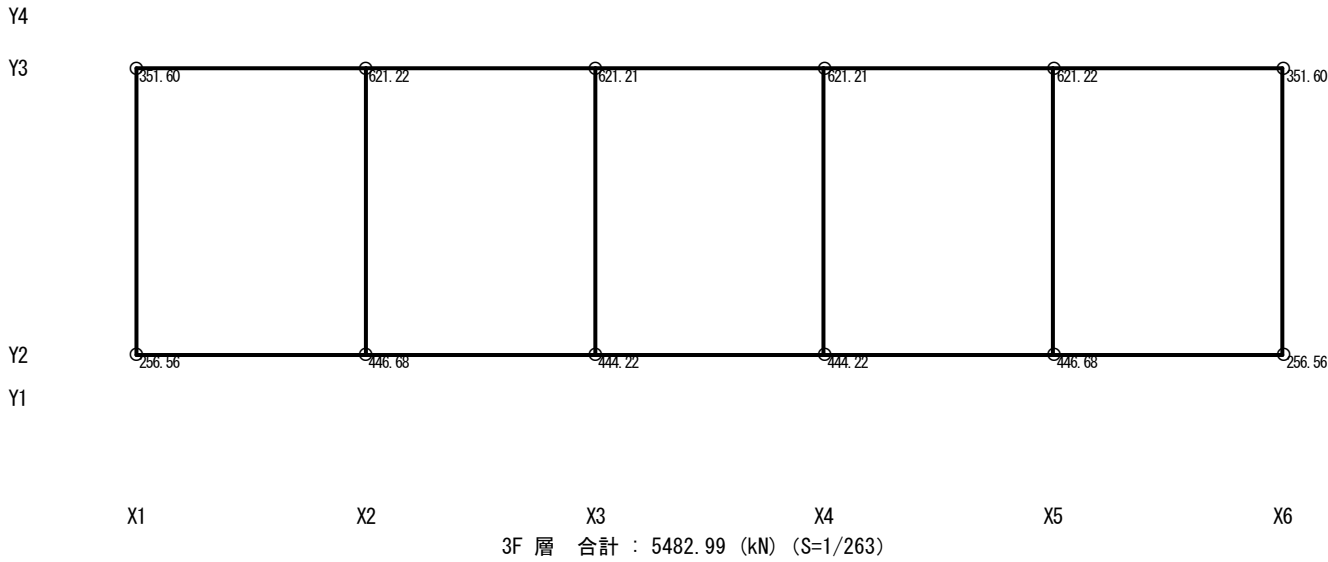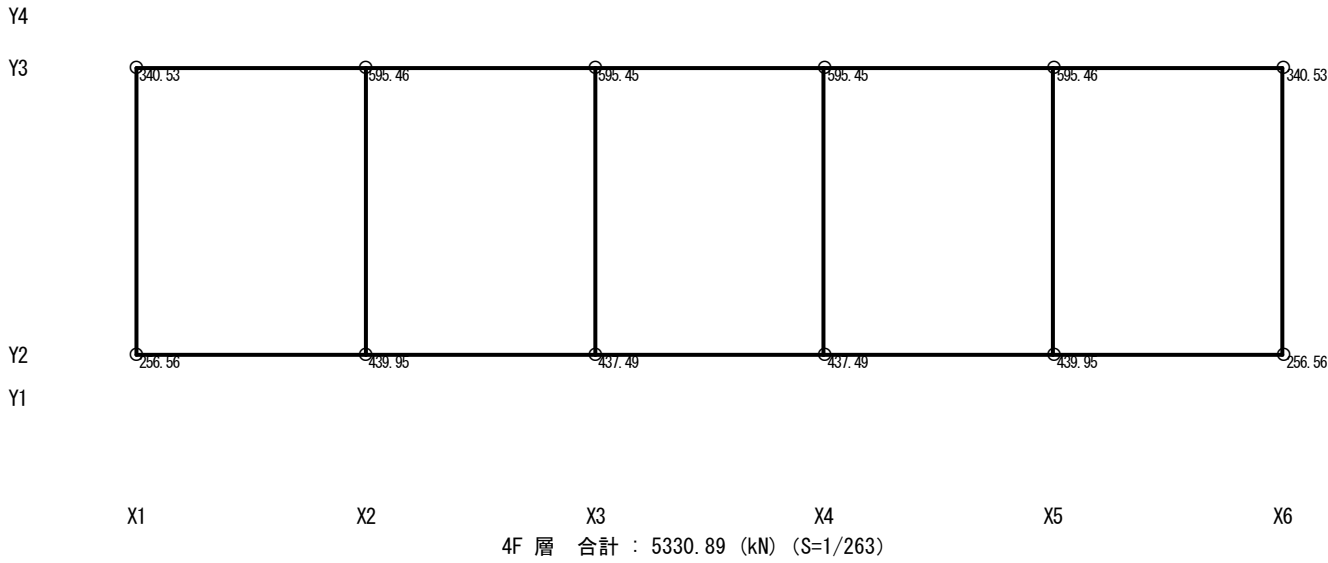

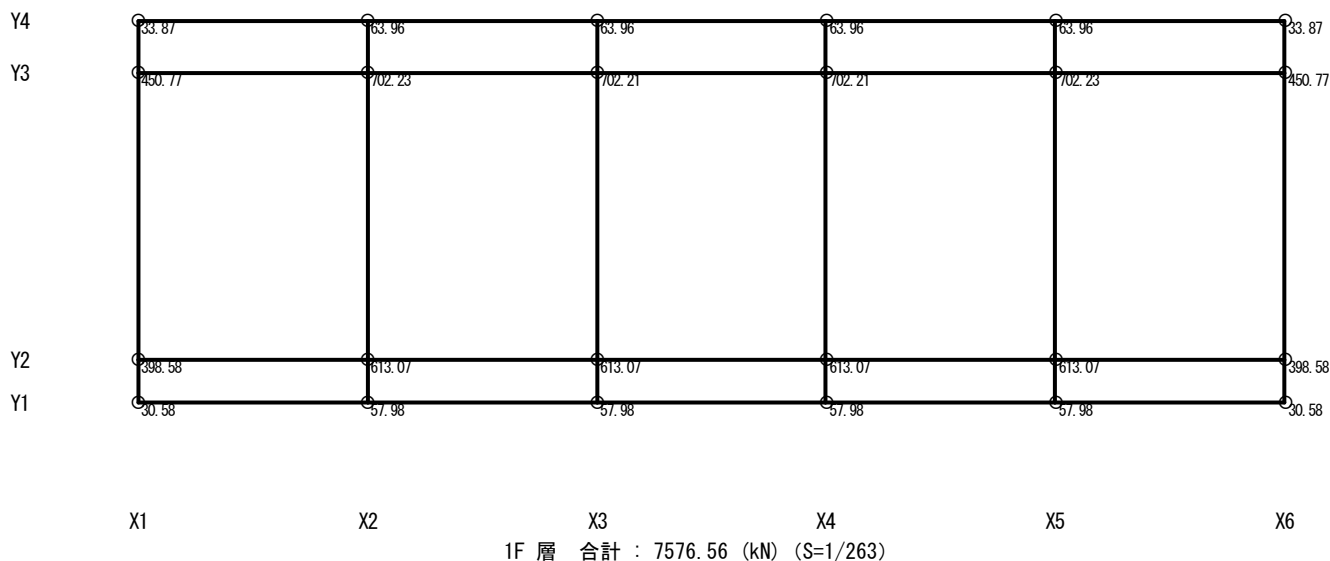

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

W_i : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
 A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m²)
 ΣW_i : i 階より上部の重量 (kN)
 α_i : $\Sigma W_i / \Sigma W_1$
 A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 C_i : i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot R_t \cdot A_i \cdot C_0$
 Q : (地上階) $\Sigma W_i \cdot C_i$ (kN)
 (塔屋、地下、基礎) $Q_{i+1} + K \cdot W_i$
 P_i : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
 Q_i : i 階の地震層せん断力 (kN)
 () : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
 T : 1 次固有周期 (秒)
 H_t = 1 次固有周期の計算のための建物高さ (m)
 H_s = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
 R_t : 振動特性係数
 K : 塔屋 (入力値による) $\cdot U$
 地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
 基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
 H = 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
 (但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)
 Z : 地域係数 (入力値による)
 U : 用途係数 (入力値による)
 雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X 方向 (正加力) > $Z = 1.000$ 用途係数 = 1.000

a) 1 次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 28.550 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 28.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.571$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

T_c : 0.60 (第 2 種地盤)
 R_t の下限値 = 0.750
 R_t (固有周期からの計算値) = 1.000 ($T = 0.571$)、 R_t (採用値) = 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	Y2	2485.1	5276.8	0.100	2.287	0.457		2414.1	0.0	2414.1
	Y3	2791.7								
	sum	5276.8								
	Wi/A	13.19								
9F	Y2	2233.7	10347.1	0.197	1.867	0.373		3863.2	0.0	3863.2
	Y3	2836.5								
	sum	5070.2								
	Wi/A	12.68								
8F	Y2	2233.7	15417.3	0.293	1.655	0.331		5102.0	0.0	5102.0
	Y3	2836.5								
	sum	5070.2								
	Wi/A	12.68								
7F	Y2	2233.7	20543.8	0.390	1.510	0.302		6202.8	0.0	6202.8
	Y3	2892.8								
	sum	5126.5								
	Wi/A	12.82								
6F	Y2	2237.5	25714.9	0.488	1.397	0.279		7183.5	0.0	7183.5
	Y3	2933.6								
	sum	5171.1								
	Wi/A	12.93								
5F	Y2	2241.4	30979.4	0.588	1.301	0.260		8061.5	0.0	8061.5
	Y3	3023.1								
	sum	5264.5								
	Wi/A	13.16								
4F	Y2	2241.4	36243.9	0.688	1.218	0.244		8826.1	0.0	8826.1
	Y3	3023.1								
	sum	5264.5								
	Wi/A	13.16								
3F	Y2	2268.0	41574.8	0.790	1.141	0.228		9490.2	0.0	9490.2
	Y3	3062.9								
	sum	5330.9								
	Wi/A	13.33								
2F	Y2	2294.9	47057.8	0.894	1.069	0.214		10061.4	0.0	10061.4
	Y3	3188.1								
	sum	5483.0								
	Wi/A	13.71								
1F	Y2	2327.2	52652.8	1.000	1.000	0.200		10530.6	0.0	10530.6
	Y3	3267.9								
	sum	5595.1								
	Wi/A	13.99								
基礎	Y1	293.1	60229.4		K=0.1006 (H=0.25)		762.391	11293.0	0.0	11293.0
	Y2	3249.4								
	Y3	3710.4								
	Y4	323.6								
	sum	7576.6								
	Wi/A	14.24								

< X方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 28.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 28.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.571$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt (固有周期からの計算値) = 1.000 (T = 0.571)、Rt (採用値) = 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	Y2	2485.1	5276.8	0.100	2.287	0.457		2414.1	0.0	2414.1
	Y3	2791.7								
	sum	5276.8								
	Wi/A	13.19								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	Y2	2233.7	10347.1	0.197	1.867	0.373		3863.2	0.0	3863.2
	Y3	2836.5								
	sum	5070.2								
	Wi/A	12.68								
8F	Y2	2233.7	15417.3	0.293	1.655	0.331		5102.0	0.0	5102.0
	Y3	2836.5								
	sum	5070.2								
	Wi/A	12.68								
7F	Y2	2233.7	20543.8	0.390	1.510	0.302		6202.8	0.0	6202.8
	Y3	2892.8								
	sum	5126.5								
	Wi/A	12.82								
6F	Y2	2237.5	25714.9	0.488	1.397	0.279		7183.5	0.0	7183.5
	Y3	2933.6								
	sum	5171.1								
	Wi/A	12.93								
5F	Y2	2241.4	30979.4	0.588	1.301	0.260		8061.5	0.0	8061.5
	Y3	3023.1								
	sum	5264.5								
	Wi/A	13.16								
4F	Y2	2241.4	36243.9	0.688	1.218	0.244		8826.1	0.0	8826.1
	Y3	3023.1								
	sum	5264.5								
	Wi/A	13.16								
3F	Y2	2268.0	41574.8	0.790	1.141	0.228		9490.2	0.0	9490.2
	Y3	3062.9								
	sum	5330.9								
	Wi/A	13.33								
2F	Y2	2294.9	47057.8	0.894	1.069	0.214		10061.4	0.0	10061.4
	Y3	3188.1								
	sum	5483.0								
	Wi/A	13.71								
1F	Y2	2327.2	52652.8	1.000	1.000	0.200		10530.6	0.0	10530.6
	Y3	3267.9								
	sum	5595.1								
	Wi/A	13.99								
基礎	Y1	293.1	60229.4		K=0.1006 (H=-0.25)		762.391	11293.0	0.0	11293.0
	Y2	3249.4								
	Y3	3710.4								
	Y4	323.6								
	sum	7576.6								
	Wi/A	14.24								

< Y方向(正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期(T)の算出

建築物の高さ(h) : 28.550 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 28.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.571$ (秒)

b) Rt(建築物の振動特性を表わす係数)の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.750
 Rt(固有周期からの計算値) = 1.000 (T = 0.571)、Rt(採用値) = 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	X1	598.9	5276.8	0.100	2.287	0.457		2414.1	0.0	2414.1
	X2	1021.1								
	X3	1018.4								
	X4	1018.4								
	X5	1021.1								
	X6	598.9								
	sum	5276.8								
	Wi/A	13.19								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	X1	584.1	10347.1	0.197	1.867	0.373		3863.2	0.0	3863.2
	X2	976.8								
	X3	974.3								
	X4	974.3								
	X5	976.8								
	X6	584.1								
	sum	5070.2								
	Wi/A	12.68								
8F	X1	584.1	15417.3	0.293	1.655	0.331		5102.0	0.0	5102.0
	X2	976.8								
	X3	974.3								
	X4	974.3								
	X5	976.8								
	X6	584.1								
	sum	5070.2								
	Wi/A	12.68								
7F	X1	589.8	20543.8	0.390	1.510	0.302		6202.8	0.0	6202.8
	X2	988.0								
	X3	985.5								
	X4	985.5								
	X5	988.0								
	X6	589.8								
	sum	5126.5								
	Wi/A	12.82								
6F	X1	589.8	25714.9	0.488	1.397	0.279		7183.5	0.0	7183.5
	X2	999.1								
	X3	996.7								
	X4	996.7								
	X5	999.1								
	X6	589.8								
	sum	5171.1								
	Wi/A	12.93								
5F	X1	594.7	30979.4	0.588	1.301	0.260		8061.5	0.0	8061.5
	X2	1020.0								
	X3	1017.5								
	X4	1017.5								
	X5	1020.0								
	X6	594.7								
	sum	5264.5								
	Wi/A	13.16								
4F	X1	594.7	36243.9	0.688	1.218	0.244		8826.1	0.0	8826.1
	X2	1020.0								
	X3	1017.5								
	X4	1017.5								
	X5	1020.0								
	X6	594.7								
	sum	5264.5								
	Wi/A	13.16								
3F	X1	597.1	41574.8	0.790	1.141	0.228		9490.2	0.0	9490.2
	X2	1035.4								
	X3	1032.9								
	X4	1032.9								
	X5	1035.4								
	X6	597.1								
	sum	5330.9								
	Wi/A	13.33								
2F	X1	608.2	47057.8	0.894	1.069	0.214		10061.4	0.0	10061.4
	X2	1067.9								
	X3	1065.4								
	X4	1065.4								
	X5	1067.9								
	X6	608.2								
	sum	5483.0								
	Wi/A	13.71								
1F	X1	624.4	52652.8	1.000	1.000	0.200		10530.6	0.0	10530.6

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	X2	1087.8	52652.8	1.000	1.000	0.200		10530.6	0.0	10530.6
	X3	1085.3								
	X4	1085.3								
	X5	1087.8								
	X6	624.4								
	sum	5595.1								
	Wi/A	13.99								
基礎	X1	913.8	60229.4		K=0.1006 (H=-0.25)		762.391	11293.0	0.0	11293.0
	X2	1437.2								
	X3	1437.2								
	X4	1437.2								
	X5	1437.2								
	X6	913.8								
	sum	7576.6								
	Wi/A	14.24								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 28.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02+0.01α) = 28.55 × (0.02+0.01×0.00) = 0.571 (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt(固有周期からの計算値) = 1.000 (T = 0.571)、Rt(採用値) = 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	X1	598.9	5276.8	0.100	2.287	0.457		2414.1	0.0	2414.1
	X2	1021.1								
	X3	1018.4								
	X4	1018.4								
	X5	1021.1								
	X6	598.9								
	sum	5276.8								
	Wi/A	13.19								
9F	X1	584.1	10347.1	0.197	1.867	0.373		3863.2	0.0	3863.2
	X2	976.8								
	X3	974.3								
	X4	974.3								
	X5	976.8								
	X6	584.1								
	sum	5070.2								
	Wi/A	12.68								
8F	X1	584.1	15417.3	0.293	1.655	0.331		5102.0	0.0	5102.0
	X2	976.8								
	X3	974.3								
	X4	974.3								
	X5	976.8								
	X6	584.1								
	sum	5070.2								
	Wi/A	12.68								
7F	X1	589.8	20543.8	0.390	1.510	0.302		6202.8	0.0	6202.8
	X2	988.0								
	X3	985.5								
	X4	985.5								
	X5	988.0								
	X6	589.8								
	sum	5126.5								
	Wi/A	12.82								
6F	X1	589.8	25714.9	0.488	1.397	0.279		7183.5	0.0	7183.5
	X2	999.1								
	X3	996.7								


c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
6F	X4	996.7	25714.9	0.488	1.397	0.279		7183.5	0.0	7183.5
	X5	999.1								
	X6	589.8								
	sum	5171.1								
	Wi/A	12.93								
5F	X1	594.7	30979.4	0.588	1.301	0.260		8061.5	0.0	8061.5
	X2	1020.0								
	X3	1017.5								
	X4	1017.5								
	X5	1020.0								
	X6	594.7								
	sum	5264.5								
	Wi/A	13.16								
4F	X1	594.7	36243.9	0.688	1.218	0.244		8826.1	0.0	8826.1
	X2	1020.0								
	X3	1017.5								
	X4	1017.5								
	X5	1020.0								
	X6	594.7								
	sum	5264.5								
	Wi/A	13.16								
3F	X1	597.1	41574.8	0.790	1.141	0.228		9490.2	0.0	9490.2
	X2	1035.4								
	X3	1032.9								
	X4	1032.9								
	X5	1035.4								
	X6	597.1								
	sum	5330.9								
	Wi/A	13.33								
2F	X1	608.2	47057.8	0.894	1.069	0.214		10061.4	0.0	10061.4
	X2	1067.9								
	X3	1065.4								
	X4	1065.4								
	X5	1067.9								
	X6	608.2								
	sum	5483.0								
	Wi/A	13.71								
1F	X1	624.4	52652.8	1.000	1.000	0.200		10530.6	0.0	10530.6
	X2	1087.8								
	X3	1085.3								
	X4	1085.3								
	X5	1087.8								
	X6	624.4								
	sum	5595.1								
	Wi/A	13.99								
基礎	X1	913.8	60229.4		K=0.1006 (H=-0.25)		762.391	11293.0	0.0	11293.0
	X2	1437.2								
	X3	1437.2								
	X4	1437.2								
	X5	1437.2								
	X6	913.8								
	sum	7576.6								
	Wi/A	14.24								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)

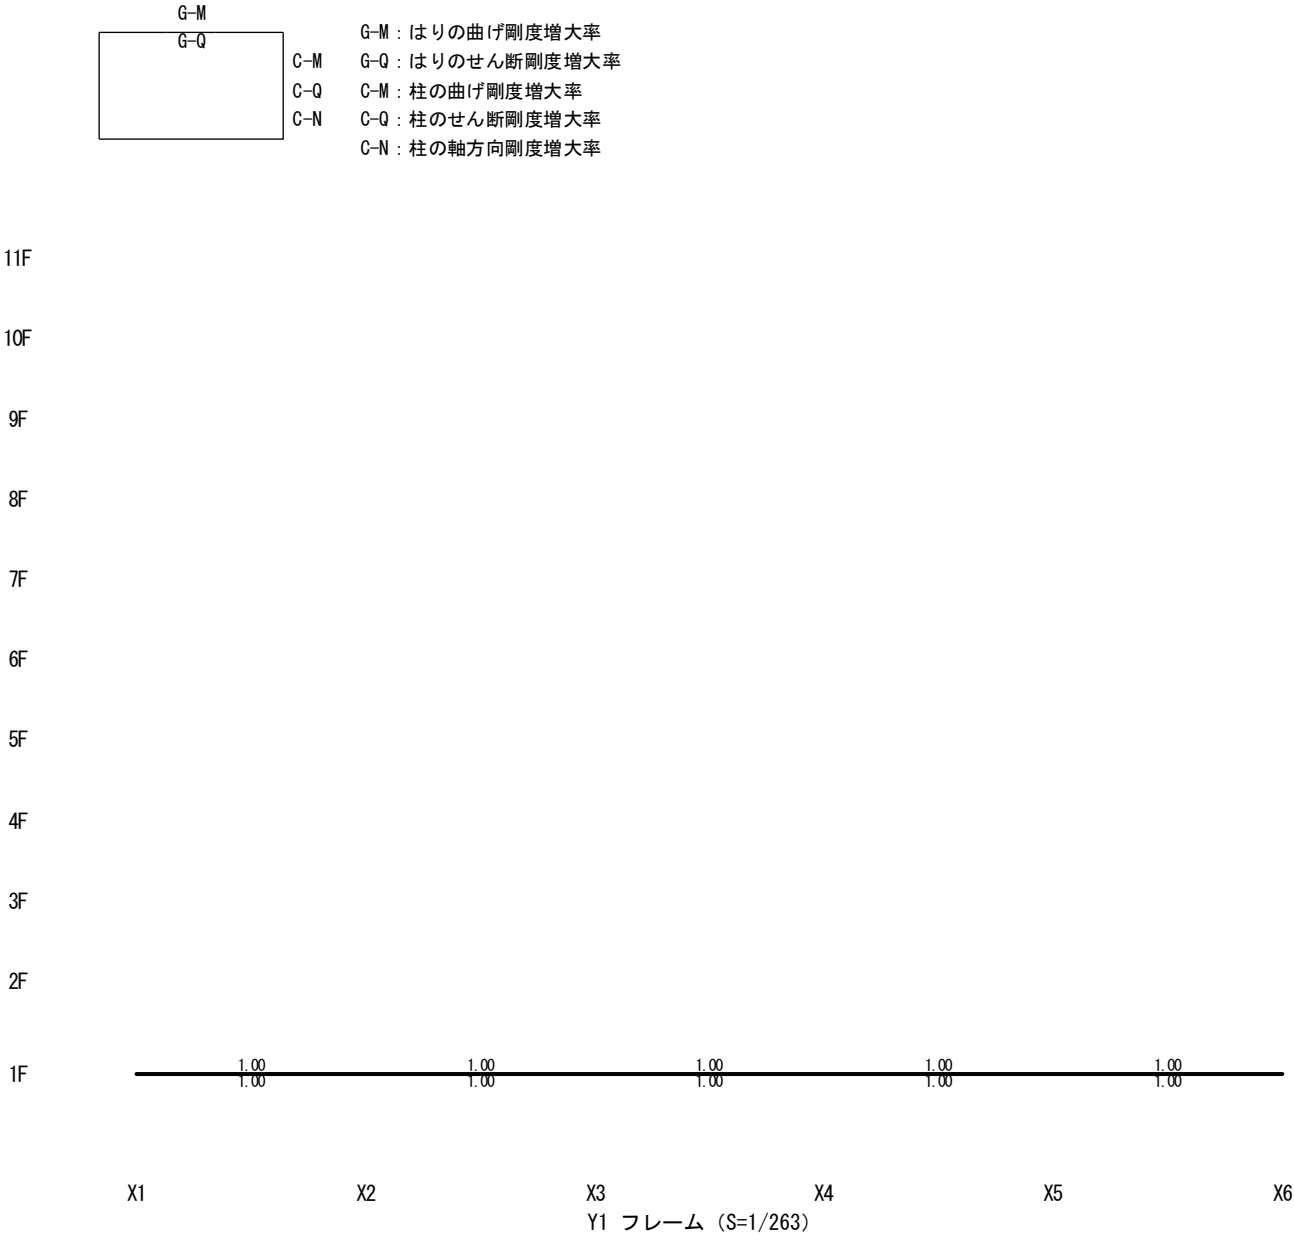


11F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
10F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

X1X2X3X4X5X6

Y2 フレーム (S=1/263)

11F	1.65 6.15 1.26 1.26	1.12 1.48 1.48	1.65 8.15 1.48 1.48	1.12 1.48 1.48	1.65 8.15 1.48 1.48	1.12 1.48 1.48	1.65 8.15 1.48 1.48	1.12 1.48 1.48	6.15 1.26 1.26
10F	1.20 6.15 1.26 1.26	1.05 8.15 1.48 1.48	1.20 8.15 1.48 1.48	1.05 8.15 1.48 1.48	1.20 8.15 1.48 1.48	1.05 8.15 1.48 1.48	1.20 8.15 1.48 1.48	1.05 8.15 1.48 1.48	6.15 1.26 1.26
9F	1.20 6.15 1.26 1.26	1.05 8.15 1.48 1.48	1.20 8.15 1.48 1.48	1.05 8.15 1.48 1.48	1.20 8.15 1.48 1.48	1.05 8.15 1.48 1.48	1.20 8.15 1.48 1.48	1.05 8.15 1.48 1.48	6.15 1.26 1.26
8F	1.17 6.15 1.26 1.26	1.04 8.15 1.48 1.48	1.17 8.15 1.48 1.48	1.04 8.15 1.48 1.48	1.17 8.15 1.48 1.48	1.04 8.15 1.48 1.48	1.17 8.15 1.48 1.48	1.04 8.15 1.48 1.48	6.15 1.26 1.26
7F	1.17 6.15 1.26 1.26	1.04 6.06 1.34 1.34	1.17 6.06 1.34 1.34	1.04 6.06 1.34 1.34	1.17 6.06 1.34 1.34	1.04 6.06 1.34 1.34	1.17 6.06 1.34 1.34	1.04 6.06 1.34 1.34	6.15 1.26 1.26
6F	1.06 6.15 1.26 1.26	1.02 6.06 1.34 1.34	1.06 6.06 1.34 1.34	1.02 6.06 1.34 1.34	1.06 6.06 1.34 1.34	1.02 6.06 1.34 1.34	1.06 6.06 1.34 1.34	1.02 6.06 1.34 1.34	6.15 1.26 1.26
5F	1.06 6.15 1.26 1.26	1.02 6.06 1.34 1.34	1.06 6.06 1.34 1.34	1.02 6.06 1.34 1.34	1.06 6.06 1.34 1.34	1.02 6.06 1.34 1.34	1.06 6.06 1.34 1.34	1.02 6.06 1.34 1.34	6.15 1.26 1.26
4F	1.06 5.68 1.24 1.24	1.02 5.05 1.27 1.27	1.06 5.05 1.27 1.27	1.02 5.05 1.27 1.27	1.06 5.05 1.27 1.27	1.02 5.05 1.27 1.27	1.06 5.05 1.27 1.27	1.02 5.05 1.27 1.27	5.68 1.24 1.24
3F	1.00 5.68 1.24 1.24	1.00 5.05 1.27 1.27	1.00 5.05 1.27 1.27	1.00 5.05 1.27 1.27	1.00 5.05 1.27 1.27	1.00 5.05 1.27 1.27	1.00 5.05 1.27 1.27	1.00 5.05 1.27 1.27	5.68 1.24 1.24
2F	1.52 5.68 1.24 1.24	1.09 5.05 1.27 1.27	1.52 5.05 1.27 1.27	1.09 5.05 1.27 1.27	1.52 5.05 1.27 1.27	1.09 5.05 1.27 1.27	1.52 5.05 1.27 1.27	1.09 5.05 1.27 1.27	5.68 1.24 1.24
1F	1.00 5.68 1.24 1.24	1.00 5.05 1.27 1.27	1.00 5.05 1.27 1.27	1.00 5.05 1.27 1.27	1.00 5.05 1.27 1.27	1.00 5.05 1.27 1.27	1.00 5.05 1.27 1.27	1.00 5.05 1.27 1.27	5.68 1.24 1.24
	X1	X2	X3	X4	X5	X6			
	Y3 フレーム (S=1/263)								

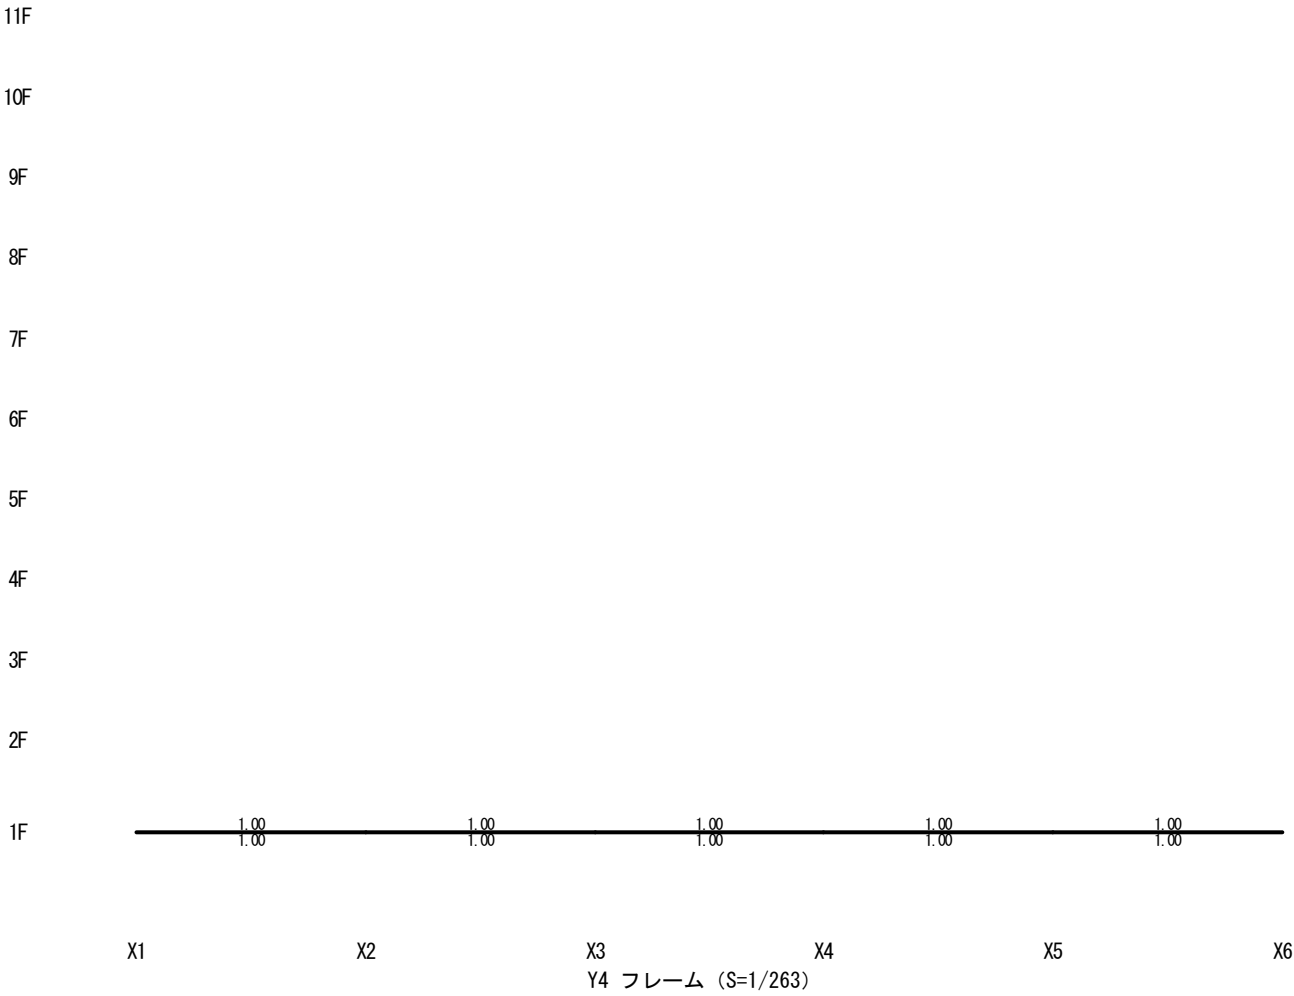

11F		53.38		
	0.00	2.38	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.26	
10F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.26	
9F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.26	
8F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.26	
7F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.26	
6F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.26	
5F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.26	
4F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.24	
3F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.24	
2F		124.58		
	0.00	3.94	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.24	
1F	1.00	3.18	1.00	
	1.00	1.20	1.00	

Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/263)

11F		53.38		
	0.00	2.38	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.48	
10F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.48	
9F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.48	
8F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.48	
7F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.34	
6F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.34	
5F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.34	
4F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.27	
3F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.27	
2F		124.58		
	0.00	3.94	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.27	
1F	1.00	3.18	1.00	
	1.00	1.20	1.00	

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/263)

11F		53.38		
	0.00	2.38	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.48	
10F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.48	
9F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.48	
8F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.48	
7F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.34	
6F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.34	
5F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.34	
4F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.27	
3F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.27	
2F		124.58		
	0.00	3.94	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.27	
1F	1.00	3.18	1.00	
	1.00	1.20	1.00	

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/263)


11F		53.38		
	0.00	2.38	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.48	
10F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.48	
9F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.48	
8F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.48	
7F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.34	
6F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.34	
5F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.34	
4F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.27	
3F		105.77		
	0.00	3.76	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.27	
2F		124.58		
	0.00	3.94	0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.27	
1F	1.00	3.18	1.00	
	1.00	1.20	1.00	




Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/263)




11F		53.38		11F		53.38	
	0.00	2.38	0.00		0.00	2.38	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.48		1.00		1.26
10F		105.77		10F		105.77	
	0.00	3.76	0.00		0.00	3.76	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.48		1.00		1.26
9F		105.77		9F		105.77	
	0.00	3.76	0.00		0.00	3.76	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.48		1.00		1.26
8F		105.77		8F		105.77	
	0.00	3.76	0.00		0.00	3.76	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.48		1.00		1.26
7F		105.77		7F		105.77	
	0.00	3.76	0.00		0.00	3.76	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.34		1.00		1.26
6F		105.77		6F		105.77	
	0.00	3.76	0.00		0.00	3.76	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.34		1.00		1.26
5F		105.77		5F		105.77	
	0.00	3.76	0.00		0.00	3.76	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.34		1.00		1.26
4F		105.77		4F		105.77	
	0.00	3.76	0.00		0.00	3.76	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.27		1.00		1.24
3F		105.77		3F		105.77	
	0.00	3.76	0.00		0.00	3.76	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.27		1.00		1.24
2F		124.58		2F		124.58	
	0.00	3.94	0.00		0.00	3.94	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.00		1.27		1.00		1.24
1F	1.00	3.18	1.00	1F	1.00	3.18	1.00
	1.00	1.20	1.00		1.00	1.20	1.00
Y1 Y2 Y3 Y4				Y1 Y2 Y3 Y4			
X5 フレーム (S=1/263)				X6 フレーム (S=1/263)			




A-1. 4. 2 スラブによるはりの剛度増大率


以下に出力されていないはりの剛度増大率は1. 0になります。（*印は直接入力）

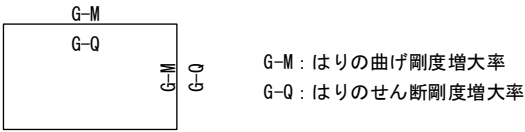

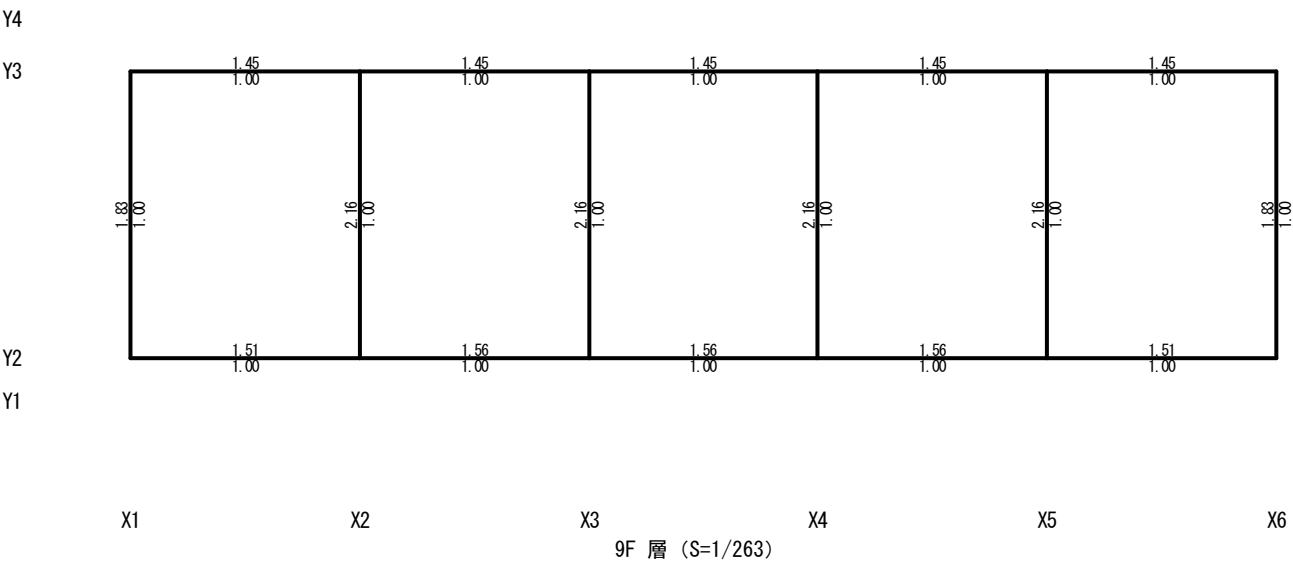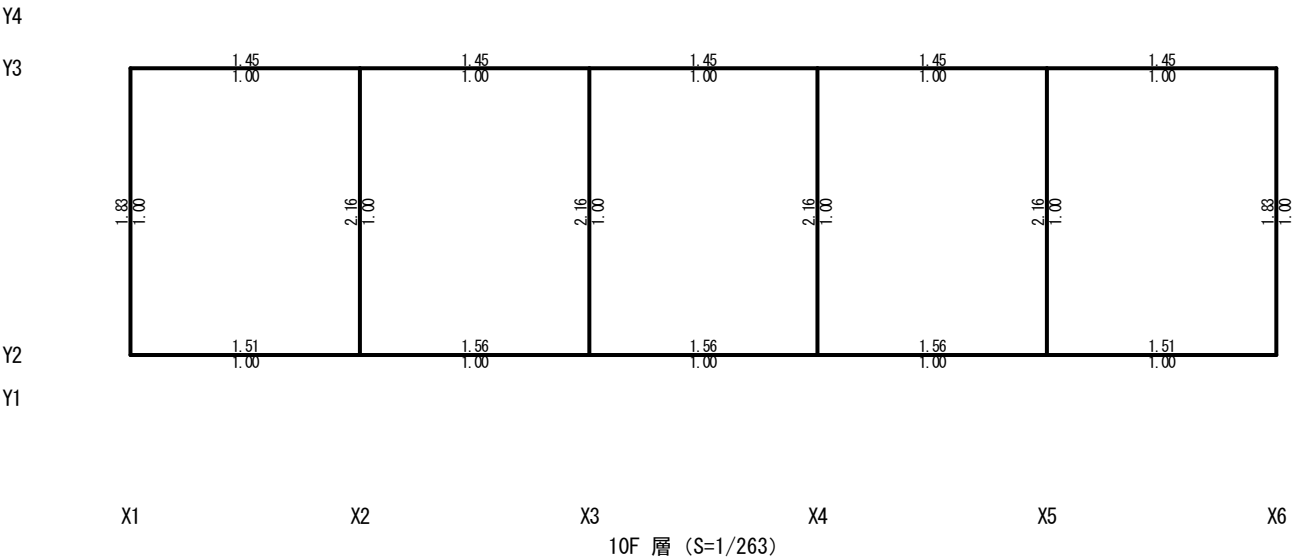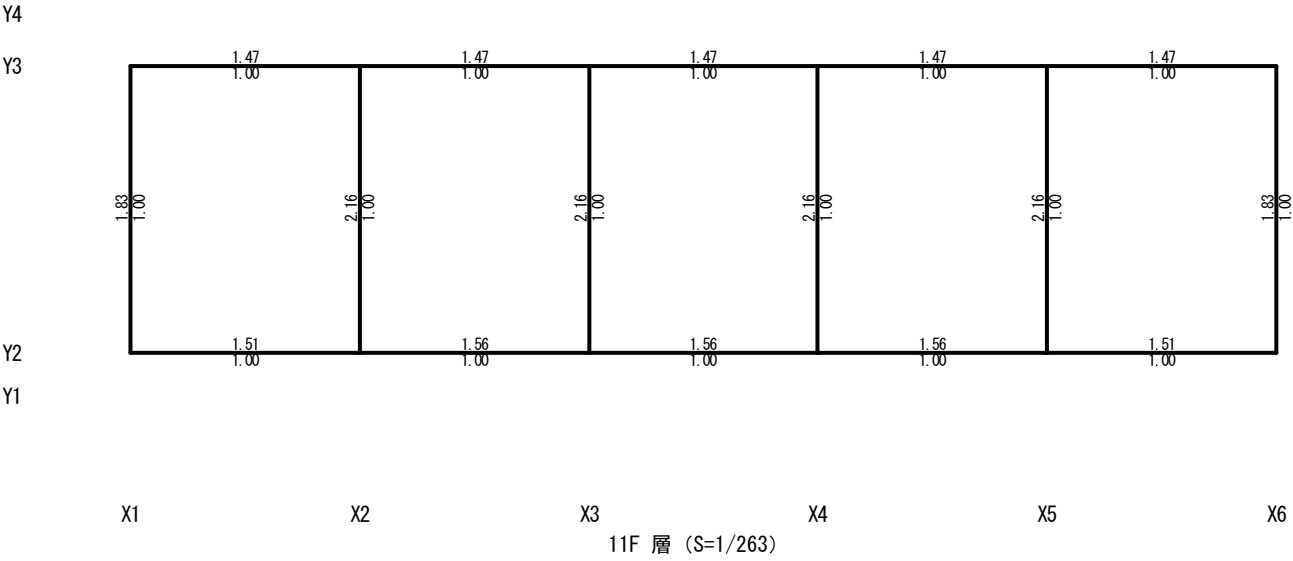

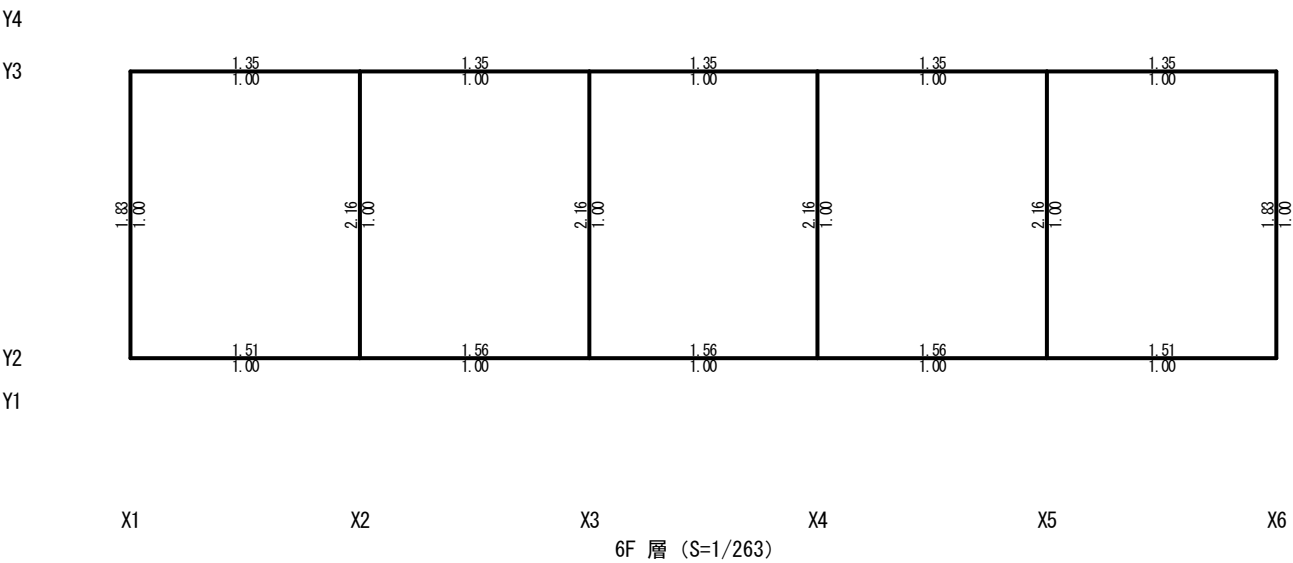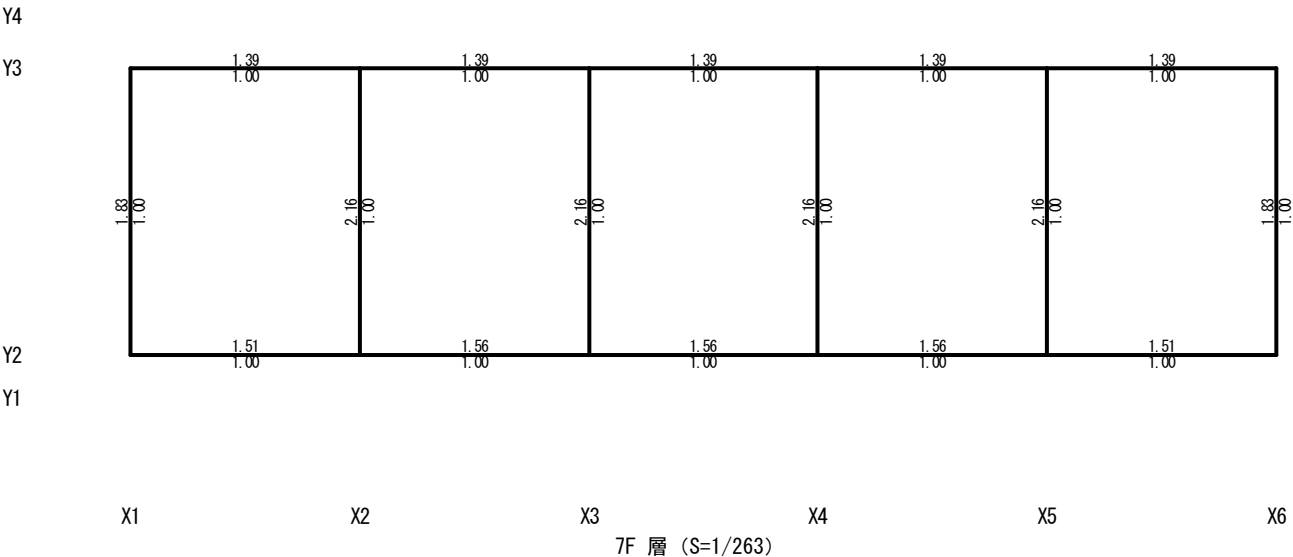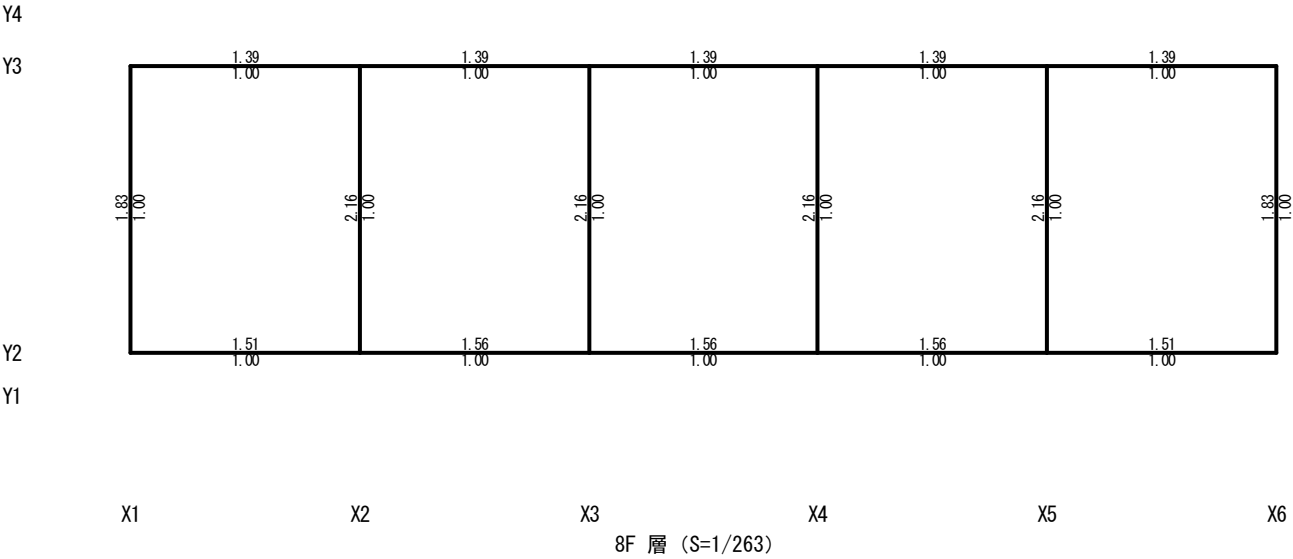

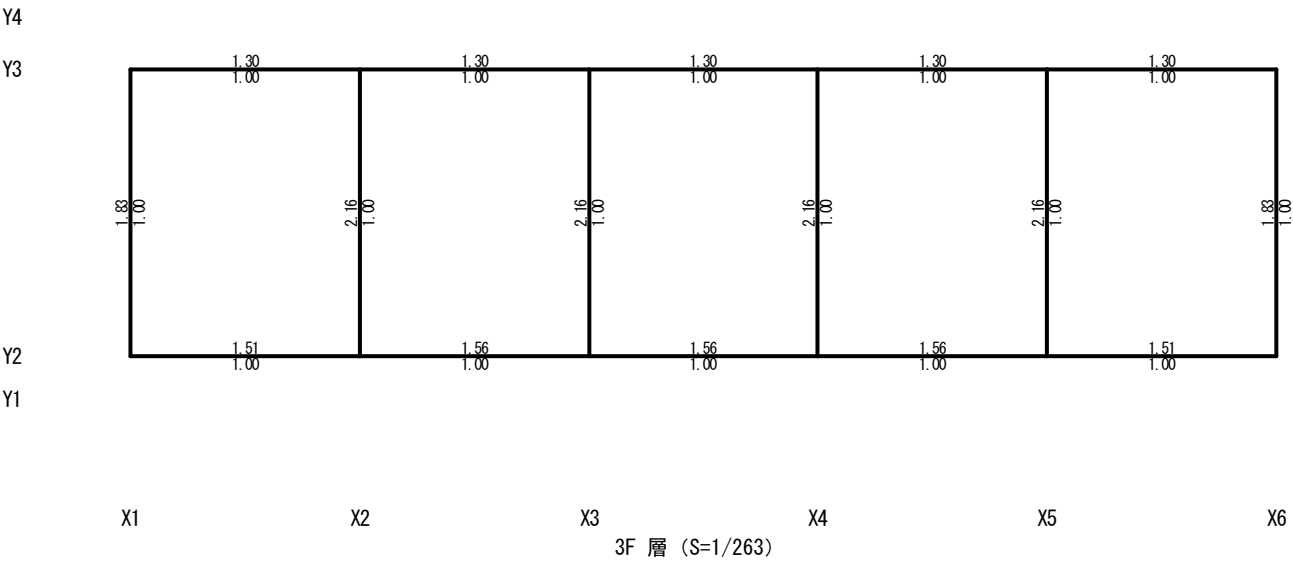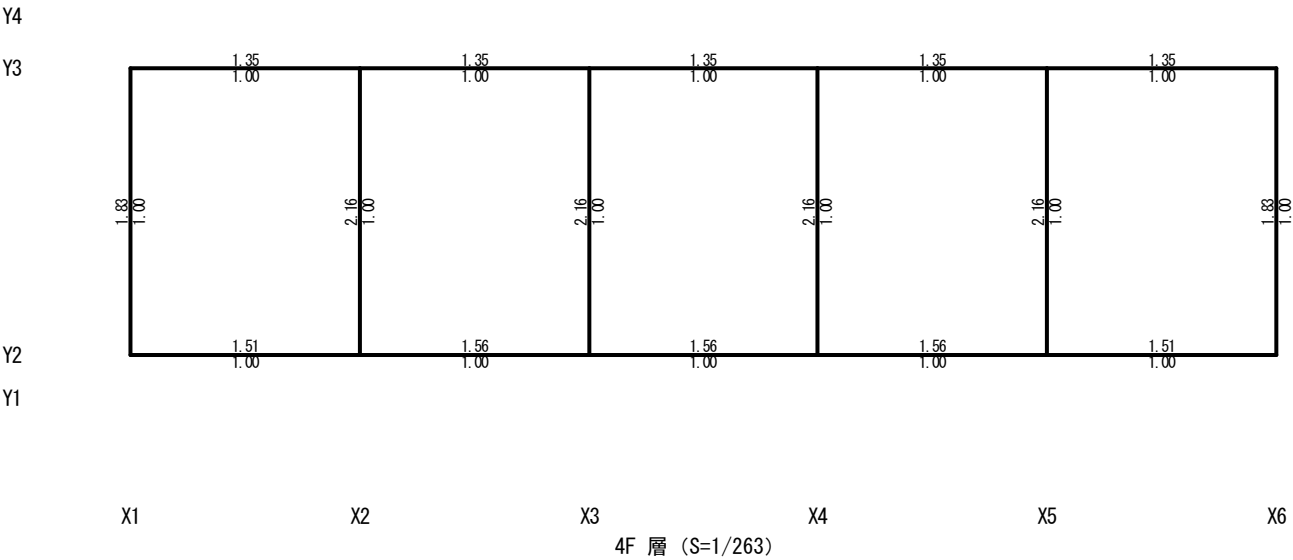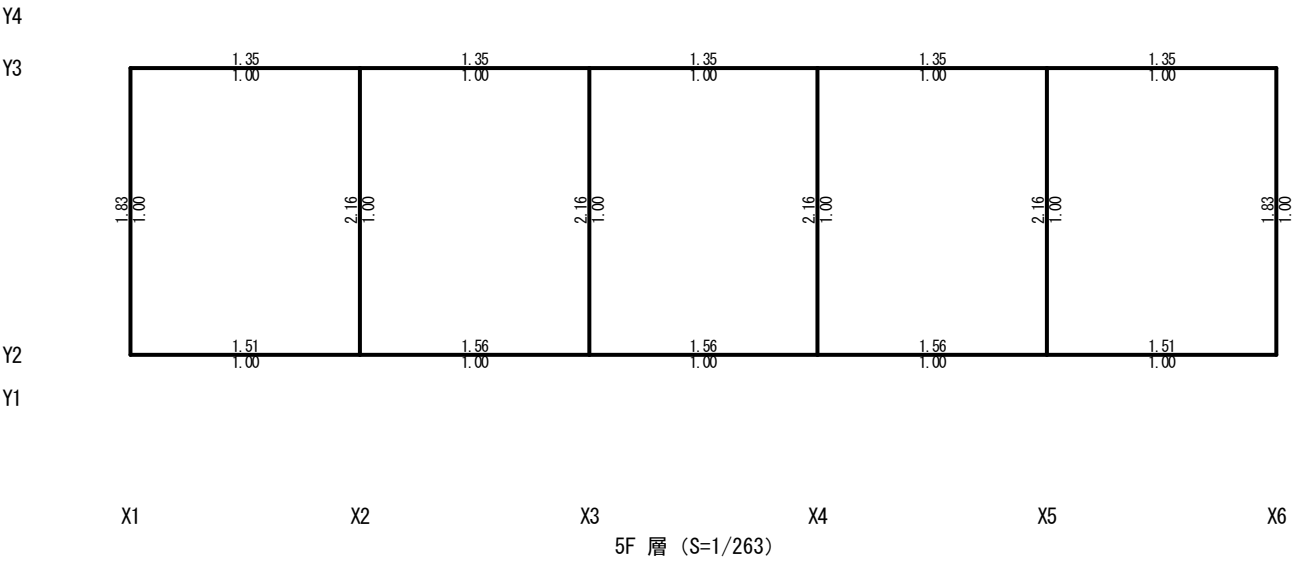

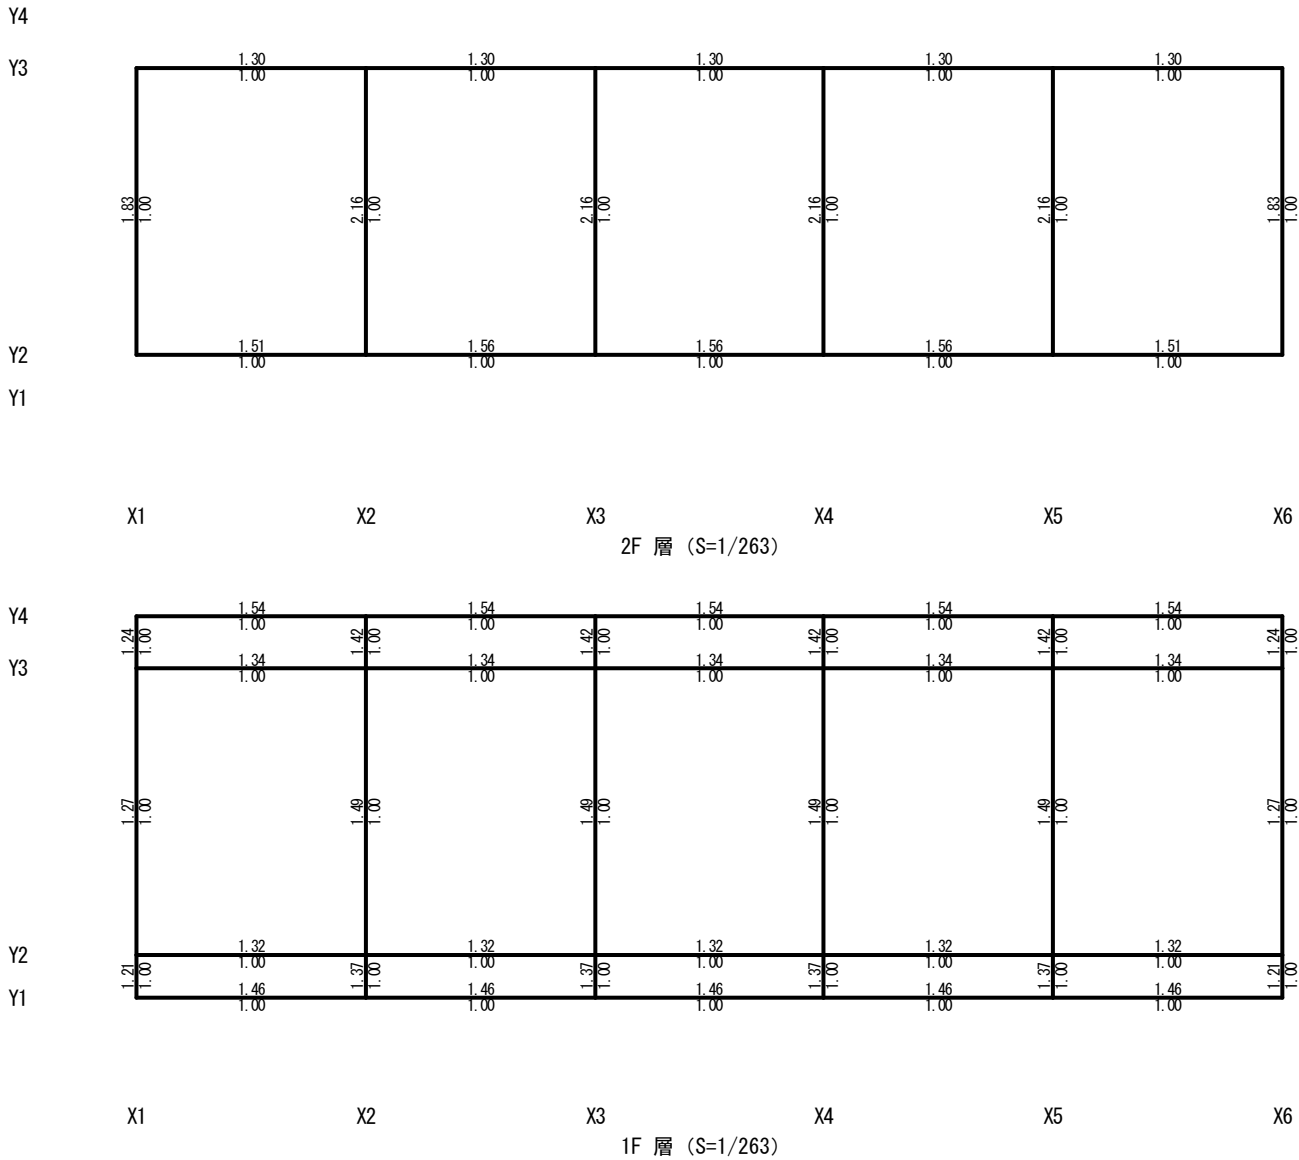

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	679.0	680.5	934.8	254.3	53554.1	0.0	0.0
Y3						10157.4	10157.4
Y2						2785.4	2785.4
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	709.4	695.3	1020.1	324.8	75260.5	0.0	0.0
Y3						14834.3	14834.3

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y2						2215.3	2215.3
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	709.4	700.4	1025.5	325.2	93354.6	0.0	0.0
Y3						16806.8	16806.8
Y2						2389.6	2389.6
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	714.3	704.1	1029.4	325.3	113415.2	0.0	0.0
Y3						18619.8	18619.8
Y2						2552.6	2552.6
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	717.3	707.0	1039.3	332.3	131241.0	0.0	0.0
Y3						20621.3	20621.3
Y2						2567.6	2567.6
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	724.2	710.1	1046.6	336.5	151489.2	0.0	0.0
Y3						22325.0	22325.0
Y2						2574.2	2574.2
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	724.2	712.4	1056.3	343.9	176238.2	0.0	0.0
Y3						24160.1	24160.1
Y2						2497.5	2497.5
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	724.6	713.6	1049.1	335.4	209032.0	0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y3						27260.0	27260.0
Y2						3060.6	3060.6
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	731.4	715.8	1082.5	366.7	260325.0	0.0	0.0
Y3						35439.5	35439.5
Y2						2565.9	2565.9
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	734.1	717.8	1061.5	343.7	315833.0	0.0	0.0
Y3						49584.2	49584.2
Y2						4813.0	4813.0
Y1						0.0	0.0

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	53554.1	4567.5	4567.5
X2						4636.5	4636.5
X3						4609.4	4609.4
X4						4609.4	4609.4
X5						4636.5	4636.5
X6						4567.5	4567.5

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	75260.5	6155.8	6155.8
X2						7529.5	7529.5
X3						7505.4	7505.4
X4						7505.4	7505.4
X5						7529.5	7529.5
X6						6155.8	6155.8

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	93354.6	7442.0	7442.0
X2						9916.5	9916.5
X3						9895.4	9895.4
X4						9895.4	9895.4
X5						9916.5	9916.5
X6						7442.0	7442.0

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	113415.2	8926.8	8926.8
X2						12425.7	12425.7
X3						12405.4	12405.4
X4						12405.4	12405.4
X5						12425.7	12425.7
X6						8926.8	8926.8

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	131241.0	10166.0	10166.0
X2						14885.9	14885.9
X3						14869.0	14869.0
X4						14869.0	14869.0
X5						14885.9	14885.9
X6						10166.0	10166.0

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	151489.2	11568.4	11568.4
X2						17699.5	17699.5
X3						17686.6	17686.6
X4						17686.6	17686.6
X5						17699.5	17699.5
X6						11568.4	11568.4

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	176238.2	13218.1	13218.1
X2						21322.7	21322.7
X3						21314.0	21314.0
X4						21314.0	21314.0
X5						21322.7	21322.7
X6						13218.1	13218.1

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	209032.0	15510.7	15510.7
X2						25686.3	25686.3
X3						25680.9	25680.9
X4						25680.9	25680.9
X5						25686.3	25686.3
X6						15510.7	15510.7


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	260325.0	19316.0	19316.0
X2						32314.2	32314.2
X3						32310.7	32310.7
X4						32310.7	32310.7
X5						32314.2	32314.2
X6						19316.0	19316.0


1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	315833.0	23529.7	23529.7
X2						38502.6	38502.6
X3						38501.3	38501.3
X4						38501.3	38501.3
X5						38502.6	38502.6
X6						23529.7	23529.7

A-2.2 部材応力図

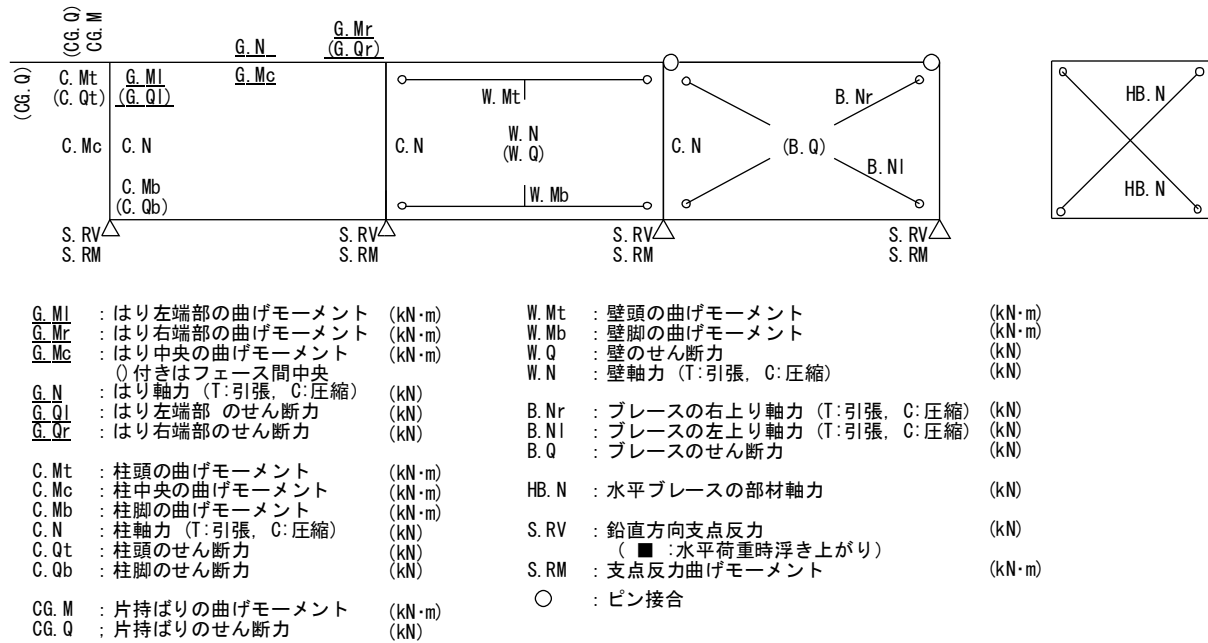

鉛直荷重 (立体解析)

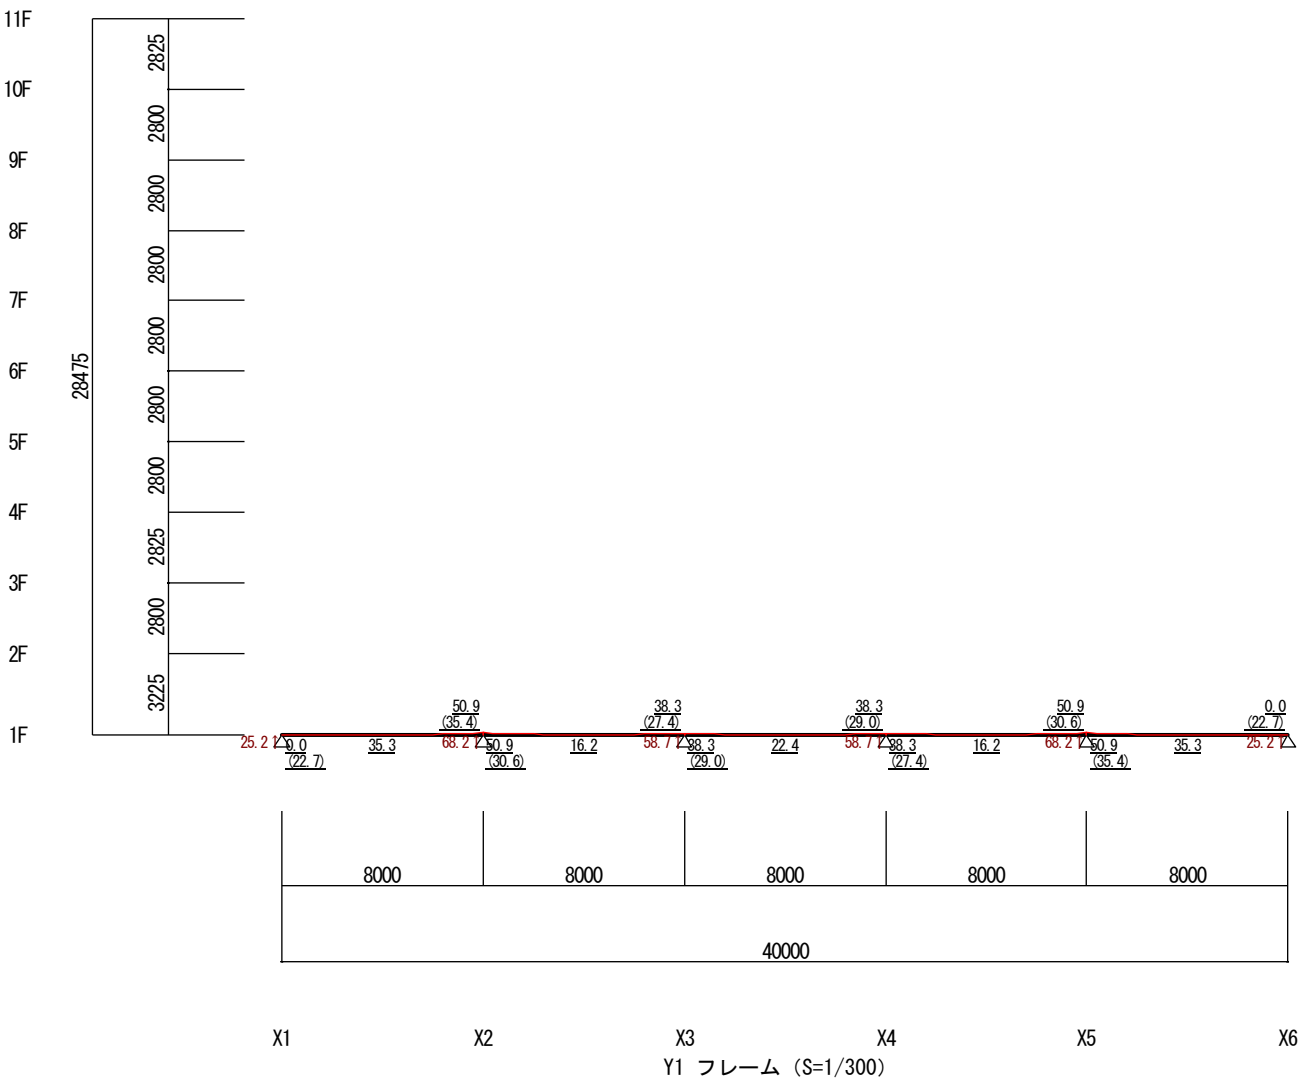

鉛直荷重 (立体解析)

				170.5 (119.3)		150.3 (109.4)		151.8 (110.1)		156.5 (110.9)		120.6 (106.8)						
11F	28475	2825	120.6 (69.9)	89.2 (77.0)	14.1 (7.3)	156.5 (110.9)	75.7 (64.4)	1.6 (0.7)	151.8 (110.1)	77.2 (64.4)	1.6 (0.7)	150.3 (109.4)	75.7 (64.4)	14.1 (7.3)	170.5 (119.3)	89.2 (77.0)	120.6 (69.9)	
10F			42.5 (34.1)	119.6 (99.7)	65.8 (52.8)	1.1 (0.6)	123.0 (99.2)	62.4 (51.4)	0.3 (0.1)	123.3 (99.4)	62.2 (51.4)	0.3 (0.1)	123.2 (99.4)	62.4 (51.4)	1.1 (0.6)	130.7 (104.5)	65.8 (52.8)	42.5 (34.1)
9F			59.9 (41.5)	112.8 (89.5)	68.1 (54.9)	5.1 (3.4)	124.4 (99.5)	62.0 (51.4)	0.4 (0.2)	123.2 (99.4)	62.4 (51.4)	0.4 (0.2)	122.7 (99.1)	62.0 (51.4)	5.1 (3.4)	133.0 (104.0)	68.1 (54.9)	59.9 (41.5)
8F			57.5 (41.0)	113.9 (89.7)	67.6 (54.4)	4.1 (3.0)	124.1 (99.5)	62.1 (51.4)	0.2 (0.1)	123.2 (99.4)	62.3 (51.4)	0.2 (0.1)	122.8 (99.2)	62.1 (51.4)	4.1 (3.0)	132.7 (104.0)	67.6 (54.4)	57.5 (41.0)
7F			56.9 (40.7)	114.1 (89.7)	67.6 (54.4)	4.5 (3.2)	124.1 (99.5)	62.1 (51.4)	0.2 (0.1)	123.2 (99.4)	62.3 (51.4)	0.2 (0.1)	122.8 (99.2)	62.1 (51.4)	4.5 (3.2)	132.7 (104.0)	67.6 (54.4)	56.9 (40.7)
6F			57.0 (40.7)	113.9 (89.7)	67.6 (54.4)	4.4 (3.2)	124.1 (99.5)	62.1 (51.4)	0.2 (0.1)	123.2 (99.4)	62.3 (51.4)	0.2 (0.1)	122.8 (99.2)	62.1 (51.4)	4.4 (3.2)	132.8 (104.0)	67.6 (54.4)	57.0 (40.7)
5F			56.9 (40.6)	113.9 (89.7)	67.6 (54.4)	4.2 (2.9)	124.1 (99.5)	62.1 (51.4)	0.2 (0.1)	123.2 (99.4)	62.3 (51.4)	0.2 (0.1)	122.8 (99.2)	62.1 (51.4)	4.2 (2.9)	132.9 (104.0)	67.6 (54.4)	56.9 (40.6)
4F			56.8 (40.4)	113.6 (89.6)	67.5 (54.3)	5.4 (3.8)	123.9 (99.5)	62.1 (51.4)	0.2 (0.1)	123.2 (99.4)	62.3 (51.4)	0.2 (0.1)	122.9 (99.2)	62.1 (51.4)	5.4 (3.8)	133.2 (104.0)	67.5 (54.3)	56.8 (40.4)
3F			56.7 (42.1)	114.0 (89.7)	67.4 (54.4)	4.1 (2.7)	123.8 (99.5)	62.1 (51.4)	0.1 (0.1)	123.2 (99.4)	62.3 (51.4)	0.1 (0.1)	123.0 (99.3)	62.1 (51.4)	4.1 (2.7)	133.1 (104.0)	67.4 (54.4)	56.7 (42.1)
2F			51.0 (31.5)	112.1 (89.3)	67.8 (54.4)	7.1 (5.9)	123.6 (99.4)	62.2 (51.4)	0.8 (1.0)	123.3 (99.4)	62.2 (51.4)	0.8 (1.0)	122.9 (99.3)	62.2 (51.4)	7.1 (5.9)	134.3 (104.0)	67.8 (54.4)	51.0 (31.5)
1F	50.7 (31.5)	112.1 (89.3)	67.8 (54.4)	7.1 (5.9)	123.6 (99.4)	62.2 (51.4)	0.8 (1.0)	123.3 (99.4)	62.2 (51.4)	0.8 (1.0)	122.9 (99.3)	62.2 (51.4)	7.1 (5.9)	134.3 (104.0)	67.8 (54.4)	50.7 (31.5)		
		3159.9 (135.4)	193.4 (135.4)	5496.0 (170.6)	273.9 (170.6)	110.9 (170.6)	5400.3 (164.8)	230.1 (159.0)	131.5 (159.0)	5400.3 (159.0)	227.7 (159.0)	110.9 (159.0)	5496.0 (170.6)	193.4 (170.6)	3159.9 (135.4)			


8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/300)


船位何里 (立体解析)		200.4 (143.2)		190.4 (140.2)		190.8 (140.3)		191.3 (140.4)		177.3 (137.4)																	
11F	28475	2825	177.3 (95.8)	177.3 (95.8)	97.5 (35.10)	9.1 (4.1)	191.3 (140.4)	95.5 (37.8)	0.4 (0.1)	190.8 (140.3)	95.6 (37.8)	0.4 (0.1)	190.4 (140.2)	95.5 (37.8)	9.1 (4.1)	200.4 (143.2)	97.5 (37.8)	177.3 (95.8)									
10F			2800	87.2 (60.5)	180.7 (138.6)	93.5 (36.2)	2.3 (1.7)	187.9 (140.1)	92.4 (35.46)	0.0 (0.0)	187.8 (140.1)	92.4 (35.46)	0.0 (0.0)	187.7 (140.0)	92.4 (35.46)	2.3 (1.7)	192.7 (141.5)	93.5 (36.2)	87.2 (60.5)								
9F				2800	96.7 (64.0)	178.9 (139.4)	93.3 (36.2)	3.0 (2.1)	187.2 (140.1)	92.0 (35.46)	0.1 (0.1)	186.9 (140.1)	92.0 (35.46)	0.1 (0.1)	186.9 (140.1)	92.0 (35.46)	3.0 (2.1)	192.7 (141.5)	93.3 (36.2)	96.7 (64.0)							
8F					2800	103.2 (67.8)	185.6 (143.9)	97.8 (38.5)	3.8 (2.3)	195.8 (145.8)	96.3 (37.8)	0.1 (0.1)	195.3 (145.8)	96.3 (37.8)	0.1 (0.1)	195.3 (145.8)	96.3 (37.8)	3.8 (2.3)	202.5 (147.9)	97.8 (38.5)	103.2 (67.8)						
7F						2800	99.5 (67.1)	186.0 (143.9)	97.7 (38.5)	3.8 (2.3)	195.7 (145.8)	96.3 (37.8)	0.1 (0.1)	195.4 (145.8)	96.3 (37.8)	0.1 (0.1)	195.4 (145.8)	96.3 (37.8)	3.8 (2.3)	202.3 (147.9)	97.7 (38.5)	99.5 (67.1)					
6F							2800	102.8 (68.5)	191.3 (149.1)	101.9 (39.6)	4.4 (2.9)	203.5 (151.2)	100.1 (38.76)	0.1 (0.1)	203.2 (151.2)	100.1 (38.76)	0.1 (0.1)	203.0 (151.2)	100.1 (38.76)	4.4 (2.9)	211.6 (154.1)	101.9 (39.6)	102.8 (68.5)				
5F								2800	101.9 (67.8)	190.9 (148.7)	101.7 (39.6)	4.4 (2.7)	203.1 (151.2)	99.9 (38.76)	0.1 (0.1)	202.8 (151.2)	99.9 (38.76)	0.1 (0.1)	202.6 (151.2)	99.9 (38.76)	4.4 (2.7)	211.3 (154.1)	101.7 (39.6)	101.9 (67.8)			
4F									2825	105.6 (71.9)	191.3 (148.8)	101.6 (39.6)	4.6 (2.7)	203.1 (151.2)	99.9 (38.76)	0.1 (0.1)	202.8 (151.2)	99.9 (38.76)	0.1 (0.1)	202.6 (151.2)	99.9 (38.76)	4.6 (2.7)	211.1 (154.1)	101.6 (39.6)	105.6 (71.9)		
3F										2800	102.9 (63.0)	200.4 (157.9)	108.9 (41.6)	5.1 (1.6)	216.6 (161.4)	106.5 (39.6)	0.1 (0.4)	215.7 (161.4)	106.5 (39.6)	0.1 (0.4)	215.7 (161.4)	106.5 (39.6)	5.1 (1.6)	227.1 (164.6)	108.9 (41.6)	102.9 (63.0)	
2F											3225	131.8 (87.8)	205.4 (161.2)	111.1 (41.1)	11.9 (16.1)	220.7 (164.5)	109.0 (39.6)	1.2 (2.9)	220.7 (164.5)	108.9 (39.6)	1.2 (2.9)	220.7 (164.5)	109.0 (39.6)	11.9 (16.1)	231.8 (167.8)	111.1 (41.1)	131.8 (87.8)
1F												3990.2 (163.9)	351.3 (163.9)	163.2 (163.2)	6972.4 (188.8)	281.6 (188.8)	132.6 (132.6)	6916.4 (185.1)	260.7 (185.1)	139.0 (139.0)	6916.4 (185.1)	262.5 (185.1)	132.6 (132.6)	6972.4 (188.8)	321.6 (206.4)	163.2 (163.2)	3990.2 (188.8)

A diagram illustrating multiplication as repeated addition. It shows five boxes, each containing the number 8000, arranged horizontally. Below these boxes is a single long box containing the number 40000, representing the sum of the five 8000s.

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y3 フレーム (\$=1/300)			

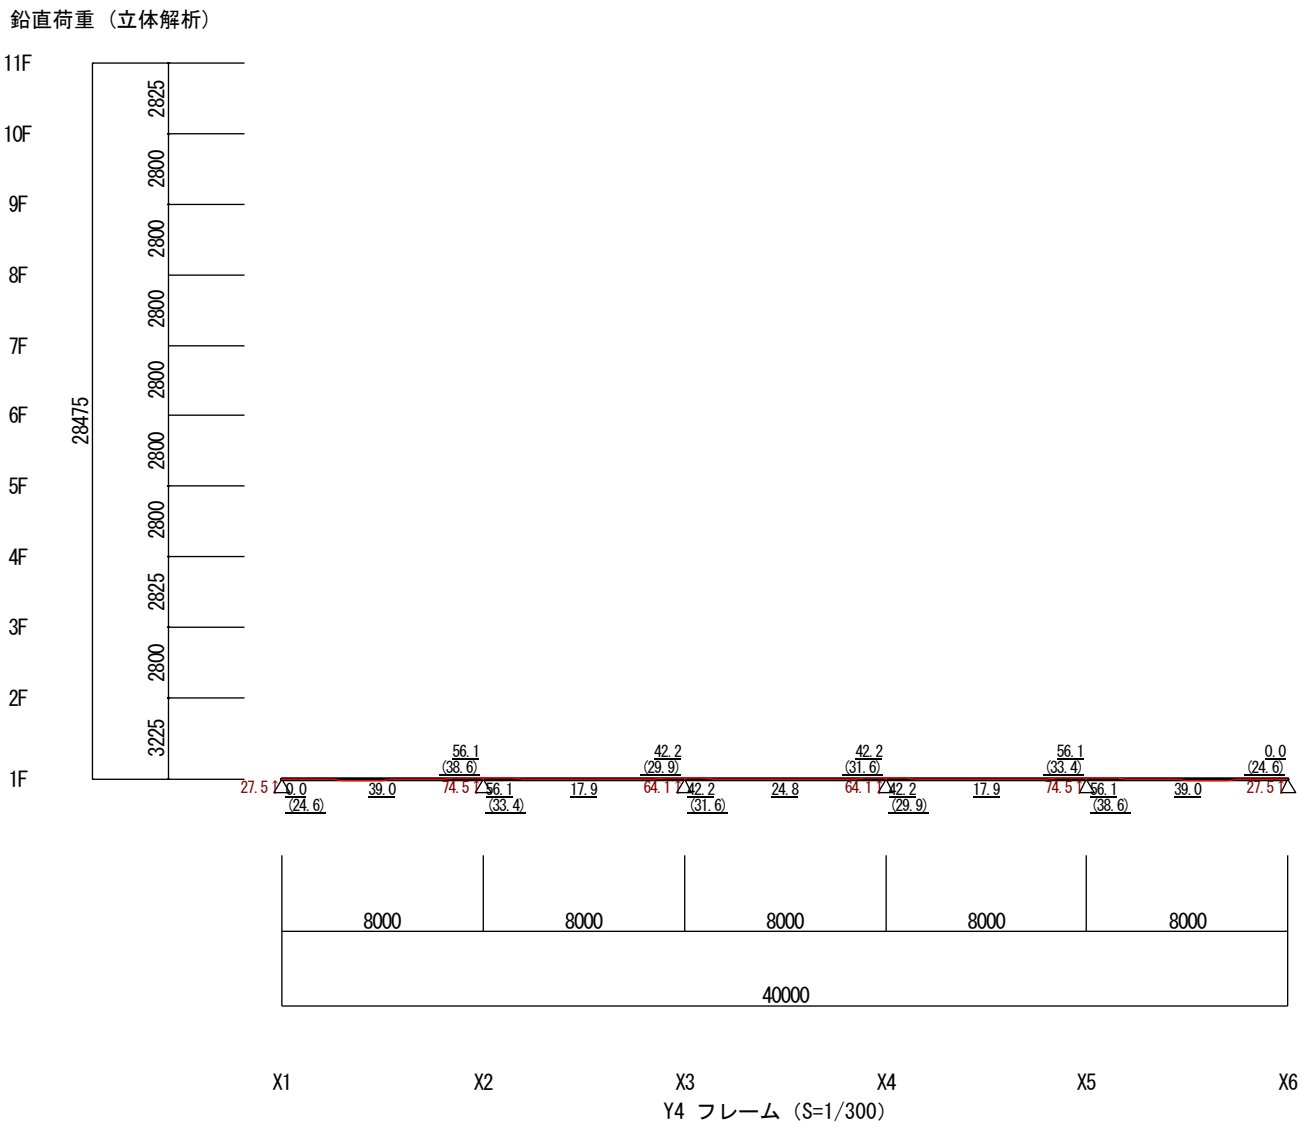


鉛直荷重（立体解析）

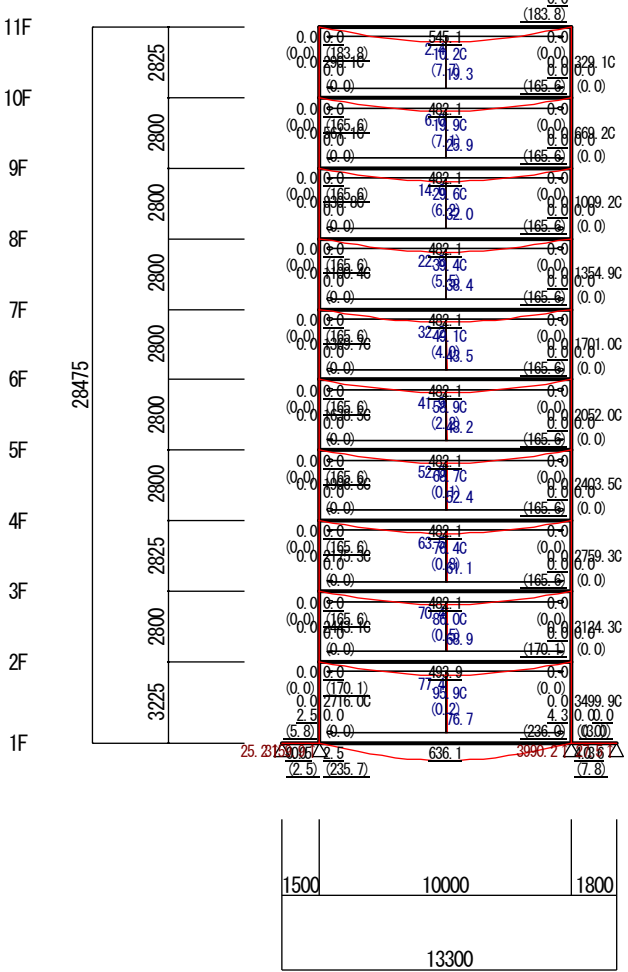


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重（立体解析）

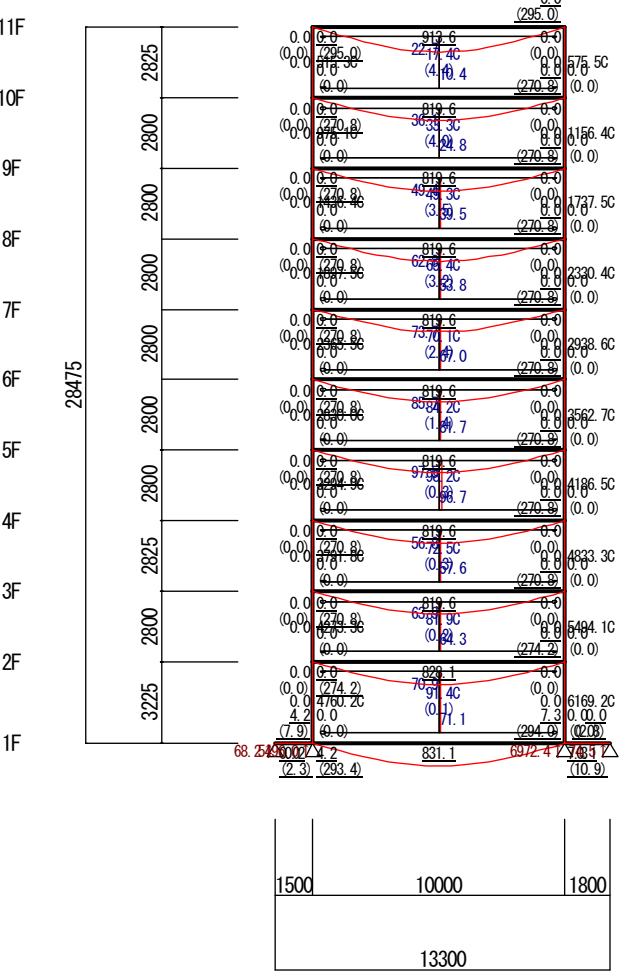


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重（立体解析）

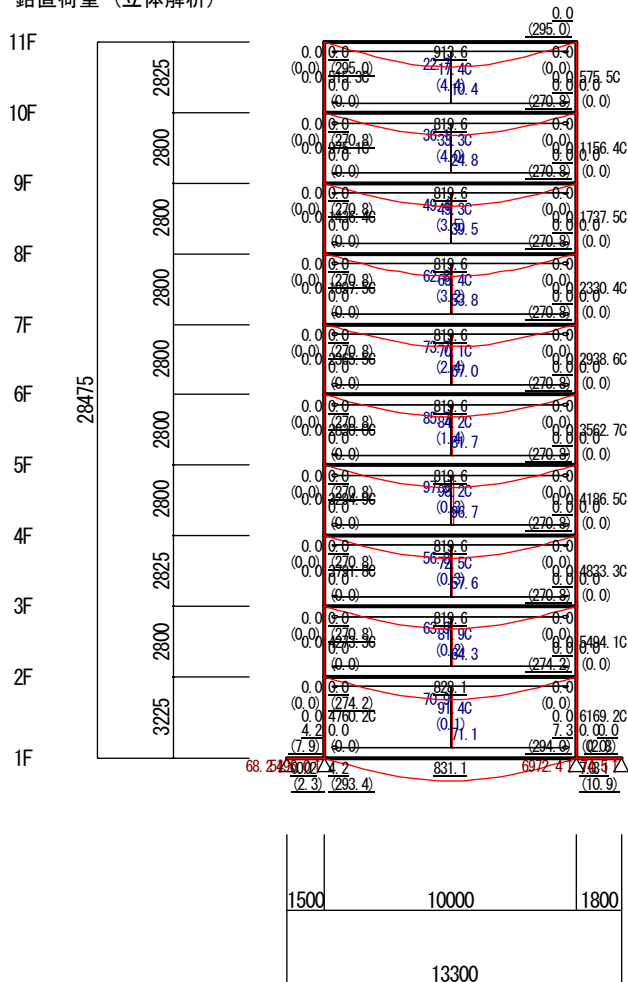

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重（立体解析）

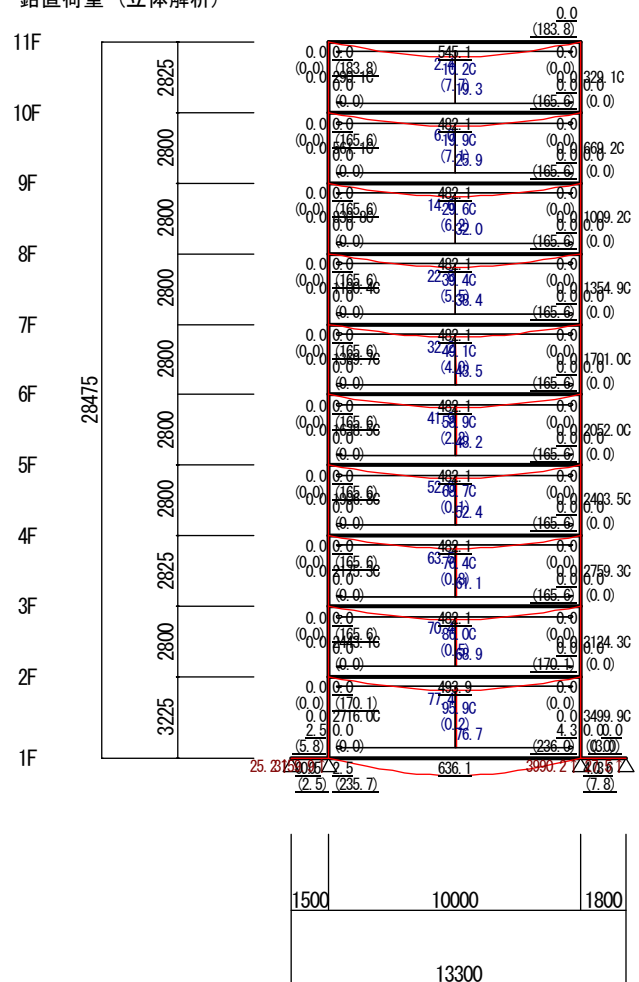

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

				95.8 (25.3)		94.8 (23.7)		95.3 (23.8)		94.8 (23.7)		106.3 (25.3)							
11F	28475	2825	106.3 (59.7)	106.3 (59.7)	5.2	190.6 (115.4)	94.8 (23.7)	0.0	190.1 (115.0)	95.3 (23.8)	0.0	190.1 (115.0)	94.8 (23.7)	0.0	190.6 (115.4)	95.8 (25.3)	5.2	106.3 (59.7)	
10F			2800	96.0 (59.3)	158.2 (92.7)	3.5	164.4 (110.3)	148.7 (45.2)	0.0	163.1 (109.1)	149.2 (47.2)	0.0	163.1 (109.1)	148.7 (47.2)	0.0	164.4 (110.3)	151.1 (92.7)	3.5	96.0 (59.3)
9F				115.2 (75.0)	185.3 (107.0)	4.6	200.9 (137.9)	169.2 (55.5)	0.1	197.3 (135.1)	170.3 (51.0)	0.0	197.3 (135.1)	169.2 (51.0)	0.1	200.9 (137.9)	176.1 (55.5)	4.6	115.2 (75.0)
8F			2800	132.9 (89.0)	227.8 (135.5)	6.0	234.5 (160.4)	203.8 (60.8)	0.3	228.9 (156.4)	205.4 (61.0)	0.0	228.9 (156.4)	204.4 (61.0)	0.3	234.5 (160.4)	215.9 (60.8)	6.0	132.9 (89.0)
7F				132.1 (91.4)	248.4 (140.8)	5.4	246.4 (171.3)	223.5 (68.9)	0.3	240.1 (166.8)	225.1 (65.3)	0.0	240.1 (166.8)	224.1 (65.3)	0.3	246.4 (171.3)	237.6 (68.9)	5.4	132.1 (91.4)
6F			2800	137.6 (95.2)	260.6 (158.9)	4.9	252.2 (178.8)	234.7 (65.9)	0.3	244.6 (172.9)	236.2 (69.1)	0.0	244.6 (172.9)	235.3 (69.1)	0.3	252.2 (178.8)	250.8 (65.9)	4.9	137.6 (95.2)
5F				140.7 (102.8)	269.5 (165.9)	5.8	246.7 (171.7)	237.2 (66.8)	0.5	238.0 (165.9)	239.4 (62.0)	0.0	238.0 (165.9)	238.1 (62.0)	0.5	246.7 (171.7)	257.8 (66.8)	5.8	140.7 (102.8)
4F			2800	123.3 (98.4)	270.4 (164.9)	2.7	277.7 (207.2)	246.7 (61.1)	0.3	269.0 (201.7)	248.2 (67.7)	0.0	269.0 (201.7)	247.3 (67.7)	0.3	277.7 (207.2)	265.0 (61.1)	2.7	123.3 (98.4)
3F				89.5 (76.7)	244.2 (161.1)	0.0	166.7 (144.2)	230.2 (51.7)	0.1	160.7 (139.4)	230.9 (48.3)	0.0	160.7 (139.4)	230.5 (48.3)	0.1	166.7 (144.2)	244.2 (51.7)	0.0	89.5 (76.7)
2F			3225	82.2 (104.7)	207.5 (151.7)	0.5	161.3 (196.5)	192.0 (48.1)	0.2	155.8 (193.5)	193.0 (48.3)	0.0	155.8 (193.5)	192.5 (48.3)	0.2	161.3 (196.5)	206.5 (51.7)	0.5	82.2 (104.7)
1F	276.1 (62.1)	255.4 (62.1)		7.1	1315.3 (231.1)	446.4 (58.1)	1.1	446.4 (58.1)	235.0 (58.8)	0.0	446.4 (58.1)	233.3 (58.1)	1.1	1315.3 (231.1)	241.1 (62.1)	7.1	276.1 (62.1)		


8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/300)


地震力(X方向 正加力) (立体解析)

			486.2 (122.0)		576.1 (144.2)		578.3 (144.6)		577.5 (144.2)		490.1 (122.0)								
11F	28475	2825	490.1 (135.6)	490.1 (122.0)	2.0	1063.7 (365.3)	577.5 (144.2)	0.7	1154.5 (416.1)	578.3 (144.6)	0.0	1154.5 (416.1)	576.1 (144.2)	0.7	1063.7 (365.3)	486.2 (122.0)	2.0	490.1 (135.6)	82.4C 107.1
10F		2800	842.1 (315.4)	735.0 (263.1)	2.7	1599.6 (649.9)	838.3 (311.7)	0.5	1657.4 (687.6)	841.3 (311.7)	0.0	1657.4 (687.6)	837.2 (309.4)	0.5	1599.6 (649.9)	729.6 (263.1)	2.7	842.1 (315.4)	220.0C 269.9
9F		2800	886.5 (424.2)	927.4 (330.9)	3.8	1720.8 (870.3)	1021.0 (370.3)	0.5	1776.1 (870.3)	1023.9 (370.3)	0.0	1776.1 (870.3)	1020.0 (367.8)	0.5	1720.8 (870.3)	919.8 (330.9)	3.8	886.5 (424.2)	407.1C 501.2
8F		2800	1020.9 (541.0)	1322.0 (489.9)	5.9	2020.7 (1066.5)	1426.4 (513.6)	0.7	2086.4 (1088.0)	1429.1 (513.6)	0.0	2086.4 (1088.0)	1425.1 (510.8)	0.7	2020.7 (1066.5)	1310.2 (489.9)	5.9	1020.9 (541.0)	670.2C 803.9
7F		2800	970.9 (588.2)	1464.8 (535.1)	4.6	2092.5 (1263.5)	1574.5 (561.5)	0.6	2162.2 (1310.7)	1573.3 (561.5)	0.0	2162.2 (1310.7)	1573.3 (561.5)	0.6	2092.5 (1263.5)	1455.6 (535.1)	4.6	970.9 (588.2)	862.5C 916.2
6F		2800	1151.8 (694.1)	1828.1 (664.1)	4.7	2325.3 (1422.5)	1952.0 (687.8)	0.8	2396.6 (1461.3)	1953.9 (687.8)	0.0	2396.6 (1461.3)	1950.5 (684.3)	0.8	2325.3 (1422.5)	1818.7 (664.1)	4.7	1151.8 (694.1)	1337.1C 1592.9
5F		2800	1137.6 (791.9)	1929.2 (681.0)	5.3	2292.5 (1574.1)	2031.7 (719.5)	0.6	2352.0 (1608.7)	2033.4 (719.5)	0.0	2352.0 (1608.7)	2030.5 (716.7)	0.6	2292.5 (1574.1)	1918.5 (681.0)	5.3	1137.6 (791.9)	1734.5C 1937.1
4F		2825	851.4 (316.0)	1931.1 (681.0)	4.4	1830.6 (693.9)	2017.9 (719.5)	0.5	1884.0 (660.3)	2019.3 (719.5)	0.0	1884.0 (660.3)	2017.0 (716.7)	0.5	1830.6 (693.9)	1922.2 (681.0)	4.4	851.4 (316.0)	2106.9C 2404.9
3F		2800	710.8 (263.1)	2164.7 (789.7)	4.8	1442.3 (513.6)	2241.9 (804.4)	0.5	1486.1 (540.4)	2242.4 (804.4)	0.0	1486.1 (540.4)	2240.8 (799.2)	0.5	1442.3 (513.6)	2155.0 (789.7)	4.8	710.8 (263.1)	2624.4C 2907.8
2F		3225	362.2 (965.5)	2251.8 (818.8)	6.8	772.6 (1903.7)	2293.0 (818.8)	0.5	794.7 (2271.3)	2292.5 (818.8)	0.0	794.7 (2271.3)	2291.9 (818.8)	0.5	772.6 (1903.7)	2238.2 (818.8)	6.8	362.2 (965.5)	3188.1C 3751.6
1F		5305.9	2751.6 (883.0)	19.5	1495.9 (2654.1)	2654.1 (664.5)	3.8	459.8 (668.9)	2675.7 (668.9)	0.0	459.8 (668.9)	2661.6 (664.5)	3.8	1495.9 (2654.1)	2712.7 (883.0)	19.5	5305.9		
8000																			8000
40000																			40000
X1																			X6
Y3 フレーム (S=1/300)																			

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

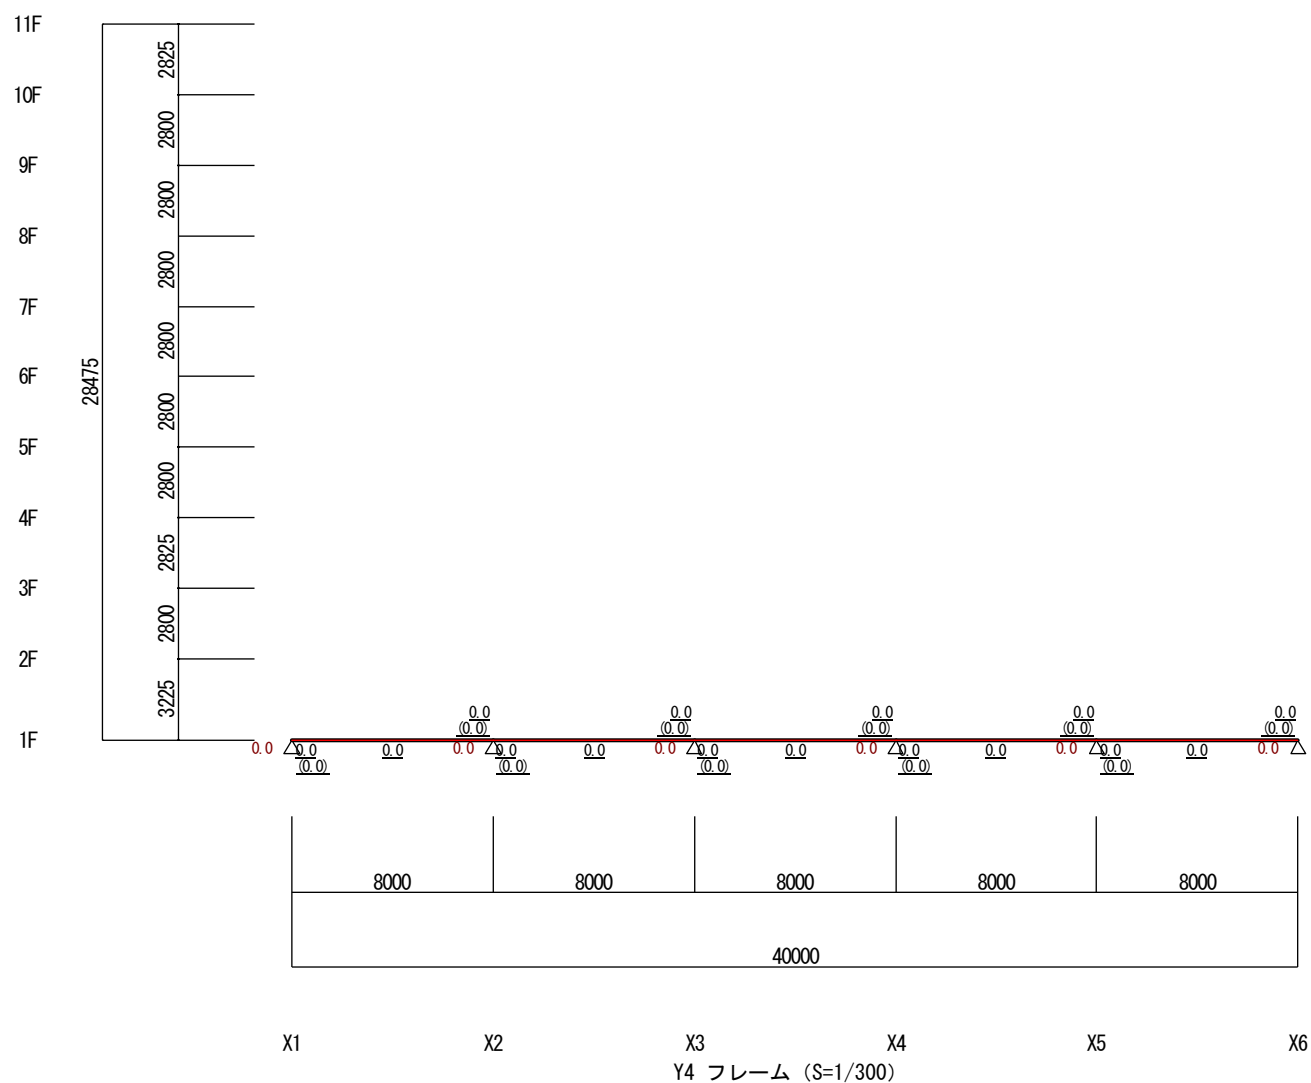

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

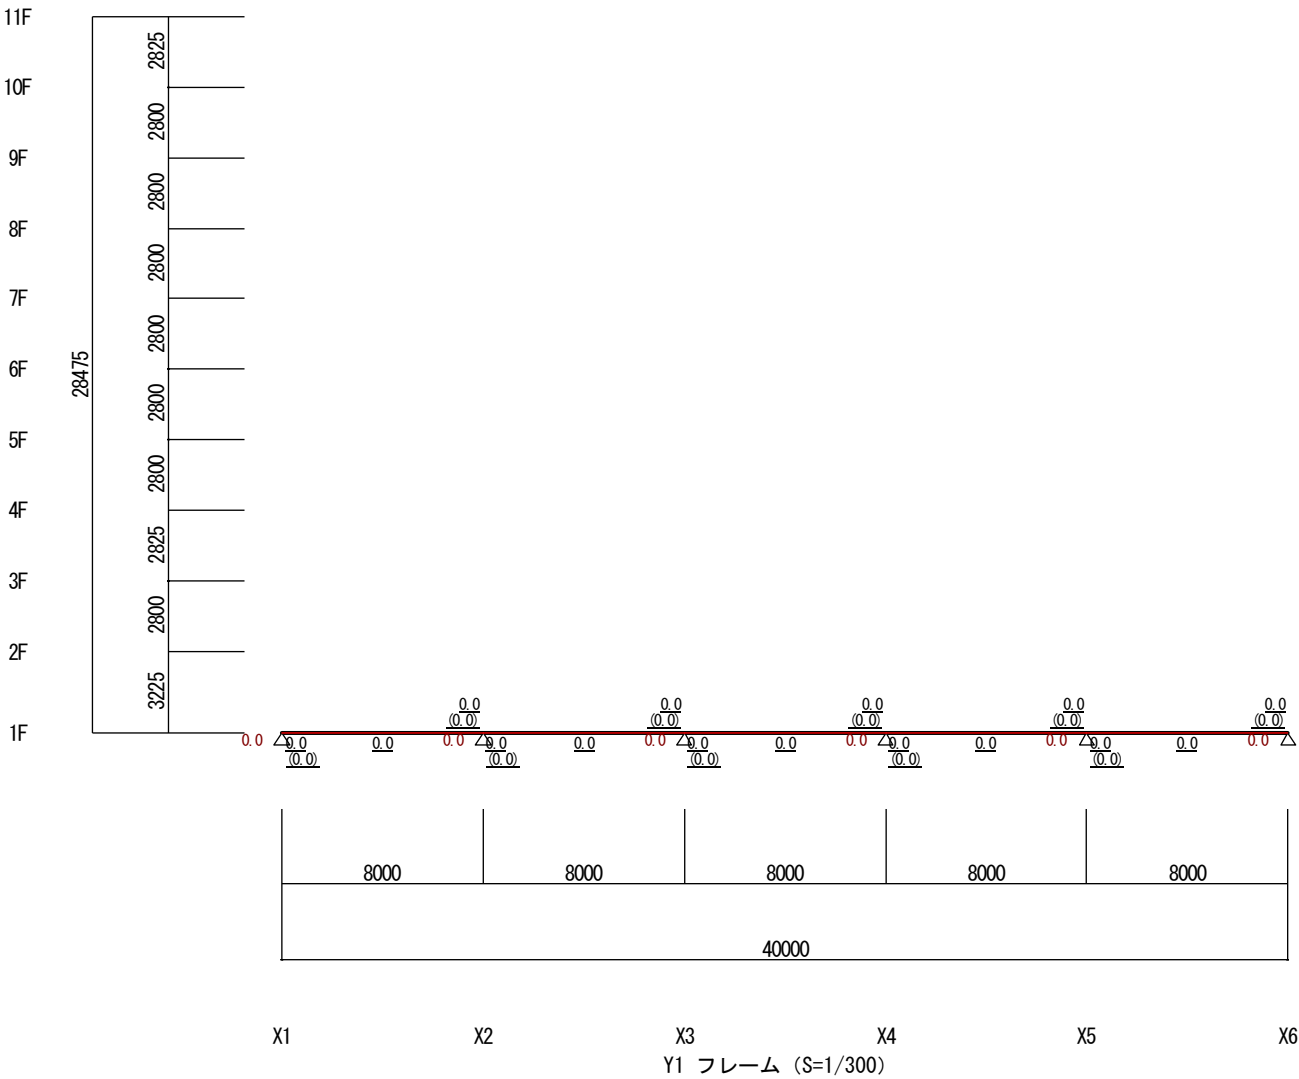

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

				95.8 (25.3)		94.8 (23.7)		95.3 (23.8)		94.8 (23.7)		106.3 (25.3)						
11F	28475	2825	106.3 (59.7)	106.3 (59.7)	5.2	190.6 (115.4)	94.8 (23.7)	0.0	190.1 (115.0)	95.3 (23.8)	0.0	190.1 (115.0)	94.8 (23.7)	0.0	190.6 (115.4)	95.8 (25.3)	5.2	106.3 (59.7)
10F			96.0 (59.3)	158.2 (92.7)	3.5	164.4 (110.3)	148.7 (97.2)	0.0	163.1 (109.1)	149.2 (97.2)	0.0	163.1 (109.1)	148.7 (97.2)	0.0	164.4 (110.3)	151.1 (98.2)	3.5	96.0 (59.3)
9F			115.2 (75.0)	185.3 (102.2)	4.6	200.9 (137.9)	169.2 (125.2)	0.1	197.3 (135.1)	170.3 (125.2)	0.0	197.3 (135.1)	169.2 (125.2)	0.1	200.9 (137.9)	176.1 (125.2)	4.6	115.2 (75.0)
8F			132.9 (89.0)	227.8 (135.5)	6.0	234.5 (160.4)	203.8 (151.0)	0.3	228.9 (156.4)	205.4 (151.0)	0.0	228.9 (156.4)	204.4 (151.0)	0.3	234.5 (160.4)	215.9 (155.9)	6.0	132.9 (89.0)
7F			132.1 (91.4)	248.4 (160.9)	5.4	246.4 (171.3)	223.5 (155.9)	0.3	240.1 (166.8)	225.1 (155.9)	0.0	240.1 (166.8)	224.1 (155.9)	0.3	246.4 (171.3)	237.6 (160.8)	5.4	132.1 (91.4)
6F			137.6 (95.4)	260.6 (178.8)	4.9	252.2 (178.8)	234.7 (178.8)	0.3	244.6 (172.9)	236.2 (172.9)	0.0	244.6 (172.9)	235.3 (172.9)	0.3	252.2 (178.8)	250.8 (178.8)	4.9	137.6 (95.4)
5F			140.7 (102.8)	269.5 (171.7)	5.8	246.7 (171.7)	237.2 (171.7)	0.5	238.0 (165.9)	239.4 (165.9)	0.0	238.0 (165.9)	238.1 (165.9)	0.5	246.7 (171.7)	257.8 (171.7)	5.8	140.7 (102.8)
4F			123.3 (98.4)	270.4 (157.7)	2.7	277.7 (207.2)	246.7 (207.2)	0.3	269.0 (201.7)	248.2 (201.7)	0.0	269.0 (201.7)	247.3 (201.7)	0.3	277.7 (207.2)	265.0 (207.2)	2.7	123.3 (98.4)
3F			89.5 (76.7)	244.2 (161.1)	0.0	166.7 (144.2)	230.2 (157.6)	0.1	160.7 (139.4)	230.9 (157.6)	0.0	160.7 (139.4)	230.5 (157.6)	0.1	166.7 (144.2)	244.2 (161.1)	0.0	89.5 (76.7)
2F			82.2 (104.7)	207.5 (151.7)	0.5	161.3 (196.5)	192.0 (148.1)	0.2	155.8 (193.5)	193.0 (148.1)	0.0	155.8 (193.5)	192.5 (148.1)	0.2	161.3 (196.5)	206.5 (151.7)	0.5	82.2 (104.7)
1F			276.1	255.4	7.1	1315.3	231.1	1.1	446.4	235.0	0.0	446.4	233.3	1.1	1315.3	241.1	7.1	276.1


8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/300)


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

		486.2 (122.0)		576.1 (144.2)		578.3 (144.6)		577.5 (144.2)		490.1 (122.0)								
11F	28475	2825	490.1 (135.6)	490.1 (122.0)	2.0	1063.7 (365.3)	577.5 (144.2)	0.7	1154.5 (416.1)	578.3 (144.6)	0.0	1154.5 (416.1)	576.1 (144.2)	0.7	1063.7 (365.3)	486.2 (122.0)	2.0	490.1 (135.6)
10F			842.1 (315.4)	735.0 (213.6)	2.7	1599.6 (649.9)	838.3 (239.4)	0.5	1657.4 (687.6)	841.3 (210.3)	0.0	1657.4 (687.6)	837.2 (210.3)	0.5	1599.6 (649.9)	729.6 (239.4)	2.7	842.1 (315.4)
9F			886.5 (424.2)	927.4 (331.2)	3.8	1720.8 (620.0)	1021.0 (292.1)	0.5	1776.1 (698.5)	1023.9 (292.1)	0.0	1776.1 (698.5)	1020.0 (292.1)	0.5	1720.8 (620.0)	919.8 (324.3)	3.8	886.5 (424.2)
8F			1020.9 (541.0)	1322.0 (424.2)	5.9	2020.7 (1056.5)	1426.4 (329.0)	0.7	2086.4 (1056.5)	1429.1 (329.0)	0.0	2086.4 (1056.5)	1425.1 (329.0)	0.7	2020.7 (1056.5)	1310.2 (329.0)	5.9	1020.9 (541.0)
7F			970.9 (588.2)	1464.8 (476.2)	4.6	2092.5 (1263.5)	1574.5 (455.8)	0.6	2162.2 (1310.7)	1577.1 (455.8)	0.0	2162.2 (1310.7)	1573.3 (455.8)	0.6	2092.5 (1263.5)	1455.6 (455.8)	4.6	970.9 (588.2)
6F			1151.8 (694.1)	1828.1 (458.9)	4.7	2325.3 (1422.5)	1952.0 (791.6)	0.8	2396.6 (1467.3)	1953.9 (791.6)	0.0	2396.6 (1467.3)	1950.5 (791.6)	0.8	2325.3 (1422.5)	1818.7 (791.6)	4.7	1151.8 (694.1)
5F			1137.6 (794.9)	1929.2 (481.0)	5.3	2292.5 (1572.1)	2031.7 (719.9)	0.6	2352.0 (1608.7)	2033.4 (719.9)	0.0	2352.0 (1608.7)	2030.5 (719.9)	0.6	2292.5 (1572.1)	1918.5 (719.9)	5.3	1137.6 (794.9)
4F			851.4 (816.0)	1931.1 (481.7)	4.4	1830.6 (1693.9)	2017.9 (504.4)	0.5	1884.0 (2266.8)	2019.3 (504.4)	0.0	1884.0 (2266.8)	2017.0 (504.4)	0.5	1830.6 (1693.9)	1922.2 (481.7)	4.4	851.4 (816.0)
3F			710.8 (938.7)	2164.7 (481.0)	4.8	1442.3 (1857.5)	2241.9 (3788.6)	0.5	1486.1 (2238.2)	2242.4 (3788.6)	0.0	1486.1 (2238.2)	2240.8 (3788.6)	0.5	1442.3 (1857.5)	2155.0 (3788.6)	4.8	710.8 (938.7)
2F			362.2 (965.5)	2251.8 (3188.0)	6.8	772.6 (2291.1)	2293.0 (2712.7)	0.5	794.7 (2651.6)	2291.9 (2651.6)	0.0	794.7 (2651.6)	2291.9 (2651.6)	0.5	772.6 (2291.1)	2238.2 (2712.7)	6.8	362.2 (965.5)
1F		5305.9 (1833.0)	19.5	1495.9 (683.0)	2654.1 (664.5)	3.8	459.8 (668.9)	2675.7 (668.9)	0.0	459.8 (668.9)	2661.6 (664.5)	3.8	1495.9 (683.0)	2712.7 (683.0)	19.5	5305.9 (1833.0)		
8000																		
8000																		
8000																		
8000																		
8000																		
40000																		
Y3 フレーム (S=1/300)																		
X1	X2	X3	X4	X5	X6													


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

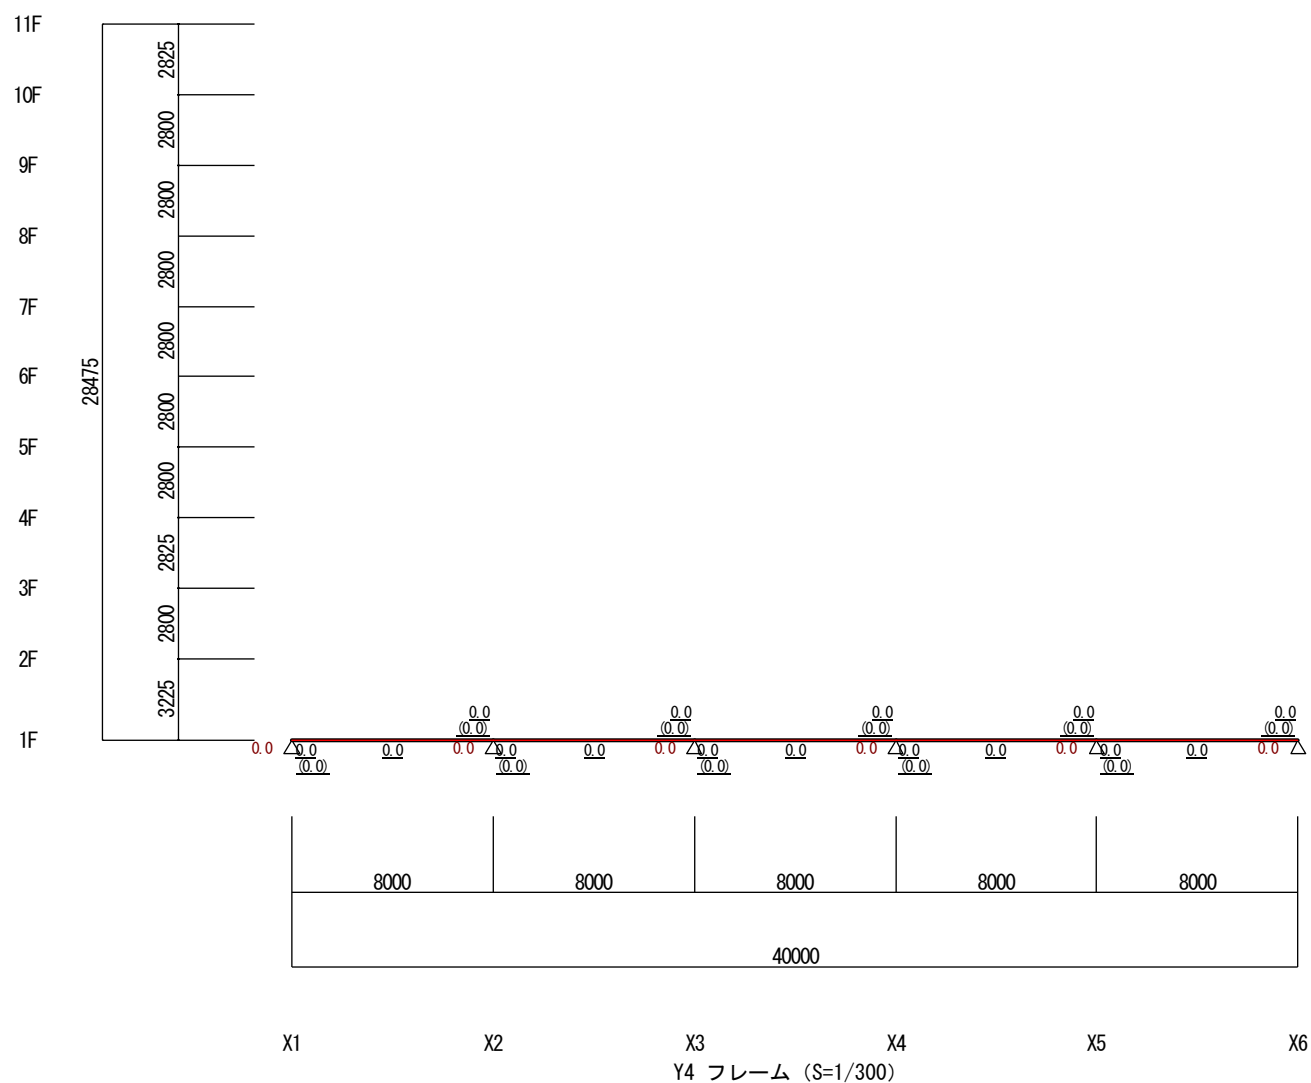


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

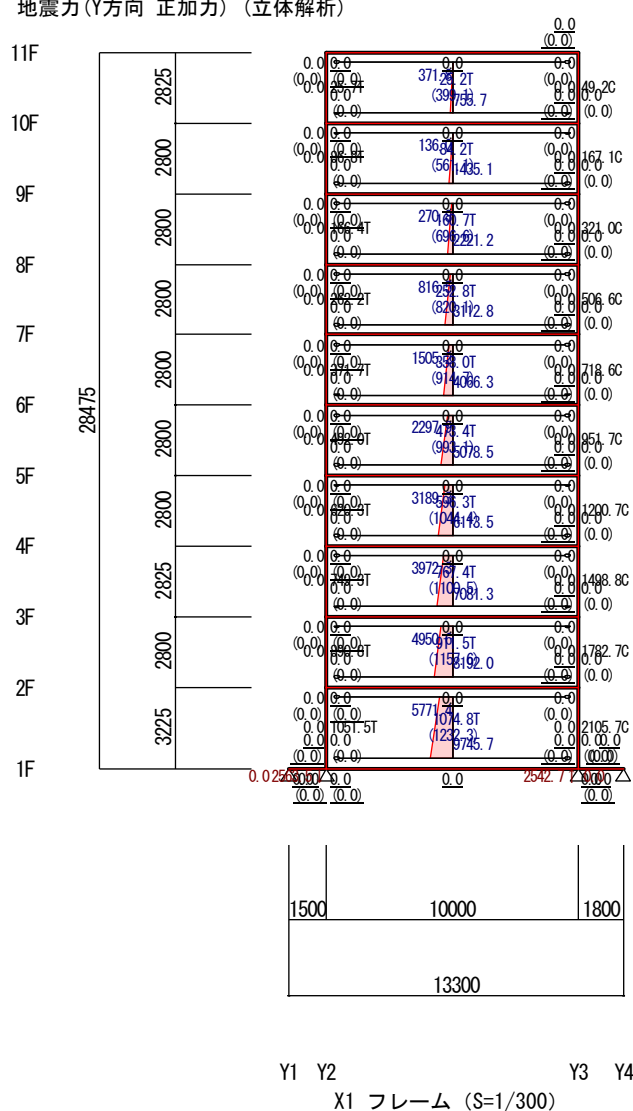


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

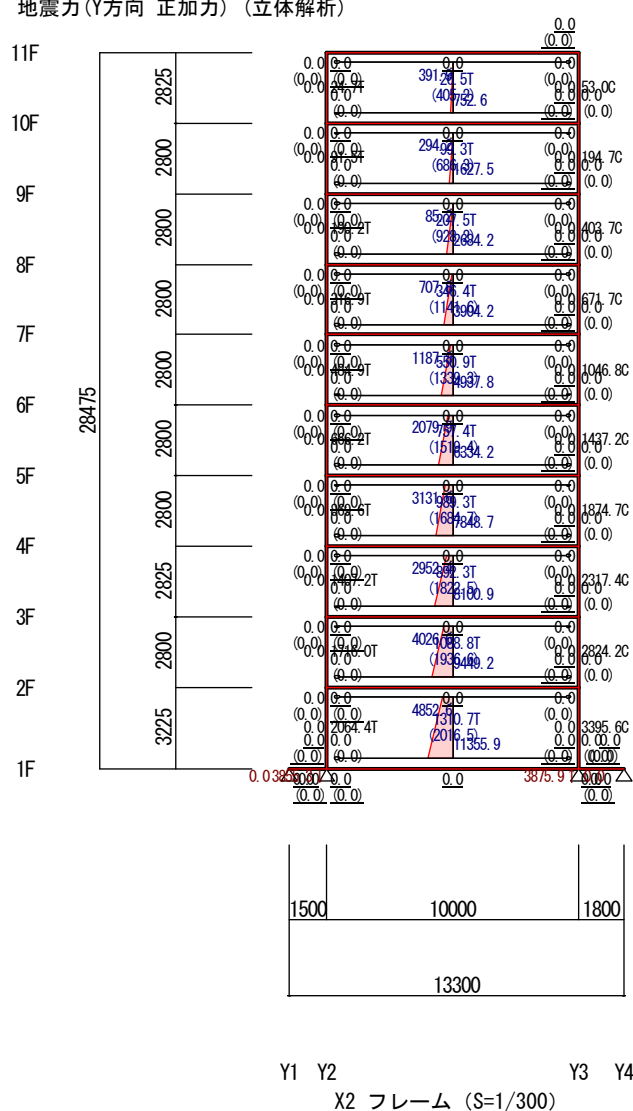


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

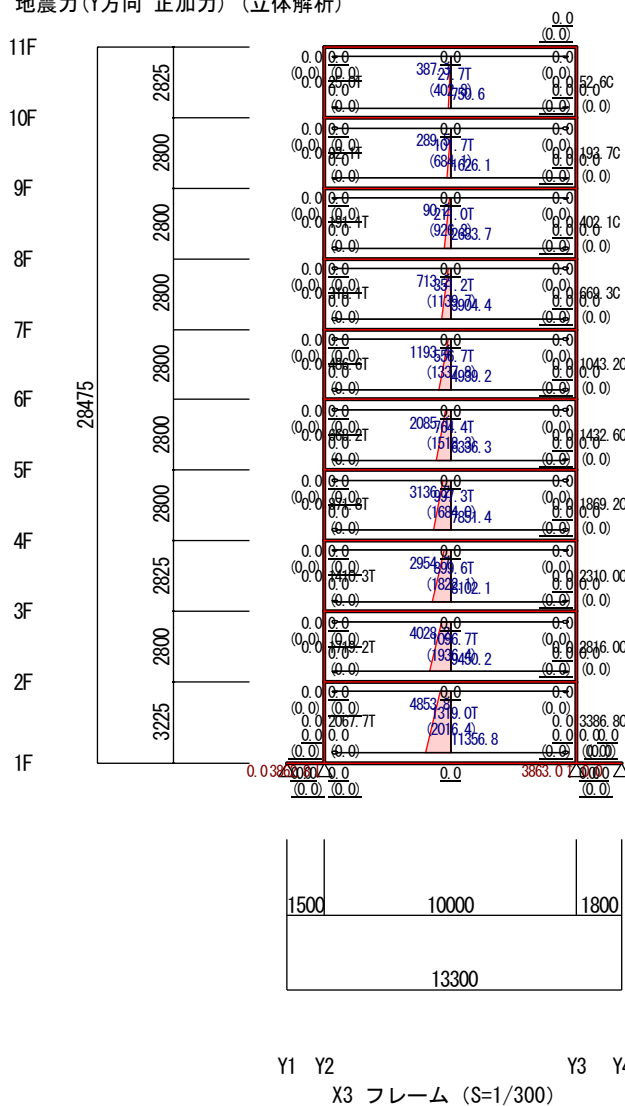

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

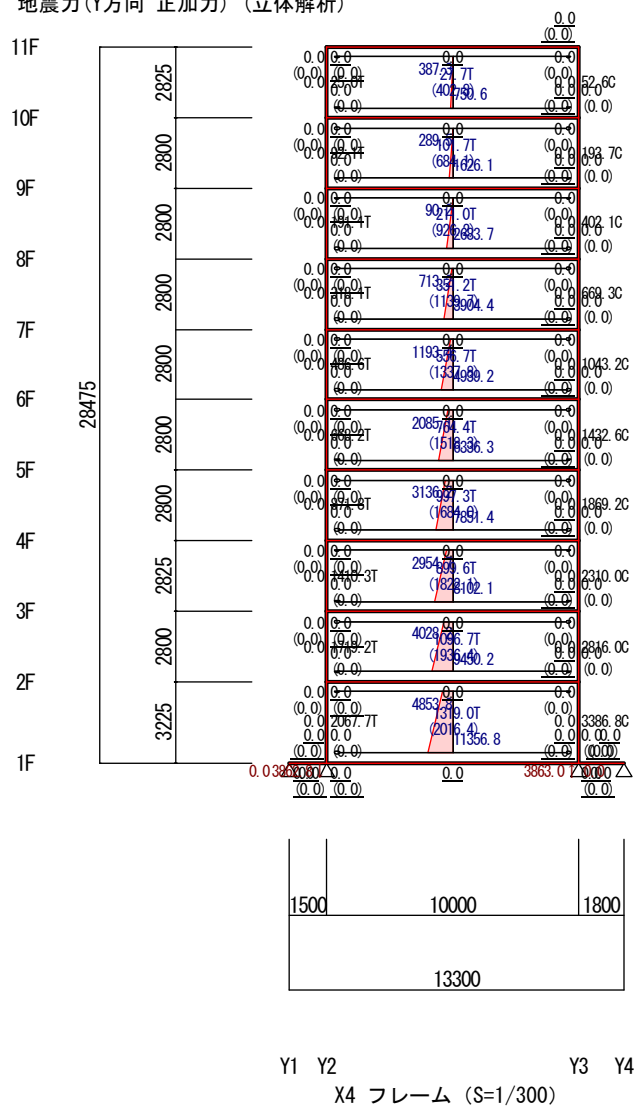


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

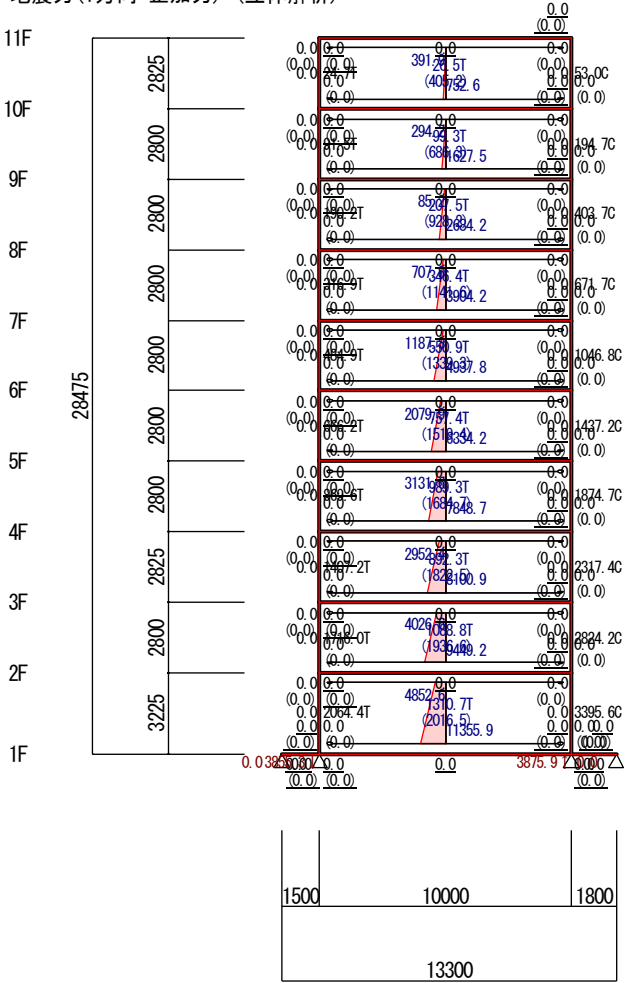


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

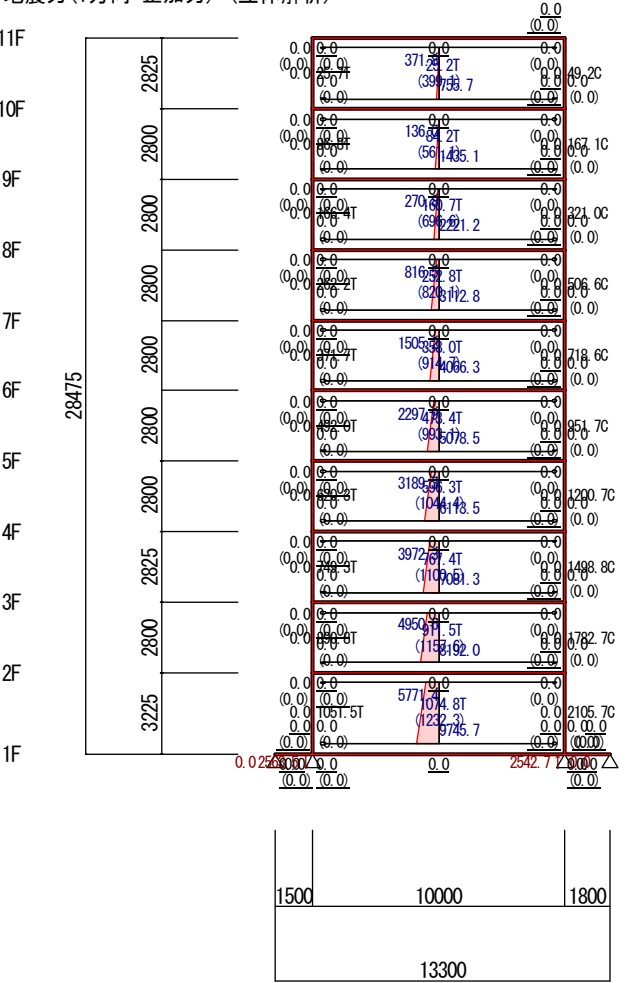


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)


地震力 (Y方向 負加力) (立体解析)

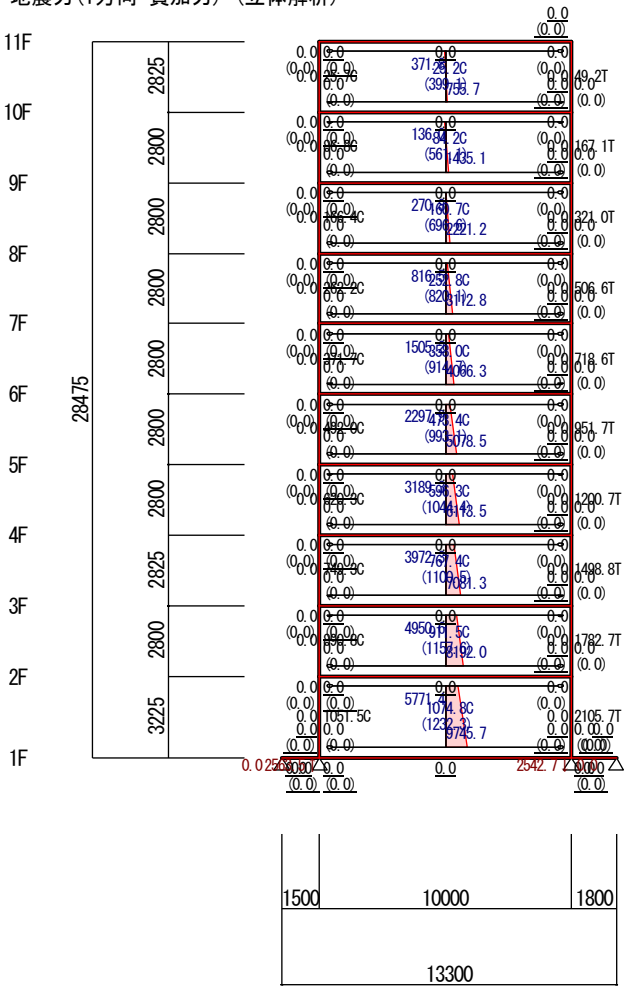

地震力 (Y方向 負加力) (立体解析)

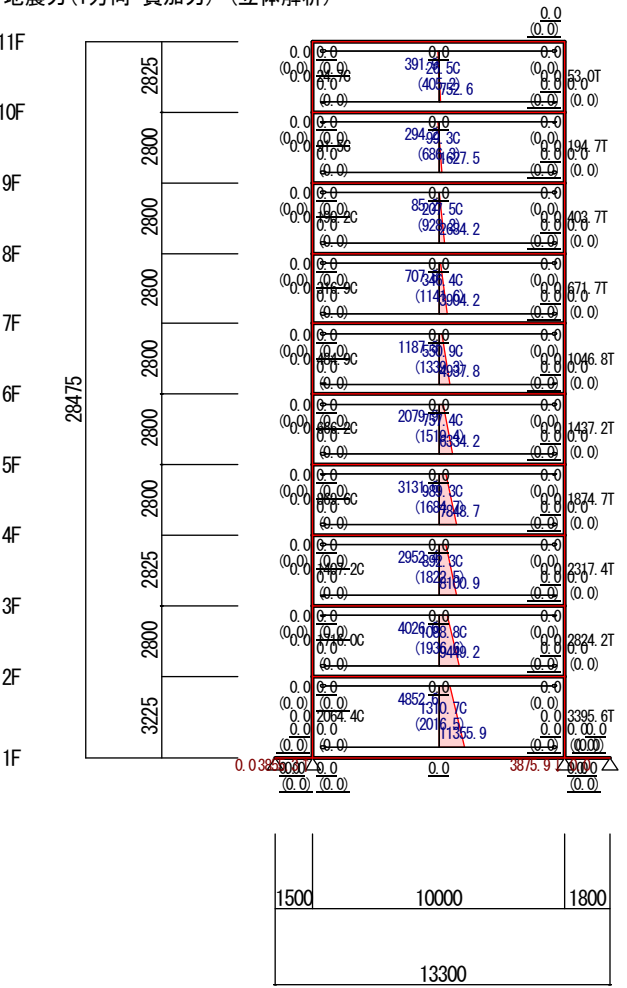


地震力 (Y方向 負加力) (立体解析)

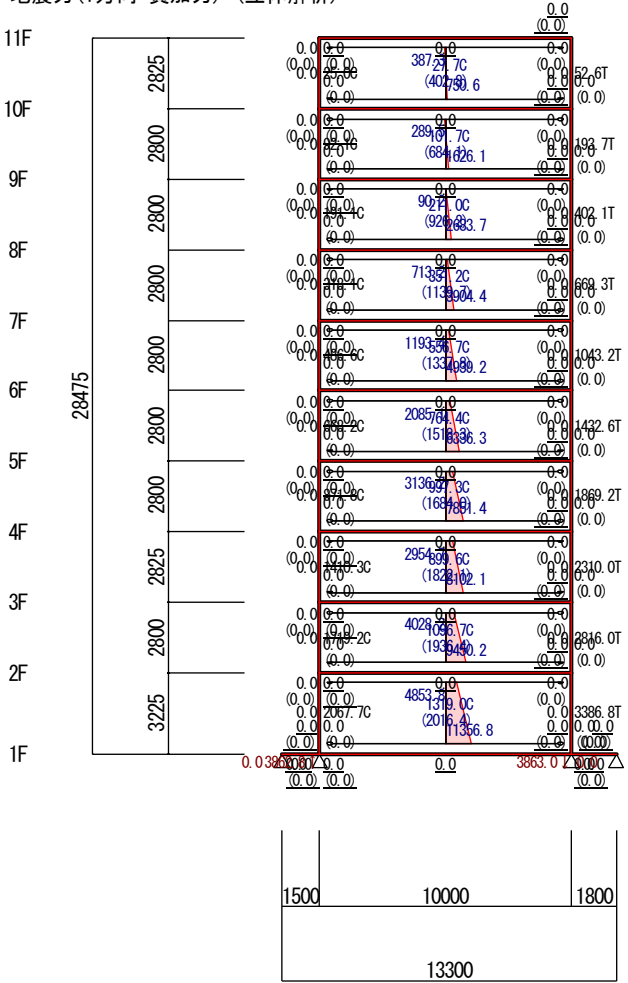


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

地震力 (Y方向 負加力) (立体解析)

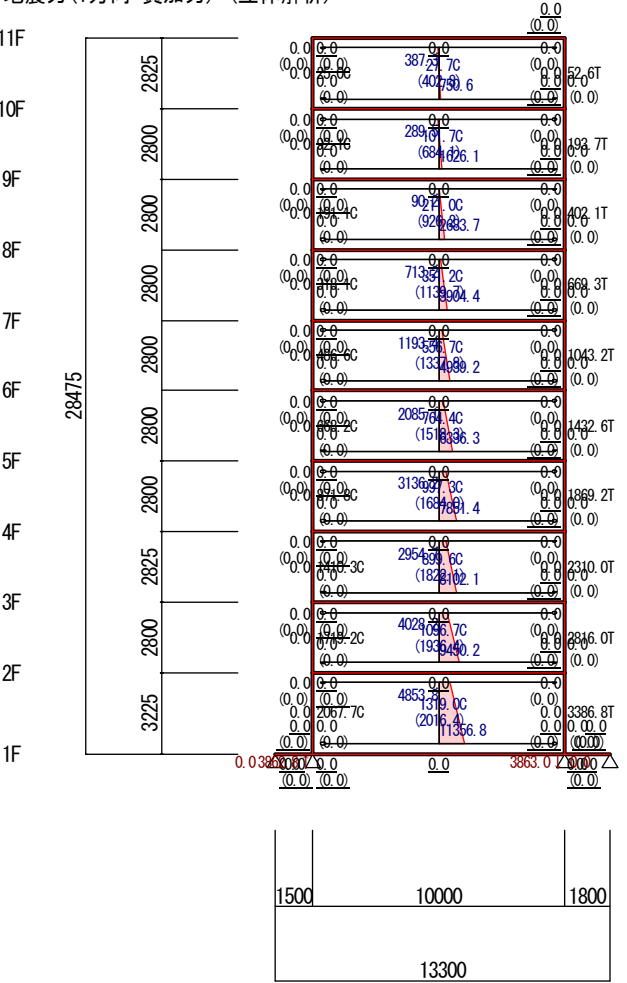

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

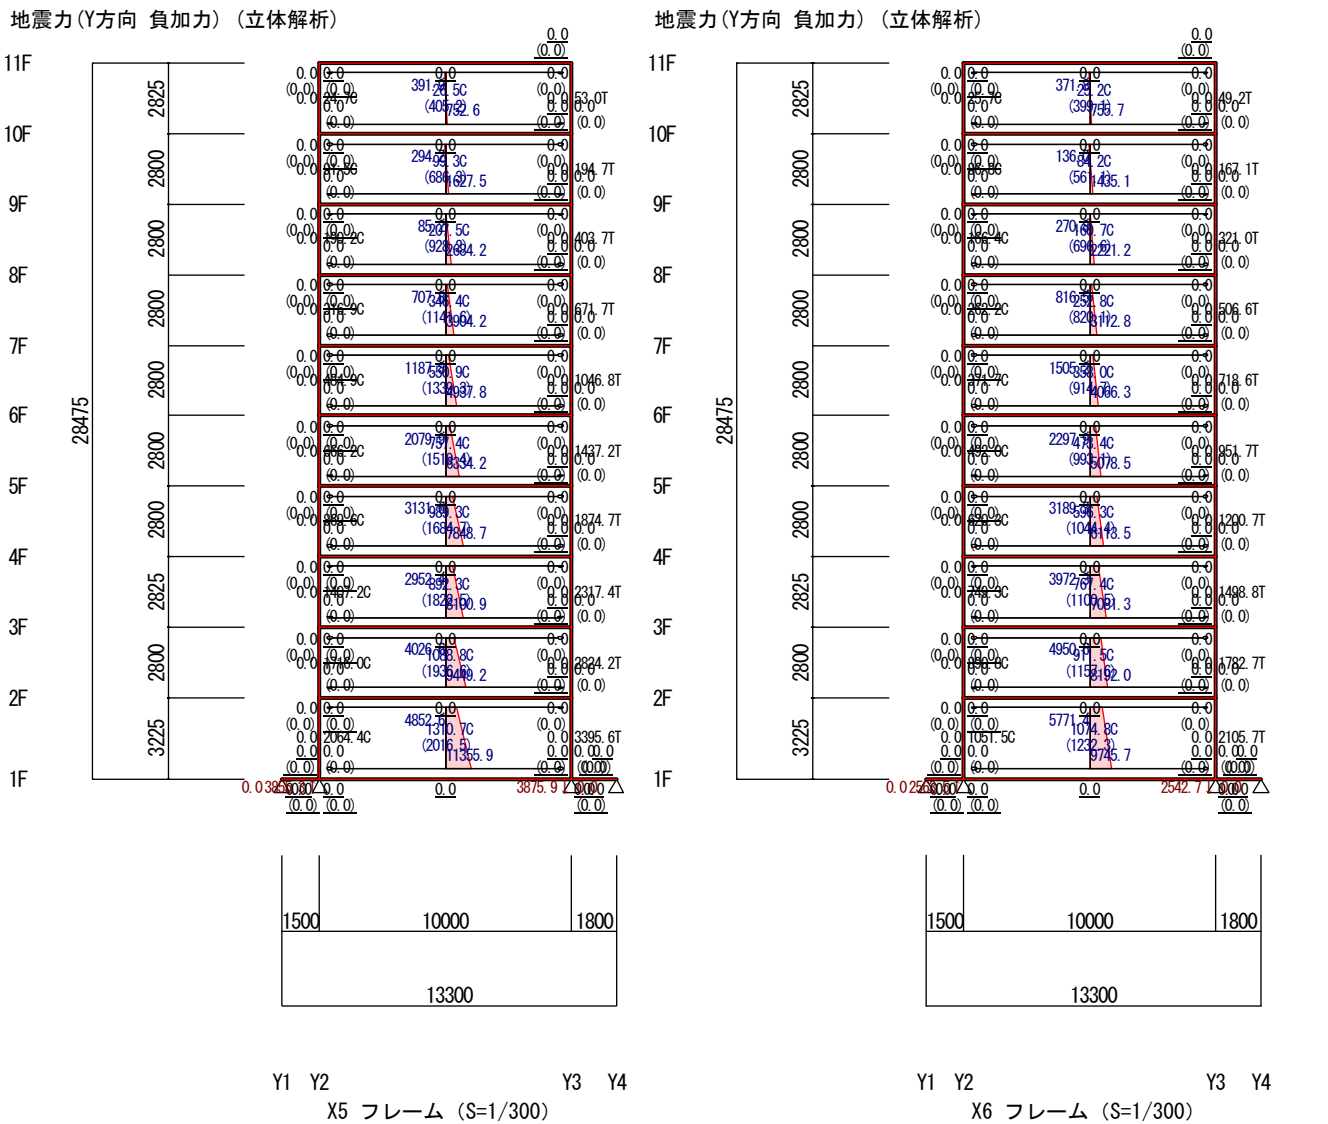

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
G. Ql	: 大梁左端部せん断力	(kN)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	W. N2	: プレース右下がり部材軸力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)
W. N1	: プレース右上がり部材軸力	(kN)			
W. Q	: 壁・プレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)			
W. N	: 壁柱軸力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号
柱せん断力 右向きが (+)
梁せん断力、柱軸力 下向きが (+)
曲げモーメント 時計回りが (+)
プレース軸力 圧縮が (+)

* Y1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	50.9	35.3	22.7	35.4	0.0	0.0
	X2	X3	-50.9	38.3	16.2	30.6	27.4	0.0	0.0
	X3	X4	-38.3	38.3	22.4	29.0	29.0	0.0	0.0
	X4	X5	-38.3	50.9	16.2	27.4	30.6	0.0	0.0
	X5	X6	-50.9	0.0	35.3	35.4	22.7	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X1	X2	-120.6	170.5	89.2	106.8	119.3	0.0	0.0
	X2	X3	-156.5	150.3	75.7	110.9	109.4	0.0	0.0
	X3	X4	-151.8	151.8	77.2	110.1	110.1	0.0	0.0
	X4	X5	-150.3	156.5	75.7	109.4	110.9	0.0	0.0
	X5	X6	-170.5	120.6	89.2	119.3	106.8	0.0	0.0
10F	X1	X2	-119.6	130.7	65.8	90.7	93.5	0.0	0.0
	X2	X3	-123.0	123.2	62.4	89.3	89.4	0.0	0.0
	X3	X4	-123.3	123.3	62.2	89.4	89.4	0.0	0.0
	X4	X5	-123.2	123.0	62.4	89.4	89.3	0.0	0.0
	X5	X6	-130.7	119.6	65.8	93.5	90.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-112.8	133.0	68.1	89.5	94.6	0.0	0.0
	X2	X3	-124.4	122.7	62.0	89.6	89.1	0.0	0.0
	X3	X4	-123.2	123.2	62.4	89.4	89.4	0.0	0.0
	X4	X5	-122.7	124.4	62.0	89.1	89.6	0.0	0.0
	X5	X6	-133.0	112.8	68.1	94.6	89.5	0.0	0.0
8F	X1	X2	-113.9	132.7	67.6	89.7	94.4	0.0	0.0
	X2	X3	-124.1	122.8	62.1	89.5	89.2	0.0	0.0
	X3	X4	-123.2	123.2	62.3	89.4	89.4	0.0	0.0
	X4	X5	-122.8	124.1	62.1	89.2	89.5	0.0	0.0
	X5	X6	-132.7	113.9	67.6	94.4	89.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	-114.1	132.7	67.6	89.7	94.4	0.0	0.0
	X2	X3	-124.1	122.8	62.1	89.5	89.2	0.0	0.0
	X3	X4	-123.2	123.2	62.3	89.4	89.4	0.0	0.0
	X4	X5	-122.8	124.1	62.1	89.2	89.5	0.0	0.0
	X5	X6	-132.7	114.1	67.6	94.4	89.7	0.0	0.0
6F	X1	X2	-113.9	132.8	67.6	89.7	94.4	0.0	0.0
	X2	X3	-124.1	122.8	62.1	89.5	89.2	0.0	0.0
	X3	X4	-123.2	123.2	62.3	89.4	89.4	0.0	0.0
	X4	X5	-122.8	124.1	62.1	89.2	89.5	0.0	0.0
	X5	X6	-132.8	113.9	67.6	94.4	89.7	0.0	0.0
5F	X1	X2	-113.9	132.9	67.6	89.7	94.4	0.0	0.0
	X2	X3	-124.1	122.8	62.1	89.5	89.2	0.0	0.0
	X3	X4	-123.2	123.2	62.3	89.4	89.4	0.0	0.0
	X4	X5	-122.8	124.1	62.1	89.2	89.5	0.0	0.0
	X5	X6	-132.9	113.9	67.6	94.4	89.7	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	X1	X2	-113.6	133.2	67.5	89.6	94.5	0.0	0.0
	X2	X3	-123.9	122.9	62.1	89.5	89.2	0.0	0.0
	X3	X4	-123.2	123.2	62.3	89.4	89.4	0.0	0.0
	X4	X5	-122.9	123.9	62.1	89.2	89.5	0.0	0.0
	X5	X6	-133.2	113.6	67.5	94.5	89.6	0.0	0.0
3F	X1	X2	-114.0	133.1	67.4	89.7	94.5	0.0	0.0
	X2	X3	-123.8	123.0	62.1	89.5	89.3	0.0	0.0
	X3	X4	-123.2	123.2	62.3	89.4	89.4	0.0	0.0
	X4	X5	-123.0	123.8	62.1	89.3	89.5	0.0	0.0
	X5	X6	-133.1	114.0	67.4	94.5	89.7	0.0	0.0
2F	X1	X2	-112.1	134.3	67.8	89.3	94.8	0.0	0.0
	X2	X3	-123.6	122.9	62.2	89.4	89.3	0.0	0.0
	X3	X4	-123.3	123.3	62.2	89.4	89.4	0.0	0.0
	X4	X5	-122.9	123.6	62.2	89.3	89.4	0.0	0.0
	X5	X6	-134.3	112.1	67.8	94.8	89.3	0.0	0.0
1F	X1	X2	-50.7	285.8	193.4	135.4	194.2	0.0	0.0
	X2	X3	-273.9	227.7	110.9	170.6	159.0	0.0	0.0
	X3	X4	-230.1	230.1	131.5	164.8	164.8	0.0	0.0
	X4	X5	-227.7	273.9	110.9	159.0	170.6	0.0	0.0
	X5	X6	-285.8	50.7	193.4	194.2	135.4	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X1	X2	106.3	95.8	5.2	-25.3	25.3	0.0	0.0
	X2	X3	94.8	94.8	-0.0	-23.7	23.7	0.0	0.0
	X3	X4	95.3	95.3	0.0	-23.8	23.8	0.0	0.0
	X4	X5	94.8	94.8	0.0	-23.7	23.7	0.0	0.0
	X5	X6	95.8	106.3	-5.2	-25.3	25.3	0.0	0.0
10F	X1	X2	158.2	151.1	3.5	-38.7	38.7	0.0	0.0
	X2	X3	148.7	148.7	-2.8	-37.2	37.2	0.0	0.0
	X3	X4	149.2	149.2	0.0	-37.3	37.3	0.0	0.0
	X4	X5	148.7	148.7	0.0	-37.2	37.2	0.0	0.0
	X5	X6	151.1	158.2	-3.5	-38.7	38.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	185.3	176.1	4.6	-45.2	45.2	0.0	0.0
	X2	X3	169.2	169.5	-0.1	-42.3	42.3	0.0	0.0
	X3	X4	170.3	170.3	0.0	-42.6	42.6	0.0	0.0
	X4	X5	169.5	169.2	0.1	-42.3	42.3	0.0	0.0
	X5	X6	176.1	185.3	-4.6	-45.2	45.2	0.0	0.0
8F	X1	X2	227.8	215.9	6.0	-55.5	55.5	0.0	0.0
	X2	X3	203.8	204.4	-0.3	-51.0	51.0	0.0	0.0
	X3	X4	205.4	205.4	0.0	-51.4	51.4	0.0	0.0
	X4	X5	204.4	203.8	0.3	-51.0	51.0	0.0	0.0
	X5	X6	215.9	227.8	-6.0	-55.5	55.5	0.0	0.0
7F	X1	X2	248.4	237.6	5.4	-60.8	60.8	0.0	0.0
	X2	X3	223.5	224.1	-0.3	-55.9	55.9	0.0	0.0
	X3	X4	225.1	225.1	0.0	-56.3	56.3	0.0	0.0
	X4	X5	224.1	223.5	0.3	-55.9	55.9	0.0	0.0
	X5	X6	237.6	248.4	-5.4	-60.8	60.8	0.0	0.0
6F	X1	X2	260.6	250.8	4.9	-63.9	63.9	0.0	0.0
	X2	X3	234.7	235.3	-0.3	-58.7	58.7	0.0	0.0
	X3	X4	236.2	236.2	0.0	-59.1	59.1	0.0	0.0
	X4	X5	235.3	234.7	0.3	-58.7	58.7	0.0	0.0
	X5	X6	250.8	260.6	-4.9	-63.9	63.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	269.5	257.8	5.8	-65.9	65.9	0.0	0.0
	X2	X3	237.2	238.1	-0.5	-59.4	59.4	0.0	0.0
	X3	X4	239.4	239.4	0.0	-59.8	59.8	0.0	0.0
	X4	X5	238.1	237.2	0.5	-59.4	59.4	0.0	0.0
	X5	X6	257.8	269.5	-5.8	-65.9	65.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	270.4	265.0	2.7	-66.9	66.9	0.0	0.0
	X2	X3	246.7	247.3	-0.3	-61.8	61.8	0.0	0.0
	X3	X4	248.2	248.2	0.0	-62.0	62.0	0.0	0.0
	X4	X5	247.3	246.7	0.3	-61.8	61.8	0.0	0.0
	X5	X6	265.0	270.4	-2.7	-66.9	66.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	244.2	244.2	-0.0	-61.1	61.1	0.0	0.0
	X2	X3	230.2	230.5	-0.1	-57.6	57.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力 X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	X3	X4	230.9	230.9	0.0	-57.7	57.7	0.0	0.0
	X4	X5	230.5	230.2	0.1	-57.6	57.6	0.0	0.0
	X5	X6	244.2	244.2	0.0	-61.1	61.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	207.5	206.5	0.5	-51.7	51.7	0.0	0.0
	X2	X3	192.0	192.5	-0.2	-48.1	48.1	0.0	0.0
	X3	X4	193.0	193.0	0.0	-48.3	48.3	0.0	0.0
	X4	X5	192.5	192.0	0.2	-48.1	48.1	0.0	0.0
	X5	X6	206.5	207.5	-0.5	-51.7	51.7	0.0	0.0
1F	X1	X2	255.4	241.1	7.1	-62.1	62.1	0.0	0.0
	X2	X3	231.1	233.3	-1.1	-58.1	58.1	0.0	0.0
	X3	X4	235.0	235.0	0.0	-58.8	58.8	0.0	0.0
	X4	X5	233.3	231.1	1.1	-58.1	58.1	0.0	0.0
	X5	X6	241.1	255.4	-7.1	-62.1	62.1	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力 X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X1	X2	-106.3	-95.8	-5.2	25.3	-25.3	0.0	0.0
	X2	X3	-94.8	-94.8	0.0	23.7	-23.7	0.0	0.0
	X3	X4	-95.3	-95.3	0.0	23.8	-23.8	0.0	0.0
	X4	X5	-94.8	-94.8	-0.0	23.7	-23.7	0.0	0.0
	X5	X6	-95.8	-106.3	5.2	25.3	-25.3	0.0	0.0
10F	X1	X2	-158.2	-151.1	-3.5	38.7	-38.7	0.0	0.0
	X2	X3	-148.7	-148.7	2.8	37.2	-37.2	0.0	0.0
	X3	X4	-149.2	-149.2	0.0	37.3	-37.3	0.0	0.0
	X4	X5	-148.7	-148.7	-0.0	37.2	-37.2	0.0	0.0
	X5	X6	-151.1	-158.2	3.5	38.7	-38.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-185.3	-176.1	-4.6	45.2	-45.2	0.0	0.0
	X2	X3	-169.2	-169.5	0.1	42.3	-42.3	0.0	0.0
	X3	X4	-170.3	-170.3	0.0	42.6	-42.6	0.0	0.0
	X4	X5	-169.5	-169.2	-0.1	42.3	-42.3	0.0	0.0
	X5	X6	-176.1	-185.3	4.6	45.2	-45.2	0.0	0.0
8F	X1	X2	-227.8	-215.9	-6.0	55.5	-55.5	0.0	0.0
	X2	X3	-203.8	-204.4	0.3	51.0	-51.0	0.0	0.0
	X3	X4	-205.4	-205.4	0.0	51.4	-51.4	0.0	0.0
	X4	X5	-204.4	-203.8	-0.3	51.0	-51.0	0.0	0.0
	X5	X6	-215.9	-227.8	6.0	55.5	-55.5	0.0	0.0
7F	X1	X2	-248.4	-237.6	-5.4	60.8	-60.8	0.0	0.0
	X2	X3	-223.5	-224.1	0.3	55.9	-55.9	0.0	0.0
	X3	X4	-225.1	-225.1	0.0	56.3	-56.3	0.0	0.0
	X4	X5	-224.1	-223.5	-0.3	55.9	-55.9	0.0	0.0
	X5	X6	-237.6	-248.4	5.4	60.8	-60.8	0.0	0.0
6F	X1	X2	-260.6	-250.8	-4.9	63.9	-63.9	0.0	0.0
	X2	X3	-234.7	-235.3	0.3	58.7	-58.7	0.0	0.0
	X3	X4	-236.2	-236.2	0.0	59.1	-59.1	0.0	0.0
	X4	X5	-235.3	-234.7	-0.3	58.7	-58.7	0.0	0.0
	X5	X6	-250.8	-260.6	4.9	63.9	-63.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	-269.5	-257.8	-5.8	65.9	-65.9	0.0	0.0
	X2	X3	-237.2	-238.1	0.5	59.4	-59.4	0.0	0.0
	X3	X4	-239.4	-239.4	0.0	59.8	-59.8	0.0	0.0
	X4	X5	-238.1	-237.2	-0.5	59.4	-59.4	0.0	0.0
	X5	X6	-257.8	-269.5	5.8	65.9	-65.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	-270.4	-265.0	-2.7	66.9	-66.9	0.0	0.0
	X2	X3	-246.7	-247.3	0.3	61.8	-61.8	0.0	0.0
	X3	X4	-248.2	-248.2	0.0	62.0	-62.0	0.0	0.0
	X4	X5	-247.3	-246.7	-0.3	61.8	-61.8	0.0	0.0
	X5	X6	-265.0	-270.4	2.7	66.9	-66.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	-244.2	-244.2	0.0	61.1	-61.1	0.0	0.0
	X2	X3	-230.2	-230.5	0.1	57.6	-57.6	0.0	0.0
	X3	X4	-230.9	-230.9	0.0	57.7	-57.7	0.0	0.0
	X4	X5	-230.5	-230.2	-0.1	57.6	-57.6	0.0	0.0
	X5	X6	-244.2	-244.2	-0.0	61.1	-61.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	-207.5	-206.5	-0.5	51.7	-51.7	0.0	0.0
	X2	X3	-192.0	-192.5	0.2	48.1	-48.1	0.0	0.0
	X3	X4	-193.0	-193.0	0.0	48.3	-48.3	0.0	0.0
	X4	X5	-192.5	-192.0	-0.2	48.1	-48.1	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	X5	X6	-206.5	-207.5	0.5	51.7	-51.7	0.0	0.0
1F	X1	X2	-255.4	-241.1	-7.1	62.1	-62.1	0.0	0.0
	X2	X3	-231.1	-233.3	1.1	58.1	-58.1	0.0	0.0
	X3	X4	-235.0	-235.0	0.0	58.8	-58.8	0.0	0.0
	X4	X5	-233.3	-231.1	-1.1	58.1	-58.1	0.0	0.0
	X5	X6	-241.1	-255.4	7.1	62.1	-62.1	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X1	120.6	77.0	-21.8	-69.9	69.9	-290.1	290.1
		X2	-14.1	-6.6	3.8	7.3	-7.3	-515.3	515.3
		X3	1.6	0.4	-0.6	-0.7	0.7	-505.2	505.2
		X4	-1.6	-0.4	0.6	0.7	-0.7	-505.2	505.2
		X5	14.1	6.6	-3.8	-7.3	7.3	-515.3	515.3
		X6	-120.6	-77.0	21.8	69.9	-69.9	-290.1	290.1
9F	10F	X1	42.5	52.8	5.2	-34.1	34.1	-561.1	561.1
		X2	-1.1	-3.4	-1.2	1.6	-1.6	-975.1	975.1
		X3	-0.3	0.1	0.2	0.1	-0.1	-961.4	961.4
		X4	0.3	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-961.4	961.4
		X5	1.1	3.4	1.2	-1.6	1.6	-975.1	975.1
		X6	-42.5	-52.8	-5.2	34.1	-34.1	-561.1	561.1
8F	9F	X1	59.9	56.4	-1.8	-41.5	41.5	-830.8	830.8
		X2	-5.1	-4.5	0.3	3.4	-3.4	-1436.4	1436.4
		X3	0.4	0.3	-0.1	-0.2	0.2	-1417.5	1417.5
		X4	-0.4	-0.3	0.1	0.2	-0.2	-1417.5	1417.5
		X5	5.1	4.5	-0.3	-3.4	3.4	-1436.4	1436.4
		X6	-59.9	-56.4	1.8	41.5	-41.5	-830.8	830.8
7F	8F	X1	57.5	57.2	-0.2	-41.0	41.0	-1100.4	1100.4
		X2	-4.1	-4.1	0.0	3.0	-3.0	-1897.5	1897.5
		X3	0.2	0.2	0.0	-0.1	0.1	-1873.8	1873.8
		X4	-0.2	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-1873.8	1873.8
		X5	4.1	4.1	-0.0	-3.0	3.0	-1897.5	1897.5
		X6	-57.5	-57.2	0.2	41.0	-41.0	-1100.4	1100.4
6F	7F	X1	56.9	56.9	0.0	-40.7	40.7	-1369.7	1369.7
		X2	-4.5	-4.4	0.0	3.2	-3.2	-2365.5	2365.5
		X3	0.2	0.2	-0.0	-0.1	0.1	-2336.9	2336.9
		X4	-0.2	-0.2	0.0	0.1	-0.1	-2336.9	2336.9
		X5	4.5	4.4	-0.0	-3.2	3.2	-2365.5	2365.5
		X6	-56.9	-56.9	-0.0	40.7	-40.7	-1369.7	1369.7
5F	6F	X1	57.0	57.0	-0.0	-40.7	40.7	-1638.5	1638.5
		X2	-4.4	-4.5	-0.1	3.2	-3.2	-2830.0	2830.0
		X3	0.2	0.2	0.0	-0.1	0.1	-2796.5	2796.5
		X4	-0.2	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-2796.5	2796.5
		X5	4.4	4.5	0.1	-3.2	3.2	-2830.0	2830.0
		X6	-57.0	-57.0	0.0	40.7	-40.7	-1638.5	1638.5
4F	5F	X1	56.9	56.9	-0.0	-40.6	40.6	-1906.8	1906.8
		X2	-4.2	-3.9	0.2	2.9	-2.9	-3294.9	3294.9
		X3	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3256.3	3256.3
		X4	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3256.3	3256.3
		X5	4.2	3.9	-0.2	-2.9	2.9	-3294.9	3294.9
		X6	-56.9	-56.9	0.0	40.6	-40.6	-1906.8	1906.8
3F	4F	X1	56.8	57.3	0.2	-40.4	40.4	-2175.3	2175.3
		X2	-5.4	-5.3	0.1	3.8	-3.8	-3791.8	3791.8
		X3	0.2	0.3	0.0	-0.2	0.2	-3748.0	3748.0
		X4	-0.2	-0.3	-0.0	0.2	-0.2	-3748.0	3748.0
		X5	5.4	5.3	-0.1	-3.8	3.8	-3791.8	3791.8
		X6	-56.8	-57.3	-0.2	40.4	-40.4	-2175.3	2175.3
2F	3F	X1	56.7	61.1	2.2	-42.1	42.1	-2443.1	2443.1
		X2	-4.1	-3.5	0.3	2.7	-2.7	-4273.3	4273.3
		X3	-0.1	-0.5	-0.2	0.2	-0.2	-4224.4	4224.4
		X4	0.1	0.5	0.2	-0.2	0.2	-4224.4	4224.4
		X5	4.1	3.5	-0.3	-2.7	2.7	-4273.3	4273.3
		X6	-56.7	-61.1	-2.2	42.1	-42.1	-2443.1	2443.1
1F	2F	X1	51.0	50.7	-0.1	-31.5	31.5	-2716.0	2716.0
		X2	-7.1	-11.9	-2.4	5.9	-5.9	-4760.2	4760.2

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	X3	0.8	2.5	0.8	-1.0	1.0	-4706.0	4706.0
		X4	-0.8	-2.5	-0.8	1.0	-1.0	-4706.0	4706.0
		X5	7.1	11.9	2.4	-5.9	5.9	-4760.2	4760.2
		X6	-51.0	-50.7	0.1	31.5	-31.5	-2716.0	2716.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力×正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X1	-106.3	-62.2	22.0	59.7	-59.7	-0.9	0.9
		X2	-190.6	-135.4	27.6	115.4	-115.4	-10.7	10.7
		X3	-190.1	-134.9	27.6	115.0	-115.0	-3.7	3.7
		X4	-190.1	-134.9	27.6	115.0	-115.0	3.7	-3.7
		X5	-190.6	-135.4	27.6	115.4	-115.4	10.7	-10.7
		X6	-106.3	-62.2	22.0	59.7	-59.7	0.9	-0.9
9F	10F	X1	-96.0	-70.1	12.9	59.3	-59.3	-9.2	9.2
		X2	-164.4	-144.5	10.0	110.3	-110.3	-36.8	36.8
		X3	-163.1	-142.5	10.3	109.1	-109.1	-13.2	13.2
		X4	-163.1	-142.5	10.3	109.1	-109.1	13.2	-13.2
		X5	-164.4	-144.5	10.0	110.3	-110.3	36.8	-36.8
		X6	-96.0	-70.1	12.9	59.3	-59.3	9.2	-9.2
8F	9F	X1	-115.2	-94.9	10.2	75.0	-75.0	-27.7	27.7
		X2	-200.9	-185.2	7.8	137.9	-137.9	-73.9	73.9
		X3	-197.3	-180.9	8.2	135.1	-135.1	-26.1	26.1
		X4	-197.3	-180.9	8.2	135.1	-135.1	26.1	-26.1
		X5	-200.9	-185.2	7.8	137.9	-137.9	73.9	-73.9
		X6	-115.2	-94.9	10.2	75.0	-75.0	27.7	-27.7
7F	8F	X1	-132.9	-116.4	8.3	89.0	-89.0	-54.6	54.6
		X2	-234.5	-214.7	9.9	160.4	-160.4	-120.7	120.7
		X3	-228.9	-209.0	9.9	156.4	-156.4	-42.0	42.0
		X4	-228.9	-209.0	9.9	156.4	-156.4	42.0	-42.0
		X5	-234.5	-214.7	9.9	160.4	-160.4	120.7	-120.7
		X6	-132.9	-116.4	8.3	89.0	-89.0	54.6	-54.6
6F	7F	X1	-132.1	-123.0	4.5	91.1	-91.1	-87.6	87.6
		X2	-246.4	-233.3	6.6	171.3	-171.3	-181.3	181.3
		X3	-240.1	-227.0	6.6	166.8	-166.8	-62.8	62.8
		X4	-240.1	-227.0	6.6	166.8	-166.8	62.8	-62.8
		X5	-246.4	-233.3	6.6	171.3	-171.3	181.3	-181.3
		X6	-132.1	-123.0	4.5	91.1	-91.1	87.6	-87.6
5F	6F	X1	-137.6	-128.8	4.4	95.2	-95.2	-131.2	131.2
		X2	-252.2	-248.3	1.9	178.8	-178.8	-247.1	247.1
		X3	-244.6	-239.6	2.5	172.9	-172.9	-84.7	84.7
		X4	-244.6	-239.6	2.5	172.9	-172.9	84.7	-84.7
		X5	-252.2	-248.3	1.9	178.8	-178.8	247.1	-247.1
		X6	-137.6	-128.8	4.4	95.2	-95.2	131.2	-131.2
4F	5F	X1	-140.7	-147.1	-3.2	102.8	-102.8	-181.5	181.5
		X2	-246.7	-234.1	6.3	171.7	-171.7	-320.5	320.5
		X3	-238.0	-226.5	5.7	165.9	-165.9	-108.9	108.9
		X4	-238.0	-226.5	5.7	165.9	-165.9	108.9	-108.9
		X5	-246.7	-234.1	6.3	171.7	-171.7	320.5	-320.5
		X6	-140.7	-147.1	-3.2	102.8	-102.8	181.5	-181.5
3F	4F	X1	-123.3	-154.7	-15.7	98.4	-98.4	-225.0	225.0
		X2	-277.7	-307.7	-15.0	207.2	-207.2	-510.4	510.4
		X3	-269.0	-300.7	-15.9	201.7	-201.7	-173.1	173.1
		X4	-269.0	-300.7	-15.9	201.7	-201.7	173.1	-173.1
		X5	-277.7	-307.7	-15.0	207.2	-207.2	510.4	-510.4
		X6	-123.3	-154.7	-15.7	98.4	-98.4	225.0	-225.0
2F	3F	X1	-89.5	-125.3	-17.9	76.7	-76.7	-291.5	291.5
		X2	-166.7	-237.1	-35.2	144.2	-144.2	-614.4	614.4
		X3	-160.7	-229.7	-34.5	139.4	-139.4	-207.7	207.7
		X4	-160.7	-229.7	-34.5	139.4	-139.4	207.7	-207.7
		X5	-166.7	-237.1	-35.2	144.2	-144.2	614.4	-614.4
		X6	-89.5	-125.3	-17.9	76.7	-76.7	291.5	-291.5
1F	2F	X1	-82.2	-255.4	-86.6	104.7	-104.7	-375.4	375.4
		X2	-161.3	-472.3	-155.5	196.5	-196.5	-723.6	723.6
		X3	-155.8	-468.3	-156.2	193.5	-193.5	-243.6	243.6
		X4	-155.8	-468.3	-156.2	193.5	-193.5	243.6	-243.6

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	X5	-161.3	-472.3	-155.5	196.5	-196.5	723.6	-723.6
		X6	-82.2	-255.4	-86.6	104.7	-104.7	375.4	-375.4

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X1	106.3	62.2	-22.0	-59.7	59.7	0.9	-0.9
		X2	190.6	135.4	-27.6	-115.4	115.4	10.7	-10.7
		X3	190.1	134.9	-27.6	-115.0	115.0	3.7	-3.7
		X4	190.1	134.9	-27.6	-115.0	115.0	-3.7	3.7
		X5	190.6	135.4	-27.6	-115.4	115.4	-10.7	10.7
		X6	106.3	62.2	-22.0	-59.7	59.7	-0.9	0.9
9F	10F	X1	96.0	70.1	-12.9	-59.3	59.3	9.2	-9.2
		X2	164.4	144.5	-10.0	-110.3	110.3	36.8	-36.8
		X3	163.1	142.5	-10.3	-109.1	109.1	13.2	-13.2
		X4	163.1	142.5	-10.3	-109.1	109.1	-13.2	13.2
		X5	164.4	144.5	-10.0	-110.3	110.3	-36.8	36.8
		X6	96.0	70.1	-12.9	-59.3	59.3	-9.2	9.2
8F	9F	X1	115.2	94.9	-10.2	-75.0	75.0	27.7	-27.7
		X2	200.9	185.2	-7.8	-137.9	137.9	73.9	-73.9
		X3	197.3	180.9	-8.2	-135.1	135.1	26.1	-26.1
		X4	197.3	180.9	-8.2	-135.1	135.1	-26.1	26.1
		X5	200.9	185.2	-7.8	-137.9	137.9	-73.9	73.9
		X6	115.2	94.9	-10.2	-75.0	75.0	-27.7	27.7
7F	8F	X1	132.9	116.4	-8.3	-89.0	89.0	54.6	-54.6
		X2	234.5	214.7	-9.9	-160.4	160.4	120.7	-120.7
		X3	228.9	209.0	-9.9	-156.4	156.4	42.0	-42.0
		X4	228.9	209.0	-9.9	-156.4	156.4	-42.0	42.0
		X5	234.5	214.7	-9.9	-160.4	160.4	-120.7	120.7
		X6	132.9	116.4	-8.3	-89.0	89.0	-54.6	54.6
6F	7F	X1	132.1	123.0	-4.5	-91.1	91.1	87.6	-87.6
		X2	246.4	233.3	-6.6	-171.3	171.3	181.3	-181.3
		X3	240.1	227.0	-6.6	-166.8	166.8	62.8	-62.8
		X4	240.1	227.0	-6.6	-166.8	166.8	-62.8	62.8
		X5	246.4	233.3	-6.6	-171.3	171.3	-181.3	181.3
		X6	132.1	123.0	-4.5	-91.1	91.1	-87.6	87.6
5F	6F	X1	137.6	128.8	-4.4	-95.2	95.2	131.2	-131.2
		X2	252.2	248.3	-1.9	-178.8	178.8	247.1	-247.1
		X3	244.6	239.6	-2.5	-172.9	172.9	84.7	-84.7
		X4	244.6	239.6	-2.5	-172.9	172.9	-84.7	84.7
		X5	252.2	248.3	-1.9	-178.8	178.8	-247.1	247.1
		X6	137.6	128.8	-4.4	-95.2	95.2	-131.2	131.2
4F	5F	X1	140.7	147.1	3.2	-102.8	102.8	181.5	-181.5
		X2	246.7	234.1	-6.3	-171.7	171.7	320.5	-320.5
		X3	238.0	226.5	-5.7	-165.9	165.9	108.9	-108.9
		X4	238.0	226.5	-5.7	-165.9	165.9	-108.9	108.9
		X5	246.7	234.1	-6.3	-171.7	171.7	-320.5	320.5
		X6	140.7	147.1	3.2	-102.8	102.8	-181.5	181.5
3F	4F	X1	123.3	154.7	15.7	-98.4	98.4	225.0	-225.0
		X2	277.7	307.7	15.0	-207.2	207.2	510.4	-510.4
		X3	269.0	300.7	15.9	-201.7	201.7	173.1	-173.1
		X4	269.0	300.7	15.9	-201.7	201.7	-173.1	173.1
		X5	277.7	307.7	15.0	-207.2	207.2	-510.4	510.4
		X6	123.3	154.7	15.7	-98.4	98.4	-225.0	225.0
2F	3F	X1	89.5	125.3	17.9	-76.7	76.7	291.5	-291.5
		X2	166.7	237.1	35.2	-144.2	144.2	614.4	-614.4
		X3	160.7	229.7	34.5	-139.4	139.4	207.7	-207.7
		X4	160.7	229.7	34.5	-139.4	139.4	-207.7	207.7
		X5	166.7	237.1	35.2	-144.2	144.2	-614.4	614.4
		X6	89.5	125.3	17.9	-76.7	76.7	-291.5	291.5
1F	2F	X1	82.2	255.4	86.6	-104.7	104.7	375.4	-375.4
		X2	161.3	472.3	155.5	-196.5	196.5	723.6	-723.6
		X3	155.8	468.3	156.2	-193.5	193.5	243.6	-243.6
		X4	155.8	468.3	156.2	-193.5	193.5	-243.6	243.6
		X5	161.3	472.3	155.5	-196.5	196.5	-723.6	723.6
		X6	82.2	255.4	86.6	-104.7	104.7	-375.4	375.4

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X1	X2	-177.3	200.4	97.5	137.4	143.2	0.0	0.0
	X2	X3	-191.3	190.4	95.5	140.4	140.2	0.0	0.0
	X3	X4	-190.8	190.8	95.6	140.3	140.3	0.0	0.0
	X4	X5	-190.4	191.3	95.5	140.2	140.4	0.0	0.0
	X5	X6	-200.4	177.3	97.5	143.2	137.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	-180.7	192.7	93.5	138.6	141.5	0.0	0.0
	X2	X3	-187.9	187.7	92.4	140.1	140.0	0.0	0.0
	X3	X4	-187.8	187.8	92.4	140.1	140.1	0.0	0.0
	X4	X5	-187.7	187.9	92.4	140.0	140.1	0.0	0.0
	X5	X6	-192.7	180.7	93.5	141.5	138.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	-178.9	192.7	93.3	137.7	141.2	0.0	0.0
	X2	X3	-187.2	186.9	92.0	139.5	139.4	0.0	0.0
	X3	X4	-187.0	187.0	92.1	139.4	139.4	0.0	0.0
	X4	X5	-186.9	187.2	92.0	139.4	139.5	0.0	0.0
	X5	X6	-192.7	178.9	93.3	141.2	137.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-185.6	202.5	97.8	143.7	147.9	0.0	0.0
	X2	X3	-195.8	195.3	96.3	145.9	145.7	0.0	0.0
	X3	X4	-195.5	195.5	96.3	145.8	145.8	0.0	0.0
	X4	X5	-195.3	195.8	96.3	145.7	145.9	0.0	0.0
	X5	X6	-202.5	185.6	97.8	147.9	143.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	-186.0	202.3	97.7	143.8	147.8	0.0	0.0
	X2	X3	-195.7	195.4	96.3	145.9	145.8	0.0	0.0
	X3	X4	-195.5	195.5	96.3	145.8	145.8	0.0	0.0
	X4	X5	-195.4	195.7	96.3	145.8	145.9	0.0	0.0
	X5	X6	-202.3	186.0	97.7	147.8	143.8	0.0	0.0
6F	X1	X2	-191.3	211.6	101.9	149.1	154.1	0.0	0.0
	X2	X3	-203.5	203.0	100.1	151.7	151.5	0.0	0.0
	X3	X4	-203.2	203.2	100.1	151.6	151.6	0.0	0.0
	X4	X5	-203.0	203.5	100.1	151.5	151.7	0.0	0.0
	X5	X6	-211.6	191.3	101.9	154.1	149.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	-190.9	211.3	101.7	148.7	153.9	0.0	0.0
	X2	X3	-203.1	202.6	99.9	151.4	151.2	0.0	0.0
	X3	X4	-202.8	202.8	100.0	151.3	151.3	0.0	0.0
	X4	X5	-202.6	203.1	99.9	151.2	151.4	0.0	0.0
	X5	X6	-211.3	190.9	101.7	153.9	148.7	0.0	0.0
4F	X1	X2	-191.3	211.1	101.6	148.8	153.8	0.0	0.0
	X2	X3	-203.1	202.6	99.9	151.4	151.2	0.0	0.0
	X3	X4	-202.8	202.8	100.0	151.3	151.3	0.0	0.0
	X4	X5	-202.6	203.1	99.9	151.2	151.4	0.0	0.0
	X5	X6	-211.1	191.3	101.6	153.8	148.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	-200.4	227.1	108.9	157.9	164.6	0.0	0.0
	X2	X3	-216.6	215.7	106.5	161.4	161.1	0.0	0.0
	X3	X4	-216.0	216.0	106.6	161.2	161.2	0.0	0.0
	X4	X5	-215.7	216.6	106.5	161.1	161.4	0.0	0.0
	X5	X6	-227.1	200.4	108.9	164.6	157.9	0.0	0.0
2F	X1	X2	-205.4	231.8	111.1	161.2	167.8	0.0	0.0
	X2	X3	-220.6	220.7	109.0	164.5	164.5	0.0	0.0
	X3	X4	-220.7	220.7	108.9	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-220.7	220.6	109.0	164.5	164.5	0.0	0.0
	X5	X6	-231.8	205.4	111.1	167.8	161.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	-151.3	321.6	163.2	163.9	206.4	0.0	0.0
	X2	X3	-281.6	252.5	132.6	188.8	181.5	0.0	0.0
	X3	X4	-260.7	260.7	139.0	185.1	185.1	0.0	0.0
	X4	X5	-252.5	281.6	132.6	181.5	188.8	0.0	0.0
	X5	X6	-321.6	151.3	163.2	206.4	163.9	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X1	X2	490.1	486.2	2.0	-122.0	122.0	0.0	0.0
	X2	X3	577.5	576.1	0.7	-144.2	144.2	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X3	X4	578.3	578.3	0.0	-144.6	144.6	0.0	0.0
	X4	X5	576.1	577.5	-0.7	-144.2	144.2	0.0	0.0
	X5	X6	486.2	490.1	-2.0	-122.0	122.0	0.0	0.0
10F	X1	X2	735.0	729.6	2.7	-183.1	183.1	0.0	0.0
	X2	X3	838.3	837.2	0.5	-209.4	209.4	0.0	0.0
	X3	X4	841.3	841.3	0.0	-210.3	210.3	0.0	0.0
	X4	X5	837.2	838.3	-0.5	-209.4	209.4	0.0	0.0
	X5	X6	729.6	735.0	-2.7	-183.1	183.1	0.0	0.0
9F	X1	X2	927.4	919.8	3.8	-230.9	230.9	0.0	0.0
	X2	X3	1021.0	1020.0	0.5	-255.1	255.1	0.0	0.0
	X3	X4	1023.9	1023.9	0.0	-256.0	256.0	0.0	0.0
	X4	X5	1020.0	1021.0	-0.5	-255.1	255.1	0.0	0.0
	X5	X6	919.8	927.4	-3.8	-230.9	230.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	1322.0	1310.2	5.9	-329.0	329.0	0.0	0.0
	X2	X3	1426.4	1425.1	0.7	-356.4	356.4	0.0	0.0
	X3	X4	1429.1	1429.1	0.0	-357.3	357.3	0.0	0.0
	X4	X5	1425.1	1426.4	-0.7	-356.4	356.4	0.0	0.0
	X5	X6	1310.2	1322.0	-5.9	-329.0	329.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	1464.8	1455.6	4.6	-365.1	365.1	0.0	0.0
	X2	X3	1574.5	1573.3	0.6	-393.5	393.5	0.0	0.0
	X3	X4	1577.1	1577.1	0.0	-394.3	394.3	0.0	0.0
	X4	X5	1573.3	1574.5	-0.6	-393.5	393.5	0.0	0.0
	X5	X6	1455.6	1464.8	-4.6	-365.1	365.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	1828.1	1818.7	4.7	-455.8	455.8	0.0	0.0
	X2	X3	1952.0	1950.5	0.8	-487.8	487.8	0.0	0.0
	X3	X4	1953.9	1953.9	0.0	-488.5	488.5	0.0	0.0
	X4	X5	1950.5	1952.0	-0.8	-487.8	487.8	0.0	0.0
	X5	X6	1818.7	1828.1	-4.7	-455.8	455.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	1929.2	1918.5	5.3	-481.0	481.0	0.0	0.0
	X2	X3	2031.7	2030.5	0.6	-507.8	507.8	0.0	0.0
	X3	X4	2033.4	2033.4	0.0	-508.4	508.4	0.0	0.0
	X4	X5	2030.5	2031.7	-0.6	-507.8	507.8	0.0	0.0
	X5	X6	1918.5	1929.2	-5.3	-481.0	481.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	1931.1	1922.2	4.4	-481.7	481.7	0.0	0.0
	X2	X3	2017.9	2017.0	0.5	-504.4	504.4	0.0	0.0
	X3	X4	2019.3	2019.3	0.0	-504.8	504.8	0.0	0.0
	X4	X5	2017.0	2017.9	-0.5	-504.4	504.4	0.0	0.0
	X5	X6	1922.2	1931.1	-4.4	-481.7	481.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	2164.7	2155.0	4.8	-540.0	540.0	0.0	0.0
	X2	X3	2241.9	2240.8	0.5	-560.3	560.3	0.0	0.0
	X3	X4	2242.4	2242.4	0.0	-560.6	560.6	0.0	0.0
	X4	X5	2240.8	2241.9	-0.5	-560.3	560.3	0.0	0.0
	X5	X6	2155.0	2164.7	-4.8	-540.0	540.0	0.0	0.0
2F	X1	X2	2251.8	2238.2	6.8	-561.3	561.3	0.0	0.0
	X2	X3	2293.0	2291.9	0.5	-573.1	573.1	0.0	0.0
	X3	X4	2292.5	2292.5	0.0	-573.1	573.1	0.0	0.0
	X4	X5	2291.9	2293.0	-0.5	-573.1	573.1	0.0	0.0
	X5	X6	2238.2	2251.8	-6.8	-561.3	561.3	0.0	0.0
1F	X1	X2	2751.6	2712.7	19.5	-683.0	683.0	0.0	0.0
	X2	X3	2654.1	2661.6	-3.8	-664.5	664.5	0.0	0.0
	X3	X4	2675.7	2675.7	0.0	-668.9	668.9	0.0	0.0
	X4	X5	2661.6	2654.1	3.8	-664.5	664.5	0.0	0.0
	X5	X6	2712.7	2751.6	-19.5	-683.0	683.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X1	X2	-490.1	-486.2	-2.0	122.0	-122.0	0.0	0.0
	X2	X3	-577.5	-576.1	-0.7	144.2	-144.2	0.0	0.0
	X3	X4	-578.3	-578.3	0.0	144.6	-144.6	0.0	0.0
	X4	X5	-576.1	-577.5	0.7	144.2	-144.2	0.0	0.0
	X5	X6	-486.2	-490.1	2.0	122.0	-122.0	0.0	0.0
10F	X1	X2	-735.0	-729.6	-2.7	183.1	-183.1	0.0	0.0
	X2	X3	-838.3	-837.2	-0.5	209.4	-209.4	0.0	0.0
	X3	X4	-841.3	-841.3	0.0	210.3	-210.3	0.0	0.0
	X4	X5	-837.2	-838.3	0.5	209.4	-209.4	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	X5	X6	-729.6	-735.0	2.7	183.1	-183.1	0.0	0.0
9F	X1	X2	-927.4	-919.8	-3.8	230.9	-230.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1021.0	-1020.0	-0.5	255.1	-255.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1023.9	-1023.9	0.0	256.0	-256.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1020.0	-1021.0	0.5	255.1	-255.1	0.0	0.0
	X5	X6	-919.8	-927.4	3.8	230.9	-230.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1322.0	-1310.2	-5.9	329.0	-329.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1426.4	-1425.1	-0.7	356.4	-356.4	0.0	0.0
	X3	X4	-1429.1	-1429.1	0.0	357.3	-357.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1425.1	-1426.4	0.7	356.4	-356.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1310.2	-1322.0	5.9	329.0	-329.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1464.8	-1455.6	-4.6	365.1	-365.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1574.5	-1573.3	-0.6	393.5	-393.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1577.1	-1577.1	0.0	394.3	-394.3	0.0	0.0
	X4	X5	-1573.3	-1574.5	0.6	393.5	-393.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1455.6	-1464.8	4.6	365.1	-365.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1828.1	-1818.7	-4.7	455.8	-455.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1952.0	-1950.5	-0.8	487.8	-487.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1953.9	-1953.9	0.0	488.5	-488.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1950.5	-1952.0	0.8	487.8	-487.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1818.7	-1828.1	4.7	455.8	-455.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1929.2	-1918.5	-5.3	481.0	-481.0	0.0	0.0
	X2	X3	-2031.7	-2030.5	-0.6	507.8	-507.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2033.4	-2033.4	0.0	508.4	-508.4	0.0	0.0
	X4	X5	-2030.5	-2031.7	0.6	507.8	-507.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1918.5	-1929.2	5.3	481.0	-481.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1931.1	-1922.2	-4.4	481.7	-481.7	0.0	0.0
	X2	X3	-2017.9	-2017.0	-0.5	504.4	-504.4	0.0	0.0
	X3	X4	-2019.3	-2019.3	0.0	504.8	-504.8	0.0	0.0
	X4	X5	-2017.0	-2017.9	0.5	504.4	-504.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1922.2	-1931.1	4.4	481.7	-481.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-2164.7	-2155.0	-4.8	540.0	-540.0	0.0	0.0
	X2	X3	-2241.9	-2240.8	-0.5	560.3	-560.3	0.0	0.0
	X3	X4	-2242.4	-2242.4	0.0	560.6	-560.6	0.0	0.0
	X4	X5	-2240.8	-2241.9	0.5	560.3	-560.3	0.0	0.0
	X5	X6	-2155.0	-2164.7	4.8	540.0	-540.0	0.0	0.0
2F	X1	X2	-2251.8	-2238.2	-6.8	561.3	-561.3	0.0	0.0
	X2	X3	-2293.0	-2291.9	-0.5	573.1	-573.1	0.0	0.0
	X3	X4	-2292.5	-2292.5	0.0	573.1	-573.1	0.0	0.0
	X4	X5	-2291.9	-2293.0	0.5	573.1	-573.1	0.0	0.0
	X5	X6	-2238.2	-2251.8	6.8	561.3	-561.3	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2751.6	-2712.7	-19.5	683.0	-683.0	0.0	0.0
	X2	X3	-2654.1	-2661.6	3.8	664.5	-664.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2675.7	-2675.7	0.0	668.9	-668.9	0.0	0.0
	X4	X5	-2661.6	-2654.1	-3.8	664.5	-664.5	0.0	0.0
	X5	X6	-2712.7	-2751.6	19.5	683.0	-683.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X1	177.3	93.5	-41.9	-95.8	95.8	-329.1	329.1
		X2	-9.1	-2.5	3.3	4.1	-4.1	-575.5	575.5
		X3	0.4	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-572.3	572.3
		X4	-0.4	-0.1	0.1	0.1	-0.1	-572.3	572.3
		X5	9.1	2.5	-3.3	-4.1	4.1	-575.5	575.5
		X6	-177.3	-93.5	41.9	95.8	-95.8	-329.1	329.1
9F	10F	X1	87.2	82.2	-2.5	-60.5	60.5	-669.2	669.2
		X2	-2.3	-2.5	-0.1	1.7	-1.7	-1156.4	1156.4
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-1151.5	1151.5
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-1151.5	1151.5
		X5	2.3	2.5	0.1	-1.7	1.7	-1156.4	1156.4
		X6	-87.2	-82.2	2.5	60.5	-60.5	-669.2	669.2
8F	9F	X1	96.7	82.4	-7.2	-64.0	64.0	-1009.2	1009.2
		X2	-3.0	-3.0	0.0	2.1	-2.1	-1737.5	1737.5
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-1730.6	1730.6
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1730.6	1730.6

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	X5	3.0	3.0	-0.0	-2.1	2.1	-1737.5	1737.5
		X6	-96.7	-82.4	7.2	64.0	-64.0	-1009.2	1009.2
7F	8F	X1	103.2	86.5	-8.3	-67.7	67.7	-1354.9	1354.9
		X2	-3.8	-2.8	0.5	2.3	-2.3	-2330.4	2330.4
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2321.0	2321.0
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2321.0	2321.0
		X5	3.8	2.8	-0.5	-2.3	2.3	-2330.4	2330.4
		X6	-103.2	-86.5	8.3	67.7	-67.7	-1354.9	1354.9
6F	7F	X1	99.5	88.5	-5.5	-67.1	67.1	-1701.0	1701.0
		X2	-3.8	-3.7	0.0	2.7	-2.7	-2938.6	2938.6
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-2926.9	2926.9
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2926.9	2926.9
		X5	3.8	3.7	-0.0	-2.7	2.7	-2938.6	2938.6
		X6	-99.5	-88.5	5.5	67.1	-67.1	-1701.0	1701.0
5F	6F	X1	102.8	89.0	-6.9	-68.5	68.5	-2052.0	2052.0
		X2	-4.4	-3.8	0.3	2.9	-2.9	-3562.7	3562.7
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3548.1	3548.1
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3548.1	3548.1
		X5	4.4	3.8	-0.3	-2.9	2.9	-3562.7	3562.7
		X6	-102.8	-89.0	6.9	68.5	-68.5	-2052.0	2052.0
4F	5F	X1	101.9	85.7	-8.1	-67.0	67.0	-2403.5	2403.5
		X2	-4.4	-3.3	0.5	2.7	-2.7	-4186.5	4186.5
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4169.1	4169.1
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4169.1	4169.1
		X5	4.4	3.3	-0.5	-2.7	2.7	-4186.5	4186.5
		X6	-101.9	-85.7	8.1	67.0	-67.0	-2403.5	2403.5
3F	4F	X1	105.6	97.5	-4.0	-71.9	71.9	-2759.3	2759.3
		X2	-4.6	-5.4	-0.4	3.6	-3.6	-4833.3	4833.3
		X3	0.1	0.3	0.1	-0.1	0.1	-4813.1	4813.1
		X4	-0.1	-0.3	-0.1	0.1	-0.1	-4813.1	4813.1
		X5	4.6	5.4	0.4	-3.6	3.6	-4833.3	4833.3
		X6	-105.6	-97.5	4.0	71.9	-71.9	-2759.3	2759.3
2F	3F	X1	102.9	73.6	-14.6	-63.0	63.0	-3124.3	3124.3
		X2	-5.1	0.6	2.9	1.6	-1.6	-5494.1	5494.1
		X3	0.1	-1.2	-0.6	0.4	-0.4	-5470.3	5470.3
		X4	-0.1	1.2	0.6	-0.4	0.4	-5470.3	5470.3
		X5	5.1	-0.6	-2.9	-1.6	1.6	-5494.1	5494.1
		X6	-102.9	-73.6	14.6	63.0	-63.0	-3124.3	3124.3
1F	2F	X1	131.8	151.3	9.8	-87.8	87.8	-3499.9	3499.9
		X2	-11.9	-40.0	-14.1	16.1	-16.1	-6169.2	6169.2
		X3	1.2	8.2	3.5	-2.9	2.9	-6142.1	6142.1
		X4	-1.2	-8.2	-3.5	2.9	-2.9	-6142.1	6142.1
		X5	11.9	40.0	14.1	-16.1	16.1	-6169.2	6169.2
		X6	-131.8	-151.3	-9.8	87.8	-87.8	-3499.9	3499.9

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X1	-490.1	107.1	298.6	135.6	-135.6	82.4	-82.4
		X2	-1063.7	31.7	547.7	365.3	-365.3	34.6	-34.6
		X3	-1154.5	-21.1	566.7	416.1	-416.1	8.0	-8.0
		X4	-1154.5	-21.1	566.7	416.1	-416.1	-8.0	8.0
		X5	-1063.7	31.7	547.7	365.3	-365.3	-34.6	34.6
		X6	-490.1	107.1	298.6	135.6	-135.6	-82.4	82.4
9F	10F	X1	-842.1	-40.9	400.6	315.4	-315.4	220.0	-220.0
		X2	-1599.6	-220.1	689.8	649.9	-649.9	104.1	-104.1
		X3	-1657.4	-267.9	694.7	687.6	-687.6	28.6	-28.6
		X4	-1657.4	-267.9	694.7	687.6	-687.6	-28.6	28.6
		X5	-1599.6	-220.1	689.8	649.9	-649.9	-104.1	104.1
		X6	-842.1	-40.9	400.6	315.4	-315.4	-220.0	220.0
8F	9F	X1	-886.5	-301.2	292.7	424.2	-424.2	407.1	-407.1
		X2	-1720.8	-716.0	502.4	870.3	-870.3	194.8	-194.8
		X3	-1776.1	-767.8	504.2	908.5	-908.5	56.5	-56.5
		X4	-1776.1	-767.8	504.2	908.5	-908.5	-56.5	56.5
		X5	-1720.8	-716.0	502.4	870.3	-870.3	-194.8	194.8
		X6	-886.5	-301.2	292.7	424.2	-424.2	-407.1	407.1

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	X1	-1020.9	-493.9	263.5	541.0	-541.0	670.2	-670.2
		X2	-2020.7	-937.6	541.5	1056.5	-1056.5	306.7	-306.7
		X3	-2086.4	-988.1	549.1	1098.0	-1098.0	90.5	-90.5
		X4	-2086.4	-988.1	549.1	1098.0	-1098.0	-90.5	90.5
		X5	-2020.7	-937.6	541.5	1056.5	-1056.5	-306.7	306.7
		X6	-1020.9	-493.9	263.5	541.0	-541.0	-670.2	670.2
6F	7F	X1	-970.9	-676.2	147.3	588.2	-588.2	967.5	-967.5
		X2	-2092.5	-1445.3	323.6	1263.5	-1263.5	462.5	-462.5
		X3	-2162.2	-1507.9	327.2	1310.7	-1310.7	137.7	-137.7
		X4	-2162.2	-1507.9	327.2	1310.7	-1310.7	-137.7	137.7
		X5	-2092.5	-1445.3	323.6	1263.5	-1263.5	-462.5	462.5
		X6	-970.9	-676.2	147.3	588.2	-588.2	-967.5	967.5
5F	6F	X1	-1151.8	-791.6	180.1	694.1	-694.1	1337.1	-1337.1
		X2	-2325.3	-1657.8	333.8	1422.5	-1422.5	620.9	-620.9
		X3	-2396.6	-1711.9	342.3	1467.3	-1467.3	185.5	-185.5
		X4	-2396.6	-1711.9	342.3	1467.3	-1467.3	-185.5	185.5
		X5	-2325.3	-1657.8	333.8	1422.5	-1422.5	-620.9	620.9
		X6	-1151.8	-791.6	180.1	694.1	-694.1	-1337.1	1337.1
4F	5F	X1	-1137.6	-1079.7	29.0	791.9	-791.9	1734.5	-1734.5
		X2	-2292.5	-2109.5	91.5	1572.1	-1572.1	791.5	-791.5
		X3	-2352.0	-2152.2	99.9	1608.7	-1608.7	238.0	-238.0
		X4	-2352.0	-2152.2	99.9	1608.7	-1608.7	-238.0	238.0
		X5	-2292.5	-2109.5	91.5	1572.1	-1572.1	-791.5	791.5
		X6	-1137.6	-1079.7	29.0	791.9	-791.9	-1734.5	1734.5
3F	4F	X1	-851.4	-1453.9	-301.3	816.0	-816.0	2196.0	-2196.0
		X2	-1830.6	-2954.7	-562.0	1693.9	-1693.9	959.9	-959.9
		X3	-1884.0	-2997.2	-556.6	1727.8	-1727.8	288.9	-288.9
		X4	-1884.0	-2997.2	-556.6	1727.8	-1727.8	-288.9	288.9
		X5	-1830.6	-2954.7	-562.0	1693.9	-1693.9	-959.9	959.9
		X6	-851.4	-1453.9	-301.3	816.0	-816.0	-2196.0	2196.0
2F	3F	X1	-710.8	-1889.6	-589.4	928.7	-928.7	2671.1	-2671.1
		X2	-1442.3	-3758.6	-1158.2	1857.5	-1857.5	1142.0	-1142.0
		X3	-1486.1	-3789.7	-1151.8	1884.2	-1884.2	345.7	-345.7
		X4	-1486.1	-3789.7	-1151.8	1884.2	-1884.2	-345.7	345.7
		X5	-1442.3	-3758.6	-1158.2	1857.5	-1857.5	-1142.0	1142.0
		X6	-710.8	-1889.6	-589.4	928.7	-928.7	-2671.1	2671.1
1F	2F	X1	-362.2	-2751.6	-1194.7	965.5	-965.5	3188.1	-3188.1
		X2	-772.6	-5366.8	-2297.1	1903.7	-1903.7	1326.5	-1326.5
		X3	-794.7	-5337.3	-2271.3	1901.4	-1901.4	404.7	-404.7
		X4	-794.7	-5337.3	-2271.3	1901.4	-1901.4	-404.7	404.7
		X5	-772.6	-5366.8	-2297.1	1903.7	-1903.7	-1326.5	1326.5
		X6	-362.2	-2751.6	-1194.7	965.5	-965.5	-3188.1	3188.1

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X1	490.1	-107.1	-298.6	-135.6	135.6	-82.4	82.4
		X2	1063.7	-31.7	-547.7	-365.3	365.3	-34.6	34.6
		X3	1154.5	21.1	-566.7	-416.1	416.1	-8.0	8.0
		X4	1154.5	21.1	-566.7	-416.1	416.1	8.0	-8.0
		X5	1063.7	-31.7	-547.7	-365.3	365.3	34.6	-34.6
		X6	490.1	-107.1	-298.6	-135.6	135.6	82.4	-82.4
9F	10F	X1	842.1	40.9	-400.6	-315.4	315.4	-220.0	220.0
		X2	1599.6	220.1	-689.8	-649.9	649.9	-104.1	104.1
		X3	1657.4	267.9	-694.7	-687.6	687.6	-28.6	28.6
		X4	1657.4	267.9	-694.7	-687.6	687.6	28.6	-28.6
		X5	1599.6	220.1	-689.8	-649.9	649.9	104.1	-104.1
		X6	842.1	40.9	-400.6	-315.4	315.4	220.0	-220.0
8F	9F	X1	886.5	301.2	-292.7	-424.2	424.2	-407.1	407.1
		X2	1720.8	716.0	-502.4	-870.3	870.3	-194.8	194.8
		X3	1776.1	767.8	-504.2	-908.5	908.5	-56.5	56.5
		X4	1776.1	767.8	-504.2	-908.5	908.5	56.5	-56.5
		X5	1720.8	716.0	-502.4	-870.3	870.3	194.8	-194.8
		X6	886.5	301.2	-292.7	-424.2	424.2	407.1	-407.1
7F	8F	X1	1020.9	493.9	-263.5	-541.0	541.0	-670.2	670.2
		X2	2020.7	937.6	-541.5	-1056.5	1056.5	-306.7	306.7

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	X3	2086.4	988.1	-549.1	-1098.0	1098.0	-90.5	90.5
		X4	2086.4	988.1	-549.1	-1098.0	1098.0	90.5	-90.5
		X5	2020.7	937.6	-541.5	-1056.5	1056.5	306.7	-306.7
		X6	1020.9	493.9	-263.5	-541.0	541.0	670.2	-670.2
6F	7F	X1	970.9	676.2	-147.3	-588.2	588.2	-967.5	967.5
		X2	2092.5	1445.3	-323.6	-1263.5	1263.5	-462.5	462.5
		X3	2162.2	1507.9	-327.2	-1310.7	1310.7	-137.7	137.7
		X4	2162.2	1507.9	-327.2	-1310.7	1310.7	137.7	-137.7
		X5	2092.5	1445.3	-323.6	-1263.5	1263.5	462.5	-462.5
		X6	970.9	676.2	-147.3	-588.2	588.2	967.5	-967.5
5F	6F	X1	1151.8	791.6	-180.1	-694.1	694.1	-1337.1	1337.1
		X2	2325.3	1657.8	-333.8	-1422.5	1422.5	-620.9	620.9
		X3	2396.6	1711.9	-342.3	-1467.3	1467.3	-185.5	185.5
		X4	2396.6	1711.9	-342.3	-1467.3	1467.3	185.5	-185.5
		X5	2325.3	1657.8	-333.8	-1422.5	1422.5	620.9	-620.9
		X6	1151.8	791.6	-180.1	-694.1	694.1	1337.1	-1337.1
4F	5F	X1	1137.6	1079.7	-29.0	-791.9	791.9	-1734.5	1734.5
		X2	2292.5	2109.5	-91.5	-1572.1	1572.1	-791.5	791.5
		X3	2352.0	2152.2	-99.9	-1608.7	1608.7	-238.0	238.0
		X4	2352.0	2152.2	-99.9	-1608.7	1608.7	238.0	-238.0
		X5	2292.5	2109.5	-91.5	-1572.1	1572.1	791.5	-791.5
		X6	1137.6	1079.7	-29.0	-791.9	791.9	1734.5	-1734.5
3F	4F	X1	851.4	1453.9	301.3	-816.0	816.0	-2196.0	2196.0
		X2	1830.6	2954.7	562.0	-1693.9	1693.9	-959.9	959.9
		X3	1884.0	2997.2	556.6	-1727.8	1727.8	-288.9	288.9
		X4	1884.0	2997.2	556.6	-1727.8	1727.8	288.9	-288.9
		X5	1830.6	2954.7	562.0	-1693.9	1693.9	959.9	-959.9
		X6	851.4	1453.9	301.3	-816.0	816.0	2196.0	-2196.0
2F	3F	X1	710.8	1889.6	589.4	-928.7	928.7	-2671.1	2671.1
		X2	1442.3	3758.6	1158.2	-1857.5	1857.5	-1142.0	1142.0
		X3	1486.1	3789.7	1151.8	-1884.2	1884.2	-345.7	345.7
		X4	1486.1	3789.7	1151.8	-1884.2	1884.2	345.7	-345.7
		X5	1442.3	3758.6	1158.2	-1857.5	1857.5	1142.0	-1142.0
		X6	710.8	1889.6	589.4	-928.7	928.7	2671.1	-2671.1
1F	2F	X1	362.2	2751.6	1194.7	-965.5	965.5	-3188.1	3188.1
		X2	772.6	5366.8	2297.1	-1903.7	1903.7	-1326.5	1326.5
		X3	794.7	5337.3	2271.3	-1901.4	1901.4	-404.7	404.7
		X4	794.7	5337.3	2271.3	-1901.4	1901.4	404.7	-404.7
		X5	772.6	5366.8	2297.1	-1903.7	1903.7	1326.5	-1326.5
		X6	362.2	2751.6	1194.7	-965.5	965.5	3188.1	-3188.1

* Y4 フレーム はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	56.1	39.0	24.6	38.6	0.0	0.0
	X2	X3	-56.1	42.2	17.9	33.4	29.9	0.0	0.0
	X3	X4	-42.2	42.2	24.8	31.6	31.6	0.0	0.0
	X4	X5	-42.2	56.1	17.9	29.9	33.4	0.0	0.0
	X5	X6	-56.1	0.0	39.0	38.6	24.6	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力（地震力× 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* X1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	493.9	170.1	170.1	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.5	0.5	2.5	5.8	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.5	4.3	636.1	235.7	236.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.3	0.0	0.6	7.8	3.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-290.1	290.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-329.1	329.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-561.1	561.1

* X1 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-669.2	669.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-830.8	830.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1009.2	1009.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1100.4	1100.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1354.9	1354.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1369.7	1369.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1701.0	1701.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1638.5	1638.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2052.0	2052.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1906.8	1906.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2403.5	2403.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2175.3	2175.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2759.3	2759.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2443.1	2443.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3124.3	3124.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2716.0	2716.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3499.9	3499.9

* X1 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	-25.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-49.2	49.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	-86.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.1	167.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.4	-166.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-321.0	321.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	262.2	-262.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-506.6	506.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	371.7	-371.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-718.6	718.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	492.0	-492.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-951.7	951.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	620.3	-620.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1200.7	1200.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	749.3	-749.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1498.8	1498.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	890.8	-890.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1782.7	1782.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1051.5	-1051.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2105.7	2105.7

* X1 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.7	25.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	-49.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-86.8	86.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	167.1	-167.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-166.4	166.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	321.0	-321.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-262.2	262.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	506.6	-506.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-371.7	371.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	718.6	-718.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-492.0	492.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	951.7	-951.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-620.3	620.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1200.7	-1200.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-749.3	749.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1498.8	-1498.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-890.8	890.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1782.7	-1782.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1051.5	1051.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2105.7	-2105.7

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力(固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	10.2	-19.3	-2.4	-7.7
9F	Y2	Y3	19.9	-25.9	6.0	-7.1
8F	Y2	Y3	29.6	-32.0	14.6	-6.2
7F	Y2	Y3	39.4	-38.4	22.8	-5.5
6F	Y2	Y3	49.1	-43.5	32.2	-4.0
5F	Y2	Y3	58.9	-48.2	41.9	-2.2
4F	Y2	Y3	68.7	-52.4	52.0	-0.1
3F	Y2	Y3	76.4	-61.1	63.5	0.8
2F	Y2	Y3	86.0	-68.9	70.4	0.5
1F	Y2	Y3	95.9	-76.7	77.4	0.2

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力(地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	-25.2	755.7	371.8	399.1
9F	Y2	Y3	-84.2	1435.1	136.0	561.1
8F	Y2	Y3	-160.7	2221.2	-270.8	696.6
7F	Y2	Y3	-252.8	3112.8	-816.5	820.1
6F	Y2	Y3	-358.0	4066.3	-1505.2	914.7
5F	Y2	Y3	-473.4	5078.5	-2297.9	993.1
4F	Y2	Y3	-596.3	6113.5	-3189.3	1044.4
3F	Y2	Y3	-767.4	7081.3	-3972.3	1100.5
2F	Y2	Y3	-911.5	8192.0	-4950.6	1157.6
1F	Y2	Y3	-1074.8	9745.7	-5771.4	1232.3

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力(地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	25.2	-755.7	-371.8	-399.1
9F	Y2	Y3	84.2	-1435.1	-136.0	-561.1
8F	Y2	Y3	160.7	-2221.2	270.8	-696.6
7F	Y2	Y3	252.8	-3112.8	816.5	-820.1
6F	Y2	Y3	358.0	-4066.3	1505.2	-914.7
5F	Y2	Y3	473.4	-5078.5	2297.9	-993.1
4F	Y2	Y3	596.3	-6113.5	3189.3	-1044.4
3F	Y2	Y3	767.4	-7081.3	3972.3	-1100.5
2F	Y2	Y3	911.5	-8192.0	4950.6	-1157.6
1F	Y2	Y3	1074.8	-9745.7	5771.4	-1232.3

=====

* X2 フレーム はり部材応力(固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.2	0.2	2.3	7.9	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.2	7.3	831.1	293.4	294.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.3	0.0	0.1	10.9	2.8	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力(地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-515.3	515.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-575.5	575.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-975.1	975.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1156.4	1156.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1436.4	1436.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1737.5	1737.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1897.5	1897.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2330.4	2330.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2365.5	2365.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2938.6	2938.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2830.0	2830.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3562.7	3562.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3294.9	3294.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4186.5	4186.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3791.8	3791.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4833.3	4833.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4273.3	4273.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5494.1	5494.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4760.2	4760.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6169.2	6169.2

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	-24.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-53.0	53.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	-91.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-194.7	194.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.2	-190.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-403.7	403.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	316.9	-316.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-671.7	671.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	484.9	-484.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1046.8	1046.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	666.2	-666.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1437.2	1437.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	869.6	-869.6

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1874.7	1874.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1407.2	-1407.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2317.4	2317.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1716.0	-1716.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2824.2	2824.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2064.4	-2064.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3395.6	3395.6

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.7	24.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	-53.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-91.5	91.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	194.7	-194.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-190.2	190.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	403.7	-403.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-316.9	316.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	671.7	-671.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-484.9	484.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1046.8	-1046.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-666.2	666.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1437.2	-1437.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-869.6	869.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1874.7	-1874.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1407.2	1407.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2317.4	-2317.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1716.0	1716.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2824.2	-2824.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2064.4	2064.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3395.6	-3395.6

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	17.4	-10.4	22.7	4.4
9F	Y2	Y3	33.3	-24.8	36.1	4.0
8F	Y2	Y3	49.3	-39.5	49.4	3.5
7F	Y2	Y3	65.4	-53.8	62.8	3.2
6F	Y2	Y3	70.1	-67.0	73.7	2.4
5F	Y2	Y3	84.2	-81.7	85.7	1.4
4F	Y2	Y3	98.2	-96.7	97.5	0.3
3F	Y2	Y3	72.5	-57.6	56.8	-0.3
2F	Y2	Y3	81.9	-64.3	63.9	-0.2
1F	Y2	Y3	91.4	-71.1	70.9	-0.1

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	-26.5	752.6	391.9	405.2
9F	Y2	Y3	-99.3	1627.5	294.2	686.3
8F	Y2	Y3	-207.5	2684.2	-85.2	928.2
7F	Y2	Y3	-346.4	3904.2	-707.8	1141.6
6F	Y2	Y3	-550.9	4937.8	-1187.8	1339.3
5F	Y2	Y3	-757.4	6334.2	-2079.9	1519.4
4F	Y2	Y3	-989.3	7848.7	-3131.6	1684.7
3F	Y2	Y3	-892.3	8100.9	-2952.4	1822.5
2F	Y2	Y3	-1088.8	9449.2	-4026.6	1936.6
1F	Y2	Y3	-1310.7	11355.9	-4852.6	2016.5

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	26.5	-752.6	-391.9	-405.2
9F	Y2	Y3	99.3	-1627.5	-294.2	-686.3
8F	Y2	Y3	207.5	-2684.2	85.2	-928.2
7F	Y2	Y3	346.4	-3904.2	707.8	-1141.6
6F	Y2	Y3	550.9	-4937.8	1187.8	-1339.3

* X2 フレム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力 Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
5F	Y2	Y3	757.4	-6334.2	2079.9	-1519.4
4F	Y2	Y3	989.3	-7848.7	3131.6	-1684.7
3F	Y2	Y3	892.3	-8100.9	2952.4	-1822.5
2F	Y2	Y3	1088.8	-9449.2	4026.6	-1936.6
1F	Y2	Y3	1310.7	-11355.9	4852.6	-2016.5

* X3 フレム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.2	0.2	2.3	7.9	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.2	7.3	831.1	293.4	294.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.3	0.0	0.1	10.9	2.8	0.0	0.0

* X3 フレム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-505.2	505.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-572.3	572.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-961.4	961.4

* X3 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1151.5	1151.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1417.5	1417.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1730.6	1730.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1873.8	1873.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2321.0	2321.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2336.9	2336.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2926.9	2926.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2796.5	2796.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3548.1	3548.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3256.3	3256.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4169.1	4169.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3748.0	3748.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4813.1	4813.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4224.4	4224.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5470.3	5470.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4706.0	4706.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6142.1	6142.1

* X3 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	-25.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-52.6	52.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.1	-92.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-193.7	193.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	191.1	-191.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-402.1	402.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	318.1	-318.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-669.3	669.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	486.6	-486.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1043.2	1043.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	668.2	-668.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1432.6	1432.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	871.8	-871.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1869.2	1869.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1410.3	-1410.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2310.0	2310.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1719.2	-1719.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2816.0	2816.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2067.7	-2067.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3386.8	3386.8

* X3 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.0	25.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	-52.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-92.1	92.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	193.7	-193.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-191.1	191.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.1	-402.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-318.1	318.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	669.3	-669.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-486.6	486.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1043.2	-1043.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-668.2	668.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1432.6	-1432.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-871.8	871.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1869.2	-1869.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1410.3	1410.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2310.0	-2310.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1719.2	1719.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2816.0	-2816.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2067.7	2067.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3386.8	-3386.8

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	17.1	-11.4	20.8	3.3
9F	Y2	Y3	32.9	-25.6	34.2	3.1
8F	Y2	Y3	48.8	-40.0	47.4	2.7
7F	Y2	Y3	64.7	-54.1	60.6	2.3
6F	Y2	Y3	69.4	-67.0	71.6	1.6
5F	Y2	Y3	83.3	-81.3	83.6	0.8
4F	Y2	Y3	97.2	-95.9	95.4	-0.2
3F	Y2	Y3	71.8	-57.1	55.4	-0.6
2F	Y2	Y3	81.1	-63.6	62.5	-0.4
1F	Y2	Y3	90.6	-70.0	69.6	-0.1

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	-27.7	750.6	387.3	402.8
9F	Y2	Y3	-101.7	1626.1	289.5	684.1
8F	Y2	Y3	-211.0	2683.7	-90.2	926.2
7F	Y2	Y3	-351.2	3904.4	-713.2	1139.7
6F	Y2	Y3	-556.7	4939.2	-1193.4	1337.8
5F	Y2	Y3	-764.4	6336.3	-2085.1	1518.3
4F	Y2	Y3	-997.3	7851.4	-3136.2	1684.0
3F	Y2	Y3	-899.6	8102.1	-2954.7	1822.1
2F	Y2	Y3	-1096.7	9450.2	-4028.2	1936.4
1F	Y2	Y3	-1319.0	11356.8	-4853.8	2016.4

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	27.7	-750.6	-387.3	-402.8
9F	Y2	Y3	101.7	-1626.1	-289.5	-684.1
8F	Y2	Y3	211.0	-2683.7	90.2	-926.2
7F	Y2	Y3	351.2	-3904.4	713.2	-1139.7
6F	Y2	Y3	556.7	-4939.2	1193.4	-1337.8
5F	Y2	Y3	764.4	-6336.3	2085.1	-1518.3
4F	Y2	Y3	997.3	-7851.4	3136.2	-1684.0
3F	Y2	Y3	899.6	-8102.1	2954.7	-1822.1
2F	Y2	Y3	1096.7	-9450.2	4028.2	-1936.4
1F	Y2	Y3	1319.0	-11356.8	4853.8	-2016.4

=====

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.2	0.2	2.3	7.9	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.2	7.3	831.1	293.4	294.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.3	0.0	0.1	10.9	2.8	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-505.2	505.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-572.3	572.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-961.4	961.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1151.5	1151.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1417.5	1417.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1730.6	1730.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1873.8	1873.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2321.0	2321.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2336.9	2336.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2926.9	2926.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2796.5	2796.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3548.1	3548.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3256.3	3256.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4169.1	4169.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3748.0	3748.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4813.1	4813.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4224.4	4224.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5470.3	5470.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4706.0	4706.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6142.1	6142.1

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	-25.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-52.6	52.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.1	-92.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-193.7	193.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	191.1	-191.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-402.1	402.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	318.1	-318.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-669.3	669.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	486.6	-486.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1043.2	1043.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	668.2	-668.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1432.6	1432.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	871.8	-871.8

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1869.2	1869.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1410.3	-1410.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2310.0	2310.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1719.2	-1719.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2816.0	2816.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2067.7	-2067.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3386.8	3386.8

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.0	25.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	-52.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-92.1	92.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	193.7	-193.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-191.1	191.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.1	-402.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-318.1	318.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	669.3	-669.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-486.6	486.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1043.2	-1043.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-668.2	668.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1432.6	-1432.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-871.8	871.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1869.2	-1869.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1410.3	1410.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2310.0	-2310.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1719.2	1719.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2816.0	-2816.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2067.7	2067.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3386.8	-3386.8

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	17.1	-11.4	20.8	3.3
9F	Y2	Y3	32.9	-25.6	34.2	3.1
8F	Y2	Y3	48.8	-40.0	47.4	2.7
7F	Y2	Y3	64.7	-54.1	60.6	2.3
6F	Y2	Y3	69.4	-67.0	71.6	1.6
5F	Y2	Y3	83.3	-81.3	83.6	0.8
4F	Y2	Y3	97.2	-95.9	95.4	-0.2
3F	Y2	Y3	71.8	-57.1	55.4	-0.6
2F	Y2	Y3	81.1	-63.6	62.5	-0.4
1F	Y2	Y3	90.6	-70.0	69.6	-0.1

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	-27.7	750.6	387.3	402.8
9F	Y2	Y3	-101.7	1626.1	289.5	684.1
8F	Y2	Y3	-211.0	2683.7	-90.2	926.2
7F	Y2	Y3	-351.2	3904.4	-713.2	1139.7
6F	Y2	Y3	-556.7	4939.2	-1193.4	1337.8
5F	Y2	Y3	-764.4	6336.3	-2085.1	1518.3
4F	Y2	Y3	-997.3	7851.4	-3136.2	1684.0
3F	Y2	Y3	-899.6	8102.1	-2954.7	1822.1
2F	Y2	Y3	-1096.7	9450.2	-4028.2	1936.4
1F	Y2	Y3	-1319.0	11356.8	-4853.8	2016.4

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	27.7	-750.6	-387.3	-402.8
9F	Y2	Y3	101.7	-1626.1	-289.5	-684.1
8F	Y2	Y3	211.0	-2683.7	90.2	-926.2
7F	Y2	Y3	351.2	-3904.4	713.2	-1139.7
6F	Y2	Y3	556.7	-4939.2	1193.4	-1337.8

* X4 フレム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
5F	Y2	Y3	764.4	-6336.3	2085.1	-1518.3
4F	Y2	Y3	997.3	-7851.4	3136.2	-1684.0
3F	Y2	Y3	899.6	-8102.1	2954.7	-1822.1
2F	Y2	Y3	1096.7	-9450.2	4028.2	-1936.4
1F	Y2	Y3	1319.0	-11356.8	4853.8	-2016.4

=====

* X5 フレム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.2	0.2	2.3	7.9	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.2	7.3	831.1	293.4	294.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.3	0.0	0.1	10.9	2.8	0.0	0.0

* X5 フレム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-515.3	515.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-575.5	575.5
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-975.1	975.1

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1156.4	1156.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1436.4	1436.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1737.5	1737.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1897.5	1897.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2330.4	2330.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2365.5	2365.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2938.6	2938.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2830.0	2830.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3562.7	3562.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3294.9	3294.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4186.5	4186.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3791.8	3791.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4833.3	4833.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4273.3	4273.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5494.1	5494.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4760.2	4760.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6169.2	6169.2

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	-24.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-53.0	53.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	-91.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-194.7	194.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.2	-190.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-403.7	403.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	316.9	-316.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-671.7	671.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	484.9	-484.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1046.8	1046.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	666.2	-666.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1437.2	1437.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	869.6	-869.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1874.7	1874.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1407.2	-1407.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2317.4	2317.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1716.0	-1716.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2824.2	2824.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2064.4	-2064.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3395.6	3395.6

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.7	24.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	-53.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-91.5	91.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	194.7	-194.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-190.2	190.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	403.7	-403.7
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-316.9	316.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	671.7	-671.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-484.9	484.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1046.8	-1046.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-666.2	666.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1437.2	-1437.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-869.6	869.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1874.7	-1874.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1407.2	1407.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2317.4	-2317.4
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1716.0	1716.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2824.2	-2824.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2064.4	2064.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3395.6	-3395.6

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力(固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	17.4	-10.4	22.7	4.4
9F	Y2	Y3	33.3	-24.8	36.1	4.0
8F	Y2	Y3	49.3	-39.5	49.4	3.5
7F	Y2	Y3	65.4	-53.8	62.8	3.2
6F	Y2	Y3	70.1	-67.0	73.7	2.4
5F	Y2	Y3	84.2	-81.7	85.7	1.4
4F	Y2	Y3	98.2	-96.7	97.5	0.3
3F	Y2	Y3	72.5	-57.6	56.8	-0.3
2F	Y2	Y3	81.9	-64.3	63.9	-0.2
1F	Y2	Y3	91.4	-71.1	70.9	-0.1

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力(地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	-26.5	752.6	391.9	405.2
9F	Y2	Y3	-99.3	1627.5	294.2	686.3
8F	Y2	Y3	-207.5	2684.2	-85.2	928.2
7F	Y2	Y3	-346.4	3904.2	-707.8	1141.6
6F	Y2	Y3	-550.9	4937.8	-1187.8	1339.3
5F	Y2	Y3	-757.4	6334.2	-2079.9	1519.4
4F	Y2	Y3	-989.3	7848.7	-3131.6	1684.7
3F	Y2	Y3	-892.3	8100.9	-2952.4	1822.5
2F	Y2	Y3	-1088.8	9449.2	-4026.6	1936.6
1F	Y2	Y3	-1310.7	11355.9	-4852.6	2016.5

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力(地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	26.5	-752.6	-391.9	-405.2
9F	Y2	Y3	99.3	-1627.5	-294.2	-686.3
8F	Y2	Y3	207.5	-2684.2	85.2	-928.2
7F	Y2	Y3	346.4	-3904.2	707.8	-1141.6
6F	Y2	Y3	550.9	-4937.8	1187.8	-1339.3
5F	Y2	Y3	757.4	-6334.2	2079.9	-1519.4
4F	Y2	Y3	989.3	-7848.7	3131.6	-1684.7
3F	Y2	Y3	892.3	-8100.9	2952.4	-1822.5
2F	Y2	Y3	1088.8	-9449.2	4026.6	-1936.6
1F	Y2	Y3	1310.7	-11355.9	4852.6	-2016.5

=====

* X6 フレーム はり部材応力(固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	493.9	170.1	170.1	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.5	0.5	2.5	5.8	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.5	4.3	636.1	235.7	236.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.3	0.0	0.6	7.8	3.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力(地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-290.1	290.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-329.1	329.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-561.1	561.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-669.2	669.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-830.8	830.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1009.2	1009.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1100.4	1100.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1354.9	1354.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1369.7	1369.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1701.0	1701.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1638.5	1638.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2052.0	2052.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1906.8	1906.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2403.5	2403.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2175.3	2175.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2759.3	2759.3
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2443.1	2443.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3124.3	3124.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2716.0	2716.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3499.9	3499.9

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	-25.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-49.2	49.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	-86.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.1	167.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.4	-166.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-321.0	321.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	262.2	-262.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-506.6	506.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	371.7	-371.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-718.6	718.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	492.0	-492.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-951.7	951.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	620.3	-620.3

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1200.7	1200.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	749.3	-749.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1498.8	1498.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	890.8	-890.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1782.7	1782.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1051.5	-1051.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2105.7	2105.7

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.7	25.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	-49.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-86.8	86.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	167.1	-167.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-166.4	166.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	321.0	-321.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-262.2	262.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	506.6	-506.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-371.7	371.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	718.6	-718.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-492.0	492.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	951.7	-951.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-620.3	620.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1200.7	-1200.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-749.3	749.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1498.8	-1498.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-890.8	890.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1782.7	-1782.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1051.5	1051.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2105.7	-2105.7

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	10.2	-19.3	-2.4	-7.7
9F	Y2	Y3	19.9	-25.9	6.0	-7.1
8F	Y2	Y3	29.6	-32.0	14.6	-6.2
7F	Y2	Y3	39.4	-38.4	22.8	-5.5
6F	Y2	Y3	49.1	-43.5	32.2	-4.0
5F	Y2	Y3	58.9	-48.2	41.9	-2.2
4F	Y2	Y3	68.7	-52.4	52.0	-0.1
3F	Y2	Y3	76.4	-61.1	63.5	0.8
2F	Y2	Y3	86.0	-68.9	70.4	0.5
1F	Y2	Y3	95.9	-76.7	77.4	0.2

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	-25.2	755.7	371.8	399.1
9F	Y2	Y3	-84.2	1435.1	136.0	561.1
8F	Y2	Y3	-160.7	2221.2	-270.8	696.6
7F	Y2	Y3	-252.8	3112.8	-816.5	820.1
6F	Y2	Y3	-358.0	4066.3	-1505.2	914.7
5F	Y2	Y3	-473.4	5078.5	-2297.9	993.1
4F	Y2	Y3	-596.3	6113.5	-3189.3	1044.4
3F	Y2	Y3	-767.4	7081.3	-3972.3	1100.5
2F	Y2	Y3	-911.5	8192.0	-4950.6	1157.6
1F	Y2	Y3	-1074.8	9745.7	-5771.4	1232.3

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	25.2	-755.7	-371.8	-399.1
9F	Y2	Y3	84.2	-1435.1	-136.0	-561.1
8F	Y2	Y3	160.7	-2221.2	270.8	-696.6
7F	Y2	Y3	252.8	-3112.8	816.5	-820.1
6F	Y2	Y3	358.0	-4066.3	1505.2	-914.7

* X6 フレム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力 Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
5F	Y2	Y3	473.4	-5078.5	2297.9	-993.1
4F	Y2	Y3	596.3	-6113.5	3189.3	-1044.4
3F	Y2	Y3	767.4	-7081.3	3972.3	-1100.5
2F	Y2	Y3	911.5	-8192.0	4950.6	-1157.6
1F	Y2	Y3	1074.8	-9745.7	5771.4	-1232.3

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

Aw	: 耐力壁の水平断面積	(100 x mm2)
Ac	: 柱の水平断面積	(100 x mm2)
Aw'	: 雑壁の水平断面積	(100 x mm2)
U	: 用途係数	
Z	: 地震力の地域係数	
Ai	: 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数	
α	: コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)	

(1) 式 : $\sum 2.5 \alpha Aw + \sum 0.7 \alpha Ac + \sum 0.7 \alpha Aw'$ (RC) (2) 式 : $\sum 1.8 \alpha Aw + \sum 1.8 \alpha Ac$ (RC)

: $\sum 2.5 \alpha Aw + \sum 1.0 \alpha Ac + \sum 0.7 \alpha Aw'$ (SRC) : $\sum 2.0 \alpha Aw + \sum 2.0 \alpha Ac$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
10F	RC	19620.00	67800.00	0.00	1.225	0.979	1.597
9F	RC	19620.00	67800.00	0.00	1.225	0.612	0.998
8F	RC	19620.00	67800.00	0.00	1.225	0.463	0.755
7F	RC	19620.00	67800.00	0.00	1.414	0.440	0.718
6F	RC	19620.00	82400.00	0.00	1.414	0.420	0.723
5F	RC	19620.00	82400.00	0.00	1.414	0.374	0.644
4F	RC	19620.00	82400.00	0.00	1.414	0.342	0.588
3F	RC	19620.00	104500.00	0.00	1.414	0.364	0.666
2F	RC	19620.00	104500.00	0.00	1.414	0.344	0.628
1F	RC	19620.00	104500.00	0.00	1.414	0.328	0.600

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
10F	RC	87480.00	67800.00	0.00	1.225	2.701	2.836
9F	RC	87480.00	67800.00	0.00	1.225	1.688	1.772
8F	RC	87480.00	67800.00	0.00	1.225	1.278	1.342
7F	RC	87480.00	67800.00	0.00	1.414	1.214	1.275
6F	RC	86040.00	82400.00	0.00	1.414	1.074	1.194
5F	RC	86040.00	82400.00	0.00	1.414	0.957	1.064
4F	RC	86040.00	82400.00	0.00	1.414	0.874	0.972
3F	RC	83520.00	104500.00	0.00	1.414	0.840	1.009
2F	RC	83520.00	104500.00	0.00	1.414	0.793	0.951
1F	RC	83520.00	104500.00	0.00	1.414	0.757	0.909

A-3. 6 剛性率

A-3. 6. 1 剛性率(雑壁を含む)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
- h : 層間変形角の階高 (cm)
- d/h : 層間変形角
- rs : h/d
- rs/ave. : rsの相加平均
- Rs : 剛性率
- * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向						
階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
10F	0.1865	280.0	1/ 1501	1091	1.375	1.000
9F	0.2266	280.0	1/ 1236		1.132	1.000
8F	0.2658	280.0	1/ 1054		0.965	1.000
7F	0.2930	280.0	1/ 956		0.876	1.000
6F	0.3098	280.0	1/ 904		0.828	1.000
5F	0.3238	280.0	1/ 865		0.792	1.000
4F	0.3311	280.0	1/ 846		0.775	1.000
3F	0.3130	280.0	1/ 895		0.820	1.000
2F	0.2647	280.0	1/ 1058		0.969	1.000
1F	0.1936	310.0	1/ 1601		1.467	1.000

Y 方向						
階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
10F	0.0874	280.0	1/ 3204	3677	0.871	1.000
9F	0.0912	280.0	1/ 3072		0.835	1.000
8F	0.0936	280.0	1/ 2991		0.814	1.000
7F	0.0919	280.0	1/ 3048		0.829	1.000
6F	0.0900	280.0	1/ 3112		0.846	1.000
5F	0.0858	280.0	1/ 3262		0.887	1.000
4F	0.0790	280.0	1/ 3544		0.964	1.000
3F	0.0710	280.0	1/ 3946		1.073	1.000
2F	0.0599	280.0	1/ 4672		1.271	1.000
1F	0.0524	310.0	1/ 5919		1.610	1.000

A-3. 6. 2 剛性率(雑壁を含まない)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
- h : 層間変形角の階高 (cm)
- d/h : 層間変形角
- rs : h/d
- rs/ave. : rsの相加平均
- Rs : 剛性率
- * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向						
階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
10F	0.1865	280.0	1/ 1501	1091	1.375	1.000
9F	0.2266	280.0	1/ 1236		1.132	1.000
8F	0.2658	280.0	1/ 1054		0.965	1.000
7F	0.2930	280.0	1/ 956		0.876	1.000
6F	0.3098	280.0	1/ 904		0.828	1.000
5F	0.3238	280.0	1/ 865		0.792	1.000
4F	0.3311	280.0	1/ 846		0.775	1.000
3F	0.3130	280.0	1/ 895		0.820	1.000

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
2F	0.2647	280.0	1/ 1058		0.969	1.000
1F	0.1936	310.0	1/ 1601		1.467	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
10F	0.0874	280.0	1/ 3204	3677	0.871	1.000
9F	0.0912	280.0	1/ 3072		0.835	1.000
8F	0.0936	280.0	1/ 2991		0.814	1.000
7F	0.0919	280.0	1/ 3048		0.829	1.000
6F	0.0900	280.0	1/ 3112		0.846	1.000
5F	0.0858	280.0	1/ 3262		0.887	1.000
4F	0.0790	280.0	1/ 3544		0.964	1.000
3F	0.0710	280.0	1/ 3946		1.073	1.000
2F	0.0599	280.0	1/ 4672		1.271	1.000
1F	0.0524	310.0	1/ 5919		1.610	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
10F	680.5	934.8	254.3	2034.2	0.125	1.000
9F	695.3	1020.1	324.8	2101.0	0.155	1.015
8F	700.4	1025.5	325.2	2205.3	0.147	1.000
7F	704.1	1029.4	325.3	2314.5	0.141	1.000
6F	707.0	1039.3	332.3	2379.0	0.140	1.000
5F	710.1	1046.6	336.5	2466.6	0.136	1.000
4F	712.4	1056.3	343.9	2571.2	0.134	1.000
3F	713.6	1049.1	335.4	2625.7	0.128	1.000
2F	715.8	1082.5	366.7	2617.2	0.140	1.000
1F	717.8	1061.5	343.7	2409.6	0.143	1.000

Y 方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
10F	2000.0	2000.0	0.0	1392.3	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1332.6	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1308.7	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1296.1	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1282.1	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1270.1	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1256.0	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1250.1	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1245.2	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1253.3	0.000	1.000

A-3. 7. 2 偏心率(雑壁を含まない)

- g

:

重心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- l

:

剛心距離

(cm)

(基準座標系に対する)
- e

:

偏心距離

(cm)

(加力方向に対する)
- re

:

弾力半径

(cm)

(加力方向に対する)
- Re

:

偏心率

(加力方向に対する)
- *

:

ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- #

:

直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
10F	680. 5	934. 8	254. 3	2034. 2	0. 125	1. 000
9F	695. 3	1020. 1	324. 8	2101. 0	0. 155	1. 015
8F	700. 4	1025. 5	325. 2	2205. 3	0. 147	1. 000
7F	704. 1	1029. 4	325. 3	2314. 5	0. 141	1. 000
6F	707. 0	1039. 3	332. 3	2379. 0	0. 140	1. 000
5F	710. 1	1046. 6	336. 5	2466. 6	0. 136	1. 000
4F	712. 4	1056. 3	343. 9	2571. 2	0. 134	1. 000
3F	713. 6	1049. 1	335. 4	2625. 7	0. 128	1. 000
2F	715. 8	1082. 5	366. 7	2617. 2	0. 140	1. 000
1F	717. 8	1061. 5	343. 7	2409. 6	0. 143	1. 000

Y方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
10F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1392. 3	0. 000	1. 000
9F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1332. 6	0. 000	1. 000
8F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1308. 7	0. 000	1. 000
7F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1296. 1	0. 000	1. 000
6F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1282. 1	0. 000	1. 000
5F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1270. 1	0. 000	1. 000
4F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1256. 0	0. 000	1. 000
3F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1250. 1	0. 000	1. 000
2F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1245. 2	0. 000	1. 000
1F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1253. 3	0. 000	1. 000




A-4. 断面計算結果




A-4. 3 R Cの断面計算




A-4. 3. 1 R Cはりの断面計算

(1) R Cはりの計算指定

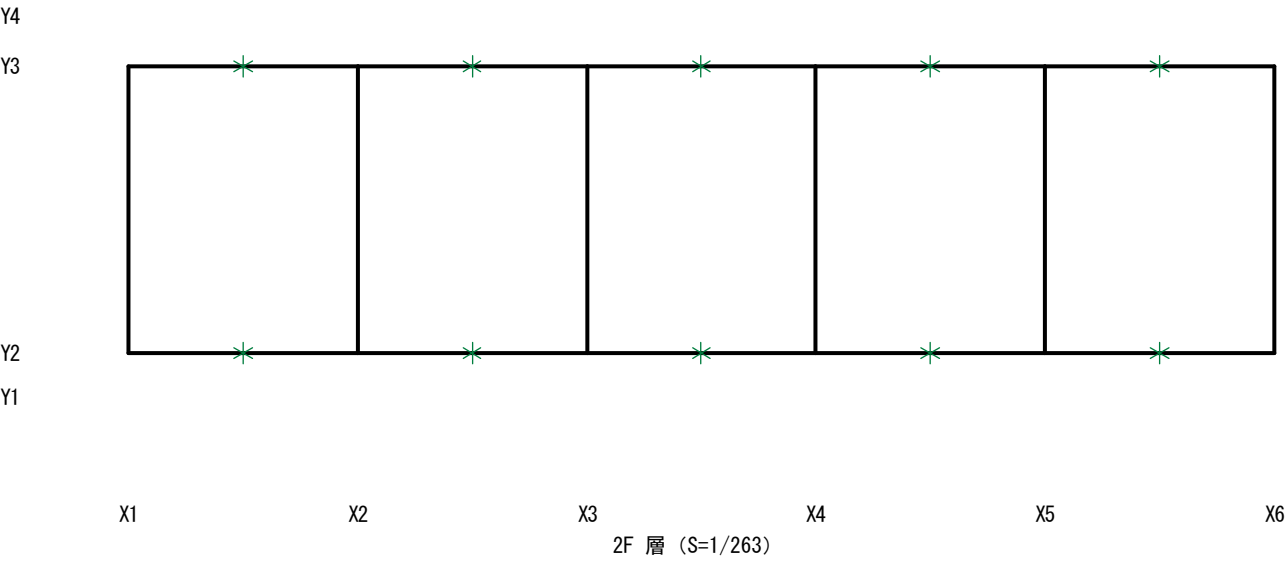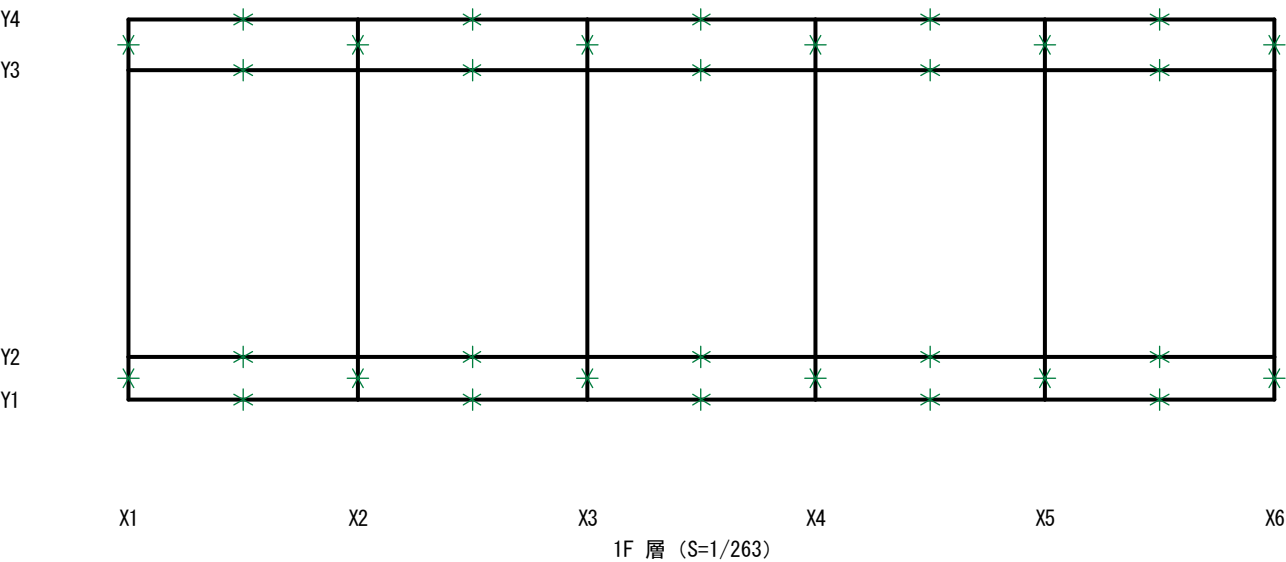

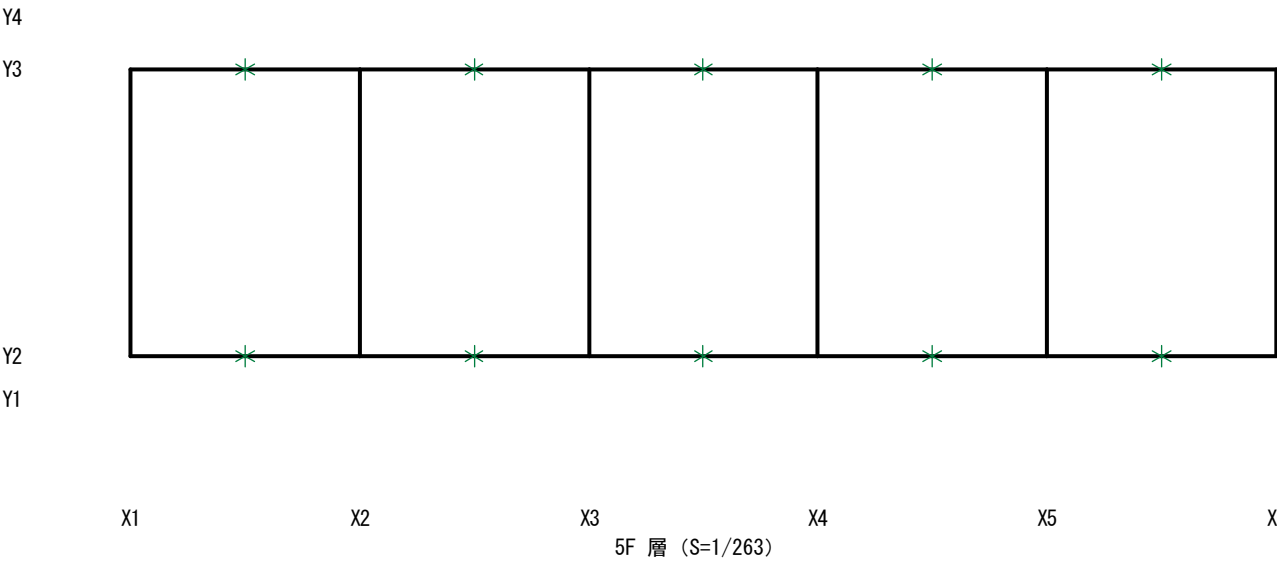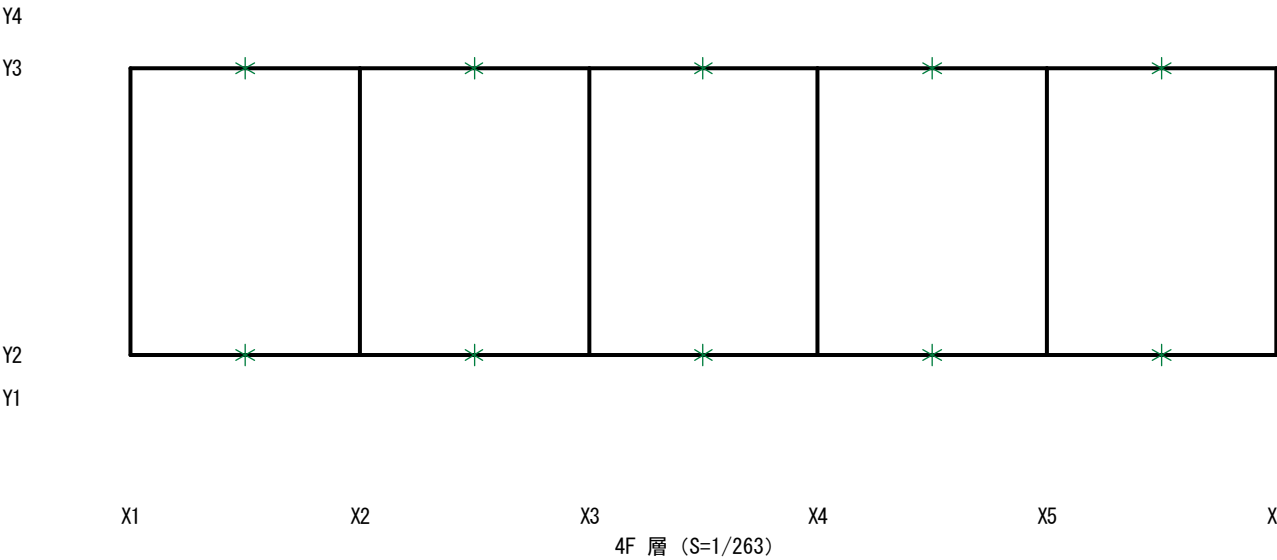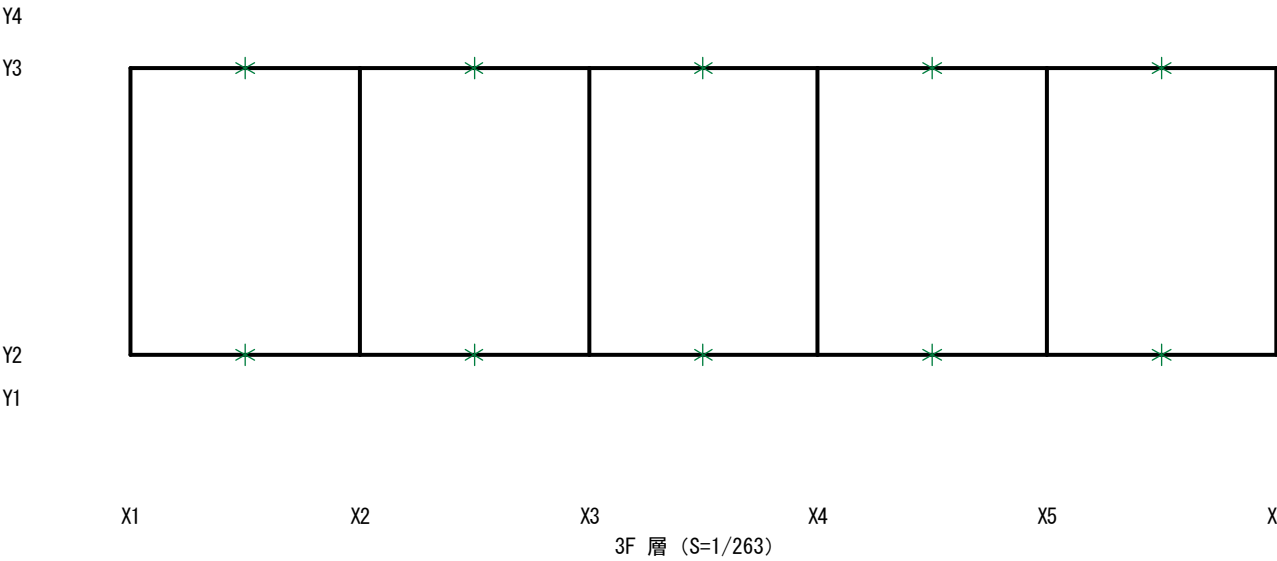

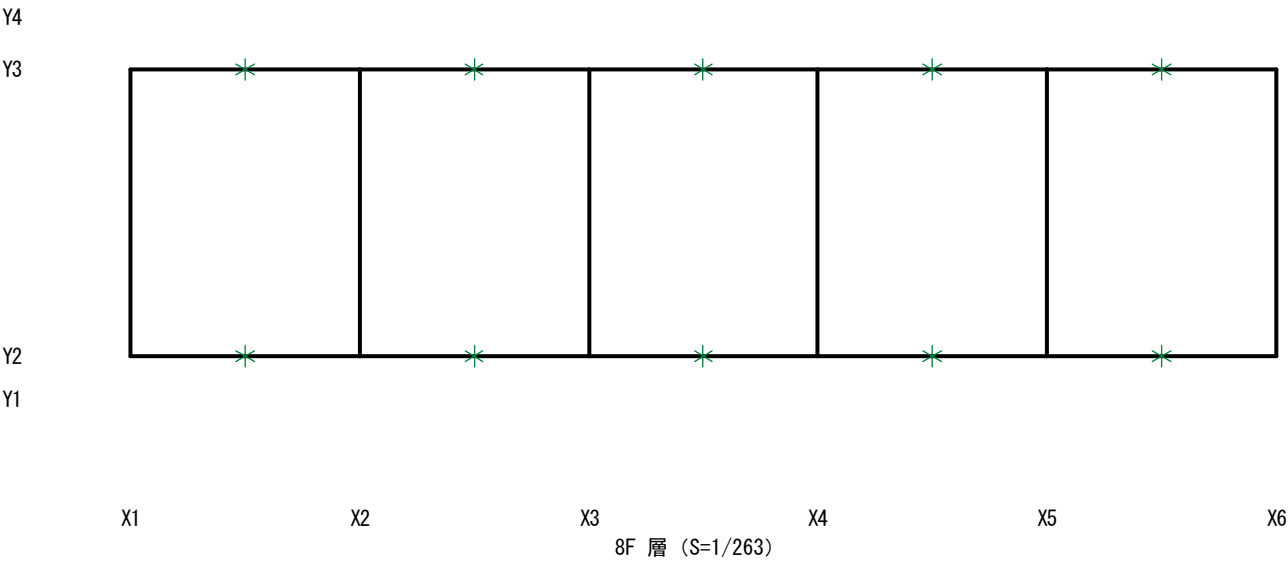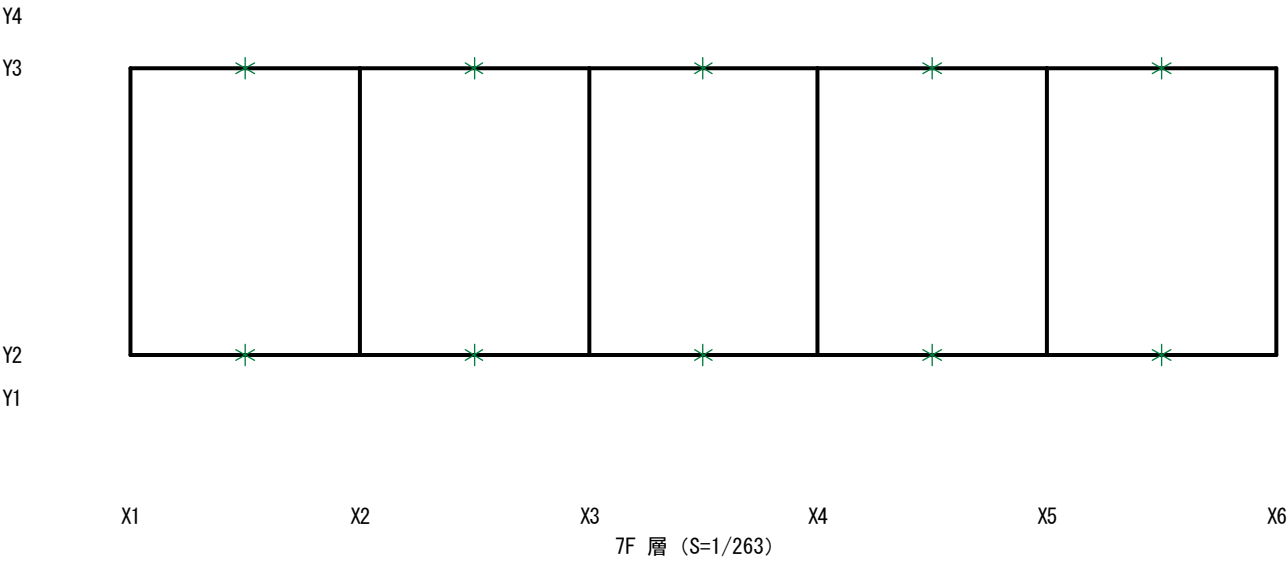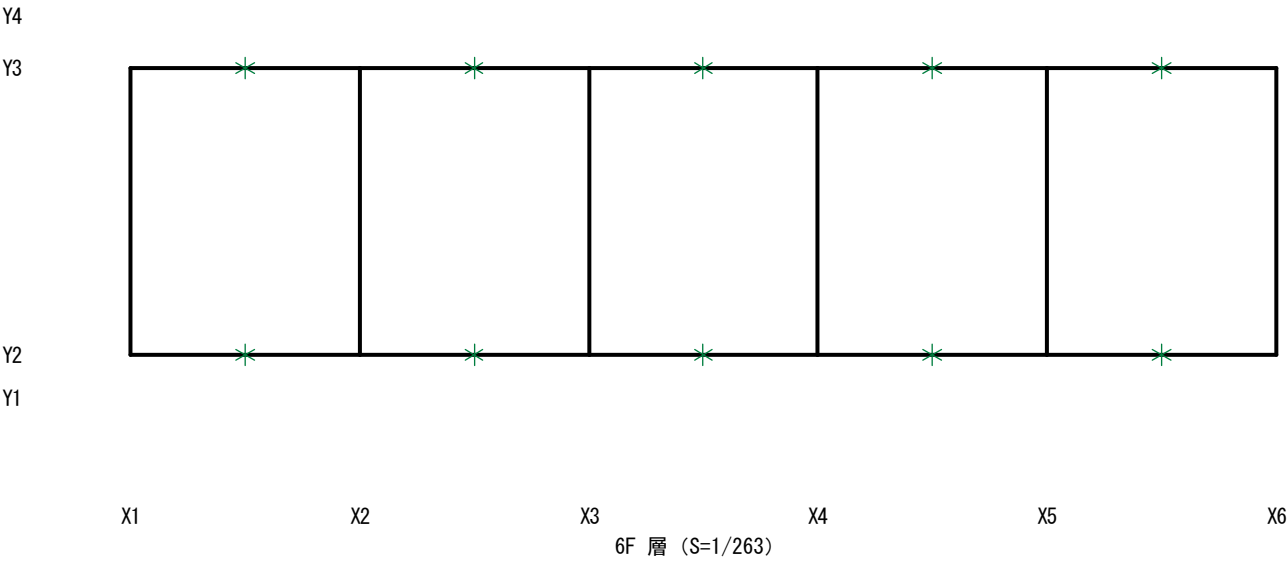

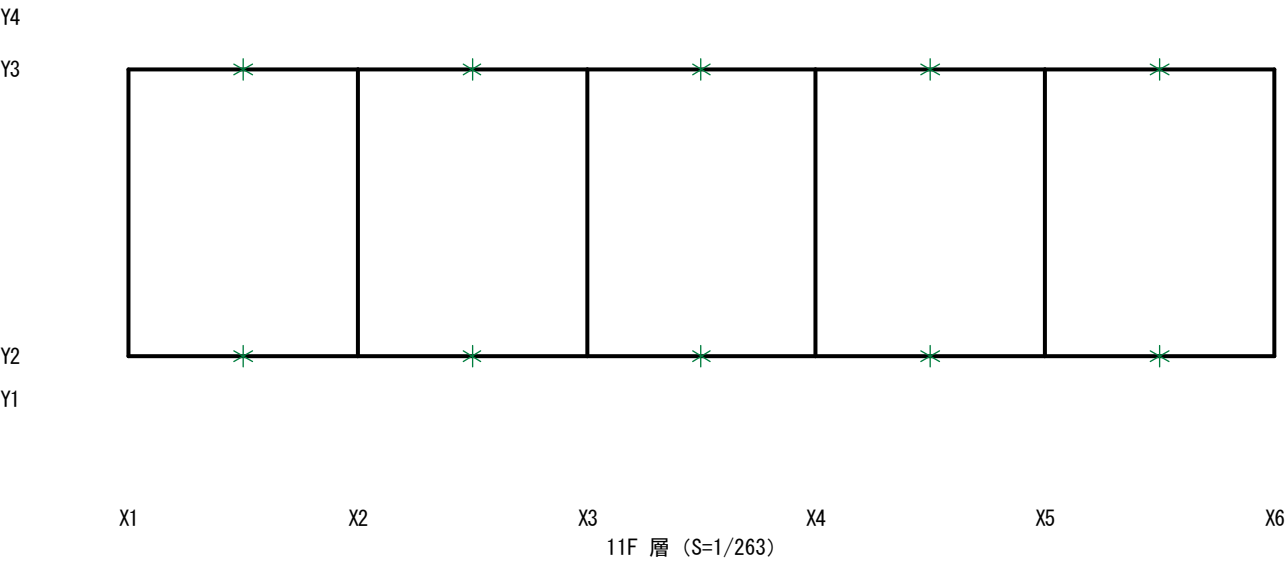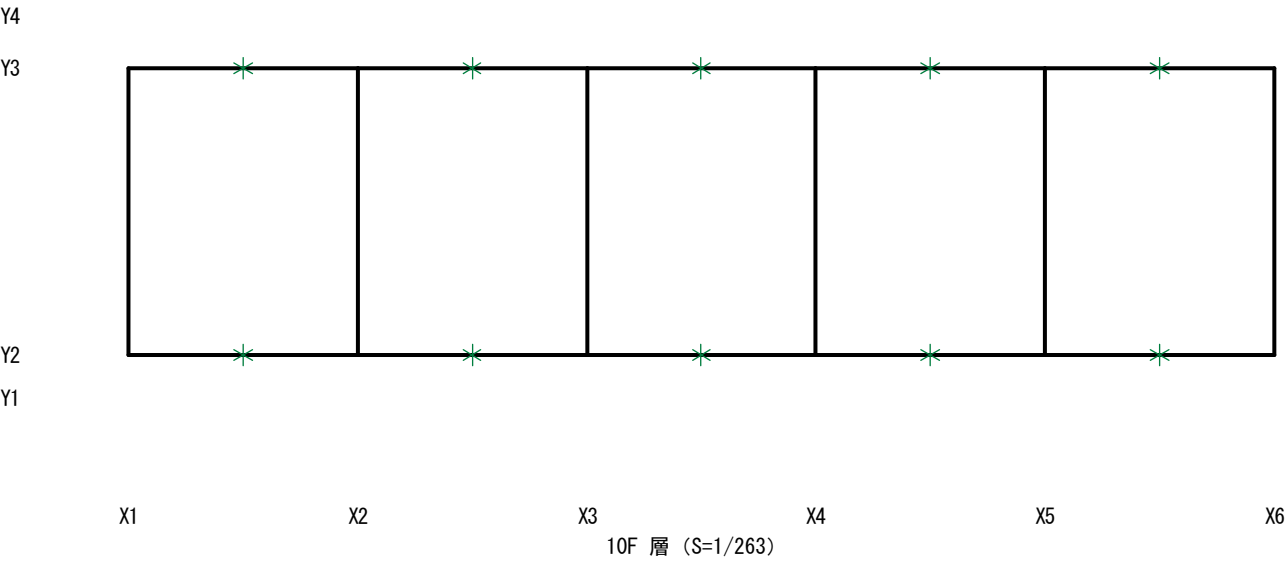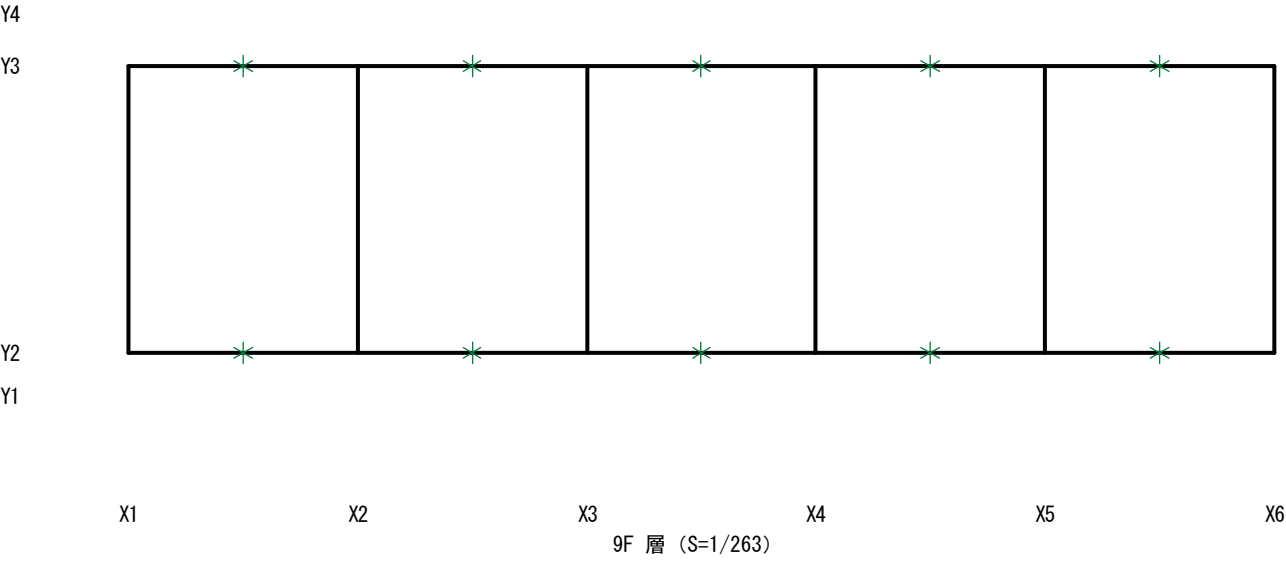

(2) RCはりの計算条件

1) 計算指定 : 検定計算 (個別計算)

- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0. 0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
RC規準 (1999) 13条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3. 00 %
Ptmin = 0. 40 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1. 00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \text{Min}\{ Q_o + a \cdot (\sum M_y) / L', Q_L + n \cdot Q_E \}$
a=1. 00, n=2. 00 (5階建て以上の場合、n=1. 5) とする。
My計算時：
主筋強度割増率： 1. 10 倍
スラブ筋断面積： 7. 10 cm²
 - イ) 許容せん断力
RC規準 (1999) 15条 (6) 式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
Pwmax = 1. 20 %
Pwmin = 0. 20 %
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1. 00 をOKとする
- 5) 付着の検討
RC規準 (1991) 17条 (27) ~ (28) 式による
- 6) 定着の検討
RC規準 (1991) 17条 (29) 式による
- 7) 地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率：壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが
0. 25 × N L × C i 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
10F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
9F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
8F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
7F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
6F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
5F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
4F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
3F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
2F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00
1F	0. 00	0. 00	100. 00	100. 00

(3) RCはりの断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo / 4 の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U (D)	kN・m 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no	①/②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)

断面	材質	N/mm ²	Fc: コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。() 内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物 1 の材質。②は鉄筋太物 2 の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm	はり幅
	D	cm	はりせい
	d. U(D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U(D)	cm	曲げ材の応力中心距離 (7/8)・d. U ((7/8)・d. D)
	被り/sat	cm, 10 ² cm ²	①/②: ①はかぶり厚(上端: 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、2 段筋の場合は上端筋 1 (下端筋 1) が外側、上端筋 2 (下端筋 2) が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数が×形に配筋されていることを示します。
	STP 径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①-②: ①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
曲げ	形ピッチ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at. U(D)	cm ²	上(下)端鉄筋断面積
	pt. U(D)	%	鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	MaI	kN・m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
せん断	判定		①/②: ①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U(D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②): ①は、はりのうちの長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号 (注2)
	Qd/bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比 (M/Qd) による割増係数で、(l) は長期、(s. 正) (s. 負) は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。×形配筋のときは×形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	×形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
付着	Ta. U(D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U(D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。使用基準がRC規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。RC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U(D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、Ld≤Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U(D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。RC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。() 内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時	K3	地震時直交方向正加力
K1	地震時フレーム方向正加力	K4	地震時直交方向負加力
K2	地震時フレーム方向負加力	W3	風圧時直交方向正加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W4	風圧時直交方向負加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)		

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X1-X2]			Y17レ-Δ1F層[X2-X3]			Y17レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
応力	MI	0.0	-35.3	50.9	50.9	-16.2	38.3	38.3	-22.4	38.3	
	Ms	U	0.0	0.0	50.9	50.9	0.0	38.3	38.3	0.0	38.3
		D	0.0	35.3	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	22.4	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	22.7	-6.4	-35.4	30.6	1.6	-27.4	29.0	0.0	-29.0	
	Qs	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
			D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
pt		U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
Mas		U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)	800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			
	Qd	正	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
		負	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
	Qd	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	20.64	5.79	32.23	27.87	1.43	25.00	26.44	0.00	26.44	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	
Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	
	負	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.21L		0.32L	0.28L		0.25L	0.26L		0.26L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG (3)				
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X4-X5]			Y17レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ1F層[X1-X2]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(33)	(400)	(33)		
応力	MI	38.3	-16.2	50.9	50.9	-35.3	0.0	50.7	-193.4	285.8		
	Ms	U	38.3	0.0	50.9	50.9	0.0	0.0	285.9	0.0	506.8	
		D	0.0	16.2	0.0	0.0	35.3	0.0	184.5	200.5	0.0	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1		
	QI	27.4	-1.6	-30.6	35.4	6.4	-22.7	135.4	-29.4	-194.2		
	Qs	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	197.5	91.5	256.2		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	80.0	80.0	80.0		
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	150.0	150.0	150.0		
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	137.8	137.8	137.8	
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	137.8	137.8	137.8	
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	120.6	120.6	120.6	
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	120.6	120.6	120.6	
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10				
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2							6-D32	6-D32	6-D32	
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2							6-D32	6-D32	6-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28
			D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28
pt		U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.86	0.86	0.86	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.86	0.86	0.86	
Mas		U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	4607.9	4607.9	4607.9	
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	4607.9	4607.9	4607.9	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	5355.5		5355.5	
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	5069.7		5069.7	
	L' (L)	800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			735.0 (800.0)				
	Qd	正	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	42.3	122.5	287.3	
		負	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	228.5	63.7	101.1	
	Qd	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	228.5	122.5	287.3		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	25.00	1.43	27.87	32.23	5.79	20.64	23.69	12.70	29.78		
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.934	1.934	1.934	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.047	1.047	1.047	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.635	0.635	0.635		
	Qal	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	1995.1	1995.1	1995.1		
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	1907.2	1907.2	1907.2	
負		244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	1848.9	1848.9	1848.9		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	0.25L		0.28L	0.32L		0.21L	0.16S		0.13L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.03S		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	367.5		367.5	
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	367.5		367.5	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚ-42F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚ-43F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚ-44F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	112.1	-67.8	134.3	114.0	-67.4	133.1	113.6	-67.5	133.2	
	Ms	U	302.8	0.0	323.9	338.4	0.0	357.5	362.3	0.0	376.5
		D	78.6	68.3	55.4	110.4	67.4	91.3	135.0	70.2	110.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	89.3	-2.8	-94.8	89.7	-2.4	-94.5	89.6	-2.4	-94.5	
	Qs	141.0	54.5	146.6	150.7	63.5	155.5	156.6	69.4	161.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
		D	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
	j	U	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
		D	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
	pt	U	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10
		D	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10
	Mal		240.2	156.8	240.2	240.2	156.8	240.2	240.2	156.8	240.2
		U	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4
	D	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	494.7		494.7	494.7		494.7	494.7		494.7
		D	441.8		441.8	441.8		441.8	441.8		441.8
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			
	Qd	正	11.7	80.4	172.5	1.9	94.0	186.1	10.8	102.8	194.9
		負	166.9	74.9	17.2	181.3	89.2	2.9	190.0	97.9	5.9
	Qd	166.9	80.4	172.5	181.3	94.0	186.1	190.0	102.8	194.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		83.08	38.15	85.84	90.22	44.59	92.60	94.58	48.79	97.01
		l	1.060	1.097	1.060	1.063	1.101	1.063	1.063	1.101	1.063
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	
	Qal	203.9	220.6	203.9	204.5	221.3	204.5	204.5	221.3	204.5	
	Qas	正	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8
		負	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.93S		0.97S	1.02S		1.04S	1.06S		1.09S
		D	0.07S		0.10S	0.01S		0.02S	0.06S		0.03S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	221.3		221.3	221.3		221.3	221.3		221.3
		D	233.8		233.8	233.8		233.8	233.8		233.8
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X1-X2]			Y27レ-Δ6F層[X1-X2]			Y27レ-Δ7F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	113.9	-67.6	132.9	113.9	-67.6	132.8	114.1	-67.6	132.7	
	Ms	U	361.9	0.0	369.3	353.8	0.0	362.9	342.8	0.0	350.6
		D	134.2	73.4	103.6	125.9	72.5	97.2	114.6	73.0	85.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	89.7	-2.4	-94.4	89.7	-2.4	-94.4	89.7	-2.3	-94.4	
	Qs	155.6	68.3	160.4	153.6	66.3	158.4	150.5	63.1	155.2	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
		D	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
	j	U	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
		D	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋										
		1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
	pt	U	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10
		D	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10
	Mal	240.2	156.8	240.2	240.2	156.8	240.2	240.2	156.8	240.2	
	Mas	U	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4
		D	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	494.7		494.7	494.7		494.7	494.7		494.7
		D	441.8		441.8	441.8		441.8	441.8		441.8
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			
	Qd	正	9.2	101.2	193.3	6.2	98.3	190.3	1.4	93.5	185.5
		負	188.6	96.5	4.4	185.6	93.5	1.5	180.9	88.8	3.3
	Qd	188.6	101.2	193.3	185.6	98.3	190.3	180.9	93.5	185.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	a	93.86	48.04	96.22	92.38	46.62	94.73	90.03	44.35	92.35
		l	1.065	1.103	1.065	1.065	1.103	1.065	1.065	1.103	1.065
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	
	Qa1	Q	204.7	221.6	204.7	204.8	221.6	204.8	204.9	221.7	204.9
		正	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8
			負	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.06S		1.08S	1.04S		1.07S	1.01S		1.04S
		D	0.05S		0.02S	0.03S		0.01S	0.01S		0.02S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	221.3		221.3	221.3		221.3	221.3		221.3
		D	233.8		233.8	233.8		233.8	233.8		233.8
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	113.9	-67.6	132.7	112.8	-68.1	133.0	119.6	-65.8	130.7	
	Ms	U	323.7	0.0	330.6	283.4	0.0	294.5	265.2	0.0	269.2
		D	95.9	73.6	65.1	57.9	72.7	28.5	26.1	69.4	7.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	89.7	-2.4	-94.4	89.5	-2.5	-94.6	90.7	-1.4	-93.5	
	Qs	145.2	57.8	149.9	134.7	47.7	139.8	129.3	40.1	132.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.0	53.5	51.0	50.4	53.5	50.4	50.4	53.5	50.4
		D	51.0	53.5	51.0	50.4	53.5	50.4	50.4	53.5	50.4
	j	U	44.6	46.8	44.6	44.1	46.8	44.1	44.1	46.8	44.1
		D	44.6	46.8	44.6	44.1	46.8	44.1	44.1	46.8	44.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	20.28	10.14	20.28	20.28	10.14	20.28
		D	25.35	15.21	25.35	20.28	10.14	20.28	20.28	10.14	20.28
	pt	U	1.10	0.63	1.10	0.89	0.42	0.89	0.89	0.42	0.89
		D	1.10	0.63	1.10	0.89	0.42	0.89	0.89	0.42	0.89
	Mal	240.2	156.8	240.2	189.5	105.4	189.5	189.5	105.4	189.5	
	Mas	U	385.4	251.7	385.4	304.1	169.2	304.1	304.1	169.2	304.1
		D	385.4	251.7	385.4	304.1	169.2	304.1	304.1	169.2	304.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	494.7		494.7	401.4		401.4	401.4		401.4
		D	441.8		441.8	349.1		349.1	349.1		349.1
	L' (L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	6.5	85.5	177.6	10.0	70.3	162.4	10.0	59.4	151.5
		負	172.9	80.8	11.2	157.3	65.2	10.0	148.7	56.6	10.0
	Qd		172.9	85.5	177.6	157.3	70.3	162.4	148.7	59.4	151.5
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		86.06	40.59	88.40	79.28	33.36	81.82	74.92	28.18	76.32
	a	l	1.065	1.103	1.065	1.056	1.103	1.056	1.060	1.107	1.060
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317
	Qal		204.9	221.7	204.9	181.8	200.7	181.8	182.5	201.4	182.5
Qas	正	290.8	305.1	290.8	260.5	276.6	260.5	260.5	276.6	260.5	
	負	290.8	305.1	290.8	260.5	276.6	260.5	260.5	276.6	260.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.97S		0.99S	1.11S		1.15S	1.05S		1.07S
		D	0.04S		0.06S	0.07S		0.07S	0.07S		0.07S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	221.3		221.3	221.3		221.3	221.3		221.3
		D	233.8		233.8	233.8		233.8	233.8		233.8
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			FG (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X1-X2]			Y27レ-Δ1F層[X2-X3]			Y27レ-Δ2F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	120.6	-89.2	170.5	273.9	-110.9	227.7	123.6	-62.2	122.9	
	Ms	U	218.7	0.0	258.1	486.1	0.0	442.1	300.0	0.0	299.8
		D	0.0	94.5	0.0	0.0	111.9	0.0	52.7	62.5	53.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	106.8	-6.2	-119.3	170.6	5.8	-159.0	89.4	0.1	-89.3	
	Qs	132.0	31.5	144.5	228.6	63.8	217.1	137.5	48.1	137.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	80.0	80.0	80.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.5	53.7	51.5	137.8	137.8	137.8	51.0	53.5	51.0
		D	51.5	53.7	51.5	137.8	137.8	137.8	51.0	53.5	51.0
	j	U	45.1	47.0	45.1	120.6	120.6	120.6	44.6	46.8	44.6
		D	45.1	47.0	45.1	120.6	120.6	120.6	44.6	46.8	44.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	6-D32	6-D32	6-D32	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D22		2-D22	6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25
	下端筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	6-D32	6-D32	6-D32	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D22		2-D22	6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D13	D13	D13	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.35	11.61	19.35	95.28	95.28	95.28	25.35	15.21	25.35
		D	19.35	11.61	19.35	95.28	95.28	95.28	25.35	15.21	25.35
	pt	U	0.84	0.48	0.84	0.86	0.86	0.86	1.24	0.71	1.24
		D	0.84	0.48	0.84	0.86	0.86	0.86	1.24	0.71	1.24
	Mal		186.6	120.7	186.6	2303.9	2303.9	2303.9	239.0	156.3	239.0
		U	299.5	193.7	299.5	4607.9	4607.9	4607.9	383.6	250.8	383.6
	D	299.5	193.7	299.5	4607.9	4607.9	4607.9	383.6	250.8	383.6	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	393.7		393.7	5355.5		5355.5	494.7		494.7
		D	340.3		340.3	5069.7		5069.7	441.8		441.8
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			
	Qd	正	13.2	44.1	157.2	83.5	81.3	246.1	17.4	72.0	161.4
		負	144.7	31.7	13.2	257.6	92.9	71.9	161.5	72.2	17.2
	Qd	144.7	44.1	157.2	257.6	92.9	246.1	161.5	72.2	161.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	71.36	20.88	77.51	26.71	9.63	25.51	90.45	38.52	90.35	
	a	l	1.059	1.092	1.059	1.847	1.847	1.847	1.079	1.117	1.079
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.585	1.585	1.585	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.573	1.573	1.573	1.000	1.000	1.000
	pw	0.317	0.317	0.317	0.635	0.635	0.635	0.357	0.357	0.357	
	Qal	186.3	199.6	186.3	1924.0	1924.0	1924.0	191.0	206.4	191.0	
Qas	正	266.1	277.5	266.1	2568.2	2568.2	2568.2	269.0	282.1	269.0	
	負	266.1	277.5	266.1	2553.6	2553.6	2553.6	269.0	282.1	269.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.68L		0.76L	0.18S		0.17S	0.90S	0.90S	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.10S	0.10S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
	Ld1	U	216.8		216.8	367.5		367.5	221.3	221.3	
		D	227.8		227.8	367.5		367.5	233.8	233.8	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X2-X3]			Y27レ-Δ4F層[X2-X3]			Y27レ-Δ5F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	123.8	-62.1	123.0	123.9	-62.1	122.9	124.1	-62.1	122.8	
	Ms	U	335.3	0.0	334.8	350.6	0.0	350.2	342.0	0.0	341.6
		D	87.7	62.3	88.8	102.8	62.4	104.4	93.8	62.5	96.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	89.5	0.1	-89.3	89.5	0.1	-89.2	89.5	0.2	-89.2	
	Qs	147.1	57.7	146.9	151.2	61.9	151.0	148.9	59.6	148.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
		D	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
	j	U	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
		D	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形状・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
	pt	U	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24
		D	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24
	Mas	U	239.0	156.3	239.0	239.0	156.3	239.0	239.0	156.3	239.0
		D	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	494.7		494.7	494.7		494.7	494.7		494.7
		D	441.8		441.8	441.8		441.8	441.8		441.8
	L' (L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	3.1	86.3	175.6	3.1	92.5	181.9	0.4	89.0	178.3
		負	175.8	86.5	2.9	182.1	92.8	3.4	178.7	89.3	0.1
	Qd	175.8	86.5	175.6	182.1	92.8	181.9	178.7	89.3	178.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	98.47	46.17	98.35	101.98	49.52	101.84	100.04	47.66	99.85	
		l	1.078	1.116	1.078	1.077	1.115	1.077	1.076	1.114	1.076
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	
	Qa1	190.9	206.3	190.9	190.8	206.2	190.8	190.6	206.0	190.6	
正		269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0	
		負	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.98S		0.98S	1.02S		1.02S	1.00S		1.00S
		D	0.02S		0.02S	0.02S		0.02S	0.00S		0.00S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	221.3		221.3	221.3		221.3	221.3		221.3
		D	233.8		233.8	233.8		233.8	233.8		233.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	124.1	-62.1	122.8	124.1	-62.1	122.8	124.1	-62.1	122.8	
	Ms	U	339.6	0.0	339.0	329.4	0.0	328.7	311.3	0.0	310.6
		D	91.5	62.4	93.4	81.2	62.4	83.1	63.1	62.4	65.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	89.5	0.2	-89.2	89.5	0.2	-89.2	89.5	0.2	-89.2	
	Qs	148.3	58.9	148.0	145.5	56.1	145.1	140.6	51.2	140.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.0	53.5	51.0	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
		D	51.0	53.5	51.0	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
	j	U	44.6	46.8	44.6	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
		D	44.6	46.8	44.6	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25						
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25						
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
		D	25.35	15.21	25.35	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
	pt	U	1.24	0.71	1.24	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
		D	1.24	0.71	1.24	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
	Mal	239.0	156.3	239.0	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7	
	Mas	U	383.6	250.8	383.6	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6
		D	383.6	250.8	383.6	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	494.7		494.7	426.2		426.2	426.2		426.2
		D	441.8		441.8	370.7		370.7	370.7		370.7
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			
	Qd	正	1.4	88.0	177.3	5.6	83.8	173.1	13.0	76.4	165.7
		負	177.6	88.3	1.1	173.4	84.1	5.3	166.1	76.7	12.7
	Qd	177.6	88.3	177.3	173.4	84.1	173.1	166.1	76.7	165.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	U	99.47	47.12	99.30	92.58	44.88	92.41	88.65	40.94	88.47
		I	1.076	1.114	1.076	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	QaI	190.7	206.1	190.7	206.1	206.1	206.1	206.1	206.0	206.0	206.0
	Qas	正	269.0	282.1	269.0	282.1	282.1	282.1	282.1	282.1	282.1
		負	269.0	282.1	269.0	282.1	282.1	282.1	282.1	282.1	282.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.99S		0.99S	1.16S		1.16S	1.11S		1.11S
		D	0.01S		0.01S	0.04S		0.04S	0.09S		0.08S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	221.3		221.3	367.5		367.5	367.5		367.5
		D	233.8		233.8	367.5		367.5	367.5		367.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	124.4	-62.0	122.7	123.0	-62.4	123.2	156.5	-75.7	150.3	
	Ms	U	279.9	0.0	278.5	259.6	0.0	259.9	243.5	0.0	237.4
		D	31.1	62.1	33.1	13.6	62.5	13.4	0.0	75.9	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K1	
	QI	89.6	0.2	-89.1	89.3	-0.0	-89.4	110.9	0.8	-109.4	
	Qs	131.9	42.6	131.5	126.5	37.2	126.6	134.6	24.5	133.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	50.4	53.5	50.4	50.4	53.5	50.4	53.7	53.7	53.7
		D	50.4	53.5	50.4	50.4	53.5	50.4	53.7	53.7	53.7
	j	U	44.1	46.8	44.1	44.1	46.8	44.1	47.0	47.0	47.0
		D	44.1	46.8	44.1	44.1	46.8	44.1	47.0	47.0	47.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	4-D22	4-D22	4-D22
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25			
	下端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	4-D22	4-D22	4-D22
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25			
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	20.28	10.14	20.28	20.28	10.14	20.28	15.48	15.48	15.48
		D	20.28	10.14	20.28	20.28	10.14	20.28	15.48	15.48	15.48
	pt	U	1.01	0.47	1.01	1.01	0.47	1.01	0.72	0.72	0.72
		D	1.01	0.47	1.01	1.01	0.47	1.01	0.72	0.72	0.72
	Mal	188.5	105.0	188.5	188.5	105.0	188.5	159.0	159.0	159.0	
	Mas	U	302.5	168.5	302.5	302.5	168.5	302.5	255.2	255.2	255.2
		D	302.5	168.5	302.5	302.5	168.5	302.5	255.2	255.2	255.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	401.4		401.4	401.4		401.4	339.5		339.5
		D	349.1		349.1	349.1		349.1	283.9		283.9
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			
	Qd	正	12.7	63.3	152.7	12.7	55.8	145.2	25.3	34.8	144.9
		負	153.1	63.7	12.7	145.1	55.7	12.7	146.5	36.3	25.3
	Qd	153.1	63.7	152.7	145.1	55.8	145.2	146.5	36.3	144.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	a	86.79	34.02	86.55	82.26	29.78	82.29	77.94	19.33	77.12
		l	1.065	1.113	1.065	1.071	1.119	1.071	1.103	1.103	1.103
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	
	Qal	Q	169.7	187.0	169.7	170.5	187.9	170.5	186.2	186.2	186.2
正		241.9	256.9	241.9	241.9	256.9	241.9	257.6	257.6	257.6	
負		241.9	256.9	241.9	241.9	256.9	241.9	257.6	257.6	257.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.08S		1.08S	1.03S		1.03S	0.84L		0.83L
		D	0.09S		0.09S	0.09S		0.09S	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	221.3		221.3	221.3		221.3	367.5		367.5
		D	233.8		233.8	233.8		233.8	367.5		367.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X3-X4]			Y27レ-Δ2F層[X3-X4]			Y27レ-Δ3F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	230.1	-131.5	230.1	123.3	-62.2	123.3	123.2	-62.3	123.2	
	Ms	U	446.1	0.0	446.1	300.6	0.0	300.6	335.4	0.0	335.4
		D	0.0	131.5	0.0	54.1	62.2	54.1	88.9	62.3	88.9
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K1	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	164.8	-0.0	-164.8	89.4	-0.0	-89.4	89.4	-0.0	-89.4	
	Qs	223.6	58.8	223.6	137.6	48.3	137.6	147.1	57.7	147.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	150.0	150.0	150.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	137.8	137.8	137.8	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
		D	137.8	137.8	137.8	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
	j	U	120.6	120.6	120.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
		D	120.6	120.6	120.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D13	D13	D13	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形状・ピッチ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	95.28	95.28	95.28	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
	pt	U	0.86	0.86	0.86	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24
		D	0.86	0.86	0.86	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24
	Mal	2303.9	2303.9	2303.9	239.0	156.3	239.0	239.0	156.3	239.0	
	Mas	U	4607.9	4607.9	4607.9	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6
		D	4607.9	4607.9	4607.9	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	5355.5		5355.5	494.7		494.7	494.7		494.7
		D	5069.7		5069.7	441.8		441.8	441.8		441.8
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			
	Qd	正	76.7	88.1	252.9	17.0	72.4	161.8	2.8	86.6	176.0
		負	252.9	88.1	76.7	161.8	72.4	17.0	176.0	86.6	2.8
	Qd	252.9	88.1	252.9	161.8	72.4	161.8	176.0	86.6	176.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	26.22	9.14	26.22	90.57	38.64	90.57	98.53	46.22	98.53	
	a	l	1.987	1.987	1.987	1.080	1.118	1.080	1.080	1.119	1.080
		s. 正	1.524	1.524	1.524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.524	1.524	1.524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.635	0.635	0.635	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	
Qal	2038.2	2038.2	2038.2	191.2	206.7	191.2	191.3	206.7	191.3		
Qas	正	2494.0	2494.0	2494.0	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0	
	負	2494.0	2494.0	2494.0	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.17S		0.17S	0.91S		0.91S	0.99S		0.99S
		D	0.00		0.00	0.10S		0.10S	0.02S		0.02S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	367.5		367.5	221.3		221.3	221.3		221.3
		D	367.5		367.5	233.8		233.8	233.8		233.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-4F層[X3-X4]			Y27レ-45F層[X3-X4]			Y27レ-46F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	123.2	-62.3	123.2	123.2	-62.3	123.2	123.2	-62.3	123.2	
	Ms	U	351.2	0.0	351.2	343.1	0.0	343.1	340.3	0.0	340.3
		D	104.8	62.3	104.8	96.7	62.3	96.7	93.8	62.3	93.8
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	89.4	-0.0	-89.4	89.4	-0.0	-89.4	89.4	-0.0	-89.4	
	Qs	151.4	62.0	151.4	149.2	59.8	149.2	148.4	59.1	148.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
		D	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
	j	U	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
		D	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋										
		1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
	pt	U	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24
		D	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24
	Mal	239.0	156.3	239.0	239.0	156.3	239.0	239.0	156.3	239.0	
	Mas	U	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6
		D	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	494.7		494.7	494.7		494.7	494.7		494.7
		D	441.8		441.8	441.8		441.8	441.8		441.8
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			
	Qd	正	3.7	93.1	182.4	0.4	89.8	179.1	0.8	88.6	178.0
		負	182.4	93.1	3.7	179.1	89.8	0.4	178.0	88.6	0.8
	Qd	182.4	93.1	182.4	179.1	89.8	179.1	178.0	88.6	178.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	102.15	49.67	102.15	100.30	47.92	100.30	99.64	47.29	99.64	
	a	l	1.080	1.119	1.080	1.080	1.119	1.080	1.080	1.119	1.080
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	
	QaI	191.3	206.7	191.3	191.3	206.7	191.3	191.3	206.7	191.3	
	Qas	正	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0
		負	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.02S		1.02S	1.00S		1.00S	1.00S		1.00S
		D	0.02S		0.02S	0.00S		0.00S	0.00S		0.00S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	221.3		221.3	221.3		221.3	221.3		221.3
		D	233.8		233.8	233.8		233.8	233.8		233.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ7F層[X3-X4]			Y27レ-Δ8F層[X3-X4]			Y27レ-Δ9F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	123.2	-62.3	123.2	123.2	-62.3	123.2	123.2	-62.4	123.2	
	Ms	U	330.0	0.0	330.0	311.9	0.0	311.9	279.6	0.0	279.6
		D	83.6	62.3	83.6	65.5	62.3	65.5	33.2	62.4	33.2
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	89.4	-0.0	-89.4	89.4	-0.0	-89.4	89.4	-0.0	-89.4	
	Qs	145.6	56.3	145.6	140.7	51.4	140.7	131.9	42.6	131.9	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	50.4	53.5	50.4
		D	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	50.4	53.5	50.4
	j	U	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	44.1	46.8	44.1
		D	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	44.1	46.8	44.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2							2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2							2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	10.14	20.28
		D	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	10.14	20.28
	pt	U	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.01	0.47	1.01
		D	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.01	0.47	1.01
	Mas	U	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	302.5	168.5	302.5
		D	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	331.6	302.5	168.5	302.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	426.2		426.2	426.2		426.2	401.4		401.4
		D	370.7		370.7	370.7		370.7	349.1		349.1
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			
	Qd	正	5.0	84.4	173.8	12.3	77.0	166.4	12.7	63.8	153.2
		負	173.8	84.4	5.0	166.4	77.0	12.3	153.2	63.8	12.7
	Qd	173.8	84.4	173.8	166.4	77.0	166.4	153.2	63.8	153.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	92.75	45.05	92.75	88.82	41.12	88.82	86.85	34.08	86.85
		I	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.071	1.119	1.071
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
Qax	Qal	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7	206.7	170.5	187.9	170.5	
	正	282.1	282.1	282.1	282.1	282.1	282.1	241.9	256.9	241.9	
		負	282.1	282.1	282.1	282.1	282.1	282.1	241.9	256.9	241.9
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.16S		1.16S	1.11S		1.11S	1.09S		1.09S
		D	0.03S		0.03S	0.08S		0.08S	0.09S		0.09S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	367.5		367.5	367.5		367.5	221.3		221.3
		D	367.5		367.5	367.5		367.5	233.8		233.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)		
部材位置		Y27レ-110F層[X3-X4]			Y27レ-111F層[X3-X4]			Y27レ-11F層[X4-X5]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	MI	123.3	-62.2	123.3	151.8	-77.2	151.8	227.7	-110.9	273.9
	Ms	U	260.4	0.0	260.4	239.4	0.0	239.4	442.1	0.0
		D	13.8	62.2	13.8	0.0	77.3	0.0	111.9	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	QI	89.4	0.0	-89.4	110.1	-0.0	-110.1	159.0	-5.8	-170.6
	Qs	126.7	37.3	126.7	134.0	23.8	134.0	217.1	63.8	228.6
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0
	d	U	50.4	53.5	50.4	53.7	53.7	53.7	137.8	137.8
		D	50.4	53.5	50.4	53.7	53.7	53.7	137.8	137.8
	j	U	44.1	46.8	44.1	47.0	47.0	47.0	120.6	120.6
		D	44.1	46.8	44.1	47.0	47.0	47.0	120.6	120.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	4-D22	4-D22	4-D22	6-D32	6-D32
		2	2-D25		2-D25				6-D32	6-D32
	下端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	4-D22	4-D22	4-D22	6-D32	6-D32
		2	2-D25		2-D25				6-D32	6-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	20.28	10.14	20.28	15.48	15.48	15.48	95.28	95.28
		D	20.28	10.14	20.28	15.48	15.48	15.48	95.28	95.28
	pt	U	1.01	0.47	1.01	0.72	0.72	0.72	0.86	0.86
		D	1.01	0.47	1.01	0.72	0.72	0.72	0.86	0.86
	Mas	U	302.5	168.5	302.5	255.2	255.2	255.2	4607.9	4607.9
		D	302.5	168.5	302.5	255.2	255.2	255.2	4607.9	4607.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	401.4		401.4	339.5		339.5	5355.5	5355.5
		D	349.1		349.1	283.9		283.9	5069.7	5069.7
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	12.7	56.0	145.3	25.3	35.7	145.9	71.9	92.9
		負	145.3	56.0	12.7	145.9	35.7	25.3	246.1	81.3
	Qd	145.3	56.0	145.3	145.9	35.7	145.9	246.1	92.9	257.6
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	82.38	29.87	82.38	77.63	19.02	77.63	25.51	9.63	26.71
	a	l	1.070	1.118	1.070	1.121	1.121	1.121	1.847	1.847
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.573	1.573
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.585	1.585
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.635	0.635	0.635
	Qal	170.4	187.8	170.4	188.8	188.8	188.8	1924.0	1924.0	1924.0
	Qas	正	241.9	256.9	241.9	257.6	257.6	257.6	2553.6	2553.6
		負	241.9	256.9	241.9	257.6	257.6	257.6	2568.2	2568.2
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.03S		1.03S	0.84L		0.84L	0.17S	0.18S
		D	0.09S		0.09S	0.00		0.00	0.00	0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	221.3		221.3	367.5		367.5	367.5	367.5
		D	233.8		233.8	367.5		367.5	367.5	367.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚ-42F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚ-43F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚ-44F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	122.9	-62.2	123.6	123.0	-62.1	123.8	122.9	-62.1	123.9	
	Ms	U	299.8	0.0	300.0	334.8	0.0	335.3	350.2	0.0	350.6
		D	53.9	62.5	52.7	88.8	62.3	87.7	104.4	62.4	102.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	89.3	-0.1	-89.4	89.3	-0.1	-89.5	89.2	-0.1	-89.5	
	Qs	137.3	48.1	137.5	146.9	57.7	147.1	151.0	61.9	151.2	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
		D	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
	j	U	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
		D	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋										
		1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
	pt	U	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24
		D	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24
	Mal	239.0	156.3	239.0	239.0	156.3	239.0	239.0	156.3	239.0	
	Mas	U	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6
		D	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	494.7		494.7	494.7		494.7	494.7		494.7
		D	441.8		441.8	441.8		441.8	441.8		441.8
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			
	Qd	正	17.2	72.2	161.5	2.9	86.5	175.8	3.4	92.8	182.1
		負	161.4	72.0	17.4	175.6	86.3	3.1	181.9	92.5	3.1
	Qd	161.4	72.2	161.5	175.6	86.5	175.8	181.9	92.8	182.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	90.35	38.52	90.45	98.35	46.17	98.47	101.84	49.52	101.98
		l	1.079	1.117	1.079	1.078	1.116	1.078	1.077	1.115	1.077
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal	191.0	206.4	191.0	190.9	206.3	190.9	190.8	206.2	190.8	
Qas	正	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0	
	負	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.90S		0.90S	0.98S		0.98S	1.02S		1.02S
		D	0.10S		0.10S	0.02S		0.02S	0.02S		0.02S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	221.3		221.3	221.3		221.3	221.3		221.3
		D	233.8		233.8	233.8		233.8	233.8		233.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X4-X5]			Y27レ-Δ6F層[X4-X5]			Y27レ-Δ7F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	122.8	-62.1	124.1	122.8	-62.1	124.1	122.8	-62.1	124.1	
	Ms	U	341.6	0.0	342.0	339.0	0.0	339.6	328.7	0.0	329.4
		D	96.0	62.5	93.8	93.4	62.4	91.5	83.1	62.4	81.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	89.2	-0.2	-89.5	89.2	-0.2	-89.5	89.2	-0.2	-89.5	
	Qs	148.6	59.6	148.9	148.0	58.9	148.3	145.1	56.1	145.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	53.5	53.5	53.5
		D	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	53.5	53.5	53.5
	j	U	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	46.8	46.8	46.8
		D	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	46.8	46.8	46.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25			
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25			
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形状・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	20.28	20.28	20.28
		D	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	20.28	20.28	20.28
	pt	U	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24	0.95	0.95	0.95
		D	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24	0.95	0.95	0.95
	Mal		239.0	156.3	239.0	239.0	156.3	239.0	206.7	206.7	206.7
		U	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6	331.6	331.6	331.6
	D	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6	331.6	331.6	331.6	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	494.7		494.7	494.7		494.7	426.2		426.2
		D	441.8		441.8	441.8		441.8	370.7		370.7
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			
	Qd	正	0.1	89.3	178.7	1.1	88.3	177.6	5.3	84.1	173.4
		負	178.3	89.0	0.4	177.3	88.0	1.4	173.1	83.8	5.6
	Qd	178.3	89.3	178.7	177.3	88.3	177.6	173.1	84.1	173.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		99.85	47.66	100.04	99.30	47.12	99.47	92.41	44.88	92.58
		l	1.076	1.114	1.076	1.076	1.114	1.076	1.114	1.114	1.114
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal	190.6	206.0	190.6	190.7	206.1	190.7	206.1	206.1	206.1	206.1
	Qas	正	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0	282.1	282.1	282.1
		負	269.0	282.1	269.0	269.0	282.1	269.0	282.1	282.1	282.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.00S		1.00S	0.99S		0.99S	1.16S		1.16S
		D	0.00S		0.00S	0.01S		0.01S	0.04S		0.04S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	221.3		221.3	221.3		221.3	367.5		367.5
		D	233.8		233.8	233.8		233.8	367.5		367.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ8F層[X4-X5]			Y27レ-Δ9F層[X4-X5]			Y27レ-Δ10F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	122.8	-62.1	124.1	122.7	-62.0	124.4	123.2	-62.4	123.0	
	Ms	U	310.6	0.0	311.3	278.5	0.0	279.9	259.9	0.0	259.6
		D	65.0	62.4	63.1	33.1	62.1	31.1	13.4	62.5	13.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	89.2	-0.2	-89.5	89.1	-0.2	-89.6	89.4	0.0	-89.3	
	Qs	140.2	51.2	140.6	131.5	42.6	131.9	126.6	37.2	126.5	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	53.5	53.5	53.5	50.4	53.5	50.4	50.4	53.5	50.4
		D	53.5	53.5	53.5	50.4	53.5	50.4	50.4	53.5	50.4
	j	U	46.8	46.8	46.8	44.1	46.8	44.1	44.1	46.8	44.1
		D	46.8	46.8	46.8	44.1	46.8	44.1	44.1	46.8	44.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2				2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2				2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.28	20.28	20.28	20.28	10.14	20.28	20.28	10.14	20.28
		D	20.28	20.28	20.28	20.28	10.14	20.28	20.28	10.14	20.28
	pt	U	0.95	0.95	0.95	1.01	0.47	1.01	1.01	0.47	1.01
		D	0.95	0.95	0.95	1.01	0.47	1.01	1.01	0.47	1.01
	Mal	206.7	206.7	206.7	188.5	105.0	188.5	188.5	105.0	188.5	
	Mas	U	331.6	331.6	331.6	302.5	168.5	302.5	302.5	168.5	302.5
		D	331.6	331.6	331.6	302.5	168.5	302.5	302.5	168.5	302.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	426.2		426.2	401.4		401.4	401.4		401.4
		D	370.7		370.7	349.1		349.1	349.1		349.1
	L' (L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	12.7	76.7	166.1	12.7	63.7	153.1	12.7	55.7	145.1
		負	165.7	76.4	13.0	152.7	63.3	12.7	145.2	55.8	12.7
	Qd		165.7	76.7	166.1	152.7	63.7	153.1	145.2	55.8	145.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		88.47	40.94	88.65	86.55	34.02	86.79	82.29	29.78	82.26
	a	l	1.114	1.114	1.114	1.065	1.113	1.065	1.071	1.119	1.071
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal		206.0	206.0	206.0	169.7	187.0	169.7	170.5	187.9	170.5
Qas	正	282.1	282.1	282.1	241.9	256.9	241.9	241.9	256.9	241.9	
	負	282.1	282.1	282.1	241.9	256.9	241.9	241.9	256.9	241.9	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.11S		1.11S	1.08S		1.08S	1.03S		1.03S
		D	0.08S		0.09S	0.09S		0.09S	0.09S		0.09S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	367.5		367.5	221.3		221.3	221.3		221.3
		D	367.5		367.5	233.8		233.8	233.8		233.8
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			FG (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X4-X5]			Y27レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ2F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	150.3	-75.7	156.5	285.8	-193.4	50.7	134.3	-67.8	112.1	
	Ms	U	237.4	0.0	243.5	506.8	0.0	285.9	323.9	0.0	302.8
		D	0.0	75.9	0.0	0.0	200.5	184.5	55.4	68.3	78.6
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.4	-0.8	-110.9	194.2	29.4	-135.4	94.8	2.8	-89.3	
	Qs	133.1	24.5	134.6	256.2	91.5	197.5	146.6	54.5	141.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	45.0	45.0	45.0	
	D	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	53.7	53.7	53.7	137.8	137.8	137.8	51.0	53.5	51.0
		D	53.7	53.7	53.7	137.8	137.8	137.8	51.0	53.5	51.0
	j	U	47.0	47.0	47.0	120.6	120.6	120.6	44.6	46.8	44.6
		D	47.0	47.0	47.0	120.6	120.6	120.6	44.6	46.8	44.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D22	4-D22	4-D22	6-D32	6-D32	6-D32	3-D25	3-D25	3-D25
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D22	4-D22	4-D22	6-D32	6-D32	6-D32	3-D25	3-D25	3-D25
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D13	D13	D13	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	15.48	15.48	15.48	95.28	95.28	95.28	25.35	15.21	25.35
		D	15.48	15.48	15.48	95.28	95.28	95.28	25.35	15.21	25.35
	pt	U	0.72	0.72	0.72	0.86	0.86	0.86	1.10	0.63	1.10
		D	0.72	0.72	0.72	0.86	0.86	0.86	1.10	0.63	1.10
	Mal	159.0	159.0	159.0	2303.9	2303.9	2303.9	240.2	156.8	240.2	
	Mas	U	255.2	255.2	255.2	4607.9	4607.9	4607.9	385.4	251.7	385.4
		D	255.2	255.2	255.2	4607.9	4607.9	4607.9	385.4	251.7	385.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	339.5		339.5	5355.5		5355.5	494.7		494.7
		D	283.9		283.9	5069.7		5069.7	441.8		441.8
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			
	Qd	正	25.3	36.3	146.5	101.1	63.7	228.5	17.2	74.9	166.9
		負	144.9	34.8	25.3	287.3	122.5	42.3	172.5	80.4	11.7
	Qd	144.9	36.3	146.5	287.3	122.5	228.5	172.5	80.4	166.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	77.12	19.33	77.94	29.78	12.70	23.69	85.84	38.15	83.08	
	a	l	1.103	1.103	1.103	1.934	1.934	1.934	1.060	1.097	1.060
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.047	1.047	1.047	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.635	0.635	0.635	0.317	0.317	0.317	
	Qal	186.2	186.2	186.2	1995.1	1995.1	1995.1	203.9	220.6	203.9	
	Qas	正	257.6	257.6	257.6	1848.9	1848.9	1848.9	290.8	305.1	290.8
		負	257.6	257.6	257.6	1907.2	1907.2	1907.2	290.8	305.1	290.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.83L		0.84L	0.13L		0.16S	0.97S	0.93S	
		D	0.00		0.00	0.00		0.03S	0.10S	0.07S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	367.5		367.5	367.5		367.5	221.3	221.3	
		D	367.5		367.5	367.5		367.5	233.8	233.8	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X5-X6]			Y27レ-Δ4F層[X5-X6]			Y27レ-Δ5F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	133.1	-67.4	114.0	133.2	-67.5	113.6	132.9	-67.6	113.9	
	Ms	U	357.5	0.0	338.4	376.5	0.0	362.3	369.3	0.0	361.9
		D	91.3	67.4	110.4	110.1	70.2	135.0	103.6	73.4	134.2
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	94.5	2.4	-89.7	94.5	2.4	-89.6	94.4	2.4	-89.7	
	Qs	155.5	63.5	150.7	161.4	69.4	156.6	160.4	68.3	155.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
		D	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
	j	U	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
		D	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
	pt	U	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10
		D	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10
	Ma1	240.2	156.8	240.2	240.2	156.8	240.2	240.2	156.8	240.2	
	Mas	U	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4
		D	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	494.7		494.7	494.7		494.7	494.7		494.7
		D	441.8		441.8	441.8		441.8	441.8		441.8
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			
	Qd	正	2.9	89.2	181.3	5.9	97.9	190.0	4.4	96.5	188.6
		負	186.1	94.0	1.9	194.9	102.8	10.8	193.3	101.2	9.2
	Qd	186.1	94.0	181.3	194.9	102.8	190.0	193.3	101.2	188.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	92.60	44.59	90.22	97.01	48.79	94.58	96.22	48.04	93.86	
	a	l	1.063	1.101	1.063	1.063	1.101	1.063	1.065	1.103	1.065
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317
	Qa1	204.5	221.3	204.5	204.5	221.3	204.5	204.7	221.6	204.7	
Qas	正	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8	
	負	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.04S		1.02S	1.09S		1.06S	1.08S		1.06S
		D	0.02S		0.01S	0.03S		0.06S	0.02S		0.05S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	221.3		221.3	221.3		221.3	221.3		221.3
		D	233.8		233.8	233.8		233.8	233.8		233.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ6F層[X5-X6]			Y27レ-Δ7F層[X5-X6]			Y27レ-Δ8F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	132.8	-67.6	113.9	132.7	-67.6	114.1	132.7	-67.6	113.9	
	Ms	U	362.9	0.0	353.8	350.6	0.0	342.8	330.6	0.0	323.7
		D	97.2	72.5	125.9	85.2	73.0	114.6	65.1	73.6	95.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	94.4	2.4	-89.7	94.4	2.3	-89.7	94.4	2.4	-89.7	
	Qs	158.4	66.3	153.6	155.2	63.1	150.5	149.9	57.8	145.2	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
		D	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
	j	U	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
		D	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋										
		1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
	pt	U	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10
		D	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10	1.10	0.63	1.10
	Mal	240.2	156.8	240.2	240.2	156.8	240.2	240.2	156.8	240.2	
	Mas	U	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4
		D	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4	385.4	251.7	385.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	494.7		494.7	494.7		494.7	494.7		494.7
		D	441.8		441.8	441.8		441.8	441.8		441.8
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			
	Qd	正	1.5	93.5	185.6	3.3	88.8	180.9	11.2	80.8	172.9
		負	190.3	98.3	6.2	185.5	93.5	1.4	177.6	85.5	6.5
	Qd	190.3	98.3	185.6	185.5	93.5	180.9	177.6	85.5	172.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	94.73	46.62	92.38	92.35	44.35	90.03	88.40	40.59	86.06	
	a	l	1.065	1.103	1.065	1.065	1.103	1.065	1.065	1.103	1.065
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	
	Qal	204.8	221.6	204.8	204.9	221.7	204.9	204.9	221.7	204.9	
Qas	正	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8	
	負	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8	290.8	305.1	290.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.07S		1.04S	1.04S		1.01S	0.99S		0.97S
		D	0.01S		0.03S	0.02S		0.01S	0.06S		0.04S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	221.3		221.3	221.3		221.3	221.3		221.3
		D	233.8		233.8	233.8		233.8	233.8		233.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	
応力	MI	133.0	-68.1	112.8	130.7	-65.8	119.6	170.5	-89.2	120.6	
	Ms	U	294.5	0.0	283.4	269.2	0.0	265.2	258.1	0.0	218.7
		D	28.5	72.7	57.9	7.9	69.4	26.1	0.0	94.5	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K1	
	QI	94.6	2.5	-89.5	93.5	1.4	-90.7	119.3	6.2	-106.8	
	Qs	139.8	47.7	134.7	132.1	40.1	129.3	144.5	31.5	132.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	50.4	53.5	50.4	50.4	53.5	50.4	51.5	53.7	51.5
		D	50.4	53.5	50.4	50.4	53.5	50.4	51.5	53.7	51.5
	j	U	44.1	46.8	44.1	44.1	46.8	44.1	45.1	47.0	45.1
		D	44.1	46.8	44.1	44.1	46.8	44.1	45.1	47.0	45.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	3-D22	3-D22	3-D22
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D22		2-D22
	下端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	2-D25	3-D22	3-D22	3-D22
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D22		2-D22
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	20.28	10.14	20.28	20.28	10.14	20.28	19.35	11.61	19.35
		D	20.28	10.14	20.28	20.28	10.14	20.28	19.35	11.61	19.35
	pt	U	0.89	0.42	0.89	0.89	0.42	0.89	0.84	0.48	0.84
		D	0.89	0.42	0.89	0.89	0.42	0.89	0.84	0.48	0.84
	Mal	189.5	105.4	189.5	189.5	105.4	189.5	186.6	120.7	186.6	
	Mas	U	304.1	169.2	304.1	304.1	169.2	304.1	299.5	193.7	299.5
		D	304.1	169.2	304.1	304.1	169.2	304.1	299.5	193.7	299.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	401.4		401.4	401.4		401.4	393.7		393.7
		D	349.1		349.1	349.1		349.1	340.3		340.3
	L' (L)	735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			
	Qd	正	10.0	65.2	157.3	10.0	56.6	148.7	13.2	31.7	144.7
		負	162.4	70.3	10.0	151.5	59.4	10.0	157.2	44.1	13.2
	Qd	162.4	70.3	157.3	151.5	59.4	148.7	157.2	44.1	144.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	U	81.82	33.36	79.28	76.32	28.18	74.92	77.51	20.88	71.36
		l	1.056	1.103	1.056	1.060	1.107	1.060	1.059	1.092	1.059
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317
	Qal	181.8	200.7	181.8	182.5	201.4	182.5	186.3	199.6	186.3	
Qas	正	260.5	276.6	260.5	260.5	276.6	260.5	266.1	277.5	266.1	
	負	260.5	276.6	260.5	260.5	276.6	260.5	266.1	277.5	266.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.15S		1.11S	1.07S		1.05S	0.76L		0.68L
		D	0.07S		0.07S	0.07S		0.07S	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	221.3		221.3	221.3		221.3	216.8		216.8
		D	233.8		233.8	233.8		233.8	227.8		227.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		FG (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X1-X2]			Y37レ-Δ2F層[X1-X2]			Y37レ-Δ3F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期	(118)	(400)	(118)	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)
応力	MI	151.3	-163.2	321.6	205.4	-111.1	231.8	200.4	-108.9	227.1
	Ms	U	2100.4	0.0	2231.7	1699.5	0.0	1712.3	1636.1	0.0
		D	1797.7	182.6	1588.5	1288.7	117.8	1248.8	1235.3	113.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	163.9	-21.3	-206.4	161.2	-3.3	-167.8	157.9	-3.3	-164.6
	Qs	846.9	704.3	889.5	722.4	564.6	729.0	697.9	543.3	704.5
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	D	150.0	150.0	150.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	137.8	137.8	137.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6
		D	137.8	137.8	137.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6
	j	U	120.6	120.6	120.6	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6
		D	120.6	120.6	120.6	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	形状・ pitch	4-100	4-100	4-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42
		D	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42
	pt	U	0.86	0.86	0.86	1.45	1.05	1.45	1.45	1.05
		D	0.86	0.86	0.86	1.45	1.05	1.45	1.45	1.05
	Mal	U	2303.9	2303.9	2303.9	915.5	724.8	915.5	915.5	724.8
		D	4607.9	4607.9	4607.9	1830.9	1449.6	1830.9	1830.9	1449.6
	Mas	D	4607.9	4607.9	4607.9	1830.9	1449.6	1830.9	1830.9	1449.6
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	5355.5		5355.5	2155.8		2155.8	2155.8	2155.8
		D	5069.7		5069.7	2082.7		2082.7	2082.7	2082.7
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	860.7	1045.8	1231.0	680.7	845.2	1009.7	652.0	813.3
		負	1188.4	1003.3	818.1	1003.1	838.6	674.1	967.8	806.6
	Qd	1188.4	1045.8	1231.0	1003.1	845.2	1009.7	967.8	813.3	974.5
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	123.20	108.41	127.61	216.93	177.29	218.36	209.32	170.59	210.76
	a	l	1.877	1.877	1.877	1.351	1.378	1.351	1.352	1.379
		s. 正	1.139	1.139	1.139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.170	1.170	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.635	0.635	0.635	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
	Qas	Qal	1948.6	1948.6	1948.6	975.2	1016.6	975.2	975.6	1017.0
		正	2019.6	2019.6	2019.6	1261.5	1300.7	1261.5	1261.5	1300.7
		負	2058.1	2058.1	2058.1	1261.5	1300.7	1261.5	1261.5	1300.7
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.82S		0.85S	1.85S		1.86S	1.78S	1.80S
		D	0.59S		0.57S	1.25S		1.24S	1.20S	1.19S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	282.5		282.5	135.6		143.1	135.6	143.1
		D	282.5		282.5	153.1		160.6	153.1	160.6
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-4F層[X1-X2]			Y37レ-45F層[X1-X2]			Y37レ-46F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	191.3	-101.6	211.1	190.9	-101.7	211.3	191.3	-101.9	211.6	
	Ms	U	1466.1	0.0	1477.0	1464.8	0.0	1474.6	1398.3	0.0	1409.2
		D	1083.5	106.1	1054.9	1083.0	107.0	1051.9	1015.7	106.6	985.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	148.8	-2.5	-153.8	148.7	-2.6	-153.9	149.1	-2.5	-154.1	
	Qs	630.5	484.1	635.4	629.7	483.5	634.8	604.9	458.4	610.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	573.7	725.0	876.2	572.7	724.0	875.3	534.7	686.3	837.9
		負	871.3	720.0	568.7	870.2	718.9	567.6	832.8	681.2	529.6
	Qd	871.3	725.0	876.2	870.2	724.0	875.3	832.8	686.3	837.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	234.04	188.43	235.37	233.74	188.19	235.11	223.70	178.39	225.07	
	a	l	1.292	1.320	1.292	1.291	1.320	1.291	1.291	1.320	1.291
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	761.6	796.5	761.6	761.4	796.3	761.4	761.6	796.5	761.6	
	Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
		負	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.73S		1.74S	1.73S		1.74S	1.65S		1.66S
		D	1.14S		1.13S	1.14S		1.13S	1.06S		1.05S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	134.4		141.9	134.4		141.9	134.4		141.9
		D	151.9		159.4	151.9		159.4	151.9		159.4
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	
応力	MI	186.0	-97.7	202.3	185.6	-97.8	202.5	178.9	-93.3	192.7	
	Ms	U	1148.8	0.0	1156.0	1055.2	0.0	1060.3	788.8	0.0	795.1
		D	776.9	102.3	751.4	684.0	103.7	655.3	431.1	97.1	409.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	143.8	-2.0	-147.8	143.7	-2.1	-147.9	137.7	-1.7	-141.2	
	Qs	508.8	367.1	512.9	472.7	331.1	477.0	368.6	232.6	372.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	60.9	63.0	60.9
		D	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	60.9	63.0	60.9
	j	U	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	53.3	55.1	53.3
		D	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	53.3	55.1	53.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	44.94	32.10	44.94
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	44.94	32.10	44.94
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.48	1.02	1.48
		D	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74	1.48	1.02	1.48
	Mal	647.3	514.7	647.3	647.3	514.7	647.3	459.4	348.7	459.4	
	Mas	U	1294.7	1029.4	1294.7	1294.7	1029.4	1294.7	918.8	697.5	918.8
		D	1294.7	1029.4	1294.7	1294.7	1029.4	1294.7	918.8	697.5	918.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4	1119.9		1119.9
		D	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4	1056.8		1056.8
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	403.8	549.6	695.4	349.9	495.7	641.5	208.7	348.1	487.5
		負	691.3	545.5	399.7	637.2	491.4	345.6	484.1	344.6	205.2
	Qd	691.3	549.6	695.4	637.2	495.7	641.5	484.1	348.1	487.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	216.55	166.68	217.83	199.60	150.31	200.93	181.67	126.34	182.97	
	a	l	1.231	1.258	1.231	1.230	1.258	1.230	1.234	1.263	1.234
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.016	1.016	1.016	
	Qal	601.1	628.7	601.1	601.0	628.6	601.0	461.8	483.6	461.8	
	Qas	正	811.2	837.9	811.2	811.2	837.9	811.2	624.5	645.7	624.5
		負	811.2	837.9	811.2	811.2	837.9	811.2	624.5	645.7	624.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.62S		1.63S	1.50S		1.51S	1.44S		1.45S
		D	0.95S		0.94S	0.82S		0.81S	0.62S		0.61S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	128.6		136.1	128.6		136.1	124.1		131.6
		D	144.6		152.1	144.6		152.1	138.6		146.1
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			FG (3)				
部材位置		Y37レ-Δ10F層[X1-X2]			Y37レ-Δ11F層[X1-X2]			Y37レ-Δ1F層[X2-X3]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(138)	(400)	(138)	(140)	(400)	(140)	(118)	(400)	(118)		
応力	MI	180.7	-93.5	192.7	177.3	-97.5	200.4	281.6	-132.6	252.5		
	Ms	U	664.0	0.0	670.6	496.5	0.0	515.7	2155.0	0.0	2133.4	
		D	302.5	96.1	285.2	142.0	99.5	115.0	1591.7	136.3	1628.4	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	138.6	-1.5	-141.5	137.4	-2.9	-143.2	188.8	3.6	-181.5		
	Qs	321.6	184.6	324.6	259.4	124.9	265.2	853.3	668.1	846.0		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0		
	D	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0		
	d	U	60.9	63.0	60.9	53.0	53.0	53.0	137.8	137.8	137.8	
		D	60.9	63.0	60.9	53.0	53.0	53.0	137.8	137.8	137.8	
	j	U	53.3	55.1	53.3	46.4	46.4	46.4	120.6	120.6	120.6	
		D	53.3	55.1	53.3	46.4	46.4	46.4	120.6	120.6	120.6	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10				
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D29		2-D29				6-D32	6-D32	6-D32	
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D29		2-D29				6-D32	6-D32	6-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94	32.10	32.10	32.10	95.28	95.28	95.28
			D	44.94	32.10	44.94	32.10	32.10	32.10	95.28	95.28	95.28
pt		U	1.48	1.02	1.48	1.21	1.21	1.21	0.86	0.86	0.86	
		D	1.48	1.02	1.48	1.21	1.21	1.21	0.86	0.86	0.86	
Mal		459.4	348.7	459.4	289.2	289.2	289.2	2303.9	2303.9	2303.9		
Mas		U	918.8	697.5	918.8	578.5	578.5	578.5	4607.9	4607.9	4607.9	
	D	918.8	697.5	918.8	578.5	578.5	578.5	4607.9	4607.9	4607.9		
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	1119.9		1119.9	711.5		711.5	5355.5		5355.5	
		D	1056.8		1056.8	656.6		656.6	5069.7		5069.7	
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)				
	Qd	正	136.1	276.1	416.2	45.7	185.9	326.2	807.9	993.1	1178.2	
		負	413.2	273.1	133.1	320.4	180.2	39.9	1185.5	1000.3	815.2	
	Qd	413.2	276.1	416.2	320.4	185.9	326.2	1185.5	1000.3	1178.2		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
	Qd/bj	155.07	100.22	156.19	138.26	80.23	140.75	122.89	103.70	122.14		
	a	l	1.236	1.265	1.236	1.098	1.098	1.098	1.921	1.921	1.921	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.167	1.167	1.167	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.161	1.161	1.161	
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.635	0.635	0.635		
	Qal	462.4	484.1	462.4	377.8	377.8	377.8	1984.1	1984.1	1984.1		
	Qas	正	624.5	645.7	624.5	543.2	543.2	543.2	2054.1	2054.1	2054.1	
負		624.5	645.7	624.5	543.2	543.2	543.2	2046.4	2046.4	2046.4		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.23S		1.24S	1.54S		1.56S	0.82S		0.81S	
		D	0.41S		0.40S	0.22S		0.19S	0.56S		0.56S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	124.1		131.6	260.0		260.0	282.5		282.5	
		D	138.6		146.1	260.0		260.0	282.5		282.5	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-42F層[X2-X3]			Y37レ-43F層[X2-X3]			Y37レ-44F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	220.6	-109.0	220.7	216.6	-106.5	215.7	203.1	-99.9	202.6	
	Ms	U	1739.9	0.0	1738.9	1702.0	0.0	1700.1	1533.8	0.0	1532.4
		D	1298.7	109.6	1297.5	1268.9	107.0	1268.7	1127.6	100.4	1127.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	164.5	-0.0	-164.5	161.4	0.1	-161.1	151.4	0.1	-151.2	
	Qs	737.6	573.1	737.6	721.7	560.5	721.5	655.7	504.4	655.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	65.5	67.6	65.5
		D	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	57.3	59.2	57.3
		D	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7	57.3	59.2	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.45	1.05	1.45	1.45	1.05	1.45	1.80	1.31	1.80
		D	1.45	1.05	1.45	1.45	1.05	1.45	1.80	1.31	1.80
	Mal	915.5	724.8	915.5	915.5	724.8	915.5	841.6	669.6	841.6	
	Mas	U	1830.9	1449.6	1830.9	1830.9	1449.6	1830.9	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1830.9	1449.6	1830.9	1830.9	1449.6	1830.9	1683.1	1339.3	1683.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8	2002.8		2002.8
		D	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7	1934.9		1934.9
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	695.2	859.7	1024.2	679.2	840.4	1001.6	605.2	756.5	907.8
		負	1024.1	859.7	695.2	1001.9	840.6	679.4	907.9	756.6	605.3
	Qd	1024.1	859.7	1024.2	1001.9	840.6	1001.6	907.9	756.6	907.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	221.49	180.33	221.50	216.68	176.33	216.63	243.87	196.66	243.84	
	a	l	1.377	1.405	1.377	1.377	1.405	1.377	1.311	1.341	1.311
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	
	Qal	985.5	1027.4	985.5	985.4	1027.2	985.4	767.9	803.1	767.9	
Qas	正	1261.5	1300.7	1261.5	1261.5	1300.7	1261.5	1008.6	1042.3	1008.6	
	負	1261.5	1300.7	1261.5	1261.5	1300.7	1261.5	1008.6	1042.3	1008.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.89S		1.89S	1.85S		1.85S	1.80S		1.80S
		D	1.28S		1.28S	1.25S		1.25S	1.20S		1.20S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	141.3		141.3	141.3		141.3	140.0		140.0
		D	158.8		158.8	158.8		158.8	157.5		157.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X2-X3]			Y37レ-Δ6F層[X2-X3]			Y37レ-Δ7F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(138)	(400)	(138)	
応力	MI	203.1	-99.9	202.6	203.5	-100.1	203.0	195.7	-96.3	195.4	
	Ms	U	1543.0	0.0	1541.2	1490.9	0.0	1488.8	1229.2	0.0	1227.6
		D	1136.7	100.6	1136.0	1083.8	100.8	1082.9	837.7	96.9	836.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	151.4	0.1	-151.2	151.7	0.1	-151.5	145.9	0.0	-145.8	
	Qs	659.1	507.8	659.0	639.5	487.9	639.3	539.3	393.5	539.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	60.8	62.8	60.8
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	60.8	62.8	60.8
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	53.2	55.0	53.2
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	53.2	55.0	53.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.74	1.26	1.74
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.74	1.26	1.74
	Mal	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	647.3	514.7	647.3	
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1294.7	1029.4	1294.7
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1294.7	1029.4	1294.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	1554.4		1554.4
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1491.4		1491.4
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	610.3	761.6	912.9	580.0	731.6	883.2	444.3	590.1	736.0
		負	913.0	761.7	610.4	883.4	731.8	580.2	736.0	590.2	444.4
	Qd		913.0	761.7	912.9	883.4	731.8	883.2	736.0	590.2	736.0
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		245.25	197.99	245.21	237.28	190.20	237.25	230.55	179.00	230.52
	a	l	1.311	1.340	1.311	1.312	1.341	1.312	1.247	1.275	1.247
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.058	1.058	1.058
	Qal		767.9	803.1	767.9	768.0	803.1	768.0	605.6	633.4	605.6
	Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	811.2	837.9	811.2
		負	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	811.2	837.9	811.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.81S		1.81S	1.75S		1.75S	1.73S		1.73S
		D	1.21S		1.21S	1.15S		1.15S	1.04S		1.04S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	140.0		140.0	140.0		140.0	134.3		134.3
		D	157.5		157.5	157.5		157.5	150.3		150.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X2-X3]			Y37レ-Δ9F層[X2-X3]			Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	
応力	MI	195.8	-96.3	195.3	187.2	-92.0	186.9	187.9	-92.4	187.7	
	Ms	U	1132.1	0.0	1130.3	857.4	0.0	856.1	738.2	0.0	736.9
		D	740.5	97.0	739.6	483.0	92.5	482.3	362.4	92.9	361.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	145.9	0.1	-145.7	139.5	0.0	-139.4	140.1	0.0	-140.0	
	Qs	502.3	356.5	502.2	394.6	255.2	394.5	349.5	209.5	349.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
		D	60.8	62.8	60.8	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1
	j	U	53.2	55.0	53.2	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
		D	53.2	55.0	53.2	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
		D	63.52	47.64	63.52	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
	pt	U	1.74	1.26	1.74	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
		D	1.74	1.26	1.74	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58
	Mal	647.3	514.7	647.3	476.4	343.7	476.4	476.4	343.7	476.4	
	Mas	U	1294.7	1029.4	1294.7	952.8	687.4	952.8	952.8	687.4	952.8
		D	1294.7	1029.4	1294.7	952.8	687.4	952.8	952.8	687.4	952.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6
		D	1491.4		1491.4	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	388.8	534.6	680.4	243.2	382.7	522.1	174.1	314.1	454.2
		負	680.5	534.7	388.9	522.2	382.7	243.3	454.2	314.2	174.1
	Qd	680.5	534.7	680.4	522.2	382.7	522.1	454.2	314.2	454.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	U	213.16	162.16	213.12	198.45	139.28	198.42	172.63	114.33	172.60
		I	1.247	1.275	1.247	1.238	1.275	1.238	1.238	1.276	1.238
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.058	1.058	1.058	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal	605.6	633.4	605.6	456.9	484.9	456.9	457.0	485.0	457.0	457.0
	Qas	正	811.2	837.9	811.2	616.7	644.0	616.7	616.7	644.0	616.7
		負	811.2	837.9	811.2	616.7	644.0	616.7	616.7	644.0	616.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.60S		1.60S	1.65S		1.65S	1.44S		1.44S
		D	0.91S		0.91S	0.77S		0.77S	0.55S		0.55S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	134.3		134.3	134.3		134.3	134.3		134.3
		D	150.3		150.3	150.3		150.3	150.3		150.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			FG (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X2-X3]			Y37レ-Δ1F層[X3-X4]			Y37レ-Δ2F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(140)	(400)	(140)	(118)	(400)	(118)	(135)	(400)	(135)	
応力	MI	191.3	-95.5	190.4	260.7	-139.0	260.7	220.7	-108.9	220.7	
	Ms	U	566.9	0.0	564.7	2150.3	0.0	2150.3	1739.5	0.0	1739.5
		D	184.3	96.2	183.8	1629.0	139.0	1629.0	1298.0	108.9	1298.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	140.4	0.1	-140.2	185.1	0.0	-185.1	164.5	0.0	-164.5	
	Qs	284.6	144.3	284.4	854.1	668.9	854.1	737.6	573.1	737.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	
	D	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	53.0	53.0	53.0	137.8	137.8	137.8	70.5	72.6	70.5
		D	53.0	53.0	53.0	137.8	137.8	137.8	70.5	72.6	70.5
	j	U	46.4	46.4	46.4	120.6	120.6	120.6	61.7	63.6	61.7
		D	46.4	46.4	46.4	120.6	120.6	120.6	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	32.10	32.10	32.10	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
		D	32.10	32.10	32.10	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.21	1.21	1.21	0.86	0.86	0.86	1.45	1.05	1.45
		D	1.21	1.21	1.21	0.86	0.86	0.86	1.45	1.05	1.45
	Mal	289.2	289.2	289.2	2303.9	2303.9	2303.9	915.5	724.8	915.5	
	Mas	U	578.5	578.5	578.5	4607.9	4607.9	4607.9	1830.9	1449.6	1830.9
		D	578.5	578.5	578.5	4607.9	4607.9	4607.9	1830.9	1449.6	1830.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	711.5		711.5	5355.5		5355.5	2155.8		2155.8
		D	656.6		656.6	5069.7		5069.7	2082.7		2082.7
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	75.9	216.2	356.5	818.2	1003.4	1188.5	695.2	859.7	1024.2
		負	356.7	216.4	76.1	1188.5	1003.4	818.2	1024.2	859.7	695.2
	Qd	356.7	216.4	356.5	1188.5	1003.4	1188.5	1024.2	859.7	1024.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	153.90	93.38	153.80	123.20	104.01	123.20	221.50	180.33	221.50	
	a	l	1.120	1.120	1.120	1.979	1.979	1.979	1.377	1.405	1.377
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.162	1.162	1.162	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.162	1.162	1.162	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	0.635	0.635	0.635	1.185	1.185	1.185	
	Qal	381.6	381.6	381.6	2031.6	2031.6	2031.6	985.4	1027.2	985.4	
	Qas	正	543.2	543.2	543.2	2047.7	2047.7	2047.7	1261.5	1300.7	1261.5
		負	543.2	543.2	543.2	2047.7	2047.7	2047.7	1261.5	1300.7	1261.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.71S		1.71S	0.82S		0.82S	1.89S		1.89S
		D	0.36S		0.37S	0.57S		0.57S	1.28S		1.28S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	260.0		260.0	282.5		282.5	141.3		141.3
		D	260.0		260.0	282.5		282.5	158.8		158.8
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X3-X4]			Y37レ-Δ4F層[X3-X4]			Y37レ-Δ5F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	216.0	-106.6	216.0	202.8	-100.0	202.8	202.8	-100.0	202.8	
	Ms	U	1701.6	0.0	1701.6	1534.3	0.0	1534.3	1543.6	0.0	1543.6
		D	1269.6	106.6	1269.6	1128.6	100.0	1128.6	1138.0	100.0	1138.0
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	161.2	0.0	-161.2	151.3	0.0	-151.3	151.3	0.0	-151.3	
	Qs	721.8	560.6	721.8	656.1	504.8	656.1	659.7	508.4	659.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	70.5	72.6	70.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	61.7	63.6	61.7	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.45	1.05	1.45	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.45	1.05	1.45	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal	915.5	724.8	915.5	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	
	Mas	U	1830.9	1449.6	1830.9	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1830.9	1449.6	1830.9	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	2082.7		2082.7	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	679.7	840.9	1002.1	605.9	757.2	908.5	611.2	762.5	913.8
		負	1002.1	840.9	679.7	908.5	757.2	605.9	913.8	762.5	611.2
	Qd	1002.1	840.9	1002.1	908.5	757.2	908.5	913.8	762.5	913.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	216.74	176.39	216.74	244.03	196.82	244.03	245.46	198.20	245.46	
	a	l	1.379	1.406	1.379	1.312	1.341	1.312	1.312	1.341	1.312
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	986.0	1027.8	986.0	768.2	803.4	768.2	768.2	803.4	768.2	
Qas	正	1261.5	1300.7	1261.5	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	
	負	1261.5	1300.7	1261.5	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.85S		1.85S	1.80S		1.80S	1.81S		1.81S
		D	1.25S		1.25S	1.20S		1.20S	1.21S		1.21S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	141.3		141.3	140.0		140.0	140.0		140.0
		D	158.8		158.8	157.5		157.5	157.5		157.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X3-X4]			Y37レ-Δ7F層[X3-X4]			Y37レ-Δ8F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(136)	(400)	(136)	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	
応力	MI	203.2	-100.1	203.2	195.5	-96.3	195.5	195.5	-96.3	195.5	
	Ms	U	1491.6	0.0	1491.6	1230.5	0.0	1230.5	1133.3	0.0	1133.3
		D	1085.2	100.2	1085.2	839.4	96.3	839.4	742.3	96.3	742.3
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	151.6	0.0	-151.6	145.8	0.0	-145.8	145.8	0.0	-145.8	
	Qs	640.1	488.5	640.1	540.1	394.3	540.1	503.1	357.3	503.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
		D	65.5	67.6	65.5	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
	j	U	57.3	59.2	57.3	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
		D	57.3	59.2	57.3	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
		D	1.80	1.31	1.80	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
	Mal	841.6	669.6	841.6	647.3	514.7	647.3	647.3	514.7	647.3	
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1294.7	1029.4	1294.7	1294.7	1029.4	1294.7
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1294.7	1029.4	1294.7	1294.7	1029.4	1294.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2002.8		2002.8	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4
		D	1934.9		1934.9	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	581.1	732.7	884.3	445.6	591.4	737.2	390.1	535.9	681.7
		負	884.3	732.7	581.1	737.2	591.4	445.6	681.7	535.9	390.1
	Qd	884.3	732.7	884.3	737.2	591.4	737.2	681.7	535.9	681.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	237.54	190.45	237.54	230.92	179.35	230.92	213.53	162.52	213.53	
	a	l	1.312	1.342	1.312	1.248	1.276	1.248	1.248	1.276	1.248
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	
	Qal	768.3	803.5	768.3	605.8	633.6	605.8	605.8	633.6	605.8	
	Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	811.2	837.9	811.2	811.2	837.9	811.2
		負	1008.6	1042.3	1008.6	811.2	837.9	811.2	811.2	837.9	811.2
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.75S		1.75S	1.73S		1.73S	1.60S		1.60S
		D	1.15S		1.15S	1.05S		1.05S	0.92S		0.92S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	140.0		140.0	134.3		134.3	134.3		134.3
		D	157.5		157.5	150.3		150.3	150.3		150.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	(140)	(400)	(140)	
応力	MI	187.0	-92.1	187.0	187.8	-92.4	187.8	190.8	-95.6	190.8	
	Ms	U	859.0	0.0	859.0	739.8	0.0	739.8	566.7	0.0	566.7
		D	485.0	92.1	485.0	364.3	92.4	364.3	185.1	95.6	185.1
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	139.4	0.0	-139.4	140.1	0.0	-140.1	140.3	0.0	-140.3	
	Qs	395.4	256.0	395.4	350.4	210.3	350.4	284.8	144.6	284.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	53.0	53.0	53.0
		D	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	53.0	53.0	53.0
	j	U	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	46.4	46.4	46.4
		D	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	46.4	46.4	46.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	32.10	32.10	32.10
		D	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64	32.10	32.10	32.10
	pt	U	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.21	1.21	1.21
		D	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	1.21	1.21	1.21
	Mal	476.4	343.7	476.4	476.4	343.7	476.4	289.2	289.2	289.2	
	Mas	U	952.8	687.4	952.8	952.8	687.4	952.8	578.5	578.5	578.5
		D	952.8	687.4	952.8	952.8	687.4	952.8	578.5	578.5	578.5
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6	711.5		711.5
		D	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3	656.6		656.6
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	244.6	384.0	523.4	175.4	315.5	455.5	76.6	216.9	357.1
		負	523.4	384.0	244.6	455.5	315.5	175.4	357.1	216.9	76.6
	Qd		523.4	384.0	523.4	455.5	315.5	455.5	357.1	216.9	357.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		198.92	139.73	198.92	173.12	114.80	173.12	154.09	93.57	154.09
	a	l	1.238	1.276	1.238	1.239	1.276	1.239	1.121	1.121	1.121
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
	Qal		457.0	485.1	457.0	457.1	485.1	457.1	381.9	381.9	381.9
	Qas	正	616.7	644.0	616.7	616.7	644.0	616.7	543.2	543.2	543.2
		負	616.7	644.0	616.7	616.7	644.0	616.7	543.2	543.2	543.2
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.66S		1.66S	1.44S		1.44S	1.71S		1.71S
		D	0.77S		0.77S	0.56S		0.56S	0.37S		0.37S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	134.3		134.3	134.3		134.3	260.0		260.0
		D	150.3		150.3	150.3		150.3	260.0		260.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			Y37レ-Δ3F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(118)	(400)	(118)	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	
応力	MI	252.5	-132.6	281.6	220.7	-109.0	220.6	215.7	-106.5	216.6	
	Ms	U	2133.4	0.0	2155.0	1738.9	0.0	1739.9	1700.1	0.0	1702.0
		D	1628.4	136.3	1591.7	1297.5	109.6	1298.7	1268.7	107.0	1268.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	181.5	-3.6	-188.8	164.5	0.0	-164.5	161.1	-0.1	-161.4	
	Qs	846.0	668.1	853.3	737.6	573.1	737.6	721.5	560.5	721.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D	150.0	150.0	150.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	137.8	137.8	137.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
		D	137.8	137.8	137.8	70.5	72.6	70.5	70.5	72.6	70.5
	j	U	120.6	120.6	120.6	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
		D	120.6	120.6	120.6	61.7	63.6	61.7	61.7	63.6	61.7
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形比 pitch	4-100	4-100	4-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	0.86	0.86	0.86	1.45	1.05	1.45	1.45	1.05	1.45
		D	0.86	0.86	0.86	1.45	1.05	1.45	1.45	1.05	1.45
	Mal	2303.9	2303.9	2303.9	915.5	724.8	915.5	915.5	724.8	915.5	
	Mas	U	4607.9	4607.9	4607.9	1830.9	1449.6	1830.9	1830.9	1449.6	1830.9
		D	4607.9	4607.9	4607.9	1830.9	1449.6	1830.9	1830.9	1449.6	1830.9
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
	My	U	5355.5		5355.5	2155.8		2155.8	2155.8		2155.8
		D	5069.7		5069.7	2082.7		2082.7	2082.7		2082.7
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	815.2	1000.3	1185.5	695.2	859.7	1024.1	679.4	840.6	1001.9
		負	1178.2	993.1	807.9	1024.2	859.7	695.2	1001.6	840.4	679.2
	Qd	1178.2	1000.3	1185.5	1024.2	859.7	1024.1	1001.6	840.6	1001.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	122.14	103.70	122.89	221.50	180.33	221.49	216.63	176.33	216.68	
	a	l	1.921	1.921	1.921	1.377	1.405	1.377	1.377	1.405	1.377
s. 正		1.161	1.161	1.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
s. 負		1.167	1.167	1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
pw	0.635	0.635	0.635	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185		
Qal	1984.1	1984.1	1984.1	985.5	1027.4	985.5	985.4	1027.2	985.4		
Qas	正	2046.4	2046.4	2046.4	1261.5	1300.7	1261.5	1261.5	1300.7	1261.5	
	負	2054.1	2054.1	2054.1	1261.5	1300.7	1261.5	1261.5	1300.7	1261.5	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.81S		0.82S	1.89S		1.89S	1.85S		1.85S
		D	0.56S		0.56S	1.28S		1.28S	1.25S		1.25S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	282.5		282.5	141.3		141.3	141.3		141.3
		D	282.5		282.5	158.8		158.8	158.8		158.8
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-4F層[X4-X5]			Y37レ-5F層[X4-X5]			Y37レ-6F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	202.6	-99.9	203.1	202.6	-99.9	203.1	203.0	-100.1	203.5	
	Ms	U	1532.4	0.0	1533.8	1541.2	0.0	1543.0	1488.8	0.0	1490.9
		D	1127.1	100.4	1127.6	1136.0	100.6	1136.7	1082.9	100.8	1083.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	151.2	-0.1	-151.4	151.2	-0.1	-151.4	151.5	-0.1	-151.7	
	Qs	655.6	504.4	655.7	659.0	507.8	659.1	639.3	487.9	639.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	605.3	756.6	907.9	610.4	761.7	913.0	580.2	731.8	883.4
		負	907.8	756.5	605.2	912.9	761.6	610.3	883.2	731.6	580.0
	Qd	907.8	756.6	907.9	912.9	761.7	913.0	883.2	731.8	883.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	243.84	196.66	243.87	245.21	197.99	245.25	237.25	190.20	237.28	
	a	l	1.311	1.341	1.311	1.311	1.340	1.311	1.312	1.341	1.312
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	767.9	803.1	767.9	767.9	803.1	767.9	768.0	803.1	768.0	
	Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
		負	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.80S		1.80S	1.81S		1.81S	1.75S		1.75S
		D	1.20S		1.20S	1.21S		1.21S	1.15S		1.15S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	140.0		140.0	140.0		140.0	140.0		140.0
		D	157.5		157.5	157.5		157.5	157.5		157.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)		
部材位置		Y37L-47F層[X4-X5]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)
	短期	(138)	(400)	(138)
応力	MI	195.4	-96.3	195.7
	Ms	U	1227.6	0.0
		D	836.9	96.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	145.8	-0.0	-145.9
	Qs	539.2	393.5	539.3
	L. no	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	60.0	60.0	60.0
	D	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.8	62.8
		D	60.8	62.8
	j	U	53.2	55.0
		D	53.2	55.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32
		2	2-D32	2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32
		2	2-D32	2-D32
	STP	径	D13	D13
		形ピッチ	5-100	5-100
曲げ	at	U	63.52	47.64
		D	63.52	47.64
	pt	U	1.74	1.26
		D	1.74	1.26
	MaI	647.3	514.7	647.3
	Mas	U	1294.7	1029.4
		D	1294.7	1029.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1554.4	1554.4
		D	1491.4	1491.4
	L' (L)	490.0 (800.0)		
	Qd	正	444.4	590.2
		負	736.0	590.1
	Qd	736.0	590.2	736.0
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	230.52	179.00	230.55
	a	l	1.247	1.275
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	1.058	1.058	1.058
	QaI	605.6	633.4	605.6
	Qas	正	811.2	837.9
		負	811.2	837.9
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.73S	1.73S
		D	1.04S	1.04S
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	134.3	134.3
		D	150.3	150.3
	判定	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X4-X5]			Y37レ-Δ9F層[X4-X5]			Y37レ-Δ10F層[X4-X5]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)		
応力	MI	195.3	-96.3	195.8	186.9	-92.0	187.2	187.7	-92.4	187.9		
	Ms	U	1130.3	0.0	1132.1	856.1	0.0	857.4	736.9	0.0	738.2	
		D	739.6	97.0	740.5	482.3	92.5	483.0	361.6	92.9	362.4	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	145.7	-0.1	-145.9	139.4	-0.0	-139.5	140.0	-0.0	-140.1		
	Qs	502.2	356.5	502.3	394.5	255.2	394.6	349.5	209.5	349.5		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0		
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
	d	U	60.8	62.8	60.8	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	
		D	60.8	62.8	60.8	60.1	62.8	60.1	60.1	62.8	60.1	
	j	U	53.2	55.0	53.2	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	
		D	53.2	55.0	53.2	52.6	55.0	52.6	52.6	55.0	52.6	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋											
		1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	4-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
			D	63.52	47.64	63.52	47.64	31.76	47.64	47.64	31.76	47.64
pt		U	1.74	1.26	1.74	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	
		D	1.74	1.26	1.74	1.58	1.01	1.58	1.58	1.01	1.58	
Mal		647.3	514.7	647.3	476.4	343.7	476.4	476.4	343.7	476.4		
Mas		U	1294.7	1029.4	1294.7	952.8	687.4	952.8	952.8	687.4	952.8	
		D	1294.7	1029.4	1294.7	952.8	687.4	952.8	952.8	687.4	952.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1168.6		1168.6	1168.6		1168.6	
		D	1491.4		1491.4	1106.3		1106.3	1106.3		1106.3	
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	388.9	534.7	680.5	243.3	382.7	522.2	174.1	314.2	454.2	
		負	680.4	534.6	388.8	522.1	382.7	243.2	454.2	314.1	174.1	
	Qd	680.4	534.7	680.5	522.1	382.7	522.2	454.2	314.2	454.2		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	213.12	162.16	213.16	198.42	139.28	198.45	172.60	114.33	172.63		
	a	l	1.247	1.275	1.247	1.238	1.275	1.238	1.238	1.276	1.238	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.058	1.058	1.058	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016		
	QaI	605.6	633.4	605.6	456.9	484.9	456.9	457.0	485.0	457.0		
	Qas	正	811.2	837.9	811.2	616.7	644.0	616.7	616.7	644.0	616.7	
負		811.2	837.9	811.2	616.7	644.0	616.7	616.7	644.0	616.7		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.60S		1.60S	1.65S		1.65S	1.44S		1.44S	
		D	0.91S		0.91S	0.77S		0.77S	0.55S		0.55S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	134.3		134.3	134.3		134.3	134.3		134.3	
		D	150.3		150.3	150.3		150.3	150.3		150.3	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G2 (3)			FG (3)			G3 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ11F層[X4-X5]			Y37レ-Δ1F層[X5-X6]			Y37レ-Δ2F層[X5-X6]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(140)	(400)	(140)	(118)	(400)	(118)	(135)	(400)	(135)	
応力	MI		190.4	-95.5	191.3	321.6	-163.2	151.3	231.8	-111.1	205.4	
	Ms	U	564.7	0.0	566.9	2231.7	0.0	2100.4	1712.3	0.0	1699.5	
		D	183.8	96.2	184.3	1588.5	182.6	1797.7	1248.8	117.8	1288.7	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		140.2	-0.1	-140.4	206.4	21.3	-163.9	167.8	3.3	-161.2	
	Qs		284.4	144.3	284.6	889.5	704.3	846.9	729.0	564.6	722.4	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	
	D		60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	53.0	53.0	53.0	137.8	137.8	137.8	70.5	72.6	70.5	
		D	53.0	53.0	53.0	137.8	137.8	137.8	70.5	72.6	70.5	
	j	U	46.4	46.4	46.4	120.6	120.6	120.6	61.7	63.6	61.7	
		D	46.4	46.4	46.4	120.6	120.6	120.6	61.7	63.6	61.7	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	7-100	7-100	7-100	
	曲げ	at	U	32.10	32.10	32.10	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
			D	32.10	32.10	32.10	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
		pt	U	1.21	1.21	1.21	0.86	0.86	0.86	1.45	1.05	1.45
			D	1.21	1.21	1.21	0.86	0.86	0.86	1.45	1.05	1.45
Mal		289.2	289.2	289.2	2303.9	2303.9	2303.9	915.5	724.8	915.5		
Mas		U	578.5	578.5	578.5	4607.9	4607.9	4607.9	1830.9	1449.6	1830.9	
		D	578.5	578.5	578.5	4607.9	4607.9	4607.9	1830.9	1449.6	1830.9	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	711.5		711.5	5355.5		5355.5	2155.8		2155.8	
		D	656.6		656.6	5069.7		5069.7	2082.7		2082.7	
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	76.1	216.4	356.7	818.1	1003.3	1188.4	674.1	838.6	1003.1	
		負	356.5	216.2	75.9	1231.0	1045.8	860.7	1009.7	845.2	680.7	
	Qd		356.5	216.4	356.7	1231.0	1045.8	1188.4	1009.7	845.2	1003.1	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		153.80	93.38	153.90	127.61	108.41	123.20	218.36	177.29	216.93	
	a	l	1.120	1.120	1.120	1.877	1.877	1.877	1.351	1.378	1.351	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.170	1.170	1.170	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.139	1.139	1.139	1.000	1.000	1.000	
	pw		1.016	1.016	1.016	0.635	0.635	0.635	1.185	1.185	1.185	
	Qal		381.6	381.6	381.6	1948.6	1948.6	1948.6	975.2	1016.6	975.2	
	Qas	正	543.2	543.2	543.2	2058.1	2058.1	2058.1	1261.5	1300.7	1261.5	
		負	543.2	543.2	543.2	2019.6	2019.6	2019.6	1261.5	1300.7	1261.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.71S		1.71S	0.85S		0.82S	1.86S		1.85S	
		D	0.37S		0.36S	0.57S		0.59S	1.24S		1.25S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	260.0		260.0	282.5		282.5	143.1		135.6	
		D	260.0		260.0	282.5		282.5	160.6		153.1	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X5-X6]			Y37レ-Δ4F層[X5-X6]			Y37レ-Δ5F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	227.1	-108.9	200.4	211.1	-101.6	191.3	211.3	-101.7	190.9	
	Ms	U	1653.2	0.0	1636.1	1477.0	0.0	1466.1	1474.6	0.0	1464.8
		D	1198.9	113.7	1235.3	1054.9	106.1	1083.5	1051.9	107.0	1083.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	164.6	3.3	-157.9	153.8	2.5	-148.8	153.9	2.6	-148.7	
	Qs	704.5	543.3	697.9	635.4	484.1	630.5	634.8	483.5	629.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	70.5	72.6	70.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	70.5	72.6	70.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	61.7	63.6	61.7	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	61.7	63.6	61.7	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.45	1.05	1.45	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.45	1.05	1.45	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal	915.5	724.8	915.5	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	
	Mas	U	1830.9	1449.6	1830.9	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1830.9	1449.6	1830.9	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2155.8		2155.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	2082.7		2082.7	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	645.4	806.6	967.8	568.7	720.0	871.3	567.6	718.9	870.2
		負	974.5	813.3	652.0	876.2	725.0	573.7	875.3	724.0	572.7
	Qd	974.5	813.3	967.8	876.2	725.0	871.3	875.3	724.0	870.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	210.76	170.59	209.32	235.37	188.43	234.04	235.11	188.19	233.74	
	a	l	1.352	1.379	1.352	1.292	1.320	1.292	1.291	1.320	1.291
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	975.6	1017.0	975.6	761.6	796.5	761.6	761.4	796.3	761.4	
	Qas	正	1261.5	1300.7	1261.5	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
		負	1261.5	1300.7	1261.5	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.80S		1.78S	1.74S		1.73S	1.74S		1.73S
		D	1.19S		1.20S	1.13S		1.14S	1.13S		1.14S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	143.1		135.6	141.9		134.4	141.9		134.4
		D	160.6		153.1	159.4		151.9	159.4		151.9
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X5-X6]			Y37レ-Δ7F層[X5-X6]			Y37レ-Δ8F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(136)	(400)	(136)	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	
応力	MI	211.6	-101.9	191.3	202.3	-97.7	186.0	202.5	-97.8	185.6	
	Ms	U	1409.2	0.0	1398.3	1156.0	0.0	1148.8	1060.3	0.0	1055.2
		D	985.9	106.6	1015.7	751.4	102.3	776.9	655.3	103.7	684.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	154.1	2.5	-149.1	147.8	2.0	-143.8	147.9	2.1	-143.7	
	Qs	610.0	458.4	604.9	512.9	367.1	508.8	477.0	331.1	472.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
		D	65.5	67.6	65.5	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
	j	U	57.3	59.2	57.3	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
		D	57.3	59.2	57.3	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
		D	1.80	1.31	1.80	1.74	1.26	1.74	1.74	1.26	1.74
	Mal	841.6	669.6	841.6	647.3	514.7	647.3	647.3	514.7	647.3	
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1294.7	1029.4	1294.7	1294.7	1029.4	1294.7
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1294.7	1029.4	1294.7	1294.7	1029.4	1294.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2002.8		2002.8	1554.4		1554.4		1554.4	
		D	1934.9		1934.9	1491.4		1491.4		1491.4	
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	529.6	681.2	832.8	399.7	545.5	691.3	345.6	491.4	637.2
		負	837.9	686.3	534.7	695.4	549.6	403.8	641.5	495.7	349.9
	Qd	837.9	686.3	832.8	695.4	549.6	691.3	641.5	495.7	637.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	225.07	178.39	223.70	217.83	166.68	216.55	200.93	150.31	199.60	
	a	l	1.291	1.320	1.291	1.231	1.258	1.231	1.230	1.258	1.230
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	
	QaI	761.6	796.5	761.6	601.1	628.7	601.1	601.0	628.6	601.0	
Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	811.2	837.9	811.2	811.2	837.9	811.2	
	負	1008.6	1042.3	1008.6	811.2	837.9	811.2	811.2	837.9	811.2	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.66S		1.65S	1.63S		1.62S	1.51S	1.50S	
		D	1.05S		1.06S	0.94S		0.95S	0.81S	0.82S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	141.9		134.4	136.1		128.6	136.1	128.6	
		D	159.4		151.9	152.1		144.6	152.1	144.6	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	(140)	(400)	(140)	
応力	MI	192.7	-93.3	178.9	192.7	-93.5	180.7	200.4	-97.5	177.3	
	Ms	U	795.1	0.0	788.8	670.6	0.0	664.0	515.7	0.0	496.5
		D	409.6	97.1	431.1	285.2	96.1	302.5	115.0	99.5	142.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	141.2	1.7	-137.7	141.5	1.5	-138.6	143.2	2.9	-137.4	
	Qs	372.1	232.6	368.6	324.6	184.6	321.6	265.2	124.9	259.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	60.9	63.0	60.9	60.9	63.0	60.9	53.0	53.0	53.0
		D	60.9	63.0	60.9	60.9	63.0	60.9	53.0	53.0	53.0
	j	U	53.3	55.1	53.3	53.3	55.1	53.3	46.4	46.4	46.4
		D	53.3	55.1	53.3	53.3	55.1	53.3	46.4	46.4	46.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29			
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29			
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94	32.10	32.10	32.10
		D	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94	32.10	32.10	32.10
	pt	U	1.48	1.02	1.48	1.48	1.02	1.48	1.21	1.21	1.21
		D	1.48	1.02	1.48	1.48	1.02	1.48	1.21	1.21	1.21
	Mal	459.4	348.7	459.4	459.4	348.7	459.4	289.2	289.2	289.2	
	Mas	U	918.8	697.5	918.8	918.8	697.5	918.8	578.5	578.5	578.5
		D	918.8	697.5	918.8	918.8	697.5	918.8	578.5	578.5	578.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1119.9		1119.9	1119.9		1119.9	711.5		711.5
		D	1056.8		1056.8	1056.8		1056.8	656.6		656.6
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	205.2	344.6	484.1	133.1	273.1	413.2	39.9	180.2	320.4
		負	487.5	348.1	208.7	416.2	276.1	136.1	326.2	185.9	45.7
	Qd	487.5	348.1	484.1	416.2	276.1	413.2	326.2	185.9	320.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	182.97	126.34	181.67	156.19	100.22	155.07	140.75	80.23	138.26	
	a	l	1.234	1.263	1.234	1.236	1.265	1.236	1.098	1.098	1.098
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	
	Qal	461.8	483.6	461.8	462.4	484.1	462.4	377.8	377.8	377.8	
	Qas	正	624.5	645.7	624.5	624.5	645.7	624.5	543.2	543.2	543.2
		負	624.5	645.7	624.5	624.5	645.7	624.5	543.2	543.2	543.2
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.45S		1.44S	1.24S		1.23S	1.56S		1.54S
		D	0.61S		0.62S	0.40S		0.41S	0.19S		0.22S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	131.6		124.1	131.6		124.1	260.0		260.0
		D	146.1		138.6	146.1		138.6	260.0		260.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y47レ-Δ1F層[X1-X2]			Y47レ-Δ1F層[X2-X3]			Y47レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
応力	MI	0.0	-39.0	56.1	56.1	-17.9	42.2	42.2	-24.8	42.2	
	Ms	U	0.0	0.0	56.1	56.1	0.0	42.2	42.2	0.0	42.2
		D	0.0	39.0	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	24.8	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	24.6	-7.0	-38.6	33.4	1.7	-29.9	31.6	0.0	-31.6	
	Qs	24.6	7.0	38.6	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
			D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
pt		U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
Mal		U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)	800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			
	Qd	正	24.6	7.0	38.6	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6
		負	24.6	7.0	38.6	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6
	Qd	24.6	7.0	38.6	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	22.44	6.39	35.21	30.40	1.58	27.25	28.82	0.00	28.82	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	
Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	
	負	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.22L		0.35L	0.30L		0.27L	0.29L		0.29L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y47レ-Δ1F層[X4-X5]			Y47レ-Δ1F層[X5-X6]			X17レ-Δ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(75)	(25)	
応力	MI	42.2	-17.9	56.1	56.1	-39.0	0.0	0.0	-0.5	2.5	
	Ms	U	42.2	0.0	56.1	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
		D	0.0	17.9	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.5	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	29.9	-1.7	-33.4	38.6	7.0	-24.6	2.5	-1.7	-5.8	
	Qs	29.9	1.7	33.4	38.6	7.0	24.6	2.5	1.7	5.8	
L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K1	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			125.0 (150.0)		
	Qd	正	29.9	1.7	33.4	38.6	7.0	24.6	2.5	1.7	5.8
		負	29.9	1.7	33.4	38.6	7.0	24.6	2.5	1.7	5.8
	Qd		29.9	1.7	33.4	38.6	7.0	24.6	2.5	1.7	5.8
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		27.25	1.58	30.40	35.21	6.39	22.44	2.30	1.51	5.32
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.983	1.983	1.983
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.983	1.983	1.983
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.983	1.983	1.983
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	254.1	254.1	254.1
Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	382.1	382.1	382.1	
	負	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	382.1	382.1	382.1	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.27L		0.30L	0.35L		0.22L	0.02L		0.05L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	75.0		50.0
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	75.0		50.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X17レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X27レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X27レ-Δ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(55)	(90)	(0)	(0)	(75)	(45)	(75)	(90)	(0)	
応力	MI	4.3	-0.6	0.0	-0.0	-0.2	4.2	7.3	-0.1	-0.0	
	Ms	U	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.3	0.0	0.0
		D	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	7.8	2.4	-3.0	2.3	-2.8	-7.9	10.9	4.1	-2.8	
	Qs	7.8	2.4	3.0	2.3	2.8	7.9	10.9	4.1	2.8	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
	Mal	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	427.9		427.9	471.2		471.2		471.2	
		D	384.5		384.5	384.5		384.5		384.5	
	L' (L)	125.0 (180.0)			105.0 (150.0)			105.0 (180.0)			
	Qd	正	7.8	2.4	3.0	2.3	2.8	7.9	10.9	4.1	2.8
		負	7.8	2.4	3.0	2.3	2.8	7.9	10.9	4.1	2.8
	Qd	7.8	2.4	3.0	2.3	2.8	7.9	10.9	4.1	2.8	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	7.10	2.19	2.72	2.10	2.53	7.17	9.93	3.69	2.55	
	a	l	1.719	1.719	1.719	1.764	1.764	1.764	1.538	1.538	1.538
		s. 正	1.719	1.719	1.719	1.764	1.764	1.764	1.538	1.538	1.538
		s. 負	1.719	1.719	1.719	1.764	1.764	1.764	1.538	1.538	1.538
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	229.5	229.5	229.5	233.7	233.7	233.7	212.7	212.7	212.7	
Qas	正	345.2	345.2	345.2	351.5	351.5	351.5	320.0	320.0	320.0	
	負	345.2	345.2	345.2	351.5	351.5	351.5	320.0	320.0	320.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.07L		0.03L	0.02L		0.07L	0.10L	0.03L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	35.0		90.0	75.0		30.0	15.0	90.0	
		D	35.0		90.0	75.0		30.0	15.0	90.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X37レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X37レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X47レ-Δ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期	(0)	(75)	(45)	(75)	(90)	(0)	(0)	(75)	(45)	
応力	MI	-0.0	-0.2	4.2	7.3	-0.1	0.0	-0.0	-0.2	4.2	
	Ms	U	0.0	0.0	4.2	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
		D	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	2.3	-2.8	-7.9	10.9	4.1	-2.8	2.3	-2.8	-7.9	
	Qs	2.3	2.8	7.9	10.9	4.1	2.8	2.3	2.8	7.9	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2		471.2	
		D	384.5		384.5	384.5		384.5		384.5	
	L' (L)	105.0 (150.0)			105.0 (180.0)			105.0 (150.0)			
	Qd	正	2.3	2.8	7.9	10.9	4.1	2.8	2.3	2.8	7.9
		負	2.3	2.8	7.9	10.9	4.1	2.8	2.3	2.8	7.9
	Qd	2.3	2.8	7.9	10.9	4.1	2.8	2.3	2.8	7.9	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	2.10	2.53	7.17	9.93	3.69	2.55	2.10	2.53	7.17	
	a	l	1.764	1.764	1.764	1.538	1.538	1.538	1.764	1.764	1.764
		s. 正	1.764	1.764	1.764	1.538	1.538	1.538	1.764	1.764	1.764
		s. 負	1.764	1.764	1.764	1.538	1.538	1.538	1.764	1.764	1.764
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	233.7	233.7	233.7	212.7	212.7	212.7	233.7	233.7	233.7	
Qas	正	351.5	351.5	351.5	320.0	320.0	320.0	351.5	351.5	351.5	
	負	351.5	351.5	351.5	320.0	320.0	320.0	351.5	351.5	351.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.02L		0.07L	0.10L		0.03L	0.02L	0.07L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	75.0		30.0	15.0		90.0	75.0	30.0	
		D	75.0		30.0	15.0		90.0	75.0	30.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X47レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X57レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X57レ-Δ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(75)	(90)	(0)	(0)	(75)	(45)	(75)	(90)	(0)	
応力	MI	7.3	-0.1	0.0	-0.0	-0.2	4.2	7.3	-0.1	-0.0	
	Ms	U	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.3	0.0	0.0
		D	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	10.9	4.1	-2.8	2.3	-2.8	-7.9	10.9	4.1	-2.8	
	Qs	10.9	4.1	2.8	2.3	2.8	7.9	10.9	4.1	2.8	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	471.2		471.2
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)	105.0 (180.0)			105.0 (150.0)			105.0 (180.0)			
	Qd	正	10.9	4.1	2.8	2.3	2.8	7.9	10.9	4.1	2.8
		負	10.9	4.1	2.8	2.3	2.8	7.9	10.9	4.1	2.8
	Qd	10.9	4.1	2.8	2.3	2.8	7.9	10.9	4.1	2.8	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	9.93	3.69	2.55	2.10	2.53	7.17	9.93	3.69	2.55	
	a	l	1.538	1.538	1.538	1.764	1.764	1.764	1.538	1.538	1.538
		s. 正	1.538	1.538	1.538	1.764	1.764	1.764	1.538	1.538	1.538
		s. 負	1.538	1.538	1.538	1.764	1.764	1.764	1.538	1.538	1.538
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	212.7	212.7	212.7	233.7	233.7	233.7	212.7	212.7	212.7	
Qas	正	320.0	320.0	320.0	351.5	351.5	351.5	320.0	320.0	320.0	
	負	320.0	320.0	320.0	351.5	351.5	351.5	320.0	320.0	320.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.10L		0.03L	0.02L		0.07L	0.10L		0.03L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	15.0		90.0	75.0		30.0	15.0		90.0
		D	15.0		90.0	75.0		30.0	15.0		90.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置		X67レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X67レ-Δ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)
	短期	(0)	(75)	(25)	(55)	(90)	(0)
応力	MI	0.0	-0.5	2.5	4.3	-0.6	0.0
	Ms	U	0.0	0.0	2.5	4.3	0.0
		D	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI	2.5	-1.7	-5.8	7.8	2.4	-3.0
	Qs	2.5	1.7	5.8	7.8	2.4	3.0
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295	
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55	
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2					
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2					
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mas	U	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9	427.9
		D	384.5		384.5		384.5
	L' (L)		125.0 (150.0)			125.0 (180.0)	
	Qd	正	2.5	1.7	5.8	7.8	2.4
		負	2.5	1.7	5.8	7.8	2.4
	Qd		2.5	1.7	5.8	7.8	2.4
	L. no		K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		2.30	1.51	5.32	7.10	2.72
	a	l	1.983	1.983	1.983	1.719	1.719
		s. 正	1.983	1.983	1.983	1.719	1.719
		s. 負	1.983	1.983	1.983	1.719	1.719
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		254.1	254.1	254.1	229.5	229.5
	Qas	正	382.1	382.1	382.1	345.2	345.2
		負	382.1	382.1	382.1	345.2	345.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.02L		0.05L	0.07L	0.03L
		D	0.00		0.00	0.00	0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0		0.0
	Ld1	U	75.0		50.0	35.0	90.0
		D	75.0		50.0	35.0	90.0
	判定		OK/OK		OK/OK		OK/OK

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重 (地震用) によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ/l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ/l が1/250以下である場合にOKと表示する

※ ($D/l > 1/10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。


フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
Y1	1F	X1	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.56	8	1/ 641	OK
		X2	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.37	8	1/2681	OK
		X3	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.76	8	1/1312	OK
		X4	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.37	8	1/2681	OK
		X5	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.56	8	1/ 641	OK
Y2	1F	X1	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X2	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X3	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X4	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X5	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
	2F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.83	8	1/1209	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.79	8	1/1273	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.79	8	1/1273	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.79	8	1/1273	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.83	8	1/1209	OK
	3F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.82	8	1/1220	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.78	8	1/1277	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.79	8	1/1270	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.78	8	1/1277	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.82	8	1/1220	OK
	4F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.82	8	1/1216	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.78	8	1/1278	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.79	8	1/1270	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.78	8	1/1278	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.82	8	1/1216	OK
	5F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.82	8	1/1214	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.78	8	1/1280	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.79	8	1/1270	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.78	8	1/1280	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.82	8	1/1214	OK
	6F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.82	8	1/1214	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.78	8	1/1280	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.79	8	1/1270	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.78	8	1/1280	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.82	8	1/1214	OK
	7F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.82	8	1/1214	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.78	8	1/1280	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.79	8	1/1270	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.78	8	1/1280	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.82	8	1/1214	OK
	8F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.83	8	1/1212	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.78	8	1/1280	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.79	8	1/1270	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.78	8	1/1280	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.83	8	1/1212	OK
	9F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.92	8	1/1088	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.86	8	1/1167	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.87	8	1/1152	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.86	8	1/1167	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.92	8	1/1088	OK
	10F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.86	8	1/1161	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.87	8	1/1150	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.86	8	1/1158	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.87	8	1/1150	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.86	8	1/1161	OK
	11F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	1.18	8	1/ 850	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.92	8	1/1081	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.97	8	1/1032	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.92	8	1/1081	OK




フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
Y3	1F	X5	G1A	8000.0	600	1/13	1.18	8	1/850	OK
		X1	FG	8000.0	1500	1/5				OK
		X2	FG	8000.0	1500	1/5				OK
		X3	FG	8000.0	1500	1/5				OK
		X4	FG	8000.0	1500	1/5				OK
		X5	FG	8000.0	1500	1/5				OK
	2F	X1	G3	8000.0	800	1/10	0.39	8	1/2555	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/10	0.38	8	1/2650	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/10	0.38	8	1/2656	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/10	0.38	8	1/2650	OK
		X5	G3	8000.0	800	1/10	0.39	8	1/2555	OK
	3F	X1	G3	8000.0	800	1/10	0.38	8	1/2606	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/10	0.37	8	1/2724	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/10	0.37	8	1/2720	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/10	0.37	8	1/2724	OK
		X5	G3	8000.0	800	1/10	0.38	8	1/2606	OK
	4F	X1	G3	8000.0	750	1/11	0.48	8	1/2091	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/11	0.46	8	1/2163	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/11	0.46	8	1/2161	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/11	0.46	8	1/2163	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/11	0.48	8	1/2091	OK
	5F	X1	G3	8000.0	750	1/11	0.48	8	1/2088	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/11	0.46	8	1/2163	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/11	0.46	8	1/2161	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/11	0.46	8	1/2163	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/11	0.48	8	1/2088	OK
	6F	X1	G3	8000.0	750	1/11	0.48	8	1/2084	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/11	0.46	8	1/2159	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/11	0.46	8	1/2157	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/11	0.46	8	1/2159	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/11	0.48	8	1/2084	OK
	7F	X1	G3	8000.0	700	1/11	0.59	8	1/1683	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/11	0.58	8	1/1733	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/11	0.58	8	1/1732	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/11	0.58	8	1/1733	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/11	0.59	8	1/1683	OK
	8F	X1	G3	8000.0	700	1/11	0.60	8	1/1680	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/11	0.58	8	1/1733	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/11	0.58	8	1/1732	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/11	0.58	8	1/1733	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/11	0.60	8	1/1680	OK
	9F	X1	G3	8000.0	700	1/11	0.71	8	1/1402	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/11	0.69	8	1/1440	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/11	0.69	8	1/1439	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/11	0.69	8	1/1440	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/11	0.71	8	1/1402	OK
	10F	X1	G3	8000.0	700	1/11	0.71	8	1/1402	OK
		X2	G2	8000.0	700	1/11	0.70	8	1/1434	OK
		X3	G2	8000.0	700	1/11	0.70	8	1/1434	OK
		X4	G2	8000.0	700	1/11	0.70	8	1/1434	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/11	0.71	8	1/1402	OK
	11F	X1	G3	8000.0	600	1/13	1.09	8	1/921	OK
		X2	G2	8000.0	600	1/13	1.04	8	1/964	OK
		X3	G2	8000.0	600	1/13	1.04	8	1/962	OK
		X4	G2	8000.0	600	1/13	1.04	8	1/964	OK
		X5	G3	8000.0	600	1/13	1.09	8	1/921	OK
Y4	1F	X1	FG2	8000.0	500	1/16	1.63	8	1/614	OK
		X2	FG2	8000.0	500	1/16	0.39	8	1/2544	OK
		X3	FG2	8000.0	500	1/16	0.80	8	1/1253	OK
		X4	FG2	8000.0	500	1/16	0.39	8	1/2544	OK
		X5	FG2	8000.0	500	1/16	1.63	8	1/614	OK
X1	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/4				OK
X2	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/4				OK
X3	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/4				OK
X4	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/4				OK
X5	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/4				OK
X6	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/3				OK




フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		Y3	FG2	1800.0	500	1/4				OK



A-4. 3. 2RC柱の断面計算

(1)RC柱の計算指定

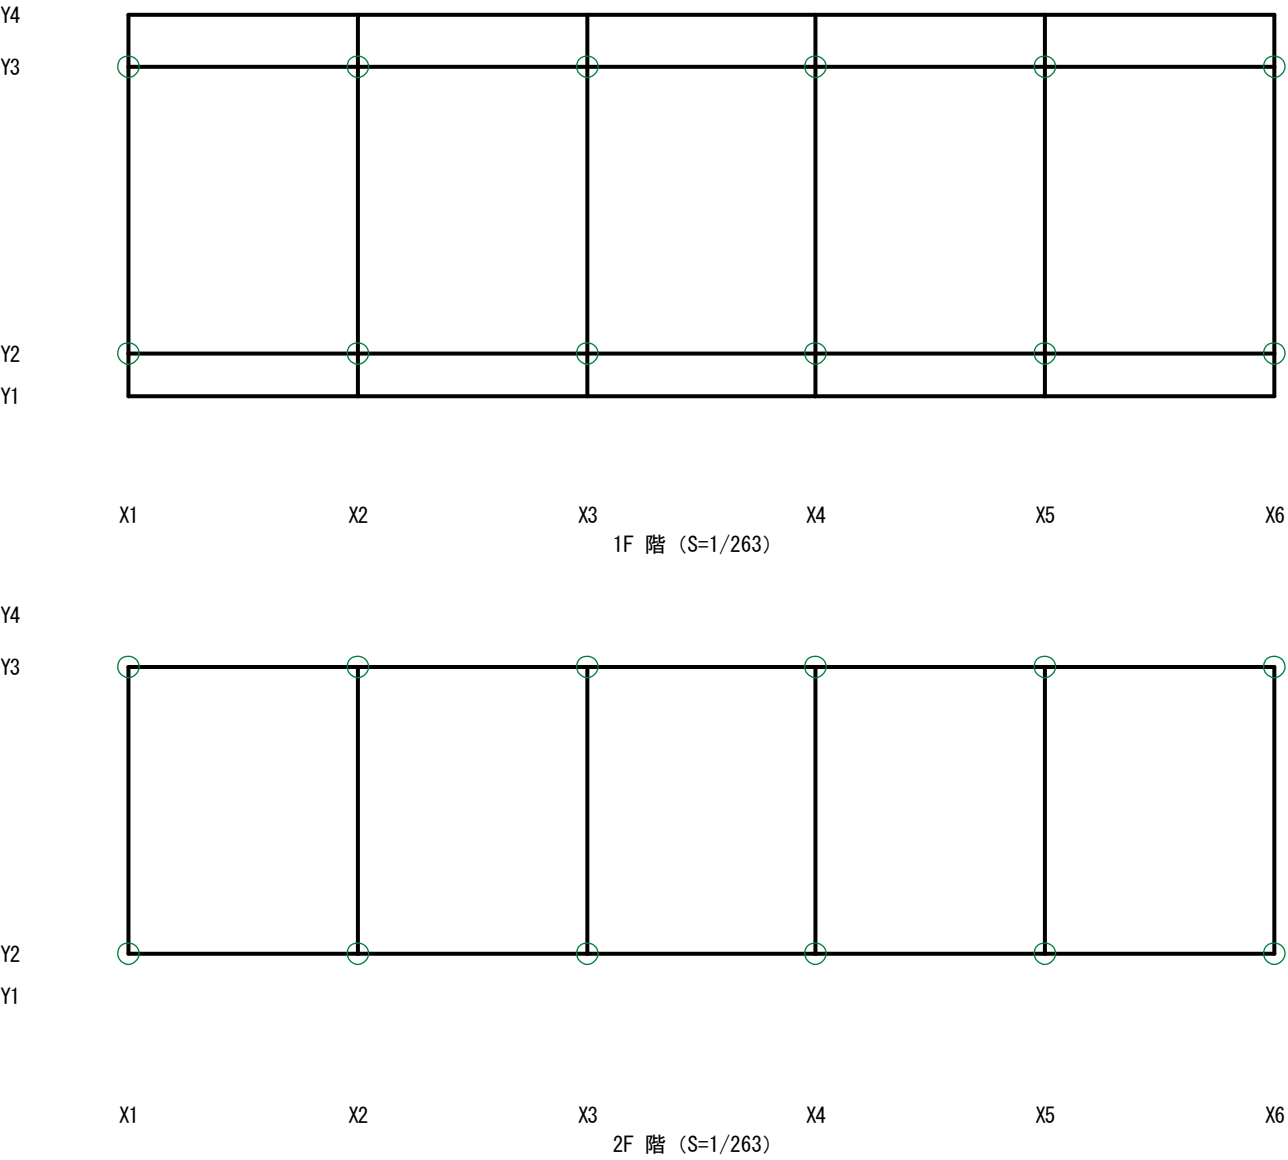

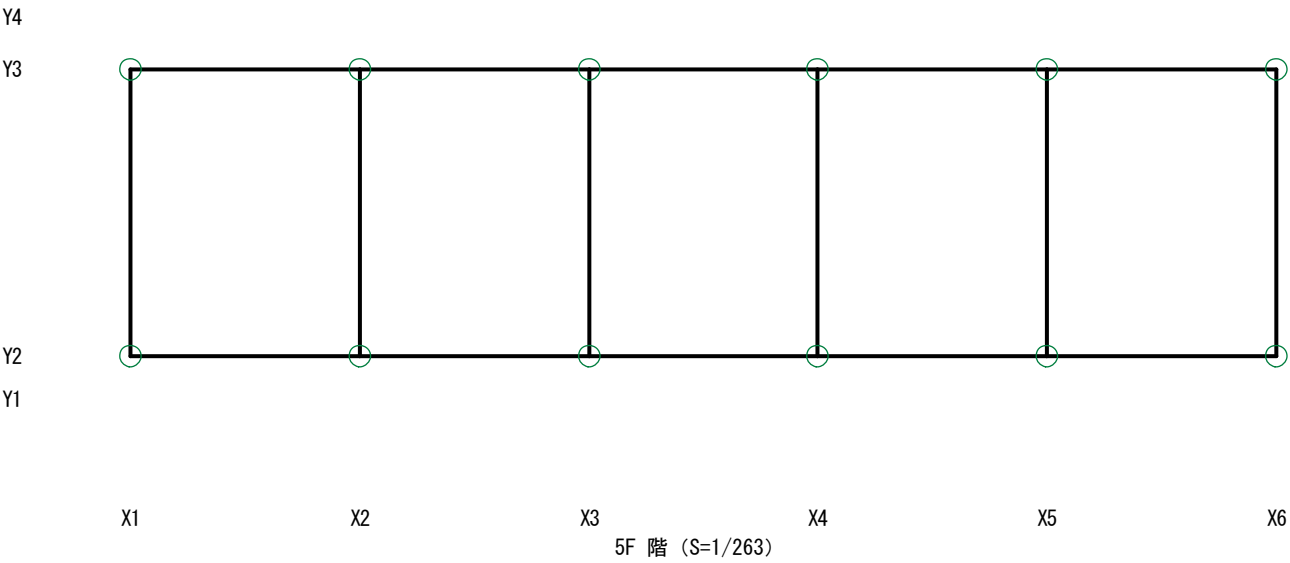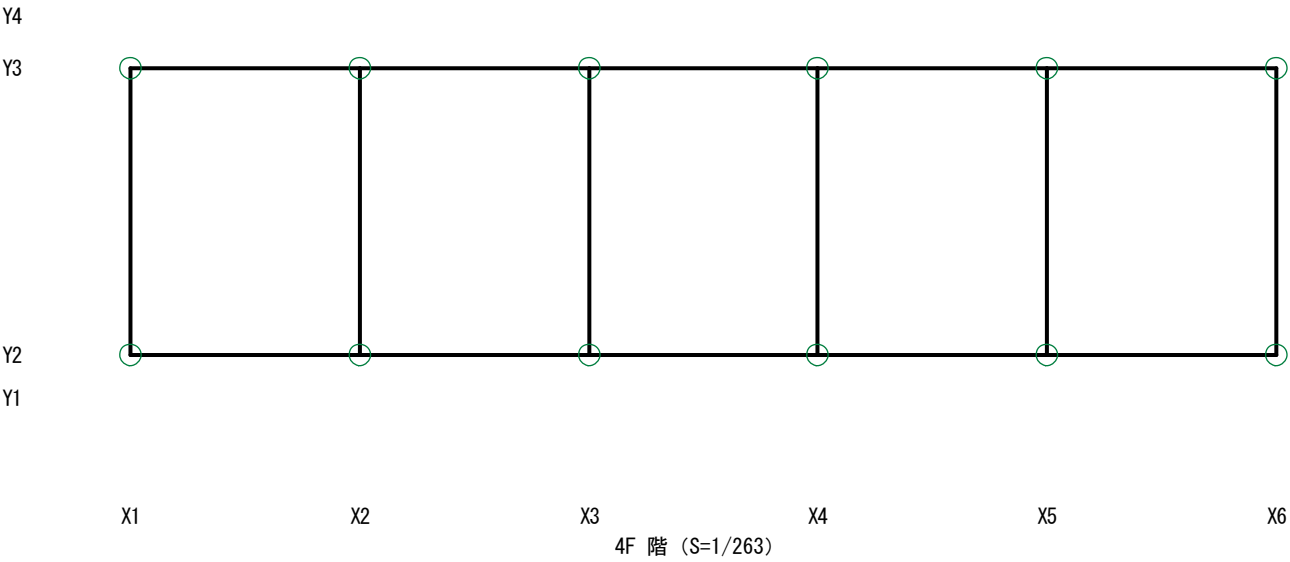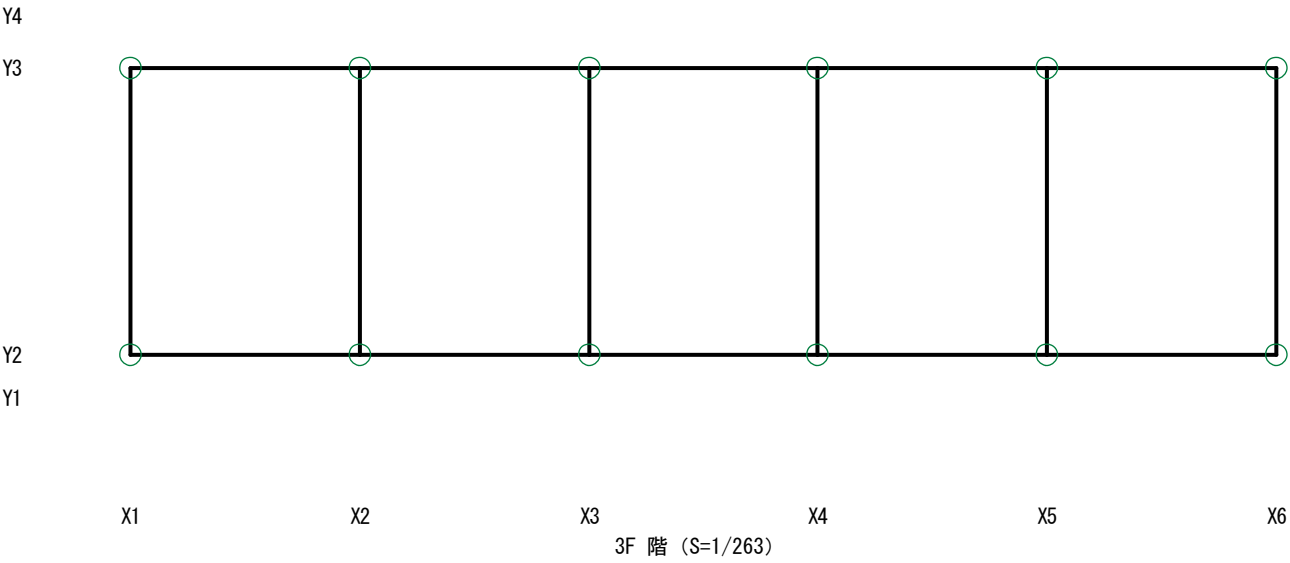

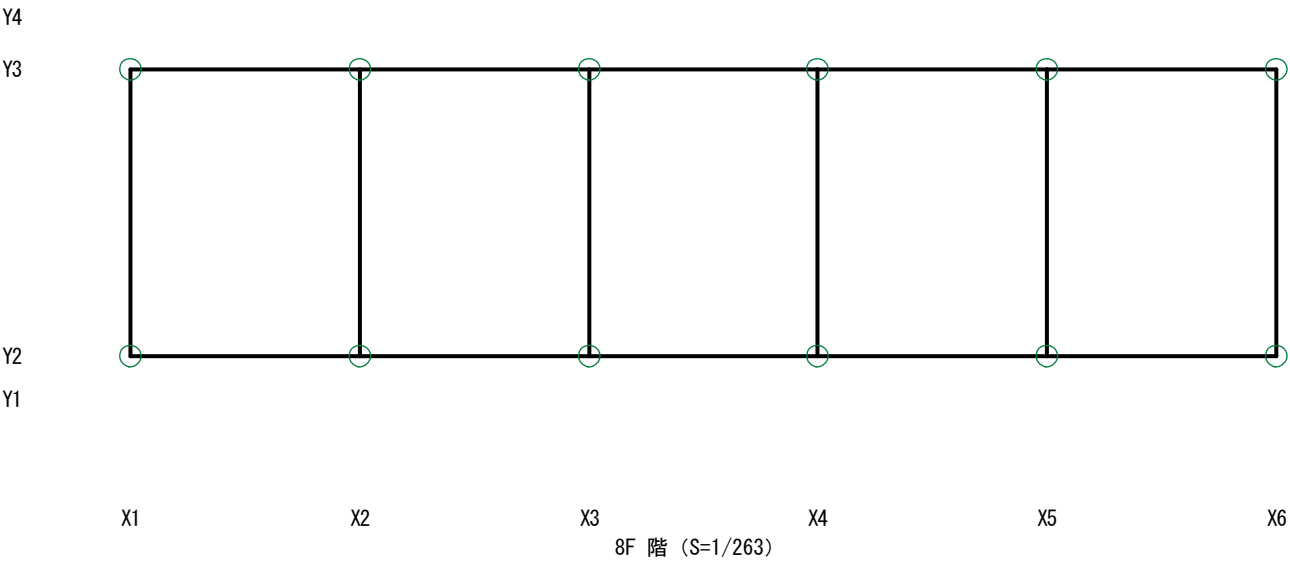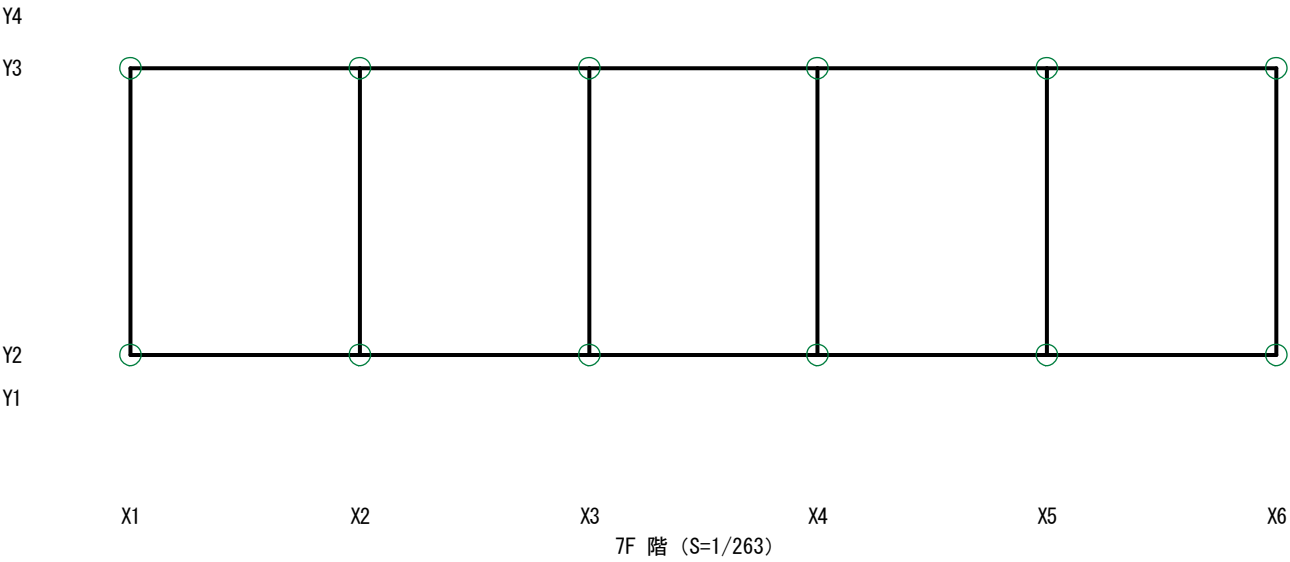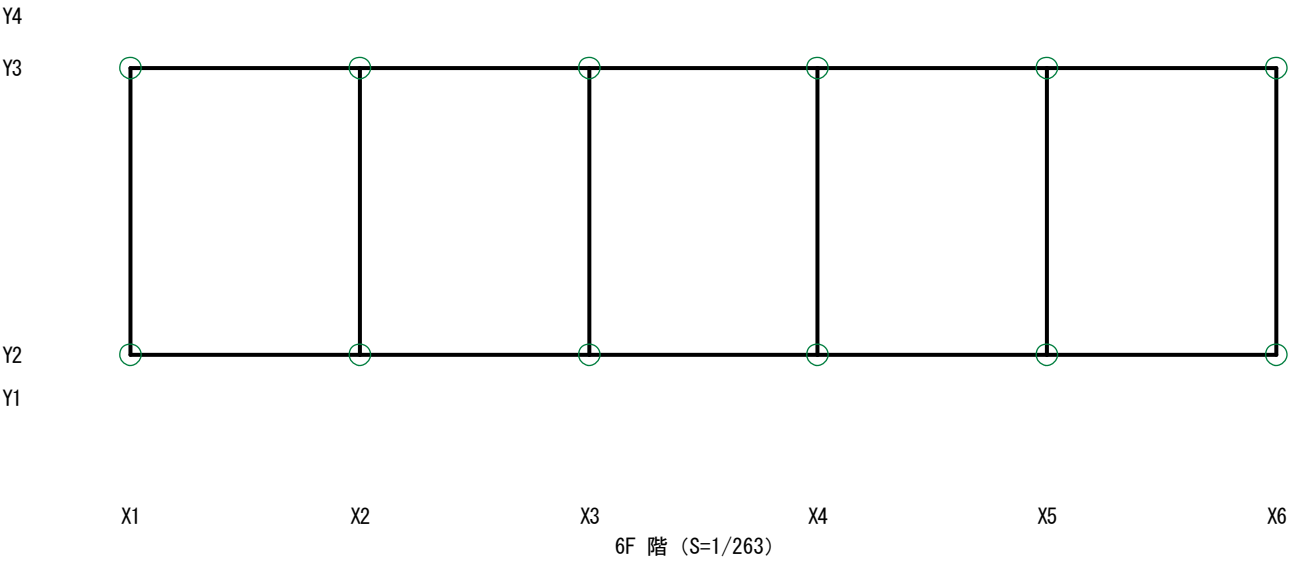

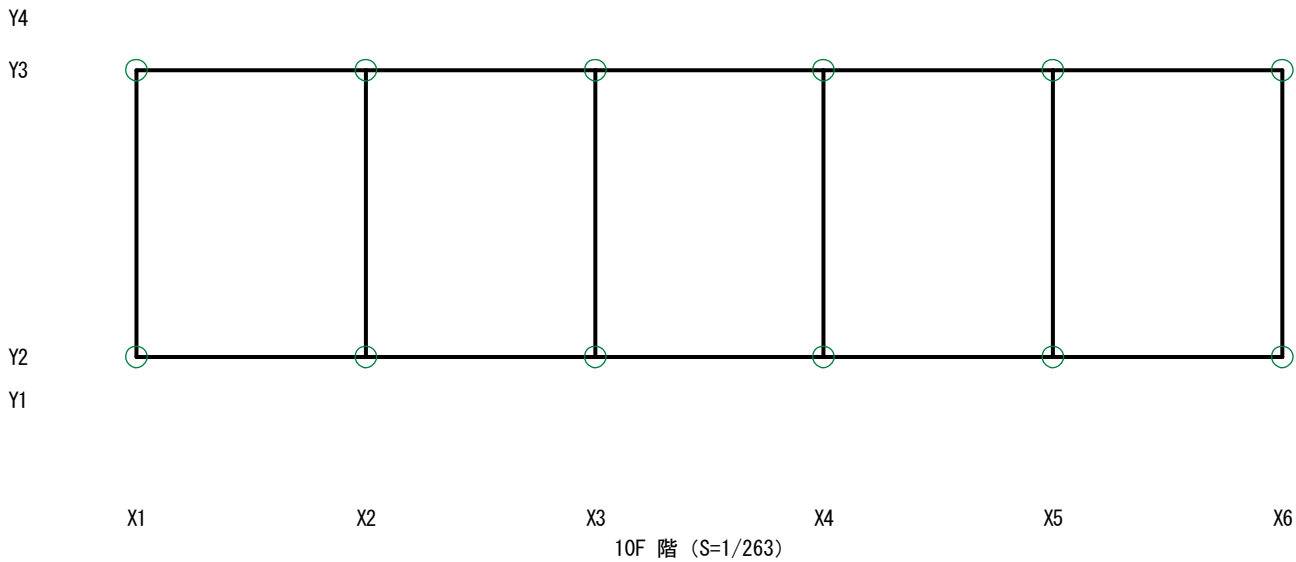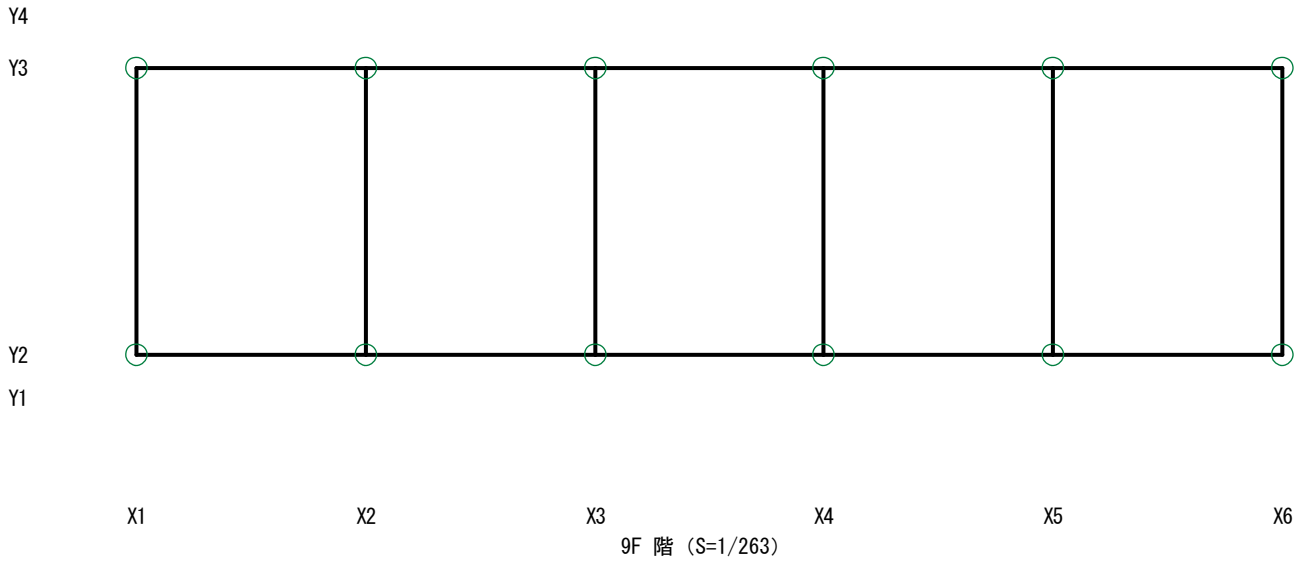

(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C規準(1999)14条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.20 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \min \{ Q_0 + a \cdot cMy / h', Q_0 + a \cdot (gMy + cMy) / h', Q_L + n \cdot QE \}$
a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
My 計算時：
主筋強度割増率： 1.10 倍
地震時軸力割増率： 1.00 倍

イ) 許容せん断力

RC規準(1999)15条(8)式による

部材の中のM/Qの最大値を用いて $M/(Q \cdot d)$ の計算を行います

ウ) せん断補強筋比

$$P_{wmax} = 1.20 \%$$

$$P_{wmin} = 0.20 \%$$

エ) せん断力の判定

(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする

5) 付着の検討

RC規準(1991)17条(27)～(28)式による

6) 定着の検討

RC規準(1991)17条(29)式による

7) 地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率: 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は

柱せん断力Qが $0.25 \times N_L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RC柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階-〇〇階/〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付けられていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	NI	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no	上記Msの短期荷重ケース記号(注2)
	QI	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L.no	上記Qsの短期荷重ケース記号(注2)
断面	材質	N/mm ² Fc: コンクリートの材質で、Fcは普通コンクリート、Lcは軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d ()内は上記のj
配筋	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径	帯筋の径
	ピッチ	mm 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ² 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	% 鉄筋比でat/BD
	MaI	kN・m 長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m 短期許容曲げモーメント
	判定	軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	NI/BD	N/cm ² NI/BD
	MI/BD2	N/cm ² MI/BD2

配筋	ptl	%	長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm2	Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm2	Ms/BD2
	pts	%	短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm2	必要な鉄筋断面積
せん断	0.8%ag	cm2	全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
	cMy. 正(負)	kN・m	地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m	cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H' (H)	cm	①(②) : ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN	設計用せん断力
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas	kN	短期許容せん断力 × 形配筋のときはX形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①-② : 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta. U (D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容 応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 Ld≤Ld1の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア 内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。()内は直線定着の 場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(28)	(45)	(0)	(0)	(28)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2716.0	2716.0	0.0	0.0	2443.1	2443.1	0.0	0.0	2175.3	2175.3	0.0	0.0
	MI	-51.0	50.7	0.0	0.0	-56.7	61.1	0.0	0.0	-56.8	57.3	0.0	0.0
	Ns	2340.6	2340.6	0.0	0.0	2151.6	2151.6	0.0	0.0	1950.3	1950.3	0.0	0.0
	Ms	-104.4	259.0	0.0	0.0	-125.1	161.5	0.0	0.0	-150.5	180.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-31.5	-31.5	0.0	0.0	-42.1	-42.1	0.0	0.0	-40.4	-40.4	0.0	0.0
	Qs	136.2	136.2	0.0	0.0	118.8	118.8	0.0	0.0	138.8	138.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0
配筋	j	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	pw	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	215.1	215.1	0.0	0.0	248.0	248.0	0.0	0.0	279.3	279.3	0.0	0.0
	Mas	658.8	658.8	0.0	0.0	660.6	660.6	0.0	0.0	662.5	662.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	220.9	5069.7	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0
	cMy. 正	1168.9	1168.9	0.0	0.0	1110.7	1110.7	0.0	0.0	1049.7	1049.7	0.0	0.0
	gMy. 負	247.3	5355.5	0.0	0.0	247.3	247.3	0.0	0.0	247.3	247.3	0.0	0.0
	cMy. 負	1038.2	1038.2	0.0	0.0	1000.3	1000.3	0.0	0.0	957.8	957.8	0.0	0.0
	H' (H)	250 (323)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	188.5	188.5	0.0	0.0	157.2	157.2	0.0	0.0	188.0	188.0	0.0	0.0
	Qal	227.6	227.6	0.0	0.0	246.0	246.0	0.0	0.0	250.2	250.2	0.0	0.0
せん断	Qas	438.6	438.6	0.0	0.0	438.6	438.6	0.0	0.0	438.6	438.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.38S	1.38S	0.00	0.00	1.15S	1.15S	0.00	0.00	1.37S	1.37S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	133.8	116.3	0.0	0.0	112.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1906.8	1906.8	0.0	0.0	1638.5	1638.5	0.0	0.0	1369.7	1369.7	0.0	0.0
	MI	-56.9	56.9	0.0	0.0	-57.0	57.0	0.0	0.0	-56.9	56.9	0.0	0.0
	Ns	1725.3	1725.3	0.0	0.0	1507.3	1507.3	0.0	0.0	1282.1	1282.1	0.0	0.0
	Ms	-166.7	173.1	0.0	0.0	-166.0	157.3	0.0	0.0	-161.6	152.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-40.6	-40.6	0.0	0.0	-40.7	-40.7	0.0	0.0	-40.7	-40.7	0.0	0.0
	Qs	143.4	143.4	0.0	0.0	135.9	135.9	0.0	0.0	131.7	131.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0
配筋	j	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	pw	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	303.6	303.6	0.0	0.0	318.6	318.6	0.0	0.0	326.5	326.5	0.0	0.0
	Mas	664.9	664.9	0.0	0.0	667.5	667.5	0.0	0.0	671.4	671.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	220.9	220.9	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0
	cMy. 正	987.2	987.2	0.0	0.0	917.8	917.8	0.0	0.0	844.3	844.3	0.0	0.0
	gMy. 負	247.3	247.3	0.0	0.0	247.3	247.3	0.0	0.0	247.3	247.3	0.0	0.0
	cMy. 負	907.7	907.7	0.0	0.0	856.4	856.4	0.0	0.0	800.7	800.7	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)	220 (280)	0 (0)	0 (0)	220 (280)	220 (280)	0 (0)	0 (0)	220 (280)	220 (280)	0 (0)	0 (0)
	Qd	194.8	194.8	0.0	0.0	183.4	183.4	0.0	0.0	177.3	177.3	0.0	0.0
	Qal	252.5	252.5	0.0	0.0	252.5	252.5	0.0	0.0	252.4	252.4	0.0	0.0
せん断	Qas	438.6	438.6	0.0	0.0	438.6	438.6	0.0	0.0	438.6	438.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.42S	1.42S	0.00	0.00	1.34S	1.34S	0.00	0.00	1.29S	1.29S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1100.4	1100.4	0.0	0.0	830.8	830.8	0.0	0.0	561.1	561.1	0.0	0.0
	MI	-57.5	57.2	0.0	0.0	-59.9	56.4	0.0	0.0	-42.5	52.8	0.0	0.0
	Ns	1045.8	1045.8	0.0	0.0	803.1	803.1	0.0	0.0	551.9	551.9	0.0	0.0
	Ms	-163.8	146.8	0.0	0.0	-152.7	128.7	0.0	0.0	-120.7	105.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-41.0	-41.0	0.0	0.0	-41.5	-41.5	0.0	0.0	-34.1	-34.1	0.0	0.0
	Qs	130.0	130.0	0.0	0.0	116.6	116.6	0.0	0.0	93.4	93.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0
配筋	j	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	pw	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	330.0	330.0	0.0	0.0	260.3	260.3	0.0	0.0	266.9	266.9	0.0	0.0
	Mas	632.1	632.1	0.0	0.0	542.5	542.5	0.0	0.0	518.1	518.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	220.9	220.9	0.0	0.0	174.6	220.9	0.0	0.0	174.6	174.6	0.0	0.0
	cMy. 正	768.0	768.0	0.0	0.0	681.4	681.4	0.0	0.0	603.0	603.0	0.0	0.0
	gMy. 負	247.3	247.3	0.0	0.0	200.7	247.3	0.0	0.0	200.7	200.7	0.0	0.0
	cMy. 負	739.1	739.1	0.0	0.0	666.8	666.8	0.0	0.0	597.7	597.7	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	174.5	174.5	0.0	0.0	154.1	154.1	0.0	0.0	123.0	123.0	0.0	0.0
	Qal	252.0	252.0	0.0	0.0	221.0	221.0	0.0	0.0	209.8	209.8	0.0	0.0
せん断	Qas	438.6	438.6	0.0	0.0	404.4	404.4	0.0	0.0	404.4	404.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.27S	1.27S	0.00	0.00	1.13S	1.13S	0.00	0.00	0.90S	0.90S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[2F-3F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(33)	(30)	(0)	(0)	(28)	(45)	(0)	(0)	(28)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	290.1	290.1	0.0	0.0	4760.2	4760.2	0.0	0.0	4273.3	4273.3	0.0	0.0
	MI	-120.6	77.0	0.0	0.0	7.1	-11.9	0.0	0.0	4.1	-3.5	0.0	0.0
	Ns	289.3	289.3	0.0	0.0	5483.8	5483.8	0.0	0.0	4887.7	4887.7	0.0	0.0
	Ms	-207.5	121.3	0.0	0.0	114.4	-395.8	0.0	0.0	131.1	-193.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI	-69.9	-69.9	0.0	0.0	5.9	5.9	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0
	Qs	129.6	129.6	0.0	0.0	202.4	202.4	0.0	0.0	146.9	146.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	50.0	50.0	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0	90.0	90.0
	d	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	83.0	83.0	58.0	58.0	83.0	83.0
	j	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	72.6	72.6	50.7	50.7	72.6	72.6
配筋	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.59	0.59	0.59	0.59	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	0.51	0.51	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39
	Mal	262.3	262.3	0.0	0.0	330.5	330.5	0.0	0.0	386.8	386.8	0.0	0.0
	Mas	457.8	457.8	0.0	0.0	1019.6	1019.6	0.0	0.0	1025.0	1025.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	340.3	174.6	0.0	0.0	468.2	10425.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0
	cMy. 正	521.1	521.1	0.0	0.0	1747.8	1747.8	0.0	0.0	1649.5	1649.5	0.0	0.0
	gMy. 負	393.7	200.7	0.0	0.0	468.2	10425.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0
	cMy. 負	520.6	520.6	0.0	0.0	1490.1	1490.1	0.0	0.0	1412.2	1412.2	0.0	0.0
	H' (H)	220 (283)		0 (0)		250 (323)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	159.4	159.4	0.0	0.0	300.6	300.6	0.0	0.0	219.1	219.1	0.0	0.0
	Qal	194.1	194.1	0.0	0.0	388.1	388.1	0.0	0.0	433.7	433.7	0.0	0.0
	Qas	404.4	404.4	0.0	0.0	732.5	732.5	0.0	0.0	732.5	732.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.16S	1.16S	0.00	0.00	2.19S	2.19S	0.00	0.00	1.60S	1.60S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	108.8	111.3	0.0	0.0	133.8	116.3	0.0	0.0	112.5	107.5	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-ΛX2軸 [3F-4F/壁]				Y2フレ-ΛX2軸 [4F-5F/壁]				Y2フレ-ΛX2軸 [5F-6F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	3791.8	3791.8	0.0	0.0	3294.9	3294.9	0.0	0.0	2830.0	2830.0	0.0	0.0
	MI	5.4	-5.3	0.0	0.0	4.2	-3.9	0.0	0.0	4.4	-4.5	0.0	0.0
	Ns	4302.2	4302.2	0.0	0.0	3615.3	3615.3	0.0	0.0	3077.1	3077.1	0.0	0.0
	Ms	221.0	-245.6	0.0	0.0	199.4	-186.4	0.0	0.0	203.0	-199.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	3.8	3.8	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0
	Qs	211.0	211.0	0.0	0.0	174.6	174.6	0.0	0.0	181.9	181.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0	55.0	55.0
	d	58.0	58.0	83.0	83.0	58.0	58.0	48.0	48.0	58.0	58.0	48.0	48.0
配筋	j	50.7	50.7	72.6	72.6	50.7	50.7	42.0	42.0	50.7	50.7	42.0	42.0
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.42	0.42	0.39	0.39	0.69	0.69	0.39	0.39	0.69	0.69	0.39	0.39
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	442.1	442.1	0.0	0.0	190.8	190.8	0.0	0.0	246.4	246.4	0.0	0.0
	Mas	1019.6	1019.6	0.0	0.0	682.8	682.8	0.0	0.0	697.9	697.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1542.2	1542.2	0.0	0.0	1274.6	1274.6	0.0	0.0	1190.6	1190.6	0.0	0.0
	gMy. 負	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1329.9	1329.9	0.0	0.0	1172.9	1172.9	0.0	0.0	1100.6	1100.6	0.0	0.0
	H' (H)	220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	314.6	314.6	0.0	0.0	260.5	260.5	0.0	0.0	271.3	271.3	0.0	0.0
	Qal	446.4	446.4	0.0	0.0	269.1	269.1	0.0	0.0	275.5	275.5	0.0	0.0
せん断	Qas	732.5	732.5	0.0	0.0	558.5	558.5	0.0	0.0	558.5	558.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.30S	2.30S	0.00	0.00	1.90S	1.90S	0.00	0.00	1.98S	1.98S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-ΛX2軸 [6F-7F/壁]				Y2フレ-ΛX2軸 [7F-8F/壁]				Y2フレ-ΛX2軸 [8F-9F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	2365.5	2365.5	0.0	0.0	1897.5	1897.5	0.0	0.0	1436.4	1436.4	0.0	0.0
	MI	4.5	-4.4	0.0	0.0	4.1	-4.1	0.0	0.0	5.1	-4.5	0.0	0.0
	Ns	2546.8	2546.8	0.0	0.0	2018.2	2018.2	0.0	0.0	1510.3	1510.3	0.0	0.0
	Ms	199.5	-186.3	0.0	0.0	190.5	-170.7	0.0	0.0	164.7	-148.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	3.2	3.2	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0
	Qs	174.5	174.5	0.0	0.0	163.4	163.4	0.0	0.0	141.3	141.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	55.0	55.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d	58.0	58.0	48.0	48.0	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0
配筋	j	50.7	50.7	42.0	42.0	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	pw	0.69	0.69	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	301.0	301.0	0.0	0.0	304.3	304.3	0.0	0.0	237.4	237.4	0.0	0.0
	Mas	703.0	703.0	0.0	0.0	661.9	661.9	0.0	0.0	523.6	523.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	432.7	468.2	0.0	0.0	432.7	432.7	0.0	0.0	375.2	432.7	0.0	0.0
	cMy. 正	1093.6	1093.6	0.0	0.0	972.4	972.4	0.0	0.0	836.0	836.0	0.0	0.0
	gMy. 負	434.0	468.2	0.0	0.0	434.0	434.0	0.0	0.0	375.2	434.0	0.0	0.0
	cMy. 負	1019.0	1019.0	0.0	0.0	919.4	919.4	0.0	0.0	803.7	803.7	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	260.2	260.2	0.0	0.0	243.6	243.6	0.0	0.0	210.3	210.3	0.0	0.0
	Qal	276.1	276.1	0.0	0.0	252.3	252.3	0.0	0.0	215.2	215.2	0.0	0.0
	Qas	558.5	558.5	0.0	0.0	533.6	533.6	0.0	0.0	499.4	499.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	1.90S	1.90S	0.00	0.00	1.78S	1.78S	0.00	0.00	1.54S	1.54S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[9F-10F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(28)	(45)	(0)	(0)
応力	NI	975.1	975.1	0.0	0.0	515.3	515.3	0.0	0.0	4706.0	4706.0	0.0	0.0
	MI	1.1	-3.4	0.0	0.0	14.1	-6.6	0.0	0.0	-0.8	2.5	0.0	0.0
	Ns	1011.9	1011.9	0.0	0.0	526.0	526.0	0.0	0.0	4462.4	4462.4	0.0	0.0
	Ms	132.4	-114.8	0.0	0.0	167.1	-107.3	0.0	0.0	-103.5	383.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	1.6	1.6	0.0	0.0	7.3	7.3	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0
	Qs	111.9	111.9	0.0	0.0	122.7	122.7	0.0	0.0	194.6	194.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	90.0	90.0
	d	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	83.0	83.0
	j	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	72.6	72.6
配筋	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	0.76	0.76	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39
	Mal	257.4	257.4	0.0	0.0	267.4	267.4	0.0	0.0	336.8	336.8	0.0	0.0
	Mas	535.3	535.3	0.0	0.0	512.3	512.3	0.0	0.0	1022.0	1022.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	375.2	375.2	0.0	0.0	677.6	375.2	0.0	0.0	468.2	10425.2	0.0	0.0
	cMy. 正	720.6	720.6	0.0	0.0	590.4	590.4	0.0	0.0	1660.2	1660.2	0.0	0.0
	gMy. 負	375.2	375.2	0.0	0.0	679.8	375.2	0.0	0.0	468.2	10425.2	0.0	0.0
	cMy. 負	702.0	702.0	0.0	0.0	584.2	584.2	0.0	0.0	1572.6	1572.6	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		250 (323)		0 (0)	
	Qd	167.1	167.1	0.0	0.0	180.4	180.4	0.0	0.0	291.3	291.3	0.0	0.0
	Qal	192.8	192.8	0.0	0.0	192.8	192.8	0.0	0.0	388.1	388.1	0.0	0.0
	Qas	499.4	499.4	0.0	0.0	499.4	499.4	0.0	0.0	732.5	732.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.22S	1.22S	0.00	0.00	1.32S	1.32S	0.00	0.00	2.13S	2.13S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	133.8	116.3	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-ΛX3軸 [2F-3F/壁]				Y2フレ-ΛX3軸 [3F-4F/壁]				Y2フレ-ΛX3軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(28)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	4224.4	4224.4	0.0	0.0	3748.0	3748.0	0.0	0.0	3256.3	3256.3	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.5	0.0	0.0	-0.2	0.3	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0
	Ns	4016.7	4016.7	0.0	0.0	3574.8	3574.8	0.0	0.0	3365.3	3365.3	0.0	0.0
	Ms	-122.3	183.8	0.0	0.0	-208.7	235.5	0.0	0.0	188.0	-176.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	139.6	139.6	0.0	0.0	201.9	201.9	0.0	0.0	166.0	166.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0	55.0	55.0
	d	58.0	58.0	83.0	83.0	58.0	58.0	83.0	83.0	58.0	58.0	48.0	48.0
	j	50.7	50.7	72.6	72.6	50.7	50.7	72.6	72.6	50.7	50.7	42.0	42.0
配筋	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.69	0.69	0.39	0.39
曲げ	Mal	392.4	392.4	0.0	0.0	447.0	447.0	0.0	0.0	195.4	195.4	0.0	0.0
	Mas	1013.2	1013.2	0.0	0.0	1002.4	1002.4	0.0	0.0	691.3	691.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1566.9	1566.9	0.0	0.0	1466.7	1466.7	0.0	0.0	1237.4	1237.4	0.0	0.0
	gMy. 負	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1486.1	1486.1	0.0	0.0	1394.3	1394.3	0.0	0.0	1202.4	1202.4	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	209.3	209.3	0.0	0.0	302.7	302.7	0.0	0.0	248.9	248.9	0.0	0.0
	Qal	388.1	388.1	0.0	0.0	399.6	399.6	0.0	0.0	246.2	246.2	0.0	0.0
	Qas	732.5	732.5	0.0	0.0	732.5	732.5	0.0	0.0	558.5	558.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.53S	1.53S	0.00	0.00	2.21S	2.21S	0.00	0.00	1.82S	1.82S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	112.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-ΛX3軸 [5F-6F/壁]				Y2フレ-ΛX3軸 [6F-7F/壁]				Y2フレ-ΛX3軸 [7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	2796.5	2796.5	0.0	0.0	2336.9	2336.9	0.0	0.0	1873.8	1873.8	0.0	0.0
	MI	-0.2	0.2	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.0
	Ns	2881.2	2881.2	0.0	0.0	2274.1	2274.1	0.0	0.0	1831.8	1831.8	0.0	0.0
	Ms	192.5	-187.5	0.0	0.0	-190.3	177.1	0.0	0.0	-182.1	162.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	173.1	173.1	0.0	0.0	166.9	166.9	0.0	0.0	156.5	156.5	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	55.0	55.0	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d	58.0	58.0	48.0	48.0	58.0	58.0	48.0	48.0	58.0	58.0	43.0	43.0
配筋	j	50.7	50.7	42.0	42.0	50.7	50.7	42.0	42.0	50.7	50.7	37.6	37.6
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.59	0.59	0.59	0.59
	pw	0.69	0.69	0.39	0.39	0.69	0.69	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	250.4	250.4	0.0	0.0	304.0	304.0	0.0	0.0	305.9	305.9	0.0	0.0
	Mas	700.8	700.8	0.0	0.0	704.4	704.4	0.0	0.0	663.6	663.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	468.2	468.2	0.0	0.0	398.5	468.2	0.0	0.0	398.5	398.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1156.4	1156.4	0.0	0.0	1064.1	1064.1	0.0	0.0	950.3	950.3	0.0	0.0
	gMy. 負	468.2	468.2	0.0	0.0	398.5	468.2	0.0	0.0	398.5	398.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1125.3	1125.3	0.0	0.0	1038.1	1038.1	0.0	0.0	931.8	931.8	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	259.5	259.5	0.0	0.0	250.3	250.3	0.0	0.0	234.7	234.7	0.0	0.0
	Qal	267.2	267.2	0.0	0.0	268.9	268.9	0.0	0.0	240.0	240.0	0.0	0.0
せん断	Qas	558.5	558.5	0.0	0.0	558.5	558.5	0.0	0.0	533.6	533.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.89S	1.89S	0.00	0.00	1.83S	1.83S	0.00	0.00	1.71S	1.71S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [9F-10F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1417.5	1417.5	0.0	0.0	961.4	961.4	0.0	0.0	505.2	505.2	0.0	0.0
	MI	-0.4	0.3	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	-1.6	0.4	0.0	0.0
	Ns	1391.4	1391.4	0.0	0.0	974.6	948.3	0.0	0.0	501.5	501.5	0.0	0.0
	Ms	-157.2	140.7	0.0	0.0	130.7	109.8	0.0	0.0	-154.3	100.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K2			K2	K2		
	QI	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0
	Qs	135.3	135.3	0.0	0.0	109.2	109.2	0.0	0.0	115.7	115.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0
配筋	j	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	pw	0.76	0.76	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	238.8	238.8	0.0	0.0	257.1	257.1	0.0	0.0	267.7	267.7	0.0	0.0
	Mas	526.0	526.0	0.0	0.0	536.4	537.3	0.0	0.0	506.7	506.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	375.2	398.5	0.0	0.0	375.2	375.2	0.0	0.0	623.4	375.2	0.0	0.0
	cMy. 正	821.7	821.7	0.0	0.0	711.2	711.2	0.0	0.0	585.4	585.4	0.0	0.0
	gMy. 負	375.2	398.5	0.0	0.0	375.2	375.2	0.0	0.0	623.4	375.2	0.0	0.0
	cMy. 負	810.2	810.2	0.0	0.0	704.5	704.5	0.0	0.0	583.3	583.3	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	202.9	202.9	0.0	0.0	163.8	163.8	0.0	0.0	173.3	173.3	0.0	0.0
	Qal	197.1	197.1	0.0	0.0	192.8	192.8	0.0	0.0	192.8	192.8	0.0	0.0
せん断	Qas	499.4	499.4	0.0	0.0	499.4	499.4	0.0	0.0	499.4	499.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.48S	1.48S	0.00	0.00	1.20S	1.20S	0.00	0.00	1.26S	1.26S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-ΛX4軸[1F-2F/壁]				Y2フレ-ΛX4軸[2F-3F/壁]				Y2フレ-ΛX4軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(28)	(45)	(0)	(0)	(28)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4706.0	4706.0	0.0	0.0	4224.4	4224.4	0.0	0.0	3748.0	3748.0	0.0	0.0
	MI	0.8	-2.5	0.0	0.0	-0.1	0.5	0.0	0.0	0.2	-0.3	0.0	0.0
	Ns	4462.4	4462.4	0.0	0.0	4016.7	4016.7	0.0	0.0	3574.8	3574.8	0.0	0.0
	Ms	103.5	-383.7	0.0	0.0	122.3	-183.8	0.0	0.0	208.7	-235.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.0	1.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
	Qs	194.6	194.6	0.0	0.0	139.6	139.6	0.0	0.0	201.9	201.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0	90.0	90.0
	d	58.0	58.0	83.0	83.0	58.0	58.0	83.0	83.0	58.0	58.0	83.0	83.0
	j	50.7	50.7	72.6	72.6	50.7	50.7	72.6	72.6	50.7	50.7	72.6	72.6
配筋	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39
曲げ	Mal	336.8	336.8	0.0	0.0	392.4	392.4	0.0	0.0	447.0	447.0	0.0	0.0
	Mas	1022.0	1022.0	0.0	0.0	1013.2	1013.2	0.0	0.0	1002.4	1002.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	468.2	10425.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1572.6	1572.6	0.0	0.0	1486.1	1486.1	0.0	0.0	1394.3	1394.3	0.0	0.0
	gMy. 負	468.2	10425.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1660.2	1660.2	0.0	0.0	1566.9	1566.9	0.0	0.0	1466.7	1466.7	0.0	0.0
	H' (H)	250 (323)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	291.3	291.3	0.0	0.0	209.3	209.3	0.0	0.0	302.7	302.7	0.0	0.0
	Qal	388.1	388.1	0.0	0.0	388.1	388.1	0.0	0.0	399.6	399.6	0.0	0.0
	Qas	732.5	732.5	0.0	0.0	732.5	732.5	0.0	0.0	732.5	732.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.13S	2.13S	0.00	0.00	1.53S	1.53S	0.00	0.00	2.21S	2.21S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	133.8	116.3	0.0	0.0	112.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-4X4軸 [4F-5F/壁]				Y2フレ-4X4軸 [5F-6F/壁]				Y2フレ-4X4軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	3256.3	3256.3	0.0	0.0	2796.5	2796.5	0.0	0.0	2336.9	2336.9	0.0	0.0
	MI	0.2	-0.1	0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.0
	Ns	3365.3	3365.3	0.0	0.0	2881.2	2881.2	0.0	0.0	2274.1	2274.1	0.0	0.0
	Ms	-188.0	176.6	0.0	0.0	-192.5	187.5	0.0	0.0	190.3	-177.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	166.0	166.0	0.0	0.0	173.1	173.1	0.0	0.0	166.9	166.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	55.0	55.0	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0	55.0	55.0
	d	58.0	58.0	48.0	48.0	58.0	58.0	48.0	48.0	58.0	58.0	48.0	48.0
配筋	j	50.7	50.7	42.0	42.0	50.7	50.7	42.0	42.0	50.7	50.7	42.0	42.0
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.69	0.69	0.39	0.39	0.69	0.69	0.39	0.39	0.69	0.69	0.39	0.39
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	195.4	195.4	0.0	0.0	250.4	250.4	0.0	0.0	304.0	304.0	0.0	0.0
	Mas	691.3	691.3	0.0	0.0	700.8	700.8	0.0	0.0	704.4	704.4	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0	398.5	468.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1202.4	1202.4	0.0	0.0	1125.3	1125.3	0.0	0.0	1038.1	1038.1	0.0	0.0
	gMy. 負	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0	398.5	468.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1237.4	1237.4	0.0	0.0	1156.4	1156.4	0.0	0.0	1064.1	1064.1	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	248.9	248.9	0.0	0.0	259.5	259.5	0.0	0.0	250.3	250.3	0.0	0.0
	Qal	246.2	246.2	0.0	0.0	267.2	267.2	0.0	0.0	268.9	268.9	0.0	0.0
せん断	Qas	558.5	558.5	0.0	0.0	558.5	558.5	0.0	0.0	558.5	558.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.82S	1.82S	0.00	0.00	1.89S	1.89S	0.00	0.00	1.83S	1.83S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ- μ X4軸 [7F-8F/壁]				Y2フレ- μ X4軸 [8F-9F/壁]				Y2フレ- μ X4軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1873.8	1873.8	0.0	0.0	1417.5	1417.5	0.0	0.0	961.4	961.4	0.0	0.0
	MI	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.4	-0.3	0.0	0.0	-0.3	-0.1	0.0	0.0
	Ns	1831.8	1831.8	0.0	0.0	1391.4	1391.4	0.0	0.0	974.6	948.3	0.0	0.0
	Ms	182.1	-162.3	0.0	0.0	157.2	-140.7	0.0	0.0	-130.7	-109.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K1		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	156.5	156.5	0.0	0.0	135.3	135.3	0.0	0.0	109.2	109.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0
配筋	j	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at		19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt		0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	pw		0.76	0.76	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39
			0.39	0.39	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39
曲げ	Mal	305.9	305.9	0.0	0.0	238.8	238.8	0.0	0.0	257.1	257.1	0.0	0.0
	Mas	663.6	663.6	0.0	0.0	526.0	526.0	0.0	0.0	536.4	537.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	398.5	398.5	0.0	0.0	375.2	398.5	0.0	0.0	375.2	375.2	0.0	0.0
	cMy. 正	931.8	931.8	0.0	0.0	810.2	810.2	0.0	0.0	704.5	704.5	0.0	0.0
	gMy. 負	398.5	398.5	0.0	0.0	375.2	398.5	0.0	0.0	375.2	375.2	0.0	0.0
	cMy. 負	950.3	950.3	0.0	0.0	821.7	821.7	0.0	0.0	711.2	711.2	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	234.7	234.7	0.0	0.0	202.9	202.9	0.0	0.0	163.8	163.8	0.0	0.0
	Qal	240.0	240.0	0.0	0.0	197.1	197.1	0.0	0.0	192.8	192.8	0.0	0.0
	Qas	533.6	533.6	0.0	0.0	499.4	499.4	0.0	0.0	499.4	499.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.71S	1.71S	0.00	0.00	1.48S	1.48S	0.00	0.00	1.20S	1.20S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX4軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[1F-2F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[2F-3F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(33)	(30)	(0)	(0)	(28)	(45)	(0)	(0)	(28)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	505.2	505.2	0.0	0.0	4760.2	4760.2	0.0	0.0	4273.3	4273.3	0.0	0.0
	MI	1.6	-0.4	0.0	0.0	-7.1	11.9	0.0	0.0	-4.1	3.5	0.0	0.0
	Ns	501.5	501.5	0.0	0.0	5483.8	5483.8	0.0	0.0	4887.7	4887.7	0.0	0.0
	Ms	154.3	-100.8	0.0	0.0	-114.4	395.8	0.0	0.0	-131.1	193.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.7	0.7	0.0	0.0	-5.9	-5.9	0.0	0.0	-2.7	-2.7	0.0	0.0
	Qs	115.7	115.7	0.0	0.0	202.4	202.4	0.0	0.0	146.9	146.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	50.0	50.0	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0	90.0	90.0
	d	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	83.0	83.0	58.0	58.0	83.0	83.0
	j	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	72.6	72.6	50.7	50.7	72.6	72.6
配筋	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.59	0.59	0.59	0.59	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
曲げ	pw	0.76	0.76	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39
	Mal	267.7	267.7	0.0	0.0	330.5	330.5	0.0	0.0	386.8	386.8	0.0	0.0
	Mas	506.7	506.7	0.0	0.0	1019.6	1019.6	0.0	0.0	1025.0	1025.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	623.4	375.2	0.0	0.0	468.2	10425.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0
	cMy. 正	583.3	583.3	0.0	0.0	1490.1	1490.1	0.0	0.0	1412.2	1412.2	0.0	0.0
	gMy. 負	623.4	375.2	0.0	0.0	468.2	10425.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0
	cMy. 負	585.4	585.4	0.0	0.0	1747.8	1747.8	0.0	0.0	1649.5	1649.5	0.0	0.0
	H' (H)	220 (283)		0 (0)		250 (323)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	173.3	173.3	0.0	0.0	300.6	300.6	0.0	0.0	219.1	219.1	0.0	0.0
	Qal	192.8	192.8	0.0	0.0	388.1	388.1	0.0	0.0	433.7	433.7	0.0	0.0
	Qas	499.4	499.4	0.0	0.0	732.5	732.5	0.0	0.0	732.5	732.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.26S	1.26S	0.00	0.00	2.19S	2.19S	0.00	0.00	1.60S	1.60S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	108.8	111.3	0.0	0.0	133.8	116.3	0.0	0.0	112.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-ΛX5軸 [3F-4F/壁]				Y2フレ-ΛX5軸 [4F-5F/壁]				Y2フレ-ΛX5軸 [5F-6F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	3791.8	3791.8	0.0	0.0	3294.9	3294.9	0.0	0.0	2830.0	2830.0	0.0	0.0
	MI	-5.4	5.3	0.0	0.0	-4.2	3.9	0.0	0.0	-4.4	4.5	0.0	0.0
	Ns	4302.2	4302.2	0.0	0.0	3615.3	3615.3	0.0	0.0	3077.1	3077.1	0.0	0.0
	Ms	-221.0	245.6	0.0	0.0	-199.4	186.4	0.0	0.0	-203.0	199.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-3.8	-3.8	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0	-3.2	-3.2	0.0	0.0
	Qs	211.0	211.0	0.0	0.0	174.6	174.6	0.0	0.0	181.9	181.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	90.0	90.0	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	90.0	90.0	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0	55.0	55.0
	d	58.0	58.0	83.0	83.0	58.0	58.0	48.0	48.0	58.0	58.0	48.0	48.0
配筋	j	50.7	50.7	72.6	72.6	50.7	50.7	42.0	42.0	50.7	50.7	42.0	42.0
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	pw	0.42	0.42	0.39	0.39	0.69	0.69	0.39	0.39	0.69	0.69	0.39	0.39
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	442.1	442.1	0.0	0.0	190.8	190.8	0.0	0.0	246.4	246.4	0.0	0.0
	Mas	1019.6	1019.6	0.0	0.0	682.8	682.8	0.0	0.0	697.9	697.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1329.9	1329.9	0.0	0.0	1172.9	1172.9	0.0	0.0	1100.6	1100.6	0.0	0.0
	gMy. 負	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0	468.2	468.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1542.2	1542.2	0.0	0.0	1274.6	1274.6	0.0	0.0	1190.6	1190.6	0.0	0.0
	H' (H)	220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	314.6	314.6	0.0	0.0	260.5	260.5	0.0	0.0	271.3	271.3	0.0	0.0
	Qal	446.4	446.4	0.0	0.0	269.1	269.1	0.0	0.0	275.5	275.5	0.0	0.0
せん断	Qas	732.5	732.5	0.0	0.0	558.5	558.5	0.0	0.0	558.5	558.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.30S	2.30S	0.00	0.00	1.90S	1.90S	0.00	0.00	1.98S	1.98S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [6F-7F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [8F-9F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	2365.5	2365.5	0.0	0.0	1897.5	1897.5	0.0	0.0	1436.4	1436.4	0.0	0.0
	MI	-4.5	4.4	0.0	0.0	-4.1	4.1	0.0	0.0	-5.1	4.5	0.0	0.0
	Ns	2546.8	2546.8	0.0	0.0	2018.2	2018.2	0.0	0.0	1510.3	1510.3	0.0	0.0
	Ms	-199.5	186.3	0.0	0.0	-190.5	170.7	0.0	0.0	-164.7	148.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-3.2	-3.2	0.0	0.0	-3.0	-3.0	0.0	0.0	-3.4	-3.4	0.0	0.0
	Qs	174.5	174.5	0.0	0.0	163.4	163.4	0.0	0.0	141.3	141.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	55.0	55.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	55.0	55.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d	58.0	58.0	48.0	48.0	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0
配筋	j	50.7	50.7	42.0	42.0	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.54	0.54	0.54	0.54	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	pw	0.69	0.69	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	301.0	301.0	0.0	0.0	304.3	304.3	0.0	0.0	237.4	237.4	0.0	0.0
	Mas	703.0	703.0	0.0	0.0	661.9	661.9	0.0	0.0	523.6	523.6	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	434.0	468.2	0.0	0.0	434.0	434.0	0.0	0.0	375.2	434.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1019.0	1019.0	0.0	0.0	919.4	919.4	0.0	0.0	803.7	803.7	0.0	0.0
	gMy. 負	432.7	468.2	0.0	0.0	432.7	432.7	0.0	0.0	375.2	432.7	0.0	0.0
	cMy. 負	1093.6	1093.6	0.0	0.0	972.4	972.4	0.0	0.0	836.0	836.0	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	260.2	260.2	0.0	0.0	243.6	243.6	0.0	0.0	210.3	210.3	0.0	0.0
	Qal	276.1	276.1	0.0	0.0	252.3	252.3	0.0	0.0	215.2	215.2	0.0	0.0
	Qas	558.5	558.5	0.0	0.0	533.6	533.6	0.0	0.0	499.4	499.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	1.90S	1.90S	0.00	0.00	1.78S	1.78S	0.00	0.00	1.54S	1.54S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1A			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[9F-10F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[1F-2F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(28)	(45)	(0)	(0)
応力	NI	975.1	975.1	0.0	0.0	515.3	515.3	0.0	0.0	2716.0	2716.0	0.0	0.0
	MI	-1.1	3.4	0.0	0.0	-14.1	6.6	0.0	0.0	51.0	-50.7	0.0	0.0
	Ns	1011.9	1011.9	0.0	0.0	526.0	526.0	0.0	0.0	2340.6	2340.6	0.0	0.0
	Ms	-132.4	114.8	0.0	0.0	-167.1	107.3	0.0	0.0	104.4	-259.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-7.3	-7.3	0.0	0.0	31.5	31.5	0.0	0.0
	Qs	111.9	111.9	0.0	0.0	122.7	122.7	0.0	0.0	136.2	136.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0
配筋	j	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	pw	0.76	0.76	0.39	0.39	0.76	0.76	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	257.4	257.4	0.0	0.0	267.4	267.4	0.0	0.0	215.1	215.1	0.0	0.0
	Mas	535.3	535.3	0.0	0.0	512.3	512.3	0.0	0.0	658.8	658.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	375.2	375.2	0.0	0.0	679.8	375.2	0.0	0.0	247.3	5355.5	0.0	0.0
	cMy. 正	702.0	702.0	0.0	0.0	584.2	584.2	0.0	0.0	1038.2	1038.2	0.0	0.0
	gMy. 負	375.2	375.2	0.0	0.0	677.6	375.2	0.0	0.0	220.9	5069.7	0.0	0.0
	cMy. 負	720.6	720.6	0.0	0.0	590.4	590.4	0.0	0.0	1168.9	1168.9	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		250 (323)		0 (0)	
	Qd	167.1	167.1	0.0	0.0	180.4	180.4	0.0	0.0	188.5	188.5	0.0	0.0
	Qal	192.8	192.8	0.0	0.0	192.8	192.8	0.0	0.0	227.6	227.6	0.0	0.0
せん断	Qas	499.4	499.4	0.0	0.0	499.4	499.4	0.0	0.0	438.6	438.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.22S	1.22S	0.00	0.00	1.32S	1.32S	0.00	0.00	1.38S	1.38S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	133.8	116.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [3F-4F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [4F-5F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(28)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	2443.1	2443.1	0.0	0.0	2175.3	2175.3	0.0	0.0	1906.8	1906.8	0.0	0.0
	MI	56.7	-61.1	0.0	0.0	56.8	-57.3	0.0	0.0	56.9	-56.9	0.0	0.0
	Ns	2151.6	2151.6	0.0	0.0	1950.3	1950.3	0.0	0.0	1725.3	1725.3	0.0	0.0
	Ms	125.1	-161.5	0.0	0.0	150.5	-180.0	0.0	0.0	166.7	-173.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	42.1	42.1	0.0	0.0	40.4	40.4	0.0	0.0	40.6	40.6	0.0	0.0
	Qs	118.8	118.8	0.0	0.0	138.8	138.8	0.0	0.0	143.4	143.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295				鉄筋 SD390/SD345/SD295				鉄筋 SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0
配筋	j	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	pw	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	248.0	248.0	0.0	0.0	279.3	279.3	0.0	0.0	303.6	303.6	0.0	0.0
	Mas	660.6	660.6	0.0	0.0	662.5	662.5	0.0	0.0	664.9	664.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	247.3	247.3	0.0	0.0	247.3	247.3	0.0	0.0	247.3	247.3	0.0	0.0
	cMy. 正	1000.3	1000.3	0.0	0.0	957.8	957.8	0.0	0.0	907.7	907.7	0.0	0.0
	gMy. 負	220.9	220.9	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0
	cMy. 負	1110.7	1110.7	0.0	0.0	1049.7	1049.7	0.0	0.0	987.2	987.2	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	157.2	157.2	0.0	0.0	188.0	188.0	0.0	0.0	194.8	194.8	0.0	0.0
	Qal	246.0	246.0	0.0	0.0	250.2	250.2	0.0	0.0	252.5	252.5	0.0	0.0
せん断	Qas	438.6	438.6	0.0	0.0	438.6	438.6	0.0	0.0	438.6	438.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.15S	1.15S	0.00	0.00	1.37S	1.37S	0.00	0.00	1.42S	1.42S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	112.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [6F-7F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [7F-8F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1638.5	1638.5	0.0	0.0	1369.7	1369.7	0.0	0.0	1100.4	1100.4	0.0	0.0
	MI	57.0	-57.0	0.0	0.0	56.9	-56.9	0.0	0.0	57.5	-57.2	0.0	0.0
	Ns	1507.3	1507.3	0.0	0.0	1282.1	1282.1	0.0	0.0	1045.8	1045.8	0.0	0.0
	Ms	166.0	-157.3	0.0	0.0	161.6	-152.6	0.0	0.0	163.8	-146.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	40.7	40.7	0.0	0.0	40.7	40.7	0.0	0.0	41.0	41.0	0.0	0.0
	Qs	135.9	135.9	0.0	0.0	131.7	131.7	0.0	0.0	130.0	130.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0
配筋	j	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	pw	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	318.6	318.6	0.0	0.0	326.5	326.5	0.0	0.0	330.0	330.0	0.0	0.0
	Mas	667.5	667.5	0.0	0.0	671.4	671.4	0.0	0.0	632.1	632.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	247.3	247.3	0.0	0.0	247.3	247.3	0.0	0.0	247.3	247.3	0.0	0.0
	cMy. 正	856.4	856.4	0.0	0.0	800.7	800.7	0.0	0.0	739.1	739.1	0.0	0.0
	gMy. 負	220.9	220.9	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0
	cMy. 負	917.8	917.8	0.0	0.0	844.3	844.3	0.0	0.0	768.0	768.0	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	183.4	183.4	0.0	0.0	177.3	177.3	0.0	0.0	174.5	174.5	0.0	0.0
	Qal	252.5	252.5	0.0	0.0	252.4	252.4	0.0	0.0	252.0	252.0	0.0	0.0
せん断	Qas	438.6	438.6	0.0	0.0	438.6	438.6	0.0	0.0	438.6	438.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.34S	1.34S	0.00	0.00	1.29S	1.29S	0.00	0.00	1.27S	1.27S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	830.8	830.8	0.0	0.0	561.1	561.1	0.0	0.0	290.1	290.1	0.0	0.0
	MI	59.9	-56.4	0.0	0.0	42.5	-52.8	0.0	0.0	120.6	-77.0	0.0	0.0
	Ns	803.1	803.1	0.0	0.0	551.9	551.9	0.0	0.0	289.3	289.3	0.0	0.0
	Ms	152.7	-128.7	0.0	0.0	120.7	-105.1	0.0	0.0	207.5	-121.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	41.5	41.5	0.0	0.0	34.1	34.1	0.0	0.0	69.9	69.9	0.0	0.0
	Qs	116.6	116.6	0.0	0.0	93.4	93.4	0.0	0.0	129.6	129.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0
	D	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0	65.0	65.0	50.0	50.0
	d	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0	58.0	58.0	43.0	43.0
配筋	j	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6	50.7	50.7	37.6	37.6
	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	pw	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39	0.51	0.51	0.39	0.39
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	260.3	260.3	0.0	0.0	266.9	266.9	0.0	0.0	262.3	262.3	0.0	0.0
	Mas	542.5	542.5	0.0	0.0	518.1	518.1	0.0	0.0	457.8	457.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	200.7	247.3	0.0	0.0	200.7	200.7	0.0	0.0	393.7	200.7	0.0	0.0
	cMy. 正	666.8	666.8	0.0	0.0	597.7	597.7	0.0	0.0	520.6	520.6	0.0	0.0
	gMy. 負	174.6	220.9	0.0	0.0	174.6	174.6	0.0	0.0	340.3	174.6	0.0	0.0
	cMy. 負	681.4	681.4	0.0	0.0	603.0	603.0	0.0	0.0	521.1	521.1	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	154.1	154.1	0.0	0.0	123.0	123.0	0.0	0.0	159.4	159.4	0.0	0.0
	Qal	221.0	221.0	0.0	0.0	209.8	209.8	0.0	0.0	194.1	194.1	0.0	0.0
せん断	Qas	404.4	404.4	0.0	0.0	404.4	404.4	0.0	0.0	404.4	404.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.13S	1.13S	0.00	0.00	0.90S	0.90S	0.00	0.00	1.16S	1.16S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(58)	(45)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(45)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3499.9	3499.9	0.0	0.0	3124.3	3124.3	0.0	0.0	2759.3	2759.3	0.0	0.0	
	MI	-131.8	151.3	0.0	0.0	-102.9	73.6	0.0	0.0	-105.6	97.5	0.0	0.0	
	Ns	311.7	311.7	0.0	0.0	5795.4	453.2	0.0	0.0	4955.3	563.3	0.0	0.0	
	Ms	-324.8	-2165.8	0.0	0.0	-372.5	-1514.2	0.0	0.0	-589.8	-1091.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K1			K2	K1			
	QI	-87.8	-87.8	0.0	0.0	-63.0	-63.0	0.0	0.0	-71.9	-71.9	0.0	0.0	
	Qs	1053.3	1053.3	0.0	0.0	991.7	991.7	0.0	0.0	888.0	888.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	
	D	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	
	d	72.6	72.6	102.6	102.6	72.6	72.6	102.6	102.6	72.6	72.6	102.6	102.6	
	j	63.6	63.6	89.8	89.8	63.6	63.6	89.8	89.8	63.6	63.6	89.8	89.8	
	配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	3-D35	3-D35	9-D35	9-D35	3-D35	3-D35	9-D35	9-D35	3-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
at		86.13	86.13	28.71	28.71	86.13	86.13	28.71	28.71	86.13	86.13	28.71	28.71	
pt		0.98	0.98	0.33	0.33	0.98	0.98	0.33	0.33	0.98	0.98	0.33	0.33	
pw	1.15	1.15	0.32	0.32	1.15	1.15	0.32	0.32	1.15	1.15	0.32	0.32		
曲げ	Mal	1364.3	1364.3	0.0	0.0	1388.6	1388.6	0.0	0.0	1412.0	1412.0	0.0	0.0	
	Mas	2269.3	2269.3	0.0	0.0	2806.0	2310.6	0.0	0.0	2862.9	2342.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1041.4	5069.7	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0	967.5	1041.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	2488.2	2488.2	0.0	0.0	2543.5	2543.5	0.0	0.0	2586.1	2586.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1077.9	5355.5	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0	1001.4	1077.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	4475.2	4475.2	0.0	0.0	4258.9	4258.9	0.0	0.0	4036.9	4036.9	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (323)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd	1536.1	1536.1	0.0	0.0	1456.1	1456.1	0.0	0.0	1296.0	1296.0	0.0	0.0	
	Qal	704.8	704.8	0.0	0.0	732.2	732.2	0.0	0.0	786.7	786.7	0.0	0.0	
	Qas	1875.9	1875.9	0.0	0.0	1875.9	1875.9	0.0	0.0	1875.9	1875.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.44S	2.44S	0.00	0.00	2.31S	2.31S	0.00	0.00	2.06S	2.06S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	103.8	116.3	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	96.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2403.5	2403.5	0.0	0.0	2052.0	2052.0	0.0	0.0	1701.0	1701.0	0.0	0.0	
	MI	-101.9	85.7	0.0	0.0	-102.8	89.0	0.0	0.0	-99.5	88.5	0.0	0.0	
	Ns	669.0	669.0	0.0	0.0	714.9	714.9	0.0	0.0	733.5	733.5	0.0	0.0	
	Ms	679.4	-756.4	0.0	0.0	736.7	-494.4	0.0	0.0	636.1	-411.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-67.0	-67.0	0.0	0.0	-68.5	-68.5	0.0	0.0	-67.1	-67.1	0.0	0.0	
	Qs	858.9	858.9	0.0	0.0	762.6	762.6	0.0	0.0	655.4	655.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	
	D	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	
	d	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	
配筋	j	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	
	主筋	1	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	
	pt	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	
	pw	0.76	0.76	0.32	0.32	0.76	0.76	0.32	0.32	0.76	0.76	0.32	0.32	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	906.7	906.7	0.0	0.0	901.4	901.4	0.0	0.0	895.6	895.6	0.0	0.0	
	Mas	1027.1	1027.1	0.0	0.0	1040.8	1040.8	0.0	0.0	1046.3	1046.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	745.7	967.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	1133.4	1133.4	0.0	0.0	1150.9	1150.9	0.0	0.0	1157.9	1157.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0	777.2	1001.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	2289.4	2289.4	0.0	0.0	2068.1	2068.1	0.0	0.0	1840.5	1840.5	0.0	0.0	
	H' (H)	200	280	0	0	200	280	0	0	200	280	0	0	
	Qd	1254.8	1254.8	0.0	0.0	1109.6	1109.6	0.0	0.0	949.5	949.5	0.0	0.0	
	Qal	701.3	701.3	0.0	0.0	707.6	707.6	0.0	0.0	713.6	713.6	0.0	0.0	
	Qas	1340.4	1340.4	0.0	0.0	1340.4	1340.4	0.0	0.0	1340.4	1340.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.92S	4.92S	0.00	0.00	4.35S	4.35S	0.00	0.00	3.73S	3.73S	0.00	0.00	
	Ld	157.1	157.1	0.0	0.0	157.1	157.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1354.9	1354.9	0.0	0.0	1009.2	1009.2	0.0	0.0	669.2	669.2	0.0	0.0	
	MI	-103.2	86.5	0.0	0.0	-96.7	82.4	0.0	0.0	-87.2	82.2	0.0	0.0	
	Ns	684.8	2025.1	0.0	0.0	1416.4	1416.4	0.0	0.0	889.2	449.1	0.0	0.0	
	Ms	701.3	418.1	0.0	0.0	-813.6	256.3	0.0	0.0	-803.2	135.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K1			
	QI	-67.7	-67.7	0.0	0.0	-64.0	-64.0	0.0	0.0	-60.5	-60.5	0.0	0.0	
	Qs	608.7	608.7	0.0	0.0	488.2	488.2	0.0	0.0	375.9	375.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	
	D	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	
	d	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	
	pt	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	
	pw	0.51	0.51	0.32	0.32	0.51	0.51	0.32	0.32	0.51	0.51	0.32	0.32	
	曲げ	Mal	803.6	803.6	0.0	0.0	703.7	703.7	0.0	0.0	609.2	609.2	0.0	0.0
Mas		1031.8	1420.4	0.0	0.0	1240.4	1240.4	0.0	0.0	1090.1	956.1	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	745.7	745.7	0.0	0.0	528.4	745.7	0.0	0.0	528.4	528.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	1139.4	1139.4	0.0	0.0	1106.1	1106.1	0.0	0.0	1047.9	1047.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	777.2	777.2	0.0	0.0	560.0	777.2	0.0	0.0	560.0	560.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	1625.1	1625.1	0.0	0.0	1401.4	1401.4	0.0	0.0	1213.0	1213.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200	(280)	0	(0)	200	(280)	0	(0)	200	(280)	0	(0)	
	Qd	879.2	879.2	0.0	0.0	700.2	700.2	0.0	0.0	533.5	533.5	0.0	0.0	
	Qal	700.6	700.6	0.0	0.0	629.5	629.5	0.0	0.0	649.8	649.8	0.0	0.0	
	Qas	1101.7	1101.7	0.0	0.0	1015.7	1015.7	0.0	0.0	1015.7	1015.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.45S	3.45S	0.00	0.00	2.75S	2.75S	0.00	0.00	2.09S	2.09S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [1F-2F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [2F-3F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(30)	(0)	(0)	(54)	(45)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	329.1	329.1	0.0	0.0	6169.2	6169.2	0.0	0.0	5494.1	5494.1	0.0	0.0	
	MI	-177.3	93.5	0.0	0.0	11.9	-40.0	0.0	0.0	5.1	0.6	0.0	0.0	
	Ns	411.5	246.8	0.0	0.0	7495.8	4842.7	0.0	0.0	4352.0	4352.0	0.0	0.0	
	Ms	-623.3	241.3	0.0	0.0	262.5	-4550.1	0.0	0.0	565.1	-3154.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1			
	QI	-95.8	-95.8	0.0	0.0	16.1	16.1	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	
	Qs	231.4	231.4	0.0	0.0	1919.8	1919.8	0.0	0.0	1859.1	1859.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	80.0	80.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	
	D	80.0	80.0	100.0	100.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	
	d	72.8	72.8	92.8	92.8	87.3	87.3	142.3	142.3	87.3	87.3	142.3	142.3	
	j	63.7	63.7	81.2	81.2	76.4	76.4	124.5	124.5	76.4	76.4	124.5	124.5	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	23.82	23.82	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	
pt	0.40	0.40	0.30	0.30	0.67	0.67	0.27	0.27	0.67	0.67	0.27	0.27		
pw	0.51	0.51	0.32	0.32	1.19	1.19	0.42	0.42	1.19	1.19	0.42	0.42		
曲げ	Mal	511.4	511.4	0.0	0.0	2266.4	2266.4	0.0	0.0	2298.4	2298.4	0.0	0.0	
	Mas	944.7	894.8	0.0	0.0	4752.2	4598.3	0.0	0.0	4439.2	4439.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	656.6	528.4	0.0	0.0	2119.2	10425.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	969.6	969.6	0.0	0.0	5203.3	5203.3	0.0	0.0	5012.0	5012.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	711.5	560.0	0.0	0.0	2119.2	10425.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1033.5	1033.5	0.0	0.0	6160.5	6160.5	0.0	0.0	5864.6	5864.6	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (323)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	299.2	299.2	0.0	0.0	2871.6	2871.6	0.0	0.0	2787.8	2787.8	0.0	0.0	
	Qal	547.1	547.1	0.0	0.0	1012.4	1012.4	0.0	0.0	974.1	974.1	0.0	0.0	
	Qas	1015.7	1015.7	0.0	0.0	3141.4	3141.4	0.0	0.0	3141.4	3141.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.17S	1.17S	0.00	0.00	3.42S	3.42S	0.00	0.00	3.32S	3.32S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	116.3	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [4F-5F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [5F-6F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4833.3	4833.3	0.0	0.0	4186.5	4186.5	0.0	0.0	3562.7	3562.7	0.0	0.0	
	MI	4.6	-5.4	0.0	0.0	4.4	-3.3	0.0	0.0	4.4	-3.8	0.0	0.0	
	Ns	3873.3	3873.3	0.0	0.0	3395.0	3395.0	0.0	0.0	2941.8	2941.8	0.0	0.0	
	Ms	1073.0	-2409.5	0.0	0.0	1589.4	-1641.2	0.0	0.0	1689.5	-1234.9	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	3.6	3.6	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	
	Qs	1697.5	1697.5	0.0	0.0	1574.9	1574.9	0.0	0.0	1425.5	1425.5	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	
	d	87.3	87.3	142.3	142.3	87.5	87.5	112.5	112.5	87.5	87.5	112.5	112.5	
	j	76.4	76.4	124.5	124.5	76.5	76.5	98.4	98.4	76.5	76.5	98.4	98.4	
	配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
at		95.70	95.70	38.28	38.28	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
pt		0.67	0.67	0.27	0.27	0.35	0.35	0.21	0.21	0.35	0.35	0.21	0.21	
pw	1.19	1.19	0.42	0.42	1.16	1.16	0.42	0.42	1.16	1.16	0.42	0.42		
曲げ	Mal	2326.5	2326.5	0.0	0.0	1513.1	1513.1	0.0	0.0	1503.5	1503.5	0.0	0.0	
	Mas	4282.7	4282.7	0.0	0.0	2430.6	2430.6	0.0	0.0	2282.7	2282.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1968.8	2119.2	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	4821.1	4821.1	0.0	0.0	2773.6	2773.6	0.0	0.0	2591.6	2591.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1968.8	2119.2	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	5561.2	5561.2	0.0	0.0	3372.1	3372.1	0.0	0.0	3079.0	3079.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2544.4	2544.4	0.0	0.0	2361.0	2361.0	0.0	0.0	2136.7	2136.7	0.0	0.0	
	Qal	1419.5	1419.5	0.0	0.0	1110.6	1110.6	0.0	0.0	1152.5	1152.5	0.0	0.0	
	Qas	3141.4	3141.4	0.0	0.0	2472.9	2472.9	0.0	0.0	2472.9	2472.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.03S	3.03S	0.00	0.00	6.17S	6.17S	0.00	0.00	5.58S	5.58S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	169.9	169.9	0.0	0.0	169.9	169.9	0.0	0.0	
	Ld1	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			NG	NG			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y3フレ-ΛX2軸 [6F-7F/壁]				Y3フレ-ΛX2軸 [7F-8F/壁]				Y3フレ-ΛX2軸 [8F-9F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	2938.6	2938.6	0.0	0.0	2330.4	2330.4	0.0	0.0	1737.5	1737.5	0.0	0.0		
	MI	3.8	-3.7	0.0	0.0	3.8	-2.8	0.0	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0		
	Ns	2476.1	2476.1	0.0	0.0	2023.7	2023.7	0.0	0.0	1542.8	1542.8	0.0	0.0		
	Ms	1590.9	-1070.0	0.0	0.0	1601.8	-623.4	0.0	0.0	1375.7	-457.9	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	2.7	2.7	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0		
	Qs	1266.2	1266.2	0.0	0.0	1058.9	1058.9	0.0	0.0	872.4	872.4	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0		
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0		
	d	87.5	87.5	112.5	112.5	87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8		
	j	76.5	76.5	98.4	98.4	76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1		
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		39.70	39.70	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82		
pt		0.35	0.35	0.21	0.21	0.39	0.39	0.29	0.29	0.39	0.39	0.29	0.29		
pw	1.16	1.16	0.42	0.42	1.20	1.20	0.27	0.27	1.20	1.20	0.27	0.27			
曲げ	Mal	1486.8	1486.8	0.0	0.0	1104.9	1104.9	0.0	0.0	868.9	868.9	0.0	0.0		
	Mas	2128.6	2128.6	0.0	0.0	1711.4	1711.4	0.0	0.0	1540.2	1540.2	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1522.9	1968.8	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1113.1	1522.9	0.0	0.0		
	cMy. 正	2399.6	2399.6	0.0	0.0	1929.8	1929.8	0.0	0.0	1716.5	1716.5	0.0	0.0		
	gMy. 負	1522.9	1968.8	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1112.7	1522.9	0.0	0.0		
	cMy. 負	2776.0	2776.0	0.0	0.0	2174.5	2174.5	0.0	0.0	1872.0	1872.0	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	1898.0	1898.0	0.0	0.0	1587.1	1587.1	0.0	0.0	1307.6	1307.6	0.0	0.0		
	Qal	1192.4	1192.4	0.0	0.0	781.1	781.1	0.0	0.0	762.6	762.6	0.0	0.0		
	Qas	2472.9	2472.9	0.0	0.0	1791.5	1791.5	0.0	0.0	1703.3	1703.3	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	付着	Ta	4.96S	4.96S	0.00	0.00	5.16S	5.16S	0.00	0.00	4.25S	4.25S	0.00	0.00	
		Ld	169.9	169.9	0.0	0.0	170.2	170.2	0.0	0.0	184.2	184.2	0.0	0.0	
Ld1		100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0		
判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG				

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX2軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX2軸[10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(54)	(45)	(0)	(0)	
応力	NI	1156.4	1156.4	0.0	0.0	575.5	575.5	0.0	0.0	6142.1	6142.1	0.0	0.0	
	MI	2.3	-2.5	0.0	0.0	9.1	-2.5	0.0	0.0	-1.2	8.2	0.0	0.0	
	Ns	1052.3	1052.3	0.0	0.0	540.8	610.1	0.0	0.0	5737.4	6546.9	0.0	0.0	
	Ms	1342.0	-27.6	0.0	0.0	954.1	-143.8	0.0	0.0	-228.5	4489.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K2			
	QI	1.7	1.7	0.0	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0	
	Qs	651.6	651.6	0.0	0.0	369.4	369.4	0.0	0.0	1904.3	1904.3	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	150.0	150.0	
	d	87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8	87.3	87.3	142.3	142.3	
	j	76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1	76.4	76.4	124.5	124.5	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	95.70	95.70	38.28	38.28	
pt	0.39	0.39	0.29	0.29	0.39	0.39	0.29	0.29	0.67	0.67	0.27	0.27		
pw	1.20	1.20	0.27	0.27	1.20	1.20	0.27	0.27	1.19	1.19	0.42	0.42		
曲げ	Mal	874.7	874.7	0.0	0.0	704.2	704.2	0.0	0.0	2267.8	2267.8	0.0	0.0	
	Mas	1374.7	1374.7	0.0	0.0	1190.3	1215.0	0.0	0.0	4848.4	4799.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1113.1	1113.1	0.0	0.0	1368.0	1113.1	0.0	0.0	2119.2	10425.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	1511.2	1511.2	0.0	0.0	1286.0	1286.0	0.0	0.0	5540.7	5540.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1112.7	1112.7	0.0	0.0	1368.0	1112.7	0.0	0.0	2119.2	10425.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1599.7	1599.7	0.0	0.0	1317.2	1317.2	0.0	0.0	5833.1	5833.1	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (323)		0 (0)		
	Qd	976.6	976.6	0.0	0.0	552.0	552.0	0.0	0.0	2855.0	2855.0	0.0	0.0	
	Qal	744.9	744.9	0.0	0.0	562.2	562.2	0.0	0.0	974.1	974.1	0.0	0.0	
	Qas	1703.3	1703.3	0.0	0.0	1703.3	1703.3	0.0	0.0	3141.4	3141.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.18S	3.18S	0.00	0.00	1.80S	1.80S	0.00	0.00	3.40S	3.40S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	116.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸〔2F-3F/壁〕				Y37レ-ΛX3軸〔3F-4F/壁〕				Y37レ-ΛX3軸〔4F-5F/壁〕				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	5470.3	5470.3	0.0	0.0	4813.1	4813.1	0.0	0.0	4169.1	4169.1	0.0	0.0	
	MI	-0.1	-1.2	0.0	0.0	-0.1	0.3	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	5124.6	5124.6	0.0	0.0	4524.2	4524.2	0.0	0.0	3931.1	3931.1	0.0	0.0	
	Ms	591.0	-3178.5	0.0	0.0	1106.3	-2435.3	0.0	0.0	1628.0	-1669.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.4	0.4	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	1884.6	1884.6	0.0	0.0	1728.0	1728.0	0.0	0.0	1608.7	1608.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	120.0	120.0	
	d	87.3	87.3	142.3	142.3	87.3	87.3	142.3	142.3	87.5	87.5	112.5	112.5	
	j	76.4	76.4	124.5	124.5	76.4	76.4	124.5	124.5	76.5	76.5	98.4	98.4	
	配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	5-D32	5-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
at		95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	39.70	39.70	23.82	23.82	
pt		0.67	0.67	0.27	0.27	0.67	0.67	0.27	0.27	0.35	0.35	0.21	0.21	
曲げ	pw	1.19	1.19	0.42	0.42	1.19	1.19	0.42	0.42	1.16	1.16	0.42	0.42	
	Mal	2297.0	2297.0	0.0	0.0	2327.4	2327.4	0.0	0.0	1513.0	1513.0	0.0	0.0	
	Mas	4689.1	4689.1	0.0	0.0	4495.2	4495.2	0.0	0.0	2602.9	2602.9	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1968.8	2119.2	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	5311.2	5311.2	0.0	0.0	5079.7	5079.7	0.0	0.0	2982.8	2982.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1968.8	2119.2	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	5569.6	5569.6	0.0	0.0	5302.6	5302.6	0.0	0.0	3163.0	3163.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2826.7	2826.7	0.0	0.0	2591.9	2591.9	0.0	0.0	2413.1	2413.1	0.0	0.0	
	Qal	974.1	974.1	0.0	0.0	1203.3	1203.3	0.0	0.0	1036.5	1036.5	0.0	0.0	
	Qas	3141.4	3141.4	0.0	0.0	3141.4	3141.4	0.0	0.0	2472.9	2472.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	3.36S	3.36S	0.00	0.00	3.08S	3.08S	0.00	0.00	6.30S	6.30S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.9	169.9	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	3548.1	3548.1	0.0	0.0	2926.9	2926.9	0.0	0.0	2321.0	2321.0	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	3362.6	3362.6	0.0	0.0	2789.1	2789.1	0.0	0.0	2230.5	2230.5	0.0	0.0	
	Ms	1736.2	-1271.6	0.0	0.0	1637.8	-1114.5	0.0	0.0	1647.0	-658.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	1467.4	1467.4	0.0	0.0	1310.8	1310.8	0.0	0.0	1098.1	1098.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	85.0	85.0	
	d	87.5	87.5	112.5	112.5	87.5	87.5	112.5	112.5	87.8	87.8	77.8	77.8	
	j	76.5	76.5	98.4	98.4	76.5	76.5	98.4	98.4	76.8	76.8	68.1	68.1	
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	
pt		0.35	0.35	0.21	0.21	0.35	0.35	0.21	0.21	0.39	0.39	0.29	0.29	
pw		1.16	1.16	0.42	0.42	1.16	1.16	0.42	0.42	1.20	1.20	0.27	0.27	
曲げ		Mal	1503.1	1503.1	0.0	0.0	1486.5	1486.5	0.0	0.0	1104.8	1104.8	0.0	0.0
	Mas	2420.1	2420.1	0.0	0.0	2232.5	2232.5	0.0	0.0	1779.3	1779.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1522.9	1968.8	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	2760.8	2760.8	0.0	0.0	2529.2	2529.2	0.0	0.0	2013.7	2013.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1522.9	1968.8	0.0	0.0	1522.9	1522.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	2906.5	2906.5	0.0	0.0	2641.4	2641.4	0.0	0.0	2085.9	2085.9	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2201.0	2201.0	0.0	0.0	1966.2	1966.2	0.0	0.0	1647.1	1647.1	0.0	0.0	
	Qal	1158.4	1158.4	0.0	0.0	1166.3	1166.3	0.0	0.0	746.2	746.2	0.0	0.0	
	Qas	2472.9	2472.9	0.0	0.0	2472.9	2472.9	0.0	0.0	1791.5	1791.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	5.75S	5.75S	0.00	0.00	5.14S	5.14S	0.00	0.00	5.36S	5.36S	0.00	0.00	
	Ld	169.9	169.9	0.0	0.0	169.9	169.9	0.0	0.0	170.2	170.2	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1730.6	1730.6	0.0	0.0	1151.5	1151.5	0.0	0.0	572.3	572.3	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.4	0.1	0.0	0.0	
	Ns	1674.1	1674.1	0.0	0.0	1122.9	1122.9	0.0	0.0	564.3	564.3	0.0	0.0	
	Ms	1412.6	-495.1	0.0	0.0	1382.3	-61.6	0.0	0.0	1018.9	103.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	908.6	908.6	0.0	0.0	687.6	687.6	0.0	0.0	416.3	416.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	
	d	87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8	
配筋	j	76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1	
	主筋	1	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	
	pt	0.39	0.39	0.29	0.29	0.39	0.39	0.29	0.29	0.39	0.39	0.29	0.29	
	pw	1.20	1.20	0.27	0.27	1.20	1.20	0.27	0.27	1.20	1.20	0.27	0.27	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	868.9	868.9	0.0	0.0	874.8	874.8	0.0	0.0	703.1	703.1	0.0	0.0	
	Mas	1583.8	1583.8	0.0	0.0	1398.8	1398.8	0.0	0.0	1198.7	1198.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1137.4	1522.9	0.0	0.0	1137.4	1137.4	0.0	0.0	1368.0	1137.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	1769.6	1769.6	0.0	0.0	1541.4	1541.4	0.0	0.0	1296.6	1296.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1137.4	1522.9	0.0	0.0	1137.4	1137.4	0.0	0.0	1368.0	1137.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	1814.8	1814.8	0.0	0.0	1565.7	1565.7	0.0	0.0	1303.8	1303.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd	1362.8	1362.8	0.0	0.0	1031.4	1031.4	0.0	0.0	624.3	624.3	0.0	0.0	
	Qal	728.2	728.2	0.0	0.0	687.7	687.7	0.0	0.0	524.6	524.6	0.0	0.0	
	Qas	1703.3	1703.3	0.0	0.0	1703.3	1703.3	0.0	0.0	1703.3	1703.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.43S	4.43S	0.00	0.00	3.36S	3.36S	0.00	0.00	2.03S	2.03S	0.00	0.00	
	Ld	184.2	184.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(54)	(45)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(45)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	6142.1	6142.1	0.0	0.0	5470.3	5470.3	0.0	0.0	4813.1	4813.1	0.0	0.0	
	MI	1.2	-8.2	0.0	0.0	0.1	1.2	0.0	0.0	0.1	-0.3	0.0	0.0	
	Ns	5737.4	6546.9	0.0	0.0	5124.6	5124.6	0.0	0.0	4524.2	4524.2	0.0	0.0	
	Ms	228.5	-4489.8	0.0	0.0	-591.0	3178.5	0.0	0.0	-1106.3	2435.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K2	K2			K2	K2			
	QI	2.9	2.9	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	1904.3	1904.3	0.0	0.0	1884.6	1884.6	0.0	0.0	1728.0	1728.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	
	d	87.3	87.3	142.3	142.3	87.3	87.3	142.3	142.3	87.3	87.3	142.3	142.3	
	j	76.4	76.4	124.5	124.5	76.4	76.4	124.5	124.5	76.4	76.4	124.5	124.5	
	配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
at		95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	
pt		0.67	0.67	0.27	0.27	0.67	0.67	0.27	0.27	0.67	0.67	0.27	0.27	
pw		1.19	1.19	0.42	0.42	1.19	1.19	0.42	0.42	1.19	1.19	0.42	0.42	
曲げ		Mal	2267.8	2267.8	0.0	0.0	2297.0	2297.0	0.0	0.0	2327.4	2327.4	0.0	0.0
	Mas	4848.4	4799.4	0.0	0.0	4689.1	4689.1	0.0	0.0	4495.2	4495.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2119.2	10425.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1968.8	2119.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	5833.1	5833.1	0.0	0.0	5569.6	5569.6	0.0	0.0	5302.6	5302.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	2119.2	10425.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1968.8	2119.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	5540.7	5540.7	0.0	0.0	5311.2	5311.2	0.0	0.0	5079.7	5079.7	0.0	0.0	
	H' (H)	200(323)		0(0)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)		
	Qd	2855.0	2855.0	0.0	0.0	2826.7	2826.7	0.0	0.0	2591.9	2591.9	0.0	0.0	
	Qal	974.1	974.1	0.0	0.0	974.1	974.1	0.0	0.0	1203.3	1203.3	0.0	0.0	
	Qas	3141.4	3141.4	0.0	0.0	3141.4	3141.4	0.0	0.0	3141.4	3141.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.40S	3.40S	0.00	0.00	3.36S	3.36S	0.00	0.00	3.08S	3.08S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	116.3	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	96.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸[4F-5F/壁]				Y37レ-4X4軸[5F-6F/壁]				Y37レ-4X4軸[6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4169.1	4169.1	0.0	0.0	3548.1	3548.1	0.0	0.0	2926.9	2926.9	0.0	0.0	
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	3931.1	3931.1	0.0	0.0	3362.6	3362.6	0.0	0.0	2789.1	2789.1	0.0	0.0	
	Ms	-1628.0	1669.6	0.0	0.0	-1736.2	1271.6	0.0	0.0	-1637.8	1114.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	1608.7	1608.7	0.0	0.0	1467.4	1467.4	0.0	0.0	1310.8	1310.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	
	d	87.5	87.5	112.5	112.5	87.5	87.5	112.5	112.5	87.5	87.5	112.5	112.5	
	j	76.5	76.5	98.4	98.4	76.5	76.5	98.4	98.4	76.5	76.5	98.4	98.4	
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
pt		0.35	0.35	0.21	0.21	0.35	0.35	0.21	0.21	0.35	0.35	0.21	0.21	
曲げ	pw	1.16	1.16	0.42	0.42	1.16	1.16	0.42	0.42	1.16	1.16	0.42	0.42	
	Mal	1513.0	1513.0	0.0	0.0	1503.1	1503.1	0.0	0.0	1486.5	1486.5	0.0	0.0	
	Mas	2602.9	2602.9	0.0	0.0	2420.1	2420.1	0.0	0.0	2232.5	2232.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1522.9	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	3163.0	3163.0	0.0	0.0	2906.5	2906.5	0.0	0.0	2641.4	2641.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1522.9	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	2982.8	2982.8	0.0	0.0	2760.8	2760.8	0.0	0.0	2529.2	2529.2	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2413.1	2413.1	0.0	0.0	2201.0	2201.0	0.0	0.0	1966.2	1966.2	0.0	0.0	
	Qal	1036.5	1036.5	0.0	0.0	1158.4	1158.4	0.0	0.0	1166.3	1166.3	0.0	0.0	
	Qas	2472.9	2472.9	0.0	0.0	2472.9	2472.9	0.0	0.0	2472.9	2472.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	6.30S	6.30S	0.00	0.00	5.75S	5.75S	0.00	0.00	5.14S	5.14S	0.00	0.00	
	Ld	169.9	169.9	0.0	0.0	169.9	169.9	0.0	0.0	169.9	169.9	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y37レ-4X4軸〔7F-8F/壁〕				Y37レ-4X4軸〔8F-9F/壁〕				Y37レ-4X4軸〔9F-10F/壁〕					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	2321.0	2321.0	0.0	0.0	1730.6	1730.6	0.0	0.0	1151.5	1151.5	0.0	0.0		
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0		
	Ns	2230.5	2230.5	0.0	0.0	1674.1	1674.1	0.0	0.0	1122.9	1122.9	0.0	0.0		
	Ms	-1647.0	658.7	0.0	0.0	-1412.6	495.1	0.0	0.0	-1382.3	61.6	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Qs	1098.1	1098.1	0.0	0.0	908.6	908.6	0.0	0.0	687.6	687.6	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0		
	D	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0		
	d	87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8		
	j	76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1		
	配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32
			2												
		芯鉄筋													
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82		
pt		0.39	0.39	0.29	0.29	0.39	0.39	0.29	0.29	0.39	0.39	0.29	0.29		
pw		1.20	1.20	0.27	0.27	1.20	1.20	0.27	0.27	1.20	1.20	0.27	0.27		
曲げ	Mal	1104.8	1104.8	0.0	0.0	868.9	868.9	0.0	0.0	874.8	874.8	0.0	0.0		
	Mas	1779.3	1779.3	0.0	0.0	1583.8	1583.8	0.0	0.0	1398.8	1398.8	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1137.4	1522.9	0.0	0.0	1137.4	1137.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	2085.9	2085.9	0.0	0.0	1814.8	1814.8	0.0	0.0	1565.7	1565.7	0.0	0.0		
	gMy. 負	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1137.4	1522.9	0.0	0.0	1137.4	1137.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	2013.7	2013.7	0.0	0.0	1769.6	1769.6	0.0	0.0	1541.4	1541.4	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	1647.1	1647.1	0.0	0.0	1362.8	1362.8	0.0	0.0	1031.4	1031.4	0.0	0.0		
	Qal	746.2	746.2	0.0	0.0	728.2	728.2	0.0	0.0	687.7	687.7	0.0	0.0		
	Qas	1791.5	1791.5	0.0	0.0	1703.3	1703.3	0.0	0.0	1703.3	1703.3	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	5.36S	5.36S	0.00	0.00	4.43S	4.43S	0.00	0.00	3.36S	3.36S	0.00	0.00		
	Ld	170.2	170.2	0.0	0.0	184.2	184.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK				

断面名		C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	572.3	572.3	0.0	0.0	
	MI	0.4	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	564.3	564.3	0.0	0.0	
	Ms	-1018.9	-103.8	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	416.3	416.3	0.0	0.0	
L.no	K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				
	B	85.0	85.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	85.0	85.0	
	d	87.8	87.8	77.8	77.8	
配筋	j	76.8	76.8	68.1	68.1	
	主筋	1	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	23.82	23.82	
	pt	0.39	0.39	0.29	0.29	
	pw	1.20	1.20	0.27	0.27	
曲げ	Mal	703.1	703.1	0.0	0.0	
	Mas	1198.7	1198.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			
せん断	gMy. 正	1368.0	1137.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	1303.8	1303.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1368.0	1137.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	1296.6	1296.6	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		
	Qd	624.3	624.3	0.0	0.0	
	Qal	524.6	524.6	0.0	0.0	
	Qas	1703.3	1703.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			
付着	Ta	2.03S	2.03S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [1F-2F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(54)	(45)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(45)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	6169.2	6169.2	0.0	0.0	5494.1	5494.1	0.0	0.0	4833.3	4833.3	0.0	0.0	
	MI	-11.9	40.0	0.0	0.0	-5.1	-0.6	0.0	0.0	-4.6	5.4	0.0	0.0	
	Ns	7495.8	4842.7	0.0	0.0	4352.0	4352.0	0.0	0.0	3873.3	3873.3	0.0	0.0	
	Ms	-262.5	4550.1	0.0	0.0	-565.1	3154.3	0.0	0.0	-1073.0	2409.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-16.1	-16.1	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-3.6	-3.6	0.0	0.0	
	Qs	1919.8	1919.8	0.0	0.0	1859.1	1859.1	0.0	0.0	1697.5	1697.5	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	
	d	87.3	87.3	142.3	142.3	87.3	87.3	142.3	142.3	87.3	87.3	142.3	142.3	
配筋	j	76.4	76.4	124.5	124.5	76.4	76.4	124.5	124.5	76.4	76.4	124.5	124.5	
	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
	at	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	
	pt	0.67	0.67	0.27	0.27	0.67	0.67	0.27	0.27	0.67	0.67	0.27	0.27	
	pw	1.19	1.19	0.42	0.42	1.19	1.19	0.42	0.42	1.19	1.19	0.42	0.42	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	2266.4	2266.4	0.0	0.0	2298.4	2298.4	0.0	0.0	2326.5	2326.5	0.0	0.0	
	Mas	4752.2	4598.3	0.0	0.0	4439.2	4439.2	0.0	0.0	4282.7	4282.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2119.2	10425.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1968.8	2119.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	6160.5	6160.5	0.0	0.0	5864.6	5864.6	0.0	0.0	5561.2	5561.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	2119.2	10425.2	0.0	0.0	2119.2	2119.2	0.0	0.0	1968.8	2119.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	5203.3	5203.3	0.0	0.0	5012.0	5012.0	0.0	0.0	4821.1	4821.1	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (323)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd	2871.6	2871.6	0.0	0.0	2787.8	2787.8	0.0	0.0	2544.4	2544.4	0.0	0.0	
	Qal	1012.4	1012.4	0.0	0.0	974.1	974.1	0.0	0.0	1419.5	1419.5	0.0	0.0	
	Qas	3141.4	3141.4	0.0	0.0	3141.4	3141.4	0.0	0.0	3141.4	3141.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.42S	3.42S	0.00	0.00	3.32S	3.32S	0.00	0.00	3.03S	3.03S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	116.3	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	96.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4186.5	4186.5	0.0	0.0	3562.7	3562.7	0.0	0.0	2938.6	2938.6	0.0	0.0	
	MI	-4.4	3.3	0.0	0.0	-4.4	3.8	0.0	0.0	-3.8	3.7	0.0	0.0	
	Ns	3395.0	3395.0	0.0	0.0	2941.8	2941.8	0.0	0.0	2476.1	2476.1	0.0	0.0	
	Ms	-1589.4	1641.2	0.0	0.0	-1689.5	1234.9	0.0	0.0	-1590.9	1070.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-2.7	-2.7	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0	-2.7	-2.7	0.0	0.0	
	Qs	1574.9	1574.9	0.0	0.0	1425.5	1425.5	0.0	0.0	1266.2	1266.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	95.0	95.0	120.0	120.0	
	d	87.5	87.5	112.5	112.5	87.5	87.5	112.5	112.5	87.5	87.5	112.5	112.5	
	j	76.5	76.5	98.4	98.4	76.5	76.5	98.4	98.4	76.5	76.5	98.4	98.4	
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
pt		0.35	0.35	0.21	0.21	0.35	0.35	0.21	0.21	0.35	0.35	0.21	0.21	
pw	1.16	1.16	0.42	0.42	1.16	1.16	0.42	0.42	1.16	1.16	0.42	0.42		
曲げ	Mal	1513.1	1513.1	0.0	0.0	1503.5	1503.5	0.0	0.0	1486.8	1486.8	0.0	0.0	
	Mas	2430.6	2430.6	0.0	0.0	2282.7	2282.7	0.0	0.0	2128.6	2128.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1522.9	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	3372.1	3372.1	0.0	0.0	3079.0	3079.0	0.0	0.0	2776.0	2776.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	1522.9	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	2773.6	2773.6	0.0	0.0	2591.6	2591.6	0.0	0.0	2399.6	2399.6	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2361.0	2361.0	0.0	0.0	2136.7	2136.7	0.0	0.0	1898.0	1898.0	0.0	0.0	
	Qal	1110.6	1110.6	0.0	0.0	1152.5	1152.5	0.0	0.0	1192.4	1192.4	0.0	0.0	
	Qas	2472.9	2472.9	0.0	0.0	2472.9	2472.9	0.0	0.0	2472.9	2472.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	6.17S	6.17S	0.00	0.00	5.58S	5.58S	0.00	0.00	4.96S	4.96S	0.00	0.00	
	Ld	169.9	169.9	0.0	0.0	169.9	169.9	0.0	0.0	169.9	169.9	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸〔7F-8F/壁〕				Y37レ-ΛX5軸〔8F-9F/壁〕				Y37レ-ΛX5軸〔9F-10F/壁〕				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2330.4	2330.4	0.0	0.0	1737.5	1737.5	0.0	0.0	1156.4	1156.4	0.0	0.0	
	MI	-3.8	2.8	0.0	0.0	-3.0	3.0	0.0	0.0	-2.3	2.5	0.0	0.0	
	Ns	2023.7	2023.7	0.0	0.0	1542.8	1542.8	0.0	0.0	1052.3	1052.3	0.0	0.0	
	Ms	-1601.8	623.4	0.0	0.0	-1375.7	457.9	0.0	0.0	-1342.0	27.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-2.3	-2.3	0.0	0.0	-2.1	-2.1	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0	
	Qs	1058.9	1058.9	0.0	0.0	872.4	872.4	0.0	0.0	651.6	651.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	
	d	87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8	
	j	76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1	
	配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	
pt		0.39	0.39	0.29	0.29	0.39	0.39	0.29	0.29	0.39	0.39	0.29	0.29	
pw	1.20	1.20	0.27	0.27	1.20	1.20	0.27	0.27	1.20	1.20	0.27	0.27		
曲げ	Mal	1104.9	1104.9	0.0	0.0	868.9	868.9	0.0	0.0	874.7	874.7	0.0	0.0	
	Mas	1711.4	1711.4	0.0	0.0	1540.2	1540.2	0.0	0.0	1374.7	1374.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1112.7	1522.9	0.0	0.0	1112.7	1112.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	2174.5	2174.5	0.0	0.0	1872.0	1872.0	0.0	0.0	1599.7	1599.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1522.9	1522.9	0.0	0.0	1113.1	1522.9	0.0	0.0	1113.1	1113.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1929.8	1929.8	0.0	0.0	1716.5	1716.5	0.0	0.0	1511.2	1511.2	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1587.1	1587.1	0.0	0.0	1307.6	1307.6	0.0	0.0	976.6	976.6	0.0	0.0	
	Qal	781.1	781.1	0.0	0.0	762.6	762.6	0.0	0.0	744.9	744.9	0.0	0.0	
	Qas	1791.5	1791.5	0.0	0.0	1703.3	1703.3	0.0	0.0	1703.3	1703.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	5.16S	5.16S	0.00	0.00	4.25S	4.25S	0.00	0.00	3.18S	3.18S	0.00	0.00	
	Ld	170.2	170.2	0.0	0.0	184.2	184.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK			

断面名		C2				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [2F-3F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(30)	(0)	(0)	(58)	(45)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	575.5	575.5	0.0	0.0	3499.9	3499.9	0.0	0.0	3124.3	3124.3	0.0	0.0	
	MI	-9.1	2.5	0.0	0.0	131.8	-151.3	0.0	0.0	102.9	-73.6	0.0	0.0	
	Ns	540.8	610.1	0.0	0.0	311.7	311.7	0.0	0.0	5795.4	453.2	0.0	0.0	
	Ms	-954.1	143.8	0.0	0.0	324.8	2165.8	0.0	0.0	372.5	1514.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K2	K2			K1	K2			
	QI	-4.1	-4.1	0.0	0.0	87.8	87.8	0.0	0.0	63.0	63.0	0.0	0.0	
	Qs	369.4	369.4	0.0	0.0	1053.3	1053.3	0.0	0.0	991.7	991.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	95.0	95.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	
	D	95.0	95.0	85.0	85.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	
	d	87.8	87.8	77.8	77.8	72.6	72.6	102.6	102.6	72.6	72.6	102.6	102.6	
	j	76.8	76.8	68.1	68.1	63.6	63.6	89.8	89.8	63.6	63.6	89.8	89.8	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	9-D35	9-D35	3-D35	3-D35	9-D35	9-D35	3-D35	3-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	23.82	23.82	86.13	86.13	28.71	28.71	86.13	86.13	28.71	28.71	
pt	0.39	0.39	0.29	0.29	0.98	0.98	0.33	0.33	0.98	0.98	0.33	0.33		
pw	1.20	1.20	0.27	0.27	1.15	1.15	0.32	0.32	1.15	1.15	0.32	0.32		
曲げ	Mal	704.2	704.2	0.0	0.0	1364.3	1364.3	0.0	0.0	1388.6	1388.6	0.0	0.0	
	Mas	1190.3	1215.0	0.0	0.0	2269.3	2269.3	0.0	0.0	2806.0	2310.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1368.0	1112.7	0.0	0.0	1077.9	5355.5	0.0	0.0	1077.9	1077.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	1317.2	1317.2	0.0	0.0	4475.2	4475.2	0.0	0.0	4258.9	4258.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1368.0	1113.1	0.0	0.0	1041.4	5069.7	0.0	0.0	1041.4	1041.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	1286.0	1286.0	0.0	0.0	2488.2	2488.2	0.0	0.0	2543.5	2543.5	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (323)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	552.0	552.0	0.0	0.0	1536.1	1536.1	0.0	0.0	1456.1	1456.1	0.0	0.0	
	Qal	562.2	562.2	0.0	0.0	704.8	704.8	0.0	0.0	732.2	732.2	0.0	0.0	
	Qas	1703.3	1703.3	0.0	0.0	1875.9	1875.9	0.0	0.0	1875.9	1875.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.80S	1.80S	0.00	0.00	2.44S	2.44S	0.00	0.00	2.31S	2.31S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	108.8	111.3	0.0	0.0	103.8	116.3	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			



断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [5F-6F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2759.3	2759.3	0.0	0.0	2403.5	2403.5	0.0	0.0	2052.0	2052.0	0.0	0.0	
	MI	105.6	-97.5	0.0	0.0	101.9	-85.7	0.0	0.0	102.8	-89.0	0.0	0.0	
	Ns	4955.3	563.3	0.0	0.0	669.0	669.0	0.0	0.0	714.9	714.9	0.0	0.0	
	Ms	589.8	1091.2	0.0	0.0	-679.4	756.4	0.0	0.0	-736.7	494.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	71.9	71.9	0.0	0.0	67.0	67.0	0.0	0.0	68.5	68.5	0.0	0.0	
	Qs	888.0	888.0	0.0	0.0	858.9	858.9	0.0	0.0	762.6	762.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	110.0	110.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	
	D	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	
	d	72.6	72.6	102.6	102.6	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	
配筋	j	63.6	63.6	89.8	89.8	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	
	主筋	1	9-D35	9-D35	3-D35	3-D35	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	86.13	86.13	28.71	28.71	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	
	pt	0.98	0.98	0.33	0.33	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	
	pw	1.15	1.15	0.32	0.32	0.76	0.76	0.32	0.32	0.76	0.76	0.32	0.32	
	曲げ	Mal	1412.0	1412.0	0.0	0.0	906.7	906.7	0.0	0.0	901.4	901.4	0.0	0.0
Mas		2862.9	2342.6	0.0	0.0	1027.1	1027.1	0.0	0.0	1040.8	1040.8	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1001.4	1077.9	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	4036.9	4036.9	0.0	0.0	2289.4	2289.4	0.0	0.0	2068.1	2068.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	967.5	1041.4	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	2586.1	2586.1	0.0	0.0	1133.4	1133.4	0.0	0.0	1150.9	1150.9	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1296.0	1296.0	0.0	0.0	1254.8	1254.8	0.0	0.0	1109.6	1109.6	0.0	0.0	
	Qal	786.7	786.7	0.0	0.0	701.3	701.3	0.0	0.0	707.6	707.6	0.0	0.0	
	Qas	1875.9	1875.9	0.0	0.0	1340.4	1340.4	0.0	0.0	1340.4	1340.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.06S	2.06S	0.00	0.00	4.92S	4.92S	0.00	0.00	4.35S	4.35S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	157.1	157.1	0.0	0.0	157.1	157.1	0.0	0.0	
	Ld1	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			NG	NG			NG	NG			




断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [6F-7F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1701.0	1701.0	0.0	0.0	1354.9	1354.9	0.0	0.0	1009.2	1009.2	0.0	0.0	
	MI	99.5	-88.5	0.0	0.0	103.2	-86.5	0.0	0.0	96.7	-82.4	0.0	0.0	
	Ns	733.5	733.5	0.0	0.0	684.8	2025.1	0.0	0.0	1416.4	1416.4	0.0	0.0	
	Ms	-636.1	411.3	0.0	0.0	-701.3	-418.1	0.0	0.0	813.6	-256.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K1			K1	K1			
	QI	67.1	67.1	0.0	0.0	67.7	67.7	0.0	0.0	64.0	64.0	0.0	0.0	
	Qs	655.4	655.4	0.0	0.0	608.7	608.7	0.0	0.0	488.2	488.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	D		80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	d		72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8
配筋	j		63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2
	主筋	1	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82
	pt		0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30
	pw		0.76	0.76	0.32	0.32	0.51	0.51	0.32	0.32	0.51	0.51	0.32	0.32
曲げ	Mal		895.6	895.6	0.0	0.0	803.6	803.6	0.0	0.0	703.7	703.7	0.0	0.0
	Mas		1046.3	1046.3	0.0	0.0	1031.8	1420.4	0.0	0.0	1240.4	1240.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		777.2	1001.4	0.0	0.0	777.2	777.2	0.0	0.0	560.0	777.2	0.0	0.0
	cMy. 正		1840.5	1840.5	0.0	0.0	1625.1	1625.1	0.0	0.0	1401.4	1401.4	0.0	0.0
	gMy. 負		745.7	967.5	0.0	0.0	745.7	745.7	0.0	0.0	528.4	745.7	0.0	0.0
	cMy. 負		1157.9	1157.9	0.0	0.0	1139.4	1139.4	0.0	0.0	1106.1	1106.1	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		949.5	949.5	0.0	0.0	879.2	879.2	0.0	0.0	700.2	700.2	0.0	0.0
	Qal		713.6	713.6	0.0	0.0	700.6	700.6	0.0	0.0	629.5	629.5	0.0	0.0
	Qas		1340.4	1340.4	0.0	0.0	1101.7	1101.7	0.0	0.0	1015.7	1015.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.73S	3.73S	0.00	0.00	3.45S	3.45S	0.00	0.00	2.75S	2.75S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		




断面名		C3				C3			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX6軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	669.2	669.2	0.0	0.0	329.1	329.1	0.0	0.0
	MI	87.2	-82.2	0.0	0.0	177.3	-93.5	0.0	0.0
	Ns	889.2	449.1	0.0	0.0	411.5	246.8	0.0	0.0
	Ms	803.2	-135.8	0.0	0.0	623.3	-241.3	0.0	0.0
	L.no	K1	K2			K1	K2		
	QI	60.5	60.5	0.0	0.0	95.8	95.8	0.0	0.0
	Qs	375.9	375.9	0.0	0.0	231.4	231.4	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295				鉄筋 SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸			
	B	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0
	D	80.0	80.0	100.0	100.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	d	72.8	72.8	92.8	92.8	72.8	72.8	92.8	92.8
配筋	j	63.7	63.7	81.2	81.2	63.7	63.7	81.2	81.2
	主筋	1	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32
		2							
	芯鉄筋								
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82
	pt	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30
	pw	0.51	0.51	0.32	0.32	0.51	0.51	0.32	0.32
	判定	OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	609.2	609.2	0.0	0.0	511.4	511.4	0.0	0.0
	Mas	1090.1	956.1	0.0	0.0	944.7	894.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	560.0	560.0	0.0	0.0	711.5	560.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1213.0	1213.0	0.0	0.0	1033.5	1033.5	0.0	0.0
	gMy. 負	528.4	528.4	0.0	0.0	656.6	528.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1047.9	1047.9	0.0	0.0	969.6	969.6	0.0	0.0
	H' (H)	200(280)		0(0)		200(283)		0(0)	
	Qd	533.5	533.5	0.0	0.0	299.2	299.2	0.0	0.0
	Qal	649.8	649.8	0.0	0.0	547.1	547.1	0.0	0.0
	Qas	1015.7	1015.7	0.0	0.0	1015.7	1015.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	2.09S	2.09S	0.00	0.00	1.17S	1.17S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		



A-4. 3. 3 R C壁の断面計算

(1) R C壁の計算指定

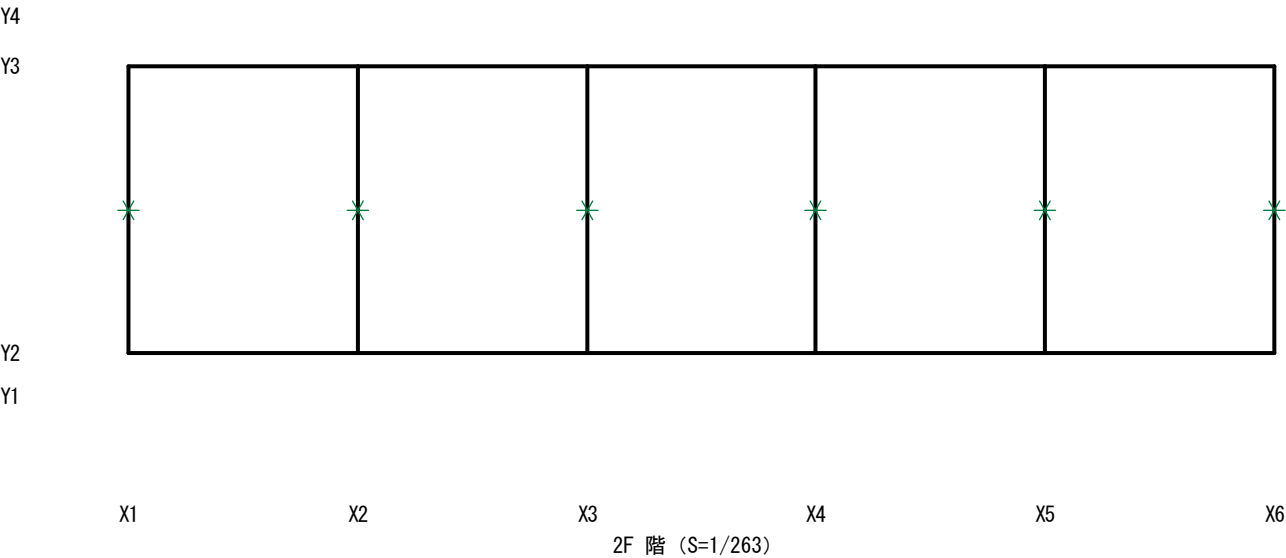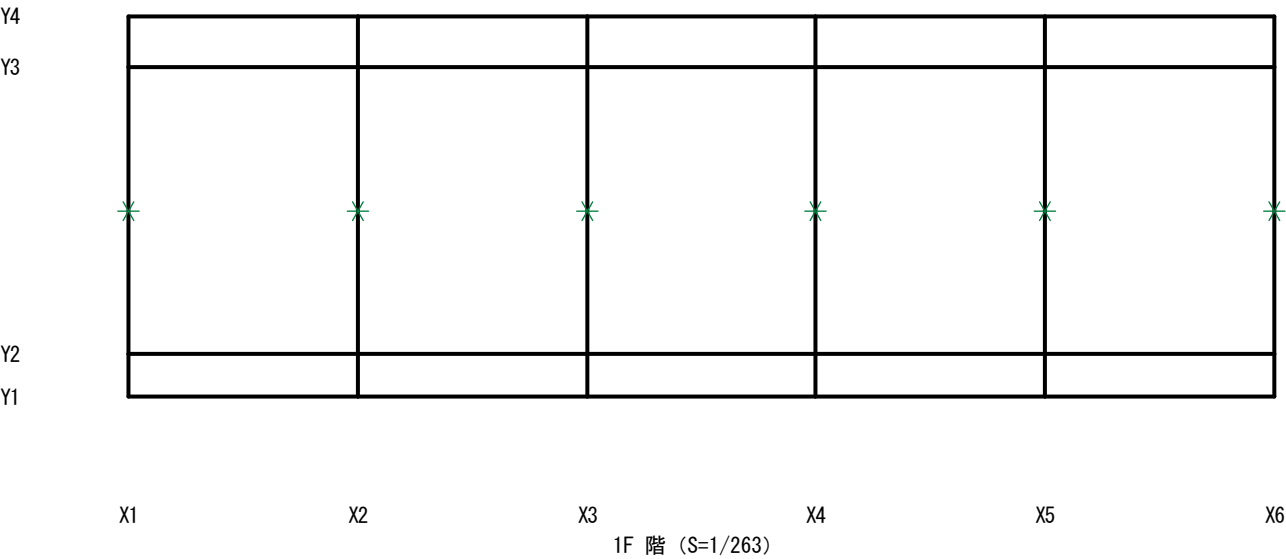

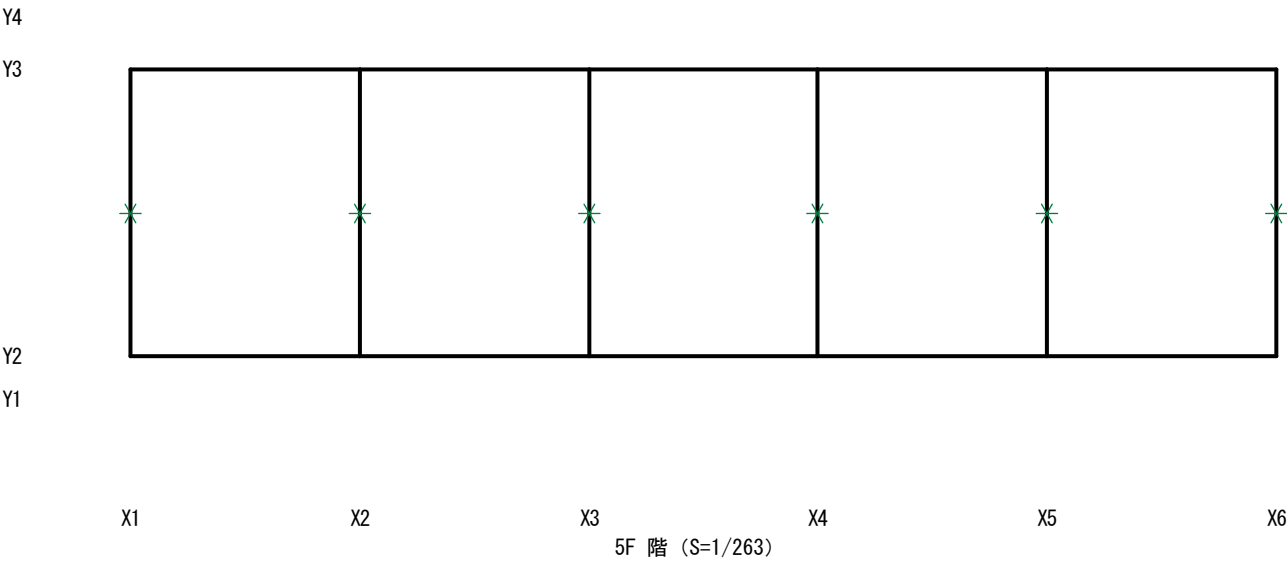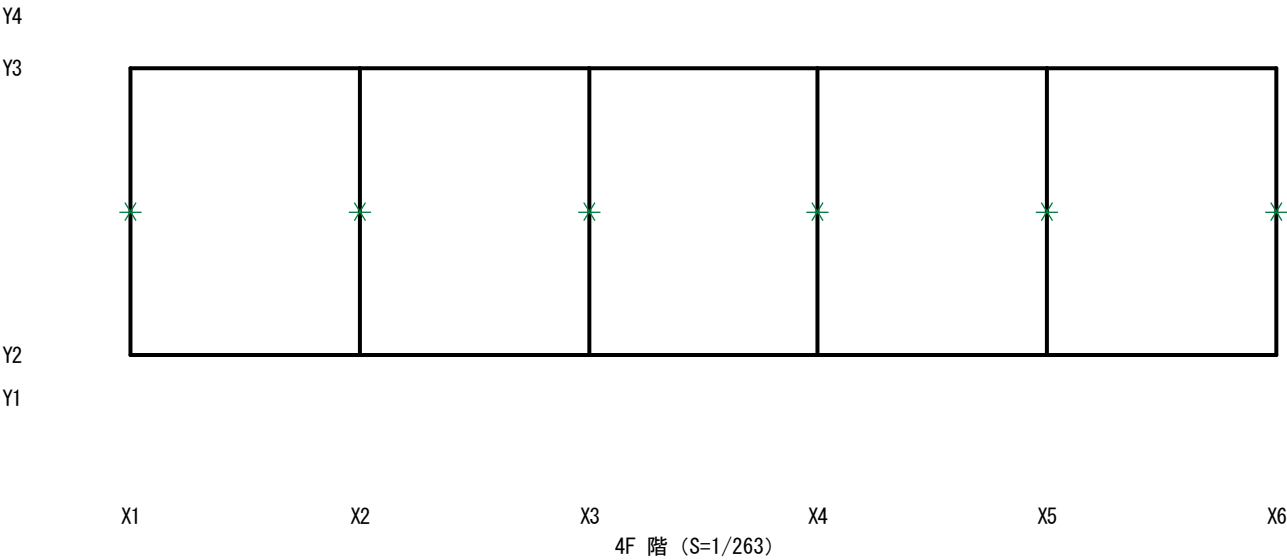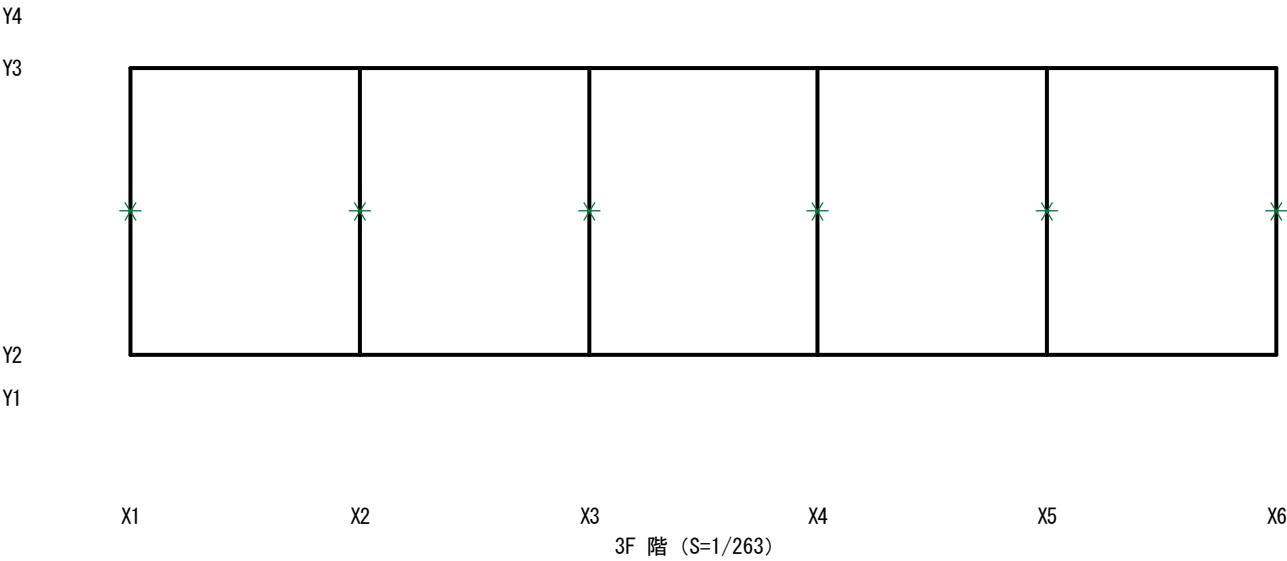

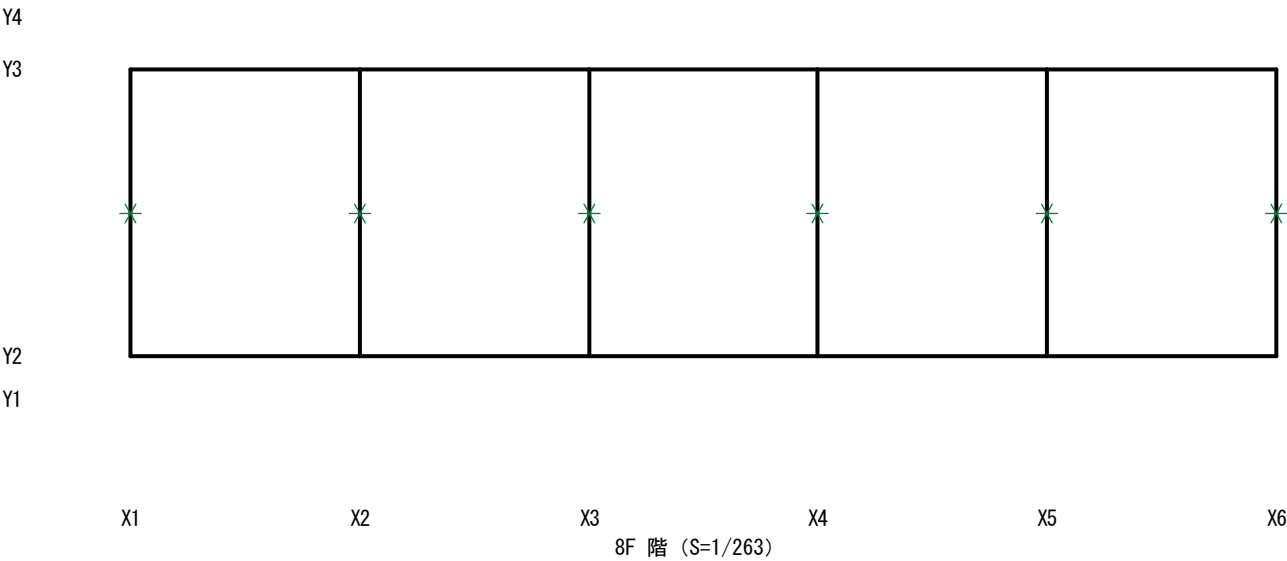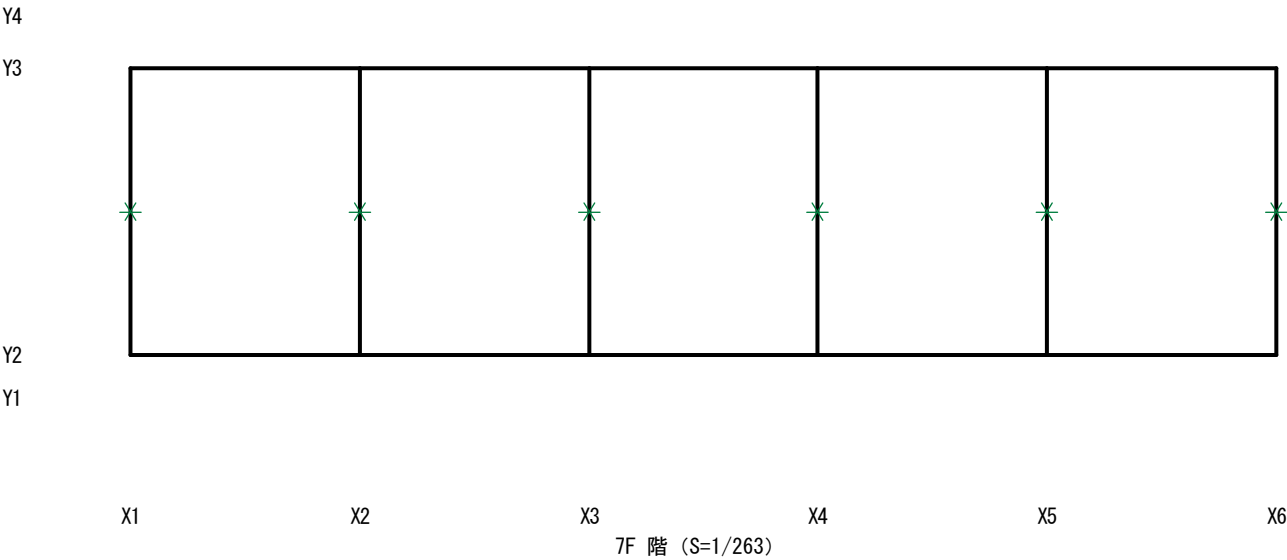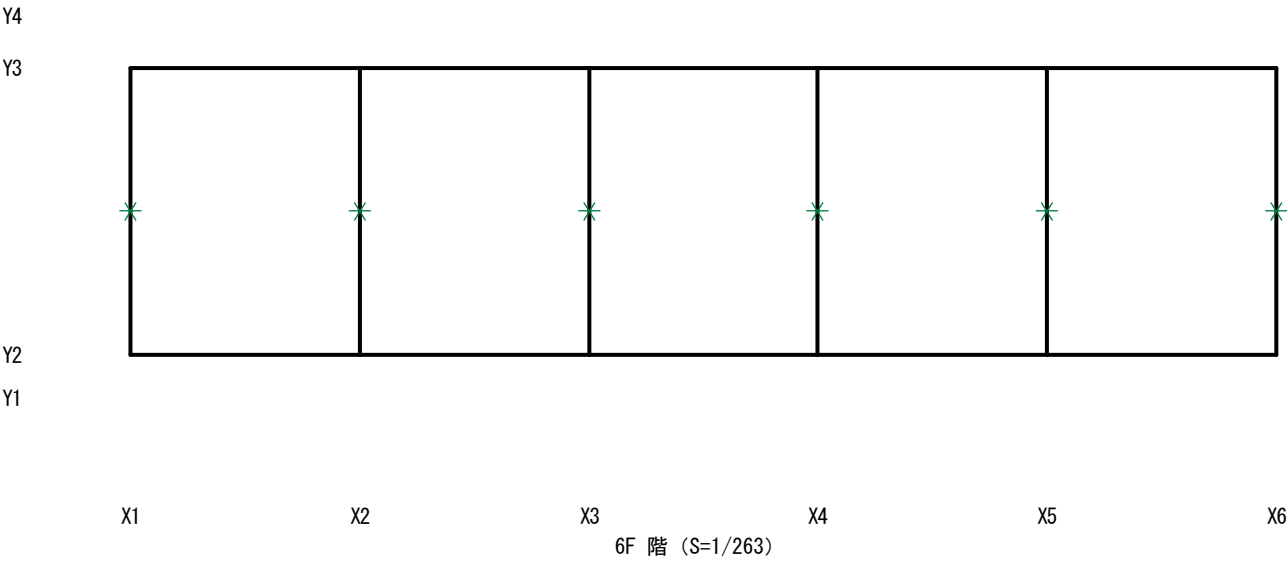

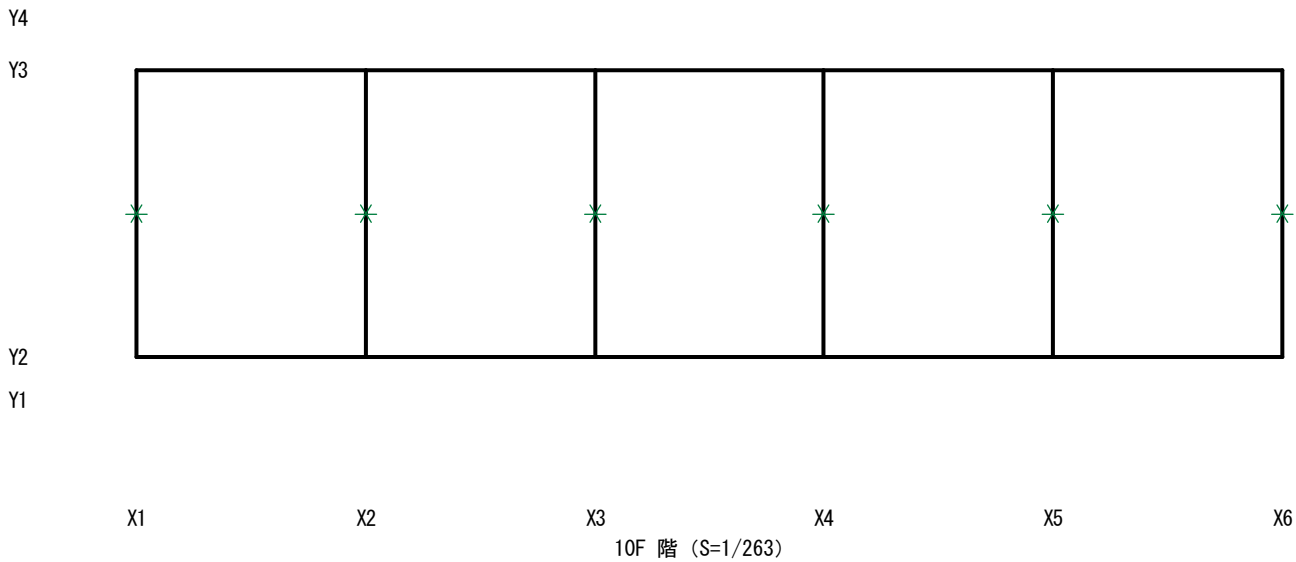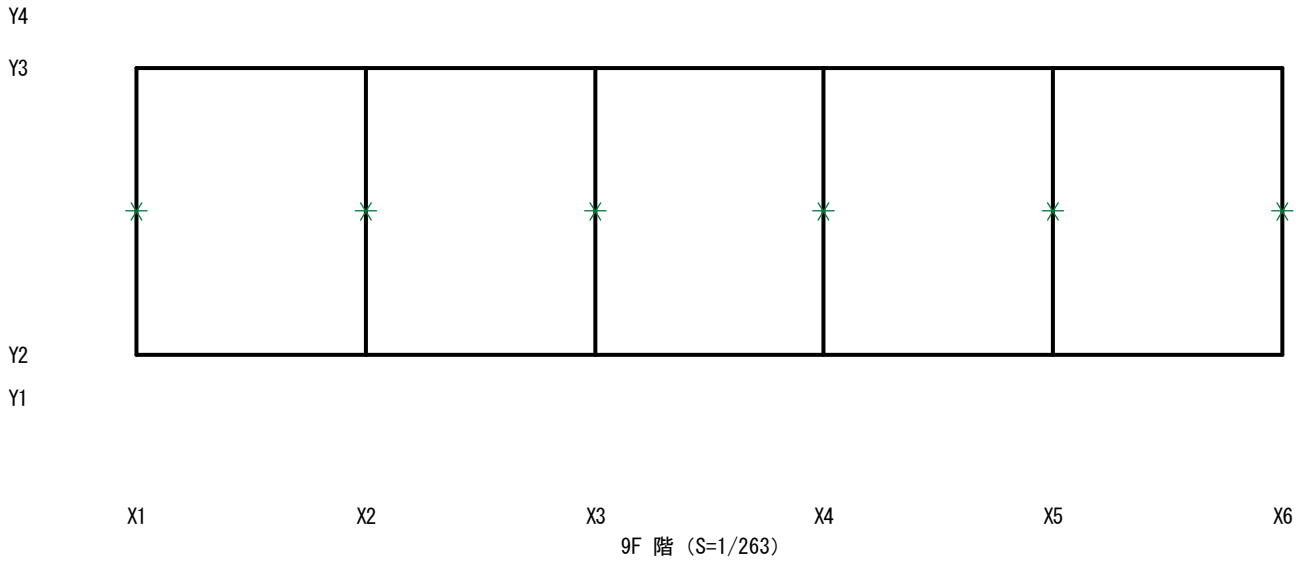

(2) R C壁の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋： R C規準 (1999) 19条 (26) ~ (28) 式による
 - イ) 許容せん断力R C規準 (1999) 19条 (22) 式による
 - ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) 付帯柱の検討
 - 許容圧縮耐力： R C規準 (1999) 19条 (19.8) 式による
 - 許容引張耐力： R C規準 (1999) 19条 (19.9) 式による
 - (設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 をOKとする

(3) RC壁の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
形状	t	cm	壁厚
	Lo/Ho	cm	①/②：①は開口幅、②は開口高さ
	L' /H'	cm	①/②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	cm	①/②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r		開口による低減率で、r1 ～ r3 の最小値
	r1		開口による低減率（=1-Lo/L）
	r2		開口による低減率（=1-√（(Ho・Lo）/（H・L））
r3		開口による低減率（=1-Ho/H）	
材質			コンクリート：Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。（ ）内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③：①：鉄筋太物種別 1、②：鉄筋太物種別 2、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	横筋	mm	
ps	%	壁筋比	
	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
応力	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax（Q1，rQw）を用います。
	L.no		上記Qds の短期荷重ケース記号（注1）
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（=ps・t・L'・ft）
	Σ Qc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は 1 / 2
	Q1	kN	壁の許容せん断力（=r・t・L・fs）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（=r（Qw+Σ Qc）
	判定		作用せん断力に対する判定結果
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm2	①－②、③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm2	①－②、③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm2	①－②、③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		①/②/③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法（幅xせい）
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	NI	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L.no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力	
判定		付帯柱の軸方向の判定結果	

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		W2a		W2a		W2		W2		
部材位置		1F階X17レ-AY2軸		2F階X17レ-AY2軸		3F階X17レ-AY2軸		4F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	920 / 260		920 / 230		920 / 230		925 / 230		
	L/H	1000 / 323		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.677		0.660		0.661		0.660		
	r3	0.710		0.679		0.681		0.679		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.2		0.5		0.8		0.1		
	Qds	1232.5		1158.2		1101.4		1044.5		
	L.no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	979.2		979.2		979.2		979.2		
	Qw	1935.9		1935.9		1935.9		1946.4		
	rQw	1239.0		1239.0		1239.0		1245.7		
	ΣQc	2034.9		2034.9		2034.9		1891.3		
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1468.8		
	Q2	2541.3		2541.3		2541.3		2456.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	117.7		110.6		105.1		99.7		
	Tv	67.6		63.6		60.4		57.3		
	Th	153.9		153.6		145.5		138.5		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 50	80x110	65x 50	80x110	65x 50	80x110	65x 50	80x100	
	X	主筋1	3-D29	3-D35	3-D29	3-D35	3-D29	3-D35	3-D29	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D29	9-D35	3-D29	9-D35	3-D29	9-D35	3-D29	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	51.36	191.40	51.36	191.40	51.36	191.40	51.36	79.40	
	長期	NI	6311.8	6311.8	5653.4	5653.4	5011.0	5011.0	4379.0	4379.0
		MI	3842.3	3842.3	3337.2	3337.2	2858.9	2858.9	2431.2	2431.2
		Nc	3540.1	3540.1	3160.4	3160.4	2791.4	2791.4	2432.6	2432.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4639.6	13316.2	4639.6	13316.2	4639.6	13316.2	4639.6	10743.4
		Nat	1001.5	3732.3	1001.5	3732.3	1001.5	3732.3	1001.5	1548.3
	短期	Ns	10596.5	10596.5	9325.1	9325.1	8081.7	8081.7	6901.1	6901.1
		Ms	28647.6	28647.6	23884.8	23884.8	19604.9	19604.9	15959.1	15959.1
		L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	8163.0	8163.0	7051.0	7051.0	6001.4	6001.4	5046.5	5046.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9279.2	26632.3	9279.2	26632.3	9279.2	26632.3	9279.2	21486.7
	Nat	2003.0	7464.6	2003.0	7464.6	2003.0	7464.6	2003.0	3096.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		5F階X17レ-AY2軸		6F階X17レ-AY2軸		7F階X17レ-AY2軸		8F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	925 / 230		925 / 230		925 / 230		925 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	2.2		4.0		5.5		6.2		
	Qds	995.3		918.7		825.7		702.8		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	979.2		979.2		979.2		875.5		
	Qw	1946.4		1946.4		1946.4		1946.4		
	rQw	1245.7		1245.7		1245.7		1245.7		
	ΣQc	1891.3		1891.3		1891.3		1710.3		
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1313.3		
	Q2	2456.2		2456.2		2456.2		2340.3		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td	95.0		87.7		78.8		67.1		
	Tv	54.6		50.4		45.3		38.6		
	Th	132.0		121.8		109.5		93.2		
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	65x 50	80x100	65x 50	80x100	65x 50	80x100	65x 50	80x100	
	X	主筋1	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32
	Y	主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	51.36	79.40	51.36	79.40	51.36	79.40	51.36	79.40
	長期	NI	3749.5	3749.5	3119.8	3119.8	2494.7	2494.7	1869.6	1869.6
		MI	2019.1	2019.1	1612.8	1612.8	1234.3	1234.3	860.2	860.2
		Nc	2076.6	2076.6	1721.2	1721.2	1370.8	1370.8	1020.8	1020.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4639.6	10743.4	4639.6	10743.4	4639.6	10743.4	3572.1	8200.4
		Nat	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3
	短期	Ns	5724.7	5724.7	4575.3	4575.3	3524.3	3524.3	2514.8	2514.8
		Ms	12418.5	12418.5	9130.4	9130.4	6436.5	6436.5	4038.6	4038.6
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	4104.2	4104.2	3200.7	3200.7	2405.8	2405.8	1661.2	1661.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9279.2	21486.7	9279.2	21486.7	9279.2	21486.7	7144.3	16400.9
	Nat	2003.0	3096.6	2003.0	3096.6	2003.0	3096.6	2003.0	3096.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W1		W1		
部材位置		9F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	925 / 230		925 / 230		880 / 260		880 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 323		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		1.000		1.000		
	r1	0.640		0.640		1.000		1.000		
	r2	0.660		0.661		1.000		1.000		
	r3	0.679		0.681		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	7.1		7.7		0.1		0.2		
	Qds	568.2		406.8		2016.6		1936.8		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	875.5		875.5		1530.0		1530.0		
	Qw	1946.4		1946.4		1851.7		1851.7		
	rQw	1245.7		1245.7		1851.7		1851.7		
	ΣQc	1710.3		1710.3		3679.9		3679.9		
	Q1	1313.3		1313.3		2295.0		2295.0		
	Q2	2340.3		2340.3		5531.6		5531.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	54.2		38.8						
	Tv	31.2		22.3						
	Th	75.4		53.7						
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3						
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4						
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9						
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK						
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 50	80x100	65x 50	80x100	65x 90	95x150	65x 90	95x150	
	X	主筋1	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	4-D35	3-D29	4-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32	3-D29	10-D35	3-D29	10-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	51.36	79.40	51.36	79.40	51.36	229.68	51.36	229.68	
	長期	NI	1250.2	1250.2	629.4	629.4	11020.9	11020.9	9849.2	9849.2
		MI	514.3	514.3	175.5	175.5	6973.9	6973.9	6039.7	6039.7
		Nc	676.5	676.5	332.3	332.3	6207.8	6207.8	5528.6	5528.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	3572.1	8200.4	3572.1	8200.4	7759.6	20407.4	7759.6	20407.4
		Nat	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3	1001.5	4478.8	1001.5	4478.8
	短期	Ns	1619.3	1619.3	776.7	776.7	11041.4	11041.4	9868.7	9868.7
		Ms	2223.9	2223.9	777.7	777.7	45629.7	45629.7	38190.0	38190.0
		L.no	K4	K4	K4	K4	K1	K1	K1	K1
		Nc	1032.0	1032.0	466.1	466.1	10083.7	10083.7	8753.3	8753.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7144.3	16400.9	7144.3	16400.9	15519.2	40814.8	15519.2	40814.8
	Nat	2003.0	3096.6	2003.0	3096.6	2003.0	8957.5	2003.0	8957.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X27レ-AY2軸		4F階X27レ-AY2軸		5F階X27レ-AY2軸		6F階X27レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	880 / 230		913 / 230		913 / 230		913 / 230		
	L/H	1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.3		0.3		1.4		2.4		
	Qds	1822.7		1685.0		1520.8		1341.7		
	L.no	K2		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1851.7		1920.1		1920.1		1920.1		
	rQw	1851.7		1920.1		1920.1		1920.1		
	ΣQc	3679.9		2688.7		2688.7		2688.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5531.6		4608.9		4608.9		4608.9		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		65x 90	95x150	65x 55	95x120	65x 55	95x120	65x 55	95x120
	X	主筋1	3-D29	4-D35	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	3-D29	10-D35	3-D29	5-D32	3-D29	5-D32	3-D29	5-D32
	Y	主筋2								
		主筋2								
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		51.36	229.68	51.36	95.28	51.36	95.28	51.36	95.28
	長期	NI	8697.6	8697.6	7579.6	7579.6	6476.9	6476.9	5374.3	5374.3
		MI	5149.7	5149.7	4361.6	4361.6	3581.6	3581.6	2798.5	2798.5
		Nc	4863.8	4863.8	4225.9	4225.9	3596.6	3596.6	2967.0	2967.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7759.6	20407.4	5029.6	15052.0	5029.6	15052.0	5029.6	15052.0
		Nat	1001.5	4478.8	1001.5	1858.0	1001.5	1858.0	1001.5	1858.0
	短期	Ns	8715.5	8715.5	7595.4	7595.4	6490.5	6490.5	5385.3	5385.3
		Ms	31873.7	31873.7	25931.9	25931.9	20432.8	20432.8	15394.9	15394.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7545.1	7545.1	6390.9	6390.9	5288.5	5288.5	4232.2	4232.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15519.2	40814.8	10059.2	30104.1	10059.2	30104.1	10059.2	30104.1
		Nat	2003.0	8957.5	2003.0	3715.9	2003.0	3715.9	2003.0	3715.9
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		7F階X2フレムY2軸		8F階X2フレムY2軸		9F階X2フレムY2軸		10F階X2フレムY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	933 / 230		933 / 230		933 / 230		933 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	3.2		3.5		4.0		4.4	
	Qds	1144.8		931.7		690.4		409.5	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1530.0		1368.0		1368.0		1368.0	
	Qw	1962.2		1962.2		1962.2		1962.2	
	rQw	1962.2		1962.2		1962.2		1962.2	
	ΣQc	1837.5		1657.0		1657.0		1657.0	
	Q1	2295.0		2052.0		2052.0		2052.0	
	Q2	3799.7		3619.2		3619.2		3619.2	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 50	95x 85	65x 50	95x 85	65x 50	95x 85	65x 50	95x 85
	X	主筋1	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Y	主筋1	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32	3-D29
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	51.36	79.40	51.36	79.40	51.36	79.40	51.36	79.40
	長期	NI	4293.2	4293.2	3223.2	3223.2	2164.9	2164.9	1108.1
		MI	2110.5	2110.5	1466.3	1466.3	881.8	881.8	290.3
		Nc	2357.7	2357.7	1758.2	1758.2	1170.6	1170.6	583.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4639.6	10833.4	3572.1	8267.9	3572.1	8267.9	3572.1
		Nat	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3	1001.5
	短期	Ns	4301.7	4301.7	3229.2	3229.2	2168.8	2168.8	1110.0
		Ms	10957.5	10957.5	7119.8	7119.8	3940.3	3940.3	1431.2
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3246.6	3246.6	2326.6	2326.6	1478.4	1478.4	698.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9279.2	21666.7	7144.3	16535.9	7144.3	16535.9	7144.3
		Nat	2003.0	3096.6	2003.0	3096.6	2003.0	3096.6	2003.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		2F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		3F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	880 / 260		880 / 230		880 / 230		913 / 230		
	L/H	1000 / 323		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.1		0.4		0.6		0.2		
	Qds	2016.6		1936.8		1822.7		1684.2		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1851.7		1851.7		1851.7		1920.1		
	rQw	1851.7		1851.7		1851.7		1920.1		
	ΣQc	3679.9		3679.9		3679.9		2688.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5531.6		5531.6		5531.6		4608.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		65x 90	95x150	65x 90	95x150	65x 90	95x150	65x 55	95x120
	X	主筋1	3-D29	4-D35	3-D29	4-D35	3-D29	4-D35	3-D29	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D29	10-D35	3-D29	10-D35	3-D29	10-D35	3-D29	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		51.36	229.68	51.36	229.68	51.36	229.68	51.36	95.28
	長期	NI	10938.7	10938.7	9775.8	9775.8	8632.8	8632.8	7522.7	7522.7
		MI	7110.7	7110.7	6165.7	6165.7	5268.6	5268.6	4468.2	4468.2
		Nc	6180.4	6180.4	5504.5	5504.5	4843.3	4843.3	4208.2	4208.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7759.6	20407.4	7759.6	20407.4	7759.6	20407.4	5029.6	15052.0
		Nat	1001.5	4478.8	1001.5	4478.8	1001.5	4478.8	1001.5	1858.0
	短期	Ns	10938.9	10938.9	9775.9	9775.9	8633.0	8633.0	7522.8	7522.8
		Ms	45739.7	45739.7	38291.6	38291.6	31972.2	31972.2	26024.1	26024.1
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	10043.4	10043.4	8717.1	8717.1	7513.7	7513.7	6363.8	6363.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15519.2	40814.8	15519.2	40814.8	15519.2	40814.8	10059.2	30104.1
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	913 / 230		913 / 230		933 / 230		933 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.8		1.6		2.3		2.7		
	Qds	1519.1		1339.4		1142.0		928.9		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1368.0		
	Qw	1920.1		1920.1		1962.2		1962.2		
	rQw	1920.1		1920.1		1962.2		1962.2		
	ΣQc	2688.7		2688.7		1837.5		1657.0		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2052.0		
	Q2	4608.9		4608.9		3799.7		3619.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		65x 55	95x120	65x 55	95x120	65x 50	95x 85	65x 50	95x 85
	X	主筋1	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D29	5-D32	3-D29	5-D32	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	長期	Ag	51.36	95.28	51.36	95.28	51.36	79.40	51.36	79.40
		NI	6427.9	6427.9	5333.2	5333.2	4259.5	4259.5	3196.9	3196.9
		MI	3676.8	3676.8	2882.8	2882.8	2181.8	2181.8	1525.1	1525.1
		Nc	3581.7	3581.7	2954.9	2954.9	2347.9	2347.9	1751.0	1751.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	5029.6	15052.0	5029.6	15052.0	4639.6	10833.4	3572.1	8267.9
		Nat	1001.5	1858.0	1001.5	1858.0	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3
		Ns	6428.0	6428.0	5333.2	5333.2	4259.5	4259.5	3196.9	3196.9
		Ms	20517.0	20517.0	15471.0	15471.0	11023.5	11023.5	7174.7	7174.7
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期	Nc	5265.7	5265.7	4213.7	4213.7	3232.1	3232.1	2315.9	2315.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10059.2	30104.1	10059.2	30104.1	9279.2	21666.7	7144.3	16535.9
		Nat	2003.0	3715.9	2003.0	3715.9	2003.0	3096.6	2003.0	3096.6
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X3フレームY2軸		10F階X3フレームY2軸		1F階X4フレームY2軸		2F階X4フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	933 / 230		933 / 230		880 / 260		880 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 323		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	3.1		3.3		0.1		0.4		
	Qds	687.2		406.1		2016.6		1936.8		
	L.no	K1		K1		K2		K2		
	Qal	1368.0		1368.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1962.2		1962.2		1851.7		1851.7		
	rQw	1962.2		1962.2		1851.7		1851.7		
	ΣQc	1657.0		1657.0		3679.9		3679.9		
	Q1	2052.0		2052.0		2295.0		2295.0		
	Q2	3619.2		3619.2		5531.6		5531.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		65x 50	95x 85	65x 50	95x 85	65x 90	95x150	65x 90	95x150
	X	主筋1	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	4-D35	3-D29	4-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32	3-D29	10-D35	3-D29	10-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	51.36	79.40	51.36	79.40	51.36	229.68	51.36	229.68	
	長期	NI	2145.8	2145.8	1094.6	1094.6	10938.7	10938.7	9775.8	9775.8
		MI	924.7	924.7	324.3	324.3	7110.7	7110.7	6165.7	6165.7
		Nc	1165.4	1165.4	579.7	579.7	6180.4	6180.4	5504.5	5504.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	3572.1	8267.9	3572.1	8267.9	7759.6	20407.4	7759.6	20407.4
		Nat	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3	1001.5	4478.8	1001.5	4478.8
	短期	Ns	2145.8	2145.8	1094.5	1094.5	10938.9	10938.9	9775.9	9775.9
		Ms	3980.0	3980.0	1463.2	1463.2	45739.7	45739.7	38291.6	38291.6
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1470.9	1470.9	693.6	693.6	10043.4	10043.4	8717.1	8717.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7144.3	16535.9	7144.3	16535.9	15519.2	40814.8	15519.2	40814.8
	Nat	2003.0	3096.6	2003.0	3096.6	2003.0	8957.5	2003.0	8957.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	880 / 230		913 / 230		913 / 230		913 / 230		
	L/H	1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.6		0.2		0.8		1.6		
	Qds	1822.7		1684.2		1519.1		1339.4		
	L.no	K2		K2		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1851.7		1920.1		1920.1		1920.1		
	rQw	1851.7		1920.1		1920.1		1920.1		
	ΣQc	3679.9		2688.7		2688.7		2688.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5531.6		4608.9		4608.9		4608.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱										
	B x D	65x 90	95x150	65x 55	95x120	65x 55	95x120	65x 55	95x120	
	X	主筋1	3-D29	4-D35	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D29	10-D35	3-D29	5-D32	3-D29	5-D32	3-D29	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	51.36	229.68	51.36	95.28	51.36	95.28	51.36	95.28	
	長期	NI	8632.8	8632.8	7522.7	7522.7	6427.9	6427.9	5333.2	5333.2
		MI	5268.6	5268.6	4468.2	4468.2	3676.8	3676.8	2882.8	2882.8
		Nc	4843.3	4843.3	4208.2	4208.2	3581.7	3581.7	2954.9	2954.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7759.6	20407.4	5029.6	15052.0	5029.6	15052.0	5029.6	15052.0
		Nat	1001.5	4478.8	1001.5	1858.0	1001.5	1858.0	1001.5	1858.0
	短期	Ns	8633.0	8633.0	7522.8	7522.8	6428.0	6428.0	5333.2	5333.2
		Ms	31972.2	31972.2	26024.1	26024.1	20517.0	20517.0	15471.0	15471.0
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7513.7	7513.7	6363.8	6363.8	5265.7	5265.7	4213.7	4213.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nac		15519.2	40814.8	10059.2	30104.1	10059.2	30104.1	10059.2	30104.1	
Nat	2003.0	8957.5	2003.0	3715.9	2003.0	3715.9	2003.0	3715.9		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X47レ-AY2軸		8F階X47レ-AY2軸		9F階X47レ-AY2軸		10F階X47レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	933 / 230		933 / 230		933 / 230		933 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	2.3		2.7		3.1		3.3		
	Qds	1142.0		928.9		687.2		406.1		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1368.0		1368.0		1368.0		
	Qw	1962.2		1962.2		1962.2		1962.2		
	rQw	1962.2		1962.2		1962.2		1962.2		
	ΣQc	1837.5		1657.0		1657.0		1657.0		
	Q1	2295.0		2052.0		2052.0		2052.0		
	Q2	3799.7		3619.2		3619.2		3619.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		65x 50	95x 85	65x 50	95x 85	65x 50	95x 85	65x 50	95x 85
	X	主筋1	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		51.36	79.40	51.36	79.40	51.36	79.40	51.36	79.40
	長期	NI	4259.5	4259.5	3196.9	3196.9	2145.8	2145.8	1094.6	1094.6
		MI	2181.8	2181.8	1525.1	1525.1	924.7	924.7	324.3	324.3
		Nc	2347.9	2347.9	1751.0	1751.0	1165.4	1165.4	579.7	579.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4639.6	10833.4	3572.1	8267.9	3572.1	8267.9	3572.1	8267.9
		Nat	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3
	短期	Ns	4259.5	4259.5	3196.9	3196.9	2145.8	2145.8	1094.5	1094.5
		Ms	11023.5	11023.5	7174.7	7174.7	3980.0	3980.0	1463.2	1463.2
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3232.1	3232.1	2315.9	2315.9	1470.9	1470.9	693.6	693.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9279.2	21666.7	7144.3	16535.9	7144.3	16535.9	7144.3	16535.9
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	880 / 260		880 / 230		880 / 230		913 / 230		
	L/H	1000 / 323		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.1		0.2		0.3		0.3		
	Qds	2016.6		1936.8		1822.7		1685.0		
	L.no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1851.7		1851.7		1851.7		1920.1		
	rQw	1851.7		1851.7		1851.7		1920.1		
	ΣQc	3679.9		3679.9		3679.9		2688.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	5531.6		5531.6		5531.6		4608.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		65x 90	95x150	65x 90	95x150	65x 90	95x150	65x 55	95x120
	X	主筋1	3-D29	4-D35	3-D29	4-D35	3-D29	4-D35	3-D29	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D29	10-D35	3-D29	10-D35	3-D29	10-D35	3-D29	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		51.36	229.68	51.36	229.68	51.36	229.68	51.36	95.28
	長期	NI	11020.9	11020.9	9849.2	9849.2	8697.6	8697.6	7579.6	7579.6
		MI	6973.9	6973.9	6039.7	6039.7	5149.7	5149.7	4361.6	4361.6
		Nc	6207.8	6207.8	5528.6	5528.6	4863.8	4863.8	4225.9	4225.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7759.6	20407.4	7759.6	20407.4	7759.6	20407.4	5029.6	15052.0
		Nat	1001.5	4478.8	1001.5	4478.8	1001.5	4478.8	1001.5	1858.0
	短期	Ns	11041.4	11041.4	9868.7	9868.7	8715.5	8715.5	7595.4	7595.4
		Ms	45629.7	45629.7	38190.0	38190.0	31873.7	31873.7	25931.9	25931.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	10083.7	10083.7	8753.3	8753.3	7545.1	7545.1	6390.9	6390.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	15519.2	40814.8	15519.2	40814.8	15519.2	40814.8	10059.2	30104.1
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	913 / 230		913 / 230		933 / 230		933 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	1.4		2.4		3.2		3.5		
	Qds	1520.8		1341.7		1144.8		931.7		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1368.0		
	Qw	1920.1		1920.1		1962.2		1962.2		
	rQw	1920.1		1920.1		1962.2		1962.2		
	ΣQc	2688.7		2688.7		1837.5		1657.0		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2052.0		
	Q2	4608.9		4608.9		3799.7		3619.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	65x 55	95x120	65x 55	95x120	65x 50	95x 85	65x 50	95x 85	
	X	主筋1	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D29	5-D32	3-D29	5-D32	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	51.36	95.28	51.36	95.28	51.36	79.40	51.36	79.40	
	長期	NI	6476.9	6476.9	5374.3	5374.3	4293.2	4293.2	3223.2	3223.2
		MI	3581.6	3581.6	2798.5	2798.5	2110.5	2110.5	1466.3	1466.3
		Nc	3596.6	3596.6	2967.0	2967.0	2357.7	2357.7	1758.2	1758.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	5029.6	15052.0	5029.6	15052.0	4639.6	10833.4	3572.1	8267.9
		Nat	1001.5	1858.0	1001.5	1858.0	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3
	短期	Ns	6490.5	6490.5	5385.3	5385.3	4301.7	4301.7	3229.2	3229.2
		Ms	20432.8	20432.8	15394.9	15394.9	10957.5	10957.5	7119.8	7119.8
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	5288.5	5288.5	4232.2	4232.2	3246.6	3246.6	2326.6	2326.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nac		10059.2	30104.1	10059.2	30104.1	9279.2	21666.7	7144.3	16535.9	
Nat	2003.0	3715.9	2003.0	3715.9	2003.0	3096.6	2003.0	3096.6		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W2a		W2a		
部材位置		9F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	933 / 230		933 / 230		920 / 260		920 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 323		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		0.640		0.640		
	r1	1.000		1.000		0.640		0.640		
	r2	1.000		1.000		0.677		0.660		
	r3	1.000		1.000		0.710		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	4.0		4.4		0.2		0.5		
	Qds	690.4		409.5		1232.5		1158.2		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1368.0		1368.0		979.2		979.2		
	Qw	1962.2		1962.2		1935.9		1935.9		
	rQw	1962.2		1962.2		1239.0		1239.0		
	ΣQc	1657.0		1657.0		2034.9		2034.9		
	Q1	2052.0		2052.0		1468.8		1468.8		
	Q2	3619.2		3619.2		2541.3		2541.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td					117.7		110.6		
	Tv					67.6		63.6		
	Th					153.9		153.6		
	aTd					3-D13 264.8		3-D13 264.8		
	aTv					3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh					5-D13 187.3		5-D13 187.3		
	判定					OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		65x 50	95x 85	65x 50	95x 85	65x 50	80x110	65x 50	80x110
	X	主筋1	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D35	3-D29	3-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32	3-D29	9-D35	3-D29	9-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		51.36	79.40	51.36	79.40	51.36	191.40	51.36	191.40
	長期	NI	2164.9	2164.9	1108.1	1108.1	6311.8	6311.8	5653.4	5653.4
		MI	881.8	881.8	290.3	290.3	3842.3	3842.3	3337.2	3337.2
		Nc	1170.6	1170.6	583.1	583.1	3540.1	3540.1	3160.4	3160.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	3572.1	8267.9	3572.1	8267.9	4639.6	13316.2	4639.6	13316.2
		Nat	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3	1001.5	3732.3	1001.5	3732.3
	短期	Ns	2168.8	2168.8	1110.0	1110.0	10596.5	10596.5	9325.1	9325.1
		Ms	3940.3	3940.3	1431.2	1431.2	28647.6	28647.6	23884.8	23884.8
		L.no	K1	K1	K1	K1	K3	K3	K3	K3
		Nc	1478.4	1478.4	698.1	698.1	8163.0	8163.0	7051.0	7051.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7144.3	16535.9	7144.3	16535.9	9279.2	26632.3	9279.2	26632.3
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		3F階X6フレームY2軸		4F階X6フレームY2軸		5F階X6フレームY2軸		6F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	920 / 230		925 / 230		925 / 230		925 / 230		
	L/H	1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.661		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.681		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.8		0.1		2.2		4.0		
	Qds	1101.4		1044.5		995.3		918.7		
	L.no	K1		K2		K2		K2		
	Qal	979.2		979.2		979.2		979.2		
	Qw	1935.9		1946.4		1946.4		1946.4		
	rQw	1239.0		1245.7		1245.7		1245.7		
	ΣQc	2034.9		1891.3		1891.3		1891.3		
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1468.8		
	Q2	2541.3		2456.2		2456.2		2456.2		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	105.1		99.7		95.0		87.7		
	Tv	60.4		57.3		54.6		50.4		
	Th	145.5		138.5		132.0		121.8		
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 50	80x110	65x 50	80x100	65x 50	80x100	65x 50	80x100	
	X	主筋1	3-D29	3-D35	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D29	9-D35	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	51.36	191.40	51.36	79.40	51.36	79.40	51.36	79.40	
	長期	NI	5011.0	5011.0	4379.0	4379.0	3749.5	3749.5	3119.8	3119.8
		MI	2858.9	2858.9	2431.2	2431.2	2019.1	2019.1	1612.8	1612.8
		Nc	2791.4	2791.4	2432.6	2432.6	2076.6	2076.6	1721.2	1721.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4639.6	13316.2	4639.6	10743.4	4639.6	10743.4	4639.6	10743.4
		Nat	1001.5	3732.3	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3
	短期	Ns	8081.7	8081.7	6901.1	6901.1	5724.7	5724.7	4575.3	4575.3
		Ms	19604.9	19604.9	15959.1	15959.1	12418.5	12418.5	9130.4	9130.4
		L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	6001.4	6001.4	5046.5	5046.5	4104.2	4104.2	3200.7	3200.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9279.2	26632.3	9279.2	21486.7	9279.2	21486.7	9279.2	21486.7
	Nat	2003.0	7464.6	2003.0	3096.6	2003.0	3096.6	2003.0	3096.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	925 / 230		925 / 230		925 / 230		925 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.661		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.681		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	5.5		6.2		7.1		7.7		
	Qds	825.7		702.8		568.2		406.8		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	979.2		875.5		875.5		875.5		
	Qw	1946.4		1946.4		1946.4		1946.4		
	rQw	1245.7		1245.7		1245.7		1245.7		
	ΣQc	1891.3		1710.3		1710.3		1710.3		
	Q1	1468.8		1313.3		1313.3		1313.3		
	Q2	2456.2		2340.3		2340.3		2340.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	78.8		67.1		54.2		38.8		
	Tv	45.3		38.6		31.2		22.3		
	Th	109.5		93.2		75.4		53.7		
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	65x 50	80x100	65x 50	80x100	65x 50	80x100	65x 50	80x100	
	X	主筋1	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32	3-D29	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32	3-D29	4-D32
	Y	主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	51.36	79.40	51.36	79.40	51.36	79.40	51.36	79.40
	長期	NI	2494.7	2494.7	1869.6	1869.6	1250.2	1250.2	629.4	629.4
		MI	1234.3	1234.3	860.2	860.2	514.3	514.3	175.5	175.5
		Nc	1370.8	1370.8	1020.8	1020.8	676.5	676.5	332.3	332.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4639.6	10743.4	3572.1	8200.4	3572.1	8200.4	3572.1	8200.4
		Nat	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3	1001.5	1548.3
		Ns	3524.3	3524.3	2514.8	2514.8	1619.3	1619.3	776.7	776.7
	短期	Ms	6436.5	6436.5	4038.6	4038.6	2223.9	2223.9	777.7	777.7
		L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	2405.8	2405.8	1661.2	1661.2	1032.0	1032.0	466.1	466.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9279.2	21486.7	7144.3	16400.9	7144.3	16400.9	7144.3	16400.9
		Nat	2003.0	3096.6	2003.0	3096.6	2003.0	3096.6	2003.0	3096.6
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

A-4.3.4 R C柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 R C柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

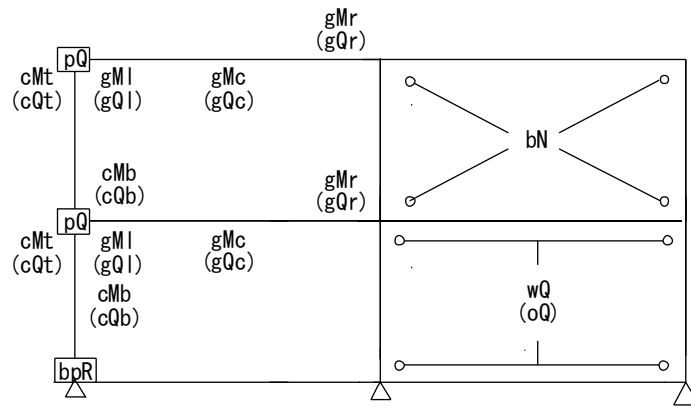

gMt : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQt) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比) を出力します。
 ただし、S はりの場合や、SRC はりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比) を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比) を出力します。

(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


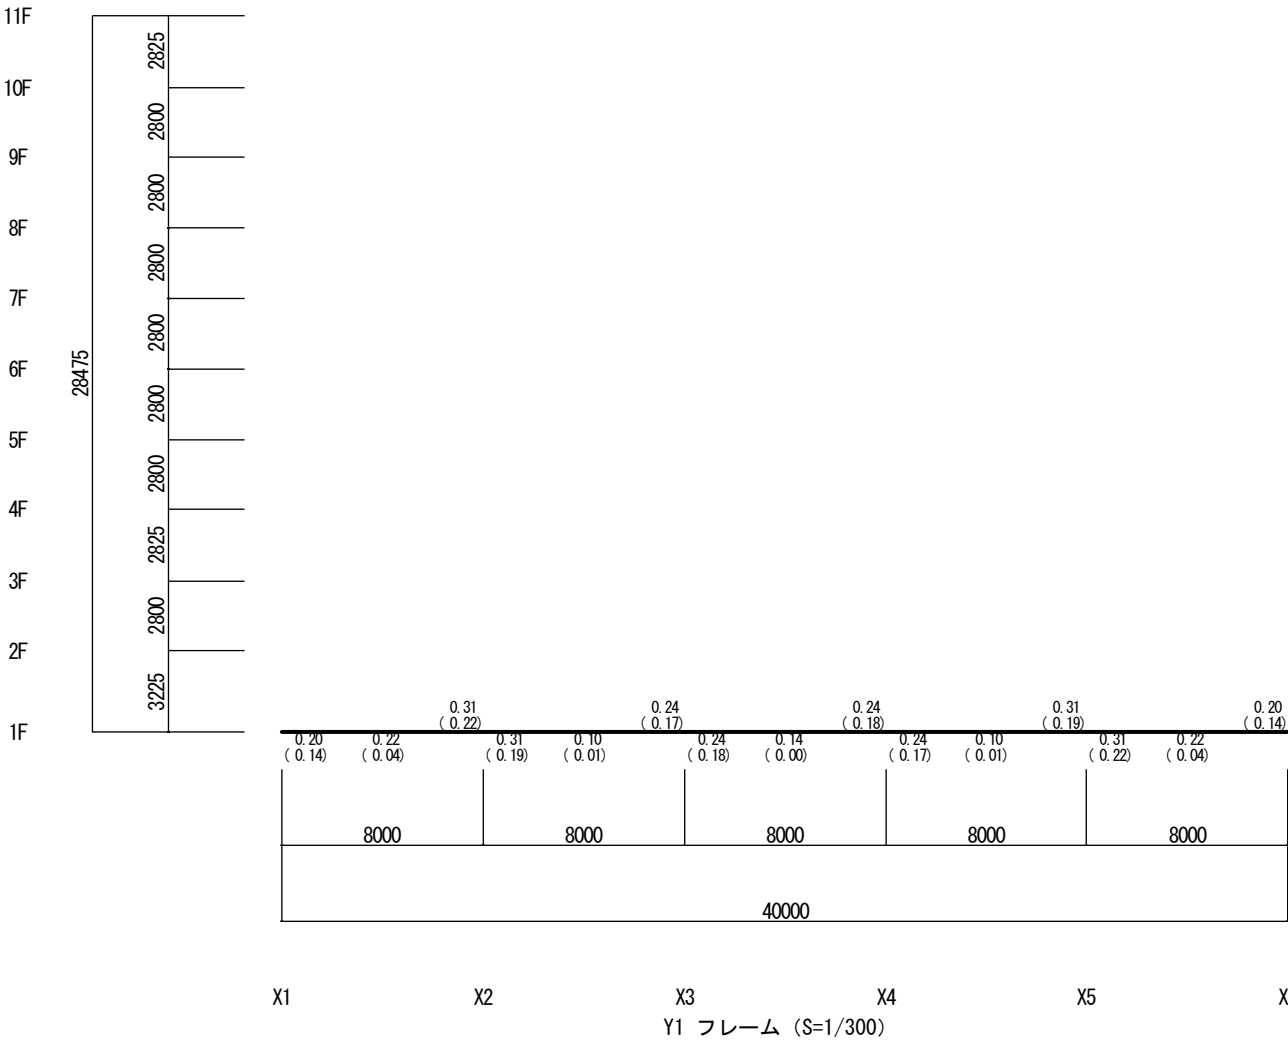




11F 10F 9F 8F 7F 6F 5F 4F 3F 2F 1F	28475	3225 2800 2825 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2825	0.46 (0.36)	0.65 (0.57)	0.74 (0.03)	0.91 (0.64)	0.98 (0.60)	0.48 (0.00)	0.95 (0.59)	0.01 (0.00)	0.95 (0.58)	0.49 (0.00)	0.01 (0.00)	0.95 (0.59)	0.48 (0.00)	0.98 (0.60)	0.91 (0.64)	0.74 (0.03)	0.65 (0.57)		
			0.29 (0.36)	0.69 (0.51)	0.02 (0.04)	0.98 (0.52)	0.48 (0.00)	0.01 (0.00)	0.95 (0.52)	0.00 (0.00)	0.65 (0.52)	0.00 (0.00)	0.65 (0.52)	0.00 (0.00)	0.65 (0.52)	0.02 (0.04)	0.91 (0.51)	0.74 (0.01)	0.63 (0.50)	0.29 (0.36)	
			0.16 (0.16)	0.63 (0.50)	0.62 (0.01)	0.00 (0.01)	0.65 (0.52)	0.59 (0.00)	0.00 (0.00)	0.65 (0.52)	0.59 (0.00)	0.00 (0.00)	0.65 (0.52)	0.00 (0.00)	0.65 (0.52)	0.00 (0.00)	0.66 (0.51)	0.01 (0.01)	0.62 (0.16)	0.16 (0.16)	0.20 (0.16)
			0.23 (0.19)	0.60 (0.49)	0.65 (0.01)	0.02 (0.02)	0.66 (0.53)	0.59 (0.00)	0.00 (0.00)	0.65 (0.52)	0.59 (0.00)	0.00 (0.00)	0.65 (0.53)	0.59 (0.00)	0.02 (0.02)	0.70 (0.52)	0.65 (0.01)	0.23 (0.19)			0.16 (0.16)
			0.17 (0.16)	0.47 (0.44)	0.43 (0.01)	0.01 (0.01)	0.60 (0.43)	0.30 (0.00)	0.00 (0.00)	0.60 (0.43)	0.30 (0.00)	0.00 (0.00)	0.59 (0.43)	0.01 (0.00)	0.59 (0.43)	0.01 (0.01)	0.55 (0.46)	0.43 (0.01)	0.17 (0.16)		0.17 (0.16)
			0.17 (0.16)	0.47 (0.44)	0.43 (0.01)	0.01 (0.01)	0.60 (0.43)	0.30 (0.00)	0.00 (0.00)	0.60 (0.43)	0.30 (0.00)	0.00 (0.00)	0.59 (0.43)	0.01 (0.00)	0.59 (0.43)	0.01 (0.01)	0.55 (0.46)	0.43 (0.01)	0.17 (0.16)		0.17 (0.16)
			0.17 (0.16)	0.47 (0.44)	0.43 (0.01)	0.01 (0.01)	0.60 (0.43)	0.30 (0.00)	0.00 (0.00)	0.60 (0.43)	0.30 (0.00)	0.00 (0.00)	0.59 (0.43)	0.01 (0.00)	0.59 (0.43)	0.01 (0.01)	0.55 (0.46)	0.43 (0.01)	0.17 (0.16)		0.17 (0.16)
			0.18 (0.16)	0.47 (0.44)	0.43 (0.01)	0.02 (0.01)	0.52 (0.47)	0.40 (0.00)	0.00 (0.00)	0.52 (0.47)	0.40 (0.00)	0.00 (0.00)	0.51 (0.47)	0.00 (0.00)	0.51 (0.47)	0.02 (0.01)	0.55 (0.46)	0.43 (0.01)	0.18 (0.16)		0.18 (0.16)
			0.19 (0.16)	0.47 (0.44)	0.43 (0.01)	0.02 (0.01)	0.52 (0.47)	0.40 (0.00)	0.00 (0.00)	0.52 (0.47)	0.40 (0.00)	0.00 (0.00)	0.51 (0.47)	0.00 (0.00)	0.51 (0.47)	0.02 (0.01)	0.55 (0.46)	0.43 (0.01)	0.19 (0.16)		0.19 (0.16)
			0.20 (0.16)	0.47 (0.44)	0.43 (0.01)	0.01 (0.01)	0.52 (0.47)	0.40 (0.00)	0.00 (0.00)	0.52 (0.47)	0.40 (0.00)	0.00 (0.00)	0.51 (0.47)	0.00 (0.00)	0.51 (0.47)	0.01 (0.01)	0.55 (0.46)	0.43 (0.01)	0.20 (0.16)		0.21 (0.16)
			0.21 (0.16)	0.47 (0.44)	0.43 (0.01)	0.01 (0.01)	0.52 (0.47)	0.40 (0.00)	0.00 (0.00)	0.52 (0.47)	0.40 (0.00)	0.00 (0.00)	0.51 (0.47)	0.00 (0.00)	0.51 (0.47)	0.01 (0.01)	0.55 (0.46)	0.43 (0.01)	0.21 (0.16)		0.21 (0.16)
			0.23 (0.17)	0.47 (0.44)	0.43 (0.01)	0.01 (0.01)	0.52 (0.47)	0.40 (0.00)	0.00 (0.00)	0.52 (0.47)	0.40 (0.00)	0.00 (0.00)	0.51 (0.47)	0.00 (0.00)	0.51 (0.47)	0.01 (0.01)	0.55 (0.46)	0.43 (0.01)	0.23 (0.17)		0.25 (0.17)
			0.24 (0.14)	0.47 (0.44)	0.43 (0.01)	0.02 (0.02)	0.52 (0.47)	0.40 (0.00)	0.00 (0.00)	0.52 (0.47)	0.40 (0.00)	0.00 (0.00)	0.51 (0.47)	0.00 (0.00)	0.51 (0.47)	0.02 (0.02)	0.56 (0.47)	0.43 (0.01)	0.24 (0.14)		0.24 (0.14)
			0.07 (0.07)	0.08 (0.01)		0.12 (0.09)	0.05 (0.00)		0.10 (0.08)	0.06 (0.00)		0.10 (0.08)	0.06 (0.00)		0.10 (0.08)	0.05 (0.00)	0.12 (0.10)	0.08 (0.01)			
			8000		8000		8000		8000		8000		8000		8000						
40000																					
			X1		X2		X3		X4		X5		X6		Y2 フレーム (S=1/300)						


11F 10F 9F 8F 7F 6F 5F 4F 3F 2F 1F	28475	3225 2800 2825 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2825	0.35 (0.18)	0.61 (0.36)	0.34 (0.01)	0.69 (0.38)	0.01 (0.01)	0.66 (0.37)	0.33 (0.00)	0.66 (0.37)	0.00 (0.00)	0.66 (0.37)	0.33 (0.00)	0.66 (0.37)	0.01 (0.01)	0.69 (0.38)	0.34 (0.01)	0.61 (0.36)	
			0.18 (0.18)	0.39 (0.30)	0.27 (0.00)	0.42 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.30)	0.18 (0.18)
			0.14 (0.09)	0.39 (0.30)	0.27 (0.00)	0.42 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.30)	0.13 (0.09)
			0.14 (0.10)	0.39 (0.30)	0.27 (0.00)	0.42 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.30)	0.12 (0.10)
			0.13 (0.09)	0.39 (0.30)	0.27 (0.00)	0.42 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.31)	0.00 (0.00)	0.39 (0.30)	0.11 (0.10)
			0.11 (0.09)	0.29 (0.24)	0.19 (0.00)	0.31 (0.25)	0.00 (0.00)	0.30 (0.24)	0.19 (0.00)	0.30 (0.24)	0.00 (0.00)	0.30 (0.24)	0.19 (0.00)	0.30 (0.24)	0.00 (0.00)	0.31 (0.25)	0.19 (0.00)	0.29 (0.24)	0.10 (0.09)
			0.10 (0.09)	0.29 (0.24)	0.19 (0.00)	0.31 (0.25)	0.00 (0.00)	0.30 (0.24)	0.19 (0.00)	0.30 (0.24)	0.00 (0.00)	0.30 (0.24)	0.19 (0.00)	0.30 (0.24)	0.00 (0.00)	0.31 (0.25)	0.19 (0.00)	0.29 (0.24)	0.10 (0.09)
			0.11 (0.10)	0.23 (0.20)	0.15 (0.00)	0.25 (0.20)	0.00 (0.00)	0.24 (0.20)	0.15 (0.00)	0.24 (0.20)	0.00 (0.00)	0.24 (0.20)	0.15 (0.00)	0.24 (0.20)	0.00 (0.00)	0.25 (0.20)	0.15 (0.00)	0.23 (0.20)	0.10 (0.10)
			0.11 (0.10)	0.23 (0.20)	0.15 (0.00)	0.25 (0.20)	0.00 (0.00)	0.24 (0.20)	0.15 (0.00)	0.24 (0.20)	0.00 (0.00)	0.24 (0.20)	0.15 (0.00)	0.24 (0.20)	0.00 (0.00)	0.25 (0.20)	0.15 (0.00)	0.23 (0.20)	0.09 (0.10)
			0.09 (0.10)	0.23 (0.20)	0.15 (0.00)	0.25 (0.20)	0.00 (0.00)	0.24 (0.20)	0.15 (0.00)	0.24 (0.20)	0.00 (0.00)	0.24 (0.20)	0.15 (0.00)	0.24 (0.20)	0.00 (0.00)	0.25 (0.20)	0.15 (0.00)	0.23 (0.20)	0.07 (0.09)
			0.07 (0.09)	0.23 (0.20)	0.15 (0.00)	0.25 (0.20)	0.00 (0.00)	0.24 (0.20)	0.15 (0.00)	0.24 (0.20)	0.00 (0.00)	0.24 (0.20)	0.15 (0.00)	0.24 (0.20)	0.00 (0.00)	0.25 (0.20)	0.15 (0.00)	0.23 (0.20)	0.07 (0.09)
			0.07 (0.09)	0.22 (0.16)	0.15 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.24 (0.16)	0.15 (0.00)	0.24 (0.16)	0.00 (0.00)	0.24 (0.16)	0.15 (0.00)	0.24 (0.16)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.15 (0.00)	0.22 (0.16)	0.05 (0.09)
0.10 (0.12)	0.22 (0.17)	0.15 (0.00)	0.25 (0.11)	0.00 (0.02)	0.24 (0.17)	0.15 (0.00)	0.24 (0.17)	0.00 (0.00)	0.24 (0.17)	0.15 (0.00)	0.24 (0.17)	0.00 (0.02)	0.25 (0.17)	0.15 (0.00)	0.22 (0.12)	0.11 (0.12)			
0.11 (0.12)	0.11 (0.08)	0.07 (0.01)	0.14 (0.11)	0.02 (0.02)	0.11 (0.09)	0.00 (0.00)	0.11 (0.09)	0.00 (0.00)	0.11 (0.09)	0.00 (0.00)	0.11 (0.09)	0.12 (0.10)	0.02 (0.02)	0.07 (0.01)	0.11 (0.08)	0.11 (0.12)			
			8000		8000		8000		8000		8000		8000		40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/300)

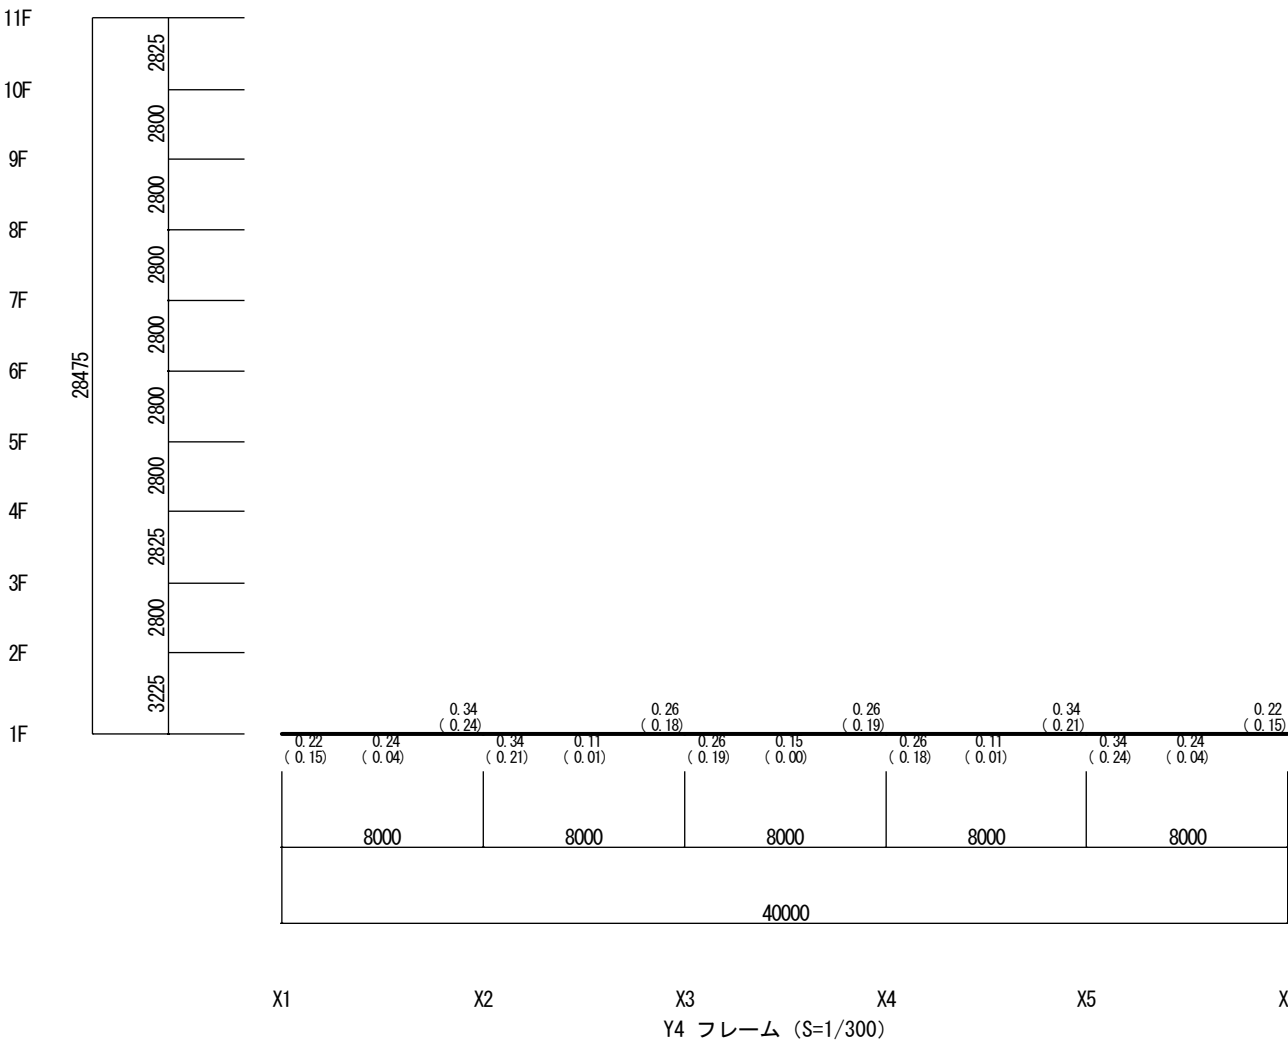






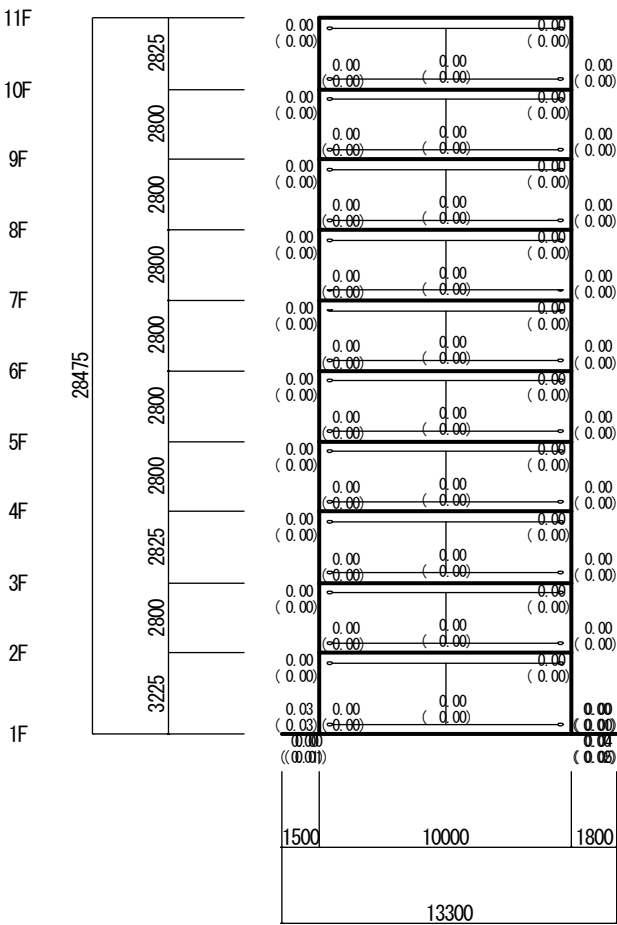


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

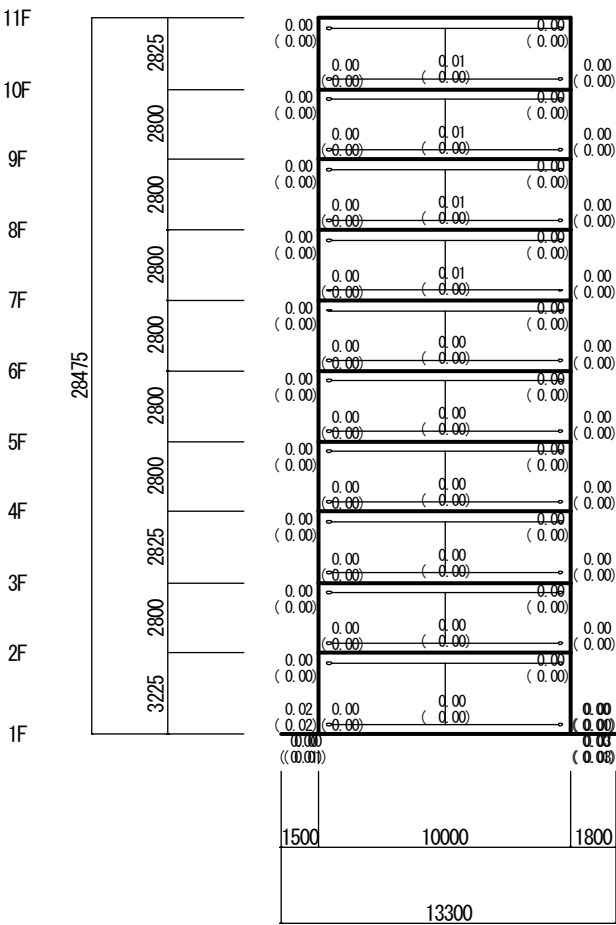


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

(2) 短期荷重時断面検定比図

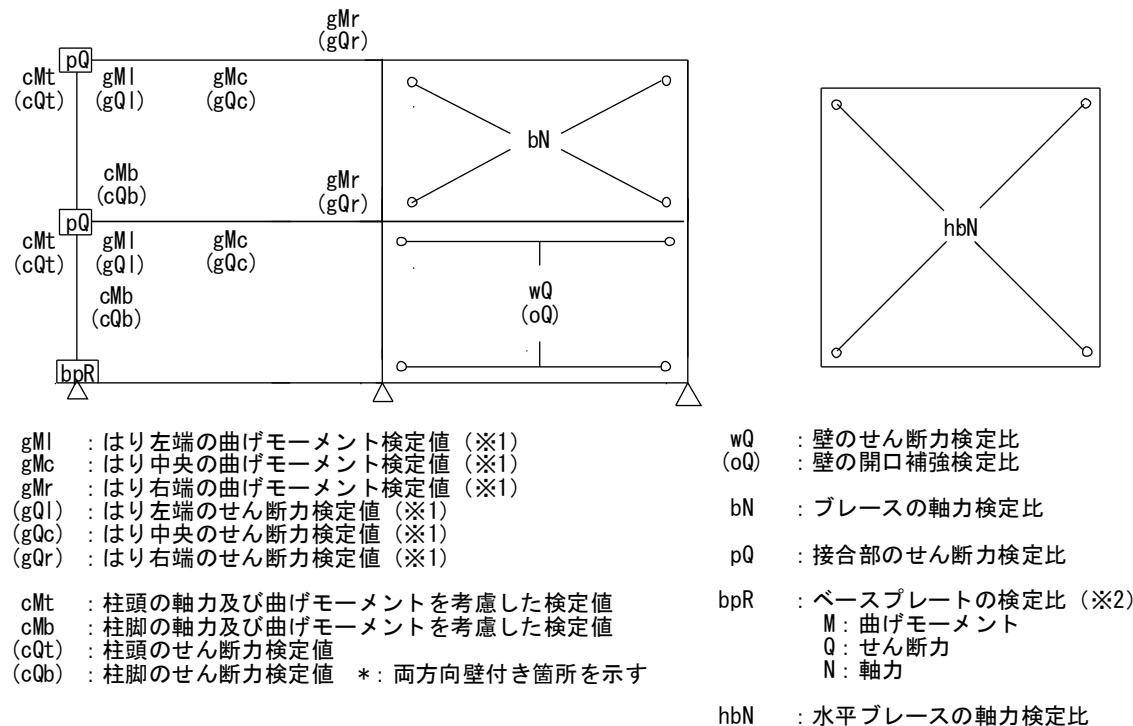


(※1)
 はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

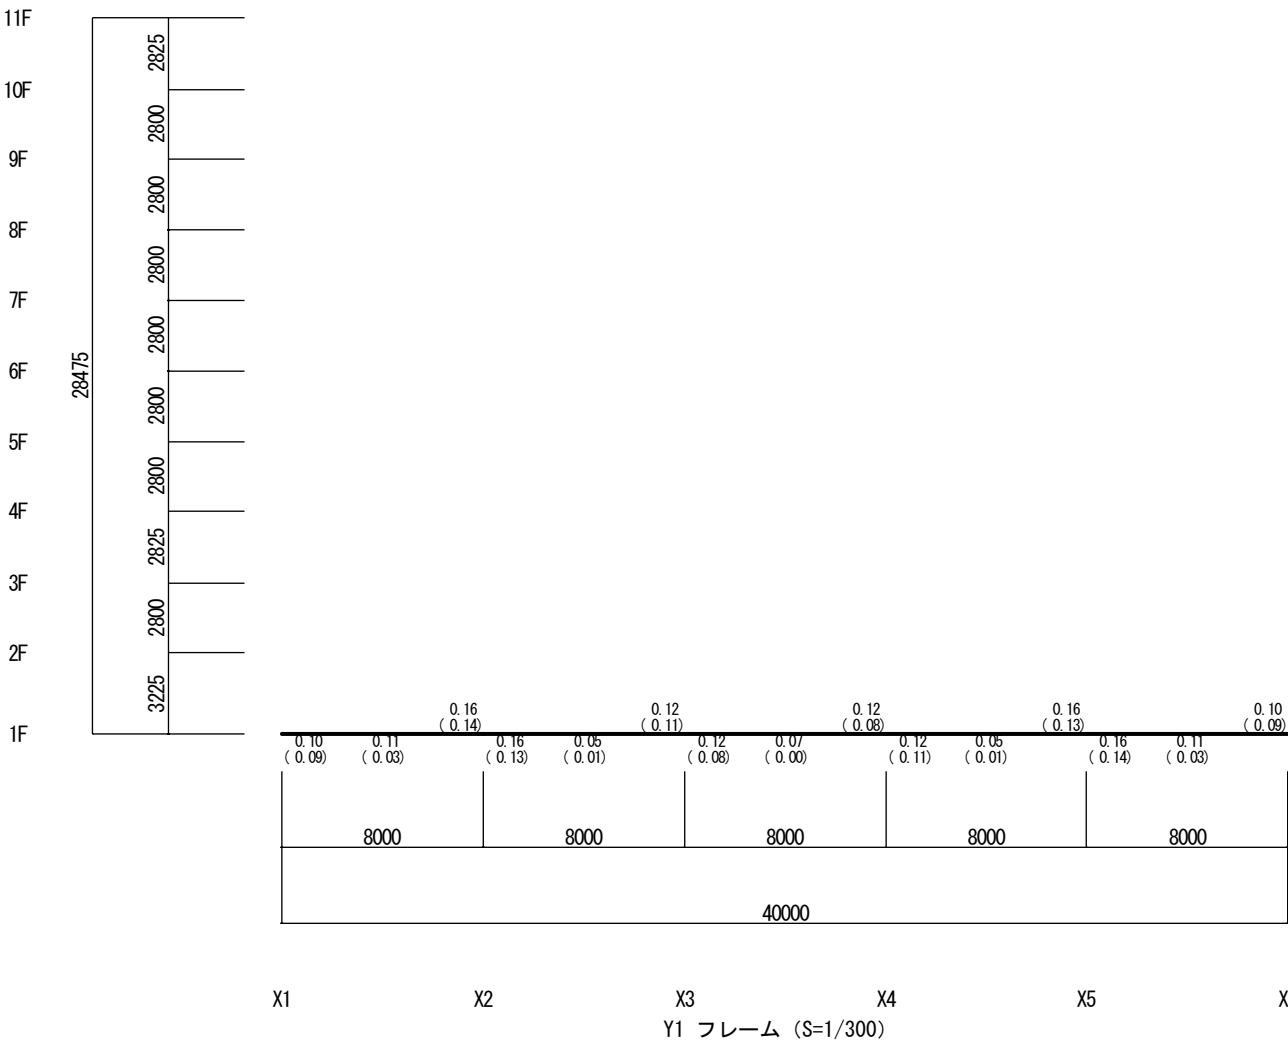


28475	11F	2825	0.45 (0.39)	0.73 (0.54)	0.49 (0.16)	0.86 (0.59)	0.95 (0.57)	0.30 (0.14)	0.93 (0.56)	0.94 (0.57)	0.30 (0.14)	0.93 (0.56)	0.30 (0.14)	0.95 (0.57)	0.86 (0.59)	0.49 (0.16)	0.73 (0.54)	0.27 (0.39)																																																																																																																																																																																	
																			10F	2800	0.23 (0.30)	0.87 (0.57)	0.41 (0.21)	0.25 (0.33)	0.86 (0.60)	0.37 (0.22)	0.24 (0.33)	0.86 (0.60)	0.37 (0.22)	0.24 (0.33)	0.86 (0.60)	0.25 (0.33)	0.89 (0.58)	0.41 (0.21)	0.23 (0.30)																																																																																																																																																																
																																				9F	2800	0.28 (0.38)	0.93 (0.60)	0.43 (0.25)	0.31 (0.42)	0.93 (0.63)	0.37 (0.25)	0.30 (0.41)	0.92 (0.63)	0.37 (0.25)	0.30 (0.41)	0.92 (0.63)	0.37 (0.25)	0.31 (0.42)	0.97 (0.62)	0.43 (0.25)	0.28 (0.38)																																																																																																																																														
																																																						8F	2800	0.26 (0.40)	0.84 (0.59)	0.29 (0.28)	0.29 (0.46)	0.94 (0.59)	0.19 (0.27)	0.27 (0.44)	0.94 (0.59)	0.19 (0.27)	0.27 (0.44)	0.94 (0.59)	0.19 (0.27)	0.29 (0.46)	0.86 (0.61)	0.29 (0.28)	0.26 (0.40)																																																																																																																												
																																																																								7F	2800	0.23 (0.40)	0.91 (0.64)	0.26 (0.46)	0.99 (0.61)	0.24 (0.44)	0.99 (0.62)	0.24 (0.44)	0.99 (0.62)	0.24 (0.44)	0.99 (0.61)	0.26 (0.46)	0.99 (0.61)	0.26 (0.46)	0.89 (0.62)	0.23 (0.40)																																																																																																											
																																																																																									6F	2800	0.24 (0.40)	0.89 (0.62)	0.29 (0.31)	0.28 (0.47)	0.99 (0.61)	0.19 (0.30)	0.27 (0.45)	0.99 (0.62)	0.19 (0.30)	0.27 (0.45)	0.99 (0.61)	0.19 (0.30)	0.28 (0.47)	0.91 (0.64)	0.29 (0.31)	0.24 (0.40)																																																																																									
																																																																																																											5F	2800	0.25 (0.42)	0.92 (0.64)	0.29 (0.32)	0.28 (0.49)	0.99 (0.66)	0.25 (0.31)	0.27 (0.46)	0.89 (0.66)	0.25 (0.31)	0.27 (0.46)	0.89 (0.66)	0.25 (0.31)	0.29 (0.49)	0.94 (0.65)	0.29 (0.32)	0.25 (0.42)																																																																							
																																																																																																																													4F	2800	0.25 (0.44)	0.94 (0.65)	0.29 (0.33)	0.29 (0.47)	0.89 (0.66)	0.25 (0.32)	0.27 (0.45)	0.89 (0.67)	0.25 (0.32)	0.27 (0.45)	0.89 (0.66)	0.25 (0.32)	0.29 (0.47)	0.96 (0.66)	0.29 (0.33)	0.25 (0.44)																																																					
																																																																																																																																															3F	2825	0.23 (0.43)	0.94 (0.65)	0.28 (0.34)	0.22 (0.43)	0.91 (0.68)	0.25 (0.33)	0.21 (0.41)	0.92 (0.68)	0.25 (0.33)	0.21 (0.41)	0.91 (0.68)	0.25 (0.33)	0.23 (0.43)	0.98 (0.67)	0.28 (0.34)	0.23 (0.43)																																			
																																																																																																																																																																	2F	2800	0.19 (0.36)	0.88 (0.62)	0.27 (0.31)	0.13 (0.30)	0.87 (0.65)	0.25 (0.31)	0.12 (0.29)	0.87 (0.65)	0.25 (0.31)	0.12 (0.29)	0.87 (0.65)	0.13 (0.31)	0.93 (0.64)	0.27 (0.31)	0.19 (0.36)																		
																																																																																																																																																																																		1F	3225	0.16 (0.43)	0.79 (0.57)	0.27 (0.26)	0.11 (0.41)	0.78 (0.60)	0.25 (0.26)	0.10 (0.40)	0.78 (0.60)	0.25 (0.26)	0.10 (0.40)	0.78 (0.60)	0.25 (0.26)	0.11 (0.41)	0.84 (0.59)	0.27 (0.26)	0.16 (0.43)
0.06 (0.12)	0.04 (0.06)	0.11 (0.10)	0.02 (0.04)	0.10 (0.10)	0.03 (0.04)	0.10 (0.10)	0.03 (0.04)	0.10 (0.10)	0.02 (0.04)	0.11 (0.15)	0.04 (0.06)																																																																																																																																																																																								
												8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000																																																																																																																																																																																	
																			40000																																																																																																																																																																																
																				X1	X2	X3	X4	X5	X6																																																																																																																																																																										
																										Y2 フレーム (S=1/300)																																																																																																																																																																									

11F 10F 9F 8F 7F 6F 5F 4F 3F 2F 1F	28475	3225 2800 2825 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2825	0.66 (0.29)	0.86 (0.59)	0.17 (0.34)	0.89 (0.60)	0.98 (0.66)	0.17 (0.40)	0.98 (0.66)	0.85 (0.37)	0.98 (0.66)	0.17 (0.40)	0.98 (0.66)	0.89 (0.60)	0.17 (0.34)	0.98 (0.66)	0.86 (0.59)			
			0.27 (0.29)	0.73 (0.67)	0.12 (0.32)	0.98 (0.67)	0.77 (0.74)	0.14 (0.37)	0.99 (0.61)	0.78 (0.74)	0.09 (0.37)	0.99 (0.61)	0.77 (0.74)	0.12 (0.32)	0.98 (0.66)	0.72 (0.66)	0.27 (0.29)			
			0.74 (0.53)	0.72 (0.66)	0.14 (0.43)	0.98 (0.57)	0.77 (0.74)	0.14 (0.49)	0.99 (0.61)	0.78 (0.74)	0.13 (0.49)	0.99 (0.61)	0.77 (0.74)	0.14 (0.49)	0.98 (0.57)	0.73 (0.67)	0.14 (0.43)			
			0.66 (0.69)	0.86 (0.78)	0.14 (0.54)	0.89 (0.77)	0.90 (0.85)	0.13 (0.59)	0.89 (0.80)	0.90 (0.85)	0.13 (0.60)	0.89 (0.80)	0.90 (0.85)	0.13 (0.59)	0.89 (0.77)	0.87 (0.78)	0.14 (0.54)			
			0.68 (0.80)	0.82 (0.79)	0.10 (0.59)	0.94 (0.89)	0.87 (0.84)	0.09 (0.64)	0.93 (0.92)	0.88 (0.84)	0.09 (0.64)	0.93 (0.92)	0.87 (0.84)	0.09 (0.64)	0.94 (0.89)	0.82 (0.79)	0.10 (0.59)			
			0.61 (0.71)	0.89 (0.85)	0.10 (0.66)	0.75 (0.77)	0.95 (0.91)	0.09 (0.70)	0.73 (0.80)	0.95 (0.91)	0.09 (0.71)	0.73 (0.80)	0.95 (0.91)	0.09 (0.70)	0.75 (0.77)	0.89 (0.86)	0.10 (0.66)			
			0.39 (0.71)	0.83 (0.83)	0.08 (0.66)	0.74 (0.86)	0.89 (0.88)	0.08 (0.70)	0.72 (0.89)	0.89 (0.88)	0.07 (0.70)	0.72 (0.89)	0.88 (0.88)	0.08 (0.70)	0.74 (0.86)	0.84 (0.83)	0.08 (0.66)			
			0.66 (0.94)	0.87 (0.86)	0.08 (0.69)	0.65 (0.95)	0.92 (0.91)	0.08 (0.73)	0.63 (0.98)	0.92 (0.91)	0.07 (0.73)	0.63 (0.98)	0.92 (0.91)	0.08 (0.73)	0.65 (0.95)	0.88 (0.87)	0.08 (0.69)			
			0.21 (0.69)	0.87 (0.86)	0.08 (0.70)	0.25 (0.81)	0.91 (0.90)	0.07 (0.73)	0.25 (0.83)	0.91 (0.90)	0.07 (0.73)	0.25 (0.83)	0.91 (0.90)	0.07 (0.73)	0.25 (0.81)	0.88 (0.87)	0.08 (0.70)			
			0.13 (0.78)	0.89 (0.77)	0.08 (0.63)	0.13 (0.89)	0.93 (0.79)	0.07 (0.65)	0.13 (0.90)	0.93 (0.79)	0.07 (0.65)	0.13 (0.90)	0.93 (0.79)	0.07 (0.65)	0.13 (0.89)	0.90 (0.77)	0.08 (0.63)			
			0.14 (0.82)	0.93 (0.80)	0.08 (0.65)	0.06 (0.91)	0.95 (0.81)	0.08 (0.66)	0.05 (0.91)	0.95 (0.81)	0.08 (0.66)	0.05 (0.91)	0.95 (0.81)	0.08 (0.66)	0.06 (0.91)	0.94 (0.80)	0.08 (0.65)			
			0.95 (0.82)	0.48 (0.61)	0.99 (0.91)		0.46 (0.57)	0.94 (0.91)		0.47 (0.58)	0.94 (0.91)		0.47 (0.58)	0.94 (0.91)	0.47 (0.58)	0.99 (0.91)	0.46 (0.58)	0.95 (0.82)		
			0.46 (0.58)	0.04 (0.52)		0.47 (0.58)	0.03 (0.49)		0.47 (0.58)	0.03 (0.49)		0.46 (0.57)	0.03 (0.49)		0.48 (0.61)	0.04 (0.52)				
			8000		8000		8000		8000		8000		8000							
			40000																	
			X1		X2		X3		X4		X5		X6							
			Y3 フレーム (S=1/300)																	


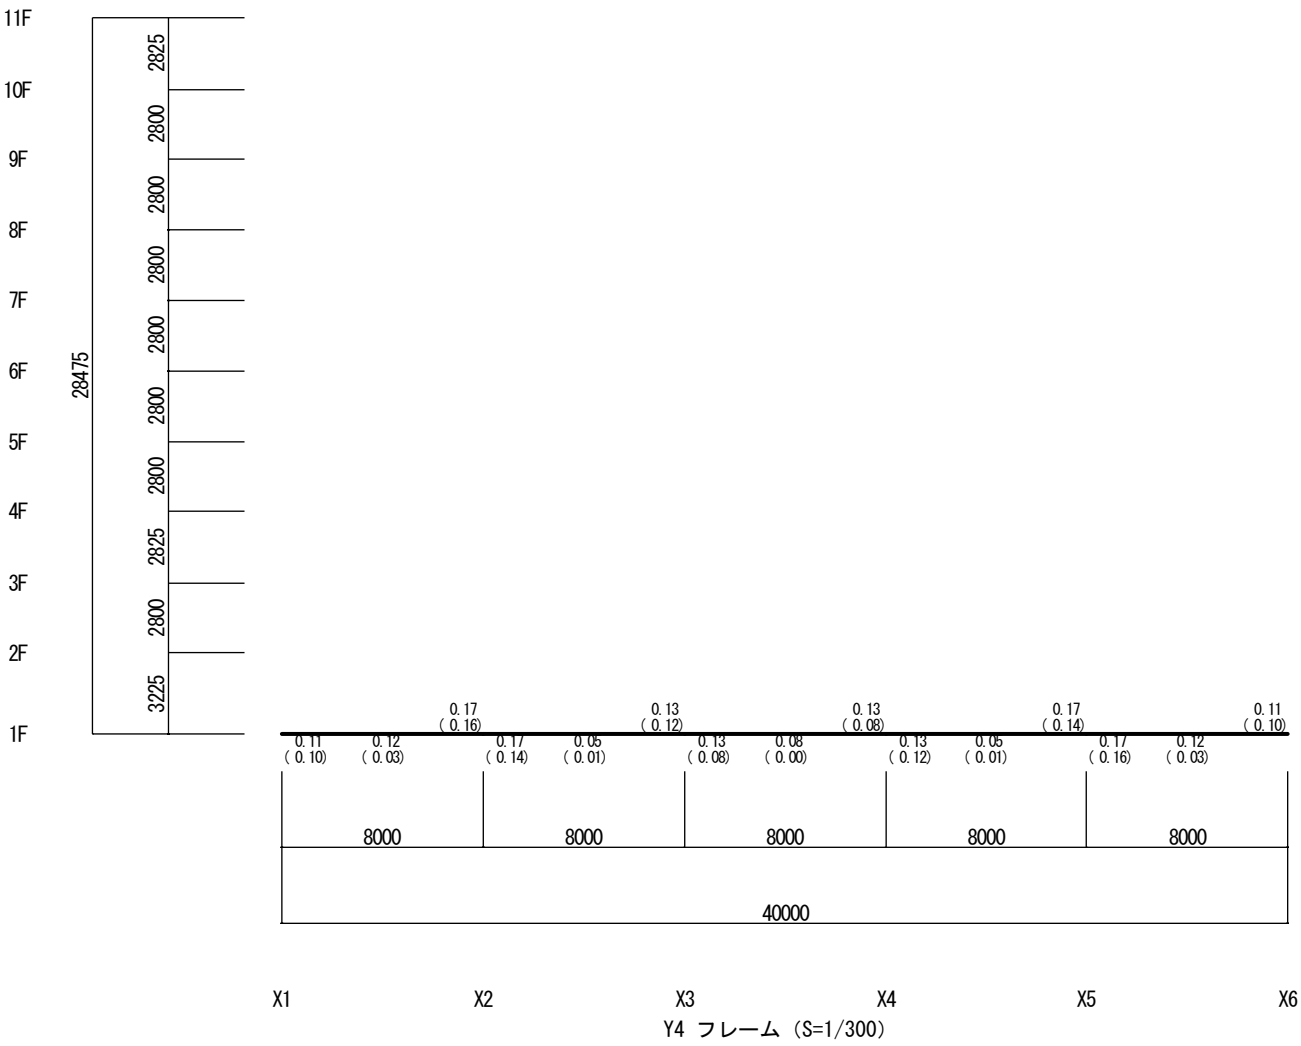


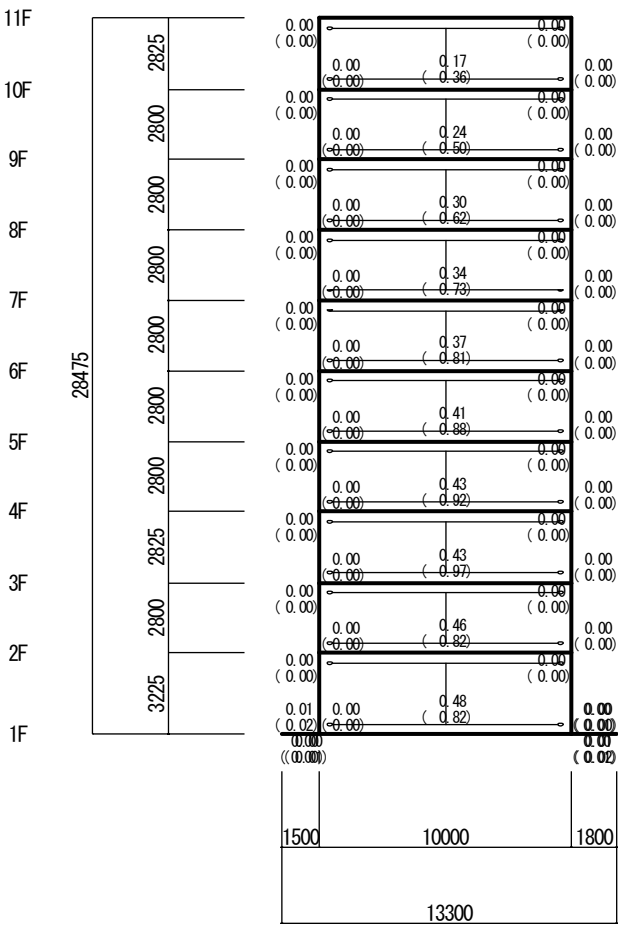


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

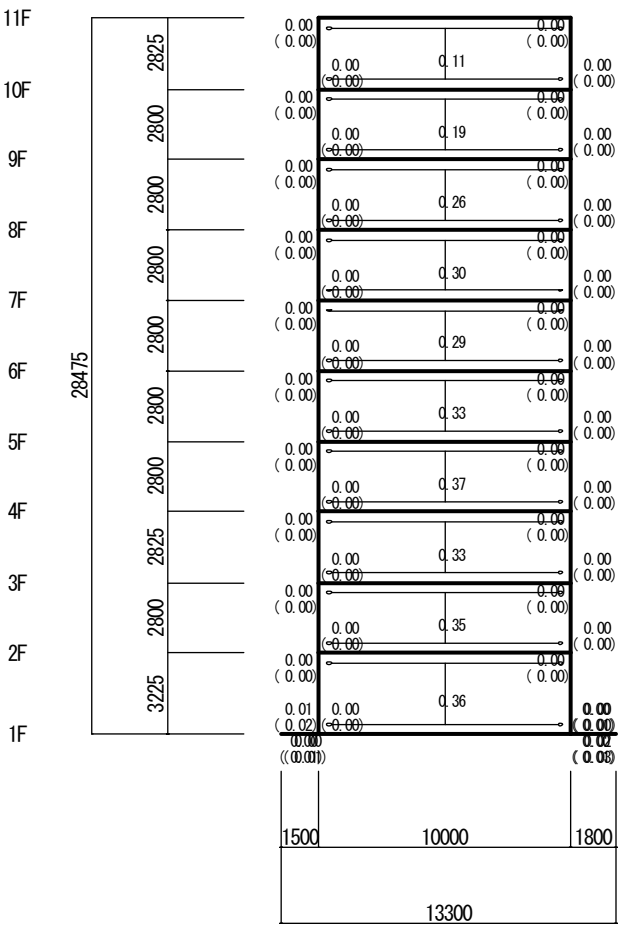


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

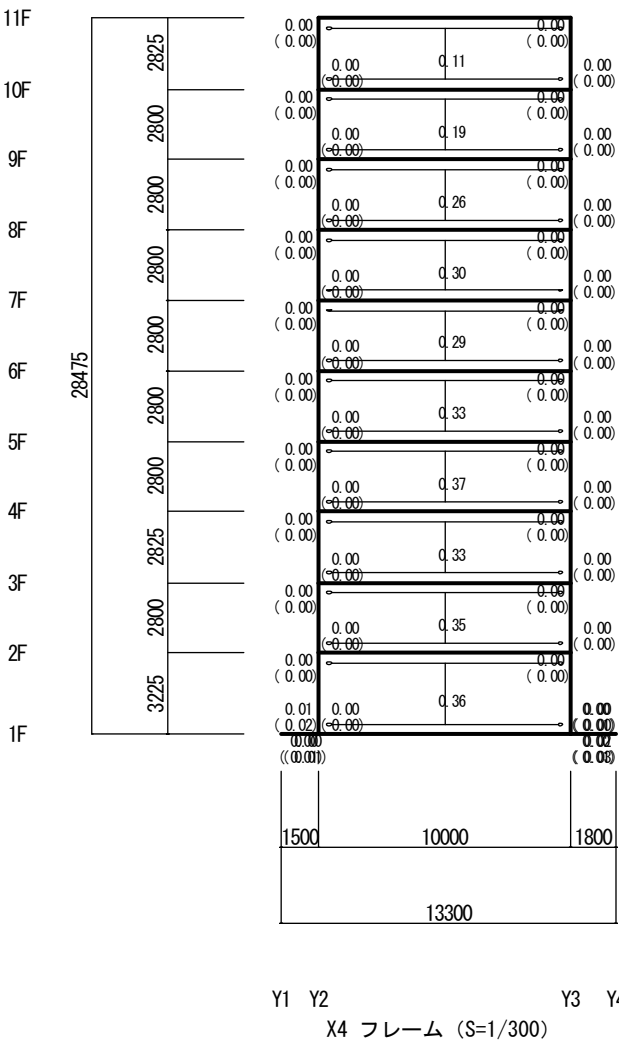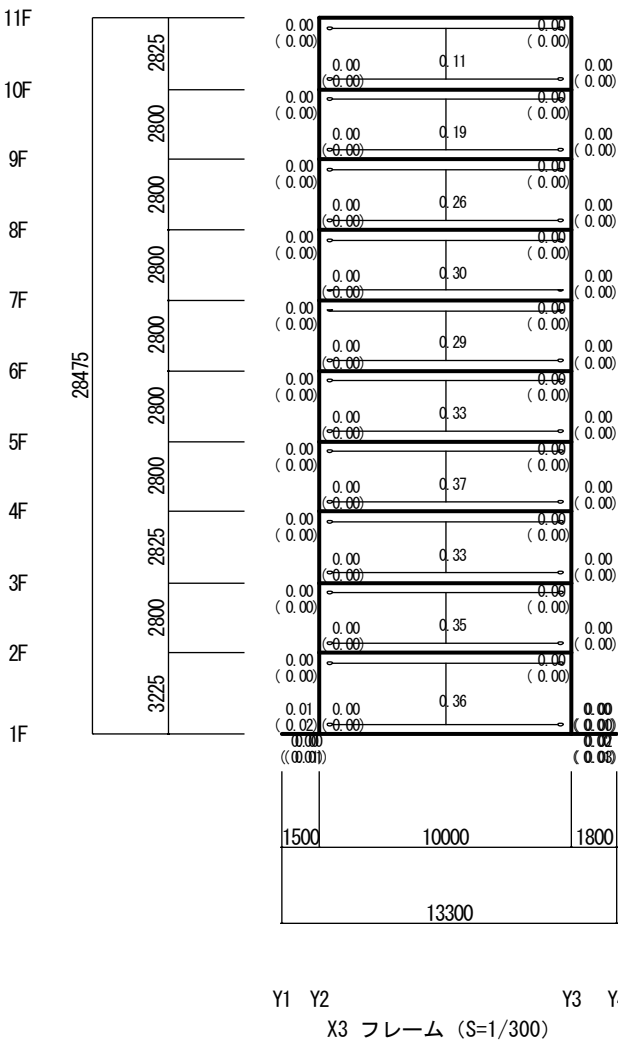

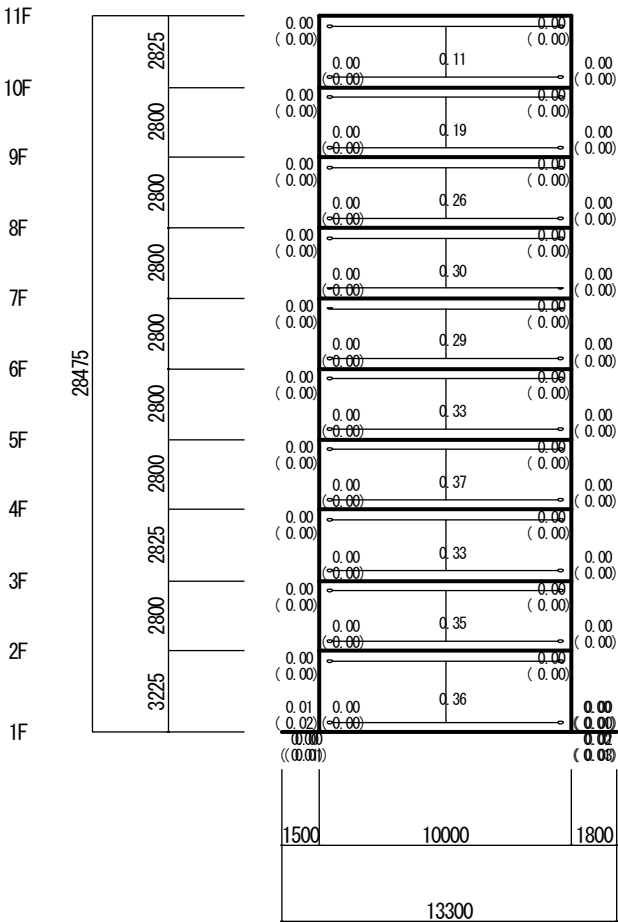


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

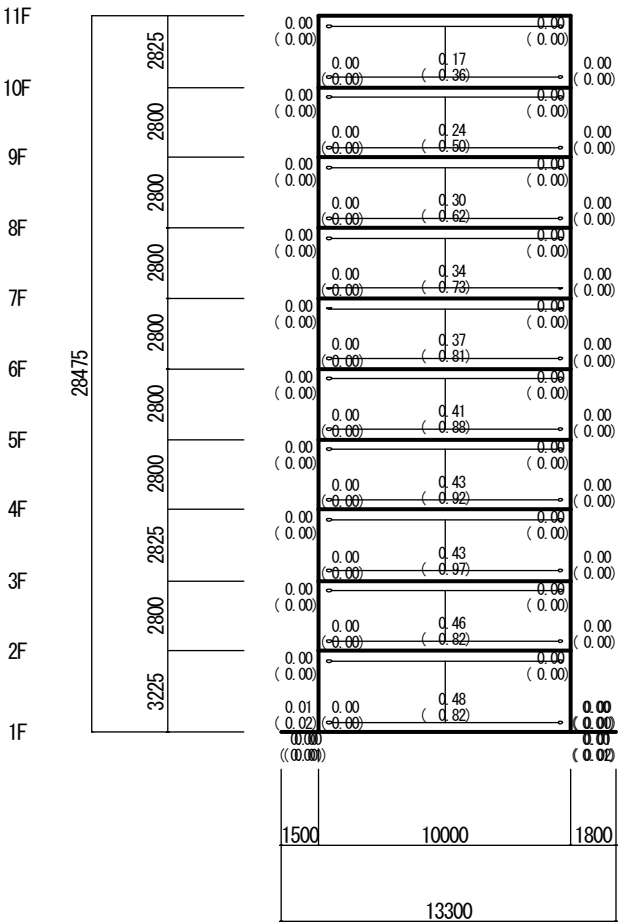

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

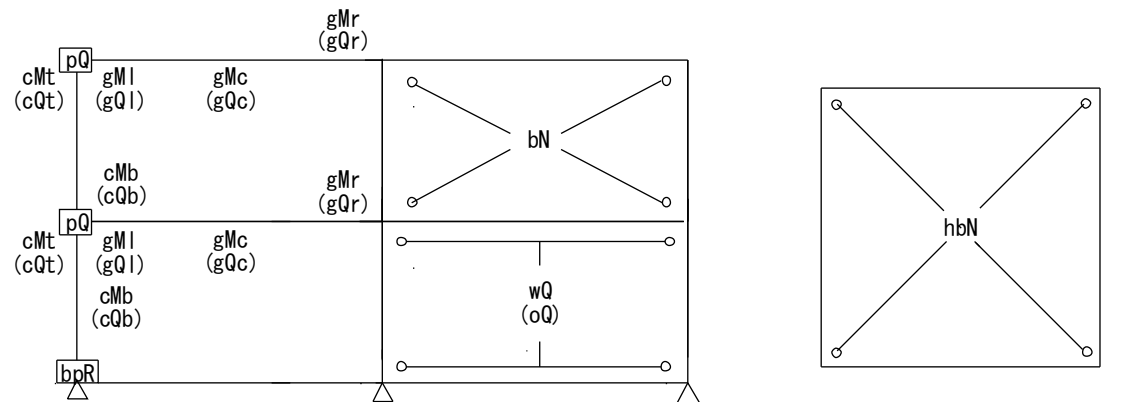

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
(gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
(gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
(gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt) : 柱頭のせん断力検定値
(cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定比
(oQ) : 壁の開口補強検定比

bN : ブレースの軸力検定比


pQ : 接合部のせん断力検定比

bpR : ベースプレートの検定比 (※2)
M : 曲げモーメント
Q : せん断力
N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定比


(※1)
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

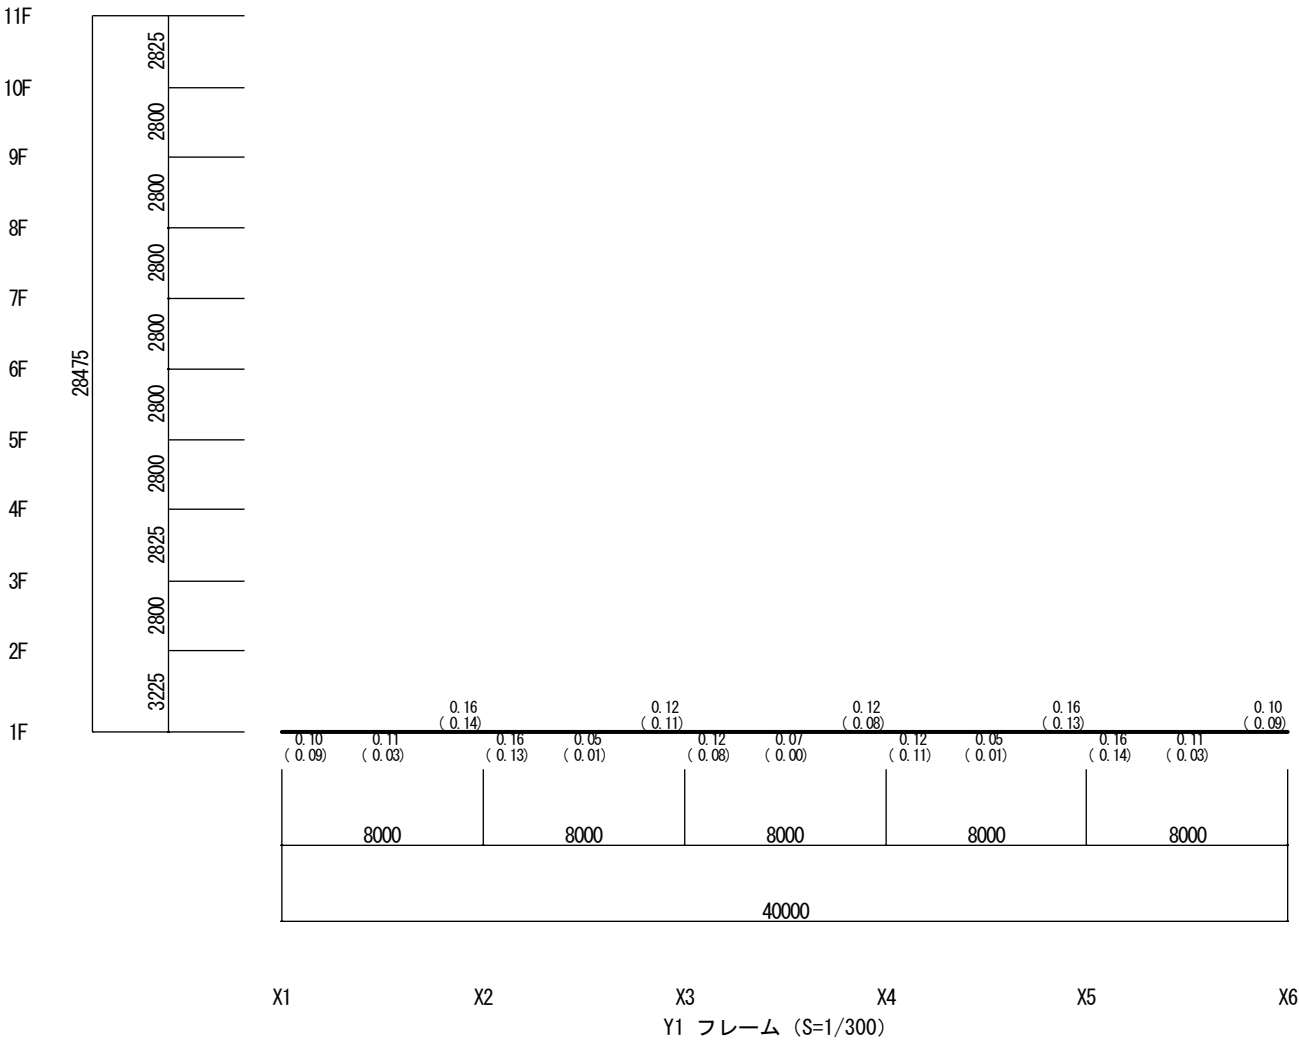


28475	11F	2825	0.45 (0.39)	0.73 (0.54)	0.49 (0.16)	0.86 (0.59)	0.95 (0.57)	0.30 (0.14)	0.93 (0.56)	0.94 (0.57)	0.30 (0.14)	0.93 (0.56)	0.30 (0.14)	0.95 (0.57)	0.86 (0.59)	0.49 (0.16)	0.73 (0.54)			
				0.27 (0.39)	0.89 (0.58)	0.21 (0.36)	0.86 (0.60)	0.20 (0.35)	0.86 (0.60)	0.20 (0.35)	0.86 (0.60)	0.21 (0.36)	0.87 (0.57)	0.27 (0.39)						
				0.23 (0.30)	0.87 (0.57)	0.41 (0.21)	0.25 (0.33)	0.86 (0.60)	0.37 (0.22)	0.24 (0.33)	0.86 (0.60)	0.37 (0.22)	0.24 (0.33)	0.86 (0.60)	0.25 (0.33)	0.89 (0.58)	0.41 (0.21)	0.23 (0.30)	0.20 (0.30)	
				0.28 (0.38)	0.93 (0.60)	0.43 (0.25)	0.31 (0.42)	0.93 (0.63)	0.37 (0.25)	0.30 (0.41)	0.92 (0.63)	0.37 (0.25)	0.30 (0.41)	0.92 (0.63)	0.37 (0.25)	0.31 (0.42)	0.97 (0.62)	0.43 (0.25)	0.28 (0.38)	0.24 (0.38)
				0.26 (0.40)	0.84 (0.59)	0.29 (0.28)	0.29 (0.46)	0.94 (0.59)	0.19 (0.27)	0.27 (0.44)	0.94 (0.59)	0.19 (0.27)	0.27 (0.44)	0.94 (0.59)	0.29 (0.27)	0.86 (0.61)	0.29 (0.28)	0.26 (0.40)	0.24 (0.38)	0.24 (0.38)
				0.23 (0.40)	0.91 (0.64)	0.26 (0.46)	0.26 (0.64)	0.99 (0.61)	0.24 (0.44)	0.24 (0.61)	0.99 (0.61)	0.24 (0.44)	0.24 (0.61)	0.99 (0.61)	0.26 (0.46)	0.26 (0.64)	0.26 (0.46)	0.89 (0.62)	0.23 (0.40)	0.23 (0.40)
				0.24 (0.40)	0.89 (0.62)	0.29 (0.31)	0.28 (0.47)	0.99 (0.61)	0.19 (0.30)	0.27 (0.45)	0.99 (0.62)	0.19 (0.30)	0.27 (0.45)	0.99 (0.61)	0.29 (0.30)	0.91 (0.64)	0.29 (0.31)	0.24 (0.40)	0.23 (0.40)	0.23 (0.40)
				0.23 (0.40)	0.94 (0.65)	0.27 (0.47)	0.27 (0.65)	0.88 (0.66)	0.25 (0.45)	0.25 (0.66)	0.88 (0.66)	0.25 (0.45)	0.25 (0.66)	0.88 (0.66)	0.27 (0.47)	0.27 (0.65)	0.27 (0.47)	0.92 (0.64)	0.23 (0.40)	0.23 (0.40)
				0.25 (0.42)	0.92 (0.64)	0.29 (0.32)	0.28 (0.49)	0.88 (0.66)	0.25 (0.31)	0.27 (0.46)	0.88 (0.66)	0.25 (0.31)	0.27 (0.46)	0.88 (0.66)	0.29 (0.31)	0.94 (0.65)	0.29 (0.32)	0.25 (0.42)	0.24 (0.42)	0.24 (0.42)
				0.24 (0.42)	0.96 (0.66)	0.29 (0.49)	0.29 (0.66)	0.89 (0.66)	0.27 (0.46)	0.27 (0.66)	0.89 (0.66)	0.27 (0.46)	0.27 (0.66)	0.89 (0.66)	0.29 (0.49)	0.89 (0.66)	0.29 (0.49)	0.94 (0.65)	0.24 (0.42)	0.24 (0.42)
				0.25 (0.44)	0.94 (0.65)	0.29 (0.33)	0.29 (0.47)	0.89 (0.66)	0.25 (0.32)	0.27 (0.45)	0.89 (0.67)	0.25 (0.32)	0.27 (0.45)	0.89 (0.66)	0.29 (0.32)	0.96 (0.66)	0.29 (0.33)	0.25 (0.44)	0.26 (0.44)	0.26 (0.44)
0.26 (0.44)	0.98 (0.67)	0.27 (0.47)	0.27 (0.67)	0.91 (0.68)	0.26 (0.45)	0.26 (0.68)	0.91 (0.68)	0.26 (0.45)	0.26 (0.68)	0.91 (0.68)	0.27 (0.47)	0.27 (0.47)	0.27 (0.47)	0.94 (0.65)	0.26 (0.44)	0.26 (0.44)				
2825	10F	2800	0.23 (0.43)	0.94 (0.65)	0.28 (0.34)	0.22 (0.43)	0.91 (0.68)	0.25 (0.33)	0.21 (0.41)	0.92 (0.68)	0.25 (0.33)	0.21 (0.41)	0.91 (0.68)	0.25 (0.33)	0.22 (0.43)	0.28 (0.34)	0.23 (0.43)	0.23 (0.43)		
				0.27 (0.43)	0.93 (0.64)	0.24 (0.43)	0.87 (0.65)	0.23 (0.41)	0.87 (0.65)	0.23 (0.41)	0.87 (0.65)	0.24 (0.43)	0.87 (0.65)	0.24 (0.43)	0.27 (0.43)	0.27 (0.43)	0.88 (0.62)	0.27 (0.43)	0.27 (0.43)	
				0.19 (0.36)	0.88 (0.62)	0.27 (0.31)	0.13 (0.30)	0.87 (0.65)	0.25 (0.31)	0.12 (0.29)	0.87 (0.65)	0.25 (0.31)	0.12 (0.29)	0.87 (0.65)	0.27 (0.31)	0.13 (0.30)	0.93 (0.64)	0.27 (0.31)	0.19 (0.36)	0.19 (0.36)
				0.24 (0.36)	0.84 (0.59)	0.19 (0.30)	0.84 (0.59)	0.19 (0.30)	0.18 (0.60)	0.18 (0.60)	0.84 (0.59)	0.19 (0.30)	0.18 (0.60)	0.18 (0.60)	0.84 (0.59)	0.19 (0.30)	0.19 (0.30)	0.79 (0.57)	0.24 (0.36)	0.24 (0.36)
3225	2F	2800	0.16 (0.43)	0.79 (0.57)	0.27 (0.26)	0.11 (0.41)	0.78 (0.60)	0.25 (0.26)	0.10 (0.40)	0.78 (0.60)	0.25 (0.26)	0.10 (0.40)	0.78 (0.60)	0.25 (0.26)	0.11 (0.41)	0.84 (0.59)	0.27 (0.43)	0.16 (0.43)		
				0.39 (0.43)	0.11 (0.15)	0.39 (0.41)	0.10 (0.15)	0.38 (0.41)	0.10 (0.10)	0.38 (0.40)	0.10 (0.10)	0.38 (0.40)	0.10 (0.10)	0.38 (0.40)	0.11 (0.10)	0.39 (0.41)	0.06 (0.12)	0.39 (0.43)	0.39 (0.43)	
40000																				

28475	2825	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800


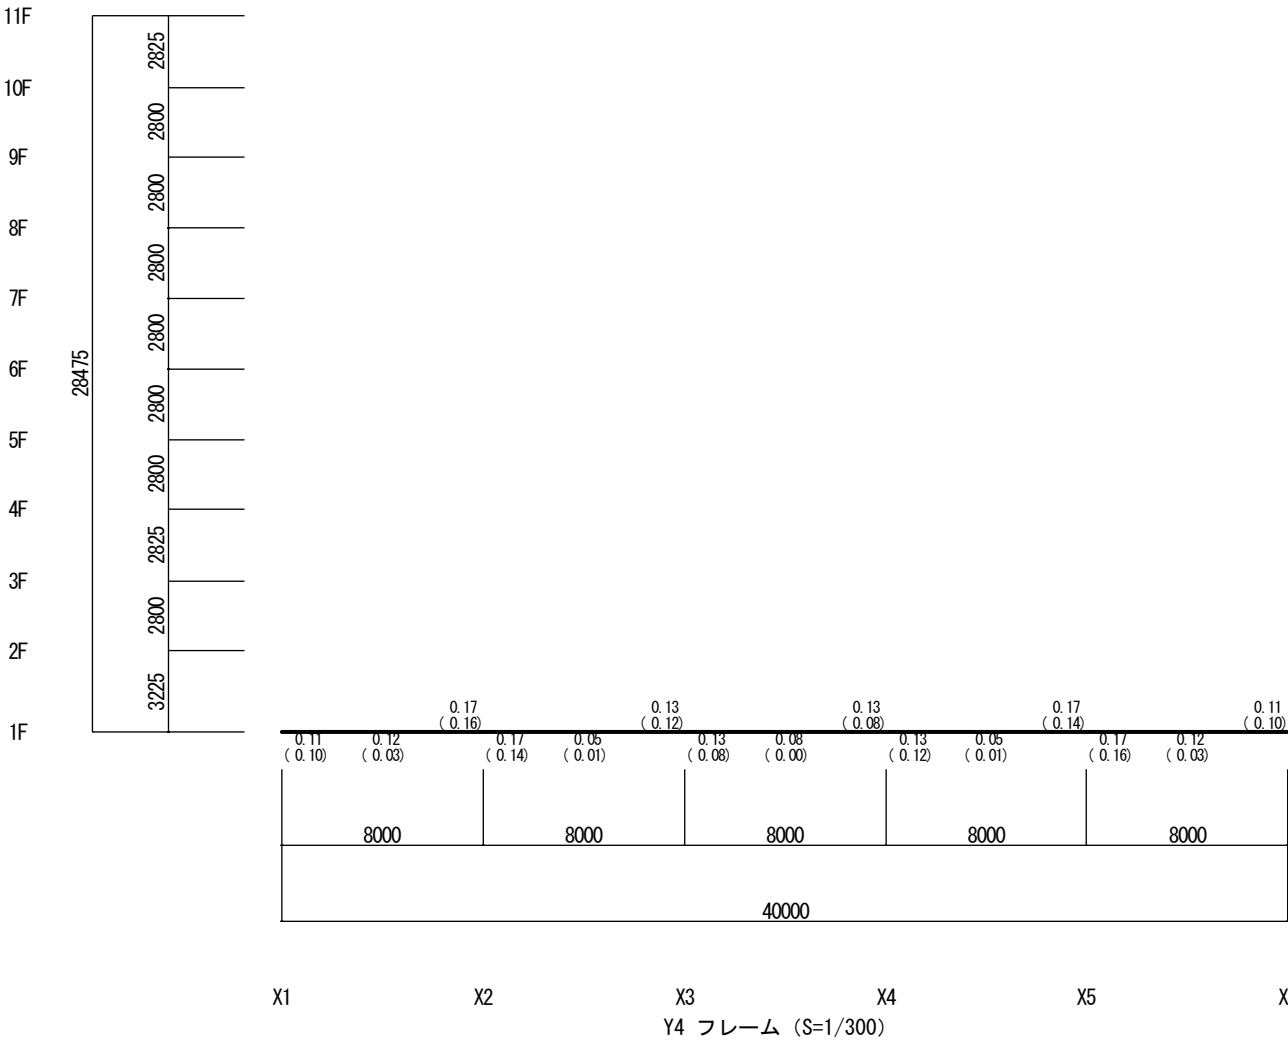



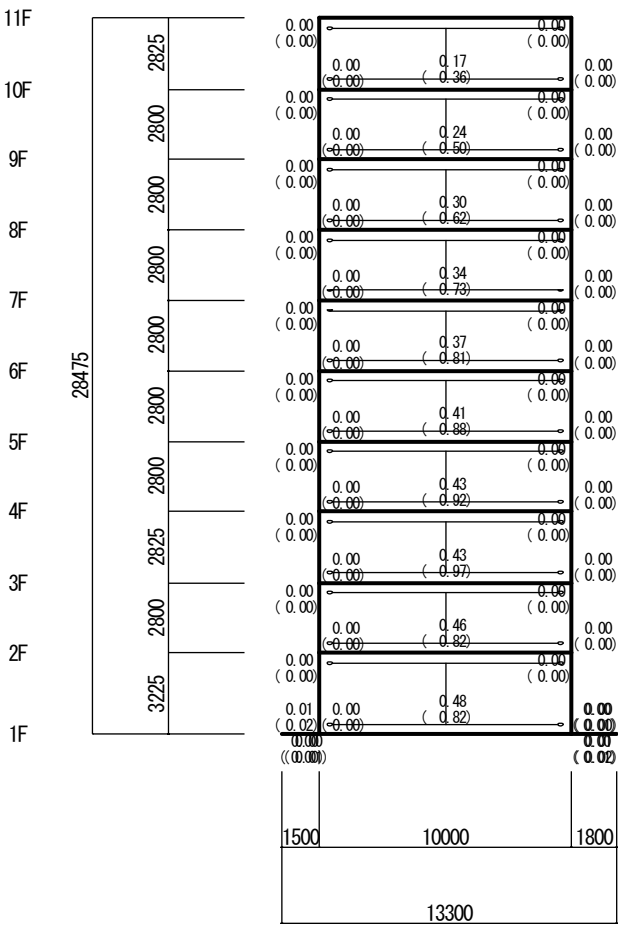


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

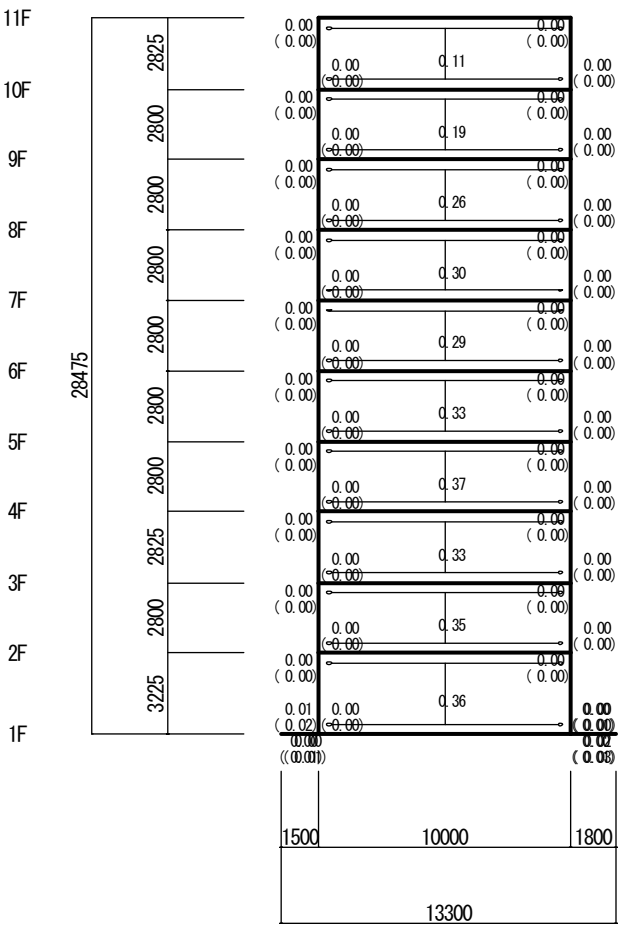

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

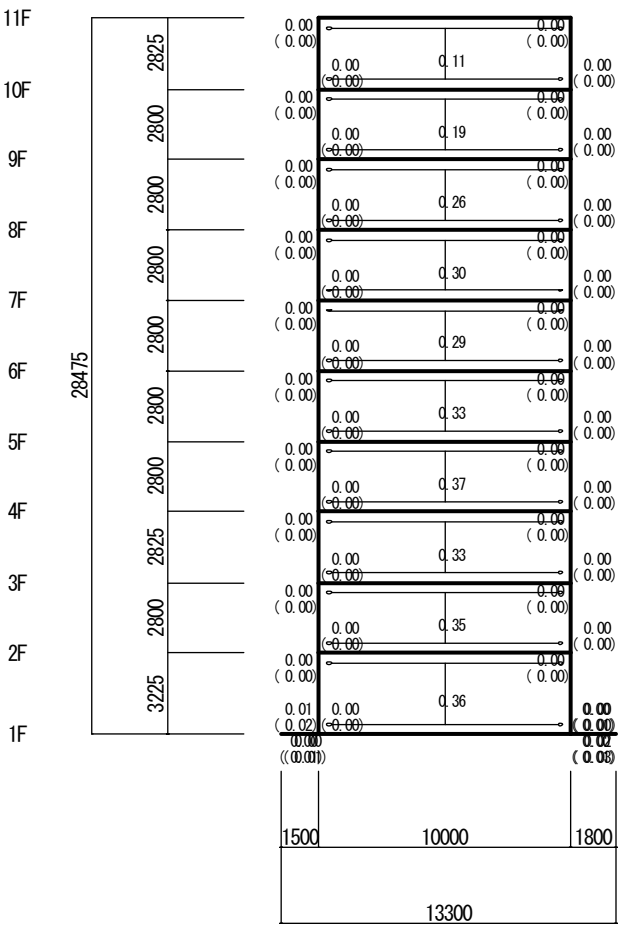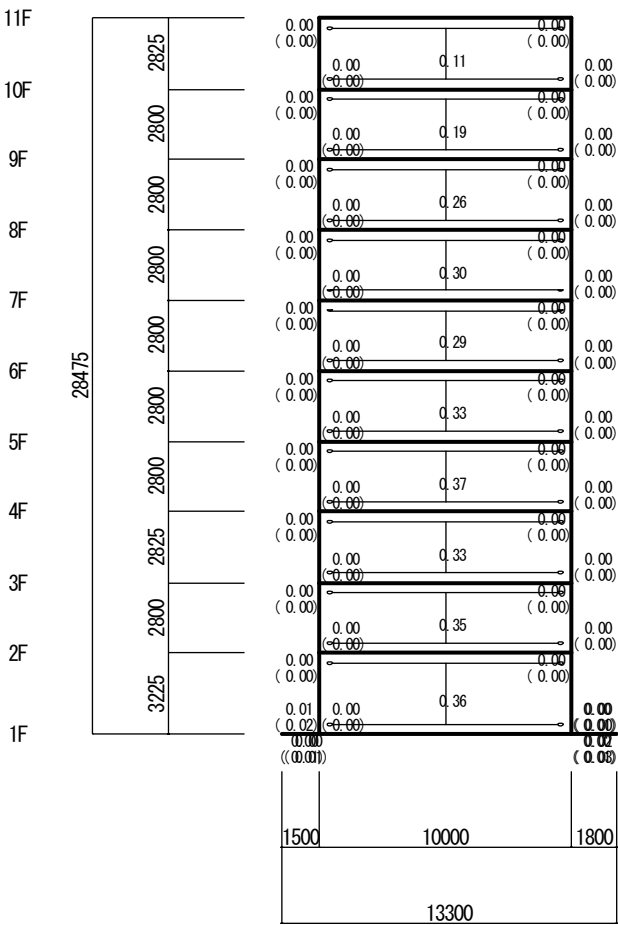

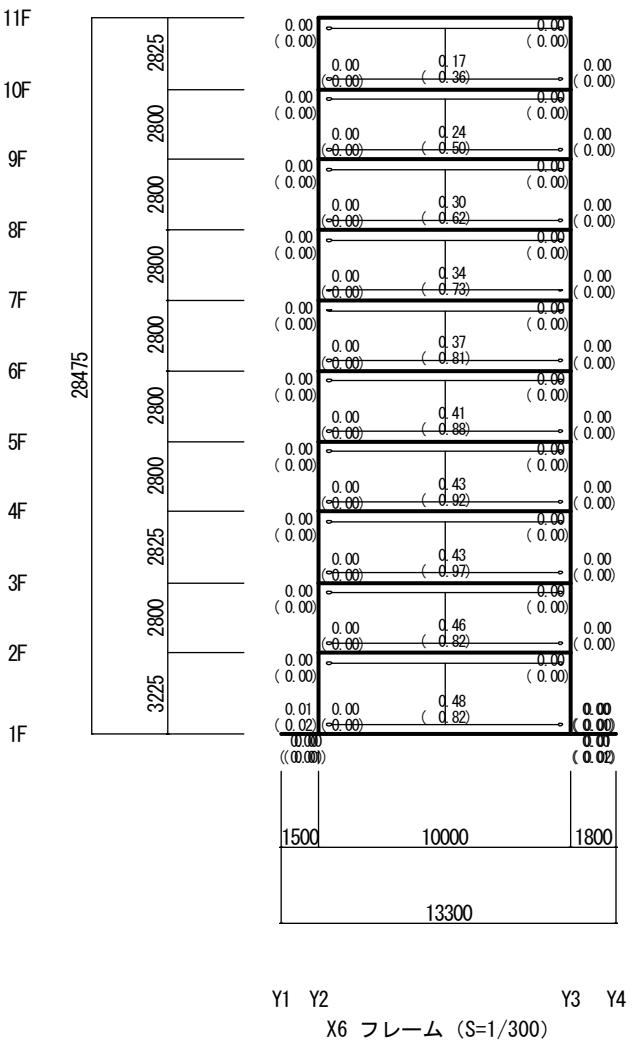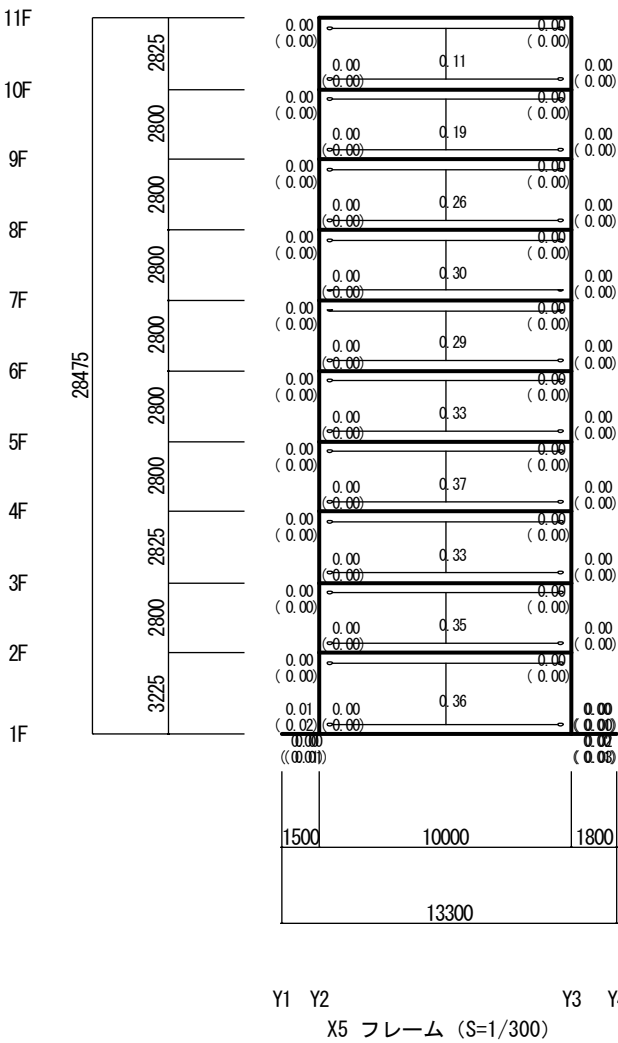


A-4. 8. 2 はり断面計算結果

(1) R Cはり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

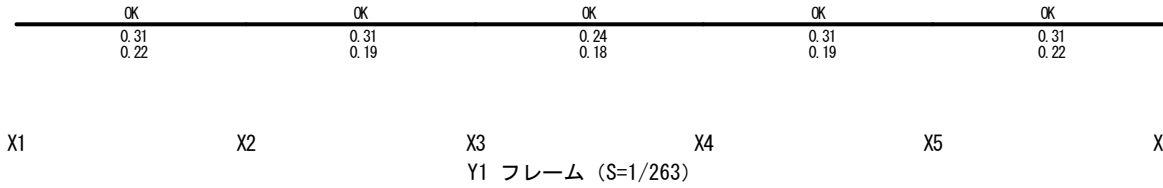

11F	OK 0.91 0.64	OK 0.98 0.60	OK 0.95 0.58	OK 0.98 0.60	OK 0.91 0.64
10F	OK 0.89 0.58	OK 0.86 0.60	OK 0.86 0.60	OK 0.86 0.60	OK 0.89 0.58
9F	OK 0.97 0.62	OK 0.93 0.63	OK 0.92 0.63	OK 0.93 0.63	OK 0.97 0.62
8F	OK 0.86 0.61	OK 0.94 0.59	OK 0.94 0.59	OK 0.94 0.59	OK 0.86 0.61
7F	OK 0.91 0.64	OK 0.99 0.61	OK 0.99 0.62	OK 0.99 0.61	OK 0.91 0.64
6F	OK 0.94 0.65	OK 0.89 0.66	OK 0.89 0.66	OK 0.89 0.66	OK 0.94 0.65
5F	OK 0.96 0.66	OK 0.89 0.66	OK 0.89 0.67	OK 0.89 0.66	OK 0.96 0.66
4F	OK 0.98 0.67	OK 0.91 0.68	OK 0.92 0.68	OK 0.91 0.68	OK 0.98 0.67
3F	OK 0.93 0.64	OK 0.87 0.65	OK 0.87 0.65	OK 0.87 0.65	OK 0.93 0.64
2F	OK 0.84 0.59	OK 0.78 0.60	OK 0.78 0.60	OK 0.78 0.60	OK 0.84 0.59
1F	OK 0.12 0.15	OK 0.12 0.10	OK 0.10 0.10	OK 0.12 0.10	OK 0.12 0.15

X1X2X3X4X5X6


Y2 フレーム (S=1/263)



11F	OK 0.89 0.60	OK 0.98 0.66	OK 0.98 0.66	OK 0.98 0.66	OK 0.89 0.60
10F	OK 0.73 0.67	OK 0.77 0.74	OK 0.78 0.74	OK 0.77 0.74	OK 0.73 0.67
9F	OK 0.87 0.78	OK 0.90 0.85	OK 0.90 0.85	OK 0.90 0.85	OK 0.87 0.78
8F	OK 0.82 0.79	OK 0.87 0.84	OK 0.88 0.84	OK 0.87 0.84	OK 0.82 0.79
7F	OK 0.89 0.86	OK 0.95 0.91	OK 0.95 0.91	OK 0.95 0.91	OK 0.89 0.86
6F	OK 0.84 0.83	OK 0.89 0.88	OK 0.89 0.88	OK 0.89 0.88	OK 0.84 0.83
5F	OK 0.88 0.87	OK 0.92 0.91	OK 0.92 0.91	OK 0.92 0.91	OK 0.88 0.87
4F	OK 0.88 0.87	OK 0.91 0.90	OK 0.91 0.90	OK 0.91 0.90	OK 0.88 0.87
3F	OK 0.90 0.77	OK 0.93 0.79	OK 0.93 0.79	OK 0.93 0.79	OK 0.90 0.77
2F	OK 0.94 0.80	OK 0.95 0.81	OK 0.95 0.81	OK 0.95 0.81	OK 0.94 0.80
1F	OK 0.48 0.61	OK 0.47 0.58	OK 0.47 0.58	OK 0.47 0.58	OK 0.48 0.61



X1X2X3X4X5X6



Y3 フレーム (S=1/263)

11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

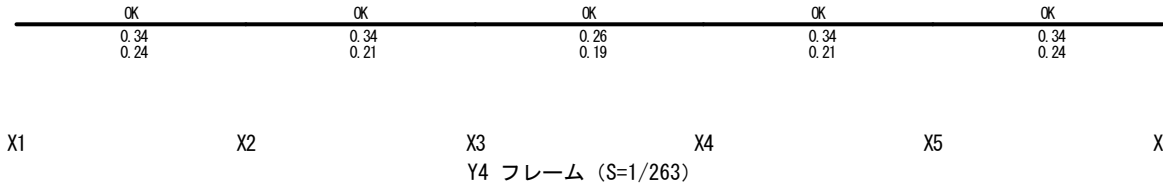

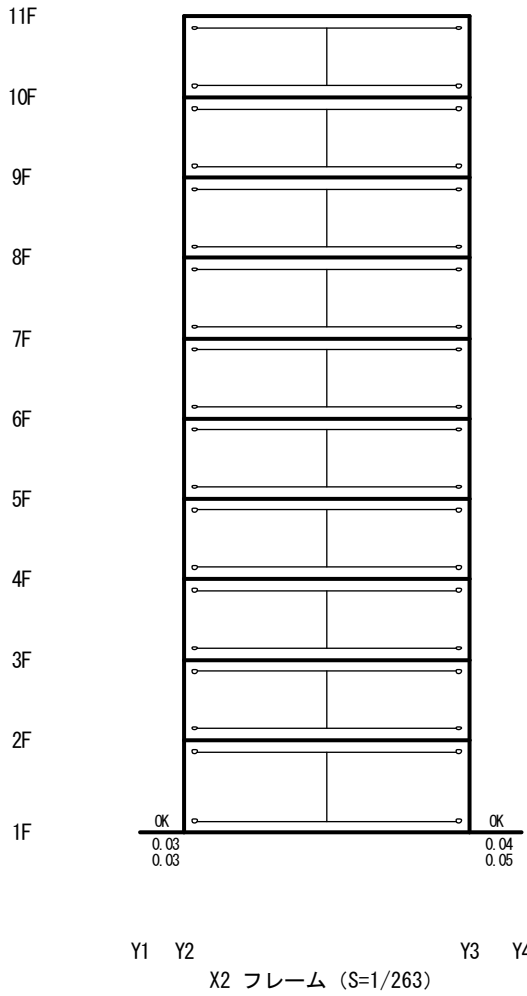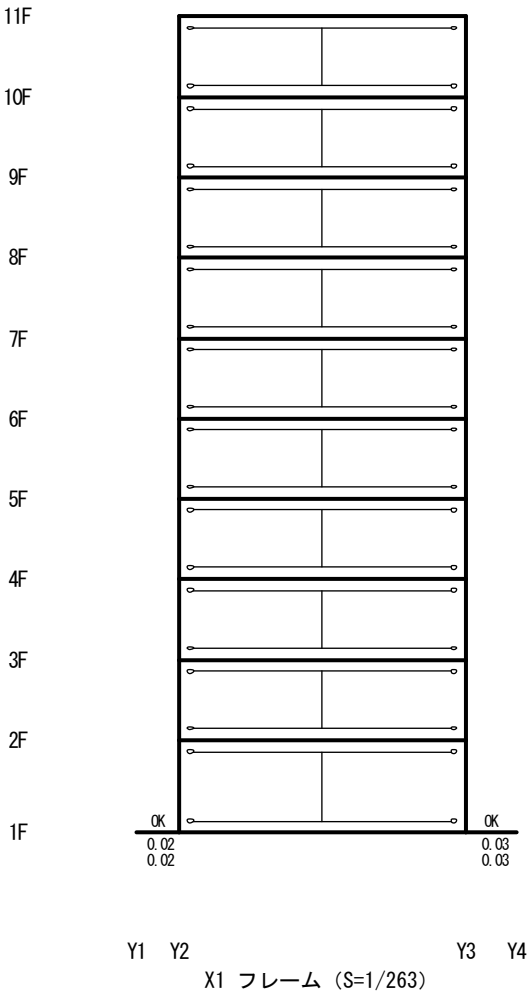

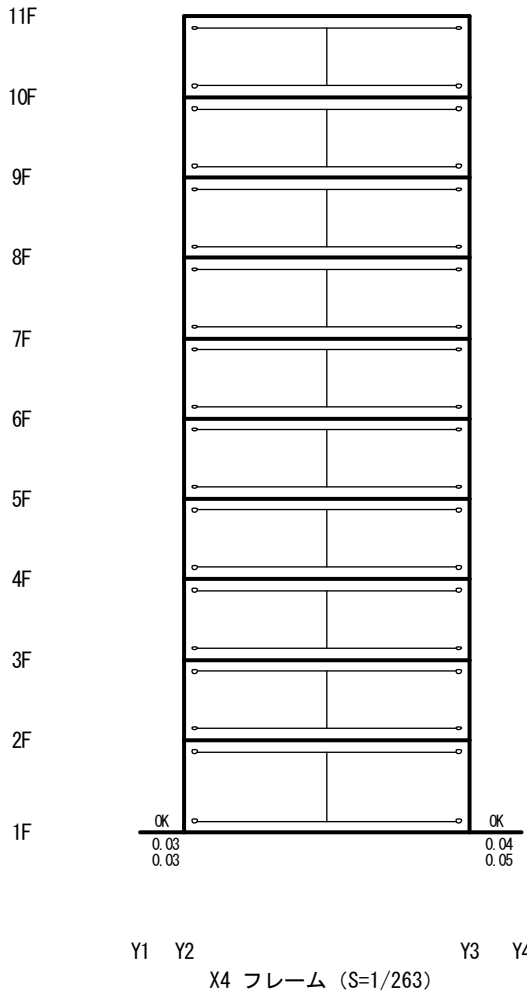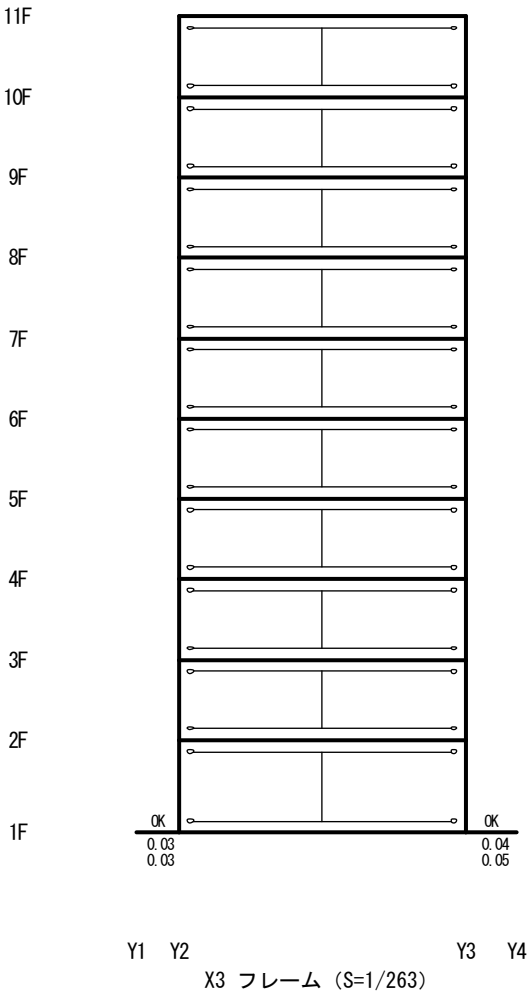

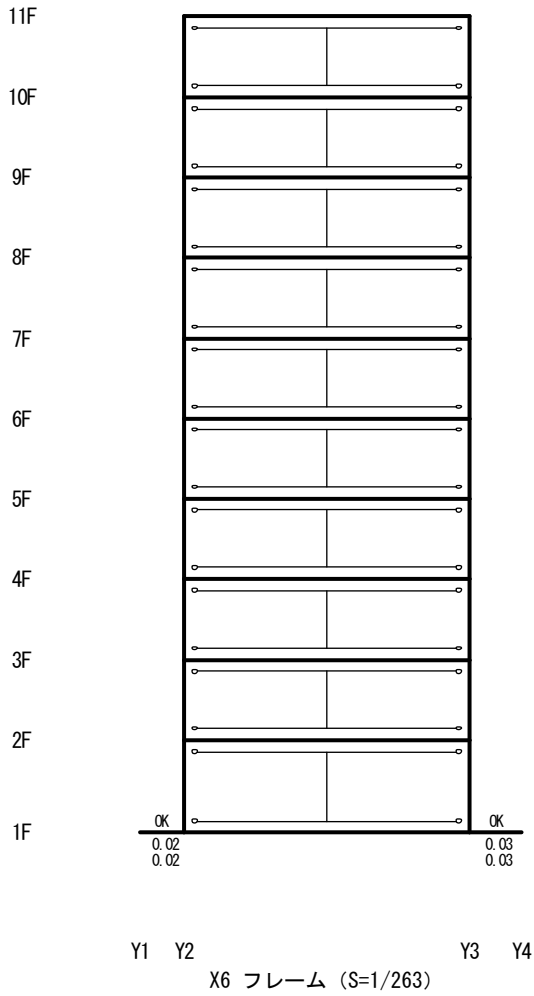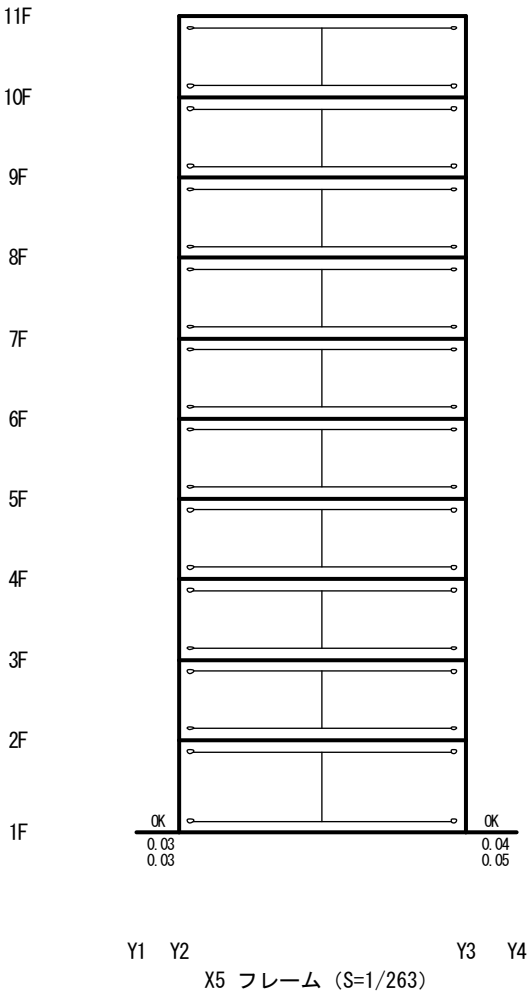

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) R C柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

11F	OK0.46 0.39	OK0.33 0.36	OK0.30 0.35	OK0.30 0.35	OK0.33 0.36	OK0.46 0.39
10F	OK0.23 0.30	OK0.25 0.33	OK0.24 0.33	OK0.24 0.33	OK0.25 0.33	OK0.23 0.30
9F	OK0.28 0.38	OK0.31 0.42	OK0.30 0.41	OK0.30 0.41	OK0.31 0.42	OK0.28 0.38
8F	OK0.26 0.40	OK0.29 0.46	OK0.27 0.44	OK0.27 0.44	OK0.29 0.46	OK0.26 0.40
7F	OK0.24 0.40	OK0.28 0.47	OK0.27 0.45	OK0.27 0.45	OK0.28 0.47	OK0.24 0.40
6F	OK0.25 0.42	OK0.29 0.49	OK0.27 0.46	OK0.27 0.46	OK0.29 0.49	OK0.25 0.42
5F	OK0.26 0.44	OK0.29 0.47	OK0.27 0.45	OK0.27 0.45	OK0.29 0.47	OK0.26 0.44
4F	OK0.27 0.43	OK0.24 0.43	OK0.23 0.41	OK0.23 0.41	OK0.24 0.43	OK0.27 0.43
3F	OK0.25 0.36	OK0.19 0.30	OK0.18 0.29	OK0.18 0.29	OK0.19 0.30	OK0.25 0.36
2F	OK0.39 0.43	OK0.39 0.41	OK0.38 0.40	OK0.38 0.40	OK0.39 0.41	OK0.39 0.43
1F						
	X1	X2	X3 Y2 フレーム (S=1/263)	X4	X5	X6

11F	OK0.66 0.29	OK0.80 0.32	OK0.85 0.37	OK0.85 0.37	OK0.80 0.32	OK0.66 0.29
10F	OK0.74 0.53	OK0.98 0.57	OK0.99 0.61	OK0.99 0.61	OK0.98 0.57	OK0.74 0.53
9F	OK0.66 0.69	OK0.89 0.77	OK0.89 0.80	OK0.89 0.80	OK0.89 0.77	OK0.66 0.69
8F	OK0.68 0.80	OK0.94 0.89	OK0.93 0.92	OK0.93 0.92	OK0.94 0.89	OK0.68 0.80
7F	OK0.61 0.71	OK0.75 0.77	OK0.73 0.80	OK0.73 0.80	OK0.75 0.77	OK0.61 0.71
6F	OK0.71 0.83	OK0.74 0.86	OK0.72 0.89	OK0.72 0.89	OK0.74 0.86	OK0.71 0.83
5F	OK0.74 0.94	OK0.68 0.95	OK0.64 0.98	OK0.64 0.98	OK0.68 0.95	OK0.74 0.94
4F	OK0.47 0.69	OK0.56 0.81	OK0.54 0.83	OK0.54 0.83	OK0.56 0.81	OK0.47 0.69
3F	OK0.66 0.78	OK0.71 0.89	OK0.68 0.90	OK0.68 0.90	OK0.71 0.89	OK0.66 0.78
2F	OK0.95 0.82	OK0.99 0.91	OK0.94 0.91	OK0.94 0.91	OK0.99 0.91	OK0.95 0.82
1F						

X1

X2

X3

X4

X5



X6



Y3 フレーム (S=1/263)


A-4. 8. 4 壁・ブレース断面計算結果

(1) R C 壁断面計算結果 (検定計算)




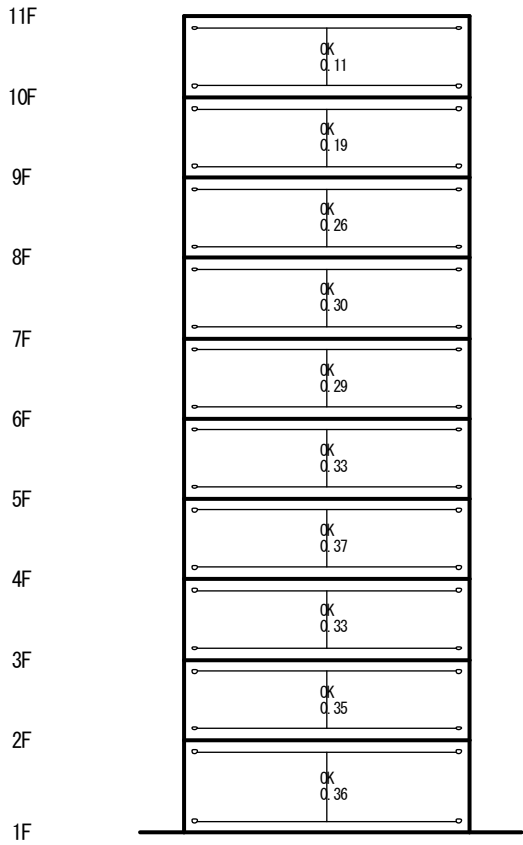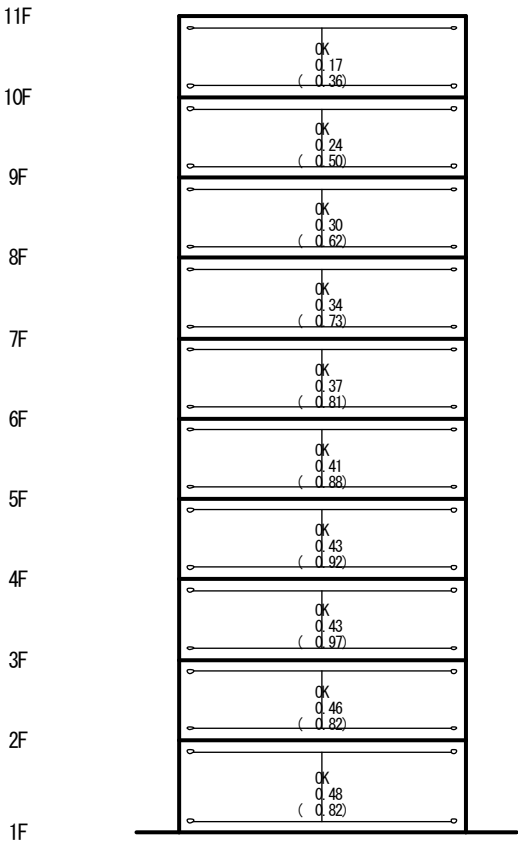

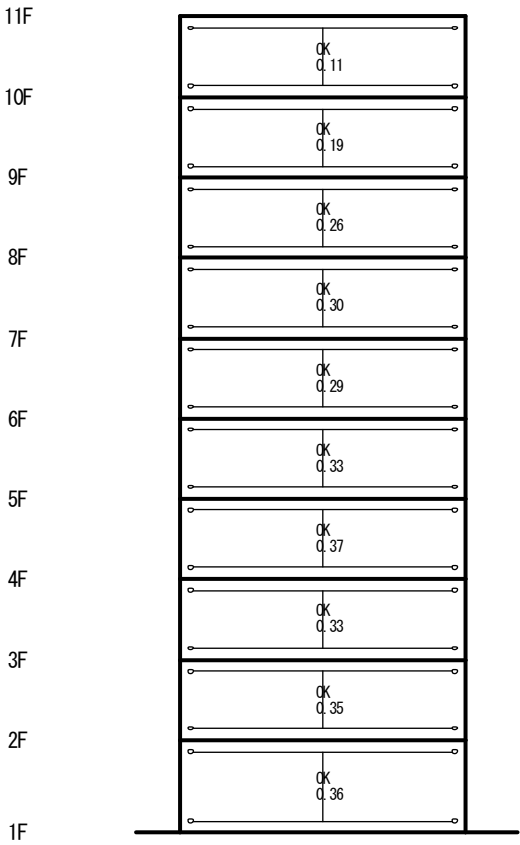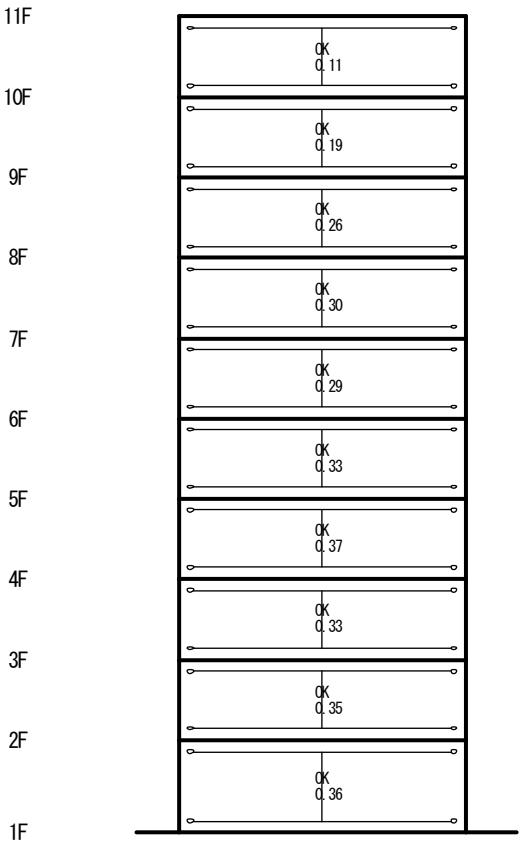

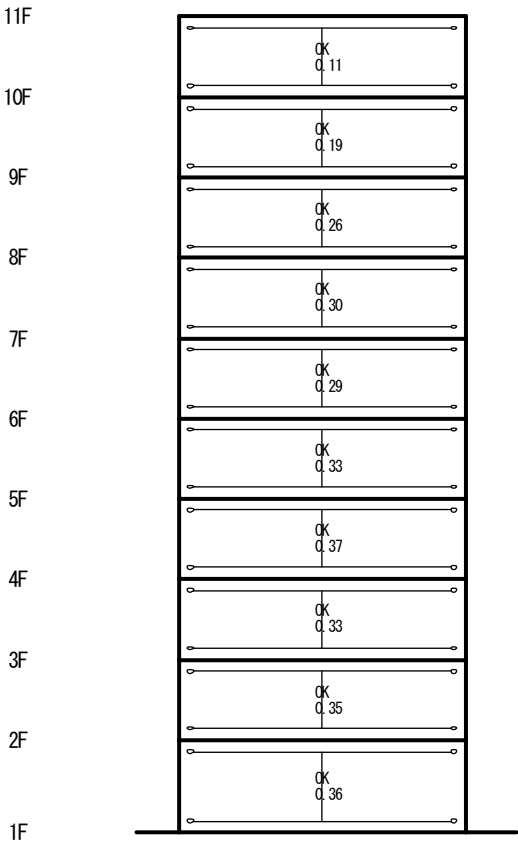

X5 フレーム (S=1/263)

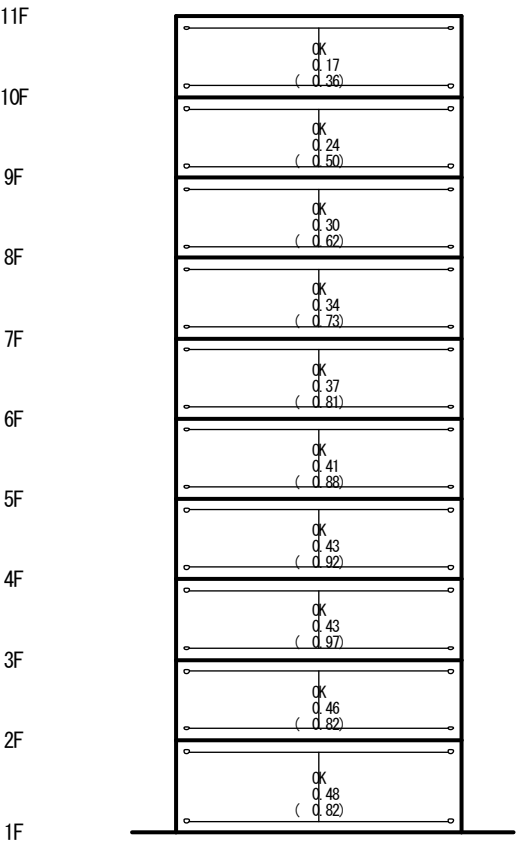

X6 フレーム (S=1/263)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.571 (秒)	0.571 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 1.000 (Rt = 1.000)	Ci = 1.000 (Rt = 1.000)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	5276.84	5276.84	2.287	12070.62	2.287
10F	5070.21	10347.05	1.867	19316.21	1.867
9F	5070.21	15417.26	1.655	25510.10	1.655
8F	5126.54	20543.80	1.510	31013.91	1.510
7F	5171.11	25714.91	1.397	35917.33	1.397
6F	5264.48	30979.40	1.301	40307.41	1.301
5F	5264.48	36243.88	1.218	44130.50	1.218
4F	5330.89	41574.76	1.141	47450.85	1.141
3F	5482.99	47057.76	1.069	50307.18	1.069
2F	5595.07	52652.83	1.000	52652.83	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	5276.84	5276.84	2.287	12070.62	2.287
10F	5070.21	10347.05	1.867	19316.21	1.867
9F	5070.21	15417.26	1.655	25510.10	1.655
8F	5126.54	20543.80	1.510	31013.91	1.510
7F	5171.11	25714.91	1.397	35917.33	1.397
6F	5264.48	30979.40	1.301	40307.41	1.301
5F	5264.48	36243.88	1.218	44130.50	1.218
4F	5330.89	41574.76	1.141	47450.85	1.141
3F	5482.99	47057.76	1.069	50307.18	1.069
2F	5595.07	52652.83	1.000	52652.83	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	5276.84	5276.84	2.287	12070.62	2.287
10F	5070.21	10347.05	1.867	19316.21	1.867
9F	5070.21	15417.26	1.655	25510.10	1.655
8F	5126.54	20543.80	1.510	31013.91	1.510
7F	5171.11	25714.91	1.397	35917.33	1.397
6F	5264.48	30979.40	1.301	40307.41	1.301
5F	5264.48	36243.88	1.218	44130.50	1.218
4F	5330.89	41574.76	1.141	47450.85	1.141
3F	5482.99	47057.76	1.069	50307.18	1.069
2F	5595.07	52652.83	1.000	52652.83	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
11F	5276.84	5276.84	2.287	12070.62	2.287
10F	5070.21	10347.05	1.867	19316.21	1.867
9F	5070.21	15417.26	1.655	25510.10	1.655
8F	5126.54	20543.80	1.510	31013.91	1.510

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
7F	5171. 11	25714. 91	1. 397	35917. 33	1. 397
6F	5264. 48	30979. 40	1. 301	40307. 41	1. 301
5F	5264. 48	36243. 88	1. 218	44130. 50	1. 218
4F	5330. 89	41574. 76	1. 141	47450. 85	1. 141
3F	5482. 99	47057. 76	1. 069	50307. 18	1. 069
2F	5595. 07	52652. 83	1. 000	52652. 83	1. 000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
11F		12070. 62
	12070. 62	
10F		7245. 58
	19316. 21	
9F		6193. 90
	25510. 10	
8F		5503. 81
	31013. 91	
7F		4903. 42
	35917. 33	
6F		4390. 08
	40307. 41	
5F		3823. 09
	44130. 50	
4F		3320. 35
	47450. 85	
3F		2856. 33
	50307. 18	
2F		2345. 65
	52652. 83	
1F		0. 00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
11F		12070. 62
	12070. 62	
10F		7245. 58
	19316. 21	
9F		6193. 90
	25510. 10	
8F		5503. 81
	31013. 91	
7F		4903. 42
	35917. 33	
6F		4390. 08
	40307. 41	
5F		3823. 09
	44130. 50	
4F		3320. 35
	47450. 85	
3F		2856. 33
	50307. 18	
2F		2345. 65
	52652. 83	
1F		0. 00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
11F		12070. 62
	12070. 62	
10F		7245. 58
	19316. 21	
9F		6193. 90
	25510. 10	
8F		5503. 81
	31013. 91	
7F		4903. 42
	35917. 33	
6F		4390. 08
	40307. 41	
5F		3823. 09
	44130. 50	
4F		3320. 35
	47450. 85	
3F		2856. 33
	50307. 18	
2F		2345. 65
	52652. 83	
1F		0. 00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
11F		12070. 62
	12070. 62	
10F		7245. 58
	19316. 21	
9F		6193. 90
	25510. 10	
8F		5503. 81
	31013. 91	
7F		4903. 42
	35917. 33	
6F		4390. 08
	40307. 41	
5F		3823. 09
	44130. 50	
4F		3320. 35
	47450. 85	
3F		2856. 33
	50307. 18	
2F		2345. 65
	52652. 83	
1F		0. 00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

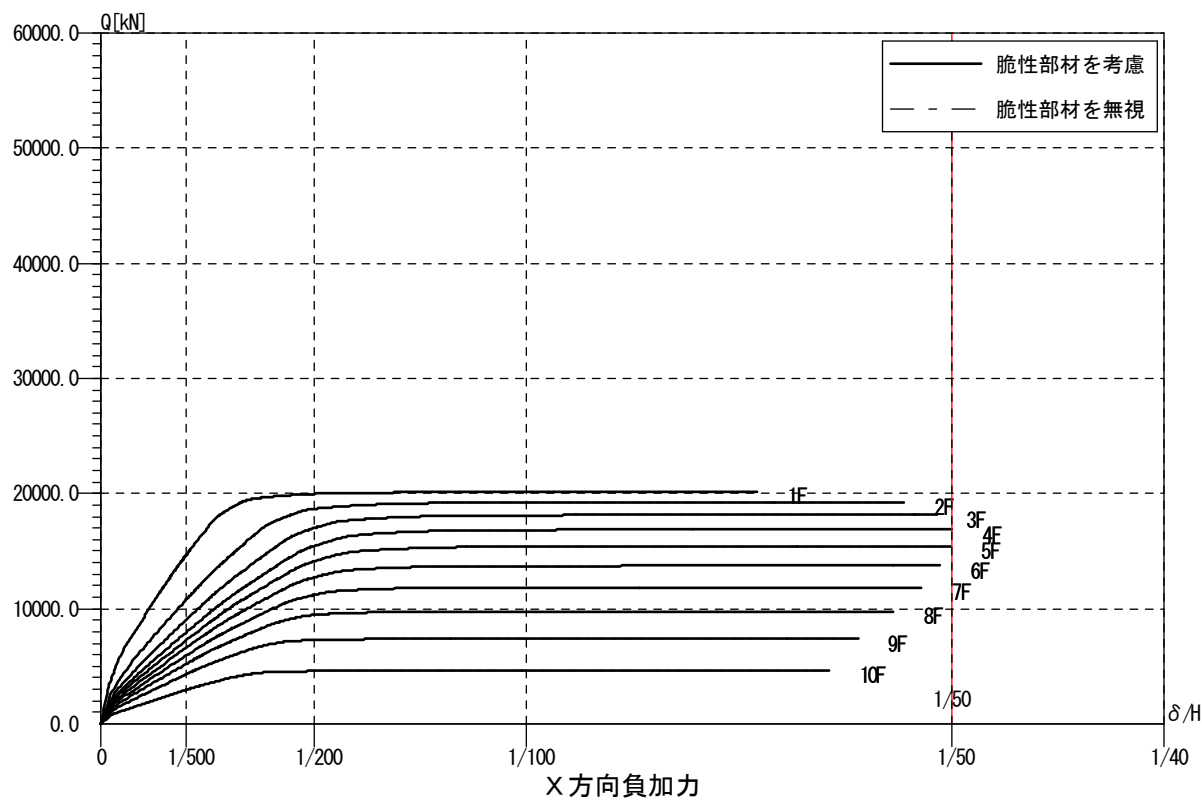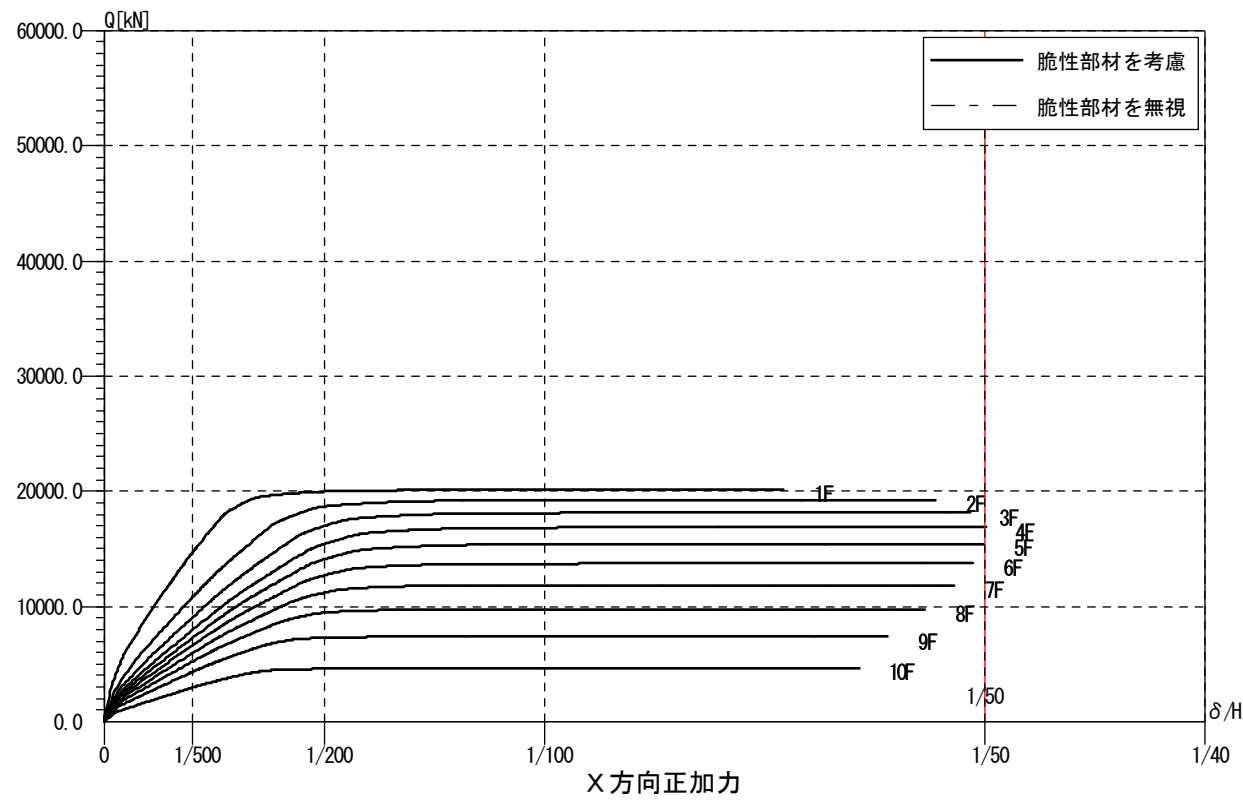

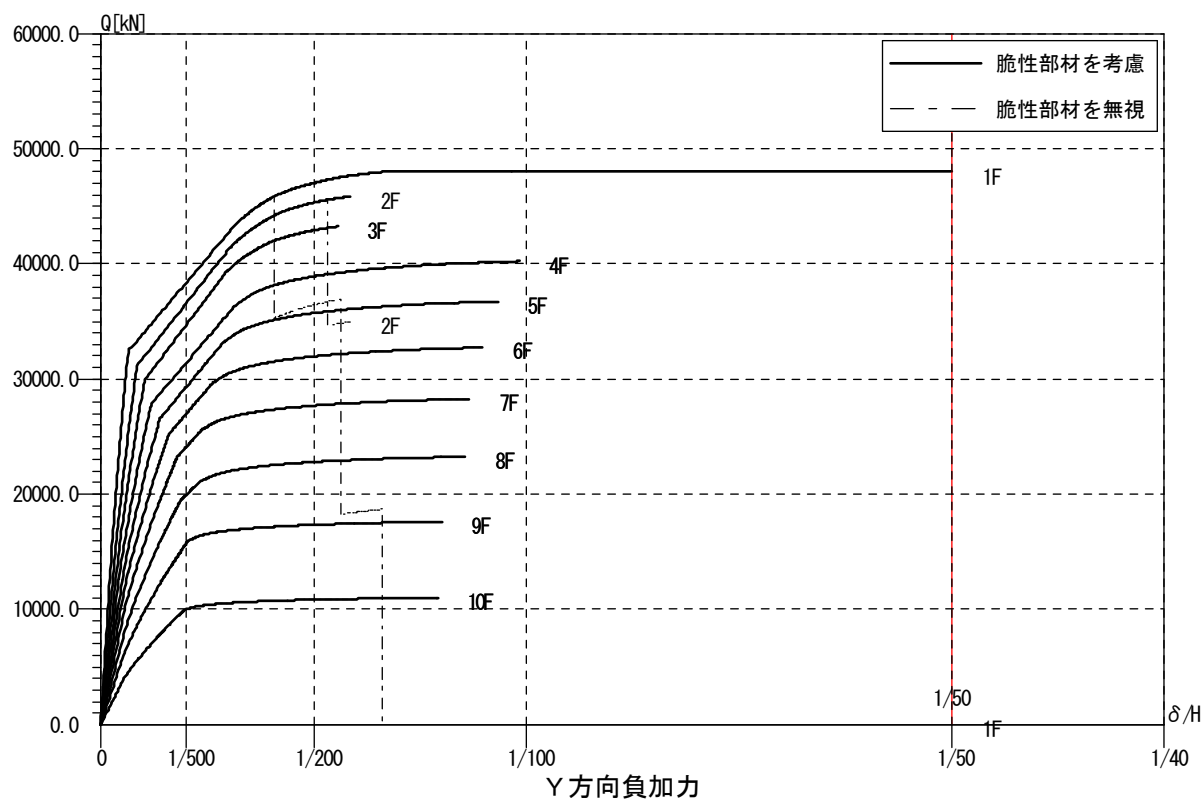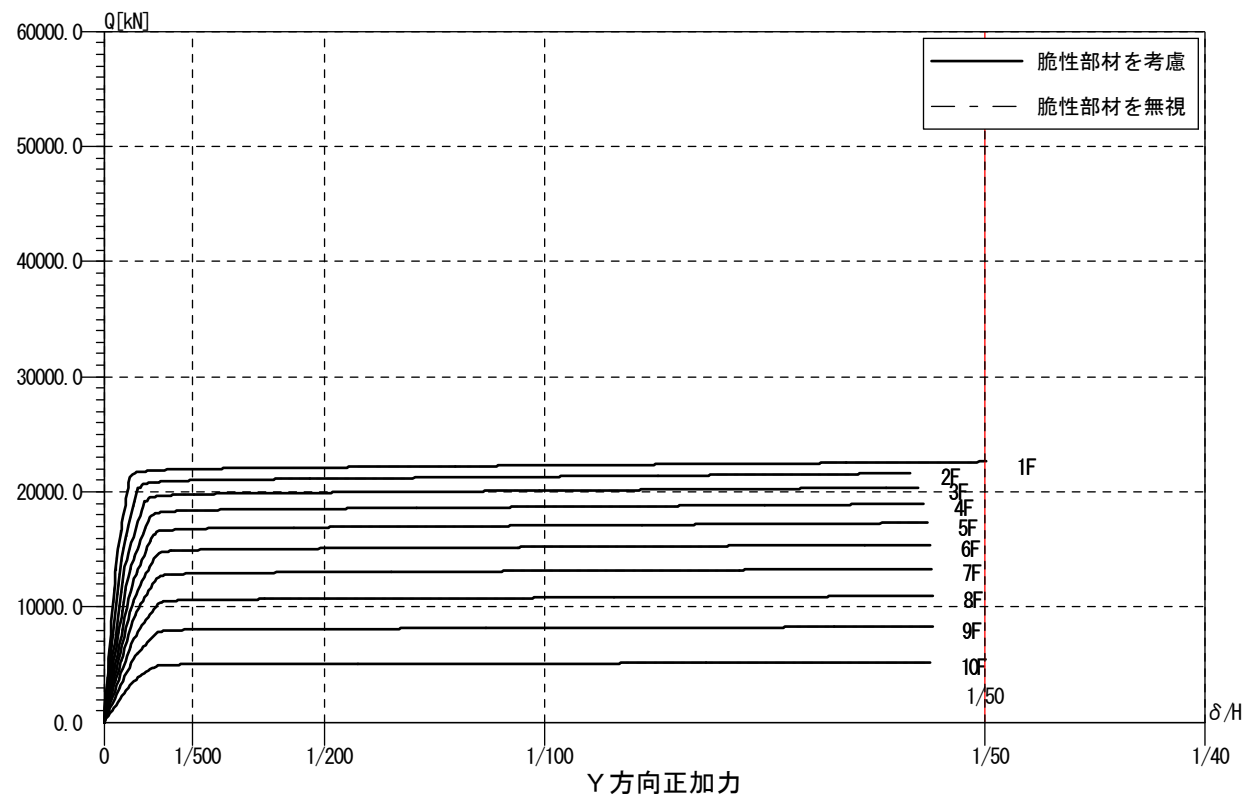


U-3. 2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

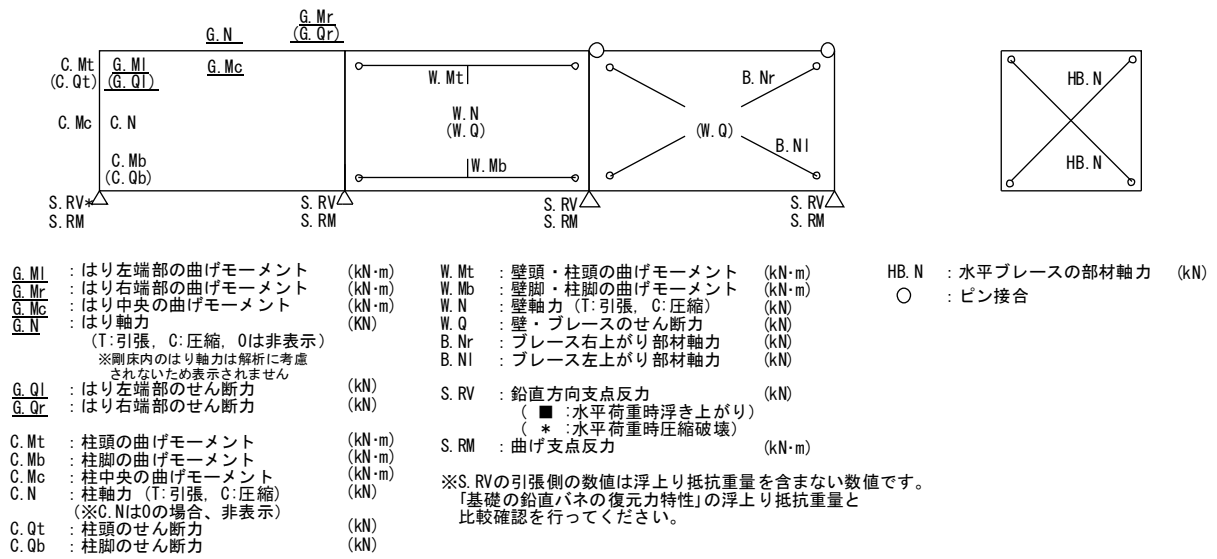

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

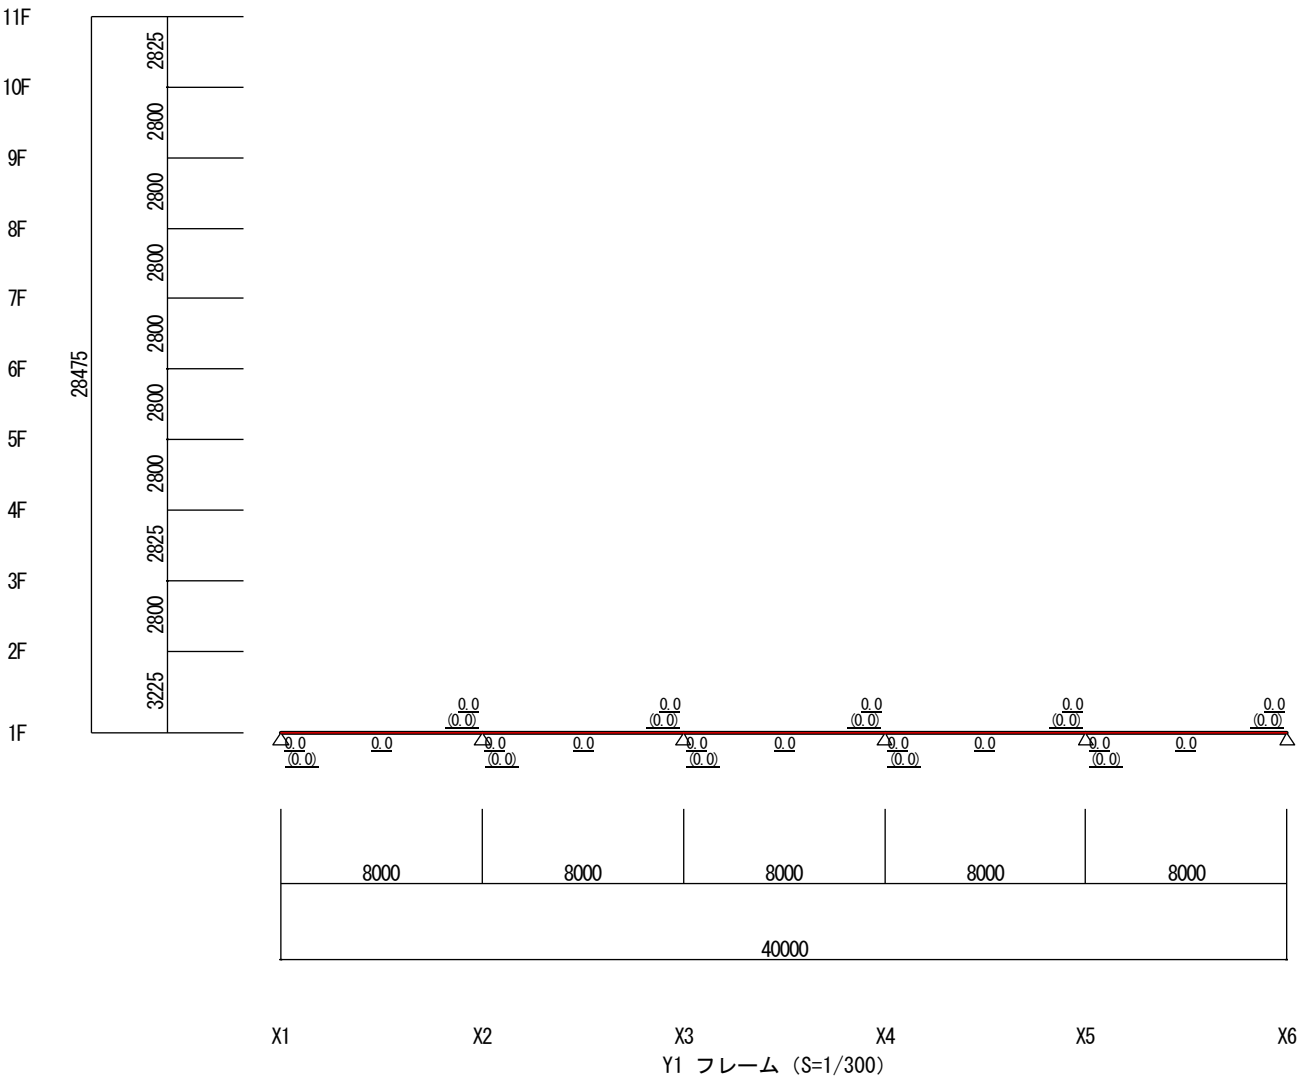

11F

[illegible]

8000 8000 8000 8000 8000


40000

Y2 フレーム (S=1/300)


[illegible]

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y3 フレーム (S=1/300)			

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

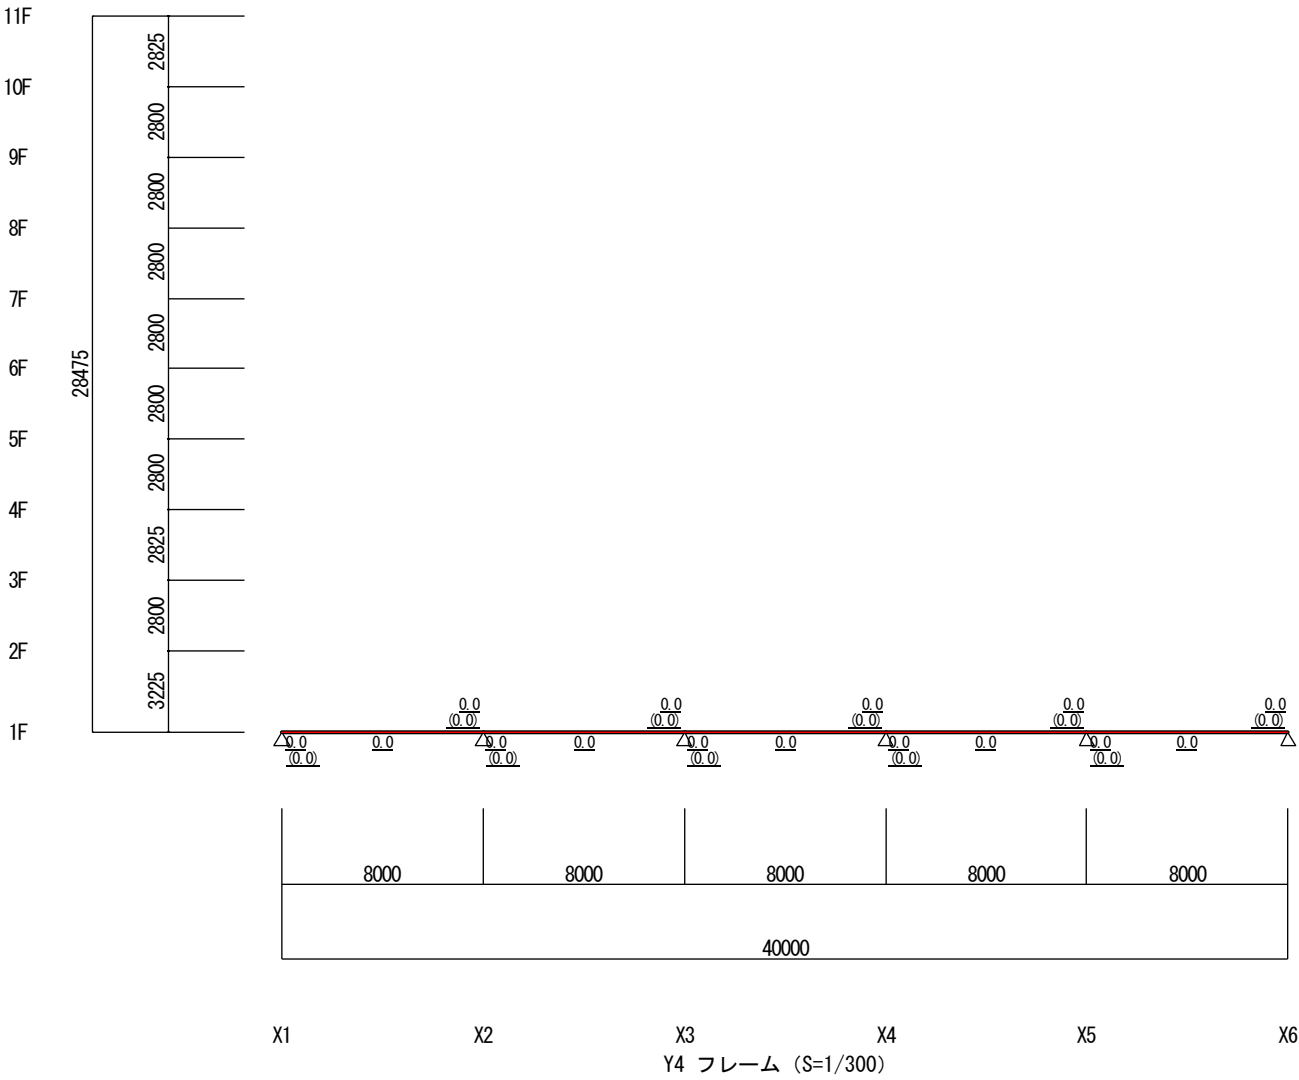

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

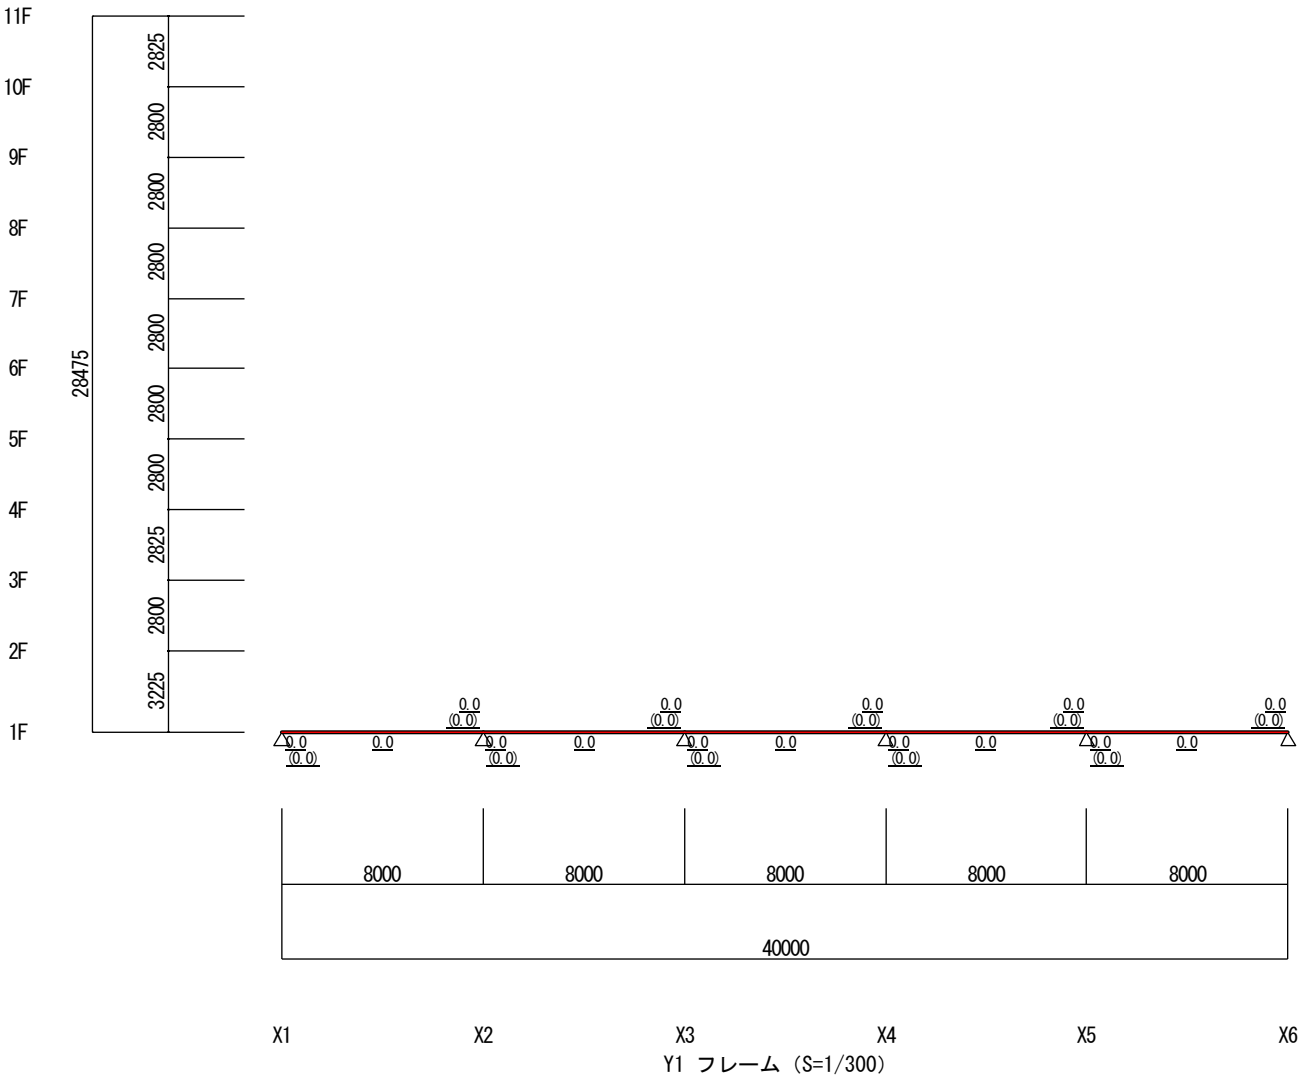

[illegible]

8000	8000	8000	8000	8000
40000				


2014/02/26 17:24 — III — 286 / 555 —

[illegible]


8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y3 フレーム (S=1/300)			

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

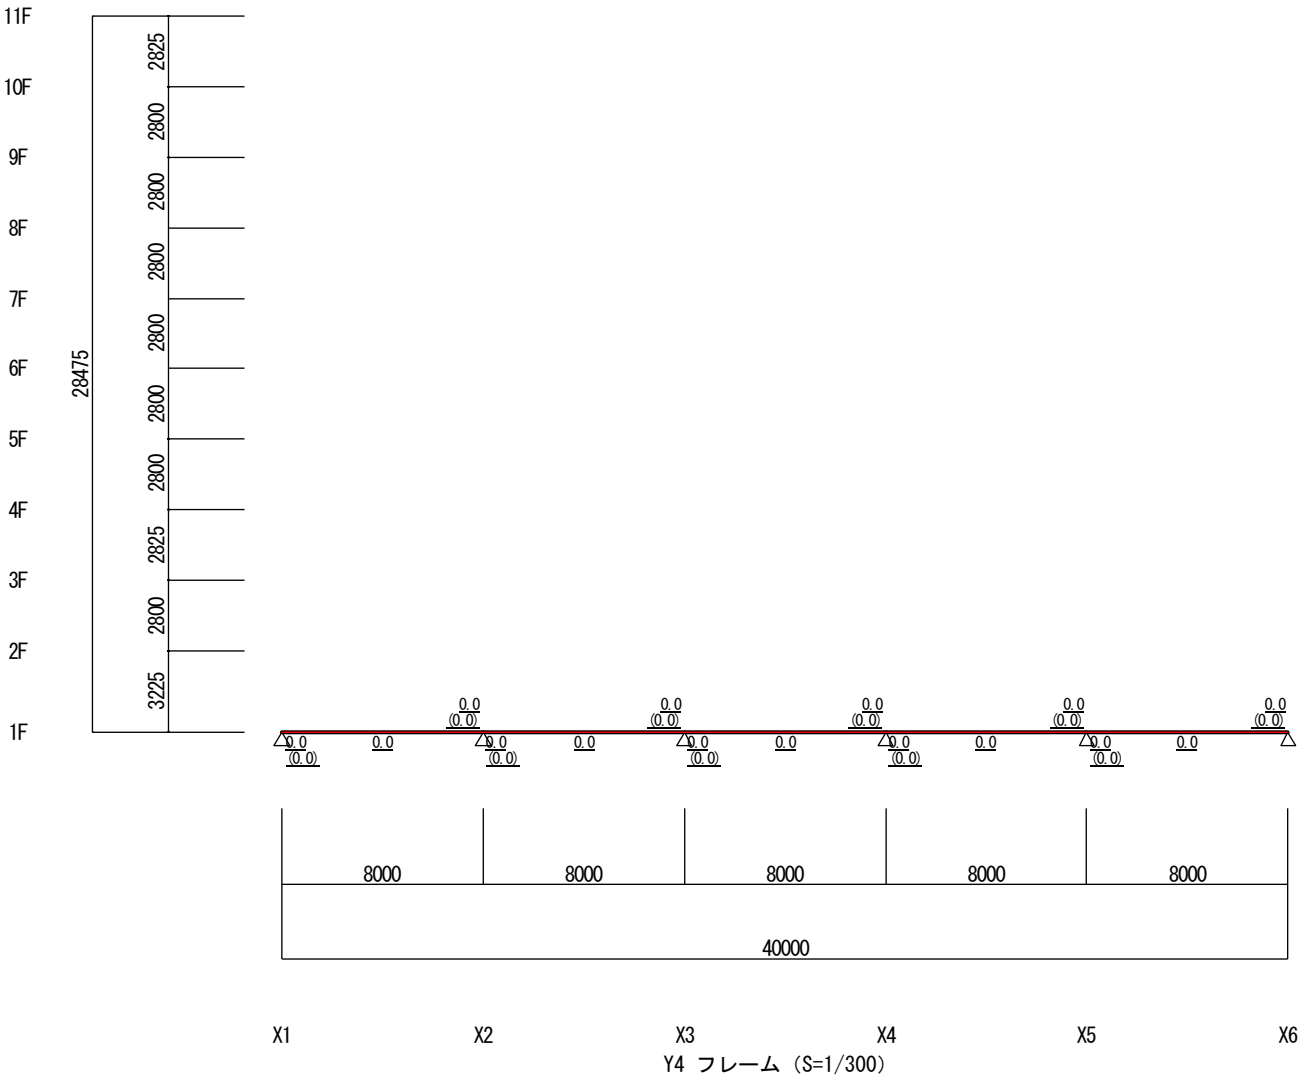


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

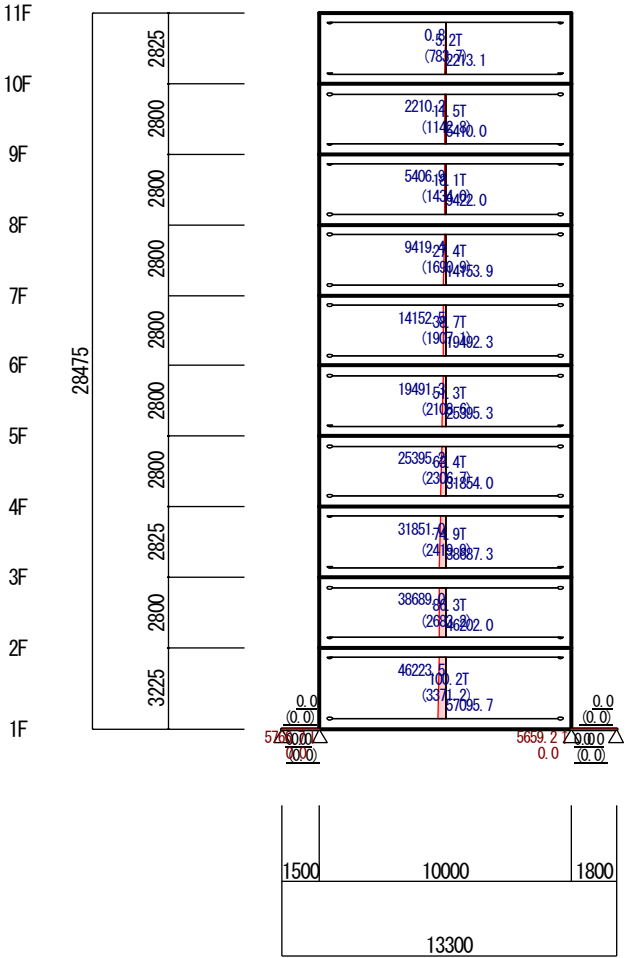


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

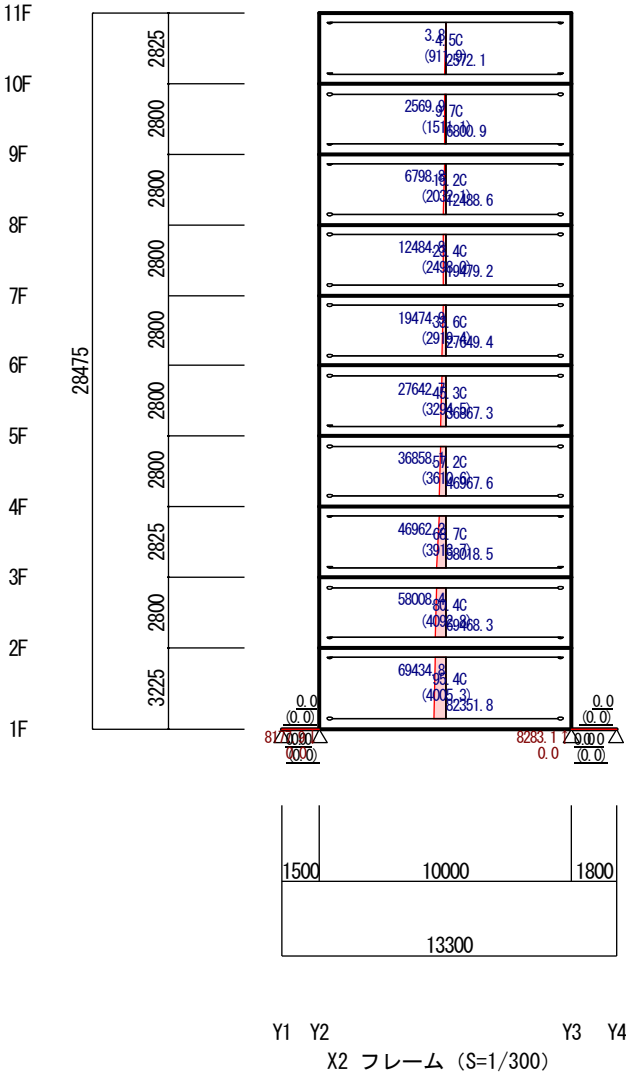


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

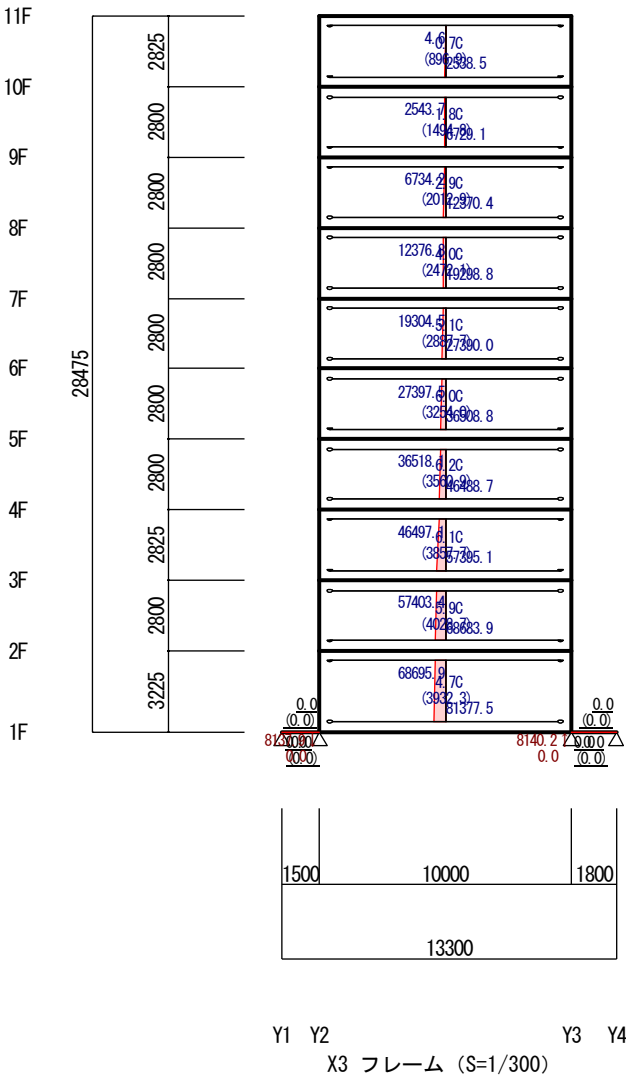


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

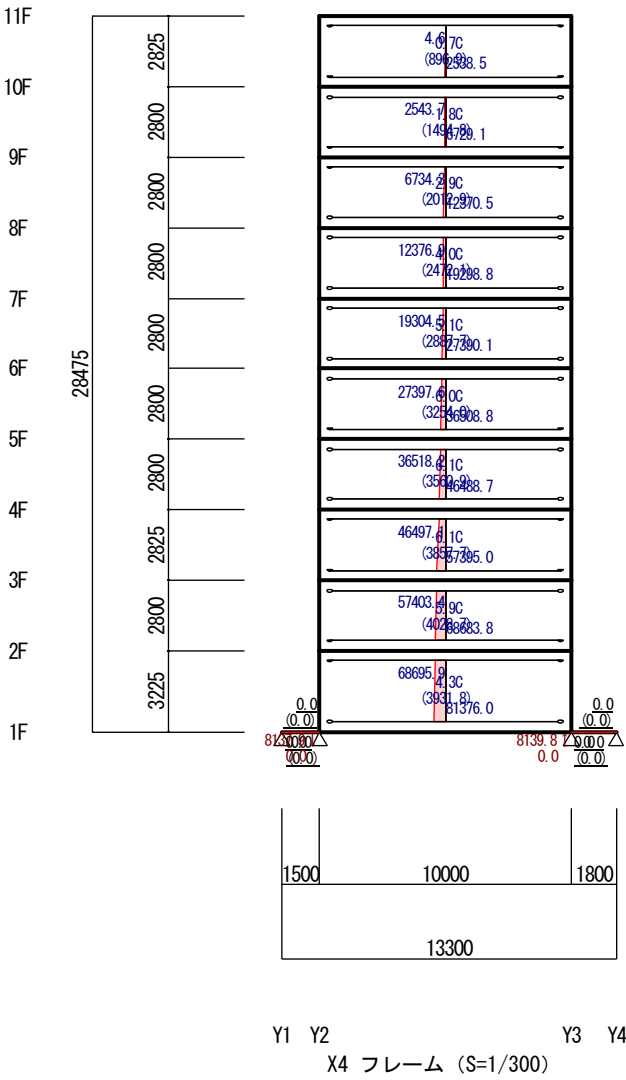


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

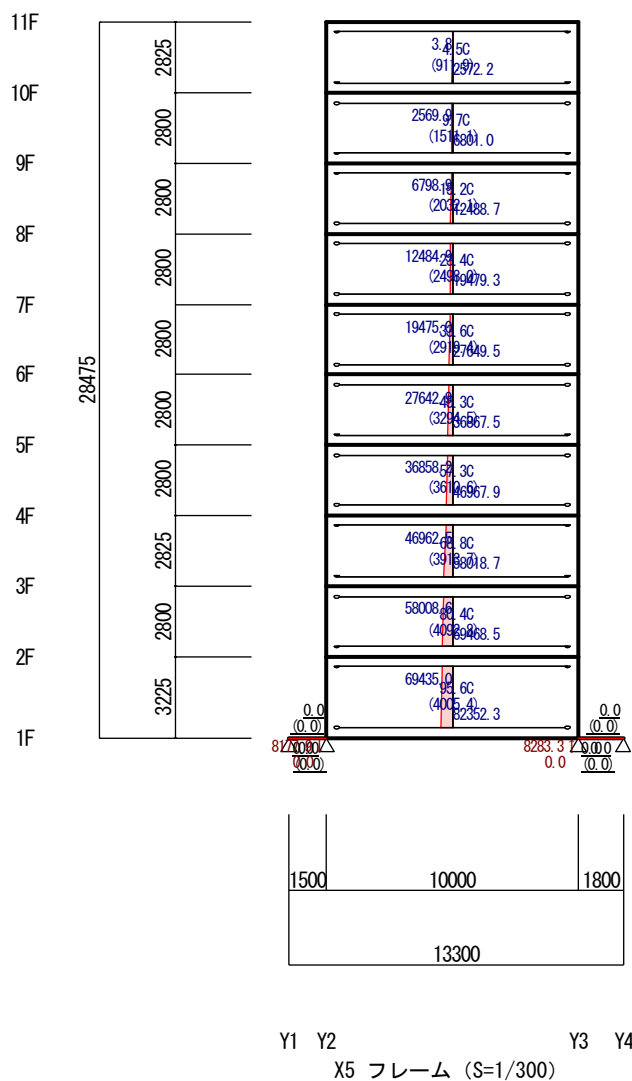

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

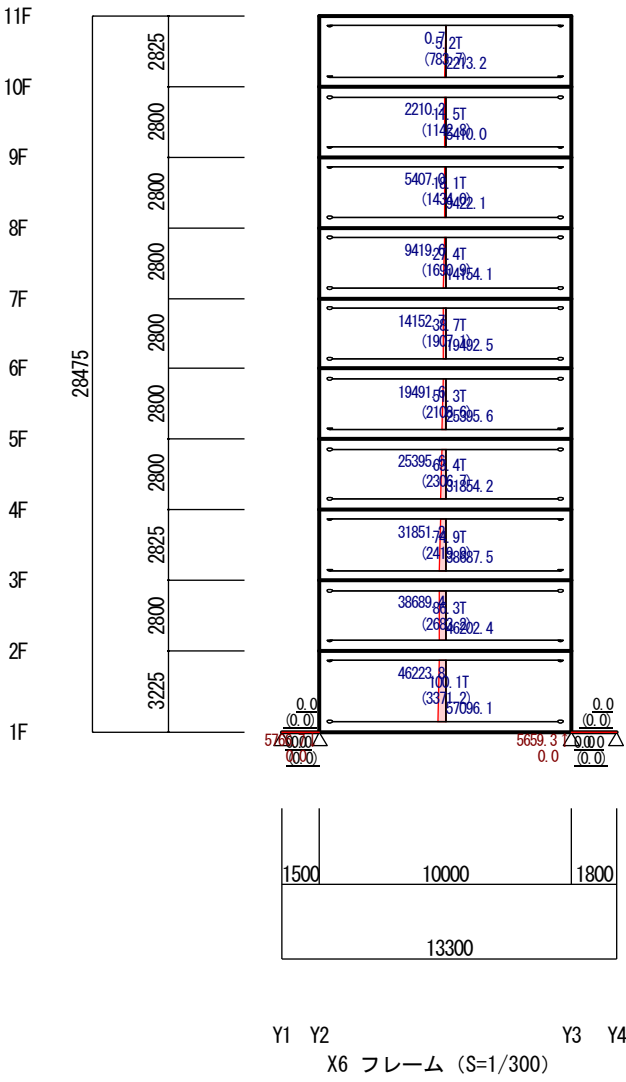


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

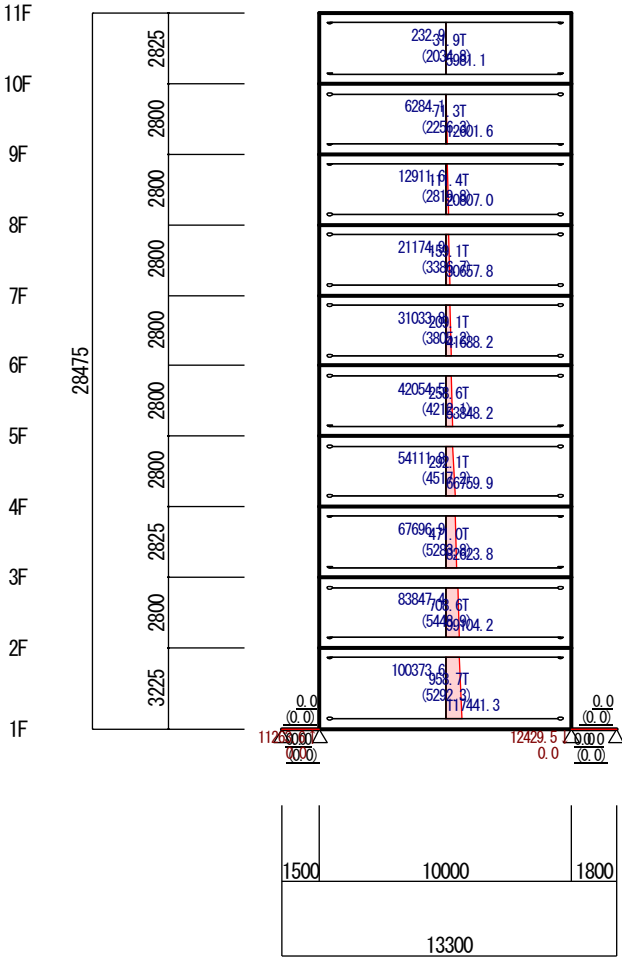


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

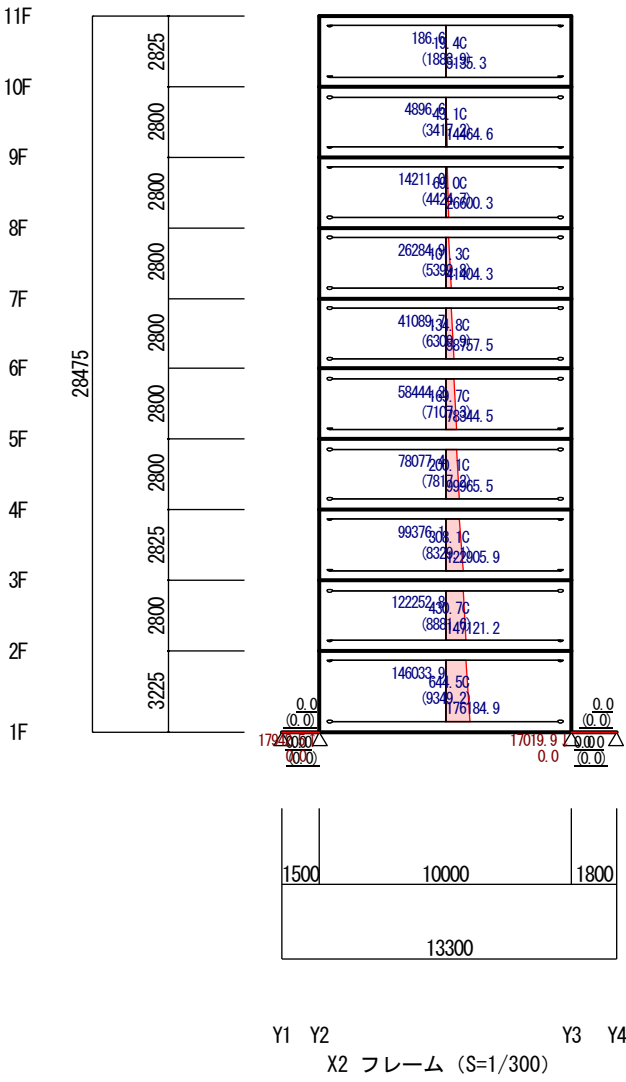


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

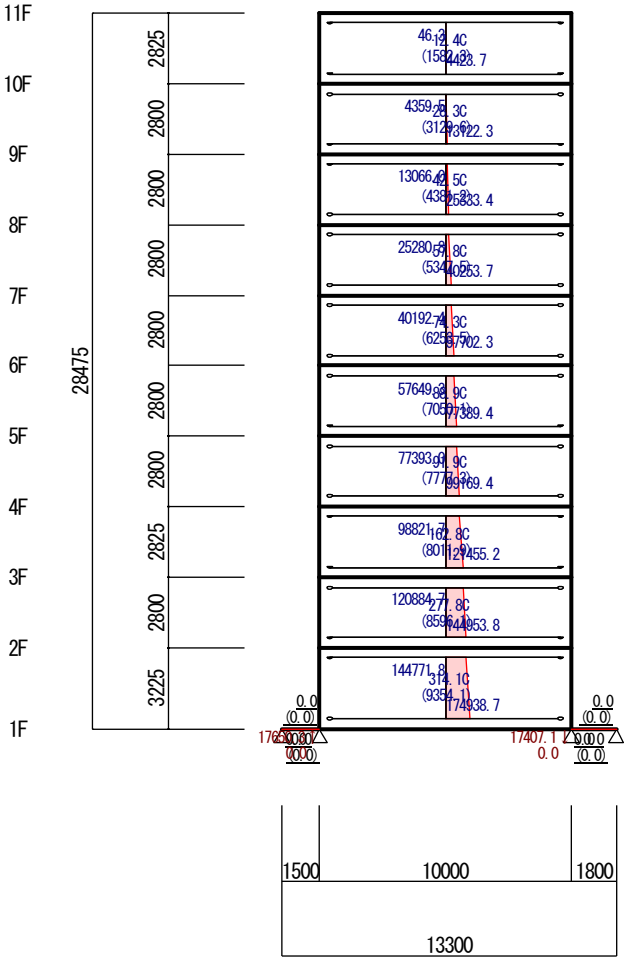


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

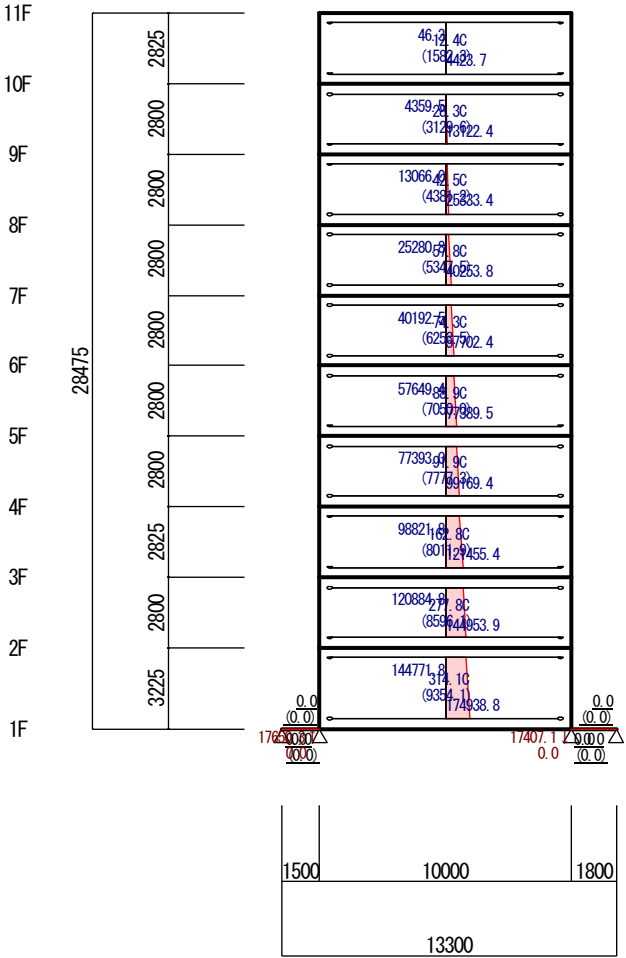


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

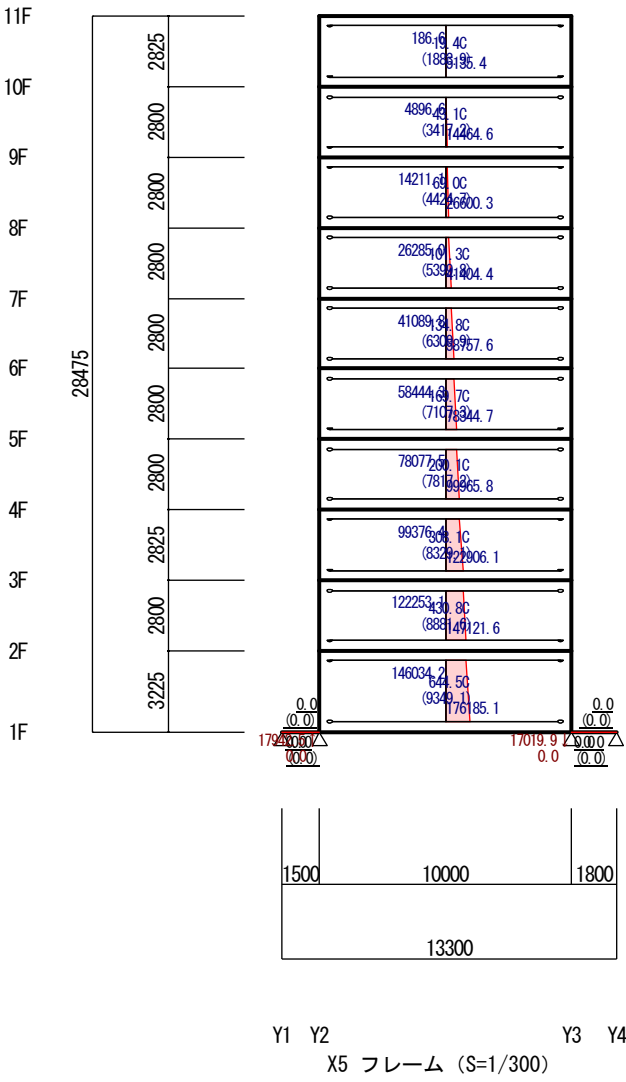


水平荷重時節点応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

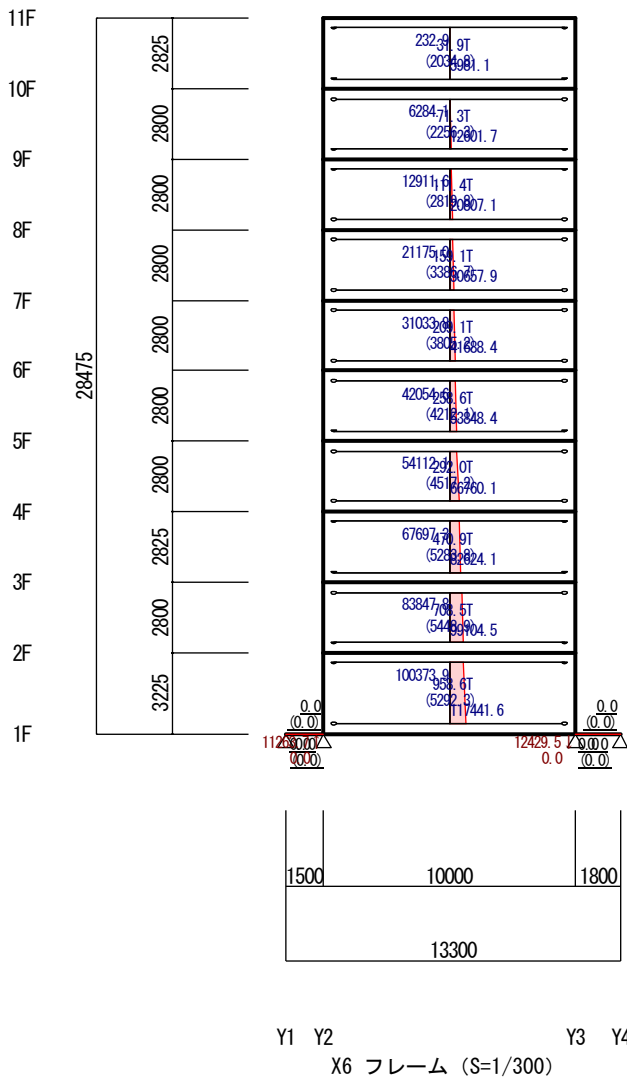


U-3. 2. 2 終局時部材応力図 (長期考慮危険断面位置) (Ds算定時)

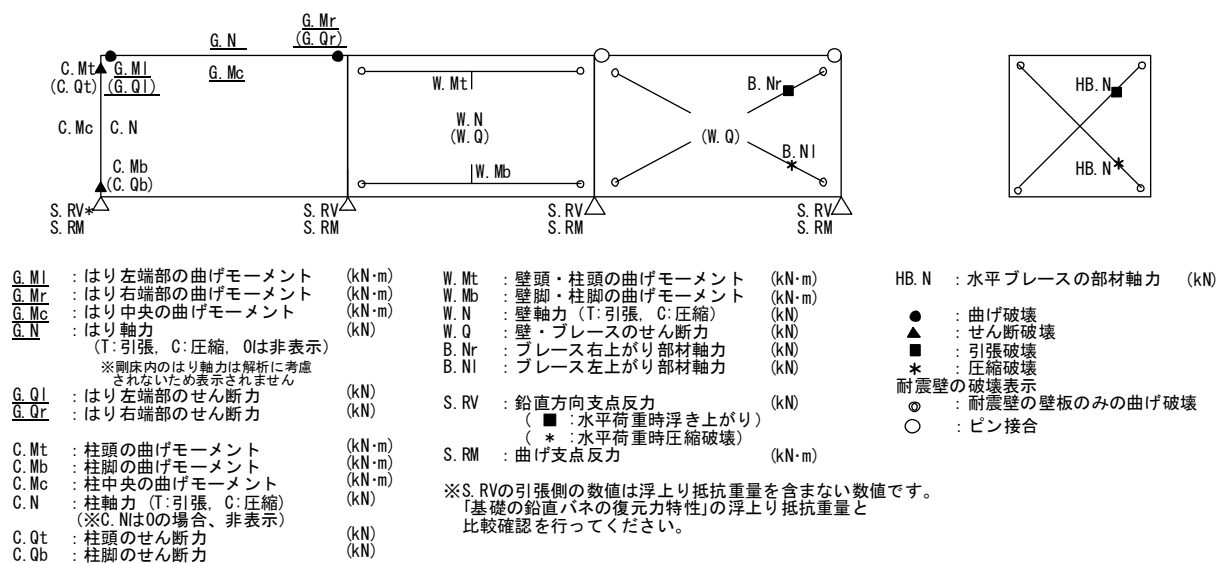


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

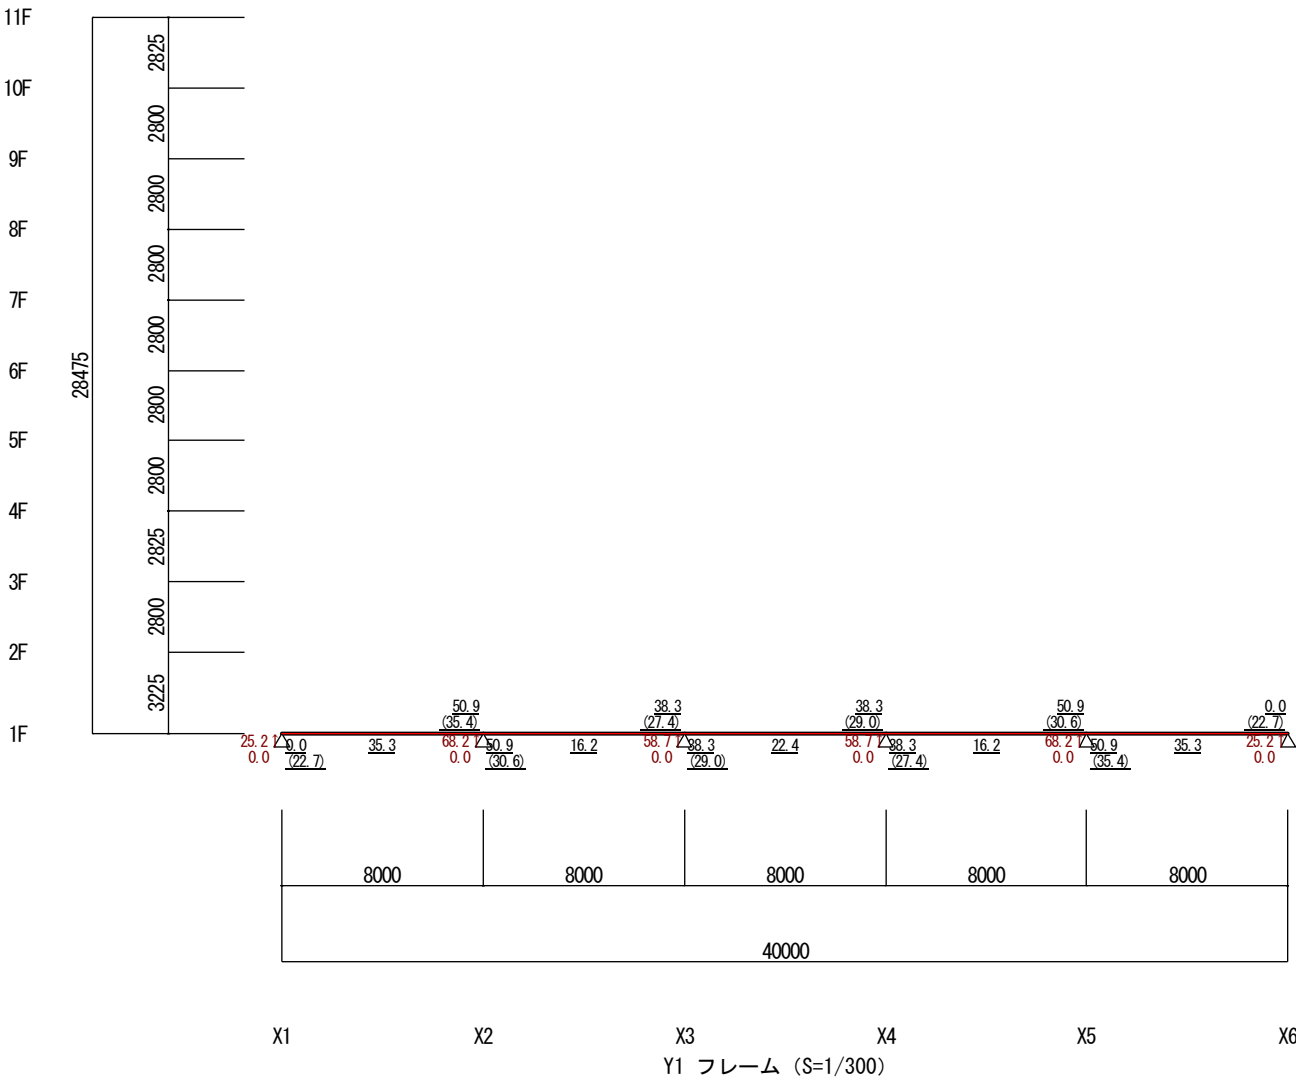


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

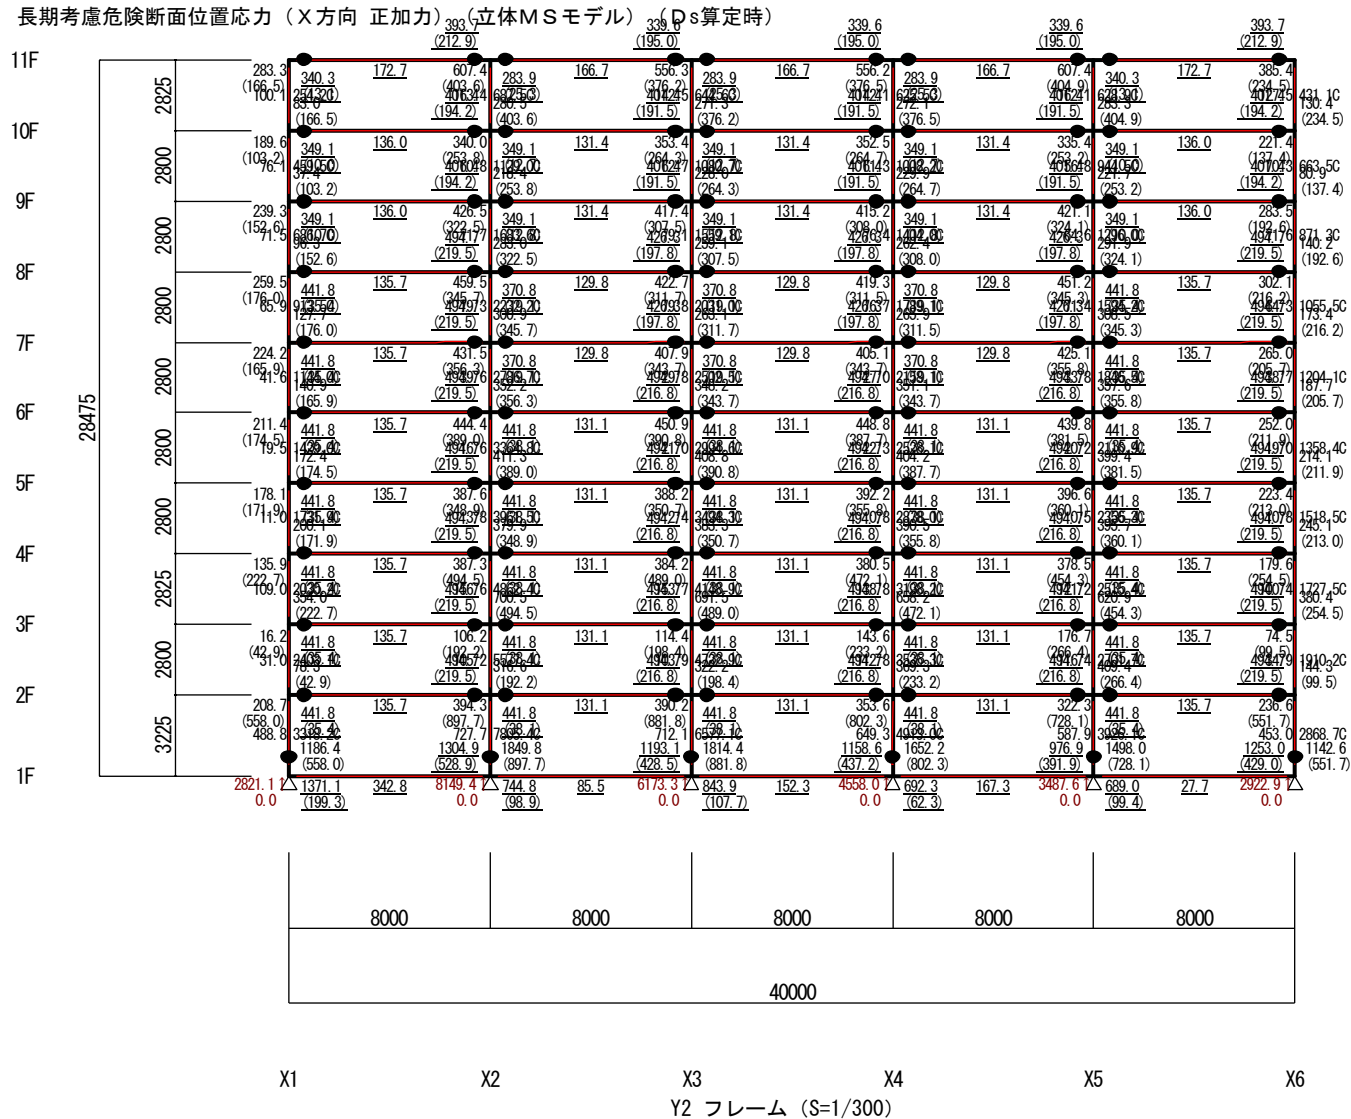


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

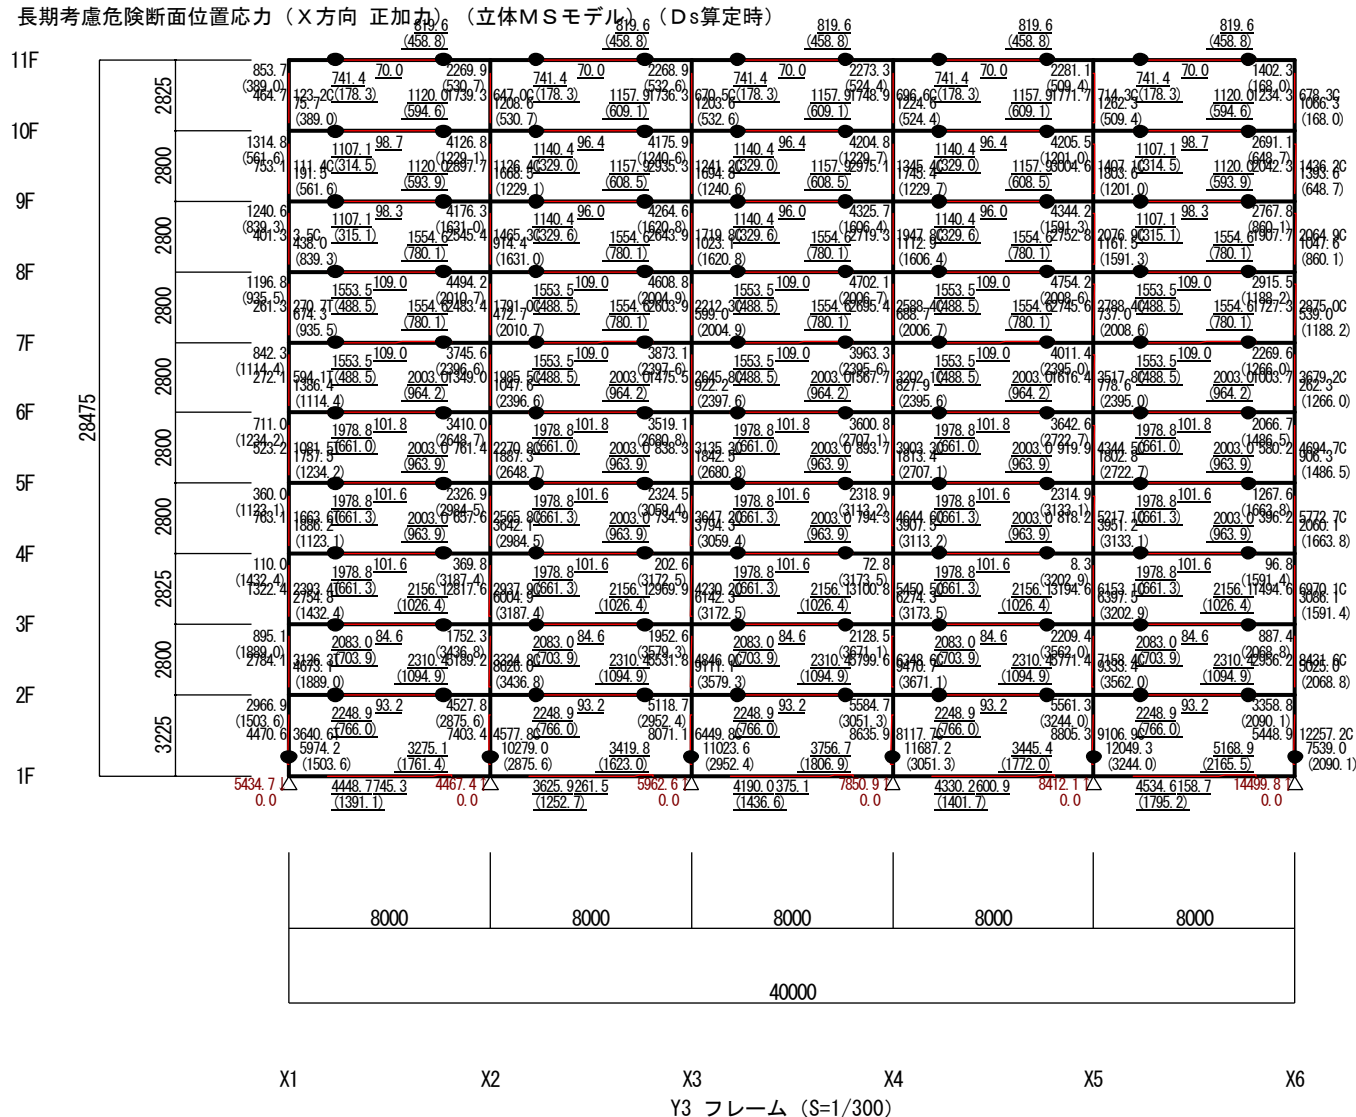



長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

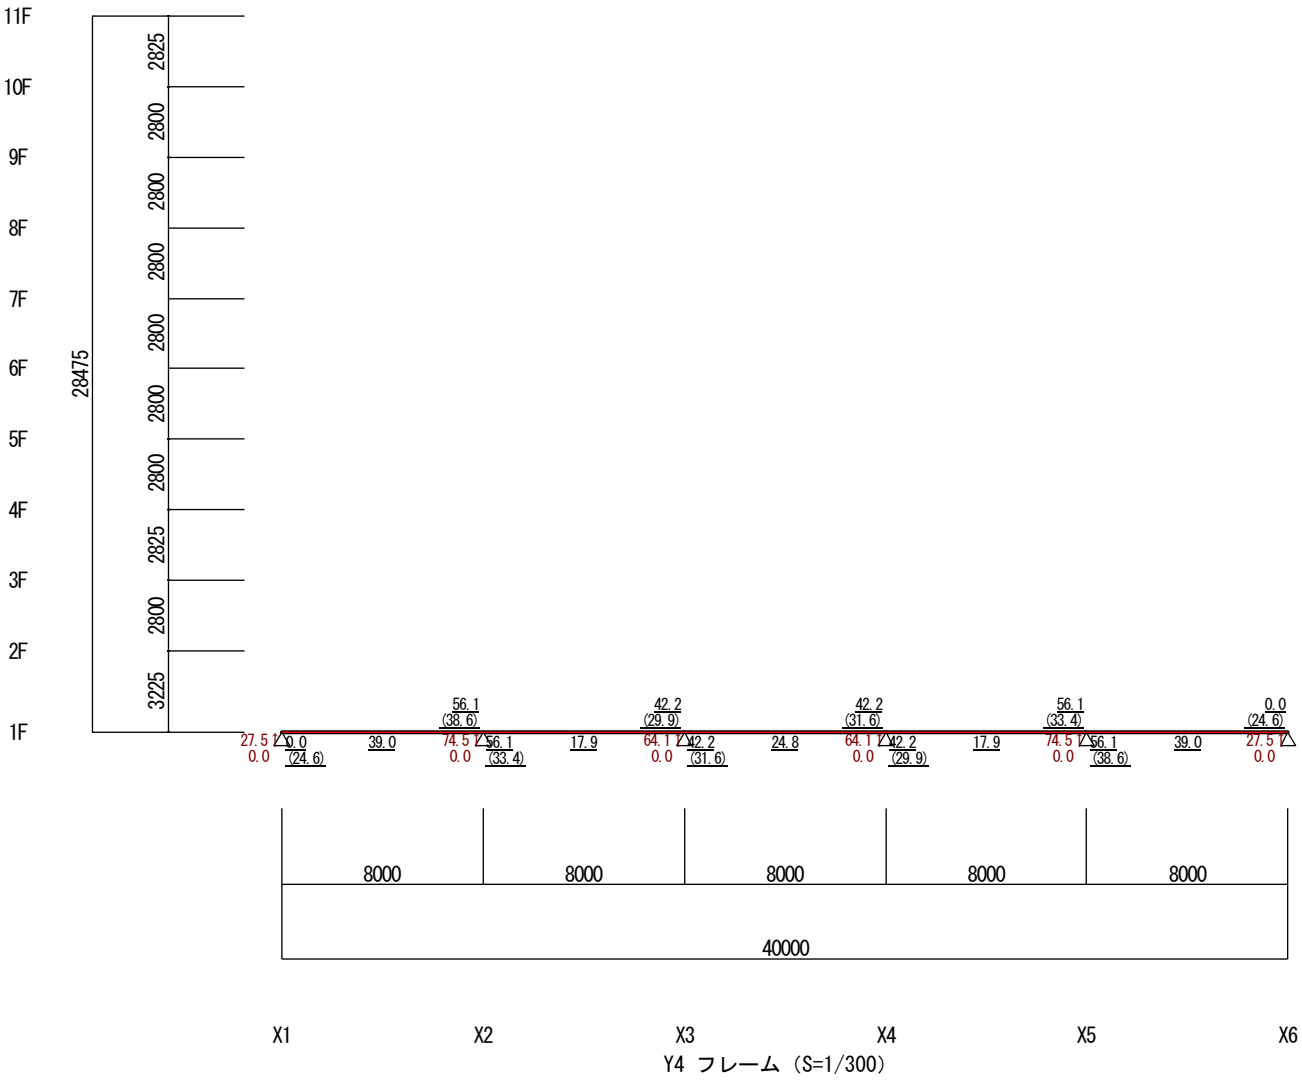


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

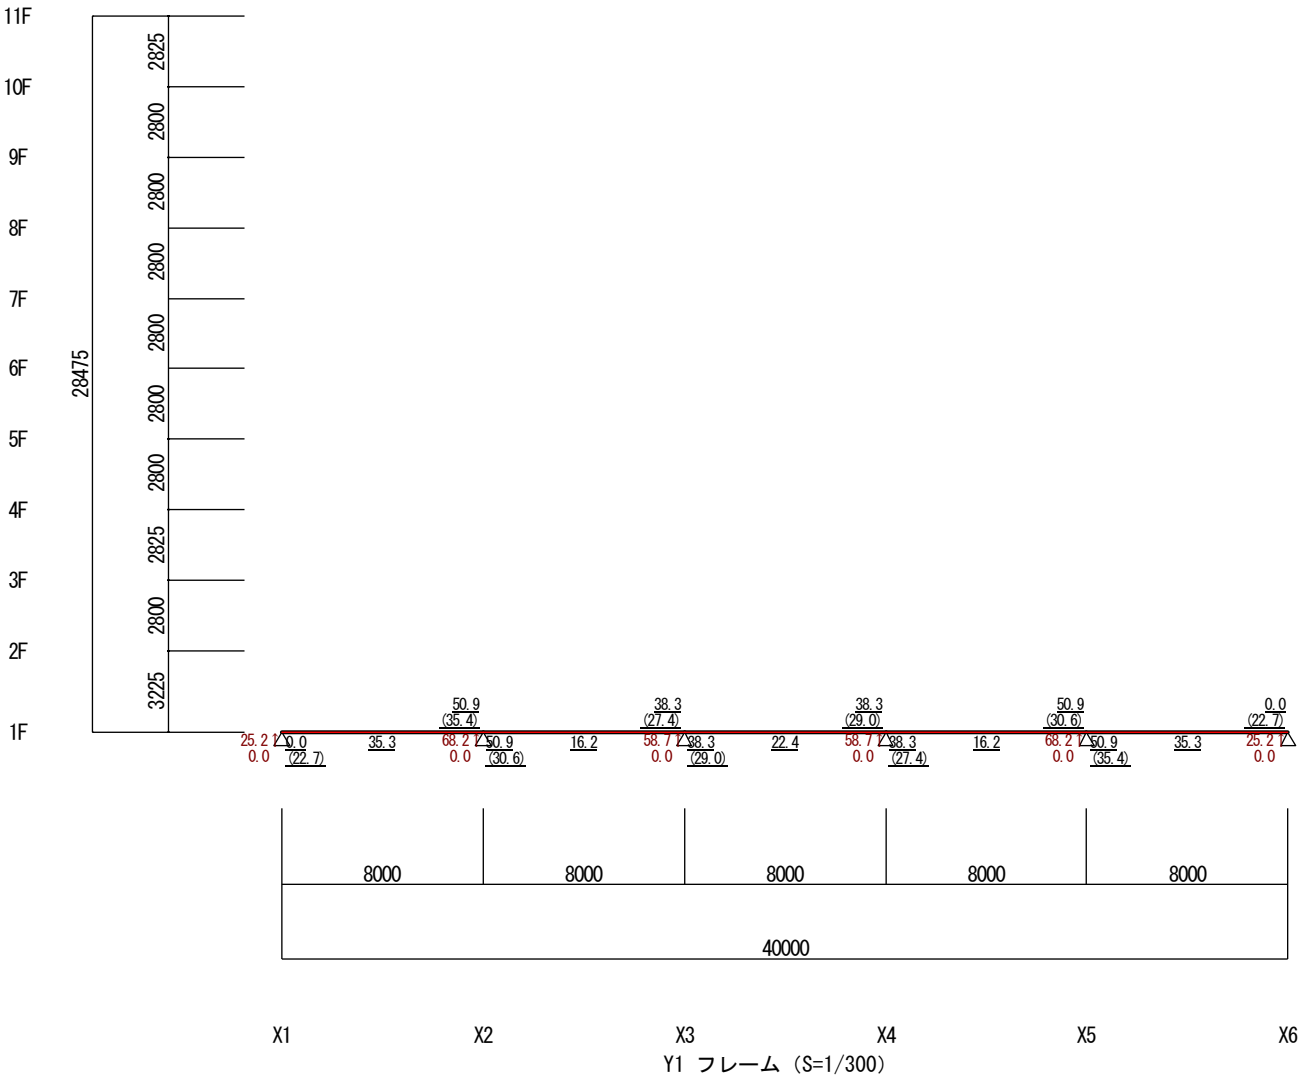

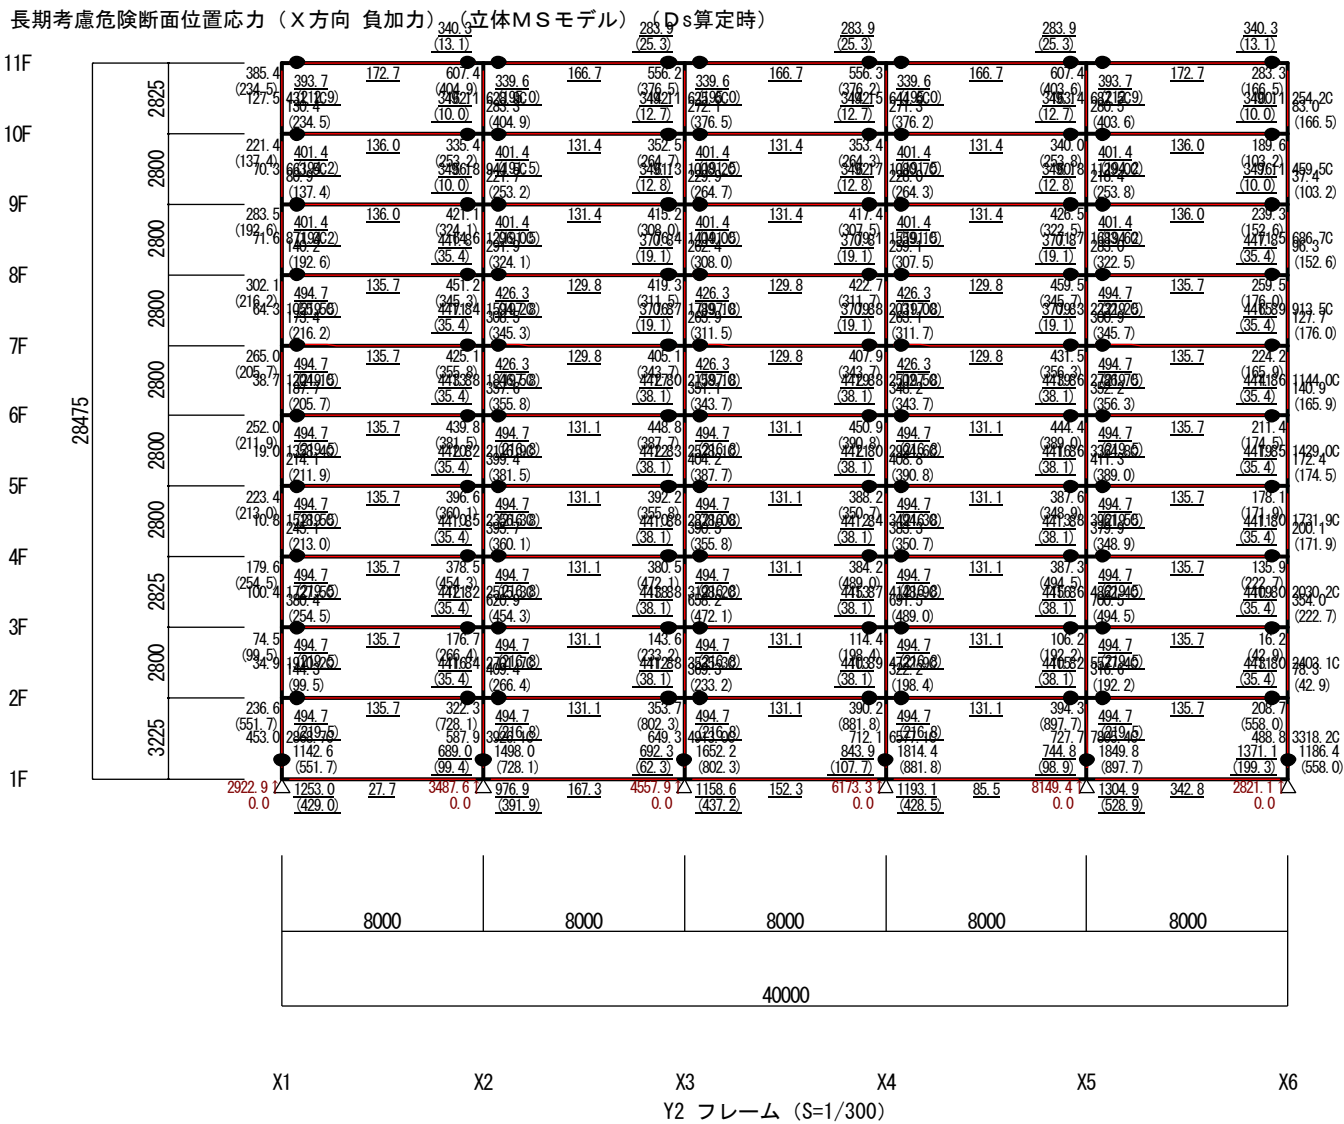


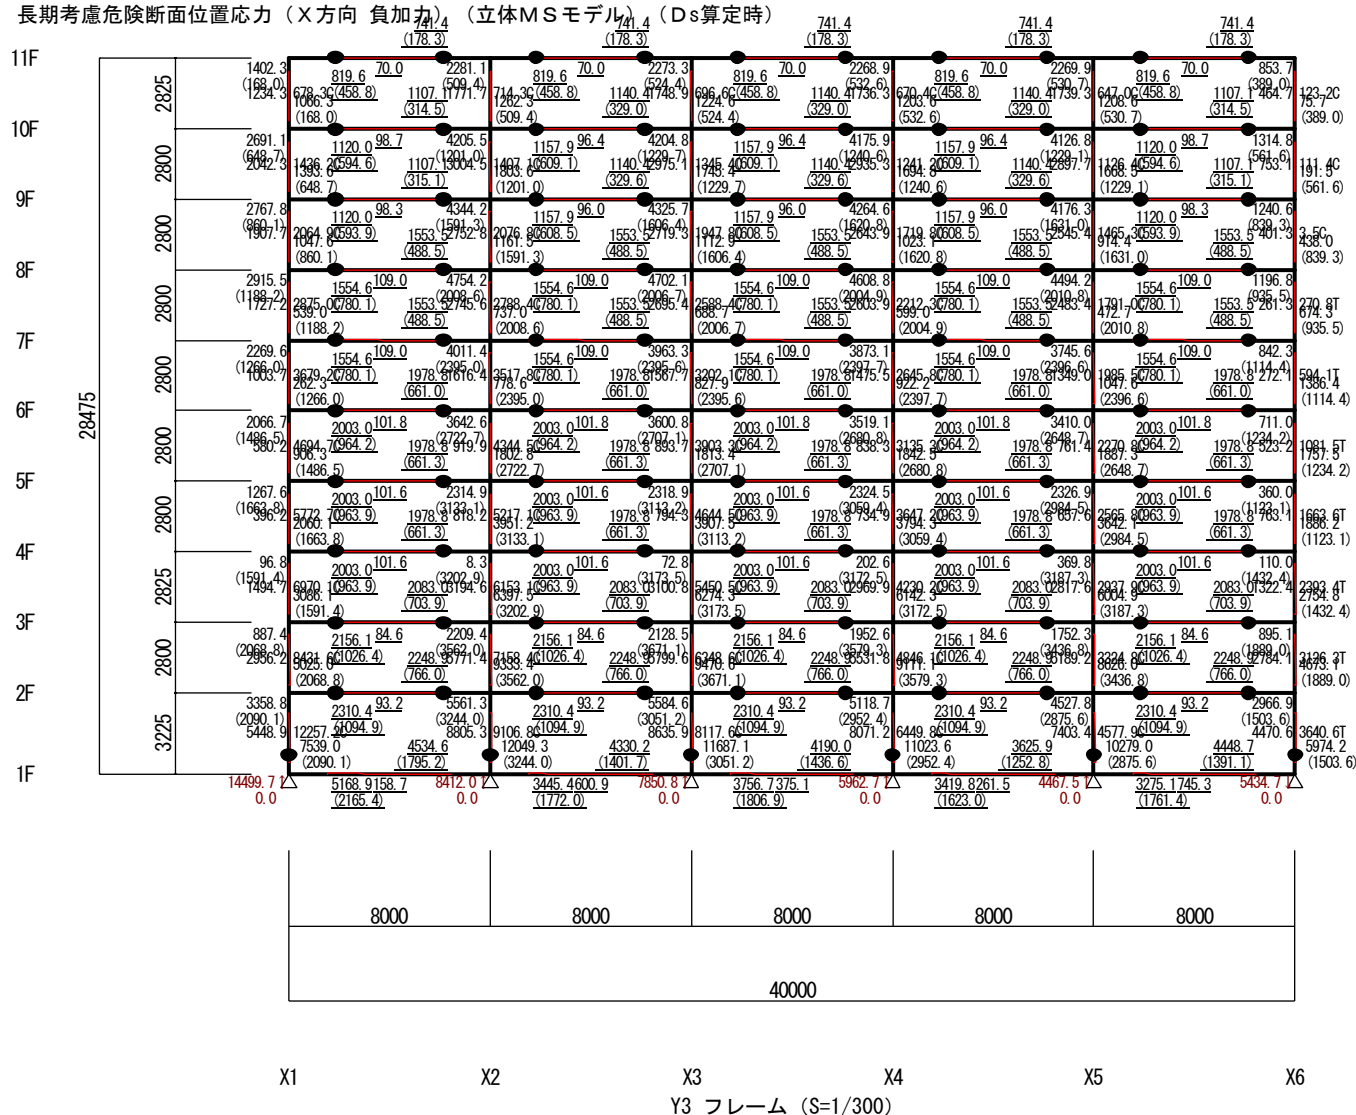長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力)₄ (立体MSモデル)₄ (Ds算定時)


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

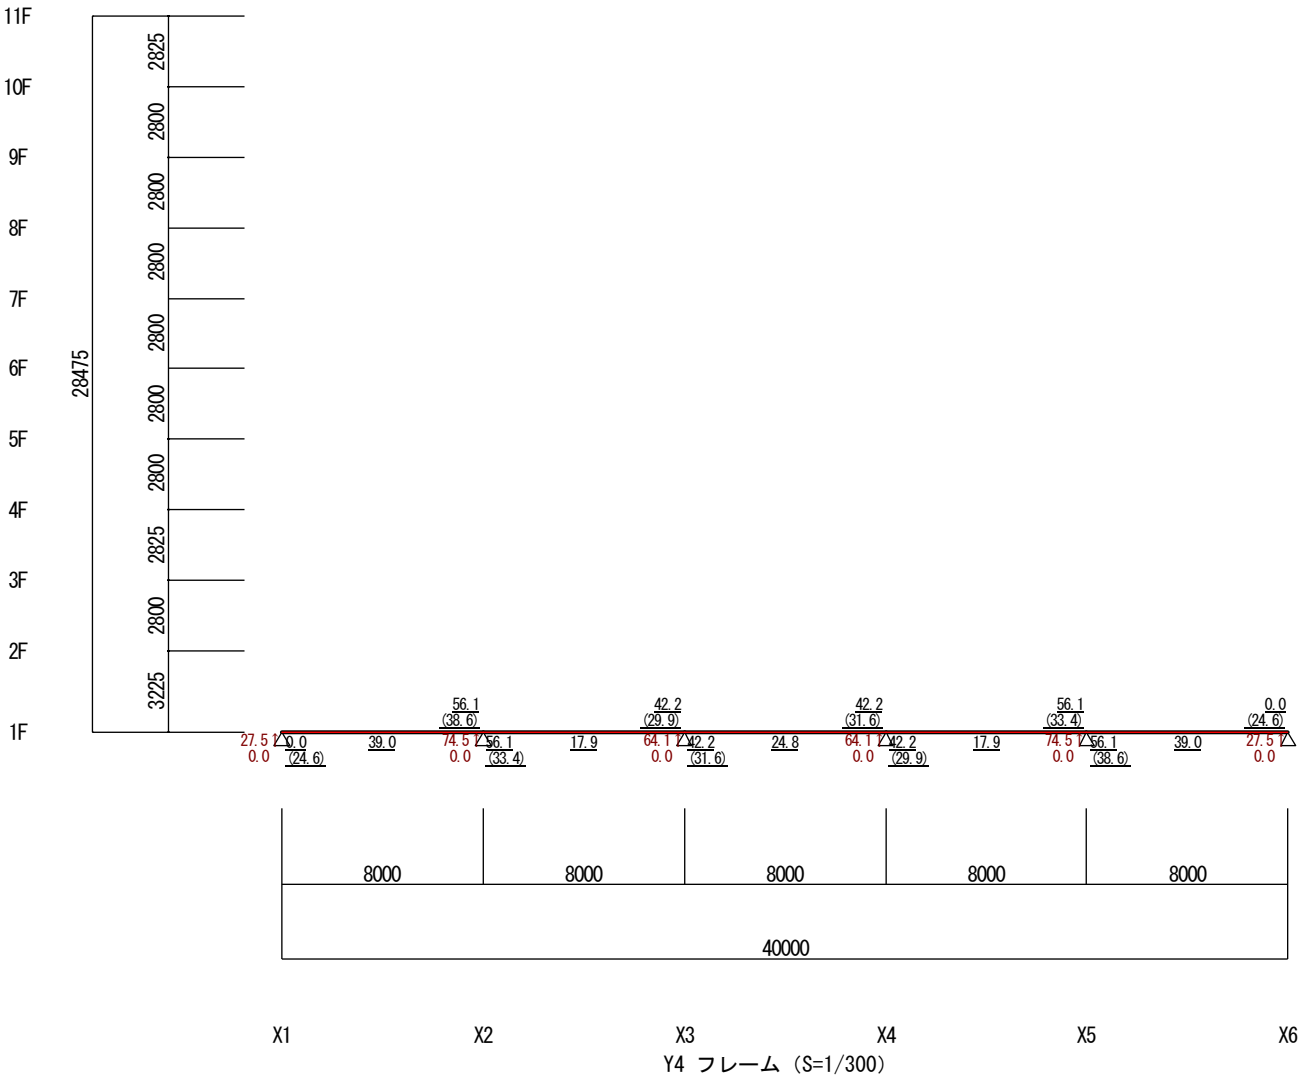


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

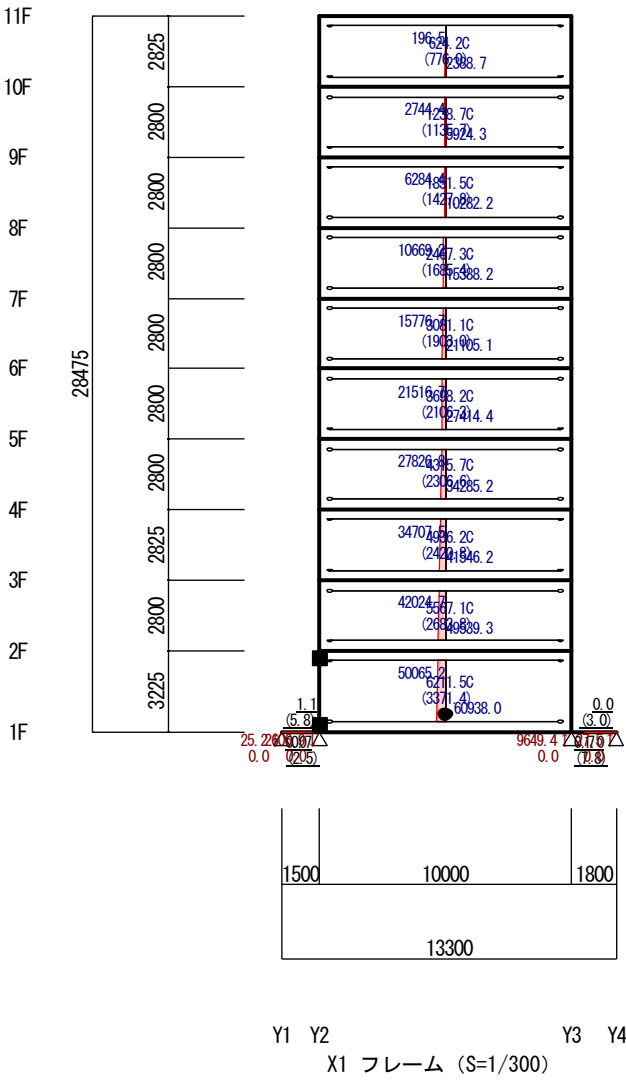


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

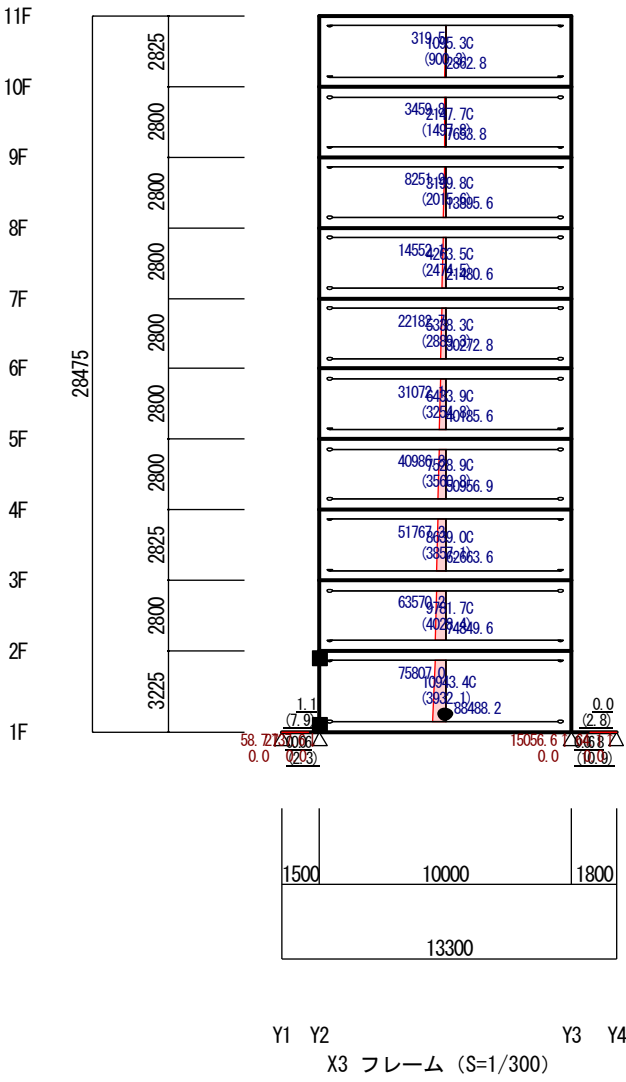


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

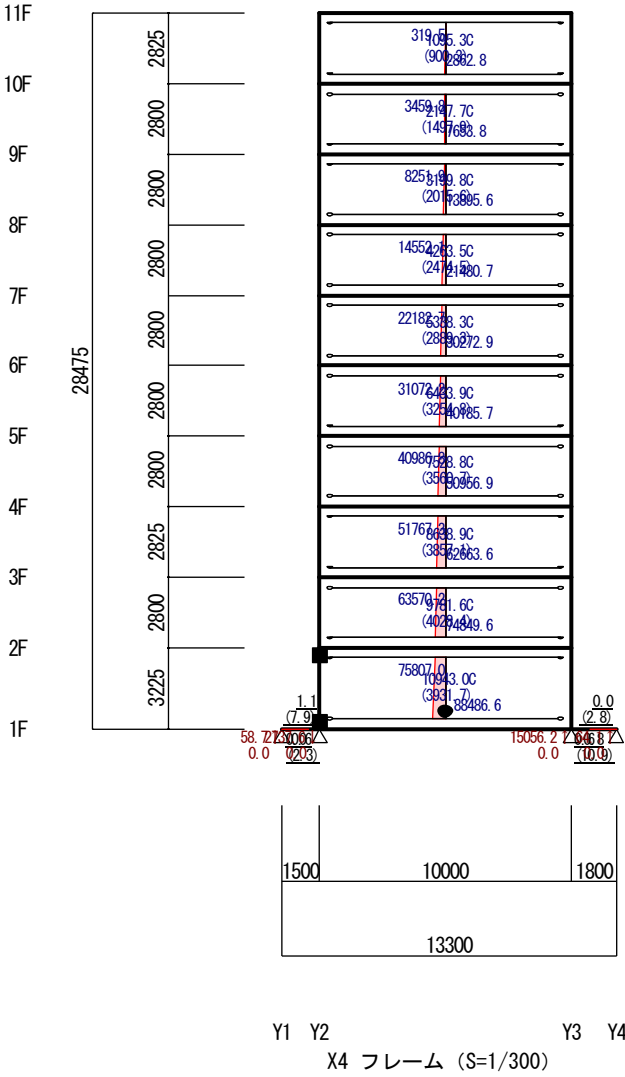


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

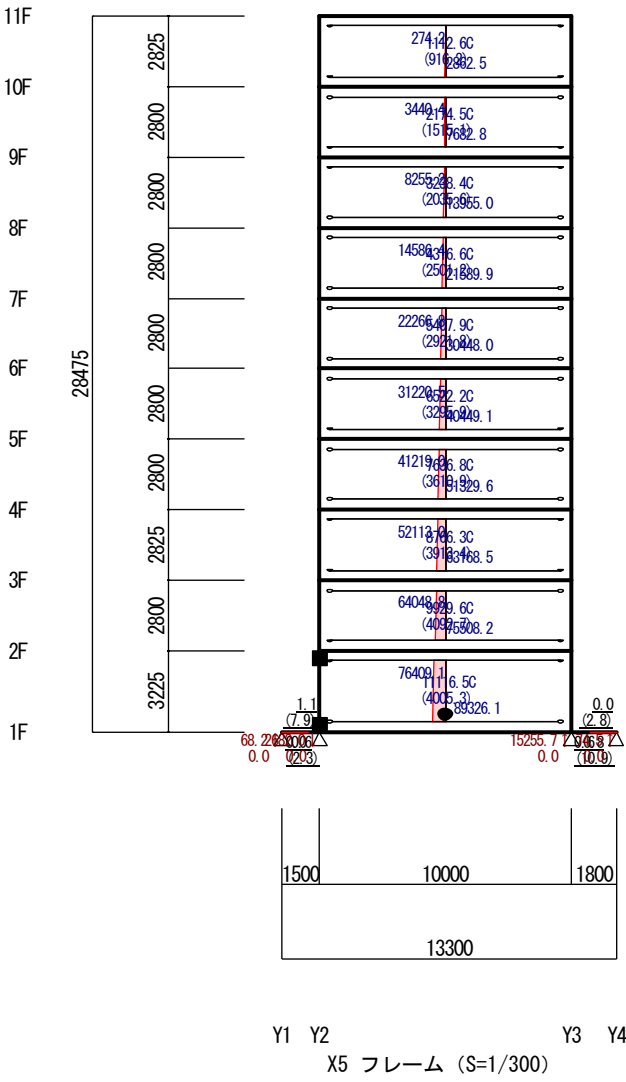


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

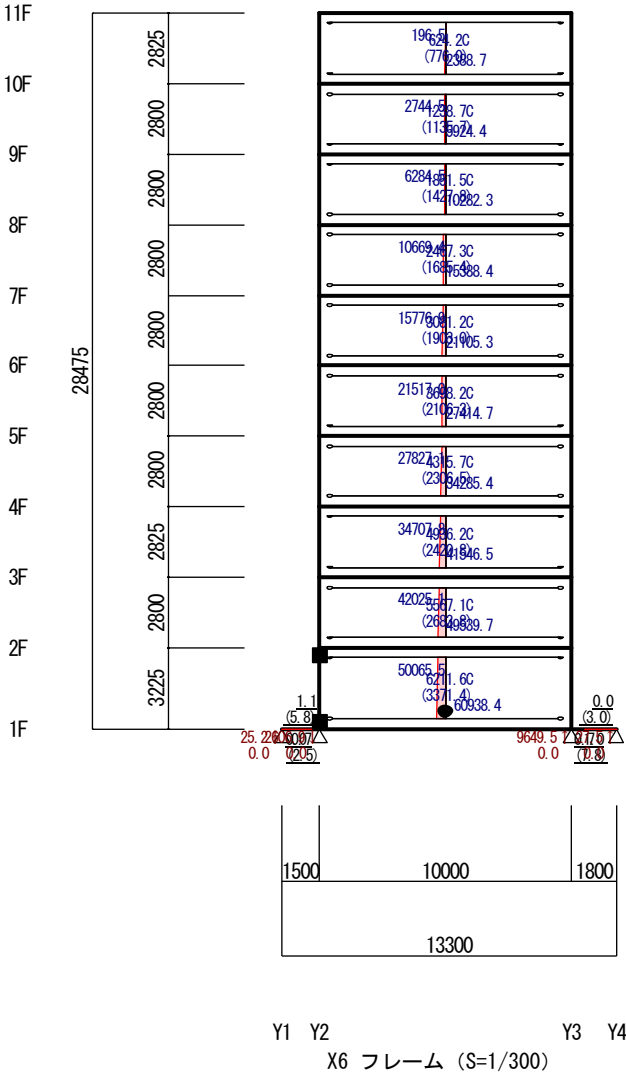


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

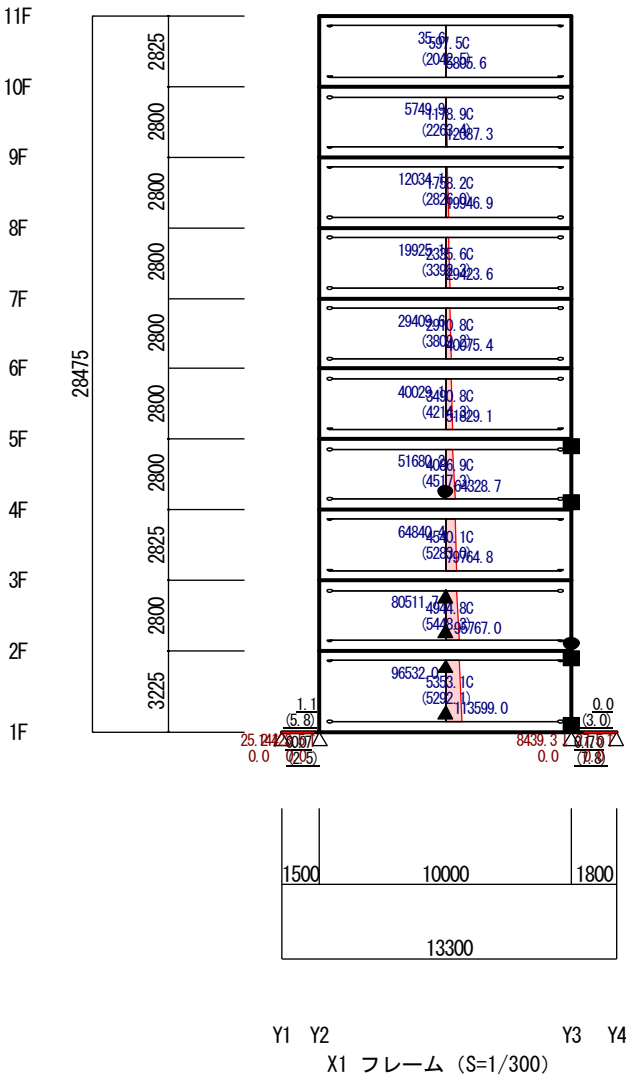


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

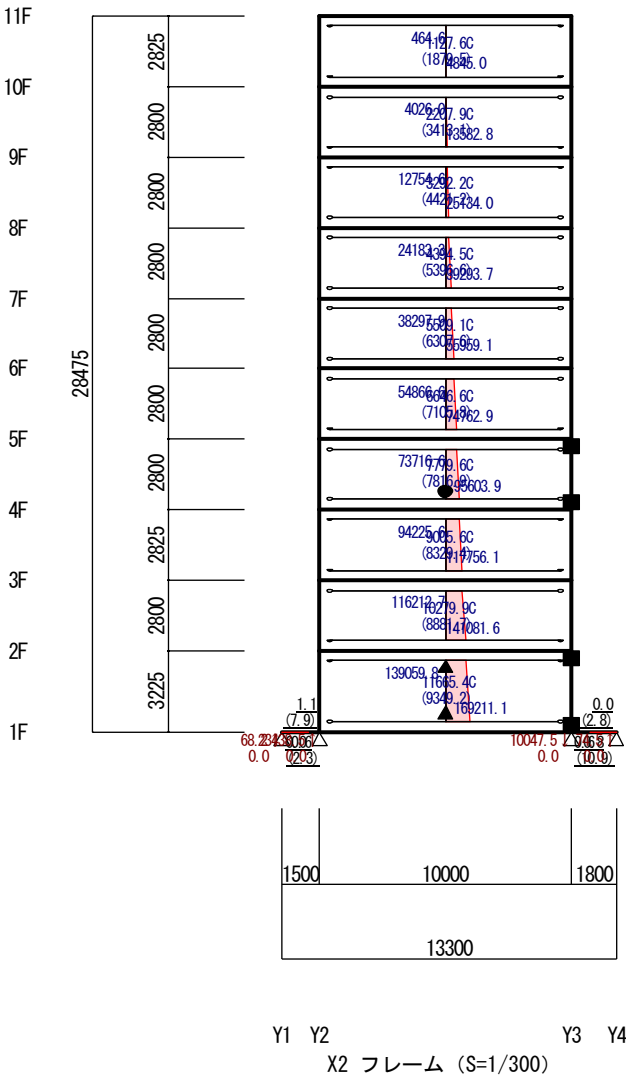


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

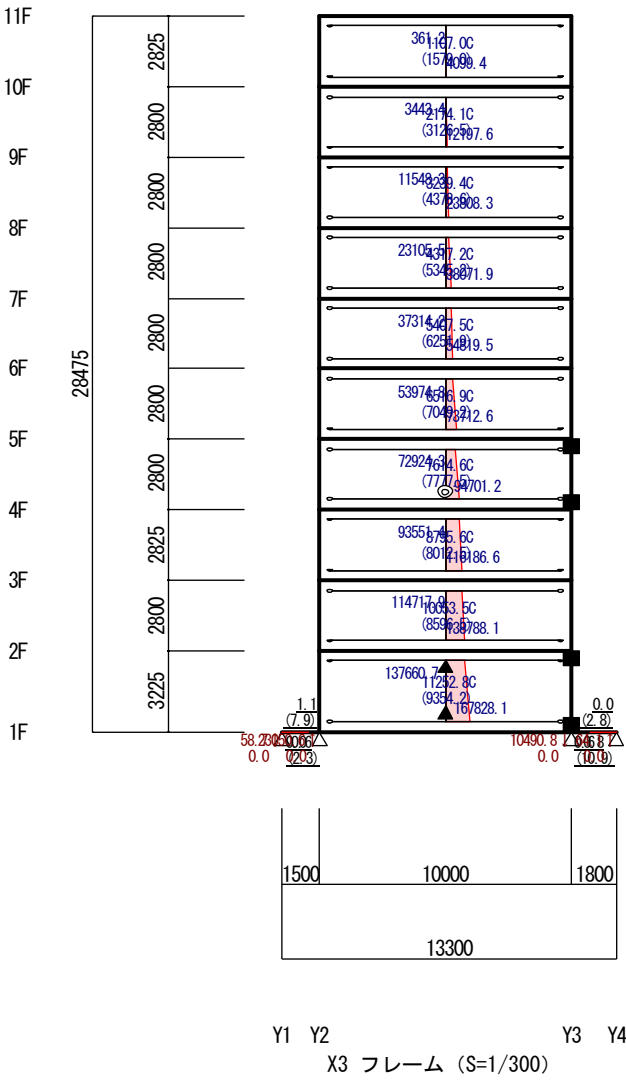


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

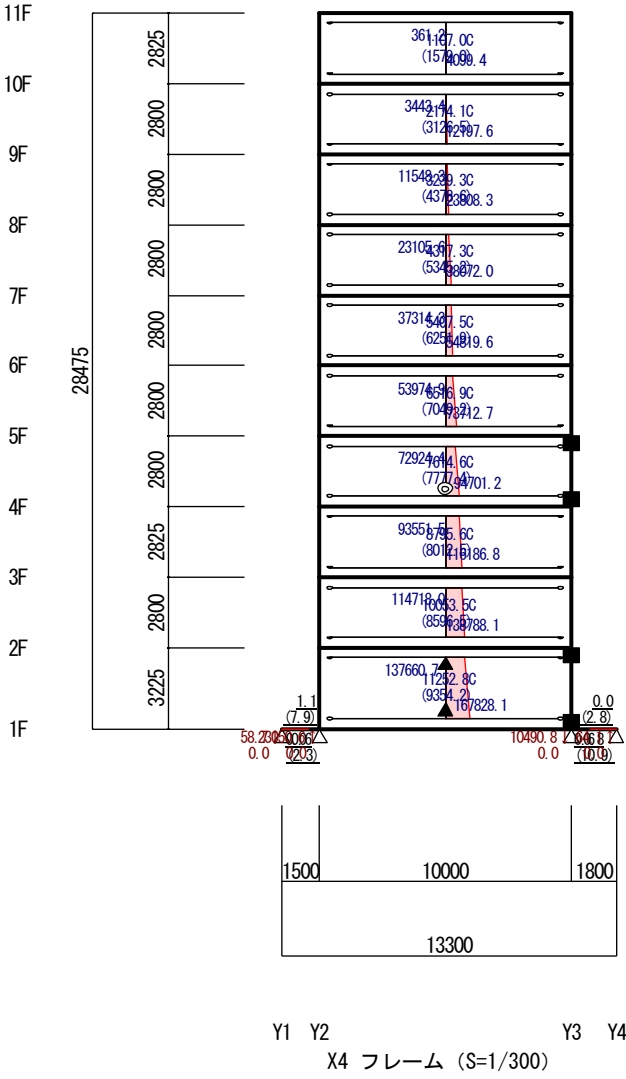

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



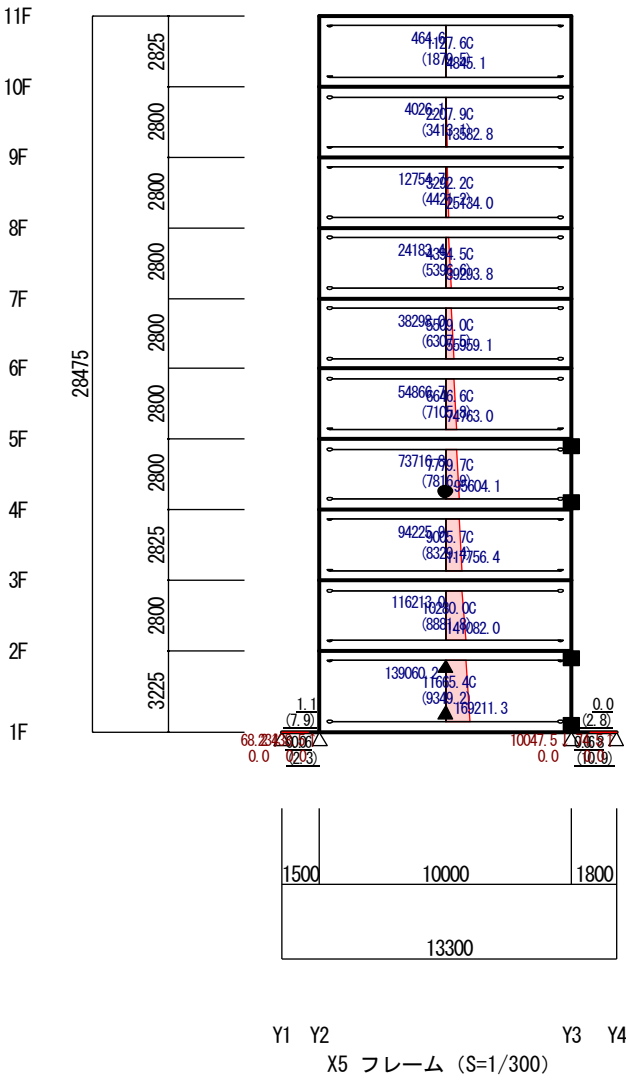


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

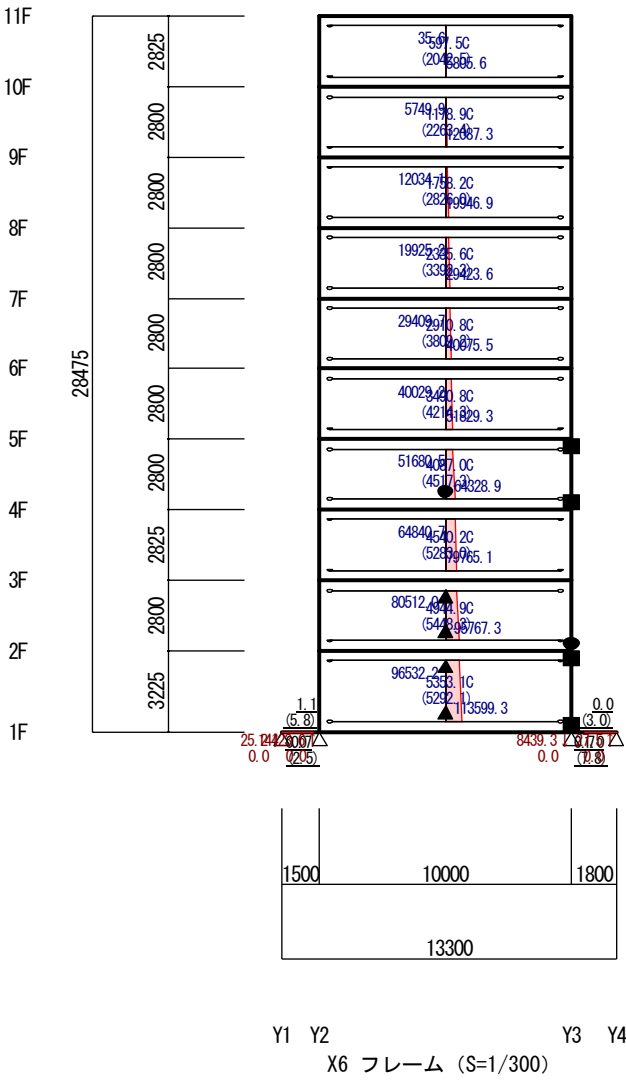

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

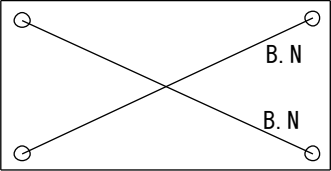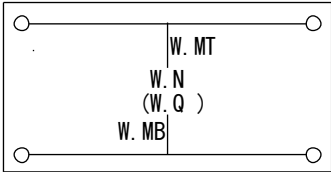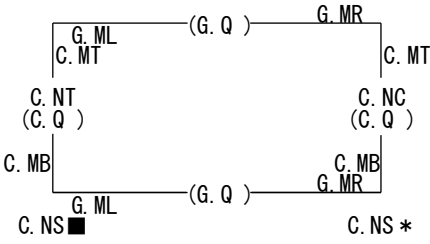


G.ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G.MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G.Q : はりせん断耐力 (kN)
C.MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C.MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C.N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C.Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C.NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊


W.MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W.MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W.Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W.N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B.N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

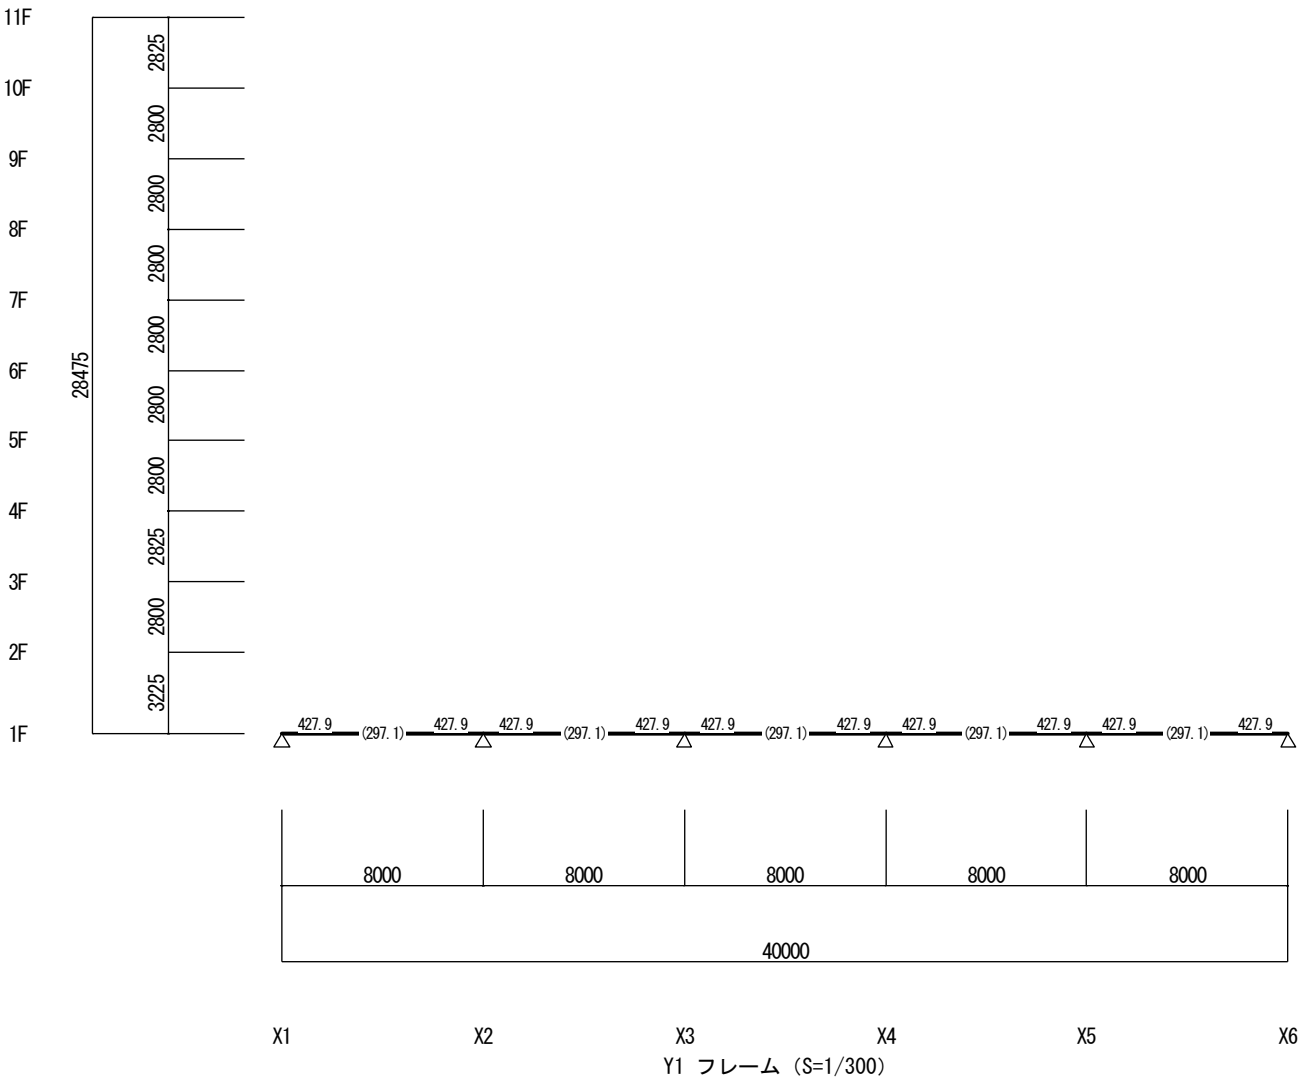


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

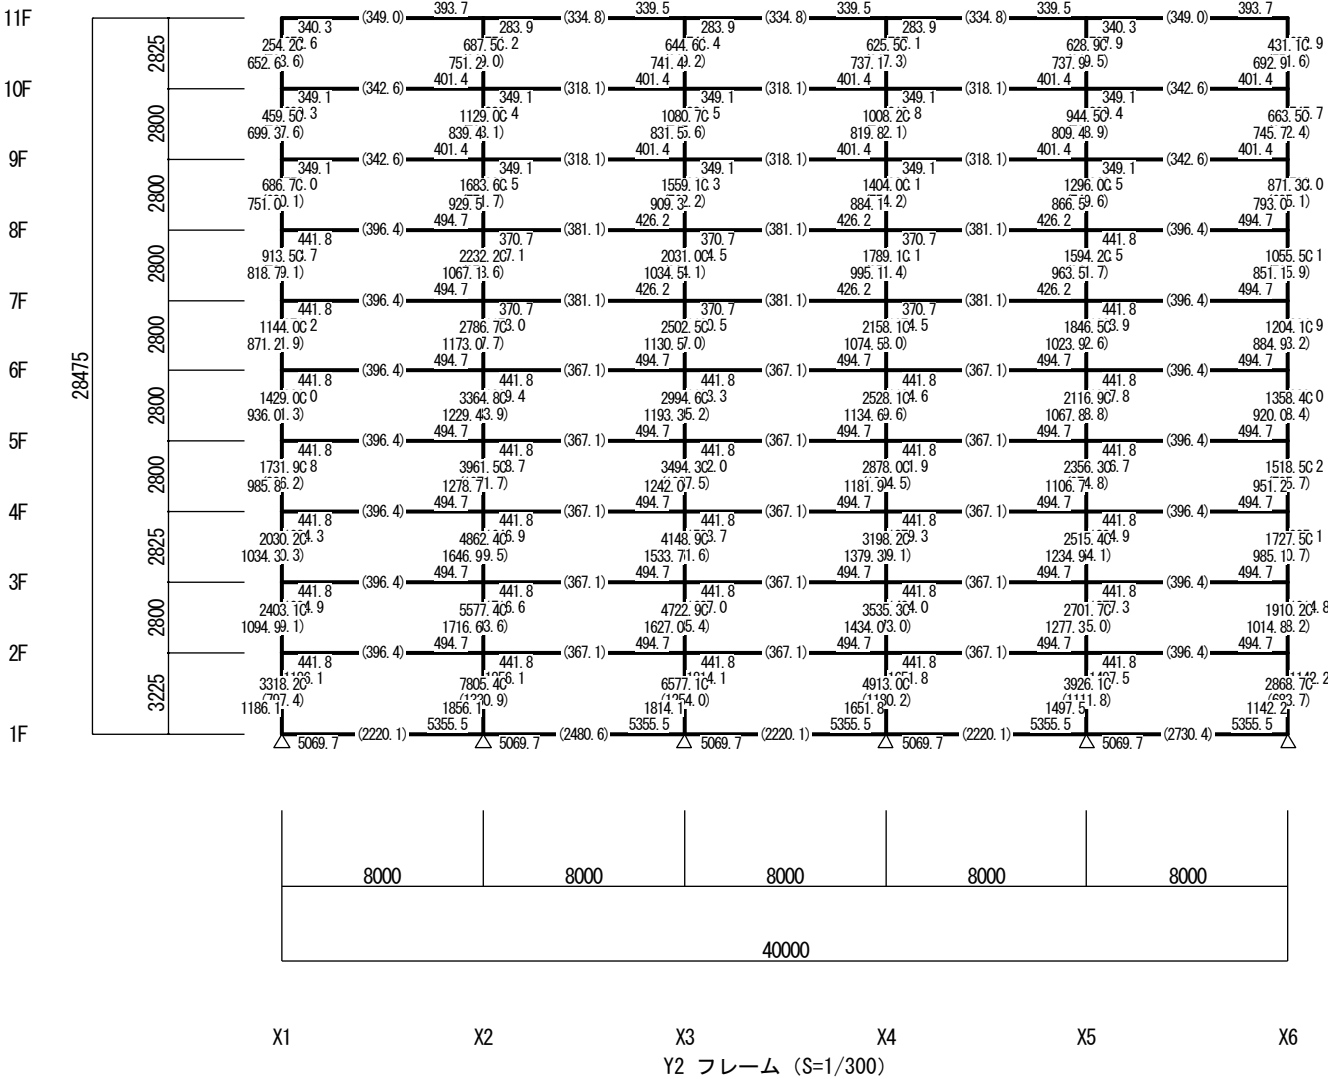


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

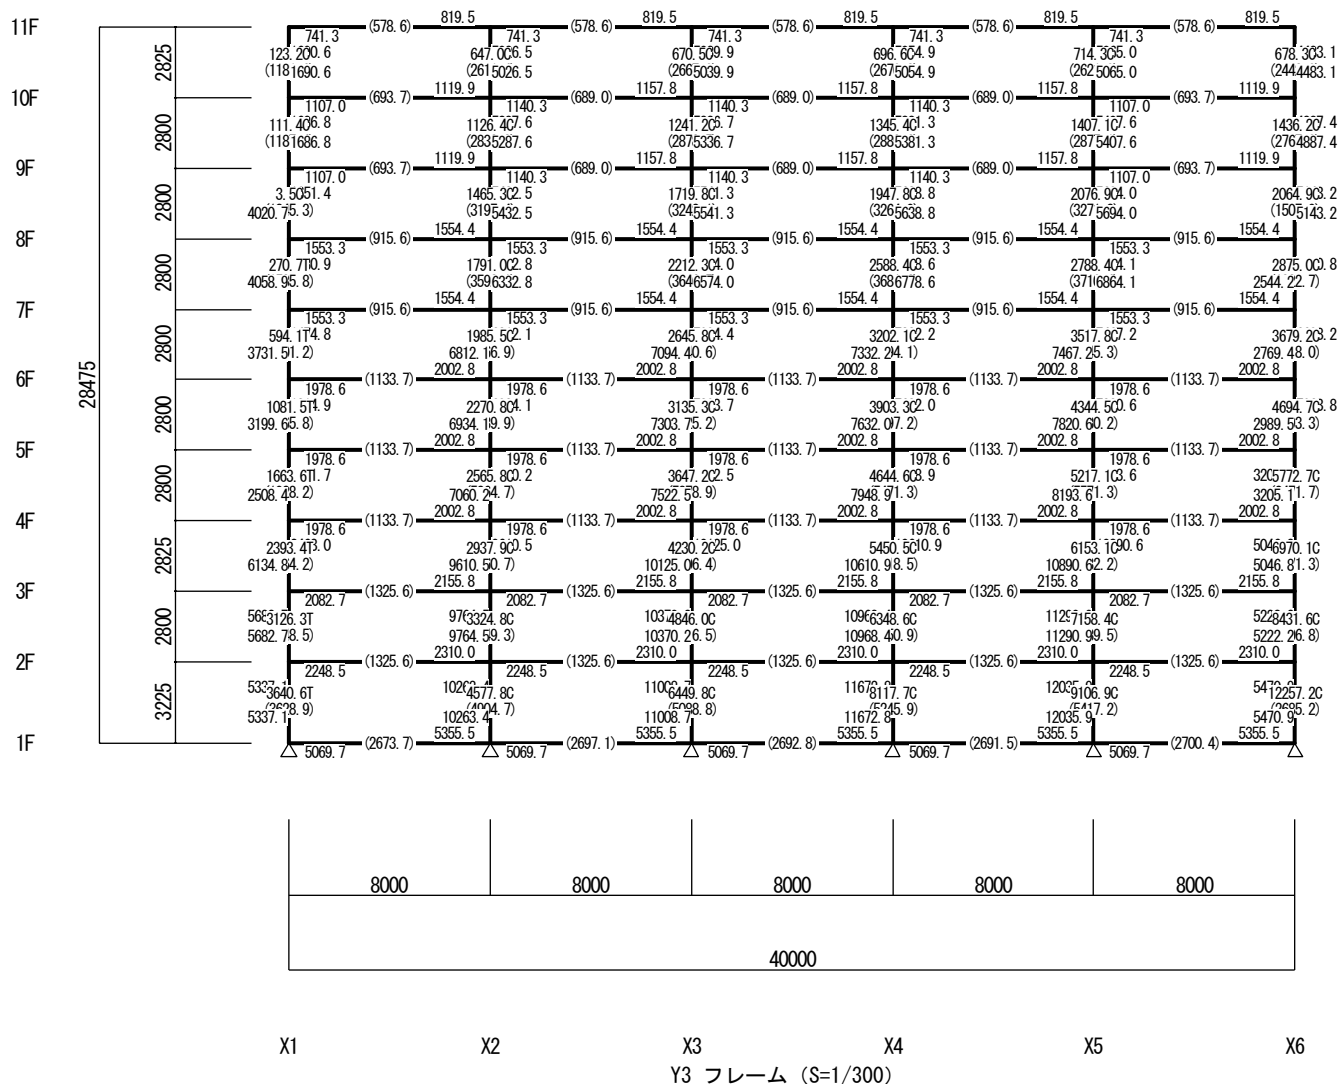


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

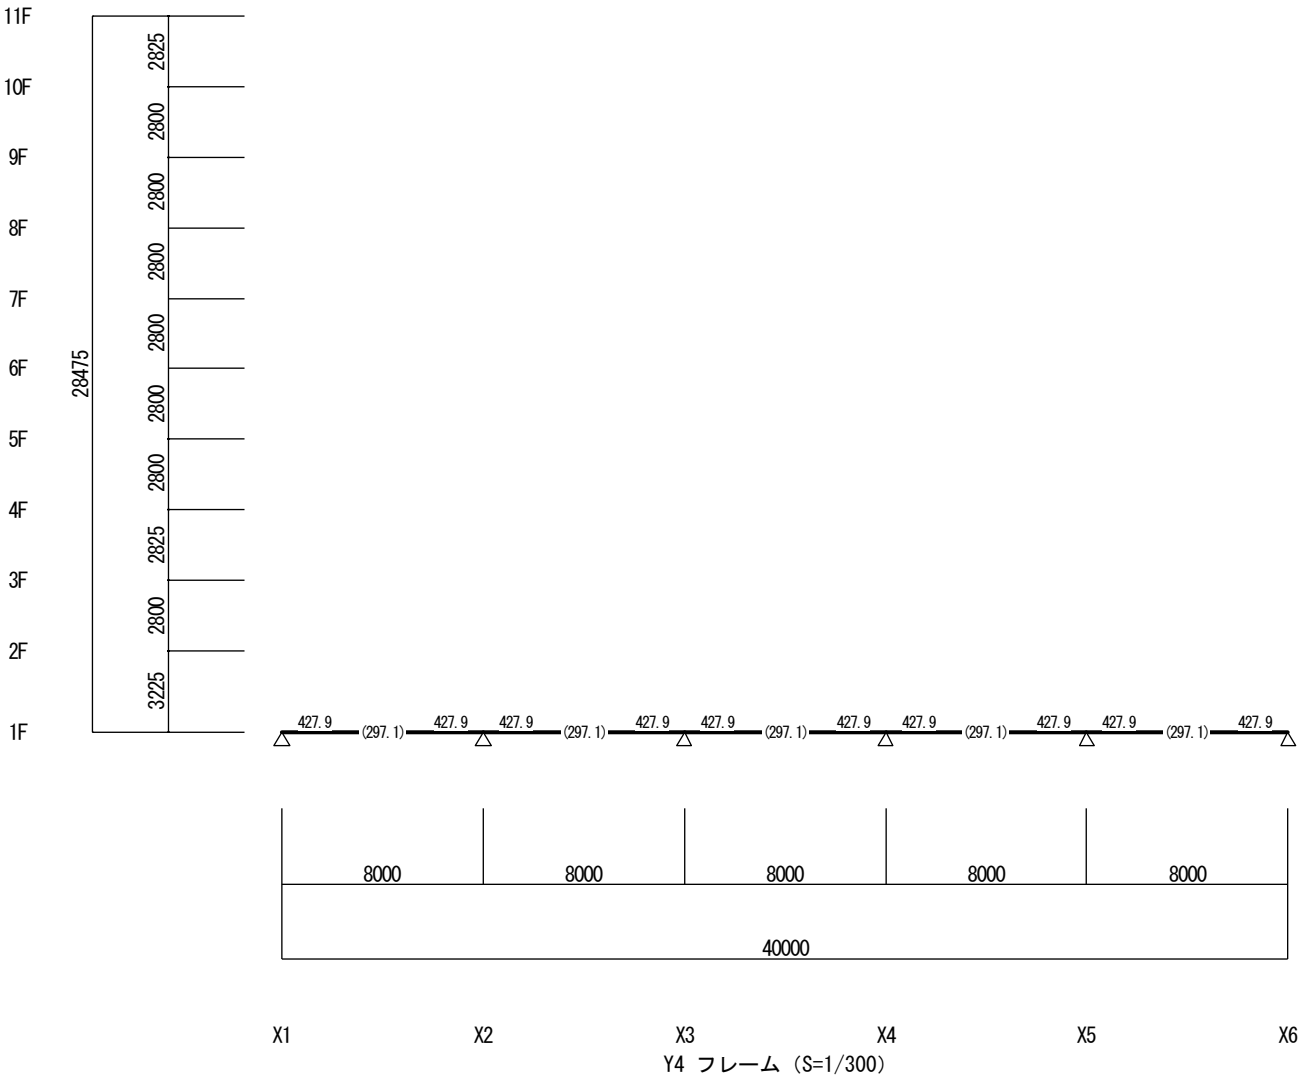


終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

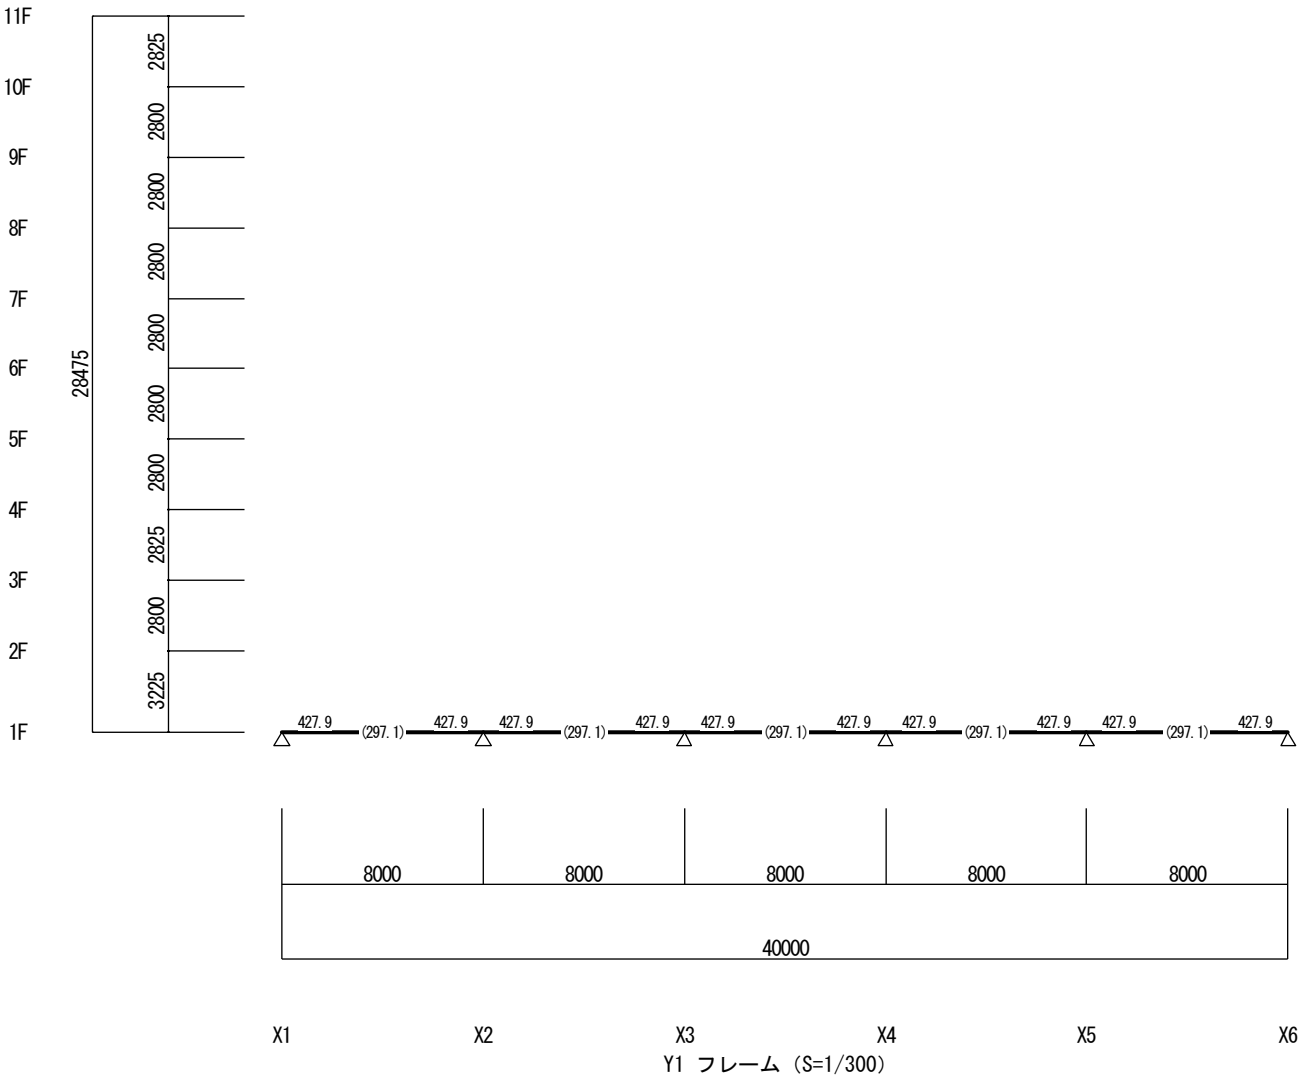

終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

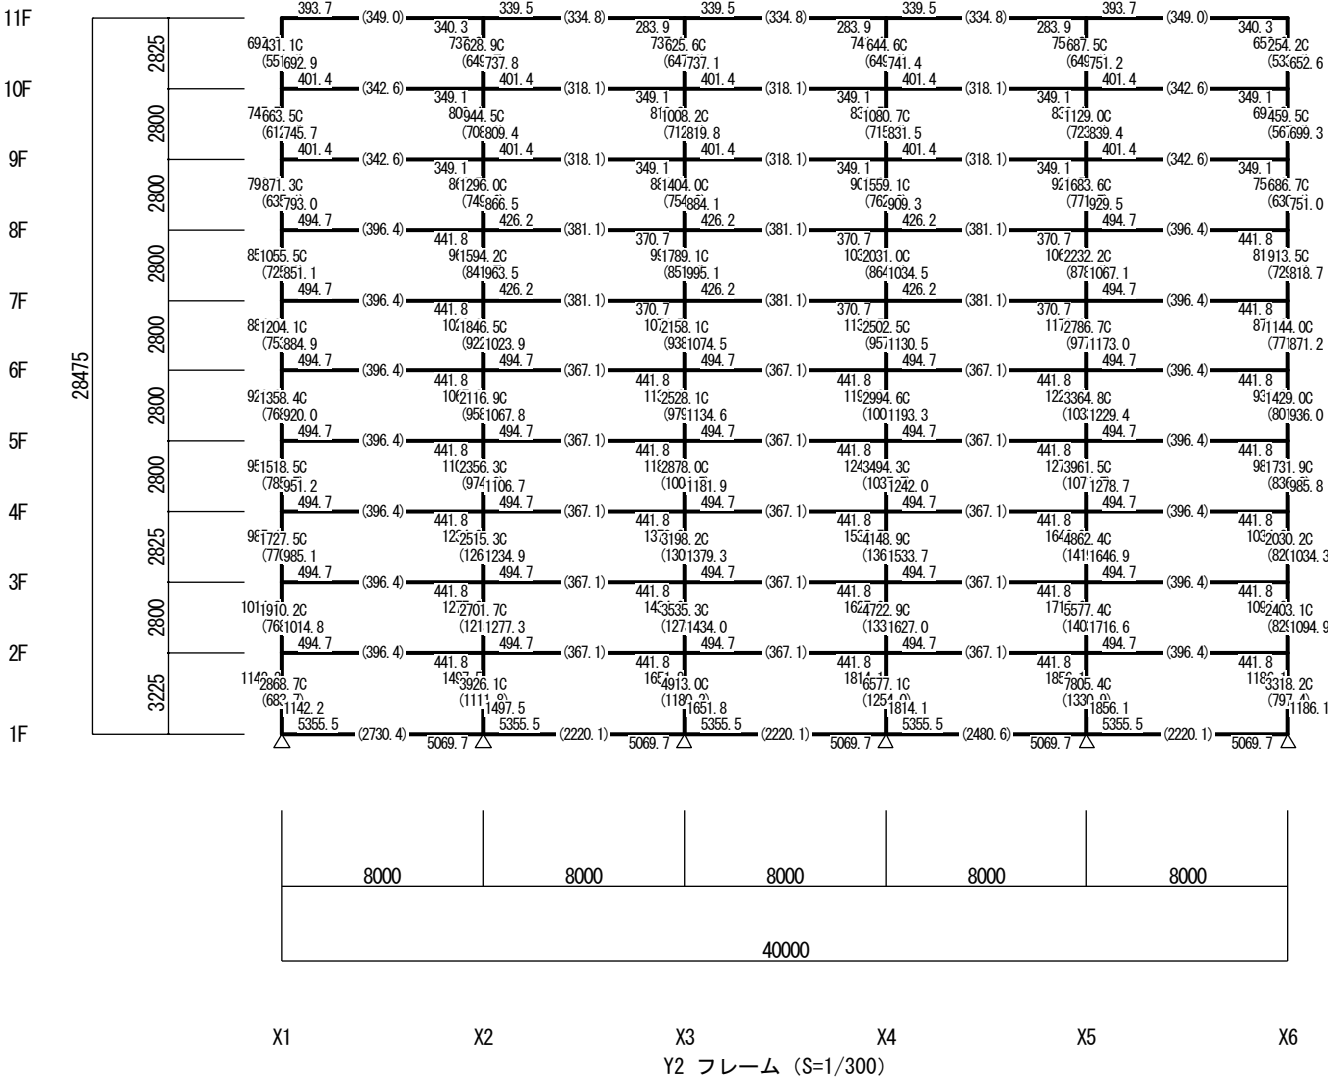


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

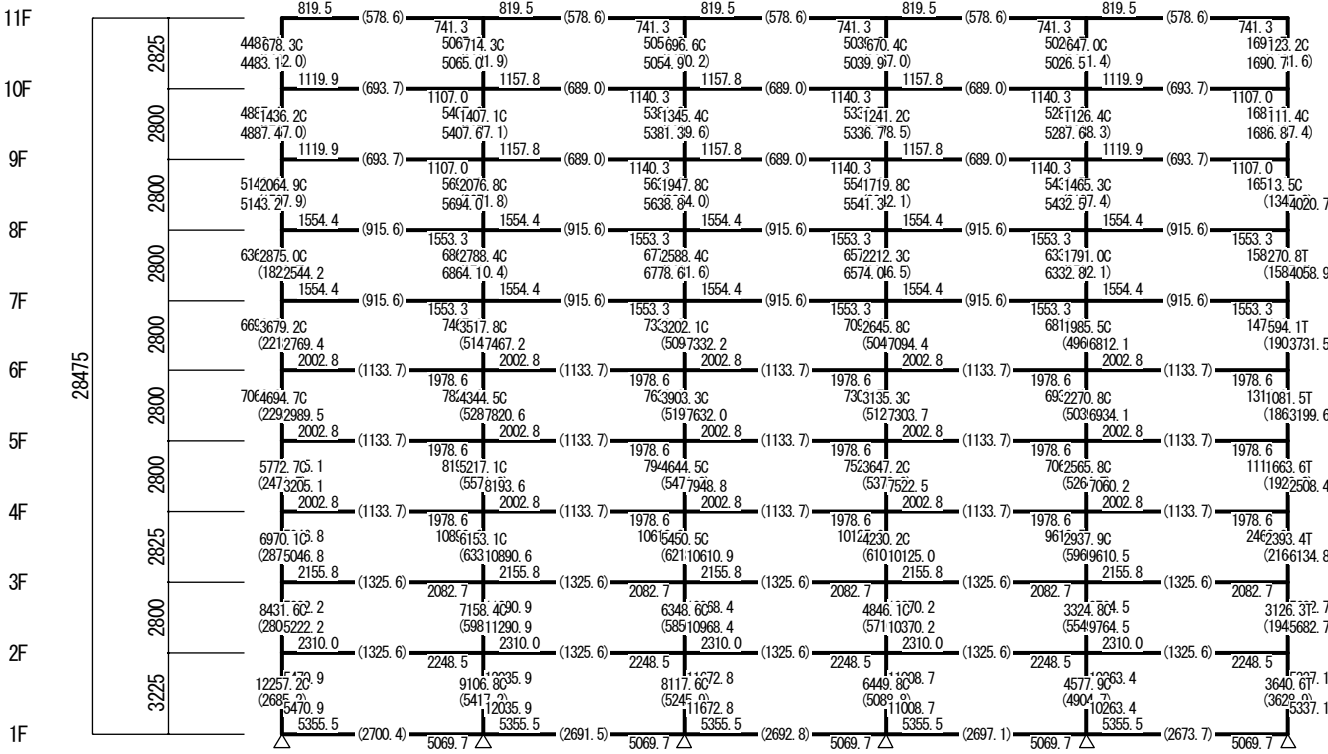


8000	8000	8000	8000	8000
40000				


X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/300)

終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

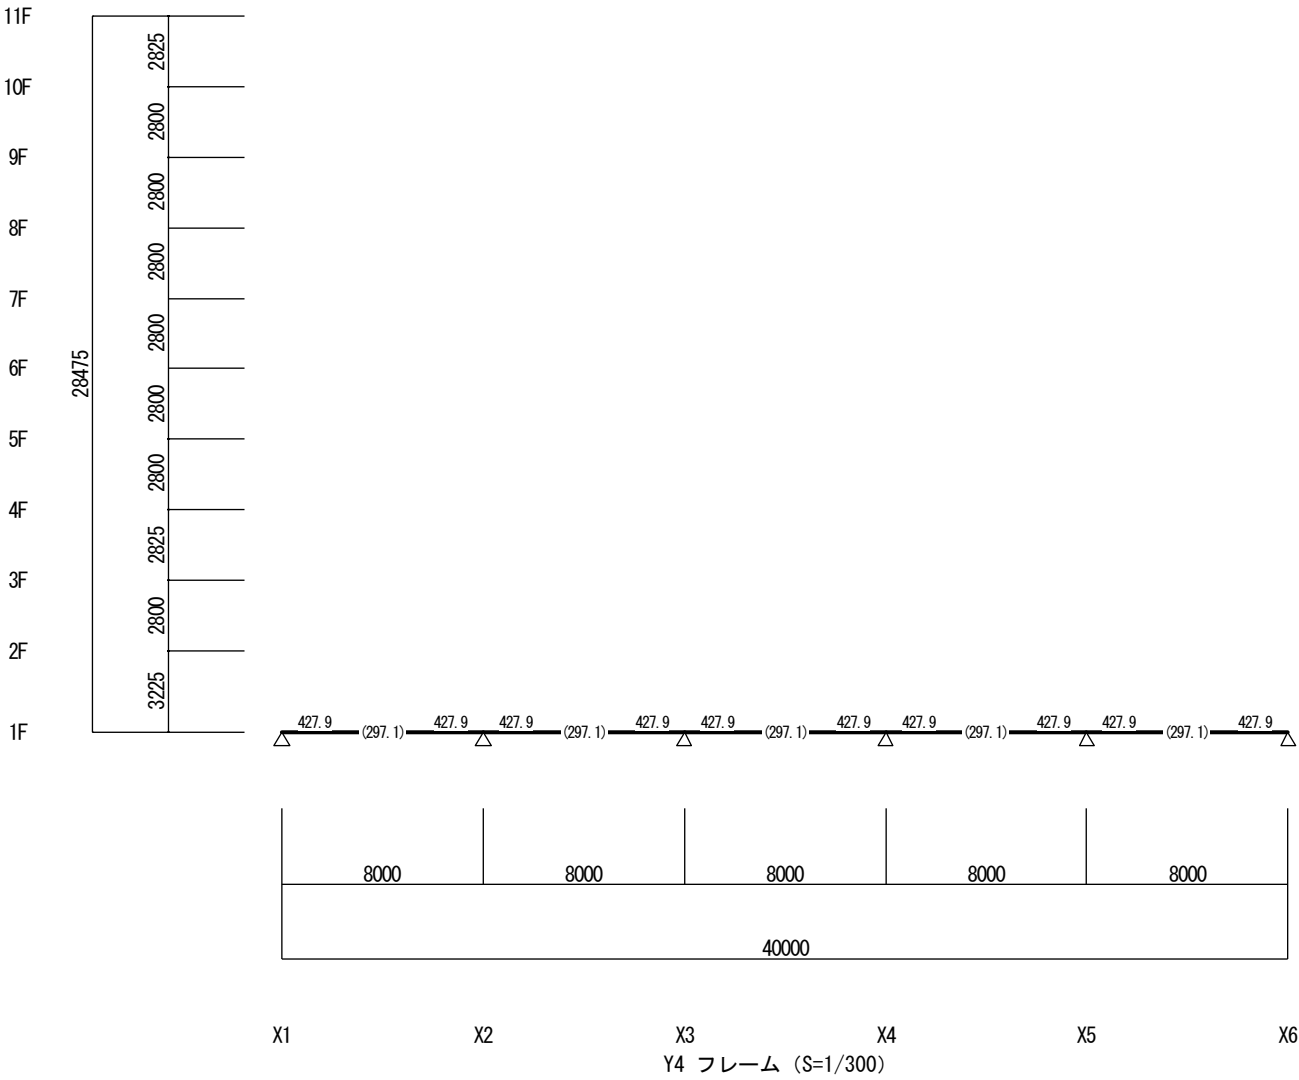


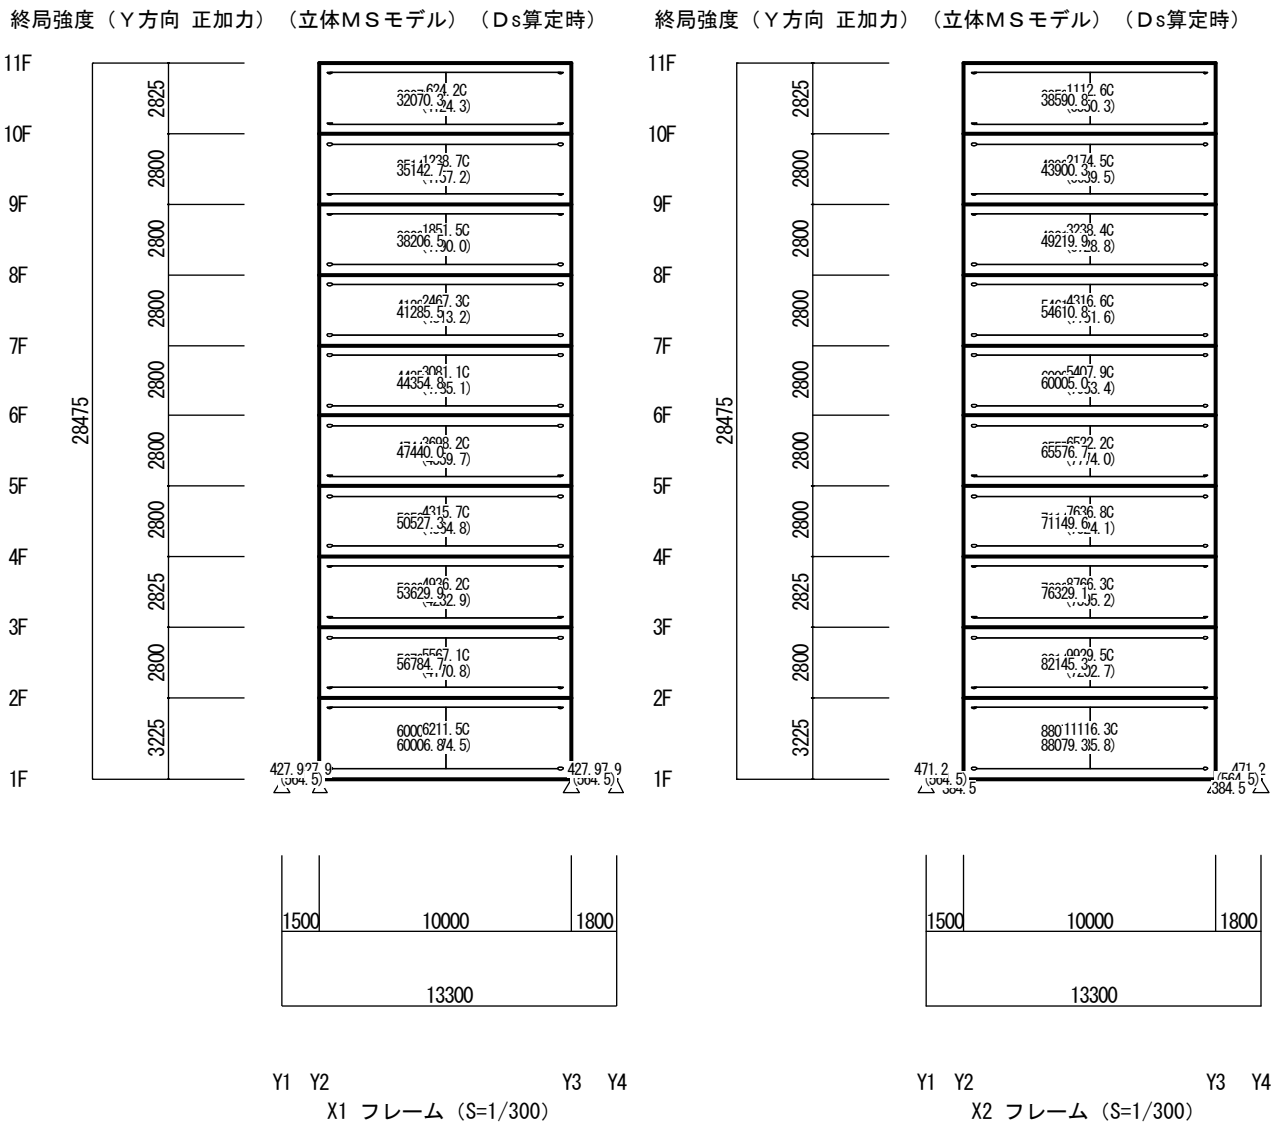


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

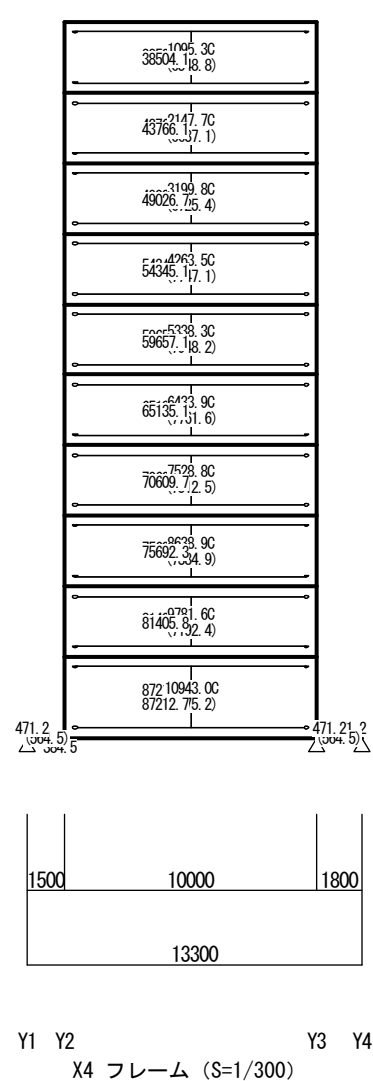


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

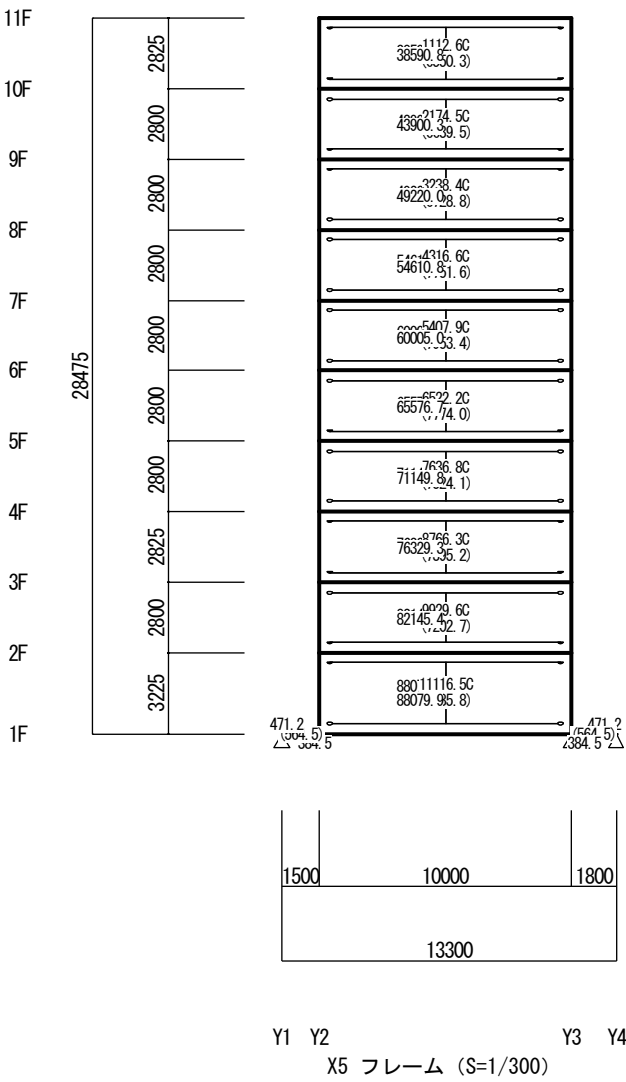


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

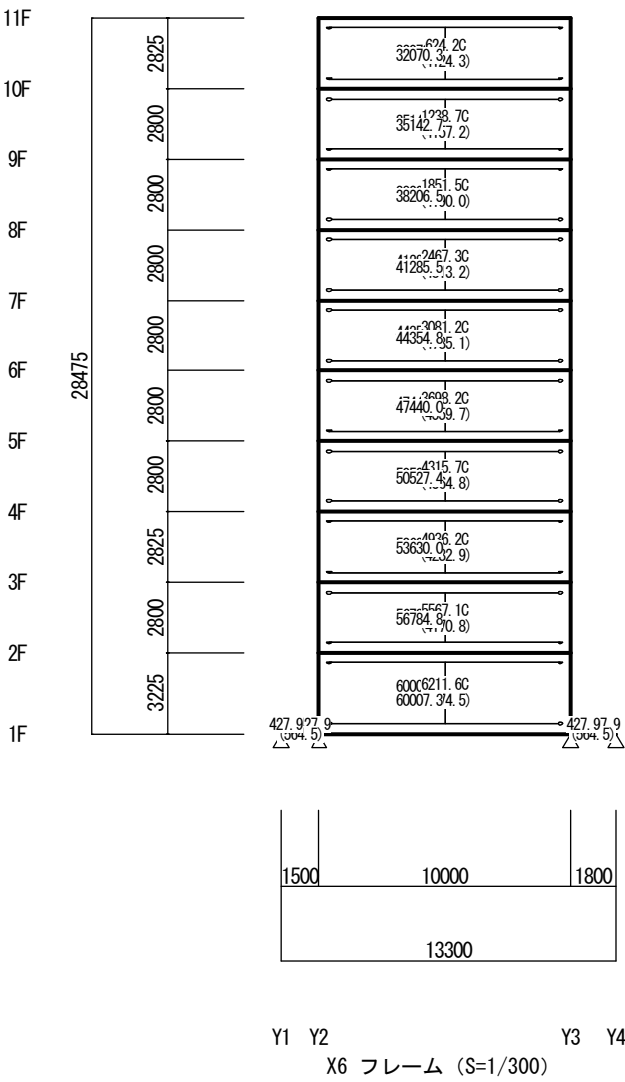


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

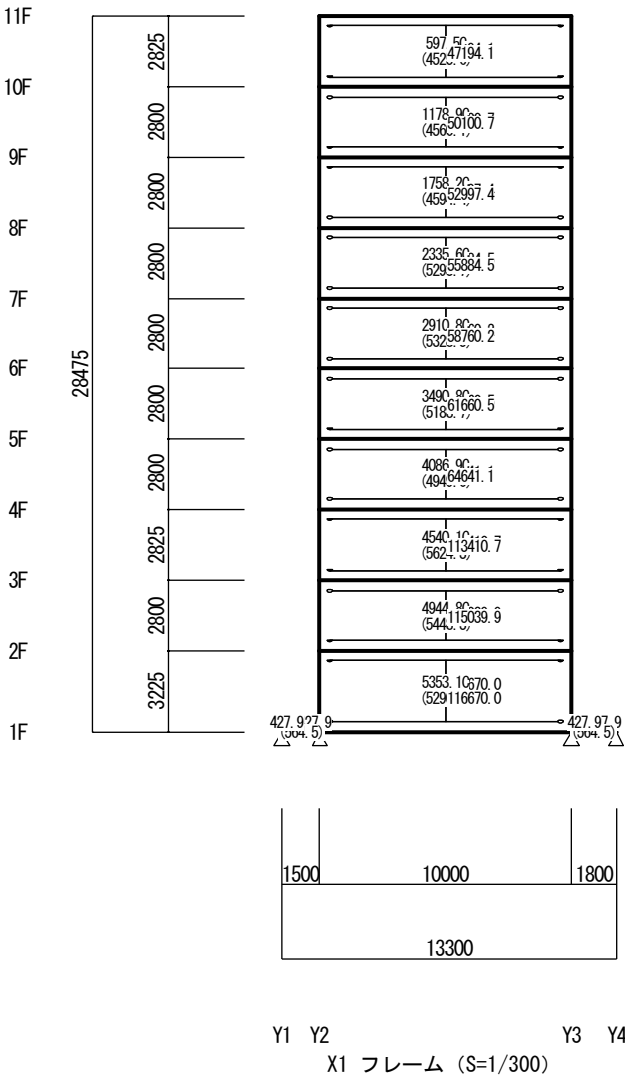


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

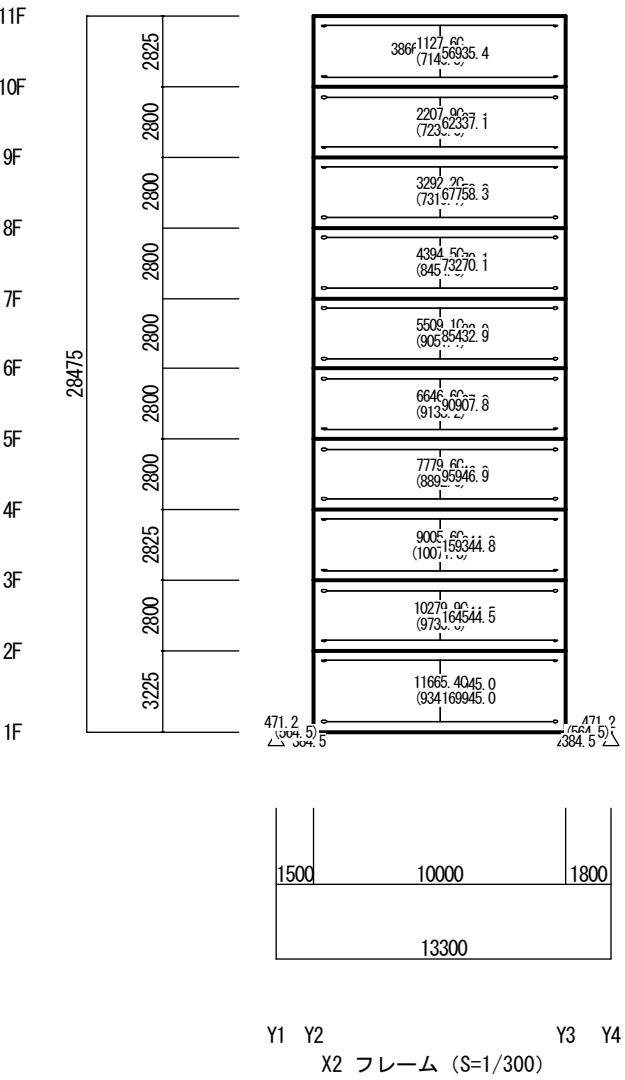


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

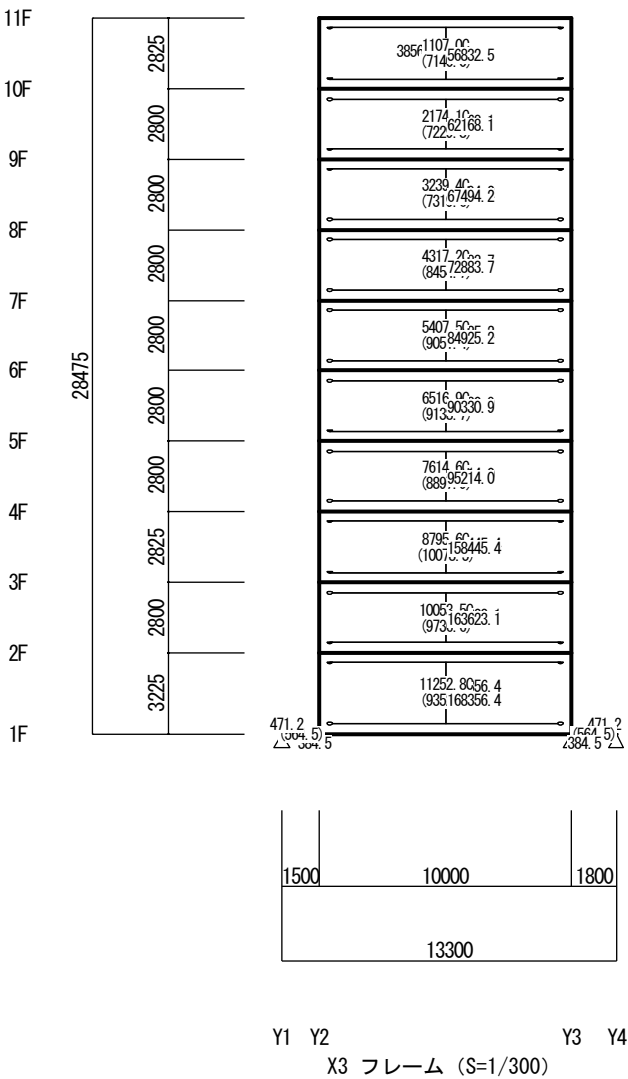


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

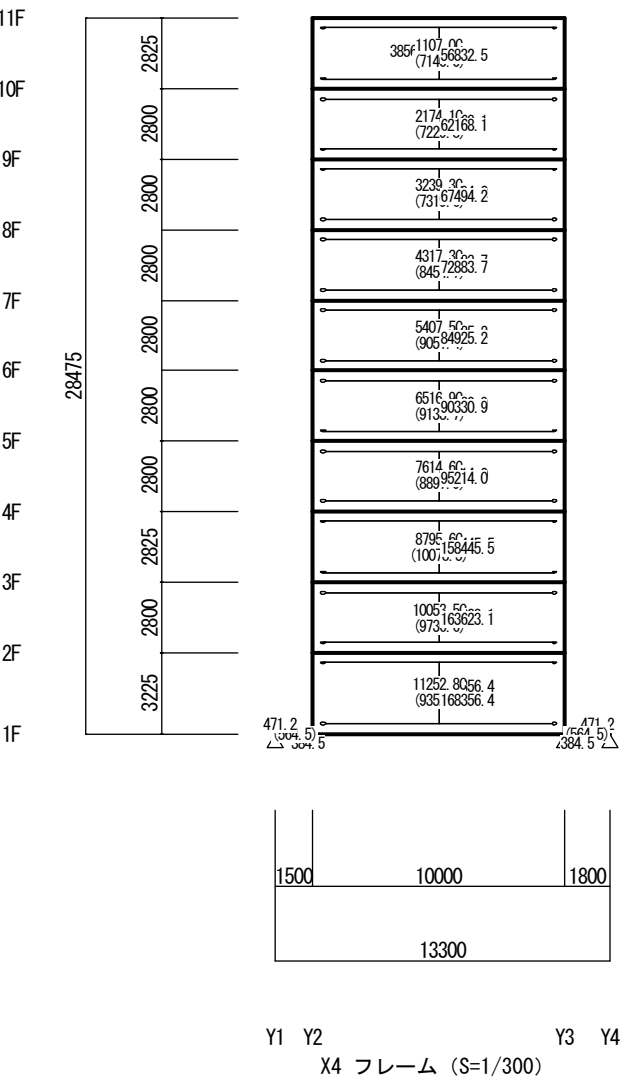


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

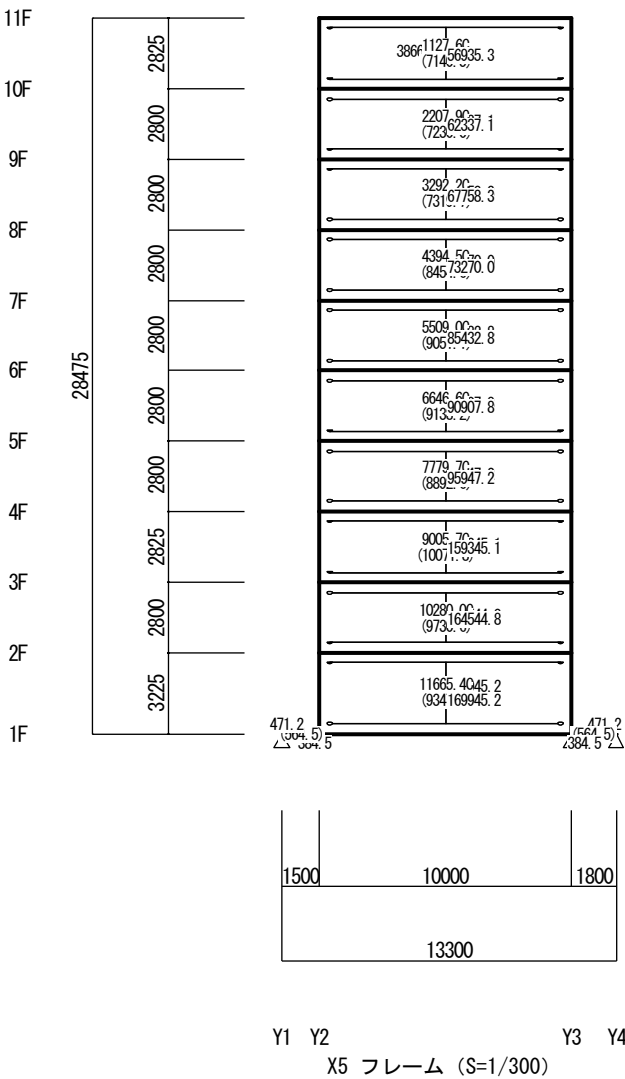


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

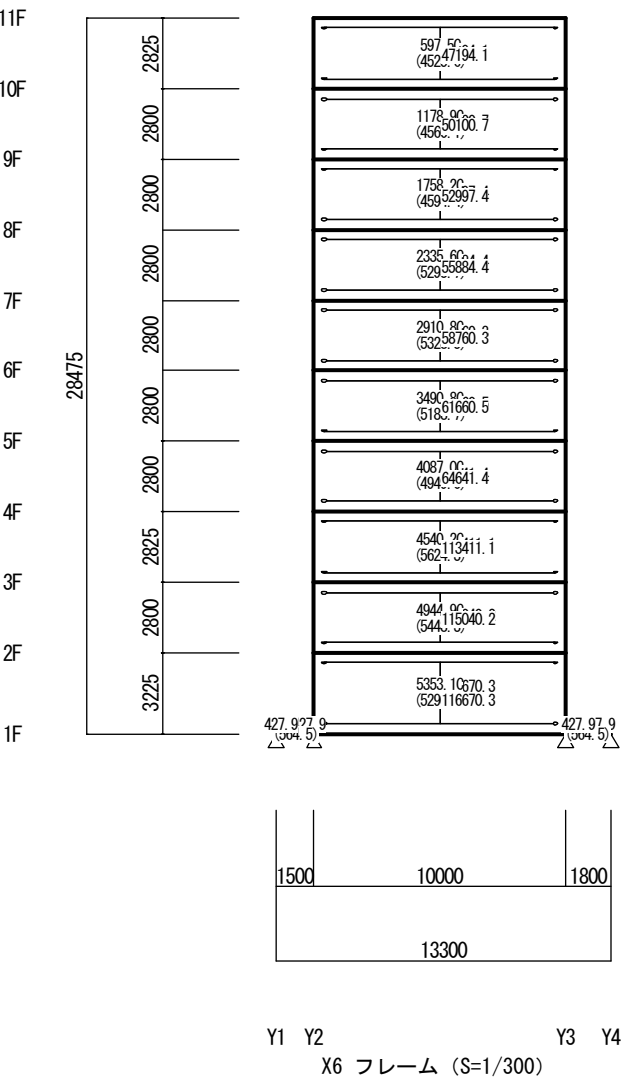


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

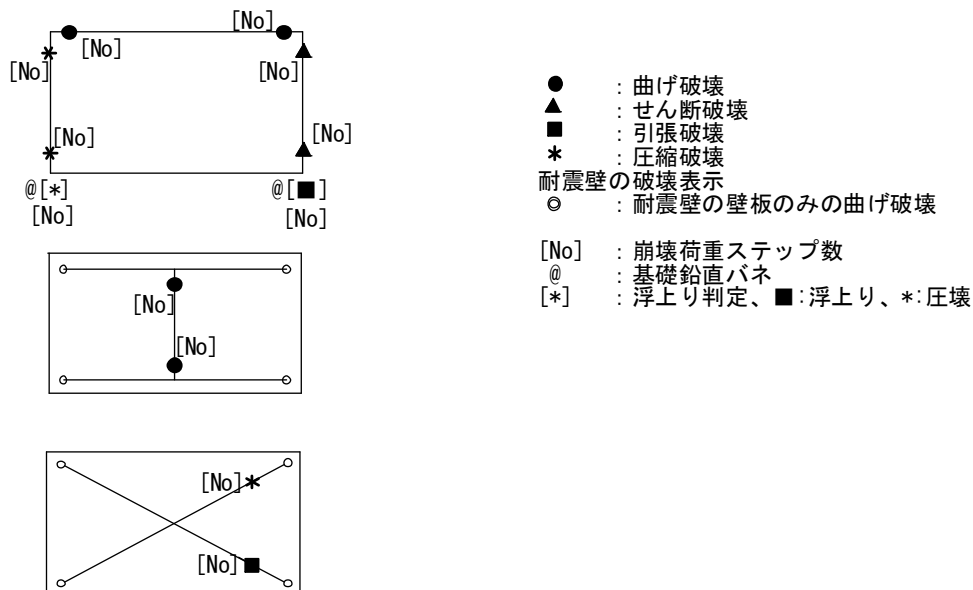


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

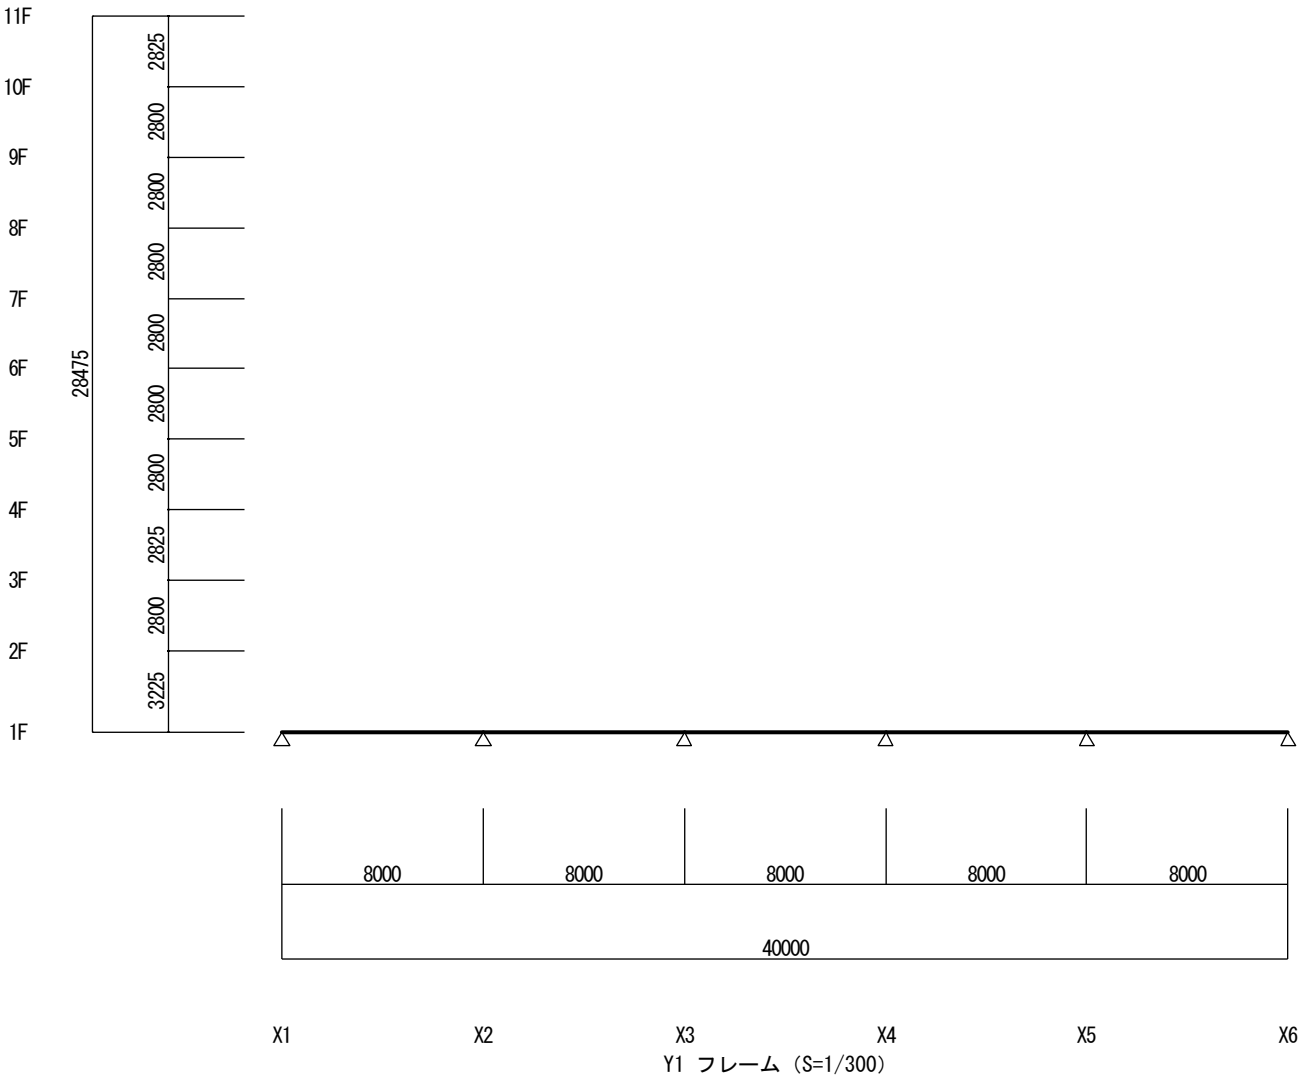


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

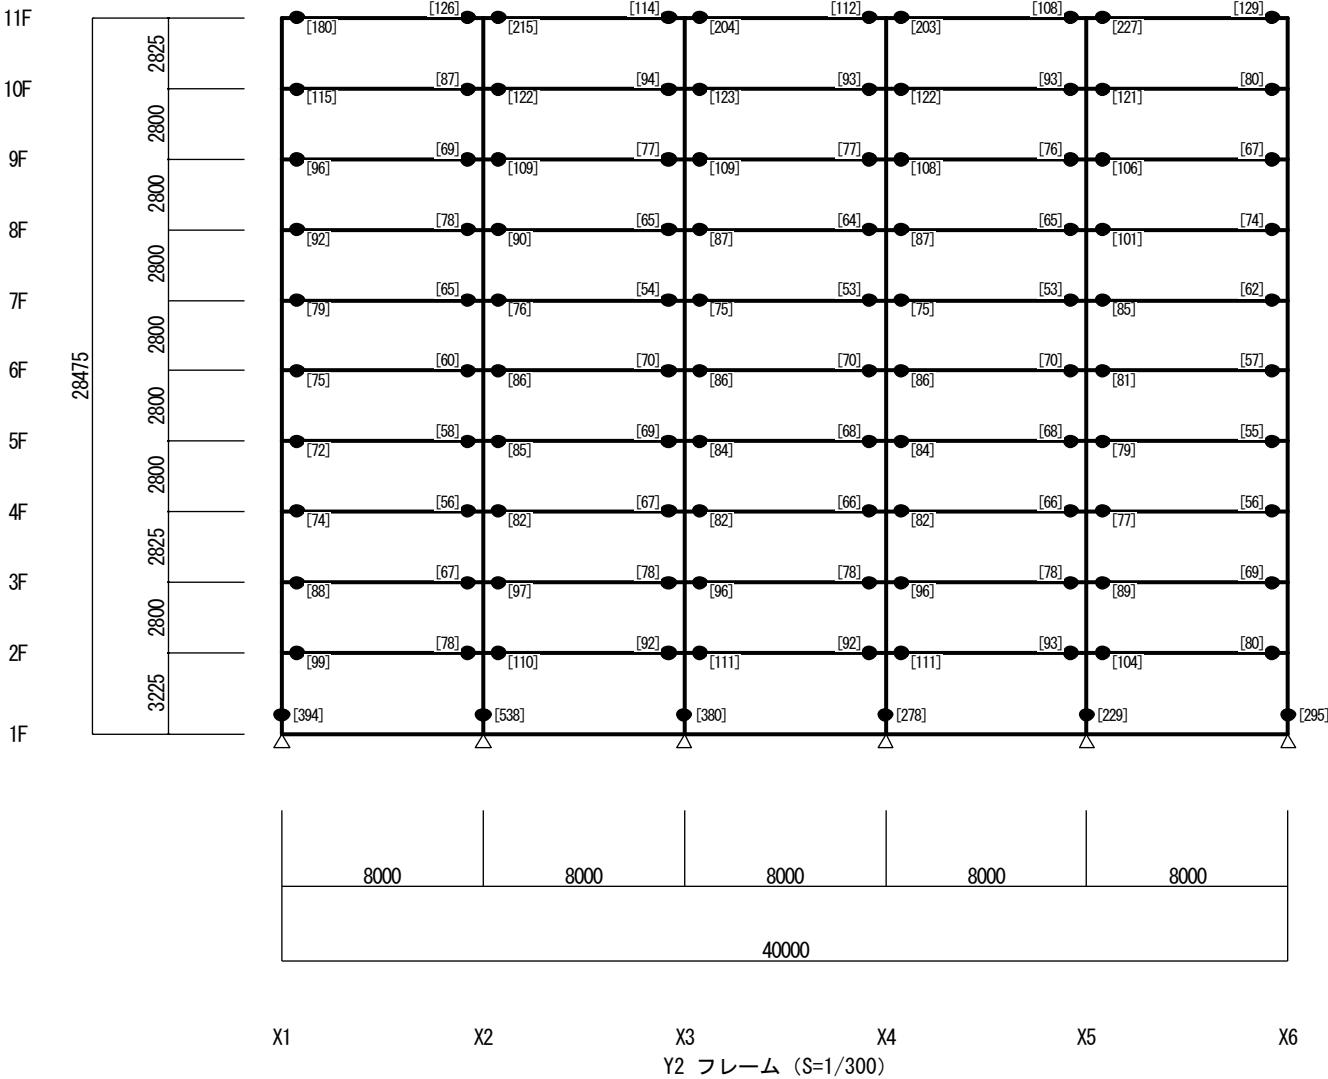


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

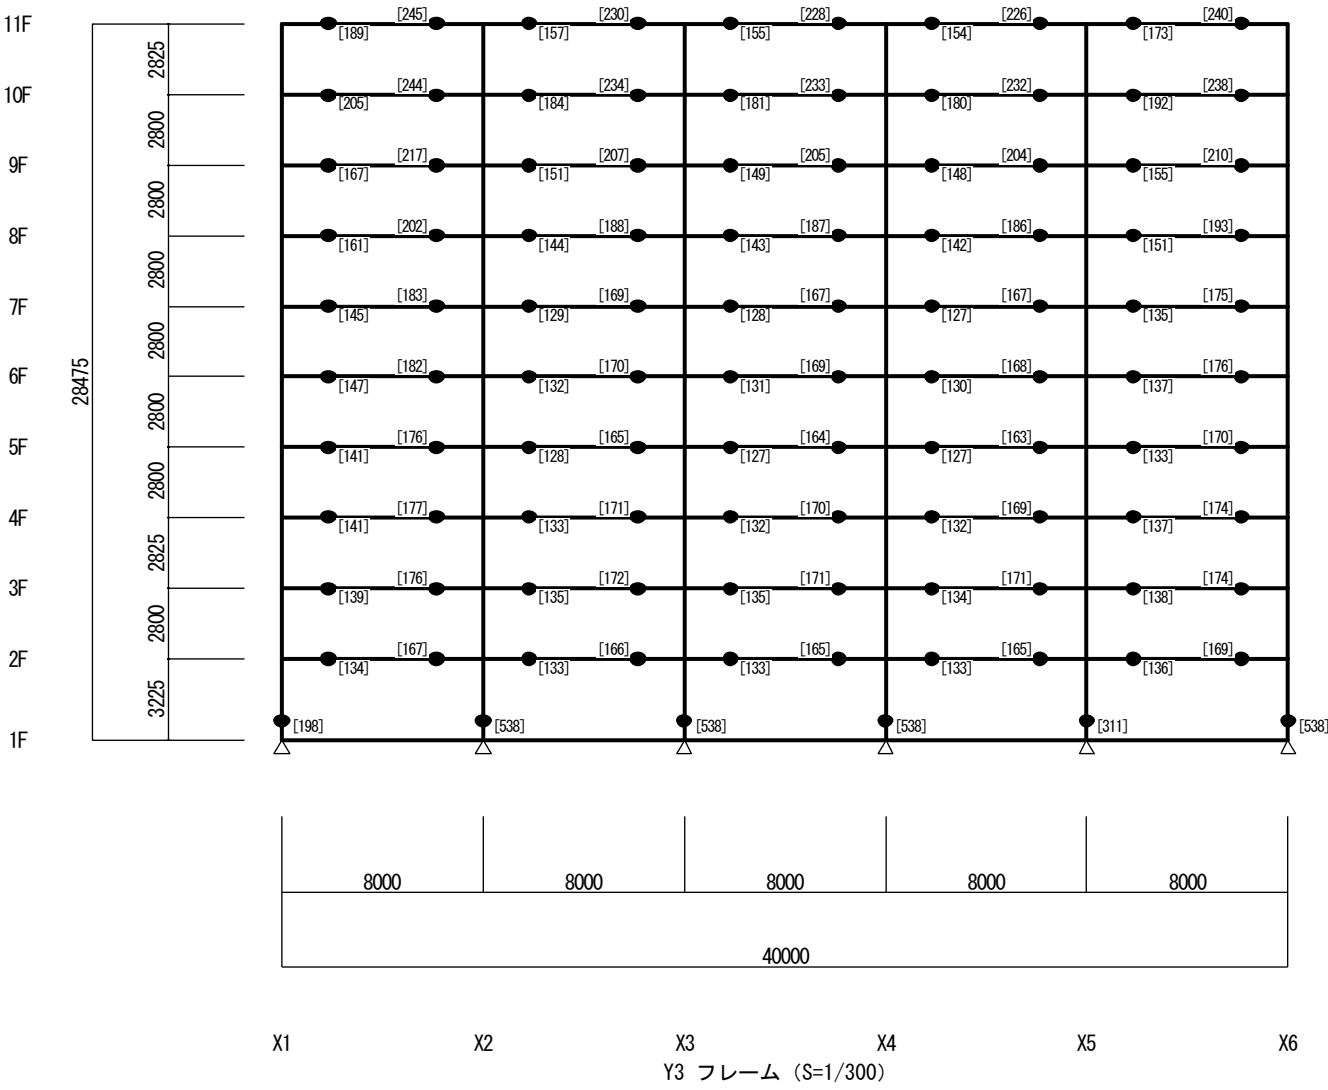


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

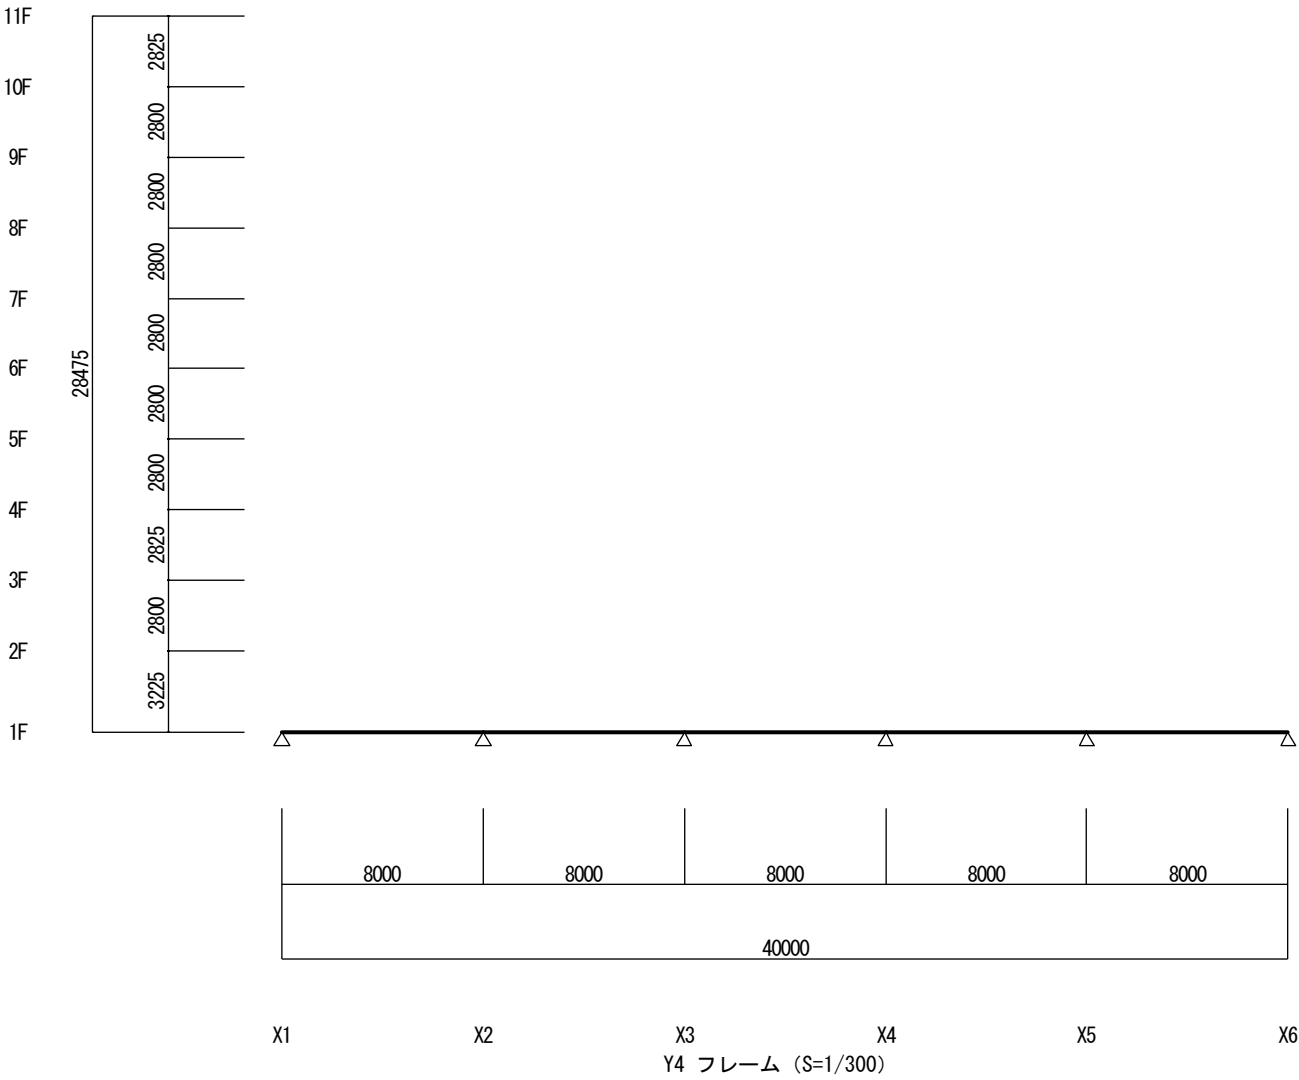


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

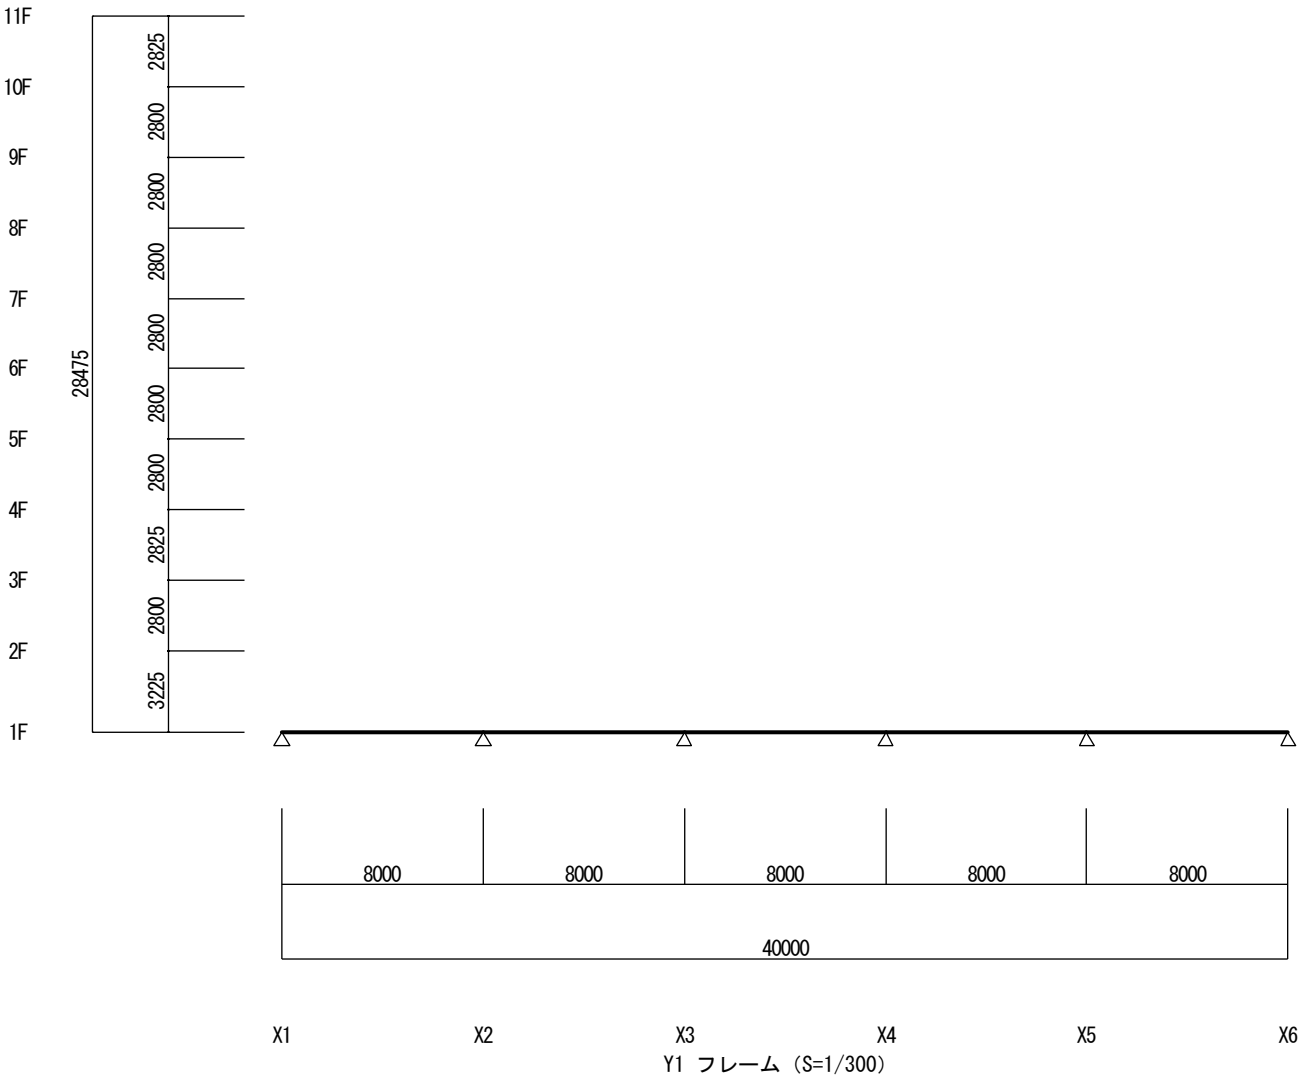


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

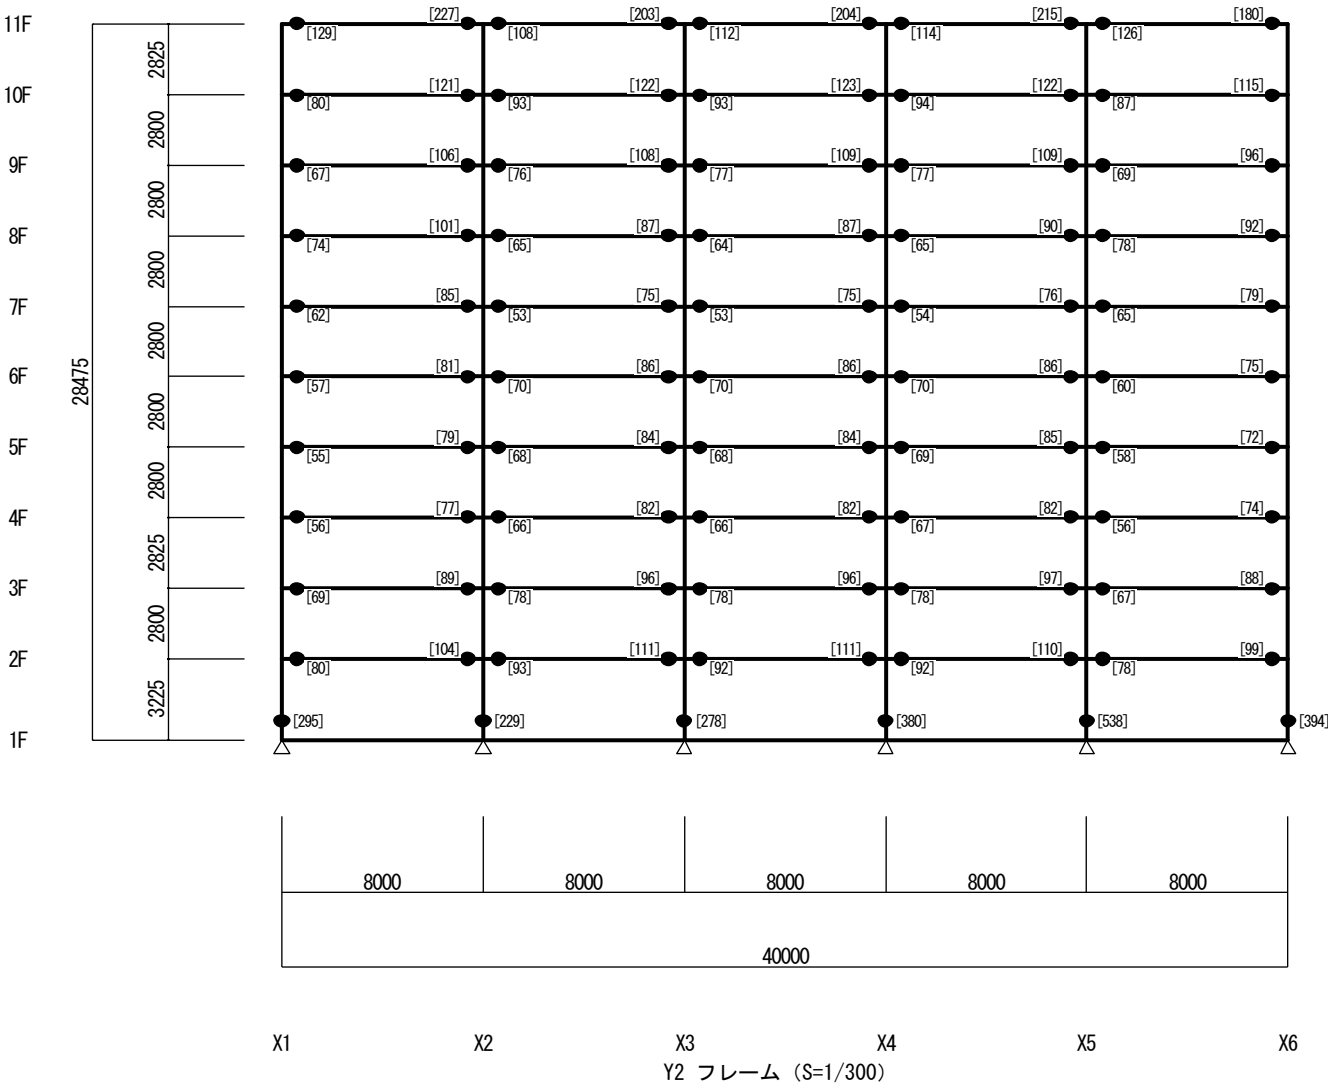


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

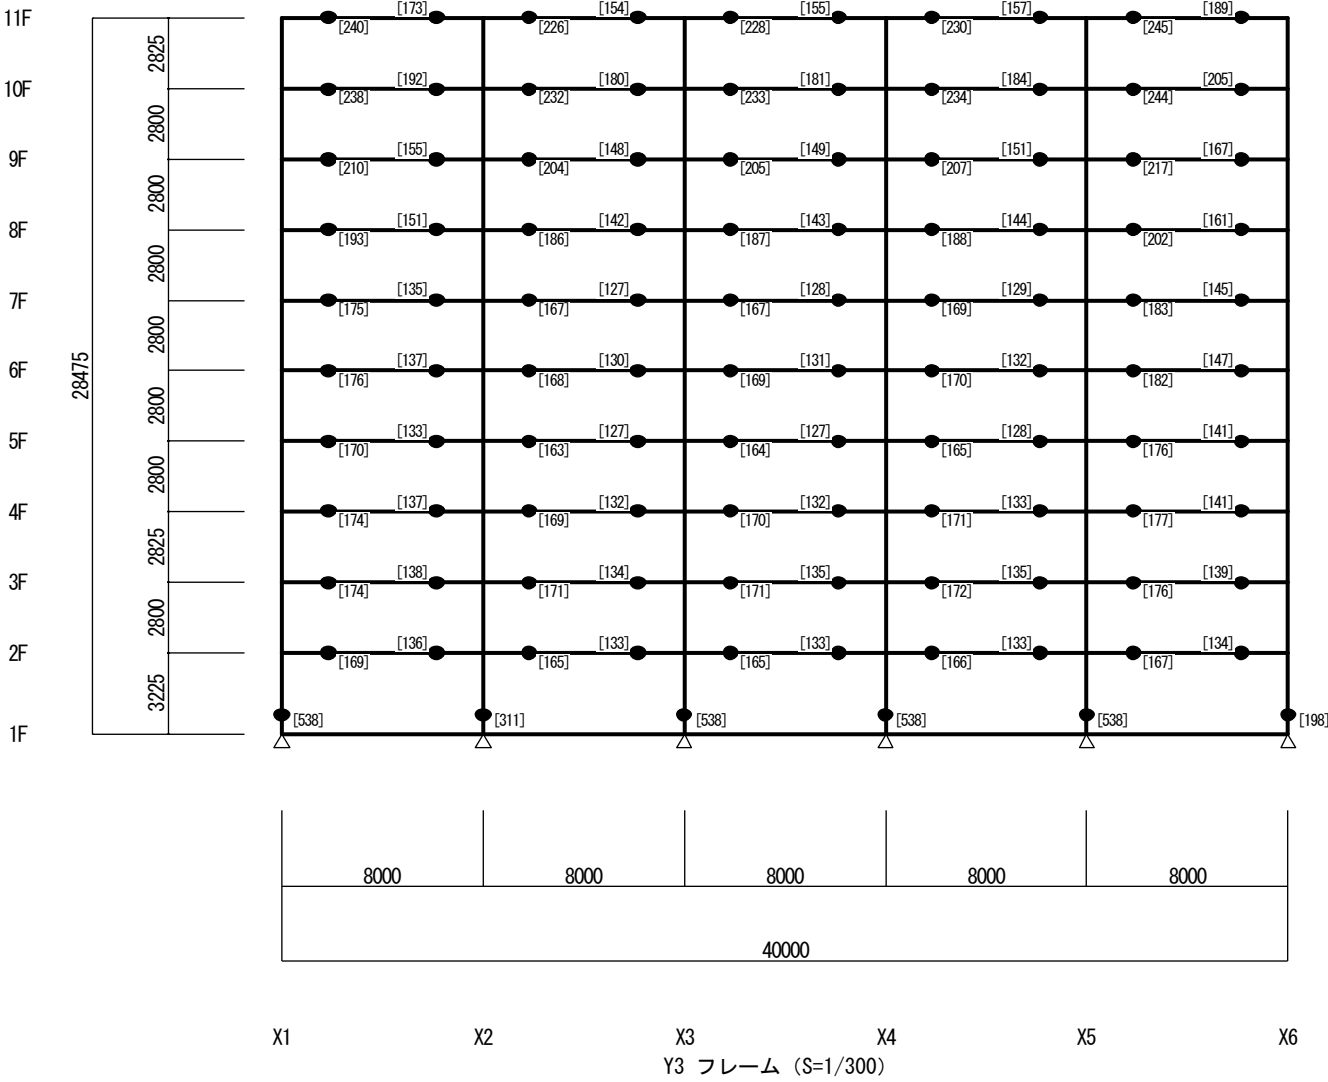


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

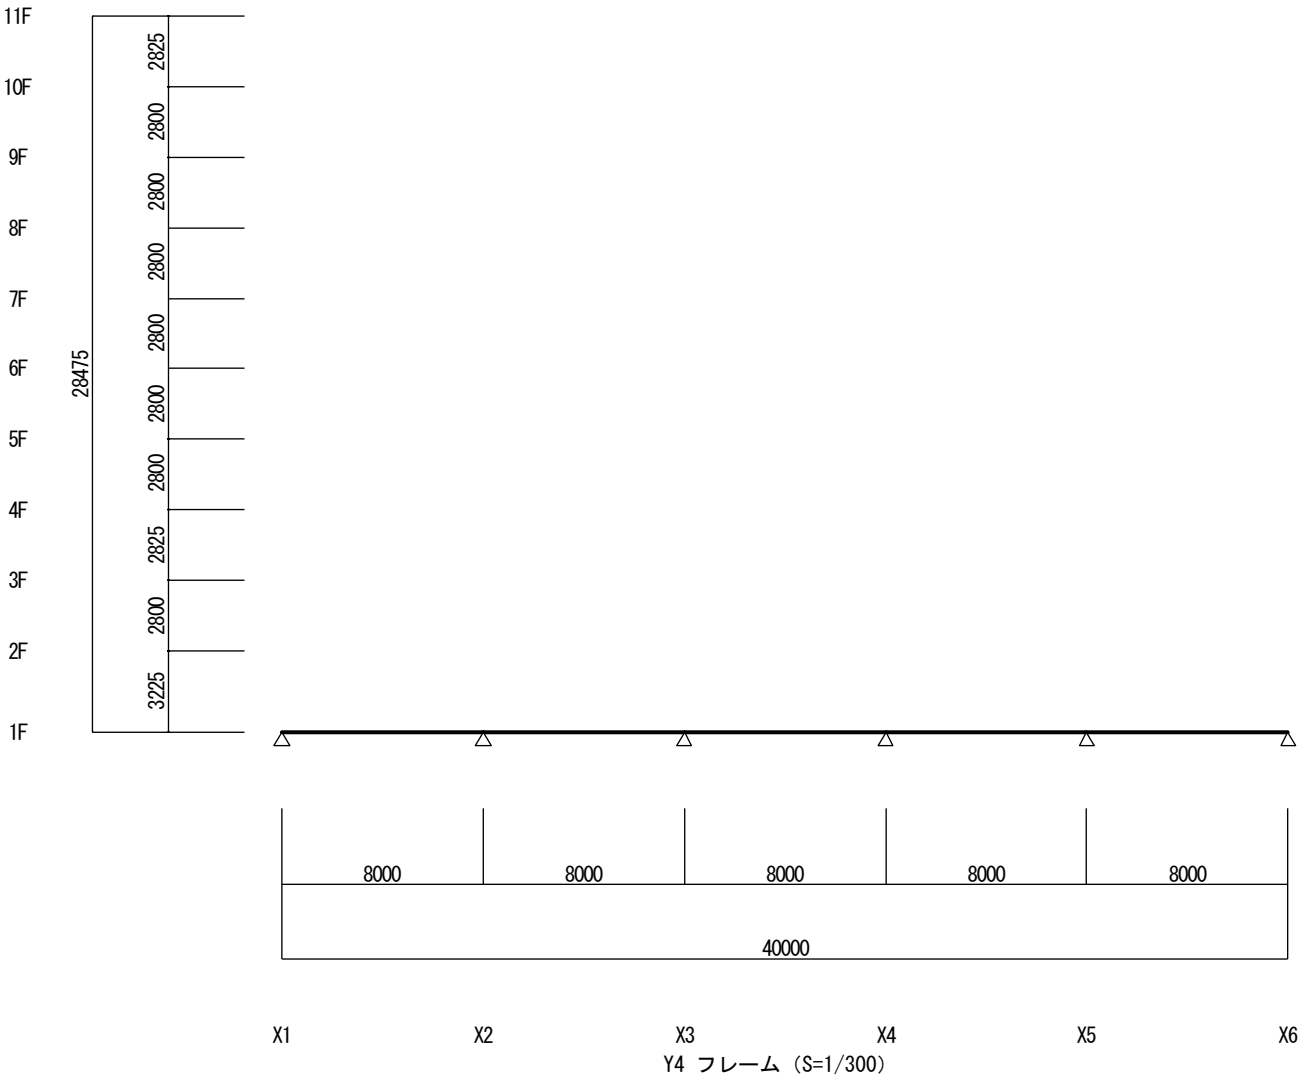


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

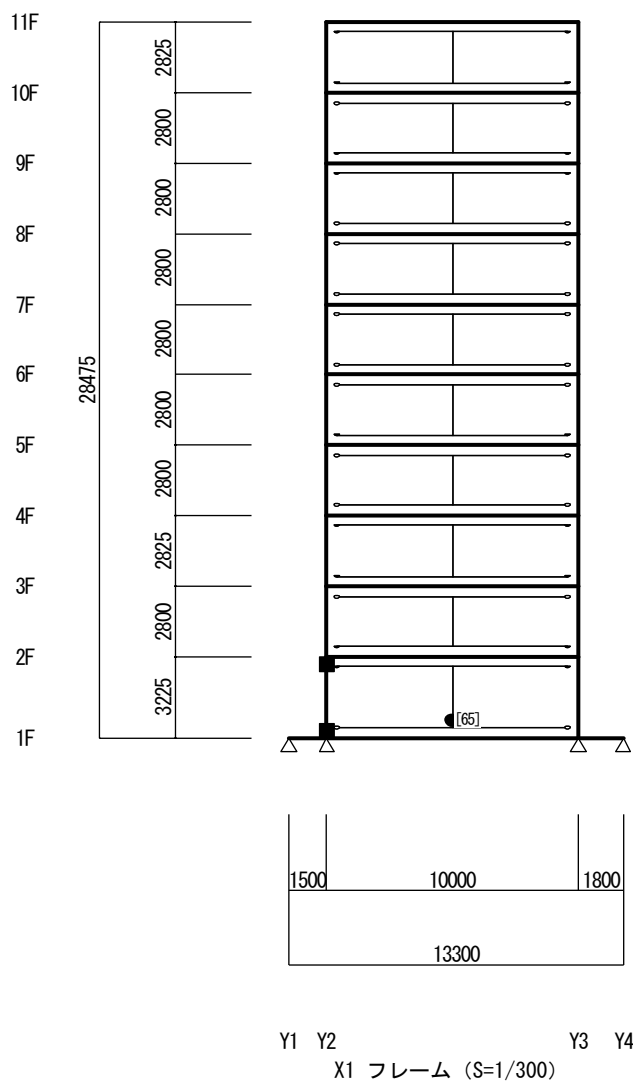


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

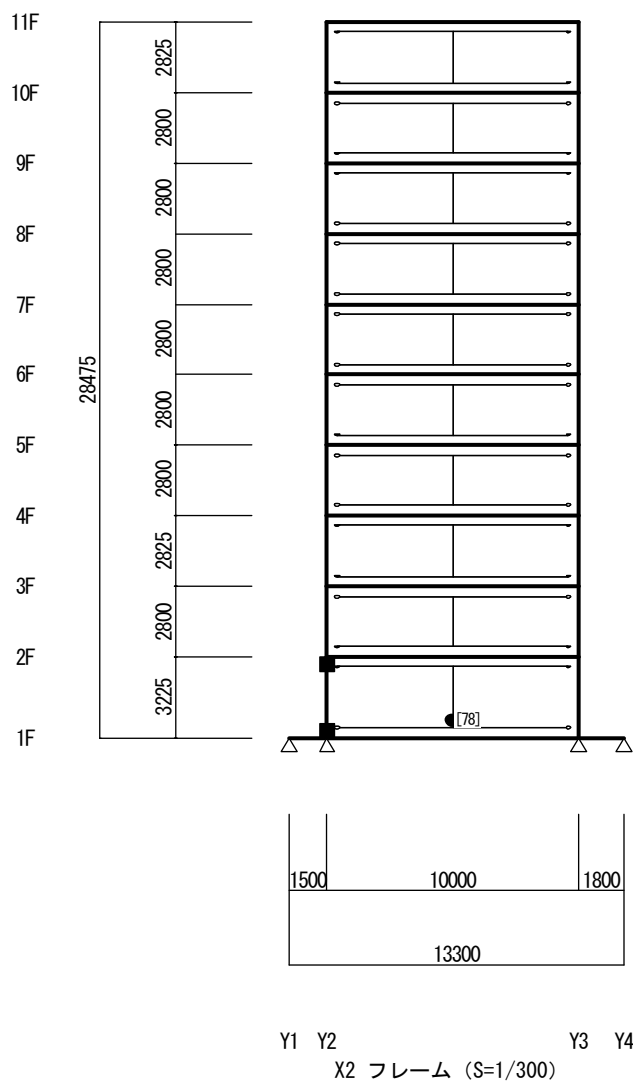


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

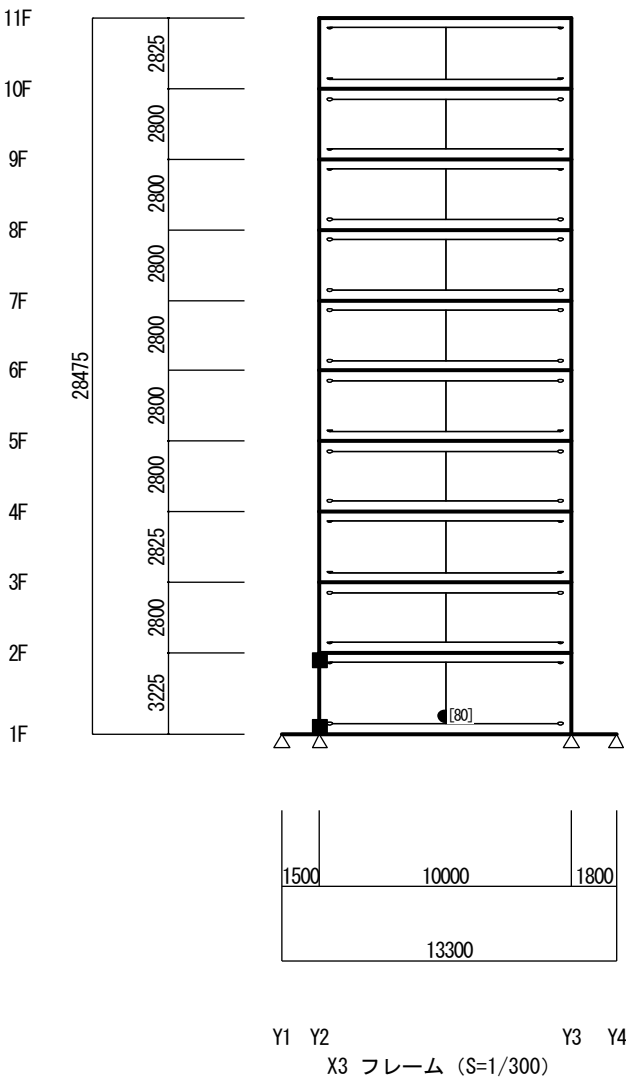


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

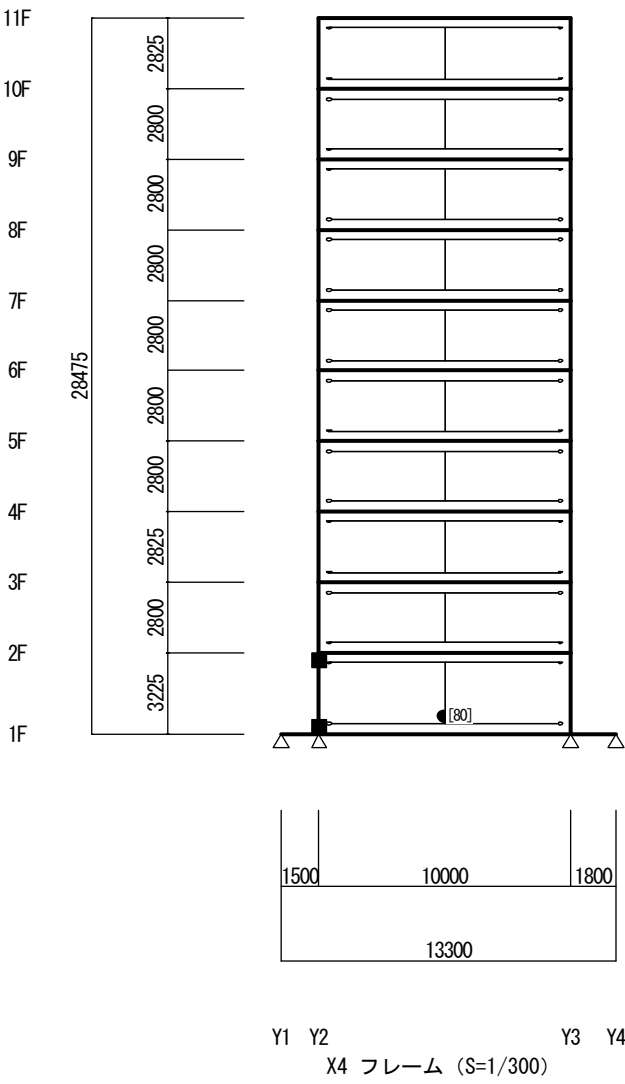


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

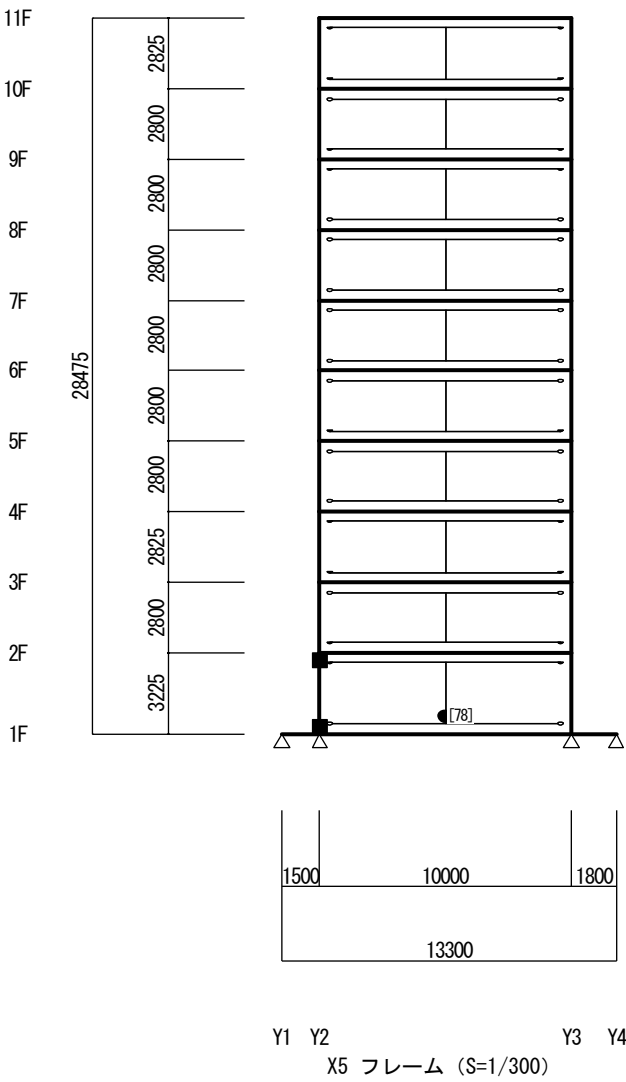


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

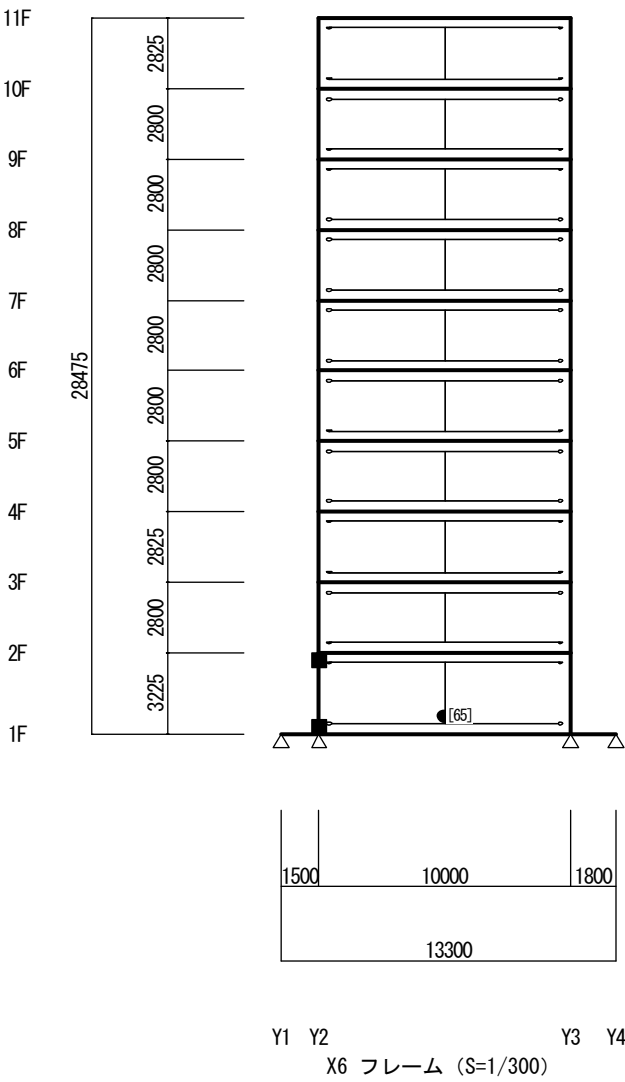


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

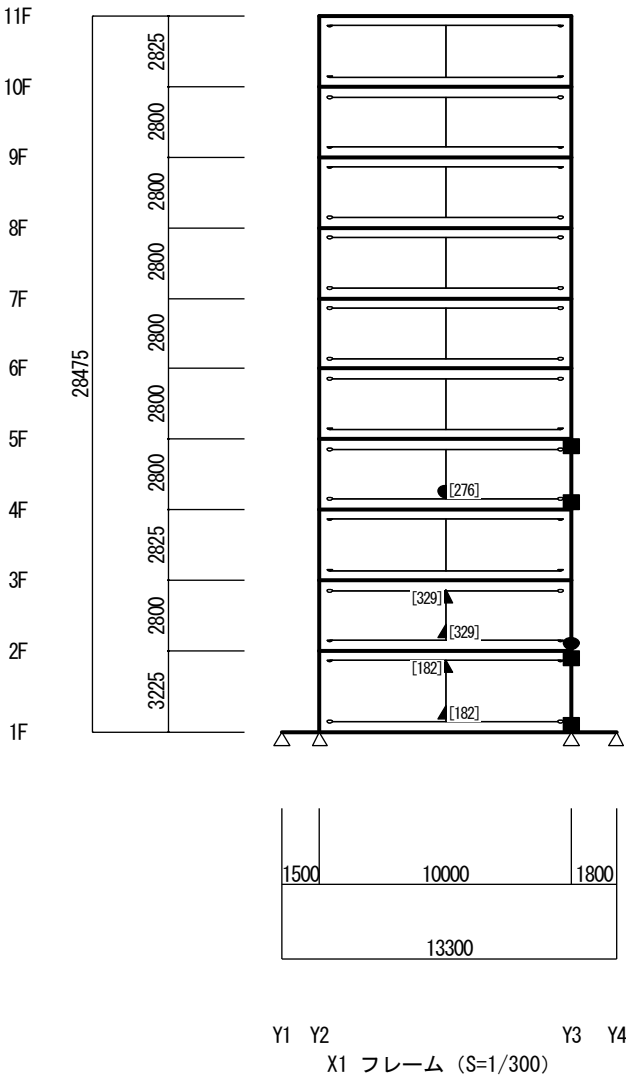


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

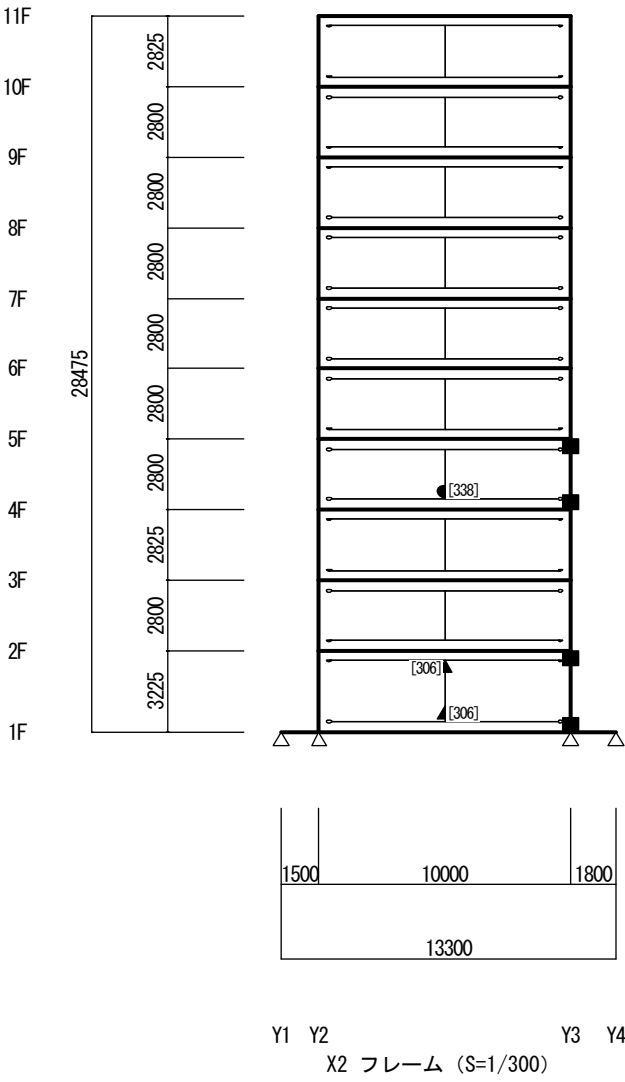


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

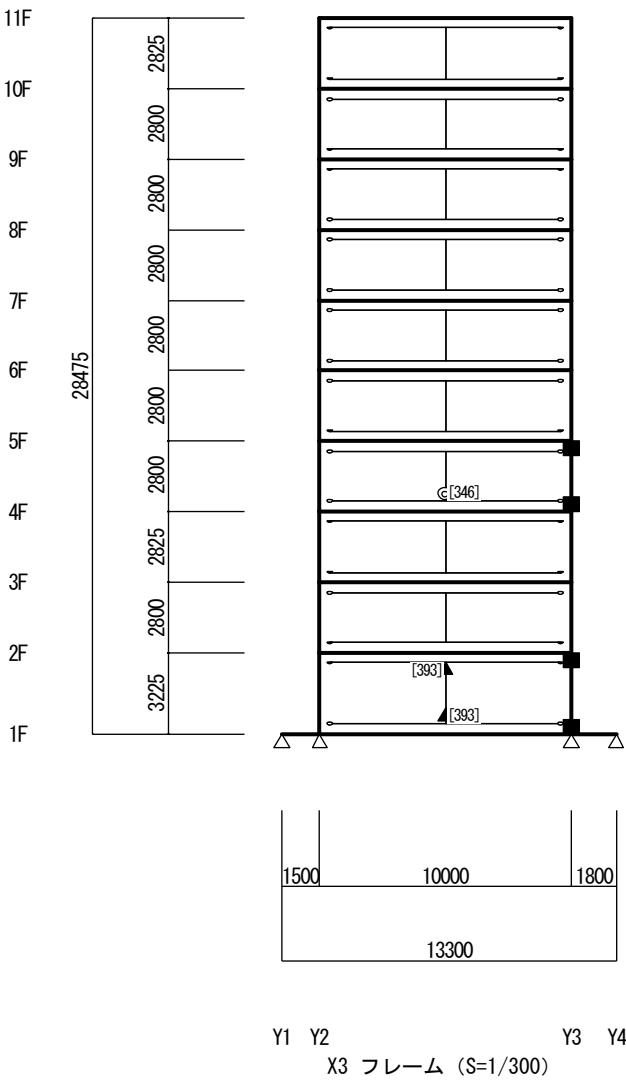


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

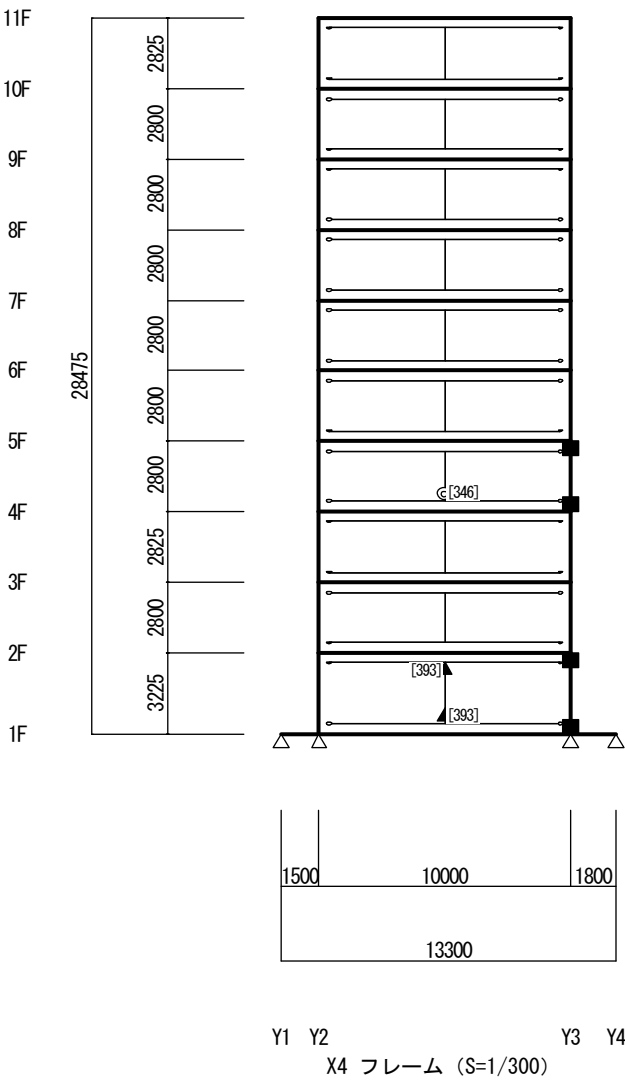

ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

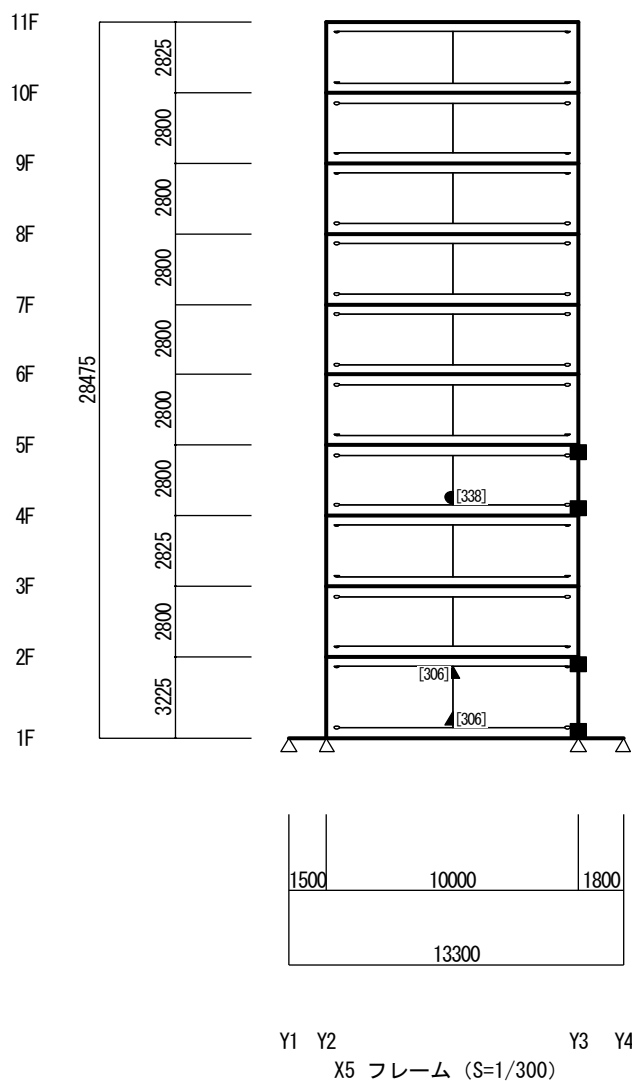


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

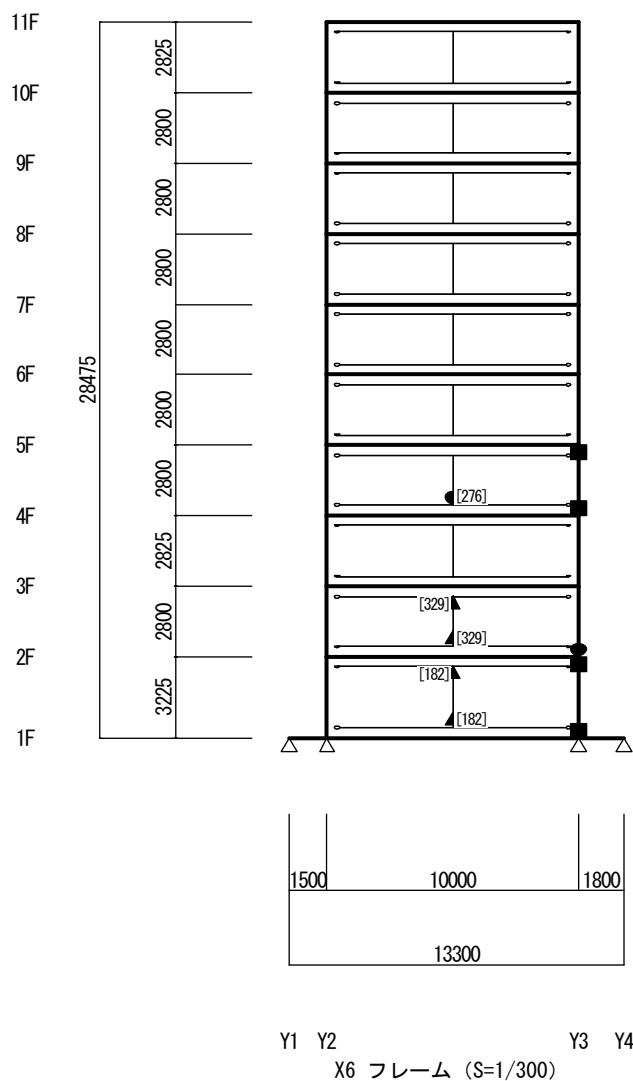

U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)

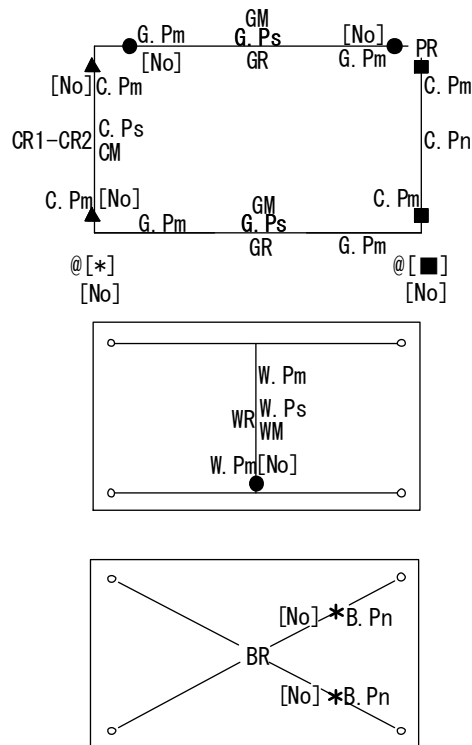

- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- ◎ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数

- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

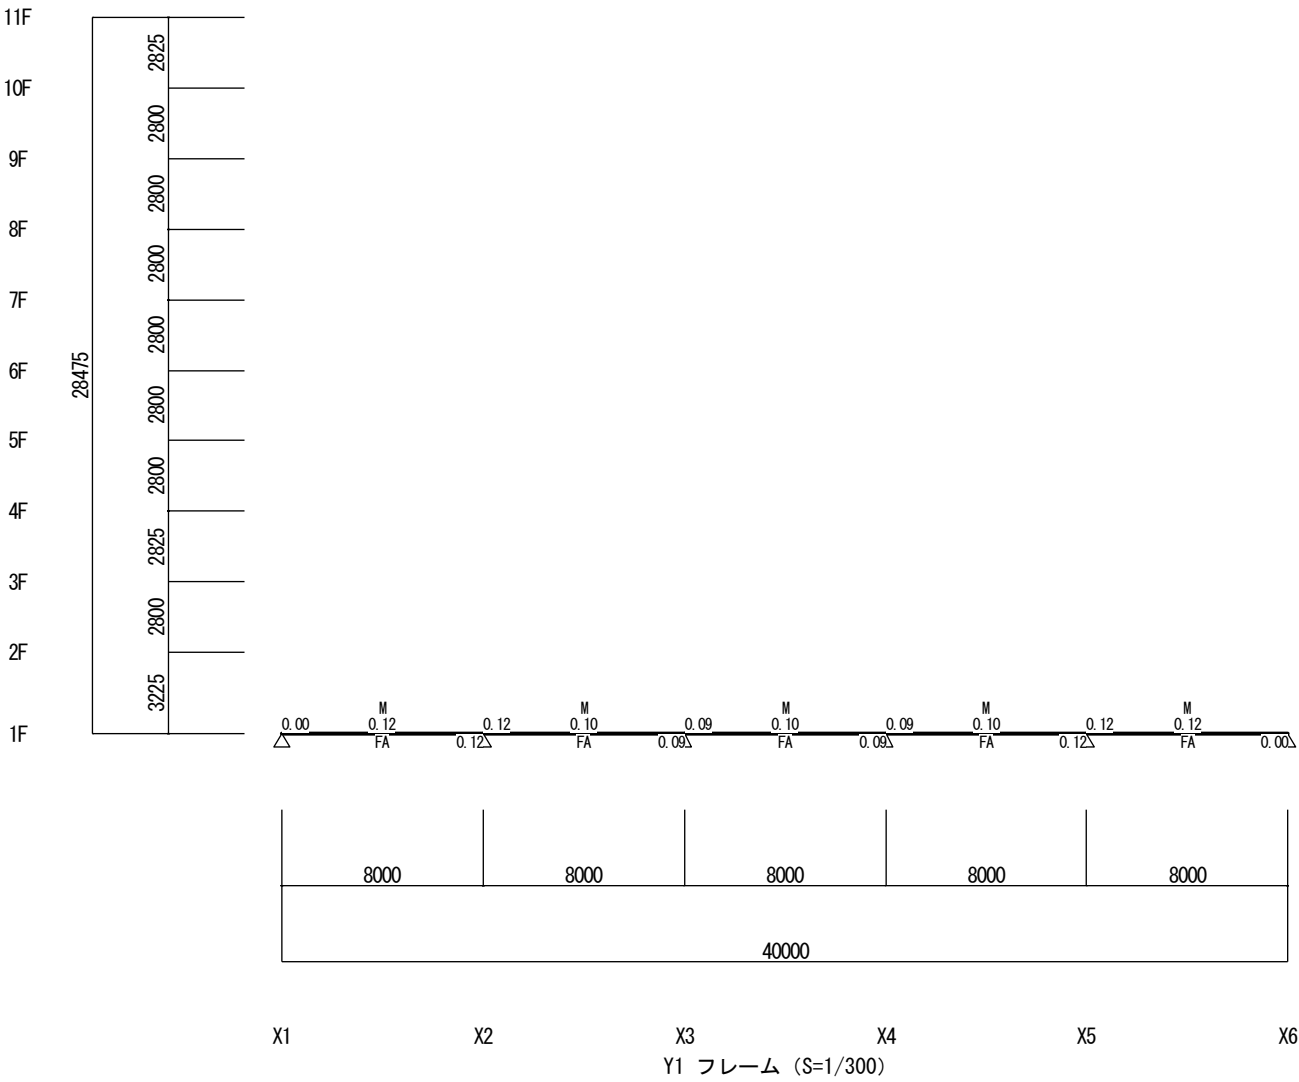


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

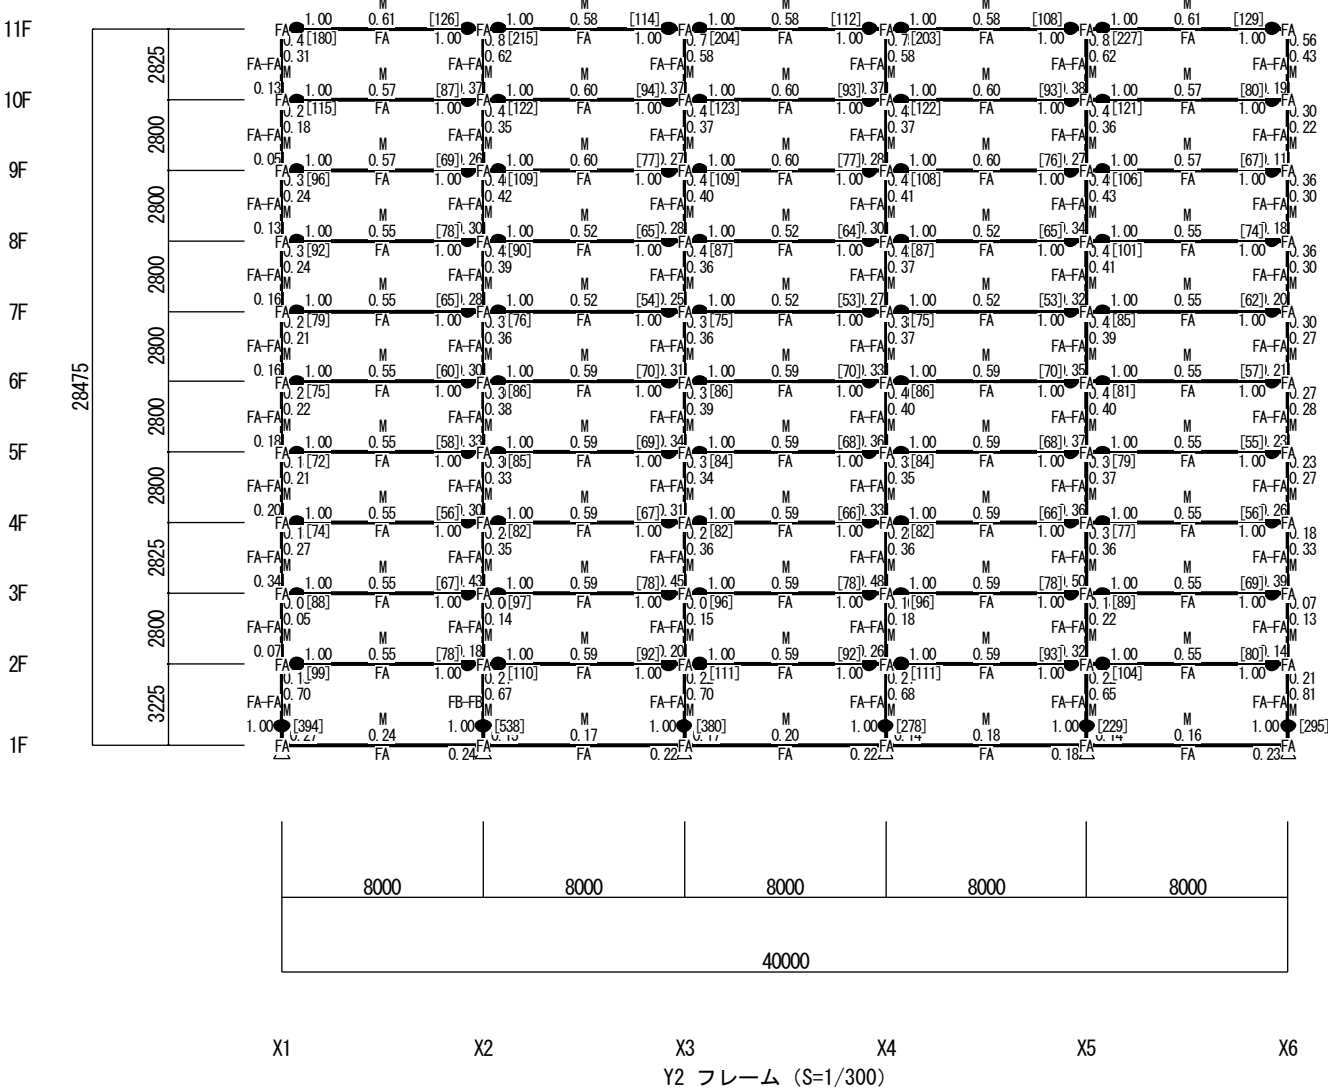


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

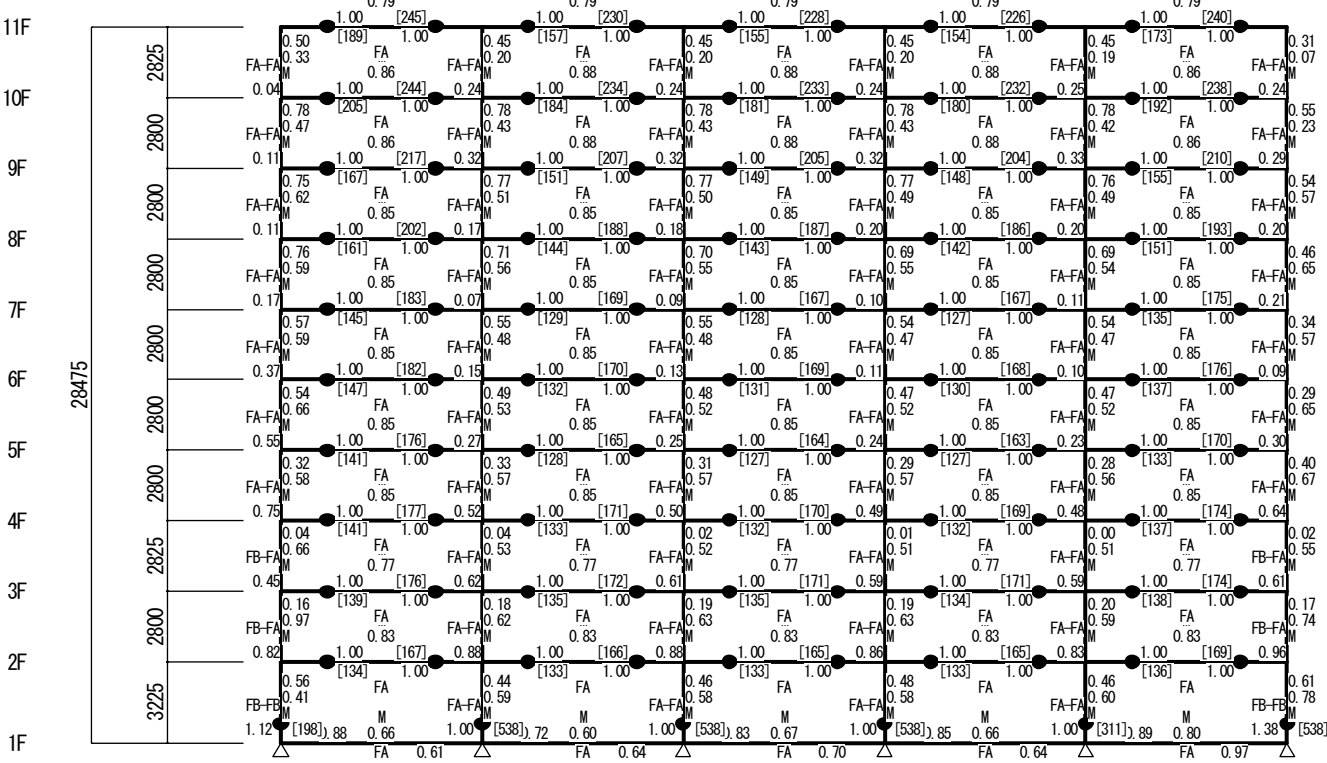



終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

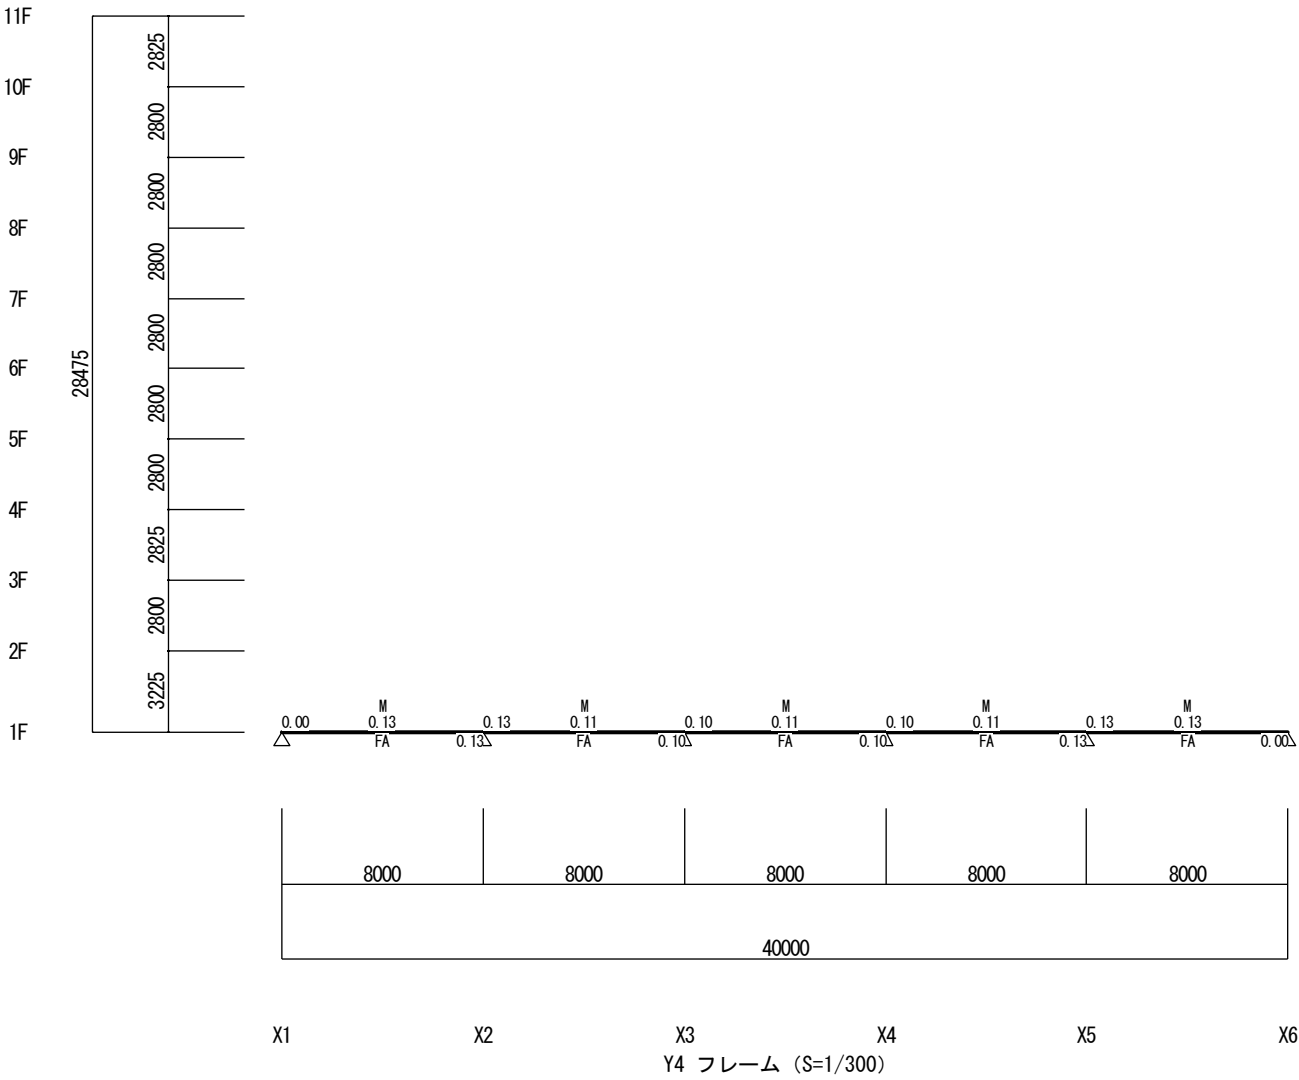


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

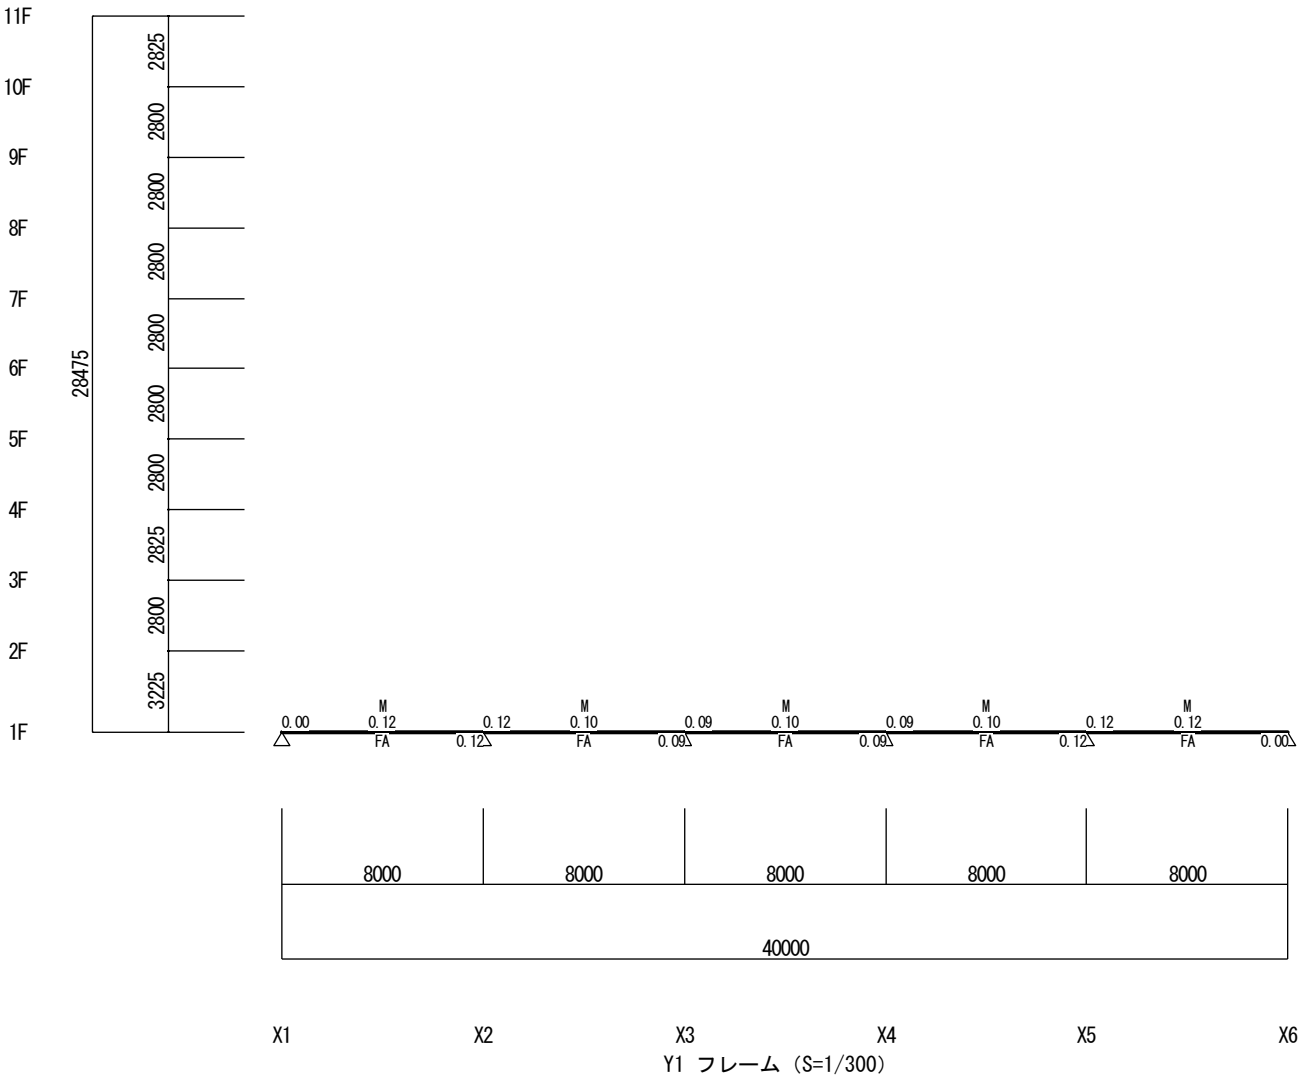

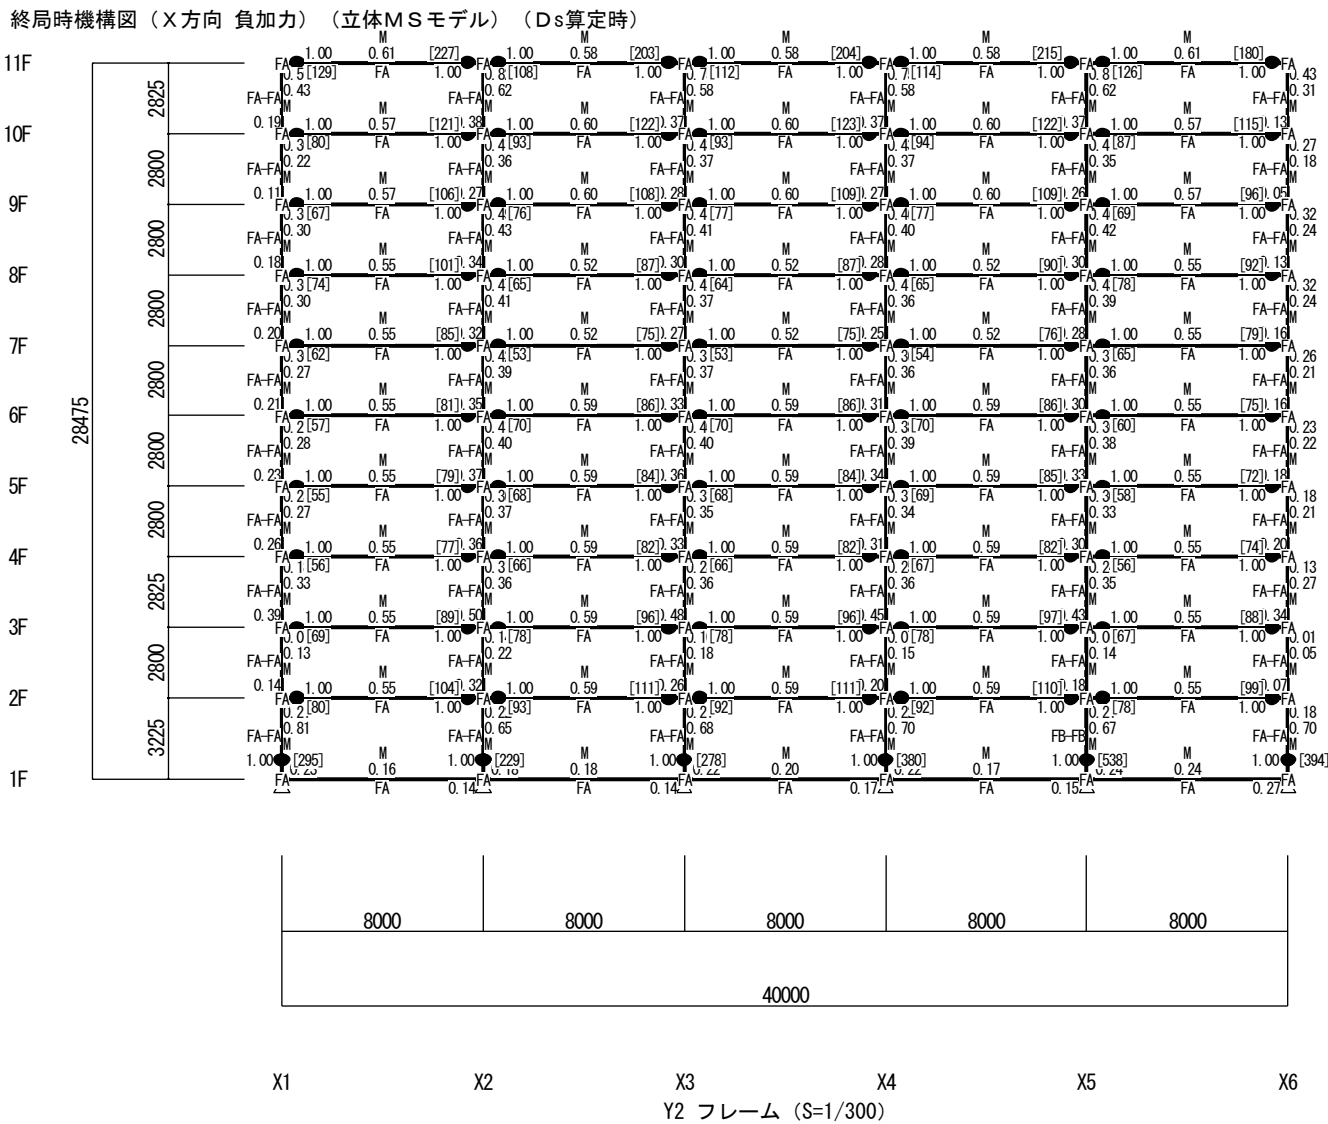


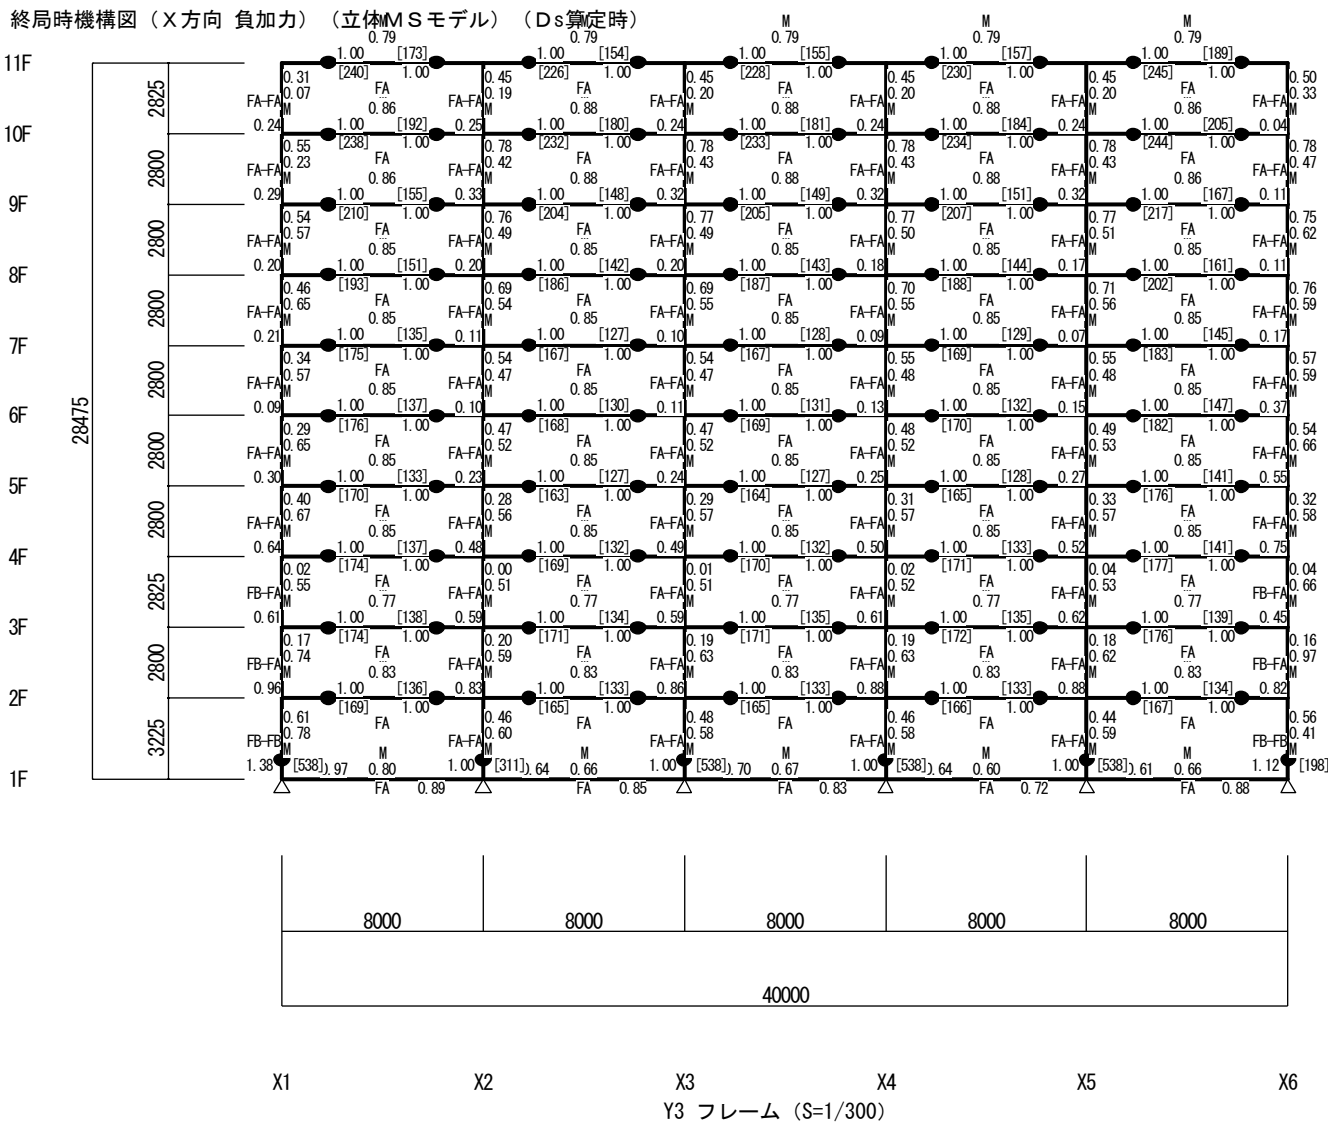


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

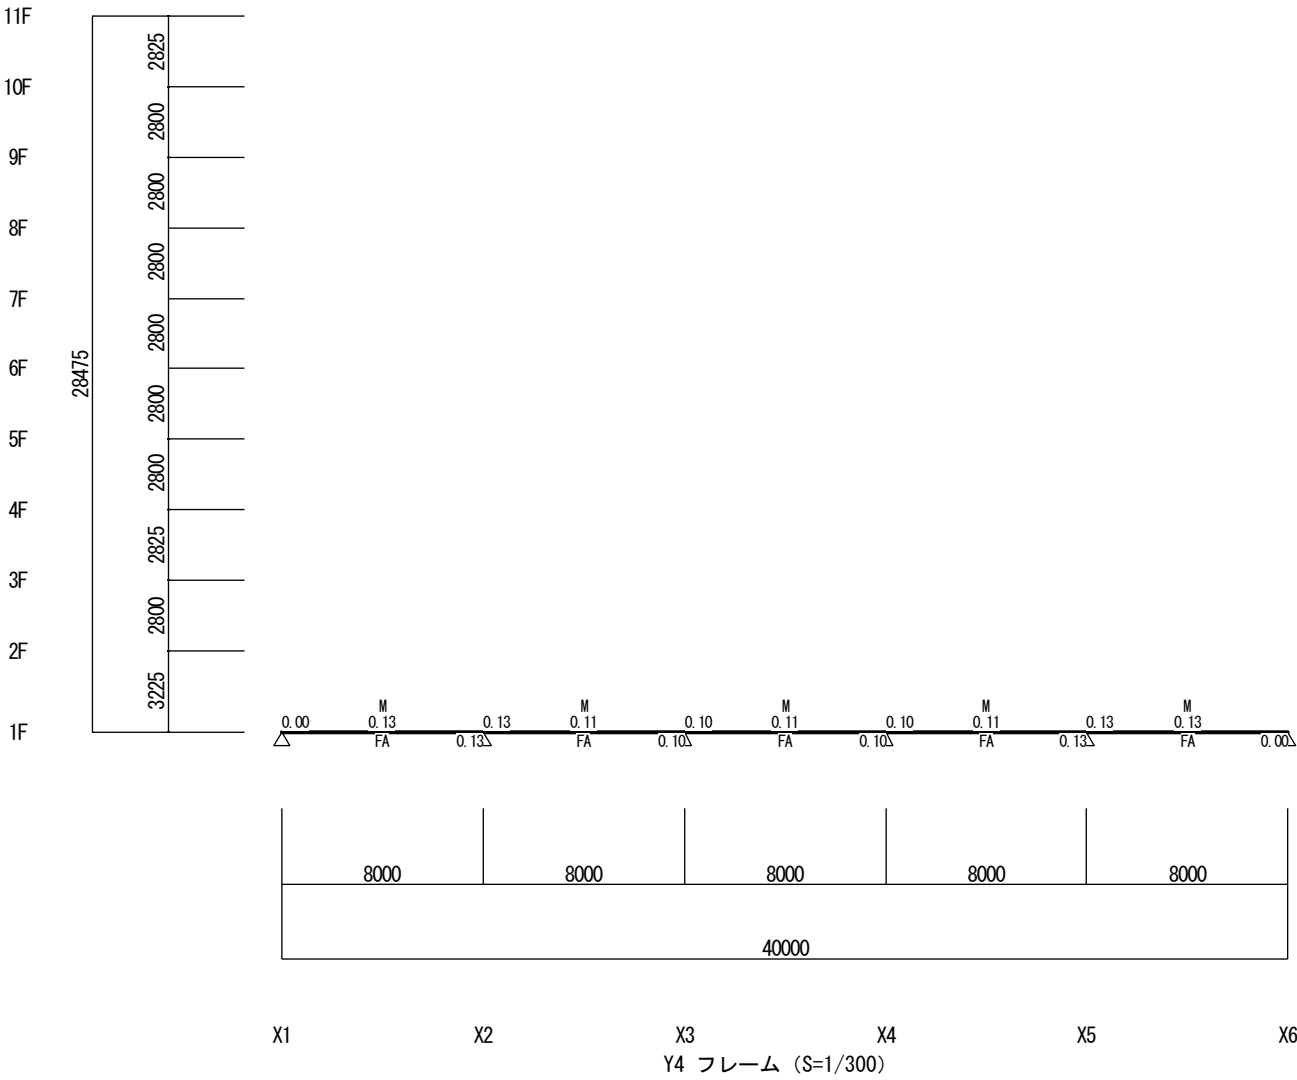


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

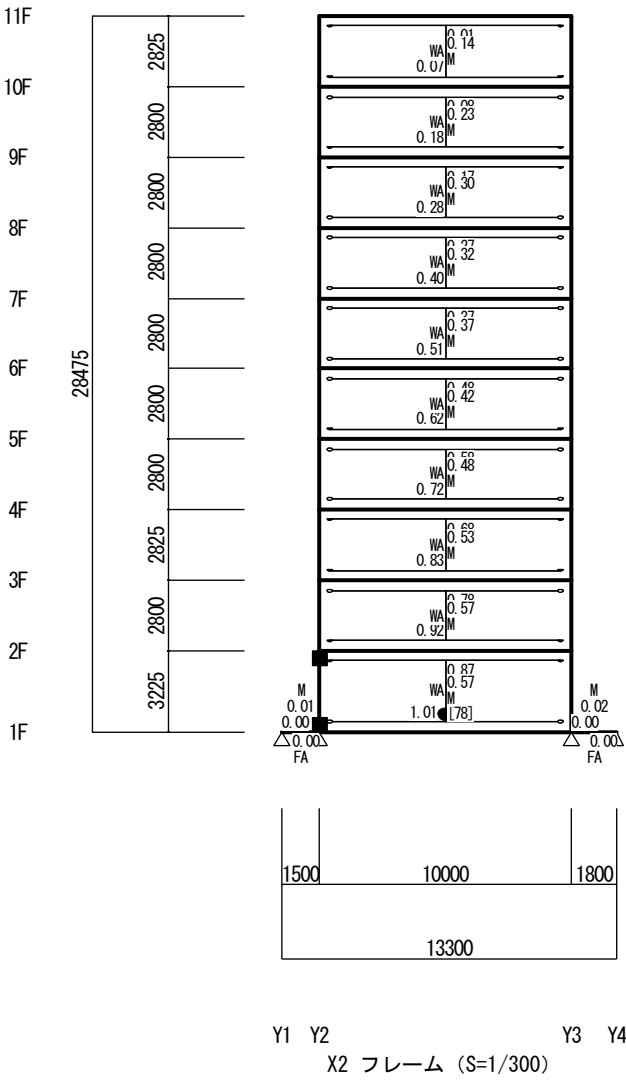


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

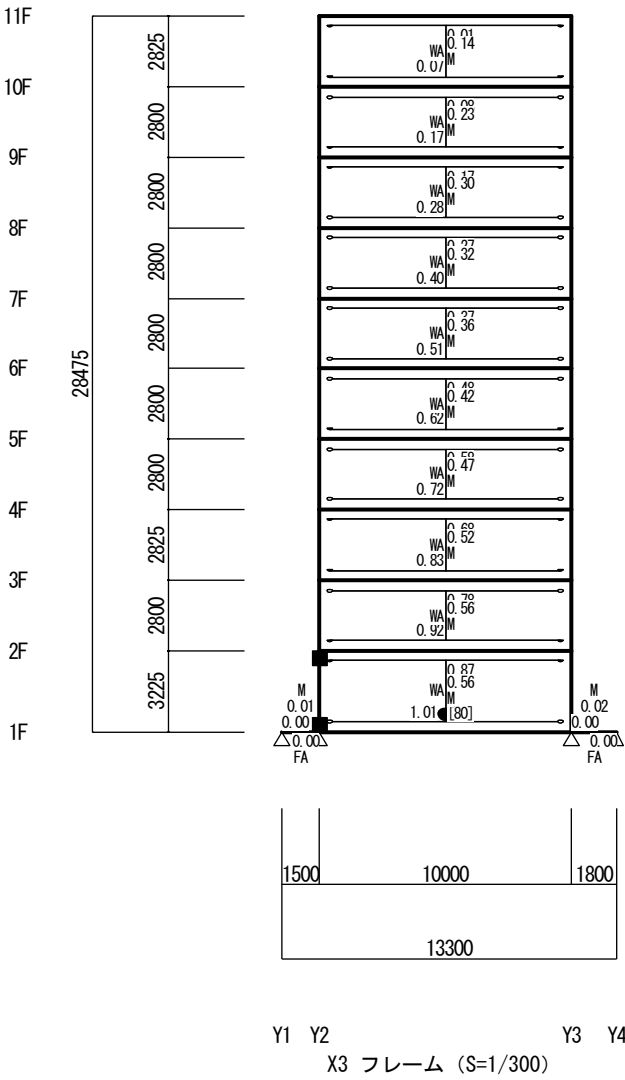


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

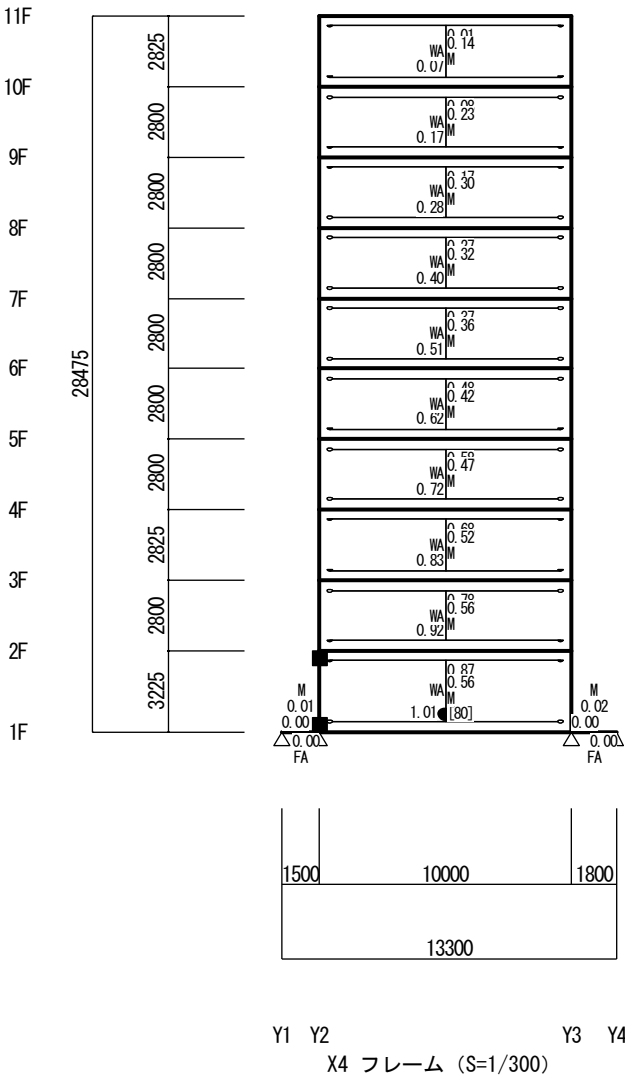


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

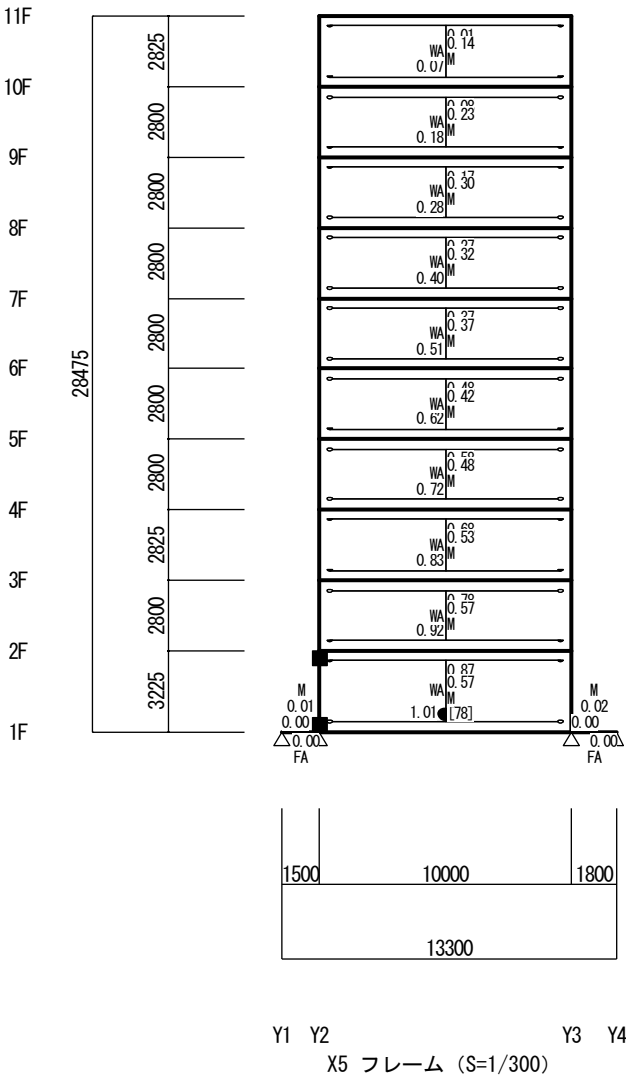


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

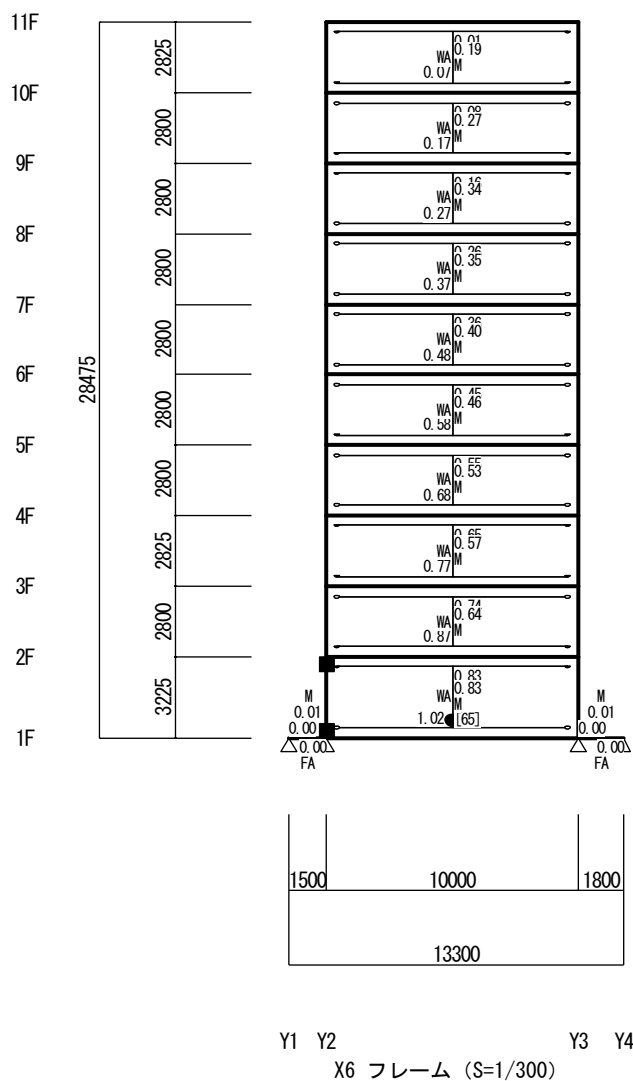


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

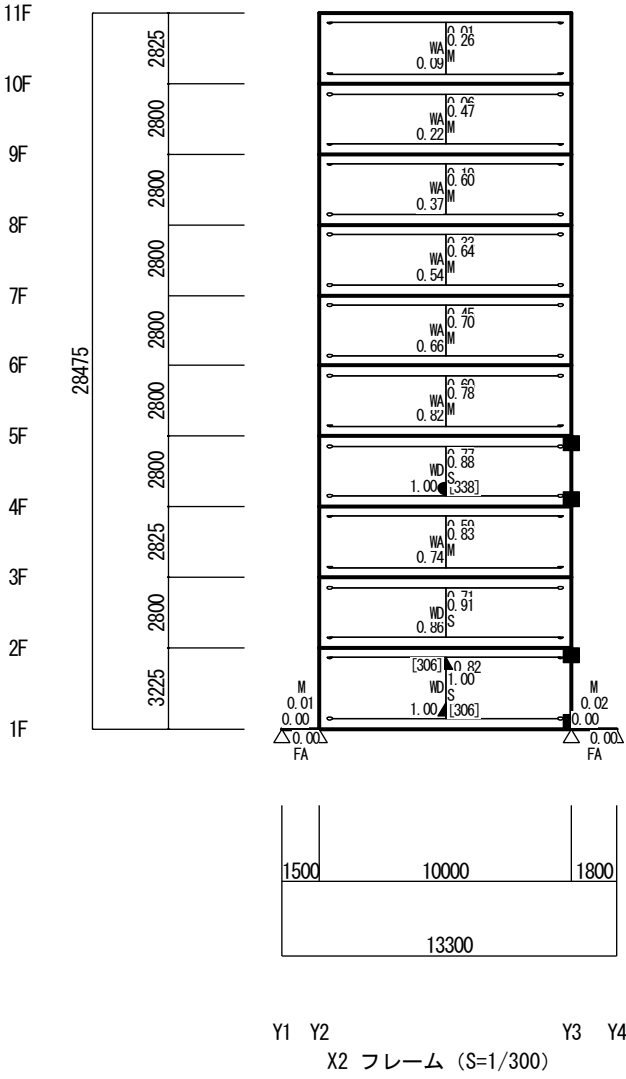

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

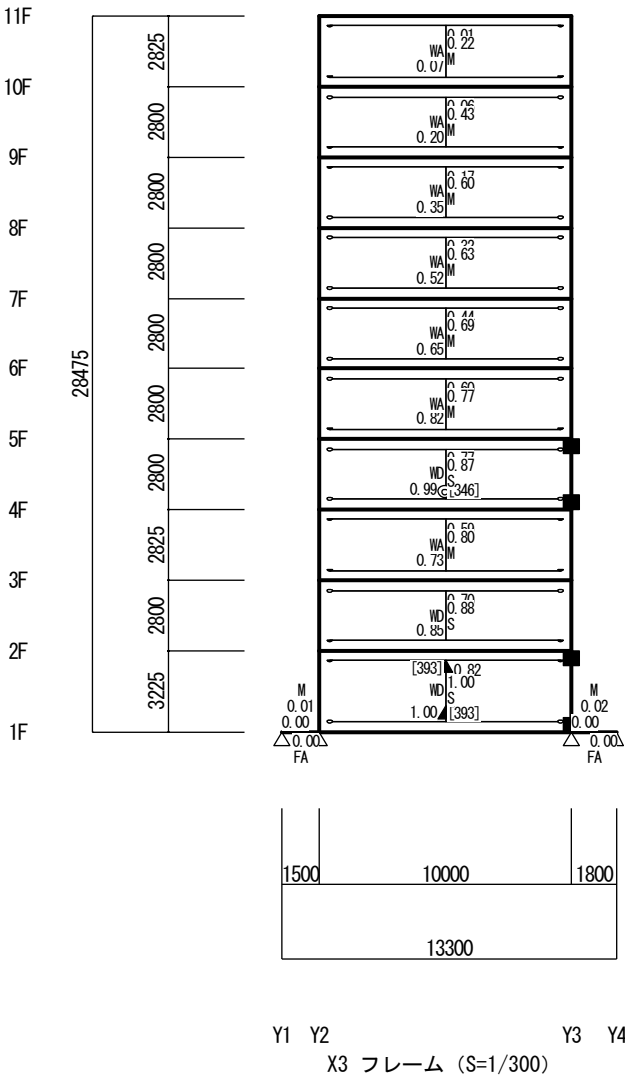



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


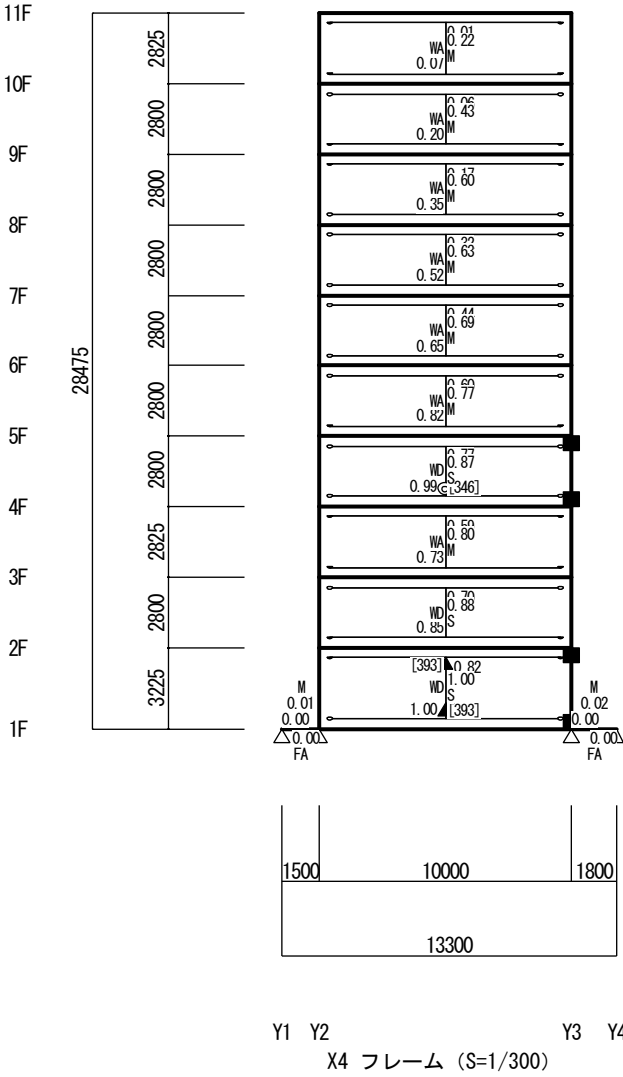


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

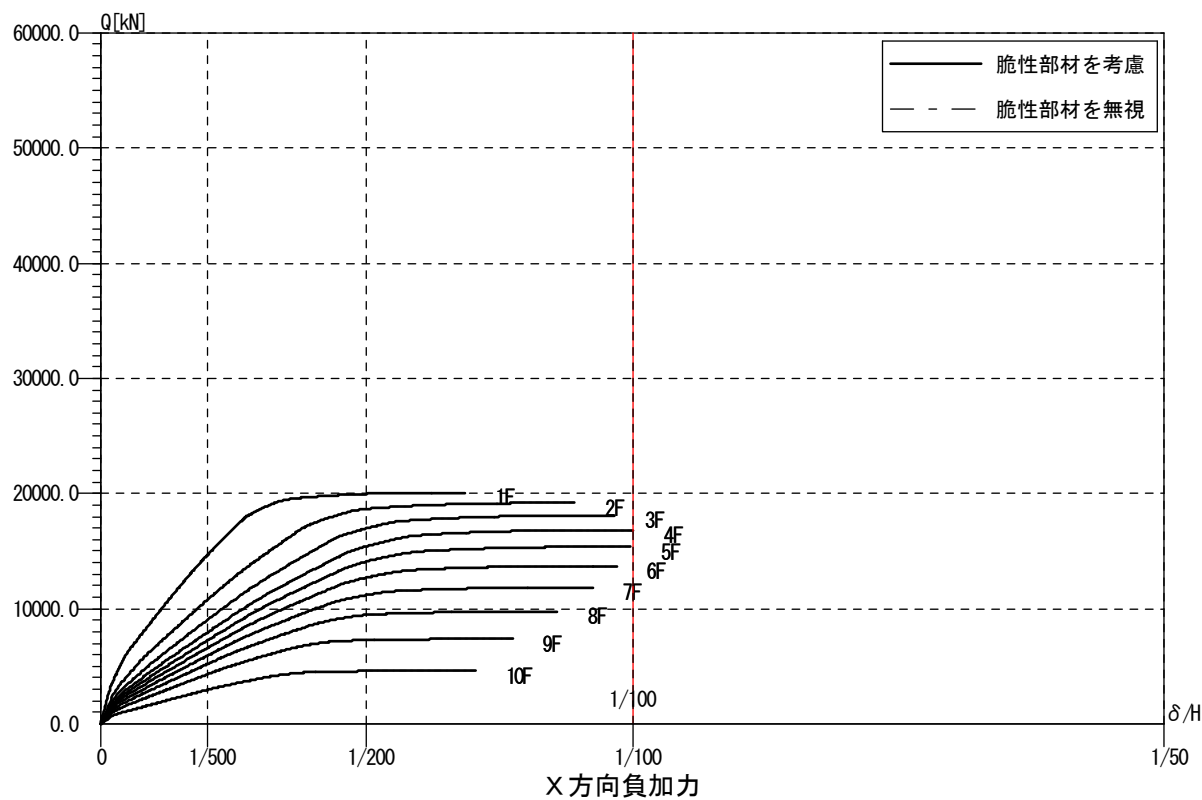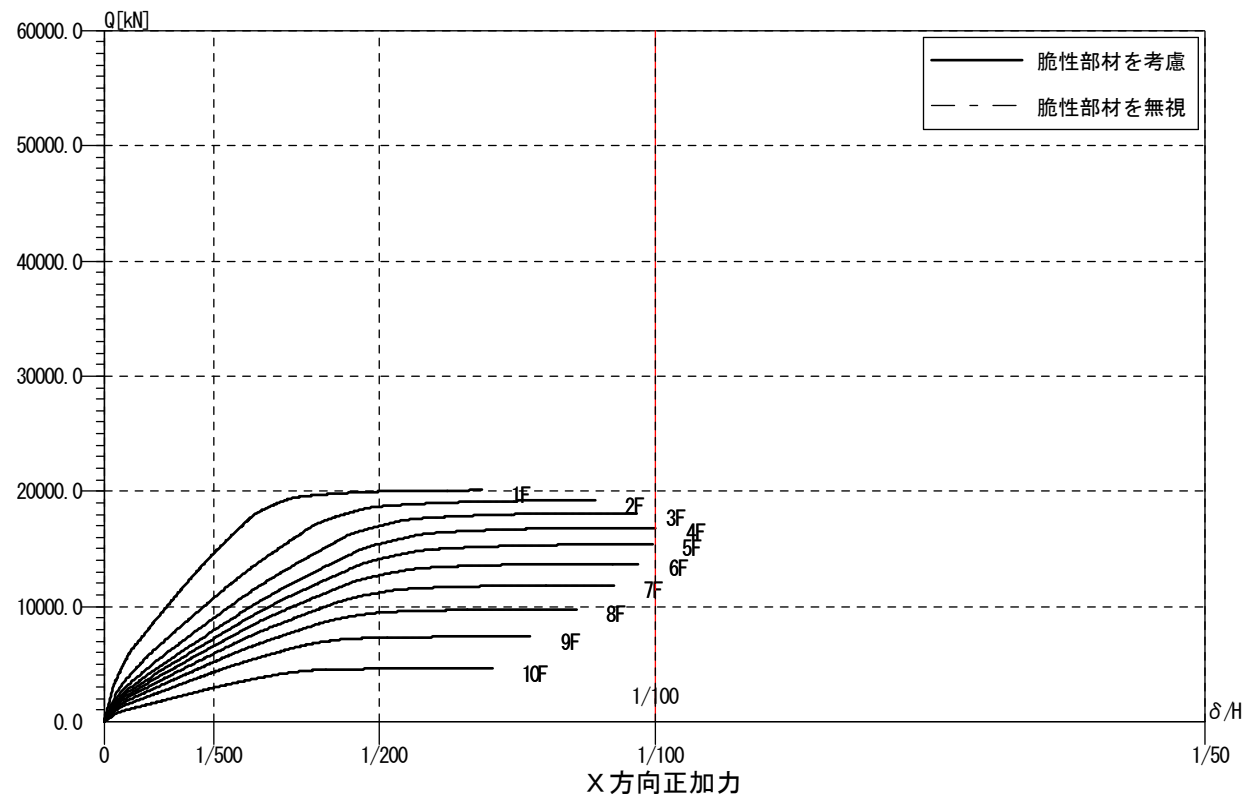

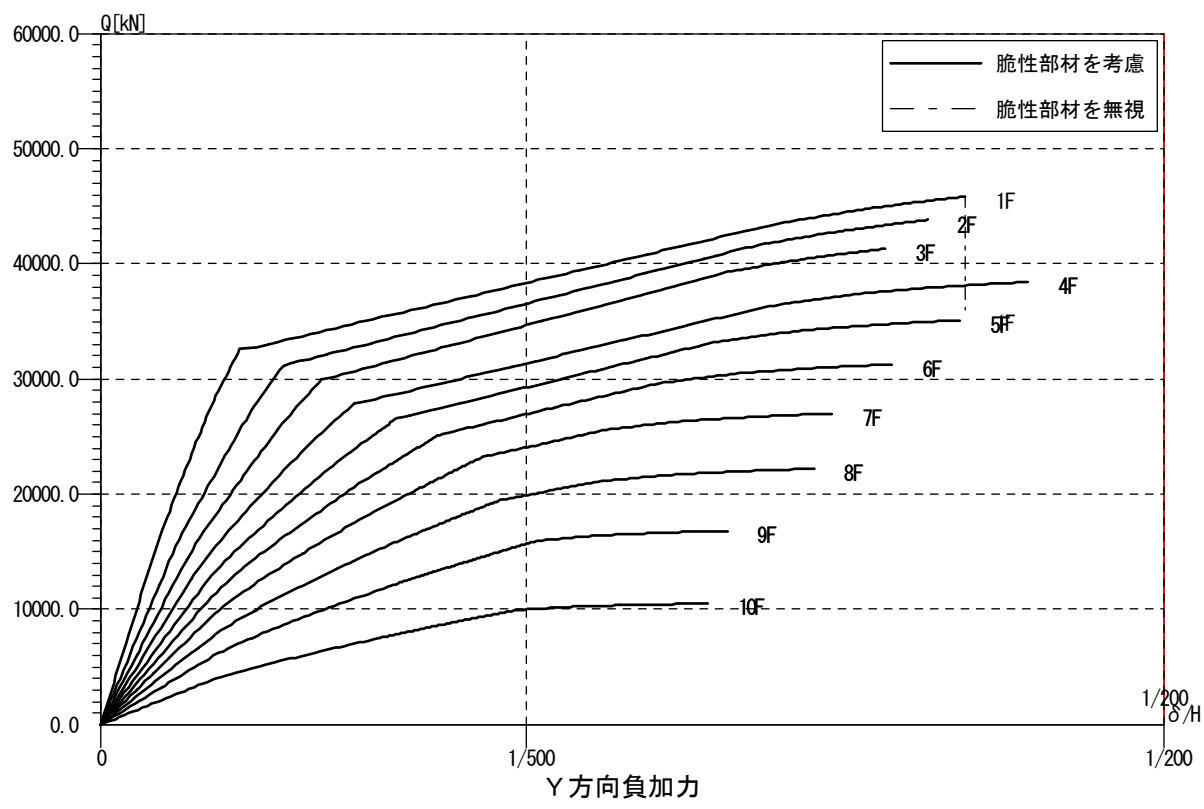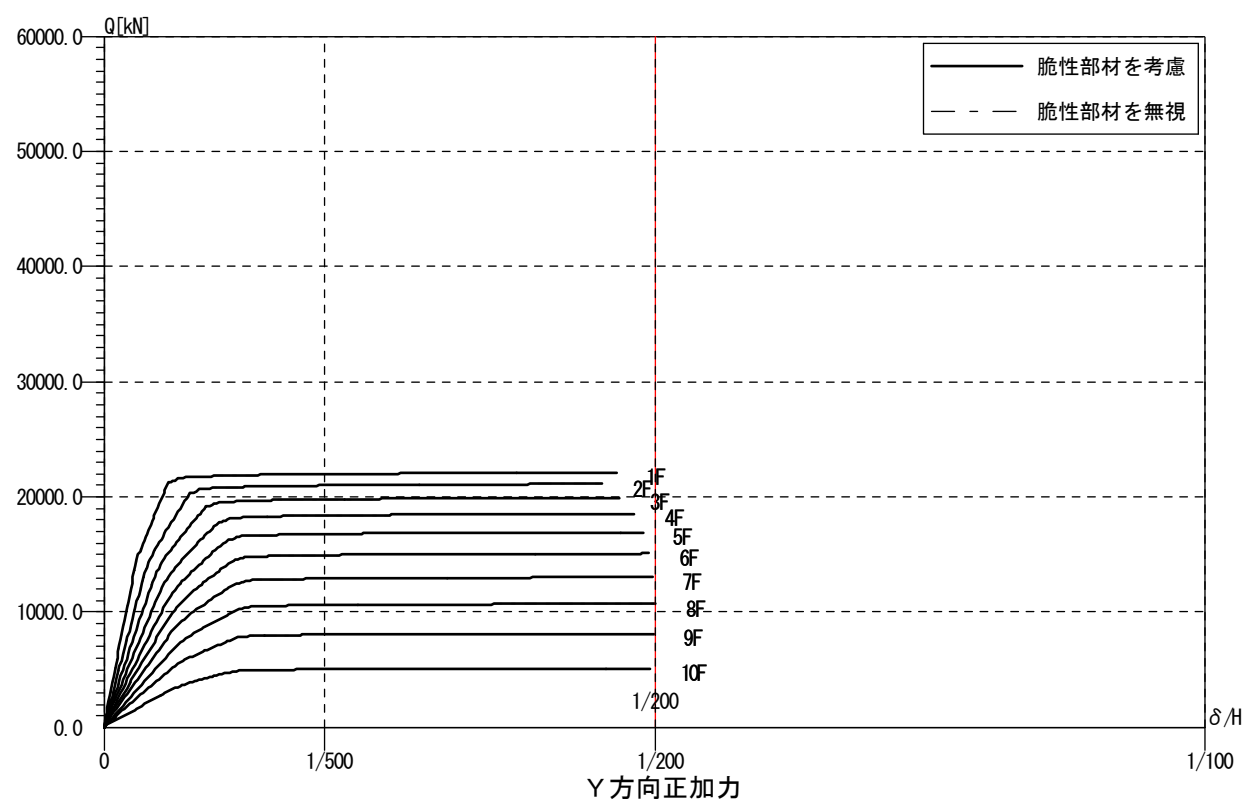


U-4. 2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

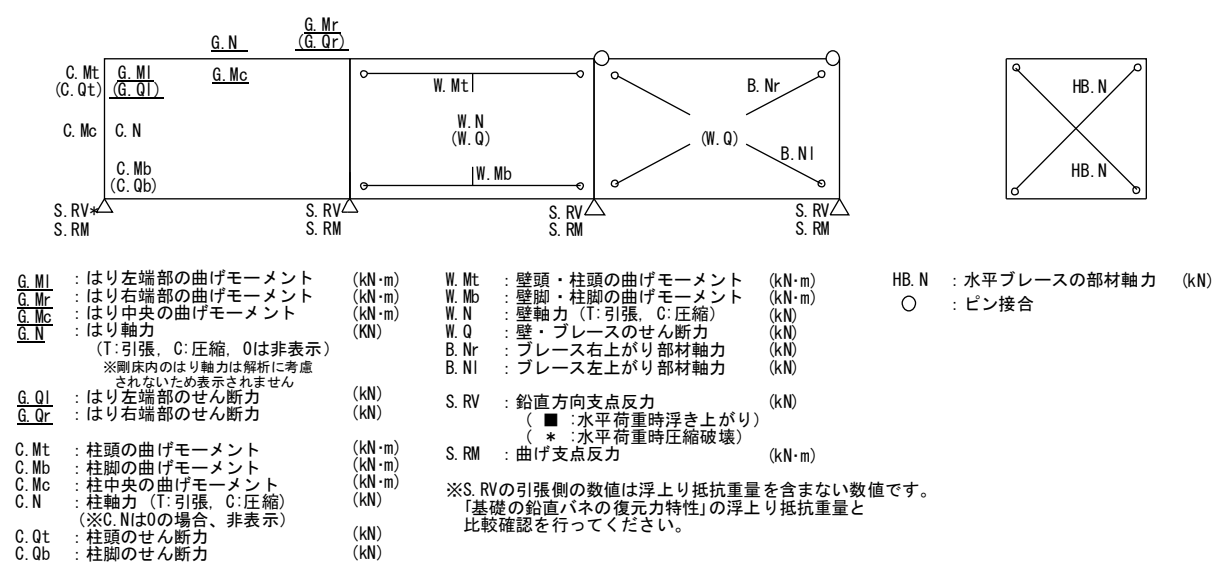

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

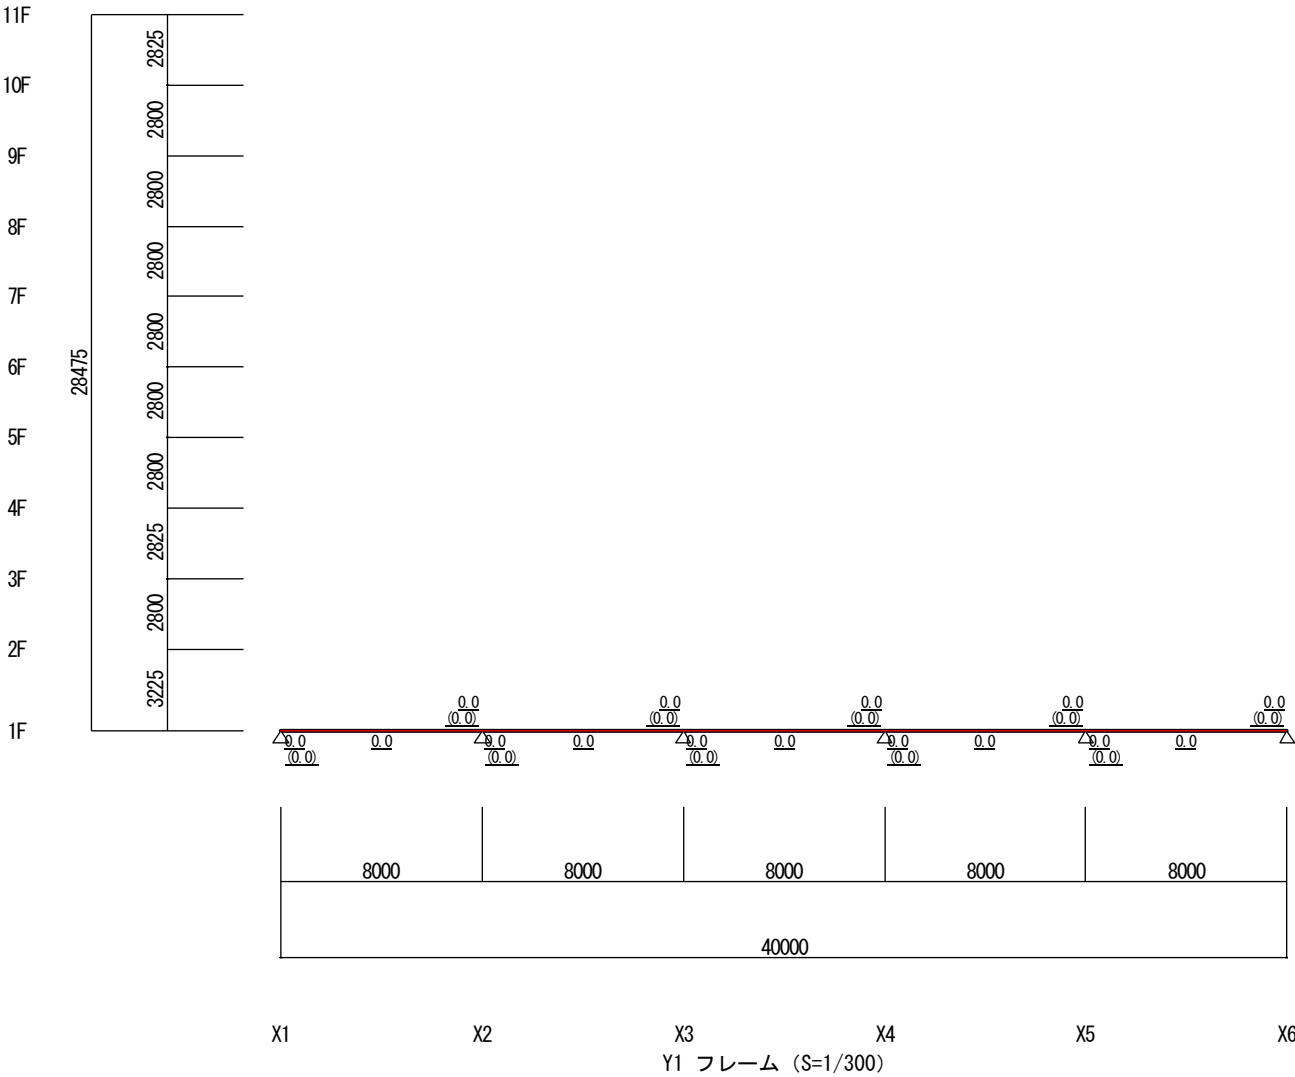

[illegible]

8000 8000 8000 8000 8000

40000

X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (S=1/300)					


水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

			1230.1 (315.6)	1299.7 (318.5)	1300.0 (318.6)	1299.2 (318.4)	1313.2 (321.4)	
11F	2825	1235.1 (484.1)	2539.2 (524.3)	1249.1 (318.6)	2548.6 (530.9)	1248.3 (318.4)	2557.4 (531.4)	1313.2 (321.4)
10F	2800	1684.6 (621.0)	1817.1 (453.0)	5.2	4745.0 (1038.9)	1880.0 (469.0)	4.0	4801.0 (1038.9)
9F	2800	1761.8 (901.9)	1816.0 (452.2)	5.0	5004.3 (1624.1)	1880.2 (469.0)	4.0	5088.1 (1616.8)
8F	2800	1776.2 (1002.6)	2539.7 (632.2)	11.2	5524.1 (2003.5)	2549.9 (634.2)	12.7	5635.3 (1999.5)
7F	2800	1508.9 (1179.8)	2540.1 (632.2)	11.3	4981.6 (2388.6)	2549.9 (634.2)	12.7	5110.9 (2392.6)
6F	2800	1445.4 (1302.5)	3239.9 (810.0)	0.1	4785.9 (2641.8)	3251.8 (812.6)	1.6	4912.4 (2673.4)
5F	2800	1038.4 (1188.4)	3239.8 (810.0)	0.1	3881.0 (2974.7)	3251.8 (812.6)	1.6	3927.6 (3050.2)
4F	2825	951.2 (1492.3)	3240.3 (861.7)	0.0	2044.2 (3183.0)	3251.8 (812.6)	1.6	1887.6 (3172.2)
3F	2800	157.9 (1941.8)	3422.5 (927.1)	24.3	38.2 (3409.2)	3438.6 (930.3)	21.9	153.2 (3550.1)
2F	3225	1588.9 (1621.4)	3690.3 (927.1)	17.9	2152.4 (2901.4)	3705.6 (930.3)	15.9	2650.5 (2982.3)
1F		9380.3 (0.0)	5818.0 (1556.8)	590.8	2399.9 (0.0)	5872.0 (1435.9)	128.4	1015.3 (0.0)


8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

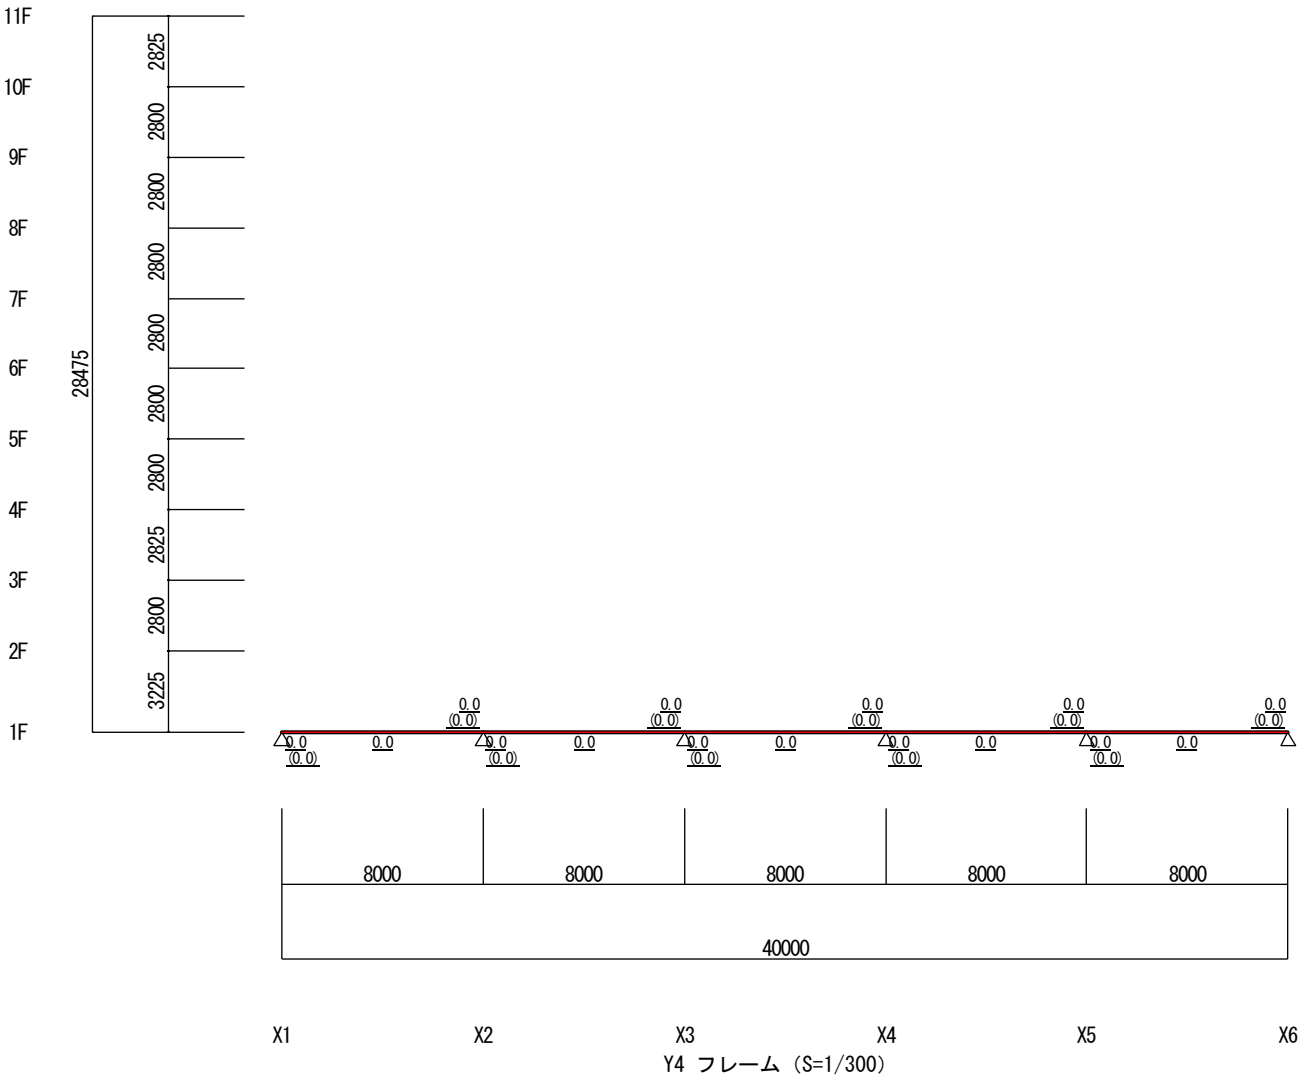

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

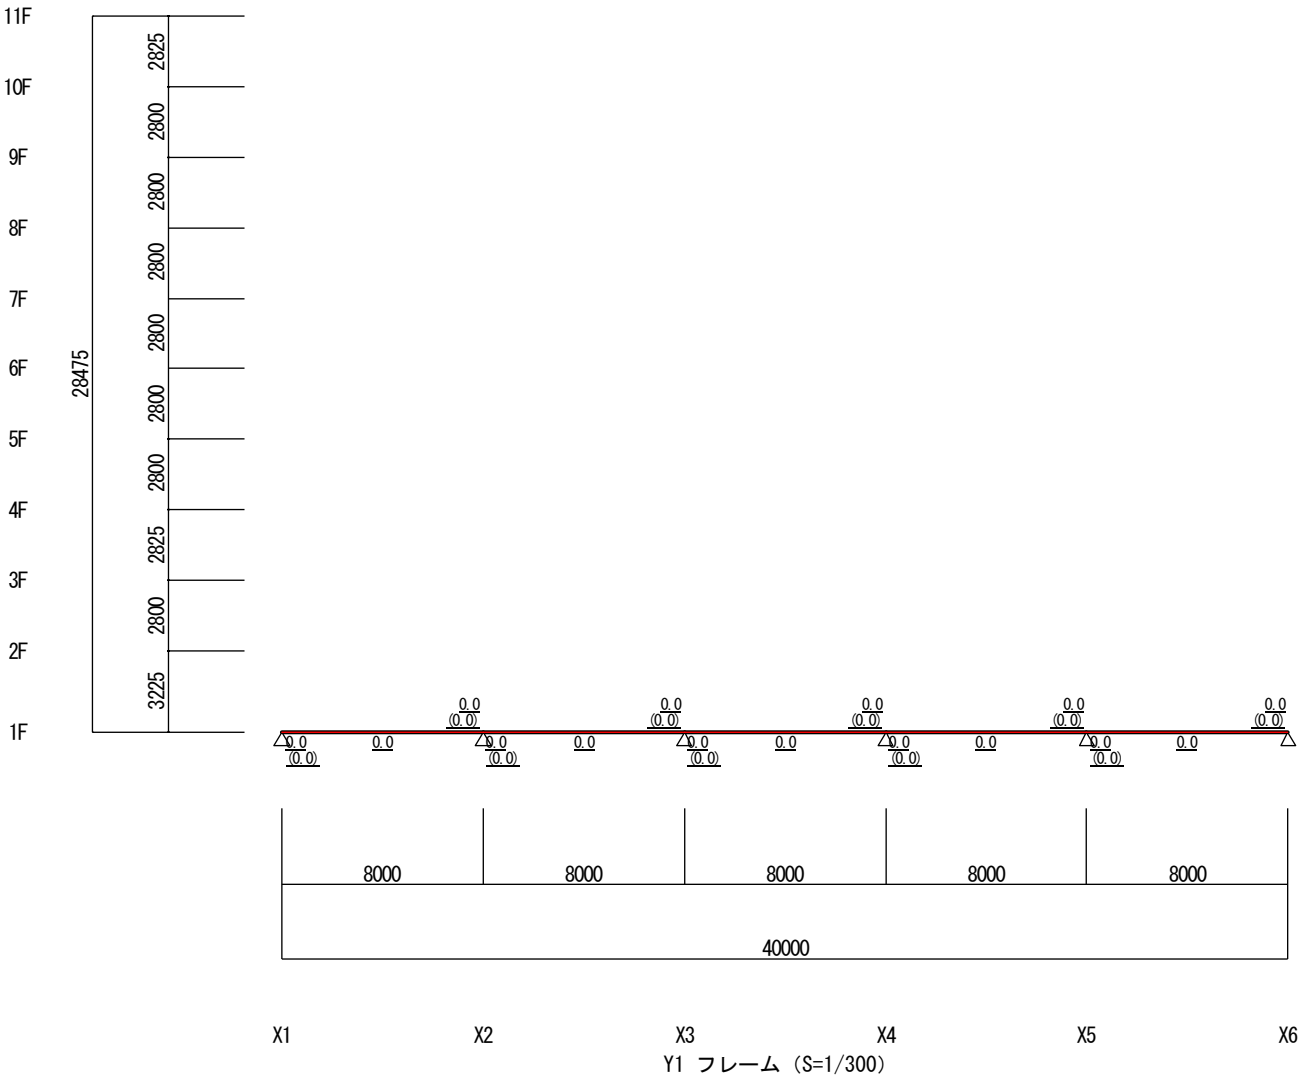

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

水平荷重時節點應力(△方向 負加力)(主筋 150mmφ、セリル)(保有 25℃時)																			
				507.9 (106.1)		427.2 (84.0)		428.8 (84.8)		433.4 (85.6)		457.9 (93.6)							
11F	28475	2825	341.0 (164.5)	341.0 (164.5)	83.5	753.0 (412.1)	245.2 (123.8)	91.0	677.0 (375.7)	249.8 (123.8)	89.5	680.1 (375.7)	251.3 (123.8)	91.0	724.4 (396.2)	291.0 (153.5)	83.5	457.9 (236.4)	
10F			2800	220.2 (103.3)	343.8 (164.5)	70.1	412.5 (206.3)	339.5 (164.5)	69.0	432.5 (206.3)	339.2 (164.5)	69.2	432.5 (206.3)	339.3 (164.5)	69.0	415.1 (206.3)	332.7 (164.5)	70.1	263.1 (134.1)
9F				281.7 (151.0)	350.6 (175.3)	67.9	523.9 (262.0)	338.1 (169.1)	69.4	507.8 (253.9)	339.4 (169.1)	69.1	510.5 (253.9)	339.8 (169.1)	69.4	518.5 (253.9)	330.4 (169.1)	67.9	345.5 (175.3)
8F				310.0 (175.1)	451.1 (225.6)	68.0	559.6 (279.8)	365.4 (182.7)	67.7	513.7 (256.9)	366.3 (182.7)	67.5	517.1 (256.9)	366.7 (182.7)	67.7	559.9 (279.8)	432.2 (216.1)	68.0	370.5 (182.7)
7F				270.6 (135.3)	450.9 (225.5)	68.1	537.3 (268.7)	365.4 (184.4)	67.7	509.9 (254.9)	366.3 (184.4)	67.5	512.4 (254.9)	366.7 (184.4)	67.7	535.0 (268.7)	432.3 (216.1)	68.1	331.8 (165.9)
6F				259.5 (170.6)	451.0 (225.5)	68.1	559.6 (279.8)	440.1 (220.1)	69.0	567.1 (283.6)	440.9 (220.1)	68.8	569.6 (283.6)	441.3 (220.1)	69.0	558.2 (279.8)	432.1 (216.1)	68.1	321.9 (165.9)
5F				232.9 (173.3)	451.1 (225.6)	68.1	511.3 (255.7)	440.0 (220.0)	69.0	500.1 (250.1)	440.9 (220.0)	68.8	496.3 (250.1)	441.3 (220.0)	69.0	490.7 (250.1)	432.1 (216.1)	68.1	289.4 (144.7)
4F				198.9 (99.5)	451.3 (225.7)	68.1	520.8 (260.4)	440.2 (220.1)	69.0	524.0 (262.0)	440.9 (220.1)	68.8	531.0 (262.0)	441.2 (220.1)	69.0	530.9 (262.0)	431.7 (215.9)	68.1	259.3 (129.7)
3F				59.4 (29.7)	451.0 (225.5)	68.3	270.9 (135.5)	440.3 (220.2)	68.9	216.5 (108.3)	440.9 (220.2)	68.8	189.9 (94.9)	441.1 (220.2)	68.9	172.6 (86.3)	431.8 (215.9)	68.3	97.2 (48.6)
2F				303.5 (151.8)	452.8 (226.4)	67.9	491.2 (245.6)	440.5 (220.3)	68.8	540.9 (270.5)	440.8 (220.3)	68.8	582.7 (291.4)	441.2 (220.3)	68.8	597.3 (298.7)	430.7 (215.4)	67.9	385.2 (192.6)
1F	287.7 (143.9)	452.8 (226.4)		152.3	2164.5 (1082.3)	440.4 (220.2)	60.0	575.3 (287.7)	440.6 (220.3)	9.9	846.5 (423.3)	459.1 (229.6)	19.8	2588.3 (1294.2)	417.7 (208.9)	132.5	377.3 (188.7)		

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体M/Sモデル) (保有耐力時)																		
						1258.2 (312.4)	1248.3 (318.5)	1248.6 (318.5)		1249.1 (318.6)		1235.1 (315.6)						
11F	28475	2825	1313.2 (70.7)	1313.2 (70.7)	27.5	2557.4 (651.4)	1299.2 (318.4)	25.5	2547.9 (623.1)	1299.7 (318.5)	25.5	2548.6 (623.1)	1300.0 (318.6)	25.5	2539.2 (623.1)	1290.1 (315.6)	27.5	1235.1 (315.6)
10F		2825	2932.2 (695.5)	1818.7 (456.0)	5.2	4813.6 (1194.5)	1871.9 (465.9)	4.0	4821.9 (1202.5)	1872.0 (465.9)	4.0	4801.0 (1202.5)	1872.1 (465.9)	4.0	4745.0 (1202.5)	1806.7 (453.0)	5.2	1684.6 (418.0)
9F		2800	3111.9 (763.0)	1819.8 (456.0)	5.0	5156.6 (1289.9)	1871.9 (465.9)	4.0	5137.0 (1263.2)	1872.0 (465.9)	4.0	5088.1 (1263.2)	1872.1 (465.9)	4.0	5004.3 (1263.2)	1805.9 (453.0)	5.0	1761.8 (431.0)
8F		2800	3425.7 (840.9)	254.2 (63.4)	11.2	5788.2 (1446.2)	2524.0 (63.4)	12.7	5721.7 (1427.9)	2524.3 (63.4)	12.7	5634.2 (1409.5)	2524.5 (63.4)	12.7	5524.1 (1382.1)	2517.3 (63.4)	11.2	1776.2 (440.6)
7F		2800	2830.0 (703.0)	2533.9 (634.2)	11.3	5253.2 (1317.5)	2524.1 (63.4)	12.7	5194.1 (1299.5)	2524.3 (63.4)	12.7	5110.9 (1281.7)	2524.5 (63.4)	12.7	4981.6 (1263.2)	2517.5 (63.4)	11.3	1508.9 (387.0)
6F		2800	2745.8 (683.9)	3260.5 (815.1)	0.1	5068.3 (1271.8)	3248.3 (812.5)	1.7	5004.3 (1263.2)	3248.6 (812.5)	1.6	4912.4 (1245.6)	3248.8 (812.5)	1.7	4785.8 (1227.1)	3240.1 (810.0)	0.1	1445.4 (361.0)
5F		2800	2042.5 (509.7)	3260.5 (815.1)	0.1	3966.6 (984.1)	3248.3 (812.5)	1.6	3953.1 (984.1)	3248.6 (812.5)	1.6	3927.6 (984.1)	3248.8 (812.5)	1.6	3881.0 (984.1)	3240.1 (810.0)	0.1	1038.4 (260.0)
4F		2825	837.6 (209.4)	3260.1 (815.1)	0.0	1717.5 (430.5)	3248.3 (812.5)	1.6	1773.6 (443.4)	3248.6 (812.5)	1.6	1887.6 (471.6)	3248.8 (812.5)	1.6	2044.2 (511.0)	3240.4 (810.1)	0.0	951.2 (237.8)
3F		2800	22.9 (5.7)	3497.8 (864.9)	24.3	401.6 (100.4)	3481.6 (864.9)	21.9	374.0 (93.5)	3482.2 (864.9)	22.0	153.2 (38.3)	3482.5 (864.9)	21.9	38.2 (9.5)	3471.1 (864.9)	24.3	157.9 (39.5)
2F		3225	1730.1 (433.7)	3752.5 (933.7)	17.9	2923.5 (728.6)	3737.2 (933.7)	15.9	2974.0 (743.5)	3737.3 (933.7)	15.8	2930.6 (735.1)	3737.5 (933.7)	15.9	2152.4 (538.1)	3726.1 (927.1)	17.9	1588.9 (397.0)
1F		3225	10505.1 (2626.0)	3057.0 (764.3)	218.6	1647.4 (411.8)	3009.3 (758.3)	416.8	643.1 (160.6)	3011.8 (758.3)	250.7	1015.3 (253.8)	3011.8 (758.3)	128.4	2400.0 (600.0)	2563.4 (640.9)	590.8	9380.3 (2345.1)

8000 8000 8000 8000 8000


40000

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y3 フレーム (\$=1/300)			

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

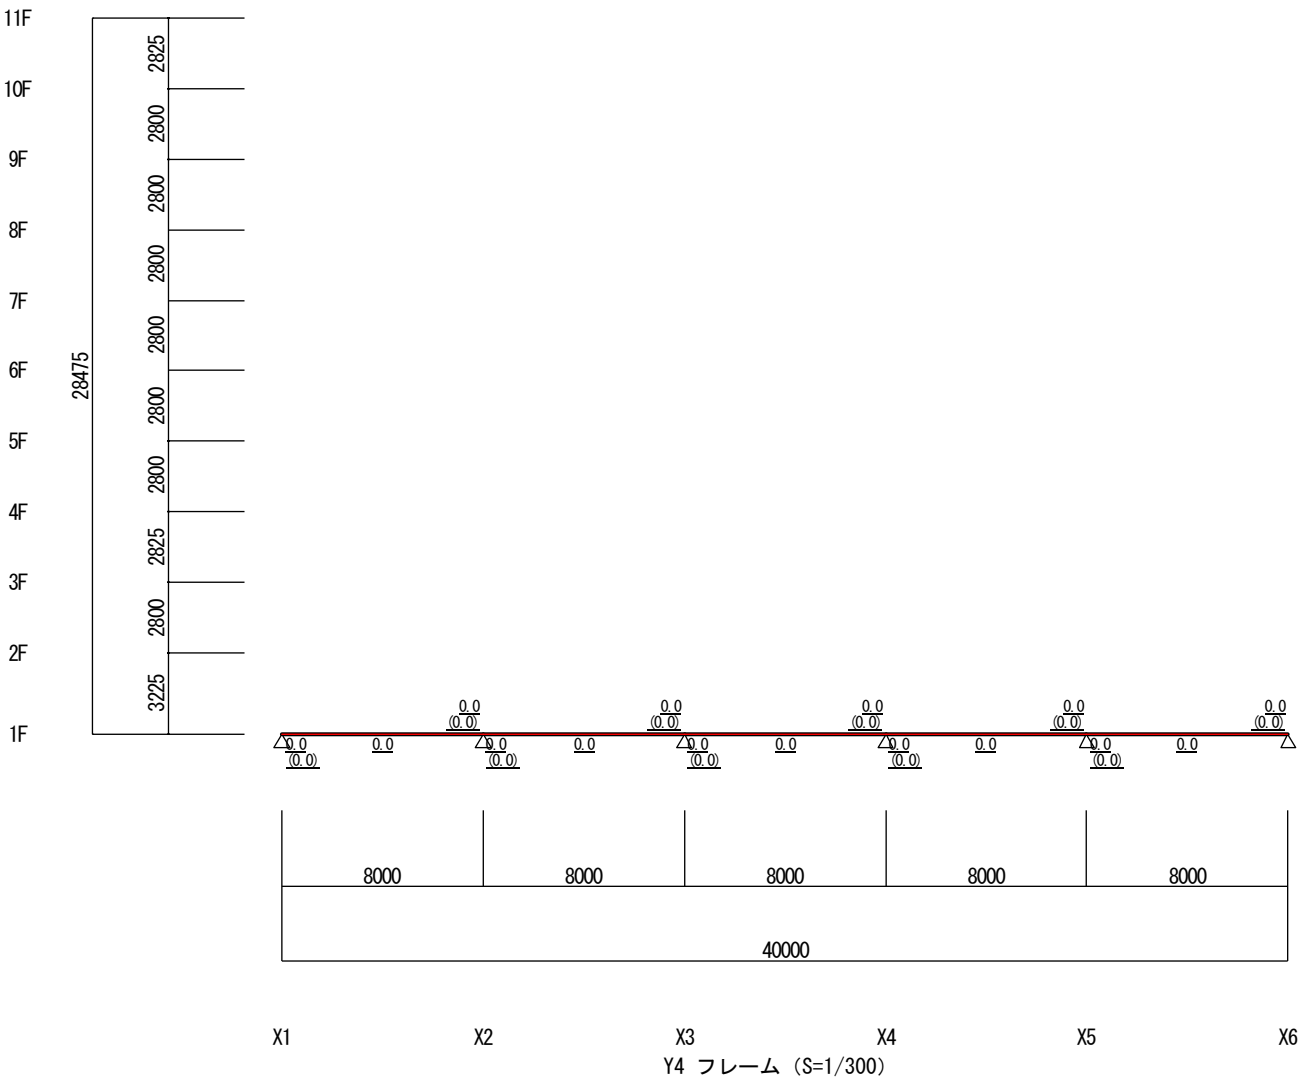


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

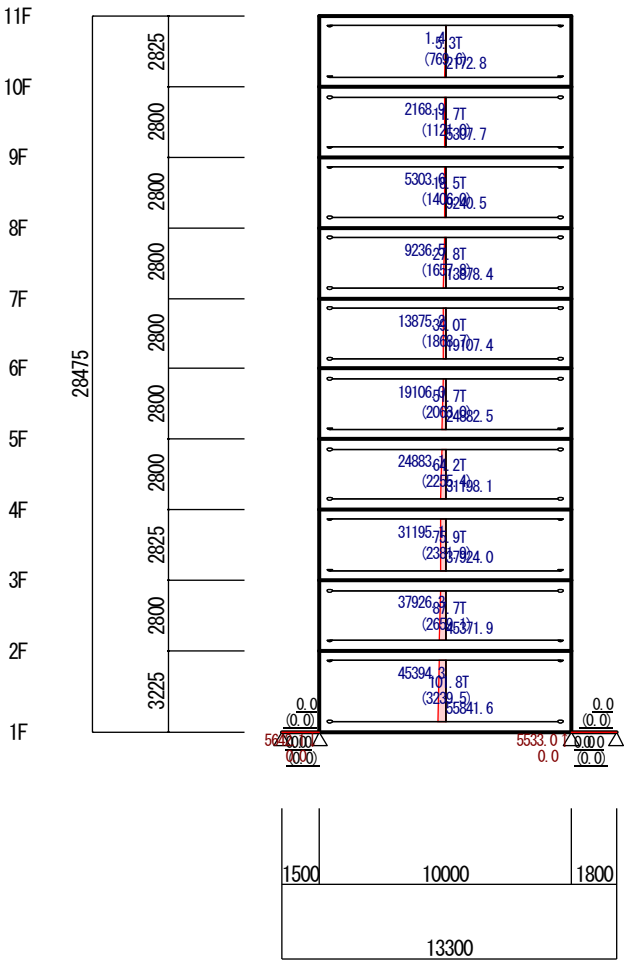


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

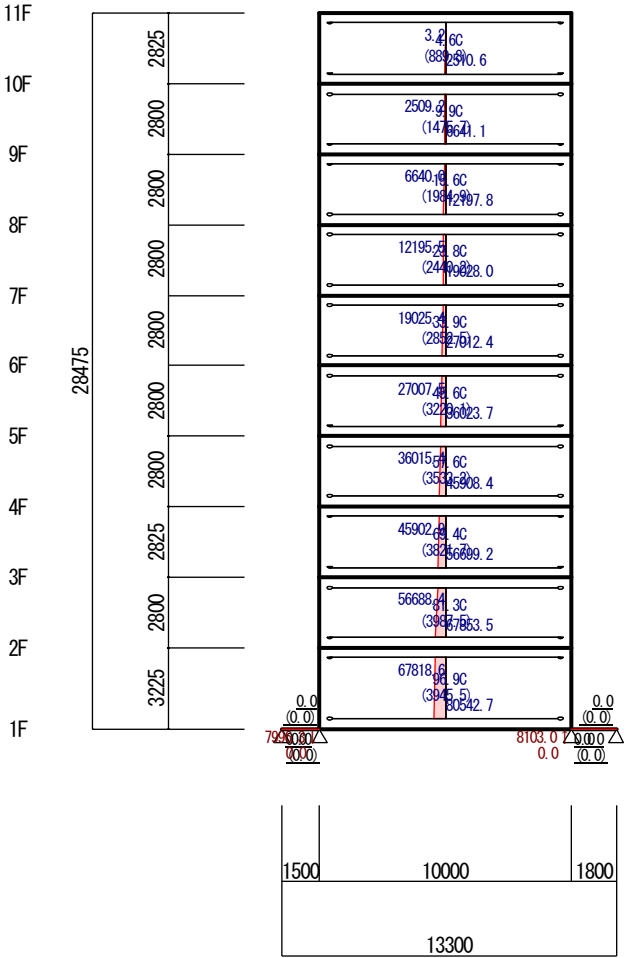


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

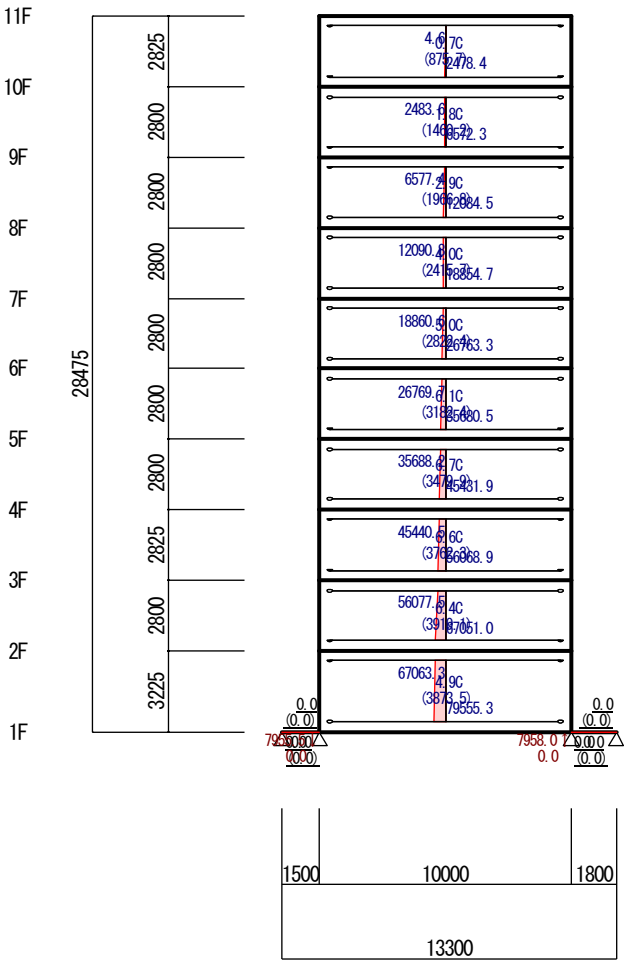


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

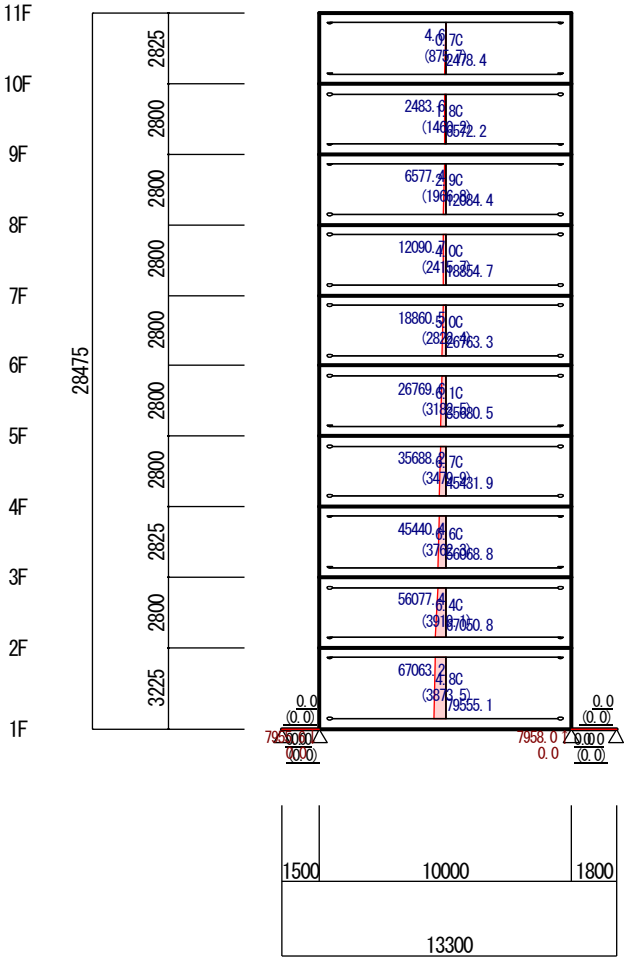


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

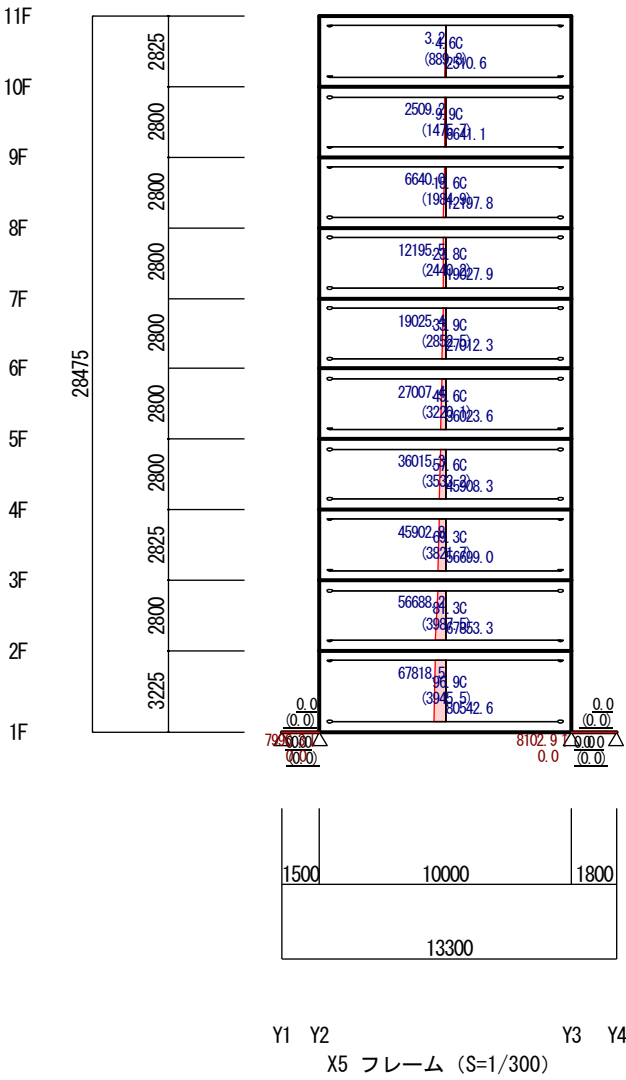


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

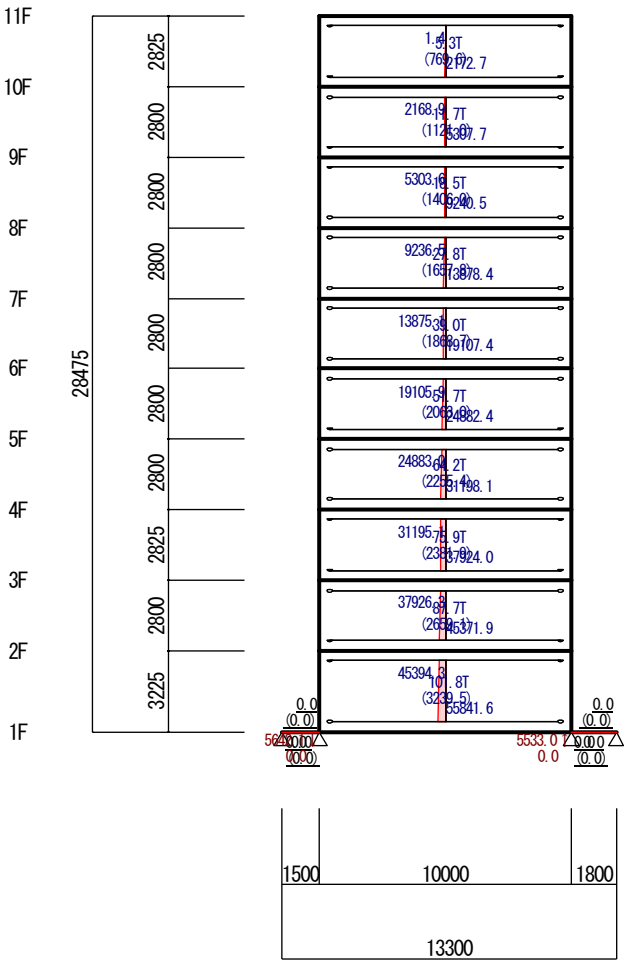


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

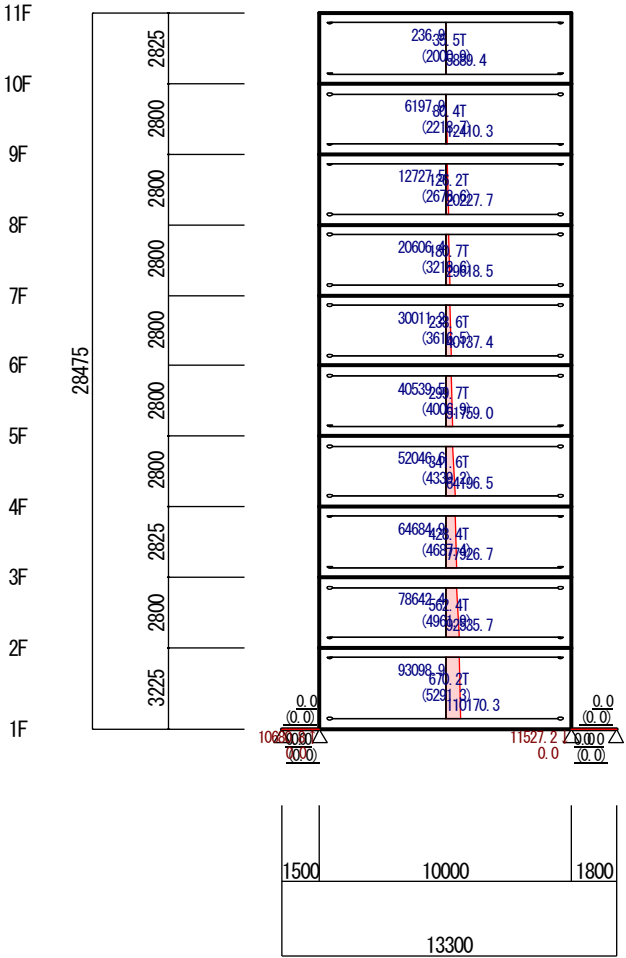


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

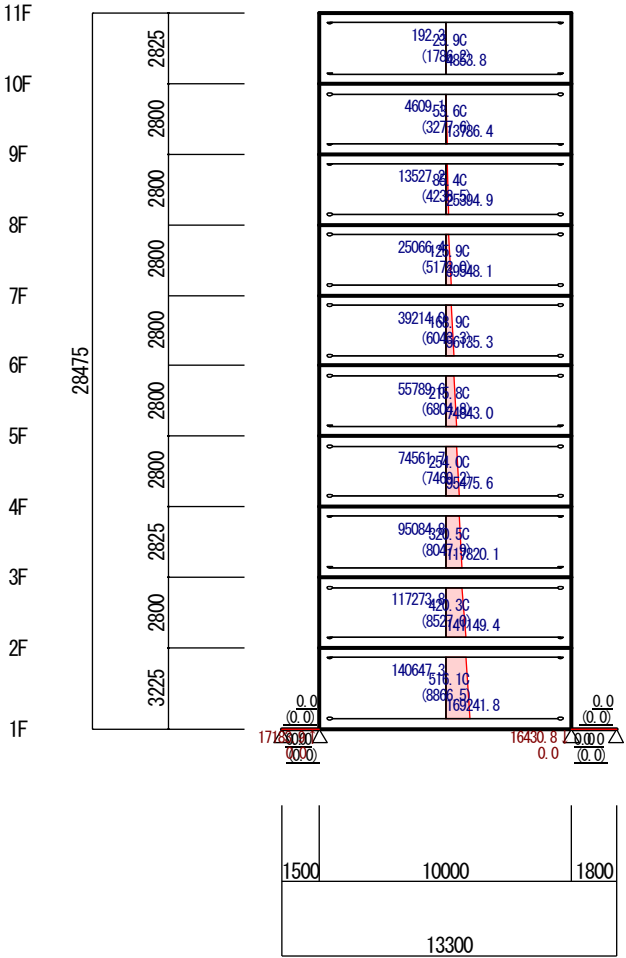


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

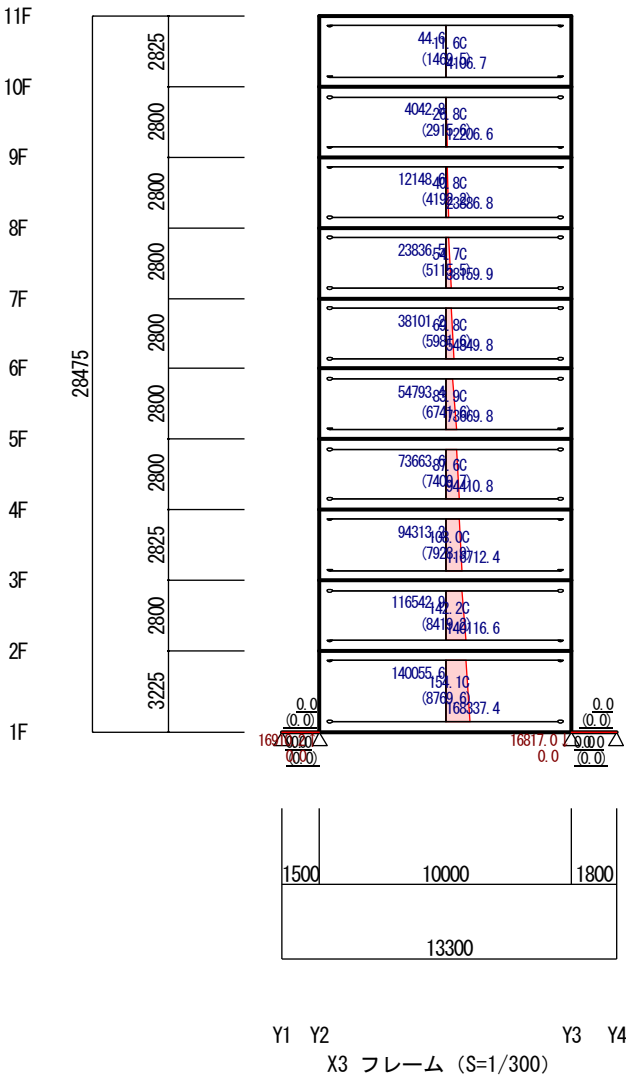

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

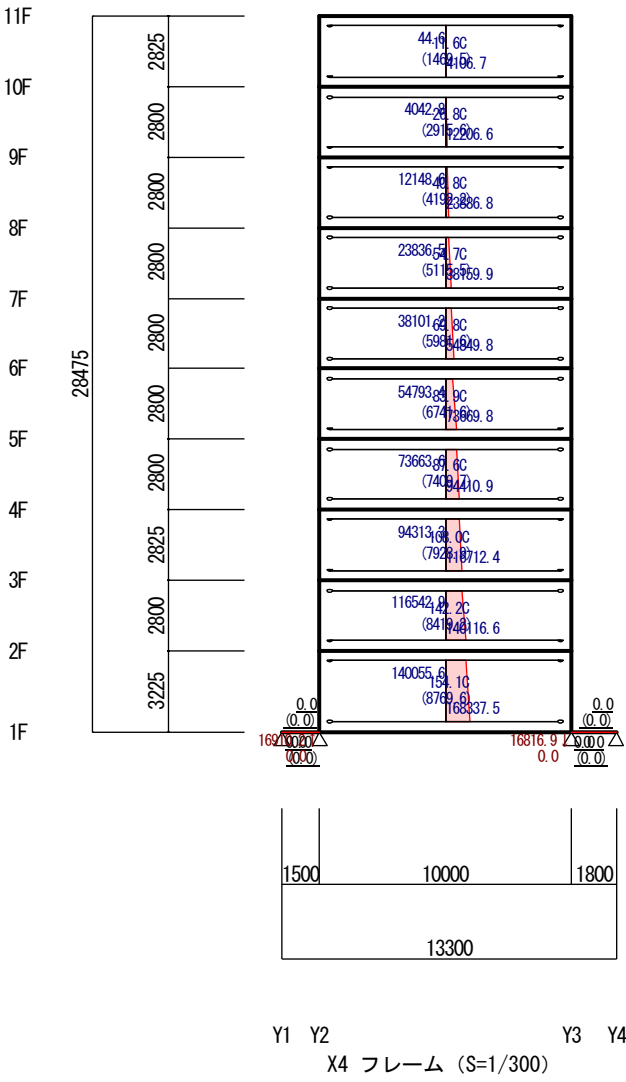


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

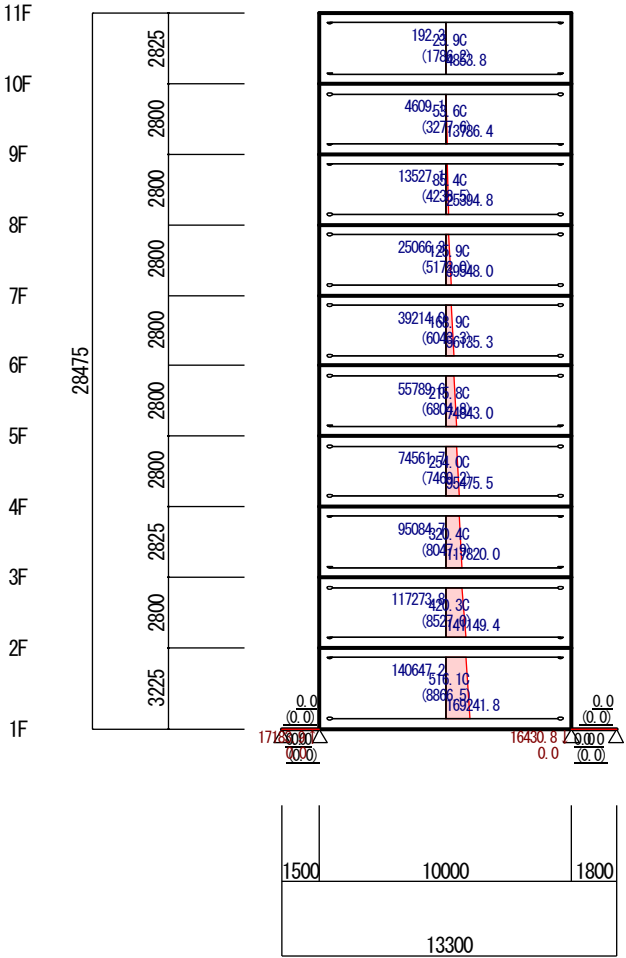


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

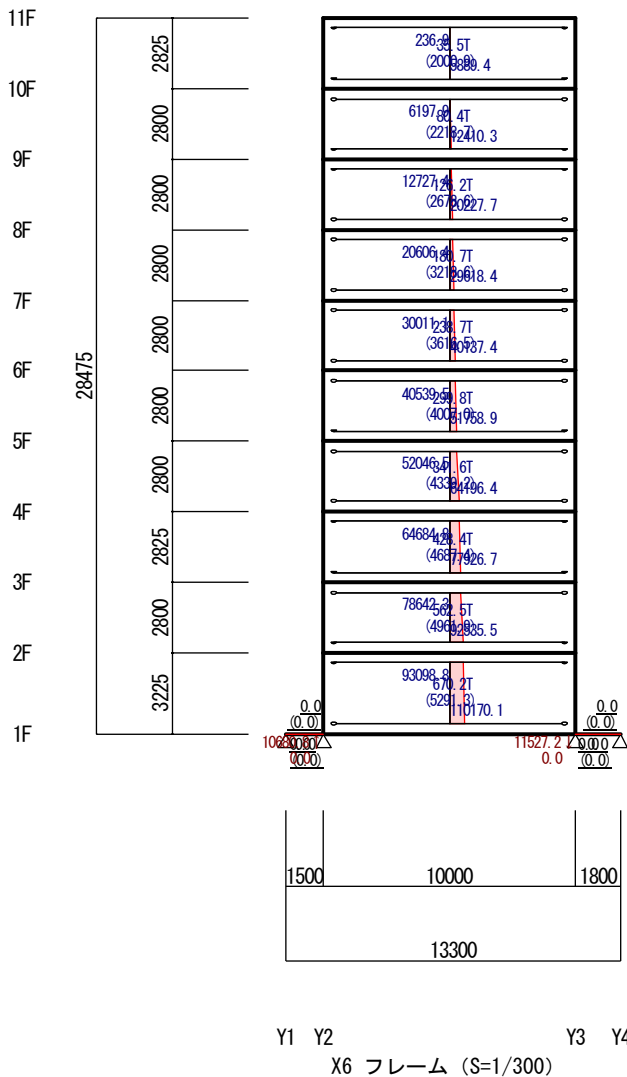


U-4. 2. 2 終局時部材応力図 (長期考慮危険断面位置) (保有耐力時)

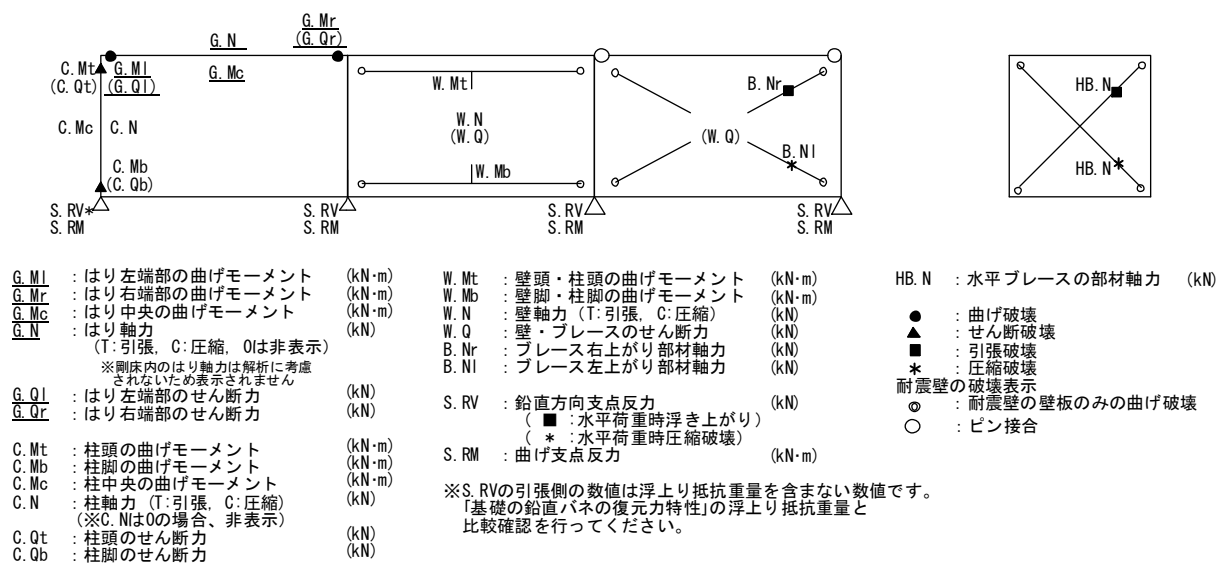


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

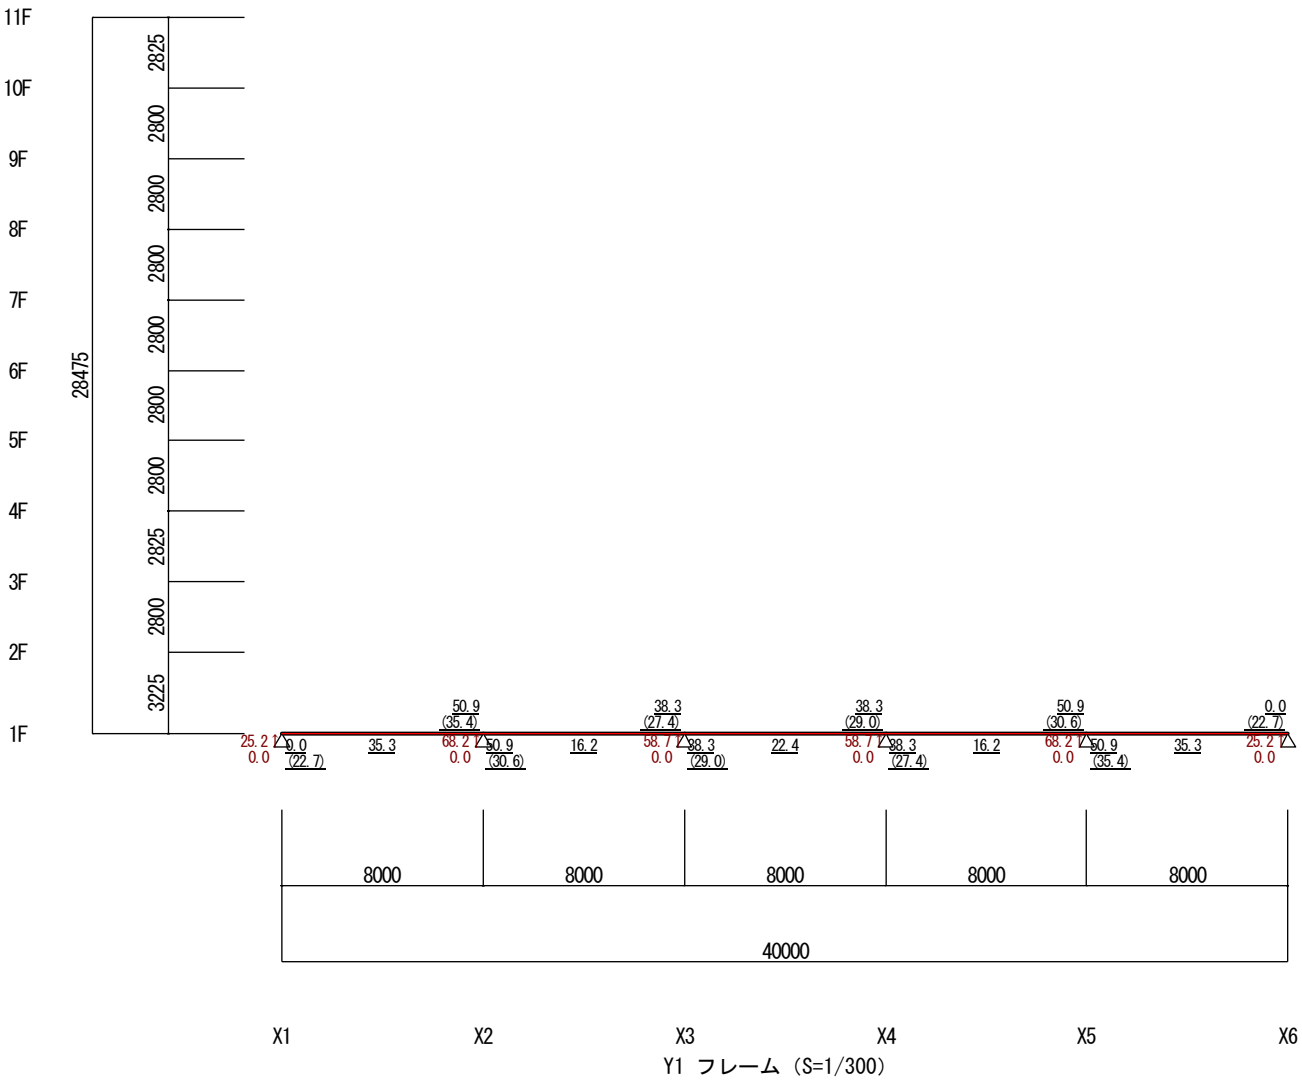


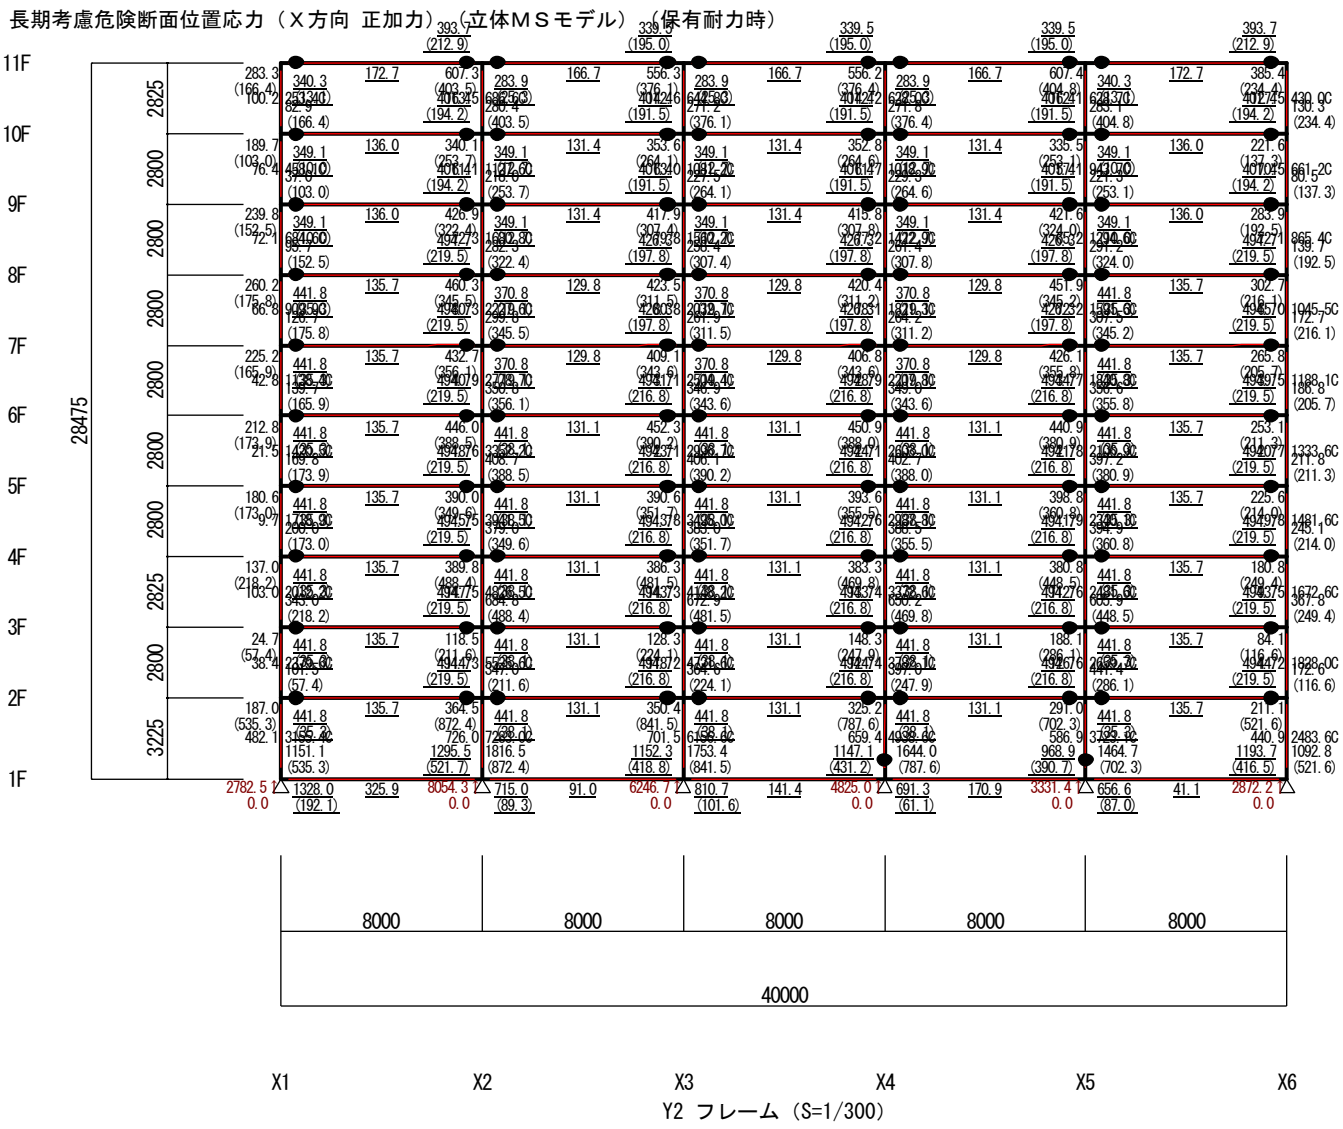


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

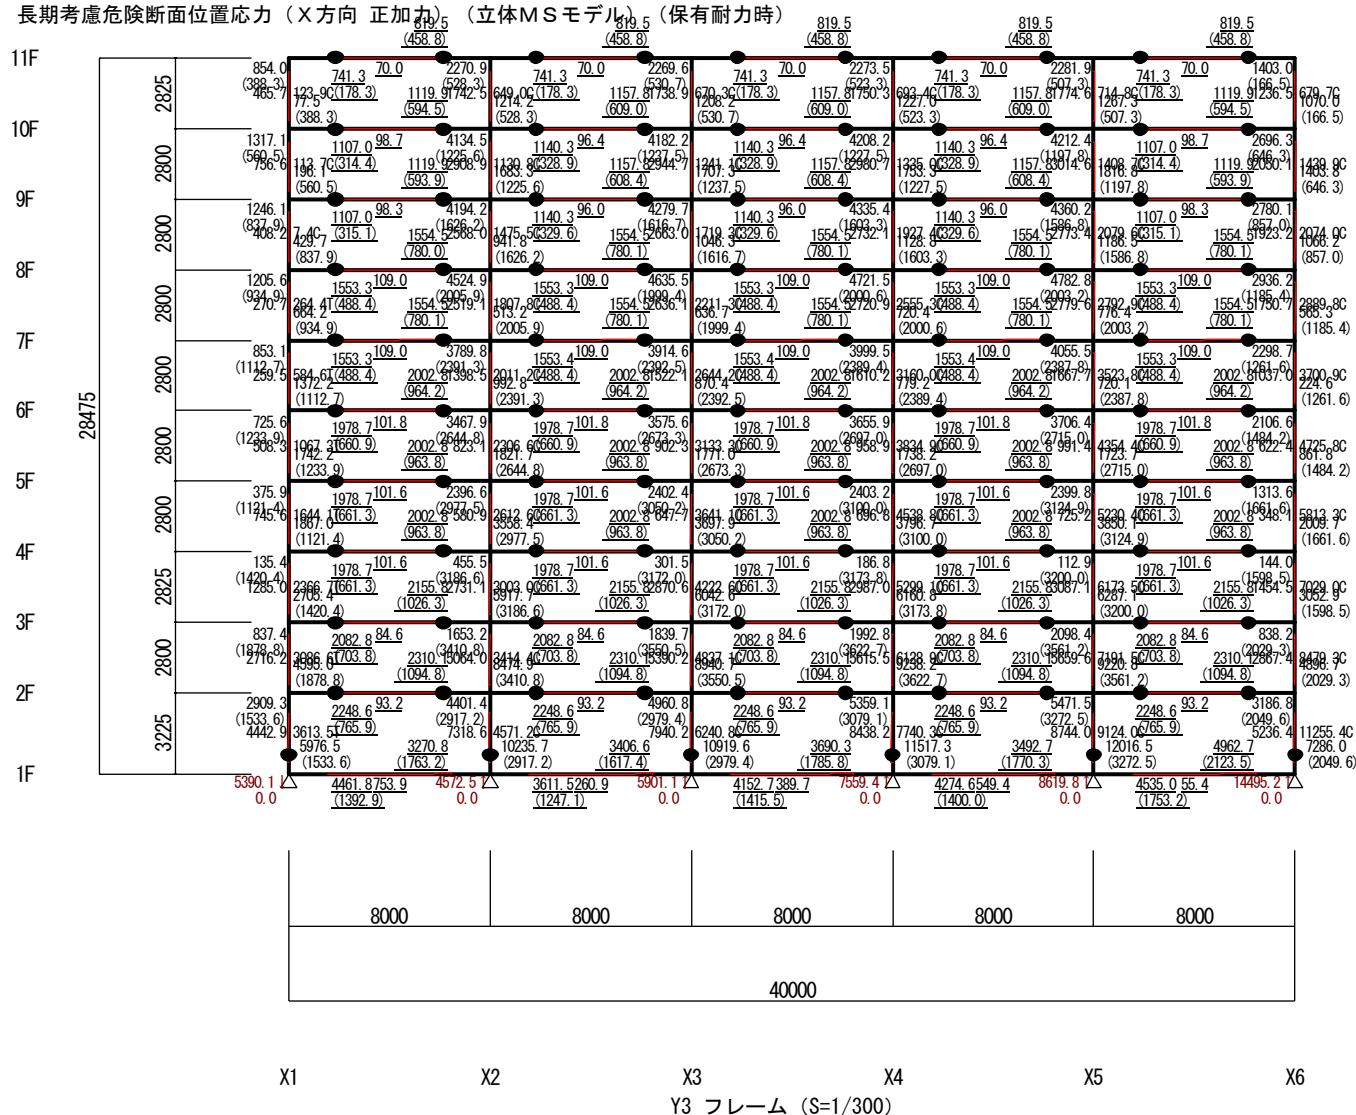


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

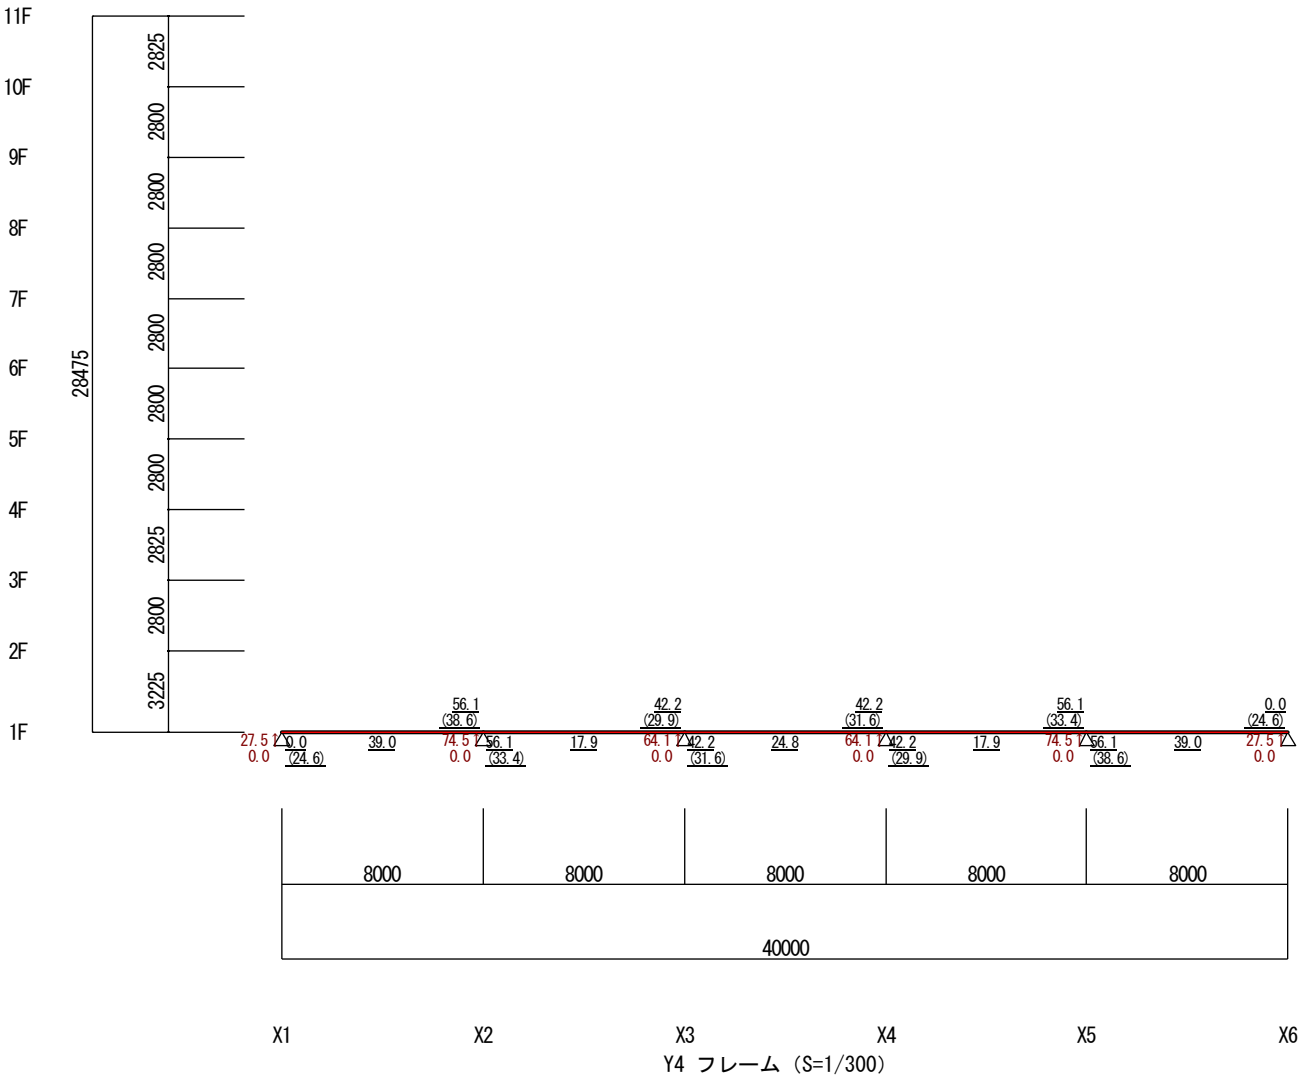


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

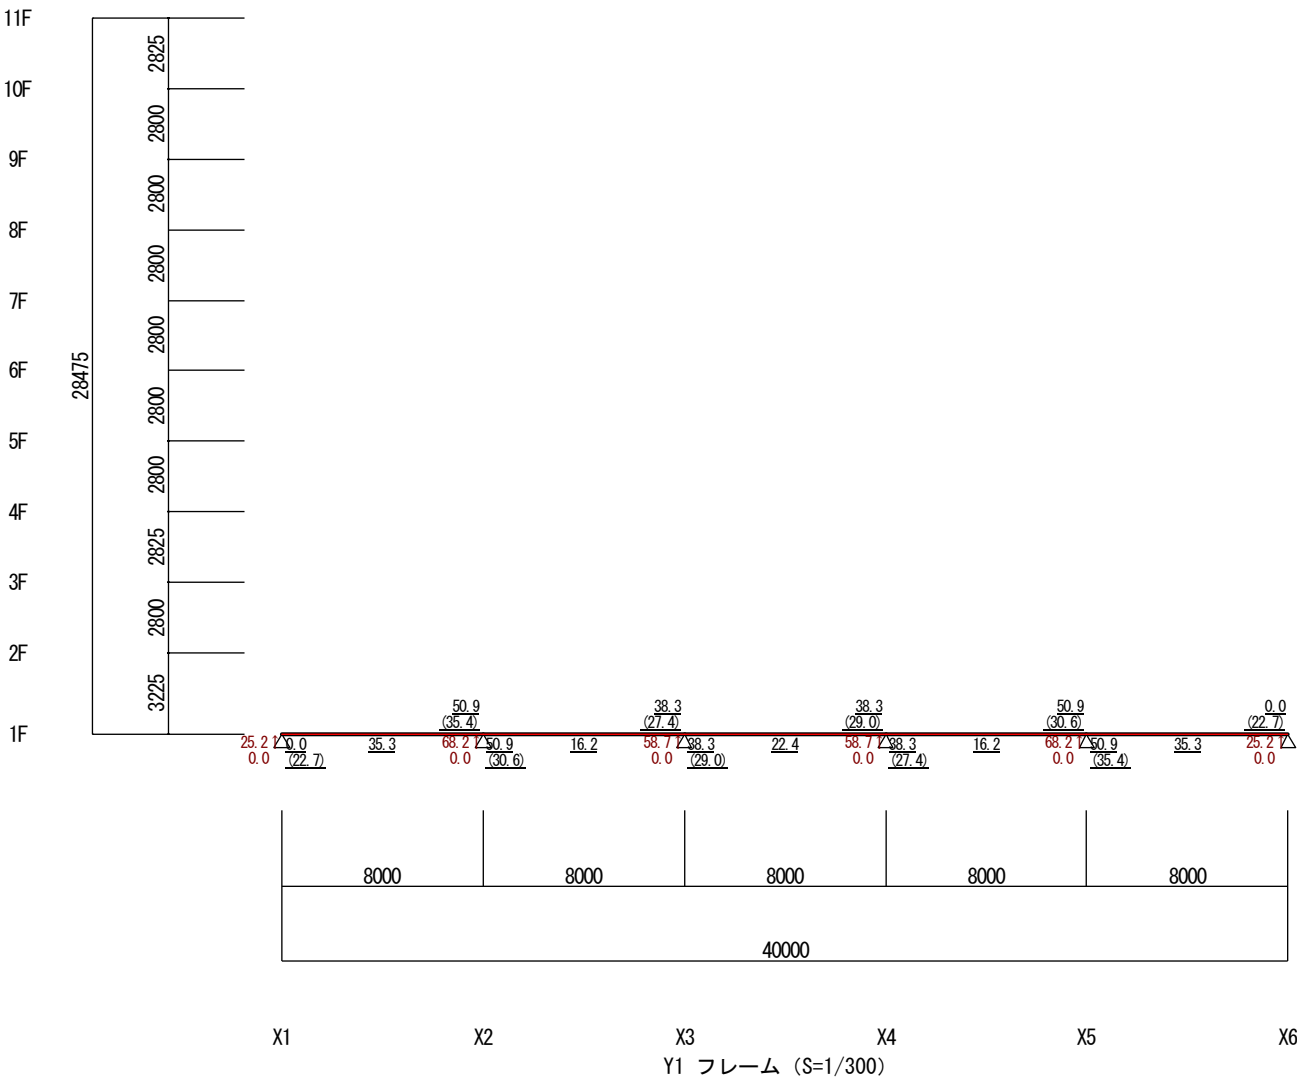


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

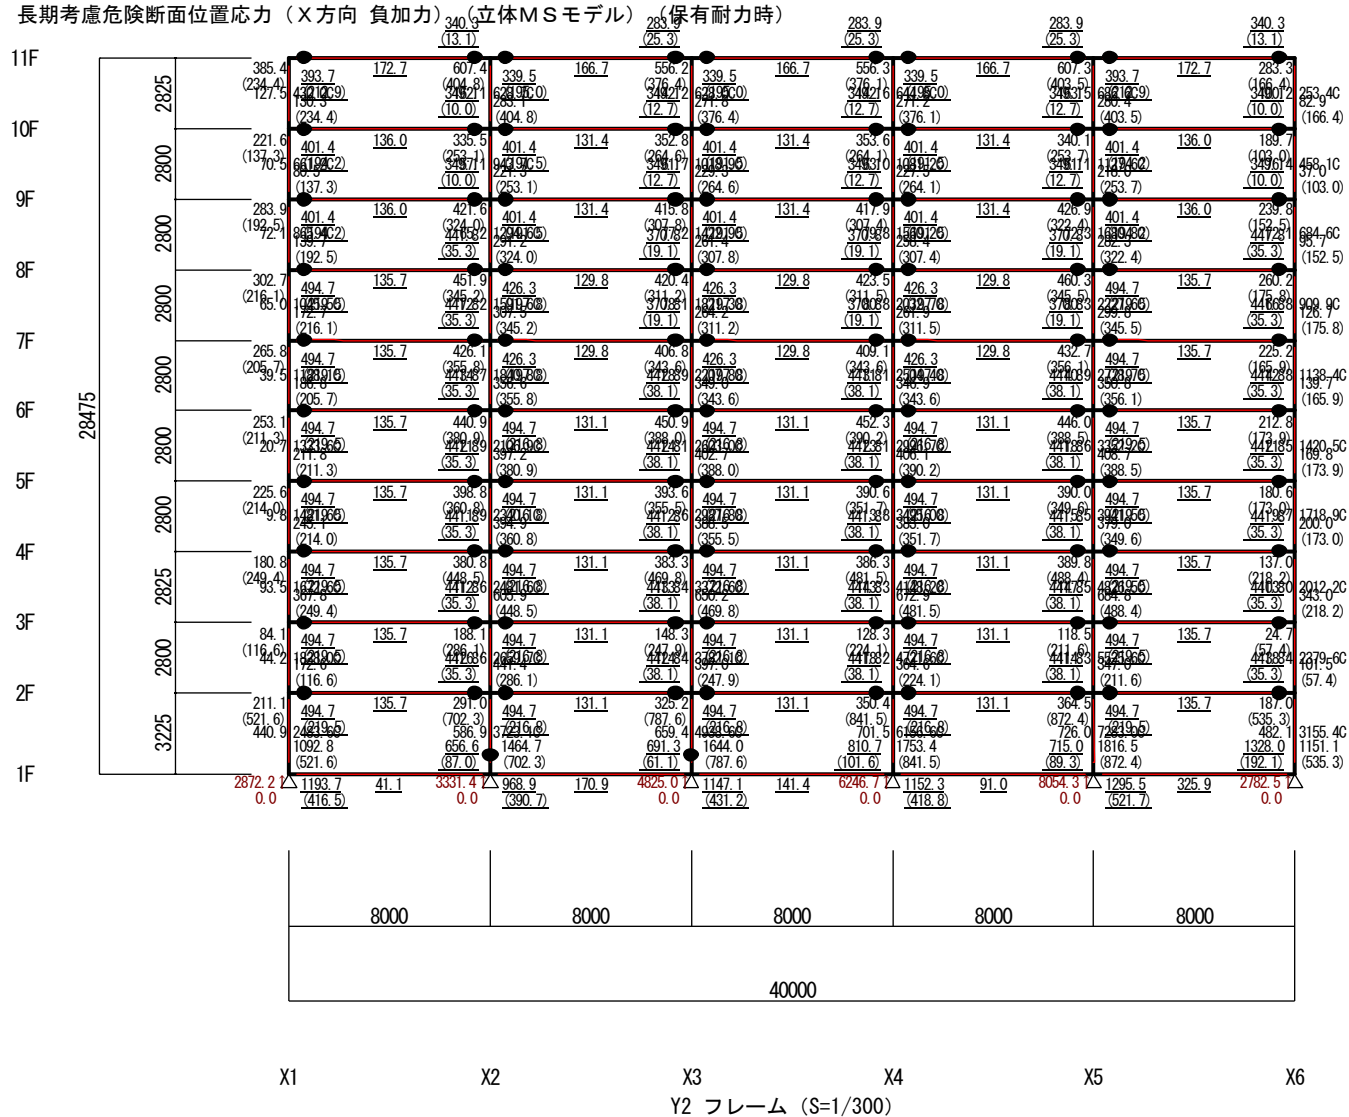


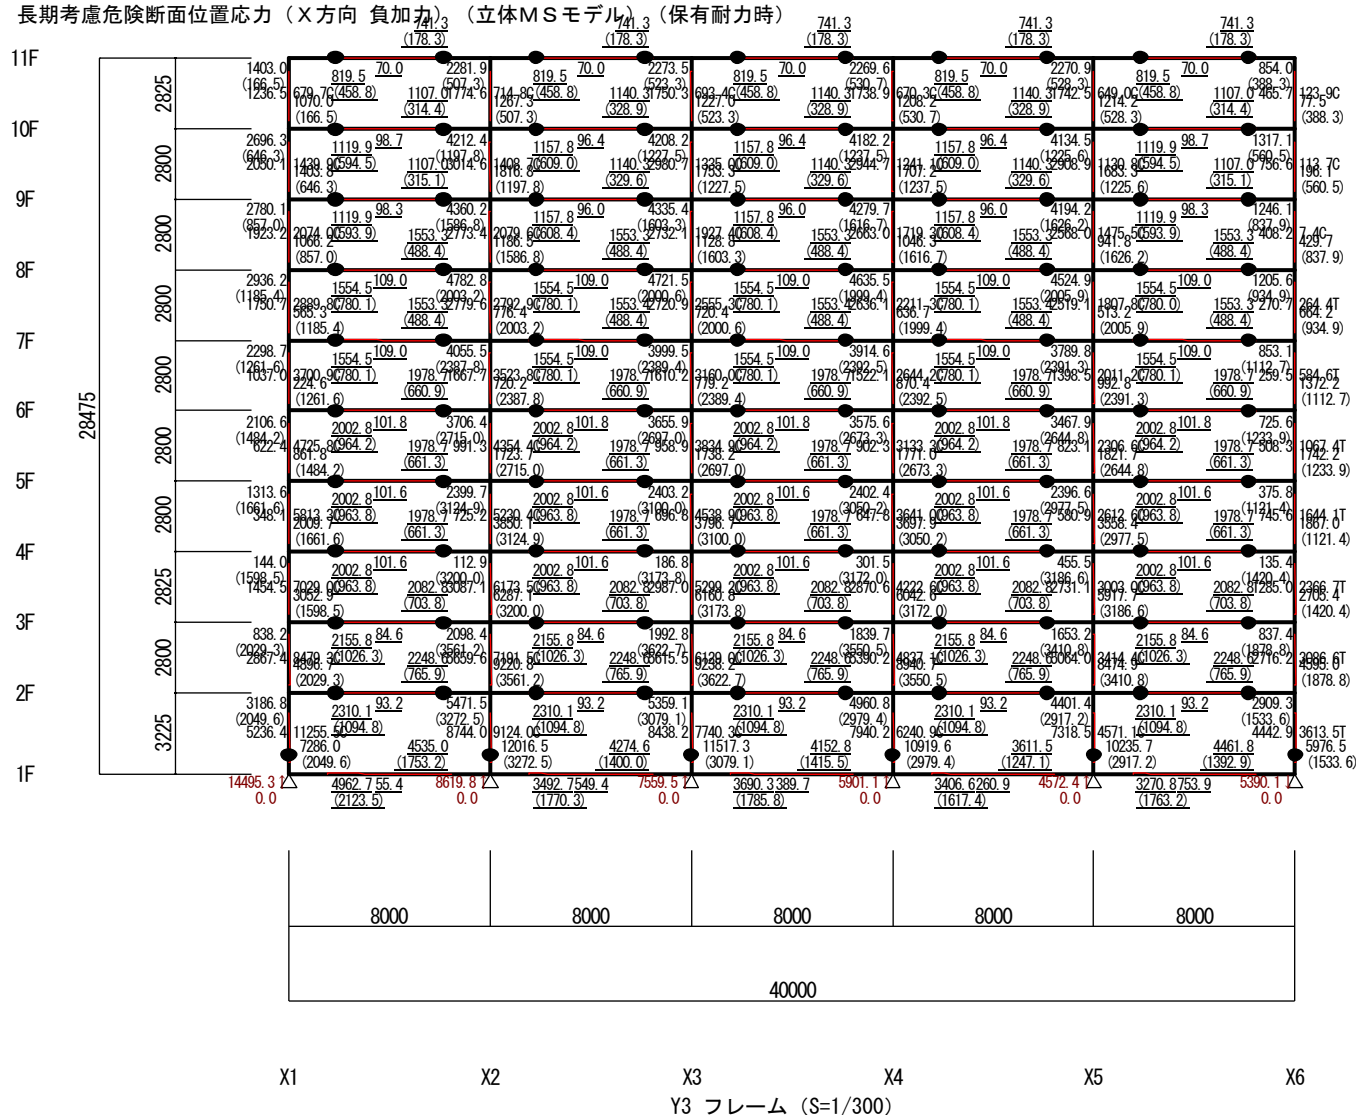長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力)₃ (立体MSモデル)₃ (保有耐力時)


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

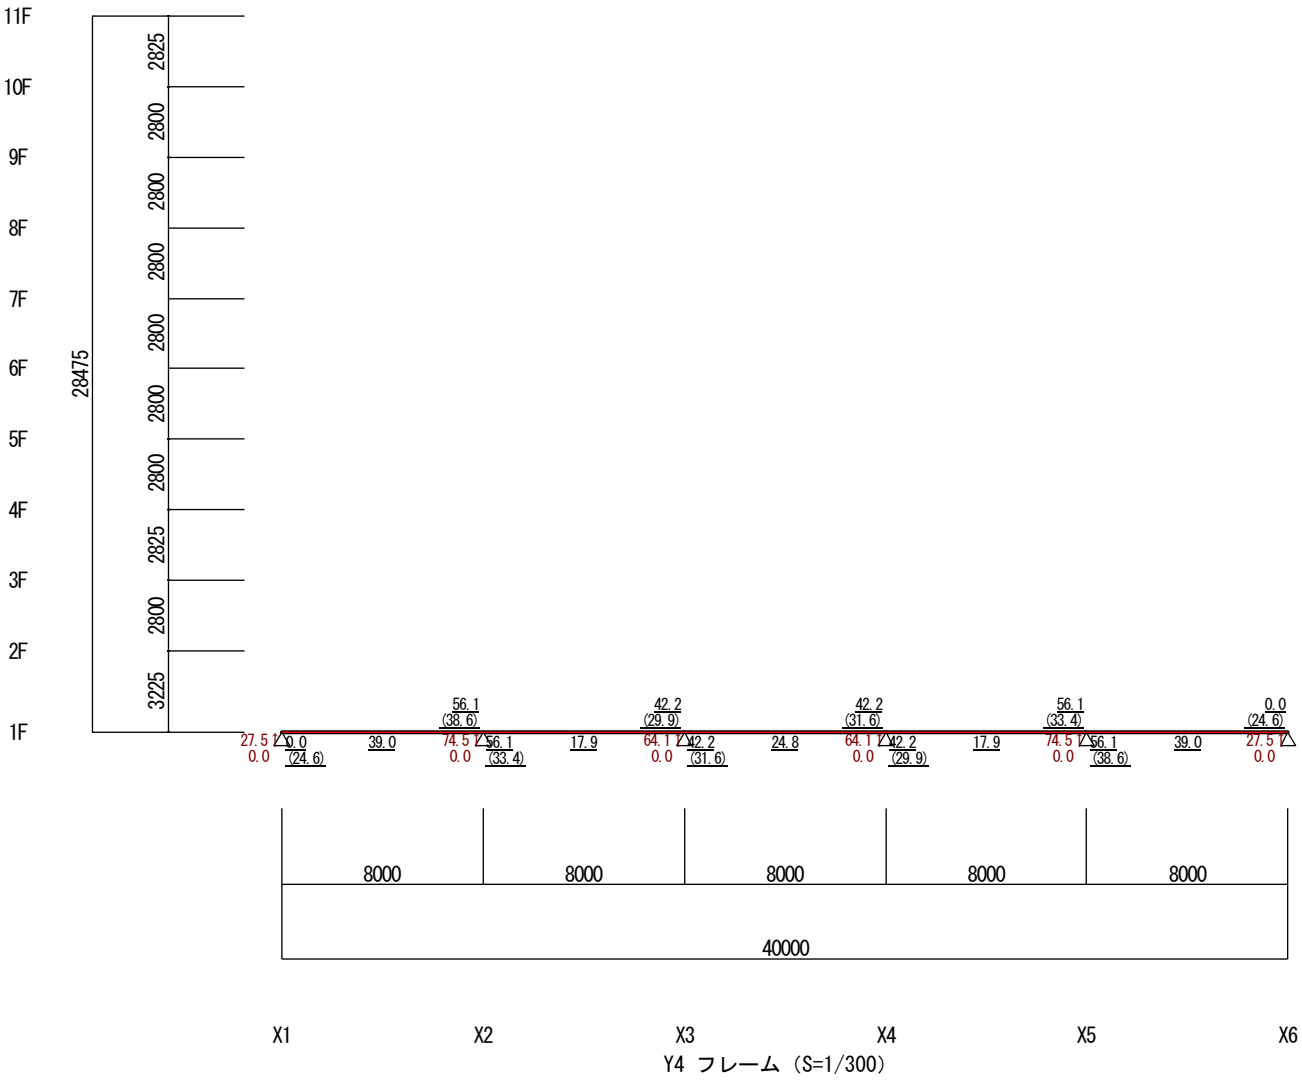


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

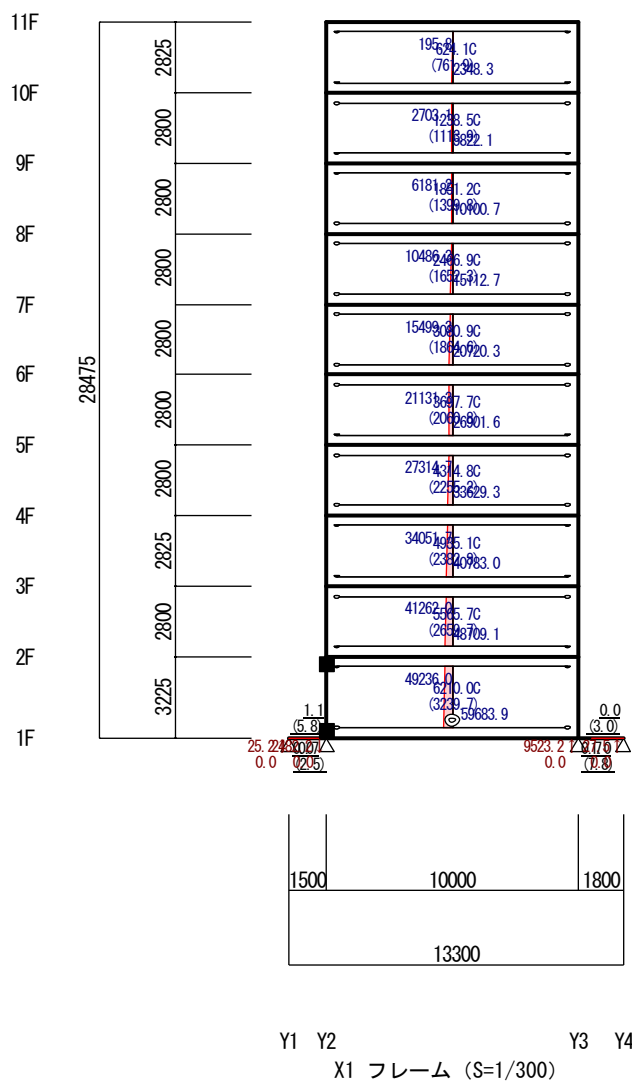


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

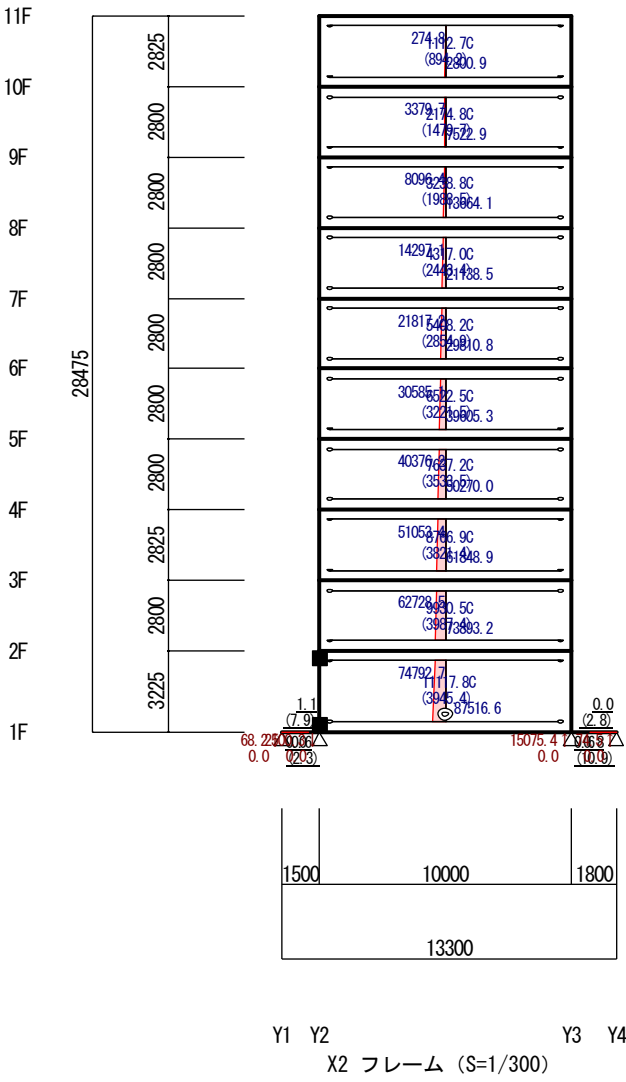


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

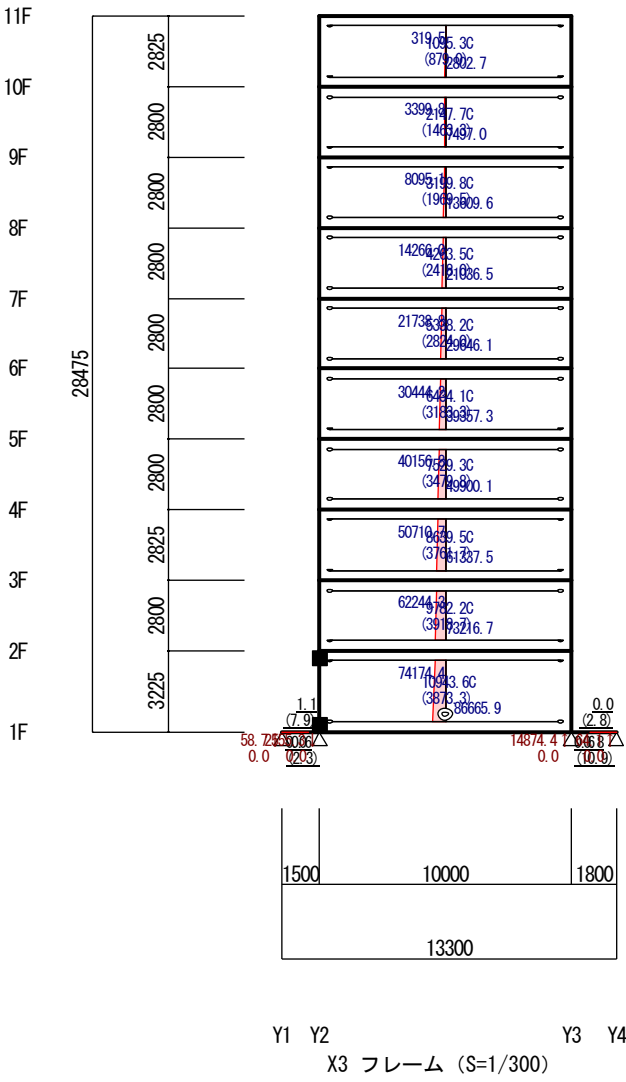


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

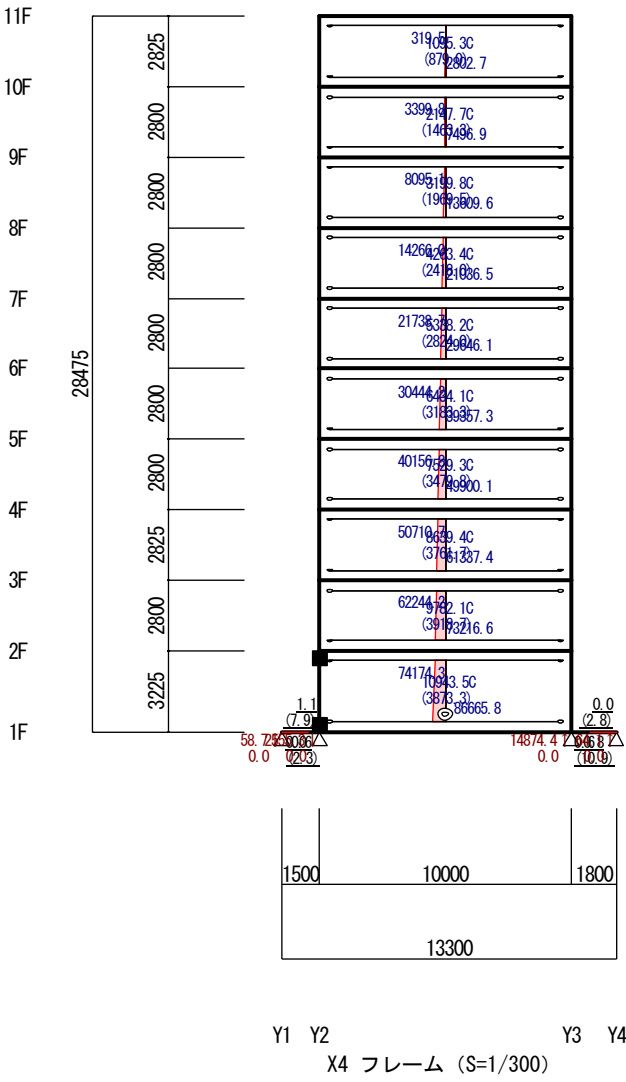


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

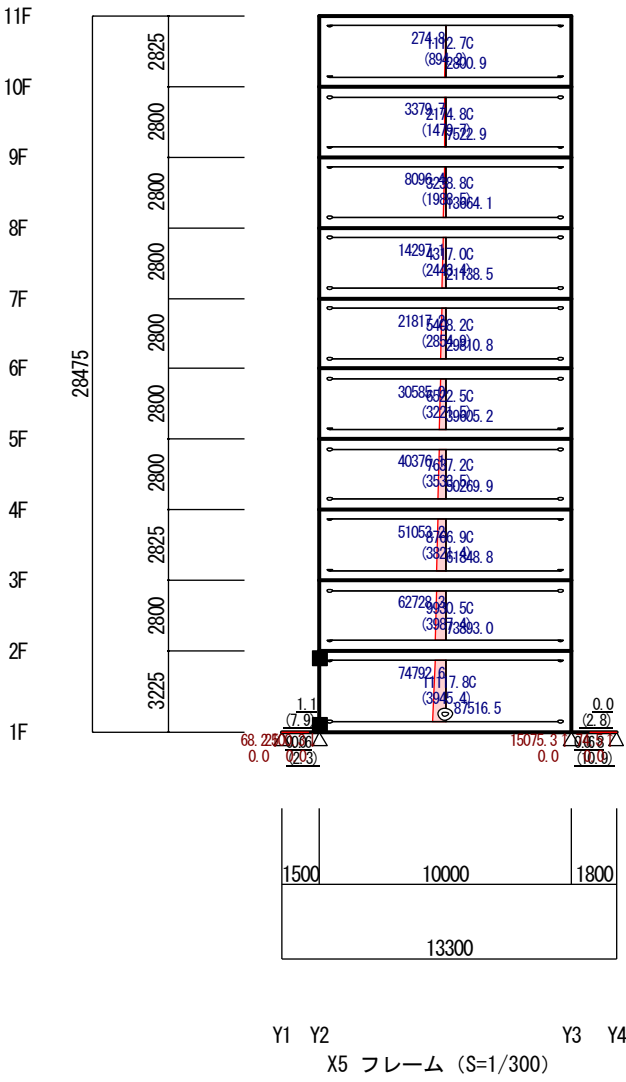


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

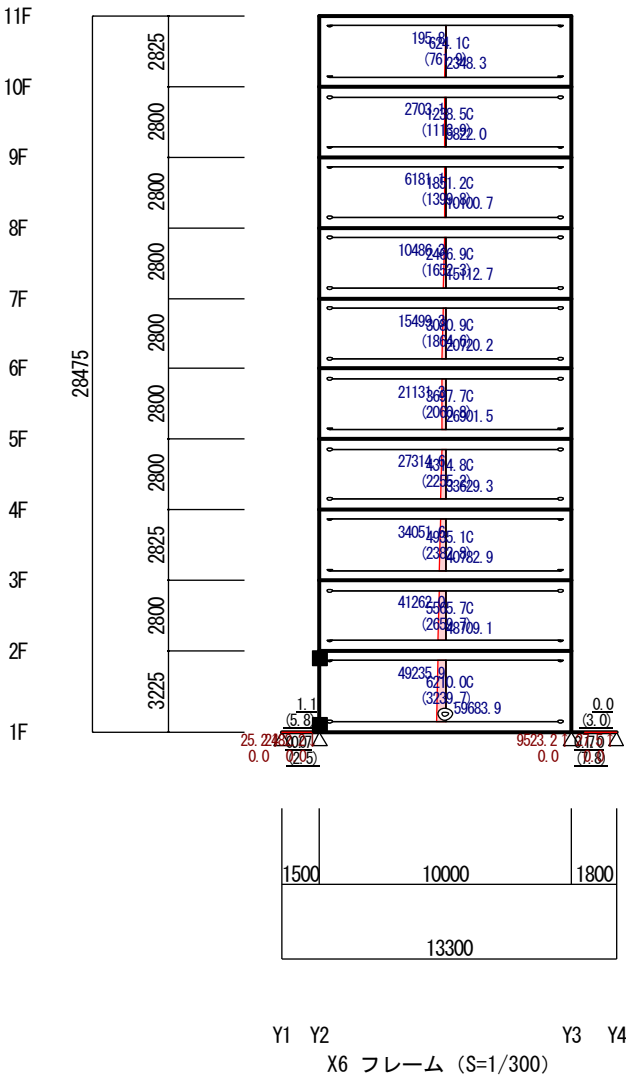


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

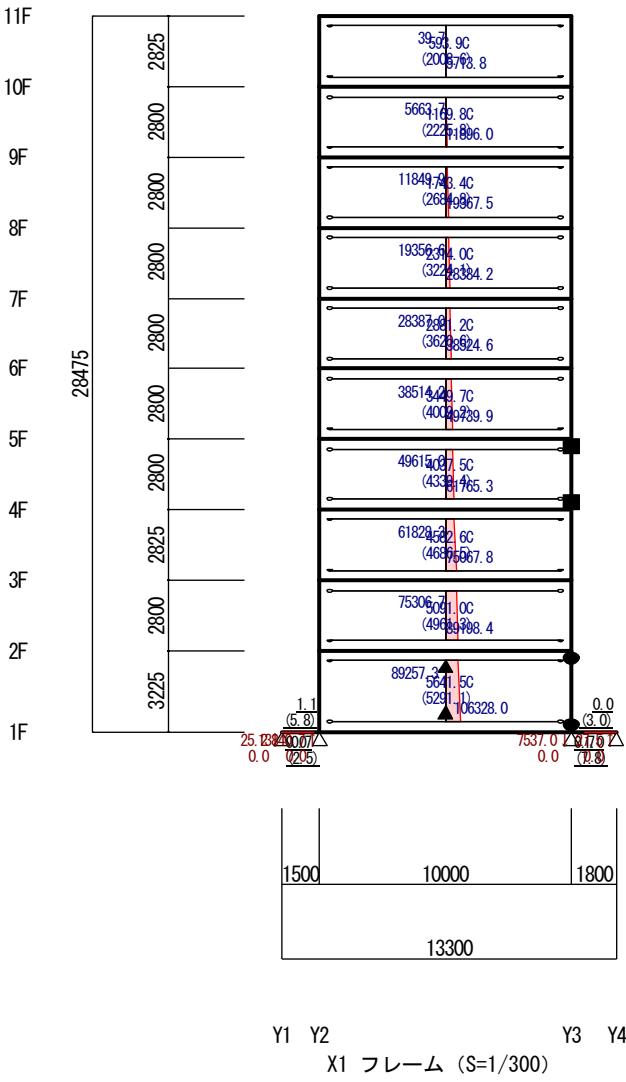


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

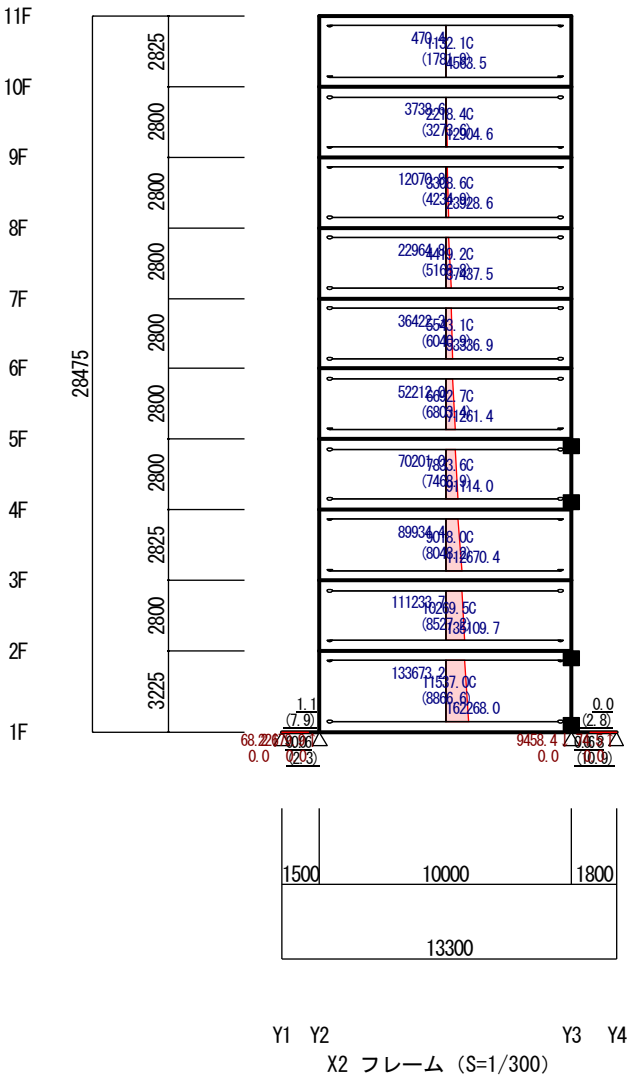


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

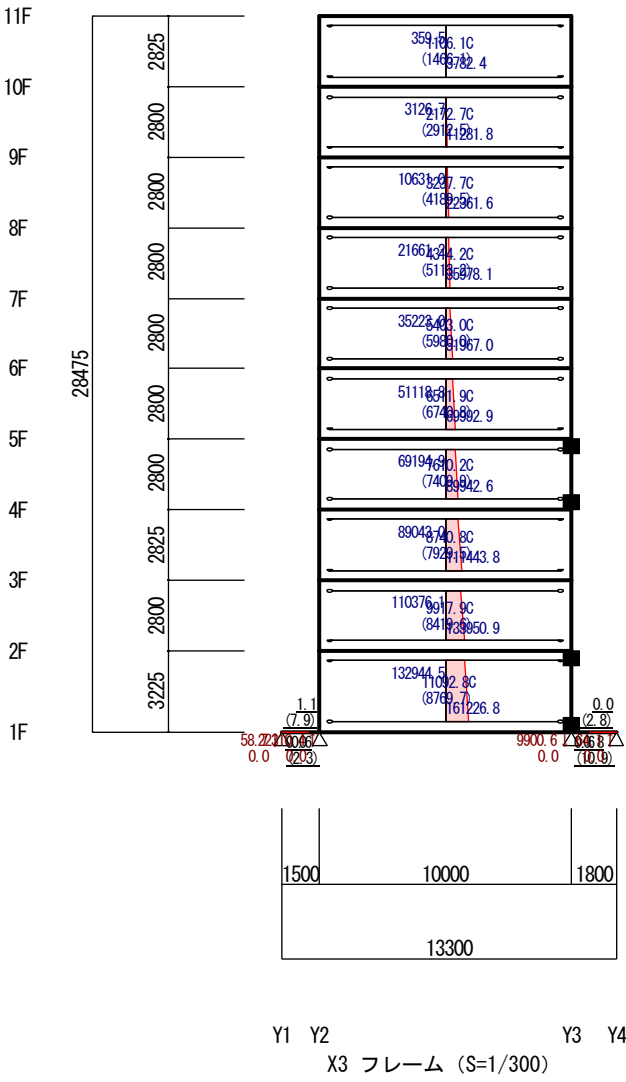


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

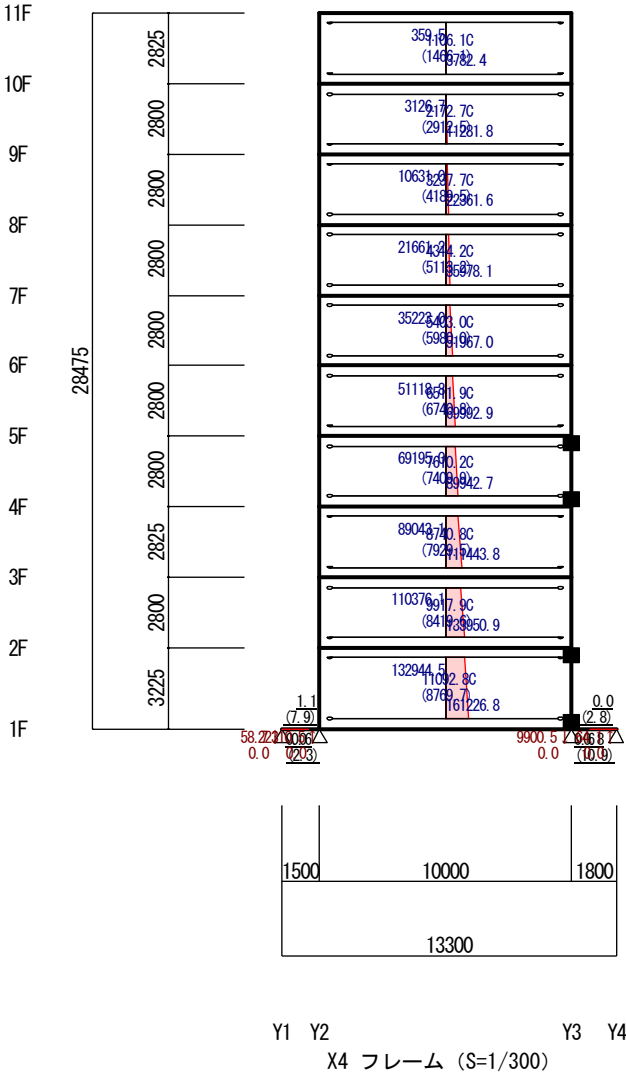

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

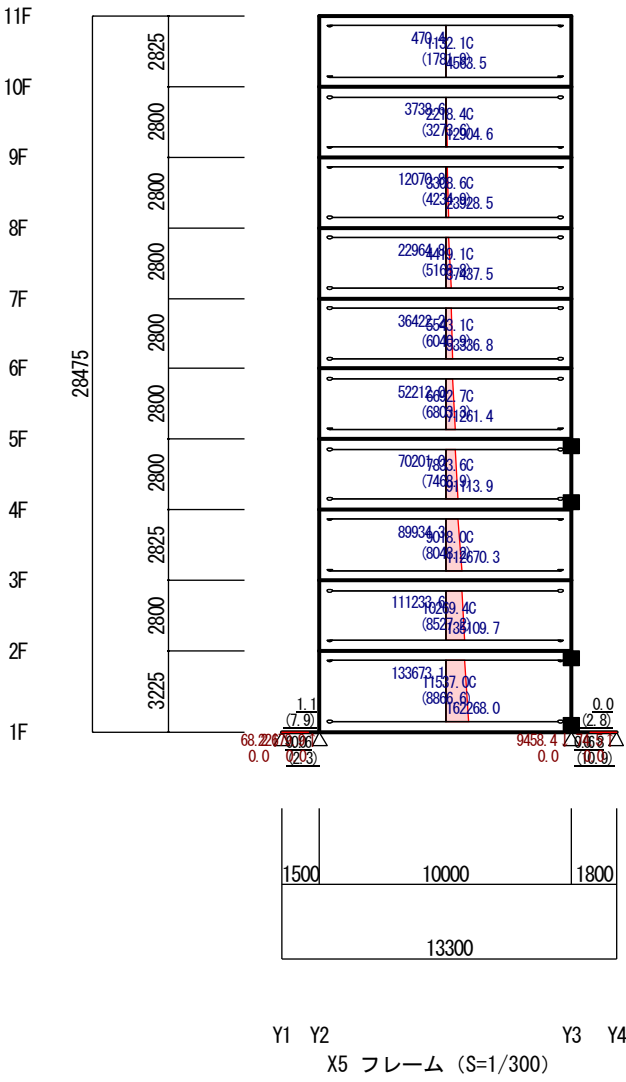


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

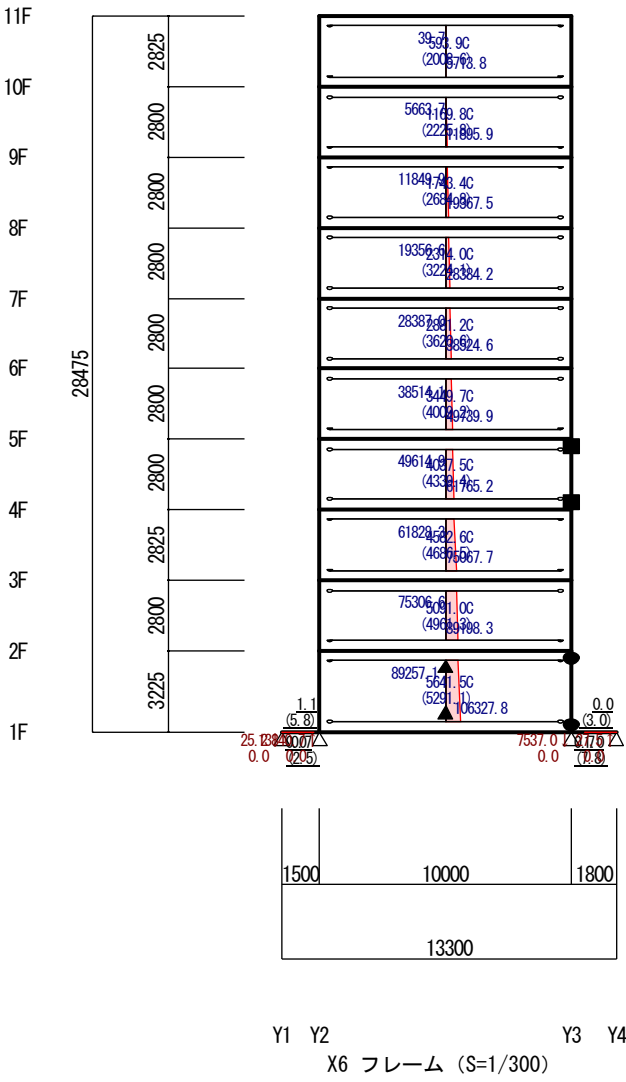

U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

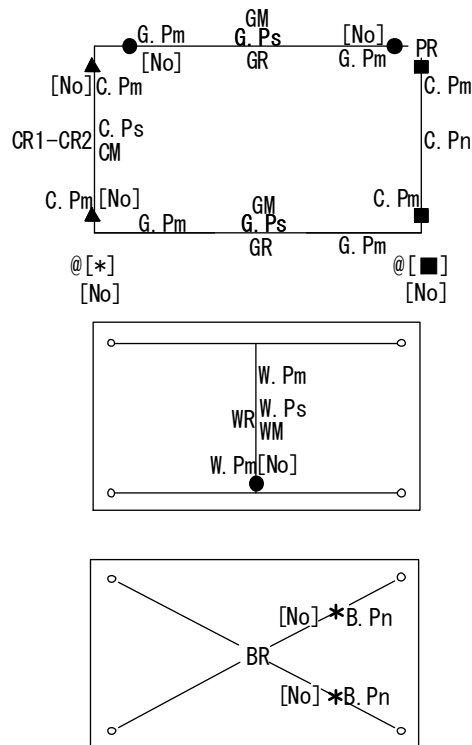


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- ◎ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- $G. P_m$: はり曲げ崩壊塑性化率
- $G. P_s$: はりせん断崩壊塑性化率
- $C. P_m$: 柱曲げ崩壊塑性化率
- $C. P_s$: 柱せん断崩壊塑性化率
- $C. P_n$: 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- $W. P_m$: 壁曲げ崩壊塑性化率
- $W. P_s$: 壁せん断崩壊塑性化率
- $B. P_n$: ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

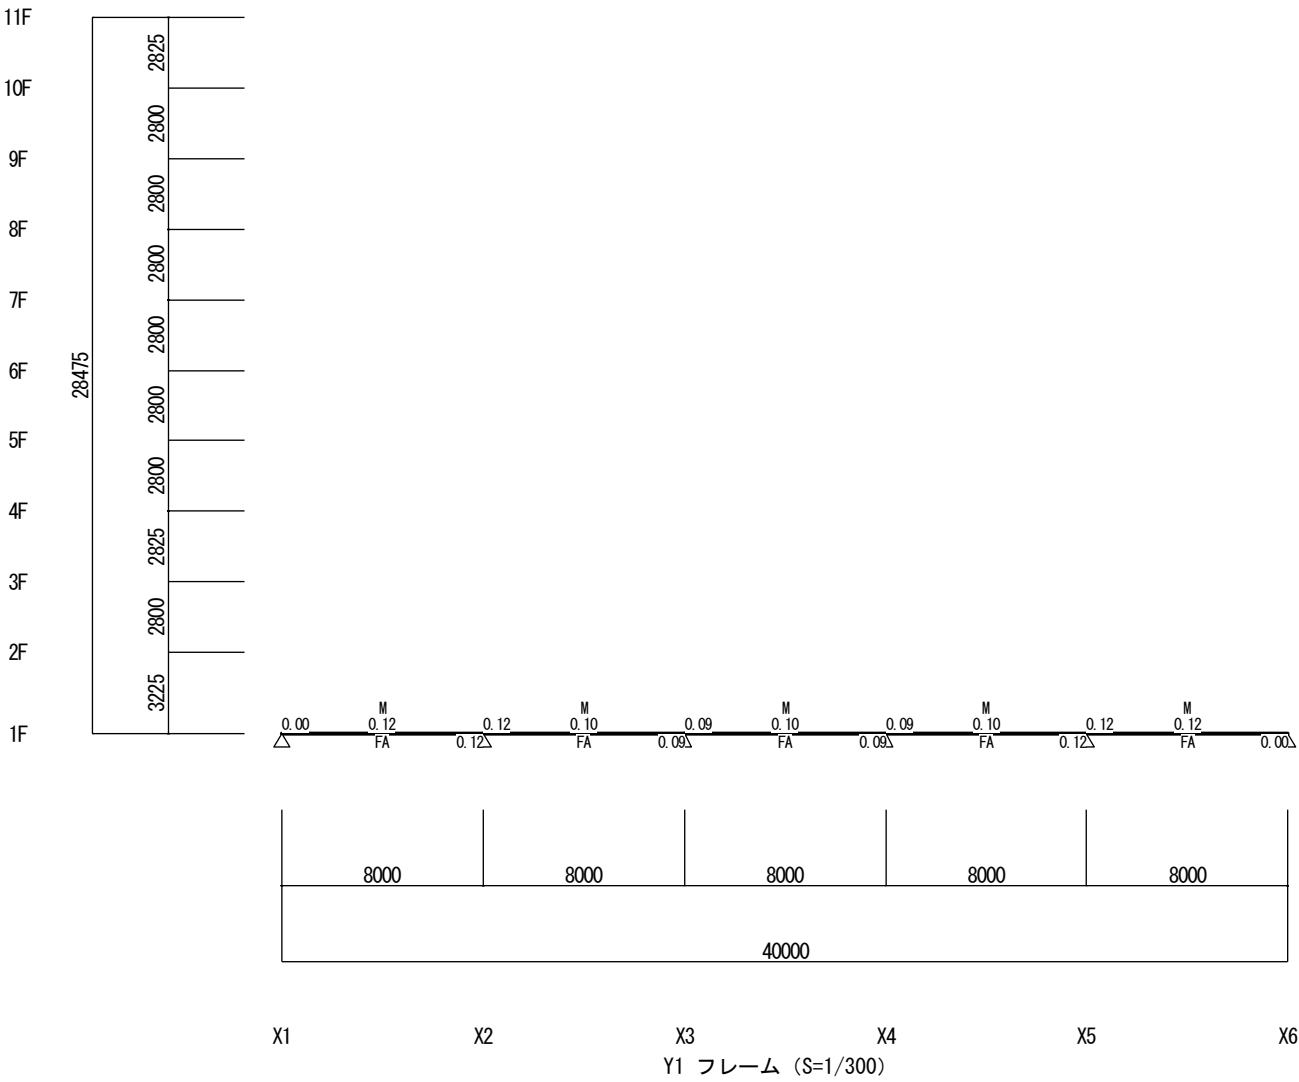


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

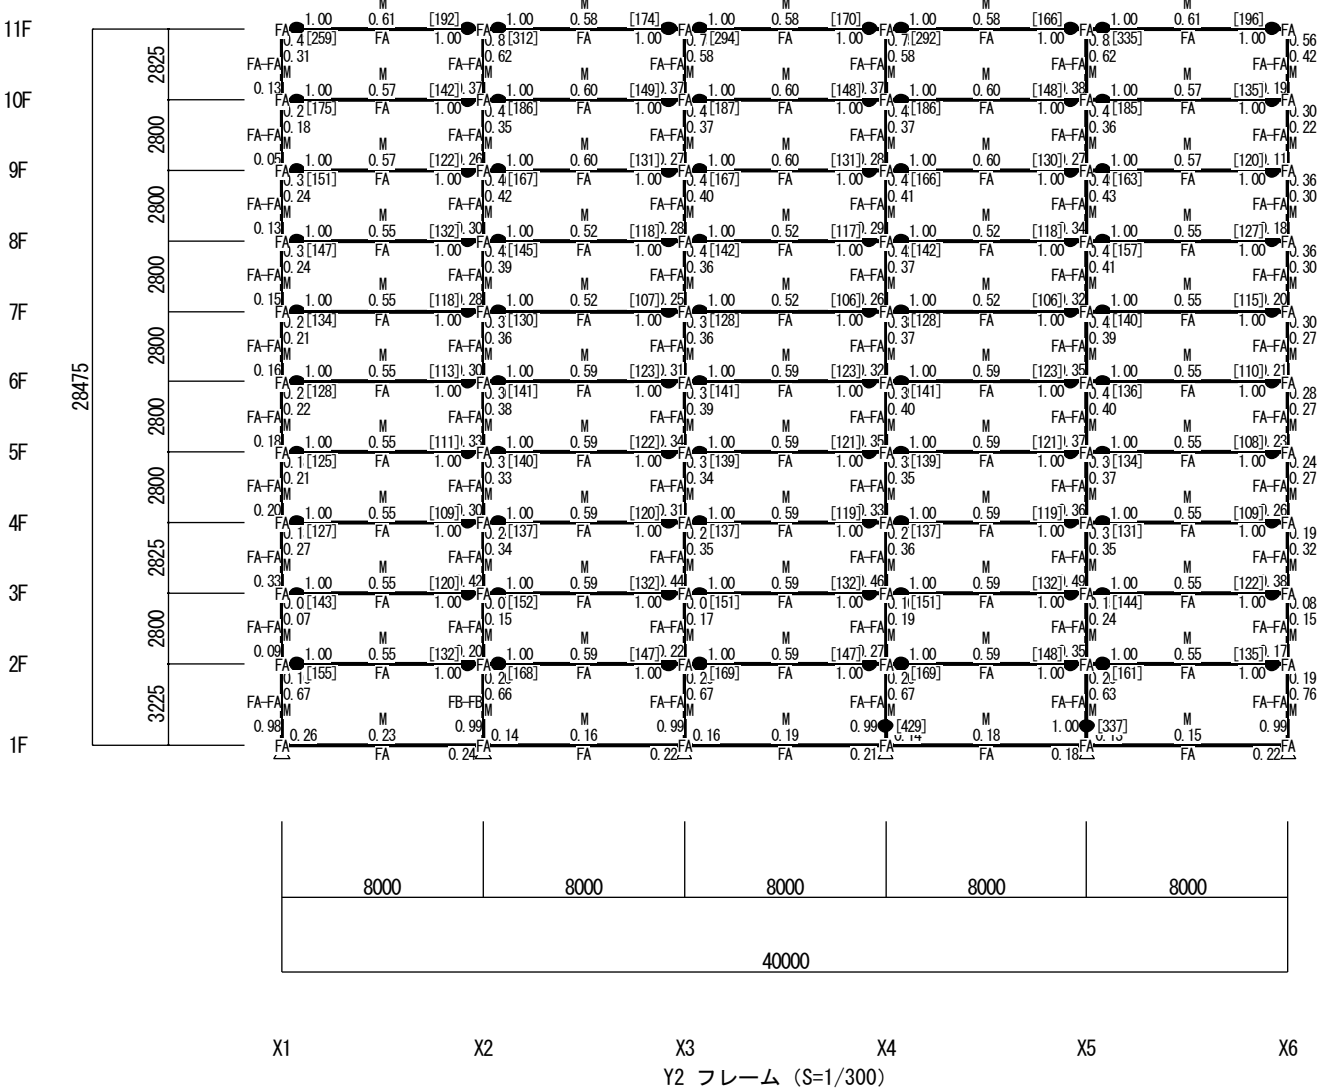


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

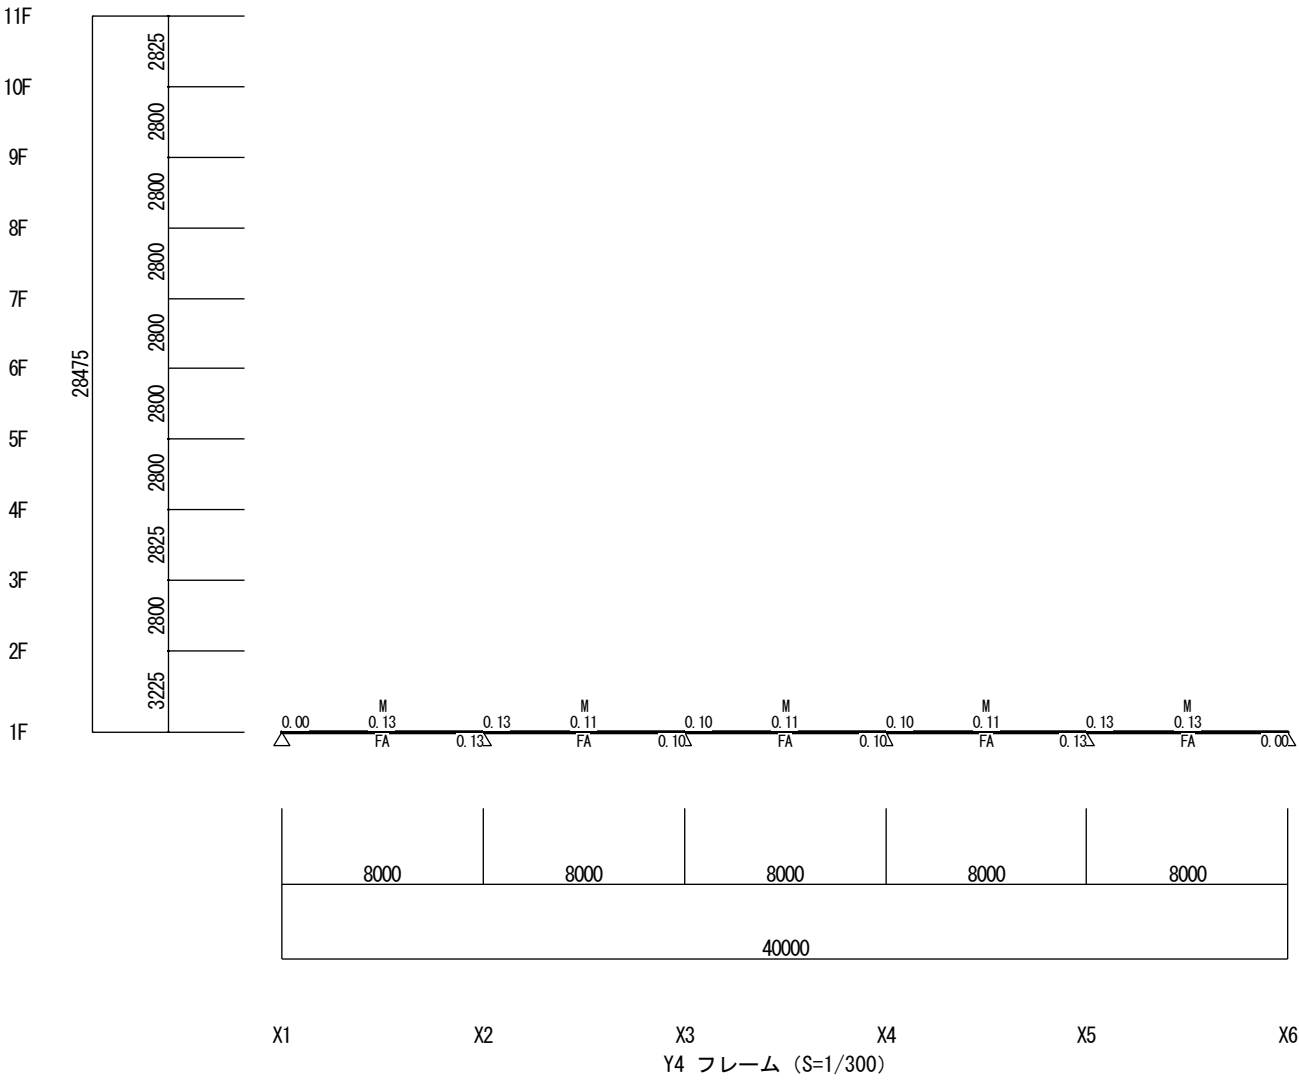


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

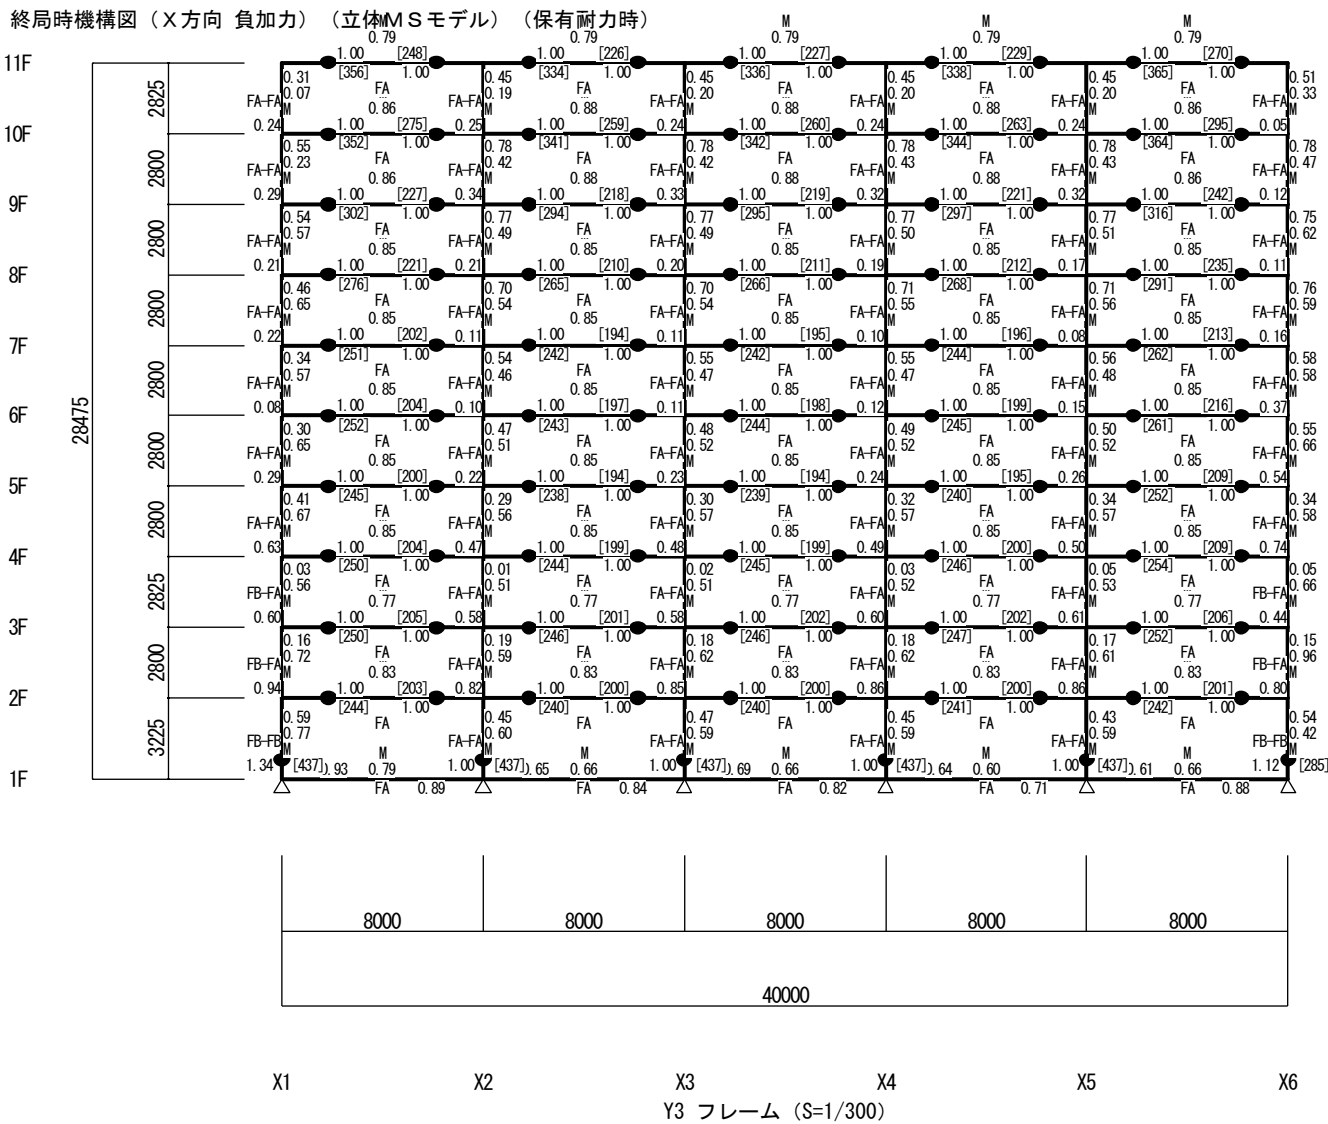


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

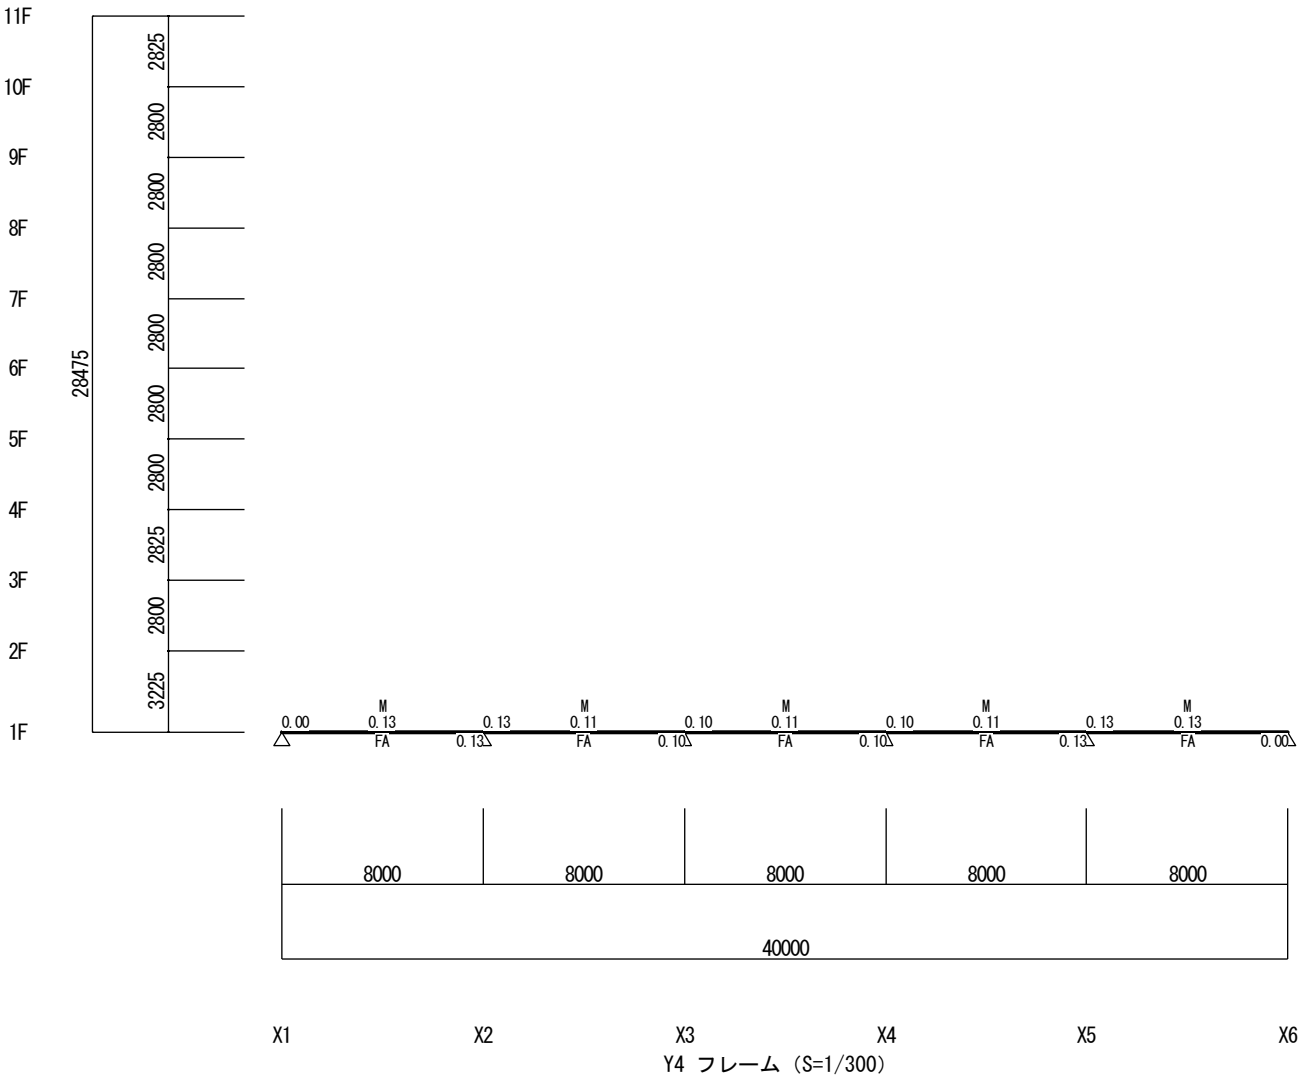


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

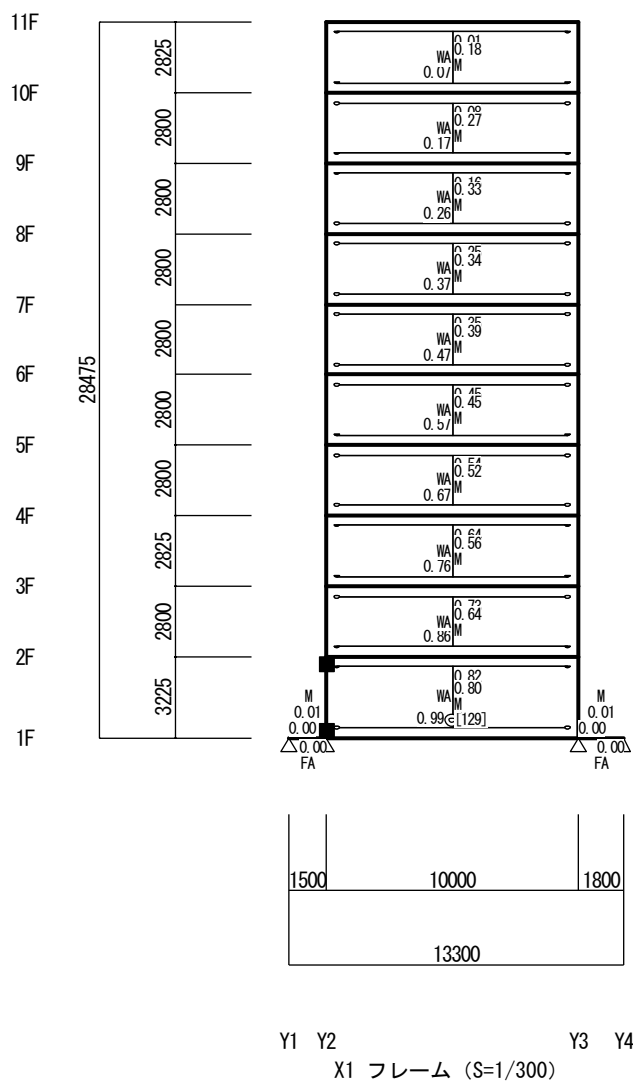


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

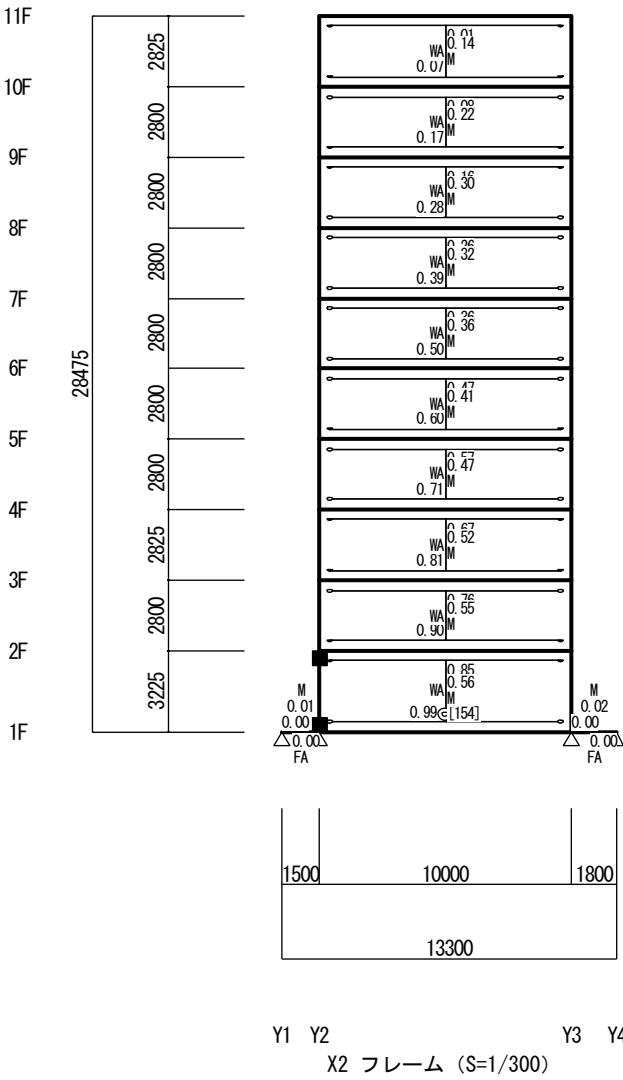


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

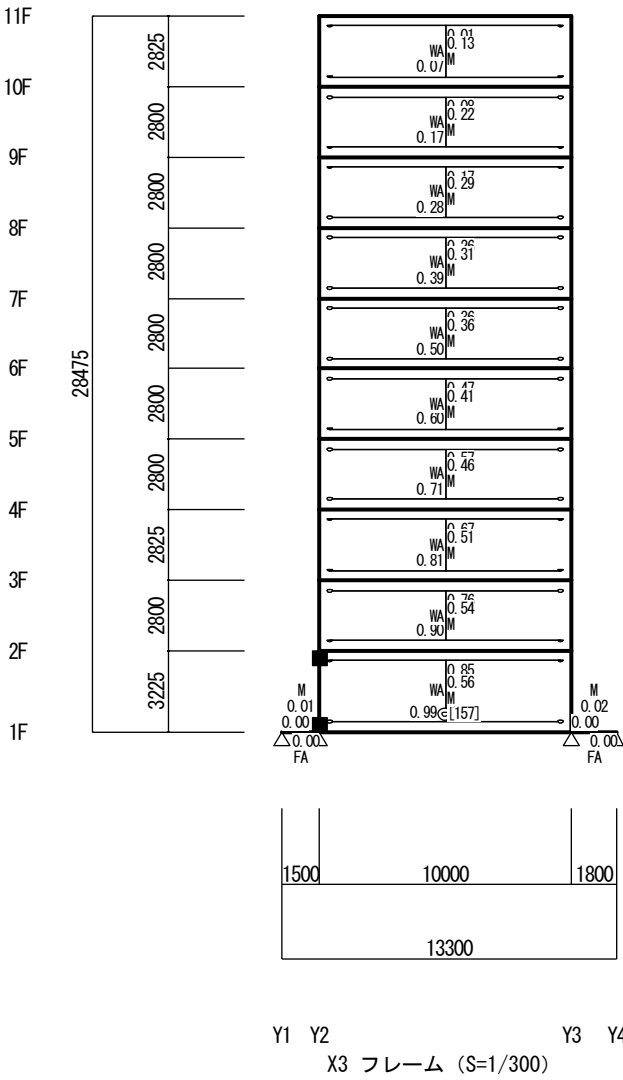


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

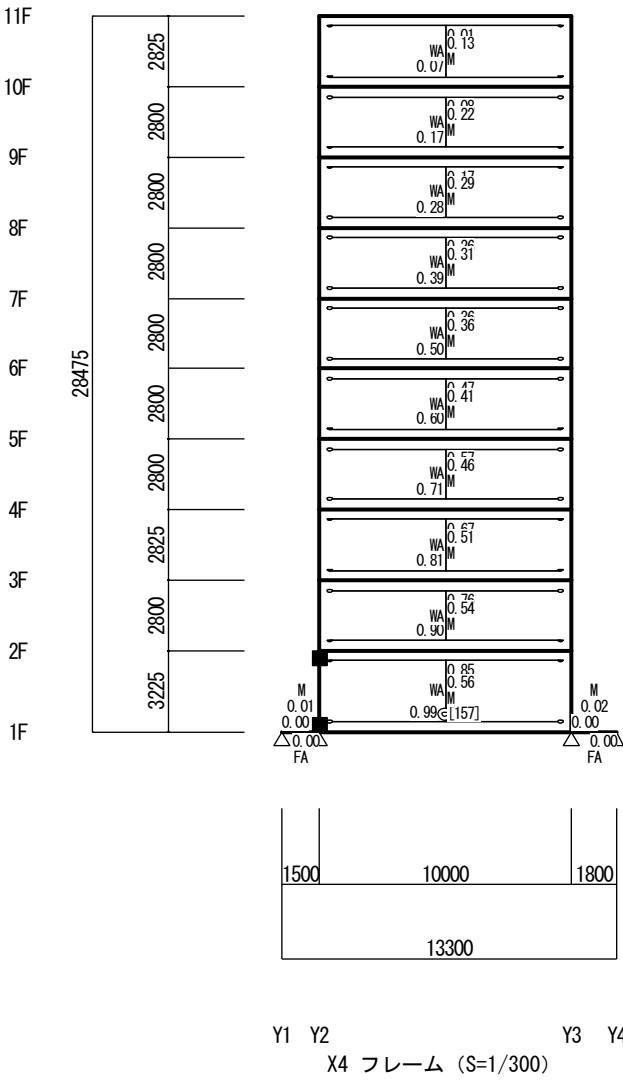


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

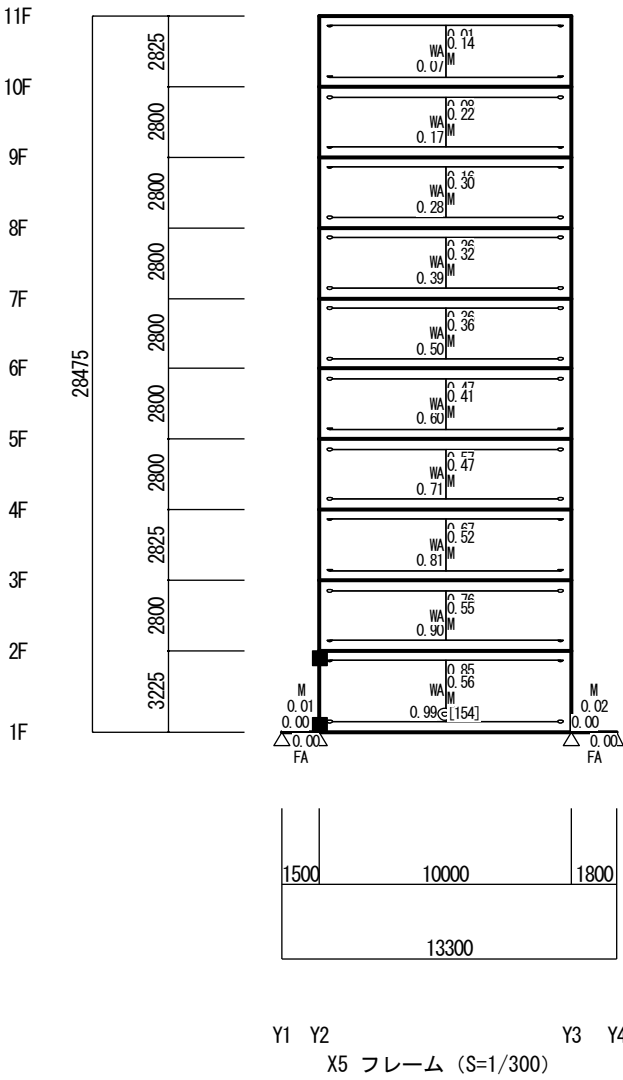


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

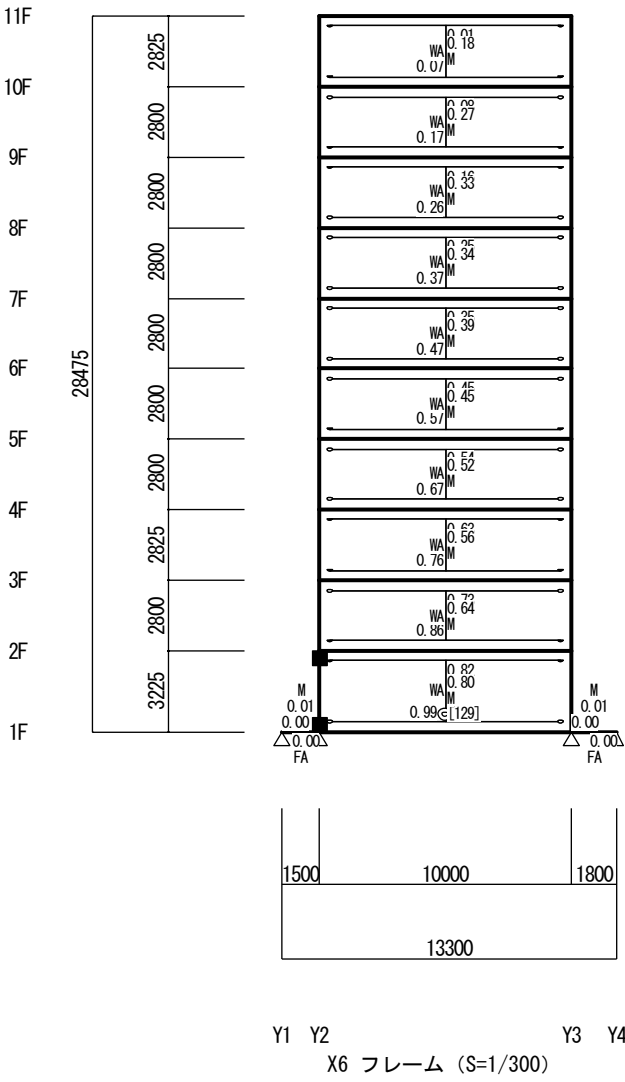


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

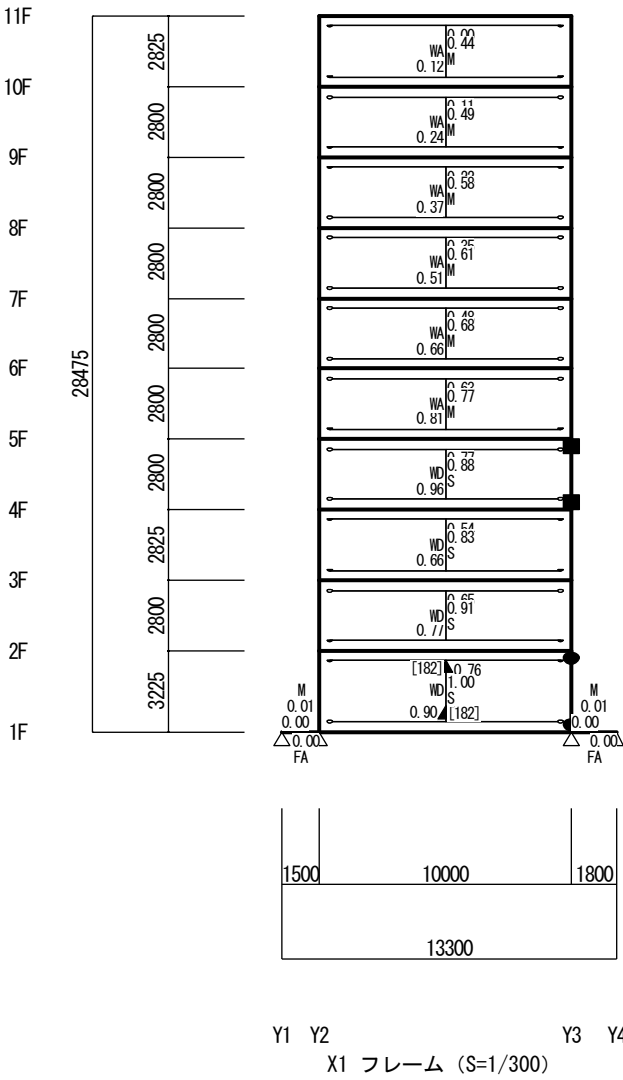


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

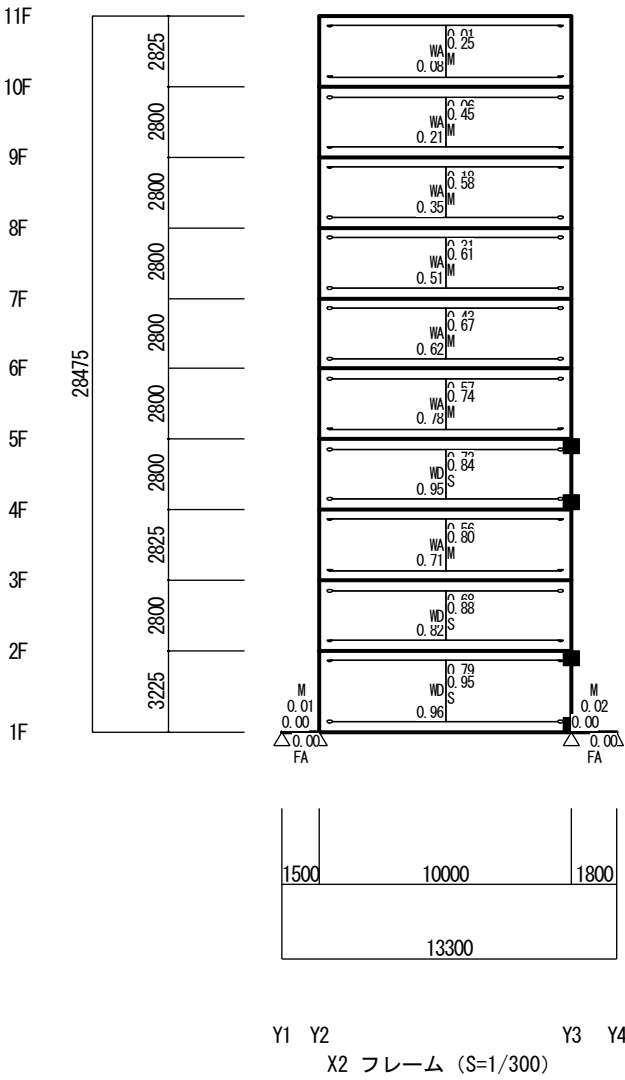


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

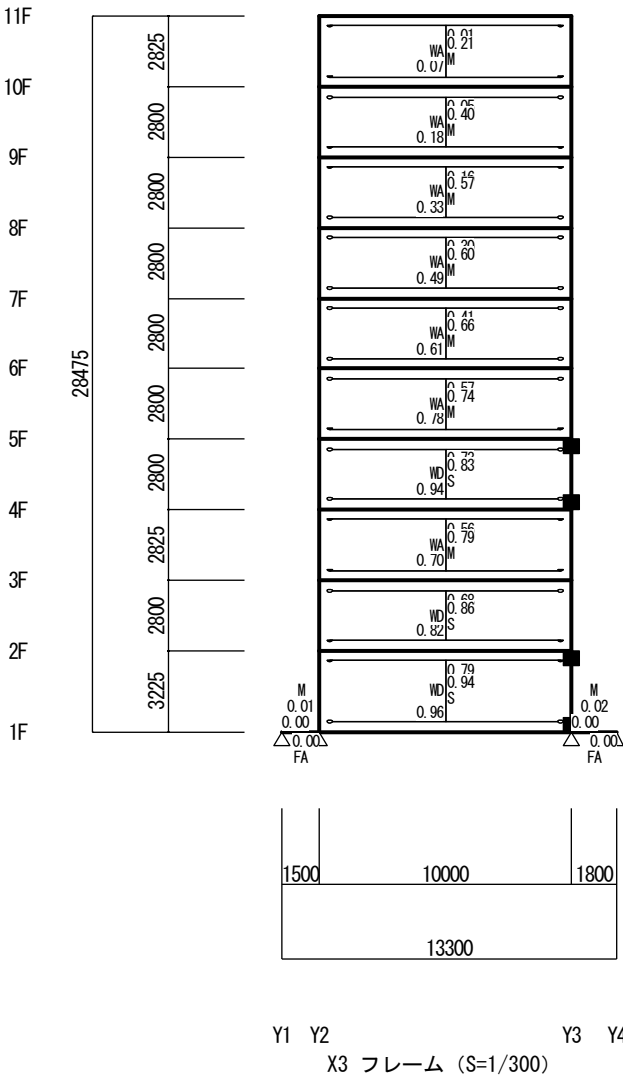


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

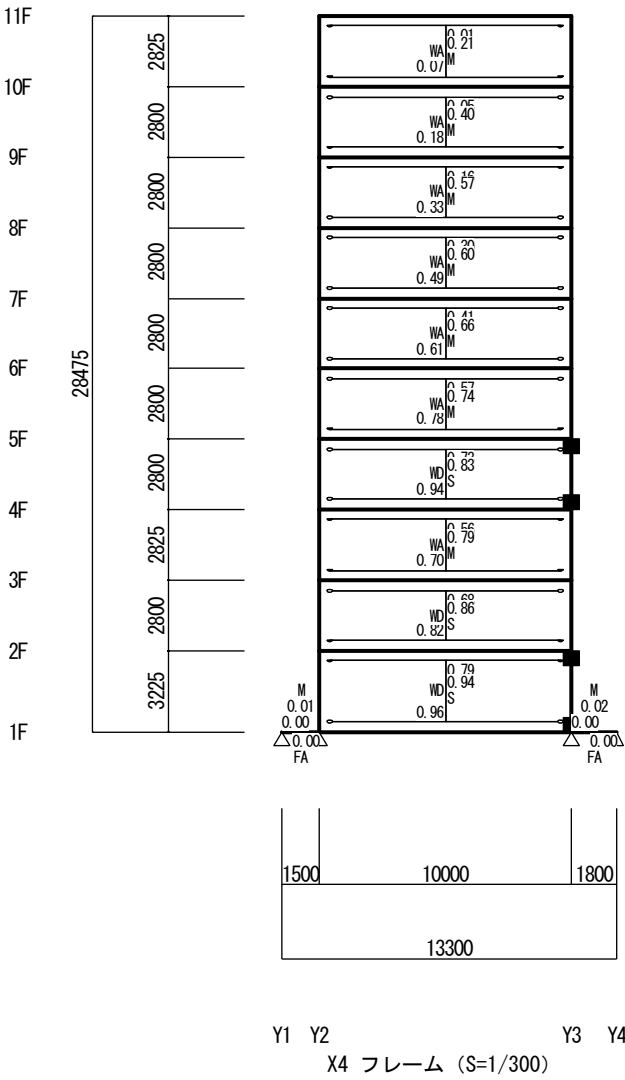

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

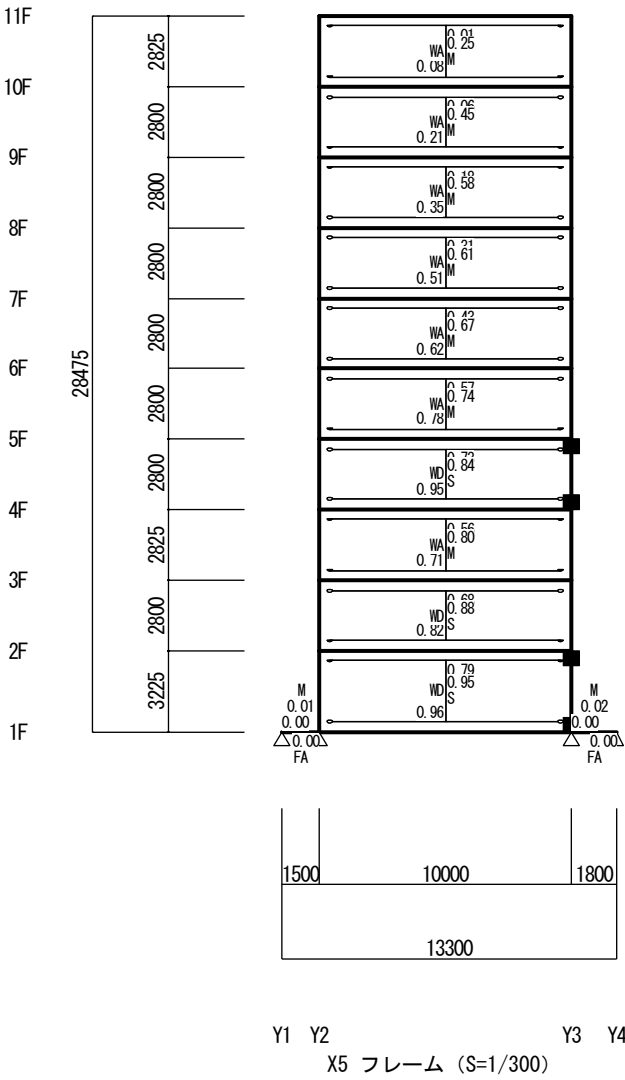

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

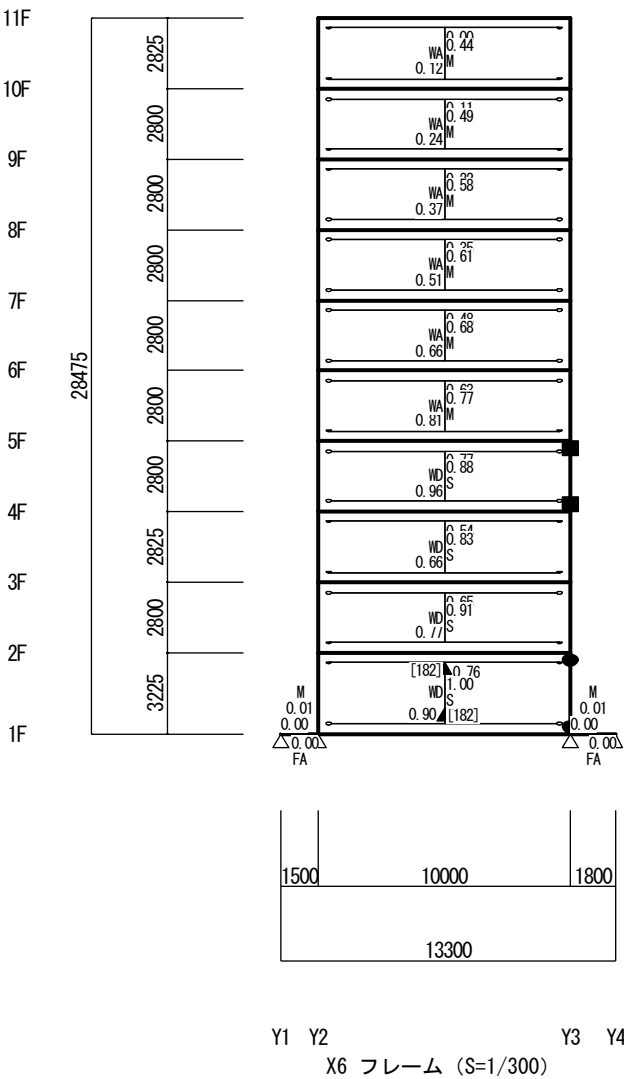

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

- τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	11F	X1	X2	FA	M	0.039	1.05	27.00
		X2	X3	FA	M	0.038	1.04	27.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.04	27.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.04	27.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.05	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.036	0.98	27.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	10F	X2	X3	FA	M	0.040	1.09	27.00
		X3	X4	FA	M	0.040	1.09	27.00
		X4	X5	FA	M	0.040	1.09	27.00
		X5	X6	FA	M	0.036	0.98	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.036	0.98	27.00
		X2	X3	FA	M	0.040	1.09	27.00
		X3	X4	FA	M	0.040	1.09	27.00
		X4	X5	FA	M	0.040	1.09	27.00
		X5	X6	FA	M	0.036	0.98	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.09	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.09	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.09	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.09	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.09	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.09	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.09	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.015	0.55	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.44	36.00
Y3	11F	X1	X2	FA	M	0.061	1.64	27.00
		X2	X3	FA	M	0.061	1.64	27.00
		X3	X4	FA	M	0.061	1.64	27.00
		X4	X5	FA	M	0.061	1.64	27.00
		X5	X6	FA	M	0.061	1.64	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.072	1.94	27.00
		X2	X3	FA	M	0.074	1.99	27.00
		X3	X4	FA	M	0.074	1.99	27.00
		X4	X5	FA	M	0.074	1.99	27.00
		X5	X6	FA	M	0.072	1.94	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.072	1.94	27.00
		X2	X3	FA	M	0.073	1.98	27.00
		X3	X4	FA	M	0.073	1.98	27.00
		X4	X5	FA	M	0.073	1.98	27.00
		X5	X6	FA	M	0.072	1.94	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.059	2.14	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	8F	X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.14	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.14	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.33	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.33	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.33	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.062	2.22	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.22	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.22	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.051	1.83	36.00
		X2	X3	FA	M	0.047	1.68	36.00
		X3	X4	FA	M	0.052	1.87	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.24	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	11F	X1	X2	FA	M	0.039	1.05	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	11F	X2	X3	FA	M	0.038	1.04	27.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.04	27.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.04	27.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.05	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.036	0.98	27.00
		X2	X3	FA	M	0.040	1.09	27.00
		X3	X4	FA	M	0.040	1.09	27.00
		X4	X5	FA	M	0.040	1.09	27.00
		X5	X6	FA	M	0.036	0.98	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.036	0.98	27.00
		X2	X3	FA	M	0.040	1.09	27.00
		X3	X4	FA	M	0.040	1.09	27.00
		X4	X5	FA	M	0.040	1.09	27.00
		X5	X6	FA	M	0.036	0.98	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.09	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.06	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.09	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.09	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.09	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.09	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.09	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X2	X3	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X3	X4	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X4	X5	FA	M	0.034	1.21	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.09	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.55	36.00
Y3	11F	X1	X2	FA	M	0.061	1.64	27.00
		X2	X3	FA	M	0.061	1.64	27.00
		X3	X4	FA	M	0.061	1.64	27.00
		X4	X5	FA	M	0.061	1.64	27.00
		X5	X6	FA	M	0.061	1.64	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.072	1.94	27.00
		X2	X3	FA	M	0.074	1.99	27.00
		X3	X4	FA	M	0.074	1.99	27.00
		X4	X5	FA	M	0.074	1.99	27.00
		X5	X6	FA	M	0.072	1.94	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.072	1.94	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	9F	X2	X3	FA	M	0.073	1.98	27.00
		X3	X4	FA	M	0.073	1.98	27.00
		X4	X5	FA	M	0.073	1.98	27.00
		X5	X6	FA	M	0.072	1.94	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.14	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X2	X3	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X3	X4	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.059	2.14	36.00
		X5	X6	FA	M	0.059	2.14	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.33	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.33	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.33	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.062	2.22	36.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.22	36.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.22	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X5	X6	FA	M	0.056	2.01	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.062	2.24	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.052	1.87	36.00
		X4	X5	FA	M	0.047	1.68	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.83	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	11F	X1	X2	FA	M	0.022	0.60	27.00
		X2	X3	FA	M	0.022	0.59	27.00
		X3	X4	FA	M	0.022	0.59	27.00
		X4	X5	FA	M	0.022	0.59	27.00
		X5	X6	FA	M	0.022	0.60	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.018	0.49	27.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.49	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.49	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.50	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.50	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.50	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.50	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.50	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.014	0.52	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.51	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	2F	X5	X6	FA	M	0.014	0.52	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X5	X6	FA	M	0.006	0.21	36.00
Y3	11F	X1	X2	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.50	27.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.50	27.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.50	27.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.52	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.018	0.47	27.00
		X2	X3	FA	M	0.017	0.46	27.00
		X3	X4	FA	M	0.017	0.46	27.00
		X4	X5	FA	M	0.017	0.46	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.47	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.017	0.47	27.00
		X2	X3	FA	M	0.017	0.46	27.00
		X3	X4	FA	M	0.017	0.45	27.00
		X4	X5	FA	M	0.017	0.46	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.47	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.006	0.21	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y4	1F	X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.07	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	11F	X1	X2	FA	M	0.021	0.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.022	0.59	27.00
		X3	X4	FA	M	0.022	0.59	27.00
		X4	X5	FA	M	0.022	0.59	27.00
		X5	X6	FA	M	0.021	0.56	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.51	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.51	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.49	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.47	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.50	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	3F	X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X5	X6	FA	M	0.006	0.20	36.00
Y3	11F	X1	X2	FA	M	0.024	0.65	27.00
		X2	X3	FA	M	0.020	0.54	27.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.50	27.00
		X4	X5	FA	M	0.020	0.54	27.00
		X5	X6	FA	M	0.024	0.65	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.023	0.62	27.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.50	27.00
		X3	X4	FA	M	0.017	0.46	27.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.50	27.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.62	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.023	0.63	27.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X3	X4	FA	M	0.017	0.45	27.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.50	27.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.63	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.016	0.57	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.57	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.016	0.58	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.58	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.014	0.52	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.52	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.023	0.81	36.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.81	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.024	0.88	36.00
		X2	X3	FA	M	0.017	0.60	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.017	0.60	36.00
		X5	X6	FA	M	0.024	0.88	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.021	0.77	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.021	0.77	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	1F	X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00

b) R C柱の部材種別

Ho/D : ①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q・D)

 σo : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)

Pt : 引張鉄筋比 (%)

 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)Fc : コンクリート強度 (N/mm²)

N : 柱軸力 (kN)

No : 柱軸方向耐力 (kN)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

N/No : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値

: [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合

: (X Y方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	$\sigma o/Fc$ σo Fc	Pt	$\tau u/Fc$ τu Fc	N/No N No
Y2	10F	X1	FA-FA	M	4.96②	0.029	0.59	0.02	(0.03)
						0.78		0.66	254.17
						27.00		27.00	9662.09
		X2	FA-FA	M	4.62②	0.078	0.59	0.06	(0.07)
						2.12		1.59	687.47
						27.00		27.00	9662.09
		X3	FA-FA	M	4.55②	0.073	0.59	0.05	(0.07)
						1.98		1.48	644.64
						27.00		27.00	9662.09
		X4	FA-FA	M	4.54②	0.071	0.59	0.05	(0.06)
						1.92		1.48	625.55
						27.00		27.00	9662.09
		X5	FA-FA	M	4.62②	0.072	0.59	0.06	(0.07)
						1.94		1.60	628.91
						27.00		27.00	9662.09
		X6	FA-FA	M	5.38②	0.049	0.59	0.03	(0.04)
						1.33		0.92	431.14
						27.00		27.00	9662.09
	9F	X1	FA-FA	M	4.97②	0.052	0.59	0.02	(0.05)
						1.41		0.41	459.48
						27.00		27.00	9662.09
		X2	FA-FA	M	4.14②	0.129	0.59	0.04	(0.12)
						3.47		1.00	1128.98
						27.00		27.00	9662.09
		X3	FA-FA	M	4.11②	0.123	0.59	0.04	(0.11)
						3.33		1.04	1080.66
						27.00		27.00	9662.09
		X4	FA-FA	M	4.10②	0.115	0.59	0.04	(0.10)
						3.10		1.04	1008.17
						27.00		27.00	9662.09
		X5	FA-FA	M	4.06②	0.108	0.59	0.04	(0.10)
						2.91		1.00	944.48
						27.00		27.00	9662.09
		X6	FA-FA	M	5.63②	0.076	0.59	0.02	(0.07)
						2.04		0.54	663.52
						27.00		27.00	9662.09
	8F	X1	FA-FA	M	4.55②	0.078	0.59	0.02	(0.07)
						2.11		0.60	686.70
						27.00		27.00	9662.09
		X2	FA-FA	M	4.07②	0.192	0.59	0.05	(0.17)
						5.18		1.27	1683.59

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X2	FA-FA	M	4.07②	27.00	0.59	27.00	9662.09
		X3	FA-FA	M	4.18②	0.178	0.59	0.04	(0.16)
						4.80		1.21	1559.14
						27.00		27.00	9662.09
		X4	FA-FA	M	4.15②	0.160	0.59	0.04	(0.15)
						4.32		1.21	1404.02
						27.00		27.00	9662.09
		X5	FA-FA	M	3.99②	0.148	0.59	0.05	(0.13)
						3.99		1.28	1295.97
						27.00		27.00	9662.09
		X6	FA-FA	M	4.81②	0.099	0.59	0.03	(0.09)
						2.68		0.76	871.33
						27.00		27.00	9662.09
	7F	X1	FA-FA	M	4.32②	0.078	0.59	0.02	(0.08)
						2.81		0.69	913.46
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FA-FA	M	4.10②	0.191	0.59	0.04	(0.18)
						6.87		1.36	2232.21
						36.00		36.00	12148.34
		X3	FA-FA	M	4.17②	0.174	0.59	0.03	(0.17)
						6.25		1.23	2031.01
						36.00		36.00	12148.34
		X4	FA-FA	M	4.14②	0.153	0.59	0.03	(0.15)
						5.50		1.23	1789.10
						36.00		36.00	12148.34
		X5	FA-FA	M	4.02②	0.136	0.59	0.04	(0.13)
						4.91		1.36	1594.18
						36.00		36.00	12148.34
		X6	FA-FA	M	4.51②	0.090	0.59	0.02	(0.09)
						3.25		0.85	1055.50
						36.00		36.00	12148.34
	6F	X1	FA-FA	M	4.00②	0.098	0.59	0.02	(0.09)
						3.52		0.65	1144.02
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FA-FA	M	3.73②	0.217	0.54	0.04	(0.21)
						7.80		1.28	2786.73
						36.00		36.00	13142.84
		X3	FA-FA	M	3.65②	0.194	0.54	0.03	(0.19)
						7.00		1.23	2502.46
						36.00		36.00	13142.84
		X4	FA-FA	M	3.63②	0.168	0.54	0.03	(0.16)
						6.04		1.23	2158.09
						36.00		36.00	13142.84
		X5	FA-FA	M	3.67②	0.143	0.54	0.04	(0.14)
						5.16		1.28	1846.47
						36.00		36.00	13142.84
		X6	FA-FA	M	4.11②	0.103	0.59	0.02	(0.10)
						3.70		0.81	1204.05
						36.00		36.00	12148.34
	5F	X1	FA-FA	M	3.66②	0.122	0.59	0.02	(0.12)
						4.40		0.69	1429.02
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FA-FA	M	3.52②	0.261	0.54	0.04	(0.26)
						9.41		1.39	3364.82
						36.00		36.00	13142.84
		X3	FA-FA	M	3.55②	0.233	0.54	0.04	(0.23)
						8.38		1.40	2994.56
						36.00		36.00	13142.84
		X4	FA-FA	M	3.56②	0.196	0.54	0.04	(0.19)
						7.07		1.39	2528.10
						36.00		36.00	13142.84
		X5	FA-FA	M	3.55②	0.164	0.54	0.04	(0.16)
						5.92		1.37	2116.93
						36.00		36.00	13142.84

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	5F	X6	FA-FA	M	3.73②	0.116	0.59	0.02	(0.11)
						4.18		0.84	1358.36
						36.00		36.00	12148.34
	4F	X1	FA-FA	M	3.54②	0.148	0.59	0.02	(0.14)
						5.33		0.68	1731.86
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FA-FA	M	3.42②	0.308	0.54	0.03	(0.30)
						11.08		1.25	3961.49
						36.00		36.00	13142.84
		X3	FA-FA	M	3.41②	0.272	0.54	0.03	(0.27)
						9.77		1.26	3494.33
						36.00		36.00	13142.84
		X4	FA-FA	M	3.39②	0.224	0.54	0.04	(0.22)
						8.05		1.28	2877.96
						36.00		36.00	13142.84
		X5	FA-FA	M	3.39②	0.183	0.54	0.04	(0.18)
						6.59		1.29	2356.33
						36.00		36.00	13142.84
		X6	FA-FA	M	3.58②	0.130	0.59	0.02	(0.12)
						4.67		0.84	1518.51
						36.00		36.00	12148.34
	3F	X1	FA-FA	M	4.66②	0.174	0.59	0.02	(0.17)
						6.25		0.88	2030.22
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FA-FA	M	4.37②	0.231	0.33	0.03	(0.24)
						8.31		1.08	4862.39
						36.00		36.00	20104.34
		X3	FA-FA	M	4.35②	0.197	0.33	0.03	(0.21)
						7.09		1.07	4148.87
						36.00		36.00	20104.34
		X4	FA-FA	M	4.29②	0.152	0.33	0.03	(0.16)
						5.47		1.03	3198.21
						36.00		36.00	20104.34
		X5	FA-FA	M	4.20②	0.119	0.33	0.03	(0.13)
						4.30		1.00	2515.36
						36.00		36.00	20104.34
		X6	FA-FA	M	4.83②	0.148	0.59	0.03	(0.14)
						5.32		1.00	1727.52
						36.00		36.00	12148.34
	2F	X1	FA-FA	M	4.55②	0.205	0.59	0.00	(0.20)
						7.39		0.17	2403.09
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FA-FA	M	5.10②	0.265	0.33	0.01	(0.28)
						9.53		0.42	5577.43
						36.00		36.00	20104.34
		X3	FA-FA	M	4.99②	0.224	0.33	0.01	(0.23)
						8.07		0.43	4722.94
						36.00		36.00	20104.34
		X4	FA-FA	M	4.88②	0.168	0.33	0.01	(0.18)
						6.04		0.51	3535.27
						36.00		36.00	20104.34
		X5	FA-FA	M	4.71②	0.128	0.33	0.02	(0.13)
						4.62		0.58	2701.67
						36.00		36.00	20104.34
		X6	FA-FA	M	5.19②	0.163	0.59	0.01	(0.16)
						5.88		0.39	1910.18
						36.00		36.00	12148.34
	1F	X1	FA-FA	M	6.38②	0.284	0.59	0.06	(0.27)
						10.21		2.20	3318.21
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FB-FB	M	6.35②	0.371	0.33	0.05	(0.39)
						13.34		1.97	7805.38
						36.00		36.00	20104.34
		X3	FA-FA	M	6.33②	0.312	0.33	0.05	(0.33)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X3	FA-FA	M	6.33②	11.24	0.33	1.93	6577.13
						36.00		36.00	20104.34
						0.233		0.05	(0.24)
		X4	FA-FA	M	6.34②	8.40	0.33	1.76	4912.98
						36.00		36.00	20104.34
						0.186		0.04	(0.20)
		X5	FA-FA	M	6.32②	6.71	0.33	1.59	3926.06
						36.00		36.00	20104.34
						0.245		0.06	(0.24)
		X6	FA-FA	M	6.54②	8.83	0.59	2.18	2868.65
						36.00		36.00	12148.34
						0.005		0.02	(0.00)
Y3	10F	X1	FA-FA	M	5.06②	0.12	0.40	0.46	123.24
						27.00		27.00	26839.73
						0.020		0.02	(0.02)
		X2	FA-FA	M	9.05②	0.54	0.39	0.53	646.99
						27.00		27.00	31465.67
						0.021		0.02	(0.02)
		X3	FA-FA	M	8.97②	0.56	0.39	0.54	670.45
						27.00		27.00	31465.67
						0.022		0.02	(0.02)
		X4	FA-FA	M	9.13②	0.58	0.39	0.53	696.62
						27.00		27.00	31465.67
						0.022		0.02	(0.02)
		X5	FA-FA	M	9.38②	0.60	0.39	0.51	714.31
						27.00		27.00	31465.67
						0.025		0.01	(0.03)
		X6	FA-FA	M	44.17②	0.67	0.40	0.20	678.34
						27.00		27.00	26839.73
						0.004		0.02	(0.00)
	9F	X1	FA-FA	M	5.51②	0.11	0.40	0.67	111.37
						27.00		27.00	26839.73
						0.035		0.05	(0.04)
		X2	FA-FA	M	7.08②	0.94	0.39	1.23	1126.38
						27.00		27.00	31465.67
						0.038		0.05	(0.04)
		X3	FA-FA	M	7.09②	1.04	0.39	1.25	1241.22
						27.00		27.00	31465.67
						0.042		0.05	(0.04)
		X4	FA-FA	M	7.20②	1.13	0.39	1.24	1345.40
						27.00		27.00	31465.67
						0.044		0.04	(0.04)
		X5	FA-FA	M	7.36②	1.18	0.39	1.21	1407.08
						27.00		27.00	31465.67
						0.053		0.03	(0.05)
		X6	FA-FA	M	11.19②	1.43	0.40	0.77	1436.24
						27.00		27.00	26839.73
						0.000		0.04	(0.00)
	8F	X1	FA-FA	M	3.61②	0.00	0.40	1.00	3.53
						27.00		27.00	26839.73
						0.045		0.06	(0.05)
		X2	FA-FA	M	5.40②	1.23	0.39	1.64	1465.33
						27.00		27.00	31465.67
						0.053		0.06	(0.05)
		X3	FA-FA	M	5.54②	1.44	0.39	1.63	1719.80
						27.00		27.00	31465.67
						0.060		0.06	(0.06)
		X4	FA-FA	M	5.67②	1.63	0.39	1.61	1947.80
						27.00		27.00	31465.67
						0.064		0.06	(0.07)
		X5	FA-FA	M	5.74②	1.74	0.39	1.60	2076.86
						27.00		27.00	31465.67
						0.076		0.04	(0.08)
		X6	FA-FA	M	8.49②	2.05	0.40	1.02	2064.89

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X6	FA-FA	M	8.49②	27.00	0.40	27.00	26839.73
	7F	X1	FA-FA	M	3.15②	0.000	0.40	0.03	(-0.07)
						0.00		1.11	-270.74
						36.00		36.00	-3729.08
		X2	FA-FA	M	4.71②	0.042	0.39	0.06	(0.04)
						1.50		2.02	1791.02
						36.00		36.00	40603.60
		X3	FA-FA	M	4.84②	0.051	0.39	0.06	(0.05)
						1.85		2.01	2212.31
						36.00		36.00	40603.60
		X4	FA-FA	M	4.93②	0.060	0.39	0.06	(0.06)
						2.17		2.02	2588.37
						36.00		36.00	40603.60
		X5	FA-FA	M	4.98②	0.065	0.39	0.06	(0.07)
						2.33		2.02	2788.42
						36.00		36.00	40603.60
		X6	FA-FA	M	6.35②	0.079	0.40	0.04	(0.08)
						2.85		1.42	2874.98
						36.00		36.00	34543.28
	6F	X1	FA-FA	M	3.08②	0.000	0.40	0.04	(-0.16)
						0.00		1.33	-594.13
						36.00		36.00	-3729.08
		X2	FA-FA	M	3.29②	0.036	0.35	0.05	(0.04)
						1.30		1.88	1985.51
						36.00		36.00	51459.35
		X3	FA-FA	M	3.40②	0.048	0.35	0.05	(0.05)
						1.73		1.88	2645.80
						36.00		36.00	51459.35
		X4	FA-FA	M	3.48②	0.058	0.35	0.05	(0.06)
						2.10		1.88	3202.10
						36.00		36.00	51459.35
		X5	FA-FA	M	3.52②	0.064	0.35	0.05	(0.07)
						2.30		1.88	3517.82
						36.00		36.00	51459.35
		X6	FA-FA	M	4.60②	0.101	0.40	0.04	(0.11)
						3.65		1.51	3679.23
						36.00		36.00	34543.28
	5F	X1	FA-FA	M	3.50②	0.000	0.40	0.04	(-0.29)
						0.00		1.47	-1081.51
						36.00		36.00	-3729.08
		X2	FA-FA	M	2.71②	0.041	0.35	0.06	(0.04)
						1.49		2.08	2270.83
						36.00		36.00	51459.35
		X3	FA-FA	M	2.76②	0.057	0.35	0.06	(0.06)
						2.05		2.11	3135.33
						36.00		36.00	51459.35
		X4	FA-FA	M	2.80②	0.071	0.35	0.06	(0.08)
						2.56		2.13	3903.34
						36.00		36.00	51459.35
		X5	FA-FA	M	2.82②	0.079	0.35	0.06	(0.08)
						2.85		2.14	4344.49
						36.00		36.00	51459.35
		X6	FA-FA	M	3.52②	0.130	0.40	0.05	(0.14)
						4.66		1.77	4694.68
						36.00		36.00	34543.28
	4F	X1	FA-FA	M	4.10②	0.000	0.40	0.04	(-0.45)
						0.00		1.34	-1663.62
						36.00		36.00	-3729.08
		X2	FA-FA	M	2.57②	0.047	0.35	0.07	(0.05)
						1.68		2.35	2565.85
						36.00		36.00	51459.35
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.066	0.35	0.07	(0.07)
						2.39		2.40	3647.22
						36.00		36.00	51459.35

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X4	FA-FA	M	2.64②	0.084	0.35	0.07	(0.09)
						3.04		2.45	4644.56
						36.00		36.00	51459.35
		X5	FA-FA	M	2.65②	0.095	0.35	0.07	(0.10)
						3.42		2.46	5217.15
						36.00		36.00	51459.35
		X6	FA-FA	M	3.12②	0.159	0.40	0.06	(0.17)
						5.73		1.98	5772.74
						36.00		36.00	34543.28
	3F	X1	FB-FA	M	4.70②	0.000	0.98	0.04	(-0.28)
						0.00		1.58	-2393.44
						36.00		36.00	-8533.88
		X2	FA-FA	M	3.97②	0.045	0.67	0.06	(0.04)
						1.62		2.11	2937.89
						36.00		36.00	65946.11
		X3	FA-FA	M	4.08②	0.065	0.67	0.06	(0.06)
						2.33		2.10	4230.16
						36.00		36.00	65946.11
		X4	FA-FA	M	4.16②	0.084	0.67	0.06	(0.08)
						3.01		2.10	5450.52
						36.00		36.00	65946.11
		X5	FA-FA	M	4.20②	0.094	0.67	0.06	(0.09)
						3.40		2.12	6153.08
						36.00		36.00	65946.11
		X6	FB-FA	M	4.96②	0.178	0.98	0.05	(0.17)
						6.41		1.76	6970.11
						36.00		36.00	41796.08
	2F	X1	FB-FA	M	6.05②	0.000	0.98	0.06	(-0.37)
						0.00		2.09	-3126.31
						36.00		36.00	-8533.88
		X2	FA-FA	M	5.29②	0.051	0.67	0.06	(0.05)
						1.83		2.28	3324.80
						36.00		36.00	65946.11
		X3	FA-FA	M	5.36②	0.074	0.67	0.07	(0.07)
						2.67		2.37	4846.01
						36.00		36.00	65946.11
		X4	FA-FA	M	5.43②	0.097	0.67	0.07	(0.10)
						3.50		2.43	6348.63
						36.00		36.00	65946.11
		X5	FA-FA	M	5.51②	0.110	0.67	0.07	(0.11)
						3.95		2.36	7158.40
						36.00		36.00	65946.11
		X6	FB-FA	M	6.20②	0.215	0.98	0.06	(0.20)
						7.76		2.28	8431.63
						36.00		36.00	41796.08
	1F	X1	FB-FB	M	9.56②	0.000	0.98	0.05	(-0.43)
						0.00		1.66	-3640.56
						36.00		36.00	-8533.88
		X2	FA-FA	M	7.54②	0.070	0.67	0.05	(0.07)
						2.53		1.90	4577.81
						36.00		36.00	65946.11
		X3	FA-FA	M	7.86②	0.099	0.67	0.05	(0.10)
						3.56		1.96	6449.75
						36.00		36.00	65946.11
		X4	FA-FA	M	8.07②	0.124	0.67	0.06	(0.12)
						4.48		2.02	8117.70
						36.00		36.00	65946.11
		X5	FA-FA	M	7.80②	0.140	0.67	0.06	(0.14)
						5.03		2.15	9106.86
						36.00		36.00	65946.11
		X6	FB-FB	M	9.27②	0.313	0.98	0.06	(0.29)
						11.28		2.31	12257.25
						36.00		36.00	41796.08

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X1	FA-FA	M	5.38②	0.049	0.59	0.03	(0.04)
						1.33		0.92	431.14
						27.00		27.00	9662.09
		X2	FA-FA	M	4.62②	0.072	0.59	0.06	(0.07)
						1.94		1.60	628.91
						27.00		27.00	9662.09
		X3	FA-FA	M	4.54②	0.071	0.59	0.05	(0.06)
						1.92		1.48	625.55
						27.00		27.00	9662.09
		X4	FA-FA	M	4.55②	0.073	0.59	0.05	(0.07)
						1.98		1.48	644.64
						27.00		27.00	9662.09
		X5	FA-FA	M	4.62②	0.078	0.59	0.06	(0.07)
						2.12		1.59	687.47
						27.00		27.00	9662.09
		X6	FA-FA	M	4.96②	0.029	0.59	0.02	(0.03)
						0.78		0.66	254.18
						27.00		27.00	9662.09
	9F	X1	FA-FA	M	5.63②	0.076	0.59	0.02	(0.07)
						2.04		0.54	663.52
						27.00		27.00	9662.09
		X2	FA-FA	M	4.06②	0.108	0.59	0.04	(0.10)
						2.91		1.00	944.48
						27.00		27.00	9662.09
		X3	FA-FA	M	4.10②	0.115	0.59	0.04	(0.10)
						3.10		1.04	1008.18
						27.00		27.00	9662.09
		X4	FA-FA	M	4.11②	0.123	0.59	0.04	(0.11)
						3.33		1.04	1080.66
						27.00		27.00	9662.09
		X5	FA-FA	M	4.14②	0.129	0.59	0.04	(0.12)
						3.47		1.00	1128.98
						27.00		27.00	9662.09
		X6	FA-FA	M	4.97②	0.052	0.59	0.02	(0.05)
						1.41		0.41	459.49
						27.00		27.00	9662.09
	8F	X1	FA-FA	M	4.81②	0.099	0.59	0.03	(0.09)
						2.68		0.76	871.33
						27.00		27.00	9662.09
		X2	FA-FA	M	3.99②	0.148	0.59	0.05	(0.13)
						3.99		1.28	1295.96
						27.00		27.00	9662.09
		X3	FA-FA	M	4.15②	0.160	0.59	0.04	(0.15)
						4.32		1.21	1404.02
						27.00		27.00	9662.09
		X4	FA-FA	M	4.18②	0.178	0.59	0.04	(0.16)
						4.80		1.21	1559.14
						27.00		27.00	9662.09
		X5	FA-FA	M	4.07②	0.192	0.59	0.05	(0.17)
						5.18		1.27	1683.59
						27.00		27.00	9662.09
		X6	FA-FA	M	4.55②	0.078	0.59	0.02	(0.07)
						2.11		0.60	686.71
						27.00		27.00	9662.09
	7F	X1	FA-FA	M	4.51②	0.090	0.59	0.02	(0.09)
						3.25		0.85	1055.50
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FA-FA	M	4.02②	0.136	0.59	0.04	(0.13)
						4.91		1.36	1594.18
						36.00		36.00	12148.34
		X3	FA-FA	M	4.14②	0.153	0.59	0.03	(0.15)
						5.50		1.23	1789.10
						36.00		36.00	12148.34
		X4	FA-FA	M	4.17②	0.174	0.59	0.03	(0.17)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X4	FA-FA	M	4.17②	6.25	0.59	1.23	2031.01
						36.00		36.00	12148.34
						0.191		0.04	(0.18)
		X5	FA-FA	M	4.10②	6.87	0.59	1.36	2232.21
						36.00		36.00	12148.34
						0.078		0.02	(0.08)
	6F	X6	FA-FA	M	4.32②	2.81	0.59	0.69	913.47
						36.00		36.00	12148.34
						0.103		0.02	(0.10)
		X1	FA-FA	M	4.11②	3.70	0.59	0.81	1204.05
						36.00		36.00	12148.34
						0.143		0.04	(0.14)
		X2	FA-FA	M	3.67②	5.16	0.54	1.28	1846.46
						36.00		36.00	13142.84
						0.168		0.03	(0.16)
		X3	FA-FA	M	3.63②	6.04	0.54	1.23	2158.08
						36.00		36.00	13142.84
						0.194		0.03	(0.19)
		X4	FA-FA	M	3.65②	7.00	0.54	1.23	2502.46
						36.00		36.00	13142.84
						0.217		0.04	(0.21)
		X5	FA-FA	M	3.73②	7.80	0.54	1.28	2786.73
						36.00		36.00	13142.84
						0.098		0.02	(0.09)
		X6	FA-FA	M	4.00②	3.52	0.59	0.65	1144.02
						36.00		36.00	12148.34
						0.116		0.02	(0.11)
	5F	X1	FA-FA	M	3.73②	4.18	0.59	0.84	1358.36
						36.00		36.00	12148.34
						0.164		0.04	(0.16)
		X2	FA-FA	M	3.55②	5.92	0.54	1.37	2116.92
						36.00		36.00	13142.84
						0.196		0.04	(0.19)
		X3	FA-FA	M	3.56②	7.07	0.54	1.39	2528.09
						36.00		36.00	13142.84
						0.233		0.04	(0.23)
		X4	FA-FA	M	3.55②	8.38	0.54	1.40	2994.56
						36.00		36.00	13142.84
						0.261		0.04	(0.26)
		X5	FA-FA	M	3.52②	9.41	0.54	1.39	3364.82
						36.00		36.00	13142.84
						0.122		0.02	(0.12)
		X6	FA-FA	M	3.66②	4.40	0.59	0.69	1429.02
						36.00		36.00	12148.34
						0.130		0.02	(0.12)
	4F	X1	FA-FA	M	3.58②	4.67	0.59	0.84	1518.51
						36.00		36.00	12148.34
						0.183		0.04	(0.18)
		X2	FA-FA	M	3.39②	6.59	0.54	1.29	2356.32
						36.00		36.00	13142.84
						0.224		0.04	(0.22)
		X3	FA-FA	M	3.39②	8.05	0.54	1.28	2877.95
						36.00		36.00	13142.84
						0.272		0.03	(0.27)
		X4	FA-FA	M	3.41②	9.77	0.54	1.26	3494.33
						36.00		36.00	13142.84
						0.308		0.03	(0.30)
		X5	FA-FA	M	3.42②	11.08	0.54	1.25	3961.49
						36.00		36.00	13142.84
						0.148		0.02	(0.14)
		X6	FA-FA	M	3.54②	5.33	0.59	0.68	1731.87
						36.00		36.00	12148.34
						0.148		0.03	(0.14)
	3F	X1	FA-FA	M	4.83②	5.32	0.59	1.00	1727.52

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X1	FA-FA	M	4.83②	36.00	0.59	36.00	12148.34
		X2	FA-FA	M	4.20②	0.119	0.33	0.03	(0.13)
						4.30		1.00	2515.35
						36.00		36.00	20104.34
		X3	FA-FA	M	4.29②	0.152	0.33	0.03	(0.16)
						5.47		1.03	3198.21
						36.00		36.00	20104.34
		X4	FA-FA	M	4.35②	0.197	0.33	0.03	(0.21)
						7.09		1.07	4148.87
						36.00		36.00	20104.34
		X5	FA-FA	M	4.37②	0.231	0.33	0.03	(0.24)
						8.31		1.08	4862.38
						36.00		36.00	20104.34
		X6	FA-FA	M	4.66②	0.174	0.59	0.02	(0.17)
						6.25		0.88	2030.22
						36.00		36.00	12148.34
	2F	X1	FA-FA	M	5.19②	0.163	0.59	0.01	(0.16)
						5.88		0.39	1910.18
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FA-FA	M	4.71②	0.128	0.33	0.02	(0.13)
						4.62		0.58	2701.66
						36.00		36.00	20104.34
		X3	FA-FA	M	4.88②	0.168	0.33	0.01	(0.18)
						6.04		0.51	3535.26
						36.00		36.00	20104.34
		X4	FA-FA	M	4.99②	0.224	0.33	0.01	(0.23)
						8.07		0.43	4722.93
						36.00		36.00	20104.34
		X5	FA-FA	M	5.10②	0.265	0.33	0.01	(0.28)
						9.53		0.42	5577.41
						36.00		36.00	20104.34
		X6	FA-FA	M	4.55②	0.205	0.59	0.00	(0.20)
						7.39		0.17	2403.09
						36.00		36.00	12148.34
	1F	X1	FA-FA	M	6.54②	0.245	0.59	0.06	(0.24)
						8.83		2.18	2868.66
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FA-FA	M	6.32②	0.186	0.33	0.04	(0.20)
						6.71		1.59	3926.06
						36.00		36.00	20104.34
		X3	FA-FA	M	6.34②	0.233	0.33	0.05	(0.24)
						8.40		1.76	4912.95
						36.00		36.00	20104.34
		X4	FA-FA	M	6.33②	0.312	0.33	0.05	(0.33)
						11.24		1.93	6577.14
						36.00		36.00	20104.34
		X5	FB-FB	M	6.35②	0.371	0.33	0.05	(0.39)
						13.34		1.97	7805.35
						36.00		36.00	20104.34
		X6	FA-FA	M	6.38②	0.284	0.59	0.06	(0.27)
						10.21		2.20	3318.22
						36.00		36.00	12148.34
Y3	10F	X1	FA-FA	M	44.16②	0.025	0.40	0.01	(0.03)
						0.67		0.20	678.34
						27.00		27.00	26839.73
		X2	FA-FA	M	9.38②	0.022	0.39	0.02	(0.02)
						0.60		0.51	714.31
						27.00		27.00	31465.67
		X3	FA-FA	M	9.13②	0.022	0.39	0.02	(0.02)
						0.58		0.53	696.62
						27.00		27.00	31465.67
		X4	FA-FA	M	8.97②	0.021	0.39	0.02	(0.02)
						0.56		0.54	670.45
						27.00		27.00	31465.67

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X5	FA-FA	M	9.05②	0.020	0.39	0.02	(0.02)
						0.54		0.53	646.99
						27.00		27.00	31465.67
		X6	FA-FA	M	5.06②	0.005	0.40	0.02	(0.00)
						0.12		0.46	123.24
						27.00		27.00	26839.73
	9F	X1	FA-FA	M	11.19②	0.053	0.40	0.03	(0.05)
						1.43		0.77	1436.25
						27.00		27.00	26839.73
		X2	FA-FA	M	7.36②	0.044	0.39	0.04	(0.04)
						1.18		1.21	1407.07
						27.00		27.00	31465.67
		X3	FA-FA	M	7.20②	0.042	0.39	0.05	(0.04)
						1.13		1.24	1345.39
						27.00		27.00	31465.67
		X4	FA-FA	M	7.09②	0.038	0.39	0.05	(0.04)
						1.04		1.25	1241.22
						27.00		27.00	31465.67
		X5	FA-FA	M	7.08②	0.035	0.39	0.05	(0.04)
						0.94		1.23	1126.38
						27.00		27.00	31465.67
		X6	FA-FA	M	5.51②	0.004	0.40	0.02	(0.00)
						0.11		0.67	111.37
						27.00		27.00	26839.73
	8F	X1	FA-FA	M	8.49②	0.076	0.40	0.04	(0.08)
						2.05		1.02	2064.89
						27.00		27.00	26839.73
		X2	FA-FA	M	5.74②	0.064	0.39	0.06	(0.07)
						1.74		1.60	2076.85
						27.00		27.00	31465.67
		X3	FA-FA	M	5.67②	0.060	0.39	0.06	(0.06)
						1.63		1.61	1947.79
						27.00		27.00	31465.67
		X4	FA-FA	M	5.54②	0.053	0.39	0.06	(0.05)
						1.44		1.63	1719.80
						27.00		27.00	31465.67
		X5	FA-FA	M	5.40②	0.045	0.39	0.06	(0.05)
						1.23		1.64	1465.33
						27.00		27.00	31465.67
		X6	FA-FA	M	3.61②	0.000	0.40	0.04	(0.00)
						0.00		1.00	3.52
						27.00		27.00	26839.73
	7F	X1	FA-FA	M	6.35②	0.079	0.40	0.04	(0.08)
						2.85		1.42	2874.98
						36.00		36.00	34543.28
		X2	FA-FA	M	4.98②	0.065	0.39	0.06	(0.07)
						2.33		2.02	2788.40
						36.00		36.00	40603.60
		X3	FA-FA	M	4.93②	0.060	0.39	0.06	(0.06)
						2.17		2.02	2588.35
						36.00		36.00	40603.60
		X4	FA-FA	M	4.84②	0.051	0.39	0.06	(0.05)
						1.85		2.01	2212.31
						36.00		36.00	40603.60
		X5	FA-FA	M	4.71②	0.042	0.39	0.06	(0.04)
						1.50		2.02	1791.01
						36.00		36.00	40603.60
		X6	FA-FA	M	3.15②	0.000	0.40	0.03	(-0.07)
						0.00		1.11	-270.75
						36.00		36.00	-3729.08
	6F	X1	FA-FA	M	4.60②	0.101	0.40	0.04	(0.11)
						3.65		1.51	3679.23
						36.00		36.00	34543.28
		X2	FA-FA	M	3.52②	0.064	0.35	0.05	(0.07)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X2	FA-FA	M	3.52②	2.30	0.35	1.88	3517.79
						36.00		36.00	51459.35
		X3	FA-FA	M	3.48②	0.058	0.35	0.05	(0.06)
						2.10		1.88	3202.08
						36.00		36.00	51459.35
						0.048		0.05	(0.05)
		X4	FA-FA	M	3.40②	1.73	0.35	1.88	2645.79
						36.00		36.00	51459.35
						0.036	0.35	0.05	(0.04)
						1.30		1.88	1985.49
		X5	FA-FA	M	3.29②	36.00	0.35	36.00	51459.35
						0.000		0.04	(-0.16)
		X6	FA-FA	M	3.08②	0.00	0.40	1.33	-594.13
						36.00		36.00	-3729.08
	5F	X1	FA-FA	M	3.52②	0.130	0.40	0.05	(0.14)
						4.66		1.77	4694.68
						36.00		36.00	34543.28
						0.079	0.35	0.06	(0.08)
		X2	FA-FA	M	2.82②	2.85		2.14	4344.46
						36.00		36.00	51459.35
						0.071	0.35	0.06	(0.08)
						2.56		2.13	3903.32
		X3	FA-FA	M	2.80②	36.00	0.35	36.00	51459.35
						0.057	0.35	0.06	(0.06)
		X4	FA-FA	M	2.76②	2.05		2.11	3135.31
						36.00		36.00	51459.35
						0.041	0.35	0.06	(0.04)
						1.49		2.08	2270.81
	4F	X1	FA-FA	M	3.12②	0.159	0.40	0.06	(0.17)
						5.73		1.98	5772.74
						36.00		36.00	34543.28
						0.095	0.35	0.07	(0.10)
		X2	FA-FA	M	2.65②	3.42		2.46	5217.12
						36.00		36.00	51459.35
						0.084	0.35	0.07	(0.09)
						3.04		2.45	4644.52
		X3	FA-FA	M	2.64②	36.00	0.35	36.00	51459.35
						0.066	0.35	0.07	(0.07)
		X4	FA-FA	M	2.61②	2.39		2.40	3647.21
						36.00		36.00	51459.35
						0.047	0.35	0.07	(0.05)
						1.68		2.35	2565.83
	3F	X1	FA-FA	M	2.57②	36.00	0.35	36.00	51459.35
						0.000	0.40	0.04	(-0.45)
						0.00		1.34	-1663.62
						36.00		36.00	-3729.08
		X2	FA-FA	M	4.10②	0.178	0.98	0.05	(0.17)
						6.41		1.76	6970.11
						36.00	0.67	36.00	41796.08
						0.094		0.06	(0.09)
		X3	FA-FA	M	4.20②	3.40		2.12	6153.06
						36.00		36.00	65946.11
						0.084	0.67	0.06	(0.08)
						3.01		2.10	5450.50
		X4	FA-FA	M	4.16②	36.00	0.67	36.00	65946.11
						0.065	0.67	0.06	(0.06)
						2.33		2.10	4230.17
						36.00		36.00	65946.11
		X5	FA-FA	M	4.08②	0.045	0.67	0.06	(0.04)
						1.62		2.11	2937.89

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X5	FA-FA	M	3.97②	36.00	0.67	36.00	65946.11
		X6	FB-FA	M	4.70②	0.000	0.98	0.04	(-0.28)
						0.00		1.58	-2393.43
						36.00		36.00	-8533.88
	2F	X1	FB-FA	M	6.20②	0.215	0.98	0.06	(0.20)
						7.76		2.28	8431.62
						36.00		36.00	41796.08
		X2	FA-FA	M	5.51②	0.110	0.67	0.07	(0.11)
						3.95		2.36	7158.39
						36.00		36.00	65946.11
		X3	FA-FA	M	5.43②	0.097	0.67	0.07	(0.10)
						3.50		2.43	6348.61
						36.00		36.00	65946.11
		X4	FA-FA	M	5.36②	0.074	0.67	0.07	(0.07)
						2.67		2.37	4846.06
						36.00		36.00	65946.11
		X5	FA-FA	M	5.29②	0.051	0.67	0.06	(0.05)
						1.83		2.28	3324.78
						36.00		36.00	65946.11
		X6	FB-FA	M	6.05②	0.000	0.98	0.06	(-0.37)
						0.00		2.09	-3126.30
						36.00		36.00	-8533.88
	1F	X1	FB-FB	M	9.27②	0.313	0.98	0.06	(0.29)
						11.28		2.31	12257.19
						36.00		36.00	41796.08
		X2	FA-FA	M	7.80②	0.140	0.67	0.06	(0.14)
						5.03		2.15	9106.78
						36.00		36.00	65946.11
		X3	FA-FA	M	8.07②	0.124	0.67	0.06	(0.12)
						4.48		2.02	8117.59
						36.00		36.00	65946.11
		X4	FA-FA	M	7.86②	0.099	0.67	0.05	(0.10)
						3.56		1.96	6449.80
						36.00		36.00	65946.11
		X5	FA-FA	M	7.54②	0.070	0.67	0.05	(0.07)
						2.53		1.90	4577.87
						36.00		36.00	65946.11
		X6	FB-FB	M	9.56②	0.000	0.98	0.05	(-0.43)
						0.00		1.66	-3640.56
						36.00		36.00	-8533.88

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X1	FA-FA	M	4.59②	0.015	0.59	0.01	(0.01)
						0.39		0.24	127.48
						27.00		27.00	9662.09
		X2	FA-FA	M	4.96②	0.039	0.59	0.00	(0.04)
						1.06		0.05	343.36
						27.00		27.00	9662.09
		X3	FA-FA	M	6.87②	0.038	0.59	0.00	(0.03)
						1.03		0.00	334.28
						27.00		27.00	9662.09
		X4	FA-FA	M	6.44②	0.038	0.59	0.00	(0.03)
						1.03		0.00	334.28
						27.00		27.00	9662.09
		X5	FA-FA	M	4.96②	0.039	0.59	0.00	(0.04)
						1.06		0.05	343.36
						27.00		27.00	9662.09
		X6	FA-FA	M	4.59②	0.015	0.59	0.01	(0.01)
						0.39		0.24	127.47
						27.00		27.00	9662.09
	9F	X1	FA-FA	M	5.25②	0.016	0.59	0.00	(0.01)

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X1	FA-FA	M	5.25②	0.43	0.59	0.13	138.96
						27.00		27.00	9662.09
						0.058		0.00	(0.05)
		X2	FA-FA	M	4.42②	1.57	0.59	0.02	509.53
						27.00		27.00	9662.09
						0.057		0.00	(0.05)
		X3	FA-FA	M	4.47②	1.53	0.59	0.00	498.25
						27.00		27.00	9662.09
						0.057		0.00	(0.05)
		X4	FA-FA	M	4.46②	1.53	0.59	0.00	498.25
						27.00		27.00	9662.09
						0.058		0.00	(0.05)
		X5	FA-FA	M	4.42②	1.57	0.59	0.02	509.53
						27.00		27.00	9662.09
						0.016		0.00	(0.01)
		X6	FA-FA	M	5.24②	0.43	0.59	0.13	138.95
						27.00		27.00	9662.09
						0.011		0.01	(0.01)
	8F	X1	FA-FA	M	5.59②	0.30	0.59	0.14	98.18
						27.00		27.00	9662.09
						0.065		0.00	(0.06)
		X2	FA-FA	M	4.65②	1.76	0.59	0.03	570.93
						27.00		27.00	9662.09
						0.063		0.00	(0.06)
		X3	FA-FA	M	5.64②	1.71	0.59	0.00	556.24
						27.00		27.00	9662.09
						0.063		0.00	(0.06)
		X4	FA-FA	M	5.43②	1.71	0.59	0.00	556.24
						27.00		27.00	9662.09
						0.065		0.00	(0.06)
		X5	FA-FA	M	4.65②	1.76	0.59	0.03	570.93
						27.00		27.00	9662.09
						0.011		0.01	(0.01)
		X6	FA-FA	M	5.59②	0.30	0.59	0.14	98.17
						27.00		27.00	9662.09
						0.000		0.00	(-0.01)
	7F	X1	FA-FA	M	5.68②	0.00	0.59	0.13	-13.35
						36.00		36.00	-2203.34
						0.043		0.00	(0.04)
		X2	FA-FA	M	4.44②	1.56	0.59	0.03	507.42
						36.00		36.00	12148.34
						0.042		0.00	(0.04)
		X3	FA-FA	M	5.75②	1.51	0.59	0.00	489.99
						36.00		36.00	12148.34
						0.042		0.00	(0.04)
		X4	FA-FA	M	5.61②	1.51	0.59	0.00	489.98
						36.00		36.00	12148.34
						0.043		0.00	(0.04)
		X5	FA-FA	M	4.44②	1.56	0.59	0.03	507.42
						36.00		36.00	12148.34
						0.000		0.00	(-0.01)
		X6	FA-FA	M	5.68②	0.00	0.59	0.13	-13.36
						36.00		36.00	-2203.34
						0.000		0.00	(-0.07)
	6F	X1	FA-FA	M	5.03②	0.00	0.59	0.11	-164.21
						36.00		36.00	-2203.34
						0.024		0.00	(0.02)
		X2	FA-FA	M	4.87②	0.87	0.54	0.04	311.12
						36.00		36.00	13142.84
						0.023		0.00	(0.02)
		X3	FA-FA	M	3.38①	0.82	0.54	0.00	292.57
						36.00		36.00	13142.84
						0.023		0.00	(0.02)
		X4	FA-FA	M	3.38①	0.82	0.54	0.00	292.56
						0.023		0.00	(0.02)
						0.82		0.00	292.56

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X4	FA-FA	M	3.38①	36.00	0.54	36.00	13142.84
		X5	FA-FA	M	4.87②	0.024	0.54	0.00	(0.02)
						0.87		0.04	311.11
						36.00		36.00	13142.84
		X6	FA-FA	M	5.02②	0.000	0.59	0.00	(-0.07)
						0.00		0.11	-164.23
						36.00		36.00	-2203.34
	5F	X1	FA-FA	M	4.49②	0.000	0.59	0.00	(-0.18)
						0.00		0.11	-407.00
						36.00		36.00	-2203.34
		X2	FA-FA	M	5.91②	0.000	0.54	0.00	(-0.01)
						0.00		0.02	-18.00
						36.00		36.00	-2203.34
		X3	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.54	0.00	(-0.02)
						0.00		0.00	-34.72
						36.00		36.00	-2203.34
		X4	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.54	0.00	(-0.02)
						0.00		0.00	-34.73
						36.00		36.00	-2203.34
		X5	FA-FA	M	5.91②	0.000	0.54	0.00	(-0.01)
						0.00		0.02	-18.01
						36.00		36.00	-2203.34
		X6	FA-FA	M	4.49②	0.000	0.59	0.00	(-0.18)
						0.00		0.11	-407.02
						36.00		36.00	-2203.34
	4F	X1	FA-FA	M	4.45②	0.000	0.59	0.00	(-0.34)
						0.00		0.12	-743.67
						36.00		36.00	-2203.34
		X2	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.54	0.00	(-0.21)
						0.00		0.02	-467.71
						36.00		36.00	-2203.34
		X3	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.54	0.00	(-0.22)
						0.00		0.00	-482.31
						36.00		36.00	-2203.34
		X4	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.54	0.00	(-0.22)
						0.00		0.00	-482.32
						36.00		36.00	-2203.34
		X5	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.54	0.00	(-0.21)
						0.00		0.02	-467.73
						36.00		36.00	-2203.34
		X6	FA-FA	M	4.45②	0.000	0.59	0.00	(-0.34)
						0.00		0.12	-743.69
						36.00		36.00	-2203.34
	3F	X1	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.59	0.00	(-0.52)
						0.00		0.11	-1140.55
						36.00		36.00	-2203.34
		X2	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.33	0.00	(-0.53)
						0.00		0.01	-1166.83
						36.00		36.00	-2203.34
		X3	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.33	0.00	(-0.53)
						0.00		0.00	-1177.28
						36.00		36.00	-2203.34
		X4	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.33	0.00	(-0.53)
						0.00		0.00	-1177.29
						36.00		36.00	-2203.34
		X5	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.33	0.00	(-0.53)
						0.00		0.01	-1166.83
						36.00		36.00	-2203.34
		X6	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.59	0.00	(-0.52)
						0.00		0.11	-1140.57
						36.00		36.00	-2203.34
	2F	X1	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.59	0.00	(-0.73)
						0.00		0.14	-1617.07
						36.00		36.00	-2203.34

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X2	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.33	0.00	(-0.81*)
						0.00		0.02	-1790.52
						36.00		36.00	-2203.34
		X3	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.33	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.00	-1795.81
						36.00		36.00	-2203.34
		X4	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.33	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.00	-1795.83
						36.00		36.00	-2203.34
		X5	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.33	0.00	(-0.81*)
						0.00		0.02	-1790.53
						36.00		36.00	-2203.34
		X6	FA-FA	M	3.38①	0.000	0.59	0.00	(-0.73)
						0.00		0.14	-1617.10
						36.00		36.00	-2203.34
	1F	X1	FA-FA	M	3.85①	0.000	0.59	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-2203.34
						36.00		36.00	-2203.34
		X2	FA-FA	M	3.85①	0.000	0.33	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-2203.34
						36.00		36.00	-2203.34
		X3	FA-FA	M	3.85①	0.000	0.33	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-2203.34
						36.00		36.00	-2203.34
		X4	FA-FA	M	3.85①	0.000	0.33	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-2203.34
						36.00		36.00	-2203.34
		X5	FA-FA	M	3.85①	0.000	0.33	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-2203.34
						36.00		36.00	-2203.34
Y3	10F	X1	FA-FA	M	2.75①	0.013	0.40	0.00	(0.01)
						0.34		0.11	339.96
						27.00		27.00	26839.73
		X2	FA-FA	M	3.58②	0.019	0.39	0.00	(0.02)
						0.51		0.01	603.53
						27.00		27.00	31465.67
		X3	FA-FA	M	3.56②	0.019	0.39	0.00	(0.02)
						0.50		0.00	599.41
						27.00		27.00	31465.67
		X4	FA-FA	M	3.56②	0.019	0.39	0.00	(0.02)
						0.50		0.00	599.41
						27.00		27.00	31465.67
		X5	FA-FA	M	3.58②	0.019	0.39	0.00	(0.02)
						0.51		0.01	603.53
						27.00		27.00	31465.67
	9F	X1	FA-FA	M	2.63①	0.033	0.40	0.00	(0.03)
						0.89		0.07	897.92
						27.00		27.00	26839.73
		X2	FA-FA	M	3.00②	0.045	0.39	0.00	(0.05)
						1.22		0.01	1460.16
						27.00		27.00	31465.67
		X3	FA-FA	M	2.97②	0.045	0.39	0.00	(0.05)
						1.21		0.00	1449.12
						27.00		27.00	31465.67
		X4	FA-FA	M	2.98②	0.045	0.39	0.00	(0.05)
						1.21		0.00	1449.12
						27.00		27.00	31465.67
		X5	FA-FA	M	3.00②	0.045	0.39	0.00	(0.05)

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X5	FA-FA	M	3.00②	1.22	0.39	0.01	1460.16
						27.00		27.00	31465.67
		X6	FA-FA	M	2.63①	0.033	0.40	0.00	(0.03)
						0.89		0.07	897.92
	8F	X1	FA-FA	M	2.63①	27.00	0.40	27.00	26839.73
						0.057		0.00	(0.06)
						1.55		0.07	1556.46
		X2	FA-FA	M	3.25②	27.00	0.39	27.00	31465.67
						0.077		0.00	(0.08)
						2.08		0.01	2478.60
		X3	FA-FA	M	3.07②	27.00	0.39	27.00	31465.67
						0.076		0.00	(0.08)
						2.06		0.00	2459.82
		X4	FA-FA	M	3.07②	27.00	0.39	27.00	31465.67
						0.076		0.00	(0.08)
						2.06		0.00	2459.82
		X5	FA-FA	M	3.25②	27.00	0.39	27.00	31465.67
						0.077		0.00	(0.08)
						2.08		0.01	2478.61
		X6	FA-FA	M	2.63①	27.00	0.40	27.00	31465.67
						0.057		0.00	(0.06)
						1.55		0.07	1556.47
	7F	X1	FA-FA	M	2.63①	27.00	0.40	27.00	26839.73
						0.063		0.00	(0.07)
						2.28		0.07	2296.93
		X2	FA-FA	M	2.96②	36.00	0.39	36.00	34543.28
						0.085		0.00	(0.09)
						3.05		0.01	3644.39
		X3	FA-FA	M	3.23②	36.00	0.39	36.00	40603.60
						0.084		0.00	(0.09)
						3.03		0.00	3615.79
		X4	FA-FA	M	3.24②	36.00	0.39	36.00	40603.60
						0.084		0.00	(0.09)
						3.03		0.00	3615.79
		X5	FA-FA	M	2.96②	36.00	0.39	36.00	40603.60
						0.085		0.00	(0.09)
						3.05		0.01	3644.40
		X6	FA-FA	M	2.63①	36.00	0.40	36.00	40603.60
						0.063		0.00	(0.07)
						2.28		0.07	2296.94
	6F	X1	FA-FA	M	2.63①	36.00	0.40	36.00	34543.28
						0.086		0.00	(0.09)
						3.09		0.07	3113.07
		X2	FA-FA	M	2.96②	36.00	0.35	36.00	34543.28
						0.091		0.00	(0.10)
						3.26		0.01	4976.82
		X3	FA-FA	M	2.95②	36.00	0.35	36.00	51459.35
						0.090		0.00	(0.10)
						3.23		0.00	4935.31
		X4	FA-FA	M	2.96②	36.00	0.35	36.00	51459.35
						0.090		0.00	(0.10)
						3.23		0.00	4935.31
		X5	FA-FA	M	2.96②	36.00	0.35	36.00	51459.35
						0.091		0.00	(0.10)
						3.26		0.01	4976.83
		X6	FA-FA	M	2.63①	36.00	0.40	36.00	34543.28
						0.086		0.00	(0.09)
						3.09		0.07	3113.09
	5F	X1	FA-FA	M	2.56①	36.00	0.40	36.00	34543.28
						0.110		0.00	(0.12)
						3.96		0.07	3992.09
		X2	FA-FA	M	3.03②	36.00	0.35	36.00	34543.28
						0.117		0.00	(0.12)
						4.21		0.01	6424.34

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X2	FA-FA	M	3.03②	36.00	0.35	36.00	51459.35
		X3	FA-FA	M	3.11②	0.116	0.35	0.00	(0.12)
						4.17		0.00	6368.52
						36.00		36.00	51459.35
		X4	FA-FA	M	3.12②	0.116	0.35	0.00	(0.12)
						4.17		0.00	6368.53
						36.00		36.00	51459.35
		X5	FA-FA	M	3.03②	0.117	0.35	0.00	(0.12)
						4.21		0.01	6424.36
						36.00		36.00	51459.35
		X6	FA-FA	M	2.56①	0.110	0.40	0.00	(0.12)
						3.96		0.07	3992.12
						36.00		36.00	34543.28
	4F	X1	FA-FA	M	2.56①	0.136	0.40	0.00	(0.14)
						4.89		0.07	4920.82
						36.00		36.00	34543.28
		X2	FA-FA	M	3.06②	0.145	0.35	0.00	(0.16)
						5.23		0.01	7990.95
						36.00		36.00	51459.35
		X3	FA-FA	M	3.30②	0.144	0.35	0.00	(0.15)
						5.19		0.00	7918.37
						36.00		36.00	51459.35
		X4	FA-FA	M	3.31②	0.144	0.35	0.00	(0.15)
						5.19		0.00	7918.37
						36.00		36.00	51459.35
		X5	FA-FA	M	3.06②	0.145	0.35	0.00	(0.16)
						5.23		0.01	7990.97
						36.00		36.00	51459.35
		X6	FA-FA	M	2.56①	0.136	0.40	0.00	(0.14)
						4.89		0.07	4920.85
						36.00		36.00	34543.28
	3F	X1	FB-FB	M	2.56①	0.151	0.98	0.00	(0.14)
						5.45		0.07	5927.68
						36.00		36.00	41796.08
		X2	FA-FA	M	3.15②	0.148	0.67	0.00	(0.15)
						5.33		0.01	9654.82
						36.00		36.00	65946.11
		X3	FA-FA	M	3.12②	0.147	0.67	0.00	(0.14)
						5.28		0.00	9561.90
						36.00		36.00	65946.11
		X4	FA-FA	M	3.13②	0.147	0.67	0.00	(0.14)
						5.28		0.00	9561.88
						36.00		36.00	65946.11
		X5	FA-FA	M	3.15②	0.148	0.67	0.00	(0.15)
						5.33		0.01	9654.86
						36.00		36.00	65946.11
		X6	FB-FB	M	2.56①	0.151	0.98	0.00	(0.14)
						5.45		0.07	5927.71
						36.00		36.00	41796.08
	2F	X1	FB-FB	M	2.50①	0.178	0.98	0.00	(0.17)
						6.40		0.06	6961.39
						36.00		36.00	41796.08
		X2	FA-FA	M	3.07②	0.175	0.67	0.00	(0.17)
						6.31		0.01	11439.02
						36.00		36.00	65946.11
		X3	FA-FA	M	3.34②	0.174	0.67	0.00	(0.17)
						6.25		0.00	11322.68
						36.00		36.00	65946.11
		X4	FA-FA	M	3.37②	0.174	0.67	0.00	(0.17)
						6.25		0.00	11322.65
						36.00		36.00	65946.11
		X5	FA-FA	M	3.07②	0.175	0.67	0.00	(0.17)
						6.31		0.01	11439.07
						36.00		36.00	65946.11

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	2F	X6	FB-FB	M	2.50①	0.178	0.98	0.00	(0.17)
						6.40		0.06	6961.44
						36.00		36.00	41796.08
	1F	X1	FB-FB	M	2.88①	0.224	0.98	0.00	(0.21)
						8.05		0.09	8752.05
						36.00		36.00	41796.08
		X2	FA-FA	M	5.90②	0.217	0.67	0.00	(0.21)
						7.82		0.01	14163.22
						36.00		36.00	65946.11
		X3	FA-FA	M	5.50②	0.215	0.67	0.00	(0.21)
						7.74		0.00	14018.89
						36.00		36.00	65946.11
		X4	FA-FA	M	5.55②	0.215	0.67	0.00	(0.21)
						7.74		0.00	14018.86
						36.00		36.00	65946.11
		X5	FA-FA	M	5.90②	0.217	0.67	0.00	(0.21)
						7.82		0.01	14163.26
						36.00		36.00	65946.11
		X6	FB-FB	M	2.88①	0.224	0.98	0.00	(0.21)
						8.05		0.09	8752.10
						36.00		36.00	41796.08

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	10F	X1	FA-FA	M	5.33②	0.035	0.59	0.01	(0.03)
						0.94		0.34	306.80
						27.00		27.00	9662.09
		X2	FA-FA	M	4.63②	0.060	0.59	0.00	(0.05)
						1.62		0.03	526.05
						27.00		27.00	9662.09
		X3	FA-FA	M	5.15②	0.059	0.59	0.00	(0.05)
						1.60		0.01	519.28
						27.00		27.00	9662.09
		X4	FA-FA	M	5.15②	0.059	0.59	0.00	(0.05)
						1.60		0.01	519.28
						27.00		27.00	9662.09
		X5	FA-FA	M	4.63②	0.060	0.59	0.00	(0.05)
						1.62		0.03	526.05
						27.00		27.00	9662.09
		X6	FA-FA	M	5.33②	0.035	0.59	0.01	(0.03)
						0.94		0.34	306.80
						27.00		27.00	9662.09
	9F	X1	FA-FA	M	4.42②	0.113	0.59	0.01	(0.10)
						3.06		0.19	995.30
						27.00		27.00	9662.09
		X2	FA-FA	M	4.38②	0.154	0.59	0.00	(0.14)
						4.17		0.05	1353.87
						27.00		27.00	9662.09
		X3	FA-FA	M	4.37②	0.147	0.59	0.00	(0.13)
						3.96		0.01	1288.47
						27.00		27.00	9662.09
		X4	FA-FA	M	4.37②	0.147	0.59	0.00	(0.13)
						3.96		0.01	1288.47
						27.00		27.00	9662.09
		X5	FA-FA	M	4.38②	0.154	0.59	0.00	(0.14)
						4.17		0.05	1353.87
						27.00		27.00	9662.09
		X6	FA-FA	M	4.42②	0.113	0.59	0.01	(0.10)
						3.06		0.19	995.30
						27.00		27.00	9662.09
	8F	X1	FA-FA	M	4.50②	0.186	0.59	0.01	(0.17)
						5.01		0.23	1629.09

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X1	FA-FA	M	4.50②	27.00	0.59	27.00	9662.09
		X2	FA-FA	M	4.38②	0.268	0.59	0.00	(0.24)
						7.24		0.04	2354.53
						27.00		27.00	9662.09
		X3	FA-FA	M	4.86②	0.259	0.59	0.00	(0.24)
						6.99		0.01	2271.36
						27.00		27.00	9662.09
		X4	FA-FA	M	4.86②	0.259	0.59	0.00	(0.24)
						6.99		0.01	2271.36
						27.00		27.00	9662.09
		X5	FA-FA	M	4.38②	0.268	0.59	0.00	(0.24)
						7.24		0.04	2354.54
						27.00		27.00	9662.09
		X6	FA-FA	M	4.50②	0.186	0.59	0.01	(0.17)
						5.01		0.23	1629.09
						27.00		27.00	9662.09
	7F	X1	FA-FA	M	4.40②	0.201	0.59	0.01	(0.19)
						7.24		0.23	2353.27
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FA-FA	M	4.45②	0.296	0.59	0.00	(0.29)
						10.66		0.05	3465.55
						36.00		36.00	12148.34
		X3	FA-FA	M	4.63②	0.289	0.59	0.00	(0.28)
						10.40		0.01	3381.15
						36.00		36.00	12148.34
		X4	FA-FA	M	4.63②	0.289	0.59	0.00	(0.28)
						10.40		0.01	3381.16
						36.00		36.00	12148.34
		X5	FA-FA	M	4.45②	0.296	0.59	0.00	(0.29)
						10.66		0.05	3465.56
						36.00		36.00	12148.34
		X6	FA-FA	M	4.40②	0.201	0.59	0.01	(0.19)
						7.24		0.23	2353.27
						36.00		36.00	12148.34
	6F	X1	FA-FA	M	4.48②	0.269	0.59	0.01	(0.26)
						9.70		0.22	3152.14
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FB-FA	M	4.35②	0.371	0.54	0.00	(0.36)
						13.37		0.05	4780.41
						36.00		36.00	13142.84
		X3	FB-FA	M	4.39②	0.364	0.54	0.00	(0.36)
						13.12		0.01	4691.00
						36.00		36.00	13142.84
		X4	FB-FA	M	4.40②	0.364	0.54	0.00	(0.36)
						13.12		0.01	4691.00
						36.00		36.00	13142.84
		X5	FB-FA	M	4.35②	0.371	0.54	0.00	(0.36)
						13.37		0.05	4780.42
						36.00		36.00	13142.84
		X6	FA-FA	M	4.48②	0.269	0.59	0.01	(0.26)
						9.70		0.22	3152.14
						36.00		36.00	12148.34
	5F	X1	FA-FA	M	4.78②	0.345	0.59	0.01	(0.33)
						12.43		0.24	4038.68
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FC-FA	M	4.34②	0.481	0.54	0.00	(0.47)
						17.33		0.03	6196.02
						36.00		36.00	13142.84
		X3	FC-FA	M	4.50②	0.475	0.54	0.00	(0.46)
						17.09		0.01	6108.37
						36.00		36.00	13142.84
		X4	FC-FA	M	4.50②	0.475	0.54	0.00	(0.46)
						17.09		0.01	6108.38
						36.00		36.00	13142.84

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	5F	X5	FC-FA	M	4.34②	0.481	0.54	0.00	(0.47)
						17.33		0.03	6196.03
						36.00		36.00	13142.84
		X6	FA-FA	M	4.78②	0.345	0.59	0.01	(0.33)
						12.43		0.24	4038.70
						36.00		36.00	12148.34
	4F	X1	FD-FD	M	5.14②	0.664	0.59	0.00	(0.64*)
						23.91		0.17	7771.87
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FD-FD	M	5.43②	0.928	0.54	0.00	(0.91*)
						33.41		0.02	11943.74
						36.00		36.00	13142.84
		X3	FD-FD	M	5.70②	0.911	0.54	0.00	(0.89*)
						32.80		0.00	11726.83
						36.00		36.00	13142.84
		X4	FD-FD	M	5.70②	0.911	0.54	0.00	(0.89*)
						32.80		0.00	11726.83
						36.00		36.00	13142.84
		X5	FD-FD	M	5.43②	0.928	0.54	0.00	(0.91*)
						33.41		0.02	11943.74
						36.00		36.00	13142.84
		X6	FD-FD	M	5.14②	0.664	0.59	0.00	(0.64*)
						23.91		0.17	7771.92
						36.00		36.00	12148.34
	3F	X1	FC-FA	M	4.56②	0.485	0.59	0.01	(0.47)
						17.48		0.19	5679.54
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FC-FA	M	4.43②	0.501	0.33	0.00	(0.52)
						18.04		0.00	10553.20
						36.00		36.00	20104.34
		X3	FC-FA	M	4.35②	0.494	0.33	0.00	(0.52)
						17.80		0.00	10411.86
						36.00		36.00	20104.34
		X4	FC-FA	M	4.35②	0.494	0.33	0.00	(0.52)
						17.80		0.00	10411.88
						36.00		36.00	20104.34
		X5	FC-FA	M	4.43②	0.501	0.33	0.00	(0.52)
						18.04		0.00	10553.23
						36.00		36.00	20104.34
		X6	FC-FA	M	4.56②	0.485	0.59	0.01	(0.47)
						17.48		0.19	5679.58
						36.00		36.00	12148.34
	2F	X1	FD-FD	M	5.68②	0.572	0.59	0.00	(0.55*)
						20.61		0.18	6697.39
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FD-FD	M	4.76②	0.592	0.33	0.00	(0.62*)
						21.32		0.00	12473.27
						36.00		36.00	20104.34
		X3	FD-FD	M	37.79②	0.579	0.33	0.00	(0.61*)
						20.83		0.00	12183.95
						36.00		36.00	20104.34
		X4	FD-FD	M	44.10②	0.579	0.33	0.00	(0.61*)
						20.83		0.00	12183.96
						36.00		36.00	20104.34
		X5	FD-FD	M	4.76②	0.592	0.33	0.00	(0.62*)
						21.32		0.00	12473.30
						36.00		36.00	20104.34
		X6	FD-FD	M	5.68②	0.572	0.59	0.00	(0.55*)
						20.61		0.18	6697.44
						36.00		36.00	12148.34
	1F	X1	FD-FD	M	10.39②	0.844	0.59	0.00	(0.81*)
						30.37		0.11	9869.82
						36.00		36.00	12148.34
		X2	FD-FD	M	5.48②	0.917	0.33	0.00	(0.96*)

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X2	FD-FD	M	5.48②	33.01	0.33	0.01	19308.46
						36.00		36.00	20104.34
						0.920		0.00	(0.96*)
		X3	FD-FD	M	8.86②	33.12	0.33	0.00	19372.68
						36.00		36.00	20104.34
						0.920		0.00	(0.96*)
		X4	FD-FD	M	8.63②	33.12	0.33	0.00	19372.67
						36.00		36.00	20104.34
						0.917		0.00	(0.96*)
		X5	FD-FD	M	5.48②	33.01	0.33	0.01	19308.52
						36.00		36.00	20104.34
						0.844		0.00	(0.81*)
		X6	FD-FD	M	10.38②	30.37	0.59	0.11	9869.85
						36.00		36.00	12148.34
						0.000		0.00	(-0.06)
Y3	10F	X1	FA-FA	M	4.03②	0.00	0.40	0.00	-211.58
						27.00		27.00	-3729.08
						0.004		0.01	(0.00)
		X2	FA-FA	M	3.16②	0.11	0.39	0.14	132.79
						27.00		27.00	31465.67
						0.006		0.00	(0.01)
		X3	FA-FA	M	3.01②	0.15	0.39	0.03	181.22
						27.00		27.00	31465.67
						0.006		0.00	(0.01)
		X4	FA-FA	M	3.01②	0.15	0.39	0.03	181.22
						27.00		27.00	31465.67
						0.004		0.01	(0.00)
		X5	FA-FA	M	3.16②	0.11	0.39	0.14	132.78
						27.00		27.00	31465.67
						0.000		0.00	(-0.06)
		X6	FA-FA	M	4.03②	0.00	0.40	0.00	-211.58
						27.00		27.00	-3729.08
						0.000		0.00	(-0.13)
	9F	X1	FA-FA	M	4.28②	0.00	0.40	0.02	-490.72
						27.00		27.00	-3729.08
						0.000		0.00	(-0.03)
		X2	FA-FA	M	3.87②	0.00	0.39	0.09	-132.10
						27.00		27.00	-4051.90
						0.000		0.00	(-0.01)
		X3	FA-FA	M	4.14②	0.00	0.39	0.02	-49.38
						27.00		27.00	-4051.90
						0.000		0.00	(-0.01)
		X4	FA-FA	M	4.14②	0.00	0.39	0.02	-49.39
						27.00		27.00	-4051.90
						0.000		0.00	(-0.03)
		X5	FA-FA	M	3.87②	0.00	0.39	0.09	-132.11
						27.00		27.00	-4051.90
						0.000		0.00	(-0.13)
		X6	FA-FA	M	4.28②	0.00	0.40	0.02	-490.72
						27.00		27.00	-3729.08
						0.000		0.00	(-0.24)
	8F	X1	FA-FA	M	4.81②	0.00	0.40	0.03	-903.99
						27.00		27.00	-3729.08
						0.000		0.00	(-0.15)
		X2	FA-FA	M	3.53②	0.00	0.39	0.09	-624.21
						27.00		27.00	-4051.90
						0.000		0.00	(-0.13)
		X3	FA-FA	M	3.23②	0.00	0.39	0.02	-536.84
						27.00		27.00	-4051.90
						0.000		0.00	(-0.13)
		X4	FA-FA	M	3.23②	0.00	0.39	0.02	-536.85
						27.00		27.00	-4051.90
						0.000		0.00	(-0.15)
		X5	FA-FA	M	3.53②	0.00	0.39	0.09	-624.21
						0.00		0.09	-624.21

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X5	FA-FA	M	3.53②	27.00	0.39	27.00	-4051.90
						0.000		0.00	(-0.24)
		X6	FA-FA	M	4.81②	0.00	0.40	0.03	-903.99
						27.00		27.00	-3729.08
	7F	X1	FA-FA	M	5.16②	0.000	0.40	0.00	(-0.40)
						0.00		0.04	-1508.49
						36.00		36.00	-3729.08
		X2	FA-FA	M	2.95②	0.000	0.39	0.00	(-0.33)
						0.00		0.11	-1352.40
						36.00		36.00	-4051.90
		X3	FA-FA	M	3.01②	0.000	0.39	0.00	(-0.31)
						0.00		0.02	-1274.12
						36.00		36.00	-4051.90
		X4	FA-FA	M	3.01②	0.000	0.39	0.00	(-0.31)
						0.00		0.02	-1274.12
						36.00		36.00	-4051.90
		X5	FA-FA	M	2.95②	0.000	0.39	0.00	(-0.33)
						0.00		0.11	-1352.41
						36.00		36.00	-4051.90
		X6	FA-FA	M	5.16②	0.000	0.40	0.00	(-0.40)
						0.00		0.04	-1508.49
						36.00		36.00	-3729.08
	6F	X1	FA-FA	M	6.26②	0.000	0.40	0.00	(-0.62)
						0.00		0.08	-2296.74
						36.00		36.00	-3729.08
		X2	FA-FA	M	3.35②	0.000	0.35	0.00	(-0.54)
						0.00		0.10	-2547.28
						36.00		36.00	-4733.15
		X3	FA-FA	M	3.35②	0.000	0.35	0.00	(-0.52)
						0.00		0.02	-2476.72
						36.00		36.00	-4733.15
		X4	FA-FA	M	3.35②	0.000	0.35	0.00	(-0.52)
						0.00		0.02	-2476.72
						36.00		36.00	-4733.15
		X5	FA-FA	M	3.35②	0.000	0.35	0.00	(-0.54)
						0.00		0.10	-2547.29
						36.00		36.00	-4733.15
		X6	FA-FA	M	6.26②	0.000	0.40	0.00	(-0.62)
						0.00		0.08	-2296.75
						36.00		36.00	-3729.08
	5F	X1	FA-FA	M	8.92②	0.000	0.40	0.00	(-0.86*)
						0.00		0.06	-3224.22
						36.00		36.00	-3729.08
		X2	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.35	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.07	-3937.06
						36.00		36.00	-4733.15
		X3	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.35	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.01	-3886.47
						36.00		36.00	-4733.15
		X4	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.35	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.01	-3886.47
						36.00		36.00	-4733.15
		X5	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.35	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.07	-3937.08
						36.00		36.00	-4733.15
		X6	FA-FA	M	8.92②	0.000	0.40	0.00	(-0.86*)
						0.00		0.06	-3224.23
						36.00		36.00	-3729.08
	4F	X1	FA-FA	M	16.80②	0.000	0.40	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-3729.08
						36.00		36.00	-3729.08
		X2	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.35	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4733.15
						36.00		36.00	-4733.15

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X3	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.35	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4733.15
						36.00		36.00	-4733.15
		X4	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.35	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4733.15
						36.00		36.00	-4733.15
		X5	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.35	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4733.15
						36.00		36.00	-4733.15
		X6	FA-FA	M	16.80②	0.000	0.40	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-3729.08
						36.00		36.00	-3729.08
	3F	X1	FB-FB	M	5.86②	0.000	0.98	0.02	(-0.68)
						0.00		0.56	-5827.90
						36.00		36.00	-8533.88
		X2	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.67	0.01	(-0.71)
						0.00		0.42	-7406.31
						36.00		36.00	-10498.91
		X3	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.67	0.00	(-0.70)
						0.00		0.13	-7336.65
						36.00		36.00	-10498.91
		X4	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.67	0.00	(-0.70)
						0.00		0.13	-7336.66
						36.00		36.00	-10498.91
		X5	FB-FB	M	2.16①	0.000	0.67	0.01	(-0.71)
						0.00		0.42	-7406.31
						36.00		36.00	-10498.91
		X6	FB-FB	M	5.86②	0.000	0.98	0.02	(-0.68)
						0.00		0.56	-5827.89
						36.00		36.00	-8533.88
	2F	X1	FB-FB	M	8.73②	0.000	0.98	0.02	(-0.86*)
						0.00		0.54	-7328.45
						36.00		36.00	-8533.88
		X2	FB-FB	M	2.11①	0.000	0.67	0.01	(-0.88*)
						0.00		0.38	-9233.17
						36.00		36.00	-10498.91
		X3	FB-FB	M	2.11①	0.000	0.67	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.10	-9152.96
						36.00		36.00	-10498.91
		X4	FB-FB	M	2.11①	0.000	0.67	0.00	(-0.87*)
						0.00		0.10	-9152.97
						36.00		36.00	-10498.91
		X5	FB-FB	M	2.11①	0.000	0.67	0.01	(-0.88*)
						0.00		0.38	-9233.19
						36.00		36.00	-10498.91
		X6	FB-FB	M	8.73②	0.000	0.98	0.02	(-0.86*)
						0.00		0.54	-7328.46
						36.00		36.00	-8533.88
	1F	X1	FB-FB	M	2.88①	0.000	0.98	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-8533.88
						36.00		36.00	-8533.88
		X2	FB-FB	M	2.42①	0.000	0.67	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10498.91
						36.00		36.00	-10498.91
		X3	FB-FB	M	2.42①	0.000	0.67	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10498.91
						36.00		36.00	-10498.91
		X4	FB-FB	M	2.42①	0.000	0.67	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10498.91
						36.00		36.00	-10498.91
		X5	FB-FB	M	2.42①	0.000	0.67	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10498.91
						36.00		36.00	-10498.91
		X6	FB-FB	M	2.88①	0.000	0.98	0.00	(-1.00*)

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	N/No N No
Y3	1F	X6	FB-FB	M	2.88①	0.00	0.98	0.00	-8533.88
						36.00		36.00	-8533.88

c) R C壁の部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\frac{\tau_u}{F_c}$	τ_u	F_c
X1	10F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.0	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
X4	3F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
X5	4F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
X6	5F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X6	7F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.7	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.7	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
X4	3F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
X5	4F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
X6	5F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.0	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
X6	6F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X6	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	10F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.4	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.8	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X2	10F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.4	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
X3	10F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.4	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
X4	10F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.4	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
X5	10F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.4	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
X6	10F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.4	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.8	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X6	3F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	10F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.1	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.2	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.056	1.5	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.063	2.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.067	2.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.078	2.8	36.00
X2	10F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	9F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	8F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	7F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
X3	10F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	9F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	8F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	7F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
X4	10F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	9F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	8F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	7F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
X5	10F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	9F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	8F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	7F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
X6	10F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	9F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	8F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	7F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X6	1F	Y2	Y3	WD	S	0.076	2.7	36.00

U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

d/t(w) : ウェブの幅厚比

b/t(f) : フランジの幅厚比

横補剛 : [o] 充分 [x] 不足

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

[*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている

Ho/D : (柱の内のり長さ/柱のせい) または (2・M/Q・D)

σo : 最終ステップでの軸方向応力度

Pt : 引張鉄筋比 (%)

τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

N/No : RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値

[*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合

(XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重/SRC断面としての最大圧縮耐力。

Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

(SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)

d/t(w) : ウェブの幅厚比

b/t(f) : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$		$\lambda e1$
P2			$\lambda e2$
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

τu : 最終ステップでの平均せん断応力度

$\lambda e1$: 筋違材の有効細長比 (右上り)

$\lambda e2$: 筋違材の有効細長比 (左上り)

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

Y方向負加力時 X1 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.067	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.076	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.078	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.076	---	---	---

Y方向負加力時 X2 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.081	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.082	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.086	---	---	---

Y方向負加力時 X3 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.081	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.079	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.086	---	---	---

Y方向負加力時 X4 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.081	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.079	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.086	---	---	---

Y方向負加力時 X5 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.081	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.082	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.086	---	---	---

Y方向負加力時 X6 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.067	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.076	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.078	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.076	---	---	---

Y方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	X1	RC	FD-FD	M	5.14②	0.66	0.59	0.005	
	X2	RC	FD-FD	M	5.43②	0.93	0.54	0.001	
	X3	RC	FD-FD	M	5.70②	0.91	0.54	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	5.70②	0.91	0.54	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	5.43②	0.93	0.54	0.001	
	X6	RC	FD-FD	M	5.14②	0.66	0.59	0.005	
2F	X1	RC	FD-FD	M	5.68②	0.57	0.59	0.005	
	X2	RC	FD-FD	M	4.76②	0.59	0.33	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	37.79②	0.58	0.33	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	44.10②	0.58	0.33	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	4.76②	0.59	0.33	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	5.68②	0.57	0.59	0.005	
1F	X1	RC	FD-FD	M	10.39②	0.84	0.59	0.003	
	X2	RC	FD-FD	M	5.48②	0.92	0.33	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	8.86②	0.92	0.33	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	8.63②	0.92	0.33	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	5.48②	0.92	0.33	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	10.38②	0.84	0.59	0.003	

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ^{*} : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊
 QL : 長期せん断力 (kN)
 Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)
 Qsu : はりのせん断耐力 (kN)
 n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
 判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-22.7	1.200	0.0	22.7	≦	297.1	OK
		R		35.4			35.4	≦		
	X2	L		-30.6	1.200	0.0	30.6	≦	297.1	OK
		R		27.4			27.4	≦		
	X3	L		-29.0	1.200	0.0	29.0	≦	297.1	OK
		R		29.0			29.0	≦		
	X4	L		-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	297.1	OK
		R		30.6			30.6	≦		
	X5	L		-35.4	1.200	0.0	35.4	≦	297.1	OK
		R		22.7			22.7	≦		

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ [*]	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X1	L	0	-106.8	1.100	93.6	3.8	≦	349.0	OK
		R	0	119.3			222.2	≦		
	X2	L	0	-110.9	1.100	85.6	16.8	≦	334.8	OK
		R	0	109.4			203.5	≦		
	X3	L	0	-110.1	1.100	84.8	16.8	≦	334.8	OK
		R	0	110.1			203.5	≦		
	X4	L	0	-109.4	1.100	84.1	16.9	≦	334.8	OK
		R	0	110.9			203.4	≦		
	X5	L	0	-119.3	1.100	106.1	2.5	≦	349.0	OK
		R	0	106.8			223.5	≦		
10F	X1	L	0	-90.7	1.100	100.7	20.1	≦	342.6	OK
		R	0	93.5			204.3	≦		
	X2	L	0	-89.3	1.100	102.1	23.0	≦	318.1	OK
		R	0	89.4			201.7	≦		
	X3	L	0	-89.4	1.100	102.1	23.0	≦	318.1	OK
		R	0	89.4			201.7	≦		
	X4	L	0	-89.4	1.100	102.1	23.0	≦	318.1	OK
		R	0	89.3			201.7	≦		
	X5	L	0	-93.5	1.100	103.5	20.4	≦	342.6	OK
		R	0	90.7			204.5	≦		
9F	X1	L	0	-89.5	1.100	99.6	20.0	≦	342.6	OK
		R	0	94.6			204.1	≦		
	X2	L	0	-89.6	1.100	102.3	23.0	≦	318.1	OK
		R	0	89.1			201.7	≦		
	X3	L	0	-89.4	1.100	102.1	23.0	≦	318.1	OK
		R	0	89.4			201.7	≦		
	X4	L	0	-89.1	1.100	101.9	22.9	≦	318.1	OK
		R	0	89.6			201.7	≦		
	X5	L	0	-94.6	1.100	104.6	20.5	≦	342.6	OK
		R	0	89.5			204.7	≦		
8F	X1	L	0	-89.7	1.100	125.1	47.9	≦	396.4	OK
		R	0	94.4			232.0	≦		
	X2	L	0	-89.5	1.100	108.6	29.9	≦	381.1	OK
		R	0	89.2			208.7	≦		
	X3	L	0	-89.4	1.100	108.4	29.9	≦	381.1	OK
		R	0	89.4			208.7	≦		
	X4	L	0	-89.2	1.100	108.3	29.9	≦	381.1	OK
		R	0	89.5			208.6	≦		
	X5	L	0	-94.4	1.100	129.8	48.3	≦	396.4	OK
		R	0							

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X5	R 0	89.7	1.100	129.8	232.5	396.4	OK
7F	X1	L 0	-89.7	1.100	125.1	47.9	396.4	OK
		R 0	94.4			232.0		
	X2	L 0	-89.5	1.100	108.6	29.9	381.1	OK
		R 0	89.2			208.7		
	X3	L 0	-89.4	1.100	108.4	29.9	381.1	OK
		R 0	89.4			208.7		
	X4	L 0	-89.2	1.100	108.3	29.9	381.1	OK
		R 0	89.5			208.6		
	X5	L 0	-94.4	1.100	129.8	48.3	396.4	OK
		R 0	89.7			232.5		
6F	X1	L 0	-89.7	1.100	125.1	47.9	396.4	OK
		R 0	94.4			232.0		
	X2	L 0	-89.5	1.100	127.6	50.8	367.1	OK
		R 0	89.2			229.5		
	X3	L 0	-89.4	1.100	127.4	50.8	367.1	OK
		R 0	89.4			229.5		
	X4	L 0	-89.2	1.100	127.3	50.8	367.1	OK
		R 0	89.5			229.5		
	X5	L 0	-94.4	1.100	129.8	48.3	396.4	OK
		R 0	89.7			232.5		
5F	X1	L 0	-89.7	1.100	125.1	47.9	396.4	OK
		R 0	94.4			232.0		
	X2	L 0	-89.5	1.100	127.6	50.8	367.1	OK
		R 0	89.2			229.5		
	X3	L 0	-89.4	1.100	127.4	50.8	367.1	OK
		R 0	89.4			229.5		
	X4	L 0	-89.2	1.100	127.3	50.8	367.1	OK
		R 0	89.5			229.5		
	X5	L 0	-94.4	1.100	129.8	48.3	396.4	OK
		R 0	89.7			232.5		
4F	X1	L 0	-89.6	1.100	125.0	47.9	396.4	OK
		R 0	94.5			232.0		
	X2	L 0	-89.5	1.100	127.6	50.8	367.1	OK
		R 0	89.2			229.5		
	X3	L 0	-89.4	1.100	127.4	50.8	367.1	OK
		R 0	89.4			229.5		
	X4	L 0	-89.2	1.100	127.3	50.8	367.1	OK
		R 0	89.5			229.5		
	X5	L 0	-94.5	1.100	129.9	48.3	396.4	OK
		R 0	89.6			232.5		
3F	X1	L 0	-89.7	1.100	125.0	47.9	396.4	OK
		R 0	94.5			232.0		
	X2	L 0	-89.5	1.100	127.5	50.8	367.1	OK
		R 0	89.3			229.5		
	X3	L 0	-89.4	1.100	127.4	50.8	367.1	OK
		R 0	89.4			229.5		
	X4	L 0	-89.3	1.100	127.3	50.8	367.1	OK
		R 0	89.5			229.5		
	X5	L 0	-94.5	1.100	129.8	48.3	396.4	OK
		R 0	89.7			232.5		
2F	X1	L 0	-89.3	1.100	124.7	47.8	396.4	OK
		R 0	94.8			232.0		
	X2	L 0	-89.4	1.100	127.5	50.8	367.1	OK
		R 0	89.3			229.5		
	X3	L 0	-89.4	1.100	127.4	50.8	367.1	OK
		R 0	89.4			229.5		
	X4	L 0	-89.3	1.100	127.3	50.8	367.1	OK
		R 0	89.4			229.5		
	X5	L 0	-94.8	1.100	130.2	48.4	396.4	OK
		R 0	89.3			232.5		
1F	X1	L	-135.4	1.200	334.7	266.2	2220.1	OK
		R	194.2			595.8		
	X2	L	-170.6	1.200	269.4	152.8	2220.1	OK
		R	159.0			482.3		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X3	L	-164.8	1.200	272.4	162.1	2220.1	OK
		R	164.8			491.7		
	X4	L	-159.0	1.200	221.3	106.6	2220.1	OK
		R	170.6			436.2		
	X5	L	-194.2	1.200	293.6	158.1	2220.1	OK
		R	135.4			487.7		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	L	-137.4	1.100	315.7	209.9	578.6	OK
		R	143.2			490.4		
	X2	L	-140.4	1.100	318.7	210.2	578.6	OK
		R	140.2			490.7		
	X3	L	-140.3	1.100	318.6	210.2	578.6	OK
		R	140.3			490.7		
	X4	L	-140.2	1.100	318.5	210.2	578.6	OK
		R	140.4			490.7		
	X5	L	-143.2	1.100	321.5	210.4	578.6	OK
		R	137.4			491.0		
10F	X1	L	-138.6	1.100	453.0	359.8	693.7	OK
		R	141.5			639.9		
	X2	L	-140.1	1.100	469.1	375.9	689.0	OK
		R	140.0			656.0		
	X3	L	-140.1	1.100	469.0	375.9	689.0	OK
		R	140.1			656.0		
	X4	L	-140.0	1.100	469.0	375.9	689.0	OK
		R	140.1			656.0		
	X5	L	-141.5	1.100	456.0	360.1	693.7	OK
		R	138.6			640.2		
9F	X1	L	-137.7	1.100	452.8	360.4	693.7	OK
		R	141.2			639.2		
	X2	L	-139.5	1.100	469.1	376.5	689.0	OK
		R	139.4			655.4		
	X3	L	-139.4	1.100	469.0	376.5	689.0	OK
		R	139.4			655.4		
	X4	L	-139.4	1.100	469.0	376.5	689.0	OK
		R	139.5			655.4		
	X5	L	-141.2	1.100	456.3	360.7	693.7	OK
		R	137.7			639.6		
8F	X1	L	-143.7	1.100	632.2	551.7	915.6	OK
		R	147.9			843.3		
	X2	L	-145.9	1.100	634.4	551.9	915.6	OK
		R	145.7			843.5		
	X3	L	-145.8	1.100	634.3	551.9	915.6	OK
		R	145.8			843.5		
	X4	L	-145.7	1.100	634.2	551.9	915.6	OK
		R	145.9			843.5		
	X5	L	-147.9	1.100	636.4	552.1	915.6	OK
		R	143.7			843.7		
7F	X1	L	-143.8	1.100	632.3	551.7	915.6	OK
		R	147.8			843.3		
	X2	L	-145.9	1.100	634.4	551.9	915.6	OK
		R	145.8			843.5		
	X3	L	-145.8	1.100	634.3	551.9	915.6	OK
		R	145.8			843.5		
	X4	L	-145.8	1.100	634.3	551.9	915.6	OK
		R	145.9			843.5		
	X5	L	-147.8	1.100	636.3	552.1	915.6	OK
		R	143.8			843.7		
6F	X1	L	-149.1	1.100	810.1	742.0	1133.7	OK
		R	154.1			1045.2		
	X2	L	-151.7	1.100	812.7	742.3	1133.7	OK
		R	151.5			1045.5		
	X3	L	-151.6	1.100	812.6	742.3	1133.7	OK
		R	151.6			1045.5		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X4	L	0	1.100	812.6	742.3	1133.7	OK
		R	0			1045.5		
	X5	L	0	1.100	815.2	742.5	1133.7	OK
		R	0			1045.7		
5F	X1	L	0	1.100	810.1	742.3	1133.7	OK
		R	0			1044.9		
	X2	L	0	1.100	812.7	742.6	1133.7	OK
		R	0			1045.2		
	X3	L	0	1.100	812.6	742.6	1133.7	OK
		R	0			1045.2		
	X4	L	0	1.100	812.6	742.6	1133.7	OK
		R	0			1045.2		
	X5	L	0	1.100	815.2	742.8	1133.7	OK
		R	0			1045.4		
4F	X1	L	0	1.100	810.1	742.3	1133.7	OK
		R	0			1044.9		
	X2	L	0	1.100	812.7	742.6	1133.7	OK
		R	0			1045.2		
	X3	L	0	1.100	812.6	742.6	1133.7	OK
		R	0			1045.2		
	X4	L	0	1.100	812.6	742.6	1133.7	OK
		R	0			1045.2		
	X5	L	0	1.100	815.1	742.8	1133.7	OK
		R	0			1045.4		
3F	X1	L	0	1.100	861.8	790.1	1325.6	OK
		R	0			1112.5		
	X2	L	0	1.100	865.2	790.4	1325.6	OK
		R	0			1112.9		
	X3	L	0	1.100	865.1	790.4	1325.6	OK
		R	0			1112.9		
	X4	L	0	1.100	865.0	790.4	1325.6	OK
		R	0			1112.9		
	X5	L	0	1.100	868.5	790.7	1325.6	OK
		R	0			1113.2		
2F	X1	L	0	1.100	927.2	858.7	1325.6	OK
		R	0			1187.7		
	X2	L	0	1.100	930.5	859.0	1325.6	OK
		R	0			1188.0		
	X3	L	0	1.100	930.5	859.0	1325.6	OK
		R	0			1188.0		
	X4	L	0	1.100	930.5	859.1	1325.6	OK
		R	0			1188.0		
	X5	L	0	1.100	933.8	859.4	1325.6	OK
		R	0			1188.3		
1F	X1	L		1.200	1555.0	1702.2	2525.8	OK
		R				2072.4		
	X2	L		1.200	1441.5	1541.1	2665.0	OK
		R				1911.3		
	X3	L		1.200	1621.8	1761.0	2653.9	OK
		R				2131.3		
	X4	L		1.200	1583.2	1718.4	2572.7	OK
		R				2088.6		
	X5	L		1.200	2001.6	2195.5	2876.2	OK
		R				2565.8		

Y4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L		1.200	0.0	24.6	297.1	OK
		R				38.6		
	X2	L		1.200	0.0	33.4	297.1	OK
		R				29.9		
	X3	L		1.200	0.0	31.6	297.1	OK
		R				31.6		
	X4	L		1.200	0.0	29.9	297.1	OK
		R				33.4		

Y4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X5	L		-38.6	1.200	0.0	38.6	≦	297.1	OK
		R		24.6			24.6	≦		

X1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.5	1.200	0.0	2.5	≦	564.5	OK
		R		5.8			5.8	≦		
	Y3	L		-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R		3.0			3.0	≦		

X2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.3	1.200	0.0	2.3	≦	564.5	OK
		R		7.9			7.9	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.3	1.200	0.0	2.3	≦	564.5	OK
		R		7.9			7.9	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.3	1.200	0.0	2.3	≦	564.5	OK
		R		7.9			7.9	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.3	1.200	0.0	2.3	≦	564.5	OK
		R		7.9			7.9	≦		
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R		2.8			2.8	≦		

X6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.5	1.200	0.0	2.5	≦	564.5	OK
		R		5.8			5.8	≦		
	Y3	L		-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R		3.0			3.0	≦		

Y1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-22.7	1.200	0.0	22.7	≦	297.1	OK
		R		35.4			35.4	≦		
	X2	L		-30.6	1.200	0.0	30.6	≦	297.1	OK
		R		27.4			27.4	≦		
	X3	L		-29.0	1.200	0.0	29.0	≦	297.1	OK
		R		29.0			29.0	≦		
	X4	L		-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	297.1	OK
		R		30.6			30.6	≦		
	X5	L		-35.4	1.200	0.0	35.4	≦	297.1	OK
		R		22.7			22.7	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X1	L	0	-106.8	1.100	-106.1	223.5	≦	349.0	OK
		R	0	119.3			2.5	≦		
	X2	L	0	-110.9	1.100	-84.1	203.4	≦	334.8	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X2	R	0	109.4	1.100	-84.1	16.9	≦	334.8	OK
		L	0	-110.1			203.5	≦		
	X3	R	0	110.1	1.100	-84.8	16.8	≦	334.8	OK
		L	0	-109.4			203.5	≦		
	X4	R	0	110.9	1.100	-85.6	16.8	≦	334.8	OK
		L	0	-119.3			222.2	≦		
	X5	R	0	106.8	1.100	-93.6	3.8	≦	349.0	OK
		L	0	-90.7			204.5	≦		
10F	X1	R	0	93.5	1.100	-103.5	20.4	≦	342.6	OK
		L	0	-89.3			201.7	≦		
	X2	R	0	89.4	1.100	-102.1	23.0	≦	318.1	OK
		L	0	-89.4			201.7	≦		
	X3	R	0	89.4	1.100	-102.1	23.0	≦	318.1	OK
		L	0	-89.4			201.7	≦		
	X4	R	0	89.3	1.100	-102.1	23.0	≦	318.1	OK
		L	0	-93.5			204.3	≦		
	X5	R	0	90.7	1.100	-100.7	20.1	≦	342.6	OK
		L	0	-89.5			204.7	≦		
9F	X1	R	0	94.6	1.100	-104.6	20.5	≦	342.6	OK
		L	0	-89.6			201.7	≦		
	X2	R	0	89.1	1.100	-101.9	22.9	≦	318.1	OK
		L	0	-89.4			201.7	≦		
	X3	R	0	89.4	1.100	-102.1	23.0	≦	318.1	OK
		L	0	-89.1			201.7	≦		
	X4	R	0	89.6	1.100	-102.3	23.0	≦	318.1	OK
		L	0	-94.6			204.1	≦		
	X5	R	0	89.5	1.100	-99.6	20.0	≦	342.6	OK
		L	0	-89.7			232.5	≦		
8F	X1	R	0	94.4	1.100	-129.8	48.3	≦	396.4	OK
		L	0	-89.5			208.6	≦		
	X2	R	0	89.2	1.100	-108.3	29.9	≦	381.1	OK
		L	0	-89.4			208.7	≦		
	X3	R	0	89.4	1.100	-108.4	29.9	≦	381.1	OK
		L	0	-89.2			208.7	≦		
	X4	R	0	89.5	1.100	-108.6	29.9	≦	381.1	OK
		L	0	-94.4			232.0	≦		
	X5	R	0	89.7	1.100	-125.1	47.9	≦	396.4	OK
		L	0	-89.7			232.5	≦		
7F	X1	R	0	94.4	1.100	-129.8	48.3	≦	396.4	OK
		L	0	-89.5			208.6	≦		
	X2	R	0	89.2	1.100	-108.3	29.9	≦	381.1	OK
		L	0	-89.4			208.7	≦		
	X3	R	0	89.4	1.100	-108.4	29.9	≦	381.1	OK
		L	0	-89.2			208.7	≦		
	X4	R	0	89.5	1.100	-108.6	29.9	≦	381.1	OK
		L	0	-94.4			232.0	≦		
	X5	R	0	89.7	1.100	-125.1	47.9	≦	396.4	OK
		L	0	-89.7			232.5	≦		
6F	X1	R	0	94.4	1.100	-129.8	48.3	≦	396.4	OK
		L	0	-89.5			229.5	≦		
	X2	R	0	89.2	1.100	-127.3	50.8	≦	367.1	OK
		L	0	-89.4			229.5	≦		
	X3	R	0	89.4	1.100	-127.4	50.8	≦	367.1	OK
		L	0	-89.2			229.5	≦		
	X4	R	0	89.5	1.100	-127.6	50.8	≦	367.1	OK
		L	0	-94.4			232.0	≦		
	X5	R	0	89.7	1.100	-125.1	47.9	≦	396.4	OK
		L	0	-89.7			232.5	≦		
5F	X1	R	0	94.4	1.100	-129.8	48.3	≦	396.4	OK
		L	0	-89.5			229.5	≦		
	X2	R	0	89.2	1.100	-127.3	50.8	≦	367.1	OK
		L	0	-89.4			229.5	≦		
	X3	R	0	89.4	1.100	-127.4	50.8	≦	367.1	OK
		L	0	-89.2			229.5	≦		
	X4	R	0	89.5	1.100	-127.6	50.8	≦	367.1	OK
		L	0	-89.7			232.5	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X5	L 0	-94.4	1.100	-125.1	232.0	396.4	OK
		R 0	89.7			47.9		
4F	X1	L 0	-89.6	1.100	-129.9	232.5	396.4	OK
		R 0	94.5			48.3		
	X2	L 0	-89.5	1.100	-127.3	229.5	367.1	OK
		R 0	89.2			50.8		
	X3	L 0	-89.4	1.100	-127.4	229.5	367.1	OK
		R 0	89.4			50.8		
	X4	L 0	-89.2	1.100	-127.6	229.5	367.1	OK
		R 0	89.5			50.8		
	X5	L 0	-94.5	1.100	-125.0	232.0	396.4	OK
		R 0	89.6			47.9		
3F	X1	L 0	-89.7	1.100	-129.8	232.5	396.4	OK
		R 0	94.5			48.3		
	X2	L 0	-89.5	1.100	-127.3	229.5	367.1	OK
		R 0	89.3			50.8		
	X3	L 0	-89.4	1.100	-127.4	229.5	367.1	OK
		R 0	89.4			50.8		
	X4	L 0	-89.3	1.100	-127.5	229.5	367.1	OK
		R 0	89.5			50.8		
	X5	L 0	-94.5	1.100	-125.0	232.0	396.4	OK
		R 0	89.7			47.9		
2F	X1	L 0	-89.3	1.100	-130.2	232.5	396.4	OK
		R 0	94.8			48.4		
	X2	L 0	-89.4	1.100	-127.3	229.5	367.1	OK
		R 0	89.3			50.8		
	X3	L 0	-89.4	1.100	-127.4	229.5	367.1	OK
		R 0	89.4			50.8		
	X4	L 0	-89.3	1.100	-127.5	229.5	367.1	OK
		R 0	89.4			50.8		
	X5	L 0	-94.8	1.100	-124.7	232.0	396.4	OK
		R 0	89.3			47.8		
1F	X1	L	-135.4	1.200	-293.6	487.7	2220.1	OK
		R	194.2			158.1		
	X2	L	-170.6	1.200	-221.3	436.2	2220.1	OK
		R	159.0			106.6		
	X3	L	-164.8	1.200	-272.4	491.7	2220.1	OK
		R	164.8			162.1		
	X4	L	-159.0	1.200	-269.4	482.3	2220.1	OK
		R	170.6			152.8		
	X5	L	-194.2	1.200	-334.7	595.8	2220.1	OK
		R	135.4			266.2		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	L 0	-137.4	1.100	-321.5	491.0	578.6	OK
		R 0	143.2			210.4		
	X2	L 0	-140.4	1.100	-318.5	490.7	578.6	OK
		R 0	140.2			210.2		
	X3	L 0	-140.3	1.100	-318.6	490.7	578.6	OK
		R 0	140.3			210.2		
	X4	L 0	-140.2	1.100	-318.7	490.7	578.6	OK
		R 0	140.4			210.2		
	X5	L 0	-143.2	1.100	-315.7	490.4	578.6	OK
		R 0	137.4			209.9		
10F	X1	L 0	-138.6	1.100	-456.0	640.2	693.7	OK
		R 0	141.5			360.1		
	X2	L 0	-140.1	1.100	-469.0	656.0	689.0	OK
		R 0	140.0			375.9		
	X3	L 0	-140.1	1.100	-469.0	656.0	689.0	OK
		R 0	140.1			375.9		
	X4	L 0	-140.0	1.100	-469.1	656.0	689.0	OK
		R 0	140.1			375.9		
	X5	L 0	-141.5	1.100	-453.0	639.9	693.7	OK
		R 0	138.6			359.8		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X1	L 0	-137.7	1.100	-456.3	639.6	693.7	OK
		R 0	141.2			360.7		
	X2	L 0	-139.5	1.100	-469.0	655.4	689.0	OK
		R 0	139.4			376.5		
	X3	L 0	-139.4	1.100	-469.0	655.4	689.0	OK
		R 0	139.4			376.5		
	X4	L 0	-139.4	1.100	-469.1	655.4	689.0	OK
		R 0	139.5			376.5		
	X5	L 0	-141.2	1.100	-452.8	639.2	693.7	OK
		R 0	137.7			360.4		
8F	X1	L 0	-143.7	1.100	-636.4	843.7	915.6	OK
		R 0	147.9			552.1		
	X2	L 0	-145.9	1.100	-634.2	843.5	915.6	OK
		R 0	145.7			551.9		
	X3	L 0	-145.8	1.100	-634.3	843.5	915.6	OK
		R 0	145.8			551.9		
	X4	L 0	-145.7	1.100	-634.4	843.5	915.6	OK
		R 0	145.9			551.9		
	X5	L 0	-147.9	1.100	-632.2	843.3	915.6	OK
		R 0	143.7			551.7		
7F	X1	L 0	-143.8	1.100	-636.3	843.7	915.6	OK
		R 0	147.8			552.1		
	X2	L 0	-145.9	1.100	-634.3	843.5	915.6	OK
		R 0	145.8			551.9		
	X3	L 0	-145.8	1.100	-634.3	843.5	915.6	OK
		R 0	145.8			551.9		
	X4	L 0	-145.8	1.100	-634.4	843.5	915.6	OK
		R 0	145.9			551.9		
	X5	L 0	-147.8	1.100	-632.3	843.3	915.6	OK
		R 0	143.8			551.7		
6F	X1	L 0	-149.1	1.100	-815.2	1045.7	1133.7	OK
		R 0	154.1			742.5		
	X2	L 0	-151.7	1.100	-812.6	1045.5	1133.7	OK
		R 0	151.5			742.3		
	X3	L 0	-151.6	1.100	-812.6	1045.5	1133.7	OK
		R 0	151.6			742.3		
	X4	L 0	-151.5	1.100	-812.7	1045.5	1133.7	OK
		R 0	151.7			742.3		
	X5	L 0	-154.1	1.100	-810.1	1045.2	1133.7	OK
		R 0	149.1			742.0		
5F	X1	L 0	-148.7	1.100	-815.2	1045.4	1133.7	OK
		R 0	153.9			742.8		
	X2	L 0	-151.4	1.100	-812.6	1045.2	1133.7	OK
		R 0	151.2			742.6		
	X3	L 0	-151.3	1.100	-812.6	1045.2	1133.7	OK
		R 0	151.3			742.6		
	X4	L 0	-151.2	1.100	-812.7	1045.2	1133.7	OK
		R 0	151.4			742.6		
	X5	L 0	-153.9	1.100	-810.1	1044.9	1133.7	OK
		R 0	148.7			742.3		
4F	X1	L 0	-148.8	1.100	-815.1	1045.4	1133.7	OK
		R 0	153.8			742.8		
	X2	L 0	-151.4	1.100	-812.6	1045.2	1133.7	OK
		R 0	151.2			742.6		
	X3	L 0	-151.3	1.100	-812.6	1045.2	1133.7	OK
		R 0	151.3			742.6		
	X4	L 0	-151.2	1.100	-812.7	1045.2	1133.7	OK
		R 0	151.4			742.6		
	X5	L 0	-153.8	1.100	-810.1	1044.9	1133.7	OK
		R 0	148.8			742.3		
3F	X1	L 0	-157.9	1.100	-868.5	1113.2	1325.6	OK
		R 0	164.6			790.7		
	X2	L 0	-161.4	1.100	-865.0	1112.9	1325.6	OK
		R 0	161.1			790.4		
	X3	L 0	-161.2	1.100	-865.1	1112.9	1325.6	OK
		R 0						

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X3	R	0	161.2	1.100	-865.1	790.4	≦	1325.6	OK
		L	0	-161.1	1.100	-865.2	1112.9	≦	1325.6	OK
	X4	R	0	161.4	1.100	-865.2	790.4	≦	1325.6	OK
		L	0	-164.6	1.100	-861.8	1112.5	≦	1325.6	OK
	X5	R	0	157.9	1.100	-861.8	790.1	≦	1325.6	OK
		L	0	-161.2	1.100	-933.8	1188.3	≦	1325.6	OK
2F	X1	R	0	167.8	1.100	-933.8	859.4	≦	1325.6	OK
		L	0	-164.5	1.100	-930.5	1188.0	≦	1325.6	OK
	X2	R	0	164.5	1.100	-930.5	859.0	≦	1325.6	OK
		L	0	-164.5	1.100	-930.5	1188.0	≦	1325.6	OK
	X3	R	0	164.5	1.100	-930.5	859.0	≦	1325.6	OK
		L	0	-164.5	1.100	-930.5	1188.0	≦	1325.6	OK
	X4	R	0	164.5	1.100	-930.5	859.0	≦	1325.6	OK
		L	0	-167.8	1.100	-927.2	1187.7	≦	1325.6	OK
	X5	R	0	161.2	1.100	-927.2	858.7	≦	1325.6	OK
		L	0	-163.9	1.200	-2001.6	2565.8	≦	2876.2	OK
1F	X1	R		206.4	1.200	-2001.6	2195.5	≦	2876.2	OK
		L		-188.8	1.200	-1583.2	2088.6	≦	2572.7	OK
	X2	R		181.5	1.200	-1583.2	1718.3	≦	2572.7	OK
		L		-185.1	1.200	-1621.8	2131.3	≦	2653.9	OK
	X3	R		185.1	1.200	-1621.8	1761.0	≦	2653.9	OK
		L		-181.5	1.200	-1441.5	1911.4	≦	2665.0	OK
	X4	R		188.8	1.200	-1441.5	1541.1	≦	2665.0	OK
		L		-206.4	1.200	-1555.0	2072.4	≦	2525.8	OK
	X5	R		163.9	1.200	-1555.0	1702.2	≦	2525.8	OK
		L		-163.9	1.200	-1555.0	2072.4	≦	2525.8	OK

Y4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-24.6	1.200	0.0	24.6	≦	297.1	OK
		R		38.6	1.200	0.0	38.6	≦	297.1	OK
	X2	L		-33.4	1.200	0.0	33.4	≦	297.1	OK
		R		29.9	1.200	0.0	29.9	≦	297.1	OK
	X3	L		-31.6	1.200	0.0	31.6	≦	297.1	OK
		R		31.6	1.200	0.0	31.6	≦	297.1	OK
	X4	L		-29.9	1.200	0.0	29.9	≦	297.1	OK
		R		33.4	1.200	0.0	33.4	≦	297.1	OK
	X5	L		-38.6	1.200	0.0	38.6	≦	297.1	OK
		R		24.6	1.200	0.0	24.6	≦	297.1	OK

X1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.5	1.200	0.0	2.5	≦	564.5	OK
		R		5.8	1.200	0.0	5.8	≦	564.5	OK
	Y3	L		-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R		3.0	1.200	0.0	3.0	≦	564.5	OK

X2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.3	1.200	0.0	2.3	≦	564.5	OK
		R		7.9	1.200	0.0	7.9	≦	564.5	OK
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R		2.8	1.200	0.0	2.8	≦	564.5	OK

X3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.3	1.200	0.0	2.3	≦	564.5	OK
		R		7.9	1.200	0.0	7.9	≦	564.5	OK
	Y3	L		-10.9	1.200	0.0	10.9	≦	564.5	OK
		R		2.8	1.200	0.0	2.8	≦	564.5	OK

X4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.3	1.200	0.0	2.3	≦	564.5	OK
		R		7.9	1.200	0.0	7.9	≦	564.5	OK

X4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y3	L	-10.9	1.200	0.0	10.9	564.5	OK
		R	2.8			2.8		

X5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.3	1.200	0.0	2.3	564.5	OK
		R	7.9			7.9		
	Y3	L	-10.9	1.200	0.0	10.9	564.5	OK
		R	2.8			2.8		

X6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.5	1.200	0.0	2.5	564.5	OK
		R	5.8			5.8		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R	3.0			3.0		

X1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.5	1.200	0.0	2.5	564.5	OK
		R	5.8			5.8		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R	3.0			3.0		

X2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.3	1.200	0.0	2.3	564.5	OK
		R	7.9			7.9		
	Y3	L	-10.9	1.200	0.0	10.9	564.5	OK
		R	2.8			2.8		

X3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.3	1.200	0.0	2.3	564.5	OK
		R	7.9			7.9		
	Y3	L	-10.9	1.200	0.0	10.9	564.5	OK
		R	2.8			2.8		

X4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.3	1.200	0.0	2.3	564.5	OK
		R	7.9			7.9		
	Y3	L	-10.9	1.200	0.0	10.9	564.5	OK
		R	2.8			2.8		

X5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.3	1.200	0.0	2.3	564.5	OK
		R	7.9			7.9		
	Y3	L	-10.9	1.200	0.0	10.9	564.5	OK
		R	2.8			2.8		

X6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.5	1.200	0.0	2.5	564.5	OK
		R	5.8			5.8		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R	3.0			3.0		

Y1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-22.7	1.200	0.0	22.7	297.1	OK

Y1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	R	35.4	1.200	0.0	35.4	297.1	OK
		L	-30.6			30.6		
	X2	R	27.4	1.200	0.0	27.4	297.1	OK
		L	-29.0			29.0		
	X3	R	29.0	1.200	0.0	29.0	297.1	OK
		L	-27.4			27.4		
	X4	R	30.6	1.200	0.0	30.6	297.1	OK
		L	-35.4			35.4		
	X5	R	22.7	1.200	0.0	22.7	297.1	OK
		L						

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	L	-106.8	1.200	2.5	103.8	349.0	OK
		R	119.3			122.3		
	X2	L	-110.9	1.200	-0.1	111.0	334.8	OK
		R	109.4			109.2		
	X3	L	-110.1	1.200	-0.0	110.1	334.8	OK
		R	110.1			110.1		
	X4	L	-109.4	1.200	0.1	109.2	334.8	OK
		R	110.9			111.0		
	X5	L	-119.3	1.200	-2.5	122.3	349.0	OK
		R	106.8			103.8		
10F	X1	L	-90.7	1.200	2.9	87.3	342.6	OK
		R	93.5			96.9		
	X2	L	-89.3	1.200	0.0	89.3	318.1	OK
		R	89.4			89.4		
	X3	L	-89.4	1.200	-0.0	89.4	318.1	OK
		R	89.4			89.4		
	X4	L	-89.4	1.200	-0.0	89.4	318.1	OK
		R	89.3			89.3		
	X5	L	-93.5	1.200	-2.9	96.9	342.6	OK
		R	90.7			87.2		
9F	X1	L	-89.5	1.200	3.0	85.9	342.6	OK
		R	94.6			98.2		
	X2	L	-89.6	1.200	0.0	89.6	318.1	OK
		R	89.1			89.2		
	X3	L	-89.4	1.200	-0.0	89.4	318.1	OK
		R	89.4			89.4		
	X4	L	-89.1	1.200	-0.0	89.2	318.1	OK
		R	89.6			89.6		
	X5	L	-94.6	1.200	-3.0	98.2	342.6	OK
		R	89.5			85.9		
8F	X1	L	-89.7	1.200	4.4	84.5	396.4	OK
		R	94.4			99.7		
	X2	L	-89.5	1.200	-0.1	89.6	381.1	OK
		R	89.2			89.1		
	X3	L	-89.4	1.200	-0.0	89.4	381.1	OK
		R	89.4			89.4		
	X4	L	-89.2	1.200	0.1	89.1	381.1	OK
		R	89.5			89.6		
	X5	L	-94.4	1.200	-4.4	99.7	396.4	OK
		R	89.7			84.5		
7F	X1	L	-89.7	1.200	5.5	83.1	396.4	OK
		R	94.4			101.0		
	X2	L	-89.5	1.200	-0.0	89.5	381.1	OK
		R	89.2			89.2		
	X3	L	-89.4	1.200	-0.0	89.4	381.1	OK
		R	89.4			89.4		
	X4	L	-89.2	1.200	0.0	89.2	381.1	OK
		R	89.5			89.5		
	X5	L	-94.4	1.200	-5.5	101.0	396.4	OK
		R	89.7			83.1		
6F	X1	L	-89.7	1.200	6.2	82.3	396.4	OK
		R	94.4			101.9		
	X2	L	-89.5	1.200	-0.3	89.9	367.1	OK

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X2	R	89.2	1.200	-0.3	88.8	367.1	OK
		L	-89.4			89.4		
	X3	R	89.4	1.200	-0.0	89.4	367.1	OK
		L	-89.2			88.8		
	X4	R	89.5	1.200	0.3	89.9	367.1	OK
		L	-94.4			101.9		
5F	X1	R	89.7	1.200	-6.2	82.3	396.4	OK
		L	-89.7			82.4		
	X2	R	94.4	1.200	6.1	101.7	396.4	OK
		L	-89.5			90.5		
	X3	R	89.2	1.200	-0.8	88.2	367.1	OK
		L	-89.4			89.4		
	X4	R	89.4	1.200	-0.0	89.4	367.1	OK
		L	-89.2			88.2		
	X5	R	89.5	1.200	0.8	90.5	367.1	OK
		L	-94.4			101.7		
4F	X1	R	89.7	1.200	-6.1	82.4	396.4	OK
		L	-89.6			83.1		
	X2	R	94.5	1.200	5.4	101.1	396.4	OK
		L	-89.5			90.5		
	X3	R	89.2	1.200	-0.9	88.2	367.1	OK
		L	-89.4			89.4		
	X4	R	89.4	1.200	-0.0	89.4	367.1	OK
		L	-89.2			88.2		
	X5	R	89.5	1.200	0.9	90.5	367.1	OK
		L	-94.5			101.1		
3F	X1	R	89.6	1.200	-5.4	83.1	396.4	OK
		L	-89.7			82.6		
	X2	R	94.5	1.200	5.9	101.5	396.4	OK
		L	-89.5			90.6		
	X3	R	89.3	1.200	-0.9	88.1	367.1	OK
		L	-89.4			89.4		
	X4	R	89.4	1.200	-0.0	89.4	367.1	OK
		L	-89.3			88.1		
	X5	R	89.5	1.200	0.9	90.6	367.1	OK
		L	-94.5			101.5		
2F	X1	R	89.7	1.200	-5.9	82.6	396.4	OK
		L	-89.3			78.5		
	X2	R	94.8	1.200	9.0	105.6	396.4	OK
		L	-89.4			91.8		
	X3	R	89.3	1.200	-1.9	87.0	367.1	OK
		L	-89.4			89.4		
	X4	R	89.4	1.200	-0.0	89.4	367.1	OK
		L	-89.3			87.0		
	X5	R	89.4	1.200	1.9	91.8	367.1	OK
		L	-94.8			105.6		
1F	X1	R	89.3	1.200	-9.0	78.5	396.4	OK
		L	-135.4			126.9		
	X2	R	194.2	1.200	7.1	202.7	2220.1	OK
		L	-170.6			173.5		
	X3	R	159.0	1.200	-2.5	156.1	2220.1	OK
		L	-164.8			164.8		
	X4	R	164.8	1.200	0.0	164.8	2220.1	OK
		L	-159.0			156.1		
	X5	R	170.6	1.200	2.5	173.5	2220.1	OK
		L	-194.2			202.7		

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	R	-137.4	1.200	2.7	134.2	578.6	OK
		L	143.2			146.3		
	X2	R	-140.4	1.200	0.8	139.4	578.6	OK
		L	140.2			141.1		
	X3	R	-140.3	1.200	0.0	140.3	578.6	OK
		L						

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X3	R	140.3	1.200	0.0	140.3	≦	578.6	OK
		L	-140.2			141.1	≦		
	X4	R	140.4	1.200	-0.8	139.4	≦	578.6	OK
		L	-143.2			146.3	≦		
	X5	R	137.4	1.200	-2.7	134.2	≦	578.6	OK
		L	-138.6			145.7	≦		
10F	X1	R	141.5	1.200	3.5	145.7	≦	693.7	OK
		L	-140.1			138.8	≦		
	X2	R	140.0	1.200	1.1	141.3	≦	692.3	OK
		L	-140.1			140.0	≦		
	X3	R	140.1	1.200	0.0	140.1	≦	692.3	OK
		L	-140.0			141.3	≦		
	X4	R	140.1	1.200	-1.1	138.8	≦	692.3	OK
		L	-141.5			145.7	≦		
	X5	R	138.6	1.200	-3.5	134.4	≦	693.7	OK
		L	-137.7			145.5	≦		
9F	X1	R	141.2	1.200	3.6	145.5	≦	693.7	OK
		L	-139.5			138.2	≦		
	X2	R	139.4	1.200	1.1	140.7	≦	692.3	OK
		L	-139.4			139.4	≦		
	X3	R	139.4	1.200	0.0	139.4	≦	692.3	OK
		L	-139.4			140.6	≦		
	X4	R	139.5	1.200	-1.1	138.2	≦	692.3	OK
		L	-141.2			145.5	≦		
	X5	R	137.7	1.200	-3.6	133.3	≦	693.7	OK
		L	-143.7			137.8	≦		
8F	X1	R	147.9	1.200	4.9	153.8	≦	915.6	OK
		L	-145.9			144.4	≦		
	X2	R	145.7	1.200	1.2	147.2	≦	917.1	OK
		L	-145.8			145.8	≦		
	X3	R	145.8	1.200	0.0	145.8	≦	917.1	OK
		L	-145.7			147.2	≦		
	X4	R	145.9	1.200	-1.2	144.4	≦	917.1	OK
		L	-147.9			153.8	≦		
	X5	R	143.7	1.200	-4.9	137.8	≦	915.6	OK
		L	-143.8			147.8	≦		
7F	X1	R	147.8	1.200	5.8	154.8	≦	915.6	OK
		L	-145.9			144.5	≦		
	X2	R	145.8	1.200	1.1	147.1	≦	917.1	OK
		L	-145.8			145.8	≦		
	X3	R	145.8	1.200	0.0	145.8	≦	917.1	OK
		L	-145.8			147.1	≦		
	X4	R	145.9	1.200	-1.1	144.5	≦	917.1	OK
		L	-147.8			154.8	≦		
	X5	R	143.8	1.200	-5.8	136.8	≦	915.6	OK
		L	-149.1			141.4	≦		
6F	X1	R	154.1	1.200	6.4	161.8	≦	1133.7	OK
		L	-151.7			150.2	≦		
	X2	R	151.5	1.200	1.2	153.0	≦	1136.4	OK
		L	-151.6			151.6	≦		
	X3	R	151.6	1.200	0.0	151.6	≦	1136.4	OK
		L	-151.5			153.0	≦		
	X4	R	151.7	1.200	-1.2	150.3	≦	1136.4	OK
		L	-154.1			161.8	≦		
	X5	R	149.1	1.200	-6.4	141.4	≦	1133.7	OK
		L	-148.7			141.5	≦		
5F	X1	R	153.9	1.200	6.1	161.1	≦	1133.7	OK
		L	-151.4			150.1	≦		
	X2	R	151.2	1.200	1.0	152.5	≦	1136.4	OK
		L	-151.3			151.3	≦		
	X3	R	151.3	1.200	0.0	151.3	≦	1136.4	OK
		L	-151.2			152.5	≦		
	X4	R	151.4	1.200	-1.0	150.1	≦	1136.4	OK
		L	-153.9			161.1	≦		
	X5	R	148.7	1.200	-6.1	141.5	≦	1133.7	OK
		L	-148.7			141.5	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X1	L	-148.8	1.200	6.0	141.6	1133.7	OK
		R	153.8			161.0		
	X2	L	-151.4	1.200	0.8	150.4	1136.4	OK
		R	151.2			152.2		
	X3	L	-151.3	1.200	0.0	151.3	1136.4	OK
		R	151.3			151.3		
	X4	L	-151.2	1.200	-0.8	152.2	1136.4	OK
		R	151.4			150.4		
	X5	L	-153.8	1.200	-6.0	161.0	1133.7	OK
		R	148.8			141.6		
3F	X1	L	-157.9	1.200	5.5	151.3	1325.6	OK
		R	164.6			171.2		
	X2	L	-161.4	1.200	0.7	160.5	1325.6	OK
		R	161.1			162.0		
	X3	L	-161.2	1.200	0.0	161.2	1325.6	OK
		R	161.2			161.2		
	X4	L	-161.1	1.200	-0.7	162.0	1325.6	OK
		R	161.4			160.5		
	X5	L	-164.6	1.200	-5.5	171.2	1325.6	OK
		R	157.9			151.3		
2F	X1	L	-161.2	1.200	4.7	155.5	1325.6	OK
		R	167.8			173.4		
	X2	L	-164.5	1.200	0.5	163.9	1325.6	OK
		R	164.5			165.0		
	X3	L	-164.5	1.200	0.0	164.5	1325.6	OK
		R	164.5			164.5		
	X4	L	-164.5	1.200	-0.5	165.0	1325.6	OK
		R	164.5			163.9		
	X5	L	-167.8	1.200	-4.7	173.4	1325.6	OK
		R	161.2			155.5		
1F	X1	L	-163.9	1.200	0.3	163.5	2220.1	OK
		R	206.4			206.8		
	X2	L	-188.8	1.200	0.1	188.7	2220.1	OK
		R	181.5			181.6		
	X3	L	-185.1	1.200	0.0	185.1	2220.1	OK
		R	185.1			185.1		
	X4	L	-181.5	1.200	-0.1	181.6	2220.1	OK
		R	188.8			188.7		
	X5	L	-206.4	1.200	-0.3	206.8	2220.1	OK
		R	163.9			163.5		

Y4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-24.6	1.200	0.0	24.6	297.1	OK
		R	38.6			38.6		
	X2	L	-33.4	1.200	0.0	33.4	297.1	OK
		R	29.9			29.9		
	X3	L	-31.6	1.200	0.0	31.6	297.1	OK
		R	31.6			31.6		
	X4	L	-29.9	1.200	0.0	29.9	297.1	OK
		R	33.4			33.4		
	X5	L	-38.6	1.200	0.0	38.6	297.1	OK
		R	24.6			24.6		

X1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.5	1.200	0.0	2.5	564.5	OK
		R	5.8			5.8		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R	3.0			3.0		

X2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.3	1.200	0.0	2.3	564.5	OK

X2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	R	7.9	1.200	0.0	7.9	564.5	OK
		L	-10.9			10.9		
	Y3	R	2.8	1.200	0.0	2.8	564.5	OK

X3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.3	1.200	0.0	2.3	564.5	OK
		R	7.9			7.9		
	Y3	L	-10.9	1.200	0.0	10.9	564.5	OK
		R	2.8			2.8		

X4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.3	1.200	0.0	2.3	564.5	OK
		R	7.9			7.9		
	Y3	L	-10.9	1.200	0.0	10.9	564.5	OK
		R	2.8			2.8		

X5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.3	1.200	0.0	2.3	564.5	OK
		R	7.9			7.9		
	Y3	L	-10.9	1.200	0.0	10.9	564.5	OK
		R	2.8			2.8		

X6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.5	1.200	0.0	2.5	564.5	OK
		R	5.8			5.8		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R	3.0			3.0		

Y1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-22.7	1.200	0.0	22.7	297.1	OK
		R	35.4			35.4		
	X2	L	-30.6	1.200	0.0	30.6	297.1	OK
		R	27.4			27.4		
	X3	L	-29.0	1.200	0.0	29.0	297.1	OK
		R	29.0			29.0		
	X4	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	297.1	OK
		R	30.6			30.6		
	X5	L	-35.4	1.200	0.0	35.4	297.1	OK
		R	22.7			22.7		

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	L	-106.8	1.200	-7.3	115.6	349.0	OK
		R	119.3			110.4		
	X2	L	-110.9	1.200	1.6	109.0	334.8	OK
		R	109.4			111.3		
	X3	L	-110.1	1.200	0.0	110.1	334.8	OK
		R	110.1			110.1		
	X4	L	-109.4	1.200	-1.6	111.3	334.8	OK
		R	110.9			109.0		
	X5	L	-119.3	1.200	7.3	110.4	349.0	OK
		R	106.8			115.6		
10F	X1	L	-90.7	1.200	-10.6	103.4	342.6	OK
		R	93.5			80.8		
	X2	L	-89.3	1.200	1.5	87.5	318.1	OK
		R	89.4			91.2		
	X3	L	-89.4	1.200	0.0	89.4	318.1	OK
		R	89.4			89.4		

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X4	L	-89.4	1.200	-1.5	91.2	318.1	OK
		R	89.3			87.5		
	X5	L	-93.5	1.200	10.6	80.8	342.6	OK
		R	90.7			103.4		
9F	X1	L	-89.5	1.200	-10.9	102.7	342.6	OK
		R	94.6			81.5		
	X2	L	-89.6	1.200	1.5	87.8	318.1	OK
		R	89.1			90.9		
	X3	L	-89.4	1.200	0.0	89.4	318.1	OK
		R	89.4			89.4		
	X4	L	-89.1	1.200	-1.5	90.9	318.1	OK
		R	89.6			87.8		
	X5	L	-94.6	1.200	11.0	81.5	342.6	OK
		R	89.5			102.7		
8F	X1	L	-89.7	1.200	-13.0	105.3	396.4	OK
		R	94.4			78.9		
	X2	L	-89.5	1.200	2.4	86.6	381.1	OK
		R	89.2			92.1		
	X3	L	-89.4	1.200	0.0	89.4	381.1	OK
		R	89.4			89.4		
	X4	L	-89.2	1.200	-2.4	92.1	381.1	OK
		R	89.5			86.6		
	X5	L	-94.4	1.200	13.0	78.9	396.4	OK
		R	89.7			105.3		
7F	X1	L	-89.7	1.200	-12.6	104.9	396.4	OK
		R	94.4			79.3		
	X2	L	-89.5	1.200	2.1	87.0	381.1	OK
		R	89.2			91.8		
	X3	L	-89.4	1.200	0.0	89.4	381.1	OK
		R	89.4			89.4		
	X4	L	-89.2	1.200	-2.1	91.8	381.1	OK
		R	89.5			87.0		
	X5	L	-94.4	1.200	12.6	79.3	396.4	OK
		R	89.7			104.9		
6F	X1	L	-89.7	1.200	-11.8	103.9	396.4	OK
		R	94.4			80.2		
	X2	L	-89.5	1.200	2.0	87.1	367.1	OK
		R	89.2			91.6		
	X3	L	-89.4	1.200	0.0	89.4	367.1	OK
		R	89.4			89.4		
	X4	L	-89.2	1.200	-2.0	91.6	367.1	OK
		R	89.5			87.1		
	X5	L	-94.4	1.200	11.8	80.2	396.4	OK
		R	89.7			103.9		
5F	X1	L	-89.7	1.200	-9.7	101.3	396.4	OK
		R	94.4			82.9		
	X2	L	-89.5	1.200	1.9	87.3	367.1	OK
		R	89.2			91.4		
	X3	L	-89.4	1.200	0.0	89.4	367.1	OK
		R	89.4			89.4		
	X4	L	-89.2	1.200	-1.9	91.4	367.1	OK
		R	89.5			87.3		
	X5	L	-94.4	1.200	9.7	82.9	396.4	OK
		R	89.7			101.3		
4F	X1	L	-89.6	1.200	-4.3	94.8	396.4	OK
		R	94.5			89.4		
	X2	L	-89.5	1.200	0.6	88.7	367.1	OK
		R	89.2			90.0		
	X3	L	-89.4	1.200	0.0	89.4	367.1	OK
		R	89.4			89.4		
	X4	L	-89.2	1.200	-0.6	90.0	367.1	OK
		R	89.5			88.7		
	X5	L	-94.5	1.200	4.3	89.4	396.4	OK
		R	89.6			94.8		
3F	X1	L	-89.7	1.200	-3.5	93.9	396.4	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X1	R	94.5	1.200	-3.5	90.2	396.4	OK
		L	-89.5			88.9		
	X2	R	89.3	1.200	0.4	89.8	367.1	OK
		L	-89.4			89.4		
	X3	R	89.4	1.200	0.0	89.4	367.1	OK
		L	-89.3			89.8		
	X4	R	89.5	1.200	-0.4	88.9	367.1	OK
		L	-94.5			90.2		
	X5	R	89.7	1.200	3.5	93.9	396.4	OK
		L	-89.3			91.6		
2F	X1	R	94.8	1.200	-1.9	92.6	396.4	OK
		L	-89.4			89.5		
	X2	R	89.3	1.200	-0.0	89.2	367.1	OK
		L	-89.4			89.4		
	X3	R	89.4	1.200	-0.0	89.4	367.1	OK
		L	-89.3			89.2		
	X4	R	89.4	1.200	0.0	89.5	367.1	OK
		L	-94.8			92.6		
	X5	R	89.3	1.200	1.9	91.6	396.4	OK
		L	-135.4			134.0		
1F	X1	R	194.2	1.200	1.2	195.6	2220.1	OK
		L	-170.6			171.3		
	X2	R	159.0	1.200	-0.6	158.3	2220.1	OK
		L	-164.8			164.8		
	X3	R	164.8	1.200	-0.0	164.8	2220.1	OK
		L	-159.0			158.3		
	X4	R	170.6	1.200	0.6	171.3	2220.1	OK
		L	-194.2			195.6		
	X5	R	135.4	1.200	-1.2	134.0	2220.1	OK
		L	-135.4			134.0		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	R	143.2	1.200	39.2	190.2	578.6	OK
		L	-140.4			127.4		
	X2	R	140.2	1.200	10.9	153.2	578.6	OK
		L	-140.3			140.3		
	X3	R	140.3	1.200	-0.0	140.3	578.6	OK
		L	-140.2			153.2		
	X4	R	140.4	1.200	-10.9	127.3	578.6	OK
		L	-143.2			190.2		
	X5	R	137.4	1.200	-39.2	90.3	578.6	OK
		L	-138.6			78.5		
10F	X1	R	141.5	1.200	50.0	201.6	693.7	OK
		L	-140.1			122.9		
	X2	R	140.0	1.200	14.3	157.2	689.0	OK
		L	-140.1			140.1		
	X3	R	140.1	1.200	-0.0	140.1	692.3	OK
		L	-140.0			157.2		
	X4	R	140.1	1.200	-14.3	122.9	689.0	OK
		L	-141.5			201.6		
	X5	R	138.6	1.200	-50.0	78.5	693.7	OK
		L	-137.7			76.4		
9F	X1	R	141.2	1.200	51.0	202.4	693.7	OK
		L	-139.5			124.2		
	X2	R	139.4	1.200	12.7	154.7	689.0	OK
		L	-139.4			139.4		
	X3	R	139.4	1.200	-0.0	139.4	692.3	OK
		L	-139.4			154.7		
	X4	R	139.5	1.200	-12.7	124.2	689.0	OK
		L	-141.2			202.4		
	X5	R	137.7	1.200	-51.0	76.4	693.7	OK
		L	-143.7			71.0		
8F	X1	R	147.9	1.200	60.6	220.7	929.5	OK
		L	-145.9			130.4		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X2	R	145.7	1.200	12.9	161.3	≦	915.6	OK
	X3	L	-145.8	1.200	-0.0	145.8	≦	917.1	OK
		R	145.8			145.8	≦		
	X4	L	-145.7	1.200	-12.9	161.3	≦	915.6	OK
		R	145.9			130.4	≦		
7F	X1	L	-147.9	1.200	-60.6	220.7	≦	929.5	OK
		R	143.7			71.0	≦		
	X2	L	-143.8	1.200	62.6	68.6	≦	915.6	OK
		R	147.8			223.0	≦		
	X3	L	-145.9	1.200	14.4	128.6	≦	915.6	OK
		R	145.8			163.0	≦		
	X4	L	-145.8	1.200	-0.0	145.8	≦	917.1	OK
		R	145.8			145.8	≦		
	X5	L	-145.8	1.200	-14.4	163.0	≦	915.6	OK
		R	145.9			128.6	≦		
6F	X1	L	-147.8	1.200	-62.6	223.0	≦	915.6	OK
		R	143.8			68.6	≦		
	X2	L	-149.1	1.200	61.4	75.4	≦	1207.0	OK
		R	154.1			227.8	≦		
	X3	L	-151.7	1.200	12.6	136.5	≦	1133.7	OK
		R	151.5			166.7	≦		
	X4	L	-151.6	1.200	-0.0	151.6	≦	1136.4	OK
		R	151.6			151.6	≦		
	X5	L	-151.5	1.200	-12.6	166.7	≦	1133.7	OK
		R	151.7			136.5	≦		
5F	X1	L	-154.1	1.200	-61.4	227.8	≦	1207.0	OK
		R	149.1			75.4	≦		
	X2	L	-148.7	1.200	43.1	97.1	≦	1133.7	OK
		R	153.9			205.5	≦		
	X3	L	-151.4	1.200	1.2	150.0	≦	1136.4	OK
		R	151.2			152.6	≦		
	X4	L	-151.3	1.200	-0.0	151.3	≦	1136.4	OK
		R	151.3			151.3	≦		
	X5	L	-151.2	1.200	-1.2	152.6	≦	1136.4	OK
		R	151.4			150.0	≦		
4F	X1	L	-153.9	1.200	-43.1	205.5	≦	1133.7	OK
		R	148.7			97.0	≦		
	X2	L	-148.8	1.200	183.1	70.9	≦	1133.7	OK
		R	153.8			373.5	≦		
	X3	L	-151.4	1.200	70.2	67.1	≦	1250.9	OK
		R	151.2			235.5	≦		
	X4	L	-151.3	1.200	0.0	151.3	≦	1136.4	OK
		R	151.3			151.3	≦		
	X5	L	-151.2	1.200	-70.2	235.5	≦	1250.9	OK
		R	151.4			67.1	≦		
3F	X1	L	-153.8	1.200	-183.1	373.5	≦	1133.7	OK
		R	148.8			70.9	≦		
	X2	L	-157.9	1.200	241.2	131.5	≦	1325.6	OK
		R	164.6			454.0	≦		
	X3	L	-161.4	1.200	114.6	23.9	≦	1325.6	OK
		R	161.1			298.6	≦		
	X4	L	-161.2	1.200	-0.0	161.2	≦	1325.6	OK
		R	161.2			161.2	≦		
	X5	L	-161.1	1.200	-114.6	298.6	≦	1325.6	OK
		R	161.4			23.9	≦		
2F	X1	L	-164.6	1.200	-241.2	454.0	≦	1325.6	OK
		R	157.9			131.5	≦		
	X2	L	-161.2	1.200	252.0	141.2	≦	1325.6	OK
		R	167.8			470.2	≦		
	X3	L	-164.5	1.200	36.4	120.8	≦	2161.3	OK
		R	164.5			208.1	≦		
	X4	L	-164.5	1.200	0.0	164.5	≦	1325.6	OK
		R	164.5			164.5	≦		
2F	X1	L	-164.5	1.200	-36.4	208.1	≦	2161.3	OK
		R	164.5			120.8	≦		
	X2	L	-164.5	1.200	36.4	120.8	≦	2161.3	OK
		R	164.5			208.1	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X5	L	-167.8	1.200	-252.0	470.2	1325.6	OK
		R	161.2			141.2		
1F	X1	L	-163.9	1.200	206.0	83.3	2220.1	OK
		R	206.4			453.6		
	X2	L	-188.8	1.200	-70.3	273.2	4052.5	OK
		R	181.5			97.1		
	X3	L	-185.1	1.200	0.0	185.1	2220.1	OK
		R	185.1			185.1		
	X4	L	-181.5	1.200	70.3	97.1	4052.5	OK
		R	188.8			273.2		
	X5	L	-206.4	1.200	-206.0	453.6	2220.1	OK
		R	163.9			83.3		

Y4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-24.6	1.200	0.0	24.6	297.1	OK
		R	38.6			38.6		
	X2	L	-33.4	1.200	0.0	33.4	297.1	OK
		R	29.9			29.9		
	X3	L	-31.6	1.200	0.0	31.6	297.1	OK
		R	31.6			31.6		
	X4	L	-29.9	1.200	0.0	29.9	297.1	OK
		R	33.4			33.4		
	X5	L	-38.6	1.200	0.0	38.6	297.1	OK
		R	24.6			24.6		

U-5.2.2 R C柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL : 長期せん断力

(kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力

(kN)

Qsu : 柱のせん断耐力

(kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X1	T	-69.9	1.250	236.4	225.6	509.0	OK
		B	-69.9			225.6		
	X2	T	7.3	1.250	396.3	502.7	630.3	OK
		B	7.3			502.7		
	X3	T	-0.7	1.250	376.9	470.4	631.2	OK
		B	-0.7			470.4		
	X4	T	0.7	1.250	375.8	470.5	630.0	OK
		B	0.7			470.5		
	X5	T	-7.3	1.250	412.2	507.9	626.4	OK
		B	-7.3			507.9		
	X6	T	69.9	1.250	164.5	275.6	530.4	OK
		B	69.9			275.6		
9F	X1	T	-34.1	1.250	137.3	137.5	520.3	OK
		B	-34.1			137.5		
	X2	T	1.6	1.250	252.2	316.9	694.5	OK
		B	1.6			316.9		
	X3	T	0.1	1.250	264.2	330.3	691.2	OK
		B	0.1			330.3		
	X4	T	-0.1	1.250	264.8	330.9	686.7	OK
		B	-0.1			330.9		
	X5	T	-1.6	1.250	254.8	316.9	683.2	OK
		B	-1.6			316.9		
	X6	T	34.1	1.250	103.4	163.3	553.1	OK
		B	34.1			163.3		
8F	X1	T	-41.5	1.250	194.1	201.1	561.1	OK
		B	-41.5			201.1		
	X2	T	3.4	1.250	319.1	402.3	741.2	OK
		B	3.4			402.3		

Y2フレーム (X方向正加力)

12フレーム (メカ同等追加)										
階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X3	T		-0.2	1.250	307.7	384.4	≧	724.5	OK
		B		-0.2			384.4	≧		
	X4	T		0.2	1.250	307.8	384.9	≧	714.3	OK
		B		0.2			384.9	≧		
	X5	T		-3.4	1.250	327.5	406.0	≧	715.8	OK
		B		-3.4			406.0	≧		
	X6	T		41.5	1.250	151.1	230.4	≧	590.7	OK
		B		41.5			230.4	≧		
7F	X1	T		-41.0	1.250	217.0	230.2	≧	645.3	OK
		B		-41.0			230.2	≧		
	X2	T		3.0	1.250	342.7	431.4	≧	839.7	OK
		B		3.0			431.4	≧		
	X3	T		-0.1	1.250	311.8	389.7	≧	817.6	OK
		B		-0.1			389.7	≧		
	X4	T		0.1	1.250	311.3	389.3	≧	801.0	OK
		B		0.1			389.3	≧		
	X5	T		-3.0	1.250	348.3	432.4	≧	795.5	OK
		B		-3.0			432.4	≧		
	X6	T		41.0	1.250	175.2	260.0	≧	672.6	OK
		B		41.0			260.0	≧		
6F	X1	T		-40.7	1.250	206.6	217.6	≧	690.2	OK
		B		-40.7			217.6	≧		
	X2	T		3.2	1.250	353.1	444.5	≧	958.7	OK
		B		3.2			444.5	≧		
	X3	T		-0.1	1.250	343.8	429.6	≧	944.4	OK
		B		-0.1			429.6	≧		
	X4	T		0.1	1.250	343.6	429.6	≧	920.2	OK
		B		0.1			429.6	≧		
	X5	T		-3.2	1.250	358.9	445.5	≧	890.6	OK
		B		-3.2			445.5	≧		
	X6	T		40.7	1.250	165.1	247.0	≧	710.6	OK
		B		40.7			247.0	≧		
5F	X1	T		-40.7	1.250	215.2	228.3	≧	749.1	OK
		B		-40.7			228.3	≧		
	X2	T		3.2	1.250	385.8	485.4	≧	1026.6	OK
		B		3.2			485.4	≧		
	X3	T		-0.1	1.250	390.9	488.5	≧	993.8	OK
		B		-0.1			488.5	≧		
	X4	T		0.1	1.250	387.6	484.6	≧	956.2	OK
		B		0.1			484.6	≧		
	X5	T		-3.2	1.250	384.6	477.6	≧	925.7	OK
		B		-3.2			477.6	≧		
	X6	T		40.7	1.250	171.2	254.7	≧	750.2	OK
		B		40.7			254.7	≧		
4F	X1	T		-40.6	1.250	212.5	225.0	≧	787.2	OK
		B		-40.6			225.0	≧		
	X2	T		2.9	1.250	346.0	435.4	≧	1084.6	OK
		B		2.9			435.4	≧		
	X3	T		-0.1	1.250	350.8	438.4	≧	1049.6	OK
		B		-0.1			438.4	≧		
	X4	T		0.1	1.250	355.6	444.7	≧	1003.2	OK
		B		0.1			444.7	≧		
	X5	T		-2.9	1.250	363.0	450.9	≧	962.9	OK
		B		-2.9			450.9	≧		
	X6	T		40.6	1.250	172.3	256.1	≧	774.7	OK
		B		40.6			256.1	≧		
3F	X1	T		-40.4	1.250	263.1	288.5	≧	710.9	OK
		B		-40.4			288.5	≧		
	X2	T		3.8	1.250	490.7	617.1	≧	1319.6	OK
		B		3.8			617.1	≧		
	X3	T		-0.2	1.250	489.1	611.3	≧	1264.8	OK
		B		-0.2			611.3	≧		
	X4	T		0.2	1.250	472.0	590.1	≧	1197.6	OK
		B		0.2			590.1	≧		
	X5	T		-3.8	1.250	458.1	568.8	≧	1154.1	OK
		B		-3.8			568.8	≧		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X5	B	-3.8	1.250	458.1	568.8	1154.1	OK
	X6	B	40.4	1.250	214.2	308.1	704.9	OK
2F	X1	T	-42.1	1.250	85.0	64.2	716.1	OK
		B	-42.1			64.2		
	X2	T	2.7	1.250	189.4	239.5	1307.4	OK
		B	2.7			239.5		
	X3	T	0.2	1.250	198.2	248.0	1246.8	OK
		B	0.2			248.0		
	X4	T	-0.2	1.250	233.4	291.5	1164.8	OK
		B	-0.2			291.5		
	X5	T	-2.7	1.250	269.2	333.7	1113.2	OK
		B	-2.7			333.7		
	X6	T	42.1	1.250	57.4	113.8	727.9	OK
		B	42.1			113.8		
1F	X1	T	-31.5	1.250	589.6	705.4	787.6	OK
		B	-31.5			705.4		
	X2	T	5.9	1.250	891.8	1120.6	1459.0	OK
		B	5.9			1120.6		
	X3	T	-1.0	1.250	882.9	1102.5	1363.1	OK
		B	-1.0			1102.5		
	X4	T	1.0	1.250	801.3	1002.7	1233.3	OK
		B	1.0			1002.7		
	X5	T	-5.9	1.250	734.0	911.6	1156.2	OK
		B	-5.9			911.6		
	X6	T	31.5	1.250	520.2	681.7	752.5	OK
		B	31.5			681.7		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X1	T	-95.8	1.250	484.9	510.2	1178.0	OK
		B	-95.8			510.2		
	X2	T	4.1	1.250	526.6	662.3	2277.4	OK
		B	4.1			662.3		
	X3	T	-0.1	1.250	532.8	665.8	2279.7	OK
		B	-0.1			665.8		
	X4	T	0.1	1.250	524.2	655.4	2282.3	OK
		B	0.1			655.4		
	X5	T	-4.1	1.250	513.5	637.8	2284.1	OK
		B	-4.1			637.8		
	X6	T	95.8	1.250	72.2	186.1	2152.0	OK
		B	95.8			186.1		
9F	X1	T	-60.5	1.250	622.1	717.2	1177.0	OK
		B	-60.5			717.2		
	X2	T	1.7	1.250	1227.4	1536.0	2416.6	OK
		B	1.7			1536.0		
	X3	T	-0.0	1.250	1240.6	1550.7	2426.4	OK
		B	-0.0			1550.7		
	X4	T	0.0	1.250	1229.6	1537.1	2426.8	OK
		B	0.0			1537.1		
	X5	T	-1.7	1.250	1202.7	1501.6	2418.1	OK
		B	-1.7			1501.6		
	X6	T	60.5	1.250	588.2	795.8	2227.8	OK
		B	60.5			795.8		
8F	X1	T	-64.0	1.250	903.3	1065.1	1396.3	OK
		B	-64.0			1065.1		
	X2	T	2.1	1.250	1628.8	2038.2	2646.9	OK
		B	2.1			2038.2		
	X3	T	-0.1	1.250	1620.8	2026.0	2650.6	OK
		B	-0.1			2026.0		
	X4	T	0.1	1.250	1606.3	2008.0	2655.2	OK
		B	0.1			2008.0		
	X5	T	-2.1	1.250	1593.5	1989.7	2657.5	OK
		B	-2.1			1989.7		
	X6	T	64.0	1.250	796.1	1059.1	2411.4	OK
		B	64.0			1059.1		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X6	B	64.0	1.250	796.1	1059.1	2411.4	OK
7F	X1	T	-67.7	1.250	1003.3	1186.4	1649.1	OK
		B	-67.7			1186.4		
	X2	T	2.3	1.250	2008.4	2512.9	2996.7	OK
		B	2.3			2512.9		
	X3	T	-0.1	1.250	2005.0	2506.2	3008.6	OK
		B	-0.1			2506.2		
	X4	T	0.1	1.250	2006.6	2508.3	3026.0	OK
		B	0.1			2508.3		
	X5	T	-2.3	1.250	2010.9	2511.3	3035.5	OK
		B	-2.3			2511.3		
	X6	T	67.7	1.250	1120.5	1468.3	2976.5	OK
		B	67.7			1468.3		
6F	X1	T	-67.1	1.250	1181.5	1409.7	1798.9	OK
		B	-67.1			1409.7		
	X2	T	2.7	1.250	2393.9	2995.1	4361.6	OK
		B	2.7			2995.1		
	X3	T	-0.1	1.250	2397.7	2997.1	4369.5	OK
		B	-0.1			2997.1		
	X4	T	0.1	1.250	2395.6	2994.5	4384.0	OK
		B	0.1			2994.5		
	X5	T	-2.7	1.250	2397.7	2994.4	4394.6	OK
		B	-2.7			2994.4		
	X6	T	67.1	1.250	1198.9	1565.7	1837.4	OK
		B	67.1			1565.7		
5F	X1	T	-68.5	1.250	1302.8	1559.9	1637.1	OK
		B	-68.5			1559.9		
	X2	T	2.9	1.250	2645.7	3310.1	4760.8	OK
		B	2.9			3310.1		
	X3	T	-0.1	1.250	2680.9	3351.1	4807.8	OK
		B	-0.1			3351.1		
	X4	T	0.1	1.250	2707.0	3383.9	4858.0	OK
		B	0.1			3383.9		
	X5	T	-2.9	1.250	2725.6	3404.1	4890.6	OK
		B	-2.9			3404.1		
	X6	T	68.5	1.250	1418.0	1841.0	2117.8	OK
		B	68.5			1841.0		
4F	X1	T	-67.0	1.250	1190.0	1420.6	1458.9	OK
		B	-67.0			1420.6		
	X2	T	2.7	1.250	2981.8	3729.9	4901.9	OK
		B	2.7			3729.9		
	X3	T	-0.1	1.250	3059.5	3824.3	4975.9	OK
		B	-0.1			3824.3		
	X4	T	0.1	1.250	3113.1	3891.5	5050.6	OK
		B	0.1			3891.5		
	X5	T	-2.7	1.250	3135.8	3917.0	5098.0	OK
		B	-2.7			3917.0		
	X6	T	67.0	1.250	1596.9	2063.0	2310.7	OK
		B	67.0			2063.0		
3F	X1	T	-71.9	1.250	1504.3	1808.4	1829.8	OK
		B	-71.9			1808.4		
	X2	T	3.6	1.250	3183.8	3983.3	5284.0	OK
		B	3.6			3983.3		
	X3	T	-0.1	1.250	3172.6	3965.6	5355.7	OK
		B	-0.1			3965.6		
	X4	T	0.1	1.250	3173.4	3966.9	5434.5	OK
		B	0.1			3966.9		
	X5	T	-3.6	1.250	3206.5	4004.5	5483.9	OK
		B	-3.6			4004.5		
	X6	T	71.9	1.250	1519.5	1971.3	2566.6	OK
		B	71.9			1971.3		
2F	X1	T	-63.0	1.250	1952.0	2377.0	3572.2	OK
		B	-63.0			2377.0		
	X2	T	1.6	1.250	3435.2	4295.7	4776.6	OK
		B	1.6			4295.7		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X3	T		0.4	1.250	3578.9	4474.0	≦	4905.1	OK
		B		0.4			4474.0	≦		
	X4	T		-0.4	1.250	3671.5	4588.9	≦	5033.1	OK
		B		-0.4			4588.9	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	3563.6	4452.9	≦	5088.5	OK
		B		-1.6			4452.9	≦		
	X6	T		63.0	1.250	2005.8	2570.2	≦	2585.6	OK
		B		63.0			2570.2	≦		
1F	X1	T		-87.8	1.250	1591.4	1901.5	≦	2938.2	OK
		B	0	-87.8			1901.5	≦		
	X2	T		16.1	1.250	2859.5	3590.5	≦	4385.4	OK
		B	0	16.1			3590.5	≦		
	X3	T		-2.9	1.250	2955.3	3691.3	≦	4519.2	OK
		B	0	-2.9			3691.3	≦		
	X4	T		2.9	1.250	3048.3	3813.3	≦	4655.6	OK
		B	0	2.9			3813.3	≦		
	X5	T		-16.1	1.250	3260.1	4059.0	≦	4791.2	OK
		B	0	-16.1			4059.0	≦		
	X6	T		87.8	1.250	2002.3	2590.7	≦	2889.6	OK
		B	0	87.8			2590.7	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X1	T		-69.9	1.250	-164.5	275.6	≦	530.4	OK
		B		-69.9			275.6	≦		
	X2	T		7.3	1.250	-412.2	507.9	≦	626.4	OK
		B		7.3			507.9	≦		
	X3	T		-0.7	1.250	-375.8	470.5	≦	630.0	OK
		B		-0.7			470.5	≦		
	X4	T		0.7	1.250	-376.9	470.4	≦	631.2	OK
		B		0.7			470.4	≦		
	X5	T		-7.3	1.250	-396.3	502.7	≦	630.3	OK
		B		-7.3			502.7	≦		
	X6	T		69.9	1.250	-236.4	225.6	≦	509.0	OK
		B		69.9			225.6	≦		
9F	X1	T		-34.1	1.250	-103.4	163.3	≦	553.1	OK
		B		-34.1			163.3	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-254.8	316.9	≦	683.2	OK
		B		1.6			316.9	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-264.8	330.9	≦	686.7	OK
		B		0.1			330.9	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-264.2	330.3	≦	691.2	OK
		B		-0.1			330.3	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-252.2	316.9	≦	694.5	OK
		B		-1.6			316.9	≦		
	X6	T		34.1	1.250	-137.3	137.5	≦	520.3	OK
		B		34.1			137.5	≦		
8F	X1	T		-41.5	1.250	-151.1	230.4	≦	590.7	OK
		B		-41.5			230.4	≦		
	X2	T		3.4	1.250	-327.5	406.0	≦	715.8	OK
		B		3.4			406.0	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	-307.8	384.9	≦	714.3	OK
		B		-0.2			384.9	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-307.7	384.4	≦	724.5	OK
		B		0.2			384.4	≦		
	X5	T		-3.4	1.250	-319.1	402.3	≦	741.2	OK
		B		-3.4			402.3	≦		
	X6	T		41.5	1.250	-194.1	201.1	≦	561.1	OK
		B		41.5			201.1	≦		
7F	X1	T		-41.0	1.250	-175.2	260.0	≦	672.6	OK
		B		-41.0			260.0	≦		
	X2	T		3.0	1.250	-348.3	432.4	≦	795.5	OK
		B		3.0			432.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-311.3	389.3	≦	801.0	OK
		B		-0.1			389.3	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
7F	X4	T	0.1	1.250	-311.8	389.7	817.6	OK
		B	0.1			389.7		
	X5	T	-3.0	1.250	-342.7	431.4	839.7	OK
		B	-3.0			431.4		
	X6	T	41.0	1.250	-217.0	230.2	645.3	OK
		B	41.0			230.2		
6F	X1	T	-40.7	1.250	-165.1	247.0	710.6	OK
		B	-40.7			247.0		
	X2	T	3.2	1.250	-358.9	445.5	890.6	OK
		B	3.2			445.5		
	X3	T	-0.1	1.250	-343.6	429.6	920.2	OK
		B	-0.1			429.6		
	X4	T	0.1	1.250	-343.8	429.6	944.4	OK
		B	0.1			429.6		
	X5	T	-3.2	1.250	-353.1	444.5	958.7	OK
		B	-3.2			444.5		
	X6	T	40.7	1.250	-206.6	217.6	690.2	OK
		B	40.7			217.6		
5F	X1	T	-40.7	1.250	-171.2	254.7	750.2	OK
		B	-40.7			254.7		
	X2	T	3.2	1.250	-384.6	477.6	925.7	OK
		B	3.2			477.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-387.6	484.6	956.2	OK
		B	-0.1			484.6		
	X4	T	0.1	1.250	-390.9	488.5	993.8	OK
		B	0.1			488.5		
	X5	T	-3.2	1.250	-385.8	485.4	1026.6	OK
		B	-3.2			485.4		
	X6	T	40.7	1.250	-215.2	228.3	749.1	OK
		B	40.7			228.3		
4F	X1	T	-40.6	1.250	-172.3	256.1	774.7	OK
		B	-40.6			256.1		
	X2	T	2.9	1.250	-363.0	450.9	962.9	OK
		B	2.9			450.9		
	X3	T	-0.1	1.250	-355.6	444.7	1003.2	OK
		B	-0.1			444.7		
	X4	T	0.1	1.250	-350.8	438.4	1049.6	OK
		B	0.1			438.4		
	X5	T	-2.9	1.250	-346.0	435.4	1084.6	OK
		B	-2.9			435.4		
	X6	T	40.6	1.250	-212.5	225.0	787.2	OK
		B	40.6			225.0		
3F	X1	T	-40.4	1.250	-214.2	308.1	704.9	OK
		B	-40.4			308.1		
	X2	T	3.8	1.250	-458.1	568.8	1154.1	OK
		B	3.8			568.8		
	X3	T	-0.2	1.250	-472.0	590.1	1197.6	OK
		B	-0.2			590.1		
	X4	T	0.2	1.250	-489.1	611.3	1264.8	OK
		B	0.2			611.3		
	X5	T	-3.8	1.250	-490.7	617.1	1319.6	OK
		B	-3.8			617.1		
	X6	T	40.4	1.250	-263.1	288.5	710.9	OK
		B	40.4			288.5		
2F	X1	T	-42.1	1.250	-57.4	113.8	727.9	OK
		B	-42.1			113.8		
	X2	T	2.7	1.250	-269.2	333.7	1113.2	OK
		B	2.7			333.7		
	X3	T	0.2	1.250	-233.4	291.5	1164.8	OK
		B	0.2			291.5		
	X4	T	-0.2	1.250	-198.2	248.0	1246.8	OK
		B	-0.2			248.0		
	X5	T	-2.7	1.250	-189.4	239.5	1307.4	OK
		B	-2.7			239.5		
	X6	T	42.1	1.250	-85.0	64.2	716.1	OK
		B	42.1			64.2		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X6	B	42.1	1.250	-85.0	64.2	716.1	OK
1F	X1	T	-31.5	1.250	-520.2	681.7	752.5	OK
		B	-31.5			681.7		
	X2	T	5.9	1.250	-734.0	911.6	1156.2	OK
		B	5.9			911.6		
	X3	T	-1.0	1.250	-801.3	1002.7	1233.3	OK
		B	-1.0			1002.7		
	X4	T	1.0	1.250	-882.9	1102.5	1363.1	OK
		B	1.0			1102.5		
	X5	T	-5.9	1.250	-891.8	1120.6	1459.0	OK
		B	-5.9			1120.6		
	X6	T	31.5	1.250	-589.6	705.4	787.6	OK
		B	31.5			705.4		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X1	T	-95.8	1.250	-72.2	186.1	2152.0	OK
		B	-95.8			186.1		
	X2	T	4.1	1.250	-513.5	637.8	2284.1	OK
		B	4.1			637.8		
	X3	T	-0.1	1.250	-524.2	655.4	2282.3	OK
		B	-0.1			655.4		
	X4	T	0.1	1.250	-532.8	665.8	2279.7	OK
		B	0.1			665.8		
	X5	T	-4.1	1.250	-526.6	662.3	2277.4	OK
		B	-4.1			662.3		
	X6	T	95.8	1.250	-484.9	510.2	1178.0	OK
		B	95.8			510.2		
9F	X1	T	-60.5	1.250	-588.2	795.8	2227.8	OK
		B	-60.5			795.8		
	X2	T	1.7	1.250	-1202.7	1501.6	2418.1	OK
		B	1.7			1501.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-1229.6	1537.1	2426.8	OK
		B	-0.0			1537.1		
	X4	T	0.0	1.250	-1240.6	1550.7	2426.4	OK
		B	0.0			1550.7		
	X5	T	-1.7	1.250	-1227.4	1536.0	2416.6	OK
		B	-1.7			1536.0		
	X6	T	60.5	1.250	-622.1	717.2	1177.0	OK
		B	60.5			717.2		
8F	X1	T	-64.0	1.250	-796.1	1059.1	2411.4	OK
		B	-64.0			1059.1		
	X2	T	2.1	1.250	-1593.5	1989.7	2657.5	OK
		B	2.1			1989.7		
	X3	T	-0.1	1.250	-1606.3	2008.0	2655.2	OK
		B	-0.1			2008.0		
	X4	T	0.1	1.250	-1620.8	2026.0	2650.6	OK
		B	0.1			2026.0		
	X5	T	-2.1	1.250	-1628.8	2038.2	2646.9	OK
		B	-2.1			2038.2		
	X6	T	64.0	1.250	-903.3	1065.1	1396.3	OK
		B	64.0			1065.1		
7F	X1	T	-67.7	1.250	-1120.5	1468.3	2976.5	OK
		B	-67.7			1468.3		
	X2	T	2.3	1.250	-2010.9	2511.3	3035.5	OK
		B	2.3			2511.3		
	X3	T	-0.1	1.250	-2006.6	2508.3	3026.0	OK
		B	-0.1			2508.3		
	X4	T	0.1	1.250	-2005.0	2506.2	3008.6	OK
		B	0.1			2506.2		
	X5	T	-2.3	1.250	-2008.4	2512.9	2996.7	OK
		B	-2.3			2512.9		
	X6	T	67.7	1.250	-1003.3	1186.4	1649.1	OK
		B	67.7			1186.4		
6F	X1	T	-67.1	1.250	-1198.9	1565.7	1837.4	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X1	B	-67.1	1.250	-1198.9	1565.7	≦	1837.4	OK
	X2	T	2.7	1.250	-2397.7	2994.4	≦	4394.6	OK
		B	2.7			2994.4	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2395.6	2994.5	≦	4384.0	OK
		B	-0.1			2994.5	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2397.7	2997.1	≦	4369.5	OK
		B	0.1			2997.1	≦		
	X5	T	-2.7	1.250	-2393.9	2995.1	≦	4361.6	OK
		B	-2.7			2995.1	≦		
	X6	T	67.1	1.250	-1181.5	1409.7	≦	1798.9	OK
		B	67.1			1409.7	≦		
5F	X1	T	-68.5	1.250	-1418.0	1841.0	≦	2117.8	OK
		B	-68.5			1841.0	≦		
	X2	T	2.9	1.250	-2725.6	3404.1	≦	4890.6	OK
		B	2.9			3404.1	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2707.0	3383.9	≦	4858.0	OK
		B	-0.1			3383.9	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2680.9	3351.1	≦	4807.8	OK
		B	0.1			3351.1	≦		
	X5	T	-2.9	1.250	-2645.7	3310.1	≦	4760.8	OK
		B	-2.9			3310.1	≦		
	X6	T	68.5	1.250	-1302.8	1559.9	≦	1637.1	OK
		B	68.5			1559.9	≦		
4F	X1	T	-67.0	1.250	-1596.9	2063.0	≦	2310.7	OK
		B	-67.0			2063.0	≦		
	X2	T	2.7	1.250	-3135.8	3917.0	≦	5098.0	OK
		B	2.7			3917.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-3113.1	3891.4	≦	5050.6	OK
		B	-0.1			3891.4	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-3059.5	3824.3	≦	4975.9	OK
		B	0.1			3824.3	≦		
	X5	T	-2.7	1.250	-2981.8	3729.9	≦	4901.9	OK
		B	-2.7			3729.9	≦		
	X6	T	67.0	1.250	-1190.0	1420.6	≦	1458.9	OK
		B	67.0			1420.6	≦		
3F	X1	T	-71.9	1.250	-1519.5	1971.3	≦	2566.6	OK
		B	-71.9			1971.3	≦		
	X2	T	3.6	1.250	-3206.5	4004.5	≦	5483.8	OK
		B	3.6			4004.5	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-3173.4	3966.9	≦	5434.5	OK
		B	-0.1			3966.9	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-3172.6	3965.6	≦	5355.7	OK
		B	0.1			3965.6	≦		
	X5	T	-3.6	1.250	-3183.8	3983.3	≦	5284.0	OK
		B	-3.6			3983.3	≦		
	X6	T	71.9	1.250	-1504.3	1808.4	≦	1829.8	OK
		B	71.9			1808.4	≦		
2F	X1	T	-63.0	1.250	-2005.8	2570.2	≦	2585.6	OK
		B	-63.0			2570.2	≦		
	X2	T	1.6	1.250	-3563.6	4452.9	≦	5088.5	OK
		B	1.6			4452.9	≦		
	X3	T	0.4	1.250	-3671.5	4588.9	≦	5033.1	OK
		B	0.4			4588.9	≦		
	X4	T	-0.4	1.250	-3578.9	4474.0	≦	4905.1	OK
		B	-0.4			4474.0	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	-3435.2	4295.7	≦	4776.6	OK
		B	-1.6			4295.7	≦		
	X6	T	63.0	1.250	-1952.0	2377.0	≦	3572.2	OK
		B	63.0			2377.0	≦		
1F	X1	T	-87.8	1.250	-2002.3	2590.7	≦	2889.6	OK
		B	-87.8			2590.7	≦		
	X2	T	16.1	1.250	-3260.1	4059.0	≦	4791.2	OK
		B	16.1			4059.0	≦		
	X3	T	-2.9	1.250	-3048.3	3813.3	≦	4655.6	OK
		B	-2.9			3813.3	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X4	T	2.9	1.250	-2955.3	3691.3	≦	4519.2	OK
		B	0			2.9	3691.3		
	X5	T	-16.1	1.250	-2859.5	3590.5	≦	4385.4	OK
		B	0			-16.1	3590.5		
	X6	T	87.8	1.250	-1591.4	1901.5	≦	2938.2	OK
		B	0			87.8	1901.5		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X1	T	-69.9	1.250	8.1	59.8	494.4	OK
		B	-69.9			59.8		
	X2	T	7.3	1.250	4.3	12.7	570.6	OK
		B	7.3			12.7		
	X3	T	-0.7	1.250	0.1	0.6	569.9	OK
		B	-0.7			0.6		
	X4	T	0.7	1.250	-0.1	0.6	569.9	OK
		B	0.7			0.6		
	X5	T	-7.3	1.250	-4.4	12.7	570.6	OK
		B	-7.3			12.7		
	X6	T	69.9	1.250	-8.2	59.8	494.4	OK
		B	69.9			59.8		
9F	X1	T	-34.1	1.250	2.4	31.1	522.6	OK
		B	-34.1			31.1		
	X2	T	1.6	1.250	3.0	5.4	591.8	OK
		B	1.6			5.4		
	X3	T	0.1	1.250	0.1	0.3	582.7	OK
		B	0.1			0.3		
	X4	T	-0.1	1.250	-0.1	0.3	582.7	OK
		B	-0.1			0.3		
	X5	T	-1.6	1.250	-3.0	5.4	591.8	OK
		B	-1.6			5.4		
	X6	T	34.1	1.250	-2.4	31.1	522.6	OK
		B	34.1			31.1		
8F	X1	T	-41.5	1.250	5.8	34.3	539.9	OK
		B	-41.5			34.3		
	X2	T	3.4	1.250	4.1	8.5	636.4	OK
		B	3.4			8.5		
	X3	T	-0.2	1.250	0.1	0.1	601.5	OK
		B	-0.2			0.1		
	X4	T	0.2	1.250	-0.1	0.1	598.6	OK
		B	0.2			0.1		
	X5	T	-3.4	1.250	-4.1	8.5	636.4	OK
		B	-3.4			8.5		
	X6	T	41.5	1.250	-5.8	34.3	539.9	OK
		B	41.5			34.3		
7F	X1	T	-41.0	1.250	8.1	30.8	566.8	OK
		B	-41.0			30.8		
	X2	T	3.0	1.250	5.0	9.2	682.7	OK
		B	3.0			9.2		
	X3	T	-0.1	1.250	0.1	0.0	626.2	OK
		B	-0.1			0.0		
	X4	T	0.1	1.250	-0.1	0.0	626.2	OK
		B	0.1			0.0		
	X5	T	-3.0	1.250	-5.0	9.2	682.7	OK
		B	-3.0			9.2		
	X6	T	41.0	1.250	-8.2	30.8	566.8	OK
		B	41.0			30.8		
6F	X1	T	-40.7	1.250	12.1	25.6	556.2	OK
		B	-40.7			25.6		
	X2	T	3.2	1.250	7.7	12.7	686.1	OK
		B	3.2			12.7		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.1	0.2	646.7	OK
		B	-0.1			0.2		
	X4	T	0.1	1.250	0.0	0.2	646.7	OK
		B	0.1			0.2		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X5	T	-3.2	1.250	-7.7	12.8	686.1	OK
		B	-3.2			12.8		
	X6	T	40.7	1.250	-12.1	25.6	556.2	OK
		B	40.7			25.6		
5F	X1	T	-40.7	1.250	12.5	25.0	552.4	OK
		B	-40.7			25.0		
	X2	T	3.2	1.250	3.2	7.2	634.0	OK
		B	3.2			7.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.2	0.4	621.1	OK
		B	-0.1			0.4		
	X4	T	0.1	1.250	0.2	0.4	621.1	OK
		B	0.1			0.4		
	X5	T	-3.2	1.250	-3.2	7.2	634.0	OK
		B	-3.2			7.2		
	X6	T	40.7	1.250	-12.5	25.0	552.4	OK
		B	40.7			25.0		
4F	X1	T	-40.6	1.250	11.2	26.6	528.0	OK
		B	-40.6			26.6		
	X2	T	2.9	1.250	3.0	6.6	651.0	OK
		B	2.9			6.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.4	0.7	642.7	OK
		B	-0.1			0.7		
	X4	T	0.1	1.250	0.4	0.7	642.6	OK
		B	0.1			0.7		
	X5	T	-2.9	1.250	-3.0	6.6	651.0	OK
		B	-2.9			6.6		
	X6	T	40.6	1.250	-11.2	26.6	528.0	OK
		B	40.6			26.6		
3F	X1	T	-40.4	1.250	11.8	25.7	492.4	OK
		B	-40.4			25.7		
	X2	T	3.8	1.250	2.3	6.7	844.6	OK
		B	3.8			6.7		
	X3	T	-0.2	1.250	-0.4	0.6	839.7	OK
		B	-0.2			0.6		
	X4	T	0.2	1.250	0.4	0.6	839.6	OK
		B	0.2			0.6		
	X5	T	-3.8	1.250	-2.3	6.7	844.7	OK
		B	-3.8			6.7		
	X6	T	40.4	1.250	-11.8	25.7	492.4	OK
		B	40.4			25.7		
2F	X1	T	-42.1	1.250	6.0	34.5	418.9	OK
		B	-42.1			34.5		
	X2	T	2.7	1.250	7.0	11.5	710.1	OK
		B	2.7			11.5		
	X3	T	0.2	1.250	-1.4	1.6	709.7	OK
		B	0.2			1.6		
	X4	T	-0.2	1.250	1.4	1.6	709.7	OK
		B	-0.2			1.6		
	X5	T	-2.7	1.250	-7.0	11.5	710.1	OK
		B	-2.7			11.5		
	X6	T	42.1	1.250	-6.0	34.5	418.8	OK
		B	42.1			34.5		
1F	X1	T	-31.5	1.250	31.5	7.9	355.2	OK
		B	-31.5			7.9		
	X2	T	5.9	1.250	-5.9	1.5	676.1	OK
		B	5.9			1.5		
	X3	T	-1.0	1.250	1.0	0.3	676.1	OK
		B	-1.0			0.3		
	X4	T	1.0	1.250	-1.0	0.3	676.1	OK
		B	1.0			0.3		
	X5	T	-5.9	1.250	5.9	1.5	676.1	OK
		B	-5.9			1.5		
	X6	T	31.5	1.250	-31.5	7.9	355.2	OK
		B	31.5			7.9		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X1	T	-95.8	1.250	5.6	88.8	1283.3	OK
		B	-95.8			88.8		
	X2	T	4.1	1.250	8.1	14.3	2848.3	OK
		B	4.1			14.3		
	X3	T	-0.1	1.250	1.9	2.3	3002.1	OK
		B	-0.1			2.3		
	X4	T	0.1	1.250	-1.9	2.3	3002.2	OK
		B	0.1			2.3		
	X5	T	-4.1	1.250	-8.1	14.3	2848.2	OK
		B	-4.1			14.3		
	X6	T	95.8	1.250	-5.6	88.8	1283.3	OK
		B	95.8			88.8		
9F	X1	T	-60.5	1.250	5.6	53.5	1488.6	OK
		B	-60.5			53.5		
	X2	T	1.7	1.250	6.5	9.9	3245.0	OK
		B	1.7			9.9		
	X3	T	-0.0	1.250	1.5	1.9	3256.6	OK
		B	-0.0			1.9		
	X4	T	0.0	1.250	-1.5	1.9	3256.4	OK
		B	0.0			1.9		
	X5	T	-1.7	1.250	-6.5	9.9	3245.0	OK
		B	-1.7			9.9		
	X6	T	60.5	1.250	-5.6	53.5	1488.6	OK
		B	60.5			53.5		
8F	X1	T	-64.0	1.250	5.8	56.7	1493.1	OK
		B	-64.0			56.7		
	X2	T	2.1	1.250	7.4	11.4	3282.9	OK
		B	2.1			11.4		
	X3	T	-0.1	1.250	1.6	1.9	3325.9	OK
		B	-0.1			1.9		
	X4	T	0.1	1.250	-1.6	1.9	3326.2	OK
		B	0.1			1.9		
	X5	T	-2.1	1.250	-7.4	11.4	3282.9	OK
		B	-2.1			11.4		
	X6	T	64.0	1.250	-5.8	56.7	1493.1	OK
		B	64.0			56.7		
7F	X1	T	-67.7	1.250	7.8	58.0	1688.7	OK
		B	-67.7			58.0		
	X2	T	2.3	1.250	9.0	13.6	3742.6	OK
		B	2.3			13.6		
	X3	T	-0.1	1.250	1.7	2.0	3661.8	OK
		B	-0.1			2.0		
	X4	T	0.1	1.250	-1.6	2.0	3660.5	OK
		B	0.1			2.0		
	X5	T	-2.3	1.250	-9.0	13.6	3742.5	OK
		B	-2.3			13.6		
	X6	T	67.7	1.250	-7.8	58.0	1688.7	OK
		B	67.7			58.0		
6F	X1	T	-67.1	1.250	8.7	56.2	1926.2	OK
		B	-67.1			56.2		
	X2	T	2.7	1.250	10.7	16.1	4860.6	OK
		B	2.7			16.1		
	X3	T	-0.1	1.250	1.8	2.1	4853.6	OK
		B	-0.1			2.1		
	X4	T	0.1	1.250	-1.7	2.1	4848.2	OK
		B	0.1			2.1		
	X5	T	-2.7	1.250	-10.7	16.1	4861.3	OK
		B	-2.7			16.1		
	X6	T	67.1	1.250	-8.7	56.2	1926.3	OK
		B	67.1			56.2		
5F	X1	T	-68.5	1.250	8.9	57.4	1991.4	OK
		B	-68.5			57.4		
	X2	T	2.9	1.250	10.5	16.0	4941.6	OK
		B	2.9			16.0		
	X3	T	-0.1	1.250	1.6	2.0	4900.6	OK

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X3	B	-0.1	1.250	1.6	2.0	4900.6	OK
	X4	T	0.1	1.250	-1.6	1.9	4894.5	OK
		B	0.1			1.9		
	X5	T	-2.9	1.250	-10.5	16.0	4940.9	OK
		B	-2.9			16.0		
	X6	T	68.5	1.250	-8.9	57.4	1991.5	OK
		B	68.5			57.4		
4F	X1	T	-67.0	1.250	8.5	56.3	2051.6	OK
		B	-67.0			56.3		
	X2	T	2.7	1.250	9.7	14.9	5059.8	OK
		B	2.7			14.9		
	X3	T	-0.1	1.250	1.3	1.6	4962.9	OK
		B	-0.1			1.6		
	X4	T	0.1	1.250	-1.3	1.6	4958.2	OK
		B	0.1			1.6		
	X5	T	-2.7	1.250	-9.7	14.8	5059.3	OK
		B	-2.7			14.8		
	X6	T	67.0	1.250	-8.5	56.3	2051.6	OK
		B	67.0			56.3		
3F	X1	T	-71.9	1.250	8.3	61.6	2761.2	OK
		B	-71.9			61.6		
	X2	T	3.6	1.250	9.6	15.5	6585.1	OK
		B	3.6			15.5		
	X3	T	-0.1	1.250	1.2	1.3	6369.2	OK
		B	-0.1			1.3		
	X4	T	0.1	1.250	-1.2	1.3	6358.9	OK
		B	0.1			1.3		
	X5	T	-3.6	1.250	-9.6	15.5	6584.2	OK
		B	-3.6			15.5		
	X6	T	71.9	1.250	-8.3	61.6	2761.2	OK
		B	71.9			61.6		
2F	X1	T	-63.0	1.250	7.6	53.5	2711.4	OK
		B	-63.0			53.5		
	X2	T	1.6	1.250	8.5	12.2	6316.9	OK
		B	1.6			12.2		
	X3	T	0.4	1.250	0.9	1.6	6310.1	OK
		B	0.4			1.6		
	X4	T	-0.4	1.250	-0.9	1.6	6316.4	OK
		B	-0.4			1.6		
	X5	T	-1.6	1.250	-8.5	12.2	6315.2	OK
		B	-1.6			12.2		
	X6	T	63.0	1.250	-7.6	53.5	2711.5	OK
		B	63.0			53.5		
1F	X1	T	-87.8	1.250	2.9	84.1	2792.5	OK
		B	-87.8			84.1		
	X2	T	16.1	1.250	3.3	20.2	6154.3	OK
		B	16.1			20.2		
	X3	T	-2.9	1.250	0.3	2.5	5519.1	OK
		B	-2.9			2.5		
	X4	T	2.9	1.250	-0.3	2.5	5517.7	OK
		B	2.9			2.5		
	X5	T	-16.1	1.250	-3.3	20.2	6154.6	OK
		B	-16.1			20.2		
	X6	T	87.8	1.250	-2.9	84.1	2792.5	OK
		B	87.8			84.1		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X1	T	-69.9	1.250	-16.1	90.1	510.1	OK
		B	-69.9			90.1		
	X2	T	7.3	1.250	-15.1	11.6	588.4	OK
		B	7.3			11.6		
	X3	T	-0.7	1.250	2.5	2.4	625.5	OK
		B	-0.7			2.4		
	X4	T	0.7	1.250	-2.4	2.4	625.6	OK
		B	0.7			2.4		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X4	T	0.7	1.250	-2.4	2.4	≦	625.6	OK
		B	-7.3			11.6	≦		
	X5	T	-7.3	1.250	15.1	11.6	≦	588.4	OK
		B	69.9			90.1	≦		
	X6	T	69.9	1.250	16.1	90.1	≦	510.1	OK
		B	69.9			90.1	≦		
9F	X1	T	-34.1	1.250	-15.0	52.8	≦	596.7	OK
		B	-34.1			52.8	≦		
	X2	T	1.6	1.250	-13.3	15.0	≦	687.6	OK
		B	1.6			15.0	≦		
	X3	T	0.1	1.250	1.3	1.8	≦	673.2	OK
		B	0.1			1.8	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-1.3	1.8	≦	673.1	OK
		B	-0.1			1.8	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	13.3	15.0	≦	687.6	OK
		B	-1.6			15.0	≦		
	X6	T	34.1	1.250	15.0	52.8	≦	596.7	OK
		B	34.1			52.8	≦		
8F	X1	T	-41.5	1.250	-15.9	61.4	≦	660.0	OK
		B	-41.5			61.4	≦		
	X2	T	3.4	1.250	-14.5	14.6	≦	767.9	OK
		B	3.4			14.6	≦		
	X3	T	-0.2	1.250	2.1	2.4	≦	734.1	OK
		B	-0.2			2.4	≦		
	X4	T	0.2	1.250	-2.1	2.4	≦	734.1	OK
		B	0.2			2.4	≦		
	X5	T	-3.4	1.250	14.5	14.7	≦	767.9	OK
		B	-3.4			14.7	≦		
	X6	T	41.5	1.250	15.9	61.4	≦	660.0	OK
		B	41.5			61.4	≦		
7F	X1	T	-41.0	1.250	-18.4	64.0	≦	770.6	OK
		B	-41.0			64.0	≦		
	X2	T	3.0	1.250	-15.3	16.1	≦	907.4	OK
		B	3.0			16.1	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	2.5	3.1	≦	889.0	OK
		B	-0.1			3.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2.5	3.1	≦	889.0	OK
		B	0.1			3.1	≦		
	X5	T	-3.0	1.250	15.3	16.1	≦	907.4	OK
		B	-3.0			16.1	≦		
	X6	T	41.0	1.250	18.4	64.0	≦	770.6	OK
		B	41.0			64.0	≦		
6F	X1	T	-40.7	1.250	-15.8	60.4	≦	832.4	OK
		B	-40.7			60.4	≦		
	X2	T	3.2	1.250	-15.7	16.5	≦	1058.2	OK
		B	3.2			16.5	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	2.4	2.8	≦	1047.7	OK
		B	-0.1			2.8	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2.4	2.8	≦	1047.7	OK
		B	0.1			2.8	≦		
	X5	T	-3.2	1.250	15.7	16.5	≦	1058.2	OK
		B	-3.2			16.5	≦		
	X6	T	40.7	1.250	15.8	60.4	≦	832.4	OK
		B	40.7			60.4	≦		
5F	X1	T	-40.7	1.250	-19.7	65.4	≦	894.2	OK
		B	-40.7			65.4	≦		
	X2	T	3.2	1.250	-12.2	12.1	≦	1089.8	OK
		B	3.2			12.1	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	2.0	2.3	≦	1077.3	OK
		B	-0.1			2.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1.9	2.3	≦	1077.5	OK
		B	0.1			2.3	≦		
	X5	T	-3.2	1.250	12.2	12.1	≦	1089.7	OK
		B	-3.2			12.1	≦		
	X6	T	40.7	1.250	19.7	65.4	≦	894.2	OK
		B	40.7			65.4	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X1	T	-40.6	1.250	-3.7	45.2	949.9	OK
		B	-40.6			45.2		
	X2	T	2.9	1.250	-8.0	7.1	1025.6	OK
		B	2.9			7.1		
	X3	T	-0.1	1.250	1.2	1.5	1025.6	OK
		B	-0.1			1.5		
	X4	T	0.1	1.250	-1.2	1.5	1025.6	OK
		B	0.1			1.5		
	X5	T	-2.9	1.250	8.0	7.1	1025.6	OK
		B	-2.9			7.1		
	X6	T	40.6	1.250	3.7	45.2	949.9	OK
		B	40.6			45.2		
3F	X1	T	-40.4	1.250	-7.5	49.8	951.0	OK
		B	-40.4			49.8		
	X2	T	3.8	1.250	-5.4	2.9	1587.5	OK
		B	3.8			2.9		
	X3	T	-0.2	1.250	0.6	0.6	1566.0	OK
		B	-0.2			0.6		
	X4	T	0.2	1.250	-0.6	0.6	1566.4	OK
		B	0.2			0.6		
	X5	T	-3.8	1.250	5.4	2.9	1587.5	OK
		B	-3.8			2.9		
	X6	T	40.4	1.250	7.5	49.8	951.0	OK
		B	40.4			49.8		
2F	X1	T	-42.1	1.250	-2.5	45.3	939.1	OK
		B	-42.1			45.3		
	X2	T	2.7	1.250	-4.1	2.4	1528.4	OK
		B	2.7			2.4		
	X3	T	0.2	1.250	0.0	0.2	1507.3	OK
		B	0.2			0.2		
	X4	T	-0.2	1.250	-0.0	0.2	1507.3	OK
		B	-0.2			0.2		
	X5	T	-2.7	1.250	4.1	2.4	1529.1	OK
		B	-2.7			2.4		
	X6	T	42.1	1.250	2.5	45.3	939.1	OK
		B	42.1			45.3		
1F	X1	T	-31.5	1.250	2.7	28.1	893.8	OK
		B	-31.5			28.1		
	X2	T	5.9	1.250	-2.8	2.5	1507.3	OK
		B	5.9			2.5		
	X3	T	-1.0	1.250	0.1	0.9	1507.3	OK
		B	-1.0			0.9		
	X4	T	1.0	1.250	-0.2	0.8	1507.3	OK
		B	1.0			0.8		
	X5	T	-5.9	1.250	2.8	2.5	1507.3	OK
		B	-5.9			2.5		
	X6	T	31.5	1.250	-2.7	28.1	893.8	OK
		B	31.5			28.1		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X1	T	-95.8	1.250	97.6	26.2	2063.1	OK
		B	-95.8			26.2		
	X2	T	4.1	1.250	131.5	168.5	3035.6	OK
		B	4.1			168.5		
	X3	T	-0.1	1.250	32.0	39.8	3117.4	OK
		B	-0.1			39.8		
	X4	T	0.1	1.250	-32.0	39.9	3117.4	OK
		B	0.1			39.9		
	X5	T	-4.1	1.250	-131.5	168.5	3035.6	OK
		B	-4.1			168.5		
	X6	T	95.8	1.250	-97.6	26.2	2063.1	OK
		B	95.8			26.2		
9F	X1	T	-60.5	1.250	75.0	33.2	2164.0	OK
		B	-60.5			33.2		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X2	T	1.7	1.250	84.9	107.8	2800.2	OK
		B	1.7			107.8		
	X3	T	-0.0	1.250	15.2	18.9	2734.5	OK
		B	-0.0			18.9		
	X4	T	0.0	1.250	-15.2	18.9	2734.5	OK
		B	0.0			18.9		
	X5	T	-1.7	1.250	-84.9	107.8	2800.2	OK
		B	-1.7			107.8		
	X6	T	60.5	1.250	-75.0	33.2	2164.0	OK
		B	60.5			33.2		
8F	X1	T	-64.0	1.250	87.5	45.4	2014.8	OK
		B	-64.0			45.4		
	X2	T	2.1	1.250	84.5	107.8	2852.0	OK
		B	2.1			107.8		
	X3	T	-0.1	1.250	17.7	22.1	2959.9	OK
		B	-0.1			22.1		
	X4	T	0.1	1.250	-17.7	22.1	2959.9	OK
		B	0.1			22.1		
	X5	T	-2.1	1.250	-84.5	107.8	2852.1	OK
		B	-2.1			107.8		
	X6	T	64.0	1.250	-87.5	45.4	2014.8	OK
		B	64.0			45.4		
7F	X1	T	-67.7	1.250	102.6	60.5	2128.3	OK
		B	-67.7			60.5		
	X2	T	2.3	1.250	103.1	131.1	3289.3	OK
		B	2.3			131.1		
	X3	T	-0.1	1.250	20.3	25.3	3273.1	OK
		B	-0.1			25.3		
	X4	T	0.1	1.250	-20.3	25.3	3273.1	OK
		B	0.1			25.3		
	X5	T	-2.3	1.250	-103.1	131.1	3289.3	OK
		B	-2.3			131.1		
	X6	T	67.7	1.250	-102.6	60.5	2128.3	OK
		B	67.7			60.5		
6F	X1	T	-67.1	1.250	132.5	98.5	2279.3	OK
		B	-67.1			98.5		
	X2	T	2.7	1.250	129.8	164.9	3882.4	OK
		B	2.7			164.9		
	X3	T	-0.1	1.250	26.2	32.7	3885.0	OK
		B	-0.1			32.7		
	X4	T	0.1	1.250	-26.2	32.7	3885.0	OK
		B	0.1			32.7		
	X5	T	-2.7	1.250	-129.8	164.9	3882.4	OK
		B	-2.7			164.9		
	X6	T	67.1	1.250	-132.5	98.5	2279.3	OK
		B	67.1			98.5		
5F	X1	T	-68.5	1.250	120.4	82.0	2177.8	OK
		B	-68.5			82.0		
	X2	T	2.9	1.250	91.2	116.9	3497.6	OK
		B	2.9			116.9		
	X3	T	-0.1	1.250	10.7	13.3	3837.1	OK
		B	-0.1			13.3		
	X4	T	0.1	1.250	-10.7	13.3	3837.0	OK
		B	0.1			13.3		
	X5	T	-2.9	1.250	-91.2	116.9	3497.6	OK
		B	-2.9			116.9		
	X6	T	68.5	1.250	-120.4	82.0	2177.8	OK
		B	68.5			82.0		
4F	X1	T	-67.0	1.250	67.0	16.8	2126.2	OK
		B	-67.0			16.8		
	X2	T	2.7	1.250	-2.7	0.6	3256.1	OK
		B	2.7			0.6		
	X3	T	-0.1	1.250	0.1	0.0	3049.0	OK
		B	-0.1			0.0		
	X4	T	0.1	1.250	-0.1	0.0	3048.0	OK
		B	0.1			0.0		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	X4	B	0.1	1.250	-0.1	0.0	≦	3048.0	OK
		T	-2.7			0.6	≦		
	X5	B	-2.7	1.250	2.7	0.6	≦	3257.2	OK
		T	67.0			16.8	≦		
	X6	B	67.0	1.250	-67.0	16.8	≦	2126.2	OK
		T	-71.9			653.7	≦		
3F	X1	B	-71.9	1.250	580.5	653.7	≦	1452.6	OK
		T	3.6			789.0	≦		
	X2	B	3.6	1.250	628.3	789.0	≦	4684.3	OK
		T	-0.1			244.3	≦		
	X3	B	-0.1	1.250	195.6	244.3	≦	4838.6	OK
		T	0.1			244.3	≦		
	X4	B	0.1	1.250	-195.6	244.3	≦	4838.6	OK
		T	-3.6			789.0	≦		
	X5	B	-3.6	1.250	-628.3	789.0	≦	4684.3	OK
		T	71.9			653.7	≦		
	X6	B	71.9	1.250	-580.5	653.7	≦	1452.6	OK
		T	-63.0			632.0	≦		
2F	X1	B	0	1.250	556.0	632.0	≦	2569.4	OK
		T	1.6			723.8	≦		
	X2	B	1.6	1.250	577.8	723.8	≦	4176.0	OK
		T	0.4			187.5	≦		
	X3	B	0.4	1.250	149.7	187.5	≦	4589.8	OK
		T	-0.4			187.5	≦		
	X4	B	-0.4	1.250	-149.7	187.5	≦	4589.8	OK
		T	-1.6			723.8	≦		
	X5	B	-1.6	1.250	-577.8	723.8	≦	4176.0	OK
		T	63.0			632.0	≦		
	X6	B	0	1.250	-556.0	632.0	≦	2569.4	OK
		T	87.8			22.0	≦		
1F	X1	B	-87.8	1.250	87.8	22.0	≦	2448.5	OK
		T	16.1			3.9	≦		
	X2	B	16.1	1.250	-16.0	3.9	≦	3247.0	OK
		T	-2.9			0.7	≦		
	X3	B	-2.9	1.250	2.9	0.7	≦	2772.8	OK
		T	2.9			0.7	≦		
	X4	B	2.9	1.250	-2.9	0.7	≦	2772.8	OK
		T	-16.1			3.9	≦		
	X5	B	-16.1	1.250	16.0	3.9	≦	3168.1	OK
		T	87.8			22.0	≦		
	X6	B	87.8	1.250	-87.8	22.0	≦	2448.5	OK
		T					≦		

U-5.2.3 R C壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 壁のせん断耐力 (kN)

n : せん断力の割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		-7.7	1.250	153.5	184.2	≦	4136.3	OK
9F	Y2		-7.1	1.250	-75.2	101.1	≦	3546.2	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	-143.3	185.3	≦	3483.9	OK
7F	Y2		-5.5	1.250	-220.3	281.0	≦	3739.9	OK
6F	Y2		-4.0	1.250	-336.8	425.1	≦	3762.6	OK
5F	Y2		-2.2	1.250	-490.7	615.6	≦	3741.1	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	-702.9	878.8	≦	3796.2	OK
3F	Y2		0.8	1.250	-807.7	1008.8	≦	3733.3	OK
2F	Y2		0.5	1.250	-1094.6	1367.8	≦	3826.5	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-378.5	472.9	≦	3559.6	OK

X2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		4.4	1.250	-261.3	322.3	≦	6643.4	OK
9F	Y2		4.0	1.250	-602.2	748.7	≦	6819.5	OK
8F	Y2		3.5	1.250	-735.9	916.3	≦	6995.8	OK
7F	Y2		3.2	1.250	-909.3	1133.5	≦	8109.2	OK
6F	Y2		2.4	1.250	-1044.8	1303.6	≦	8366.6	OK
5F	Y2		1.4	1.250	-1082.8	1352.1	≦	8536.7	OK
4F	Y2		0.3	1.250	-1134.8	1418.1	≦	8706.8	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	-1042.2	1303.0	≦	8835.4	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	-1284.0	1605.1	≦	8993.2	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-911.0	1138.8	≦	8729.1	OK

X3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		3.3	1.250	-94.0	114.1	≦	6640.8	OK
9F	Y2		3.1	1.250	-207.3	256.1	≦	6817.5	OK
8F	Y2		2.7	1.250	-266.8	330.9	≦	6994.1	OK
7F	Y2		2.3	1.250	-329.6	409.6	≦	8105.1	OK
6F	Y2		1.6	1.250	-368.7	459.3	≦	8360.6	OK
5F	Y2		0.8	1.250	-374.4	467.1	≦	8529.9	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	-373.5	467.1	≦	8537.3	OK
3F	Y2		-0.6	1.250	-320.6	401.3	≦	8079.2	OK
2F	Y2		-0.4	1.250	-412.7	516.3	≦	8433.9	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-11.8	14.8	≦	6824.1	OK

X4フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		3.3	1.250	83.3	107.4	≦	6640.8	OK
9F	Y2		3.1	1.250	175.8	222.8	≦	6259.6	OK
8F	Y2		2.7	1.250	205.3	259.3	≦	5774.7	OK
7F	Y2		2.3	1.250	255.6	321.8	≦	6319.9	OK
6F	Y2		1.6	1.250	342.7	430.0	≦	6515.9	OK
5F	Y2		0.8	1.250	419.4	525.1	≦	6543.6	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	514.5	642.9	≦	6653.4	OK
3F	Y2		-0.6	1.250	552.4	690.0	≦	6585.3	OK
2F	Y2		-0.4	1.250	643.0	803.3	≦	6687.7	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-0.1	0.2	≦	6824.1	OK

X5フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		4.4	1.250	128.1	164.5	≦	6640.9	OK
9F	Y2		4.0	1.250	407.3	513.1	≦	6819.5	OK
8F	Y2		3.5	1.250	510.7	641.9	≦	6793.2	OK
7F	Y2		3.2	1.250	655.0	822.0	≦	7445.7	OK
6F	Y2		2.4	1.250	789.3	989.0	≦	7390.0	OK
5F	Y2		1.4	1.250	885.8	1108.7	≦	7223.4	OK
4F	Y2		0.3	1.250	1015.1	1269.2	≦	7199.5	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	992.4	1240.2	≦	6960.3	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	1224.8	1530.8	≦	7169.0	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	2.5	3.1	≦	6829.8	OK

X6フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		-7.7	1.250	-9.6	19.7	≦	2998.2	OK
9F	Y2		-7.1	1.250	301.6	369.9	≦	3767.5	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	429.9	531.2	≦	3643.0	OK
7F	Y2		-5.5	1.250	548.7	680.3	≦	3950.8	OK
6F	Y2		-4.0	1.250	618.4	769.0	≦	3841.9	OK
5F	Y2		-2.2	1.250	642.6	801.1	≦	3877.0	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	681.6	851.8	≦	3994.7	OK
3F	Y2		0.8	1.250	625.7	782.9	≦	4154.2	OK
2F	Y2		0.5	1.250	923.6	1155.0	≦	4275.6	OK
1F	Y2		0.2	1.250	1298.7	1623.6	≦	4402.1	OK

X1フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		-7.7	1.250	-9.6	19.7	≦	3251.1	OK
9F	Y2		-7.1	1.250	301.6	369.9	≦	4107.7	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	429.9	531.2	≦	3957.6	OK
7F	Y2		-5.5	1.250	548.7	680.3	≦	4293.3	OK
6F	Y2		-4.0	1.250	618.4	769.0	≦	4159.8	OK
5F	Y2		-2.2	1.250	642.6	801.1	≦	4187.4	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	681.6	851.8	≦	4307.9	OK
3F	Y2		0.8	1.250	625.7	782.9	≦	5039.7	OK
2F	Y2		0.5	1.250	923.6	1155.0	≦	5164.6	OK
1F	Y2		0.2	1.250	1298.7	1623.6	≦	5294.9	OK

X2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		4.4	1.250	128.1	164.5	≦	7233.7	OK
9F	Y2		4.0	1.250	407.3	513.1	≦	7415.3	OK
8F	Y2		3.5	1.250	510.7	641.9	≦	7367.5	OK
7F	Y2		3.2	1.250	655.0	822.0	≦	8079.9	OK
6F	Y2		2.4	1.250	789.2	988.9	≦	8330.6	OK
5F	Y2		1.4	1.250	885.8	1108.7	≦	8108.5	OK
4F	Y2		0.3	1.250	1015.1	1269.2	≦	8054.9	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	992.4	1240.2	≦	8780.6	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	1224.8	1530.8	≦	9016.4	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	2.5	3.1	≦	8460.8	OK

X3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		3.3	1.250	83.3	107.4	≦	7233.6	OK
9F	Y2		3.1	1.250	175.8	222.8	≦	6788.6	OK
8F	Y2		2.7	1.250	205.3	259.3	≦	6227.4	OK
7F	Y2		2.3	1.250	255.6	321.8	≦	6819.6	OK
6F	Y2		1.6	1.250	342.7	430.0	≦	7298.9	OK
5F	Y2		0.8	1.250	419.5	525.1	≦	7306.3	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	514.5	643.0	≦	7410.8	OK
3F	Y2		-0.6	1.250	552.4	690.0	≦	8241.5	OK
2F	Y2		-0.4	1.250	643.0	803.3	≦	8324.2	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-0.1	0.2	≦	8454.8	OK

X4フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		3.3	1.250	-94.0	114.1	≦	7233.6	OK
9F	Y2		3.1	1.250	-207.3	256.1	≦	7413.2	OK
8F	Y2		2.7	1.250	-266.8	330.9	≦	7592.9	OK
7F	Y2		2.3	1.250	-329.6	409.6	≦	8818.7	OK
6F	Y2		1.6	1.250	-368.7	459.3	≦	9476.9	OK
5F	Y2		0.8	1.250	-374.4	467.1	≦	9651.5	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	-373.5	467.1	≦	9635.1	OK
3F	Y2		-0.6	1.250	-320.6	401.3	≦	10396.3	OK
2F	Y2		-0.4	1.250	-412.7	516.3	≦	10842.8	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-11.8	14.8	≦	8454.8	OK

X5フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		4.4	1.250	-261.3	322.3	≦	7236.2	OK
9F	Y2		4.0	1.250	-602.2	748.7	≦	7415.3	OK
8F	Y2		3.5	1.250	-735.9	916.3	≦	7594.6	OK
7F	Y2		3.2	1.250	-909.3	1133.5	≦	8822.9	OK
6F	Y2		2.4	1.250	-1044.8	1303.6	≦	9483.1	OK
5F	Y2		1.4	1.250	-1082.8	1352.1	≦	9658.6	OK
4F	Y2		0.3	1.250	-1134.7	1418.1	≦	9834.1	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	-1042.2	1303.0	≦	11483.8	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	-1284.0	1605.1	≦	11646.2	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-910.9	1138.7	≦	11198.8	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		-7.7	1.250	153.5	184.2	≦	4537.3	OK
9F	Y2		-7.1	1.250	-75.2	101.1	≦	3869.0	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	-143.3	185.3	≦	3795.2	OK
7F	Y2		-5.5	1.250	-220.3	281.0	≦	4080.7	OK
6F	Y2		-4.0	1.250	-336.8	425.1	≦	4103.7	OK
5F	Y2		-2.2	1.250	-490.7	615.6	≦	4077.7	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	-702.9	878.8	≦	4137.9	OK
3F	Y2		0.8	1.250	-807.7	1008.8	≦	4678.7	OK
2F	Y2		0.5	1.250	-1094.7	1367.8	≦	4802.1	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-378.5	472.9	≦	4427.7	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		-7.7	1.250	783.7	971.9	≦	4157.9	OK
9F	Y2		-7.1	1.250	1142.8	1421.4	≦	4223.8	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	1434.0	1786.3	≦	4289.6	OK
7F	Y2		-5.5	1.250	1690.9	2108.1	≦	4946.0	OK
6F	Y2		-4.0	1.250	1907.1	2379.8	≦	4846.2	OK
5F	Y2		-2.2	1.250	2108.6	2633.5	≦	4681.1	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	2306.7	2883.2	≦	4566.2	OK
3F	Y2		0.8	1.250	2419.9	3025.8	≦	4504.1	OK
2F	Y2		0.5	1.250	2683.2	3354.6	≦	4478.7	OK
1F	Y2		0.2	1.250	3371.2	4214.2	≦	4580.1	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		4.4	1.250	911.9	1144.2	≦	6643.4	OK
9F	Y2		4.0	1.250	1511.1	1892.9	≦	6821.4	OK
8F	Y2		3.5	1.250	2032.1	2543.6	≦	6999.7	OK
7F	Y2		3.2	1.250	2498.0	3125.7	≦	8112.6	OK
6F	Y2		2.4	1.250	2919.4	3651.7	≦	8256.9	OK
5F	Y2		1.4	1.250	3294.5	4119.5	≦	8035.4	OK
4F	Y2		0.3	1.250	3610.6	4513.5	≦	7874.1	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	3913.7	4891.9	≦	7780.7	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	4092.8	5115.9	≦	7657.0	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	4005.3	5006.5	≦	7442.5	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		3.3	1.250	896.9	1124.5	≦	6640.8	OK
9F	Y2		3.1	1.250	1494.8	1871.5	≦	6817.5	OK
8F	Y2		2.7	1.250	2012.9	2518.8	≦	6994.2	OK
7F	Y2		2.3	1.250	2472.1	3092.5	≦	8105.3	OK
6F	Y2		1.6	1.250	2887.7	3611.3	≦	8226.5	OK
5F	Y2		0.8	1.250	3254.0	4068.3	≦	8003.7	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	3560.9	4451.0	≦	7840.5	OK
3F	Y2		-0.6	1.250	3857.7	4821.5	≦	7748.0	OK
2F	Y2		-0.4	1.250	4028.7	5035.5	≦	7622.4	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	3932.3	4915.2	≦	7403.6	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		3.3	1.250	896.9	1124.5	≦	6640.8	OK
9F	Y2		3.1	1.250	1494.8	1871.6	≦	6817.5	OK
8F	Y2		2.7	1.250	2012.9	2518.8	≦	6994.2	OK
7F	Y2		2.3	1.250	2472.1	3092.5	≦	8105.3	OK
6F	Y2		1.6	1.250	2887.7	3611.3	≦	8226.5	OK
5F	Y2		0.8	1.250	3254.0	4068.3	≦	8003.7	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	3560.9	4451.0	≦	7840.4	OK
3F	Y2		-0.6	1.250	3857.7	4821.5	≦	7748.0	OK
2F	Y2		-0.4	1.250	4028.7	5035.5	≦	7622.4	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	3931.8	4914.6	≦	7403.4	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		4.4	1.250	911.9	1144.2	≦	6643.4	OK
9F	Y2		4.0	1.250	1511.1	1892.9	≦	6821.4	OK
8F	Y2		3.5	1.250	2032.1	2543.6	≦	6999.7	OK
7F	Y2		3.2	1.250	2498.0	3125.7	≦	8112.6	OK
6F	Y2		2.4	1.250	2919.4	3651.7	≦	8256.9	OK
5F	Y2		1.4	1.250	3294.5	4119.6	≦	8035.4	OK
4F	Y2		0.3	1.250	3610.6	4513.6	≦	7874.1	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	3913.7	4891.9	≦	7780.7	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	4092.8	5115.9	≦	7657.0	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	4005.4	5006.6	≦	7442.6	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		-7.7	1.250	783.7	971.9	≦	4157.9	OK
9F	Y2		-7.1	1.250	1142.8	1421.4	≦	4223.8	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	1434.0	1786.3	≦	4289.6	OK
7F	Y2		-5.5	1.250	1690.9	2108.1	≦	4946.0	OK
6F	Y2		-4.0	1.250	1907.1	2379.8	≦	4846.2	OK
5F	Y2		-2.2	1.250	2108.6	2633.5	≦	4681.1	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	2306.7	2883.2	≦	4566.2	OK
3F	Y2		0.8	1.250	2419.9	3025.8	≦	4504.1	OK
2F	Y2		0.5	1.250	2683.2	3354.6	≦	4478.7	OK
1F	Y2		0.2	1.250	3371.2	4214.3	≦	4580.1	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		-7.7	1.250	-2034.8	2551.2	≦	4557.9	OK
9F	Y2		-7.1	1.250	-2256.3	2827.4	≦	4623.7	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	-2819.8	3531.0	≦	4689.2	OK
7F	Y2		-5.5	1.250	-3386.7	4239.0	≦	5419.6	OK
6F	Y2		-4.0	1.250	-3805.2	4760.5	≦	5485.2	OK
5F	Y2		-2.2	1.250	-4212.1	5267.3	≦	5386.2	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	-4517.2	5646.6	>	5204.4	NG
3F	Y2		0.8	1.250	-5283.8	6603.9	>	6055.7	NG
2F	Y2	x	0.5	1.000	-5448.9	5448.3		5816.3	
1F	Y2	x	0.2	1.000	-5292.3	5292.1		5511.5	

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		4.4	1.250	-1883.9	2350.5	≦	7237.5	OK
9F	Y2		4.0	1.250	-3417.2	4267.4	≦	7420.1	OK
8F	Y2		3.5	1.250	-4424.7	5527.4	≦	7603.2	OK
7F	Y2		3.2	1.250	-5399.8	6746.5	≦	8833.1	OK
6F	Y2		2.4	1.250	-6309.9	7885.0	≦	9494.1	OK
5F	Y2		1.4	1.250	-7107.3	8882.6	≦	9672.7	OK
4F	Y2		0.3	1.250	-7817.2	9771.2	>	9640.3	NG
3F	Y2		-0.3	1.250	-8329.1	10411.7	≦	10827.9	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	-8881.6	11102.1	>	10598.2	NG
1F	Y2	x	-0.1	1.000	-9349.2	9349.2		10348.4	

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		3.3	1.250	-1582.3	1974.5	≦	7234.6	OK
9F	Y2		3.1	1.250	-3129.6	3908.9	≦	7415.6	OK
8F	Y2		2.7	1.250	-4381.2	5473.9	≦	7596.4	OK
7F	Y2		2.3	1.250	-5347.5	6682.0	≦	8823.6	OK
6F	Y2		1.6	1.250	-6253.5	7815.3	≦	9482.7	OK
5F	Y2		0.8	1.250	-7050.1	8811.8	≦	9658.5	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	-7777.3	9721.8	>	9640.7	NG
3F	Y2		-0.6	1.250	-8011.9	10015.4	≦	10726.4	OK
2F	Y2		-0.4	1.250	-8596.1	10745.5	>	10528.6	NG
1F	Y2	x	-0.1	1.000	-9354.1	9354.2		10345.1	

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		3.3	1.250	-1582.3	1974.5	≦	7234.6	OK
9F	Y2		3.1	1.250	-3129.6	3908.9	≦	7415.6	OK
8F	Y2		2.7	1.250	-4381.2	5473.9	≦	7596.4	OK
7F	Y2		2.3	1.250	-5347.5	6682.0	≦	8823.6	OK
6F	Y2		1.6	1.250	-6253.5	7815.3	≦	9482.7	OK
5F	Y2		0.8	1.250	-7050.0	8811.7	≦	9658.5	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	-7777.3	9721.8	>	9640.7	NG
3F	Y2		-0.6	1.250	-8011.9	10015.5	≦	10726.4	OK
2F	Y2		-0.4	1.250	-8596.1	10745.5	>	10528.6	NG
1F	Y2	x	-0.1	1.000	-9354.1	9354.2		10345.1	

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		4.4	1.250	-1883.9	2350.5	≦	7237.5	OK
9F	Y2		4.0	1.250	-3417.2	4267.4	≦	7420.1	OK
8F	Y2		3.5	1.250	-4424.7	5527.4	≦	7603.2	OK
7F	Y2		3.2	1.250	-5399.8	6746.5	≦	8833.1	OK
6F	Y2		2.4	1.250	-6309.9	7885.0	≦	9494.1	OK
5F	Y2		1.4	1.250	-7107.3	8882.6	≦	9672.7	OK
4F	Y2		0.3	1.250	-7817.2	9771.2	>	9640.4	NG
3F	Y2		-0.3	1.250	-8329.1	10411.7	≦	10827.9	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	-8881.6	11102.2	>	10598.2	NG
1F	Y2	x	-0.1	1.000	-9349.1	9349.2		10348.4	

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	Y2		-7.7	1.250	-2034.8	2551.2	≦	4557.9	OK
9F	Y2		-7.1	1.250	-2256.3	2827.4	≦	4623.7	OK
8F	Y2		-6.2	1.250	-2819.8	3531.0	≦	4689.2	OK
7F	Y2		-5.5	1.250	-3386.7	4239.0	≦	5419.6	OK
6F	Y2		-4.0	1.250	-3805.2	4760.5	≦	5485.2	OK
5F	Y2		-2.2	1.250	-4212.1	5267.3	≦	5386.2	OK
4F	Y2		-0.1	1.250	-4517.2	5646.6	>	5204.4	NG
3F	Y2		0.8	1.250	-5283.8	6603.9	>	6055.7	NG
2F	Y2	x	0.5	1.000	-5448.9	5448.3		5816.3	
1F	Y2	x	0.2	1.000	-5292.3	5292.1		5511.5	

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4616.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11861.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1771.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11965.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13736.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1935.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1800.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15077.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16877.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2387.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	Y3	15760.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1032.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3527.91	891.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12123.28	3593.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15651.18	4485.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4616.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11861.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1771.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11965.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13736.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1935.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1800.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16877.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2387.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15760.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1032.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3527.91	891.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12123.27	3593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15651.18	4485.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	783.68	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	911.85	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	896.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	896.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	911.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	783.69	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5184.97	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1142.78	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1511.09	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1494.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1494.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1511.10	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1142.79	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8297.33	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1433.96	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2032.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2012.93	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2012.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2032.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1433.97	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10957.93	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1690.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2498.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2472.15	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2472.14	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2498.01	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1690.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13322.11	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1907.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2919.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2887.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2887.69	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2919.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1907.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15428.39	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2108.56	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3294.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3254.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3254.02	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3294.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2108.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17314.16	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2306.69	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3610.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3560.93	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3560.90	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3610.63	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2306.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18956.38	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2419.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3913.71	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3857.69	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3857.69	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3913.71	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2419.93	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20382.65	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2683.23	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4092.82	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4028.74	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4028.73	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4092.82	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2683.24	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21609.59	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3371.23	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4005.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3932.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3931.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4005.37	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3371.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22617.17	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.79	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1883.86	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1582.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1582.31	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1883.87	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.79	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11001.92	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2256.27	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3417.15	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3129.57	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3129.59	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3417.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2256.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17606.00	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2819.80	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4424.74	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4381.22	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4381.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4424.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2819.80	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23251.51	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3386.75	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5399.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5347.49	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5347.50	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5399.77	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3386.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28268.03	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3805.17	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6309.94	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6253.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6253.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6309.93	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3805.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32737.31	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4212.05	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7107.25	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7050.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7050.03	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7107.26	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4212.06	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36738.71	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4517.19
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7817.17
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7777.29
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7777.27
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7817.22
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4517.17
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40223.32
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5283.83
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8329.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8011.88	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8011.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8329.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5283.83
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32682.02	0.00	0.00	10567.66
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5448.86
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8881.58
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8596.12
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8596.10
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8881.61
1F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5448.85
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45853.13
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5292.31
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9349.17
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9354.09
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9354.10
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9349.12
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5292.32
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47991.10

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.57 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1962.1	0.0	1962.1	0.37	0.00	0.37
	Y3	2654.2	0.0	2654.2	0.50	0.00	0.50
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4616.3	0.0	4616.3	0.87	0.00	0.87
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1276.6	0.0	1276.6	0.12	0.00	0.12
	Y3	6110.7	0.0	6110.7	0.59	0.00	0.59
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7387.3	0.0	7387.3	0.71	0.00	0.71
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1607.3	0.0	1607.3	0.10	0.00	0.10
	Y3	8148.8	0.0	8148.8	0.53	0.00	0.53
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9756.1	0.0	9756.1	0.63	0.00	0.63
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1706.3	0.0	1706.3	0.08	0.00	0.08
	Y3	10154.7	0.0	10154.7	0.49	0.00	0.49
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11861.0	0.0	11861.0	0.58	0.00	0.58
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1771.1	0.0	1771.1	0.07	0.00	0.07
	Y3	11965.2	0.0	11965.2	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13736.3	0.0	13736.3	0.53	0.00	0.53
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1935.3	0.0	1935.3	0.06	0.00	0.06
	Y3	13480.0	0.0	13480.0	0.44	0.00	0.44
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15415.2	0.0	15415.2	0.50	0.00	0.50
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1800.3	0.0	1800.3	0.05	0.00	0.05
	Y3	15077.0	0.0	15077.0	0.42	0.00	0.42

Ai=2.287 Co=0.382

Ai=1.867 Co=0.382

Ai=1.655 Co=0.382

Ai=1.510 Co=0.382

Ai=1.397 Co=0.382

Ai=1.301 Co=0.382

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16877.4	0.0	16877.4	0.47	0.00	0.47
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2387.1	0.0	2387.1	0.06	0.00	0.06
	Y3	15760.1	0.0	15760.1	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18147.2	0.0	18147.2	0.44	0.00	0.44
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1032.6	0.0	1032.6	0.02	0.00	0.02
	Y3	18207.0	0.0	18207.0	0.39	0.00	0.39
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19239.6	0.0	19239.6	0.41	0.00	0.41
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4419.7	0.0	4419.7	0.08	0.00	0.08
	Y3	15717.0	0.0	15717.0	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20136.7	0.0	20136.7	0.38	0.00	0.38

Ai=1.218 Co=0.382

Ai=1.141 Co=0.382

Ai=1.069 Co=0.382

Ai=1.000 Co=0.382

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.57 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1962.1	0.0	1962.1	0.37	0.00	0.37
	Y3	2654.2	0.0	2654.2	0.50	0.00	0.50
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4616.3	0.0	4616.3	0.87	0.00	0.87
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1276.6	0.0	1276.6	0.12	0.00	0.12
	Y3	6110.7	0.0	6110.7	0.59	0.00	0.59
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.287 Co=0.382

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7387.3	0.0	7387.3	0.71	0.00	0.71
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1607.3	0.0	1607.3	0.10	0.00	0.10
	Y3	8148.8	0.0	8148.8	0.53	0.00	0.53
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9756.1	0.0	9756.1	0.63	0.00	0.63
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1706.3	0.0	1706.3	0.08	0.00	0.08
	Y3	10154.7	0.0	10154.7	0.49	0.00	0.49
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11861.0	0.0	11861.0	0.58	0.00	0.58
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1771.1	0.0	1771.1	0.07	0.00	0.07
	Y3	11965.2	0.0	11965.2	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13736.3	0.0	13736.3	0.53	0.00	0.53
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1935.3	0.0	1935.3	0.06	0.00	0.06
	Y3	13480.0	0.0	13480.0	0.44	0.00	0.44
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15415.2	0.0	15415.2	0.50	0.00	0.50
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1800.3	0.0	1800.3	0.05	0.00	0.05
	Y3	15077.0	0.0	15077.0	0.42	0.00	0.42
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16877.3	0.0	16877.3	0.47	0.00	0.47
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2387.1	0.0	2387.1	0.06	0.00	0.06
	Y3	15760.1	0.0	15760.1	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.867 Co=0.382

Ai=1.655 Co=0.382

Ai=1.510 Co=0.382

Ai=1.397 Co=0.382

Ai=1.301 Co=0.382

Ai=1.218 Co=0.382

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18147.2	0.0	18147.2	0.44	0.00	0.44
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1032.6	0.0	1032.6	0.02	0.00	0.02
	Y3	18207.0	0.0	18207.0	0.39	0.00	0.39
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19239.6	0.0	19239.6	0.41	0.00	0.41
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4419.7	0.0	4419.7	0.08	0.00	0.08
	Y3	15717.0	0.0	15717.0	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20136.7	0.0	20136.7	0.38	0.00	0.38

Ai=1.141 Co=0.382

Ai=1.069 Co=0.382

Ai=1.000 Co=0.382

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.57 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	X1	0.0	783.7	783.7	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	911.9	911.9	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	896.9	896.9	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	896.9	896.9	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	911.9	911.9	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	783.7	783.7	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5185.0	5185.0	0.00	0.98	0.98
9F	X1	0.0	1142.8	1142.8	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	1511.1	1511.1	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	1494.8	1494.8	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	1494.8	1494.8	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	1511.1	1511.1	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1142.8	1142.8	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8297.3	8297.3	0.00	0.80	0.80
8F	X1	0.0	1434.0	1434.0	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	2032.1	2032.1	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2012.9	2012.9	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2012.9	2012.9	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2032.1	2032.1	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	1434.0	1434.0	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10957.9	10957.9	0.00	0.71	0.71
7F	X1	0.0	1690.9	1690.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	2498.0	2498.0	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	2472.1	2472.1	0.00	0.12	0.12

Ai=2.287 Co=0.430

Ai=1.867 Co=0.430

Ai=1.655 Co=0.430

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X4	0.0	2472.1	2472.1	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	2498.0	2498.0	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	1690.9	1690.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13322.1	13322.1	0.00	0.65	0.65
6F	X1	0.0	1907.1	1907.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	2919.4	2919.4	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	2887.7	2887.7	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	2887.7	2887.7	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	2919.4	2919.4	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	1907.1	1907.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15428.4	15428.4	0.00	0.60	0.60
5F	X1	0.0	2108.6	2108.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	3294.5	3294.5	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3254.0	3254.0	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3254.0	3254.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3294.5	3294.5	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2108.6	2108.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17314.2	17314.2	0.00	0.56	0.56
4F	X1	0.0	2306.7	2306.7	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	3610.6	3610.6	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	3560.9	3560.9	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3560.9	3560.9	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	3610.6	3610.6	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2306.7	2306.7	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18956.4	18956.4	0.00	0.52	0.52
3F	X1	0.0	2419.9	2419.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	3913.7	3913.7	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	3857.7	3857.7	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	3857.7	3857.7	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	3913.7	3913.7	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	2419.9	2419.9	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20382.6	20382.6	0.00	0.49	0.49
2F	X1	0.0	2683.2	2683.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4092.8	4092.8	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4028.7	4028.7	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4028.7	4028.7	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4092.8	4092.8	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	2683.2	2683.2	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21609.6	21609.6	0.00	0.46	0.46
1F	X1	0.0	3371.2	3371.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4005.3	4005.3	0.00	0.08	0.08

Ai=1.510 Co=0.430

Ai=1.397 Co=0.430

Ai=1.301 Co=0.430

Ai=1.218 Co=0.430

Ai=1.141 Co=0.430

Ai=1.069 Co=0.430

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X3	0.0	3932.3	3932.3	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	3931.8	3931.8	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	4005.4	4005.4	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	3371.2	3371.2	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22617.2	22617.2	0.00	0.43	0.43

Ai=1.000 Co=0.430

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.57 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	X1	0.0	2034.8	2034.8	0.00	0.39	0.39
	X2	0.0	1883.9	1883.9	0.00	0.36	0.36
	X3	0.0	1582.3	1582.3	0.00	0.30	0.30
	X4	0.0	1582.3	1582.3	0.00	0.30	0.30
	X5	0.0	1883.9	1883.9	0.00	0.36	0.36
	X6	0.0	2034.8	2034.8	0.00	0.39	0.39
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11001.9	11001.9	0.00	2.08	2.08
9F	X1	0.0	2256.3	2256.3	0.00	0.22	0.22
	X2	0.0	3417.2	3417.2	0.00	0.33	0.33
	X3	0.0	3129.6	3129.6	0.00	0.30	0.30
	X4	0.0	3129.6	3129.6	0.00	0.30	0.30
	X5	0.0	3417.2	3417.2	0.00	0.33	0.33
	X6	0.0	2256.3	2256.3	0.00	0.22	0.22
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17606.0	17606.0	0.00	1.70	1.70
8F	X1	0.0	2819.8	2819.8	0.00	0.18	0.18
	X2	0.0	4424.7	4424.7	0.00	0.29	0.29
	X3	0.0	4381.2	4381.2	0.00	0.28	0.28
	X4	0.0	4381.2	4381.2	0.00	0.28	0.28
	X5	0.0	4424.7	4424.7	0.00	0.29	0.29
	X6	0.0	2819.8	2819.8	0.00	0.18	0.18
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23251.5	23251.5	0.00	1.51	1.51
7F	X1	0.0	3386.7	3386.7	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	5399.8	5399.8	0.00	0.26	0.26
	X3	0.0	5347.5	5347.5	0.00	0.26	0.26
	X4	0.0	5347.5	5347.5	0.00	0.26	0.26
	X5	0.0	5399.8	5399.8	0.00	0.26	0.26
	X6	0.0	3386.7	3386.7	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28268.0	28268.0	0.00	1.38	1.38
6F	X1	0.0	3805.2	3805.2	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	6309.9	6309.9	0.00	0.25	0.25
	X3	0.0	6253.5	6253.5	0.00	0.24	0.24
	X4	0.0	6253.5	6253.5	0.00	0.24	0.24
	X5	0.0	6309.9	6309.9	0.00	0.25	0.25
	X6	0.0	3805.2	3805.2	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.287 Co=0.911

Ai=1.867 Co=0.911

Ai=1.655 Co=0.911

Ai=1.510 Co=0.911

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32737.3	32737.3	0.00	1.27	1.27
5F	X1	0.0	4212.1	4212.1	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	7107.3	7107.3	0.00	0.23	0.23
	X3	0.0	7050.1	7050.1	0.00	0.23	0.23
	X4	0.0	7050.0	7050.0	0.00	0.23	0.23
	X5	0.0	7107.3	7107.3	0.00	0.23	0.23
	X6	0.0	4212.1	4212.1	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36738.7	36738.7	0.00	1.19	1.19
4F	X1	0.0	4517.2	4517.2	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	7817.2	7817.2	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	7777.3	7777.3	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	7777.3	7777.3	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	7817.2	7817.2	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	4517.2	4517.2	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40223.3	40223.3	0.00	1.11	1.11
3F	X1	0.0	5283.8	5283.8	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	8329.1	8329.1	0.00	0.20	0.20
	X3	0.0	8011.9	8011.9	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	8011.9	8011.9	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	8329.1	8329.1	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	5283.8	5283.8	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	43249.7	43249.7	0.00	1.04	1.04
2F	X1	0.0	5448.9	5448.9	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	8881.6	8881.6	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	8596.1	8596.1	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	8596.1	8596.1	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	8881.6	8881.6	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	5448.9	5448.9	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	45853.1	45853.1	0.00	0.97	0.97
1F	X1	0.0	5292.3	5292.3	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	9349.2	9349.2	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	9354.1	9354.1	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	9354.1	9354.1	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	9349.1	9349.1	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	5292.3	5292.3	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	47991.1	47991.1	0.00	0.91	0.91

Ai=1.397 Co=0.911

Ai=1.301 Co=0.911

Ai=1.218 Co=0.911

Ai=1.141 Co=0.911

Ai=1.069 Co=0.911

Ai=1.000 Co=0.911

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.57 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1961.7	0.0	1961.7	0.37	0.00	0.37

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	Y3	2644.4	0.0	2644.4	0.50	0.00	0.50
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4606.1	0.0	4606.1	0.87	0.00	0.87
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1275.9	0.0	1275.9	0.12	0.00	0.12
	Y3	6095.1	0.0	6095.1	0.59	0.00	0.59
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7371.0	0.0	7371.0	0.71	0.00	0.71
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1606.6	0.0	1606.6	0.10	0.00	0.10
	Y3	8127.9	0.0	8127.9	0.53	0.00	0.53
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9734.5	0.0	9734.5	0.63	0.00	0.63
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1705.4	0.0	1705.4	0.08	0.00	0.08
	Y3	10129.4	0.0	10129.4	0.49	0.00	0.49
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11834.8	0.0	11834.8	0.58	0.00	0.58
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1770.6	0.0	1770.6	0.07	0.00	0.07
	Y3	11935.3	0.0	11935.3	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13705.9	0.0	13705.9	0.53	0.00	0.53
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1932.8	0.0	1932.8	0.06	0.00	0.06
	Y3	13448.3	0.0	13448.3	0.43	0.00	0.43
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15381.1	0.0	15381.1	0.50	0.00	0.50
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.287 Co=0.382

Ai=1.867 Co=0.382

Ai=1.655 Co=0.382

Ai=1.510 Co=0.382

Ai=1.397 Co=0.382

Ai=1.301 Co=0.382

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	Y2	1804.4	0.0	1804.4	0.05	0.00	0.05
	Y3	15035.6	0.0	15035.6	0.41	0.00	0.41
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16840.0	0.0	16840.0	0.46	0.00	0.46
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2355.8	0.0	2355.8	0.06	0.00	0.06
	Y3	15751.2	0.0	15751.2	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18107.0	0.0	18107.0	0.44	0.00	0.44
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1143.7	0.0	1143.7	0.02	0.00	0.02
	Y3	18053.3	0.0	18053.3	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19197.0	0.0	19197.0	0.41	0.00	0.41
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4260.7	0.0	4260.7	0.08	0.00	0.08
	Y3	15831.4	0.0	15831.4	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20092.1	0.0	20092.1	0.38	0.00	0.38

Ai=1.218 Co=0.382

Ai=1.141 Co=0.382

Ai=1.069 Co=0.382

Ai=1.000 Co=0.382

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.57 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1961.7	0.0	1961.7	0.37	0.00	0.37
	Y3	2644.4	0.0	2644.4	0.50	0.00	0.50
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4606.1	0.0	4606.1	0.87	0.00	0.87
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1275.9	0.0	1275.9	0.12	0.00	0.12
	Y3	6095.1	0.0	6095.1	0.59	0.00	0.59
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.287 Co=0.382

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7371.0	0.0	7371.0	0.71	0.00	0.71
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1606.6	0.0	1606.6	0.10	0.00	0.10
	Y3	8128.0	0.0	8128.0	0.53	0.00	0.53
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9734.5	0.0	9734.5	0.63	0.00	0.63
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1705.4	0.0	1705.4	0.08	0.00	0.08
	Y3	10129.4	0.0	10129.4	0.49	0.00	0.49
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11834.8	0.0	11834.8	0.58	0.00	0.58
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1770.6	0.0	1770.6	0.07	0.00	0.07
	Y3	11935.3	0.0	11935.3	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13705.9	0.0	13705.9	0.53	0.00	0.53
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1932.8	0.0	1932.8	0.06	0.00	0.06
	Y3	13448.3	0.0	13448.3	0.43	0.00	0.43
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15381.1	0.0	15381.1	0.50	0.00	0.50
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1804.4	0.0	1804.4	0.05	0.00	0.05
	Y3	15035.6	0.0	15035.6	0.41	0.00	0.41
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16840.0	0.0	16840.0	0.46	0.00	0.46
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2355.8	0.0	2355.8	0.06	0.00	0.06
	Y3	15751.2	0.0	15751.2	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.867 Co=0.382

Ai=1.655 Co=0.382

Ai=1.510 Co=0.382

Ai=1.397 Co=0.382

Ai=1.301 Co=0.382

Ai=1.218 Co=0.382

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18107.0	0.0	18107.0	0.44	0.00	0.44
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1143.7	0.0	1143.7	0.02	0.00	0.02
	Y3	18053.3	0.0	18053.3	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19197.0	0.0	19197.0	0.41	0.00	0.41
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4260.7	0.0	4260.7	0.08	0.00	0.08
	Y3	15831.4	0.0	15831.4	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20092.1	0.0	20092.1	0.38	0.00	0.38

Ai=1.141 Co=0.382

Ai=1.069 Co=0.382

Ai=1.000 Co=0.382

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.57 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	X1	0.0	769.6	769.6	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	889.8	889.8	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	875.7	875.7	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	875.7	875.7	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	889.8	889.8	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	769.6	769.6	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	5070.3	5070.3	0.00	0.96	0.96
9F	X1	0.0	1121.0	1121.0	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	1475.7	1475.7	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	1460.2	1460.2	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	1460.2	1460.2	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	1475.7	1475.7	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1121.0	1121.0	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8113.8	8113.8	0.00	0.78	0.78
8F	X1	0.0	1406.0	1406.0	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	1984.9	1984.9	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	1966.8	1966.8	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	1966.8	1966.8	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	1984.9	1984.9	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	1406.0	1406.0	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10715.5	10715.5	0.00	0.70	0.70
7F	X1	0.0	1657.8	1657.8	0.00	0.08	0.08

Ai=2.287 Co=0.420

Ai=1.867 Co=0.420

Ai=1.655 Co=0.420

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X2	0.0	2440.2	2440.2	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	2415.7	2415.7	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	2415.7	2415.7	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	2440.2	2440.2	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	1657.8	1657.8	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13027.4	13027.4	0.00	0.63	0.63
6F	X1	0.0	1868.7	1868.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	2852.5	2852.5	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	2822.4	2822.4	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	2822.4	2822.4	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	2852.5	2852.5	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	1868.7	1868.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15087.1	15087.1	0.00	0.59	0.59
5F	X1	0.0	2063.0	2063.0	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	3220.1	3220.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	3182.4	3182.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3182.5	3182.5	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	3220.1	3220.1	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2063.0	2063.0	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16931.1	16931.1	0.00	0.55	0.55
4F	X1	0.0	2255.4	2255.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	3533.2	3533.2	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	3479.9	3479.9	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3479.9	3479.9	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	3533.2	3533.2	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2255.4	2255.4	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18537.0	18537.0	0.00	0.51	0.51
3F	X1	0.0	2381.9	2381.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	3821.7	3821.7	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	3762.3	3762.3	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	3762.3	3762.3	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	3821.7	3821.7	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	2381.9	2381.9	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19931.7	19931.7	0.00	0.48	0.48
2F	X1	0.0	2659.1	2659.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	3987.5	3987.5	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	3919.1	3919.1	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	3919.1	3919.1	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	3987.5	3987.5	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	2659.1	2659.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21131.5	21131.5	0.00	0.45	0.45

Ai=1.510 Co=0.420

Ai=1.397 Co=0.420

Ai=1.301 Co=0.420

Ai=1.218 Co=0.420

Ai=1.141 Co=0.420

Ai=1.069 Co=0.420

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X1	0.0	3239.5	3239.5	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	3945.5	3945.5	0.00	0.07	0.07
	X3	0.0	3873.5	3873.5	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	3873.5	3873.5	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	3945.5	3945.5	0.00	0.07	0.07
	X6	0.0	3239.5	3239.5	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22116.8	22116.8	0.00	0.42	0.42

Ai=1.000 Co=0.420

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.57 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	X1	0.0	2000.9	2000.9	0.00	0.38	0.38
	X2	0.0	1786.2	1786.2	0.00	0.34	0.34
	X3	0.0	1469.5	1469.5	0.00	0.28	0.28
	X4	0.0	1469.5	1469.5	0.00	0.28	0.28
	X5	0.0	1786.2	1786.2	0.00	0.34	0.34
	X6	0.0	2000.9	2000.9	0.00	0.38	0.38
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10513.2	10513.2	0.00	1.99	1.99
9F	X1	0.0	2218.7	2218.7	0.00	0.21	0.21
	X2	0.0	3277.6	3277.6	0.00	0.32	0.32
	X3	0.0	2915.6	2915.6	0.00	0.28	0.28
	X4	0.0	2915.6	2915.6	0.00	0.28	0.28
	X5	0.0	3277.6	3277.6	0.00	0.32	0.32
	X6	0.0	2218.7	2218.7	0.00	0.21	0.21
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16823.9	16823.9	0.00	1.63	1.63
8F	X1	0.0	2678.6	2678.6	0.00	0.17	0.17
	X2	0.0	4238.5	4238.5	0.00	0.27	0.27
	X3	0.0	4192.2	4192.2	0.00	0.27	0.27
	X4	0.0	4192.2	4192.2	0.00	0.27	0.27
	X5	0.0	4238.5	4238.5	0.00	0.27	0.27
	X6	0.0	2678.6	2678.6	0.00	0.17	0.17
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22218.6	22218.6	0.00	1.44	1.44
7F	X1	0.0	3218.6	3218.6	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	5172.0	5172.0	0.00	0.25	0.25
	X3	0.0	5115.5	5115.5	0.00	0.25	0.25
	X4	0.0	5115.5	5115.5	0.00	0.25	0.25
	X5	0.0	5172.0	5172.0	0.00	0.25	0.25
	X6	0.0	3218.6	3218.6	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27012.2	27012.2	0.00	1.31	1.31
6F	X1	0.0	3616.5	3616.5	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	6043.3	6043.3	0.00	0.24	0.24
	X3	0.0	5981.6	5981.6	0.00	0.23	0.23
	X4	0.0	5981.6	5981.6	0.00	0.23	0.23
	X5	0.0	6043.3	6043.3	0.00	0.24	0.24
	X6	0.0	3616.5	3616.5	0.00	0.14	0.14

Ai=2.287 Co=0.871

Ai=1.867 Co=0.871

Ai=1.655 Co=0.871

Ai=1.510 Co=0.871

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31283.0	31283.0	0.00	1.22	1.22
5F	X1	0.0	4006.9	4006.9	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	6804.8	6804.8	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	6741.6	6741.6	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	6741.6	6741.6	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	6804.8	6804.8	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	4007.0	4007.0	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35106.6	35106.6	0.00	1.13	1.13
4F	X1	0.0	4339.2	4339.2	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	7469.2	7469.2	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	7409.7	7409.7	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	7409.7	7409.7	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	7469.2	7469.2	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	4339.2	4339.2	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38436.4	38436.4	0.00	1.06	1.06
3F	X1	0.0	4687.4	4687.4	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	8047.9	8047.9	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	7928.9	7928.9	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	7928.9	7928.9	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	8047.9	8047.9	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	4687.4	4687.4	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	41328.3	41328.3	0.00	0.99	0.99
2F	X1	0.0	4961.9	4961.9	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	8527.0	8527.0	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	8419.2	8419.2	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	8419.2	8419.2	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	8527.0	8527.0	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	4961.9	4961.9	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	43816.1	43816.1	0.00	0.93	0.93
1F	X1	0.0	5291.3	5291.3	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	8866.5	8866.5	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	8769.6	8769.6	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	8769.6	8769.6	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	8866.5	8866.5	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	5291.3	5291.3	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	45854.9	45854.9	0.00	0.87	0.87

Ai=1.397 Co=0.871

Ai=1.301 Co=0.871

Ai=1.218 Co=0.871

Ai=1.141 Co=0.871

Ai=1.069 Co=0.871

Ai=1.000 Co=0.871

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	A	4616.31	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4616.31		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	7387.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7387.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	9756.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9756.14		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	11861.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11861.02		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	13736.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13736.30		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	15415.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15415.25		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	16877.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16877.35		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	18147.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18147.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	19239.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19239.58		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	15651.18	77.72		0.00	0.00			
	B	4485.48	22.28		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20136.66		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	A	4616.31	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4616.31		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	7387.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7387.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	9756.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9756.14		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	11861.02	100.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
7F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11861.02		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	13736.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13736.30		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	15415.25	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15415.25		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	16877.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16877.35		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	18147.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18147.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	19239.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19239.58		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	15651.18	77.72		0.00	0.00			
	B	4485.47	22.28		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20136.65		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	A	0.00	0.00		5184.97	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	5184.97		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		8297.33	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	8297.33		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		10957.93	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	10957.93		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		13322.11	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	13322.11		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		15428.39	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	15428.39		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		17314.16	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17314.16		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		18956.38	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18956.38		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		20382.65	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20382.65		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		21609.59	100.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
2F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21609.59		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		22617.17	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22617.17		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
10F	A	0.00	0.00		11001.92	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11001.92		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		17606.00	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17606.00		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		23251.51	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23251.51		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		28268.03	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28268.03		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		32737.31	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32737.31		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		36738.71	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36738.71		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		40223.32	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	40223.32		WD	1.00	0.55
3F	A	0.00	0.00		32682.02	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32682.02		WA	1.00	0.40
	D	0.00	0.00		10567.66	24.43			
	A+B+C+D	0.00		FA	43249.67		WD	1.00	0.55
2F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		45853.13	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	45853.13		WD	1.00	0.55
1F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		47991.10	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	47991.10		WD	1.00	0.55

U-5.7 必要保有水平耐力

Ci : 層せん断力係数 Fs : 剛性率に応じた数値
 ΣWi : 層重量 (kN) Fe : 偏心率に応じた数値
 Qud : 各階の水平力 (kN) Fes : 形状係数
 Qun : 必要保有水平耐力 (kN) Ds : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 * : Ds値の直接入力
 + : Ds値の割増がされている

X方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	2.287	5276.8	12070.6	1.000	1.000	1.000	0.30	3621.2
9F	1.867	10347.1	19316.2	1.000	1.015	1.015	0.30	5883.3
8F	1.655	15417.3	25510.1	1.000	1.000	1.000	0.30	7653.0
7F	1.510	20543.8	31013.9	1.000	1.000	1.000	0.30	9304.2
6F	1.397	25714.9	35917.3	1.000	1.000	1.000	0.30	10775.2
5F	1.301	30979.4	40307.4	1.000	1.000	1.000	0.30	12092.2
4F	1.218	36243.9	44130.5	1.000	1.000	1.000	0.30	13239.1
3F	1.141	41574.8	47450.8	1.000	1.000	1.000	0.30	14235.3
2F	1.069	47057.8	50307.2	1.000	1.000	1.000	0.30	15092.2
1F	1.000	52652.8	52652.8	1.000	1.000	1.000	0.30	15795.8

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	2.287	5276.8	12070.6	1.000	1.000	1.000	0.30	3621.2
9F	1.867	10347.1	19316.2	1.000	1.015	1.015	0.30	5883.3
8F	1.655	15417.3	25510.1	1.000	1.000	1.000	0.30	7653.0
7F	1.510	20543.8	31013.9	1.000	1.000	1.000	0.30	9304.2
6F	1.397	25714.9	35917.3	1.000	1.000	1.000	0.30	10775.2
5F	1.301	30979.4	40307.4	1.000	1.000	1.000	0.30	12092.2
4F	1.218	36243.9	44130.5	1.000	1.000	1.000	0.30	13239.1
3F	1.141	41574.8	47450.8	1.000	1.000	1.000	0.30	14235.3
2F	1.069	47057.8	50307.2	1.000	1.000	1.000	0.30	15092.2
1F	1.000	52652.8	52652.8	1.000	1.000	1.000	0.30	15795.8

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	2.287	5276.8	12070.6	1.000	1.000	1.000	0.40	4828.2
9F	1.867	10347.1	19316.2	1.000	1.000	1.000	0.40	7726.5
8F	1.655	15417.3	25510.1	1.000	1.000	1.000	0.40	10204.0
7F	1.510	20543.8	31013.9	1.000	1.000	1.000	0.40	12405.6
6F	1.397	25714.9	35917.3	1.000	1.000	1.000	0.40	14366.9
5F	1.301	30979.4	40307.4	1.000	1.000	1.000	0.40	16123.0
4F	1.218	36243.9	44130.5	1.000	1.000	1.000	0.40	17652.2
3F	1.141	41574.8	47450.8	1.000	1.000	1.000	0.40	18980.3
2F	1.069	47057.8	50307.2	1.000	1.000	1.000	0.40	20122.9
1F	1.000	52652.8	52652.8	1.000	1.000	1.000	0.40	21061.1

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
10F	2.287	5276.8	12070.6	1.000	1.000	1.000	0.40	4828.2
9F	1.867	10347.1	19316.2	1.000	1.000	1.000	0.40	7726.5
8F	1.655	15417.3	25510.1	1.000	1.000	1.000	0.40	10204.0
7F	1.510	20543.8	31013.9	1.000	1.000	1.000	0.40	12405.6
6F	1.397	25714.9	35917.3	1.000	1.000	1.000	0.40	14366.9
5F	1.301	30979.4	40307.4	1.000	1.000	1.000	0.40	16123.0
4F	1.218	36243.9	44130.5	1.000	1.000	1.000	0.30	13239.1
							0.55	24271.8
3F	1.141	41574.8	47450.8	1.000	1.000	1.000	0.40	18980.3
							0.55	26098.0
2F	1.069	47057.8	50307.2	1.000	1.000	1.000	0.30	15092.2
							0.55	27668.9
1F	1.000	52652.8	52652.8	1.000	1.000	1.000	0.30	15795.8
							0.55	28959.1

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1961.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4606.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6095.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9734.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11834.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13705.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13448.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1804.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15035.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18053.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3394.19	866.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12248.18	3583.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15642.37	4449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1961.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	合計	4606.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6095.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9734.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1705.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11834.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13705.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13448.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1804.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15035.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18053.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3394.19	866.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12248.18	3583.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15642.37	4449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	769.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	889.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	875.70	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	875.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	889.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	769.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	5070.26	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1475.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1460.22	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1460.21	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1475.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8113.77	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1406.03	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1984.92	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1966.81	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1966.81	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1984.91	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1406.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10715.52	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1657.83	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2440.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2415.70	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2415.70	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2440.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1657.83	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1868.66	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2852.48	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2822.40	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2822.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2852.47	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1868.66	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2063.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3220.07	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3182.45	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3182.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3220.06	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2063.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2255.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3533.21	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3479.92	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3479.92	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3533.21	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2255.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2381.91	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3821.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3762.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3762.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3821.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2381.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2381.91	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3821.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3762.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3762.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3821.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2381.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2381.91	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3821.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3762.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3762.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3821.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2381.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2381.91	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3821.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3762.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3762.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3821.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2381.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2659.12	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3987.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3919.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3919.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3987.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2659.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21131.53	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3239.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3945.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3873.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3873.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3945.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3239.49	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22116.82	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.87	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1786.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1469.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1469.48	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1786.23	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.87	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10513.16	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2218.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3277.62	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2915.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2915.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3277.61	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2218.70	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16823.86	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2678.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4238.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4192.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4192.18	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4238.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2678.64	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22218.57	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3218.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5172.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5115.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5115.50	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5172.03	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3218.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27012.24	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3616.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6043.32	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5981.64	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5981.64	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6043.32	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3616.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31282.97	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4006.95	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6804.79	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6741.57	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6741.58	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6804.78	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4006.95	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35106.62	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4339.23
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7469.24
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7409.73
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7409.74
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7469.22
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4339.25
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38436.41
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4687.38
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8047.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7928.90	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7928.88	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8047.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4687.38
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31953.58	0.00	0.00	9374.77
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4961.89
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8526.99
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8419.18
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8419.18
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8527.01
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4961.88
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43816.13
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5291.33
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8866.53
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8769.57

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8769.57
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8866.54
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5291.33
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45854.86

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	12070.6	1.000	0.30	3621.2		4606.1	1.27
9F	19316.2	1.015	0.30	5883.3		7371.0	1.25
8F	25510.1	1.000	0.30	7653.0		9734.5	1.27
7F	31013.9	1.000	0.30	9304.2		11834.8	1.27
6F	35917.3	1.000	0.30	10775.2		13705.9	1.27
5F	40307.4	1.000	0.30	12092.2		15381.1	1.27
4F	44130.5	1.000	0.30	13239.1		16840.0	1.27
3F	47450.8	1.000	0.30	14235.3		18107.0	1.27
2F	50307.2	1.000	0.30	15092.2		19197.0	1.27
1F	52652.8	1.000	0.30	15795.8		20092.1	1.27

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	12070.6	1.000	0.30	3621.2		4606.1	1.27
9F	19316.2	1.015	0.30	5883.3		7371.0	1.25
8F	25510.1	1.000	0.30	7653.0		9734.5	1.27
7F	31013.9	1.000	0.30	9304.2		11834.8	1.27
6F	35917.3	1.000	0.30	10775.2		13705.9	1.27
5F	40307.4	1.000	0.30	12092.2		15381.1	1.27
4F	44130.5	1.000	0.30	13239.1		16840.0	1.27
3F	47450.8	1.000	0.30	14235.3		18107.0	1.27
2F	50307.2	1.000	0.30	15092.2		19197.0	1.27
1F	52652.8	1.000	0.30	15795.8		20092.1	1.27

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	12070.6	1.000	0.40	4828.2		5070.3	1.05
9F	19316.2	1.000	0.40	7726.5		8113.8	1.05
8F	25510.1	1.000	0.40	10204.0		10715.5	1.05
7F	31013.9	1.000	0.40	12405.6		13027.4	1.05
6F	35917.3	1.000	0.40	14366.9		15087.1	1.05
5F	40307.4	1.000	0.40	16123.0		16931.1	1.05
4F	44130.5	1.000	0.40	17652.2		18537.0	1.05
3F	47450.8	1.000	0.40	18980.3		19931.7	1.05
2F	50307.2	1.000	0.40	20122.9		21131.5	1.05
1F	52652.8	1.000	0.40	21061.1		22116.8	1.05

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
10F	12070.6	1.000	0.40	4828.2		10513.2	2.17

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
9F	19316.2	1.000	0.40	7726.5		16823.9	2.17
8F	25510.1	1.000	0.40	10204.0		22218.6	2.17
7F	31013.9	1.000	0.40	12405.6		27012.2	2.17
6F	35917.3	1.000	0.40	14366.9		31283.0	2.17
5F	40307.4	1.000	0.40	16123.0		35106.6	2.17
4F	44130.5	1.000	0.30	13239.1		0.0	0.00
			0.55	(24271.8)	38436.4	(38436.4)	(1.58)
3F	47450.8	1.000	0.40	18980.3		31953.6	1.68
			0.55	(26098.0)	9374.8	(41328.3)	(1.58)
2F	50307.2	1.000	0.30	15092.2		0.0	0.00
			0.55	(27668.9)	43816.1	(43816.1)	(1.58)
1F	52652.8	1.000	0.30	15795.8		0.0	0.00
			0.55	(28959.1)	45854.9	(45854.9)	(1.58)

U-5. 8. 3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X 方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
X 方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
Y 方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）
Y 方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）

保有耐力時

X 方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
X 方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：4F - 5F）
Y 方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：8F - 9F）
Y 方向（負加力） 脆性破壊部材の発生（解析終了位置：X17レム 1F階 Y2軸 壁）

U-5. 8. 4 最終ステップの重心位置の変位

Q：層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
U：層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔU：層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X 方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
538	11F	4616.3	52.9631	4.8393	1/ 58
	10F	7387.3	48.1239	4.9815	1/ 56
	9F	9756.1	43.1424	5.2149	1/ 54
	8F	11861.0	37.9275	5.4011	1/ 52
	7F	13736.3	32.5264	5.5237	1/ 51
	6F	15415.2	27.0027	5.5919	1/ 50
	5F	16877.4	21.4108	5.6035	1/ 50
	4F	18147.2	15.8073	5.5506	1/ 51
	3F	19239.6	10.2567	5.2829	1/ 53
	2F	20136.7	4.9739	4.9739	1/ 65

X 方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
538	11F	4616.3	52.9631	4.8393	1/ 58
	10F	7387.3	48.1239	4.9815	1/ 56
	9F	9756.1	43.1424	5.2149	1/ 54
	8F	11861.0	37.9275	5.4011	1/ 52
	7F	13736.3	32.5264	5.5236	1/ 51
	6F	15415.2	27.0028	5.5919	1/ 50
	5F	16877.4	21.4108	5.6035	1/ 50
	4F	18147.2	15.8073	5.5506	1/ 51
	3F	19239.6	10.2567	5.2829	1/ 53

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
538	2F	20136.6	4.9739	4.9739	1/ 65

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
473	11F	5185.0	53.5896	5.3003	1/ 53
	10F	8297.3	48.2893	5.2634	1/ 53
	9F	10957.9	43.0260	5.2674	1/ 53
	8F	13322.1	37.7586	5.2599	1/ 53
	7F	15428.4	32.4986	5.2511	1/ 53
	6F	17314.2	27.2475	5.2357	1/ 53
	5F	18956.4	22.0118	5.2111	1/ 54
	4F	20382.6	16.8007	5.2188	1/ 54
	3F	21609.6	11.5819	5.1256	1/ 55
	2F	22617.2	6.4563	6.4563	1/ 50

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
461	11F	11001.9	26.8504	2.2363	1/ 126
	10F	17606.0	24.6141	2.2439	1/ 125
	9F	23251.5	22.3702	2.3967	1/ 117
	8F	28268.0	19.9734	2.4267	1/ 115
	7F	32737.3	17.5467	2.5146	1/ 111
	6F	36738.7	15.0321	2.6121	1/ 107
	5F	40223.3	12.4200	2.7540	1/ 102
	4F	43249.7	9.6660	1.5740	1/ 179
	3F	45853.1	8.0920	1.6404	1/ 171
	2F	47991.1	6.4516	6.4516	1/ 50

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
437	11F	4606.1	24.8870	1.9908	1/ 142
	10F	7371.0	22.8962	2.1671	1/ 129
	9F	9734.5	20.7291	2.4010	1/ 117
	8F	11834.8	18.3281	2.5898	1/ 108
	7F	13705.9	15.7383	2.7144	1/ 103
	6F	15381.1	13.0239	2.7872	1/ 100
	5F	16840.0	10.2366	2.8029	1/ 100
	4F	18107.0	7.4338	2.7301	1/ 103
	3F	19197.0	4.7037	2.4946	1/ 112
	2F	20092.1	2.2091	2.2091	1/ 146

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
437	11F	4606.1	24.8870	1.9908	1/ 142
	10F	7371.0	22.8962	2.1671	1/ 129
	9F	9734.5	20.7291	2.4010	1/ 117
	8F	11834.8	18.3281	2.5898	1/ 108
	7F	13705.9	15.7383	2.7144	1/ 103
	6F	15381.1	13.0239	2.7872	1/ 100
	5F	16840.0	10.2366	2.8029	1/ 100
	4F	18107.0	7.4338	2.7301	1/ 103
	3F	19197.0	4.7037	2.4946	1/ 112
	2F	20092.1	2.2091	2.2091	1/ 146

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
242	11F	5070.3	13.7819	1.4003	1/ 202
	10F	8113.8	12.3816	1.3973	1/ 200
	9F	10715.5	10.9843	1.4010	1/ 200
	8F	13027.4	9.5833	1.3940	1/ 201
	7F	15087.1	8.1893	1.3854	1/ 202
	6F	16931.1	6.8040	1.3703	1/ 204
	5F	18537.0	5.4337	1.3466	1/ 208
	4F	19931.7	4.0871	1.3217	1/ 214
	3F	21131.5	2.7653	1.2653	1/ 221
	2F	22116.8	1.5000	1.5000	1/ 215

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
182	11F	10513.2	10.3649	0.8063	1/ 350
	10F	16823.9	9.5586	0.8246	1/ 340
	9F	22218.6	8.7340	0.9387	1/ 298
	8F	27012.2	7.7953	0.9623	1/ 291
	7F	31283.0	6.8331	1.0419	1/ 269
	6F	35106.6	5.7911	1.1303	1/ 248
	5F	38436.4	4.6608	1.2205	1/ 229
	4F	41328.3	3.4403	1.0422	1/ 271
	3F	43816.1	2.3982	1.0878	1/ 257
	2F	45859.1	1.3103	1.3103	1/ 246

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

- X方向（正加力） 最大荷重ステップ：538
- X方向（負加力） 最大荷重ステップ：538
- Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：473
- Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：461

保有水平耐力時

- X方向（正加力） 最大荷重ステップ：437
- X方向（負加力） 最大荷重ステップ：437
- Y方向（正加力） 最大荷重ステップ：242
- Y方向（負加力） 最大荷重ステップ：182

U-5. 9 冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 10 崩壊形の判別

（「2007年版技術基準解説書」付録1-7「4. 8崩壊形」）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 11 R C柱はり接合部せん断耐力

- 柱はり接合部の設計用せん断力 $Q_{dju} = \alpha (Tu + Tu' - Q_{cu})$ (はり降伏型)
- $Q_{dju} = \alpha (Tu + Tu' - Q_{gu}) \cdot D/Db$ (柱降伏型)
- ここに、 α ：応力割増し係数で 1.1とする
- 柱はり接合部のせん断強度 $V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$

U-5.11.1 R C柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mb, Mb'	: 左右のはり端モーメント	(kN・m)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
L, L'	: 左右のはりの内り長さ	(cm)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
Tu, Tu'	: 左右のはり端に生ずる引張力	(kN)
Qcu	: 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部の設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
種別	: 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力)ー R Cはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	262.2	542.4	OK	FA
			45.0	340.3	800.0	735.0	282.5	755.3				
			50.0	65.0	0.40	0.85	8.04	47.5	48.8	632.7		
	X2	Fc27	45.0	393.7	800.0	735.0	0.0	873.8	522.1	1051.5	OK	FA
			40.0	283.9	800.0	735.0	282.5	604.3				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	46.3	65.0	1437.4		
	X3	Fc27	40.0	339.5	800.0	735.0	0.0	722.7	480.4	931.3	OK	FA
			40.0	283.9	800.0	735.0	282.5	604.3				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	45.0	65.0	1398.6		
	X4	Fc27	40.0	339.5	800.0	735.0	0.0	722.7	480.4	931.3	OK	FA
			40.0	283.9	800.0	735.0	282.5	604.3				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	45.0	65.0	1398.6		
	X5	Fc27	40.0	339.5	800.0	735.0	0.0	722.7	523.9	1049.6	OK	FA
			45.0	340.3	800.0	735.0	282.5	755.3				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	46.3	65.0	1437.4		
	X6	Fc27	45.0	393.7	800.0	735.0	0.0	873.8	303.4	627.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			50.0	65.0	0.40	0.85	8.04	47.5	48.8	632.7		
10F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	135.1	722.2	OK	FA
			45.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2		
	X2	Fc27	45.0	401.4	800.0	735.0	282.5	910.1	290.4	1552.4	OK	FA
			40.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	46.3	65.0	2053.5		
	X3	Fc27	40.0	401.4	800.0	735.0	282.5	910.1	290.4	1552.4	OK	FA
			40.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	45.0	65.0	1998.0		
	X4	Fc27	40.0	401.4	800.0	735.0	282.5	910.1	290.4	1552.4	OK	FA
			40.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	45.0	65.0	1998.0		
	X5	Fc27	40.0	401.4	800.0	735.0	282.5	910.1	290.4	1552.4	OK	FA
			45.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	46.3	65.0	2053.5		
	X6	Fc27	45.0	401.4	800.0	735.0	282.5	910.1	155.3	830.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2		
9F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	135.7	721.5	OK	FA
			45.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2		
	X2	Fc27	45.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1	291.7	1551.0	OK	FA
			40.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	46.3	65.0	2053.5		

Y2(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X3	Fc27	40.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1	291.7	1551.0	OK	FA
			40.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	45.0	65.0	1998.0		
	X4	Fc27	40.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1	291.7	1551.0	OK	FA
			40.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	45.0	65.0	1998.0		
	X5	Fc27	40.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1	291.7	1551.0	OK	FA
			45.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	46.3	65.0	2053.5		
	X6	Fc27	45.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1	156.0	829.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	171.7	899.6	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
	X2	Fc36	45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	336.4	1719.5	OK	FA
			40.0	370.7	800.0	735.0	280.0	791.6				
			50.0	65.0	1.00	0.85	9.83	46.3	65.0	2511.6		
	X3	Fc36	40.0	426.2	800.0	735.0	280.0	910.1	309.8	1531.1	OK	FA
			40.0	370.7	800.0	735.0	280.0	791.6				
			50.0	65.0	1.00	0.85	9.83	45.0	65.0	2443.7		
	X4	Fc36	40.0	426.2	800.0	735.0	280.0	910.1	309.8	1531.1	OK	FA
			40.0	370.7	800.0	735.0	280.0	791.6				
			50.0	65.0	1.00	0.85	9.83	45.0	65.0	2443.7		
	X5	Fc36	40.0	426.2	800.0	735.0	280.0	910.1	337.4	1718.4	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			50.0	65.0	1.00	0.85	9.83	46.3	65.0	2511.6		
	X6	Fc36	45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	192.3	1007.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	171.7	899.6	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
	X2	Fc36	45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	336.4	1719.5	OK	FA
			40.0	370.7	800.0	735.0	280.0	791.6				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	48.8	65.0	2647.3		
	X3	Fc36	40.0	426.2	800.0	735.0	280.0	910.1	309.8	1531.1	OK	FA
			40.0	370.7	800.0	735.0	280.0	791.6				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	47.5	65.0	2579.5		
	X4	Fc36	40.0	426.2	800.0	735.0	280.0	910.1	309.8	1531.1	OK	FA
			40.0	370.7	800.0	735.0	280.0	791.6				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	47.5	65.0	2579.5		
	X5	Fc36	40.0	426.2	800.0	735.0	280.0	910.1	337.4	1718.4	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	48.8	65.0	2647.3		
	X6	Fc36	45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	192.3	1007.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	171.7	899.6	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
	X2	Fc36	45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	364.0	1906.8	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	48.8	65.0	2647.3		
	X3	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	364.0	1906.8	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	47.5	65.0	2579.5		
	X4	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	364.0	1906.8	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	47.5	65.0	2579.5		
	X5	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	364.0	1906.8	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	48.8	65.0	2647.3		

Y2(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X6	Fc36	45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	192.3	1007.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	171.7	899.6	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
	X2	Fc36	45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	364.0	1906.8	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	48.8	65.0	2647.3		
	X3	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	364.0	1906.8	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	47.5	65.0	2579.5		
	X4	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	364.0	1906.8	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	47.5	65.0	2579.5		
	X5	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	364.0	1906.8	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	48.8	65.0	2647.3		
	X6	Fc36	45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	192.3	1007.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	171.0	900.4	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	282.5	989.5				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
	X2	Fc36	45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	362.4	1908.6	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	282.5	989.5				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	66.3	65.0	3597.7		
	X3	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	362.4	1908.6	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	282.5	989.5				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	65.0	65.0	3529.8		
	X4	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	362.4	1908.6	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	282.5	989.5				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	65.0	65.0	3529.8		
	X5	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	362.4	1908.6	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	282.5	989.5				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	66.3	65.0	3597.7		
	X6	Fc36	45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	191.4	1008.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	171.0	900.4	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
	X2	Fc36	45.0	494.7	800.0	735.0	282.5	1108.0	362.4	1908.6	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	66.3	65.0	3597.7		
	X3	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	282.5	1108.0	362.4	1908.6	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	65.0	65.0	3529.8		
	X4	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	282.5	1108.0	362.4	1908.6	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	65.0	65.0	3529.8		
	X5	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	282.5	1108.0	362.4	1908.6	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	66.3	65.0	3597.7		
	X6	Fc36	45.0	494.7	800.0	735.0	282.5	1108.0	191.4	1008.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	159.6	912.9	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	322.5	989.5				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
	X2	Fc36	45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	338.4	1935.1	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	322.5	989.5				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	66.3	65.0	3597.7		
	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	159.6	912.9	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	322.5	989.5				

Y2 (正加力) — RCはり降伏型 —

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X3	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	338.4	1935.1	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	322.5	989.5				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	65.0	65.0	3529.8		
	X4	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	338.4	1935.1	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	735.0	322.5	989.5				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	65.0	65.0	3529.8		
	X5	Fc36	40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	338.4	1935.1	OK	FA
			45.0	441.8	800.0	735.0	322.5	989.5				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	66.3	65.0	3597.7		
	X6	Fc36	45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0	178.7	1022.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	322.5	0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		

Y2 (負加力) — RCはり降伏型 —

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	303.4	627.5	OK	FA
			45.0	393.7	800.0	735.0	282.5	873.8				
			50.0	65.0	0.40	0.85	8.04	47.5	48.8	632.7		
	X2	Fc27	45.0	340.3	800.0	735.0	0.0	755.3	523.9	1049.6	OK	FA
			40.0	339.5	800.0	735.0	282.5	722.7				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	46.3	65.0	1437.4		
	X3	Fc27	40.0	283.9	800.0	735.0	0.0	604.3	480.4	931.3	OK	FA
			40.0	339.5	800.0	735.0	282.5	722.7				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	45.0	65.0	1398.6		
	X4	Fc27	40.0	283.9	800.0	735.0	0.0	604.3	480.4	931.3	OK	FA
			40.0	339.5	800.0	735.0	282.5	722.7				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	45.0	65.0	1398.6		
	X5	Fc27	40.0	283.9	800.0	735.0	0.0	604.3	522.1	1051.5	OK	FA
			45.0	393.7	800.0	735.0	282.5	873.8				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	46.3	65.0	1437.4		
	X6	Fc27	45.0	340.3	800.0	735.0	0.0	755.3	262.2	542.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			50.0	65.0	0.40	0.85	8.04	47.5	48.8	632.7		
10F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	155.3	830.3	OK	FA
			45.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2		
	X2	Fc27	45.0	349.1	800.0	735.0	282.5	791.6	290.4	1552.4	OK	FA
			40.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	46.3	65.0	2053.5		
	X3	Fc27	40.0	349.1	800.0	735.0	282.5	791.6	290.4	1552.4	OK	FA
			40.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	45.0	65.0	1998.0		
	X4	Fc27	40.0	349.1	800.0	735.0	282.5	791.6	290.4	1552.4	OK	FA
			40.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	45.0	65.0	1998.0		
	X5	Fc27	40.0	349.1	800.0	735.0	282.5	791.6	290.4	1552.4	OK	FA
			45.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	46.3	65.0	2053.5		
	X6	Fc27	45.0	349.1	800.0	735.0	282.5	791.6	135.1	722.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2		
9F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	156.0	829.5	OK	FA
			45.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2		
	X2	Fc27	45.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6	291.7	1551.0	OK	FA
			40.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	46.3	65.0	2053.5		
	X3	Fc27	40.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6	291.7	1551.0	OK	FA
			40.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	45.0	65.0	1998.0		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X4	Fc27	40.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6	291.7	1551.0	OK	FA
			40.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	45.0	65.0	1998.0		
	X5	Fc27	40.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6	291.7	1551.0	OK	FA
			45.0	401.4	800.0	735.0	280.0	910.1				
			50.0	65.0	1.00	0.85	8.04	46.3	65.0	2053.5		
	X6	Fc27	45.0	349.1	800.0	735.0	280.0	791.6	135.7	721.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	8.04	47.5	48.8	1107.2		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	192.3	1007.3	OK	FA
			45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
	X2	Fc36	45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	337.4	1718.4	OK	FA
			40.0	426.2	800.0	735.0	280.0	910.1				
			50.0	65.0	1.00	0.85	9.83	46.3	65.0	2511.6		
	X3	Fc36	40.0	370.7	800.0	735.0	280.0	791.6	309.8	1531.1	OK	FA
			40.0	426.2	800.0	735.0	280.0	910.1				
			50.0	65.0	1.00	0.85	9.83	45.0	65.0	2443.7		
	X4	Fc36	40.0	370.7	800.0	735.0	280.0	791.6	309.8	1531.1	OK	FA
			40.0	426.2	800.0	735.0	280.0	910.1				
			50.0	65.0	1.00	0.85	9.83	45.0	65.0	2443.7		
	X5	Fc36	40.0	370.7	800.0	735.0	280.0	791.6	336.4	1719.5	OK	FA
			45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			50.0	65.0	1.00	0.85	9.83	46.3	65.0	2511.6		
	X6	Fc36	45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	171.7	899.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	192.3	1007.3	OK	FA
			45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
	X2	Fc36	45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	337.4	1718.4	OK	FA
			40.0	426.2	800.0	735.0	280.0	910.1				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	48.8	65.0	2647.3		
	X3	Fc36	40.0	370.7	800.0	735.0	280.0	791.6	309.8	1531.1	OK	FA
			40.0	426.2	800.0	735.0	280.0	910.1				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	47.5	65.0	2579.5		
	X4	Fc36	40.0	370.7	800.0	735.0	280.0	791.6	309.8	1531.1	OK	FA
			40.0	426.2	800.0	735.0	280.0	910.1				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	47.5	65.0	2579.5		
	X5	Fc36	40.0	370.7	800.0	735.0	280.0	791.6	336.4	1719.5	OK	FA
			45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	48.8	65.0	2647.3		
	X6	Fc36	45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	171.7	899.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	192.3	1007.3	OK	FA
			45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
	X2	Fc36	45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	364.0	1906.8	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	48.8	65.0	2647.3		
	X3	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	364.0	1906.8	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	47.5	65.0	2579.5		
	X4	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	364.0	1906.8	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	47.5	65.0	2579.5		
	X5	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	364.0	1906.8	OK	FA
			45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	48.8	65.0	2647.3		
	X6	Fc36	45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	171.7	899.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	192.3	1007.3	OK	FA
			45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
	X2	Fc36	45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	364.0	1906.8	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	48.8	65.0	2647.3		
	X3	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	364.0	1906.8	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	47.5	65.0	2579.5		
	X4	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	364.0	1906.8	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	47.5	65.0	2579.5		
	X5	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	364.0	1906.8	OK	FA
			45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			55.0	65.0	1.00	0.85	9.83	48.8	65.0	2647.3		
	X6	Fc36	45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	171.7	899.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	191.4	1008.2	OK	FA
			45.0	494.7	800.0	735.0	282.5	1108.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
	X2	Fc36	45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	362.4	1908.6	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	282.5	1108.0				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	66.3	65.0	3597.7		
	X3	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	362.4	1908.6	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	282.5	1108.0				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	65.0	65.0	3529.8		
	X4	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	362.4	1908.6	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	282.5	1108.0				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	65.0	65.0	3529.8		
	X5	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	362.4	1908.6	OK	FA
			45.0	494.7	800.0	735.0	282.5	1108.0				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	66.3	65.0	3597.7		
	X6	Fc36	45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	171.0	900.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	191.4	1008.2	OK	FA
			45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
	X2	Fc36	45.0	441.8	800.0	735.0	282.5	989.5	362.4	1908.6	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	66.3	65.0	3597.7		
	X3	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	282.5	989.5	362.4	1908.6	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	65.0	65.0	3529.8		
	X4	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	282.5	989.5	362.4	1908.6	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	65.0	65.0	3529.8		
	X5	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	282.5	989.5	362.4	1908.6	OK	FA
			45.0	494.7	800.0	735.0	280.0	1108.0				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	66.3	65.0	3597.7		
	X6	Fc36	45.0	441.8	800.0	735.0	282.5	989.5	171.0	900.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	178.7	1022.2	OK	FA
			45.0	494.7	800.0	735.0	322.5	1108.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		
	X2	Fc36	45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	338.4	1935.1	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	322.5	1108.0				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	66.3	65.0	3597.7		
	X3	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	338.4	1935.1	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	322.5	1108.0				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	65.0	65.0	3529.8		

Y2 (負加力) — R Cはり降伏型 —

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X4	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	338.4	1935.1	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	735.0	322.5	1108.0				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	65.0	65.0	3529.8		
	X5	Fc36	40.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	338.4	1935.1	OK	FA
			45.0	494.7	800.0	735.0	322.5	1108.0				
			90.0	65.0	1.00	0.85	9.83	66.3	65.0	3597.7		
	X6	Fc36	45.0	441.8	800.0	735.0	280.0	989.5	159.6	912.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	322.5	-0.0				
			50.0	65.0	0.70	0.85	9.83	47.5	48.8	1354.2		

U-5. 11. 2 R C柱はり接合部 (柱降伏型)

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部の設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)	

Y2 (正加力) — R C柱降伏型 —

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1186.1	322.5	250.0	0.0	2338.1	382.5	932.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.43			
			50.0	65.0	0.40	1.00	9.83	50.0	48.8	958.3		
	X2	Fc36	80.0	1856.1	322.5	250.0	800.0	3659.0	299.3	1601.4	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.43			
			90.0	65.0	0.70	1.00	9.83	85.0	65.0	3801.3		
	X3	Fc36	80.0	1814.1	322.5	250.0	800.0	3576.1	292.5	1565.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.43			
			90.0	65.0	0.70	1.00	9.83	85.0	65.0	3801.3		
	X4	Fc36	80.0	1651.8	322.5	250.0	800.0	3256.3	266.4	1425.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.43			
			90.0	65.0	0.70	1.00	9.83	85.0	65.0	3801.3		
	X5	Fc36	80.0	1497.5	322.5	250.0	800.0	2952.1	241.5	1292.1	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.43			
			90.0	65.0	0.70	1.00	9.83	85.0	65.0	3801.3		
	X6	Fc36	80.0	1142.2	322.5	250.0	800.0	2251.7	368.4	897.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.43			
			50.0	65.0	0.40	1.00	9.83	50.0	48.8	958.3		

Y2 (負加力) ― R C柱降伏型 ―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0. 0	-1142. 2	322. 5	250. 0	0. 0	2251. 7	368. 4	897. 7	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	800. 0	0. 0	0. 43			
			50. 0	65. 0	0. 40	1. 00	9. 83	50. 0	48. 8	958. 3		
	X2	Fc36	80. 0	-1497. 5	322. 5	250. 0	800. 0	2952. 1	241. 5	1292. 1	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	800. 0	0. 0	0. 43			
			90. 0	65. 0	0. 70	1. 00	9. 83	85. 0	65. 0	3801. 3		
	X3	Fc36	80. 0	-1651. 8	322. 5	250. 0	800. 0	3256. 3	266. 4	1425. 2	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	800. 0	0. 0	0. 43			
			90. 0	65. 0	0. 70	1. 00	9. 83	85. 0	65. 0	3801. 3		
	X4	Fc36	80. 0	-1814. 1	322. 5	250. 0	800. 0	3576. 1	292. 5	1565. 2	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	800. 0	0. 0	0. 43			
			90. 0	65. 0	0. 70	1. 00	9. 83	85. 0	65. 0	3801. 3		
	X5	Fc36	80. 0	-1856. 1	322. 5	250. 0	800. 0	3659. 0	299. 3	1601. 4	OK	FA
			80. 0	0. 0	0. 0	0. 0	800. 0	0. 0	0. 43			
			90. 0	65. 0	0. 70	1. 00	9. 83	85. 0	65. 0	3801. 3		
	X6	Fc36	80. 0	-1186. 1	322. 5	250. 0	800. 0	2338. 1	382. 5	932. 2	OK	FA
			0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 43			
			50. 0	65. 0	0. 40	1. 00	9. 83	50. 0	48. 8	958. 3		

U-5. 12 S R C柱はり接合部せん断耐力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 13 必要せん断補強筋比

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 14 鉄骨柱脚部分の検討

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

- ・ C504 LW. X方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW. Y方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。

■建物基本入力データ

エラー メッセージ : 0
警告 メッセージ : 0
注意 メッセージ : 3

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ [Y方向負加力][X1 フレーム Y2 軸 3F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X1 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X2 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X2 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X3 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X3 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X4 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X4 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X5 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X5 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X6 フレーム Y2 軸 3F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X6 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/02/26 17:30