

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

N0.51 rc12-7-10

略 称 : N0.51
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.4
データベース番号 : 6.5.0.4

会員番号 : BUSk00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/19 15:47 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	11
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	11
I-1.4 部材	Ⅲ－	22
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	22
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	25
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	26
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	26
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	27
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	28
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	28
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	28
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	29
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	29
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	29
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	29
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	29
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	29
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	29
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	29
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	29
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	29
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	29
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	29
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	30
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	30

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ－ 30
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ－ 30
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－ 30
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ－ 30
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－ 31
I-3.3 仕上	Ⅲ－ 31
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ－ 31
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ－ 31
I-3.4 重量	Ⅲ－ 31
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ－ 31
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－ 31
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ－ 31
I-3.5 地震力	Ⅲ－ 31
I-3.6 風圧力	Ⅲ－ 31
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ－ 32
I-6 共通計算条件	Ⅲ－ 32
I-6.1 使用基準	Ⅲ－ 32
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ－ 32
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ－ 32
I-7 許容応力度計算	Ⅲ－ 32
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ－ 32
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ－ 32
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ－ 32
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－ 32
I-7.3 断面計算	Ⅲ－ 33
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ－ 33
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ－ 33
I-8.1 計算条件	Ⅲ－ 33
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ－ 33
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ－ 34
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ－ 34
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ－ 34
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ－ 34
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ－ 36
A-1 準備計算結果	Ⅲ－ 36
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ－ 36
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－ 36
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－ 46
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ－ 51
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－ 51
A-1.2 節点重量	Ⅲ－ 51
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－ 51
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 57

A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 64
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 64
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 70
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 70
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 77
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 84
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 84
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 89
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 119
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 151
A-3.5 壁量	Ⅲ－ 151
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 152
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 152
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 153
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 153
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 153
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 154
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 156
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ－ 156
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ－ 156
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ－ 219
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ－ 277
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ－ 301
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ－ 301
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 302
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 302
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ－ 334
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ－ 341
A-4.8.4 壁・ブレース断面計算結果	Ⅲ－ 343
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 347
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 347
U-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 347
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ－ 347
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ－ 347
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ－ 349
U-3.1 荷重－変位(Ds算定時)	Ⅲ－ 349
U-3.1.1 荷重－変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ－ 349
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ－ 351
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ－ 351
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ－ 372
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ－ 393

U-3.3.1 部材の終局強度図 (Ds算定時)	Ⅲ - 393
U-3.4 終局時ヒンジ図 (Ds算定時)	Ⅲ - 414
U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 435
U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 435
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 456
U-4.1 荷重-変位 (保有耐力時)	Ⅲ - 456
U-4.1.1 荷重-変位図 (せん断力変形図) (保有耐力時)	Ⅲ - 456
U-4.2 終局時部材応力 (保有耐力時)	Ⅲ - 458
U-4.2.1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (保有耐力時)	Ⅲ - 458
U-4.2.2 終局時部材応力図 (長期考慮危険断面位置) (保有耐力時)	Ⅲ - 479
U-4.5 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 500
U-4.5.1 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 500
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 520
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 520
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (構造種別別)	Ⅲ - 520
U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)	Ⅲ - 562
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 564
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 564
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 564
U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 584
U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 603
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)	Ⅲ - 608
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 608
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 608
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 617
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 634
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 637
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 638
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 638
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 647
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 648
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 648
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 651
U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 651
U-5.11.1 RC柱はり接合部 (はり降伏型)	Ⅲ - 651
U-5.11.2 RC柱はり接合部 (柱降伏型)	Ⅲ - 659
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 661
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 661
準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 661
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 661
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 661
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 661
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ - 661

計算・設計に関する情報

工事名称	NO. 51 rc12-7-10	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）		
担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造設計事務所		
構造設計担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名		
構造計算担当者名		印
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.4 データベース番号:6.5.0.4
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・有（その他）・無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所			
主要用途		構造種別	鉄筋コンクリート造
階数	地下 0階 地上 12階 塔屋 0階		
建築面積	0. 00 m2	延べ面積	0. 00 m2
軒高さ	34. 150 m	建物高さ	34. 750 m
工事種別	☒ 新築 ☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有 (階)
構造	主要スパン	X方向 : 0. 000 m	Y方向 : 0. 000 m
	塔状比	X方向 : 検討しない	Y方向 : 検討しない
	骨組形式	X方向 :	Y方向 :
基礎形式	☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎		
仕上	床 :	屋根 :	
	外装 :		
屋上付属物等			

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	3 スパン
階 数	地 上	12 階	
	地 下	0 階	
	塔 屋	0 階	
高 さ		34. 750 m	
軒の高さ		34. 150 m	
地面から地上1階床までの高さ		25. 0 cm	
パラベットの高さ		60. 0 cm	
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル		GL-200. 0 cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
12F	280. 0	282. 5	13F	55. 0	13F	-3. 0
11F	280. 0	280. 0	12F	60. 0	12F	-3. 0
10F	280. 0	280. 0	11F	60. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	280. 0	10F	60. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	282. 5	9F	60. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	280. 0	8F	65. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	280. 0	7F	65. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	65. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	65. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	65. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	65. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	322. 5	2F	65. 0	2F	-3. 0
			1F	90. 0	1F	-3. 0

X 方向 (cm)				Y 方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	700. 0	700. 0	0. 0	Y1	150. 0	150. 0	0. 0
X2	700. 0	700. 0	0. 0	Y2	1000. 0	1000. 0	0. 0
X3	700. 0	700. 0	0. 0	Y3	180. 0	180. 0	0. 0
X4	700. 0	700. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	700. 0	700. 0	0. 0				
X6			0. 0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3 構造概要



構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	13F



I-1.1.4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1.2 略伏図



I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

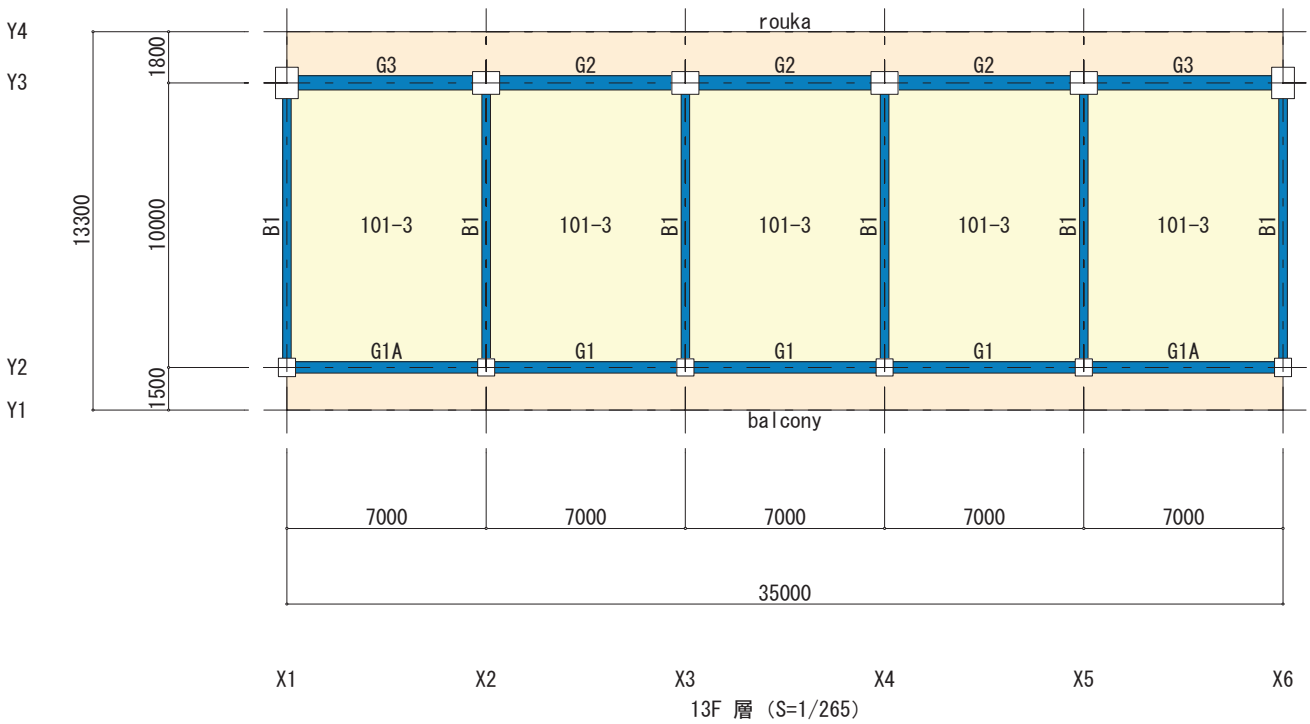
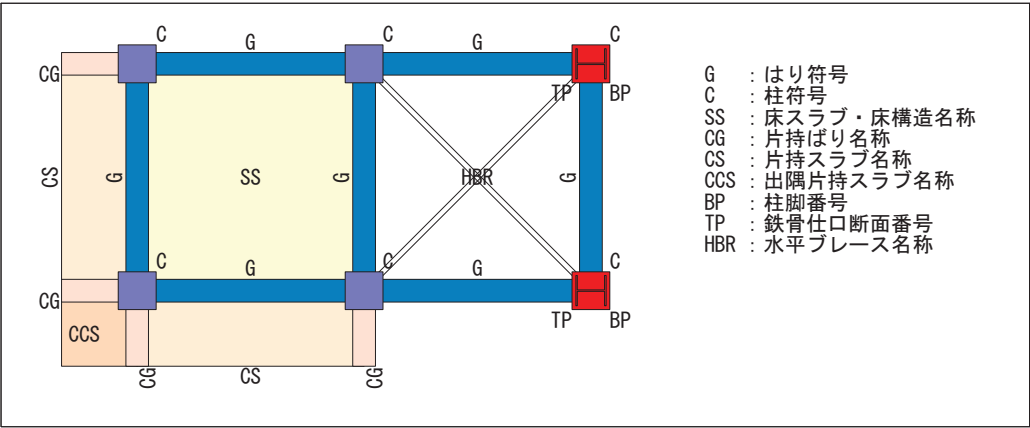


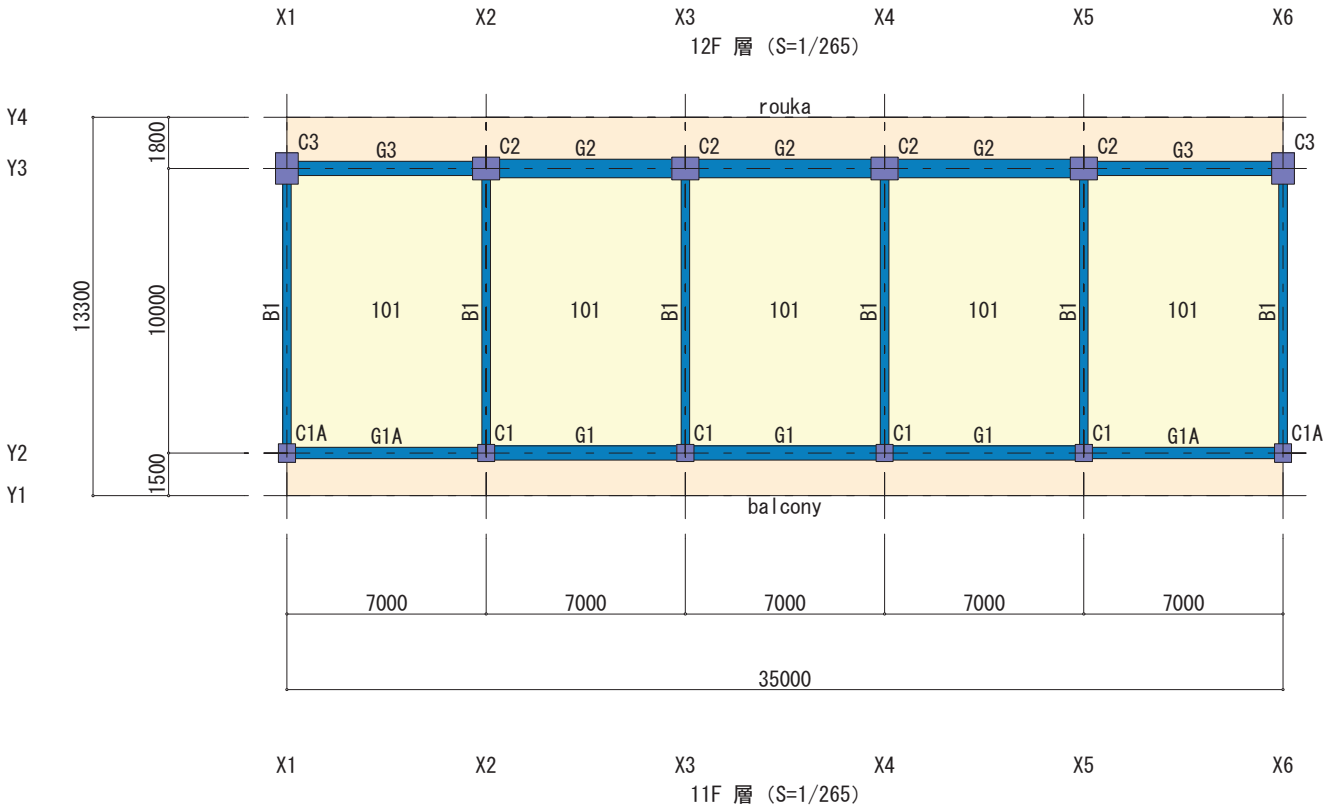
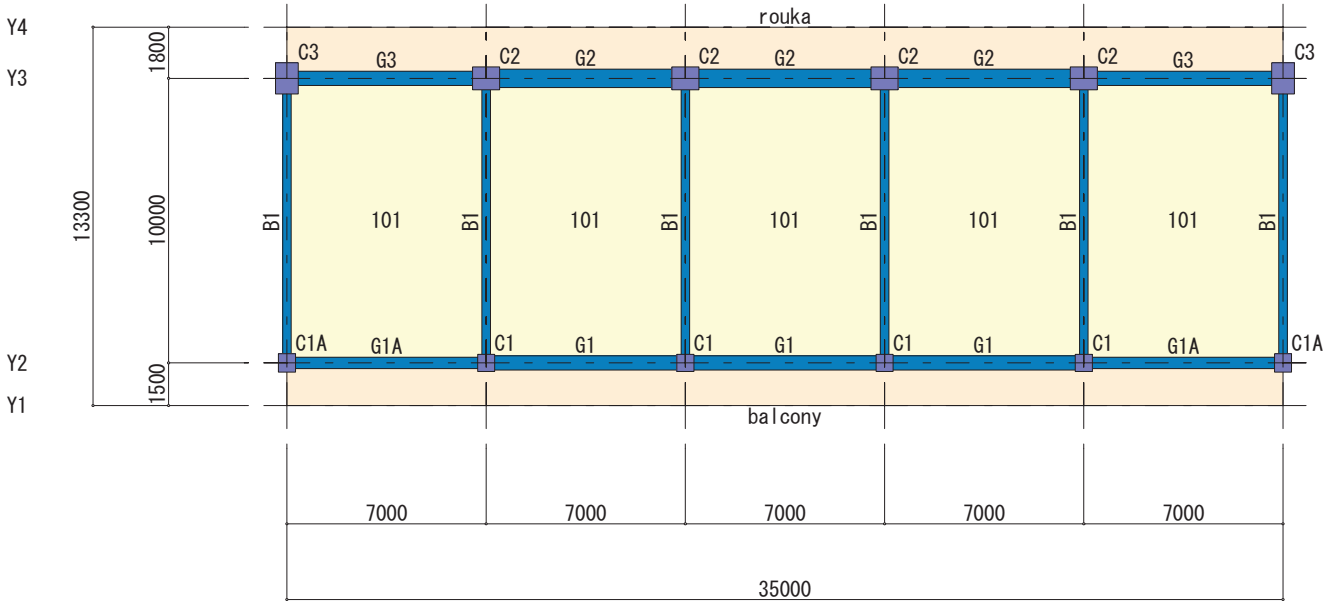


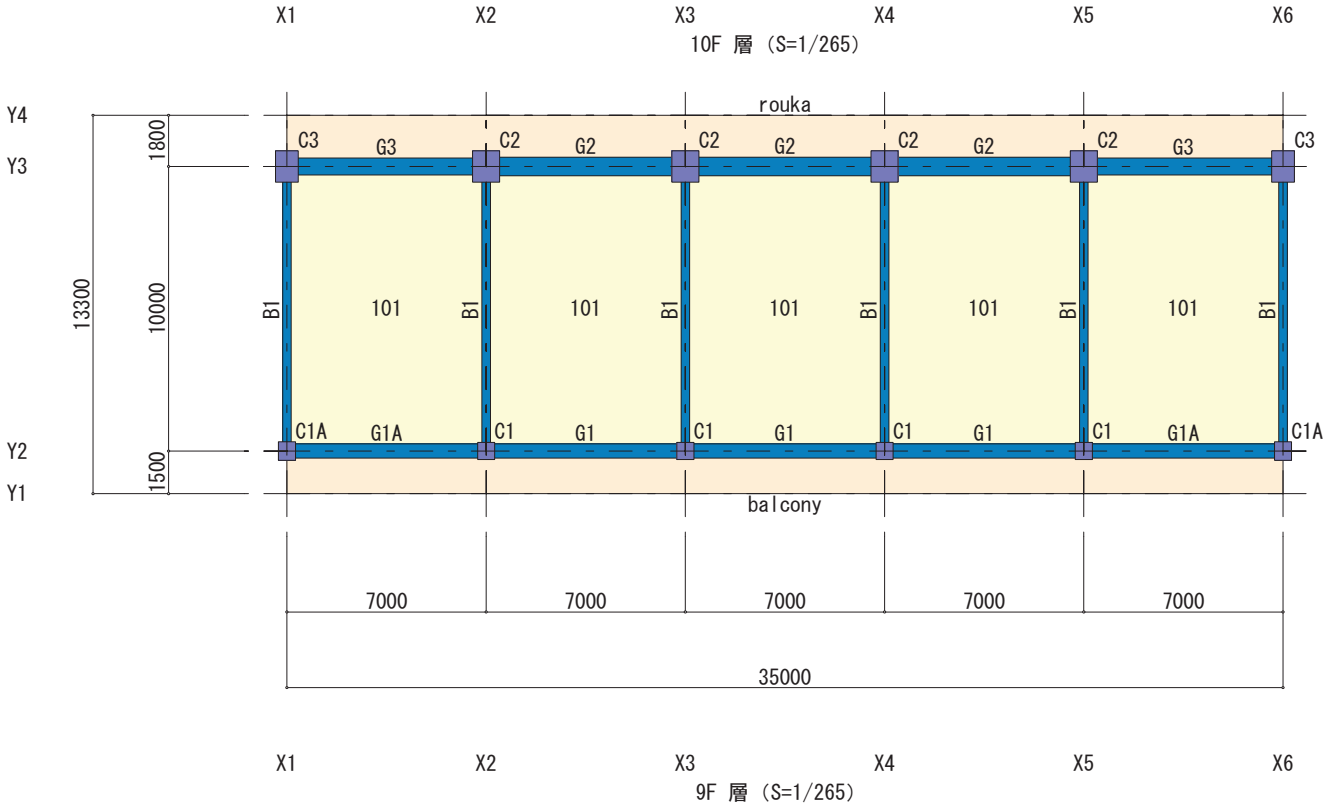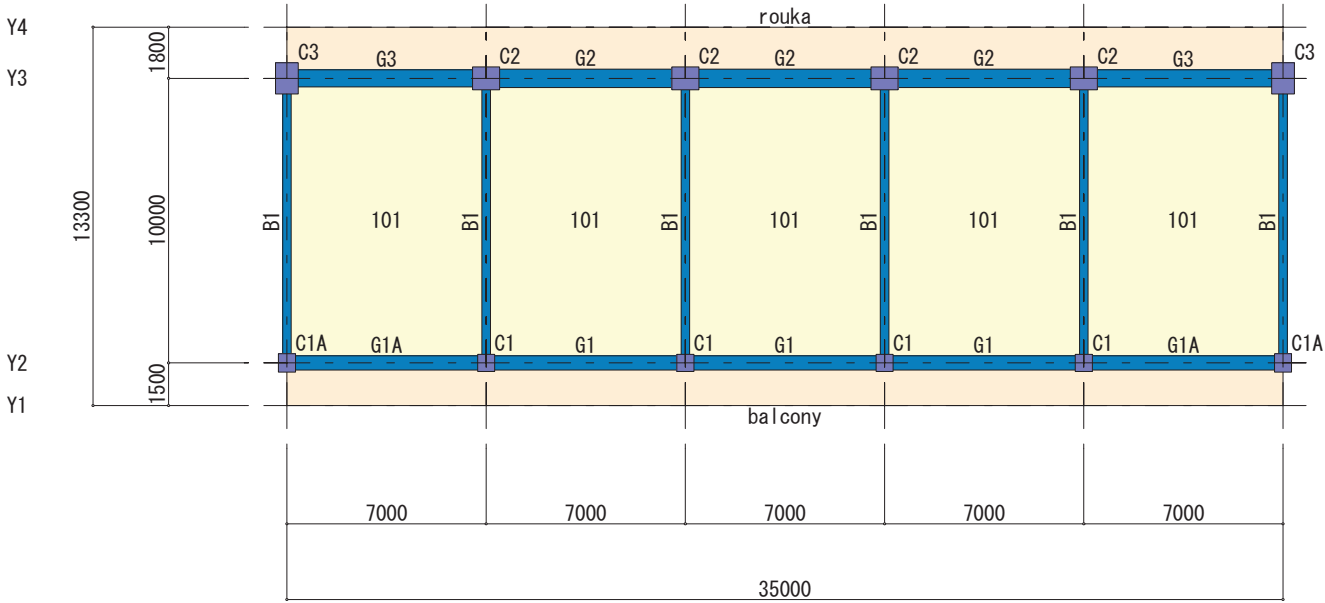

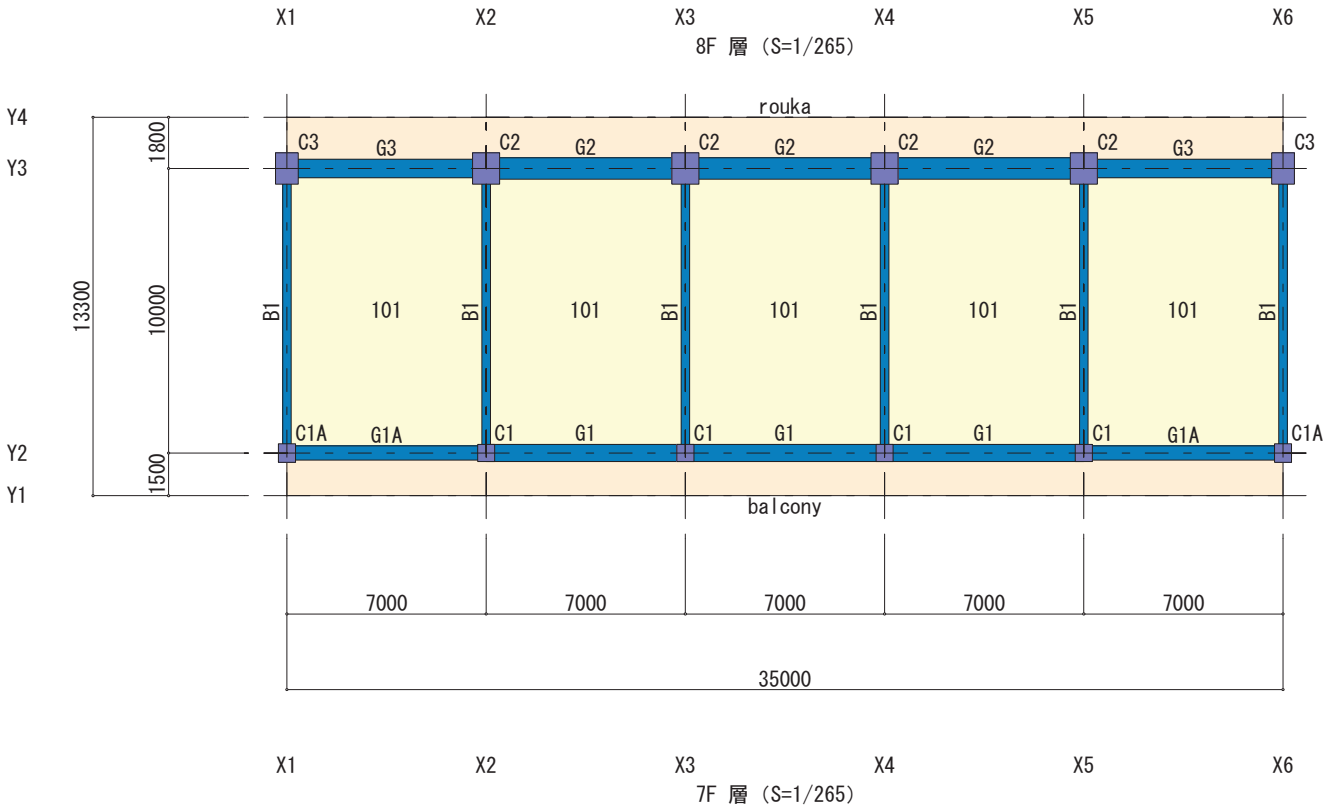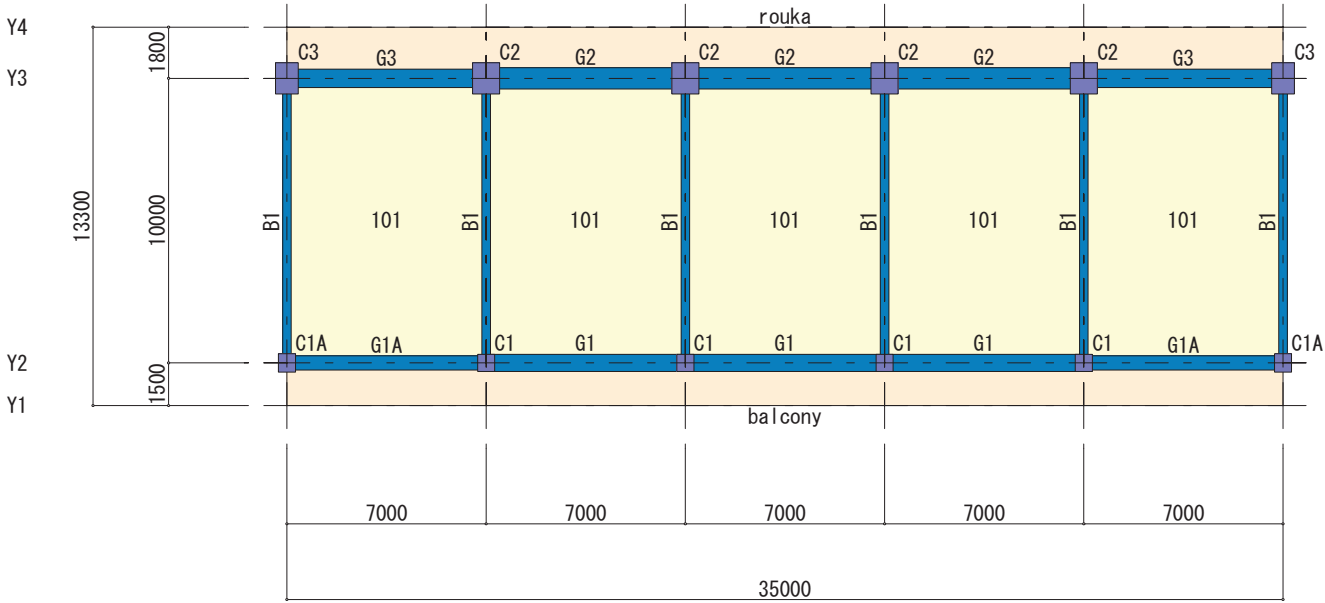

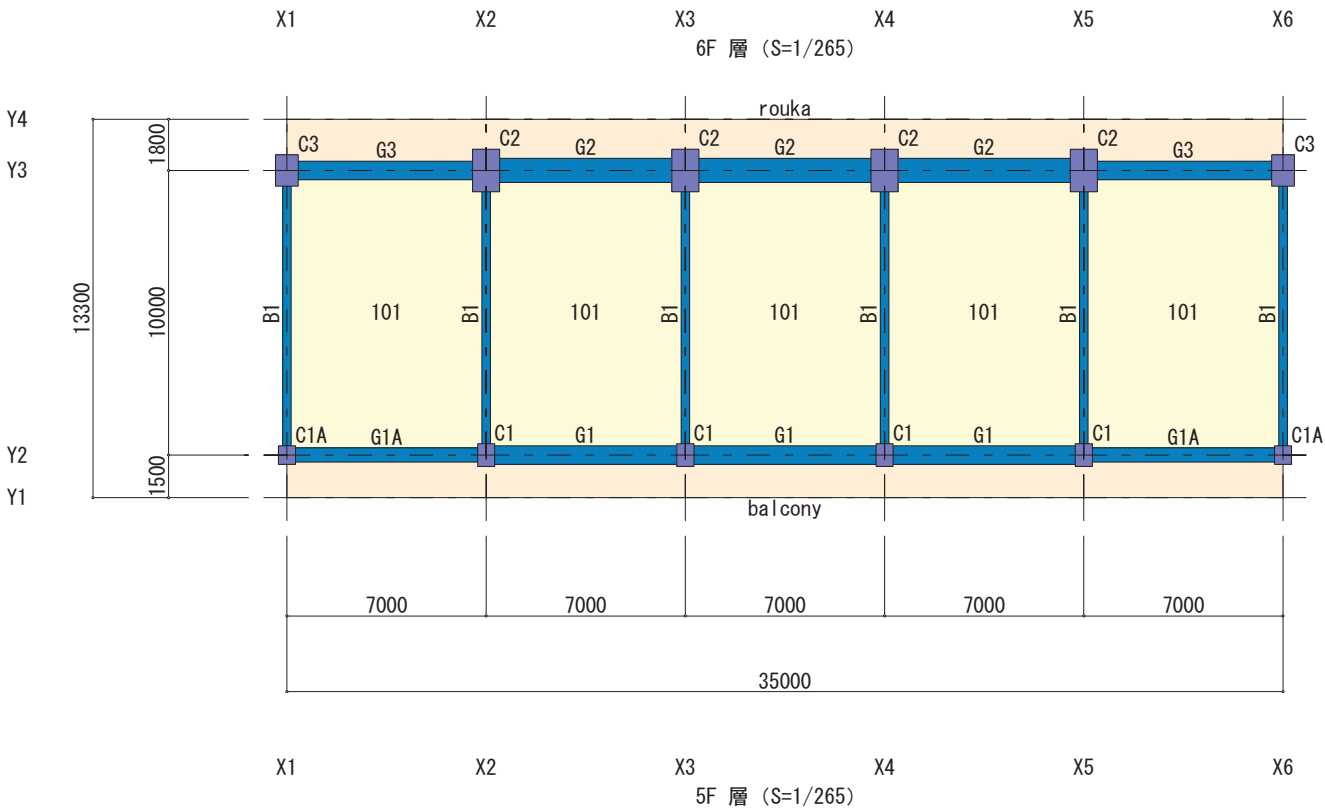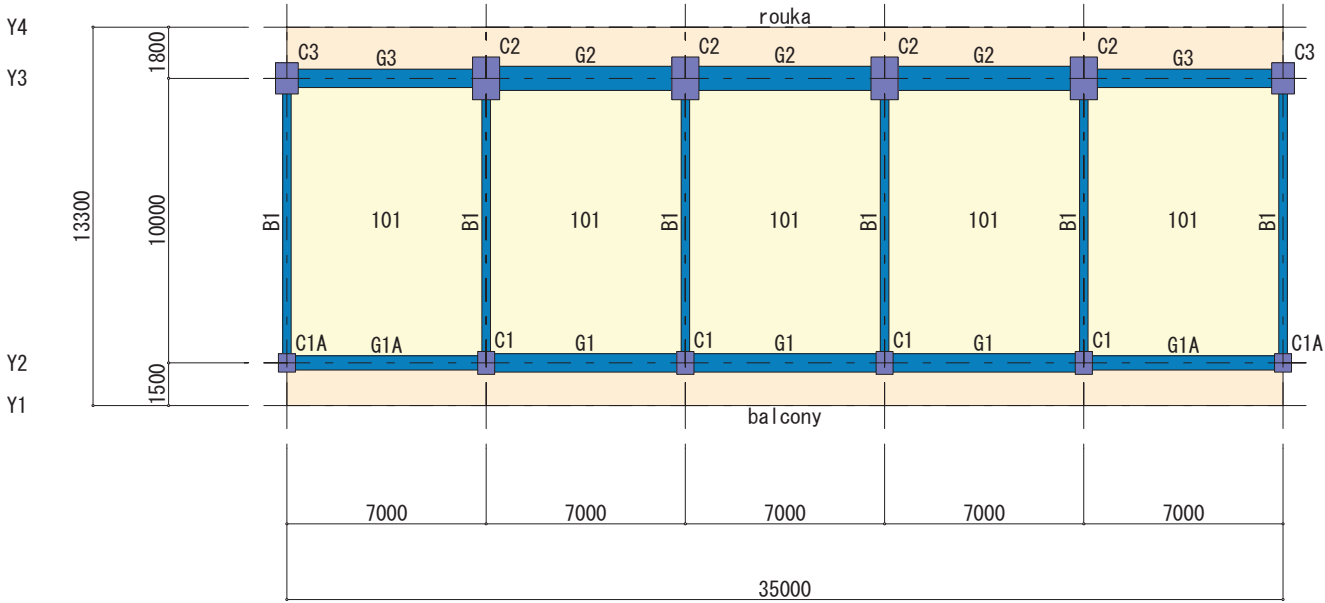


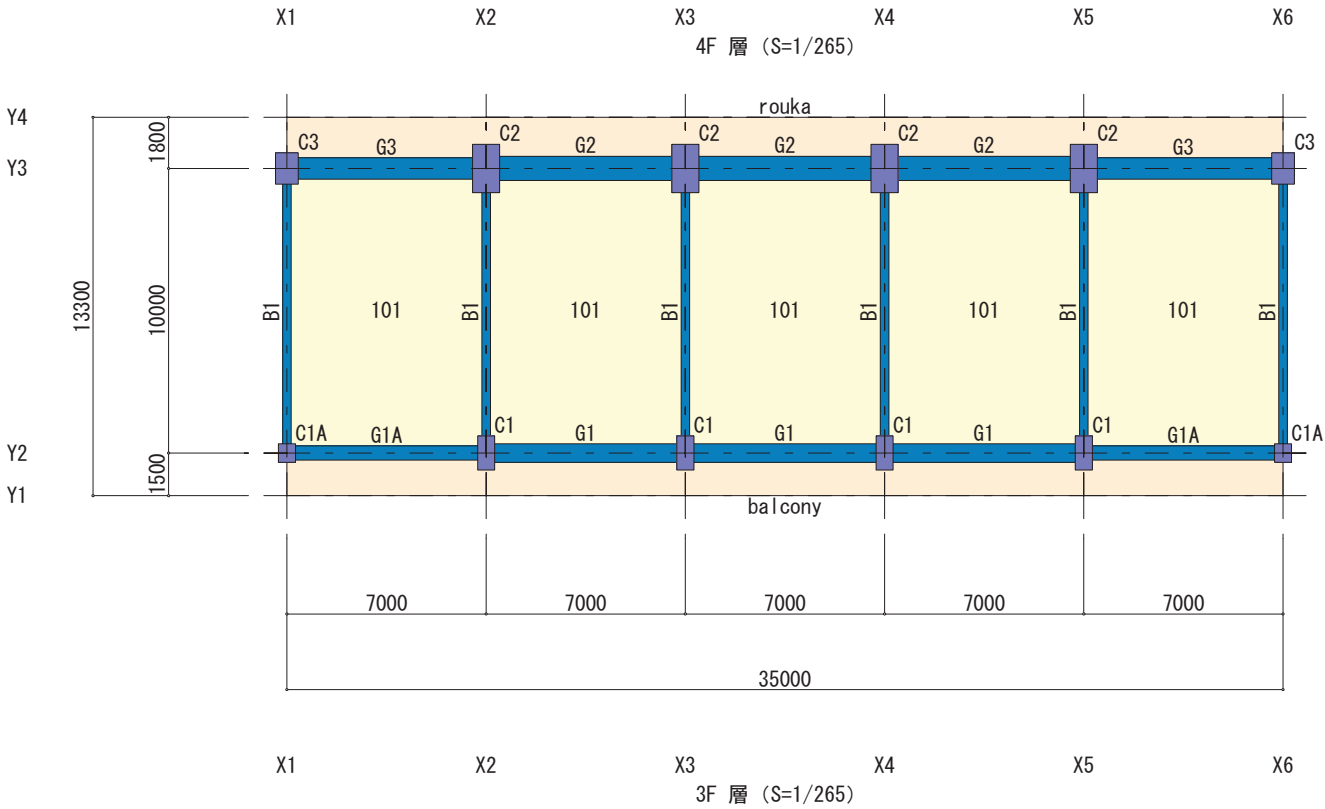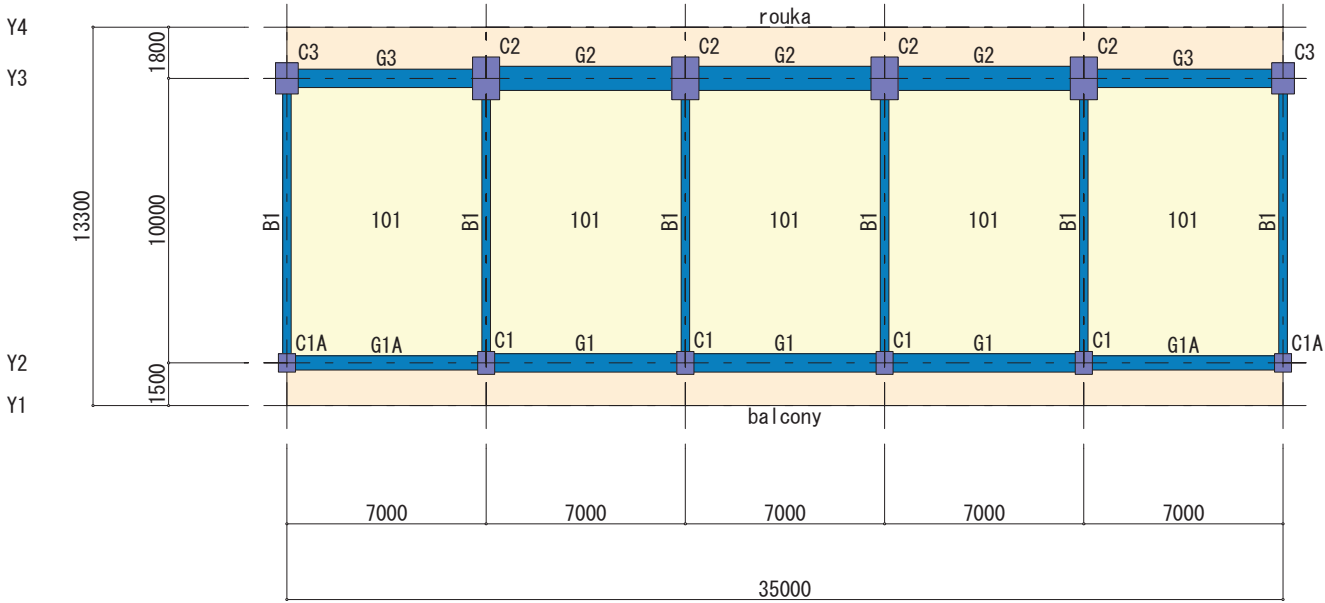


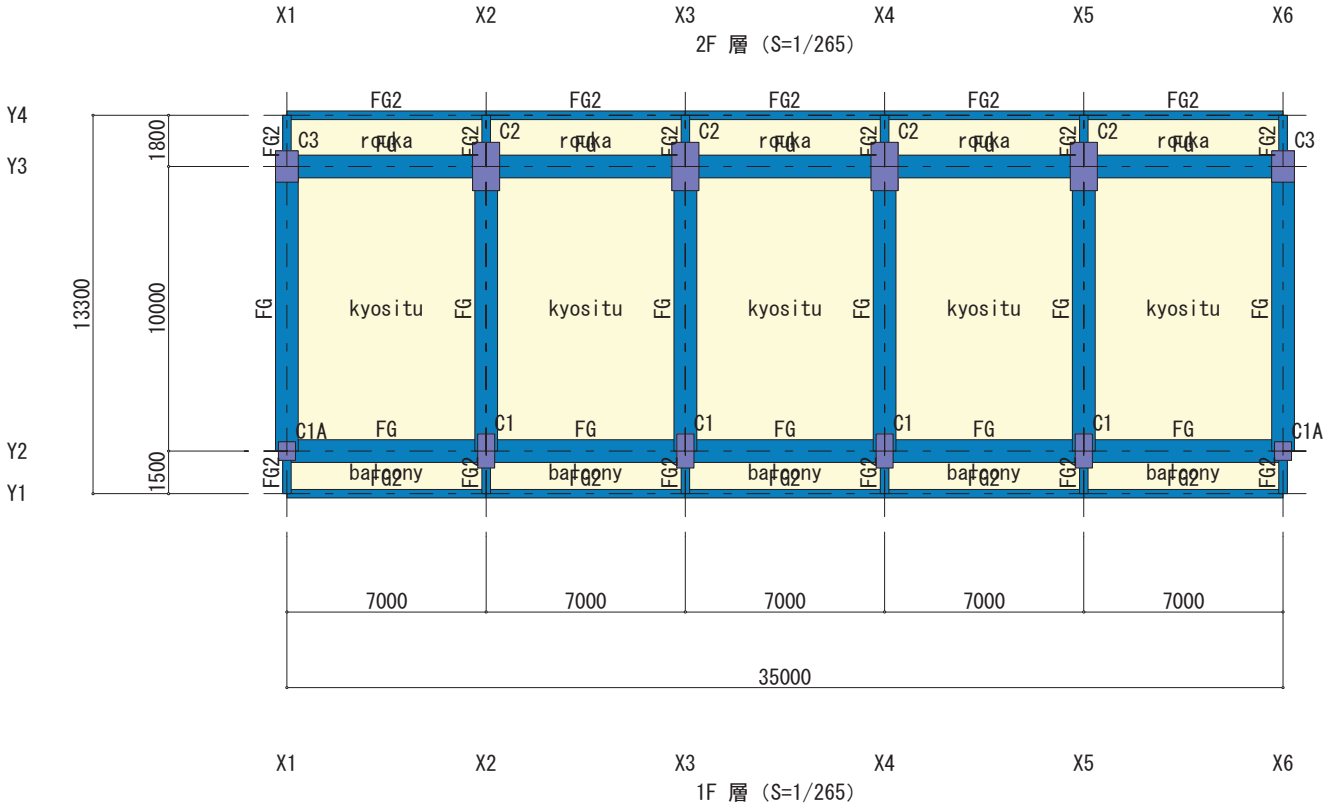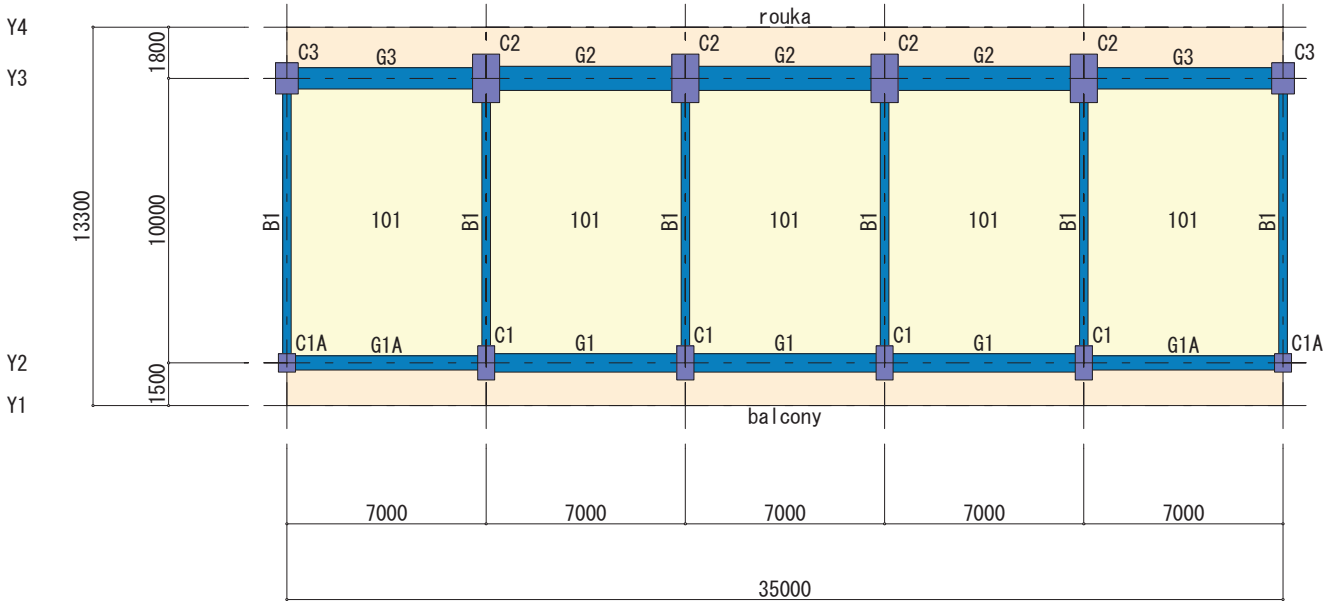



I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

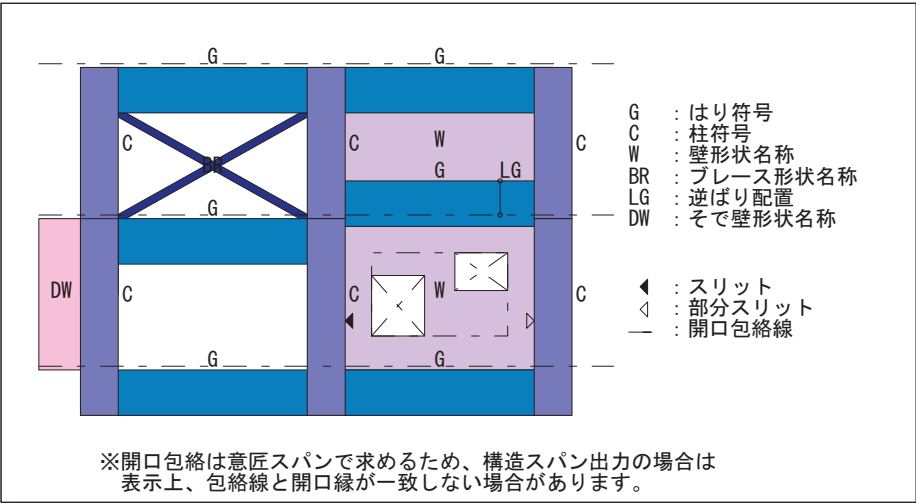


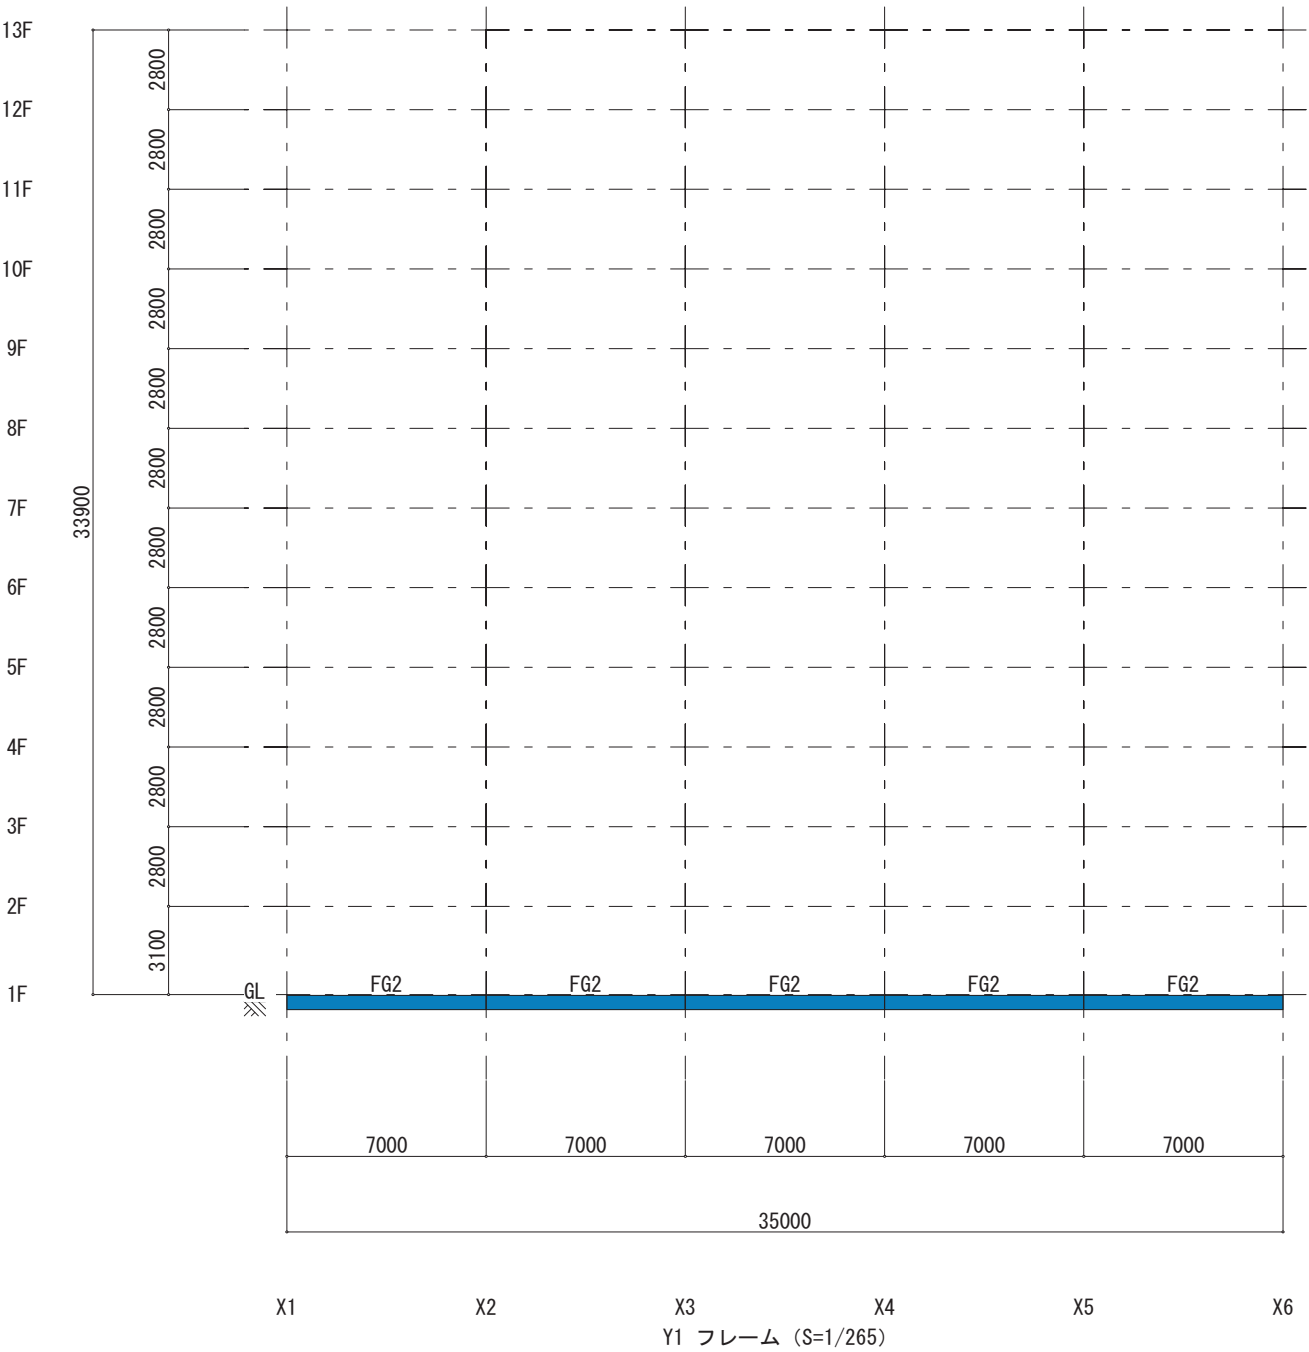


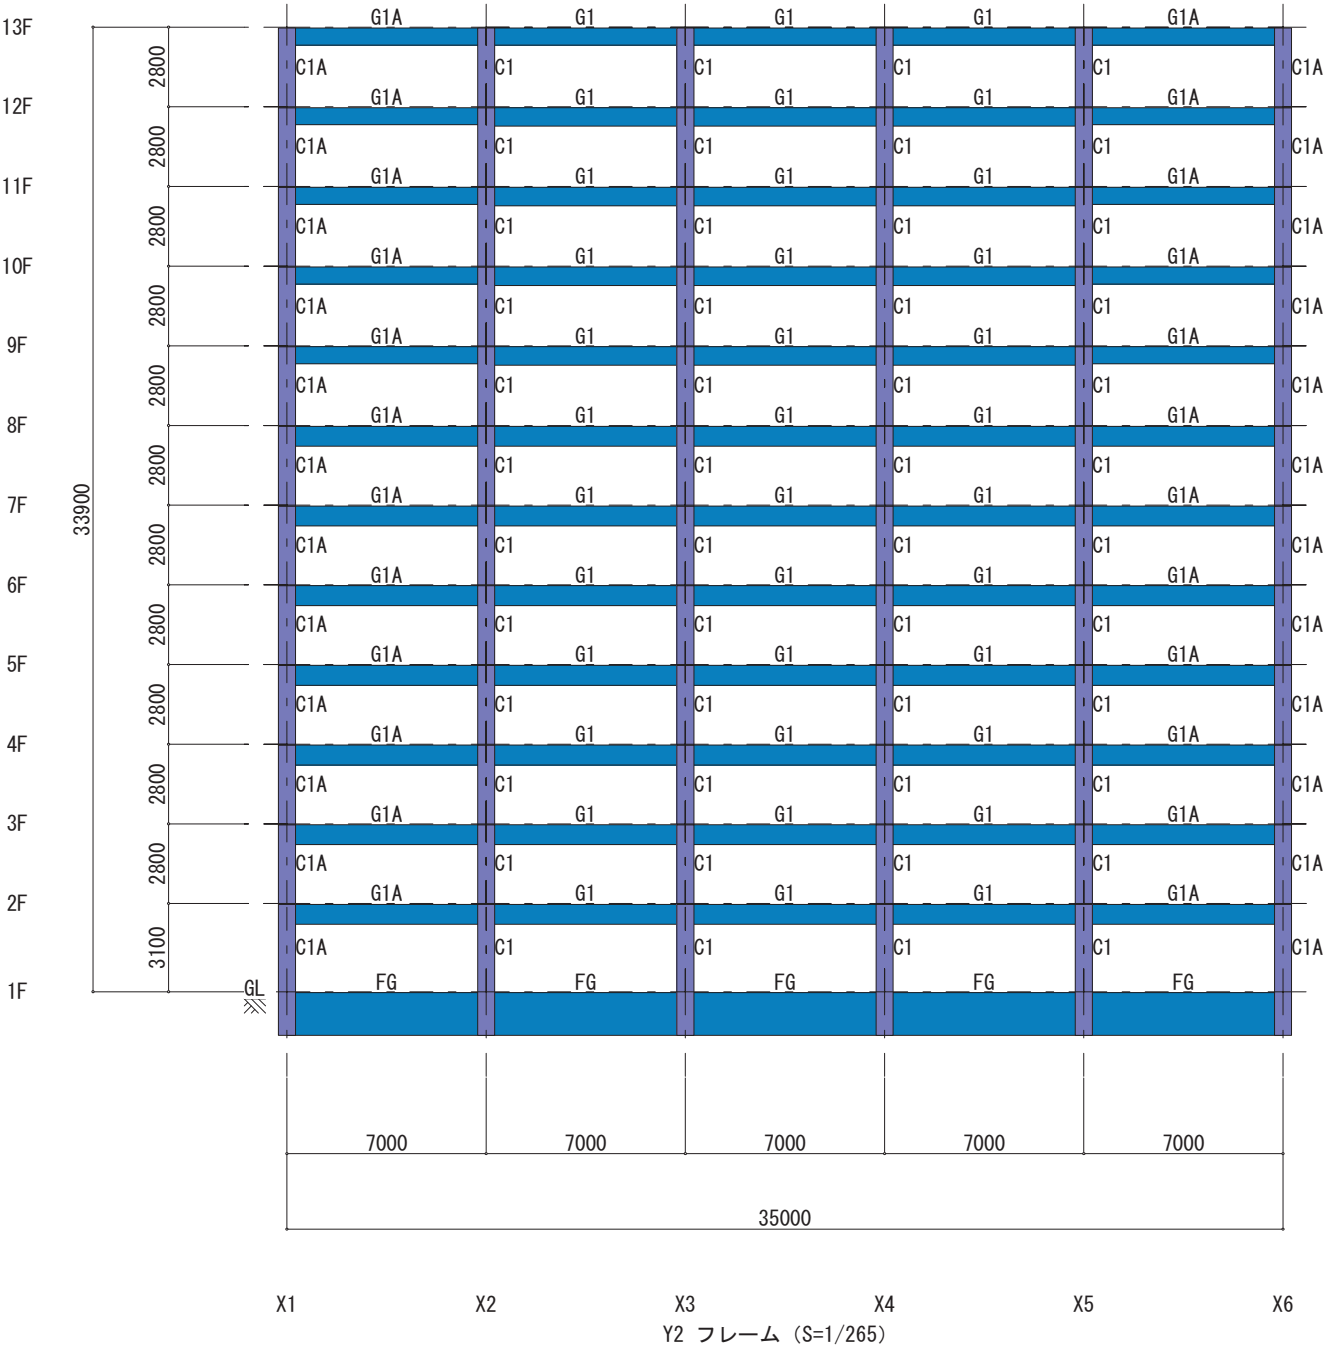


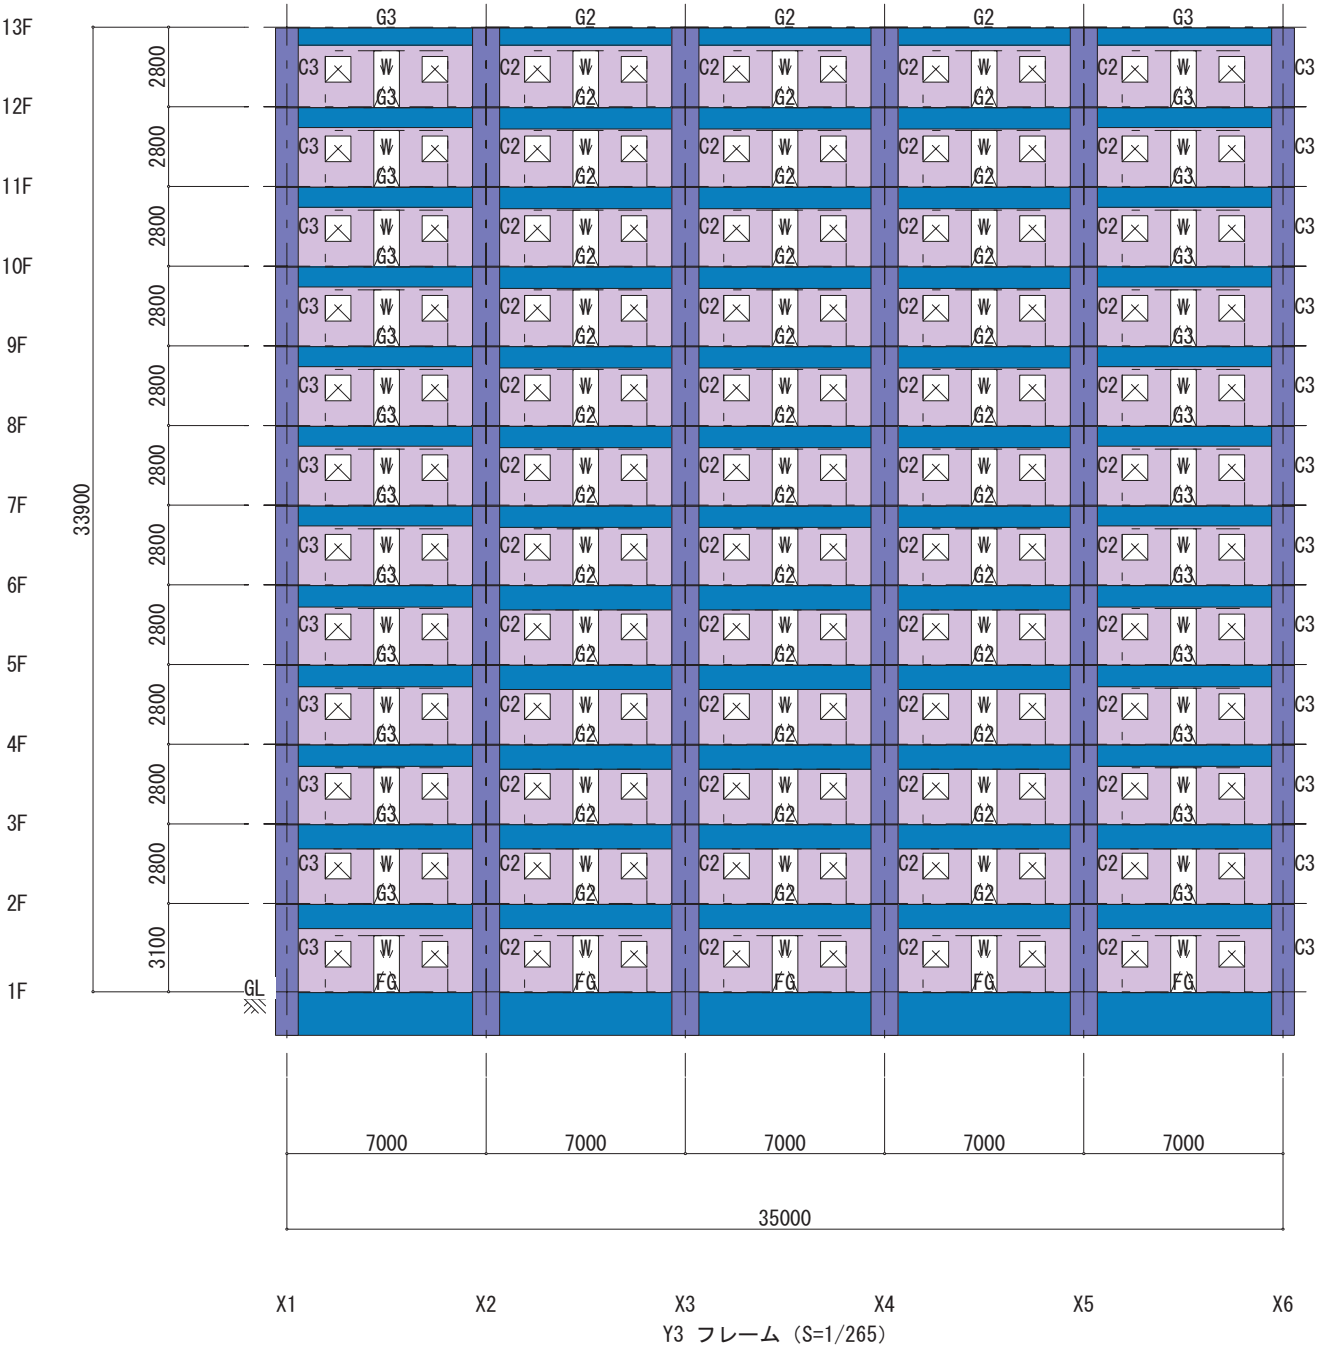


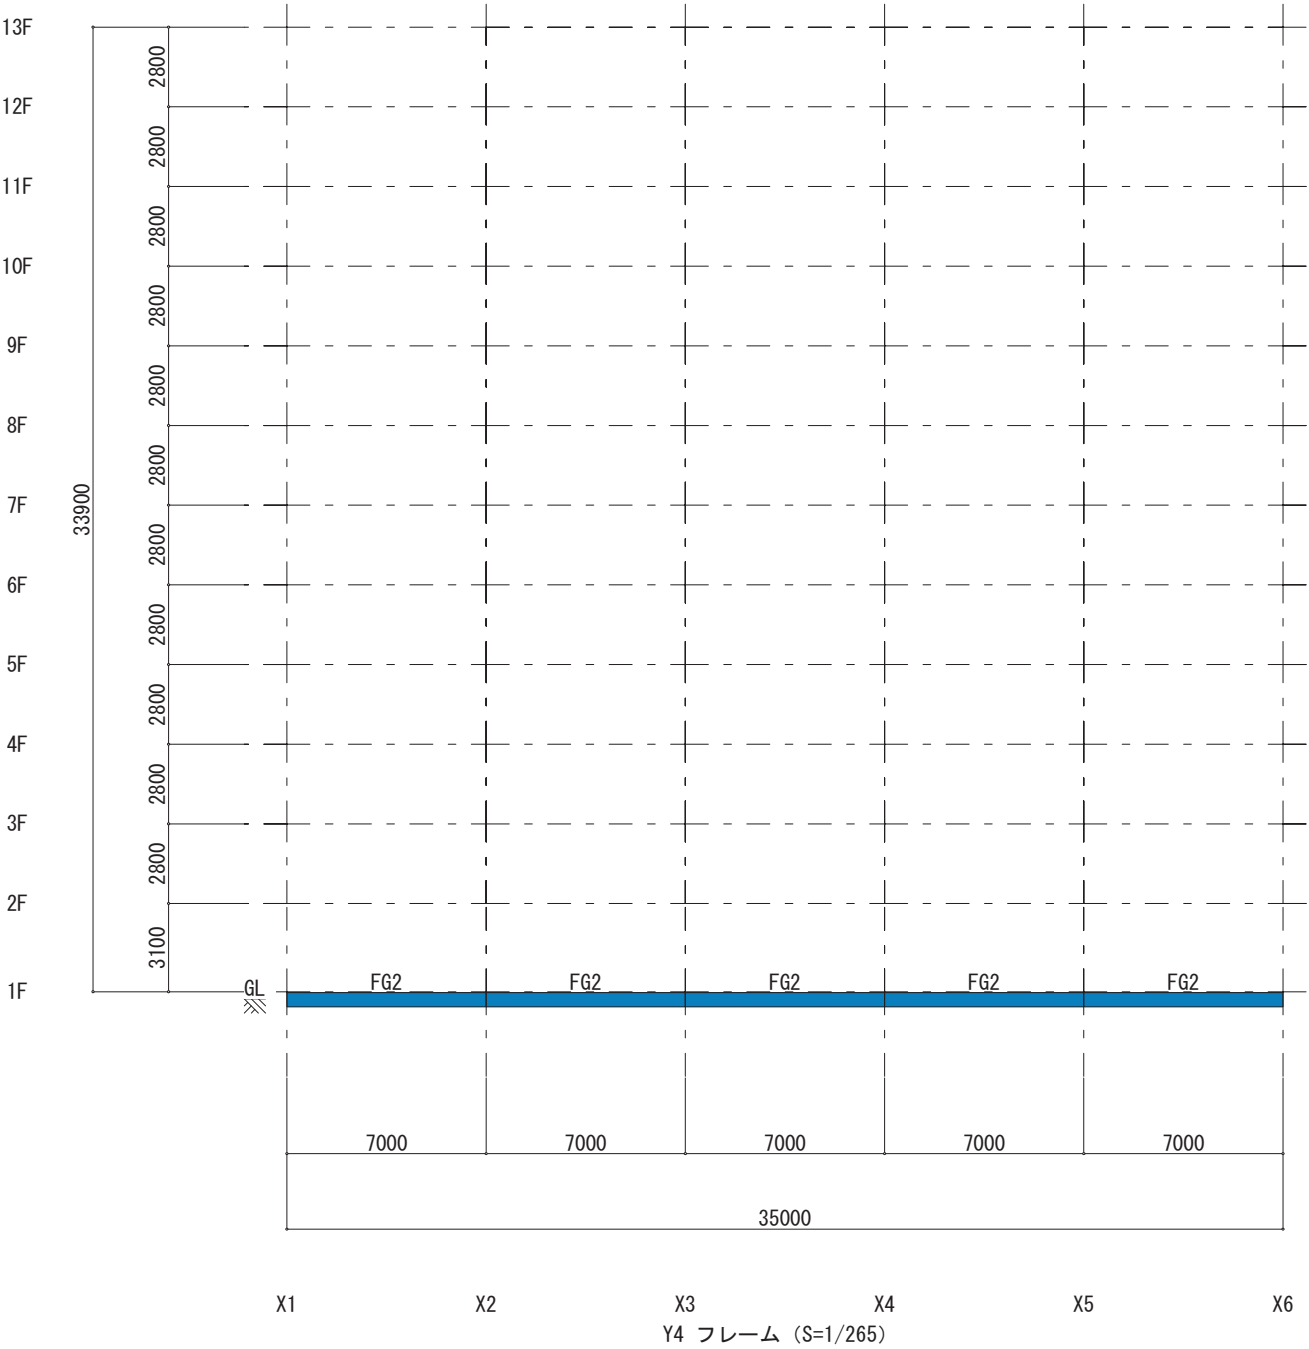


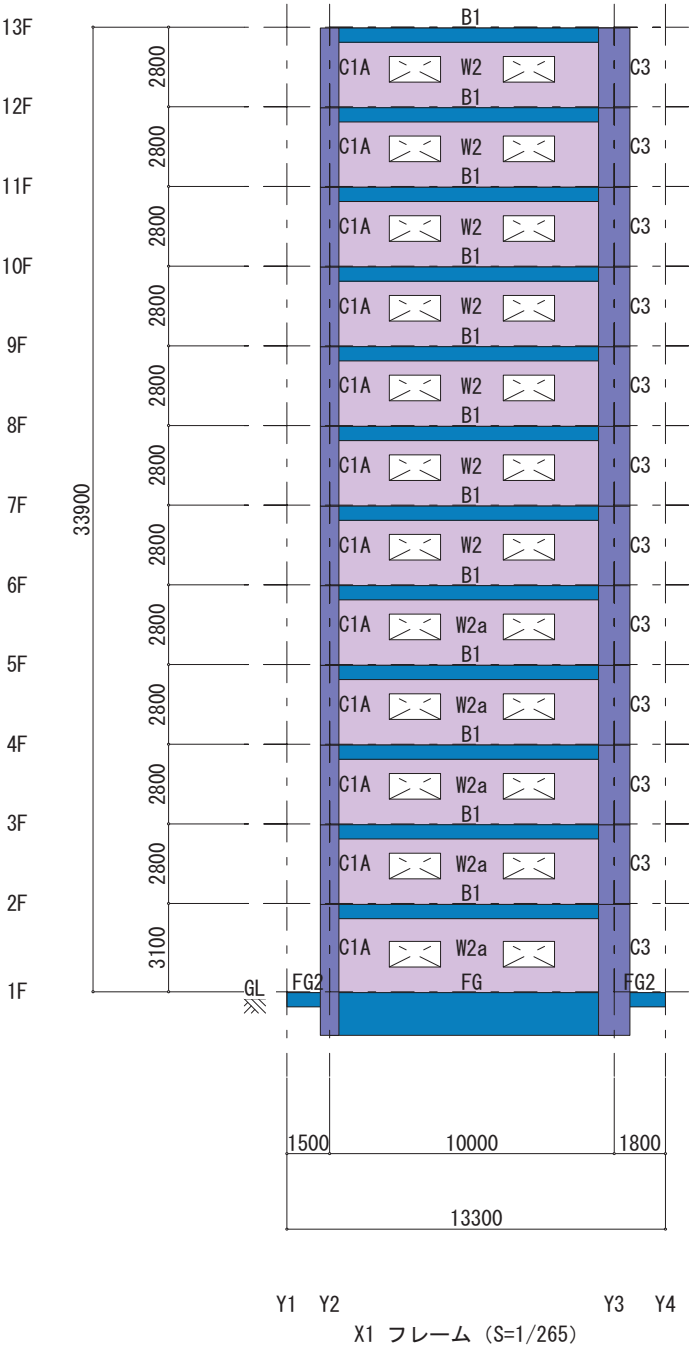


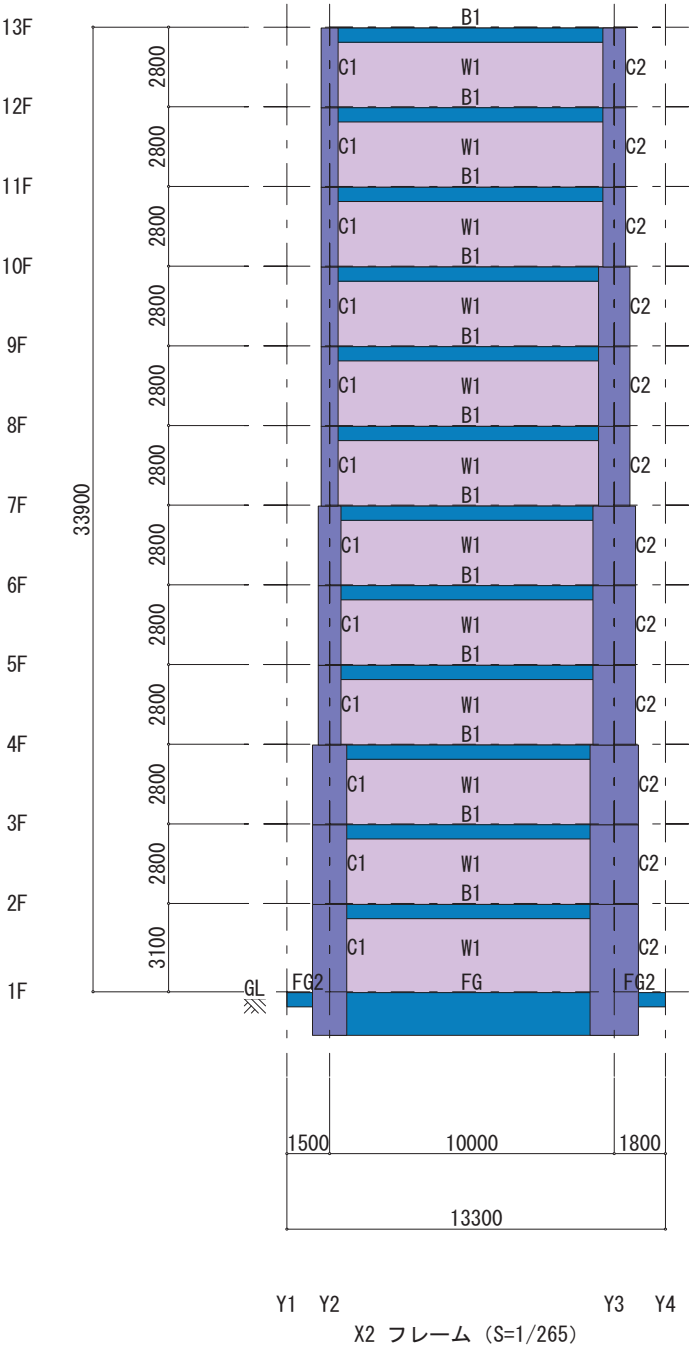

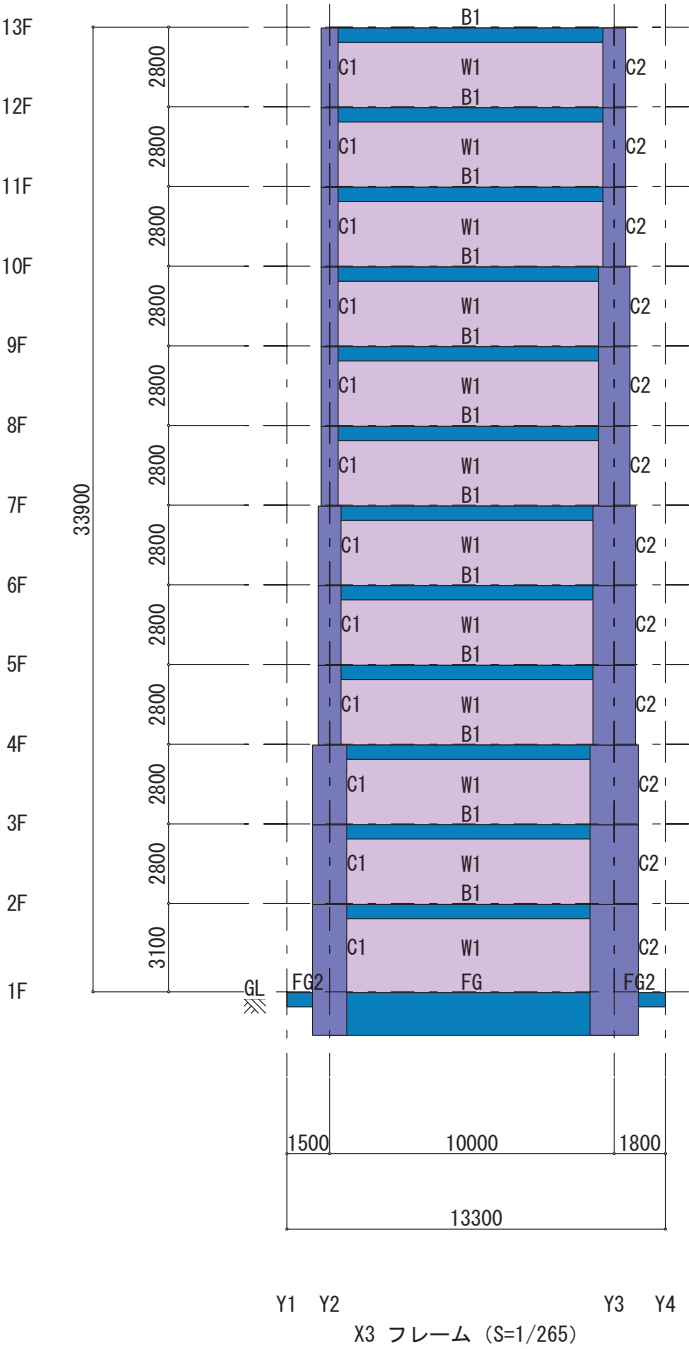

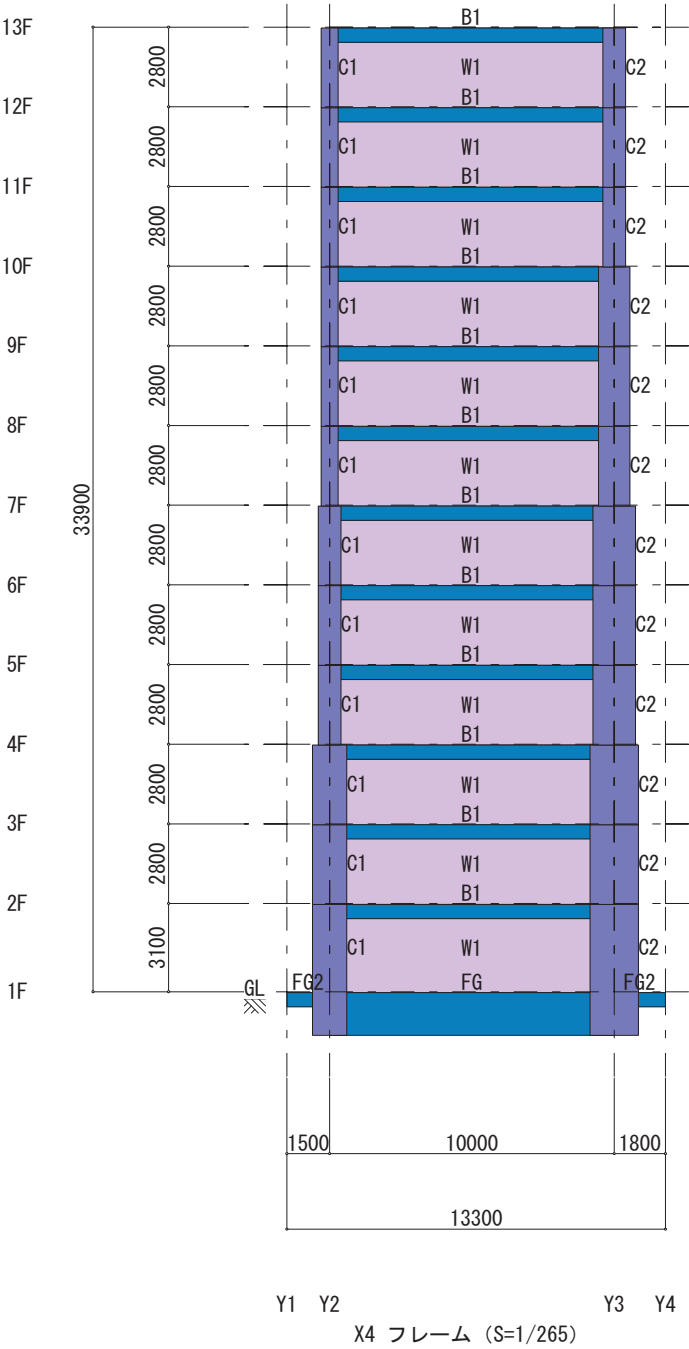

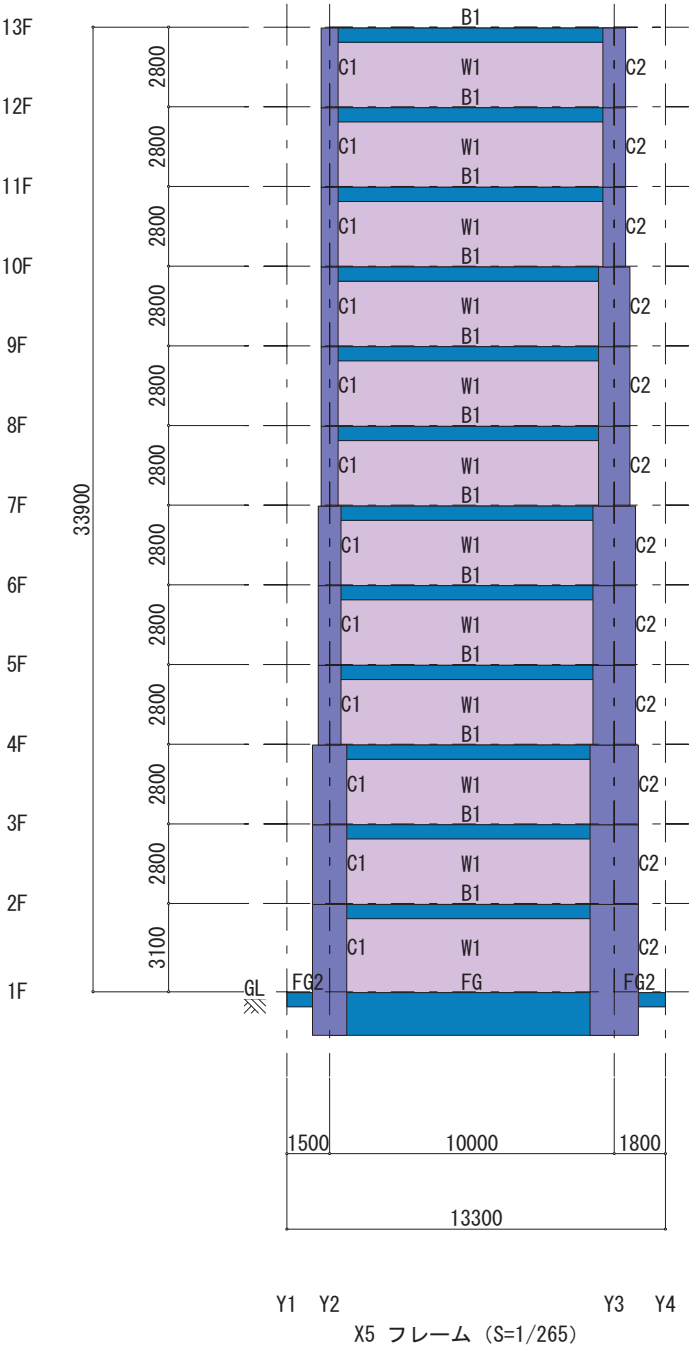

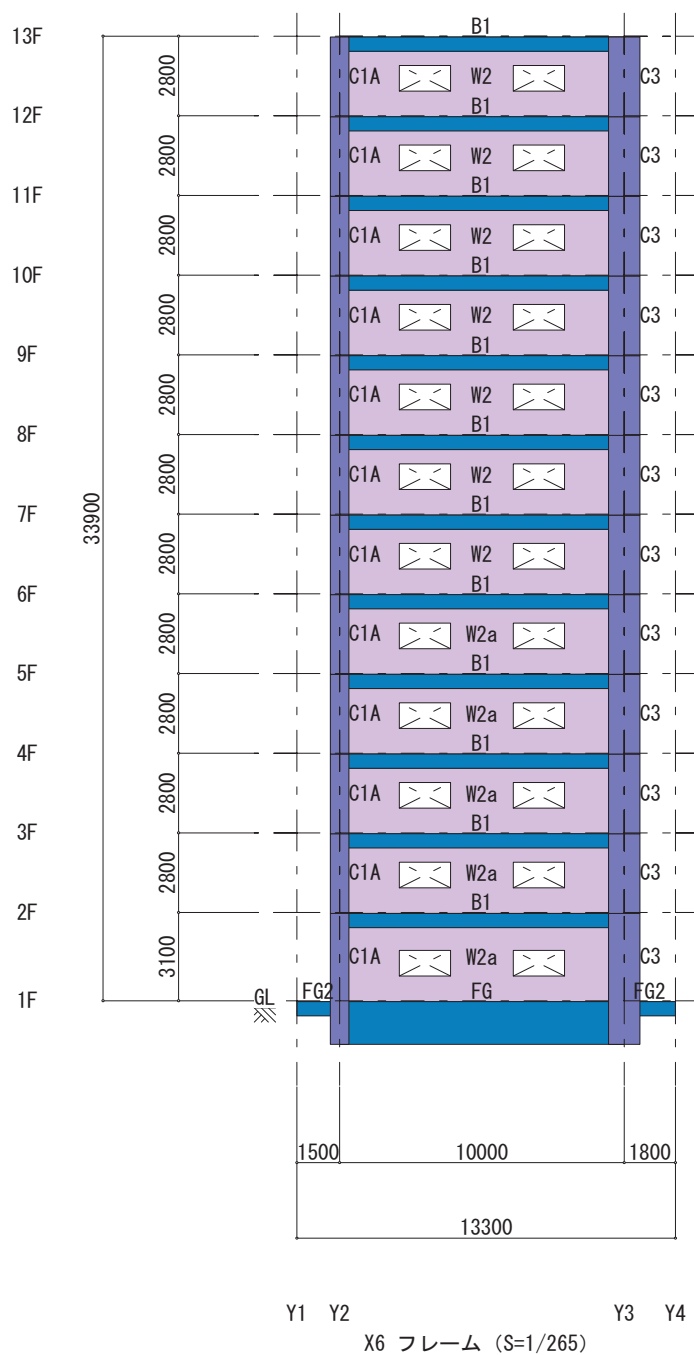

I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造





符 号		FG		FG2		G1	
層		1F		1F		2F - 6F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		80 x 150	80 x 150	30 x 50	30 x 50	65 x 70	65 x 70
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D25	5-D25
	2段筋	6-D32	6-D32	—	—	2-D25	—
下端筋	2段筋	6-D32	6-D32	—	—	2-D25	—
	1段筋	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D25	5-D25
あばら筋 (mm)		4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—








符 号		G1		G1		G1		G1	
層		7F - 8F		9F - 10F		11F - 12F		13F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面									
b x D (cm)		60 x 70	60 x 70	50 x 65	50 x 65	50 x 65	50 x 65	40 x 60	40 x 60
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
	2段筋	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—	—	—
	1段筋	5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
あばら筋 (mm)		2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1A		G1A		G1A		G1A	
層	2F - 6F		7F - 8F		9F - 10F		11F - 12F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 60	50 x 60	40 x 60	40 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25
	2段筋	2-D25	—	2-D25	—	—	—	—
下端筋	2段筋	2-D25	—	2-D25	—	—	—	—
	1段筋	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25
あばら筋 (mm)	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1A		G2		G2	
層	13F		2F - 3F		4F - 6F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	40 x 60	40 x 60	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	3-D25	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
	2段筋	—	2-D35	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	—	2-D35	—	2-D35	—
	1段筋	3-D25	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
あばら筋 (mm)	2-D10@100	2-D10@100	8-D13@100	8-D13@100	8-D13@100	8-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G2	
層	7F - 8F		9F - 10F		11F - 12F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	75 x 75	75 x 75	65 x 75	65 x 75	65 x 75	65 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32
	2段筋	2-D35	2-D32	—	2-D32	—
下端筋	2段筋	2-D35	2-D32	—	2-D32	—
	1段筋	6-D35	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32
あばら筋 (mm)	7-D13@100	7-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—



符 号	G2		G3		G3	
層	13F		2F - 3F		4F - 6F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	50 x 60	50 x 60	75 x 85	75 x 85	65 x 75	65 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	4-D29	4-D29	6-D35	6-D35	5-D35
	2段筋	—	—	2-D35	—	2-D35
下端筋	2段筋	—	—	2-D35	—	2-D35
	1段筋	4-D29	4-D29	6-D35	6-D35	5-D35
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	7-D13@100	7-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—



符 号	G3		G3		G3		G3	
層	7F - 8F		9F - 10F		11F - 12F		13F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 70	65 x 70	60 x 70	60 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 60	50 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	5-D25
	2段筋	2-D32	—	2-D32	—	2-D29	—	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	2-D32	—	2-D29	—	—
	1段筋	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	5-D25
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—





符 号		B1
層		2F - 13F
位 置		全断面
断 面		
b x D (cm)		30 x 50
ハンチ長 (cm)		—
上端筋	1段筋	2-D22
	2段筋	—
下端筋	2段筋	—
	1段筋	2-D22
あばら筋 (mm)		2-D10@100
鉄骨断面 (mm)		—


I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C1		C1		C1A	
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 12F		1F - 3F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	60 x 120		60 x 80		60 x 60		60 x 65	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	5-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	4-D32	3-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	4-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	3-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1A		C1A		C2		C2	
階	4F - 6F		7F - 12F		1F - 3F		4F - 6F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	60 x 65		60 x 65		95 x 170		95 x 150	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	9-D35	4-D35	7-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	10-D16@100	2-D16@100	9-D16@100	2-D16@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号		C2		C2		C3		C3	
階		7F - 9F		10F - 12F		1F - 3F		4F - 6F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		95 x 110		95 x 80		80 x 110		80 x 110	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	6-D32	3-D32	5-D32	3-D32	10-D32	3-D32	6-D32	3-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		10-D13@100	2-D13@100	7-D13@100	2-D13@100	10-D13@100	2-D13@100	6-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		—		—		—		—	








符 号		C3	
階		7F - 12F	
位 置		全断面	
方 向		X方向	Y方向
断 面			
D (cm)		80 x 110	
寄せ筋		XY	
主筋	1段筋	6-D32	3-D32
	2段筋	—	—
帯筋 (mm)		4-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—
鉄骨断面 (mm)		—	

I-1.4.3 ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
: 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
: 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
: 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）
開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	180.0	90.0	700.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	90.0	90.0	180.0	90.0
									 タイプ1	する	90.0	90.0	520.0	90.0
									 タイプ1	する	90.0	200.0	350.0	0.0
W2a	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	180.0	90.0	700.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0

I-1.4.5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦筋				横筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	3-D13	4-D13	3-D13	-----	-----
2	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	3-D13	5-D13	3-D13	-----	-----

I-1.4.7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状
鉄筋コンクリート

名称	断面寸法 (cm)	
	幅b	せいD
B1	30.0	50.0

b) スラブ形状

t : スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）
Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	15.0	0.0	1	2190	両方向板	無
kyositu	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
balcony	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
kyositu1	15.0	0.0	1	600	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
101	x方向	3	kyositu1		B1
102	x方向	3	okujou		B1
101-0	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou		
101-1	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-2	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-3	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-4	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		
101-5	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		

I-1. 4. 9 片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1. 4. 8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		18. 0	12. 0	180. 0	0. 0	0. 0	1	600	3200. 0		出方向	無
balcony		15. 0	12. 0	150. 0	0. 0	0. 0	1	600	3200. 0		出方向	無
hisasi		15. 0	15. 0	150. 0	0. 0	0. 0	1	400	0. 0		出方向	無

I-1. 4. 11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 13 杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 14 直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2. 1 材料種別

I-2. 1. 1 材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 1. 2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
9F-13F	RC	普通	27. 00	24. 00	24. 00
1F-8F	RC	普通	36. 00	24. 00	24. 00

I-2. 1. 3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-13F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	13F	SD390	D29	SD345	D19	SD295

I-2. 1. 4 鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 4降伏点強度倍率

部材別				
部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1. 10	1. 10	1. 10	—
せん断補強筋	1. 00	1. 00	—	—
スラブ筋	1. 10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1. 10	—
フランジ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
ウェブ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
主 材	—	—	—	1. 10
アンカーボルト	—	1. 10	—	—

※SD490材は1. 0となります。

I-3荷重・外力

I-3. 1荷重計算条件

I-3. 1. 1 最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚（cm）
13F	15. 00
12F	15. 00
11F	15. 00
10F	15. 00
9F	15. 00
8F	15. 00
7F	15. 00
6F	15. 00
5F	15. 00
4F	15. 00
3F	15. 00
2F	15. 00
1F	15. 00

I-3. 1. 2 スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	R C、S R C造ははり面まで、S 造は構造心まで拾います
パラペット重量	3200. 00（N/m）

I-3. 1. 3 基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による（布基礎も考慮）L1＝0. 0L2＝0. 0L3＝0. 0L4＝0. 0（cm）
基礎重量の比率	0. 00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）
基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）
基礎下端レベル（GL-）（mm）	2000
基礎下端から土上端までの距離（mm）	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0
基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量（kN/m3）	24. 00

土の単位体積重量 (kN/m³) 20.00**I-3.2 積載荷重 (N/m²)**

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.3 仕上**I-3.3.1 仕上材名称**

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量**I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m²)**

層名	はり	柱
13F	200	---
12F	200	400
11F	200	400
10F	200	200
9F	200	200
8F	200	200
7F	200	200
6F	200	200
5F	200	200
4F	200	200
3F	200	200
2F	200	200
1F	200	200

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力**a) 地震時層せん断力算定の諸数値 (*: 直接入力)**

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
1次固有周期(秒)	T = 0.683 (h(0.02+0.01α)による)	T = 0.683 (h(0.02+0.01α)による)
振動特性係数	Rt = 0.996	Rt = 0.996
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.199	Ci = 0.199

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

X方向 風圧力を考慮しない

Y方向 風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
RC造断面計算の使用規準（付着・定着）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X方向	Y方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC造柱はり接合部の計算	自動計算 （ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算）
RC/SRC造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0（cm）
RC造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力（T）の求め方	Myから求める
RC/SRC造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁n値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φMで入力（φM=1.500）
面内雑壁のn値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (R C造　：主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (S R C造：鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1. 00
せん断力の検定比		1. 00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
R C ・ S R C造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
柱のM _y 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	1. 00
	Y 方向	1. 00
地震時柱応力の割増に用いる柱	X 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25　そうでない場合は割増率の計算を行わない
地震時水平力の負担率	Y 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25　そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・d のとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート 2－3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0. 068)
	柱	終局強度式 (0. 068) $bQ_{su}+0. 1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容 せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
S R C造柱のR CとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
S R C造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
S R C造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S 造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X 方向正加力	計算する
	X 方向負加力	計算する
	Y 方向正加力	計算する
	Y 方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比	1.00	
算定対象最上階	12F	
算定対象最下階	1F	
計算種別	保有水平耐力計算	
基礎重量の比率	0.00	
浮上り・圧縮耐力 (鉛直パネ) の考慮	保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)	
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる	
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない	
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)	$\Sigma Mpc / \Sigma Mpb \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う	

I-8.1.2 計算条件

加力方向		X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 100 1/ 100	1/ 100 1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 50 1/ 50	1/ 50 1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.383、Ds算定時:0.388	保有水平耐力時:0.383、Ds算定時:0.388
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

加力方向		Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 200 1/ 100	1/ 200 1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 S造	1/ 50 1/ 50	1/ 50 1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.466、Ds算定時:0.470	保有水平耐力時:0.813、Ds算定時:0.819
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算	----
せん断耐力の各ステップでの計算	しない
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造 S造 フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置 フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率	「4.1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮	考慮する
柱、壁、ブレース長期応力（曲げ、せん断）の考慮	考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	1.00
h _o /DのDのとり方	柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	塑性化する
ヒンジ判定の条件（%）	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率		RC	SRC
柱	両端ヒンジ α	1.10	1.00
	その他 α_e	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ α	1.10	1.00
	その他 α_e	1.20	1.00
壁	その他 α 、 α_e	1.25	1.00

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御
反復計算の打ち切り回数	5
最大不釣合い力率	0.01 %
最大不釣合い力	0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント	0.00 (kN・cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数 打ち切り誤差

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
- 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
- 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針

- 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
付着割裂検定式		文献【1】付1.3-20式を適用

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材


はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot s \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot s \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q

A-1.1.1 部材の C、M_o、Q 図

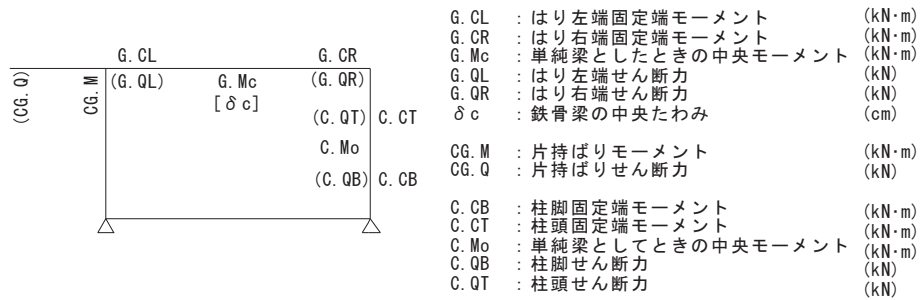

固定荷重+積載荷重

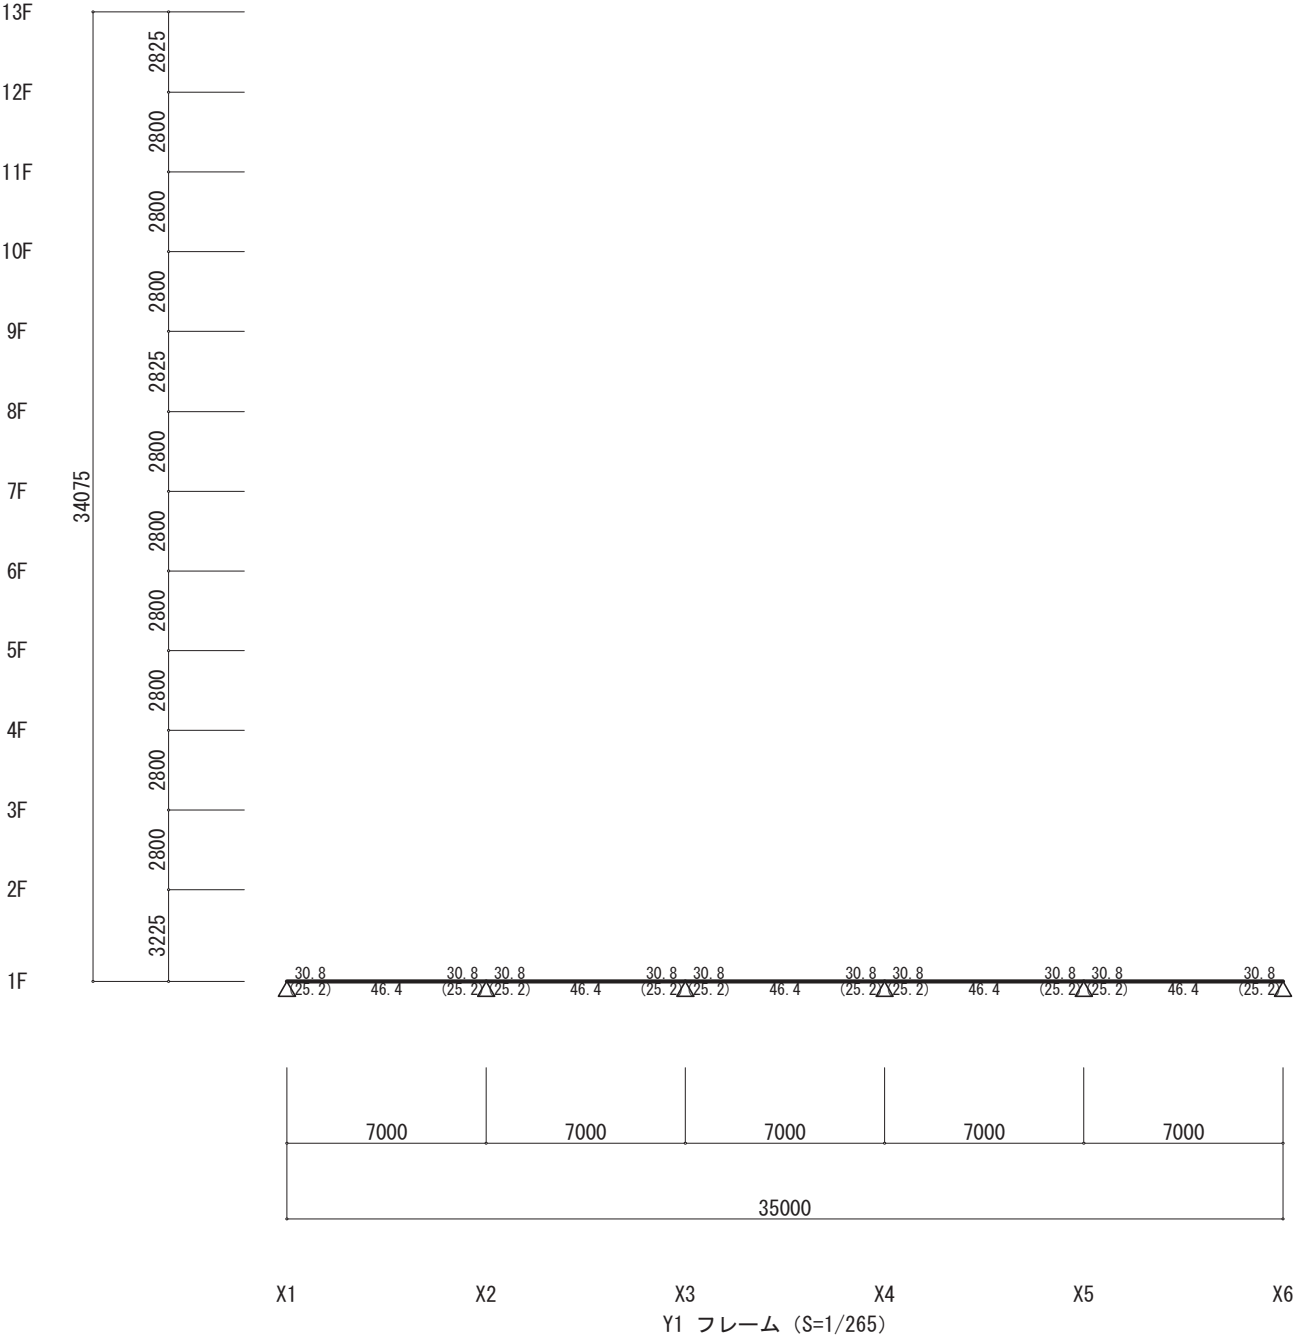

固定荷重＋積載荷重

13F	34075	2825	116.0 (95.7)	174.8	116.0 (95.7)	116.0 (95.7)	174.8	116.0 (95.7)	116.0 (95.7)	174.8	116.0 (95.7)	116.0 (95.7)	174.8	116.0 (95.7)	116.0 (95.7)
12F		2800	94.0 (77.7)	141.6	94.0 (77.7)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	94.0 (77.7)
11F		2800	94.0 (77.7)	141.6	94.0 (77.7)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	94.0 (77.7)
10F		2800	99.5 (82.4)	149.9	99.5 (82.4)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	99.5 (82.4)
9F		2800	99.5 (82.4)	149.9	99.5 (82.4)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	102.0 (84.6)	153.7	102.0 (84.6)	99.5 (82.4)
8F		2825	104.6 (86.7)	157.5	104.6 (86.7)	111.1 (92.3)	167.3	111.1 (92.3)	111.1 (92.3)	167.3	111.1 (92.3)	111.1 (92.3)	167.3	111.1 (92.3)	104.6 (86.7)
7F		2800	104.6 (86.7)	157.5	104.6 (86.7)	111.1 (92.3)	167.3	111.1 (92.3)	111.1 (92.3)	167.3	111.1 (92.3)	111.1 (92.3)	167.3	111.1 (92.3)	104.6 (86.7)
6F		2800	104.6 (86.7)	157.5	104.6 (86.7)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	104.6 (86.7)
5F		2800	104.6 (86.7)	157.5	104.6 (86.7)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	104.6 (86.7)
4F		2800	104.6 (86.7)	157.5	104.6 (86.7)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	104.6 (86.7)
3F		2800	104.6 (86.7)	157.5	104.6 (86.7)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	104.6 (86.7)
2F		2800	104.6 (86.7)	157.5	104.6 (86.7)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	114.3 (95.1)	172.2	114.3 (95.1)	104.6 (86.7)
1F		3225	173.7 (139.2)	265.6	173.7 (139.2)	173.7 (139.2)	265.6	173.7 (139.2)	173.7 (139.2)	265.6	173.7 (139.2)	173.7 (139.2)	265.6	173.7 (139.2)	173.7 (139.2)

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)


固定荷重+積載荷重

13F	2825	144.7 (121.5)	217.3	144.7 (121.5)	144.7 (121.5)	217.3	144.7 (121.5)	144.7 (121.5)	217.3	144.7 (121.5)	144.7 (121.5)	217.3	144.7 (121.5)
12F	2800	141.9 (121.1)	211.7	141.9 (121.1)	154.3 (131.7)	230.2	154.3 (131.7)	154.3 (131.7)	230.2	154.3 (131.7)	154.3 (131.7)	230.2	141.9 (121.1)
11F	2800	141.4 (120.6)	210.9	141.4 (120.6)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	153.5 (131.0)	229.1	141.4 (120.6)
10F	2800	147.9 (126.2)	220.7	147.9 (126.2)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	153.5 (131.0)	229.1	147.9 (126.2)
9F	2800	147.9 (126.2)	220.7	147.9 (126.2)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	153.5 (131.0)	229.1	147.9 (126.2)
8F	2825	151.2 (129.0)	225.6	151.2 (129.0)	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)	160.5 (137.0)	239.6	151.2 (129.0)
7F	2800	151.2 (129.0)	225.6	151.2 (129.0)	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)	160.5 (137.0)	239.6	160.5 (137.0)	160.5 (137.0)	239.6	151.2 (129.0)
6F	2800	153.8 (131.2)	229.5	153.8 (131.2)	174.8 (149.3)	261.1	174.8 (149.3)	174.8 (149.3)	261.1	174.8 (149.3)	174.8 (149.3)	261.1	153.8 (131.2)
5F	2800	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	174.3 (148.8)	260.4	174.3 (148.8)	174.3 (148.8)	260.4	174.3 (148.8)	174.3 (148.8)	260.4	153.5 (131.0)
4F	2800	153.5 (131.0)	229.1	153.5 (131.0)	174.3 (148.8)	260.4	174.3 (148.8)	174.3 (148.8)	260.4	174.3 (148.8)	174.3 (148.8)	260.4	153.5 (131.0)
3F	2800	166.9 (142.4)	249.1	166.9 (142.4)	174.3 (148.8)	260.4	174.3 (148.8)	174.3 (148.8)	260.4	174.3 (148.8)	174.3 (148.8)	260.4	166.9 (142.4)
2F	2800	170.2 (145.0)	254.2	170.2 (145.0)	178.2 (151.9)	266.1	178.2 (151.9)	178.2 (151.9)	266.1	178.2 (151.9)	178.2 (151.9)	266.1	170.2 (145.0)
1F	3225	192.8 (156.3)	293.1	192.8 (156.3)	192.8 (156.3)	293.1	192.8 (156.3)	192.8 (156.3)	293.1	192.8 (156.3)	192.8 (156.3)	293.1	192.8 (156.3)



7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重


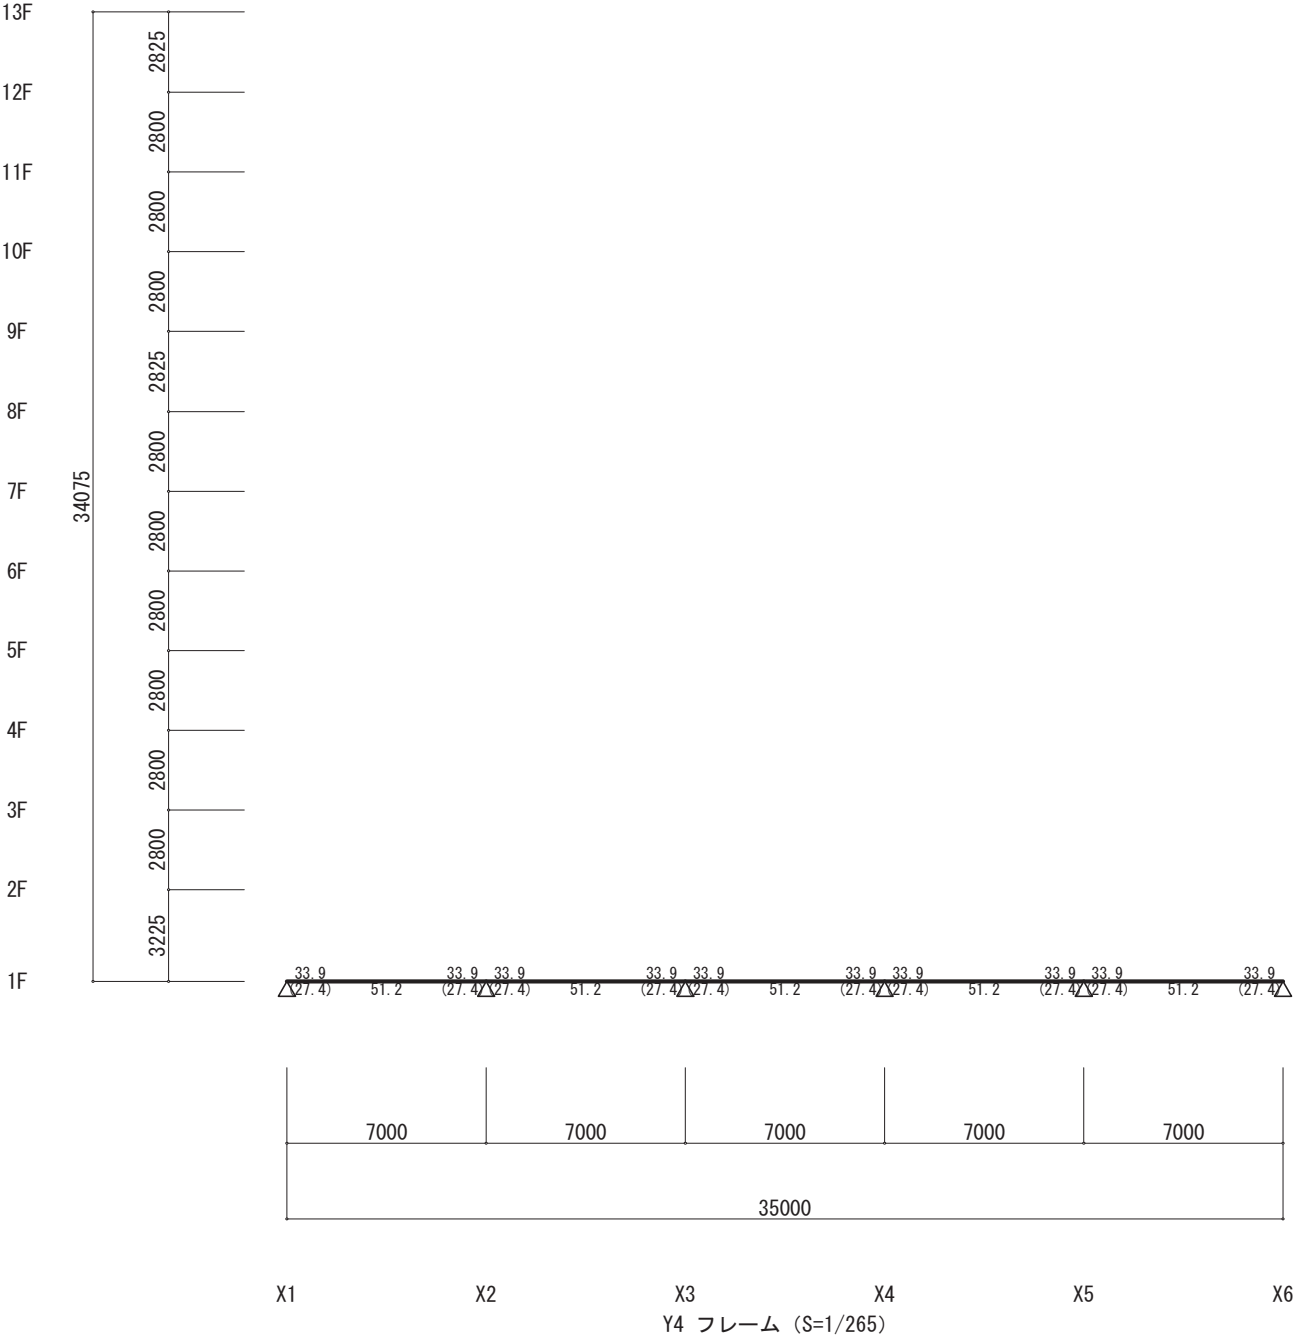


固定荷重+積載荷重

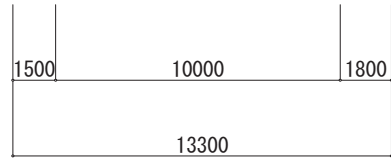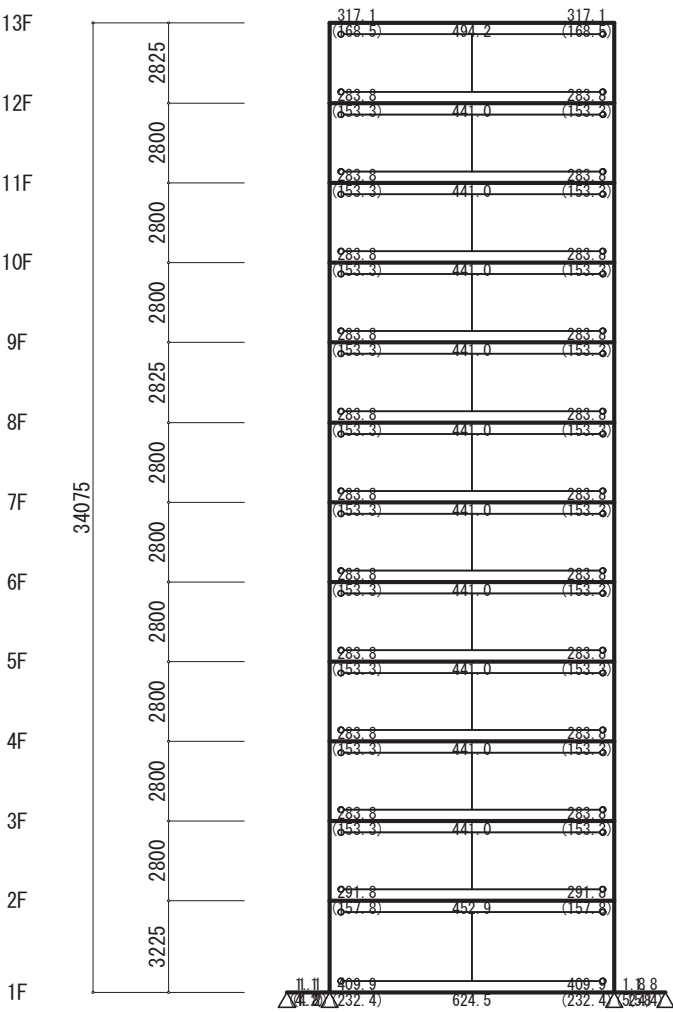



Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重

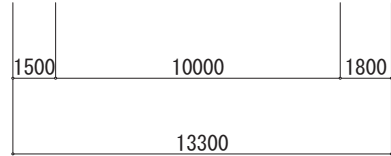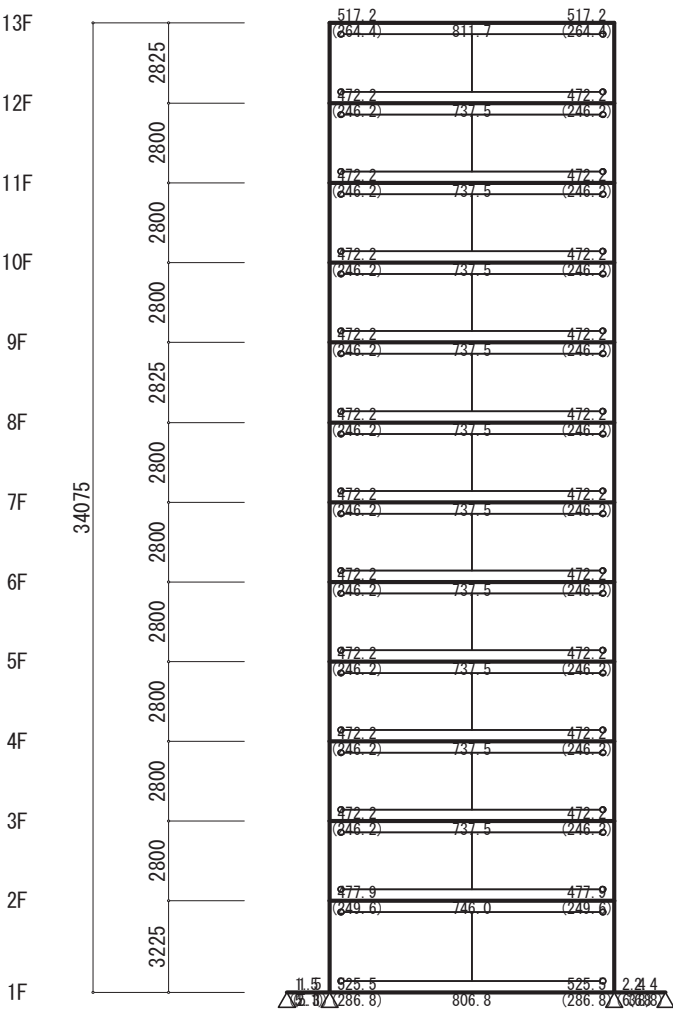



Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重

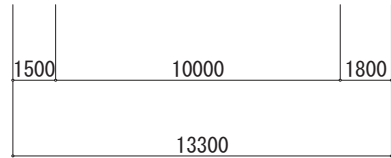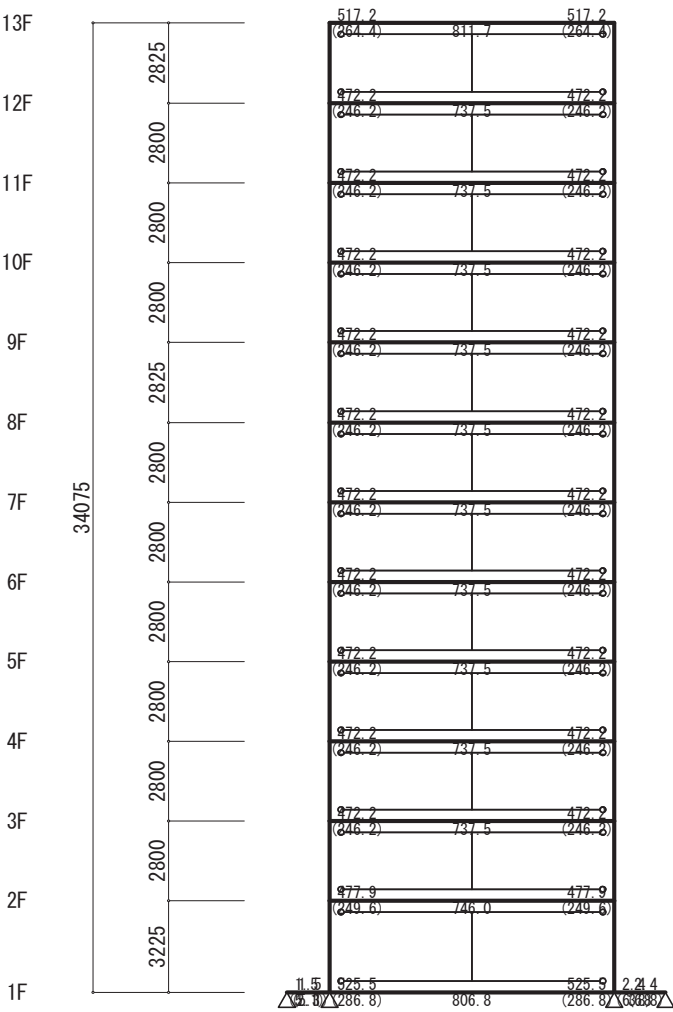



Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重

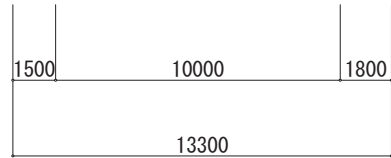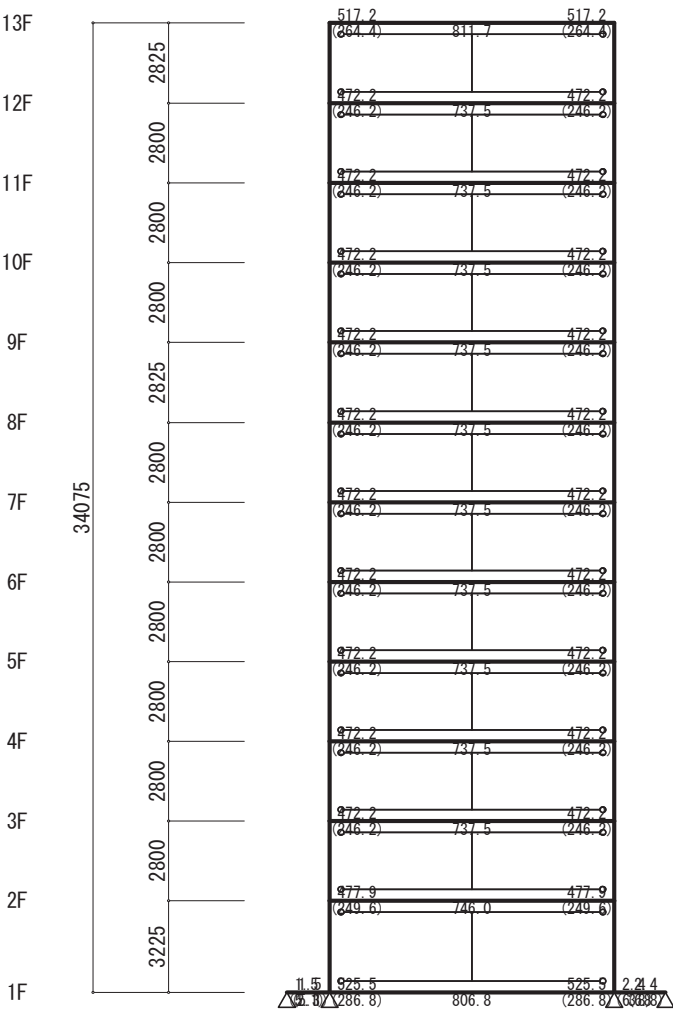



Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重

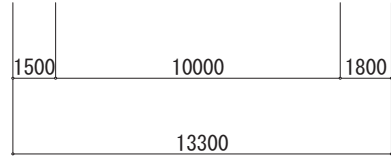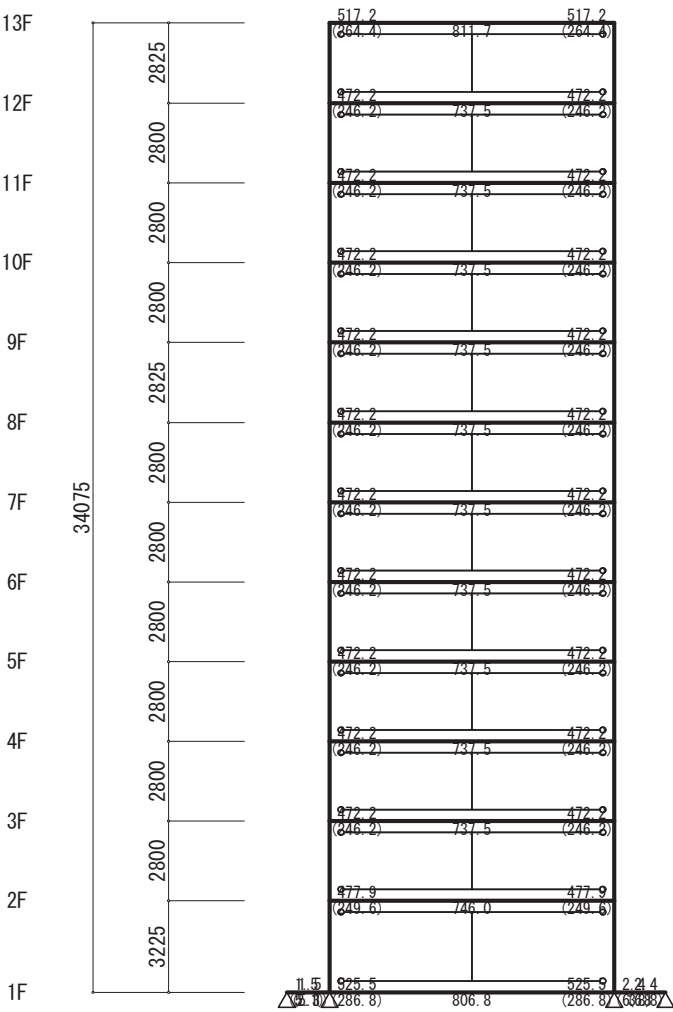

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

固定荷重+積載荷重

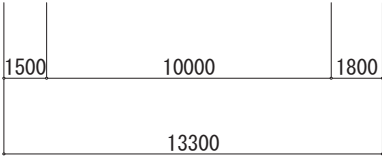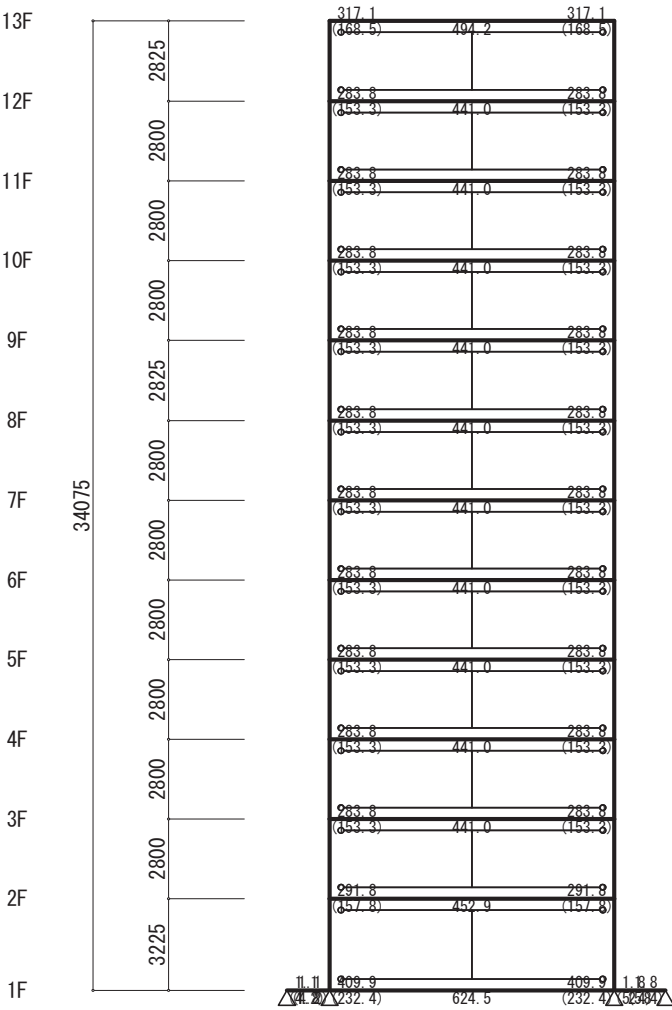

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表

はりのC、M_o、Q (固定荷重+積載荷重)

Y1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X2	X3	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X3	X4	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X4	X5	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	
	X5	X6	30.8	30.8	46.4	25.2	25.2	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	X1	X2	116.0	116.0	174.8	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X2	X3	116.0	116.0	174.8	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X3	X4	116.0	116.0	174.8	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X4	X5	116.0	116.0	174.8	95.7	95.7	0.0	0.0	
	X5	X6	116.0	116.0	174.8	95.7	95.7	0.0	0.0	
12F	X1	X2	94.0	94.0	141.6	77.7	77.7	0.0	0.0	
	X2	X3	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X3	X4	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X4	X5	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X5	X6	94.0	94.0	141.6	77.7	77.7	0.0	0.0	
11F	X1	X2	94.0	94.0	141.6	77.7	77.7	0.0	0.0	
	X2	X3	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X3	X4	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X4	X5	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X5	X6	94.0	94.0	141.6	77.7	77.7	0.0	0.0	
10F	X1	X2	99.5	99.5	149.9	82.4	82.4	0.0	0.0	
	X2	X3	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X3	X4	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X4	X5	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X5	X6	99.5	99.5	149.9	82.4	82.4	0.0	0.0	
9F	X1	X2	99.5	99.5	149.9	82.4	82.4	0.0	0.0	
	X2	X3	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X3	X4	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X4	X5	102.0	102.0	153.7	84.6	84.6	0.0	0.0	
	X5	X6	99.5	99.5	149.9	82.4	82.4	0.0	0.0	
8F	X1	X2	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
	X2	X3	111.1	111.1	167.3	92.3	92.3	0.0	0.0	
	X3	X4	111.1	111.1	167.3	92.3	92.3	0.0	0.0	
	X4	X5	111.1	111.1	167.3	92.3	92.3	0.0	0.0	
	X5	X6	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
7F	X1	X2	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
	X2	X3	111.1	111.1	167.3	92.3	92.3	0.0	0.0	
	X3	X4	111.1	111.1	167.3	92.3	92.3	0.0	0.0	
	X4	X5	111.1	111.1	167.3	92.3	92.3	0.0	0.0	
	X5	X6	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
6F	X1	X2	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
	X2	X3	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X3	X4	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X4	X5	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X5	X6	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
5F	X1	X2	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
	X2	X3	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X3	X4	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X4	X5	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X5	X6	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
4F	X1	X2	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
	X2	X3	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X3	X4	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X4	X5	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X5	X6	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
3F	X1	X2	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
	X2	X3	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X3	X4	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X4	X5	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X5	X6	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
2F	X1	X2	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
	X2	X3	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X3	X4	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X4	X5	114.3	114.3	172.2	95.1	95.1	0.0	0.0	
	X5	X6	104.6	104.6	157.5	86.7	86.7	0.0	0.0	
1F	X1	X2	173.7	173.7	265.6	139.2	139.2	0.0	0.0	
	X2	X3	173.7	173.7	265.6	139.2	139.2	0.0	0.0	
	X3	X4	173.7	173.7	265.6	139.2	139.2	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X4	X5	173.7	173.7	265.6	139.2	139.2	0.0	0.0	
	X5	X6	173.7	173.7	265.6	139.2	139.2	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	X1	X2	144.7	144.7	217.3	121.5	121.5	0.0	0.0	
	X2	X3	144.7	144.7	217.3	121.5	121.5	0.0	0.0	
	X3	X4	144.7	144.7	217.3	121.5	121.5	0.0	0.0	
	X4	X5	144.7	144.7	217.3	121.5	121.5	0.0	0.0	
	X5	X6	144.7	144.7	217.3	121.5	121.5	0.0	0.0	
12F	X1	X2	141.9	141.9	211.7	121.1	121.1	0.0	0.0	
	X2	X3	154.3	154.3	230.2	131.7	131.7	0.0	0.0	
	X3	X4	154.3	154.3	230.2	131.7	131.7	0.0	0.0	
	X4	X5	154.3	154.3	230.2	131.7	131.7	0.0	0.0	
	X5	X6	141.9	141.9	211.7	121.1	121.1	0.0	0.0	
11F	X1	X2	141.4	141.4	210.9	120.6	120.6	0.0	0.0	
	X2	X3	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X3	X4	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X4	X5	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X5	X6	141.4	141.4	210.9	120.6	120.6	0.0	0.0	
10F	X1	X2	147.9	147.9	220.7	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X2	X3	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X3	X4	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X4	X5	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X5	X6	147.9	147.9	220.7	126.2	126.2	0.0	0.0	
9F	X1	X2	147.9	147.9	220.7	126.2	126.2	0.0	0.0	
	X2	X3	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X3	X4	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X4	X5	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X5	X6	147.9	147.9	220.7	126.2	126.2	0.0	0.0	
8F	X1	X2	151.2	151.2	225.6	129.0	129.0	0.0	0.0	
	X2	X3	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
	X3	X4	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
	X4	X5	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
	X5	X6	151.2	151.2	225.6	129.0	129.0	0.0	0.0	
7F	X1	X2	151.2	151.2	225.6	129.0	129.0	0.0	0.0	
	X2	X3	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
	X3	X4	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
	X4	X5	160.5	160.5	239.6	137.0	137.0	0.0	0.0	
	X5	X6	151.2	151.2	225.6	129.0	129.0	0.0	0.0	
6F	X1	X2	153.8	153.8	229.5	131.2	131.2	0.0	0.0	
	X2	X3	174.8	174.8	261.1	149.3	149.3	0.0	0.0	
	X3	X4	174.8	174.8	261.1	149.3	149.3	0.0	0.0	
	X4	X5	174.8	174.8	261.1	149.3	149.3	0.0	0.0	
	X5	X6	153.8	153.8	229.5	131.2	131.2	0.0	0.0	
5F	X1	X2	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X2	X3	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X3	X4	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X4	X5	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X5	X6	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
	X2	X3	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X3	X4	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X4	X5	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X5	X6	153.5	153.5	229.1	131.0	131.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	166.9	166.9	249.1	142.4	142.4	0.0	0.0	
	X2	X3	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X3	X4	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X4	X5	174.3	174.3	260.4	148.8	148.8	0.0	0.0	
	X5	X6	166.9	166.9	249.1	142.4	142.4	0.0	0.0	
2F	X1	X2	170.2	170.2	254.2	145.0	145.0	0.0	0.0	
	X2	X3	178.2	178.2	266.1	151.9	151.9	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
2F	X3	X4	178.2	178.2	266.1	151.9	151.9	0.0	0.0	
	X4	X5	178.2	178.2	266.1	151.9	151.9	0.0	0.0	
	X5	X6	170.2	170.2	254.2	145.0	145.0	0.0	0.0	
1F	X1	X2	192.8	192.8	293.1	156.3	156.3	0.0	0.0	
	X2	X3	192.8	192.8	293.1	156.3	156.3	0.0	0.0	
	X3	X4	192.8	192.8	293.1	156.3	156.3	0.0	0.0	
	X4	X5	192.8	192.8	293.1	156.3	156.3	0.0	0.0	
	X5	X6	192.8	192.8	293.1	156.3	156.3	0.0	0.0	

Y4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X2	X3	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X3	X4	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X4	X5	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	
	X5	X6	33.9	33.9	51.2	27.4	27.4	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	317.1	317.1	494.2	168.5	168.5	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	291.8	291.8	452.9	157.8	157.8	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	409.9	409.9	624.5	232.4	232.4	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	517.2	517.2	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	477.9	477.9	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	525.5	525.5	806.8	286.8	286.8	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	517.2	517.2	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
10F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	477.9	477.9	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	525.5	525.5	806.8	286.8	286.8	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	517.2	517.2	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	477.9	477.9	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	525.5	525.5	806.8	286.8	286.8	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	517.2	517.2	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	472.2	472.2	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	477.9	477.9	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	525.5	525.5	806.8	286.8	286.8	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	317.1	317.1	494.2	168.5	168.5	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	283.8	283.8	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0	

X6 フレーム


層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	Y2	Y3	283. 8	283. 8	441. 0	153. 3	153. 3	0. 0	0. 0	
4F	Y2	Y3	283. 8	283. 8	441. 0	153. 3	153. 3	0. 0	0. 0	
3F	Y2	Y3	283. 8	283. 8	441. 0	153. 3	153. 3	0. 0	0. 0	
2F	Y2	Y3	291. 8	291. 8	452. 9	157. 8	157. 8	0. 0	0. 0	
1F	Y1	Y2	1. 1	1. 1	1. 8	4. 2	4. 2	0. 0	0. 0	
	Y2	Y3	409. 9	409. 9	624. 5	232. 4	232. 4	0. 0	0. 0	
	Y3	Y4	1. 8	1. 8	2. 8	5. 4	5. 4	0. 0	0. 0	

A-1. 1. 3 片持ばりのM、Q表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1. 1. 4 柱のC、Mo、Q表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1. 2 節点重量

A-1. 2. 1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）
上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
下段：T.L（トータル重量）（kN）

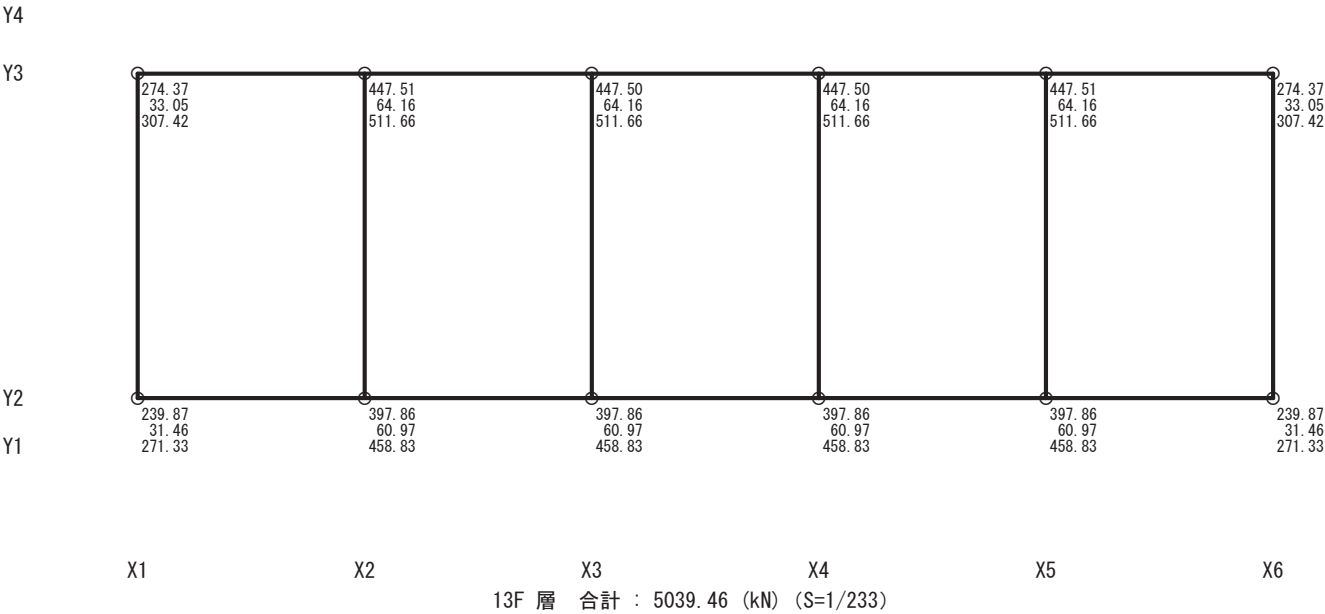


Y4

Y3

Y2

Y1

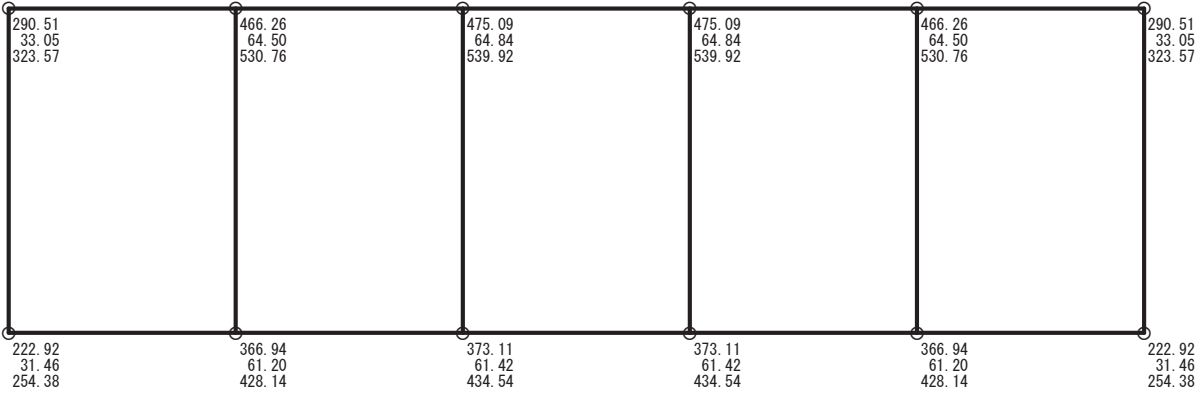


X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 合計 : 5022. 61 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

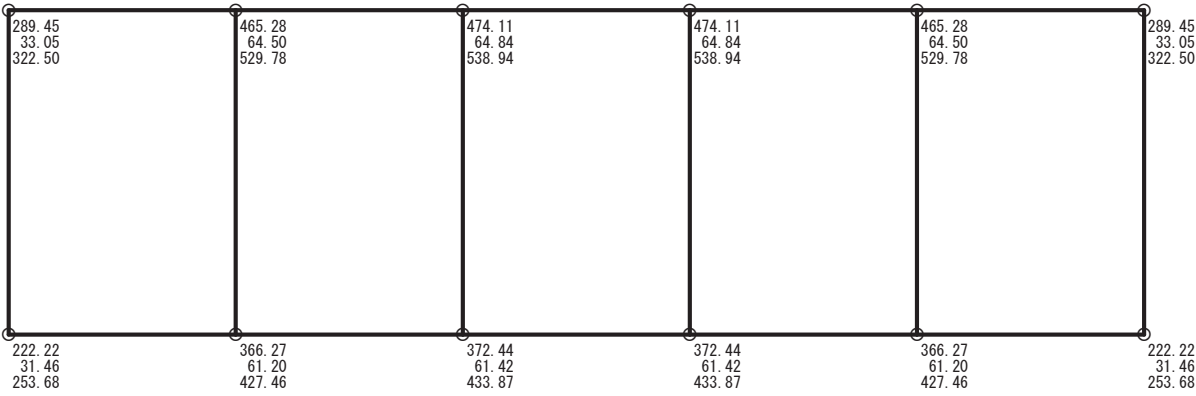


X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 合計 : 5012. 47 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

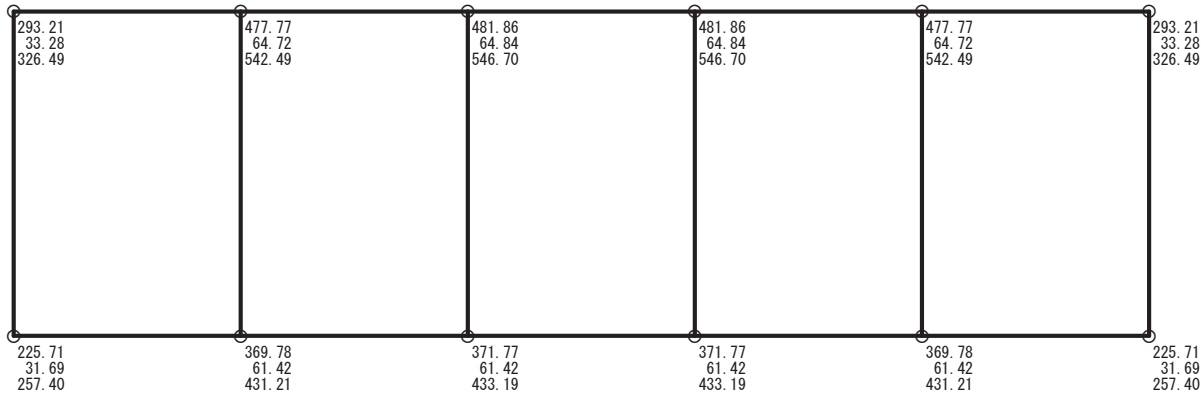


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

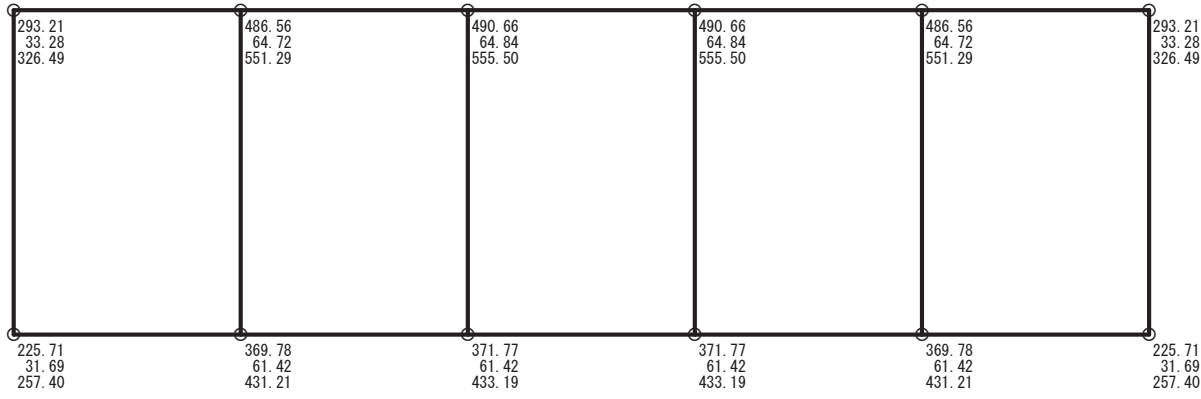


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

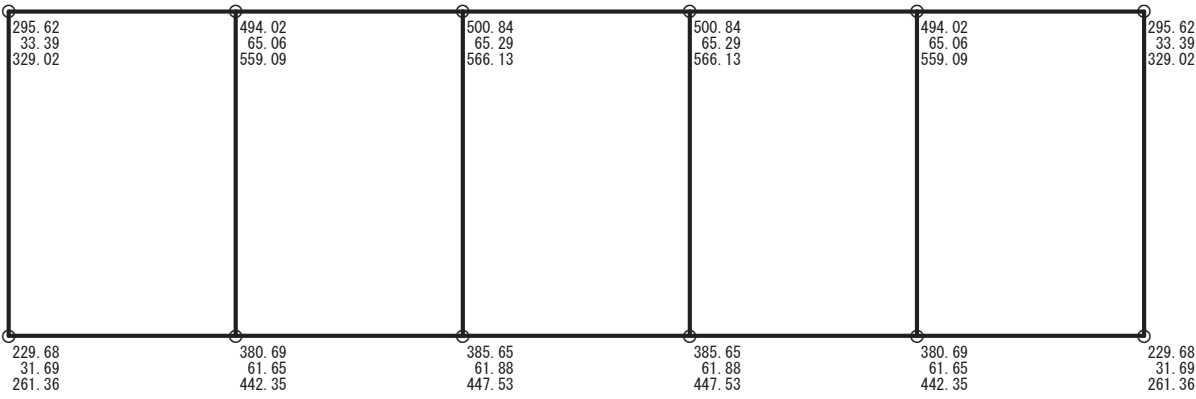


X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 5210.96 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

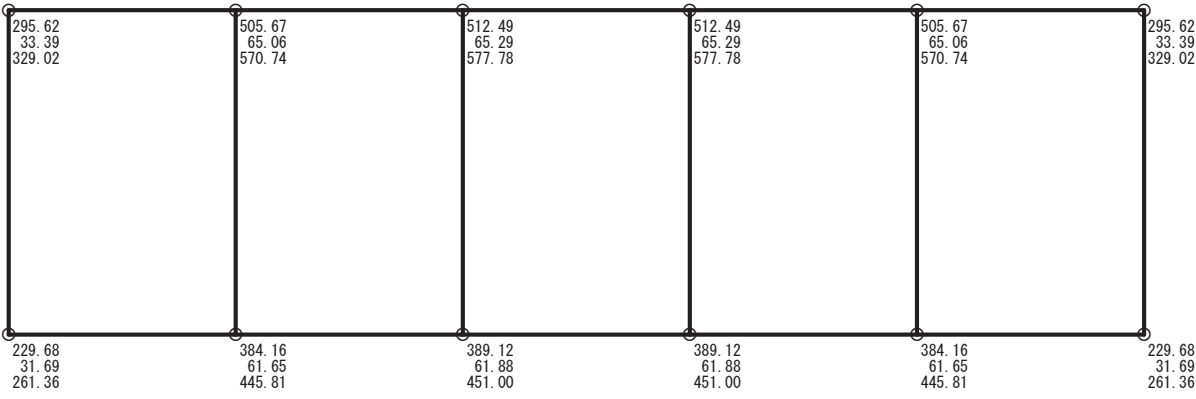


X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 5271.43 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

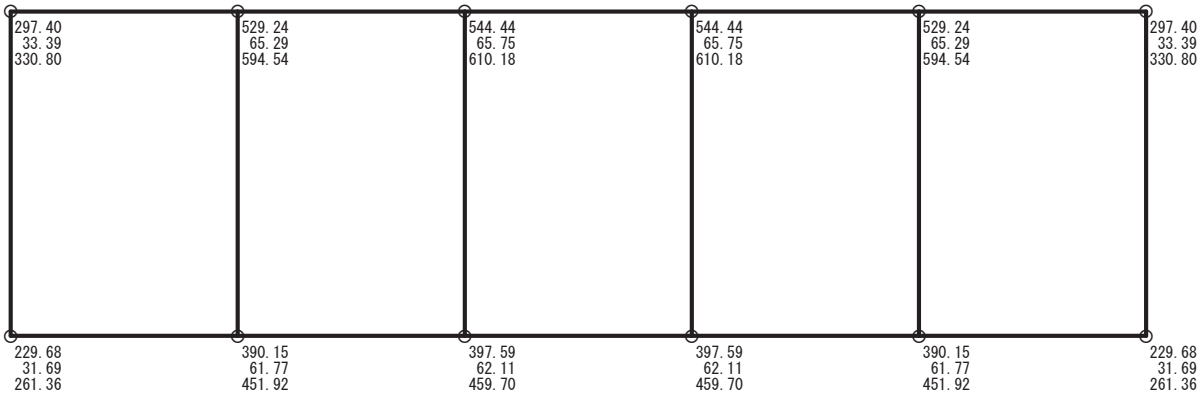


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

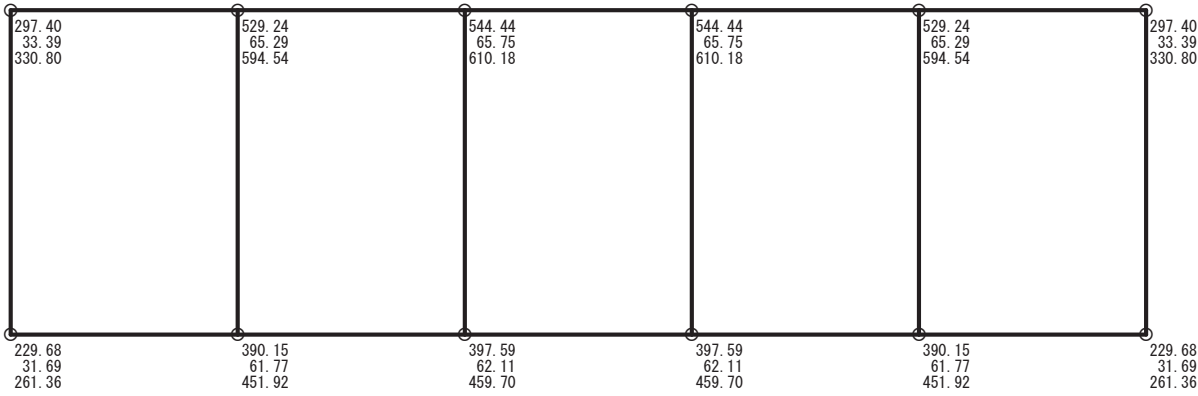


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4

Y3

Y2

Y1

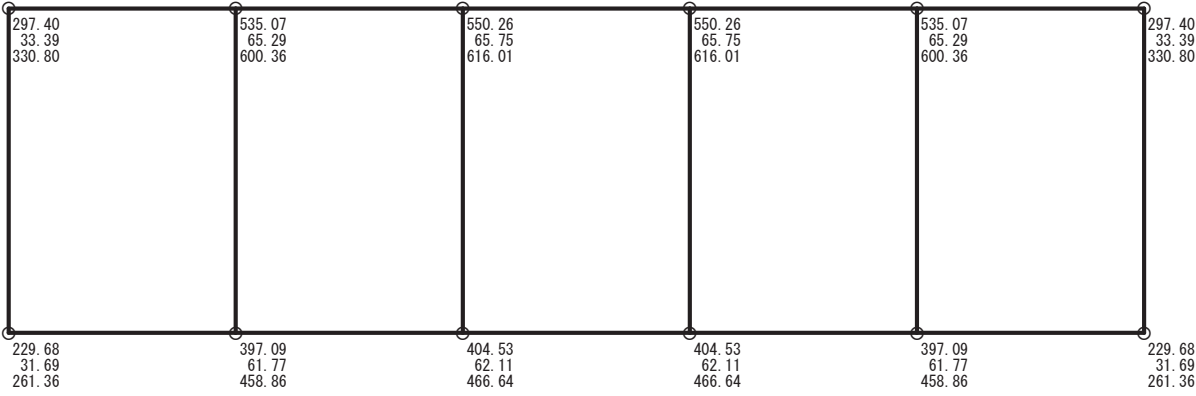


X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 5468.05 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

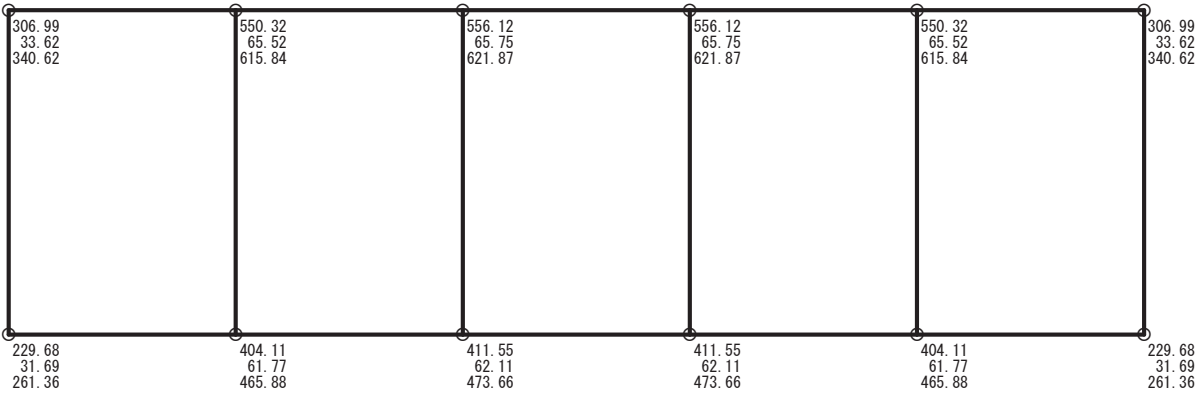


X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 合計 : 5558.46 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

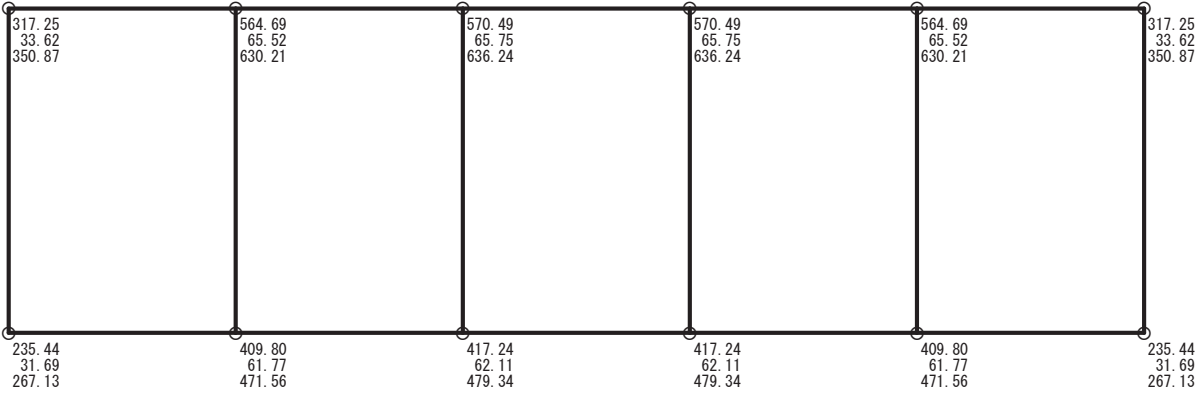

X1 X2 X3 X4 X5 X6


2F 層 合計 : 5670.71 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

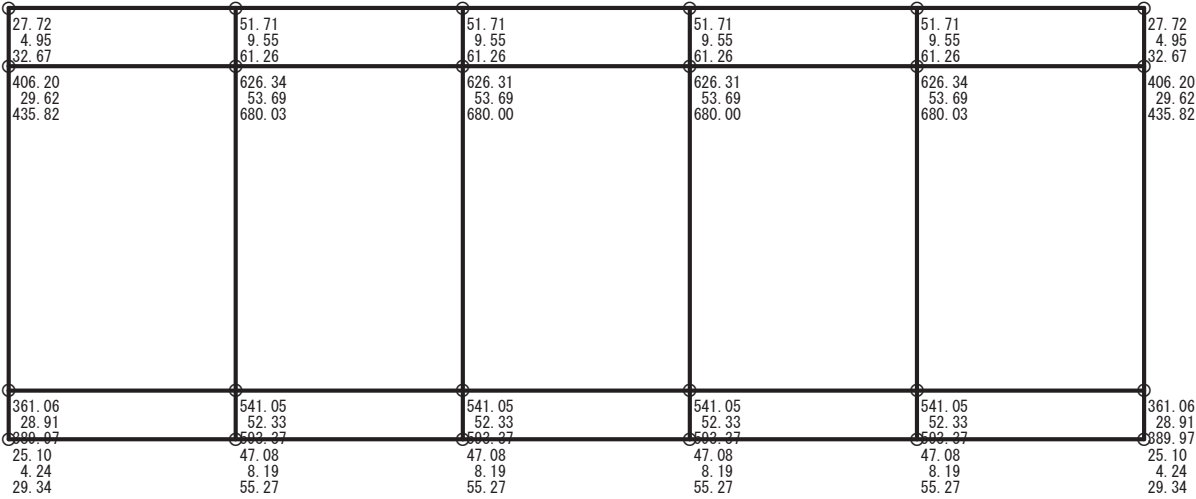

X1 X2 X3 X4 X5 X6

1F 層 合計 : 7335.30 (kN) (S=1/233)


A-1. 2. 3 節点重量 (固定荷重+地震用積載荷重)
(kN)

Y4

Y3

Y2

Y1

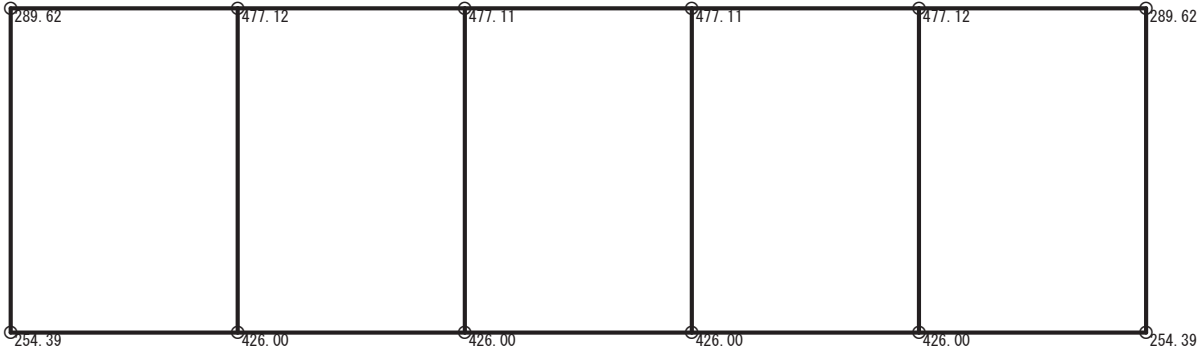


X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 合計 : 4700.48 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2


Y1

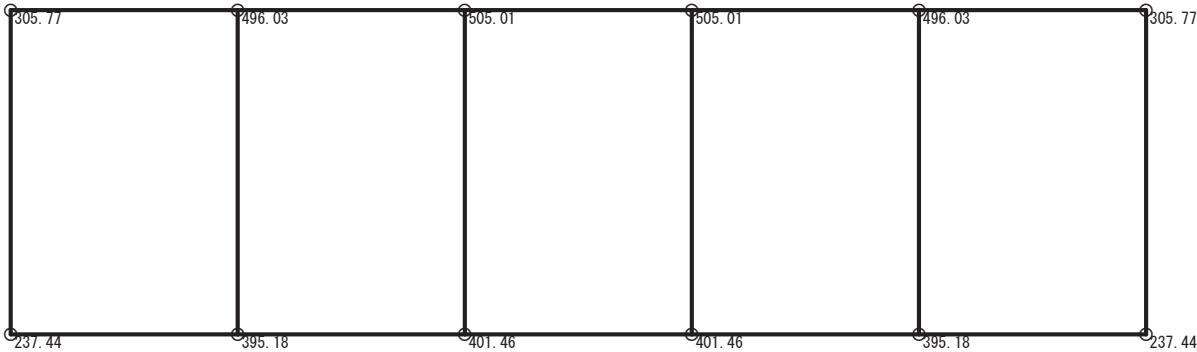

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 合計 : 4681.79 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

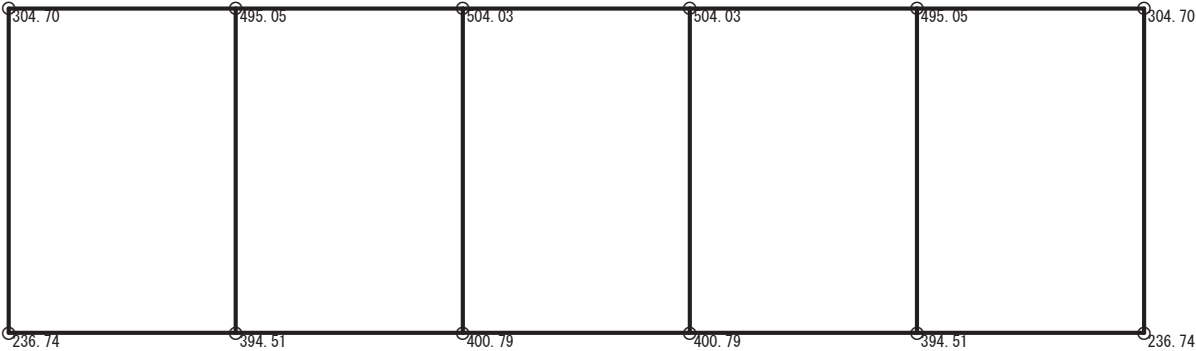

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 合計 : 4671.66 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

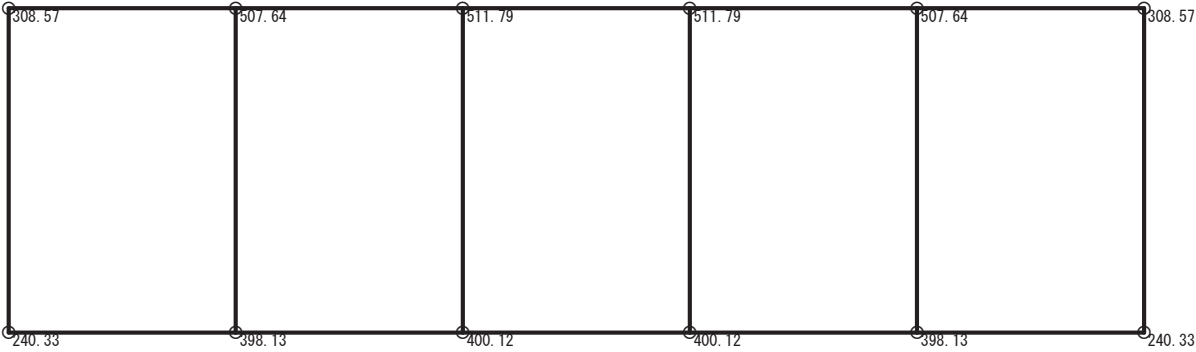

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 合計 : 4733.17 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

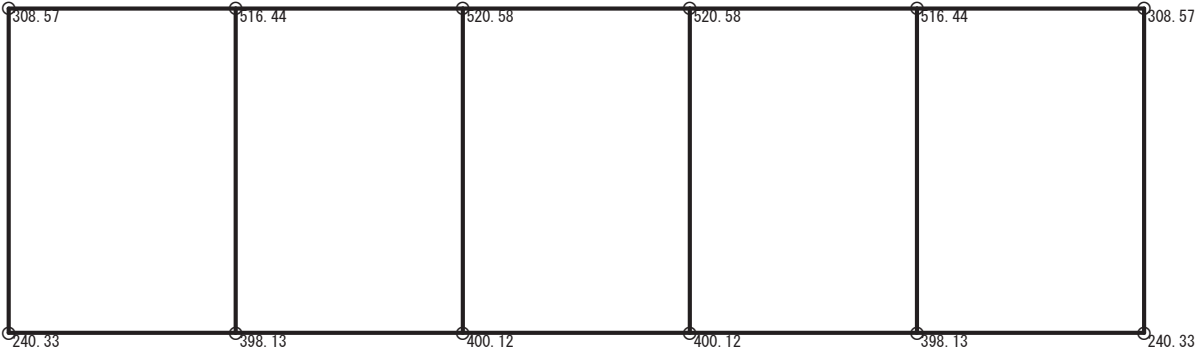

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 4768.35 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

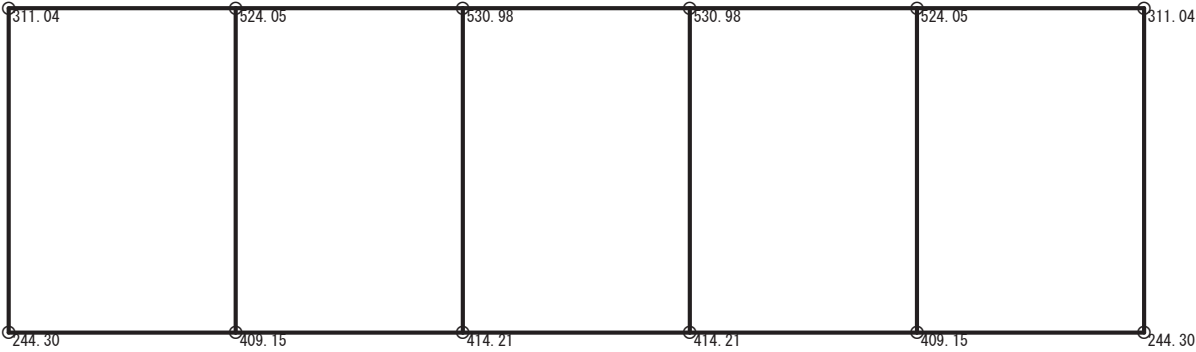


X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 4867.45 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

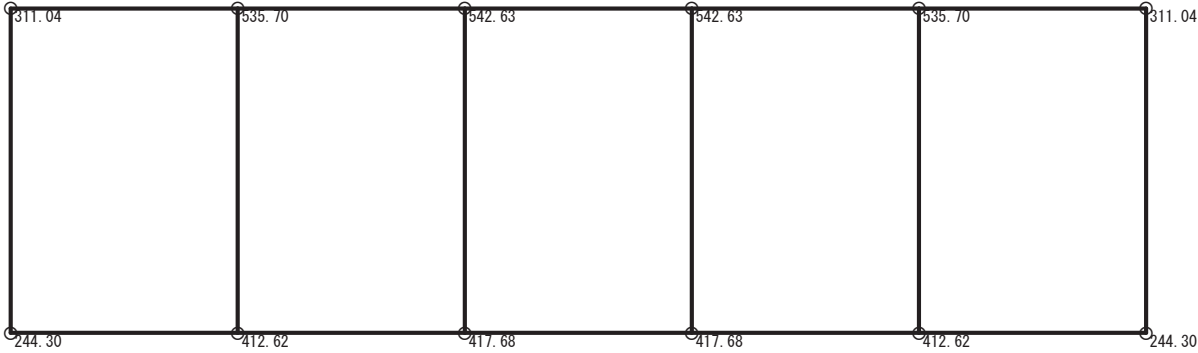


X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 4927.92 (kN) (S=1/233)

Y4

Y3

Y2


Y1

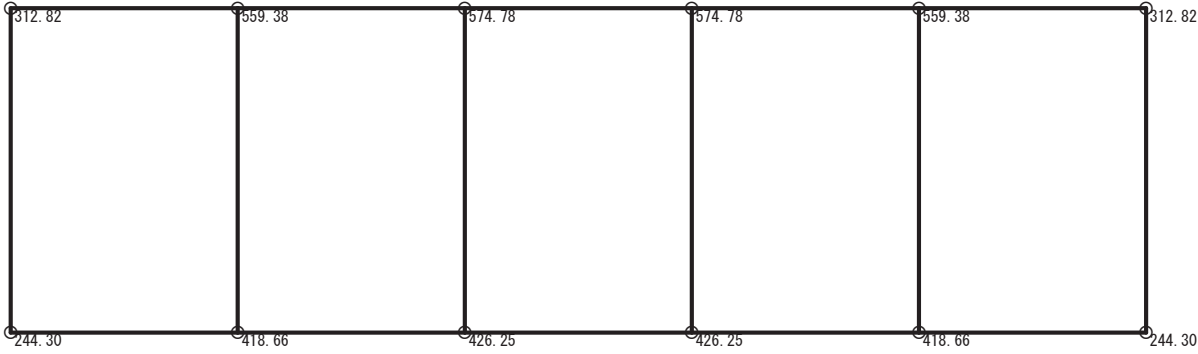

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 5072.38 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

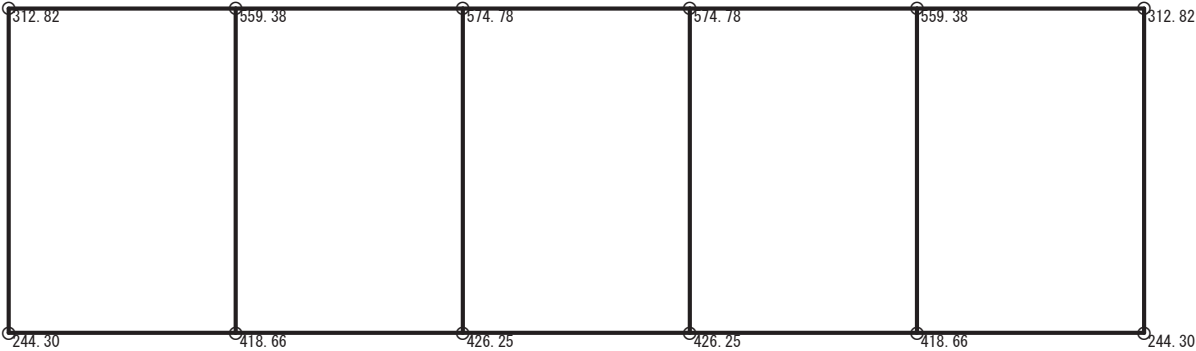

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 5072.38 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

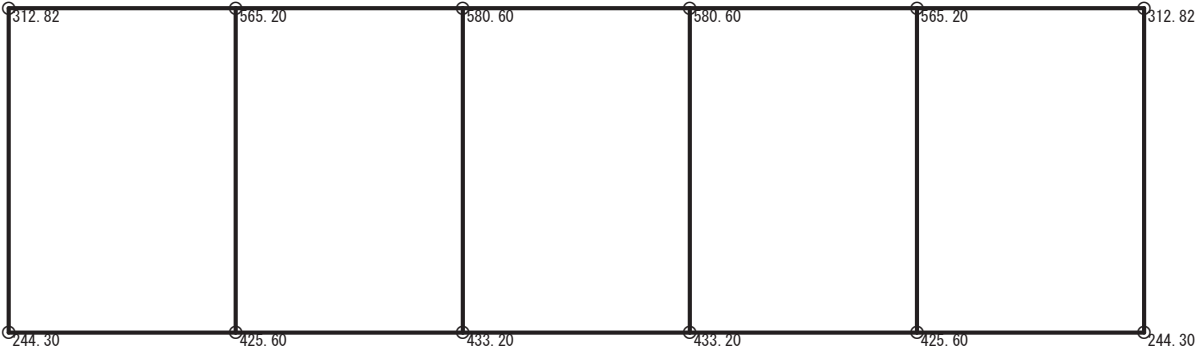

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 5123.44 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

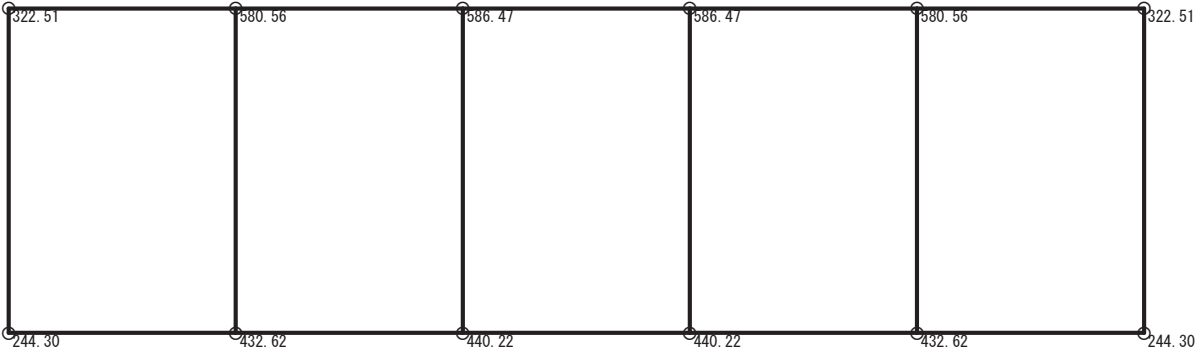


X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 合計 : 5213.36 (kN) (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

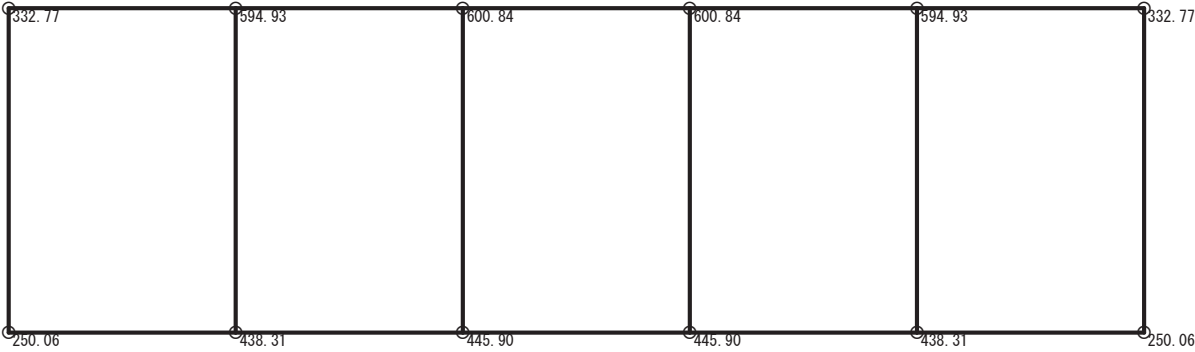

X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 層 合計 : 5325.61 (kN) (S=1/233)

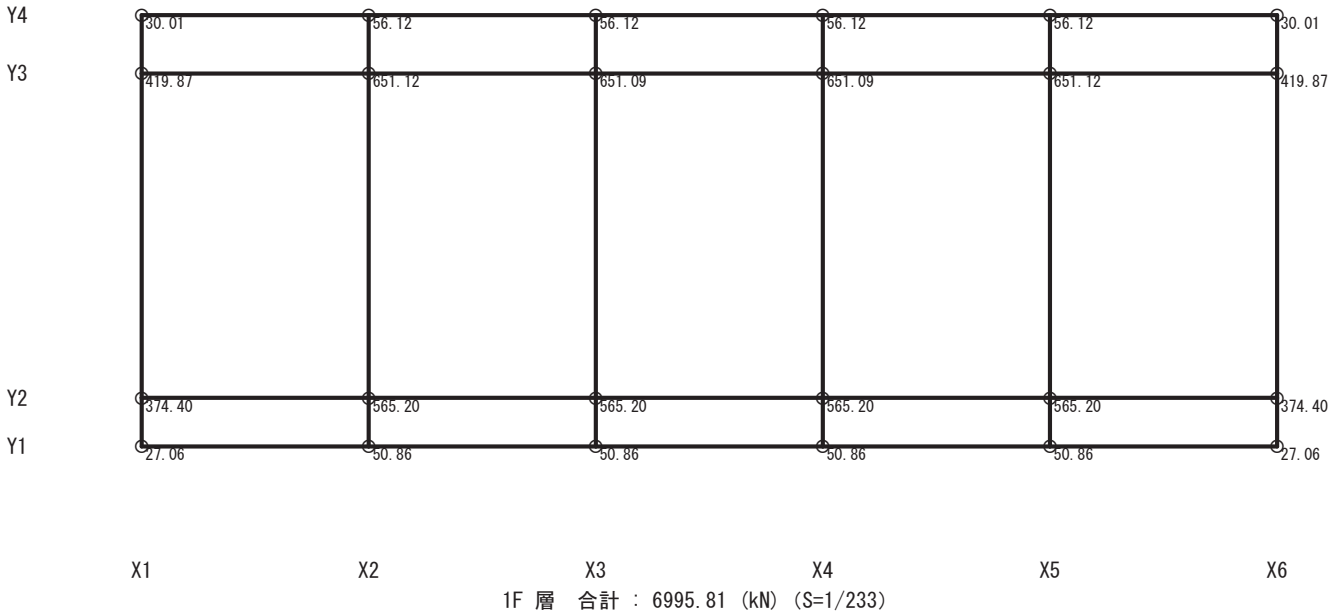

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- W_i : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
 A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m²)
 $\sum W_i$: i 階より上部の重量 (kN)
 α_i : $\sum W_i / \sum W_1$
 A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 C_i : i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot R_t \cdot A_i \cdot C_o$
 Q : (地上階) $\sum W_i \cdot C_i$ (kN)
(塔屋、地下、基礎) $Q_{i+1} + K \cdot W_i$
 P_i : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
 Q_i : i 階の地震層せん断力 (kN)
() : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
 T : 1次固有周期 (秒)
 H_t = 1次固有周期の計算のための建物高さ (m)
 H_s = 1次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
 R_t : 振動特性係数
 K : 塔屋 (入力値による) $\cdot U$
地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
 H = 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
(但し 20m を超える場合は 20m とする)
 Z : 地域係数 (入力値による)
 U : 用途係数 (入力値による)
雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X 方向 (正加力) > $Z = 1.000$ 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 34.150 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 34.15 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.683$ (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

T_c : 0.60 (第 2 種地盤)
 R_t の下限値 = 0.747
 R_t (固有周期からの計算値) = 0.996 ($T = 0.683$)、 R_t (採用値) = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	Y2	2212.8	4700.5	0.079	2.554	0.509		2391.6	0.0	2391.6
	Y3	2487.7								
	sum	4700.5								
	Wi/A	13.43								
11F	Y2	2068.2	9382.3	0.159	2.054	0.409		3839.4	0.0	3839.4
	Y3	2613.6								
	sum	4681.8								
	Wi/A	13.38								
10F	Y2	2064.1	14053.9	0.238	1.813	0.361		5075.7	0.0	5075.7
	Y3	2607.6								
	sum	4671.7								
	Wi/A	13.35								
9F	Y2	2077.2	18787.1	0.318	1.653	0.329		6186.2	0.0	6186.2
	Y3	2656.0								
	sum	4733.2								
	Wi/A	13.52								
8F	Y2	2077.2	23555.5	0.398	1.532	0.305		7187.9	0.0	7187.9
	Y3	2691.2								
	sum	4768.4								
	Wi/A	13.62								
7F	Y2	2135.3	28422.9	0.480	1.431	0.285		8104.0	0.0	8104.0
	Y3	2732.1								
	sum	4867.5								
	Wi/A	13.91								
6F	Y2	2149.2	33350.8	0.564	1.344	0.268		8931.2	0.0	8931.2
	Y3	2778.7								
	sum	4927.9								
	Wi/A	14.08								
5F	Y2	2178.4	38423.2	0.650	1.265	0.252		9683.3	0.0	9683.3
	Y3	2893.9								
	sum	5072.4								
	Wi/A	14.49								
4F	Y2	2178.4	43495.6	0.735	1.193	0.238		10339.1	0.0	10339.1
	Y3	2893.9								
	sum	5072.4								
	Wi/A	14.49								
3F	Y2	2206.2	48619.0	0.822	1.126	0.224		10907.0	0.0	10907.0
	Y3	2917.2								
	sum	5123.4								
	Wi/A	14.64								
2F	Y2	2234.3	53832.4	0.910	1.062	0.212		11389.9	0.0	11389.9
	Y3	2979.1								
	sum	5213.4								
	Wi/A	14.90								
1F	Y2	2268.5	59158.0	1.000	1.000	0.199		11786.3	0.0	11786.3
	Y3	3057.1								
	sum	5325.6								
	Wi/A	15.22								
基礎	Y1	257.6	66153.8		K=0.1006 (H=0.25)		703.953	12490.3	0.0	12490.3
	Y2	3009.6								
	Y3	3444.2								
	Y4	284.5								
	sum	6995.8								
	Wi/A	15.03								

< X方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 34.150 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 34.15 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.683$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.747

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 R_t (固有周期からの計算値) = 0.996 ($T = 0.683$)、 R_t (採用値) = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
12F	Y2	2212.8	4700.5	0.079	2.554	0.509		2391.6	0.0	2391.6
	Y3	2487.7								
	sum	4700.5								
	W_i/A	13.43								
11F	Y2	2068.2	9382.3	0.159	2.054	0.409		3839.4	0.0	3839.4
	Y3	2613.6								
	sum	4681.8								
	W_i/A	13.38								
10F	Y2	2064.1	14053.9	0.238	1.813	0.361		5075.7	0.0	5075.7
	Y3	2607.6								
	sum	4671.7								
	W_i/A	13.35								
9F	Y2	2077.2	18787.1	0.318	1.653	0.329		6186.2	0.0	6186.2
	Y3	2656.0								
	sum	4733.2								
	W_i/A	13.52								
8F	Y2	2077.2	23555.5	0.398	1.532	0.305		7187.9	0.0	7187.9
	Y3	2691.2								
	sum	4768.4								
	W_i/A	13.62								
7F	Y2	2135.3	28422.9	0.480	1.431	0.285		8104.0	0.0	8104.0
	Y3	2732.1								
	sum	4867.5								
	W_i/A	13.91								
6F	Y2	2149.2	33350.8	0.564	1.344	0.268		8931.2	0.0	8931.2
	Y3	2778.7								
	sum	4927.9								
	W_i/A	14.08								
5F	Y2	2178.4	38423.2	0.650	1.265	0.252		9683.3	0.0	9683.3
	Y3	2893.9								
	sum	5072.4								
	W_i/A	14.49								
4F	Y2	2178.4	43495.6	0.735	1.193	0.238		10339.1	0.0	10339.1
	Y3	2893.9								
	sum	5072.4								
	W_i/A	14.49								
3F	Y2	2206.2	48619.0	0.822	1.126	0.224		10907.0	0.0	10907.0
	Y3	2917.2								
	sum	5123.4								
	W_i/A	14.64								
2F	Y2	2234.3	53832.4	0.910	1.062	0.212		11389.9	0.0	11389.9
	Y3	2979.1								
	sum	5213.4								
	W_i/A	14.90								
1F	Y2	2268.5	59158.0	1.000	1.000	0.199		11786.3	0.0	11786.3
	Y3	3057.1								
	sum	5325.6								
	W_i/A	15.22								
基礎	Y1	257.6	66153.8		$K=0.1006$ ($H=0.25$)		703.953	12490.3	0.0	12490.3
	Y2	3009.6								
	Y3	3444.2								
	Y4	284.5								
	sum	6995.8								
	W_i/A	15.03								

< Y方向 (正加力) > $Z = 1.000$ 用途係数 = 1.000a) 1次固有周期 (T) の算出建築物の高さ (h) : 34.150 (m)鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 34.15 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.683$ (秒)

b) R_t （建築物の振動特性を表わす係数）の算出 T_c : 0.60（第2種地盤） R_t の下限値 = 0.747 R_t （固有周期からの計算値） = 0.996（ $T = 0.683$ ）、 R_t （採用値） = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
12F	X1	544.0	4700.5	0.079	2.554	0.509		2391.6	0.0	2391.6
	X2	903.1								
	X3	903.1								
	X4	903.1								
	X5	903.1								
	X6	544.0								
	sum	4700.5								
	W_i/A	13.43								
11F	X1	543.2	9382.3	0.159	2.054	0.409		3839.4	0.0	3839.4
	X2	891.2								
	X3	906.5								
	X4	906.5								
	X5	891.2								
	X6	543.2								
	sum	4681.8								
	W_i/A	13.38								
10F	X1	541.4	14053.9	0.238	1.813	0.361		5075.7	0.0	5075.7
	X2	889.6								
	X3	904.8								
	X4	904.8								
	X5	889.6								
	X6	541.4								
	sum	4671.7								
	W_i/A	13.35								
9F	X1	548.9	18787.1	0.318	1.653	0.329		6186.2	0.0	6186.2
	X2	905.8								
	X3	911.9								
	X4	911.9								
	X5	905.8								
	X6	548.9								
	sum	4733.2								
	W_i/A	13.52								
8F	X1	548.9	23555.5	0.398	1.532	0.305		7187.9	0.0	7187.9
	X2	914.6								
	X3	920.7								
	X4	920.7								
	X5	914.6								
	X6	548.9								
	sum	4768.4								
	W_i/A	13.62								
7F	X1	555.3	28422.9	0.480	1.431	0.285		8104.0	0.0	8104.0
	X2	933.2								
	X3	945.2								
	X4	945.2								
	X5	933.2								
	X6	555.3								
	sum	4867.5								
	W_i/A	13.91								
6F	X1	555.3	33350.8	0.564	1.344	0.268		8931.2	0.0	8931.2
	X2	948.3								
	X3	960.3								
	X4	960.3								
	X5	948.3								
	X6	555.3								
	sum	4927.9								
	W_i/A	14.08								
5F	X1	557.1	38423.2	0.650	1.265	0.252		9683.3	0.0	9683.3
	X2	978.0								
	X3	1001.0								
	X4	1001.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
5F	X5	978.0	38423.2	0.650	1.265	0.252		9683.3	0.0	9683.3
	X6	557.1								
	sum	5072.4								
	Wi/A	14.49								
4F	X1	557.1	43495.6	0.735	1.193	0.238		10339.1	0.0	10339.1
	X2	978.0								
	X3	1001.0								
	X4	1001.0								
	X5	978.0								
	X6	557.1								
	sum	5072.4								
	Wi/A	14.49								
3F	X1	557.1	48619.0	0.822	1.126	0.224		10907.0	0.0	10907.0
	X2	990.8								
	X3	1013.8								
	X4	1013.8								
	X5	990.8								
	X6	557.1								
	sum	5123.4								
	Wi/A	14.64								
2F	X1	566.8	53832.4	0.910	1.062	0.212		11389.9	0.0	11389.9
	X2	1013.2								
	X3	1026.7								
	X4	1026.7								
	X5	1013.2								
	X6	566.8								
	sum	5213.4								
	Wi/A	14.90								
1F	X1	582.8	59158.0	1.000	1.000	0.199		11786.3	0.0	11786.3
	X2	1033.2								
	X3	1046.7								
	X4	1046.7								
	X5	1033.2								
	X6	582.8								
	sum	5325.6								
	Wi/A	15.22								
基礎	X1	851.3	66153.8		K=0.1006 (H=-0.25)		703.953	12490.3	0.0	12490.3
	X2	1323.3								
	X3	1323.3								
	X4	1323.3								
	X5	1323.3								
	X6	851.3								
	sum	6995.8								
	Wi/A	15.03								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 34.150 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) $\alpha : 0.00$

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 34.15 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.683$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限値 = 0.747

Rt (固有周期からの計算値) = 0.996 (T = 0.683)、Rt (採用値) = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	X1	544.0	4700.5	0.079	2.554	0.509		2391.6	0.0	2391.6
	X2	903.1								
	X3	903.1								
	X4	903.1								
	X5	903.1								
	X6	544.0								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	sum	4700.5	4700.5	0.079	2.554	0.509		2391.6	0.0	2391.6
	Wi/A	13.43								
11F	X1	543.2	9382.3	0.159	2.054	0.409		3839.4	0.0	3839.4
	X2	891.2								
	X3	906.5								
	X4	906.5								
	X5	891.2								
	X6	543.2								
	sum	4681.8								
	Wi/A	13.38								
10F	X1	541.4	14053.9	0.238	1.813	0.361		5075.7	0.0	5075.7
	X2	889.6								
	X3	904.8								
	X4	904.8								
	X5	889.6								
	X6	541.4								
	sum	4671.7								
	Wi/A	13.35								
9F	X1	548.9	18787.1	0.318	1.653	0.329		6186.2	0.0	6186.2
	X2	905.8								
	X3	911.9								
	X4	911.9								
	X5	905.8								
	X6	548.9								
	sum	4733.2								
	Wi/A	13.52								
8F	X1	548.9	23555.5	0.398	1.532	0.305		7187.9	0.0	7187.9
	X2	914.6								
	X3	920.7								
	X4	920.7								
	X5	914.6								
	X6	548.9								
	sum	4768.4								
	Wi/A	13.62								
7F	X1	555.3	28422.9	0.480	1.431	0.285		8104.0	0.0	8104.0
	X2	933.2								
	X3	945.2								
	X4	945.2								
	X5	933.2								
	X6	555.3								
	sum	4867.5								
	Wi/A	13.91								
6F	X1	555.3	33350.8	0.564	1.344	0.268		8931.2	0.0	8931.2
	X2	948.3								
	X3	960.3								
	X4	960.3								
	X5	948.3								
	X6	555.3								
	sum	4927.9								
	Wi/A	14.08								
5F	X1	557.1	38423.2	0.650	1.265	0.252		9683.3	0.0	9683.3
	X2	978.0								
	X3	1001.0								
	X4	1001.0								
	X5	978.0								
	X6	557.1								
	sum	5072.4								
	Wi/A	14.49								
4F	X1	557.1	43495.6	0.735	1.193	0.238		10339.1	0.0	10339.1
	X2	978.0								
	X3	1001.0								
	X4	1001.0								
	X5	978.0								
	X6	557.1								
	sum	5072.4								

c) 層せん断力の算出


階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
4F	Wi/A	14. 49	43495. 6	0. 735	1. 193	0. 238		10339. 1	0. 0	10339. 1
3F	X1	557. 1	48619. 0	0. 822	1. 126	0. 224		10907. 0	0. 0	10907. 0
	X2	990. 8								
	X3	1013. 8								
	X4	1013. 8								
	X5	990. 8								
	X6	557. 1								
	sum	5123. 4								
	Wi/A	14. 64								
2F	X1	566. 8	53832. 4	0. 910	1. 062	0. 212		11389. 9	0. 0	11389. 9
	X2	1013. 2								
	X3	1026. 7								
	X4	1026. 7								
	X5	1013. 2								
	X6	566. 8								
	sum	5213. 4								
	Wi/A	14. 90								
1F	X1	582. 8	59158. 0	1. 000	1. 000	0. 199		11786. 3	0. 0	11786. 3
	X2	1033. 2								
	X3	1046. 7								
	X4	1046. 7								
	X5	1033. 2								
	X6	582. 8								
	sum	5325. 6								
	Wi/A	15. 22								
基礎	X1	851. 3	66153. 8		K=0. 1006 (H=-0. 25)		703. 953	12490. 3	0. 0	12490. 3
	X2	1323. 3								
	X3	1323. 3								
	X4	1323. 3								
	X5	1323. 3								
	X6	851. 3								
	sum	6995. 8								
	Wi/A	15. 03								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)

G-M G-Q		G-M：はりの曲げ剛度増大率
	C-M	G-Q：はりのせん断剛度増大率
	C-Q	C-M：柱の曲げ剛度増大率
	C-N	C-Q：柱のせん断剛度増大率
		C-N：柱の軸方向剛度増大率

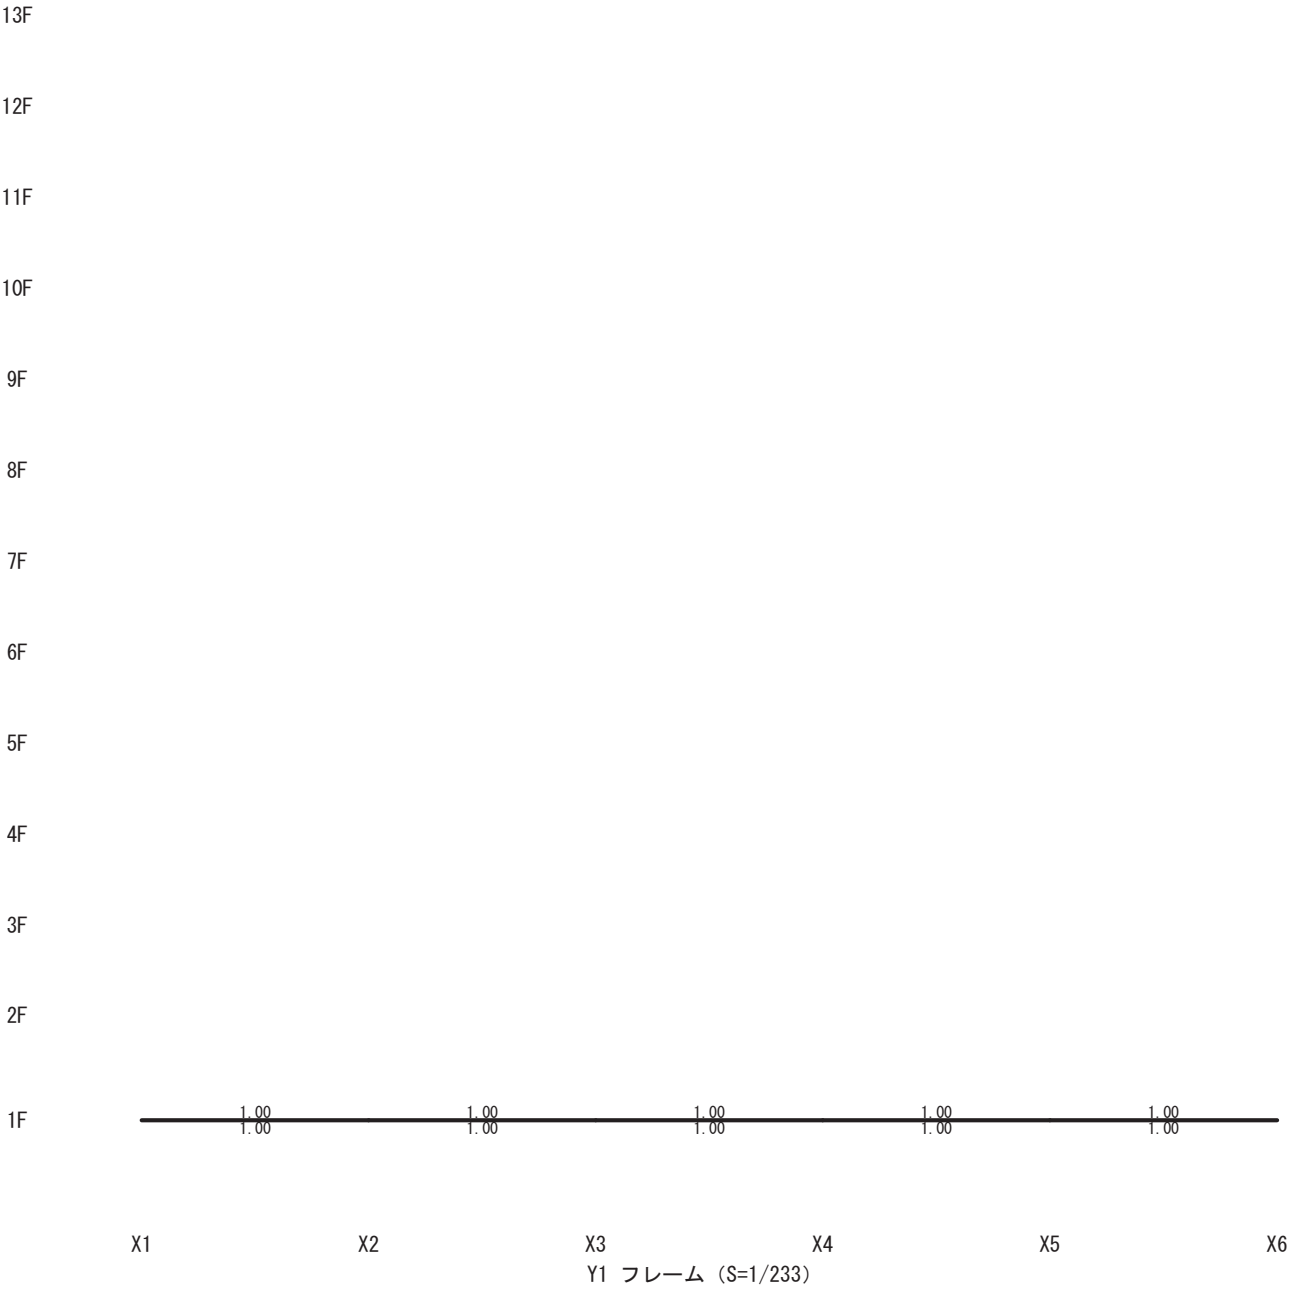


13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00

X1X2X3X4X5X6

Y2 フレーム (S=1/233)

13F	1.65 1.12	1.65 1.12	1.65 1.12	1.65 1.12	1.65 1.12	4.06 1.19 1.19	5.94 1.41 1.41	5.94 1.41 1.41	5.94 1.41 1.41	5.94 1.41 1.41	4.06 1.19 1.19
12F	1.20 1.05	1.06 1.02	1.06 1.02	1.06 1.02	1.20 1.05	4.06 1.19 1.19	5.94 1.41 1.41	5.94 1.41 1.41	5.94 1.41 1.41	5.94 1.41 1.41	4.06 1.19 1.19
11F	1.20 1.05	1.06 1.02	1.06 1.02	1.06 1.02	1.20 1.05	4.06 1.19 1.19	5.94 1.41 1.41	5.94 1.41 1.41	5.94 1.41 1.41	5.94 1.41 1.41	4.06 1.19 1.19
10F	1.17 1.04	1.06 1.02	1.06 1.02	1.06 1.02	1.17 1.04	4.06 1.19 1.19	4.59 1.30 1.30	4.59 1.30 1.30	4.59 1.30 1.30	4.59 1.30 1.30	4.06 1.19 1.19
9F	1.17 1.04	1.06 1.02	1.06 1.02	1.06 1.02	1.17 1.04	4.06 1.19 1.19	4.59 1.30 1.30	4.59 1.30 1.30	4.59 1.30 1.30	4.59 1.30 1.30	4.06 1.19 1.19
8F	1.16 1.04	1.05 1.02	1.05 1.02	1.05 1.02	1.16 1.04	4.06 1.19 1.19	4.59 1.30 1.30	4.59 1.30 1.30	4.59 1.30 1.30	4.59 1.30 1.30	4.06 1.19 1.19
7F	1.16 1.04	1.05 1.02	1.05 1.02	1.05 1.02	1.16 1.04	4.06 1.19 1.19	3.63 1.22 1.22	3.63 1.22 1.22	3.63 1.22 1.22	3.63 1.22 1.22	4.06 1.19 1.19
6F	1.06 1.02	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.06 1.02	4.06 1.19 1.19	3.63 1.22 1.22	3.63 1.22 1.22	3.63 1.22 1.22	3.63 1.22 1.22	4.06 1.19 1.19
5F	1.06 1.02	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.06 1.02	4.06 1.19 1.19	3.63 1.22 1.22	3.63 1.22 1.22	3.63 1.22 1.22	3.63 1.22 1.22	4.06 1.19 1.19
4F	1.06 1.02	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.06 1.02	4.06 1.19 1.19	3.32 1.20 1.20	3.32 1.20 1.20	3.32 1.20 1.20	3.32 1.20 1.20	4.06 1.19 1.19
3F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	4.06 1.19 1.19	3.32 1.20 1.20	3.32 1.20 1.20	3.32 1.20 1.20	3.32 1.20 1.20	4.06 1.19 1.19
2F	1.36 1.07	1.32 1.06	1.32 1.06	1.32 1.06	1.36 1.07	4.06 1.19 1.19	3.32 1.20 1.20	3.32 1.20 1.20	3.32 1.20 1.20	3.32 1.20 1.20	4.06 1.19 1.19
1F	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	4.06 1.19 1.19	3.32 1.20 1.20	3.32 1.20 1.20	3.32 1.20 1.20	3.32 1.20 1.20	4.06 1.19 1.19

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/233)

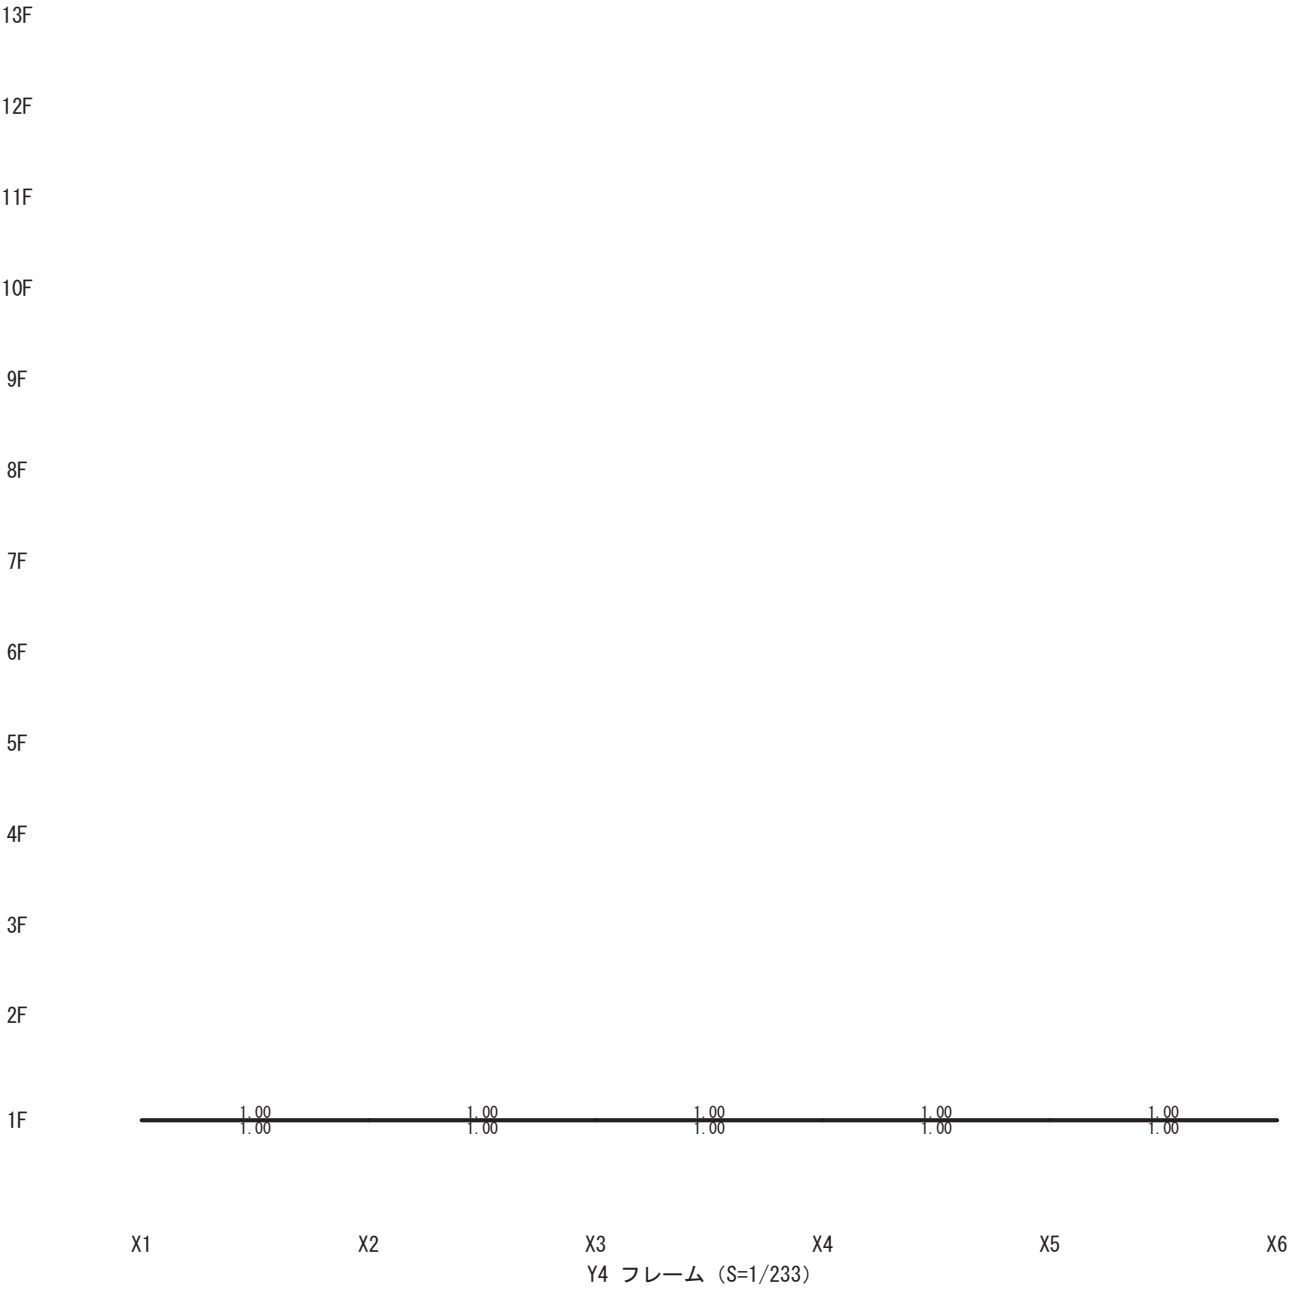

13F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.19	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.19	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.19	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.19	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.19	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.19	
7F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.19	
6F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.19	
5F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.19	
4F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.19	
3F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.19	
2F		124.58 3.94		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.19	
1F	1.00	3.18	1.00	
	1.00	1.20	1.00	

Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/233)

13F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.41	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.41	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.41	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.30	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.30	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.30	
7F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.22	
6F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.22	
5F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.22	
4F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
3F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
2F		124.58 3.94		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
1F	1.00	3.18	1.00	
	1.00	1.20	1.00	


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/233)

13F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.41	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.41	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.41	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.30	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.30	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.30	
7F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.22	
6F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.22	
5F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.22	
4F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
3F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
2F		124.58 3.94		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
1F	1.00	3.18	1.00	1.00
	1.00	1.20		


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/233)

13F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.41	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.41	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.41	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.30	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.30	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.30	
7F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.22	
6F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.22	
5F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.22	
4F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
3F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
2F		124.58 3.94		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
1F	1.00	3.18	1.00	1.00
	1.00	1.20		

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/233)

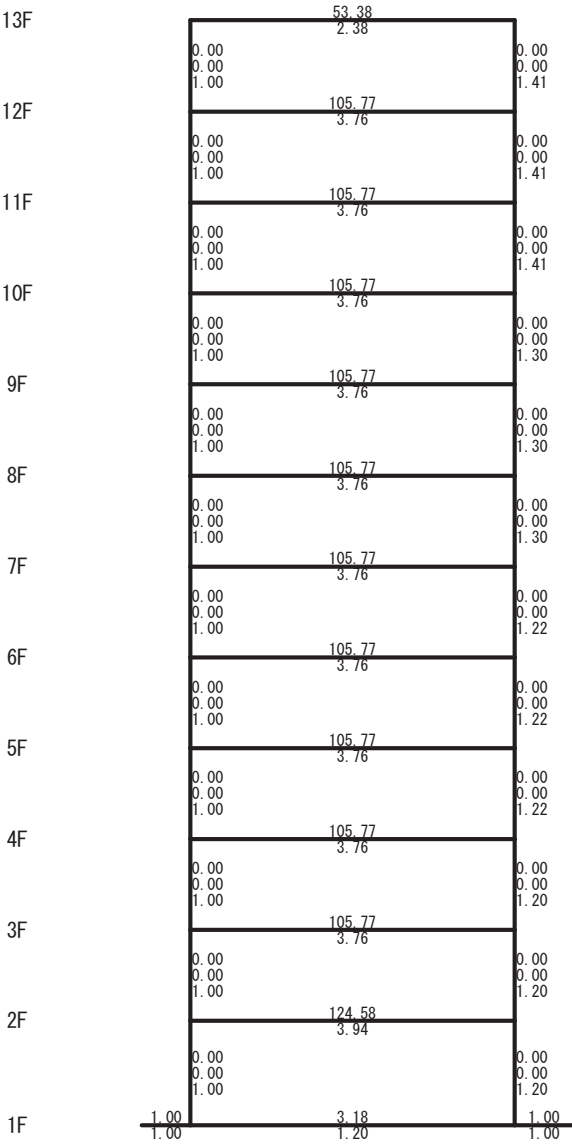


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/233)

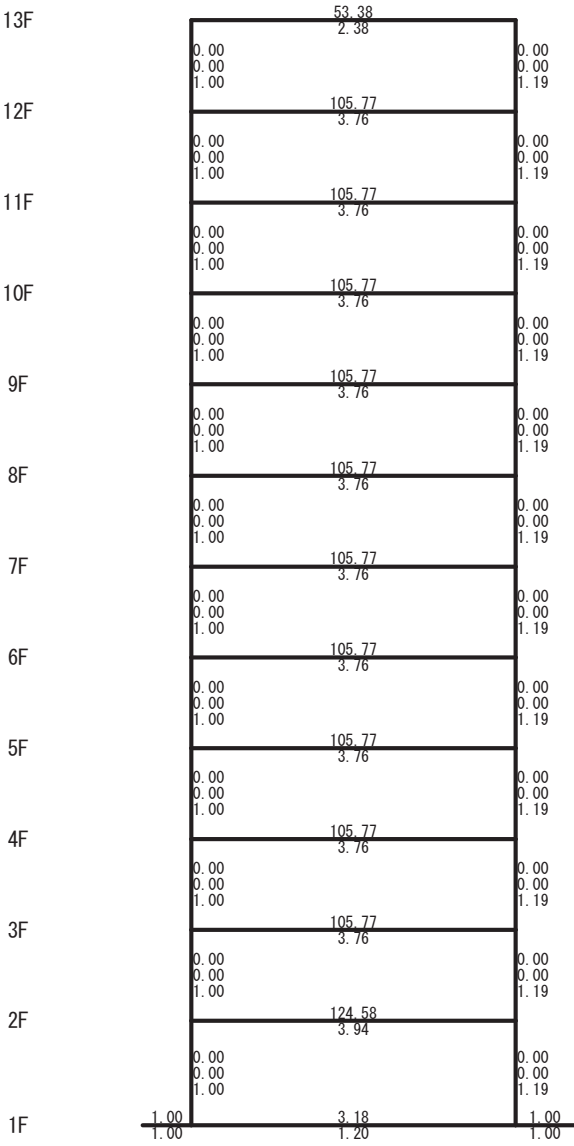

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/233)

A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）




G-M : はりの曲げ剛度増大率
G-Q : はりのせん断剛度増大率

Y4

Y3

Y2

Y1

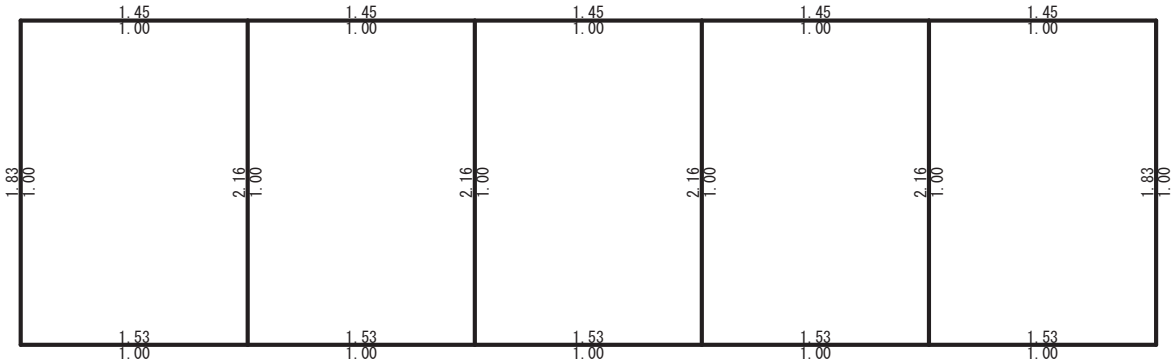

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

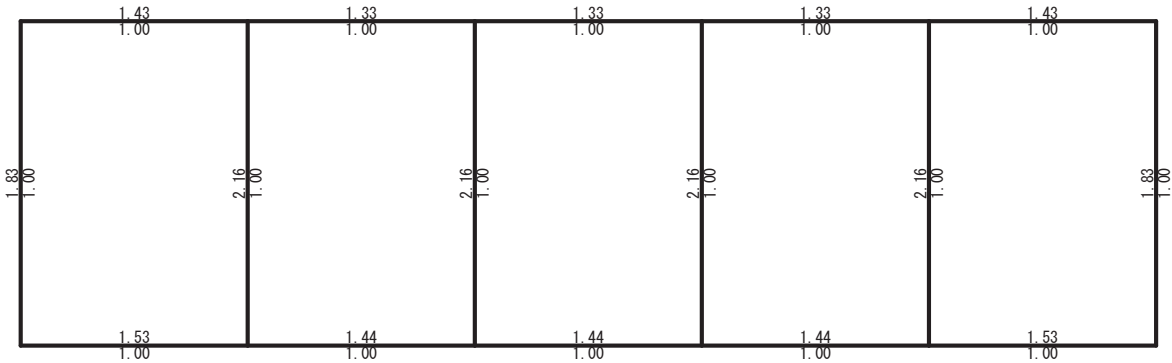

X1

X2

X3


X4

X5

X6

Y4
Y3


Y2
Y1

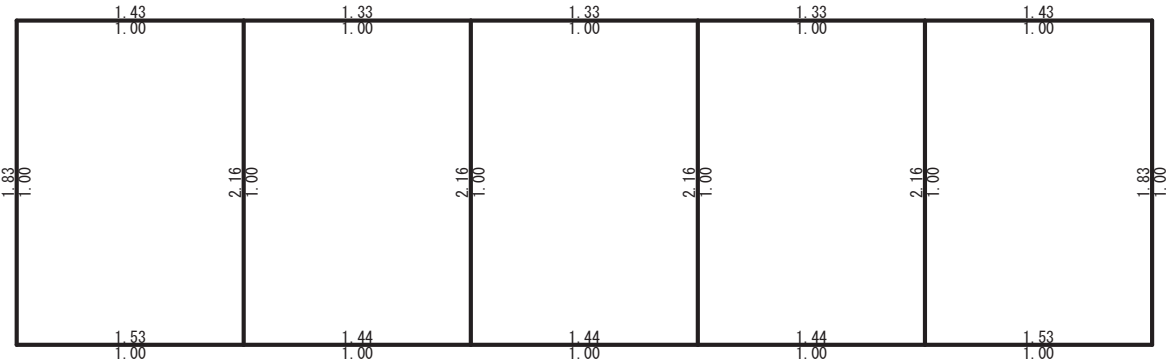

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

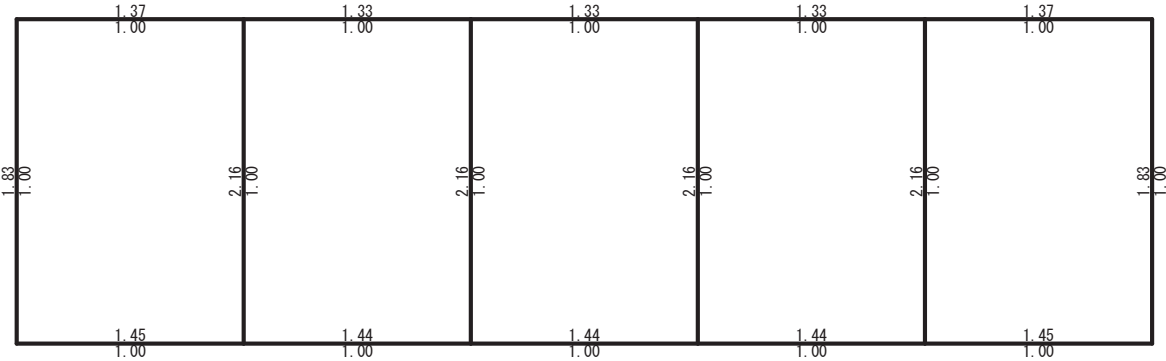


X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

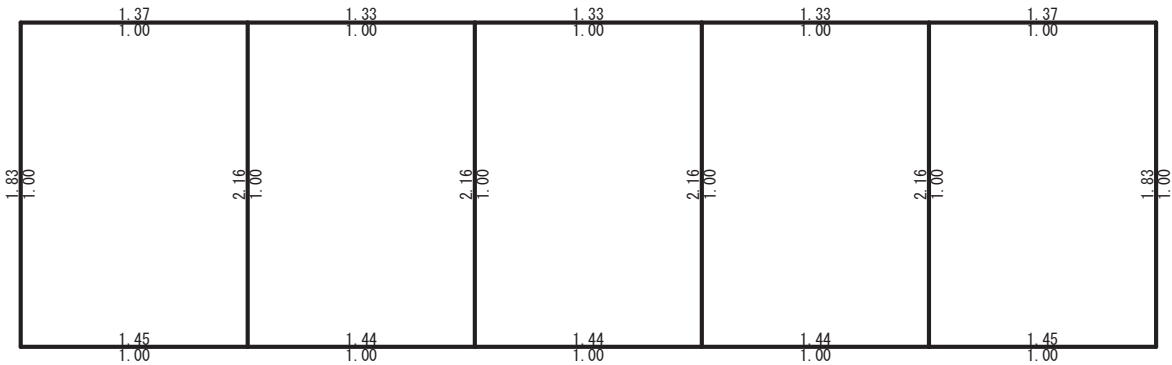

X1

X2

X3

X4

X5

X6


9F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

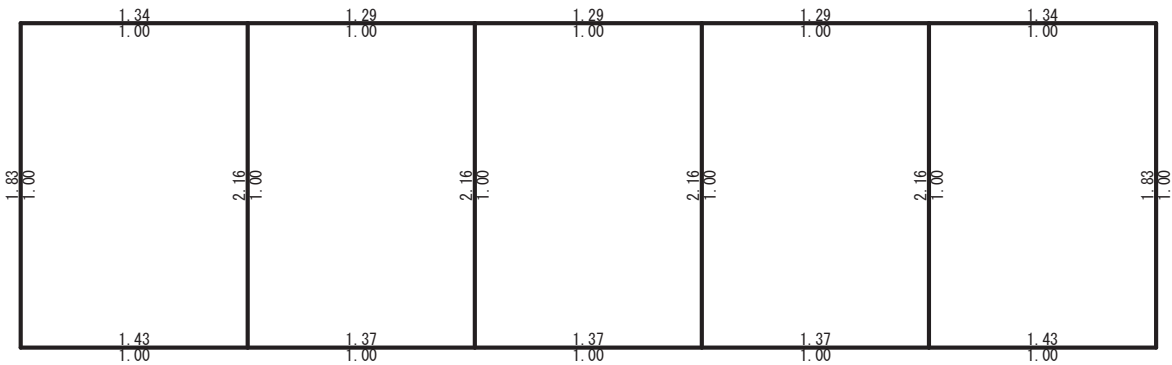

X1

X2

X3

X4

X5

X6


8F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

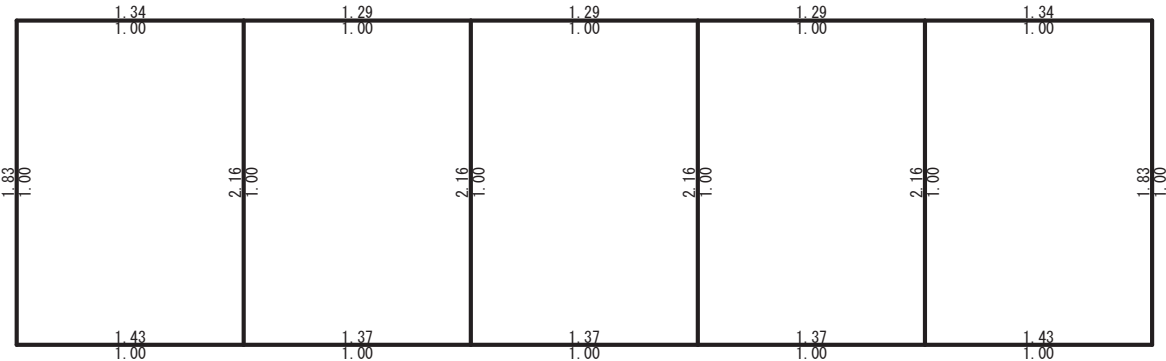

X1

X2

X3

X4

X5

X6


7F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

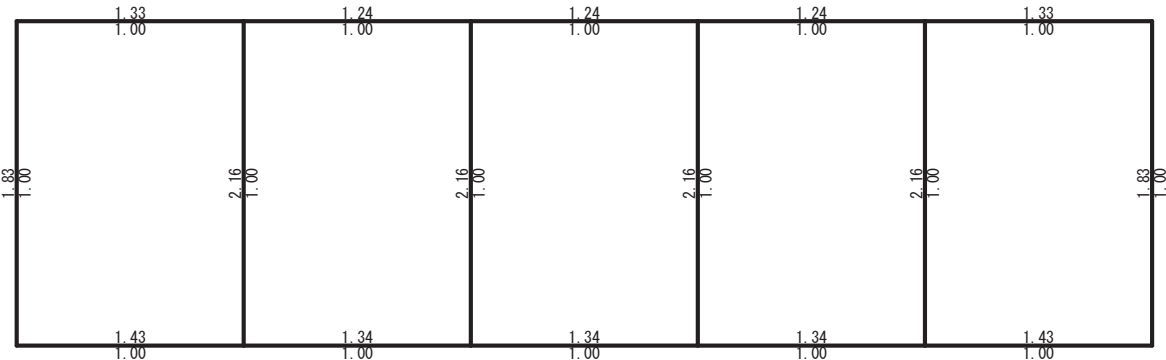

X1

X2

X3

X4

X5

X6


6F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

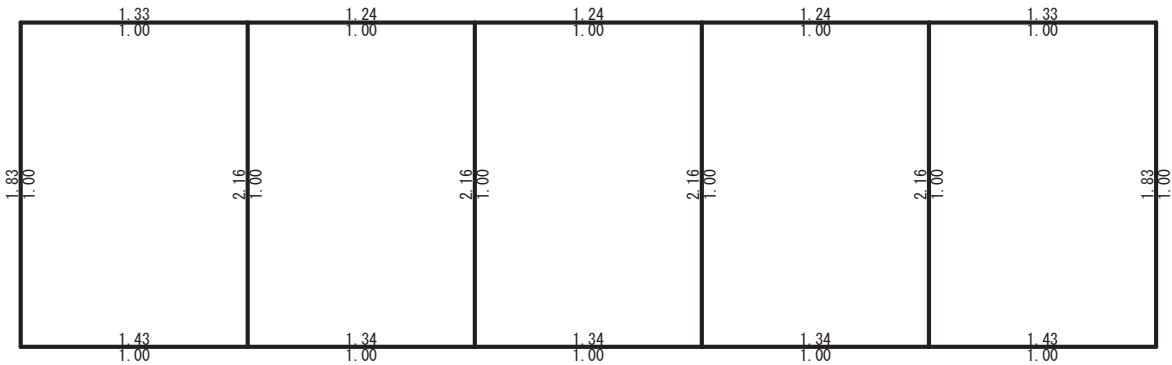

X1

X2

X3

X4

X5

X6


5F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

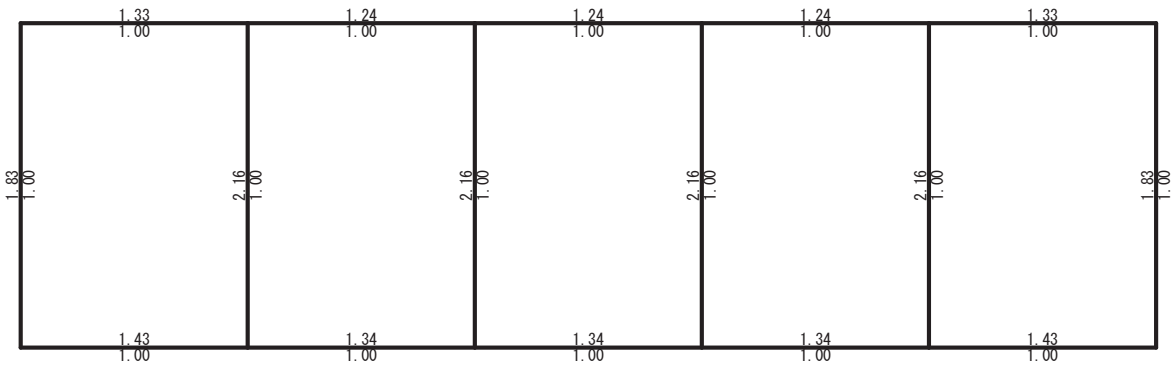

X1

X2

X3

X4


X5

X6

4F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

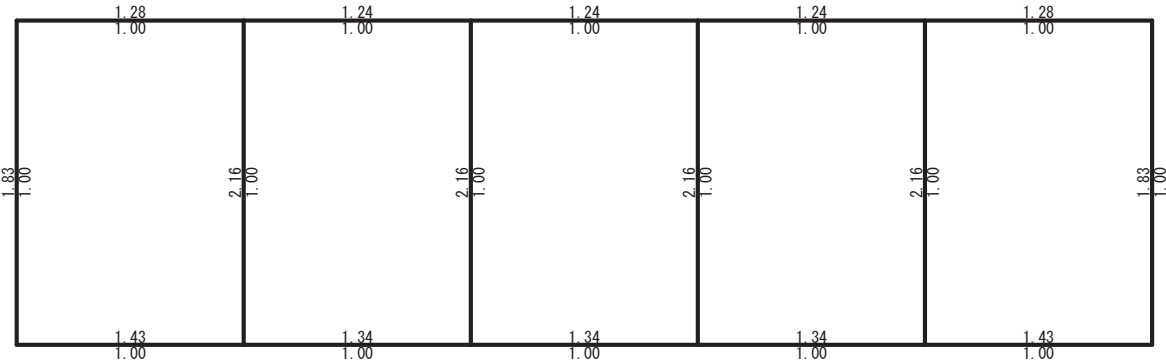


X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

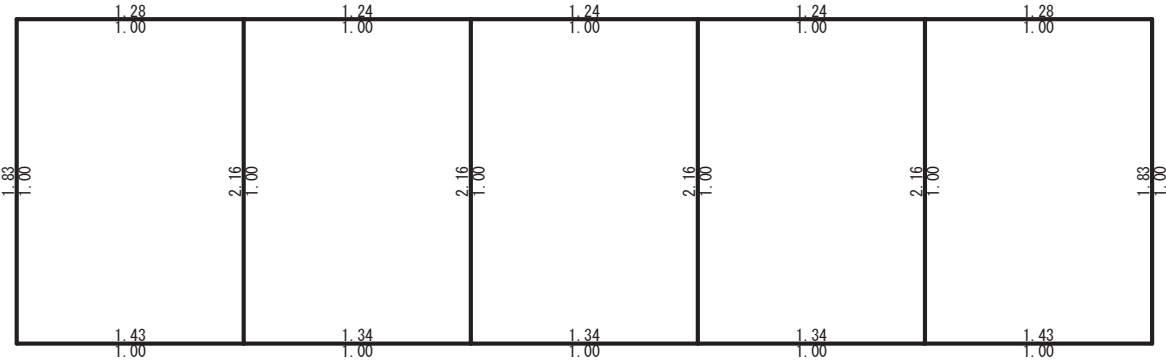

X1 X2 X3 X4 X5 X6
2F 層 (S=1/233)

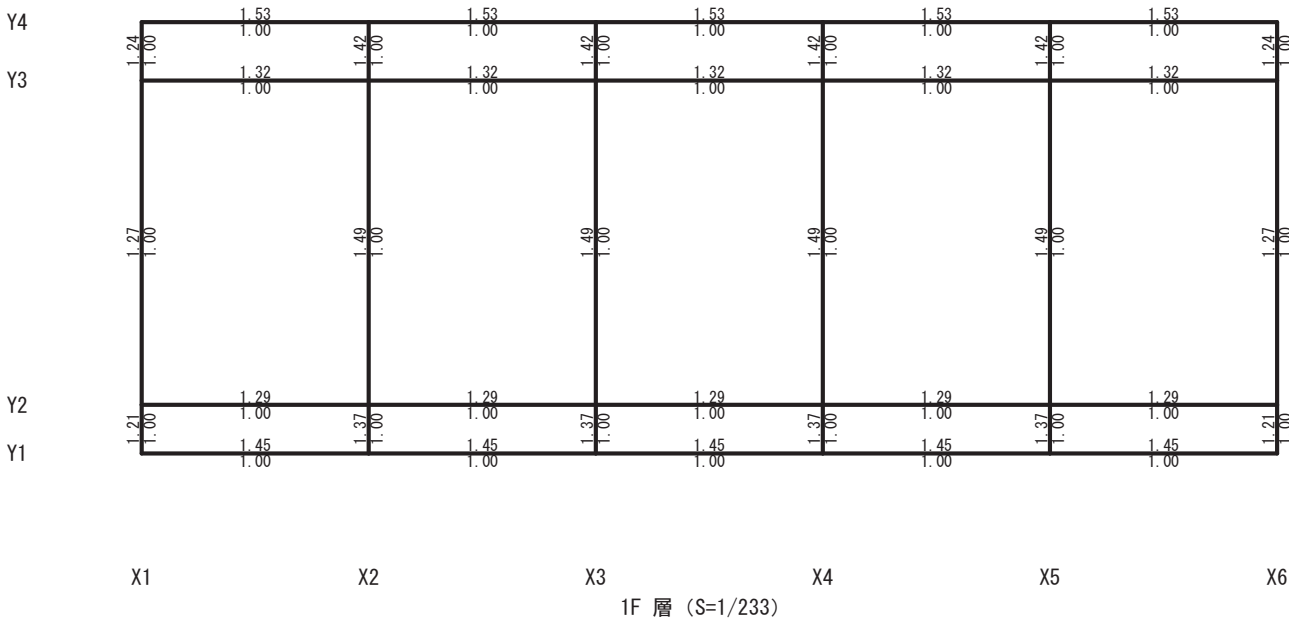

A-2. 応力計算結果

A-2. 1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	679. 2	680. 4	927. 0	246. 6	30644. 0	0. 0	0. 0
Y3						11066. 2	11066. 2
Y2						3176. 5	3176. 5
Y1						0. 0	0. 0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	708. 3	694. 8	995. 9	301. 1	42913. 4	0. 0	0. 0
Y3						15738. 5	15738. 5
Y2						2867. 4	2867. 4
Y1						0. 0	0. 0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	708. 2	699. 6	999. 1	299. 5	53140. 1	0. 0	0. 0
Y3						17206. 7	17206. 7
Y2						3058. 4	3058. 4
Y1						0. 0	0. 0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	711.1	702.9	1013.4	310.5	62449.7	0.0	0.0
Y3						18970.7	18970.7
Y2						3002.4	3002.4
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	714.4	705.4	1002.2	296.8	71541.4	0.0	0.0
Y3						20175.6	20175.6
Y2						3498.3	3498.3
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	711.3	706.6	984.0	277.4	84494.5	0.0	0.0
Y3						22183.6	22183.6
Y2						4415.3	4415.3
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	713.9	707.6	986.9	279.3	96202.6	0.0	0.0
Y3						25159.5	25159.5
Y2						4904.7	4904.7
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	720.5	709.4	1004.6	295.2	110116.1	0.0	0.0
Y3						28358.5	28358.5
Y2						4824.8	4824.8
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	720.5	710.8	1015.7	304.8	127794.1	0.0	0.0
Y3						30391.0	30391.0
Y2						4716.7	4716.7
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	719.4	711.5	1002.1	290.6	153733.3	0.0	0.0
Y3						32921.8	32921.8
Y2						5712.1	5712.1
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	721.4	712.5	1032.3	319.8	192206.6	0.0	0.0
Y3						39753.8	39753.8
Y2						5301.5	5301.5
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	724.0	713.6	1036.5	322.9	238746.8	0.0	0.0
Y3						53703.2	53703.2
Y2						6874.1	6874.1
Y1						0.0	0.0

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	30644.0	3354.2	3354.2
X2						3117.6	3117.6
X3						3090.3	3090.3
X4						3090.3	3090.3
X5						3117.6	3117.6
X6						3354.2	3354.2

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	42913.4	4523.4	4523.4
X2						5219.8	5219.8
X3						5194.4	5194.4
X4						5194.4	5194.4
X5						5219.8	5219.8
X6						4523.4	4523.4

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	53140.1	5467.0	5467.0
X2						6964.8	6964.8
X3						6941.1	6941.1
X4						6941.1	6941.1
X5						6964.8	6964.8

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X6						5467.0	5467.0

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	62449.7	6328.9	6328.9
X2						8611.7	8611.7
X3						8590.0	8590.0
X4						8590.0	8590.0
X5						8611.7	8611.7
X6						6328.9	6328.9

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	71541.4	7114.6	7114.6
X2						10199.1	10199.1
X3						10180.4	10180.4
X4						10180.4	10180.4
X5						10199.1	10199.1
X6						7114.6	7114.6

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	84494.5	8231.1	8231.1
X2						12408.6	12408.6
X3						12391.3	12391.3
X4						12391.3	12391.3
X5						12408.6	12408.6
X6						8231.1	8231.1

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	96202.6	9219.9	9219.9
X2						14542.4	14542.4
X3						14530.3	14530.3
X4						14530.3	14530.3
X5						14542.4	14542.4
X6						9219.9	9219.9

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	110116.1	10480.6	10480.6
X2						17061.5	17061.5
X3						17055.6	17055.6
X4						17055.6	17055.6

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X5						17061.5	17061.5
X6						10480.6	10480.6

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	127794.1	12020.2	12020.2
X2						20443.8	20443.8
X3						20444.8	20444.8
X4						20444.8	20444.8
X5						20443.8	20443.8
X6						12020.2	12020.2

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	153733.3	14357.0	14357.0
X2						24868.5	24868.5
X3						24874.3	24874.3
X4						24874.3	24874.3
X5						24868.5	24868.5
X6						14357.0	14357.0


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	192206.6	18146.4	18146.4
X2						31175.7	31175.7
X3						31182.1	31182.1
X4						31182.1	31182.1
X5						31175.7	31175.7
X6						18146.4	18146.4


1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	1750.0	1750.0	1750.0	0.0	238746.8	22871.3	22871.3
X2						37781.8	37781.8
X3						37784.8	37784.8
X4						37784.8	37784.8
X5						37781.8	37781.8
X6						22871.3	22871.3

A-2.2 部材応力図

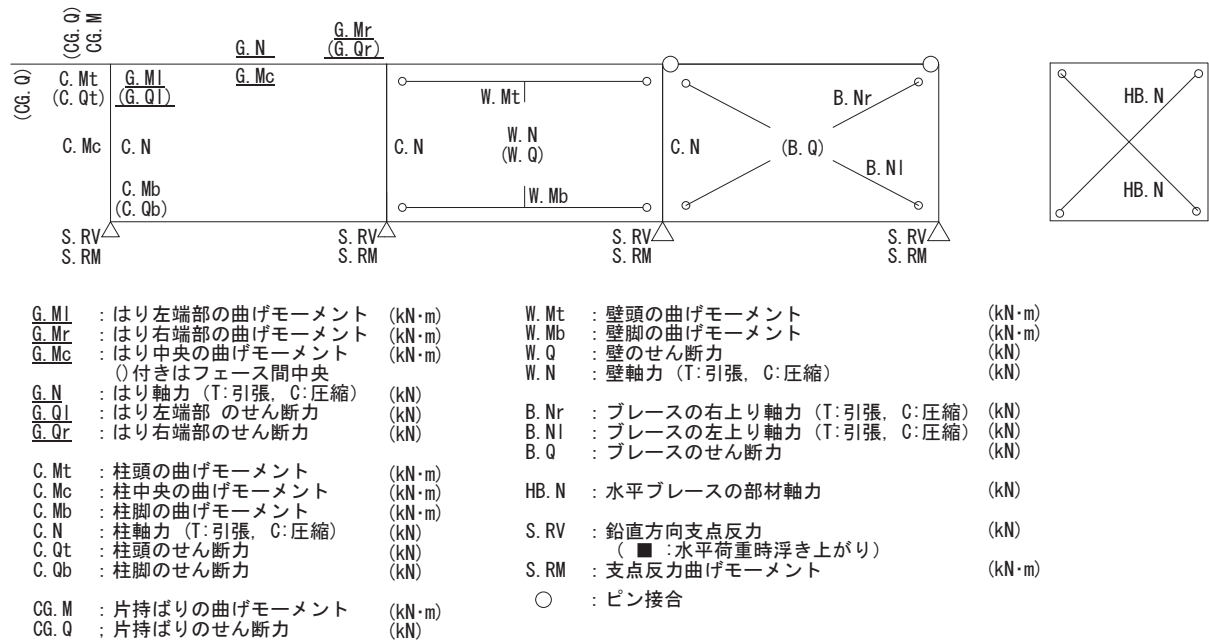

鉛直荷重（立体解析）

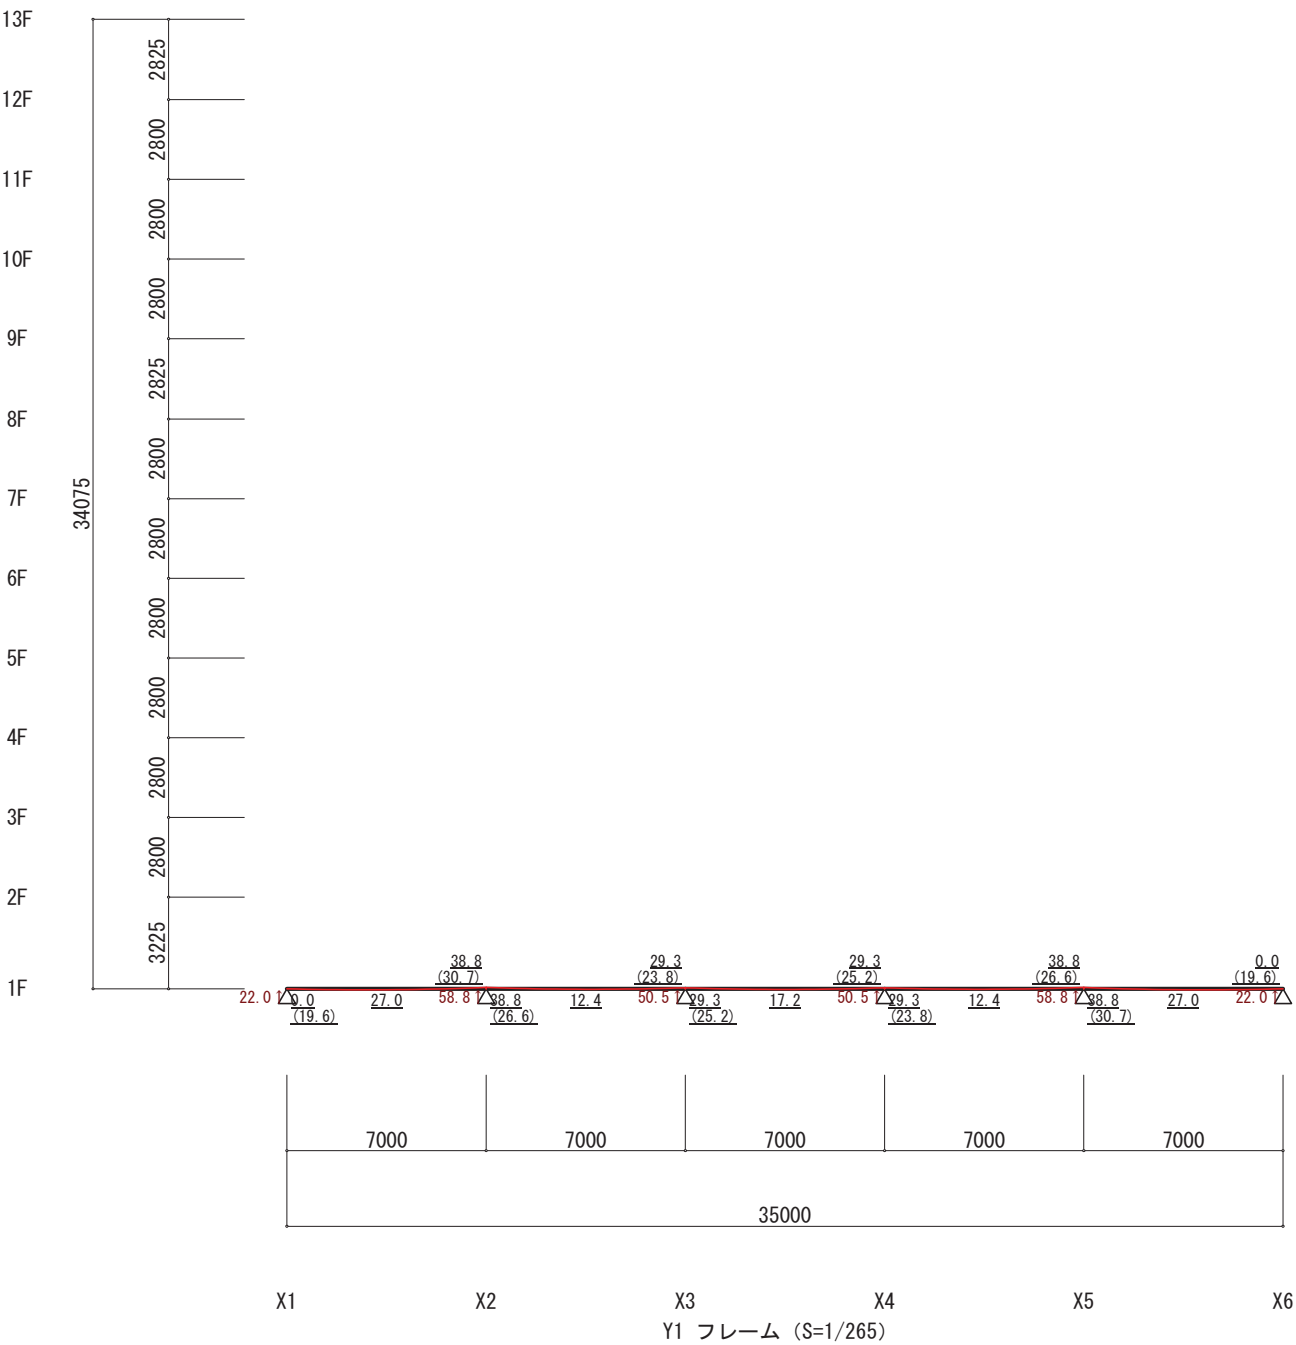


[illegible]

X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (S=1/265)					


鉛直荷重 (立体解析)

		153.4 (124.5)		144.2 (121.3)		144.7 (121.5)		145.5 (121.7)		132.2 (118.5)			
13F	34075	2825	132.2 (72.7)	74.5 (29.6)	145.5 (118.5)	72.5 (29.6)	144.7 (121.5)	72.6 (29.6)	144.2 (121.3)	72.5 (29.6)	145.5 (121.7)	132.2 (72.7)	
12F			2800	135.7 (43.9)	70.6 (29.6)	153.8 (131.6)	76.0 (29.6)	154.3 (131.7)	75.9 (29.6)	154.6 (131.9)	76.0 (29.6)	146.5 (122.5)	62.6 (43.9)
11F				2800	133.7 (49.2)	70.6 (29.6)	153.2 (131.0)	75.6 (29.6)	153.5 (131.0)	75.6 (29.6)	153.7 (131.0)	75.6 (29.6)	146.9 (122.5)
10F		2800			139.1 (49.8)	74.1 (29.6)	153.6 (131.0)	75.6 (29.6)	153.5 (131.0)	75.6 (29.6)	153.4 (131.0)	75.6 (29.6)	154.1 (128.3)
9F			2825		139.1 (49.2)	74.1 (29.6)	153.6 (131.0)	75.6 (29.6)	153.5 (131.0)	75.6 (29.6)	153.4 (131.0)	75.6 (29.6)	154.1 (128.3)
8F				2800	141.0 (51.4)	75.8 (29.6)	160.4 (137.0)	79.1 (29.6)	160.5 (137.0)	79.1 (29.6)	160.5 (137.0)	79.1 (29.6)	158.5 (131.5)
7F		2800			141.4 (50.5)	75.8 (29.6)	160.5 (137.0)	79.1 (29.6)	160.5 (137.0)	79.1 (29.6)	160.5 (137.0)	79.1 (29.6)	158.3 (131.4)
6F			2800		142.2 (50.8)	77.2 (29.6)	174.0 (149.1)	86.4 (29.6)	174.9 (149.3)	86.3 (29.6)	175.4 (149.5)	86.4 (29.6)	162.4 (134.1)
5F				2800	142.0 (50.5)	77.1 (29.6)	173.6 (148.8)	86.2 (29.6)	174.3 (148.8)	86.0 (29.6)	174.8 (148.9)	86.2 (29.6)	162.1 (133.8)
4F		2800			142.0 (52.1)	77.0 (29.6)	173.5 (148.6)	86.2 (29.6)	174.3 (148.8)	86.0 (29.6)	174.9 (149.0)	86.2 (29.6)	162.1 (133.8)
3F			2800		149.6 (48.6)	84.9 (29.6)	174.9 (148.8)	86.0 (29.6)	174.3 (148.8)	86.1 (29.6)	173.9 (148.6)	86.0 (29.6)	178.9 (148.6)
2F				3225	154.2 (61.8)	86.1 (29.6)	177.5 (151.7)	88.2 (29.6)	178.2 (151.9)	87.9 (29.6)	178.5 (152.0)	88.2 (29.6)	181.9 (149.0)
1F	3225	154.2 (61.8)			86.1 (29.6)	177.5 (151.7)	88.2 (29.6)	178.2 (151.9)	87.9 (29.6)	178.5 (152.0)	88.2 (29.6)	181.9 (149.0)	86.1 (29.6)
		4320.5	123.4		7578.1	209.6	95.8	7620.2	191.1	102.0	7620.2	191.1	4320.5
		7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	
		35000											
		Y3 フレーム (S=1/265)											

鉛直荷重 (立体解析)

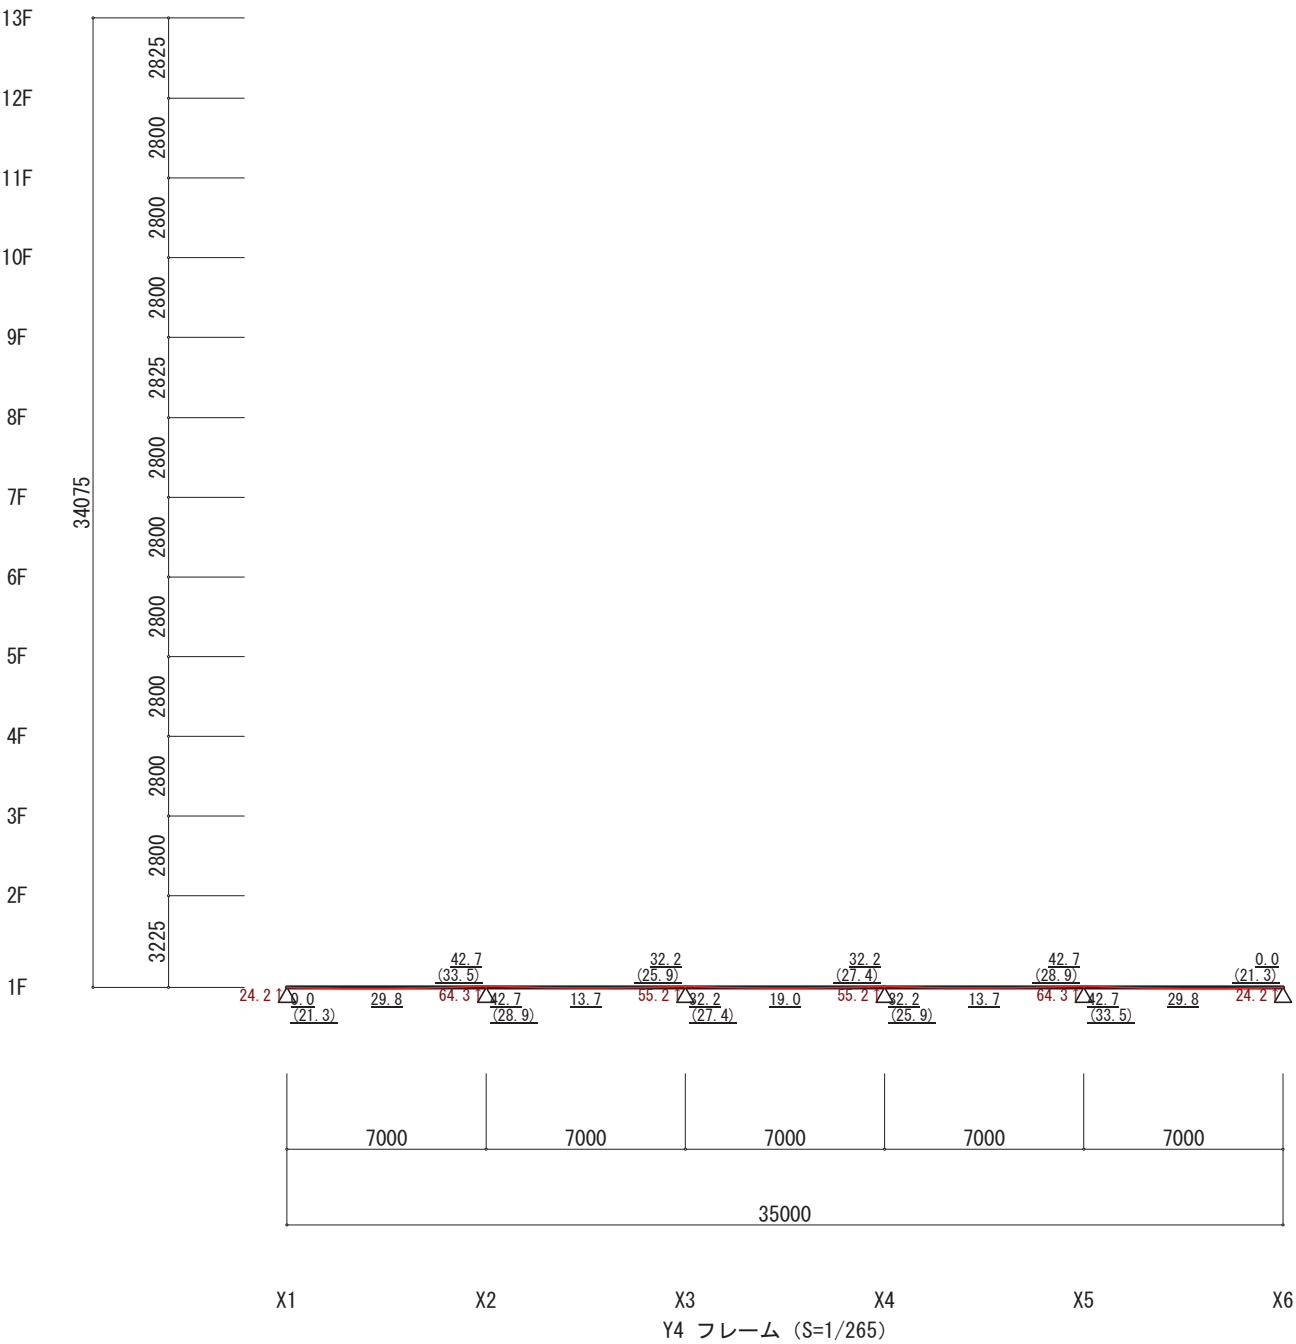

鉛直荷重（立体解析）

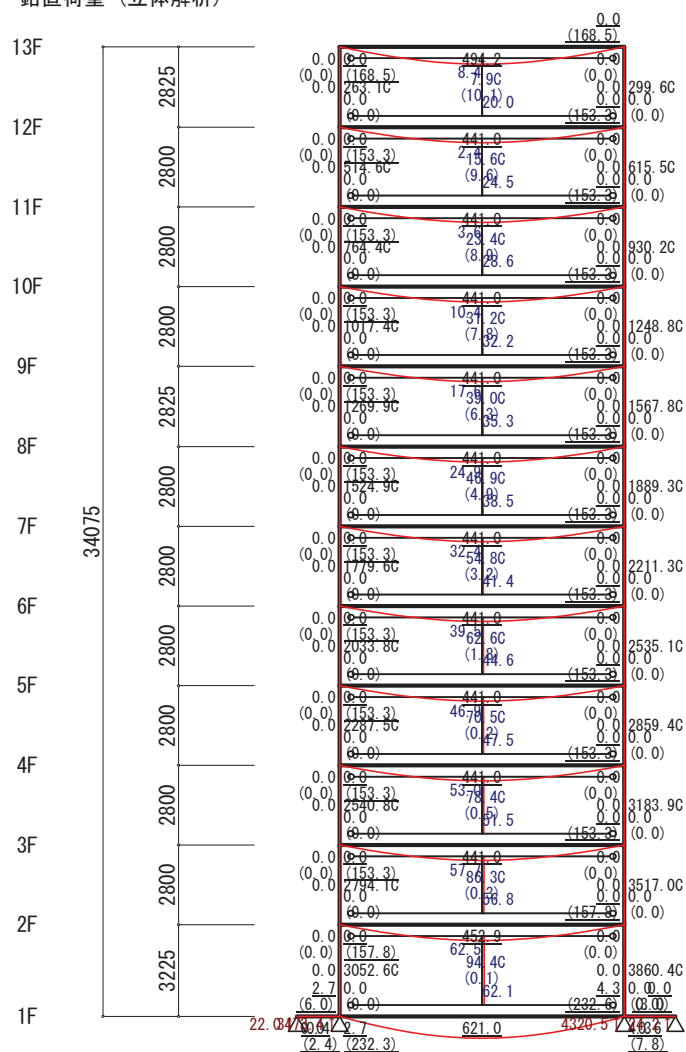


A number line diagram illustrating the addition of 1500 and 1800. The number line has three points marked: 1500, 10000, and 1800. Below the line, the number 13300 is written.



Y1 Y2 Y3 Y4

X1 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重 (立体解析)

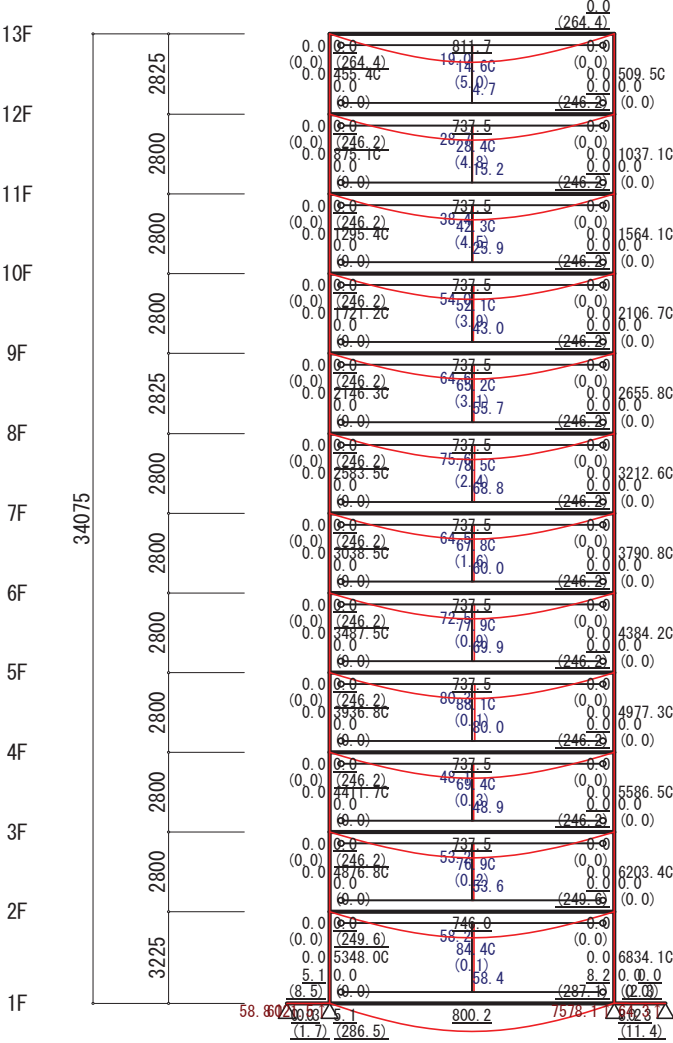


鉛直荷重（立体解析）

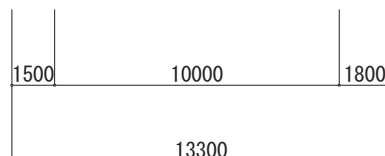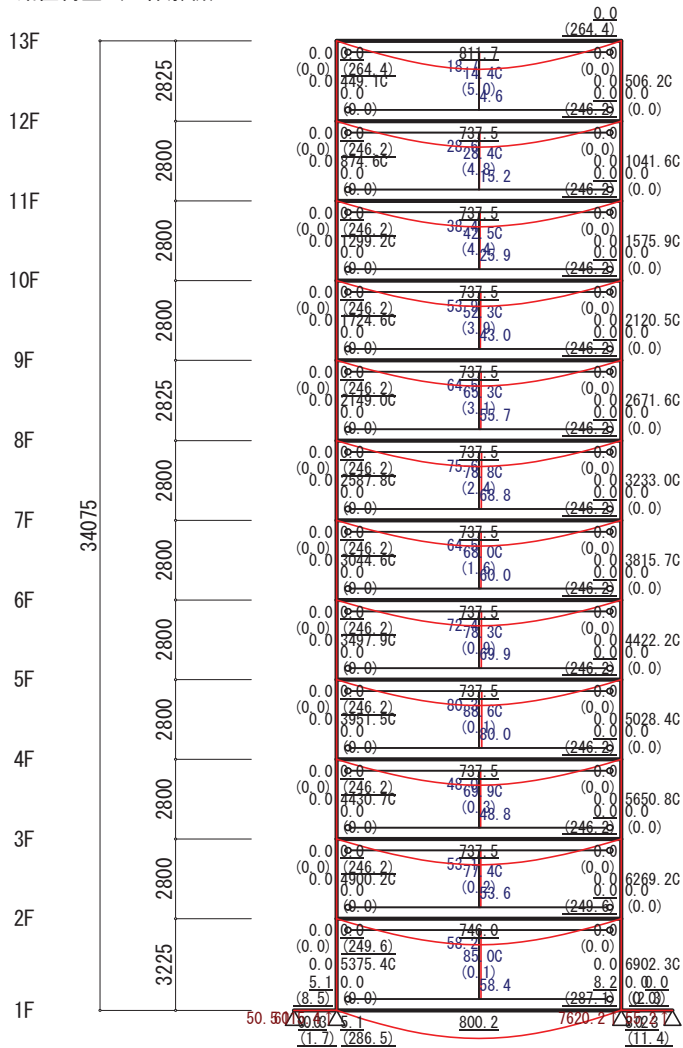


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重 (立体解析)

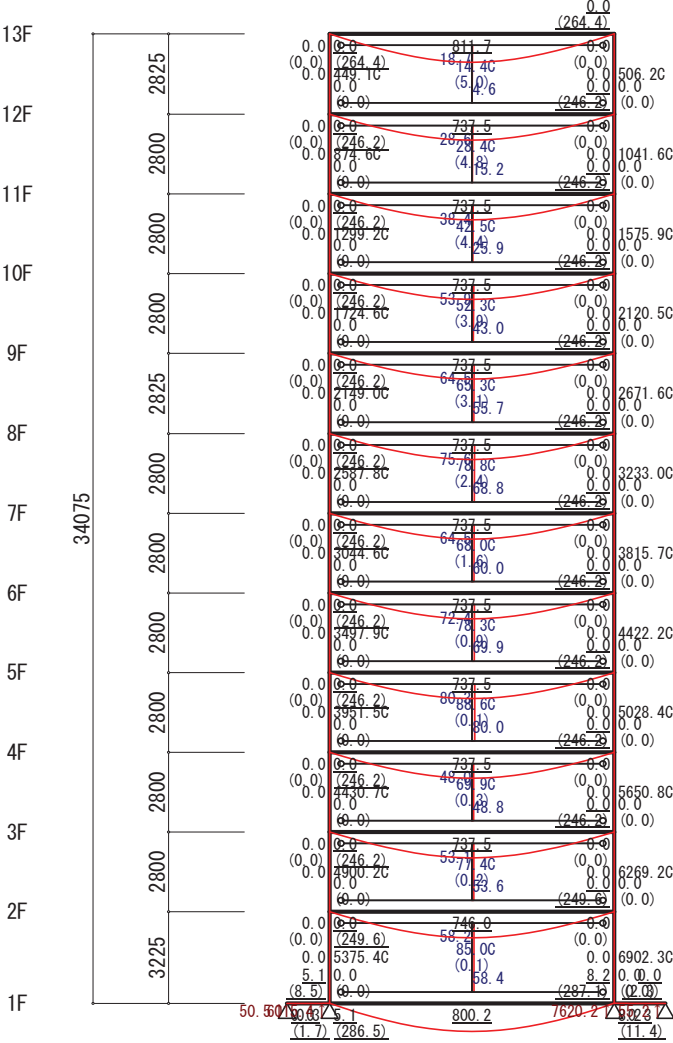

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)


鉛直荷重（立体解析）

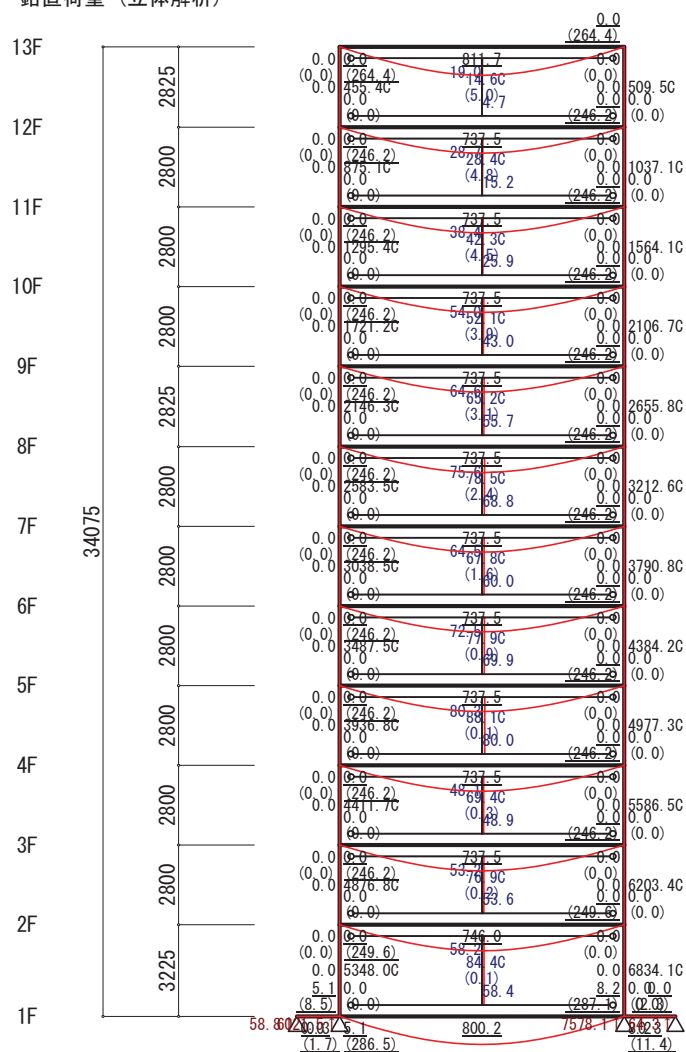

Y1 Y2 Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/265)

鉛直荷重（立体解析）

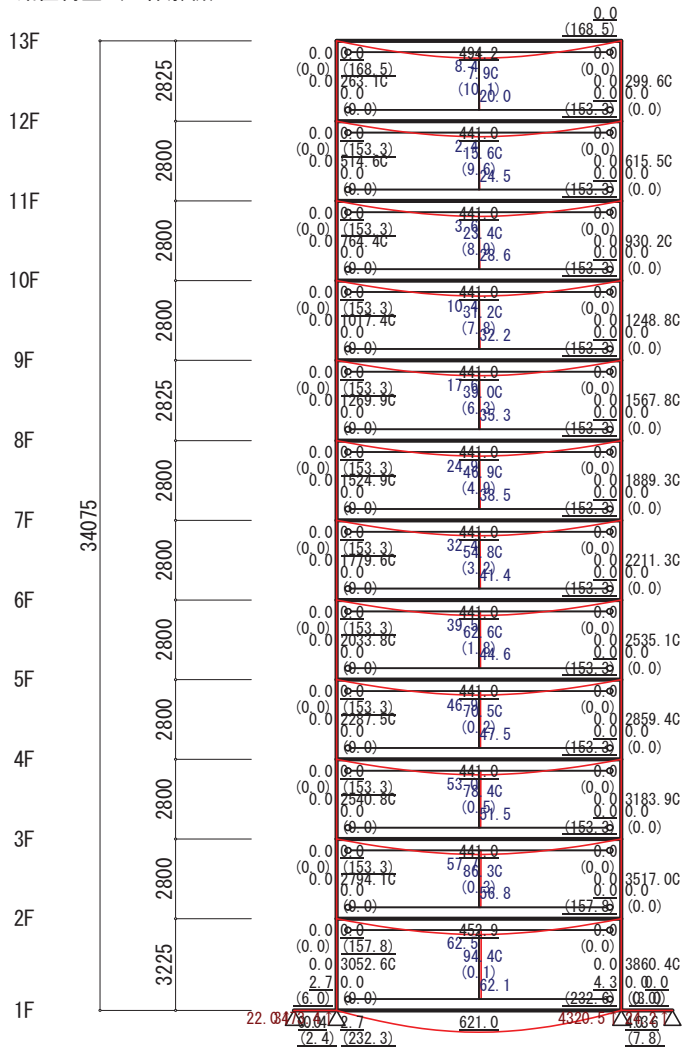


A horizontal number line with three vertical tick marks. The first tick mark on the left is labeled '1500'. The second tick mark is labeled '10000'. The third tick mark is labeled '1800'. Below the number line, the number '13300' is written.

Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/265)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

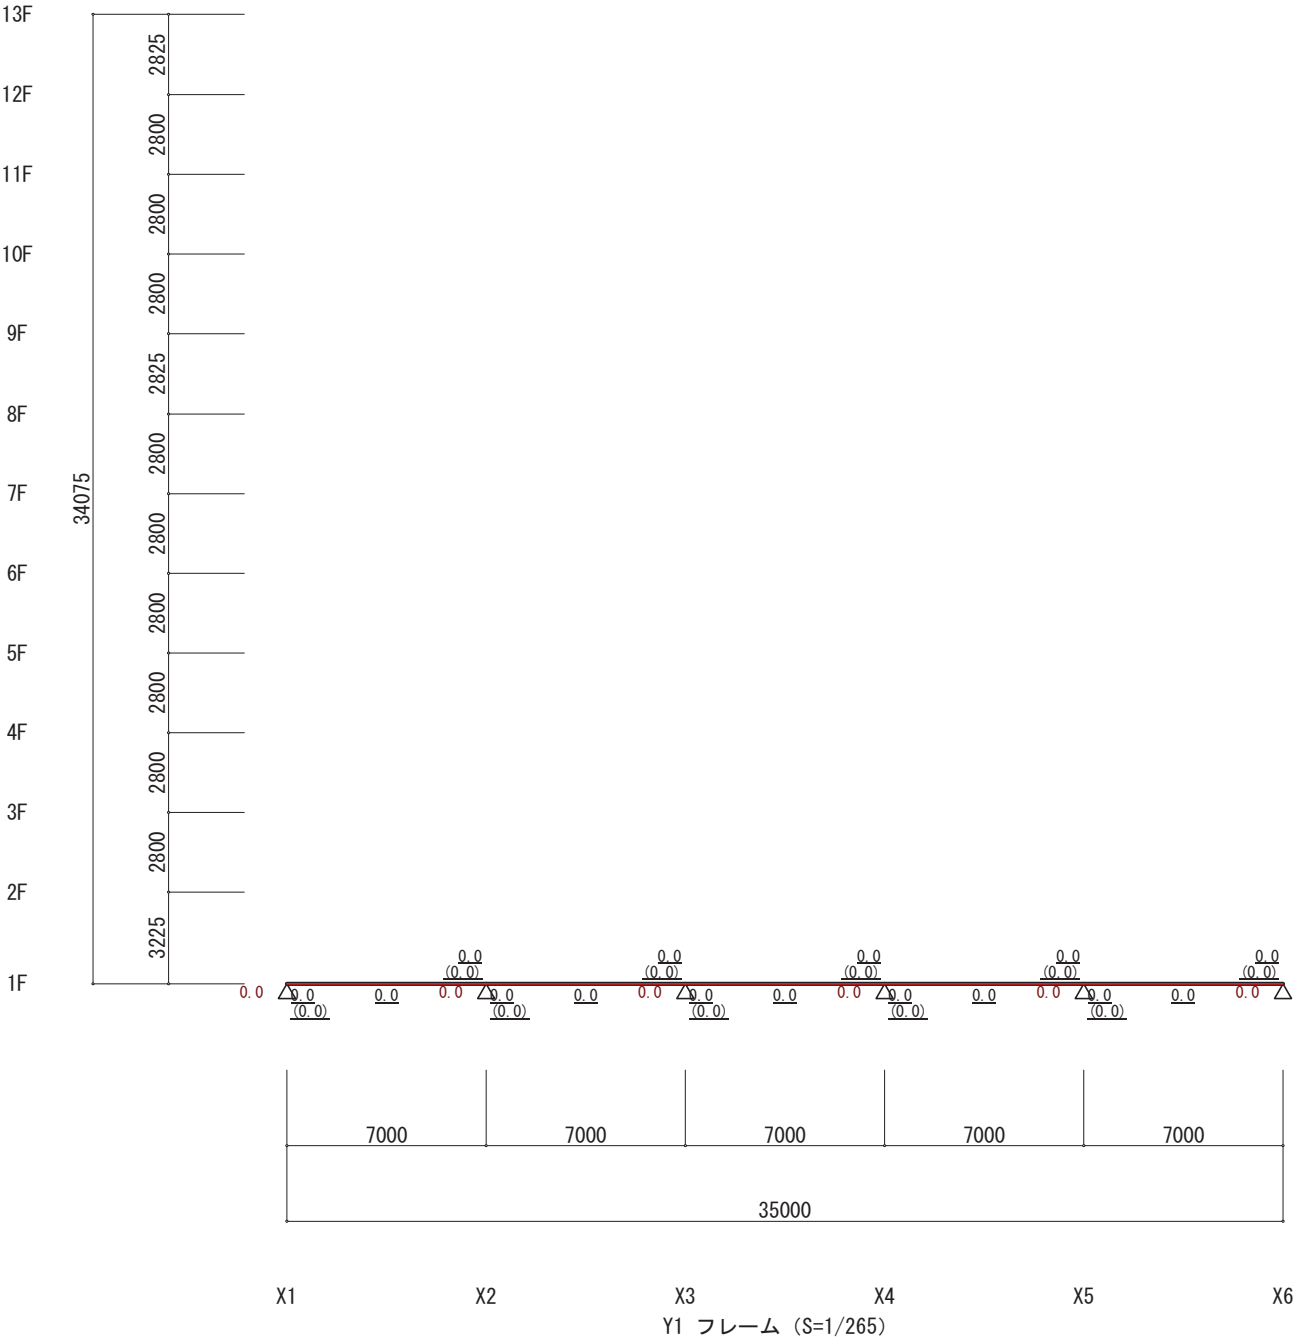

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

				94.5 (28.6)		103.0 (29.5)		109.7 (31.3)		103.4 (29.5)		106.0 (28.6)					
13F	34075	2825	106.0 (59.3) 22.2	106.0 (28.6) 5.7	197.9 (124.9) 71.9	103.4 (29.5) 0.2	212.7 (139.0) 73.7	109.7 (31.3) 0.0	212.7 (139.0) 73.7	103.0 (29.5) 0.2	197.9 (124.9) 71.9	94.5 (28.6) 5.7	106.0 (59.3) 46.7	0.2T 61.6			
12F			2800	92.2 (55.2) 14.9	153.7 (42.3) 5.7	203.2 (134.9) 68.3	216.0 (60.8) 3.2	242.8 (162.8) 80.0	213.2 (60.9) 0.0	242.8 (162.8) 80.0	209.7 (134.9) 74.8	203.2 (134.9) 68.3	142.3 (42.3) 5.7	92.2 (55.2) 37.0	10.8T 62.5		
				11F	2800	122.1 (80.5) 9.4	184.5 (50.8) 6.8	250.4 (170.8) 79.6	254.0 (71.6) 3.3	284.9 (193.3) 91.6	250.5 (71.6) 0.0	284.9 (193.3) 91.6	247.4 (170.8) 76.6	250.4 (170.8) 79.6	170.8 (50.8) 6.8	122.1 (80.5) 41.6	32.6T 103.3
						10F	2800	138.2 (90.7) 11.3	241.5 (66.5) 8.9	276.5 (187.2) 89.3	280.6 (79.6) 1.9	302.7 (206.4) 96.3	282.3 (80.7) 0.0	302.7 (206.4) 96.3	276.8 (187.2) 89.3	276.5 (187.2) 89.3	223.8 (66.5) 8.9
9F		2825	155.2 (116.6) 9.5	270.8 (74.7) 9.3	317.3 (233.6) 83.7	312.6 (88.6) 2.6		343.4 (250.3) 93.1	311.1 (88.9) 0.0	343.4 (250.3) 93.1	307.4 (88.6) 2.6	317.3 (233.6) 83.7	252.3 (74.7) 9.3	155.2 (116.6) 38.6	97.7T 174.2		
			8F	2800	231.8 (161.4) 5.7	405.9 (109.7) 21.9		421.6 (288.5) 133.1	402.0 (114.3) 2.0	440.8 (302.2) 138.6	406.5 (116.1) 0.0	440.8 (302.2) 138.6	398.0 (114.3) 183.7	421.6 (288.5) 133.1	362.2 (109.7) 21.9	231.8 (161.4) 69.9	125.6T 220.3
7F		2800	206.2 (148.3) 1.4		426.5 (117.3) 15.9	457.3 (319.9) 137.4	448.9 (127.6) 2.3	489.8 (344.1) 145.7	451.0 (128.8) 0.0	489.8 (344.1) 145.7	444.3 (127.6) 2.3	457.3 (319.9) 137.4	394.6 (117.3) 15.9	206.2 (148.3) 57.8	153.6T 209.0		
			6F		2800	207.5 (145.5) 3.7	416.4 (115.6) 12.0	431.9 (305.4) 126.5	477.8 (135.5) 3.6	470.3 (331.5) 138.8	470.3 (135.5) 0.0	470.3 (331.5) 138.8	470.5 (135.5) 3.6	431.9 (305.4) 126.5	392.4 (115.6) 12.0	207.5 (145.5) 62.0	181.8T 200.0
5F		2800	215.1 (153.5) 0.2	415.1 (114.7) 13.8		426.9 (294.1) 132.8	462.7 (131.4) 2.8	459.1 (316.6) 142.5	459.9 (131.4) 0.0	459.1 (316.6) 142.5	457.1 (131.4) 2.8	426.9 (294.1) 132.8	387.5 (114.7) 13.8	215.1 (153.5) 61.6	238.8T 214.7		
			4F	2800		201.9 (148.9) 6.6	416.5 (116.8) 7.6	492.5 (348.0) 144.5	487.6 (138.5) 2.8	537.7 (378.9) 158.8	483.1 (138.0) 0.0	537.7 (378.9) 158.8	482.1 (138.5) 2.8	492.5 (348.0) 144.5	401.4 (116.8) 7.6	201.9 (148.9) 53.5	288.7T 389.9
3F		2800	173.9 (130.5) 8.8		389.1 (110.5) 2.3	377.9 (283.6) 94.3	475.2 (135.1) 2.4	417.6 (311.2) 106.4	470.5 (134.4) 0.0	417.6 (311.2) 106.4	470.5 (134.4) 0.0	377.9 (283.6) 94.3	384.5 (110.5) 2.3	173.9 (130.5) 43.4	359.4T 191.5		
			2F		2800	149.6 (142.3) 79.9	341.0 (96.4) 3.6	321.3 (285.8) 35.5	403.4 (114.6) 2.2	342.1 (295.7) 46.4	397.0 (113.4) 0.0	342.1 (295.7) 46.4	398.9 (114.6) 2.2	321.3 (285.8) 35.5	333.9 (96.4) 3.6	149.6 (142.3) 7.3	455.8T 309.3
1F		3225	117.6 (87.3) 309.3	309.3 (87.3) 3.9		1306.5 (366.1) 940.4	399.1 (86.1) 2.4	578.3 (86.1) 492.2	307.7 (87.9) 0.0	578.3 (86.1) 492.2	303.9 (86.1) 2.4	1306.5 (366.1) 940.4	301.5 (87.3) 3.9	117.6 (87.3) 30.9	117.6T (142.3)		

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)


地震力(X方向 正加力) (立体解析)

					358.3 (103.1)				446.0 (127.7)					481.8 (137.7)				448.1 (127.7)					363.1 (103.1)			
13F	34075	2825		363.1 (106.9)	363.1 (103.1)	2.4	806.5 (233.3)	448.1 (127.7)	1.1	927.7 (266.3)	481.8 (137.7)	0.0	927.7 (266.3)	446.0 (127.7)	1.1	806.5 (233.3)	358.3 (103.1)	2.4	363.1 (106.9)					363.1 (106.9)		
12F			2800		639.1 (237.7)	577.9 (163.8)	4.7	1321.9 (595.3)	888.5 (252.9)	3.3	1520.2 (733.8)	931.9 (266.3)	0.0	1520.2 (733.8)	882.0 (252.9)	3.3	1321.9 (595.3)	568.6 (163.8)	4.7	639.1 (237.7)					639.1 (237.7)	
11F					762.5 (368.1)	788.9 (223.5)	6.8	1579.6 (796.4)	1149.1 (327.3)	3.8	1796.0 (928.7)	1188.9 (327.3)	0.0	1796.0 (928.7)	1141.6 (327.3)	3.8	1579.6 (796.4)	775.3 (223.5)	6.8	762.5 (368.1)					762.5 (368.1)	
10F					822.5 (444.4)	1090.7 (309.7)	6.8	1819.8 (1016.0)	1392.9 (397.1)	2.9	2020.5 (1148.6)	1437.9 (410.8)	0.0	2020.5 (1148.6)	1392.9 (397.1)	2.9	1819.8 (1016.0)	1077.2 (309.7)	6.8	822.5 (444.4)					822.5 (444.4)	
9F				818.2 (518.2)	1240.0 (352.4)	6.4	1771.3 (1159.6)	1569.2 (447.6)	2.8	1981.8 (1315.7)	1613.6 (461.0)	0.0	1981.8 (1315.7)	1563.7 (447.6)	2.8	1771.3 (1159.6)	1227.1 (352.4)	6.4	818.2 (518.2)					818.2 (518.2)		
8F		2800		847.9 (582.0)	1493.4 (424.0)	9.4	1925.9 (1270.2)	1955.9 (557.5)	4.8	2210.0 (1447.6)	1998.6 (571.0)	0.0	2210.0 (1447.6)	1946.4 (571.0)	4.8	1925.9 (1270.2)	1474.6 (424.0)	9.4	847.9 (582.0)					847.9 (582.0)		
7F				737.6 (550.8)	1519.3 (432.2)	6.5	1885.9 (1406.4)	2010.2 (573.3)	3.6	2217.9 (1696.2)	2058.2 (588.1)	0.0	2217.9 (1696.2)	2003.1 (573.3)	3.6	1885.9 (1406.4)	1506.3 (432.2)	6.5	737.6 (550.8)					737.6 (550.8)		
6F				843.8 (568.1)	1648.5 (468.4)	9.1	2327.0 (1540.0)	2748.9 (781.9)	12.4	2958.0 (1951.2)	2765.2 (790.1)	0.0	2958.0 (1951.2)	2724.1 (781.9)	12.4	2327.0 (1540.0)	1630.2 (468.4)	9.1	843.8 (568.1)					843.8 (568.1)		
5F				947.6 (651.2)	1694.4 (481.6)	8.9	2492.6 (1677.0)	2800.9 (797.0)	11.3	3086.0 (2077.1)	2813.1 (804.0)	0.0	3086.0 (2077.1)	2778.2 (804.0)	11.3	2492.6 (1677.0)	1676.5 (481.6)	8.9	947.6 (651.2)					947.6 (651.2)		
4F		2800		849.8 (732.9)	1725.7 (490.6)	8.8	2327.4 (1781.8)	2822.3 (803.0)	11.8	2882.8 (2063.0)	2814.0 (804.0)	0.0	2882.8 (2063.0)	2798.6 (803.0)	11.8	2327.4 (1781.8)	1708.2 (490.6)	8.8	849.8 (732.9)					849.8 (732.9)		
3F				1091.5 (942.4)	2293.8 (547.1)	4.7	2258.6 (1964.6)	2635.7 (752.3)	2.6	2405.5 (2062.7)	2668.6 (753.6)	0.0	2405.5 (2062.7)	2630.5 (752.3)	2.6	2258.6 (1964.6)	2284.4 (547.1)	4.7	1091.5 (942.4)					1091.5 (942.4)		
2F				840.0 (799.2)	2387.1 (679.7)	8.2	1754.1 (2052.2)	2625.8 (749.3)	3.3	1886.5 (2100.5)	2637.5 (753.6)	0.0	1886.5 (2100.5)	2619.1 (749.3)	3.3	1754.1 (2052.2)	2370.7 (679.7)	8.2	840.0 (799.2)					840.0 (799.2)		
1F				6727.4 (695.8)	2438.4 (695.8)	3.2	3272.5 (695.8)	2432.1 (695.8)	3.2	709.3 (699.8)	2449.2 (699.8)	0.0	709.3 (699.8)	2438.4 (695.8)	3.2	3272.5 (695.8)	2432.1 (695.8)	3.2	6727.4 (695.8)					6727.4 (695.8)		


7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

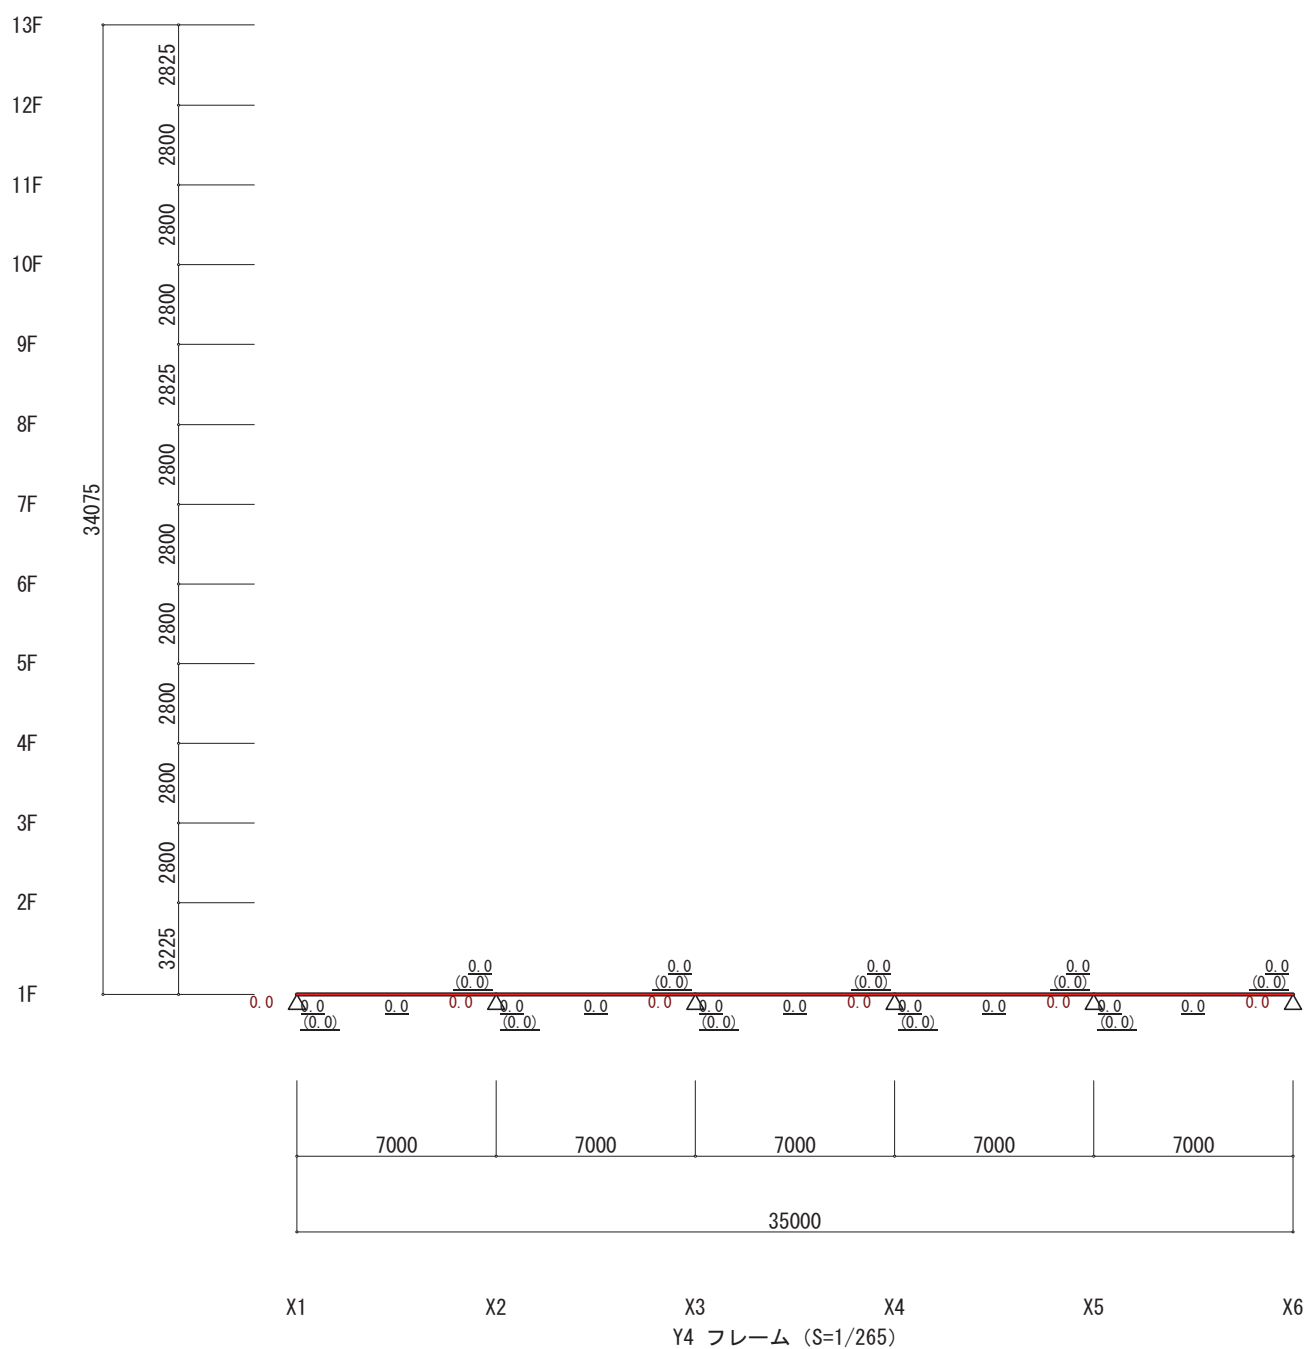

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

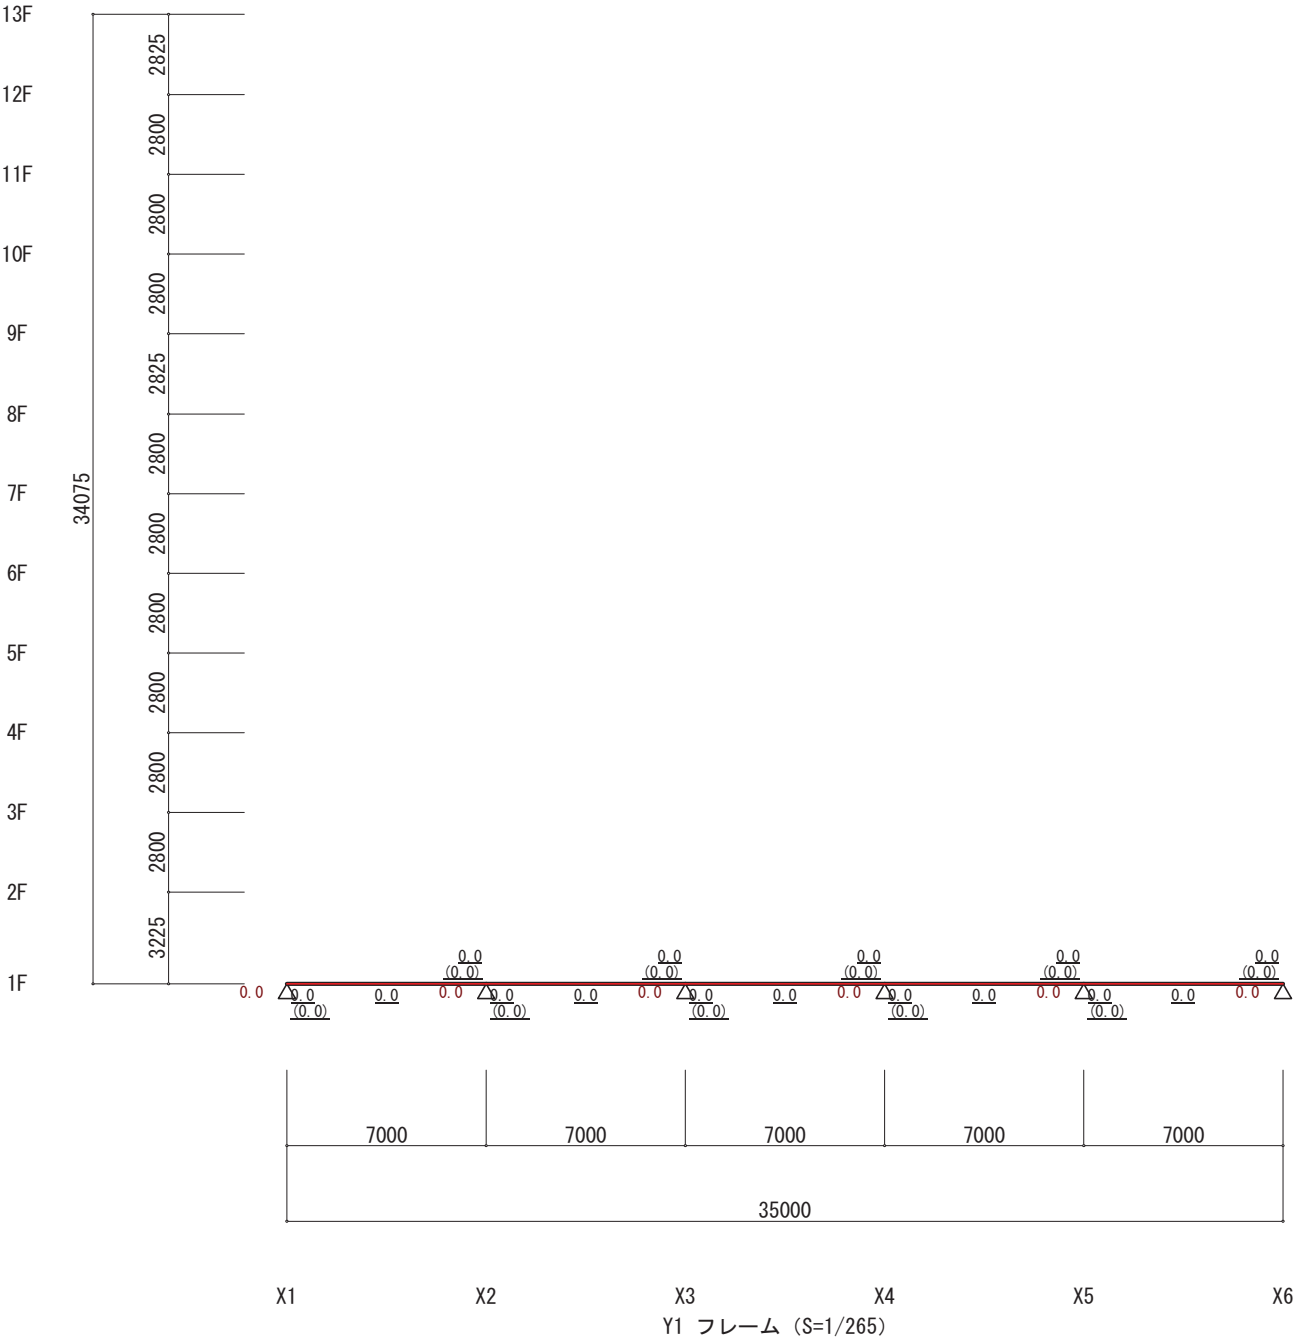

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

						94.5 (28.6)						103.0 (29.5)				109.7 (31.3)						103.4 (29.5)				106.0 (28.6)	
13F	34075	2825		106.0 (59.3) 22.2	106.0 (28.6) 5.7	197.9 (124.9) 71.6	103.4 (29.5) 0.2	212.7 (139.0) 73.7	109.7 (31.3) 0.0	212.7 (139.0) 73.7	103.0 (29.5) 0.2	197.9 (124.9) 71.6	106.0 (28.6) 5.7	106.0 (59.3) 22.2	0.2C 61.6C (59.3)												
12F				2800		92.2 (55.2) 14.9	153.7 (42.3) 5.7	203.2 (134.9) 68.3	216.0 (60.8) 3.2	242.8 (162.8) 80.0	213.2 (60.9) 0.0	242.8 (162.8) 80.0	209.7 (60.8) 3.2	203.2 (134.9) 68.3	142.3 (42.3) 5.7	92.2 (55.2) 14.9	10.9C 62.5C (55.2)										
11F						2800		122.1 (80.5) 9.4	184.5 (50.8) 6.8	250.4 (170.8) 79.6	254.0 (71.6) 3.3	284.9 (193.3) 91.6	250.5 (71.6) 0.0	284.9 (193.3) 91.6	247.4 (71.6) 3.3	250.4 (170.8) 79.6	170.8 (50.8) 6.8	122.1 (80.5) 9.4	32.6C 103.3C (80.5)								
10F		2800						138.2 (90.7) 11.3	241.5 (66.5) 8.9	276.5 (187.2) 89.3	282.3 (79.6) 1.9	302.7 (206.4) 96.3	282.3 (80.7) 0.0	302.7 (206.4) 96.3	276.5 (79.6) 1.9	276.5 (187.2) 89.3	223.8 (66.5) 8.9	138.2 (90.7) 11.3	62.1C 115.6C (90.7)								
9F				2825				155.2 (116.6) 9.5	270.8 (74.7) 9.3	317.3 (233.6) 83.7	312.6 (88.6) 2.6	343.4 (250.3) 93.0	311.1 (88.9) 0.0	343.4 (250.3) 93.0	307.4 (88.6) 2.6	317.3 (233.6) 83.7	252.3 (74.7) 9.3	155.2 (116.6) 9.5	97.7C 174.7C (116.6)								
8F						2800		231.8 (161.4) 5.7	405.9 (109.7) 21.9	421.6 (288.5) 133.1	402.0 (114.3) 2.0	440.8 (302.2) 138.6	406.5 (116.1) 0.0	440.8 (302.2) 138.6	398.0 (114.3) 2.0	421.6 (288.5) 133.1	362.2 (109.7) 21.9	231.8 (161.4) 5.7	125.6C 220.3C (161.4)								
7F		2800						206.2 (148.3) 1.4	426.5 (117.3) 15.9	457.3 (319.9) 137.4	448.9 (127.6) 2.3	489.8 (344.1) 145.7	451.0 (128.8) 0.0	489.8 (344.1) 145.7	444.3 (127.6) 2.3	457.3 (319.9) 137.4	394.6 (117.3) 15.9	206.2 (148.3) 1.4	153.6C 209.0C (148.3)								
6F				2800				207.5 (145.5) 3.7	416.4 (115.6) 12.0	431.9 (305.4) 126.5	477.8 (135.5) 3.6	470.3 (331.5) 138.8	470.3 (135.5) 0.0	470.3 (331.5) 138.8	431.9 (305.4) 126.5	431.9 (115.6) 12.0	392.4 (115.6) 12.0	207.5 (145.5) 3.7	180.8C 201.8C (145.5)								
5F						2800		215.1 (153.5) 0.2	415.1 (114.7) 13.8	426.9 (294.1) 132.8	462.7 (131.4) 2.8	459.1 (316.6) 142.5	459.9 (131.4) 0.0	459.1 (316.6) 142.5	457.1 (131.4) 2.8	426.9 (294.1) 132.8	387.5 (114.7) 13.8	215.1 (153.5) 0.2	238.8C 274.8C (153.5)								
4F		2800						201.9 (148.9) 6.6	416.5 (116.8) 7.6	492.5 (348.0) 144.5	487.6 (138.5) 2.8	537.7 (378.9) 158.8	483.1 (138.0) 0.0	537.7 (378.9) 158.8	482.1 (138.5) 2.8	492.5 (348.0) 144.5	401.4 (116.8) 7.6	201.9 (148.9) 6.6	288.7C 275.2C (148.9)								
3F				2800				173.9 (130.5) 8.8	389.1 (110.5) 2.3	377.9 (283.6) 94.3	475.2 (135.1) 2.4	417.6 (311.2) 106.4	470.5 (134.4) 0.0	417.6 (311.2) 106.4	470.5 (135.1) 2.4	377.9 (283.6) 94.3	384.5 (110.5) 2.3	173.9 (130.5) 8.8	359.4C 341.0C (130.5)								
2F						3225		149.6 (142.3) 79.9	341.0 (96.4) 3.6	321.3 (285.8) 35.5	403.4 (114.6) 2.2	342.1 (295.7) 46.4	397.0 (113.4) 0.0	342.1 (295.7) 46.4	398.9 (114.6) 2.2	321.3 (285.8) 35.5	333.9 (96.4) 3.6	149.6 (142.3) 79.9	455.8C 309.3C (142.3)								
1F	117.6 (87.3) 3.9	309.3 (87.3) 3.9	1306.5 (366.1) 940.4					399.1 (86.1) 2.4	578.3 (87.9) 491.4	307.7 (87.9) 0.0	578.3 (87.9) 491.4	303.9 (86.1) 2.4	1306.5 (366.1) 940.4	301.5 (87.3) 3.9	117.6 (87.3) 3.9												

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

					358.3 (103.1)				446.0 (127.7)				481.8 (137.7)				448.1 (127.7)				363.1 (103.1)		
13F	34075	2825		363.1 (106.9)	363.1 (103.1)	2.4	806.5 (333.3)	448.1 (127.7)	1.1	927.7 (432.3)	481.8 (137.7)	0.0	927.7 (432.3)	446.0 (127.7)	1.1	806.5 (333.3)	358.3 (103.1)	2.4	363.1 (106.9)				
					61.3 (106.9)	588.8 (163.8)			135.4 (333.3)	882.0 (252.9)		293.6 (432.3)			931.9 (266.3)		888.8 (252.9)	577.9 (333.3)		577.9 (106.9)	74.3T 61.2		
12F			2800		639.1 (237.7)	577.9 (163.8)	4.7	1321.9 (595.3)	888.5 (252.9)	3.3	1520.2 (733.8)	931.9 (266.3)	0.0	1520.2 (733.8)	882.0 (252.9)	3.3	1321.9 (595.3)	568.6 (163.8)	4.7	639.1 (237.7)			
						306.4 (237.7)	708.5 (223.5)			478.3 (223.5)	344.8 (595.3)		534.6 (733.8)			1188.8 (339.7)		534.6 (733.8)	788.9 (595.3)		788.9 (237.7)	208.5T 26.4	
11F		2800			762.5 (368.1)	788.9 (223.5)	6.8	1579.6 (796.4)	1149.1 (327.3)	3.8	1796.0 (928.7)	1188.9 (339.7)	0.0	1796.0 (928.7)	1141.6 (327.3)	3.8	1579.6 (796.4)	775.3 (223.5)	6.8	762.5 (368.1)			
					247.2 (368.1)	288.2 (309.7)			1077.2 (309.7)	650.2 (796.4)		804.5 (928.7)			1392.9 (410.8)		804.5 (928.7)	1090.7 (796.4)		1090.7 (368.1)	400.5T 288.2		
10F			2800		822.5 (444.4)	1090.7 (309.7)	6.8	1819.8 (1016.0)	1392.9 (397.1)	2.9	2020.5 (1148.6)	1437.9 (410.8)	0.0	2020.5 (1148.6)	1387.1 (397.1)	2.9	1819.8 (1016.0)	1077.2 (309.7)	6.8	822.5 (444.4)			
					200.4 (444.4)	397.4 (444.4)			1227.1 (352.4)	1025.0 (1016.0)		1563.7 (447.6)			1195.5 (447.6)		1563.7 (447.6)	1240.0 (1016.0)		1240.0 (444.4)	662.9T 421.7		
9F		2825			818.2 (518.2)	1240.0 (352.4)	6.4	1771.3 (1159.6)	1569.2 (447.6)	2.8	1981.8 (1315.7)	1613.6 (461.0)	0.0	1981.8 (1315.7)	1563.7 (447.6)	2.8	1771.3 (1159.6)	1227.1 (352.4)	6.4	818.2 (518.2)			
					86.3 (518.2)	964.8 (424.0)			133.4 (1159.6)	1474.6 (1159.6)		1946.4 (557.5)			1955.9 (557.5)		1955.9 (557.5)	1493.4 (1159.6)		1493.4 (518.2)	964.8T 645.6		
8F			2800		847.9 (582.0)	1493.4 (424.0)	9.4	1925.9 (1270.2)	1955.9 (557.5)	4.8	2210.0 (1447.6)	1998.6 (571.0)	0.0	2210.0 (1447.6)	1946.4 (557.5)	4.8	1925.9 (1270.2)	1474.6 (424.0)	9.4	847.9 (582.0)			
					33.1 (582.0)	171.3 (582.0)			147.6 (582.0)	1630.7 (1270.2)		2003.1 (573.3)			2058.2 (573.3)		2058.2 (573.3)	1630.7 (1270.2)		1630.7 (582.0)	1313.2T 781.7		
7F		2800			737.6 (550.8)	1519.3 (432.2)	6.5	1885.9 (1406.4)	2010.2 (468.4)	3.6	2217.9 (1696.2)	2058.2 (573.3)	0.0	2217.9 (1696.2)	2003.1 (573.3)	3.6	1885.9 (1406.4)	1506.3 (432.2)	6.5	737.6 (550.8)			
					33.6 (550.8)	1670.5 (468.4)			83.3 (1406.4)	1630.2 (468.4)		2531.3 (781.9)			2531.3 (781.9)		2531.3 (781.9)	1630.2 (468.4)		1630.2 (550.8)	1670.5T 804.7		
6F			2800		843.8 (568.1)	1648.5 (468.4)	9.1	2327.0 (1540.0)	2748.9 (781.9)	12.4	2958.0 (1951.2)	2765.2 (790.1)	0.0	2958.0 (1951.2)	2724.1 (790.1)	12.4	2327.0 (1540.0)	1630.2 (468.4)	9.1	843.8 (568.1)			
					48.9 (568.1)	2084.8 (481.6)			167.8 (1540.0)	1884.8 (1540.0)		2724.1 (1951.2)			2724.1 (1951.2)		2724.1 (1951.2)	1630.2 (468.4)		1630.2 (568.1)	2084.8T 167.8		
5F	2800			947.6 (651.2)	1694.4 (481.6)	8.9	2492.6 (1677.0)	2800.9 (797.0)	11.3	3086.0 (2077.1)	2813.1 (804.0)	0.0	3086.0 (2077.1)	2778.2 (804.0)	11.3	2492.6 (1677.0)	1676.5 (481.6)	8.9	947.6 (651.2)				
				35.8 (651.2)	2203.4 (490.6)			1708.8 (490.6)	2203.4 (490.6)		2724.1 (804.0)			2724.1 (804.0)		2724.1 (804.0)	1676.5 (481.6)		1676.5 (651.2)	2481.4T 875.9			
4F		2800		849.8 (732.9)	1725.7 (490.6)	8.8	2327.4 (1781.8)	2822.3 (803.0)	11.8	2882.8 (2063.0)	2814.0 (804.0)	0.0	2882.8 (2063.0)	2798.6 (803.0)	11.8	2327.4 (1781.8)	1708.2 (490.6)	8.8	849.8 (732.9)				
				176.2 (732.9)	2203.4 (654.0)			2203.4 (654.0)	2203.4 (654.0)		2724.1 (804.0)			2724.1 (804.0)		2724.1 (804.0)	1708.2 (490.6)		1708.2 (732.9)	2909.4T 1202.2			
3F	2800			1091.5 (942.4)	2293.8 (547.1)	4.7	2258.6 (1964.6)	2635.7 (679.7)	2.6	2405.5 (2062.7)	2668.6 (753.6)	0.0	2405.5 (2062.7)	2630.5 (753.6)	2.6	2258.6 (1964.6)	2284.4 (547.1)	4.7	1091.5 (942.4)				
				227.8 (942.4)	2438.4 (695.8)			2370.7 (679.7)	2438.4 (695.8)		2619.1 (749.3)			2619.1 (749.3)		2619.1 (749.3)	2284.4 (547.1)		2284.4 (942.4)	3461.8T 1547.1			
2F		3225		840.0 (1016.6)	2387.1 (679.7)	8.2	1754.1 (2052.2)	2625.8 (749.3)	3.3	1886.5 (2100.5)	2637.5 (753.6)	0.0	1886.5 (2100.5)	2619.1 (749.3)	3.3	1754.1 (2052.2)	2370.7 (679.7)	8.2	840.0 (1016.6)				
				799.2 (1016.6)	2438.4 (695.8)			2438.4 (695.8)	2438.4 (695.8)		2438.4 (695.8)			2438.4 (695.8)		2438.4 (695.8)	2438.4 (695.8)		2438.4 (1016.6)	4065.6T 2438.4			
1F				6727.4 (695.8)	2438.4 (695.8)	3.2	3272.5 (695.8)	2432.1 (695.8)	3.2	709.3 (699.8)	2449.2 (699.8)	0.0	709.3 (699.8)	2438.4 (695.8)	3.2	3272.5 (695.8)	2432.1 (695.8)	3.2	6727.4 (695.8)				


7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

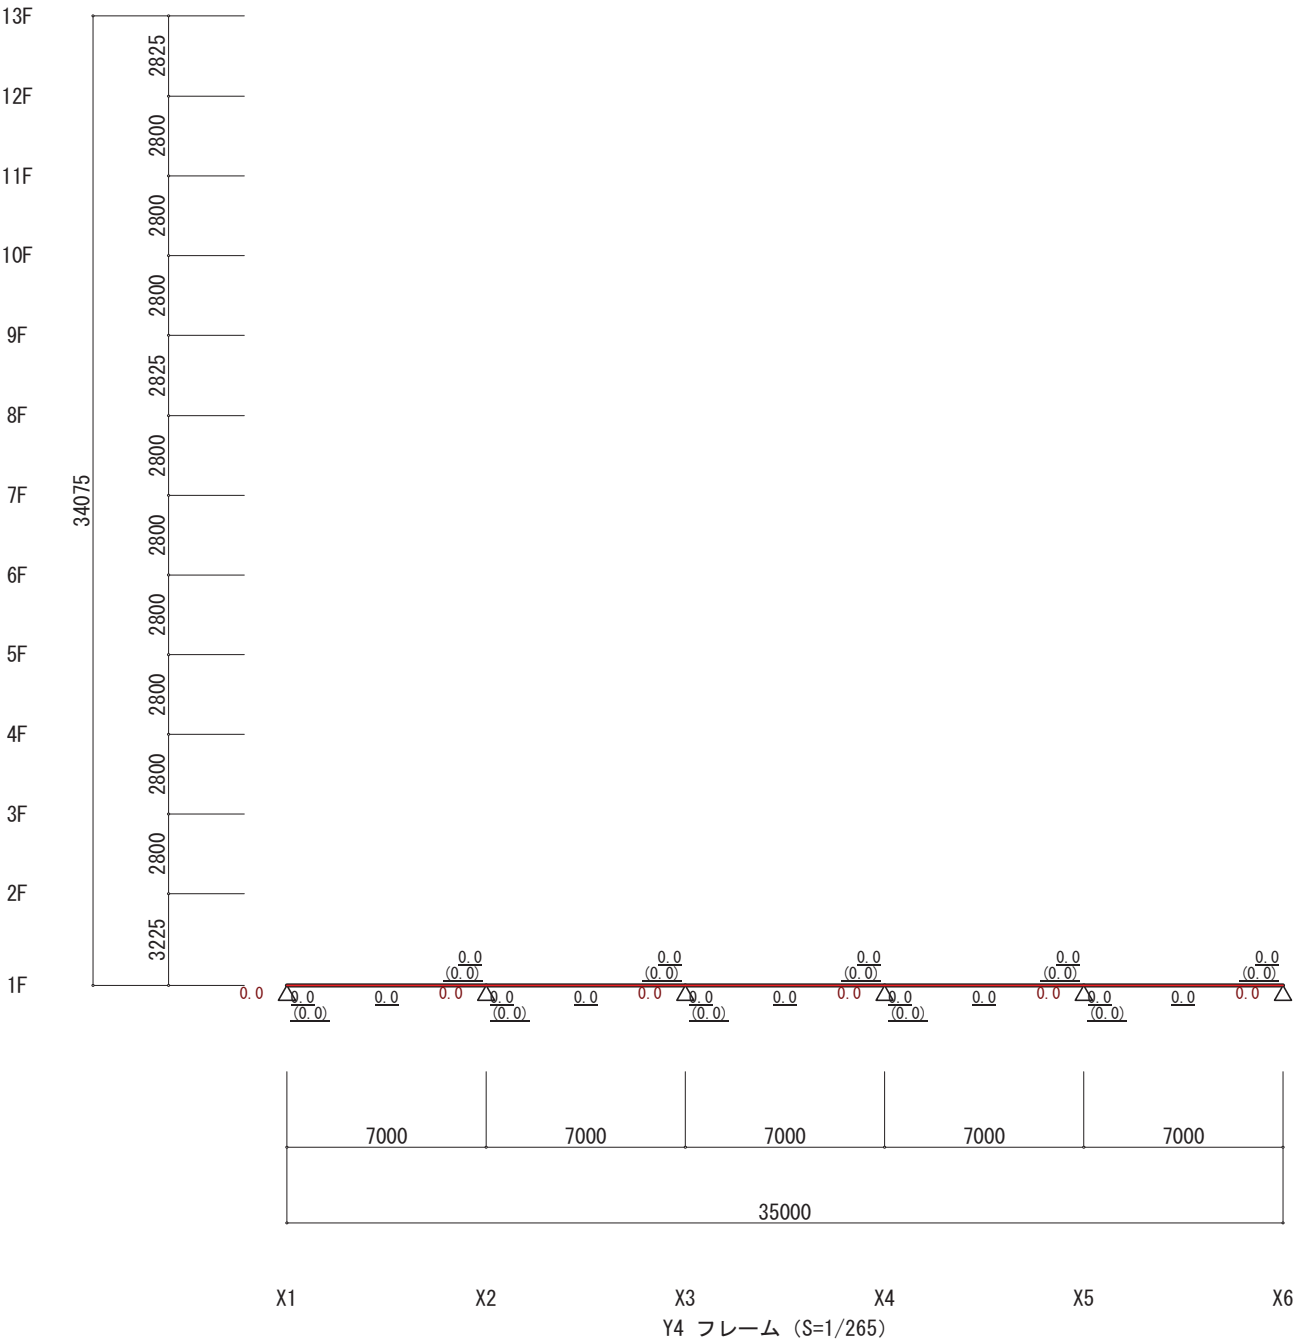


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

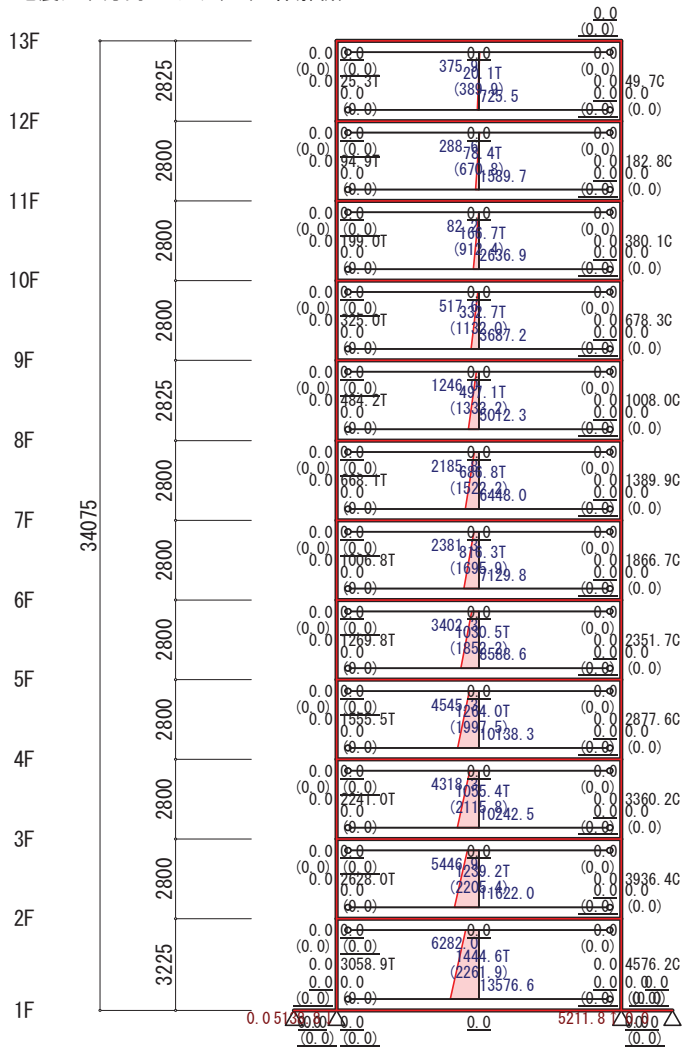


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

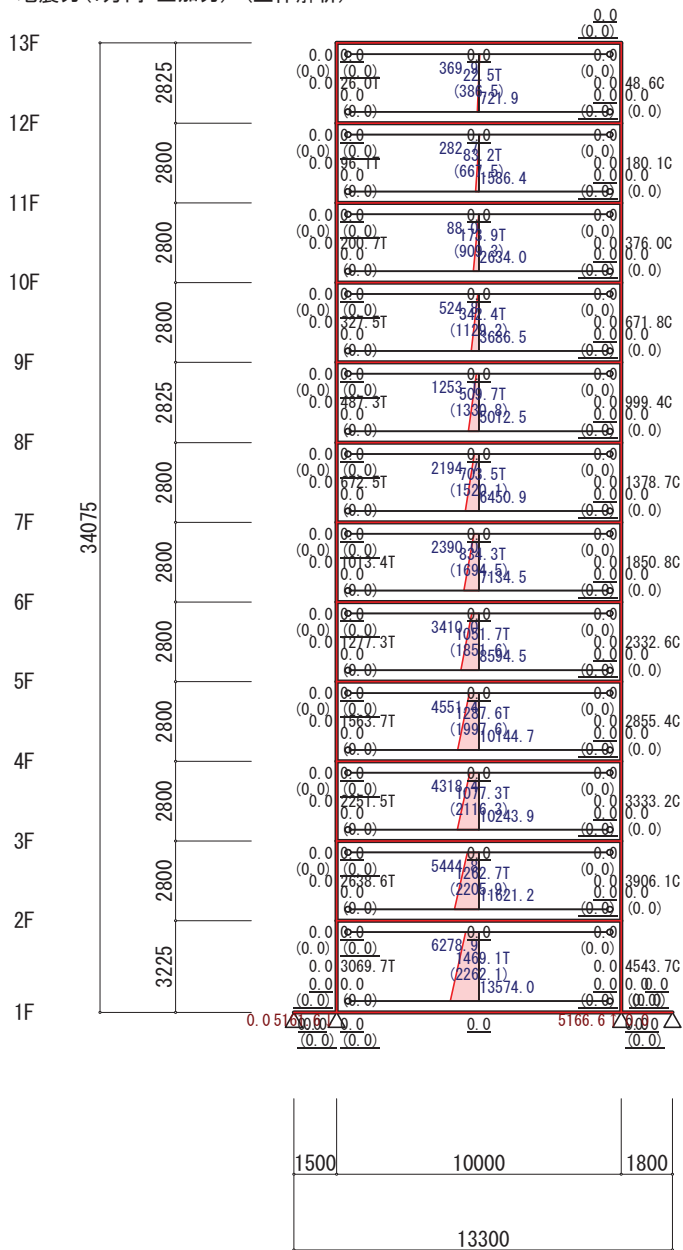


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

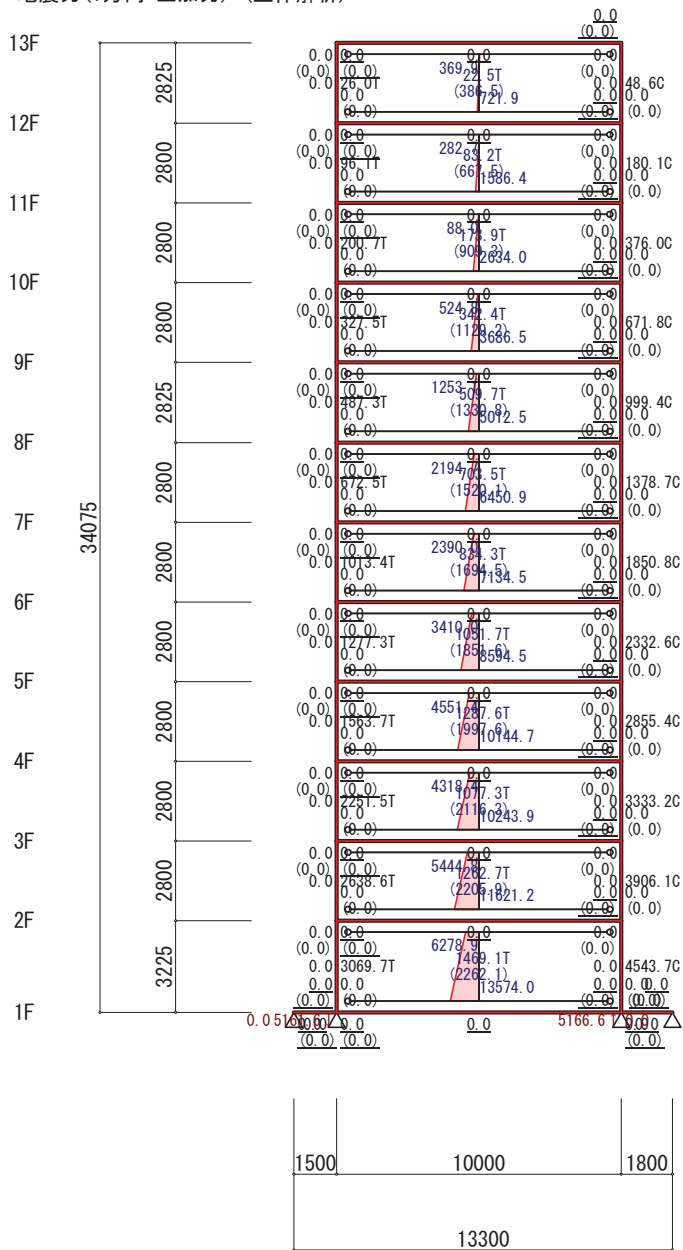


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

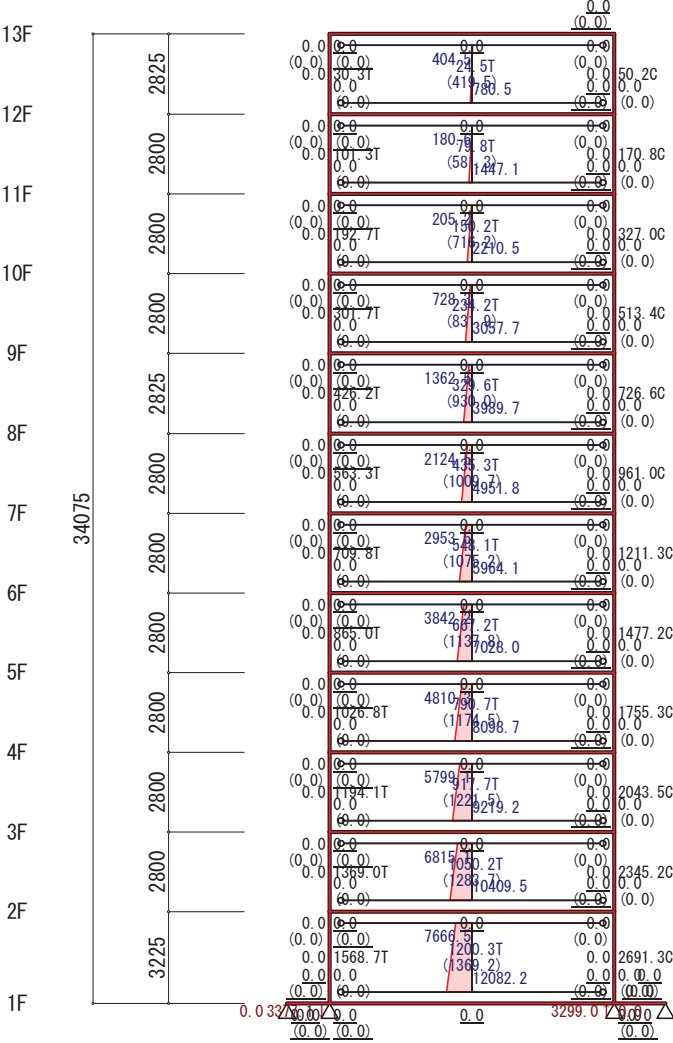

1500	10000	1800
13300		

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

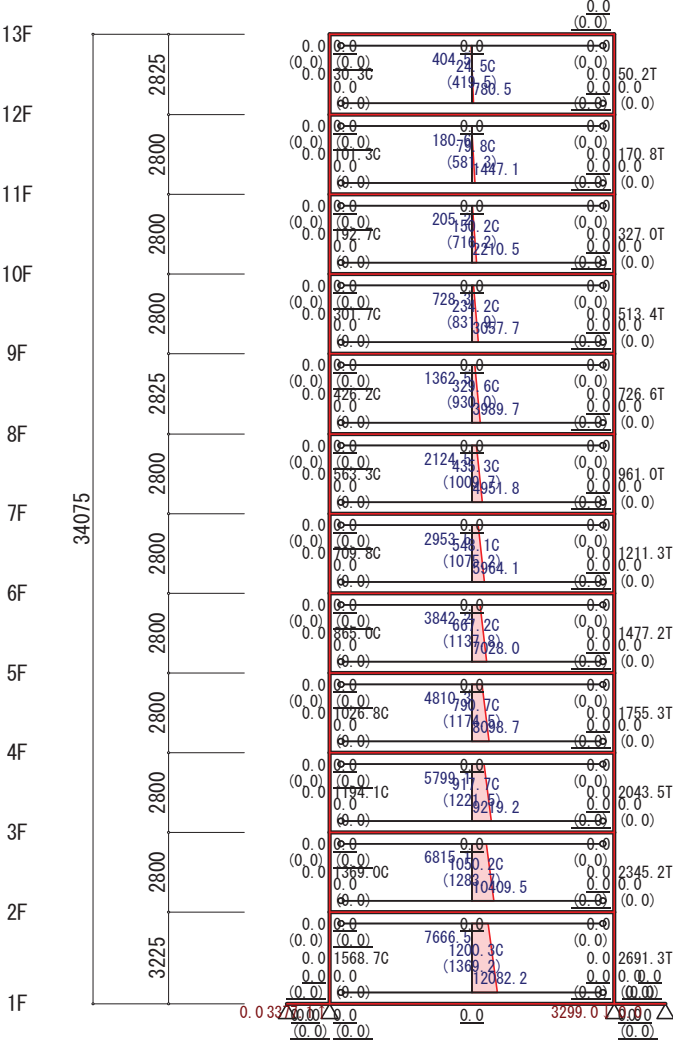

1500	10000	1800
13300		


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

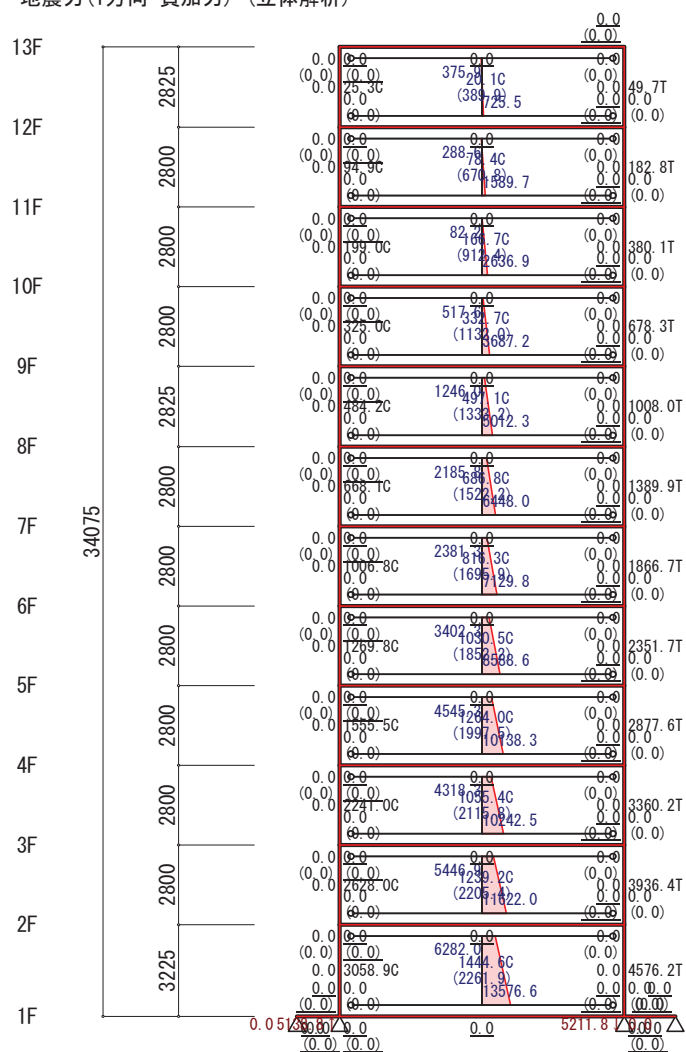

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

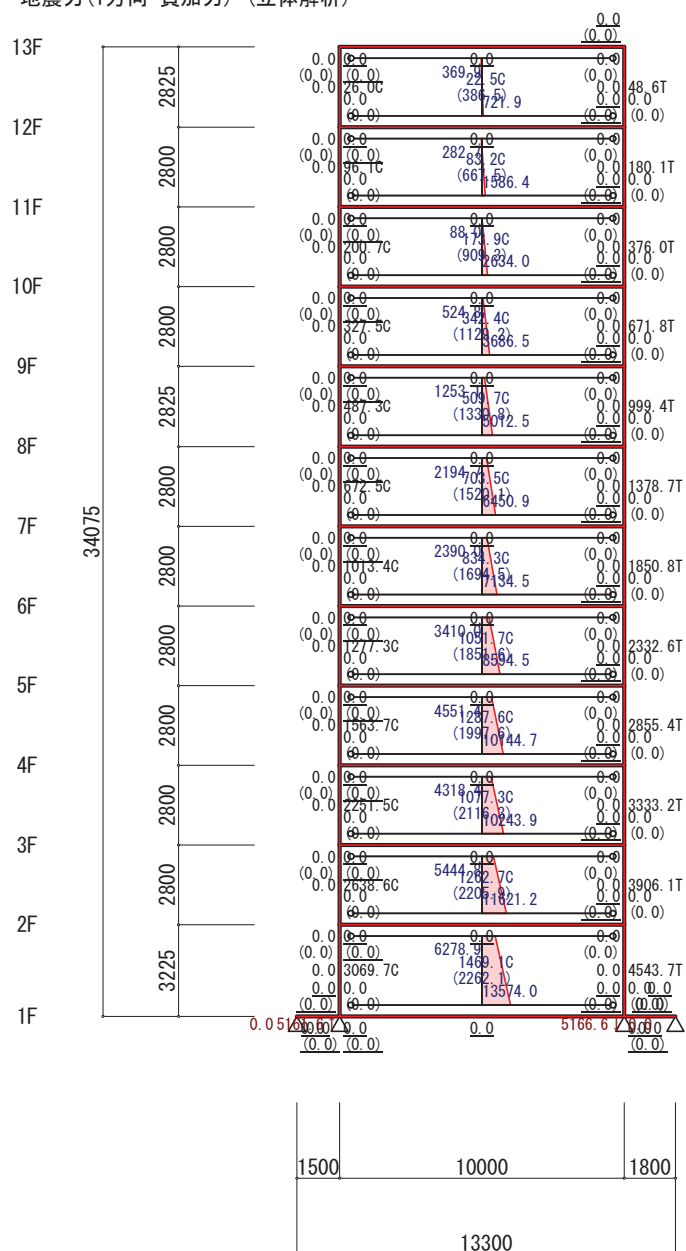

Y1 Y2 Y3 Y4

X3 フレーム (S=1/265)



地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

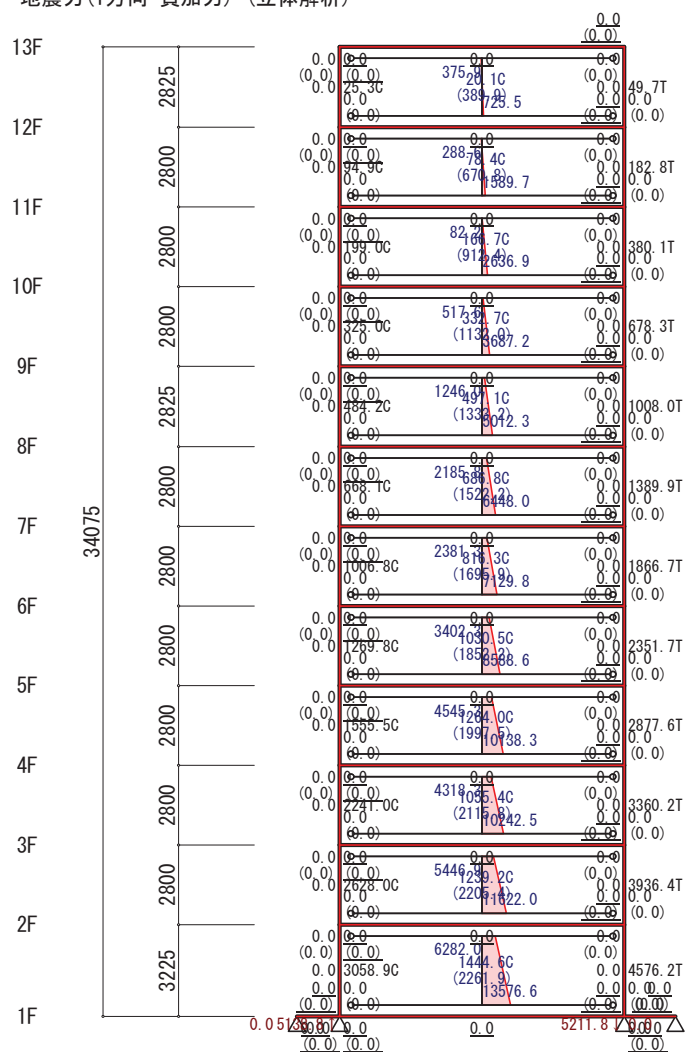

Y1 Y2 Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/265)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

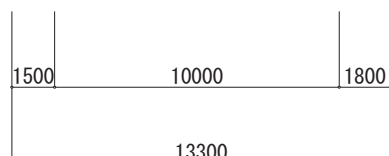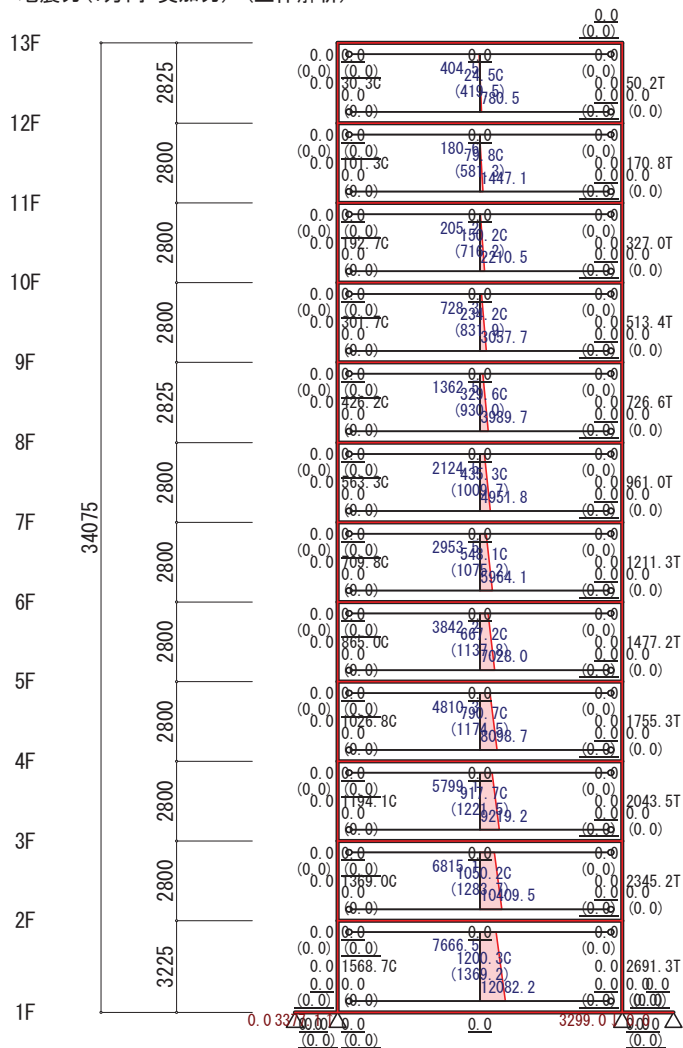

Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/265)

A-2.3 部材応力表

G. Ml	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. Nl	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. Ql	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)
W. N	: 壁柱軸力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			

HS.N1 : 水平バネ応力 (加力直交) (kN)

応力の付号

柱せん断力 右向きが (+)
 梁せん断力、柱軸力 下向きが (+)
 曲げモーメント 時計回りが (+)
 プレース軸力 圧縮が (+)

* Y1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	38.8	27.0	19.6	30.7	0.0	0.0
	X2	X3	-38.8	29.3	12.4	26.6	23.8	0.0	0.0
	X3	X4	-29.3	29.3	17.2	25.2	25.2	0.0	0.0
	X4	X5	-29.3	38.8	12.4	23.8	26.6	0.0	0.0
	X5	X6	-38.8	0.0	27.0	30.7	19.6	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	-90.6	126.4	66.3	90.6	100.8	0.0	0.0
	X2	X3	-119.1	114.7	57.9	96.3	95.1	0.0	0.0
	X3	X4	-115.8	115.8	59.1	95.7	95.7	0.0	0.0
	X4	X5	-114.7	119.1	57.9	95.1	96.3	0.0	0.0
	X5	X6	-126.4	90.6	66.3	100.8	90.6	0.0	0.0
12F	X1	X2	-88.9	97.3	48.5	76.4	78.9	0.0	0.0
	X2	X3	-100.2	102.7	52.2	84.2	84.9	0.0	0.0
	X3	X4	-102.2	102.2	51.5	84.6	84.6	0.0	0.0
	X4	X5	-102.7	100.2	52.2	84.9	84.2	0.0	0.0
	X5	X6	-97.3	88.9	48.5	78.9	76.4	0.0	0.0
11F	X1	X2	-83.9	99.1	50.1	75.5	79.8	0.0	0.0
	X2	X3	-101.7	102.2	51.7	84.5	84.6	0.0	0.0
	X3	X4	-102.0	102.0	51.7	84.6	84.6	0.0	0.0
	X4	X5	-102.2	101.7	51.7	84.6	84.5	0.0	0.0
	X5	X6	-99.1	83.9	50.1	79.8	75.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	-88.7	104.6	53.3	80.1	84.7	0.0	0.0
	X2	X3	-102.5	101.8	51.6	84.7	84.5	0.0	0.0
	X3	X4	-102.0	102.0	51.7	84.6	84.6	0.0	0.0
	X4	X5	-101.8	102.5	51.6	84.5	84.7	0.0	0.0
	X5	X6	-104.6	88.7	53.3	84.7	80.1	0.0	0.0
9F	X1	X2	-88.0	105.0	53.4	80.0	84.8	0.0	0.0
	X2	X3	-102.5	101.8	51.6	84.7	84.5	0.0	0.0
	X3	X4	-102.0	102.0	51.7	84.6	84.6	0.0	0.0
	X4	X5	-101.8	102.5	51.6	84.5	84.7	0.0	0.0
	X5	X6	-105.0	88.0	53.4	84.8	80.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	-88.2	112.5	57.2	83.3	90.2	0.0	0.0
	X2	X3	-111.3	111.0	56.2	92.4	92.3	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	X3	X4	-111.1	111.1	56.2	92.3	92.3	0.0	0.0
	X4	X5	-111.0	111.3	56.2	92.3	92.4	0.0	0.0
	X5	X6	-112.5	88.2	57.2	90.2	83.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	-89.0	112.2	56.9	83.4	90.1	0.0	0.0
	X2	X3	-111.4	111.0	56.1	92.4	92.3	0.0	0.0
	X3	X4	-111.1	111.1	56.2	92.3	92.3	0.0	0.0
	X4	X5	-111.0	111.4	56.1	92.3	92.4	0.0	0.0
	X5	X6	-112.2	89.0	56.9	90.1	83.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	-88.4	112.9	56.8	83.2	90.2	0.0	0.0
	X2	X3	-114.0	114.5	57.9	95.0	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-114.4	114.4	57.8	95.1	95.1	0.0	0.0
	X4	X5	-114.5	114.0	57.9	95.2	95.0	0.0	0.0
	X5	X6	-112.9	88.4	56.8	90.2	83.2	0.0	0.0
5F	X1	X2	-88.4	112.9	56.9	83.2	90.2	0.0	0.0
	X2	X3	-114.2	114.4	57.9	95.1	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-114.3	114.3	57.8	95.1	95.1	0.0	0.0
	X4	X5	-114.4	114.2	57.9	95.2	95.1	0.0	0.0
	X5	X6	-112.9	88.4	56.9	90.2	83.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-88.2	113.1	56.9	83.2	90.3	0.0	0.0
	X2	X3	-114.2	114.4	57.9	95.1	95.1	0.0	0.0
	X3	X4	-114.4	114.4	57.8	95.1	95.1	0.0	0.0
	X4	X5	-114.4	114.2	57.9	95.1	95.1	0.0	0.0
	X5	X6	-113.1	88.2	56.9	90.3	83.2	0.0	0.0
3F	X1	X2	-88.7	112.7	56.8	83.3	90.2	0.0	0.0
	X2	X3	-114.3	114.4	57.8	95.1	95.1	0.0	0.0
	X3	X4	-114.3	114.3	57.9	95.1	95.1	0.0	0.0
	X4	X5	-114.4	114.3	57.8	95.1	95.1	0.0	0.0
	X5	X6	-112.7	88.7	56.8	90.2	83.3	0.0	0.0
2F	X1	X2	-86.4	114.4	57.2	82.7	90.7	0.0	0.0
	X2	X3	-113.7	114.5	58.1	95.0	95.2	0.0	0.0
	X3	X4	-114.5	114.5	57.7	95.1	95.1	0.0	0.0
	X4	X5	-114.5	113.7	58.1	95.2	95.0	0.0	0.0
	X5	X6	-114.4	86.4	57.2	90.7	82.7	0.0	0.0
1F	X1	X2	-38.6	208.1	142.2	115.0	163.4	0.0	0.0
	X2	X3	-201.0	167.8	81.2	143.9	134.4	0.0	0.0
	X3	X4	-169.4	169.4	96.1	139.2	139.2	0.0	0.0
	X4	X5	-167.8	201.0	81.2	134.4	143.9	0.0	0.0
	X5	X6	-208.1	38.6	142.2	163.4	115.0	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	106.0	94.5	5.7	-28.6	28.6	0.0	0.0
	X2	X3	103.4	103.0	0.2	-29.5	29.5	0.0	0.0
	X3	X4	109.7	109.7	0.0	-31.3	31.3	0.0	0.0
	X4	X5	103.0	103.4	-0.2	-29.5	29.5	0.0	0.0
	X5	X6	94.5	106.0	-5.7	-28.6	28.6	0.0	0.0
12F	X1	X2	153.7	142.3	5.7	-42.3	42.3	0.0	0.0
	X2	X3	216.0	209.7	3.2	-60.8	60.8	0.0	0.0
	X3	X4	213.2	213.2	0.0	-60.9	60.9	0.0	0.0
	X4	X5	209.7	216.0	-3.2	-60.8	60.8	0.0	0.0
	X5	X6	142.3	153.7	-5.7	-42.3	42.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	184.5	170.8	6.8	-50.8	50.8	0.0	0.0
	X2	X3	254.0	247.4	3.3	-71.6	71.6	0.0	0.0
	X3	X4	250.5	250.5	0.0	-71.6	71.6	0.0	0.0
	X4	X5	247.4	254.0	-3.3	-71.6	71.6	0.0	0.0
	X5	X6	170.8	184.5	-6.8	-50.8	50.8	0.0	0.0
10F	X1	X2	241.5	223.8	8.9	-66.5	66.5	0.0	0.0
	X2	X3	280.6	276.8	1.9	-79.6	79.6	0.0	0.0
	X3	X4	282.3	282.3	0.0	-80.7	80.7	0.0	0.0
	X4	X5	276.8	280.6	-1.9	-79.6	79.6	0.0	0.0
	X5	X6	223.8	241.5	-8.9	-66.5	66.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	270.8	252.3	9.3	-74.7	74.7	0.0	0.0
	X2	X3	312.6	307.4	2.6	-88.6	88.6	0.0	0.0
	X3	X4	311.1	311.1	0.0	-88.9	88.9	0.0	0.0
	X4	X5	307.4	312.6	-2.6	-88.6	88.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	X5	X6	252.3	270.8	-9.3	-74.7	74.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	405.9	362.2	21.9	-109.7	109.7	0.0	0.0
	X2	X3	402.0	398.0	2.0	-114.3	114.3	0.0	0.0
	X3	X4	406.5	406.5	0.0	-116.1	116.1	0.0	0.0
	X4	X5	398.0	402.0	-2.0	-114.3	114.3	0.0	0.0
	X5	X6	362.2	405.9	-21.9	-109.7	109.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	426.5	394.6	15.9	-117.3	117.3	0.0	0.0
	X2	X3	448.9	444.3	2.3	-127.6	127.6	0.0	0.0
	X3	X4	451.0	451.0	0.0	-128.8	128.8	0.0	0.0
	X4	X5	444.3	448.9	-2.3	-127.6	127.6	0.0	0.0
	X5	X6	394.6	426.5	-15.9	-117.3	117.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	416.4	392.4	12.0	-115.6	115.6	0.0	0.0
	X2	X3	477.8	470.5	3.6	-135.5	135.5	0.0	0.0
	X3	X4	473.5	473.5	0.0	-135.3	135.3	0.0	0.0
	X4	X5	470.5	477.8	-3.6	-135.5	135.5	0.0	0.0
	X5	X6	392.4	416.4	-12.0	-115.6	115.6	0.0	0.0
5F	X1	X2	415.1	387.5	13.8	-114.7	114.7	0.0	0.0
	X2	X3	462.7	457.1	2.8	-131.4	131.4	0.0	0.0
	X3	X4	459.9	459.9	0.0	-131.4	131.4	0.0	0.0
	X4	X5	457.1	462.7	-2.8	-131.4	131.4	0.0	0.0
	X5	X6	387.5	415.1	-13.8	-114.7	114.7	0.0	0.0
4F	X1	X2	416.5	401.4	7.6	-116.8	116.8	0.0	0.0
	X2	X3	487.6	482.1	2.8	-138.5	138.5	0.0	0.0
	X3	X4	483.1	483.1	0.0	-138.0	138.0	0.0	0.0
	X4	X5	482.1	487.6	-2.8	-138.5	138.5	0.0	0.0
	X5	X6	401.4	416.5	-7.6	-116.8	116.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	389.1	384.5	2.3	-110.5	110.5	0.0	0.0
	X2	X3	475.2	470.5	2.4	-135.1	135.1	0.0	0.0
	X3	X4	470.5	470.5	0.0	-134.4	134.4	0.0	0.0
	X4	X5	470.5	475.2	-2.4	-135.1	135.1	0.0	0.0
	X5	X6	384.5	389.1	-2.3	-110.5	110.5	0.0	0.0
2F	X1	X2	341.0	333.9	3.6	-96.4	96.4	0.0	0.0
	X2	X3	403.4	398.9	2.2	-114.6	114.6	0.0	0.0
	X3	X4	397.0	397.0	0.0	-113.4	113.4	0.0	0.0
	X4	X5	398.9	403.4	-2.2	-114.6	114.6	0.0	0.0
	X5	X6	333.9	341.0	-3.6	-96.4	96.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	309.3	301.5	3.9	-87.3	87.3	0.0	0.0
	X2	X3	299.1	303.9	-2.4	-86.1	86.1	0.0	0.0
	X3	X4	307.7	307.7	0.0	-87.9	87.9	0.0	0.0
	X4	X5	303.9	299.1	2.4	-86.1	86.1	0.0	0.0
	X5	X6	301.5	309.3	-3.9	-87.3	87.3	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	-106.0	-94.5	-5.7	28.6	-28.6	0.0	0.0
	X2	X3	-103.4	-103.0	-0.2	29.5	-29.5	0.0	0.0
	X3	X4	-109.7	-109.7	0.0	31.3	-31.3	0.0	0.0
	X4	X5	-103.0	-103.4	0.2	29.5	-29.5	0.0	0.0
	X5	X6	-94.5	-106.0	5.7	28.6	-28.6	0.0	0.0
12F	X1	X2	-153.7	-142.3	-5.7	42.3	-42.3	0.0	0.0
	X2	X3	-216.0	-209.7	-3.2	60.8	-60.8	0.0	0.0
	X3	X4	-213.2	-213.2	0.0	60.9	-60.9	0.0	0.0
	X4	X5	-209.7	-216.0	3.2	60.8	-60.8	0.0	0.0
	X5	X6	-142.3	-153.7	5.7	42.3	-42.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	-184.5	-170.8	-6.8	50.8	-50.8	0.0	0.0
	X2	X3	-254.0	-247.4	-3.3	71.6	-71.6	0.0	0.0
	X3	X4	-250.5	-250.5	0.0	71.6	-71.6	0.0	0.0
	X4	X5	-247.4	-254.0	3.3	71.6	-71.6	0.0	0.0
	X5	X6	-170.8	-184.5	6.8	50.8	-50.8	0.0	0.0
10F	X1	X2	-241.5	-223.8	-8.9	66.5	-66.5	0.0	0.0
	X2	X3	-280.6	-276.8	-1.9	79.6	-79.6	0.0	0.0
	X3	X4	-282.3	-282.3	0.0	80.7	-80.7	0.0	0.0
	X4	X5	-276.8	-280.6	1.9	79.6	-79.6	0.0	0.0
	X5	X6	-223.8	-241.5	8.9	66.5	-66.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	-270.8	-252.3	-9.3	74.7	-74.7	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	X2	X3	-312.6	-307.4	-2.6	88.6	-88.6	0.0	0.0
	X3	X4	-311.1	-311.1	0.0	88.9	-88.9	0.0	0.0
	X4	X5	-307.4	-312.6	2.6	88.6	-88.6	0.0	0.0
	X5	X6	-252.3	-270.8	9.3	74.7	-74.7	0.0	0.0
8F	X1	X2	-405.9	-362.2	-21.9	109.7	-109.7	0.0	0.0
	X2	X3	-402.0	-398.0	-2.0	114.3	-114.3	0.0	0.0
	X3	X4	-406.5	-406.5	0.0	116.1	-116.1	0.0	0.0
	X4	X5	-398.0	-402.0	2.0	114.3	-114.3	0.0	0.0
	X5	X6	-362.2	-405.9	21.9	109.7	-109.7	0.0	0.0
7F	X1	X2	-426.5	-394.6	-15.9	117.3	-117.3	0.0	0.0
	X2	X3	-448.9	-444.3	-2.3	127.6	-127.6	0.0	0.0
	X3	X4	-451.0	-451.0	0.0	128.8	-128.8	0.0	0.0
	X4	X5	-444.3	-448.9	2.3	127.6	-127.6	0.0	0.0
	X5	X6	-394.6	-426.5	15.9	117.3	-117.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	-416.4	-392.4	-12.0	115.6	-115.6	0.0	0.0
	X2	X3	-477.8	-470.5	-3.6	135.5	-135.5	0.0	0.0
	X3	X4	-473.5	-473.5	0.0	135.3	-135.3	0.0	0.0
	X4	X5	-470.5	-477.8	3.6	135.5	-135.5	0.0	0.0
	X5	X6	-392.4	-416.4	12.0	115.6	-115.6	0.0	0.0
5F	X1	X2	-415.1	-387.5	-13.8	114.7	-114.7	0.0	0.0
	X2	X3	-462.7	-457.1	-2.8	131.4	-131.4	0.0	0.0
	X3	X4	-459.9	-459.9	0.0	131.4	-131.4	0.0	0.0
	X4	X5	-457.1	-462.7	2.8	131.4	-131.4	0.0	0.0
	X5	X6	-387.5	-415.1	13.8	114.7	-114.7	0.0	0.0
4F	X1	X2	-416.5	-401.4	-7.6	116.8	-116.8	0.0	0.0
	X2	X3	-487.6	-482.1	-2.8	138.5	-138.5	0.0	0.0
	X3	X4	-483.1	-483.1	0.0	138.0	-138.0	0.0	0.0
	X4	X5	-482.1	-487.6	2.8	138.5	-138.5	0.0	0.0
	X5	X6	-401.4	-416.5	7.6	116.8	-116.8	0.0	0.0
3F	X1	X2	-389.1	-384.5	-2.3	110.5	-110.5	0.0	0.0
	X2	X3	-475.2	-470.5	-2.4	135.1	-135.1	0.0	0.0
	X3	X4	-470.5	-470.5	0.0	134.4	-134.4	0.0	0.0
	X4	X5	-470.5	-475.2	2.4	135.1	-135.1	0.0	0.0
	X5	X6	-384.5	-389.1	2.3	110.5	-110.5	0.0	0.0
2F	X1	X2	-341.0	-333.9	-3.6	96.4	-96.4	0.0	0.0
	X2	X3	-403.4	-398.9	-2.2	114.6	-114.6	0.0	0.0
	X3	X4	-397.0	-397.0	0.0	113.4	-113.4	0.0	0.0
	X4	X5	-398.9	-403.4	2.2	114.6	-114.6	0.0	0.0
	X5	X6	-333.9	-341.0	3.6	96.4	-96.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-309.3	-301.5	-3.9	87.3	-87.3	0.0	0.0
	X2	X3	-299.1	-303.9	2.4	86.1	-86.1	0.0	0.0
	X3	X4	-307.7	-307.7	0.0	87.9	-87.9	0.0	0.0
	X4	X5	-303.9	-299.1	-2.4	86.1	-86.1	0.0	0.0
	X5	X6	-301.5	-309.3	3.9	87.3	-87.3	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	90.6	58.1	-16.2	-52.6	52.6	-263.1	263.1
		X2	-7.3	-1.3	3.0	3.0	-3.0	-455.4	455.4
		X3	1.0	0.1	-0.5	-0.4	0.4	-449.1	449.1
		X4	-1.0	-0.1	0.5	0.4	-0.4	-449.1	449.1
		X5	7.3	1.3	-3.0	-3.0	3.0	-455.4	455.4
		X6	-90.6	-58.1	16.2	52.6	-52.6	-263.1	263.1
11F	12F	X1	30.7	38.3	3.8	-24.7	24.7	-514.6	514.6
		X2	4.2	2.6	-0.8	-2.4	2.4	-875.1	875.1
		X3	-0.6	-0.3	0.2	0.3	-0.3	-874.6	874.6
		X4	0.6	0.3	-0.2	-0.3	0.3	-874.6	874.6
		X5	-4.2	-2.6	0.8	2.4	-2.4	-875.1	875.1
		X6	-30.7	-38.3	-3.8	24.7	-24.7	-514.6	514.6
10F	11F	X1	45.6	44.6	-0.5	-32.2	32.2	-764.4	764.4
		X2	0.1	-0.6	-0.3	0.2	-0.2	-1295.4	1295.4
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-1299.2	1299.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-1299.2	1299.2
		X5	-0.1	0.6	0.3	-0.2	0.2	-1295.4	1295.4
		X6	-45.6	-44.6	0.5	32.2	-32.2	-764.4	764.4

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	X1	44.1	44.8	0.3	-31.8	31.8	-1017.4	1017.4
		X2	-1.4	-1.4	0.0	1.0	-1.0	-1721.2	1721.2
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-1724.6	1724.6
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-1724.6	1724.6
		X5	1.4	1.4	-0.0	-1.0	1.0	-1721.2	1721.2
		X6	-44.1	-44.8	-0.3	31.8	-31.8	-1017.4	1017.4
8F	9F	X1	43.2	41.7	-0.8	-30.1	30.1	-1269.9	1269.9
		X2	-1.1	-0.7	0.2	0.6	-0.6	-2146.3	2146.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-2149.0	2149.0
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-2149.0	2149.0
		X5	1.1	0.7	-0.2	-0.6	0.6	-2146.3	2146.3
		X6	-43.2	-41.7	0.8	30.1	-30.1	-1269.9	1269.9
7F	8F	X1	46.5	44.1	-1.2	-32.4	32.4	-1524.9	1524.9
		X2	-0.5	-0.6	-0.0	0.4	-0.4	-2583.5	2583.5
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-2587.8	2587.8
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-2587.8	2587.8
		X5	0.5	0.6	0.0	-0.4	0.4	-2583.5	2583.5
		X6	-46.5	-44.1	1.2	32.4	-32.4	-1524.9	1524.9
6F	7F	X1	44.9	43.4	-0.7	-31.5	31.5	-1779.6	1779.6
		X2	-0.2	0.3	0.3	-0.0	0.0	-3038.5	3038.5
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-3044.6	3044.6
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-3044.6	3044.6
		X5	0.2	-0.3	-0.3	0.0	-0.0	-3038.5	3038.5
		X6	-44.9	-43.4	0.7	31.5	-31.5	-1779.6	1779.6
5F	6F	X1	45.0	43.4	-0.8	-31.6	31.6	-2033.8	2033.8
		X2	0.8	0.7	-0.1	-0.5	0.5	-3487.5	3487.5
		X3	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-3497.9	3497.9
		X4	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-3497.9	3497.9
		X5	-0.8	-0.7	0.1	0.5	-0.5	-3487.5	3487.5
		X6	-45.0	-43.4	0.8	31.6	-31.6	-2033.8	2033.8
4F	5F	X1	45.0	43.5	-0.8	-31.6	31.6	-2287.5	2287.5
		X2	0.5	0.5	-0.0	-0.4	0.4	-3936.8	3936.8
		X3	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3951.5	3951.5
		X4	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3951.5	3951.5
		X5	-0.5	-0.5	0.0	0.4	-0.4	-3936.8	3936.8
		X6	-45.0	-43.5	0.8	31.6	-31.6	-2287.5	2287.5
3F	4F	X1	44.7	42.8	-1.0	-31.3	31.3	-2540.8	2540.8
		X2	0.5	0.3	-0.1	-0.3	0.3	-4411.7	4411.7
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-4430.7	4430.7
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-4430.7	4430.7
		X5	-0.5	-0.3	0.1	0.3	-0.3	-4411.7	4411.7
		X6	-44.7	-42.8	1.0	31.3	-31.3	-2540.8	2540.8
2F	3F	X1	45.9	45.9	-0.0	-32.8	32.8	-2794.1	2794.1
		X2	1.2	2.0	0.4	-1.2	1.2	-4876.8	4876.8
		X3	-0.2	-0.6	-0.2	0.3	-0.3	-4900.2	4900.2
		X4	0.2	0.6	0.2	-0.3	0.3	-4900.2	4900.2
		X5	-1.2	-2.0	-0.4	1.2	-1.2	-4876.8	4876.8
		X6	-45.9	-45.9	0.0	32.8	-32.8	-2794.1	2794.1
1F	2F	X1	40.5	38.6	-1.0	-24.5	24.5	-3052.6	3052.6
		X2	-2.7	-7.0	-2.2	3.0	-3.0	-5348.0	5348.0
		X3	0.5	1.7	0.6	-0.7	0.7	-5375.4	5375.4
		X4	-0.5	-1.7	-0.6	0.7	-0.7	-5375.4	5375.4
		X5	2.7	7.0	2.2	-3.0	3.0	-5348.0	5348.0
		X6	-40.5	-38.6	1.0	24.5	-24.5	-3052.6	3052.6

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	-106.0	-61.6	22.2	59.3	-59.3	-0.2	0.2
		X2	-197.9	-155.1	21.4	124.9	-124.9	-7.0	7.0
		X3	-212.7	-180.0	16.4	139.0	-139.0	-3.0	3.0
		X4	-212.7	-180.0	16.4	139.0	-139.0	3.0	-3.0
		X5	-197.9	-155.1	21.4	124.9	-124.9	7.0	-7.0
		X6	-106.0	-61.6	22.2	59.3	-59.3	0.2	-0.2
11F	12F	X1	-92.2	-62.5	14.9	55.2	-55.2	-10.9	10.9
		X2	-203.2	-174.4	14.4	134.9	-134.9	-23.8	23.8

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	X3	-242.8	-212.9	14.9	162.8	-162.8	-12.3	12.3
		X4	-242.8	-212.9	14.9	162.8	-162.8	12.3	-12.3
		X5	-203.2	-174.4	14.4	134.9	-134.9	23.8	-23.8
		X6	-92.2	-62.5	14.9	55.2	-55.2	10.9	-10.9
10F	11F	X1	-122.1	-103.3	9.4	80.5	-80.5	-32.6	32.6
		X2	-250.4	-227.9	11.2	170.8	-170.8	-51.9	51.9
		X3	-284.9	-256.4	14.3	193.3	-193.3	-25.7	25.7
		X4	-284.9	-256.4	14.3	193.3	-193.3	25.7	-25.7
		X5	-250.4	-227.9	11.2	170.8	-170.8	51.9	-51.9
		X6	-122.1	-103.3	9.4	80.5	-80.5	32.6	-32.6
9F	10F	X1	-138.2	-115.6	11.3	90.7	-90.7	-62.1	62.1
		X2	-276.5	-247.5	14.5	187.2	-187.2	-86.3	86.3
		X3	-302.7	-275.1	13.8	206.4	-206.4	-40.8	40.8
		X4	-302.7	-275.1	13.8	206.4	-206.4	40.8	-40.8
		X5	-276.5	-247.5	14.5	187.2	-187.2	86.3	-86.3
		X6	-138.2	-115.6	11.3	90.7	-90.7	62.1	-62.1
8F	9F	X1	-155.2	-174.2	-9.5	116.6	-116.6	-97.7	97.7
		X2	-317.3	-342.6	-12.6	233.6	-233.6	-132.5	132.5
		X3	-343.4	-363.7	-10.1	250.3	-250.3	-60.2	60.2
		X4	-343.4	-363.7	-10.1	250.3	-250.3	60.2	-60.2
		X5	-317.3	-342.6	-12.6	233.6	-233.6	132.5	-132.5
		X6	-155.2	-174.2	-9.5	116.6	-116.6	97.7	-97.7
7F	8F	X1	-231.8	-220.3	5.7	161.4	-161.4	-125.6	125.6
		X2	-421.6	-386.2	17.7	288.5	-288.5	-189.4	189.4
		X3	-440.8	-405.5	17.7	302.2	-302.2	-81.4	81.4
		X4	-440.8	-405.5	17.7	302.2	-302.2	81.4	-81.4
		X5	-421.6	-386.2	17.7	288.5	-288.5	189.4	-189.4
		X6	-231.8	-220.3	5.7	161.4	-161.4	125.6	-125.6
6F	7F	X1	-206.2	-209.0	-1.4	148.3	-148.3	-153.6	153.6
		X2	-457.3	-438.3	9.5	319.9	-319.9	-278.1	278.1
		X3	-489.8	-473.7	8.1	344.1	-344.1	-119.9	119.9
		X4	-489.8	-473.7	8.1	344.1	-344.1	119.9	-119.9
		X5	-457.3	-438.3	9.5	319.9	-319.9	278.1	-278.1
		X6	-206.2	-209.0	-1.4	148.3	-148.3	153.6	-153.6
5F	6F	X1	-207.5	-200.0	3.7	145.5	-145.5	-191.8	191.8
		X2	-431.9	-423.3	4.3	305.4	-305.4	-358.3	358.3
		X3	-470.3	-457.8	6.2	331.5	-331.5	-150.9	150.9
		X4	-470.3	-457.8	6.2	331.5	-331.5	150.9	-150.9
		X5	-431.9	-423.3	4.3	305.4	-305.4	358.3	-358.3
		X6	-207.5	-200.0	3.7	145.5	-145.5	191.8	-191.8
4F	5F	X1	-215.1	-214.7	0.2	153.5	-153.5	-238.8	238.8
		X2	-426.9	-396.6	15.2	294.1	-294.1	-450.5	450.5
		X3	-459.1	-427.5	15.8	316.6	-316.6	-185.0	185.0
		X4	-459.1	-427.5	15.8	316.6	-316.6	185.0	-185.0
		X5	-426.9	-396.6	15.2	294.1	-294.1	450.5	-450.5
		X6	-215.1	-214.7	0.2	153.5	-153.5	238.8	-238.8
3F	4F	X1	-201.9	-215.2	-6.6	148.9	-148.9	-288.7	288.7
		X2	-492.5	-481.8	5.4	348.0	-348.0	-645.3	645.3
		X3	-537.7	-523.3	7.2	378.9	-378.9	-264.3	264.3
		X4	-537.7	-523.3	7.2	378.9	-378.9	264.3	-264.3
		X5	-492.5	-481.8	5.4	348.0	-348.0	645.3	-645.3
		X6	-201.9	-215.2	-6.6	148.9	-148.9	288.7	-288.7
2F	3F	X1	-173.9	-191.5	-8.8	130.5	-130.5	-359.4	359.4
		X2	-377.9	-416.0	-19.1	283.6	-283.6	-752.4	752.4
		X3	-417.6	-453.7	-18.1	311.2	-311.2	-308.0	308.0
		X4	-417.6	-453.7	-18.1	311.2	-311.2	308.0	-308.0
		X5	-377.9	-416.0	-19.1	283.6	-283.6	752.4	-752.4
		X6	-173.9	-191.5	-8.8	130.5	-130.5	359.4	-359.4
1F	2F	X1	-149.6	-309.3	-79.9	142.3	-142.3	-455.8	455.8
		X2	-321.3	-600.6	-139.7	285.8	-285.8	-875.9	875.9
		X3	-342.1	-611.6	-134.7	295.7	-295.7	-354.6	354.6
		X4	-342.1	-611.6	-134.7	295.7	-295.7	354.6	-354.6
		X5	-321.3	-600.6	-139.7	285.8	-285.8	875.9	-875.9
		X6	-149.6	-309.3	-79.9	142.3	-142.3	455.8	-455.8

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	106.0	61.6	-22.2	-59.3	59.3	0.2	-0.2
		X2	197.9	155.1	-21.4	-124.9	124.9	7.0	-7.0
		X3	212.7	180.0	-16.4	-139.0	139.0	3.0	-3.0
		X4	212.7	180.0	-16.4	-139.0	139.0	-3.0	3.0
		X5	197.9	155.1	-21.4	-124.9	124.9	-7.0	7.0
		X6	106.0	61.6	-22.2	-59.3	59.3	-0.2	0.2
11F	12F	X1	92.2	62.5	-14.9	-55.2	55.2	10.9	-10.9
		X2	203.2	174.4	-14.4	-134.9	134.9	23.8	-23.8
		X3	242.8	212.9	-14.9	-162.8	162.8	12.3	-12.3
		X4	242.8	212.9	-14.9	-162.8	162.8	-12.3	12.3
		X5	203.2	174.4	-14.4	-134.9	134.9	-23.8	23.8
		X6	92.2	62.5	-14.9	-55.2	55.2	-10.9	10.9
10F	11F	X1	122.1	103.3	-9.4	-80.5	80.5	32.6	-32.6
		X2	250.4	227.9	-11.2	-170.8	170.8	51.9	-51.9
		X3	284.9	256.4	-14.3	-193.3	193.3	25.7	-25.7
		X4	284.9	256.4	-14.3	-193.3	193.3	-25.7	25.7
		X5	250.4	227.9	-11.2	-170.8	170.8	-51.9	51.9
		X6	122.1	103.3	-9.4	-80.5	80.5	-32.6	32.6
9F	10F	X1	138.2	115.6	-11.3	-90.7	90.7	62.1	-62.1
		X2	276.5	247.5	-14.5	-187.2	187.2	86.3	-86.3
		X3	302.7	275.1	-13.8	-206.4	206.4	40.8	-40.8
		X4	302.7	275.1	-13.8	-206.4	206.4	-40.8	40.8
		X5	276.5	247.5	-14.5	-187.2	187.2	-86.3	86.3
		X6	138.2	115.6	-11.3	-90.7	90.7	-62.1	62.1
8F	9F	X1	155.2	174.2	9.5	-116.6	116.6	97.7	-97.7
		X2	317.3	342.6	12.6	-233.6	233.6	132.5	-132.5
		X3	343.4	363.7	10.1	-250.3	250.3	60.2	-60.2
		X4	343.4	363.7	10.1	-250.3	250.3	-60.2	60.2
		X5	317.3	342.6	12.6	-233.6	233.6	-132.5	132.5
		X6	155.2	174.2	9.5	-116.6	116.6	-97.7	97.7
7F	8F	X1	231.8	220.3	-5.7	-161.4	161.4	125.6	-125.6
		X2	421.6	386.2	-17.7	-288.5	288.5	189.4	-189.4
		X3	440.8	405.5	-17.7	-302.2	302.2	81.4	-81.4
		X4	440.8	405.5	-17.7	-302.2	302.2	-81.4	81.4
		X5	421.6	386.2	-17.7	-288.5	288.5	-189.4	189.4
		X6	231.8	220.3	-5.7	-161.4	161.4	-125.6	125.6
6F	7F	X1	206.2	209.0	1.4	-148.3	148.3	153.6	-153.6
		X2	457.3	438.3	-9.5	-319.9	319.9	278.1	-278.1
		X3	489.8	473.7	-8.1	-344.1	344.1	119.9	-119.9
		X4	489.8	473.7	-8.1	-344.1	344.1	-119.9	119.9
		X5	457.3	438.3	-9.5	-319.9	319.9	-278.1	278.1
		X6	206.2	209.0	1.4	-148.3	148.3	-153.6	153.6
5F	6F	X1	207.5	200.0	-3.7	-145.5	145.5	191.8	-191.8
		X2	431.9	423.3	-4.3	-305.4	305.4	358.3	-358.3
		X3	470.3	457.8	-6.2	-331.5	331.5	150.9	-150.9
		X4	470.3	457.8	-6.2	-331.5	331.5	-150.9	150.9
		X5	431.9	423.3	-4.3	-305.4	305.4	-358.3	358.3
		X6	207.5	200.0	-3.7	-145.5	145.5	-191.8	191.8
4F	5F	X1	215.1	214.7	-0.2	-153.5	153.5	238.8	-238.8
		X2	426.9	396.6	-15.2	-294.1	294.1	450.5	-450.5
		X3	459.1	427.5	-15.8	-316.6	316.6	185.0	-185.0
		X4	459.1	427.5	-15.8	-316.6	316.6	-185.0	185.0
		X5	426.9	396.6	-15.2	-294.1	294.1	-450.5	450.5
		X6	215.1	214.7	-0.2	-153.5	153.5	-238.8	238.8
3F	4F	X1	201.9	215.2	6.6	-148.9	148.9	288.7	-288.7
		X2	492.5	481.8	-5.4	-348.0	348.0	645.3	-645.3
		X3	537.7	523.3	-7.2	-378.9	378.9	264.3	-264.3
		X4	537.7	523.3	-7.2	-378.9	378.9	-264.3	264.3
		X5	492.5	481.8	-5.4	-348.0	348.0	-645.3	645.3
		X6	201.9	215.2	6.6	-148.9	148.9	-288.7	288.7
2F	3F	X1	173.9	191.5	8.8	-130.5	130.5	359.4	-359.4
		X2	377.9	416.0	19.1	-283.6	283.6	752.4	-752.4
		X3	417.6	453.7	18.1	-311.2	311.2	308.0	-308.0
		X4	417.6	453.7	18.1	-311.2	311.2	-308.0	308.0
		X5	377.9	416.0	19.1	-283.6	283.6	-752.4	752.4

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	X6	173.9	191.5	8.8	-130.5	130.5	-359.4	359.4
1F	2F	X1	149.6	309.3	79.9	-142.3	142.3	455.8	-455.8
		X2	321.3	600.6	139.7	-285.8	285.8	875.9	-875.9
		X3	342.1	611.6	134.7	-295.7	295.7	354.6	-354.6
		X4	342.1	611.6	134.7	-295.7	295.7	-354.6	354.6
		X5	321.3	600.6	139.7	-285.8	285.8	-875.9	875.9
		X6	149.6	309.3	79.9	-142.3	142.3	-455.8	455.8

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	-132.2	153.4	74.5	118.5	124.5	0.0	0.0
	X2	X3	-145.5	144.2	72.5	121.7	121.3	0.0	0.0
	X3	X4	-144.7	144.7	72.6	121.5	121.5	0.0	0.0
	X4	X5	-144.2	145.5	72.5	121.3	121.7	0.0	0.0
	X5	X6	-153.4	132.2	74.5	124.5	118.5	0.0	0.0
12F	X1	X2	-135.7	146.5	70.6	119.6	122.6	0.0	0.0
	X2	X3	-153.8	154.6	76.0	131.6	131.9	0.0	0.0
	X3	X4	-154.3	154.3	75.9	131.7	131.7	0.0	0.0
	X4	X5	-154.6	153.8	76.0	131.9	131.6	0.0	0.0
	X5	X6	-146.5	135.7	70.6	122.6	119.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-133.7	146.9	70.6	118.7	122.5	0.0	0.0
	X2	X3	-153.2	153.7	75.6	130.9	131.0	0.0	0.0
	X3	X4	-153.5	153.5	75.6	131.0	131.0	0.0	0.0
	X4	X5	-153.7	153.2	75.6	131.0	130.9	0.0	0.0
	X5	X6	-146.9	133.7	70.6	122.5	118.7	0.0	0.0
10F	X1	X2	-139.1	154.1	74.1	124.0	128.3	0.0	0.0
	X2	X3	-153.6	153.4	75.6	131.0	130.9	0.0	0.0
	X3	X4	-153.5	153.5	75.6	131.0	131.0	0.0	0.0
	X4	X5	-153.4	153.6	75.6	130.9	131.0	0.0	0.0
	X5	X6	-154.1	139.1	74.1	128.3	124.0	0.0	0.0
9F	X1	X2	-139.1	154.2	74.1	124.0	128.3	0.0	0.0
	X2	X3	-153.6	153.4	75.6	131.0	130.9	0.0	0.0
	X3	X4	-153.5	153.5	75.6	131.0	131.0	0.0	0.0
	X4	X5	-153.4	153.6	75.6	130.9	131.0	0.0	0.0
	X5	X6	-154.2	139.1	74.1	128.3	124.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	-141.0	158.5	75.8	126.5	131.5	0.0	0.0
	X2	X3	-160.4	160.5	79.1	137.0	137.0	0.0	0.0
	X3	X4	-160.5	160.5	79.1	137.0	137.0	0.0	0.0
	X4	X5	-160.5	160.4	79.1	137.0	137.0	0.0	0.0
	X5	X6	-158.5	141.0	75.8	131.5	126.5	0.0	0.0
7F	X1	X2	-141.4	158.3	75.8	126.5	131.4	0.0	0.0
	X2	X3	-160.5	160.5	79.1	137.0	137.0	0.0	0.0
	X3	X4	-160.5	160.5	79.1	137.0	137.0	0.0	0.0
	X4	X5	-160.5	160.5	79.1	137.0	137.0	0.0	0.0
	X5	X6	-158.3	141.4	75.8	131.4	126.5	0.0	0.0
6F	X1	X2	-142.2	162.4	77.2	128.3	134.1	0.0	0.0
	X2	X3	-174.0	175.4	86.4	149.1	149.5	0.0	0.0
	X3	X4	-174.9	174.9	86.3	149.3	149.3	0.0	0.0
	X4	X5	-175.4	174.0	86.4	149.5	149.1	0.0	0.0
	X5	X6	-162.4	142.2	77.2	134.1	128.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-142.0	162.1	77.1	128.1	133.8	0.0	0.0
	X2	X3	-173.6	174.8	86.2	148.6	148.9	0.0	0.0
	X3	X4	-174.3	174.3	86.0	148.8	148.8	0.0	0.0
	X4	X5	-174.8	173.6	86.2	148.9	148.6	0.0	0.0
	X5	X6	-162.1	142.0	77.1	133.8	128.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	-142.0	162.1	77.0	128.1	133.8	0.0	0.0
	X2	X3	-173.5	174.9	86.2	148.6	149.0	0.0	0.0
	X3	X4	-174.3	174.3	86.0	148.8	148.8	0.0	0.0
	X4	X5	-174.9	173.5	86.2	149.0	148.6	0.0	0.0
	X5	X6	-162.1	142.0	77.0	133.8	128.1	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	X1	X2	-149.6	178.9	84.9	138.2	146.6	0.0	0.0
	X2	X3	-174.9	173.9	86.0	148.9	148.6	0.0	0.0
	X3	X4	-174.3	174.3	86.1	148.8	148.8	0.0	0.0
	X4	X5	-173.9	174.9	86.0	148.6	148.9	0.0	0.0
	X5	X6	-178.9	149.6	84.9	146.6	138.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	-154.2	181.9	86.1	141.1	149.0	0.0	0.0
	X2	X3	-177.5	178.5	88.2	151.7	152.0	0.0	0.0
	X3	X4	-178.2	178.2	87.9	151.9	151.9	0.0	0.0
	X4	X5	-178.5	177.5	88.2	152.0	151.7	0.0	0.0
	X5	X6	-181.9	154.2	86.1	149.0	141.1	0.0	0.0
1F	X1	X2	-102.3	237.3	123.4	137.0	175.6	0.0	0.0
	X2	X3	-209.6	185.0	95.8	159.8	152.8	0.0	0.0
	X3	X4	-191.1	191.1	102.0	156.3	156.3	0.0	0.0
	X4	X5	-185.0	209.6	95.8	152.8	159.8	0.0	0.0
	X5	X6	-237.3	102.3	123.4	175.6	137.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	363.1	358.3	2.4	-103.1	103.1	0.0	0.0
	X2	X3	448.1	446.0	1.1	-127.7	127.7	0.0	0.0
	X3	X4	481.8	481.8	0.0	-137.7	137.7	0.0	0.0
	X4	X5	446.0	448.1	-1.1	-127.7	127.7	0.0	0.0
	X5	X6	358.3	363.1	-2.4	-103.1	103.1	0.0	0.0
12F	X1	X2	577.9	568.6	4.7	-163.8	163.8	0.0	0.0
	X2	X3	888.5	882.0	3.3	-252.9	252.9	0.0	0.0
	X3	X4	931.9	931.9	0.0	-266.3	266.3	0.0	0.0
	X4	X5	882.0	888.5	-3.3	-252.9	252.9	0.0	0.0
	X5	X6	568.6	577.9	-4.7	-163.8	163.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	788.9	775.3	6.8	-223.5	223.5	0.0	0.0
	X2	X3	1149.1	1141.6	3.8	-327.3	327.3	0.0	0.0
	X3	X4	1188.9	1188.9	0.0	-339.7	339.7	0.0	0.0
	X4	X5	1141.6	1149.1	-3.8	-327.3	327.3	0.0	0.0
	X5	X6	775.3	788.9	-6.8	-223.5	223.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	1090.7	1077.2	6.8	-309.7	309.7	0.0	0.0
	X2	X3	1392.9	1387.1	2.9	-397.1	397.1	0.0	0.0
	X3	X4	1437.9	1437.9	0.0	-410.8	410.8	0.0	0.0
	X4	X5	1387.1	1392.9	-2.9	-397.1	397.1	0.0	0.0
	X5	X6	1077.2	1090.7	-6.8	-309.7	309.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	1240.0	1227.1	6.4	-352.4	352.4	0.0	0.0
	X2	X3	1569.2	1563.7	2.8	-447.6	447.6	0.0	0.0
	X3	X4	1613.6	1613.6	0.0	-461.0	461.0	0.0	0.0
	X4	X5	1563.7	1569.2	-2.8	-447.6	447.6	0.0	0.0
	X5	X6	1227.1	1240.0	-6.4	-352.4	352.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	1493.4	1474.6	9.4	-424.0	424.0	0.0	0.0
	X2	X3	1955.9	1946.4	4.8	-557.5	557.5	0.0	0.0
	X3	X4	1998.6	1998.6	0.0	-571.0	571.0	0.0	0.0
	X4	X5	1946.4	1955.9	-4.8	-557.5	557.5	0.0	0.0
	X5	X6	1474.6	1493.4	-9.4	-424.0	424.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	1519.3	1506.3	6.5	-432.2	432.2	0.0	0.0
	X2	X3	2010.2	2003.1	3.6	-573.3	573.3	0.0	0.0
	X3	X4	2058.2	2058.2	0.0	-588.1	588.1	0.0	0.0
	X4	X5	2003.1	2010.2	-3.6	-573.3	573.3	0.0	0.0
	X5	X6	1506.3	1519.3	-6.5	-432.2	432.2	0.0	0.0
6F	X1	X2	1648.5	1630.2	9.1	-468.4	468.4	0.0	0.0
	X2	X3	2748.9	2724.1	12.4	-781.9	781.9	0.0	0.0
	X3	X4	2765.2	2765.2	0.0	-790.1	790.1	0.0	0.0
	X4	X5	2724.1	2748.9	-12.4	-781.9	781.9	0.0	0.0
	X5	X6	1630.2	1648.5	-9.1	-468.4	468.4	0.0	0.0
5F	X1	X2	1694.4	1676.5	8.9	-481.6	481.6	0.0	0.0
	X2	X3	2800.9	2778.2	11.3	-797.0	797.0	0.0	0.0
	X3	X4	2813.1	2813.1	0.0	-803.7	803.7	0.0	0.0
	X4	X5	2778.2	2800.9	-11.3	-797.0	797.0	0.0	0.0
	X5	X6	1676.5	1694.4	-8.9	-481.6	481.6	0.0	0.0
4F	X1	X2	1725.7	1708.2	8.8	-490.6	490.6	0.0	0.0
	X2	X3	2822.3	2798.6	11.8	-803.0	803.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	X3	X4	2814.0	2814.0	0.0	-804.0	804.0	0.0	0.0
	X4	X5	2798.6	2822.3	-11.8	-803.0	803.0	0.0	0.0
	X5	X6	1708.2	1725.7	-8.8	-490.6	490.6	0.0	0.0
3F	X1	X2	2293.8	2284.4	4.7	-654.0	654.0	0.0	0.0
	X2	X3	2635.7	2630.5	2.6	-752.3	752.3	0.0	0.0
	X3	X4	2668.6	2668.6	0.0	-762.4	762.4	0.0	0.0
	X4	X5	2630.5	2635.7	-2.6	-752.3	752.3	0.0	0.0
	X5	X6	2284.4	2293.8	-4.7	-654.0	654.0	0.0	0.0
2F	X1	X2	2387.1	2370.7	8.2	-679.7	679.7	0.0	0.0
	X2	X3	2625.8	2619.1	3.3	-749.3	749.3	0.0	0.0
	X3	X4	2637.5	2637.5	0.0	-753.6	753.6	0.0	0.0
	X4	X5	2619.1	2625.8	-3.3	-749.3	749.3	0.0	0.0
	X5	X6	2370.7	2387.1	-8.2	-679.7	679.7	0.0	0.0
1F	X1	X2	2438.4	2432.1	3.2	-695.8	695.8	0.0	0.0
	X2	X3	2432.1	2438.6	-3.2	-695.8	695.8	0.0	0.0
	X3	X4	2449.2	2449.2	0.0	-699.8	699.8	0.0	0.0
	X4	X5	2438.6	2432.1	3.2	-695.8	695.8	0.0	0.0
	X5	X6	2432.1	2438.4	-3.2	-695.8	695.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	-363.1	-358.3	-2.4	103.1	-103.1	0.0	0.0
	X2	X3	-448.1	-446.0	-1.1	127.7	-127.7	0.0	0.0
	X3	X4	-481.8	-481.8	0.0	137.7	-137.7	0.0	0.0
	X4	X5	-446.0	-448.1	1.1	127.7	-127.7	0.0	0.0
	X5	X6	-358.3	-363.1	2.4	103.1	-103.1	0.0	0.0
12F	X1	X2	-577.9	-568.6	-4.7	163.8	-163.8	0.0	0.0
	X2	X3	-888.5	-882.0	-3.3	252.9	-252.9	0.0	0.0
	X3	X4	-931.9	-931.9	0.0	266.3	-266.3	0.0	0.0
	X4	X5	-882.0	-888.5	3.3	252.9	-252.9	0.0	0.0
	X5	X6	-568.6	-577.9	4.7	163.8	-163.8	0.0	0.0
11F	X1	X2	-788.9	-775.3	-6.8	223.5	-223.5	0.0	0.0
	X2	X3	-1149.1	-1141.6	-3.8	327.3	-327.3	0.0	0.0
	X3	X4	-1188.9	-1188.9	0.0	339.7	-339.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1141.6	-1149.1	3.8	327.3	-327.3	0.0	0.0
	X5	X6	-775.3	-788.9	6.8	223.5	-223.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1090.7	-1077.2	-6.8	309.7	-309.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1392.9	-1387.1	-2.9	397.1	-397.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1437.9	-1437.9	0.0	410.8	-410.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1387.1	-1392.9	2.9	397.1	-397.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1077.2	-1090.7	6.8	309.7	-309.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1240.0	-1227.1	-6.4	352.4	-352.4	0.0	0.0
	X2	X3	-1569.2	-1563.7	-2.8	447.6	-447.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1613.6	-1613.6	0.0	461.0	-461.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1563.7	-1569.2	2.8	447.6	-447.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1227.1	-1240.0	6.4	352.4	-352.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-1493.4	-1474.6	-9.4	424.0	-424.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1955.9	-1946.4	-4.8	557.5	-557.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1998.6	-1998.6	0.0	571.0	-571.0	0.0	0.0
	X4	X5	-1946.4	-1955.9	4.8	557.5	-557.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1474.6	-1493.4	9.4	424.0	-424.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1519.3	-1506.3	-6.5	432.2	-432.2	0.0	0.0
	X2	X3	-2010.2	-2003.1	-3.6	573.3	-573.3	0.0	0.0
	X3	X4	-2058.2	-2058.2	0.0	588.1	-588.1	0.0	0.0
	X4	X5	-2003.1	-2010.2	3.6	573.3	-573.3	0.0	0.0
	X5	X6	-1506.3	-1519.3	6.5	432.2	-432.2	0.0	0.0
6F	X1	X2	-1648.5	-1630.2	-9.1	468.4	-468.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2748.9	-2724.1	-12.4	781.9	-781.9	0.0	0.0
	X3	X4	-2765.2	-2765.2	0.0	790.1	-790.1	0.0	0.0
	X4	X5	-2724.1	-2748.9	12.4	781.9	-781.9	0.0	0.0
	X5	X6	-1630.2	-1648.5	9.1	468.4	-468.4	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1694.4	-1676.5	-8.9	481.6	-481.6	0.0	0.0
	X2	X3	-2800.9	-2778.2	-11.3	797.0	-797.0	0.0	0.0
	X3	X4	-2813.1	-2813.1	0.0	803.7	-803.7	0.0	0.0
	X4	X5	-2778.2	-2800.9	11.3	797.0	-797.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	X5	X6	-1676.5	-1694.4	8.9	481.6	-481.6	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1725.7	-1708.2	-8.8	490.6	-490.6	0.0	0.0
	X2	X3	-2822.3	-2798.6	-11.8	803.0	-803.0	0.0	0.0
	X3	X4	-2814.0	-2814.0	0.0	804.0	-804.0	0.0	0.0
	X4	X5	-2798.6	-2822.3	11.8	803.0	-803.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1708.2	-1725.7	8.8	490.6	-490.6	0.0	0.0
3F	X1	X2	-2293.8	-2284.4	-4.7	654.0	-654.0	0.0	0.0
	X2	X3	-2635.7	-2630.5	-2.6	752.3	-752.3	0.0	0.0
	X3	X4	-2668.6	-2668.6	0.0	762.4	-762.4	0.0	0.0
	X4	X5	-2630.5	-2635.7	2.6	752.3	-752.3	0.0	0.0
	X5	X6	-2284.4	-2293.8	4.7	654.0	-654.0	0.0	0.0
2F	X1	X2	-2387.1	-2370.7	-8.2	679.7	-679.7	0.0	0.0
	X2	X3	-2625.8	-2619.1	-3.3	749.3	-749.3	0.0	0.0
	X3	X4	-2637.5	-2637.5	0.0	753.6	-753.6	0.0	0.0
	X4	X5	-2619.1	-2625.8	3.3	749.3	-749.3	0.0	0.0
	X5	X6	-2370.7	-2387.1	8.2	679.7	-679.7	0.0	0.0
1F	X1	X2	-2438.4	-2432.1	-3.2	695.8	-695.8	0.0	0.0
	X2	X3	-2432.1	-2438.6	3.2	695.8	-695.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2449.2	-2449.2	0.0	699.8	-699.8	0.0	0.0
	X4	X5	-2438.6	-2432.1	-3.2	695.8	-695.8	0.0	0.0
	X5	X6	-2432.1	-2438.4	3.2	695.8	-695.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	132.2	73.0	-29.6	-72.7	72.7	-299.6	299.6
		X2	-7.9	2.5	5.2	1.9	-1.9	-509.5	509.5
		X3	0.5	-0.1	-0.3	-0.1	0.1	-506.2	506.2
		X4	-0.5	0.1	0.3	0.1	-0.1	-506.2	506.2
		X5	7.9	-2.5	-5.2	-1.9	1.9	-509.5	509.5
		X6	-132.2	-73.0	29.6	72.7	-72.7	-299.6	299.6
11F	12F	X1	62.6	60.3	-1.2	-43.9	43.9	-615.5	615.5
		X2	4.9	3.2	-0.8	-2.9	2.9	-1037.1	1037.1
		X3	-0.2	-0.1	0.1	0.1	-0.1	-1041.6	1041.6
		X4	0.2	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-1041.6	1041.6
		X5	-4.9	-3.2	0.8	2.9	-2.9	-1037.1	1037.1
		X6	-62.6	-60.3	1.2	43.9	-43.9	-615.5	615.5
10F	11F	X1	73.4	64.4	-4.5	-49.2	49.2	-930.2	930.2
		X2	3.0	0.1	-1.5	-1.1	1.1	-1564.1	1564.1
		X3	-0.1	0.0	0.1	0.0	-0.0	-1575.9	1575.9
		X4	0.1	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-1575.9	1575.9
		X5	-3.0	-0.1	1.5	1.1	-1.1	-1564.1	1564.1
		X6	-73.4	-64.4	4.5	49.2	-49.2	-930.2	930.2
9F	10F	X1	74.7	64.6	-5.0	-49.8	49.8	-1248.8	1248.8
		X2	-0.6	-0.4	0.1	0.4	-0.4	-2106.7	2106.7
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2120.5	2120.5
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2120.5	2120.5
		X5	0.6	0.4	-0.1	-0.4	0.4	-2106.7	2106.7
		X6	-74.7	-64.6	5.0	49.8	-49.8	-1248.8	1248.8
8F	9F	X1	74.4	64.4	-5.0	-49.2	49.2	-1567.8	1567.8
		X2	-0.2	0.8	0.5	-0.2	0.2	-2655.8	2655.8
		X3	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2671.6	2671.6
		X4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-2671.6	2671.6
		X5	0.2	-0.8	-0.5	0.2	-0.2	-2655.8	2655.8
		X6	-74.4	-64.4	5.0	49.2	-49.2	-1567.8	1567.8
7F	8F	X1	76.6	67.2	-4.7	-51.4	51.4	-1889.3	1889.3
		X2	1.1	0.5	-0.3	-0.6	0.6	-3212.6	3212.6
		X3	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-3233.0	3233.0
		X4	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3233.0	3233.0
		X5	-1.1	-0.5	0.3	0.6	-0.6	-3212.6	3212.6
		X6	-76.6	-67.2	4.7	51.4	-51.4	-1889.3	1889.3
6F	7F	X1	74.2	67.2	-3.5	-50.5	50.5	-2211.3	2211.3
		X2	1.7	4.8	1.5	-2.3	2.3	-3790.8	3790.8
		X3	-0.0	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-3815.7	3815.7
		X4	0.0	0.2	0.1	-0.1	0.1	-3815.7	3815.7
		X5	-1.7	-4.8	-1.5	2.3	-2.3	-3790.8	3790.8

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	X6	-74.2	-67.2	3.5	50.5	-50.5	-2211.3	2211.3
5F	6F	X1	75.0	67.3	-3.9	-50.8	50.8	-2535.1	2535.1
		X2	6.8	5.4	-0.7	-4.4	4.4	-4384.2	4384.2
		X3	-0.3	-0.2	0.1	0.2	-0.2	-4422.2	4422.2
		X4	0.3	0.2	-0.1	-0.2	0.2	-4422.2	4422.2
		X5	-6.8	-5.4	0.7	4.4	-4.4	-4384.2	4384.2
		X6	-75.0	-67.3	3.9	50.8	-50.8	-2535.1	2535.1
4F	5F	X1	74.7	66.6	-4.0	-50.5	50.5	-2859.4	2859.4
		X2	6.2	6.1	-0.1	-4.4	4.4	-4977.3	4977.3
		X3	-0.2	-0.3	-0.0	0.2	-0.2	-5028.4	5028.4
		X4	0.2	0.3	0.0	-0.2	0.2	-5028.4	5028.4
		X5	-6.2	-6.1	0.1	4.4	-4.4	-4977.3	4977.3
		X6	-74.7	-66.6	4.0	50.5	-50.5	-2859.4	2859.4
3F	4F	X1	75.4	70.6	-2.4	-52.1	52.1	-3183.9	3183.9
		X2	5.3	-1.5	-3.4	-1.4	1.4	-5586.5	5586.5
		X3	-0.2	0.3	0.3	-0.0	0.0	-5650.8	5650.8
		X4	0.2	-0.3	-0.3	0.0	-0.0	-5650.8	5650.8
		X5	-5.3	1.5	3.4	1.4	-1.4	-5586.5	5586.5
		X6	-75.4	-70.6	2.4	52.1	-52.1	-3183.9	3183.9
2F	3F	X1	79.0	57.1	-10.9	-48.6	48.6	-3517.0	3517.0
		X2	-2.5	3.1	2.8	-0.2	0.2	-6203.4	6203.4
		X3	0.1	-1.3	-0.7	0.4	-0.4	-6269.2	6269.2
		X4	-0.1	1.3	0.7	-0.4	0.4	-6269.2	6269.2
		X5	2.5	-3.1	-2.8	0.2	-0.2	-6203.4	6203.4
		X6	-79.0	-57.1	10.9	48.6	-48.6	-3517.0	3517.0
1F	2F	X1	97.0	102.3	2.6	-61.8	61.8	-3860.4	3860.4
		X2	-7.5	-27.6	-10.1	10.9	-10.9	-6834.1	6834.1
		X3	1.0	6.1	2.5	-2.2	2.2	-6902.3	6902.3
		X4	-1.0	-6.1	-2.5	2.2	-2.2	-6902.3	6902.3
		X5	7.5	27.6	10.1	-10.9	10.9	-6834.1	6834.1
		X6	-97.0	-102.3	-2.6	61.8	-61.8	-3860.4	3860.4

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	-363.1	61.2	212.2	106.9	-106.9	74.3	-74.3
		X2	-806.5	-135.2	335.6	333.3	-333.3	27.5	-27.5
		X3	-927.7	-293.6	317.0	432.3	-432.3	12.2	-12.2
		X4	-927.7	-293.6	317.0	432.3	-432.3	-12.2	12.2
		X5	-806.5	-135.2	335.6	333.3	-333.3	-27.5	27.5
		X6	-363.1	61.2	212.2	106.9	-106.9	-74.3	74.3
11F	12F	X1	-639.1	-26.4	306.4	237.7	-237.7	208.5	-208.5
		X2	-1321.9	-344.8	488.5	595.3	-595.3	119.3	-119.3
		X3	-1520.2	-534.6	492.8	733.8	-733.8	37.2	-37.2
		X4	-1520.2	-534.6	492.8	733.8	-733.8	-37.2	37.2
		X5	-1321.9	-344.8	488.5	595.3	-595.3	-119.3	119.3
		X6	-639.1	-26.4	306.4	237.7	-237.7	-208.5	208.5
10F	11F	X1	-762.5	-268.2	247.2	368.1	-368.1	400.5	-400.5
		X2	-1579.6	-650.2	464.7	796.4	-796.4	242.0	-242.0
		X3	-1796.0	-804.5	495.7	928.7	-928.7	69.2	-69.2
		X4	-1796.0	-804.5	495.7	928.7	-928.7	-69.2	69.2
		X5	-1579.6	-650.2	464.7	796.4	-796.4	-242.0	242.0
		X6	-762.5	-268.2	247.2	368.1	-368.1	-400.5	400.5
9F	10F	X1	-822.5	-421.7	200.4	444.4	-444.4	662.9	-662.9
		X2	-1819.8	-1025.0	397.4	1016.0	-1016.0	399.9	-399.9
		X3	-2020.5	-1195.5	412.5	1148.6	-1148.6	116.0	-116.0
		X4	-2020.5	-1195.5	412.5	1148.6	-1148.6	-116.0	116.0
		X5	-1819.8	-1025.0	397.4	1016.0	-1016.0	-399.9	399.9
		X6	-822.5	-421.7	200.4	444.4	-444.4	-662.9	662.9
8F	9F	X1	-818.2	-645.6	86.3	518.2	-518.2	964.8	-964.8
		X2	-1771.3	-1504.6	133.4	1159.6	-1159.6	562.5	-562.5
		X3	-1981.8	-1735.1	123.4	1315.7	-1315.7	164.4	-164.4
		X4	-1981.8	-1735.1	123.4	1315.7	-1315.7	-164.4	164.4
		X5	-1771.3	-1504.6	133.4	1159.6	-1159.6	-562.5	562.5
		X6	-818.2	-645.6	86.3	518.2	-518.2	-964.8	964.8
7F	8F	X1	-847.9	-781.7	33.1	582.0	-582.0	1313.2	-1313.2

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	X2	-1925.9	-1630.7	147.6	1270.2	-1270.2	764.9	-764.9
		X3	-2210.0	-1843.3	183.3	1447.6	-1447.6	217.4	-217.4
		X4	-2210.0	-1843.3	183.3	1447.6	-1447.6	-217.4	217.4
		X5	-1925.9	-1630.7	147.6	1270.2	-1270.2	-764.9	764.9
		X6	-847.9	-781.7	33.1	582.0	-582.0	-1313.2	1313.2
6F	7F	X1	-737.6	-804.7	-33.6	550.8	-550.8	1670.5	-1670.5
		X2	-1885.9	-2052.1	-83.1	1406.4	-1406.4	1026.4	-1026.4
		X3	-2217.9	-2531.3	-156.7	1696.2	-1696.2	285.7	-285.7
		X4	-2217.9	-2531.3	-156.7	1696.2	-1696.2	-285.7	285.7
		X5	-1885.9	-2052.1	-83.1	1406.4	-1406.4	-1026.4	1026.4
5F	6F	X1	-843.8	-746.8	48.5	568.1	-568.1	2064.8	-2064.8
		X2	-2327.0	-1984.9	171.0	1540.0	-1540.0	1401.5	-1401.5
		X3	-2958.0	-2505.3	226.4	1951.2	-1951.2	347.6	-347.6
		X4	-2958.0	-2505.3	226.4	1951.2	-1951.2	-347.6	347.6
		X5	-2327.0	-1984.9	171.0	1540.0	-1540.0	-1401.5	1401.5
4F	5F	X6	-843.8	-746.8	48.5	568.1	-568.1	-2064.8	2064.8
		X1	-947.6	-875.9	35.8	651.2	-651.2	2481.4	-2481.4
		X2	-2492.6	-2203.0	144.8	1677.0	-1677.0	1797.5	-1797.5
		X3	-3086.0	-2729.8	178.1	2077.1	-2077.1	414.4	-414.4
		X4	-3086.0	-2729.8	178.1	2077.1	-2077.1	-414.4	414.4
3F	4F	X5	-2492.6	-2203.0	144.8	1677.0	-1677.0	-1797.5	1797.5
		X6	-947.6	-875.9	35.8	651.2	-651.2	-2481.4	2481.4
		X1	-849.8	-1202.2	-176.2	732.9	-732.9	2909.4	-2909.4
		X2	-2327.4	-2661.6	-167.1	1781.8	-1781.8	2210.3	-2210.3
		X3	-2882.8	-2893.6	-5.4	2063.0	-2063.0	471.5	-471.5
2F	3F	X4	-2882.8	-2893.6	-5.4	2063.0	-2063.0	-471.5	471.5
		X5	-2327.4	-2661.6	-167.1	1781.8	-1781.8	-2210.3	2210.3
		X6	-849.8	-1202.2	-176.2	732.9	-732.9	-2909.4	2909.4
		X1	-1091.5	-1547.1	-227.8	942.4	-942.4	3461.8	-3461.8
		X2	-2258.6	-3242.4	-491.9	1964.6	-1964.6	2456.5	-2456.5
1F	2F	X3	-2405.5	-3370.1	-482.3	2062.7	-2062.7	542.9	-542.9
		X4	-2405.5	-3370.1	-482.3	2062.7	-2062.7	-542.9	542.9
		X5	-2258.6	-3242.4	-491.9	1964.6	-1964.6	-2456.5	2456.5
		X6	-1091.5	-1547.1	-227.8	942.4	-942.4	-3461.8	3461.8
		X1	-840.0	-2438.4	-799.2	1016.6	-1016.6	4065.6	-4065.6
		X2	-1754.1	-4864.2	-1555.1	2052.2	-2052.2	2701.9	-2701.9
		X3	-1886.5	-4887.8	-1500.7	2100.5	-2100.5	614.0	-614.0
		X4	-1886.5	-4887.8	-1500.7	2100.5	-2100.5	-614.0	614.0
		X5	-1754.1	-4864.2	-1555.1	2052.2	-2052.2	-2701.9	2701.9
		X6	-840.0	-2438.4	-799.2	1016.6	-1016.6	-4065.6	4065.6

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	363.1	-61.2	-212.2	-106.9	106.9	-74.3	74.3
		X2	806.5	135.2	-335.6	-333.3	333.3	-27.5	27.5
		X3	927.7	293.6	-317.0	-432.3	432.3	-12.2	12.2
		X4	927.7	293.6	-317.0	-432.3	432.3	12.2	-12.2
		X5	806.5	135.2	-335.6	-333.3	333.3	27.5	-27.5
11F	12F	X6	363.1	-61.2	-212.2	-106.9	106.9	74.3	-74.3
		X1	639.1	26.4	-306.4	-237.7	237.7	-208.5	208.5
		X2	1321.9	344.8	-488.5	-595.3	595.3	-119.3	119.3
		X3	1520.2	534.6	-492.8	-733.8	733.8	-37.2	37.2
		X4	1520.2	534.6	-492.8	-733.8	733.8	37.2	-37.2
10F	11F	X5	1321.9	344.8	-488.5	-595.3	595.3	119.3	-119.3
		X6	639.1	26.4	-306.4	-237.7	237.7	208.5	-208.5
		X1	762.5	268.2	-247.2	-368.1	368.1	-400.5	400.5
		X2	1579.6	650.2	-464.7	-796.4	796.4	-242.0	242.0
		X3	1796.0	804.5	-495.7	-928.7	928.7	-69.2	69.2
9F	10F	X4	1796.0	804.5	-495.7	-928.7	928.7	69.2	-69.2
		X5	1579.6	650.2	-464.7	-796.4	796.4	242.0	-242.0
		X6	762.5	268.2	-247.2	-368.1	368.1	400.5	-400.5
		X1	822.5	421.7	-200.4	-444.4	444.4	-662.9	662.9
		X2	1819.8	1025.0	-397.4	-1016.0	1016.0	-399.9	399.9
		X3	2020.5	1195.5	-412.5	-1148.6	1148.6	-116.0	116.0

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	X4	2020.5	1195.5	-412.5	-1148.6	1148.6	116.0	-116.0
		X5	1819.8	1025.0	-397.4	-1016.0	1016.0	399.9	-399.9
		X6	822.5	421.7	-200.4	-444.4	444.4	662.9	-662.9
8F	9F	X1	818.2	645.6	-86.3	-518.2	518.2	-964.8	964.8
		X2	1771.3	1504.6	-133.4	-1159.6	1159.6	-562.5	562.5
		X3	1981.8	1735.1	-123.4	-1315.7	1315.7	-164.4	164.4
		X4	1981.8	1735.1	-123.4	-1315.7	1315.7	164.4	-164.4
		X5	1771.3	1504.6	-133.4	-1159.6	1159.6	562.5	-562.5
		X6	818.2	645.6	-86.3	-518.2	518.2	964.8	-964.8
7F	8F	X1	847.9	781.7	-33.1	-582.0	582.0	-1313.2	1313.2
		X2	1925.9	1630.7	-147.6	-1270.2	1270.2	-764.9	764.9
		X3	2210.0	1843.3	-183.3	-1447.6	1447.6	-217.4	217.4
		X4	2210.0	1843.3	-183.3	-1447.6	1447.6	217.4	-217.4
		X5	1925.9	1630.7	-147.6	-1270.2	1270.2	764.9	-764.9
		X6	847.9	781.7	-33.1	-582.0	582.0	1313.2	-1313.2
6F	7F	X1	737.6	804.7	33.6	-550.8	550.8	-1670.5	1670.5
		X2	1885.9	2052.1	83.1	-1406.4	1406.4	-1026.4	1026.4
		X3	2217.9	2531.3	156.7	-1696.2	1696.2	-285.7	285.7
		X4	2217.9	2531.3	156.7	-1696.2	1696.2	285.7	-285.7
		X5	1885.9	2052.1	83.1	-1406.4	1406.4	1026.4	-1026.4
		X6	737.6	804.7	33.6	-550.8	550.8	1670.5	-1670.5
5F	6F	X1	843.8	746.8	-48.5	-568.1	568.1	-2064.8	2064.8
		X2	2327.0	1984.9	-171.0	-1540.0	1540.0	-1401.5	1401.5
		X3	2958.0	2505.3	-226.4	-1951.2	1951.2	-347.6	347.6
		X4	2958.0	2505.3	-226.4	-1951.2	1951.2	347.6	-347.6
		X5	2327.0	1984.9	-171.0	-1540.0	1540.0	1401.5	-1401.5
		X6	843.8	746.8	-48.5	-568.1	568.1	2064.8	-2064.8
4F	5F	X1	947.6	875.9	-35.8	-651.2	651.2	-2481.4	2481.4
		X2	2492.6	2203.0	-144.8	-1677.0	1677.0	-1797.5	1797.5
		X3	3086.0	2729.8	-178.1	-2077.1	2077.1	-414.4	414.4
		X4	3086.0	2729.8	-178.1	-2077.1	2077.1	414.4	-414.4
		X5	2492.6	2203.0	-144.8	-1677.0	1677.0	1797.5	-1797.5
		X6	947.6	875.9	-35.8	-651.2	651.2	2481.4	-2481.4
3F	4F	X1	849.8	1202.2	176.2	-732.9	732.9	-2909.4	2909.4
		X2	2327.4	2661.6	167.1	-1781.8	1781.8	-2210.3	2210.3
		X3	2882.8	2893.6	5.4	-2063.0	2063.0	-471.5	471.5
		X4	2882.8	2893.6	5.4	-2063.0	2063.0	471.5	-471.5
		X5	2327.4	2661.6	167.1	-1781.8	1781.8	2210.3	-2210.3
		X6	849.8	1202.2	176.2	-732.9	732.9	2909.4	-2909.4
2F	3F	X1	1091.5	1547.1	227.8	-942.4	942.4	-3461.8	3461.8
		X2	2258.6	3242.4	491.9	-1964.6	1964.6	-2456.5	2456.5
		X3	2405.5	3370.1	482.3	-2062.7	2062.7	-542.9	542.9
		X4	2405.5	3370.1	482.3	-2062.7	2062.7	542.9	-542.9
		X5	2258.6	3242.4	491.9	-1964.6	1964.6	2456.5	-2456.5
		X6	1091.5	1547.1	227.8	-942.4	942.4	3461.8	-3461.8
1F	2F	X1	840.0	2438.4	799.2	-1016.6	1016.6	-4065.6	4065.6
		X2	1754.1	4864.2	1555.1	-2052.2	2052.2	-2701.9	2701.9
		X3	1886.5	4887.8	1500.7	-2100.5	2100.5	-614.0	614.0
		X4	1886.5	4887.8	1500.7	-2100.5	2100.5	614.0	-614.0
		X5	1754.1	4864.2	1555.1	-2052.2	2052.2	2701.9	-2701.9
		X6	840.0	2438.4	799.2	-1016.6	1016.6	4065.6	-4065.6

=====

* Y4 フレーム はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	42.7	29.8	21.3	33.5	0.0	0.0
	X2	X3	-42.7	32.2	13.7	28.9	25.9	0.0	0.0
	X3	X4	-32.2	32.2	19.0	27.4	27.4	0.0	0.0
	X4	X5	-32.2	42.7	13.7	25.9	28.9	0.0	0.0
	X5	X6	-42.7	0.0	29.8	33.5	21.3	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力 X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力 X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* X1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	494.2	168.5	168.5	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	452.9	157.8	157.8	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.7	0.4	2.4	6.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.7	4.3	621.0	232.3	232.6	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.3	0.0	0.6	7.8	3.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-263.1	263.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-299.6	299.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-514.6	514.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-615.5	615.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-764.4	764.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-930.2	930.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1017.4	1017.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1248.8	1248.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1269.9	1269.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1567.8	1567.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1524.9	1524.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1889.3	1889.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1779.6	1779.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2211.3	2211.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2033.8	2033.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2535.1	2535.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2287.5	2287.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2859.4	2859.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2540.8	2540.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3183.9	3183.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2794.1	2794.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3517.0	3517.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3052.6	3052.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3860.4	3860.4

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	-30.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.2	50.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.3	-101.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-170.8	170.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192.7	-192.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-327.0	327.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.7	-301.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-513.4	513.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	426.2	-426.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-726.6	726.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	563.3	-563.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-961.0	961.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	709.8	-709.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1211.3	1211.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	865.0	-865.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1477.2	1477.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1026.8	-1026.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1755.3	1755.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1194.1	-1194.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2043.5	2043.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1369.0	-1369.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2345.2	2345.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1568.7	-1568.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2691.3	2691.3

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-30.3	30.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.2	-50.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-101.3	101.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	170.8	-170.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-192.7	192.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	327.0	-327.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-301.7	301.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	513.4	-513.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-426.2	426.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	726.6	-726.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-563.3	563.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	961.0	-961.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-709.8	709.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1211.3	-1211.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-865.0	865.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1477.2	-1477.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1026.8	1026.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1755.3	-1755.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1194.1	1194.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2043.5	-2043.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1369.0	1369.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2345.2	-2345.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1568.7	1568.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2691.3	-2691.3

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	7.9	-20.0	-8.4	-10.1
11F	Y2	Y3	15.6	-24.5	-2.4	-9.6
10F	Y2	Y3	23.4	-28.6	3.6	-8.9
9F	Y2	Y3	31.2	-32.2	10.4	-7.8
8F	Y2	Y3	39.0	-35.3	17.6	-6.3
7F	Y2	Y3	46.9	-38.5	24.9	-4.9
6F	Y2	Y3	54.8	-41.4	32.4	-3.2
5F	Y2	Y3	62.6	-44.6	39.5	-1.8
4F	Y2	Y3	70.5	-47.5	46.9	-0.2
3F	Y2	Y3	78.4	-51.5	53.0	0.5
2F	Y2	Y3	86.3	-56.8	57.7	0.3
1F	Y2	Y3	94.4	-62.1	62.5	0.1

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-24.5	780.5	404.5	419.5
11F	Y2	Y3	-79.8	1447.1	180.6	581.3
10F	Y2	Y3	-150.2	2210.5	-205.2	716.2
9F	Y2	Y3	-234.2	3057.7	-728.3	831.9
8F	Y2	Y3	-329.6	3989.7	-1362.5	930.0
7F	Y2	Y3	-435.3	4951.8	-2124.5	1009.7
6F	Y2	Y3	-548.1	5964.1	-2953.5	1075.2
5F	Y2	Y3	-667.2	7028.0	-3842.2	1137.8
4F	Y2	Y3	-790.7	8098.7	-4810.3	1174.5
3F	Y2	Y3	-917.7	9219.2	-5799.1	1221.5
2F	Y2	Y3	-1050.2	10409.5	-6815.1	1283.7
1F	Y2	Y3	-1200.3	12082.2	-7666.5	1369.2

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	24.5	-780.5	-404.5	-419.5
11F	Y2	Y3	79.8	-1447.1	-180.6	-581.3
10F	Y2	Y3	150.2	-2210.5	205.2	-716.2
9F	Y2	Y3	234.2	-3057.7	728.3	-831.9
8F	Y2	Y3	329.6	-3989.7	1362.5	-930.0
7F	Y2	Y3	435.3	-4951.8	2124.5	-1009.7
6F	Y2	Y3	548.1	-5964.1	2953.5	-1075.2

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
5F	Y2	Y3	667.2	-7028.0	3842.2	-1137.8
4F	Y2	Y3	790.7	-8098.7	4810.3	-1174.5
3F	Y2	Y3	917.7	-9219.2	5799.1	-1221.5
2F	Y2	Y3	1050.2	-10409.5	6815.1	-1283.7
1F	Y2	Y3	1200.3	-12082.2	7666.5	-1369.2

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	5.1	-0.3	1.7	8.5	0.0	0.0
	Y2	Y3	-5.1	8.2	800.2	286.5	287.1	0.0	0.0
	Y3	Y4	-8.2	0.0	-0.3	11.4	2.3	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-455.4	455.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-509.5	509.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-875.1	875.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1037.1	1037.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1295.4	1295.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1564.1	1564.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1721.2	1721.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2106.7	2106.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2146.3	2146.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2655.8	2655.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2583.5	2583.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3212.6	3212.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3038.5	3038.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3790.8	3790.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3487.5	3487.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4384.2	4384.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3936.8	3936.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4977.3	4977.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4411.7	4411.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5586.5	5586.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4876.8	4876.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6203.4	6203.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5348.0	5348.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6834.1	6834.1

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	-25.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-49.7	49.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.9	-94.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-182.8	182.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.0	-199.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-380.1	380.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.0	-325.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-678.3	678.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	484.2	-484.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1008.0	1008.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	668.1	-668.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1389.9	1389.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1006.8	-1006.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1866.7	1866.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1269.8	-1269.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2351.7	2351.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1555.5	-1555.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2877.6	2877.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2241.0	-2241.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3360.2	3360.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2628.0	-2628.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3936.4	3936.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3058.9	-3058.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4576.2	4576.2

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.3	25.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	-49.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-94.9	94.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	182.8	-182.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-199.0	199.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	380.1	-380.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-325.0	325.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	678.3	-678.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-484.2	484.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1008.0	-1008.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-668.1	668.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1389.9	-1389.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1006.8	1006.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1866.7	-1866.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1269.8	1269.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2351.7	-2351.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1555.5	1555.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2877.6	-2877.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2241.0	2241.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3360.2	-3360.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2628.0	2628.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3936.4	-3936.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3058.9	3058.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4576.2	-4576.2

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	14.6	-4.7	19.0	5.0
11F	Y2	Y3	28.4	-15.2	28.7	4.8
10F	Y2	Y3	42.3	-25.9	38.4	4.5
9F	Y2	Y3	52.1	-43.0	54.0	3.9
8F	Y2	Y3	65.2	-55.7	64.6	3.1
7F	Y2	Y3	78.5	-68.8	75.6	2.4
6F	Y2	Y3	67.8	-60.0	64.5	1.6
5F	Y2	Y3	77.9	-69.9	72.5	0.9
4F	Y2	Y3	88.1	-80.0	80.3	0.1
3F	Y2	Y3	69.4	-48.9	48.1	-0.3
2F	Y2	Y3	76.9	-53.6	53.2	-0.2
1F	Y2	Y3	84.4	-58.4	58.2	-0.1

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-20.1	725.5	375.9	389.9
11F	Y2	Y3	-78.4	1589.7	288.6	670.8
10F	Y2	Y3	-166.7	2636.9	-82.2	912.4
9F	Y2	Y3	-332.7	3687.2	-517.6	1132.0
8F	Y2	Y3	-497.1	5012.3	-1246.0	1333.2
7F	Y2	Y3	-686.8	6448.0	-2185.8	1522.2
6F	Y2	Y3	-816.3	7129.8	-2381.3	1695.9
5F	Y2	Y3	-1030.5	8588.6	-3402.3	1852.2
4F	Y2	Y3	-1264.0	10138.3	-4545.3	1997.5
3F	Y2	Y3	-1055.4	10242.5	-4318.3	2115.8
2F	Y2	Y3	-1239.2	11622.0	-5446.9	2205.4
1F	Y2	Y3	-1444.6	13576.6	-6282.0	2261.9

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	20.1	-725.5	-375.9	-389.9
11F	Y2	Y3	78.4	-1589.7	-288.6	-670.8
10F	Y2	Y3	166.7	-2636.9	82.2	-912.4
9F	Y2	Y3	332.7	-3687.2	517.6	-1132.0
8F	Y2	Y3	497.1	-5012.3	1246.0	-1333.2
7F	Y2	Y3	686.8	-6448.0	2185.8	-1522.2
6F	Y2	Y3	816.3	-7129.8	2381.3	-1695.9
5F	Y2	Y3	1030.5	-8588.6	3402.3	-1852.2
4F	Y2	Y3	1264.0	-10138.3	4545.3	-1997.5
3F	Y2	Y3	1055.4	-10242.5	4318.3	-2115.8
2F	Y2	Y3	1239.2	-11622.0	5446.9	-2205.4
1F	Y2	Y3	1444.6	-13576.6	6282.0	-2261.9

=====

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	5.1	-0.3	1.7	8.5	0.0	0.0
	Y2	Y3	-5.1	8.2	800.2	286.5	287.1	0.0	0.0
	Y3	Y4	-8.2	0.0	-0.3	11.4	2.3	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-449.1	449.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-506.2	506.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-874.6	874.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1041.6	1041.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1299.2	1299.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1575.9	1575.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1724.6	1724.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2120.5	2120.5

* X3 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2149.0	2149.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2671.6	2671.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2587.8	2587.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3233.0	3233.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3044.6	3044.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3815.7	3815.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3497.9	3497.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4422.2	4422.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3951.5	3951.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5028.4	5028.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4430.7	4430.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5650.8	5650.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4900.2	4900.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6269.2	6269.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5375.4	5375.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6902.3	6902.3

* X3 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	-26.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.6	48.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	-96.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-180.1	180.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.7	-200.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-376.0	376.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	327.5	-327.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-671.8	671.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	487.3	-487.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-999.4	999.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	672.5	-672.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1378.7	1378.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1013.4	-1013.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1850.8	1850.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1277.3	-1277.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2332.6	2332.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1563.7	-1563.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2855.4	2855.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2251.5	-2251.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3333.2	3333.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2638.6	-2638.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3906.1	3906.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3069.7	-3069.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4543.7	4543.7

* X3 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.0	26.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	-48.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-96.1	96.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.1	-180.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.7	200.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	376.0	-376.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-327.5	327.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	671.8	-671.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-487.3	487.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.4	-999.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-672.5	672.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1378.7	-1378.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1013.4	1013.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1850.8	-1850.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1277.3	1277.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2332.6	-2332.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1563.7	1563.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2855.4	-2855.4

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2251.5	2251.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3333.2	-3333.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2638.6	2638.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3906.1	-3906.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3069.7	3069.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4543.7	-4543.7

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	14.4	-4.6	18.7	5.0
11F	Y2	Y3	28.4	-15.2	28.6	4.8
10F	Y2	Y3	42.5	-25.9	38.4	4.4
9F	Y2	Y3	52.3	-43.0	53.9	3.9
8F	Y2	Y3	65.3	-55.7	64.5	3.1
7F	Y2	Y3	78.8	-68.8	75.6	2.4
6F	Y2	Y3	68.0	-60.0	64.5	1.6
5F	Y2	Y3	78.3	-69.9	72.4	0.9
4F	Y2	Y3	88.6	-80.0	80.3	0.1
3F	Y2	Y3	69.9	-48.8	48.0	-0.3
2F	Y2	Y3	77.4	-53.6	53.1	-0.2
1F	Y2	Y3	85.0	-58.4	58.2	-0.1

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-22.5	721.9	369.9	386.5
11F	Y2	Y3	-83.2	1586.4	282.7	667.5
10F	Y2	Y3	-173.9	2634.0	-88.0	909.3
9F	Y2	Y3	-342.4	3686.5	-524.8	1129.2
8F	Y2	Y3	-509.7	5012.5	-1253.1	1330.8
7F	Y2	Y3	-703.5	6450.9	-2194.7	1520.1
6F	Y2	Y3	-834.3	7134.5	-2390.0	1694.5
5F	Y2	Y3	-1051.7	8594.5	-3410.0	1851.6
4F	Y2	Y3	-1287.6	10144.7	-4551.4	1997.6
3F	Y2	Y3	-1077.3	10243.9	-4318.4	2116.3
2F	Y2	Y3	-1262.7	11621.2	-5444.8	2205.9
1F	Y2	Y3	-1469.1	13574.0	-6278.9	2262.1

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	22.5	-721.9	-369.9	-386.5
11F	Y2	Y3	83.2	-1586.4	-282.7	-667.5
10F	Y2	Y3	173.9	-2634.0	88.0	-909.3
9F	Y2	Y3	342.4	-3686.5	524.8	-1129.2
8F	Y2	Y3	509.7	-5012.5	1253.1	-1330.8
7F	Y2	Y3	703.5	-6450.9	2194.7	-1520.1
6F	Y2	Y3	834.3	-7134.5	2390.0	-1694.5
5F	Y2	Y3	1051.7	-8594.5	3410.0	-1851.6
4F	Y2	Y3	1287.6	-10144.7	4551.4	-1997.6
3F	Y2	Y3	1077.3	-10243.9	4318.4	-2116.3
2F	Y2	Y3	1262.7	-11621.2	5444.8	-2205.9
1F	Y2	Y3	1469.1	-13574.0	6278.9	-2262.1

=====

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	5.1	-0.3	1.7	8.5	0.0	0.0
	Y2	Y3	-5.1	8.2	800.2	286.5	287.1	0.0	0.0
	Y3	Y4	-8.2	0.0	-0.3	11.4	2.3	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-449.1	449.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-506.2	506.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-874.6	874.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1041.6	1041.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1299.2	1299.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1575.9	1575.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1724.6	1724.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2120.5	2120.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2149.0	2149.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2671.6	2671.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2587.8	2587.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3233.0	3233.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3044.6	3044.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3815.7	3815.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3497.9	3497.9

* X4 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4422.2	4422.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3951.5	3951.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5028.4	5028.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4430.7	4430.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5650.8	5650.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4900.2	4900.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6269.2	6269.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5375.4	5375.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6902.3	6902.3

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	-26.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.6	48.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	-96.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-180.1	180.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.7	-200.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-376.0	376.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	327.5	-327.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-671.8	671.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	487.3	-487.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-999.4	999.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	672.5	-672.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1378.7	1378.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1013.4	-1013.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1850.8	1850.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1277.3	-1277.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2332.6	2332.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1563.7	-1563.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2855.4	2855.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2251.5	-2251.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3333.2	3333.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2638.6	-2638.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3906.1	3906.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3069.7	-3069.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4543.7	4543.7

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.0	26.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	-48.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-96.1	96.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.1	-180.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.7	200.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	376.0	-376.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-327.5	327.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	671.8	-671.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-487.3	487.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.4	-999.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-672.5	672.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1378.7	-1378.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1013.4	1013.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1850.8	-1850.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1277.3	1277.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2332.6	-2332.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1563.7	1563.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2855.4	-2855.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2251.5	2251.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3333.2	-3333.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2638.6	2638.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3906.1	-3906.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3069.7	3069.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4543.7	-4543.7

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	14.4	-4.6	18.7	5.0
11F	Y2	Y3	28.4	-15.2	28.6	4.8
10F	Y2	Y3	42.5	-25.9	38.4	4.4
9F	Y2	Y3	52.3	-43.0	53.9	3.9
8F	Y2	Y3	65.3	-55.7	64.5	3.1
7F	Y2	Y3	78.8	-68.8	75.6	2.4
6F	Y2	Y3	68.0	-60.0	64.5	1.6
5F	Y2	Y3	78.3	-69.9	72.4	0.9
4F	Y2	Y3	88.6	-80.0	80.3	0.1
3F	Y2	Y3	69.9	-48.8	48.0	-0.3
2F	Y2	Y3	77.4	-53.6	53.1	-0.2
1F	Y2	Y3	85.0	-58.4	58.2	-0.1

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-22.5	721.9	369.9	386.5
11F	Y2	Y3	-83.2	1586.4	282.7	667.5
10F	Y2	Y3	-173.9	2634.0	-88.0	909.3
9F	Y2	Y3	-342.4	3686.5	-524.8	1129.2
8F	Y2	Y3	-509.7	5012.5	-1253.1	1330.8
7F	Y2	Y3	-703.5	6450.9	-2194.7	1520.1
6F	Y2	Y3	-834.3	7134.5	-2390.0	1694.5
5F	Y2	Y3	-1051.7	8594.5	-3410.0	1851.6
4F	Y2	Y3	-1287.6	10144.7	-4551.4	1997.6
3F	Y2	Y3	-1077.3	10243.9	-4318.4	2116.3
2F	Y2	Y3	-1262.7	11621.2	-5444.8	2205.9
1F	Y2	Y3	-1469.1	13574.0	-6278.9	2262.1

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	22.5	-721.9	-369.9	-386.5
11F	Y2	Y3	83.2	-1586.4	-282.7	-667.5
10F	Y2	Y3	173.9	-2634.0	88.0	-909.3
9F	Y2	Y3	342.4	-3686.5	524.8	-1129.2
8F	Y2	Y3	509.7	-5012.5	1253.1	-1330.8
7F	Y2	Y3	703.5	-6450.9	2194.7	-1520.1
6F	Y2	Y3	834.3	-7134.5	2390.0	-1694.5
5F	Y2	Y3	1051.7	-8594.5	3410.0	-1851.6
4F	Y2	Y3	1287.6	-10144.7	4551.4	-1997.6
3F	Y2	Y3	1077.3	-10243.9	4318.4	-2116.3
2F	Y2	Y3	1262.7	-11621.2	5444.8	-2205.9
1F	Y2	Y3	1469.1	-13574.0	6278.9	-2262.1

=====

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	811.7	264.4	264.4	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	737.5	246.2	246.2	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	746.0	249.6	249.6	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	5.1	-0.3	1.7	8.5	0.0	0.0
	Y2	Y3	-5.1	8.2	800.2	286.5	287.1	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	Y3	Y4	-8.2	0.0	-0.3	11.4	2.3	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-455.4	455.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-509.5	509.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-875.1	875.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1037.1	1037.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1295.4	1295.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1564.1	1564.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1721.2	1721.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2106.7	2106.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2146.3	2146.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2655.8	2655.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2583.5	2583.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3212.6	3212.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3038.5	3038.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3790.8	3790.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3487.5	3487.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4384.2	4384.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3936.8	3936.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4977.3	4977.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4411.7	4411.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5586.5	5586.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4876.8	4876.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6203.4	6203.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5348.0	5348.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6834.1	6834.1

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	-25.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-49.7	49.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.9	-94.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-182.8	182.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.0	-199.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-380.1	380.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.0	-325.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-678.3	678.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	484.2	-484.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1008.0	1008.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	668.1	-668.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1389.9	1389.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1006.8	-1006.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1866.7	1866.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1269.8	-1269.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2351.7	2351.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1555.5	-1555.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2877.6	2877.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2241.0	-2241.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3360.2	3360.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2628.0	-2628.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3936.4	3936.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3058.9	3058.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4576.2	4576.2

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.3	25.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	-49.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-94.9	94.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	182.8	-182.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-199.0	199.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	380.1	-380.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-325.0	325.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	678.3	-678.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-484.2	484.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1008.0	-1008.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-668.1	668.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1389.9	-1389.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1006.8	1006.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1866.7	-1866.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1269.8	1269.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2351.7	-2351.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1555.5	1555.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2877.6	-2877.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2241.0	2241.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3360.2	-3360.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2628.0	2628.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3936.4	-3936.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3058.9	3058.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4576.2	-4576.2

* X5 フレーム 壁部材（エレメント置換）応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	14.6	-4.7	19.0	5.0
11F	Y2	Y3	28.4	-15.2	28.7	4.8
10F	Y2	Y3	42.3	-25.9	38.4	4.5
9F	Y2	Y3	52.1	-43.0	54.0	3.9
8F	Y2	Y3	65.2	-55.7	64.6	3.1
7F	Y2	Y3	78.5	-68.8	75.6	2.4
6F	Y2	Y3	67.8	-60.0	64.5	1.6
5F	Y2	Y3	77.9	-69.9	72.5	0.9
4F	Y2	Y3	88.1	-80.0	80.3	0.1
3F	Y2	Y3	69.4	-48.9	48.1	-0.3

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
2F	Y2	Y3	76.9	-53.6	53.2	-0.2
1F	Y2	Y3	84.4	-58.4	58.2	-0.1

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-20.1	725.5	375.9	389.9
11F	Y2	Y3	-78.4	1589.7	288.6	670.8
10F	Y2	Y3	-166.7	2636.9	-82.2	912.4
9F	Y2	Y3	-332.7	3687.2	-517.6	1132.0
8F	Y2	Y3	-497.1	5012.3	-1246.0	1333.2
7F	Y2	Y3	-686.8	6448.0	-2185.8	1522.2
6F	Y2	Y3	-816.3	7129.8	-2381.3	1695.9
5F	Y2	Y3	-1030.5	8588.6	-3402.3	1852.2
4F	Y2	Y3	-1264.0	10138.3	-4545.3	1997.5
3F	Y2	Y3	-1055.4	10242.5	-4318.3	2115.8
2F	Y2	Y3	-1239.2	11622.0	-5446.9	2205.4
1F	Y2	Y3	-1444.6	13576.6	-6282.0	2261.9

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	20.1	-725.5	-375.9	-389.9
11F	Y2	Y3	78.4	-1589.7	-288.6	-670.8
10F	Y2	Y3	166.7	-2636.9	82.2	-912.4
9F	Y2	Y3	332.7	-3687.2	517.6	-1132.0
8F	Y2	Y3	497.1	-5012.3	1246.0	-1333.2
7F	Y2	Y3	686.8	-6448.0	2185.8	-1522.2
6F	Y2	Y3	816.3	-7129.8	2381.3	-1695.9
5F	Y2	Y3	1030.5	-8588.6	3402.3	-1852.2
4F	Y2	Y3	1264.0	-10138.3	4545.3	-1997.5
3F	Y2	Y3	1055.4	-10242.5	4318.3	-2115.8
2F	Y2	Y3	1239.2	-11622.0	5446.9	-2205.4
1F	Y2	Y3	1444.6	-13576.6	6282.0	-2261.9

=====

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	494.2	168.5	168.5	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	441.0	153.3	153.3	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	452.9	157.8	157.8	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.7	0.4	2.4	6.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.7	4.3	621.0	232.3	232.6	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.3	0.0	0.6	7.8	3.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-263.1	263.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-299.6	299.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-514.6	514.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-615.5	615.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-764.4	764.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-930.2	930.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1017.4	1017.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1248.8	1248.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1269.9	1269.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1567.8	1567.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1524.9	1524.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1889.3	1889.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1779.6	1779.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2211.3	2211.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2033.8	2033.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2535.1	2535.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2287.5	2287.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2859.4	2859.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2540.8	2540.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3183.9	3183.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2794.1	2794.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3517.0	3517.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3052.6	3052.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3860.4	3860.4

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	-30.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.2	50.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.3	-101.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-170.8	170.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192.7	-192.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-327.0	327.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.7	-301.7

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-513.4	513.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	426.2	-426.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-726.6	726.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	563.3	-563.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-961.0	961.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	709.8	-709.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1211.3	1211.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	865.0	-865.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1477.2	1477.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1026.8	-1026.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1755.3	1755.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1194.1	-1194.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2043.5	2043.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1369.0	-1369.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2345.2	2345.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1568.7	-1568.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2691.3	2691.3

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-30.3	30.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.2	-50.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-101.3	101.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	170.8	-170.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-192.7	192.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	327.0	-327.0
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-301.7	301.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	513.4	-513.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-426.2	426.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	726.6	-726.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-563.3	563.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	961.0	-961.0
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-709.8	709.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1211.3	-1211.3
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-865.0	865.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1477.2	-1477.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1026.8	1026.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1755.3	-1755.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1194.1	1194.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2043.5	-2043.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1369.0	1369.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2345.2	-2345.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1568.7	1568.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2691.3	-2691.3

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	7.9	-20.0	-8.4	-10.1
11F	Y2	Y3	15.6	-24.5	-2.4	-9.6
10F	Y2	Y3	23.4	-28.6	3.6	-8.9
9F	Y2	Y3	31.2	-32.2	10.4	-7.8
8F	Y2	Y3	39.0	-35.3	17.6	-6.3
7F	Y2	Y3	46.9	-38.5	24.9	-4.9
6F	Y2	Y3	54.8	-41.4	32.4	-3.2
5F	Y2	Y3	62.6	-44.6	39.5	-1.8
4F	Y2	Y3	70.5	-47.5	46.9	-0.2
3F	Y2	Y3	78.4	-51.5	53.0	0.5
2F	Y2	Y3	86.3	-56.8	57.7	0.3
1F	Y2	Y3	94.4	-62.1	62.5	0.1

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-24.5	780.5	404.5	419.5
11F	Y2	Y3	-79.8	1447.1	180.6	581.3

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力(地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	-150.2	2210.5	-205.2	716.2
9F	Y2	Y3	-234.2	3057.7	-728.3	831.9
8F	Y2	Y3	-329.6	3989.7	-1362.5	930.0
7F	Y2	Y3	-435.3	4951.8	-2124.5	1009.7
6F	Y2	Y3	-548.1	5964.1	-2953.5	1075.2
5F	Y2	Y3	-667.2	7028.0	-3842.2	1137.8
4F	Y2	Y3	-790.7	8098.7	-4810.3	1174.5
3F	Y2	Y3	-917.7	9219.2	-5799.1	1221.5
2F	Y2	Y3	-1050.2	10409.5	-6815.1	1283.7
1F	Y2	Y3	-1200.3	12082.2	-7666.5	1369.2

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力(地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	24.5	-780.5	-404.5	-419.5
11F	Y2	Y3	79.8	-1447.1	-180.6	-581.3
10F	Y2	Y3	150.2	-2210.5	205.2	-716.2
9F	Y2	Y3	234.2	-3057.7	728.3	-831.9
8F	Y2	Y3	329.6	-3989.7	1362.5	-930.0
7F	Y2	Y3	435.3	-4951.8	2124.5	-1009.7
6F	Y2	Y3	548.1	-5964.1	2953.5	-1075.2
5F	Y2	Y3	667.2	-7028.0	3842.2	-1137.8
4F	Y2	Y3	790.7	-8098.7	4810.3	-1174.5
3F	Y2	Y3	917.7	-9219.2	5799.1	-1221.5
2F	Y2	Y3	1050.2	-10409.5	6815.1	-1283.7
1F	Y2	Y3	1200.3	-12082.2	7666.5	-1369.2

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

A_w : 耐力壁の水平断面積 (100 x mm²)
 A_c : 柱の水平断面積 (100 x mm²)
 A_w' : 雑壁の水平断面積 (100 x mm²)
 U : 用途係数
 Z : 地震力の地域係数
 A_i : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 α : コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)

(1) 式 : $\sum 2.5\alpha A_w + \sum 0.7\alpha A_c + \sum 0.7\alpha A_w'$ (RC) (2) 式 : $\sum 1.8\alpha A_w + \sum 1.8\alpha A_c$ (RC)
 : $\sum 2.5\alpha A_w + \sum 1.0\alpha A_c + \sum 0.7\alpha A_w'$ (SRC) : $\sum 2.0\alpha A_w + \sum 2.0\alpha A_c$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	A_w	A_c	A_w'	α	(1) 式	(2) 式
						$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$	$U \cdot Z \cdot W \cdot A_i$
12F	RC	16020.00	70200.00	0.00	1.225	0.910	1.583
11F	RC	16020.00	70200.00	0.00	1.225	0.567	0.986
10F	RC	16020.00	70200.00	0.00	1.225	0.429	0.746
9F	RC	16020.00	81600.00	0.00	1.225	0.383	0.693
8F	RC	16020.00	81600.00	0.00	1.225	0.330	0.597
7F	RC	16020.00	81600.00	0.00	1.414	0.338	0.611
6F	RC	16020.00	101600.00	0.00	1.414	0.351	0.668
5F	RC	16020.00	101600.00	0.00	1.414	0.323	0.616
4F	RC	16020.00	101600.00	0.00	1.414	0.303	0.577
3F	RC	16020.00	118800.00	0.00	1.414	0.318	0.627
2F	RC	16020.00	118800.00	0.00	1.414	0.305	0.600
1F	RC	16020.00	118800.00	0.00	1.414	0.295	0.580

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
12F	RC	86850.00	70200.00	0.00	1.225	2.717	2.884
11F	RC	86850.00	70200.00	0.00	1.225	1.692	1.797
10F	RC	86850.00	70200.00	0.00	1.225	1.280	1.359
9F	RC	85770.00	81600.00	0.00	1.225	1.071	1.188
8F	RC	85770.00	81600.00	0.00	1.225	0.922	1.023
7F	RC	85770.00	81600.00	0.00	1.414	0.944	1.047
6F	RC	83610.00	101600.00	0.00	1.414	0.884	1.052
5F	RC	83610.00	101600.00	0.00	1.414	0.815	0.970
4F	RC	83610.00	101600.00	0.00	1.414	0.763	0.909
3F	RC	81450.00	118800.00	0.00	1.414	0.741	0.931
2F	RC	81450.00	118800.00	0.00	1.414	0.709	0.892
1F	RC	81450.00	118800.00	0.00	1.414	0.686	0.862

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位(剛心位置)(cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.1679	280.0	1/ 1667	1127	1.480	1.000
11F	0.2064	280.0	1/ 1357		1.204	1.000
10F	0.2505	280.0	1/ 1118		0.992	1.000
9F	0.2815	280.0	1/ 995		0.882	1.000
8F	0.3036	280.0	1/ 922		0.818	1.000
7F	0.3047	280.0	1/ 919		0.815	1.000
6F	0.2971	280.0	1/ 943		0.836	1.000
5F	0.2918	280.0	1/ 960		0.851	1.000
4F	0.2945	280.0	1/ 951		0.844	1.000
3F	0.2823	280.0	1/ 992		0.880	1.000
2F	0.2528	280.0	1/ 1108		0.983	1.000
1F	0.1946	310.0	1/ 1593		1.414	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.1251	280.0	1/ 2239	2782	0.805	1.000
11F	0.1285	280.0	1/ 2179		0.783	1.000
10F	0.1310	280.0	1/ 2137		0.768	1.000
9F	0.1315	280.0	1/ 2130		0.766	1.000
8F	0.1307	280.0	1/ 2142		0.770	1.000
7F	0.1227	280.0	1/ 2282		0.820	1.000
6F	0.1166	280.0	1/ 2401		0.863	1.000
5F	0.1086	280.0	1/ 2579		0.927	1.000
4F	0.0977	280.0	1/ 2866		1.030	1.000
3F	0.0851	280.0	1/ 3291		1.183	1.000
2F	0.0707	280.0	1/ 3958		1.423	1.000
1F	0.0599	310.0	1/ 5178		1.861	1.000

A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)

d : 層間変位(剛心位置)(cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.1679	280.0	1/ 1667	1127	1.480	1.000
11F	0.2064	280.0	1/ 1357		1.204	1.000
10F	0.2505	280.0	1/ 1118		0.992	1.000
9F	0.2815	280.0	1/ 995		0.882	1.000
8F	0.3036	280.0	1/ 922		0.818	1.000
7F	0.3047	280.0	1/ 919		0.815	1.000
6F	0.2971	280.0	1/ 943		0.836	1.000
5F	0.2918	280.0	1/ 960		0.851	1.000
4F	0.2945	280.0	1/ 951		0.844	1.000
3F	0.2823	280.0	1/ 992		0.880	1.000
2F	0.2528	280.0	1/ 1108		0.983	1.000
1F	0.1946	310.0	1/ 1593		1.414	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.1251	280.0	1/ 2239	2782	0.805	1.000
11F	0.1285	280.0	1/ 2179		0.783	1.000
10F	0.1310	280.0	1/ 2137		0.768	1.000
9F	0.1315	280.0	1/ 2130		0.766	1.000
8F	0.1307	280.0	1/ 2142		0.770	1.000
7F	0.1227	280.0	1/ 2282		0.820	1.000
6F	0.1166	280.0	1/ 2401		0.863	1.000
5F	0.1086	280.0	1/ 2579		0.927	1.000
4F	0.0977	280.0	1/ 2866		1.030	1.000
3F	0.0851	280.0	1/ 3291		1.183	1.000
2F	0.0707	280.0	1/ 3958		1.423	1.000
1F	0.0599	310.0	1/ 5178		1.861	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
12F	680.4	927.0	246.6	1466.8	0.168	1.060
11F	694.8	995.9	301.1	1518.7	0.198	1.161
10F	699.6	999.1	299.5	1619.3	0.185	1.117
9F	702.9	1013.4	310.5	1685.9	0.184	1.114
8F	705.4	1002.2	296.8	1738.4	0.171	1.069

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
7F	706.6	984.0	277.4	1782.3	0.156	1.019
6F	707.6	986.9	279.3	1788.8	0.156	1.020
5F	709.4	1004.6	295.2	1821.7	0.162	1.040
4F	710.8	1015.7	304.8	1907.9	0.160	1.033
3F	711.5	1002.1	290.6	1994.8	0.146	1.000
2F	712.5	1032.3	319.8	2065.4	0.155	1.016
1F	713.6	1036.5	322.9	1985.2	0.163	1.042

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
12F	1750.0	1750.0	0.0	1265.8	0.000	1.000
11F	1750.0	1750.0	0.0	1198.5	0.000	1.000
10F	1750.0	1750.0	0.0	1171.1	0.000	1.000
9F	1750.0	1750.0	0.0	1152.0	0.000	1.000
8F	1750.0	1750.0	0.0	1140.6	0.000	1.000
7F	1750.0	1750.0	0.0	1130.9	0.000	1.000
6F	1750.0	1750.0	0.0	1120.8	0.000	1.000
5F	1750.0	1750.0	0.0	1111.1	0.000	1.000
4F	1750.0	1750.0	0.0	1098.9	0.000	1.000
3F	1750.0	1750.0	0.0	1095.1	0.000	1.000
2F	1750.0	1750.0	0.0	1092.6	0.000	1.000
1F	1750.0	1750.0	0.0	1101.2	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
12F	680.4	927.0	246.6	1466.8	0.168	1.060
11F	694.8	995.9	301.1	1518.7	0.198	1.161
10F	699.6	999.1	299.5	1619.3	0.185	1.117
9F	702.9	1013.4	310.5	1685.9	0.184	1.114
8F	705.4	1002.2	296.8	1738.4	0.171	1.069
7F	706.6	984.0	277.4	1782.3	0.156	1.019
6F	707.6	986.9	279.3	1788.8	0.156	1.020
5F	709.4	1004.6	295.2	1821.7	0.162	1.040
4F	710.8	1015.7	304.8	1907.9	0.160	1.033
3F	711.5	1002.1	290.6	1994.8	0.146	1.000
2F	712.5	1032.3	319.8	2065.4	0.155	1.016
1F	713.6	1036.5	322.9	1985.2	0.163	1.042

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
12F	1750.0	1750.0	0.0	1265.8	0.000	1.000
11F	1750.0	1750.0	0.0	1198.5	0.000	1.000
10F	1750.0	1750.0	0.0	1171.1	0.000	1.000
9F	1750.0	1750.0	0.0	1152.0	0.000	1.000
8F	1750.0	1750.0	0.0	1140.6	0.000	1.000
7F	1750.0	1750.0	0.0	1130.9	0.000	1.000
6F	1750.0	1750.0	0.0	1120.8	0.000	1.000
5F	1750.0	1750.0	0.0	1111.1	0.000	1.000
4F	1750.0	1750.0	0.0	1098.9	0.000	1.000
3F	1750.0	1750.0	0.0	1095.1	0.000	1.000
2F	1750.0	1750.0	0.0	1092.6	0.000	1.000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
1F	1750. 0	1750. 0	0. 0	1101. 2	0. 000	1. 000

A-4. 断面計算結果

A-4.3 RCの断面計算


A-4.3.1 RCはりの断面計算

(1) RCはりの計算指定

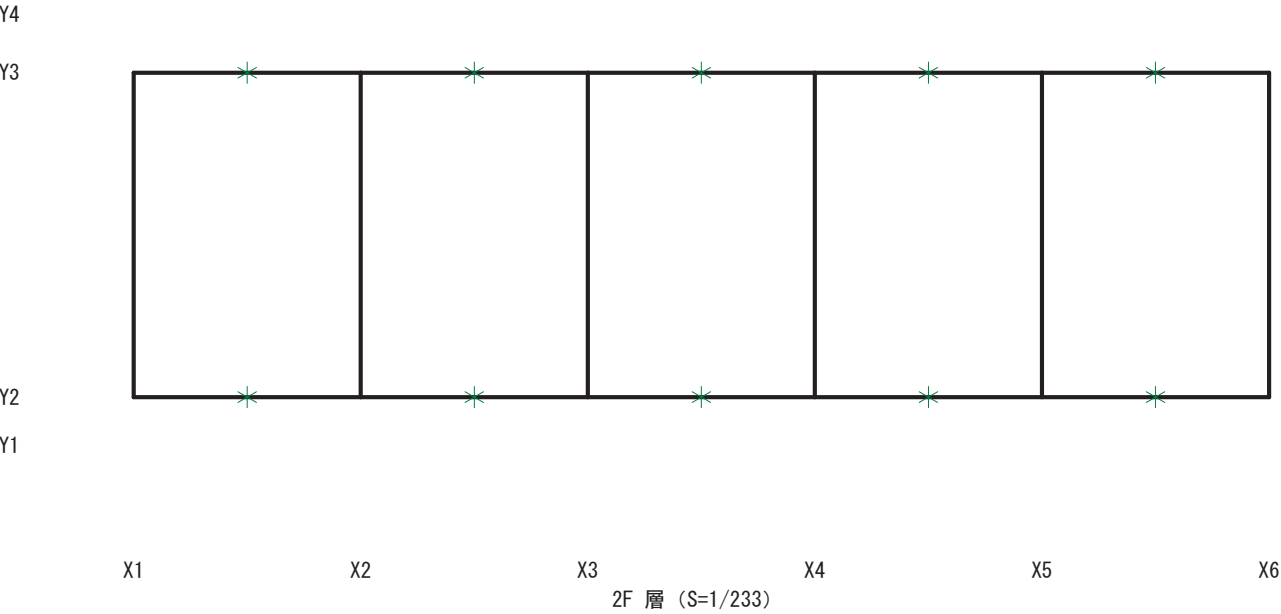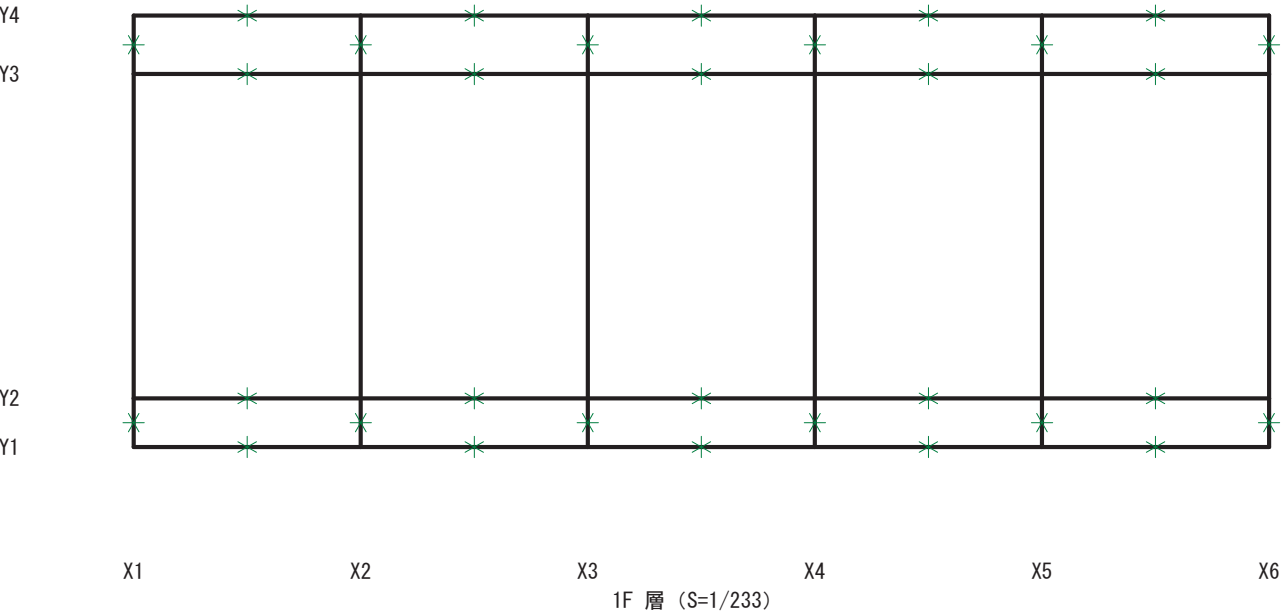

Y4
Y3


Y2
Y1

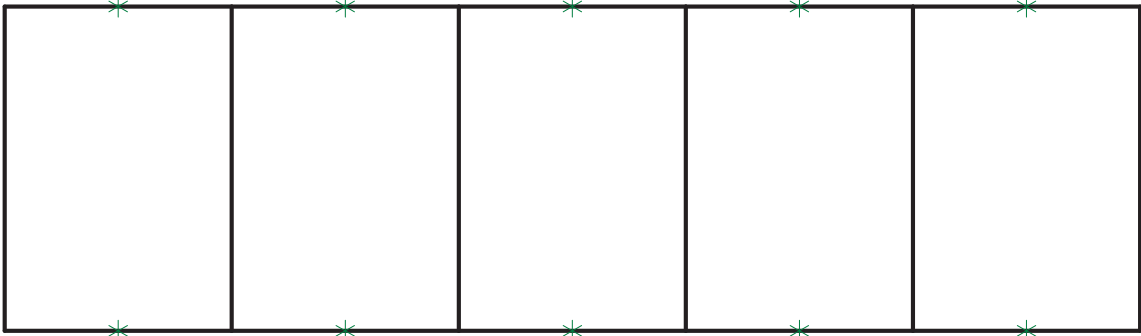

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

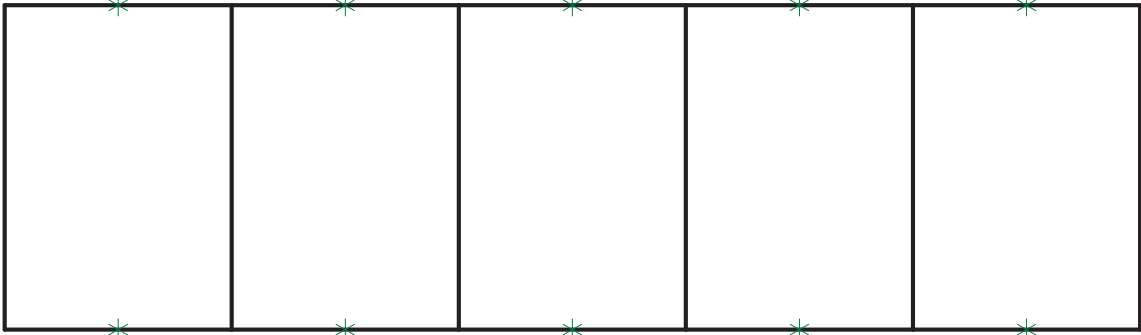

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

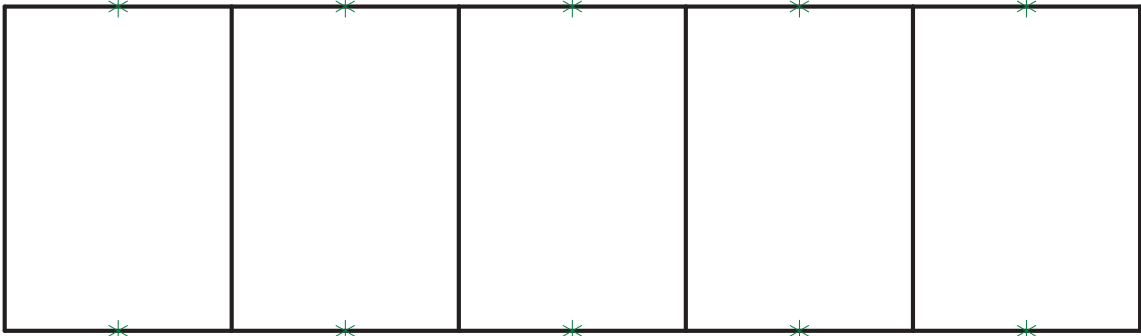

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

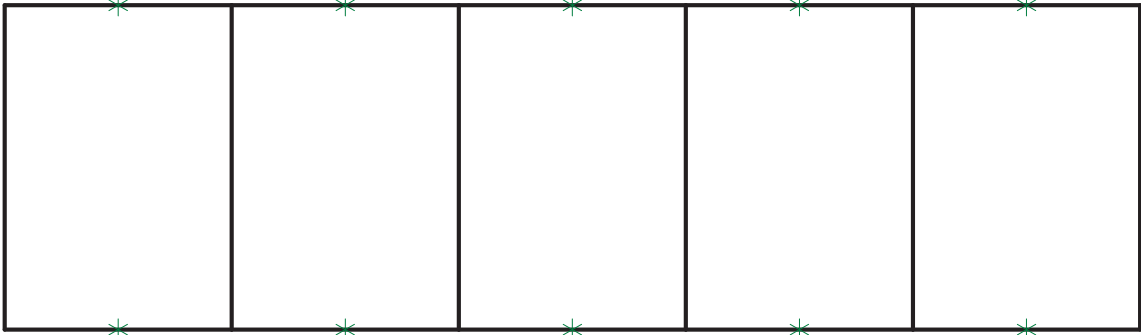

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

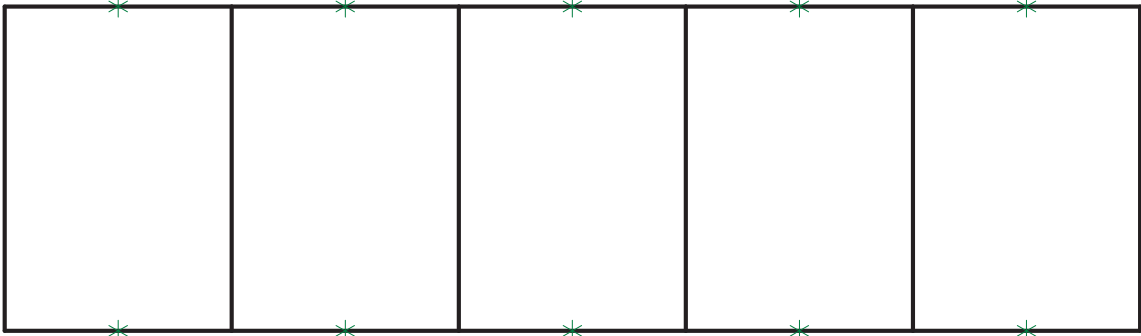

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

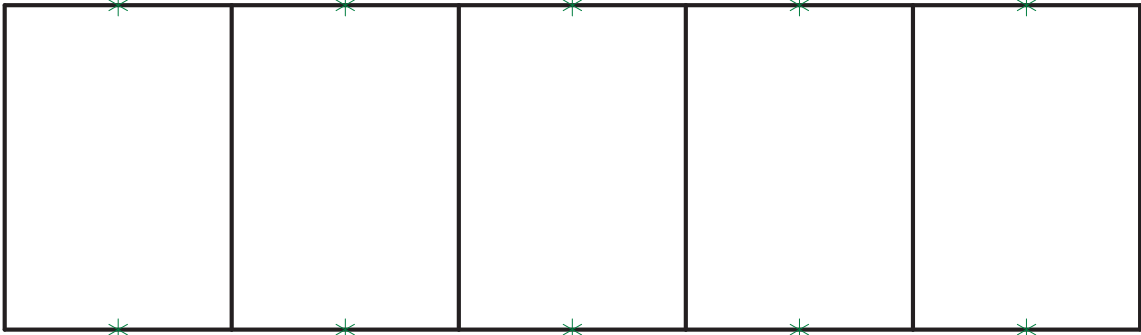

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

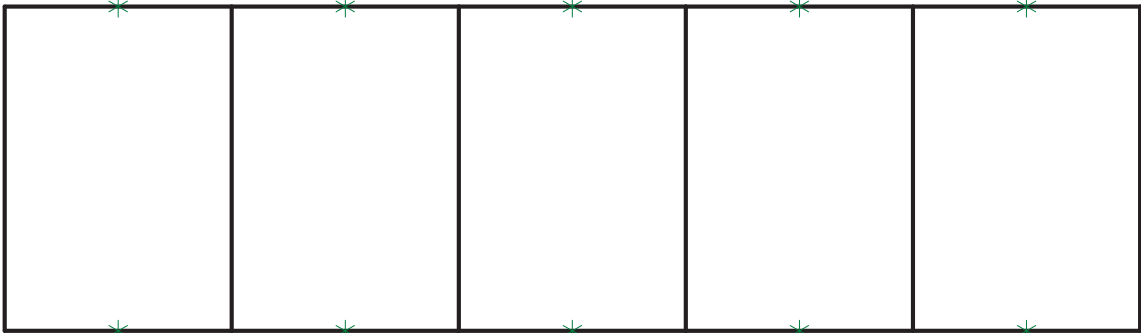

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

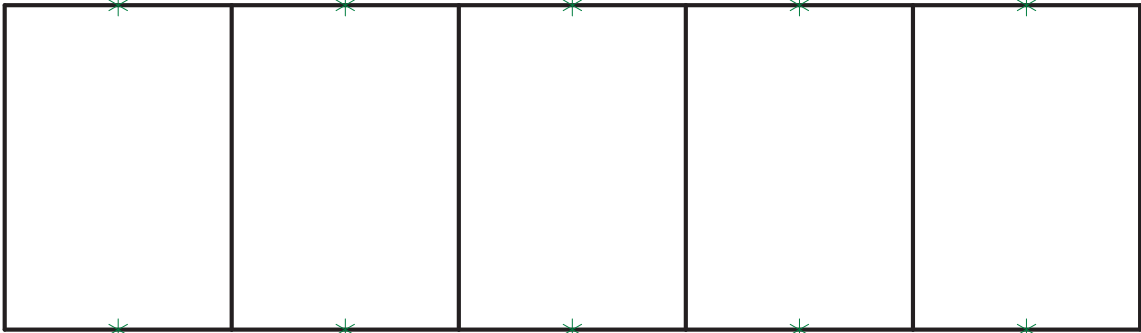

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

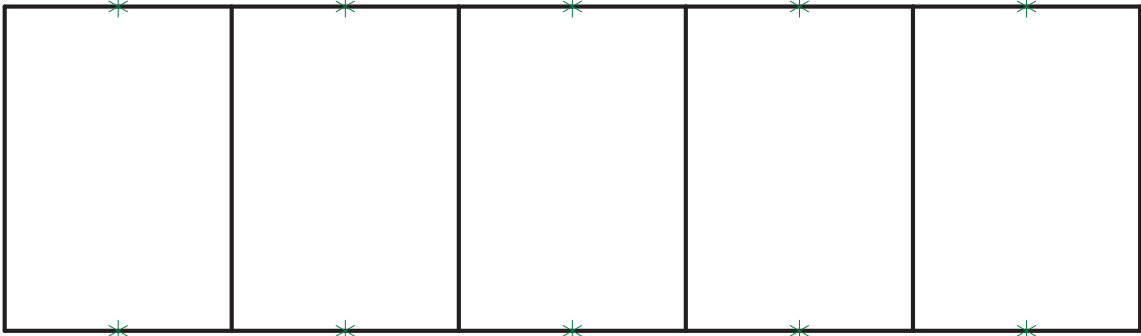

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

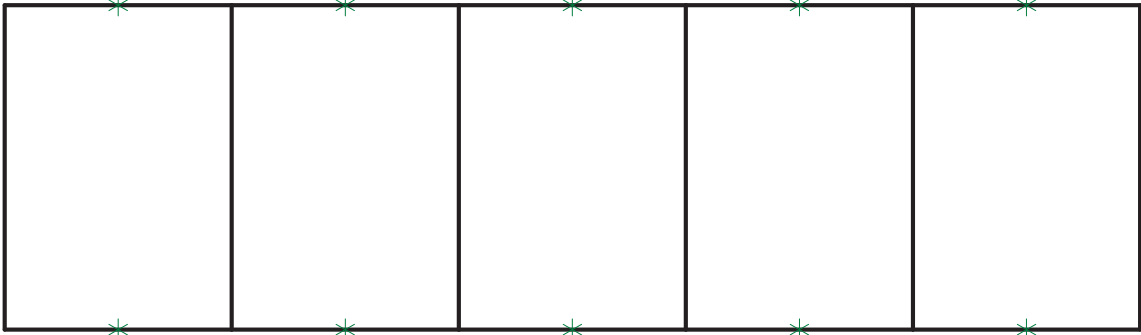


X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 (S=1/233)

Y4

Y3

Y2

Y1

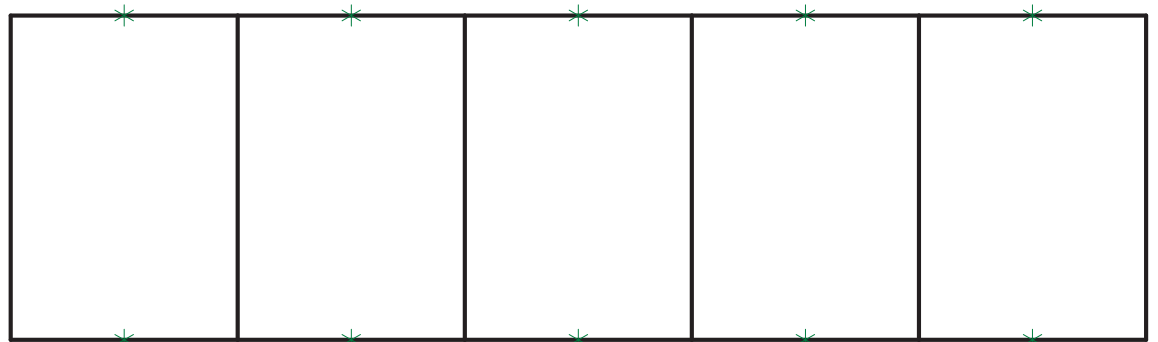

X1

X2

X3

X4

X5

X6

13F 層 (S=1/233)

(2) RCはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
RC規準(1999)13条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.40 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力

$$Q_d = \text{Min} \{ Q_o + a \cdot (\sum (M_y) / L'), Q_L + n \cdot Q_E \}$$
 a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
 My計算時：
 主筋強度割増率： 1.10 倍
 スラブ筋断面積： 7.10 cm²
 - イ) 許容せん断力
RC規準(1999)15条(6)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
RC規準(1991)17条(27)～(28)式による
- 6) 定着の検討
RC規準(1991)17条(29)式による
- 7) 地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
 応力割増タイプ： 軸力・曲げモーメント・せん断力
 応力割増率： 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが
 $0.25 \times N_L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す
 壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RCはりの断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちの長さLo/4の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U (D)	kN・m 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no	①/②: 最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qsの短期荷重ケース記号(注2)
断面	材質	N/mm ² Fc: コンクリートの材質で、Fcは普通コンクリート、Lcは軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm はり幅
	D	cm はりせい
	d. U (D)	cm コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U (D)	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d. U ((7/8)・d. D)
	被り/sat	cm, 10 ⁻² cm ² ①/②: ①はかぶり厚(上端: 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋	入力した鉄筋本数で、2段筋の場合は上端筋1(下端筋1)が外側、上端筋2(下端筋2)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm あばら筋径。算定計算の場合は、①-②: ①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
曲げ	形ピッチ	mm あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at. U (D)	cm ² 上(下)端鉄筋断面積
	pt. U (D)	% 鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m 上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
せん断	判定	①/②: ①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U (D)	kN・m 上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm ①(②): ①は、はりうちの長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN 地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN Qd/Qaが最大となる時のQd
	L. no	上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm ² 短期で最大となるせん断応力度
	a	はりのせん断スパン比(M/Qd)による割増係数で、(l)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	% あばら筋比
	Qal	kN 長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN 地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X形配筋のときはX形主筋による分は含みません。
	Qax	kN X形配筋による短期許容せん断力
	判定	せん断力に対する判定結果(注1)
付着	Ta. U (D)	N/mm ² 各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U (D)	cm 上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。使用基準がRC規準1999年版の場合に、同規準(14)、(15)式で求めます。RC規準1991年版の場合に、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U (D)	cm 上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。

付着	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合は $L_d \leq L_{d1}$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $L_d \leq L_{d1}$ の場合にOK。 $L_d > L_{d1}$ でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La, U (D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。RC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。 標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。 ()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y17レ-Δ1F層[X1-X2]			Y17レ-Δ1F層[X2-X3]			Y17レ-Δ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
応力	MI		0.0	-27.0	38.8	38.8	-12.4	29.3	29.3	-17.2	29.3
	Ms	U	0.0	0.0	38.8	38.8	0.0	29.3	29.3	0.0	29.3
		D	0.0	27.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	17.2	0.0
	L. no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	QI		19.6	-5.5	-30.7	26.6	1.4	-23.8	25.2	0.0	-25.2
	Qs		19.6	5.5	30.7	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal		162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)		700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			700.0 (700.0)		
	Qd	正	19.6	5.5	30.7	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2
		負	19.6	5.5	30.7	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2
	Qd		19.6	5.5	30.7	26.6	1.4	23.8	25.2	0.0	25.2
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		17.90	5.05	28.01	24.20	1.24	21.71	22.95	0.00	22.95
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.059	1.059	1.059
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	168.0	168.0	168.0
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6
		負	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.18L		0.28L	0.24L		0.22L	0.23L		0.23L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0		350.0
		D	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0		350.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG (3)			
位置	部材位置	Y17レ-Δ1F層[X4-X5]			Y17レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ1F層[X1-X2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	29.3	-12.4	38.8	38.8	-27.0	0.0	38.6	-142.2	208.1	
	Ms	U	29.3	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0	321.7	0.0	483.4
		D	0.0	12.4	0.0	0.0	27.0	0.0	244.6	146.1	67.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	23.8	-1.4	-26.6	30.7	5.5	-19.6	115.0	-24.2	-163.4	
	Qs	23.8	1.4	26.6	30.7	5.5	19.6	202.2	111.5	250.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	80.0	80.0	80.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	150.0	150.0	150.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	137.8	137.8	137.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	137.8	137.8	137.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	120.6	120.6	120.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	120.6	120.6	120.6
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		5.0,	5.0/ 3.55		5.0,	5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2							6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.86	0.86	0.86
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.86	0.86	0.86
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	2303.9	2303.9	2303.9	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	4607.9	4607.9	4607.9
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	4607.9	4607.9	4607.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	5355.5		5355.5
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	5069.7		5069.7
	L' (L)	700.0	(700.0)		700.0	(700.0)		640.0	(700.0)		
	Qd	正	23.8	1.4	26.6	30.7	5.5	19.6	15.9	155.1	294.3
		負	23.8	1.4	26.6	30.7	5.5	19.6	245.9	106.7	32.5
	Qd	23.8	1.4	26.6	30.7	5.5	19.6	245.9	155.1	294.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	21.71	1.24	24.20	28.01	5.05	17.90	25.49	16.08	30.51	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.480	1.480	1.480
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.635	0.635	0.635	
	Qal	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	2049.1	2049.1	2049.1	
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	1848.9	1848.9	1848.9
		負	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	2439.2	2439.2	2439.2
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.22L		0.24L	0.28L		0.18L	0.17S		0.20S
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.01S		0.02S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	350.0		350.0	350.0		350.0	320.0		320.0
		D	350.0		350.0	350.0		350.0	320.0		320.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚ-42F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚ-43F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚ-44F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	86.4	-57.2	114.4	88.7	-56.8	112.7	88.2	-56.9	113.1	
	Ms	U	398.5	0.0	419.4	444.6	0.0	464.1	469.6	0.0	479.5
		D	225.7	60.7	190.6	267.2	59.1	238.6	293.3	64.4	253.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	82.7	-4.0	-90.7	83.3	-3.4	-90.2	83.2	-3.6	-90.3	
	Qs	179.2	100.4	187.2	193.8	113.9	200.7	200.0	120.4	207.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5	61.4
		D	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5	61.4
	j	U	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6	53.8
		D	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6	53.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
		D	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
	pt	U	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64	0.99
		D	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64	0.99
	Mal	352.9	249.6	352.9	352.9	249.6	352.9	352.9	249.6	352.9	
	Mas	U	566.3	400.6	566.3	566.3	400.6	566.3	566.3	400.6	566.3
		D	566.3	400.6	566.3	566.3	400.6	566.3	566.3	400.6	566.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	702.1		702.1	702.1		702.1	702.1		702.1
		D	638.4		638.4	638.4		638.4	638.4		638.4
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	61.9	148.6	235.4	82.5	169.2	255.9	92.1	178.8	265.6
		負	227.4	140.6	53.9	249.1	162.3	75.6	258.4	171.7	85.0
	Qd	227.4	148.6	235.4	249.1	169.2	255.9	258.4	178.8	265.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	84.59	53.48	87.56	92.66	60.88	95.21	96.15	64.35	98.80	
	a	l	1.311	1.340	1.311	1.318	1.348	1.318	1.316	1.346	1.316
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qal	321.9	339.8	321.9	323.5	341.5	323.5	323.1	341.1	323.1	
	Qas	正	376.6	389.3	376.6	376.6	389.3	376.6	376.6	389.3	376.6
負		376.6	389.3	376.6	376.6	389.3	376.6	376.6	389.3	376.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.88S		0.91S	0.97S		0.99S	1.00S		1.03S
		D	0.24S		0.21S	0.32S		0.29S	0.36S		0.33S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	210.0		210.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X1-X2]			Y27レ-Δ6F層[X1-X2]			Y27レ-Δ7F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	88.4	-56.9	112.9	88.4	-56.8	112.9	89.0	-56.9	112.2	
	Ms	U	469.1	0.0	466.1	470.2	0.0	470.7	480.2	0.0	471.6
		D	292.3	70.6	240.2	293.3	68.9	244.8	302.3	72.9	247.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	83.2	-3.5	-90.2	83.2	-3.5	-90.2	83.4	-3.3	-90.1	
	Qs	197.9	118.2	204.9	198.8	119.0	205.8	200.7	120.6	207.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5	61.4
		D	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5	61.4
	j	U	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6	53.8
		D	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6	53.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
		D	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
	pt	U	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64	0.99
		D	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64	0.99
	Mal		352.9	249.6	352.9	352.9	249.6	352.9	352.9	249.6	352.9
		U	566.3	400.6	566.3	566.3	400.6	566.3	566.3	400.6	566.3
	D	566.3	400.6	566.3	566.3	400.6	566.3	566.3	400.6	566.3	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	702.1		702.1	702.1		702.1	702.1		702.1
		D	638.4		638.4	638.4		638.4	638.4		638.4
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	88.7	175.5	262.2	90.1	176.8	263.6	92.5	179.3	266.0
		負	255.2	168.5	81.7	256.6	169.8	83.1	259.4	172.6	85.9
	Qd	255.2	175.5	262.2	256.6	176.8	263.6	259.4	179.3	266.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		94.95	63.14	97.55	95.45	63.62	98.05	96.49	64.50	98.96
		l	1.317	1.347	1.317	1.317	1.347	1.317	1.321	1.351	1.321
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qal	323.3	341.3	323.3	323.3	341.3	323.3	324.3	342.3	324.3	324.3
	Qas	正	376.6	389.3	376.6	376.6	389.3	376.6	376.6	389.3	376.6
		負	376.6	389.3	376.6	376.6	389.3	376.6	376.6	389.3	376.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.99S		1.02S	0.99S		1.02S	1.01S		1.03S
		D	0.34S		0.32S	0.35S		0.32S	0.36S		0.33S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	210.0		210.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27㇒-Δ8F層[X1-X2]			Y27㇒-Δ9F層[X1-X2]			Y27㇒-Δ10F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	88.2	-57.2	112.5	88.0	-53.4	105.0	88.7	-53.3	104.6	
	Ms	U	461.2	0.0	441.8	336.4	0.0	334.9	310.3	0.0	308.4
		D	284.8	79.0	216.7	160.4	62.7	124.9	132.9	62.2	99.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	83.3	-3.5	-90.2	80.0	-2.4	-84.8	80.1	-2.3	-84.7	
	Qs	193.0	113.2	199.9	154.7	77.2	159.6	146.6	68.7	151.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	61.4	63.5	61.4	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
		D	61.4	63.5	61.4	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
	j	U	53.8	55.6	53.8	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
		D	53.8	55.6	53.8	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	30.42	20.28	30.42	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
	pt	U	0.99	0.64	0.99	0.99	0.57	0.99	0.99	0.57	0.99
		D	0.99	0.64	0.99	0.99	0.57	0.99	0.99	0.57	0.99
	Mal		352.9	249.6	352.9	239.8	156.7	239.8	239.8	156.7	239.8
		U	566.3	400.6	566.3	384.8	251.4	384.8	384.8	251.4	384.8
	D	566.3	400.6	566.3	384.8	251.4	384.8	384.8	251.4	384.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	702.1		702.1	494.7		494.7	494.7		494.7
		D	638.4		638.4	441.8		441.8	441.8		441.8
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	81.3	168.1	254.8	32.1	114.5	196.9	19.6	102.0	184.4
		負	247.8	161.1	74.4	192.1	109.7	27.3	179.8	97.4	15.0
	Qd	247.8	168.1	254.8	192.1	114.5	196.9	179.8	102.0	184.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		92.20	60.47	94.79	86.04	48.91	88.21	80.56	43.55	82.59
		l	1.320	1.350	1.320	1.168	1.208	1.168	1.169	1.209	1.169
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qal		324.0	342.0	324.0	216.7	234.4	216.7	217.0	234.7	217.0
	Qas	正	376.6	389.3	376.6	282.6	296.4	282.6	282.6	296.4	282.6
		負	376.6	389.3	376.6	282.6	296.4	282.6	282.6	296.4	282.6
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.96S		0.99S	1.08S		1.10S	1.01S		1.03S
		D	0.32S		0.29S	0.18S		0.15S	0.11S		0.08S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	210.0		210.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	83.9	-50.1	99.1	88.9	-48.5	97.3	90.6	-66.3	126.4	
	Ms	U	253.2	0.0	254.7	229.9	0.0	226.9	188.0	0.0	212.3
		D	85.4	57.0	56.5	52.2	54.3	32.3	6.8	72.1	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	75.5	-2.2	-79.8	76.4	-1.2	-78.9	90.6	-5.1	-100.8	
	Qs	126.2	52.9	130.6	118.7	43.5	121.2	119.2	33.8	129.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
		D	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
	j	U	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
		D	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2									
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2									
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形状・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	15.21	15.21	15.21
		D	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	15.21	15.21	15.21
	pt	U	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.71	0.71	0.71
		D	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.71	0.71	0.71
	Mal	205.9	205.9	205.9	205.9	205.9	205.9	155.6	155.6	155.6	
	Mas	U	330.4	330.4	330.4	330.4	330.4	330.4	249.7	249.7	249.7
		D	330.4	330.4	330.4	330.4	330.4	330.4	249.7	249.7	249.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	426.2		426.2	426.2		426.2	333.6		333.6
		D	370.7		370.7	370.7		370.7	278.1		278.1
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	0.7	78.3	156.0	13.0	64.6	142.3	0.1	48.1	143.8
		負	151.6	74.0	3.7	139.9	62.2	15.4	133.5	37.8	0.1
	Qd	151.6	78.3	156.0	139.9	64.6	142.3	133.5	48.1	143.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	80.94	41.81	83.26	74.66	34.51	75.96	71.27	25.66	76.74	
	a	l	1.205	1.205	1.205	1.210	1.210	1.210	1.197	1.197	1.197
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	
	Qal	200.2	200.2	200.2	200.9	200.9	200.9	199.0	199.0	199.0	
	Qas	正	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9
		負	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.01S		1.04S	0.93S		0.95S	0.81L		0.90L
		D	0.00S		0.02S	0.09S		0.10S	0.00S		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	320.0		320.0	320.0		320.0	320.0		320.0
		D	320.0		320.0	320.0		320.0	320.0		320.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	201.0	-81.2	167.8	113.7	-58.1	114.5	114.3	-57.8	114.4	
	Ms	U	474.3	0.0	445.8	482.7	0.0	479.0	549.0	0.0	544.4
		D	72.2	83.6	110.3	255.3	60.3	250.0	320.4	60.2	315.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	143.9	4.8	-134.4	95.0	-0.1	-95.2	95.1	-0.0	-95.1	
	Qs	230.1	90.9	220.6	209.6	114.7	209.8	230.2	135.1	230.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	150.0	150.0	150.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	137.8	137.8	137.8	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
		D	137.8	137.8	137.8	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
	j	U	120.6	120.6	120.6	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
		D	120.6	120.6	120.6	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D13	D13	D13	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	95.28	95.28	95.28	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	0.86	0.86	0.86	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88
		D	0.86	0.86	0.86	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88
	Mas	U	2303.9	2303.9	2303.9	416.0	312.4	416.0	416.0	312.4	416.0
		D	4607.9	4607.9	4607.9	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	5355.5		5355.5	812.4		812.4	812.4		812.4
		D	5069.7		5069.7	748.4		748.4	748.4		748.4
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	14.7	124.5	263.7	76.9	172.0	267.1	107.5	202.7	297.8
		負	273.2	134.0	5.2	266.9	171.8	76.7	297.7	202.6	107.5
	Qd	273.2	134.0	263.7	266.9	172.0	267.1	297.7	202.7	297.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	28.32	13.89	27.33	76.01	47.61	76.08	84.79	56.09	84.80	
	a	l	1.987	1.987	1.987	1.357	1.383	1.357	1.357	1.383	1.357
		s. 正	1.396	1.396	1.396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.132	1.132	1.132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.635	0.635	0.635	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	
	Qa1	2038.1	2038.1	2038.1	411.7	431.5	411.7	411.6	431.4	411.6	
Qas	正	2336.4	2336.4	2336.4	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8	
	負	2011.6	2011.6	2011.6	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.19S		0.18S	0.88S		0.88S	0.98S		0.98S
		D	0.01S		0.00S	0.25S		0.25S	0.36S		0.36S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	320.0		320.0	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	320.0		320.0	210.0		210.0	210.0		210.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	114.2	-57.9	114.4	114.2	-57.9	114.4	114.0	-57.9	114.5	
	Ms	U	560.3	0.0	554.9	537.5	0.0	532.1	551.2	0.0	544.3
		D	331.9	60.7	326.1	309.1	60.7	303.2	323.1	61.6	315.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	95.1	-0.0	-95.1	95.1	-0.0	-95.2	95.0	-0.1	-95.2	
	Qs	233.6	138.6	233.7	226.5	131.4	226.5	230.5	135.5	230.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
		D	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
	j	U	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
		D	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88
		D	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88
	Mal		416.0	312.4	416.0	416.0	312.4	416.0	416.0	312.4	416.0
	Mas	U	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5
		D	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	812.4		812.4	812.4		812.4	812.4		812.4
		D	748.4		748.4	748.4		748.4	748.4		748.4
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	112.7	207.8	302.9	102.0	197.1	292.2	108.2	203.3	298.4
		負	302.9	207.8	112.7	292.2	197.1	101.9	298.3	203.1	108.0
	Qd		302.9	207.8	302.9	292.2	197.1	292.2	298.3	203.3	298.4
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		86.26	57.52	86.27	83.20	54.56	83.23	84.94	56.26	84.97
	a	l	1.357	1.383	1.357	1.357	1.383	1.357	1.357	1.382	1.357
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219
	Qal		411.7	431.5	411.7	411.7	431.5	411.7	411.6	431.4	411.6
	Qas	正	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8
負		457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.00S		1.00S	0.97S		0.97S	0.99S		0.99S
		D	0.37S		0.37S	0.34S		0.34S	0.36S		0.36S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	210.0		210.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)
応力	MI		111.4	-56.1	111.0	111.3	-56.2	111.0	102.5	-51.6	101.8
	Ms	U	522.0	0.0	517.0	479.0	0.0	474.7	388.5	0.0	382.7
		D	299.2	58.4	295.1	256.5	58.2	252.7	183.5	54.1	179.0
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		92.4	0.1	-92.3	92.4	0.0	-92.3	84.7	0.1	-84.5
	Qs		220.0	127.7	219.9	206.7	114.3	206.6	173.2	88.7	173.0
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	56.0	58.5	56.0
		D	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	56.0	58.5	56.0
	j	U	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	49.0	51.2	49.0
		D	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	49.0	51.2	49.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	25.35	15.21	25.35
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	25.35	15.21	25.35
	pt	U	0.96	0.67	0.96	0.96	0.67	0.96	0.90	0.52	0.90
		D	0.96	0.67	0.96	0.96	0.67	0.96	0.90	0.52	0.90
	Mal		415.0	311.7	415.0	415.0	311.7	415.0	265.7	172.3	265.7
	Mas	U	665.9	500.2	665.9	665.9	500.2	665.9	426.3	276.5	426.3
		D	665.9	500.2	665.9	665.9	500.2	665.9	426.3	276.5	426.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	812.4		812.4	812.4		812.4	543.2		543.2
		D	748.4		748.4	748.4		748.4	485.1		485.1
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	99.0	191.3	283.7	79.1	171.4	263.7	48.2	132.8	217.3
		負	283.8	191.5	99.1	263.8	171.5	79.2	217.5	133.0	48.4
	Qd		283.8	191.5	283.7	263.8	171.5	263.7	217.5	133.0	217.3
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		87.55	57.41	87.51	81.39	51.42	81.36	88.75	51.93	88.67
	a	l	1.355	1.380	1.355	1.355	1.381	1.355	1.265	1.303	1.265
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.285	0.285	0.285
	Qal		385.1	403.6	385.1	385.3	403.7	385.3	256.1	274.9	256.1
	Qas	正	431.3	443.8	431.3	431.3	443.8	431.3	310.3	324.1	310.3
負		431.3	443.8	431.3	431.3	443.8	431.3	310.3	324.1	310.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.94S		0.94S	0.87S		0.87S	1.11S		1.11S
		D	0.33S		0.33S	0.26S		0.26S	0.25S		0.25S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	210.0		210.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)
応力	MI		102.5	-51.6	101.8	101.7	-51.7	102.2	100.2	-52.2	102.7
	Ms	U	359.3	0.0	354.7	334.2	0.0	328.1	298.0	0.0	294.1
		D	154.2	53.5	151.1	130.7	55.0	123.7	97.6	55.4	88.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		84.7	0.1	-84.5	84.5	-0.1	-84.6	84.2	-0.4	-84.9
	Qs		164.3	79.7	164.1	156.1	71.7	156.3	145.0	61.2	145.7
L.no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	56.0	58.5	56.0	56.0	58.5	56.0	56.0	58.5	56.0
		D	56.0	58.5	56.0	56.0	58.5	56.0	56.0	58.5	56.0
	j	U	49.0	51.2	49.0	49.0	51.2	49.0	49.0	51.2	49.0
		D	49.0	51.2	49.0	49.0	51.2	49.0	49.0	51.2	49.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21
D			25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
pt		U	0.90	0.52	0.90	0.90	0.52	0.90	0.90	0.52	0.90
		D	0.90	0.52	0.90	0.90	0.52	0.90	0.90	0.52	0.90
Mal		265.7	172.3	265.7	265.7	172.3	265.7	265.7	172.3	265.7	
Mas		U	426.3	276.5	426.3	426.3	276.5	426.3	426.3	276.5	426.3
		D	426.3	276.5	426.3	426.3	276.5	426.3	426.3	276.5	426.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	543.2		543.2	543.2		543.2	543.2		543.2
		D	485.1		485.1	485.1		485.1	485.1		485.1
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	34.8	119.3	203.9	22.9	107.5	192.1	7.0	91.6	176.1
		負	204.1	119.5	35.0	191.9	107.4	22.8	175.4	90.9	6.3
	Qd		204.1	119.5	203.9	191.9	107.5	192.1	175.4	91.6	176.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		83.27	46.69	83.19	78.30	41.98	78.36	71.57	35.77	71.86
	a	l	1.265	1.303	1.265	1.268	1.306	1.268	1.266	1.304	1.266
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qal		256.1	274.9	256.1	256.5	275.4	256.5	256.3	275.1	256.3
	Qas	正	310.3	324.1	310.3	310.3	324.1	310.3	310.3	324.1	310.3
負		310.3	324.1	310.3	310.3	324.1	310.3	310.3	324.1	310.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.04S		1.04S	0.98S		0.98S	0.89S		0.90S
		D	0.18S		0.18S	0.12S		0.12S	0.04S		0.03S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	210.0		210.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			FG (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y27F~L13F層[X2-X3]			Y27F~L1F層[X3-X4]			Y27F~L2F層[X3-X4]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	119.1	-57.9	114.7	169.4	-96.1	169.4	114.5	-57.7	114.5	
	Ms	U	213.6	0.0	208.9	450.7	0.0	450.7	477.4	0.0	477.4
		D	0.0	58.4	0.0	111.9	96.2	111.9	248.5	57.7	248.5
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K1	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	96.3	0.6	-95.1	139.2	0.0	-139.2	95.1	-0.0	-95.1	
	Qs	125.8	30.1	124.5	227.1	87.9	227.1	208.5	113.4	208.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	
	D	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	53.5	53.5	53.5	137.8	137.8	137.8	61.7	63.5	61.7
		D	53.5	53.5	53.5	137.8	137.8	137.8	61.7	63.5	61.7
	j	U	46.8	46.8	46.8	120.6	120.6	120.6	54.0	55.6	54.0
		D	46.8	46.8	46.8	120.6	120.6	120.6	54.0	55.6	54.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	6-D32	6-D32	6-D32	5-D25	5-D25	5-D25
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	6-D32	6-D32	6-D32	5-D25	5-D25	5-D25
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D13	D13	D13	D10	D10	D10
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	15.21	15.21	15.21	95.28	95.28	95.28	35.49	25.35	35.49
		D	15.21	15.21	15.21	95.28	95.28	95.28	35.49	25.35	35.49
	pt	U	0.71	0.71	0.71	0.86	0.86	0.86	0.88	0.61	0.88
		D	0.71	0.71	0.71	0.86	0.86	0.86	0.88	0.61	0.88
	Mas	U	249.7	249.7	249.7	4607.9	4607.9	4607.9	667.5	501.2	667.5
		D	249.7	249.7	249.7	4607.9	4607.9	4607.9	667.5	501.2	667.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	333.6		333.6	5355.5		5355.5	812.4		812.4
		D	278.1		278.1	5069.7		5069.7	748.4		748.4
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	0.1	43.6	139.3	7.3	131.9	271.0	75.0	170.1	265.2
		負	140.5	44.9	0.1	271.0	131.9	7.3	265.2	170.1	75.0
	Qd	140.5	44.9	139.3	271.0	131.9	271.0	265.2	170.1	265.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	75.02	23.95	74.35	28.10	13.67	28.10	75.54	47.09	75.54	
	a	l	1.208	1.208	1.208	2.000	2.000	2.000	1.356	1.382	1.356
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.144	1.144	1.144	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.144	1.144	1.144	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.635	0.635	0.635	0.219	0.219	0.219	
Qa1	200.6	200.6	200.6	2049.1	2049.1	2049.1	411.5	431.3	411.5		
付着	Qas	正	256.9	256.9	256.9	2026.6	2026.6	2026.6	457.8	471.0	457.8
		負	256.9	256.9	256.9	2026.6	2026.6	2026.6	457.8	471.0	457.8
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着 <td rowspan="2">Ta</td> <td>U</td> <td>0.86L</td> <td></td> <td>0.85L</td> <td>0.19S</td> <td></td> <td>0.19S</td> <td>0.88S</td> <td></td> <td>0.88S</td>	Ta	U	0.86L		0.85L	0.19S		0.19S	0.88S		0.88S
		D	0.00		0.00	0.01S		0.01S	0.25S		0.25S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	320.0		320.0	320.0		320.0	197.5		197.5
		D	320.0		320.0	320.0		320.0	210.0		210.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	114.3	-57.9	114.3	114.4	-57.8	114.4	114.3	-57.8	114.3	
	Ms	U	544.5	0.0	544.5	556.0	0.0	556.0	534.8	0.0	534.8
		D	315.8	57.9	315.8	327.3	57.8	327.3	306.1	57.8	306.1
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	95.1	-0.0	-95.1	95.1	-0.0	-95.1	95.1	-0.0	-95.1	
	Qs	229.5	134.4	229.5	233.1	138.0	233.1	226.5	131.4	226.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
		D	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
	j	U	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
		D	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88
		D	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88
	Mas	U	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5
		D	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	812.4		812.4	812.4		812.4	812.4		812.4
		D	748.4		748.4	748.4		748.4	748.4		748.4
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	106.5	201.6	296.7	111.9	207.0	302.1	102.0	197.1	292.2
		負	296.7	201.6	106.5	302.1	207.0	111.9	292.2	197.1	102.0
	Qd	296.7	201.6	296.7	302.1	207.0	302.1	292.2	197.1	292.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	84.51	55.81	84.51	86.04	57.30	86.04	83.22	54.55	83.22
		I	1.357	1.383	1.357	1.357	1.383	1.357	1.357	1.383	1.357
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219
	Qal	411.8	431.6	411.8	411.7	431.5	411.7	411.7	431.5	411.7	
Qas	正	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8	
	負	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.98S		0.98S	1.00S		1.00S	0.97S		0.97S
		D	0.35S		0.35S	0.37S		0.37S	0.34S		0.34S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	210.0		210.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾏ6F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾏ7F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾏ8F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)
応力	MI		114.4	-57.8	114.4	111.1	-56.2	111.1	111.1	-56.2	111.1
	Ms	U	547.2	0.0	547.2	523.4	0.0	523.4	482.8	0.0	482.8
		D	318.5	57.8	318.5	301.2	56.2	301.2	260.6	56.3	260.6
	L. no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2
	QI		95.1	-0.0	-95.1	92.3	-0.0	-92.3	92.3	-0.0	-92.3
	Qs		230.4	135.3	230.4	221.2	128.8	221.2	208.5	116.1	208.5
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
		D	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
	j	U	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
		D	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	0.88	0.61	0.88	0.96	0.67	0.96	0.96	0.67	0.96
		D	0.88	0.61	0.88	0.96	0.67	0.96	0.96	0.67	0.96
	Mal	U	416.0	312.4	416.0	415.0	311.7	415.0	415.0	311.7	415.0
		D	667.5	501.2	667.5	665.9	500.2	665.9	665.9	500.2	665.9
	Mas	D	667.5	501.2	667.5	665.9	500.2	665.9	665.9	500.2	665.9
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	812.4		812.4	812.4		812.4	812.4		812.4
		D	748.4		748.4	748.4		748.4	748.4		748.4
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	107.8	202.9	298.0	101.0	193.3	285.6	81.9	174.2	266.5
		負	298.0	202.9	107.8	285.6	193.3	101.0	266.5	174.2	81.9
	Qd		298.0	202.9	298.0	285.6	193.3	285.6	266.5	174.2	266.5
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	U	84.87	56.16	84.87	88.11	57.95	88.11	82.23	52.24	82.23
		I	1.357	1.383	1.357	1.357	1.382	1.357	1.356	1.382	1.356
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.219	0.219	0.219	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238
	Qal		411.7	431.5	411.7	385.7	404.1	385.7	385.6	404.1	385.6
Qas	正	457.8	471.0	457.8	431.3	443.8	431.3	431.3	443.8	431.3	
	負	457.8	471.0	457.8	431.3	443.8	431.3	431.3	443.8	431.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.99S		0.99S	0.94S		0.94S	0.88S		0.88S
		D	0.36S		0.36S	0.33S		0.33S	0.27S		0.27S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	210.0		210.0
判定	OK/OK			OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	102.0	-51.7	102.0	102.0	-51.7	102.0	102.0	-51.7	102.0	
	Ms	U	386.4	0.0	386.4	360.2	0.0	360.2	331.0	0.0	331.0
		D	182.4	51.7	182.4	156.1	51.7	156.1	127.0	51.7	127.0
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	84.6	-0.0	-84.6	84.6	-0.0	-84.6	84.6	-0.0	-84.6	
	Qs	173.4	88.9	173.4	165.2	80.7	165.2	156.1	71.6	156.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	56.0	58.5	56.0	56.0	58.5	56.0	56.0	58.5	56.0
		D	56.0	58.5	56.0	56.0	58.5	56.0	56.0	58.5	56.0
	j	U	49.0	51.2	49.0	49.0	51.2	49.0	49.0	51.2	49.0
		D	49.0	51.2	49.0	49.0	51.2	49.0	49.0	51.2	49.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
	pt	U	0.90	0.52	0.90	0.90	0.52	0.90	0.90	0.52	0.90
		D	0.90	0.52	0.90	0.90	0.52	0.90	0.90	0.52	0.90
	Mas	U	265.7	172.3	265.7	265.7	172.3	265.7	265.7	172.3	265.7
		D	426.3	276.5	426.3	426.3	276.5	426.3	426.3	276.5	426.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	543.2		543.2	543.2		543.2	543.2		543.2
		D	485.1		485.1	485.1		485.1	485.1		485.1
	L' (L)	640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			
	Qd	正	48.7	133.3	217.9	36.4	121.0	205.6	22.8	107.3	191.9
		負	217.9	133.3	48.7	205.6	121.0	36.4	191.9	107.3	22.8
	Qd	217.9	133.3	217.9	205.6	121.0	205.6	191.9	107.3	191.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	88.89	52.07	88.89	83.87	47.26	83.87	78.30	41.92	78.30
		D	1.268	1.307	1.268	1.268	1.307	1.268	1.268	1.307	1.268
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	QaI	256.7	275.6	256.7	256.7	275.6	256.7	256.7	275.5	256.7	
	Qas	正	310.3	324.1	310.3	310.3	324.1	310.3	310.3	324.1	310.3
		負	310.3	324.1	310.3	310.3	324.1	310.3	310.3	324.1	310.3
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.11S		1.11S	1.05S		1.05S	0.98S		0.98S
		D	0.25S		0.25S	0.19S		0.19S	0.12S		0.12S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	210.0		210.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)			
位置	部材位置	Y27レ-112F層[X3-X4]			Y27レ-113F層[X3-X4]			Y27レ-11F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	102.2	-51.5	102.2	115.8	-59.1	115.8	167.8	-81.2	201.0	
	Ms	U	297.1	0.0	297.1	216.0	0.0	216.0	445.8	0.0	474.3
		D	92.7	51.5	92.7	0.0	59.1	0.0	110.3	83.6	72.2
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	84.6	-0.0	-84.6	95.7	-0.0	-95.7	134.4	-4.8	-143.9	
	Qs	145.5	60.9	145.5	127.0	31.3	127.0	220.6	90.9	230.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0	
	d	U	56.0	58.5	56.0	53.5	53.5	53.5	137.8	137.8	137.8
		D	56.0	58.5	56.0	53.5	53.5	53.5	137.8	137.8	137.8
	j	U	49.0	51.2	49.0	46.8	46.8	46.8	120.6	120.6	120.6
		D	49.0	51.2	49.0	46.8	46.8	46.8	120.6	120.6	120.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D25		2-D25				6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D25		2-D25				6-D32	6-D32	6-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	15.21	15.21	15.21	95.28	95.28	95.28
		D	25.35	15.21	25.35	15.21	15.21	15.21	95.28	95.28	95.28
	pt	U	0.90	0.52	0.90	0.71	0.71	0.71	0.86	0.86	0.86
		D	0.90	0.52	0.90	0.71	0.71	0.71	0.86	0.86	0.86
	Mas	U	265.7	172.3	265.7	155.6	155.6	155.6	2303.9	2303.9	2303.9
		D	426.3	276.5	426.3	249.7	249.7	249.7	4607.9	4607.9	4607.9
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	543.2		543.2	333.6		333.6	5355.5		5355.5
		D	485.1		485.1	278.1		278.1	5069.7		5069.7
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	6.8	91.4	175.9	0.1	47.0	142.7	5.2	134.0	273.2
		負	175.9	91.4	6.8	142.7	47.0	0.1	263.7	124.5	14.7
	Qd	175.9	91.4	175.9	142.7	47.0	142.7	263.7	134.0	273.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	71.77	35.68	71.77	76.17	25.10	76.17	27.33	13.89	28.32	
	a	l	1.267	1.305	1.267	1.227	1.227	1.227	1.987	1.987	1.987
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.132	1.132	1.132
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.396	1.396	1.396
	pw	0.285	0.285	0.285	0.357	0.357	0.357	0.635	0.635	0.635	
	Qal	256.4	275.3	256.4	203.3	203.3	203.3	2038.1	2038.1	2038.1	
	Qas	正	310.3	324.1	310.3	256.9	256.9	256.9	2011.6	2011.6	2011.6
負		310.3	324.1	310.3	256.9	256.9	256.9	2336.4	2336.4	2336.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.90S		0.90S	0.85L		0.85L	0.18S		0.19S
		D	0.03S		0.03S	0.00		0.00	0.00S		0.01S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	320.0		320.0	320.0		320.0
		D	210.0		210.0	320.0		320.0	320.0		320.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚ-ﾒ2F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚ-ﾒ3F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚ-ﾒ4F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	114.5	-58.1	113.7	114.4	-57.8	114.3	114.4	-57.9	114.2	
	Ms	U	479.0	0.0	482.7	544.4	0.0	549.0	554.9	0.0	560.3
		D	250.0	60.3	255.3	315.5	60.2	320.4	326.1	60.7	331.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	95.2	0.1	-95.0	95.1	0.0	-95.1	95.1	0.0	-95.1	
	Qs	209.8	114.7	209.6	230.2	135.1	230.2	233.7	138.6	233.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
		D	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
	j	U	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
		D	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88
		D	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88
	Mal		416.0	312.4	416.0	416.0	312.4	416.0	416.0	312.4	416.0
		U	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5
	D	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	812.4		812.4	812.4		812.4	812.4		812.4
		D	748.4		748.4	748.4		748.4	748.4		748.4
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	76.7	171.8	266.9	107.5	202.6	297.7	112.7	207.8	302.9
		負	267.1	172.0	76.9	297.8	202.7	107.5	302.9	207.8	112.7
	Qd		267.1	172.0	266.9	297.8	202.7	297.7	302.9	207.8	302.9
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		76.08	47.61	76.01	84.80	56.09	84.79	86.27	57.52	86.26
	a	l	1.357	1.383	1.357	1.357	1.383	1.357	1.357	1.383	1.357
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219
	Qal		411.7	431.5	411.7	411.6	431.4	411.6	411.7	431.5	411.7
	Qas	正	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8
		負	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.88S		0.88S	0.98S		0.98S	1.00S		1.00S
		D	0.25S		0.25S	0.36S		0.36S	0.37S		0.37S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	210.0		210.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X4-X5]			Y27レ-Δ6F層[X4-X5]			Y27レ-Δ7F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	114.4	-57.9	114.2	114.5	-57.9	114.0	111.0	-56.1	111.4	
	Ms	U	532.1	0.0	537.5	544.3	0.0	551.2	517.0	0.0	522.0
		D	303.2	60.7	309.1	315.4	61.6	323.1	295.1	58.4	299.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	95.2	0.0	-95.1	95.2	0.1	-95.0	92.3	-0.1	-92.4	
	Qs	226.5	131.4	226.5	230.6	135.5	230.5	219.9	127.7	220.0	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
		D	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
	j	U	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
		D	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88	0.96	0.67	0.96
		D	0.88	0.61	0.88	0.88	0.61	0.88	0.96	0.67	0.96
	Mal		416.0	312.4	416.0	416.0	312.4	416.0	415.0	311.7	415.0
	Mas	U	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5	665.9	500.2	665.9
		D	667.5	501.2	667.5	667.5	501.2	667.5	665.9	500.2	665.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	812.4		812.4	812.4		812.4	812.4		812.4
		D	748.4		748.4	748.4		748.4	748.4		748.4
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	101.9	197.1	292.2	108.0	203.1	298.3	99.1	191.5	283.8
		負	292.2	197.1	102.0	298.4	203.3	108.2	283.7	191.3	99.0
	Qd		292.2	197.1	292.2	298.4	203.3	298.3	283.7	191.5	283.8
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		83.23	54.56	83.20	84.97	56.26	84.94	87.51	57.41	87.55
	a	l	1.357	1.383	1.357	1.357	1.382	1.357	1.355	1.380	1.355
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.219	0.238	0.238	0.238
	Qal		411.7	431.5	411.7	411.6	431.4	411.6	385.1	403.6	385.1
	Qas	正	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8	431.3	443.8	431.3
		負	457.8	471.0	457.8	457.8	471.0	457.8	431.3	443.8	431.3
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.97S		0.97S	0.99S		0.99S	0.94S		0.94S
		D	0.34S		0.34S	0.36S		0.36S	0.33S		0.33S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	210.0		210.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ8F層[X4-X5]			Y27レ-Δ9F層[X4-X5]			Y27レ-Δ10F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	111.0	-56.2	111.3	101.8	-51.6	102.5	101.8	-51.6	102.5	
	Ms	U	474.7	0.0	479.0	382.7	0.0	388.5	354.7	0.0	359.3
		D	252.7	58.2	256.5	179.0	54.1	183.5	151.1	53.5	154.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	92.3	-0.0	-92.4	84.5	-0.1	-84.7	84.5	-0.1	-84.7	
	Qs	206.6	114.3	206.7	173.0	88.7	173.2	164.1	79.7	164.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	61.7	63.5	61.7	56.0	58.5	56.0	56.0	58.5	56.0
		D	61.7	63.5	61.7	56.0	58.5	56.0	56.0	58.5	56.0
	j	U	54.0	55.6	54.0	49.0	51.2	49.0	49.0	51.2	49.0
		D	54.0	55.6	54.0	49.0	51.2	49.0	49.0	51.2	49.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	35.49	25.35	35.49	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
	pt	U	0.96	0.67	0.96	0.90	0.52	0.90	0.90	0.52	0.90
		D	0.96	0.67	0.96	0.90	0.52	0.90	0.90	0.52	0.90
	Mas	U	665.9	500.2	665.9	426.3	276.5	426.3	426.3	276.5	426.3
		D	665.9	500.2	665.9	426.3	276.5	426.3	426.3	276.5	426.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	812.4		812.4	543.2		543.2	543.2		543.2
		D	748.4		748.4	485.1		485.1	485.1		485.1
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	79.2	171.5	263.8	48.4	133.0	217.5	35.0	119.5	204.1
		負	263.7	171.4	79.1	217.3	132.8	48.2	203.9	119.3	34.8
	Qd	263.7	171.5	263.8	217.3	133.0	217.5	203.9	119.5	204.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	81.36	51.42	81.39	88.67	51.93	88.75	83.19	46.69	83.27
		I	1.355	1.381	1.355	1.265	1.303	1.265	1.265	1.303	1.265
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.238	0.238	0.238	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	QaI	385.3	403.7	385.3	256.1	274.9	256.1	256.1	274.9	256.1	256.1
Qas	正	431.3	443.8	431.3	310.3	324.1	310.3	310.3	324.1	310.3	
	負	431.3	443.8	431.3	310.3	324.1	310.3	310.3	324.1	310.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.87S		0.87S	1.11S		1.11S	1.04S		1.04S
		D	0.26S		0.26S	0.25S		0.25S	0.18S		0.18S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	210.0		210.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置		Y27レ-Δ11F層[X4-X5]			Y27レ-Δ12F層[X4-X5]			Y27レ-Δ13F層[X4-X5]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)
応力	MI	102.2	-51.7	101.7	102.7	-52.2	100.2	114.7	-57.9	119.1
	Ms	U	328.1	0.0	334.2	294.1	0.0	298.0	208.9	0.0
		D	123.7	55.0	130.7	88.7	55.4	97.6	0.0	58.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K1
	QI	84.6	0.1	-84.5	84.9	0.4	-84.2	95.1	-0.6	-96.3
	Qs	156.3	71.7	156.1	145.7	61.2	145.0	124.5	30.1	125.8
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	56.0	58.5	56.0	56.0	58.5	56.0	53.5	53.5
		D	56.0	58.5	56.0	56.0	58.5	56.0	53.5	53.5
	j	U	49.0	51.2	49.0	49.0	51.2	49.0	46.8	46.8
		D	49.0	51.2	49.0	49.0	51.2	49.0	46.8	46.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25		
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25		
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	15.21	15.21
		D	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	15.21	15.21
	pt	U	0.90	0.52	0.90	0.90	0.52	0.90	0.71	0.71
		D	0.90	0.52	0.90	0.90	0.52	0.90	0.71	0.71
	Mal	265.7	172.3	265.7	265.7	172.3	265.7	155.6	155.6	155.6
	Mas	U	426.3	276.5	426.3	426.3	276.5	426.3	249.7	249.7
		D	426.3	276.5	426.3	426.3	276.5	426.3	249.7	249.7
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	543.2		543.2	543.2		543.2	333.6	333.6
		D	485.1		485.1	485.1		485.1	278.1	278.1
	L' (L)	640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	22.8	107.4	191.9	6.3	90.9	175.4	0.1	44.9
		負	192.1	107.5	22.9	176.1	91.6	7.0	139.3	43.6
	Qd	192.1	107.5	191.9	176.1	91.6	175.4	139.3	44.9	140.5
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	78.36	41.98	78.30	71.86	35.77	71.57	74.35	23.95	75.02
	a	l	1.268	1.306	1.268	1.266	1.304	1.266	1.208	1.208
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.357	0.357	0.357
	Qas	Qal	256.5	275.4	256.5	256.3	275.1	256.3	200.6	200.6
		正	310.3	324.1	310.3	310.3	324.1	310.3	256.9	256.9
		負	310.3	324.1	310.3	310.3	324.1	310.3	256.9	256.9
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.98S		0.98S	0.90S		0.89S	0.85L	0.86L
		D	0.12S		0.12S	0.03S		0.04S	0.00	0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	320.0	320.0
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	320.0	320.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	208.1	-142.2	38.6	114.4	-57.2	86.4	112.7	-56.8	88.7	
	Ms	U	483.4	0.0	321.7	419.4	0.0	398.5	464.1	0.0	444.6
		D	67.2	146.1	244.6	190.6	60.7	225.7	238.6	59.1	267.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	163.4	24.2	-115.0	90.7	4.0	-82.7	90.2	3.4	-83.3	
	Qs	250.7	111.5	202.2	187.2	100.4	179.2	200.7	113.9	193.8	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	150.0	150.0	150.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	137.8	137.8	137.8	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5	61.4
		D	137.8	137.8	137.8	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5	61.4
	j	U	120.6	120.6	120.6	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6	53.8
		D	120.6	120.6	120.6	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6	53.8
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D13	D13	D13	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
		D	95.28	95.28	95.28	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
	pt	U	0.86	0.86	0.86	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64	0.99
		D	0.86	0.86	0.86	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64	0.99
	Mal	2303.9	2303.9	2303.9	352.9	249.6	352.9	352.9	249.6	352.9	
	Mas	U	4607.9	4607.9	4607.9	566.3	400.6	566.3	566.3	400.6	566.3
		D	4607.9	4607.9	4607.9	566.3	400.6	566.3	566.3	400.6	566.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	5355.5		5355.5	702.1		702.1	702.1		702.1
		D	5069.7		5069.7	638.4		638.4	638.4		638.4
	L' (L)	640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			
	Qd	正	32.5	106.7	245.9	53.9	140.6	227.4	75.6	162.3	249.1
		負	294.3	155.1	15.9	235.4	148.6	61.9	255.9	169.2	82.5
	Qd	294.3	155.1	245.9	235.4	148.6	227.4	255.9	169.2	249.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	30.51	16.08	25.49	87.56	53.48	84.59	95.21	60.88	92.66	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.311	1.340	1.311	1.318	1.348	1.318
		s. 正	1.480	1.480	1.480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.635	0.635	0.635	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	
	Qal	2049.1	2049.1	2049.1	321.9	339.8	321.9	323.5	341.5	323.5	
	Qas	正	2439.2	2439.2	2439.2	376.6	389.3	376.6	376.6	389.3	376.6
		負	1848.9	1848.9	1848.9	376.6	389.3	376.6	376.6	389.3	376.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.20S		0.17S	0.91S		0.88S	0.99S		0.97S
		D	0.02S		0.01S	0.21S		0.24S	0.29S		0.32S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	320.0		320.0	197.5		197.5	197.5		197.5
		D	320.0		320.0	210.0		210.0	210.0		210.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置		Y27レ-4F層[X5-X6]			Y27レ-45F層[X5-X6]			Y27レ-46F層[X5-X6]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)
応力	MI	113.1	-56.9	88.2	112.9	-56.9	88.4	112.9	-56.8	88.4
	Ms	U	479.5	0.0	469.6	466.1	0.0	469.1	470.7	0.0
		D	253.2	64.4	293.3	240.2	70.6	292.3	244.8	68.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	90.3	3.6	-83.2	90.2	3.5	-83.2	90.2	3.5	-83.2
	Qs	207.2	120.4	200.0	204.9	118.2	197.9	205.8	119.0	198.8
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5
		D	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5
	j	U	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6
		D	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28
		D	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28
	pt	U	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64
		D	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64
	Mas	U	352.9	249.6	352.9	352.9	249.6	352.9	249.6	352.9
		D	566.3	400.6	566.3	566.3	400.6	566.3	400.6	566.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	702.1		702.1	702.1		702.1	702.1	702.1
		D	638.4		638.4	638.4		638.4		638.4
	L' (L)	640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	85.0	171.7	258.4	81.7	168.5	255.2	83.1	169.8
		負	265.6	178.8	92.1	262.2	175.5	88.7	263.6	176.8
	Qd	265.6	178.8	258.4	262.2	175.5	255.2	263.6	176.8	256.6
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj	U	98.80	64.35	96.15	97.55	63.14	94.95	98.05	63.62
		D	1.316	1.346	1.316	1.317	1.347	1.317	1.317	1.347
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qas	正	323.1	341.1	323.1	323.3	341.3	323.3	323.3	341.3
		負	376.6	389.3	376.6	376.6	389.3	376.6	376.6	389.3
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.03S		1.00S	1.02S		0.99S	1.02S	0.99S
		D	0.33S		0.36S	0.32S		0.34S	0.32S	0.35S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5	197.5
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	210.0	210.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置		Y27レ-Δ7F層[X5-X6]			Y27レ-Δ8F層[X5-X6]			Y27レ-Δ9F層[X5-X6]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)
応力	MI	112.2	-56.9	89.0	112.5	-57.2	88.2	105.0	-53.4	88.0
	Ms	U	471.6	0.0	480.2	441.8	0.0	461.2	334.9	0.0
		D	247.3	72.9	302.3	216.7	79.0	284.8	124.9	62.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	90.1	3.3	-83.4	90.2	3.5	-83.3	84.8	2.4	-80.0
	Qs	207.4	120.6	200.7	199.9	113.2	193.0	159.6	77.2	154.7
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5	61.4	51.0	53.5
		D	61.4	63.5	61.4	61.4	63.5	61.4	51.0	53.5
	j	U	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6	53.8	44.6	46.8
		D	53.8	55.6	53.8	53.8	55.6	53.8	44.6	46.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
	形状・ pitch		2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	25.35	15.21
		D	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	25.35	15.21
	pt	U	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64	0.99	0.99	0.57
		D	0.99	0.64	0.99	0.99	0.64	0.99	0.99	0.57
	Mal	352.9	249.6	352.9	352.9	249.6	352.9	239.8	156.7	239.8
	Mas	U	566.3	400.6	566.3	566.3	400.6	566.3	384.8	251.4
		D	566.3	400.6	566.3	566.3	400.6	566.3	384.8	251.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	702.1		702.1	702.1		702.1	494.7	494.7
		D	638.4		638.4	638.4		638.4	441.8	441.8
	L' (L)	640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	85.9	172.6	259.4	74.4	161.1	247.8	27.3	109.7
		負	266.0	179.3	92.5	254.8	168.1	81.3	196.9	114.5
	Qd	266.0	179.3	259.4	254.8	168.1	247.8	196.9	114.5	192.1
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj	98.96	64.50	96.49	94.79	60.47	92.20	88.21	48.91	86.04
	a	l	1.321	1.351	1.321	1.320	1.350	1.320	1.168	1.208
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qal	324.3	342.3	324.3	324.0	342.0	324.0	216.7	234.4	216.7
	Qas	正	376.6	389.3	376.6	376.6	389.3	376.6	282.6	296.4
		負	376.6	389.3	376.6	376.6	389.3	376.6	282.6	296.4
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.03S		1.01S	0.99S		0.96S	1.10S	1.08S
		D	0.33S		0.36S	0.29S		0.32S	0.15S	0.18S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	197.5		197.5	197.5	197.5
		D	210.0		210.0	210.0		210.0	210.0	210.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	(30)	(350)	(30)	
応力	MI	104.6	-53.3	88.7	99.1	-50.1	83.9	97.3	-48.5	88.9	
	Ms	U	308.4	0.0	310.3	254.7	0.0	253.2	226.9	0.0	229.9
		D	99.2	62.2	132.9	56.5	57.0	85.4	32.3	54.3	52.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	84.7	2.3	-80.1	79.8	2.2	-75.5	78.9	1.2	-76.4	
	Qs	151.1	68.7	146.6	130.6	52.9	126.2	121.2	43.5	118.7	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.0	53.5	51.0	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
		D	51.0	53.5	51.0	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
	j	U	44.6	46.8	44.6	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
		D	44.6	46.8	44.6	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25						
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25						
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
		D	25.35	15.21	25.35	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
	pt	U	0.99	0.57	0.99	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
		D	0.99	0.57	0.99	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
	Mas	U	239.8	156.7	239.8	205.9	205.9	205.9	205.9	205.9	205.9
		D	384.8	251.4	384.8	330.4	330.4	330.4	330.4	330.4	330.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	494.7		494.7	426.2		426.2		426.2	
		D	441.8		441.8	370.7		370.7	370.7		370.7
	L' (L)		640.0 (700.0)			640.0 (700.0)			640.0 (700.0)		
	Qd	正	15.0	97.4	179.8	3.7	74.0	151.6	15.4	62.2	139.9
		負	184.4	102.0	19.6	156.0	78.3	0.7	142.3	64.6	13.0
	Qd	184.4	102.0	179.8	156.0	78.3	151.6	142.3	64.6	139.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	U	82.59	43.55	80.56	83.26	41.81	80.94	75.96	34.51	74.66
		D	1.169	1.209	1.169	1.205	1.205	1.205	1.210	1.210	1.210
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal	217.0	234.7	217.0	200.2	200.2	200.2	200.9	200.9	200.9	200.9
	Qas	正	282.6	296.4	282.6	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9
		負	282.6	296.4	282.6	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.03S		1.01S	1.04S		1.01S	0.95S		0.93S
		D	0.08S		0.11S	0.02S		0.00S	0.10S		0.09S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	197.5		197.5	320.0		320.0	320.0		320.0
		D	210.0		210.0	320.0		320.0	320.0		320.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1A (3)			FG (3)			G3 (3)			
部材位置			Y27レ-Δ13F層[X5-X6]			Y37レ-Δ1F層[X1-X2]			Y37レ-Δ2F層[X1-X2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期		(30)	(350)	(30)	(98)	(350)	(98)	(114)	(350)	(114)	
応力	MI		126.4	-66.3	90.6	102.3	-123.4	237.3	154.2	-86.1	181.9	
	Ms	U	212.3	0.0	188.0	1862.3	0.0	1991.0	1768.1	0.0	1779.5	
		D	0.0	72.1	6.8	1657.8	126.6	1516.4	1459.8	94.3	1415.7	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		100.8	5.1	-90.6	137.0	-19.3	-175.6	141.1	-4.0	-149.0	
	Qs		129.4	33.8	119.2	832.8	715.1	871.3	820.8	683.7	828.7	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	
	D		60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	53.5	53.5	53.5	137.8	137.8	137.8	75.5	77.6	75.5	
		D	53.5	53.5	53.5	137.8	137.8	137.8	75.5	77.6	75.5	
	j	U	46.8	46.8	46.8	120.6	120.6	120.6	66.0	67.9	66.0	
		D	46.8	46.8	46.8	120.6	120.6	120.6	66.0	67.9	66.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	
	STP	径	D10	D10	D10	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	7-100	7-100	7-100	
	曲げ	at	U	15.21	15.21	15.21	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
			D	15.21	15.21	15.21	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
pt		U	0.71	0.71	0.71	0.86	0.86	0.86	1.35	0.99	1.35	
		D	0.71	0.71	0.71	0.86	0.86	0.86	1.35	0.99	1.35	
Mal		U	249.7	249.7	249.7	4607.9	4607.9	4607.9	1972.8	1556.1	1972.8	
		D	249.7	249.7	249.7	4607.9	4607.9	4607.9	1972.8	1556.1	1972.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	333.6		333.6	5355.5		5355.5	2308.7		2308.7	
		D	278.1		278.1	5069.7		5069.7	2230.5		2230.5	
	L' (L)		640.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	0.1	37.8	133.5	906.7	1063.0	1219.2	878.5	1023.5	1168.5	
		負	143.8	48.1	0.1	1180.7	1024.4	868.1	1160.6	1015.6	870.5	
	Qd	143.8	48.1	133.5	1180.7	1063.0	1219.2	1160.6	1023.5	1168.5		
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		76.74	25.66	71.27	122.39	110.19	126.39	234.38	200.87	235.98	
	a	l	1.197	1.197	1.197	2.000	2.000	2.000	1.528	1.555	1.528	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.269	1.269	1.269	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.284	1.284	1.284	1.000	1.000	1.000	
		pw	0.357	0.357	0.357	0.635	0.635	0.635	1.185	1.185	1.185	
	Qal		199.0	199.0	199.0	2049.1	2049.1	2049.1	1118.8	1163.0	1118.8	
	Qas	正	256.9	256.9	256.9	2179.5	2179.5	2179.5	1351.1	1390.2	1351.1	
		負	256.9	256.9	256.9	2198.3	2198.3	2198.3	1351.1	1390.2	1351.1	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.90L		0.81L	0.82S		0.84S	2.00S		2.01S	
		D	0.00		0.00S	0.63S		0.60S	1.51S		1.50S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	320.0		320.0	252.5		252.5	131.9		139.4	
		D	320.0		320.0	252.5		252.5	149.4		156.9	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37ㇵㇵ3F層[X1-X2]			Y37ㇵㇵ4F層[X1-X2]			Y37ㇵㇵ5F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(114)	(350)	(114)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	
応力	MI	149.6	-84.9	178.9	142.0	-77.0	162.1	142.0	-77.1	162.1	
	Ms	U	1699.4	0.0	1719.3	1297.5	0.0	1300.0	1276.5	0.0	1278.8
		D	1400.2	89.6	1361.6	1013.5	85.8	975.8	992.6	86.0	954.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	138.2	-4.2	-146.6	128.1	-2.9	-133.8	128.1	-2.9	-133.8	
	Qs	792.3	658.2	800.6	618.6	493.4	624.4	609.7	484.4	615.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	75.5	77.6	75.5	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	75.5	77.6	75.5	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	66.0	67.9	66.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	66.0	67.9	66.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.35	0.99	1.35	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
		D	1.35	0.99	1.35	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
	Mal	986.4	778.1	986.4	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	
	Mas	U	1972.8	1556.1	1972.8	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
		D	1972.8	1556.1	1972.8	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2308.7		2308.7	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	2230.5		2230.5	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	842.8	985.2	1127.6	607.7	738.7	869.7	594.2	725.2	856.2
		負	1119.3	976.9	834.4	863.9	733.0	602.0	850.4	719.5	588.5
	Qd	1119.3	985.2	1127.6	863.9	738.7	869.7	850.4	725.2	856.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	226.03	193.35	227.72	233.17	192.01	234.72	229.53	188.50	231.08	
	a	l	1.529	1.556	1.529	1.399	1.433	1.399	1.399	1.434	1.399
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	1119.1	1163.3	1119.1	791.8	833.5	791.8	791.9	833.6	791.9	
	Qas	正	1351.1	1390.2	1351.1	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8
		負	1351.1	1390.2	1351.1	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.93S		1.94S	1.97S		1.98S	1.94S		1.95S
		D	1.45S		1.44S	1.38S		1.37S	1.35S		1.34S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	131.9		139.4	129.4		136.9	129.4		136.9
		D	149.4		156.9	146.9		154.4	146.9		154.4
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37㇑㇑F層[X1-X2]			Y37㇑㇑F層[X1-X2]			Y37㇑㇑F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(118)	(350)	(118)	(118)	(350)	(118)	
応力	MI	142.2	-77.2	162.4	141.4	-75.8	158.3	141.0	-75.8	158.5	
	Ms	U	1246.2	0.0	1248.1	1152.8	0.0	1156.7	1136.2	0.0	1134.9
		D	961.8	86.3	923.3	870.1	82.2	840.2	854.2	85.2	817.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	128.3	-2.9	-134.1	126.5	-2.4	-131.4	126.5	-2.5	-131.5	
	Qs	596.7	471.3	602.5	558.8	434.6	563.6	550.5	426.5	555.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
		D	65.1	67.6	65.1	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
	j	U	57.0	59.2	57.0	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
		D	57.0	59.2	57.0	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	66.99	47.85	66.99	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.58	1.09	1.58	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61
		D	1.58	1.09	1.58	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61
	Mal	733.2	560.1	733.2	648.7	515.6	648.7	648.7	515.6	648.7	
	Mas	U	1466.4	1120.2	1466.4	1297.4	1031.2	1297.4	1297.4	1031.2	1297.4
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1297.4	1031.2	1297.4	1297.4	1031.2	1297.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4
		D	1685.0		1685.0	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	574.2	705.5	836.7	521.8	650.8	779.7	509.5	638.5	767.5
		負	830.9	699.7	568.5	774.9	645.9	517.0	762.5	633.5	504.5
	Qd		830.9	705.5	836.7	774.9	650.8	779.7	762.5	638.5	767.5
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		224.26	183.36	225.82	224.05	182.17	225.45	220.45	178.74	221.90
	a	l	1.399	1.434	1.399	1.342	1.371	1.342	1.341	1.370	1.341
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		791.9	833.6	791.9	722.3	754.9	722.3	722.1	754.6	722.1
	Qas	正	1003.8	1042.3	1003.8	937.0	967.8	937.0	937.0	967.8	937.0
		負	1003.8	1042.3	1003.8	937.0	967.8	937.0	937.0	967.8	937.0
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.89S		1.91S	1.82S		1.83S	1.79S		1.80S
		D	1.31S		1.30S	1.23S		1.21S	1.20S		1.19S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	129.4		136.9	123.6		131.1	123.6		131.1
		D	146.9		154.4	139.6		147.1	139.6		147.1
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ9F層[X1-X2]			Y37レ-Δ10F層[X1-X2]			Y37レ-Δ11F層[X1-X2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(118)	(350)	(118)	(118)	(350)	(118)	(118)	(350)	(118)	
応力	MI	139.1	-74.1	154.2	139.1	-74.1	154.1	133.7	-70.6	146.9	
	Ms	U	964.9	0.0	967.2	866.0	0.0	867.4	660.1	0.0	659.7
		D	686.8	80.5	658.8	587.7	80.9	559.1	392.6	77.4	365.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	124.0	-2.2	-128.3	124.0	-2.1	-128.3	118.7	-1.9	-122.5	
	Qs	476.4	354.6	480.8	433.7	311.8	438.0	342.2	225.4	345.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.6	63.0	60.6
		D	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.6	63.0	60.6
	j	U	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.0	55.1	53.0
		D	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.0	55.1	53.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52
	pt	U	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53	1.27	0.82	1.27
		D	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53	1.27	0.82	1.27
	Mal	562.0	429.3	562.0	562.0	429.3	562.0	391.9	280.4	391.9	
	Mas	U	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9	783.8	560.8	783.8
		D	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9	783.8	560.8	783.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6	963.4		963.4
		D	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8	900.7		900.7
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	404.7	530.8	657.0	340.5	466.7	592.9	216.5	337.1	457.7
		負	652.7	526.5	400.3	588.6	462.4	336.2	453.9	333.3	212.7
	Qd	652.7	530.8	657.0	588.6	466.7	592.9	453.9	337.1	457.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	205.40	160.98	206.76	185.23	141.53	186.58	171.32	122.35	172.74	
	a	l	1.340	1.373	1.340	1.340	1.373	1.340	1.342	1.377	1.342
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.016	1.016	1.016	
	Qal	589.5	620.1	589.5	589.6	620.1	589.6	480.9	507.5	480.9	
	Qas	正	764.5	793.4	764.5	764.5	793.4	764.5	620.9	645.7	620.9
		負	764.5	793.4	764.5	764.5	793.4	764.5	620.9	645.7	620.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.76S		1.77S	1.59S		1.60S	1.59S		1.60S
		D	1.09S		1.08S	0.92S		0.91S	0.76S		0.74S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	123.6		131.1	123.6		131.1	119.1		126.6
		D	139.6		147.1	139.6		147.1	133.6		141.1
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)			G3 (3)			FG (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ12F層[X1-X2]			Y37レ-Δ13F層[X1-X2]			Y37レ-Δ1F層[X2-X3]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
応力	短期	(118)	(350)	(118)	(120)	(350)	(120)	(98)	(350)	(98)	
	MI	135.7	-70.6	146.5	132.2	-74.5	153.4	209.6	-95.8	185.0	
	Ms	U	521.2	0.0	522.6	371.7	0.0	388.1	1963.4	0.0	1945.2
		D	249.8	75.3	229.7	107.3	76.9	81.3	1544.1	99.0	1575.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	119.6	-1.5	-122.6	118.5	-3.0	-124.5	159.8	3.5	-152.8	
	Qs	283.3	165.3	286.4	221.5	106.1	227.6	855.6	699.3	848.6	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	
	D	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0	
	d	U	60.6	63.0	60.6	53.2	53.2	53.2	137.8	137.8	137.8
		D	60.6	63.0	60.6	53.2	53.2	53.2	137.8	137.8	137.8
	j	U	53.0	55.1	53.0	46.5	46.5	46.5	120.6	120.6	120.6
		D	53.0	55.1	53.0	46.5	46.5	46.5	120.6	120.6	120.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	5-D25	5-D25	5-D25	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D29		2-D29				6-D32	6-D32	6-D32
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	5-D25	5-D25	5-D25	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D29		2-D29				6-D32	6-D32	6-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	25.35	25.35	25.35	95.28	95.28	95.28
		D	38.52	25.68	38.52	25.35	25.35	25.35	95.28	95.28	95.28
	pt	U	1.27	0.82	1.27	0.95	0.95	0.95	0.86	0.86	0.86
		D	1.27	0.82	1.27	0.95	0.95	0.95	0.86	0.86	0.86
	Mal		391.9	280.4	391.9	255.0	255.0	255.0	2303.9	2303.9	2303.9
	Mas	U	783.8	560.8	783.8	409.2	409.2	409.2	4607.9	4607.9	4607.9
		D	783.8	560.8	783.8	409.2	409.2	409.2	4607.9	4607.9	4607.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	963.4		963.4	515.7		515.7	5355.5		5355.5
		D	900.7		900.7	460.6		460.6	5069.7		5069.7
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	126.1	247.2	368.3	36.1	157.6	279.1	883.9	1040.2	1196.5
		負	365.2	244.1	123.1	273.1	151.6	30.1	1203.5	1047.2	891.0
	Qd		365.2	247.2	368.3	273.1	157.6	279.1	1203.5	1047.2	1196.5
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		137.86	89.73	139.02	117.34	67.73	119.94	124.76	108.56	124.03
	a	l	1.346	1.381	1.346	1.206	1.206	1.206	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.294	1.294	1.294
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.288	1.288	1.288
		pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.635	0.635	0.635
	Qal		481.8	508.4	481.8	398.5	398.5	398.5	2049.1	2049.1	2049.1
	Qas	正	620.9	645.7	620.9	545.4	545.4	545.4	2211.0	2211.0	2211.0
		負	620.9	645.7	620.9	545.4	545.4	545.4	2203.6	2203.6	2203.6
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.28S		1.29S	1.47S		1.50S	0.83S		0.83S
		D	0.44S		0.43S	0.19S		0.16S	0.61S		0.62S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	119.1		126.6	230.0		230.0	252.5		252.5
		D	133.6		141.1	230.0		230.0	252.5		252.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㇚㇚2F層[X2-X3]			Y37㇚㇚3F層[X2-X3]			Y37㇚㇚4F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(114)	(350)	(114)	(114)	(350)	(114)	(114)	(350)	(114)	
応力	MI	177.5	-88.2	178.5	174.9	-86.0	173.9	173.5	-86.2	174.9	
	Ms	U	1950.9	0.0	1945.3	1954.9	0.0	1948.7	2082.3	0.0	2060.1
		D	1596.0	91.5	1588.4	1605.1	88.6	1600.8	1735.4	98.0	1710.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	151.7	-0.1	-152.0	148.9	0.1	-148.6	148.6	-0.2	-149.0	
	Qs	901.0	749.4	901.3	901.2	752.5	900.9	951.5	803.2	952.0	
L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7
		D	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7
	j	U	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2
		D	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	
曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
		D	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
	pt	U	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34
		D	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34
	Mal		1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5
		U	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0
	D	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9
		D	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	972.2	1124.1	1275.9	979.6	1128.3	1277.1	1040.4	1189.1	1337.9
		負	1275.6	1123.8	971.9	1277.4	1128.6	979.9	1337.9	1189.1	1040.4
	Qd	1275.6	1124.1	1275.9	1277.4	1128.6	1277.1	1337.9	1189.1	1337.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	226.57	194.65	226.62	226.88	195.44	226.83	237.63	205.92	237.63	
	a	l	1.568	1.592	1.568	1.568	1.592	1.568	1.568	1.592	1.568
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
	Qal	1296.8	1342.0	1296.8	1296.6	1341.8	1296.6	1296.8	1342.0	1296.8	1296.8
Qas	正	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	
	負	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.95S		1.95S	1.95S		1.95S	2.04S		2.04S
		D	1.48S		1.48S	1.49S		1.49S	1.59S		1.59S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	137.5		137.5	137.5		137.5	137.5		137.5
		D	155.0		155.0	155.0		155.0	155.0		155.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ5F層[X2-X3]			Y37レ-Δ6F層[X2-X3]			Y37レ-Δ7F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(114)	(350)	(114)	(114)	(350)	(114)	(116)	(350)	(116)
応力	MI		173.6	-86.2	174.8	174.0	-86.4	175.4	160.5	-79.1	160.5
	Ms	U	2067.9	0.0	2046.4	2033.5	0.0	2010.2	1504.3	0.0	1497.0
		D	1720.7	97.5	1696.8	1685.5	98.8	1659.4	1183.2	82.7	1176.1
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		148.6	-0.2	-148.9	149.1	-0.2	-149.5	137.0	0.0	-137.0
	Qs		945.6	797.2	945.9	930.9	782.0	931.3	710.3	573.3	710.3
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5
		D	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5
	j	U	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3
		D	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100
	曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42
D			86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56
pt		U	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56
		D	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56
Mal		1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5	844.6	671.5	844.6	
Mas		U	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1
		D	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9	2002.8		2002.8
		D	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4	1934.9		1934.9
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	1040.4	1189.1	1337.9	1023.7	1173.0	1322.2	723.0	860.0	997.0
		負	1337.9	1189.1	1040.4	1321.9	1172.6	1023.3	997.0	860.0	723.0
	Qd	1337.9	1189.1	1337.9	1321.9	1173.0	1322.2	997.0	860.0	997.0	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		237.63	205.92	237.63	234.78	203.12	234.85	232.09	193.73	232.08
	a	l	1.568	1.593	1.568	1.569	1.593	1.569	1.433	1.464	1.433
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185
	Qal		1297.0	1342.2	1297.0	1297.1	1342.3	1297.1	936.1	978.8	936.1
Qas	正	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	1172.0	1211.2	1172.0	
	負	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	1172.0	1211.2	1172.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.04S		2.04S	2.02S		2.02S	1.98S		1.98S
		D	1.59S		1.59S	1.56S		1.56S	1.43S		1.43S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	137.5		137.5	137.5		137.5	135.0		135.0
		D	155.0		155.0	155.0		155.0	152.5		152.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X2-X3]			Y37レ-Δ9F層[X2-X3]			Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	
応力	MI	160.4	-79.1	160.5	153.6	-75.6	153.4	153.6	-75.6	153.4	
	Ms	U	1468.3	0.0	1458.9	1202.6	0.0	1196.8	1084.8	0.0	1078.9
		D	1147.4	83.9	1137.8	895.3	78.4	890.0	777.6	78.4	772.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	137.0	-0.0	-137.0	131.0	0.0	-130.9	131.0	0.0	-130.9	
	Qs	694.4	557.5	694.4	578.5	447.6	578.5	528.1	397.2	528.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
		D	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
		D	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.56	1.13	1.56	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
		D	1.56	1.13	1.56	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
	Mal	844.6	671.5	844.6	705.1	558.2	705.1	705.1	558.2	705.1	
	Mas	U	1689.1	1343.1	1689.1	1410.2	1116.4	1410.2	1410.2	1116.4	1410.2
		D	1689.1	1343.1	1689.1	1410.2	1116.4	1410.2	1410.2	1116.4	1410.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2002.8		2002.8	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2
		D	1934.9		1934.9	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	699.3	836.2	973.2	540.3	671.3	802.3	464.7	595.7	726.6
		負	973.2	836.2	699.2	802.3	671.4	540.4	726.7	595.7	464.8
	Qd	973.2	836.2	973.2	802.3	671.4	802.3	726.7	595.7	726.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	226.54	188.37	226.55	214.36	174.08	214.34	194.15	154.47	194.14	
	a	l	1.433	1.464	1.433	1.438	1.466	1.438	1.438	1.465	1.438
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	936.1	978.8	936.1	763.8	795.2	763.8	763.8	795.2	763.8	
	Qas	正	1172.0	1211.2	1172.0	963.5	992.8	963.5	963.5	992.8	963.5
		負	1172.0	1211.2	1172.0	963.5	992.8	963.5	963.5	992.8	963.5
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.93S		1.93S	1.74S		1.74S	1.58S		1.58S
		D	1.39S		1.39S	1.17S		1.17S	1.01S		1.01S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	135.0		135.0	130.5		130.5	130.5		130.5
		D	152.5		152.5	146.5		146.5	146.5		146.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ11F層[X2-X3]			Y37レ-Δ12F層[X2-X3]			Y37レ-Δ13F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(120)	(350)	(120)	
応力	MI	153.2	-75.6	153.7	153.8	-76.0	154.6	145.5	-72.5	144.2	
	Ms	U	921.9	0.0	914.9	748.2	0.0	742.5	440.3	0.0	436.9
		D	615.5	79.4	607.5	440.7	79.3	433.3	149.4	73.6	148.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	130.9	-0.1	-131.0	131.6	-0.1	-131.9	121.7	0.2	-121.3	
	Qs	458.1	327.3	458.3	384.5	253.0	384.8	249.4	127.9	249.1	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	53.0	53.0	53.0
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	53.0	53.0	53.0
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	46.4	46.4	46.4
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	46.4	46.4	46.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	25.68	25.68	25.68
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	25.68	25.68	25.68
	pt	U	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30	0.97	0.97	0.97
		D	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30	0.97	0.97	0.97
	Mal	614.7	466.9	614.7	614.7	466.9	614.7	232.7	232.7	232.7	
	Mas	U	1229.3	933.7	1229.3	1229.3	933.7	1229.3	465.5	465.5	465.5
		D	1229.3	933.7	1229.3	1229.3	933.7	1229.3	465.5	465.5	465.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	580.2		580.2
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	525.2		525.2
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	360.0	491.0	621.9	247.8	379.5	511.2	69.9	191.4	312.9
		負	621.8	490.8	359.8	511.0	379.3	247.5	313.3	191.8	70.3
	Qd	621.8	491.0	621.9	511.0	379.5	511.2	313.3	191.8	312.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	166.84	127.30	166.88	137.12	98.40	137.18	135.17	82.74	135.01	
	a	l	1.434	1.465	1.434	1.434	1.466	1.434	1.228	1.228	1.228
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016
	Qal	759.3	795.1	759.3	759.4	795.2	759.4	400.7	400.7	400.7	
	Qas	正	959.3	992.8	959.3	959.3	992.8	959.3	543.2	543.2	543.2
		負	959.3	992.8	959.3	959.3	992.8	959.3	543.2	543.2	543.2
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.55S		1.55S	1.27S		1.27S	1.88S		1.88S
		D	0.90S		0.90S	0.62S		0.62S	0.42S		0.42S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	130.5		130.5	130.5		130.5	230.0		230.0
		D	146.5		146.5	146.5		146.5	230.0		230.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X3-X4]			Y37レ-Δ2F層[X3-X4]			Y37レ-Δ3F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(98)	(350)	(98)	(114)	(350)	(114)	(114)	(350)	(114)	
応力	MI	191.1	-102.0	191.1	178.2	-87.9	178.2	174.3	-86.1	174.3	
	Ms	U	1958.0	0.0	1958.0	1958.5	0.0	1958.5	1975.6	0.0	1975.6
		D	1575.8	102.1	1575.8	1602.0	87.9	1602.0	1627.0	86.1	1627.0
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	156.3	0.0	-156.3	151.9	-0.0	-151.9	148.8	-0.0	-148.8	
	Qs	856.0	699.8	856.0	905.4	753.6	905.4	911.2	762.4	911.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	D	150.0	150.0	150.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	137.8	137.8	137.8	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7
		D	137.8	137.8	137.8	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7
	j	U	120.6	120.6	120.6	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2
		D	120.6	120.6	120.6	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100
曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
		D	95.28	95.28	95.28	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
	pt	U	0.86	0.86	0.86	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34
		D	0.86	0.86	0.86	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34
	Mal		2303.9	2303.9	2303.9	1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5
		U	4607.9	4607.9	4607.9	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0
	D	4607.9	4607.9	4607.9	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	5355.5		5355.5	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9
		D	5069.7		5069.7	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	893.4	1049.7	1205.9	978.5	1130.3	1282.2	994.9	1143.7	1292.4
		負	1205.9	1049.7	893.4	1282.2	1130.3	978.5	1292.4	1143.7	994.9
	Qd	1205.9	1049.7	1205.9	1282.2	1130.3	1282.2	1292.4	1143.7	1292.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	125.01	108.81	125.01	227.74	195.73	227.74	229.55	198.04	229.55	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.568	1.593	1.568	1.570	1.594	1.570
		s. 正	1.289	1.289	1.289	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.289	1.289	1.289	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.635	0.635	0.635	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
	Qal	2049.1	2049.1	2049.1	1296.9	1342.2	1296.9	1297.7	1342.9	1297.7	
	Qas	正	2204.0	2204.0	2204.0	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4
負		2204.0	2204.0	2204.0	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.83S		0.83S	1.96S		1.96S	1.97S		1.97S
		D	0.62S		0.62S	1.49S		1.49S	1.52S		1.52S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	252.5		252.5	137.5		137.5	137.5		137.5
		D	252.5		252.5	155.0		155.0	155.0		155.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)		
部材位置		Y37レ-4F層[X3-X4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)
	短期	(114)	(350)	(114)
	短期	(114)	(350)	(114)
応力	MI	174.3	-86.0	174.3
	Ms	U	2073.8	0.0
		D	1725.1	86.1
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI	148.8	-0.0	-148.8
	Qs	952.8	804.0	952.8
	L. no	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	85.0	85.0	85.0
	D	85.0	85.0	85.0
	d	U	75.7	77.6
		D	75.7	77.6
	j	U	66.2	67.9
		D	66.2	67.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D35	7-D35
		2	2-D35	2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35
		2	2-D35	2-D35
	STP	径	D13	D13
		形ヒッチ	8-100	8-100
曲げ	at	U	86.13	66.99
		D	86.13	66.99
	pt	U	1.34	1.02
		D	1.34	1.02
	Mal	1115.5	907.2	1115.5
	Mas	U	2231.0	1814.5
		D	2231.0	1814.5
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2595.9	2595.9
		D	2517.4	2517.4
	L' (L)	430.0 (700.0)		
	Qd	正	1040.4	1189.1
		負	1337.9	1189.1
	Qd	1337.9	1189.1	1337.9
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	237.63	205.92	237.63
	a	l	1.570	1.594
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	1.195	1.195	1.195
	Qal	1297.6	1342.8	1297.6
	Qas	正	1544.4	1584.1
		負	1544.4	1584.1
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ta	U	2.04S	2.04S
		D	1.59S	1.59S
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	137.5	137.5
		D	155.0	155.0
	判定	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X3-X4]			Y37レ-Δ6F層[X3-X4]			Y37レ-Δ7F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(114)	(350)	(114)	(114)	(350)	(114)	(116)	(350)	(116)	
応力	MI	174.3	-86.0	174.3	174.9	-86.3	174.9	160.5	-79.1	160.5	
	Ms	U	2073.2	0.0	2073.2	2041.4	0.0	2041.4	1535.1	0.0	1535.1
		D	1724.5	86.1	1724.5	1691.7	86.3	1691.7	1214.1	79.1	1214.1
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	148.8	-0.0	-148.8	149.3	-0.0	-149.3	137.0	-0.0	-137.0	
	Qs	952.5	803.7	952.5	939.3	790.1	939.3	725.0	588.1	725.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5
		D	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5
	j	U	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3
		D	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	形状・ pitch	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	
曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56
		D	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56
		D	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56
	Mal	1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5	844.6	671.5	844.6	
	Mas	U	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1
		D	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9	2002.8		2002.8
		D	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4	1934.9		1934.9
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	1040.4	1189.1	1337.9	1035.8	1185.1	1334.4	745.1	882.1	1019.0
		負	1337.9	1189.1	1040.4	1334.4	1185.1	1035.8	1019.0	882.1	745.1
	Qd	1337.9	1189.1	1337.9	1334.4	1185.1	1334.4	1019.0	882.1	1019.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	237.63	205.92	237.63	237.00	205.22	237.00	237.23	198.70	237.23	
	a	l	1.570	1.594	1.570	1.570	1.595	1.570	1.434	1.464	1.434
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185
	Qal	1297.6	1342.9	1297.6	1297.8	1343.1	1297.8	936.1	978.9	936.1	
	Qas	正	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	1172.0	1211.2	1172.0
		負	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	1172.0	1211.2	1172.0
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	2.04S		2.04S	2.03S		2.03S	2.02S		2.02S
		D	1.59S		1.59S	1.58S		1.58S	1.48S		1.48S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	137.5		137.5	137.5		137.5	135.0		135.0
		D	155.0		155.0	155.0		155.0	152.5		152.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㇒-Δ8F層[X3-X4]			Y37㇒-Δ9F層[X3-X4]			Y37㇒-Δ10F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	
応力	MI	160.5	-79.1	160.5	153.5	-75.6	153.5	153.5	-75.6	153.5	
	Ms	U	1495.3	0.0	1495.3	1231.1	0.0	1231.1	1113.8	0.0	1113.8
		D	1174.3	79.1	1174.3	924.1	75.6	924.1	806.8	75.6	806.8
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	137.0	-0.0	-137.0	131.0	-0.0	-131.0	131.0	-0.0	-131.0	
	Qs	708.0	571.0	708.0	592.0	461.0	592.0	541.8	410.8	541.8	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
		D	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
		D	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.56	1.13	1.56	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
		D	1.56	1.13	1.56	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
	Mal	844.6	671.5	844.6	705.1	558.2	705.1	705.1	558.2	705.1	
	Mas	U	1689.1	1343.1	1689.1	1410.2	1116.4	1410.2	1410.2	1116.4	1410.2
		D	1689.1	1343.1	1689.1	1410.2	1116.4	1410.2	1410.2	1116.4	1410.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2002.8		2002.8	1682.2		1682.2		1682.2	
		D	1934.9		1934.9	1614.0		1614.0		1614.0	
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	719.6	856.6	993.5	560.6	691.5	822.5	485.3	616.2	747.2
		負	993.5	856.6	719.6	822.5	691.5	560.6	747.2	616.2	485.3
	Qd	993.5	856.6	993.5	822.5	691.5	822.5	747.2	616.2	747.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	231.29	192.95	231.29	219.74	179.31	219.74	199.62	159.78	199.62	
	a	l	1.434	1.464	1.434	1.438	1.466	1.438	1.438	1.466	1.438
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	936.1	978.8	936.1	764.0	795.3	764.0	764.0	795.3	764.0	
Qas	正	1172.0	1211.2	1172.0	963.5	992.8	963.5	963.5	992.8	963.5	
	負	1172.0	1211.2	1172.0	963.5	992.8	963.5	963.5	992.8	963.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.97S		1.97S	1.79S		1.79S	1.62S	1.62S	
		D	1.43S		1.43S	1.22S		1.22S	1.05S	1.05S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	135.0		135.0	130.5		130.5	130.5	130.5	
		D	152.5		152.5	146.5		146.5	146.5	146.5	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			Y37レ-Δ12F層[X3-X4]			Y37レ-Δ13F層[X3-X4]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(120)	(350)	(120)	
応力	MI	153.5	-75.6	153.5	154.3	-75.9	154.3	144.7	-72.6	144.7	
	Ms	U	947.5	0.0	947.5	776.7	0.0	776.7	461.3	0.0	461.3
		D	640.5	75.6	640.5	468.1	76.0	468.1	171.9	72.6	171.9
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	131.0	-0.0	-131.0	131.7	0.0	-131.7	121.5	-0.0	-121.5	
	Qs	470.6	339.7	470.6	398.0	266.3	398.0	259.2	137.7	259.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	53.0	53.0	53.0
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	53.0	53.0	53.0
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	46.4	46.4	46.4
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	46.4	46.4	46.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	25.68	25.68	25.68
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	25.68	25.68	25.68
	pt	U	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30	0.97	0.97	0.97
		D	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30	0.97	0.97	0.97
	Mal	614.7	466.9	614.7	614.7	466.9	614.7	232.7	232.7	232.7	
	Mas	U	1229.3	933.7	1229.3	1229.3	933.7	1229.3	465.5	465.5	465.5
		D	1229.3	933.7	1229.3	1229.3	933.7	1229.3	465.5	465.5	465.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	580.2		580.2
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	525.2		525.2
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	378.6	509.5	640.5	267.6	399.4	531.1	85.0	206.5	328.0
		負	640.5	509.5	378.6	531.1	399.4	267.6	328.0	206.5	85.0
	Qd	640.5	509.5	640.5	531.1	399.4	531.1	328.0	206.5	328.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	171.87	132.12	171.87	142.51	103.55	142.51	141.51	89.09	141.51	
	a	l	1.434	1.466	1.434	1.435	1.467	1.435	1.231	1.231	1.231
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016
	Qa1	759.5	795.3	759.5	759.7	795.5	759.7	401.3	401.3	401.3	
	Qas	正	959.3	992.8	959.3	959.3	992.8	959.3	543.2	543.2	543.2
		負	959.3	992.8	959.3	959.3	992.8	959.3	543.2	543.2	543.2
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.60S		1.60S	1.32S		1.32S	1.97S		1.97S
		D	0.94S		0.94S	0.67S		0.67S	0.51S		0.51S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	130.5		130.5	130.5		130.5	230.0		230.0
		D	146.5		146.5	146.5		146.5	230.0		230.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			Y37レ-Δ3F層[X4-X5]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期		(98)	(350)	(98)	(114)	(350)	(114)	(114)	(350)	(114)	
応力	MI		185.0	-95.8	209.6	178.5	-88.2	177.5	173.9	-86.0	174.9	
	Ms	U	1945.2	0.0	1963.4	1945.3	0.0	1950.9	1948.7	0.0	1954.9	
		D	1575.1	99.0	1544.1	1588.4	91.5	1596.0	1600.8	88.6	1605.1	
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		152.8	-3.5	-159.8	152.0	0.1	-151.7	148.6	-0.1	-148.9	
	Qs		848.6	699.3	855.6	901.3	749.4	901.0	900.9	752.5	901.2	
L.no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		80.0	80.0	80.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	D		150.0	150.0	150.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	137.8	137.8	137.8	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	
		D	137.8	137.8	137.8	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	
	j	U	120.6	120.6	120.6	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	
		D	120.6	120.6	120.6	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	
		2	6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	
	曲げ	at	U	95.28	95.28	95.28	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
			D	95.28	95.28	95.28	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
pt		U	0.86	0.86	0.86	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	
		D	0.86	0.86	0.86	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	
Mal		2303.9	2303.9	2303.9	1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5		
Mas		U	4607.9	4607.9	4607.9	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	
		D	4607.9	4607.9	4607.9	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	5355.5		5355.5	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9	
		D	5069.7		5069.7	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4	
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	891.0	1047.2	1203.5	971.9	1123.8	1275.6	979.9	1128.6	1277.4	
		負	1196.5	1040.2	883.9	1275.9	1124.1	972.2	1277.1	1128.3	979.6	
	Qd		1196.5	1047.2	1203.5	1275.9	1124.1	1275.6	1277.1	1128.6	1277.4	
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		124.03	108.56	124.76	226.62	194.65	226.57	226.83	195.44	226.88	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.568	1.592	1.568	1.568	1.592	1.568	
		s. 正	1.288	1.288	1.288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.294	1.294	1.294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.635	0.635	0.635	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	
	Qal		2049.1	2049.1	2049.1	1296.8	1342.0	1296.8	1296.6	1341.8	1296.6	
Qas	正	2203.6	2203.6	2203.6	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4		
	負	2211.0	2211.0	2211.0	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.83S		0.83S	1.95S		1.95S	1.95S		1.95S	
		D	0.62S		0.61S	1.48S		1.48S	1.49S		1.49S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	252.5		252.5	137.5		137.5	137.5		137.5	
		D	252.5		252.5	155.0		155.0	155.0		155.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㇑㇑F層[X4-X5]			Y37㇑㇑F層[X4-X5]			Y37㇑㇑F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(114)	(350)	(114)	(114)	(350)	(114)	(114)	(350)	(114)	
応力	MI	174.9	-86.2	173.5	174.8	-86.2	173.6	175.4	-86.4	174.0	
	Ms	U	2060.1	0.0	2082.3	2046.4	0.0	2067.9	2010.2	0.0	2033.5
		D	1710.3	98.0	1735.4	1696.8	97.5	1720.7	1659.4	98.8	1685.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	149.0	0.2	-148.6	148.9	0.2	-148.6	149.5	0.2	-149.1	
	Qs	952.0	803.2	951.5	945.9	797.2	945.6	931.3	782.0	930.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7
		D	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7	75.7	77.6	75.7
	j	U	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2
		D	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2	66.2	67.9	66.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	
曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
		D	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
	pt	U	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34
		D	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34	1.34	1.02	1.34
	Mal	1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5	1115.5	907.2	1115.5	
	Mas	U	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0
		D	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0	2231.0	1814.5	2231.0
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9	2595.9		2595.9
		D	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4	2517.4		2517.4
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	1040.4	1189.1	1337.9	1040.4	1189.1	1337.9	1023.3	1172.6	1321.9
		負	1337.9	1189.1	1040.4	1337.9	1189.1	1040.4	1322.2	1173.0	1023.7
	Qd	1337.9	1189.1	1337.9	1337.9	1189.1	1337.9	1322.2	1173.0	1321.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	237.63	205.92	237.63	237.63	205.92	237.63	234.85	203.12	234.78	
	a	l	1.568	1.592	1.568	1.568	1.593	1.568	1.569	1.593	1.569
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
	Qal	1296.8	1342.0	1296.8	1297.0	1342.2	1297.0	1297.1	1342.3	1297.1	
	Qas	正	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4
		負	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4	1544.4	1584.1	1544.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	2.04S		2.04S	2.04S		2.04S	2.02S		2.02S
		D	1.59S		1.59S	1.59S		1.59S	1.56S		1.56S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	137.5		137.5	137.5		137.5	137.5		137.5
		D	155.0		155.0	155.0		155.0	155.0		155.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ7F層[X4-X5]			Y37レ-Δ8F層[X4-X5]			Y37レ-Δ9F層[X4-X5]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)
応力	MI	160.5	-79.1	160.5	160.5	-79.1	160.4	153.4	-75.6	153.6
	Ms	U	1497.0	0.0	1504.3	1458.9	0.0	1468.3	1196.8	0.0
		D	1176.1	82.7	1183.2	1137.8	83.9	1147.4	890.0	78.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	137.0	-0.0	-137.0	137.0	0.0	-137.0	130.9	-0.0	-131.0
	Qs	710.3	573.3	710.3	694.4	557.5	694.4	578.5	447.6	578.5
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32	2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32	2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	形状・ pitch	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64
	pt	U	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56	1.48	1.08
		D	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56	1.48	1.08
	Mal	844.6	671.5	844.6	844.6	671.5	844.6	705.1	558.2	705.1
	Mas	U	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1	1410.2	1116.4
		D	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1	1410.2	1116.4
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	1682.2	1682.2
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1614.0	1614.0
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	723.0	860.0	997.0	699.2	836.2	973.2	540.4	671.4
		負	997.0	860.0	723.0	973.2	836.2	699.3	802.3	671.3
	Qd	997.0	860.0	997.0	973.2	836.2	973.2	802.3	671.4	802.3
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	232.08	193.73	232.09	226.55	188.37	226.54	214.34	174.08	214.36
	a	l	1.433	1.464	1.433	1.433	1.464	1.433	1.438	1.466
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172
	Qal	936.1	978.8	936.1	936.1	978.8	936.1	763.8	795.2	763.8
	Qas	正	1172.0	1211.2	1172.0	1172.0	1211.2	1172.0	963.5	992.8
		負	1172.0	1211.2	1172.0	1172.0	1211.2	1172.0	963.5	992.8
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.98S		1.98S	1.93S		1.93S	1.74S	1.74S
		D	1.43S		1.43S	1.39S		1.39S	1.17S	1.17S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	135.0		135.0	135.0		135.0	130.5	130.5
		D	152.5		152.5	152.5		152.5	146.5	146.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ10F層[X4-X5]			Y37レ-Δ11F層[X4-X5]			Y37レ-Δ12F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)	
応力	MI	153.4	-75.6	153.6	153.7	-75.6	153.2	154.6	-76.0	153.8	
	Ms	U	1078.9	0.0	1084.8	914.9	0.0	921.9	742.5	0.0	748.2
		D	772.0	78.4	777.6	607.5	79.4	615.5	433.3	79.3	440.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	130.9	-0.0	-131.0	131.0	0.1	-130.9	131.9	0.1	-131.6	
	Qs	528.1	397.2	528.1	458.3	327.3	458.1	384.8	253.0	384.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.8	67.8	65.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.8	67.8	65.8	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.6	59.3	57.6	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.6	59.3	57.6	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.48	1.08	1.48	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30
		D	1.48	1.08	1.48	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30
	Mal	705.1	558.2	705.1	614.7	466.9	614.7	614.7	466.9	614.7	
	Mas	U	1410.2	1116.4	1410.2	1229.3	933.7	1229.3	1229.3	933.7	1229.3
		D	1410.2	1116.4	1410.2	1229.3	933.7	1229.3	1229.3	933.7	1229.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1682.2		1682.2	1474.0		1474.0	1474.0	1474.0	
		D	1614.0		1614.0	1406.1		1406.1	1406.1	1406.1	
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	464.8	595.7	726.7	359.8	490.8	621.8	247.5	379.3	511.0
		負	726.6	595.7	464.7	621.9	491.0	360.0	511.2	379.5	247.8
	Qd	726.6	595.7	726.7	621.9	491.0	621.8	511.2	379.5	511.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	194.14	154.47	194.15	166.88	127.30	166.84	137.18	98.40	137.12	
	a	l	1.438	1.465	1.438	1.434	1.465	1.434	1.434	1.466	1.434
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	763.8	795.2	763.8	759.3	795.1	759.3	759.4	795.2	759.4	
	Qas	正	963.5	992.8	963.5	959.3	992.8	959.3	959.3	992.8	959.3
		負	963.5	992.8	963.5	959.3	992.8	959.3	959.3	992.8	959.3
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.58S		1.58S	1.55S		1.55S	1.27S	1.27S	
		D	1.01S		1.01S	0.90S		0.90S	0.62S	0.62S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	130.5		130.5	130.5		130.5	130.5	130.5	
		D	146.5		146.5	146.5		146.5	146.5	146.5	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			FG (3)			G3 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ13F層[X4-X5]			Y37レ-Δ1F層[X5-X6]			Y37レ-Δ2F層[X5-X6]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期		(120)	(350)	(120)	(98)	(350)	(98)	(114)	(350)	(114)	
応力	MI		144.2	-72.5	145.5	237.3	-123.4	102.3	181.9	-86.1	154.2	
	Ms	U	436.9	0.0	440.3	1991.0	0.0	1862.3	1779.5	0.0	1768.1	
		D	148.5	73.6	149.4	1516.4	126.6	1657.8	1415.7	94.3	1459.8	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		121.3	-0.2	-121.7	175.6	19.3	-137.0	149.0	4.0	-141.1	
	Qs		249.1	127.9	249.4	871.3	715.1	832.8	828.7	683.7	820.8	
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	
	D		60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	53.0	53.0	53.0	137.8	137.8	137.8	75.5	77.6	75.5	
		D	53.0	53.0	53.0	137.8	137.8	137.8	75.5	77.6	75.5	
	j	U	46.4	46.4	46.4	120.6	120.6	120.6	66.0	67.9	66.0	
		D	46.4	46.4	46.4	120.6	120.6	120.6	66.0	67.9	66.0	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	6-D32	6-D32	6-D32	6-D35	6-D35	6-D35	
		2				6-D32	6-D32	6-D32	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	7-100	7-100	7-100	
	曲げ	at	U	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
			D	25.68	25.68	25.68	95.28	95.28	95.28	76.56	57.42	76.56
pt		U	0.97	0.97	0.97	0.86	0.86	0.86	1.35	0.99	1.35	
		D	0.97	0.97	0.97	0.86	0.86	0.86	1.35	0.99	1.35	
Mal		U	232.7	232.7	232.7	2303.9	2303.9	2303.9	986.4	778.1	986.4	
		D	465.5	465.5	465.5	4607.9	4607.9	4607.9	1972.8	1556.1	1972.8	
Mas		判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	580.2		580.2	5355.5		5355.5	2308.7		2308.7	
		D	525.2		525.2	5069.7		5069.7	2230.5		2230.5	
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			
	Qd	正	70.3	191.8	313.3	868.1	1024.4	1180.7	870.5	1015.6	1160.6	
		負	312.9	191.4	69.9	1219.2	1063.0	906.7	1168.5	1023.5	878.5	
	Qd	312.9	191.8	313.3	1219.2	1063.0	1180.7	1168.5	1023.5	1160.6		
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		135.01	82.74	135.17	126.39	110.19	122.39	235.98	200.87	234.38	
	a	l	1.228	1.228	1.228	2.000	2.000	2.000	1.528	1.555	1.528	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.284	1.284	1.284	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.269	1.269	1.269	1.000	1.000	1.000	
	pw		1.016	1.016	1.016	0.635	0.635	0.635	1.185	1.185	1.185	
	Qal		400.7	400.7	400.7	2049.1	2049.1	2049.1	1118.8	1163.0	1118.8	
	Qas	正	543.2	543.2	543.2	2198.3	2198.3	2198.3	1351.1	1390.2	1351.1	
負		543.2	543.2	543.2	2179.5	2179.5	2179.5	1351.1	1390.2	1351.1		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.88S		1.88S	0.84S		0.82S	2.01S		2.00S	
		D	0.42S		0.42S	0.60S		0.63S	1.50S		1.51S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	230.0		230.0	252.5		252.5	139.4		131.9	
		D	230.0		230.0	252.5		252.5	156.9		149.4	
	判定			OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ3F層[X5-X6]			Y37レ-Δ4F層[X5-X6]			Y37レ-Δ5F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期		(114)	(350)	(114)	(116)	(350)	(116)	(116)	(350)	(116)
応力	MI		178.9	-84.9	149.6	162.1	-77.0	142.0	162.1	-77.1	142.0
	Ms	U	1719.3	0.0	1699.4	1300.0	0.0	1297.5	1278.8	0.0	1276.5
		D	1361.6	89.6	1400.2	975.8	85.8	1013.5	954.7	86.0	992.6
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		146.6	4.2	-138.2	133.8	2.9	-128.1	133.8	2.9	-128.1
	Qs		800.6	658.2	792.3	624.4	493.4	618.6	615.4	484.4	609.7
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	75.5	77.6	75.5	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	75.5	77.6	75.5	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	66.0	67.9	66.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	66.0	67.9	66.0	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85
D			76.56	57.42	76.56	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
pt		U	1.35	0.99	1.35	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
		D	1.35	0.99	1.35	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
Mal		986.4	778.1	986.4	733.2	560.1	733.2	733.2	560.1	733.2	
Mas		U	1972.8	1556.1	1972.8	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
		D	1972.8	1556.1	1972.8	1466.4	1120.2	1466.4	1466.4	1120.2	1466.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2308.7		2308.7	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	2230.5		2230.5	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	834.4	976.9	1119.3	602.0	733.0	863.9	588.5	719.5	850.4
		負	1127.6	985.2	842.8	869.7	738.7	607.7	856.2	725.2	594.2
	Qd	1127.6	985.2	1119.3	869.7	738.7	863.9	856.2	725.2	850.4	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		227.72	193.35	226.03	234.72	192.01	233.17	231.08	188.50	229.53
	a	l	1.529	1.556	1.529	1.399	1.433	1.399	1.399	1.434	1.399
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		1119.1	1163.3	1119.1	791.8	833.5	791.8	791.9	833.6	791.9
	Qas	正	1351.1	1390.2	1351.1	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8
負		1351.1	1390.2	1351.1	1003.8	1042.3	1003.8	1003.8	1042.3	1003.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.94S		1.93S	1.98S		1.97S	1.95S		1.94S
		D	1.44S		1.45S	1.37S		1.38S	1.34S		1.35S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	139.4		131.9	136.9		129.4	136.9		129.4
		D	156.9		149.4	154.4		146.9	154.4		146.9
判定			OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37㇚-Δ6F層[X5-X6]			Y37㇚-Δ7F層[X5-X6]			Y37㇚-Δ8F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(116)	(350)	(116)	(118)	(350)	(118)	(118)	(350)	(118)	
応力	MI	162.4	-77.2	142.2	158.3	-75.8	141.4	158.5	-75.8	141.0	
	Ms	U	1248.1	0.0	1246.2	1156.7	0.0	1152.8	1134.9	0.0	1136.2
		D	923.3	86.3	961.8	840.2	82.2	870.1	817.9	85.2	854.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	134.1	2.9	-128.3	131.4	2.4	-126.5	131.5	2.5	-126.5	
	Qs	602.5	471.3	596.7	563.6	434.6	558.8	555.5	426.5	550.5	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
		D	65.1	67.6	65.1	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8
	j	U	57.0	59.2	57.0	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
		D	57.0	59.2	57.0	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形状・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	66.99	47.85	66.99	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.58	1.09	1.58	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61
		D	1.58	1.09	1.58	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61
	Mal	733.2	560.1	733.2	648.7	515.6	648.7	648.7	515.6	648.7	
	Mas	U	1466.4	1120.2	1466.4	1297.4	1031.2	1297.4	1297.4	1031.2	1297.4
		D	1466.4	1120.2	1466.4	1297.4	1031.2	1297.4	1297.4	1031.2	1297.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4
		D	1685.0		1685.0	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	568.5	699.7	830.9	517.0	645.9	774.9	504.5	633.5	762.5
		負	836.7	705.5	574.2	779.7	650.8	521.8	767.5	638.5	509.5
	Qd		836.7	705.5	830.9	779.7	650.8	774.9	767.5	638.5	762.5
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		225.82	183.36	224.26	225.45	182.17	224.05	221.90	178.74	220.45
	a	l	1.399	1.434	1.399	1.342	1.371	1.342	1.341	1.370	1.341
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		791.9	833.6	791.9	722.3	754.9	722.3	722.1	754.6	722.1
	Qas	正	1003.8	1042.3	1003.8	937.0	967.8	937.0	937.0	967.8	937.0
		負	1003.8	1042.3	1003.8	937.0	967.8	937.0	937.0	967.8	937.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.91S		1.89S	1.83S		1.82S	1.80S		1.79S
		D	1.30S		1.31S	1.21S		1.23S	1.19S		1.20S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	136.9		129.4	131.1		123.6	131.1		123.6
		D	154.4		146.9	147.1		139.6	147.1		139.6
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ9F層[X5-X6]			Y37レ-Δ10F層[X5-X6]			Y37レ-Δ11F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	
	短期	(118)	(350)	(118)	(118)	(350)	(118)	(118)	(350)	(118)	
応力	MI	154.2	-74.1	139.1	154.1	-74.1	139.1	146.9	-70.6	133.7	
	Ms	U	967.2	0.0	964.9	867.4	0.0	866.0	659.7	0.0	660.1
		D	658.8	80.5	686.8	559.1	80.9	587.7	365.8	77.4	392.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	128.3	2.2	-124.0	128.3	2.1	-124.0	122.5	1.9	-118.7	
	Qs	480.8	354.6	476.4	438.0	311.8	433.7	345.9	225.4	342.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.6	63.0	60.6
		D	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.6	63.0	60.6
	j	U	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.0	55.1	53.0
		D	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.0	55.1	53.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52
	pt	U	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53	1.27	0.82	1.27
		D	1.53	1.05	1.53	1.53	1.05	1.53	1.27	0.82	1.27
	Mal		562.0	429.3	562.0	562.0	429.3	562.0	391.9	280.4	391.9
	Mas	U	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9	783.8	560.8	783.8
		D	1123.9	858.5	1123.9	1123.9	858.5	1123.9	783.8	560.8	783.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6	963.4		963.4
		D	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8	900.7		900.7
	L' (L)		430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			430.0 (700.0)		
	Qd	正	400.3	526.5	652.7	336.2	462.4	588.6	212.7	333.3	453.9
		負	657.0	530.8	404.7	592.9	466.7	340.5	457.7	337.1	216.5
	Qd		657.0	530.8	652.7	592.9	466.7	588.6	457.7	337.1	453.9
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		206.76	160.98	205.40	186.58	141.53	185.23	172.74	122.35	171.32
	a	l	1.340	1.373	1.340	1.340	1.373	1.340	1.342	1.377	1.342
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.016	1.016	1.016
	Qal		589.5	620.1	589.5	589.6	620.1	589.6	480.9	507.5	480.9
	Qas	正	764.5	793.4	764.5	764.5	793.4	764.5	620.9	645.7	620.9
		負	764.5	793.4	764.5	764.5	793.4	764.5	620.9	645.7	620.9
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.77S		1.76S	1.60S		1.59S	1.60S		1.59S
		D	1.08S		1.09S	0.91S		0.92S	0.74S		0.76S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	131.1		123.6	131.1		123.6	126.6		119.1
		D	147.1		139.6	147.1		139.6	141.1		133.6
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			G3 (3)			FG2 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ12F層[X5-X6]			Y37レ-Δ13F層[X5-X6]			Y47レ-Δ1F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)
	短期	(118)	(350)	(118)	(120)	(350)	(120)	(0)	(350)	(0)
応力	MI	146.5	-70.6	135.7	153.4	-74.5	132.2	0.0	-29.8	42.7
	Ms	U	522.6	0.0	521.2	388.1	0.0	371.7	0.0	42.7
		D	229.7	75.3	249.8	81.3	76.9	107.3	0.0	29.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI	122.6	1.5	-119.6	124.5	3.0	-118.5	21.3	-6.1	-33.5
	Qs	286.4	165.3	283.3	227.6	106.1	221.5	21.3	6.1	33.5
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	30.0	30.0	30.0
	D	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	60.6	63.0	60.6	53.2	53.2	53.2	41.8	41.8
		D	60.6	63.0	60.6	53.2	53.2	53.2	41.8	41.8
	j	U	53.0	55.1	53.0	46.5	46.5	46.5	36.6	36.6
		D	53.0	55.1	53.0	46.5	46.5	46.5	36.6	36.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	5-D25	5-D25	5-D25	3-D32	3-D32
		2	2-D29		2-D29					
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	5-D25	5-D25	5-D25	3-D32	3-D32
		2	2-D29		2-D29					
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	形状・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	25.35	25.35	25.35	23.82	23.82
		D	38.52	25.68	38.52	25.35	25.35	25.35	23.82	23.82
	pt	U	1.27	0.82	1.27	0.95	0.95	0.95	1.90	1.90
		D	1.27	0.82	1.27	0.95	0.95	0.95	1.90	1.90
	Mal	391.9	280.4	391.9	255.0	255.0	255.0	162.8	162.8	162.8
	Mas	U	783.8	560.8	783.8	409.2	409.2	409.2	325.7	325.7
		D	783.8	560.8	783.8	409.2	409.2	409.2	325.7	325.7
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	963.4		963.4	515.7		515.7	427.9	427.9
		D	900.7		900.7	460.6		460.6	384.5	384.5
	L' (L)	430.0 (700.0)			430.0 (700.0)			700.0 (700.0)		
	Qd	正	123.1	244.1	365.2	30.1	151.6	273.1	21.3	6.1
		負	368.3	247.2	126.1	279.1	157.6	36.1	21.3	6.1
	Qd	368.3	247.2	365.2	279.1	157.6	273.1	21.3	6.1	33.5
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	139.02	89.73	137.86	119.94	67.73	117.34	19.41	5.56	30.52
	a	l	1.346	1.381	1.346	1.206	1.206	1.206	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.847	0.847	0.847
	Qas	Qal	481.8	508.4	481.8	398.5	398.5	398.5	162.5	162.5
		正	620.9	645.7	620.9	545.4	545.4	545.4	244.6	244.6
		負	620.9	645.7	620.9	545.4	545.4	545.4	244.6	244.6
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.29S		1.28S	1.50S		1.47S	0.19L	0.31L
		D	0.43S		0.44S	0.16S		0.19S	0.00	0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	126.6		119.1	230.0		230.0	350.0	350.0
		D	141.1		133.6	230.0		230.0	350.0	350.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)				
部材位置		Y47レ-Δ1F層[X2-X3]			Y47レ-Δ1F層[X3-X4]			Y47レ-Δ1F層[X4-X5]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
	短期	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)	(0)	(350)	(0)		
応力	MI	42.7	-13.7	32.2	32.2	-19.0	32.2	32.2	-13.7	42.7		
	Ms	U	42.7	0.0	32.2	32.2	0.0	32.2	32.2	0.0	42.7	
		D	0.0	13.7	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	13.7	0.0	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1		
	QI	28.9	1.5	-25.9	27.4	0.0	-27.4	25.9	-1.5	-28.9		
	Qs	28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9		
L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0		
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0		
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
	被り/sat	5.0,	5.0/ 3.55		5.0,	5.0/ 3.55		5.0,	5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
			D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
pt		U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
Mal		162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8		
Mas		U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	427.9		427.9		427.9	427.9		427.9		
		D	384.5		384.5		384.5	384.5		384.5		
	L' (L)	700.0 (700.0)			700.0 (700.0)			700.0 (700.0)				
	Qd	正	28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9	
		負	28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9	
	Qd	28.9	1.5	25.9	27.4	0.0	27.4	25.9	1.5	28.9		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj	26.33	1.37	23.60	24.97	0.00	24.97	23.60	1.37	26.33		
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.049	1.049	1.049	1.000	1.000	1.000	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847		
	Qal	162.5	162.5	162.5	167.1	167.1	167.1	162.5	162.5	162.5		
Qas	正	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	244.6	244.6	244.6		
	負	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	244.6	244.6	244.6		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	0.26L		0.24L	0.25L		0.25L	0.24L	0.26L		
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
	Ld1	U	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0	350.0		
		D	350.0		350.0	350.0		350.0	350.0	350.0		
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y47ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			X17ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X17ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(350)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(0)	(350)	(0)	(0)	(75)	(33)	(55)	(90)	(0)	
応力	MI	42.7	-29.8	0.0	0.0	-0.4	2.7	4.3	-0.6	0.0	
	Ms	U	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.3	0.0	0.0
		D	0.0	29.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.6	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	33.5	6.1	-21.3	2.4	-1.8	-6.0	7.8	2.4	-3.0	
	Qs	33.5	6.1	21.3	2.4	1.8	6.0	7.8	2.4	3.0	
L. no	K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	MaI	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)		700.0 (700.0)			117.5 (150.0)			125.0 (180.0)		
	Qd	正	33.5	6.1	21.3	2.4	1.8	6.0	7.8	2.4	3.0
		負	33.5	6.1	21.3	2.4	1.8	6.0	7.8	2.4	3.0
	Qd		33.5	6.1	21.3	2.4	1.8	6.0	7.8	2.4	3.0
	L. no		K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		30.52	5.56	19.41	2.19	1.63	5.44	7.09	2.18	2.74
	a	I	1.000	1.000	1.000	1.930	1.930	1.930	1.723	1.723	1.723
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.930	1.930	1.930	1.723	1.723	1.723
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.930	1.930	1.930	1.723	1.723	1.723
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	QaI		162.5	162.5	162.5	249.2	249.2	249.2	229.9	229.9	229.9
Qas	正	244.6	244.6	244.6	374.7	374.7	374.7	345.7	345.7	345.7	
	負	244.6	244.6	244.6	374.7	374.7	374.7	345.7	345.7	345.7	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.31L		0.19L	0.02L		0.05L	0.07L		0.03L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	350.0		350.0	75.0		42.5	35.0		90.0
		D	350.0		350.0	75.0		42.5	35.0		90.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X27レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X27レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X37レ-Δ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期	(0)	(75)	(60)	(85)	(90)	(0)	(0)	(75)	(60)	
応力	MI	-0.0	0.3	5.1	8.2	0.3	-0.0	0.0	0.3	5.1	
	Ms	U	0.0	0.3	5.1	8.2	0.3	0.0	0.0	0.3	5.1
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	1.7	-3.4	-8.5	11.4	4.5	-2.3	1.7	-3.4	-8.5	
	Qs	1.7	3.4	8.5	11.4	4.5	2.3	1.7	3.4	8.5	
L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	MaI		162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	471.2		471.2
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)		90.0 (150.0)			95.0 (180.0)			90.0 (150.0)		
	Qd	正	1.7	3.4	8.5	11.4	4.5	2.3	1.7	3.4	8.5
		負	1.7	3.4	8.5	11.4	4.5	2.3	1.7	3.4	8.5
	Qd		1.7	3.4	8.5	11.4	4.5	2.3	1.7	3.4	8.5
	L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		1.54	3.10	7.73	10.38	4.14	2.10	1.54	3.10	7.73
	a	l	1.642	1.642	1.642	1.473	1.473	1.473	1.642	1.642	1.642
		s. 正	1.642	1.642	1.642	1.473	1.473	1.473	1.642	1.642	1.642
		s. 負	1.642	1.642	1.642	1.473	1.473	1.473	1.642	1.642	1.642
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	QaI		222.3	222.3	222.3	206.6	206.6	206.6	222.3	222.3	222.3
Qas	正	334.4	334.4	334.4	310.7	310.7	310.7	334.4	334.4	334.4	
	負	334.4	334.4	334.4	310.7	310.7	310.7	334.4	334.4	334.4	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.02L		0.08L	0.10L		0.02L	0.02L		0.08L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	75.0		15.0	5.0		90.0	75.0		15.0
		D	75.0		15.0	5.0		90.0	75.0		15.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)				
位置	部材位置	X37レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X47レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X47レ-Δ1F層[Y3-Y4]				
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)		
	短期	(85)	(90)	(0)	(0)	(75)	(60)	(85)	(90)	(0)		
応力	MI	8.2	0.3	-0.0	0.0	0.3	5.1	8.2	0.3	0.0		
	Ms	U	8.2	0.3	0.0	0.0	0.3	5.1	8.2	0.3		
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1		
	QI	11.4	4.5	-2.3	1.7	-3.4	-8.5	11.4	4.5	-2.3		
	Qs	11.4	4.5	2.3	1.7	3.4	8.5	11.4	4.5	2.3		
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0		
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0		
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10				
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
			D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
pt		U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
Mal		U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	471.2		471.2		471.2	471.2		471.2		
		D	384.5		384.5		384.5	384.5		384.5		
	L' (L)	95.0 (180.0)			90.0 (150.0)			95.0 (180.0)				
	Qd	正	11.4	4.5	2.3	1.7	3.4	8.5	11.4	4.5	2.3	
		負	11.4	4.5	2.3	1.7	3.4	8.5	11.4	4.5	2.3	
	Qd	11.4	4.5	2.3	1.7	3.4	8.5	11.4	4.5	2.3		
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1		
	Qd/bj	10.38	4.14	2.10	1.54	3.10	7.73	10.38	4.14	2.10		
	a	l	1.473	1.473	1.473	1.642	1.642	1.642	1.473	1.473	1.473	
		s. 正	1.473	1.473	1.473	1.642	1.642	1.642	1.473	1.473	1.473	
		s. 負	1.473	1.473	1.473	1.642	1.642	1.642	1.473	1.473	1.473	
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847		
	Qal	206.6	206.6	206.6	222.3	222.3	222.3	206.6	206.6	206.6		
Qas	正	310.7	310.7	310.7	334.4	334.4	334.4	310.7	310.7	310.7		
	負	310.7	310.7	310.7	334.4	334.4	334.4	310.7	310.7	310.7		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	0.10L		0.02L		0.08L	0.10L		0.02L		
		D	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		
	Ld	U	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		
		D	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		
	Ld1	U	5.0		90.0		75.0	5.0		90.0		
		D	5.0		90.0		75.0	5.0		90.0		
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X57㉔-Δ1F層[Y1-Y2]			X57㉔-Δ1F層[Y3-Y4]			X67㉔-Δ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期	(0)	(75)	(60)	(85)	(90)	(0)	(0)	(75)	(33)	
応力	MI	-0.0	0.3	5.1	8.2	0.3	-0.0	0.0	-0.4	2.7	
	Ms	U	0.0	0.3	5.1	8.2	0.3	0.0	0.0	0.0	2.7
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	1.7	-3.4	-8.5	11.4	4.5	-2.3	2.4	-1.8	-6.0	
	Qs	1.7	3.4	8.5	11.4	4.5	2.3	2.4	1.8	6.0	
L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	471.2		471.2		471.2	427.9		427.9	
		D	384.5		384.5		384.5	384.5		384.5	
	L' (L)		90.0 (150.0)			95.0 (180.0)			117.5 (150.0)		
	Qd	正	1.7	3.4	8.5	11.4	4.5	2.3	2.4	1.8	6.0
		負	1.7	3.4	8.5	11.4	4.5	2.3	2.4	1.8	6.0
	Qd	1.7	3.4	8.5	11.4	4.5	2.3	2.4	1.8	6.0	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	1.54	3.10	7.73	10.38	4.14	2.10	2.19	1.63	5.44	
	a	l	1.642	1.642	1.642	1.473	1.473	1.473	1.930	1.930	1.930
		s. 正	1.642	1.642	1.642	1.473	1.473	1.473	1.930	1.930	1.930
		s. 負	1.642	1.642	1.642	1.473	1.473	1.473	1.930	1.930	1.930
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
Qal	222.3	222.3	222.3	206.6	206.6	206.6	249.2	249.2	249.2		
Qas	正	334.4	334.4	334.4	310.7	310.7	310.7	374.7	374.7	374.7	
	負	334.4	334.4	334.4	310.7	310.7	310.7	374.7	374.7	374.7	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.02L		0.08L	0.10L		0.02L	0.02L	0.05L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	75.0		15.0	5.0		90.0	75.0	42.5	
		D	75.0		15.0	5.0		90.0	75.0	42.5	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)		
部材位置		X67L-Δ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(90)	(0)
	短期	(55)	(90)	(0)
応力	MI	4.3	-0.6	0.0
	Ms	U	4.3	0.0
		D	0.0	0.6
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI	7.8	2.4	-3.0
	Qs	7.8	2.4	3.0
	L. no	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	30.0	30.0	30.0
	D	50.0	50.0	50.0
	d	U	41.8	41.8
		D	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6
		D	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55	
	上端筋	1	3-D32	3-D32
		2		
	下端筋	1	3-D32	3-D32
		2		
	STP	径	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82
		D	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90
		D	1.90	1.90
	Mal	U	162.8	162.8
		D	325.7	325.7
	Mas	U	325.7	325.7
		D	325.7	325.7
せん断	判定		OK/OK	OK/OK
	My	U	427.9	427.9
		D	384.5	384.5
	L' (L)		125.0 (180.0)	
	Qd	正	7.8	2.4
		負	7.8	2.4
	Qd		7.8	2.4
	L. no		K1	K1
	Qd/bj		7.09	2.18
	a	l	1.723	1.723
		s. 正	1.723	1.723
		s. 負	1.723	1.723
	pw		0.847	0.847
	Qal		229.9	229.9
	Qas	正	345.7	345.7
		負	345.7	345.7
	Qax		0.0	0.0
	判定		OK	OK
付着	Ta	U	0.07L	0.03L
		D	0.00	0.00
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	35.0	90.0
		D	35.0	90.0
	判定		OK/OK	OK/OK

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する

※ ($D / l > 1/10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。


フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y1	1F	X1	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.92	8	1/ 952	OK
		X2	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.22	8	1/3957	OK
		X3	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.45	8	1/1950	OK
		X4	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.22	8	1/3957	OK
		X5	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.92	8	1/ 952	OK
Y2	1F	X1	FG	7000.0	1500	1/ 5				OK
		X2	FG	7000.0	1500	1/ 5				OK
		X3	FG	7000.0	1500	1/ 5				OK
		X4	FG	7000.0	1500	1/ 5				OK
		X5	FG	7000.0	1500	1/ 5				OK
	2F	X1	G1A	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2668	OK
		X2	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3399	OK
		X3	G1	7000.0	700	1/ 10	0.25	8	1/3447	OK
		X4	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3399	OK
		X5	G1A	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2668	OK
	3F	X1	G1A	7000.0	700	1/ 10	0.32	8	1/2693	OK
		X2	G1	7000.0	700	1/ 10	0.25	8	1/3432	OK
		X3	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3429	OK
		X4	G1	7000.0	700	1/ 10	0.25	8	1/3432	OK
		X5	G1A	7000.0	700	1/ 10	0.32	8	1/2693	OK
	4F	X1	G1A	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2688	OK
		X2	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3424	OK
		X3	G1	7000.0	700	1/ 10	0.25	8	1/3434	OK
		X4	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3424	OK
		X5	G1A	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2688	OK
	5F	X1	G1A	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2690	OK
		X2	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3424	OK
		X3	G1	7000.0	700	1/ 10	0.25	8	1/3433	OK
		X4	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3424	OK
		X5	G1A	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2690	OK
	6F	X1	G1A	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2691	OK
		X2	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3418	OK
		X3	G1	7000.0	700	1/ 10	0.25	8	1/3435	OK
		X4	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3418	OK
		X5	G1A	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2691	OK
	7F	X1	G1A	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2682	OK
		X2	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3334	OK
		X3	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3323	OK
		X4	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3334	OK
		X5	G1A	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2682	OK
	8F	X1	G1A	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2663	OK
		X2	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3329	OK
		X3	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3325	OK
		X4	G1	7000.0	700	1/ 10	0.26	8	1/3329	OK
		X5	G1A	7000.0	700	1/ 10	0.33	8	1/2663	OK
	9F	X1	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.52	8	1/1684	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.38	8	1/2328	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.38	8	1/2316	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.38	8	1/2328	OK
		X5	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.52	8	1/1684	OK
	10F	X1	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.52	8	1/1692	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.38	8	1/2328	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.38	8	1/2316	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.38	8	1/2328	OK
		X5	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.52	8	1/1692	OK
	11F	X1	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.57	8	1/1533	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.38	8	1/2310	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.38	8	1/2316	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.38	8	1/2310	OK



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X5	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.57	8	1/1533	OK
	12F	X1	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.54	8	1/1635	OK
		X2	G1	7000.0	650	1/ 11	0.39	8	1/2265	OK
		X3	G1	7000.0	650	1/ 11	0.38	8	1/2332	OK
		X4	G1	7000.0	650	1/ 11	0.39	8	1/2265	OK
		X5	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.54	8	1/1635	OK
	13F	X1	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.74	8	1/1185	OK
		X2	G1	7000.0	600	1/ 12	0.55	8	1/1582	OK
		X3	G1	7000.0	600	1/ 12	0.58	8	1/1512	OK
		X4	G1	7000.0	600	1/ 12	0.55	8	1/1582	OK
		X5	G1A	7000.0	600	1/ 12	0.74	8	1/1185	OK
Y3	1F	X1	FG	7000.0	1500	1/ 5				OK
		X2	FG	7000.0	1500	1/ 5				OK
		X3	FG	7000.0	1500	1/ 5				OK
		X4	FG	7000.0	1500	1/ 5				OK
		X5	FG	7000.0	1500	1/ 5				OK
	2F	X1	G3	7000.0	850	1/ 8				OK
		X2	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X3	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X4	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X5	G3	7000.0	850	1/ 8				OK
	3F	X1	G3	7000.0	850	1/ 8				OK
		X2	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X3	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X4	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X5	G3	7000.0	850	1/ 8				OK
	4F	X1	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X3	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X4	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X5	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
	5F	X1	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X3	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X4	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X5	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
	6F	X1	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
		X2	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X3	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X4	G2	7000.0	850	1/ 8				OK
		X5	G3	7000.0	750	1/ 9				OK
	7F	X1	G3	7000.0	700	1/ 10	0.34	8	1/2592	OK
		X2	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X5	G3	7000.0	700	1/ 10	0.34	8	1/2592	OK
	8F	X1	G3	7000.0	700	1/ 10	0.34	8	1/2588	OK
		X2	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X5	G3	7000.0	700	1/ 10	0.34	8	1/2588	OK
	9F	X1	G3	7000.0	700	1/ 10	0.39	8	1/2269	OK
		X2	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X5	G3	7000.0	700	1/ 10	0.39	8	1/2269	OK
	10F	X1	G3	7000.0	700	1/ 10	0.39	8	1/2269	OK
		X2	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X5	G3	7000.0	700	1/ 10	0.39	8	1/2269	OK
	11F	X1	G3	7000.0	700	1/ 10	0.42	8	1/2083	OK
		X2	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X5	G3	7000.0	700	1/ 10	0.42	8	1/2083	OK
	12F	X1	G3	7000.0	700	1/ 10	0.42	8	1/2090	OK
		X2	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X3	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X4	G2	7000.0	750	1/ 9				OK
		X5	G3	7000.0	700	1/ 10	0.42	8	1/2090	OK
	13F	X1	G3	7000.0	600	1/ 12	0.65	8	1/1346	OK

フレーム名	層名	軸名	はり符号	I	D	D/I	δo	係数	δ / I	判定
		X2	G2	7000.0	600	1/ 12	0.61	8	1/1430	OK
		X3	G2	7000.0	600	1/ 12	0.61	8	1/1425	OK
		X4	G2	7000.0	600	1/ 12	0.61	8	1/1430	OK
		X5	G3	7000.0	600	1/ 12	0.65	8	1/1346	OK
Y4	1F	X1	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.96	8	1/ 910	OK
		X2	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.23	8	1/3739	OK
		X3	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.47	8	1/1857	OK
		X4	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.23	8	1/3739	OK
		X5	FG2	7000.0	500	1/ 14	0.96	8	1/ 910	OK
X1	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X2	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X3	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X4	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X5	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X6	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK

A-4.3.2 RC柱の断面計算


(1) RC柱の計算指定

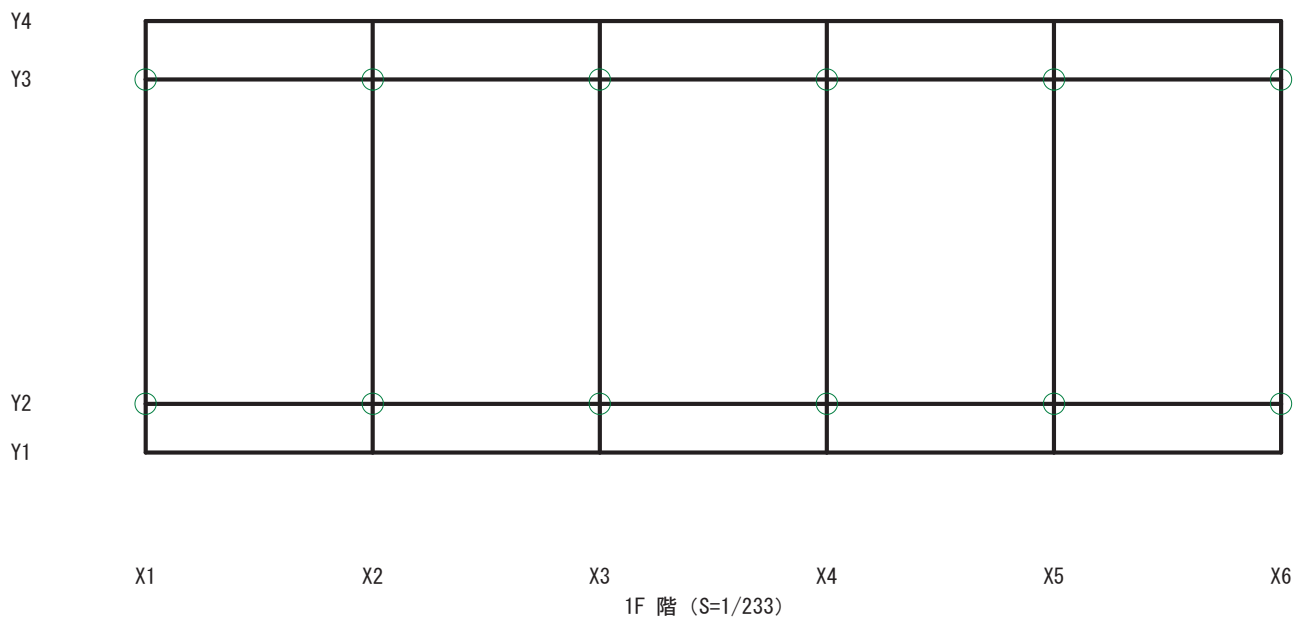

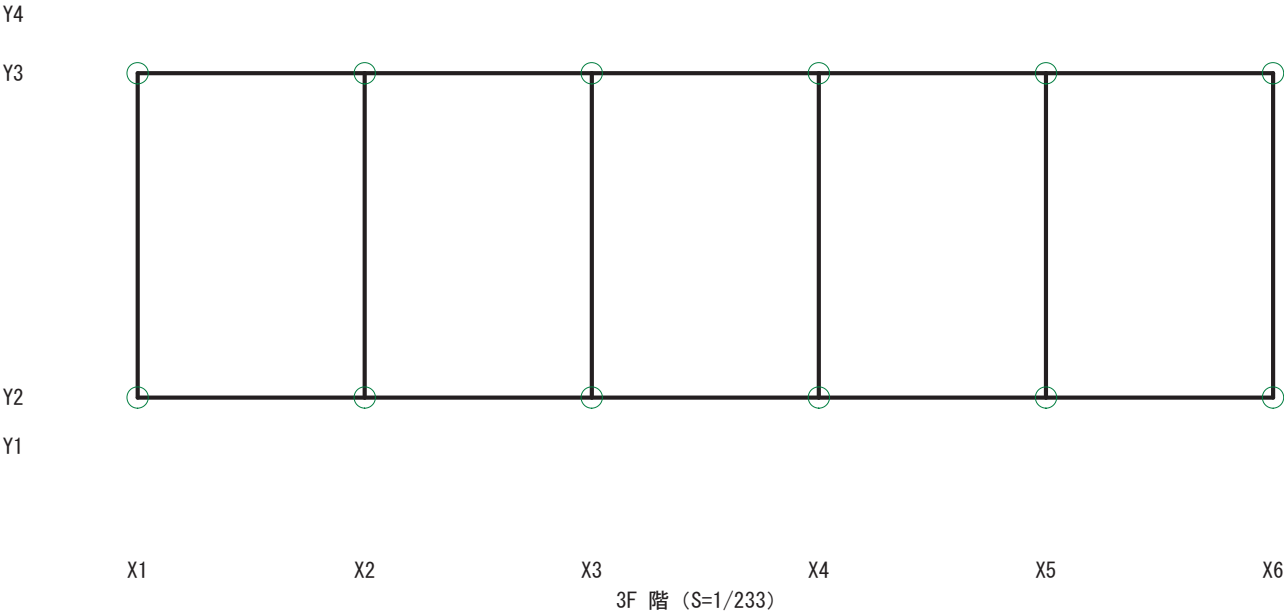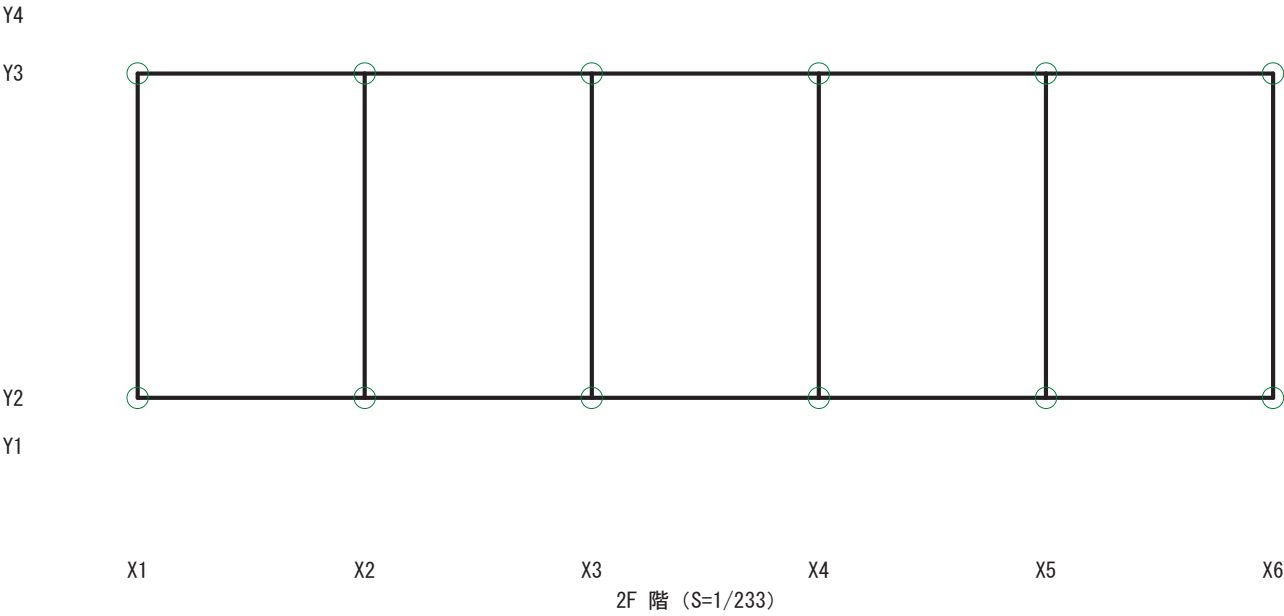

Y4
Y3


Y2
Y1

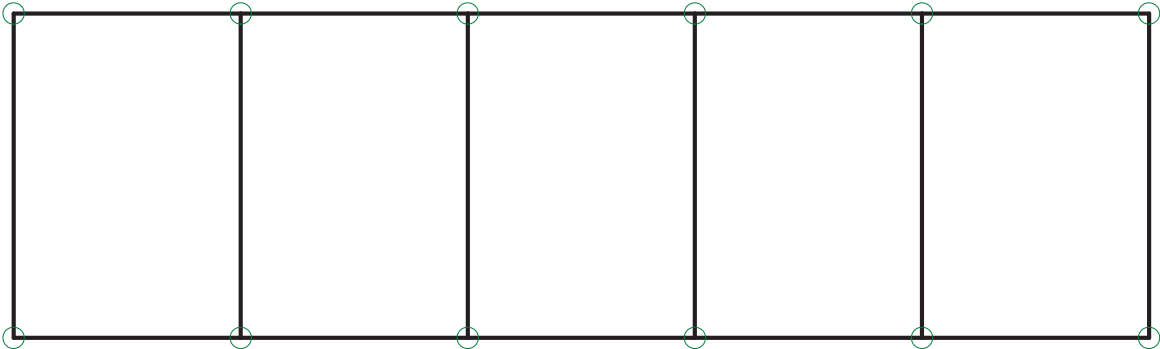



X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/233)



Y4
Y3



Y2
Y1

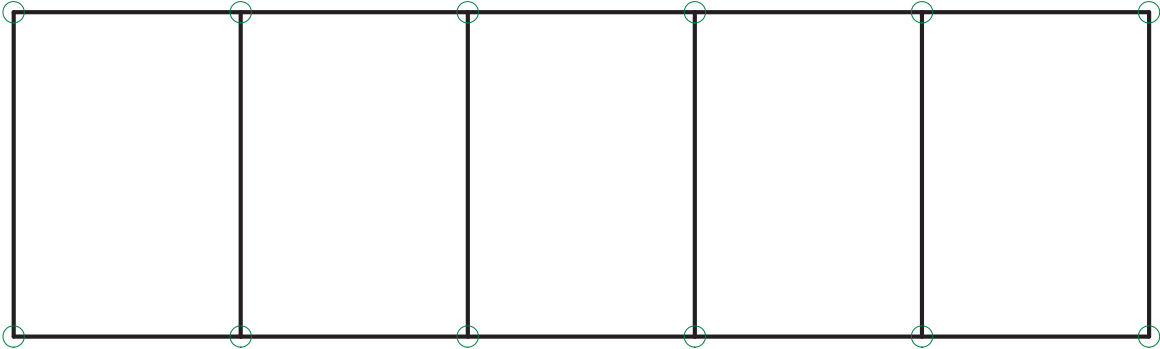


X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/233)

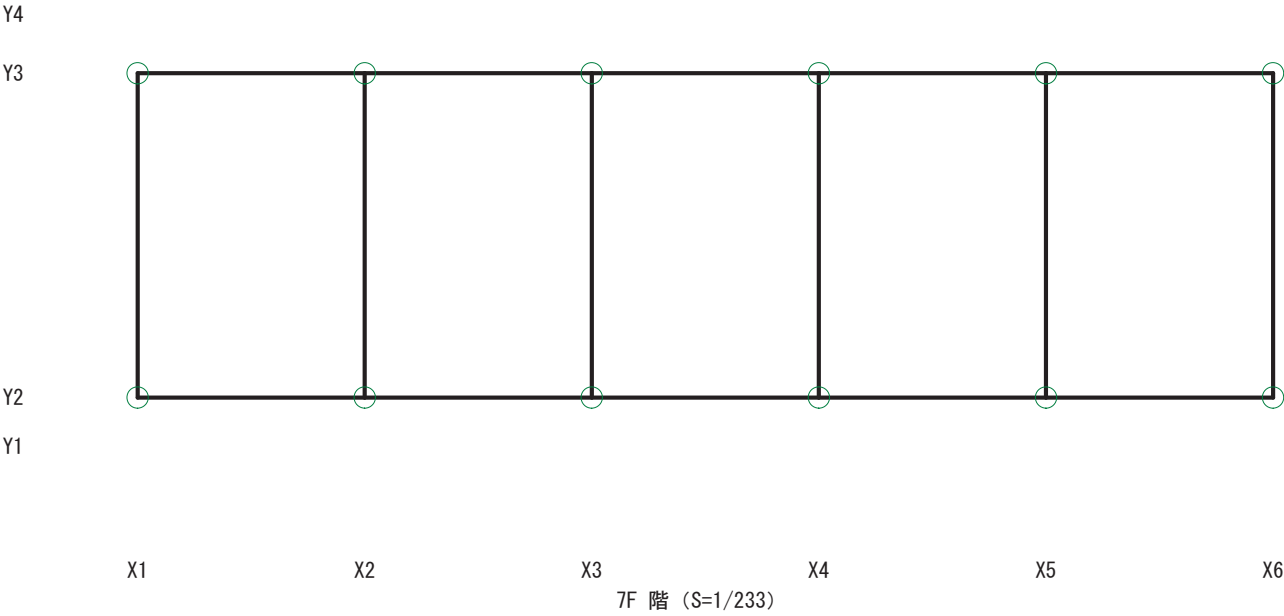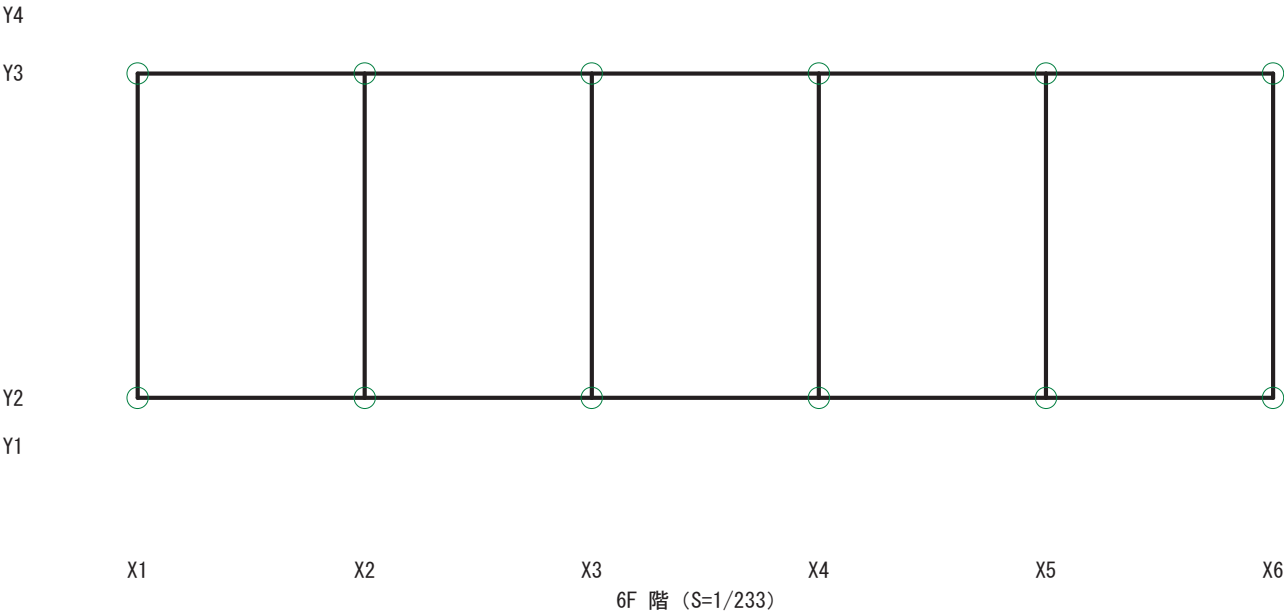

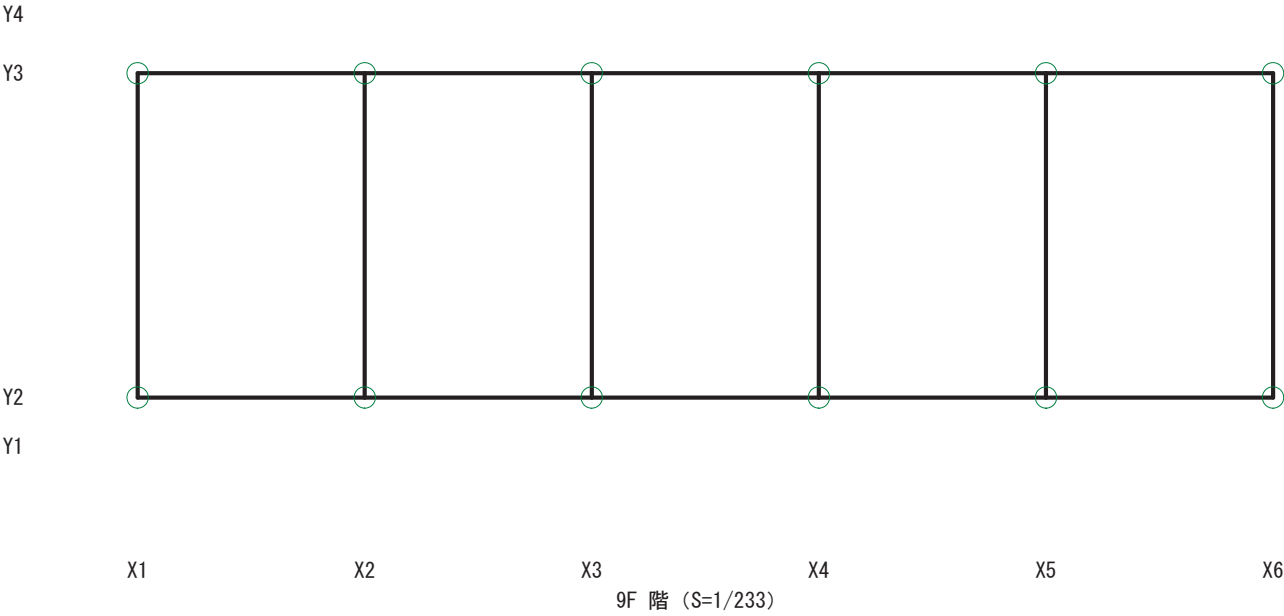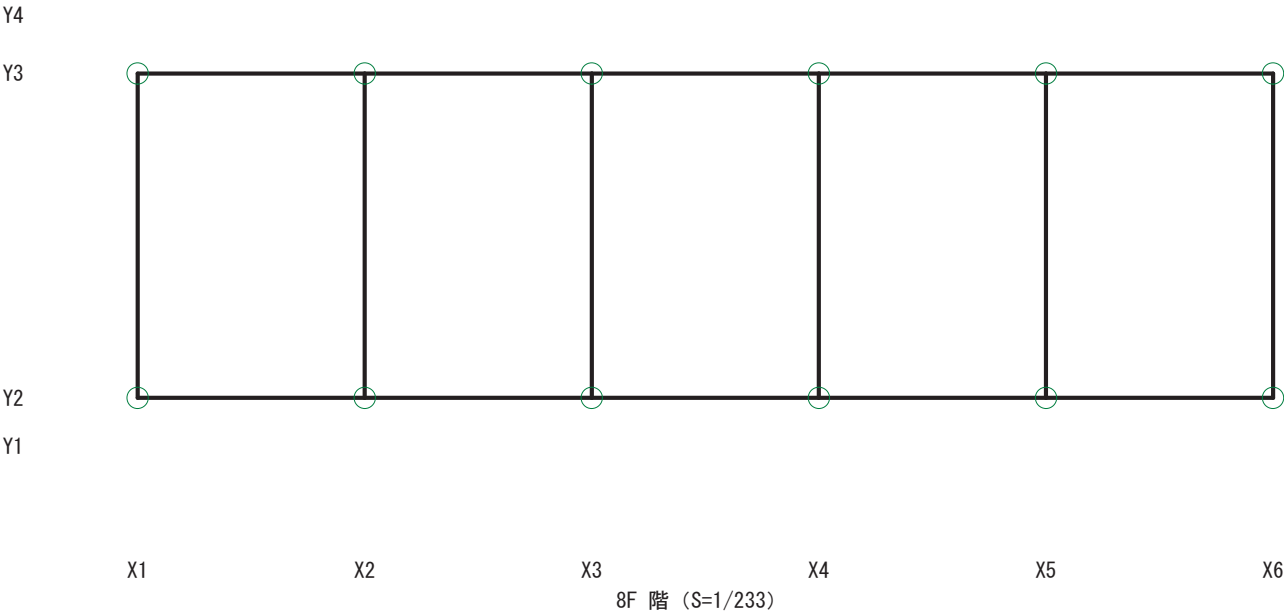

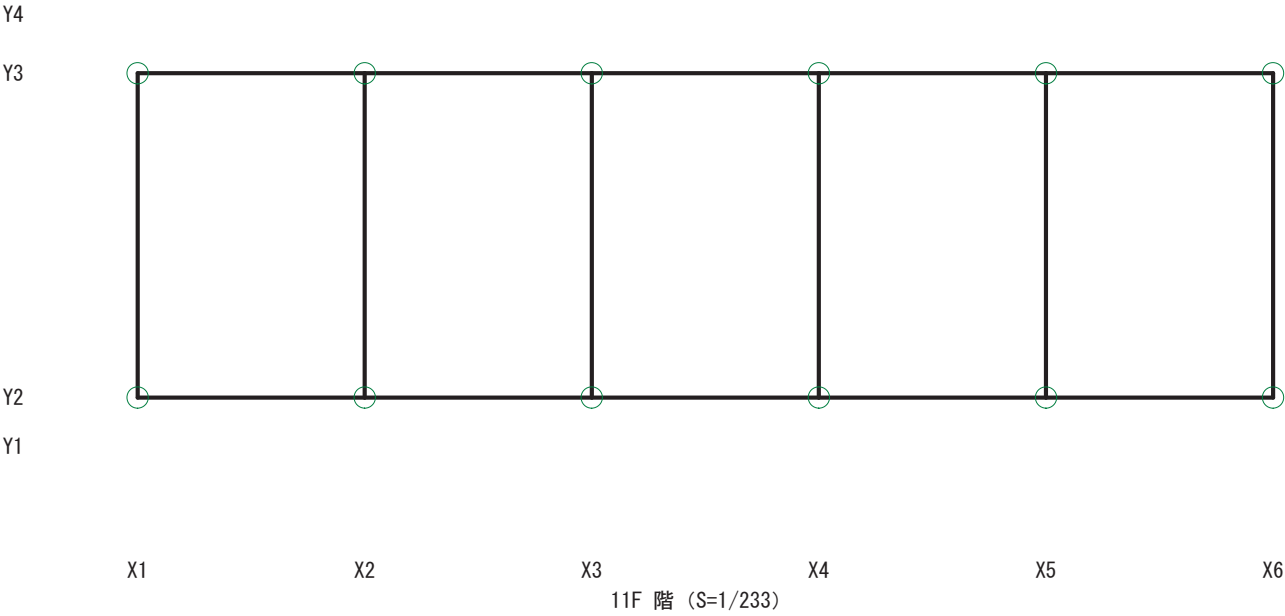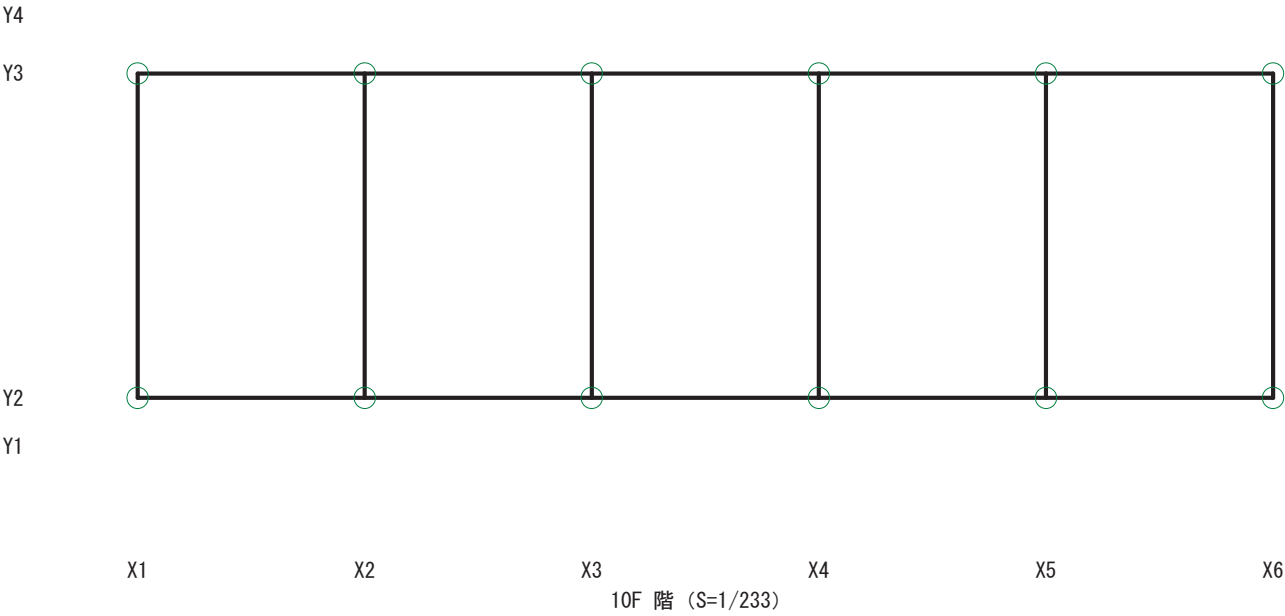

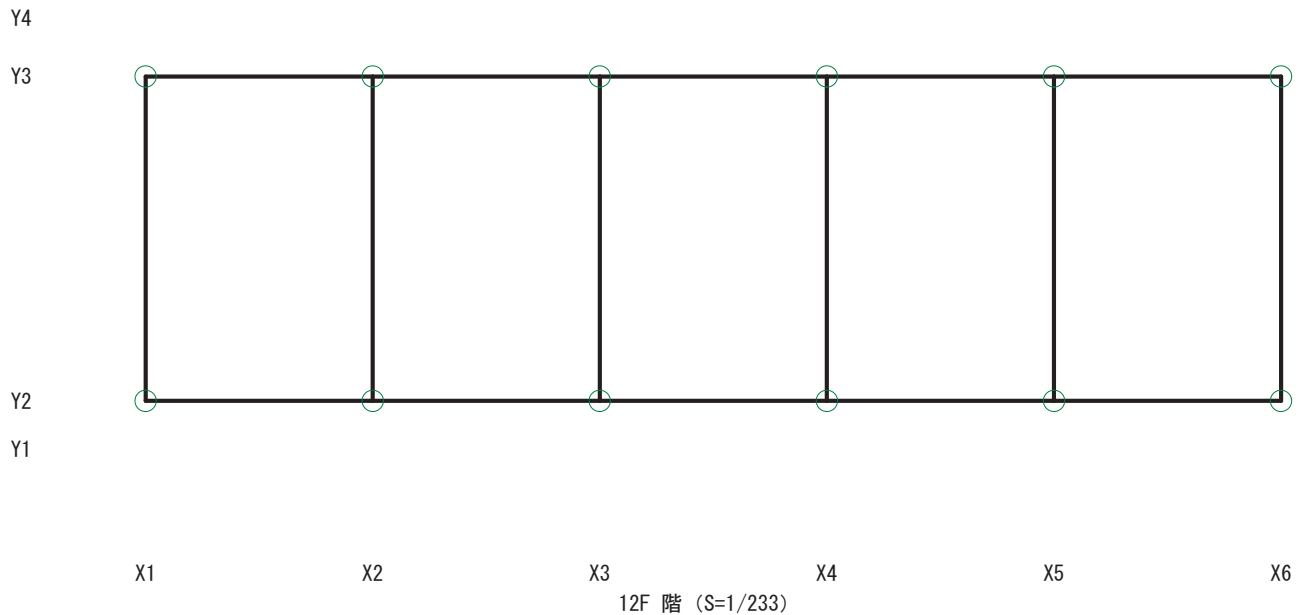

(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算（個別計算）
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント（剛域考慮）
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C 規準(1999) 14条による
 - エ) 引張鉄筋比
 $P_{tmax} = 3.00 \%$
 $P_{tmin} = 0.20 \%$
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \min \{ Q_o + a \cdot cMy/h', Q_o + a \cdot (gMy + cMy)/h', Q_L + n \cdot QE \}$
 $a=1.00$, $n=2.00$ (5階建て以上の場合、 $n=1.5$) とする。
 M y 計算時：
 主筋強度割増率： 1.10 倍
 地震時軸力割増率： 1.00 倍
 - イ) 許容せん断力
R C 規準(1999) 15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
 $P_{wmax} = 1.20 \%$
 $P_{wmin} = 0.20 \%$
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
R C 規準(1991) 17条(27)～(28)式による
- 6) 定着の検討
R C 規準(1991) 17条(29)式による
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
 応力割増タイプ： 軸力・曲げモーメント・せん断力
 応力割増率： 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は
 柱せん断力Qが $0.25 \times N L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す
 壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) R C柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階-〇〇階/〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付けられていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L.no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ² Fc: コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d ()内は上記のj
配筋	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径	帯筋の径
	ピッチ	mm 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ² 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	% 鉄筋比でat/BD
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m 短期許容曲げモーメント
	判定	軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm ² Nl/BD
	MI/BD ²	N/cm ² MI/BD ²
	ptl	% 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ² Ns/BD
	Ms/BD ²	N/cm ² Ms/BD ²
	pts	% 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ² 必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm ² 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
	cMy. 正(負)	kN・m 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m cMy に対する加力時の左右の降伏曲げモーメントの1/2
せん断	H' (H)	cm ①(②): ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN 設計用せん断力
	Qal	kN 長期許容せん断力
	Qas	kN 短期許容せん断力 X形配筋のときはX形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN X形配筋による短期許容せん断力
	判定	せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm ² 短期で最大となるせん断応力度
	pw	% 帯筋比
	Hoop	mm ①-②: 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。

付着	Ta, U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(45)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3052.6	3052.6	0.0	0.0	2794.1	2794.1	0.0	0.0	2540.8	2540.8	0.0	0.0	
	MI	-40.5	38.6	0.0	0.0	-45.9	45.9	0.0	0.0	-44.7	42.8	0.0	0.0	
	Ns	2596.8	2596.8	0.0	0.0	2434.7	2434.7	0.0	0.0	2252.1	2252.1	0.0	0.0	
	Ms	-136.7	283.8	0.0	0.0	-170.8	194.9	0.0	0.0	-190.7	209.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-24.5	-24.5	0.0	0.0	-32.8	-32.8	0.0	0.0	-31.3	-31.3	0.0	0.0	
	Qs	166.8	166.8	0.0	0.0	163.3	163.3	0.0	0.0	180.2	180.2	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	
	D	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	
	d	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82
	pt		0.81	0.81	0.61	0.61	0.81	0.81	0.61	0.61	0.81	0.81	0.61	0.61
	pw		0.59	0.59	0.42	0.42	0.59	0.59	0.42	0.42	0.59	0.59	0.42	0.42
	曲げ	Mal		295.4	295.4	0.0	0.0	323.1	323.1	0.0	0.0	347.9	347.9	0.0
Mas		805.4	805.4	0.0	0.0	809.4	809.4	0.0	0.0	814.0	814.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		319.2	5069.7	0.0	0.0	319.2	319.2	0.0	0.0	319.2	319.2	0.0	0.0
	cMy. 正		1443.5	1443.5	0.0	0.0	1387.6	1387.6	0.0	0.0	1331.8	1331.8	0.0	0.0
	gMy. 負		351.0	5355.5	0.0	0.0	351.0	351.0	0.0	0.0	351.0	351.0	0.0	0.0
	cMy. 負		1289.0	1289.0	0.0	0.0	1257.8	1257.8	0.0	0.0	1221.3	1221.3	0.0	0.0
	H' (H)		240 (323)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd		237.9	237.9	0.0	0.0	228.5	228.5	0.0	0.0	254.7	254.7	0.0	0.0
	Qal		255.3	255.3	0.0	0.0	279.6	279.6	0.0	0.0	275.4	275.4	0.0	0.0
	Qas		554.0	554.0	0.0	0.0	554.0	554.0	0.0	0.0	554.0	554.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.29S	1.29S	0.00	0.00	1.24S	1.24S	0.00	0.00	1.38S	1.38S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		123.8	116.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2フレ-ΔX1軸 [4F-5F/壁]				Y2フレ-ΔX1軸 [5F-6F/壁]				Y2フレ-ΔX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2287.5	2287.5	0.0	0.0	2033.8	2033.8	0.0	0.0	1779.6	1779.6	0.0	0.0
	MI	-45.0	43.5	0.0	0.0	-45.0	43.4	0.0	0.0	-44.9	43.4	0.0	0.0
	Ns	2048.6	2048.6	0.0	0.0	1841.9	1841.9	0.0	0.0	1626.0	1626.0	0.0	0.0
	Ms	-202.5	208.3	0.0	0.0	-197.9	196.1	0.0	0.0	-195.4	204.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-31.6	-31.6	0.0	0.0	-31.6	-31.6	0.0	0.0	-31.5	-31.5	0.0	0.0
	Qs	185.1	185.1	0.0	0.0	177.1	177.1	0.0	0.0	179.8	179.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0
	D	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0
	d	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8
配筋	i	46.2	46.2	50.6	50.6	46.2	46.2	50.6	50.6	46.2	46.2	50.6	50.6
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
	pw	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	334.6	334.6	0.0	0.0	347.8	347.8	0.0	0.0	355.9	355.9	0.0	0.0
	Mas	728.1	728.1	0.0	0.0	729.6	729.6	0.0	0.0	732.2	732.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	319.2	319.2	0.0	0.0	319.2	319.2	0.0	0.0	319.2	319.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1112.0	1112.0	0.0	0.0	1052.3	1052.3	0.0	0.0	990.6	990.6	0.0	0.0
	gMy. 負	351.0	351.0	0.0	0.0	351.0	351.0	0.0	0.0	351.0	351.0	0.0	0.0
	cMy. 負	1015.4	1015.4	0.0	0.0	970.6	970.6	0.0	0.0	921.8	921.8	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	261.8	261.8	0.0	0.0	249.9	249.9	0.0	0.0	253.9	253.9	0.0	0.0
	Qal	276.2	276.2	0.0	0.0	276.0	276.0	0.0	0.0	276.4	276.4	0.0	0.0
	Qas	467.5	467.5	0.0	0.0	467.5	467.5	0.0	0.0	467.5	467.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	1.89S	1.89S	0.00	0.00	1.80S	1.80S	0.00	0.00	1.83S	1.83S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2フレ- Δ X1軸 [7F-8F/壁]				Y2フレ- Δ X1軸 [8F-9F/壁]				Y2フレ- Δ X1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1524.9	1524.9	0.0	0.0	1269.9	1269.9	0.0	0.0	1017.4	1017.4	0.0	0.0
	MI	-46.5	44.1	0.0	0.0	-43.2	41.7	0.0	0.0	-44.1	44.8	0.0	0.0
	Ns	1399.3	1399.3	0.0	0.0	1172.3	1172.3	0.0	0.0	955.3	955.3	0.0	0.0
	Ms	-217.8	211.9	0.0	0.0	-163.5	177.9	0.0	0.0	-155.1	133.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-32.4	-32.4	0.0	0.0	-30.1	-30.1	0.0	0.0	-31.8	-31.8	0.0	0.0
	Qs	193.8	193.8	0.0	0.0	146.6	146.6	0.0	0.0	122.4	122.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0
	D	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0
	d	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8
配筋	i	46.2	46.2	50.6	50.6	46.2	46.2	50.6	50.6	46.2	46.2	50.6	50.6
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
	pw	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	360.2	360.2	0.0	0.0	280.2	280.2	0.0	0.0	284.8	284.8	0.0	0.0
	Mas	732.1	732.1	0.0	0.0	585.4	585.4	0.0	0.0	591.7	591.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	319.2	319.2	0.0	0.0	220.9	319.2	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0
	cMy. 正	927.5	927.5	0.0	0.0	847.5	847.5	0.0	0.0	781.1	781.1	0.0	0.0
	gMy. 負	351.0	351.0	0.0	0.0	247.3	351.0	0.0	0.0	247.3	247.3	0.0	0.0
	cMy. 負	868.4	868.4	0.0	0.0	803.0	803.0	0.0	0.0	751.1	751.1	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	274.5	274.5	0.0	0.0	204.9	204.9	0.0	0.0	167.7	167.7	0.0	0.0
	Qal	274.4	274.4	0.0	0.0	245.1	245.1	0.0	0.0	248.8	248.8	0.0	0.0
付着	Qas	467.5	467.5	0.0	0.0	426.9	426.9	0.0	0.0	426.9	426.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.98S	1.98S	0.00	0.00	1.48S	1.48S	0.00	0.00	1.21S	1.21S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	764.4	764.4	0.0	0.0	514.6	514.6	0.0	0.0	263.1	263.1	0.0	0.0
	MI	-45.6	44.6	0.0	0.0	-30.7	38.3	0.0	0.0	-90.6	58.1	0.0	0.0
	Ns	731.7	731.7	0.0	0.0	503.8	503.8	0.0	0.0	262.9	262.9	0.0	0.0
	Ms	-143.5	123.8	0.0	0.0	-106.4	84.2	0.0	0.0	-177.3	101.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-32.2	-32.2	0.0	0.0	-24.7	-24.7	0.0	0.0	-52.6	-52.6	0.0	0.0
	Qs	112.7	112.7	0.0	0.0	79.9	79.9	0.0	0.0	111.9	111.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0
	D	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0
	d	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8
配筋	j	46.2	46.2	50.6	50.6	46.2	46.2	50.6	50.6	46.2	46.2	50.6	50.6
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
	pw	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	289.1	289.1	0.0	0.0	294.7	294.7	0.0	0.0	274.4	274.4	0.0	0.0
	Mas	591.7	591.7	0.0	0.0	544.0	544.0	0.0	0.0	492.7	492.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	185.4	220.9	0.0	0.0	185.4	185.4	0.0	0.0	278.1	185.4	0.0	0.0
	cMy. 正	711.5	711.5	0.0	0.0	640.3	640.3	0.0	0.0	567.5	567.5	0.0	0.0
	gMy. 負	213.1	247.3	0.0	0.0	213.1	213.1	0.0	0.0	333.6	213.1	0.0	0.0
	cMy. 負	694.8	694.8	0.0	0.0	634.4	634.4	0.0	0.0	567.4	567.4	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	152.9	152.9	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	141.6	141.6	0.0	0.0
	Qal	248.0	248.0	0.0	0.0	231.7	231.7	0.0	0.0	228.3	228.3	0.0	0.0
せん断	Qas	426.9	426.9	0.0	0.0	426.9	426.9	0.0	0.0	426.9	426.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.10S	1.10S	0.00	0.00	0.78S	0.78S	0.00	0.00	1.02S	1.02S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1				
部材位置			Y2フル-ΛX2軸 [1F-2F/壁]				Y2フル-ΛX2軸 [2F-3F/壁]				Y2フル-ΛX2軸 [3F-4F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(38)	(45)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI		5348.0	5348.0	0.0	0.0	4876.8	4876.8	0.0	0.0	4411.7	4411.7	0.0	0.0	
	MI		2.7	-7.0	0.0	0.0	-1.2	2.0	0.0	0.0	-0.5	0.3	0.0	0.0	
	Ns		6223.9	6223.9	0.0	0.0	4124.4	4124.4	0.0	0.0	3766.3	3766.3	0.0	0.0	
	Ms		216.7	-479.0	0.0	0.0	-272.8	325.9	0.0	0.0	-362.6	369.1	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K2	K2			K2	K2			
	QI		3.0	3.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	
	Qs		288.9	288.9	0.0	0.0	284.7	284.7	0.0	0.0	348.3	348.3	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B		120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	
	D		60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	
	d		52.8	52.8	112.8	112.8	52.8	52.8	112.8	112.8	52.8	52.8	112.8	112.8	
	i		46.2	46.2	98.7	98.7	46.2	46.2	98.7	98.7	46.2	46.2	98.7	98.7	
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	
		2													
	芯鉄筋														
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
	at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
pt		0.55	0.55	0.33	0.33	0.55	0.55	0.33	0.33	0.55	0.55	0.33	0.33		
pw		0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42		
曲げ	Mal		494.8	494.8	0.0	0.0	545.0	545.0	0.0	0.0	587.3	587.3	0.0	0.0	
	Mas		1284.6	1284.6	0.0	0.0	1293.6	1293.6	0.0	0.0	1294.1	1294.1	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		725.2	10425.2	0.0	0.0	725.2	725.2	0.0	0.0	725.2	725.2	0.0	0.0	
	cMy. 正		2236.3	2236.3	0.0	0.0	2139.5	2139.5	0.0	0.0	2038.6	2038.6	0.0	0.0	
	gMy. 負		725.4	10425.2	0.0	0.0	725.4	725.4	0.0	0.0	725.4	725.4	0.0	0.0	
	cMy. 負		1927.7	1927.7	0.0	0.0	1857.9	1857.9	0.0	0.0	1783.2	1783.2	0.0	0.0	
	H' (H)		240 (323)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd		431.8	431.8	0.0	0.0	426.5	426.5	0.0	0.0	522.3	522.3	0.0	0.0	
	Qal		471.3	471.3	0.0	0.0	471.3	471.3	0.0	0.0	471.3	471.3	0.0	0.0	
	Qas		889.7	889.7	0.0	0.0	889.7	889.7	0.0	0.0	889.7	889.7	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		1.87S	1.87S	0.00	0.00	1.85S	1.85S	0.00	0.00	2.26S	2.26S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		123.8	116.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-ΔX2軸 [4F-5F/壁]				Y2フレ-ΔX2軸 [5F-6F/壁]				Y2フレ-ΔX2軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3936.8	3936.8	0.0	0.0	3487.5	3487.5	0.0	0.0	3038.5	3038.5	0.0	0.0
	MI	-0.5	0.5	0.0	0.0	-0.8	0.7	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0
	Ns	4387.2	4387.2	0.0	0.0	3129.2	3129.2	0.0	0.0	2760.4	2760.4	0.0	0.0
	Ms	316.1	-300.5	0.0	0.0	-318.2	324.7	0.0	0.0	-337.1	334.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	294.5	294.5	0.0	0.0	306.0	306.0	0.0	0.0	319.9	319.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0
	D	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0
	d	52.8	52.8	72.8	72.8	52.8	52.8	72.8	72.8	52.8	52.8	72.8	72.8
配筋	i	46.2	46.2	63.7	63.7	46.2	46.2	63.7	63.7	46.2	46.2	63.7	63.7
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	pw	0.63	0.63	0.42	0.42	0.63	0.63	0.42	0.42	0.63	0.63	0.42	0.42
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	278.2	278.2	0.0	0.0	326.9	326.9	0.0	0.0	372.8	372.8	0.0	0.0
	Mas	830.5	830.5	0.0	0.0	835.3	835.3	0.0	0.0	832.9	832.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	725.2	725.2	0.0	0.0	725.2	725.2	0.0	0.0	725.2	725.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1472.5	1472.5	0.0	0.0	1387.5	1387.5	0.0	0.0	1294.5	1294.5	0.0	0.0
	gMy. 負	725.4	725.4	0.0	0.0	725.4	725.4	0.0	0.0	725.4	725.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1325.4	1325.4	0.0	0.0	1259.3	1259.3	0.0	0.0	1186.3	1186.3	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)	210 (280)	0 (0)	0 (0)	210 (280)	210 (280)	0 (0)	0 (0)	210 (280)	210 (280)	0 (0)	0 (0)
	Qd	441.5	441.5	0.0	0.0	458.7	458.7	0.0	0.0	479.8	479.8	0.0	0.0
	Qal	336.8	336.8	0.0	0.0	322.4	322.4	0.0	0.0	314.2	314.2	0.0	0.0
せん断	Qas	708.5	708.5	0.0	0.0	708.5	708.5	0.0	0.0	708.5	708.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.19S	3.19S	0.00	0.00	3.31S	3.31S	0.00	0.00	3.46S	3.46S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2583.5	2583.5	0.0	0.0	2146.3	2146.3	0.0	0.0	1721.2	1721.2	0.0	0.0	
	MI	0.5	-0.6	0.0	0.0	1.1	-0.7	0.0	0.0	1.4	-1.4	0.0	0.0	
	Ns	2772.8	2772.8	0.0	0.0	2278.8	2278.8	0.0	0.0	1807.5	1807.5	0.0	0.0	
	Ms	313.9	-293.0	0.0	0.0	236.6	-267.4	0.0	0.0	212.4	-192.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.4	0.4	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
	Qs	288.9	288.9	0.0	0.0	234.2	234.2	0.0	0.0	188.2	188.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	
	j	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	
	配筋	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
pt		0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	
pw	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42		
曲げ	Mal	274.7	274.7	0.0	0.0	194.8	194.8	0.0	0.0	238.3	238.3	0.0	0.0	
	Mas	682.4	682.4	0.0	0.0	532.9	532.9	0.0	0.0	543.2	543.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	725.2	725.2	0.0	0.0	489.9	725.2	0.0	0.0	489.9	489.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	1144.4	1144.4	0.0	0.0	1013.9	1013.9	0.0	0.0	931.9	931.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	725.4	725.4	0.0	0.0	492.5	725.4	0.0	0.0	492.5	492.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	1076.1	1076.1	0.0	0.0	969.5	969.5	0.0	0.0	898.5	898.5	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	433.2	433.2	0.0	0.0	351.0	351.0	0.0	0.0	281.7	281.7	0.0	0.0	
	Qal	249.8	249.8	0.0	0.0	210.7	210.7	0.0	0.0	227.6	227.6	0.0	0.0	
	Qas	617.9	617.9	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.12S	3.12S	0.00	0.00	2.53S	2.53S	0.00	0.00	2.03S	2.03S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1295.4	1295.4	0.0	0.0	875.1	875.1	0.0	0.0	455.4	455.4	0.0	0.0	
	MI	-0.1	-0.6	0.0	0.0	-4.2	2.6	0.0	0.0	7.3	-1.3	0.0	0.0	
	Ns	1347.3	1347.3	0.0	0.0	851.3	851.3	0.0	0.0	462.4	462.4	0.0	0.0	
	Ms	190.5	-177.2	0.0	0.0	-160.2	136.5	0.0	0.0	164.6	-118.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
	QI	0.2	0.2	0.0	0.0	-2.4	-2.4	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	
	Qs	171.0	171.0	0.0	0.0	137.3	137.3	0.0	0.0	128.0	128.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	
	j	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	
	配筋	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
pt		0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	
pw	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42		
曲げ	Mal	261.8	261.8	0.0	0.0	272.2	272.2	0.0	0.0	283.2	283.2	0.0	0.0	
	Mas	553.9	553.9	0.0	0.0	568.6	568.6	0.0	0.0	533.5	533.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	455.7	489.9	0.0	0.0	455.7	455.7	0.0	0.0	611.6	455.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	838.7	838.7	0.0	0.0	735.2	735.2	0.0	0.0	622.6	622.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	457.0	492.5	0.0	0.0	457.0	457.0	0.0	0.0	611.6	457.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	815.8	815.8	0.0	0.0	723.5	723.5	0.0	0.0	618.8	618.8	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	256.4	256.4	0.0	0.0	204.7	204.7	0.0	0.0	190.4	190.4	0.0	0.0	
	Qal	210.7	210.7	0.0	0.0	210.7	210.7	0.0	0.0	210.7	210.7	0.0	0.0	
	Qas	580.5	580.5	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.85S	1.85S	0.00	0.00	1.48S	1.48S	0.00	0.00	1.37S	1.37S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌｰﾙ-ΔX3軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌｰﾙ-ΔX3軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌｰﾙ-ΔX3軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(45)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	5375.4	5375.4	0.0	0.0	4900.2	4900.2	0.0	0.0	4430.7	4430.7	0.0	0.0	
	MI	-0.5	1.7	0.0	0.0	0.2	-0.6	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	
	Ns	5020.8	5020.8	0.0	0.0	5208.2	5208.2	0.0	0.0	4166.4	4166.4	0.0	0.0	
	Ms	-231.7	480.2	0.0	0.0	301.1	-353.2	0.0	0.0	-395.6	400.3	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
	QI	-0.7	-0.7	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	296.4	296.4	0.0	0.0	311.5	311.5	0.0	0.0	379.0	379.0	0.0	0.0	
L.no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	
	D	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	
	d	52.8	52.8	112.8	112.8	52.8	52.8	112.8	112.8	52.8	52.8	112.8	112.8	
	i	46.2	46.2	98.7	98.7	46.2	46.2	98.7	98.7	46.2	46.2	98.7	98.7	
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
	pt	0.55	0.55	0.33	0.33	0.55	0.55	0.33	0.33	0.55	0.55	0.33	0.33	
	pw	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	
曲げ	Mal	491.8	491.8	0.0	0.0	542.5	542.5	0.0	0.0	585.9	585.9	0.0	0.0	
	Mas	1292.7	1292.7	0.0	0.0	1293.0	1293.0	0.0	0.0	1293.6	1293.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	780.4	10425.2	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	2156.5	2156.5	0.0	0.0	2066.0	2066.0	0.0	0.0	1970.9	1970.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	780.4	10425.2	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	2032.0	2032.0	0.0	0.0	1951.1	1951.1	0.0	0.0	1866.5	1866.5	0.0	0.0	
	H' (H)	240 (323)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	444.3	444.3	0.0	0.0	467.1	467.1	0.0	0.0	568.4	568.4	0.0	0.0	
	Qal	471.3	471.3	0.0	0.0	471.3	471.3	0.0	0.0	471.3	471.3	0.0	0.0	
	Qas	889.7	889.7	0.0	0.0	889.7	889.7	0.0	0.0	889.7	889.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.92S	1.92S	0.00	0.00	2.02S	2.02S	0.00	0.00	2.46S	2.46S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	123.8	116.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1								
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX3軸 [6F-7F/壁]								
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)						
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚					
	長期 短期	(0) (38)	(0) (33)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (38)	(0) (33)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (38)	(0) (33)	(0) (0)	(0) (0)					
応力	NI	3951.5	3951.5	0.0	0.0	3497.9	3497.9	0.0	0.0	3044.6	3044.6	0.0	0.0					
	MI	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0					
	Ns	4136.4	4136.4	0.0	0.0	3347.1	3347.1	0.0	0.0	2924.6	2924.6	0.0	0.0					
	Ms	340.4	-324.6	0.0	0.0	-345.9	350.0	0.0	0.0	-360.8	361.8	0.0	0.0					
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2							
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0					
	Qs	316.7	316.7	0.0	0.0	331.5	331.5	0.0	0.0	344.1	344.1	0.0	0.0					
L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2								
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)								
		鉄筋				鉄筋				鉄筋								
	条件		SD390/SD345/SD295				条件		SD390/SD345/SD295				条件		SD390/SD345/SD295			
			LS 2軸						LS 2軸						LS 2軸			
	B	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0					
	D	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0					
	d	52.8	52.8	72.8	72.8	52.8	52.8	72.8	72.8	52.8	52.8	72.8	72.8					
配筋	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32					
		2																
	芯鉄筋																	
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13				
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100				
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82					
	pt	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50					
	pw	0.63	0.63	0.42	0.42	0.63	0.63	0.42	0.42	0.63	0.63	0.42	0.42					
	曲げ	Mal	276.6	276.6	0.0	0.0	325.7	325.7	0.0	0.0	372.3	372.3	0.0	0.0				
Mas		834.2	834.2	0.0	0.0	835.9	835.9	0.0	0.0	834.1	834.1	0.0	0.0					
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK							
せん断	gMy. 正	780.4	780.4	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0					
	cMy. 正	1434.4	1434.4	0.0	0.0	1354.0	1354.0	0.0	0.0	1266.0	1266.0	0.0	0.0					
	gMy. 負	780.4	780.4	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0					
	cMy. 負	1374.2	1374.2	0.0	0.0	1300.1	1300.1	0.0	0.0	1219.4	1219.4	0.0	0.0					
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)						
	Qd	475.0	475.0	0.0	0.0	497.3	497.3	0.0	0.0	516.2	516.2	0.0	0.0					
	Qal	314.2	314.2	0.0	0.0	314.2	314.2	0.0	0.0	314.2	314.2	0.0	0.0					
	Qas	708.5	708.5	0.0	0.0	708.5	708.5	0.0	0.0	708.5	708.5	0.0	0.0					
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK							
付着	Ta	3.43S	3.43S	0.00	0.00	3.59S	3.59S	0.00	0.00	3.72S	3.72S	0.00	0.00					
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0					
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK							

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΛX3軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX3軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX3軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2587.8	2587.8	0.0	0.0	2149.0	2149.0	0.0	0.0	1724.6	1724.6	0.0	0.0	
	MI	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	2669.2	2669.2	0.0	0.0	2209.2	2209.2	0.0	0.0	1765.3	1765.3	0.0	0.0	
	Ms	327.4	-307.2	0.0	0.0	255.7	-282.3	0.0	0.0	230.4	-213.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	302.3	302.3	0.0	0.0	250.4	250.4	0.0	0.0	206.4	206.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	
	i	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	
	配筋	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
pt		0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	
pw		0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42	
曲げ		Mal	274.2	274.2	0.0	0.0	194.5	194.5	0.0	0.0	238.0	238.0	0.0	0.0
	Mas	683.8	683.8	0.0	0.0	534.6	534.6	0.0	0.0	544.1	544.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	780.4	780.4	0.0	0.0	514.1	780.4	0.0	0.0	514.1	514.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1126.3	1126.3	0.0	0.0	1002.6	1002.6	0.0	0.0	923.9	923.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	780.4	780.4	0.0	0.0	514.1	780.4	0.0	0.0	514.1	514.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1097.0	1097.0	0.0	0.0	982.5	982.5	0.0	0.0	908.1	908.1	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	453.4	453.4	0.0	0.0	375.5	375.5	0.0	0.0	309.6	309.6	0.0	0.0	
	Qal	235.7	235.7	0.0	0.0	210.7	210.7	0.0	0.0	230.4	230.4	0.0	0.0	
	Qas	617.9	617.9	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.27S	3.27S	0.00	0.00	2.71S	2.71S	0.00	0.00	2.23S	2.23S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1299.2	1299.2	0.0	0.0	874.6	874.6	0.0	0.0	449.1	449.1	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	-0.3	0.0	0.0	-1.0	0.1	0.0	0.0
	Ns	1273.5	1273.5	0.0	0.0	886.9	886.9	0.0	0.0	446.2	446.2	0.0	0.0
	Ms	-217.4	198.5	0.0	0.0	186.5	-164.4	0.0	0.0	-168.6	138.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0
	Qs	193.4	193.4	0.0	0.0	163.1	163.1	0.0	0.0	139.4	139.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8
配筋	j	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
	pw	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	261.7	261.7	0.0	0.0	272.2	272.2	0.0	0.0	283.4	283.4	0.0	0.0
	Mas	555.1	555.1	0.0	0.0	567.3	567.3	0.0	0.0	530.1	530.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	514.1	514.1	0.0	0.0	514.1	514.1	0.0	0.0	611.6	514.1	0.0	0.0
	cMy. 正	833.8	833.8	0.0	0.0	732.3	732.3	0.0	0.0	619.8	619.8	0.0	0.0
	gMy. 負	514.1	514.1	0.0	0.0	514.1	514.1	0.0	0.0	611.6	514.1	0.0	0.0
	cMy. 負	822.5	822.5	0.0	0.0	726.2	726.2	0.0	0.0	618.2	618.2	0.0	0.0
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	290.1	290.1	0.0	0.0	244.5	244.5	0.0	0.0	208.9	208.9	0.0	0.0
	Qal	230.8	230.8	0.0	0.0	210.7	210.7	0.0	0.0	210.7	210.7	0.0	0.0
付着	Qas	580.5	580.5	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.09S	2.09S	0.00	0.00	1.76S	1.76S	0.00	0.00	1.51S	1.51S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1				
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑ4軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑ4軸 [3F-4F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(38)	(45)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI		5375.4	5375.4	0.0	0.0	4900.2	4900.2	0.0	0.0	4430.7	4430.7	0.0	0.0	
	MI		0.5	-1.7	0.0	0.0	-0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	
	Ns		5020.8	5020.8	0.0	0.0	5208.2	5208.2	0.0	0.0	4166.4	4166.4	0.0	0.0	
	Ms		231.7	-480.2	0.0	0.0	-301.1	353.2	0.0	0.0	395.6	-400.3	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K2	K2			K1	K1			
	QI		0.7	0.7	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs		296.4	296.4	0.0	0.0	311.5	311.5	0.0	0.0	379.0	379.0	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	
	D		60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	
	d		52.8	52.8	112.8	112.8	52.8	52.8	112.8	112.8	52.8	52.8	112.8	112.8	
	j		46.2	46.2	98.7	98.7	46.2	46.2	98.7	98.7	46.2	46.2	98.7	98.7	
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82		
pt		0.55	0.55	0.33	0.33	0.55	0.55	0.33	0.33	0.55	0.55	0.33	0.33		
pw		0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42		
曲げ	Mal		491.8	491.8	0.0	0.0	542.5	542.5	0.0	0.0	585.9	585.9	0.0	0.0	
	Mas		1292.7	1292.7	0.0	0.0	1293.0	1293.0	0.0	0.0	1293.6	1293.6	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		780.4	10425.2	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0	
	cMy. 正		2032.0	2032.0	0.0	0.0	1951.1	1951.1	0.0	0.0	1866.5	1866.5	0.0	0.0	
	gMy. 負		780.4	10425.2	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0	
	cMy. 負		2156.5	2156.5	0.0	0.0	2066.0	2066.0	0.0	0.0	1970.9	1970.9	0.0	0.0	
	H' (H)		240 (323)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd		444.3	444.3	0.0	0.0	467.1	467.1	0.0	0.0	568.4	568.4	0.0	0.0	
	Qal		471.3	471.3	0.0	0.0	471.3	471.3	0.0	0.0	471.3	471.3	0.0	0.0	
	Qas		889.7	889.7	0.0	0.0	889.7	889.7	0.0	0.0	889.7	889.7	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		1.92S	1.92S	0.00	0.00	2.02S	2.02S	0.00	0.00	2.46S	2.46S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		123.8	116.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1				C1				C1				
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾒX4軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX4軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX4軸 [6F-7F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI		3951.5	3951.5	0.0	0.0	3497.9	3497.9	0.0	0.0	3044.6	3044.6	0.0	0.0	
	MI		-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ns		4136.4	4136.4	0.0	0.0	3347.1	3347.1	0.0	0.0	2924.6	2924.6	0.0	0.0	
	Ms		-340.4	324.6	0.0	0.0	345.9	-350.0	0.0	0.0	360.8	-361.8	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K1	K1			K1	K1			
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs		316.7	316.7	0.0	0.0	331.5	331.5	0.0	0.0	344.1	344.1	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0		
	D	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0		
	d	52.8	52.8	72.8	72.8	52.8	52.8	72.8	72.8	52.8	52.8	72.8	72.8		
	j	46.2	46.2	63.7	63.7	46.2	46.2	63.7	63.7	46.2	46.2	63.7	63.7		
	配筋	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
pt		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
pw	0.63	0.63	0.42	0.42	0.63	0.63	0.42	0.42	0.63	0.63	0.42	0.42	0.42		
曲げ	Mal	276.6	276.6	0.0	0.0	325.7	325.7	0.0	0.0	372.3	372.3	0.0	0.0		
	Mas	834.2	834.2	0.0	0.0	835.9	835.9	0.0	0.0	834.1	834.1	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	780.4	780.4	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	1374.2	1374.2	0.0	0.0	1300.1	1300.1	0.0	0.0	1219.4	1219.4	0.0	0.0		
	gMy. 負	780.4	780.4	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0	780.4	780.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	1434.4	1434.4	0.0	0.0	1354.0	1354.0	0.0	0.0	1266.0	1266.0	0.0	0.0		
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)			
	Qd	475.0	475.0	0.0	0.0	497.3	497.3	0.0	0.0	516.2	516.2	0.0	0.0		
	Qal	314.2	314.2	0.0	0.0	314.2	314.2	0.0	0.0	314.2	314.2	0.0	0.0		
	Qas	708.5	708.5	0.0	0.0	708.5	708.5	0.0	0.0	708.5	708.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.43S	3.43S	0.00	0.00	3.59S	3.59S	0.00	0.00	3.72S	3.72S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΔX4軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΔX4軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΔX4軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2587.8	2587.8	0.0	0.0	2149.0	2149.0	0.0	0.0	1724.6	1724.6	0.0	0.0	
	MI	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	2669.2	2669.2	0.0	0.0	2209.2	2209.2	0.0	0.0	1765.3	1765.3	0.0	0.0	
	Ms	-327.4	307.2	0.0	0.0	-255.7	282.3	0.0	0.0	-230.4	213.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	302.3	302.3	0.0	0.0	250.4	250.4	0.0	0.0	206.4	206.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	
	j	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	
	配筋	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
pt		0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	
pw	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42		
曲げ	Mal	274.2	274.2	0.0	0.0	194.5	194.5	0.0	0.0	238.0	238.0	0.0	0.0	
	Mas	683.8	683.8	0.0	0.0	534.6	534.6	0.0	0.0	544.1	544.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	780.4	780.4	0.0	0.0	514.1	780.4	0.0	0.0	514.1	514.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	1097.0	1097.0	0.0	0.0	982.5	982.5	0.0	0.0	908.1	908.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	780.4	780.4	0.0	0.0	514.1	780.4	0.0	0.0	514.1	514.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	1126.3	1126.3	0.0	0.0	1002.6	1002.6	0.0	0.0	923.9	923.9	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	453.4	453.4	0.0	0.0	375.5	375.5	0.0	0.0	309.6	309.6	0.0	0.0	
	Qal	235.7	235.7	0.0	0.0	210.7	210.7	0.0	0.0	230.4	230.4	0.0	0.0	
	Qas	617.9	617.9	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.27S	3.27S	0.00	0.00	2.71S	2.71S	0.00	0.00	2.23S	2.23S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-4X4軸[10F-11F/壁]				Y27レ-4X4軸[11F-12F/壁]				Y27レ-4X4軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1299.2	1299.2	0.0	0.0	874.6	874.6	0.0	0.0	449.1	449.1	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.6	0.3	0.0	0.0	1.0	-0.1	0.0	0.0
	Ns	1273.5	1273.5	0.0	0.0	886.9	886.9	0.0	0.0	446.2	446.2	0.0	0.0
	Ms	217.4	-198.5	0.0	0.0	-186.5	164.4	0.0	0.0	168.6	-138.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
	Qs	193.4	193.4	0.0	0.0	163.1	163.1	0.0	0.0	139.4	139.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8
配筋	j	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
	pw	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	261.7	261.7	0.0	0.0	272.2	272.2	0.0	0.0	283.4	283.4	0.0	0.0
	Mas	555.1	555.1	0.0	0.0	567.3	567.3	0.0	0.0	530.1	530.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	514.1	514.1	0.0	0.0	514.1	514.1	0.0	0.0	611.6	514.1	0.0	0.0
	cMy. 正	822.5	822.5	0.0	0.0	726.2	726.2	0.0	0.0	618.2	618.2	0.0	0.0
	gMy. 負	514.1	514.1	0.0	0.0	514.1	514.1	0.0	0.0	611.6	514.1	0.0	0.0
	cMy. 負	833.8	833.8	0.0	0.0	732.3	732.3	0.0	0.0	619.8	619.8	0.0	0.0
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	290.1	290.1	0.0	0.0	244.5	244.5	0.0	0.0	208.9	208.9	0.0	0.0
	Qal	230.8	230.8	0.0	0.0	210.7	210.7	0.0	0.0	210.7	210.7	0.0	0.0
付着	Qas	580.5	580.5	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.09S	2.09S	0.00	0.00	1.76S	1.76S	0.00	0.00	1.51S	1.51S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2フレ-ΔX5軸 [1F-2F/壁]				Y2フレ-ΔX5軸 [2F-3F/壁]				Y2フレ-ΔX5軸 [3F-4F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(38)	(45)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	5348.0	5348.0	0.0	0.0	4876.8	4876.8	0.0	0.0	4411.7	4411.7	0.0	0.0		
	MI	-2.7	7.0	0.0	0.0	1.2	-2.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.0	0.0		
	Ns	6223.9	6223.9	0.0	0.0	4124.4	4124.4	0.0	0.0	3766.3	3766.3	0.0	0.0		
	Ms	-216.7	479.0	0.0	0.0	272.8	-325.9	0.0	0.0	362.6	-369.1	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1				
	QI	-3.0	-3.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0		
	Qs	288.9	288.9	0.0	0.0	284.7	284.7	0.0	0.0	348.3	348.3	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0		
	D	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0	60.0	60.0	120.0	120.0		
	d	52.8	52.8	112.8	112.8	52.8	52.8	112.8	112.8	52.8	52.8	112.8	112.8		
	i	46.2	46.2	98.7	98.7	46.2	46.2	98.7	98.7	46.2	46.2	98.7	98.7		
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82		
pt		0.55	0.55	0.33	0.33	0.55	0.55	0.33	0.33	0.55	0.55	0.33	0.33		
曲げ	pw	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42		
	Mal	494.8	494.8	0.0	0.0	545.0	545.0	0.0	0.0	587.3	587.3	0.0	0.0		
	Mas	1284.6	1284.6	0.0	0.0	1293.6	1293.6	0.0	0.0	1294.1	1294.1	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	725.4	10425.2	0.0	0.0	725.4	725.4	0.0	0.0	725.4	725.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	1927.7	1927.7	0.0	0.0	1857.9	1857.9	0.0	0.0	1783.2	1783.2	0.0	0.0		
	gMy. 負	725.2	10425.2	0.0	0.0	725.2	725.2	0.0	0.0	725.2	725.2	0.0	0.0		
	cMy. 負	2236.3	2236.3	0.0	0.0	2139.5	2139.5	0.0	0.0	2038.6	2038.6	0.0	0.0		
	H' (H)	240 (323)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)			
	Qd	431.8	431.8	0.0	0.0	426.5	426.5	0.0	0.0	522.3	522.3	0.0	0.0		
	Qal	471.3	471.3	0.0	0.0	471.3	471.3	0.0	0.0	471.3	471.3	0.0	0.0		
	Qas	889.7	889.7	0.0	0.0	889.7	889.7	0.0	0.0	889.7	889.7	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.87S	1.87S	0.00	0.00	1.85S	1.85S	0.00	0.00	2.26S	2.26S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	123.8	116.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3936.8	3936.8	0.0	0.0	3487.5	3487.5	0.0	0.0	3038.5	3038.5	0.0	0.0	
	MI	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.8	-0.7	0.0	0.0	-0.2	-0.3	0.0	0.0	
	Ns	4387.2	4387.2	0.0	0.0	3129.2	3129.2	0.0	0.0	2760.4	2760.4	0.0	0.0	
	Ms	-316.1	300.5	0.0	0.0	318.2	-324.7	0.0	0.0	337.1	-334.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.4	0.4	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	294.5	294.5	0.0	0.0	306.0	306.0	0.0	0.0	319.9	319.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0	
	D	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0	60.0	60.0	80.0	80.0	
	d	52.8	52.8	72.8	72.8	52.8	52.8	72.8	72.8	52.8	52.8	72.8	72.8	
	j	46.2	46.2	63.7	63.7	46.2	46.2	63.7	63.7	46.2	46.2	63.7	63.7	
	配筋	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
pt		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
pw		0.63	0.63	0.42	0.42	0.63	0.63	0.42	0.42	0.63	0.63	0.42	0.42	
曲げ		Mal	278.2	278.2	0.0	0.0	326.9	326.9	0.0	0.0	372.8	372.8	0.0	0.0
	Mas	830.5	830.5	0.0	0.0	835.3	835.3	0.0	0.0	832.9	832.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	725.4	725.4	0.0	0.0	725.4	725.4	0.0	0.0	725.4	725.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	1325.4	1325.4	0.0	0.0	1259.3	1259.3	0.0	0.0	1186.3	1186.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	725.2	725.2	0.0	0.0	725.2	725.2	0.0	0.0	725.2	725.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1472.5	1472.5	0.0	0.0	1387.5	1387.5	0.0	0.0	1294.5	1294.5	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	441.5	441.5	0.0	0.0	458.7	458.7	0.0	0.0	479.8	479.8	0.0	0.0	
	Qal	336.8	336.8	0.0	0.0	322.4	322.4	0.0	0.0	314.2	314.2	0.0	0.0	
	Qas	708.5	708.5	0.0	0.0	708.5	708.5	0.0	0.0	708.5	708.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.19S	3.19S	0.00	0.00	3.31S	3.31S	0.00	0.00	3.46S	3.46S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΛX5軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX5軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX5軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2583.5	2583.5	0.0	0.0	2146.3	2146.3	0.0	0.0	1721.2	1721.2	0.0	0.0	
	MI	-0.5	0.6	0.0	0.0	-1.1	0.7	0.0	0.0	-1.4	1.4	0.0	0.0	
	Ns	2772.8	2772.8	0.0	0.0	2278.8	2278.8	0.0	0.0	1807.5	1807.5	0.0	0.0	
	Ms	-313.9	293.0	0.0	0.0	-236.6	267.4	0.0	0.0	-212.4	192.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	
	Qs	288.9	288.9	0.0	0.0	234.2	234.2	0.0	0.0	188.2	188.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	
	j	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	
	配筋	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
			2											
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
pt		0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	
pw	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42		
曲げ	Mal	274.7	274.7	0.0	0.0	194.8	194.8	0.0	0.0	238.3	238.3	0.0	0.0	
	Mas	682.4	682.4	0.0	0.0	532.9	532.9	0.0	0.0	543.2	543.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	725.4	725.4	0.0	0.0	492.5	725.4	0.0	0.0	492.5	492.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	1076.1	1076.1	0.0	0.0	969.5	969.5	0.0	0.0	898.5	898.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	725.2	725.2	0.0	0.0	489.9	725.2	0.0	0.0	489.9	489.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	1144.4	1144.4	0.0	0.0	1013.9	1013.9	0.0	0.0	931.9	931.9	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	433.2	433.2	0.0	0.0	351.0	351.0	0.0	0.0	281.7	281.7	0.0	0.0	
	Qal	249.8	249.8	0.0	0.0	210.7	210.7	0.0	0.0	227.6	227.6	0.0	0.0	
	Qas	617.9	617.9	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.12S	3.12S	0.00	0.00	2.53S	2.53S	0.00	0.00	2.03S	2.03S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1295.4	1295.4	0.0	0.0	875.1	875.1	0.0	0.0	455.4	455.4	0.0	0.0
	MI	0.1	0.6	0.0	0.0	4.2	-2.6	0.0	0.0	-7.3	1.3	0.0	0.0
	Ns	1347.3	1347.3	0.0	0.0	851.3	851.3	0.0	0.0	462.4	462.4	0.0	0.0
	Ms	-190.5	177.2	0.0	0.0	160.2	-136.5	0.0	0.0	-164.6	118.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
	QI	-0.2	-0.2	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	-3.0	-3.0	0.0	0.0
	Qs	171.0	171.0	0.0	0.0	137.3	137.3	0.0	0.0	128.0	128.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8
配筋	j	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
	pw	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42	0.85	0.85	0.42	0.42
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	261.8	261.8	0.0	0.0	272.2	272.2	0.0	0.0	283.2	283.2	0.0	0.0
	Mas	553.9	553.9	0.0	0.0	568.6	568.6	0.0	0.0	533.5	533.5	0.0	0.0
	せん断												
	gMy. 正	457.0	492.5	0.0	0.0	457.0	457.0	0.0	0.0	611.6	457.0	0.0	0.0
	cMy. 正	815.8	815.8	0.0	0.0	723.5	723.5	0.0	0.0	618.8	618.8	0.0	0.0
	gMy. 負	455.7	489.9	0.0	0.0	455.7	455.7	0.0	0.0	611.6	455.7	0.0	0.0
	cMy. 負	838.7	838.7	0.0	0.0	735.2	735.2	0.0	0.0	622.6	622.6	0.0	0.0
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	256.4	256.4	0.0	0.0	204.7	204.7	0.0	0.0	190.4	190.4	0.0	0.0
	Qal	210.7	210.7	0.0	0.0	210.7	210.7	0.0	0.0	210.7	210.7	0.0	0.0
付着	Qas	580.5	580.5	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0	580.5	580.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.85S	1.85S	0.00	0.00	1.48S	1.48S	0.00	0.00	1.37S	1.37S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(45)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3052.6	3052.6	0.0	0.0	2794.1	2794.1	0.0	0.0	2540.8	2540.8	0.0	0.0	
	MI	40.5	-38.6	0.0	0.0	45.9	-45.9	0.0	0.0	44.7	-42.8	0.0	0.0	
	Ns	2596.8	2596.8	0.0	0.0	2434.7	2434.7	0.0	0.0	2252.1	2252.1	0.0	0.0	
	Ms	136.7	-283.8	0.0	0.0	170.8	-194.9	0.0	0.0	190.7	-209.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	24.5	24.5	0.0	0.0	32.8	32.8	0.0	0.0	31.3	31.3	0.0	0.0	
	Qs	166.8	166.8	0.0	0.0	163.3	163.3	0.0	0.0	180.2	180.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	
	D	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	
	d	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8	
	j	46.2	46.2	50.6	50.6	46.2	46.2	50.6	50.6	46.2	46.2	50.6	50.6	
配筋	主筋	1	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32	4-D32	4-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	31.76	31.76	23.82	23.82	
	pt	0.81	0.81	0.61	0.61	0.81	0.81	0.61	0.61	0.81	0.81	0.61	0.61	
	pw	0.59	0.59	0.42	0.42	0.59	0.59	0.42	0.42	0.59	0.59	0.42	0.42	
	曲げ	Mal	295.4	295.4	0.0	0.0	323.1	323.1	0.0	0.0	347.9	347.9	0.0	0.0
Mas		805.4	805.4	0.0	0.0	809.4	809.4	0.0	0.0	814.0	814.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	351.0	5355.5	0.0	0.0	351.0	351.0	0.0	0.0	351.0	351.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	1289.0	1289.0	0.0	0.0	1257.8	1257.8	0.0	0.0	1221.3	1221.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	319.2	5069.7	0.0	0.0	319.2	319.2	0.0	0.0	319.2	319.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1443.5	1443.5	0.0	0.0	1387.6	1387.6	0.0	0.0	1331.8	1331.8	0.0	0.0	
	H' (H)	240 (323)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	237.9	237.9	0.0	0.0	228.5	228.5	0.0	0.0	254.7	254.7	0.0	0.0	
	Qal	255.3	255.3	0.0	0.0	279.6	279.6	0.0	0.0	275.4	275.4	0.0	0.0	
	Qas	554.0	554.0	0.0	0.0	554.0	554.0	0.0	0.0	554.0	554.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.29S	1.29S	0.00	0.00	1.24S	1.24S	0.00	0.00	1.38S	1.38S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	123.8	116.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2287.5	2287.5	0.0	0.0	2033.8	2033.8	0.0	0.0	1779.6	1779.6	0.0	0.0
	MI	45.0	-43.5	0.0	0.0	45.0	-43.4	0.0	0.0	44.9	-43.4	0.0	0.0
	Ns	2048.6	2048.6	0.0	0.0	1841.9	1841.9	0.0	0.0	1626.0	1626.0	0.0	0.0
	Ms	202.5	-208.3	0.0	0.0	197.9	-196.1	0.0	0.0	195.4	-204.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	31.6	31.6	0.0	0.0	31.6	31.6	0.0	0.0	31.5	31.5	0.0	0.0
	Qs	185.1	185.1	0.0	0.0	177.1	177.1	0.0	0.0	179.8	179.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0
	D	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0
	d	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8
配筋	i	46.2	46.2	50.6	50.6	46.2	46.2	50.6	50.6	46.2	46.2	50.6	50.6
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
曲げ	pw	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42
	Mal	334.6	334.6	0.0	0.0	347.8	347.8	0.0	0.0	355.9	355.9	0.0	0.0
	Mas	728.1	728.1	0.0	0.0	729.6	729.6	0.0	0.0	732.2	732.2	0.0	0.0
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	351.0	351.0	0.0	0.0	351.0	351.0	0.0	0.0	351.0	351.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1015.4	1015.4	0.0	0.0	970.6	970.6	0.0	0.0	921.8	921.8	0.0	0.0
	gMy. 負	319.2	319.2	0.0	0.0	319.2	319.2	0.0	0.0	319.2	319.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1112.0	1112.0	0.0	0.0	1052.3	1052.3	0.0	0.0	990.6	990.6	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	261.8	261.8	0.0	0.0	249.9	249.9	0.0	0.0	253.9	253.9	0.0	0.0
	Qal	276.2	276.2	0.0	0.0	276.0	276.0	0.0	0.0	276.4	276.4	0.0	0.0
	Qas	467.5	467.5	0.0	0.0	467.5	467.5	0.0	0.0	467.5	467.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.89S	1.89S	0.00	0.00	1.80S	1.80S	0.00	0.00	1.83S	1.83S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1524.9	1524.9	0.0	0.0	1269.9	1269.9	0.0	0.0	1017.4	1017.4	0.0	0.0
	MI	46.5	-44.1	0.0	0.0	43.2	-41.7	0.0	0.0	44.1	-44.8	0.0	0.0
	Ns	1399.3	1399.3	0.0	0.0	1172.3	1172.3	0.0	0.0	955.3	955.3	0.0	0.0
	Ms	217.8	-211.9	0.0	0.0	163.5	-177.9	0.0	0.0	155.1	-133.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	32.4	32.4	0.0	0.0	30.1	30.1	0.0	0.0	31.8	31.8	0.0	0.0
	Qs	193.8	193.8	0.0	0.0	146.6	146.6	0.0	0.0	122.4	122.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0
	D	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0
	d	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8
配筋	i	46.2	46.2	50.6	50.6	46.2	46.2	50.6	50.6	46.2	46.2	50.6	50.6
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
	pw	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42
曲げ	Mal	360.2	360.2	0.0	0.0	280.2	280.2	0.0	0.0	284.8	284.8	0.0	0.0
	Mas	732.1	732.1	0.0	0.0	585.4	585.4	0.0	0.0	591.7	591.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	351.0	351.0	0.0	0.0	247.3	351.0	0.0	0.0	247.3	247.3	0.0	0.0
	cMy. 正	868.4	868.4	0.0	0.0	803.0	803.0	0.0	0.0	751.1	751.1	0.0	0.0
	gMy. 負	319.2	319.2	0.0	0.0	220.9	319.2	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0
	cMy. 負	927.5	927.5	0.0	0.0	847.5	847.5	0.0	0.0	781.1	781.1	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	274.5	274.5	0.0	0.0	204.9	204.9	0.0	0.0	167.7	167.7	0.0	0.0
	Qal	274.4	274.4	0.0	0.0	245.1	245.1	0.0	0.0	248.8	248.8	0.0	0.0
	Qas	467.5	467.5	0.0	0.0	426.9	426.9	0.0	0.0	426.9	426.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta	1.98S	1.98S	0.00	0.00	1.48S	1.48S	0.00	0.00	1.21S	1.21S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	764.4	764.4	0.0	0.0	514.6	514.6	0.0	0.0	263.1	263.1	0.0	0.0
	MI	45.6	-44.6	0.0	0.0	30.7	-38.3	0.0	0.0	90.6	-58.1	0.0	0.0
	Ns	731.7	731.7	0.0	0.0	503.8	503.8	0.0	0.0	262.9	262.9	0.0	0.0
	Ms	143.5	-123.8	0.0	0.0	106.4	-84.2	0.0	0.0	177.3	-101.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	32.2	32.2	0.0	0.0	24.7	24.7	0.0	0.0	52.6	52.6	0.0	0.0
	Qs	112.7	112.7	0.0	0.0	79.9	79.9	0.0	0.0	111.9	111.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0
	D	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0	60.0	60.0	65.0	65.0
	d	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8	52.8	52.8	57.8	57.8
配筋	j	46.2	46.2	50.6	50.6	46.2	46.2	50.6	50.6	46.2	46.2	50.6	50.6
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
	pw	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	289.1	289.1	0.0	0.0	294.7	294.7	0.0	0.0	274.4	274.4	0.0	0.0
	Mas	591.7	591.7	0.0	0.0	544.0	544.0	0.0	0.0	492.7	492.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	213.1	247.3	0.0	0.0	213.1	213.1	0.0	0.0	333.6	213.1	0.0	0.0
	cMy. 正	694.8	694.8	0.0	0.0	634.4	634.4	0.0	0.0	567.4	567.4	0.0	0.0
	gMy. 負	185.4	220.9	0.0	0.0	185.4	185.4	0.0	0.0	278.1	185.4	0.0	0.0
	cMy. 負	711.5	711.5	0.0	0.0	640.3	640.3	0.0	0.0	567.5	567.5	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	152.9	152.9	0.0	0.0	107.5	107.5	0.0	0.0	141.6	141.6	0.0	0.0
	Qal	248.0	248.0	0.0	0.0	231.7	231.7	0.0	0.0	228.3	228.3	0.0	0.0
付着	Qas	426.9	426.9	0.0	0.0	426.9	426.9	0.0	0.0	426.9	426.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.10S	1.10S	0.00	0.00	0.78S	0.78S	0.00	0.00	1.02S	1.02S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[3F-4F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(58)	(45)	(0)	(0)	(53)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3860.4	3860.4	0.0	0.0	3517.0	3517.0	0.0	0.0	3183.9	3183.9	0.0	0.0	
	MI	-97.0	102.3	0.0	0.0	-79.0	57.1	0.0	0.0	-75.4	70.6	0.0	0.0	
	Ns	7926.0	-205.2	0.0	0.0	6978.8	55.2	0.0	0.0	6093.3	274.5	0.0	0.0	
	Ms	-352.5	-1878.7	0.0	0.0	-675.8	-1183.7	0.0	0.0	-613.7	-893.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K2	K1			K2	K1			
	QI	-61.8	-61.8	0.0	0.0	-48.6	-48.6	0.0	0.0	-52.1	-52.1	0.0	0.0	
	Qs	1078.4	1078.4	0.0	0.0	991.0	991.0	0.0	0.0	785.0	785.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	
	D	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	
	d	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	
	j	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	
	配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
		at	79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82
pt		0.90	0.90	0.27	0.27	0.90	0.90	0.27	0.27	0.90	0.90	0.27	0.27	
pw	1.15	1.15	0.32	0.32	1.15	1.15	0.32	0.32	1.15	1.15	0.32	0.32		
曲げ	Mal	1299.4	1299.4	0.0	0.0	1319.6	1319.6	0.0	0.0	1339.0	1339.0	0.0	0.0	
	Mas	2586.4	1957.6	0.0	0.0	2642.3	2035.0	0.0	0.0	2693.8	2099.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1115.3	5069.7	0.0	0.0	1115.3	1115.3	0.0	0.0	842.5	1115.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	2114.3	2114.3	0.0	0.0	2202.0	2202.0	0.0	0.0	2288.9	2288.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1154.4	5355.5	0.0	0.0	1154.4	1154.4	0.0	0.0	876.3	1154.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	4557.2	4557.2	0.0	0.0	4356.6	4356.6	0.0	0.0	4148.5	4148.5	0.0	0.0	
	H' (H)	200(323)		0(0)		195(280)		0(0)		200(280)		0(0)		
	Qd	1586.7	1586.7	0.0	0.0	1462.2	1462.2	0.0	0.0	1151.5	1151.5	0.0	0.0	
	Qal	728.0	728.0	0.0	0.0	737.3	737.3	0.0	0.0	798.1	798.1	0.0	0.0	
	Qas	1880.2	1880.2	0.0	0.0	1880.2	1880.2	0.0	0.0	1880.2	1880.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.49S	2.49S	0.00	0.00	2.30S	2.30S	0.00	0.00	1.81S	1.81S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	103.8	116.3	0.0	0.0	87.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y37レ-ΔX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΔX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΔX1軸 [6F-7F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	2859.4	2859.4	0.0	0.0	2535.1	2535.1	0.0	0.0	2211.3	2211.3	0.0	0.0		
	MI	-74.7	66.6	0.0	0.0	-75.0	67.3	0.0	0.0	-74.2	67.2	0.0	0.0		
	Ns	377.9	377.9	0.0	0.0	470.3	470.3	0.0	0.0	540.9	540.9	0.0	0.0		
	Ms	596.1	-597.6	0.0	0.0	527.4	-494.9	0.0	0.0	456.8	-558.5	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	-50.5	-50.5	0.0	0.0	-50.8	-50.8	0.0	0.0	-50.5	-50.5	0.0	0.0		
	Qs	701.7	701.7	0.0	0.0	618.9	618.9	0.0	0.0	601.3	601.3	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0		
	D	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0		
	d	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8		
	i	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0		
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82		
pt		0.54	0.54	0.27	0.27	0.54	0.54	0.27	0.27	0.54	0.54	0.27	0.27		
pw	0.69	0.69	0.32	0.32	0.69	0.69	0.32	0.32	0.69	0.69	0.32	0.32			
曲げ	Mal	1101.5	1101.5	0.0	0.0	1105.3	1105.3	0.0	0.0	1110.8	1110.8	0.0	0.0		
	Mas	1337.8	1337.8	0.0	0.0	1365.6	1365.6	0.0	0.0	1386.7	1386.7	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	842.5	842.5	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	745.7	842.5	0.0	0.0		
	cMy. 正	1457.4	1457.4	0.0	0.0	1493.3	1493.3	0.0	0.0	1520.7	1520.7	0.0	0.0		
	gMy. 負	876.3	876.3	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	777.2	876.3	0.0	0.0		
	cMy. 負	3084.2	3084.2	0.0	0.0	2880.8	2880.8	0.0	0.0	2670.5	2670.5	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	1027.3	1027.3	0.0	0.0	903.0	903.0	0.0	0.0	876.7	876.7	0.0	0.0		
	Qal	785.8	785.8	0.0	0.0	787.2	787.2	0.0	0.0	789.4	789.4	0.0	0.0		
	Qas	1402.8	1402.8	0.0	0.0	1402.8	1402.8	0.0	0.0	1402.8	1402.8	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.69S	2.69S	0.00	0.00	2.36S	2.36S	0.00	0.00	2.29S	2.29S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(40)	(33)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	1889.3	1889.3	0.0	0.0	1567.8	1567.8	0.0	0.0	1248.8	1248.8	0.0	0.0		
	MI	-76.6	67.2	0.0	0.0	-74.4	64.4	0.0	0.0	-74.7	64.6	0.0	0.0		
	Ns	576.1	576.1	0.0	0.0	603.0	2532.5	0.0	0.0	585.9	1911.8	0.0	0.0		
	Ms	553.0	-525.4	0.0	0.0	536.5	541.6	0.0	0.0	570.1	353.0	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K2				
	QI	-51.4	-51.4	0.0	0.0	-49.2	-49.2	0.0	0.0	-49.8	-49.8	0.0	0.0		
	Qs	633.4	633.4	0.0	0.0	567.3	567.3	0.0	0.0	494.1	494.1	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0		
	D	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0		
	d	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8		
	j	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0		
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82		
pt		0.54	0.54	0.27	0.27	0.54	0.54	0.27	0.27	0.54	0.54	0.27	0.27		
pw	0.46	0.46	0.32	0.32	0.46	0.46	0.32	0.32	0.46	0.46	0.32	0.32			
曲げ	Mal	1115.9	1115.9	0.0	0.0	887.8	887.8	0.0	0.0	898.1	898.1	0.0	0.0		
	Mas	1401.8	1401.8	0.0	0.0	1403.3	1794.6	0.0	0.0	1398.3	1775.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	745.7	745.7	0.0	0.0	649.4	745.7	0.0	0.0	649.4	649.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	1534.3	1534.3	0.0	0.0	1543.1	1543.1	0.0	0.0	1536.6	1536.6	0.0	0.0		
	gMy. 負	777.2	777.2	0.0	0.0	680.8	777.2	0.0	0.0	680.8	680.8	0.0	0.0		
	cMy. 負	2459.5	2459.5	0.0	0.0	2213.0	2213.0	0.0	0.0	2011.2	2011.2	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	924.4	924.4	0.0	0.0	826.4	826.4	0.0	0.0	716.3	716.3	0.0	0.0		
	Qal	781.6	781.6	0.0	0.0	691.7	691.7	0.0	0.0	695.7	695.7	0.0	0.0		
	Qas	1164.2	1164.2	0.0	0.0	1069.5	1069.5	0.0	0.0	1069.5	1069.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.42S	2.42S	0.00	0.00	2.16S	2.16S	0.00	0.00	1.87S	1.87S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名			C3				C3				C3				
部材位置			Y37レ-ΛX1軸 [10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI		930.2	930.2	0.0	0.0	615.5	615.5	0.0	0.0	299.6	299.6	0.0	0.0	
	MI		-73.4	64.4	0.0	0.0	-62.6	60.3	0.0	0.0	-132.2	73.0	0.0	0.0	
	Ns		1330.6	1330.6	0.0	0.0	824.0	407.0	0.0	0.0	373.9	225.3	0.0	0.0	
	Ms		-688.7	222.2	0.0	0.0	-606.7	105.2	0.0	0.0	-460.6	166.3	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K1			K2	K1			
	QI		-49.2	-49.2	0.0	0.0	-43.9	-43.9	0.0	0.0	-72.7	-72.7	0.0	0.0	
	Qs		417.4	417.4	0.0	0.0	281.6	281.6	0.0	0.0	179.5	179.5	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0		
	D	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0		
	d	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8		
	i	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0		
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82		
pt		0.54	0.54	0.27	0.27	0.54	0.54	0.27	0.27	0.54	0.54	0.27	0.27		
pw	0.46	0.46	0.32	0.32	0.46	0.46	0.32	0.32	0.46	0.46	0.32	0.32			
曲げ	Mal	880.6	880.6	0.0	0.0	792.2	792.2	0.0	0.0	701.1	701.1	0.0	0.0		
	Mas	1612.7	1612.7	0.0	0.0	1467.6	1345.7	0.0	0.0	1335.9	1291.8	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	450.3	649.4	0.0	0.0	450.3	450.3	0.0	0.0	460.6	450.3	0.0	0.0		
	cMy. 正	1515.2	1515.2	0.0	0.0	1468.0	1468.0	0.0	0.0	1397.3	1397.3	0.0	0.0		
	gMy. 負	481.7	680.8	0.0	0.0	481.7	481.7	0.0	0.0	515.7	481.7	0.0	0.0		
	cMy. 負	1810.5	1810.5	0.0	0.0	1626.2	1626.2	0.0	0.0	1455.2	1455.2	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)			
	Qd	601.4	601.4	0.0	0.0	400.4	400.4	0.0	0.0	233.0	233.0	0.0	0.0		
	Qal	698.8	698.8	0.0	0.0	719.8	719.8	0.0	0.0	608.8	608.8	0.0	0.0		
	Qas	1069.5	1069.5	0.0	0.0	1069.5	1069.5	0.0	0.0	1069.5	1069.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.57S	1.57S	0.00	0.00	1.05S	1.05S	0.00	0.00	0.61S	0.61S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名			C2				C2				C2				
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[3F-4F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(54)	(45)	(0)	(0)	(53)	(33)	(0)	(0)	(53)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI		6834.1	6834.1	0.0	0.0	6203.4	6203.4	0.0	0.0	5586.5	5586.5	0.0	0.0	
	MI		7.5	-27.6	0.0	0.0	2.5	3.1	0.0	0.0	-5.3	-1.5	0.0	0.0	
	Ns		4132.2	4132.2	0.0	0.0	3746.9	3746.9	0.0	0.0	3376.2	3376.2	0.0	0.0	
	Ms		658.6	-3968.4	0.0	0.0	1229.6	-2600.8	0.0	0.0	1386.7	-2084.0	0.0	0.0	
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI		10.9	10.9	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0	
	Qs		2063.1	2063.1	0.0	0.0	1964.8	1964.8	0.0	0.0	1783.1	1783.1	0.0	0.0	
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B		170.0	170.0	95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0	
	D		95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0	170.0	170.0	
	d		87.3	87.3	162.3	162.3	87.3	87.3	162.3	162.3	87.3	87.3	162.3	162.3	
	j		76.4	76.4	142.0	142.0	76.4	76.4	142.0	142.0	76.4	76.4	142.0	142.0	
	配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35
2															
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	2-100
at			86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	
pt			0.53	0.53	0.24	0.24	0.53	0.53	0.24	0.24	0.53	0.53	0.24	0.24	
pw		1.17	1.17	0.42	0.42	1.17	1.17	0.42	0.42	1.17	1.17	0.42	0.42		
曲げ	Mal		2388.0	2388.0	0.0	0.0	2401.1	2401.1	0.0	0.0	2417.7	2417.7	0.0	0.0	
	Mas		4104.2	4104.2	0.0	0.0	3976.9	3976.9	0.0	0.0	3853.5	3853.5	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		2413.1	10425.2	0.0	0.0	2413.1	2413.1	0.0	0.0	2135.0	2413.1	0.0	0.0	
	cMy. 正		4631.5	4631.5	0.0	0.0	4473.3	4473.3	0.0	0.0	4318.8	4318.8	0.0	0.0	
	gMy. 負		2413.2	10425.2	0.0	0.0	2413.2	2413.2	0.0	0.0	2140.4	2413.2	0.0	0.0	
	cMy. 負		6594.8	6594.8	0.0	0.0	6308.9	6308.9	0.0	0.0	6015.0	6015.0	0.0	0.0	
	H' (H)		200 (323)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd		3089.2	3089.2	0.0	0.0	2947.2	2947.2	0.0	0.0	2674.0	2674.0	0.0	0.0	
	Qal		1131.2	1131.2	0.0	0.0	1104.0	1104.0	0.0	0.0	1104.0	1104.0	0.0	0.0	
	Qas		3515.4	3515.4	0.0	0.0	3515.4	3515.4	0.0	0.0	3515.4	3515.4	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		4.08S	4.08S	0.00	0.00	3.90S	3.90S	0.00	0.00	3.54S	3.54S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		107.5	116.3	0.0	0.0	87.5	107.5	0.0	0.0	87.5	107.5	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2				C2				C2				
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[4F-5F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[6F-7F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(53)	(33)	(0)	(0)	(53)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI		4977.3	4977.3	0.0	0.0	4384.2	4384.2	0.0	0.0	3790.8	3790.8	0.0	0.0	
	MI		-6.2	6.1	0.0	0.0	-6.8	5.4	0.0	0.0	-1.7	4.8	0.0	0.0	
	Ns		3179.8	3179.8	0.0	0.0	2982.7	2982.7	0.0	0.0	2764.4	2764.4	0.0	0.0	
	Ms		1605.9	-1652.0	0.0	0.0	1511.7	-1479.0	0.0	0.0	1286.4	-1590.2	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI		-4.4	-4.4	0.0	0.0	-4.4	-4.4	0.0	0.0	-2.3	-2.3	0.0	0.0	
	Qs		1681.4	1681.4	0.0	0.0	1544.3	1544.3	0.0	0.0	1408.7	1408.7	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B		150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	
	D		95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	
	d		87.5	87.5	142.5	142.5	87.5	87.5	142.5	142.5	87.5	87.5	142.5	142.5	
	j		76.5	76.5	124.7	124.7	76.5	76.5	124.7	124.7	76.5	76.5	124.7	124.7	
	配筋	主筋	1	7-D32	7-D32	3-D32	3-D32	7-D32	7-D32	3-D32	3-D32	7-D32	7-D32	3-D32	3-D32
2															
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	2-100
		at	55.58	55.58	23.82	23.82	55.58	55.58	23.82	23.82	55.58	55.58	23.82	23.82	23.82
		pt	0.39	0.39	0.17	0.17	0.39	0.39	0.17	0.17	0.39	0.39	0.17	0.17	0.17
	pw	1.19	1.19	0.42	0.42	1.19	1.19	0.42	0.42	1.19	1.19	0.42	0.42	0.42	
曲げ	Mal	1944.9	1944.9	0.0	0.0	1938.9	1938.9	0.0	0.0	1930.0	1930.0	0.0	0.0	0.0	
	Mas	2866.1	2866.1	0.0	0.0	2800.3	2800.3	0.0	0.0	2727.1	2727.1	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	2135.0	2135.0	0.0	0.0	2135.0	2135.0	0.0	0.0	1744.7	2135.0	0.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	3228.9	3228.9	0.0	0.0	3146.5	3146.5	0.0	0.0	3054.4	3054.4	0.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	2140.4	2140.4	0.0	0.0	2140.4	2140.4	0.0	0.0	1747.1	2140.4	0.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	4605.2	4605.2	0.0	0.0	4250.4	4250.4	0.0	0.0	3885.4	3885.4	0.0	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	2519.9	2519.9	0.0	0.0	2314.3	2314.3	0.0	0.0	2111.9	2111.9	0.0	0.0	0.0	
	Qal	1490.0	1490.0	0.0	0.0	1397.8	1397.8	0.0	0.0	1162.1	1162.1	0.0	0.0	0.0	
	Qas	3147.3	3147.3	0.0	0.0	3147.3	3147.3	0.0	0.0	3147.3	3147.3	0.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	4.70S	4.70S	0.00	0.00	4.32S	4.32S	0.00	0.00	3.94S	3.94S	0.00	0.00	0.00	
	Ld	169.9	169.9	0.0	0.0	169.9	169.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	87.5	107.5	0.0	0.0	87.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK				

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[7F-8F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	3212.6	3212.6	0.0	0.0	2655.8	2655.8	0.0	0.0	2106.7	2106.7	0.0	0.0	
	MI	-1.1	0.5	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0	0.6	-0.4	0.0	0.0	
	Ns	2447.8	2447.8	0.0	0.0	2093.3	2093.3	0.0	0.0	1706.7	1706.7	0.0	0.0	
	Ms	1384.9	-1217.3	0.0	0.0	1249.7	-1126.9	0.0	0.0	1363.2	-720.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	
	Qs	1270.8	1270.8	0.0	0.0	1159.8	1159.8	0.0	0.0	1016.4	1016.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	110.0	110.0	95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0	110.0	110.0	
	d	87.8	87.8	102.8	102.8	87.8	87.8	102.8	102.8	87.8	87.8	102.8	102.8	
	j	76.8	76.8	90.0	90.0	76.8	76.8	90.0	90.0	76.8	76.8	90.0	90.0	
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
		at	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82
pt		0.46	0.46	0.23	0.23	0.46	0.46	0.23	0.23	0.46	0.46	0.23	0.23	
pw	1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27		
曲げ	Mal	1501.0	1501.0	0.0	0.0	1178.8	1178.8	0.0	0.0	1189.8	1189.8	0.0	0.0	
	Mas	2354.3	2354.3	0.0	0.0	2221.7	2221.7	0.0	0.0	2092.3	2092.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1744.7	1744.7	0.0	0.0	1487.8	1744.7	0.0	0.0	1487.8	1487.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	2640.3	2640.3	0.0	0.0	2473.8	2473.8	0.0	0.0	2314.9	2314.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1747.1	1747.1	0.0	0.0	1490.5	1747.1	0.0	0.0	1490.5	1490.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	3242.8	3242.8	0.0	0.0	2907.6	2907.6	0.0	0.0	2638.1	2638.1	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1905.9	1905.9	0.0	0.0	1739.6	1739.6	0.0	0.0	1524.4	1524.4	0.0	0.0	
	Qal	905.2	905.2	0.0	0.0	642.3	642.3	0.0	0.0	904.5	904.5	0.0	0.0	
	Qas	2267.6	2267.6	0.0	0.0	2153.5	2153.5	0.0	0.0	2153.5	2153.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.13S	4.13S	0.00	0.00	3.77S	3.77S	0.00	0.00	3.31S	3.31S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	184.2	184.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			NG	NG			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[10F-11F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期 短期	(0) (45)	(0) (30)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (45)	(0) (30)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (33)	(0) (30)	(0) (0)	(0) (0)	
応力	NI	1564.1	1564.1	0.0	0.0	1037.1	1037.1	0.0	0.0	509.5	509.5	0.0	0.0	
	MI	-3.0	0.1	0.0	0.0	-4.9	3.2	0.0	0.0	7.9	2.5	0.0	0.0	
	Ns	1322.1	1322.1	0.0	0.0	917.8	917.8	0.0	0.0	482.0	537.0	0.0	0.0	
	Ms	1218.3	-411.2	0.0	0.0	1049.2	-163.0	0.0	0.0	706.1	37.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K2			
	QI	-1.1	-1.1	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	
	Qs	797.5	797.5	0.0	0.0	598.2	598.2	0.0	0.0	335.3	335.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0	80.0	80.0	
	d	87.8	87.8	72.8	72.8	87.8	87.8	72.8	72.8	87.8	87.8	72.8	72.8	
	j	76.8	76.8	63.7	63.7	76.8	76.8	63.7	63.7	76.8	76.8	63.7	63.7	
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
pt		0.52	0.52	0.31	0.31	0.52	0.52	0.31	0.31	0.52	0.52	0.31	0.31	
pw		1.11	1.11	0.27	0.27	1.11	1.11	0.27	0.27	1.11	1.11	0.27	0.27	
曲げ	Mai	913.6	913.6	0.0	0.0	938.8	938.8	0.0	0.0	799.1	799.1	0.0	0.0	
	Mas	1700.7	1700.7	0.0	0.0	1563.7	1563.7	0.0	0.0	1412.7	1432.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1184.8	1487.8	0.0	0.0	1184.8	1184.8	0.0	0.0	1041.0	1184.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	1881.9	1881.9	0.0	0.0	1710.9	1710.9	0.0	0.0	1517.9	1517.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1187.4	1490.5	0.0	0.0	1187.4	1187.4	0.0	0.0	1040.8	1187.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	2076.8	2076.8	0.0	0.0	1812.7	1812.7	0.0	0.0	1542.8	1542.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd	1195.7	1195.7	0.0	0.0	895.8	895.8	0.0	0.0	501.9	501.9	0.0	0.0	
	Qal	467.1	467.1	0.0	0.0	640.9	640.9	0.0	0.0	467.1	467.1	0.0	0.0	
	Qas	1526.9	1526.9	0.0	0.0	1526.9	1526.9	0.0	0.0	1526.9	1526.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.11S	3.11S	0.00	0.00	2.33S	2.33S	0.00	0.00	1.31S	1.31S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(54)	(45)	(0)	(0)	(53)	(33)	(0)	(0)	(53)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	6902.3	6902.3	0.0	0.0	6269.2	6269.2	0.0	0.0	5650.8	5650.8	0.0	0.0	
	MI	-1.0	6.1	0.0	0.0	-0.1	-1.3	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	
	Ns	6288.3	6288.3	0.0	0.0	5726.3	5726.3	0.0	0.0	5179.3	5179.3	0.0	0.0	
	Ms	756.4	-3936.4	0.0	0.0	1322.5	-2701.0	0.0	0.0	1800.0	-2222.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-2.2	-2.2	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	2102.8	2102.8	0.0	0.0	2063.1	2063.1	0.0	0.0	2063.0	2063.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0	170.0	170.0	
	d	87.3	87.3	162.3	162.3	87.3	87.3	162.3	162.3	87.3	87.3	162.3	162.3	
	j	76.4	76.4	142.0	142.0	76.4	76.4	142.0	142.0	76.4	76.4	142.0	142.0	
	配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
		at	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28
		pt	0.53	0.53	0.24	0.24	0.53	0.53	0.24	0.24	0.53	0.53	0.24	0.24
曲げ	pw	1.17	1.17	0.42	0.42	1.17	1.17	0.42	0.42	1.17	1.17	0.42	0.42	
	Mal	2385.7	2385.7	0.0	0.0	2404.2	2404.2	0.0	0.0	2416.3	2416.3	0.0	0.0	
	Mas	4800.6	4800.6	0.0	0.0	4621.5	4621.5	0.0	0.0	4445.6	4445.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2556.6	10425.2	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	5472.1	5472.1	0.0	0.0	5260.3	5260.3	0.0	0.0	5049.2	5049.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	2556.6	10425.2	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	5916.8	5916.8	0.0	0.0	5664.8	5664.8	0.0	0.0	5410.0	5410.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (323)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	3153.0	3153.0	0.0	0.0	3094.5	3094.5	0.0	0.0	3094.5	3094.5	0.0	0.0	
	Qal	1104.0	1104.0	0.0	0.0	1104.0	1104.0	0.0	0.0	1104.0	1104.0	0.0	0.0	
	Qas	3515.4	3515.4	0.0	0.0	3515.4	3515.4	0.0	0.0	3515.4	3515.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.17S	4.17S	0.00	0.00	4.09S	4.09S	0.00	0.00	4.09S	4.09S	0.00	0.00	
	Ld	178.7	178.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	107.5	116.3	0.0	0.0	87.5	107.5	0.0	0.0	87.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2			
部材位置			Y3フレームX3軸 [4F-5F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(53)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		5028.4	5028.4	0.0	0.0
	MI		0.2	-0.3	0.0	0.0
	Ns		4614.0	4614.0	0.0	0.0
	Ms		1995.8	-2055.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			
	QI		0.2	0.2	0.0	0.0
	Qs		2077.3	2077.3	0.0	0.0
L. no		K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸			
	B		150.0	150.0	95.0	95.0
	D		95.0	95.0	150.0	150.0
	d		87.5	87.5	142.5	142.5
	j		76.5	76.5	124.7	124.7
配筋	主筋	1	7-D32	7-D32	3-D32	3-D32
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100
	at		55.58	55.58	23.82	23.82
	pt		0.39	0.39	0.17	0.17
pw		1.19	1.19	0.42	0.42	
曲げ	Mal		1945.1	1945.1	0.0	0.0
	Mas		3335.0	3335.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
せん断	gMy. 正		2556.6	2556.6	0.0	0.0
	cMy. 正		3806.7	3806.7	0.0	0.0
	gMy. 負		2556.6	2556.6	0.0	0.0
	cMy. 負		4123.2	4123.2	0.0	0.0
	H' (H)		195 (280)		0 (0)	
	Qd		3115.8	3115.8	0.0	0.0
	Qal		1390.1	1390.1	0.0	0.0
	Qas		3147.3	3147.3	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0
判定		OK	OK			
付着	Ta		5.82S	5.82S	0.00	0.00
	Ld		169.9	169.9	0.0	0.0
	Ld1		87.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[7F-8F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(53)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		4422.2	4422.2	0.0	0.0	3815.7	3815.7	0.0	0.0	3233.0	3233.0	0.0	0.0
	MI		0.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns		4074.6	4074.6	0.0	0.0	3530.1	3530.1	0.0	0.0	3015.6	3015.6	0.0	0.0
	Ms		1934.0	-1871.4	0.0	0.0	1497.1	-1980.3	0.0	0.0	1594.7	-1372.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1951.4	1951.4	0.0	0.0	1696.2	1696.2	0.0	0.0	1447.6	1447.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0
	D		95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	110.0	110.0
	d		87.5	87.5	142.5	142.5	87.5	87.5	142.5	142.5	87.8	87.8	102.8	102.8
	j		76.5	76.5	124.7	124.7	76.5	76.5	124.7	124.7	76.8	76.8	90.0	90.0
	配筋	主筋	1	7-D32	7-D32	3-D32	3-D32	7-D32	7-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
		at	55.58	55.58	23.82	23.82	55.58	55.58	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82
		pt	0.39	0.39	0.17	0.17	0.39	0.39	0.17	0.17	0.46	0.46	0.23	0.23
曲げ	pw	1.19	1.19	0.42	0.42	1.19	1.19	0.42	0.42	1.15	1.15	0.27	0.27	
	Mal	1939.5	1939.5	0.0	0.0	1930.3	1930.3	0.0	0.0	1500.9	1500.9	0.0	0.0	
	Mas	3160.5	3160.5	0.0	0.0	2982.1	2982.1	0.0	0.0	2540.9	2540.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2556.6	2556.6	0.0	0.0	1968.8	2556.6	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	3593.8	3593.8	0.0	0.0	3373.5	3373.5	0.0	0.0	2870.9	2870.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	2556.6	2556.6	0.0	0.0	1968.8	2556.6	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	3867.1	3867.1	0.0	0.0	3604.5	3604.5	0.0	0.0	3041.8	3041.8	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2927.0	2927.0	0.0	0.0	2544.3	2544.3	0.0	0.0	2171.4	2171.4	0.0	0.0	
	Qal	1331.9	1331.9	0.0	0.0	975.9	975.9	0.0	0.0	718.4	718.4	0.0	0.0	
	Qas	3147.3	3147.3	0.0	0.0	3147.3	3147.3	0.0	0.0	2267.6	2267.6	0.0	0.0	
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	5.46S	5.46S	0.00	0.00	4.75S	4.75S	0.00	0.00	4.71S	4.71S	0.00	0.00	
	Ld	169.9	169.9	0.0	0.0	169.9	169.9	0.0	0.0	170.2	170.2	0.0	0.0	
付着	Ld1	87.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y37レ-ΛX3軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX3軸 [10F-11F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	2671.6	2671.6	0.0	0.0	2120.5	2120.5	0.0	0.0	1575.9	1575.9	0.0	0.0		
	MI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		
	Ns	2507.1	2507.1	0.0	0.0	2004.4	2004.4	0.0	0.0	1506.7	1506.7	0.0	0.0		
	Ms	1389.7	-1307.5	0.0	0.0	1503.6	-850.8	0.0	0.0	1378.2	-525.8	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Qs	1315.7	1315.7	0.0	0.0	1148.6	1148.6	0.0	0.0	928.8	928.8	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	110.0	110.0	95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0		
	D	95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0	80.0	80.0		
	d	87.8	87.8	102.8	102.8	87.8	87.8	102.8	102.8	87.8	87.8	72.8	72.8		
	i	76.8	76.8	90.0	90.0	76.8	76.8	90.0	90.0	76.8	76.8	63.7	63.7		
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82		
pt		0.46	0.46	0.23	0.23	0.46	0.46	0.23	0.23	0.52	0.52	0.31	0.31		
pw		1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27	1.11	1.11	0.27	0.27		
曲げ	Mal		1178.5	1178.5	0.0	0.0	1189.4	1189.4	0.0	0.0	913.1	913.1	0.0	0.0	
	Mas		2358.2	2358.2	0.0	0.0	2192.1	2192.1	0.0	0.0	1762.4	1762.4	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1648.1	0.0	0.0	
	cMy. 正		2638.3	2638.3	0.0	0.0	2437.7	2437.7	0.0	0.0	1957.5	1957.5	0.0	0.0	
	gMy. 負		1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1648.1	0.0	0.0	
	cMy. 負		2764.9	2764.9	0.0	0.0	2531.4	2531.4	0.0	0.0	2013.2	2013.2	0.0	0.0	
	H' (H)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd		1973.6	1973.6	0.0	0.0	1722.9	1722.9	0.0	0.0	1393.1	1393.1	0.0	0.0	
	Qal		642.3	642.3	0.0	0.0	896.4	896.4	0.0	0.0	467.1	467.1	0.0	0.0	
	Qas		2153.5	2153.5	0.0	0.0	2153.5	2153.5	0.0	0.0	1526.9	1526.9	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		4.28S	4.28S	0.00	0.00	3.74S	3.74S	0.00	0.00	3.63S	3.63S	0.00	0.00	
	Ld		184.2	184.2	0.0	0.0	184.2	184.2	0.0	0.0	184.2	184.2	0.0	0.0	
	Ld1		96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[1F-2F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(54)	(45)	(0)	(0)		
応力	NI	1041.6	1041.6	0.0	0.0	506.2	506.2	0.0	0.0	6902.3	6902.3	0.0	0.0		
	MI	0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.5	-0.1	0.0	0.0	1.0	-6.1	0.0	0.0		
	Ns	1004.3	1004.3	0.0	0.0	494.0	494.0	0.0	0.0	6288.3	6288.3	0.0	0.0		
	Ms	1190.2	-314.5	0.0	0.0	786.7	-164.0	0.0	0.0	-756.4	3936.4	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2				
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0		
	Qs	734.0	734.0	0.0	0.0	432.5	432.5	0.0	0.0	2102.8	2102.8	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	80.0	80.0	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0		
	D	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0	170.0	170.0		
	d	87.8	87.8	72.8	72.8	87.8	87.8	72.8	72.8	87.3	87.3	162.3	162.3		
	i	76.8	76.8	63.7	63.7	76.8	76.8	63.7	63.7	76.4	76.4	142.0	142.0		
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16	
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	
at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	86.13	86.13	38.28	38.28		
pt		0.52	0.52	0.31	0.31	0.52	0.52	0.31	0.31	0.53	0.53	0.24	0.24		
pw	1.11	1.11	0.27	0.27	1.11	1.11	0.27	0.27	1.17	1.17	0.42	0.42			
曲げ	Mal	938.5	938.5	0.0	0.0	798.0	798.0	0.0	0.0	2385.7	2385.7	0.0	0.0		
	Mas	1593.3	1593.3	0.0	0.0	1416.9	1416.9	0.0	0.0	4800.6	4800.6	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1105.4	1440.1	0.0	0.0	2556.6	10425.2	0.0	0.0		
	cMy. 正	1748.1	1748.1	0.0	0.0	1523.4	1523.4	0.0	0.0	5916.8	5916.8	0.0	0.0		
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1105.4	1440.1	0.0	0.0	2556.6	10425.2	0.0	0.0		
	cMy. 負	1779.9	1779.9	0.0	0.0	1534.4	1534.4	0.0	0.0	5472.1	5472.1	0.0	0.0		
	H' (H)	200(280)		0(0)		200(283)		0(0)		200(323)		0(0)			
	Qd	1100.9	1100.9	0.0	0.0	648.7	648.7	0.0	0.0	3153.0	3153.0	0.0	0.0		
	Qal	603.0	603.0	0.0	0.0	467.1	467.1	0.0	0.0	1104.0	1104.0	0.0	0.0		
	Qas	1526.9	1526.9	0.0	0.0	1526.9	1526.9	0.0	0.0	3515.4	3515.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.87S	2.87S	0.00	0.00	1.69S	1.69S	0.00	0.00	4.17S	4.17S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	178.7	178.7	0.0	0.0		
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	116.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG				

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸 [2F-3F/壁_]				Y37レ-4X4軸 [3F-4F/壁_]				Y37レ-4X4軸 [4F-5F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(53)	(33)	(0)	(0)	(53)	(33)	(0)	(0)	(53)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	6269.2	6269.2	0.0	0.0	5650.8	5650.8	0.0	0.0	5028.4	5028.4	0.0	0.0	
	MI	0.1	1.3	0.0	0.0	-0.2	-0.3	0.0	0.0	-0.2	0.3	0.0	0.0	
	Ns	5726.3	5726.3	0.0	0.0	5179.3	5179.3	0.0	0.0	4614.0	4614.0	0.0	0.0	
	Ms	-1322.5	2701.0	0.0	0.0	-1800.0	2222.8	0.0	0.0	-1995.8	2055.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	
	Qs	2063.1	2063.1	0.0	0.0	2063.0	2063.0	0.0	0.0	2077.3	2077.3	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	
	D	95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0	150.0	150.0	
	d	87.3	87.3	162.3	162.3	87.3	87.3	162.3	162.3	87.5	87.5	142.5	142.5	
	j	76.4	76.4	142.0	142.0	76.4	76.4	142.0	142.0	76.5	76.5	124.7	124.7	
配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	7-D32	7-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
	at	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	55.58	55.58	23.82	23.82	
pt	0.53	0.53	0.24	0.24	0.53	0.53	0.24	0.24	0.39	0.39	0.17	0.17		
pw	1.17	1.17	0.42	0.42	1.17	1.17	0.42	0.42	1.19	1.19	0.42	0.42		
曲げ	Mal	2404.2	2404.2	0.0	0.0	2416.3	2416.3	0.0	0.0	1945.1	1945.1	0.0	0.0	
	Mas	4621.5	4621.5	0.0	0.0	4445.6	4445.6	0.0	0.0	3335.0	3335.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2556.6	2556.6	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	5664.8	5664.8	0.0	0.0	5410.0	5410.0	0.0	0.0	4123.2	4123.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	2556.6	2556.6	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	2556.6	2556.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	5260.3	5260.3	0.0	0.0	5049.2	5049.2	0.0	0.0	3806.7	3806.7	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	3094.5	3094.5	0.0	0.0	3094.5	3094.5	0.0	0.0	3115.8	3115.8	0.0	0.0	
	Qal	1104.0	1104.0	0.0	0.0	1104.0	1104.0	0.0	0.0	1390.1	1390.1	0.0	0.0	
	Qas	3515.4	3515.4	0.0	0.0	3515.4	3515.4	0.0	0.0	3147.3	3147.3	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	4.09S	4.09S	0.00	0.00	4.09S	4.09S	0.00	0.00	5.82S	5.82S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.9	169.9	0.0	0.0	
	Ld1	87.5	107.5	0.0	0.0	87.5	107.5	0.0	0.0	87.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y37レ-4X4軸〔5F-6F/壁〕				Y37レ-4X4軸〔6F-7F/壁〕				Y37レ-4X4軸〔7F-8F/壁〕			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(53)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		4422.2	4422.2	0.0	0.0	3815.7	3815.7	0.0	0.0	3233.0	3233.0	0.0	0.0
	MI		-0.3	0.2	0.0	0.0	-0.0	0.2	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns		4074.6	4074.6	0.0	0.0	3530.1	3530.1	0.0	0.0	3015.6	3015.6	0.0	0.0
	Ms		-1934.0	1871.4	0.0	0.0	-1497.1	1980.3	0.0	0.0	-1594.7	1372.8	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs		1951.4	1951.4	0.0	0.0	1696.2	1696.2	0.0	0.0	1447.6	1447.6	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0
	D		95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	110.0	110.0
	d		87.5	87.5	142.5	142.5	87.5	87.5	142.5	142.5	87.8	87.8	102.8	102.8
	j		76.5	76.5	124.7	124.7	76.5	76.5	124.7	124.7	76.8	76.8	90.0	90.0
配筋	主筋	1	7-D32	7-D32	3-D32	3-D32	7-D32	7-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100
	at		55.58	55.58	23.82	23.82	55.58	55.58	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82
	pt		0.39	0.39	0.17	0.17	0.39	0.39	0.17	0.17	0.46	0.46	0.23	0.23
pw		1.19	1.19	0.42	0.42	1.19	1.19	0.42	0.42	1.15	1.15	0.27	0.27	
曲げ	Mal		1939.5	1939.5	0.0	0.0	1930.3	1930.3	0.0	0.0	1500.9	1500.9	0.0	0.0
	Mas		3160.5	3160.5	0.0	0.0	2982.1	2982.1	0.0	0.0	2540.9	2540.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		2556.6	2556.6	0.0	0.0	1968.8	2556.6	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0
	cMy. 正		3867.1	3867.1	0.0	0.0	3604.5	3604.5	0.0	0.0	3041.8	3041.8	0.0	0.0
	gMy. 負		2556.6	2556.6	0.0	0.0	1968.8	2556.6	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0
	cMy. 負		3593.8	3593.8	0.0	0.0	3373.5	3373.5	0.0	0.0	2870.9	2870.9	0.0	0.0
	H' (H)		195 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		2927.0	2927.0	0.0	0.0	2544.3	2544.3	0.0	0.0	2171.4	2171.4	0.0	0.0
	Qal		1331.9	1331.9	0.0	0.0	975.9	975.9	0.0	0.0	718.4	718.4	0.0	0.0
	Qas		3147.3	3147.3	0.0	0.0	3147.3	3147.3	0.0	0.0	2267.6	2267.6	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		5.46S	5.46S	0.00	0.00	4.75S	4.75S	0.00	0.00	4.71S	4.71S	0.00	0.00
	Ld		169.9	169.9	0.0	0.0	169.9	169.9	0.0	0.0	170.2	170.2	0.0	0.0
	Ld1		87.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚ-4X4軸 [8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚ-4X4軸 [9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚ-4X4軸 [10F-11F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		2671.6	2671.6	0.0	0.0	2120.5	2120.5	0.0	0.0	1575.9	1575.9	0.0	0.0
	MI		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.0
	Ns		2507.1	2507.1	0.0	0.0	2004.4	2004.4	0.0	0.0	1506.7	1506.7	0.0	0.0
	Ms		-1389.7	1307.5	0.0	0.0	-1503.6	850.8	0.0	0.0	-1378.2	525.8	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1315.7	1315.7	0.0	0.0	1148.6	1148.6	0.0	0.0	928.8	928.8	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		110.0	110.0	95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0
	D		95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0	80.0	80.0
	d		87.8	87.8	102.8	102.8	87.8	87.8	102.8	102.8	87.8	87.8	72.8	72.8
	i		76.8	76.8	90.0	90.0	76.8	76.8	90.0	90.0	76.8	76.8	63.7	63.7
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
at			47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82
pt			0.46	0.46	0.23	0.23	0.46	0.46	0.23	0.23	0.52	0.52	0.31	0.31
pw		1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27	1.11	1.11	0.27	0.27	
曲げ	Mal		1178.5	1178.5	0.0	0.0	1189.4	1189.4	0.0	0.0	913.1	913.1	0.0	0.0
	Mas		2358.2	2358.2	0.0	0.0	2192.1	2192.1	0.0	0.0	1762.4	1762.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1648.1	0.0	0.0
	cMy. 正		2764.9	2764.9	0.0	0.0	2531.4	2531.4	0.0	0.0	2013.2	2013.2	0.0	0.0
	gMy. 負		1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1440.1	1648.1	0.0	0.0
	cMy. 負		2638.3	2638.3	0.0	0.0	2437.7	2437.7	0.0	0.0	1957.5	1957.5	0.0	0.0
	H' (H)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		1973.6	1973.6	0.0	0.0	1722.9	1722.9	0.0	0.0	1393.1	1393.1	0.0	0.0
	Qal		642.3	642.3	0.0	0.0	896.4	896.4	0.0	0.0	467.1	467.1	0.0	0.0
	Qas		2153.5	2153.5	0.0	0.0	2153.5	2153.5	0.0	0.0	1526.9	1526.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta		4.28S	4.28S	0.00	0.00	3.74S	3.74S	0.00	0.00	3.63S	3.63S	0.00	0.00
	Ld		184.2	184.2	0.0	0.0	184.2	184.2	0.0	0.0	184.2	184.2	0.0	0.0
	Ld1		96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			NG	NG		

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y37レ-4X4軸[11F-12F/壁]				Y37レ-4X4軸[12F-13F/壁]				Y37レ-4X5軸[1F-2F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(54)	(45)	(0)	(0)		
応力	NI	1041.6	1041.6	0.0	0.0	506.2	506.2	0.0	0.0	6834.1	6834.1	0.0	0.0		
	MI	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	-7.5	27.6	0.0	0.0		
	Ns	1004.3	1004.3	0.0	0.0	494.0	494.0	0.0	0.0	4132.2	4132.2	0.0	0.0		
	Ms	-1190.2	314.5	0.0	0.0	-786.7	164.0	0.0	0.0	-658.6	3968.4	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-10.9	-10.9	0.0	0.0		
	Qs	734.0	734.0	0.0	0.0	432.5	432.5	0.0	0.0	2063.1	2063.1	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	80.0	80.0	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0		
	D	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0	170.0	170.0		
	d	87.8	87.8	72.8	72.8	87.8	87.8	72.8	72.8	87.3	87.3	162.3	162.3		
	j	76.8	76.8	63.7	63.7	76.8	76.8	63.7	63.7	76.4	76.4	142.0	142.0		
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16	
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	
at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	86.13	86.13	38.28	38.28		
pt		0.52	0.52	0.31	0.31	0.52	0.52	0.31	0.31	0.53	0.53	0.24	0.24		
曲げ	pw	1.11	1.11	0.27	0.27	1.11	1.11	0.27	0.27	1.17	1.17	0.42	0.42		
	Mal	938.5	938.5	0.0	0.0	798.0	798.0	0.0	0.0	2388.0	2388.0	0.0	0.0		
	Mas	1593.3	1593.3	0.0	0.0	1416.9	1416.9	0.0	0.0	4104.2	4104.2	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1105.4	1440.1	0.0	0.0	2413.2	10425.2	0.0	0.0		
	cMy. 正	1779.9	1779.9	0.0	0.0	1534.4	1534.4	0.0	0.0	6594.8	6594.8	0.0	0.0		
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1105.4	1440.1	0.0	0.0	2413.1	10425.2	0.0	0.0		
	cMy. 負	1748.1	1748.1	0.0	0.0	1523.4	1523.4	0.0	0.0	4631.5	4631.5	0.0	0.0		
	H' (H)	200(280)		0(0)		200(283)		0(0)		200(323)		0(0)			
	Qd	1100.9	1100.9	0.0	0.0	648.7	648.7	0.0	0.0	3089.2	3089.2	0.0	0.0		
	Qal	603.0	603.0	0.0	0.0	467.1	467.1	0.0	0.0	1131.2	1131.2	0.0	0.0		
	Qas	1526.9	1526.9	0.0	0.0	1526.9	1526.9	0.0	0.0	3515.4	3515.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.87S	2.87S	0.00	0.00	1.69S	1.69S	0.00	0.00	4.08S	4.08S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	107.5	116.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y37レ-4X5軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-4X5軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-4X5軸 [4F-5F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(53)	(33)	(0)	(0)	(53)	(33)	(0)	(0)	(53)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		6203.4	6203.4	0.0	0.0	5586.5	5586.5	0.0	0.0	4977.3	4977.3	0.0	0.0
	MI		-2.5	-3.1	0.0	0.0	5.3	1.5	0.0	0.0	6.2	-6.1	0.0	0.0
	Ns		3746.9	3746.9	0.0	0.0	3376.2	3376.2	0.0	0.0	3179.8	3179.8	0.0	0.0
	Ms		-1229.6	2600.8	0.0	0.0	-1386.7	2084.0	0.0	0.0	-1605.9	1652.0	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.2	0.2	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	4.4	4.4	0.0	0.0
	Qs		1964.8	1964.8	0.0	0.0	1783.1	1783.1	0.0	0.0	1681.4	1681.4	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		170.0	170.0	95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0
	D		95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0	170.0	170.0	95.0	95.0	150.0	150.0
	d		87.3	87.3	162.3	162.3	87.3	87.3	162.3	162.3	87.5	87.5	142.5	142.5
	j		76.4	76.4	142.0	142.0	76.4	76.4	142.0	142.0	76.5	76.5	124.7	124.7
	配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	7-D32	7-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100
at		86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	55.58	55.58	23.82	23.82	
pt		0.53	0.53	0.24	0.24	0.53	0.53	0.24	0.24	0.39	0.39	0.17	0.17	
pw		1.17	1.17	0.42	0.42	1.17	1.17	0.42	0.42	1.19	1.19	0.42	0.42	
曲げ	Mal		2401.1	2401.1	0.0	0.0	2417.7	2417.7	0.0	0.0	1944.9	1944.9	0.0	0.0
	Mas		3976.9	3976.9	0.0	0.0	3853.5	3853.5	0.0	0.0	2866.1	2866.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		2413.2	2413.2	0.0	0.0	2140.4	2413.2	0.0	0.0	2140.4	2140.4	0.0	0.0
	cMy. 正		6308.9	6308.9	0.0	0.0	6015.0	6015.0	0.0	0.0	4605.2	4605.2	0.0	0.0
	gMy. 負		2413.1	2413.1	0.0	0.0	2135.0	2413.1	0.0	0.0	2135.0	2135.0	0.0	0.0
	cMy. 負		4473.3	4473.3	0.0	0.0	4318.8	4318.8	0.0	0.0	3228.9	3228.9	0.0	0.0
	H' (H)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)	
	Qd		2947.2	2947.2	0.0	0.0	2674.0	2674.0	0.0	0.0	2519.9	2519.9	0.0	0.0
	Qal		1104.0	1104.0	0.0	0.0	1104.0	1104.0	0.0	0.0	1490.0	1490.0	0.0	0.0
	Qas		3515.4	3515.4	0.0	0.0	3515.4	3515.4	0.0	0.0	3147.3	3147.3	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.90S	3.90S	0.00	0.00	3.54S	3.54S	0.00	0.00	4.70S	4.70S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.9	169.9	0.0	0.0
	Ld1		87.5	107.5	0.0	0.0	87.5	107.5	0.0	0.0	87.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			NG	NG		

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [5F-6F/壁_]				Y37レ-ΛX5軸 [6F-7F/壁_]				Y37レ-ΛX5軸 [7F-8F/壁_]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(53)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	4384.2	4384.2	0.0	0.0	3790.8	3790.8	0.0	0.0	3212.6	3212.6	0.0	0.0		
	MI	6.8	-5.4	0.0	0.0	1.7	-4.8	0.0	0.0	1.1	-0.5	0.0	0.0		
	Ns	2982.7	2982.7	0.0	0.0	2764.4	2764.4	0.0	0.0	2447.8	2447.8	0.0	0.0		
	Ms	-1511.7	1479.0	0.0	0.0	-1286.4	1590.2	0.0	0.0	-1384.9	1217.3	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	4.4	4.4	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0		
	Qs	1544.3	1544.3	0.0	0.0	1408.7	1408.7	0.0	0.0	1270.8	1270.8	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0		
	D	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	150.0	150.0	95.0	95.0	110.0	110.0		
	d	87.5	87.5	142.5	142.5	87.5	87.5	142.5	142.5	87.8	87.8	102.8	102.8		
	i	76.5	76.5	124.7	124.7	76.5	76.5	124.7	124.7	76.8	76.8	90.0	90.0		
	配筋	主筋	1	7-D32	7-D32	3-D32	3-D32	7-D32	7-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	9-100	9-100	2-100	2-100	9-100	9-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	
at		55.58	55.58	23.82	23.82	55.58	55.58	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82		
pt		0.39	0.39	0.17	0.17	0.39	0.39	0.17	0.17	0.46	0.46	0.23	0.23		
pw	1.19	1.19	0.42	0.42	1.19	1.19	0.42	0.42	1.15	1.15	0.27	0.27			
曲げ	Mal	1938.9	1938.9	0.0	0.0	1930.0	1930.0	0.0	0.0	1501.0	1501.0	0.0	0.0		
	Mas	2800.3	2800.3	0.0	0.0	2727.1	2727.1	0.0	0.0	2354.3	2354.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	2140.4	2140.4	0.0	0.0	1747.1	2140.4	0.0	0.0	1747.1	1747.1	0.0	0.0		
	cMy. 正	4250.4	4250.4	0.0	0.0	3885.4	3885.4	0.0	0.0	3242.8	3242.8	0.0	0.0		
	gMy. 負	2135.0	2135.0	0.0	0.0	1744.7	2135.0	0.0	0.0	1744.7	1744.7	0.0	0.0		
	cMy. 負	3146.5	3146.5	0.0	0.0	3054.4	3054.4	0.0	0.0	2640.3	2640.3	0.0	0.0		
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	2314.3	2314.3	0.0	0.0	2111.9	2111.9	0.0	0.0	1905.9	1905.9	0.0	0.0		
	Qal	1397.8	1397.8	0.0	0.0	1162.1	1162.1	0.0	0.0	905.2	905.2	0.0	0.0		
	Qas	3147.3	3147.3	0.0	0.0	3147.3	3147.3	0.0	0.0	2267.6	2267.6	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	4.32S	4.32S	0.00	0.00	3.94S	3.94S	0.00	0.00	4.13S	4.13S	0.00	0.00		
	Ld	169.9	169.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	87.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	NG	NG			OK	OK			OK	OK				

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚ-ΛX5軸 [8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX5軸 [9F-10F/壁]				Y3ﾌﾚ-ΛX5軸 [10F-11F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		2655.8	2655.8	0.0	0.0	2106.7	2106.7	0.0	0.0	1564.1	1564.1	0.0	0.0
	MI		-0.2	-0.8	0.0	0.0	-0.6	0.4	0.0	0.0	3.0	-0.1	0.0	0.0
	Ns		2093.3	2093.3	0.0	0.0	1706.7	1706.7	0.0	0.0	1322.1	1322.1	0.0	0.0
	Ms		-1249.7	1126.9	0.0	0.0	-1363.2	720.7	0.0	0.0	-1218.3	411.2	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		0.2	0.2	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
	Qs		1159.8	1159.8	0.0	0.0	1016.4	1016.4	0.0	0.0	797.5	797.5	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		110.0	110.0	95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0
	D		95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0	110.0	110.0	95.0	95.0	80.0	80.0
	d		87.8	87.8	102.8	102.8	87.8	87.8	102.8	102.8	87.8	87.8	72.8	72.8
	i		76.8	76.8	90.0	90.0	76.8	76.8	90.0	90.0	76.8	76.8	63.7	63.7
	j													
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82
	pt		0.46	0.46	0.23	0.23	0.46	0.46	0.23	0.23	0.52	0.52	0.31	0.31
pw		1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27	1.11	1.11	0.27	0.27	
曲げ	Mal		1178.8	1178.8	0.0	0.0	1189.8	1189.8	0.0	0.0	913.6	913.6	0.0	0.0
	Mas		2221.7	2221.7	0.0	0.0	2092.3	2092.3	0.0	0.0	1700.7	1700.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1490.5	1747.1	0.0	0.0	1490.5	1490.5	0.0	0.0	1187.4	1490.5	0.0	0.0
	cMy. 正		2907.6	2907.6	0.0	0.0	2638.1	2638.1	0.0	0.0	2076.8	2076.8	0.0	0.0
	gMy. 負		1487.8	1744.7	0.0	0.0	1487.8	1487.8	0.0	0.0	1184.8	1487.8	0.0	0.0
	cMy. 負		2473.8	2473.8	0.0	0.0	2314.9	2314.9	0.0	0.0	1881.9	1881.9	0.0	0.0
	H' (H)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		1739.6	1739.6	0.0	0.0	1524.4	1524.4	0.0	0.0	1195.7	1195.7	0.0	0.0
	Qal		642.3	642.3	0.0	0.0	904.5	904.5	0.0	0.0	467.1	467.1	0.0	0.0
	Qas		2153.5	2153.5	0.0	0.0	2153.5	2153.5	0.0	0.0	1526.9	1526.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.77S	3.77S	0.00	0.00	3.31S	3.31S	0.00	0.00	3.11S	3.11S	0.00	0.00
	Ld		184.2	184.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C3					
部材位置		Y37レ-4X5軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-4X5軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-4X6軸 [1F-2F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(58)	(45)	(0)	(0)		
応力	NI	1037.1	1037.1	0.0	0.0	509.5	509.5	0.0	0.0	3860.4	3860.4	0.0	0.0		
	MI	4.9	-3.2	0.0	0.0	-7.9	-2.5	0.0	0.0	97.0	-102.3	0.0	0.0		
	Ns	917.8	917.8	0.0	0.0	482.0	537.0	0.0	0.0	7926.0	-205.2	0.0	0.0		
	Ms	-1049.2	163.0	0.0	0.0	-706.1	-37.6	0.0	0.0	352.5	1878.7	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K1			K1	K2				
	QI	2.9	2.9	0.0	0.0	-1.9	-1.9	0.0	0.0	61.8	61.8	0.0	0.0		
	Qs	598.2	598.2	0.0	0.0	335.3	335.3	0.0	0.0	1078.4	1078.4	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	80.0	80.0	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0	110.0	110.0	80.0	80.0		
	D	95.0	95.0	80.0	80.0	95.0	95.0	80.0	80.0	80.0	80.0	110.0	110.0		
	d	87.8	87.8	72.8	72.8	87.8	87.8	72.8	72.8	72.8	72.8	102.8	102.8		
	i	76.8	76.8	63.7	63.7	76.8	76.8	63.7	63.7	63.7	63.7	90.0	90.0		
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	
at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82		
pt		0.52	0.52	0.31	0.31	0.52	0.52	0.31	0.31	0.90	0.90	0.27	0.27		
pw	1.11	1.11	0.27	0.27	1.11	1.11	0.27	0.27	1.15	1.15	0.32	0.32			
曲げ	Mal	938.8	938.8	0.0	0.0	799.1	799.1	0.0	0.0	1299.4	1299.4	0.0	0.0		
	Mas	1563.7	1563.7	0.0	0.0	1412.7	1432.0	0.0	0.0	2586.4	1957.6	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1187.4	1187.4	0.0	0.0	1040.8	1187.4	0.0	0.0	1154.4	5355.5	0.0	0.0		
	cMy. 正	1812.7	1812.7	0.0	0.0	1542.8	1542.8	0.0	0.0	4557.2	4557.2	0.0	0.0		
	gMy. 負	1184.8	1184.8	0.0	0.0	1041.0	1184.8	0.0	0.0	1115.3	5069.7	0.0	0.0		
	cMy. 負	1710.9	1710.9	0.0	0.0	1517.9	1517.9	0.0	0.0	2114.3	2114.3	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (323)		0 (0)			
	Qd	895.8	895.8	0.0	0.0	501.9	501.9	0.0	0.0	1586.7	1586.7	0.0	0.0		
	Qal	640.9	640.9	0.0	0.0	467.1	467.1	0.0	0.0	728.0	728.0	0.0	0.0		
	Qas	1526.9	1526.9	0.0	0.0	1526.9	1526.9	0.0	0.0	1880.2	1880.2	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.33S	2.33S	0.00	0.00	1.31S	1.31S	0.00	0.00	2.49S	2.49S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	103.8	116.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΔX6軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΔX6軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΔX6軸 [4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(53)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3517.0	3517.0	0.0	0.0	3183.9	3183.9	0.0	0.0	2859.4	2859.4	0.0	0.0	
	MI	79.0	-57.1	0.0	0.0	75.4	-70.6	0.0	0.0	74.7	-66.6	0.0	0.0	
	Ns	6978.8	55.2	0.0	0.0	6093.3	274.5	0.0	0.0	377.9	377.9	0.0	0.0	
	Ms	675.8	1183.7	0.0	0.0	613.7	893.5	0.0	0.0	-596.1	597.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K1	K2			K2	K2			
	QI	48.6	48.6	0.0	0.0	52.1	52.1	0.0	0.0	50.5	50.5	0.0	0.0	
	Qs	991.0	991.0	0.0	0.0	785.0	785.0	0.0	0.0	701.7	701.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	
	D	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	
	d	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	
	i	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	
	配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	2-100	2-100	10-100	10-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
pt		0.90	0.90	0.27	0.27	0.90	0.90	0.27	0.27	0.54	0.54	0.27	0.27	
pw		1.15	1.15	0.32	0.32	1.15	1.15	0.32	0.32	0.69	0.69	0.32	0.32	
曲げ		Mal	1319.6	1319.6	0.0	0.0	1339.0	1339.0	0.0	0.0	1101.5	1101.5	0.0	0.0
	Mas	2642.3	2035.0	0.0	0.0	2693.8	2099.7	0.0	0.0	1337.8	1337.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1154.4	1154.4	0.0	0.0	876.3	1154.4	0.0	0.0	876.3	876.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	4356.6	4356.6	0.0	0.0	4148.5	4148.5	0.0	0.0	3084.2	3084.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	1115.3	1115.3	0.0	0.0	842.5	1115.3	0.0	0.0	842.5	842.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	2202.0	2202.0	0.0	0.0	2288.9	2288.9	0.0	0.0	1457.4	1457.4	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1462.2	1462.2	0.0	0.0	1151.5	1151.5	0.0	0.0	1027.3	1027.3	0.0	0.0	
	Qal	737.3	737.3	0.0	0.0	798.1	798.1	0.0	0.0	785.8	785.8	0.0	0.0	
	Qas	1880.2	1880.2	0.0	0.0	1880.2	1880.2	0.0	0.0	1402.8	1402.8	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	付着	Ta	2.30S	2.30S	0.00	0.00	1.81S	1.81S	0.00	0.00	2.69S	2.69S	0.00	0.00
Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ld1		87.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			



断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [7F-8F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	2535.1	2535.1	0.0	0.0	2211.3	2211.3	0.0	0.0	1889.3	1889.3	0.0	0.0		
	MI	75.0	-67.3	0.0	0.0	74.2	-67.2	0.0	0.0	76.6	-67.2	0.0	0.0		
	Ns	470.3	470.3	0.0	0.0	540.9	540.9	0.0	0.0	576.1	576.1	0.0	0.0		
	Ms	-527.4	494.9	0.0	0.0	-456.8	558.5	0.0	0.0	-553.0	525.4	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	50.8	50.8	0.0	0.0	50.5	50.5	0.0	0.0	51.4	51.4	0.0	0.0		
	Qs	618.9	618.9	0.0	0.0	601.3	601.3	0.0	0.0	633.4	633.4	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0		
	D	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0		
	d	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8		
	i	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0		
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82		
pt		0.54	0.54	0.27	0.27	0.54	0.54	0.27	0.27	0.54	0.54	0.27	0.27		
pw		0.69	0.69	0.32	0.32	0.69	0.69	0.32	0.32	0.46	0.46	0.32	0.32		
曲げ	Mal	1105.3	1105.3	0.0	0.0	1110.8	1110.8	0.0	0.0	1115.9	1115.9	0.0	0.0		
	Mas	1365.6	1365.6	0.0	0.0	1386.7	1386.7	0.0	0.0	1401.8	1401.8	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	876.3	876.3	0.0	0.0	777.2	876.3	0.0	0.0	777.2	777.2	0.0	0.0		
	cMy. 正	2880.8	2880.8	0.0	0.0	2670.5	2670.5	0.0	0.0	2459.5	2459.5	0.0	0.0		
	gMy. 負	842.5	842.5	0.0	0.0	745.7	842.5	0.0	0.0	745.7	745.7	0.0	0.0		
	cMy. 負	1493.3	1493.3	0.0	0.0	1520.7	1520.7	0.0	0.0	1534.3	1534.3	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	903.0	903.0	0.0	0.0	876.7	876.7	0.0	0.0	924.4	924.4	0.0	0.0		
	Qal	787.2	787.2	0.0	0.0	789.4	789.4	0.0	0.0	781.6	781.6	0.0	0.0		
	Qas	1402.8	1402.8	0.0	0.0	1402.8	1402.8	0.0	0.0	1164.2	1164.2	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.36S	2.36S	0.00	0.00	2.29S	2.29S	0.00	0.00	2.42S	2.42S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(33)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	1567.8	1567.8	0.0	0.0	1248.8	1248.8	0.0	0.0	930.2	930.2	0.0	0.0		
	MI	74.4	-64.4	0.0	0.0	74.7	-64.6	0.0	0.0	73.4	-64.4	0.0	0.0		
	Ns	603.0	2532.5	0.0	0.0	585.9	1911.8	0.0	0.0	1330.6	1330.6	0.0	0.0		
	Ms	-536.5	-541.6	0.0	0.0	-570.1	-353.0	0.0	0.0	688.7	-222.2	0.0	0.0		
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1				
	QI	49.2	49.2	0.0	0.0	49.8	49.8	0.0	0.0	49.2	49.2	0.0	0.0		
	Qs	567.3	567.3	0.0	0.0	494.1	494.1	0.0	0.0	417.4	417.4	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0		
	D	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0		
	d	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8		
	i	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0		
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82		
pt		0.54	0.54	0.27	0.27	0.54	0.54	0.27	0.27	0.54	0.54	0.27	0.27		
pw	0.46	0.46	0.32	0.32	0.46	0.46	0.32	0.32	0.46	0.46	0.32	0.32			
曲げ	Mal	887.8	887.8	0.0	0.0	898.1	898.1	0.0	0.0	880.6	880.6	0.0	0.0		
	Mas	1403.3	1794.6	0.0	0.0	1398.3	1775.5	0.0	0.0	1612.7	1612.7	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	680.8	777.2	0.0	0.0	680.8	680.8	0.0	0.0	481.7	680.8	0.0	0.0		
	cMy. 正	2213.0	2213.0	0.0	0.0	2011.2	2011.2	0.0	0.0	1810.5	1810.5	0.0	0.0		
	gMy. 負	649.4	745.7	0.0	0.0	649.4	649.4	0.0	0.0	450.3	649.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	1543.1	1543.1	0.0	0.0	1536.6	1536.6	0.0	0.0	1515.2	1515.2	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	826.4	826.4	0.0	0.0	716.3	716.3	0.0	0.0	601.4	601.4	0.0	0.0		
	Qal	691.7	691.7	0.0	0.0	695.7	695.7	0.0	0.0	698.8	698.8	0.0	0.0		
	Qas	1069.5	1069.5	0.0	0.0	1069.5	1069.5	0.0	0.0	1069.5	1069.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	2.16S	2.16S	0.00	0.00	1.87S	1.87S	0.00	0.00	1.57S	1.57S	0.00	0.00		
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	101.3	108.8	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				C3			
部材位置		Y37レ-4X6軸[11F-12F/壁]				Y37レ-4X6軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	615.5	615.5	0.0	0.0	299.6	299.6	0.0	0.0
	MI	62.6	-60.3	0.0	0.0	132.2	-73.0	0.0	0.0
	Ns	824.0	407.0	0.0	0.0	373.9	225.3	0.0	0.0
	Ms	606.7	-105.2	0.0	0.0	460.6	-166.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K2			K1	K2		
	QI	43.9	43.9	0.0	0.0	72.7	72.7	0.0	0.0
	Qs	281.6	281.6	0.0	0.0	179.5	179.5	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0
	D	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0
	d	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8
配筋	j	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0
	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32
		2							
	芯鉄筋								
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82
	pt	0.54	0.54	0.27	0.27	0.54	0.54	0.27	0.27
曲げ	pw	0.46	0.46	0.32	0.32	0.46	0.46	0.32	0.32
	Mal	792.2	792.2	0.0	0.0	701.1	701.1	0.0	0.0
	Mas	1467.6	1345.7	0.0	0.0	1335.9	1291.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	481.7	481.7	0.0	0.0	515.7	481.7	0.0	0.0
	cMy. 正	1626.2	1626.2	0.0	0.0	1455.2	1455.2	0.0	0.0
	gMy. 負	450.3	450.3	0.0	0.0	460.6	450.3	0.0	0.0
	cMy. 負	1468.0	1468.0	0.0	0.0	1397.3	1397.3	0.0	0.0
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)	
	Qd	400.4	400.4	0.0	0.0	233.0	233.0	0.0	0.0
	Qal	719.8	719.8	0.0	0.0	608.8	608.8	0.0	0.0
	Qas	1069.5	1069.5	0.0	0.0	1069.5	1069.5	0.0	0.0
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.05S	1.05S	0.00	0.00	0.61S	0.61S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		


A-4. 3. 3RC壁の断面計算

(1) RC壁の計算指定

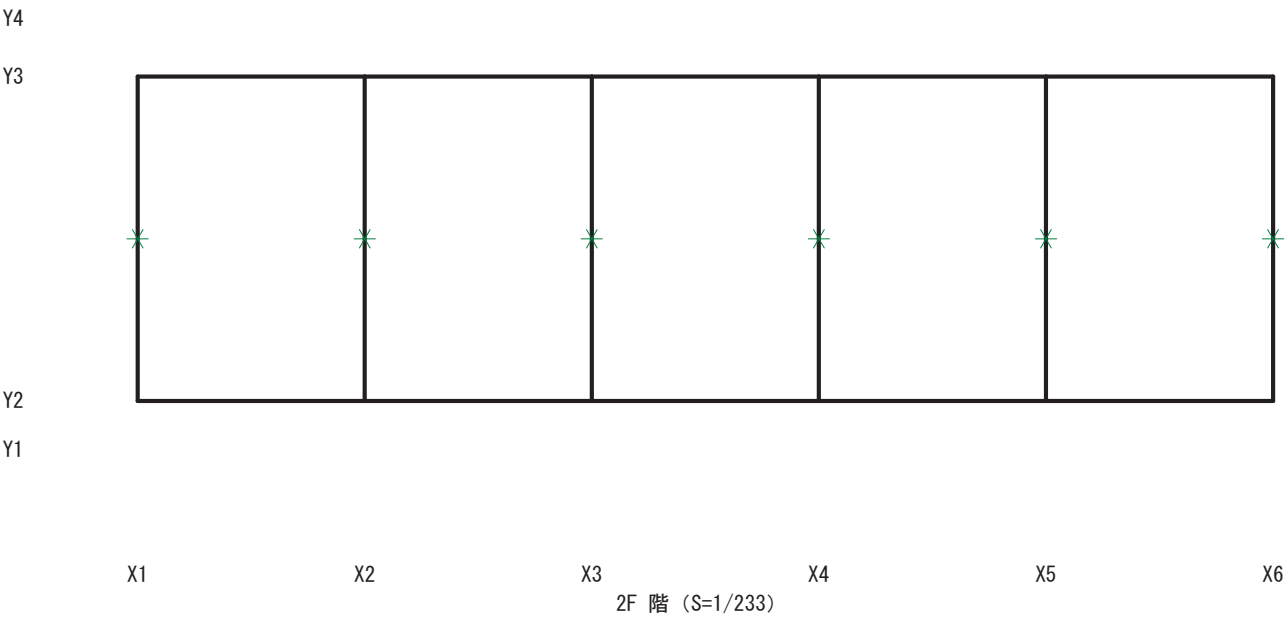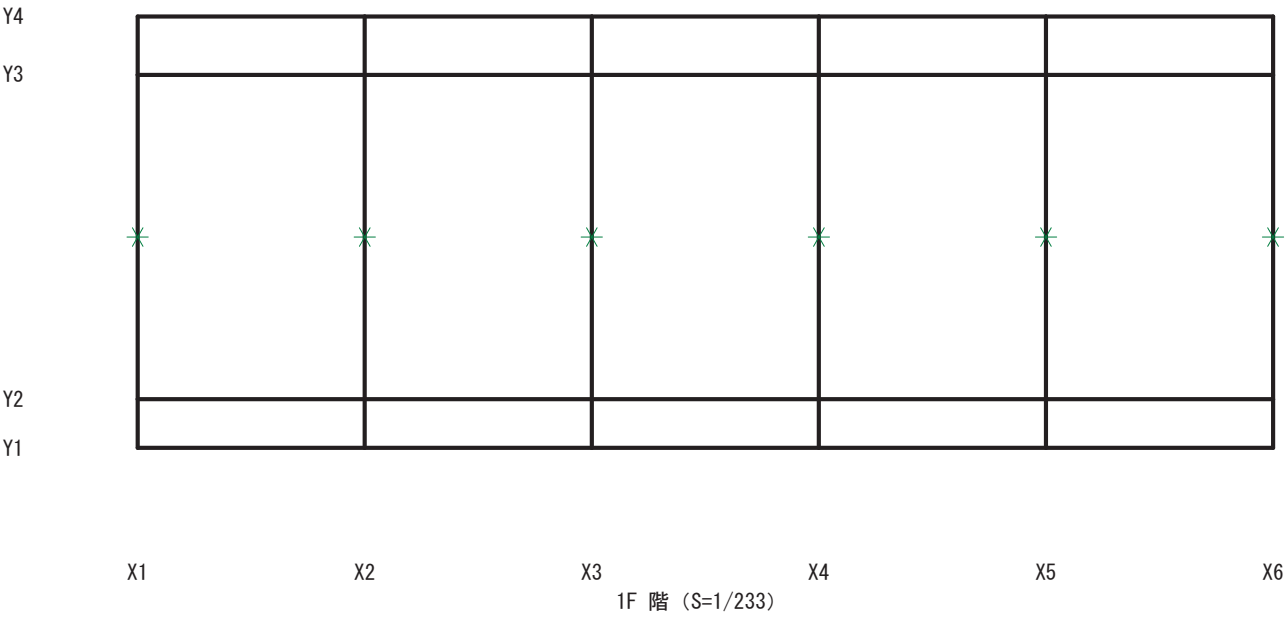

Y4
Y3


Y2
Y1

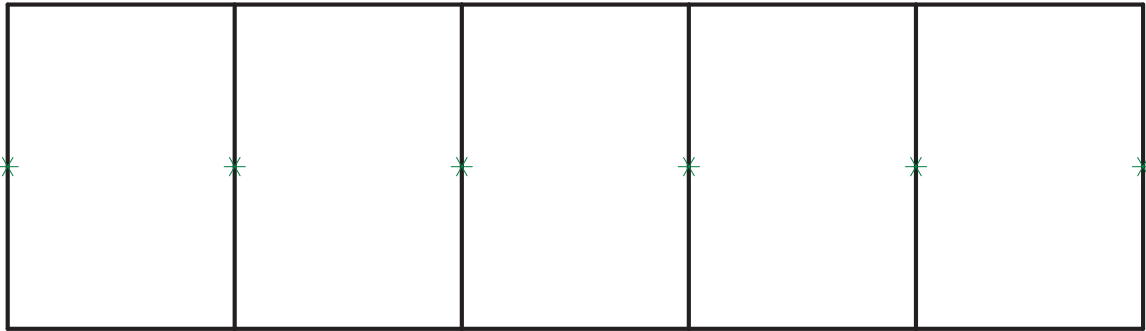

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

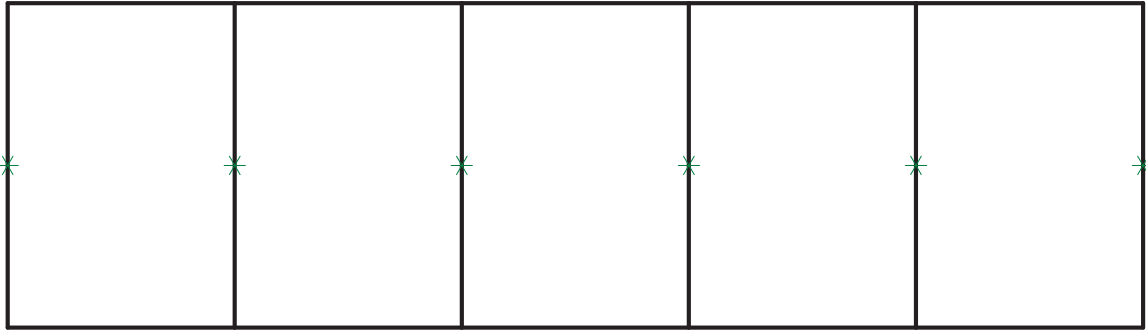

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

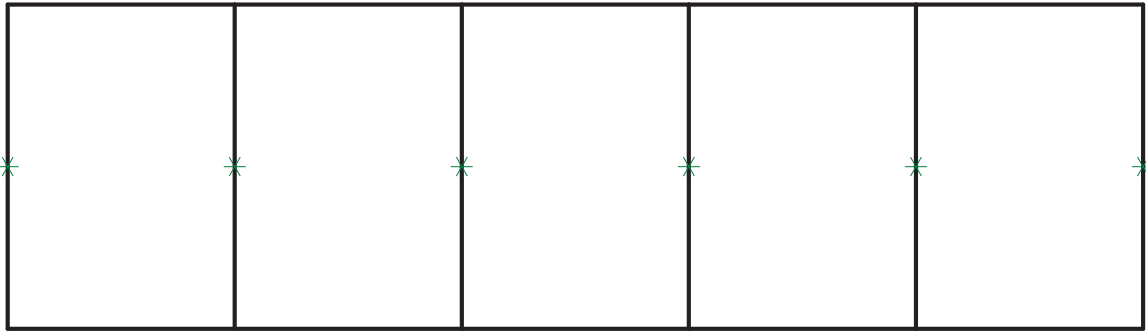

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

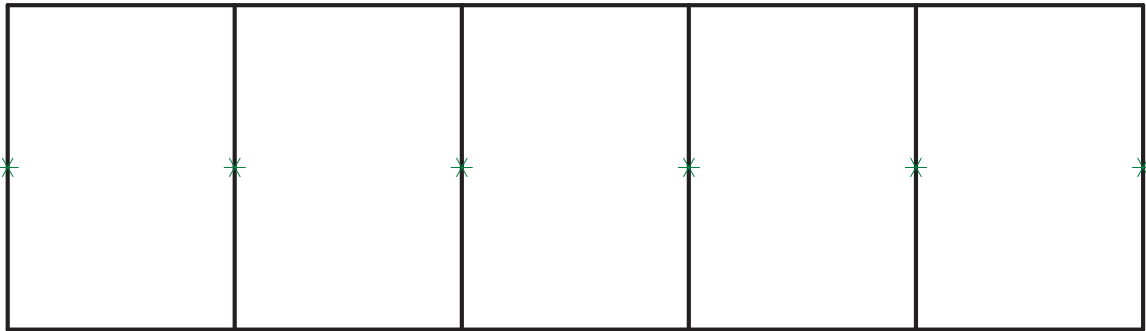

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

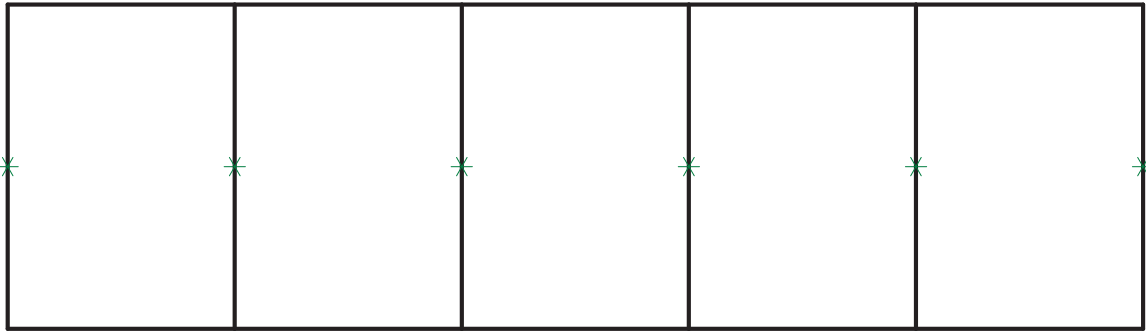

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

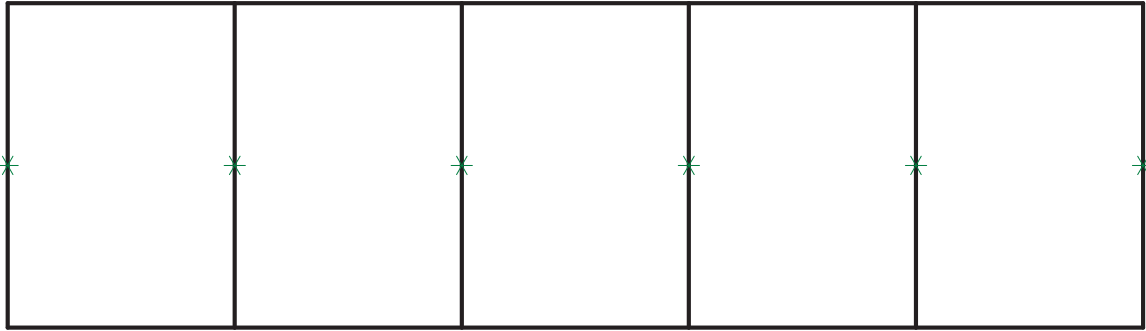

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/233)

Y4
Y3


Y2
Y1

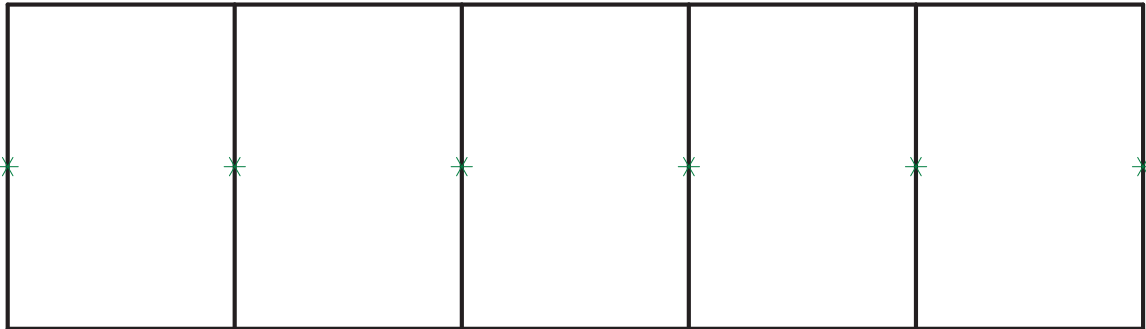



X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/233)

Y4
Y3

Y2
Y1

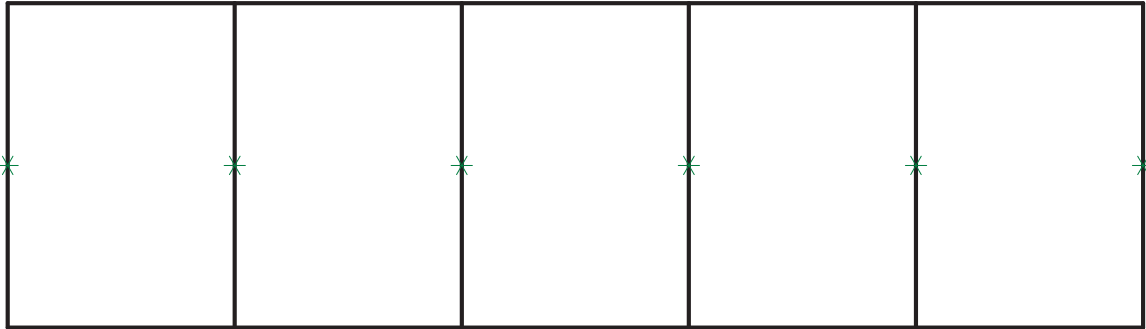

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/233)

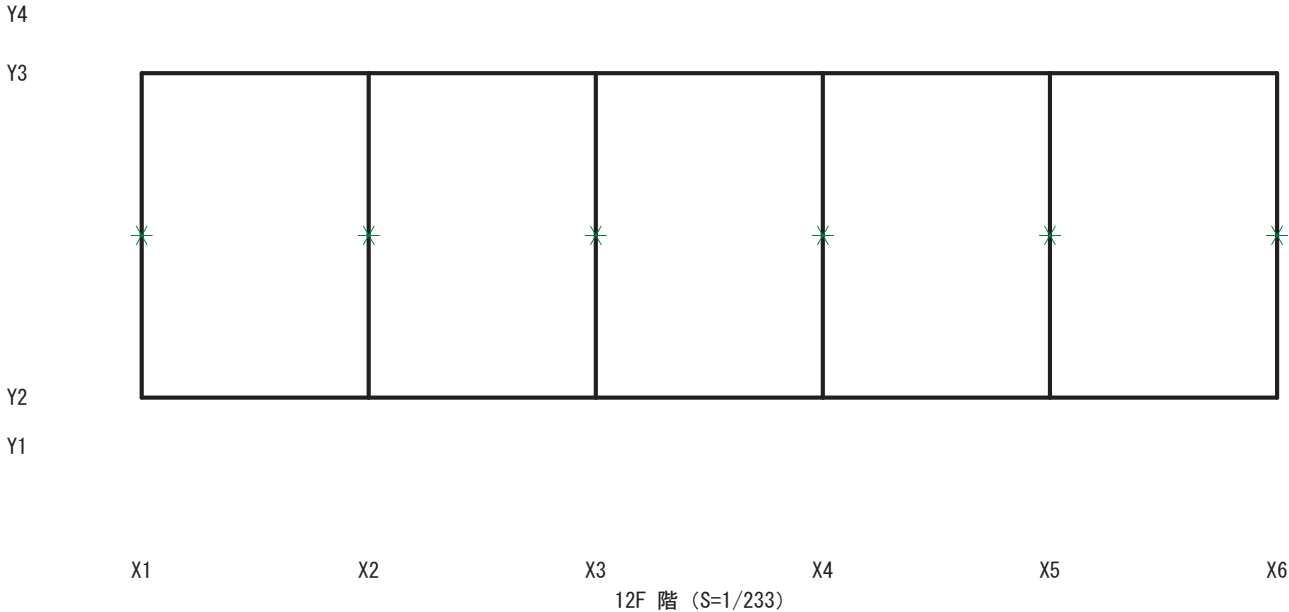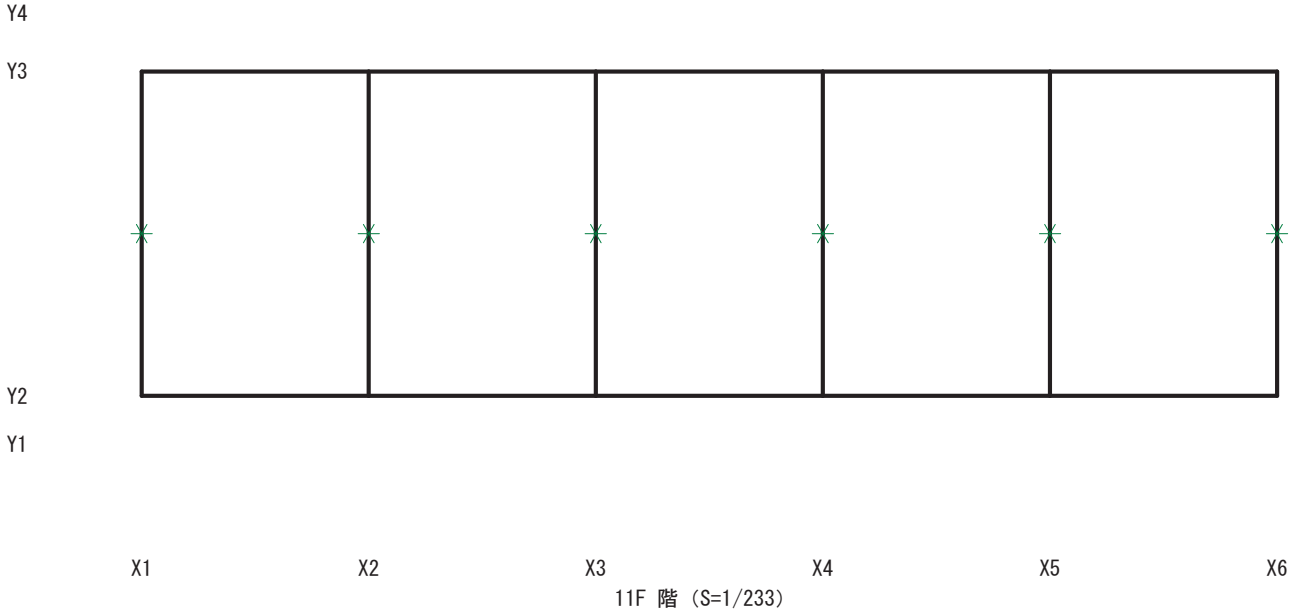

(2) R C 壁 の 計 算 条 件

- 1) 計算指定 : 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート : ルート 3
- 3) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋 : R C 規 準 (1999) 19 条 (26) ~ (28) 式による
 - イ) 許容せん断力R C 規 準 (1999) 19 条 (22) 式による
 - ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$
 - エ) せん断力の判定(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 を OK とする
- 4) 付帯柱の検討
 - 許容圧縮耐力 : R C 規 準 (1999) 19 条 (19.8) 式による
 - 許容引張耐力 : R C 規 準 (1999) 19 条 (19.9) 式による
 - (設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 を OK とする

(3) RC壁の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
形状	t	cm	壁厚
	Lo/Ho	cm	①/②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	cm	①/②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	cm	①/②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r		開口による低減率で、r1～r3の最小値
	r1		開口による低減率(=1-Lo/L)
	r2		開口による低減率(=1-√((Ho・Lo)/(H・L)))
r3		開口による低減率(=1-Ho/H)	
材質			コンクリート：Fcは普通コンクリート、Lcは軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③：①：鉄筋太物種別1、②：鉄筋太物種別2、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	ps	%	壁筋比
応力	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax(Q1, rQw)を用います。
	L. no		上記Qdsの短期荷重ケース記号(注1)
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力(=ps・t・L'・ft)
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は1/2
	Q1	kN	壁の許容せん断力(=r・t・L・fs)
	Q2	kN	壁の許容せん断力(=r(Qw+ΣQc))
判定			作用せん断力に対する判定結果
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm2	①-②, ③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm2	①-②, ③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm2	①-②, ③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X	主筋1	壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1	壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2	壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋	壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号(注1)
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		W2a		W2a		W2a		W2a		
部材位置		1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	913 / 260		913 / 230		913 / 230		913 / 230		
	L/H	1000 / 323		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.677		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.1		0.3		0.5		0.2		
	Qds	1369.4		1284.0		1222.0		1174.7		
	L. no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	979.2		979.2		979.2		979.2		
	Qw	1920.1		1920.1		1920.1		1920.1		
	rQw	1228.9		1228.9		1228.9		1228.9		
	ΣQc	2181.5		2181.5		2181.5		2181.5		
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1468.8		
	Q2	2625.0		2625.0		2625.0		2625.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	130.7		122.6		116.7		112.1		
	Tv	75.1		70.5		67.1		64.5		
	Th	170.9		170.3		162.1		155.8		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	60x 65	80x110	60x 65	80x110	60x 65	80x110	60x 65	80x110	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	10-D32	4-D32	10-D32	4-D32	10-D32	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	79.40	174.68	79.40	174.68	79.40	174.68	63.52	111.16	
	長期	NI	7007.4	7007.4	6397.4	6397.4	5803.0	5803.0	5217.3	5217.3
		MI	3976.9	3976.9	3557.6	3557.6	3164.2	3164.2	2812.1	2812.1
		Nc	3901.4	3901.4	3554.5	3554.5	3217.9	3217.9	2889.9	2889.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	5823.4	13075.4	5823.4	13075.4	5823.4	13075.4	5594.7	12160.7
		Nat	1548.3	3406.3	1548.3	3406.3	1548.3	3406.3	1238.6	2167.6
	短期	Ns	12834.3	12834.3	11448.1	11448.1	10089.2	10089.2	8896.1	8896.1
		Ms	35159.3	35159.3	29783.8	29783.8	25078.7	25078.7	21534.4	21534.4
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	9933.1	9933.1	8702.4	8702.4	7552.5	7552.5	6601.5	6601.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11646.7	26150.8	11646.7	26150.8	11646.7	26150.8	11189.4	24321.4
	Nat	3096.6	6812.5	3096.6	6812.5	3096.6	6812.5	2477.3	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2a		W2		W2		W2		
部材位置		5F階X17レ-AY2軸		6F階X17レ-AY2軸		7F階X17レ-AY2軸		8F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	913 / 230		913 / 230		913 / 230		913 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.661		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.681		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	1.8		3.2		4.9		6.3		
	Qds	1139.6		1078.4		1014.6		936.3		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	979.2		979.2		979.2		875.5		
	Qw	1920.1		1920.1		1920.1		1920.1		
	rQw	1228.9		1228.9		1228.9		1228.9		
	ΣQc	2181.5		2181.5		2181.5		1974.3		
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1313.3		
	Q2	2625.0		2625.0		2625.0		2492.4		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	108.8		102.9		96.9		89.4	
Tv		62.5		59.2		55.7		51.4		
Th		151.1		143.0		134.6		123.7		
aTd		3-D13 264.8		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
aTv		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
aTh		5-D13 187.3		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱				左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱
	B x D	60x 65	80x110	60x 65	80x110	60x 65	80x110	60x 65	80x110	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	
	長期	NI	4631.5	4631.5	4045.8	4045.8	3461.1	3461.1	2876.7	2876.7
		MI	2462.3	2462.3	2117.1	2117.1	1783.3	1783.3	1453.8	1453.8
		Nc	2562.0	2562.0	2234.6	2234.6	1908.9	1908.9	1583.7	1583.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	5594.7	12160.7	5594.7	12160.7	5594.7	12160.7	4310.4	9320.6
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	7714.1	7714.1	6544.4	6544.4	5410.2	5410.2	4292.1	4292.1
		Ms	18027.9	18027.9	14723.1	14723.1	11794.4	11794.4	8974.4	8974.4
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	5659.8	5659.8	4744.5	4744.5	3884.5	3884.5	3043.5	3043.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11189.4	24321.4	11189.4	24321.4	11189.4	24321.4	8620.7	18641.2
	Nat	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	913 / 230		913 / 230		913 / 230		913 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.661		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.681		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
応力	Qdl	7.8		8.9		9.6		10.1		
	Qds	839.7		725.1		590.9		429.5		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	875.5		875.5		875.5		875.5		
	Qw	1920.1		1920.1		1920.1		1920.1		
	rQw	1228.9		1228.9		1228.9		1228.9		
	ΣQc	1974.3		1974.3		1974.3		1974.3		
	Q1	1313.3		1313.3		1313.3		1313.3		
	Q2	2492.4		2492.4		2492.4		2492.4		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td	80.2		69.2		56.4		41.0		
	Tv	46.1		39.8		32.4		23.6		
	Th	111.4		96.2		78.4		56.7		
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	60x 65	80x110	60x 65	80x110	60x 65	80x110	60x 65	80x110	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
	Y	主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	
	長期	NI	2297.4	2297.4	1717.9	1717.9	1145.8	1145.8	570.6	570.6
		MI	1124.8	1124.8	800.5	800.5	479.9	479.9	162.5	162.5
		Nc	1261.2	1261.2	939.0	939.0	620.9	620.9	301.5	301.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4310.4	9320.6	4310.4	9320.6	4310.4	9320.6	4310.4	9320.6
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6
		Ns	3285.6	3285.6	2329.9	2329.9	1483.6	1483.6	702.3	702.3
	短期	Ms	6345.0	6345.0	3984.1	3984.1	2157.9	2157.9	749.6	749.6
		L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	2277.3	2277.3	1563.4	1563.4	957.6	957.6	426.1	426.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8620.7	18641.2	8620.7	18641.2	8620.7	18641.2	8620.7	18641.2
Nat		2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X27レ-ムY2軸		2F階X27レ-ムY2軸		3F階X27レ-ムY2軸		4F階X27レ-ムY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	855 / 260		855 / 230		855 / 230		885 / 230		
	L/H	1000 / 323		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
r3	1.000		1.000		1.000		1.000			
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
応力	Qdl	0.1		0.2		0.3		0.1		
	Qds	2261.9		2205.6		2116.0		1997.6		
	L. no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1799.1		1799.1		1799.1		1862.2		
	rQw	1799.1		1799.1		1799.1		1862.2		
	ΣQc	4343.9		4343.9		4343.9		3504.6		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	6143.1		6143.1		6143.1		5366.8		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	60x120	95x170	60x120	95x170	60x120	95x170	60x 80	95x150	
	X	主筋1	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	3-D32
		主筋2								
	Y	芯鉄筋								
		主筋1	5-D32	9-D35	5-D32	9-D35	5-D32	9-D35	3-D32	7-D32
		主筋2								
	Ag	95.28	210.54	95.28	210.54	95.28	210.54	63.52	127.04	
	長期	NI	12266.6	12266.6	11157.1	11157.1	10067.6	10067.6	9002.2	9002.2
		MI	7371.9	7371.9	6579.2	6579.2	5825.4	5825.4	5123.0	5123.0
		Nc	6870.5	6870.5	6236.5	6236.5	5616.4	5616.4	5013.4	5013.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10012.0	22411.8	10012.0	22411.8	10012.0	22411.8	6674.7	18929.4
		Nat	1858.0	4105.5	1858.0	4105.5	1858.0	4105.5	1238.6	2477.3
	短期	Ns	12339.3	12339.3	11226.3	11226.3	10131.4	10131.4	9060.3	9060.3
		Ms	59123.9	59123.9	51023.4	51023.4	44074.2	44074.2	37427.1	37427.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
Nc		12082.1	12082.1	10715.5	10715.5	9473.1	9473.1	8272.9	8272.9	
Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		20024.1	44823.6	20024.1	44823.6	20024.1	44823.6	13349.4	37858.8	
Nat		3715.9	8211.1	3715.9	8211.1	3715.9	8211.1	2477.3	4954.6	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	885 / 230		885 / 230		915 / 230		915 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.9		1.6		2.4		3.1		
	Qds	1853.1		1697.5		1524.6		1336.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1368.0		
	Qw	1862.2		1862.2		1925.4		1925.4		
	rQw	1862.2		1862.2		1925.4		1925.4		
	ΣQc	3504.6		3504.6		2340.9		2111.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2052.0		
	Q2	5366.8		5366.8		4266.3		4037.1		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td								
Tv										
Th										
aTd										
aTv										
aTh										
判定										
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	60x 80	95x150	60x 80	95x150	60x 60	95x110	60x 60	95x110	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	7-D32	3-D32	7-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	127.04	63.52	127.04	63.52	111.16	63.52	111.16	
	長期	NI	7949.6	7949.6	6897.0	6897.0	5874.7	5874.7	4867.2	4867.2
		MI	4413.4	4413.4	3701.4	3701.4	3077.1	3077.1	2491.7	2491.7
		Nc	4416.1	4416.1	3818.6	3818.6	3245.0	3245.0	2682.8	2682.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	6674.7	18929.4	6674.7	18929.4	5234.7	14140.7	4040.4	10805.6
		Nat	1238.6	2477.3	1238.6	2477.3	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	8001.0	8001.0	6940.6	6940.6	5909.7	5909.7	4894.0	4894.0
		Ms	31109.6	31109.6	25198.8	25198.8	19815.3	19815.3	14965.0	14965.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7111.5	7111.5	5990.2	5990.2	4936.4	4936.4	3943.5	3943.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13349.4	37858.8	13349.4	37858.8	10469.4	28281.4	8080.7	21611.2
	Nat	2477.3	4954.6	2477.3	4954.6	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X2フﾚｰﾑY2軸		10F階X2フﾚｰﾑY2軸		11F階X2フﾚｰﾑY2軸		12F階X2フﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	915 / 230		930 / 230		930 / 230		930 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	3.9		4.5		4.8		5.0		
	Qds	1135.9		916.9		675.6		394.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1368.0		1368.0		1368.0		1368.0		
	Qw	1925.4		1956.9		1956.9		1956.9		
	rQw	1925.4		1956.9		1956.9		1956.9		
	ΣQc	2111.7		1660.5		1660.5		1660.5		
	Q1	2052.0		2052.0		2052.0		2052.0		
	Q2	4037.1		3617.5		3617.5		3617.5		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
	付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
B x D		60x 60	95x110	60x 60	95x 80	60x 60	95x 80	60x 60	95x 80	
X		主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
Y		主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	5-D32	3-D32	5-D32	3-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
Ag		63.52	111.16	63.52	95.28	63.52	95.28	63.52	95.28	
長期		NI	3880.0	3880.0	2901.8	2901.8	1940.6	1940.6	979.4	979.4
		MI	1884.1	1884.1	1317.7	1317.7	795.1	795.1	265.7	265.7
		Nc	2128.4	2128.4	1582.7	1582.7	1049.8	1049.8	516.3	516.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4040.4	10805.6	4040.4	8040.5	4040.4	8040.5	4040.4	8040.5
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0
短期		Ns	3900.6	3900.6	2916.2	2916.2	1950.0	1950.0	983.8	983.8
		Ms	10588.1	10588.1	6850.2	6850.2	3773.2	3773.2	1366.4	1366.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3009.1	3009.1	2143.1	2143.1	1352.3	1352.3	628.6	628.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8080.7	21611.2	8080.7	16081.1	8080.7	16081.1	8080.7	16081.1
Nat		2477.3	4335.2	2477.3	3715.9	2477.3	3715.9	2477.3	3715.9	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	855 / 260		855 / 230		855 / 230		885 / 230		
	L/H	1000 / 323		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.1		0.2		0.3		0.1		
	Qds	2262.1		2206.0		2116.5		1997.7		
	L. no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1799.1		1799.1		1799.1		1862.2		
	rQw	1799.1		1799.1		1799.1		1862.2		
	ΣQc	4343.9		4343.9		4343.9		3504.6		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	6143.1		6143.1		6143.1		5366.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	60x120	95x170	60x120	95x170	60x120	95x170	60x 80	95x150	
	X	主筋1	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D32	9-D35	5-D32	9-D35	5-D32	9-D35	3-D32	7-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	210.54	95.28	210.54	95.28	210.54	63.52	127.04	
	長期	NI	12362.6	12362.6	11246.8	11246.8	10151.4	10151.4	9068.5	9068.5
		MI	7576.0	7576.0	6791.6	6791.6	6051.7	6051.7	5304.8	5304.8
		Nc	6938.9	6938.9	6302.5	6302.5	5680.9	5680.9	5064.7	5064.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10012.0	22411.8	10012.0	22411.8	10012.0	22411.8	6674.7	18929.4
		Nat	1858.0	4105.5	1858.0	4105.5	1858.0	4105.5	1238.6	2477.3
	短期	Ns	12367.5	12367.5	11251.6	11251.6	10155.9	10155.9	9072.6	9072.6
		Ms	59216.7	59216.7	51136.4	51136.4	44219.1	44219.1	37544.8	37544.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12105.4	12105.4	10739.4	10739.4	9499.9	9499.9	8290.8	8290.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	20024.1	44823.6	20024.1	44823.6	20024.1	44823.6	13349.4	37858.8
	Nat	3715.9	8211.1	3715.9	8211.1	3715.9	8211.1	2477.3	4954.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	885 / 230		885 / 230		915 / 230		915 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.9		1.6		2.4		3.1		
	Qds	1852.5		1696.1		1522.5		1333.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1368.0		
	Qw	1862.2		1862.2		1925.4		1925.4		
	rQw	1862.2		1862.2		1925.4		1925.4		
	ΣQc	3504.6		3504.6		2340.9		2111.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2052.0		
	Q2	5366.8		5366.8		4266.3		4037.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	60x 80	95x150	60x 80	95x150	60x 60	95x110	60x 60	95x110	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	7-D32	3-D32	7-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	127.04	63.52	127.04	63.52	111.16	63.52	111.16	
	長期	NI	7998.4	7998.4	6928.3	6928.3	5899.5	5899.5	4885.9	4885.9
		MI	4551.4	4551.4	3795.8	3795.8	3157.2	3157.2	2557.1	2557.1
		Nc	4454.3	4454.3	3843.7	3843.7	3265.5	3265.5	2698.7	2698.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	6674.7	18929.4	6674.7	18929.4	5234.7	14140.7	4040.4	10805.6
		Nat	1238.6	2477.3	1238.6	2477.3	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	8002.0	8002.0	6931.3	6931.3	5902.2	5902.2	4888.3	4888.3
		Ms	31195.0	31195.0	25251.0	25251.0	19864.2	19864.2	15003.2	15003.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7120.5	7120.5	5990.8	5990.8	4937.5	4937.5	3944.5	3944.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13349.4	37858.8	13349.4	37858.8	10469.4	28281.4	8080.7	21611.2
	Nat	2477.3	4954.6	2477.3	4954.6	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X3フレムY2軸		10F階X3フレムY2軸		11F階X3フレムY2軸		12F階X3フレムY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	915 / 230		930 / 230		930 / 230		930 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	3.9		4.4		4.8		5.0		
	Qds	1133.1		913.7		672.3		391.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1368.0		1368.0		1368.0		1368.0		
	Qw	1925.4		1956.9		1956.9		1956.9		
	rQw	1925.4		1956.9		1956.9		1956.9		
	ΣQc	2111.7		1660.5		1660.5		1660.5		
	Q1	2052.0		2052.0		2052.0		2052.0		
	Q2	4037.1		3617.5		3617.5		3617.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		60x 60	95x110	60x 60	95x 80	60x 60	95x 80	60x 60	95x 80
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	5-D32	3-D32	5-D32	3-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		63.52	111.16	63.52	95.28	63.52	95.28	63.52	95.28
	長期	NI	3897.3	3897.3	2917.6	2917.6	1944.6	1944.6	969.7	969.7
		MI	1936.4	1936.4	1357.6	1357.6	819.7	819.7	280.5	280.5
		Nc	2142.3	2142.3	1594.5	1594.5	1054.3	1054.3	512.9	512.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4040.4	10805.6	4040.4	8040.5	4040.4	8040.5	4040.4	8040.5
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0
	短期	Ns	3899.2	3899.2	2919.0	2919.0	1945.4	1945.4	969.9	969.9
		Ms	10619.5	10619.5	6875.2	6875.2	3787.4	3787.4	1375.3	1375.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3011.6	3011.6	2147.0	2147.0	1351.5	1351.5	622.5	622.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8080.7	21611.2	8080.7	16081.1	8080.7	16081.1	8080.7	16081.1
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X4フレームY2軸		2F階X4フレームY2軸		3F階X4フレームY2軸		4F階X4フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	855 / 260		855 / 230		855 / 230		885 / 230		
	L/H	1000 / 323		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.1		0.2		0.3		0.1		
	Qds	2262.1		2206.0		2116.5		1997.7		
	L. no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1799.1		1799.1		1799.1		1862.2		
	rQw	1799.1		1799.1		1799.1		1862.2		
	ΣQc	4343.9		4343.9		4343.9		3504.6		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	6143.1		6143.1		6143.1		5366.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	60x120	95x170	60x120	95x170	60x120	95x170	60x 80	95x150	
	X	主筋1	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D32	9-D35	5-D32	9-D35	5-D32	9-D35	3-D32	7-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	210.54	95.28	210.54	95.28	210.54	63.52	127.04	
	長期	NI	12362.6	12362.6	11246.8	11246.8	10151.4	10151.4	9068.5	9068.5
		MI	7576.0	7576.0	6791.6	6791.6	6051.7	6051.7	5304.8	5304.8
		Nc	6938.9	6938.9	6302.5	6302.5	5680.9	5680.9	5064.7	5064.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10012.0	22411.8	10012.0	22411.8	10012.0	22411.8	6674.7	18929.4
		Nat	1858.0	4105.5	1858.0	4105.5	1858.0	4105.5	1238.6	2477.3
	短期	Ns	12367.5	12367.5	11251.6	11251.6	10155.9	10155.9	9072.6	9072.6
		Ms	59216.7	59216.7	51136.4	51136.4	44219.1	44219.1	37544.8	37544.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12105.4	12105.4	10739.4	10739.4	9499.9	9499.9	8290.8	8290.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	20024.1	44823.6	20024.1	44823.6	20024.1	44823.6	13349.4	37858.8
	Nat	3715.9	8211.1	3715.9	8211.1	3715.9	8211.1	2477.3	4954.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	885 / 230		885 / 230		915 / 230		915 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.9		1.6		2.4		3.1		
	Qds	1852.5		1696.1		1522.5		1333.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1368.0		
	Qw	1862.2		1862.2		1925.4		1925.4		
	rQw	1862.2		1862.2		1925.4		1925.4		
	ΣQc	3504.6		3504.6		2340.9		2111.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2052.0		
	Q2	5366.8		5366.8		4266.3		4037.1		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	60x 80	95x150	60x 80	95x150	60x 60	95x110	60x 60	95x110	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	7-D32	3-D32	7-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	127.04	63.52	127.04	63.52	111.16	63.52	111.16	
	長期	NI	7998.4	7998.4	6928.3	6928.3	5899.5	5899.5	4885.9	4885.9
		MI	4551.4	4551.4	3795.8	3795.8	3157.2	3157.2	2557.1	2557.1
		Nc	4454.3	4454.3	3843.7	3843.7	3265.5	3265.5	2698.7	2698.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	6674.7	18929.4	6674.7	18929.4	5234.7	14140.7	4040.4	10805.6
		Nat	1238.6	2477.3	1238.6	2477.3	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	8002.0	8002.0	6931.3	6931.3	5902.2	5902.2	4888.3	4888.3
		Ms	31195.0	31195.0	25251.0	25251.0	19864.2	19864.2	15003.2	15003.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7120.5	7120.5	5990.8	5990.8	4937.5	4937.5	3944.5	3944.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13349.4	37858.8	13349.4	37858.8	10469.4	28281.4	8080.7	21611.2
	Nat	2477.3	4954.6	2477.3	4954.6	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1			
部材位置		9F階X47レ-ΔY2軸		10F階X47レ-ΔY2軸		11F階X47レ-ΔY2軸		12F階X47レ-ΔY2軸			
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0			
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0			
	L' /H'	915 / 230		930 / 230		930 / 230		930 / 230			
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283			
	r	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000			
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)			
配筋	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D			
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D			
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40			
	Qdl	3.9		4.4		4.8		5.0			
	Qds	1133.1		913.7		672.3		391.5			
	L. no	K1		K1		K1		K1			
	Qal	1368.0		1368.0		1368.0		1368.0			
	Qw	1925.4		1956.9		1956.9		1956.9			
	rQw	1925.4		1956.9		1956.9		1956.9			
	ΣQc	2111.7		1660.5		1660.5		1660.5			
	Q1	2052.0		2052.0		2052.0		2052.0			
	Q2	4037.1		3617.5		3617.5		3617.5			
開口	判定	OK		OK		OK		OK			
	Td										
	Tv										
	Th										
	aTd										
	aTv										
	aTh										
付帯柱	判定										
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱		
	X	B x D	60x 60	95x110	60x 60	95x 80	60x 60	95x 80	60x 60	95x 80	
		主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	5-D32	3-D32	5-D32	3-D32	5-D32	
		主筋2									
		芯鉄筋									
	長期	Ag	63.52	111.16	63.52	95.28	63.52	95.28	63.52	95.28	
		NI	3897.3	3897.3	2917.6	2917.6	1944.6	1944.6	969.7	969.7	
		MI	1936.4	1936.4	1357.6	1357.6	819.7	819.7	280.5	280.5	
		Nc	2142.3	2142.3	1594.5	1594.5	1054.3	1054.3	512.9	512.9	
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		Nac	4040.4	10805.6	4040.4	8040.5	4040.4	8040.5	4040.4	8040.5	
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0	
		Ns	3899.2	3899.2	2919.0	2919.0	1945.4	1945.4	969.9	969.9	
		Ms	10619.5	10619.5	6875.2	6875.2	3787.4	3787.4	1375.3	1375.3	
		短期	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
			Nc	3011.6	3011.6	2147.0	2147.0	1351.5	1351.5	622.5	622.5
Nt			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac			8080.7	21611.2	8080.7	16081.1	8080.7	16081.1	8080.7	16081.1	
Nat	2477.3		4335.2	2477.3	3715.9	2477.3	3715.9	2477.3	3715.9		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5フレイムY2軸		2F階X5フレイムY2軸		3F階X5フレイムY2軸		4F階X5フレイムY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	855 / 260		855 / 230		855 / 230		885 / 230		
	L/H	1000 / 323		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.1		0.2		0.3		0.1		
	Qds	2261.9		2205.6		2116.0		1997.6		
	L. no	K2		K2		K2		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0		
	Qw	1799.1		1799.1		1799.1		1862.2		
	rQw	1799.1		1799.1		1799.1		1862.2		
	ΣQc	4343.9		4343.9		4343.9		3504.6		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0		
	Q2	6143.1		6143.1		6143.1		5366.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	60x120	95x170	60x120	95x170	60x120	95x170	60x 80	95x150	
	X	主筋1	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D32	9-D35	5-D32	9-D35	5-D32	9-D35	3-D32	7-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.28	210.54	95.28	210.54	95.28	210.54	63.52	127.04	
	長期	NI	12266.6	12266.6	11157.1	11157.1	10067.6	10067.6	9002.2	9002.2
		MI	7371.9	7371.9	6579.2	6579.2	5825.4	5825.4	5123.0	5123.0
		Nc	6870.5	6870.5	6236.5	6236.5	5616.4	5616.4	5013.4	5013.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10012.0	22411.8	10012.0	22411.8	10012.0	22411.8	6674.7	18929.4
		Nat	1858.0	4105.5	1858.0	4105.5	1858.0	4105.5	1238.6	2477.3
	短期	Ns	12339.3	12339.3	11226.3	11226.3	10131.4	10131.4	9060.3	9060.3
		Ms	59123.9	59123.9	51023.4	51023.4	44074.2	44074.2	37427.1	37427.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	12082.1	12082.1	10715.5	10715.5	9473.1	9473.1	8272.9	8272.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	20024.1	44823.6	20024.1	44823.6	20024.1	44823.6	13349.4	37858.8
	Nat	3715.9	8211.1	3715.9	8211.1	3715.9	8211.1	2477.3	4954.6	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' /H'	885 / 230		885 / 230		915 / 230		915 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.9		1.6		2.4		3.1		
	Qds	1853.1		1697.5		1524.6		1336.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1368.0		
	Qw	1862.2		1862.2		1925.4		1925.4		
	rQw	1862.2		1862.2		1925.4		1925.4		
	ΣQc	3504.6		3504.6		2340.9		2111.7		
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2052.0		
	Q2	5366.8		5366.8		4266.3		4037.1		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	60x 80	95x150	60x 80	95x150	60x 60	95x110	60x 60	95x110	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	7-D32	3-D32	7-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	127.04	63.52	127.04	63.52	111.16	63.52	111.16	
	長期	NI	7949.6	7949.6	6897.0	6897.0	5874.7	5874.7	4867.2	4867.2
		MI	4413.4	4413.4	3701.4	3701.4	3077.1	3077.1	2491.7	2491.7
		Nc	4416.1	4416.1	3818.6	3818.6	3245.0	3245.0	2682.8	2682.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	6674.7	18929.4	6674.7	18929.4	5234.7	14140.7	4040.4	10805.6
		Nat	1238.6	2477.3	1238.6	2477.3	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	8001.0	8001.0	6940.6	6940.6	5909.7	5909.7	4894.0	4894.0
		Ms	31109.6	31109.6	25198.8	25198.8	19815.3	19815.3	14965.0	14965.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7111.5	7111.5	5990.2	5990.2	4936.4	4936.4	3943.5	3943.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	13349.4	37858.8	13349.4	37858.8	10469.4	28281.4	8080.7	21611.2
	Nat	2477.3	4954.6	2477.3	4954.6	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X5フレ-ムY2軸		10F階X5フレ-ムY2軸		11F階X5フレ-ムY2軸		12F階X5フレ-ムY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	915 / 230		930 / 230		930 / 230		930 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	3.9		4.5		4.8		5.0		
	Qds	1135.9		916.9		675.6		394.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1368.0		1368.0		1368.0		1368.0		
	Qw	1925.4		1956.9		1956.9		1956.9		
	rQw	1925.4		1956.9		1956.9		1956.9		
	ΣQc	2111.7		1660.5		1660.5		1660.5		
	Q1	2052.0		2052.0		2052.0		2052.0		
	Q2	4037.1		3617.5		3617.5		3617.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		60x 60	95x110	60x 60	95x 80	60x 60	95x 80	60x 60	95x 80
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	5-D32	3-D32	5-D32	3-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		63.52	111.16	63.52	95.28	63.52	95.28	63.52	95.28
	長期	NI	3880.0	3880.0	2901.8	2901.8	1940.6	1940.6	979.4	979.4
		MI	1884.1	1884.1	1317.7	1317.7	795.1	795.1	265.7	265.7
		Nc	2128.4	2128.4	1582.7	1582.7	1049.8	1049.8	516.3	516.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4040.4	10805.6	4040.4	8040.5	4040.4	8040.5	4040.4	8040.5
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0
	短期	Ns	3900.6	3900.6	2916.2	2916.2	1950.0	1950.0	983.8	983.8
		Ms	10588.1	10588.1	6850.2	6850.2	3773.2	3773.2	1366.4	1366.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3009.1	3009.1	2143.1	2143.1	1352.3	1352.3	628.6	628.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8080.7	21611.2	8080.7	16081.1	8080.7	16081.1	8080.7	16081.1
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2a		W2a		W2a		W2a		
部材位置		1F階X6フレームY2軸		2F階X6フレームY2軸		3F階X6フレームY2軸		4F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	913 / 260		913 / 230		913 / 230		913 / 230		
	L/H	1000 / 323		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.677		0.660		0.660		0.660		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.1		0.3		0.5		0.2		
	Qds	1369.4		1284.0		1222.0		1174.7		
	L. no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	979.2		979.2		979.2		979.2		
	Qw	1920.1		1920.1		1920.1		1920.1		
	rQw	1228.9		1228.9		1228.9		1228.9		
	ΣQc	2181.5		2181.5		2181.5		2181.5		
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1468.8		
	Q2	2625.0		2625.0		2625.0		2625.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	130.7		122.6		116.7		112.1		
	Tv	75.1		70.5		67.1		64.5		
	Th	170.9		170.3		162.1		155.8		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	60x 65	80x110	60x 65	80x110	60x 65	80x110	60x 65	80x110	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	4-D32	10-D32	4-D32	10-D32	4-D32	10-D32	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	79.40	174.68	79.40	174.68	79.40	174.68	63.52	111.16	
	長期	NI	7007.4	7007.4	6397.4	6397.4	5803.0	5803.0	5217.3	5217.3
		MI	3976.9	3976.9	3557.6	3557.6	3164.2	3164.2	2812.1	2812.1
		Nc	3901.4	3901.4	3554.5	3554.5	3217.9	3217.9	2889.9	2889.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	5823.4	13075.4	5823.4	13075.4	5823.4	13075.4	5594.7	12160.7
		Nat	1548.3	3406.3	1548.3	3406.3	1548.3	3406.3	1238.6	2167.6
	短期	Ns	12834.3	12834.3	11448.1	11448.1	10089.2	10089.2	8896.1	8896.1
		Ms	35159.3	35159.3	29783.8	29783.8	25078.7	25078.7	21534.4	21534.4
		L. no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	9933.1	9933.1	8702.4	8702.4	7552.5	7552.5	6601.5	6601.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11646.7	26150.8	11646.7	26150.8	11646.7	26150.8	11189.4	24321.4
	Nat	3096.6	6812.5	3096.6	6812.5	3096.6	6812.5	2477.3	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2a		W2		W2		W2		
部材位置		5F階X6フレームY2軸		6F階X6フレームY2軸		7F階X6フレームY2軸		8F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	913 / 230		913 / 230		913 / 230		913 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.661		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.681		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	1.8		3.2		4.9		6.3		
	Qds	1139.6		1078.4		1014.6		936.3		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	979.2		979.2		979.2		875.5		
	Qw	1920.1		1920.1		1920.1		1920.1		
	rQw	1228.9		1228.9		1228.9		1228.9		
	ΣQc	2181.5		2181.5		2181.5		1974.3		
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1313.3		
	Q2	2625.0		2625.0		2625.0		2492.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	108.8		102.9		96.9		89.4		
	Tv	62.5		59.2		55.7		51.4		
	Th	151.1		143.0		134.6		123.7		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	60x 65	80x110	60x 65	80x110	60x 65	80x110	60x 65	80x110	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	
	長期	NI	4631.5	4631.5	4045.8	4045.8	3461.1	3461.1	2876.7	2876.7
		MI	2462.3	2462.3	2117.1	2117.1	1783.3	1783.3	1453.8	1453.8
		Nc	2562.0	2562.0	2234.6	2234.6	1908.9	1908.9	1583.7	1583.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	5594.7	12160.7	5594.7	12160.7	5594.7	12160.7	4310.4	9320.6
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	7714.1	7714.1	6544.4	6544.4	5410.2	5410.2	4292.1	4292.1
		Ms	18027.9	18027.9	14723.1	14723.1	11794.4	11794.4	8974.4	8974.4
		L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	5659.8	5659.8	4744.5	4744.5	3884.5	3884.5	3043.5	3043.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11189.4	24321.4	11189.4	24321.4	11189.4	24321.4	8620.7	18641.2
	Nat	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		9F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		10F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		11F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		12F階X6ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	913 / 230		913 / 230		913 / 230		913 / 230		
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		
	r	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640		
	r2	0.660		0.660		0.660		0.661		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.681		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	7.8		8.9		9.6		10.1		
	Qds	839.7		725.1		590.9		429.5		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	875.5		875.5		875.5		875.5		
	Qw	1920.1		1920.1		1920.1		1920.1		
	rQw	1228.9		1228.9		1228.9		1228.9		
	ΣQc	1974.3		1974.3		1974.3		1974.3		
	Q1	1313.3		1313.3		1313.3		1313.3		
	Q2	2492.4		2492.4		2492.4		2492.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	80.2		69.2		56.4		41.0		
	Tv	46.1		39.8		32.4		23.6		
	Th	111.4		96.2		78.4		56.7		
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	60x 65	80x110	60x 65	80x110	60x 65	80x110	60x 65	80x110	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	
	長期	NI	2297.4	2297.4	1717.9	1717.9	1145.8	1145.8	570.6	570.6
		MI	1124.8	1124.8	800.5	800.5	479.9	479.9	162.5	162.5
		Nc	1261.2	1261.2	939.0	939.0	620.9	620.9	301.5	301.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4310.4	9320.6	4310.4	9320.6	4310.4	9320.6	4310.4	9320.6
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	3285.6	3285.6	2329.9	2329.9	1483.6	1483.6	702.3	702.3
		Ms	6345.0	6345.0	3984.1	3984.1	2157.9	2157.9	749.6	749.6
		L. no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	2277.3	2277.3	1563.4	1563.4	957.6	957.6	426.1	426.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8620.7	18641.2	8620.7	18641.2	8620.7	18641.2	8620.7	18641.2
	Nat	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

A-4.3.4 R C柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）


A-4.3.5 R C柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

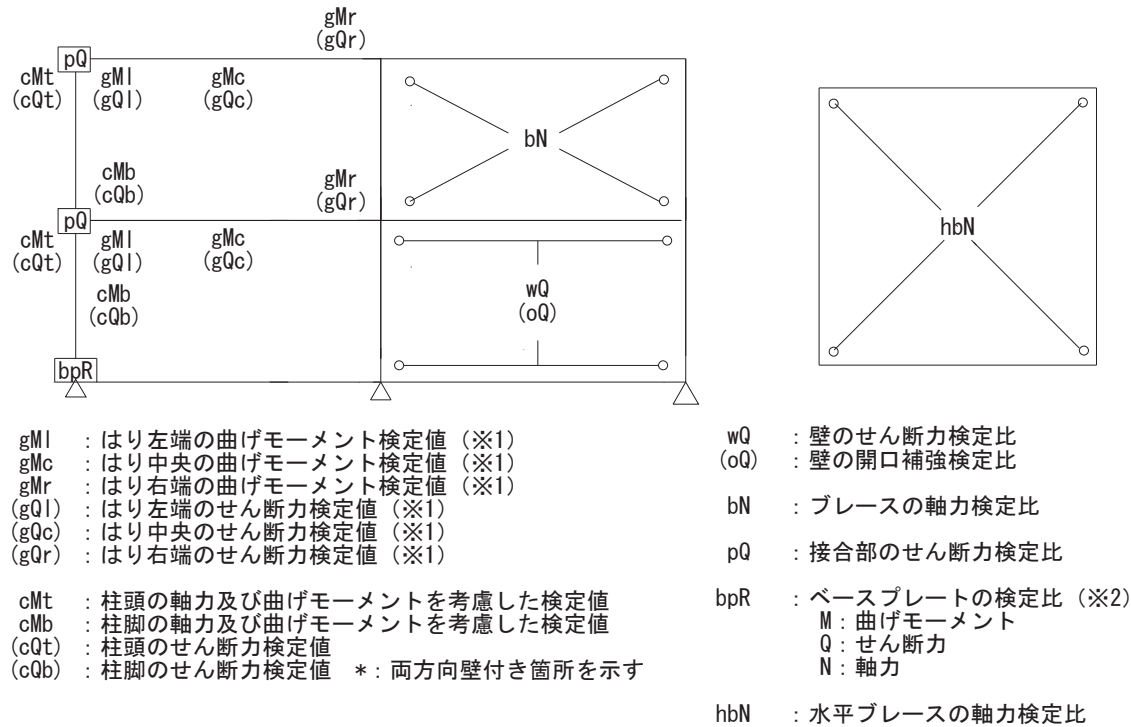


(※1)

はり検定比の端部には、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

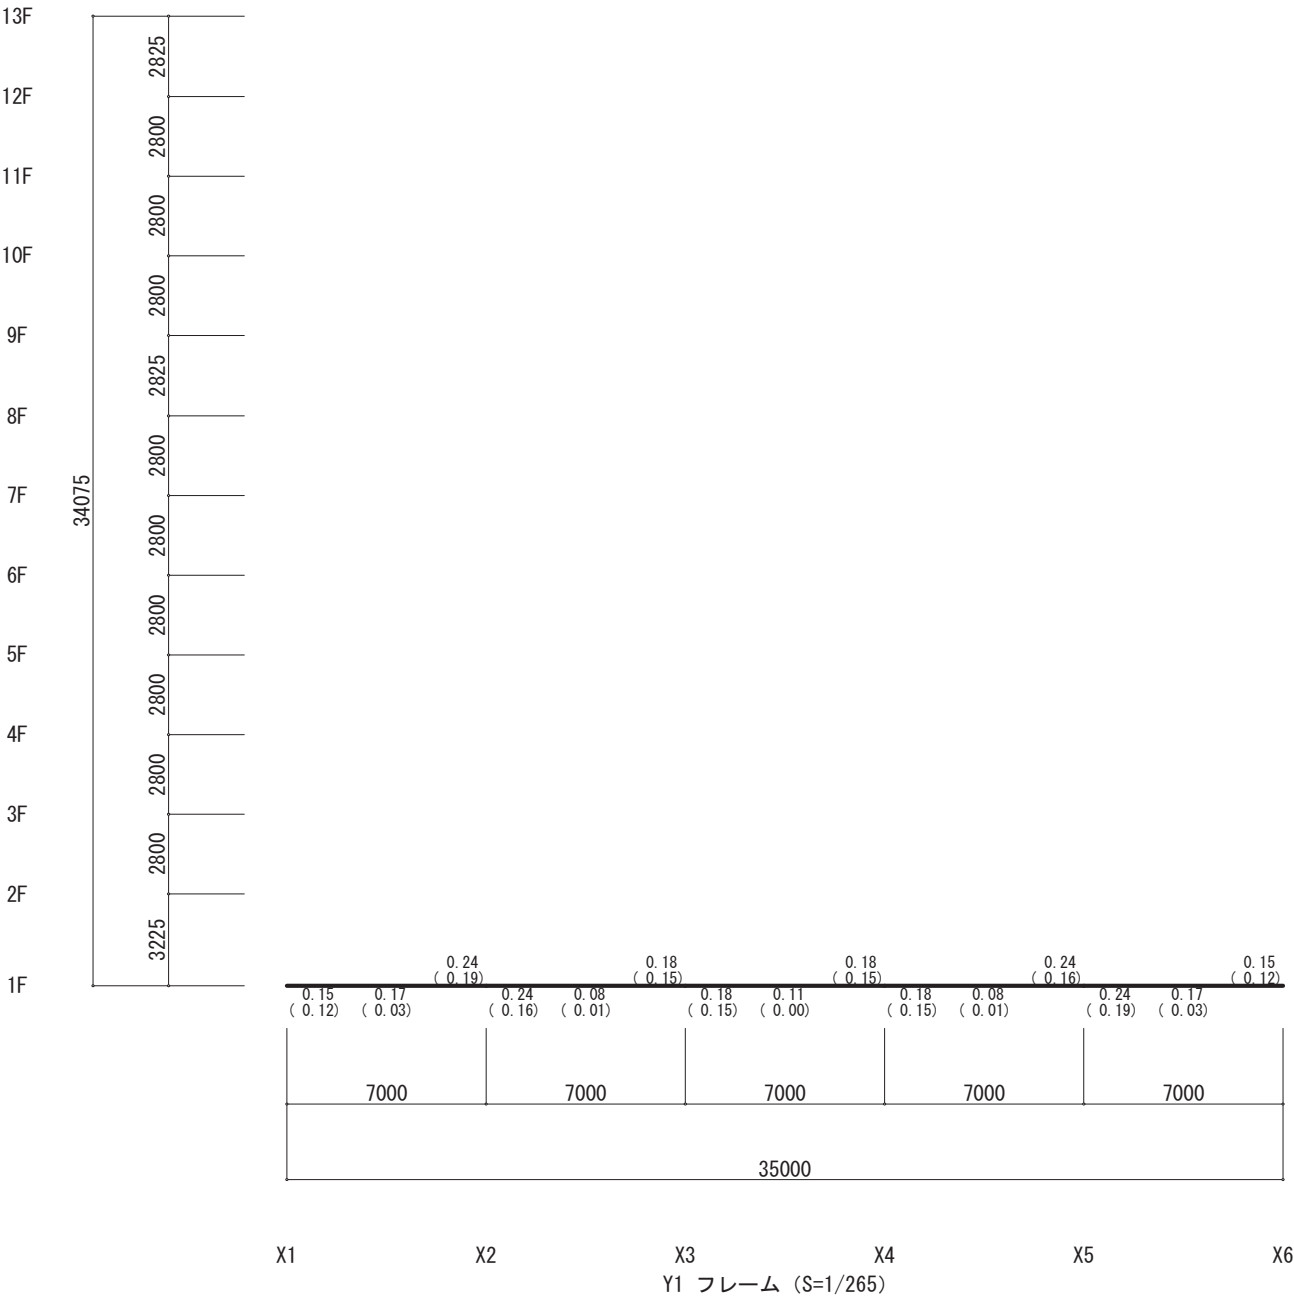

34075	13F	2825	0.33 (0.23)	0.58 (0.46)	0.43 (0.03)	0.81 (0.51)	0.77 (0.48)	0.37 (0.00)	0.74 (0.47)	0.00 (0.00)	0.74 (0.47)	0.38 (0.00)	0.00 (0.00)	0.74 (0.47)	0.37 (0.00)	0.03 (0.01)	0.81 (0.51)	0.43 (0.03)	0.33 (0.23)	0.21 (0.23)
			0.10 (0.11)	0.21 (0.23)	0.47 (0.39)	0.00 (0.01)	0.39 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.01)	0.43 (0.38)	0.00 (0.11)	0.43 (0.11)	
			0.16 (0.13)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.01)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.01)	0.41 (0.38)	0.01 (0.13)	0.13 (0.11)	
			0.15 (0.13)	0.15 (0.13)	0.44 (0.39)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.37)	0.00 (0.13)	0.15 (0.13)	
			0.15 (0.13)	0.15 (0.13)	0.44 (0.39)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.37 (0.37)	0.00 (0.13)	0.15 (0.13)	
			0.15 (0.12)	0.15 (0.12)	0.44 (0.39)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)	
			0.13 (0.12)	0.13 (0.12)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)	
			0.13 (0.12)	0.13 (0.12)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)	
			0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)	
			0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)	
			0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)	
			0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)	
			0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)	
			0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)	
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)	0.13 (0.11)	0.48 (0.40)	0.01 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.00 (0.00)	0.38 (0.33)	0.01 (0.00)	0.37 (0.37)	0.01 (0.13)	0.16 (0.13)				
0.13 (0.11)																				

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Y2 フレーム (S=1/265)

34075	13F	2825	0.19 (0.12)	0.52 (0.30)	0.29 (0.01)	0.60 (0.31)	0.63 (0.30)	0.31 (0.00)	0.62 (0.30)	0.00 (0.00)	0.62 (0.30)	0.31 (0.00)	0.62 (0.30)	0.01 (0.00)	0.63 (0.30)	0.60 (0.31)	0.29 (0.01)	0.52 (0.30)	0.10 (0.12)
			0.10 (0.12)	0.37 (0.25)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.00 (0.00)	0.35 (0.25)			
			0.08 (0.06)	0.35 (0.25)	0.25 (0.00)	0.01 (0.00)	0.25 (0.17)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.16 (0.00)	0.01 (0.00)	0.37 (0.25)	0.25 (0.00)	0.08 (0.06)	
			0.08 (0.07)	0.08 (0.06)	0.34 (0.25)	0.25 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.25 (0.17)	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.25)	0.08 (0.06)	
			0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)	
			0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)	
			0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)	
			0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)	
			0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)	
			0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)	
			0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)	
			0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)	
			0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)	
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.25 (0.21)	0.07 (0.07)				
0.08 (0.07)	0.07 (0.07)	0.27 (0.22)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.22 (0.17)	0.00 (0.00)	0.2											

X1

X2


X3


X4

X5


X6

Y3 フレーム (S=1/265)

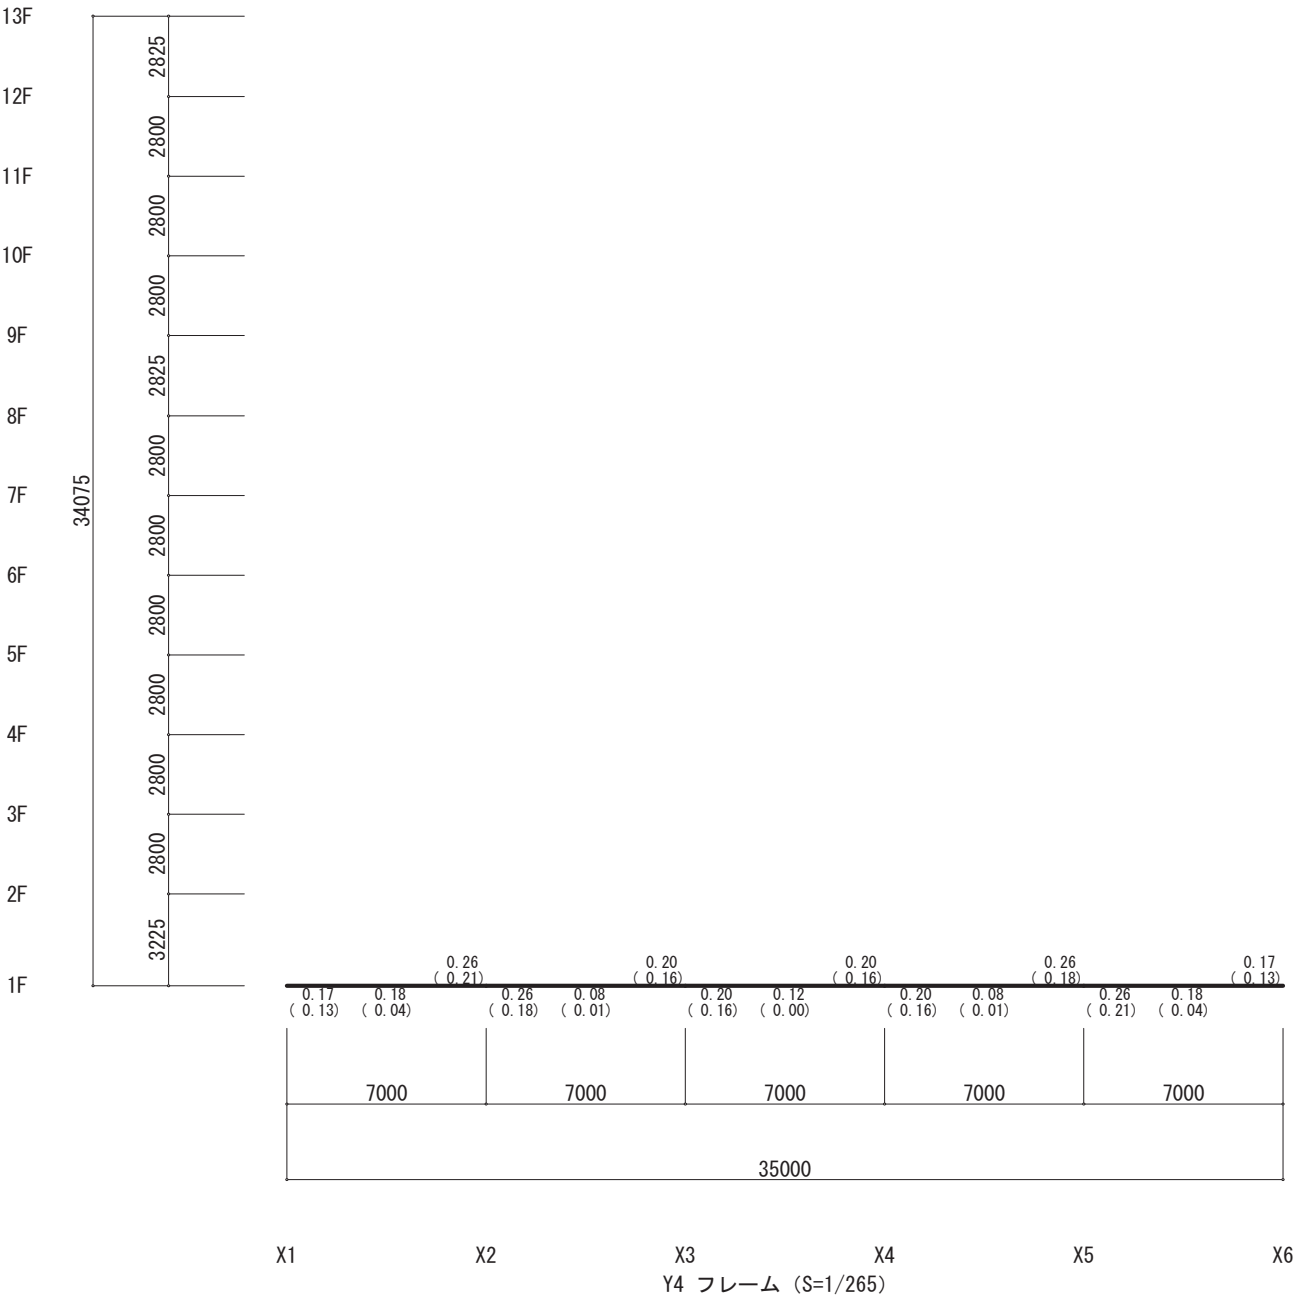


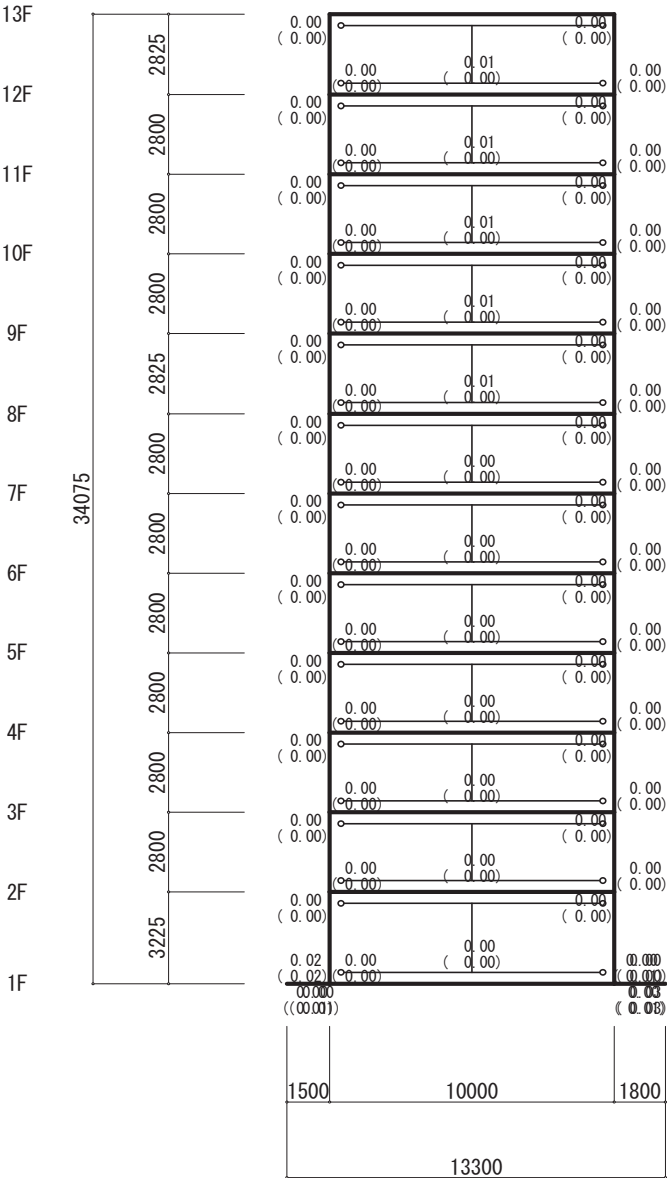


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

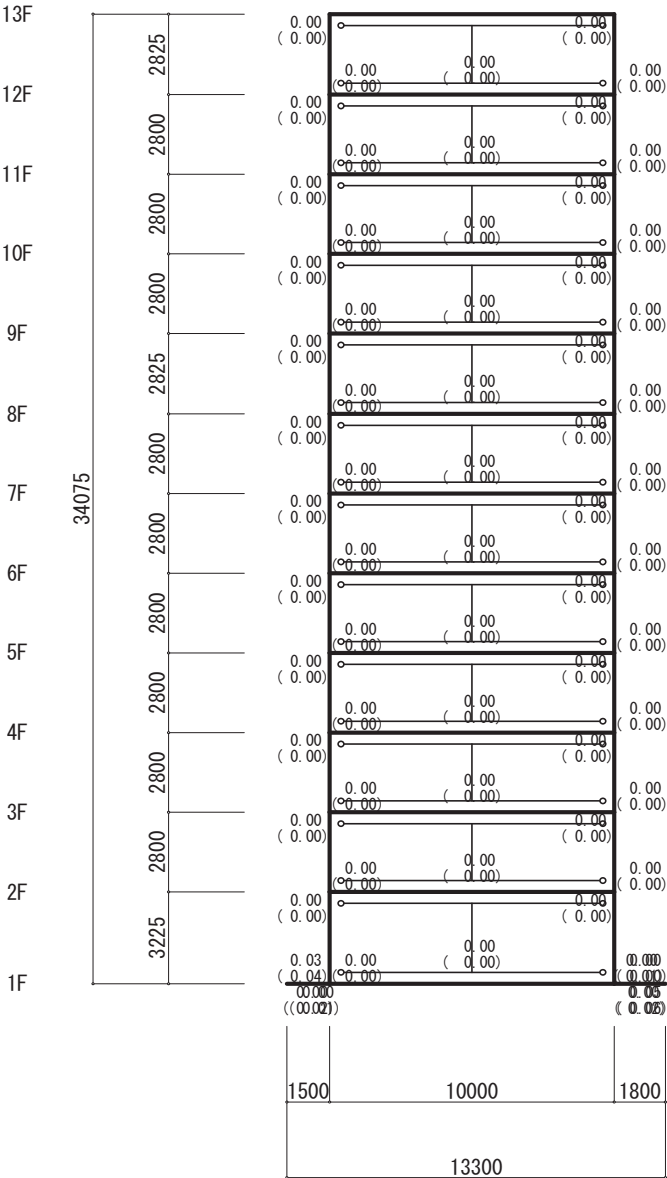

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)

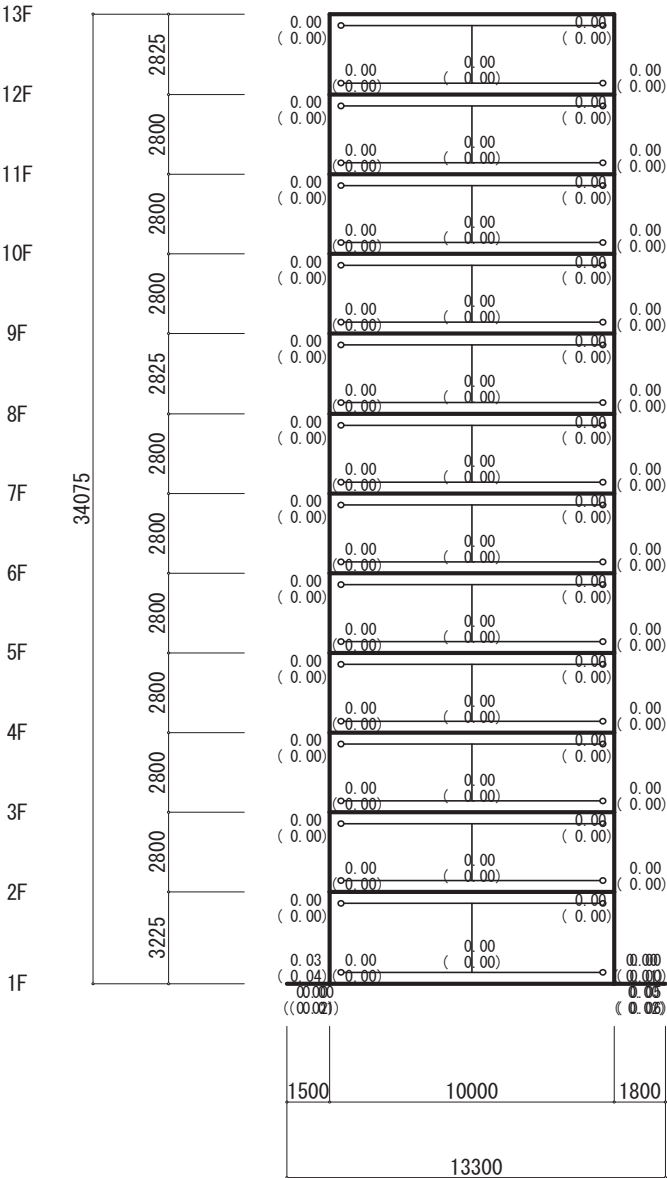


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

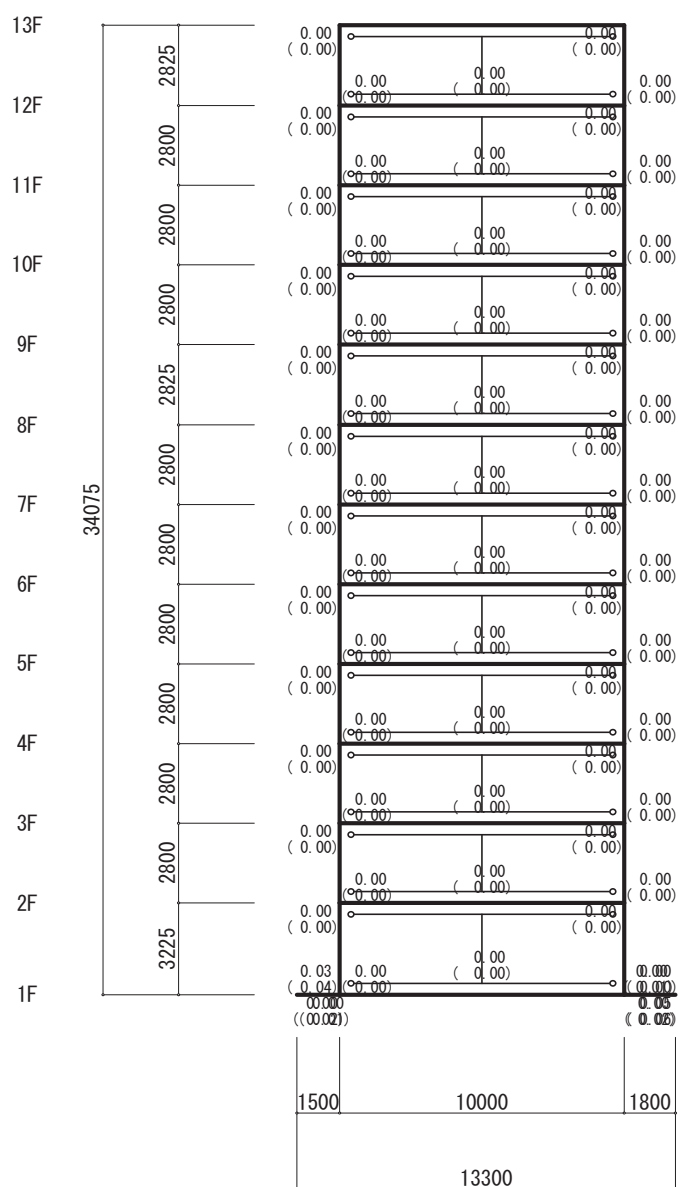


Y1 Y2 Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/265)

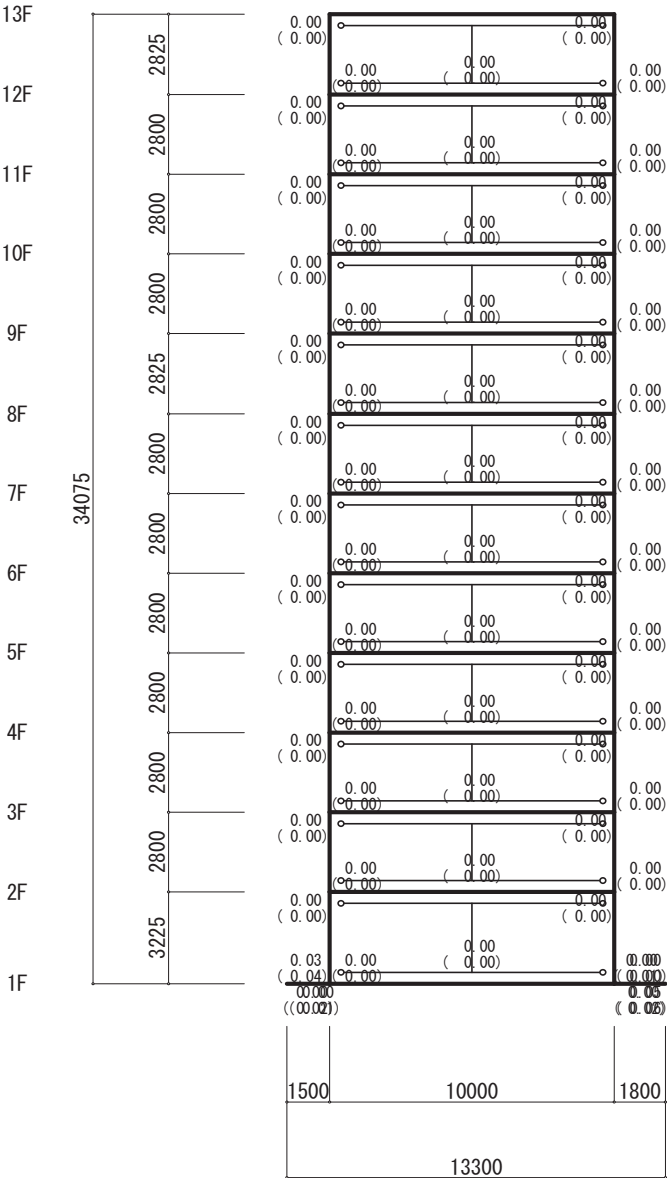



Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

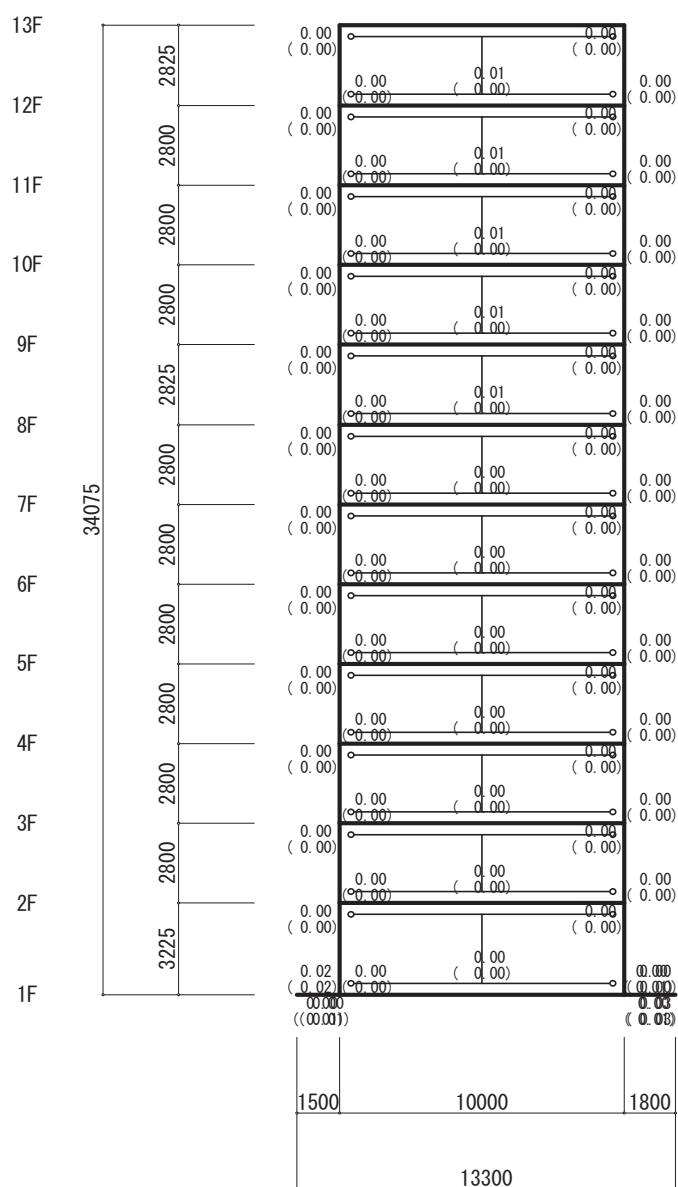

Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/265)

(2) 短期荷重時断面検定比図

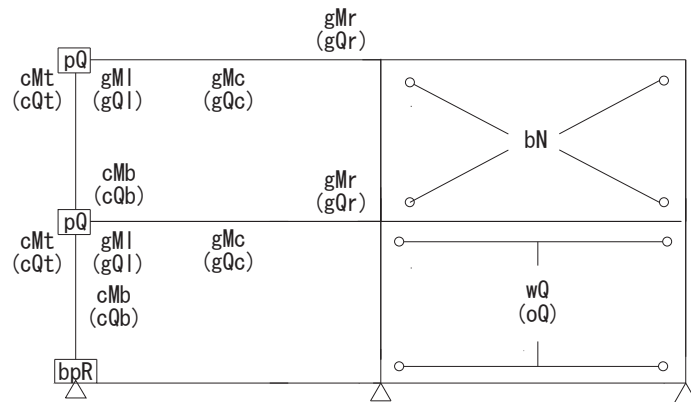

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

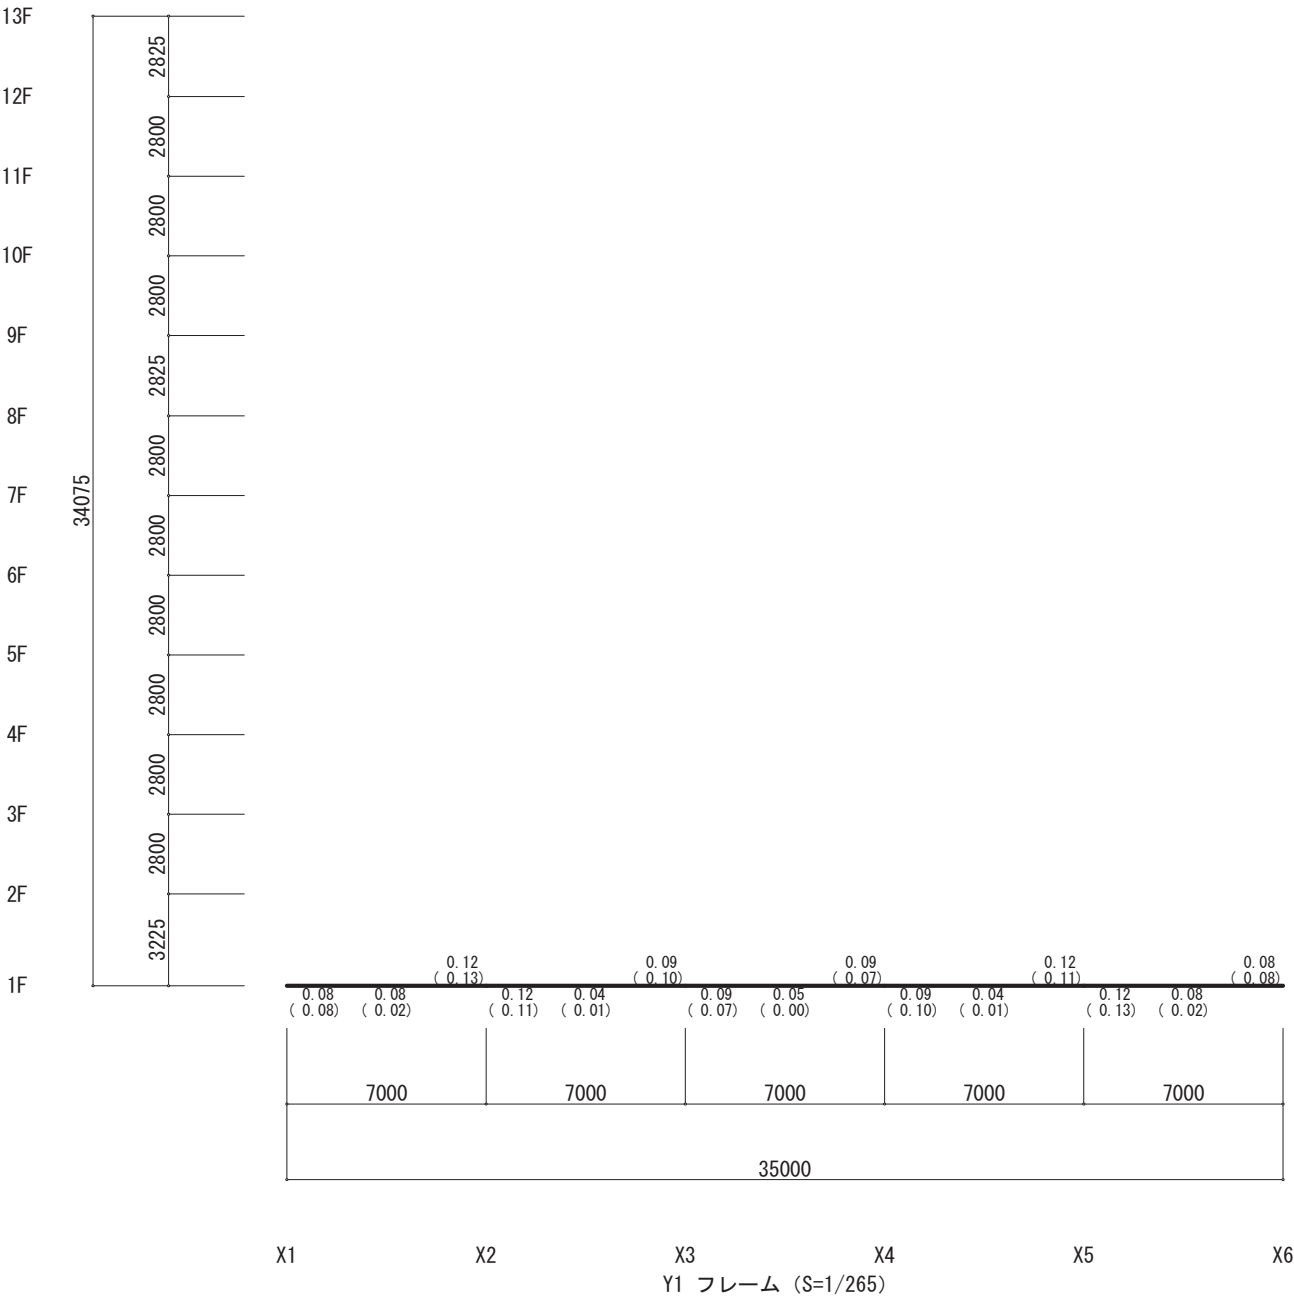

34075	13F	2825	0.36 (0.33)	0.75 (0.52)	0.29 (0.19)	0.85 (0.56)	0.31 (0.33)	0.86 (0.55)	0.23 (0.17)	0.84 (0.54)	0.32 (0.36)	0.87 (0.56)	0.24 (0.18)	0.87 (0.56)	0.32 (0.54)	0.88 (0.55)	0.31 (0.33)	0.85 (0.56)	0.29 (0.19)	0.75 (0.52)		
			0.21 (0.33)	0.69 (0.55)	0.22 (0.33)	0.69 (0.57)	0.26 (0.36)	0.70 (0.57)	0.26 (0.36)	0.70 (0.57)	0.22 (0.33)	0.70 (0.54)	0.21 (0.33)									
	12F	2800	0.20 (0.25)	0.70 (0.54)	0.16 (0.25)	0.85 (0.35)	0.28 (0.57)	0.70 (0.57)	0.20 (0.28)	0.84 (0.42)	0.33 (0.57)	0.70 (0.57)	0.19 (0.28)	0.84 (0.42)	0.33 (0.57)	0.20 (0.28)	0.84 (0.35)	0.28 (0.55)	0.69 (0.25)	0.16 (0.25)	0.70 (0.25)	0.21 (0.33)
			0.15 (0.25)	0.77 (0.61)	0.24 (0.35)	0.77 (0.62)	0.29 (0.42)	0.78 (0.62)	0.29 (0.42)	0.78 (0.62)	0.24 (0.35)	0.77 (0.59)	0.15 (0.25)									
	11F	2800	0.24 (0.36)	0.77 (0.59)	0.17 (0.30)	0.84 (0.44)	0.78 (0.62)	0.20 (0.33)	0.84 (0.50)	0.39 (0.62)	0.78 (0.62)	0.19 (0.33)	0.84 (0.50)	0.39 (0.62)	0.78 (0.62)	0.20 (0.33)	0.84 (0.44)	0.34 (0.61)	0.77 (0.30)	0.17 (0.30)	0.59 (0.36)	0.15 (0.25)
			0.21 (0.36)	0.80 (0.65)	0.32 (0.44)	0.83 (0.66)	0.36 (0.50)	0.84 (0.66)	0.36 (0.50)	0.84 (0.66)	0.32 (0.44)	0.84 (0.66)	0.21 (0.36)									
	10F	2800	0.26 (0.39)	0.81 (0.64)	0.25 (0.34)	0.84 (0.49)	0.19 (0.66)	0.42 (0.53)	0.84 (0.66)	0.19 (0.37)	0.42 (0.53)	0.83 (0.66)	0.19 (0.37)	0.42 (0.53)	0.83 (0.66)	0.19 (0.37)	0.39 (0.49)	0.80 (0.65)	0.25 (0.34)	0.26 (0.39)	0.21 (0.36)	
			0.23 (0.39)	0.87 (0.70)	0.35 (0.49)	0.90 (0.70)	0.39 (0.53)	0.91 (0.70)	0.39 (0.53)	0.91 (0.70)	0.35 (0.49)	0.87 (0.70)	0.23 (0.39)									
	9F	2825	0.28 (0.48)	0.87 (0.68)	0.25 (0.39)	0.84 (0.60)	0.91 (0.70)	0.20 (0.41)	0.48 (0.65)	0.91 (0.70)	0.19 (0.41)	0.48 (0.65)	0.90 (0.70)	0.20 (0.41)	0.48 (0.65)	0.90 (0.70)	0.25 (0.39)	0.87 (0.70)	0.28 (0.39)	0.28 (0.48)	0.23 (0.39)	
			0.30 (0.48)	0.78 (0.68)	0.50 (0.60)	0.71 (0.61)	0.53 (0.65)	0.72 (0.62)	0.53 (0.65)	0.72 (0.62)	0.50 (0.60)	0.81 (0.66)	0.30 (0.48)									
	8F	2800	0.30 (0.59)	0.81 (0.66)	0.20 (0.43)	0.48 (0.70)	0.72 (0.61)	0.12 (0.39)	0.48 (0.73)	0.72 (0.62)	0.11 (0.39)	0.48 (0.73)	0.71 (0.61)	0.12 (0.39)	0.48 (0.73)	0.70 (0.61)	0.46 (0.68)	0.78 (0.68)	0.20 (0.43)	0.30 (0.59)	0.30 (0.48)	
			0.29 (0.59)	0.83 (0.71)	0.43 (0.70)	0.78 (0.66)	0.45 (0.73)	0.79 (0.66)	0.45 (0.73)	0.79 (0.66)	0.45 (0.73)	0.78 (0.66)	0.29 (0.59)									
7F	2800	0.27 (0.54)	0.85 (0.69)	0.18 (0.46)	0.40 (0.68)	0.78 (0.66)	0.12 (0.43)	0.43 (0.73)	0.79 (0.66)	0.11 (0.44)	0.43 (0.73)	0.78 (0.66)	0.12 (0.43)	0.43 (0.73)	0.78 (0.66)	0.18 (0.46)	0.83 (0.71)	0.27 (0.54)	0.27 (0.54)			
		0.28 (0.54)	0.83 (0.70)	0.40 (0.68)	0.82 (0.65)	0.43 (0.73)	0.82 (0.65)	0.43 (0.73)	0.82 (0.65)	0.43 (0.73)	0.82 (0.65)	0.28 (0.54)										
6F	2800	0.27 (0.53)	0.83 (0.68)	0.17 (0.45)	0.38 (0.65)	0.83 (0.65)	0.12 (0.43)	0.41 (0.70)	0.82 (0.65)	0.12 (0.43)	0.41 (0.70)	0.82 (0.65)	0.12 (0.43)	0.41 (0.70)	0.82 (0.65)	0.38 (0.65)	0.83 (0.70)	0.17 (0.45)	0.27 (0.53)	0.28 (0.54)		
		0.27 (0.53)	0.82 (0.70)	0.39 (0.65)	0.80 (0.64)	0.42 (0.70)	0.80 (0.64)	0.42 (0.70)	0.80 (0.64)	0.42 (0.70)	0.80 (0.64)	0.27 (0.53)										
5F	2800	0.28 (0.56)	0.83 (0.68)	0.18 (0.45)	0.38 (0.62)	0.81 (0.64)	0.12 (0.42)	0.41 (0.67)	0.80 (0.64)	0.12 (0.42)	0.41 (0.67)	0.80 (0.64)	0.12 (0.42)	0.41 (0.67)	0.80 (0.64)	0.38 (0.62)	0.82 (0.70)	0.18 (0.45)	0.28 (0.56)	0.27 (0.53)		
		0.29 (0.56)	0.85 (0.71)	0.36 (0.62)	0.83 (0.66)	0.39 (0.67)	0.83 (0.66)	0.39 (0.67)	0.83 (0.66)	0.36 (0.62)	0.84 (0.66)	0.29 (0.56)										
4F	2800	0.23 (0.46)	0.83 (0.69)	0.16 (0.46)	0.28 (0.59)	0.84 (0.66)	0.12 (0.44)	0.31 (0.64)	0.83 (0.66)	0.12 (0.44)	0.31 (0.64)	0.83 (0.66)	0.12 (0.44)	0.31 (0.64)	0.83 (0.66)	0.28 (0.59)	0.85 (0.71)	0.16 (0.46)	0.23 (0.46)	0.29 (0.56)		
		0.26 (0.46)	0.82 (0.68)	0.29 (0.59)	0.82 (0.65)	0.31 (0.64)	0.82 (0.65)	0.31 (0.64)	0.82 (0.65)	0.29 (0.59)	0.82 (0.65)	0.26 (0.46)										
3F	2800	0.21 (0.41)	0.79 (0.66)	0.15 (0.43)	0.21 (0.48)	0.82 (0.65)	0.12 (0.43)	0.23 (0.52)	0.82 (0.65)	0.12 (0.43)	0.23 (0.52)	0.82 (0.65)	0.12 (0.43)	0.23 (0.52)	0.82 (0.65)	0.21 (0.48)	0.82 (0.68)	0.15 (0.43)	0.21 (0.41)	0.26 (0.46)		
		0.24 (0.41)	0.74 (0.63)	0.25 (0.48)	0.72 (0.58)	0.27 (0.52)	0.72 (0.58)	0.27 (0.52)	0.72 (0.58)	0.25 (0.48)	0.72 (0.58)	0.24 (0.41)										
2F	3225	0.17 (0.43)	0.70 (0.60)	0.15 (0.38)	0.17 (0.49)	0.72 (0.58)	0.12 (0.37)	0.18 (0.50)	0.72 (0.58)	0.12 (0.36)	0.18 (0.50)	0.72 (0.58)	0.12 (0.37)	0.18 (0.50)	0.72 (0.58)	0.17 (0.49)	0.74 (0.63)	0.15 (0.38)	0.17 (0.43)	0.24 (0.41)		
		0.35 (0.43)	0.10 (0.16)	0.37 (0.49)	0.10 (0.11)	0.37 (0.50)	0.10 (0.13)	0.37 (0.50)	0.10 (0.13)	0.37 (0.50)	0.07 (0.10)											
1F		0.07 (0.10)	0.03 (0.08)	0.10 (0.14)	0.02 (0.07)	0.10 (0.13)	0.02 (0.07)	0.10 (0.11)	0.02 (0.07)	0.10 (0.11)	0.03 (0.08)	0.10 (0.16)	0.03 (0.08)	0.10 (0.14)	0.02 (0.07)	0.10 (0.16)	0.03 (0.08)	0.10 (0.10)	0.07 (0.10)	0.35 (0.43)		
		7000																				
35000																						
X1		X2		X3		X4		X5		X6												
Y2 フレーム (S=1/265)																						


34075	13F	2825	0.34 (0.22)	0.91 (0.50)	0.19 (0.29)	0.50 (0.33)	0.95 (0.58)	0.16 (0.35)	0.56 (0.42)	0.99 (0.60)	0.16 (0.38)	0.56 (0.42)	0.94 (0.58)	0.16 (0.35)	0.50 (0.33)	0.95 (0.51)	0.19 (0.29)	0.34 (0.22)						
			0.13 (0.22)	0.67 (0.59)	0.03 (0.33)	0.60 (0.53)	0.12 (0.42)	0.63 (0.55)	0.12 (0.42)	0.61 (0.53)	0.03 (0.33)	0.66 (0.59)	0.13 (0.22)	0.41 (0.37)	0.67 (0.59)	0.03 (0.38)	0.13 (0.37)	0.41 (0.37)	0.13 (0.22)					
			0.08 (0.37)	0.84 (0.74)	0.10 (0.59)	0.74 (0.65)	0.20 (0.72)	0.77 (0.67)	0.20 (0.72)	0.75 (0.65)	0.10 (0.59)	0.84 (0.73)	0.08 (0.37)	0.43 (0.56)	0.84 (0.74)	0.10 (0.52)	0.43 (0.56)	0.84 (0.73)	0.08 (0.37)	0.13 (0.22)				
			0.43 (0.56)	0.84 (0.73)	0.14 (0.52)	0.72 (0.78)	0.75 (0.65)	0.09 (0.49)	0.78 (0.91)	0.77 (0.67)	0.08 (0.51)	0.78 (0.91)	0.74 (0.65)	0.09 (0.49)	0.72 (0.78)	0.84 (0.74)	0.14 (0.52)	0.43 (0.56)	0.84 (0.73)	0.08 (0.37)	0.13 (0.22)			
			0.14 (0.56)	0.77 (0.78)	0.24 (0.78)	0.77 (0.75)	0.30 (0.91)	0.79 (0.78)	0.30 (0.91)	0.77 (0.75)	0.24 (0.78)	0.77 (0.77)	0.14 (0.56)	0.41 (0.67)	0.77 (0.78)	0.24 (0.78)	0.77 (0.78)	0.14 (0.56)	0.41 (0.67)	0.77 (0.77)	0.14 (0.56)			
			0.20 (0.67)	0.86 (0.86)	0.34 (0.71)	0.85 (0.83)	0.39 (0.80)	0.87 (0.85)	0.39 (0.80)	0.85 (0.83)	0.34 (0.71)	0.86 (0.85)	0.20 (0.67)	0.38 (0.77)	0.86 (0.85)	0.34 (0.71)	0.86 (0.85)	0.39 (0.80)	0.87 (0.85)	0.39 (0.79)	0.20 (0.67)			
			0.38 (0.77)	0.86 (0.85)	0.09 (0.67)	0.56 (0.81)	0.85 (0.83)	0.07 (0.68)	0.59 (0.92)	0.87 (0.85)	0.07 (0.70)	0.59 (0.92)	0.85 (0.83)	0.07 (0.68)	0.56 (0.81)	0.86 (0.86)	0.09 (0.67)	0.38 (0.77)	0.86 (0.85)	0.09 (0.67)	0.38 (0.77)	0.20 (0.67)		
			0.30 (0.77)	0.87 (0.82)	0.51 (0.81)	0.86 (0.83)	0.55 (0.92)	0.89 (0.85)	0.55 (0.92)	0.87 (0.83)	0.51 (0.81)	0.88 (0.81)	0.30 (0.77)	0.39 (0.79)	0.88 (0.82)	0.51 (0.81)	0.88 (0.81)	0.39 (0.79)	0.88 (0.79)	0.30 (0.77)	0.39 (0.79)	0.20 (0.67)		
			0.88 (0.81)	0.08 (0.66)	0.59 (0.84)	0.87 (0.83)	0.06 (0.69)	0.63 (0.96)	0.89 (0.85)	0.06 (0.71)	0.63 (0.96)	0.86 (0.83)	0.06 (0.69)	0.59 (0.84)	0.87 (0.82)	0.08 (0.66)	0.39 (0.79)	0.88 (0.79)	0.30 (0.77)	0.88 (0.81)	0.08 (0.66)	0.59 (0.79)	0.20 (0.67)	
			0.37 (0.79)	0.89 (0.83)	0.52 (0.84)	0.89 (0.85)	0.54 (0.96)	0.91 (0.87)	0.54 (0.96)	0.89 (0.85)	0.52 (0.84)	0.89 (0.83)	0.37 (0.79)	0.33 (0.62)	0.89 (0.85)	0.52 (0.84)	0.89 (0.83)	0.54 (0.96)	0.91 (0.87)	0.54 (0.96)	0.89 (0.83)	0.37 (0.79)	0.40 (0.62)	
			0.89 (0.83)	0.08 (0.67)	0.47 (0.85)	0.89 (0.85)	0.06 (0.71)	0.50 (0.81)	0.91 (0.87)	0.06 (0.73)	0.50 (0.81)	0.89 (0.85)	0.08 (0.71)	0.47 (0.85)	0.89 (0.83)	0.06 (0.67)	0.33 (0.62)	0.89 (0.83)	0.08 (0.67)	0.47 (0.85)	0.89 (0.83)	0.08 (0.62)	0.40 (0.62)	
			0.40 (0.62)	0.85 (0.83)	0.58 (0.67)	0.90 (0.86)	0.66 (0.81)	0.91 (0.86)	0.66 (0.81)	0.91 (0.86)	0.66 (0.81)	0.91 (0.86)	0.40 (0.62)	0.39 (0.64)	0.85 (0.83)	0.58 (0.68)	0.90 (0.86)	0.66 (0.81)	0.91 (0.86)	0.66 (0.81)	0.91 (0.86)	0.40 (0.62)	0.36 (0.64)	
0.85 (0.83)	0.08 (0.68)	0.54 (0.74)	0.91 (0.86)	0.05 (0.74)	0.61 (0.93)	0.91 (0.86)	0.05 (0.75)	0.61 (0.93)	0.90 (0.86)	0.05 (0.75)	0.54 (0.74)	0.85 (0.83)	0.08 (0.68)	0.39 (0.64)	0.85 (0.83)	0.08 (0.68)	0.54 (0.74)	0.91 (0.86)	0.05 (0.74)	0.61 (0.93)	0.36 (0.64)			
0.36 (0.64)	0.87 (0.85)	0.53 (0.74)	0.92 (0.87)	0.59 (0.93)	0.93 (0.87)	0.59 (0.93)	0.93 (0.87)	0.59 (0.93)	0.93 (0.87)	0.36 (0.64)	0.45 (0.73)	0.87 (0.85)	0.53 (0.74)	0.87 (0.85)	0.59 (0.93)	0.93 (0.87)	0.59 (0.93)	0.93 (0.87)	0.36 (0.64)	0.45 (0.73)	0.45 (0.73)			
0.87 (0.85)	0.08 (0.70)	0.56 (0.80)	0.93 (0.87)	0.05 (0.75)	0.60 (0.99)	0.93 (0.87)	0.05 (0.75)	0.60 (0.99)	0.92 (0.87)	0.05 (0.75)	0.56 (0.80)	0.87 (0.85)	0.08 (0.70)	0.45 (0.73)	0.87 (0.85)	0.08 (0.70)	0.56 (0.80)	0.93 (0.87)	0.05 (0.75)	0.60 (0.99)	0.45 (0.73)	0.45 (0.73)		
0.45 (0.73)	0.89 (0.87)	0.58 (0.80)	0.92 (0.87)	0.62 (0.99)	0.93 (0.87)	0.62 (0.99)	0.93 (0.87)	0.62 (0.99)	0.93 (0.87)	0.45 (0.73)	0.23 (0.61)	0.89 (0.86)	0.58 (0.71)	0.92 (0.87)	0.62 (0.80)	0.93 (0.87)	0.58 (0.71)	0.92 (0.87)	0.62 (0.80)	0.93 (0.87)	0.23 (0.61)	0.45 (0.73)		
0.88 (0.86)	0.08 (0.71)	0.36 (0.76)	0.93 (0.87)	0.05 (0.75)	0.40 (0.88)	0.93 (0.87)	0.05 (0.75)	0.40 (0.88)	0.92 (0.87)	0.05 (0.75)	0.36 (0.76)	0.88 (0.86)	0.08 (0.71)	0.23 (0.61)	0.88 (0.86)	0.08 (0.71)	0.36 (0.76)	0.93 (0.87)	0.05 (0.75)	0.40 (0.88)	0.23 (0.61)	0.45 (0.73)		
0.43 (0.61)	0.87 (0.83)	0.54 (0.76)	0.87 (0.83)	0.50 (0.88)	0.89 (0.84)	0.50 (0.88)	0.87 (0.83)	0.54 (0.76)	0.89 (0.84)	0.43 (0.78)	0.26 (0.78)	0.87 (0.83)	0.54 (0.76)	0.86 (0.83)	0.54 (0.76)	0.87 (0.83)	0.54 (0.76)	0.89 (0.84)	0.50 (0.88)	0.87 (0.83)	0.26 (0.78)	0.43 (0.61)		
0.86 (0.83)	0.06 (0.71)	0.31 (0.84)	0.88 (0.83)	0.05 (0.71)	0.29 (0.88)	0.89 (0.84)	0.05 (0.72)	0.29 (0.88)	0.87 (0.83)	0.06 (0.71)	0.31 (0.84)	0.88 (0.83)	0.06 (0.71)	0.28 (0.78)	0.87 (0.83)	0.06 (0.71)	0.31 (0.84)	0.88 (0.83)	0.05 (0.71)	0.29 (0.88)	0.28 (0.78)	0.43 (0.61)		
0.58 (0.78)	0.90 (0.86)	0.65 (0.84)	0.87 (0.83)	0.58 (0.71)	0.87 (0.90)	0.58 (0.83)	0.05 (0.71)	0.16 (0.88)	0.88 (0.83)	0.16 (0.90)	0.87 (0.83)	0.05 (0.71)	0.16 (0.88)	0.90 (0.86)	0.65 (0.84)	0.87 (0.83)	0.58 (0.74)	0.90 (0.86)	0.65 (0.84)	0.87 (0.83)	0.06 (0.84)	0.58 (0.78)		
0.90 (0.86)	0.06 (0.74)	0.16 (0.88)	0.87 (0.83)	0.05 (0.71)	0.16 (0.90)	0.88 (0.83)	0.05 (0.71)	0.16 (0.90)	0.87 (0.83)	0.06 (0.71)	0.16 (0.90)	0.87 (0.83)	0.05 (0.71)	0.16 (0.88)	0.90 (0.86)	0.06 (0.74)	0.14 (0.84)	0.90 (0.86)	0.06 (0.74)	0.14 (0.84)	0.06 (0.84)	0.58 (0.78)		
0.96 (0.84)	0.43 (0.56)	0.97 (0.88)	0.42 (0.54)	0.82 (0.90)	0.42 (0.55)	0.82 (0.90)	0.42 (0.55)	0.82 (0.90)	0.42 (0.55)	0.96 (0.84)	0.43 (0.56)	0.97 (0.88)	0.42 (0.55)	0.82 (0.90)	0.40 (0.54)	0.96 (0.84)	0.40 (0.54)	0.96 (0.84)	0.40 (0.54)	0.96 (0.84)	0.40 (0.54)	0.96 (0.84)		
0.40 (0.54)	0.03 (0.49)	0.43 (0.55)	0.02 (0.48)	0.42 (0.55)	0.02 (0.48)	0.42 (0.55)	0.02 (0.48)	0.42 (0.55)	0.02 (0.48)	0.40 (0.54)	0.03 (0.48)	0.43 (0.56)	0.02 (0.48)	0.43 (0.55)	0.03 (0.49)	0.40 (0.54)	0.03 (0.49)	0.40 (0.54)	0.03 (0.49)	0.40 (0.54)	0.03 (0.49)	0.40 (0.54)		
		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		
		35000																						
		X1		X2		X3		X4		X5		X6		X6		X6		X6		X6		X6		
		Y3 フレーム (S=1/265)																						

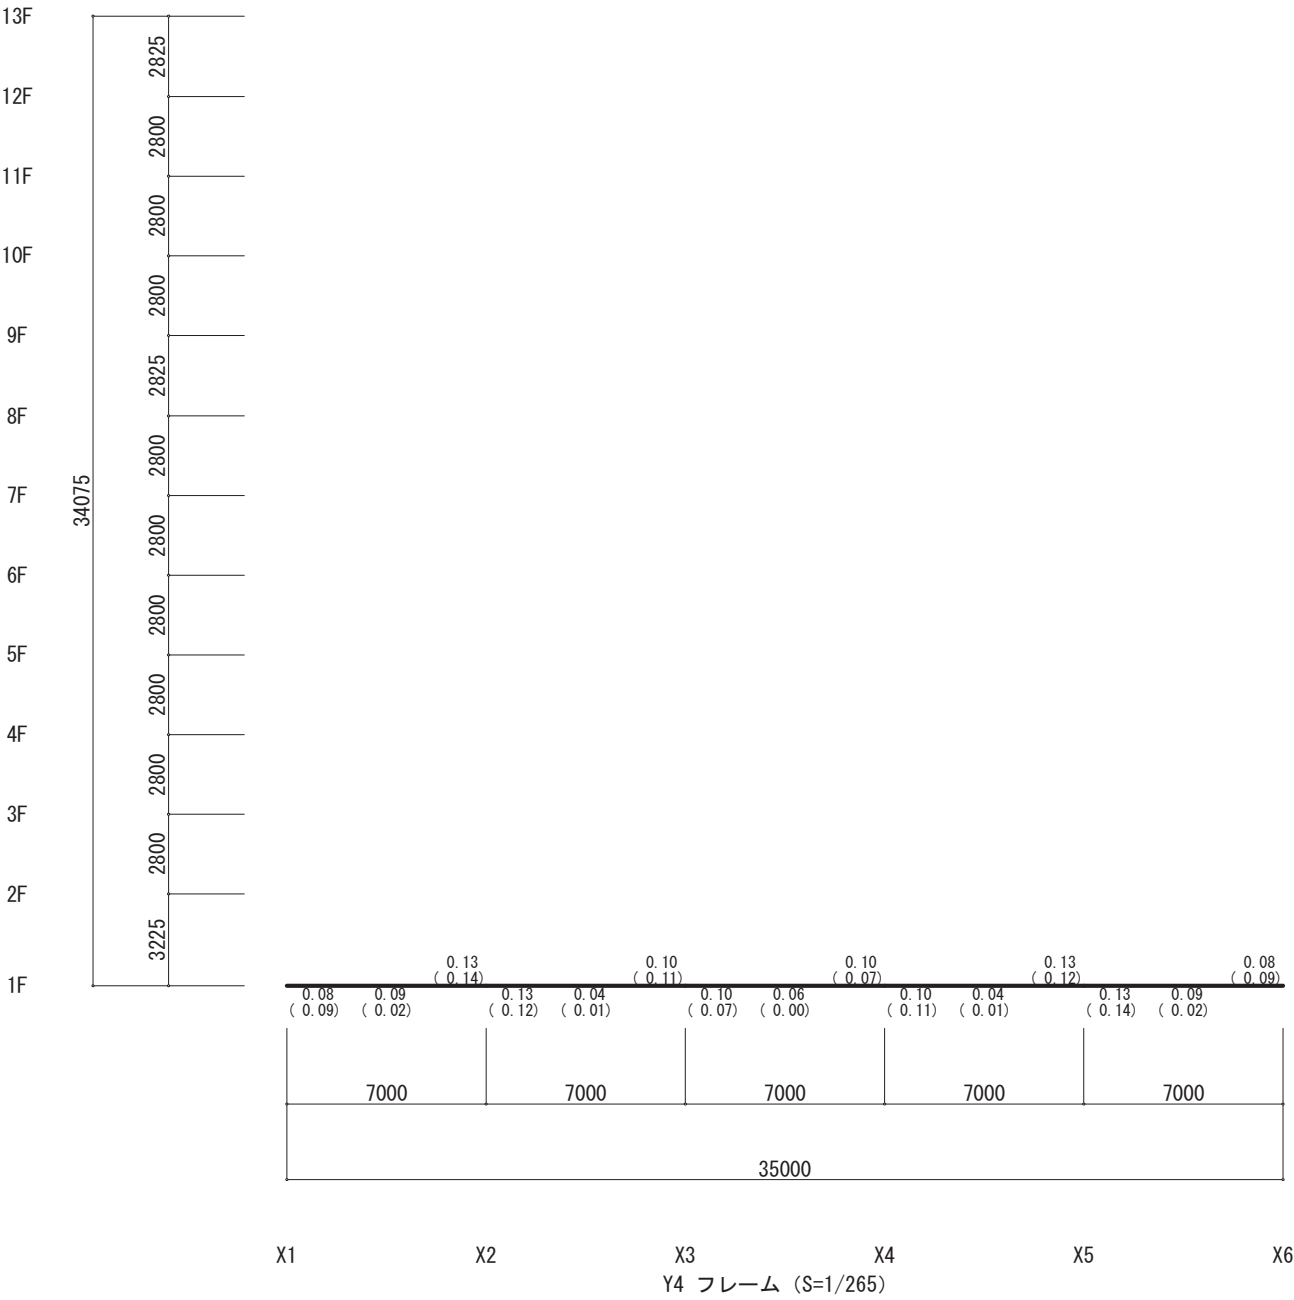

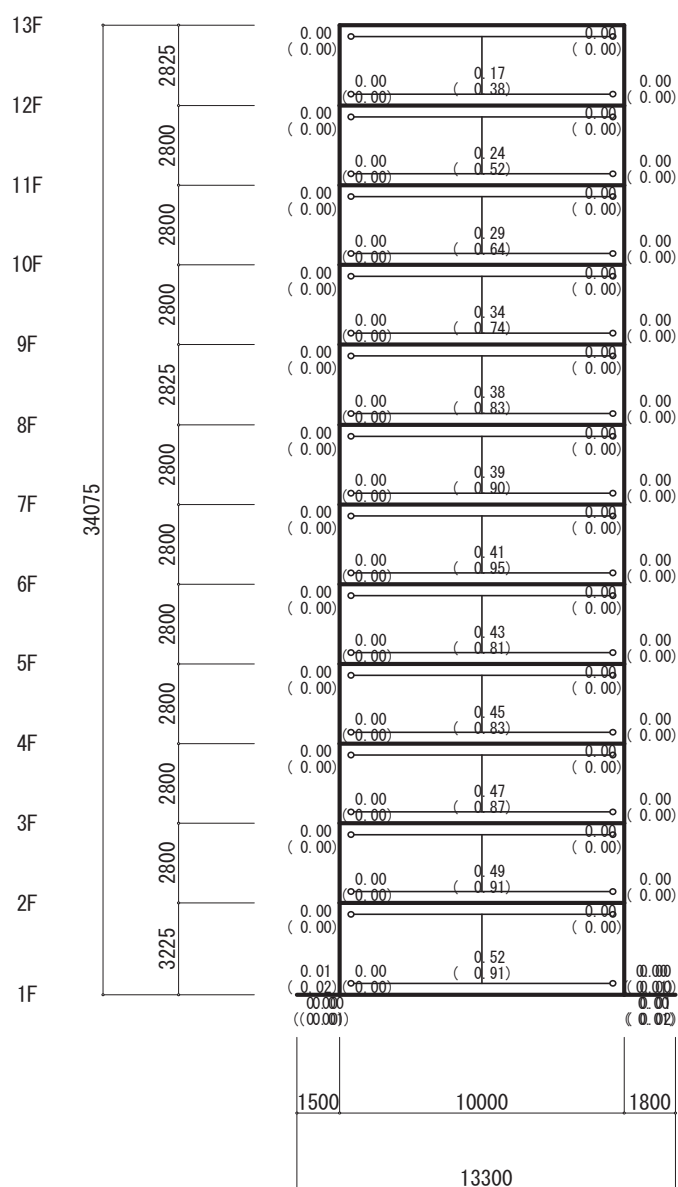


Y1 Y2 Y3 Y4


X1 フレーム (S=1/265)

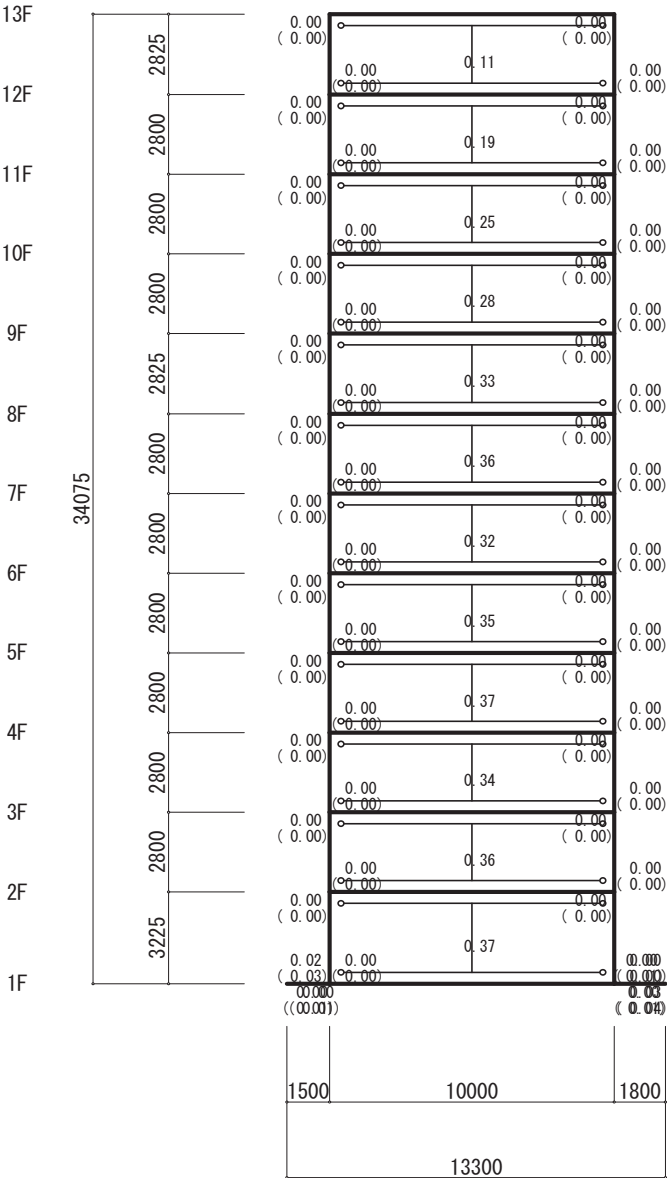


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)

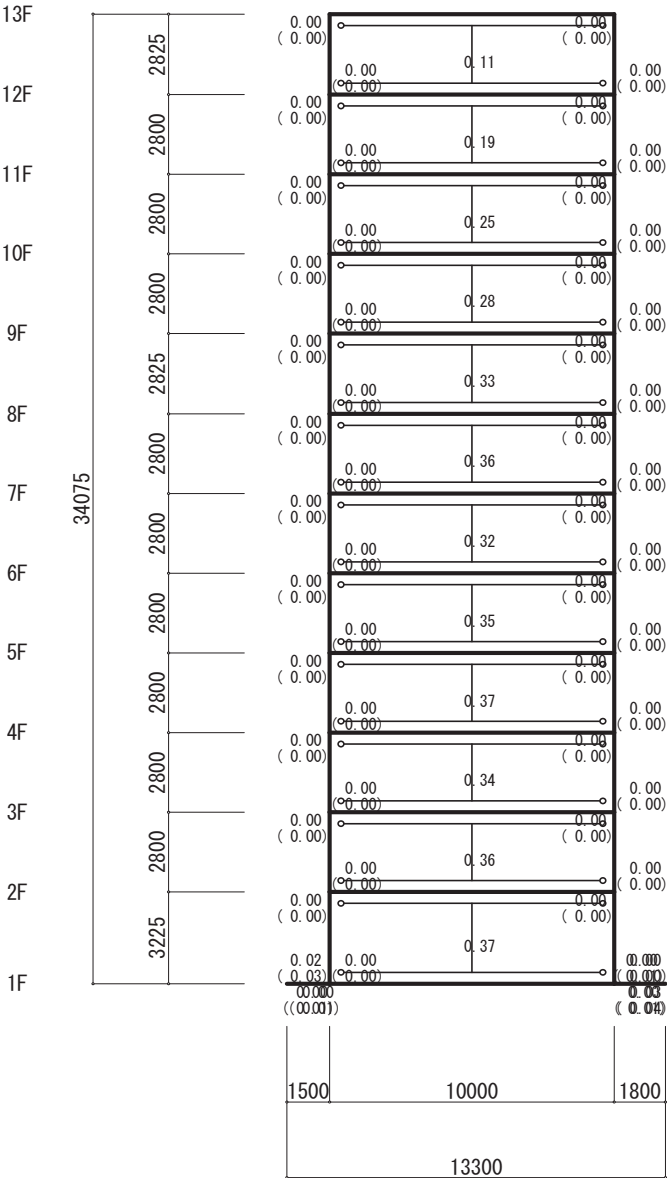

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

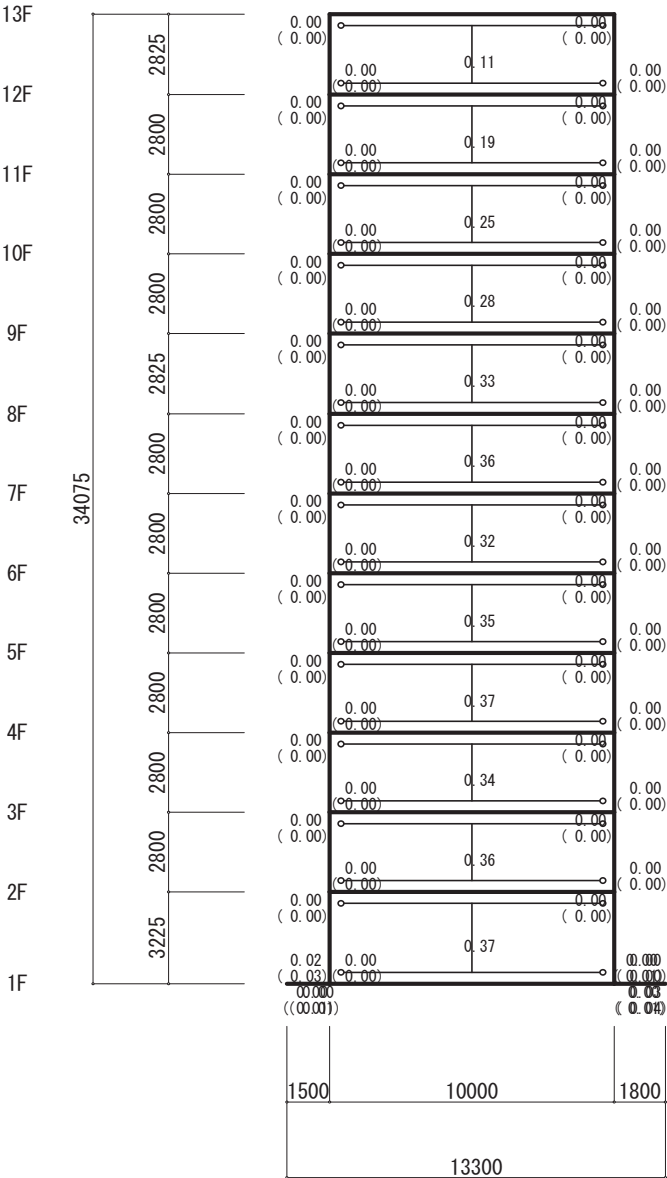


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

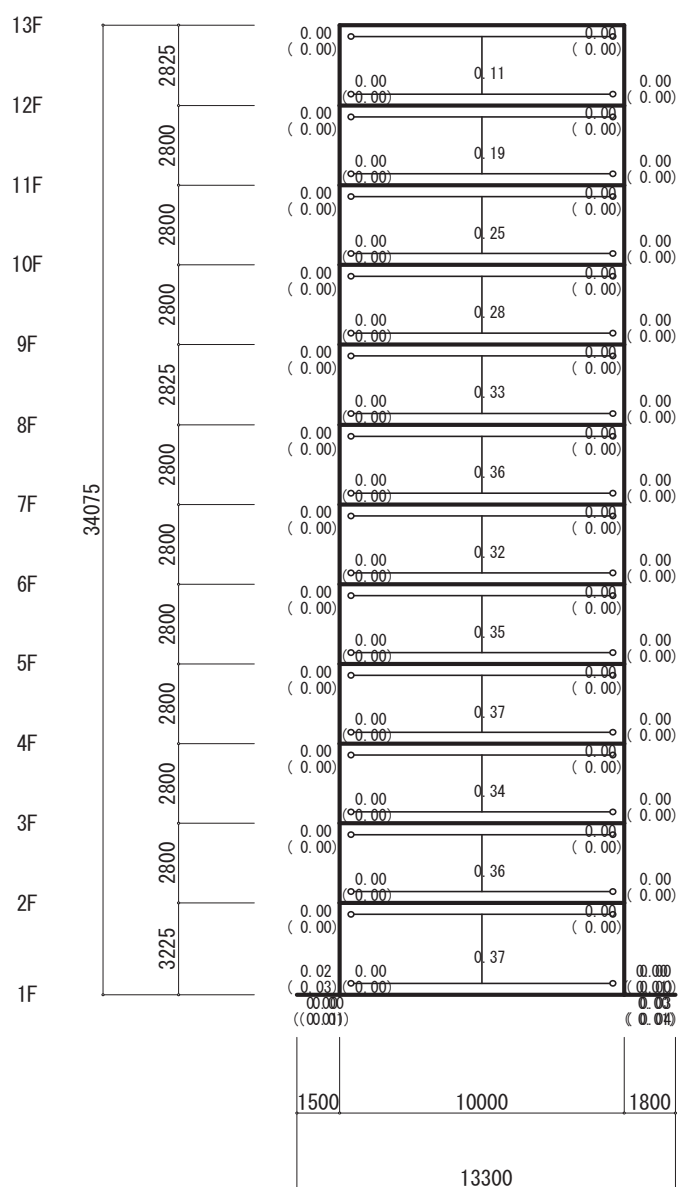



Y1 Y2 Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/265)

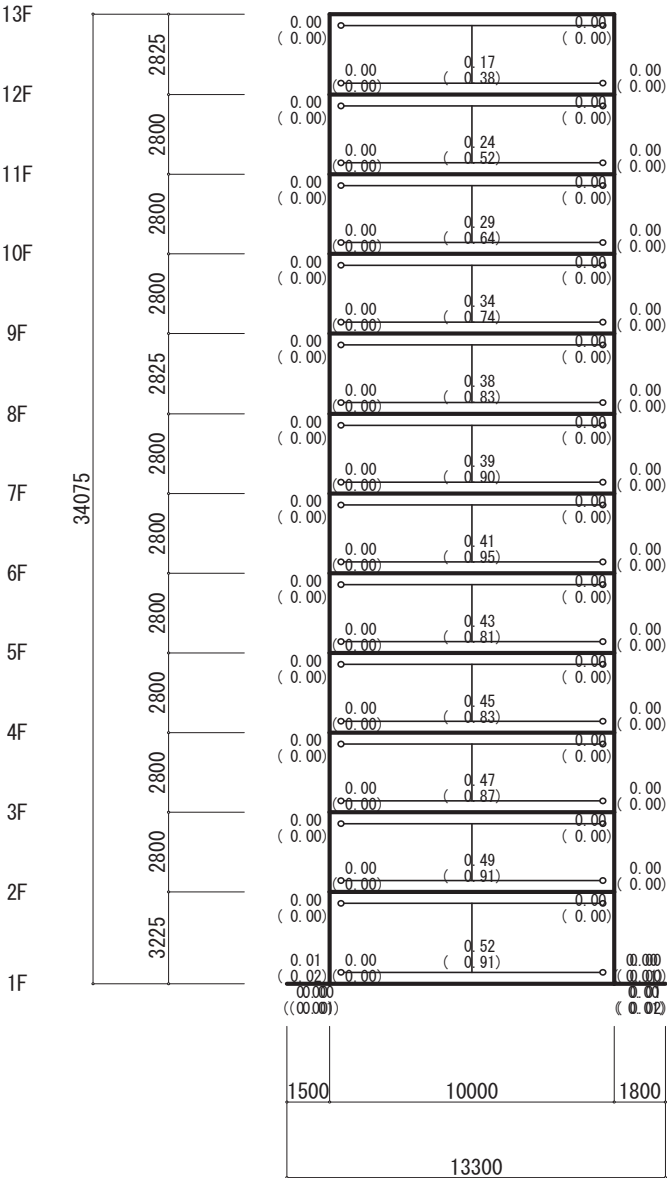

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

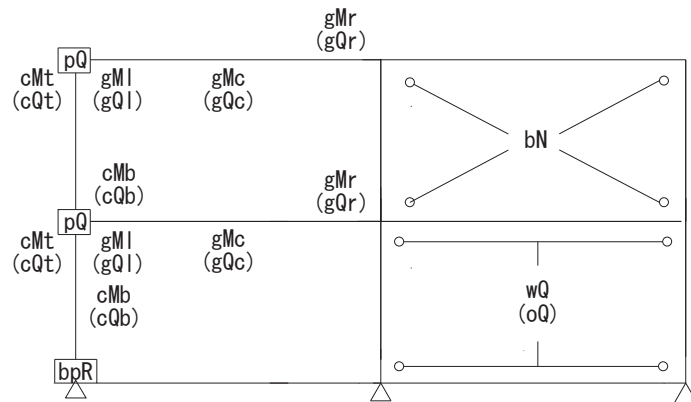

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

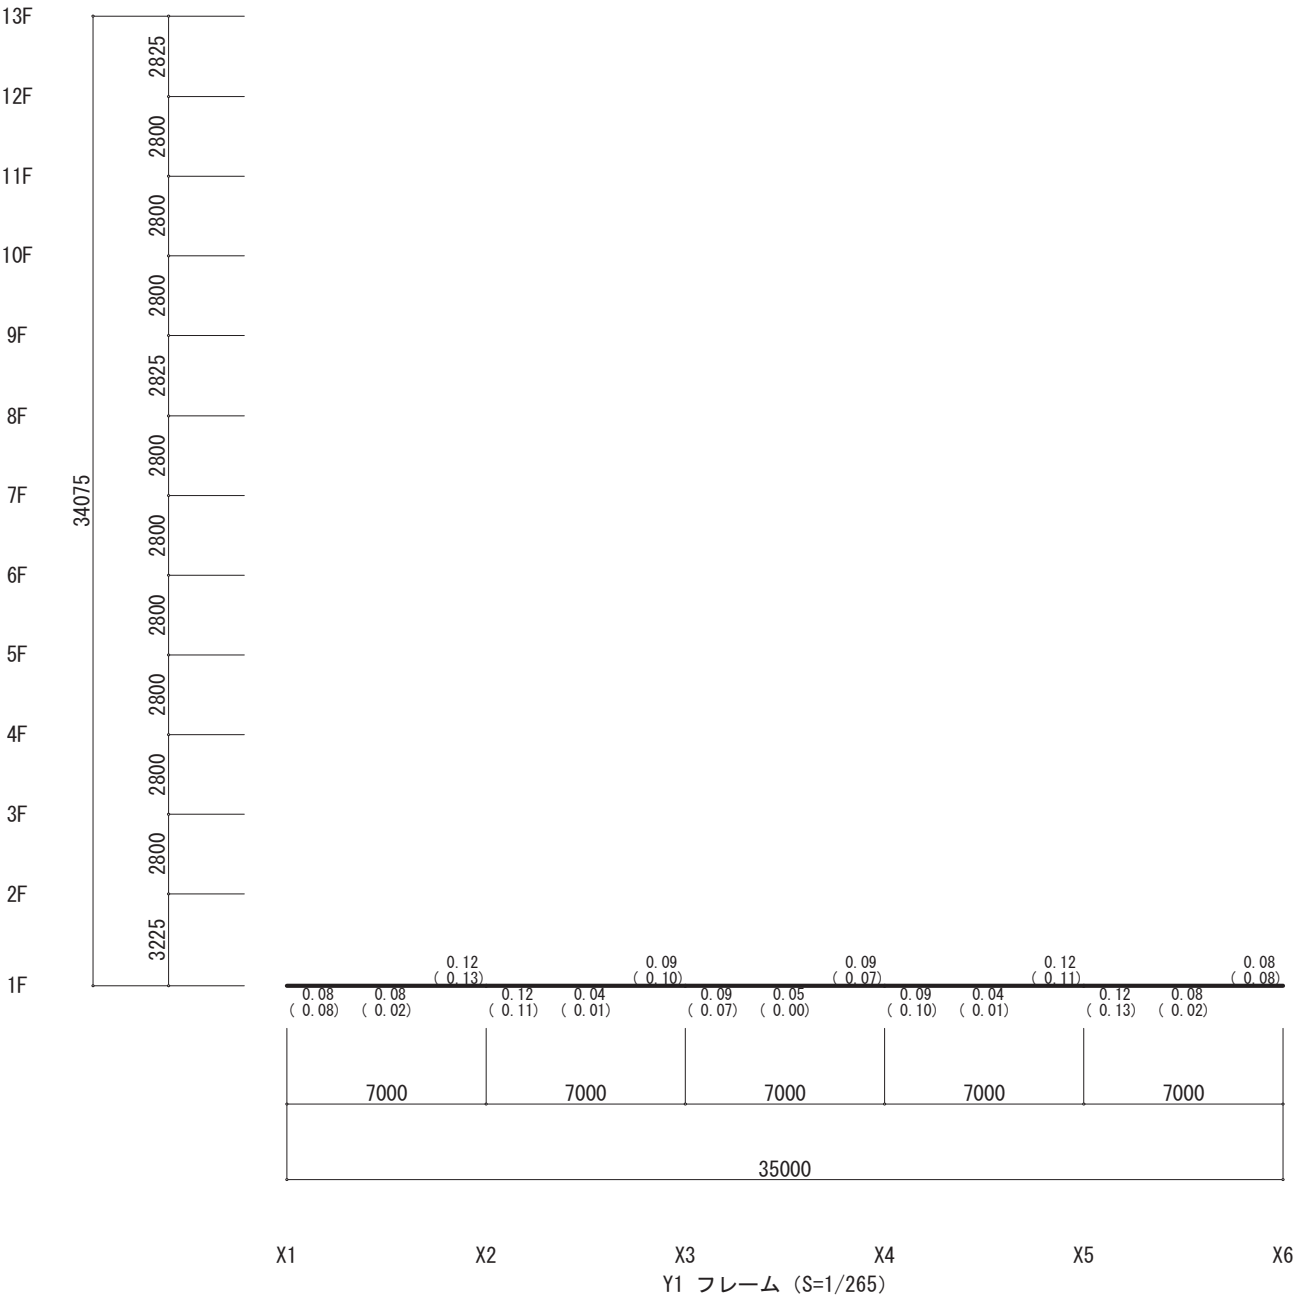


34075	13F	2825	0.36 (0.33)	0.75 (0.52)	0.29 (0.19)	0.31 (0.33)	0.85 (0.56)	0.86 (0.55)	0.23 (0.17)	0.32 (0.36)	0.87 (0.56)	0.24 (0.18)	0.32 (0.36)	0.84 (0.54)	0.23 (0.17)	0.31 (0.33)	0.86 (0.55)	0.85 (0.56)	0.29 (0.19)	0.36 (0.33)	0.75 (0.52)		
			0.21 (0.33)	0.69 (0.55)	0.22 (0.33)	0.69 (0.57)	0.26 (0.36)	0.70 (0.57)	0.26 (0.36)	0.70 (0.57)	0.22 (0.33)	0.70 (0.54)	0.33 (0.25)	0.20 (0.25)	0.28 (0.35)	0.70 (0.57)	0.20 (0.28)	0.33 (0.42)	0.78 (0.62)	0.29 (0.42)	0.77 (0.61)	0.24 (0.36)	
			0.15 (0.25)	0.77 (0.61)	0.24 (0.35)	0.77 (0.62)	0.29 (0.42)	0.78 (0.62)	0.29 (0.42)	0.78 (0.62)	0.29 (0.42)	0.77 (0.61)	0.24 (0.35)	0.77 (0.61)	0.24 (0.36)	0.15 (0.25)	0.24 (0.36)	0.77 (0.61)	0.29 (0.42)	0.78 (0.62)	0.24 (0.35)	0.77 (0.61)	
			0.24 (0.36)	0.77 (0.59)	0.17 (0.30)	0.34 (0.44)	0.78 (0.62)	0.20 (0.33)	0.39 (0.50)	0.78 (0.62)	0.19 (0.33)	0.39 (0.50)	0.77 (0.62)	0.20 (0.33)	0.34 (0.44)	0.78 (0.62)	0.29 (0.42)	0.77 (0.61)	0.24 (0.36)	0.15 (0.25)	0.24 (0.36)	0.77 (0.61)	
			0.21 (0.36)	0.80 (0.65)	0.32 (0.44)	0.83 (0.66)	0.36 (0.50)	0.84 (0.66)	0.36 (0.50)	0.84 (0.66)	0.36 (0.50)	0.83 (0.66)	0.36 (0.50)	0.84 (0.66)	0.36 (0.50)	0.83 (0.66)	0.36 (0.50)	0.84 (0.66)	0.36 (0.50)	0.83 (0.66)	0.36 (0.50)	0.81 (0.64)	
			0.26 (0.39)	0.81 (0.64)	0.25 (0.34)	0.39 (0.49)	0.84 (0.66)	0.19 (0.37)	0.42 (0.53)	0.84 (0.66)	0.19 (0.37)	0.42 (0.53)	0.83 (0.66)	0.19 (0.37)	0.42 (0.53)	0.83 (0.66)	0.19 (0.37)	0.39 (0.49)	0.80 (0.65)	0.25 (0.34)	0.26 (0.39)	0.21 (0.36)	
			0.23 (0.39)	0.87 (0.70)	0.35 (0.49)	0.90 (0.70)	0.39 (0.53)	0.91 (0.70)	0.39 (0.53)	0.91 (0.70)	0.39 (0.53)	0.91 (0.70)	0.39 (0.53)	0.91 (0.70)	0.39 (0.53)	0.91 (0.70)	0.39 (0.53)	0.91 (0.70)	0.35 (0.49)	0.87 (0.68)	0.23 (0.39)	0.21 (0.36)	
			0.28 (0.48)	0.87 (0.68)	0.25 (0.39)	0.44 (0.60)	0.91 (0.70)	0.20 (0.41)	0.48 (0.65)	0.91 (0.70)	0.19 (0.41)	0.48 (0.65)	0.90 (0.70)	0.20 (0.41)	0.44 (0.60)	0.91 (0.70)	0.25 (0.39)	0.44 (0.60)	0.87 (0.68)	0.28 (0.48)	0.23 (0.39)	0.21 (0.36)	
			0.30 (0.48)	0.78 (0.68)	0.50 (0.60)	0.71 (0.61)	0.53 (0.65)	0.72 (0.62)	0.53 (0.65)	0.72 (0.62)	0.53 (0.65)	0.72 (0.62)	0.53 (0.65)	0.72 (0.62)	0.53 (0.65)	0.72 (0.62)	0.53 (0.65)	0.72 (0.62)	0.53 (0.65)	0.72 (0.62)	0.53 (0.65)	0.81 (0.66)	0.30 (0.48)
			0.30 (0.59)	0.81 (0.66)	0.20 (0.43)	0.46 (0.70)	0.72 (0.61)	0.12 (0.39)	0.48 (0.73)	0.72 (0.62)	0.11 (0.39)	0.48 (0.73)	0.71 (0.61)	0.12 (0.39)	0.46 (0.70)	0.78 (0.68)	0.20 (0.43)	0.30 (0.59)	0.81 (0.66)	0.20 (0.43)	0.30 (0.59)	0.30 (0.59)	
			0.29 (0.59)	0.83 (0.71)	0.43 (0.70)	0.40 (0.68)	0.78 (0.66)	0.45 (0.73)	0.79 (0.66)	0.45 (0.73)	0.79 (0.66)	0.45 (0.73)	0.79 (0.66)	0.45 (0.73)	0.79 (0.66)	0.45 (0.73)	0.79 (0.66)	0.45 (0.73)	0.79 (0.66)	0.45 (0.73)	0.79 (0.66)	0.85 (0.69)	0.29 (0.59)
			0.27 (0.54)	0.85 (0.69)	0.18 (0.46)	0.40 (0.68)	0.78 (0.66)	0.12 (0.43)	0.43 (0.73)	0.79 (0.66)	0.11 (0.44)	0.43 (0.73)	0.78 (0.66)	0.12 (0.43)	0.40 (0.68)	0.83 (0.71)	0.18 (0.46)	0.27 (0.54)	0.85 (0.69)	0.18 (0.46)	0.27 (0.54)	0.27 (0.54)	0.29 (0.59)
0.27 (0.53)	0.83 (0.68)	0.17 (0.45)	0.38 (0.65)	0.83 (0.65)	0.12 (0.43)	0.41 (0.70)	0.82 (0.65)	0.12 (0.43)	0.41 (0.70)	0.82 (0.65)	0.12 (0.43)	0.38 (0.65)	0.83 (0.70)	0.17 (0.45)	0.27 (0.53)	0.83 (0.68)	0.17 (0.45)	0.27 (0.53)	0.27 (0.53)	0.28 (0.54)			
0.27 (0.53)	0.83 (0.68)	0.17 (0.45)	0.38 (0.65)	0.83 (0.65)	0.12 (0.43)	0.41 (0.70)	0.82 (0.65)	0.12 (0.43)	0.41 (0.70)	0.82 (0.65)	0.12 (0.43)	0.38 (0.65)	0.83 (0.70)	0.17 (0.45)	0.27 (0.53)	0.83 (0.68)	0.17 (0.45)	0.27 (0.53)	0.27 (0.53)	0.28 (0.54)			
0.28 (0.56)	0.83 (0.68)	0.18 (0.45)	0.38 (0.62)	0.81 (0.64)	0.12 (0.42)	0.41 (0.67)	0.80 (0.64)	0.12 (0.42)	0.41 (0.67)	0.80 (0.64)	0.12 (0.42)	0.38 (0.64)	0.82 (0.62)	0.18 (0.45)	0.28 (0.56)	0.83 (0.65)	0.18 (0.45)	0.28 (0.56)	0.28 (0.56)	0.27 (0.53)			
0.29 (0.56)	0.85 (0.71)	0.36 (0.62)	0.36 (0.62)	0.83 (0.67)	0.39 (0.67)	0.83 (0.67)	0.39 (0.67)	0.83 (0.67)	0.39 (0.67)	0.83 (0.67)	0.39 (0.67)	0.83 (0.67)	0.39 (0.67)	0.83 (0.67)	0.39 (0.67)	0.83 (0.67)	0.39 (0.67)	0.83 (0.67)	0.39 (0.67)	0.29 (0.56)			
0.23 (0.46)	0.83 (0.69)	0.16 (0.46)	0.28 (0.59)	0.84 (0.66)	0.12 (0.44)	0.31 (0.64)	0.83 (0.66)	0.12 (0.44)	0.31 (0.64)	0.83 (0.66)	0.12 (0.44)	0.28 (0.59)	0.85 (0.71)	0.16 (0.46)	0.23 (0.46)	0.83 (0.69)	0.16 (0.46)	0.23 (0.46)	0.23 (0.46)	0.29 (0.56)			
0.26 (0.46)	0.82 (0.68)	0.29 (0.59)	0.29 (0.59)	0.82 (0.65)	0.31 (0.64)	0.82 (0.65)	0.31 (0.64)	0.82 (0.65)	0.31 (0.64)	0.82 (0.65)	0.31 (0.64)	0.82 (0.65)	0.31 (0.64)	0.82 (0.65)	0.31 (0.64)	0.82 (0.65)	0.29 (0.59)	0.29 (0.59)	0.29 (0.59)	0.26 (0.46)			
0.21 (0.41)	0.79 (0.66)	0.15 (0.43)	0.21 (0.48)	0.82 (0.65)	0.12 (0.43)	0.23 (0.52)	0.82 (0.65)	0.12 (0.43)	0.23 (0.52)	0.82 (0.65)	0.12 (0.43)	0.21 (0.48)	0.82 (0.68)	0.15 (0.43)	0.21 (0.41)	0.79 (0.66)	0.15 (0.43)	0.21 (0.41)	0.21 (0.41)	0.26 (0.46)			
0.24 (0.41)	0.74 (0.63)	0.25 (0.48)	0.25 (0.48)	0.72 (0.58)	0.27 (0.52)	0.72 (0.58)	0.27 (0.52)	0.72 (0.58)	0.27 (0.52)	0.72 (0.58)	0.27 (0.52)	0.72 (0.58)	0.27 (0.52)	0.72 (0.58)	0.27 (0.52)	0.72 (0.58)	0.25 (0.48)	0.25 (0.48)	0.25 (0.48)	0.24 (0.41)			
0.17 (0.43)	0.70 (0.60)	0.15 (0.38)	0.17 (0.49)	0.72 (0.58)	0.12 (0.37)	0.18 (0.50)	0.72 (0.58)	0.12 (0.36)	0.18 (0.50)	0.72 (0.58)	0.12 (0.36)	0.17 (0.49)	0.74 (0.63)	0.15 (0.38)	0.17 (0.43)	0.70 (0.60)	0.15 (0.38)	0.17 (0.43)	0.17 (0.43)	0.24 (0.41)			
0.35 (0.43)	0.10 (0.16)	0.37 (0.49)	0.10 (0.16)	0.37 (0.49)	0.10 (0.11)	0.37 (0.50)	0.10 (0.11)	0.37 (0.50)	0.10 (0.13)	0.37 (0.50)	0.10 (0.13)	0.37 (0.50)	0.10 (0.13)	0.37 (0.50)	0.10 (0.11)	0.37 (0.49)	0.10 (0.16)	0.37 (0.49)	0.07 (0.10)	0.35 (0.43)			
0.07 (0.10)	0.03 (0.08)	0.10 (0.14)	0.02 (0.07)	0.10 (0.14)	0.02 (0.07)	0.10 (0.13)	0.02 (0.07)	0.10 (0.13)	0.02 (0.07)	0.10 (0.13)	0.02 (0.07)	0.10 (0.11)	0.02 (0.07)	0.10 (0.16)	0.03 (0.08)	0.10 (0.16)	0.03 (0.08)	0.10 (0.16)	0.03 (0.08)	0.35 (0.43)			
		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000			
		35000																					
		Y2 フレーム (S=1/265)																					
		X1		X2		X3		X4		X5		X6											

34075	13F	2825	0.34 (0.22)	0.91 (0.50)	0.19 (0.29)	0.50 (0.33)	0.95 (0.51)	0.16 (0.35)	0.56 (0.42)	0.99 (0.60)	0.16 (0.38)	0.56 (0.42)	0.94 (0.58)	0.16 (0.35)	0.50 (0.33)	0.95 (0.51)	0.19 (0.29)	0.34 (0.22)		
			0.13 (0.22)	0.67 (0.59)	0.03 (0.33)	0.60 (0.53)	0.12 (0.42)	0.63 (0.55)	0.12 (0.42)	0.61 (0.53)	0.03 (0.33)	0.66 (0.59)	0.13 (0.22)	0.41 (0.37)	0.66 (0.59)	0.03 (0.38)	0.13 (0.37)	0.41 (0.37)	0.13 (0.22)	0.13 (0.22)
			0.08 (0.37)	0.84 (0.74)	0.10 (0.59)	0.74 (0.65)	0.20 (0.72)	0.77 (0.67)	0.20 (0.72)	0.75 (0.65)	0.10 (0.59)	0.84 (0.73)	0.08 (0.37)	0.43 (0.56)	0.84 (0.74)	0.10 (0.52)	0.43 (0.56)	0.84 (0.73)	0.08 (0.37)	0.08 (0.37)
			0.14 (0.56)	0.77 (0.78)	0.24 (0.78)	0.77 (0.75)	0.30 (0.91)	0.79 (0.78)	0.30 (0.91)	0.77 (0.75)	0.24 (0.78)	0.77 (0.77)	0.14 (0.56)	0.41 (0.67)	0.77 (0.78)	0.24 (0.78)	0.41 (0.67)	0.77 (0.78)	0.14 (0.56)	0.14 (0.56)
			0.20 (0.67)	0.86 (0.86)	0.34 (0.71)	0.85 (0.83)	0.39 (0.80)	0.87 (0.85)	0.39 (0.80)	0.85 (0.83)	0.34 (0.71)	0.86 (0.85)	0.20 (0.67)	0.38 (0.77)	0.86 (0.86)	0.34 (0.71)	0.38 (0.77)	0.86 (0.85)	0.20 (0.67)	0.20 (0.67)
			0.30 (0.77)	0.87 (0.82)	0.51 (0.81)	0.86 (0.83)	0.55 (0.92)	0.89 (0.85)	0.55 (0.92)	0.87 (0.83)	0.51 (0.81)	0.88 (0.81)	0.30 (0.77)	0.39 (0.79)	0.88 (0.81)	0.51 (0.82)	0.39 (0.82)	0.88 (0.86)	0.30 (0.79)	0.30 (0.77)
			0.37 (0.88)	0.08 (0.66)	0.59 (0.84)	0.87 (0.83)	0.06 (0.69)	0.63 (0.96)	0.89 (0.85)	0.06 (0.71)	0.63 (0.96)	0.86 (0.83)	0.37 (0.88)	0.33 (0.62)	0.86 (0.83)	0.08 (0.67)	0.33 (0.62)	0.86 (0.83)	0.37 (0.88)	0.37 (0.88)
			0.40 (0.62)	0.85 (0.83)	0.58 (0.67)	0.90 (0.86)	0.66 (0.81)	0.91 (0.86)	0.66 (0.81)	0.91 (0.86)	0.66 (0.81)	0.91 (0.86)	0.40 (0.62)	0.39 (0.64)	0.85 (0.83)	0.08 (0.68)	0.39 (0.64)	0.85 (0.83)	0.40 (0.62)	0.40 (0.62)
			0.36 (0.64)	0.87 (0.85)	0.53 (0.74)	0.92 (0.87)	0.59 (0.93)	0.93 (0.87)	0.59 (0.93)	0.93 (0.87)	0.53 (0.74)	0.87 (0.85)	0.36 (0.64)	0.45 (0.73)	0.87 (0.85)	0.53 (0.74)	0.45 (0.73)	0.87 (0.85)	0.36 (0.64)	0.36 (0.64)
			0.45 (0.73)	0.87 (0.85)	0.08 (0.70)	0.56 (0.80)	0.93 (0.87)	0.05 (0.75)	0.60 (0.99)	0.93 (0.87)	0.05 (0.75)	0.60 (0.99)	0.45 (0.73)	0.23 (0.61)	0.88 (0.86)	0.08 (0.71)	0.23 (0.61)	0.88 (0.86)	0.45 (0.73)	0.45 (0.73)
			0.45 (0.73)	0.89 (0.87)	0.58 (0.80)	0.92 (0.87)	0.62 (0.99)	0.93 (0.87)	0.62 (0.99)	0.93 (0.87)	0.58 (0.80)	0.89 (0.87)	0.45 (0.73)	0.23 (0.61)	0.88 (0.86)	0.08 (0.71)	0.23 (0.61)	0.88 (0.86)	0.45 (0.73)	0.45 (0.73)
			0.23 (0.61)	0.88 (0.86)	0.08 (0.71)	0.36 (0.76)	0.93 (0.87)	0.05 (0.75)	0.40 (0.88)	0.93 (0.87)	0.05 (0.75)	0.40 (0.88)	0.23 (0.61)	0.26 (0.78)	0.88 (0.83)	0.08 (0.71)	0.26 (0.78)	0.88 (0.83)	0.43 (0.61)	0.43 (0.61)
0.26 (0.78)	0.86 (0.83)	0.06 (0.71)	0.31 (0.84)	0.88 (0.83)	0.05 (0.71)	0.29 (0.88)	0.89 (0.84)	0.05 (0.72)	0.29 (0.88)	0.26 (0.78)	0.26 (0.78)	0.87 (0.83)	0.06 (0.71)	0.26 (0.78)	0.87 (0.83)	0.43 (0.61)	0.43 (0.61)			
0.14 (0.84)	0.90 (0.86)	0.06 (0.74)	0.16 (0.88)	0.87 (0.83)	0.05 (0.71)	0.16 (0.90)	0.88 (0.83)	0.05 (0.71)	0.16 (0.90)	0.14 (0.84)	0.14 (0.84)	0.87 (0.83)	0.06 (0.71)	0.14 (0.84)	0.87 (0.83)	0.58 (0.78)	0.58 (0.78)			
0.96 (0.84)	0.43 (0.56)	0.97 (0.88)	0.42 (0.54)	0.82 (0.90)	0.42 (0.55)	0.82 (0.90)	0.42 (0.55)	0.82 (0.90)	0.42 (0.55)	0.96 (0.84)	0.96 (0.84)	0.43 (0.55)	0.97 (0.88)	0.40 (0.54)	0.96 (0.84)	0.96 (0.84)	0.96 (0.84)	0.96 (0.84)		
0.40 (0.54)	0.03 (0.49)	0.43 (0.55)	0.02 (0.48)	0.42 (0.55)	0.02 (0.48)	0.42 (0.55)	0.02 (0.48)	0.42 (0.55)	0.02 (0.48)	0.40 (0.54)	0.40 (0.54)	0.03 (0.48)	0.43 (0.55)	0.03 (0.48)	0.43 (0.55)	0.03 (0.49)	0.43 (0.55)	0.43 (0.55)		
			7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000					
			35000																	
			X1		X2		X3		X4		X5		X6							
			Y3 フレーム (S=1/265)																	

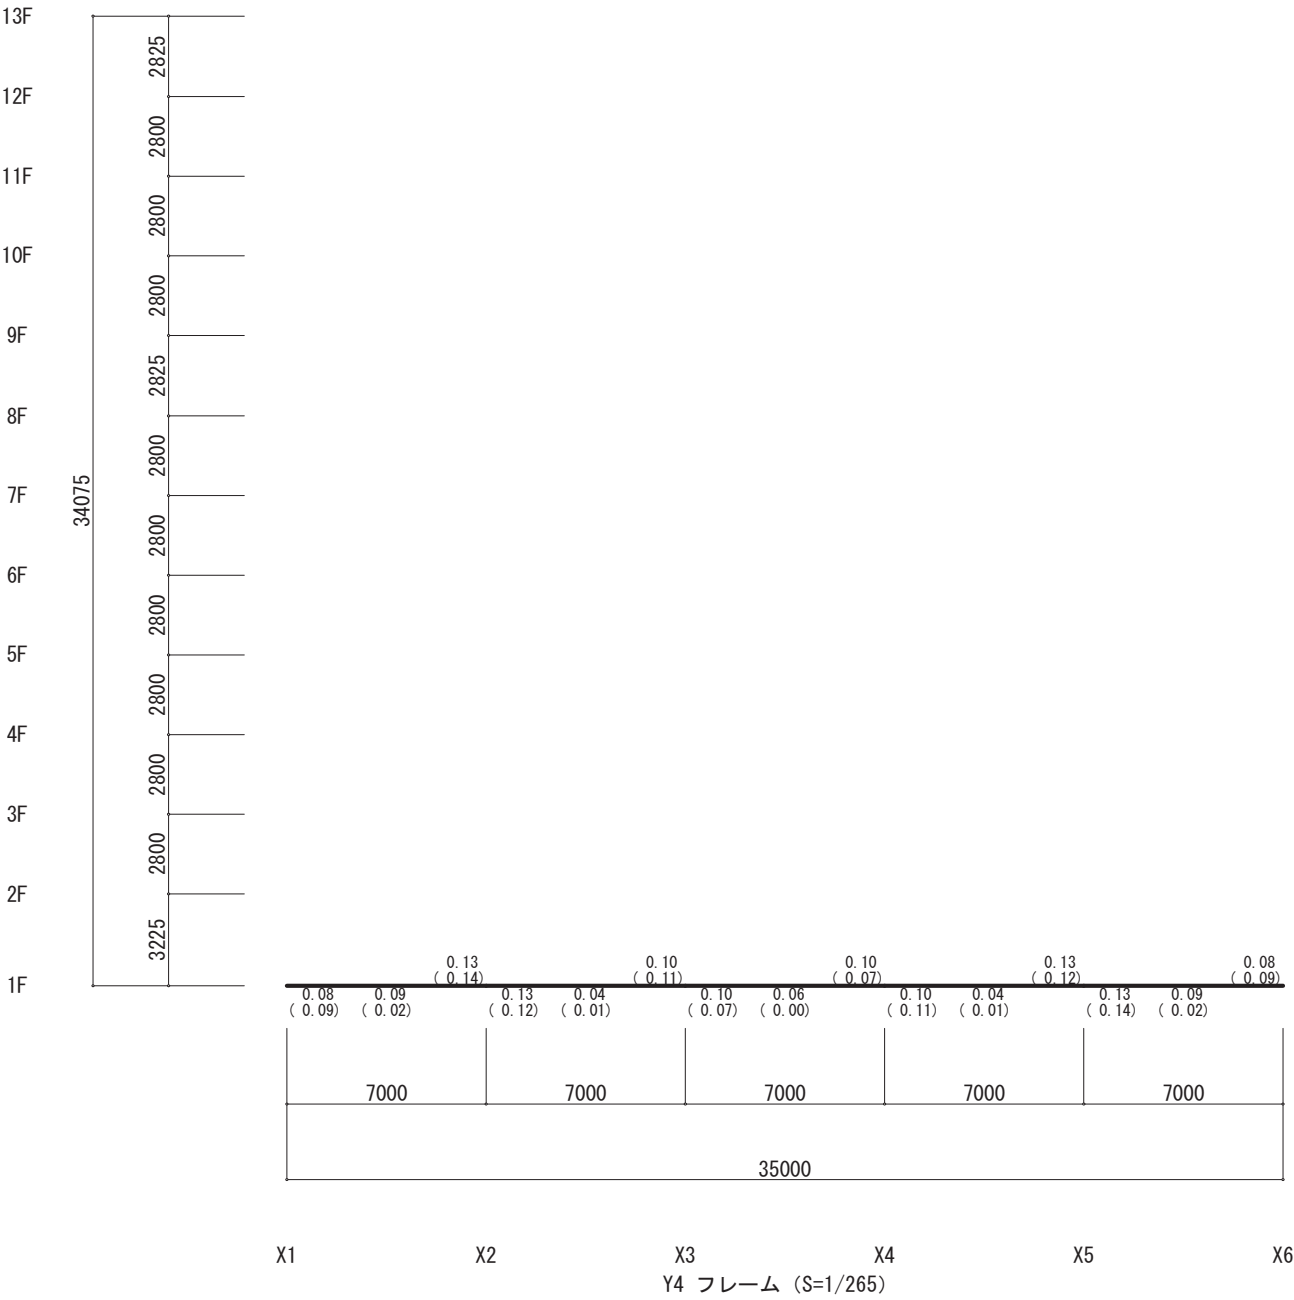


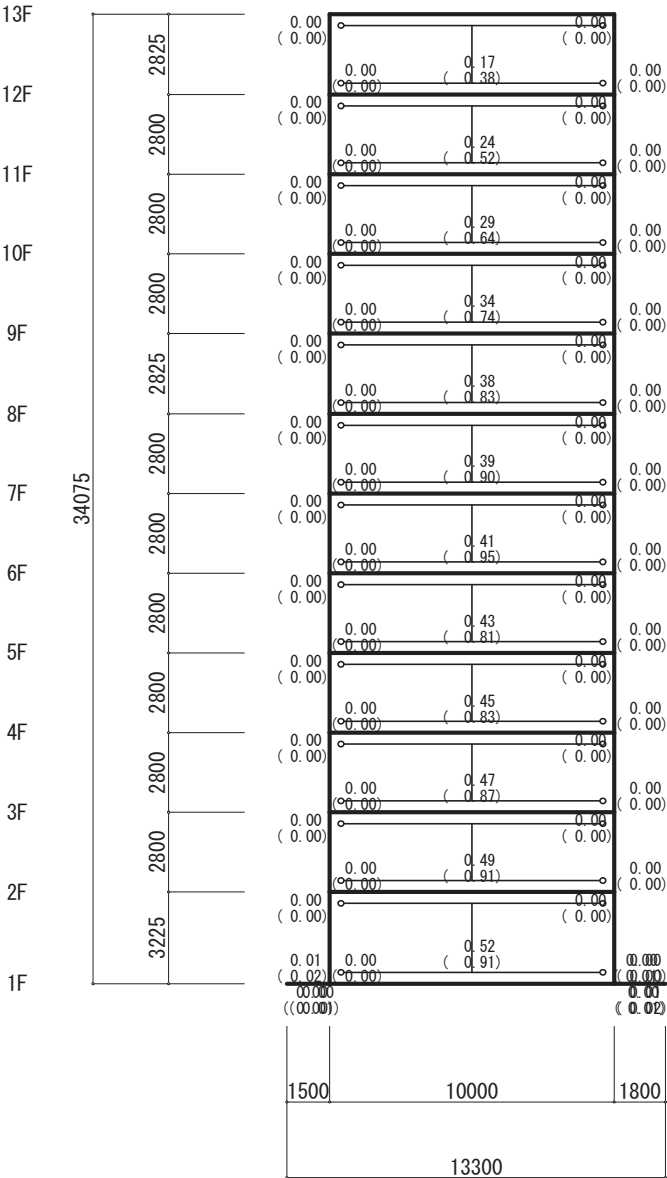

Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

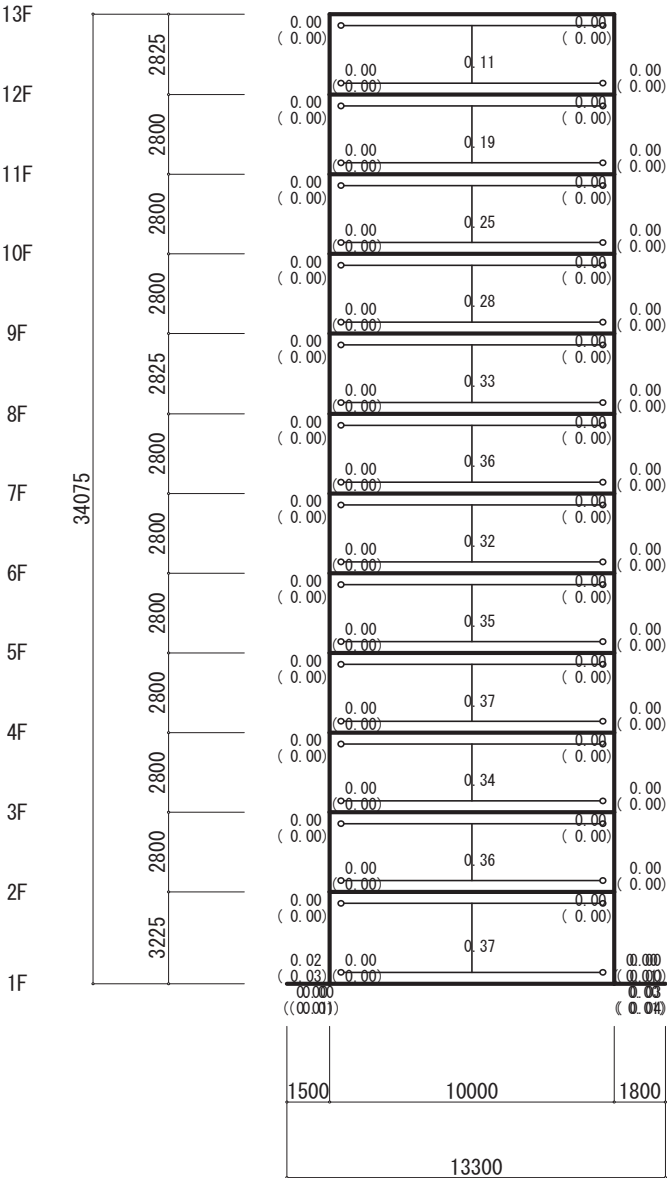


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)

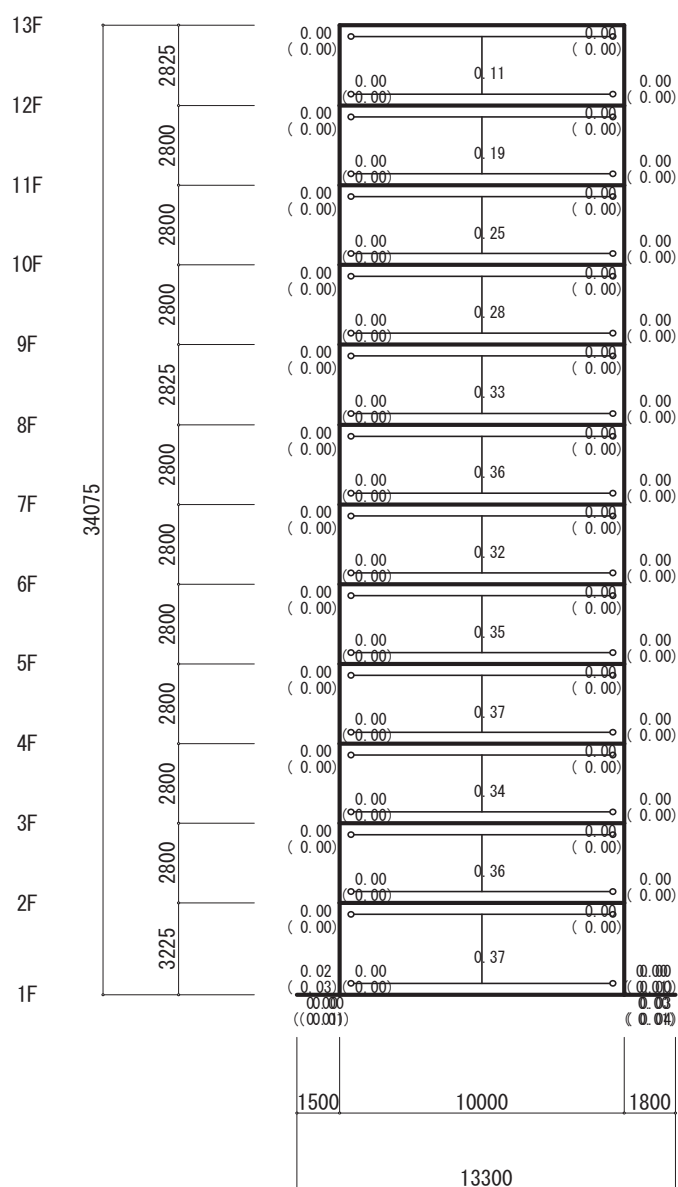


Y1 Y2 Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/265)

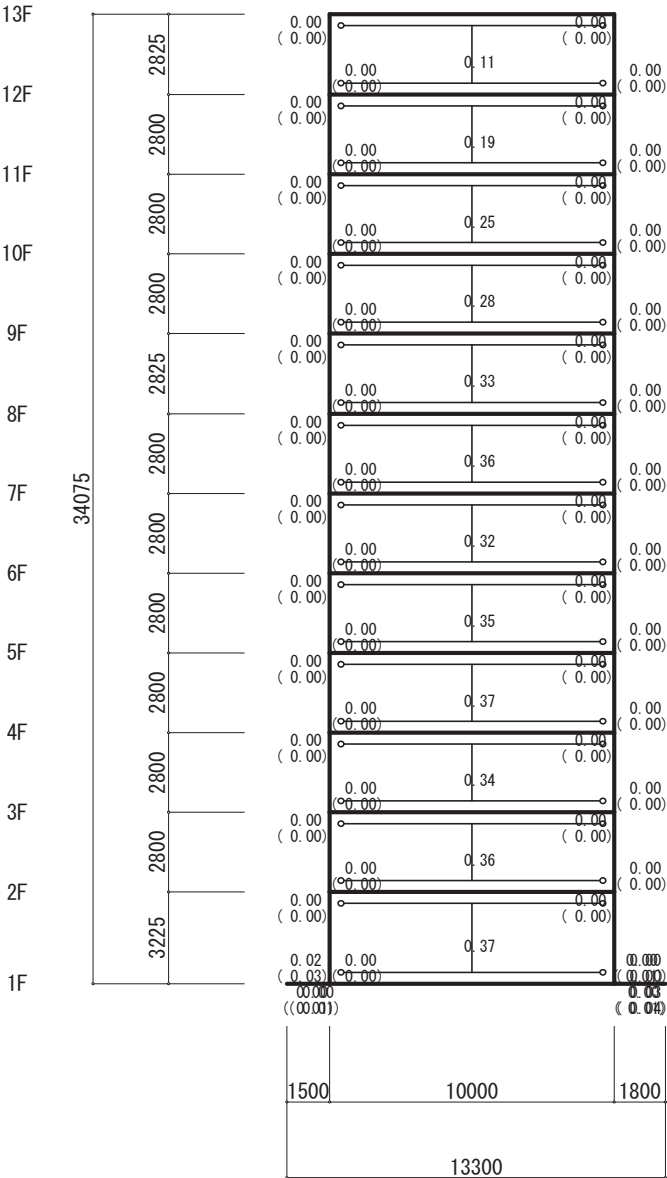

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

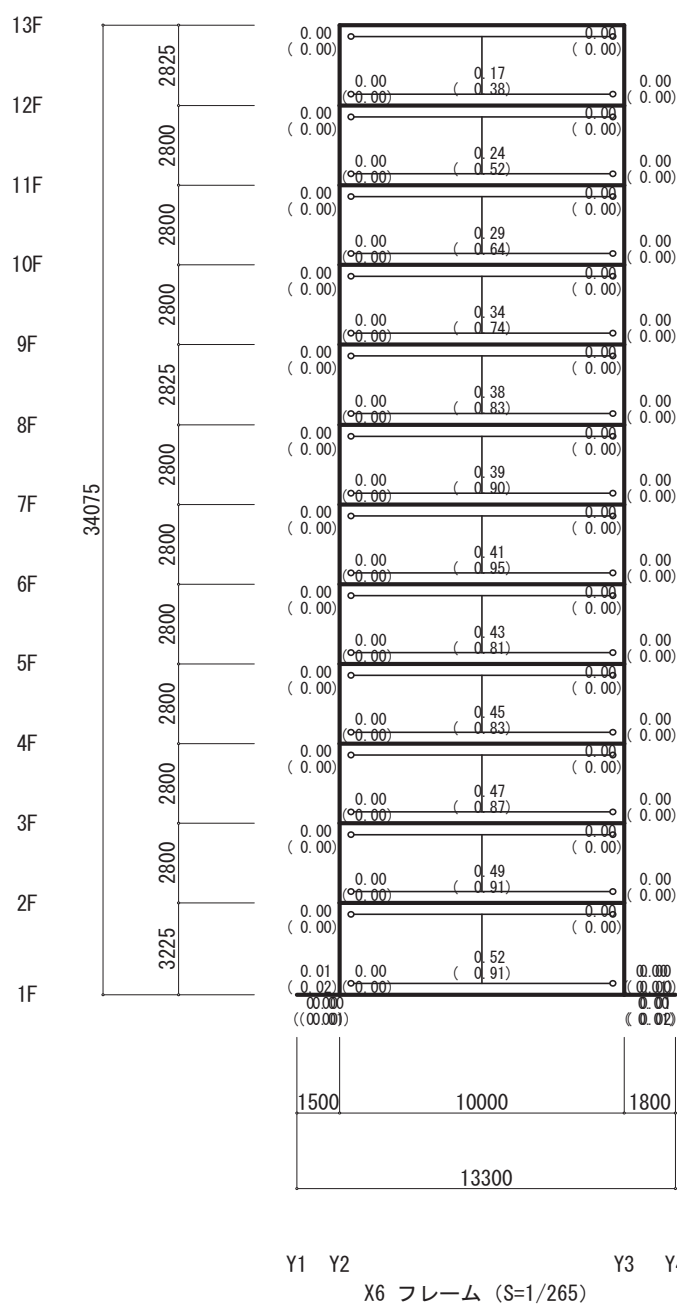


A-4.8.2 はり断面計算結果

(1) RCはり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比


13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F


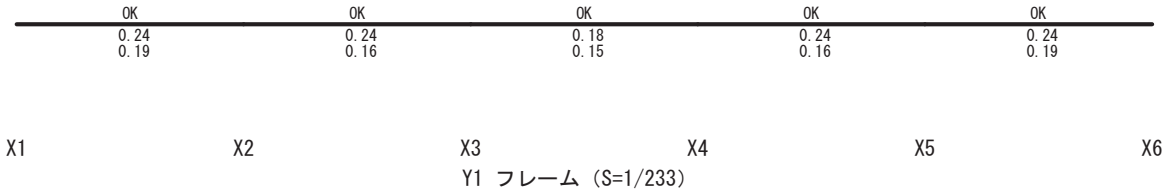




13F	OK 0.85 0.56	OK 0.86 0.55	OK 0.87 0.56	OK 0.86 0.55	OK 0.85 0.56	
12F	OK 0.70 0.55	OK 0.70 0.57	OK 0.70 0.57	OK 0.70 0.57	OK 0.70 0.55	
11F	OK 0.77 0.61	OK 0.78 0.62	OK 0.78 0.62	OK 0.78 0.62	OK 0.77 0.61	
10F	OK 0.81 0.65	OK 0.84 0.66	OK 0.84 0.66	OK 0.84 0.66	OK 0.81 0.65	
9F	OK 0.87 0.70	OK 0.91 0.70	OK 0.91 0.70	OK 0.91 0.70	OK 0.87 0.70	
8F	OK 0.81 0.68	OK 0.72 0.61	OK 0.72 0.62	OK 0.72 0.61	OK 0.81 0.68	
7F	OK 0.85 0.71	OK 0.78 0.66	OK 0.79 0.66	OK 0.78 0.66	OK 0.85 0.71	
6F	OK 0.83 0.70	OK 0.83 0.65	OK 0.82 0.65	OK 0.83 0.65	OK 0.83 0.70	
5F	OK 0.83 0.70	OK 0.81 0.64	OK 0.80 0.64	OK 0.81 0.64	OK 0.83 0.70	
4F	OK 0.85 0.71	OK 0.84 0.66	OK 0.83 0.66	OK 0.84 0.66	OK 0.85 0.71	
3F	OK 0.82 0.68	OK 0.82 0.65	OK 0.82 0.65	OK 0.82 0.65	OK 0.82 0.68	
2F	OK 0.74 0.63	OK 0.72 0.58	OK 0.72 0.58	OK 0.72 0.58	OK 0.74 0.63	
1F	OK 0.10 0.16	OK 0.10 0.14	OK 0.10 0.13	OK 0.10 0.14	OK 0.10 0.16	
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y2 フレーム (S=1/233)					



13F	OK 0.95 0.51	OK 0.95 0.58	OK 0.99 0.60	OK 0.95 0.58	OK 0.95 0.51	
12F	OK 0.67 0.59	OK 0.61 0.53	OK 0.63 0.55	OK 0.61 0.53	OK 0.67 0.59	
11F	OK 0.84 0.74	OK 0.75 0.65	OK 0.77 0.67	OK 0.75 0.65	OK 0.84 0.74	
10F	OK 0.77 0.78	OK 0.77 0.75	OK 0.79 0.78	OK 0.77 0.75	OK 0.77 0.78	
9F	OK 0.86 0.86	OK 0.85 0.83	OK 0.87 0.85	OK 0.85 0.83	OK 0.86 0.86	
8F	OK 0.88 0.82	OK 0.87 0.83	OK 0.89 0.85	OK 0.87 0.83	OK 0.88 0.82	
7F	OK 0.89 0.83	OK 0.89 0.85	OK 0.91 0.87	OK 0.89 0.85	OK 0.89 0.83	
6F	OK 0.85 0.83	OK 0.91 0.86	OK 0.91 0.86	OK 0.91 0.86	OK 0.85 0.83	
5F	OK 0.87 0.85	OK 0.93 0.87	OK 0.93 0.87	OK 0.93 0.87	OK 0.87 0.85	
4F	OK 0.89 0.87	OK 0.93 0.87	OK 0.93 0.87	OK 0.93 0.87	OK 0.89 0.87	
3F	OK 0.87 0.83	OK 0.88 0.83	OK 0.89 0.84	OK 0.88 0.83	OK 0.87 0.83	
2F	OK 0.90 0.86	OK 0.87 0.83	OK 0.88 0.83	OK 0.87 0.83	OK 0.90 0.86	
1F	OK 0.43 0.56	OK 0.43 0.55	OK 0.42 0.55	OK 0.43 0.55	OK 0.43 0.56	
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y3 フレーム (S=1/233)					

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

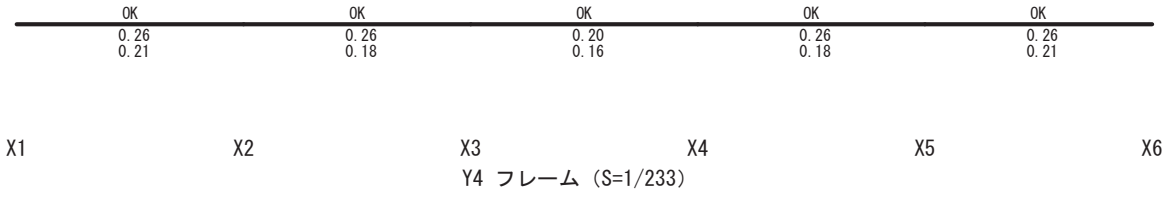

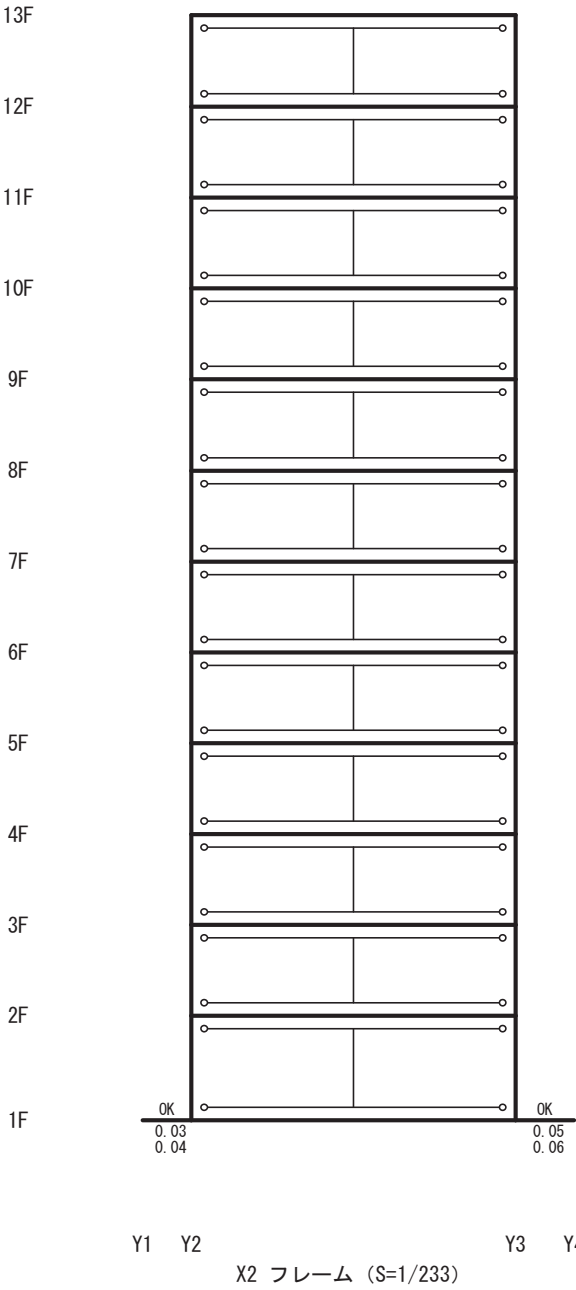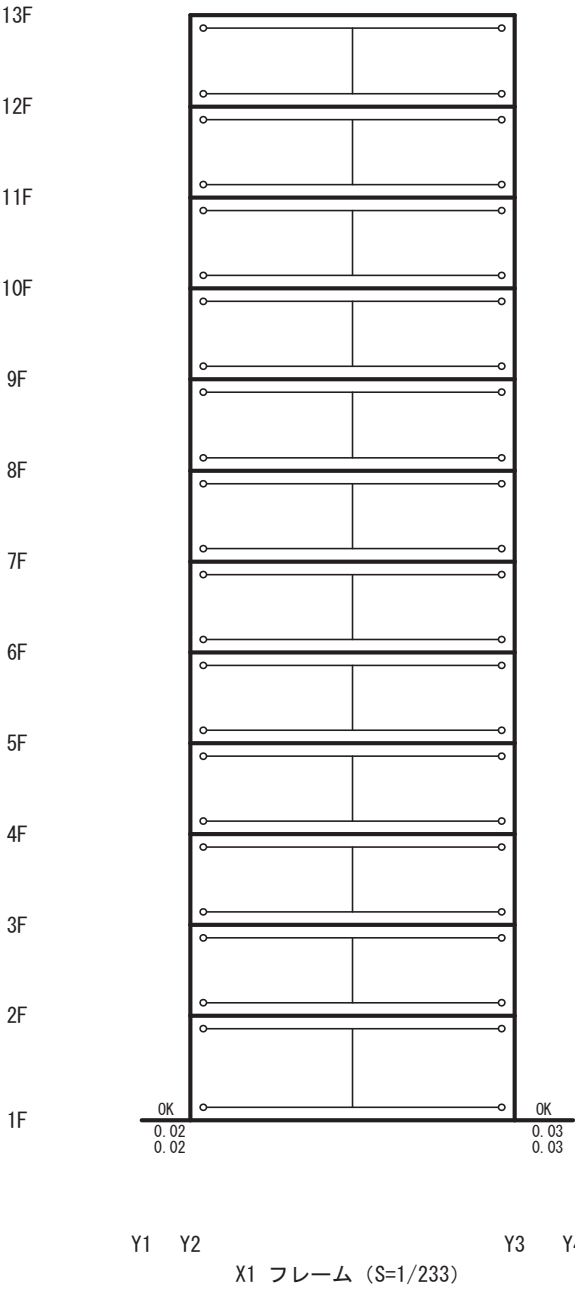

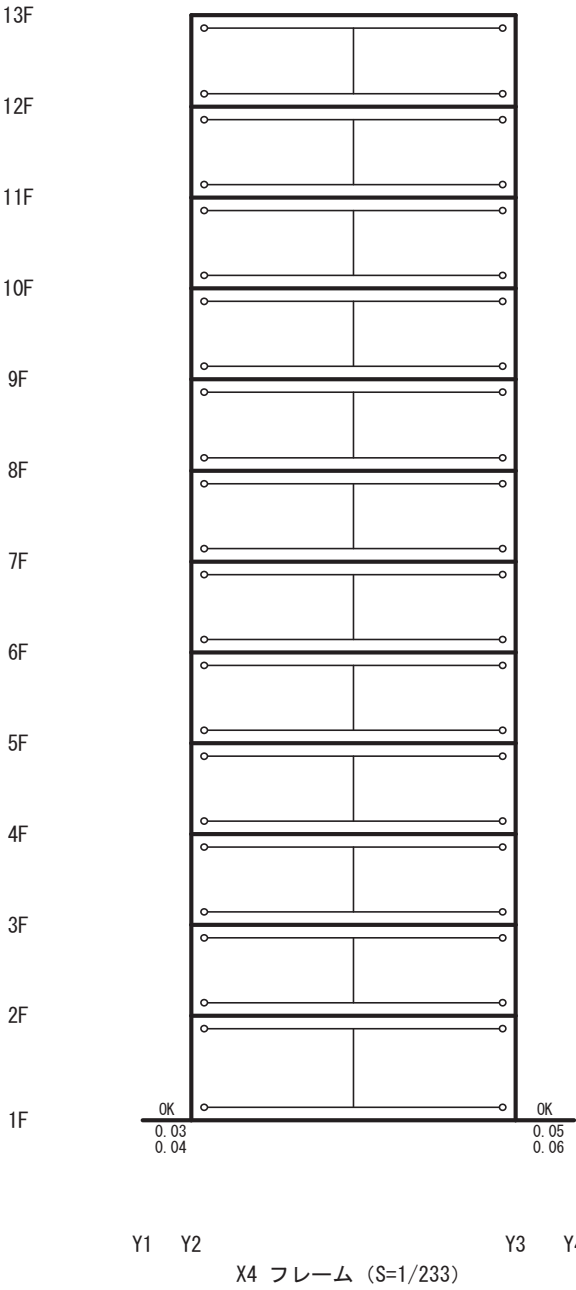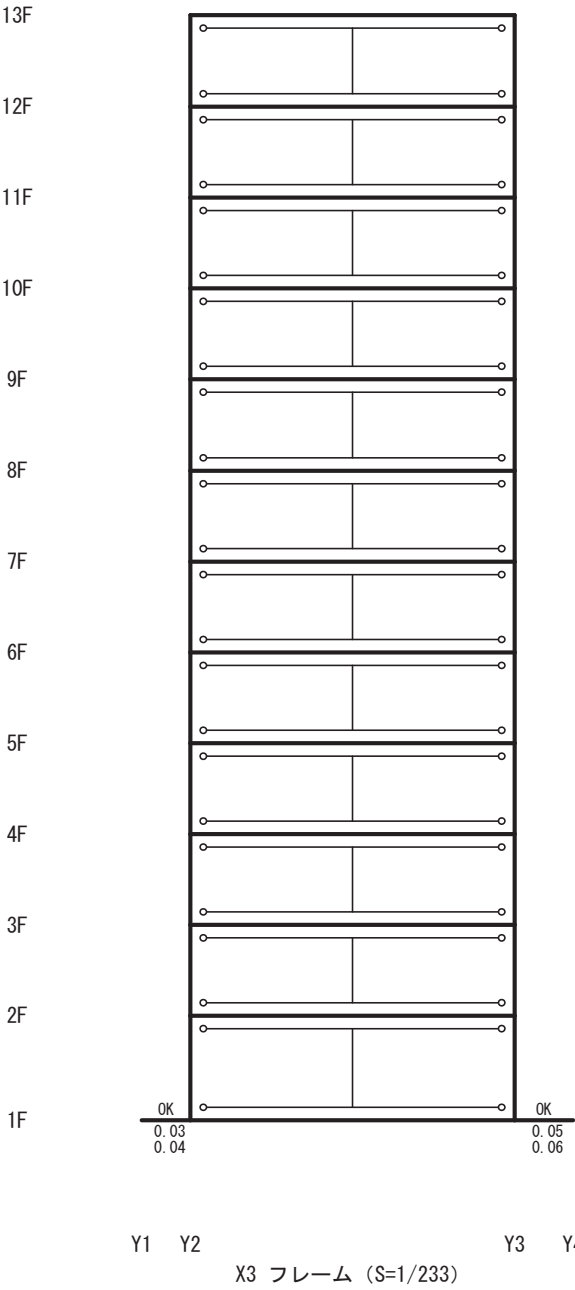

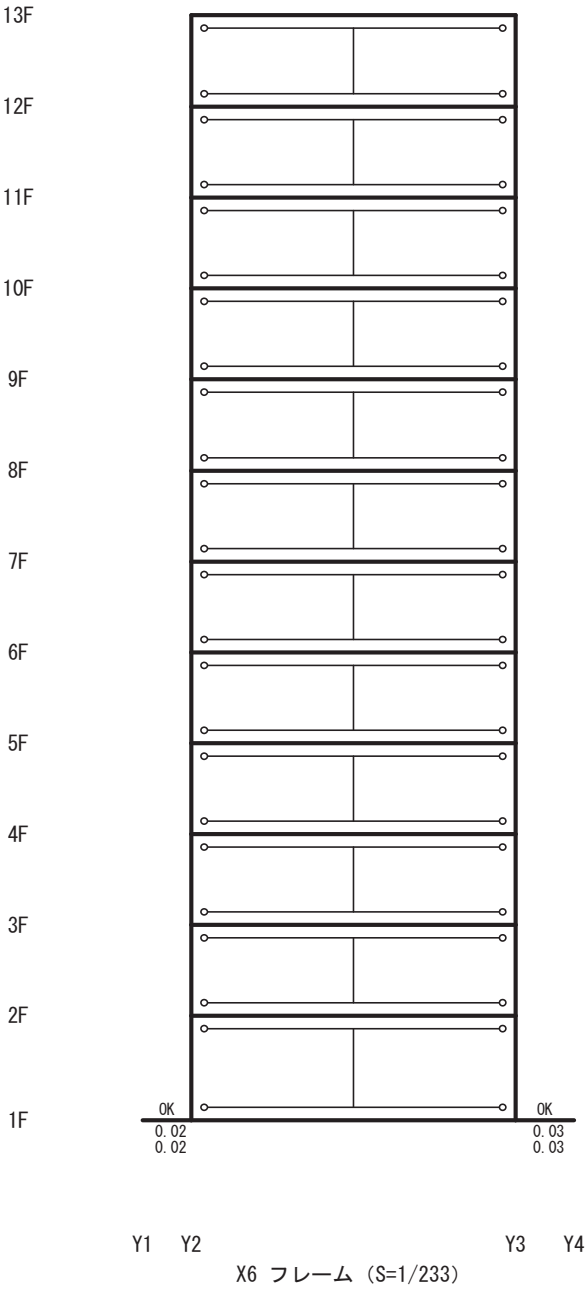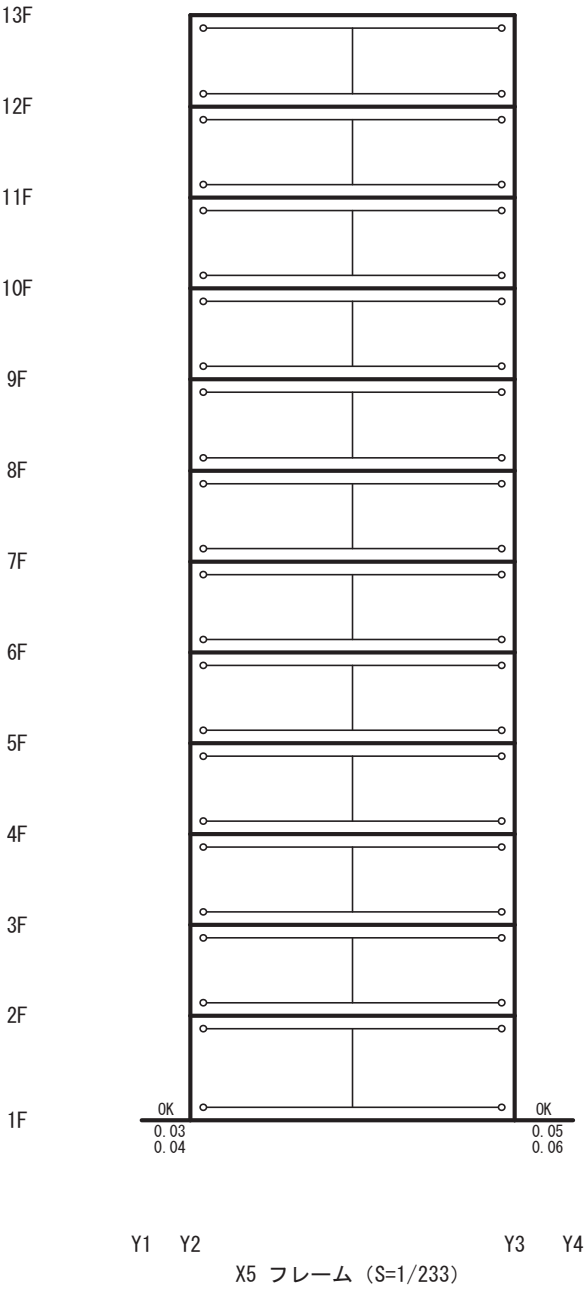

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) R C 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

13F	OK	0. 36 0. 33	OK	0. 31 0. 33	OK	0. 32 0. 36	OK	0. 32 0. 36	OK	0. 31 0. 33	OK	0. 36 0. 33
12F	OK	0. 20 0. 25	OK	0. 28 0. 35	OK	0. 33 0. 42	OK	0. 33 0. 42	OK	0. 28 0. 35	OK	0. 20 0. 25
11F	OK	0. 24 0. 36	OK	0. 34 0. 44	OK	0. 39 0. 50	OK	0. 39 0. 50	OK	0. 34 0. 44	OK	0. 24 0. 36
10F	OK	0. 26 0. 39	OK	0. 39 0. 49	OK	0. 42 0. 53	OK	0. 42 0. 53	OK	0. 39 0. 49	OK	0. 26 0. 39
9F	OK	0. 30 0. 48	OK	0. 50 0. 60	OK	0. 53 0. 65	OK	0. 53 0. 65	OK	0. 50 0. 60	OK	0. 30 0. 48
8F	OK	0. 30 0. 59	OK	0. 46 0. 70	OK	0. 48 0. 73	OK	0. 48 0. 73	OK	0. 46 0. 70	OK	0. 30 0. 59
7F	OK	0. 28 0. 54	OK	0. 40 0. 68	OK	0. 43 0. 73	OK	0. 43 0. 73	OK	0. 40 0. 68	OK	0. 28 0. 54
6F	OK	0. 27 0. 53	OK	0. 39 0. 65	OK	0. 42 0. 70	OK	0. 42 0. 70	OK	0. 39 0. 65	OK	0. 27 0. 53
5F	OK	0. 29 0. 56	OK	0. 38 0. 62	OK	0. 41 0. 67	OK	0. 41 0. 67	OK	0. 38 0. 62	OK	0. 29 0. 56
4F	OK	0. 26 0. 46	OK	0. 29 0. 59	OK	0. 31 0. 64	OK	0. 31 0. 64	OK	0. 29 0. 59	OK	0. 26 0. 46
3F	OK	0. 24 0. 41	OK	0. 25 0. 48	OK	0. 27 0. 52	OK	0. 27 0. 52	OK	0. 25 0. 48	OK	0. 24 0. 41
2F	OK	0. 35 0. 43	OK	0. 37 0. 49	OK	0. 37 0. 50	OK	0. 37 0. 50	OK	0. 37 0. 49	OK	0. 35 0. 43
1F												

X1X2X3X4X5X6


Y2 フレーム (S=1/233)

13F	OK 0.34 0.22	OK 0.50 0.33	OK 0.56 0.42	OK 0.56 0.42	OK 0.50 0.33	OK 0.34 0.22
12F	OK 0.41 0.37	OK 0.67 0.59	OK 0.75 0.72	OK 0.75 0.72	OK 0.67 0.59	OK 0.41 0.37
11F	OK 0.43 0.56	OK 0.72 0.78	OK 0.78 0.91	OK 0.78 0.91	OK 0.72 0.78	OK 0.43 0.56
10F	OK 0.41 0.67	OK 0.65 0.71	OK 0.69 0.80	OK 0.69 0.80	OK 0.65 0.71	OK 0.41 0.67
9F	OK 0.38 0.77	OK 0.56 0.81	OK 0.59 0.92	OK 0.59 0.92	OK 0.56 0.81	OK 0.38 0.77
8F	OK 0.39 0.79	OK 0.59 0.84	OK 0.63 0.96	OK 0.63 0.96	OK 0.59 0.84	OK 0.39 0.79
7F	OK 0.40 0.62	OK 0.58 0.67	OK 0.66 0.81	OK 0.66 0.81	OK 0.58 0.67	OK 0.40 0.62
6F	OK 0.39 0.64	OK 0.54 0.74	OK 0.61 0.93	OK 0.61 0.93	OK 0.54 0.74	OK 0.39 0.64
5F	OK 0.45 0.73	OK 0.58 0.80	OK 0.62 0.99	OK 0.62 0.99	OK 0.58 0.80	OK 0.45 0.73
4F	OK 0.43 0.61	OK 0.54 0.76	OK 0.50 0.88	OK 0.50 0.88	OK 0.54 0.76	OK 0.43 0.61
3F	OK 0.58 0.78	OK 0.65 0.84	OK 0.58 0.88	OK 0.58 0.88	OK 0.65 0.84	OK 0.58 0.78
2F	OK 0.96 0.84	OK 0.97 0.88	OK 0.82 0.90	OK 0.82 0.90	OK 0.97 0.88	OK 0.96 0.84
1F						
	X1	X2	X3	X4	X5	X6
	Y3 フレーム (S=1/233)					


A-4. 8. 4 壁・ブレース断面計算結果

(1) R C 壁断面計算結果 (検定計算)




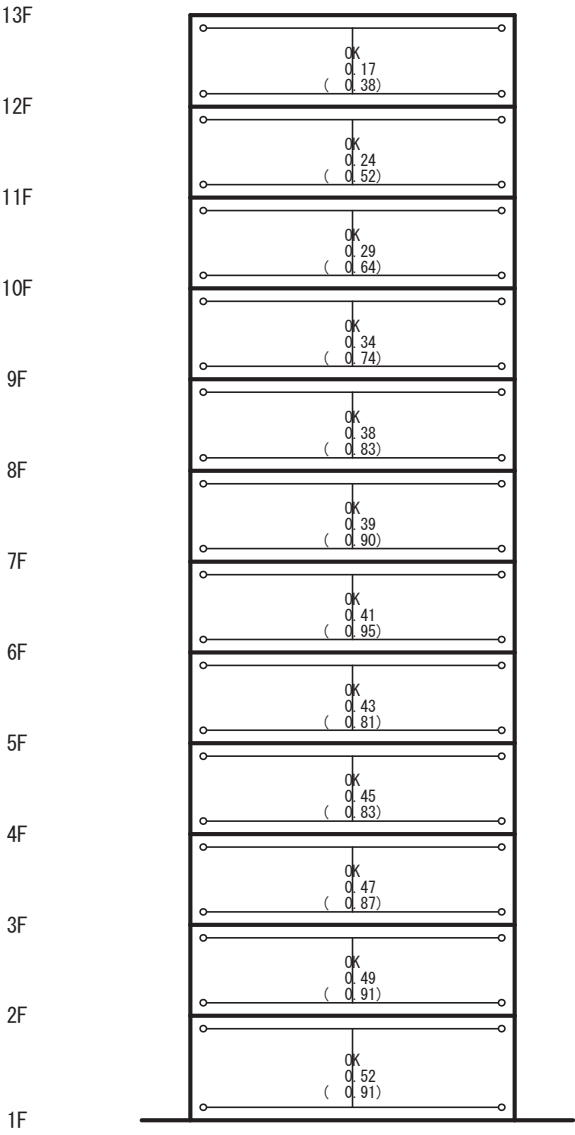


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/233)

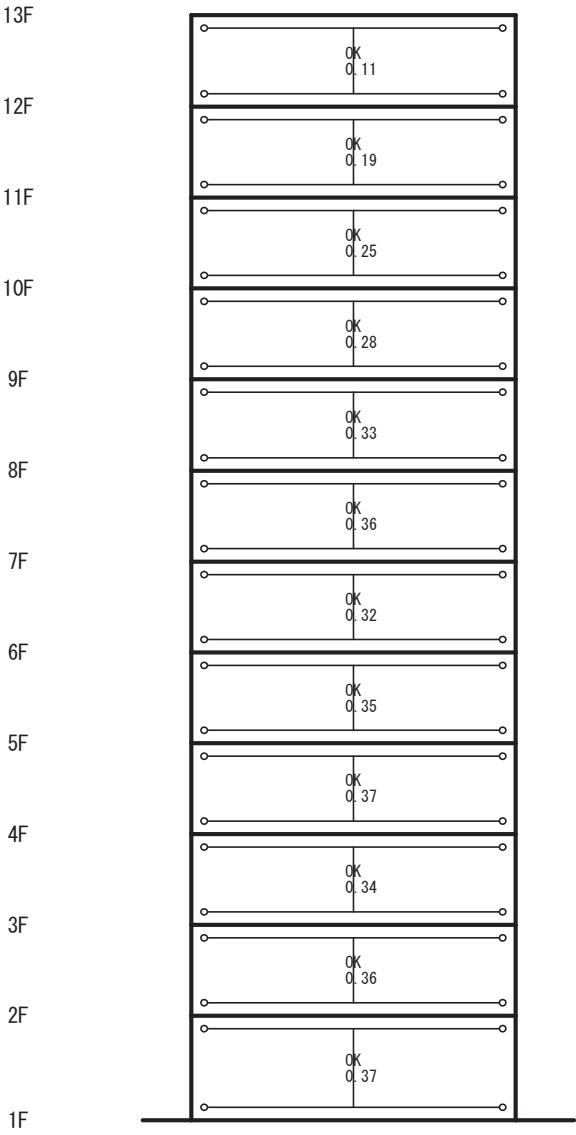


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/233)

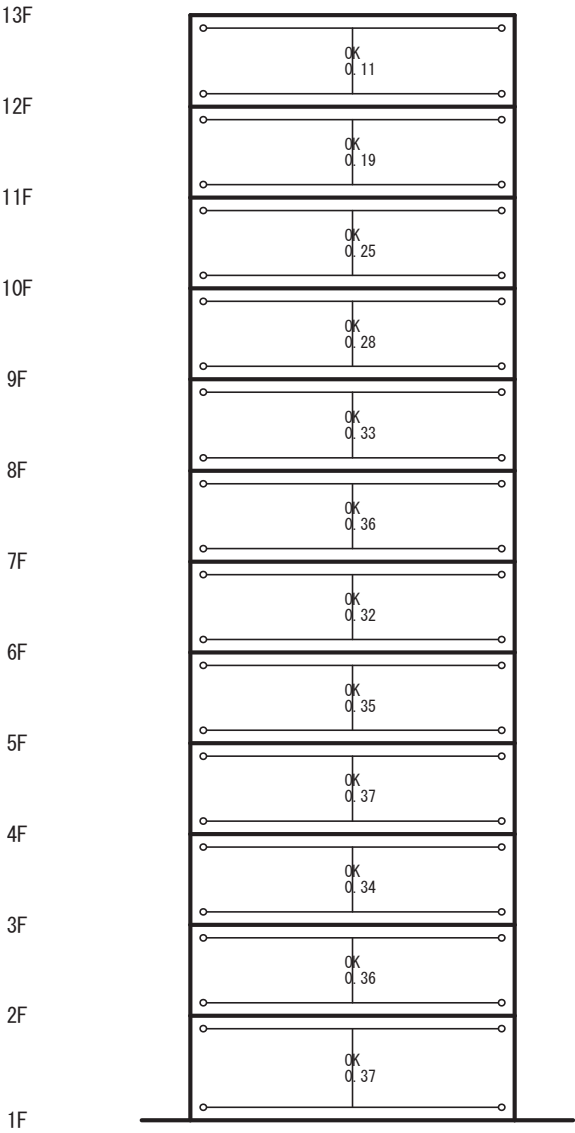


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/233)

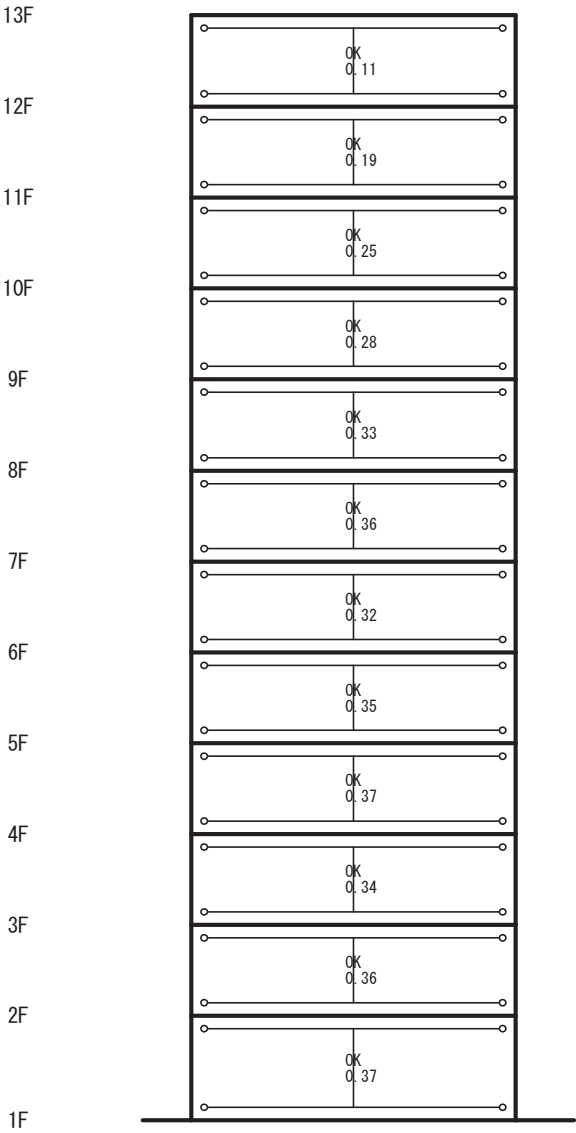

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/233)

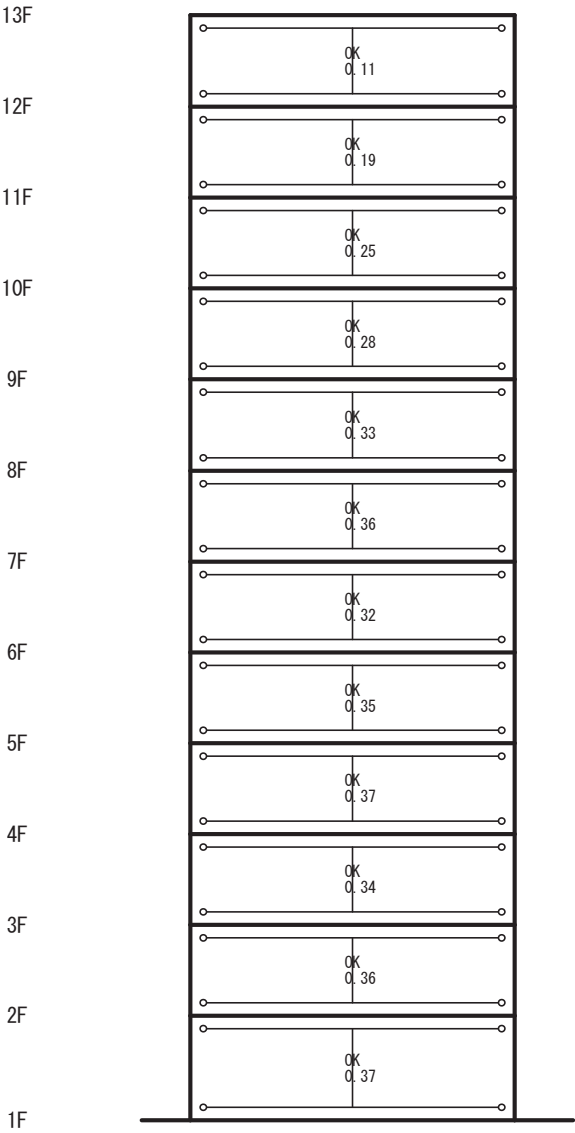

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/233)

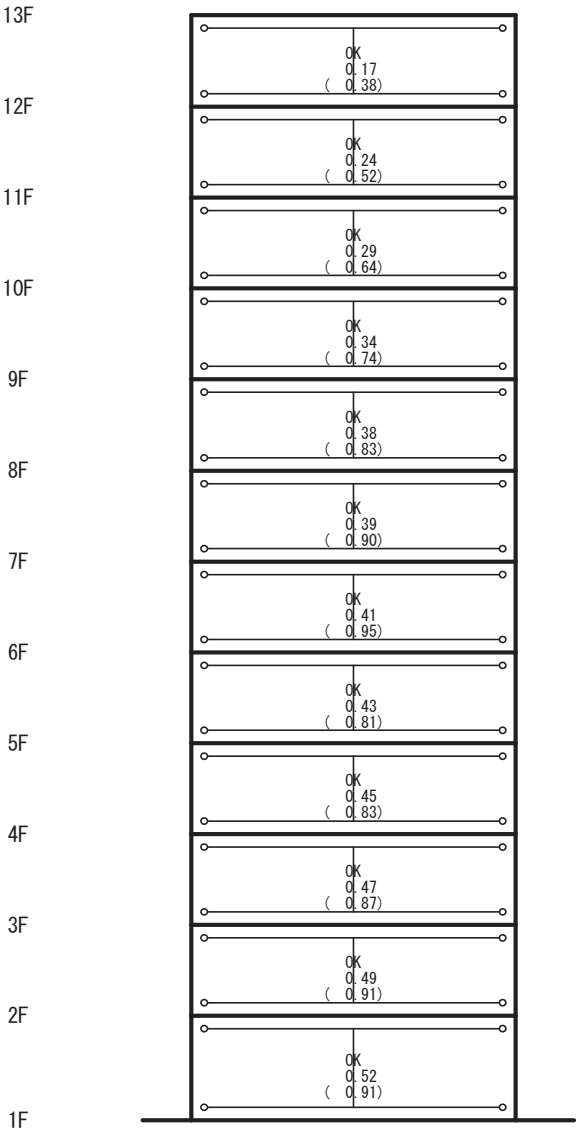

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/233)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.683 (秒)	0.683 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.996 (Rt = 0.996)	Ci = 0.996 (Rt = 0.996)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	4700.48	4700.48	2.544	11958.08	2.554
12F	4681.79	9382.27	2.046	19196.77	2.054
11F	4671.66	14053.93	1.806	25378.73	1.813
10F	4733.17	18787.10	1.646	30931.12	1.653
9F	4768.35	23555.46	1.526	35939.53	1.532
8F	4867.45	28422.91	1.426	40520.20	1.431
7F	4927.92	33350.84	1.339	44655.78	1.344
6F	5072.38	38423.22	1.260	48416.34	1.265
5F	5072.38	43495.60	1.189	51695.47	1.193
4F	5123.44	48619.04	1.122	54535.09	1.126
3F	5213.36	53832.39	1.058	56949.61	1.062
2F	5325.61	59158.00	0.996	58931.59	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	4700.48	4700.48	2.544	11958.08	2.554
12F	4681.79	9382.27	2.046	19196.77	2.054
11F	4671.66	14053.93	1.806	25378.73	1.813
10F	4733.17	18787.10	1.646	30931.12	1.653
9F	4768.35	23555.46	1.526	35939.53	1.532
8F	4867.45	28422.91	1.426	40520.20	1.431
7F	4927.92	33350.84	1.339	44655.78	1.344
6F	5072.38	38423.22	1.260	48416.34	1.265
5F	5072.38	43495.60	1.189	51695.47	1.193
4F	5123.44	48619.04	1.122	54535.09	1.126
3F	5213.36	53832.39	1.058	56949.61	1.062
2F	5325.61	59158.00	0.996	58931.59	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	4700.48	4700.48	2.544	11958.08	2.554
12F	4681.79	9382.27	2.046	19196.77	2.054
11F	4671.66	14053.93	1.806	25378.73	1.813
10F	4733.17	18787.10	1.646	30931.12	1.653
9F	4768.35	23555.46	1.526	35939.53	1.532
8F	4867.45	28422.91	1.426	40520.20	1.431
7F	4927.92	33350.84	1.339	44655.78	1.344
6F	5072.38	38423.22	1.260	48416.34	1.265
5F	5072.38	43495.60	1.189	51695.47	1.193
4F	5123.44	48619.04	1.122	54535.09	1.126
3F	5213.36	53832.39	1.058	56949.61	1.062
2F	5325.61	59158.00	0.996	58931.59	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	4700. 48	4700. 48	2. 544	11958. 08	2. 554
12F	4681. 79	9382. 27	2. 046	19196. 77	2. 054
11F	4671. 66	14053. 93	1. 806	25378. 73	1. 813
10F	4733. 17	18787. 10	1. 646	30931. 12	1. 653
9F	4768. 35	23555. 46	1. 526	35939. 53	1. 532
8F	4867. 45	28422. 91	1. 426	40520. 20	1. 431
7F	4927. 92	33350. 84	1. 339	44655. 78	1. 344
6F	5072. 38	38423. 22	1. 260	48416. 34	1. 265
5F	5072. 38	43495. 60	1. 189	51695. 47	1. 193
4F	5123. 44	48619. 04	1. 122	54535. 09	1. 126
3F	5213. 36	53832. 39	1. 058	56949. 61	1. 062
2F	5325. 61	59158. 00	0. 996	58931. 59	1. 000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
13F		11958. 08
	11958. 08	
12F		7238. 69
	19196. 77	
11F		6181. 96
	25378. 73	
10F		5552. 39
	30931. 12	
9F		5008. 42
	35939. 53	
8F		4580. 66
	40520. 20	
7F		4135. 58
	44655. 78	
6F		3760. 56
	48416. 34	
5F		3279. 13
	51695. 47	
4F		2839. 62
	54535. 09	
3F		2414. 52
	56949. 61	
2F		1981. 98
	58931. 59	
1F		0. 00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
13F		11958. 08
	11958. 08	
12F		7238. 69
	19196. 77	
11F		6181. 96
	25378. 73	
10F		5552. 39
	30931. 12	
9F		5008. 42
	35939. 53	
8F		4580. 66
	40520. 20	
7F		4135. 58
	44655. 78	
6F		3760. 56
	48416. 34	
5F		3279. 13
	51695. 47	
4F		2839. 62
	54535. 09	
3F		2414. 52
	56949. 61	
2F		1981. 98
	58931. 59	
1F		0. 00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
13F		11958. 08
	11958. 08	
12F		7238. 69
	19196. 77	
11F		6181. 96
	25378. 73	
10F		5552. 39
	30931. 12	
9F		5008. 42
	35939. 53	
8F		4580. 66
	40520. 20	
7F		4135. 58
	44655. 78	
6F		3760. 56
	48416. 34	
5F		3279. 13
	51695. 47	
4F		2839. 62
	54535. 09	
3F		2414. 52
	56949. 61	
2F		1981. 98
	58931. 59	
1F		0. 00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
13F		11958. 08
	11958. 08	
12F		7238. 69
	19196. 77	
11F		6181. 96
	25378. 73	
10F		5552. 39
	30931. 12	
9F		5008. 42
	35939. 53	
8F		4580. 66
	40520. 20	
7F		4135. 58
	44655. 78	
6F		3760. 56
	48416. 34	
5F		3279. 13
	51695. 47	
4F		2839. 62
	54535. 09	
3F		2414. 52
	56949. 61	
2F		1981. 98
	58931. 59	
1F		0. 00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

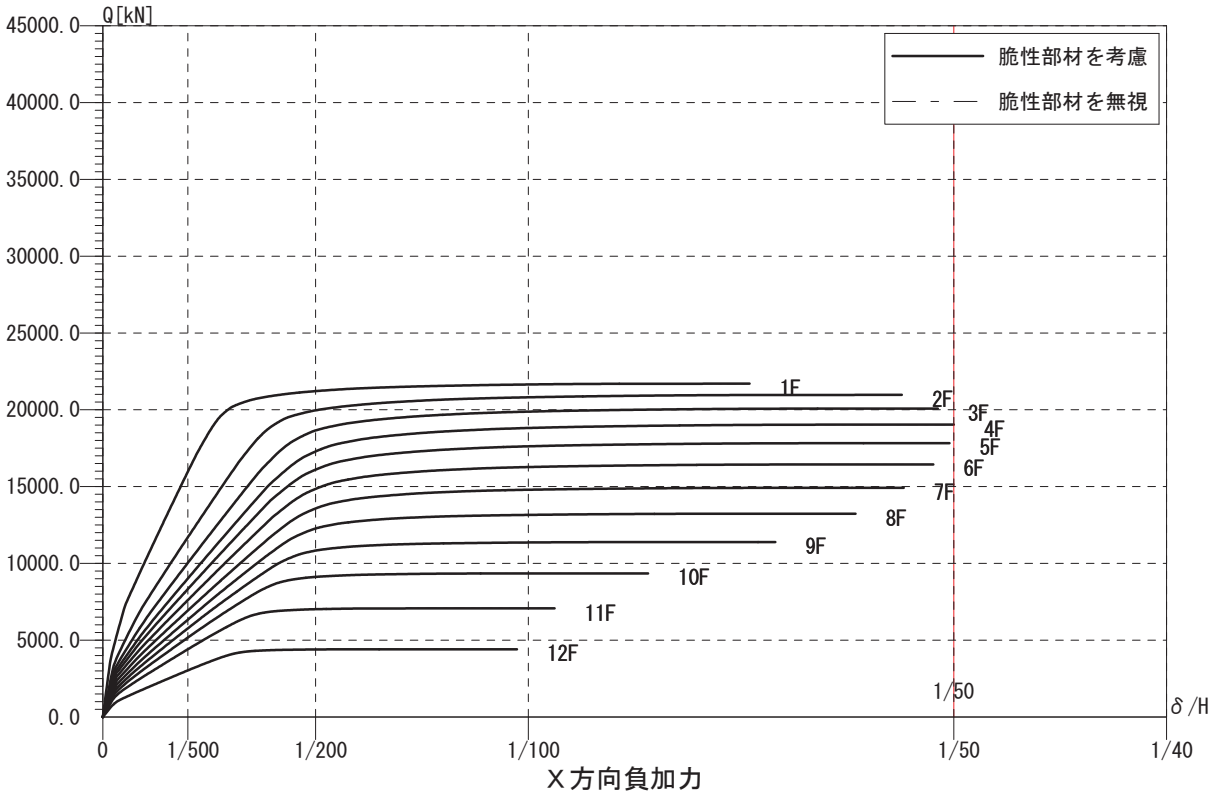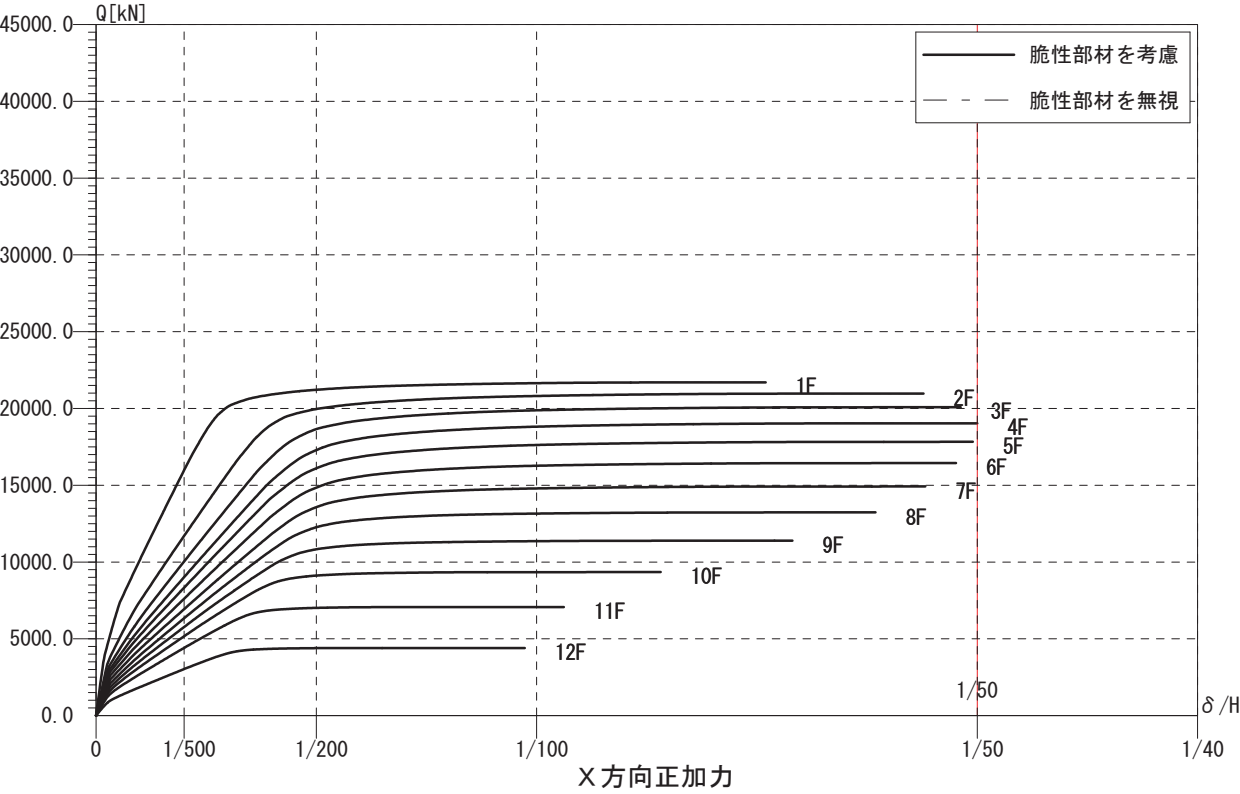

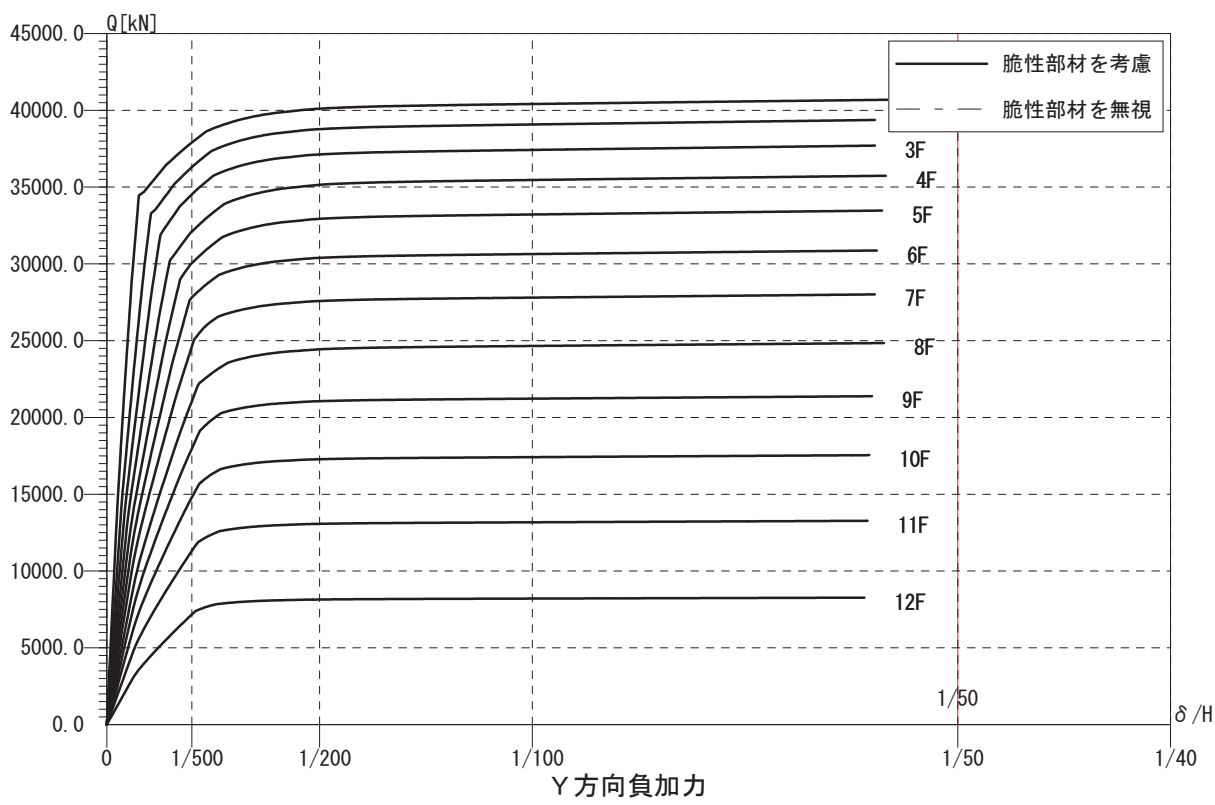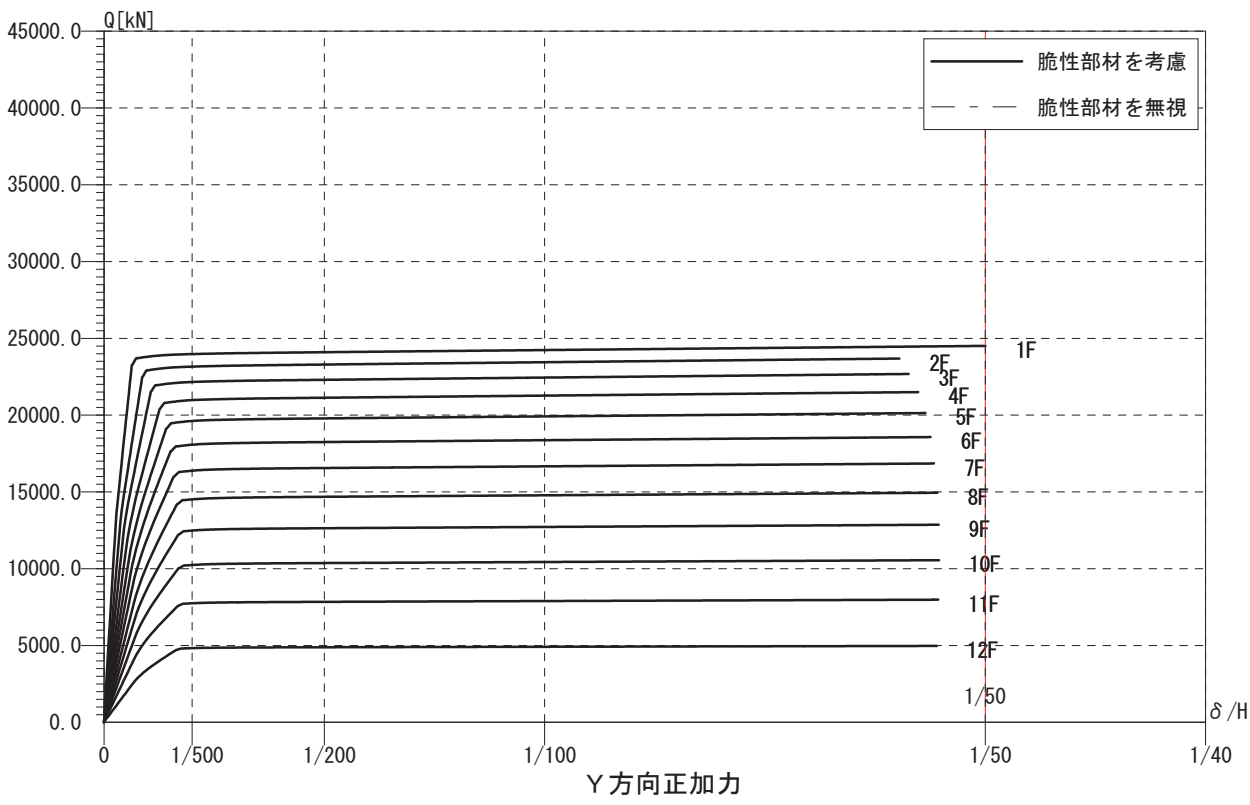


U-3. 2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

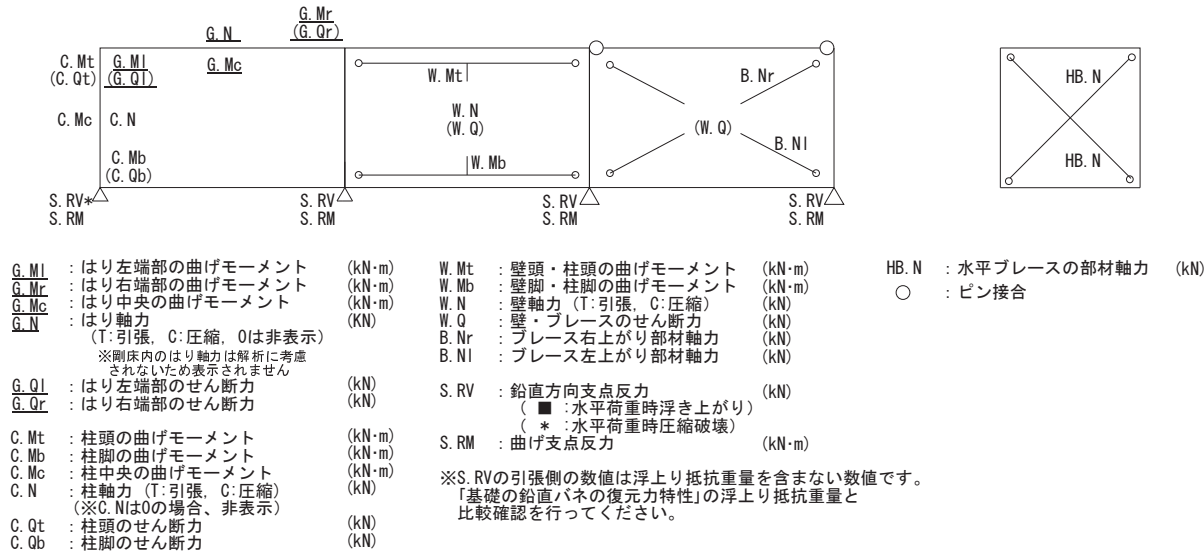

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

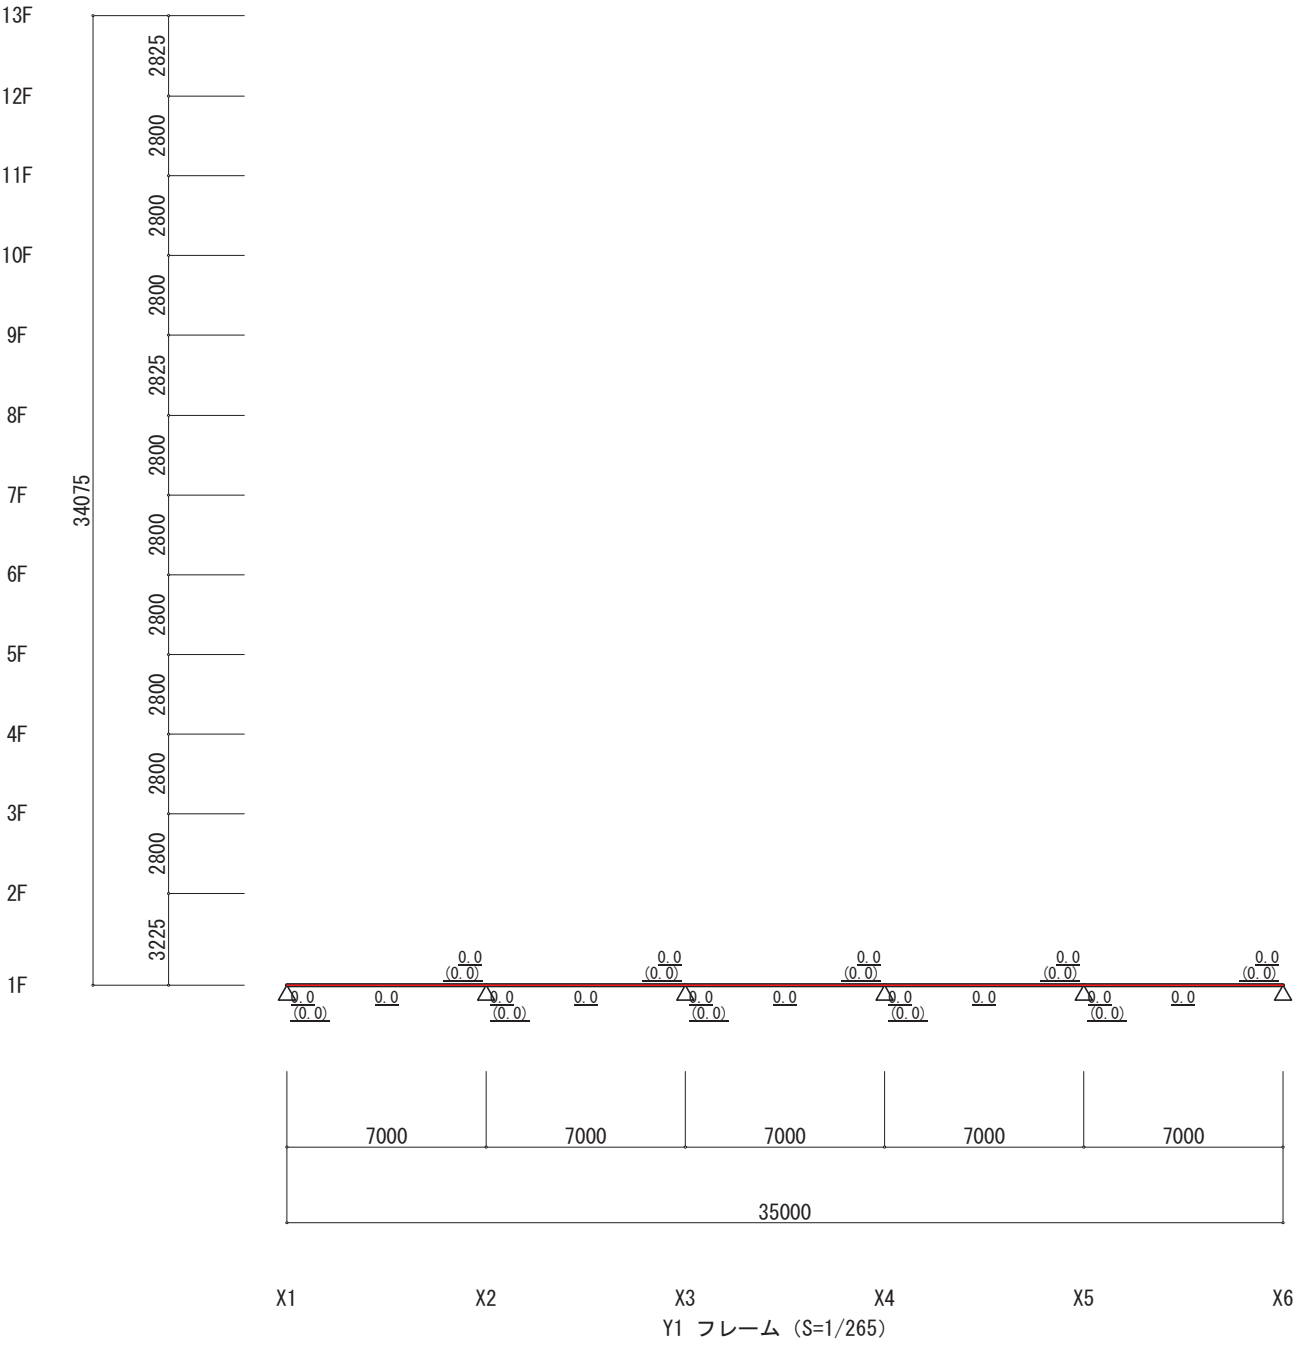

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

						263.5 (90.4)					275.1 (96.2)				274.1 (95.6)				270.8 (94.9)			299.3 (100.7)	
13F	34075	2825		369.7 (192.6) 97.6	369.7 (90.4) 53.1	661.7 (386.8) 15.3	398.2 (96.2) 39.8	61.5	670.0 (406.1) 9.8	394.9 (95.6) 138.0	60.4	668.0 (405.8) 94.8	393.8 (94.9) 477.3	61.5	676.3 (394.4) 119.2	405.5 (100.7) 109.8	53.1	299.3 (147.3) 91.2	135.3C 116.9				
12F				474.6 (192.6) 8.9	42.9	566.8 (303.5) 8.9	609.1 (160.3) 283.0	48.0	646.9 (360.5) 513.6	611.1 (160.7) 362.4	48.8	646.9 (361.1) 361.1	611.6 (161.0) 361.1	48.0	560.7 (302.0) 514.8	483.0 (125.7) 285.0	42.9	280.2 (87.3) 402.9	201.5C 35.7				
11F		2800		476.5 (140.9) 279.3	469.6 (122.4) 82.1	41.3	714.6 (328.7) 454.8	610.7 (160.6) 265.0	48.5	762.1 (360.9) 514.8	610.9 (160.7) 246.4	48.6	760.8 (362.3) 513.8	611.1 (160.7) 362.3	48.5	713.8 (334.2) 243.7	484.8 (126.7) 222.0	41.3	437.9 (112.4) 280.5	239.0C 42.9			
10F				632.7 (253.0) 278.6	550.6 (144.1) 40.0	46.4	863.6 (421.7) 441.9	611.4 (160.8) 449.0	48.7	876.6 (434.6) 449.0	610.9 (160.7) 449.0	48.6	870.8 (434.8) 449.0	610.7 (160.6) 449.0	48.7	857.8 (426.4) 449.0	566.5 (148.6) 449.0	46.4	596.8 (228.5) 449.0	224.1C 42.9			
9F		2825		474.4 (247.3) 125.1	550.0 (143.9) 228.2	46.3	751.7 (481.6) 677.5	611.4 (160.8) 608.8	48.7	784.6 (512.6) 801.3	611.0 (160.7) 801.3	48.6	777.8 (511.1) 801.3	610.8 (160.6) 801.3	48.7	744.1 (482.3) 801.3	566.9 (148.8) 801.3	46.3	431.5 (222.2) 171.7	52.2T 196.1			
8F				540.3 (302.7) 116.5	764.4 (206.0) 597.2	43.5	974.9 (590.8) 677.8	906.3 (243.9) 819.2	52.5	1043.7 (639.0) 801.2	906.1 (243.9) 745.9	52.5	1041.2 (640.0) 745.9	906.0 (243.9) 745.9	52.5	971.5 (596.0) 800.9	788.8 (212.9) 730.5	43.5	505.7 (279.9) 701.0	156.1T 277.9			
7F		2800		458.0 (278.7) 67.8	765.2 (206.2) 322.4	43.7	905.0 (578.4) 326.6	906.4 (244.0) 700.2	52.5	962.0 (622.2) 798.8	906.1 (243.9) 780.1	52.4	956.3 (621.6) 780.1	906.0 (243.8) 780.1	52.5	892.1 (579.5) 780.1	788.4 (212.8) 730.5	43.7	423.1 (256.2) 701.6	300.9T 294.3			
6F				442.3 (288.1) 38.9	764.7 (206.0) 581.1	43.8	870.8 (591.3) 677.8	908.3 (243.8) 819.2	54.8	927.1 (631.6) 801.2	908.6 (243.9) 745.9	54.9	923.1 (628.7) 745.9	908.7 (244.0) 745.9	54.8	857.6 (583.8) 745.9	789.2 (213.0) 730.5	43.8	407.3 (264.9) 701.6	426.8T 264.9			
5F		2800		400.2 (287.4) 2.1	764.7 (206.0) 581.1	43.8	800.7 (553.5) 678.9	908.4 (243.9) 819.2	54.9	865.7 (597.2) 798.8	908.6 (243.9) 806.4	54.9	870.2 (601.1) 806.4	908.7 (243.9) 806.4	54.9	811.0 (563.3) 798.8	789.2 (213.0) 730.5	43.8	367.1 (263.1) 701.6	555.9T 389.6			
4F				359.9 (335.8) 110.2	764.4 (205.9) 580.5	43.8	836.1 (718.8) 677.8	908.4 (243.9) 819.2	54.9	900.8 (752.8) 798.8	908.6 (243.9) 806.4	54.9	894.5 (733.8) 806.4	908.6 (243.9) 806.4	54.9	822.0 (668.1) 798.8	789.4 (213.0) 730.5	43.8	332.2 (313.0) 701.6	646.8T 313.0			
3F		2800		184.7 (161.5) 41.4	765.0 (206.0) 587.0	43.8	409.2 (373.2) 675.7	908.5 (243.9) 819.2	54.9	500.2 (441.0) 798.8	908.5 (243.9) 806.4	54.9	547.4 (480.1) 806.4	908.6 (243.9) 806.4	54.9	538.9 (470.3) 798.8	789.0 (212.9) 730.5	43.8	157.0 (138.3) 701.6	809.1T 230.1			
2F				495.1 (670.8) 586.5	762.7 (205.5) 587.0	43.5	947.7 (1196.5) 981.7	907.9 (243.8) 3420.8C	54.7	972.8 (1190.8) 947.4	908.7 (243.9) 2385.4C	55.0	910.3 (1105.5) 872.3	908.7 (244.0) 872.3	54.7	812.0 (974.9) 760.0	790.6 (213.5) 1274.3T	43.5	473.5 (666.9) 2331.9	190.1C 1677.4			
1F		3225		1550.9 0.0	668.2 (434.3)	148.1	3012.6 0.0	539.1 (414.7)	87.8	1388.9 0.0	504.1 (406.4)	81.7	478.4 0.0	314.2 (340.6)	122.3	2405.1 0.0	262.2 (419.9)	207.6	32.9 0.0	1677.4 (666.9)			

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力 (X 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


				1011.6 (280.7)		1118.6 (311.3)		1118.1 (311.2)		1117.4 (311.0)				1032.8 (286.7)			
13F	34075	2825	953.1 (246.2) 605.4	29.3	2072.4 (470.7) 1599.9	28.9	2178.7 (677.2) 1501.5	1060.0 (311.2) 748.8	29.1	2177.6 (666.2) 1501.4	1059.5 (311.0) 748.5	28.9	2091.7 (434.8) 1656.9	974.3 (286.7) 687.6	29.3	1032.8 (25.0) 1007.8	290.4C 1103.5 (25.0)
12F			2800	1852.4 (389.1) 1307.6	17.7	4709.8 (1186.6) 3523.2	9.9	5061.9 (1486.4) 3575.5	2408.3 (685.2) 1723.1	10.0	5092.7 (1467.4) 3625.3	2408.6 (685.4) 1723.2	9.9	4857.6 (1065.2) 3792.4	1605.4 (453.6) 1151.8	17.7	2673.5 (45.5) 2628.0
11F		2800		2356.0 (773.4) 1582.6	17.5	5353.6 (1540.1) 3813.5	9.9	5696.3 (1696.2) 4000.1	2408.3 (685.2) 1723.1	10.0	5780.9 (1677.7) 4103.2	2408.5 (685.3) 1723.2	9.9	5870.1 (1461.3) 4408.8	1606.5 (454.0) 1152.5	17.5	4372.2 (556.7) 3815.5
10F			2800	2368.4 (864.5) 1503.9	6.2	5927.5 (1763.8) 4163.7	9.7	6357.8 (1904.1) 4453.7	2695.6 (773.0) 1922.6	9.7	6493.8 (1887.5) 4606.3	2695.5 (772.9) 1922.6	9.7	6686.3 (1698.6) 4987.7	2193.0 (628.3) 1564.7	6.2	5018.8 (1071.5) 3947.3
9F		2825		2125.7 (995.4) 1129.7	6.2	5875.0 (2007.0) 3868.0	9.7	6437.2 (2267.5) 4169.7	2695.7 (773.0) 1922.7	9.7	6619.5 (2288.0) 4331.5	2695.6 (772.9) 1922.6	9.7	6838.2 (2132.3) 4705.9	2193.1 (628.4) 1564.7	6.2	4224.0 (1086.1) 3137.9
8F			2800	1866.5 (985.1) 881.4	17.5	6015.5 (2320.2) 3695.3	19.1	6578.6 (2550.0) 4028.6	3292.7 (935.3) 2357.4	19.1	6703.1 (2546.2) 4156.9	3292.7 (935.3) 2357.4	19.1	6639.2 (2315.1) 4324.1	2570.3 (729.4) 1840.9	17.5	3691.2 (1155.1) 2536.1
7F		2800		1661.5 (1107.3) 554.2	17.5	5329.9 (2603.7) 2726.2	19.1	5985.7 (2991.1) 2994.6	3292.7 (935.3) 2357.4	19.1	6120.8 (2990.3) 3130.5	3292.7 (935.3) 2357.4	19.1	5981.5 (2633.5) 2348.0	2570.1 (729.3) 1841.8	17.5	2992.0 (1180.2) 1811.8
6F			2800	1433.8 (1169.9) 263.9	17.0	5013.2 (2799.2) 2214.0	27.2	5935.7 (3313.0) 2622.7	4135.8 (1189.4) 2946.4	27.0	6074.0 (3337.6) 2736.4	4136.3 (1189.6) 2946.7	27.2	5691.3 (2961.0) 2730.3	2892.9 (821.7) 1841.8	17.0	2546.3 (1258.1) 1288.2
5F		2800		1030.9 (1087.5) 49.1	17.0	4149.1 (2984.5) 1164.6	27.1	4984.5 (3600.8) 1383.7	4135.8 (1189.4) 2946.4	27.0	5054.6 (3678.1) 1376.5	4136.2 (1189.5) 1376.7	27.1	4483.8 (3363.1) 1120.7	2892.9 (821.7) 1841.8	17.0	1882.5 (1455.1) 427.4
4F			2800	858.6 (1422.4) 1132.8	17.0	2766.0 (3221.6) 454.6	27.2	3227.3 (3601.7) 37.4	4135.8 (1189.4) 2946.4	27.0	3082.0 (3615.0) 533.0	4136.3 (1189.6) 533.3	27.2	2150.7 (3305.6) 1154.9	2892.9 (821.7) 1841.8	17.0	667.1 (1391.8) 2340.4
3F		2800		526.6 (1578.5) 1683.3	30.0	1592.6 (3411.4) 1818.8	26.9	1468.5 (3929.5) 2461.0	4135.7 (1189.4) 2946.3	27.0	1285.0 (3985.2) 2698.2	4135.4 (1189.2) 2698.6	26.9	764.3 (3922.6) 3158.3	3680.0 (1060.0) 2619.9	30.0	510.1 (2077.8) 1567.7
2F			3225	5.9 (1354.4) 2178.1	63.9	200.2 (2770.7) 2570.5	69.3	895.4 (3075.4) 2180.0	4388.9 (1234.1) 3154.8	69.5	1234.6 (3217.3) 2082.7	4389.2 (1234.3) 2082.9	69.3	2041.3 (3483.7) 1342.6	3926.9 (1103.7) 2823.2	63.9	1508.6 (1992.3) 349.3
1F		10615.6 (0.0)		186.6	6171.3 (1193.0)	0.0	1746.5 (1375.6)	68.3	1633.6 (1375.6)	5930.5 (1628.4)	231.0	477.6 (1694.8)	477.6 (1694.8)	210.2	4663.3 (2212.6)	189.4	13279.9 (0.0)

7000	7000	7000	7000	7000
35000				


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y3 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

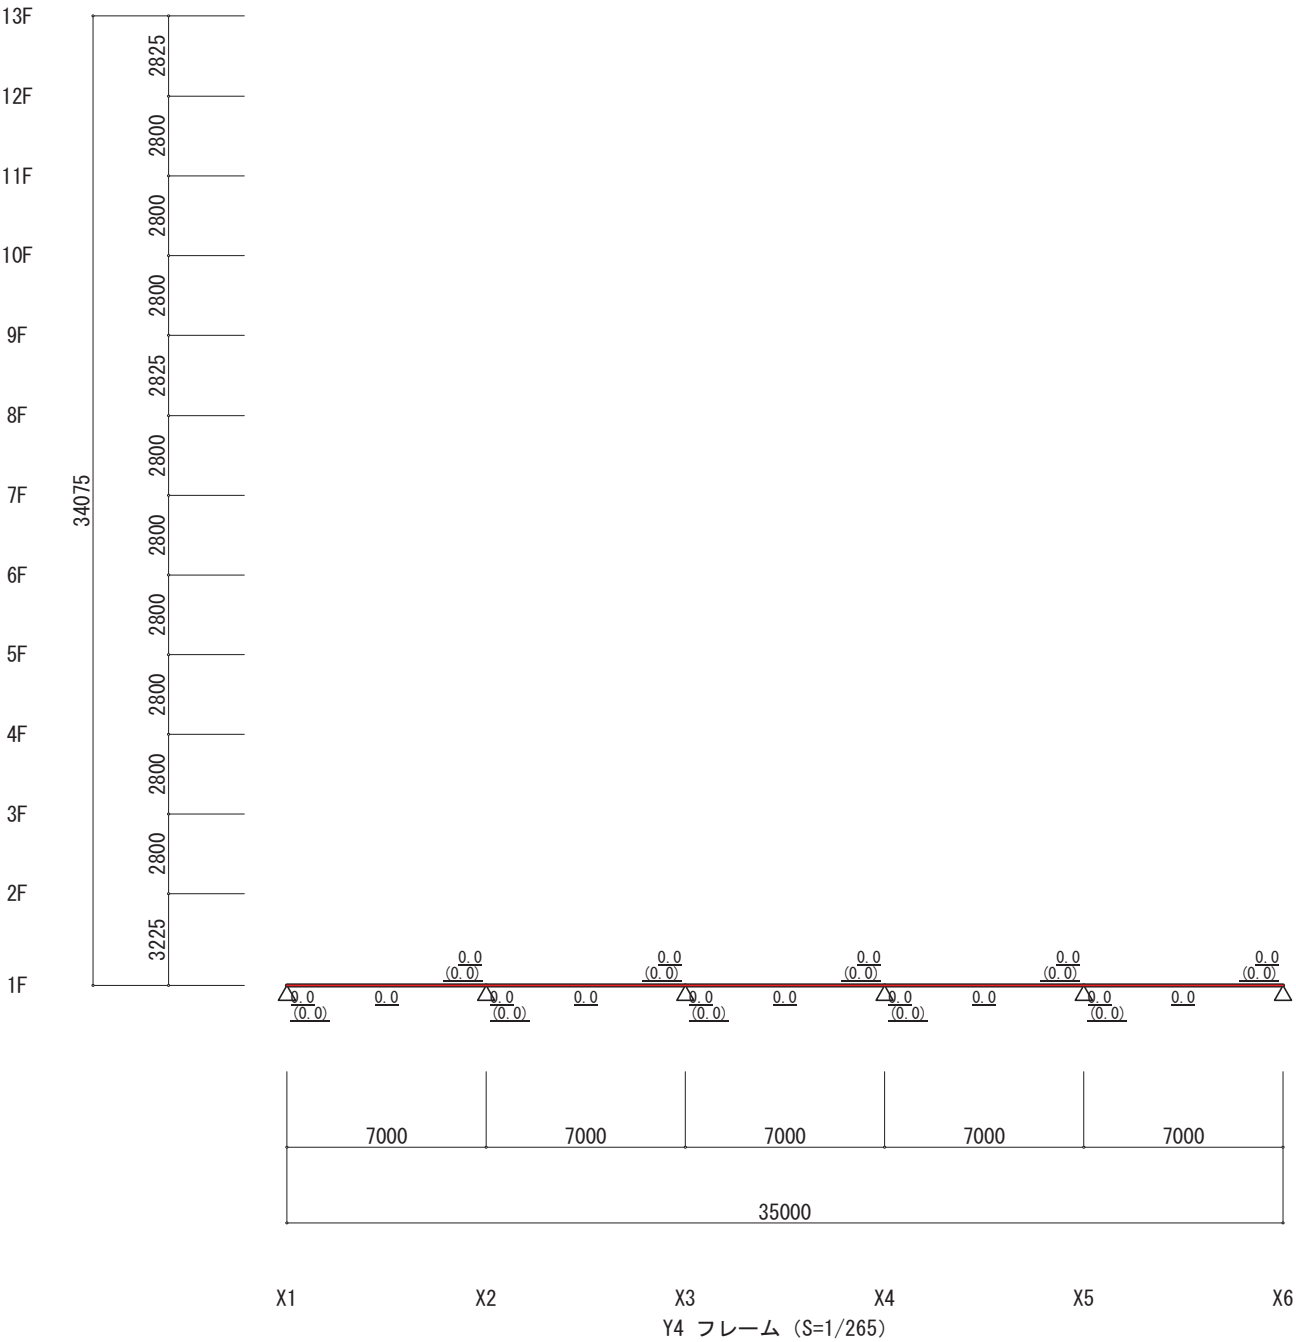

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

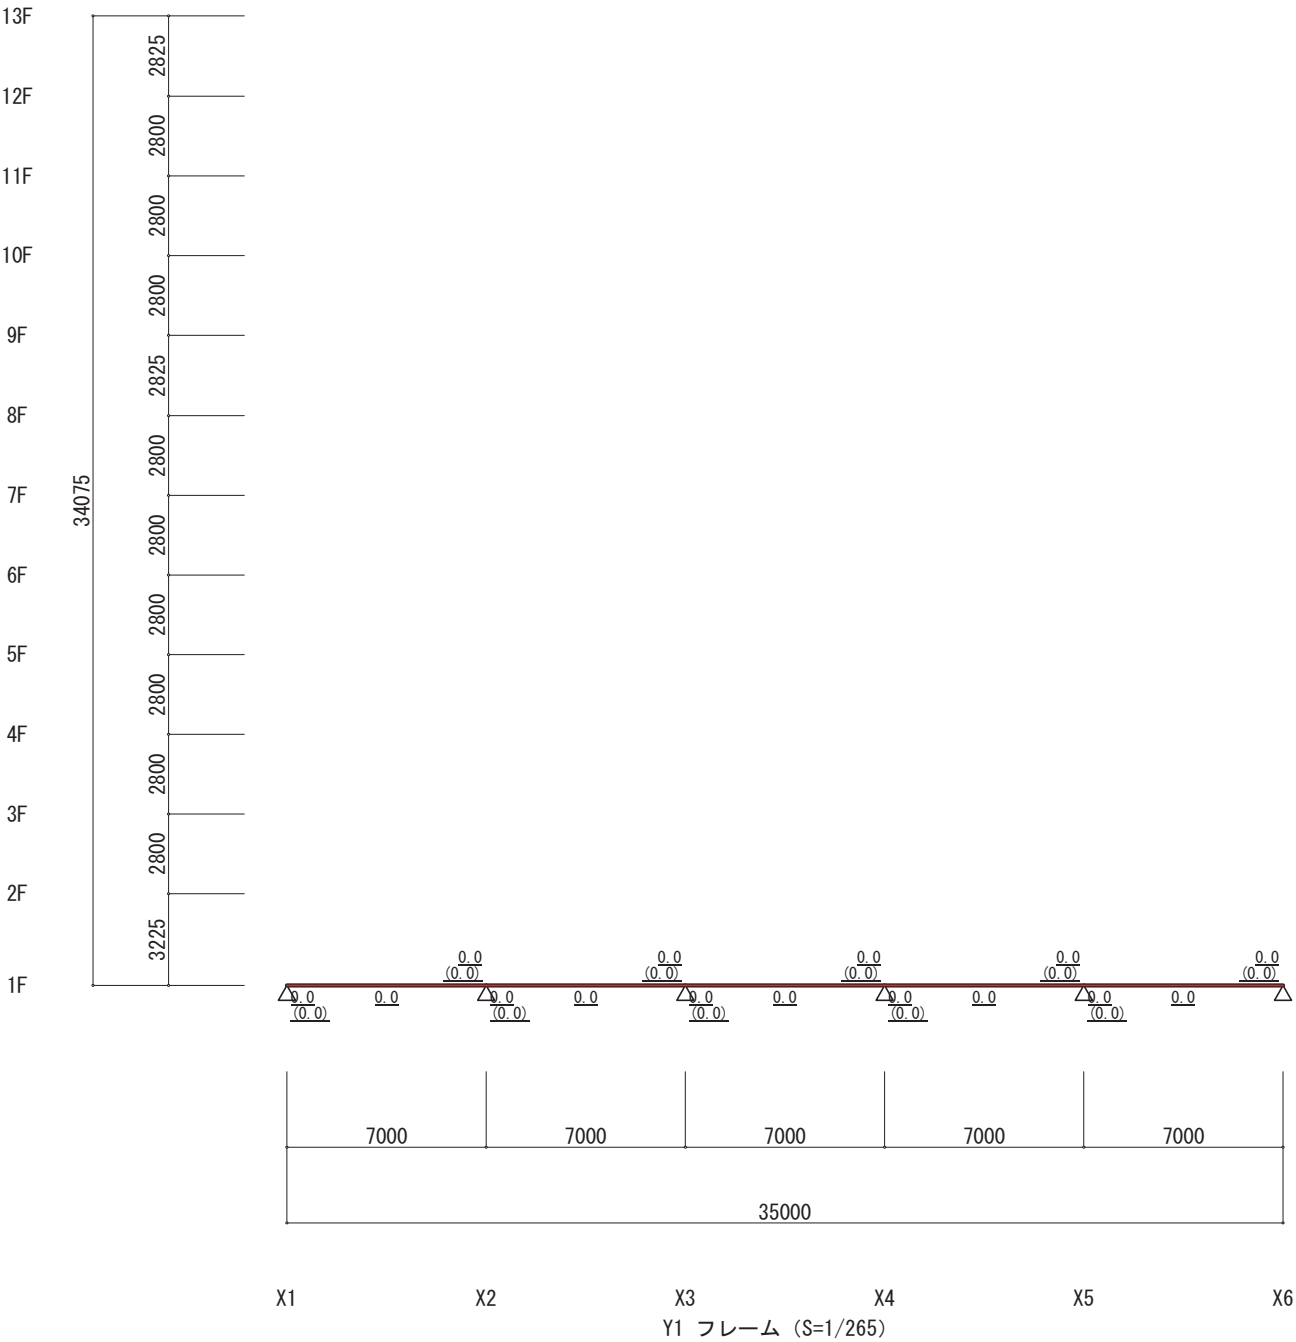

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

					405.5 (100.7)				393.8 (94.9)				394.9 (95.6)				398.2 (96.2)				369.7 (90.4)	
13F	34075	2825	299.3 (147.3)	299.3 (147.3)	53.1	676.3 (170.7)	270.8 (67.9)	61.5	668.0 (169.8)	274.1 (69.5)	60.4	670.0 (167.5)	275.1 (69.5)	61.5	661.7 (166.7)	263.5 (66.8)	53.1	369.7 (90.4)	29.0T	174.5	(192.6)	
12F			280.2 (87.3)	397.2 (125.7)	42.9	560.7 (142.7)	515.5 (131.4)	48.0	646.9 (161.7)	513.6 (130.9)	48.8	646.9 (161.7)	513.1 (130.8)	48.0	566.8 (142.7)	388.7 (99.3)	42.9	300.1 (75.0)	65.7T	189.8	(192.6)	
			280.5 (87.3)	397.2 (125.7)	42.9	560.7 (142.7)	515.5 (131.4)	48.0	646.9 (161.7)	513.6 (130.9)	48.8	646.9 (161.7)	513.1 (130.8)	48.0	566.8 (142.7)	388.7 (99.3)	42.9	300.1 (75.0)	65.7T	189.8	(192.6)	
			280.5 (87.3)	397.2 (125.7)	42.9	560.7 (142.7)	515.5 (131.4)	48.0	646.9 (161.7)	513.6 (130.9)	48.8	646.9 (161.7)	513.1 (130.8)	48.0	566.8 (142.7)	388.7 (99.3)	42.9	300.1 (75.0)	65.7T	189.8	(192.6)	
11F		437.9 (112.4)	402.2 (126.7)	41.3	713.8 (180.9)	514.0 (131.0)	48.5	760.8 (192.7)	513.8 (130.9)	48.6	762.1 (192.8)	513.6 (130.8)	48.5	714.6 (181.5)	386.9 (99.2)	41.3	476.5 (120.9)	12.0T	82.1	(140.9)		
		437.9 (112.4)	402.2 (126.7)	41.3	713.8 (180.9)	514.0 (131.0)	48.5	760.8 (192.7)	513.8 (130.9)	48.6	762.1 (192.8)	513.6 (130.8)	48.5	714.6 (181.5)	386.9 (99.2)	41.3	476.5 (120.9)	12.0T	82.1	(140.9)		
		437.9 (112.4)	402.2 (126.7)	41.3	713.8 (180.9)	514.0 (131.0)	48.5	760.8 (192.7)	513.8 (130.9)	48.6	762.1 (192.8)	513.6 (130.8)	48.5	714.6 (181.5)	386.9 (99.2)	41.3	476.5 (120.9)	12.0T	82.1	(140.9)		
10F		596.8 (228.5)	473.7 (148.6)	46.4	857.8 (216.9)	513.3 (130.8)	48.7	870.8 (220.2)	513.8 (130.9)	48.6	876.6 (224.1)	514.0 (131.0)	48.7	863.6 (221.8)	457.8 (116.3)	46.4	632.7 (162.7)	48.1C	258.0	(253.0)		
		596.8 (228.5)	473.7 (148.6)	46.4	857.8 (216.9)	513.3 (130.8)	48.7	870.8 (220.2)	513.8 (130.9)	48.6	876.6 (224.1)	514.0 (131.0)	48.7	863.6 (221.8)	457.8 (116.3)	46.4	632.7 (162.7)	48.1C	258.0	(253.0)		
		596.8 (228.5)	473.7 (148.6)	46.4	857.8 (216.9)	513.3 (130.8)	48.7	870.8 (220.2)	513.8 (130.9)	48.6	876.6 (224.1)	514.0 (131.0)	48.7	863.6 (221.8)	457.8 (116.3)	46.4	632.7 (162.7)	48.1C	258.0	(253.0)		
9F		431.5 (222.2)	474.4 (148.8)	46.3	744.1 (188.0)	513.3 (130.8)	48.7	777.8 (199.4)	513.8 (130.9)	48.6	784.6 (200.0)	514.0 (131.0)	48.7	751.7 (192.7)	457.4 (116.2)	46.3	474.4 (120.9)	133.9T	224.2	(247.3)		
		431.5 (222.2)	474.4 (148.8)	46.3	744.1 (188.0)	513.3 (130.8)	48.7	777.8 (199.4)	513.8 (130.9)	48.6	784.6 (200.0)	514.0 (131.0)	48.7	751.7 (192.7)	457.4 (116.2)	46.3	474.4 (120.9)	133.9T	224.2	(247.3)		
		431.5 (222.2)	474.4 (148.8)	46.3	744.1 (188.0)	513.3 (130.8)	48.7	777.8 (199.4)	513.8 (130.9)	48.6	784.6 (200.0)	514.0 (131.0)	48.7	751.7 (192.7)	457.4 (116.2)	46.3	474.4 (120.9)	133.9T	224.2	(247.3)		
8F		505.7 (279.9)	701.8 (212.9)	43.5	971.5 (243.9)	801.0 (203.0)	52.5	1041.2 (264.0)	801.2 (203.0)	52.5	1043.7 (264.9)	801.3 (203.0)	52.5	974.9 (243.9)	777.5 (196.8)	43.5	540.3 (138.2)	259.5T	302.7	(302.7)		
		505.7 (279.9)	701.8 (212.9)	43.5	971.5 (243.9)	801.0 (203.0)	52.5	1041.2 (264.0)	801.2 (203.0)	52.5	1043.7 (264.9)	801.3 (203.0)	52.5	974.9 (243.9)	777.5 (196.8)	43.5	540.3 (138.2)	259.5T	302.7	(302.7)		
		505.7 (279.9)	701.8 (212.9)	43.5	971.5 (243.9)	801.0 (203.0)	52.5	1041.2 (264.0)	801.2 (203.0)	52.5	1043.7 (264.9)	801.3 (203.0)	52.5	974.9 (243.9)	777.5 (196.8)	43.5	540.3 (138.2)	259.5T	302.7	(302.7)		
7F	423.1 (256.2)	701.0 (212.8)	43.7	892.1 (228.3)	800.9 (202.9)	52.5	956.3 (243.8)	801.2 (203.0)	52.4	962.0 (243.9)	801.3 (203.0)	52.5	905.0 (224.0)	677.8 (172.2)	43.7	458.0 (116.2)	386.8T	392.4	(278.7)			
	423.1 (256.2)	701.0 (212.8)	43.7	892.1 (228.3)	800.9 (202.9)	52.5	956.3 (243.8)	801.2 (203.0)	52.4	962.0 (243.9)	801.3 (203.0)	52.5	905.0 (224.0)	677.8 (172.2)	43.7	458.0 (116.2)	386.8T	392.4	(278.7)			
	423.1 (256.2)	701.0 (212.8)	43.7	892.1 (228.3)	800.9 (202.9)	52.5	956.3 (243.8)	801.2 (203.0)	52.4	962.0 (243.9)	801.3 (203.0)	52.5	905.0 (224.0)	677.8 (172.2)	43.7	458.0 (116.2)	386.8T	392.4	(278.7)			
6F	407.3 (264.9)	701.6 (213.0)	43.8	857.6 (213.0)	799.0 (202.9)	54.8	923.1 (244.0)	798.7 (202.9)	54.9	927.1 (243.9)	798.6 (202.9)	54.8	870.8 (213.0)	677.1 (172.2)	43.8	442.3 (116.2)	461.5T	288.1	(288.1)			
	407.3 (264.9)	701.6 (213.0)	43.8	857.6 (213.0)	799.0 (202.9)	54.8	923.1 (244.0)	798.7 (202.9)	54.9	927.1 (243.9)	798.6 (202.9)	54.8	870.8 (213.0)	677.1 (172.2)	43.8	442.3 (116.2)	461.5T	288.1	(288.1)			
	407.3 (264.9)	701.6 (213.0)	43.8	857.6 (213.0)	799.0 (202.9)	54.8	923.1 (244.0)	798.7 (202.9)	54.9	927.1 (243.9)	798.6 (202.9)	54.8	870.8 (213.0)	677.1 (172.2)	43.8	442.3 (116.2)	461.5T	288.1	(288.1)			
5F	367.1 (263.1)	701.6 (213.0)	43.8	811.0 (203.0)	798.9 (202.9)	54.9	870.2 (243.9)	798.7 (202.9)	54.9	865.7 (213.0)	798.6 (202.9)	54.9	800.7 (213.0)	677.1 (172.2)	43.8	400.2 (102.5)	524.4T	404.5	(287.4)			
	367.1 (263.1)	701.6 (213.0)	43.8	811.0 (203.0)	798.9 (202.9)	54.9	870.2 (243.9)	798.7 (202.9)	54.9	865.7 (213.0)	798.6 (202.9)	54.9	800.7 (213.0)	677.1 (172.2)	43.8	400.2 (102.5)	524.4T	404.5	(287.4)			
	367.1 (263.1)	701.6 (213.0)	43.8	811.0 (203.0)	798.9 (202.9)	54.9	870.2 (243.9)	798.7 (202.9)	54.9	865.7 (213.0)	798.6 (202.9)	54.9	800.7 (213.0)	677.1 (172.2)	43.8	400.2 (102.5)	524.4T	404.5	(287.4)			
4F	332.2 (313.0)	701.8 (213.0)	43.8	822.0 (213.0)	798.9 (202.9)	54.9	894.5 (243.9)	798.7 (202.9)	54.9	900.8 (243.9)	798.7 (202.9)	54.9	836.1 (213.0)	676.9 (172.2)	43.8	359.9 (90.4)	581.4T	335.8	(335.8)			
	332.2 (313.0)	701.8 (213.0)	43.8	822.0 (213.0)	798.9 (202.9)	54.9	894.5 (243.9)	798.7 (202.9)	54.9	900.8 (243.9)	798.7 (202.9)	54.9	836.1 (213.0)	676.9 (172.2)	43.8	359.9 (90.4)	581.4T	335.8	(335.8)			
	332.2 (313.0)	701.8 (213.0)	43.8	822.0 (213.0)	798.9 (202.9)	54.9	894.5 (243.9)	798.7 (202.9)	54.9	900.8 (243.9)	798.7 (202.9)	54.9	836.1 (213.0)	676.9 (172.2)	43.8	359.9 (90.4)	581.4T	335.8	(335.8)			
3F	157.0 (138.3)	701.3 (212.9)	43.8	538.9 (138.3)	798.8 (202.9)	54.9	547.4 (138.3)	798.8 (202.9)	54.9	500.2 (138.3)	798.7 (202.9)	54.9	409.2 (102.5)	677.3 (172.2)	43.8	184.7 (47.2)	632.0T	287.5	(161.5)			
	157.0 (138.3)	701.3 (212.9)	43.8	538.9 (138.3)	798.8 (202.9)	54.9	547.4 (138.3)	798.8 (202.9)	54.9	500.2 (138.3)	798.7 (202.9)	54.9	409.2 (102.5)	677.3 (172.2)	43.8	184.7 (47.2)	632.0T	287.5	(161.5)			
	157.0 (138.3)	701.3 (212.9)	43.8	538.9 (138.3)	798.8 (202.9)	54.9	547.4 (138.3)	798.8 (202.9)	54.9	500.2 (138.3)	798.7 (202.9)	54.9	409.2 (102.5)	677.3 (172.2)	43.8	184.7 (47.2)	632.0T	287.5	(161.5)			
2F	473.5 (666.9)	703.6 (213.5)	43.5	812.0 (203.0)	799.4 (202.9)	54.7	910.3 (243.9)	798.6 (202.9)	55.0	972.8 (243.8)	798.6 (202.9)	54.7	947.7 (243.8)	675.7 (172.2)	43.5	495.1 (125.0)	387.8T	1668.2	(670.8)			
	473.5 (666.9)	703.6 (213.5)	43.5	812.0 (203.0)	799.4 (202.9)	54.7	910.3 (243.9)	798.6 (202.9)	55.0	972.8 (243.8)	798.6 (202.9)	54.7	947.7 (243.8)	675.7 (172.2)	43.5	495.1 (125.0)	387.8T	1668.2	(670.8)			
	473.5 (666.9)	703.6 (213.5)	43.5	812.0 (203.0)	799.4 (202.9)	54.7	910.3 (243.9)	798.6 (202.9)	55.0	972.8 (243.8)	798.6 (202.9)	54.7	947.7 (243.8)	675.7 (172.2)	43.5	495.1 (125.0)	387.8T	1668.2	(670.8)			
1F		32.9 (0.0)	167.4 (419.9)	207.6	2405.1 (601.3)	1069.7 (270.0)	122.3	478.4 (120.0)	1340.6 (340.6)	81.7	1388.9 (350.0)	1363.6 (341.7)	87.8	3012.6 (753.2)	1372.0 (343.3)	148.1	1550.9 (392.7)					

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y2 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)


						974.3 (286.7)					1059.5 (311.0)					1060.0 (311.2)					1060.8 (311.3)							953.1 (280.7)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13F	34075	2825	1032.8 (25.0) 1068.1	1032.8 (25.0) 1068.1	29.3	2091.7 (434.8) 1605.4	1117.4 (311.0) 863.3	28.9	2177.6 (666.2) 2408.6	1118.1 (311.2) 2408.6	29.1	2178.7 (677.2) 2408.6	1118.6 (311.3) 2408.6	28.9	2072.4 (470.7) 2407.8	1011.6 (280.7) 1584.8	29.3	953.1 (246.2) 1584.8											203.2T 257.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12F																																	560.9T 762.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			2800	2673.5 (45.4) 2737.1	1570.0 (45.4) 2800.7	17.7	4857.6 (1065.2) 1606.5	2388.9 (685.4) 1874.9	9.9	5092.7 (1467.4) 2408.5	2388.3 (685.2) 2408.5	10.0	5061.9 (1486.4) 2408.3	2388.0 (685.1) 2408.8	9.9	4709.8 (1186.6) 2408.0	1559.2 (450.6) 1387.4	17.7	1852.4 (389.1) 1593.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

7000	7000	7000	7000	7000
35000				


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y3 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

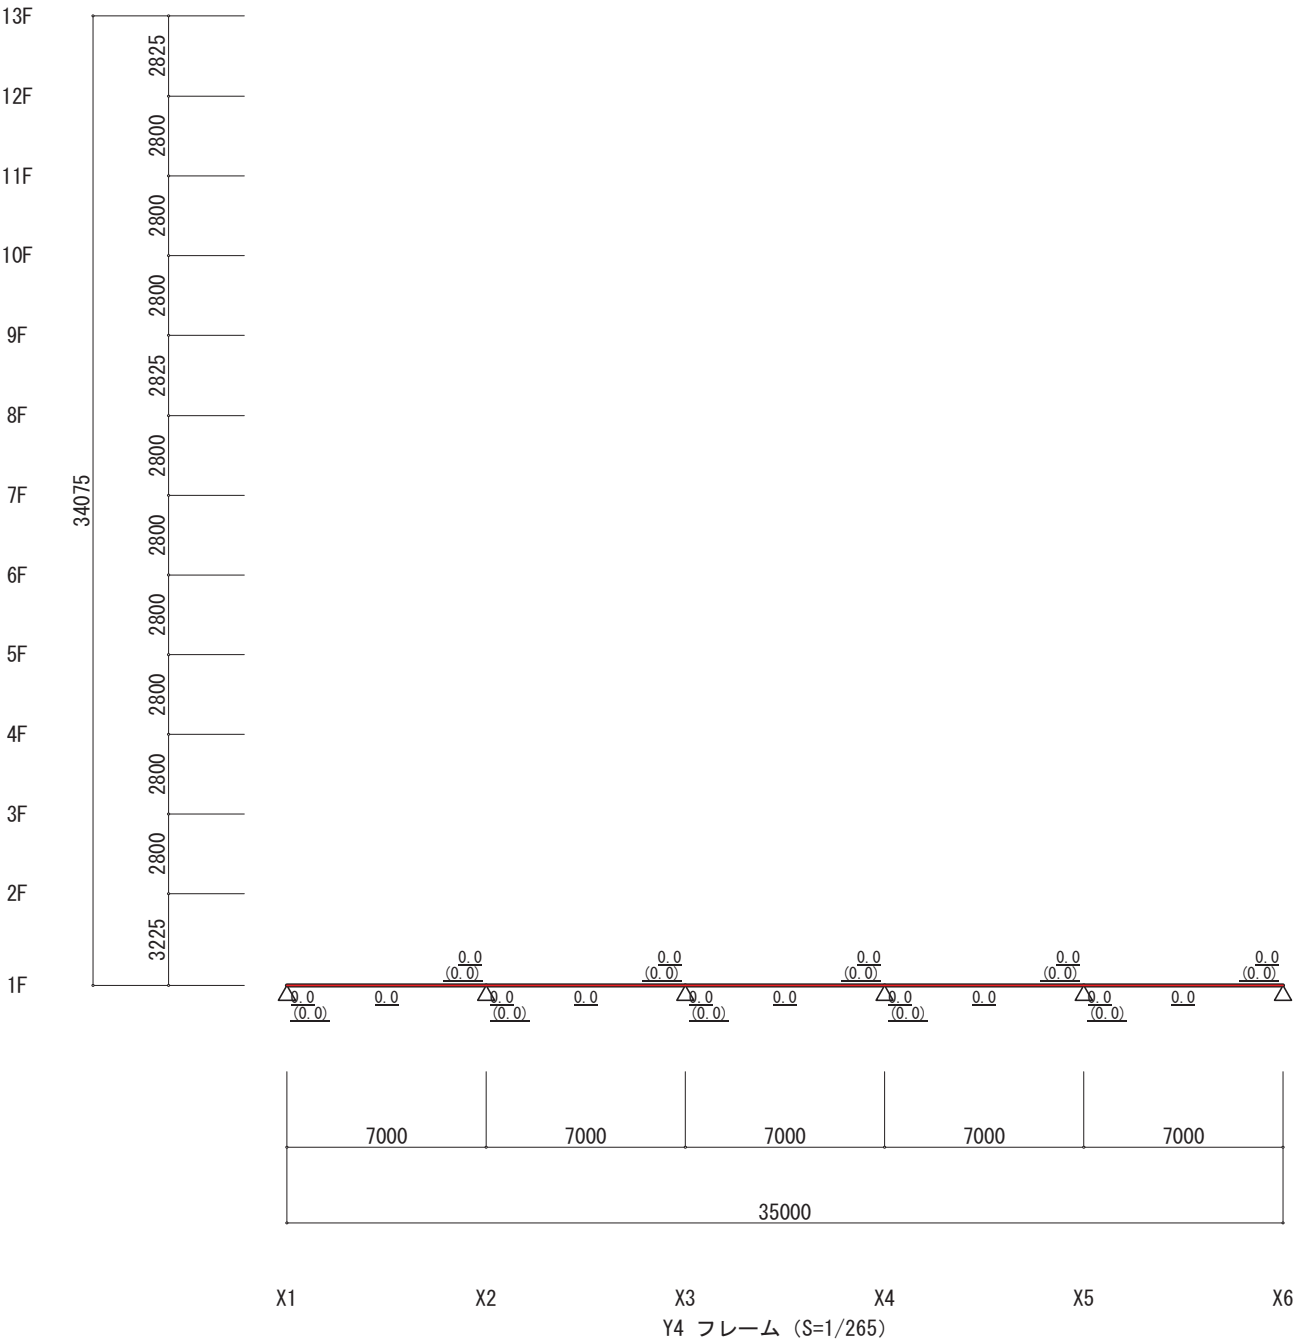


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

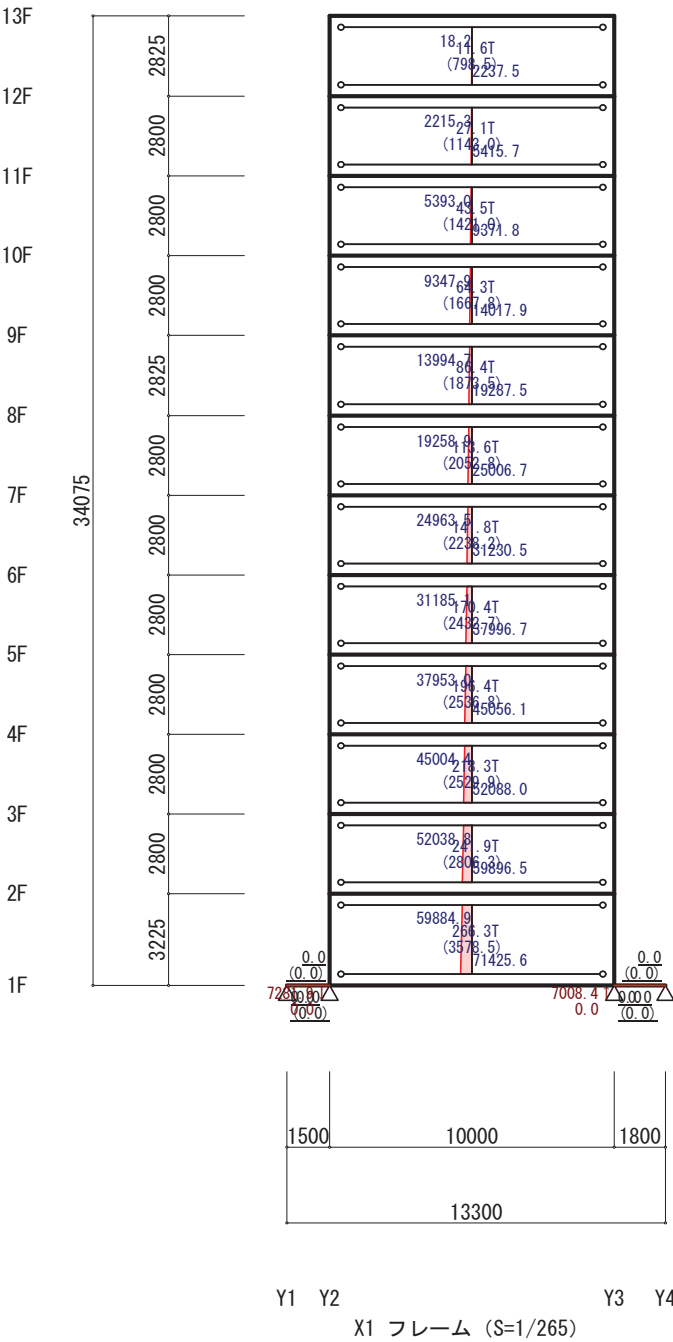


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

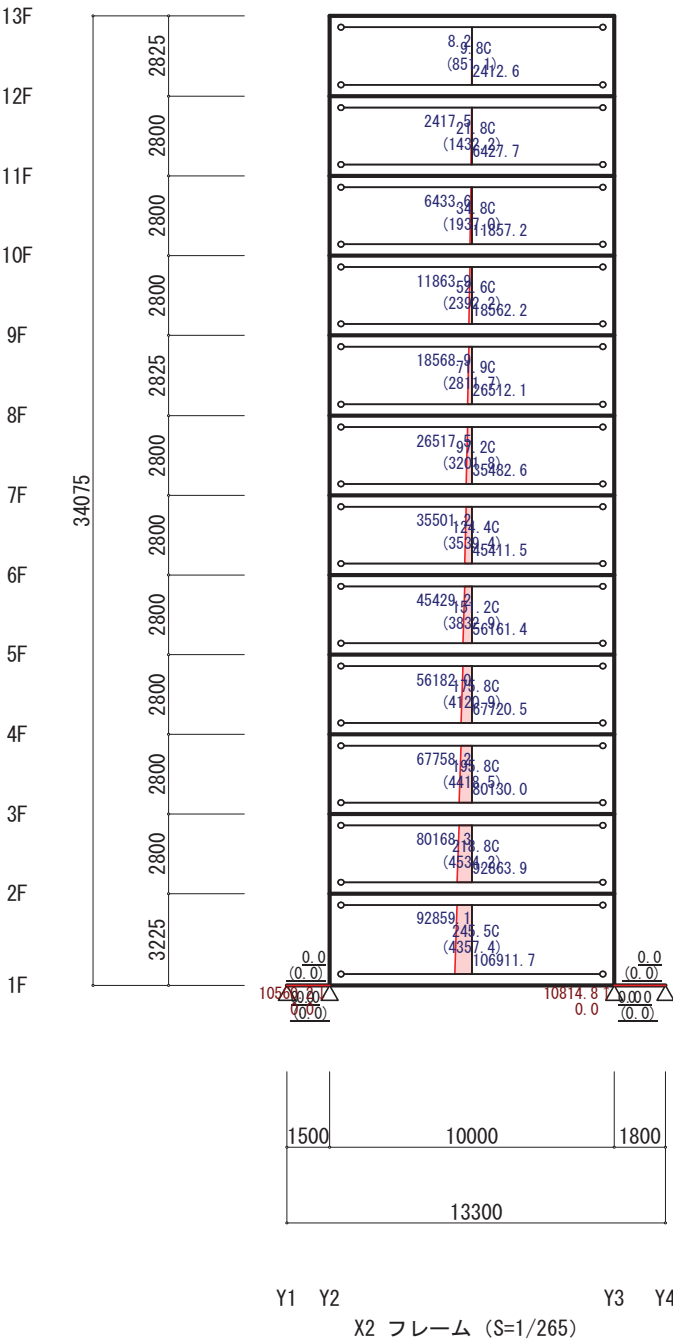


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

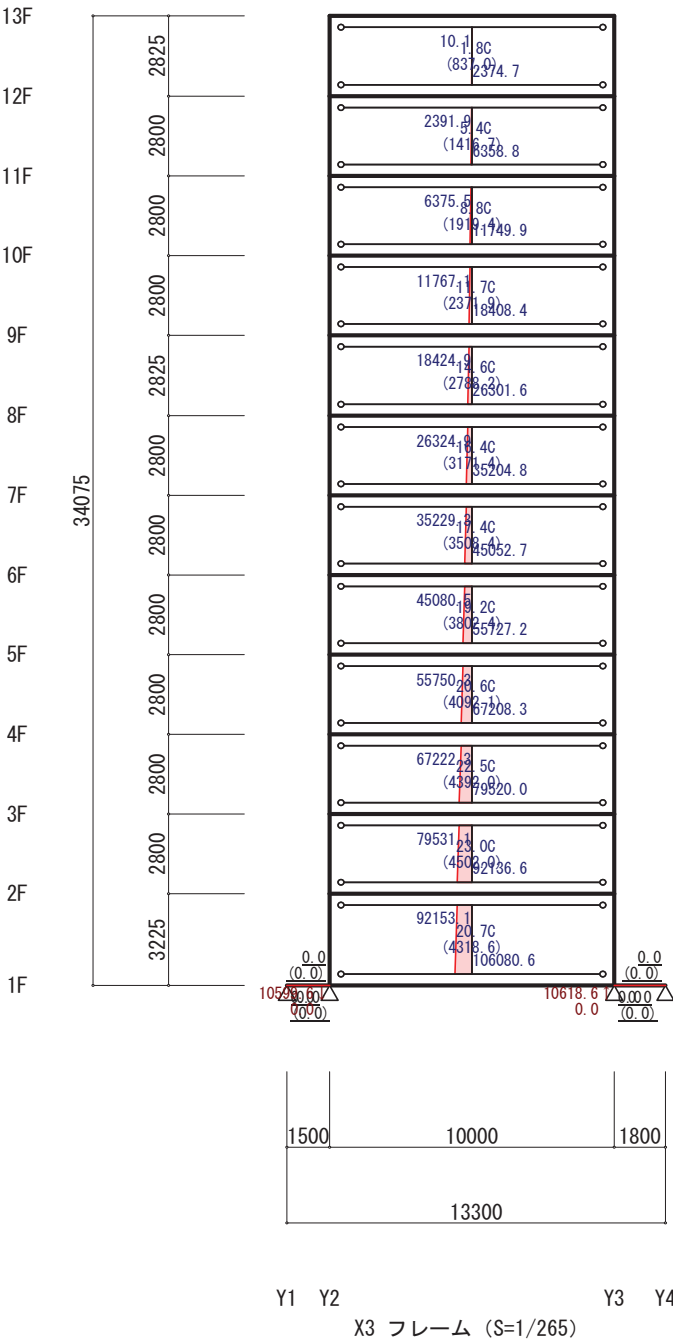


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

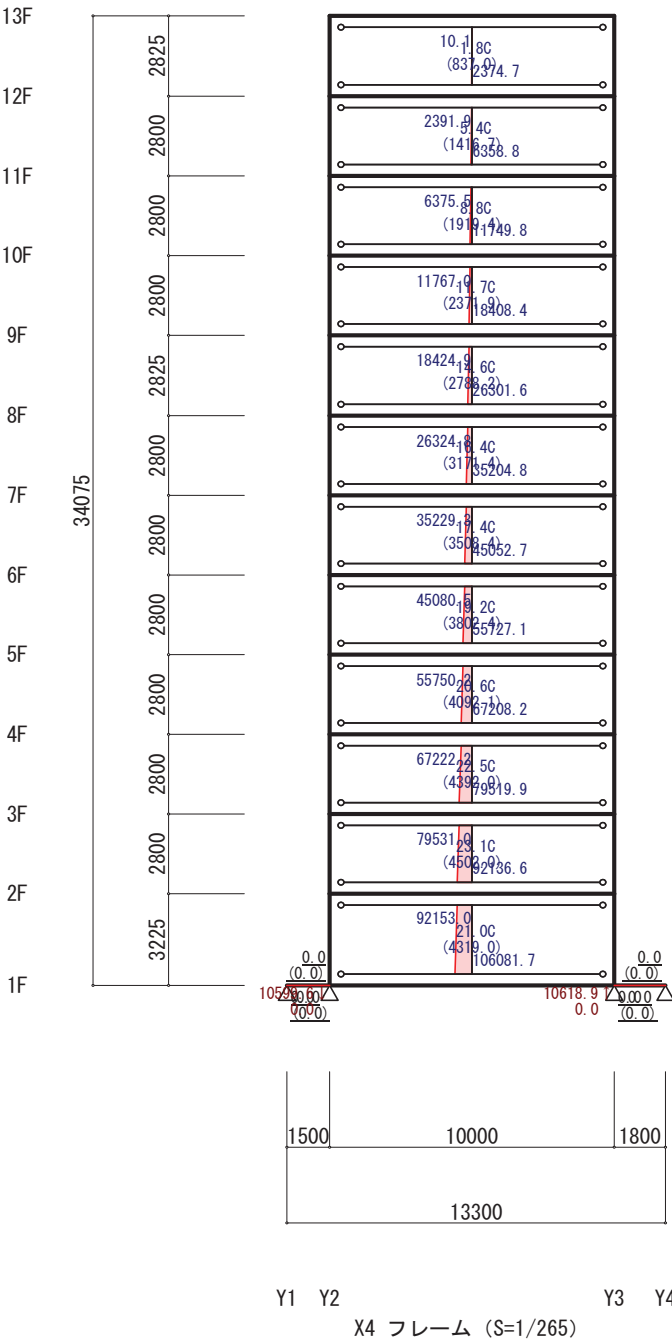


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

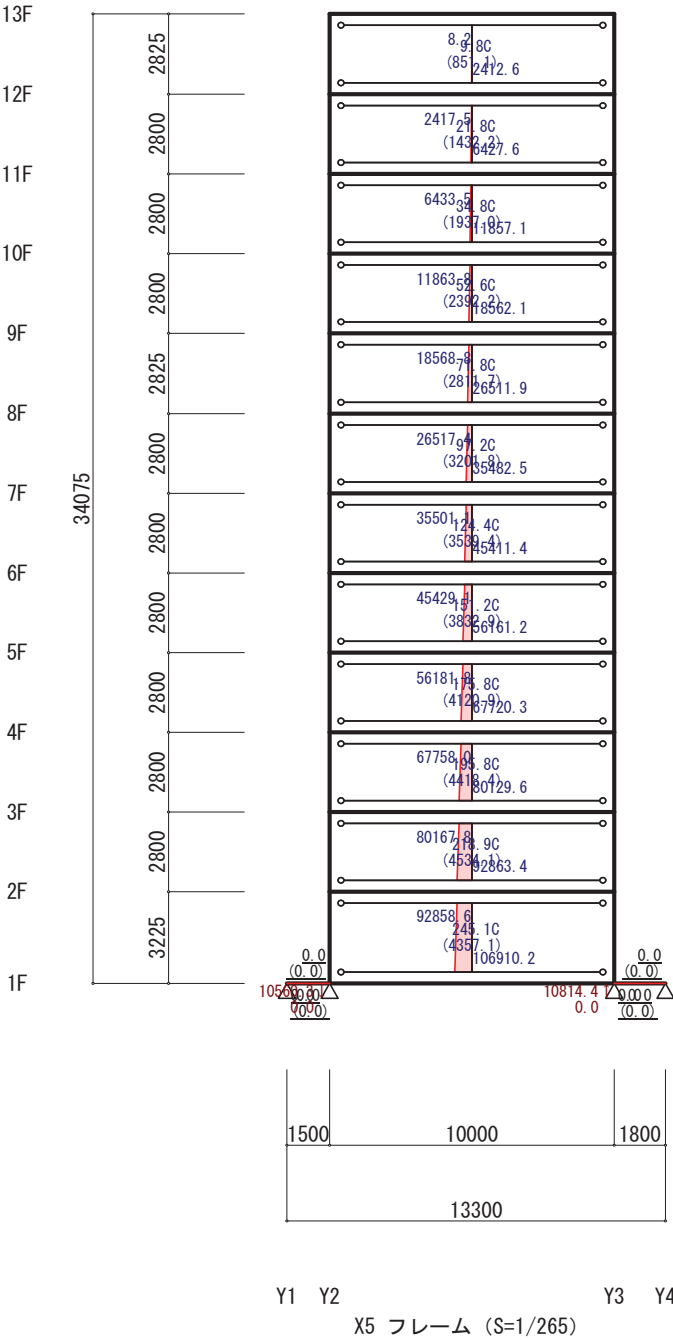


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

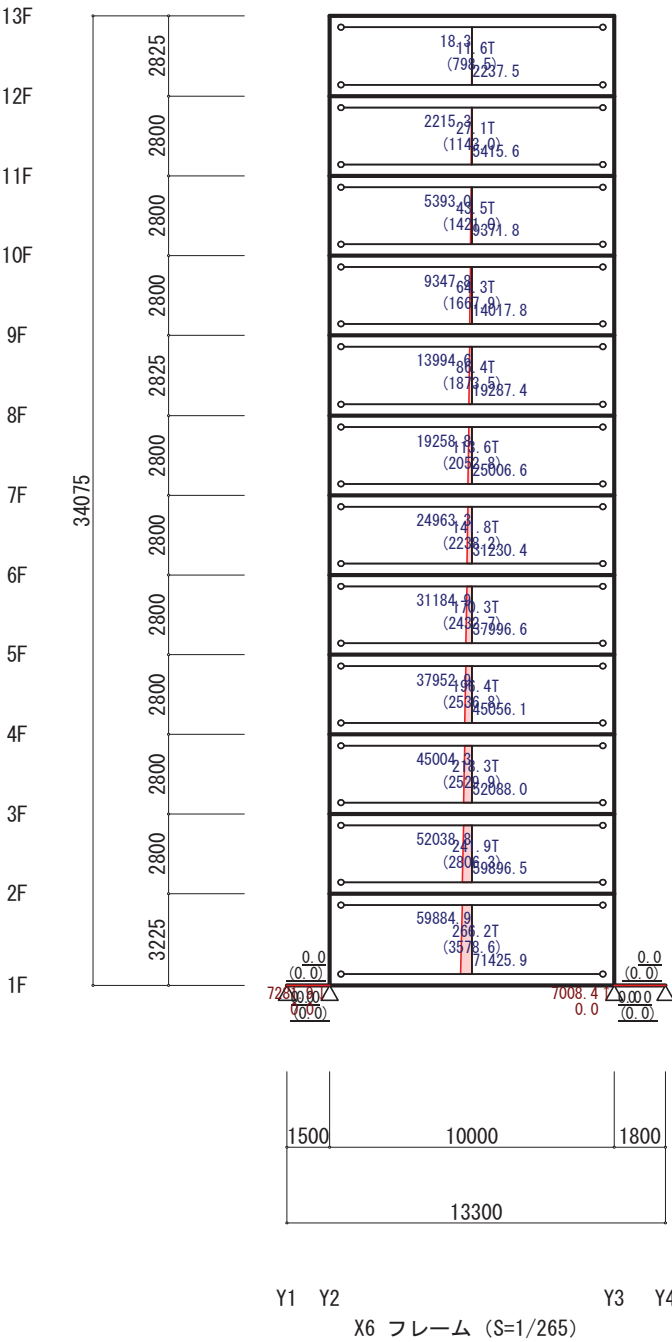


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

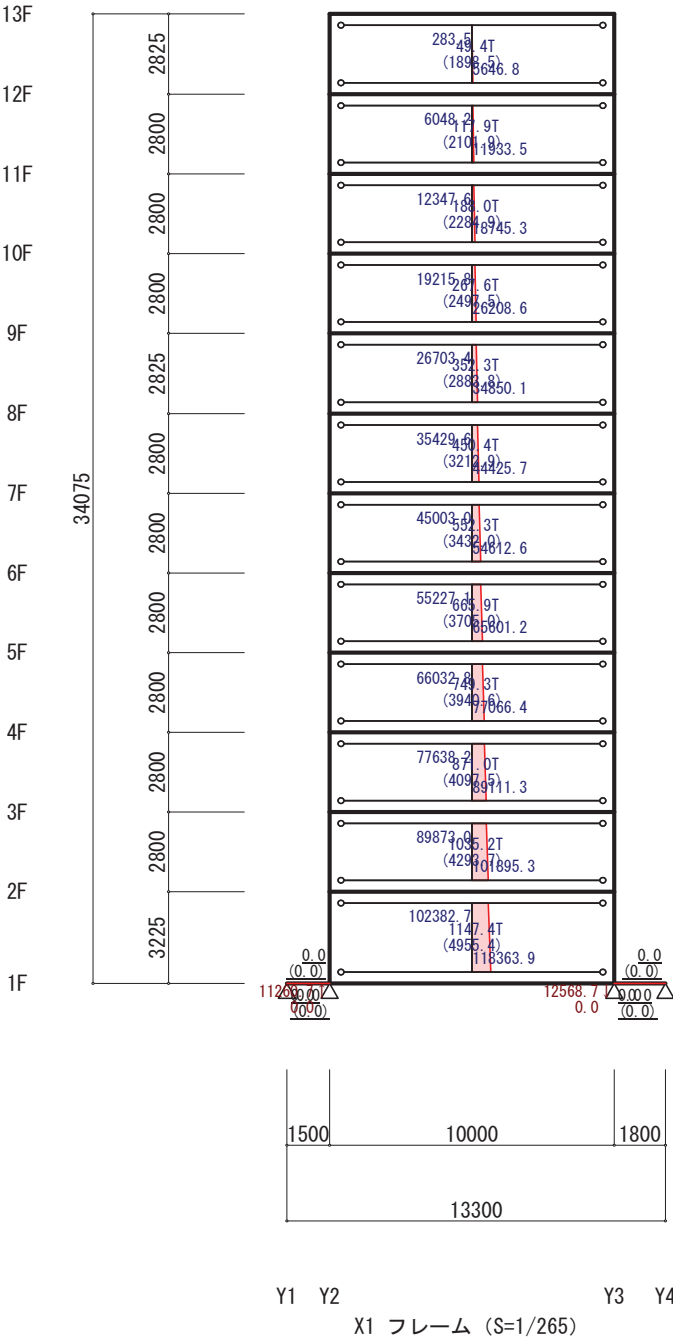


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

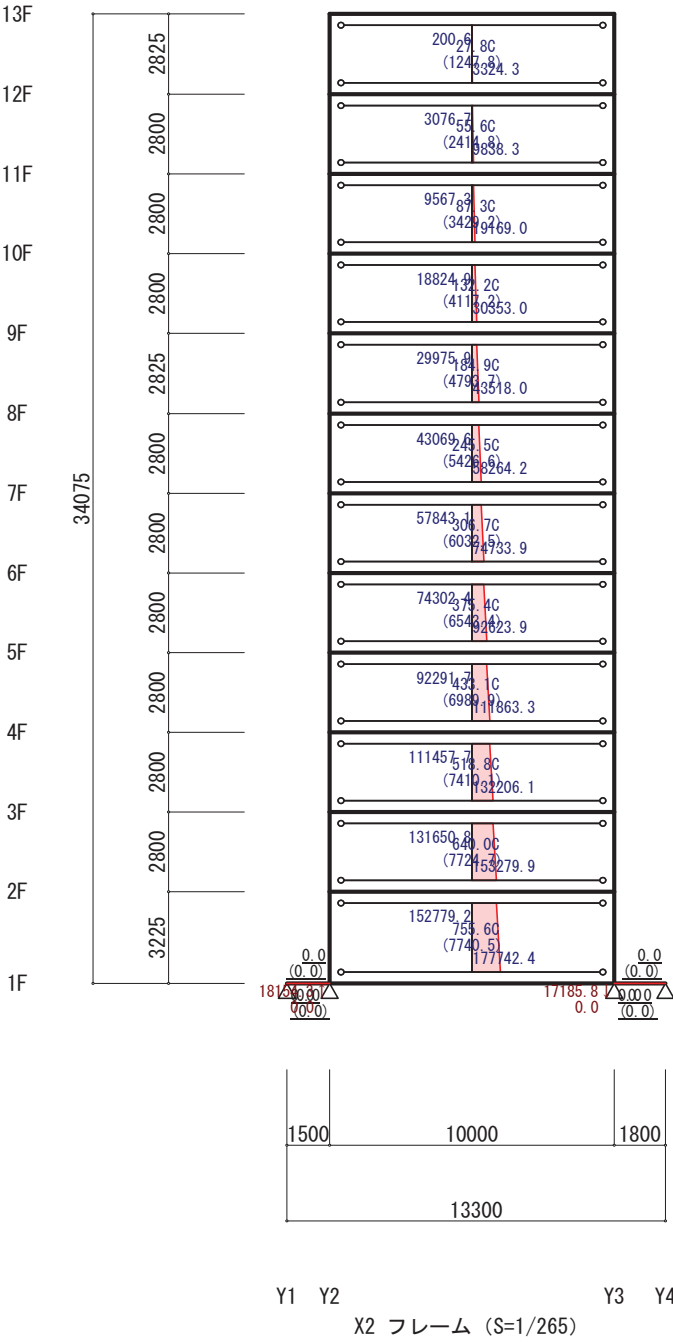


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

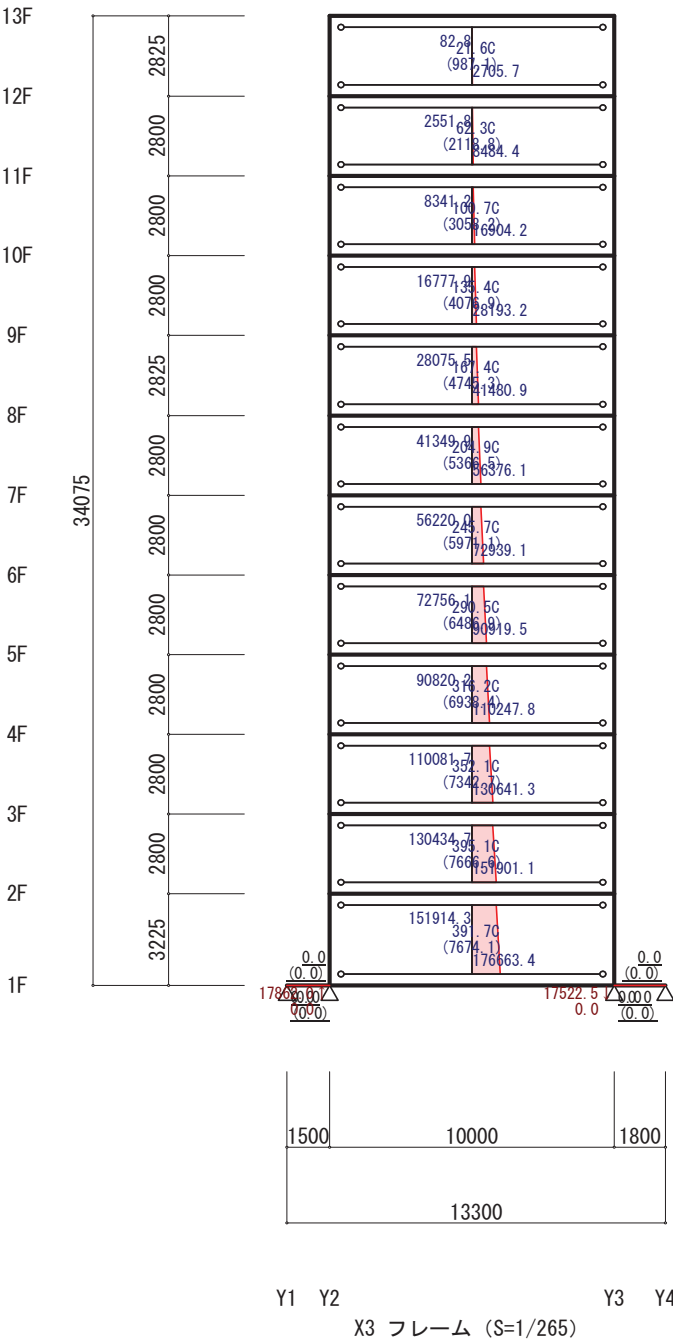


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

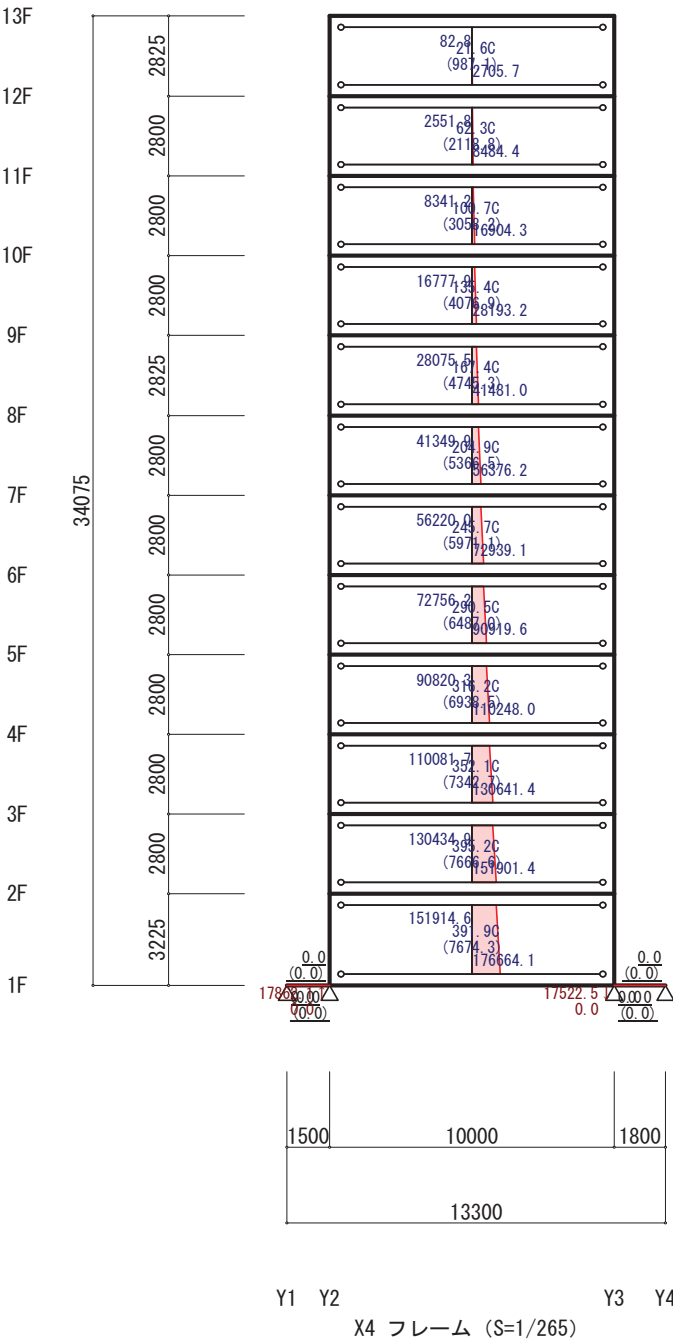


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

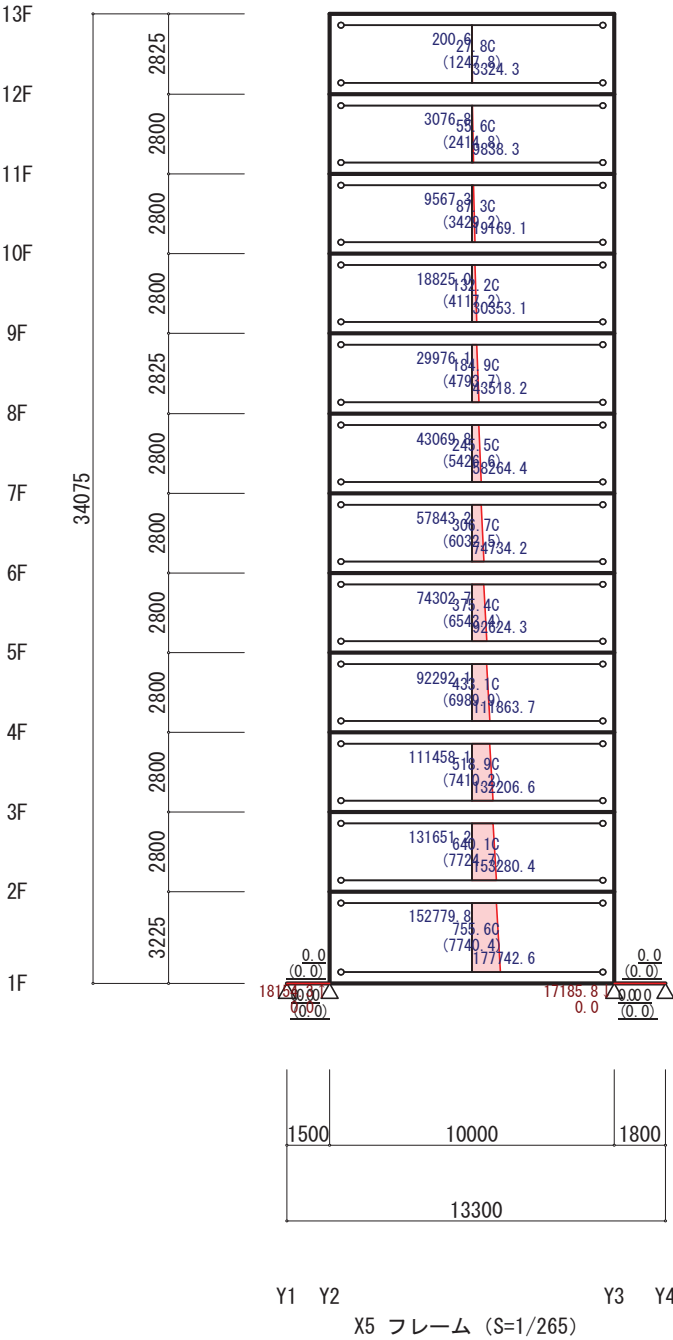


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

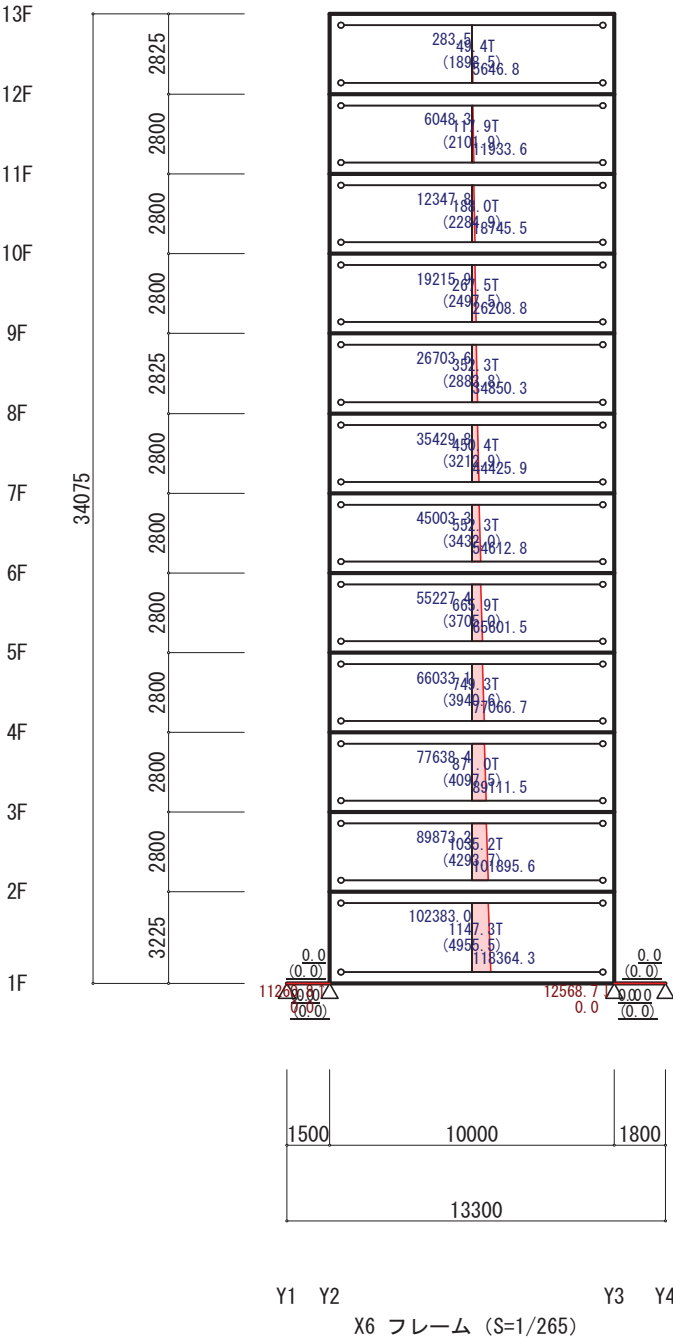


U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

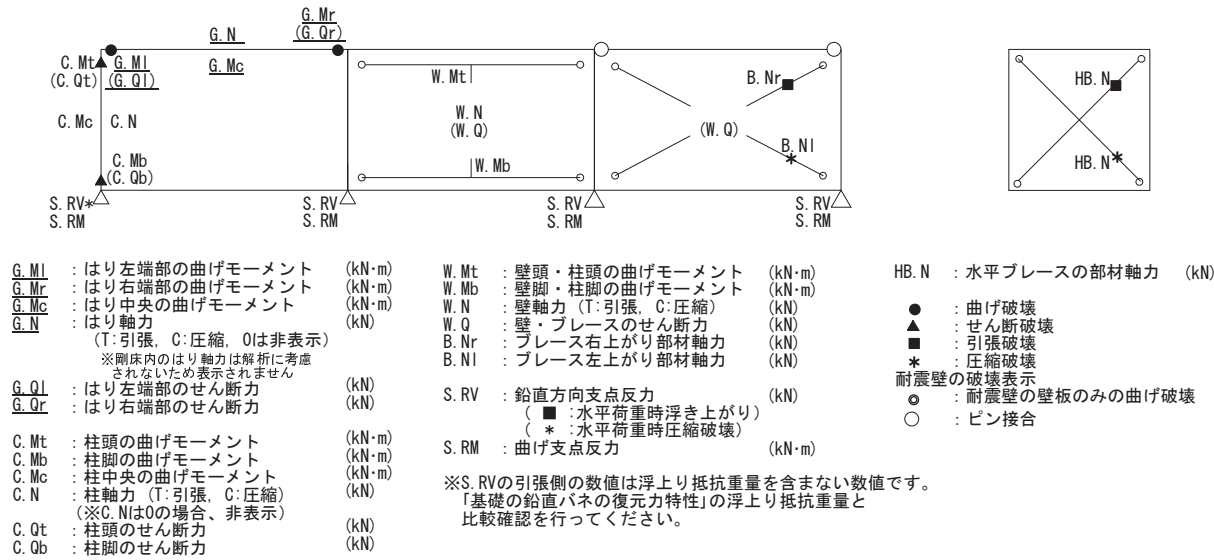

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

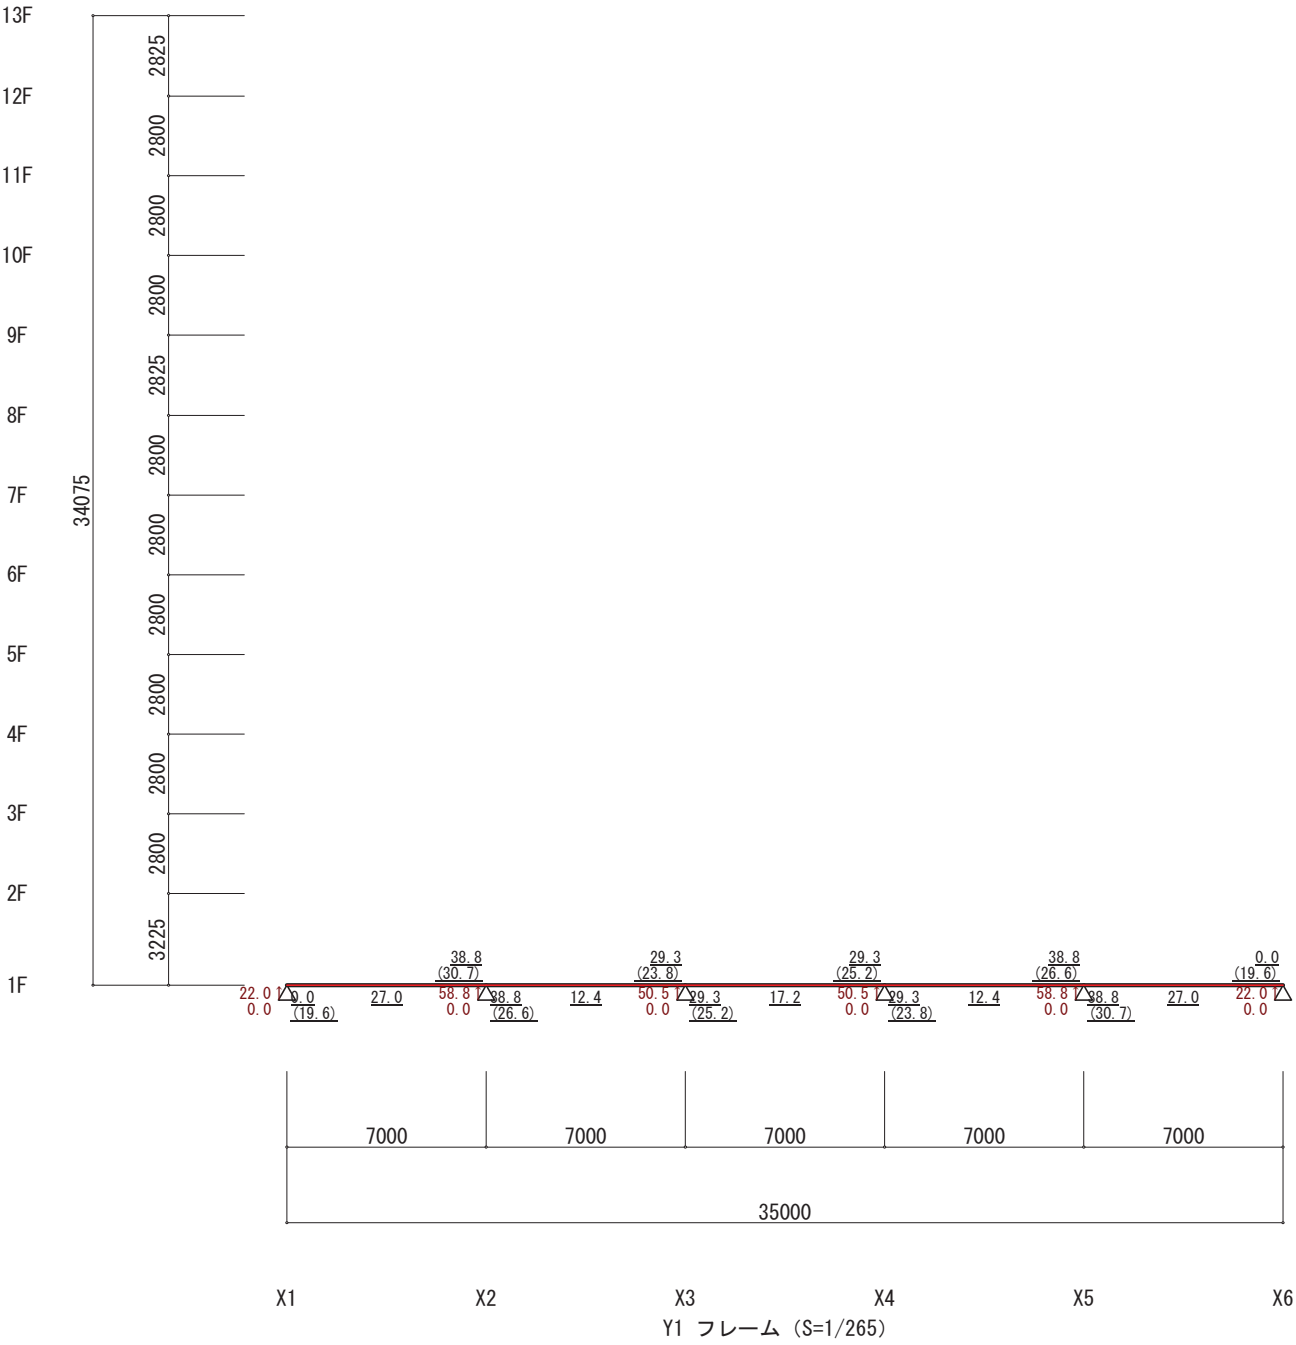

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

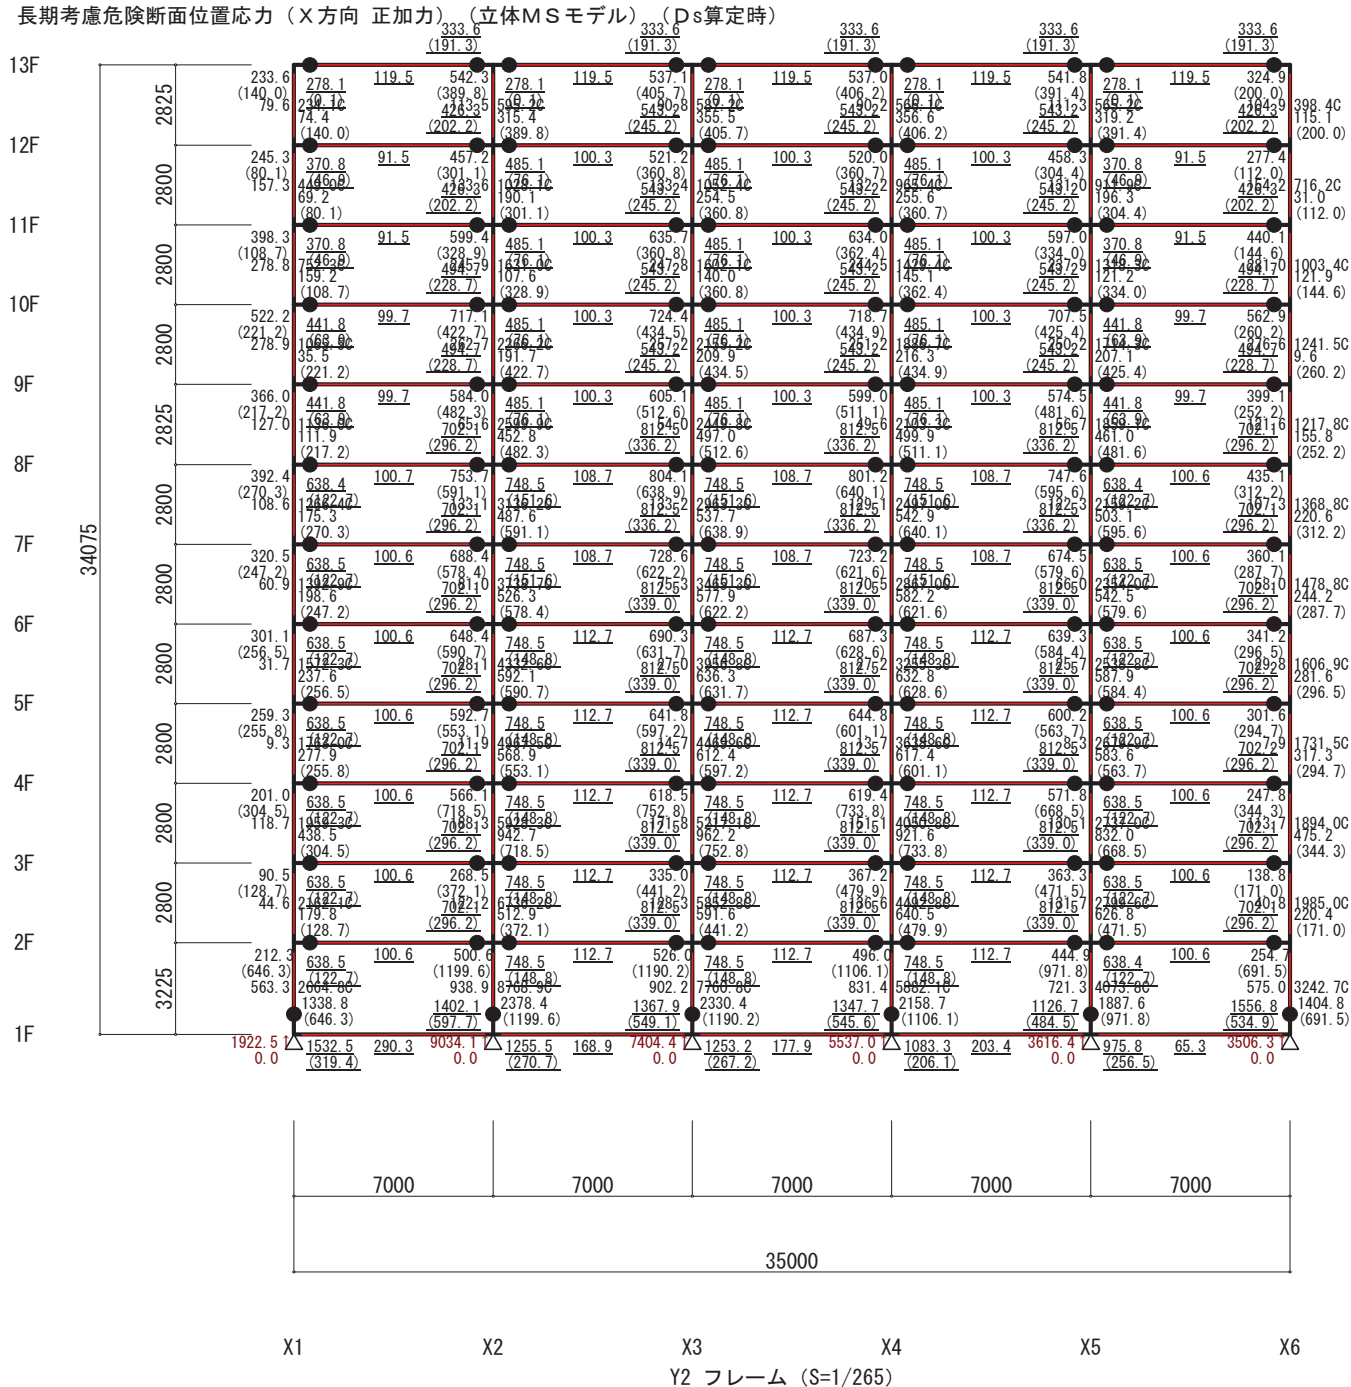


34075

[illegible]


A horizontal number line with five equal segments. Each segment is labeled with the number 7000. Below the entire number line, the total value 35000 is indicated.

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y3 フレーム (S=1/265)			


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

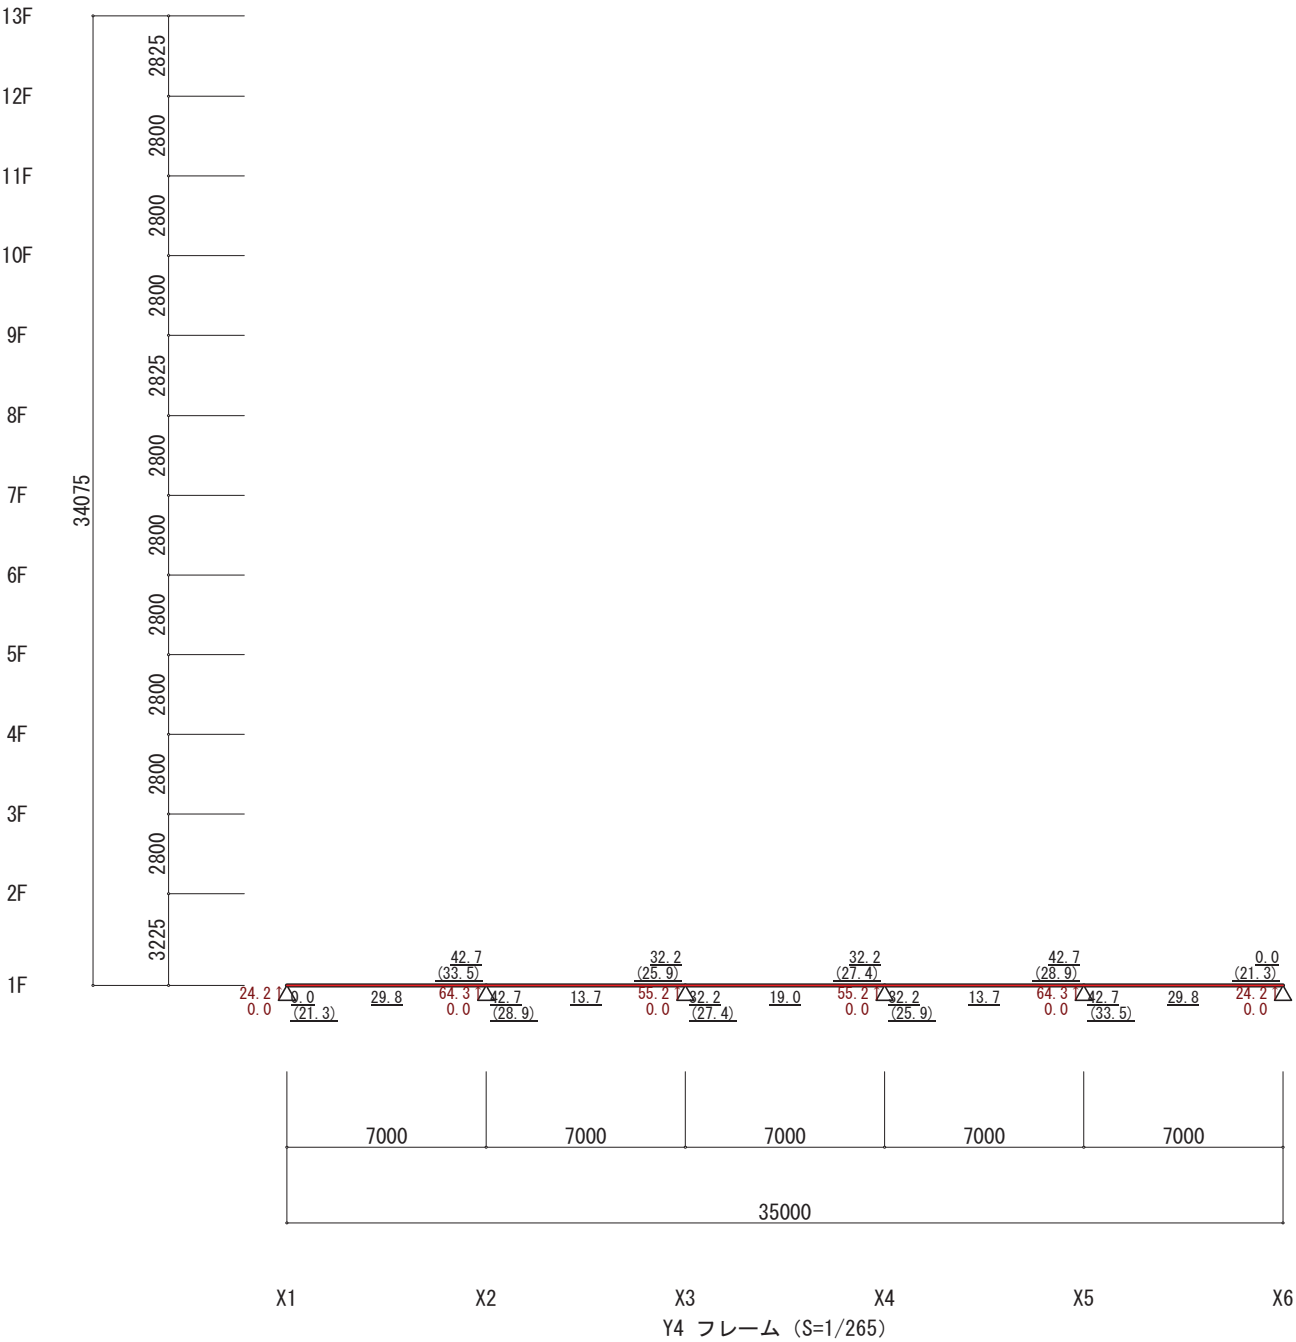

長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

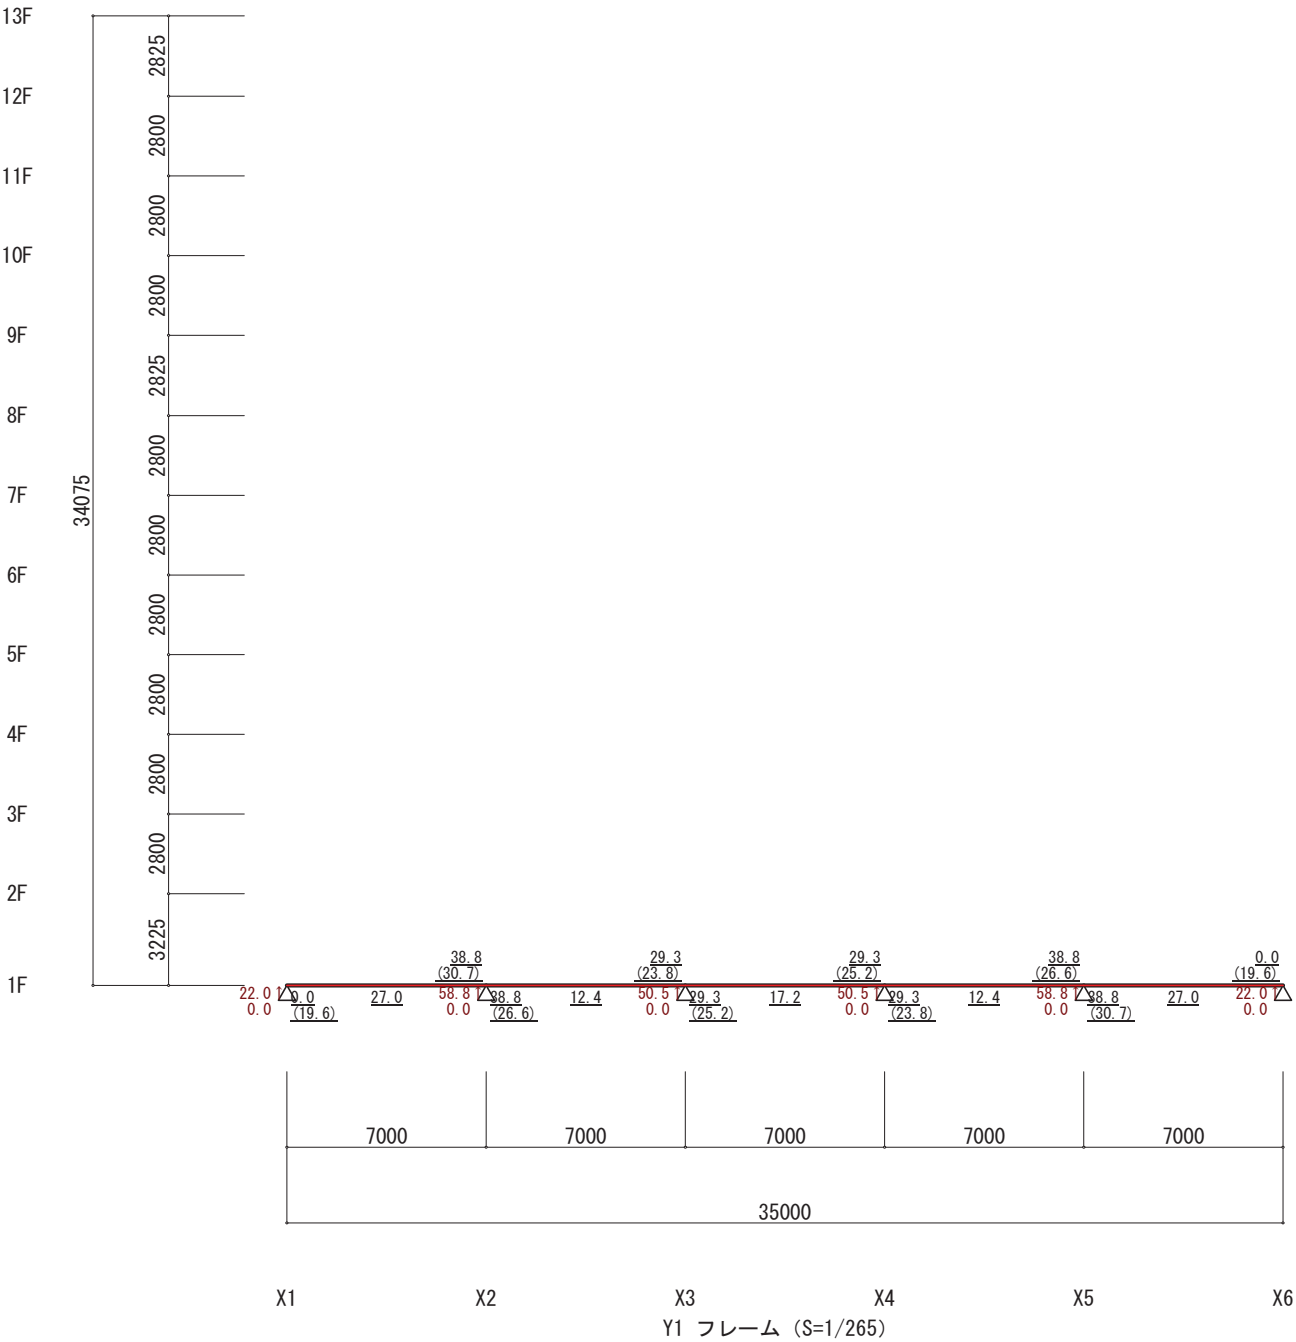

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ps算定時)

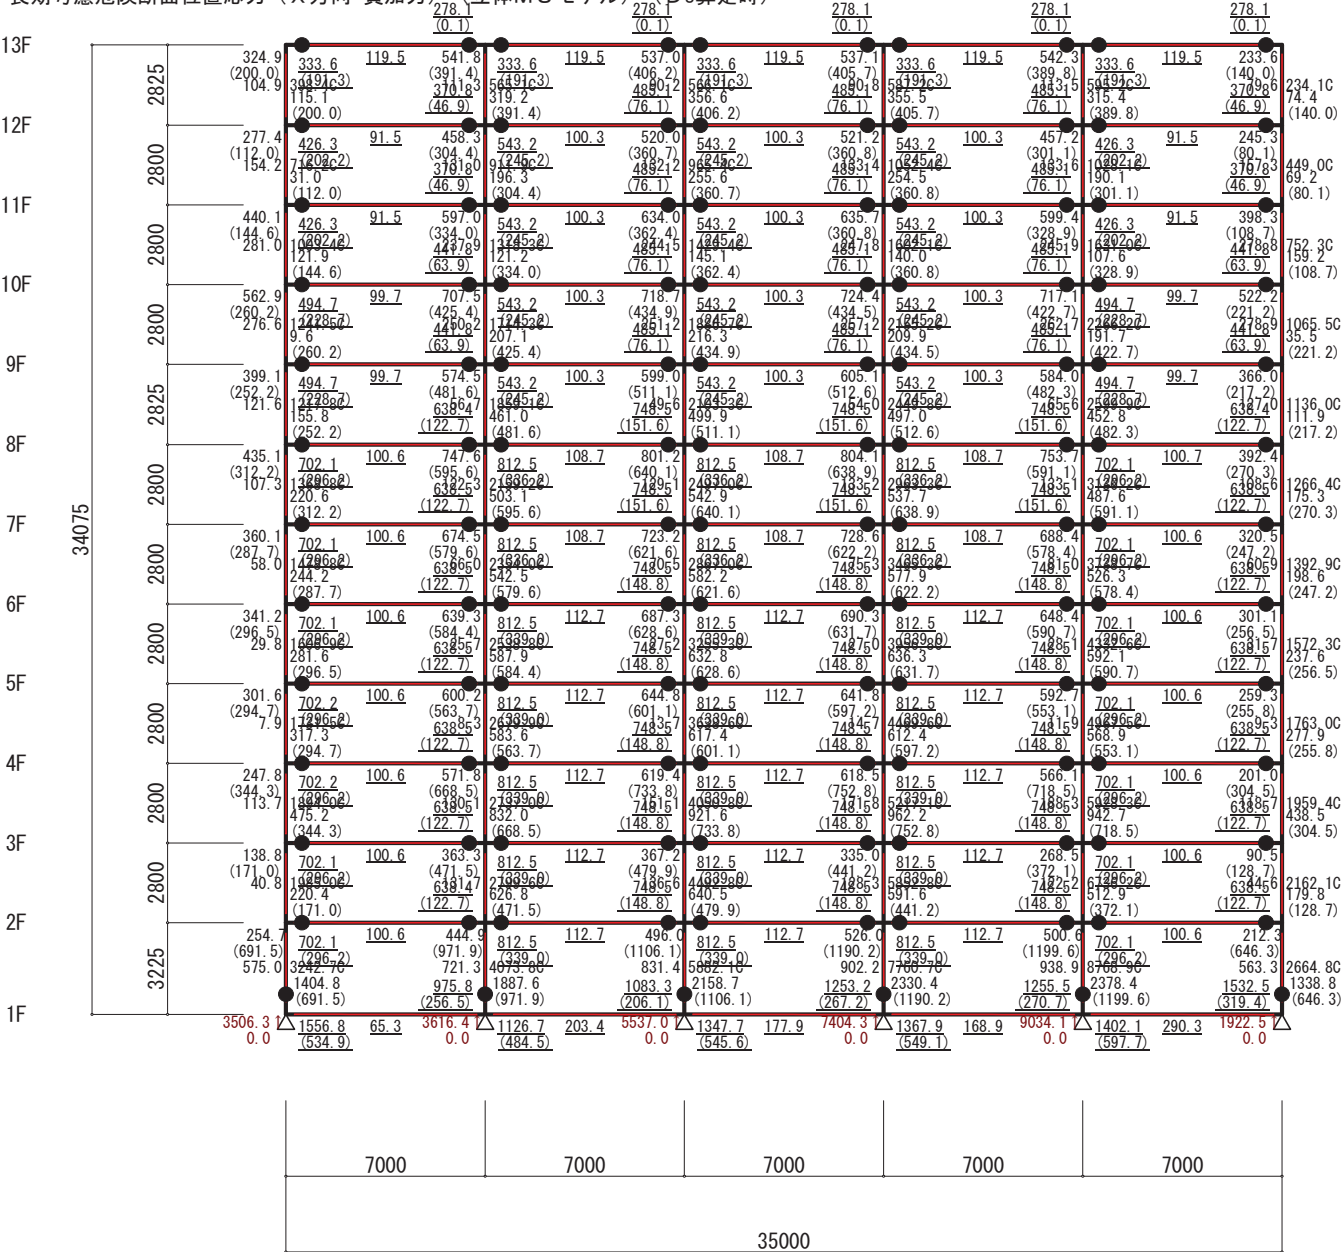


X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)


[illegible]

Y3 フレーム (S=1/265)


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

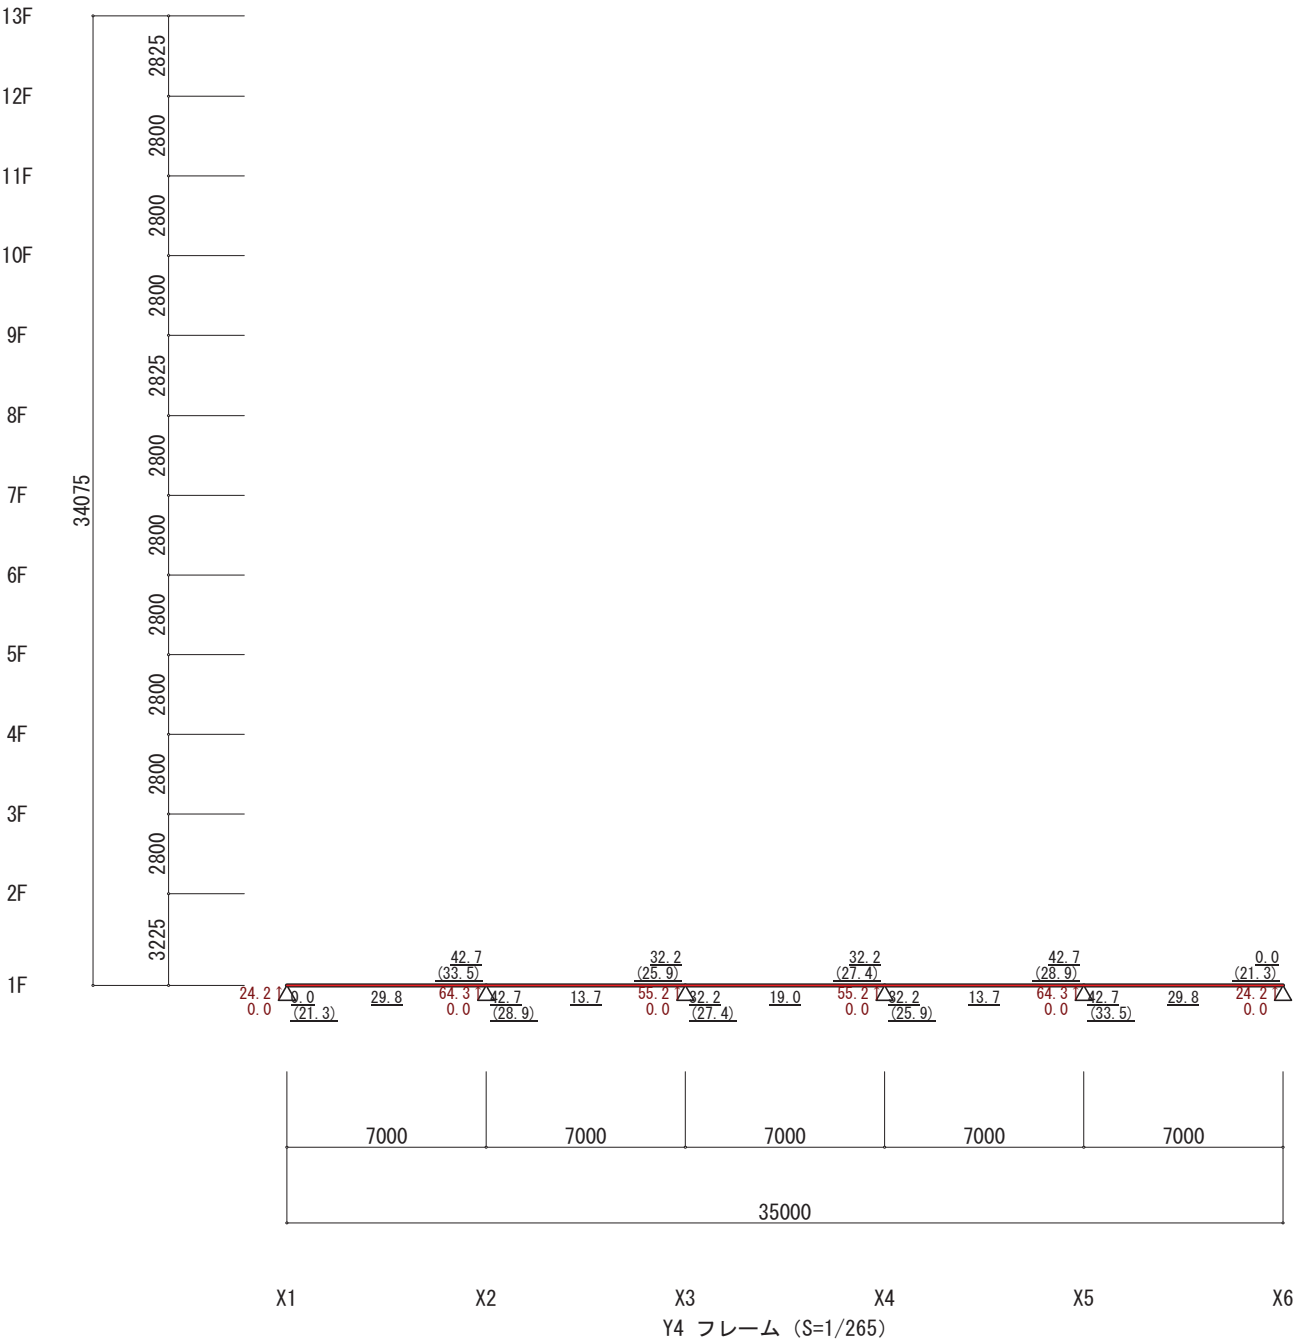


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

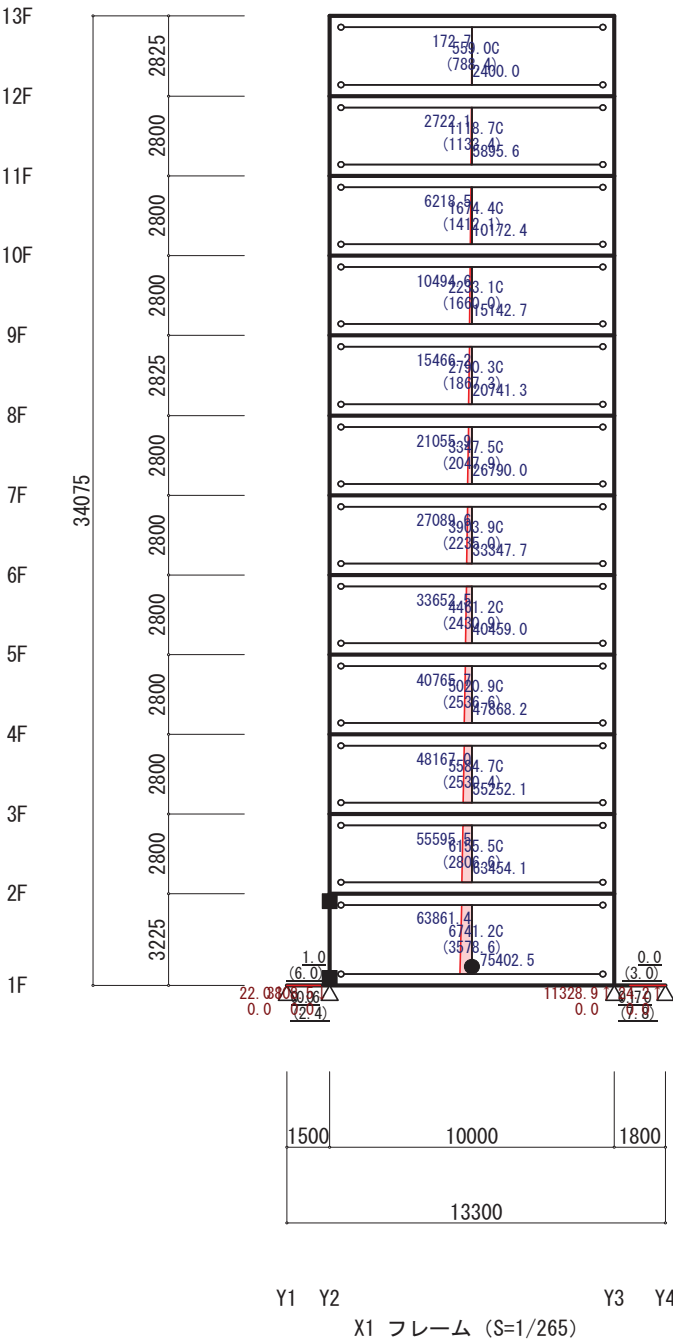


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

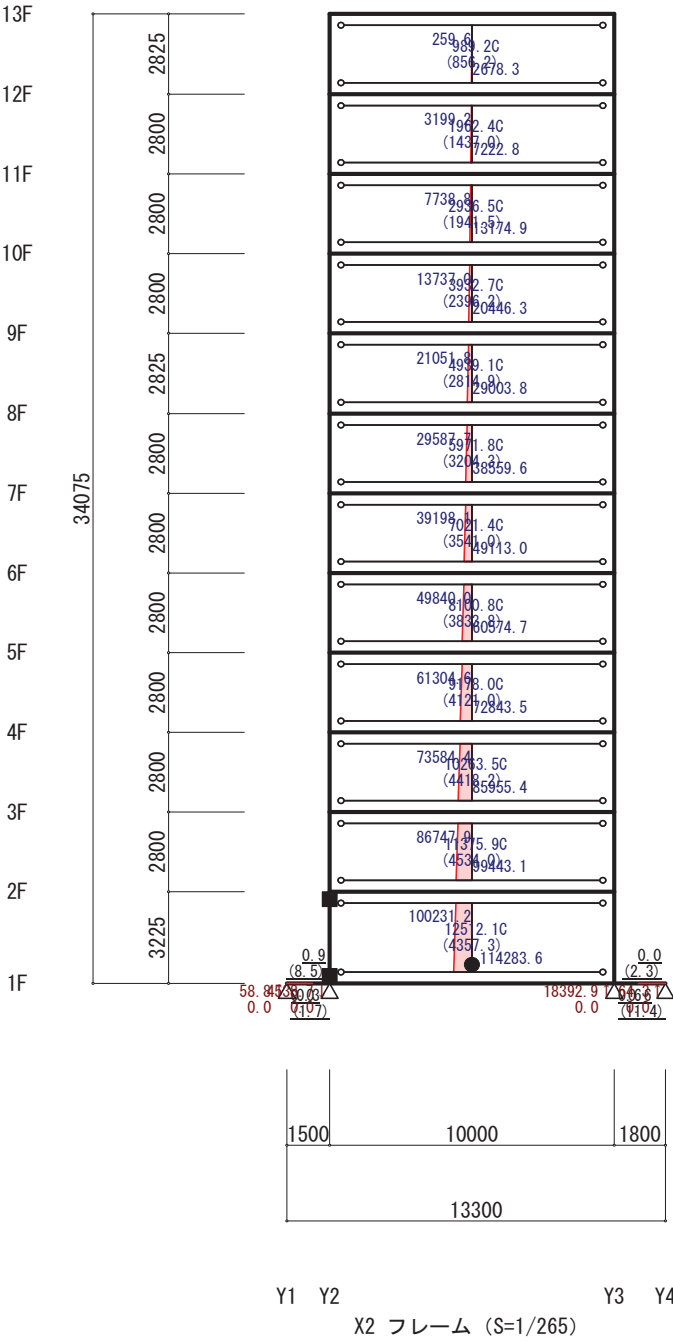


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

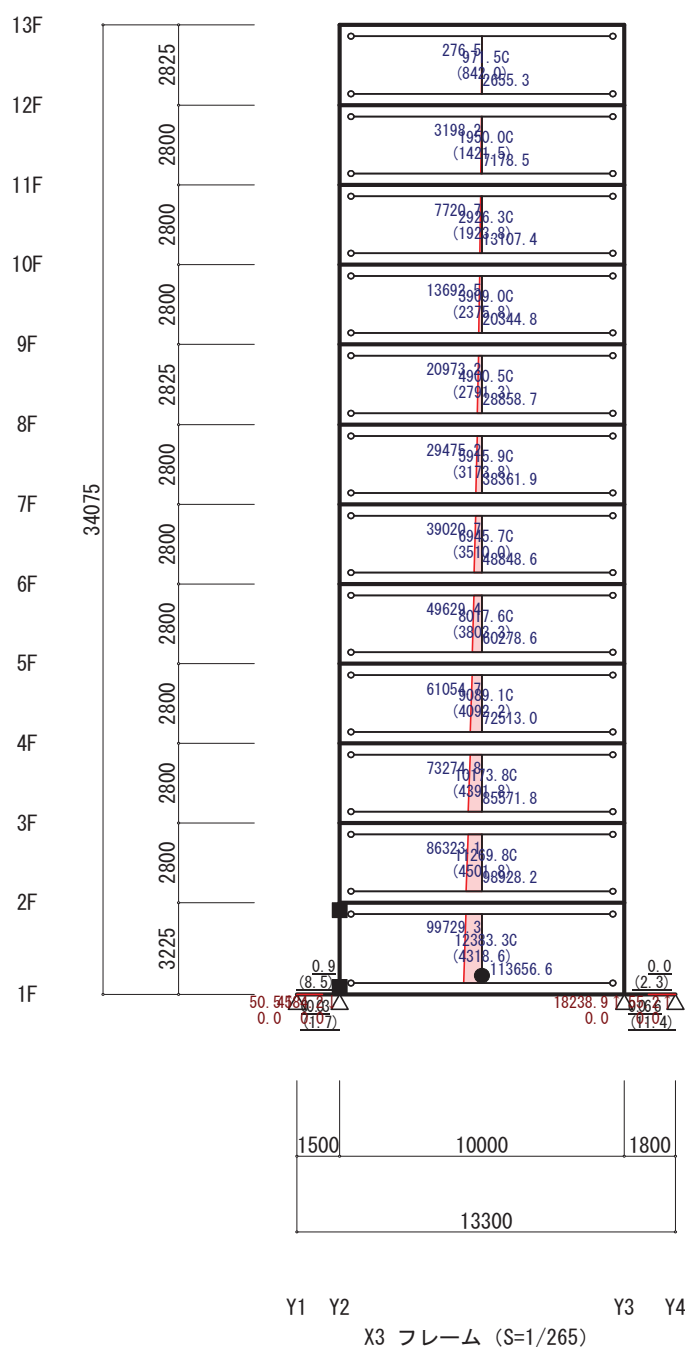


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

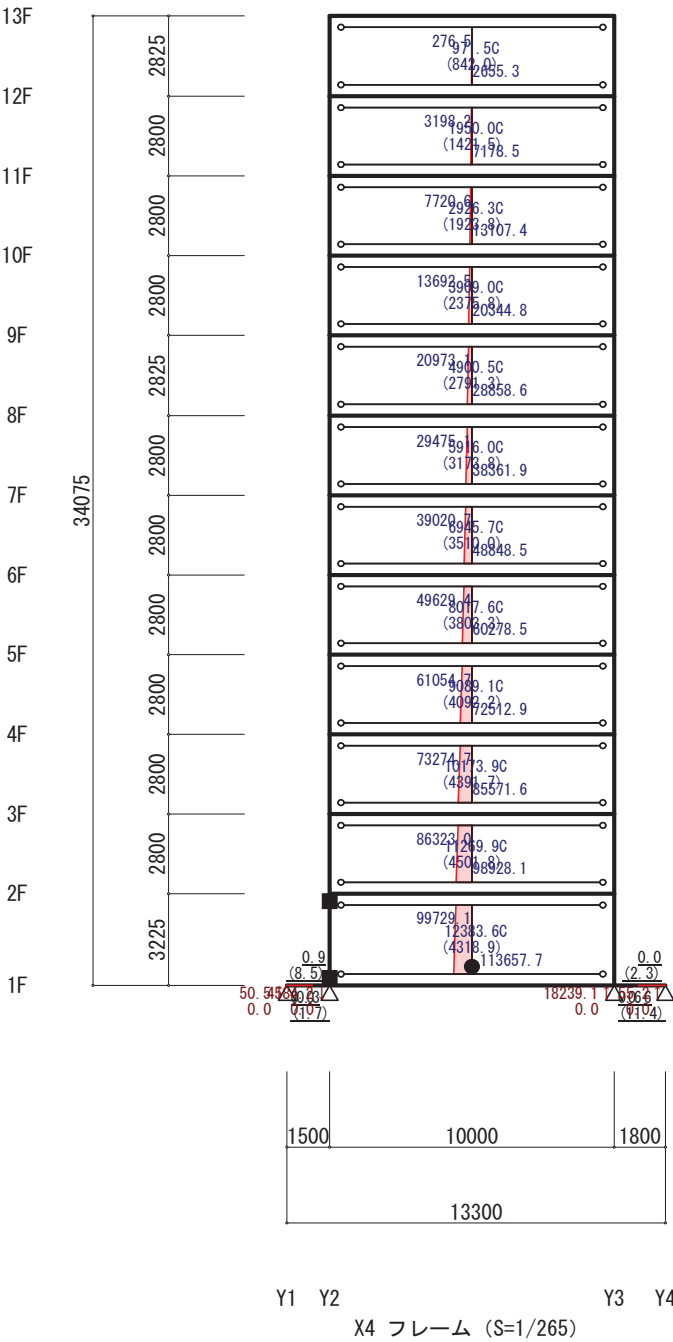


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

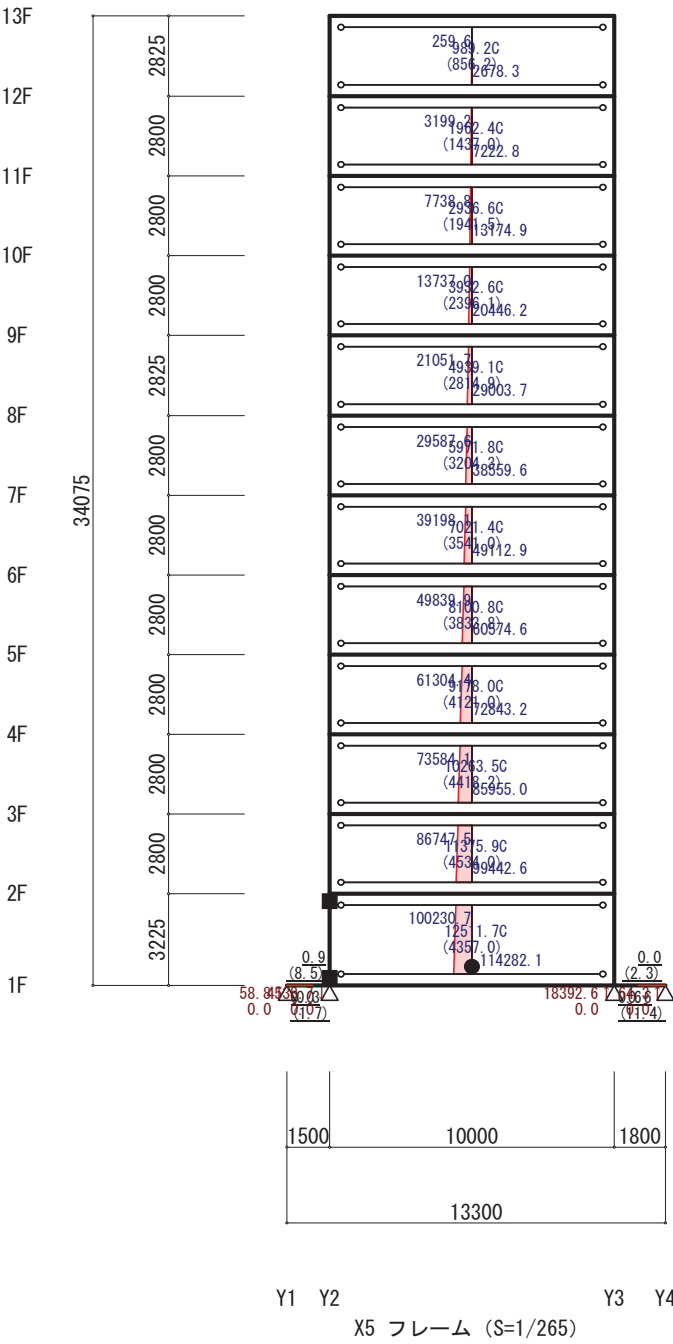


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

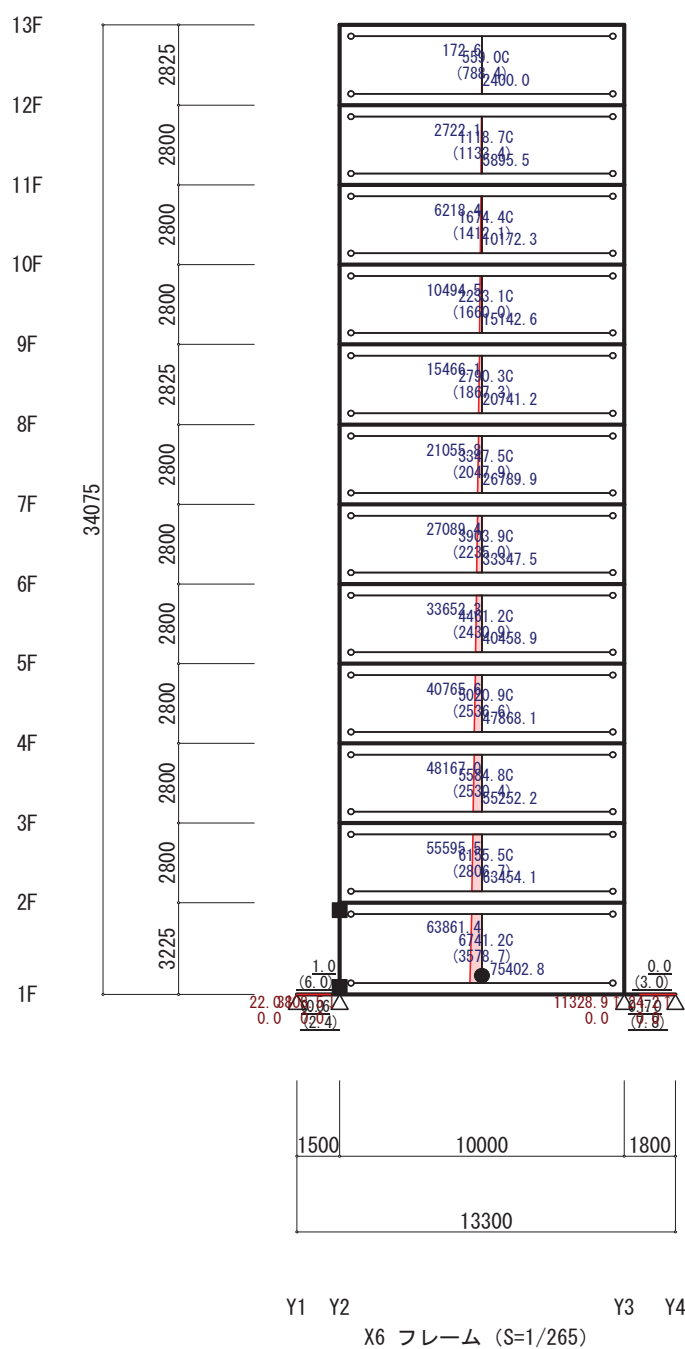


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

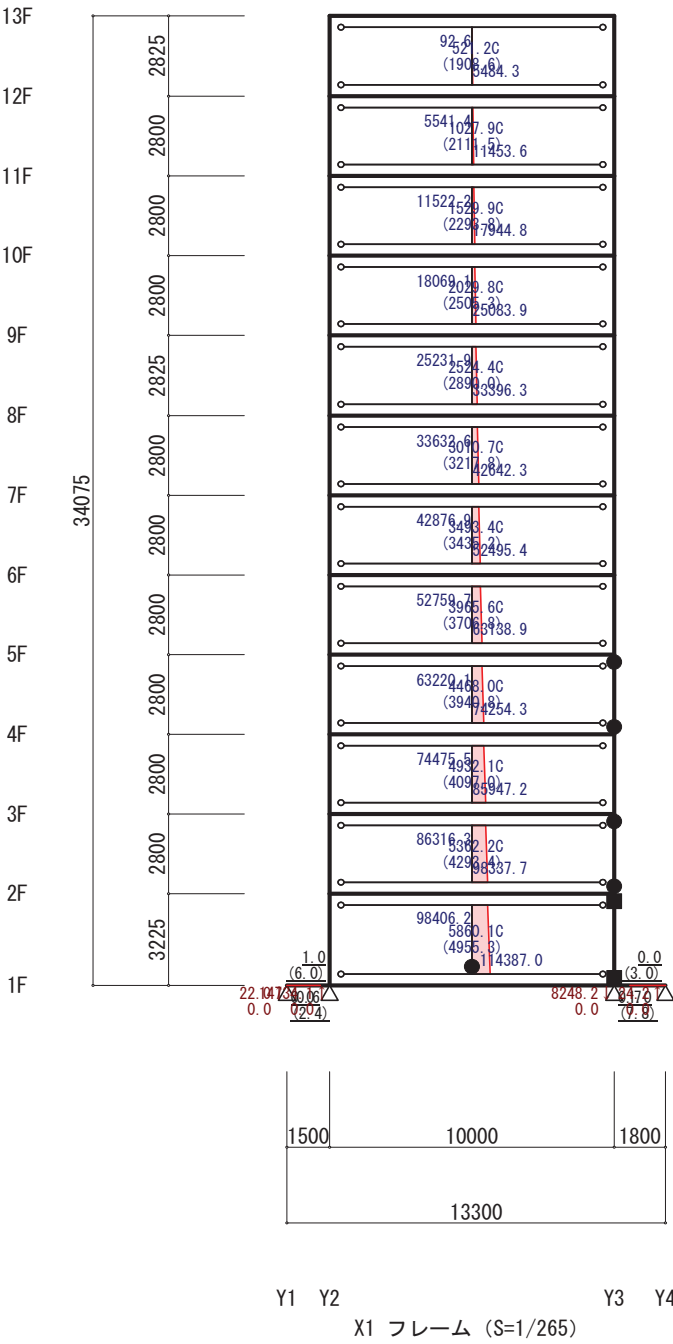


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

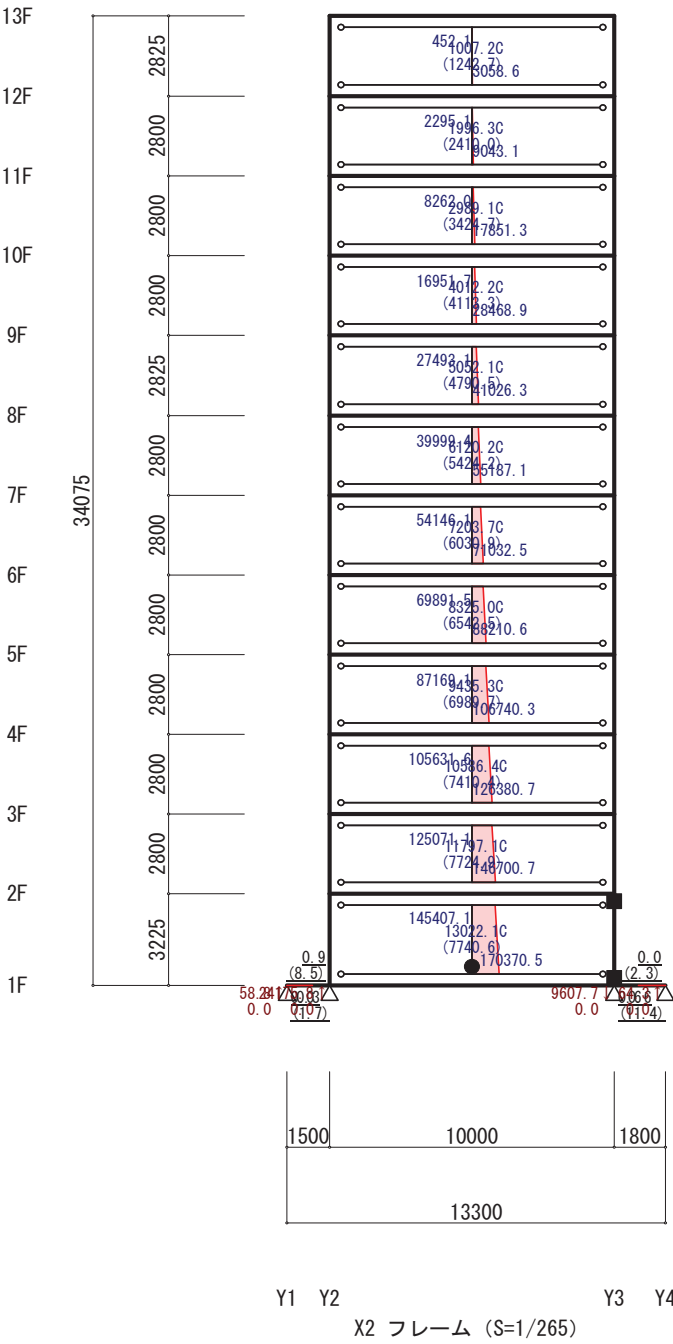

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

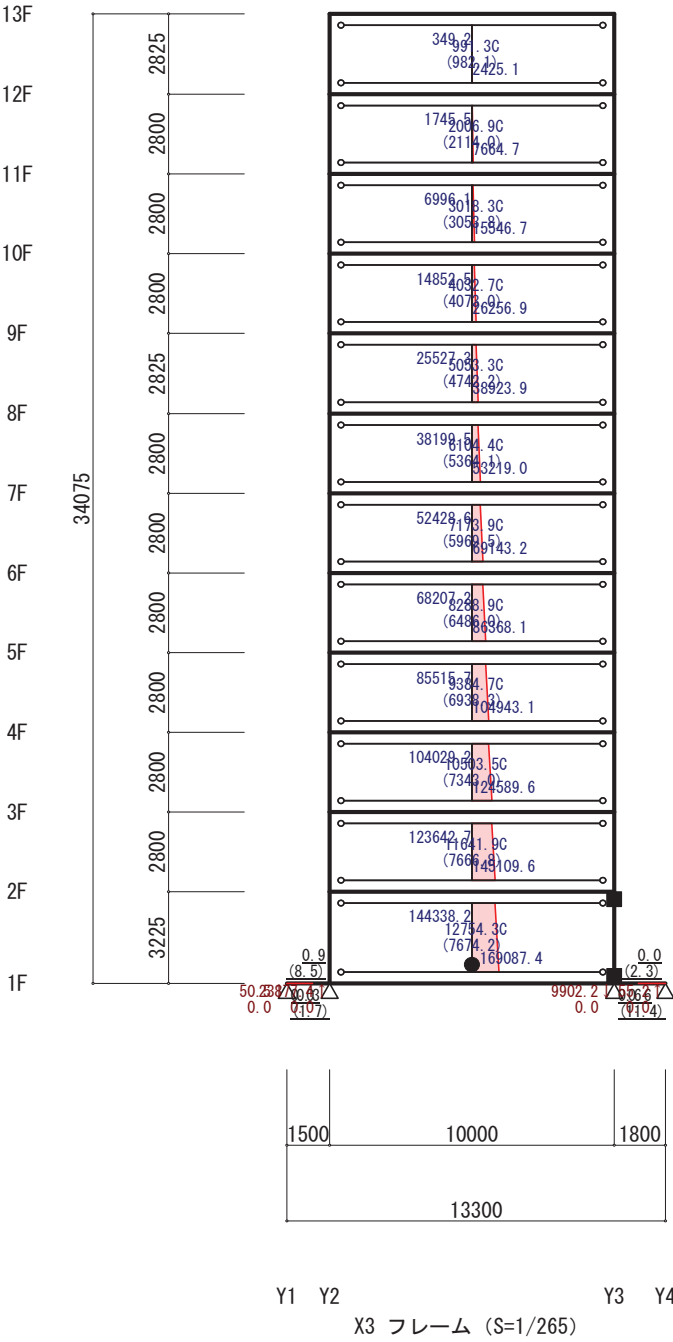


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

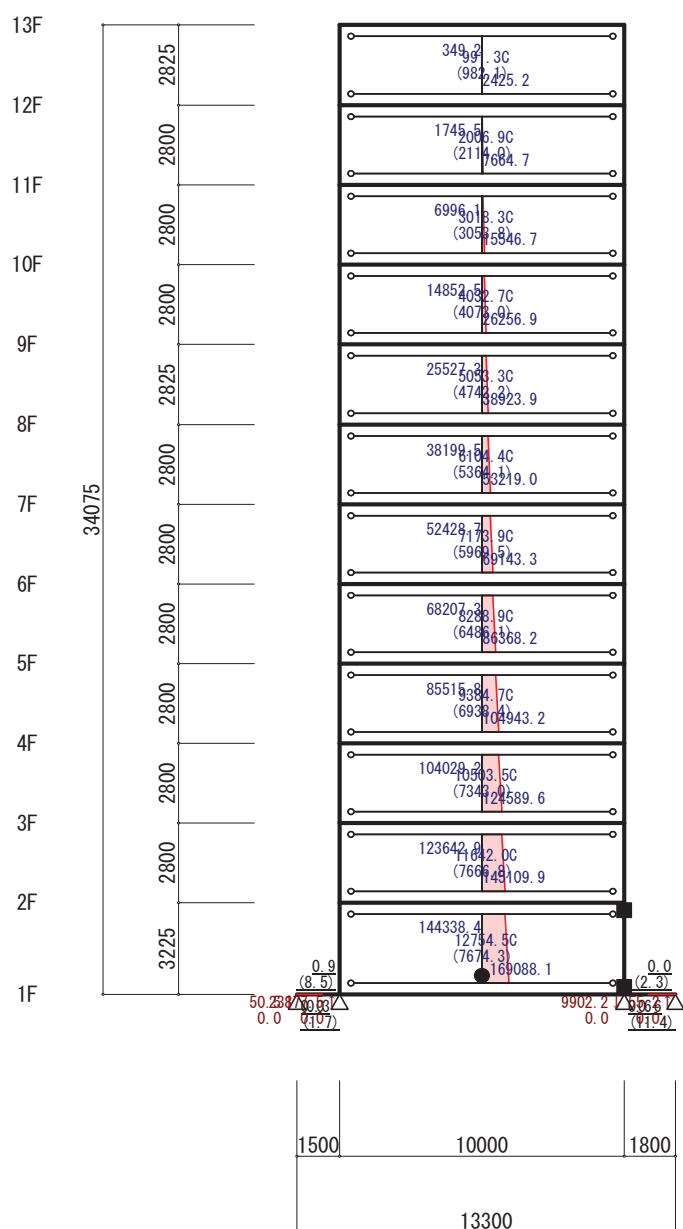


Y1 Y2 Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/265)

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



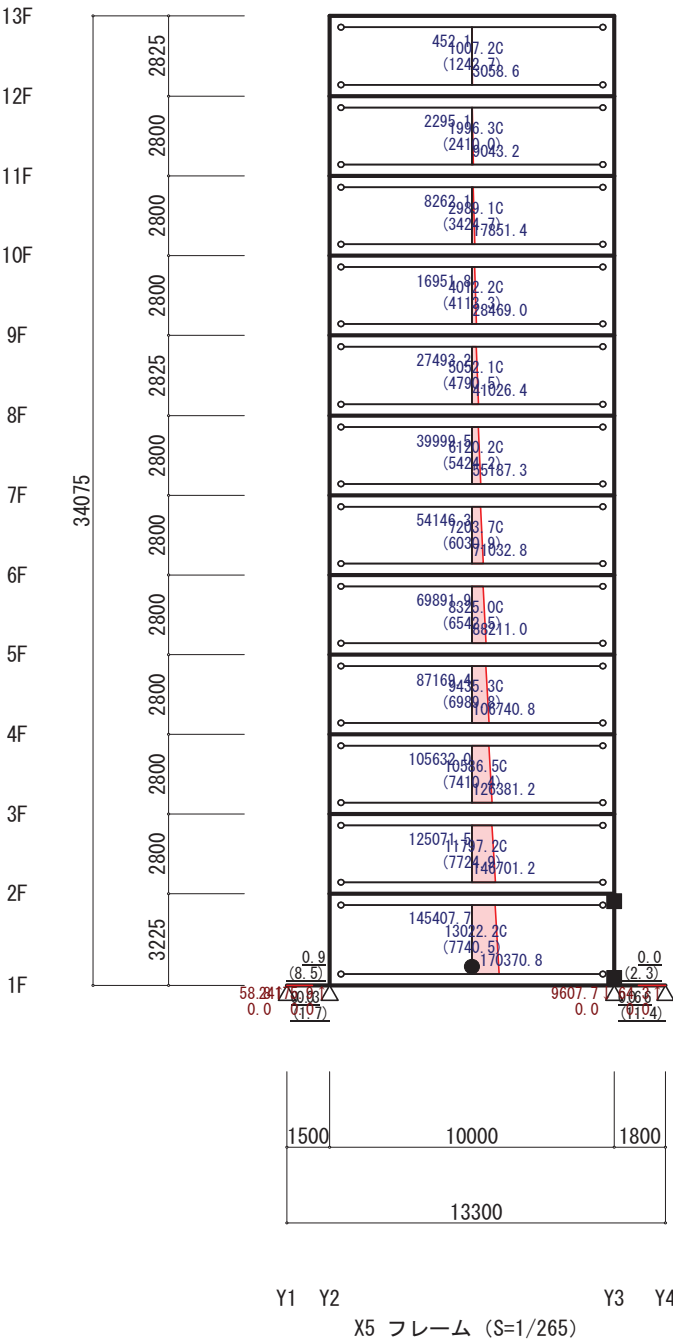


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

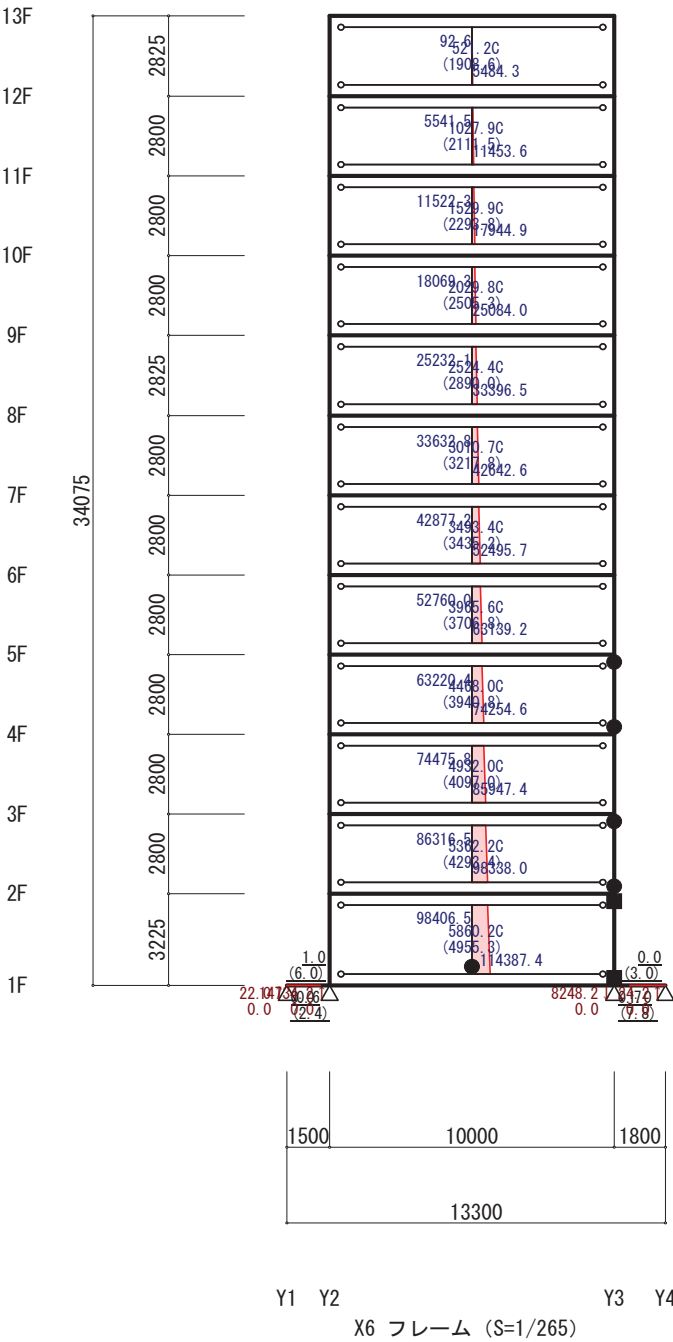

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

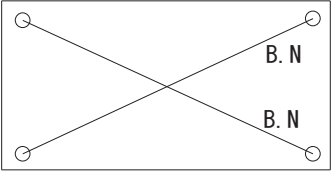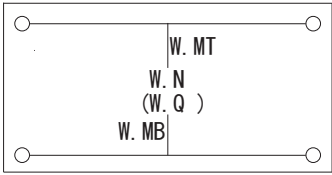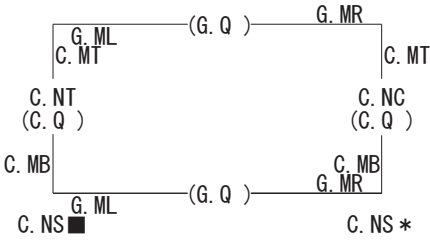

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊

W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)


※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。

終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

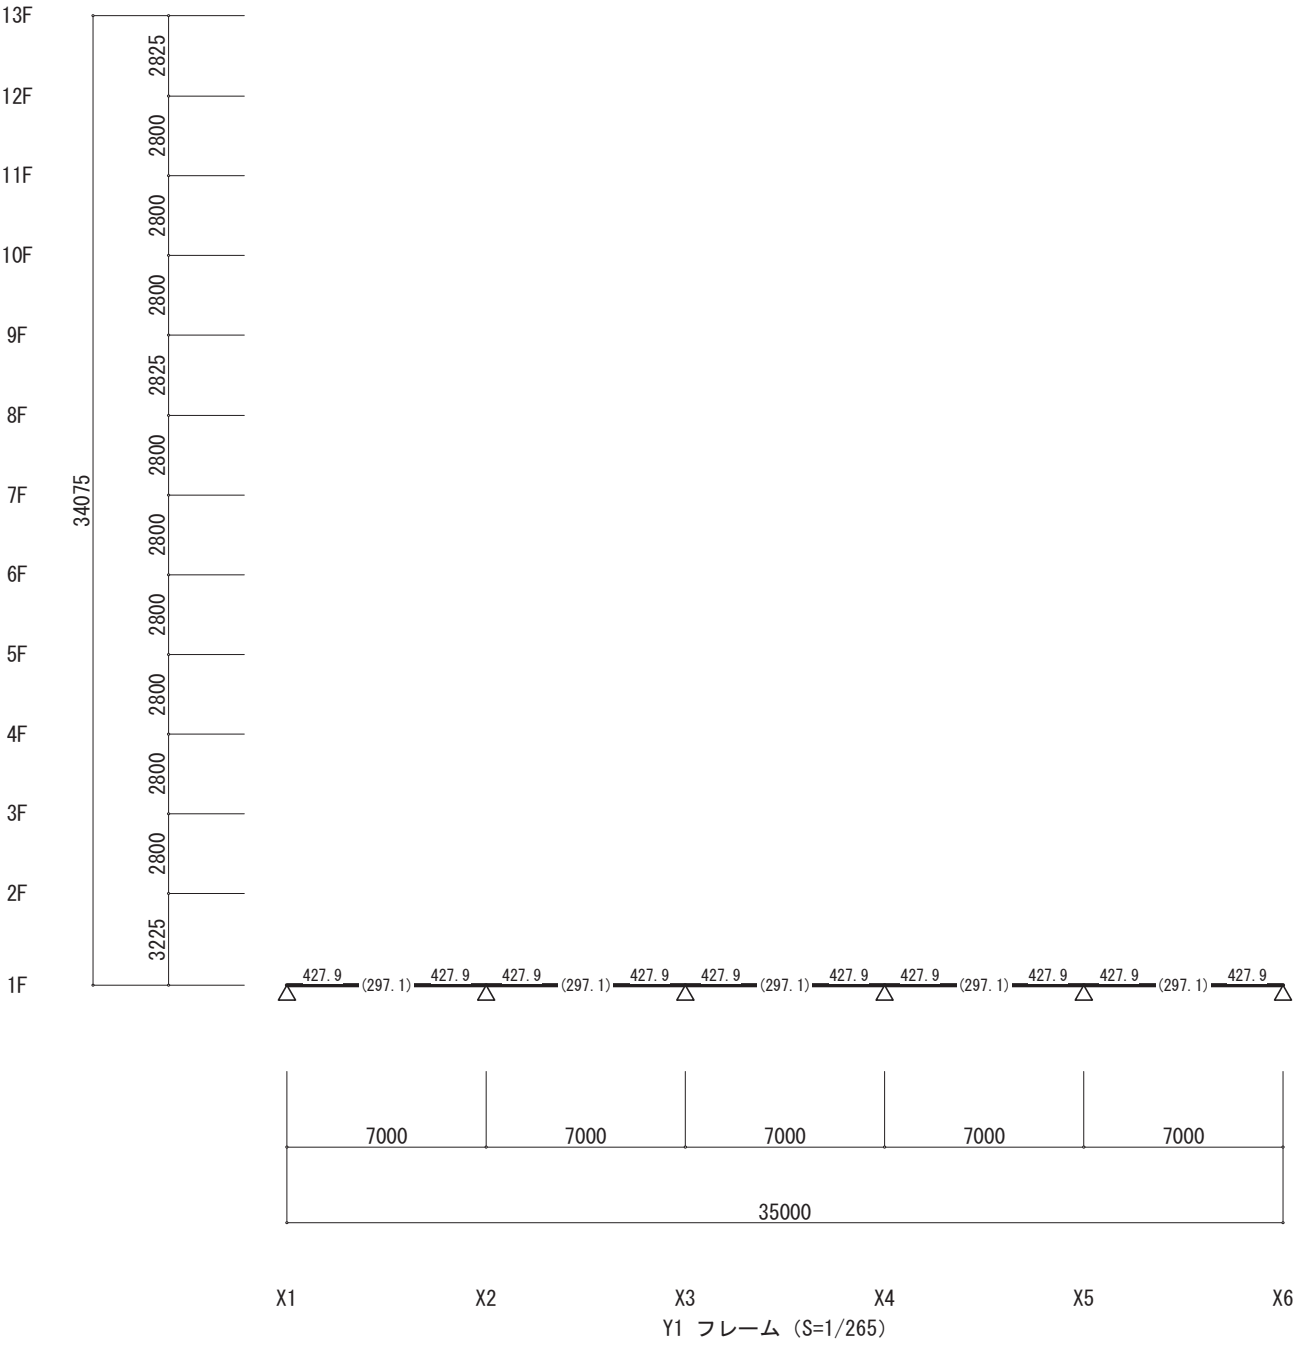


Y2 フレーム (S=1/265)	X1	X2	X3	X4	X5	X6
13F	278.1 234.1C 1 712.73.5)	333.6 (333.2)	278.1 595.2C 8 783.84.4)	333.6 (333.2)	278.1 587.2C 1 777.77.4)	333.6 (333.2)
12F	370.7 449.0C 2 (593.57.2)	344.8	485.1 1028.1C 3 871.37.9)	415.7	485.1 1052.4C 0 875.62.6)	415.7
11F	370.7 752.3C 9 (668.20.9)	344.8	485.1 1631.0C 7 961.75.8)	415.7	485.1 1602.1C 4 957.42.5)	415.7
10F	441.8 1065.5C 7 (698.88.7)	384.3	485.1 2266.2C 9 1028.92.1)	415.7	485.1 2155.2C 9 1018.93.5)	415.7
9F	441.8 1136.0C 9 899.92.5)	384.3	485.1 2599.9C 9 1058.95.8)	415.7	485.1 2449.8C 5 1045.42.9)	415.7
8F	638.4 1266.4C 8 946.82.1)	511.8	748.4 3136.2C 3 1206.24.8)	594.8	748.4 2963.3C 8 1190.80.2)	594.8
7F	638.4 1392.9C 4 973.42.6)	511.8	748.4 3738.7C 2 1392.71.2)	627.2	748.4 3465.3C 6 1352.69.7)	627.2
6F	638.4 1572.1C 0 1011.02.2)	511.8	748.4 4332.6C 2 1446.24.8)	627.2	748.4 3956.8C 2 1412.47.0)	627.2
5F	638.4 1763.0C 6 1047.62.2)	511.8	748.4 4967.5C 3 1503.35.8)	627.2	748.4 4469.6C 5 1458.58.0)	627.2
4F	638.4 1959.3C 5 1232.50.6)	511.8	748.4 5928.3C 0 2165.67.8)	627.2	748.4 5217.1C 3 2058.35.1)	627.2
3F	638.4 2162.1C 9 1262.91.5)	511.8	748.4 6736.2C 7 2237.72.9)	627.2	748.4 5852.8C 3 2153.73.7)	627.2
2F	638.4 2664.8C 3 (976.1)	511.8	748.4 8768.9C 4 (1638.6)	627.2	748.4 7760.8C 2 (1566.8)	627.2
1F	5069.7 (2220.1)	5355.5	5069.7 (2220.1)	5355.5	5069.7 (2220.1)	5355.5


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

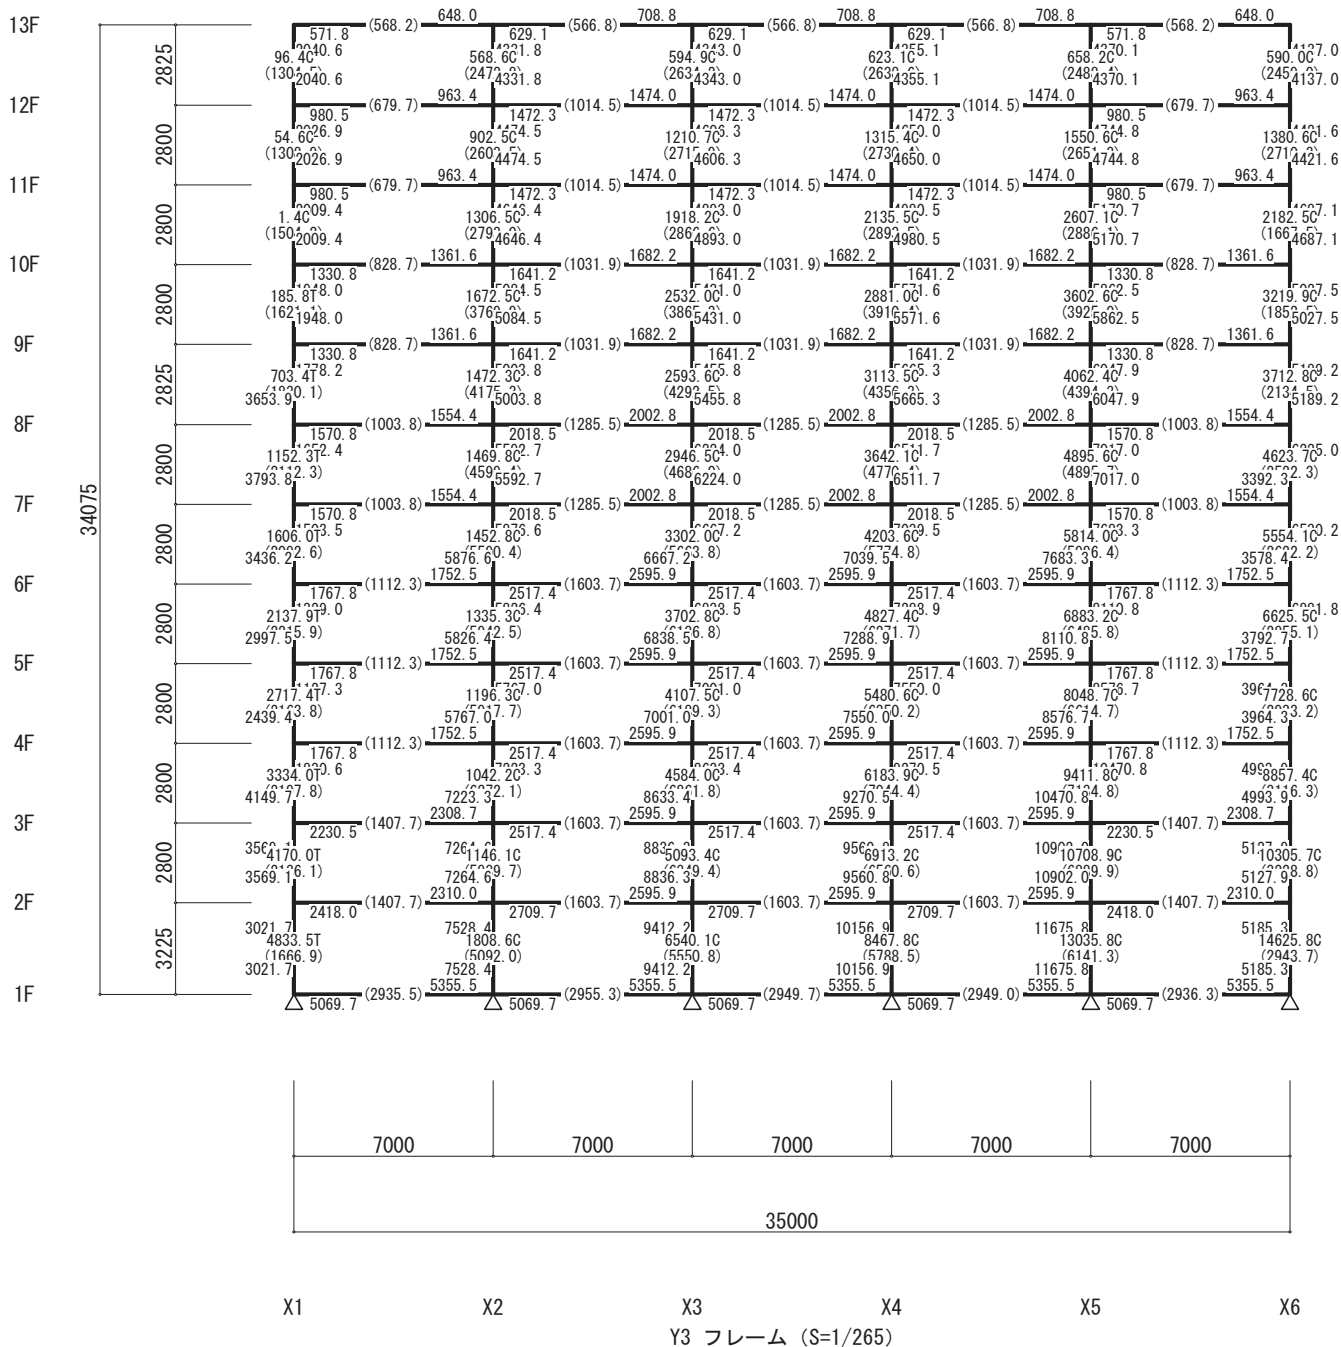


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

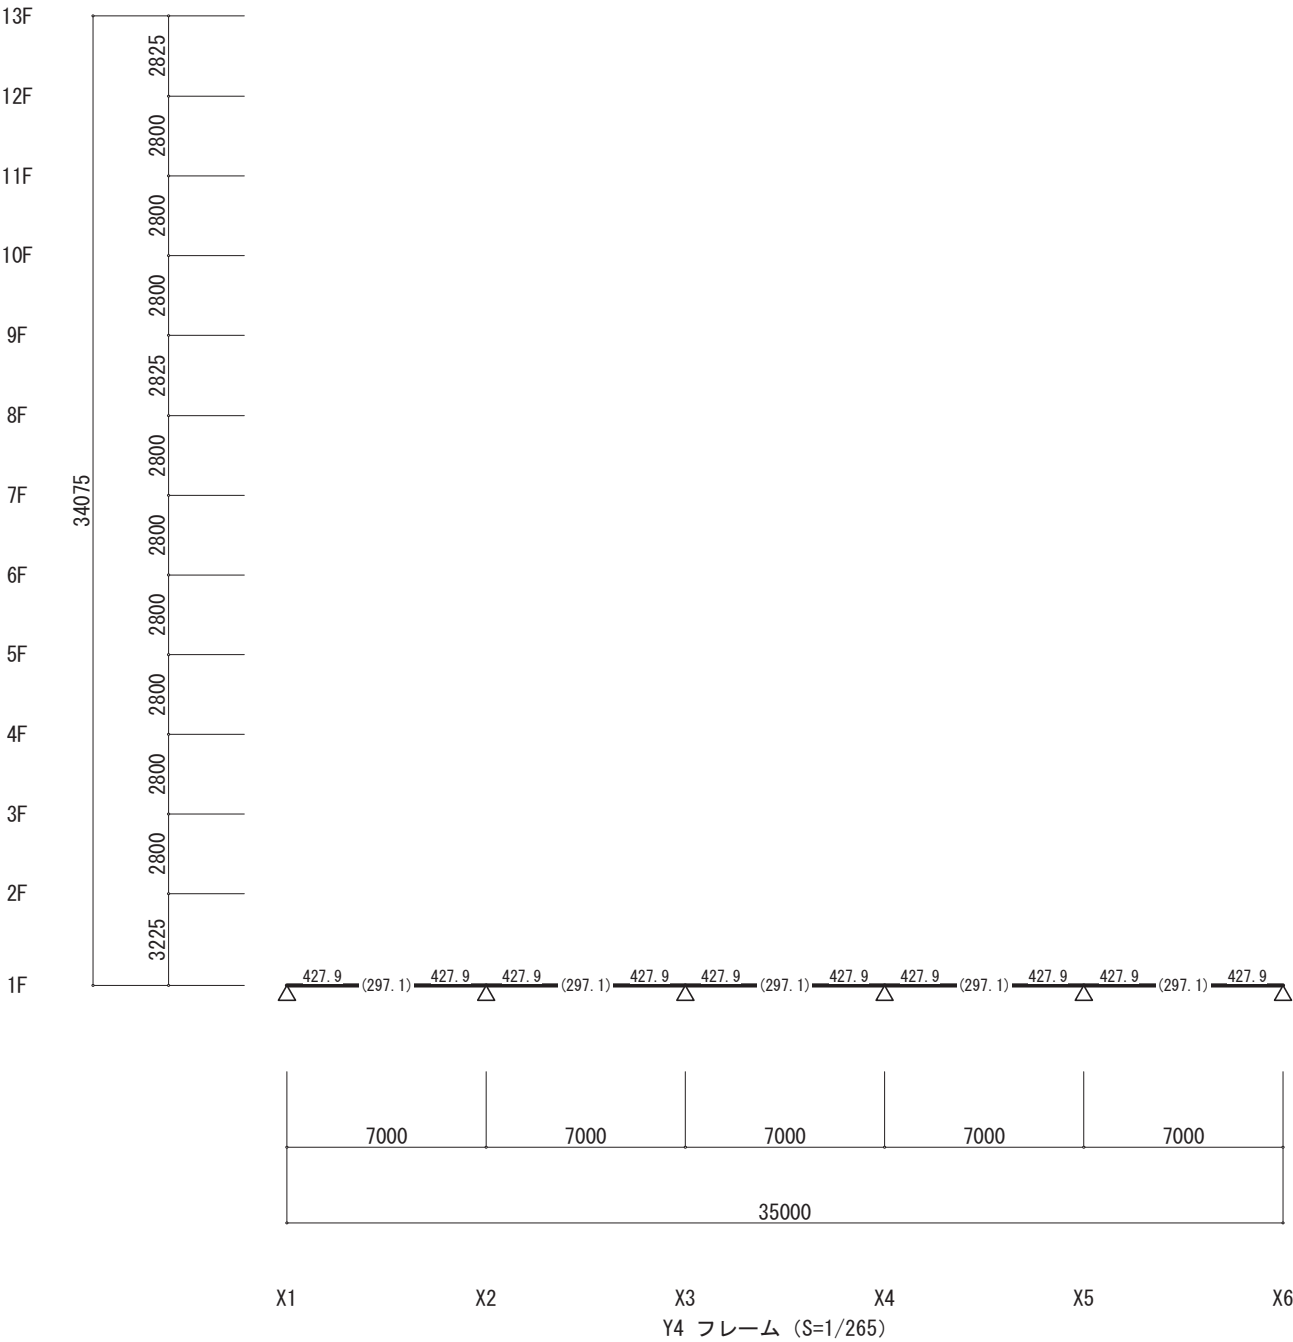


終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

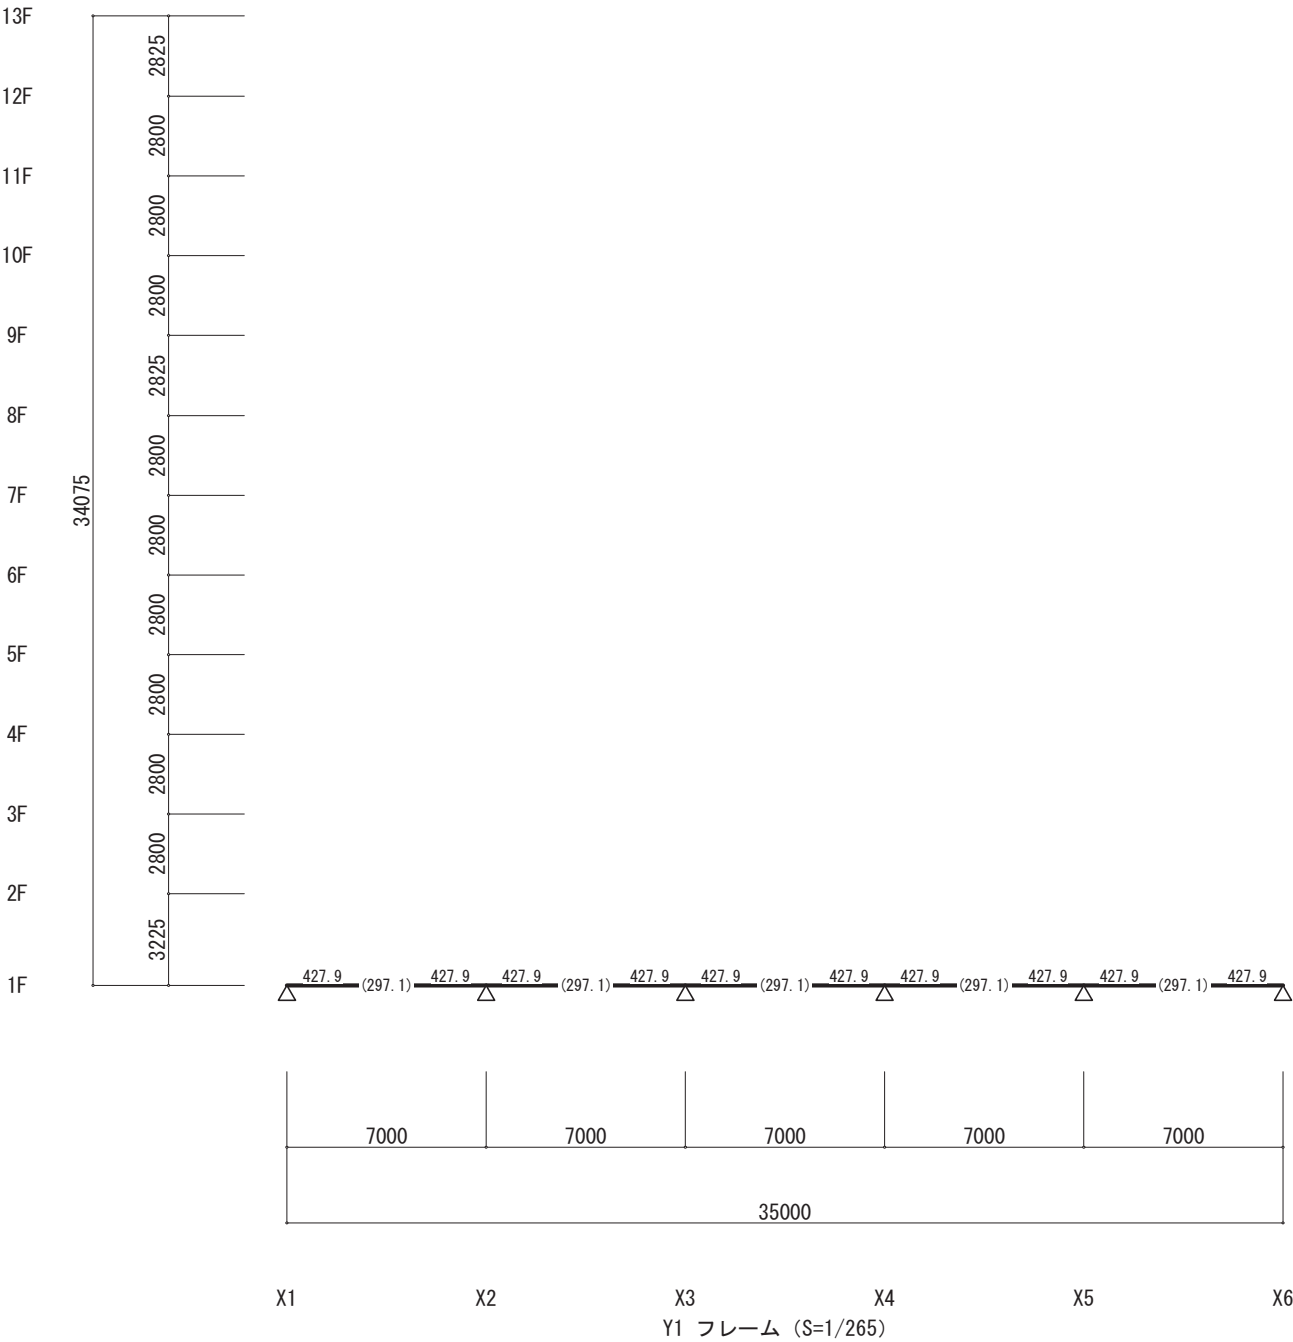


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

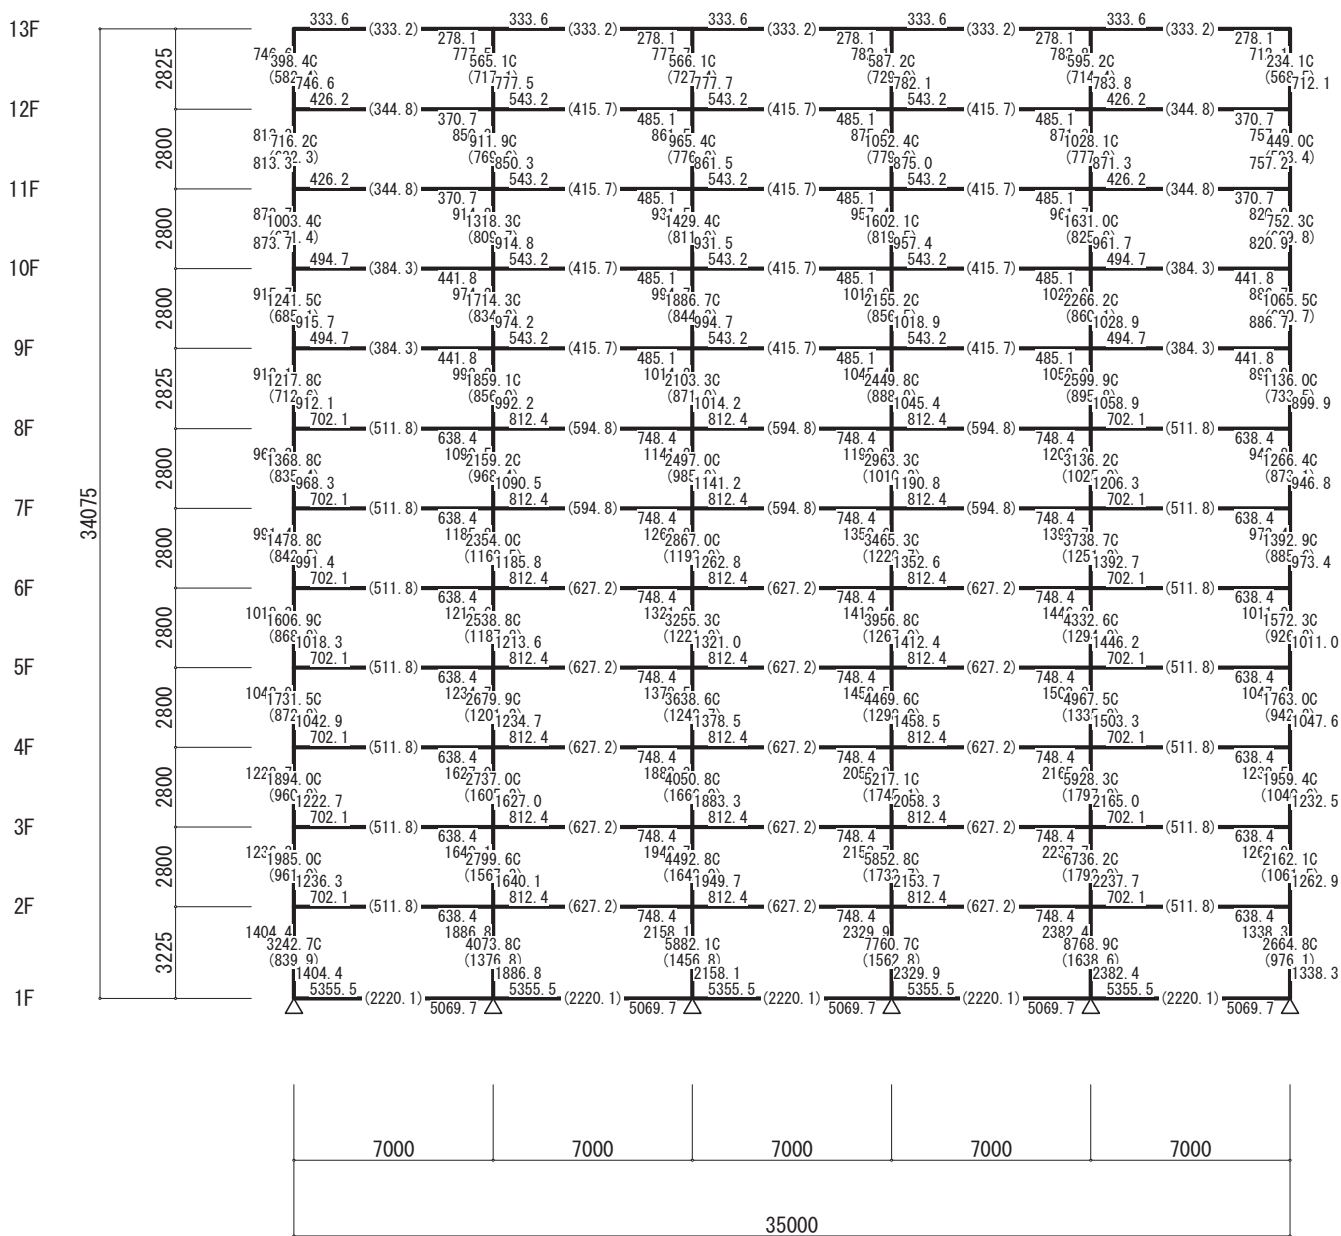



終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

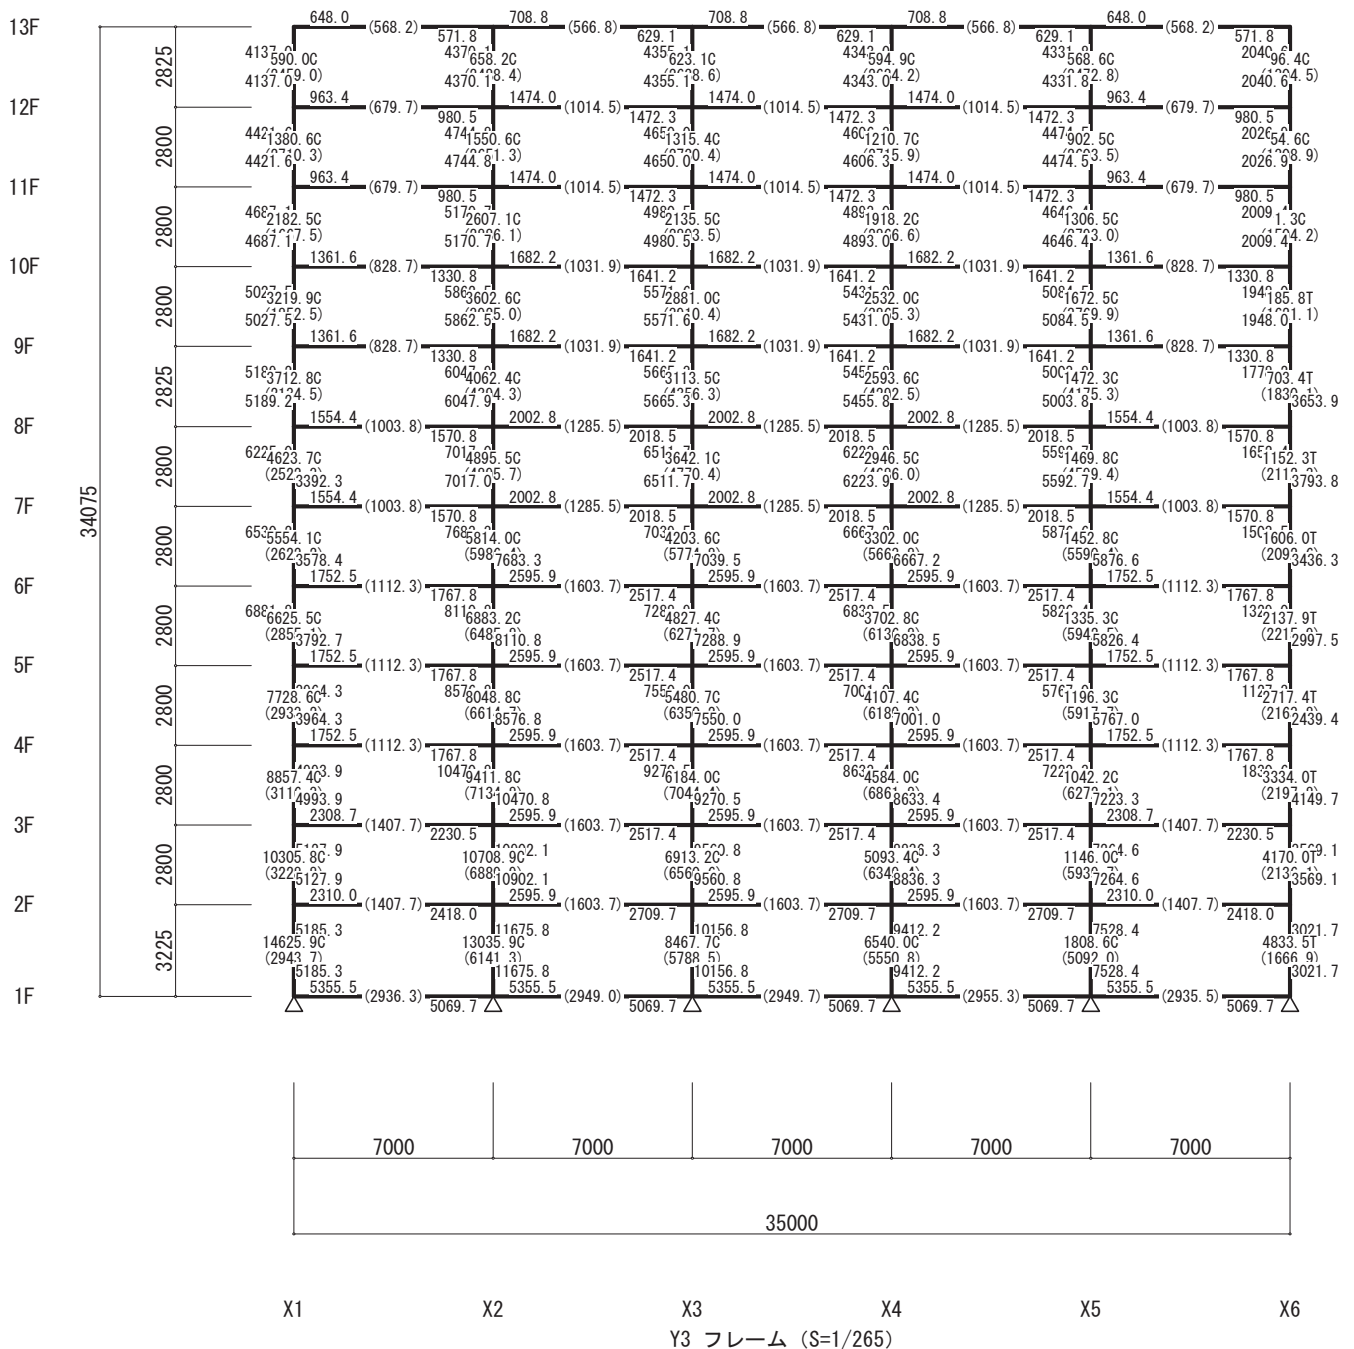

終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

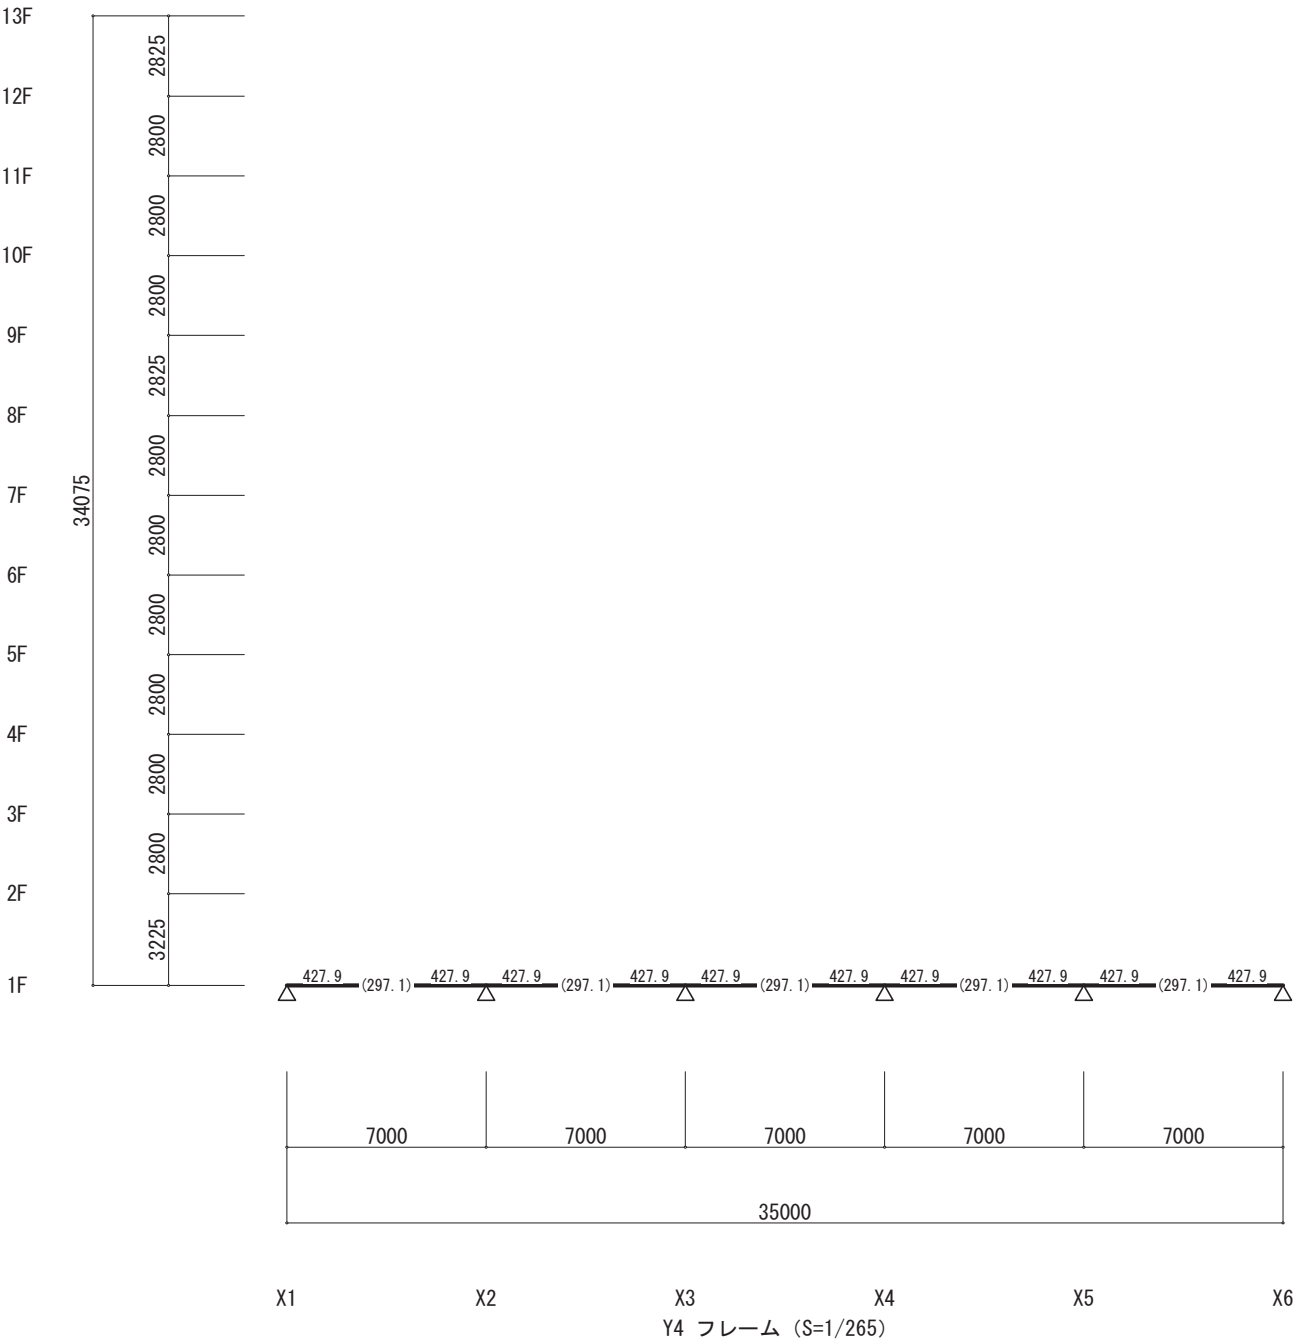


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

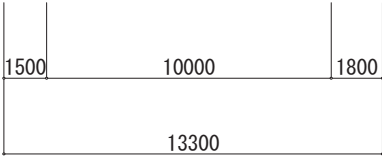
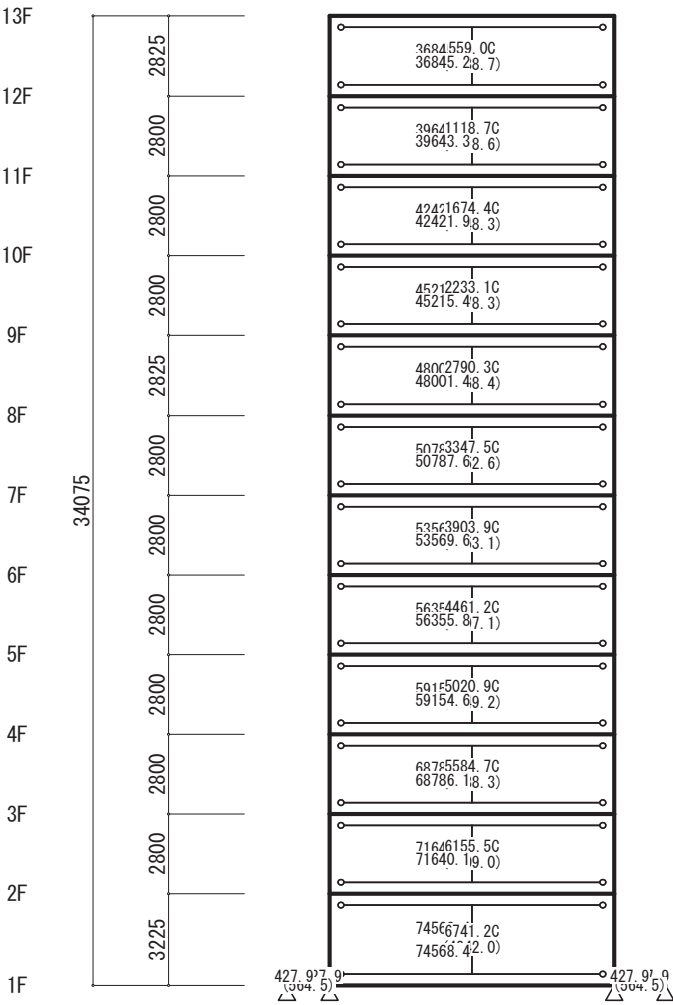


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

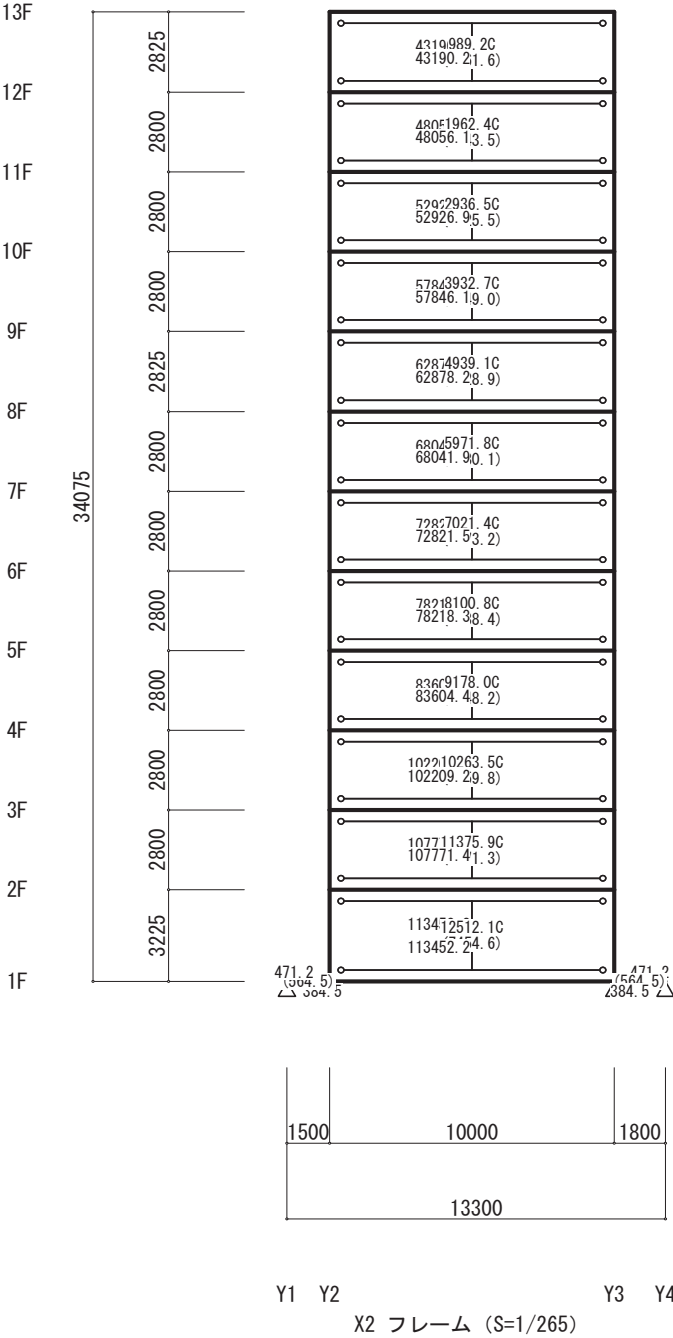



終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

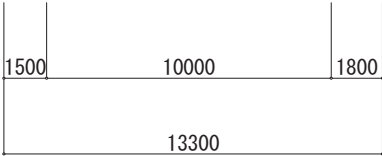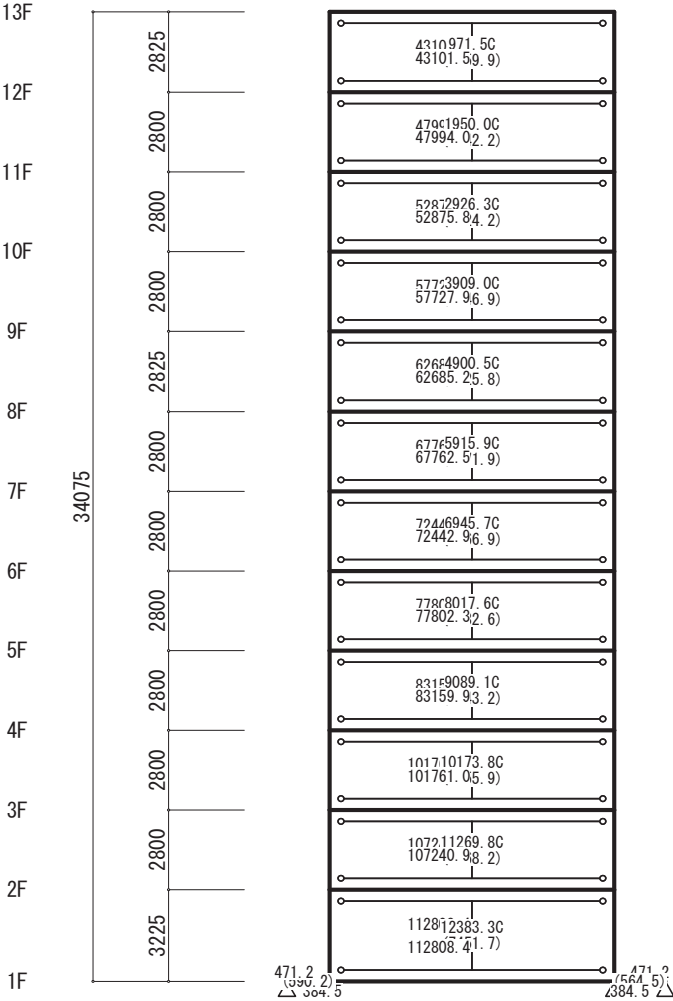

Y1 Y2 Y3 Y4


X3 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

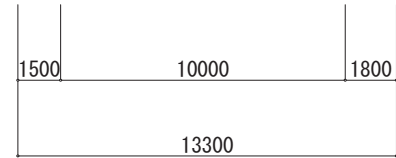
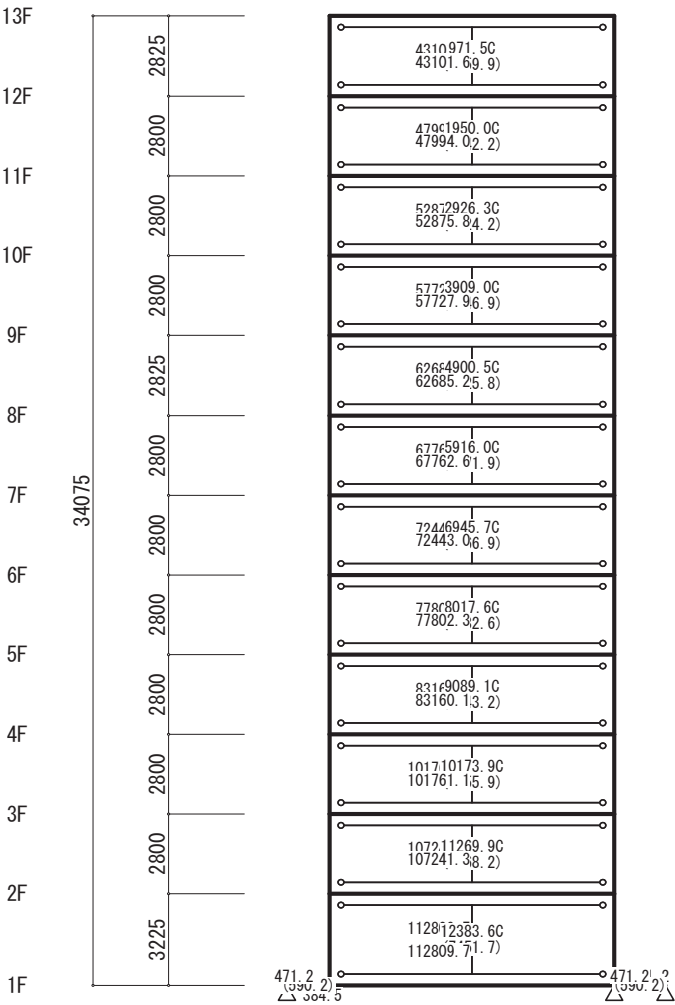


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


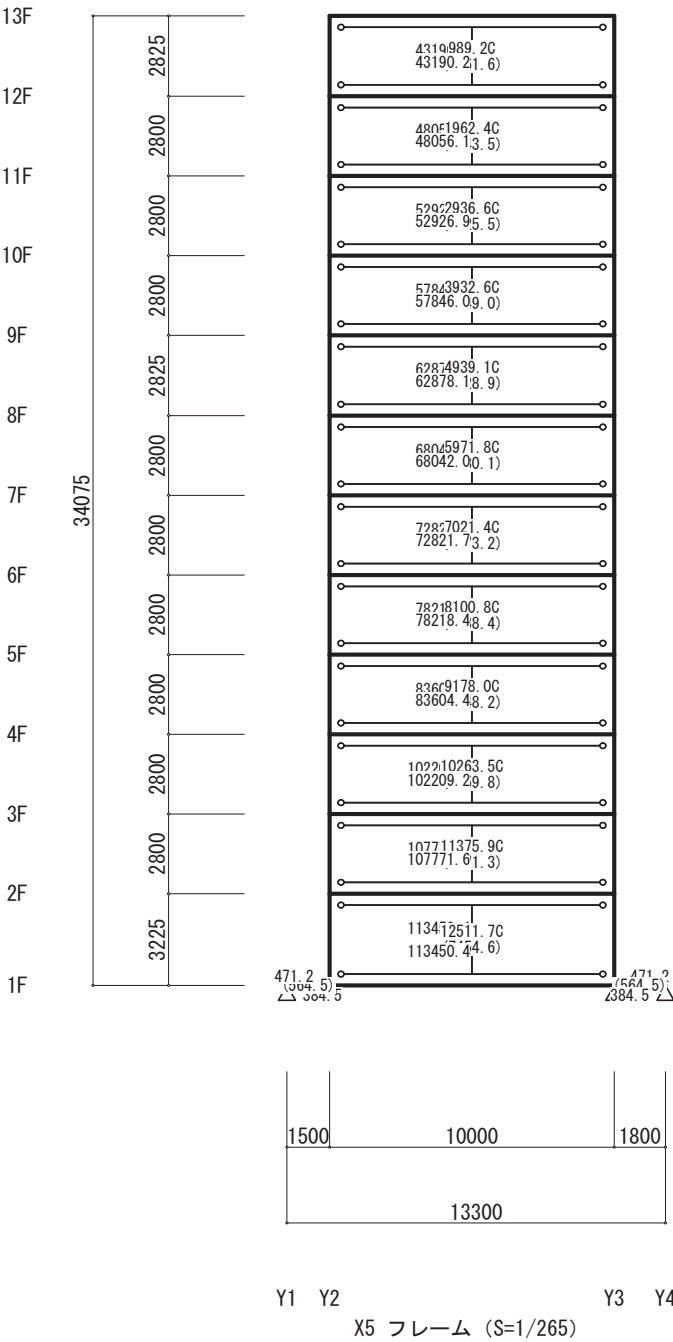


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

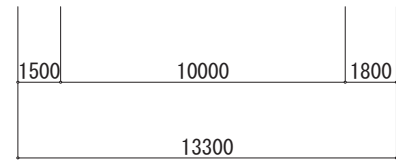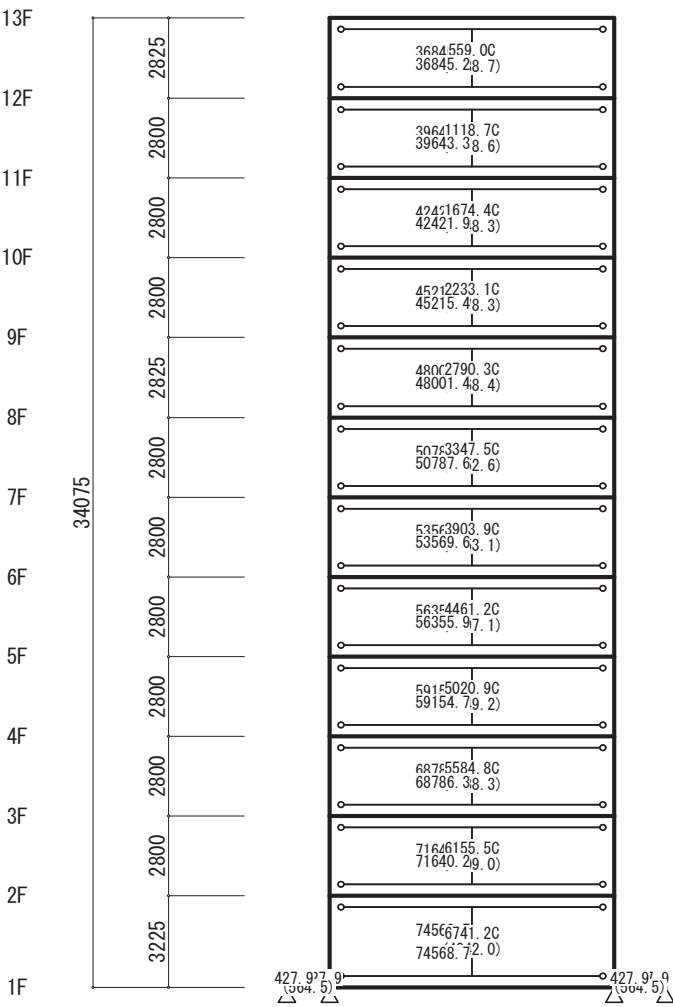



Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

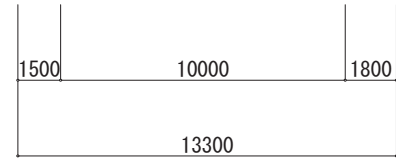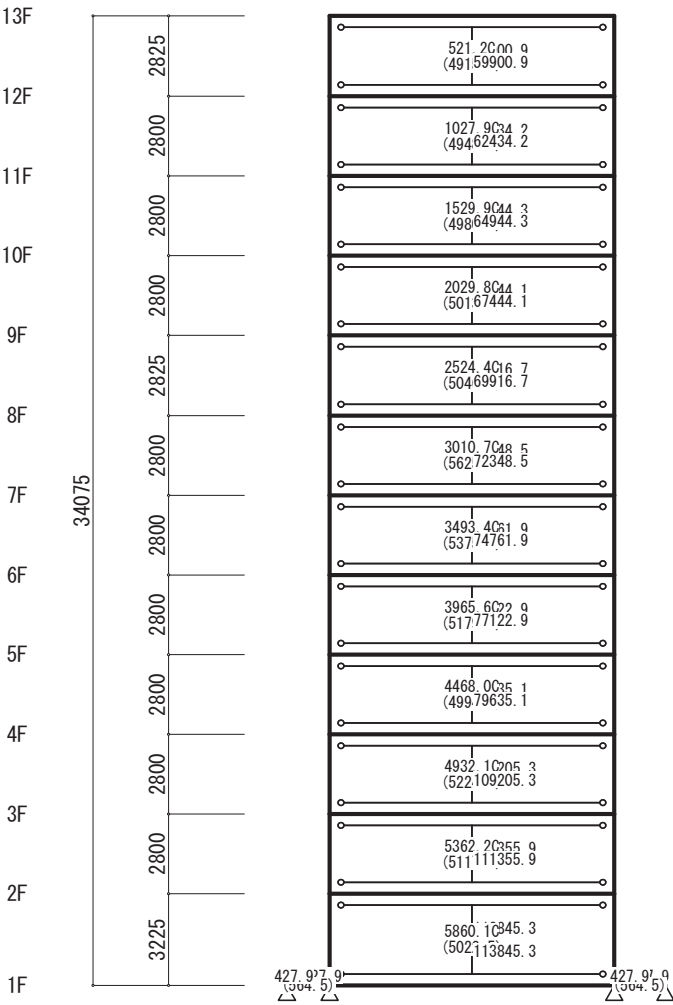



Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

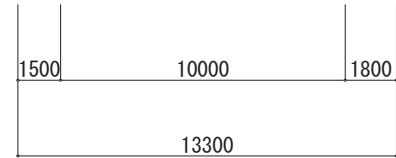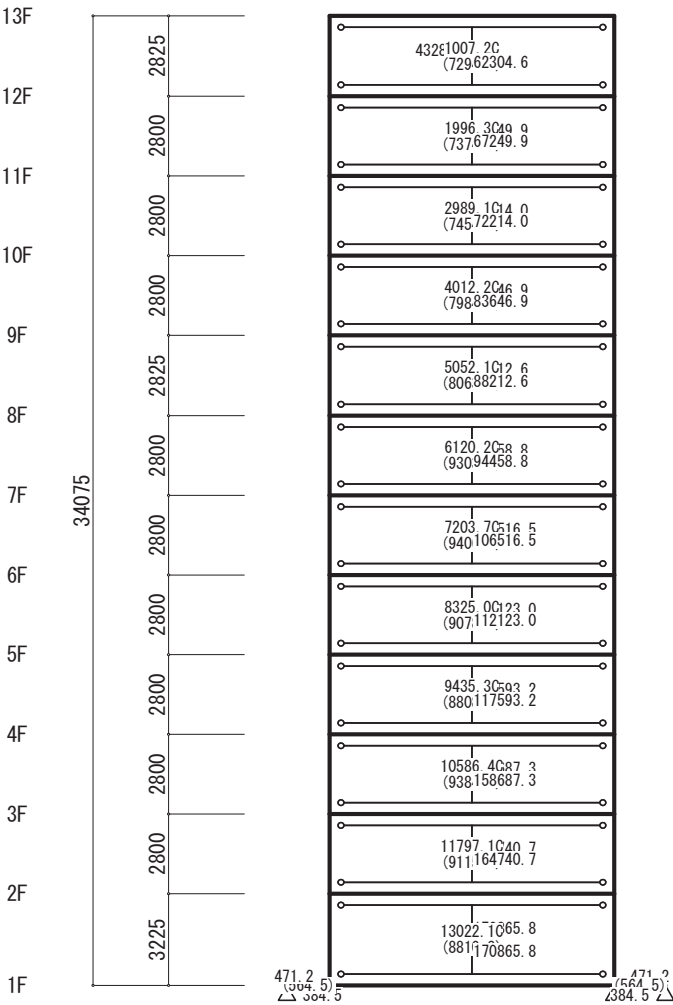


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

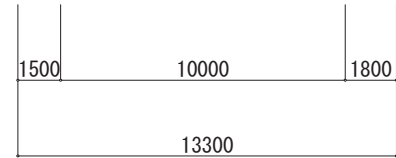
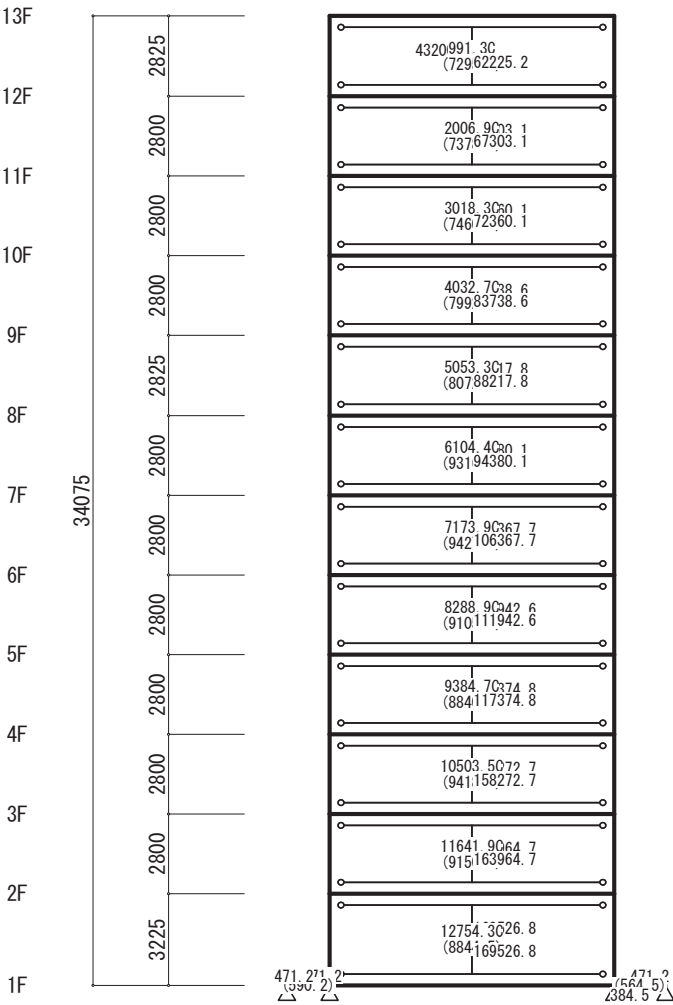


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


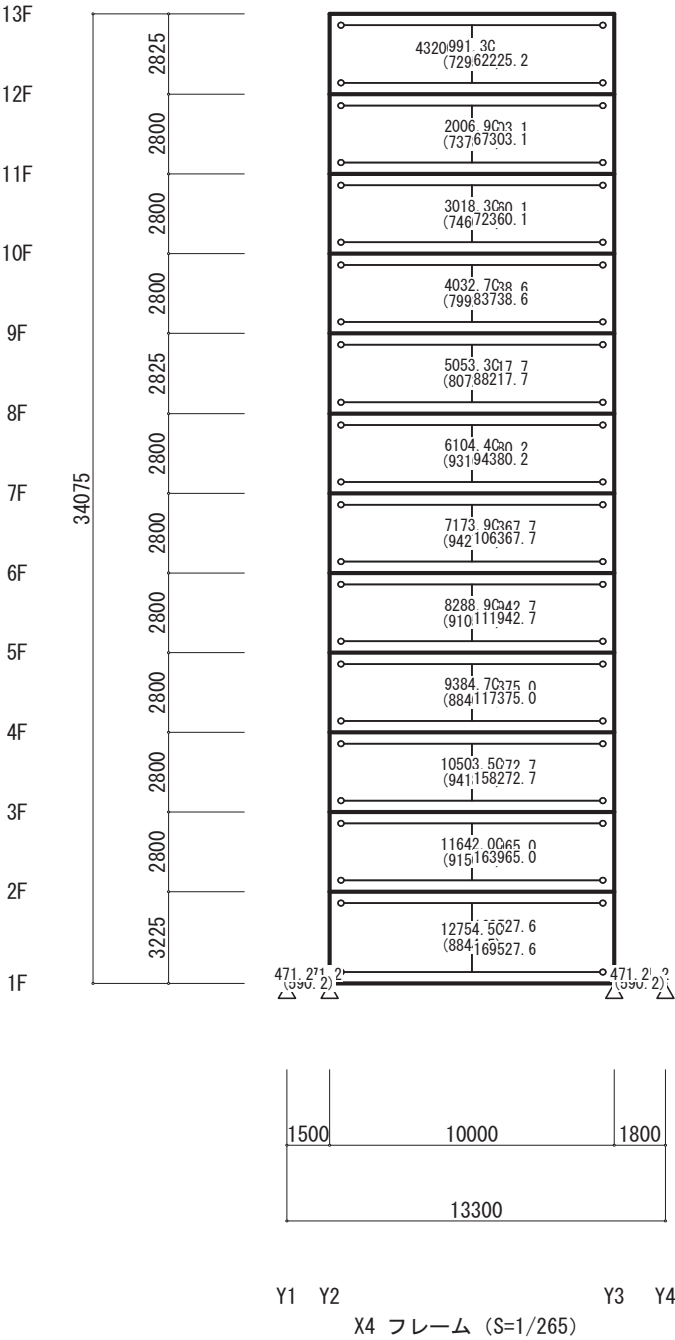


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

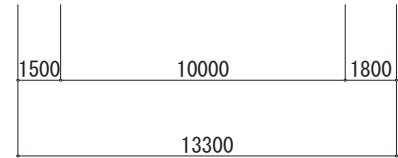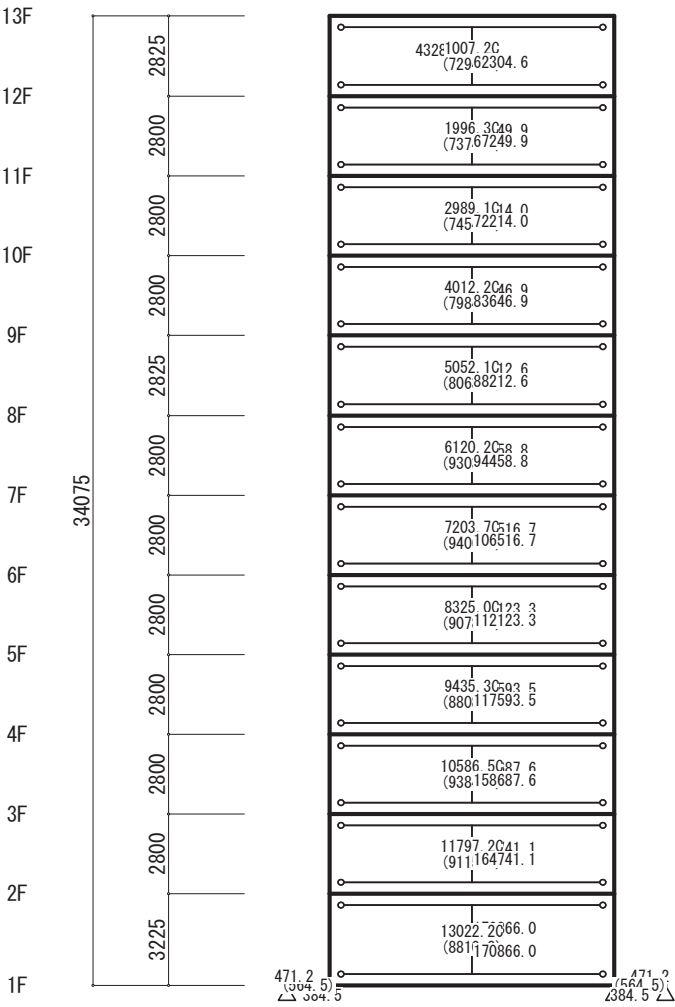


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/265)

終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

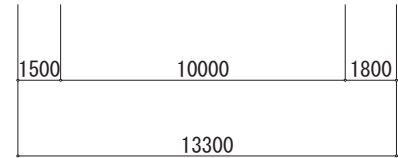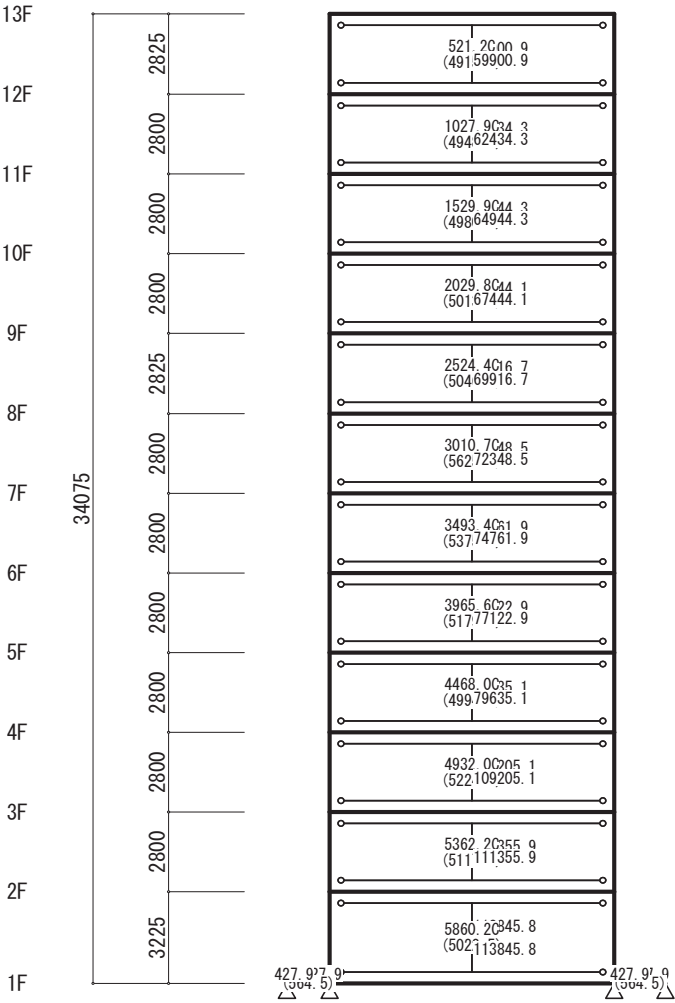


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/265)


U-3. 4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

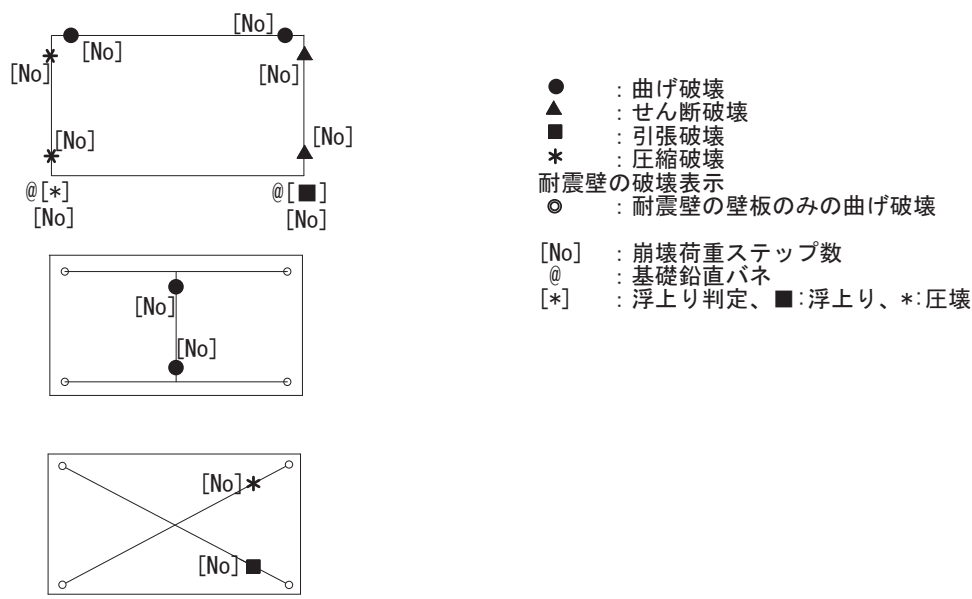


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

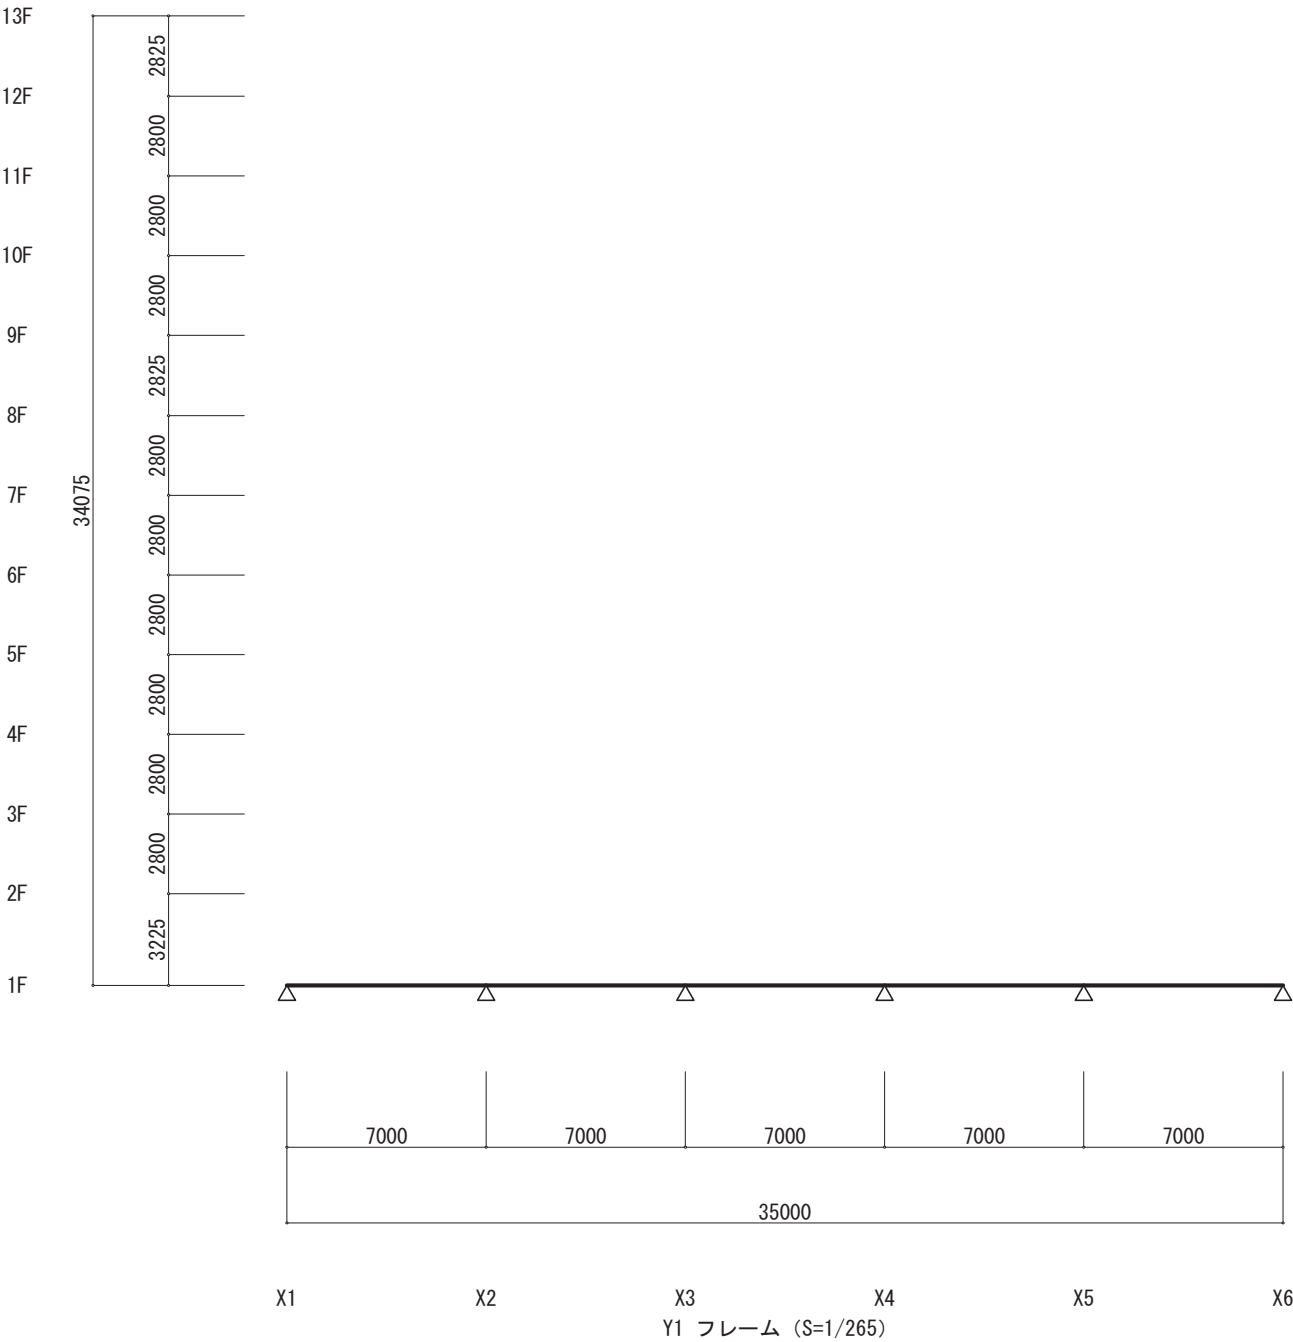


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

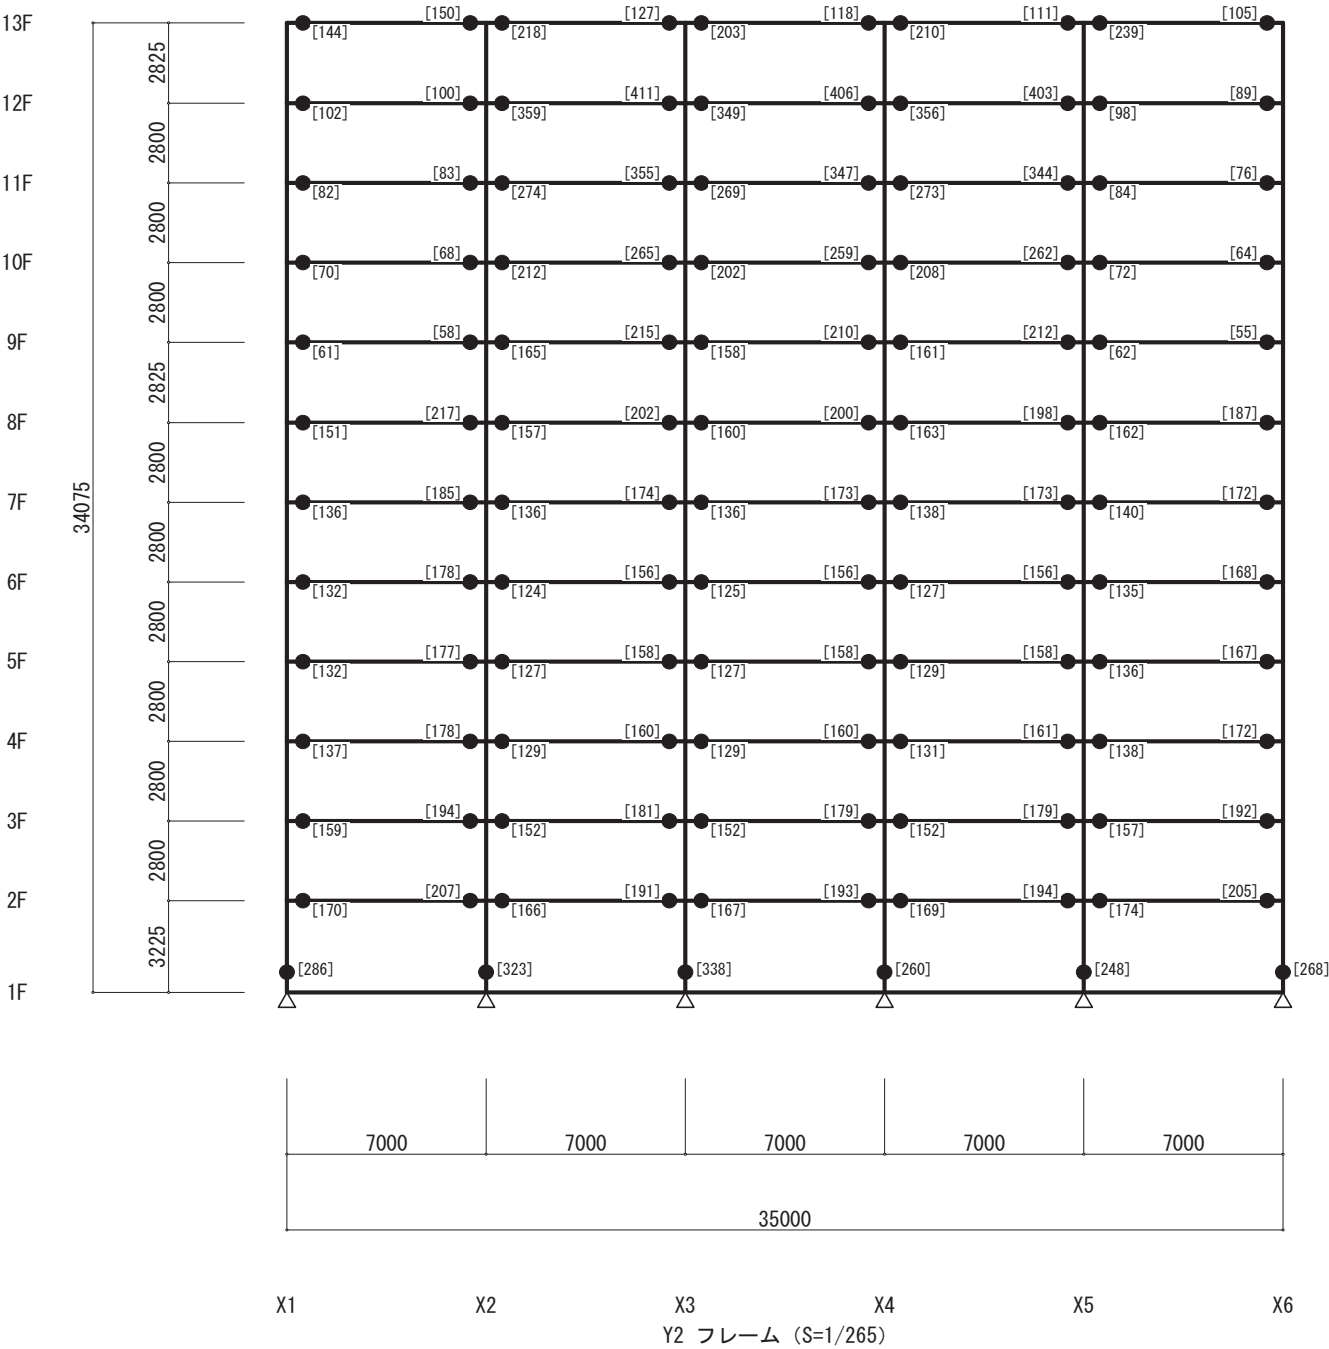


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

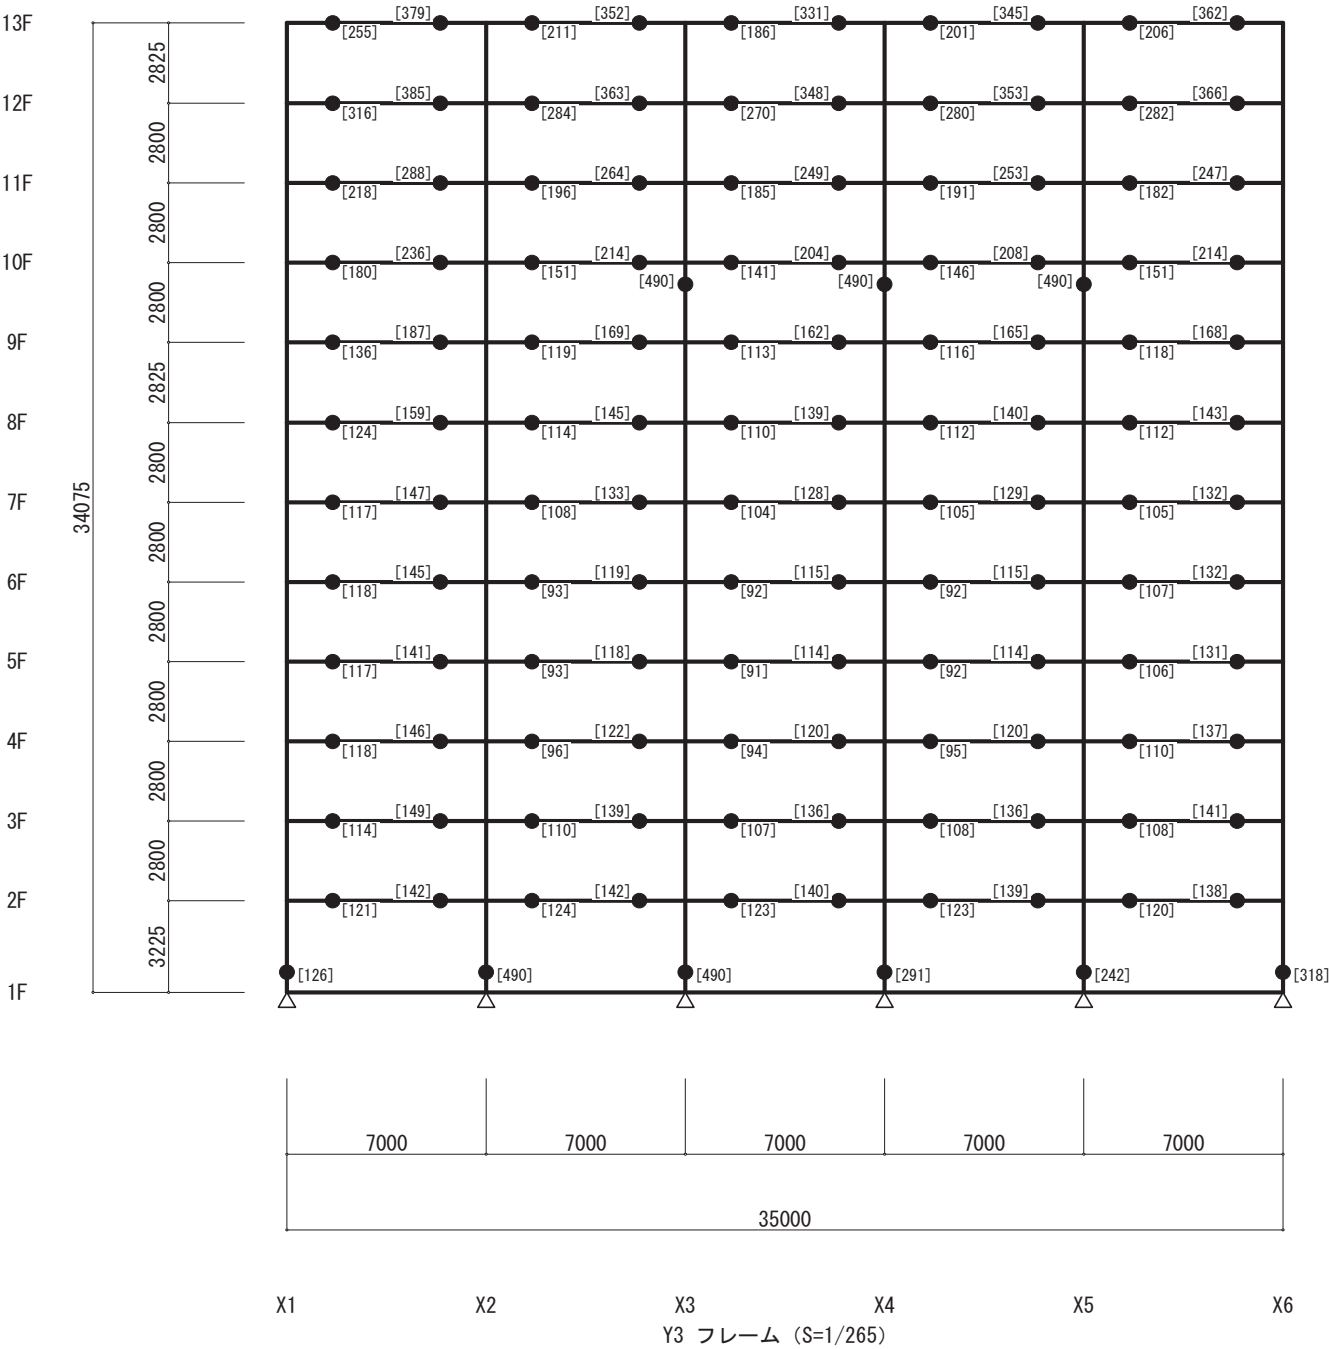


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

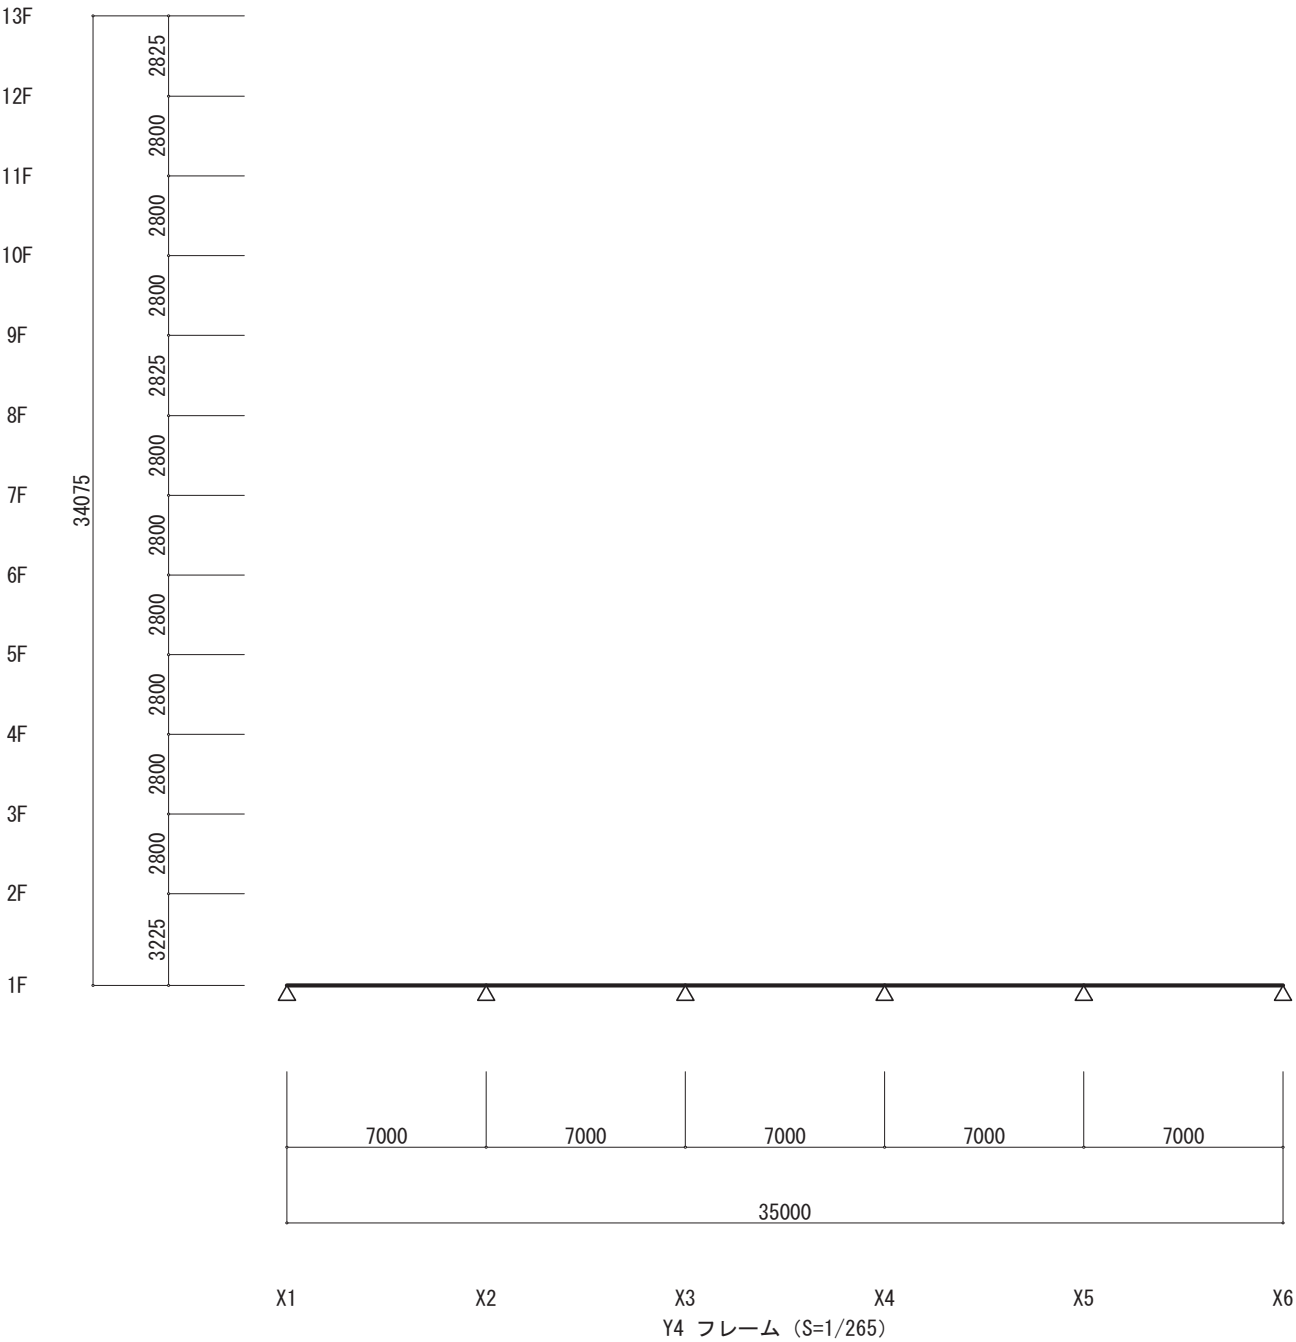


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

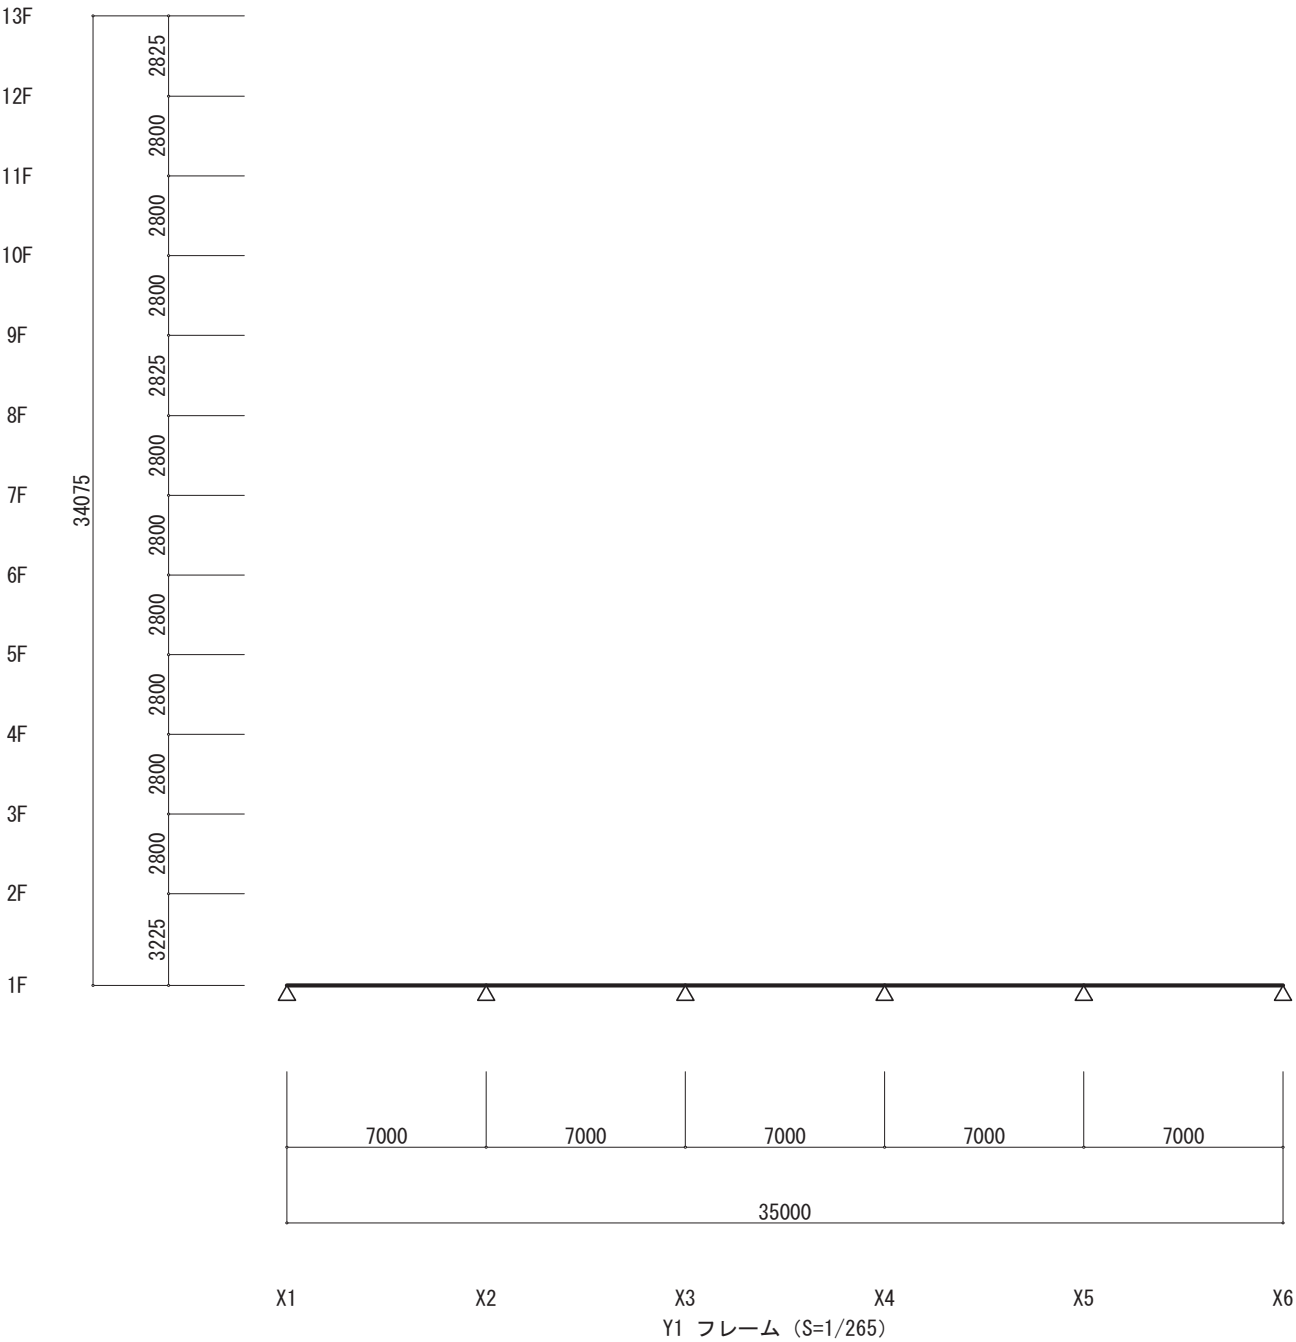


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

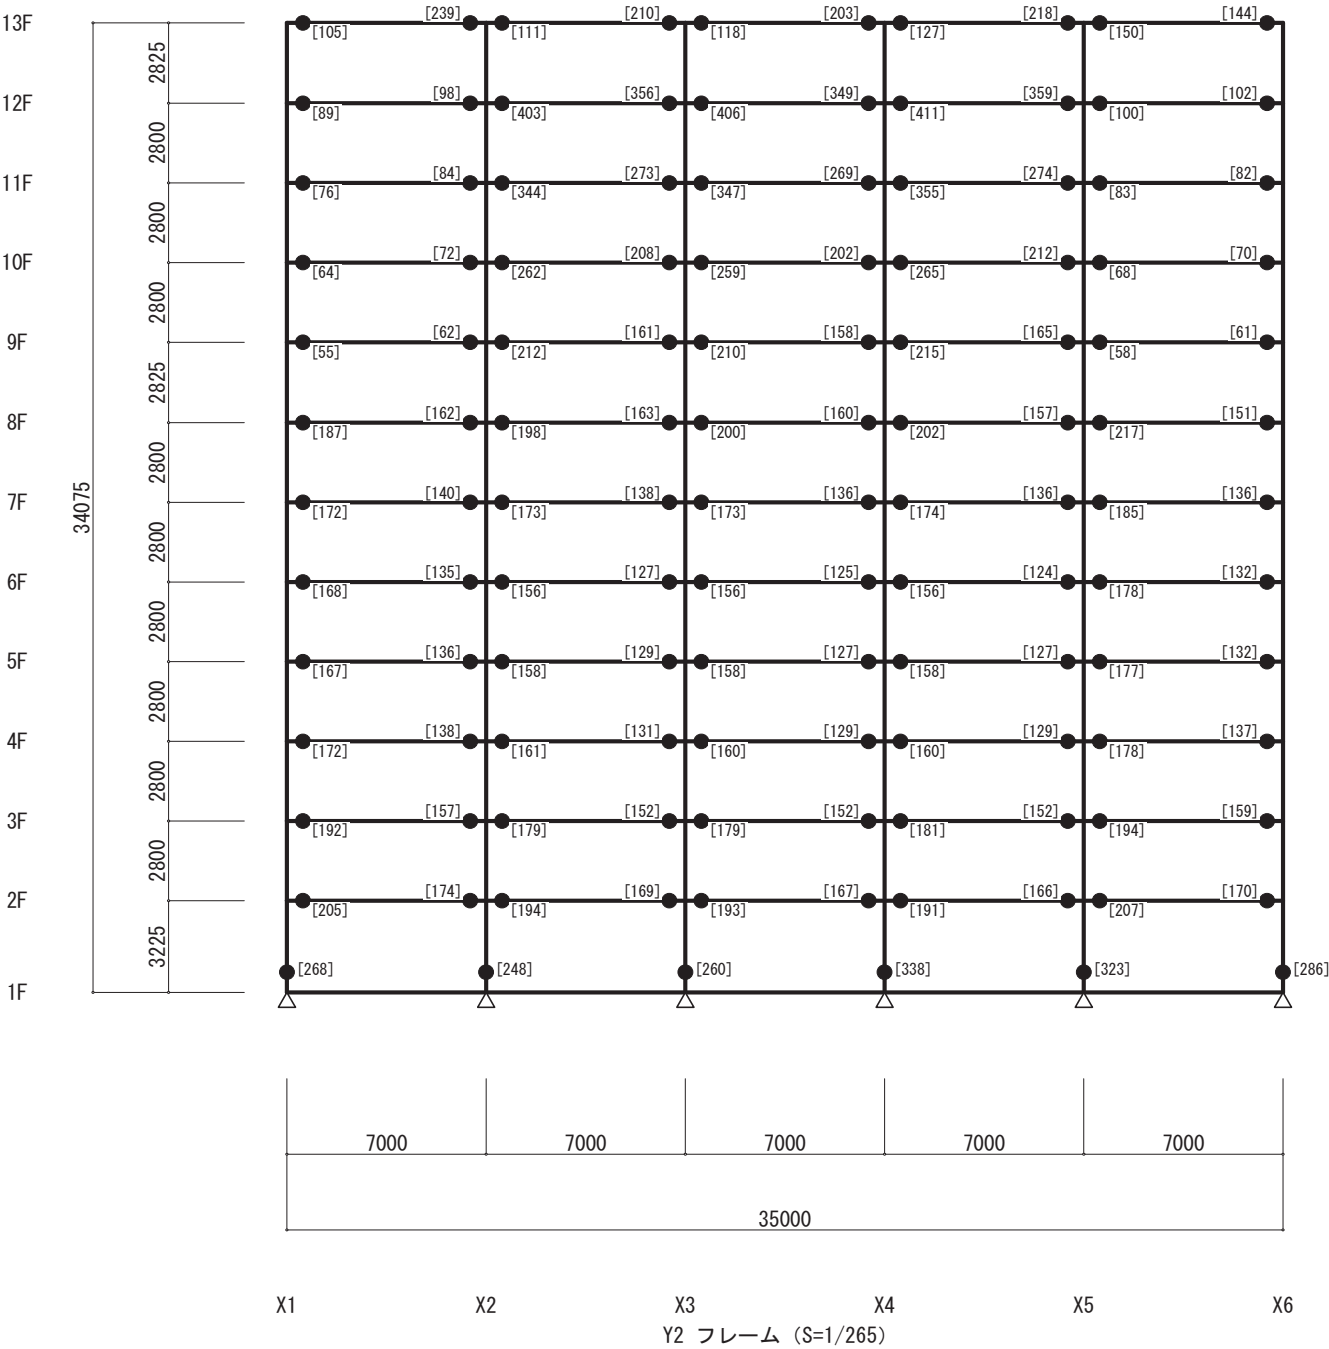


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

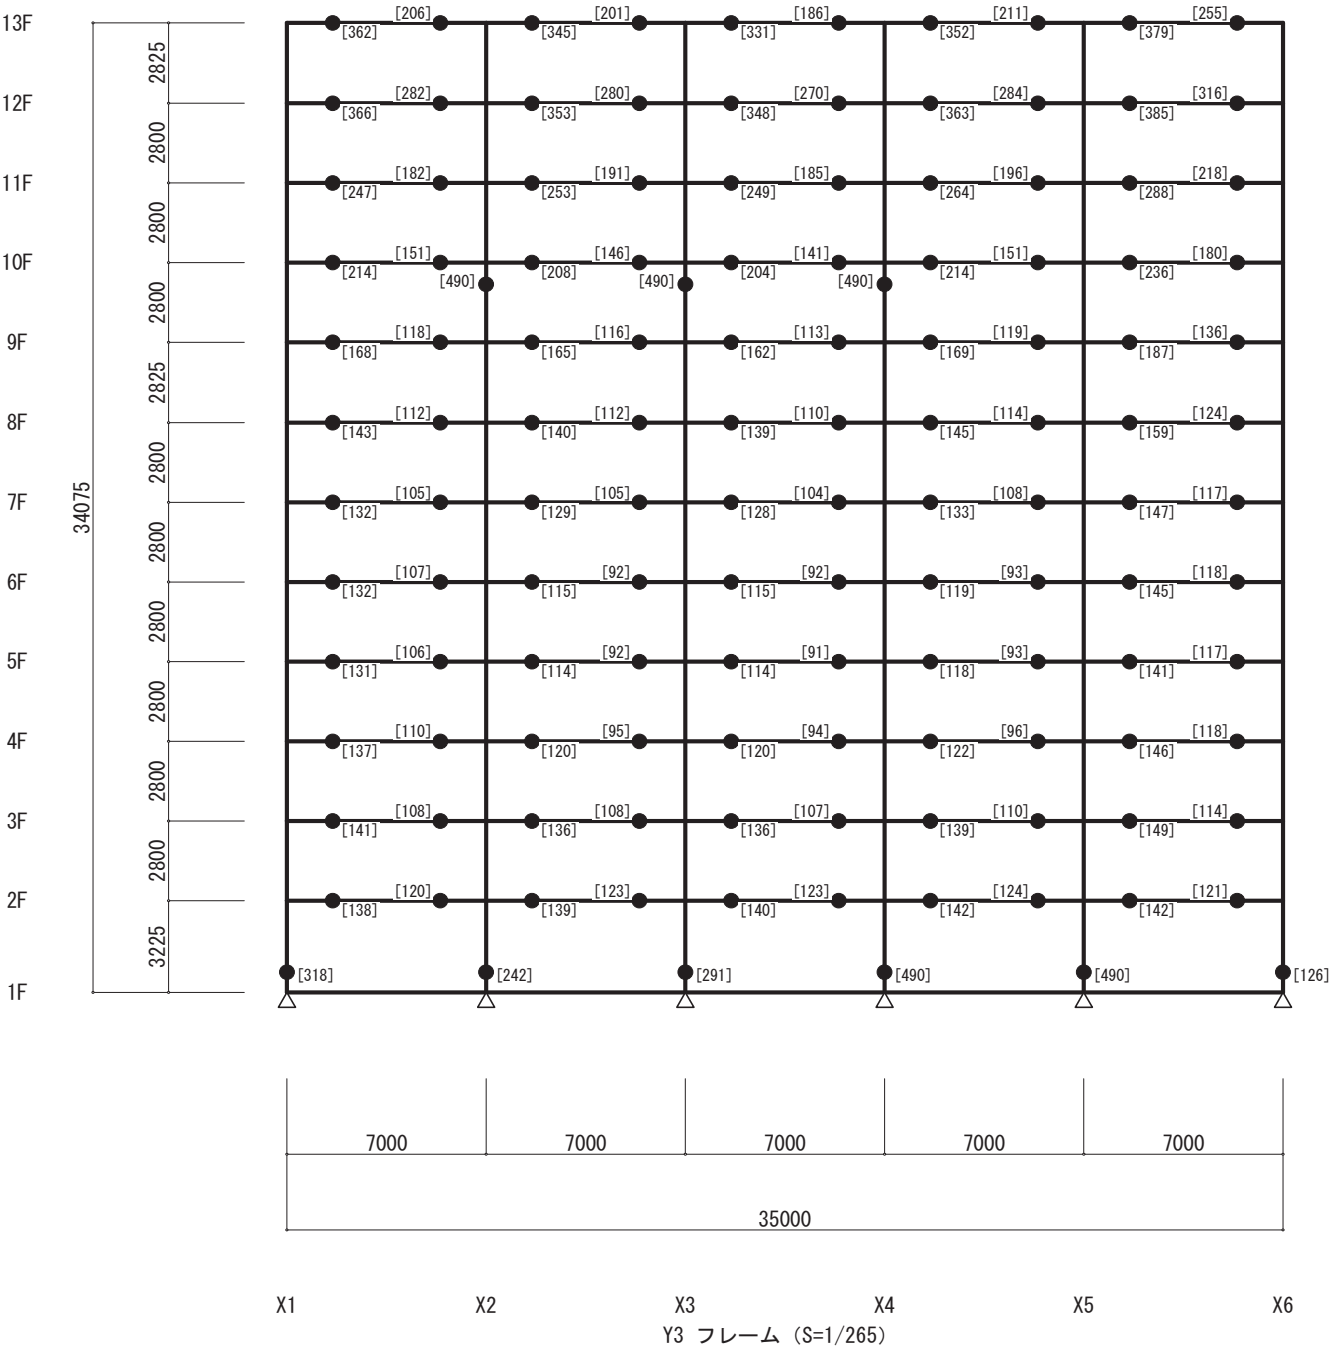


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

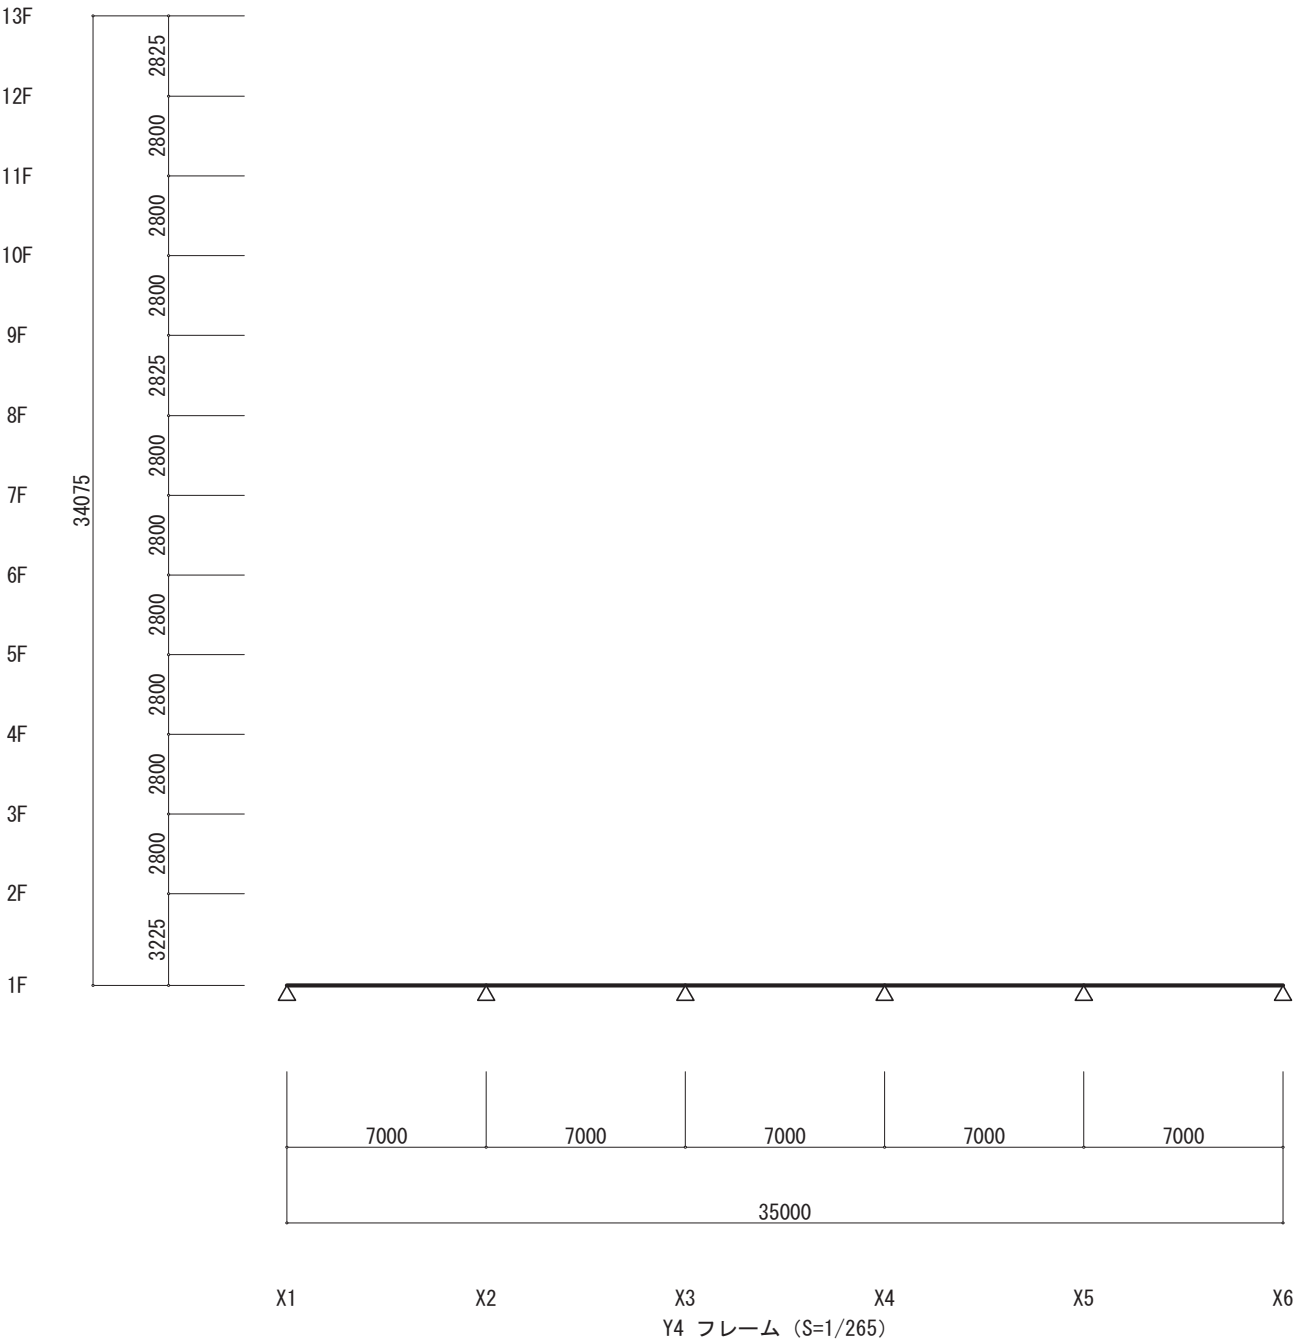


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

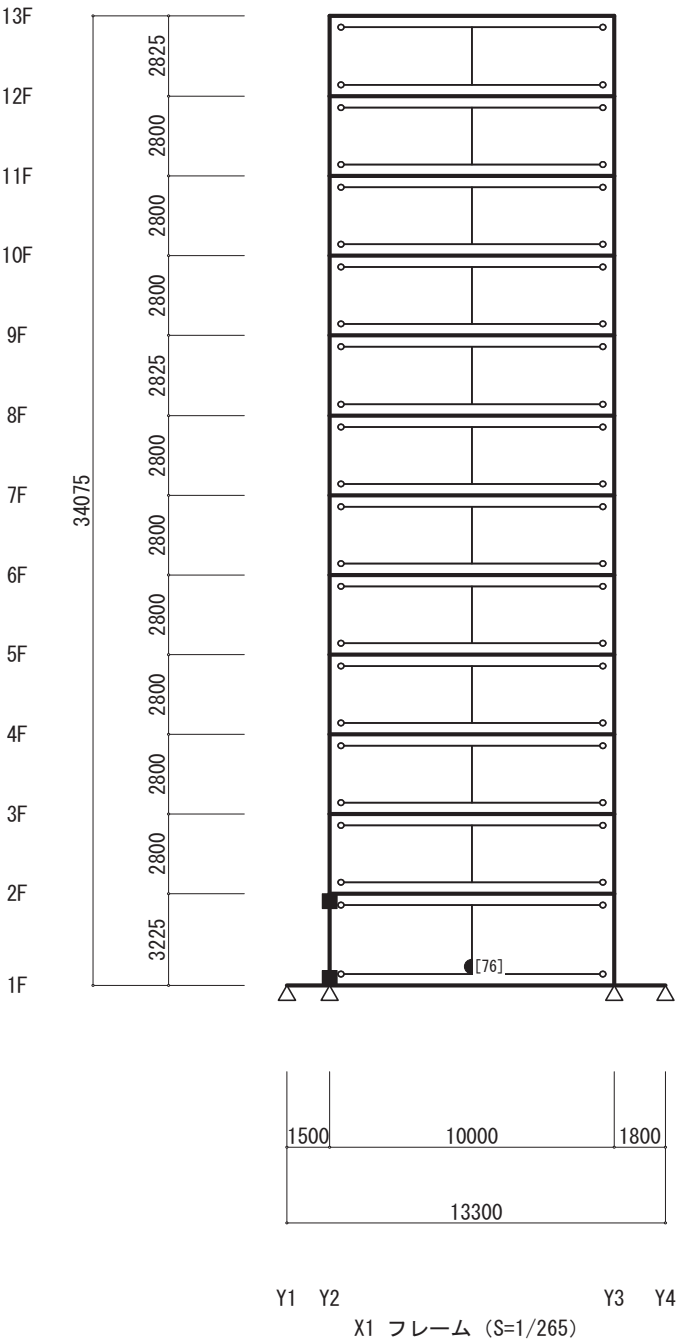


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

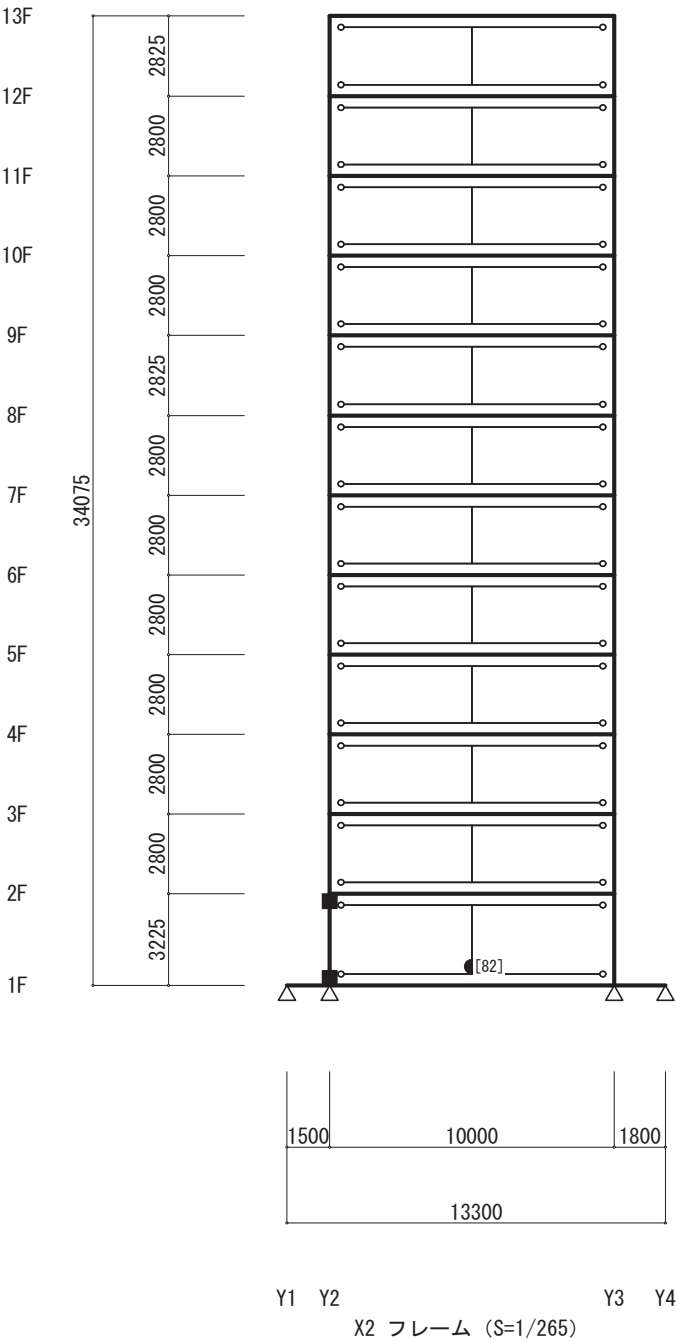


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

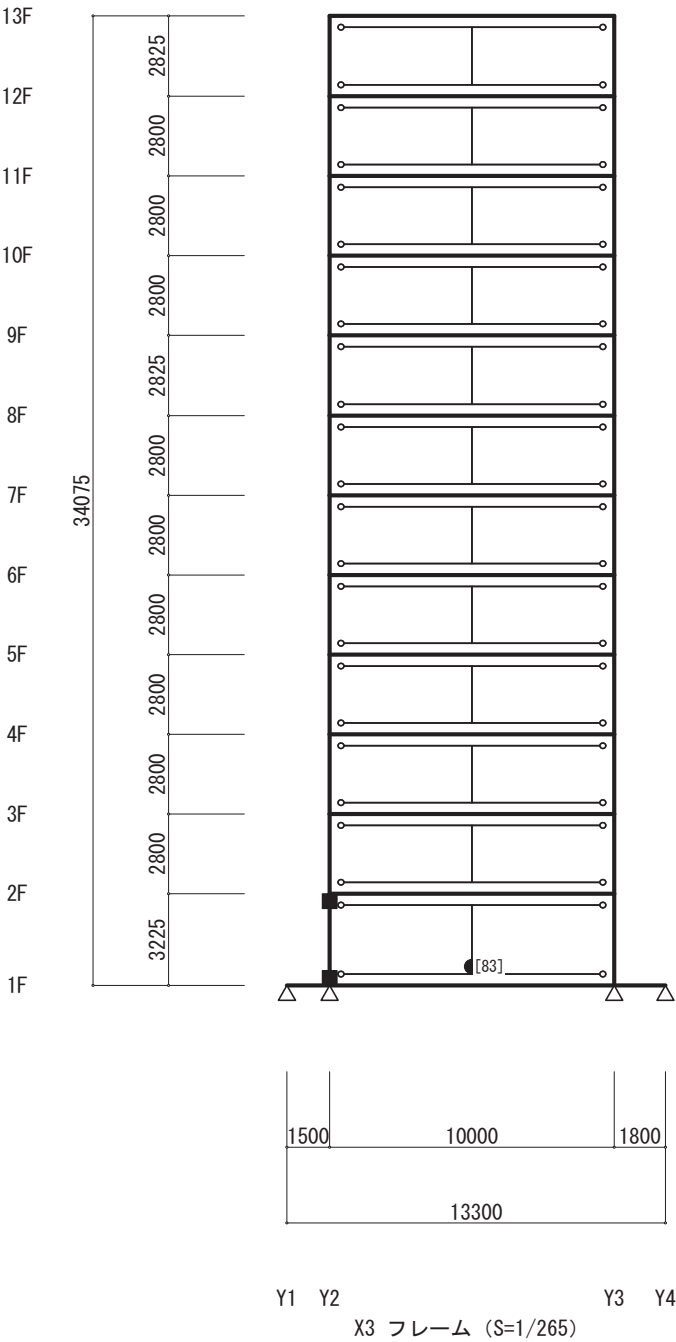


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

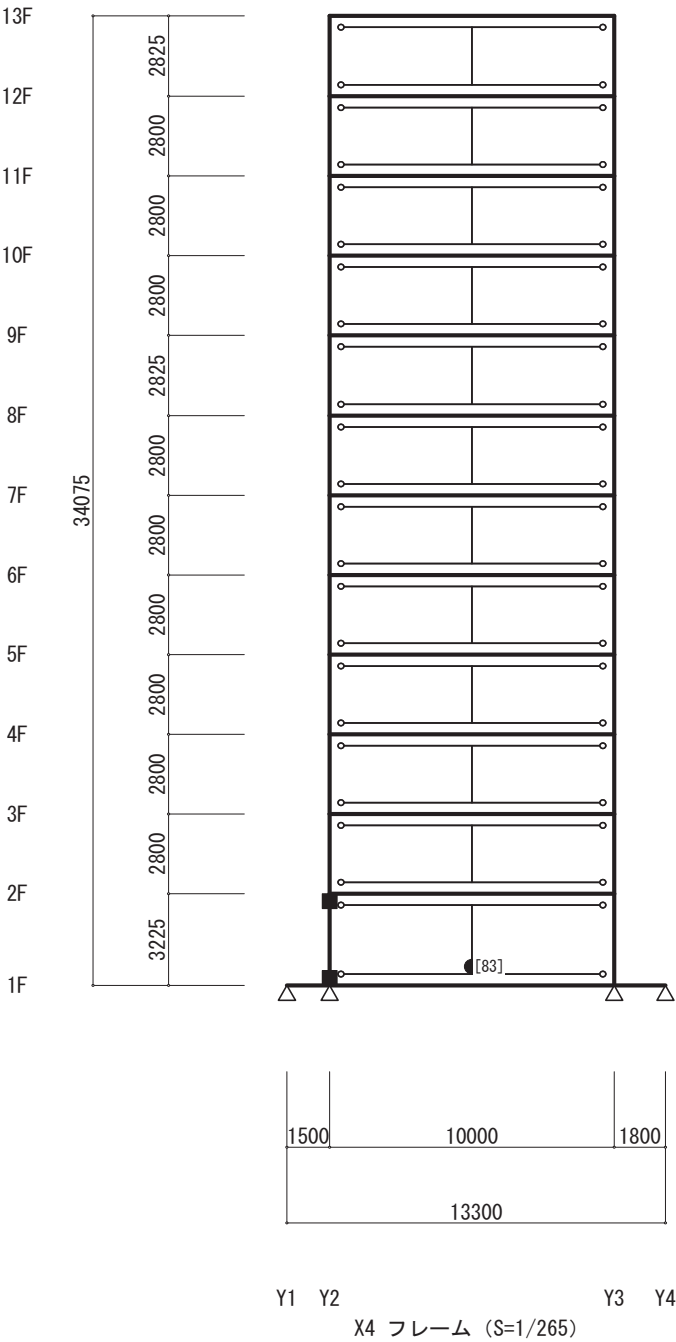


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

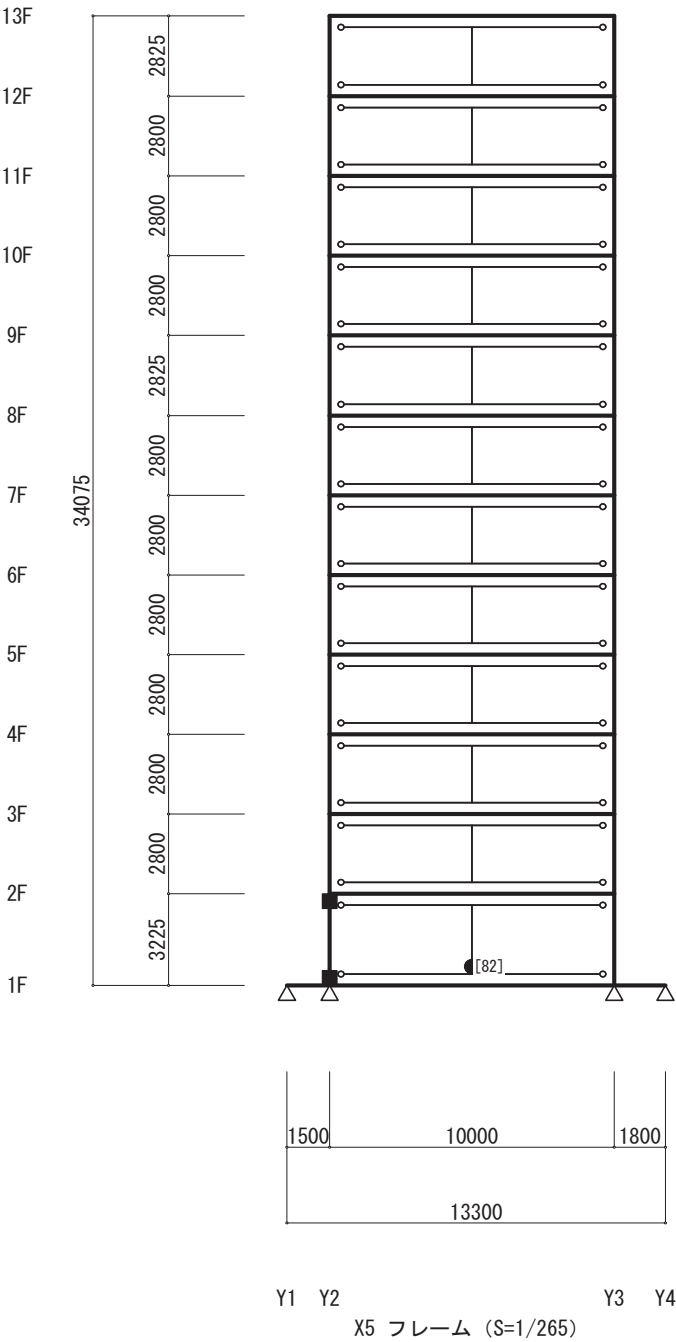


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

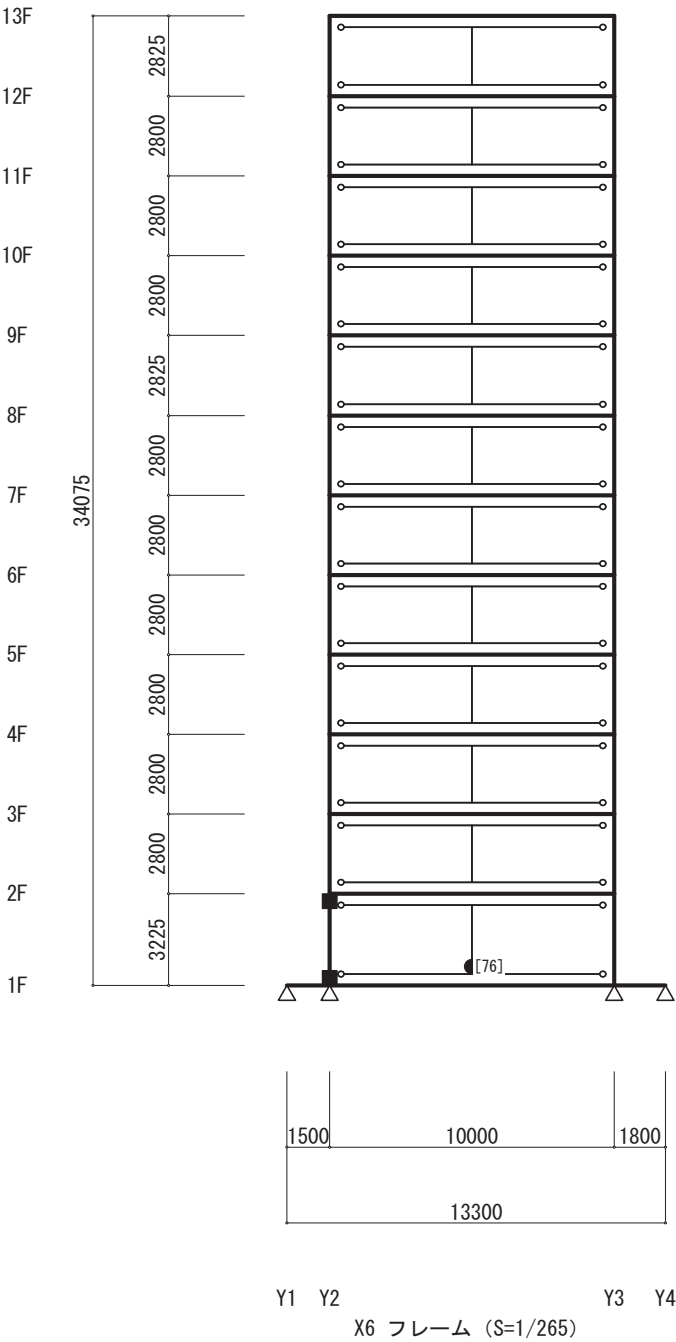


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

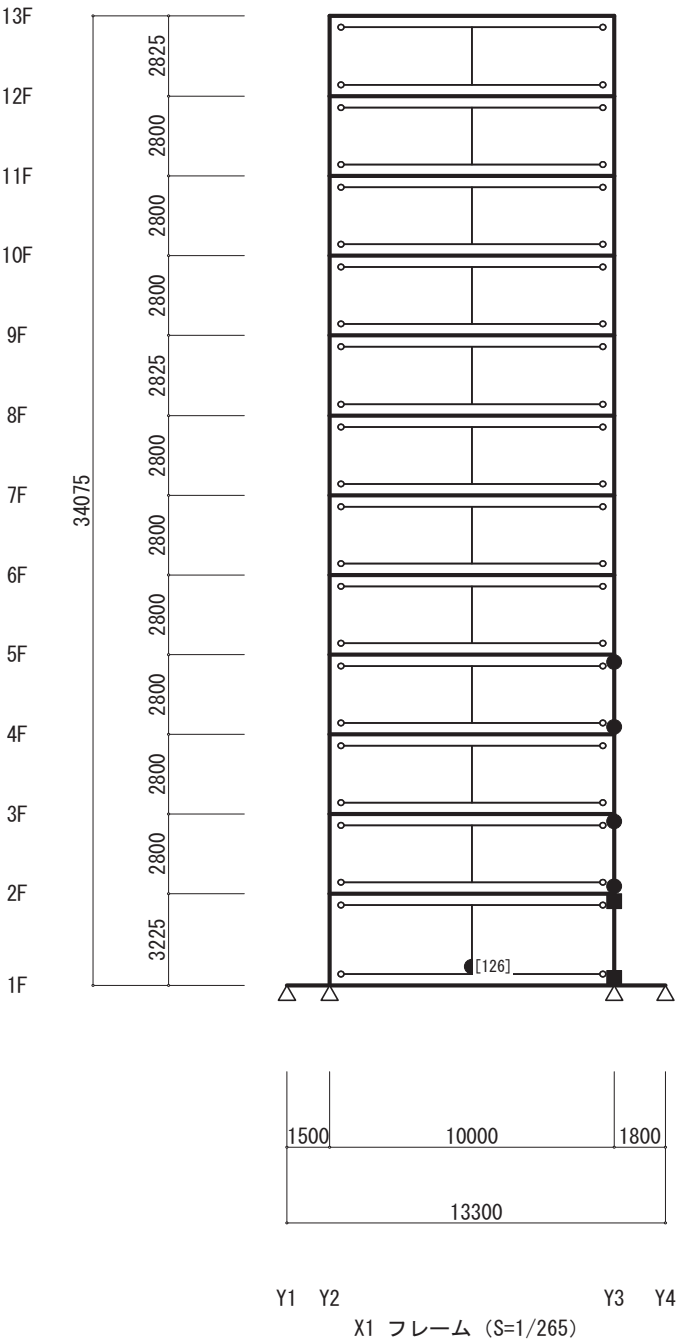


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

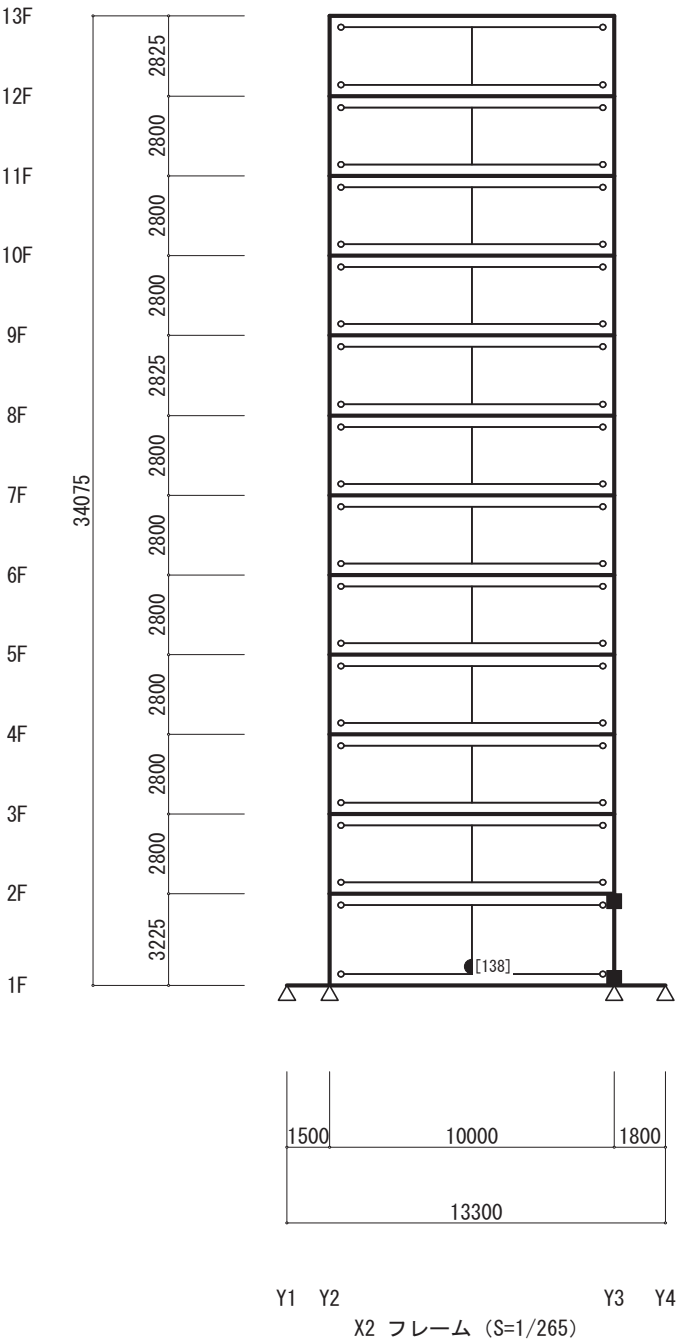


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

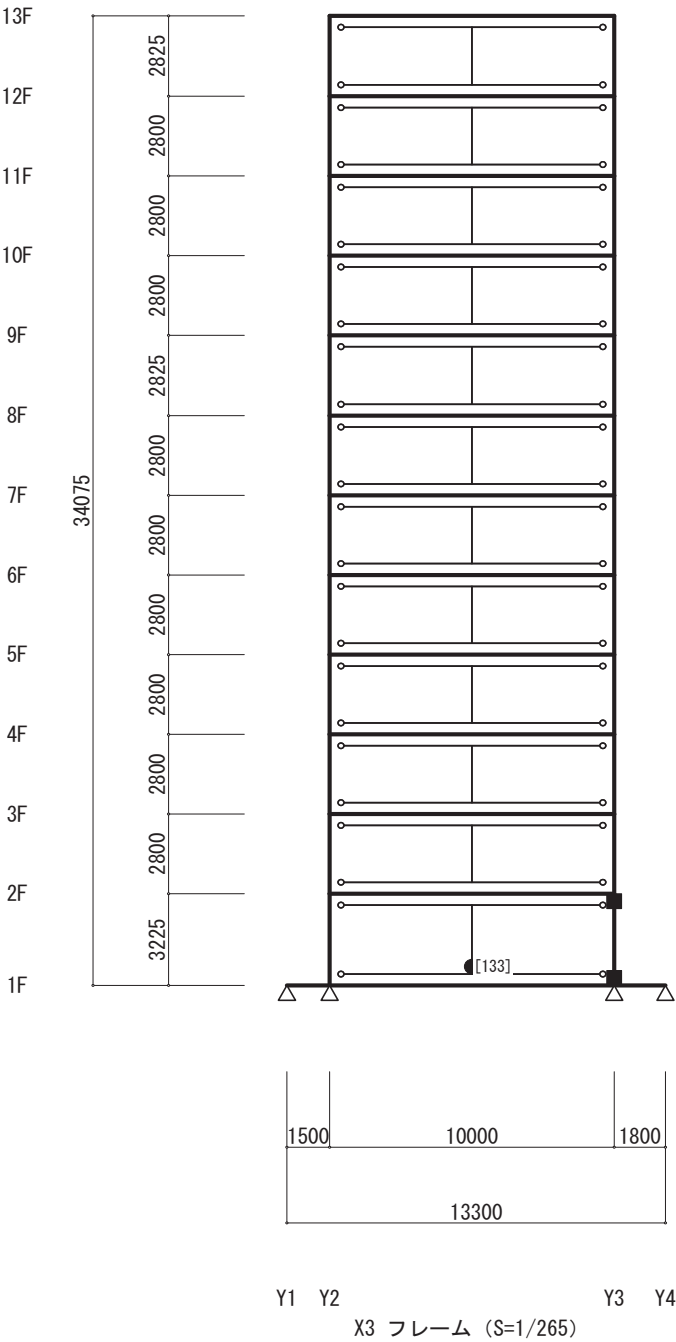


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

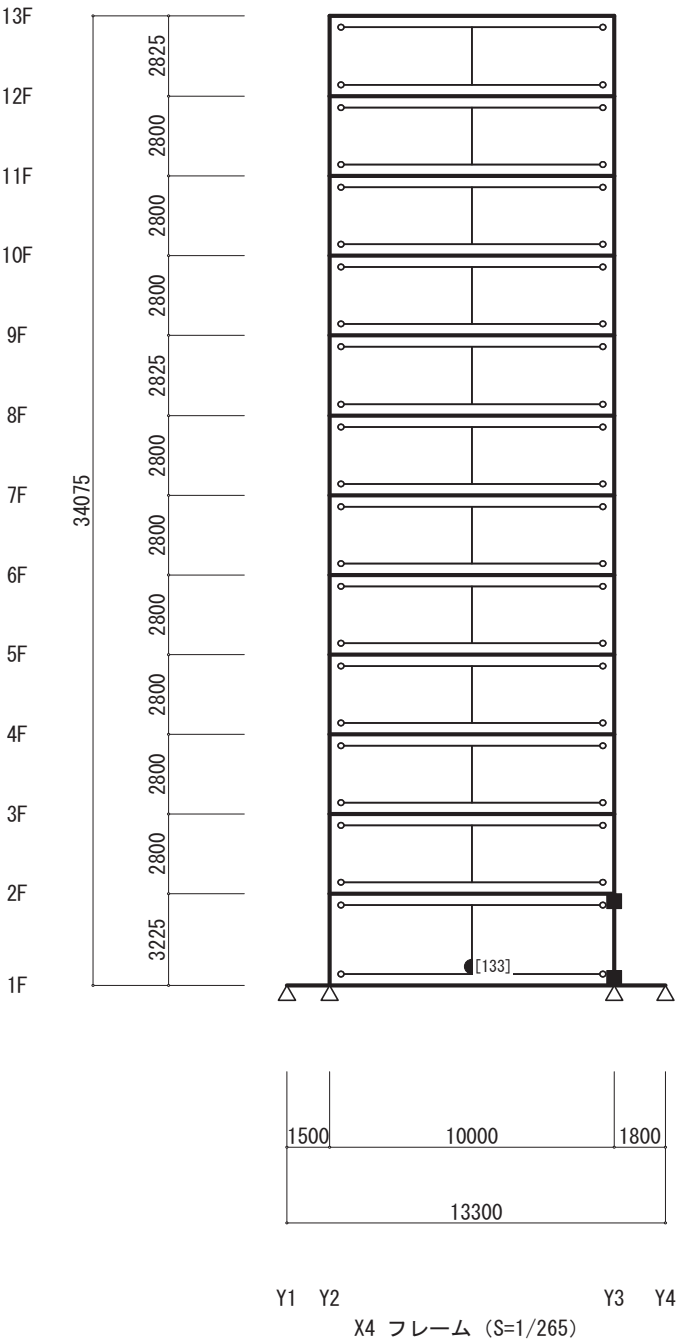

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

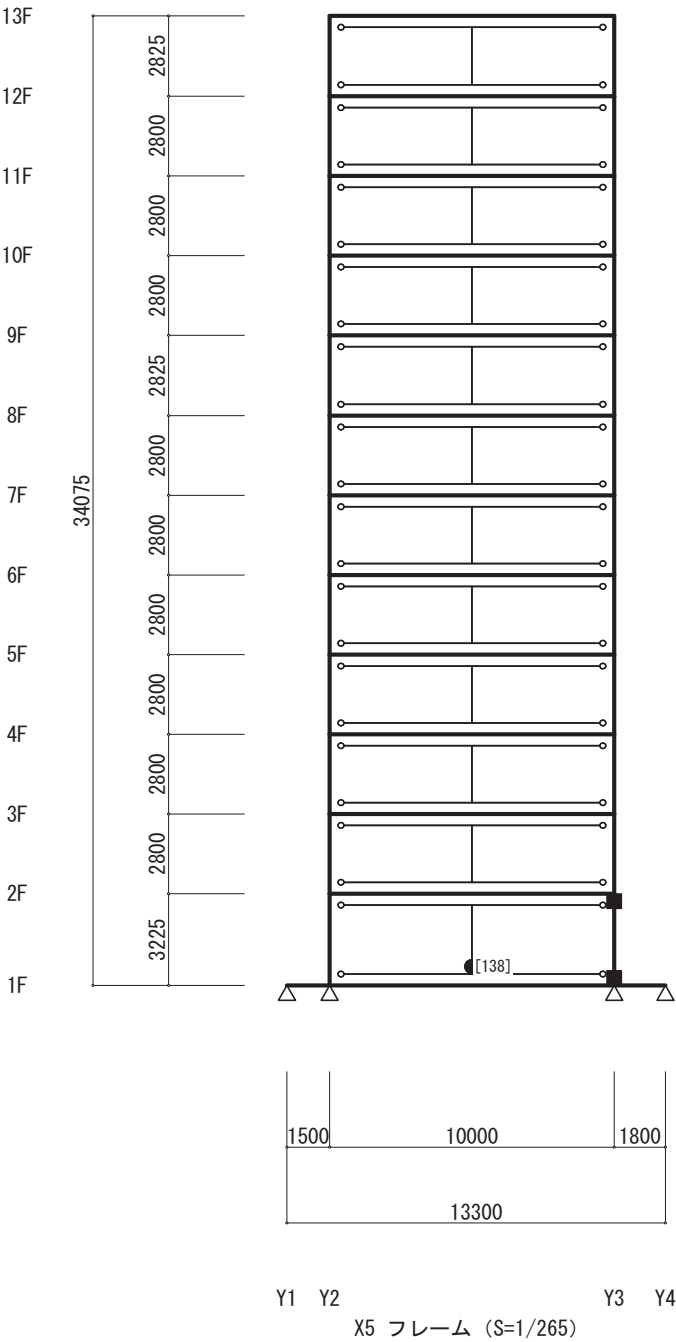


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

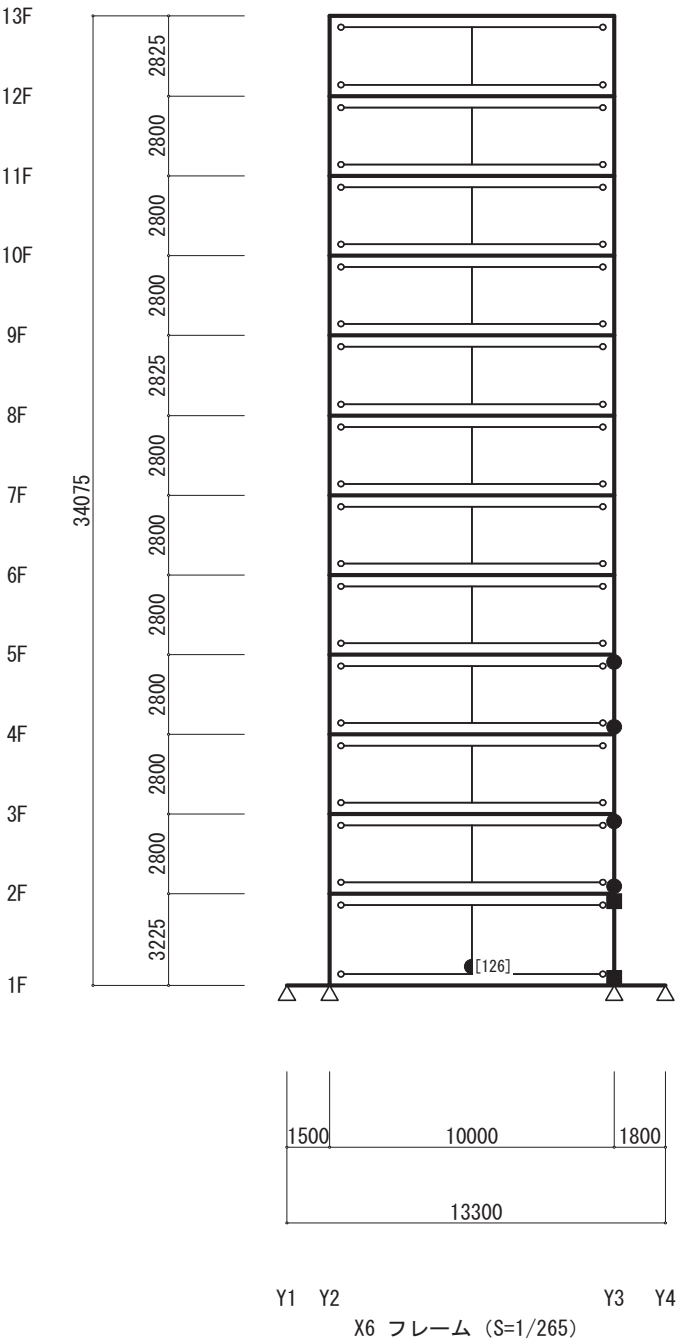

U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)

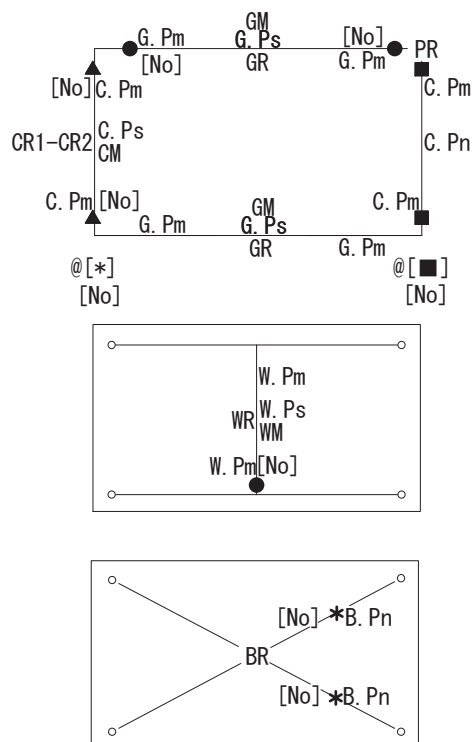

- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊


- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数

- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

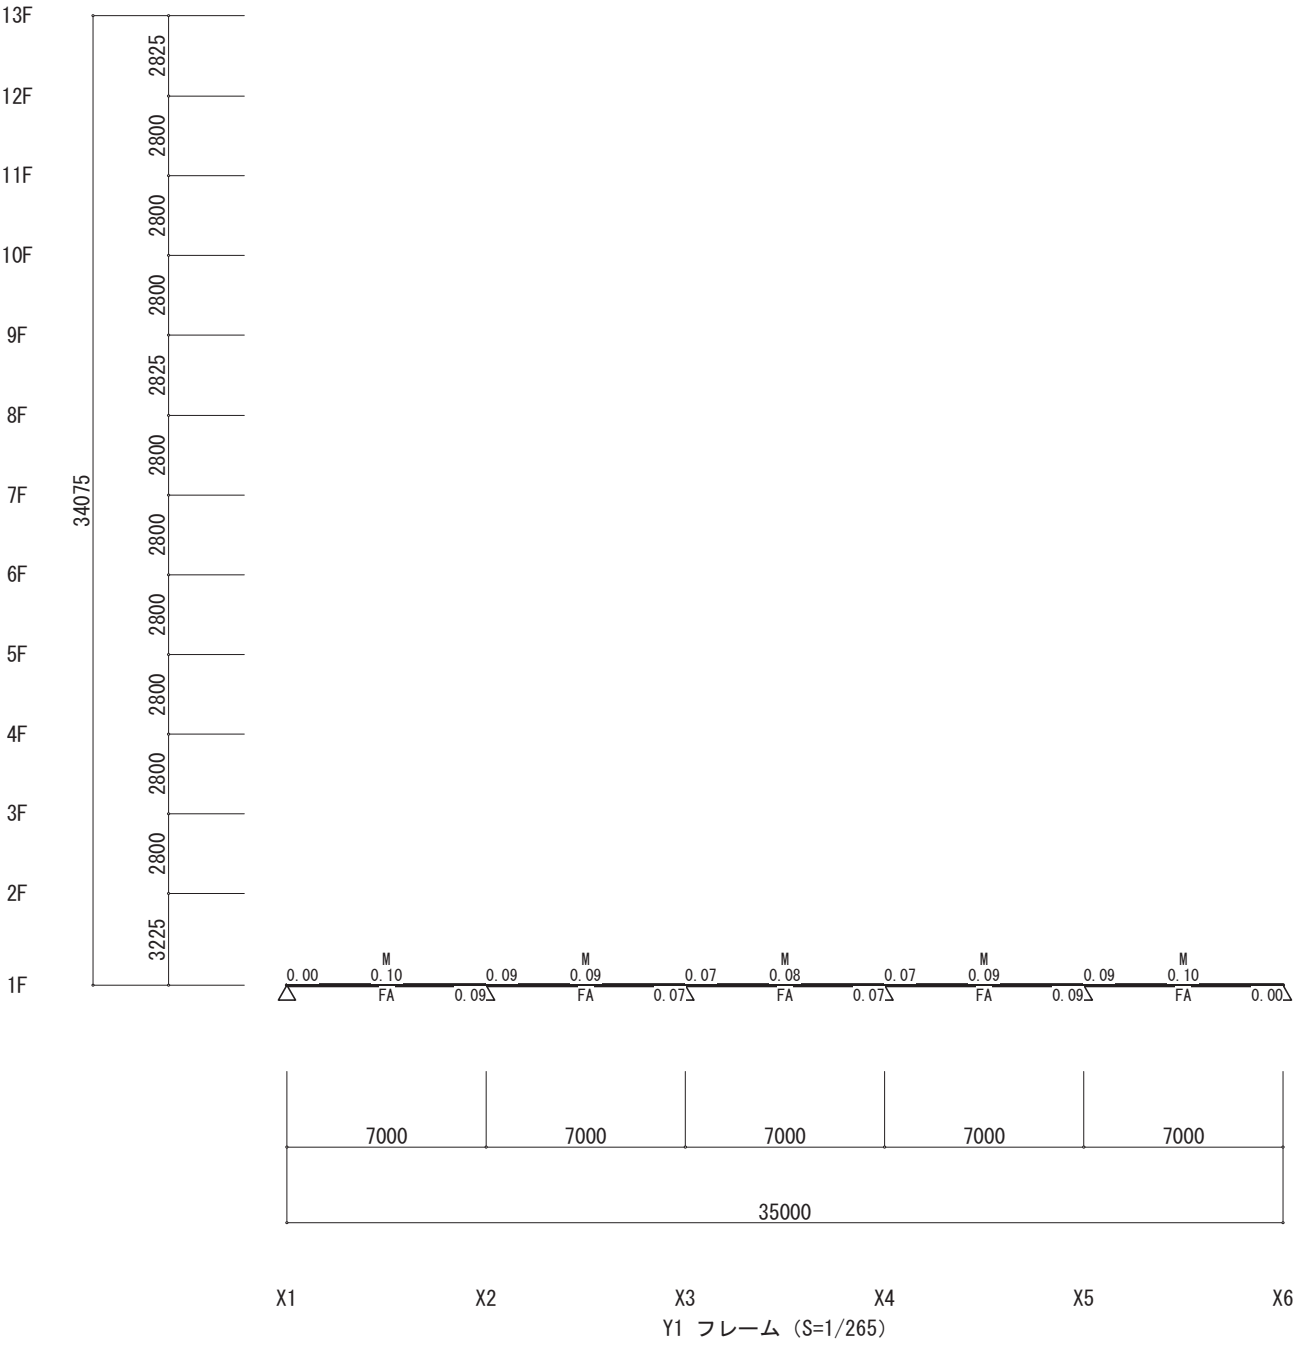


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

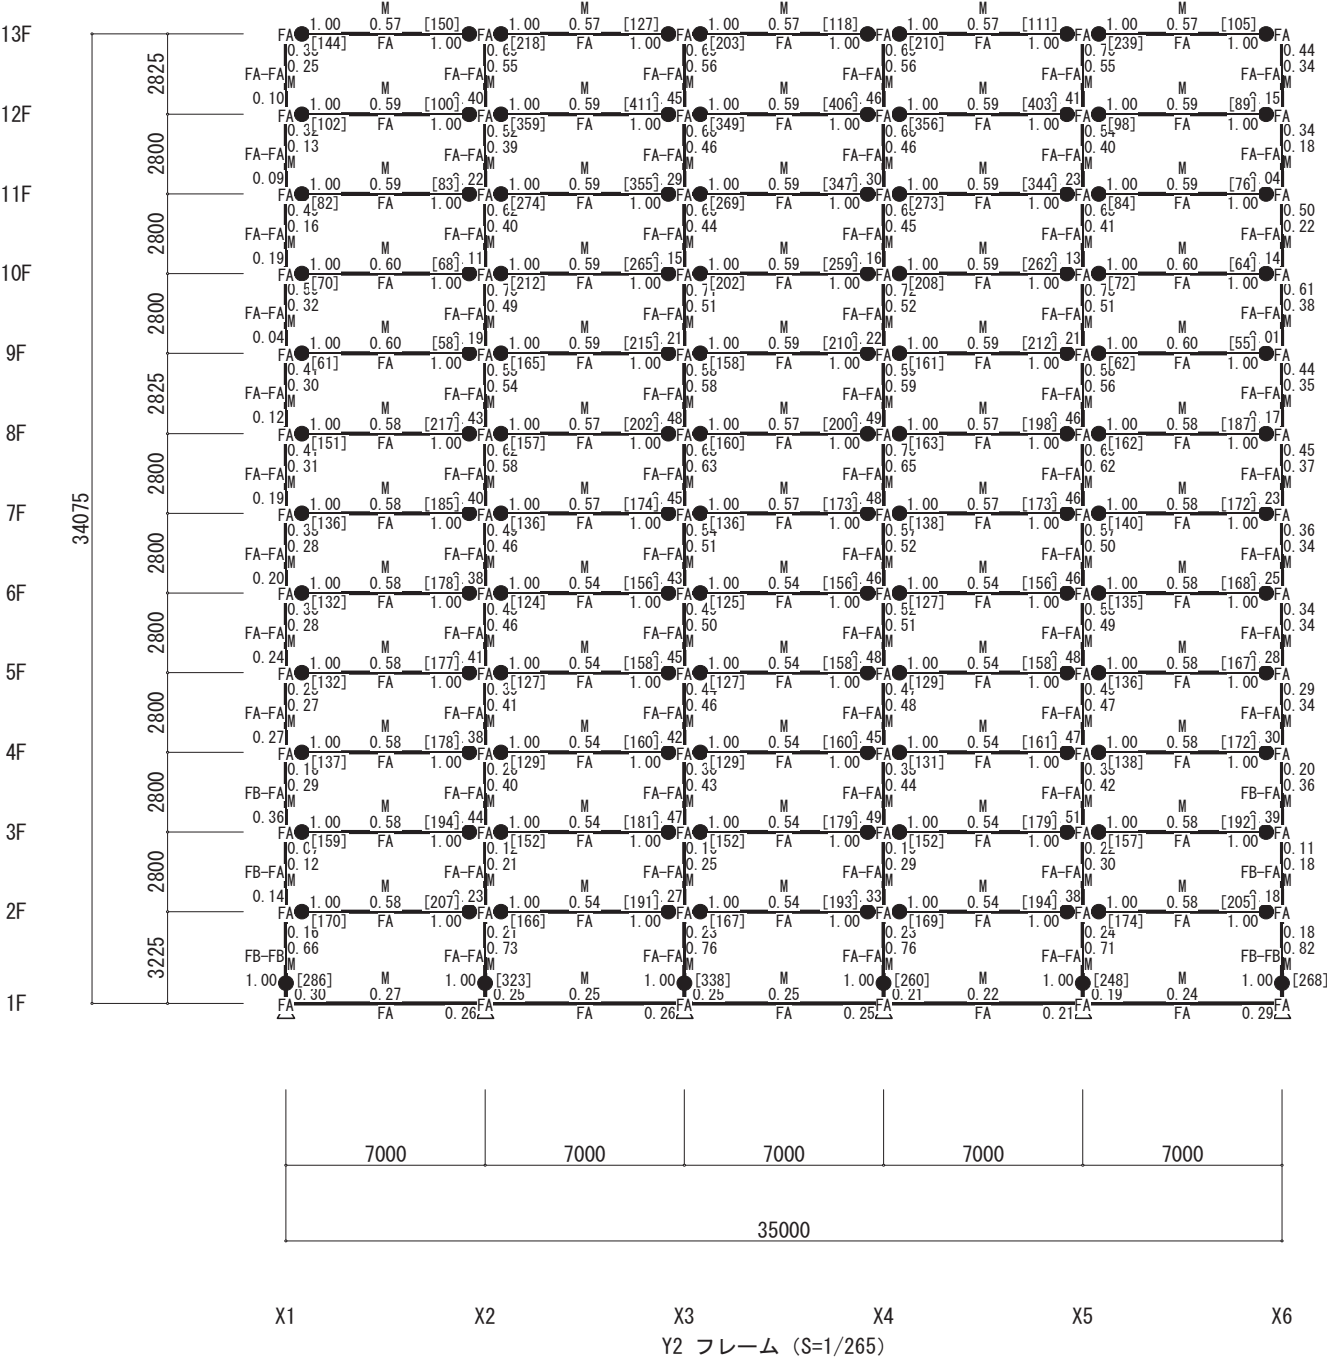


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

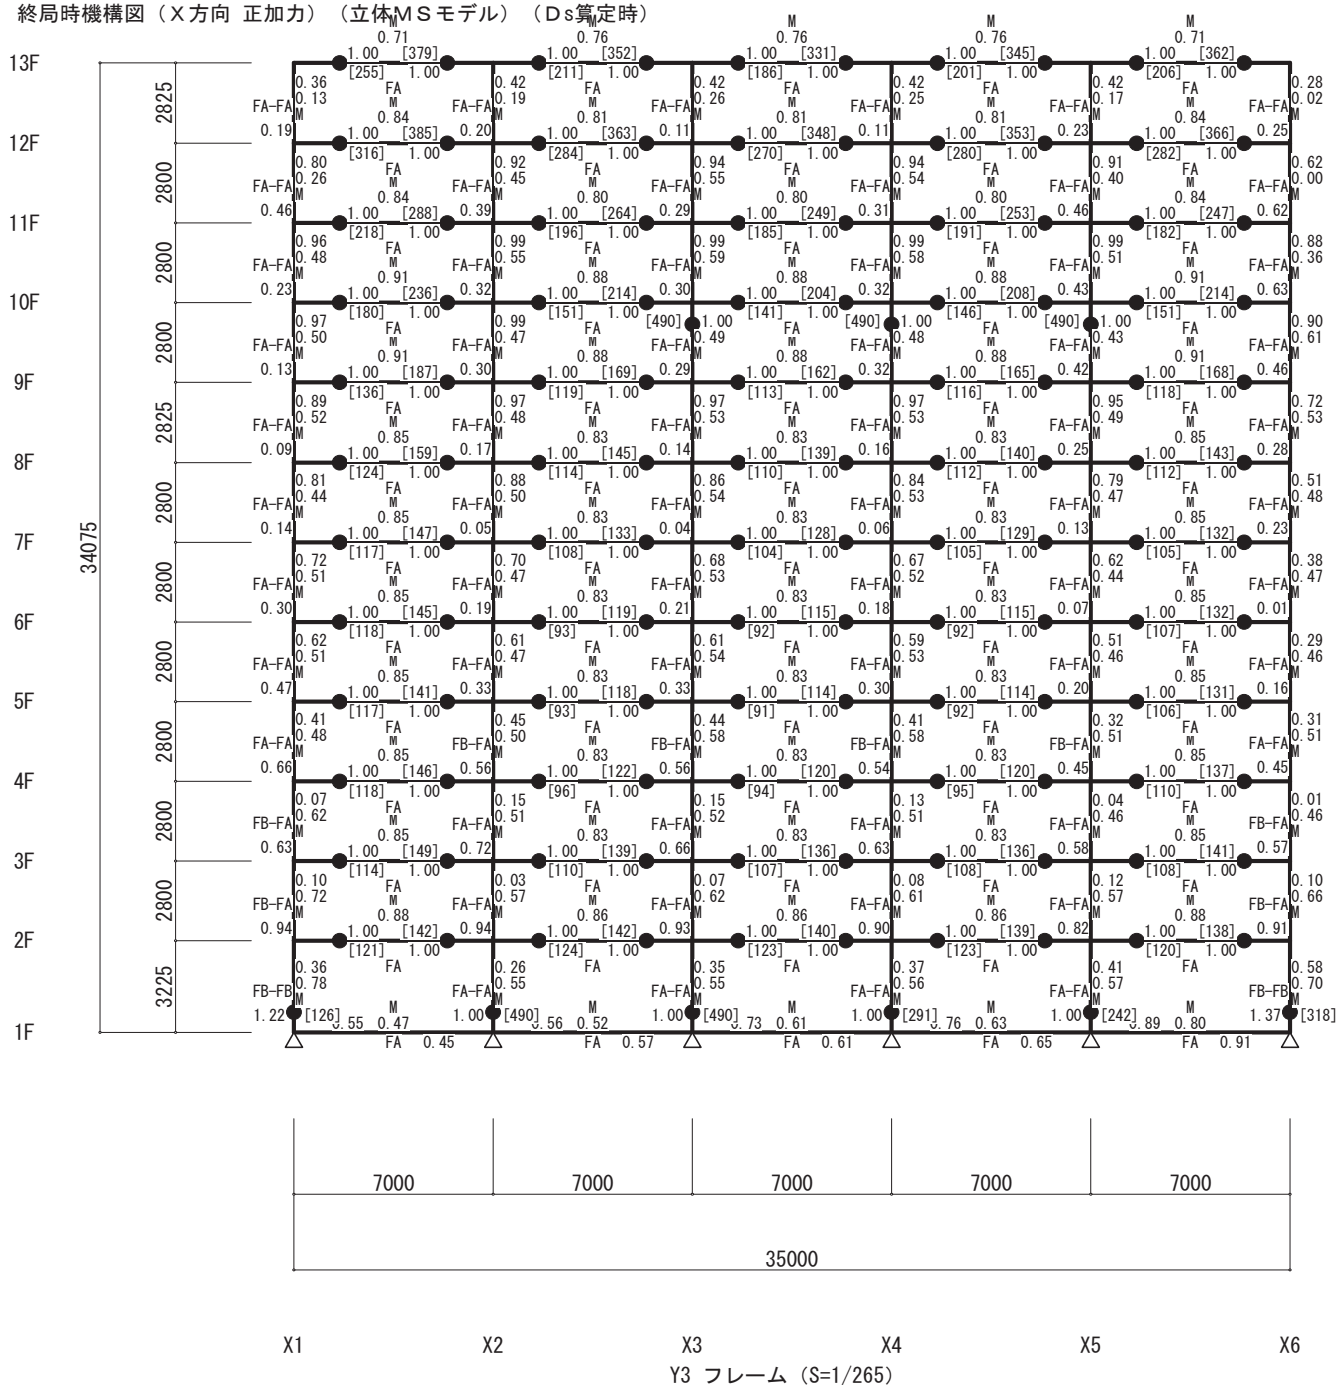


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

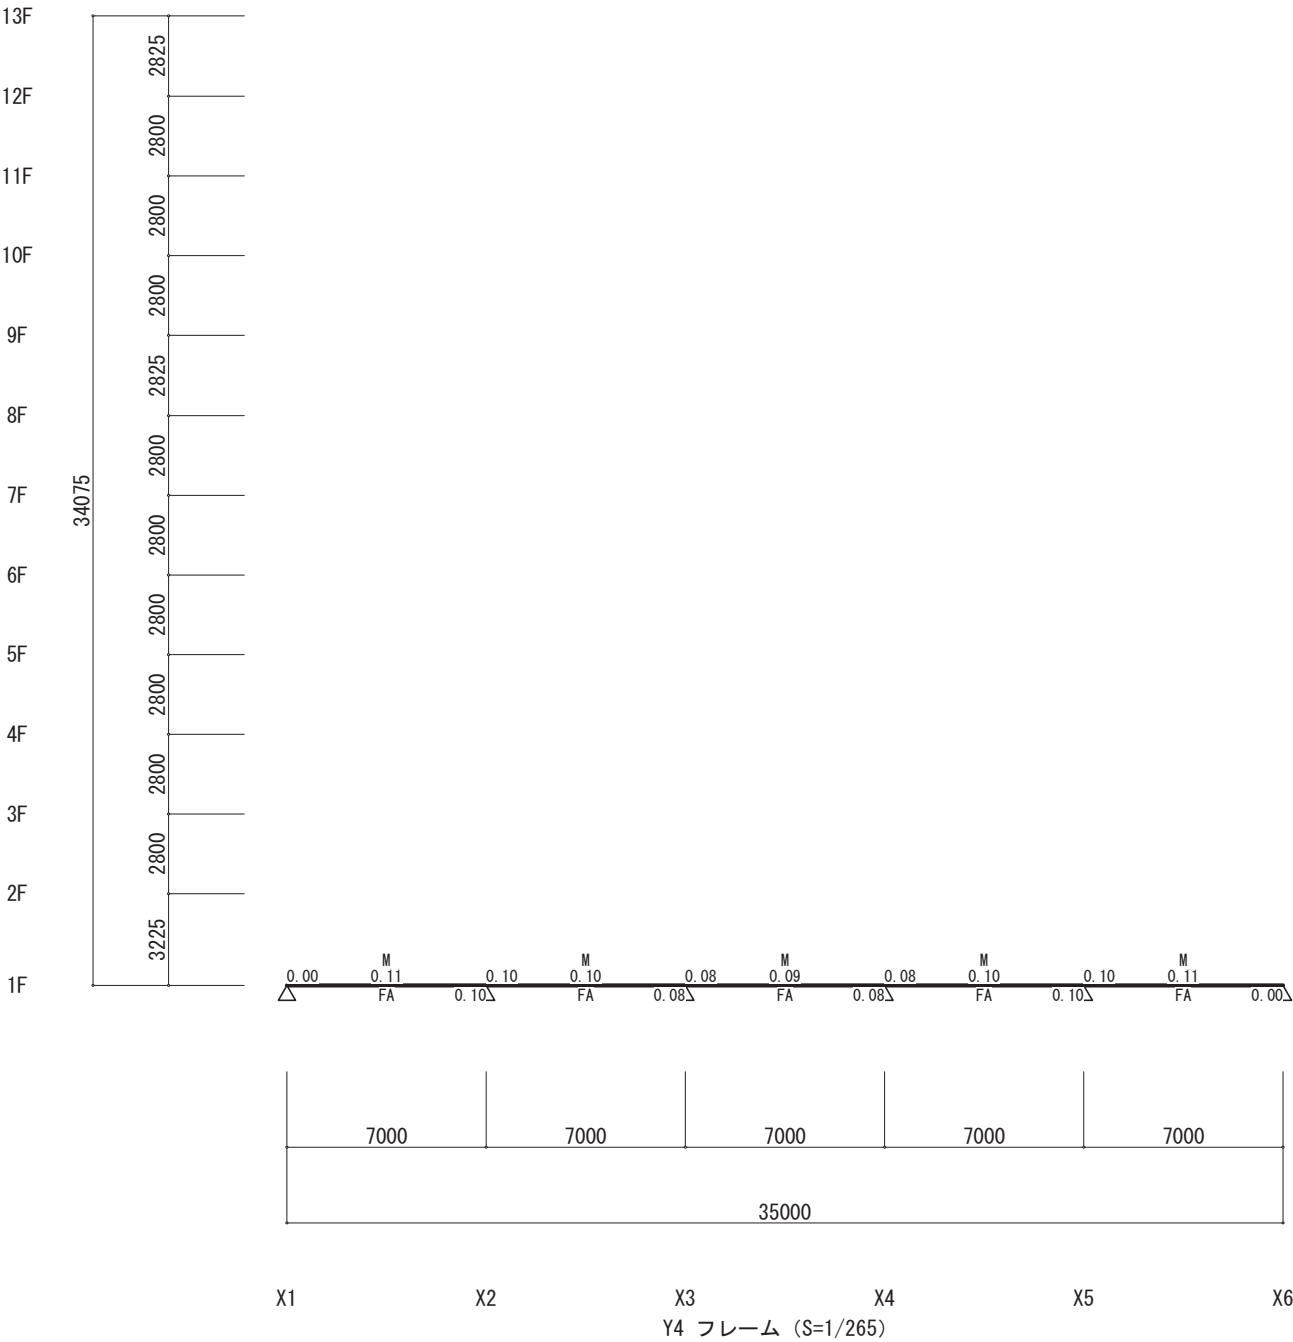


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

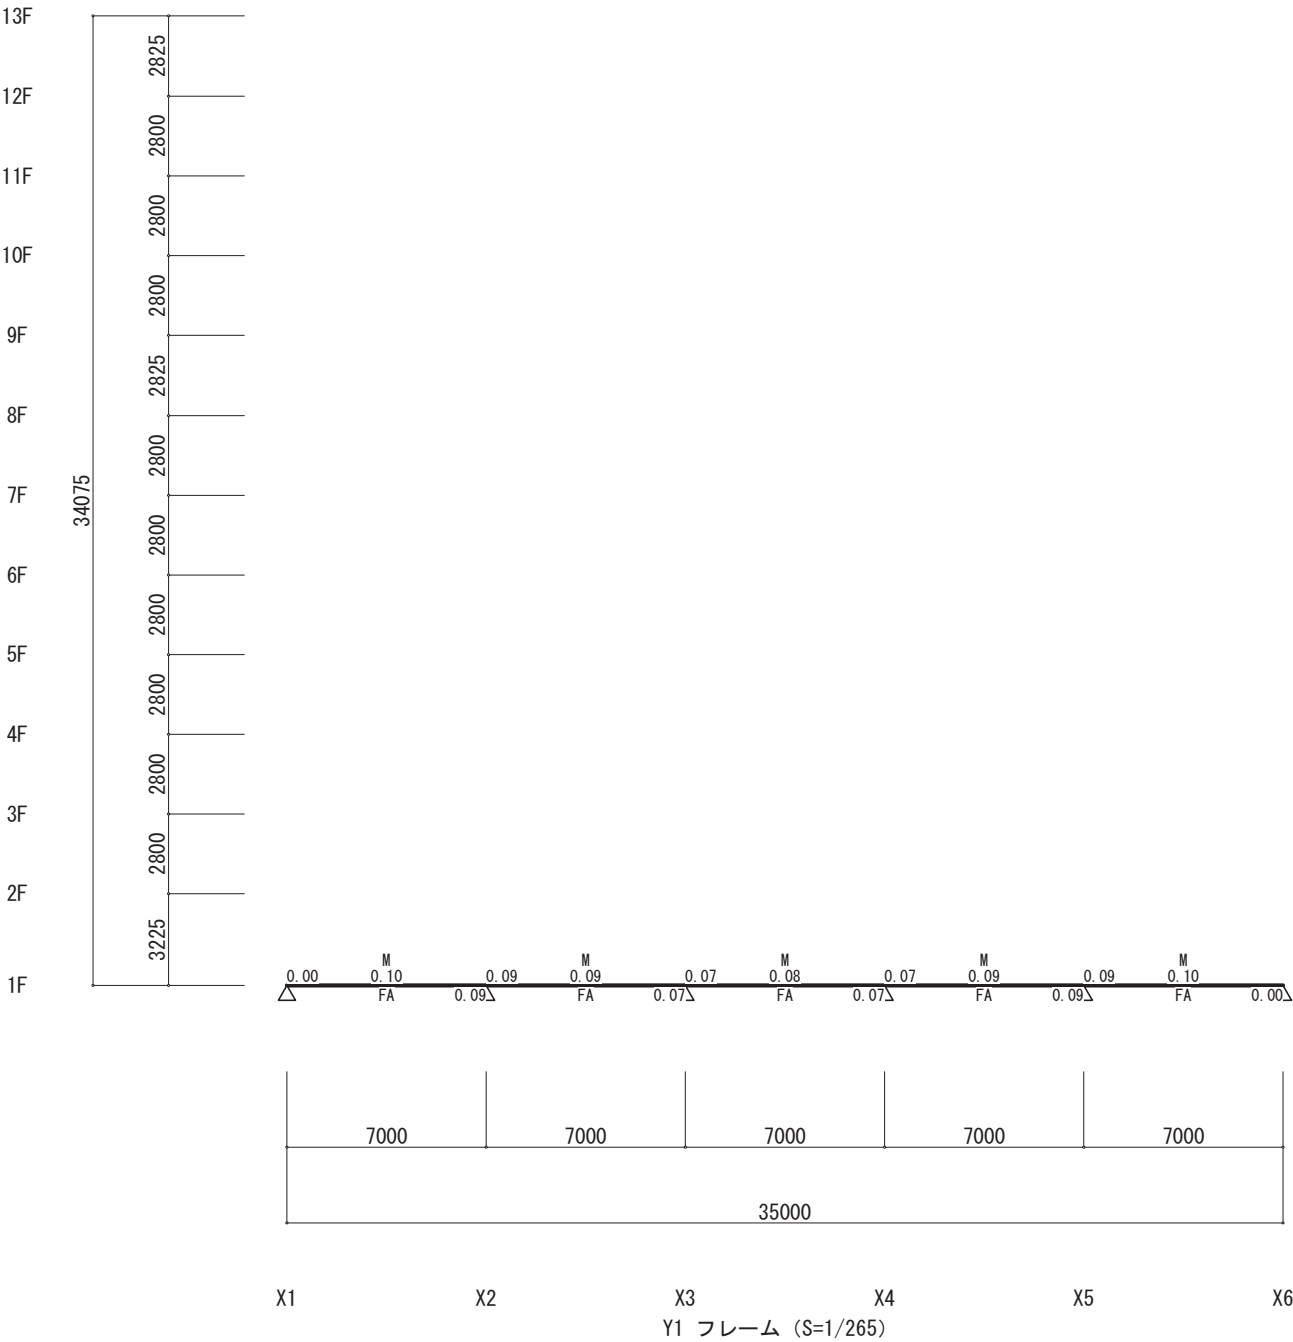


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

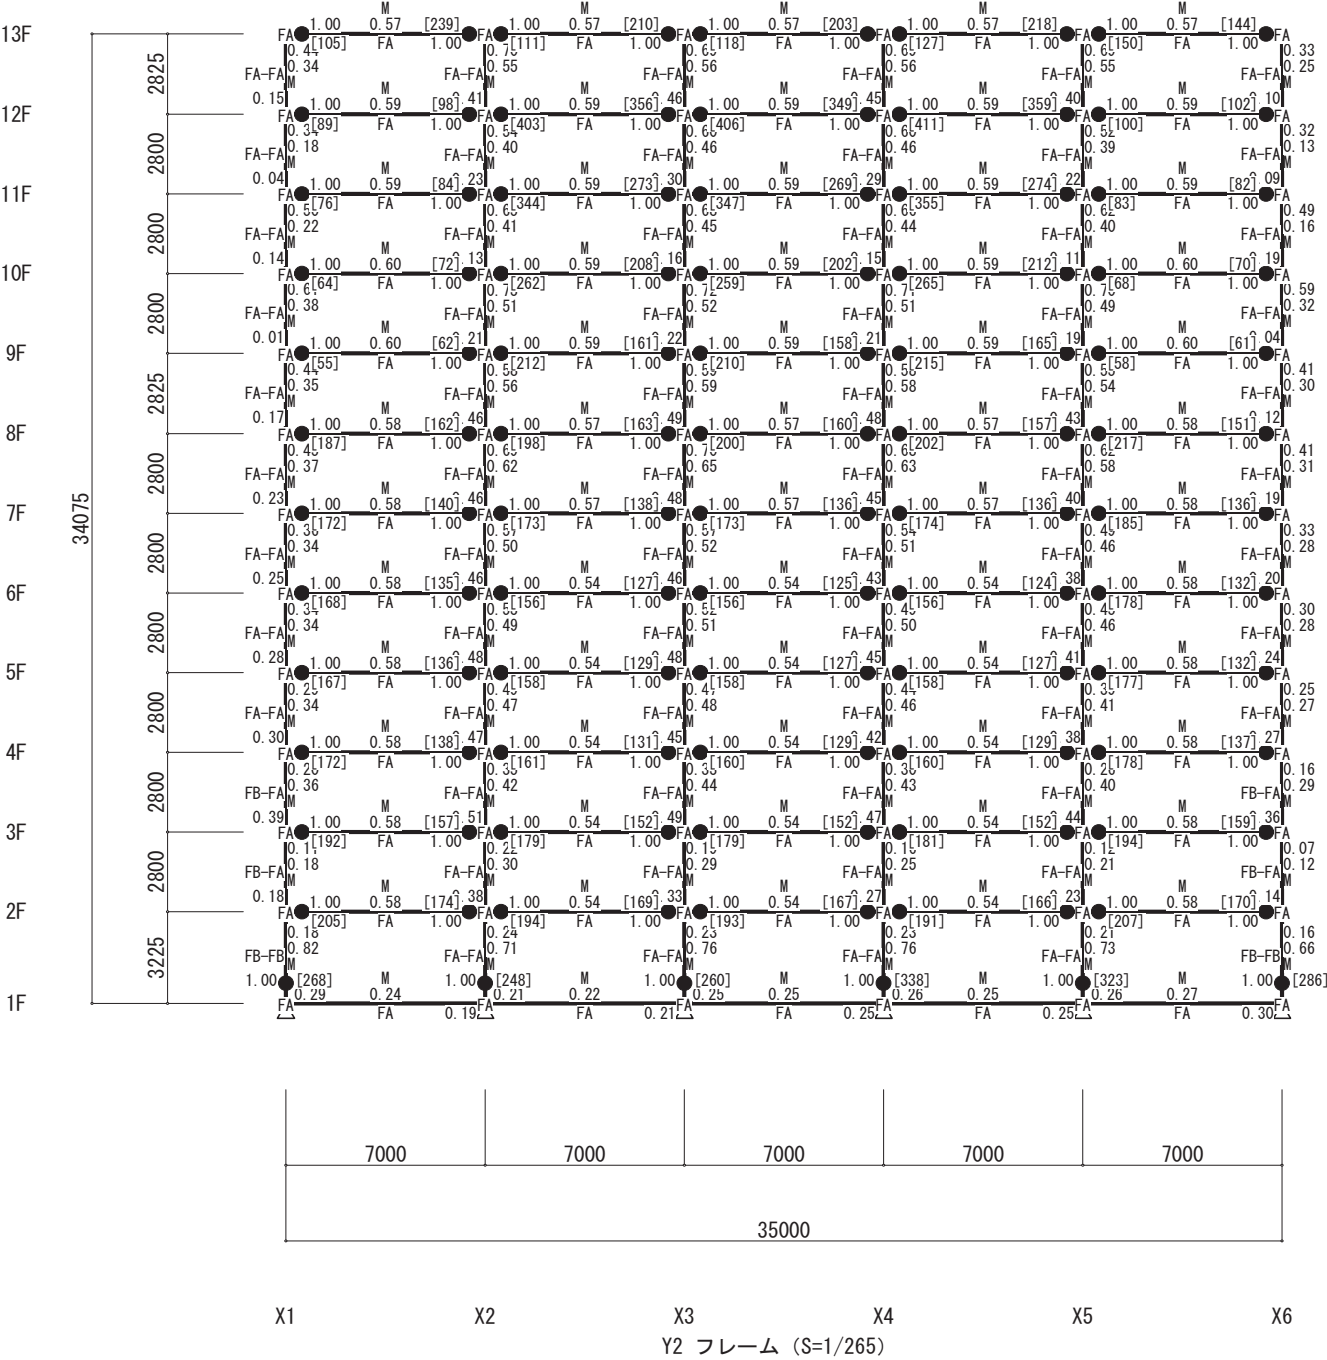


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

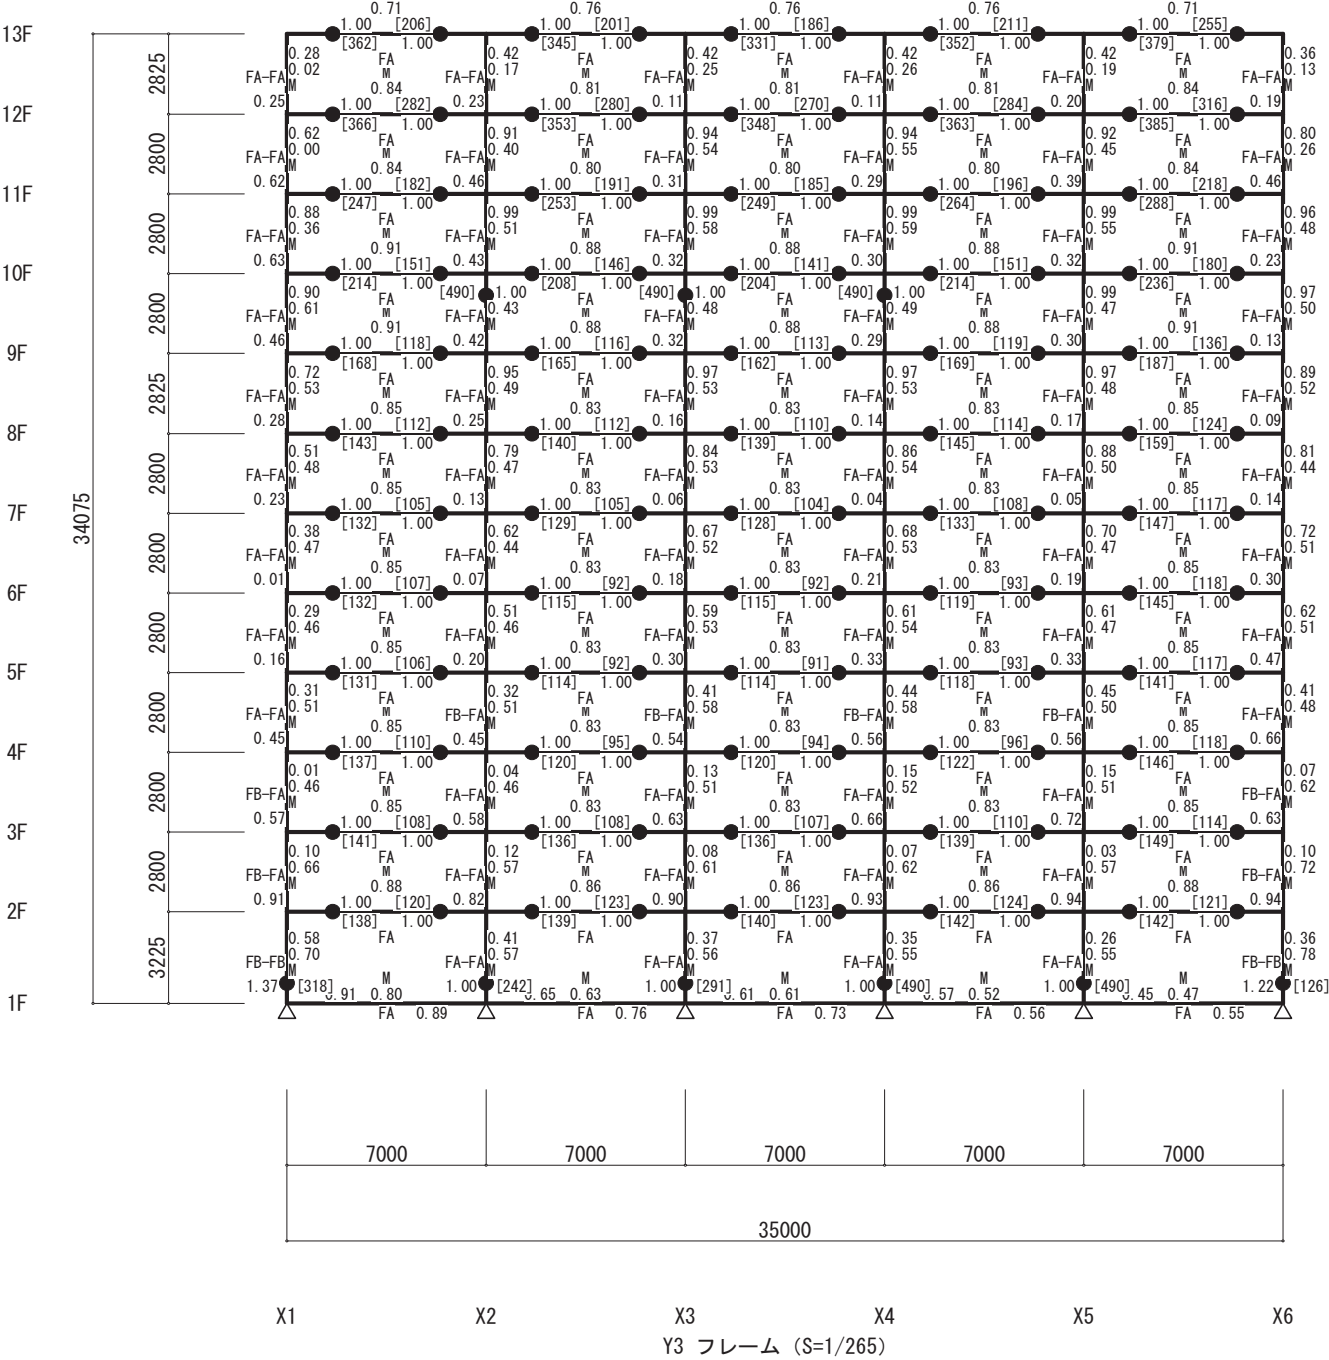


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

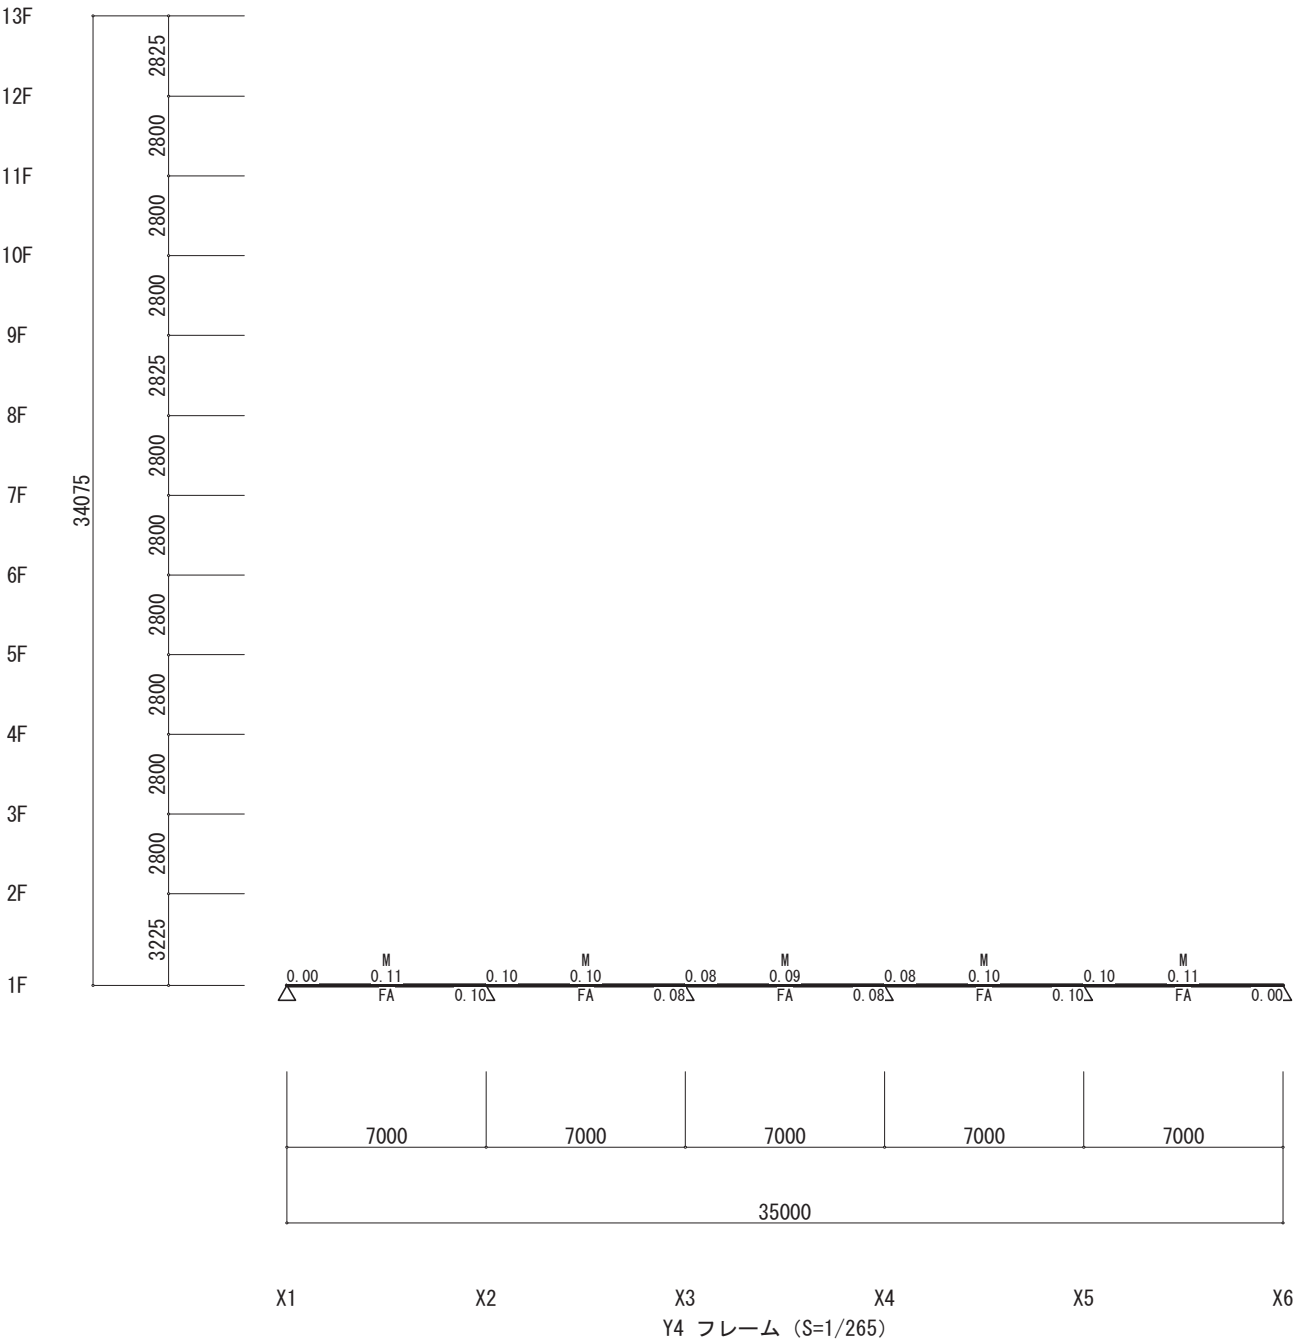


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

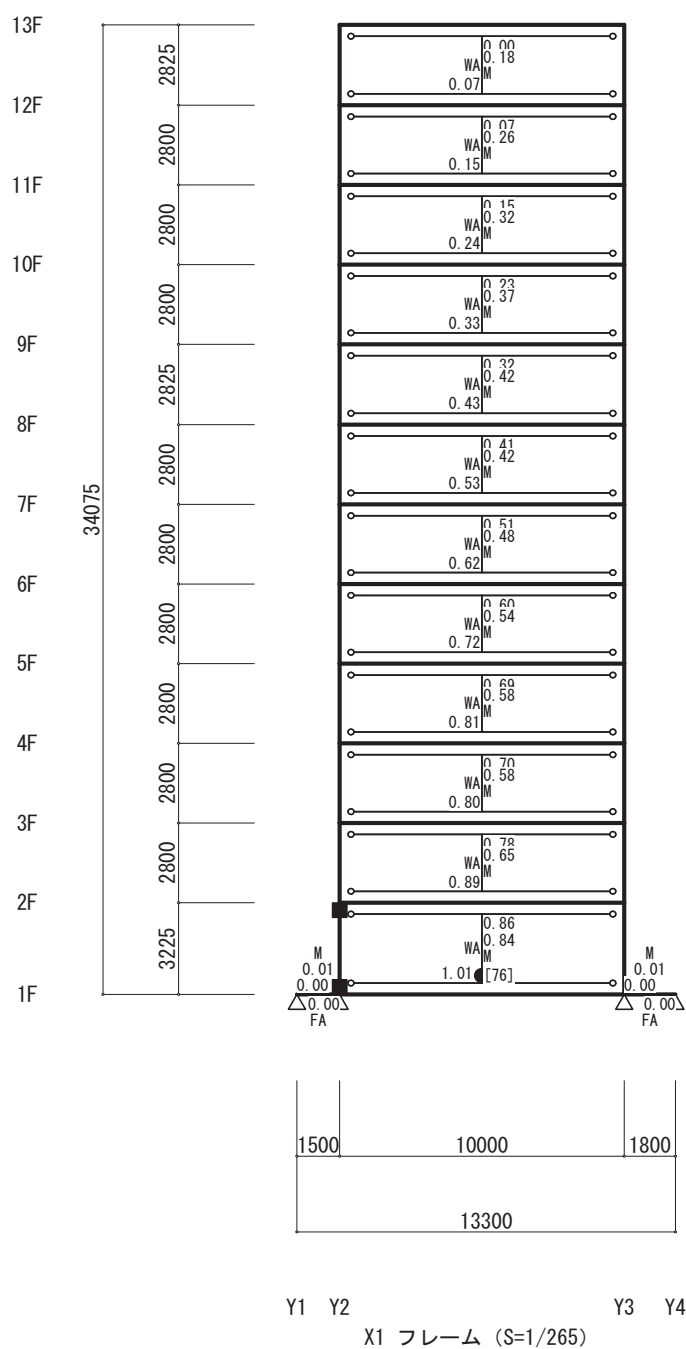


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

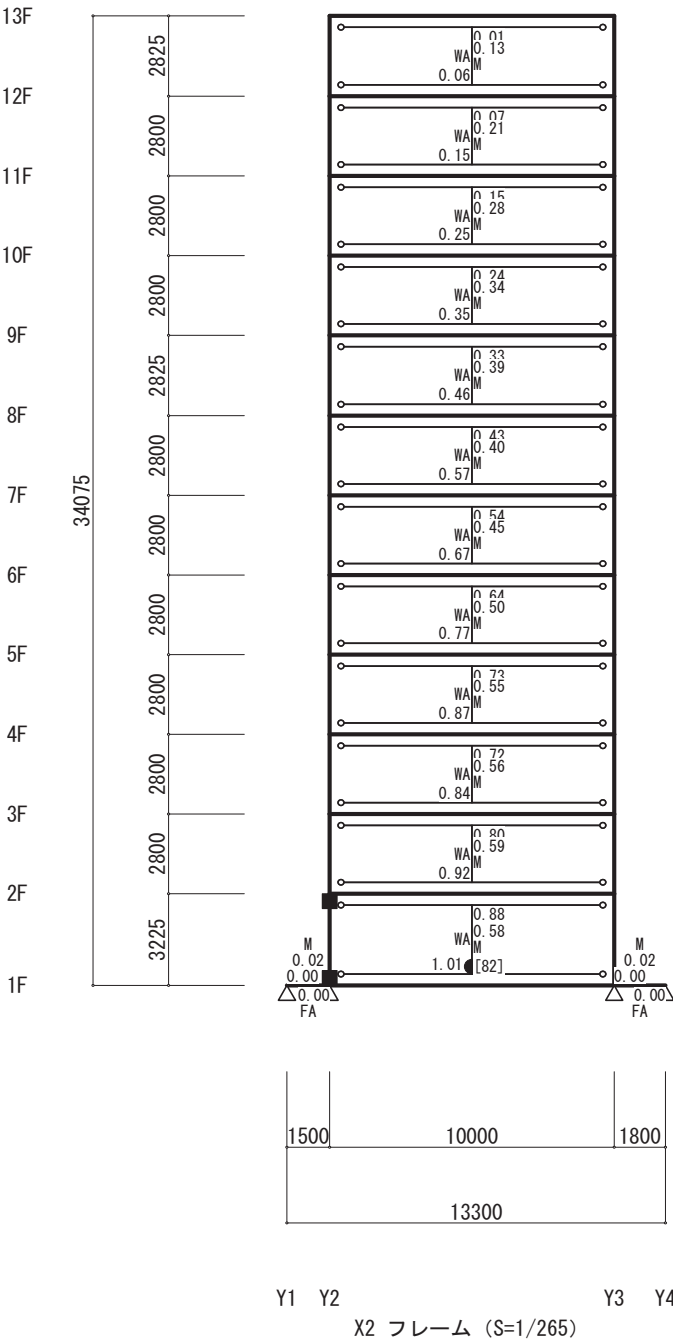


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

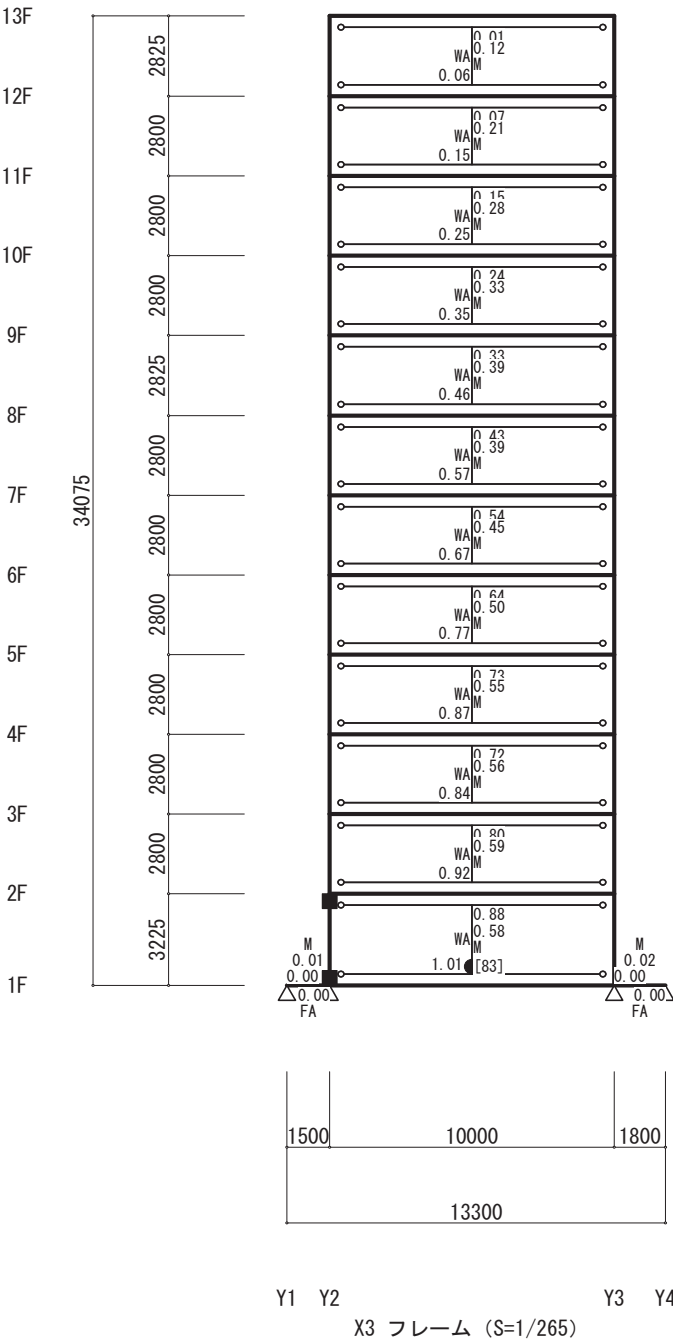


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

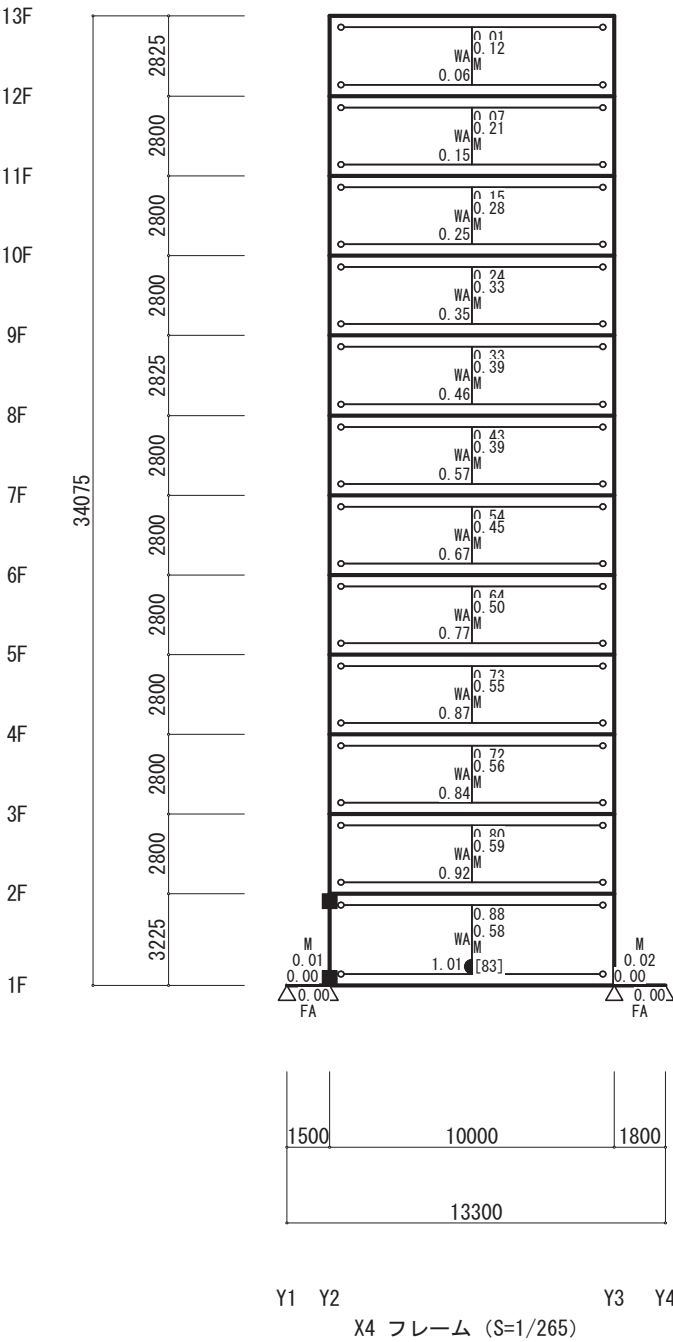


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

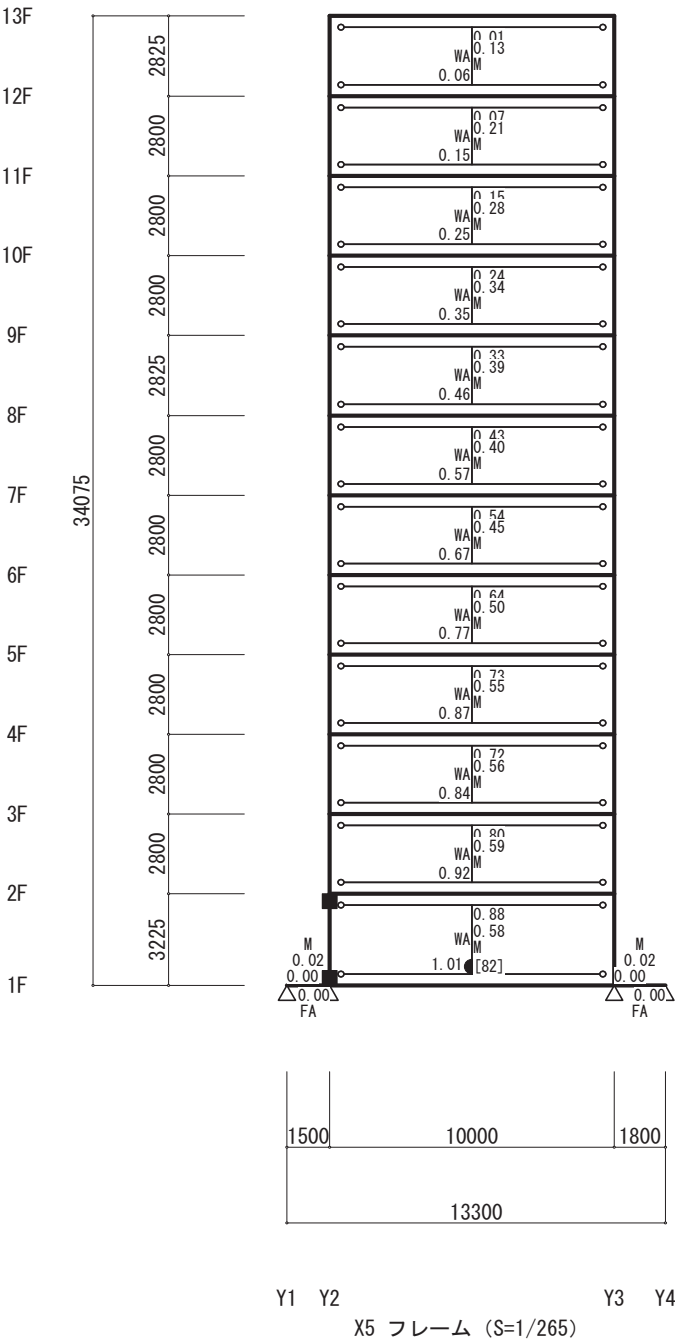


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

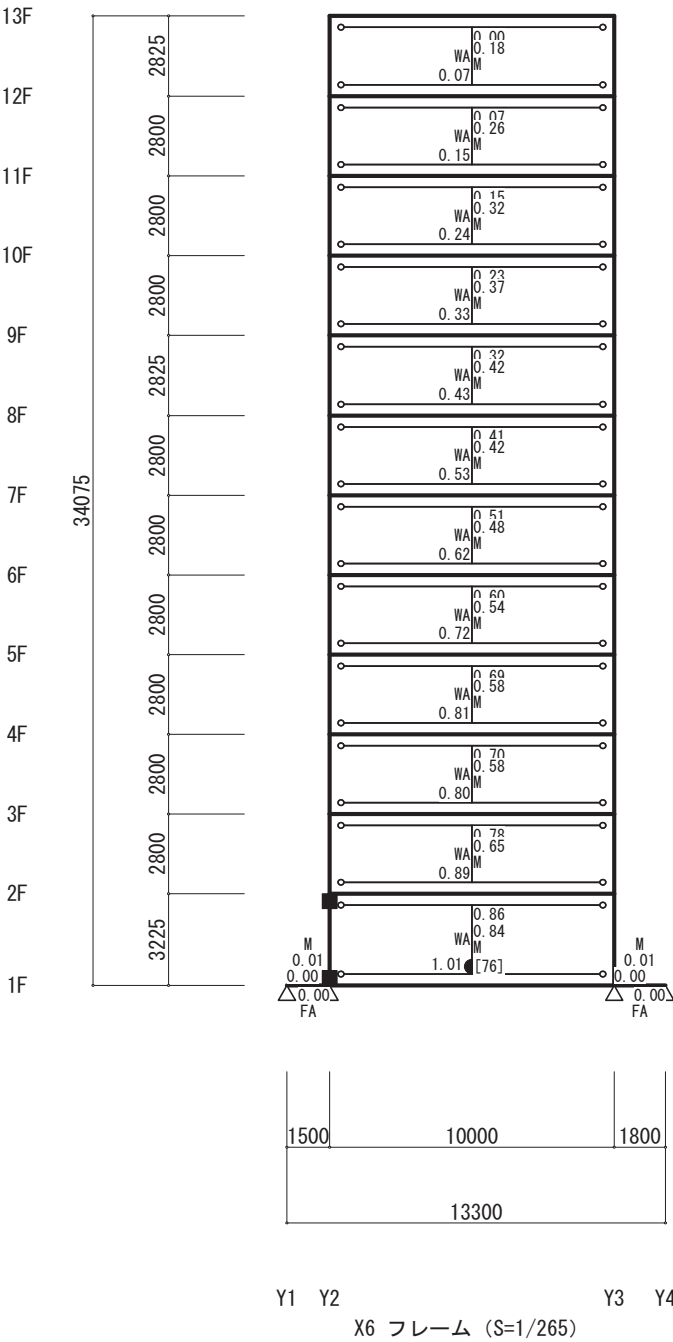


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

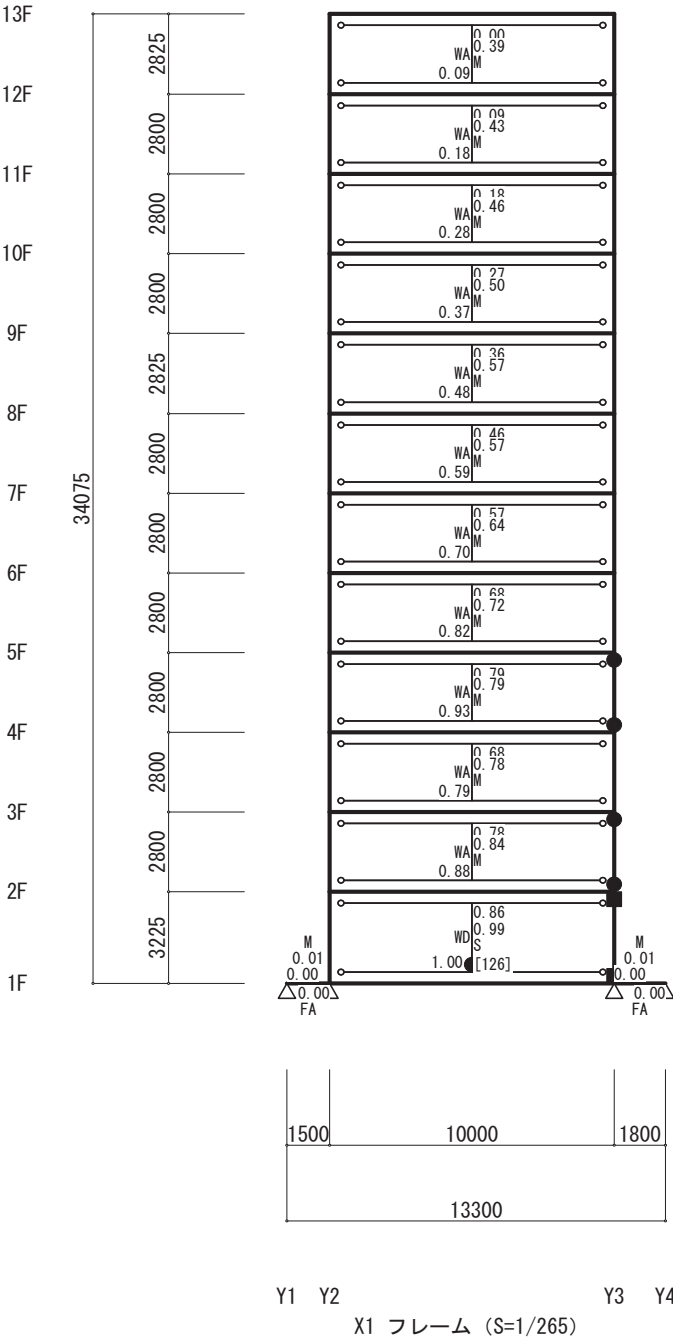


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

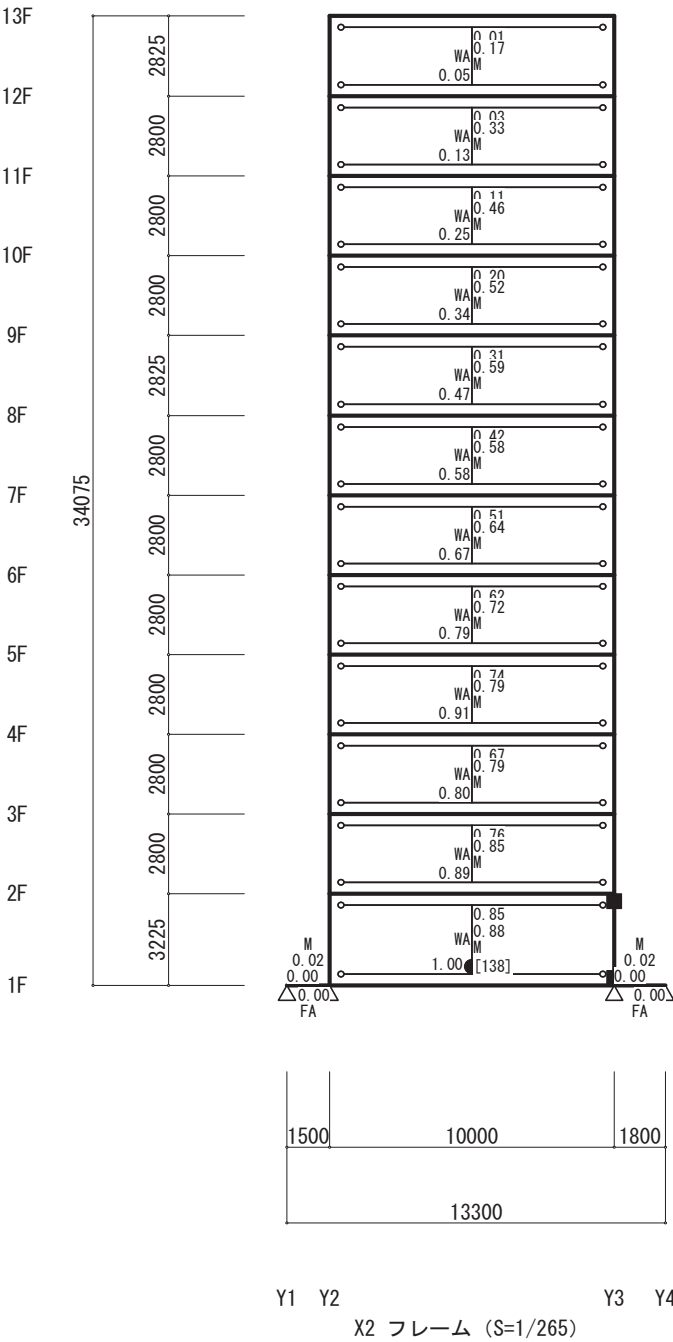


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

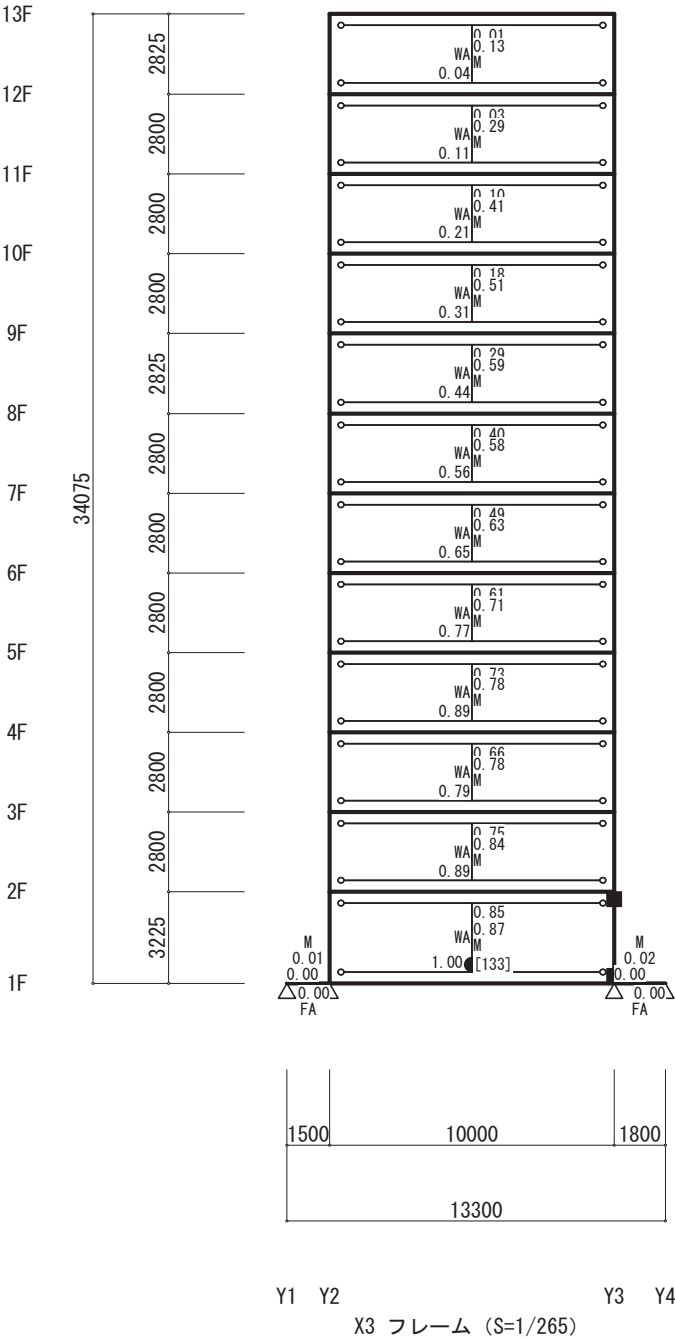


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

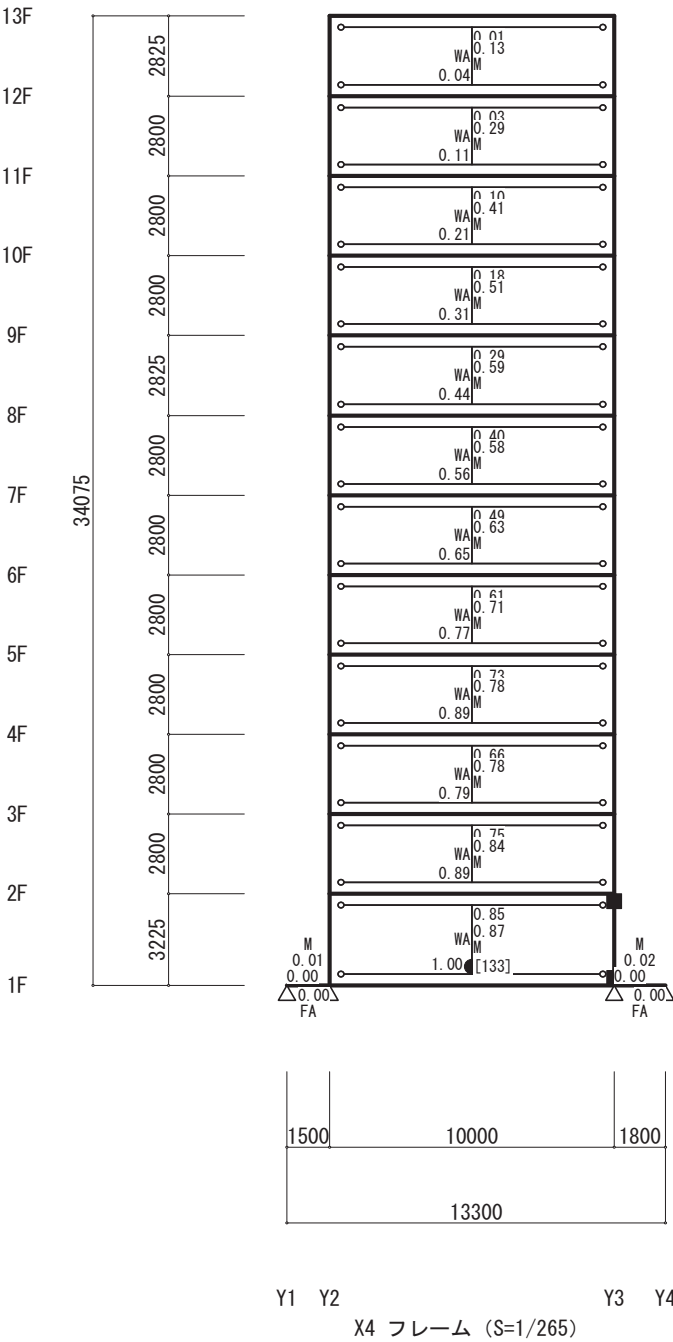

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

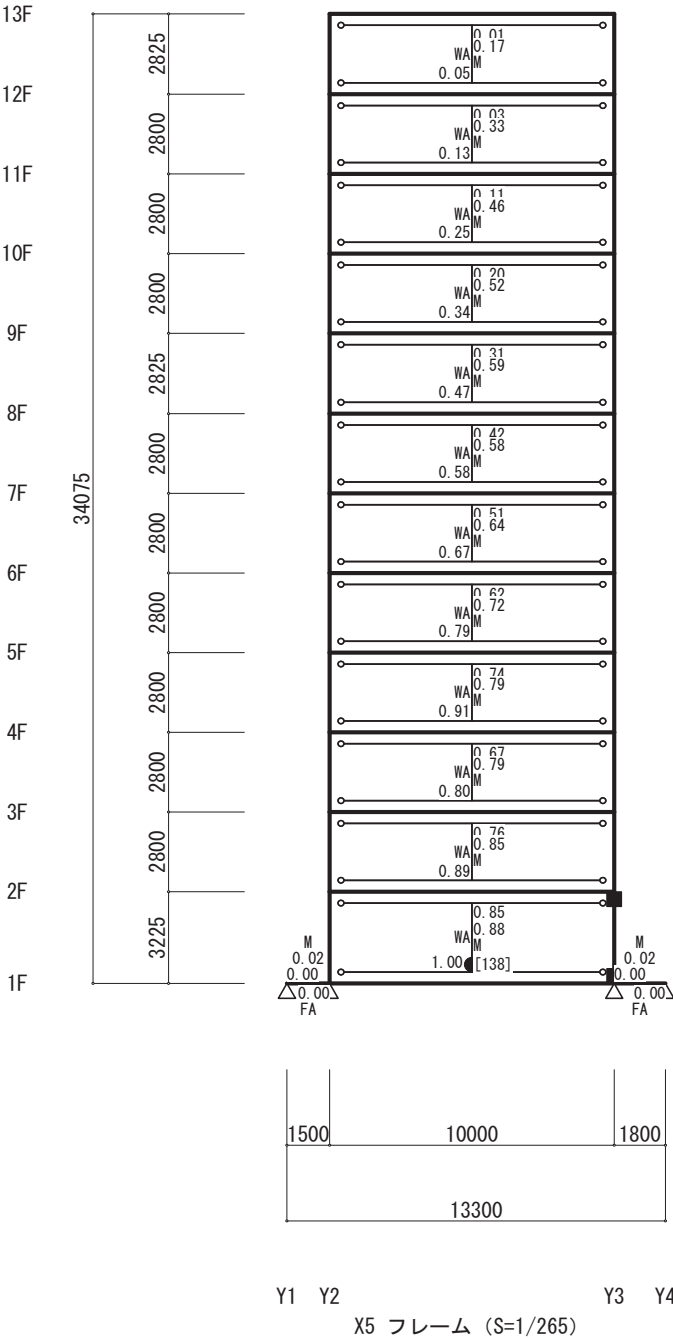



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


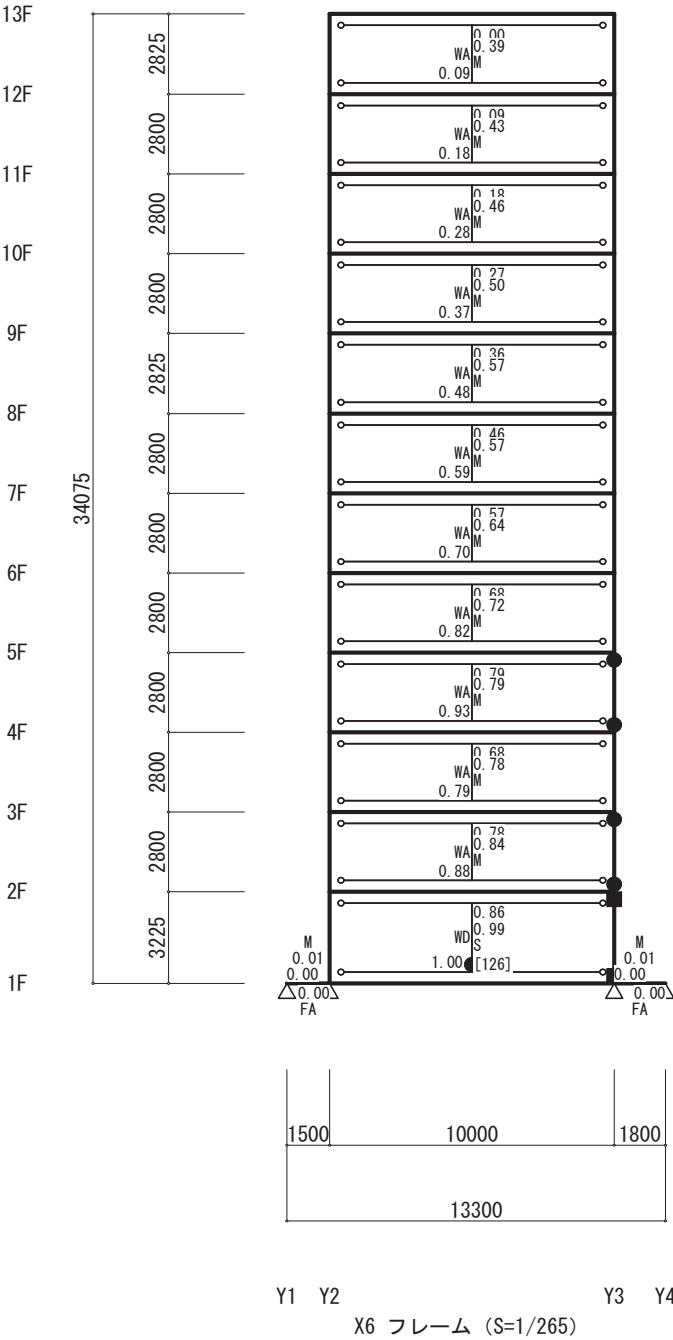


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

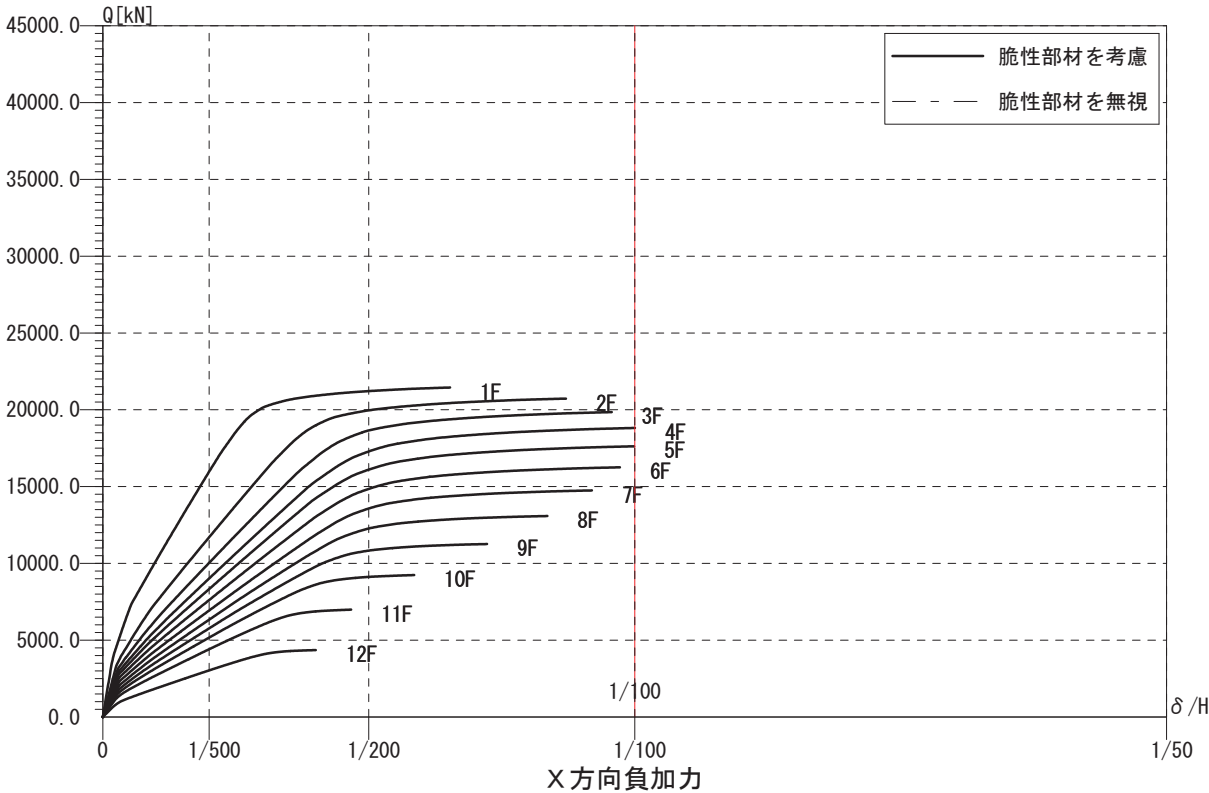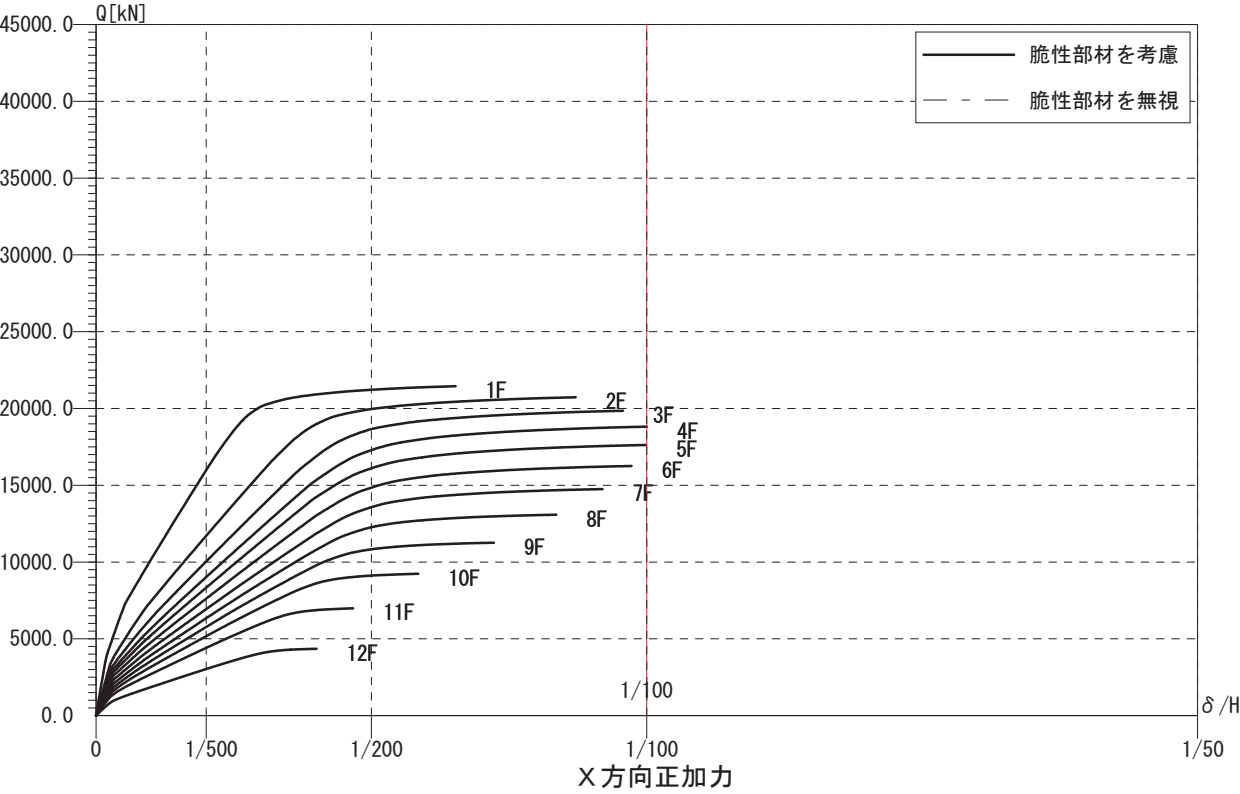

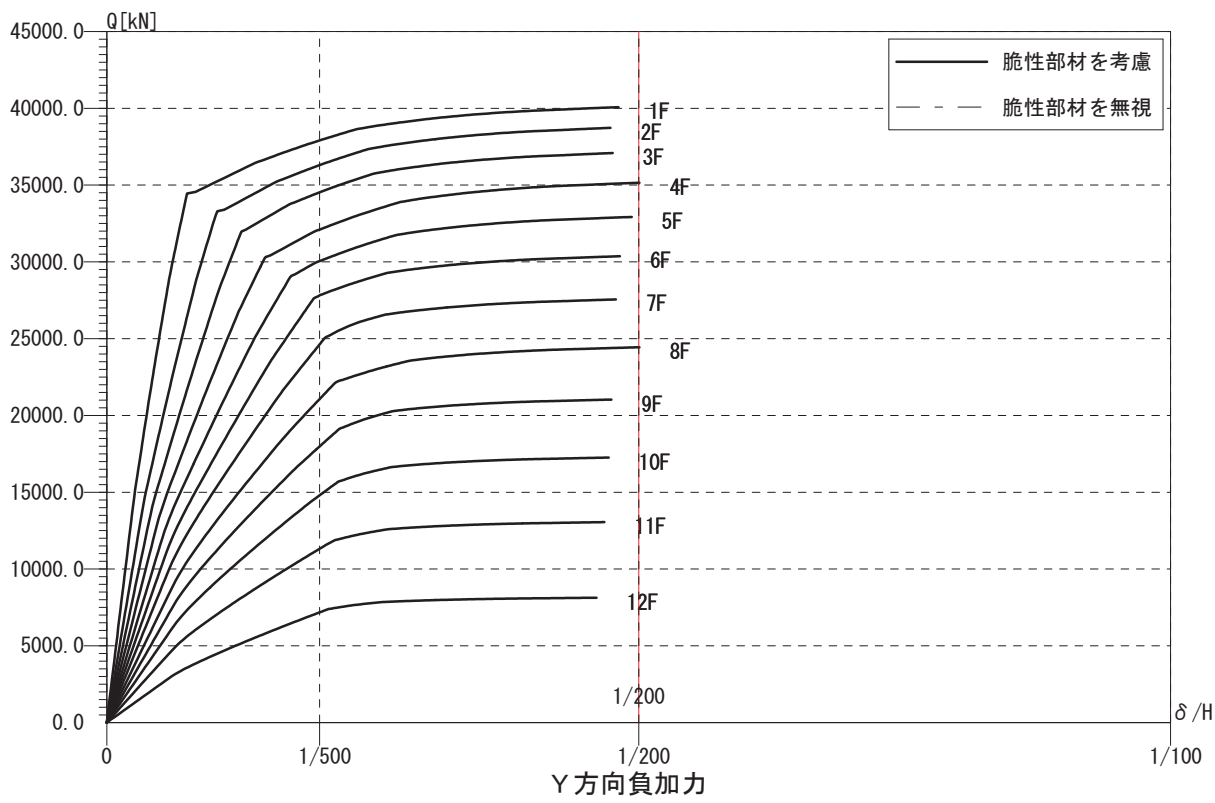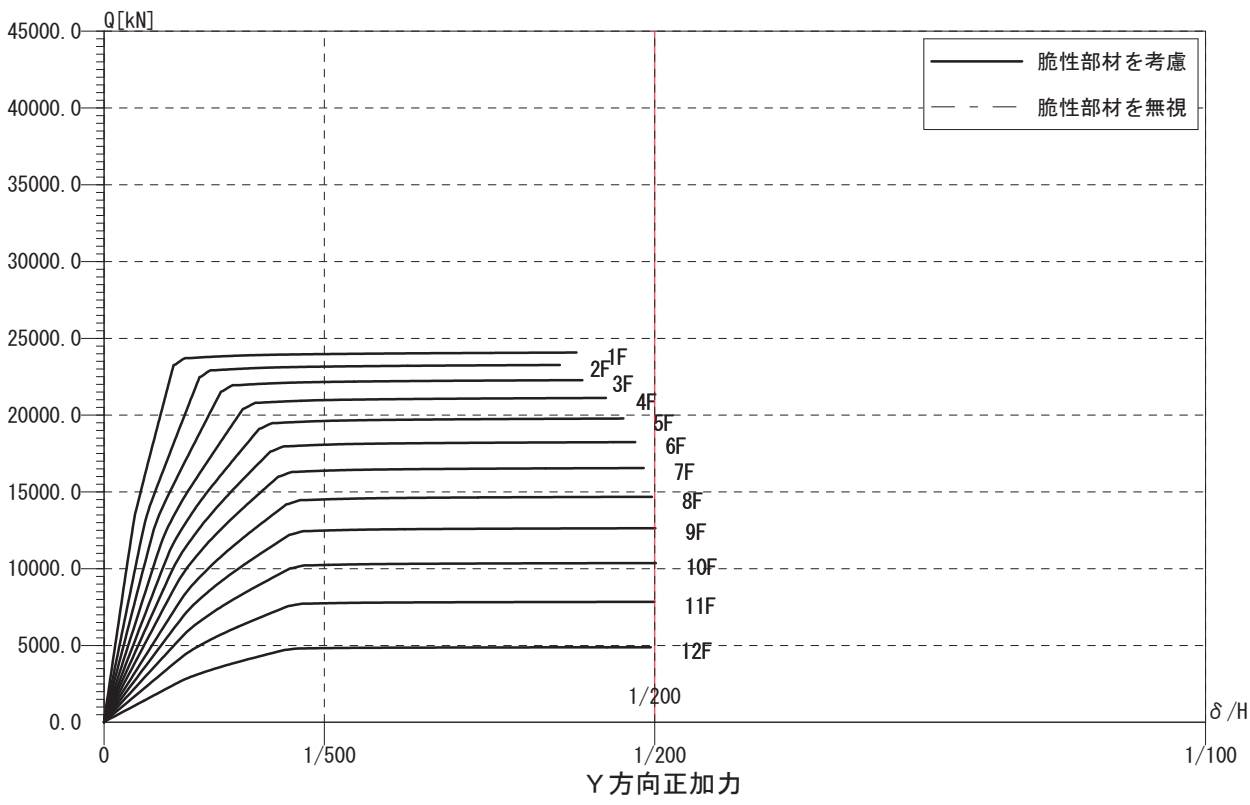


U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

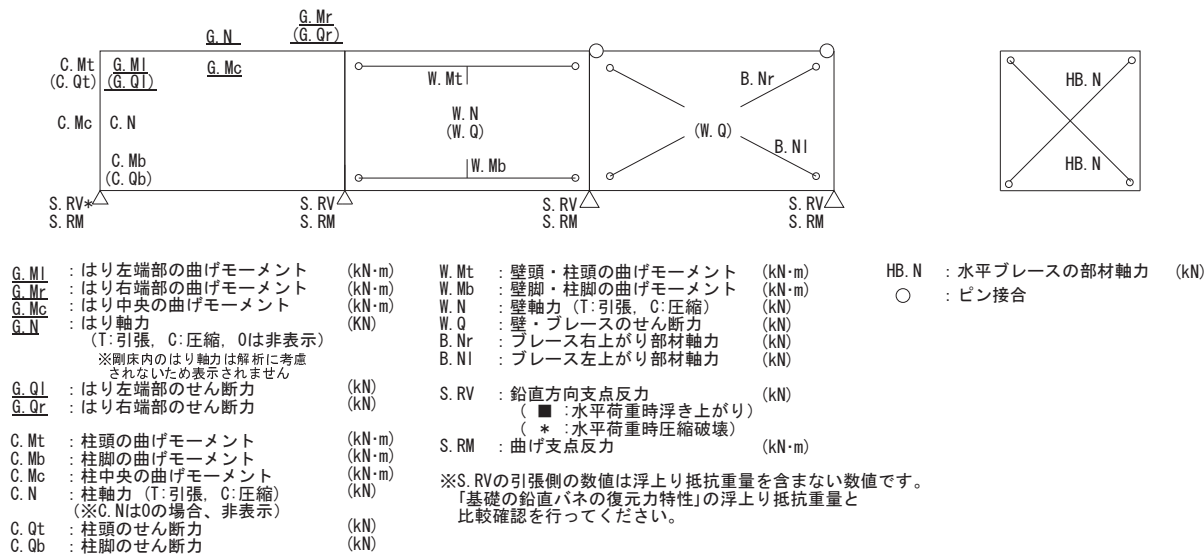

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

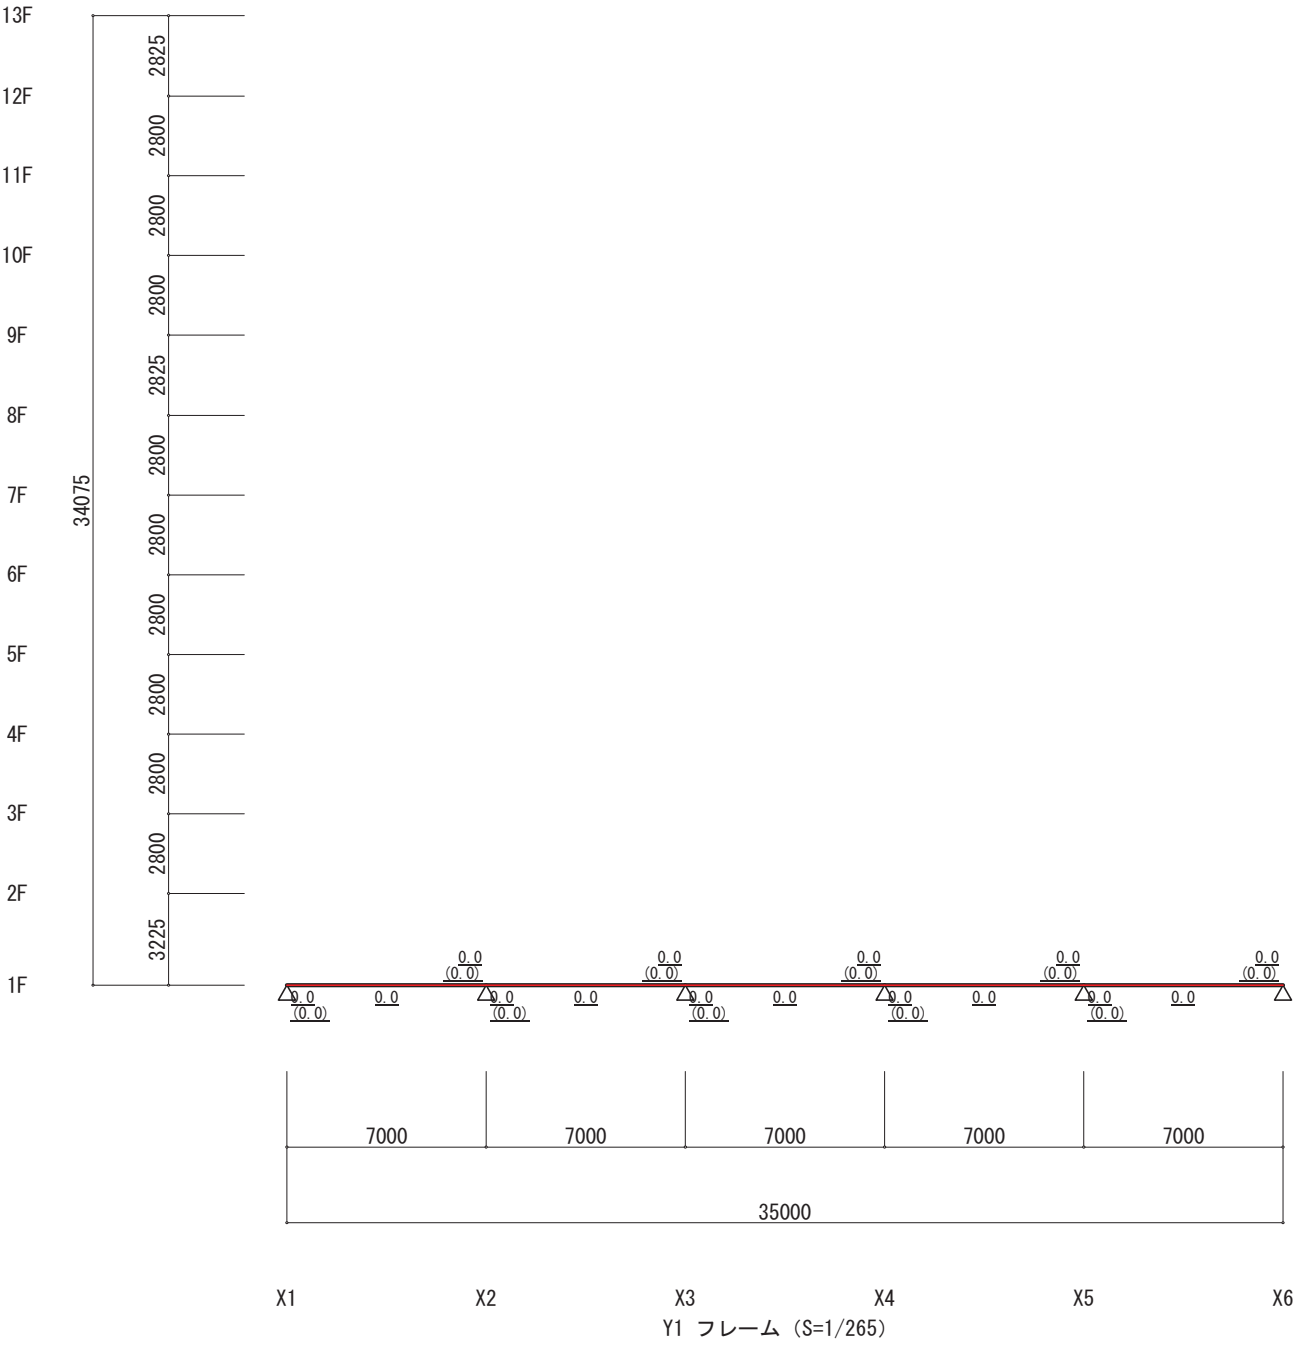

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

						263.4 (90.4)					275.1 (96.2)				274.1 (95.6)				270.7 (94.9)			299.3 (100.7)	
13F	34075	2825		369.7 (197.8)	53.1	661.7 (376.4)	398.2 (196.2)	61.5	670.0 (377.7)	394.9 (195.6)	60.4	667.9 (377.7)	393.8 (194.9)	61.5	676.3 (379.6)	405.5 (190.7)	53.1	299.3 (153.2)	121.5C (153.2)				
12F			2800		285.6 (137.1)	42.9	496.7 (298.0)	509.7 (124.9)	72.5	494.1 (302.6)	526.5 (128.9)	75.4	496.5 (304.7)	519.9 (127.6)	73.3	460.2 (273.1)	483.0 (125.7)	42.9	263.7 (118.7)	114.3C (118.7)			
11F					371.3 (176.3)	41.3	633.3 (369.8)	584.2 (143.6)	81.7	660.0 (388.2)	592.3 (146.0)	81.3	659.9 (390.0)	586.8 (145.5)	77.7	611.8 (361.1)	484.8 (126.7)	41.3	333.5 (150.6)	76.3C (150.6)			
10F				2800		428.2 (201.4)	46.4	666.6 (370.3)	610.8 (158.7)	55.3	683.6 (384.7)	610.6 (159.5)	52.3	684.2 (386.3)	610.2 (159.0)	53.8	669.7 (376.6)	566.5 (148.6)	46.4	385.6 (173.9)	17.4T (173.9)		
9F		2825				414.1 (236.1)	46.3	698.5 (470.0)	611.4 (160.8)	48.7	731.4 (500.4)	610.9 (160.7)	48.6	727.1 (499.9)	610.7 (160.6)	48.7	695.3 (471.7)	566.9 (148.8)	46.3	373.1 (211.7)	161.0T (211.7)		
8F			2800			511.6 (298.8)	43.5	954.3 (590.1)	906.2 (243.9)	52.5	1025.0 (638.8)	906.0 (243.9)	52.5	1022.0 (639.1)	905.9 (243.8)	52.5	952.3 (594.8)	788.7 (212.9)	43.5	476.8 (276.0)	236.7T (276.0)		
7F					2800		440.0 (277.8)	43.7	886.1 (578.8)	906.3 (243.9)	52.5	943.6 (621.8)	906.0 (243.9)	52.4	939.4 (621.4)	905.9 (243.8)	52.5	876.1 (578.6)	788.4 (212.8)	43.7	405.0 (255.2)	366.6T (255.2)	
6F				2800			426.8 (286.1)	43.8	850.8 (587.6)	908.2 (243.8)	54.8	909.8 (628.9)	908.5 (243.9)	54.9	906.6 (625.9)	908.6 (243.9)	54.8	844.1 (582.4)	789.1 (213.0)	43.8	392.0 (262.7)	491.8T (262.7)	
5F		2800					390.3 (287.4)	43.8	790.8 (555.6)	908.3 (243.8)	54.9	856.0 (598.7)	908.5 (243.9)	54.9	861.3 (602.5)	908.6 (243.9)	54.9	801.3 (563.2)	789.1 (213.0)	43.8	358.1 (263.7)	625.6T (263.7)	
4F			2800				349.9 (331.4)	43.8	820.3 (709.1)	908.3 (243.8)	54.9	886.6 (744.1)	908.5 (243.9)	54.9	881.5 (724.6)	908.6 (243.9)	54.9	812.5 (666.5)	789.3 (213.0)	43.8	321.6 (304.3)	735.8T (304.3)	
3F					2800		186.9 (168.7)	43.8	420.4 (393.6)	908.4 (243.9)	54.9	510.0 (462.0)	908.5 (243.9)	54.9	559.7 (501.1)	908.6 (243.9)	54.9	533.9 (479.8)	789.0 (212.9)	43.8	170.7 (158.7)	930.0T (158.7)	
2F				3225			477.2 (660.3)	43.5	901.7 (1157.3)	907.8 (243.8)	54.7	923.6 (1148.9)	908.6 (243.9)	55.0	863.7 (1062.1)	908.6 (244.0)	54.7	780.4 (963.9)	790.6 (213.4)	43.5	429.9 (615.2)	569.2T (615.2)	
1F		1393.1 (0.0)				148.5	2707.6 (0.0)	1475.5 (402.3)	67.3	1582.0 (0.0)	1440.8 (393.1)	64.8	655.6 (0.0)	1250.4 (334.1)	81.1	2149.2 (0.0)	1240.2 (399.2)	157.1	91.7 (0.0)	1554.3 (615.2)			

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力 (X 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)


			815.4 (245.6)	965.4 (284.2)	994.4 (289.2)	976.3 (286.0)	896.1 (262.5)										
13F	340.75	2825	904.0 (253.8) 545.5	44.3 1839.5 (455.8) 1185.6 (362.9)	1024.1 (284.2) 551.7 (455.8)	29.3 1995.7 (652.7) 1073.6 (600.0)	1030.4 (289.2) 151.7 (652.7)	18.0 2020.1 (661.6) 1095.6 (621.6)	1025.7 (286.0) 151.0 (661.6)	24.7 1917.9 (479.1) 1138.0 (610.5)	941.6 (262.5) 118.9 (479.1)	22.7 896.1 (13.1) 1339.6 (404.6)	286.6C (13.1)				
12F		2800	1532.4 (395.0) 979.4	75.1 1345.4 (362.9) 426.2 (395.0)	3950.3 (1041.5) 1041.5 (435.2)	2203.5 (600.0) 1034.1 (1041.5)	4426.9 (1391.3) 2379.8 (678.7)	2279.1 (621.6) 151.7 (1391.3)	4456.7 (1385.8) 2388.9 (685.2)	2233.6 (610.5) 151.0 (1385.8)	4096.9 (1048.2) 118.9 (685.2)	1492.7 (404.6) 118.9 (1048.2)	76.6 2272.7 (291.0) 1865.3 (454.0)	690.2C (291.0)			
11F		2800	1999.4 (716.1) 996.9	49.7 1572.9 (435.2) 856.3 (716.1)	4906.8 (1493.6) 2145.8 (624.0)	2399.2 (678.7) 514.0 (1493.6)	5291.8 (1672.8) 2499.9 (772.9)	2408.2 (685.2) 607.8 (1672.8)	5373.2 (1652.8) 3093.9 (772.9)	2408.4 (685.5) 291.3 (1652.8)	5157.7 (1349.5) 3268.3 (772.9)	1606.3 (454.0) 118.9 (1349.5)	17.5 3029.3 (516.1) 2208.8 (628.3)	1111.8C (516.1)			
10F		2800	2172.2 (824.1) 1018.5	6.2 2177.8 (624.0) 1365.3 (824.1)	5610.5 (1783.0) 3104.3 (624.0)	2695.6 (772.9) 814.8 (1783.0)	6018.2 (1968.7) 2714.8 (772.9)	2695.4 (772.9) 506.7 (1968.7)	6155.8 (1983.8) 3281.1 (772.9)	2695.3 (772.9) 506.7 (1983.8)	6286.5 (1872.8) 3664.9 (772.9)	2192.8 (628.3) 111.9 (1872.8)	6.2 3789.4 (932.1) 2535.1 (628.3)	1642.1C (932.1)			
9F		2825	2041.9 (962.4) 682.9	6.2 2177.8 (624.0) 676.1 (962.4)	5503.8 (2088.7) 2517.8 (724.3)	2695.6 (772.9) 356.8 (2088.7)	5916.2 (2310.9) 3254.0 (935.2)	2695.5 (772.9) 612.1 (2310.9)	6011.4 (2301.1) 3281.1 (935.2)	2695.4 (772.9) 489.9 (2301.1)	5950.4 (2066.7) 3254.2 (935.2)	2192.9 (628.3) 111.9 (2066.7)	6.2 3384.7 (961.1) 2535.1 (729.2)	2136.6C (961.1)			
8F		2800	1876.4 (1042.5) 476.9	17.5 2552.6 (724.3) 1847.3 (1042.5)	5413.2 (2282.5) 2517.9 (724.3)	3292.3 (935.2) 977.8 (2282.5)	5934.3 (2504.5) 3254.0 (935.2)	3292.4 (935.2) 1078.3 (2504.5)	6057.4 (2500.7) 3281.1 (935.2)	3292.4 (935.2) 1078.3 (2500.7)	5936.2 (2272.1) 3254.2 (935.2)	2570.1 (729.2) 111.9 (2272.1)	17.5 3204.7 (1107.8) 2535.1 (729.2)	2759.2C (1107.8)			
7F		2800	1510.3 (1097.1) 25.7	17.5 2552.9 (724.3) 574.8 (1097.1)	4832.5 (2544.7) 2838.4 (815.8)	3292.4 (935.2) 2292.6 (2544.7)	5468.3 (2947.4) 4188.3 (1189.2)	3292.4 (935.2) 1341.9 (2947.4)	5601.8 (2959.7) 4188.3 (1189.2)	3292.4 (935.2) 1085.3 (2959.7)	5398.1 (2609.9) 4188.3 (1189.2)	2569.9 (729.2) 111.9 (2609.9)	17.5 2637.8 (1160.6) 2535.1 (821.6)	3386.1C (1160.6)			
6F		2800	1310.8 (1146.3) 294.1	17.0 2872.4 (815.8) 461.5 (1146.3)	4680.2 (2772.5) 2638.5 (815.8)	4134.4 (1189.0) 3082.8 (2772.5)	5539.5 (3278.0) 4188.3 (1189.2)	4135.3 (1189.2) 3638.8 (3278.0)	5639.8 (3303.4) 4188.3 (1189.2)	4135.8 (1189.4) 3609.6 (3303.4)	5173.0 (2919.8) 4188.3 (1189.4)	2892.7 (821.6) 111.9 (2919.8)	17.0 2246.6 (1228.1) 2535.1 (821.6)	4139.8C (1228.1)			
5F		2800	973.6 (1086.1) 546.9	17.0 2872.5 (815.8) 539.1 (1086.1)	3890.3 (2953.5) 2838.4 (815.8)	4134.6 (1189.1) 3478.0 (2953.5)	4685.3 (3557.7) 4188.3 (1189.2)	4135.3 (1189.2) 3576.3 (3557.7)	4715.4 (3631.2) 4188.3 (1189.2)	4135.7 (1189.4) 3452.0 (3631.2)	4080.1 (3297.9) 4188.3 (1189.4)	2892.6 (821.6) 111.9 (3297.9)	17.0 1666.4 (1417.7) 2535.1 (821.6)	4930.2C (1417.7)			
4F		2800	805.1 (1416.5) 1178.0	17.0 2872.5 (815.8) 593.7 (1416.5)	2593.3 (3193.5) 3710.8 (1051.5)	4134.4 (1189.0) 3348.4 (3193.5)	3047.7 (3566.0) 4188.3 (1189.2)	4135.3 (1189.2) 1944.1 (3566.0)	2873.1 (3572.0) 4188.3 (1189.2)	4135.8 (1189.4) 1728.5 (3572.0)	1928.8 (3249.0) 4188.3 (1189.1)	2892.6 (821.6) 111.9 (3249.0)	17.0 555.4 (1371.6) 3798.8 (1059.9)	5750.2C (1371.6)			
3F	2800	489.1 (1539.2) 1665.7	30.0 3650.3 (1051.5) 705.3 (1539.2)	1497.7 (3397.9) 3770.8 (1095.6)	4135.8 (1189.3) 8016.4 (3397.9)	1387.8 (3865.0) 4248.0 (1233.8)	4135.2 (1189.2) 4034.1 (3865.0)	1195.6 (3915.2) 4248.0 (1233.9)	4134.8 (1189.1) 976.9 (3915.2)	699.9 (3829.7) 4250.0 (1234.1)	3679.9 (1059.9) 10023.2 (3829.7)	30.0 454.6 (2016.7) 3798.8 (1103.6)	6870.9C (2016.7)				
2F	3225	78.0 (1370.0) 2131.0	63.9 3898.6 (1095.6) 4340.1 (1370.0)	142.0 (2773.0) 4329.6 (1195.7)	4387.5 (1233.8) 4754.4T (2773.0)	796.9 (3049.7) 4814.5 (1369.4)	4388.3 (1233.9) 5714.5 (3049.7)	1129.2 (3244.5) 6360.9 (1608.2)	4388.5 (1234.1) 6360.9 (3244.5)	1846.9 (3470.6) 7443.1 (1692.1)	3926.4 (1103.6) 5529.9C (3470.6)	63.9 1393.7 (1933.4) 4511.2 (2139.4)	8808.9C (1933.4)				
1F		10632.8 (0.0)	1340.1 (1195.7)	155.1 (0.0)	5813.9 (0.0)	1771.3 (1369.4)	21.6 (0.0)	1851.9 (0.0)	5817.6 (1608.2)	188.8 (0.0)	647.2 (0.0)	1552.7 (1692.1)	230.2 (0.0)	4415.2 (0.0)	1347.1 (2139.4)	140.9 (0.0)	13236.4 (0.0)

7000	7000	7000	7000	7000
35000				


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y3 フレーム (S=1/265)

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

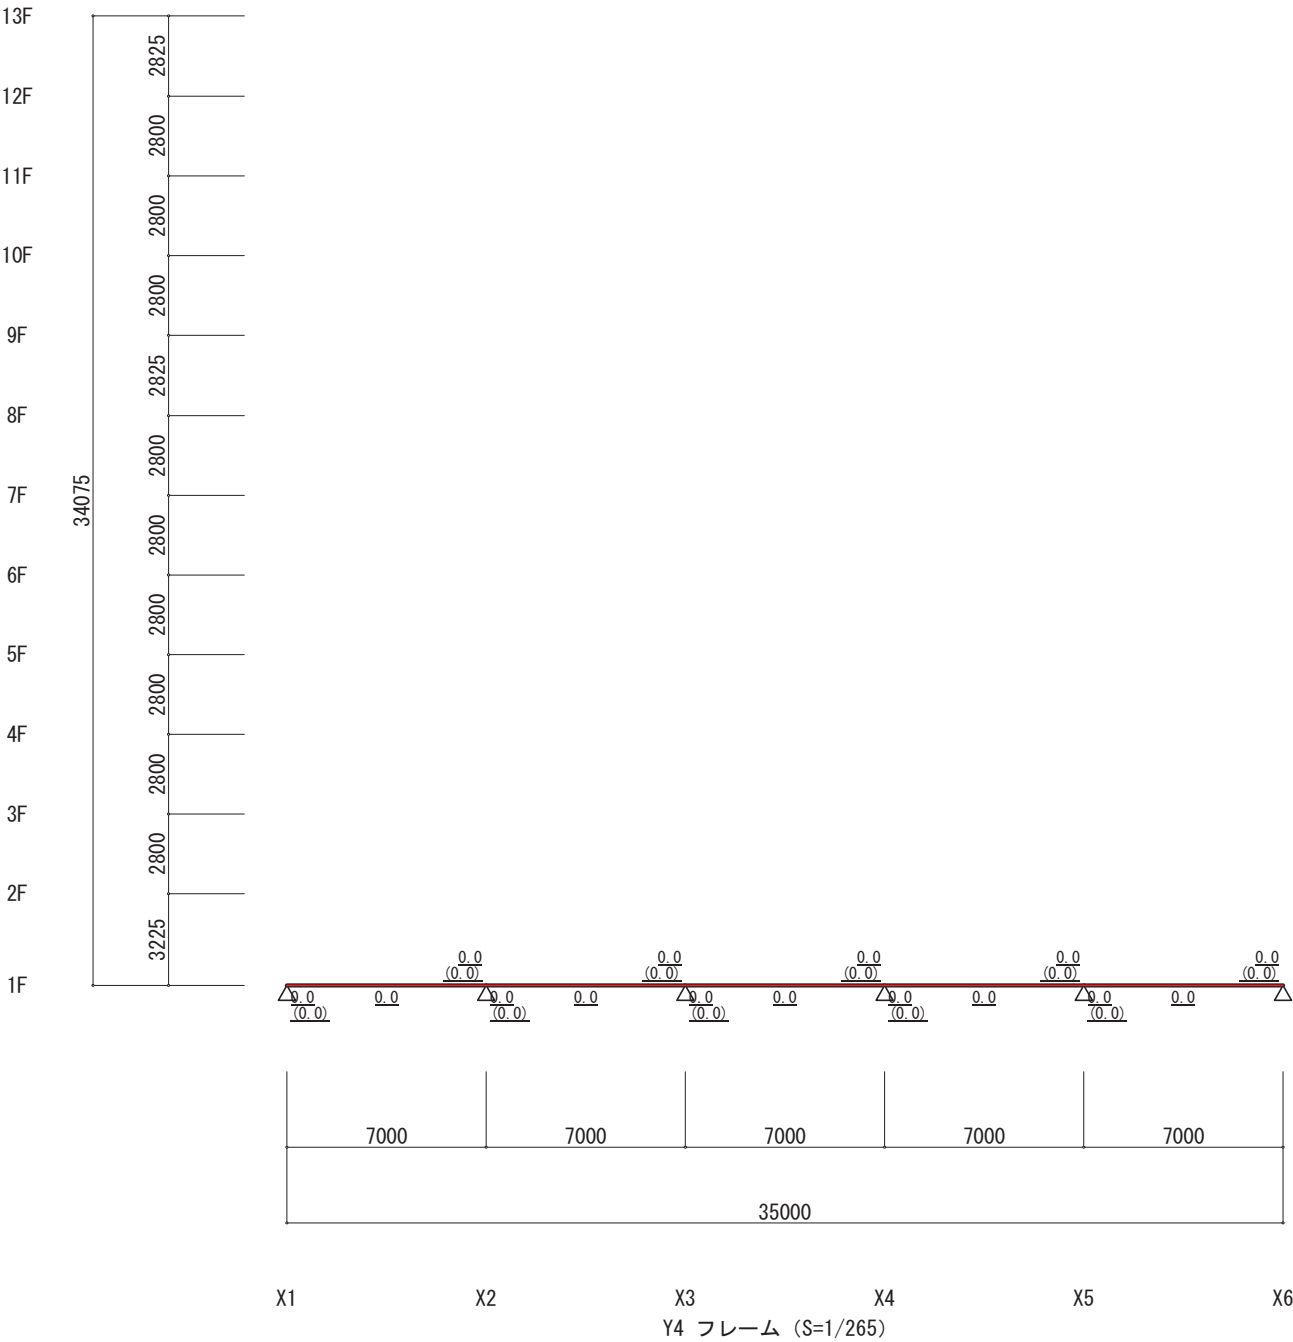

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

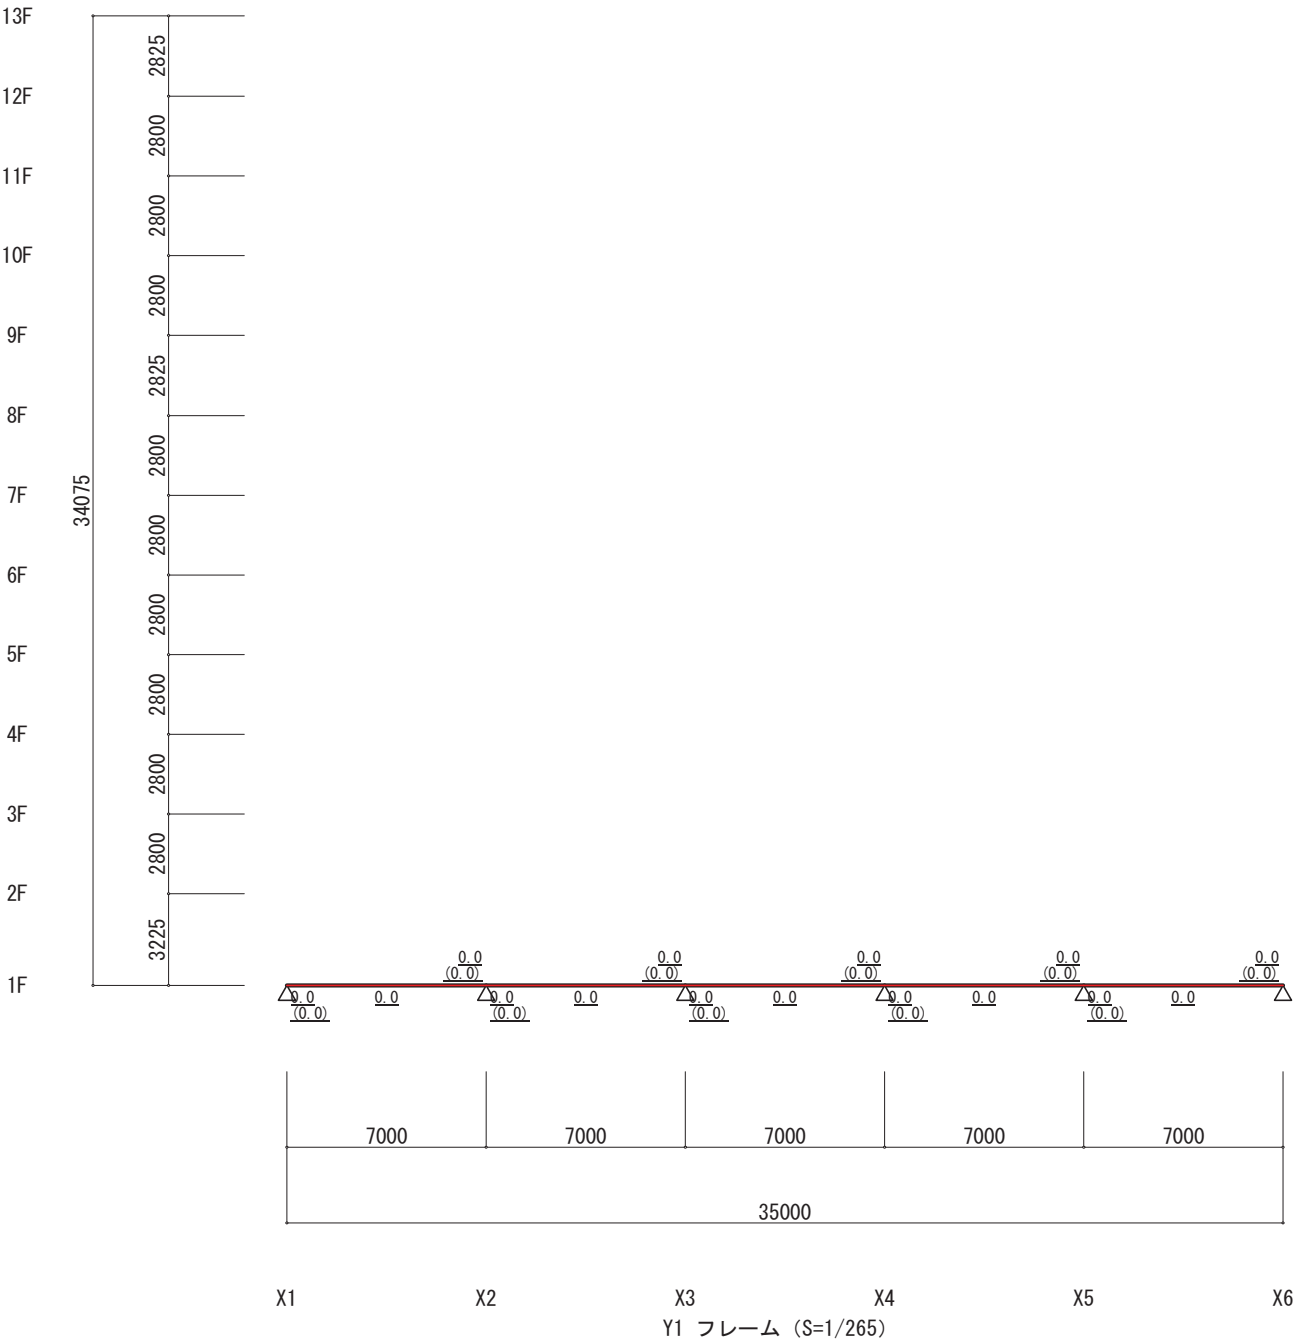

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

					405.5 (100.7)				393.8 (94.9)					394.9 (95.6)				398.2 (96.2)					369.7 (90.4)
13F	34075	2825	299.3 (153.2) 82.9	299.3 (100.7) 133.8 (153.2)	53.1	676.3 (379.6) 483.0 (125.7)	270.7 (94.9) 139.8 (379.6)	61.5	667.9 (377.7) 139.8 (127.6)	274.1 (95.6) 139.8 (377.7)	60.4	670.0 (377.7) 139.8 (128.9)	275.1 (96.2) 139.8 (377.7)	61.5	661.7 (376.4) 139.8 (124.9)	263.4 (90.4) 139.8 (376.4)	53.1	369.7 (197.8) 139.8 (123.3)	34.1T (189.0)				
12F			2800	263.7 (118.7) 97.5	397.2 (125.7) 118.3 (118.7)	42.9	460.2 (273.1) 187.1 (126.7)	373.2 (127.6) 246.1 (273.1)	73.3	496.5 (304.7) 191.8 (145.5)	375.6 (128.9) 246.1 (145.5)	75.4	494.1 (302.6) 191.8 (146.0)	364.6 (124.9) 191.8 (143.6)	72.5	496.7 (298.0) 191.8 (143.6)	388.7 (123.3) 191.8 (298.0)	42.9	285.6 (137.1) 191.8 (122.4)	101.7T (98.3)			
11F				333.5 (150.6) 122.7	402.1 (126.7) 175.4 (150.6)	41.3	611.8 (369.1) 242.7 (148.6)	431.4 (145.5) 288.5 (136.1)	77.7	659.9 (390.0) 261.9 (159.0)	429.6 (146.0) 261.9 (132.0)	81.3	660.0 (388.2) 261.9 (159.5)	420.9 (143.6) 261.9 (158.7)	81.7	633.3 (369.8) 261.9 (158.7)	386.9 (122.4) 261.9 (369.8)	41.3	371.3 (176.3) 261.9 (144.1)	129.8T (176.3)			
10F		2800		385.6 (173.9) 142.2	473.7 (148.6) 101.2 (173.9)	46.4	669.7 (376.6) 293.1 (148.8)	502.7 (159.0) 384.9 (376.6)	53.8	684.2 (386.3) 293.1 (160.6)	505.9 (159.5) 293.1 (386.3)	52.3	683.6 (384.7) 293.1 (160.7)	500.1 (158.7) 293.1 (384.7)	55.3	666.6 (370.3) 293.1 (160.8)	457.8 (144.1) 293.1 (370.3)	46.4	428.2 (201.4) 293.1 (143.9)	142.3T (201.4)			
9F			2825	373.1 (211.7) 74.1	474.4 (148.8) 181.0 (211.7)	46.3	695.3 (471.7) 224.9 (212.9)	513.3 (160.6) 388.0 (471.7)	48.7	727.1 (499.9) 224.9 (243.8)	513.7 (160.7) 388.0 (499.9)	48.6	731.4 (500.4) 388.0 (243.9)	513.9 (160.8) 388.0 (500.4)	48.7	698.5 (470.0) 388.0 (243.9)	457.4 (143.9) 388.0 (470.0)	46.3	414.1 (236.1) 388.0 (206.0)	193.7T (236.1)			
8F				2800	476.8 (276.0) 90.4	701.8 (212.9) 488.9 (276.0)	43.5	952.3 (594.8) 357.5 (212.8)	800.9 (243.8) 496.4 (594.8)	52.5	1022.0 (639.1) 388.1 (243.8)	801.1 (243.9) 496.4 (639.1)	52.5	1025.0 (638.8) 496.4 (243.9)	801.2 (243.9) 496.4 (638.8)	52.5	954.3 (590.1) 496.4 (243.9)	677.4 (206.0) 496.4 (590.1)	43.5	511.6 (298.8) 496.4 (206.1)	266.7T (298.8)		
7F		2800			405.0 (255.2) 47.7	701.0 (212.8) 308.8 (255.2)	43.7	876.1 (578.6) 297.3 (213.0)	800.8 (243.8) 503.5 (578.6)	52.5	939.4 (621.4) 437.9 (243.9)	801.1 (243.9) 503.5 (621.4)	52.4	943.6 (621.8) 503.5 (243.9)	801.2 (243.9) 503.5 (621.8)	52.5	886.1 (578.8) 503.5 (243.8)	677.8 (206.1) 503.5 (578.8)	43.7	440.0 (277.8) 503.5 (206.0)	366.6T (277.8)		
6F			2800		392.0 (262.7) 24.2	701.5 (213.0) 343.8 (262.7)	43.8	844.1 (582.4) 261.3 (213.0)	799.0 (243.9) 537.7 (582.4)	54.8	906.6 (625.9) 368.9 (243.9)	798.6 (243.9) 537.7 (625.9)	54.9	909.8 (628.9) 368.9 (243.9)	798.5 (243.8) 368.9 (628.9)	54.8	850.8 (587.6) 368.9 (243.8)	677.0 (206.0) 368.9 (587.6)	43.8	426.8 (286.1) 368.9 (206.0)	425.2T (286.1)		
5F				2800	358.1 (263.7) 11.1	701.6 (213.0) 380.8 (263.7)	43.8	801.3 (563.2) 238.5 (213.0)	798.9 (243.9) 577.1 (563.2)	54.9	861.3 (602.5) 251.2 (243.9)	798.7 (243.9) 577.1 (602.5)	54.9	856.0 (598.7) 251.2 (243.9)	798.6 (243.8) 251.2 (598.7)	54.9	790.8 (555.6) 251.2 (243.8)	677.0 (206.0) 251.2 (555.6)	43.8	390.3 (287.4) 251.2 (205.9)	468.3T (287.4)		
4F		2800			321.6 (304.3) 104.5	701.8 (213.0) 530.8 (304.3)	43.8	812.5 (666.5) 145.7 (212.9)	798.8 (243.9) 613.1 (666.5)	54.9	881.5 (724.6) 156.9 (243.9)	798.6 (243.9) 613.1 (724.6)	54.9	886.6 (744.1) 156.9 (243.9)	798.6 (243.8) 156.9 (744.1)	54.9	820.3 (709.1) 156.9 (243.9)	676.8 (205.9) 156.9 (709.1)	43.8	349.9 (331.4) 156.9 (206.0)	506.6T (331.4)		
3F			2800		170.7 (158.7) 51.5	701.3 (212.9) 380.0 (158.7)	43.8	533.9 (479.8) 55.4 (213.4)	798.7 (243.9) 483.3 (479.8)	54.9	559.7 (501.1) 58.6 (244.0)	798.7 (243.9) 483.3 (501.1)	54.9	510.0 (462.0) 49.7 (243.9)	798.6 (243.9) 49.7 (462.0)	54.9	420.4 (393.6) 49.7 (243.8)	677.2 (206.0) 49.7 (393.6)	43.8	186.9 (168.7) 49.7 (205.5)	533.7T (168.7)		
2F				3225	429.9 (615.2) 562.2	703.6 (213.4) 569.2T 1554.3 (615.2)	43.5	780.4 (963.9) 774.0 1240.2 (963.9)	799.3 (244.0) 1180.9T 2328.3 (963.9)	54.7	863.7 (1062.1) 849.0 1250.4 (1062.1)	798.5 (243.9) 48.5C 2561.6 (1062.1)	55.0	923.6 (1148.9) 929.0 1440.8 (1148.9)	798.5 (243.8) 1954.1C 2781.7 (243.8)	54.7	901.7 (1157.3) 964.5 1475.5 (1157.3)	675.6 (205.5) 2790.4C 2830.7 (1157.3)	43.5	477.2 (660.3) 587.5 1652.2 (660.3)	263.5T (660.3)		
1F	91.7 0.0	554.3 (399.2)			157.1	2149.2 0.0	1088.2 (334.1)	81.1	655.6 0.0	311.2 (393.1)	64.8	1582.1 0.0	1340.9 (402.3)	67.3	2707.6 0.0	1355.2 (429.6)	148.5	1393.1 0.0					

7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		941.6 (262.5)		1025.7 (286.0)		1030.4 (289.2)		1024.1 (284.2)		904.0 (245.6)										
13F	340.75	2825	896.1 (13.1) 914.6	22.7	1917.9 (479.1) 1492.2 (13.1)	976.3 (286.0) 1118.9 (479.1)	24.7	2020.1 (661.6) 1083.8 (610.5)	994.4 (289.2) 1001.0 (661.6)	18.0	1995.7 (652.7) 1073.7 (652.7)	965.4 (284.2) 988.7 (600.0)	29.3	1839.5 (455.8) 1839.5 (455.8)	815.4 (245.6) 844.3 (455.8)	44.3	904.0 (253.8) 935.2 (362.9)	172.3T (253.8)		
12F			2800	2272.7 (291.0) 1865.3	76.6	4096.9 (1048.2) 1606.3 (291.0)	2039.6 (610.5) 386.9 (1048.2)	97.0	4456.7 (1385.8) 2318.8 (685.5)	2072.0 (621.6) 188.1 (685.5)	103.5	4426.9 (1391.3) 2408.3 (685.5)	1996.6 (600.0) 531.6 (1391.3)	103.4	3950.3 (1041.5) 2389.2 (678.7)	1195.1 (362.9) 1834.8 (1041.5)	75.1	1532.4 (395.0) 1572.9 (435.2)	481.2T (395.0)	
11F				2800	3029.3 (516.1) 2306.8	17.5	5157.7 (1349.5) 1584.3 (516.1)	2388.6 (685.5) 2182.8 (628.3)	9.9	5373.2 (1652.8) 2899.3 (772.9)	2388.2 (685.5) 291.3 (1652.8)	10.0	5291.8 (1672.8) 2899.3 (772.9)	2352.0 (678.7) 607.8 (1672.8)	23.6	4906.8 (1493.6) 2899.3 (772.9)	1473.5 (435.2) 924.0 (1493.6)	49.7	1999.4 (716.1) 2177.8 (624.0)	931.3T (716.1)
10F					2800	3789.4 (932.1) 2484.4	6.2	6286.5 (1872.8) 1179.4 (932.1)	2714.7 (772.9) 1042.7 (1872.8)	9.7	6155.8 (1883.8) 2899.3 (772.9)	2714.8 (772.9) 801.2 (1883.8)	9.7	6018.2 (1868.7) 2685.9 (772.9)	2714.9 (772.9) 505.1 (1868.7)	9.7	5610.5 (1783.0) 2685.9 (772.9)	2190.2 (624.0) 802.8 (1783.0)	6.2	2172.2 (824.1) 1018.9 (624.0)
9F		2825				3384.7 (961.1) 2027.2	6.2	5950.4 (2066.7) 669.6 (961.1)	2714.7 (772.9) 3910.1 (729.3)	9.7	6011.4 (2301.1) 3292.2 (935.2)	2714.9 (772.9) 489.1 (2301.1)	9.7	5916.2 (2310.9) 3292.2 (935.2)	2714.9 (772.9) 612.0 (2310.9)	9.7	5503.8 (2088.7) 3292.2 (935.2)	2190.1 (624.0) 396.8 (2088.7)	6.2	2041.9 (962.4) 2552.6 (724.3)
8F			2800			3204.7 (1107.8) 1653.9	17.5	5936.2 (2272.1) 2589.9 (729.2)	3254.2 (935.2) 425.8 (2272.1)	19.1	6057.4 (2500.7) 3292.2 (935.2)	3254.1 (935.2) 834.4 (2500.7)	19.1	5934.3 (2504.5) 3292.2 (935.2)	3254.0 (935.2) 1078.3 (2504.5)	19.1	5413.2 (2282.5) 3292.2 (935.2)	2517.6 (724.3) 3292.2 (2282.5)	17.5	1876.4 (1042.5) 2552.6 (724.3)
7F				2800		2637.8 (1160.6) 1012.9	17.5	5398.1 (2609.9) 612.0 (1160.6)	3254.1 (935.2) 1809.7 (2609.9)	19.1	5601.8 (2959.7) 4138.3 (1189.4)	3254.1 (935.2) 4135.3 (2959.7)	19.1	5468.3 (2947.4) 4135.3 (1189.2)	3254.1 (935.2) 2784.5 (2947.4)	19.1	4832.5 (2544.7) 2784.5 (1189.2)	2517.9 (724.3) 2282.2 (2544.7)	17.5	1510.3 (1097.1) 2872.4 (815.8)
6F					2800	2246.6 (1228.1) 527.2	17.0	5173.0 (2919.8) 1085.3 (1228.1)	4190.1 (1189.4) 3602.5 (2919.8)	27.2	5639.8 (3303.4) 4138.3 (1189.4)	4188.3 (1189.2) 3609.8 (3303.4)	27.0	5539.5 (3278.0) 4135.3 (1189.2)	4188.7 (1189.0) 3638.8 (3278.0)	27.2	4680.2 (2772.5) 4135.3 (1189.1)	2838.4 (815.8) 3638.8 (2772.5)	17.0	1310.8 (1146.3) 2872.4 (815.9)
5F		2800				1666.4 (1417.7) 318.3	17.0	4080.1 (3297.9) 2882.8 (1417.7)	4190.0 (1189.4) 5154.8 (3297.9)	27.1	4715.4 (3631.2) 4138.3 (1189.4)	4189.3 (1189.2) 4542.0 (3631.2)	27.0	4685.3 (3557.7) 4135.3 (1189.2)	4188.8 (1189.1) 5276.3 (3557.7)	27.1	3890.3 (2953.5) 4134.4 (1189.0)	2838.5 (815.9) 4379.5 (2953.5)	17.0	973.6 (1086.1) 2872.4 (815.8)
4F			2800			555.5 (1371.6) 1364.8	17.0	1928.8 (3249.0) 2619.7 (1371.6)	4190.2 (1189.4) 4188.7 (3249.0)	27.2	2873.1 (3572.0) 4138.3 (1189.1)	4189.3 (1189.2) 4542.0 (3572.0)	27.0	3047.7 (3566.0) 4135.3 (1189.2)	4188.7 (1189.0) 6937.8 (3566.0)	27.2	2593.3 (3193.5) 4135.3 (1189.3)	2838.4 (815.8) 4379.5 (3193.5)	17.0	805.1 (1416.5) 2872.4 (815.8)
3F				2800		454.6 (2016.7) 2368.8	30.0	700.0 (3829.7) 3926.2 (1103.6)	4188.7 (1189.1) 10023.2 (3829.7)	26.9	1195.6 (3915.2) 4388.5 (1234.1)	4189.3 (1189.2) 4542.0 (3915.2)	27.0	1387.8 (3865.0) 4388.5 (1233.9)	4189.6 (1189.3) 9434.2 (3865.0)	26.9	1497.7 (3397.9) 4387.5 (1233.8)	3710.3 (1051.5) 8016.4 (3397.9)	30.0	489.1 (1539.2) 3898.6 (1095.6)
2F					3225	1393.7 (1933.4) 4511.2	63.9	1846.9 (3470.5) 7443.1 (2139.4)	4250.0 (1234.1) 5529.8 (3470.5)	69.3	1129.1 (3244.5) 6152.6 (1692.1)	4249.2 (1233.9) 6152.6 (3244.5)	69.5	796.9 (3049.7) 5817.6 (1608.2)	4249.0 (1233.8) 10632.1 (3049.7)	69.3	142.0 (2773.0) 4771.3 (1369.4)	3770.8 (1095.6) 8801.1 (2773.0)	63.9	78.1 (1370.0) 4340.0 (1195.7)
1F		3225				13236.2 (0.0)	140.9	4415.2 (0.0)	5692.3 (1692.1)	230.2	647.2 (0.0)	5440.0 (1608.2)	188.8	1851.8 (0.0)	4814.5 (1369.4)	21.6	5814.0 (0.0)	4029.8 (1195.7)	155.1	10632.8 (0.0)


7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

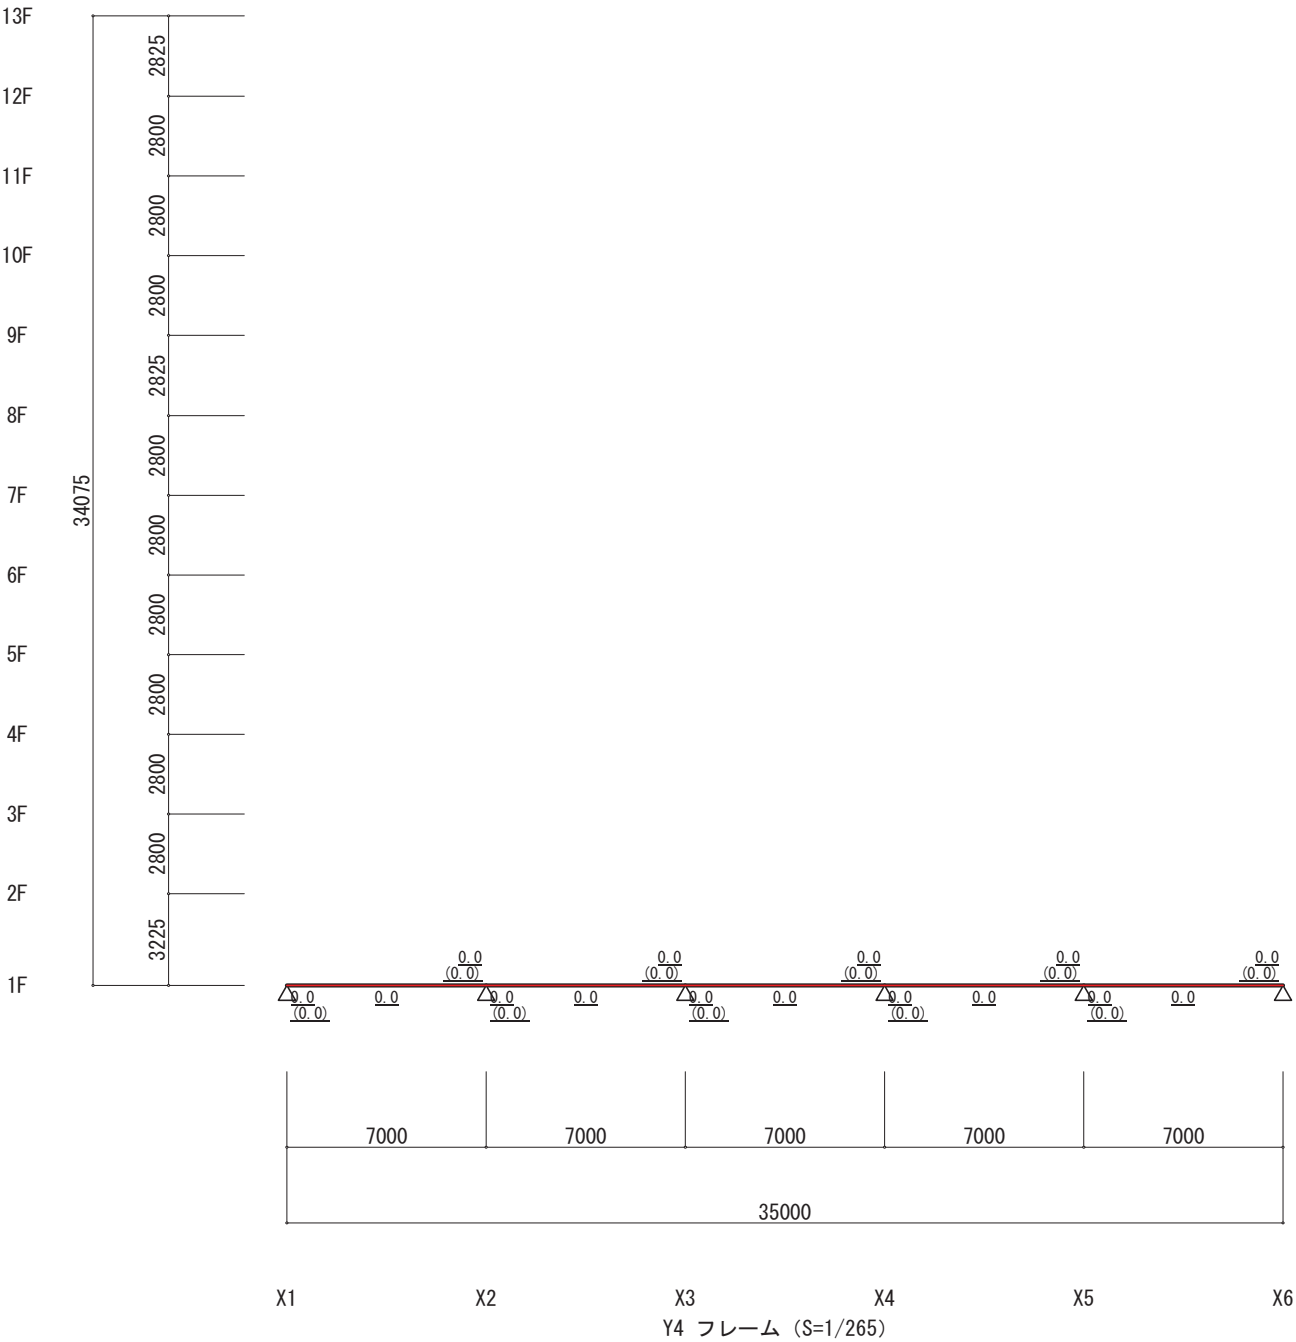


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

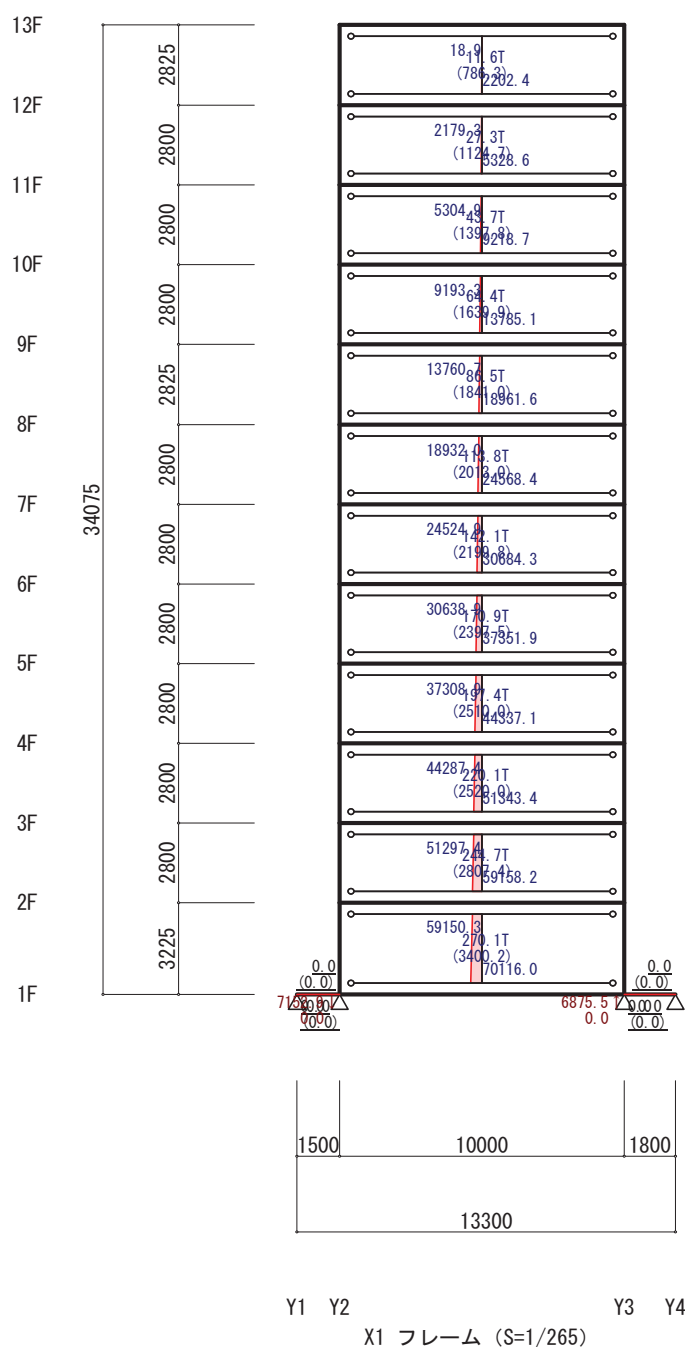


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

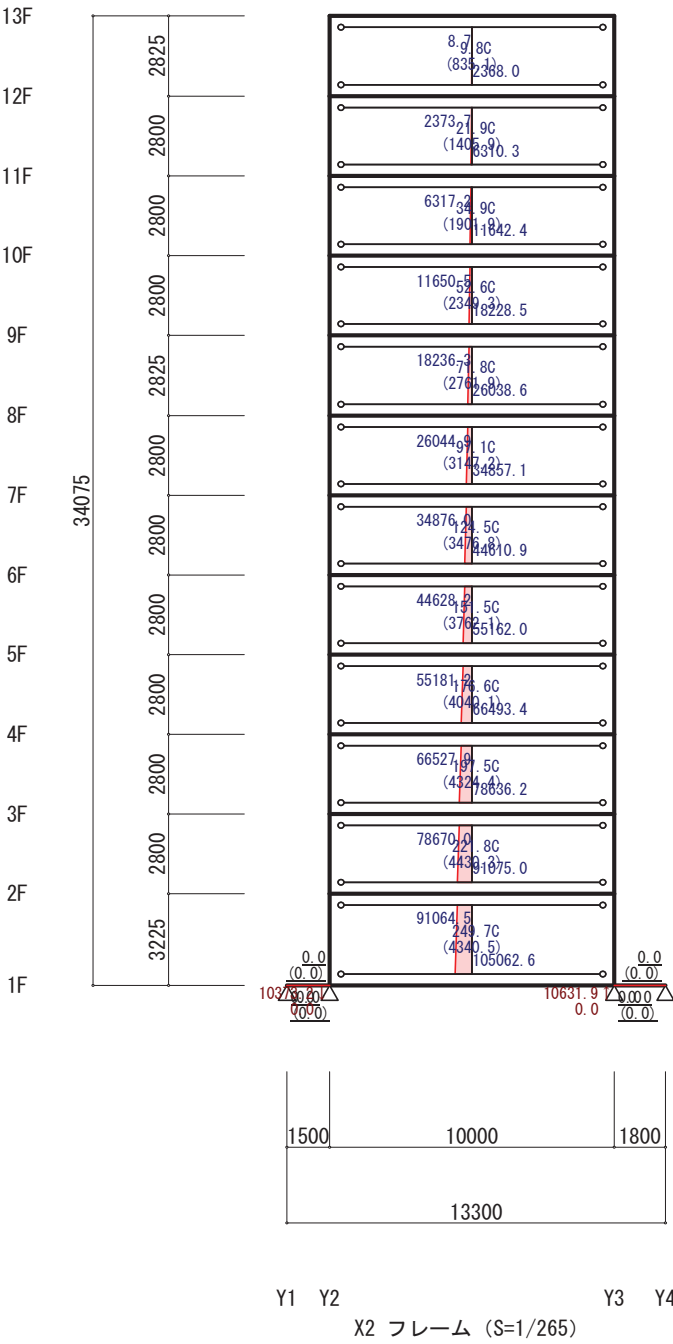


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

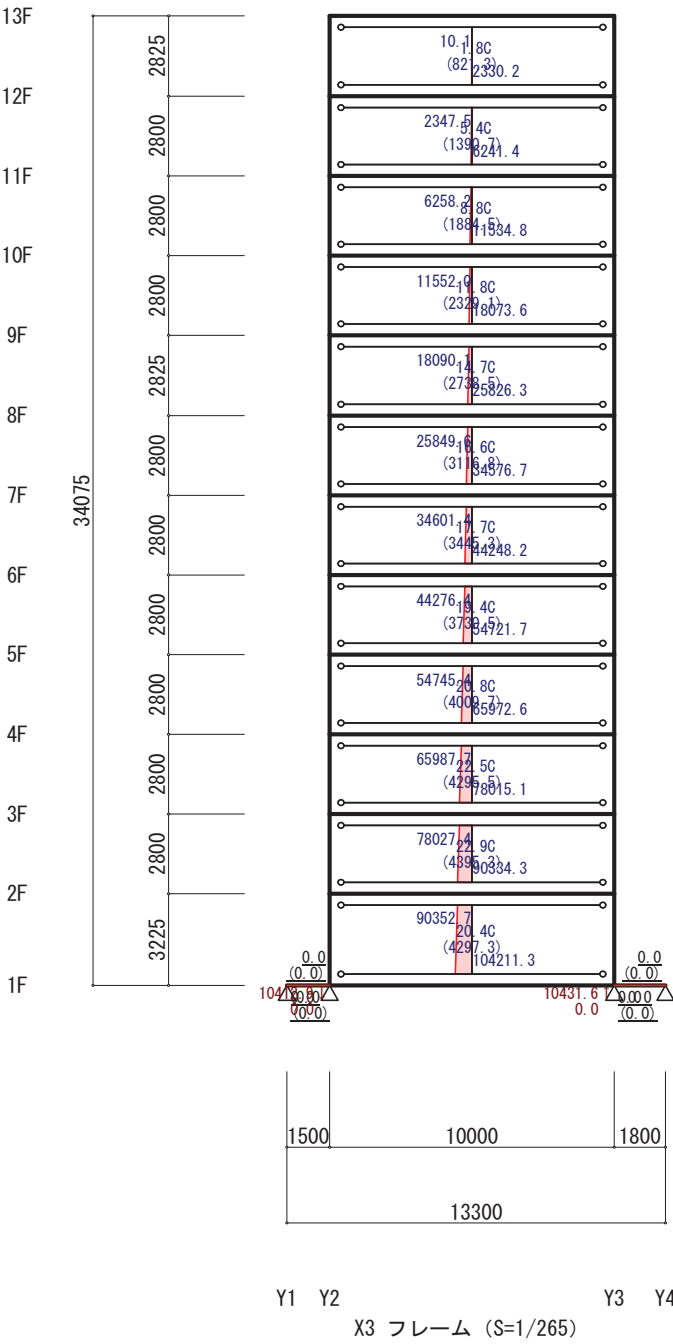


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

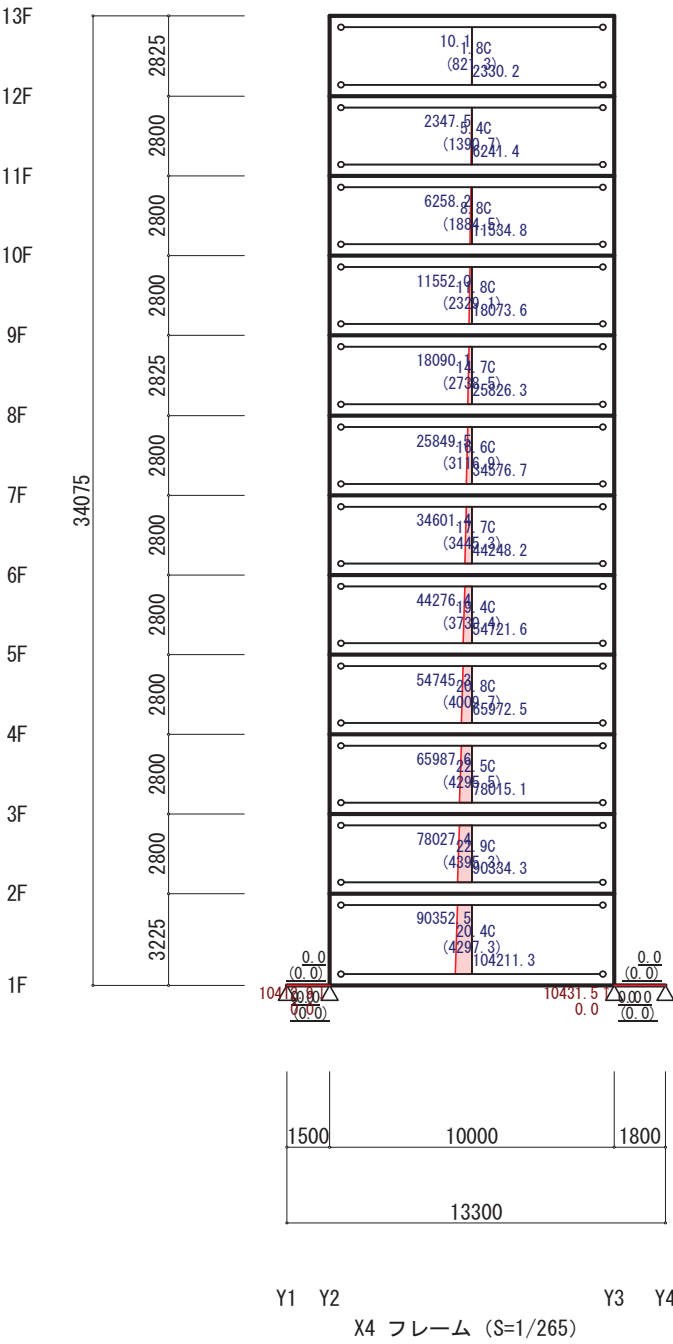


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

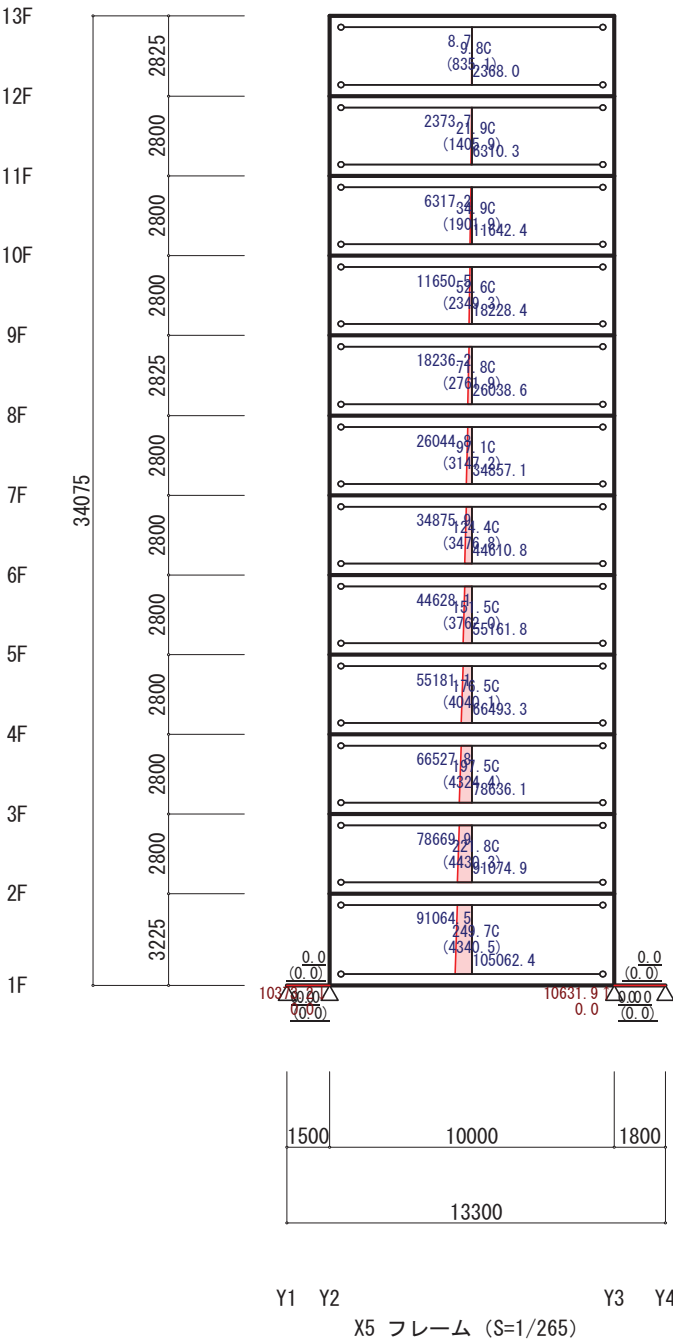


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

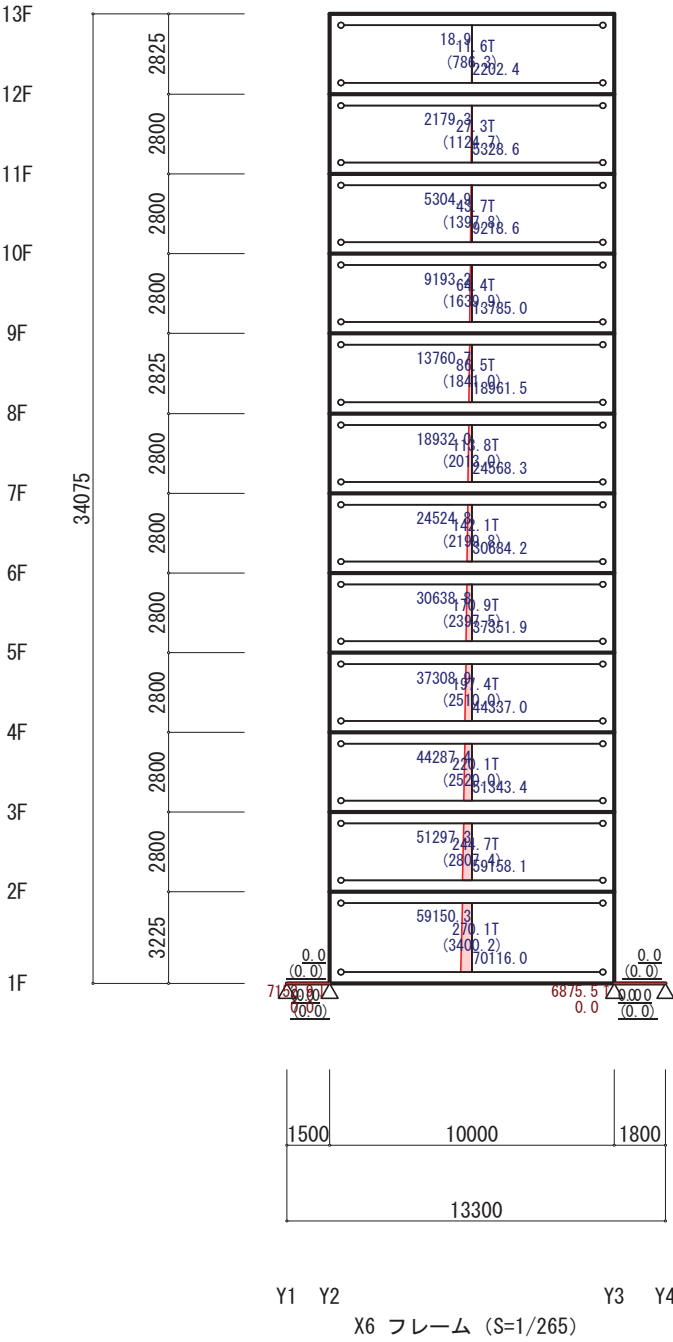


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

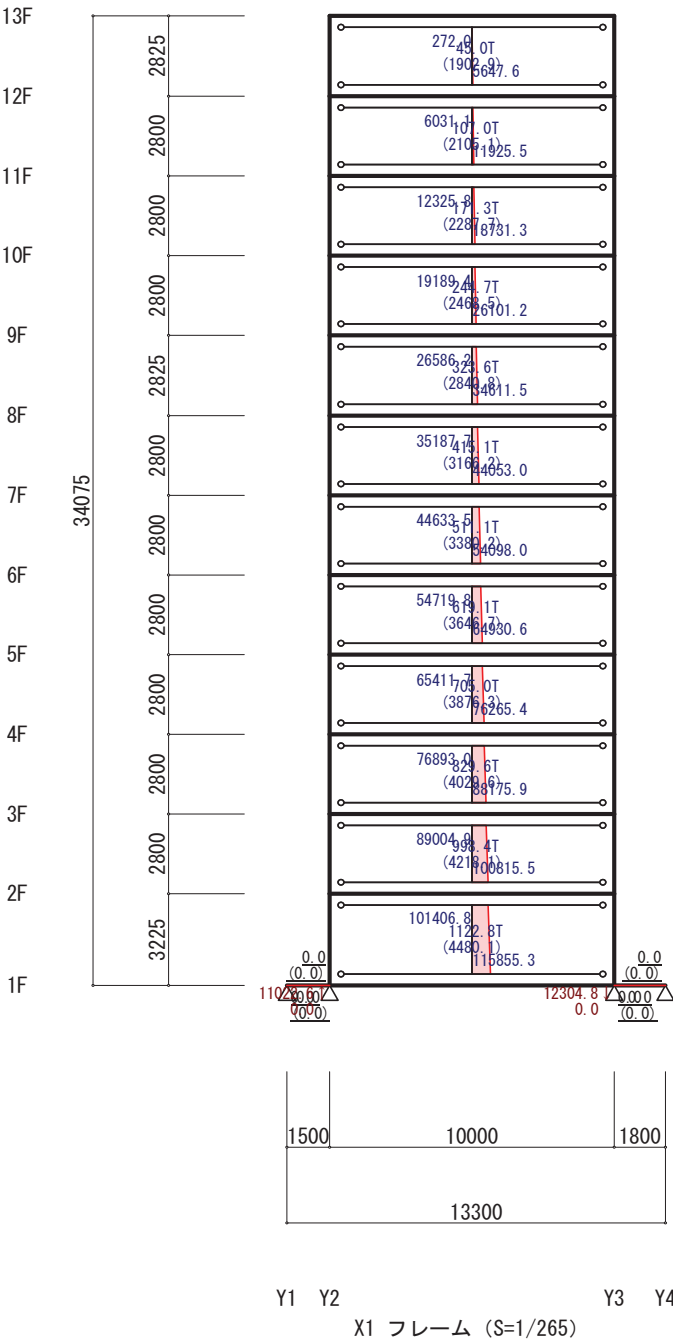


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

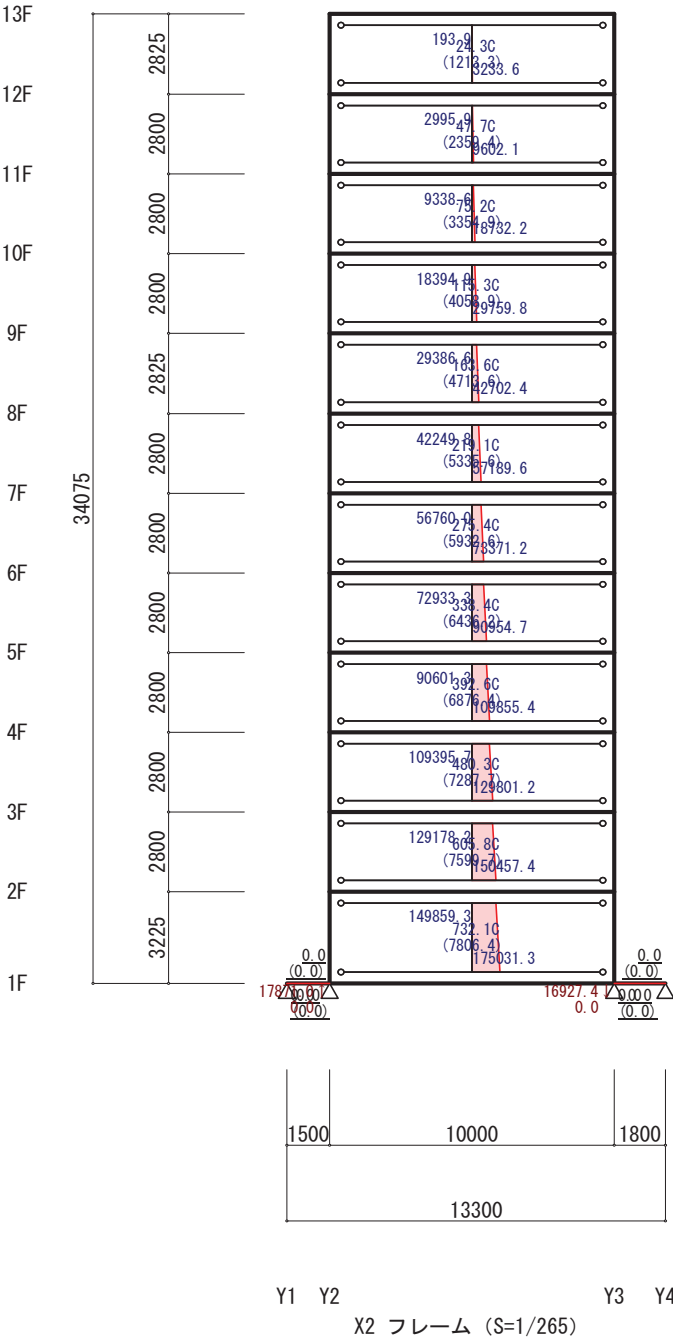


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

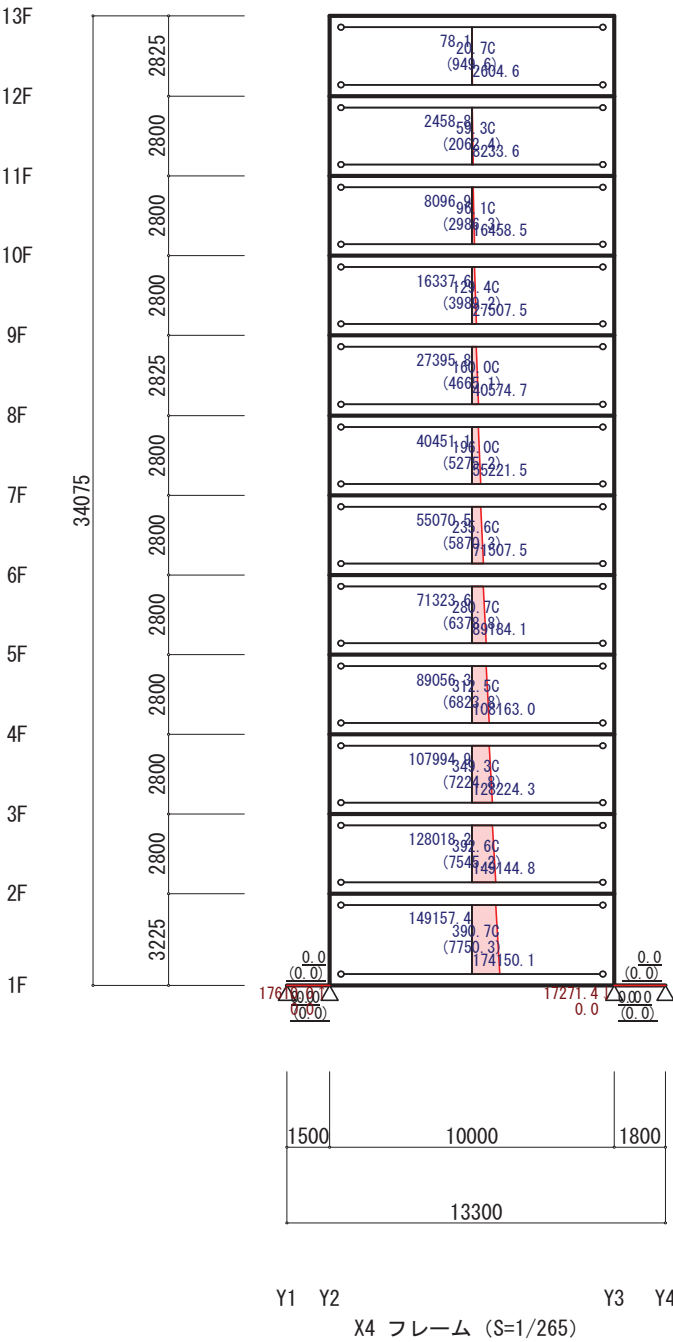


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

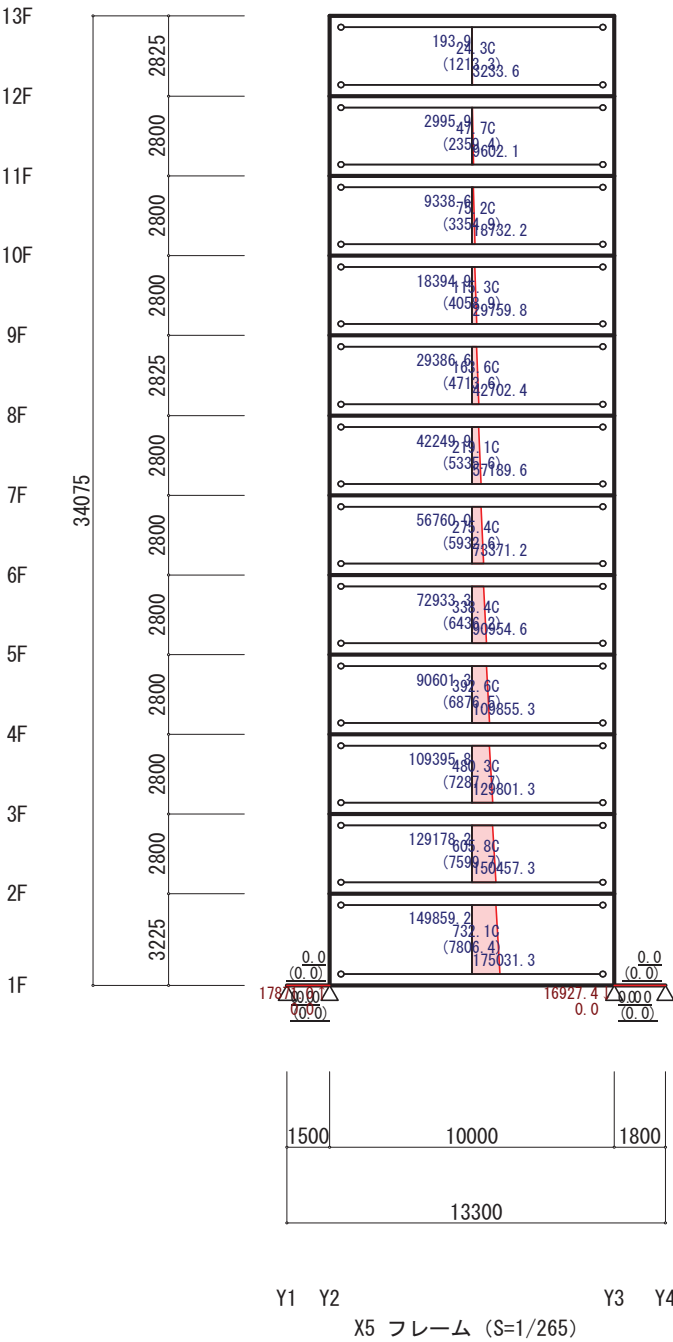


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

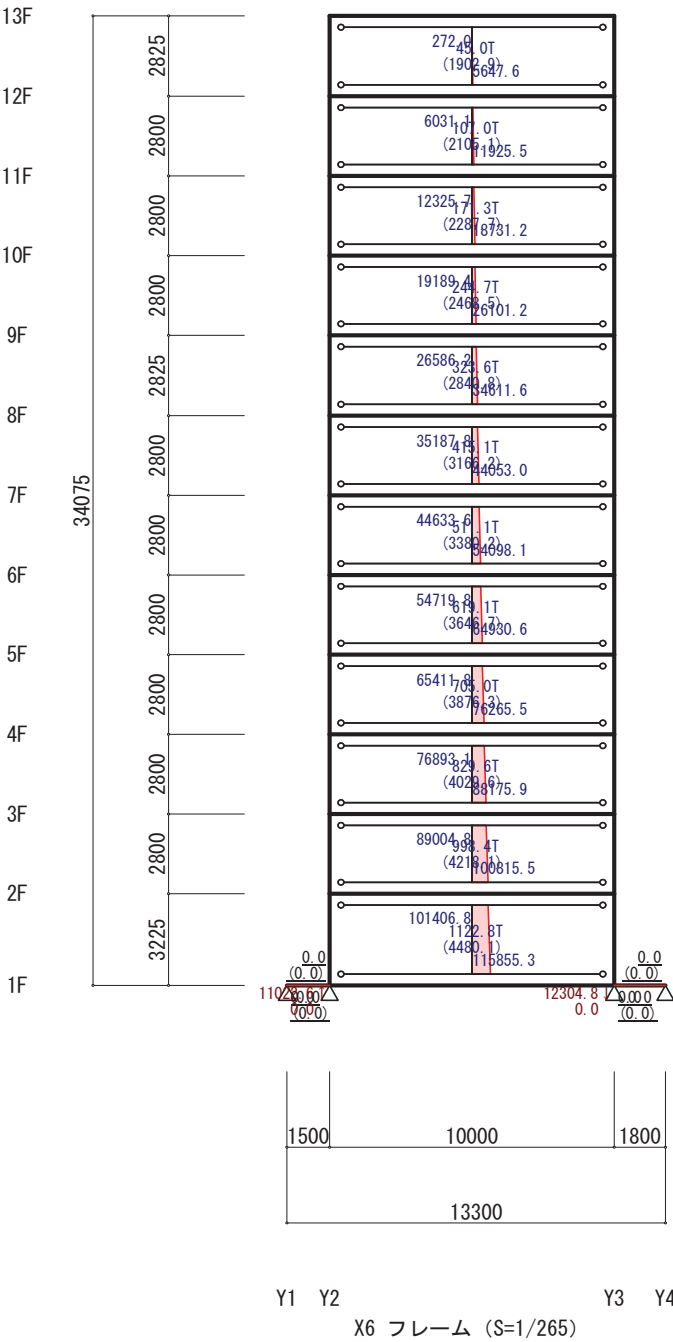

U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

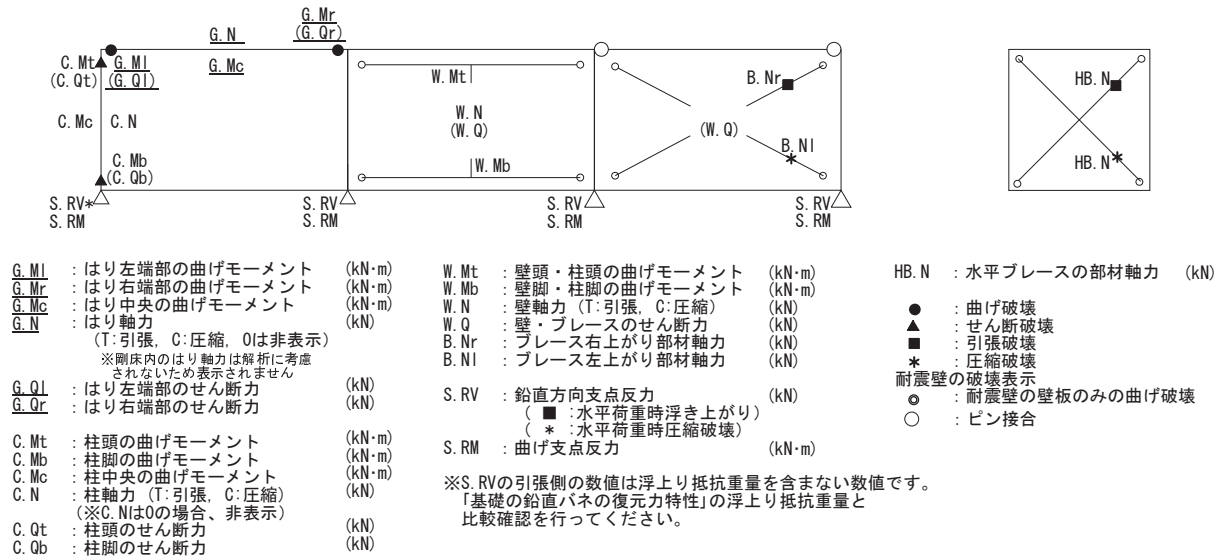

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

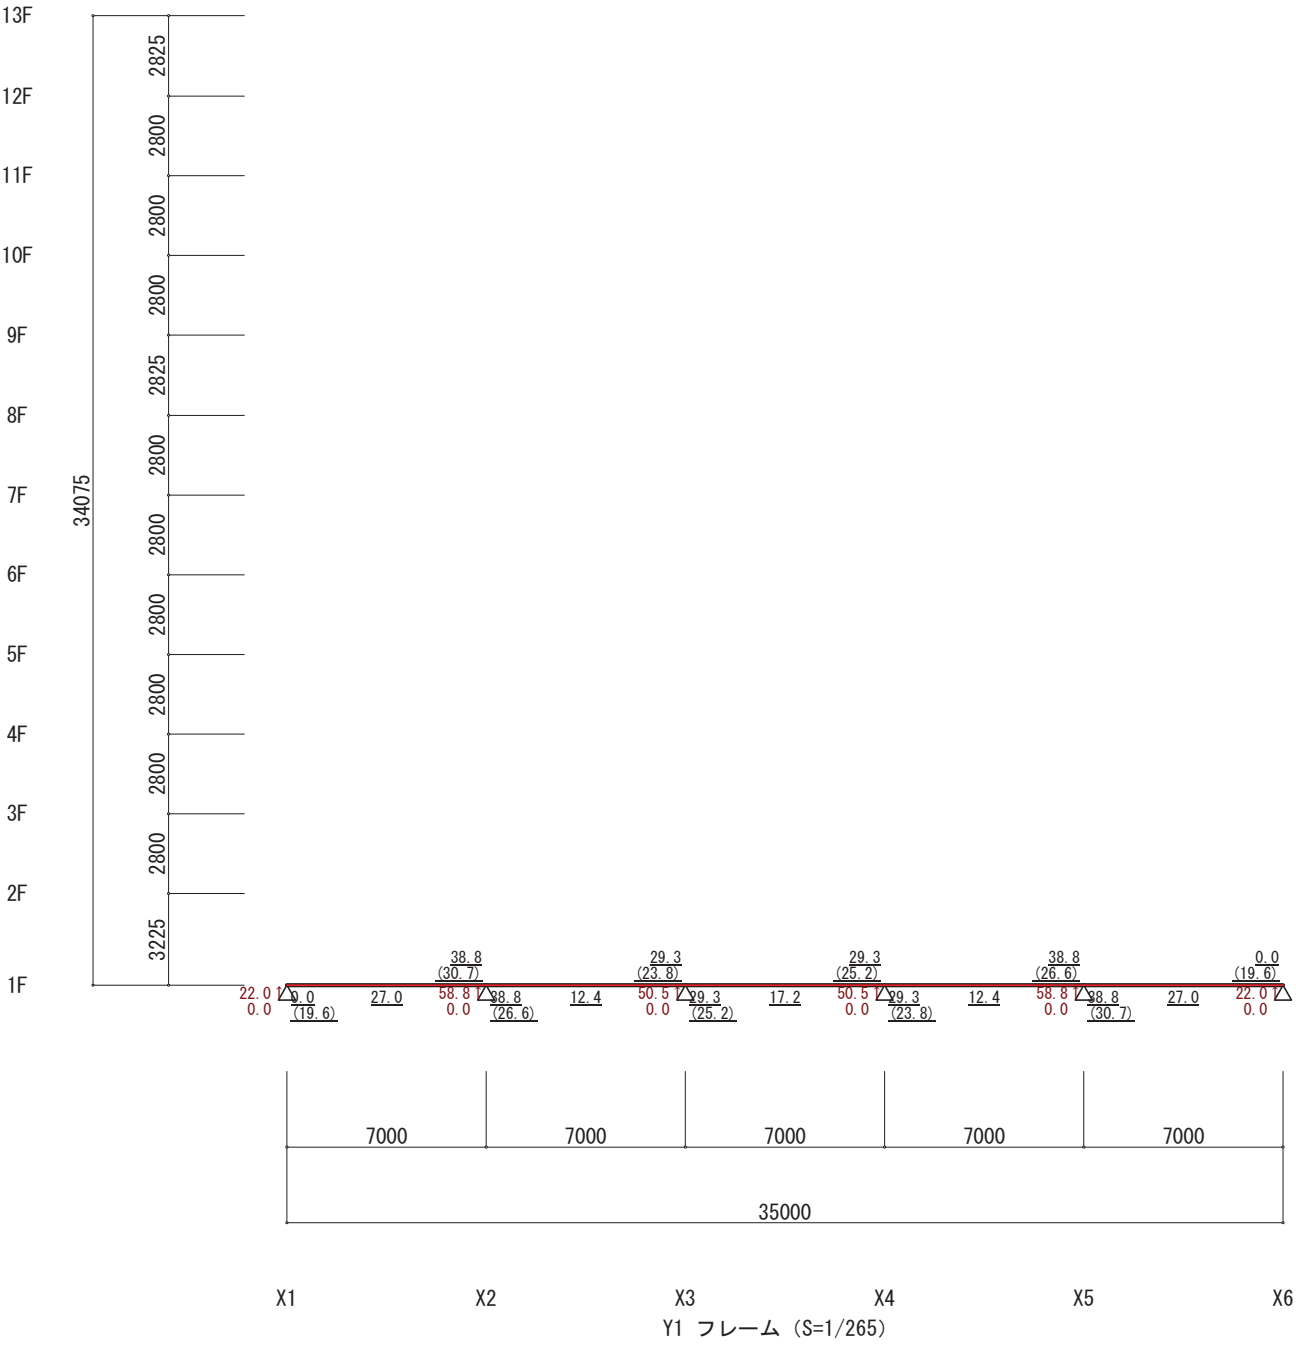

考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

			333.6 (191.2)		333.6 (191.2)		333.6 (191.2)		333.6 (191.2)		333.6 (191.2)		333.6 (191.2)	
34075	2825	231.9 (145.1)	278.1 (145.1)	119.5 (72.3)	545.6 (379.4)	278.1 (145.1)	119.5 (72.3)	545.6 (379.4)	278.1 (145.1)	119.5 (72.3)	545.6 (379.4)	278.1 (145.1)	119.5 (72.3)	323.0 (205.8)
	2800	221.1 (112.4)	370.8 (146.5)	91.5 (97.4)	389.0 (295.6)	396.3 (240.7)	124.8 (101.5)	388.7 (302.9)	410.0 (244.3)	126.9 (83.0)	389.4 (304.3)	403.4 (275.5)	125.6 (71.8)	367.9 (246.4)
	2800	282.5 (144.1)	370.8 (146.5)	91.5 (97.4)	503.8 (370.0)	463.8 (359.1)	133.4 (152.0)	524.0 (406.7)	470.9 (368.2)	133.0 (152.0)	523.5 (406.7)	465.4 (360.9)	129.4 (97.5)	485.5 (370.0)
	2800	333.1 (169.7)	441.8 (206.7)	99.7 (40.2)	538.0 (371.3)	485.1 (354.9)	106.9 (228.7)	548.8 (384.6)	485.1 (354.9)	104.0 (244.1)	549.1 (386.4)	485.1 (375.6)	105.3 (245.2)	536.8 (375.6)
	2825	309.0 (206.0)	441.8 (198.9)	99.7 (82.4)	534.8 (470.7)	485.1 (427.4)	100.3 (296.2)	556.2 (500.3)	485.1 (427.4)	100.3 (296.2)	552.2 (499.9)	485.1 (471.1)	100.3 (296.2)	529.3 (471.1)
	2800	365.1 (266.5)	638.4 (242.2)	100.7 (85.3)	733.4 (590.5)	748.4 (615.1)	108.7 (296.2)	785.4 (638.7)	748.4 (615.1)	108.7 (296.2)	782.3 (639.2)	748.4 (594.4)	108.7 (296.2)	728.9 (594.4)
	2800	302.8 (246.3)	638.4 (242.2)	100.6 (84.2)	669.3 (578.7)	748.4 (615.1)	108.7 (296.2)	710.4 (621.8)	748.4 (615.1)	108.7 (296.2)	706.4 (621.8)	748.4 (578.6)	108.7 (296.2)	658.8 (578.6)
	2800	286.3 (254.5)	638.4 (242.2)	100.6 (84.2)	629.8 (587.1)	748.4 (615.1)	112.7 (296.2)	674.0 (628.9)	748.4 (615.1)	112.7 (296.2)	671.9 (625.9)	748.4 (582.9)	112.7 (296.2)	626.3 (582.9)
	2800	249.3 (255.8)	638.4 (242.2)	100.6 (85.8)	582.0 (555.9)	748.4 (615.1)	112.7 (296.2)	631.4 (598.8)	748.4 (615.1)	112.7 (296.2)	635.3 (602.5)	748.4 (563.6)	112.7 (296.2)	590.5 (563.6)
	2800	192.6 (122.5)	638.4 (242.2)	100.6 (80.1)	554.0 (708.1)	748.4 (615.1)	112.7 (296.2)	607.5 (812.4)	748.4 (615.1)	112.7 (296.2)	609.7 (724.7)	748.4 (668.8)	112.7 (296.2)	563.0 (668.8)
3225	2800	90.0 (135.9)	638.4 (242.2)	100.6 (82.7)	272.0 (392.5)	748.4 (615.1)	112.7 (296.2)	336.9 (462.2)	748.4 (615.1)	112.7 (296.2)	371.7 (500.9)	748.4 (480.9)	112.7 (296.2)	354.7 (480.9)
3225	198.2 (635.8)	638.4 (242.2)	100.6 (82.7)	469.3 (1160.3)	748.4 (615.1)	112.7 (296.2)	492.5 (1148.2)	748.4 (615.1)	112.7 (296.2)	465.1 (1062.8)	748.4 (615.1)	112.7 (296.2)	417.3 (960.9)	638.4 (615.1)
	2080.3 (0.0)	1517.9 (314.7)	290.8 (0.0)	8729.1 (0.0)	1195.6 (258.4)	148.4 (0.0)	7597.4 (0.0)	1193.9 (254.0)	160.9 (0.0)	5359.8 (0.0)	1021.4 (199.6)	162.3 (0.0)	3872.3 (0.0)	960.0 (235.8)

A horizontal number line with vertical tick marks. The number 7000 is written above the first four tick marks from the left. The number 35000 is written below the fifth tick mark from the left. The distance between each tick mark represents 7000 units.

X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (S=1/265)					


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

13F	2825	34075		499.2 (370.2)		592.2 (405.5)		614.6 (410.8)		601.5 (407.7)		544.0 (381.0)			
			676.7 (181.1) 495.6	570.1 (127.2) 442.9	118.8 (457.8) 1600.0	1807.1 (652.5) 1000.0	629.1 (167.7) 90.6 (661.7)	1673.2 (1011.4) 629.1 (182.3)	1659.5 (1182.3) 601.5 (407.7)	571.8 (473.8) 97.3 (524.2)	997.0 (58.6) 586.2C (59.6)				
12F	2800		1294.2 (351.1) 943.2	849.5 (243.4) 606.1	145.7 (1038.6) 3426.2 (2387.6)	1383.0 (468.4) 0179.5 (1391.5)	3731.5 (1385.6) 1429.1 (489.8)	3763.6 (1395.8) 1398.5 (1051.1)	3576.2 (1224.8) 934.0 (147.2)	2167.9 (1224.8) 934.0 (147.2)	2167.9 (1224.8) 934.0 (147.2)	1295.8C (1498.1) 1498.1 (334.9)			
11F	2800		1592.5 (666.8) 925.7	980.5 (316.5) 664.0	120.3 (1492.5) 4157.6 (2655.1)	1472.3 (1492.5) 99.3 (1672.9)	4455.5 (1672.9) 1472.3 (1652.7)	4546.8 (1652.7) 1472.3 (1652.7)	4485.4 (1350.6) 1472.3 (1652.7)	485.4 (1350.6) 980.5 (88.1)	2820.1 (2241.5) 1784.1 (1350.6)	2041.9C (1689.4) 1689.4 (565.3)			
10F	2800		1710.3 (774.3) 936.0	1330.8 (500.0) 830.8	67.9 (2088.5) 4459.7 (2885.8)	1641.2 (1783.4) 65.9 (2310.9)	5033.8 (1988.7) 1641.2 (2301.1)	5164.0 (1983.9) 1641.2 (2301.1)	5349.7 (1872.4) 1641.2 (2301.1)	5349.7 (1872.4) 1641.2 (2301.1)	5349.7 (1872.4) 1641.2 (2301.1)	2890.9C (1409.4) 1409.4 (981.9)			
9F	2825		1511.0 (913.2) 598.0	1330.8 (500.0) 830.8	67.9 (2088.5) 4459.7 (2885.8)	1641.2 (1783.4) 65.9 (2310.9)	4760.7 (2310.9) 1641.2 (2301.1)	4860.9 (2301.1) 1641.2 (2301.1)	4916.8 (2066.9) 1641.2 (2301.1)	4916.8 (2066.9) 1641.2 (2301.1)	2954.0 (1010.3) 1330.8 (500.0)	3704.3C (933.5) 933.5 (1010.3)			
8F	2800		1329.0 (991.2) 337.8	1570.8 (567.9) 1002.9	93.3 (2281.9) 4328.1 (286.0)	2018.5 (2504.5) 98.2 (2301.1)	4744.7 (2504.5) 2018.5 (2301.1)	4869.5 (2500.7) 2018.5 (2301.1)	4857.8 (2272.7) 2018.5 (2301.1)	4857.8 (2272.7) 2018.5 (2301.1)	2730.7 (1159.1) 1570.8 (567.9)	4648.5C (412.5) 412.5 (1159.1)			
7F	2800		938.9 (1046.6) 107.7	1570.8 (567.9) 1002.9	93.3 (2281.9) 4328.1 (286.0)	2018.5 (2504.5) 98.2 (2301.1)	4068.2 (2947.5) 2018.5 (2301.1)	4196.0 (2958.6) 2018.5 (2301.1)	4159.0 (2612.3) 2018.5 (2301.1)	4159.0 (2612.3) 2018.5 (2301.1)	2136.7 (1211.1) 1570.8 (567.9)	5587.4C (285.6) 285.6 (1211.1)			
6F	2800		715.4 (1095.5) 380.1	1767.9 (947.5) 820.4	94.2 (2768.2) 3220.1 (2949.1)	2517.6 (3278.2) 59.3 (3557.9)	3818.8 (3278.2) 2517.6 (3557.9)	3905.3 (3303.2) 2517.6 (3557.9)	3644.7 (2924.2) 2517.6 (3557.9)	3644.7 (2924.2) 2517.6 (3557.9)	1714.1 (1279.0) 1767.9 (94.2)	6674.9C (874.8) 874.8 (1279.0)			
5F	2800		407.0 (1035.6) 628.6	1767.9 (947.5) 820.4	94.1 (2949.1) 2335.8 (2949.1)	2517.6 (3278.2) 59.0 (3557.9)	2817.6 (3557.9) 2517.6 (3557.9)	2808.9 (3631.0) 2517.6 (3557.9)	2352.6 (3302.3) 2517.6 (3557.9)	2352.6 (3302.3) 2517.6 (3557.9)	1043.7 (1468.1) 1767.9 (94.1)	7789.6C (892.8) 892.8 (1468.1)			
4F	2800		81.6 (1364.4) 1282.8	1767.9 (947.5) 820.4	94.1 (2949.1) 2335.8 (2949.1)	2517.6 (3278.2) 59.0 (3557.9)	1175.8 (3558.9) 2517.6 (3557.9)	997.5 (3578.9) 2517.6 (3557.9)	227.7 (3250.3) 2517.6 (3557.9)	227.7 (3250.3) 2517.6 (3557.9)	45.5 (142.7) 1767.9 (94.1)	8934.1C (2893.0) 2893.0 (1423.7)			
3F	2800		372.4 (1490.6) 1825.7	2230.7 (54.9) 283.6	54.9 (397.7) 283.6	2517.6 (3278.2) 59.0 (3557.9)	2817.6 (3557.9) 2517.6 (3557.9)	2808.9 (3631.0) 2517.6 (3557.9)	2352.6 (3302.3) 2517.6 (3557.9)	2352.6 (3302.3) 2517.6 (3557.9)	550.7 (206.3) 2230.7 (54.9)	10387.9C (4578.1) 4578.1 (2065.3)			
2F	3225		1032.8 (1308.2) 2341.0	2418.2 (150.0) 2008.1	150.0 (2783.9) 4792.0	2709.9 (1082.1) 157.4 (3047.5)	3159.7 (3047.5) 2709.9 (1082.1)	3644.3 (3246.7) 2709.9 (1082.1)	4535.6 (3459.6) 2709.9 (1082.1)	4535.6 (3459.6) 2709.9 (1082.1)	2842.9 (1995.2) 2418.2 (150.0)	12669.3C (6833.2) 6833.2 (1995.2)			
1F			6312.3 0.0	2774.4 (1058.7)	4278.5 0.0	1764.2 0.0	2894.5 (1209.6)	5768.4 0.0	3632.2 (1452.0)	8267.5 0.0	3855.3 (1593.9)	11993.4 0.0	4424.4 (1963.9)	17556.8 0.0	


7000	7000	7000	7000	7000
35000				

X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/265)

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

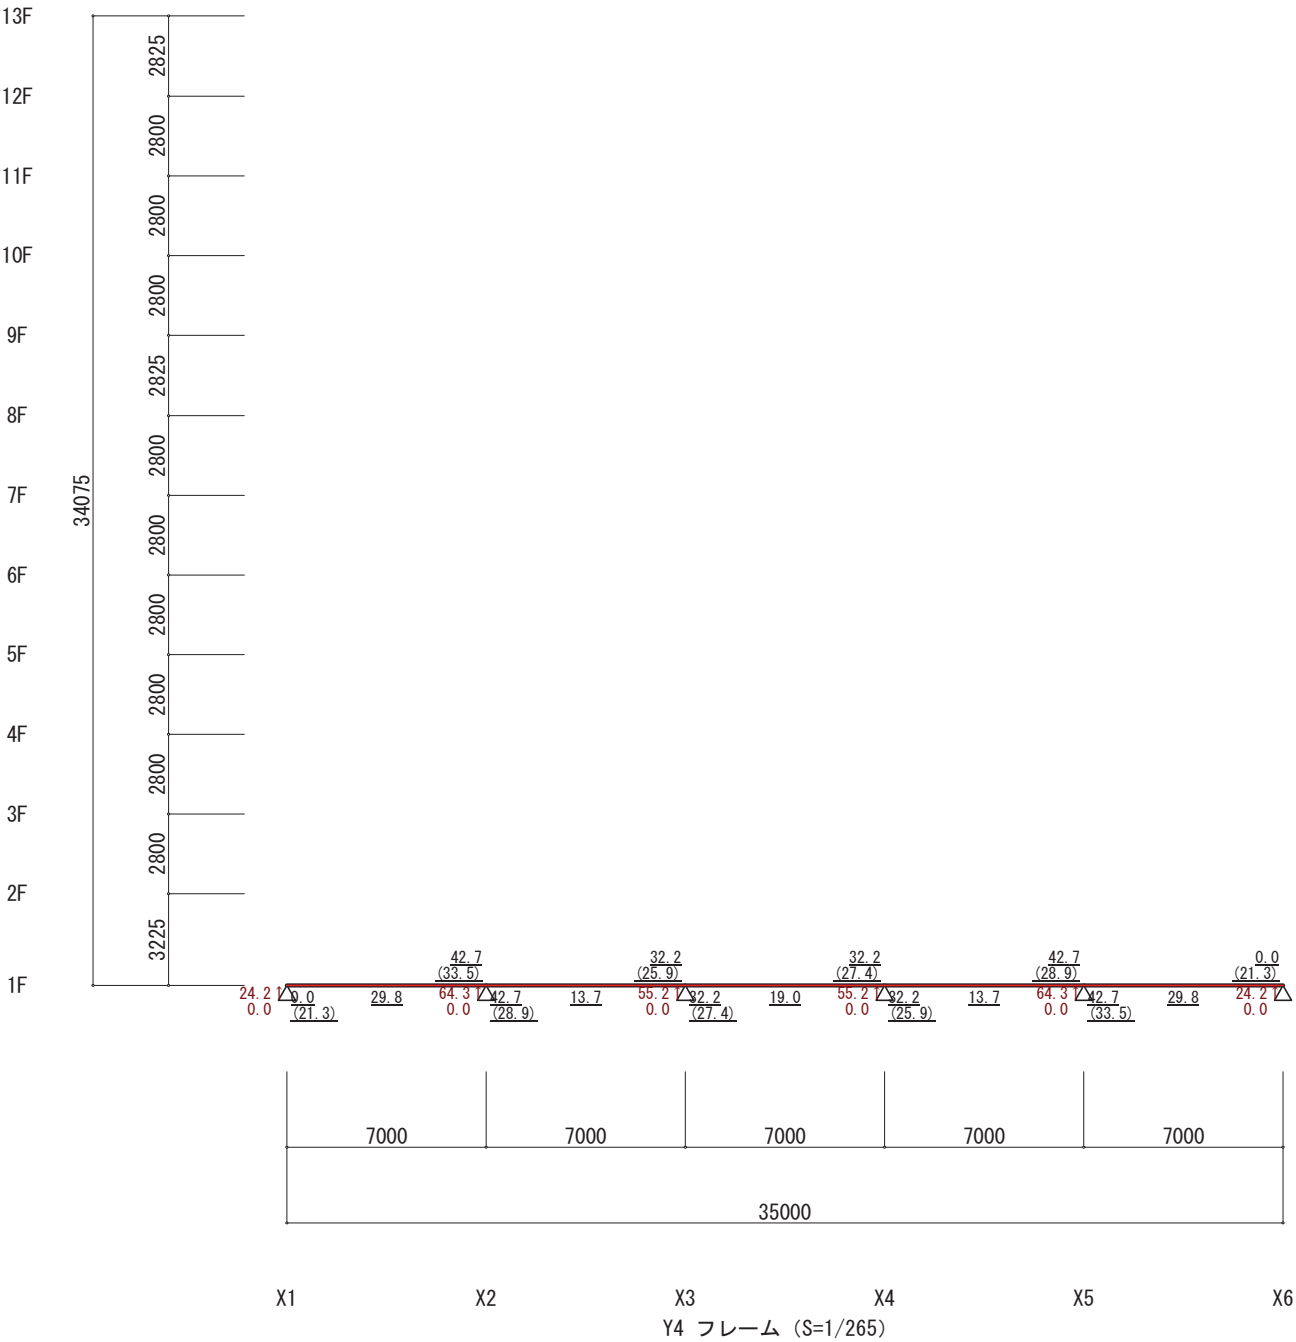

長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

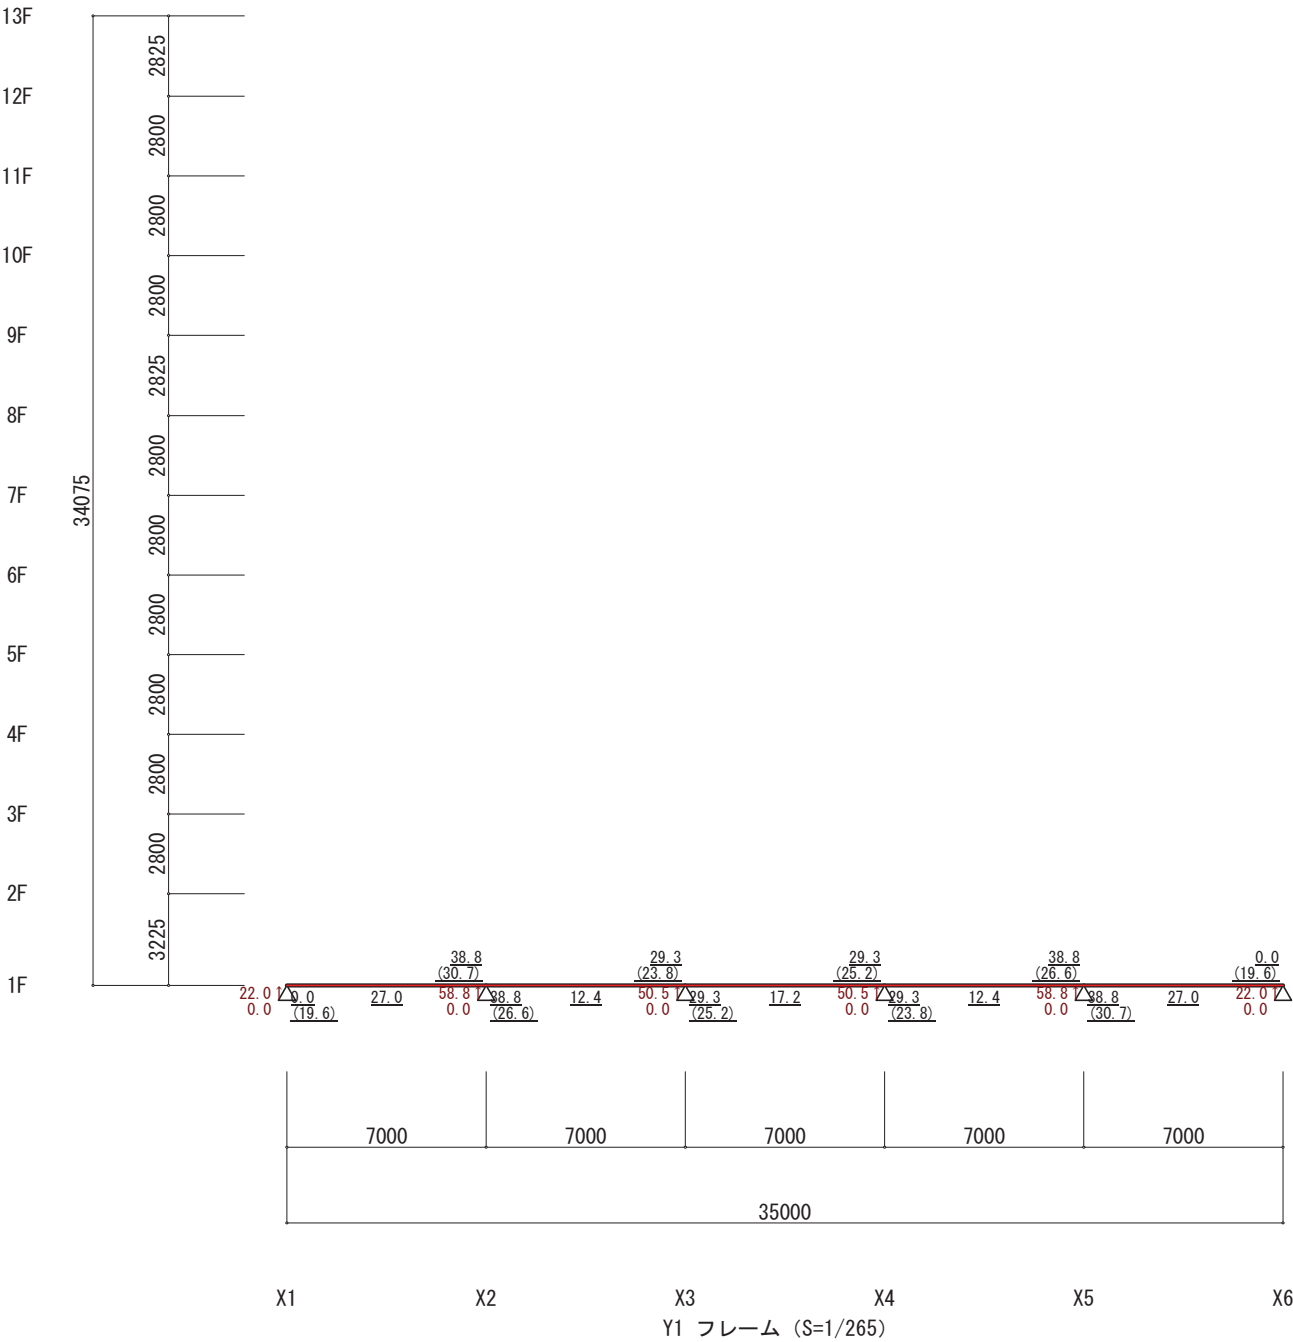

[illegible]


A horizontal number line is shown with a starting point at 0 on the left. Five major tick marks are present, labeled with the values 7000, 14000, 21000, 28000, and 35000. The intervals between these tick marks are equal, representing increments of 7000.

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y2 フレーム (S=1/265)			


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		571.8 (138.0)		629.1 (164.7)		629.1 (167.7)		629.1 (162.5)		570.1 (127.2)				
13F	34075	2825	997.0 (59.6)	544.0 97.3 (381.0)	1659.5 (477.1)	601.5 97.2 (407.7)	1673.2 (461.7)	614.6 90.6 (410.8)	1652.6 (452.8)	592.2 101.8 (405.5)	1607.1 (457.8)	499.2 118.8 (370.2)	676.7 (181.1)	127.3C 314.4 (181.1)
12F		2800	2167.9 (334.9)	799.3 147.2 (524.2)	3576.2 (1051.1)	1226.0 173.0 (742.1)	3763.6 (1385.6)	1243.7 179.5 (753.3)	3731.5 (1391.5)	1197.6 179.5 (731.9)	3426.2 (1038.6)	717.7 145.7 (485.6)	1294.2 (351.1)	134.3C 592.1 (351.1)
11F		2800	1820.1 (565.3)	963.4 88.1 (672.7)	4485.4 (1350.6)	1474.0 85.5 (916.3)	4546.8 (1652.7)	1474.0 85.5 (916.3)	4455.5 (1672.9)	1446.6 99.3 (809.8)	4157.6 (1492.5)	899.0 120.3 (557.7)	1592.5 (466.8)	1.1T 258.9 (666.8)
10F		2800	3373.2 (981.9)	1361.6 67.9 (952.3)	5349.7 (1872.4)	1682.2 65.9 (963.9)	5164.0 (1883.9)	1682.2 65.9 (963.9)	5033.8 (1868.7)	1682.2 65.9 (963.9)	4719.4 (1783.4)	1361.6 67.9 (952.3)	1710.3 (474.3)	287.5T 161.7 (774.3)
9F		2825	2954.0 (1010.3)	1361.6 67.9 (952.3)	4916.8 (2066.9)	1682.2 65.9 (963.9)	4860.9 (2301.1)	1682.2 65.9 (963.9)	4760.7 (2310.9)	1682.2 65.9 (963.9)	4459.7 (2088.5)	1361.6 67.9 (952.3)	1511.0 (413.2)	670.2T 554.0 (913.2)
8F		2800	2730.7 (1159.1)	1554.5 93.3 (1055.8)	4857.8 (2272.7)	2002.8 98.2 (1072.2)	4869.5 (2500.7)	2002.8 98.2 (1072.2)	4744.7 (2504.5)	2002.8 98.2 (1072.2)	4328.1 (2281.9)	1554.5 93.3 (1055.8)	1329.0 (361.2)	1090.2T 597.8 (991.2)
7F		2800	2136.7 (1211.1)	1554.5 93.3 (1055.8)	4159.0 (2612.3)	2002.8 98.2 (1072.2)	4196.0 (2959.6)	2002.8 98.2 (1072.2)	4068.2 (2947.5)	2002.8 98.2 (1072.2)	3623.2 (2542.4)	1554.5 93.3 (1055.8)	938.9 (254.2)	1533.2T 1754.3 (1046.6)
6F		2800	1714.1 (1279.0)	1752.6 94.2 (1249.9)	3644.7 (2924.2)	2596.1 59.3 (1338.5)	3905.3 (3303.2)	2596.1 59.3 (1338.5)	3818.8 (3278.1)	2596.0 59.3 (1338.5)	3220.1 (2768.2)	1752.6 94.2 (1249.9)	715.4 (1095.5)	2080.1T 1475.6 (1095.5)
5F		2800	1043.7 (1468.1)	1752.6 94.1 (1249.9)	2352.6 (3302.3)	2596.1 59.0 (1338.0)	2808.9 (3631.0)	2596.1 59.0 (1338.0)	2817.6 (3557.9)	2596.1 59.0 (1338.0)	2335.8 (2949.1)	1752.6 94.1 (1249.9)	407.0 (1035.6)	2677.3T 1864.2 (1035.6)
4F		2800	45.5 (1423.7)	1752.6 94.1 (1249.9)	227.7 (3250.3)	2596.1 59.0 (1338.0)	997.5 (3572.0)	2596.1 59.0 (1338.0)	1175.8 (3565.9)	2596.1 59.0 (1338.0)	912.2 (3192.1)	1752.6 94.1 (1249.9)	81.6 (1364.4)	3319.8T 1864.2 (1364.4)
3F		2800	550.7 (2065.3)	2308.9 54.9 (1038.1)	1313.2 (3829.9)	2596.0 59.0 (1338.0)	859.6 (3914.7)	2596.0 59.0 (1338.0)	641.6 (3865.4)	2596.0 59.0 (1338.0)	283.6 (3397.7)	2308.9 54.9 (1038.1)	372.4 (1490.6)	4188.3T 3279.0 (1490.6)
2F		3225	2842.9 (1995.2)	2310.1 150.0 (1244.6)	4535.6 (3459.6)	2596.1 157.4 (1385.8)	3644.3 (3246.7)	2596.1 157.4 (1385.8)	3159.7 (3047.5)	2596.1 157.4 (1385.8)	2008.1 (2783.9)	2310.1 150.0 (1244.6)	1032.8 (1308.2)	4855.4T 3649.1 (1308.2)
1F			17556.7 0.0	4692.1 17.5 (2276.4)	11993.3 0.0	3436.0 326.0 (1851.9)	8267.4 0.0	3283.2 290.8 (1764.5)	5768.4 0.0	2978.8 74.2 (1522.2)	1764.2 0.0	2450.0 278.5 (1371.2)	6312.3 0.0	
		7000		7000		7000		7000		7000		7000		
		35000												
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y3 フレーム (S=1/265)						


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

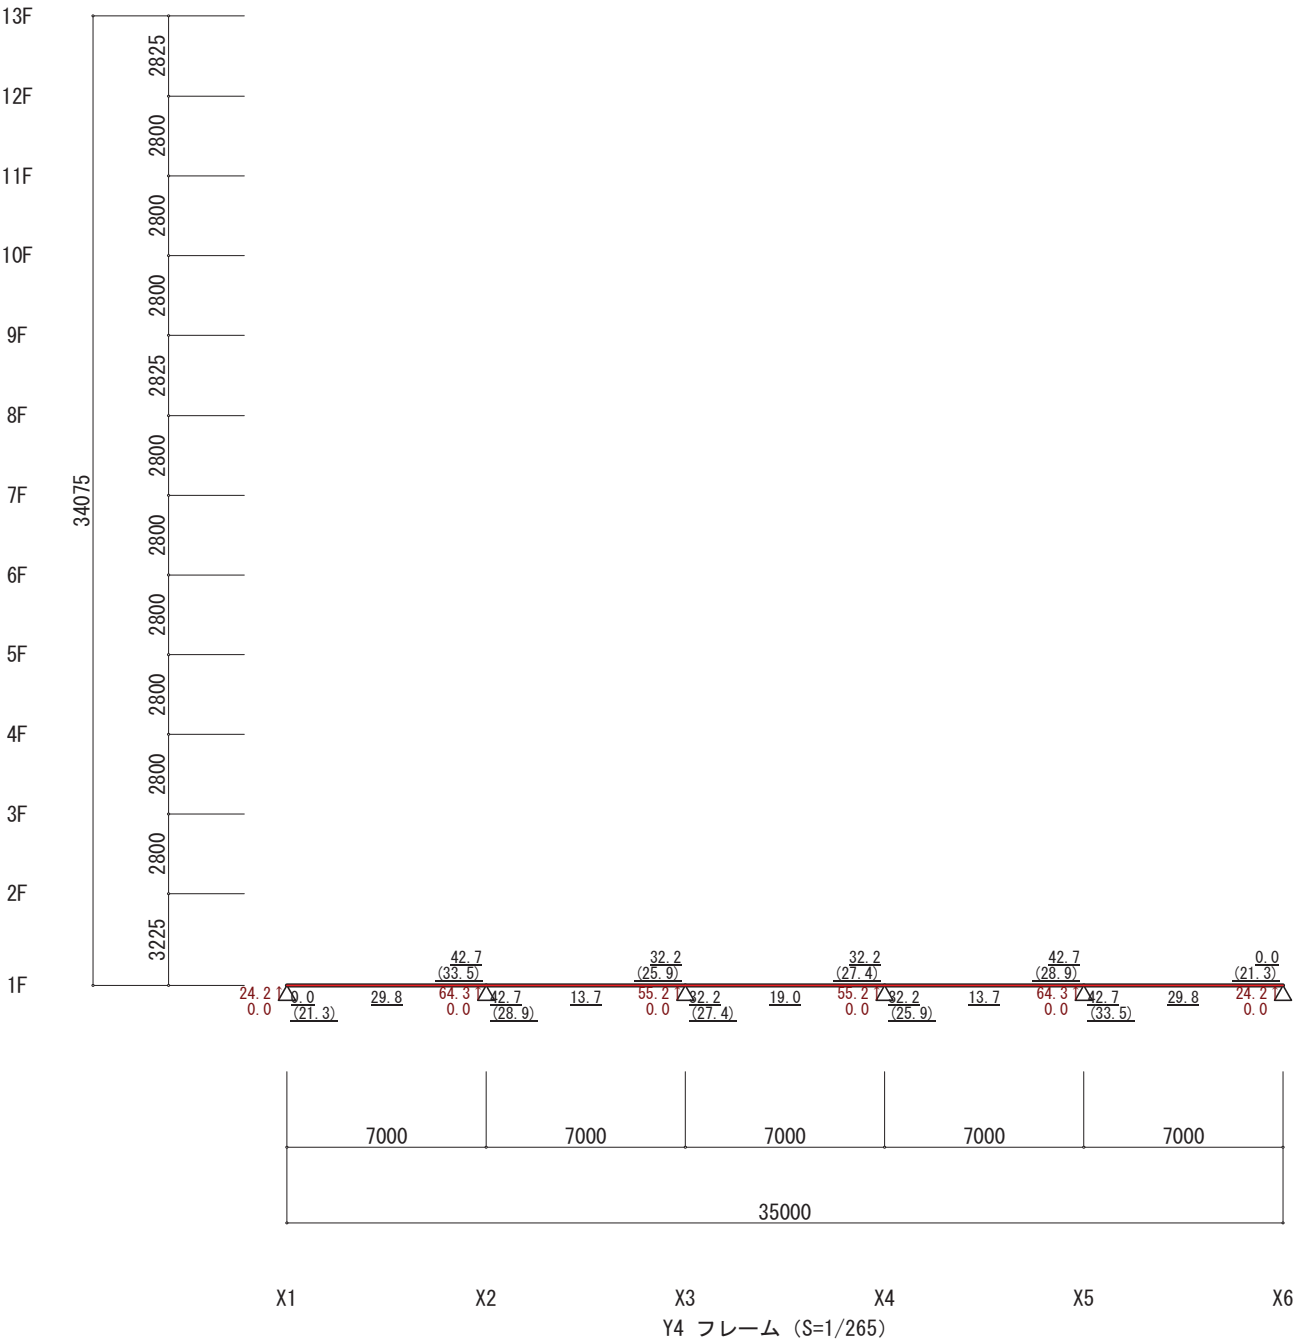


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

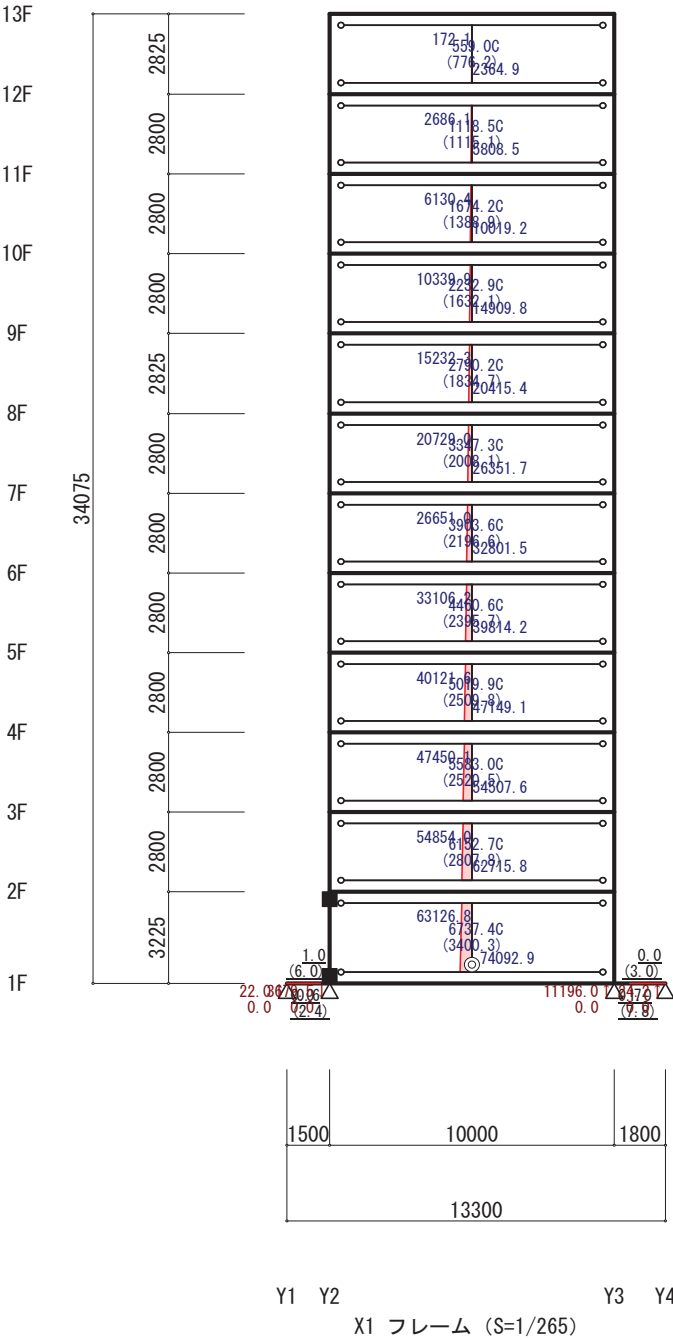


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

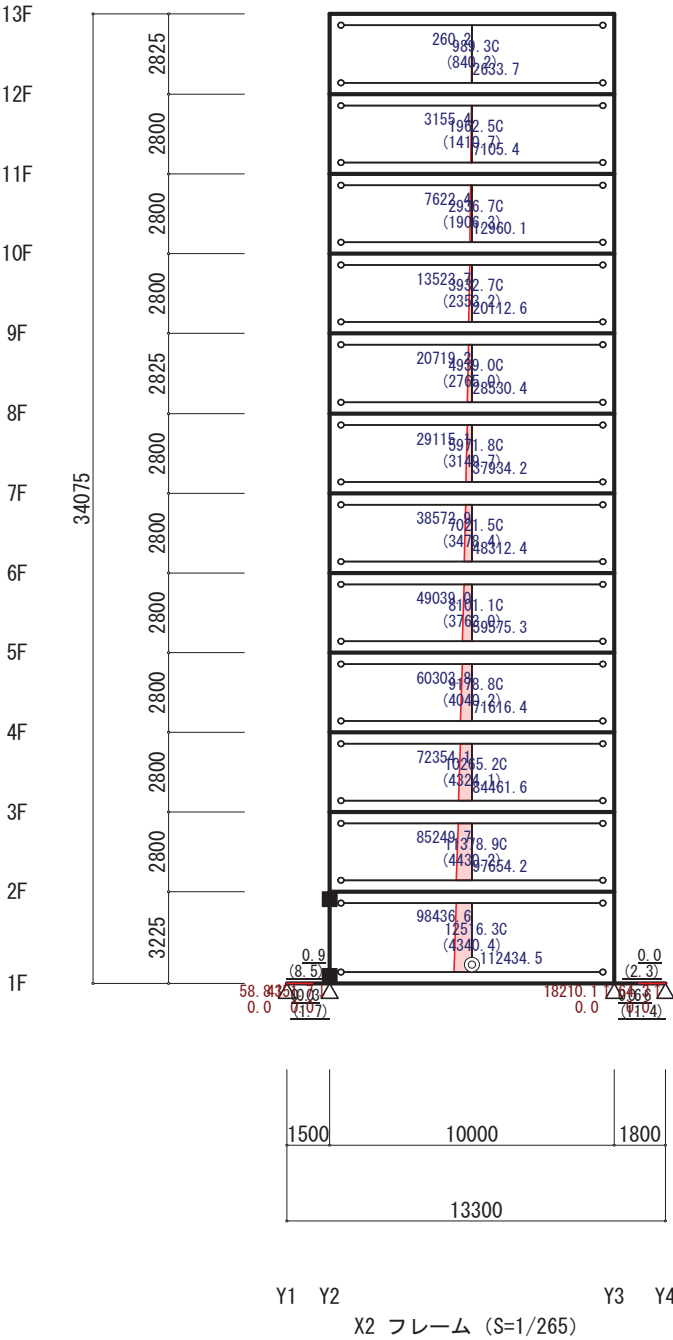


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

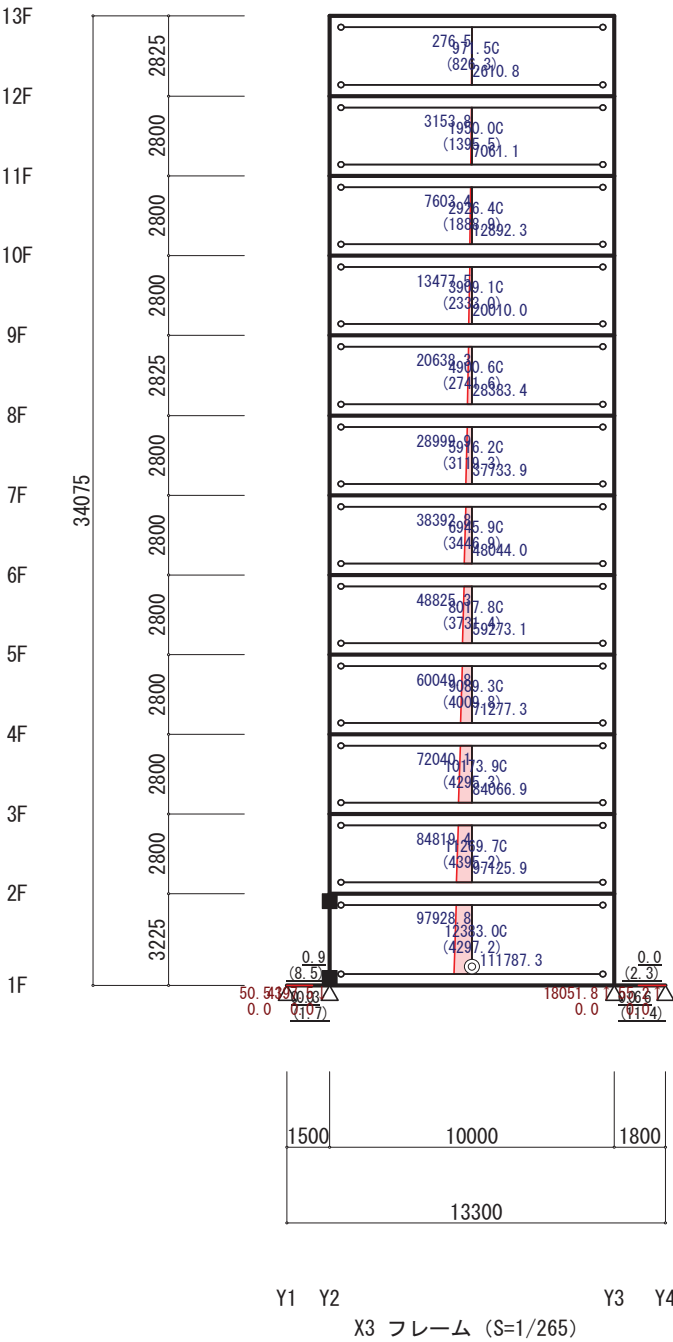


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

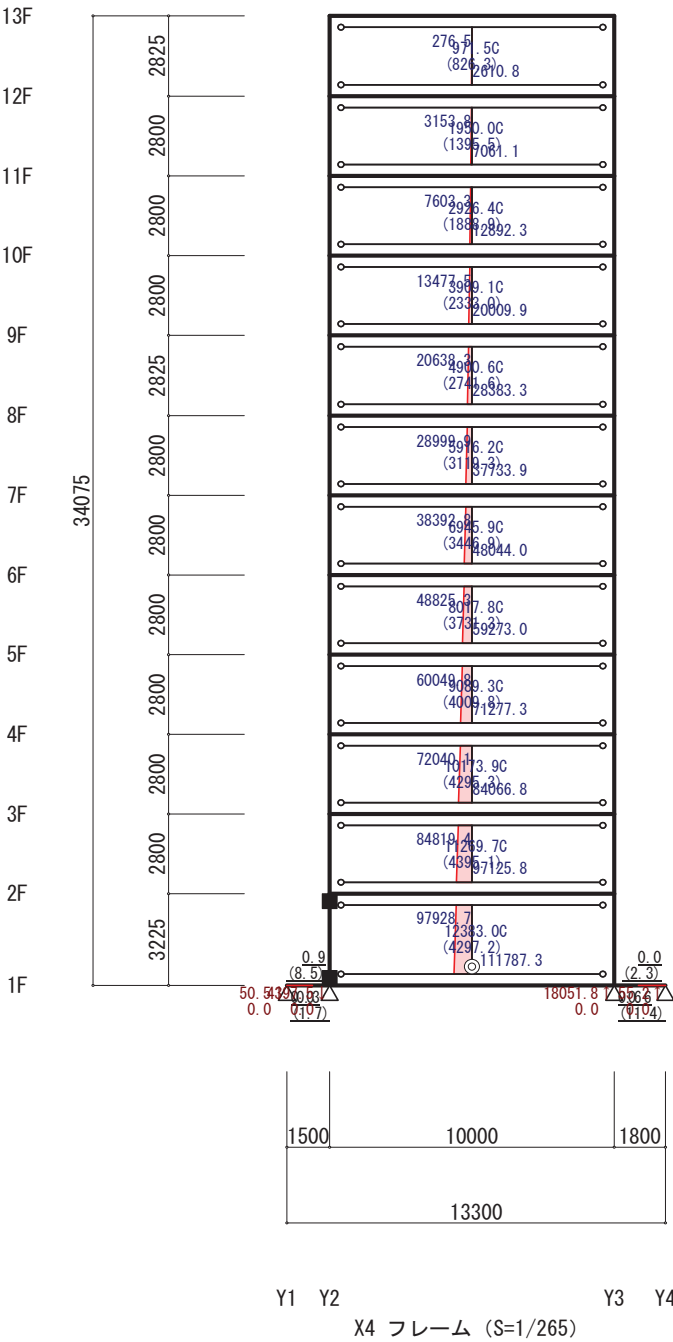

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

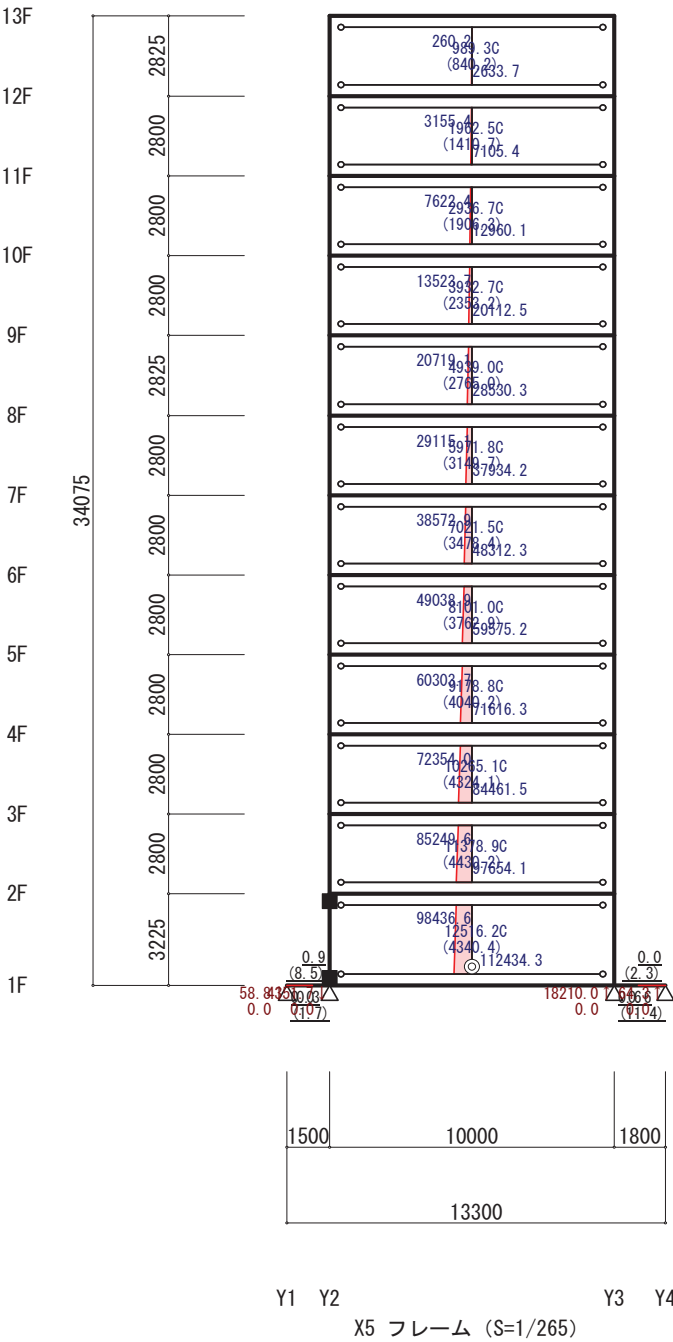


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

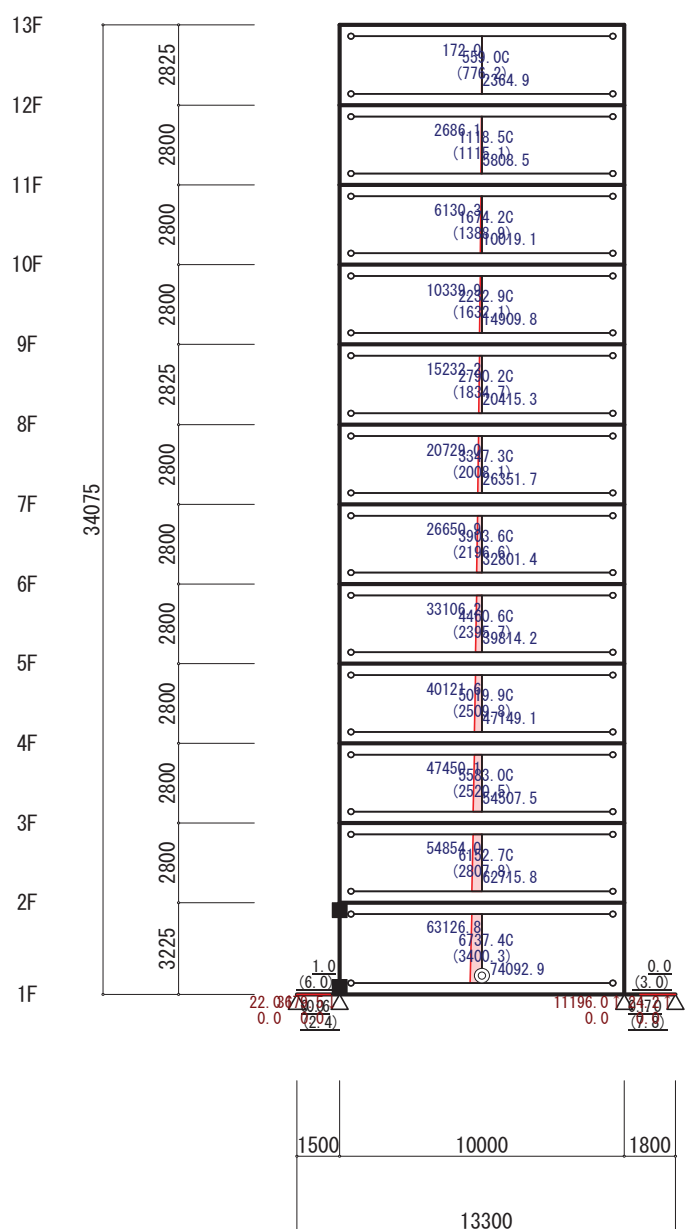


Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/265)


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

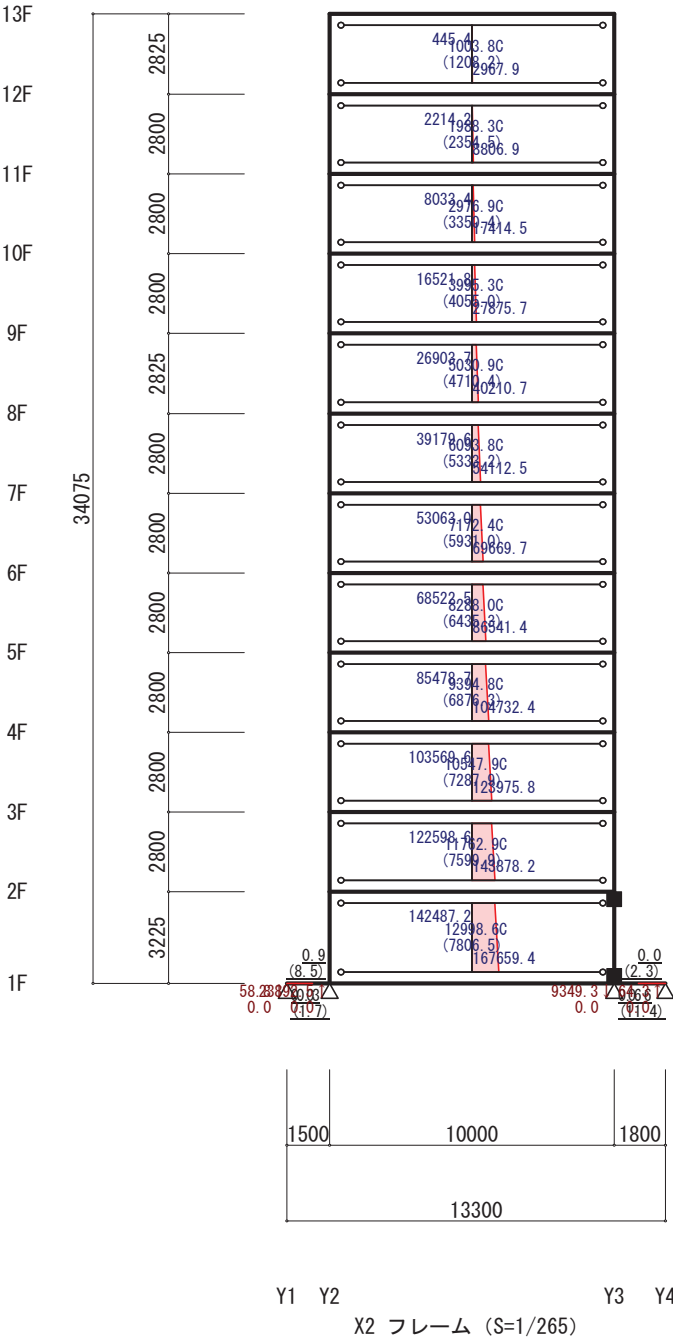


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

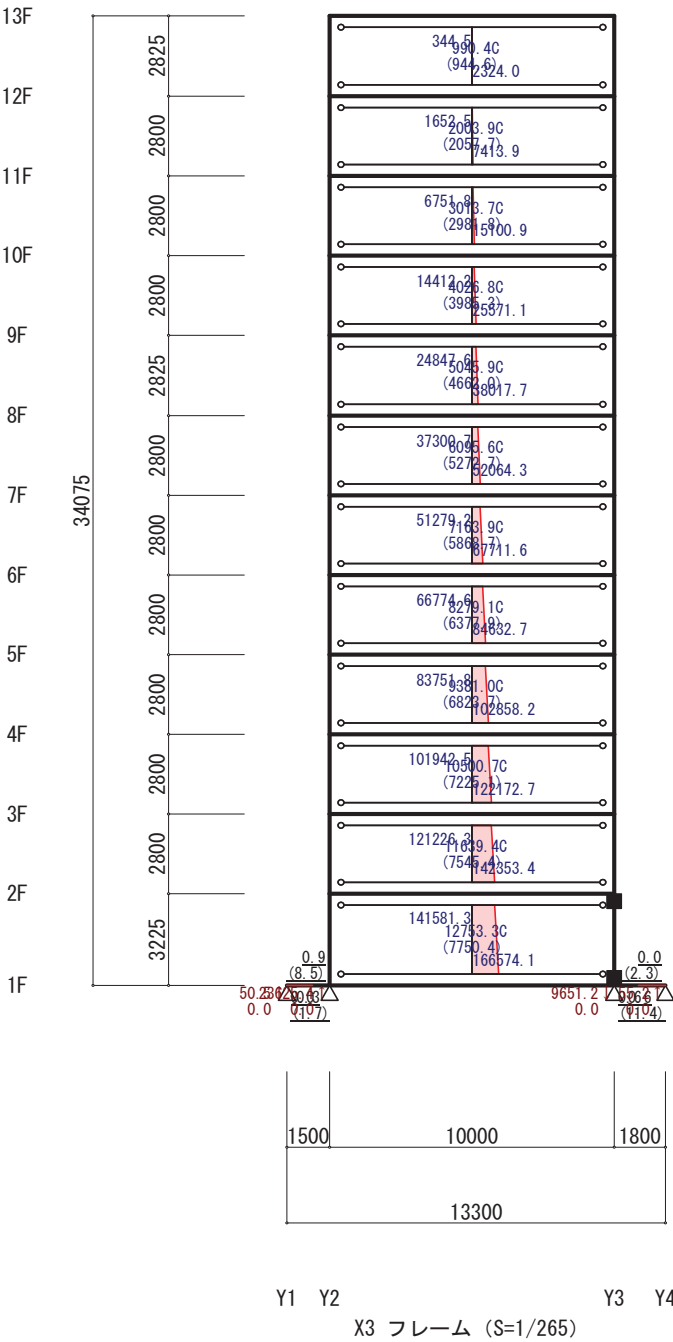


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

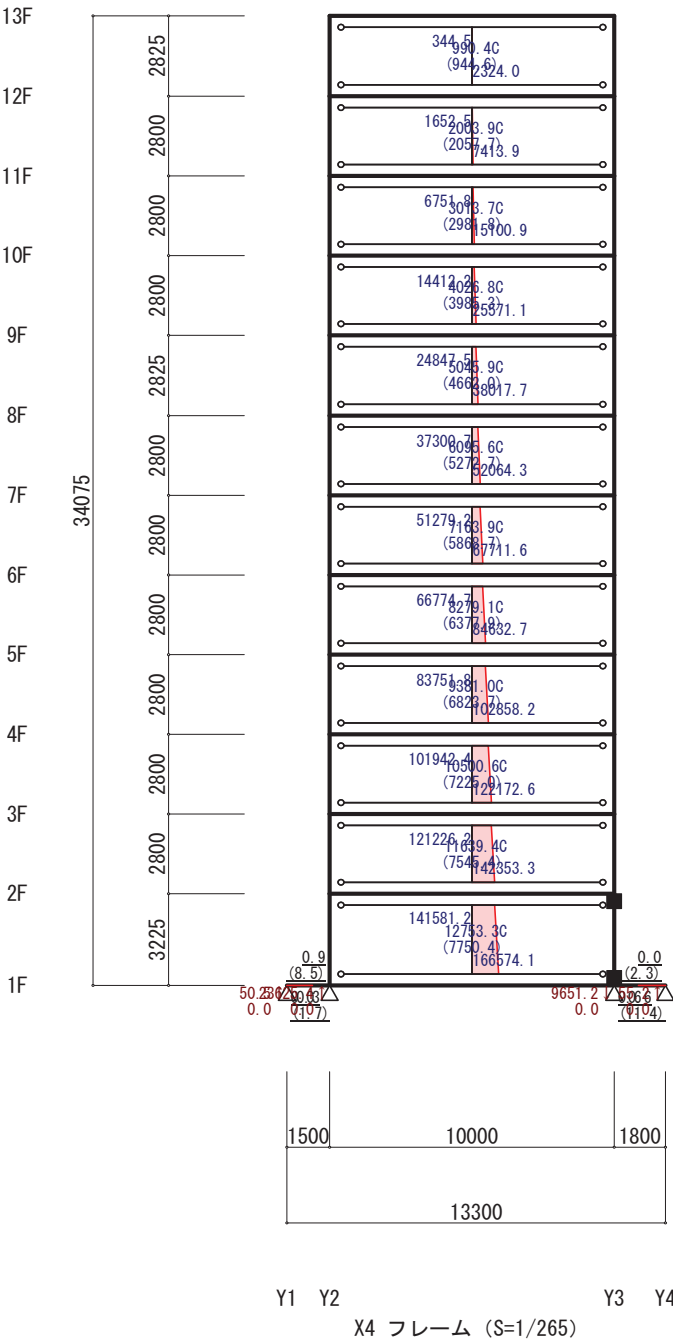

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

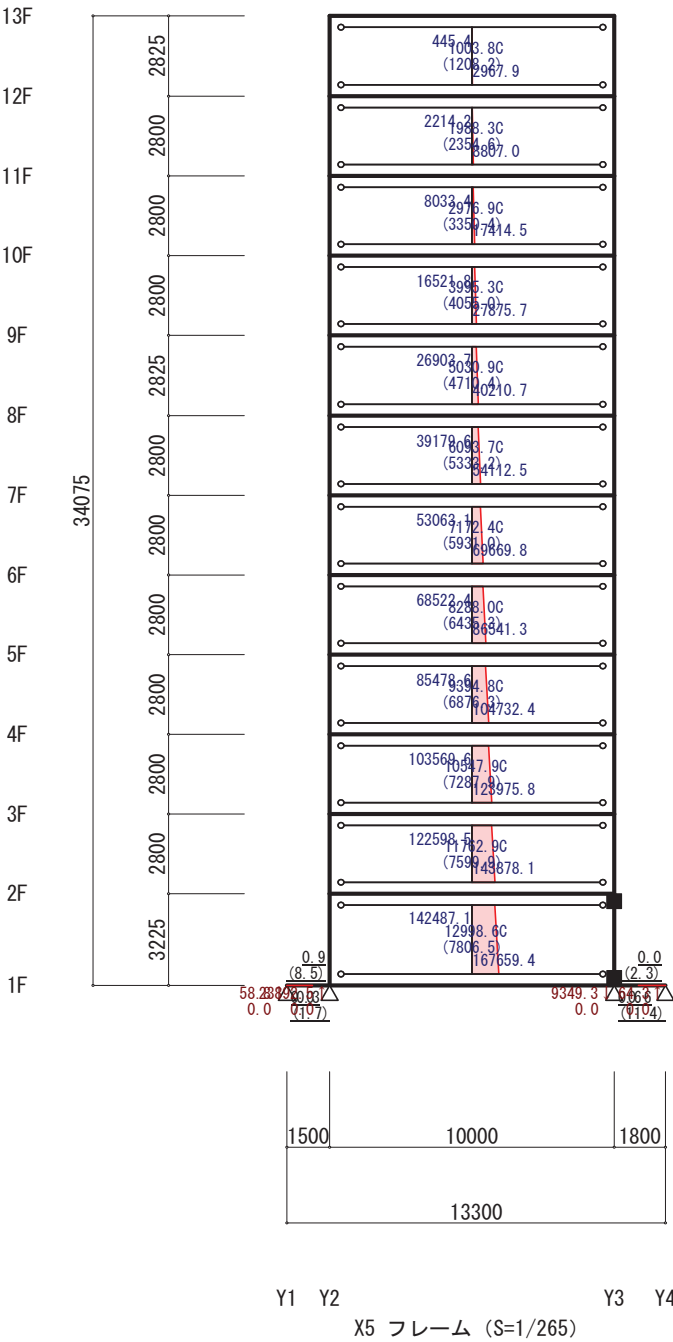


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

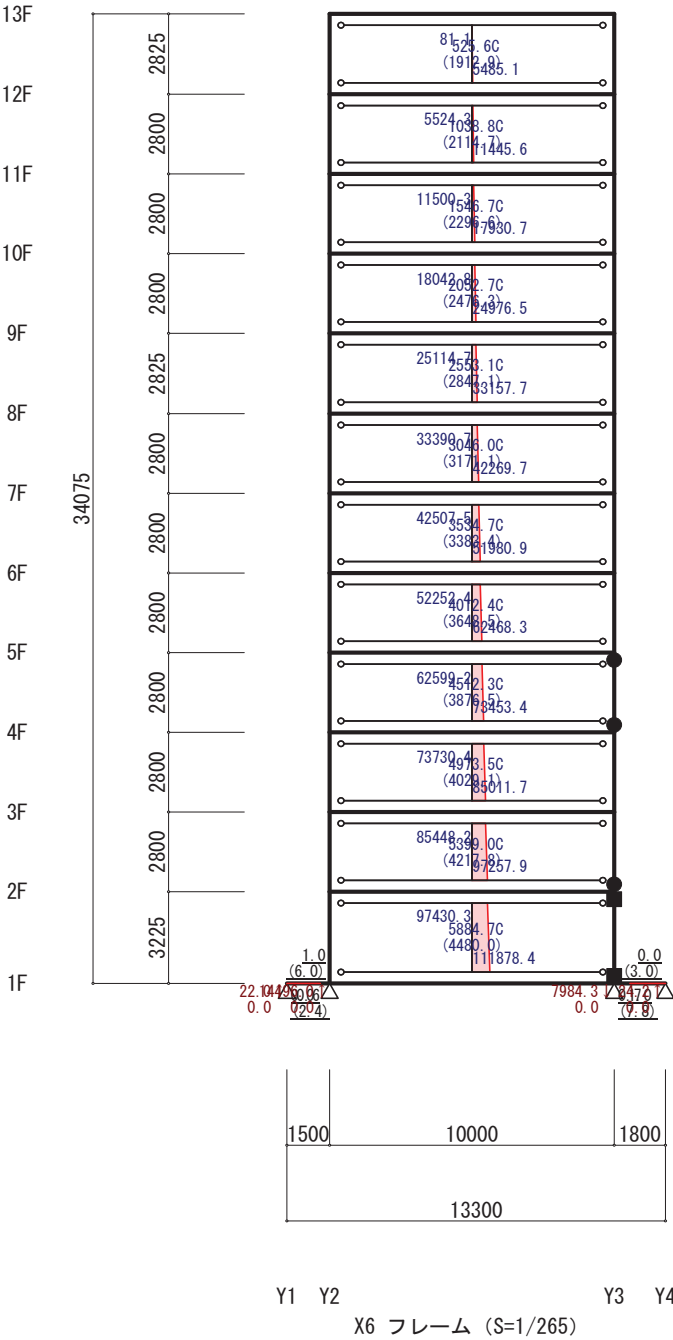

U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

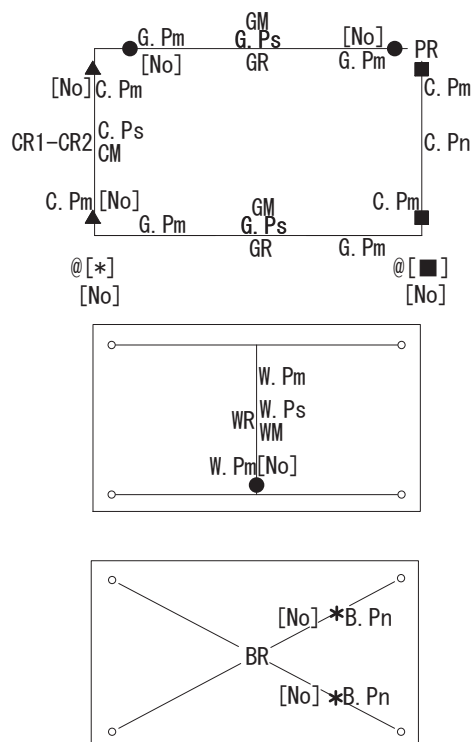


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- ◎ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

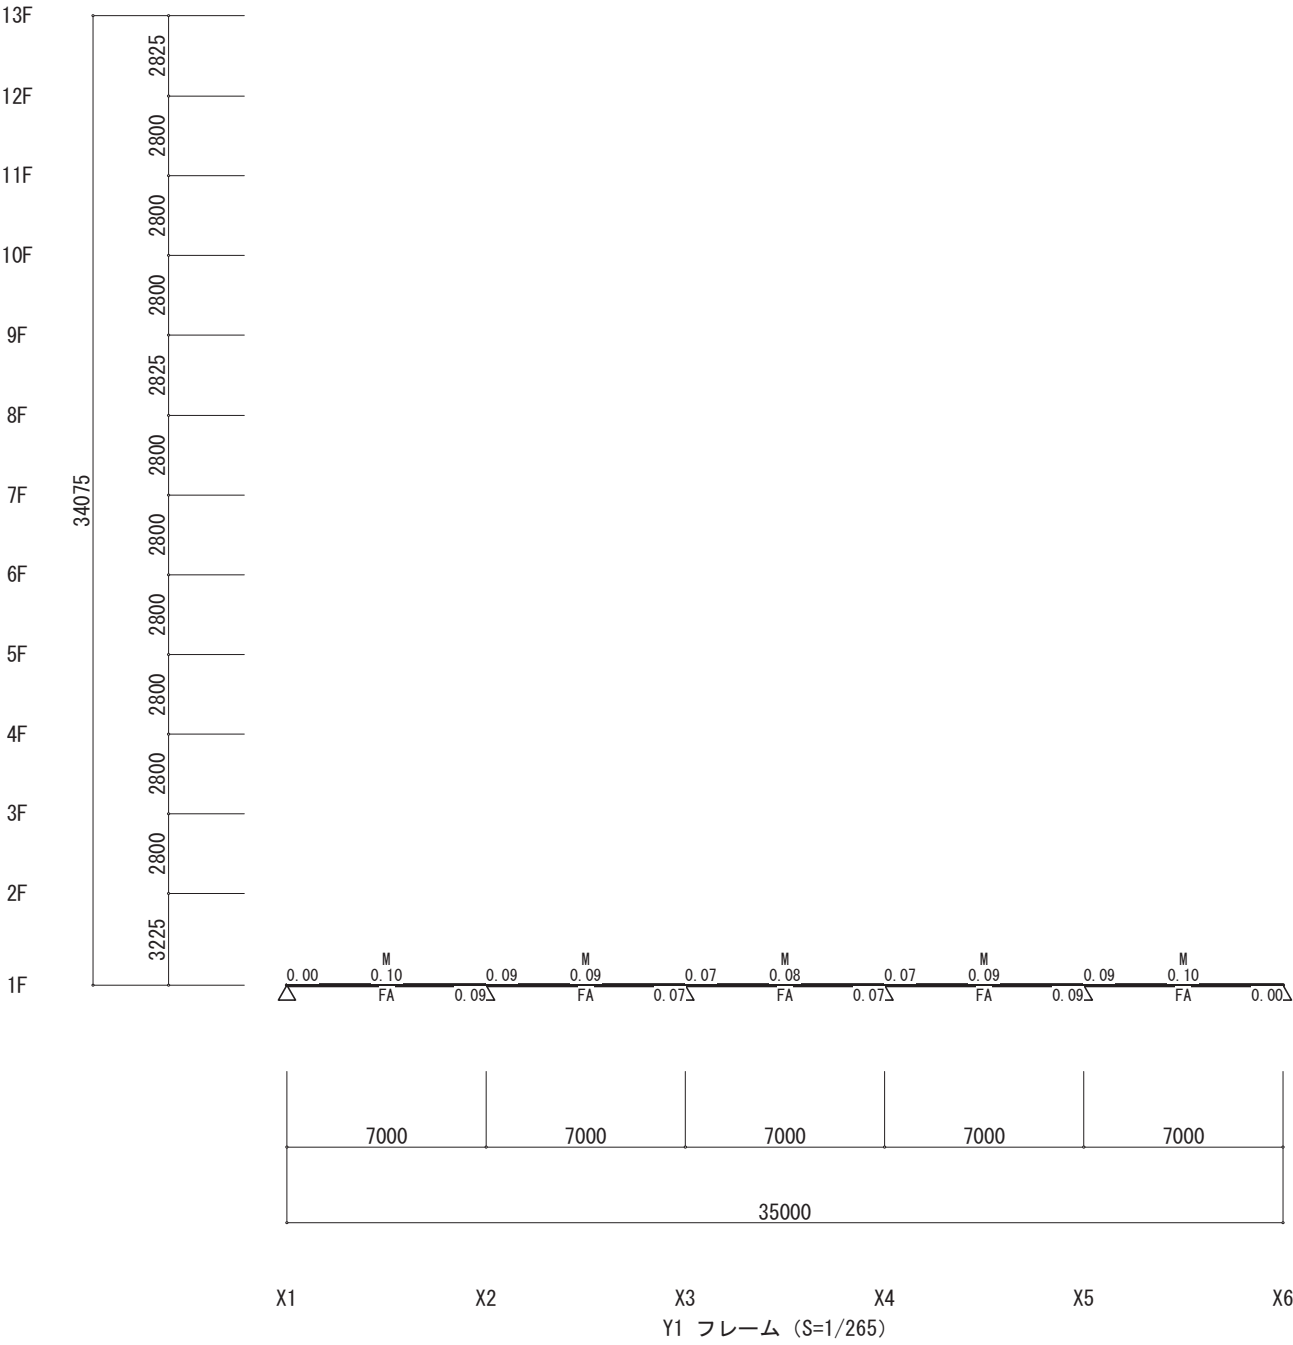


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

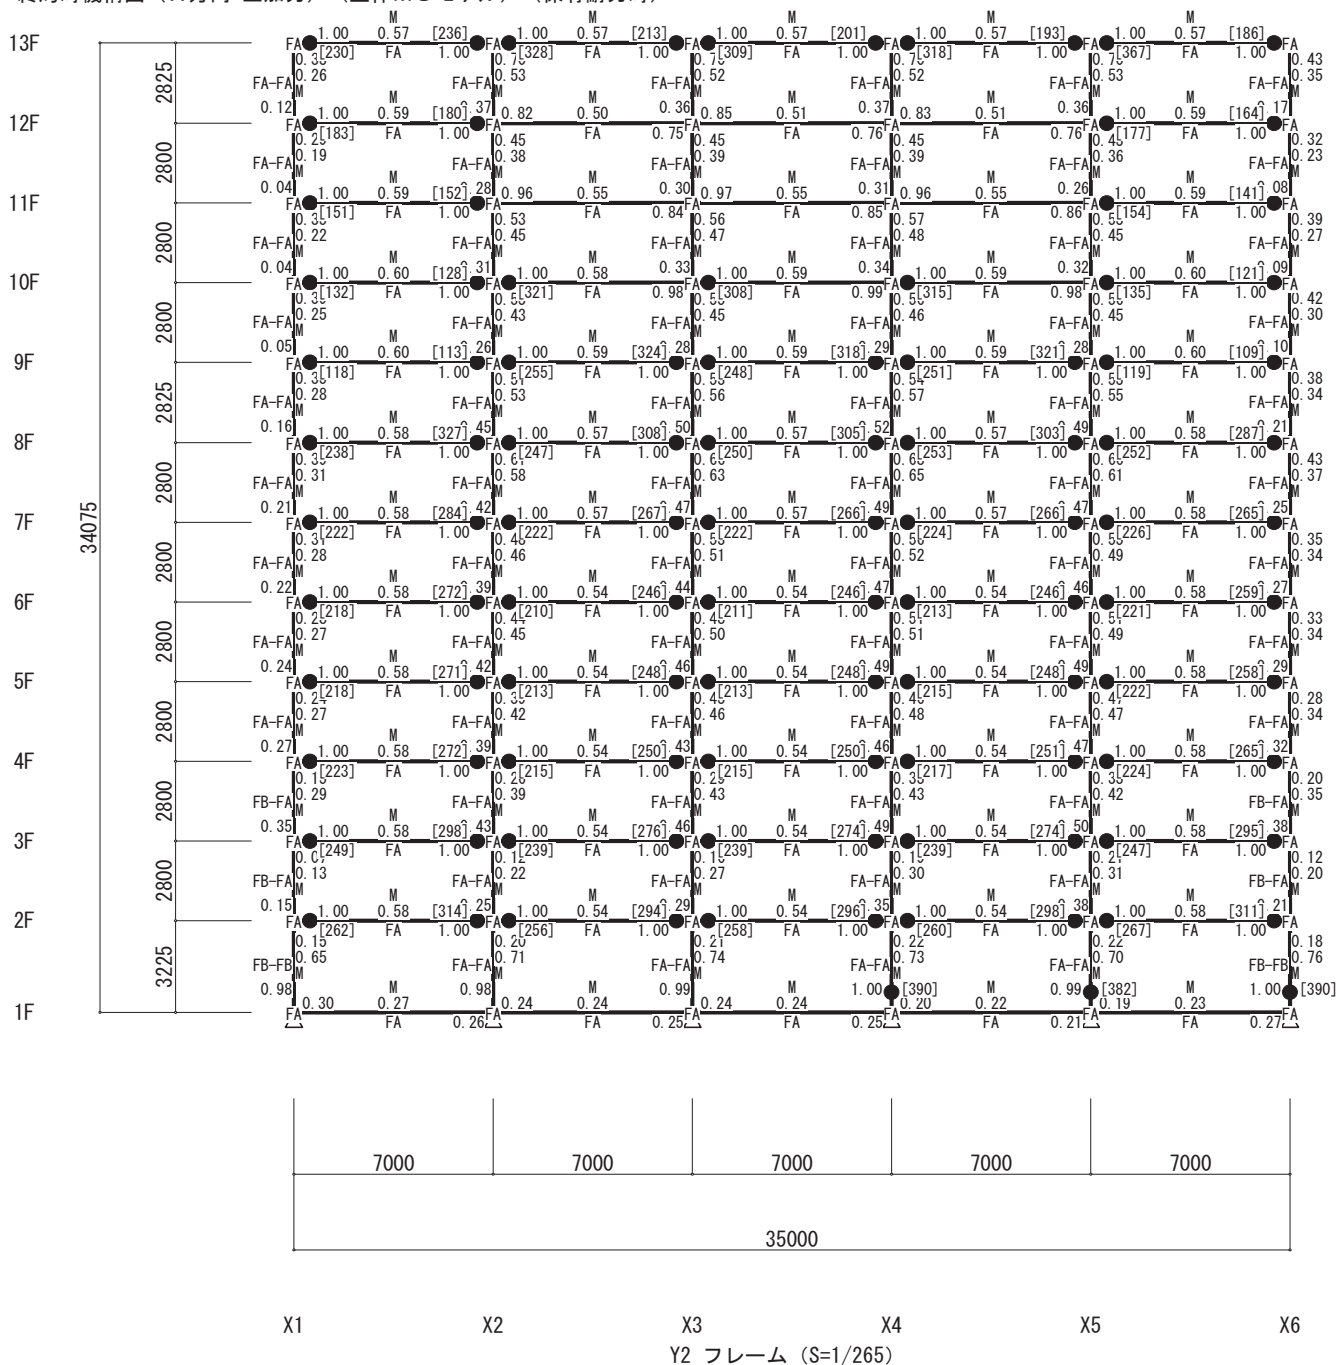


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

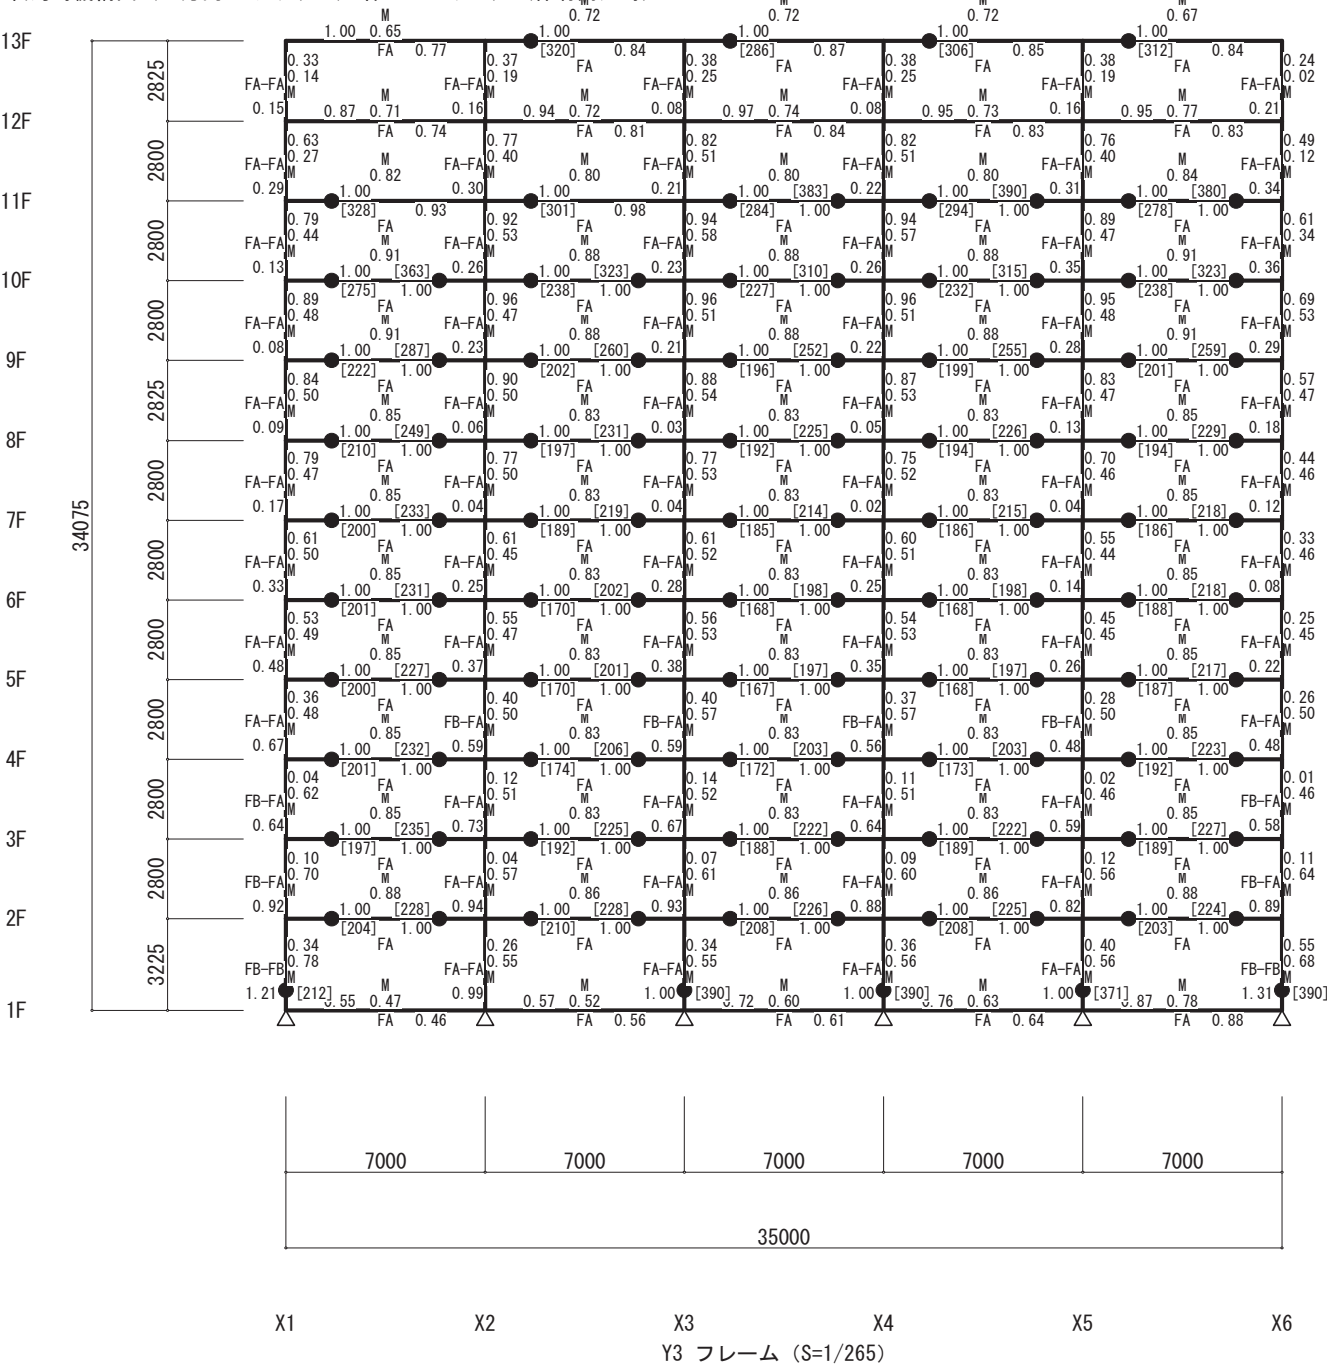


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

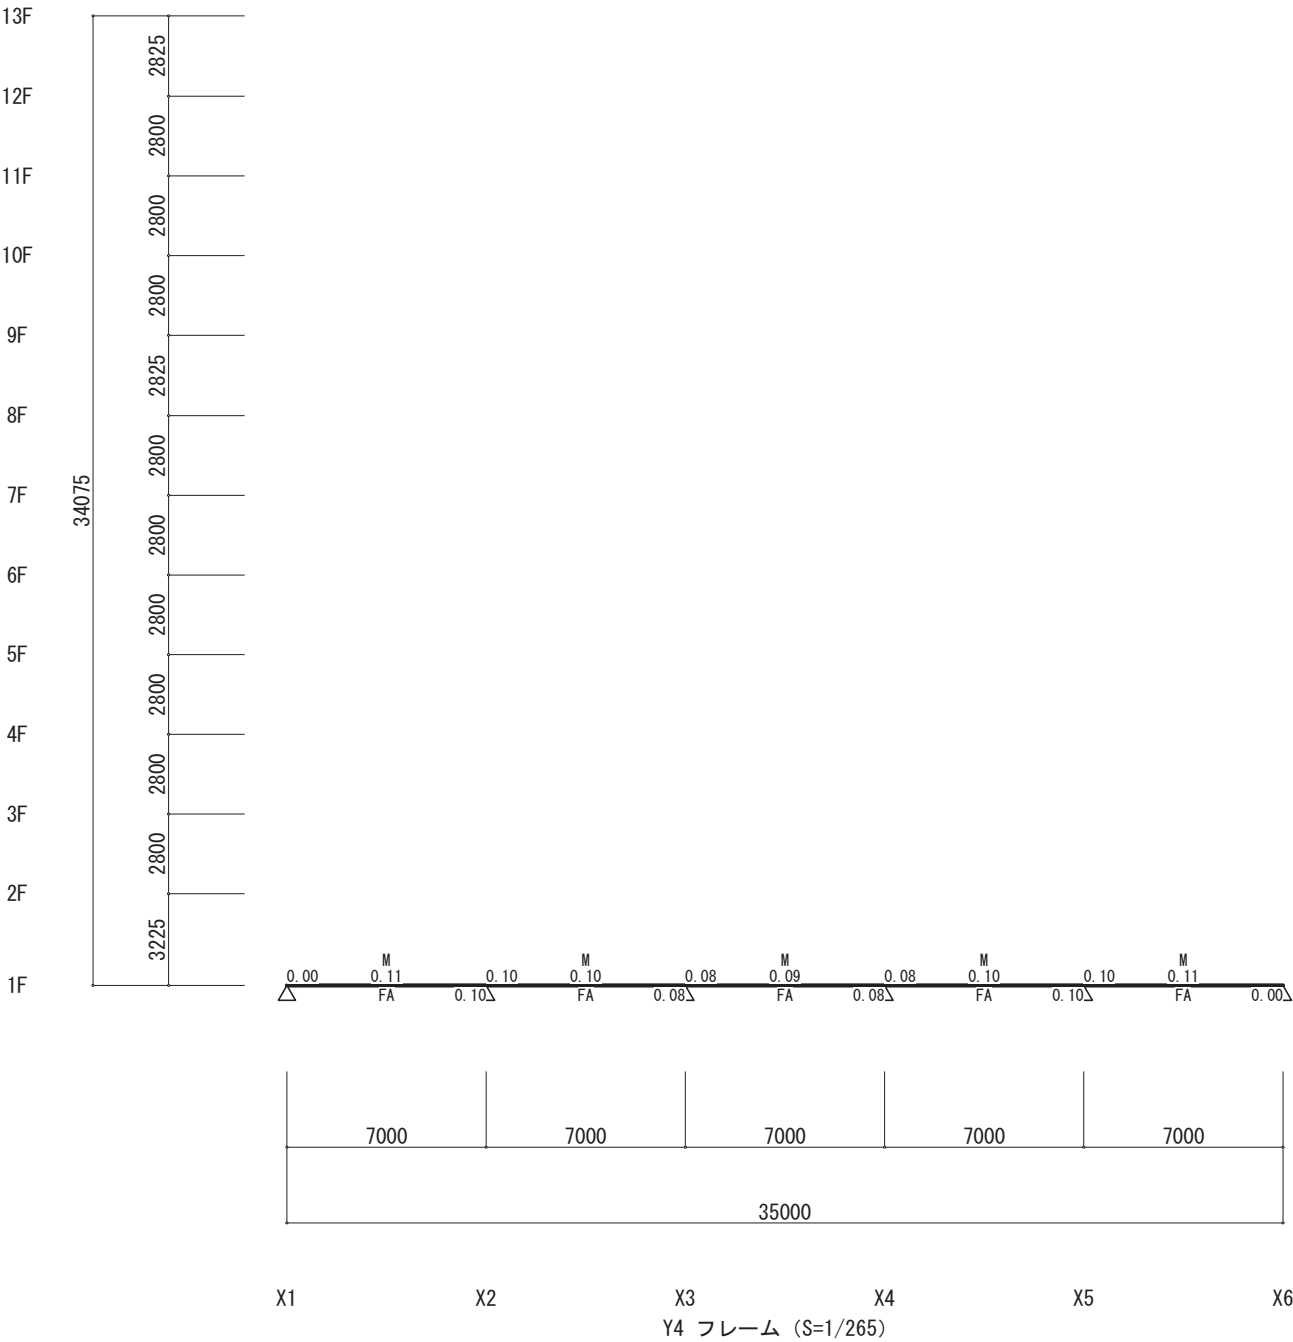


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

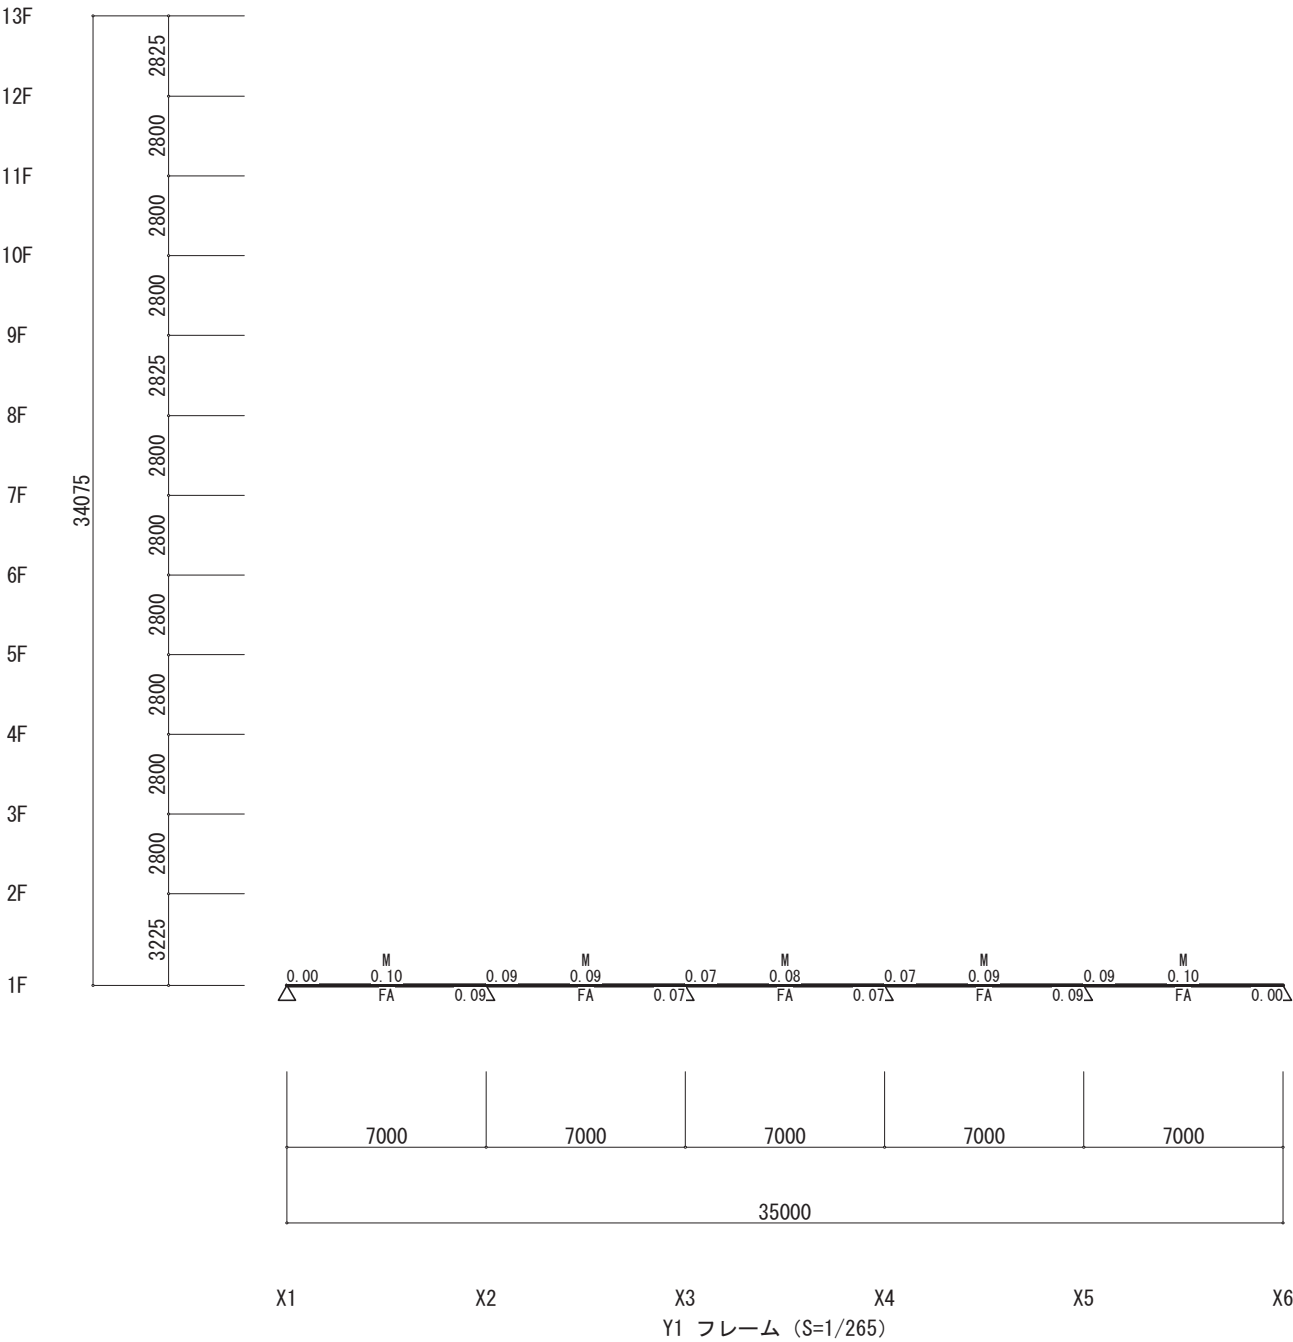


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

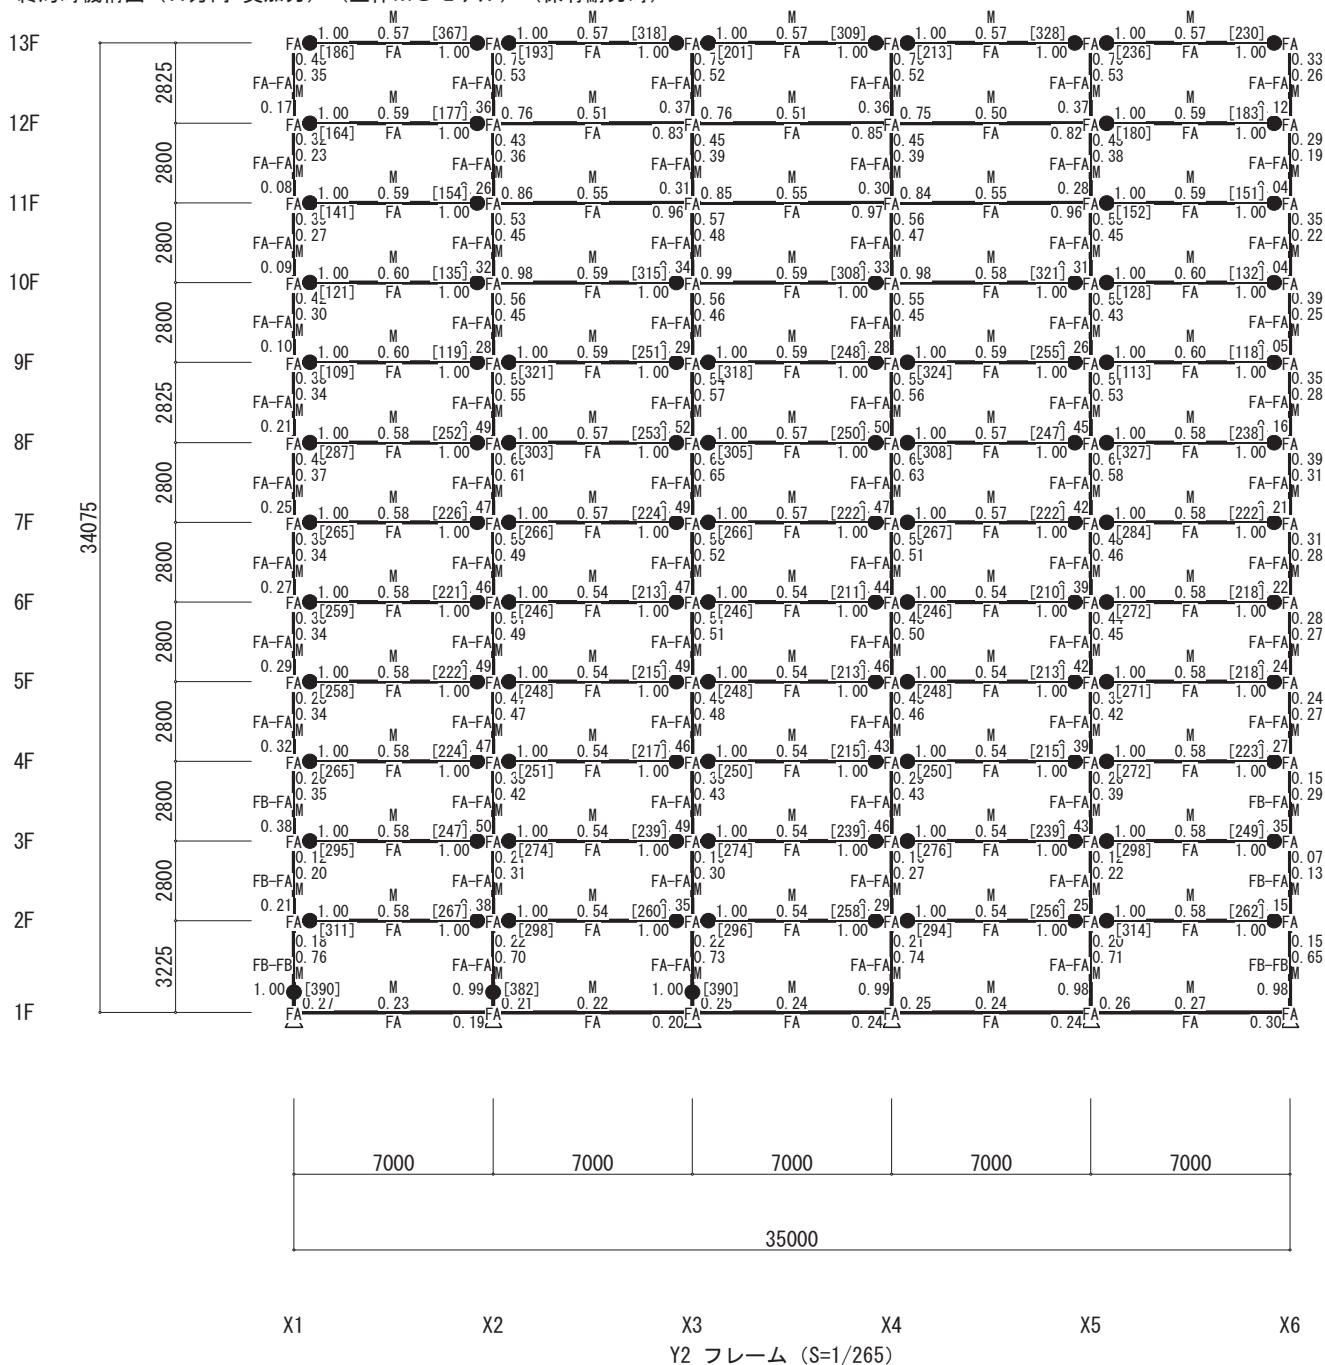


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

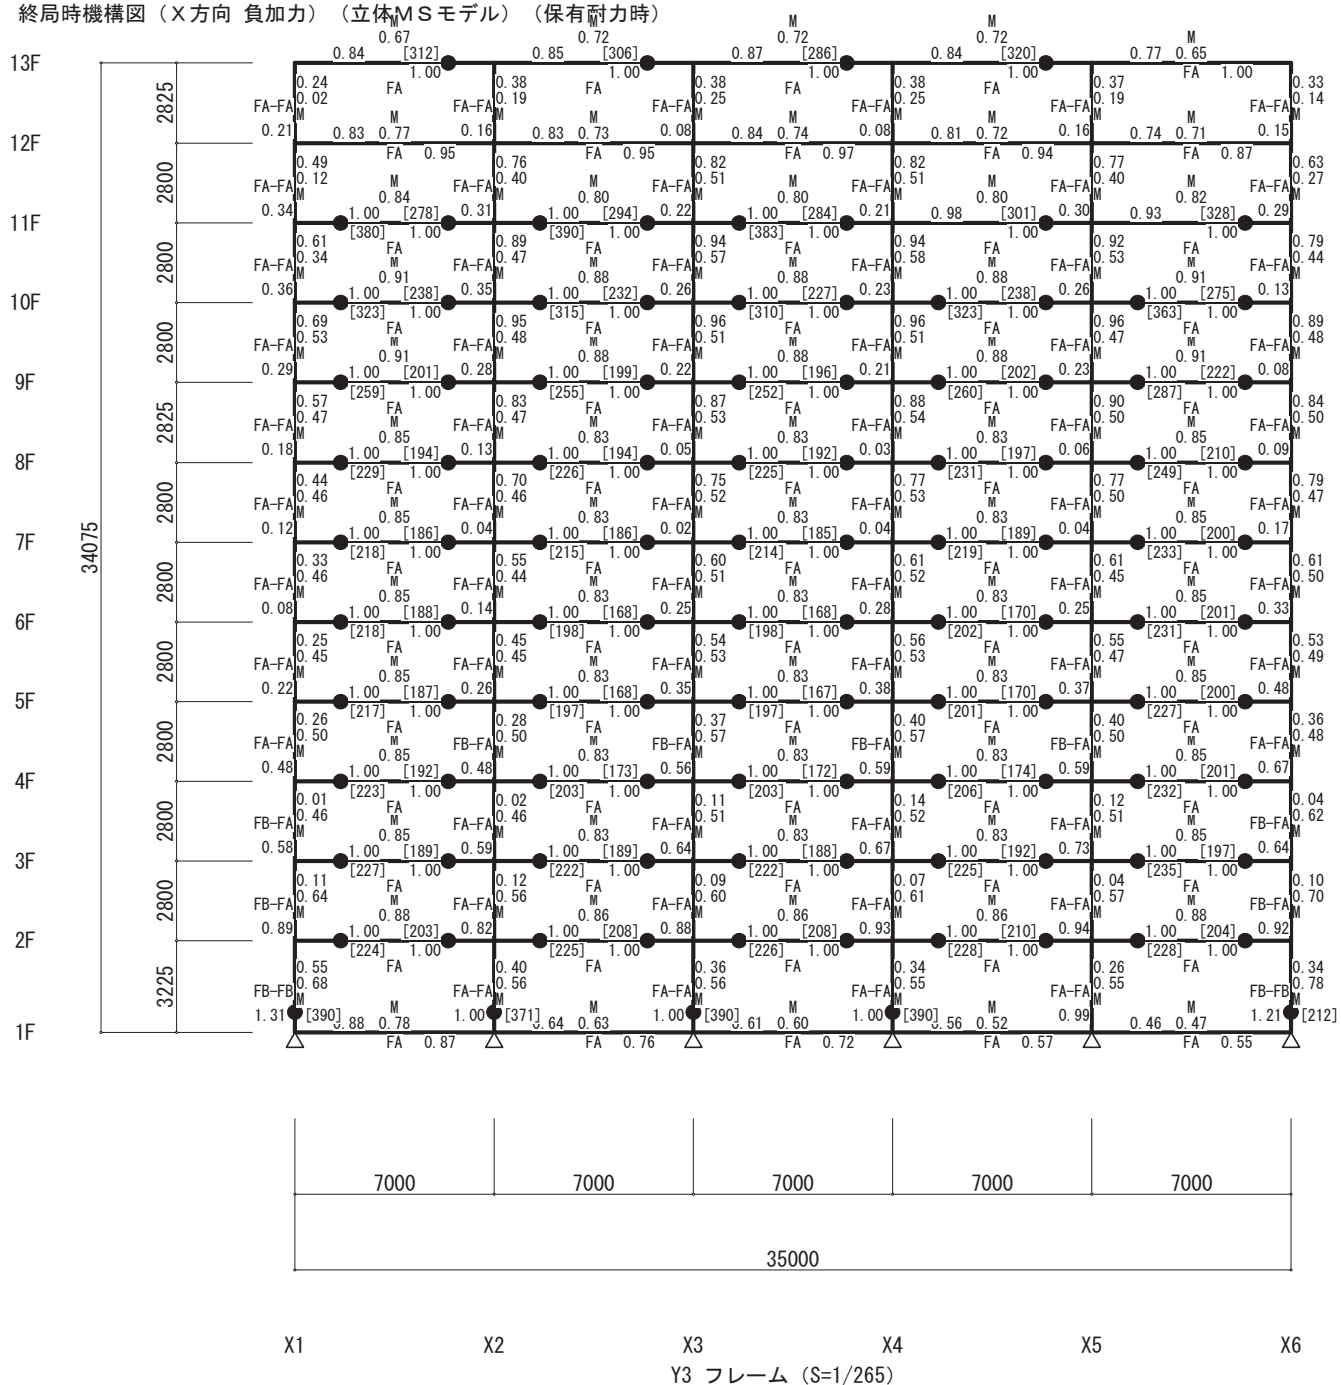


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

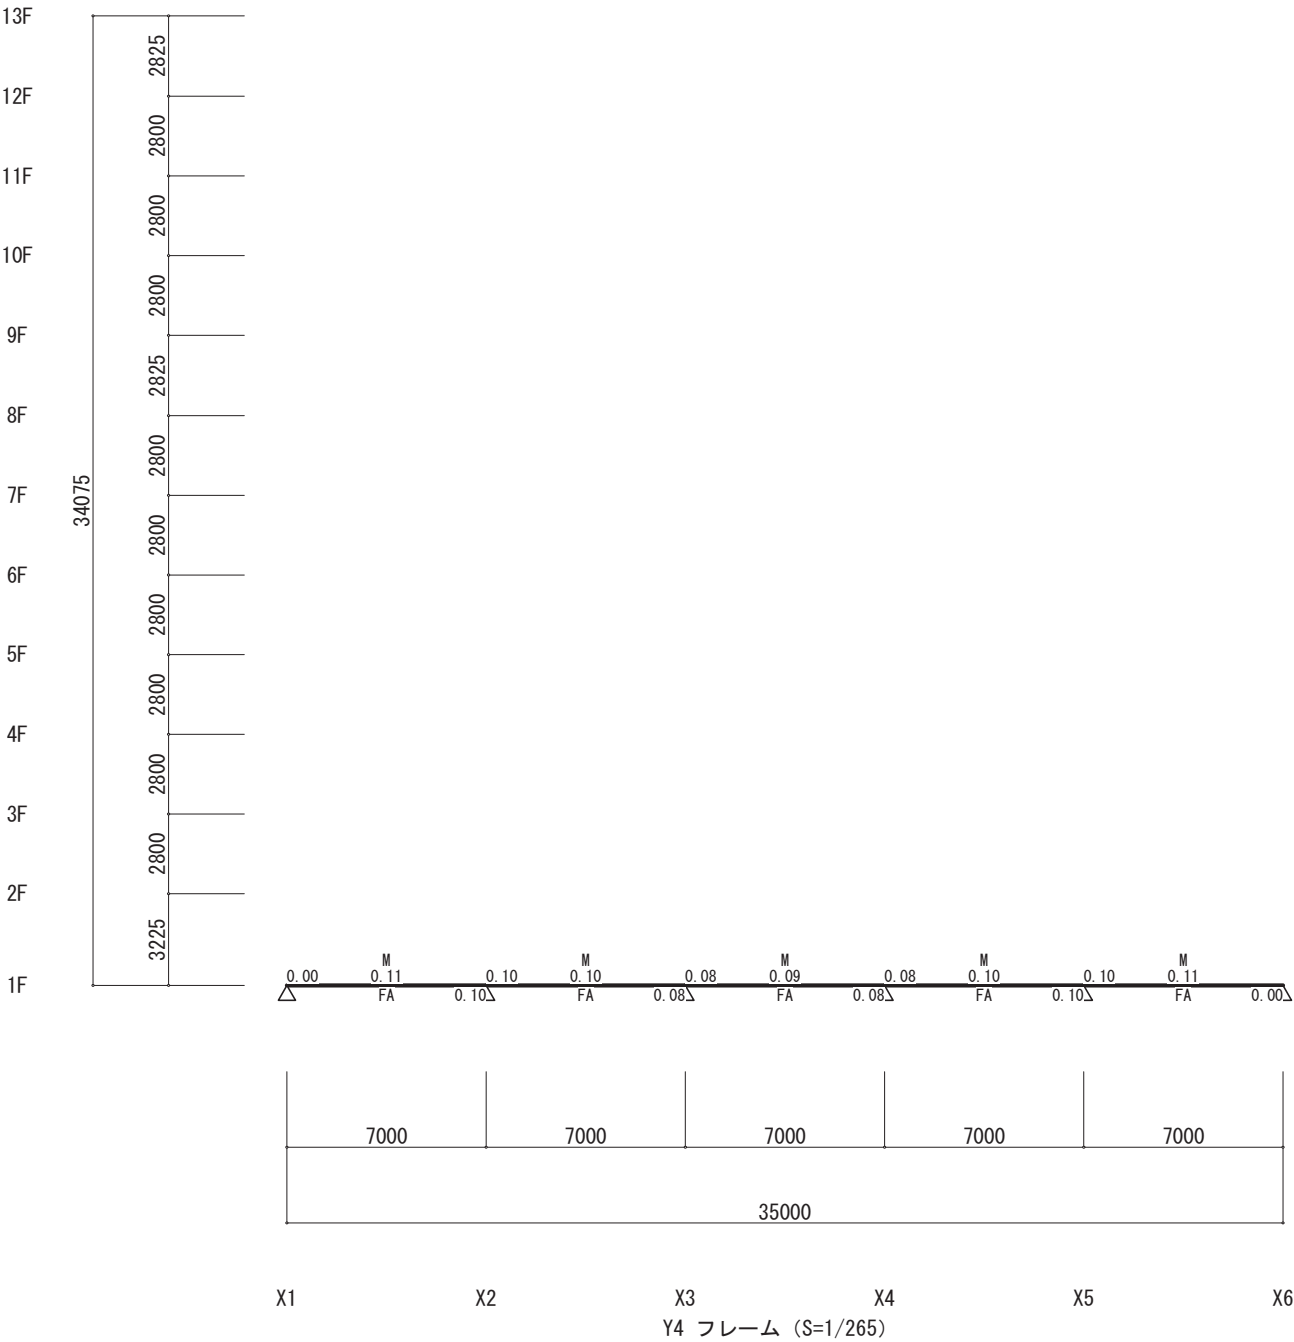


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

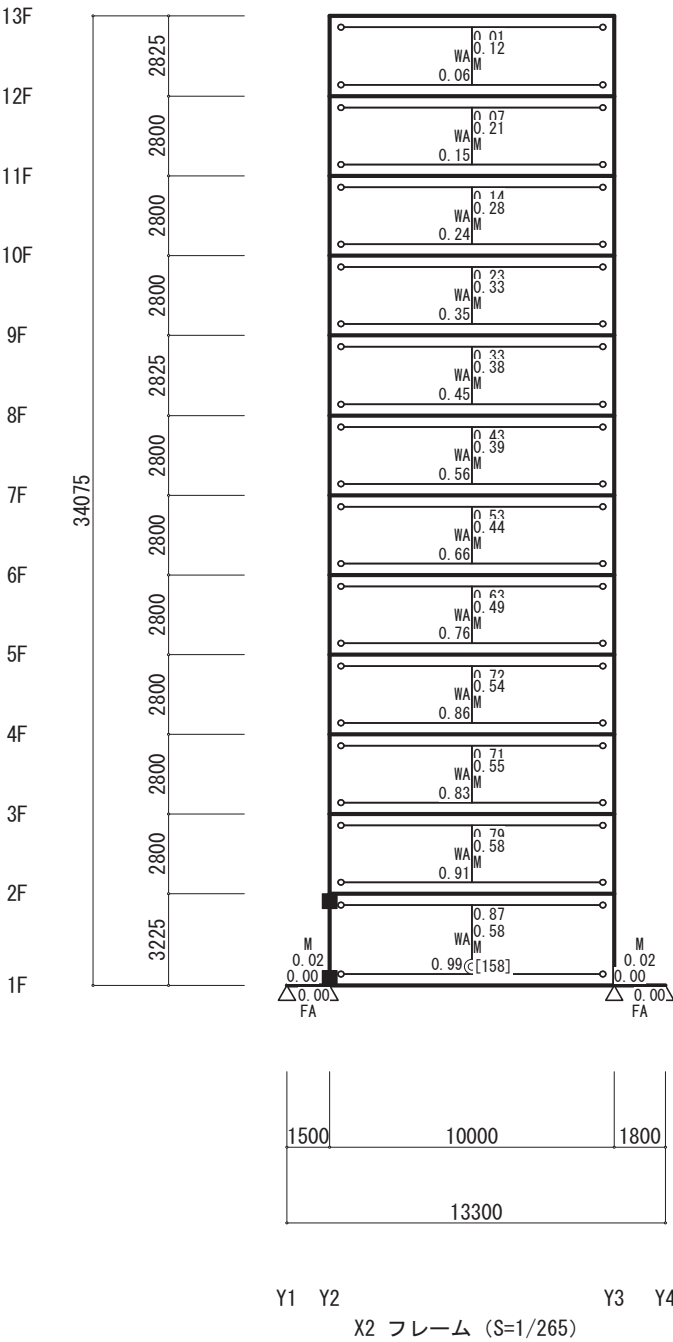


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

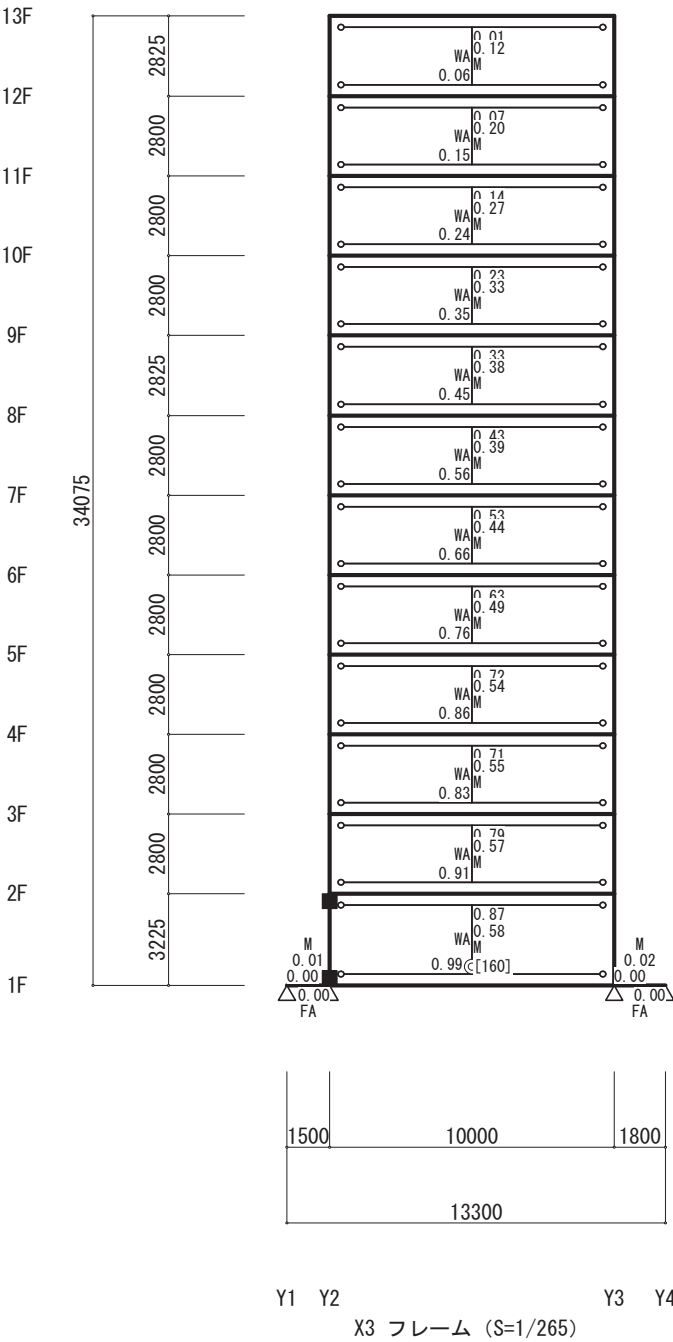


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

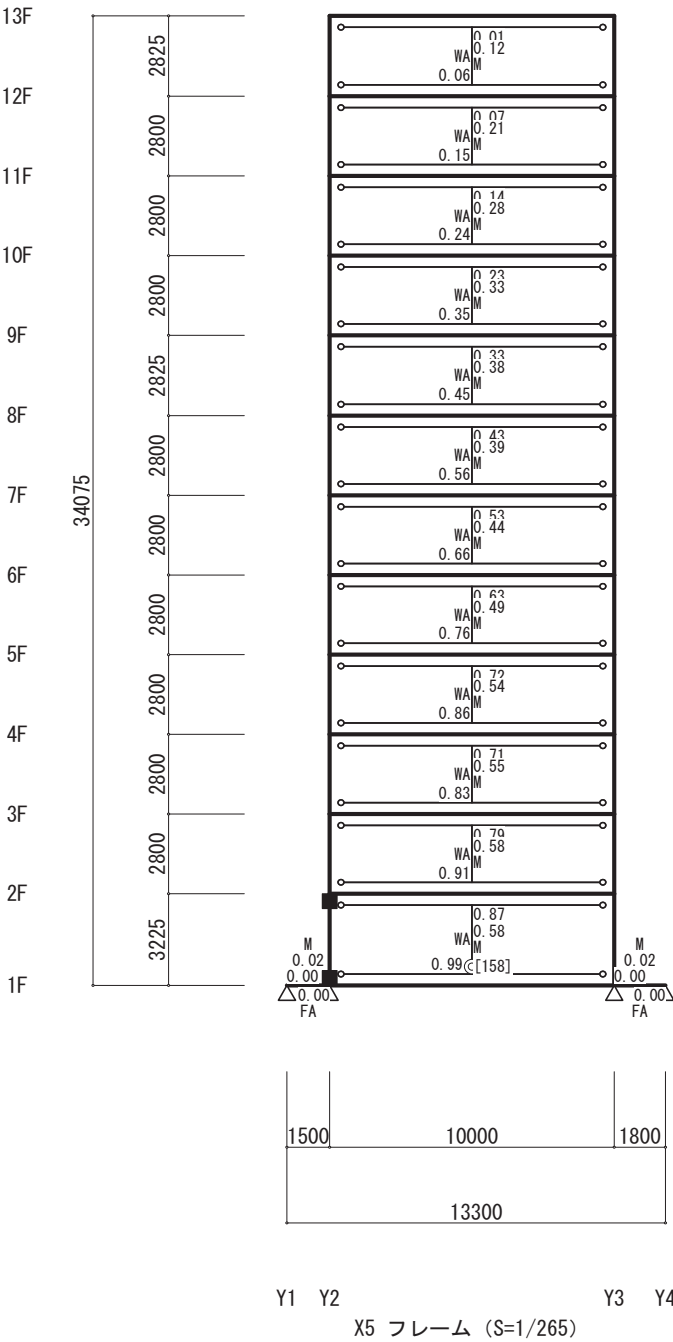


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

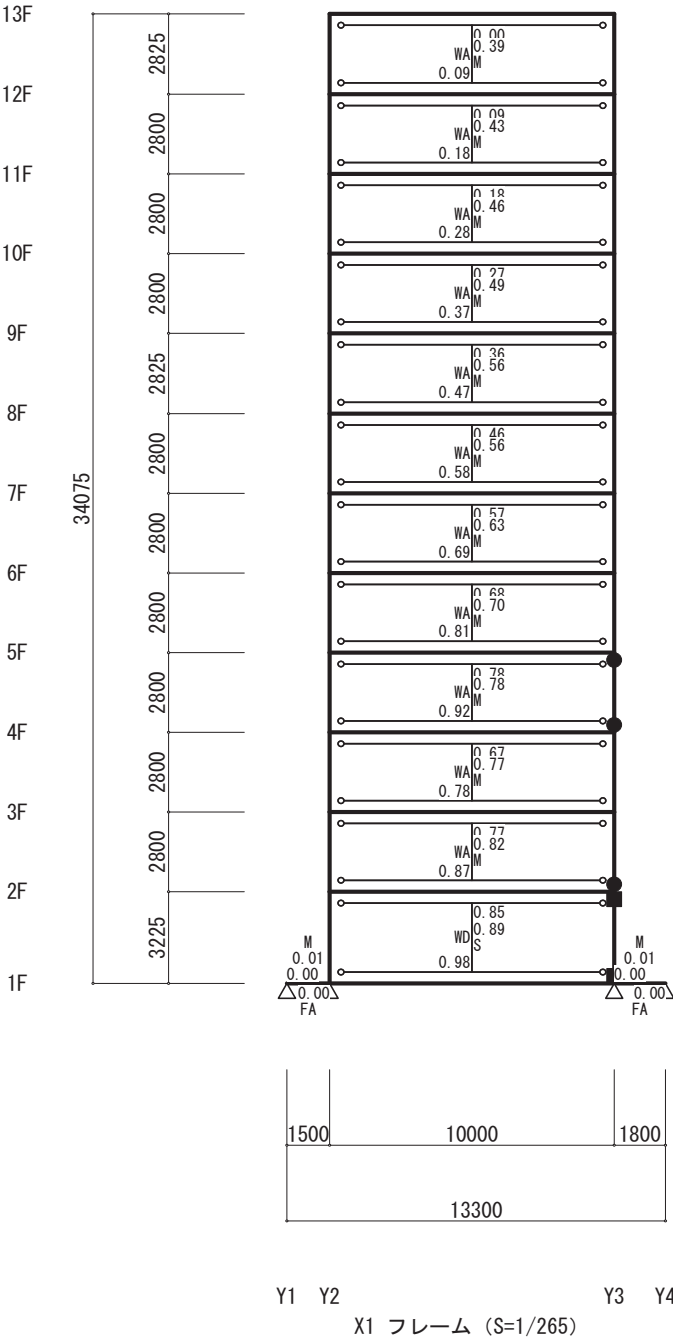


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

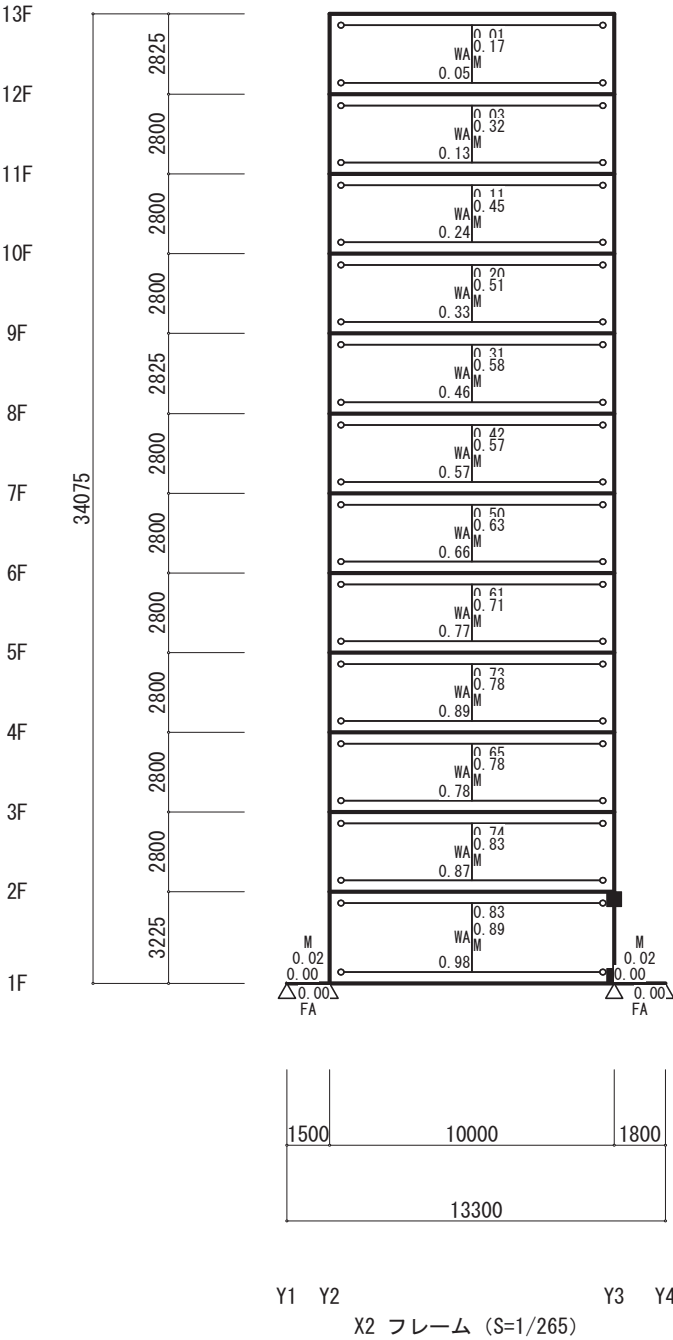


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

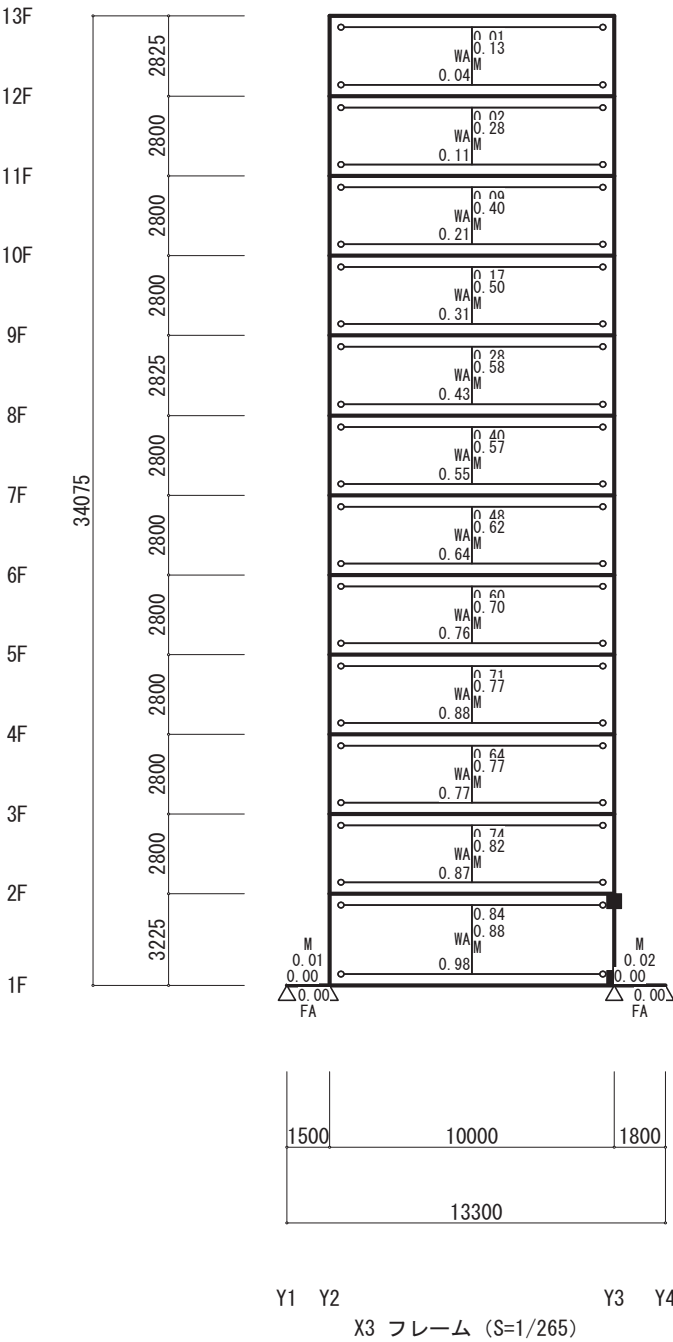


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

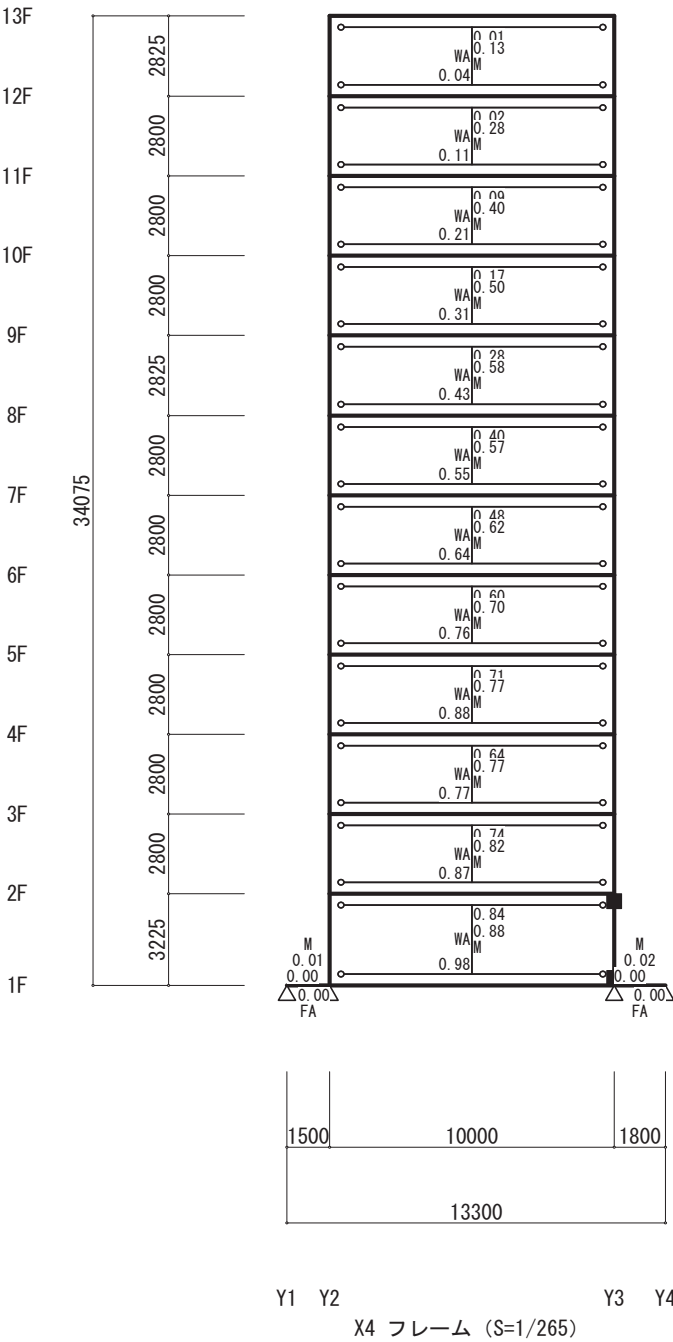

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

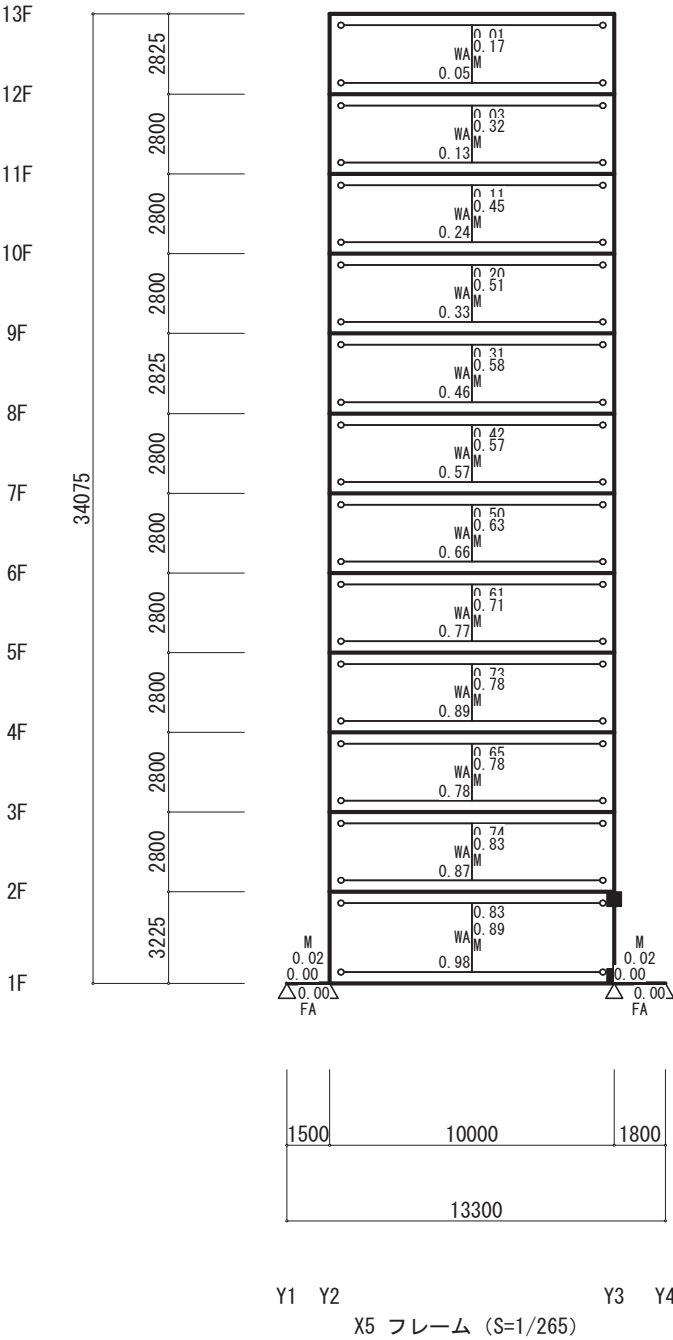

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

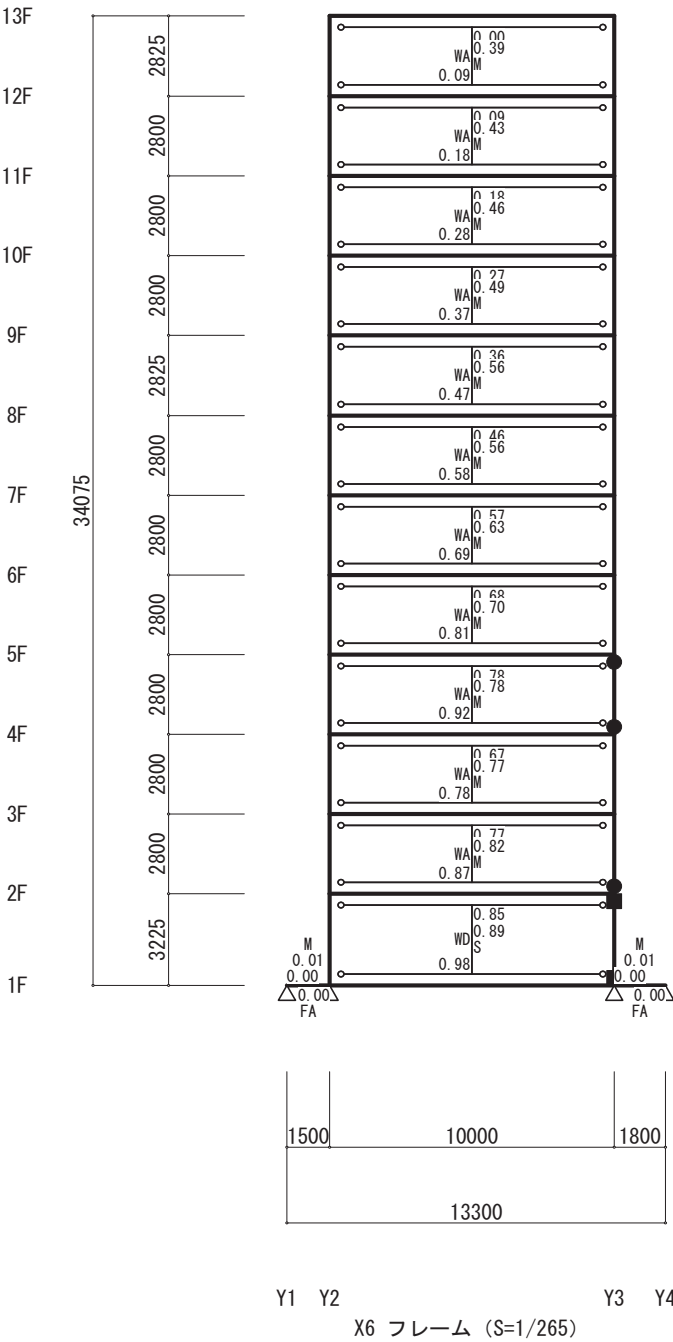

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

- τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X1	X2	FA	M	0.038	1.02	27.00
Y2	13F	X2	X3	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X1	X2	FA	M	0.040	1.08	27.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X3	X4	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X4	X5	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.08	27.00
		X1	X2	FA	M	0.040	1.08	27.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X3	X4	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X4	X5	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.08	27.00
		X1	X2	FA	M	0.038	1.02	27.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X3	X4	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X4	X5	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X1	X2	FA	M	0.038	1.02	27.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X3	X4	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X4	X5	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X1	X2	FA	M	0.031	1.10	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X5	X6	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X1	X2	FA	M	0.031	1.10	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X5	X6	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X1	X2	FA	M	0.031	1.10	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X3	X4	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X4	X5	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X5	X6	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X1	X2	FA	M	0.031	1.10	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X3	X4	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X4	X5	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X5	X6	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X1	X2	FA	M	0.031	1.10	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X3	X4	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X4	X5	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X5	X6	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X1	X2	FA	M	0.031	1.10	36.00
	3F	X2	X3	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X3	X4	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X4	X5	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X5	X6	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X1	X2	FA	M	0.031	1.10	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X3	X4	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X4	X5	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X5	X6	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X1	X2	FA	M	0.017	0.62	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.017	0.62	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	1F	X2	X3	FA	M	0.016	0.57	36.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.57	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.55	36.00
		X1	X2	FA	M	0.054	1.45	27.00
Y3	13F	X2	X3	FA	M	0.057	1.55	27.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.55	27.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.55	27.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.45	27.00
		X1	X2	FA	M	0.069	1.87	27.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X3	X4	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X4	X5	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.87	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X2	X3	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X3	X4	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X4	X5	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.87	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.076	2.06	27.00
		X2	X3	FA	M	0.081	2.18	27.00
		X3	X4	FA	M	0.081	2.18	27.00
		X4	X5	FA	M	0.081	2.18	27.00
		X5	X6	FA	M	0.076	2.06	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.076	2.06	27.00
		X2	X3	FA	M	0.081	2.18	27.00
		X3	X4	FA	M	0.081	2.18	27.00
		X4	X5	FA	M	0.081	2.18	27.00
		X5	X6	FA	M	0.076	2.06	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.067	2.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.42	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X4	X5	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.039	1.42	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	1F	X2	X3	FA	M	0.044	1.58	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X4	X5	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.44	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.31	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	13F	X1	X2	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X2	X3	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X3	X4	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X4	X5	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.02	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.040	1.08	27.00
		X2	X3	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X3	X4	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X4	X5	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.08	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.040	1.08	27.00
		X2	X3	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X3	X4	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X4	X5	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X5	X6	FA	M	0.040	1.08	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X2	X3	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X3	X4	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X4	X5	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.02	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.038	1.02	27.00
		X2	X3	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X3	X4	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X4	X5	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.02	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X2	X3	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X5	X6	FA	M	0.031	1.10	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X2	X3	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X3	X4	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X4	X5	FA	M	0.029	1.04	36.00
		X5	X6	FA	M	0.031	1.10	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.031	1.10	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	6F	X2	X3	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X3	X4	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X4	X5	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X5	X6	FA	M	0.031	1.10	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X2	X3	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X3	X4	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X4	X5	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X5	X6	FA	M	0.031	1.10	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X2	X3	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X3	X4	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X4	X5	FA	M	0.027	0.97	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X2	X3	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X3	X4	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X4	X5	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X5	X6	FA	M	0.031	1.10	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X2	X3	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X3	X4	FA	M	0.027	0.97	36.00
		X4	X5	FA	M	0.027	0.97	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.015	0.55	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.57	36.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.57	36.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.62	36.00
Y3	13F	X1	X2	FA	M	0.054	1.45	27.00
		X2	X3	FA	M	0.057	1.55	27.00
		X3	X4	FA	M	0.057	1.55	27.00
		X4	X5	FA	M	0.057	1.55	27.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.45	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X2	X3	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X3	X4	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X4	X5	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.87	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.069	1.87	27.00
		X2	X3	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X3	X4	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X4	X5	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.87	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.076	2.06	27.00
		X2	X3	FA	M	0.081	2.18	27.00
		X3	X4	FA	M	0.081	2.18	27.00
		X4	X5	FA	M	0.081	2.18	27.00
		X5	X6	FA	M	0.076	2.06	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.076	2.06	27.00
		X2	X3	FA	M	0.081	2.18	27.00
		X3	X4	FA	M	0.081	2.18	27.00
		X4	X5	FA	M	0.081	2.18	27.00
		X5	X6	FA	M	0.076	2.06	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.063	2.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	6F	X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.067	2.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X3	X4	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X4	X5	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.42	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.061	2.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X4	X5	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X5	X6	FA	M	0.061	2.19	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.068	2.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.053	1.92	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.85	36.00
		X4	X5	FA	M	0.044	1.58	36.00
		X5	X6	FA	M	0.039	1.42	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.31	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	13F	X1	X2	FA	M	0.021	0.56	27.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X5	X6	FA	M	0.021	0.56	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.017	0.45	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.45	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.017	0.46	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.46	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.015	0.42	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.42	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.016	0.42	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.42	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.38	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.15	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	1F	X5	X6	FA	M	0.005	0.18	36.00
Y3	13F	X1	X2	FA	M	0.017	0.47	27.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.43	27.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.47	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.016	0.43	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.33	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.33	27.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.43	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.016	0.43	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.43	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.014	0.39	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.39	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.014	0.39	27.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.39	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.38	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.29	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.17	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/F_c$	τu	F_c
Y3	1F	X5	X6	FA	M	0.005	0.18	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.31	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/F_c$	τu	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	13F	X1	X2	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.52	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.44	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.44	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.39	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.014	0.39	27.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.35	27.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.36	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.39	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	6F	X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.14	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.17	36.00
Y3	13F	X1	X2	FA	M	0.023	0.63	27.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.50	27.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.43	27.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.50	27.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.63	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.024	0.64	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.024	0.64	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.024	0.65	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.024	0.65	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.022	0.59	27.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.39	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.39	27.00
		X5	X6	FA	M	0.022	0.59	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.022	0.60	27.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.32	27.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X5	X6	FA	M	0.022	0.60	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.017	0.60	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.60	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.017	0.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.61	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.017	0.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	6F	X5	X6	FA	M	0.017	0.61	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.53	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.017	0.61	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.61	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.017	0.62	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.62	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.012	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.45	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.31	36.00

b) R C 柱の部材種別

H_o/D : ①:柱の内のり長さ H_o /柱のせい D 、または②: $2M/(Q \cdot D)$
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 P_t : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 N_o : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/N_o : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	H_o/D	σ_o/F_c σ_o F_c	P_t	$\tau u/F_c$ τu F_c	N/N_o N N_o
Y2	12F	X1	FA-FA	M	5.31②	0.022	0.61	0.02	(0.02)
						0.60		0.47	234.11
						27.00		27.00	11675.51
		X2	FA-FA	M	4.62②	0.061	0.66	0.05	(0.05)
						1.65		1.41	595.15
						27.00		27.00	10987.01
		X3	FA-FA	M	4.42②	0.060	0.66	0.05	(0.05)
						1.63		1.46	587.17
						27.00		27.00	10987.01
		X4	FA-FA	M	4.40②	0.058	0.66	0.05	(0.05)
						1.57		1.46	566.08
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	4.63②	0.058	0.66	0.05	(0.05)
						1.57		1.41	565.15
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	5.69②	0.038	0.61	0.02	(0.03)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X6	FA-FA	M	5.69②	1.02 27.00	0.61	0.67 27.00	398.42 11675.51
	11F	X1	FA-FA	M	8.55②	0.043 1.15 27.00	0.61	0.01 0.27 27.00	(0.04) 448.98 11675.51
						0.106 2.86 27.00		0.04 1.09 27.00	(0.09) 1028.12 10987.01
		X2	FA-FA	M	5.06②	0.108 2.92 27.00	0.66	0.05 1.30 27.00	(0.10) 1052.44 10987.01
						0.099 2.68 27.00		0.05 1.30 27.00	(0.09) 965.37 10987.01
		X3	FA-FA	M	5.02②	0.094 2.53 27.00	0.66	0.04 1.10 27.00	(0.08) 911.88 10987.01
						0.068 1.84 27.00		0.01 0.37 27.00	(0.06) 716.16 11675.51
		X4	FA-FA	M	9.70②	0.071 1.93 27.00	0.61	0.01 0.36 27.00	(0.06) 752.31 11675.51
						0.168 4.53 27.00		0.04 1.19 27.00	(0.15) 1630.97 10987.01
		X5	FA-FA	M	5.87②	0.165 4.45 27.00	0.66	0.05 1.30 27.00	(0.15) 1602.14 10987.01
						0.147 3.97 27.00		0.05 1.31 27.00	(0.13) 1429.36 10987.01
		X6	FA-FA	M	5.83②	0.136 3.66 27.00	0.66	0.04 1.20 27.00	(0.12) 1318.32 10987.01
						0.095 2.57 27.00		0.02 0.48 27.00	(0.09) 1003.40 11675.51
		X7	FA-FA	M	11.98②	0.101 2.73 27.00	0.61	0.03 0.74 27.00	(0.09) 1065.46 11675.51
						0.233 6.29 27.00		0.06 1.52 27.00	(0.21) 2266.18 10987.01
		X8	FA-FA	M	5.66②	0.222 5.99 27.00	0.66	0.06 1.57 27.00	(0.20) 2155.21 10987.01
						0.194 5.24 27.00		0.06 1.57 27.00	(0.17) 1886.72 10987.01
		X9	FA-FA	M	5.56②	0.176 4.76 27.00	0.66	0.06 1.53 27.00	(0.16) 1714.34 10987.01
						0.118 3.18 27.00		0.03 0.87 27.00	(0.11) 1241.47 11675.51
		X10	FA-FA	M	7.71②	0.108 2.91 27.00	0.61	0.03 0.72 27.00	(0.10) 1136.03 11675.51
						0.267 7.22 27.00		0.06 1.74 27.00	(0.24) 2599.90 10987.01
		X11	FA-FA	M	4.04②	0.252 6.81 27.00	0.66	0.07 1.85 27.00	(0.22) 2449.82 11675.51

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X3	FA-FA	M	3.93②	27.00	0.66	27.00	10987.01
		X4	FA-FA	M	3.91②	0.216	0.66	0.07	(0.19)
						5.84		1.84	2103.32
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	3.98②	0.191	0.66	0.06	(0.17)
						5.16		1.74	1859.10
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	5.47②	0.116	0.61	0.03	(0.10)
						3.12		0.84	1217.77
						27.00		27.00	11675.51
	7F	X1	FA-FA	M	4.70②	0.090	0.61	0.02	(0.09)
						3.25		0.90	1266.38
						36.00		36.00	14659.01
		X2	FA-FA	M	4.25②	0.242	0.66	0.06	(0.23)
						8.71		2.13	3136.16
						36.00		36.00	13741.01
		X3	FA-FA	M	4.19②	0.229	0.66	0.06	(0.22)
						8.23		2.30	2963.33
						36.00		36.00	13741.01
		X4	FA-FA	M	4.17②	0.193	0.66	0.06	(0.18)
						6.94		2.31	2496.96
						36.00		36.00	13741.01
		X5	FA-FA	M	4.18②	0.167	0.66	0.06	(0.16)
						6.00		2.15	2159.20
						36.00		36.00	13741.01
		X6	FA-FA	M	4.77②	0.097	0.61	0.03	(0.09)
						3.51		1.04	1368.85
						36.00		36.00	14659.01
	6F	X1	FA-FA	M	4.23②	0.099	0.61	0.02	(0.10)
						3.57		0.82	1392.87
						36.00		36.00	14659.01
		X2	FA-FA	M	3.97②	0.216	0.50	0.04	(0.21)
						7.79		1.56	3738.68
						36.00		36.00	17413.01
		X3	FA-FA	M	3.90②	0.201	0.50	0.05	(0.20)
						7.22		1.68	3465.34
						36.00		36.00	17413.01
		X4	FA-FA	M	3.88②	0.166	0.50	0.05	(0.16)
						5.97		1.68	2866.96
						36.00		36.00	17413.01
		X5	FA-FA	M	3.88②	0.136	0.50	0.04	(0.14)
						4.90		1.57	2353.95
						36.00		36.00	17413.01
		X6	FA-FA	M	4.25②	0.105	0.61	0.03	(0.10)
						3.79		0.96	1478.76
						36.00		36.00	14659.01
	5F	X1	FA-FA	M	3.87②	0.112	0.61	0.02	(0.11)
						4.03		0.85	1572.30
						36.00		36.00	14659.01
		X2	FA-FA	M	3.66②	0.251	0.50	0.04	(0.25)
						9.03		1.60	4332.61
						36.00		36.00	17413.01
		X3	FA-FA	M	3.64②	0.229	0.50	0.05	(0.23)
						8.24		1.71	3956.81
						36.00		36.00	17413.01
		X4	FA-FA	M	3.64②	0.188	0.50	0.05	(0.19)
						6.78		1.70	3255.25
						36.00		36.00	17413.01
		X5	FA-FA	M	3.65②	0.147	0.50	0.04	(0.15)
						5.29		1.58	2538.75
						36.00		36.00	17413.01
		X6	FA-FA	M	3.87②	0.114	0.61	0.03	(0.11)
						4.12		0.99	1606.92
						36.00		36.00	14659.01

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X1	FA-FA	M	3.61②	0.126	0.61	0.02	(0.12)
						4.52		0.85	1763.01
						36.00		36.00	14659.01
		X2	FA-FA	M	3.57②	0.287	0.50	0.04	(0.29)
						10.35		1.50	4967.53
						36.00		36.00	17413.01
		X3	FA-FA	M	3.58②	0.259	0.50	0.04	(0.26)
						9.31		1.62	4469.65
						36.00		36.00	17413.01
		X4	FA-FA	M	3.58②	0.211	0.50	0.05	(0.21)
						7.58		1.63	3638.56
						36.00		36.00	17413.01
		X5	FA-FA	M	3.55②	0.155	0.50	0.04	(0.15)
						5.58		1.52	2679.91
						36.00		36.00	17413.01
		X6	FA-FA	M	3.60②	0.123	0.61	0.03	(0.12)
						4.44		0.98	1731.53
						36.00		36.00	14659.01
	3F	X1	FB-FA	M	4.68②	0.140	0.81	0.03	(0.13)
						5.02		1.01	1959.35
						36.00		36.00	15340.26
		X2	FA-FA	M	4.37②	0.229	0.55	0.04	(0.23)
						8.23		1.30	5928.34
						36.00		36.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	4.26②	0.201	0.55	0.04	(0.20)
						7.25		1.36	5217.08
						36.00		36.00	26119.51
		X4	FA-FA	M	4.19②	0.156	0.55	0.04	(0.16)
						5.63		1.32	4050.78
						36.00		36.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	4.15②	0.106	0.55	0.03	(0.10)
						3.80		1.21	2736.97
						36.00		36.00	26119.51
		X6	FB-FA	M	4.71②	0.135	0.81	0.03	(0.12)
						4.86		1.15	1894.00
						36.00		36.00	15340.26
	2F	X1	FB-FA	M	4.44②	0.154	0.81	0.01	(0.14)
						5.54		0.43	2162.14
						36.00		36.00	15340.26
		X2	FA-FA	M	4.60②	0.260	0.55	0.02	(0.26)
						9.36		0.67	6736.18
						36.00		36.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	4.47②	0.226	0.55	0.02	(0.22)
						8.13		0.80	5852.83
						36.00		36.00	26119.51
		X4	FA-FA	M	4.45②	0.173	0.55	0.02	(0.17)
						6.24		0.87	4492.82
						36.00		36.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	4.43②	0.108	0.55	0.02	(0.11)
						3.89		0.85	2799.59
						36.00		36.00	26119.51
		X6	FB-FA	M	4.46②	0.141	0.81	0.02	(0.13)
						5.09		0.57	1984.97
						36.00		36.00	15340.26
	1F	X1	FB-FB	M	6.79②	0.190	0.81	0.06	(0.17)
						6.83		2.15	2664.80
						36.00		36.00	15340.26
		X2	FA-FA	M	6.61②	0.338	0.55	0.06	(0.34)
						12.18		2.16	8768.89
						36.00		36.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	6.53②	0.299	0.55	0.06	(0.30)
						10.78		2.15	7760.75
						36.00		36.00	26119.51
		X4	FA-FA	M	6.51②	0.227	0.55	0.06	(0.23)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{No}$ $\frac{N}{No}$	
Y2	1F	X4	FA-FA	M	6.51②	8.17	0.55	1.99	5882.14	
						36.00		36.00	26119.51	
		X5	FA-FA	M	6.47②	0.157	0.55	0.05	(0.16)	
						5.66		1.75	4073.76	
		X6	FB-FB	M	6.88②	36.00	0.81	36.00	26119.51	
						0.231		0.06	(0.21)	
8.31	2.30					3242.71				
36.00	36.00					15340.26				
Y3	12F	X1	FA-FA	M	8.37②	0.003	0.54	0.01	(0.00)	
						0.09		0.20	96.41	
						27.00		27.00	29169.95	
		X2	FA-FA	M	8.16②	0.020	0.52	0.02	(0.02)	
						0.53		0.53	568.61	
						27.00		27.00	29320.23	
		X3	FA-FA	M	5.67②	0.020	0.52	0.03	(0.02)	
						0.55		0.76	594.88	
						27.00		27.00	29320.23	
		X4	FA-FA	M	5.78②	0.021	0.52	0.03	(0.02)	
						0.58		0.74	623.13	
						27.00		27.00	29320.23	
		X5	FA-FA	M	9.02②	0.023	0.52	0.02	(0.02)	
						0.61		0.48	658.20	
						27.00		27.00	29320.23	
		X6	FA-FA	M	109.59②	0.021	0.54	0.00	(0.02)	
						0.56		0.05	590.01	
						27.00		27.00	29169.95	
		11F	X1	FA-FA	M	10.65②	0.002	0.54	0.01	(0.00)
							0.05		0.39	54.63
							27.00		27.00	29169.95
			X2	FA-FA	M	7.30②	0.031	0.52	0.05	(0.03)
							0.84		1.32	902.50
							27.00		27.00	29320.23
	X3		FA-FA	M	6.12②	0.042	0.52	0.06	(0.04)	
						1.13		1.66	1210.75	
						27.00		27.00	29320.23	
	X4		FA-FA	M	6.25②	0.045	0.52	0.06	(0.04)	
						1.22		1.64	1315.44	
						27.00		27.00	29320.23	
	X5		FA-FA	M	8.55②	0.053	0.52	0.04	(0.05)	
						1.44		1.19	1550.58	
						27.00		27.00	29320.23	
	X6		FA-FA	M	153.30②	0.049	0.54	0.00	(0.05)	
						1.31		0.00	1380.60	
						27.00		27.00	29169.95	
	10F	X1	FA-FA	M	6.37②	0.000	0.54	0.03	(0.00)	
						0.00		0.83	1.36	
						27.00		27.00	29169.95	
		X2	FA-FA	M	6.27②	0.045	0.52	0.06	(0.04)	
						1.22		1.72	1306.53	
						27.00		27.00	29320.23	
		X3	FA-FA	M	6.02②	0.066	0.52	0.07	(0.07)	
						1.78		1.89	1918.23	
						27.00		27.00	29320.23	
		X4	FA-FA	M	6.20②	0.074	0.52	0.07	(0.07)	
						1.99		1.87	2135.45	
						27.00		27.00	29320.23	
		X5	FA-FA	M	7.40②	0.090	0.52	0.06	(0.09)	
						2.43		1.63	2607.10	
						27.00		27.00	29320.23	
		X6	FA-FA	M	18.39②	0.077	0.54	0.03	(0.07)	
						2.08		0.69	2182.50	
						27.00		27.00	29169.95	
	9F	X1	FA-FA	M	5.60②	0.000	0.54	0.03	(-0.04)	
						0.00		0.93	-185.81	

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X1	FA-FA	M	5.60②	27.00	0.54	27.00	-5049.50
		X2	FA-FA	M	6.02②	0.046	0.46	0.06	(0.05)
						1.23		1.56	1672.49
						27.00		27.00	36542.23
		X3	FA-FA	M	5.98②	0.069	0.46	0.06	(0.07)
						1.86		1.68	2532.03
						27.00		27.00	36542.23
		X4	FA-FA	M	6.19②	0.078	0.46	0.06	(0.08)
						2.12		1.67	2881.00
						27.00		27.00	36542.23
		X5	FA-FA	M	7.23②	0.098	0.46	0.06	(0.10)
						2.65		1.50	3602.57
						27.00		27.00	36542.23
		X6	FA-FA	M	10.46②	0.113	0.54	0.05	(0.11)
						3.06		1.28	3219.92
						27.00		27.00	29169.95
	8F	X1	FA-FA	M	4.09②	0.000	0.54	0.04	(-0.14)
						0.00		1.08	-703.40
						27.00		27.00	-5049.50
		X2	FA-FA	M	5.11②	0.040	0.46	0.07	(0.04)
						1.08		1.77	1472.32
						27.00		27.00	36542.23
		X3	FA-FA	M	4.92②	0.071	0.46	0.07	(0.07)
						1.91		2.00	2593.60
						27.00		27.00	36542.23
		X4	FA-FA	M	5.04②	0.085	0.46	0.07	(0.09)
						2.29		2.02	3113.46
						27.00		27.00	36542.23
		X5	FA-FA	M	5.70②	0.111	0.46	0.07	(0.11)
						2.99		1.88	4062.41
						27.00		27.00	36542.23
		X6	FA-FA	M	8.47②	0.131	0.54	0.05	(0.13)
						3.53		1.30	3712.83
						27.00		27.00	29169.95
	7F	X1	FA-FA	M	3.55②	0.000	0.54	0.03	(-0.23)
						0.00		1.07	-1152.31
						36.00		36.00	-5049.50
		X2	FA-FA	M	4.46②	0.030	0.46	0.06	(0.03)
						1.08		2.05	1469.82
						36.00		36.00	46946.23
		X3	FA-FA	M	4.43②	0.060	0.46	0.06	(0.06)
						2.17		2.25	2946.54
						36.00		36.00	46946.23
		X4	FA-FA	M	4.54②	0.074	0.46	0.06	(0.08)
						2.68		2.25	3642.10
						36.00		36.00	46946.23
		X5	FA-FA	M	5.04②	0.100	0.46	0.06	(0.10)
						3.60		2.04	4895.56
						36.00		36.00	46946.23
		X6	FA-FA	M	6.80②	0.122	0.54	0.04	(0.12)
						4.40		1.38	4623.72
						36.00		36.00	37210.10
	6F	X1	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.54	0.03	(-0.32)
						0.00		1.21	-1606.05
						36.00		36.00	-5049.50
		X2	FA-FA	M	3.31②	0.023	0.39	0.05	(0.02)
						0.83		1.79	1452.83
						36.00		36.00	59255.48
		X3	FA-FA	M	3.21②	0.053	0.39	0.06	(0.06)
						1.90		2.06	3302.04
						36.00		36.00	59255.48
		X4	FA-FA	M	3.31②	0.067	0.39	0.06	(0.07)
						2.42		2.06	4203.56
						36.00		36.00	59255.48

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X5	FA-FA	M	3.78②	0.093	0.39	0.05	(0.10)
						3.34		1.82	5813.96
						36.00		36.00	59255.48
		X6	FA-FA	M	5.15②	0.147	0.54	0.04	(0.15)
						5.28		1.41	5554.09
						36.00		36.00	37210.10
	5F	X1	FA-FA	M	3.12②	0.000	0.54	0.04	(-0.42)
						0.00		1.28	-2137.91
						36.00		36.00	-5049.50
		X2	FA-FA	M	2.67②	0.021	0.39	0.05	(0.02)
						0.77		1.93	1335.29
						36.00		36.00	59255.48
		X3	FA-FA	M	2.67②	0.059	0.39	0.06	(0.06)
						2.13		2.28	3702.83
						36.00		36.00	59255.48
		X4	FA-FA	M	2.73②	0.077	0.39	0.06	(0.08)
						2.77		2.30	4827.41
						36.00		36.00	59255.48
		X5	FA-FA	M	2.94②	0.110	0.39	0.06	(0.12)
						3.96		2.05	6883.19
						36.00		36.00	59255.48
		X6	FA-FA	M	3.87②	0.175	0.54	0.04	(0.18)
						6.30		1.49	6625.54
						36.00		36.00	37210.10
	4F	X1	FA-FA	M	3.82②	0.000	0.54	0.03	(-0.54)
						0.00		1.18	-2717.40
						36.00		36.00	-5049.50
		X2	FB-FA	M	2.28②	0.019	0.39	0.06	(0.02)
						0.69		2.06	1196.33
						36.00		36.00	59255.48
		X3	FB-FA	M	2.30②	0.066	0.39	0.07	(0.07)
						2.36		2.48	4107.50
						36.00		36.00	59255.48
		X4	FB-FA	M	2.32②	0.087	0.39	0.07	(0.09)
						3.15		2.54	5480.64
						36.00		36.00	59255.48
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.128	0.39	0.06	(0.14)
						4.63		2.32	8048.73
						36.00		36.00	59255.48
		X6	FA-FA	M	2.95②	0.204	0.54	0.05	(0.21)
						7.35		1.72	7728.63
						36.00		36.00	37210.10
	3F	X1	FB-FA	M	4.68②	0.000	0.90	0.04	(-0.43)
						0.00		1.56	-3333.99
						36.00		36.00	-7774.51
		X2	FA-FA	M	3.40②	0.015	0.53	0.06	(0.02)
						0.54		2.00	1042.25
						36.00		36.00	68651.63
		X3	FA-FA	M	3.32②	0.066	0.53	0.06	(0.07)
						2.38		2.24	4584.01
						36.00		36.00	68651.63
		X4	FA-FA	M	3.42②	0.089	0.53	0.06	(0.09)
						3.20		2.25	6183.95
						36.00		36.00	68651.63
		X5	FA-FA	M	3.84②	0.135	0.53	0.06	(0.14)
						4.88		2.06	9411.81
						36.00		36.00	68651.63
		X6	FB-FA	M	4.99②	0.234	0.90	0.05	(0.22)
						8.43		1.65	8857.44
						36.00		36.00	39935.11
	2F	X1	FB-FA	M	5.35②	0.000	0.90	0.05	(-0.54)
						0.00		1.75	-4169.99
						36.00		36.00	-7774.51
		X2	FA-FA	M	4.23②	0.016	0.53	0.06	(0.02)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	2F	X2	FA-FA	M	4.23②	0.59	0.53	2.12	1146.05
						36.00		36.00	68651.63
		X3	FA-FA	M	4.42②	0.073	0.53	0.07	(0.07)
						2.64		2.44	5093.40
		X4	FA-FA	M	4.53②	36.00	0.53	36.00	68651.63
						0.099		0.07	(0.10)
						3.58		2.48	6913.17
		X5	FA-FA	M	4.80②	36.00	0.53	36.00	68651.63
						0.154		0.07	(0.16)
		X6	FB-FA	M	5.57②	5.55	0.90	2.44	10708.87
						36.00		36.00	68651.63
						0.272		0.07	(0.26)
	1F	X1	FB-FB	M	6.93②	0.000	0.90	0.04	(-0.62)
						0.00		1.48	-4833.54
						36.00		36.00	-7774.51
		X2	FA-FA	M	5.69②	0.026	0.53	0.05	(0.03)
						0.94		1.73	1808.63
						36.00		36.00	68651.63
		X3	FA-FA	M	6.46②	0.094	0.53	0.05	(0.10)
						3.39		1.91	6540.05
						36.00		36.00	68651.63
		X4	FA-FA	M	6.65②	0.122	0.53	0.06	(0.12)
						4.39		2.00	8467.77
						36.00		36.00	68651.63
		X5	FA-FA	M	7.08②	0.188	0.53	0.06	(0.19)
						6.75		2.16	13035.84
						36.00		36.00	68651.63
		X6	FB-FB	M	8.83②	0.387	0.90	0.07	(0.37)
						13.92		2.35	14625.85
						36.00		36.00	39935.11

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	12F	X1	FA-FA	M	5.69②	0.038	0.61	0.02	(0.03)
						1.02		0.67	398.42
						27.00		27.00	11675.51
		X2	FA-FA	M	4.63②	0.058	0.66	0.05	(0.05)
						1.57		1.41	565.15
						27.00		27.00	10987.01
		X3	FA-FA	M	4.40②	0.058	0.66	0.05	(0.05)
						1.57		1.46	566.08
						27.00		27.00	10987.01
		X4	FA-FA	M	4.42②	0.060	0.66	0.05	(0.05)
						1.63		1.46	587.17
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	4.62②	0.061	0.66	0.05	(0.05)
						1.65		1.41	595.16
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	5.31②	0.022	0.61	0.02	(0.02)
						0.60		0.47	234.11
						27.00		27.00	11675.51
	11F	X1	FA-FA	M	9.70②	0.068	0.61	0.01	(0.06)
						1.84		0.37	716.16
						27.00		27.00	11675.51
		X2	FA-FA	M	5.02②	0.094	0.66	0.04	(0.08)
						2.53		1.10	911.87
						27.00		27.00	10987.01
		X3	FA-FA	M	4.81②	0.099	0.66	0.05	(0.09)
						2.68		1.30	965.37
						27.00		27.00	10987.01

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X4	FA-FA	M	4.82②	0.108	0.66	0.05	(0.10)
						2.92		1.30	1052.45
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	5.06②	0.106	0.66	0.04	(0.09)
						2.86		1.09	1028.12
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	8.55②	0.043	0.61	0.01	(0.04)
						1.15		0.27	448.98
						27.00		27.00	11675.51
	10F	X1	FA-FA	M	11.98②	0.095	0.61	0.02	(0.09)
						2.57		0.48	1003.40
						27.00		27.00	11675.51
		X2	FA-FA	M	5.95②	0.136	0.66	0.04	(0.12)
						3.66		1.20	1318.31
						27.00		27.00	10987.01
		X3	FA-FA	M	5.83②	0.147	0.66	0.05	(0.13)
						3.97		1.31	1429.36
						27.00		27.00	10987.01
		X4	FA-FA	M	5.87②	0.165	0.66	0.05	(0.15)
						4.45		1.30	1602.14
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	6.08②	0.168	0.66	0.04	(0.15)
						4.53		1.19	1630.97
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	10.28②	0.071	0.61	0.01	(0.06)
						1.93		0.36	752.32
						27.00		27.00	11675.51
	9F	X1	FA-FA	M	7.71②	0.118	0.61	0.03	(0.11)
						3.18		0.87	1241.47
						27.00		27.00	11675.51
		X2	FA-FA	M	5.54②	0.176	0.66	0.06	(0.16)
						4.76		1.53	1714.34
						27.00		27.00	10987.01
		X3	FA-FA	M	5.51②	0.194	0.66	0.06	(0.17)
						5.24		1.57	1886.71
						27.00		27.00	10987.01
		X4	FA-FA	M	5.56②	0.222	0.66	0.06	(0.20)
						5.99		1.57	2155.20
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	5.66②	0.233	0.66	0.06	(0.21)
						6.29		1.52	2266.18
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	7.34②	0.101	0.61	0.03	(0.09)
						2.73		0.74	1065.46
						27.00		27.00	11675.51
	8F	X1	FA-FA	M	5.47②	0.116	0.61	0.03	(0.10)
						3.12		0.84	1217.77
						27.00		27.00	11675.51
		X2	FA-FA	M	3.98②	0.191	0.66	0.06	(0.17)
						5.16		1.74	1859.10
						27.00		27.00	10987.01
		X3	FA-FA	M	3.91②	0.216	0.66	0.07	(0.19)
						5.84		1.84	2103.32
						27.00		27.00	10987.01
		X4	FA-FA	M	3.93②	0.252	0.66	0.07	(0.22)
						6.81		1.85	2449.82
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	4.04②	0.267	0.66	0.06	(0.24)
						7.22		1.74	2599.90
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	5.39②	0.108	0.61	0.03	(0.10)
						2.91		0.72	1136.03
						27.00		27.00	11675.51
	7F	X1	FA-FA	M	4.77②	0.097	0.61	0.03	(0.09)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X1	FA-FA	M	4.77②	3.51	0.61	1.04	1368.85
						36.00		36.00	14659.01
						0.167		0.06	(0.16)
		X2	FA-FA	M	4.18②	6.00	0.66	2.15	2159.21
						36.00		36.00	13741.01
						0.193		0.06	(0.18)
		X3	FA-FA	M	4.17②	6.94	0.66	2.31	2496.96
						36.00		36.00	13741.01
						0.229		0.06	(0.22)
		X4	FA-FA	M	4.19②	8.23	0.66	2.30	2963.32
						36.00		36.00	13741.01
						0.242		0.06	(0.23)
		X5	FA-FA	M	4.25②	8.71	0.66	2.13	3136.15
						36.00		36.00	13741.01
						0.090		0.02	(0.09)
		X6	FA-FA	M	4.70②	3.25	0.61	0.90	1266.38
						36.00		36.00	14659.01
						0.105		0.03	(0.10)
	6F	X1	FA-FA	M	4.25②	3.79	0.61	0.96	1478.76
						36.00		36.00	14659.01
						0.136		0.04	(0.14)
		X2	FA-FA	M	3.88②	4.90	0.50	1.57	2353.96
						36.00		36.00	17413.01
						0.166		0.05	(0.16)
		X3	FA-FA	M	3.88②	5.97	0.50	1.68	2866.96
						36.00		36.00	17413.01
						0.201		0.05	(0.20)
		X4	FA-FA	M	3.90②	7.22	0.50	1.68	3465.33
						36.00		36.00	17413.01
						0.216		0.04	(0.21)
		X5	FA-FA	M	3.97②	7.79	0.50	1.56	3738.68
						36.00		36.00	17413.01
						0.099		0.02	(0.10)
		X6	FA-FA	M	4.23②	3.57	0.61	0.82	1392.87
						36.00		36.00	14659.01
						0.114		0.03	(0.11)
	5F	X1	FA-FA	M	3.87②	4.12	0.61	0.99	1606.91
						36.00		36.00	14659.01
						0.147		0.04	(0.15)
		X2	FA-FA	M	3.65②	5.29	0.50	1.58	2538.76
						36.00		36.00	17413.01
						0.188		0.05	(0.19)
		X3	FA-FA	M	3.64②	6.78	0.50	1.70	3255.25
						36.00		36.00	17413.01
						0.229		0.05	(0.23)
		X4	FA-FA	M	3.64②	8.24	0.50	1.71	3956.81
						36.00		36.00	17413.01
						0.251		0.04	(0.25)
		X5	FA-FA	M	3.66②	9.03	0.50	1.60	4332.60
						36.00		36.00	17413.01
						0.112		0.02	(0.11)
		X6	FA-FA	M	3.87②	4.03	0.61	0.85	1572.30
						36.00		36.00	14659.01
						0.123		0.03	(0.12)
	4F	X1	FA-FA	M	3.60②	4.44	0.61	0.98	1731.53
						36.00		36.00	14659.01
						0.155		0.04	(0.15)
		X2	FA-FA	M	3.55②	5.58	0.50	1.52	2679.92
						36.00		36.00	17413.01
						0.211		0.05	(0.21)
		X3	FA-FA	M	3.58②	7.58	0.50	1.63	3638.55
						36.00		36.00	17413.01
						0.259		0.04	(0.26)
		X4	FA-FA	M	3.58②	9.31	0.50	1.62	4469.63

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X4	FA-FA	M	3.58②	36.00	0.50	36.00	17413.01
		X5	FA-FA	M	3.57②	0.287	0.50	0.04	(0.29)
						10.35		1.50	4967.53
						36.00		36.00	17413.01
		X6	FA-FA	M	3.61②	0.126	0.61	0.02	(0.12)
						4.52		0.85	1763.01
						36.00		36.00	14659.01
	3F	X1	FB-FA	M	4.71②	0.135	0.81	0.03	(0.12)
						4.86		1.15	1893.99
						36.00		36.00	15340.26
		X2	FA-FA	M	4.15②	0.106	0.55	0.03	(0.10)
						3.80		1.21	2736.97
						36.00		36.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	4.19②	0.156	0.55	0.04	(0.16)
						5.63		1.32	4050.77
						36.00		36.00	26119.51
		X4	FA-FA	M	4.26②	0.201	0.55	0.04	(0.20)
						7.25		1.36	5217.05
						36.00		36.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	4.37②	0.229	0.55	0.04	(0.23)
						8.23		1.30	5928.34
						36.00		36.00	26119.51
		X6	FB-FA	M	4.68②	0.140	0.81	0.03	(0.13)
						5.02		1.01	1959.35
						36.00		36.00	15340.26
	2F	X1	FB-FA	M	4.46②	0.141	0.81	0.02	(0.13)
						5.09		0.57	1984.96
						36.00		36.00	15340.26
		X2	FA-FA	M	4.43②	0.108	0.55	0.02	(0.11)
						3.89		0.85	2799.58
						36.00		36.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	4.45②	0.173	0.55	0.02	(0.17)
						6.24		0.87	4492.82
						36.00		36.00	26119.51
		X4	FA-FA	M	4.47②	0.226	0.55	0.02	(0.22)
						8.13		0.80	5852.81
						36.00		36.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	4.60②	0.260	0.55	0.02	(0.26)
						9.36		0.67	6736.17
						36.00		36.00	26119.51
		X6	FB-FA	M	4.44②	0.154	0.81	0.01	(0.14)
						5.54		0.43	2162.15
						36.00		36.00	15340.26
	1F	X1	FB-FB	M	6.88②	0.231	0.81	0.06	(0.21)
						8.31		2.30	3242.70
						36.00		36.00	15340.26
		X2	FA-FA	M	6.47②	0.157	0.55	0.05	(0.16)
						5.66		1.75	4073.77
						36.00		36.00	26119.51
		X3	FA-FA	M	6.51②	0.227	0.55	0.06	(0.23)
						8.17		1.99	5882.13
						36.00		36.00	26119.51
		X4	FA-FA	M	6.53②	0.299	0.55	0.06	(0.30)
						10.78		2.15	7760.72
						36.00		36.00	26119.51
		X5	FA-FA	M	6.61②	0.338	0.55	0.06	(0.34)
						12.18		2.16	8768.86
						36.00		36.00	26119.51
		X6	FB-FB	M	6.79②	0.190	0.81	0.06	(0.17)
						6.83		2.15	2664.80
						36.00		36.00	15340.26
Y3	12F	X1	FA-FA	M	109.59②	0.021	0.54	0.00	(0.02)
						0.56		0.05	590.01
						27.00		27.00	29169.95

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X2	FA-FA	M	9.02②	0.023	0.52	0.02	(0.02)
						0.61		0.48	658.20
						27.00		27.00	29320.23
		X3	FA-FA	M	5.78②	0.021	0.52	0.03	(0.02)
						0.58		0.74	623.13
						27.00		27.00	29320.23
		X4	FA-FA	M	5.67②	0.020	0.52	0.03	(0.02)
						0.55		0.76	594.89
						27.00		27.00	29320.23
		X5	FA-FA	M	8.16②	0.020	0.52	0.02	(0.02)
						0.53		0.53	568.60
						27.00		27.00	29320.23
		X6	FA-FA	M	8.37②	0.003	0.54	0.01	(0.00)
						0.09		0.20	96.41
						27.00		27.00	29169.95
	11F	X1	FA-FA	M	153.31②	0.049	0.54	0.00	(0.05)
						1.31		0.00	1380.60
						27.00		27.00	29169.95
		X2	FA-FA	M	8.55②	0.053	0.52	0.04	(0.05)
						1.44		1.19	1550.59
						27.00		27.00	29320.23
		X3	FA-FA	M	6.25②	0.045	0.52	0.06	(0.04)
						1.22		1.64	1315.45
						27.00		27.00	29320.23
		X4	FA-FA	M	6.12②	0.042	0.52	0.06	(0.04)
						1.13		1.66	1210.75
						27.00		27.00	29320.23
		X5	FA-FA	M	7.30②	0.031	0.52	0.05	(0.03)
						0.84		1.32	902.50
						27.00		27.00	29320.23
		X6	FA-FA	M	10.65②	0.002	0.54	0.01	(0.00)
						0.05		0.39	54.64
						27.00		27.00	29169.95
	10F	X1	FA-FA	M	18.39②	0.077	0.54	0.03	(0.07)
						2.08		0.69	2182.50
						27.00		27.00	29169.95
		X2	FA-FA	M	7.40②	0.090	0.52	0.06	(0.09)
						2.43		1.63	2607.10
						27.00		27.00	29320.23
		X3	FA-FA	M	6.20②	0.074	0.52	0.07	(0.07)
						1.99		1.87	2135.45
						27.00		27.00	29320.23
		X4	FA-FA	M	6.02②	0.066	0.52	0.07	(0.07)
						1.78		1.89	1918.22
						27.00		27.00	29320.23
		X5	FA-FA	M	6.27②	0.045	0.52	0.06	(0.04)
						1.22		1.72	1306.54
						27.00		27.00	29320.23
		X6	FA-FA	M	6.37②	0.000	0.54	0.03	(0.00)
						0.00		0.83	1.34
						27.00		27.00	29169.95
	9F	X1	FA-FA	M	10.46②	0.113	0.54	0.05	(0.11)
						3.06		1.28	3219.93
						27.00		27.00	29169.95
		X2	FA-FA	M	7.23②	0.098	0.46	0.06	(0.10)
						2.65		1.50	3602.56
						27.00		27.00	36542.23
		X3	FA-FA	M	6.19②	0.078	0.46	0.06	(0.08)
						2.12		1.67	2880.99
						27.00		27.00	36542.23
		X4	FA-FA	M	5.98②	0.069	0.46	0.06	(0.07)
						1.86		1.68	2532.03
						27.00		27.00	36542.23
		X5	FA-FA	M	6.02②	0.046	0.46	0.06	(0.05)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X5	FA-FA	M	6.02②	1.23	0.46	1.56	1672.50
						27.00		27.00	36542.23
		X6	FA-FA	M	5.60②	0.000	0.54	0.03	(-0.04)
						0.00		0.93	-185.81
						27.00		27.00	-5049.50
	8F	X1	FA-FA	M	8.47②	0.131	0.54	0.05	(0.13)
						3.53		1.30	3712.83
						27.00		27.00	29169.95
		X2	FA-FA	M	5.70②	0.111	0.46	0.07	(0.11)
						2.99		1.88	4062.39
						27.00		27.00	36542.23
		X3	FA-FA	M	5.04②	0.085	0.46	0.07	(0.09)
						2.29		2.02	3113.46
						27.00		27.00	36542.23
		X4	FA-FA	M	4.92②	0.071	0.46	0.07	(0.07)
						1.91		2.00	2593.58
						27.00		27.00	36542.23
		X5	FA-FA	M	5.11②	0.040	0.46	0.07	(0.04)
						1.08		1.77	1472.33
						27.00		27.00	36542.23
		X6	FA-FA	M	4.09②	0.000	0.54	0.04	(-0.14)
						0.00		1.08	-703.40
						27.00		27.00	-5049.50
	7F	X1	FA-FA	M	6.80②	0.122	0.54	0.04	(0.12)
						4.40		1.38	4623.71
						36.00		36.00	37210.10
		X2	FA-FA	M	5.04②	0.100	0.46	0.06	(0.10)
						3.60		2.04	4895.54
						36.00		36.00	46946.23
		X3	FA-FA	M	4.54②	0.074	0.46	0.06	(0.08)
						2.68		2.25	3642.11
						36.00		36.00	46946.23
		X4	FA-FA	M	4.43②	0.060	0.46	0.06	(0.06)
						2.17		2.25	2946.52
						36.00		36.00	46946.23
		X5	FA-FA	M	4.46②	0.030	0.46	0.06	(0.03)
						1.08		2.05	1469.82
						36.00		36.00	46946.23
		X6	FA-FA	M	3.55②	0.000	0.54	0.03	(-0.23)
						0.00		1.07	-1152.30
						36.00		36.00	-5049.50
	6F	X1	FA-FA	M	5.15②	0.147	0.54	0.04	(0.15)
						5.28		1.41	5554.09
						36.00		36.00	37210.10
		X2	FA-FA	M	3.78②	0.093	0.39	0.05	(0.10)
						3.34		1.82	5813.95
						36.00		36.00	59255.48
		X3	FA-FA	M	3.31②	0.067	0.39	0.06	(0.07)
						2.42		2.06	4203.57
						36.00		36.00	59255.48
		X4	FA-FA	M	3.21②	0.053	0.39	0.06	(0.06)
						1.90		2.06	3302.01
						36.00		36.00	59255.48
		X5	FA-FA	M	3.31②	0.023	0.39	0.05	(0.02)
						0.83		1.79	1452.83
						36.00		36.00	59255.48
		X6	FA-FA	M	2.56②	0.000	0.54	0.03	(-0.32)
						0.00		1.21	-1606.04
						36.00		36.00	-5049.50
	5F	X1	FA-FA	M	3.87②	0.175	0.54	0.04	(0.18)
						6.30		1.49	6625.54
						36.00		36.00	37210.10
		X2	FA-FA	M	2.94②	0.110	0.39	0.06	(0.12)
						3.96		2.05	6883.20

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X2	FA-FA	M	2.94②	36.00	0.39	36.00	59255.48
		X3	FA-FA	M	2.73②	0.077	0.39	0.06	(0.08)
						2.77		2.30	4827.43
						36.00		36.00	59255.48
		X4	FA-FA	M	2.67②	0.059	0.39	0.06	(0.06)
						2.13		2.28	3702.77
						36.00		36.00	59255.48
		X5	FA-FA	M	2.67②	0.021	0.39	0.05	(0.02)
						0.77		1.93	1335.30
						36.00		36.00	59255.48
		X6	FA-FA	M	3.12②	0.000	0.54	0.04	(-0.42)
						0.00		1.28	-2137.91
						36.00		36.00	-5049.50
	4F	X1	FA-FA	M	2.95②	0.204	0.54	0.05	(0.21)
						7.35		1.72	7728.63
						36.00		36.00	37210.10
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.128	0.39	0.06	(0.14)
						4.63		2.32	8048.77
						36.00		36.00	59255.48
		X3	FB-FA	M	2.32②	0.087	0.39	0.07	(0.09)
						3.15		2.54	5480.65
						36.00		36.00	59255.48
		X4	FB-FA	M	2.30②	0.066	0.39	0.07	(0.07)
						2.36		2.48	4107.44
						36.00		36.00	59255.48
		X5	FB-FA	M	2.28②	0.019	0.39	0.06	(0.02)
						0.69		2.06	1196.32
						36.00		36.00	59255.48
		X6	FA-FA	M	3.82②	0.000	0.54	0.03	(-0.54)
						0.00		1.18	-2717.41
						36.00		36.00	-5049.50
	3F	X1	FB-FA	M	4.99②	0.234	0.90	0.05	(0.22)
						8.43		1.65	8857.45
						36.00		36.00	39935.11
		X2	FA-FA	M	3.84②	0.135	0.53	0.06	(0.14)
						4.88		2.06	9411.85
						36.00		36.00	68651.63
		X3	FA-FA	M	3.42②	0.089	0.53	0.06	(0.09)
						3.20		2.25	6183.97
						36.00		36.00	68651.63
		X4	FA-FA	M	3.32②	0.066	0.53	0.06	(0.07)
						2.38		2.24	4583.97
						36.00		36.00	68651.63
		X5	FA-FA	M	3.40②	0.015	0.53	0.06	(0.02)
						0.54		2.00	1042.22
						36.00		36.00	68651.63
		X6	FB-FA	M	4.68②	0.000	0.90	0.04	(-0.43)
						0.00		1.56	-3334.00
						36.00		36.00	-7774.51
	2F	X1	FB-FA	M	5.57②	0.272	0.90	0.07	(0.26)
						9.81		2.43	10305.75
						36.00		36.00	39935.11
		X2	FA-FA	M	4.80②	0.154	0.53	0.07	(0.16)
						5.55		2.44	10708.91
						36.00		36.00	68651.63
		X3	FA-FA	M	4.53②	0.099	0.53	0.07	(0.10)
						3.58		2.48	6913.19
						36.00		36.00	68651.63
		X4	FA-FA	M	4.42②	0.073	0.53	0.07	(0.07)
						2.64		2.44	5093.43
						36.00		36.00	68651.63
		X5	FA-FA	M	4.23②	0.016	0.53	0.06	(0.02)
						0.59		2.12	1146.03
						36.00		36.00	68651.63

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	2F	X6	FB-FA	M	5.35②	0.000	0.90	0.05	(-0.54)
						0.00		1.75	-4170.00
						36.00		36.00	-7774.51
	1F	X1	FB-FB	M	8.83②	0.387	0.90	0.07	(0.37)
						13.92		2.35	14625.91
						36.00		36.00	39935.11
		X2	FA-FA	M	7.08②	0.188	0.53	0.06	(0.19)
						6.75		2.16	13035.88
						36.00		36.00	68651.63
		X3	FA-FA	M	6.65②	0.122	0.53	0.06	(0.12)
						4.39		2.00	8467.67
						36.00		36.00	68651.63
		X4	FA-FA	M	6.46②	0.094	0.53	0.05	(0.10)
						3.39		1.91	6539.98
						36.00		36.00	68651.63
		X5	FA-FA	M	5.69②	0.026	0.53	0.05	(0.03)
						0.94		1.73	1808.60
						36.00		36.00	68651.63
		X6	FB-FB	M	6.93②	0.000	0.90	0.04	(-0.62)
						0.00		1.48	-4833.52
						36.00		36.00	-7774.51

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	5.07②	0.008	0.61	0.01	(0.01)
						0.21		0.14	82.38
						27.00		27.00	11675.51
		X2	FA-FA	M	5.00②	0.030	0.66	0.00	(0.03)
						0.80		0.04	288.58
						27.00		27.00	10987.01
		X3	FA-FA	M	5.42②	0.029	0.66	0.00	(0.03)
						0.78		0.00	282.28
						27.00		27.00	10987.01
		X4	FA-FA	M	5.43②	0.029	0.66	0.00	(0.03)
						0.78		0.00	282.28
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	5.00②	0.030	0.66	0.00	(0.03)
						0.80		0.04	288.59
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	5.07②	0.008	0.61	0.01	(0.01)
						0.21		0.14	82.39
						27.00		27.00	11675.51
	11F	X1	FA-FA	M	4.72②	0.006	0.61	0.00	(0.01)
						0.16		0.07	62.13
						27.00		27.00	11675.51
		X2	FA-FA	M	4.69②	0.043	0.66	0.00	(0.04)
						1.16		0.01	419.39
						27.00		27.00	10987.01
		X3	FA-FA	M	4.69②	0.043	0.66	0.00	(0.04)
						1.16		0.00	418.33
						27.00		27.00	10987.01
		X4	FA-FA	M	4.69②	0.043	0.66	0.00	(0.04)
						1.16		0.00	418.33
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	4.69②	0.043	0.66	0.00	(0.04)
						1.16		0.01	419.40
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	4.72②	0.006	0.61	0.00	(0.01)
						0.16		0.07	62.14
						27.00		27.00	11675.51
	10F	X1	FA-FA	M	5.42②	0.000	0.61	0.00	(-0.00)
						0.00		0.07	-10.79

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X1	FA-FA	M	5.42②	27.00	0.61	27.00	-2725.01
		X2	FA-FA	M	4.94②	0.046	0.66	0.00	(0.04)
						1.23		0.03	443.63
						27.00		27.00	10987.01
		X3	FA-FA	M	5.88②	0.046	0.66	0.00	(0.04)
						1.24		0.00	446.41
						27.00		27.00	10987.01
		X4	FA-FA	M	5.91②	0.046	0.66	0.00	(0.04)
						1.24		0.00	446.42
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	4.94②	0.046	0.66	0.00	(0.04)
						1.23		0.03	443.63
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	5.42②	0.000	0.61	0.00	(-0.00)
						0.00		0.07	-10.79
						27.00		27.00	-2725.01
	9F	X1	FA-FA	M	5.09②	0.000	0.61	0.00	(-0.05)
						0.00		0.06	-133.32
						27.00		27.00	-2725.01
		X2	FA-FA	M	4.75②	0.039	0.66	0.00	(0.03)
						1.06		0.03	380.47
						27.00		27.00	10987.01
		X3	FA-FA	M	5.84②	0.039	0.66	0.00	(0.03)
						1.06		0.00	380.87
						27.00		27.00	10987.01
		X4	FA-FA	M	5.87②	0.039	0.66	0.00	(0.03)
						1.06		0.00	380.87
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	4.75②	0.039	0.66	0.00	(0.03)
						1.06		0.03	380.47
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	5.09②	0.000	0.61	0.00	(-0.05)
						0.00		0.06	-133.32
						27.00		27.00	-2725.01
	8F	X1	FA-FA	M	4.93②	0.000	0.61	0.00	(-0.11)
						0.00		0.05	-298.80
						27.00		27.00	-2725.01
		X2	FA-FA	M	5.19②	0.022	0.66	0.00	(0.02)
						0.58		0.04	210.12
						27.00		27.00	10987.01
		X3	FA-FA	M	9.84②	0.021	0.66	0.00	(0.02)
						0.58		0.00	208.00
						27.00		27.00	10987.01
		X4	FA-FA	M	9.66②	0.021	0.66	0.00	(0.02)
						0.58		0.00	208.00
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	5.19②	0.022	0.66	0.00	(0.02)
						0.58		0.04	210.13
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	4.93②	0.000	0.61	0.00	(-0.11)
						0.00		0.05	-298.79
						27.00		27.00	-2725.01
	7F	X1	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.61	0.00	(-0.20)
						0.00		0.05	-555.13
						36.00		36.00	-2725.01
		X2	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.66	0.00	(-0.04)
						0.00		0.02	-115.67
						36.00		36.00	-2725.01
		X3	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.66	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-120.24
						36.00		36.00	-2725.01
		X4	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.66	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-120.24
						36.00		36.00	-2725.01

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X5	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.66	0.00	(-0.04)
						0.00		0.02	-115.66
						36.00		36.00	-2725.01
		X6	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.61	0.00	(-0.20)
						0.00		0.05	-555.12
						36.00		36.00	-2725.01
	6F	X1	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.61	0.00	(-0.33)
						0.00		0.05	-888.30
						36.00		36.00	-2725.01
		X2	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.50	0.00	(-0.24)
						0.00		0.01	-663.57
						36.00		36.00	-2725.01
		X3	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.50	0.00	(-0.25)
						0.00		0.00	-671.75
						36.00		36.00	-2725.01
		X4	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.50	0.00	(-0.25)
						0.00		0.00	-671.74
						36.00		36.00	-2725.01
		X5	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.50	0.00	(-0.24)
						0.00		0.01	-663.54
						36.00		36.00	-2725.01
		X6	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.61	0.00	(-0.33)
						0.00		0.05	-888.28
						36.00		36.00	-2725.01
	5F	X1	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.61	0.00	(-0.48)
						0.00		0.06	-1299.39
						36.00		36.00	-2725.01
		X2	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.50	0.00	(-0.45)
						0.00		0.01	-1225.03
						36.00		36.00	-2725.01
		X3	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.50	0.00	(-0.45)
						0.00		0.00	-1234.13
						36.00		36.00	-2725.01
		X4	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.50	0.00	(-0.45)
						0.00		0.00	-1234.12
						36.00		36.00	-2725.01
		X5	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.50	0.00	(-0.45)
						0.00		0.01	-1225.00
						36.00		36.00	-2725.01
		X6	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.61	0.00	(-0.48)
						0.00		0.06	-1299.38
						36.00		36.00	-2725.01
	4F	X1	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.61	0.00	(-0.64)
						0.00		0.06	-1747.59
						36.00		36.00	-2725.01
		X2	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.50	0.00	(-0.69)
						0.00		0.01	-1891.26
						36.00		36.00	-2725.01
		X3	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.50	0.00	(-0.70)
						0.00		0.00	-1900.25
						36.00		36.00	-2725.01
		X4	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.50	0.00	(-0.70)
						0.00		0.00	-1900.23
						36.00		36.00	-2725.01
		X5	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.50	0.00	(-0.69)
						0.00		0.01	-1891.23
						36.00		36.00	-2725.01
		X6	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.61	0.00	(-0.64)
						0.00		0.06	-1747.58
						36.00		36.00	-2725.01
	3F	X1	FB-FB	M	3.50①	0.000	0.81	0.00	(-0.65)
						0.00		0.07	-2209.55
						36.00		36.00	-3406.26
		X2	FA-FA	M	3.50①	0.000	0.55	0.00	(-0.68)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X2	FA-FA	M	3.50①	0.00	0.55	0.01	-2767.07
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.68)
		X3	FA-FA	M	3.50①	0.00	0.55	0.00	-2770.72
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.68)
		X4	FA-FA	M	3.50①	0.00	0.55	0.00	-2770.70
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.68)
		X5	FA-FA	M	3.50①	0.00	0.55	0.01	-2767.02
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.65)
		X6	FB-FB	M	3.50①	0.00	0.81	0.07	-2209.54
						36.00		36.00	-3406.26
						0.000		0.00	(-0.81*)
	2F	X1	FB-FB	M	3.50①	0.00	0.81	0.08	-2746.87
						36.00		36.00	-3406.26
						0.000		0.00	(-0.87*)
		X2	FA-FA	M	3.50①	0.00	0.55	0.01	-3547.33
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.87*)
		X3	FA-FA	M	3.50①	0.00	0.55	0.00	-3545.91
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.87*)
		X4	FA-FA	M	3.50①	0.00	0.55	0.00	-3545.87
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.87*)
		X5	FA-FA	M	3.50①	0.00	0.55	0.01	-3547.26
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-0.81*)
		X6	FB-FB	M	3.50①	0.00	0.81	0.08	-2746.86
						36.00		36.00	-3406.26
						0.000		0.00	(-1.00*)
	1F	X1	FB-FB	M	4.00①	0.00	0.81	0.00	-3406.26
						36.00		36.00	-3406.26
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X2	FA-FA	M	4.00①	0.00	0.55	0.00	-4087.51
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X3	FA-FA	M	4.00①	0.00	0.55	0.00	-4087.51
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X4	FA-FA	M	4.00①	0.00	0.55	0.00	-4087.51
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X5	FA-FA	M	4.00①	0.00	0.55	0.00	-4087.51
						36.00		36.00	-4087.51
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X6	FB-FB	M	4.00①	0.00	0.81	0.00	-3406.26
						36.00		36.00	-3406.26
						0.011		0.00	(0.01)
Y3	12F	X1	FA-FA	M	2.75①	0.29	0.54	0.07	302.44
						27.00		27.00	29169.95
						0.019		0.00	(0.02)
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.50	0.52	0.02	538.35
						27.00		27.00	29320.23
						0.018		0.00	(0.02)
		X3	FA-FA	M	3.12②	0.49	0.52	0.01	531.70
						27.00		27.00	29320.23
						0.018		0.00	(0.02)
		X4	FA-FA	M	3.12②	0.49	0.52	0.01	531.70
						27.00		27.00	29320.23
						0.019		0.00	(0.02)
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.50	0.52	0.02	538.35
						0.011		0.00	(0.01)
						0.29		0.07	302.44

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X5	FA-FA	M	3.45②	27.00	0.52	27.00	29320.23
						0.011		0.00	(0.01)
		X6	FA-FA	M	2.75①	0.29	0.54	0.07	302.44
						27.00		27.00	29169.95
	11F	X1	FA-FA	M	2.63①	0.029	0.54	0.00	(0.03)
						0.79		0.03	834.16
						27.00		27.00	29169.95
		X2	FA-FA	M	3.01②	0.046	0.52	0.00	(0.05)
						1.23		0.02	1325.15
						27.00		27.00	29320.23
		X3	FA-FA	M	2.97②	0.045	0.52	0.00	(0.05)
						1.23		0.00	1320.22
						27.00		27.00	29320.23
		X4	FA-FA	M	2.97②	0.045	0.52	0.00	(0.05)
						1.23		0.00	1320.22
						27.00		27.00	29320.23
		X5	FA-FA	M	3.01②	0.046	0.52	0.00	(0.05)
						1.23		0.02	1325.15
						27.00		27.00	29320.23
		X6	FA-FA	M	2.63①	0.029	0.54	0.00	(0.03)
						0.79		0.03	834.15
						27.00		27.00	29169.95
	10F	X1	FA-FA	M	2.63①	0.052	0.54	0.00	(0.05)
						1.39		0.04	1461.81
						27.00		27.00	29169.95
		X2	FA-FA	M	3.03②	0.078	0.52	0.00	(0.08)
						2.11		0.02	2267.43
						27.00		27.00	29320.23
		X3	FA-FA	M	3.10②	0.078	0.52	0.00	(0.08)
						2.10		0.00	2262.82
						27.00		27.00	29320.23
		X4	FA-FA	M	3.10②	0.078	0.52	0.00	(0.08)
						2.10		0.00	2262.82
						27.00		27.00	29320.23
		X5	FA-FA	M	3.03②	0.078	0.52	0.00	(0.08)
						2.11		0.02	2267.43
						27.00		27.00	29320.23
		X6	FA-FA	M	2.63①	0.052	0.54	0.00	(0.05)
						1.39		0.04	1461.81
						27.00		27.00	29169.95
	9F	X1	FA-FA	M	3.50②	0.076	0.54	0.00	(0.07)
						2.06		0.04	2169.92
						27.00		27.00	29169.95
		X2	FA-FA	M	3.02②	0.092	0.46	0.00	(0.09)
						2.49		0.02	3388.03
						27.00		27.00	36542.23
		X3	FA-FA	M	3.08②	0.092	0.46	0.00	(0.09)
						2.48		0.00	3374.88
						27.00		27.00	36542.23
		X4	FA-FA	M	3.08②	0.092	0.46	0.00	(0.09)
						2.48		0.00	3374.87
						27.00		27.00	36542.23
		X5	FA-FA	M	3.02②	0.092	0.46	0.00	(0.09)
						2.49		0.02	3388.03
						27.00		27.00	36542.23
		X6	FA-FA	M	3.50②	0.076	0.54	0.00	(0.07)
						2.06		0.04	2169.91
						27.00		27.00	29169.95
	8F	X1	FA-FA	M	3.73②	0.104	0.54	0.00	(0.10)
						2.81		0.04	2950.84
						27.00		27.00	29169.95
		X2	FA-FA	M	3.15②	0.126	0.46	0.00	(0.13)
						3.40		0.02	4629.79
						27.00		27.00	36542.23

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X3	FA-FA	M	3.02②	0.125	0.46	0.00	(0.13)
						3.39		0.00	4606.84
						27.00		27.00	36542.23
		X4	FA-FA	M	3.02②	0.125	0.46	0.00	(0.13)
						3.39		0.00	4606.84
						27.00		27.00	36542.23
		X5	FA-FA	M	3.15②	0.126	0.46	0.00	(0.13)
						3.40		0.02	4629.78
						27.00		27.00	36542.23
		X6	FA-FA	M	3.73②	0.104	0.54	0.00	(0.10)
						2.81		0.04	2950.82
						27.00		27.00	29169.95
	7F	X1	FA-FA	M	3.56②	0.100	0.54	0.00	(0.10)
						3.60		0.03	3786.20
						36.00		36.00	37210.10
		X2	FA-FA	M	3.01②	0.122	0.46	0.00	(0.13)
						4.40		0.02	5990.76
						36.00		36.00	46946.23
		X3	FA-FA	M	3.24②	0.122	0.46	0.00	(0.13)
						4.38		0.00	5957.47
						36.00		36.00	46946.23
		X4	FA-FA	M	3.24②	0.122	0.46	0.00	(0.13)
						4.38		0.00	5957.47
						36.00		36.00	46946.23
		X5	FA-FA	M	3.01②	0.122	0.46	0.00	(0.13)
						4.40		0.02	5990.75
						36.00		36.00	46946.23
		X6	FA-FA	M	3.56②	0.100	0.54	0.00	(0.10)
						3.60		0.03	3786.19
						36.00		36.00	37210.10
	6F	X1	FA-FA	M	3.53②	0.123	0.54	0.00	(0.13)
						4.44		0.03	4661.76
						36.00		36.00	37210.10
		X2	FA-FA	M	2.97②	0.120	0.39	0.00	(0.13)
						4.32		0.02	7511.22
						36.00		36.00	59255.48
		X3	FA-FA	M	3.14②	0.119	0.39	0.00	(0.13)
						4.29		0.00	7461.92
						36.00		36.00	59255.48
		X4	FA-FA	M	3.14②	0.119	0.39	0.00	(0.13)
						4.29		0.00	7461.92
						36.00		36.00	59255.48
		X5	FA-FA	M	2.97②	0.120	0.39	0.00	(0.13)
						4.32		0.02	7511.22
						36.00		36.00	59255.48
	5F	X1	FA-FA	M	3.60②	0.148	0.54	0.00	(0.15)
						5.31		0.03	5582.87
						36.00		36.00	37210.10
		X2	FA-FA	M	3.04②	0.146	0.39	0.00	(0.15)
						5.24		0.02	9122.62
						36.00		36.00	59255.48
		X3	FA-FA	M	3.14②	0.145	0.39	0.00	(0.15)
						5.21		0.00	9067.49
						36.00		36.00	59255.48
		X4	FA-FA	M	3.14②	0.145	0.39	0.00	(0.15)
						5.21		0.00	9067.49
						36.00		36.00	59255.48
		X5	FA-FA	M	3.04②	0.146	0.39	0.00	(0.15)
						5.24		0.02	9122.63
						36.00		36.00	59255.48
		X6	FA-FA	M	3.60②	0.148	0.54	0.00	(0.15)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X6	FA-FA	M	3.60②	5.31 36.00	0.54	0.03 36.00	5582.86 37210.10
	4F	X1	FA-FA	M	3.59②	0.173 6.23 36.00	0.54	0.00 0.03 36.00	(0.18) 6552.49 37210.10
						0.173		0.00	(0.18)
						6.21		0.01	10811.73
		X2	FA-FA	M	3.09②	36.00 0.172 6.18	0.39	36.00 0.00 0.00	59255.48 (0.18) 10750.57
						6.21		0.01	10811.73
						36.00		36.00	59255.48
		X3	FA-FA	M	3.22②	0.172 6.18 36.00	0.39	0.00 0.00 36.00	(0.18) 10750.56 59255.48
						6.18		0.00	10750.56
						36.00		36.00	59255.48
		X4	FA-FA	M	3.22②	0.172 6.18 36.00	0.39	0.00 0.00 36.00	(0.18) 10750.56 59255.48
						6.18		0.00	10750.56
						36.00		36.00	59255.48
		X5	FA-FA	M	3.09②	0.173 6.21 36.00	0.39	0.00 0.01 36.00	(0.18) 10811.72 59255.48
						6.21		0.01	10811.72
						36.00		36.00	59255.48
		X6	FA-FA	M	3.59②	0.173 6.23 36.00	0.54	0.00 0.03 36.00	(0.18) 6552.49 37210.10
						6.23		0.03	6552.49
						36.00		36.00	37210.10
	3F	X1	FB-FA	M	3.57②	0.198 7.12 36.00	0.90	0.00 0.04 36.00	(0.19) 7478.36 39935.11
						7.12		0.04	7478.36
						36.00		36.00	39935.11
		X2	FA-FA	M	2.97②	0.180 6.49 36.00	0.53	0.00 0.01 36.00	(0.18) 12531.35 68651.63
						6.49		0.01	12531.35
						36.00		36.00	68651.63
		X3	FA-FA	M	3.42②	0.179 6.46 36.00	0.53	0.00 0.00 36.00	(0.18) 12464.05 68651.63
						6.46		0.00	12464.05
						36.00		36.00	68651.63
		X4	FA-FA	M	3.42②	0.179 6.46 36.00	0.53	0.00 0.00 36.00	(0.18) 12464.06 68651.63
						6.46		0.00	12464.06
						36.00		36.00	68651.63
		X5	FA-FA	M	2.97②	0.180 6.49 36.00	0.53	0.00 0.01 36.00	(0.18) 12531.34 68651.63
						6.49		0.01	12531.34
						36.00		36.00	68651.63
		X6	FB-FA	M	3.57②	0.198 7.12 36.00	0.90	0.00 0.04 36.00	(0.19) 7478.37 39935.11
						7.12		0.04	7478.37
						36.00		36.00	39935.11
	2F	X1	FB-FA	M	3.62②	0.224 8.06 36.00	0.90	0.00 0.03 36.00	(0.21) 8472.21 39935.11
						8.06		0.03	8472.21
						36.00		36.00	39935.11
		X2	FA-FA	M	3.10②	0.207 7.46 36.00	0.53	0.00 0.01 36.00	(0.21) 14397.28 68651.63
						7.46		0.01	14397.28
						36.00		36.00	68651.63
		X3	FA-FA	M	3.59②	0.206 7.42 36.00	0.53	0.00 0.00 36.00	(0.21) 14311.15 68651.63
						7.42		0.00	14311.15
						36.00		36.00	68651.63
		X4	FA-FA	M	3.58②	0.206 7.42 36.00	0.53	0.00 0.00 36.00	(0.21) 14311.15 68651.63
						7.42		0.00	14311.15
						36.00		36.00	68651.63
		X5	FA-FA	M	3.10②	0.207 7.46 36.00	0.53	0.00 0.01 36.00	(0.21) 14397.24 68651.63
						7.46		0.01	14397.24
						36.00		36.00	68651.63
		X6	FB-FA	M	3.62②	0.224 8.06 36.00	0.90	0.00 0.03 36.00	(0.21) 8472.22 39935.11
						8.06		0.03	8472.22
						36.00		36.00	39935.11
	1F	X1	FB-FB	M	6.63②	0.274 9.87 36.00	0.90	0.00 0.06 36.00	(0.26) 10374.44 39935.11
						9.87		0.06	10374.44
						36.00		36.00	39935.11
		X2	FA-FA	M	5.58②	0.247 8.89 36.00	0.53	0.00 0.01 36.00	(0.25) 17152.53 68651.63
						8.89		0.01	17152.53
						36.00		36.00	68651.63
		X3	FA-FA	M	4.66②	0.245 8.83	0.53	0.00 0.00	(0.25) 17039.64
						8.83		0.00	17039.64

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	1F	X3	FA-FA	M	4.66②	36.00	0.53	36.00	68651.63
						0.245	0.53	0.00	(0.25)
						8.83		0.00	17039.66
		X4	FA-FA	M	4.64②	36.00	0.53	36.00	68651.63
						0.247		0.00	(0.25)
						8.89		0.01	17152.49
		X5	FA-FA	M	5.58②	36.00	0.53	36.00	68651.63
						0.274		0.00	(0.26)
						9.87		0.06	10374.46
		X6	FB-FB	M	6.63②	36.00	0.90	36.00	39935.11

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	12F	X1	FA-FA	M	5.55②	0.025	0.61	0.01	(0.02)
						0.69		0.20	267.82
						27.00		27.00	11675.51
		X2	FA-FA	M	5.91②	0.048	0.66	0.00	(0.04)
						1.29		0.00	465.28
						27.00		27.00	10987.01
		X3	FA-FA	M	4.80②	0.047	0.66	0.00	(0.04)
						1.28		0.02	461.38
						27.00		27.00	10987.01
		X4	FA-FA	M	4.80②	0.047	0.66	0.00	(0.04)
						1.28		0.02	461.38
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	5.90②	0.048	0.66	0.00	(0.04)
						1.29		0.00	465.28
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	5.55②	0.025	0.61	0.01	(0.02)
						0.69		0.20	267.82
						27.00		27.00	11675.51
	11F	X1	FA-FA	M	4.80②	0.091	0.61	0.00	(0.08)
						2.44		0.11	953.38
						27.00		27.00	11675.51
		X2	FA-FA	M	5.43②	0.117	0.66	0.00	(0.10)
						3.16		0.01	1139.05
						27.00		27.00	10987.01
		X3	FA-FA	M	4.70②	0.113	0.66	0.00	(0.10)
						3.05		0.02	1097.59
						27.00		27.00	10987.01
		X4	FA-FA	M	4.70②	0.113	0.66	0.00	(0.10)
						3.05		0.02	1097.60
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	5.43②	0.117	0.66	0.00	(0.10)
						3.16		0.01	1139.05
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	4.80②	0.091	0.61	0.00	(0.08)
						2.44		0.11	953.38
						27.00		27.00	11675.51
	10F	X1	FA-FA	M	4.90②	0.151	0.61	0.00	(0.14)
						4.06		0.13	1585.32
						27.00		27.00	11675.51
		X2	FA-FA	M	5.32②	0.206	0.66	0.00	(0.18)
						5.56		0.01	2000.09
						27.00		27.00	10987.01
		X3	FA-FA	M	4.70②	0.196	0.66	0.00	(0.17)
						5.29		0.02	1903.04
						27.00		27.00	10987.01
		X4	FA-FA	M	4.70②	0.196	0.66	0.00	(0.17)
						5.29		0.02	1903.04
						27.00		27.00	10987.01
		X5	FA-FA	M	5.32②	0.206	0.66	0.00	(0.18)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X5	FA-FA	M	5.32②	5.56	0.66	0.01	2000.10
						27.00		27.00	10987.01
		X6	FA-FA	M	4.90②	0.151	0.61	0.00	(0.14)
						4.06		0.13	1585.33
	9F	X1	FA-FA	M	4.82②	27.00	0.61	27.00	11675.51
						0.212		0.00	(0.19)
						5.72		0.13	2229.71
		X2	FA-FA	M	4.70②	27.00	0.66	27.00	10987.01
						0.302		0.00	(0.27)
						8.15		0.01	2934.00
		X3	FA-FA	M	4.83②	27.00	0.66	27.00	10987.01
						0.290		0.00	(0.26)
						7.83		0.02	2820.25
		X4	FA-FA	M	4.83②	27.00	0.66	27.00	10987.01
						0.290		0.00	(0.26)
						7.83		0.02	2820.25
		X5	FA-FA	M	4.70②	27.00	0.66	27.00	10987.01
						0.302		0.00	(0.27)
						8.15		0.01	2934.00
		X6	FA-FA	M	4.82②	27.00	0.61	27.00	10987.01
						0.212		0.00	(0.19)
						5.72		0.13	2229.73
	8F	X1	FA-FA	M	5.03②	27.00	0.61	27.00	11675.51
						0.278		0.00	(0.25)
						7.51		0.13	2927.91
		X2	FB-FA	M	4.94②	27.00	0.66	27.00	10987.01
						0.411		0.00	(0.36)
						11.10		0.01	3995.40
		X3	FB-FA	M	4.96②	27.00	0.66	27.00	10987.01
						0.400		0.00	(0.35)
						10.79		0.02	3885.19
		X4	FB-FA	M	4.96②	27.00	0.66	27.00	10987.01
						0.400		0.00	(0.35)
						10.79		0.02	3885.19
		X5	FB-FA	M	4.94②	27.00	0.66	27.00	10987.01
						0.411		0.00	(0.36)
						11.10		0.01	3995.41
		X6	FA-FA	M	5.03②	27.00	0.61	27.00	11675.51
						0.278		0.00	(0.25)
						7.51		0.13	2927.92
	7F	X1	FA-FA	M	5.11②	36.00	0.61	36.00	14659.01
						0.263		0.00	(0.25)
						9.48		0.14	3698.32
		X2	FB-FA	M	5.38②	36.00	0.66	36.00	13741.01
						0.400		0.00	(0.38)
						14.38		0.01	5178.33
		X3	FB-FA	M	5.04②	36.00	0.66	36.00	13741.01
						0.392		0.00	(0.37)
						14.09		0.02	5074.03
		X4	FB-FA	M	5.04②	36.00	0.66	36.00	13741.01
						0.392		0.00	(0.37)
						14.09		0.02	5074.04
		X5	FB-FA	M	5.38②	36.00	0.66	36.00	13741.01
						0.400		0.00	(0.38)
						14.38		0.01	5178.33
		X6	FA-FA	M	5.10②	36.00	0.61	36.00	14659.01
						0.263		0.00	(0.25)
						9.48		0.14	3698.33
	6F	X1	FA-FA	M	4.89②	36.00	0.61	36.00	14659.01
						0.322		0.00	(0.31)
						11.58		0.13	4515.96
		X2	FB-FB	M	5.57②	14.57	0.50	0.00	(0.40)
						0.405		0.00	(0.40)
						14.57		0.00	6995.94

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X2	FB-FB	M	5.57②	36.00	0.50	36.00	17413.01
		X3	FB-FA	M	4.71②	0.398	0.50	0.00	(0.39)
						14.33		0.01	6876.45
						36.00		36.00	17413.01
		X4	FB-FA	M	4.71②	0.398	0.50	0.00	(0.39)
						14.33		0.01	6876.45
						36.00		36.00	17413.01
		X5	FB-FB	M	5.56②	0.405	0.50	0.00	(0.40)
						14.57		0.00	6995.96
						36.00		36.00	17413.01
		X6	FA-FA	M	4.89②	0.322	0.61	0.00	(0.31)
						11.58		0.13	4515.98
						36.00		36.00	14659.01
	5F	X1	FB-FA	M	5.65②	0.383	0.61	0.00	(0.37)
						13.80		0.12	5381.49
						36.00		36.00	14659.01
		X2	FC-FC	M	8.18②	0.491	0.50	0.00	(0.49)
						17.69		0.00	8492.32
						36.00		36.00	17413.01
		X3	FC-FA	M	4.75②	0.485	0.50	0.00	(0.48)
						17.46		0.01	8378.81
						36.00		36.00	17413.01
		X4	FC-FA	M	4.75②	0.485	0.50	0.00	(0.48)
						17.46		0.01	8378.82
						36.00		36.00	17413.01
		X5	FC-FC	M	8.24②	0.491	0.50	0.00	(0.49)
						17.69		0.00	8492.35
						36.00		36.00	17413.01
		X6	FB-FA	M	5.64②	0.383	0.61	0.00	(0.37)
						13.80		0.12	5381.50
						36.00		36.00	14659.01
	4F	X1	FC-FA	M	11.76②	0.453	0.61	0.00	(0.43)
						16.29		0.10	6354.40
						36.00		36.00	14659.01
		X2	FD-FD	M	5.85②	0.581	0.50	0.00	(0.58*)
						20.91		0.01	10035.64
						36.00		36.00	17413.01
		X3	FD-FD	M	5.56②	0.572	0.50	0.00	(0.57*)
						20.57		0.01	9875.65
						36.00		36.00	17413.01
		X4	FD-FD	M	5.57②	0.572	0.50	0.00	(0.57*)
						20.57		0.01	9875.65
						36.00		36.00	17413.01
		X5	FD-FD	M	5.85②	0.581	0.50	0.00	(0.58*)
						20.91		0.01	10035.68
						36.00		36.00	17413.01
		X6	FC-FA	M	11.82②	0.453	0.61	0.00	(0.43)
						16.29		0.10	6354.44
						36.00		36.00	14659.01
	3F	X1	FC-FA	M	5.13②	0.502	0.81	0.00	(0.46)
						18.06		0.08	7043.95
						36.00		36.00	15340.26
		X2	FC-FA	M	4.73②	0.505	0.55	0.00	(0.50)
						18.20		0.01	13100.74
						36.00		36.00	26119.51
		X3	FC-FA	M	5.04②	0.500	0.55	0.00	(0.50)
						18.00		0.00	12962.57
						36.00		36.00	26119.51
		X4	FC-FA	M	5.05②	0.500	0.55	0.00	(0.50)
						18.00		0.00	12962.58
						36.00		36.00	26119.51
		X5	FC-FA	M	4.73②	0.505	0.55	0.00	(0.50)
						18.20		0.01	13100.79
						36.00		36.00	26119.51

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X6	FC-FA	M	5.13②	0.502	0.81	0.00	(0.46)
						18.06		0.08	7043.95
						36.00		36.00	15340.26
	2F	X1	FD-FD	M	4.95②	0.568	0.81	0.00	(0.52)
						20.46		0.08	7981.32
						36.00		36.00	15340.26
		X2	FD-FD	M	5.07②	0.580	0.55	0.00	(0.58*)
						20.87		0.01	15027.91
						36.00		36.00	26119.51
		X3	FD-FD	M	7.25②	0.572	0.55	0.00	(0.57*)
						20.61		0.00	14835.66
						36.00		36.00	26119.51
		X4	FD-FD	M	7.31②	0.572	0.55	0.00	(0.57*)
						20.61		0.00	14835.69
						36.00		36.00	26119.51
		X5	FD-FD	M	5.07②	0.580	0.55	0.00	(0.58*)
						20.87		0.01	15027.98
						36.00		36.00	26119.51
		X6	FD-FD	M	4.95②	0.568	0.81	0.00	(0.52)
						20.46		0.08	7981.34
						36.00		36.00	15340.26
	1F	X1	FD-FD	M	5.74②	0.950	0.81	0.00	(0.87*)
						34.21		0.06	13340.01
						36.00		36.00	15340.26
		X2	FD-FD	M	8.89②	0.841	0.55	0.00	(0.83*)
						30.27		0.01	21797.94
						36.00		36.00	26119.51
		X3	FD-FD	M	6.33②	0.832	0.55	0.00	(0.83*)
						29.95		0.00	21561.13
						36.00		36.00	26119.51
		X4	FD-FD	M	6.29②	0.832	0.55	0.00	(0.83*)
						29.95		0.00	21561.19
						36.00		36.00	26119.51
		X5	FD-FD	M	8.89②	0.841	0.55	0.00	(0.83*)
						30.28		0.01	21798.05
						36.00		36.00	26119.51
		X6	FD-FD	M	5.74②	0.950	0.81	0.00	(0.87*)
						34.21		0.06	13340.04
						36.00		36.00	15340.26
Y3	12F	X1	FA-FA	M	3.76②	0.000	0.54	0.00	(-0.05)
						0.00		0.06	-232.88
						27.00		27.00	-5049.50
		X2	FA-FA	M	3.32②	0.008	0.52	0.01	(0.01)
						0.22		0.18	235.14
						27.00		27.00	29320.23
		X3	FA-FA	M	3.10②	0.010	0.52	0.00	(0.01)
						0.26		0.05	276.19
						27.00		27.00	29320.23
		X4	FA-FA	M	3.10②	0.010	0.52	0.00	(0.01)
						0.26		0.05	276.18
						27.00		27.00	29320.23
		X5	FA-FA	M	3.32②	0.008	0.52	0.01	(0.01)
						0.22		0.18	235.14
						27.00		27.00	29320.23
		X6	FA-FA	M	3.76②	0.000	0.54	0.00	(-0.05)
						0.00		0.06	-232.88
						27.00		27.00	-5049.50
	11F	X1	FA-FA	M	4.30②	0.000	0.54	0.00	(-0.10)
						0.00		0.05	-529.47
						27.00		27.00	-5049.50
		X2	FA-FA	M	3.29②	0.006	0.52	0.01	(0.01)
						0.15		0.16	161.35
						27.00		27.00	29320.23
		X3	FA-FA	M	3.12②	0.010	0.52	0.00	(0.01)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X3	FA-FA	M	3.12②	0.26	0.52	0.05	284.46
						27.00		27.00	29320.23
						0.010		0.00	(0.01)
		X4	FA-FA	M	3.12②	0.26	0.52	0.05	284.46
						27.00		27.00	29320.23
						0.006		0.01	(0.01)
		X5	FA-FA	M	3.29②	0.15	0.52	0.16	161.34
						27.00		27.00	29320.23
						0.000		0.00	(-0.10)
		X6	FA-FA	M	4.30②	0.00	0.54	0.05	-529.47
						27.00		27.00	-5049.50
						0.000		0.00	(-0.17)
	10F	X1	FA-FA	M	4.45②	0.00	0.54	0.07	-882.75
						27.00		27.00	-5049.50
						0.000		0.01	(-0.03)
		X2	FA-FA	M	3.65②	0.00	0.52	0.15	-161.60
						27.00		27.00	-4648.98
						0.001		0.00	(0.00)
		X3	FA-FA	M	3.50②	0.02	0.52	0.05	17.96
						27.00		27.00	29320.23
						0.001		0.00	(0.00)
		X4	FA-FA	M	3.50②	0.02	0.52	0.05	17.96
						27.00		27.00	29320.23
						0.000		0.01	(-0.03)
		X5	FA-FA	M	3.65②	0.00	0.52	0.15	-161.61
						27.00		27.00	-4648.98
						0.000		0.00	(-0.17)
		X6	FA-FA	M	4.45②	0.00	0.54	0.07	-882.75
						27.00		27.00	-5049.50
						0.000		0.00	(-0.26)
	9F	X1	FA-FA	M	4.66②	0.00	0.54	0.08	-1295.19
						27.00		27.00	-5049.50
						0.000		0.00	(-0.13)
		X2	FA-FA	M	3.37②	0.00	0.46	0.12	-714.69
						27.00		27.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.10)
		X3	FA-FA	M	3.40②	0.00	0.46	0.03	-518.20
						27.00		27.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.10)
		X4	FA-FA	M	3.40②	0.00	0.46	0.03	-518.20
						27.00		27.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.13)
		X5	FA-FA	M	3.37②	0.00	0.46	0.12	-714.70
						27.00		27.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.26)
		X6	FA-FA	M	4.66②	0.00	0.54	0.08	-1295.20
						27.00		27.00	-5049.50
						0.000		0.00	(-0.37)
	8F	X1	FA-FA	M	5.16②	0.00	0.54	0.09	-1849.73
						27.00		27.00	-5049.50
						0.000		0.00	(-0.26)
		X2	FA-FA	M	3.23②	0.00	0.46	0.13	-1370.18
						27.00		27.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.22)
		X3	FA-FA	M	3.16②	0.00	0.46	0.03	-1183.07
						27.00		27.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.22)
		X4	FA-FA	M	3.16②	0.00	0.46	0.03	-1183.08
						27.00		27.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.26)
		X5	FA-FA	M	3.23②	0.00	0.46	0.13	-1370.19
						27.00		27.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.37)
		X6	FA-FA	M	5.16②	0.00	0.54	0.09	-1849.75

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X6	FA-FA	M	5.16②	27.00	0.54	27.00	-5049.50
	7F	X1	FA-FA	M	5.43②	0.000	0.54	0.00	(-0.50)
						0.00		0.12	-2526.27
						36.00		36.00	-5049.50
		X2	FA-FA	M	2.95②	0.000	0.46	0.00	(-0.42)
						0.00		0.15	-2219.14
						36.00		36.00	-5330.23
		X3	FA-FA	M	3.01②	0.000	0.46	0.00	(-0.38)
						0.00		0.04	-2036.03
						36.00		36.00	-5330.23
		X4	FA-FA	M	3.01②	0.000	0.46	0.00	(-0.38)
						0.00		0.04	-2036.03
						36.00		36.00	-5330.23
		X5	FA-FA	M	2.95②	0.000	0.46	0.00	(-0.42)
						0.00		0.15	-2219.16
						36.00		36.00	-5330.23
		X6	FA-FA	M	5.43②	0.000	0.54	0.00	(-0.50)
						0.00		0.12	-2526.29
						36.00		36.00	-5049.50
	6F	X1	FA-FA	M	6.54②	0.000	0.54	0.00	(-0.65)
						0.00		0.13	-3297.07
						36.00		36.00	-5049.50
		X2	FA-FA	M	3.20②	0.000	0.39	0.00	(-0.55)
						0.00		0.14	-3326.74
						36.00		36.00	-6011.48
		X3	FA-FA	M	3.32②	0.000	0.39	0.00	(-0.52)
						0.00		0.04	-3150.15
						36.00		36.00	-6011.48
		X4	FA-FA	M	3.32②	0.000	0.39	0.00	(-0.52)
						0.00		0.04	-3150.16
						36.00		36.00	-6011.48
		X5	FA-FA	M	3.20②	0.000	0.39	0.00	(-0.55)
						0.00		0.14	-3326.75
						36.00		36.00	-6011.48
		X6	FA-FA	M	6.54②	0.000	0.54	0.00	(-0.65)
						0.00		0.13	-3297.10
						36.00		36.00	-5049.50
	5F	X1	FA-FA	M	7.41②	0.000	0.54	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.17	-4167.13
						36.00		36.00	-5049.50
		X2	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.39	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.13	-4558.52
						36.00		36.00	-6011.48
		X3	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.39	0.00	(-0.73)
						0.00		0.03	-4386.76
						36.00		36.00	-6011.48
		X4	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.39	0.00	(-0.73)
						0.00		0.03	-4386.76
						36.00		36.00	-6011.48
		X5	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.39	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.13	-4558.54
						36.00		36.00	-6011.48
		X6	FA-FA	M	7.41②	0.000	0.54	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.17	-4167.17
						36.00		36.00	-5049.50
	4F	X1	FA-FA	M	23.27②	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5048.64
						36.00		36.00	-5049.50
		X2	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.39	0.00	(-0.99*)
						0.00		0.01	-5944.72
						36.00		36.00	-6011.48
		X3	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.39	0.00	(-0.97*)
						0.00		0.02	-5810.38
						36.00		36.00	-6011.48

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X4	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.39	0.00	(-0.97*)
						0.00		0.02	-5810.39
						36.00		36.00	-6011.48
		X5	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.39	0.00	(-0.99*)
						0.00		0.01	-5944.72
						36.00		36.00	-6011.48
		X6	FA-FA	M	23.27②	0.000	0.54	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-5048.67
						36.00		36.00	-5049.50
	3F	X1	FB-FB	M	7.55②	0.000	0.90	0.01	(-0.79*)
						0.00		0.29	-6167.26
						36.00		36.00	-7774.51
		X2	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.53	0.01	(-0.78*)
						0.00		0.20	-7447.55
						36.00		36.00	-9593.63
		X3	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.53	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.04	-7296.80
						36.00		36.00	-9593.63
		X4	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.53	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.04	-7296.81
						36.00		36.00	-9593.63
		X5	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.53	0.01	(-0.78*)
						0.00		0.20	-7447.57
						36.00		36.00	-9593.63
		X6	FB-FB	M	7.55②	0.000	0.90	0.01	(-0.79*)
						0.00		0.29	-6167.29
						36.00		36.00	-7774.51
	2F	X1	FB-FB	M	2.44①	0.000	0.90	0.00	(-0.93*)
						0.00		0.17	-7241.50
						36.00		36.00	-7774.51
		X2	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.53	0.00	(-0.94*)
						0.00		0.12	-8973.78
						36.00		36.00	-9593.63
		X3	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.53	0.00	(-0.93*)
						0.00		0.03	-8903.49
						36.00		36.00	-9593.63
		X4	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.53	0.00	(-0.93*)
						0.00		0.03	-8903.50
						36.00		36.00	-9593.63
		X5	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.53	0.00	(-0.94*)
						0.00		0.12	-8973.79
						36.00		36.00	-9593.63
		X6	FB-FB	M	2.44①	0.000	0.90	0.00	(-0.93*)
						0.00		0.17	-7241.52
						36.00		36.00	-7774.51
	1F	X1	FB-FB	M	2.81①	0.000	0.90	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7774.51
						36.00		36.00	-7774.51
		X2	FB-FB	M	2.37①	0.000	0.53	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9593.63
						36.00		36.00	-9593.63
		X3	FB-FB	M	2.37①	0.000	0.53	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9593.63
						36.00		36.00	-9593.63
		X4	FB-FB	M	2.37①	0.000	0.53	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9593.63
						36.00		36.00	-9593.63
		X5	FB-FB	M	2.37①	0.000	0.53	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9593.63
						36.00		36.00	-9593.63
		X6	FB-FB	M	2.81①	0.000	0.90	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7774.51
						36.00		36.00	-7774.51

c) R C壁の部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
X2	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
X3	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
X4	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.0	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.4	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.4	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	36.00
X2	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.6	36.00
X3	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.0	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X4	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	27.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	27.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X5	10F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.6	36.00
X6	1F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.4	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.6	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.7	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.6	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X4	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	27.00
X5	11F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.6	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X4	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X5	1F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.6	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.031	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
X6	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.4	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.6	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.7	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.032	0.9	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.030	1.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.3	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.5	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.058	2.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.061	2.2	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WD	S	0.070	2.5	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.4	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.059	1.6	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.068	1.8	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.058	2.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.062	2.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.066	2.4	36.00
X3	3F	Y2	Y3	WA	M	0.064	2.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.067	2.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.067	2.4	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.4	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.3	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.058	1.6	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.068	1.8	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.1	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X3	6F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.061	2.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.065	2.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.064	2.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.066	2.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.066	2.4	36.00
X4	12F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.4	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	0.9	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.3	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.058	1.6	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.068	1.8	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.061	2.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.065	2.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.064	2.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.066	2.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.066	2.4	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.019	0.5	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.0	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.4	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.059	1.6	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.068	1.8	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.058	2.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.062	2.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.066	2.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.064	2.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.067	2.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.067	2.4	36.00
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.3	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.5	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.058	2.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.061	2.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.070	2.5	36.00

U-5. 1. 3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)：ウェブの幅厚比
b/t(f)：フランジの幅厚比
横補剛：[o] 充分 [x] 不足
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①: H_o/D または ②: $2M/(Q \cdot D)$	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σ_o/F_c	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	τ_u/F_c		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 : [*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
 H_o/D : (柱の内のり長さ/柱のせい) または ($2 \cdot M/Q \cdot D$)
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度
 Pt : 引張鉄筋比 (%)
 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度
 N/No : RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]: 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)
 N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重/SRC断面としての最大圧縮耐力。
 Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
 sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力/鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 (SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
 d/t(w) : ウェブの幅厚比
 b/t(f) : フランジの幅厚比
 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τ_u/F_c		λ_{e1}
P2			λ_{e2}
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度
 λ_{e1} : 筋違材の有効細長比 (右上り)
 λ_{e2} : 筋違材の有効細長比 (左上り)
 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

Y方向負加力時 X1 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.070	---	---	---

Y方向負加力時 X6 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.070	---	---	---

Y方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	X2	RC	FD-FD	M	5.85②	0.58	0.50	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	5.56②	0.57	0.50	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	5.57②	0.57	0.50	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	5.85②	0.58	0.50	0.000	
2F	X1	RC	FD-FD	M	4.95②	0.57	0.81	0.002	
	X2	RC	FD-FD	M	5.07②	0.58	0.55	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	7.25②	0.57	0.55	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	7.31②	0.57	0.55	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	5.07②	0.58	0.55	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	4.95②	0.57	0.81	0.002	
1F	X1	RC	FD-FD	M	5.74②	0.95	0.81	0.002	
	X2	RC	FD-FD	M	8.89②	0.84	0.55	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	6.33②	0.83	0.55	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	6.29②	0.83	0.55	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	8.89②	0.84	0.55	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	5.74②	0.95	0.81	0.002	

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：はりのせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-19.6	1.200	0.0	19.6	≦	297.1	OK
		R		30.7			30.7	≦		
	X2	L		-26.6	1.200	0.0	26.6	≦	297.1	OK
		R		23.8			23.8	≦		
	X3	L		-25.2	1.200	0.0	25.2	≦	297.1	OK
		R		25.2			25.2	≦		
	X4	L		-23.8	1.200	0.0	23.8	≦	297.1	OK
		R		26.6			26.6	≦		
	X5	L		-30.7	1.200	0.0	30.7	≦	297.1	OK
		R		19.6			19.6	≦		

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X1	L	0	-90.6	1.100	90.4	8.9	≦	333.2	OK
		R	0	100.8			200.3	≦		
	X2	L	0	-96.3	1.100	96.2	9.5	≦	333.2	OK
		R	0	95.1			200.9	≦		
	X3	L	0	-95.7	1.100	95.6	9.4	≦	333.2	OK
		R	0	95.7			200.8	≦		
	X4	L	0	-95.1	1.100	94.9	9.4	≦	333.2	OK
		R	0	96.3			200.7	≦		
	X5	L	0	-100.8	1.100	100.7	10.0	≦	333.2	OK
		R	0	90.6			201.3	≦		
12F	X1	L	0	-76.4	1.100	123.3	59.2	≦	344.8	OK
		R	0	78.9			214.5	≦		
	X2	L	0	-84.2	1.100	160.3	92.1	≦	415.7	OK
		R	0	84.9			261.3	≦		
	X3	L	0	-84.6	1.100	160.7	92.2	≦	415.7	OK
		R	0	84.6			261.3	≦		
	X4	L	0	-84.9	1.100	161.0	92.2	≦	415.7	OK
		R	0	84.2			261.3	≦		
	X5	L	0	-78.9	1.100	125.7	59.5	≦	344.8	OK
		R	0	76.4			214.8	≦		
11F	X1	L	0	-75.5	1.100	122.4	59.1	≦	344.8	OK
		R	0	79.8			214.4	≦		
	X2	L	0	-84.5	1.100	160.6	92.2	≦	415.7	OK
		R	0	84.6			261.3	≦		
	X3	L	0	-84.6	1.100	160.7	92.2	≦	415.7	OK
		R	0	84.6			261.3	≦		
	X4	L	0	-84.6	1.100	160.7	92.2	≦	415.7	OK
		R	0	84.5			261.3	≦		
	X5	L	0	-79.8	1.100	126.7	59.6	≦	344.8	OK
		R	0	75.5			214.9	≦		
10F	X1	L	0	-80.1	1.100	144.1	78.3	≦	384.3	OK
		R	0	84.7			243.1	≦		
	X2	L	0	-84.7	1.100	160.8	92.2	≦	415.7	OK
		R	0	84.5			261.3	≦		
	X3	L	0	-84.6	1.100	160.7	92.2	≦	415.7	OK
		R	0	84.6			261.3	≦		
	X4	L	0	-84.5	1.100	160.6	92.2	≦	415.7	OK
		R	0					≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X4	R	0	84.7	1.100	160.6	261.3	≦	415.7	OK
	X5	R	0	-84.7	1.100	148.6	78.8	≦	384.3	OK
9F	X1	R	0	80.1	1.100	143.9	243.6	≦	384.3	OK
		L	0	-80.0			78.3	≦		
	X2	R	0	84.8	1.100	160.8	243.1	≦	415.7	OK
		L	0	-84.7			92.2	≦		
	X3	R	0	84.5	1.100	160.7	261.3	≦	415.7	OK
		L	0	-84.6			92.2	≦		
	X4	R	0	84.6	1.100	148.8	261.3	≦	384.3	OK
		L	0	-84.5			78.8	≦		
	X5	R	0	84.7	1.100	206.0	261.3	≦	511.8	OK
		L	0	-84.8			78.8	≦		
8F	X1	R	0	80.0	1.100	243.9	243.6	≦	594.8	OK
		L	0	-83.3			143.3	≦		
	X2	R	0	90.2	1.100	243.9	316.8	≦	594.8	OK
		L	0	-92.4			176.0	≦		
	X3	R	0	92.3	1.100	243.9	360.6	≦	594.8	OK
		L	0	-92.3			176.0	≦		
	X4	R	0	92.3	1.100	212.9	360.6	≦	511.8	OK
		L	0	-92.3			176.0	≦		
	X5	R	0	92.4	1.100	206.2	360.6	≦	511.8	OK
		L	0	-90.2			144.0	≦		
7F	X1	R	0	83.3	1.100	244.0	317.5	≦	594.8	OK
		L	0	-83.4			143.3	≦		
	X2	R	0	90.1	1.100	243.9	316.8	≦	594.8	OK
		L	0	-92.4			176.0	≦		
	X3	R	0	92.3	1.100	243.8	360.6	≦	594.8	OK
		L	0	-92.3			176.0	≦		
	X4	R	0	92.4	1.100	212.8	360.6	≦	511.8	OK
		L	0	-92.3			176.0	≦		
	X5	R	0	90.1	1.100	206.0	144.0	≦	511.8	OK
		L	0	-90.1			144.0	≦		
6F	X1	R	0	83.4	1.100	243.8	317.5	≦	627.2	OK
		L	0	-83.2			143.3	≦		
	X2	R	0	90.2	1.100	243.9	316.8	≦	627.2	OK
		L	0	-95.0			173.2	≦		
	X3	R	0	95.2	1.100	243.9	363.4	≦	627.2	OK
		L	0	-95.1			173.2	≦		
	X4	R	0	95.1	1.100	244.0	363.4	≦	627.2	OK
		L	0	-95.2			173.2	≦		
	X5	R	0	95.0	1.100	213.0	363.4	≦	511.8	OK
		L	0	-90.2			144.0	≦		
5F	X1	R	0	83.2	1.100	243.9	317.5	≦	511.8	OK
		L	0	-83.2			143.3	≦		
	X2	R	0	90.2	1.100	243.9	316.8	≦	627.2	OK
		L	0	-95.1			173.2	≦		
	X3	R	0	95.2	1.100	243.9	363.4	≦	627.2	OK
		L	0	-95.1			173.2	≦		
	X4	R	0	95.1	1.100	243.9	363.4	≦	627.2	OK
		L	0	-95.2			173.2	≦		
	X5	R	0	95.1	1.100	213.0	363.4	≦	511.8	OK
		L	0	-90.2			144.0	≦		
4F	X1	R	0	83.2	1.100	205.9	317.5	≦	511.8	OK
		L	0	-83.2			143.3	≦		
	X2	R	0	90.3	1.100	243.9	316.8	≦	627.2	OK
		L	0	-95.1			173.2	≦		
	X3	R	0	95.1	1.100	243.9	363.4	≦	627.2	OK
		L	0	-95.1			173.2	≦		
	X4	R	0	95.1	1.100	243.9	363.4	≦	627.2	OK
		L	0	-95.1			173.2	≦		
	X5	R	0	90.3	1.100	213.0	363.4	≦	511.8	OK
		L	0	-90.3			144.0	≦		
3F	X1	R	0	83.2	1.100	206.0	317.5	≦	511.8	OK
		L	0	-83.3			143.3	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X2	L 0	-95.1	1.100	243.9	173.2	627.2	OK
		R 0	95.1			363.4	627.2	
	X3	L 0	-95.1	1.100	243.9	173.2	627.2	OK
		R 0	95.1			363.4	627.2	
	X4	L 0	-95.1	1.100	243.9	173.2	627.2	OK
		R 0	95.1			363.4	627.2	
	X5	L 0	-90.2	1.100	212.9	144.0	511.8	OK
		R 0	83.3			317.5	511.8	
2F	X1	L 0	-82.7	1.100	205.5	143.3	511.8	OK
		R 0	90.7			316.8	511.8	
	X2	L 0	-95.0	1.100	243.8	173.2	627.2	OK
		R 0	95.2			363.4	627.2	
	X3	L 0	-95.1	1.100	243.9	173.2	627.2	OK
		R 0	95.1			363.4	627.2	
	X4	L 0	-95.2	1.100	244.0	173.2	627.2	OK
		R 0	95.0			363.4	627.2	
	X5	L 0	-90.7	1.100	213.5	144.1	511.8	OK
		R 0	82.7			317.6	511.8	
1F	X1	L	-115.0	1.200	434.3	406.2	2220.1	OK
		R	163.4			684.6	2220.1	
	X2	L	-143.9	1.200	414.7	353.7	2220.1	OK
		R	134.4			632.0	2220.1	
	X3	L	-139.2	1.200	406.4	348.5	2220.1	OK
		R	139.2			626.8	2220.1	
	X4	L	-134.4	1.200	340.6	274.2	2220.1	OK
		R	143.9			552.6	2220.1	
	X5	L	-163.4	1.200	419.9	340.5	2311.5	OK
		R	115.0			618.9	2311.5	

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L 0	-118.5	1.100	280.7	190.3	568.2	OK
		R 0	124.5			433.3	568.2	
	X2	L 0	-121.7	1.100	311.3	220.8	566.8	OK
		R 0	121.3			463.8	566.8	
	X3	L 0	-121.5	1.100	311.2	220.8	566.8	OK
		R 0	121.5			463.8	566.8	
	X4	L 0	-121.3	1.100	311.0	220.8	566.8	OK
		R 0	121.7			463.8	566.8	
	X5	L 0	-124.5	1.100	286.7	190.9	568.2	OK
		R 0	118.5			433.9	568.2	
12F	X1	L 0	-119.6	1.100	450.6	376.1	679.7	OK
		R 0	122.6			618.2	679.7	
	X2	L 0	-131.6	1.100	685.1	622.0	1014.5	OK
		R 0	131.9			885.5	1014.5	
	X3	L 0	-131.7	1.100	685.2	622.0	1014.5	OK
		R 0	131.7			885.5	1014.5	
	X4	L 0	-131.9	1.100	685.4	622.0	1014.5	OK
		R 0	131.6			885.5	1014.5	
	X5	L 0	-122.6	1.100	453.6	376.4	679.7	OK
		R 0	119.6			618.6	679.7	
11F	X1	L 0	-118.7	1.100	450.2	376.5	679.7	OK
		R 0	122.5			617.7	679.7	
	X2	L 0	-130.9	1.100	685.2	622.8	1014.5	OK
		R 0	131.0			884.7	1014.5	
	X3	L 0	-131.0	1.100	685.2	622.8	1014.5	OK
		R 0	131.0			884.7	1014.5	
	X4	L 0	-131.0	1.100	685.3	622.8	1014.5	OK
		R 0	130.9			884.7	1014.5	
	X5	L 0	-122.5	1.100	454.0	376.9	679.7	OK
		R 0	118.7			618.1	679.7	
10F	X1	L 0	-124.0	1.100	624.0	562.4	828.7	OK
		R 0	128.3			814.7	828.7	
	X2	L 0	-131.0	1.100	773.0	719.3	1031.9	OK
		R 0	130.9			981.2	1031.9	

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X3	L	0	-131.0	1.100	773.0	719.3	≦	1031.9	OK
		R	0	131.0			981.2	≦		
	X4	L	0	-130.9	1.100	772.9	719.3	≦	1031.9	OK
		R	0	131.0			981.2	≦		
	X5	L	0	-128.3	1.100	628.3	562.9	≦	828.7	OK
		R	0	124.0			815.2	≦		
9F	X1	L	0	-124.0	1.100	624.0	562.4	≦	828.7	OK
		R	0	128.3			814.8	≦		
	X2	L	0	-131.0	1.100	773.0	719.3	≦	1031.9	OK
		R	0	130.9			981.2	≦		
	X3	L	0	-131.0	1.100	773.0	719.3	≦	1031.9	OK
		R	0	131.0			981.2	≦		
	X4	L	0	-130.9	1.100	772.9	719.3	≦	1031.9	OK
		R	0	131.0			981.2	≦		
	X5	L	0	-128.3	1.100	628.4	562.9	≦	828.7	OK
		R	0	124.0			815.2	≦		
8F	X1	L	0	-126.5	1.100	724.4	670.4	≦	1003.8	OK
		R	0	131.5			928.3	≦		
	X2	L	0	-137.0	1.100	935.3	891.9	≦	1285.5	OK
		R	0	137.0			1165.8	≦		
	X3	L	0	-137.0	1.100	935.3	891.9	≦	1285.5	OK
		R	0	137.0			1165.8	≦		
	X4	L	0	-137.0	1.100	935.3	891.9	≦	1285.5	OK
		R	0	137.0			1165.8	≦		
	X5	L	0	-131.5	1.100	729.4	670.9	≦	1003.8	OK
		R	0	126.5			928.8	≦		
7F	X1	L	0	-126.5	1.100	724.5	670.4	≦	1003.8	OK
		R	0	131.4			928.3	≦		
	X2	L	0	-137.0	1.100	935.3	891.9	≦	1285.5	OK
		R	0	137.0			1165.8	≦		
	X3	L	0	-137.0	1.100	935.3	891.9	≦	1285.5	OK
		R	0	137.0			1165.8	≦		
	X4	L	0	-137.0	1.100	935.3	891.9	≦	1285.5	OK
		R	0	137.0			1165.8	≦		
	X5	L	0	-131.4	1.100	729.3	670.9	≦	1003.8	OK
		R	0	126.5			928.8	≦		
6F	X1	L	0	-128.3	1.100	815.9	769.2	≦	1112.3	OK
		R	0	134.1			1031.6	≦		
	X2	L	0	-149.1	1.100	1189.2	1159.0	≦	1603.7	OK
		R	0	149.5			1457.6	≦		
	X3	L	0	-149.3	1.100	1189.4	1159.0	≦	1603.7	OK
		R	0	149.3			1457.6	≦		
	X4	L	0	-149.5	1.100	1189.6	1159.0	≦	1603.7	OK
		R	0	149.1			1457.6	≦		
	X5	L	0	-134.1	1.100	821.7	769.8	≦	1112.3	OK
		R	0	128.3			1032.2	≦		
5F	X1	L	0	-128.1	1.100	815.9	769.4	≦	1112.3	OK
		R	0	133.8			1031.4	≦		
	X2	L	0	-148.6	1.100	1189.2	1159.5	≦	1603.7	OK
		R	0	148.9			1457.0	≦		
	X3	L	0	-148.8	1.100	1189.4	1159.5	≦	1603.7	OK
		R	0	148.8			1457.1	≦		
	X4	L	0	-148.9	1.100	1189.5	1159.6	≦	1603.7	OK
		R	0	148.6			1457.1	≦		
	X5	L	0	-133.8	1.100	821.7	770.0	≦	1112.3	OK
		R	0	128.1			1031.9	≦		
4F	X1	L	0	-128.1	1.100	815.9	769.4	≦	1112.3	OK
		R	0	133.8			1031.4	≦		
	X2	L	0	-148.6	1.100	1189.2	1159.5	≦	1603.7	OK
		R	0	149.0			1457.0	≦		
	X3	L	0	-148.8	1.100	1189.4	1159.5	≦	1603.7	OK
		R	0	148.8			1457.1	≦		
	X4	L	0	-149.0	1.100	1189.6	1159.6	≦	1603.7	OK
		R	0	148.6			1457.1	≦		
	X5	L	0	-133.8	1.100	821.7	770.0	≦	1112.3	OK
		R	0	133.8			1031.4	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	X5	R	0	128.1	1.100	821.7	1031.9	≦	1112.3	OK
3F	X1	L	0	-138.2	1.100	1051.6	1018.6	≦	1407.7	OK
		R	0	146.6			1303.4	≦		
	X2	L	0	-148.9	1.100	1189.5	1159.5	≦	1603.7	OK
		R	0	148.6			1457.1	≦		
	X3	L	0	-148.8	1.100	1189.4	1159.5	≦	1603.7	OK
		R	0	148.8			1457.1	≦		
	X4	L	0	-148.6	1.100	1189.2	1159.5	≦	1603.7	OK
		R	0	148.9			1457.0	≦		
	X5	L	0	-146.6	1.100	1060.0	1019.4	≦	1407.7	OK
		R	0	138.2			1304.3	≦		
2F	X1	L	0	-141.1	1.100	1095.8	1064.3	≦	1407.7	OK
		R	0	149.0			1354.4	≦		
	X2	L	0	-151.7	1.100	1234.0	1205.6	≦	1603.7	OK
		R	0	152.0			1509.4	≦		
	X3	L	0	-151.9	1.100	1234.1	1205.7	≦	1603.7	OK
		R	0	151.9			1509.4	≦		
	X4	L	0	-152.0	1.100	1234.3	1205.7	≦	1603.7	OK
		R	0	151.7			1509.4	≦		
	X5	L	0	-149.0	1.100	1103.7	1065.1	≦	1407.7	OK
		R	0	141.1			1355.2	≦		
1F	X1	L		-137.0	1.200	1193.0	1294.6	≦	2798.0	OK
		R		175.6			1607.2	≦		
	X2	L		-159.8	1.200	1375.6	1491.0	≦	2996.5	OK
		R		152.8			1803.5	≦		
	X3	L		-156.3	1.200	1628.4	1797.8	≦	2876.6	OK
		R		156.3			2110.4	≦		
	X4	L		-152.8	1.200	1694.8	1881.0	≦	2899.4	OK
		R		159.8			2193.5	≦		
	X5	L		-175.6	1.200	2212.6	2479.6	≦	3096.7	OK
		R		137.0			2792.2	≦		

Y4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-21.3	1.200	0.0	21.3	≦	297.1	OK
		R		33.5			33.5	≦		
	X2	L		-28.9	1.200	0.0	28.9	≦	297.1	OK
		R		25.9			25.9	≦		
	X3	L		-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	297.1	OK
		R		27.4			27.4	≦		
	X4	L		-25.9	1.200	0.0	25.9	≦	297.1	OK
		R		28.9			28.9	≦		
	X5	L		-33.5	1.200	0.0	33.5	≦	297.1	OK
		R		21.3			21.3	≦		

X1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	564.5	OK
		R		6.0			6.0	≦		
	Y3	L		-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R		3.0			3.0	≦		

X2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	564.5	OK
		R		8.5			8.5	≦		
	Y3	L		-11.4	1.200	0.0	11.4	≦	564.5	OK
		R		2.3			2.3	≦		

X3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	590.2	OK
		R		8.5			8.5	≦		
	Y3	L		-11.4	1.200	0.0	11.4	≦	564.5	OK

X3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y3	R	2.3	1.200	0.0	2.3	564.5	OK

X4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.7	1.200	0.0	1.7	590.2	OK
		R	8.5			8.5		
	Y3	L	-11.4	1.200	0.0	11.4	590.2	OK
		R	2.3			2.3		

X5フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.7	1.200	0.0	1.7	564.5	OK
		R	8.5			8.5		
	Y3	L	-11.4	1.200	0.0	11.4	564.5	OK
		R	2.3			2.3		

X6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.4	1.200	0.0	2.4	564.5	OK
		R	6.0			6.0		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R	3.0			3.0		

Y1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-19.6	1.200	0.0	19.6	297.1	OK
		R	30.7			30.7		
	X2	L	-26.6	1.200	0.0	26.6	297.1	OK
		R	23.8			23.8		
	X3	L	-25.2	1.200	0.0	25.2	297.1	OK
		R	25.2			25.2		
	X4	L	-23.8	1.200	0.0	23.8	297.1	OK
		R	26.6			26.6		
	X5	L	-30.7	1.200	0.0	30.7	297.1	OK
		R	19.6			19.6		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L	0	1.100	-100.7	201.3	333.2	OK
		R	0			10.0		
	X2	L	0	1.100	-94.9	200.7	333.2	OK
		R	0			9.4		
	X3	L	0	1.100	-95.6	200.8	333.2	OK
		R	0			9.4		
	X4	L	0	1.100	-96.2	200.9	333.2	OK
		R	0			9.5		
	X5	L	0	1.100	-90.4	200.3	333.2	OK
		R	0			8.9		
12F	X1	L	0	1.100	-125.7	214.8	344.8	OK
		R	0			59.5		
	X2	L	0	1.100	-161.0	261.3	415.7	OK
		R	0			92.2		
	X3	L	0	1.100	-160.7	261.3	415.7	OK
		R	0			92.2		
	X4	L	0	1.100	-160.3	261.3	415.7	OK
		R	0			92.1		
	X5	L	0	1.100	-123.3	214.5	344.8	OK
		R	0			59.2		
11F	X1	L	0	1.100	-126.7	214.9	344.8	OK
		R	0			59.6		
	X2	L	0	1.100	-160.7	261.3	415.7	OK
		R	0			92.2		
	X3	L	0	1.100	-160.7	261.3	415.7	OK
		R	0			92.2		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X4	L 0	-84.6	1.100	-160.6	261.3	415.7	OK
		R 0	84.5			92.2		
	X5	L 0	-79.8	1.100	-122.4	214.4	344.8	OK
		R 0	75.5			59.1		
10F	X1	L 0	-80.1	1.100	-148.6	243.6	384.3	OK
		R 0	84.7			78.8		
	X2	L 0	-84.7	1.100	-160.6	261.3	415.7	OK
		R 0	84.5			92.2		
	X3	L 0	-84.6	1.100	-160.7	261.3	415.7	OK
		R 0	84.6			92.2		
	X4	L 0	-84.5	1.100	-160.8	261.3	415.7	OK
		R 0	84.7			92.2		
	X5	L 0	-84.7	1.100	-144.1	243.1	384.3	OK
		R 0	80.1			78.3		
9F	X1	L 0	-80.0	1.100	-148.8	243.6	384.3	OK
		R 0	84.8			78.8		
	X2	L 0	-84.7	1.100	-160.6	261.3	415.7	OK
		R 0	84.5			92.2		
	X3	L 0	-84.6	1.100	-160.7	261.3	415.7	OK
		R 0	84.6			92.2		
	X4	L 0	-84.5	1.100	-160.8	261.3	415.7	OK
		R 0	84.7			92.2		
	X5	L 0	-84.8	1.100	-143.9	243.1	384.3	OK
		R 0	80.0			78.3		
8F	X1	L 0	-83.3	1.100	-212.9	317.5	511.8	OK
		R 0	90.2			144.0		
	X2	L 0	-92.4	1.100	-243.9	360.6	594.8	OK
		R 0	92.3			176.0		
	X3	L 0	-92.3	1.100	-243.9	360.6	594.8	OK
		R 0	92.3			176.0		
	X4	L 0	-92.3	1.100	-243.9	360.6	594.8	OK
		R 0	92.4			176.0		
	X5	L 0	-90.2	1.100	-206.0	316.8	511.8	OK
		R 0	83.3			143.3		
7F	X1	L 0	-83.4	1.100	-212.8	317.5	511.8	OK
		R 0	90.1			144.0		
	X2	L 0	-92.4	1.100	-243.8	360.6	594.8	OK
		R 0	92.3			176.0		
	X3	L 0	-92.3	1.100	-243.9	360.6	594.8	OK
		R 0	92.3			176.0		
	X4	L 0	-92.3	1.100	-244.0	360.6	594.8	OK
		R 0	92.4			176.0		
	X5	L 0	-90.1	1.100	-206.2	316.8	511.8	OK
		R 0	83.4			143.3		
6F	X1	L 0	-83.2	1.100	-213.0	317.5	511.8	OK
		R 0	90.2			144.0		
	X2	L 0	-95.0	1.100	-244.0	363.4	627.2	OK
		R 0	95.2			173.2		
	X3	L 0	-95.1	1.100	-243.9	363.4	627.2	OK
		R 0	95.1			173.2		
	X4	L 0	-95.2	1.100	-243.8	363.4	627.2	OK
		R 0	95.0			173.2		
	X5	L 0	-90.2	1.100	-206.0	316.8	511.8	OK
		R 0	83.2			143.3		
5F	X1	L 0	-83.2	1.100	-213.0	317.5	511.8	OK
		R 0	90.2			144.0		
	X2	L 0	-95.1	1.100	-243.9	363.4	627.2	OK
		R 0	95.2			173.2		
	X3	L 0	-95.1	1.100	-243.9	363.4	627.2	OK
		R 0	95.1			173.2		
	X4	L 0	-95.2	1.100	-243.9	363.4	627.2	OK
		R 0	95.1			173.2		
	X5	L 0	-90.2	1.100	-206.0	316.8	511.8	OK
		R 0	83.2			143.3		
4F	X1	L 0	-83.2	1.100	-213.0	317.5	511.8	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	X1	R	0	90.3	1.100	-213.0	144.0	≦	511.8	OK
		L	0	-95.1			363.4	≦		
	X2	R	0	95.1	1.100	-243.9	173.2	≦	627.2	OK
		L	0	-95.1			363.4	≦		
	X3	R	0	95.1	1.100	-243.9	173.2	≦	627.2	OK
		L	0	-95.1			363.4	≦		
	X4	R	0	95.1	1.100	-243.9	173.2	≦	627.2	OK
		L	0	-95.1			363.4	≦		
	X5	R	0	83.2	1.100	-205.9	143.3	≦	511.8	OK
		L	0	-90.3			316.8	≦		
3F	X1	R	0	90.2	1.100	-212.9	144.0	≦	511.8	OK
		L	0	-95.1			363.4	≦		
	X2	R	0	95.1	1.100	-243.9	173.2	≦	627.2	OK
		L	0	-95.1			363.4	≦		
	X3	R	0	95.1	1.100	-243.9	173.2	≦	627.2	OK
		L	0	-95.1			363.4	≦		
	X4	R	0	95.1	1.100	-243.9	173.2	≦	627.2	OK
		L	0	-95.1			363.4	≦		
	X5	R	0	83.3	1.100	-206.0	143.3	≦	511.8	OK
		L	0	-90.2			316.8	≦		
2F	X1	R	0	90.7	1.100	-213.5	144.1	≦	511.8	OK
		L	0	-95.0			363.4	≦		
	X2	R	0	95.2	1.100	-244.0	173.2	≦	627.2	OK
		L	0	-95.1			363.4	≦		
	X3	R	0	95.1	1.100	-243.9	173.2	≦	627.2	OK
		L	0	-95.1			363.4	≦		
	X4	R	0	95.0	1.100	-243.8	173.2	≦	627.2	OK
		L	0	-95.2			363.4	≦		
	X5	R	0	82.7	1.100	-205.5	143.3	≦	511.8	OK
		L	0	-90.7			316.8	≦		
1F	X1	R		163.4	1.200	-419.9	340.5	≦	2311.5	OK
		L		-115.0			618.9	≦		
	X2	R		134.4	1.200	-340.6	274.2	≦	2220.1	OK
		L		-143.9			552.6	≦		
	X3	R		139.2	1.200	-406.4	348.5	≦	2220.1	OK
		L		-139.2			626.8	≦		
	X4	R		143.9	1.200	-414.7	353.7	≦	2220.1	OK
		L		-134.4			632.0	≦		
	X5	R		115.0	1.200	-434.3	406.2	≦	2220.1	OK
		L		-163.4			684.6	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X1	R	0	124.5	1.100	-286.7	190.9	≦	568.2	OK
		L	0	-118.5			433.9	≦		
	X2	R	0	121.3	1.100	-311.0	220.8	≦	566.8	OK
		L	0	-121.7			463.8	≦		
	X3	R	0	121.5	1.100	-311.2	220.8	≦	566.8	OK
		L	0	-121.5			463.8	≦		
	X4	R	0	121.7	1.100	-311.3	220.8	≦	566.8	OK
		L	0	-121.3			463.8	≦		
	X5	R	0	118.5	1.100	-280.7	190.3	≦	568.2	OK
		L	0	-124.5			433.3	≦		
12F	X1	R	0	122.6	1.100	-453.6	376.4	≦	679.7	OK
		L	0	-119.6			618.6	≦		
	X2	R	0	131.9	1.100	-685.4	622.0	≦	1014.5	OK
		L	0	-131.6			885.5	≦		
	X3	R	0	131.7	1.100	-685.2	622.0	≦	1014.5	OK
		L	0	-131.7			885.5	≦		
	X4	R	0	131.6	1.100	-685.1	622.0	≦	1014.5	OK
		L	0	-131.9			885.5	≦		
	X5	R	0	119.6	1.100	-450.6	376.1	≦	679.7	OK
		L	0	-122.6			618.2	≦		
11F	X1	R	0	122.5	1.100	-454.0	376.9	≦	679.7	OK
		L	0	-118.7			618.1	≦		
	X2	L	0	-130.9	1.100	-685.3	884.7	≦	1014.5	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X2	R	0	131.0	1.100	-685.3	622.8	≦	1014.5	OK
	X3	L	0	-131.0	1.100	-685.2	884.7	≦	1014.5	OK
		R	0	131.0			622.8	≦		
	X4	L	0	-131.0	1.100	-685.2	884.7	≦	1014.5	OK
		R	0	130.9			622.8	≦		
10F	X1	L	0	-122.5	1.100	-450.2	617.7	≦	679.7	OK
		R	0	118.7			376.5	≦		
	X2	L	0	-124.0	1.100	-628.3	815.2	≦	828.7	OK
		R	0	128.3			562.9	≦		
	X3	L	0	-131.0	1.100	-772.9	981.2	≦	1031.9	OK
		R	0	130.9			719.3	≦		
	X4	L	0	-131.0	1.100	-773.0	981.2	≦	1031.9	OK
		R	0	131.0			719.3	≦		
	X5	L	0	-130.9	1.100	-773.0	981.2	≦	1031.9	OK
		R	0	131.0			719.3	≦		
9F	X1	L	0	-128.3	1.100	-624.0	814.7	≦	828.7	OK
		R	0	124.0			562.4	≦		
	X2	L	0	-124.0	1.100	-628.4	815.2	≦	828.7	OK
		R	0	128.3			562.9	≦		
	X3	L	0	-131.0	1.100	-772.9	981.2	≦	1031.9	OK
		R	0	130.9			719.3	≦		
	X4	L	0	-131.0	1.100	-773.0	981.2	≦	1031.9	OK
		R	0	131.0			719.3	≦		
	X5	L	0	-130.9	1.100	-773.0	981.2	≦	1031.9	OK
		R	0	131.0			719.3	≦		
8F	X1	L	0	-128.3	1.100	-624.0	814.8	≦	828.7	OK
		R	0	124.0			562.4	≦		
	X2	L	0	-126.5	1.100	-729.4	928.8	≦	1003.8	OK
		R	0	131.5			670.9	≦		
	X3	L	0	-137.0	1.100	-935.3	1165.8	≦	1285.5	OK
		R	0	137.0			891.9	≦		
	X4	L	0	-137.0	1.100	-935.3	1165.8	≦	1285.5	OK
		R	0	137.0			891.9	≦		
	X5	L	0	-131.5	1.100	-724.4	928.3	≦	1003.8	OK
		R	0	126.5			670.4	≦		
7F	X1	L	0	-126.5	1.100	-729.3	928.8	≦	1003.8	OK
		R	0	131.4			670.9	≦		
	X2	L	0	-137.0	1.100	-935.3	1165.8	≦	1285.5	OK
		R	0	137.0			891.9	≦		
	X3	L	0	-137.0	1.100	-935.3	1165.8	≦	1285.5	OK
		R	0	137.0			891.9	≦		
	X4	L	0	-137.0	1.100	-935.3	1165.8	≦	1285.5	OK
		R	0	137.0			891.9	≦		
	X5	L	0	-131.4	1.100	-724.5	928.3	≦	1003.8	OK
		R	0	126.5			670.4	≦		
6F	X1	L	0	-128.3	1.100	-821.7	1032.2	≦	1112.3	OK
		R	0	134.1			769.8	≦		
	X2	L	0	-149.1	1.100	-1189.6	1457.6	≦	1603.7	OK
		R	0	149.5			1159.0	≦		
	X3	L	0	-149.3	1.100	-1189.4	1457.6	≦	1603.7	OK
		R	0	149.3			1159.0	≦		
	X4	L	0	-149.5	1.100	-1189.2	1457.6	≦	1603.7	OK
		R	0	149.1			1159.0	≦		
	X5	L	0	-134.1	1.100	-815.9	1031.6	≦	1112.3	OK
		R	0	128.3			769.2	≦		
5F	X1	L	0	-128.1	1.100	-821.7	1031.9	≦	1112.3	OK
		R	0	133.8			770.0	≦		
	X2	L	0	-148.6	1.100	-1189.5	1457.1	≦	1603.7	OK
		R	0	148.9			1159.6	≦		
	X3	L	0	-148.8	1.100	-1189.4	1457.1	≦	1603.7	OK
		R	0	148.8			1159.5	≦		
	X4	L	0	-148.9	1.100	-1189.2	1457.0	≦	1603.7	OK
		R	0	148.6			1159.5	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X5	L	0	1.100	-815.9	1031.4	1112.3	OK
		R	0			769.4	1112.3	
4F	X1	L	0	1.100	-821.7	1031.9	1112.3	OK
		R	0			770.0	1112.3	
	X2	L	0	1.100	-1189.6	1457.1	1603.7	OK
		R	0			1159.6	1603.7	
	X3	L	0	1.100	-1189.4	1457.1	1603.7	OK
		R	0			1159.5	1603.7	
	X4	L	0	1.100	-1189.2	1457.0	1603.7	OK
		R	0			1159.5	1603.7	
	X5	L	0	1.100	-815.9	1031.4	1112.3	OK
		R	0			769.4	1112.3	
3F	X1	L	0	1.100	-1060.0	1304.3	1407.7	OK
		R	0			1019.4	1407.7	
	X2	L	0	1.100	-1189.2	1457.0	1603.7	OK
		R	0			1159.5	1603.7	
	X3	L	0	1.100	-1189.4	1457.1	1603.7	OK
		R	0			1159.5	1603.7	
	X4	L	0	1.100	-1189.5	1457.1	1603.7	OK
		R	0			1159.5	1603.7	
	X5	L	0	1.100	-1051.6	1303.4	1407.7	OK
		R	0			1018.6	1407.7	
2F	X1	L	0	1.100	-1103.7	1355.2	1407.7	OK
		R	0			1065.1	1407.7	
	X2	L	0	1.100	-1234.3	1509.4	1603.7	OK
		R	0			1205.7	1603.7	
	X3	L	0	1.100	-1234.1	1509.4	1603.7	OK
		R	0			1205.7	1603.7	
	X4	L	0	1.100	-1234.0	1509.4	1603.7	OK
		R	0			1205.6	1603.7	
	X5	L	0	1.100	-1095.8	1354.4	1407.7	OK
		R	0			1064.3	1407.7	
1F	X1	L		1.200	-2212.6	2792.2	3096.7	OK
		R				2479.6	3096.7	
	X2	L		1.200	-1694.8	2193.5	2899.4	OK
		R				1881.0	2899.4	
	X3	L		1.200	-1628.4	2110.4	2876.6	OK
		R				1797.8	2876.6	
	X4	L		1.200	-1375.6	1803.5	2996.5	OK
		R				1491.0	2996.5	
	X5	L		1.200	-1193.0	1607.2	2798.0	OK
		R				1294.6	2798.0	

Y4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L		1.200	0.0	21.3	297.1	OK
		R				33.5	297.1	
	X2	L		1.200	0.0	28.9	297.1	OK
		R				25.9	297.1	
	X3	L		1.200	0.0	27.4	297.1	OK
		R				27.4	297.1	
	X4	L		1.200	0.0	25.9	297.1	OK
		R				28.9	297.1	
	X5	L		1.200	0.0	33.5	297.1	OK
		R				21.3	297.1	

X1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L		1.200	0.0	2.4	564.5	OK
		R				6.0	564.5	
	Y3	L		1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R				3.0	564.5	

X2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	564.5	OK
		R	8.5			8.5	≦		
	Y3	L	-11.4	1.200	0.0	11.4	≦	564.5	OK
		R	2.3			2.3	≦		

X3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	590.2	OK
		R	8.5			8.5	≦		
	Y3	L	-11.4	1.200	0.0	11.4	≦	564.5	OK
		R	2.3			2.3	≦		

X4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	590.2	OK
		R	8.5			8.5	≦		
	Y3	L	-11.4	1.200	0.0	11.4	≦	590.2	OK
		R	2.3			2.3	≦		

X5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	564.5	OK
		R	8.5			8.5	≦		
	Y3	L	-11.4	1.200	0.0	11.4	≦	564.5	OK
		R	2.3			2.3	≦		

X6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	564.5	OK
		R	6.0			6.0	≦		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R	3.0			3.0	≦		

X1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	564.5	OK
		R	6.0			6.0	≦		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R	3.0			3.0	≦		

X2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	564.5	OK
		R	8.5			8.5	≦		
	Y3	L	-11.4	1.200	0.0	11.4	≦	564.5	OK
		R	2.3			2.3	≦		

X3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	590.2	OK
		R	8.5			8.5	≦		
	Y3	L	-11.4	1.200	0.0	11.4	≦	564.5	OK
		R	2.3			2.3	≦		

X4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.7	1.200	0.0	1.7	≦	590.2	OK
		R	8.5			8.5	≦		
	Y3	L	-11.4	1.200	0.0	11.4	≦	590.2	OK
		R	2.3			2.3	≦		

X5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.7	1.200	0.0	1.7	564.5	OK
		R	8.5			8.5	564.5	OK
	Y3	L	-11.4	1.200	0.0	11.4	564.5	OK
		R	2.3			2.3	564.5	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.4	1.200	0.0	2.4	564.5	OK
		R	6.0			6.0	564.5	OK
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R	3.0			3.0	564.5	OK

Y1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-19.6	1.200	0.0	19.6	297.1	OK
		R	30.7			30.7	297.1	OK
	X2	L	-26.6	1.200	0.0	26.6	297.1	OK
		R	23.8			23.8	297.1	OK
	X3	L	-25.2	1.200	0.0	25.2	297.1	OK
		R	25.2			25.2	297.1	OK
	X4	L	-23.8	1.200	0.0	23.8	297.1	OK
		R	26.6			26.6	297.1	OK
	X5	L	-30.7	1.200	0.0	30.7	297.1	OK
		R	19.6			19.6	297.1	OK

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L	-90.6	1.200	4.0	85.8	333.2	OK
		R	100.8			105.6	333.2	OK
	X2	L	-96.3	1.200	-0.1	96.4	333.2	OK
		R	95.1			94.9	333.2	OK
	X3	L	-95.7	1.200	0.0	95.7	333.2	OK
		R	95.7			95.7	333.2	OK
	X4	L	-95.1	1.200	0.1	94.9	333.2	OK
		R	96.3			96.4	333.2	OK
	X5	L	-100.8	1.200	-4.0	105.5	333.2	OK
		R	90.6			85.8	333.2	OK
12F	X1	L	-76.4	1.200	5.6	69.8	344.8	OK
		R	78.9			85.5	344.8	OK
	X2	L	-84.2	1.200	0.1	84.1	415.7	OK
		R	84.9			85.0	415.7	OK
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	415.7	OK
		R	84.6			84.6	415.7	OK
	X4	L	-84.9	1.200	-0.1	85.0	415.7	OK
		R	84.2			84.1	415.7	OK
	X5	L	-78.9	1.200	-5.6	85.5	344.8	OK
		R	76.4			69.8	344.8	OK
11F	X1	L	-75.5	1.200	5.9	68.4	344.8	OK
		R	79.8			87.0	344.8	OK
	X2	L	-84.5	1.200	0.0	84.5	415.7	OK
		R	84.6			84.7	415.7	OK
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	415.7	OK
		R	84.6			84.6	415.7	OK
	X4	L	-84.6	1.200	-0.0	84.7	415.7	OK
		R	84.5			84.5	415.7	OK
	X5	L	-79.8	1.200	-5.9	87.0	344.8	OK
		R	75.5			68.4	344.8	OK
10F	X1	L	-80.1	1.200	8.0	70.5	384.3	OK
		R	84.7			94.3	384.3	OK
	X2	L	-84.7	1.200	-0.3	85.0	415.7	OK
		R	84.5			84.2	415.7	OK
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	415.7	OK
		R	84.6			84.6	415.7	OK
	X4	L	-84.5	1.200	0.3	84.2	415.7	OK
		R	84.5			84.2	415.7	OK

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X4	R	84.7	1.200	0.3	85.0	$\leq$	415.7	OK
	X5	L	-84.7	1.200	-8.0	94.3	$\leq$	384.3	OK
9F	X1	R	80.1	1.200	8.7	70.5	$\leq$	384.3	OK
		L	-80.0			69.5	$\leq$		
	X2	R	84.8	1.200	-0.2	95.3	$\leq$	415.7	OK
		L	-84.7			84.9	$\leq$		
	X3	R	84.5	1.200	0.0	84.2	$\leq$	415.7	OK
		L	-84.6			84.6	$\leq$		
	X4	R	84.6	1.200	0.2	84.6	$\leq$	415.7	OK
		L	-84.5			84.9	$\leq$		
	X5	R	84.7	1.200	-8.7	95.3	$\leq$	384.3	OK
		L	-84.8			69.5	$\leq$		
8F	X1	R	80.0	1.200	10.7	90.0	$\leq$	511.8	OK
		L	-83.3			103.1	$\leq$		
	X2	R	90.2	1.200	-1.4	94.0	$\leq$	594.8	OK
		L	-92.4			90.6	$\leq$		
	X3	R	92.3	1.200	0.0	92.3	$\leq$	594.8	OK
		L	-92.3			92.3	$\leq$		
	X4	R	92.3	1.200	1.4	90.6	$\leq$	594.8	OK
		L	-92.3			94.0	$\leq$		
	X5	R	92.4	1.200	-10.7	103.1	$\leq$	511.8	OK
		L	-90.2			70.4	$\leq$		
7F	X1	R	83.3	1.200	9.8	93.1	$\leq$	511.8	OK
		L	-83.4			101.8	$\leq$		
	X2	R	90.1	1.200	-1.9	94.7	$\leq$	594.8	OK
		L	-92.4			89.9	$\leq$		
	X3	R	92.3	1.200	0.0	92.3	$\leq$	594.8	OK
		L	-92.3			92.3	$\leq$		
	X4	R	92.3	1.200	1.9	89.9	$\leq$	594.8	OK
		L	-92.3			94.7	$\leq$		
	X5	R	92.4	1.200	-9.8	101.8	$\leq$	511.8	OK
		L	-90.1			71.7	$\leq$		
6F	X1	R	83.4	1.200	9.7	93.1	$\leq$	511.8	OK
		L	-83.2			101.9	$\leq$		
	X2	R	90.2	1.200	-1.9	97.3	$\leq$	627.2	OK
		L	-95.0			92.9	$\leq$		
	X3	R	95.2	1.200	0.0	95.1	$\leq$	627.2	OK
		L	-95.1			95.1	$\leq$		
	X4	R	95.1	1.200	1.9	92.9	$\leq$	627.2	OK
		L	-95.2			97.3	$\leq$		
	X5	R	95.0	1.200	-9.7	101.9	$\leq$	511.8	OK
		L	-90.2			71.6	$\leq$		
5F	X1	R	83.2	1.200	8.7	93.1	$\leq$	511.8	OK
		L	-83.2			100.6	$\leq$		
	X2	R	90.2	1.200	-1.6	97.0	$\leq$	627.2	OK
		L	-95.1			93.3	$\leq$		
	X3	R	95.2	1.200	0.0	95.1	$\leq$	627.2	OK
		L	-95.1			95.1	$\leq$		
	X4	R	95.1	1.200	1.6	93.3	$\leq$	627.2	OK
		L	-95.2			97.0	$\leq$		
	X5	R	95.1	1.200	-8.7	100.6	$\leq$	511.8	OK
		L	-90.2			72.8	$\leq$		
4F	X1	R	83.2	1.200	5.8	76.2	$\leq$	511.8	OK
		L	-83.2			97.2	$\leq$		
	X2	R	90.3	1.200	-0.5	95.7	$\leq$	627.2	OK
		L	-95.1			94.6	$\leq$		
	X3	R	95.1	1.200	0.0	95.1	$\leq$	627.2	OK
		L	-95.1			95.1	$\leq$		
	X4	R	95.1	1.200	0.5	94.6	$\leq$	627.2	OK
		L	-95.1			95.7	$\leq$		
	X5	R	90.3	1.200	-5.8	97.2	$\leq$	511.8	OK
		L	-90.3			76.2	$\leq$		
3F	X1	R	83.3	1.200	6.9	75.1	$\leq$	511.8	OK
		L	-83.3			98.4	$\leq$		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X2	L	-95.1	1.200	-0.8	96.1	627.2	OK
		R	95.1			94.2		
	X3	L	-95.1	1.200	0.0	95.1	627.2	OK
		R	95.1			95.1		
	X4	L	-95.1	1.200	0.8	94.2	627.2	OK
		R	95.1			96.1		
	X5	L	-90.2	1.200	-6.9	98.4	511.8	OK
		R	83.3			75.1		
2F	X1	L	-82.7	1.200	11.0	69.5	511.8	OK
		R	90.7			104.0		
	X2	L	-95.0	1.200	-2.7	98.3	627.2	OK
		R	95.2			91.9		
	X3	L	-95.1	1.200	0.0	95.1	627.2	OK
		R	95.1			95.1		
	X4	L	-95.2	1.200	2.7	91.9	627.2	OK
		R	95.0			98.3		
	X5	L	-90.7	1.200	-11.0	104.0	511.8	OK
		R	82.7			69.5		
1F	X1	L	-115.0	1.200	6.3	107.5	2220.1	OK
		R	163.4			170.9		
	X2	L	-143.9	1.200	-1.9	146.3	2220.1	OK
		R	134.4			132.1		
	X3	L	-139.2	1.200	0.0	139.2	2220.1	OK
		R	139.2			139.2		
	X4	L	-134.4	1.200	1.9	132.1	2220.1	OK
		R	143.9			146.3		
	X5	L	-163.4	1.200	-6.3	170.9	2220.1	OK
		R	115.0			107.5		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L	-118.5	1.200	7.6	109.4	568.2	OK
		R	124.5			133.7		
	X2	L	-121.7	1.200	1.9	119.4	566.8	OK
		R	121.3			123.6		
	X3	L	-121.5	1.200	-0.0	121.5	566.8	OK
		R	121.5			121.5		
	X4	L	-121.3	1.200	-1.9	123.6	566.8	OK
		R	121.7			119.4		
	X5	L	-124.5	1.200	-7.6	133.7	568.2	OK
		R	118.5			109.4		
12F	X1	L	-119.6	1.200	10.0	107.6	679.7	OK
		R	122.6			134.6		
	X2	L	-131.6	1.200	3.5	127.4	1018.1	OK
		R	131.9			136.0		
	X3	L	-131.7	1.200	-0.0	131.7	1018.1	OK
		R	131.7			131.7		
	X4	L	-131.9	1.200	-3.5	136.0	1018.1	OK
		R	131.6			127.4		
	X5	L	-122.6	1.200	-10.0	134.6	679.7	OK
		R	119.6			107.6		
11F	X1	L	-118.7	1.200	10.5	106.1	679.7	OK
		R	122.5			135.0		
	X2	L	-130.9	1.200	3.4	126.8	1018.1	OK
		R	131.0			135.1		
	X3	L	-131.0	1.200	-0.0	131.0	1018.1	OK
		R	131.0			131.0		
	X4	L	-131.0	1.200	-3.4	135.1	1018.1	OK
		R	130.9			126.8		
	X5	L	-122.5	1.200	-10.5	135.0	679.7	OK
		R	118.7			106.1		
10F	X1	L	-124.0	1.200	12.8	108.7	828.7	OK
		R	128.3			143.6		
	X2	L	-131.0	1.200	3.2	127.2	1035.0	OK
		R	130.9			134.8		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X3	L	-131.0	1.200	-0.0	131.0	1035.0	OK
		R	131.0			131.0		
	X4	L	-130.9	1.200	-3.2	134.8	1035.0	OK
		R	131.0			127.2		
	X5	L	-128.3	1.200	-12.8	143.6	828.7	OK
		R	124.0			108.7		
9F	X1	L	-124.0	1.200	13.4	108.0	828.7	OK
		R	128.3			144.4		
	X2	L	-131.0	1.200	3.1	127.3	1035.0	OK
		R	130.9			134.6		
	X3	L	-131.0	1.200	-0.0	131.0	1035.0	OK
		R	131.0			131.0		
	X4	L	-130.9	1.200	-3.1	134.6	1035.0	OK
		R	131.0			127.3		
	X5	L	-128.3	1.200	-13.4	144.4	828.7	OK
		R	124.0			108.0		
8F	X1	L	-126.5	1.200	16.4	106.7	1003.8	OK
		R	131.5			151.2		
	X2	L	-137.0	1.200	3.2	133.1	1289.3	OK
		R	137.0			140.9		
	X3	L	-137.0	1.200	-0.0	137.0	1289.3	OK
		R	137.0			137.0		
	X4	L	-137.0	1.200	-3.2	140.9	1289.3	OK
		R	137.0			133.1		
	X5	L	-131.5	1.200	-16.4	151.2	1003.8	OK
		R	126.5			106.7		
7F	X1	L	-126.5	1.200	18.4	104.4	1003.8	OK
		R	131.4			153.5		
	X2	L	-137.0	1.200	3.0	133.4	1289.3	OK
		R	137.0			140.5		
	X3	L	-137.0	1.200	-0.0	137.0	1289.3	OK
		R	137.0			137.0		
	X4	L	-137.0	1.200	-3.0	140.5	1289.3	OK
		R	137.0			133.4		
	X5	L	-131.4	1.200	-18.5	153.5	1003.8	OK
		R	126.5			104.4		
6F	X1	L	-128.3	1.200	18.8	105.8	1112.3	OK
		R	134.1			156.7		
	X2	L	-149.1	1.200	3.6	144.7	1603.7	OK
		R	149.5			153.8		
	X3	L	-149.3	1.200	-0.0	149.3	1603.7	OK
		R	149.3			149.3		
	X4	L	-149.5	1.200	-3.6	153.8	1603.7	OK
		R	149.1			144.7		
	X5	L	-134.1	1.200	-18.8	156.7	1112.3	OK
		R	128.3			105.8		
5F	X1	L	-128.1	1.200	17.4	107.2	1112.3	OK
		R	133.8			154.7		
	X2	L	-148.6	1.200	3.0	144.9	1603.7	OK
		R	148.9			152.6		
	X3	L	-148.8	1.200	-0.0	148.8	1603.7	OK
		R	148.8			148.8		
	X4	L	-148.9	1.200	-3.0	152.6	1603.7	OK
		R	148.6			144.9		
	X5	L	-133.8	1.200	-17.4	154.7	1112.3	OK
		R	128.1			107.2		
4F	X1	L	-128.1	1.200	16.1	108.7	1112.3	OK
		R	133.8			153.2		
	X2	L	-148.6	1.200	2.3	145.8	1603.7	OK
		R	149.0			151.8		
	X3	L	-148.8	1.200	-0.0	148.8	1603.7	OK
		R	148.8			148.8		
	X4	L	-149.0	1.200	-2.3	151.8	1603.7	OK
		R	148.6			145.8		
	X5	L	-133.8	1.200	-16.1	153.2	1112.3	OK
		R	128.1			108.7		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X5	R	128.1	1.200	-16.1	108.7	1112.3	OK
3F	X1	L	-138.2	1.200	16.7	118.2	1407.7	OK
		R	146.6			166.7		
	X2	L	-148.9	1.200	1.4	147.2	1603.7	OK
		R	148.6			150.3		
	X3	L	-148.8	1.200	-0.0	148.8	1603.7	OK
		R	148.8			148.8		
	X4	L	-148.6	1.200	-1.4	150.3	1603.7	OK
		R	148.9			147.2		
	X5	L	-146.6	1.200	-16.7	166.7	1407.7	OK
		R	138.2			118.2		
2F	X1	L	-141.1	1.200	13.3	125.1	1407.7	OK
		R	149.0			165.0		
	X2	L	-151.7	1.200	0.6	151.1	1603.7	OK
		R	152.0			152.7		
	X3	L	-151.9	1.200	-0.0	151.9	1603.7	OK
		R	151.9			151.9		
	X4	L	-152.0	1.200	-0.6	152.7	1603.7	OK
		R	151.7			151.1		
	X5	L	-149.0	1.200	-13.3	165.0	1407.7	OK
		R	141.1			125.1		
1F	X1	L	-137.0	1.200	1.1	135.7	2220.1	OK
		R	175.6			176.8		
	X2	L	-159.8	1.200	0.2	159.5	2220.1	OK
		R	152.8			153.0		
	X3	L	-156.3	1.200	-0.0	156.3	2220.1	OK
		R	156.3			156.3		
	X4	L	-152.8	1.200	-0.2	153.0	2220.1	OK
		R	159.8			159.5		
	X5	L	-175.6	1.200	-1.1	176.8	2220.1	OK
		R	137.0			135.7		

Y4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-21.3	1.200	0.0	21.3	297.1	OK
		R	33.5			33.5		
	X2	L	-28.9	1.200	0.0	28.9	297.1	OK
		R	25.9			25.9		
	X3	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	297.1	OK
		R	27.4			27.4		
	X4	L	-25.9	1.200	0.0	25.9	297.1	OK
		R	28.9			28.9		
	X5	L	-33.5	1.200	0.0	33.5	297.1	OK
		R	21.3			21.3		

X1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.4	1.200	0.0	2.4	564.5	OK
		R	6.0			6.0		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R	3.0			3.0		

X2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.7	1.200	0.0	1.7	564.5	OK
		R	8.5			8.5		
	Y3	L	-11.4	1.200	0.0	11.4	564.5	OK
		R	2.3			2.3		

X3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.7	1.200	0.0	1.7	590.2	OK
		R	8.5			8.5		
	Y3	L	-11.4	1.200	0.0	11.4	564.5	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y3	R	2.3	1.200	0.0	2.3	564.5	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.7	1.200	0.0	1.7	590.2	OK
		R	8.5			8.5		
	Y3	L	-11.4	1.200	0.0	11.4	590.2	OK
		R	2.3			2.3		

X5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.7	1.200	0.0	1.7	564.5	OK
		R	8.5			8.5		
	Y3	L	-11.4	1.200	0.0	11.4	564.5	OK
		R	2.3			2.3		

X6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.4	1.200	0.0	2.4	564.5	OK
		R	6.0			6.0		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R	3.0			3.0		

Y1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-19.6	1.200	0.0	19.6	297.1	OK
		R	30.7			30.7		
	X2	L	-26.6	1.200	0.0	26.6	297.1	OK
		R	23.8			23.8		
	X3	L	-25.2	1.200	0.0	25.2	297.1	OK
		R	25.2			25.2		
	X4	L	-23.8	1.200	0.0	23.8	297.1	OK
		R	26.6			26.6		
	X5	L	-30.7	1.200	0.0	30.7	297.1	OK
		R	19.6			19.6		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L	-90.6	1.200	-3.6	94.9	333.2	OK
		R	100.8			96.4		
	X2	L	-96.3	1.200	2.5	93.3	333.2	OK
		R	95.1			98.1		
	X3	L	-95.7	1.200	0.0	95.7	333.2	OK
		R	95.7			95.7		
	X4	L	-95.1	1.200	-2.5	98.1	333.2	OK
		R	96.3			93.3		
	X5	L	-100.8	1.200	3.6	96.4	333.2	OK
		R	90.6			94.9		
12F	X1	L	-76.4	1.200	-5.9	83.5	344.8	OK
		R	78.9			71.8		
	X2	L	-84.2	1.200	4.9	78.3	415.7	OK
		R	84.9			90.8		
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	415.7	OK
		R	84.6			84.6		
	X4	L	-84.9	1.200	-4.9	90.8	415.7	OK
		R	84.2			78.3		
	X5	L	-78.9	1.200	5.9	71.8	344.8	OK
		R	76.4			83.5		
11F	X1	L	-75.5	1.200	-6.4	83.1	344.8	OK
		R	79.8			72.2		
	X2	L	-84.5	1.200	4.9	78.6	415.7	OK
		R	84.6			90.5		
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	415.7	OK
		R	84.6			84.6		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X4	L	-84.6	1.200	-4.9	90.5	415.7	OK
		R	84.5			78.6		
	X5	L	-79.8	1.200	6.4	72.2	344.8	OK
		R	75.5			83.1		
10F	X1	L	-80.1	1.200	-7.3	88.9	384.3	OK
		R	84.7			75.9		
	X2	L	-84.7	1.200	4.7	79.0	415.7	OK
		R	84.5			90.1		
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	415.7	OK
		R	84.6			84.6		
	X4	L	-84.5	1.200	-4.7	90.1	415.7	OK
		R	84.7			79.0		
	X5	L	-84.7	1.200	7.3	75.9	384.3	OK
		R	80.1			88.9		
9F	X1	L	-80.0	1.200	-7.1	88.5	384.3	OK
		R	84.8			76.3		
	X2	L	-84.7	1.200	4.2	79.6	415.7	OK
		R	84.5			89.6		
	X3	L	-84.6	1.200	0.0	84.6	415.7	OK
		R	84.6			84.6		
	X4	L	-84.5	1.200	-4.2	89.6	415.7	OK
		R	84.7			79.6		
	X5	L	-84.8	1.200	7.1	76.3	384.3	OK
		R	80.0			88.5		
8F	X1	L	-83.3	1.200	-8.9	94.0	511.8	OK
		R	90.2			79.5		
	X2	L	-92.4	1.200	5.6	85.6	594.8	OK
		R	92.3			99.0		
	X3	L	-92.3	1.200	0.0	92.3	594.8	OK
		R	92.3			92.3		
	X4	L	-92.3	1.200	-5.6	99.0	594.8	OK
		R	92.4			85.6		
	X5	L	-90.2	1.200	8.9	79.5	511.8	OK
		R	83.3			94.0		
7F	X1	L	-83.4	1.200	-6.7	91.5	511.8	OK
		R	90.1			82.0		
	X2	L	-92.4	1.200	4.8	86.7	594.8	OK
		R	92.3			98.0		
	X3	L	-92.3	1.200	0.0	92.3	594.8	OK
		R	92.3			92.3		
	X4	L	-92.3	1.200	-4.8	98.0	594.8	OK
		R	92.4			86.7		
	X5	L	-90.1	1.200	6.8	81.9	511.8	OK
		R	83.4			91.5		
6F	X1	L	-83.2	1.200	-4.7	88.8	511.8	OK
		R	90.2			84.7		
	X2	L	-95.0	1.200	4.1	90.1	627.2	OK
		R	95.2			100.1		
	X3	L	-95.1	1.200	0.0	95.1	627.2	OK
		R	95.1			95.1		
	X4	L	-95.2	1.200	-4.1	100.1	627.2	OK
		R	95.0			90.1		
	X5	L	-90.2	1.200	4.7	84.6	511.8	OK
		R	83.2			88.8		
5F	X1	L	-83.2	1.200	-1.5	85.0	511.8	OK
		R	90.2			88.5		
	X2	L	-95.1	1.200	2.9	91.6	627.2	OK
		R	95.2			98.6		
	X3	L	-95.1	1.200	0.0	95.1	627.2	OK
		R	95.1			95.1		
	X4	L	-95.2	1.200	-2.9	98.6	627.2	OK
		R	95.1			91.6		
	X5	L	-90.2	1.200	1.5	88.5	511.8	OK
		R	83.2			85.0		
4F	X1	L	-83.2	1.200	3.7	78.8	511.8	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X1	R	90.3	1.200	3.7	94.7	511.8	OK
		L	-95.1			93.4		
	X2	R	95.1	1.200	1.4	96.8	627.2	OK
		L	-95.1			95.1		
	X3	R	95.1	1.200	0.0	95.1	627.2	OK
		L	-95.1			96.8		
	X4	R	95.1	1.200	-1.4	93.5	627.2	OK
		L	-90.3			94.7		
	X5	R	83.2	1.200	-3.7	78.8	511.8	OK
		L	-83.3			76.2		
3F	X1	R	90.2	1.200	5.9	97.3	511.8	OK
		L	-95.1			94.1		
	X2	R	95.1	1.200	0.9	96.2	627.2	OK
		L	-95.1			95.1		
	X3	R	95.1	1.200	0.0	95.1	627.2	OK
		L	-95.1			96.1		
	X4	R	95.1	1.200	-0.8	94.1	627.2	OK
		L	-90.2			97.3		
	X5	R	83.3	1.200	-5.9	76.2	511.8	OK
		L	-82.7			73.9		
2F	X1	R	90.7	1.200	7.3	99.5	511.8	OK
		L	-95.0			95.4		
	X2	R	95.2	1.200	-0.4	94.8	627.2	OK
		L	-95.1			95.1		
	X3	R	95.1	1.200	0.0	95.1	627.2	OK
		L	-95.2			94.8		
	X4	R	95.0	1.200	0.4	95.4	627.2	OK
		L	-90.7			99.5		
	X5	R	82.7	1.200	-7.3	73.9	511.8	OK
		L	-115.0			112.5		
1F	X1	R	163.4	1.200	2.0	165.9	2220.1	OK
		L	-143.9			144.2		
	X2	R	134.4	1.200	-0.2	134.1	2220.1	OK
		L	-139.2			139.2		
	X3	R	139.2	1.200	0.0	139.2	2220.1	OK
		L	-134.4			134.1		
	X4	R	143.9	1.200	0.2	144.2	2220.1	OK
		L	-163.4			165.9		
	X5	R	115.0	1.200	-2.0	112.5	2220.1	OK
		L	-115.0			112.5		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	R	124.5	1.200	53.0	188.2	568.2	OK
		L	-121.7			98.8		
	X2	R	121.3	1.200	19.1	144.2	566.8	OK
		L	-121.5			121.5		
	X3	R	121.5	1.200	-0.0	121.5	566.8	OK
		L	-121.3			144.3		
	X4	R	121.7	1.200	-19.1	98.8	566.8	OK
		L	-124.5			188.2		
	X5	R	118.5	1.200	-53.0	54.8	568.2	OK
		L	-119.6			30.3		
12F	X1	R	122.6	1.200	74.4	211.9	679.7	OK
		L	-131.6			88.8		
	X2	R	131.9	1.200	35.7	174.7	1014.5	OK
		L	-131.7			131.7		
	X3	R	131.7	1.200	-0.0	131.7	1018.1	OK
		L	-131.9			174.7		
	X4	R	131.6	1.200	-35.7	88.8	1014.5	OK
		L	-122.6			211.9		
	X5	R	119.6	1.200	-74.4	30.3	679.7	OK
		L	-118.7			26.9		
11F	X1	R	122.5	1.200	76.5	214.2	679.7	OK
		L	-130.9			90.6		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	X2	R	131.0	1.200	33.5	171.3	≧	1014.5	OK
	X3	L	-131.0	1.200	-0.0	131.0	≧	1018.1	OK
		R	131.0			131.0	≧		
	X4	L	-131.0	1.200	-33.5	171.3	≧	1014.5	OK
		R	130.9			90.6	≧		
10F	X1	L	-122.5	1.200	-76.5	214.2	≧	679.7	OK
		R	118.7			26.9	≧		
	X2	L	-124.0	1.200	86.8	19.9	≧	828.7	OK
		R	128.3			232.5	≧		
	X3	L	-131.0	1.200	30.0	95.0	≧	1031.9	OK
		R	130.9			166.9	≧		
	X4	L	-131.0	1.200	-0.0	131.0	≧	1035.0	OK
		R	131.0			131.0	≧		
	X5	L	-130.9	1.200	-30.0	166.9	≧	1031.9	OK
		R	131.0			95.0	≧		
9F	X1	L	-128.3	1.200	-86.8	232.5	≧	828.7	OK
		R	124.0			19.9	≧		
	X2	L	-124.0	1.200	91.9	13.8	≧	828.7	OK
		R	128.3			238.6	≧		
	X3	L	-131.0	1.200	27.8	97.6	≧	1031.9	OK
		R	130.9			164.3	≧		
	X4	L	-131.0	1.200	-0.0	131.0	≧	1035.0	OK
		R	131.0			131.0	≧		
	X5	L	-130.9	1.200	-27.8	164.3	≧	1031.9	OK
		R	131.0			97.6	≧		
8F	X1	L	-128.3	1.200	-91.9	238.6	≧	828.7	OK
		R	124.0			13.8	≧		
	X2	L	-126.5	1.200	107.0	1.9	≧	1003.8	OK
		R	131.5			259.8	≧		
	X3	L	-137.0	1.200	31.8	98.7	≧	1285.5	OK
		R	137.0			175.2	≧		
	X4	L	-137.0	1.200	-0.0	137.0	≧	1289.3	OK
		R	137.0			137.0	≧		
	X5	L	-137.0	1.200	-31.8	175.2	≧	1285.5	OK
		R	137.0			98.7	≧		
7F	X1	L	-131.5	1.200	-107.0	259.8	≧	1003.8	OK
		R	126.5			1.9	≧		
	X2	L	-126.5	1.200	108.7	3.9	≧	1003.8	OK
		R	131.4			261.8	≧		
	X3	L	-137.0	1.200	36.0	93.8	≧	1303.4	OK
		R	137.0			180.2	≧		
	X4	L	-137.0	1.200	-0.0	137.0	≧	1289.3	OK
		R	137.0			137.0	≧		
	X5	L	-137.0	1.200	-36.0	180.2	≧	1303.5	OK
		R	137.0			93.8	≧		
6F	X1	L	-131.4	1.200	-108.7	261.8	≧	1003.8	OK
		R	126.5			3.9	≧		
	X2	L	-128.3	1.200	118.2	13.6	≧	1112.3	OK
		R	134.1			276.0	≧		
	X3	L	-149.1	1.200	40.7	100.2	≧	2013.0	OK
		R	149.5			198.3	≧		
	X4	L	-149.3	1.200	-0.0	149.3	≧	1603.7	OK
		R	149.3			149.3	≧		
	X5	L	-149.5	1.200	-40.7	198.3	≧	2013.2	OK
		R	149.1			100.2	≧		
5F	X1	L	-134.1	1.200	-118.2	276.0	≧	1112.3	OK
		R	128.3			13.6	≧		
	X2	L	-128.1	1.200	84.8	26.3	≧	1112.3	OK
		R	133.8			235.6	≧		
	X3	L	-148.6	1.200	22.8	121.3	≧	1786.1	OK
		R	148.9			176.3	≧		
	X4	L	-148.8	1.200	-0.0	148.8	≧	1603.7	OK
		R	148.8			148.8	≧		
	X4	L	-148.9	1.200	-22.8	176.3	≧	1786.4	OK
		R	148.6			121.3	≧		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X5	L	-133.8	1.200	-84.8	235.6	1112.3	OK
		R	128.1			26.3		
4F	X1	L	-128.1	1.200	118.0	13.5	1112.3	OK
		R	133.8			275.5		
	X2	L	-148.6	1.200	34.6	107.1	2257.8	OK
		R	149.0			190.5		
	X3	L	-148.8	1.200	-0.0	148.8	1603.7	OK
		R	148.8			148.8		
	X4	L	-149.0	1.200	-34.6	190.5	2258.2	OK
		R	148.6			107.0		
	X5	L	-133.8	1.200	-118.0	275.5	1112.3	OK
		R	128.1			13.5		
3F	X1	L	-138.2	1.200	158.3	51.7	1407.7	OK
		R	146.6			336.6		
	X2	L	-148.9	1.200	42.1	98.3	2479.2	OK
		R	148.6			199.2		
	X3	L	-148.8	1.200	-0.0	148.8	1603.7	OK
		R	148.8			148.8		
	X4	L	-148.6	1.200	-42.2	199.2	2479.6	OK
		R	148.9			98.3		
	X5	L	-146.6	1.200	-158.3	336.5	1407.7	OK
		R	138.2			51.7		
2F	X1	L	-141.1	1.200	104.8	15.3	1407.7	OK
		R	149.0			274.8		
	X2	L	-151.7	1.200	-3.0	155.4	1983.4	OK
		R	152.0			148.4		
	X3	L	-151.9	1.200	-0.0	151.9	1603.7	OK
		R	151.9			151.9		
	X4	L	-152.0	1.200	3.0	148.4	1983.4	OK
		R	151.7			155.4		
	X5	L	-149.0	1.200	-104.8	274.8	1407.7	OK
		R	141.1			15.3		
1F	X1	L	-137.0	1.200	158.6	53.4	2220.1	OK
		R	175.6			365.9		
	X2	L	-159.8	1.200	-52.0	222.2	4231.6	OK
		R	152.8			90.4		
	X3	L	-156.3	1.200	0.0	156.3	2220.1	OK
		R	156.3			156.3		
	X4	L	-152.8	1.200	52.0	90.4	4231.6	OK
		R	159.8			222.2		
	X5	L	-175.6	1.200	-158.6	365.9	2220.1	OK
		R	137.0			53.4		

Y4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-21.3	1.200	0.0	21.3	297.1	OK
		R	33.5			33.5		
	X2	L	-28.9	1.200	0.0	28.9	297.1	OK
		R	25.9			25.9		
	X3	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	297.1	OK
		R	27.4			27.4		
	X4	L	-25.9	1.200	0.0	25.9	297.1	OK
		R	28.9			28.9		
	X5	L	-33.5	1.200	0.0	33.5	297.1	OK
		R	21.3			21.3		

U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：柱のせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X1	T	-52.6	1.250	192.6	188.2	≧	555.1	OK
		B	-52.6			188.2	≧		
	X2	T	3.0	1.250	386.8	486.5	≧	698.4	OK
		B	3.0			486.5	≧		
	X3	T	-0.4	1.250	406.1	507.3	≧	711.4	OK
		B	-0.4			507.3	≧		
	X4	T	0.4	1.250	405.8	507.6	≧	710.1	OK
		B	0.4			507.6	≧		
	X5	T	-3.0	1.250	394.4	490.0	≧	697.4	OK
		B	-3.0			490.0	≧		
	X6	T	52.6	1.250	147.3	236.8	≧	567.8	OK
		B	52.6			236.8	≧		
11F	X1	T	-24.7	1.250	104.7	106.2	≧	571.7	OK
		B	-24.7			106.2	≧		
	X2	T	-2.4	1.250	303.5	376.9	≧	709.2	OK
		B	-2.4			376.9	≧		
	X3	T	0.3	1.250	360.5	450.9	≧	723.7	OK
		B	0.3			450.9	≧		
	X4	T	-0.3	1.250	361.1	451.0	≧	717.5	OK
		B	-0.3			451.0	≧		
	X5	T	2.4	1.250	302.0	380.0	≧	702.4	OK
		B	2.4			380.0	≧		
	X6	T	24.7	1.250	87.3	133.8	≧	592.3	OK
		B	24.7			133.8	≧		
10F	X1	T	-32.2	1.250	140.9	143.9	≧	595.1	OK
		B	-32.2			143.9	≧		
	X2	T	0.2	1.250	328.7	411.0	≧	745.3	OK
		B	0.2			411.0	≧		
	X3	T	-0.1	1.250	360.9	451.0	≧	743.1	OK
		B	-0.1			451.0	≧		
	X4	T	0.1	1.250	362.3	453.0	≧	729.8	OK
		B	0.1			453.0	≧		
	X5	T	-0.2	1.250	334.2	417.6	≧	721.3	OK
		B	-0.2			417.6	≧		
	X6	T	32.2	1.250	112.4	172.7	≧	614.4	OK
		B	32.2			172.7	≧		
9F	X1	T	-31.8	1.250	253.0	284.5	≧	619.2	OK
		B	-31.8			284.5	≧		
	X2	T	1.0	1.250	421.7	528.1	≧	794.3	OK
		B	1.0			528.1	≧		
	X3	T	-0.1	1.250	434.6	543.2	≧	785.7	OK
		B	-0.1			543.2	≧		
	X4	T	0.1	1.250	434.8	543.6	≧	765.0	OK
		B	0.1			543.6	≧		
	X5	T	-1.0	1.250	426.4	532.0	≧	751.8	OK
		B	-1.0			532.0	≧		
	X6	T	31.8	1.250	228.5	317.3	≧	632.7	OK
		B	31.8			317.3	≧		
8F	X1	T	-30.1	1.250	247.3	279.0	≧	624.6	OK
		B	-30.1			279.0	≧		
	X2	T	0.6	1.250	481.6	602.7	≧	892.4	OK
		B	0.6			602.7	≧		
	X3	T	-0.0	1.250	512.6	640.7	≧	888.7	OK
		B	-0.0			640.7	≧		
	X4	T	0.0	1.250	511.1	638.9	≧	864.3	OK
		B	0.0			638.9	≧		
	X5	T	-0.6	1.250	482.3	602.2	≧	840.0	OK
		B	-0.6			602.2	≧		
	X6	T	30.1	1.250	222.2	307.8	≧	631.2	OK
		B	30.1			307.8	≧		
7F	X1	T	-32.4	1.250	302.7	346.0	≧	714.9	OK
		B	-32.4			346.0	≧		
	X2	T	0.4	1.250	590.8	738.8	≧	979.3	OK
		B	0.4			738.8	≧		
X3	T	-0.0	1.250	639.0	798.7	≧	970.5	OK	
	B	-0.0			798.7	≧			

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X3	B	-0.0	1.250	639.0	798.7	≦	970.5	OK
	X4	T	0.0	1.250	640.0	800.1	≦	936.5	OK
		B	0.0			800.1	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	596.0	744.6	≦	909.5	OK
		B	-0.4			744.6	≦		
	X6	T	32.4	1.250	279.9	382.2	≦	736.5	OK
B		32.4	382.2			≦			
6F	X1	T	-31.5	1.250	278.7	316.9	≦	763.8	OK
		B	-31.5			316.9	≦		
	X2	T	-0.0	1.250	578.4	723.0	≦	1204.8	OK
		B	-0.0			723.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	622.2	777.7	≦	1191.2	OK
		B	-0.0			777.7	≦		
	X4	T	0.0	1.250	621.6	777.0	≦	1148.2	OK
		B	0.0			777.0	≦		
	X5	T	0.0	1.250	579.5	724.4	≦	1108.5	OK
		B	0.0			724.4	≦		
	X6	T	31.5	1.250	256.2	351.8	≦	783.5	OK
		B	31.5			351.8	≦		
5F	X1	T	-31.6	1.250	288.1	328.6	≦	815.6	OK
		B	-31.6			328.6	≦		
	X2	T	-0.5	1.250	591.3	738.6	≦	1289.3	OK
		B	-0.5			738.6	≦		
	X3	T	0.0	1.250	631.6	789.6	≦	1262.6	OK
		B	0.0			789.6	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	628.7	785.8	≦	1208.3	OK
		B	-0.0			785.8	≦		
	X5	T	0.5	1.250	583.8	730.3	≦	1152.8	OK
		B	0.5			730.3	≦		
	X6	T	31.6	1.250	264.9	362.8	≦	826.3	OK
		B	31.6			362.8	≦		
4F	X1	T	-31.6	1.250	287.4	327.7	≦	862.2	OK
		B	-31.6			327.7	≦		
	X2	T	-0.4	1.250	553.5	691.5	≦	1350.3	OK
		B	-0.4			691.5	≦		
	X3	T	0.0	1.250	597.2	746.5	≦	1310.5	OK
		B	0.0			746.5	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	601.1	751.3	≦	1247.3	OK
		B	-0.0			751.3	≦		
	X5	T	0.4	1.250	563.3	704.6	≦	1177.4	OK
		B	0.4			704.6	≦		
	X6	T	31.6	1.250	263.1	360.5	≦	863.6	OK
		B	31.6			360.5	≦		
3F	X1	T	-31.3	1.250	335.8	388.5	≦	856.2	OK
		B	-31.3			388.5	≦		
	X2	T	-0.3	1.250	718.8	898.2	≦	1665.0	OK
		B	-0.3			898.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	752.8	941.0	≦	1627.4	OK
		B	-0.0			941.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	733.8	917.2	≦	1549.4	OK
		B	0.0			917.2	≦		
	X5	T	0.3	1.250	668.1	835.5	≦	1454.4	OK
		B	0.3			835.5	≦		
	X6	T	31.3	1.250	313.0	422.6	≦	866.4	OK
		B	31.3			422.6	≦		
2F	X1	T	-32.8	1.250	161.5	169.1	≦	882.7	OK
		B	-32.8			169.1	≦		
	X2	T	-1.2	1.250	373.2	465.4	≦	1695.9	OK
		B	-1.2			465.4	≦		
	X3	T	0.3	1.250	441.0	551.5	≦	1645.2	OK
		B	0.3			551.5	≦		
	X4	T	-0.3	1.250	480.1	599.9	≦	1543.4	OK
		B	-0.3			599.9	≦		
	X5	T	1.2	1.250	470.3	589.1	≦	1415.6	OK
		B	1.2			589.1	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X6	T		32.8	1.250	138.3	205.6	≦	899.5	OK
		B		32.8			205.6	≦		
1F	X1	T		-24.5	1.250	670.8	814.0	≦	878.1	OK
		B	0	-24.5			814.0	≦		
	X2	T		3.0	1.250	1196.5	1498.7	≦	1771.1	OK
		B	0	3.0			1498.7	≦		
	X3	T		-0.7	1.250	1190.8	1487.9	≦	1693.5	OK
		B	0	-0.7			1487.9	≦		
	X4	T		0.7	1.250	1105.5	1382.5	≦	1548.8	OK
		B	0	0.7			1382.5	≦		
	X5	T		-3.0	1.250	974.9	1215.6	≦	1409.6	OK
		B	0	-3.0			1215.6	≦		
	X6	T		24.5	1.250	666.9	858.2	≦	922.6	OK
		B	0	24.5			858.2	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X1	T		-72.7	1.250	246.2	235.1	≦	1299.8	OK
		B		-72.7			235.1	≦		
	X2	T		1.9	1.250	470.7	590.3	≦	2033.4	OK
		B		1.9			590.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	677.2	846.4	≦	2202.0	OK
		B		-0.1			846.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	666.2	832.8	≦	2191.5	OK
		B		0.1			832.8	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	434.8	541.6	≦	2042.4	OK
		B		-1.9			541.6	≦		
	X6	T		72.7	1.250	-25.0	41.4	≦	2184.9	OK
		B		72.7			41.4	≦		
11F	X1	T		-43.9	1.250	389.1	442.5	≦	1296.5	OK
		B		-43.9			442.5	≦		
	X2	T		-2.9	1.250	1186.6	1480.3	≦	2071.8	OK
		B		-2.9			1480.3	≦		
	X3	T		0.1	1.250	1486.4	1858.2	≦	2211.7	OK
		B		0.1			1858.2	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	1467.4	1834.2	≦	2207.7	OK
		B		-0.1			1834.2	≦		
	X5	T		2.9	1.250	1065.2	1334.4	≦	2131.6	OK
		B		2.9			1334.4	≦		
	X6	T		43.9	1.250	-45.5	12.9	≦	2264.0	OK
		B		43.9			12.9	≦		
10F	X1	T		-49.2	1.250	773.4	917.5	≦	1292.2	OK
		B		-49.2			917.5	≦		
	X2	T		-1.1	1.250	1540.1	1924.0	≦	2205.5	OK
		B		-1.1			1924.0	≦		
	X3	T		0.0	1.250	1696.2	2120.2	≦	2293.3	OK
		B		0.0			2120.2	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	1677.7	2097.1	≦	2295.2	OK
		B		-0.0			2097.1	≦		
	X5	T		1.1	1.250	1461.3	1827.7	≦	2237.2	OK
		B		1.1			1827.7	≦		
	X6	T		49.2	1.250	556.7	745.1	≦	2344.2	OK
		B		49.2			745.1	≦		
9F	X1	T		-49.8	1.250	864.5	1030.9	≦	1277.3	OK
		B		-49.8			1030.9	≦		
	X2	T		0.4	1.250	1763.8	2205.1	≦	2886.2	OK
		B		0.4			2205.1	≦		
	X3	T	0	-0.0	1.250	1904.1	2380.1	≦	2978.3	OK
		B		-0.0			2380.1	≦		
	X4	T	0	0.0	1.250	1887.5	2359.5	≦	2984.8	OK
		B		0.0			2359.5	≦		
	X5	T	0	-0.4	1.250	1698.6	2123.0	≦	2940.4	OK
		B		-0.4			2123.0	≦		
	X6	T		49.8	1.250	1071.5	1389.2	≦	2447.9	OK
		B		49.8			1389.2	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X1	T	-49.2	1.250	995.4	1195.1	1411.7	OK
		B	-49.2			1195.1		
	X2	T	-0.2	1.250	2007.0	2508.6	3010.3	OK
		B	-0.2			2508.6		
	X3	T	-0.0	1.250	2267.5	2834.4	3157.9	OK
		B	-0.0			2834.4		
	X4	T	0.0	1.250	2288.0	2860.0	3187.9	OK
		B	0.0			2860.0		
	X5	T	0.2	1.250	2132.3	2665.6	3171.5	OK
		B	0.2			2665.6		
	X6	T	49.2	1.250	1086.1	1406.8	2514.5	OK
		B	49.2			1406.8		
7F	X1	T	-51.4	1.250	985.1	1180.0	1667.4	OK
		B	-51.4			1180.0		
	X2	T	-0.6	1.250	2320.2	2899.6	3377.6	OK
		B	-0.6			2899.6		
	X3	T	-0.0	1.250	2550.0	3187.5	3533.1	OK
		B	-0.0			3187.5		
	X4	T	0.0	1.250	2546.2	3182.8	3571.6	OK
		B	0.0			3182.8		
	X5	T	0.6	1.250	2315.1	2894.4	3573.5	OK
		B	0.6			2894.4		
	X6	T	51.4	1.250	1155.1	1495.2	3017.5	OK
		B	51.4			1495.2		
6F	X1	T	-50.5	1.250	1107.3	1333.6	2183.7	OK
		B	-50.5			1333.6		
	X2	T	-2.3	1.250	2603.7	3252.3	4825.5	OK
		B	-2.3			3252.3		
	X3	T	0.1	1.250	2991.1	3738.9	5071.0	OK
		B	0.1			3738.9		
	X4	T	-0.1	1.250	2990.3	3737.8	5102.2	OK
		B	-0.1			3737.8		
	X5	T	2.3	1.250	2633.5	3294.2	5014.8	OK
		B	2.3			3294.2		
	X6	T	50.5	1.250	1180.2	1525.7	3730.2	OK
		B	50.5			1525.7		
5F	X1	T	-50.8	1.250	1169.9	1411.5	1888.1	OK
		B	-50.8			1411.5		
	X2	T	-4.4	1.250	2799.2	3494.7	5277.8	OK
		B	-4.4			3494.7		
	X3	T	0.2	1.250	3313.0	4141.4	5513.8	OK
		B	0.2			4141.4		
	X4	T	-0.2	1.250	3337.6	4171.9	5575.8	OK
		B	-0.2			4171.9		
	X5	T	4.4	1.250	2961.0	3705.6	5614.0	OK
		B	4.4			3705.6		
	X6	T	50.8	1.250	1258.1	1623.5	2386.6	OK
		B	50.8			1623.5		
4F	X1	T	-50.5	1.250	1087.5	1308.9	1627.0	OK
		B	-50.5			1308.9		
	X2	T	-4.4	1.250	2984.5	3726.3	5641.6	OK
		B	-4.4			3726.3		
	X3	T	0.2	1.250	3600.8	4501.2	5918.8	OK
		B	0.2			4501.2		
	X4	T	-0.2	1.250	3678.1	4597.5	6032.7	OK
		B	-0.2			4597.5		
	X5	T	4.4	1.250	3363.1	4208.3	6197.6	OK
		B	4.4			4208.3		
	X6	T	50.5	1.250	1455.1	1869.3	2755.8	OK
		B	50.5			1869.3		
3F	X1	T	-52.1	1.250	1422.4	1725.9	1753.0	OK
		B	-52.1			1725.9		
	X2	T	-1.4	1.250	3221.6	4025.6	5405.5	OK
		B	-1.4			4025.6		
	X3	T	-0.0	1.250	3601.7	4502.1	5815.9	OK
		B	-0.0			4502.1		

Y3フレーム (X方向正加力)

ヒンジ部 (スリット部正加算)										
階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X3	B		-0.0	1.250	3601.7	4502.1	≦	5815.9	OK
	X4	T		0.0	1.250	3615.0	4518.8	≦	5912.8	OK
		B		0.0			4518.8	≦		
	X5	T		1.4	1.250	3305.6	4133.3	≦	5980.7	OK
		B		1.4			4133.3	≦		
	X6	T		52.1	1.250	1391.8	1791.9	≦	2698.1	OK
B			52.1	1791.9			≦			
2F	X1	T		-48.6	1.250	1578.5	1924.6	≦	3242.2	OK
		B		-48.6			1924.6	≦		
	X2	T		-0.2	1.250	3411.4	4264.1	≦	4960.5	OK
		B		-0.2			4264.1	≦		
	X3	T		0.4	1.250	3929.5	4912.3	≦	5268.5	OK
		B		0.4			4912.3	≦		
	X4	T		-0.4	1.250	3985.2	4981.1	≦	5406.1	OK
		B		-0.4			4981.1	≦		
	X5	T		0.2	1.250	3922.6	4903.4	≦	5682.4	OK
		B		0.2			4903.4	≦		
	X6	T		48.6	1.250	2077.8	2645.9	≦	2725.5	OK
		B		48.6			2645.9	≦		
1F	X1	T		-61.8	1.250	1354.4	1631.2	≦	2798.2	OK
		B	0	-61.8			1631.2	≦		
	X2	T		10.9	1.250	2770.7	3474.3	≦	4518.4	OK
		B	0	10.9			3474.3	≦		
	X3	T		-2.2	1.250	3075.4	3842.0	≦	4809.6	OK
		B	0	-2.2			3842.0	≦		
	X4	T		2.2	1.250	3217.3	4023.8	≦	4963.1	OK
		B	0	2.2			4023.8	≦		
	X5	T		-10.9	1.250	3483.7	4343.8	≦	5338.6	OK
		B	0	-10.9			4343.8	≦		
	X6	T		61.8	1.250	1992.3	2552.2	≦	2914.0	OK
		B	0	61.8			2552.2	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X1	T	-52.6	1.250	-147.3	236.8	≦	567.8	OK
		B	-52.6			236.8	≦		
	X2	T	3.0	1.250	-394.4	490.0	≦	697.4	OK
		B	3.0			490.0	≦		
	X3	T	-0.4	1.250	-405.8	507.6	≦	710.1	OK
		B	-0.4			507.6	≦		
	X4	T	0.4	1.250	-406.1	507.3	≦	711.4	OK
		B	0.4			507.3	≦		
	X5	T	-3.0	1.250	-386.8	486.5	≦	698.4	OK
		B	-3.0			486.5	≦		
	X6	T	52.6	1.250	-192.6	188.2	≦	555.1	OK
		B	52.6			188.2	≦		
11F	X1	T	-24.7	1.250	-87.3	133.8	≦	592.3	OK
		B	-24.7			133.8	≦		
	X2	T	-2.4	1.250	-302.0	380.0	≦	702.4	OK
		B	-2.4			380.0	≦		
	X3	T	0.3	1.250	-361.1	451.0	≦	717.5	OK
		B	0.3			451.0	≦		
	X4	T	-0.3	1.250	-360.5	450.9	≦	723.7	OK
		B	-0.3			450.9	≦		
	X5	T	2.4	1.250	-303.5	376.9	≦	709.2	OK
		B	2.4			376.9	≦		
	X6	T	24.7	1.250	-104.7	106.2	≦	571.7	OK
		B	24.7			106.2	≦		
10F	X1	T	-32.2	1.250	-112.4	172.7	≦	614.4	OK
		B	-32.2			172.7	≦		
	X2	T	0.2	1.250	-334.2	417.6	≦	721.3	OK
		B	0.2			417.6	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-362.3	453.0	≦	729.8	OK
		B	-0.1			453.0	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-360.9	451.0	≦	743.1	OK
		B	0.1			451.0	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X4	B	0.1	1.250	-360.9	451.0	≦	743.1	OK
	X5	T	-0.2	1.250	-328.7	411.0	≦	745.3	OK
		B	-0.2			411.0	≦		
	X6	T	32.2	1.250	-140.9	143.9	≦	595.1	OK
		B	32.2			143.9	≦		
9F	X1	T	-31.8	1.250	-228.5	317.3	≦	632.7	OK
		B	-31.8			317.3	≦		
	X2	T	1.0	1.250	-426.4	532.0	≦	751.8	OK
		B	1.0			532.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-434.8	543.6	≦	765.0	OK
		B	-0.1			543.6	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-434.6	543.2	≦	785.7	OK
		B	0.1			543.2	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	-421.7	528.1	≦	794.3	OK
		B	-1.0			528.1	≦		
	X6	T	31.8	1.250	-253.0	284.5	≦	619.2	OK
		B	31.8			284.5	≦		
8F	X1	T	-30.1	1.250	-222.2	307.8	≦	631.2	OK
		B	-30.1			307.8	≦		
	X2	T	0.6	1.250	-482.3	602.2	≦	840.0	OK
		B	0.6			602.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-511.1	638.9	≦	864.3	OK
		B	-0.0			638.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-512.6	640.7	≦	888.7	OK
		B	0.0			640.7	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	-481.6	602.7	≦	892.4	OK
		B	-0.6			602.7	≦		
	X6	T	30.1	1.250	-247.3	279.0	≦	624.6	OK
		B	30.1			279.0	≦		
7F	X1	T	-32.4	1.250	-279.9	382.2	≦	736.5	OK
		B	-32.4			382.2	≦		
	X2	T	0.4	1.250	-596.0	744.6	≦	909.5	OK
		B	0.4			744.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-640.0	800.1	≦	936.5	OK
		B	-0.0			800.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-639.0	798.7	≦	970.5	OK
		B	0.0			798.7	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	-590.8	738.8	≦	979.3	OK
		B	-0.4			738.8	≦		
	X6	T	32.4	1.250	-302.7	346.0	≦	714.9	OK
		B	32.4			346.0	≦		
6F	X1	T	-31.5	1.250	-256.2	351.8	≦	783.5	OK
		B	-31.5			351.8	≦		
	X2	T	-0.0	1.250	-579.5	724.4	≦	1108.5	OK
		B	-0.0			724.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-621.6	777.0	≦	1148.2	OK
		B	-0.0			777.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-622.2	777.7	≦	1191.2	OK
		B	0.0			777.7	≦		
	X5	T	0.0	1.250	-578.4	723.0	≦	1204.8	OK
		B	0.0			723.0	≦		
	X6	T	31.5	1.250	-278.7	316.9	≦	763.8	OK
		B	31.5			316.9	≦		
5F	X1	T	-31.6	1.250	-264.9	362.8	≦	826.3	OK
		B	-31.6			362.8	≦		
	X2	T	-0.5	1.250	-583.8	730.3	≦	1152.8	OK
		B	-0.5			730.3	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-628.7	785.8	≦	1208.3	OK
		B	0.0			785.8	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-631.6	789.6	≦	1262.6	OK
		B	-0.0			789.6	≦		
	X5	T	0.5	1.250	-591.3	738.6	≦	1289.3	OK
		B	0.5			738.6	≦		
	X6	T	31.6	1.250	-288.1	328.6	≦	815.6	OK
		B	31.6			328.6	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X1	T	-31.6	1.250	-263.1	360.5	863.6	OK
		B	-31.6			360.5		
	X2	T	-0.4	1.250	-563.3	704.6	1177.4	OK
		B	-0.4			704.6		
	X3	T	0.0	1.250	-601.1	751.3	1247.3	OK
		B	0.0			751.3		
	X4	T	-0.0	1.250	-597.2	746.5	1310.5	OK
		B	-0.0			746.5		
	X5	T	0.4	1.250	-553.5	691.5	1350.3	OK
		B	0.4			691.5		
	X6	T	31.6	1.250	-287.4	327.7	862.2	OK
		B	31.6			327.7		
3F	X1	T	-31.3	1.250	-313.0	422.5	866.4	OK
		B	-31.3			422.5		
	X2	T	-0.3	1.250	-668.1	835.5	1454.4	OK
		B	-0.3			835.5		
	X3	T	-0.0	1.250	-733.8	917.2	1549.4	OK
		B	-0.0			917.2		
	X4	T	0.0	1.250	-752.8	941.0	1627.4	OK
		B	0.0			941.0		
	X5	T	0.3	1.250	-718.8	898.2	1665.0	OK
		B	0.3			898.2		
	X6	T	31.3	1.250	-335.8	388.5	856.2	OK
		B	31.3			388.5		
2F	X1	T	-32.8	1.250	-138.3	205.6	899.5	OK
		B	-32.8			205.6		
	X2	T	-1.2	1.250	-470.3	589.1	1415.6	OK
		B	-1.2			589.1		
	X3	T	0.3	1.250	-480.1	599.9	1543.4	OK
		B	0.3			599.9		
	X4	T	-0.3	1.250	-441.0	551.5	1645.2	OK
		B	-0.3			551.5		
	X5	T	1.2	1.250	-373.2	465.4	1695.9	OK
		B	1.2			465.4		
	X6	T	32.8	1.250	-161.5	169.1	882.7	OK
		B	32.8			169.1		
1F	X1	T	-24.5	1.250	-666.9	858.2	922.6	OK
		B	0 -24.5			858.2		
	X2	T	3.0	1.250	-974.9	1215.6	1409.6	OK
		B	0 3.0			1215.6		
	X3	T	-0.7	1.250	-1105.5	1382.5	1548.8	OK
		B	0 -0.7			1382.5		
	X4	T	0.7	1.250	-1190.8	1487.9	1693.5	OK
		B	0 0.7			1487.9		
	X5	T	-3.0	1.250	-1196.5	1498.7	1771.1	OK
		B	0 -3.0			1498.7		
	X6	T	24.5	1.250	-670.8	814.0	878.1	OK
		B	0 24.5			814.0		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-72.7	1.250	25.0	41.4	2184.9	OK
		B	-72.7			41.4		
	X2	T	1.9	1.250	-434.8	541.6	2042.4	OK
		B	1.9			541.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-666.2	832.8	2191.5	OK
		B	-0.1			832.8		
	X4	T	0.1	1.250	-677.2	846.4	2202.0	OK
		B	0.1			846.4		
	X5	T	-1.9	1.250	-470.7	590.3	2033.4	OK
		B	-1.9			590.3		
	X6	T	72.7	1.250	-246.2	235.1	1299.8	OK
		B	72.7			235.1		
11F	X1	T	-43.9	1.250	45.4	12.9	2264.0	OK
		B	-43.9			12.9		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X2	T	-2.9	1.250	-1065.2	1334.4	2131.6	OK
		B	-2.9			1334.4		
	X3	T	0.1	1.250	-1467.4	1834.2	2207.7	OK
		B	0.1			1834.2		
	X4	T	-0.1	1.250	-1486.4	1858.2	2211.7	OK
		B	-0.1			1858.2		
	X5	T	2.9	1.250	-1186.6	1480.3	2071.8	OK
		B	2.9			1480.3		
	X6	T	43.9	1.250	-389.1	442.5	1296.5	OK
		B	43.9			442.5		
10F	X1	T	-49.2	1.250	-556.7	745.1	2344.2	OK
		B	-49.2			745.1		
	X2	T	-1.1	1.250	-1461.3	1827.7	2237.2	OK
		B	-1.1			1827.7		
	X3	T	0.0	1.250	-1677.7	2097.1	2295.2	OK
		B	0.0			2097.1		
	X4	T	-0.0	1.250	-1696.2	2120.2	2293.3	OK
		B	-0.0			2120.2		
	X5	T	1.1	1.250	-1540.1	1924.0	2205.5	OK
		B	1.1			1924.0		
	X6	T	49.2	1.250	-773.4	917.5	1292.2	OK
		B	49.2			917.5		
9F	X1	T	-49.8	1.250	-1071.5	1389.2	2447.9	OK
		B	-49.8			1389.2		
	X2	T	0.4	1.250	-1698.6	2123.0	2940.4	OK
		B	0.4			2123.0		
	X3	T	-0.0	1.250	-1887.5	2359.5	2984.8	OK
		B	-0.0			2359.5		
	X4	T	0.0	1.250	-1904.1	2380.1	2978.3	OK
		B	0.0			2380.1		
	X5	T	-0.4	1.250	-1763.8	2205.1	2886.2	OK
		B	-0.4			2205.1		
	X6	T	49.8	1.250	-864.5	1030.9	1277.3	OK
		B	49.8			1030.9		
8F	X1	T	-49.2	1.250	-1086.1	1406.8	2514.5	OK
		B	-49.2			1406.8		
	X2	T	-0.2	1.250	-2132.3	2665.6	3171.5	OK
		B	-0.2			2665.6		
	X3	T	-0.0	1.250	-2288.0	2860.0	3187.9	OK
		B	-0.0			2860.0		
	X4	T	0.0	1.250	-2267.5	2834.4	3157.9	OK
		B	0.0			2834.4		
	X5	T	0.2	1.250	-2007.0	2508.6	3010.3	OK
		B	0.2			2508.6		
	X6	T	49.2	1.250	-995.4	1195.0	1411.7	OK
		B	49.2			1195.0		
7F	X1	T	-51.4	1.250	-1155.1	1495.2	3017.5	OK
		B	-51.4			1495.2		
	X2	T	-0.6	1.250	-2315.1	2894.4	3573.5	OK
		B	-0.6			2894.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-2546.2	3182.8	3571.6	OK
		B	-0.0			3182.8		
	X4	T	0.0	1.250	-2550.0	3187.5	3533.1	OK
		B	0.0			3187.5		
	X5	T	0.6	1.250	-2320.2	2899.6	3377.6	OK
		B	0.6			2899.6		
	X6	T	51.4	1.250	-985.1	1180.0	1667.4	OK
		B	51.4			1180.0		
6F	X1	T	-50.5	1.250	-1180.2	1525.7	3730.2	OK
		B	-50.5			1525.7		
	X2	T	-2.3	1.250	-2633.5	3294.2	5014.8	OK
		B	-2.3			3294.2		
	X3	T	0.1	1.250	-2990.3	3737.8	5102.2	OK
		B	0.1			3737.8		
	X4	T	-0.1	1.250	-2991.1	3738.9	5071.0	OK
		B	-0.1			3738.9		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X4	B		-0.1	1.250	-2991.1	3738.9	≦	5071.0	OK
		T		2.3			3252.3	≦		
	X5	B		2.3	1.250	-2603.7	3252.3	≦	4825.5	OK
		T		50.5			1333.6	≦		
	X6	B		50.5	1.250	-1107.3	1333.6	≦	2183.7	OK
		T								
5F	X1	B		-50.8	1.250	-1258.1	1623.5	≦	2386.6	OK
		T		-50.8			1623.5	≦		
	X2	B		-4.4	1.250	-2961.0	3705.6	≦	5614.0	OK
		T		-4.4			3705.6	≦		
	X3	B		0.2	1.250	-3337.6	4171.9	≦	5575.8	OK
		T		0.2			4171.9	≦		
	X4	B		-0.2	1.250	-3313.0	4141.4	≦	5513.8	OK
		T		-0.2			4141.4	≦		
	X5	B		4.4	1.250	-2799.3	3494.7	≦	5277.8	OK
		T		4.4			3494.7	≦		
	X6	B		50.8	1.250	-1169.9	1411.5	≦	1888.1	OK
		T		50.8			1411.5	≦		
4F	X1	B		-50.5	1.250	-1455.1	1869.3	≦	2755.8	OK
		T		-50.5			1869.3	≦		
	X2	B		-4.4	1.250	-3363.1	4208.3	≦	6197.6	OK
		T		-4.4			4208.3	≦		
	X3	B		0.2	1.250	-3678.1	4597.5	≦	6032.7	OK
		T		0.2			4597.5	≦		
	X4	B		-0.2	1.250	-3600.8	4501.1	≦	5918.8	OK
		T		-0.2			4501.1	≦		
	X5	B		4.4	1.250	-2984.5	3726.3	≦	5641.6	OK
		T		4.4			3726.3	≦		
	X6	B		50.5	1.250	-1087.5	1308.9	≦	1627.0	OK
		T		50.5			1308.9	≦		
3F	X1	B		-52.1	1.250	-1391.8	1791.9	≦	2698.1	OK
		T		-52.1			1791.9	≦		
	X2	B		-1.4	1.250	-3305.6	4133.3	≦	5980.7	OK
		T		-1.4			4133.3	≦		
	X3	B		-0.0	1.250	-3615.0	4518.8	≦	5912.8	OK
		T		-0.0			4518.8	≦		
	X4	B		0.0	1.250	-3601.7	4502.1	≦	5815.9	OK
		T		0.0			4502.1	≦		
	X5	B		1.4	1.250	-3221.6	4025.6	≦	5405.5	OK
		T		1.4			4025.6	≦		
	X6	B		52.1	1.250	-1422.4	1725.9	≦	1753.0	OK
		T		52.1			1725.9	≦		
2F	X1	B		-48.6	1.250	-2077.8	2645.9	≦	2725.5	OK
		T		-48.6			2645.9	≦		
	X2	B		-0.2	1.250	-3922.6	4903.4	≦	5682.4	OK
		T		-0.2			4903.4	≦		
	X3	B		0.4	1.250	-3985.2	4981.1	≦	5406.1	OK
		T		0.4			4981.1	≦		
	X4	B		-0.4	1.250	-3929.5	4912.3	≦	5268.5	OK
		T		-0.4			4912.3	≦		
	X5	B		0.2	1.250	-3411.4	4264.1	≦	4960.5	OK
		T		0.2			4264.1	≦		
	X6	B		48.6	1.250	-1578.5	1924.6	≦	3242.2	OK
		T		48.6			1924.6	≦		
1F	X1	B	0	-61.8	1.250	-1992.3	2552.2	≦	2914.0	OK
		T		-61.8			2552.2	≦		
	X2	B	0	10.9	1.250	-3483.7	4343.8	≦	5338.6	OK
		T		10.9			4343.8	≦		
	X3	B	0	-2.2	1.250	-3217.3	4023.8	≦	4963.1	OK
		T		-2.2			4023.8	≦		
	X4	B	0	2.2	1.250	-3075.4	3842.0	≦	4809.6	OK
		T		2.2			3842.0	≦		
	X5	B	0	-10.9	1.250	-2770.7	3474.3	≦	4518.4	OK
		T		-10.9			3474.3	≦		
	X6	B	0	61.8	1.250	-1354.4	1631.2	≦	2798.2	OK
		T		61.8			1631.2	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X1	T	-52.6	1.250	10.6	39.4	≧	543.5	OK
		B	-52.6			39.4	≧		
	X2	T	3.0	1.250	7.0	11.8	≧	641.9	OK
		B	3.0			11.8	≧		
	X3	T	-0.4	1.250	0.3	0.1	≧	641.5	OK
		B	-0.4			0.1	≧		
	X4	T	0.4	1.250	-0.3	0.1	≧	641.5	OK
		B	0.4			0.1	≧		
	X5	T	-3.0	1.250	-7.0	11.8	≧	642.0	OK
		B	-3.0			11.8	≧		
	X6	T	52.6	1.250	-10.6	39.4	≧	543.5	OK
		B	52.6			39.4	≧		
11F	X1	T	-24.7	1.250	4.8	18.7	≧	541.9	OK
		B	-24.7			18.7	≧		
	X2	T	-2.4	1.250	6.0	5.1	≧	652.0	OK
		B	-2.4			5.1	≧		
	X3	T	0.3	1.250	0.4	0.8	≧	651.9	OK
		B	0.3			0.8	≧		
	X4	T	-0.3	1.250	-0.4	0.8	≧	651.9	OK
		B	-0.3			0.8	≧		
	X5	T	2.4	1.250	-6.0	5.1	≧	652.0	OK
		B	2.4			5.1	≧		
	X6	T	24.7	1.250	-4.8	18.7	≧	541.9	OK
		B	24.7			18.7	≧		
10F	X1	T	-32.2	1.250	9.9	19.8	≧	554.5	OK
		B	-32.2			19.8	≧		
	X2	T	0.2	1.250	7.2	9.2	≧	663.2	OK
		B	0.2			9.2	≧		
	X3	T	-0.1	1.250	0.2	0.2	≧	654.1	OK
		B	-0.1			0.2	≧		
	X4	T	0.1	1.250	-0.2	0.2	≧	654.1	OK
		B	0.1			0.2	≧		
	X5	T	-0.2	1.250	-7.2	9.2	≧	663.2	OK
		B	-0.2			9.2	≧		
	X6	T	32.2	1.250	-9.9	19.8	≧	554.5	OK
		B	32.2			19.8	≧		
9F	X1	T	-31.8	1.250	13.1	15.3	≧	539.7	OK
		B	-31.8			15.3	≧		
	X2	T	1.0	1.250	7.9	10.9	≧	675.4	OK
		B	1.0			10.9	≧		
	X3	T	-0.1	1.250	0.2	0.2	≧	649.1	OK
		B	-0.1			0.2	≧		
	X4	T	0.1	1.250	-0.2	0.2	≧	649.1	OK
		B	0.1			0.2	≧		
	X5	T	-1.0	1.250	-7.9	10.9	≧	675.4	OK
		B	-1.0			10.9	≧		
	X6	T	31.8	1.250	-13.1	15.3	≧	539.7	OK
		B	31.8			15.3	≧		
8F	X1	T	-30.1	1.250	13.8	12.8	≧	525.1	OK
		B	-30.1			12.8	≧		
	X2	T	0.6	1.250	10.2	13.4	≧	643.9	OK
		B	0.6			13.4	≧		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.2	0.3	≧	635.7	OK
		B	-0.0			0.3	≧		
	X4	T	0.0	1.250	0.2	0.3	≧	635.7	OK
		B	0.0			0.3	≧		
	X5	T	-0.6	1.250	-10.2	13.4	≧	643.9	OK
		B	-0.6			13.4	≧		
	X6	T	30.1	1.250	-13.8	12.8	≧	525.1	OK
		B	30.1			12.8	≧		
7F	X1	T	-32.4	1.250	16.6	11.7	≧	584.5	OK
		B	-32.4			11.7	≧		
	X2	T	0.4	1.250	4.4	5.8	≧	677.7	OK
		B	0.4			5.8	≧		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.3	0.5	≧	659.9	OK
		B	-0.0			0.5	≧		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X3	B	-0.0	1.250	-0.3	0.5	≦	659.9	OK
	X4	T	0.0	1.250	0.3	0.5	≦	659.9	OK
		B	0.0			0.5	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	-4.4	5.8	≦	677.7	OK
		B	-0.4			5.8	≦		
	X6	T	32.4	1.250	-16.6	11.7	≦	584.5	OK
		B	32.4			11.7	≦		
6F	X1	T	-31.5	1.250	15.3	12.4	≦	554.5	OK
		B	-31.5			12.4	≦		
	X2	T	-0.0	1.250	5.1	6.3	≦	776.2	OK
		B	-0.0			6.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	771.3	OK
		B	-0.0			0.6	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.5	0.6	≦	771.5	OK
		B	0.0			0.6	≦		
	X5	T	0.0	1.250	-5.1	6.3	≦	776.2	OK
		B	0.0			6.3	≦		
	X6	T	31.5	1.250	-15.3	12.4	≦	554.5	OK
		B	31.5			12.4	≦		
5F	X1	T	-31.6	1.250	14.8	13.1	≦	526.2	OK
		B	-31.6			13.1	≦		
	X2	T	-0.5	1.250	4.8	5.5	≦	729.5	OK
		B	-0.5			5.5	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-0.5	0.5	≦	729.5	OK
		B	0.0			0.5	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	729.8	OK
		B	-0.0			0.6	≦		
	X5	T	0.5	1.250	-4.8	5.5	≦	729.5	OK
		B	0.5			5.5	≦		
	X6	T	31.6	1.250	-14.8	13.1	≦	526.2	OK
		B	31.6			13.1	≦		
4F	X1	T	-31.6	1.250	13.3	15.0	≦	489.3	OK
		B	-31.6			15.0	≦		
	X2	T	-0.4	1.250	3.2	3.7	≦	654.7	OK
		B	-0.4			3.7	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-0.2	0.2	≦	654.0	OK
		B	0.0			0.2	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	0.2	0.2	≦	654.0	OK
		B	-0.0			0.2	≦		
	X5	T	0.4	1.250	-3.2	3.7	≦	654.7	OK
		B	0.4			3.7	≦		
	X6	T	31.6	1.250	-13.3	15.0	≦	489.4	OK
		B	31.6			15.0	≦		
3F	X1	T	-31.3	1.250	9.4	19.5	≦	517.9	OK
		B	-31.3			19.5	≦		
	X2	T	-0.3	1.250	3.6	4.2	≦	909.7	OK
		B	-0.3			4.2	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.0	0.1	≦	882.4	OK
		B	-0.0			0.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.0	0.1	≦	882.4	OK
		B	0.0			0.1	≦		
	X5	T	0.3	1.250	-3.6	4.2	≦	909.6	OK
		B	0.3			4.2	≦		
	X6	T	31.3	1.250	-9.4	19.5	≦	517.9	OK
		B	31.3			19.5	≦		
2F	X1	T	-32.8	1.250	9.5	20.9	≦	475.7	OK
		B	-32.8			20.9	≦		
	X2	T	-1.2	1.250	7.4	8.1	≦	822.6	OK
		B	-1.2			8.1	≦		
	X3	T	0.3	1.250	-1.1	1.2	≦	822.7	OK
		B	0.3			1.2	≦		
	X4	T	-0.3	1.250	1.2	1.2	≦	822.7	OK
		B	-0.3			1.2	≦		
	X5	T	1.2	1.250	-7.4	8.1	≦	822.6	OK
		B	1.2			8.1	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X6	T	32.8	1.250	-9.5	20.9	≦	475.7	OK
		B	32.8			20.9	≦		
1F	X1	T	-24.5	1.250	24.5	6.1	≦	408.6	OK
		B	-24.5			6.1	≦		
	X2	T	3.0	1.250	-3.0	0.8	≦	778.2	OK
		B	3.0			0.8	≦		
	X3	T	-0.7	1.250	0.7	0.2	≦	778.2	OK
		B	-0.7			0.2	≦		
	X4	T	0.7	1.250	-0.7	0.2	≦	778.2	OK
		B	0.7			0.2	≦		
	X5	T	-3.0	1.250	3.0	0.8	≦	778.2	OK
		B	-3.0			0.8	≦		
	X6	T	24.5	1.250	-24.5	6.1	≦	408.6	OK
		B	24.5			6.1	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X1	T	-72.7	1.250	15.0	53.9	≦	1425.5	OK
		B	-72.7			53.9	≦		
	X2	T	1.9	1.250	20.2	27.2	≦	2505.4	OK
		B	1.9			27.2	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	4.6	5.6	≦	2789.7	OK
		B	-0.1			5.6	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-4.6	5.6	≦	2789.6	OK
		B	0.1			5.6	≦		
	X5	T	-1.9	1.250	-20.2	27.2	≦	2505.5	OK
		B	-1.9			27.2	≦		
	X6	T	72.7	1.250	-15.0	53.9	≦	1425.5	OK
		B	72.7			53.9	≦		
11F	X1	T	-43.9	1.250	13.3	27.3	≦	1661.4	OK
		B	-43.9			27.3	≦		
	X2	T	-2.9	1.250	16.7	18.0	≦	2808.0	OK
		B	-2.9			18.0	≦		
	X3	T	0.1	1.250	4.3	5.5	≦	2862.7	OK
		B	0.1			5.5	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-4.3	5.5	≦	2862.6	OK
		B	-0.1			5.5	≦		
	X5	T	2.9	1.250	-16.7	18.0	≦	2808.0	OK
		B	2.9			18.0	≦		
	X6	T	43.9	1.250	-13.3	27.3	≦	1661.4	OK
		B	43.9			27.3	≦		
10F	X1	T	-49.2	1.250	14.4	31.2	≦	1627.3	OK
		B	-49.2			31.2	≦		
	X2	T	-1.1	1.250	17.8	21.1	≦	2874.8	OK
		B	-1.1			21.1	≦		
	X3	T	0.0	1.250	4.0	5.0	≦	2904.5	OK
		B	0.0			5.0	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-4.0	5.0	≦	2904.6	OK
		B	-0.0			5.0	≦		
	X5	T	1.1	1.250	-17.8	21.1	≦	2874.8	OK
		B	1.1			21.1	≦		
	X6	T	49.2	1.250	-14.4	31.2	≦	1627.3	OK
		B	49.2			31.2	≦		
9F	X1	T	-49.8	1.250	16.3	29.4	≦	1695.6	OK
		B	-49.8			29.4	≦		
	X2	T	0.4	1.250	20.8	26.4	≦	3814.6	OK
		B	0.4			26.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	4.1	5.1	≦	3793.4	OK
		B	-0.0			5.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-4.1	5.1	≦	3793.6	OK
		B	0.0			5.1	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	-20.8	26.4	≦	3814.7	OK
		B	-0.4			26.4	≦		
	X6	T	49.8	1.250	-16.3	29.4	≦	1695.5	OK
		B	49.8			29.4	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X1	T	-49.2	1.250	17.8	26.8	1725.5	OK
		B	-49.2			26.8		
	X2	T	-0.2	1.250	21.7	26.9	3906.3	OK
		B	-0.2			26.9		
	X3	T	-0.0	1.250	3.9	4.9	3933.8	OK
		B	-0.0			4.9		
	X4	T	0.0	1.250	-4.0	4.9	3933.2	OK
		B	0.0			4.9		
	X5	T	0.2	1.250	-21.7	26.9	3906.2	OK
		B	0.2			26.9		
	X6	T	49.2	1.250	-17.9	26.8	1725.5	OK
		B	49.2			26.8		
7F	X1	T	-51.4	1.250	22.4	23.4	1971.8	OK
		B	-51.4			23.4		
	X2	T	-0.6	1.250	25.2	30.9	4424.4	OK
		B	-0.6			30.9		
	X3	T	-0.0	1.250	3.9	4.9	4279.9	OK
		B	-0.0			4.9		
	X4	T	0.0	1.250	-3.9	4.9	4280.6	OK
		B	0.0			4.9		
	X5	T	0.6	1.250	-25.2	30.9	4424.5	OK
		B	0.6			30.9		
	X6	T	51.4	1.250	-22.4	23.4	1971.8	OK
		B	51.4			23.4		
6F	X1	T	-50.5	1.250	23.3	21.3	2223.2	OK
		B	-50.5			21.3		
	X2	T	-2.3	1.250	28.4	33.2	5565.3	OK
		B	-2.3			33.2		
	X3	T	0.1	1.250	4.4	5.6	5507.2	OK
		B	0.1			5.6		
	X4	T	-0.1	1.250	-4.5	5.6	5506.9	OK
		B	-0.1			5.6		
	X5	T	2.3	1.250	-28.4	33.2	5565.3	OK
		B	2.3			33.2		
	X6	T	50.5	1.250	-23.3	21.3	2223.2	OK
		B	50.5			21.3		
5F	X1	T	-50.8	1.250	22.6	22.5	2317.3	OK
		B	-50.8			22.5		
	X2	T	-4.4	1.250	26.7	29.1	5800.5	OK
		B	-4.4			29.1		
	X3	T	0.2	1.250	4.4	5.7	5680.8	OK
		B	0.2			5.7		
	X4	T	-0.2	1.250	-4.4	5.7	5681.1	OK
		B	-0.2			5.7		
	X5	T	4.4	1.250	-26.7	29.1	5800.6	OK
		B	4.4			29.1		
	X6	T	50.8	1.250	-22.6	22.5	2317.3	OK
		B	50.8			22.5		
4F	X1	T	-50.5	1.250	20.7	24.6	2392.8	OK
		B	-50.5			24.6		
	X2	T	-4.4	1.250	23.7	25.2	5883.7	OK
		B	-4.4			25.2		
	X3	T	0.2	1.250	3.5	4.6	5835.2	OK
		B	0.2			4.6		
	X4	T	-0.2	1.250	-3.5	4.6	5835.1	OK
		B	-0.2			4.6		
	X5	T	4.4	1.250	-23.7	25.2	5883.7	OK
		B	4.4			25.2		
	X6	T	50.5	1.250	-20.7	24.6	2392.8	OK
		B	50.5			24.6		
3F	X1	T	-52.1	1.250	20.4	26.7	2853.2	OK
		B	-52.1			26.7		
	X2	T	-1.4	1.250	23.2	27.6	6665.6	OK
		B	-1.4			27.6		
	X3	T	-0.0	1.250	2.6	3.2	6392.5	OK
		B	-0.0			3.2		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X3	B	-0.0	1.250	2.6	3.2	≦	6392.5	OK
		T	0.0			3.2	≦		
	X4	B	0.0	1.250	-2.6	3.2	≦	6393.8	OK
		T	1.4			27.6	≦		
	X5	B	1.4	1.250	-23.2	27.6	≦	6665.6	OK
		T	52.1			26.6	≦		
2F	X1	B	52.1	1.250	-20.4	26.6	≦	2853.1	OK
		T	-48.6			23.8	≦		
	X2	B	-48.6	1.250	19.9	23.8	≦	2771.6	OK
		T	-0.2			26.2	≦		
	X3	B	-0.2	1.250	21.1	26.2	≦	6754.5	OK
		T	0.4			2.2	≦		
	X4	B	0.4	1.250	1.4	2.2	≦	6887.5	OK
		T	-0.4			2.2	≦		
	X5	B	-0.4	1.250	-1.4	2.2	≦	6884.8	OK
		T	0.2			26.2	≦		
	X6	B	0.2	1.250	-21.1	26.2	≦	6754.8	OK
		T	48.6			23.8	≦		
1F	X1	B	48.6	1.250	-19.9	23.8	≦	2771.6	OK
		T	-61.8			52.8	≦		
	X2	B	-61.8	1.250	7.2	52.8	≦	2896.5	OK
		T	10.9			20.6	≦		
	X3	B	10.9	1.250	7.7	20.6	≦	6877.9	OK
		T	-2.2			1.6	≦		
	X4	B	-2.2	1.250	0.5	1.6	≦	5781.8	OK
		T	2.2			1.6	≦		
	X5	B	2.2	1.250	-0.5	1.6	≦	5782.4	OK
		T	-10.9			20.6	≦		
	X6	B	-10.9	1.250	-7.7	20.6	≦	6877.6	OK
		T	61.8			52.8	≦		
		B	61.8	1.250	-7.2	52.8	≦	2896.6	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X1	B	-52.6	1.250	-7.4	61.9	≦	557.7	OK
		T	3.0			0.8	≦		
	X2	B	3.0	1.250	-1.8	0.8	≦	655.6	OK
		T	-0.4			5.8	≦		
	X3	B	-0.4	1.250	5.0	5.8	≦	661.5	OK
		T	0.4			5.8	≦		
	X4	B	0.4	1.250	-5.0	5.8	≦	661.5	OK
		T	-3.0			0.8	≦		
	X5	B	-3.0	1.250	1.8	0.8	≦	655.6	OK
		T	52.6			61.9	≦		
	X6	B	52.6	1.250	7.4	61.9	≦	557.7	OK
11F	X1	B	-24.7	1.250	-7.8	34.4	≦	623.5	OK
		T	-2.4			3.7	≦		
	X2	B	-2.4	1.250	-1.0	3.7	≦	710.8	OK
		T	0.3			6.8	≦		
	X3	B	0.3	1.250	5.2	6.8	≦	728.1	OK
		T	-0.3			6.8	≦		
	X4	B	-0.3	1.250	-5.2	6.8	≦	728.1	OK
		T	2.4			3.7	≦		
	X5	B	2.4	1.250	1.1	3.7	≦	710.9	OK
		T	24.7			34.4	≦		
	X6	B	24.7	1.250	7.8	34.4	≦	623.5	OK
10F	X1	B	-32.2	1.250	-8.3	42.6	≦	692.0	OK
		T	0.2			2.8	≦		
	X2	B	0.2	1.250	-2.4	2.8	≦	794.0	OK
		T	-0.1			6.2	≦		
	X3	B	-0.1	1.250	5.0	6.2	≦	795.3	OK
		T	0.1			6.2	≦		
	X4	B		1.250	-5.0		≦	795.3	OK
		T					≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X4	B	0.1	1.250	-5.0	6.2	≦	795.3	OK
	X5	T	-0.2	1.250	2.4	2.8	≦	794.0	OK
		B	-0.2			2.8	≦		
	X6	T	32.2	1.250	8.3	42.6	≦	692.0	OK
		B	32.2			42.6	≦		
9F	X1	T	-31.8	1.250	-8.7	42.6	≦	741.6	OK
		B	-31.8			42.6	≦		
	X2	T	1.0	1.250	-3.2	3.0	≦	876.8	OK
		B	1.0			3.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	4.5	5.5	≦	858.8	OK
		B	-0.1			5.5	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-4.5	5.5	≦	858.8	OK
		B	0.1			5.5	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	3.2	3.0	≦	876.8	OK
		B	-1.0			3.0	≦		
	X6	T	31.8	1.250	8.7	42.6	≦	741.6	OK
		B	31.8			42.6	≦		
8F	X1	T	-30.1	1.250	-9.5	41.9	≦	792.6	OK
		B	-30.1			41.9	≦		
	X2	T	0.6	1.250	-3.6	3.8	≦	924.0	OK
		B	0.6			3.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	4.7	5.8	≦	933.7	OK
		B	-0.0			5.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-4.7	5.8	≦	933.7	OK
		B	0.0			5.8	≦		
	X5	T	-0.6	1.250	3.6	3.9	≦	924.1	OK
		B	-0.6			3.9	≦		
	X6	T	30.1	1.250	9.5	42.0	≦	792.6	OK
		B	30.1			42.0	≦		
7F	X1	T	-32.4	1.250	-10.1	44.9	≦	900.4	OK
		B	-32.4			44.9	≦		
	X2	T	0.4	1.250	-3.2	3.6	≦	1068.0	OK
		B	0.4			3.6	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	4.9	6.1	≦	1073.1	OK
		B	-0.0			6.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-4.9	6.1	≦	1073.1	OK
		B	0.0			6.1	≦		
	X5	T	-0.4	1.250	3.2	3.7	≦	1068.0	OK
		B	-0.4			3.7	≦		
	X6	T	32.4	1.250	10.1	44.9	≦	900.4	OK
		B	32.4			44.9	≦		
6F	X1	T	-31.5	1.250	-6.7	39.9	≦	969.9	OK
		B	-31.5			39.9	≦		
	X2	T	-0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	1349.3	OK
		B	-0.0			2.1	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	5.1	6.3	≦	1375.0	OK
		B	-0.0			6.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-5.0	6.3	≦	1375.0	OK
		B	0.0			6.3	≦		
	X5	T	0.0	1.250	1.7	2.1	≦	1349.6	OK
		B	0.0			2.1	≦		
	X6	T	31.5	1.250	6.7	39.9	≦	969.9	OK
		B	31.5			39.9	≦		
5F	X1	T	-31.6	1.250	-3.8	36.3	≦	1031.2	OK
		B	-31.6			36.3	≦		
	X2	T	-0.5	1.250	0.6	0.2	≦	1332.7	OK
		B	-0.5			0.2	≦		
	X3	T	0.0	1.250	3.2	4.0	≦	1371.3	OK
		B	0.0			4.0	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-3.2	4.0	≦	1371.2	OK
		B	-0.0			4.0	≦		
	X5	T	0.5	1.250	-0.6	0.2	≦	1332.7	OK
		B	0.5			0.2	≦		
	X6	T	31.6	1.250	3.8	36.3	≦	1031.2	OK
		B	31.6			36.3	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	X1	T	-31.6	1.250	0.5	30.9	≦	1048.0	OK
		B	-31.6			30.9	≦		
	X2	T	-0.4	1.250	3.2	3.7	≦	1332.7	OK
		B	-0.4			3.7	≦		
	X3	T	0.0	1.250	2.2	2.8	≦	1332.7	OK
		B	0.0			2.8	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-2.2	2.7	≦	1332.7	OK
		B	-0.0			2.7	≦		
	X5	T	0.4	1.250	-3.2	3.7	≦	1332.7	OK
		B	0.4			3.7	≦		
	X6	T	31.6	1.250	-0.5	31.0	≦	1048.0	OK
		B	31.6			31.0	≦		
3F	X1	T	-31.3	1.250	7.6	21.8	≦	1146.8	OK
		B	-31.3			21.8	≦		
	X2	T	-0.3	1.250	7.3	8.8	≦	1963.3	OK
		B	-0.3			8.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	1.7	2.1	≦	1907.7	OK
		B	-0.0			2.1	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1.7	2.1	≦	1907.5	OK
		B	0.0			2.1	≦		
	X5	T	0.3	1.250	-7.3	8.8	≦	1963.3	OK
		B	0.3			8.8	≦		
	X6	T	31.3	1.250	-7.6	21.8	≦	1146.8	OK
		B	31.3			21.8	≦		
2F	X1	T	-32.8	1.250	9.5	20.8	≦	1138.8	OK
		B	-32.8			20.8	≦		
	X2	T	-1.2	1.250	8.9	10.0	≦	1930.3	OK
		B	-1.2			10.0	≦		
	X3	T	0.3	1.250	0.6	1.0	≦	1894.3	OK
		B	0.3			1.0	≦		
	X4	T	-0.3	1.250	-0.6	1.0	≦	1894.3	OK
		B	-0.3			1.0	≦		
	X5	T	1.2	1.250	-8.9	9.9	≦	1930.3	OK
		B	1.2			9.9	≦		
	X6	T	32.8	1.250	-9.5	20.8	≦	1138.8	OK
		B	32.8			20.8	≦		
1F	X1	T	-24.5	1.250	7.3	15.4	≦	1105.4	OK
		B	-24.5			15.4	≦		
	X2	T	3.0	1.250	3.0	6.7	≦	1894.3	OK
		B	3.0			6.7	≦		
	X3	T	-0.7	1.250	0.2	0.4	≦	1894.3	OK
		B	-0.7			0.4	≦		
	X4	T	0.7	1.250	-0.2	0.4	≦	1894.3	OK
		B	0.7			0.4	≦		
	X5	T	-3.0	1.250	-3.0	6.7	≦	1894.3	OK
		B	-3.0			6.7	≦		
	X6	T	24.5	1.250	-7.3	15.4	≦	1105.4	OK
		B	24.5			15.4	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X1	T		-72.7	1.250	121.4	79.1	≦	1400.0	OK
		B		-72.7			79.1	≦		
	X2	T		1.9	1.250	159.8	201.6	≦	2618.6	OK
		B		1.9			201.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	46.5	58.0	≦	2723.9	OK
		B		-0.1			58.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-46.5	58.0	≦	2723.9	OK
		B		0.1			58.0	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	-159.8	201.6	≦	2618.6	OK
		B		-1.9			201.6	≦		
	X6	T		72.7	1.250	-121.4	79.1	≦	1400.0	OK
		B		72.7			79.1	≦		
11F	X1	T		-43.9	1.250	90.3	68.9	≦	1287.9	OK
		B		-43.9			68.9	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X2	T	-2.9	1.250	149.5	184.0	2635.3	OK
		B	-2.9			184.0		
	X3	T	0.1	1.250	47.7	59.8	2715.5	OK
		B	0.1			59.8		
	X4	T	-0.1	1.250	-47.8	59.8	2715.5	OK
		B	-0.1			59.8		
	X5	T	2.9	1.250	-149.5	184.0	2635.3	OK
		B	2.9			184.0		
	X6	T	43.9	1.250	-90.3	68.9	1287.9	OK
		B	43.9			68.9		
10F	X1	T	-49.2	1.250	107.3	84.9	1222.6	OK
		B	-49.2			84.9		
	X2	T	-1.1	1.250	139.5	173.3	2492.4	OK
		B	-1.1			173.3		
	X3	T	0.0	1.250	43.2	54.1	2561.0	OK
		B	0.0			54.1		
	X4	T	-0.0	1.250	-43.2	54.1	2561.1	OK
		B	-0.0			54.1		
	X5	T	1.1	1.250	-139.5	173.3	2492.4	OK
		B	1.1			173.3		
	X6	T	49.2	1.250	-107.3	84.9	1222.6	OK
		B	49.2			84.9		
9F	X1	T	-49.8	1.250	118.3	98.1	1189.0	OK
		B	-49.8			98.1		
	X2	T	0.4	1.250	133.4	167.1	3259.1	OK
		B	0.4			167.1		
	X3	T	-0.0	1.250	30.9	38.5	3265.3	OK
		B	-0.0			38.5		
	X4	T	0.0	1.250	-30.9	38.5	3265.4	OK
		B	0.0			38.5		
	X5	T	-0.4	1.250	-133.4	167.1	3259.1	OK
		B	-0.4			167.1		
	X6	T	49.8	1.250	-118.3	98.1	1189.0	OK
		B	49.8			98.1		
8F	X1	T	-49.2	1.250	132.0	115.9	1144.8	OK
		B	-49.2			115.9		
	X2	T	-0.2	1.250	151.4	189.0	3253.2	OK
		B	-0.2			189.0		
	X3	T	-0.0	1.250	38.2	47.8	3296.3	OK
		B	-0.0			47.8		
	X4	T	0.0	1.250	-38.2	47.8	3296.3	OK
		B	0.0			47.8		
	X5	T	0.2	1.250	-151.4	189.0	3253.2	OK
		B	0.2			189.0		
	X6	T	49.2	1.250	-132.1	115.9	1144.8	OK
		B	49.2			115.9		
7F	X1	T	-51.4	1.250	158.2	146.4	1210.3	OK
		B	-51.4			146.4		
	X2	T	-0.6	1.250	171.8	214.1	3623.6	OK
		B	-0.6			214.1		
	X3	T	-0.0	1.250	43.4	54.2	3609.3	OK
		B	-0.0			54.2		
	X4	T	0.0	1.250	-43.4	54.2	3609.3	OK
		B	0.0			54.2		
	X5	T	0.6	1.250	-171.8	214.2	3623.6	OK
		B	0.6			214.2		
	X6	T	51.4	1.250	-158.2	146.5	1210.3	OK
		B	51.4			146.5		
6F	X1	T	-50.5	1.250	166.6	157.7	2276.5	OK
		B	-50.5			157.7		
	X2	T	-2.3	1.250	200.3	248.1	4423.1	OK
		B	-2.3			248.1		
	X3	T	0.1	1.250	56.1	70.2	4359.9	OK
		B	0.1			70.2		
	X4	T	-0.1	1.250	-56.1	70.2	4360.0	OK
		B	-0.1			70.2		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X4	B		-0.1	1.250	-56.1	70.2	≦	4360.0	OK
		T		2.3			248.1	≦		
	X5	B		2.3	1.250	-200.3	248.1	≦	4423.0	OK
		T		50.5			157.7	≦		
5F	X1	B		50.5	1.250	-166.6	157.7	≦	2276.5	OK
		T		-50.8			204.2	≦		
	X2	B		-50.8	1.250	204.1	204.2	≦	2133.6	OK
		T		-4.4			243.8	≦		
	X3	B		-4.4	1.250	198.5	243.8	≦	4158.6	OK
		T		0.2			54.2	≦		
	X4	B		0.2	1.250	43.2	54.2	≦	4459.5	OK
		T		-0.2			54.2	≦		
	X5	B		-0.2	1.250	-43.2	54.2	≦	4459.5	OK
		T		4.4			243.8	≦		
	X6	B		4.4	1.250	-198.5	243.8	≦	4158.6	OK
		T		50.8			204.3	≦		
4F	X1	B		50.8	1.250	-204.1	204.3	≦	2133.6	OK
		T		-50.5			5.3	≦		
	X2	B	0	-50.5	1.100	50.7	5.3	≦	2045.4	OK
		T		-4.4			25.3	≦		
	X3	B		-4.4	1.250	23.7	25.3	≦	4302.6	OK
		T		0.2			43.1	≦		
	X4	B		0.2	1.250	34.3	43.1	≦	4134.9	OK
		T		-0.2			43.1	≦		
	X5	B		-0.2	1.250	-34.3	43.1	≦	4134.9	OK
		T		4.4			25.3	≦		
	X6	B		4.4	1.250	-23.7	25.3	≦	4302.2	OK
		T	0	50.5			5.3	≦		
3F	X1	B	0	50.5	1.100	-50.7	5.3	≦	2045.4	OK
		T		-52.1			330.3	≦		
	X2	B		-52.1	1.250	305.9	330.3	≦	2469.9	OK
		T		-1.4			404.3	≦		
	X3	B		-1.4	1.250	324.5	404.3	≦	4883.4	OK
		T		-0.0			78.0	≦		
	X4	B		-0.0	1.250	62.5	78.0	≦	4899.1	OK
		T		0.0			78.0	≦		
	X5	B		0.0	1.250	-62.5	78.0	≦	4899.1	OK
		T		1.4			404.3	≦		
	X6	B		1.4	1.250	-324.5	404.3	≦	4883.4	OK
		T		52.1			330.3	≦		
2F	X1	B		52.1	1.250	-305.9	330.3	≦	2469.9	OK
		T	0	-48.6			166.4	≦		
	X2	B	0	-48.6	1.100	195.5	166.4	≦	2362.5	OK
		T		-0.2			248.8	≦		
	X3	B		-0.2	1.250	199.2	248.8	≦	4535.4	OK
		T		0.4			66.1	≦		
	X4	B		0.4	1.250	52.5	66.1	≦	4583.9	OK
		T		-0.4			66.2	≦		
	X5	B		-0.4	1.250	-52.6	66.2	≦	4584.1	OK
		T		0.2			248.8	≦		
	X6	B		0.2	1.250	-199.3	248.8	≦	4535.4	OK
		T	0	48.6			166.4	≦		
1F	X1	B	0	48.6	1.100	-195.5	166.4	≦	2362.5	OK
		T		-61.8			15.5	≦		
	X2	B		-61.8	1.250	61.8	15.5	≦	2303.6	OK
		T		10.9			2.7	≦		
	X3	B		10.9	1.250	-10.9	2.7	≦	3340.1	OK
		T		-2.2			0.6	≦		
	X4	B		-2.2	1.250	2.2	0.6	≦	3020.6	OK
		T		2.2			0.6	≦		
	X5	B		2.2	1.250	-2.2	0.6	≦	3020.6	OK
		T		-10.9			2.7	≦		
	X6	B		-10.9	1.250	10.9	2.7	≦	3337.6	OK
		T		61.8			15.5	≦		
	X6	B		61.8	1.250	-61.8	15.5	≦	2303.6	OK

U-5.2.3 R C壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：壁のせん断耐力 (kN)

n：せん断力の割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-10.1	1.250	23.8	19.7	≤	3120.3	OK
11F	Y2		-9.6	1.250	-251.0	323.3	≤	4430.6	OK
10F	Y2		-8.9	1.250	-311.8	398.7	≤	4262.8	OK
9F	Y2		-7.8	1.250	-199.3	256.9	≤	3281.3	OK
8F	Y2		-6.3	1.250	-219.1	280.1	≤	3222.9	OK
7F	Y2		-4.9	1.250	-186.8	238.4	≤	3618.1	OK
6F	Y2		-3.2	1.250	-301.7	380.3	≤	3630.8	OK
5F	Y2		-1.8	1.250	-389.9	489.1	≤	3638.7	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	-477.0	596.5	≤	3646.7	OK
3F	Y2		0.5	1.250	-431.9	539.3	≤	3775.5	OK
2F	Y2		0.3	1.250	-620.2	774.9	≤	3771.8	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-19.8	24.6	≤	3767.5	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5.0	1.250	-125.8	152.2	≤	6840.1	OK
11F	Y2		4.8	1.250	-421.8	522.4	≤	6979.2	OK
10F	Y2		4.5	1.250	-621.7	772.6	≤	7118.1	OK
9F	Y2		3.9	1.250	-749.2	932.6	≤	7395.0	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-862.7	1075.2	≤	7539.2	OK
7F	Y2		2.4	1.250	-946.8	1181.1	≤	8682.0	OK
6F	Y2		1.6	1.250	-1109.1	1384.8	≤	8770.3	OK
5F	Y2		0.9	1.250	-1222.7	1527.5	≤	8633.1	OK
4F	Y2		0.1	1.250	-1380.8	1725.9	≤	8444.6	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	-1375.5	1719.6	≤	8663.9	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	-1786.8	2233.7	≤	9067.5	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-1246.1	1557.7	≤	8048.6	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5.0	1.250	-65.8	77.3	≤	6841.6	OK
11F	Y2		4.8	1.250	-133.7	162.3	≤	6852.7	OK
10F	Y2		4.4	1.250	-240.7	296.4	≤	7169.7	OK
9F	Y2		3.9	1.250	-358.3	444.0	≤	7457.3	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-425.4	528.7	≤	7615.0	OK
7F	Y2		2.4	1.250	-477.4	594.3	≤	8778.6	OK
6F	Y2		1.6	1.250	-543.1	677.3	≤	8873.7	OK
5F	Y2		0.9	1.250	-590.2	736.9	≤	9024.0	OK
4F	Y2		0.1	1.250	-632.8	790.9	≤	9174.4	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	-596.3	745.7	≤	9938.5	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	-724.6	906.0	≤	10080.1	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-119.1	148.9	≤	9541.0	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5.0	1.250	124.7	160.8	≤	6841.6	OK
11F	Y2		4.8	1.250	226.8	288.3	≤	6924.9	OK
10F	Y2		4.4	1.250	240.5	305.1	≤	6182.9	OK
9F	Y2		3.9	1.250	158.2	201.7	≤	5449.1	OK
8F	Y2		3.1	1.250	117.3	149.8	≤	5606.7	OK
7F	Y2		2.4	1.250	116.3	147.8	≤	6368.7	OK
6F	Y2		1.6	1.250	164.1	206.7	≤	6445.9	OK
5F	Y2		0.9	1.250	213.9	268.3	≤	6596.2	OK
4F	Y2		0.1	1.250	247.6	309.6	≤	6746.5	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	181.6	226.7	≤	7234.0	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	153.5	191.8	≤	7375.6	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y2		-0.1	1.250	-2.0	2.6	≦	7519.8	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5.0	1.250	132.6	170.7	≦	6844.8	OK
11F	Y2		4.8	1.250	416.2	525.1	≦	7029.2	OK
10F	Y2		4.5	1.250	549.1	690.8	≦	6649.5	OK
9F	Y2		3.9	1.250	531.5	668.3	≦	6232.0	OK
8F	Y2		3.1	1.250	588.5	738.8	≦	6099.6	OK
7F	Y2		2.4	1.250	709.4	889.2	≦	6849.3	OK
6F	Y2		1.6	1.250	926.4	1159.6	≦	7063.0	OK
5F	Y2		0.9	1.250	1087.9	1360.7	≦	7094.0	OK
4F	Y2		0.1	1.250	1299.9	1624.9	≦	7215.0	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	1370.6	1712.9	≦	7555.0	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	1771.3	2214.0	≦	7928.1	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	1.1	1.4	≦	7692.0	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-10.1	1.250	-89.4	121.9	≦	4305.1	OK
11F	Y2		-9.6	1.250	163.4	194.6	≦	3475.8	OK
10F	Y2		-8.9	1.250	384.6	471.9	≦	3884.4	OK
9F	Y2		-7.8	1.250	617.1	763.5	≦	3964.0	OK
8F	Y2		-6.3	1.250	801.3	995.4	≦	3956.1	OK
7F	Y2		-4.9	1.250	785.3	976.8	≦	4171.5	OK
6F	Y2		-3.2	1.250	863.4	1076.1	≦	4157.2	OK
5F	Y2		-1.8	1.250	901.1	1124.5	≦	4274.5	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	943.1	1178.7	≦	4391.8	OK
3F	Y2		0.5	1.250	851.6	1065.0	≦	4629.9	OK
2F	Y2		0.3	1.250	1206.8	1508.8	≦	4760.8	OK
1F	Y2		0.1	1.250	1385.8	1732.4	≦	4895.7	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-10.1	1.250	-89.4	121.9	≦	4810.3	OK
11F	Y2		-9.6	1.250	163.4	194.6	≦	3839.0	OK
10F	Y2		-8.9	1.250	384.6	471.9	≦	4299.2	OK
9F	Y2		-7.8	1.250	617.1	763.5	≦	4377.4	OK
8F	Y2		-6.3	1.250	801.3	995.4	≦	4354.4	OK
7F	Y2		-4.9	1.250	785.3	976.8	≦	4588.4	OK
6F	Y2		-3.2	1.250	863.4	1076.1	≦	4556.7	OK
5F	Y2		-1.8	1.250	901.1	1124.5	≦	4676.6	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	943.1	1178.7	≦	4796.4	OK
3F	Y2		0.5	1.250	851.6	1065.0	≦	5207.0	OK
2F	Y2		0.3	1.250	1206.8	1508.8	≦	5340.8	OK
1F	Y2		0.1	1.250	1385.9	1732.4	≦	5478.6	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5.0	1.250	132.6	170.7	≦	7381.1	OK
11F	Y2		4.8	1.250	416.2	525.1	≦	7567.3	OK
10F	Y2		4.5	1.250	549.1	690.8	≦	7129.6	OK
9F	Y2		3.9	1.250	531.5	668.3	≦	6884.2	OK
8F	Y2		3.1	1.250	588.5	738.8	≦	6708.1	OK
7F	Y2		2.4	1.250	709.4	889.2	≦	7552.5	OK
6F	Y2		1.6	1.250	926.4	1159.6	≦	8005.1	OK
5F	Y2		0.9	1.250	1087.9	1360.7	≦	8012.5	OK
4F	Y2		0.1	1.250	1299.8	1624.9	≦	8128.2	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	1370.5	1712.9	≦	8567.7	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	1771.3	2213.9	≦	8993.6	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	1.1	1.4	≦	8674.6	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5.0	1.250	124.7	160.8	≦	7377.9	OK
11F	Y2		4.8	1.250	226.8	288.3	≦	7454.1	OK
10F	Y2		4.4	1.250	240.5	305.1	≦	6617.8	OK
9F	Y2		3.9	1.250	158.2	201.7	≦	5984.4	OK
8F	Y2		3.1	1.250	117.3	149.8	≦	6145.9	OK
7F	Y2		2.4	1.250	116.3	147.8	≦	7007.0	OK
6F	Y2		1.6	1.250	164.1	206.7	≦	7277.7	OK
5F	Y2		0.9	1.250	213.9	268.3	≦	7433.1	OK
4F	Y2		0.1	1.250	247.6	309.6	≦	7588.5	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	181.6	226.7	≦	8205.7	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	153.6	191.8	≦	8350.7	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-2.1	2.6	≦	8498.4	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5.0	1.250	-65.8	77.3	≦	7377.9	OK
11F	Y2		4.8	1.250	-133.7	162.3	≦	7374.4	OK
10F	Y2		4.4	1.250	-240.7	296.4	≦	7709.2	OK
9F	Y2		3.9	1.250	-358.3	444.0	≦	8311.1	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-425.4	528.7	≦	8472.6	OK
7F	Y2		2.4	1.250	-477.4	594.3	≦	9799.0	OK
6F	Y2		1.6	1.250	-543.1	677.3	≦	10198.7	OK
5F	Y2		0.9	1.250	-590.2	736.9	≦	10354.1	OK
4F	Y2		0.1	1.250	-632.8	790.9	≦	10509.5	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	-596.3	745.7	≦	11510.1	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	-724.6	906.0	≦	11655.1	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-119.1	148.9	≦	10968.4	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5.0	1.250	-125.8	152.2	≦	7376.4	OK
11F	Y2		4.8	1.250	-421.8	522.4	≦	7516.8	OK
10F	Y2		4.5	1.250	-621.7	772.6	≦	7657.0	OK
9F	Y2		3.9	1.250	-749.2	932.6	≦	8247.2	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-862.7	1075.2	≦	8394.9	OK
7F	Y2		2.4	1.250	-946.8	1181.1	≦	9700.0	OK
6F	Y2		1.6	1.250	-1109.1	1384.8	≦	10091.8	OK
5F	Y2		0.9	1.250	-1222.7	1527.5	≦	9906.6	OK
4F	Y2		0.1	1.250	-1380.8	1725.9	≦	9659.6	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	-1375.5	1719.6	≦	9988.8	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	-1786.8	2233.7	≦	10456.2	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-1246.1	1557.7	≦	9185.3	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-10.1	1.250	23.8	19.7	≦	3445.7	OK
11F	Y2		-9.6	1.250	-251.0	323.3	≦	4956.8	OK
10F	Y2		-8.9	1.250	-311.8	398.7	≦	4758.7	OK
9F	Y2		-7.8	1.250	-199.3	256.9	≦	3620.9	OK
8F	Y2		-6.3	1.250	-219.1	280.1	≦	3550.6	OK
7F	Y2		-4.9	1.250	-186.8	238.4	≦	4005.9	OK
6F	Y2		-3.2	1.250	-301.7	380.3	≦	4018.8	OK
5F	Y2		-1.8	1.250	-389.9	489.1	≦	4027.0	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	-477.0	596.5	≦	4035.1	OK
3F	Y2		0.5	1.250	-431.9	539.3	≦	4334.0	OK
2F	Y2		0.3	1.250	-620.2	774.9	≦	4330.2	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-19.8	24.6	≦	4325.8	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-10.1	1.250	798.5	988.1	≦	4419.0	OK
11F	Y2		-9.6	1.250	1143.0	1419.1	≦	4479.4	OK
10F	Y2		-8.9	1.250	1421.0	1767.3	≦	4539.3	OK
9F	Y2		-7.8	1.250	1667.8	2077.0	≦	4599.9	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	Y2		-6.3	1.250	1873.5	2335.7	≦	4530.8	OK
7F	Y2		-4.9	1.250	2052.8	2561.1	≦	4947.6	OK
6F	Y2		-3.2	1.250	2238.2	2794.6	≦	4813.4	OK
5F	Y2		-1.8	1.250	2432.7	3039.1	≦	4719.3	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	2536.8	3170.8	≦	4608.8	OK
3F	Y2		0.5	1.250	2529.9	3162.9	≦	4622.0	OK
2F	Y2		0.3	1.250	2806.3	3508.2	≦	4638.8	OK
1F	Y2		0.1	1.250	3578.5	4473.3	≦	4801.7	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5.0	1.250	851.1	1068.9	≦	6844.0	OK
11F	Y2		4.8	1.250	1432.2	1795.1	≦	7007.0	OK
10F	Y2		4.5	1.250	1937.0	2425.7	≦	7170.0	OK
9F	Y2		3.9	1.250	2392.2	2994.2	≦	7458.7	OK
8F	Y2		3.1	1.250	2811.7	3517.8	≦	7551.7	OK
7F	Y2		2.4	1.250	3201.8	4004.7	≦	8315.1	OK
6F	Y2		1.6	1.250	3539.4	4425.9	≦	8131.5	OK
5F	Y2		0.9	1.250	3832.9	4792.0	≦	7976.4	OK
4F	Y2		0.1	1.250	4120.9	5151.3	≦	7876.2	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	4418.5	5522.9	≦	8327.3	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	4534.2	5667.5	≦	8191.5	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	4357.4	5446.7	≦	7945.0	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5.0	1.250	837.0	1051.3	≦	6841.7	OK
11F	Y2		4.8	1.250	1416.7	1775.7	≦	7006.2	OK
10F	Y2		4.4	1.250	1919.4	2403.7	≦	7170.4	OK
9F	Y2		3.9	1.250	2371.9	2968.8	≦	7458.2	OK
8F	Y2		3.1	1.250	2788.2	3488.4	≦	7537.2	OK
7F	Y2		2.4	1.250	3171.4	3966.7	≦	8295.7	OK
6F	Y2		1.6	1.250	3508.4	4387.0	≦	8114.8	OK
5F	Y2		0.9	1.250	3802.4	4753.9	≦	7961.1	OK
4F	Y2		0.1	1.250	4092.1	5115.3	≦	7863.3	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	4392.0	5489.8	≦	8316.6	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	4502.0	5627.3	≦	8180.7	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	4318.6	5398.2	≦	7931.3	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5.0	1.250	837.0	1051.3	≦	6841.7	OK
11F	Y2		4.8	1.250	1416.7	1775.7	≦	7006.2	OK
10F	Y2		4.4	1.250	1919.4	2403.7	≦	7170.4	OK
9F	Y2		3.9	1.250	2371.9	2968.8	≦	7458.2	OK
8F	Y2		3.1	1.250	2788.2	3488.4	≦	7537.2	OK
7F	Y2		2.4	1.250	3171.4	3966.7	≦	8295.8	OK
6F	Y2		1.6	1.250	3508.4	4387.0	≦	8114.8	OK
5F	Y2		0.9	1.250	3802.4	4753.9	≦	7961.1	OK
4F	Y2		0.1	1.250	4092.1	5115.3	≦	7863.3	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	4392.0	5489.7	≦	8316.6	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	4502.0	5627.3	≦	8180.7	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	4319.0	5398.7	≦	7931.4	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5.0	1.250	851.1	1068.9	≦	6844.0	OK
11F	Y2		4.8	1.250	1432.2	1795.0	≦	7007.0	OK
10F	Y2		4.5	1.250	1937.0	2425.7	≦	7170.0	OK
9F	Y2		3.9	1.250	2392.2	2994.2	≦	7458.7	OK
8F	Y2		3.1	1.250	2811.7	3517.8	≦	7551.7	OK
7F	Y2		2.4	1.250	3201.8	4004.7	≦	8315.1	OK
6F	Y2		1.6	1.250	3539.4	4425.9	≦	8131.5	OK
5F	Y2		0.9	1.250	3832.9	4792.0	≦	7976.4	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	Y2		0.1	1.250	4120.9	5151.2	≦	7876.2	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	4418.4	5522.8	≦	8327.3	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	4534.1	5667.5	≦	8191.5	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	4357.1	5446.3	≦	7944.8	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-10.1	1.250	798.5	988.0	≦	4419.0	OK
11F	Y2		-9.6	1.250	1143.0	1419.1	≦	4479.4	OK
10F	Y2		-8.9	1.250	1421.0	1767.3	≦	4539.3	OK
9F	Y2		-7.8	1.250	1667.9	2077.0	≦	4599.9	OK
8F	Y2		-6.3	1.250	1873.5	2335.7	≦	4530.8	OK
7F	Y2		-4.9	1.250	2052.8	2561.1	≦	4947.6	OK
6F	Y2		-3.2	1.250	2238.2	2794.6	≦	4813.4	OK
5F	Y2		-1.8	1.250	2432.7	3039.1	≦	4719.3	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	2536.8	3170.8	≦	4608.8	OK
3F	Y2		0.5	1.250	2529.9	3162.9	≦	4622.1	OK
2F	Y2		0.3	1.250	2806.3	3508.2	≦	4638.8	OK
1F	Y2		0.1	1.250	3578.6	4473.4	≦	4801.7	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-10.1	1.250	-1898.5	2383.2	≦	4943.0	OK
11F	Y2		-9.6	1.250	-2101.9	2636.9	≦	5001.8	OK
10F	Y2		-8.9	1.250	-2284.9	2865.0	≦	5060.1	OK
9F	Y2		-7.8	1.250	-2497.5	3129.6	≦	5118.8	OK
8F	Y2		-6.3	1.250	-2883.8	3611.0	≦	5154.0	OK
7F	Y2		-4.9	1.250	-3212.9	4021.0	≦	5678.0	OK
6F	Y2		-3.2	1.250	-3432.0	4293.2	≦	5472.0	OK
5F	Y2		-1.8	1.250	-3705.0	4633.1	≦	5337.5	OK
4F	Y2		-0.2	1.250	-3940.6	4925.9	≦	5225.4	OK
3F	Y2		0.5	1.250	-4097.5	5121.4	≦	5473.7	OK
2F	Y2		0.3	1.250	-4293.7	5366.8	≦	5378.4	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-4955.4	6194.1	>	5423.2	NG

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5.0	1.250	-1247.8	1554.7	≦	7381.9	OK
11F	Y2		4.8	1.250	-2414.8	3013.7	≦	7547.7	OK
10F	Y2		4.5	1.250	-3429.2	4282.0	≦	7713.9	OK
9F	Y2		3.9	1.250	-4117.2	5142.6	≦	8319.0	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-4793.7	5988.9	≦	8484.6	OK
7F	Y2		2.4	1.250	-5426.6	6780.8	≦	9814.9	OK
6F	Y2		1.6	1.250	-6032.5	7539.0	≦	10211.3	OK
5F	Y2		0.9	1.250	-6543.4	8178.4	≦	9933.4	OK
4F	Y2		0.1	1.250	-6989.9	8737.2	≦	9707.1	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	-7410.1	9262.9	≦	10318.2	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	-7724.7	9656.0	≦	10125.0	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-7740.5	9675.7	≦	9829.5	OK

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5.0	1.250	-987.1	1228.8	≦	7379.7	OK
11F	Y2		4.8	1.250	-2118.8	2643.7	≦	7549.0	OK
10F	Y2		4.4	1.250	-3058.2	3818.3	≦	7717.7	OK
9F	Y2		3.9	1.250	-4076.9	5092.2	≦	8322.1	OK
8F	Y2		3.1	1.250	-4745.3	5928.5	≦	8486.2	OK
7F	Y2		2.4	1.250	-5366.5	6705.7	≦	9815.7	OK
6F	Y2		1.6	1.250	-5971.1	7462.3	≦	10216.5	OK
5F	Y2		0.9	1.250	-6486.9	8107.8	≦	9981.8	OK
4F	Y2		0.1	1.250	-6938.4	8673.0	≦	9744.7	OK
3F	Y2		-0.3	1.250	-7342.7	9178.7	≦	10343.4	OK
2F	Y2		-0.2	1.250	-7666.6	9583.4	≦	10137.5	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-7674.1	9592.7	≦	9819.8	OK

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5. 0	1. 250	-987. 1	1228. 9	≦	7379. 7	OK
11F	Y2		4. 8	1. 250	-2118. 8	2643. 7	≦	7549. 0	OK
10F	Y2		4. 4	1. 250	-3058. 2	3818. 3	≦	7717. 7	OK
9F	Y2		3. 9	1. 250	-4076. 9	5092. 2	≦	8322. 1	OK
8F	Y2		3. 1	1. 250	-4745. 3	5928. 5	≦	8486. 2	OK
7F	Y2		2. 4	1. 250	-5366. 5	6705. 7	≦	9815. 7	OK
6F	Y2		1. 6	1. 250	-5971. 1	7462. 3	≦	10216. 5	OK
5F	Y2		0. 9	1. 250	-6487. 0	8107. 8	≦	9981. 8	OK
4F	Y2		0. 1	1. 250	-6938. 5	8673. 0	≦	9744. 7	OK
3F	Y2		-0. 3	1. 250	-7342. 7	9178. 7	≦	10343. 4	OK
2F	Y2		-0. 2	1. 250	-7666. 6	9583. 4	≦	10137. 5	OK
1F	Y2		-0. 1	1. 250	-7674. 3	9592. 9	≦	9819. 8	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		5. 0	1. 250	-1247. 8	1554. 7	≦	7381. 9	OK
11F	Y2		4. 8	1. 250	-2414. 8	3013. 7	≦	7547. 7	OK
10F	Y2		4. 5	1. 250	-3429. 2	4282. 0	≦	7713. 9	OK
9F	Y2		3. 9	1. 250	-4117. 2	5142. 6	≦	8319. 0	OK
8F	Y2		3. 1	1. 250	-4793. 7	5989. 0	≦	8484. 6	OK
7F	Y2		2. 4	1. 250	-5426. 6	6780. 9	≦	9814. 9	OK
6F	Y2		1. 6	1. 250	-6032. 5	7539. 0	≦	10211. 3	OK
5F	Y2		0. 9	1. 250	-6543. 4	8178. 4	≦	9933. 4	OK
4F	Y2		0. 1	1. 250	-6989. 9	8737. 2	≦	9707. 1	OK
3F	Y2		-0. 3	1. 250	-7410. 2	9263. 0	≦	10318. 2	OK
2F	Y2		-0. 2	1. 250	-7724. 7	9656. 1	≦	10125. 0	OK
1F	Y2		-0. 1	1. 250	-7740. 4	9675. 6	≦	9829. 5	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-10. 1	1. 250	-1898. 5	2383. 2	≦	4943. 0	OK
11F	Y2		-9. 6	1. 250	-2101. 9	2637. 0	≦	5001. 8	OK
10F	Y2		-8. 9	1. 250	-2284. 9	2865. 0	≦	5060. 1	OK
9F	Y2		-7. 8	1. 250	-2497. 5	3129. 6	≦	5118. 8	OK
8F	Y2		-6. 3	1. 250	-2883. 8	3611. 0	≦	5154. 0	OK
7F	Y2		-4. 9	1. 250	-3212. 9	4021. 0	≦	5678. 0	OK
6F	Y2		-3. 2	1. 250	-3432. 0	4293. 2	≦	5472. 0	OK
5F	Y2		-1. 8	1. 250	-3705. 0	4633. 1	≦	5337. 5	OK
4F	Y2		-0. 2	1. 250	-3940. 6	4925. 9	≦	5225. 4	OK
3F	Y2		0. 5	1. 250	-4097. 5	5121. 4	≦	5473. 7	OK
2F	Y2		0. 3	1. 250	-4293. 7	5366. 8	≦	5378. 4	OK
1F	Y2		0. 1	1. 250	-4955. 5	6194. 2	>	5423. 2	NG

U-5. 3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5. 4. 3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y2	1933. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y3	2470. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5549.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7068.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1639.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9344.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11389.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2457.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10776.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3048.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11871.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14919.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2936.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14838.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2865.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19034.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16558.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20080.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2064.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20969.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4467.72	1337.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12547.08	3346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17014.80	4684.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y2	1933.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2470.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4403.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1519.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5549.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	合計	7068.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1639.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9344.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11389.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2457.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10776.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3048.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11871.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	合計	14919.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2936.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14838.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2865.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16558.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20080.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2064.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20969.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4467.71	1337.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12547.07	3346.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17014.78	4684.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	798.49	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	851.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	837.04	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	837.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	851.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	798.48	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	4973.28	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1142.98	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1432.19	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1416.73	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1416.73	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1432.18	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1142.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7983.79	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1421.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1937.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.40	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.40	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1937.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1421.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10554.82	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1667.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2392.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2371.92	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2371.92	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2392.23	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1667.85	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12864.01	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1873.55	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2811.74	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2788.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2788.21	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2811.72	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1873.55	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14946.98	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2052.79	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3201.82	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3171.40	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3171.41	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3201.82	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2052.79	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16852.03	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2238.23	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3539.41	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3508.36	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3508.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3539.40	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2238.23	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18571.99	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2432.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3832.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3802.39	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3802.37	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3832.89	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2432.72	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20135.98	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2536.83	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4120.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4092.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4092.14	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4120.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2536.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21499.75	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2529.86	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4418.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4392.03	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4392.01	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4418.42	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2529.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22680.73	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2806.31	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4534.17	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4501.98	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4502.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4534.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2806.32	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23684.91	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3578.52	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4357.40	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4318.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4318.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4357.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3578.60	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24509.22	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1898.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1247.77	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	987.07	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	987.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1247.78	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1898.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8266.78	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2101.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2414.84	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2118.77	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2118.77	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2414.84	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2101.89	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13270.98	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2284.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3429.20	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3058.23	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3058.23	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3429.21	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2284.89	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17544.65	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2497.46	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4117.18	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4076.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4076.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4117.19	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2497.47	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21383.09	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2883.78	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4793.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4745.29	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4745.29	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4793.67	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2883.79	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24845.47	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3212.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5426.63	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5366.53	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5366.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5426.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3212.90	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28012.14	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3432.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6032.46	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5971.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5971.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6032.49	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3431.99	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30871.13	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3705.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6543.42	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6486.93	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6486.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6543.44	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3705.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33470.84	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3940.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6989.85	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6938.44	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6938.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6989.87	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3940.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35737.77	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4097.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7410.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7342.73	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7342.74	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7410.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4097.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37700.84	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4293.71	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7724.70	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7666.59	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7666.59	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7724.71	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4293.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39370.02	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4955.40
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7740.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7674.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7674.25	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7740.42	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4955.46
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30829.33	0.00	0.00	9910.86

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1933.1	0.0	1933.1	0.41	0.00	0.41
	Y3	2470.0	0.0	2470.0	0.53	0.00	0.53
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4403.1	0.0	4403.1	0.94	0.00	0.94
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1519.1	0.0	1519.1	0.16	0.00	0.16
	Y3	5549.4	0.0	5549.4	0.59	0.00	0.59
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7068.5	0.0	7068.5	0.75	0.00	0.75
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1639.4	0.0	1639.4	0.12	0.00	0.12
	Y3	7705.3	0.0	7705.3	0.55	0.00	0.55
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9344.7	0.0	9344.7	0.66	0.00	0.66
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2199.0	0.0	2199.0	0.12	0.00	0.12
	Y3	9190.2	0.0	9190.2	0.49	0.00	0.49
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.554 Co=0.368

Ai=2.054 Co=0.368

Ai=1.813 Co=0.368

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11389.2	0.0	11389.2	0.61	0.00	0.61
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2457.0	0.0	2457.0	0.10	0.00	0.10
	Y3	10776.3	0.0	10776.3	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13233.3	0.0	13233.3	0.56	0.00	0.56
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3048.3	0.0	3048.3	0.11	0.00	0.11
	Y3	11871.7	0.0	11871.7	0.42	0.00	0.42
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14920.0	0.0	14920.0	0.52	0.00	0.52
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2936.7	0.0	2936.7	0.09	0.00	0.09
	Y3	13506.1	0.0	13506.1	0.40	0.00	0.40
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16442.7	0.0	16442.7	0.49	0.00	0.49
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2988.5	0.0	2988.5	0.08	0.00	0.08
	Y3	14838.9	0.0	14838.9	0.39	0.00	0.39
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17827.4	0.0	17827.4	0.46	0.00	0.46
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2865.7	0.0	2865.7	0.07	0.00	0.07
	Y3	16169.2	0.0	16169.2	0.37	0.00	0.37
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19034.8	0.0	19034.8	0.44	0.00	0.44
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3522.3	0.0	3522.3	0.07	0.00	0.07
	Y3	16558.1	0.0	16558.1	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.653 Co=0.368

Ai=1.532 Co=0.368

Ai=1.431 Co=0.368

Ai=1.344 Co=0.368

Ai=1.265 Co=0.368

Ai=1.193 Co=0.368

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20080.4	0.0	20080.4	0.41	0.00	0.41
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2064.4	0.0	2064.4	0.04	0.00	0.04
	Y3	18905.0	0.0	18905.0	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20969.5	0.0	20969.5	0.39	0.00	0.39
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5805.5	0.0	5805.5	0.10	0.00	0.10
	Y3	15893.8	0.0	15893.8	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21699.3	0.0	21699.3	0.37	0.00	0.37

Ai=1.126 Co=0.368

Ai=1.062 Co=0.368

Ai=1.000 Co=0.368

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1933.1	0.0	1933.1	0.41	0.00	0.41
	Y3	2470.0	0.0	2470.0	0.53	0.00	0.53
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4403.1	0.0	4403.1	0.94	0.00	0.94
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1519.1	0.0	1519.1	0.16	0.00	0.16
	Y3	5549.4	0.0	5549.4	0.59	0.00	0.59
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7068.5	0.0	7068.5	0.75	0.00	0.75
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1639.4	0.0	1639.4	0.12	0.00	0.12
	Y3	7705.3	0.0	7705.3	0.55	0.00	0.55
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.554 Co=0.368

Ai=2.054 Co=0.368

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	合計	9344.7	0.0	9344.7	0.66	0.00	0.66	Ai=1.813 Co=0.368
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2199.0	0.0	2199.0	0.12	0.00	0.12	
	Y3	9190.2	0.0	9190.2	0.49	0.00	0.49	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	Ai=1.653 Co=0.368
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11389.2	0.0	11389.2	0.61	0.00	0.61	
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	Ai=1.532 Co=0.368
	Y2	2457.0	0.0	2457.0	0.10	0.00	0.10	
	Y3	10776.3	0.0	10776.3	0.46	0.00	0.46	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
7F	合計	13233.3	0.0	13233.3	0.56	0.00	0.56	Ai=1.431 Co=0.368
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3048.3	0.0	3048.3	0.11	0.00	0.11	
	Y3	11871.7	0.0	11871.7	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
6F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	Ai=1.344 Co=0.368
	合計	14920.0	0.0	14920.0	0.52	0.00	0.52	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2936.7	0.0	2936.7	0.09	0.00	0.09	
	Y3	13506.1	0.0	13506.1	0.40	0.00	0.40	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
5F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	Ai=1.265 Co=0.368
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16442.7	0.0	16442.7	0.49	0.00	0.49	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2988.5	0.0	2988.5	0.08	0.00	0.08	
	Y3	14838.9	0.0	14838.9	0.39	0.00	0.39	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
4F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17827.4	0.0	17827.4	0.46	0.00	0.46	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2865.7	0.0	2865.7	0.07	0.00	0.07	
	Y3	16169.2	0.0	16169.2	0.37	0.00	0.37	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19034.8	0.0	19034.8	0.44	0.00	0.44
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3522.3	0.0	3522.3	0.07	0.00	0.07
	Y3	16558.1	0.0	16558.1	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20080.4	0.0	20080.4	0.41	0.00	0.41
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2064.4	0.0	2064.4	0.04	0.00	0.04
	Y3	18905.0	0.0	18905.0	0.35	0.00	0.35
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20969.5	0.0	20969.5	0.39	0.00	0.39
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5805.4	0.0	5805.4	0.10	0.00	0.10
	Y3	15893.8	0.0	15893.8	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21699.2	0.0	21699.2	0.37	0.00	0.37

Ai=1.193 Co=0.368

Ai=1.126 Co=0.368

Ai=1.062 Co=0.368

Ai=1.000 Co=0.368

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	798.5	798.5	0.00	0.17	0.17
	X2	0.0	851.1	851.1	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	837.0	837.0	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	837.0	837.0	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	851.1	851.1	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	798.5	798.5	0.00	0.17	0.17
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	4973.3	4973.3	0.00	1.06	1.06
11F	X1	0.0	1143.0	1143.0	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	1432.2	1432.2	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	1416.7	1416.7	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	1416.7	1416.7	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	1432.2	1432.2	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1143.0	1143.0	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7983.8	7983.8	0.00	0.85	0.85
10F	X1	0.0	1421.0	1421.0	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	1937.0	1937.0	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	1919.4	1919.4	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	1919.4	1919.4	0.00	0.14	0.14

Ai=2.554 Co=0.416

Ai=2.054 Co=0.416

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	X5	0.0	1937.0	1937.0	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1421.0	1421.0	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10554.8	10554.8	0.00	0.75	0.75
9F	X1	0.0	1667.8	1667.8	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	2392.2	2392.2	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2371.9	2371.9	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	2371.9	2371.9	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	2392.2	2392.2	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	1667.9	1667.9	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12864.0	12864.0	0.00	0.68	0.68
							Ai=1.813 Co=0.416
8F	X1	0.0	1873.5	1873.5	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	2811.7	2811.7	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	2788.2	2788.2	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	2788.2	2788.2	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	2811.7	2811.7	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	1873.5	1873.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14947.0	14947.0	0.00	0.63	0.63
							Ai=1.532 Co=0.416
7F	X1	0.0	2052.8	2052.8	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	3201.8	3201.8	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3171.4	3171.4	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3171.4	3171.4	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3201.8	3201.8	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2052.8	2052.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16852.0	16852.0	0.00	0.59	0.59
							Ai=1.431 Co=0.416
6F	X1	0.0	2238.2	2238.2	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	3539.4	3539.4	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3508.4	3508.4	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3508.4	3508.4	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3539.4	3539.4	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2238.2	2238.2	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18572.0	18572.0	0.00	0.56	0.56
							Ai=1.344 Co=0.416
5F	X1	0.0	2432.7	2432.7	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	3832.9	3832.9	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	3802.4	3802.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3802.4	3802.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	3832.9	3832.9	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2432.7	2432.7	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20136.0	20136.0	0.00	0.52	0.52
							Ai=1.265 Co=0.416
4F	X1	0.0	2536.8	2536.8	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4120.9	4120.9	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4092.1	4092.1	0.00	0.09	0.09

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	X4	0.0	4092.1	4092.1	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4120.9	4120.9	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	2536.8	2536.8	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21499.7	21499.7	0.00	0.49	0.49
3F	X1	0.0	2529.9	2529.9	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	4418.5	4418.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4392.0	4392.0	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4392.0	4392.0	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4418.4	4418.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	2529.9	2529.9	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22680.7	22680.7	0.00	0.47	0.47
2F	X1	0.0	2806.3	2806.3	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	4534.2	4534.2	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	4502.0	4502.0	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	4502.0	4502.0	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	4534.1	4534.1	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	2806.3	2806.3	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23684.9	23684.9	0.00	0.44	0.44
1F	X1	0.0	3578.5	3578.5	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4357.4	4357.4	0.00	0.07	0.07
	X3	0.0	4318.6	4318.6	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	4319.0	4319.0	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	4357.1	4357.1	0.00	0.07	0.07
	X6	0.0	3578.6	3578.6	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24509.2	24509.2	0.00	0.41	0.41

Ai=1.193 Co=0.416

Ai=1.126 Co=0.416

Ai=1.062 Co=0.416

Ai=1.000 Co=0.416

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	1898.5	1898.5	0.00	0.40	0.40
	X2	0.0	1247.8	1247.8	0.00	0.27	0.27
	X3	0.0	987.1	987.1	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	987.1	987.1	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	1247.8	1247.8	0.00	0.27	0.27
	X6	0.0	1898.5	1898.5	0.00	0.40	0.40
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8266.8	8266.8	0.00	1.76	1.76
11F	X1	0.0	2101.9	2101.9	0.00	0.22	0.22
	X2	0.0	2414.8	2414.8	0.00	0.26	0.26
	X3	0.0	2118.8	2118.8	0.00	0.23	0.23
	X4	0.0	2118.8	2118.8	0.00	0.23	0.23
	X5	0.0	2414.8	2414.8	0.00	0.26	0.26
	X6	0.0	2101.9	2101.9	0.00	0.22	0.22
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.554 Co=0.691

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13271.0	13271.0	0.00	1.41	1.41
10F	X1	0.0	2284.9	2284.9	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	3429.2	3429.2	0.00	0.24	0.24
	X3	0.0	3058.2	3058.2	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	3058.2	3058.2	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	3429.2	3429.2	0.00	0.24	0.24
	X6	0.0	2284.9	2284.9	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17544.6	17544.6	0.00	1.25	1.25
9F	X1	0.0	2497.5	2497.5	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	4117.2	4117.2	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	4076.9	4076.9	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	4076.9	4076.9	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	4117.2	4117.2	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	2497.5	2497.5	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21383.1	21383.1	0.00	1.14	1.14
8F	X1	0.0	2883.8	2883.8	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	4793.7	4793.7	0.00	0.20	0.20
	X3	0.0	4745.3	4745.3	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	4745.3	4745.3	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	4793.7	4793.7	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	2883.8	2883.8	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24845.5	24845.5	0.00	1.05	1.05
7F	X1	0.0	3212.9	3212.9	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	5426.6	5426.6	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	5366.5	5366.5	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	5366.5	5366.5	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	5426.6	5426.6	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	3212.9	3212.9	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28012.1	28012.1	0.00	0.99	0.99
6F	X1	0.0	3432.0	3432.0	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	6032.5	6032.5	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	5971.1	5971.1	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	5971.1	5971.1	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	6032.5	6032.5	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	3432.0	3432.0	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30871.1	30871.1	0.00	0.93	0.93
5F	X1	0.0	3705.0	3705.0	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	6543.4	6543.4	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	6486.9	6486.9	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	6487.0	6487.0	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	6543.4	6543.4	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	3705.0	3705.0	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.054 Co=0.691

Ai=1.813 Co=0.691

Ai=1.653 Co=0.691

Ai=1.532 Co=0.691

Ai=1.431 Co=0.691

Ai=1.344 Co=0.691

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33470.8	33470.8	0.00	0.87	0.87
4F	X1	0.0	3940.6	3940.6	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	6989.9	6989.9	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	6938.4	6938.4	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	6938.5	6938.5	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	6989.9	6989.9	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	3940.6	3940.6	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35737.8	35737.8	0.00	0.82	0.82
3F	X1	0.0	4097.5	4097.5	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	7410.1	7410.1	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	7342.7	7342.7	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	7342.7	7342.7	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	7410.2	7410.2	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	4097.5	4097.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37700.8	37700.8	0.00	0.78	0.78
2F	X1	0.0	4293.7	4293.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	7724.7	7724.7	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	7666.6	7666.6	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	7666.6	7666.6	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	7724.7	7724.7	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	4293.7	4293.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	39370.0	39370.0	0.00	0.73	0.73
1F	X1	0.0	4955.4	4955.4	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	7740.5	7740.5	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	7674.1	7674.1	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	7674.3	7674.3	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	7740.4	7740.4	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	4955.5	4955.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40740.2	40740.2	0.00	0.69	0.69

Ai=1.265 Co=0.691

Ai=1.193 Co=0.691

Ai=1.126 Co=0.691

Ai=1.062 Co=0.691

Ai=1.000 Co=0.691

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1862.3	0.0	1862.3	0.40	0.00	0.40
	Y3	2490.0	0.0	2490.0	0.53	0.00	0.53
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4352.3	0.0	4352.3	0.93	0.00	0.93
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1434.1	0.0	1434.1	0.15	0.00	0.15

Ai=2.554 Co=0.364

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y3	5552.6	0.0	5552.6	0.59	0.00	0.59
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6986.7	0.0	6986.7	0.74	0.00	0.74
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1836.0	0.0	1836.0	0.13	0.00	0.13
	Y3	7400.8	0.0	7400.8	0.53	0.00	0.53
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9236.9	0.0	9236.9	0.66	0.00	0.66
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1893.2	0.0	1893.2	0.10	0.00	0.10
	Y3	9364.5	0.0	9364.5	0.50	0.00	0.50
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11257.8	0.0	11257.8	0.60	0.00	0.60
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2389.8	0.0	2389.8	0.10	0.00	0.10
	Y3	10690.6	0.0	10690.6	0.45	0.00	0.45
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13080.4	0.0	13080.4	0.56	0.00	0.56
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3037.7	0.0	3037.7	0.11	0.00	0.11
	Y3	11710.2	0.0	11710.2	0.41	0.00	0.41
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14747.8	0.0	14747.8	0.52	0.00	0.52
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2933.6	0.0	2933.6	0.09	0.00	0.09
	Y3	13319.5	0.0	13319.5	0.40	0.00	0.40
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16253.0	0.0	16253.0	0.49	0.00	0.49
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.054 Co=0.364

Ai=1.813 Co=0.364

Ai=1.653 Co=0.364

Ai=1.532 Co=0.364

Ai=1.431 Co=0.364

Ai=1.344 Co=0.364

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y2	2973.6	0.0	2973.6	0.08	0.00	0.08
	Y3	14648.1	0.0	14648.1	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17621.7	0.0	17621.7	0.46	0.00	0.46
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2871.2	0.0	2871.2	0.07	0.00	0.07
	Y3	15944.1	0.0	15944.1	0.37	0.00	0.37
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18815.2	0.0	18815.2	0.43	0.00	0.43
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3480.2	0.0	3480.2	0.07	0.00	0.07
	Y3	16368.5	0.0	16368.5	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19848.7	0.0	19848.7	0.41	0.00	0.41
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2163.9	0.0	2163.9	0.04	0.00	0.04
	Y3	18563.6	0.0	18563.6	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20727.5	0.0	20727.5	0.39	0.00	0.39
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5607.8	0.0	5607.8	0.09	0.00	0.09
	Y3	15841.1	0.0	15841.1	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21448.9	0.0	21448.9	0.36	0.00	0.36

Ai=1.265 Co=0.364

Ai=1.193 Co=0.364

Ai=1.126 Co=0.364

Ai=1.062 Co=0.364

Ai=1.000 Co=0.364

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1862.3	0.0	1862.3	0.40	0.00	0.40
	Y3	2490.0	0.0	2490.0	0.53	0.00	0.53
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	4352.3	0.0	4352.3	0.93	0.00	0.93
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1434.1	0.0	1434.1	0.15	0.00	0.15
	Y3	5552.6	0.0	5552.6	0.59	0.00	0.59
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	6986.7	0.0	6986.7	0.74	0.00	0.74
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1836.0	0.0	1836.0	0.13	0.00	0.13
	Y3	7400.8	0.0	7400.8	0.53	0.00	0.53
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9236.9	0.0	9236.9	0.66	0.00	0.66
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1893.2	0.0	1893.2	0.10	0.00	0.10
	Y3	9364.5	0.0	9364.5	0.50	0.00	0.50
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11257.8	0.0	11257.8	0.60	0.00	0.60
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2389.8	0.0	2389.8	0.10	0.00	0.10
	Y3	10690.6	0.0	10690.6	0.45	0.00	0.45
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13080.4	0.0	13080.4	0.56	0.00	0.56
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3037.7	0.0	3037.7	0.11	0.00	0.11
	Y3	11710.2	0.0	11710.2	0.41	0.00	0.41
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14747.8	0.0	14747.8	0.52	0.00	0.52
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2933.6	0.0	2933.6	0.09	0.00	0.09
	Y3	13319.5	0.0	13319.5	0.40	0.00	0.40
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.554 Co=0.364

Ai=2.054 Co=0.364

Ai=1.813 Co=0.364

Ai=1.653 Co=0.364

Ai=1.532 Co=0.364

Ai=1.431 Co=0.364

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16253.0	0.0	16253.0	0.49	0.00	0.49
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2973.6	0.0	2973.6	0.08	0.00	0.08
	Y3	14648.1	0.0	14648.1	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17621.7	0.0	17621.7	0.46	0.00	0.46
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2871.2	0.0	2871.2	0.07	0.00	0.07
	Y3	15944.1	0.0	15944.1	0.37	0.00	0.37
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18815.2	0.0	18815.2	0.43	0.00	0.43
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3480.2	0.0	3480.2	0.07	0.00	0.07
	Y3	16368.5	0.0	16368.5	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19848.7	0.0	19848.7	0.41	0.00	0.41
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2163.9	0.0	2163.9	0.04	0.00	0.04
	Y3	18563.6	0.0	18563.6	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20727.5	0.0	20727.5	0.39	0.00	0.39
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5607.8	0.0	5607.8	0.09	0.00	0.09
	Y3	15841.1	0.0	15841.1	0.27	0.00	0.27
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21448.9	0.0	21448.9	0.36	0.00	0.36

Ai=1.344 Co=0.364

Ai=1.265 Co=0.364

Ai=1.193 Co=0.364

Ai=1.126 Co=0.364

Ai=1.062 Co=0.364

Ai=1.000 Co=0.364

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	786.3	786.3	0.00	0.17	0.17

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X2	0.0	835.1	835.1	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	821.3	821.3	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	821.3	821.3	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	835.1	835.1	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	786.3	786.3	0.00	0.17	0.17
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	4885.4	4885.4	0.00	1.04	1.04
11F	X1	0.0	1124.7	1124.7	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	1405.9	1405.9	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	1390.7	1390.7	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	1390.7	1390.7	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	1405.9	1405.9	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	1124.7	1124.7	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7842.7	7842.7	0.00	0.84	0.84
10F	X1	0.0	1397.8	1397.8	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	1901.9	1901.9	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	1884.5	1884.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	1884.5	1884.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	1901.9	1901.9	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	1397.8	1397.8	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	10368.2	10368.2	0.00	0.74	0.74
9F	X1	0.0	1639.9	1639.9	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	2349.3	2349.3	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	2329.1	2329.1	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	2329.1	2329.1	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	2349.3	2349.3	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	1639.9	1639.9	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12636.6	12636.6	0.00	0.67	0.67
8F	X1	0.0	1841.0	1841.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	2761.9	2761.9	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	2738.5	2738.5	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	2738.5	2738.5	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	2761.9	2761.9	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	1841.0	1841.0	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14682.7	14682.7	0.00	0.62	0.62
7F	X1	0.0	2013.0	2013.0	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	3147.2	3147.2	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	3116.8	3116.8	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	3116.9	3116.9	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	3147.2	3147.2	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2013.0	2013.0	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16554.1	16554.1	0.00	0.58	0.58

Ai=2.554 Co=0.409

Ai=2.054 Co=0.409

Ai=1.813 Co=0.409

Ai=1.653 Co=0.409

Ai=1.532 Co=0.409

Ai=1.431 Co=0.409

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X1	0.0	2199.8	2199.8	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	3476.8	3476.8	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	3445.3	3445.3	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3445.3	3445.3	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	3476.8	3476.8	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2199.8	2199.8	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18243.7	18243.7	0.00	0.55	0.55
5F	X1	0.0	2397.5	2397.5	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	3762.1	3762.1	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	3730.5	3730.5	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	3730.4	3730.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	3762.0	3762.0	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2397.5	2397.5	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19780.0	19780.0	0.00	0.51	0.51
4F	X1	0.0	2510.0	2510.0	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4040.1	4040.1	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4009.7	4009.7	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4009.7	4009.7	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4040.1	4040.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	2510.0	2510.0	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21119.7	21119.7	0.00	0.49	0.49
3F	X1	0.0	2520.0	2520.0	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	4324.4	4324.4	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	4295.5	4295.5	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	4295.5	4295.5	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	4324.4	4324.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	2520.0	2520.0	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	22279.8	22279.8	0.00	0.46	0.46
2F	X1	0.0	2807.4	2807.4	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	4430.3	4430.3	0.00	0.08	0.08
	X3	0.0	4395.3	4395.3	0.00	0.08	0.08
	X4	0.0	4395.3	4395.3	0.00	0.08	0.08
	X5	0.0	4430.3	4430.3	0.00	0.08	0.08
	X6	0.0	2807.4	2807.4	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23266.2	23266.2	0.00	0.43	0.43
1F	X1	0.0	3400.2	3400.2	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	4340.5	4340.5	0.00	0.07	0.07
	X3	0.0	4297.3	4297.3	0.00	0.07	0.07
	X4	0.0	4297.3	4297.3	0.00	0.07	0.07
	X5	0.0	4340.5	4340.5	0.00	0.07	0.07
	X6	0.0	3400.2	3400.2	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.344 Co=0.409

Ai=1.265 Co=0.409

Ai=1.193 Co=0.409

Ai=1.126 Co=0.409

Ai=1.062 Co=0.409

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計

1F	合計	0.0	24075.9	24075.9	0.00	0.41	0.41

Ai=1.000 Co=0.409

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計

12F	X1	0.0	1902.9	1902.9	0.00	0.40	0.40
	X2	0.0	1213.3	1213.3	0.00	0.26	0.26
	X3	0.0	949.6	949.6	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	949.6	949.6	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	1213.3	1213.3	0.00	0.26	0.26
	X6	0.0	1902.9	1902.9	0.00	0.40	0.40
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8131.5	8131.5	0.00	1.73	1.73

11F	X1	0.0	2105.1	2105.1	0.00	0.22	0.22
	X2	0.0	2359.4	2359.4	0.00	0.25	0.25
	X3	0.0	2062.4	2062.4	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	2062.4	2062.4	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	2359.4	2359.4	0.00	0.25	0.25
	X6	0.0	2105.1	2105.1	0.00	0.22	0.22
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	13053.9	13053.9	0.00	1.39	1.39

10F	X1	0.0	2287.7	2287.7	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	3354.9	3354.9	0.00	0.24	0.24
	X3	0.0	2986.3	2986.3	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	2986.3	2986.3	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	3354.9	3354.9	0.00	0.24	0.24
	X6	0.0	2287.7	2287.7	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17257.6	17257.6	0.00	1.23	1.23

9F	X1	0.0	2468.5	2468.5	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	4058.9	4058.9	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	3989.2	3989.2	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	3989.2	3989.2	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	4058.9	4058.9	0.00	0.22	0.22
	X6	0.0	2468.5	2468.5	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21033.3	21033.3	0.00	1.12	1.12

8F	X1	0.0	2840.8	2840.8	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	4713.6	4713.6	0.00	0.20	0.20
	X3	0.0	4665.1	4665.1	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	4665.1	4665.1	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	4713.6	4713.6	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	2840.8	2840.8	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24439.0	24439.0	0.00	1.04	1.04

7F	X1	0.0	3166.2	3166.2	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	5335.6	5335.6	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	5275.1	5275.1	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	5275.2	5275.2	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	5335.6	5335.6	0.00	0.19	0.19

Ai=2.554 Co=0.680

Ai=2.054 Co=0.680

Ai=1.813 Co=0.680

Ai=1.653 Co=0.680

Ai=1.532 Co=0.680

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X6	0.0	3166.2	3166.2	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27553.9	27553.9	0.00	0.97	0.97
6F	X1	0.0	3380.2	3380.2	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	5932.6	5932.6	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	5870.3	5870.3	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	5870.3	5870.3	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	5932.6	5932.6	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	3380.2	3380.2	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30366.1	30366.1	0.00	0.91	0.91
5F	X1	0.0	3646.7	3646.7	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	6436.2	6436.2	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	6378.8	6378.8	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	6378.8	6378.8	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	6436.2	6436.2	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	3646.7	3646.7	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32923.3	32923.3	0.00	0.86	0.86
4F	X1	0.0	3876.3	3876.3	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	6876.4	6876.4	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	6823.8	6823.8	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	6823.8	6823.8	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	6876.5	6876.5	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	3876.3	3876.3	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35153.2	35153.2	0.00	0.81	0.81
3F	X1	0.0	4029.6	4029.6	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	7287.7	7287.7	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	7224.8	7224.8	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	7224.8	7224.8	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	7287.7	7287.7	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	4029.6	4029.6	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37084.1	37084.1	0.00	0.76	0.76
2F	X1	0.0	4218.1	4218.1	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	7599.7	7599.7	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	7545.2	7545.2	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	7545.2	7545.2	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	7599.7	7599.7	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	4218.1	4218.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38726.0	38726.0	0.00	0.72	0.72
1F	X1	0.0	4480.1	4480.1	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	7806.4	7806.4	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	7750.3	7750.3	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	7750.3	7750.3	0.00	0.13	0.13

Ai=1.431 Co=0.680

Ai=1.344 Co=0.680

Ai=1.265 Co=0.680

Ai=1.193 Co=0.680

Ai=1.126 Co=0.680

Ai=1.062 Co=0.680

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X5	0.0	7806.4	7806.4	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	4480.1	4480.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40073.7	40073.7	0.00	0.68	0.68

Ai=1.000 Co=0.680

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	4403.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4403.10		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	7068.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7068.46		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	9344.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9344.72		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	11389.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11389.17		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	13233.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13233.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	14919.97	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14919.97		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	16442.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16442.74		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	17827.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17827.42		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	19034.84	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19034.84		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	20080.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20080.41		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	20969.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20969.47		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	17014.80	78.41		0.00	0.00			
	B	4684.46	21.59		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	ゲル-°	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
1F	A+B+C	21699.25		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	ゲル-°	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	4403.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4403.09		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	7068.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7068.46		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	9344.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9344.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	11389.17	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11389.17		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	13233.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13233.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	14919.97	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14919.97		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	16442.74	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16442.74		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	17827.42	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17827.42		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	19034.83	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19034.83		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	20080.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20080.41		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	20969.47	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20969.47		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	17014.78	78.41		0.00	0.00			
	B	4684.47	21.59		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21699.25		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	ゲル-°	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	0.00	0.00		4973.28	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	4973.28		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		7983.79	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向正加力時

階名	ゲルブ°	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
11F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	7983.79		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		10554.82	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	10554.82		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		12864.01	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	12864.01		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		14946.98	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14946.98		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		16852.03	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16852.03		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		18571.99	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18571.99		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		20135.98	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20135.98		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		21499.75	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21499.75		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		22680.73	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22680.73		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		23684.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23684.91		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		24509.22	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24509.22		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	ゲルブ°	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	0.00	0.00		8266.78	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	8266.78		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		13270.98	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	13270.98		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		17544.65	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17544.65		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		21383.09	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21383.09		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		24845.47	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
8F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24845.47		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		28012.14	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28012.14		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		30871.13	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30871.13		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		33470.84	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33470.84		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		35737.77	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35737.77		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		37700.84	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	37700.84		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		39370.02	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	39370.02		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		30829.33	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30829.33		WA	1.00	0.40
	D	0.00	0.00		9910.86	24.33			
	A+B+C+D	0.00		FA	40740.19		WD	1.00	0.55

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数
 ΣW_i : 層重量 (kN)
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN)
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN)
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: Ds値の直接入力
 $+$: Ds値の割増がされている

F_s : 剛性率に応じた数値
 F_e : 偏心率に応じた数値
 F_{es} : 形状係数
 D_s : 構造特性係数

X 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
12F	2.544	4700.5	11958.1	1.000	1.060	1.060	0.30	3803.9
11F	2.046	9382.3	19196.8	1.000	1.161	1.161	0.30	6685.3
10F	1.806	14053.9	25378.7	1.000	1.117	1.117	0.30	8500.7
9F	1.646	18787.1	30931.1	1.000	1.114	1.114	0.30	10336.5
8F	1.526	23555.5	35939.5	1.000	1.069	1.069	0.30	11527.3
7F	1.426	28422.9	40520.2	1.000	1.019	1.019	0.30	12384.4
6F	1.339	33350.8	44655.8	1.000	1.020	1.020	0.30	13669.5
5F	1.260	38423.2	48416.3	1.000	1.040	1.040	0.30	15107.8
4F	1.189	43495.6	51695.5	1.000	1.033	1.033	0.30	16014.0
3F	1.122	48619.0	54535.1	1.000	1.000	1.000	0.30	16360.5
2F	1.058	53832.4	56949.6	1.000	1.016	1.016	0.30	17360.8
1F	0.996	59158.0	58931.6	1.000	1.042	1.042	0.30	18425.8

X 方向負加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
12F	2.544	4700.5	11958.1	1.000	1.060	1.060	0.30	3803.9
11F	2.046	9382.3	19196.8	1.000	1.161	1.161	0.30	6685.3
10F	1.806	14053.9	25378.7	1.000	1.117	1.117	0.30	8500.7
9F	1.646	18787.1	30931.1	1.000	1.114	1.114	0.30	10336.5

X方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
8F	1.526	23555.5	35939.5	1.000	1.069	1.069	0.30	11527.3
7F	1.426	28422.9	40520.2	1.000	1.019	1.019	0.30	12384.4
6F	1.339	33350.8	44655.8	1.000	1.020	1.020	0.30	13669.5
5F	1.260	38423.2	48416.3	1.000	1.040	1.040	0.30	15107.8
4F	1.189	43495.6	51695.5	1.000	1.033	1.033	0.30	16014.0
3F	1.122	48619.0	54535.1	1.000	1.000	1.000	0.30	16360.5
2F	1.058	53832.4	56949.6	1.000	1.016	1.016	0.30	17360.8
1F	0.996	59158.0	58931.6	1.000	1.042	1.042	0.30	18425.8

Y方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	2.544	4700.5	11958.1	1.000	1.000	1.000	0.40	4783.2
11F	2.046	9382.3	19196.8	1.000	1.000	1.000	0.40	7678.7
10F	1.806	14053.9	25378.7	1.000	1.000	1.000	0.40	10151.5
9F	1.646	18787.1	30931.1	1.000	1.000	1.000	0.40	12372.4
8F	1.526	23555.5	35939.5	1.000	1.000	1.000	0.40	14375.8
7F	1.426	28422.9	40520.2	1.000	1.000	1.000	0.40	16208.1
6F	1.339	33350.8	44655.8	1.000	1.000	1.000	0.40	17862.3
5F	1.260	38423.2	48416.3	1.000	1.000	1.000	0.40	19366.5
4F	1.189	43495.6	51695.5	1.000	1.000	1.000	0.40	20678.2
3F	1.122	48619.0	54535.1	1.000	1.000	1.000	0.40	21814.0
2F	1.058	53832.4	56949.6	1.000	1.000	1.000	0.40	22779.8
1F	0.996	59158.0	58931.6	1.000	1.000	1.000	0.40	23572.6

Y方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	2.544	4700.5	11958.1	1.000	1.000	1.000	0.40	4783.2
11F	2.046	9382.3	19196.8	1.000	1.000	1.000	0.40	7678.7
10F	1.806	14053.9	25378.7	1.000	1.000	1.000	0.40	10151.5
9F	1.646	18787.1	30931.1	1.000	1.000	1.000	0.40	12372.4
8F	1.526	23555.5	35939.5	1.000	1.000	1.000	0.40	14375.8
7F	1.426	28422.9	40520.2	1.000	1.000	1.000	0.40	16208.1
6F	1.339	33350.8	44655.8	1.000	1.000	1.000	0.40	17862.3
5F	1.260	38423.2	48416.3	1.000	1.000	1.000	0.40	19366.5
4F	1.189	43495.6	51695.5	1.000	1.000	1.000	0.40	20678.2
3F	1.122	48619.0	54535.1	1.000	1.000	1.000	0.40	21814.0
2F	1.058	53832.4	56949.6	1.000	1.000	1.000	0.40	22779.8
1F	0.996	59158.0	58931.6	1.000	1.000	1.000	0.40 0.55	23572.6 32412.4

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1862.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4352.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1434.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5552.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6986.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1836.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9236.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1893.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11257.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10690.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3037.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14747.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2933.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13319.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2973.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14648.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17621.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2871.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15944.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18815.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3480.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16368.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19848.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20727.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4332.30	1275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12537.77	3303.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16870.07	4578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1862.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4352.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1434.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	5552.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	6986.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1836.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9236.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1893.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11257.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10690.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3037.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14747.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2933.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13319.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2973.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14648.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17621.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2871.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15944.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18815.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19848.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4332.30	1275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12537.77	3303.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16870.07	4578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	786.27	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	835.13	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	821.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	821.27	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	835.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	786.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	4885.36	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1124.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1405.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1390.67	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1390.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1405.91	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1124.74	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7842.65	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1397.77	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1901.87	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1884.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1884.48	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1901.87	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1397.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	10368.23	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1639.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2349.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2329.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2329.13	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2349.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1639.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12636.60	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1841.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2761.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2738.49	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2738.48	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2761.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1841.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14682.74	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2012.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3147.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3116.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3116.85	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3147.23	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2012.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16554.13	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2199.80	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3476.76	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3445.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3445.27	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3476.76	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2199.81	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18243.68	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2397.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3762.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3730.46	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3730.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3762.04	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2397.51	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19780.02	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2510.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4040.09	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4009.71	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4009.71	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4040.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2510.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21119.68	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2520.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4324.37	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4295.53	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4295.52	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4324.36	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2520.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22279.78	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2807.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4430.34	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4395.32	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4395.31	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4430.35	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2807.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23266.21	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3400.22	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4340.48	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4297.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4297.29	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4340.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3400.23	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24075.93	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1902.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1213.28	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	949.61	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	949.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1213.29	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1902.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8131.55	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2105.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2359.36	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2062.45	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2062.45	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2359.36	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2105.13	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13053.88	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2287.68	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3354.86	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2986.28	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2986.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3354.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2287.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17257.64	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2468.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4058.90	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3989.24	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3989.24	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4058.90	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2468.51	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21033.29	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2840.84	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4713.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4665.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4665.11	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4713.57	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2840.84	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24439.03	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3166.17	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5335.63	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5275.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5275.16	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5335.63	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3166.17	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27553.91	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3380.17	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5932.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5870.33	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5870.33	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5932.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3380.17	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30366.12	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3646.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6436.20	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6378.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6378.75	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6436.20	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3646.70	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32923.32	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3876.31	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6876.44	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6823.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6823.82	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6876.45	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3876.31	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35153.16	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4029.58	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7287.68	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7224.80	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7224.78	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7287.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4029.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37084.10	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4218.09	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7599.70	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7545.20	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7545.20	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7599.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4218.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38725.99	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4480.15
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7806.41	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7750.30	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7750.32	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7806.42	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4480.14
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31113.45	0.00	0.00	8960.29

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	11958.1	1.060	0.30	3803.9		4352.3	1.14
11F	19196.8	1.161	0.30	6685.3		6986.7	1.04
10F	25378.7	1.117	0.30	8500.7		9236.9	1.08
9F	30931.1	1.114	0.30	10336.5		11257.8	1.08
8F	35939.5	1.069	0.30	11527.3		13080.4	1.13
7F	40520.2	1.019	0.30	12384.4		14747.8	1.19
6F	44655.8	1.020	0.30	13669.5		16253.0	1.18
5F	48416.3	1.040	0.30	15107.8		17621.7	1.16
4F	51695.5	1.033	0.30	16014.0		18815.2	1.17
3F	54535.1	1.000	0.30	16360.5		19848.7	1.21
2F	56949.6	1.016	0.30	17360.8		20727.5	1.19
1F	58931.6	1.042	0.30	18425.8		21448.9	1.16

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	11958.1	1.060	0.30	3803.9		4352.3	1.14
11F	19196.8	1.161	0.30	6685.3		6986.7	1.04
10F	25378.7	1.117	0.30	8500.7		9236.9	1.08
9F	30931.1	1.114	0.30	10336.5		11257.8	1.08
8F	35939.5	1.069	0.30	11527.3		13080.4	1.13
7F	40520.2	1.019	0.30	12384.4		14747.8	1.19
6F	44655.8	1.020	0.30	13669.5		16253.0	1.18
5F	48416.3	1.040	0.30	15107.8		17621.7	1.16
4F	51695.5	1.033	0.30	16014.0		18815.2	1.17
3F	54535.1	1.000	0.30	16360.5		19848.7	1.21
2F	56949.6	1.016	0.30	17360.8		20727.5	1.19
1F	58931.6	1.042	0.30	18425.8		21448.9	1.16

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	11958.1	1.000	0.40	4783.2		4885.4	1.02
11F	19196.8	1.000	0.40	7678.7		7842.7	1.02
10F	25378.7	1.000	0.40	10151.5		10368.2	1.02
9F	30931.1	1.000	0.40	12372.4		12636.6	1.02
8F	35939.5	1.000	0.40	14375.8		14682.7	1.02
7F	40520.2	1.000	0.40	16208.1		16554.1	1.02
6F	44655.8	1.000	0.40	17862.3		18243.7	1.02
5F	48416.3	1.000	0.40	19366.5		19780.0	1.02

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
4F	51695. 5	1. 000	0. 40	20678. 2		21119. 7	1. 02
3F	54535. 1	1. 000	0. 40	21814. 0		22279. 8	1. 02
2F	56949. 6	1. 000	0. 40	22779. 8		23266. 2	1. 02
1F	58931. 6	1. 000	0. 40	23572. 6		24075. 9	1. 02

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	11958. 1	1. 000	0. 40	4783. 2		8131. 5	1. 70
11F	19196. 8	1. 000	0. 40	7678. 7		13053. 9	1. 70
10F	25378. 7	1. 000	0. 40	10151. 5		17257. 6	1. 70
9F	30931. 1	1. 000	0. 40	12372. 4		21033. 3	1. 70
8F	35939. 5	1. 000	0. 40	14375. 8		24439. 0	1. 70
7F	40520. 2	1. 000	0. 40	16208. 1		27553. 9	1. 70
6F	44655. 8	1. 000	0. 40	17862. 3		30366. 1	1. 70
5F	48416. 3	1. 000	0. 40	19366. 5		32923. 3	1. 70
4F	51695. 5	1. 000	0. 40	20678. 2		35153. 2	1. 70
3F	54535. 1	1. 000	0. 40	21814. 0		37084. 1	1. 70
2F	56949. 6	1. 000	0. 40	22779. 8		38726. 0	1. 70
1F	58931. 6	1. 000	0. 40	23572. 6		31113. 5	1. 31
			0. 55	(32412. 4)	8960. 3	(40073. 7)	(1. 23)

U-5. 8. 3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

- X 方向 （ 正加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
- X 方向 （ 負加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
- Y 方向 （ 正加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F - 2F ）
- Y 方向 （ 負加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F - 2F ）

保有耐力時

- X 方向 （ 正加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
- X 方向 （ 負加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
- Y 方向 （ 正加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 10F - 11F ）
- Y 方向 （ 負加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）

U-5. 8. 4 最終ステップの重心位置の変位

- Q ： 層せん断力 (kN) 階名位置と下層との間の階のせん断力
- U ： 層変位 (cm) 階名位置の計算階の最下層からの水平変位
- Δ U ： 層間変位 (cm) 階名位置と下層との水平変位の差分
- ※階名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X 方向 （ 正加力 ）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
490	13F	4403. 1	56. 2922	2. 7493	1/ 103
	12F	7068. 5	53. 5429	2. 9726	1/ 94
	11F	9344. 7	50. 5703	3. 5883	1/ 78
	10F	11389. 2	46. 9820	4. 4254	1/ 63
	9F	13233. 3	42. 5565	4. 9969	1/ 57
	8F	14920. 0	37. 5597	5. 2696	1/ 53
	7F	16442. 7	32. 2900	5. 4646	1/ 51
	6F	17827. 4	26. 8254	5. 5718	1/ 50
	5F	19034. 8	21. 2536	5. 6003	1/ 50
	4F	20080. 4	15. 6534	5. 4943	1/ 51
	3F	20969. 5	10. 1591	5. 2578	1/ 53
	2F	21699. 3	4. 9013	4. 9013	1/ 66

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
490	13F	4403.1	56.2918	2.7493	1/ 103
	12F	7068.5	53.5424	2.9725	1/ 94
	11F	9344.7	50.5699	3.5883	1/ 78
	10F	11389.2	46.9816	4.4253	1/ 63
	9F	13233.3	42.5563	4.9969	1/ 57
	8F	14920.0	37.5594	5.2696	1/ 53
	7F	16442.7	32.2898	5.4646	1/ 51
	6F	17827.4	26.8252	5.5717	1/ 50
	5F	19034.8	21.2535	5.6002	1/ 50
	4F	20080.4	15.6533	5.4942	1/ 51
	3F	20969.5	10.1590	5.2577	1/ 53
	2F	21699.2	4.9013	4.9013	1/ 66

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
473	13F	4973.3	64.1313	5.3395	1/ 53
	12F	7983.8	58.7918	5.3012	1/ 53
	11F	10554.8	53.4906	5.3062	1/ 53
	10F	12864.0	48.1844	5.3044	1/ 53
	9F	14947.0	42.8801	5.3428	1/ 53
	8F	16852.0	37.5373	5.2737	1/ 53
	7F	18572.0	32.2635	5.2518	1/ 53
	6F	20136.0	27.0118	5.2201	1/ 54
	5F	21499.7	21.7917	5.1742	1/ 54
	4F	22680.7	16.6175	5.1126	1/ 55
	3F	23684.9	11.5049	5.0534	1/ 55
	2F	24509.2	6.4515	6.4515	1/ 50

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
461	13F	8266.8	62.1528	5.0292	1/ 56
	12F	13271.0	57.1236	5.0053	1/ 56
	11F	17544.6	52.1183	5.0168	1/ 56
	10F	21383.1	47.1016	5.0354	1/ 56
	9F	24845.5	42.0661	5.1602	1/ 55
	8F	28012.1	36.9059	5.0531	1/ 55
	7F	30871.1	31.8528	5.0666	1/ 55
	6F	33470.8	26.7862	5.1017	1/ 55
	5F	35737.8	21.6845	5.1264	1/ 55
	4F	37700.8	16.5581	5.0542	1/ 55
	3F	39370.0	11.5039	5.0536	1/ 55
	2F	40740.2	6.4503	6.4503	1/ 50

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
390	13F	4352.3	26.5785	1.1312	1/ 250
	12F	6986.9	25.4473	1.3075	1/ 214
	11F	9236.9	24.1398	1.6387	1/ 171
	10F	11257.8	22.5011	2.0228	1/ 138
	9F	13080.6	20.4783	2.3611	1/ 120
	8F	14747.8	18.1172	2.5748	1/ 109
	7F	16253.0	15.5423	2.7224	1/ 103
	6F	17621.7	12.8199	2.7966	1/ 100
	5F	18815.2	10.0233	2.8009	1/ 100
	4F	19848.7	7.2224	2.6792	1/ 105
	3F	20727.5	4.5432	2.4378	1/ 115

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
390	2F	21448.9	2.1053	2.1053	1/ 153

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
390	13F	4352.3	26.5785	1.1312	1/ 250
	12F	6986.9	25.4473	1.3076	1/ 214
	11F	9236.9	24.1398	1.6387	1/ 171
	10F	11257.8	22.5011	2.0228	1/ 138
	9F	13080.6	20.4783	2.3611	1/ 120
	8F	14747.8	18.1172	2.5748	1/ 109
	7F	16253.0	15.5423	2.7224	1/ 103
	6F	17621.7	12.8199	2.7966	1/ 100
	5F	18815.2	10.0233	2.8009	1/ 100
	4F	19848.7	7.2224	2.6792	1/ 105
	3F	20727.5	4.5432	2.4378	1/ 115
	2F	21448.9	2.1053	2.1053	1/ 153

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
235	13F	4885.4	16.0854	1.4019	1/ 202
	12F	7842.7	14.6835	1.3988	1/ 200
	11F	10368.2	13.2846	1.4028	1/ 200
	10F	12636.6	11.8819	1.4013	1/ 200
	9F	14682.7	10.4806	1.4054	1/ 201
	8F	16554.1	9.0751	1.3717	1/ 204
	7F	18243.7	7.7034	1.3503	1/ 207
	6F	19780.0	6.3531	1.3198	1/ 212
	5F	21119.7	5.0333	1.2756	1/ 220
	4F	22279.8	3.7577	1.2160	1/ 230
	3F	23266.2	2.5417	1.1585	1/ 242
	2F	24075.9	1.3833	1.3833	1/ 233

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
240	13F	8131.5	16.3560	1.3007	1/ 217
	12F	13053.9	15.0553	1.3095	1/ 214
	11F	17257.6	13.7458	1.3211	1/ 212
	10F	21033.3	12.4248	1.3281	1/ 211
	9F	24439.0	11.0967	1.4142	1/ 200
	8F	27553.9	9.6824	1.3399	1/ 209
	7F	30366.1	8.3425	1.3504	1/ 207
	6F	32923.3	6.9921	1.3818	1/ 203
	5F	35153.2	5.6103	1.4021	1/ 200
	4F	37084.1	4.2082	1.3315	1/ 210
	3F	38726.0	2.8768	1.3256	1/ 211
	2F	40073.7	1.5512	1.5512	1/ 208

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時
X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 490
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 490
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 473
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 461

保有水平耐力時
X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 390
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 390
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 235
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 240

U-5. 11 R C柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力 $Qdju = \alpha (Tu + Tu' - Qcu)$ (はり降伏型)
 $Qdju = \alpha (Tu + Tu' - Qgu) \cdot D/Db$ (柱降伏型)
ここに、 α : 応力割増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度 $Vju = \kappa \cdot \Phi \cdot Fj \cdot bj \cdot Dj$

U-5. 11. 1 R C柱はり接合部 (はり降伏型)

gbL, gbR : 左右のはり幅 (cm)
Mb, Mb' : 左右のはり端モーメント (kN・m)
lb, lb' : 左右のはりのスパン長さ (cm)
L, L' : 左右のはりの内のり長さ (cm)
hc, hc' : 上下の階高 (cm)
Tu, Tu' : 左右のはり端に生ずる引張力 (kN)
Qcu : 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値 (kN)
Qdju : 柱はり接合部のせん断設計用せん断力 (kN)
cB, cD : 柱はり接合部の柱断面寸法 (cm)
 κ : 柱はり接合部の形状による係数
 Φ : 直交はりの有無による補正係数
Fj : 柱はり接合部のせん断強度の基準値 (N/mm2)
bj : 柱はり接合部の有効幅 (cm)
Dj : 柱せい (cm)
Vju : 柱はり接合部のせん断強度 (kN)
種別 : 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)

Y2 (正加力) -- R Cはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	215.3	416.2	OK	FA
			40.0	278.1	700.0	640.0	282.5	593.7				
			65.0	60.0	0.40	0.85	8.04	52.5	45.0	645.5		
	X2	Fc27	40.0	333.6	700.0	640.0	0.0	712.2	473.6	915.5	OK	FA
			40.0	278.1	700.0	640.0	282.5	593.7				
			60.0	60.0	0.70	0.85	8.04	50.0	60.0	1434.4		
	X3	Fc27	40.0	333.6	700.0	640.0	0.0	712.2	473.6	915.5	OK	FA
			40.0	278.1	700.0	640.0	282.5	593.7				
			60.0	60.0	0.70	0.85	8.04	50.0	60.0	1434.4		
	X4	Fc27	40.0	333.6	700.0	640.0	0.0	712.2	473.6	915.5	OK	FA
			40.0	278.1	700.0	640.0	282.5	593.7				
			60.0	60.0	0.70	0.85	8.04	50.0	60.0	1434.4		
	X5	Fc27	40.0	333.6	700.0	640.0	0.0	712.2	473.6	915.5	OK	FA
			40.0	278.1	700.0	640.0	282.5	593.7				
			60.0	60.0	0.70	0.85	8.04	50.0	60.0	1434.4		
	X6	Fc27	40.0	333.6	700.0	640.0	0.0	712.2	258.3	499.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			65.0	60.0	0.40	0.85	8.04	52.5	45.0	645.5		
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	144.2	712.2	OK	FA
			40.0	370.7	700.0	640.0	280.0	791.6				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	52.5	45.0	1129.6		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X2	Fc27	40.0	426.2	700.0	640.0	282.5	910.1	354.4	1699.7	OK	FA
			50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	52.5	60.0	2151.7		
	X3	Fc27	50.0	543.2	700.0	640.0	282.5	1108.0	399.9	1867.4	OK	FA
			50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X4	Fc27	50.0	543.2	700.0	640.0	282.5	1108.0	399.9	1867.4	OK	FA
			50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X5	Fc27	50.0	543.2	700.0	640.0	282.5	1108.0	355.4	1698.6	OK	FA
			40.0	370.7	700.0	640.0	280.0	791.6				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	52.5	60.0	2151.7		
	X6	Fc27	40.0	426.2	700.0	640.0	282.5	910.1	165.8	818.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	52.5	45.0	1129.6		
11F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	144.8	711.5	OK	FA
			40.0	370.7	700.0	640.0	280.0	791.6				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	52.5	45.0	1129.6		
	X2	Fc27	40.0	426.2	700.0	640.0	280.0	910.1	356.0	1698.0	OK	FA
			50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	52.5	60.0	2151.7		
	X3	Fc27	50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0	401.7	1865.5	OK	FA
			50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X4	Fc27	50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0	401.7	1865.5	OK	FA
			50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X5	Fc27	50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0	357.0	1696.9	OK	FA
			40.0	370.7	700.0	640.0	280.0	791.6				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	52.5	60.0	2151.7		
	X6	Fc27	40.0	426.2	700.0	640.0	280.0	910.1	166.5	818.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	52.5	45.0	1129.6		
10F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	172.6	898.6	OK	FA
			50.0	441.8	700.0	640.0	280.0	989.5				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	57.5	45.0	1237.2		
	X2	Fc27	50.0	494.7	700.0	640.0	280.0	1108.0	382.7	1886.3	OK	FA
			50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X3	Fc27	50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0	401.7	1865.5	OK	FA
			50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X4	Fc27	50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0	401.7	1865.5	OK	FA
			50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X5	Fc27	50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0	384.7	1884.1	OK	FA
			50.0	441.8	700.0	640.0	280.0	989.5				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X6	Fc27	50.0	494.7	700.0	640.0	280.0	1108.0	193.2	1006.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	57.5	45.0	1237.2		
9F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	171.8	899.5	OK	FA
			50.0	441.8	700.0	640.0	282.5	989.5				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	57.5	45.0	1237.2		
	X2	Fc27	50.0	494.7	700.0	640.0	280.0	1108.0	381.0	1888.2	OK	FA
			50.0	485.1	700.0	640.0	282.5	989.5				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X3	Fc27	50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0	399.9	1867.4	OK	FA
			50.0	485.1	700.0	640.0	282.5	989.5				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X4	Fc27	50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0	399.9	1867.4	OK	FA
			50.0	485.1	700.0	640.0	282.5	989.5				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X5	Fc27	50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0	383.0	1885.9	OK	FA
			50.0	441.8	700.0	640.0	282.5	989.5				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X6	Fc27	50.0	494.7	700.0	640.0	280.0	1108.0	192.4	1007.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	57.5	45.0	1237.2		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	248.3	1033.1	OK	FA
			50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
	X2	Fc36	50.0	702.1	700.0	640.0	282.5	1305.9	564.1	2339.9	OK	FA
			60.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			60.0	60.0	1.00	0.85	9.83	57.5	60.0	2882.3		
	X3	Fc36	60.0	812.4	700.0	640.0	282.5	1503.8	607.0	2510.4	OK	FA
			60.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			60.0	60.0	1.00	0.85	9.83	60.0	60.0	3007.6		
	X4	Fc36	60.0	812.4	700.0	640.0	282.5	1503.8	607.0	2510.4	OK	FA
			60.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			60.0	60.0	1.00	0.85	9.83	60.0	60.0	3007.6		
	X5	Fc36	60.0	812.4	700.0	640.0	282.5	1503.8	564.2	2339.8	OK	FA
			50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4				
			60.0	60.0	1.00	0.85	9.83	57.5	60.0	2882.3		
	X6	Fc36	50.0	702.1	700.0	640.0	282.5	1305.9	273.0	1136.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	249.4	1031.9	OK	FA
			50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
	X2	Fc36	50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9	566.6	2337.1	OK	FA
			60.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	67.5	60.0	3383.6		
	X3	Fc36	60.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	609.7	2507.4	OK	FA
			60.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	70.0	60.0	3508.9		
	X4	Fc36	60.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	609.7	2507.4	OK	FA
			60.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	70.0	60.0	3508.9		
	X5	Fc36	60.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	566.7	2337.0	OK	FA
			50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	67.5	60.0	3383.6		
	X6	Fc36	50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9	274.2	1134.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	249.4	1031.9	OK	FA
			50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
	X2	Fc36	50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9	566.6	2337.1	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	68.8	60.0	3446.2		
	X3	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	72.5	60.0	3634.2		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X4	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	72.5	60.0	3634.2		
	X5	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	566.7	2337.0	OK	FA
			50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	68.8	60.0	3446.2		
	X6	Fc36	50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9	274.2	1134.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	249.4	1031.9	OK	FA
			50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
	X2	Fc36	50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9	566.6	2337.1	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	68.8	60.0	3446.2		
	X3	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	72.5	60.0	3634.2		
	X4	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	72.5	60.0	3634.2		
	X5	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	566.7	2337.0	OK	FA
			50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	68.8	60.0	3446.2		
	X6	Fc36	50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9	274.2	1134.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	249.4	1031.9	OK	FA
			50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
	X2	Fc36	50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9	566.6	2337.1	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	86.3	60.0	4323.5		
	X3	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
	X4	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
	X5	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	566.7	2337.0	OK	FA
			50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	86.3	60.0	4323.5		
	X6	Fc36	50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9	274.2	1134.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	249.4	1031.9	OK	FA
			50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
	X2	Fc36	50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9	566.6	2337.1	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	86.3	60.0	4323.5		
	X3	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
	X4	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
3F	X1	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
	X2	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
	X3	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
	X4	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
3F	X5	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	566.7	2337.0	OK	FA
			50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	86.3	60.0	4323.5		
	X6	Fc36	50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9	274.2	1134.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	231.8	1051.2	OK	FA
			50.0	638.4	700.0	640.0	322.5	1187.4				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
	X2	Fc36	50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9	526.6	2381.1	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	322.5	1385.3				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	86.3	60.0	4323.5		
	X3	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	566.7	2554.7	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	322.5	1385.3				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
	X4	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	566.7	2554.7	OK	FA
			65.0	748.4	700.0	640.0	322.5	1385.3				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
	X5	Fc36	65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8	526.7	2381.0	OK	FA
			50.0	638.4	700.0	640.0	322.5	1187.4				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	86.3	60.0	4323.5		
	X6	Fc36	50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9	254.9	1156.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	322.5	0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	258.3	499.3	OK	FA
			40.0	333.6	700.0	640.0	282.5	712.2				
			65.0	60.0	0.40	0.85	8.04	52.5	45.0	645.5		
	X2	Fc27	40.0	278.1	700.0	640.0	0.0	593.7	473.6	915.5	OK	FA
			40.0	333.6	700.0	640.0	282.5	712.2				
			60.0	60.0	0.70	0.85	8.04	50.0	60.0	1434.4		
	X3	Fc27	40.0	278.1	700.0	640.0	0.0	593.7	473.6	915.5	OK	FA
			40.0	333.6	700.0	640.0	282.5	712.2				
			60.0	60.0	0.70	0.85	8.04	50.0	60.0	1434.4		
	X4	Fc27	40.0	278.1	700.0	640.0	0.0	593.7	473.6	915.5	OK	FA
			40.0	333.6	700.0	640.0	282.5	712.2				
			60.0	60.0	0.70	0.85	8.04	50.0	60.0	1434.4		
	X5	Fc27	40.0	278.1	700.0	640.0	0.0	593.7	473.6	915.5	OK	FA
			40.0	333.6	700.0	640.0	282.5	712.2				
			60.0	60.0	0.70	0.85	8.04	50.0	60.0	1434.4		
	X6	Fc27	40.0	278.1	700.0	640.0	0.0	593.7	215.3	416.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			65.0	60.0	0.40	0.85	8.04	52.5	45.0	645.5		
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	165.8	818.8	OK	FA
			40.0	426.2	700.0	640.0	280.0	910.1				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	52.5	45.0	1129.6		
	X2	Fc27	40.0	370.7	700.0	640.0	282.5	791.6	355.4	1698.6	OK	FA
			50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	52.5	60.0	2151.7		
	X3	Fc27	50.0	485.1	700.0	640.0	282.5	989.5	399.9	1867.4	OK	FA
			50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X4	Fc27	50.0	485.1	700.0	640.0	282.5	989.5	399.9	1867.4	OK	FA
			50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X5	Fc27	50.0	485.1	700.0	640.0	282.5	989.5	354.4	1699.7	OK	FA
			40.0	426.2	700.0	640.0	280.0	910.1				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	52.5	60.0	2151.7		
	X6	Fc27	40.0	370.7	700.0	640.0	282.5	791.6	144.2	712.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	52.5	45.0	1129.6		
11F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	166.5	818.0	OK	FA
			40.0	426.2	700.0	640.0	280.0	910.1				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	52.5	45.0	1129.6		
	X2	Fc27	40.0	370.7	700.0	640.0	280.0	791.6	357.0	1696.9	OK	FA
			50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	52.5	60.0	2151.7		
	X3	Fc27	50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5	401.7	1865.5	OK	FA
			50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X4	Fc27	50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5	401.7	1865.5	OK	FA
			50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X5	Fc27	50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5	356.0	1698.0	OK	FA
			40.0	426.2	700.0	640.0	280.0	910.1				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	52.5	60.0	2151.7		
	X6	Fc27	40.0	370.7	700.0	640.0	280.0	791.6	144.8	711.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	52.5	45.0	1129.6		
10F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	193.2	1006.2	OK	FA
			50.0	494.7	700.0	640.0	280.0	1108.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	57.5	45.0	1237.2		
	X2	Fc27	50.0	441.8	700.0	640.0	280.0	989.5	384.7	1884.1	OK	FA
			50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X3	Fc27	50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5	401.7	1865.5	OK	FA
			50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X4	Fc27	50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5	401.7	1865.5	OK	FA
			50.0	543.2	700.0	640.0	280.0	1108.0				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X5	Fc27	50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5	382.7	1886.3	OK	FA
			50.0	494.7	700.0	640.0	280.0	1108.0				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X6	Fc27	50.0	441.8	700.0	640.0	280.0	989.5	172.6	898.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	57.5	45.0	1237.2		
9F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	192.4	1007.2	OK	FA
			50.0	494.7	700.0	640.0	282.5	1108.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	57.5	45.0	1237.2		
	X2	Fc27	50.0	441.8	700.0	640.0	280.0	989.5	383.0	1885.9	OK	FA
			50.0	543.2	700.0	640.0	282.5	1108.0				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X3	Fc27	50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5	399.9	1867.4	OK	FA
			50.0	543.2	700.0	640.0	282.5	1108.0				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X4	Fc27	50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5	399.9	1867.4	OK	FA
			50.0	543.2	700.0	640.0	282.5	1108.0				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		
	X5	Fc27	50.0	485.1	700.0	640.0	280.0	989.5	381.0	1888.2	OK	FA
			50.0	494.7	700.0	640.0	282.5	1108.0				
			60.0	60.0	1.00	0.85	8.04	55.0	60.0	2254.1		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X6	Fc27	50.0	441.8	700.0	640.0	280.0	989.5	171.8	899.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	8.04	57.5	45.0	1237.2		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	273.0	1136.2	OK	FA
			50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
	X2	Fc36	50.0	638.4	700.0	640.0	282.5	1187.4	564.2	2339.8	OK	FA
			60.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			60.0	60.0	1.00	0.85	9.83	57.5	60.0	2882.3		
	X3	Fc36	60.0	748.4	700.0	640.0	282.5	1385.3	607.0	2510.4	OK	FA
			60.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			60.0	60.0	1.00	0.85	9.83	60.0	60.0	3007.6		
	X4	Fc36	60.0	748.4	700.0	640.0	282.5	1385.3	607.0	2510.4	OK	FA
			60.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			60.0	60.0	1.00	0.85	9.83	60.0	60.0	3007.6		
	X5	Fc36	60.0	748.4	700.0	640.0	282.5	1385.3	564.1	2339.9	OK	FA
			50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9				
			60.0	60.0	1.00	0.85	9.83	57.5	60.0	2882.3		
	X6	Fc36	50.0	638.4	700.0	640.0	282.5	1187.4	248.3	1033.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	274.2	1134.8	OK	FA
			50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
	X2	Fc36	50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4	566.7	2337.0	OK	FA
			60.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	67.5	60.0	3383.6		
	X3	Fc36	60.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	609.7	2507.4	OK	FA
			60.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	70.0	60.0	3508.9		
	X4	Fc36	60.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	609.7	2507.4	OK	FA
			60.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	70.0	60.0	3508.9		
	X5	Fc36	60.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	566.6	2337.1	OK	FA
			50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	67.5	60.0	3383.6		
	X6	Fc36	50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4	249.4	1031.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	274.2	1134.8	OK	FA
			50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
	X2	Fc36	50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4	566.7	2337.0	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	68.8	60.0	3446.2		
	X3	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	72.5	60.0	3634.2		
	X4	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	72.5	60.0	3634.2		
	X5	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	566.6	2337.1	OK	FA
			50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	68.8	60.0	3446.2		
	X6	Fc36	50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4	249.4	1031.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	274.2	1134.8	OK	FA
			50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
	X2	Fc36	50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4	566.7	2337.0	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	68.8	60.0	3446.2		
	X3	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	72.5	60.0	3634.2		
	X4	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	72.5	60.0	3634.2		
	X5	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	566.6	2337.1	OK	FA
			50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9				
			80.0	60.0	1.00	0.85	9.83	68.8	60.0	3446.2		
	X6	Fc36	50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4	249.4	1031.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	274.2	1134.8	OK	FA
			50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
	X2	Fc36	50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4	566.7	2337.0	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	86.3	60.0	4323.5		
	X3	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
	X4	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
	X5	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	566.6	2337.1	OK	FA
			50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	86.3	60.0	4323.5		
	X6	Fc36	50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4	249.4	1031.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	274.2	1134.8	OK	FA
			50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
	X2	Fc36	50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4	566.7	2337.0	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	86.3	60.0	4323.5		
	X3	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
	X4	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	609.7	2507.4	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	280.0	1503.8				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
	X5	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	566.6	2337.1	OK	FA
			50.0	702.1	700.0	640.0	280.0	1305.9				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	86.3	60.0	4323.5		
	X6	Fc36	50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4	249.4	1031.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	254.9	1156.1	OK	FA
			50.0	702.1	700.0	640.0	322.5	1305.9				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		

Y2 (負加力) — R Cはり降伏型 —

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X2	Fc36	50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4	526.7	2381.0	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	322.5	1503.8				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	86.3	60.0	4323.5		
	X3	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	566.7	2554.7	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	322.5	1503.8				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
	X4	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	566.7	2554.7	OK	FA
			65.0	812.4	700.0	640.0	322.5	1503.8				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	92.5	60.0	4636.7		
	X5	Fc36	65.0	748.4	700.0	640.0	280.0	1385.3	526.6	2381.1	OK	FA
			50.0	702.1	700.0	640.0	322.5	1305.9				
			120.0	60.0	1.00	0.85	9.83	86.3	60.0	4323.5		
	X6	Fc36	50.0	638.4	700.0	640.0	280.0	1187.4	231.8	1051.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	322.5	-0.0				
			65.0	60.0	0.70	0.85	9.83	57.5	45.0	1513.2		

U-5. 11.2 R C柱はり接合部 (柱降伏型)

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	: 判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段: 直接入力、下段: (計算結果)として表記します)	

Y2 (正加力) — R C柱降伏型 —

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	1338.3	322.5	240.0	0.0	2896.2	513.8	1048.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			65.0	60.0	0.40	1.00	9.83	65.0	45.0	1150.0		
	X2	Fc36	80.0	2382.4	322.5	240.0	700.0	5155.7	457.3	2067.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			120.0	60.0	0.70	1.00	9.83	100.0	60.0	4128.1		
	X3	Fc36	80.0	2329.9	322.5	240.0	700.0	5042.1	447.3	2021.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			120.0	60.0	0.70	1.00	9.83	100.0	60.0	4128.1		
	X4	Fc36	80.0	2158.1	322.5	240.0	700.0	4670.2	414.3	1872.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			120.0	60.0	0.70	1.00	9.83	100.0	60.0	4128.1		
	X5	Fc36	80.0	1886.8	322.5	240.0	700.0	4083.2	362.2	1637.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			120.0	60.0	0.70	1.00	9.83	100.0	60.0	4128.1		
	X6	Fc36	80.0	1404.4	322.5	240.0	700.0	3039.2	539.2	1100.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			65.0	60.0	0.40	1.00	9.83	65.0	45.0	1150.0		

Y2(負加力) -- RC柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-1404.4	322.5	240.0	0.0	3039.2	539.2	1100.0	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			65.0	60.0	0.40	1.00	9.83	65.0	45.0	1150.0		
	X2	Fc36	80.0	-1886.8	322.5	240.0	700.0	4083.2	362.2	1637.2	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			120.0	60.0	0.70	1.00	9.83	100.0	60.0	4128.1		
	X3	Fc36	80.0	-2158.1	322.5	240.0	700.0	4670.2	414.3	1872.6	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			120.0	60.0	0.70	1.00	9.83	100.0	60.0	4128.1		
	X4	Fc36	80.0	-2329.9	322.5	240.0	700.0	5042.1	447.3	2021.7	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			120.0	60.0	0.70	1.00	9.83	100.0	60.0	4128.1		
	X5	Fc36	80.0	-2382.4	322.5	240.0	700.0	5155.7	457.3	2067.3	OK	FA
			80.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0				
			120.0	60.0	0.70	1.00	9.83	100.0	60.0	4128.1		
	X6	Fc36	80.0	-1338.3	322.5	240.0	700.0	2896.2	513.8	1048.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			65.0	60.0	0.40	1.00	9.83	65.0	45.0	1150.0		

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW. X方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW. Y方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ ■建物基本入力データ
- ・ エラー メッセージ : 0
- ・ 警告 メッセージ : 0
- ・ 注意 メッセージ : 3

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ [Y方向負加力][X1 フレム Y2 軸 1F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X6 フレム Y2 軸 1F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/19 15:50