BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

NO.59 rc15-8-10

略　称：NO.59
日　付：2013/7/29
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.8
データベース番号：6.5.0.8

会員番号：BUSK00039
シリアルNo：K48024

計算開始時間 2014/02/26 18:41 （株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 12
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 12
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 20
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 20
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.3　ベースプレート ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.4　壁 ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.5　雑壁 ―― Ⅲ－ 28
I-1.4.6　壁鉄筋番号 ―― Ⅲ－ 28
I-1.4.7　ブレース ―― Ⅲ－ 28
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 28
I-1.4.9　片持ばり ―― Ⅲ－ 29
I-1.4.10　片持スラブ ―― Ⅲ－ 29
I-1.4.11　出隅片持スラブ ―― Ⅲ－ 29
I-1.4.12　接合部 ―― Ⅲ－ 29
I-1.4.13　杭、杭基礎 ―― Ⅲ－ 29
I-1.4.14　直接基礎 ―― Ⅲ－ 29

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 29

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 29
I-2.1.1　材料種別図 ―― Ⅲ－ 29
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 29
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 30
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 30
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 30

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 30

I-3.1　荷重計算条件 ―― Ⅲ－ 30
I-3.1.1　最小スラブ厚 ―― Ⅲ－ 30
I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方 ―― Ⅲ－ 30
I-3.1.3　基礎荷重 ―― Ⅲ－ 31
I-3.2　積載荷重 ―― Ⅲ－ 31
I-3.3　仕上 ―― Ⅲ－ 31
I-3.3.1　仕上材名称 ―― Ⅲ－ 31
I-3.3.2　仕上名称 ―― Ⅲ－ 31
I-3.4　重量 ―― Ⅲ－ 31
I-3.4.1　はり、柱仕上重量 ―― Ⅲ－ 31
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 32
I-3.4.3　建物重量の直接入力 ―― Ⅲ－ 32
I-3.5　地震力 ―― Ⅲ－ 32
I-3.6　風圧力 ―― Ⅲ－ 32
I-3.7　積雪荷重 ―― Ⅲ－ 32

I-6　共通計算条件 ―― Ⅲ－ 32

I-6.1　使用基準 ―― Ⅲ－ 32
I-6.2　計算ルート指定 ―― Ⅲ－ 32
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ―― Ⅲ－ 32

I-7　許容応力度計算 ―― Ⅲ－ 32

I-7.1　応力解析・モデル化 ―― Ⅲ－ 32
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 32
I-7.2　剛性率・偏心率 ―― Ⅲ－ 33
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 33
I-7.3　断面計算 ―― Ⅲ－ 33
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 33

I-8　保有水平耐力計算 ―― Ⅲ－ 34

I-8.1　計算条件 ―― Ⅲ－ 34
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 34
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 34
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 34
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 35
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 35

§２．許容応力度等計算結果 ―― Ⅲ－ 37

A-1　準備計算結果 ―― Ⅲ－ 37

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ―― Ⅲ－ 37
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 37
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 44
A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 49
A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 49
A-1.2　節点重量 ―― Ⅲ－ 50
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 50
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ―― Ⅲ－ 55

A-1.3 層せん断力 ―― Ⅲ－ 61
A-1.3.1　地震力 ―― Ⅲ－ 61
A-1.4 剛度増大率 ―― Ⅲ－ 68
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 68
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 75

A-2. 応力計算結果 ―― Ⅲ－ 81

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性 ―― Ⅲ－ 81
A-2.2　部材応力図 ―― Ⅲ－ 87
A-2.3 部材応力表 ―― Ⅲ－ 108

A-3. 応力計算結果のまとめ ―― Ⅲ－ 147

A-3.5　壁量 ―― Ⅲ－ 147
A-3.6　剛性率 ―― Ⅲ－ 148
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 148
A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 148
A-3.7　偏心率 ―― Ⅲ－ 149
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 149
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 150

A-4. 断面計算結果 ―― Ⅲ－ 152

A-4.3　ＲＣの断面計算 ―― Ⅲ－ 152
A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 152
A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 225
A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算 ―― Ⅲ－ 296
A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度） ―― Ⅲ－ 325
A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度） ―― Ⅲ－ 325
A-4.8　断面計算結果一覧 ―― Ⅲ－ 326
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 326
A-4.8.2　はり断面計算結果 ―― Ⅲ－ 349
A-4.8.3　柱断面計算結果 ―― Ⅲ－ 356
A-4.8.4　壁・ブレース断面計算結果 ―― Ⅲ－ 358

§３. 保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 362

U-1 長期荷重時応力・層せん断力 ―― Ⅲ－ 362

U-1.3　層せん断力 ―― Ⅲ－ 362
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 362
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 362

U-3　Ｄs算定時計算結果 ―― Ⅲ－ 364

U-3.1　荷重－変位（Ｄs算定時） ―― Ⅲ－ 364
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ｄs算定時） ―― Ⅲ－ 364
U-3.2　終局時部材応力（Ｄs算定時） ―― Ⅲ－ 366
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ｄs算定時） ―― Ⅲ－ 366
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ｄs算定時） ―― Ⅲ－ 387
U-3.3　部材の終局強度（Ｄs算定時） ―― Ⅲ－ 408

U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時）　Ⅲ－ 408
U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）　Ⅲ－ 423
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）　Ⅲ－ 438
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）　Ⅲ－ 438

U-4　保有水平耐力計算結果　Ⅲ－ 459

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）　Ⅲ－ 459
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）　Ⅲ－ 459
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）　Ⅲ－ 461
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）　Ⅲ－ 461
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）　Ⅲ－ 482
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）　Ⅲ－ 503
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）　Ⅲ－ 503

U-5　必要保有水平力と判定　Ⅲ－ 523

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク　Ⅲ－ 523
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）　Ⅲ－ 523
U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）　Ⅲ－ 575
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認　Ⅲ－ 577
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 577
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 577
U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 602
U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 624
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）　Ⅲ－ 631
U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力　Ⅲ－ 631
U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ　Ⅲ－ 631
U-5.5　水平せん断力係数　Ⅲ－ 642
U-5.6　構造特性係数　Ⅲ－ 663
U-5.7　必要保有水平耐力　Ⅲ－ 667
U-5.8　保有水平耐力判定　Ⅲ－ 668
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ　Ⅲ－ 668
U-5.8.2　保有水平耐力判定表　Ⅲ－ 679
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由　Ⅲ－ 680
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位　Ⅲ－ 680
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果　Ⅲ－ 683
U-5.9　冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別　Ⅲ－ 683
U-5.10　崩壊形の判別　Ⅲ－ 683
U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力　Ⅲ－ 683
U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）　Ⅲ－ 684
U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）　Ⅲ－ 693
U-5.12　ＳＲＣ柱はり接合部せん断耐力　Ⅲ－ 694
U-5.13　必要せん断補強筋比　Ⅲ－ 694
U-5.14　鉄骨柱脚部分の検討　Ⅲ－ 694

****** メッセージ一覧 ****　Ⅲ－ 695**

プリチェックメッセージ一覧　Ⅲ－ 695
準備計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 695
応力計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 695
断面計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 695
保有耐力計算メッセージ一覧　Ⅲ－ 695

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―――――――――――――――――――――――――――――――Ⅲ－ 696

計算・設計に関する情報

工事名称	NO.59 rc15-8-10
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑　保有水平耐力計算
- ☐　許容応力度等計算
- ☐　令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.8 データベース番号:6.5.0.8
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄筋コンクリート造	
階数	地下　0階　地上　15階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	42.550 m		建物高さ	43.150 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造 主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m		
構造 塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない		
構造 骨組形式	X方向 :		Y方向 :		
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	3 スパン
階　数	地　上	15 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		43.150 m
軒の高さ		42.550 m
地面から地上１階床までの高さ		25.0 cm
パラペットの高さ		60.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-200.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
15F	280.0	282.5
14F	280.0	280.0
13F	280.0	280.0
12F	280.0	280.0
11F	280.0	282.5
10F	280.0	280.0
9F	280.0	282.5
8F	280.0	280.0
7F	280.0	280.0
6F	280.0	280.0
5F	280.0	280.0
4F	280.0	280.0
3F	280.0	280.0
2F	280.0	280.0
1F	310.0	332.5

層名	標準はりせい (cm)
16F	55.0
15F	60.0
14F	60.0
13F	60.0
12F	60.0
11F	65.0
10F	65.0
9F	70.0
8F	70.0
7F	70.0
6F	70.0
5F	70.0
4F	70.0
3F	70.0
2F	70.0
1F	115.0

層名	標準レベル (cm)
16F	-3.0
15F	-3.0
14F	-3.0
13F	-3.0
12F	-3.0
11F	-3.0
10F	-3.0
9F	-3.0
8F	-3.0
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	800.0	800.0	0.0	Y1	150.0	150.0	0.0
X2	800.0	800.0	0.0	Y2	1000.0	1000.0	0.0
X3	800.0	800.0	0.0	Y3	180.0	180.0	0.0
X4	800.0	800.0	0.0	Y4			0.0
X5	800.0	800.0	0.0				

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
X6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要

構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	16F

I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

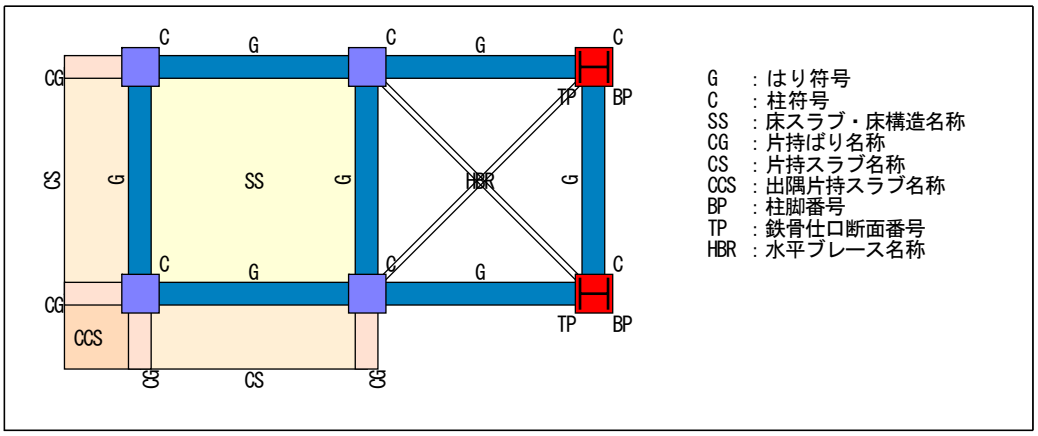

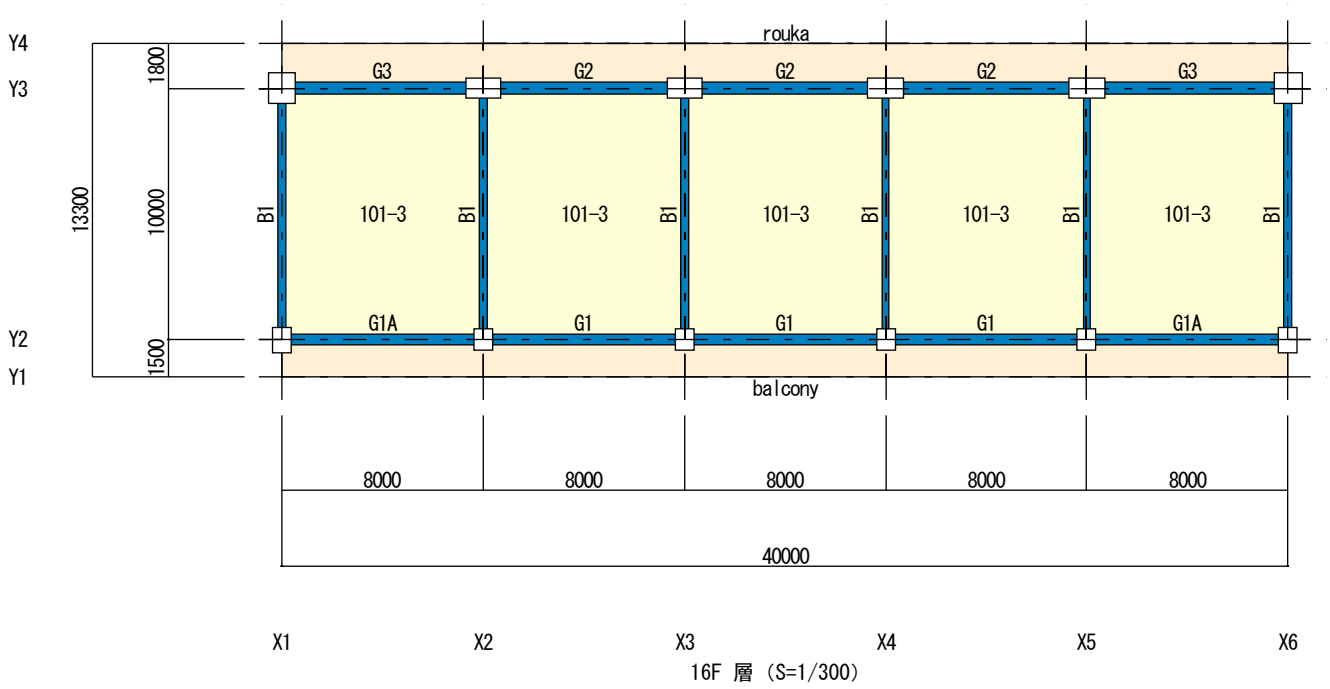

16F 層 (S=1/300)

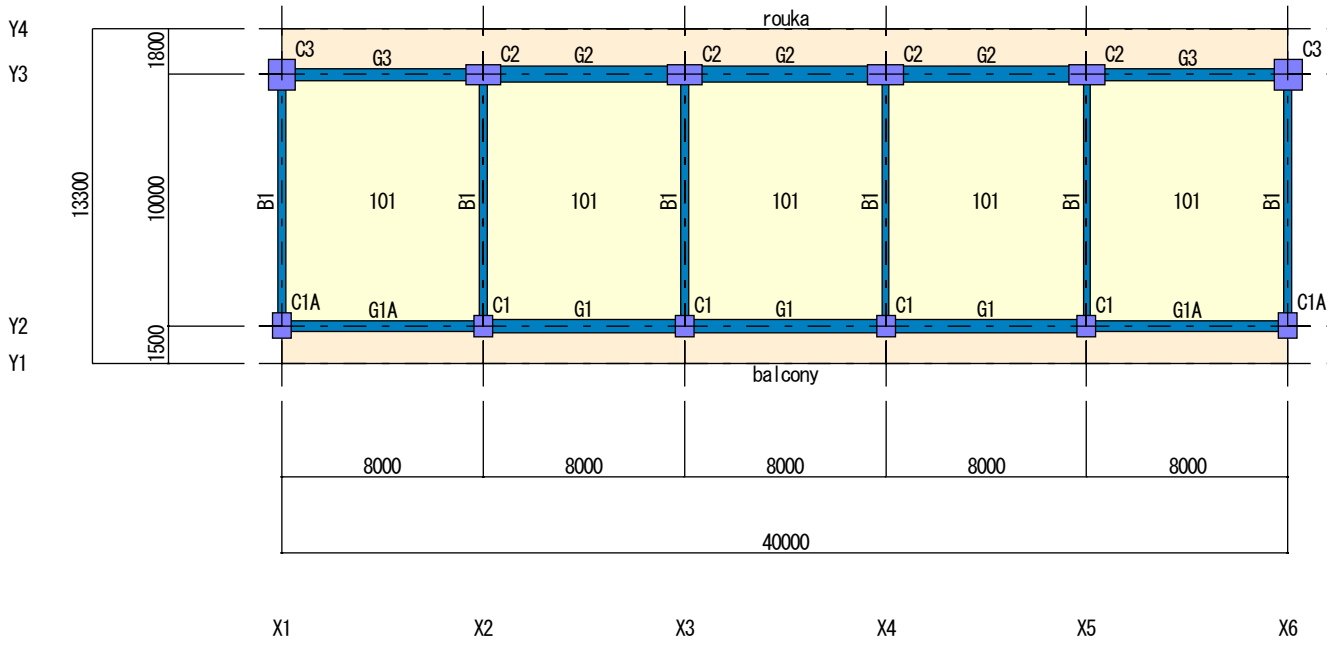

15F 層 (S=1/300)

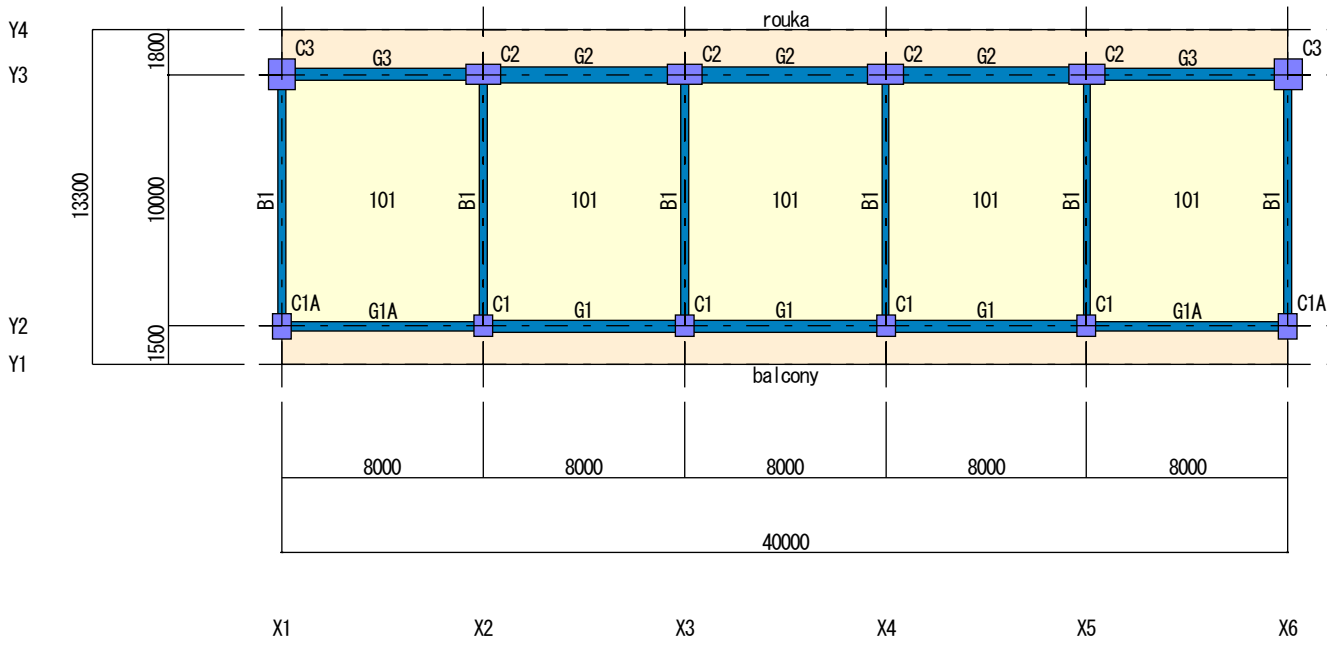

14F 層 (S=1/300)

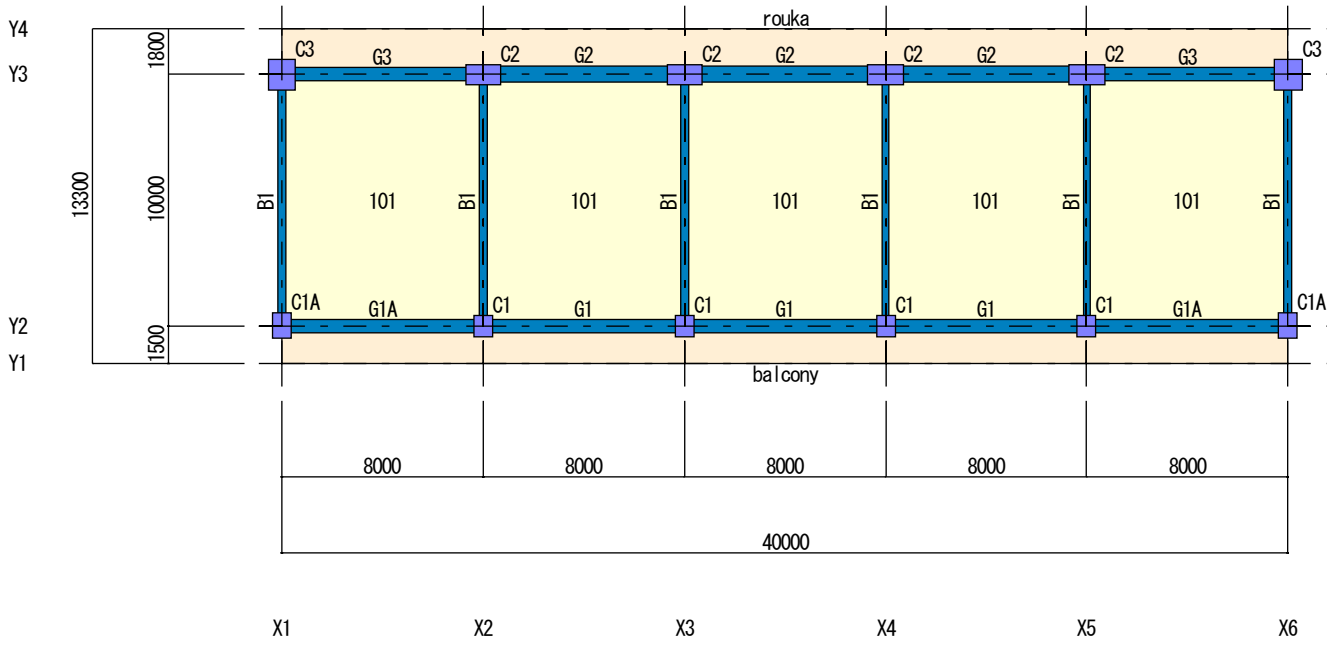

13F 層 (S=1/300)

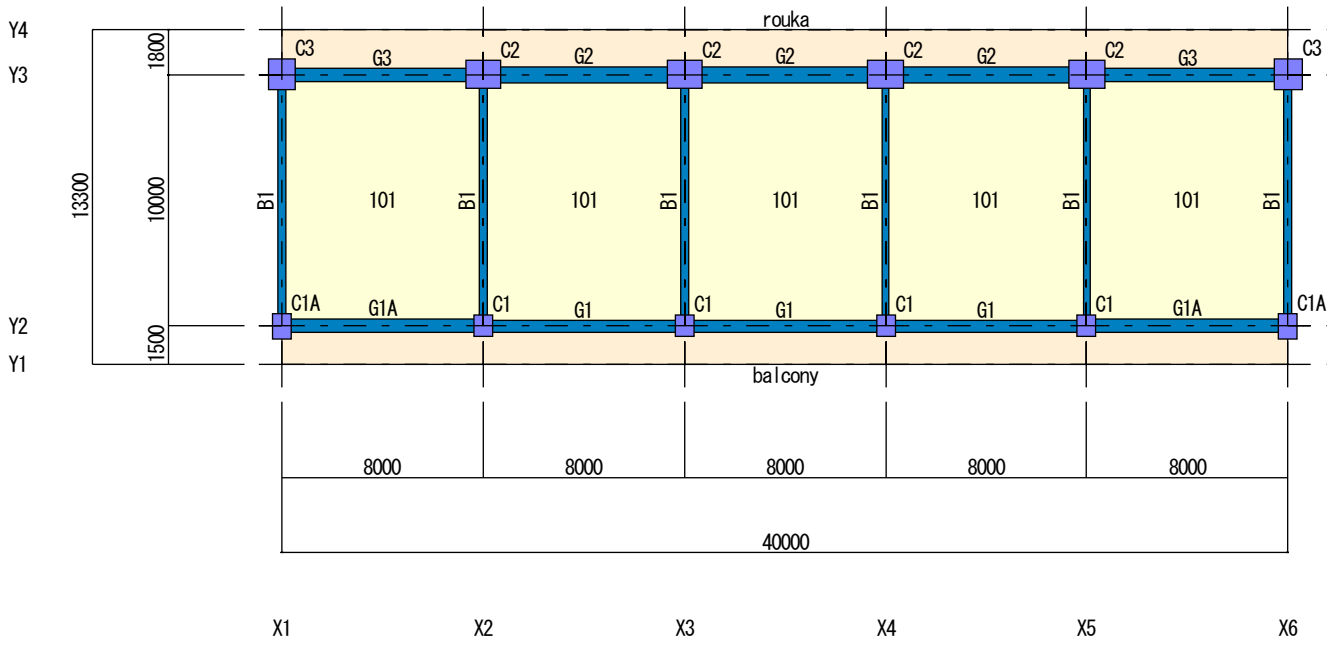

12F 層 (S=1/300)

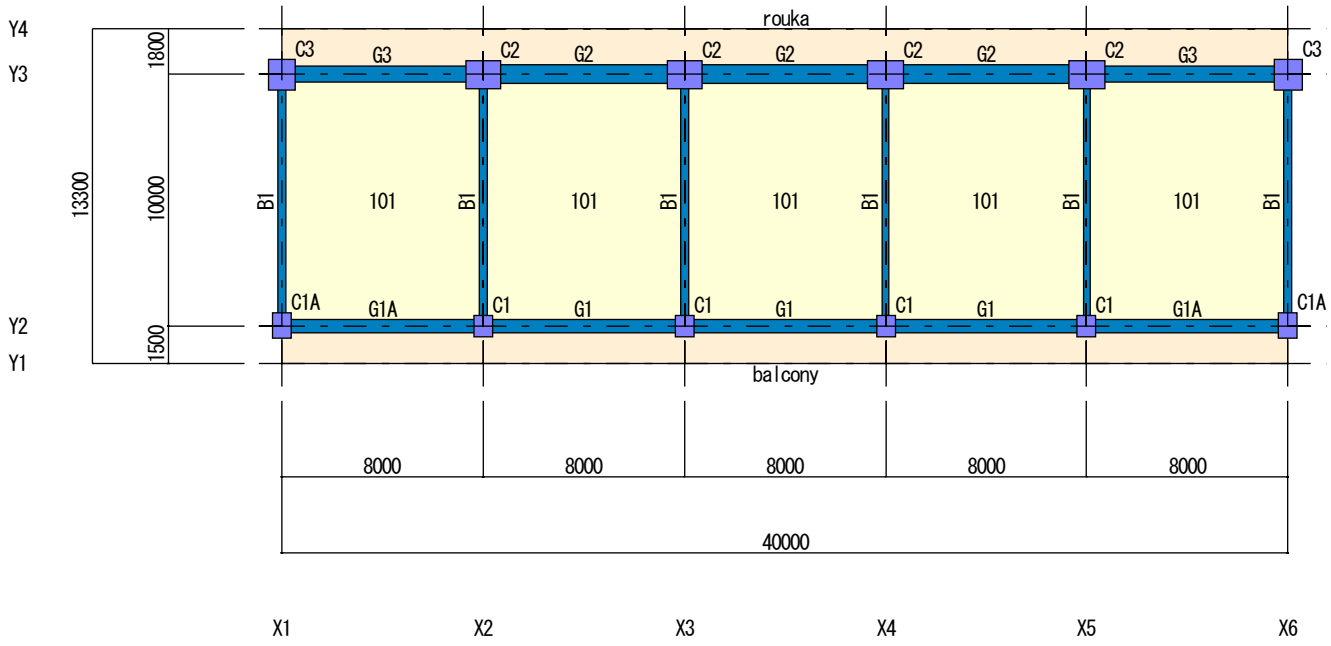

11F 層 (S=1/300)

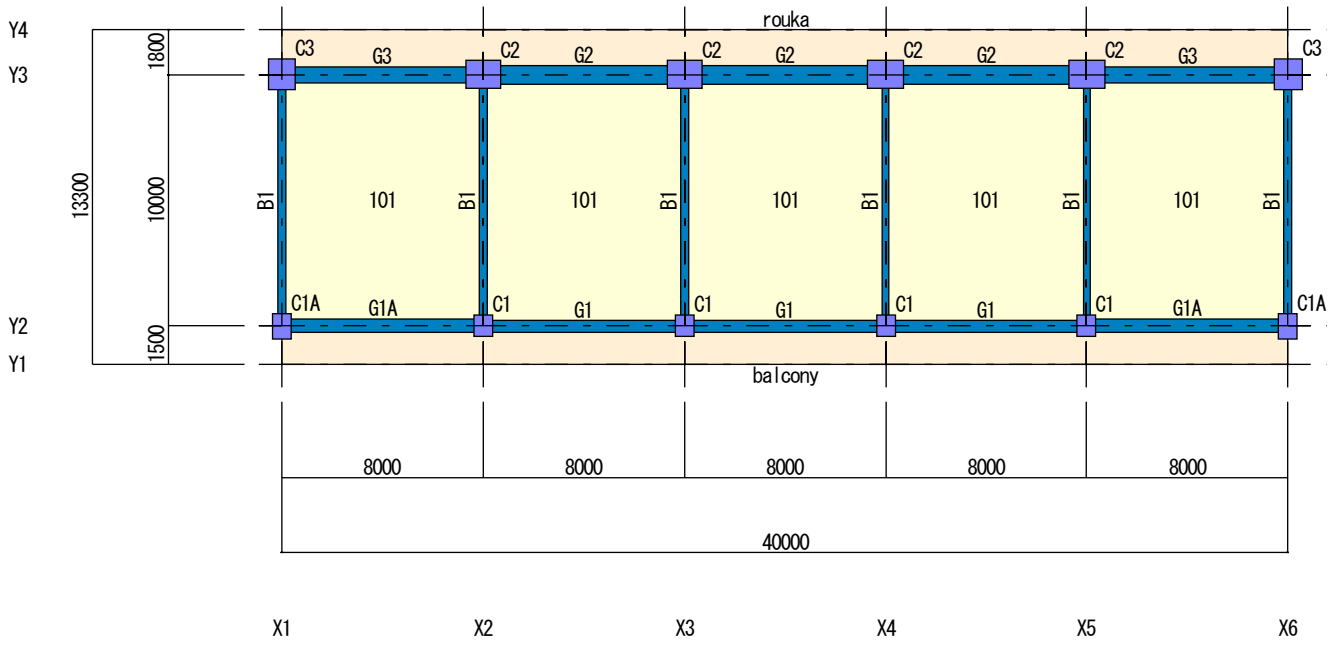

10F 層 (S=1/300)

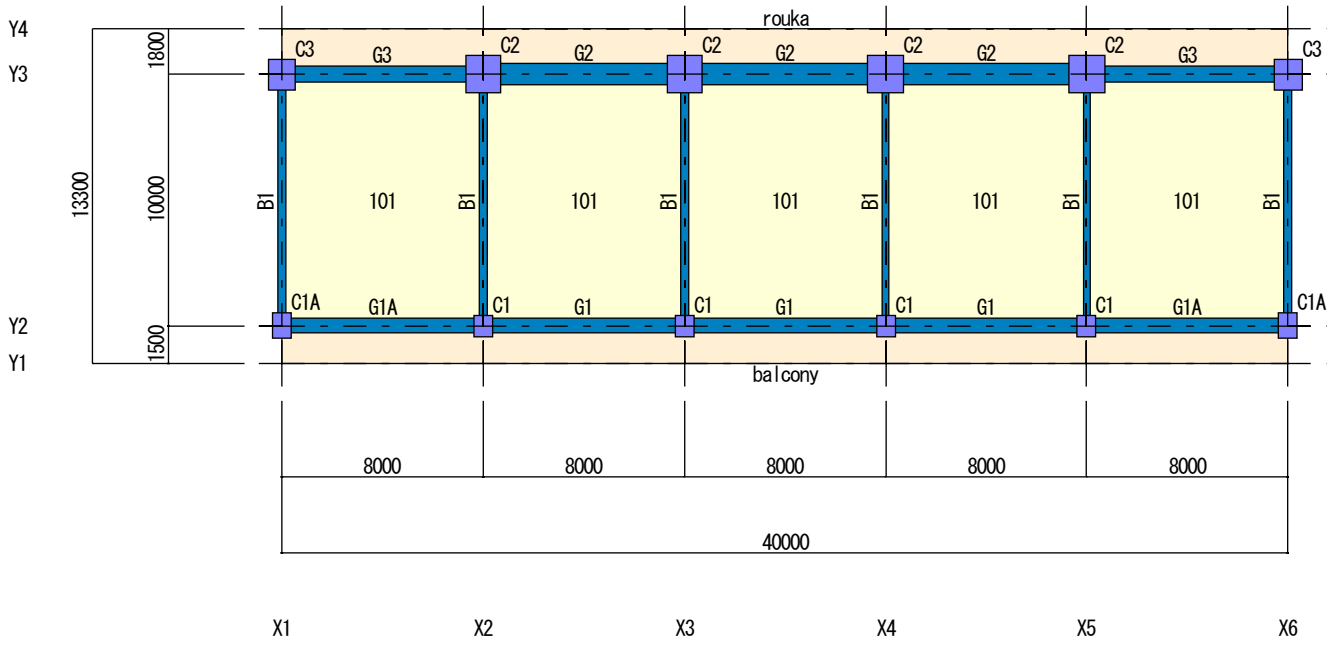

9F 層 (S=1/300)

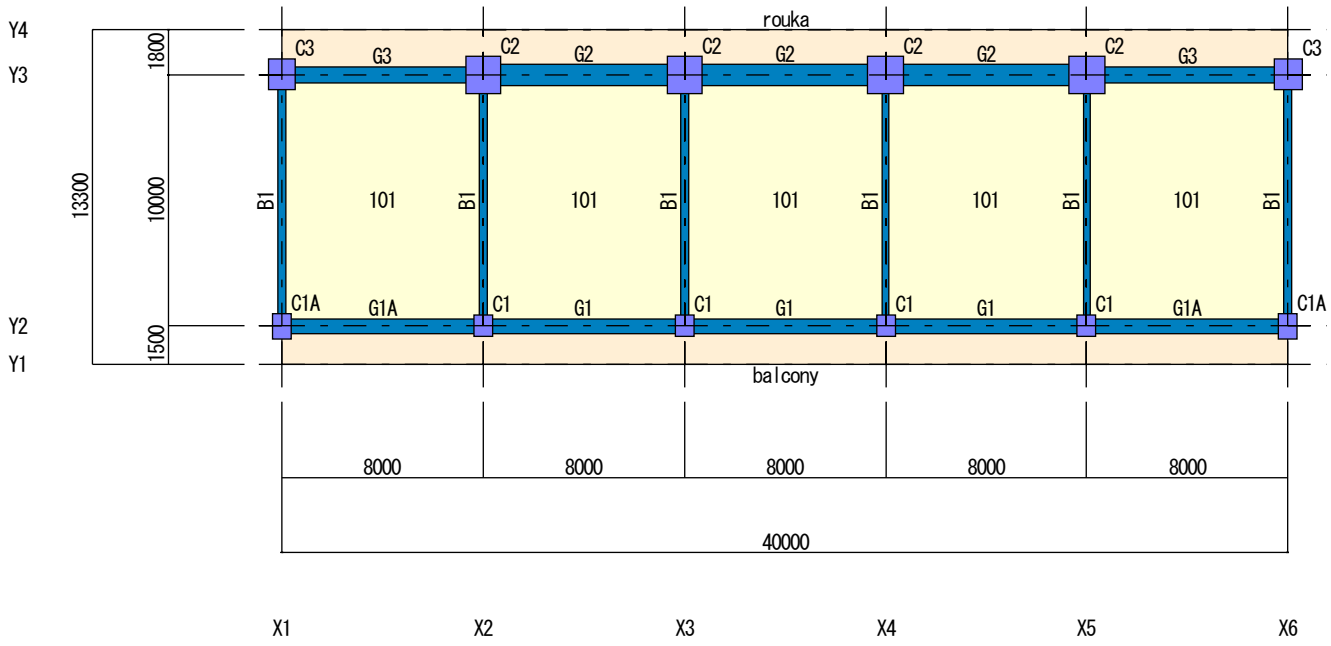

8F 層 (S=1/300)

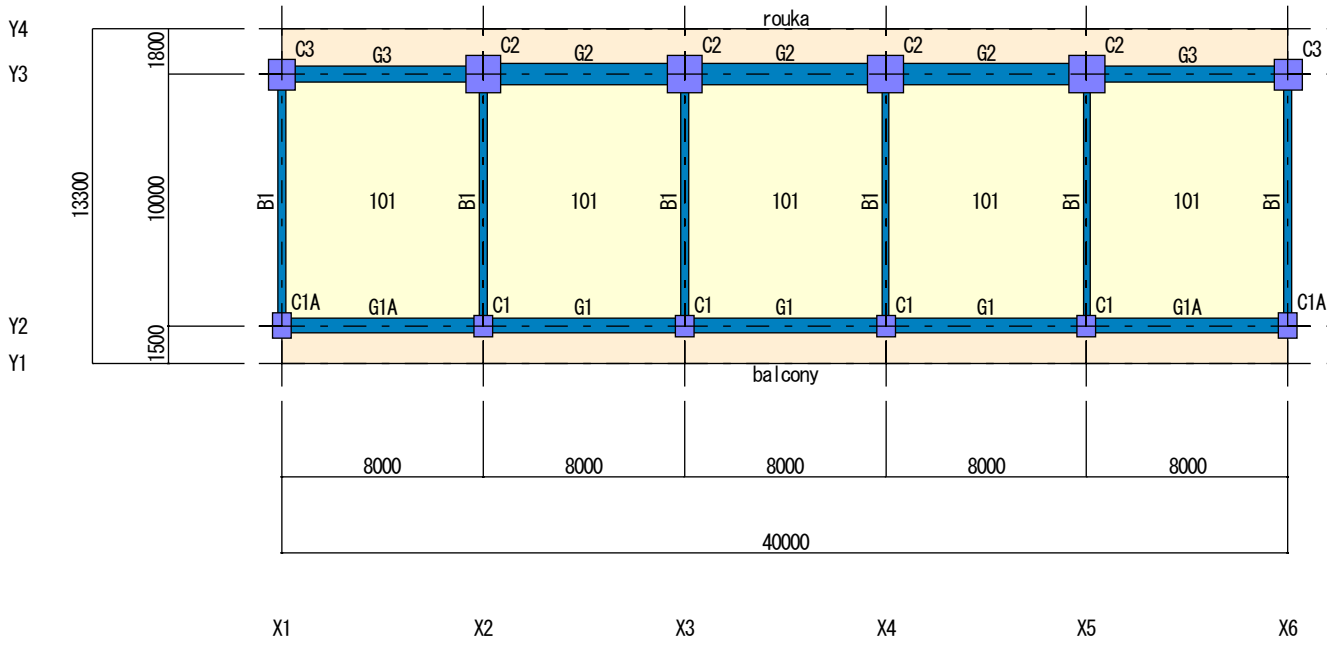

7F 層 (S=1/300)

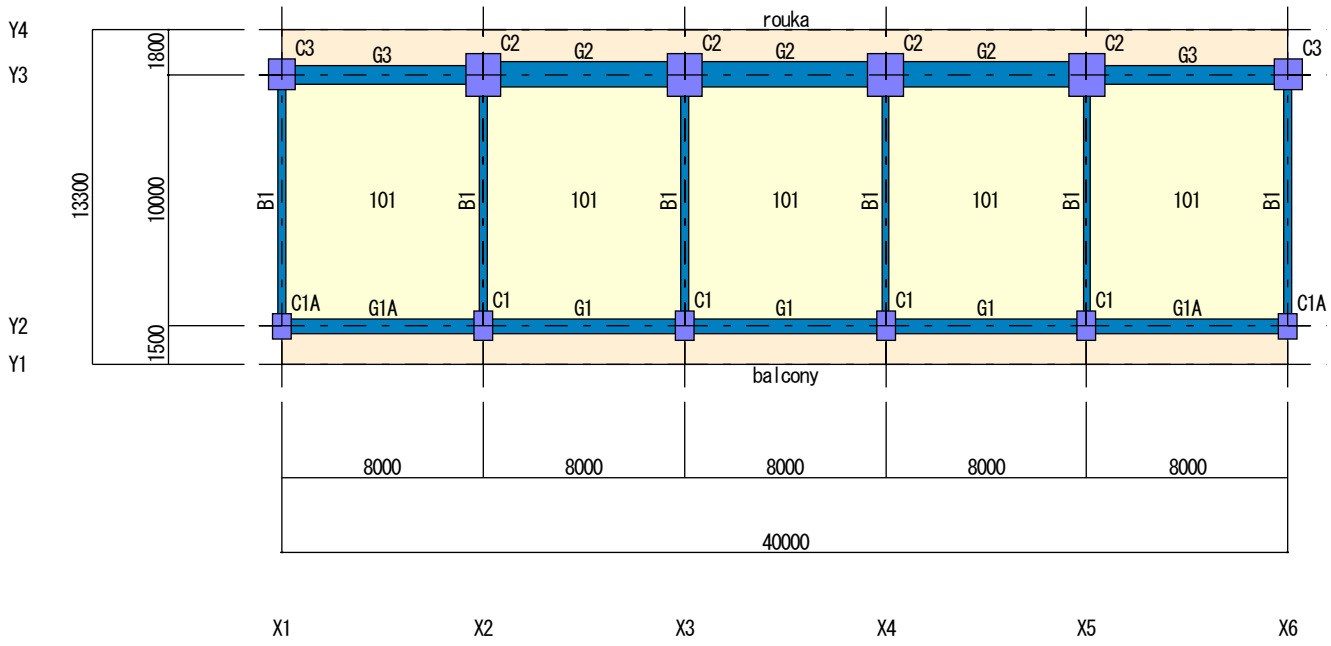

6F 層 (S=1/300)

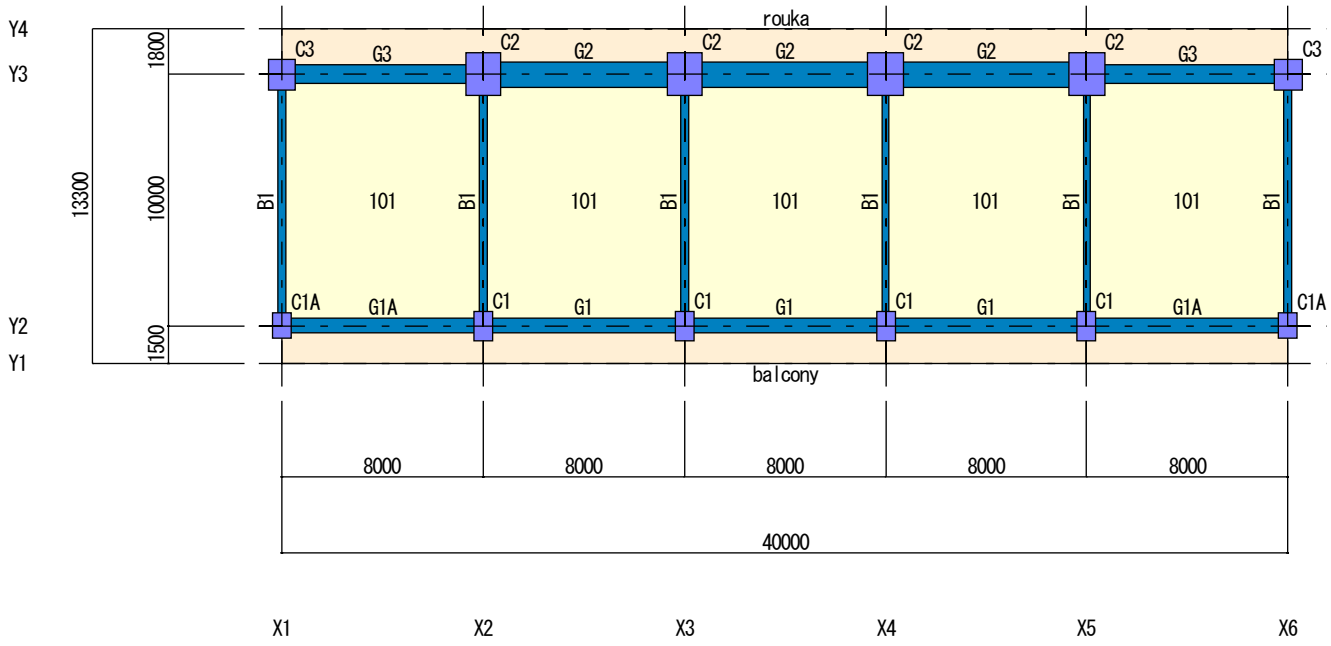

5F 層 (S=1/300)

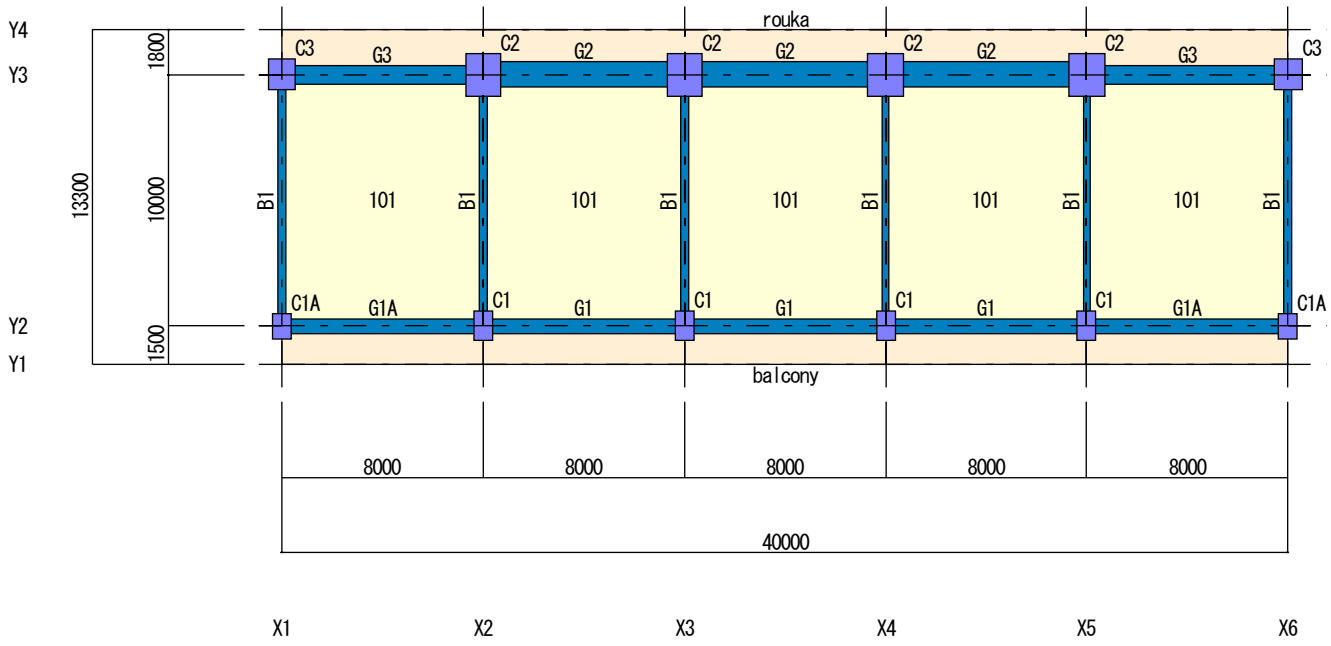

4F 層 (S=1/300)

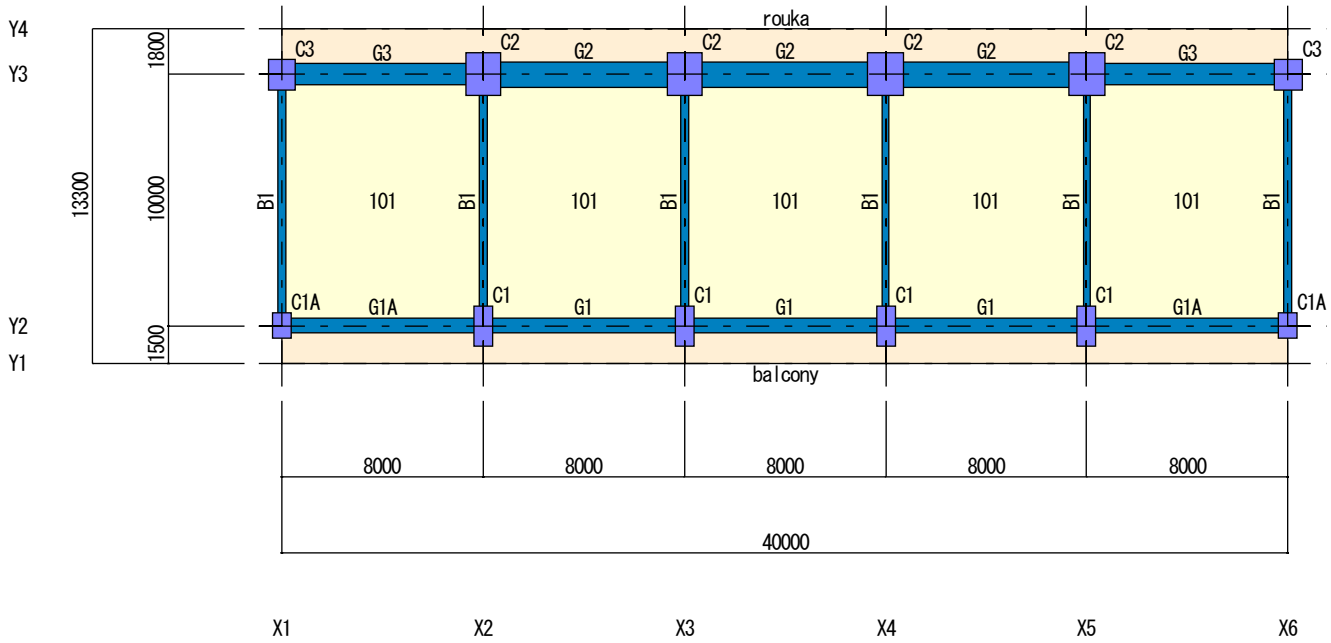

3F 層 (S=1/300)

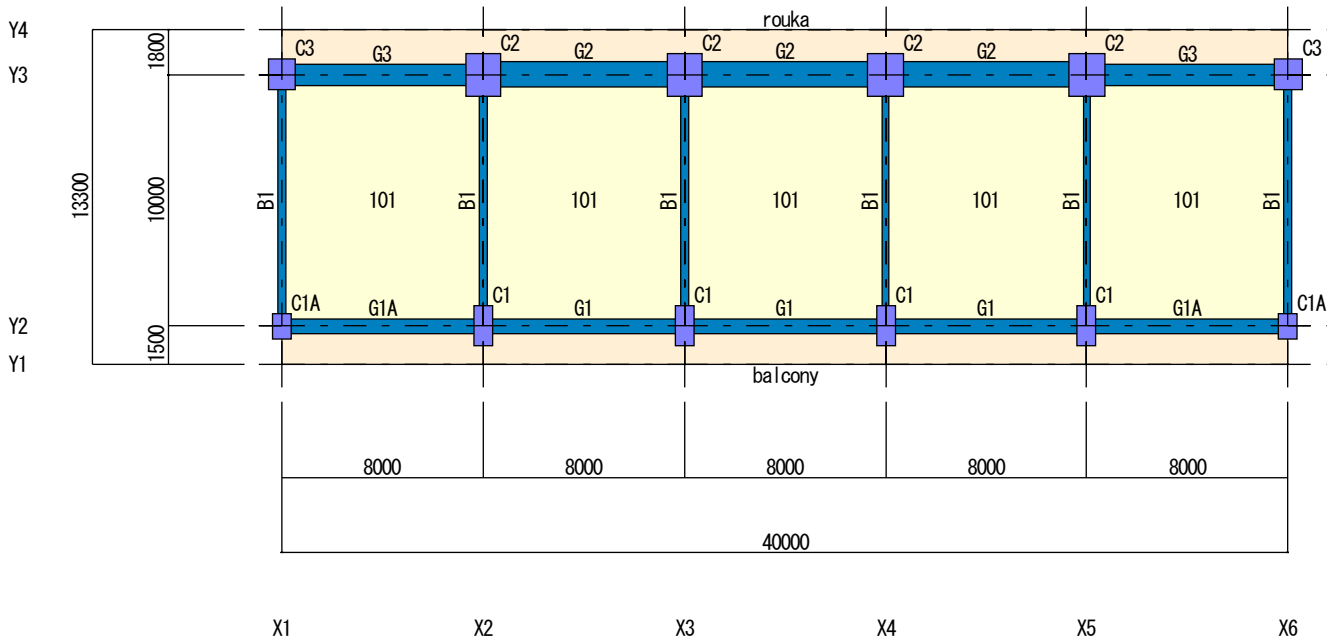

2F 層 (S=1/300)

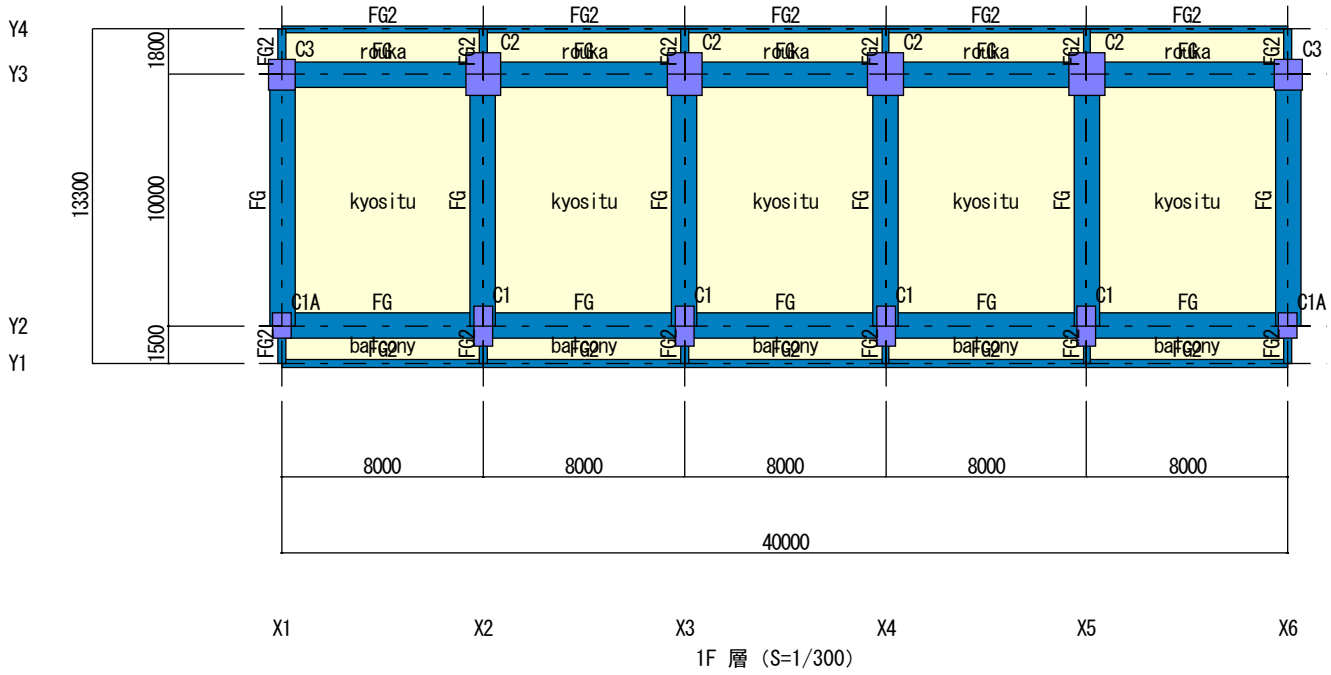

1F 層 (S=1/300)

I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置

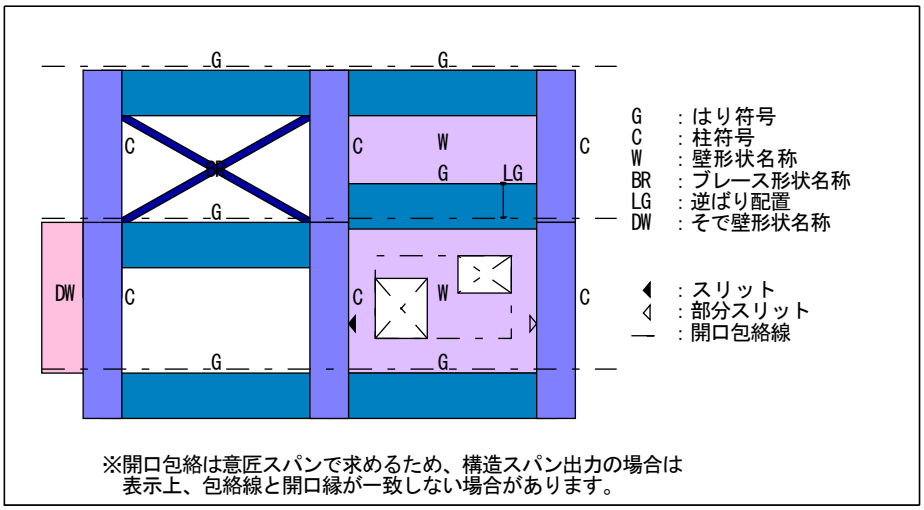

※開口包絡は意匠スパンで求めるため、構造スパン出力の場合は
表示上、包絡線と開口縁が一致しない場合があります。

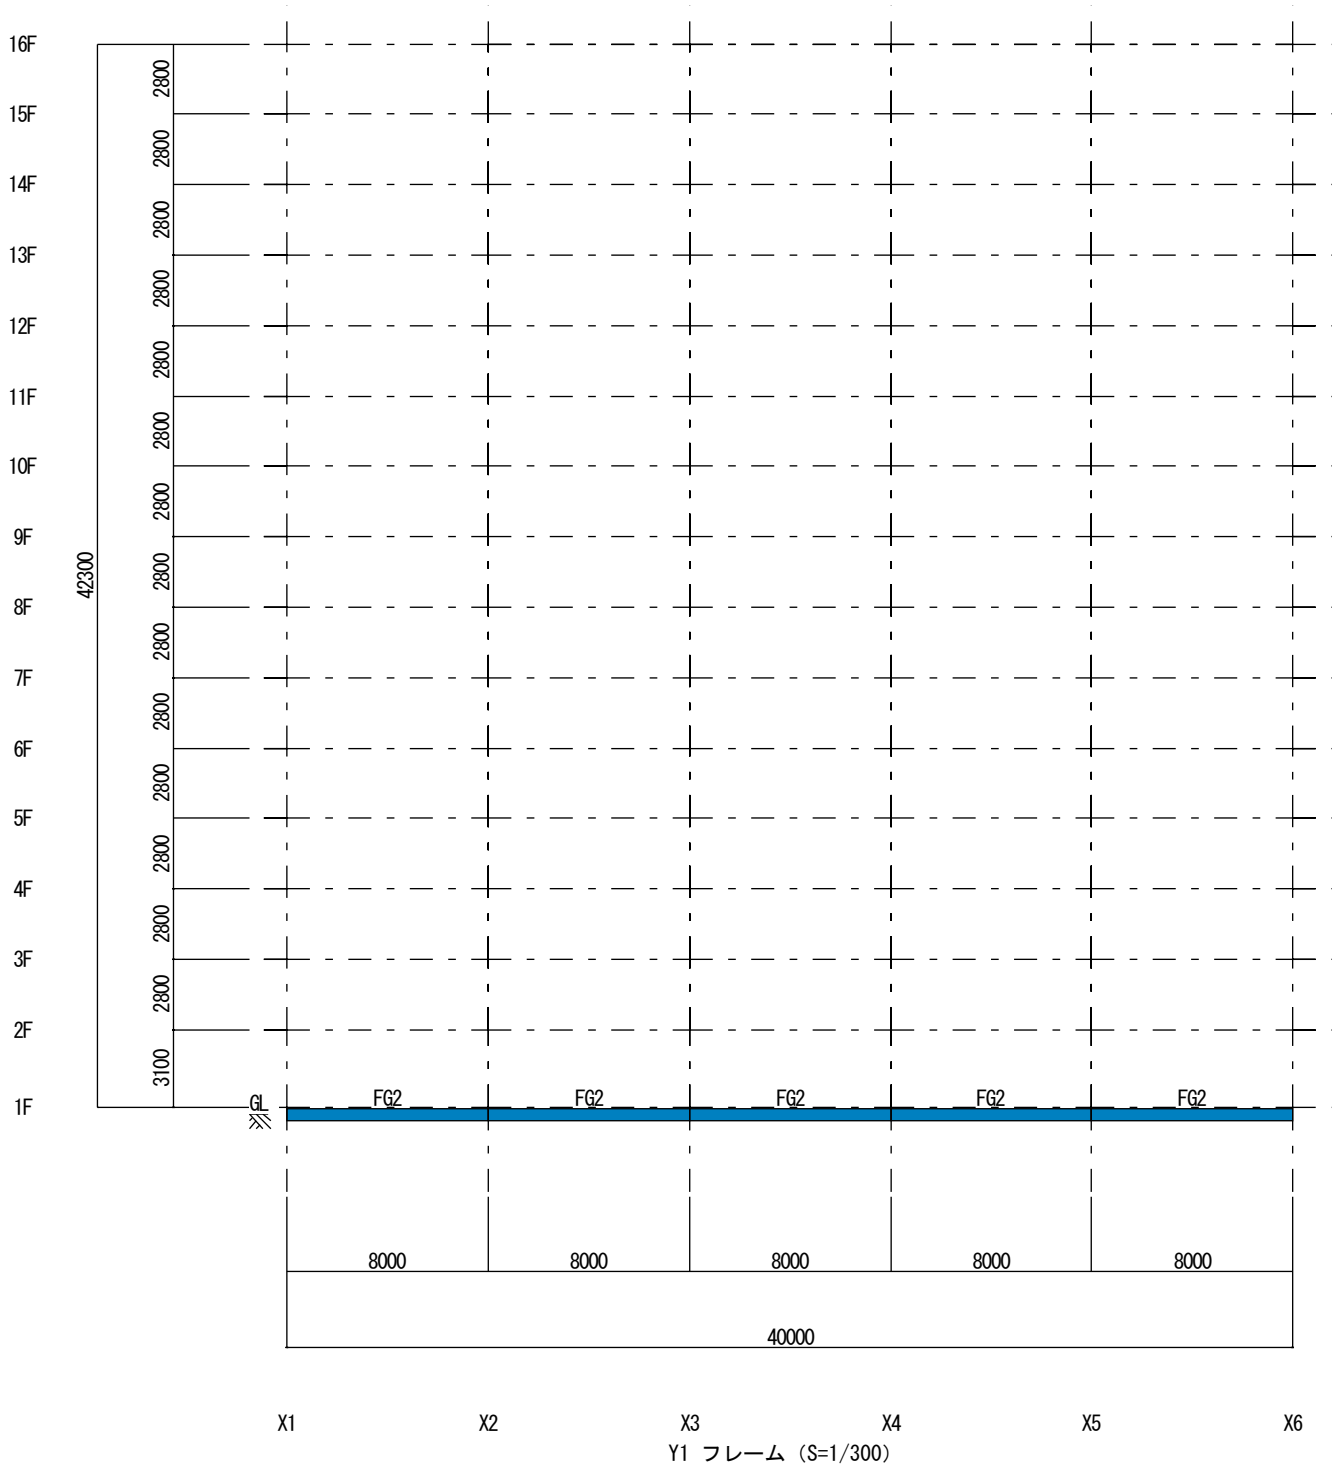

Y1 フレーム (S=1/300)

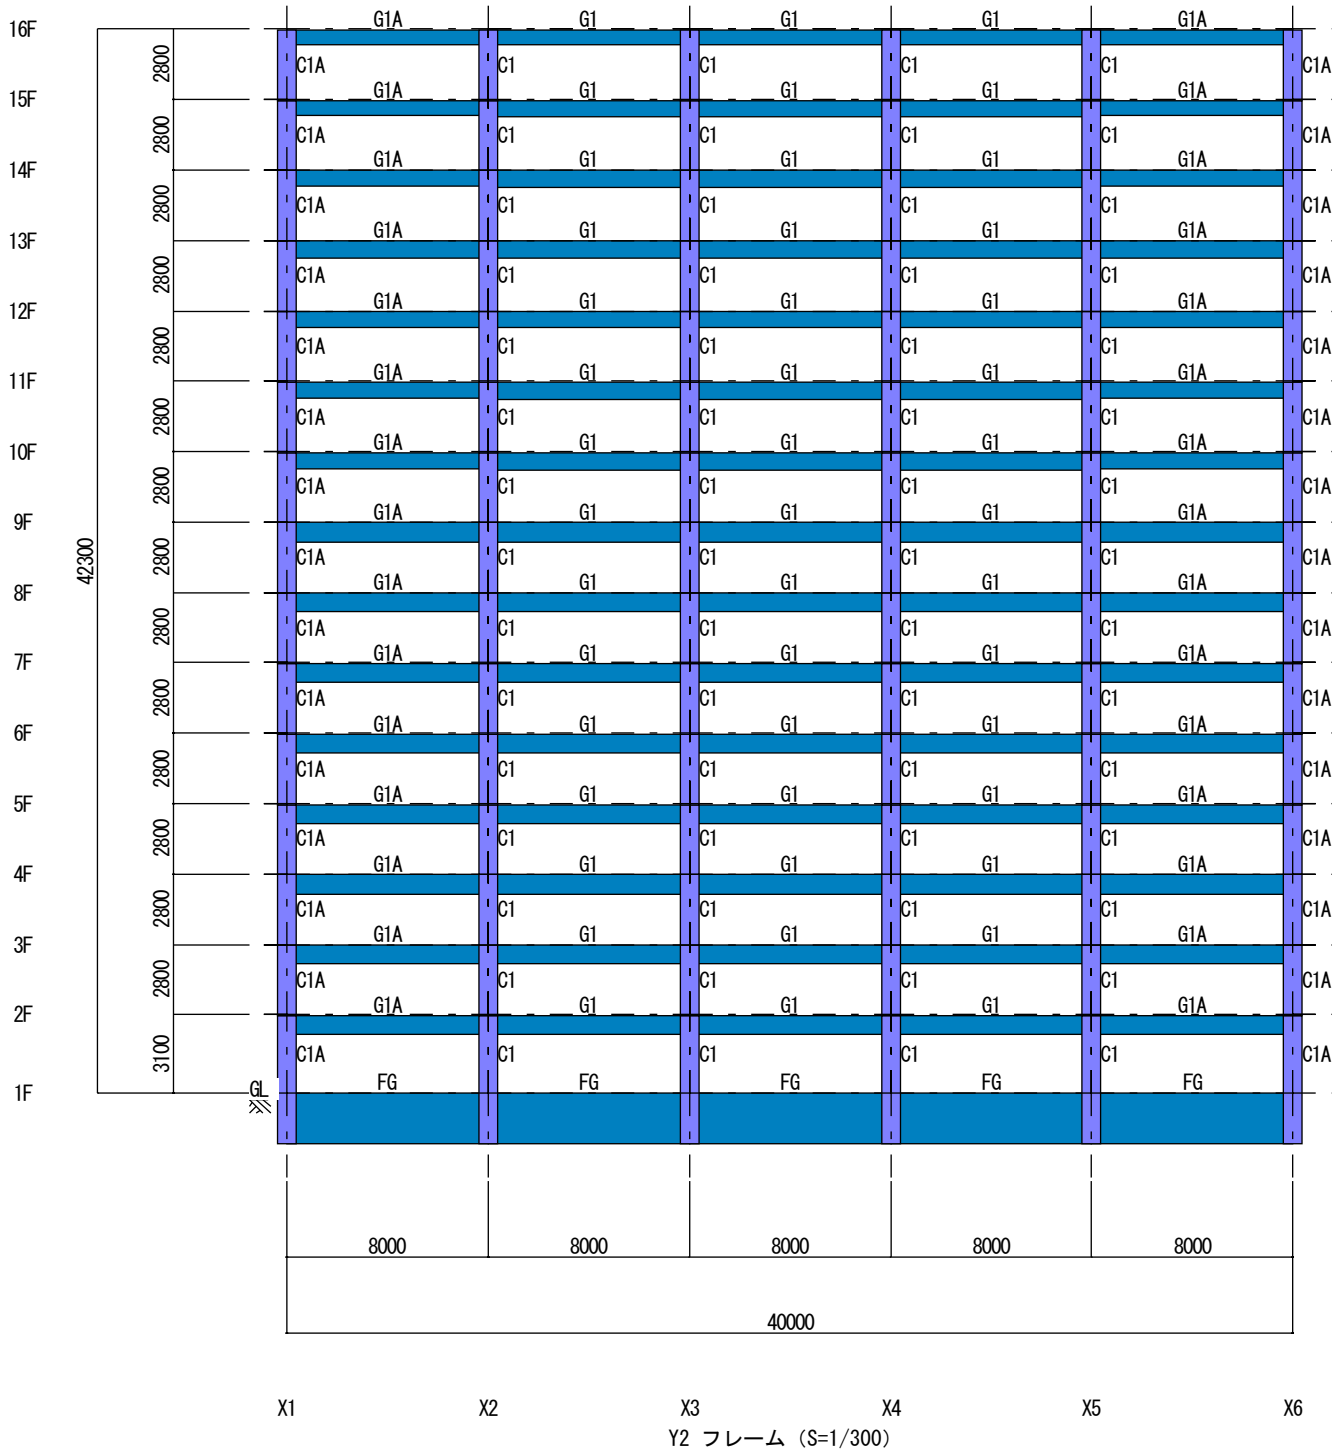

Y2 フレーム（S=1/300）

Y3 フレーム（S=1/300）

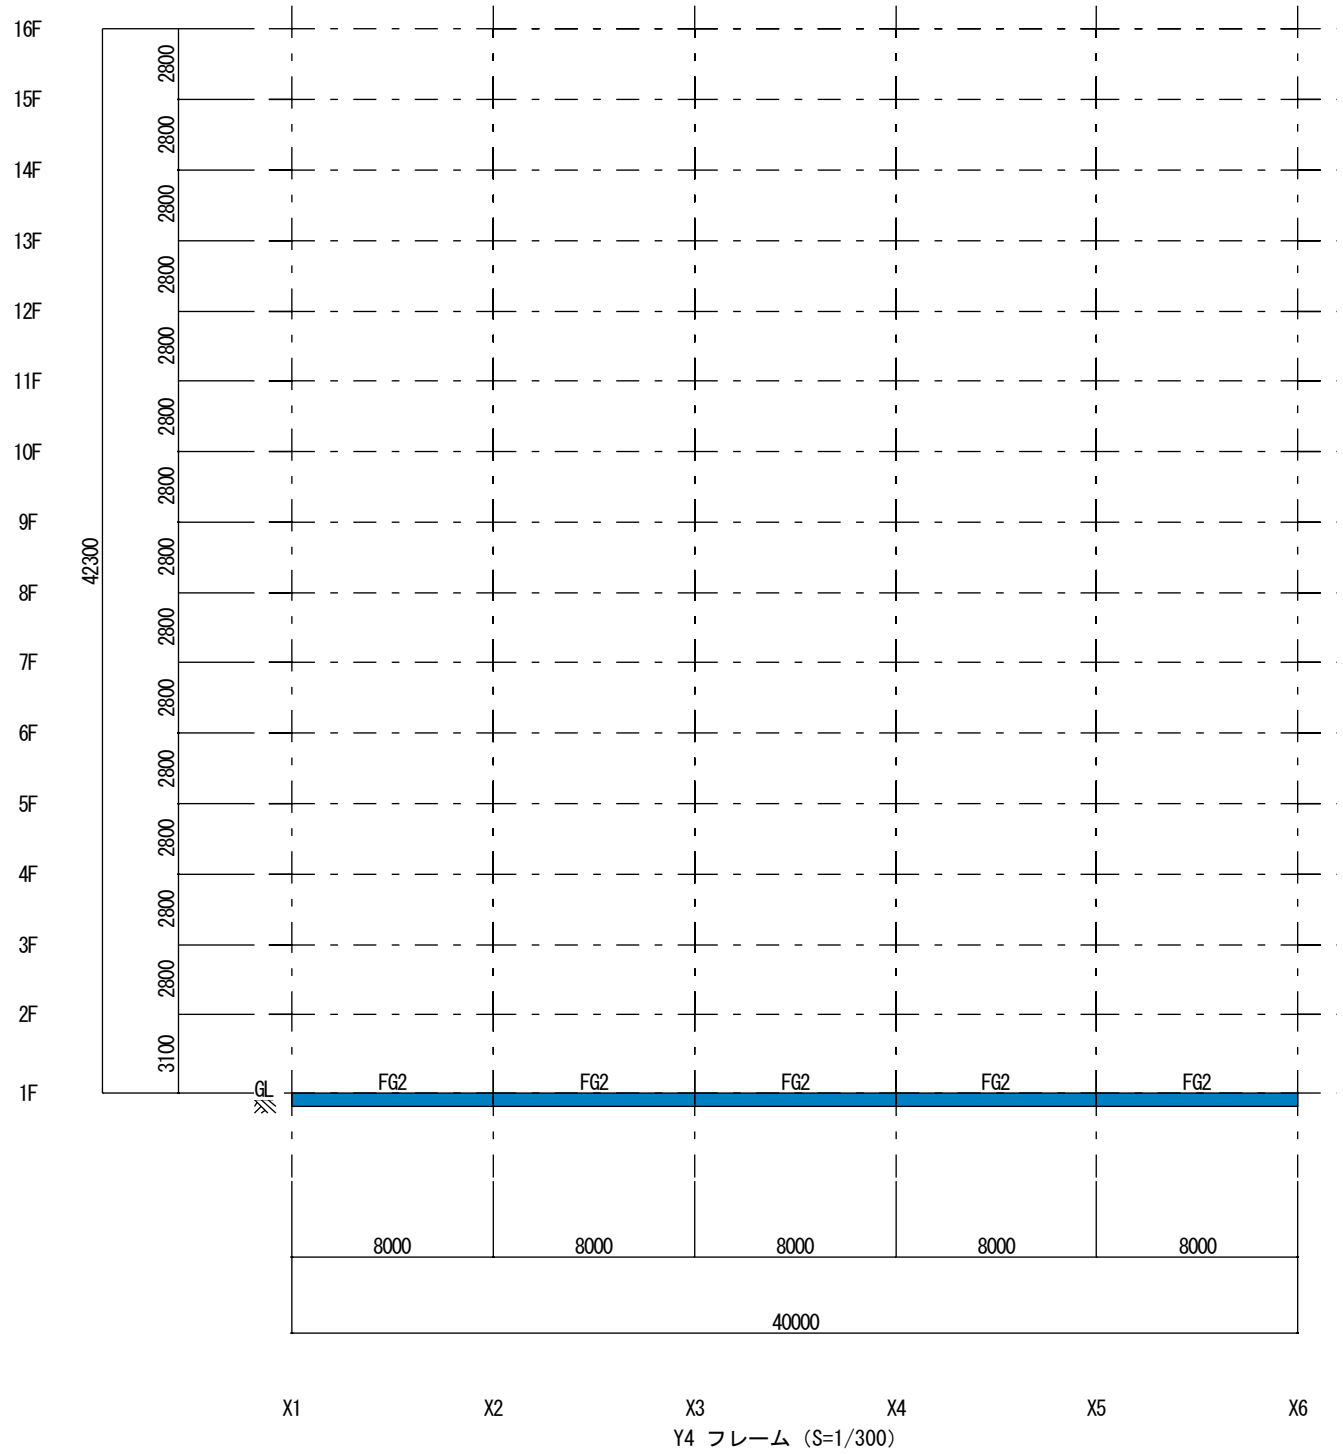

Y4 フレーム (S=1/300)

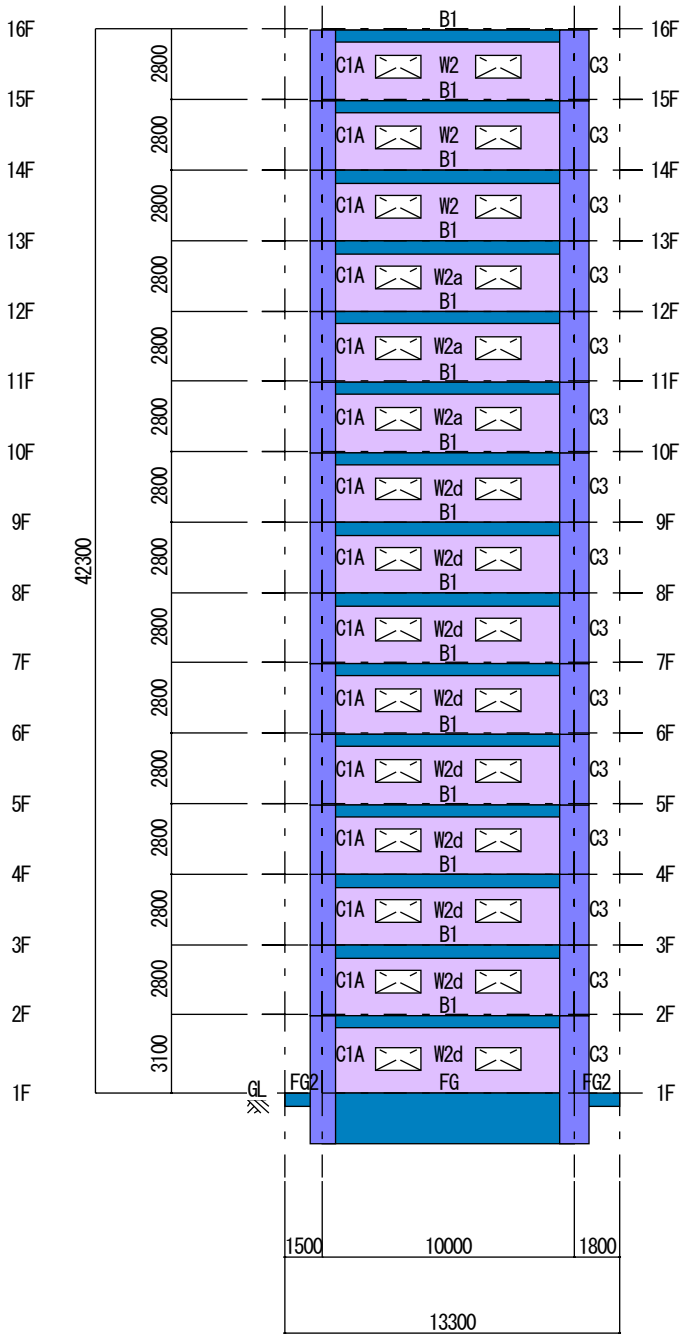

X1 フレーム (S=1/300)

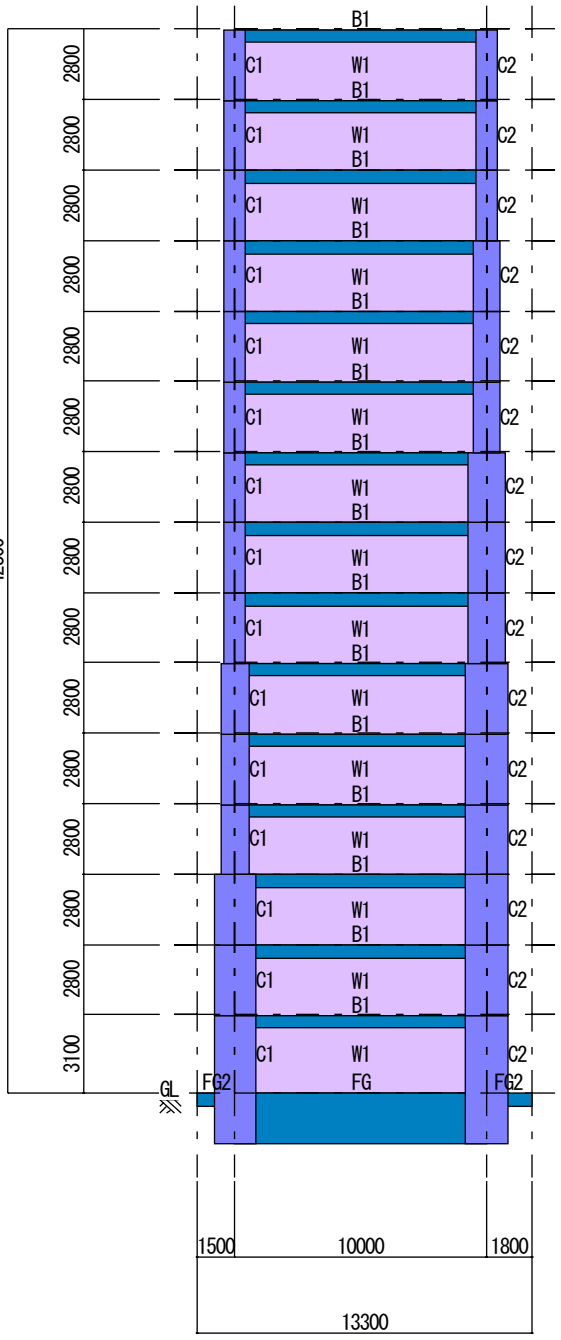

X2 フレーム (S=1/300)

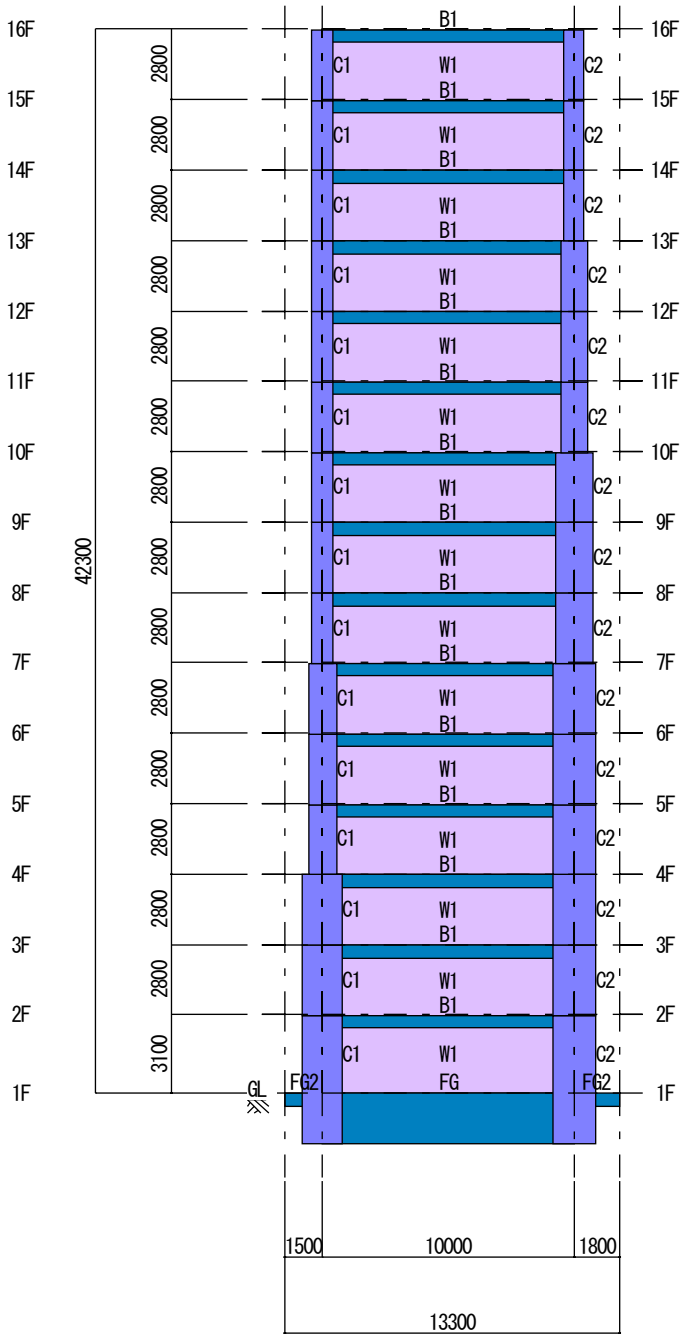

X3 フレーム (S=1/300)

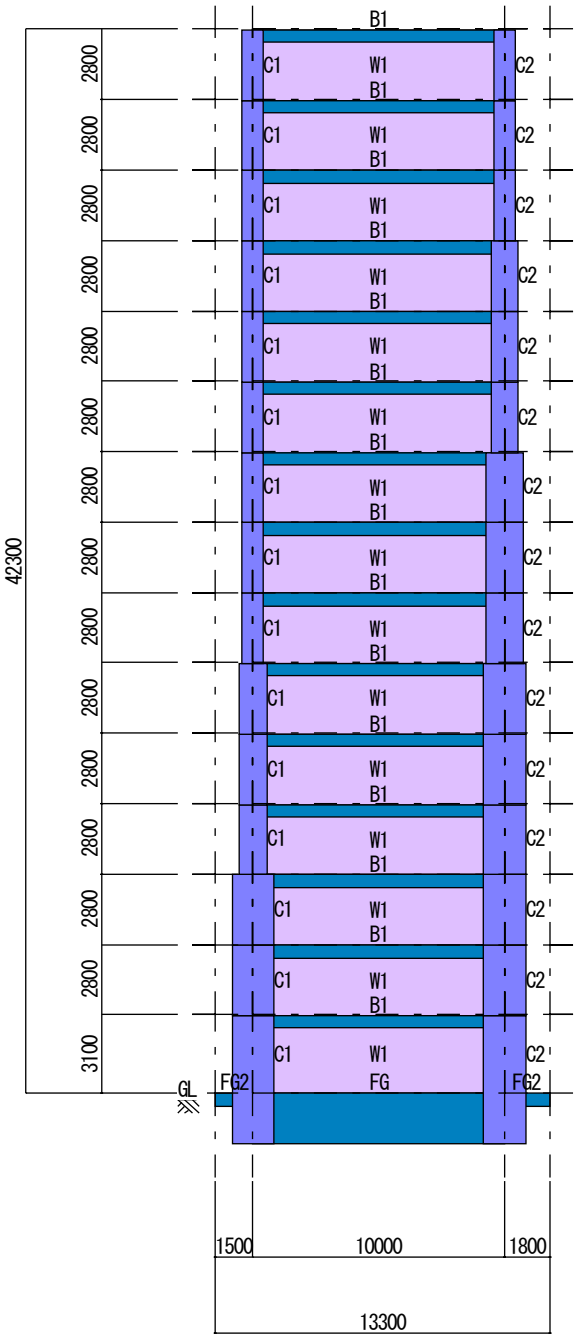

X4 フレーム (S=1/300)

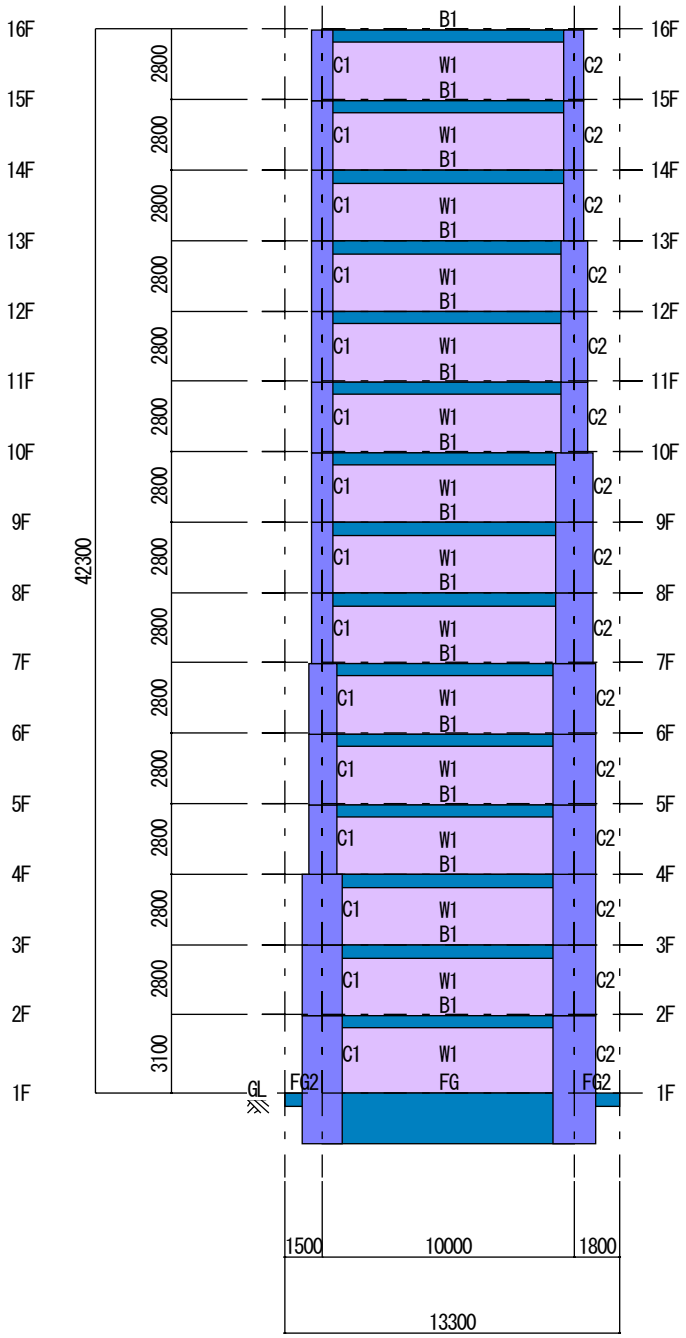

X5 フレーム (S=1/300)

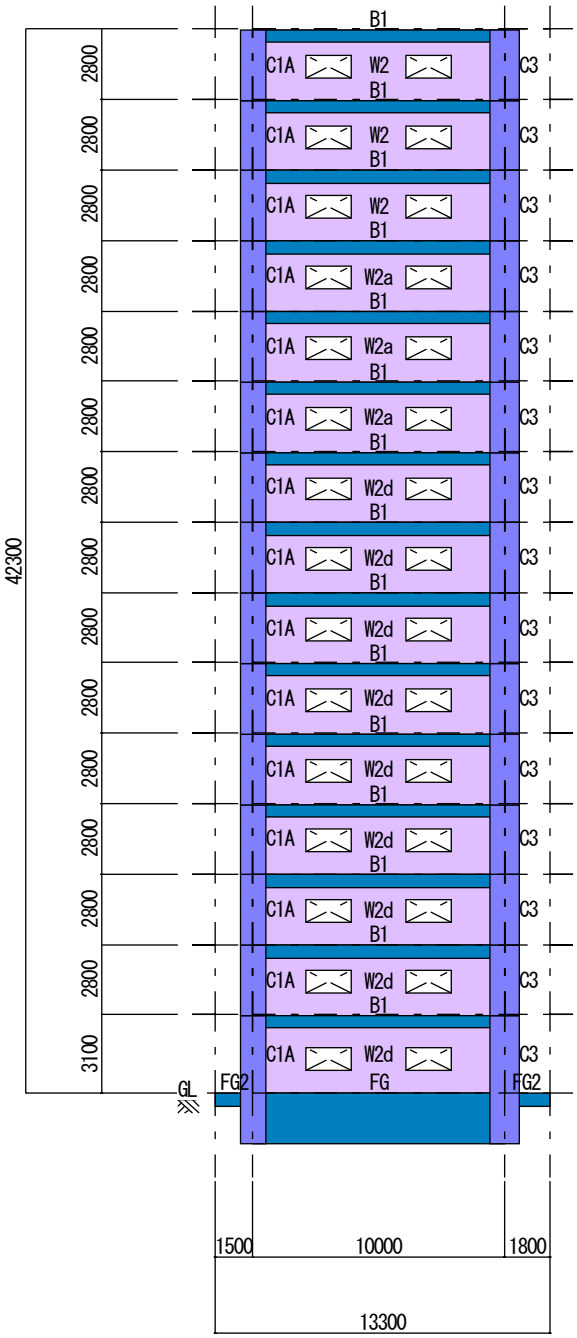

X6 フレーム (S=1/300)

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG		FG2		G1	
層		1F		1F		2F - 6F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面		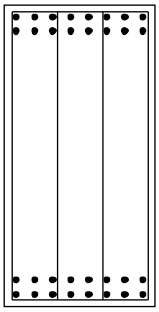	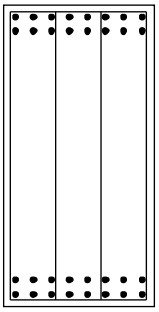				
b x D (cm)		100 x 200	100 x 200	30 x 50	30 x 50	60 x 75	60 x 75
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	8-D38	8-D38	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32
	2段筋	8-D38	8-D38	—	—	2-D32	—
下端筋	2段筋	8-D38	8-D38	—	—	2-D32	—
	1段筋	8-D38	8-D38	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32
あばら筋 (mm)		4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	4-D10@100	4-D10@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G1		G1		G1		G1	
層		7F - 9F		10F - 11F		12F - 13F		14F - 15F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面									
b x D (cm)		60 x 75	60 x 75	50 x 70	50 x 70	50 x 65	50 x 65	50 x 65	50 x 65
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D32	5-D32	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25
	2段筋	2-D32	—	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—
	1段筋	5-D32	5-D32	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25
あばら筋 (mm)		4-D10@100	4-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—	—

符 号		G1		G1A		G1A		G1A	
層		16F		2F - 6F		7F - 9F		10F - 11F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面									
b x D (cm)		40 x 60	40 x 60	60 x 75	60 x 75	60 x 75	60 x 75	55 x 65	55 x 65
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25
	2段筋	—	—	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—
下端筋	2段筋	—	—	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—
	1段筋	4-D25	4-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25
あばら筋 (mm)		2-D10@100	2-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—	—

符 号		G1A		G1A		G1A	
層		12F - 13F		14F - 15F		16F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		55 x 65	55 x 65	40 x 60	40 x 60	40 x 60	40 x 60
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	2-D25	2-D25
	2段筋	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—
下端筋	2段筋	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—
	1段筋	5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	2-D25	2-D25
あばら筋 (mm)		2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G2		G2	
層		2F - 3F		4F - 6F	
位 置		両端	中央	両端	中央
断 面					
b x D (cm)		100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—
上端筋	1段筋	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
	2段筋	2-D38	—	2-D38	—
下端筋	2段筋	2-D38	—	2-D38	—
	1段筋	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
あばら筋 (mm)		9-D13@100	9-D13@100	9-D13@100	9-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—

符 号		G2		G2		G2	
層		7F - 9F		10F - 11F		12F - 13F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		85 x 85	85 x 85	75 x 75	75 x 75	65 x 75	65 x 75
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	9-D35	9-D35	7-D35	7-D35	7-D32	7-D32
	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32	—
	1段筋	9-D35	9-D35	7-D35	7-D35	7-D32	7-D32
あばら筋 (mm)		8-D13@100	8-D13@100	7-D13@100	7-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G2		G2		G3	
層		14F - 15F		16F		2F - 3F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		65 x 75	65 x 75	50 x 60	50 x 60	85 x 85	85 x 85
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	6-D35	6-D35
	2段筋	2-D32	—	2-D29	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	2-D29	—	2-D35	—
	1段筋	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)		6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	8-D13@100	8-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G3		G3		G3	
層		4F - 6F		7F - 9F		10F - 11F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		75 x 75	75 x 75	65 x 75	65 x 75	65 x 75	65 x 75
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	7-D32	7-D32
	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D35	—	2-D32	—
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	7-D32	7-D32
あばら筋 (mm)		7-D13@100	7-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G3		G3		G3		B1
層		12F - 13F		14F - 15F		16F		2F - 16F
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	全断面
断 面								
b x D (cm)		55 x 70	55 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 60	50 x 60	30 x 50
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D32	5-D32	5-D29	5-D29	5-D25	5-D25	2-D22
	2段筋	2-D32	—	2-D29	—	2-D25	—	—
下端筋	2段筋	2-D32	—	2-D29	—	2-D25	—	—
	1段筋	5-D32	5-D32	5-D29	5-D29	5-D25	5-D25	2-D22
あばら筋 (mm)		5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—

I-1.4.2　柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		C1		C1		C1		C1A	
階		1F - 3F		4F - 6F		7F - 15F		1F - 3F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		75 x 160		75 x 115		75 x 85		75 x 100	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	9-D35	4-D35	5-D35	4-D35	3-D35	4-D35	6-D35	4-D35
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		8-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	5-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面(mm)		—		—		—		—	

符 号		C1A		C1A		C2		C2	
階		4F － 6F		7F － 15F		1F － 3F		4F － 6F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		75 x 100		75 x 100		140 x 170		140 x 170	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	5-D35	4-D35	3-D35	4-D35	10-D41	4-D41	10-D35	4-D35
	2段筋	－	－	－	－	－	－	－	－
帯筋 (mm)		2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	10-D16@100	3-D16@100	10-D16@100	3-D16@100
芯鉄筋		－	－	－	－	－	－	－	－
鉄骨断面(mm)		－		－		－		－	

符 号		C2		C2		C2		C3	
階		7F － 9F		10F － 12F		13F － 15F		1F － 3F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		140 x 150		140 x 110		140 x 80		110 x 120	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	10-D32	4-D32	8-D32	3-D32	5-D32	3-D32	10-D35	4-D35
	2段筋	－	－	－	－	－	－	－	－
帯筋 (mm)		9-D16@100	3-D16@100	10-D13@100	3-D13@100	6-D13@100	3-D13@100	7-D16@100	2-D16@100
芯鉄筋		－	－	－	－	－	－	－	－
鉄骨断面(mm)		－		－		－		－	

符 号		C3		C3		C3	
階		4F - 6F		7F - 10F		11F - 15F	
位 置		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面							
D (cm)		110 x 120		110 x 120		110 x 120	
寄せ筋		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	10-D32	3-D32	8-D32	3-D32	8-D32	3-D32
	2段筋	―	―	―	―	―	―
帯筋 (mm)		7-D13@100	2-D13@100	5-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		―	―	―	―	―	―
鉄骨断面(mm)		―		―		―	

I-1.4.3　ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4　壁

壁重量の伝達方法　：　1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
：　4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
：11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算）　12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
：21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算）　22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材)名称／仕上重量 (N/m2)	伝達方法	開口重量 (N/m2)	開口周比	束壁の場合のn値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ(cm) タｲﾌﾟ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	200	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	18.0	200	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	180.0	90.0	700.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W	18.0	200	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	90.0	90.0	200.0	90.0

名称	壁厚(cm)	仕上(材)名称／仕上重量(N/m2)	伝達方法	開口重量(N/m2)	開口周比	束壁の場合のn値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ(cm)					
									ﾀｲﾌﾟ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W	18.0	200	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	90.0	90.0	600.0	90.0
									 タイプ1	する	90.0	200.0	400.0	0.0
W2a	18.0	200	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	180.0	90.0	700.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W2b	18.0	200	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	3	 タイプ1	する	180.0	90.0	700.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W2c	18.0	200	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	4	 タイプ1	する	180.0	90.0	700.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W2d	18.0	200	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	5	 タイプ1	する	180.0	90.0	700.0	90.0

名称	壁厚(cm)	仕上(材)名称／仕上重量(N/m2)	伝達方法	開口重量(N/m2)	開口周比	束壁の場合のn値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ(cm)					
									ﾀｲﾌﾟ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W2d	18.0	200	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	5	 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0

I-1.4.5　雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6　壁鉄筋番号

番号	縦　筋				横　筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ﾋﾟｯﾁ(cm)	D1	D2	配筋種別	ﾋﾟｯﾁ(cm)	縦筋	横筋	斜筋	ﾀｲﾌﾟ	A, t
1	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@10.0	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@10.0	3-D13	4-D13	3-D13	-----	-----
2	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@10.0	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@10.0	3-D13	5-D13	3-D13	-----	-----
3	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@10.0	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@10.0	3-D13	6-D13	3-D13	-----	-----
4	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@10.0	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@10.0	3-D13	7-D13	3-D13	-----	-----
5	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@10.0	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@10.0	4-D16	7-D16	3-D16	-----	-----

I-1.4.7　ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8　床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄筋コンクリート

名称	断面寸法(cm)	
	幅b	せいD
B1	30.0	50.0

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t(cm)	Td(cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量(N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
okujou	15.0	0.0	1	2190	両方向板	無
kyositu	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
balcony	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
kyositu1	15.0	0.0	1	600	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 ： 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔(cm)	小ばり形状名称
101	x方向	3	kyositu1		B1
102	x方向	3	okujou		B1
101-0	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou		
101-1	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-2	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔(cm)	小ばり形状名称
101-2	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou		
101-3	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-4	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		
101-5	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		

I-1.4.9　片持ばり
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10　片持スラブ
出長さの基点は構造心

床･床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床･床構造名称	スラブ厚(cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離(cm)		積載荷重番号	仕上(材)名称／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の線荷重 W1 (N/m)	先端の小ばり形状名称	荷重伝達タイプ	積雪荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		18.0	12.0	180.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
balcony		15.0	12.0	150.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
hisasi		15.0	15.0	150.0	0.0	0.0	1	400	0.0		出方向	無

I-1.4.11　出隅片持スラブ
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12　接合部
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13　杭、杭基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14　直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.1　材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
10F-16F	RC	普通	33.00	24.00	24.00
1F-9F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F-16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295

I-2.1.4　鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	―
せん断補強筋	1.00	1.00	―	―
スラブ筋	1.10	―	―	―
開口補強筋	―	―	1.10	―
フランジ鉄骨	1.10	1.10	―	―
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	―	―
主　材	―	―	―	1.10
アンカーボルト	―	1.10	―	―

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.1　荷重計算条件

I-3.1.1　最小スラブ厚　　（自動計算）

層名	スラブ厚 (cm)
16F	15.00
15F	15.00
14F	15.00
13F	15.00
12F	15.00
11F	15.00
10F	15.00
9F	15.00
8F	15.00
7F	15.00
6F	15.00
5F	15.00
4F	15.00
3F	15.00
2F	15.00
1F	15.00

I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	ＲＣ、ＳＲＣ造ははり面まで、Ｓ造は構造心まで拾います
パラペット重量	3200.00 (N/m)

I-3.1.3　基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式　基礎配置による（布基礎も考慮）　L1＝0.0　L2＝0.0　L3＝0.0　L4＝0.0　(cm)

基礎重量の比率　0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い　行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮　基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル(GL-) (mm)	2000
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20.00

I-3.2　積載荷重 (N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.3　仕上

I-3.3.1　仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2　仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4　重量

I-3.4.1　はり、柱仕上重量 (N/m2)

層名	はり	柱
16F	200	---
15F	200	400
14F	200	400
13F	200	400
12F	200	400
11F	200	400
10F	200	200
9F	200	200
8F	200	200
7F	200	200
6F	200	200
5F	200	200
4F	200	200
3F	200	200
2F	200	200
1F	200	200

I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3　建物重量の直接入力
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5　地震力
a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
１次固有周期(秒)	T = 0.851　(h(0.02+0.01α) による)	T = 0.851　(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.965	Rt = 0.965
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.193	Ci = 0.193

I-3.6　風圧力
・風圧力の扱い方

X方向	風圧力を考慮しない
Y方向	風圧力を考慮しない

I-3.7　積雪荷重

積雪荷重の扱い方	考慮しない

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
ＲＣ造断面計算の使用規準（付着・定着）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		X方向	Y方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0（cm）
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）

浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用 地震時軸力の割増率	Ｘ方向	1.00
	Ｙ方向	1.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のＭ/Ｑ･ｄのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式（0.068）
	柱	終局強度式（0.068）bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	Ｘ方向正加力	計算する
	Ｘ方向負加力	計算する
	Ｙ方向正加力	計算する
	Ｙ方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		15F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ｄs算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）		ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

加力方向		Ｘ方向正加力	Ｘ方向負加力
増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　100	1/　100
	S造	1/　100	1/　100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　 50	1/　 50
	S造	1/　 50	1/　 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.383、Ｄｓ算定時:0.388	保有水平耐力時:0.383、Ｄｓ算定時:0.388
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える	Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

加力方向		Ｙ方向正加力	Ｙ方向負加力
増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　200	1/　200
	S造	1/　100	1/　100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　 50	1/　 50
	S造	1/　 50	1/　 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.466、Ｄｓ算定時:0.470	保有水平耐力時:0.813、Ｄｓ算定時:0.819
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える	Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（M、Qの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化する

ヒンジ判定の条件（%）	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN･cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

ＳＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

Ｓ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	As･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	As･sσy / √3
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	A･sσy
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力

幅厚比が不足する部材　曲げ耐力の取り方　My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図

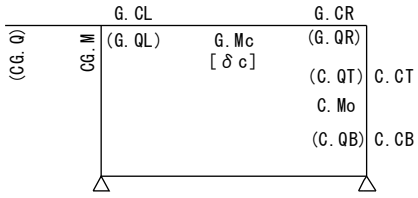

G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)

固定荷重＋積載荷重

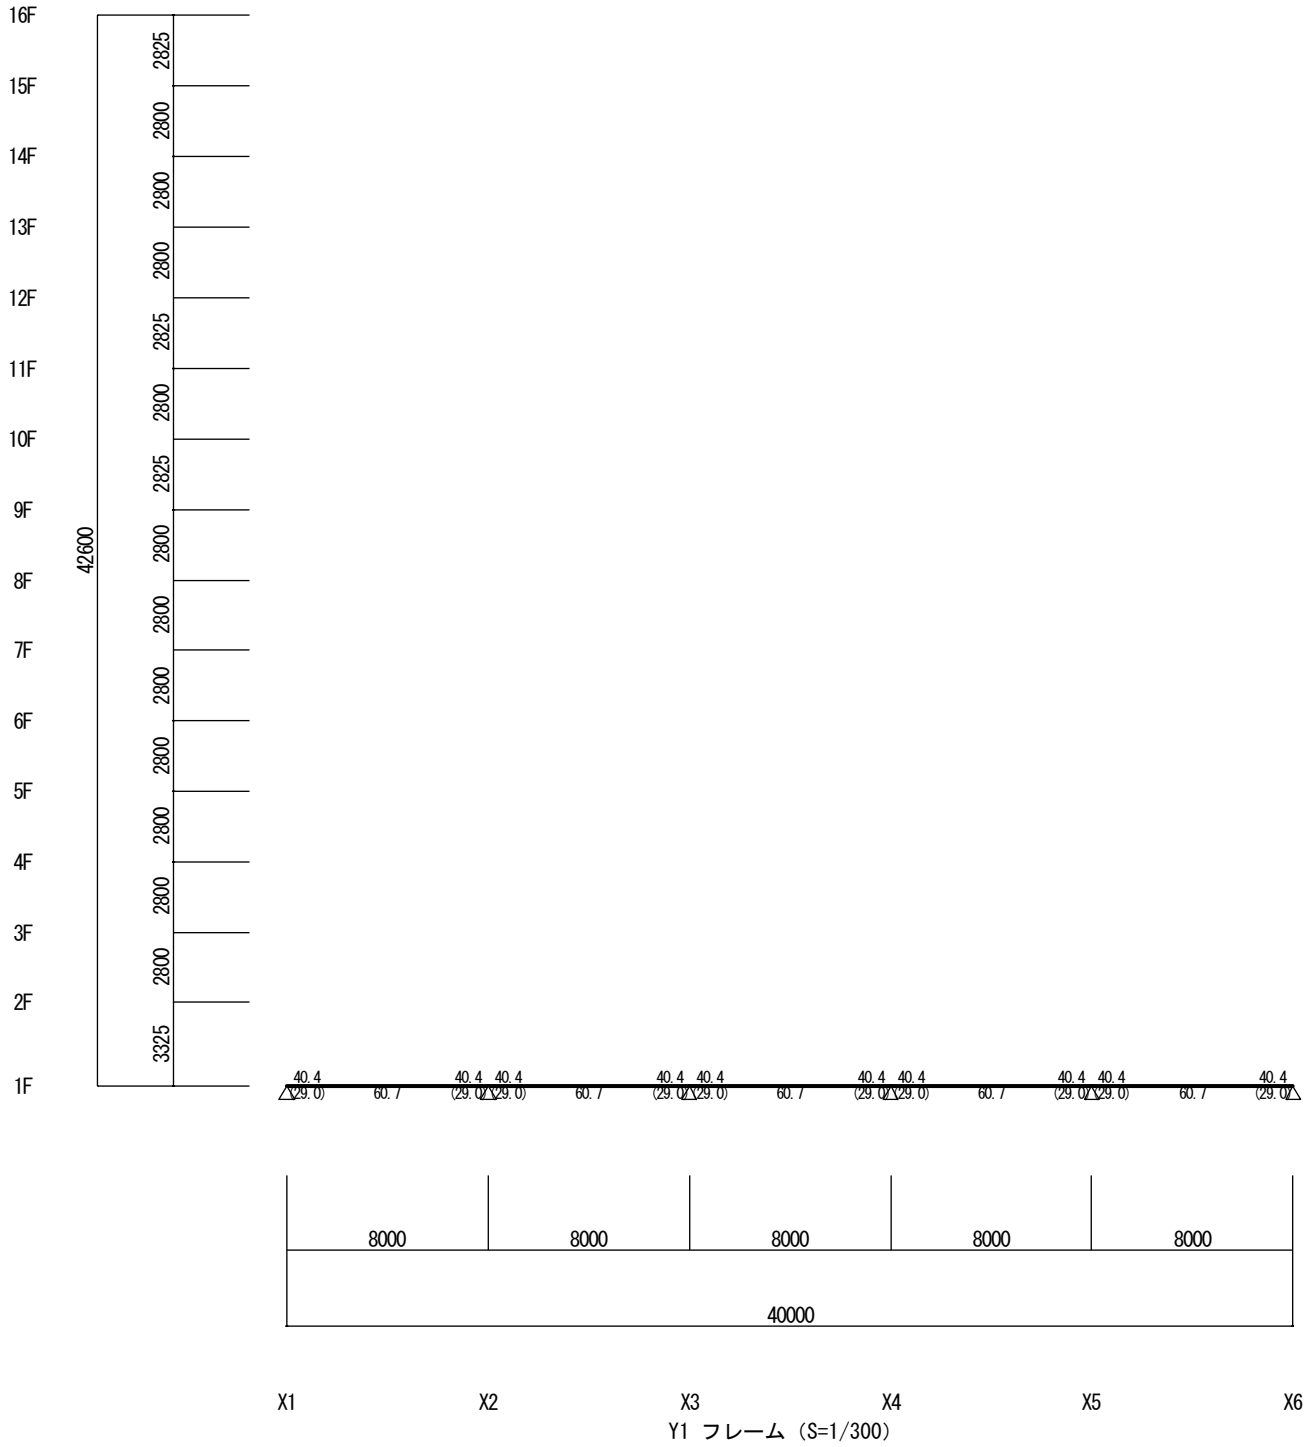

Y1 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重

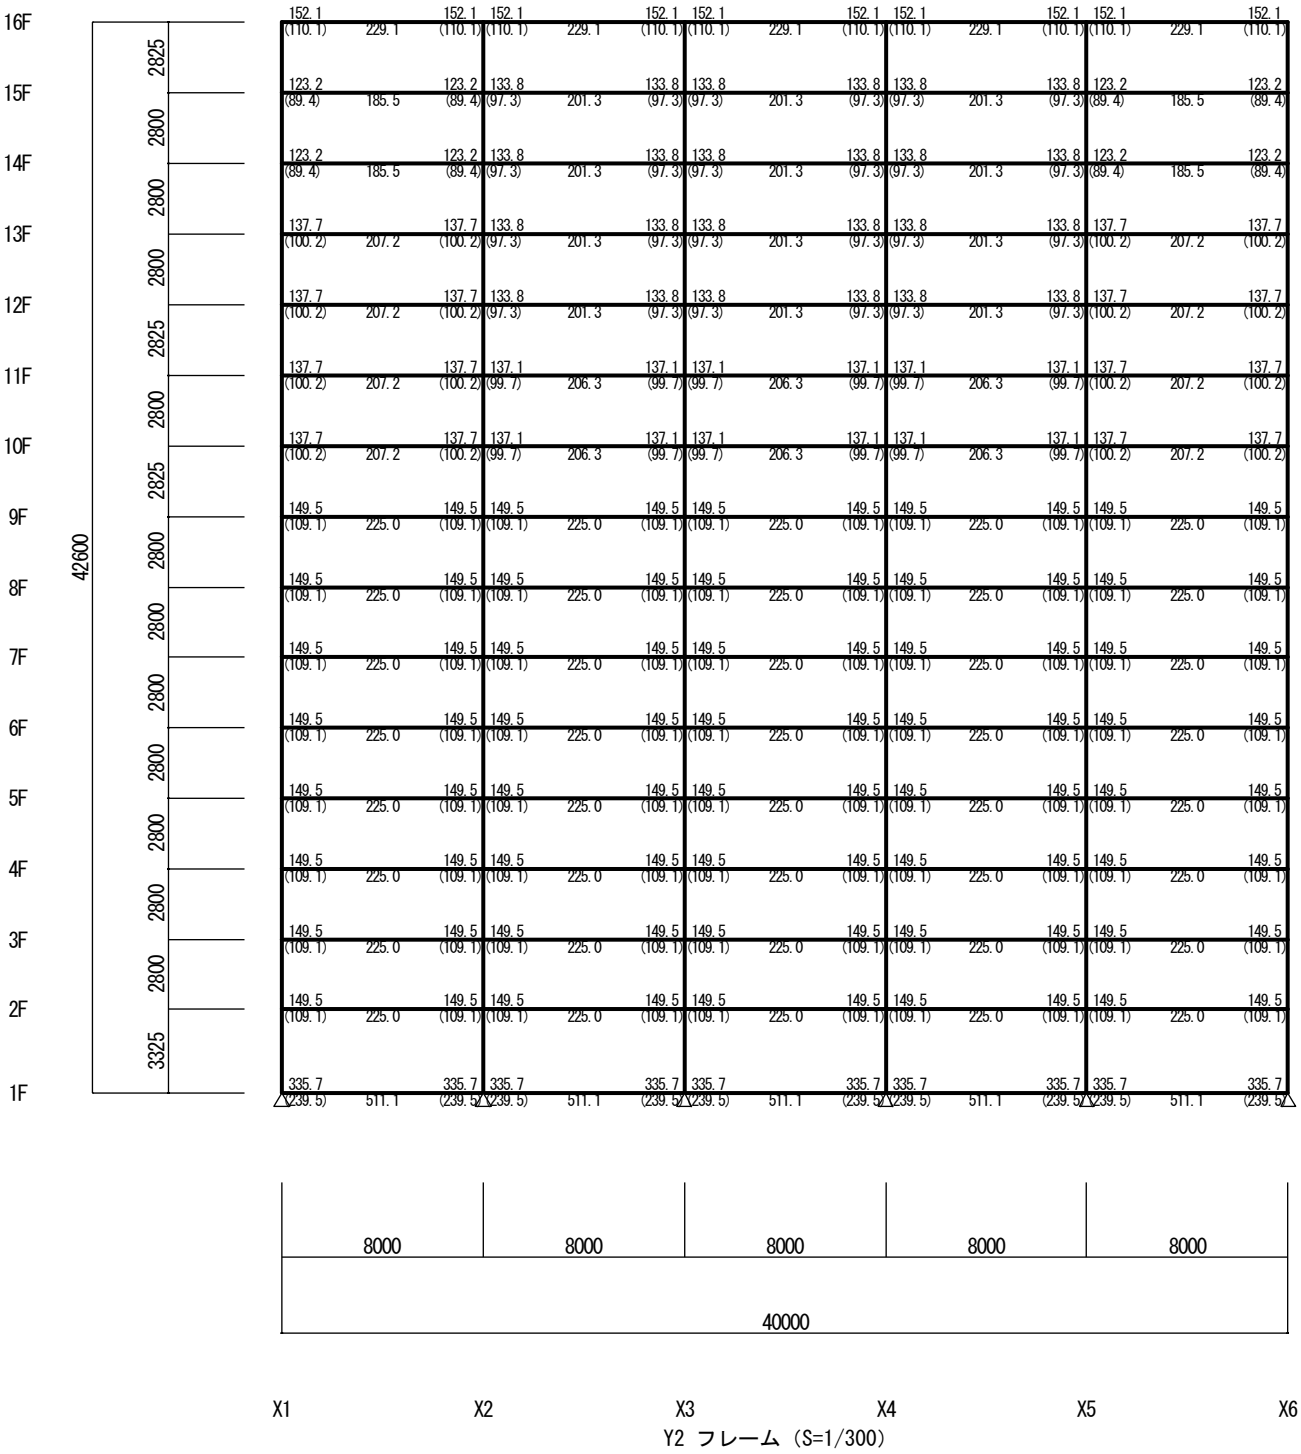
16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
42600
2825
2800
2800
2800
2825
2800
2825
2800
2800
2800
2800
2800
2800
3325
8000
8000
8000
8000
8000
40000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

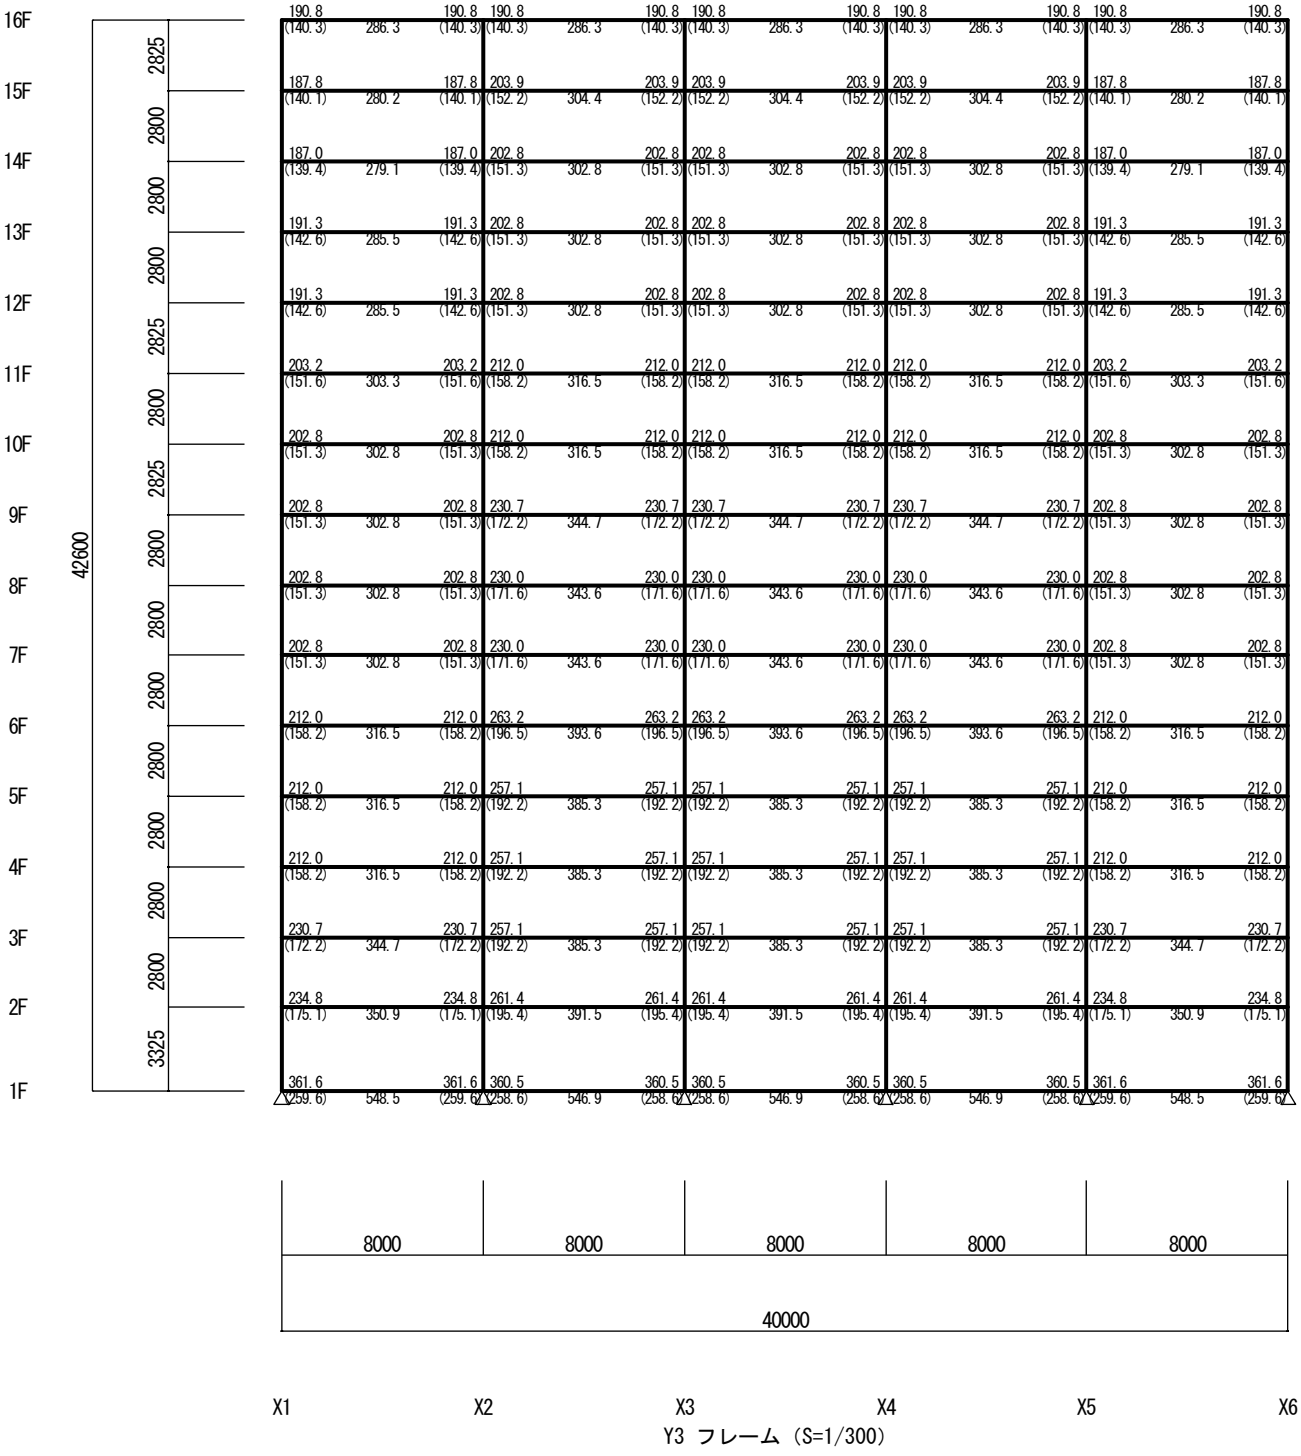

Y3 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重

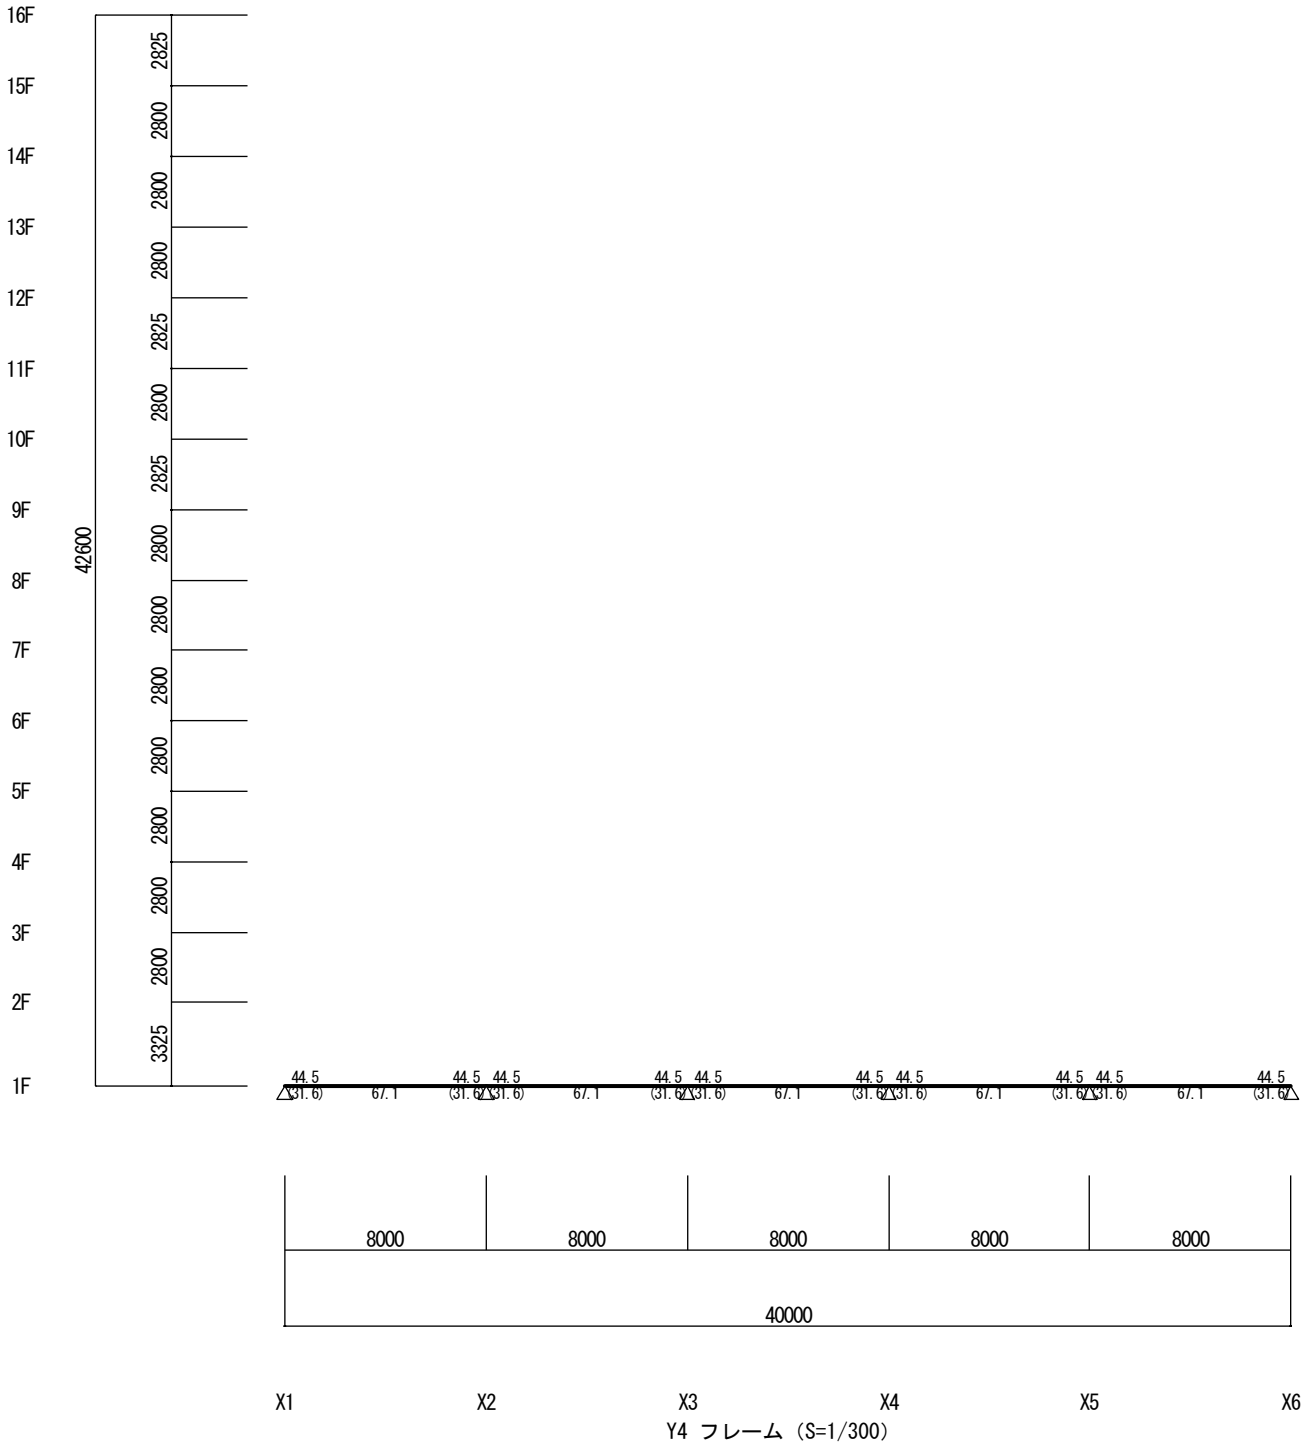

Y4 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重

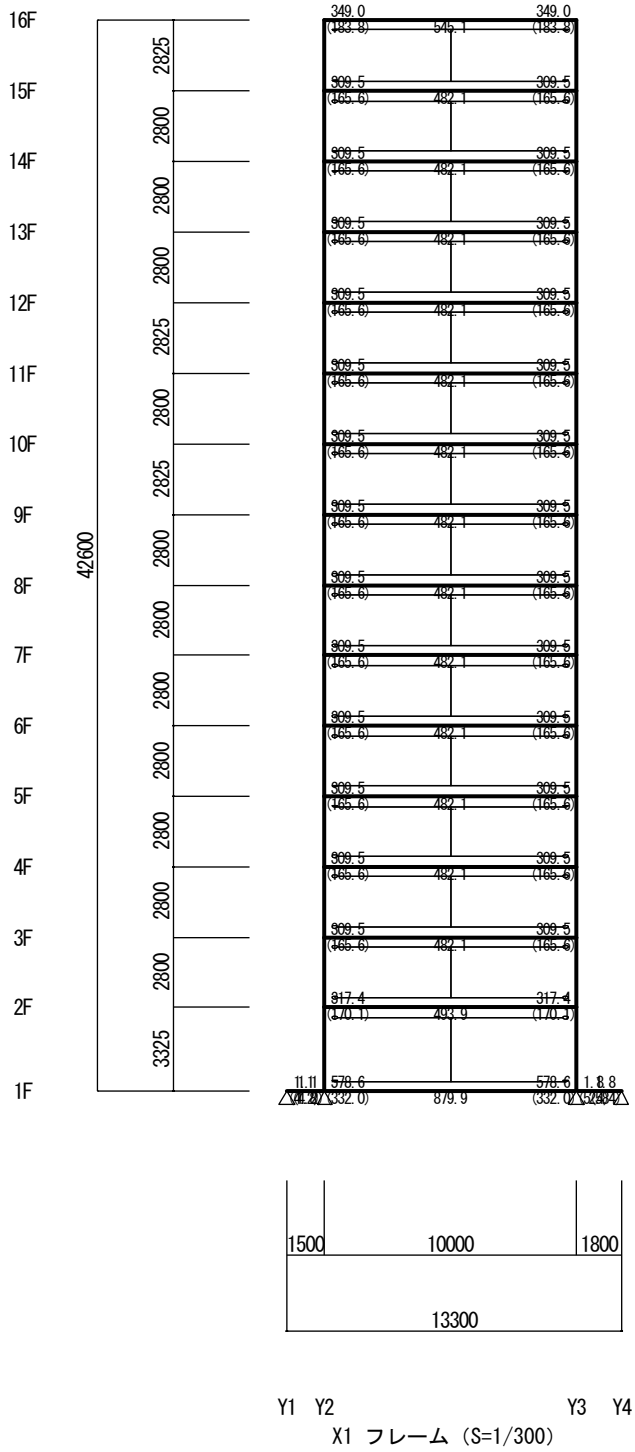

X1 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重

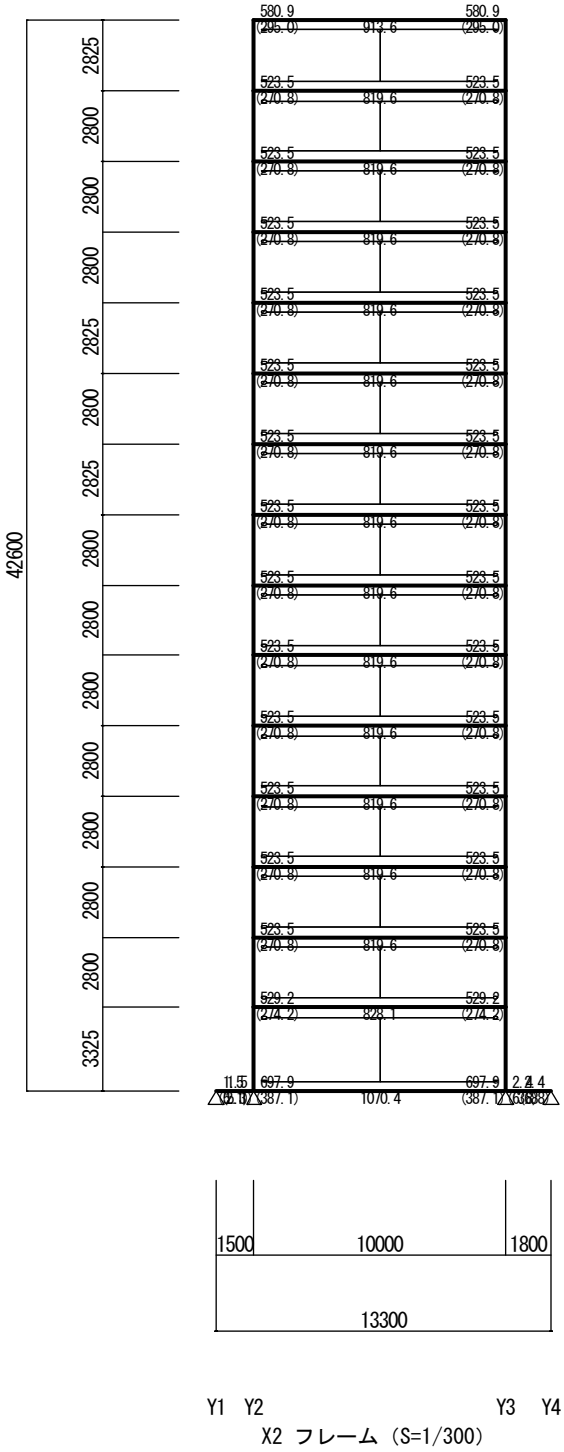

X2 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重

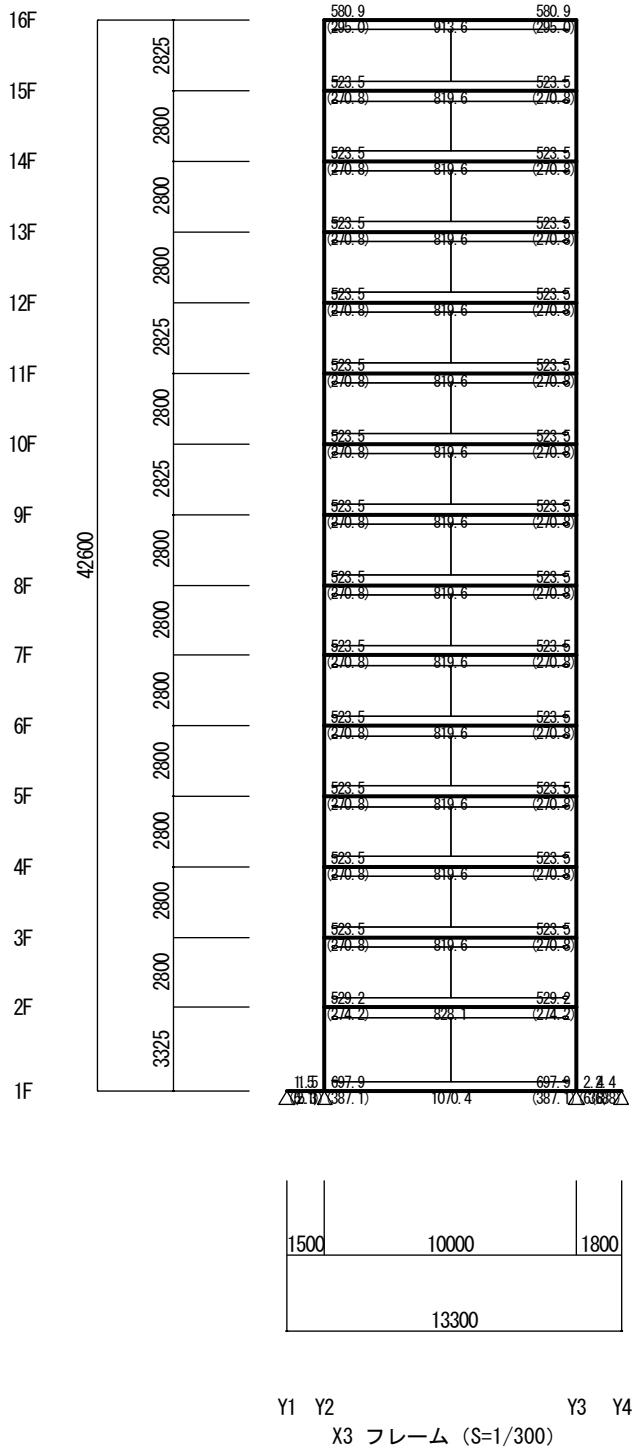

X3 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

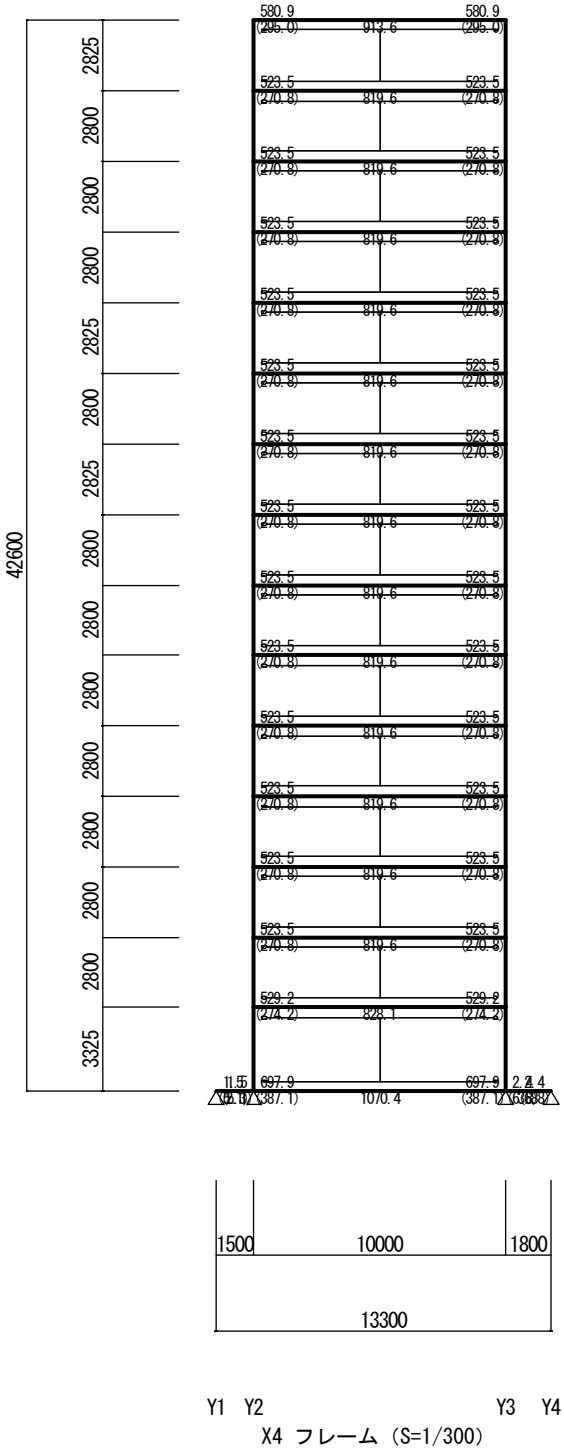

X4 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

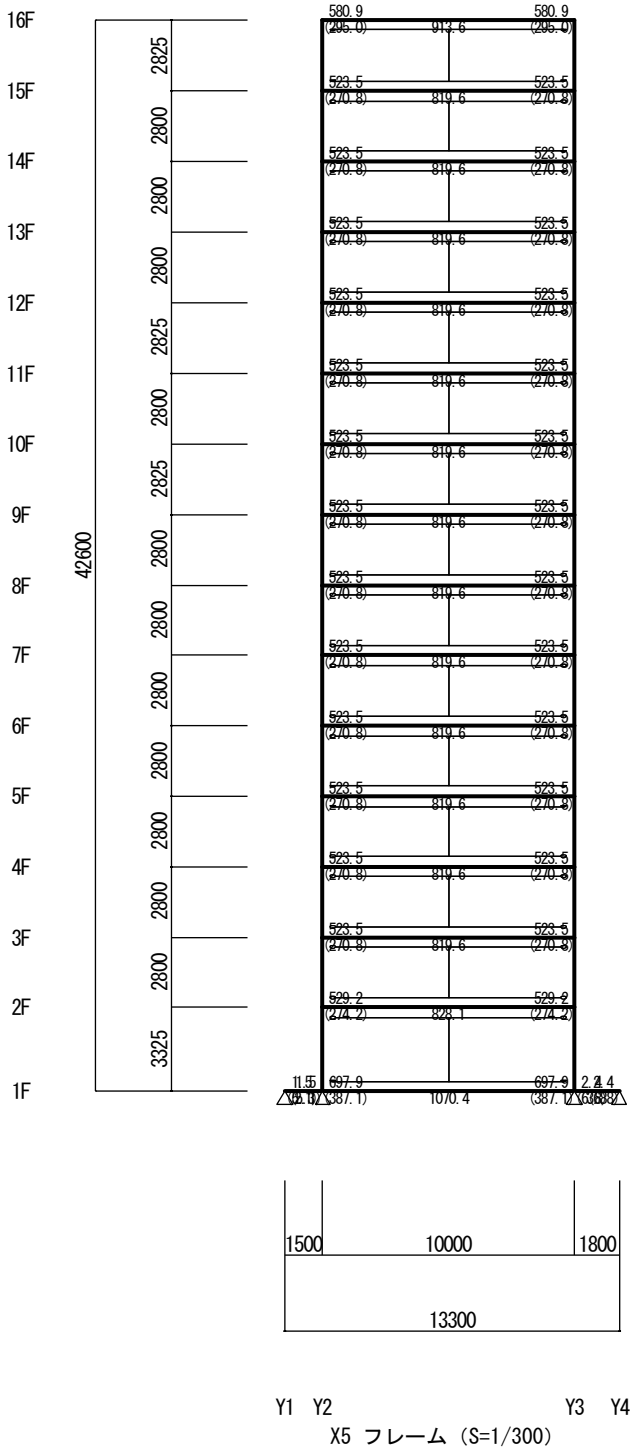

X5 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重

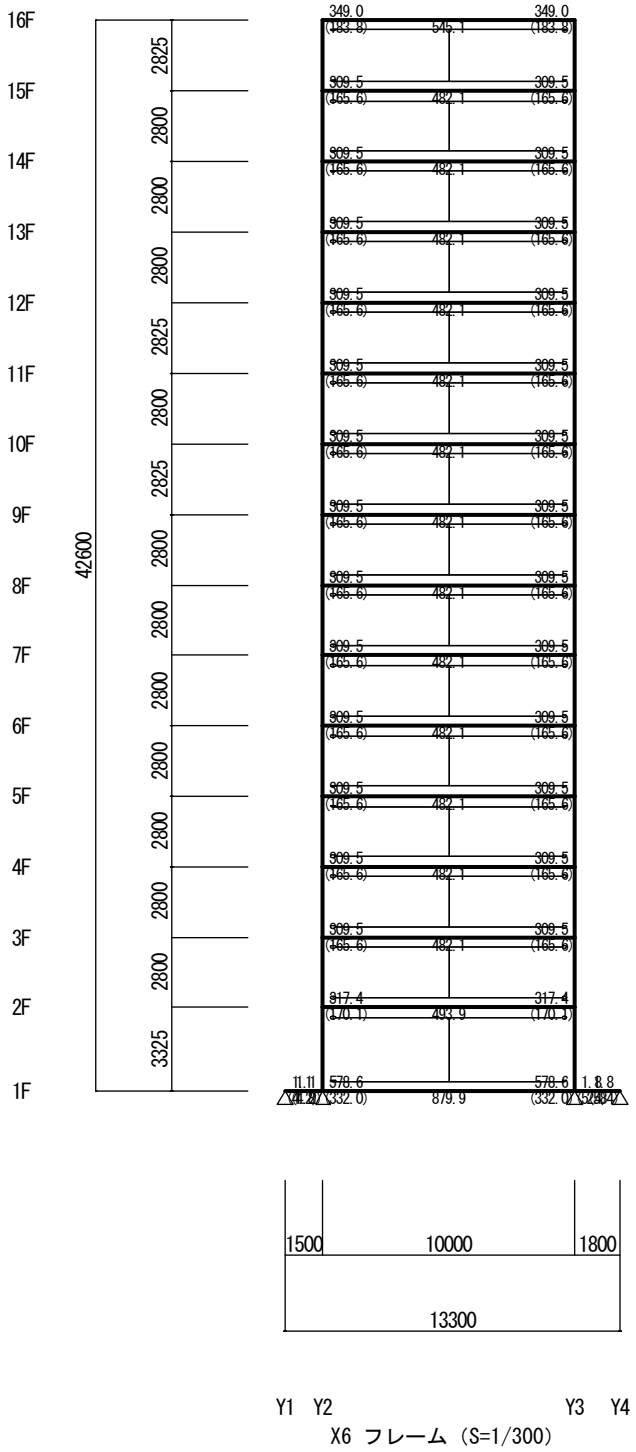

X6 フレーム（S=1/300）

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

Y1 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X2	X3	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X3	X4	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X4	X5	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X5	X6	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	152.1	152.1	229.1	110.1	110.1	0.0	0.0	
	X2	X3	152.1	152.1	229.1	110.1	110.1	0.0	0.0	
	X3	X4	152.1	152.1	229.1	110.1	110.1	0.0	0.0	
	X4	X5	152.1	152.1	229.1	110.1	110.1	0.0	0.0	
	X5	X6	152.1	152.1	229.1	110.1	110.1	0.0	0.0	
15F	X1	X2	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X2	X3	133.8	133.8	201.3	97.3	97.3	0.0	0.0	
	X3	X4	133.8	133.8	201.3	97.3	97.3	0.0	0.0	
	X4	X5	133.8	133.8	201.3	97.3	97.3	0.0	0.0	
	X5	X6	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
14F	X1	X2	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
	X2	X3	133.8	133.8	201.3	97.3	97.3	0.0	0.0	
	X3	X4	133.8	133.8	201.3	97.3	97.3	0.0	0.0	
	X4	X5	133.8	133.8	201.3	97.3	97.3	0.0	0.0	
	X5	X6	123.2	123.2	185.5	89.4	89.4	0.0	0.0	
13F	X1	X2	137.7	137.7	207.2	100.2	100.2	0.0	0.0	
	X2	X3	133.8	133.8	201.3	97.3	97.3	0.0	0.0	
	X3	X4	133.8	133.8	201.3	97.3	97.3	0.0	0.0	
	X4	X5	133.8	133.8	201.3	97.3	97.3	0.0	0.0	
	X5	X6	137.7	137.7	207.2	100.2	100.2	0.0	0.0	
12F	X1	X2	137.7	137.7	207.2	100.2	100.2	0.0	0.0	
	X2	X3	133.8	133.8	201.3	97.3	97.3	0.0	0.0	
	X3	X4	133.8	133.8	201.3	97.3	97.3	0.0	0.0	
	X4	X5	133.8	133.8	201.3	97.3	97.3	0.0	0.0	
	X5	X6	137.7	137.7	207.2	100.2	100.2	0.0	0.0	
11F	X1	X2	137.7	137.7	207.2	100.2	100.2	0.0	0.0	
	X2	X3	137.1	137.1	206.3	99.7	99.7	0.0	0.0	
	X3	X4	137.1	137.1	206.3	99.7	99.7	0.0	0.0	
	X4	X5	137.1	137.1	206.3	99.7	99.7	0.0	0.0	
	X5	X6	137.7	137.7	207.2	100.2	100.2	0.0	0.0	
10F	X1	X2	137.7	137.7	207.2	100.2	100.2	0.0	0.0	
	X2	X3	137.1	137.1	206.3	99.7	99.7	0.0	0.0	
	X3	X4	137.1	137.1	206.3	99.7	99.7	0.0	0.0	
	X4	X5	137.1	137.1	206.3	99.7	99.7	0.0	0.0	
	X5	X6	137.7	137.7	207.2	100.2	100.2	0.0	0.0	
9F	X1	X2	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X2	X3	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X3	X4	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X4	X5	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X5	X6	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
8F	X1	X2	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X2	X3	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X3	X4	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X4	X5	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X5	X6	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
7F	X1	X2	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X2	X3	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X3	X4	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X4	X5	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X5	X6	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
6F	X1	X2	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X2	X3	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X3	X4	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X4	X5	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X5	X6	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
5F	X1	X2	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X2	X3	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X3	X4	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X4	X5	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X5	X6	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
4F	X1	X2	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X2	X3	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X3	X4	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	

Y2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	X4	X5	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X5	X6	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
3F	X1	X2	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X2	X3	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X3	X4	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X4	X5	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X5	X6	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
2F	X1	X2	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X2	X3	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X3	X4	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X4	X5	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
	X5	X6	149.5	149.5	225.0	109.1	109.1	0.0	0.0	
1F	X1	X2	335.7	335.7	511.1	239.5	239.5	0.0	0.0	
	X2	X3	335.7	335.7	511.1	239.5	239.5	0.0	0.0	
	X3	X4	335.7	335.7	511.1	239.5	239.5	0.0	0.0	
	X4	X5	335.7	335.7	511.1	239.5	239.5	0.0	0.0	
	X5	X6	335.7	335.7	511.1	239.5	239.5	0.0	0.0	

Y3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	190.8	190.8	286.3	140.3	140.3	0.0	0.0	
	X2	X3	190.8	190.8	286.3	140.3	140.3	0.0	0.0	
	X3	X4	190.8	190.8	286.3	140.3	140.3	0.0	0.0	
	X4	X5	190.8	190.8	286.3	140.3	140.3	0.0	0.0	
	X5	X6	190.8	190.8	286.3	140.3	140.3	0.0	0.0	
15F	X1	X2	187.8	187.8	280.2	140.1	140.1	0.0	0.0	
	X2	X3	203.9	203.9	304.4	152.2	152.2	0.0	0.0	
	X3	X4	203.9	203.9	304.4	152.2	152.2	0.0	0.0	
	X4	X5	203.9	203.9	304.4	152.2	152.2	0.0	0.0	
	X5	X6	187.8	187.8	280.2	140.1	140.1	0.0	0.0	
14F	X1	X2	187.0	187.0	279.1	139.4	139.4	0.0	0.0	
	X2	X3	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X3	X4	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X4	X5	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X5	X6	187.0	187.0	279.1	139.4	139.4	0.0	0.0	
13F	X1	X2	191.3	191.3	285.5	142.6	142.6	0.0	0.0	
	X2	X3	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X3	X4	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X4	X5	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X5	X6	191.3	191.3	285.5	142.6	142.6	0.0	0.0	
12F	X1	X2	191.3	191.3	285.5	142.6	142.6	0.0	0.0	
	X2	X3	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X3	X4	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X4	X5	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X5	X6	191.3	191.3	285.5	142.6	142.6	0.0	0.0	
11F	X1	X2	203.2	203.2	303.3	151.6	151.6	0.0	0.0	
	X2	X3	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X3	X4	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X4	X5	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X5	X6	203.2	203.2	303.3	151.6	151.6	0.0	0.0	
10F	X1	X2	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X2	X3	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X3	X4	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X4	X5	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X5	X6	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
9F	X1	X2	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X2	X3	230.7	230.7	344.7	172.2	172.2	0.0	0.0	
	X3	X4	230.7	230.7	344.7	172.2	172.2	0.0	0.0	
	X4	X5	230.7	230.7	344.7	172.2	172.2	0.0	0.0	
	X5	X6	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
8F	X1	X2	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X2	X3	230.0	230.0	343.6	171.6	171.6	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
8F	X3	X4	230.0	230.0	343.6	171.6	171.6	0.0	0.0	
	X4	X5	230.0	230.0	343.6	171.6	171.6	0.0	0.0	
	X5	X6	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
7F	X1	X2	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
	X2	X3	230.0	230.0	343.6	171.6	171.6	0.0	0.0	
	X3	X4	230.0	230.0	343.6	171.6	171.6	0.0	0.0	
	X4	X5	230.0	230.0	343.6	171.6	171.6	0.0	0.0	
	X5	X6	202.8	202.8	302.8	151.3	151.3	0.0	0.0	
6F	X1	X2	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X2	X3	263.2	263.2	393.6	196.5	196.5	0.0	0.0	
	X3	X4	263.2	263.2	393.6	196.5	196.5	0.0	0.0	
	X4	X5	263.2	263.2	393.6	196.5	196.5	0.0	0.0	
	X5	X6	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
5F	X1	X2	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X2	X3	257.1	257.1	385.3	192.2	192.2	0.0	0.0	
	X3	X4	257.1	257.1	385.3	192.2	192.2	0.0	0.0	
	X4	X5	257.1	257.1	385.3	192.2	192.2	0.0	0.0	
	X5	X6	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
4F	X1	X2	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
	X2	X3	257.1	257.1	385.3	192.2	192.2	0.0	0.0	
	X3	X4	257.1	257.1	385.3	192.2	192.2	0.0	0.0	
	X4	X5	257.1	257.1	385.3	192.2	192.2	0.0	0.0	
	X5	X6	212.0	212.0	316.5	158.2	158.2	0.0	0.0	
3F	X1	X2	230.7	230.7	344.7	172.2	172.2	0.0	0.0	
	X2	X3	257.1	257.1	385.3	192.2	192.2	0.0	0.0	
	X3	X4	257.1	257.1	385.3	192.2	192.2	0.0	0.0	
	X4	X5	257.1	257.1	385.3	192.2	192.2	0.0	0.0	
	X5	X6	230.7	230.7	344.7	172.2	172.2	0.0	0.0	
2F	X1	X2	234.8	234.8	350.9	175.1	175.1	0.0	0.0	
	X2	X3	261.4	261.4	391.5	195.4	195.4	0.0	0.0	
	X3	X4	261.4	261.4	391.5	195.4	195.4	0.0	0.0	
	X4	X5	261.4	261.4	391.5	195.4	195.4	0.0	0.0	
	X5	X6	234.8	234.8	350.9	175.1	175.1	0.0	0.0	
1F	X1	X2	361.6	361.6	548.5	259.6	259.6	0.0	0.0	
	X2	X3	360.5	360.5	546.9	258.6	258.6	0.0	0.0	
	X3	X4	360.5	360.5	546.9	258.6	258.6	0.0	0.0	
	X4	X5	360.5	360.5	546.9	258.6	258.6	0.0	0.0	
	X5	X6	361.6	361.6	548.5	259.6	259.6	0.0	0.0	

Y4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X2	X3	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X3	X4	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X4	X5	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X5	X6	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	349.0	349.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	317.4	317.4	493.9	170.1	170.1	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	578.6	578.6	879.9	332.0	332.0	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	529.2	529.2	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	697.9	697.9	1070.4	387.1	387.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	529.2	529.2	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	697.9	697.9	1070.4	387.1	387.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	

X4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	529.2	529.2	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	697.9	697.9	1070.4	387.1	387.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	529.2	529.2	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	697.9	697.9	1070.4	387.1	387.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	349.0	349.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	317.4	317.4	493.9	170.1	170.1	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	578.6	578.6	879.9	332.0	332.0	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 : D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 : L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 : T.L （トータル重量）　(kN)

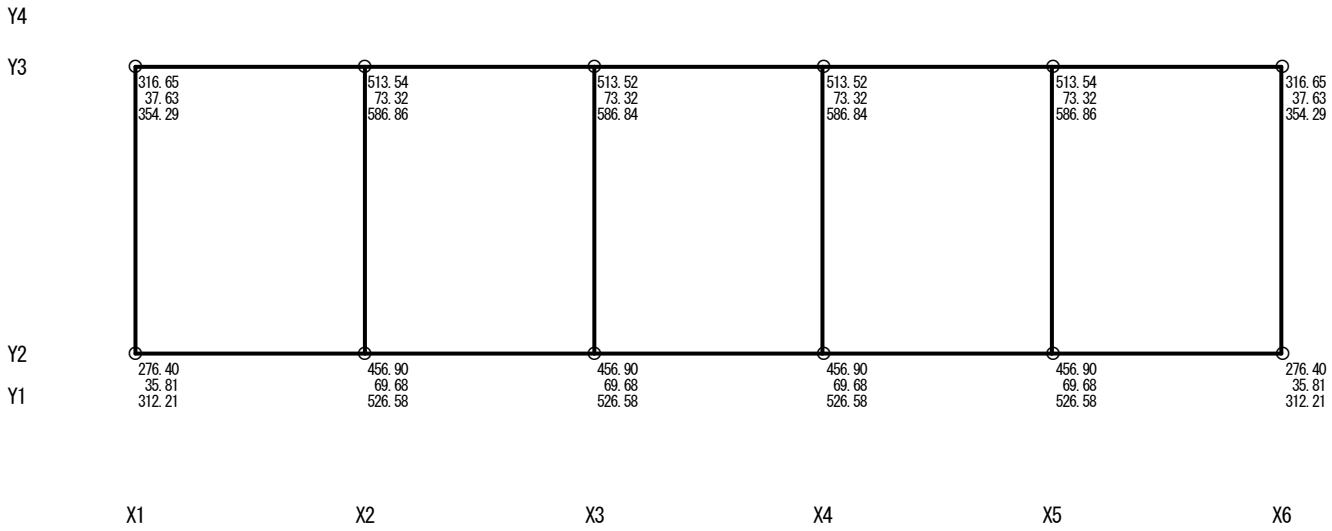

16F 層　合計 : 5786.72 (kN) (S=1/263)

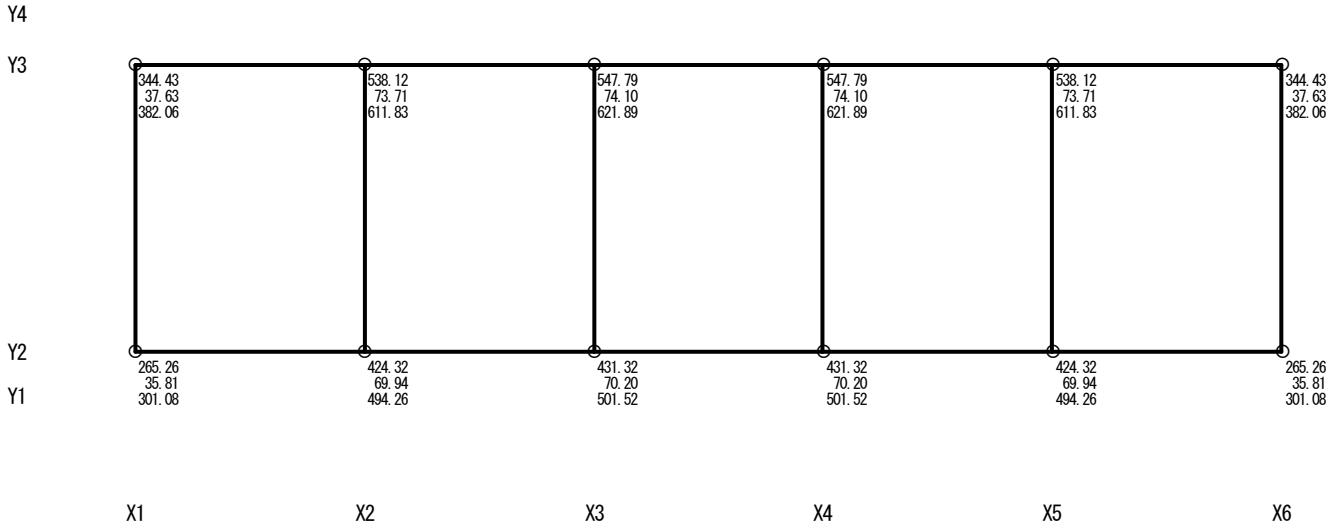

15F 層　合計 : 5825.30 (kN) (S=1/263)

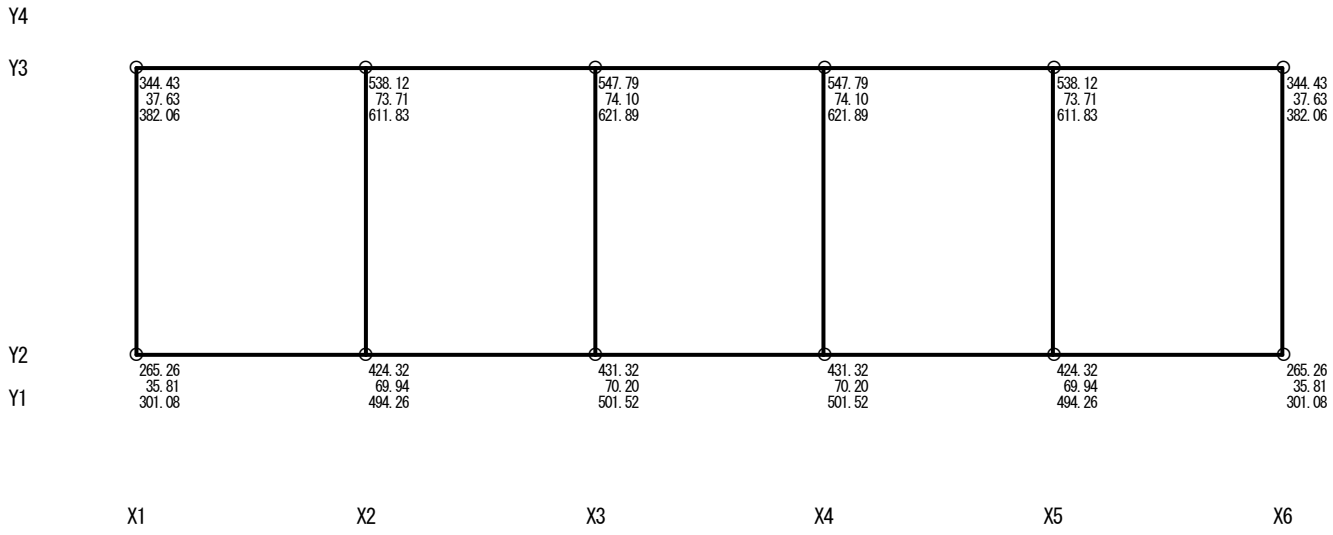

14F 層　合計 : 5825.30 (kN) (S=1/263)

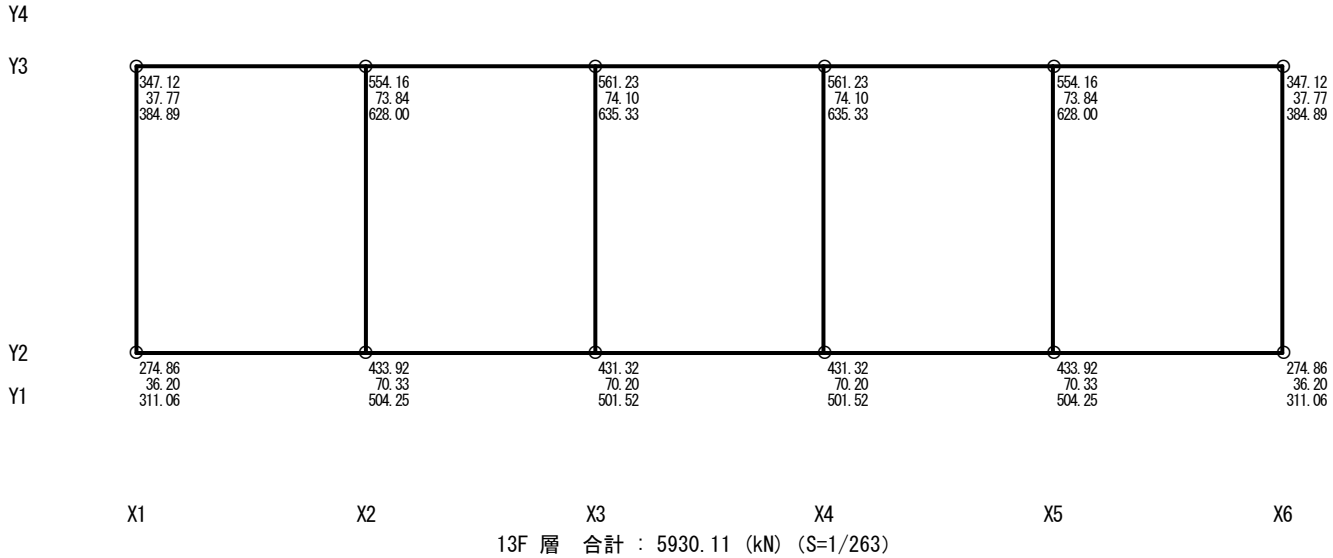

13F 層　合計 : 5930.11 (kN) (S=1/263)

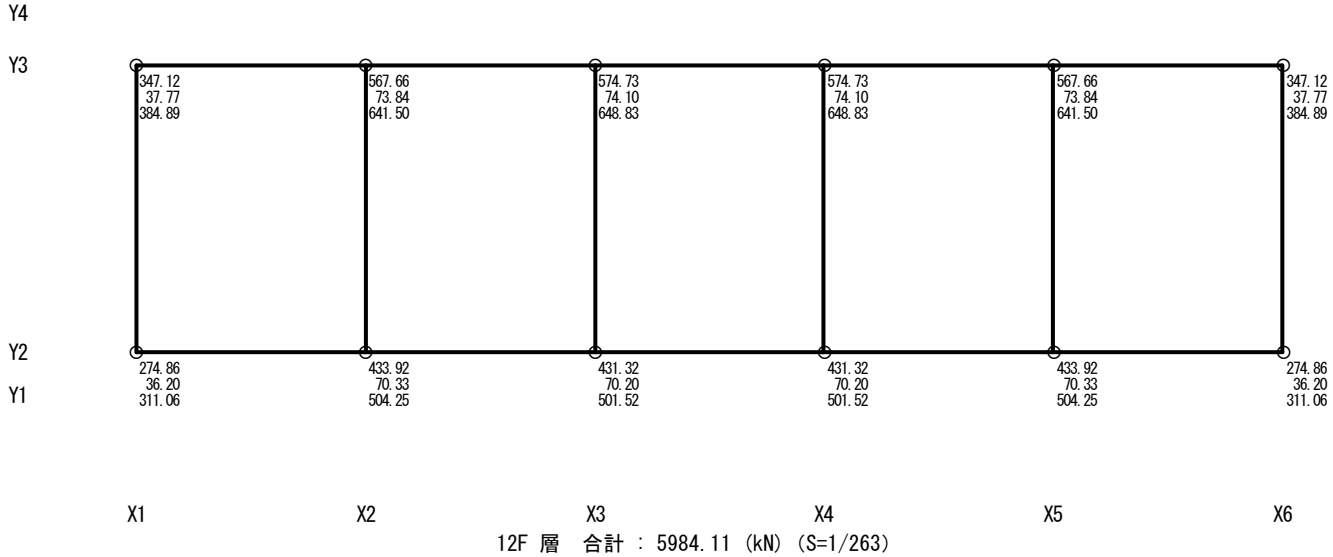

12F 層　合計 : 5984.11 (kN) (S=1/263)

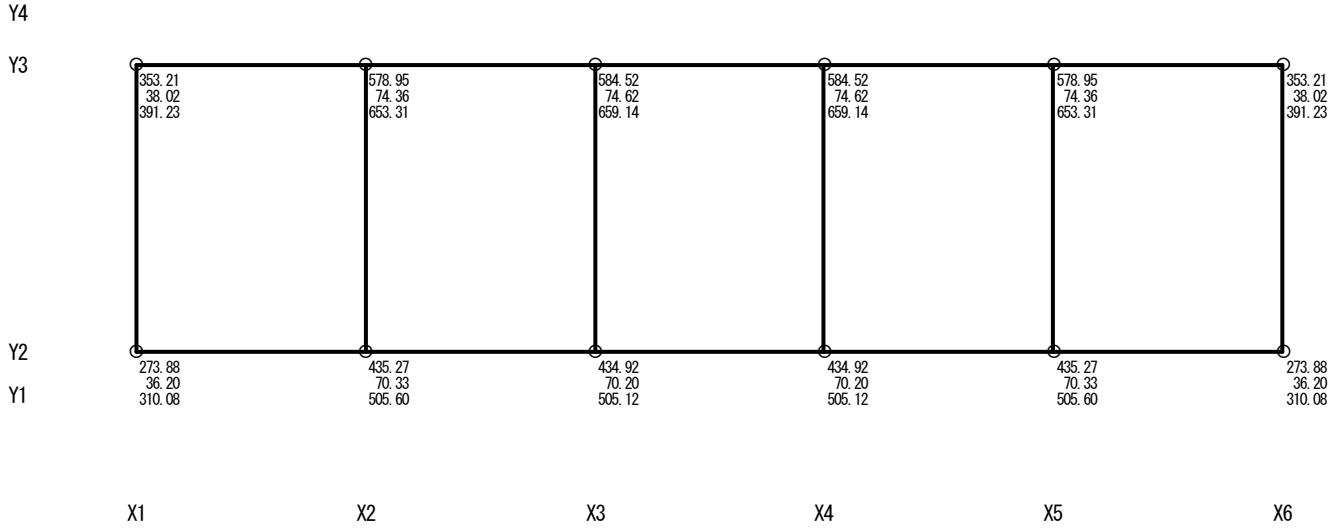

11F 層　合計 : 6048.95 (kN) (S=1/263)

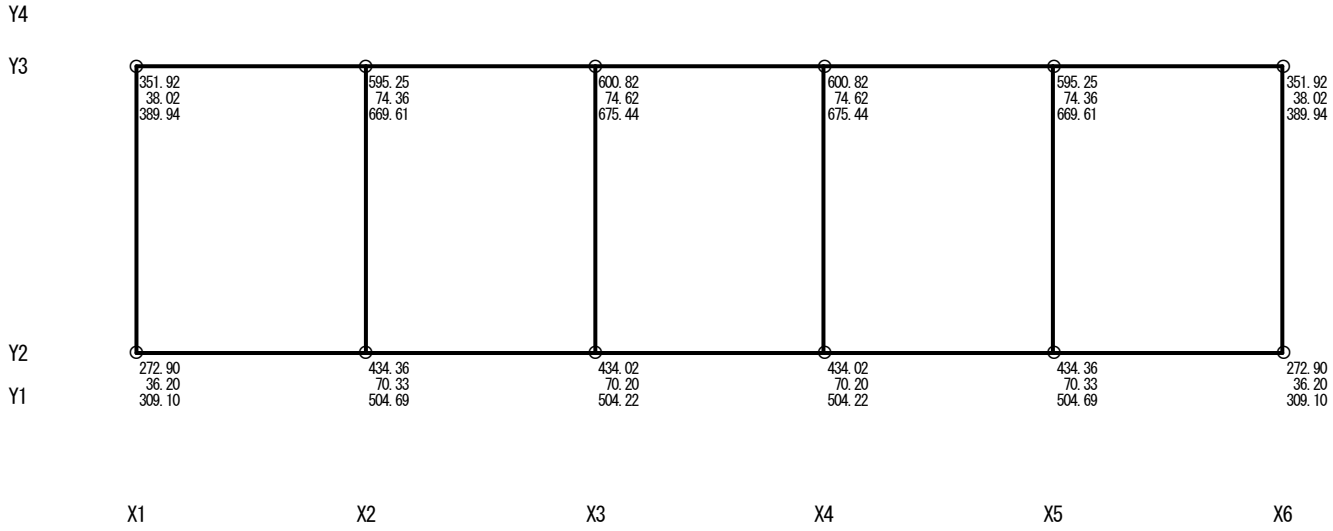

10F 層　合計 : 6106.01 (kN) (S=1/263)

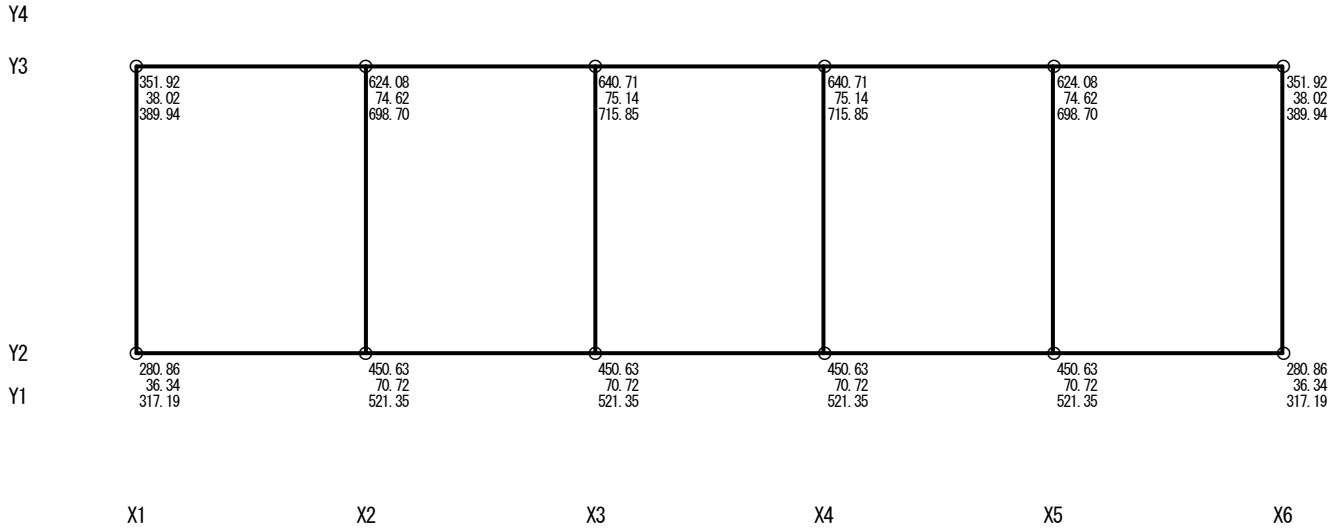

9F 層　合計 : 6328.78 (kN) (S=1/263)

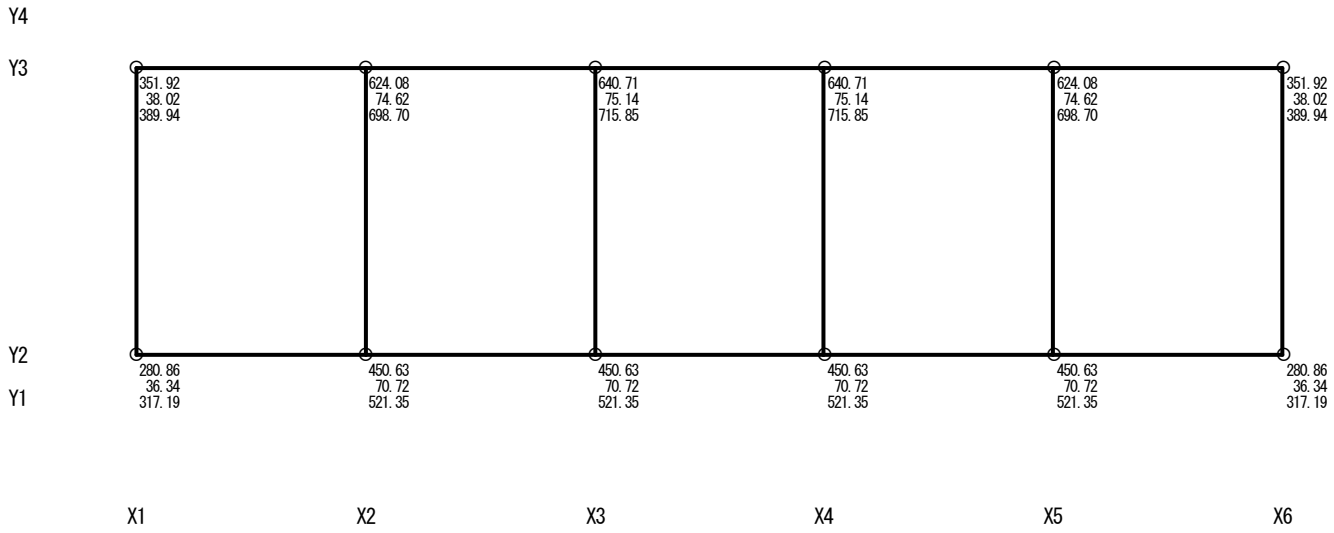

8F 層　合計 : 6328.78 (kN) (S=1/263)

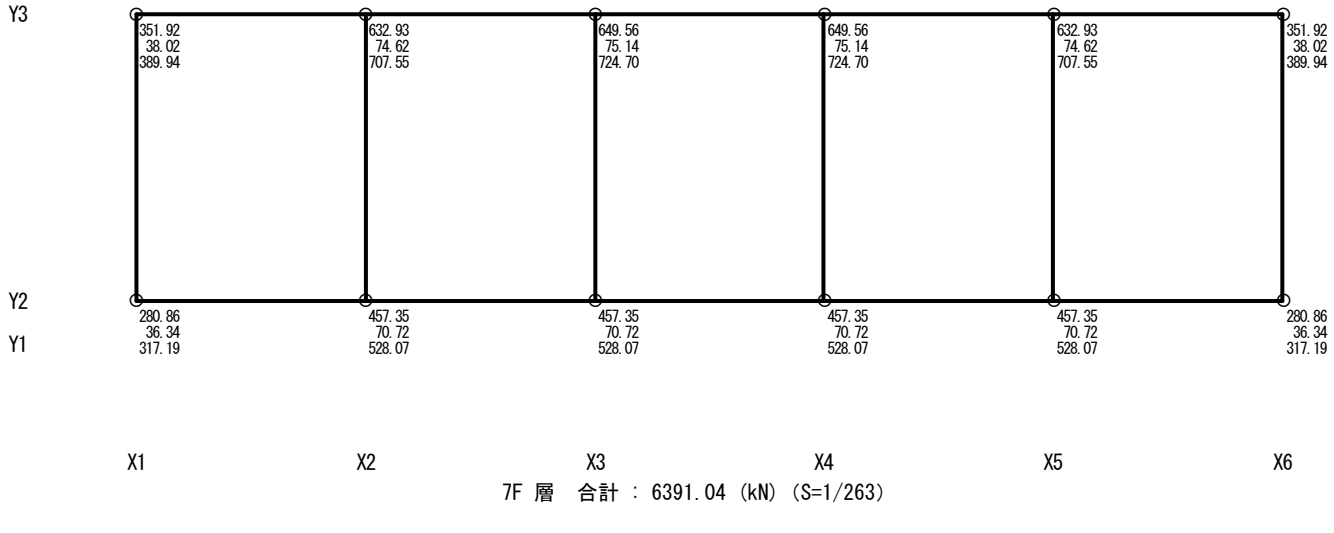

7F 層　合計 : 6391.04 (kN) (S=1/263)

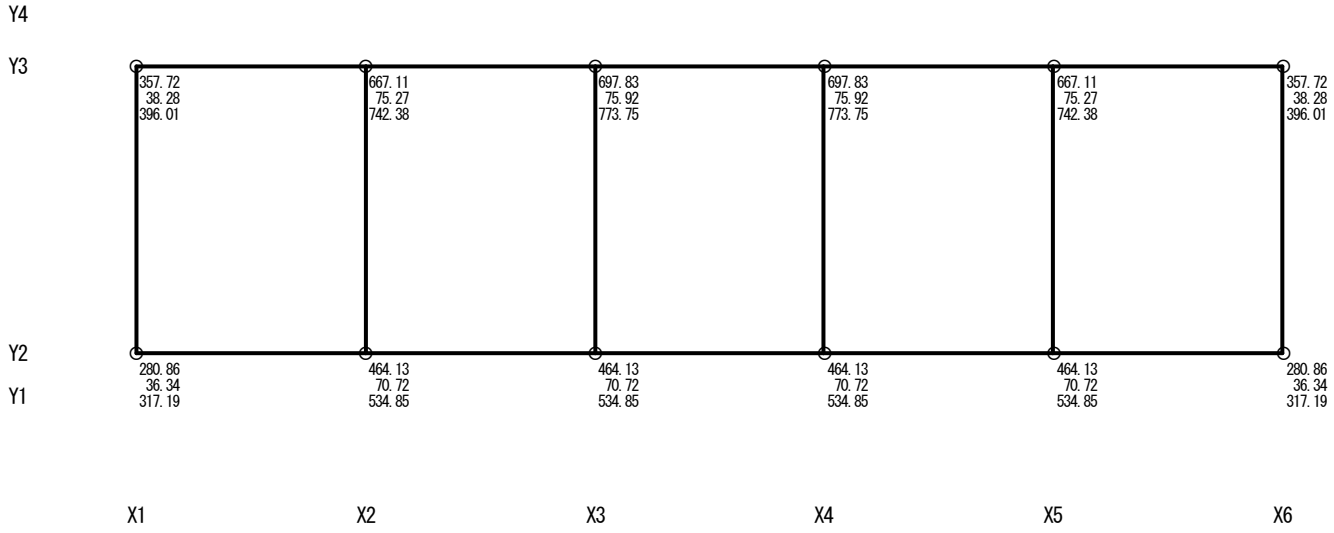

6F 層　合計 : 6598.05 (kN) (S=1/263)

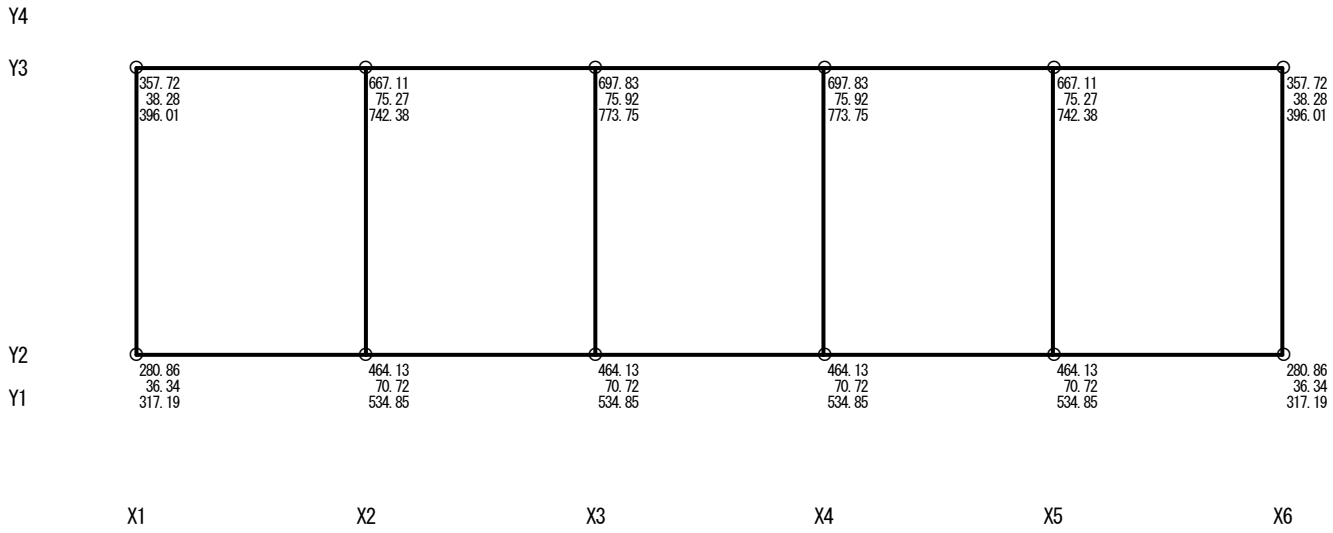

5F 層　合計 : 6598.05 (kN) (S=1/263)

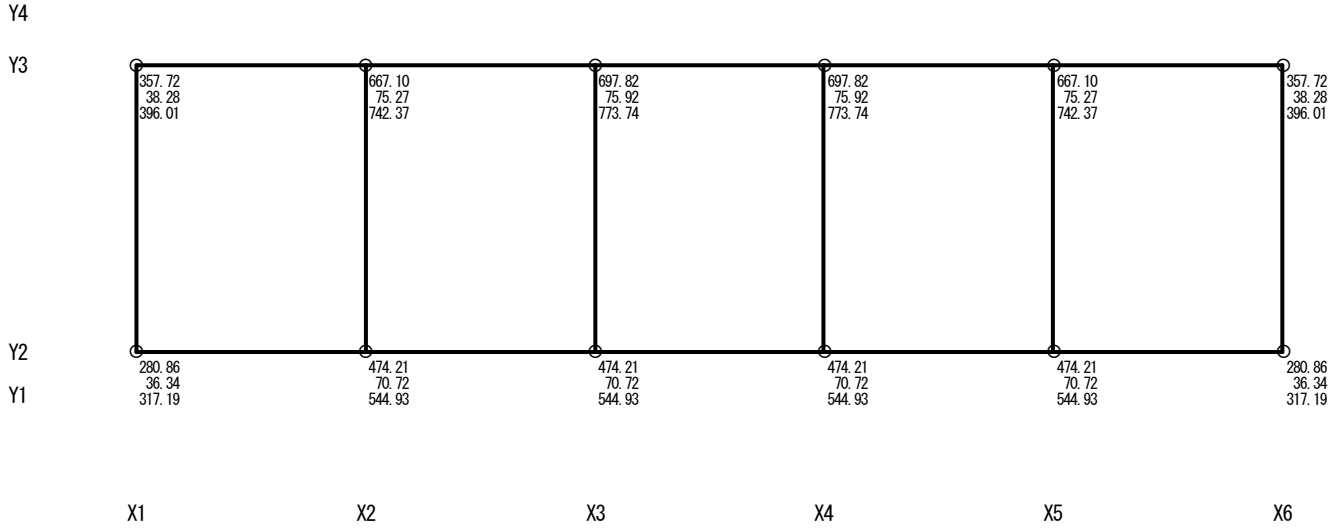

4F 層　合計 : 6638.37 (kN) (S=1/263)

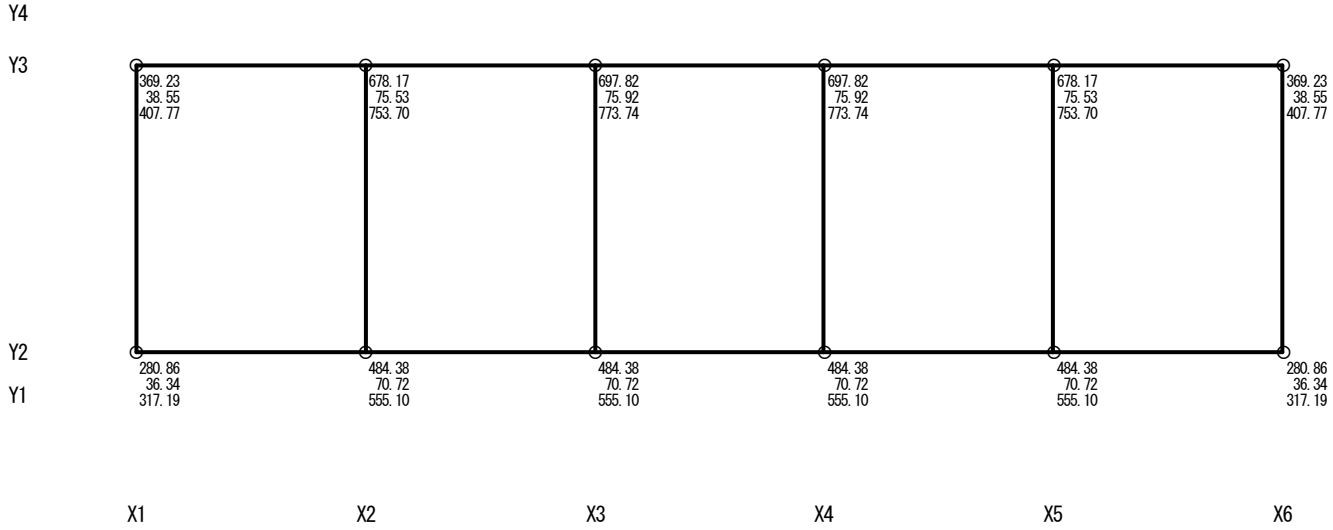

3F 層　合計 : 6725.23 (kN) (S=1/263)

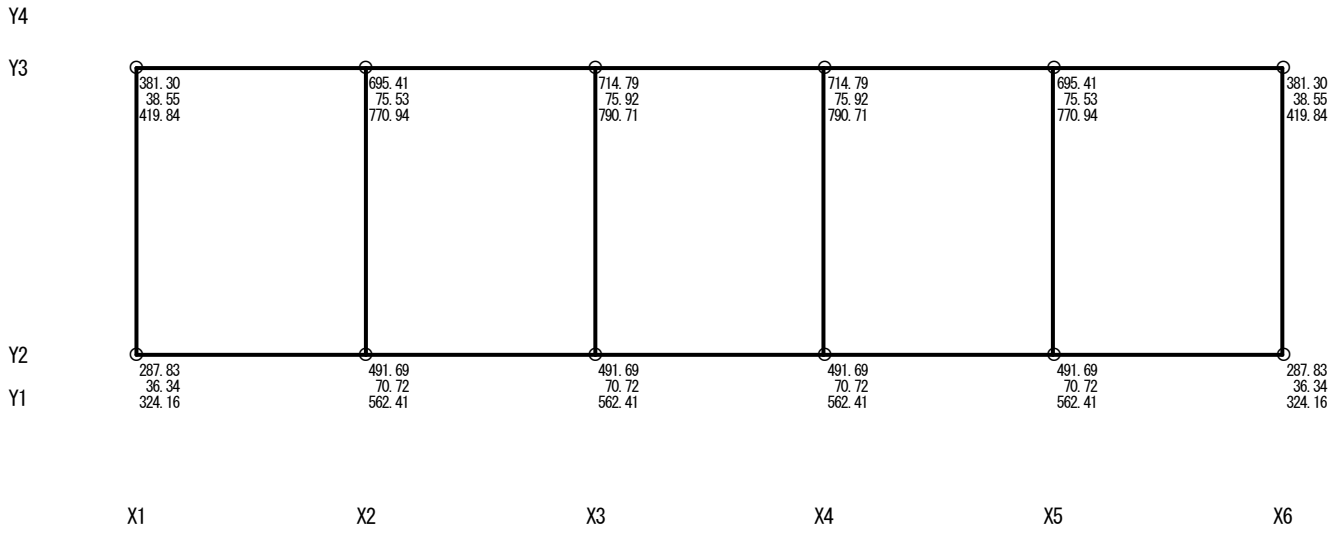

2F 層　合計 : 6860.97 (kN) (S=1/263)

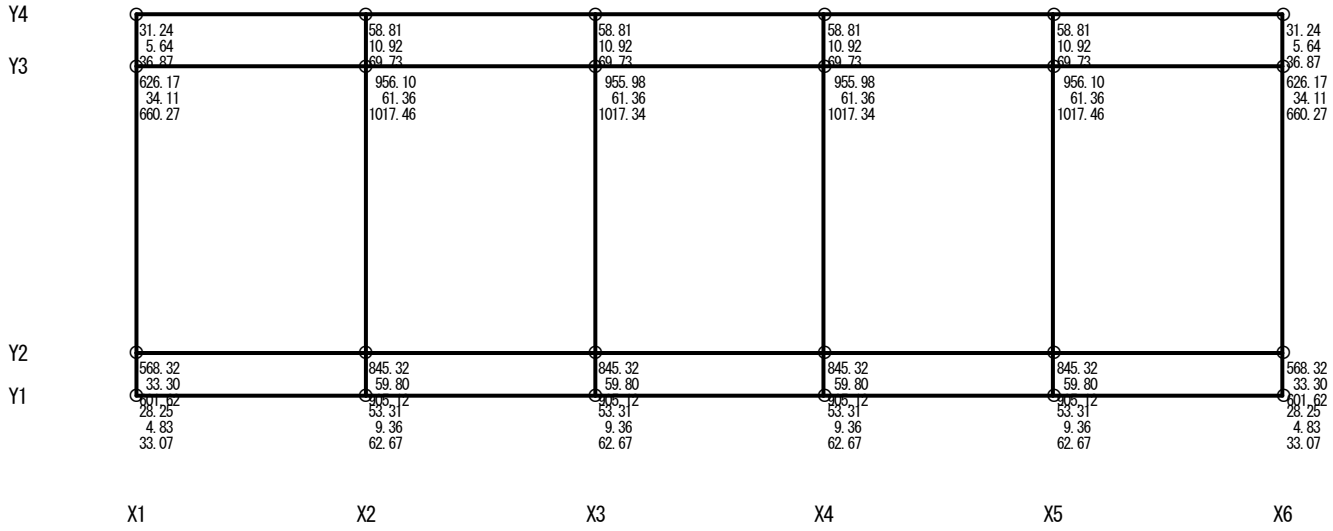

1F 層　合計 : 10883.36 (kN) (S=1/263)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)

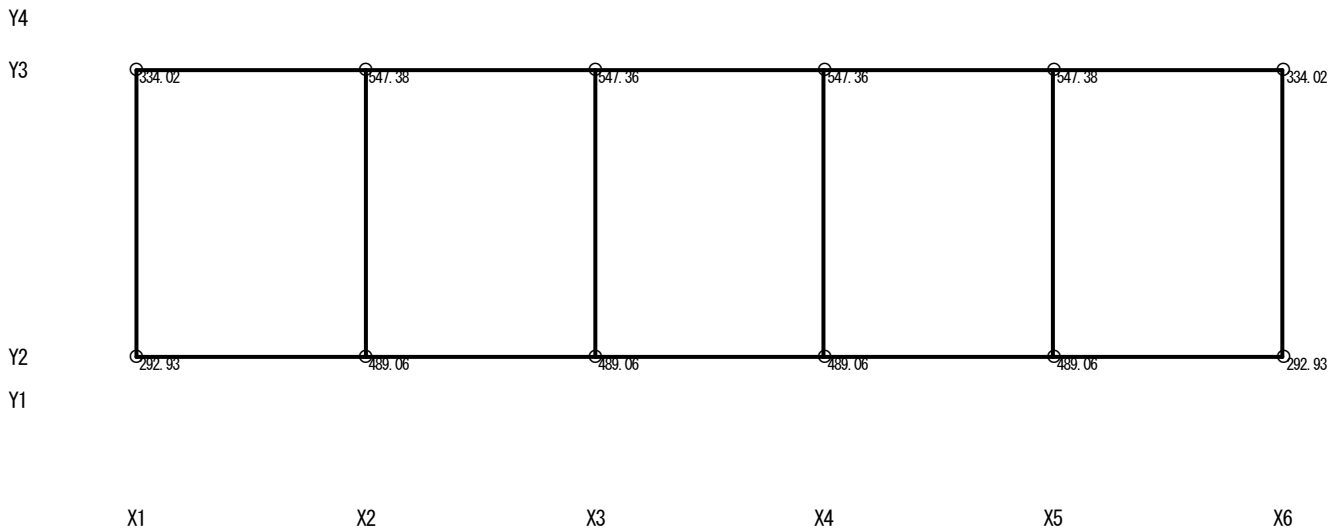

16F 層　合計 : 5399.62 (kN) (S=1/263)

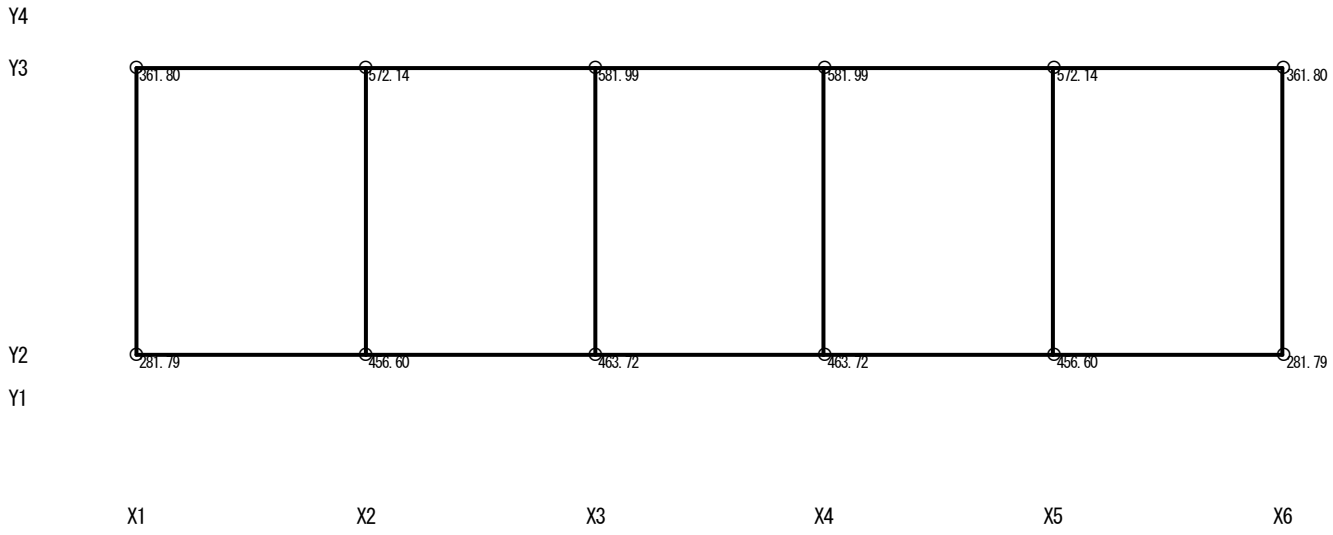

15F 層　合計 : 5436.10 (kN) (S=1/263)

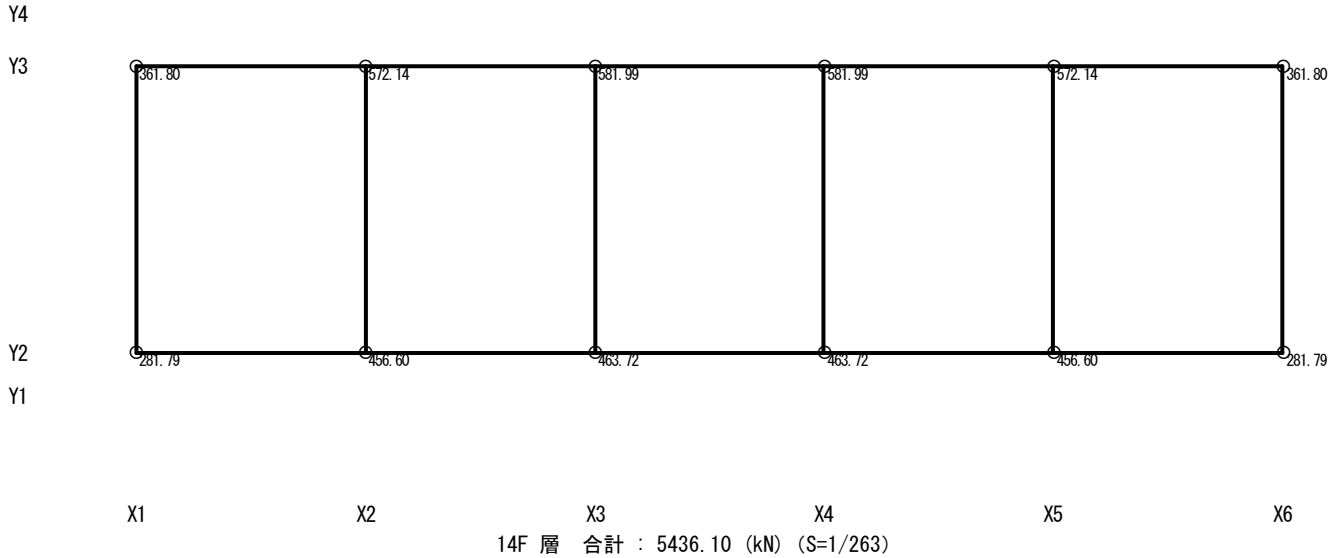

14F 層　合計 : 5436.10 (kN) (S=1/263)

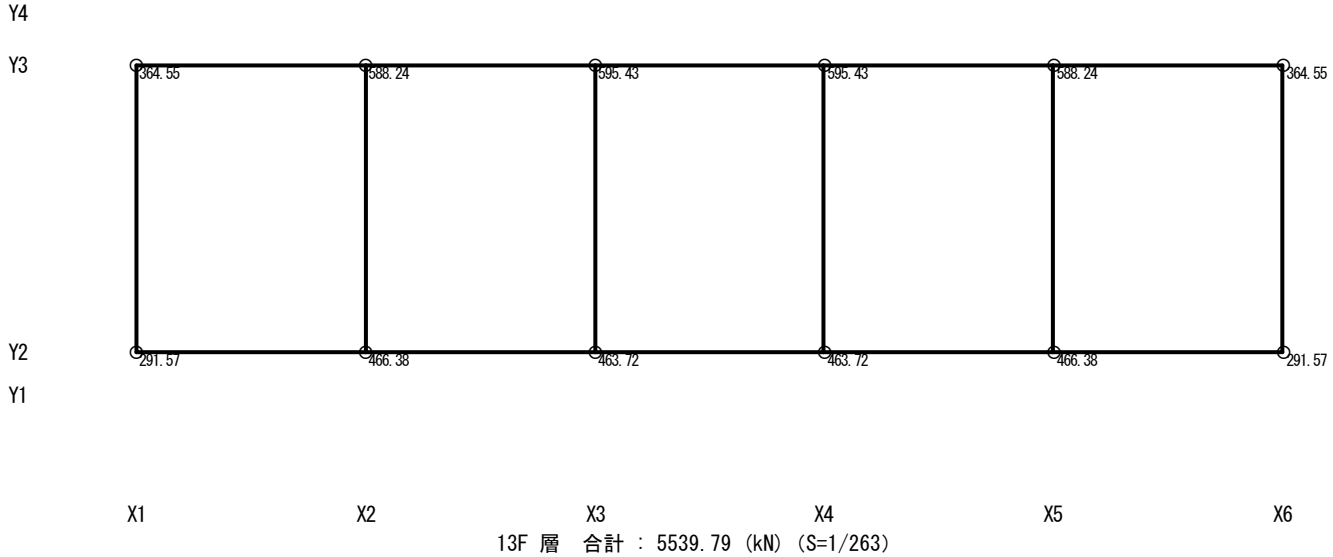

13F 層　合計 : 5539.79 (kN) (S=1/263)

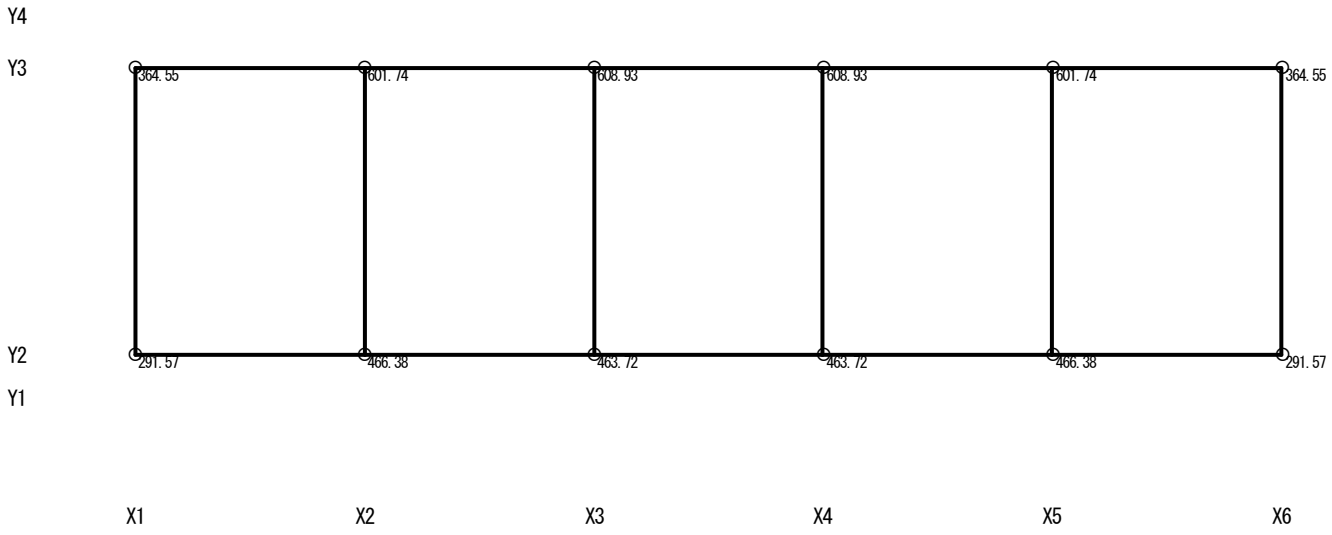

12F 層 合計 : 5593.79 (kN) (S=1/263)

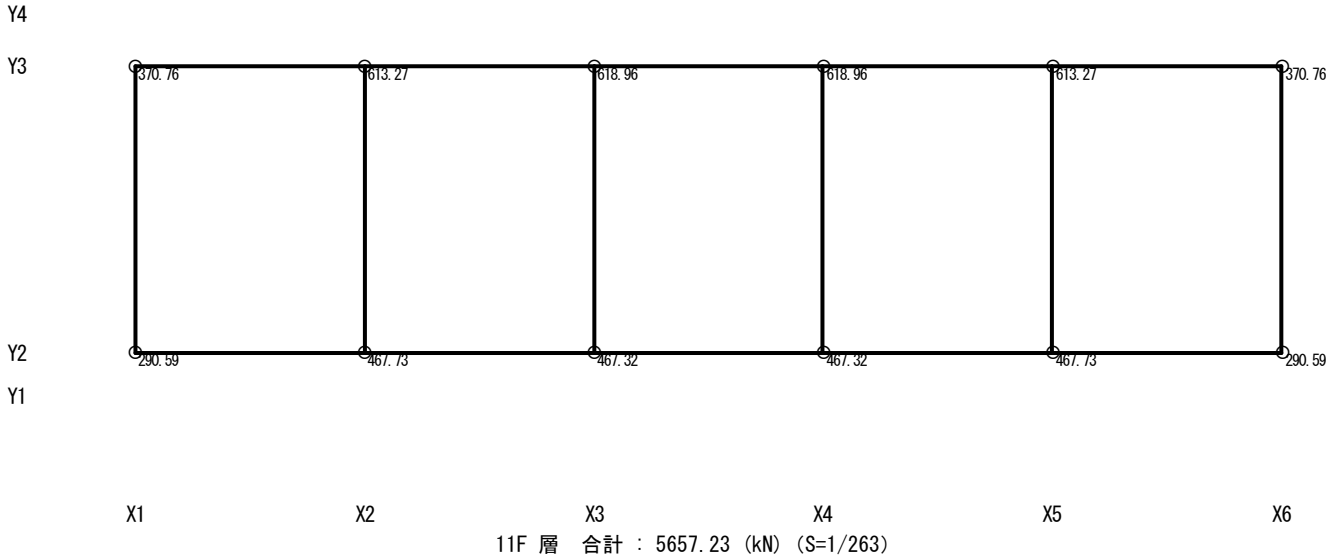

11F 層 合計 : 5657.23 (kN) (S=1/263)

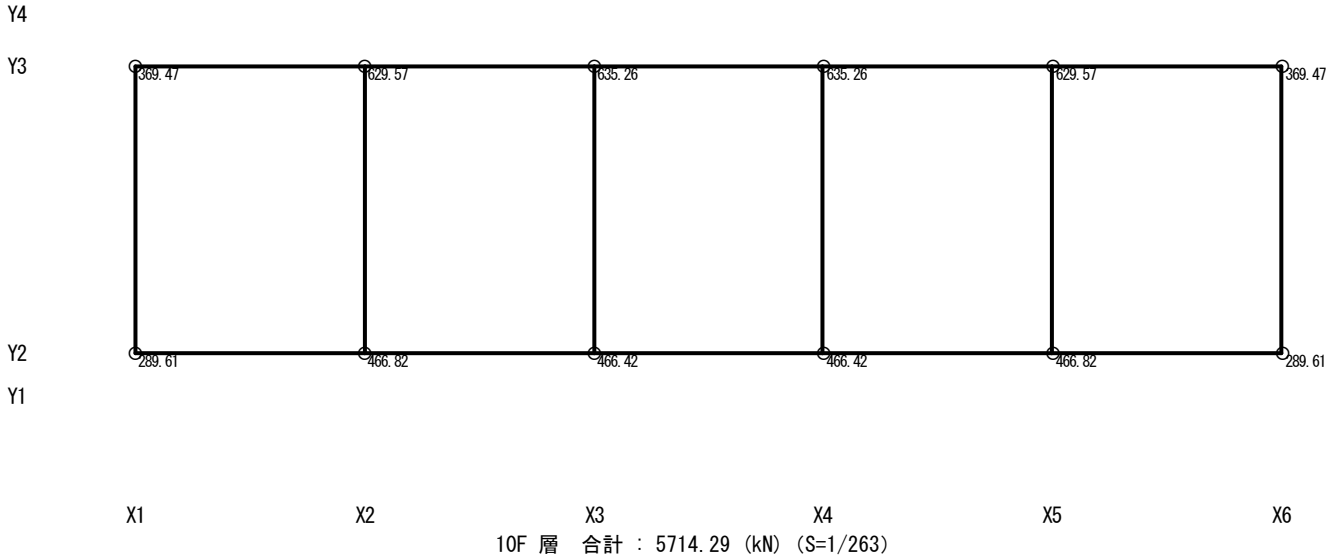

10F 層 合計 : 5714.29 (kN) (S=1/263)

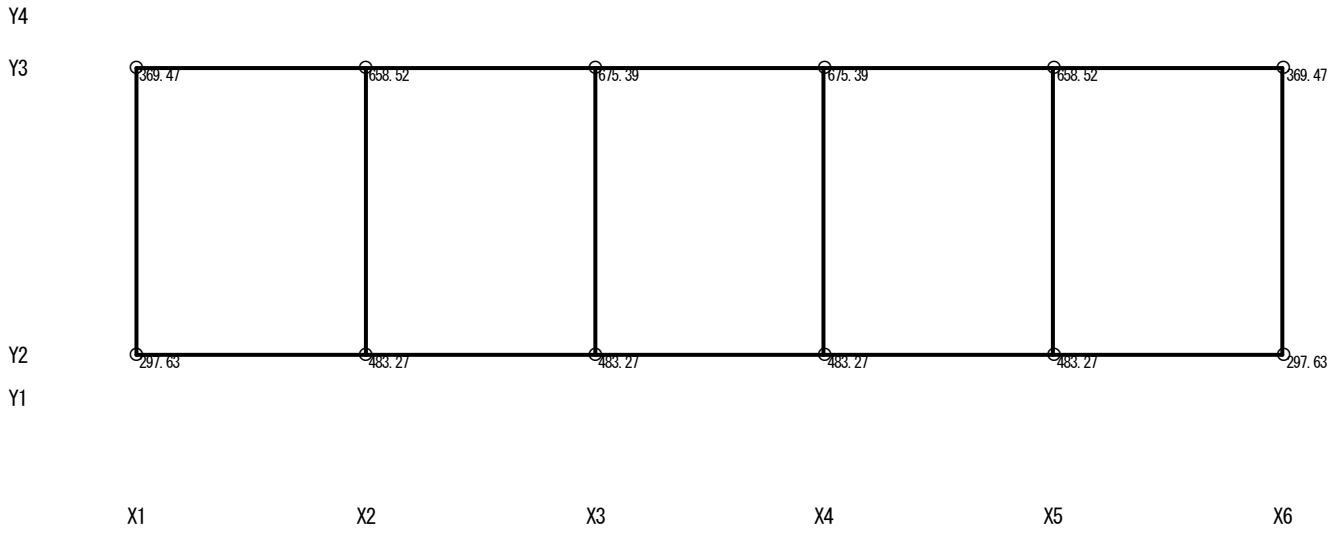

9F 層 合計 : 5935.10 (kN) (S=1/263)

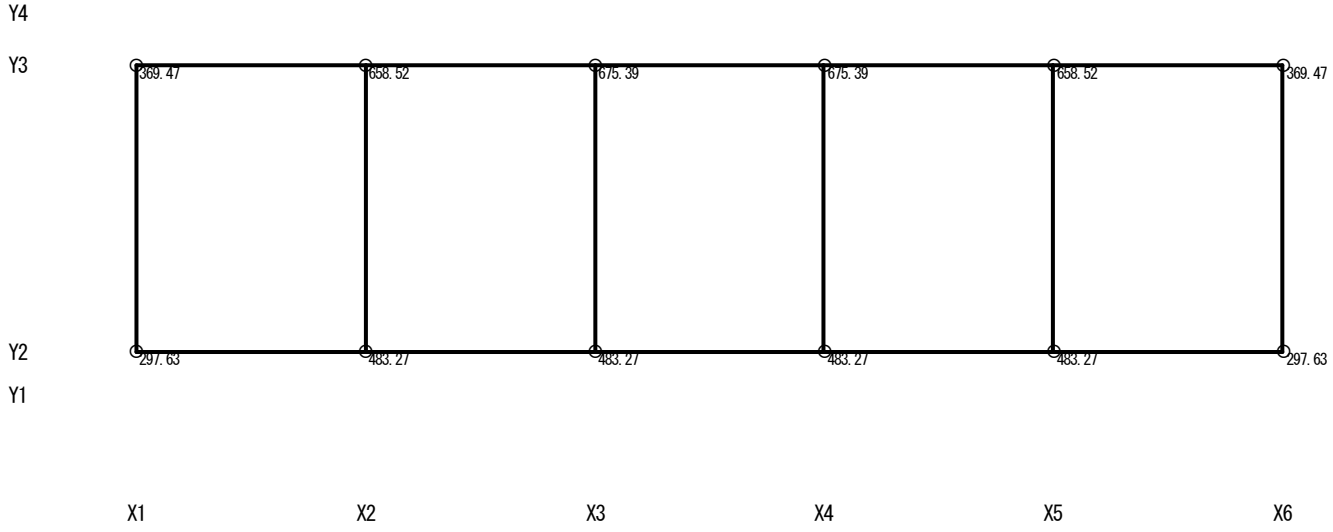

8F 層 合計 : 5935.10 (kN) (S=1/263)

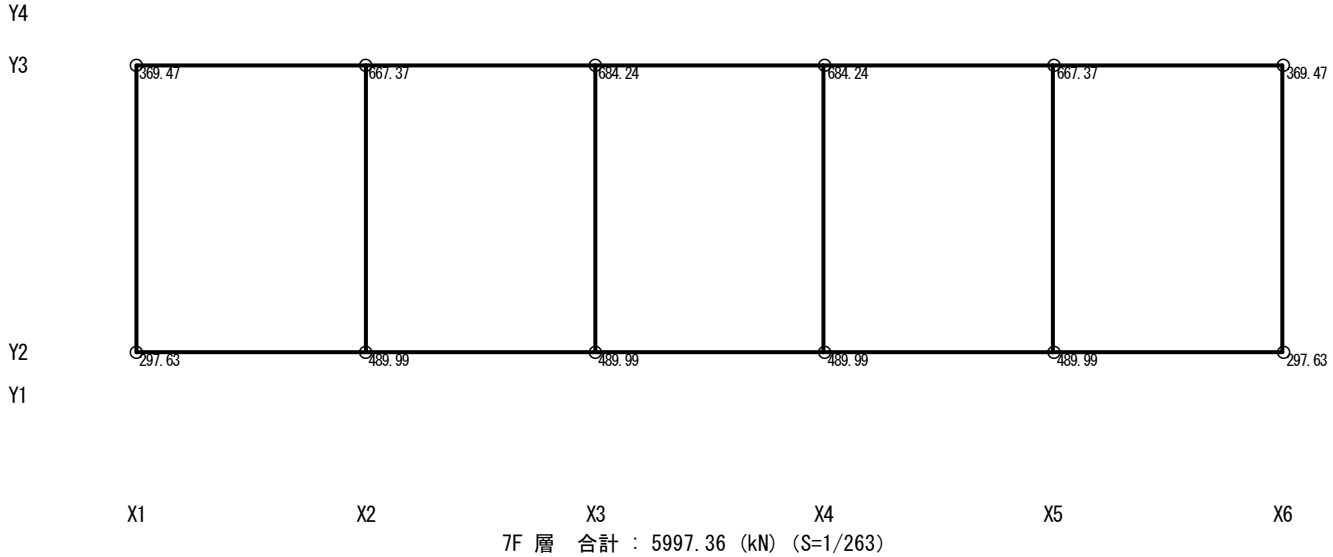

7F 層 合計 : 5997.36 (kN) (S=1/263)

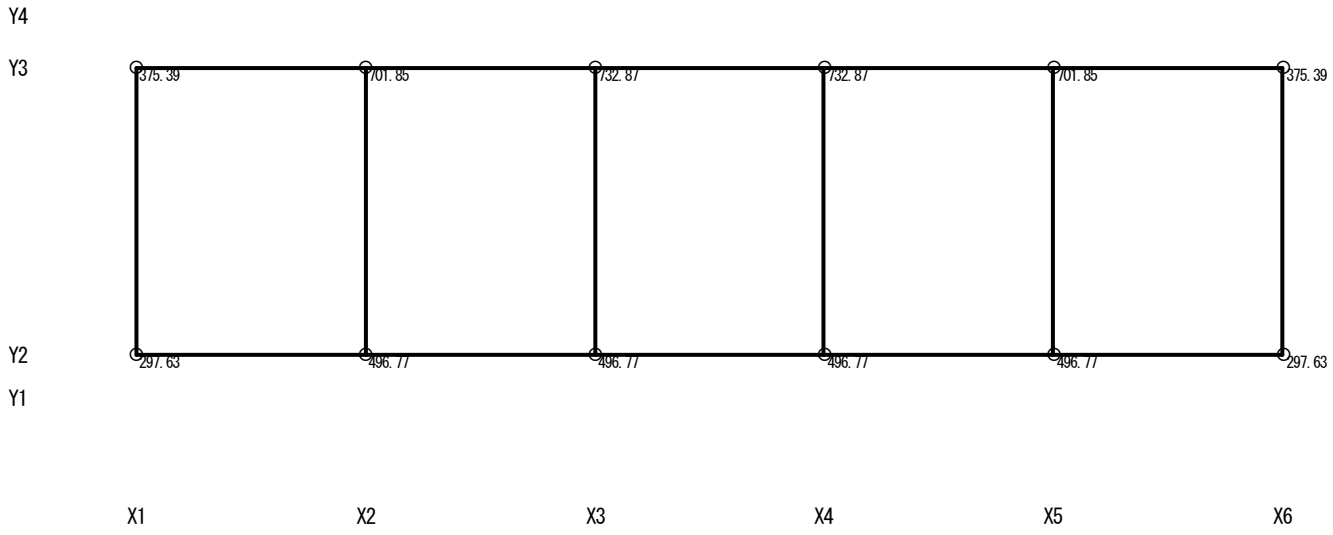

6F 層 合計 : 6202.55 (kN) (S=1/263)

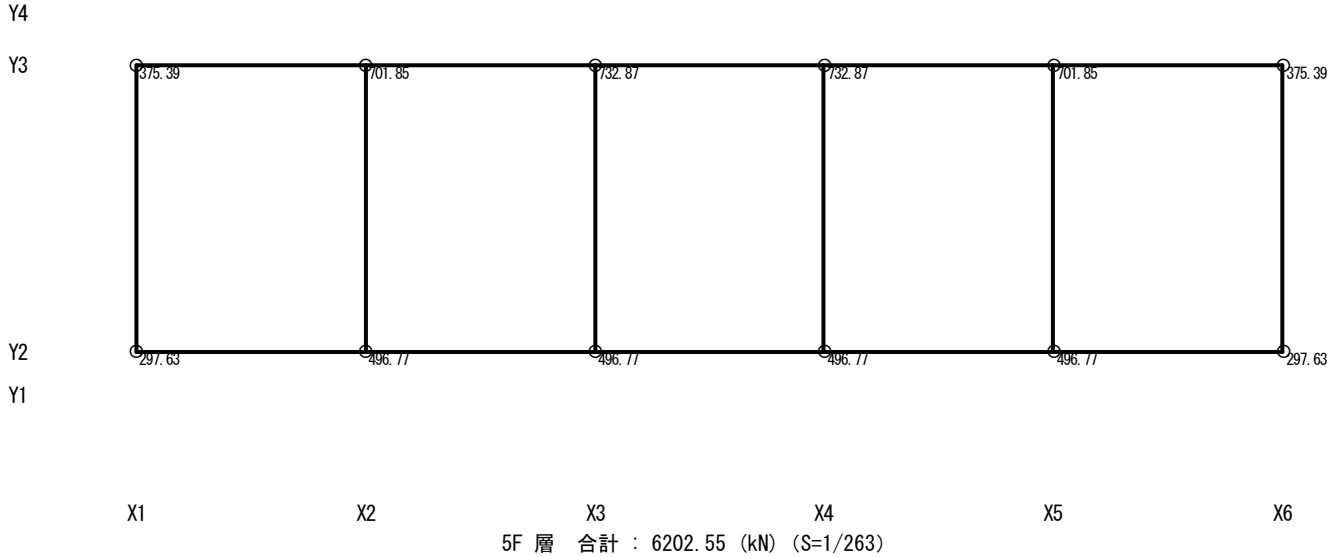

5F 層 合計 : 6202.55 (kN) (S=1/263)

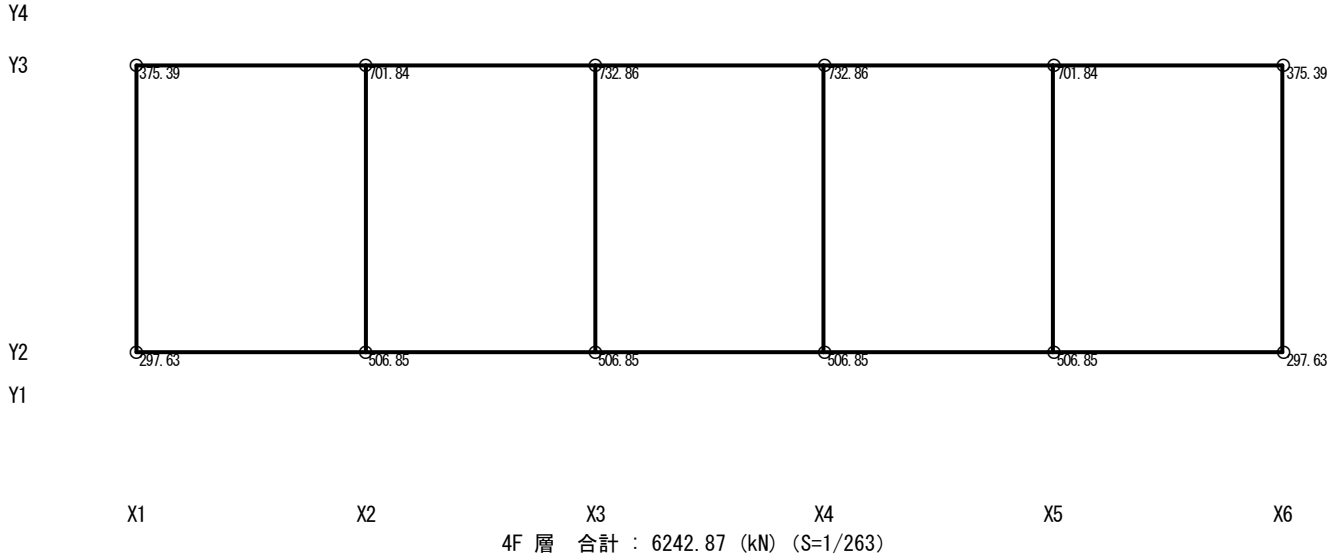

4F 層 合計 : 6242.87 (kN) (S=1/263)

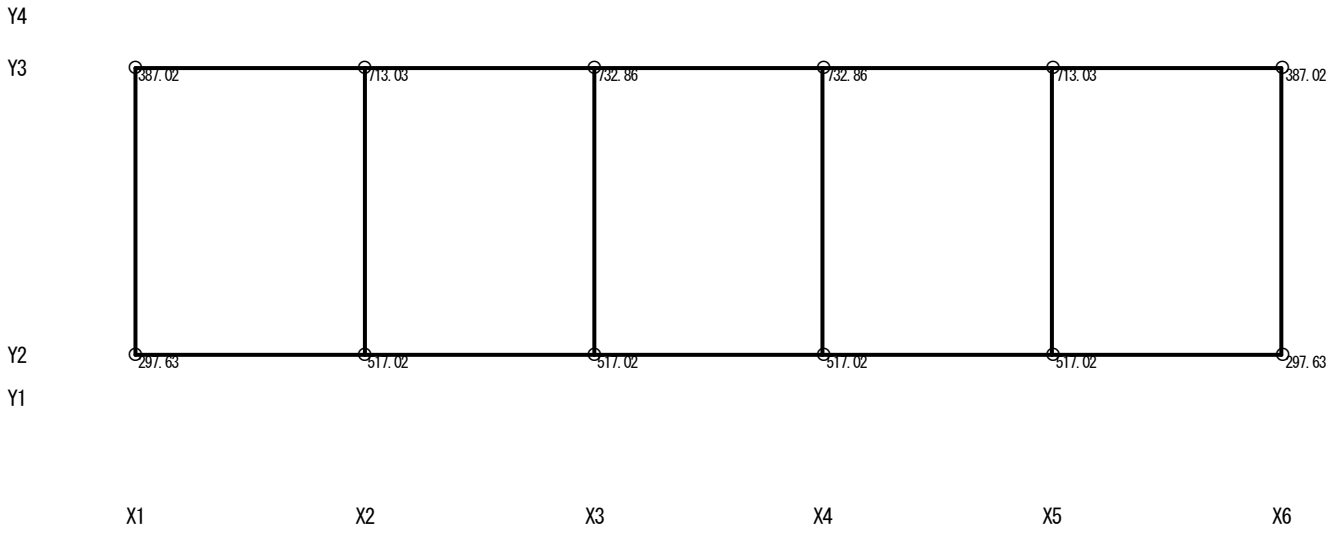

3F 層 合計 : 6329.17 (kN) (S=1/263)

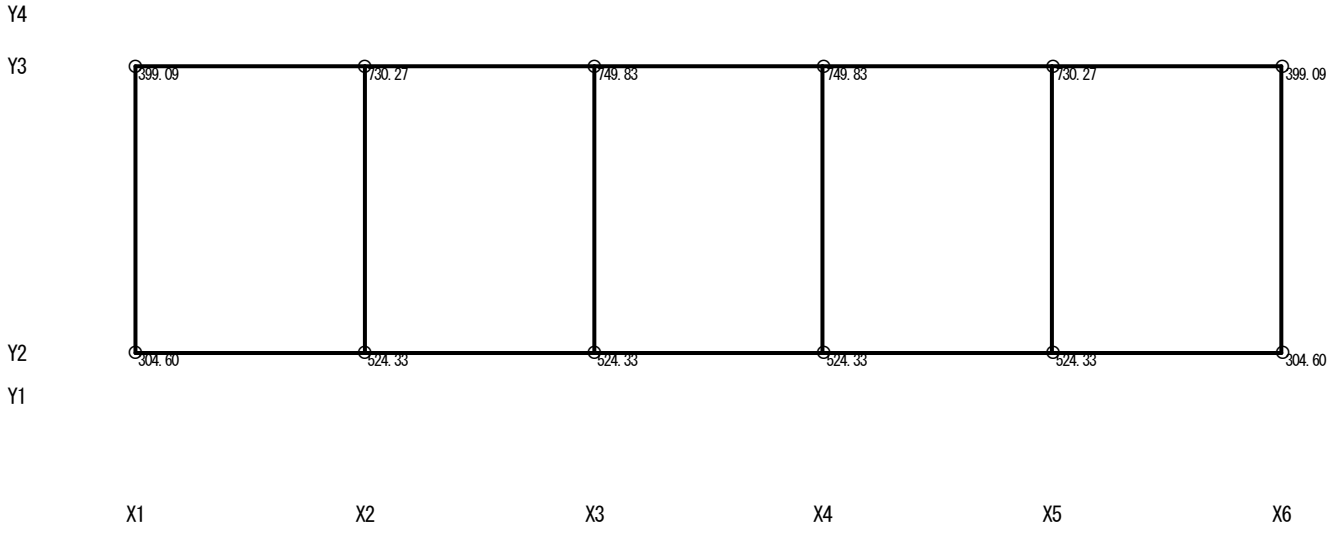

2F 層 合計 : 6464.91 (kN) (S=1/263)

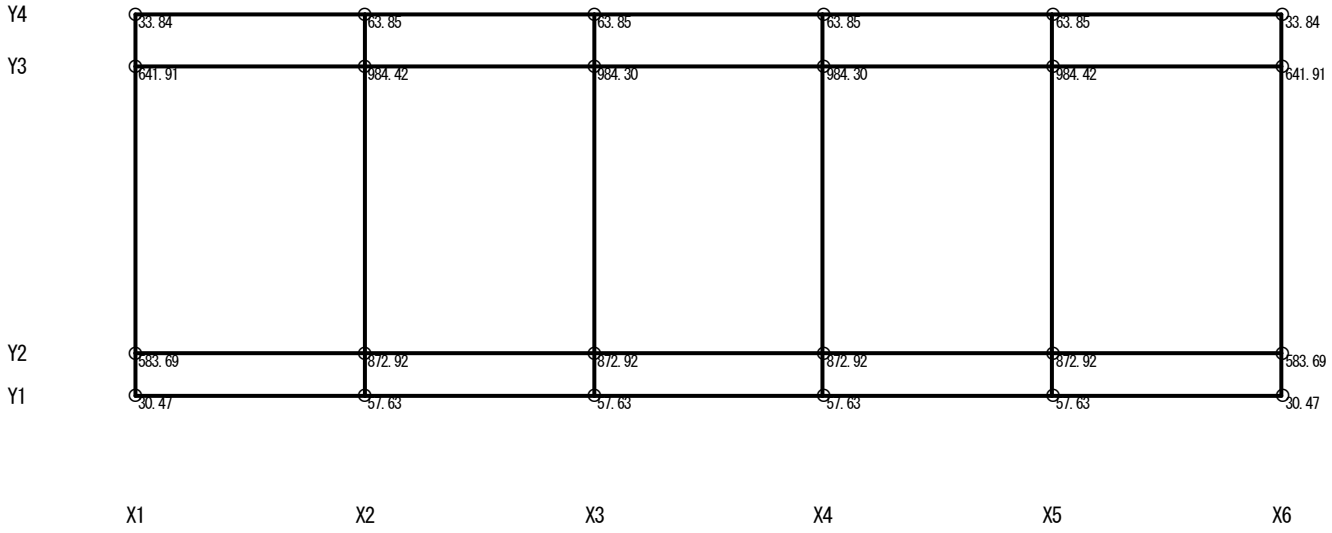

1F 層 合計 : 10494.87 (kN) (S=1/263)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ　：ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量　(kN)
Ａ　：床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）　(m2)
ΣＷｉ　：ｉ階より上部の重量　(kN)
αｉ　：ΣＷｉ / ΣＷ1
Ａｉ　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ｃｉ　：ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co
Ｑ　：（地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ　(kN)
（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ
Ｐｉ　：水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）　(kN)
Ｑｉ　：ｉ階の地震層せん断力　(kN)
（）：ｉ階から控除された地震層せん断力　(kN)
Ｔ　：１次固有周期　(秒)
Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ　(m)
Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ　(m)
Ｒｔ　：振動特性係数
Ｋ　：塔屋　（入力値による）･U
地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U
基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）
H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）　(m)
（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）
Ｚ　：地域係数　（入力値による）
Ｕ　：用途係数　（入力値による）
雑壁　：地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

＜ Ｘ方向（正加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a）１次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　：42.550 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　：0.000 (m)　α：0.00
Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 42.55×(0.02＋0.01×0.00) = 0.851 (秒)

b）Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.724
Rt（固有周期からの計算値） = 0.965 （ Ｔ = 0.851 ）、 Rt（採用値）= 0.965

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	K･Wi	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
15F	Y2	2542.1	5399.6	0.061	2.905	0.561		3027.8	0.0	3027.8
	Y3	2857.5								
	sum	5399.6								
	Ｗｉ/Ａ	13.50								
14F	Y2	2404.2	10835.7	0.123	2.307	0.445		4824.4	0.0	4824.4
	Y3	3031.9								
	sum	5436.1								
	Ｗｉ/Ａ	13.59								
13F	Y2	2404.2	16271.8	0.185	2.026	0.391		6362.8	0.0	6362.8
	Y3	3031.9								
	sum	5436.1								
	Ｗｉ/Ａ	13.59								
12F	Y2	2443.3	21811.6	0.248	1.844	0.356		7762.8	0.0	7762.8
	Y3	3096.5								
	sum	5539.8								
	Ｗｉ/Ａ	13.85								
11F	Y2	2443.3	27405.4	0.311	1.710	0.330		9043.4	0.0	9043.4
	Y3	3150.5								
	sum	5593.8								
	Ｗｉ/Ａ	13.98								
10F	Y2	2451.3	33062.6	0.375	1.602	0.309		10223.1	0.0	10223.1
	Y3	3206.0								
	sum	5657.2								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	14.14	33062.6	0.375	1.602	0.309		10223.1	0.0	10223.1
9F	Y2	2445.7	38776.9	0.440	1.511	0.292		11309.1	0.0	11309.1
	Y3	3268.6								
	sum	5714.3								
	Wi/A	14.29								
8F	Y2	2528.3	44712.0	0.508	1.429	0.276		12333.3	0.0	12333.3
	Y3	3406.8								
	sum	5935.1								
	Wi/A	14.84								
7F	Y2	2528.3	50647.1	0.575	1.356	0.262		13257.8	0.0	13257.8
	Y3	3406.8								
	sum	5935.1								
	Wi/A	14.84								
6F	Y2	2555.2	56644.5	0.643	1.289	0.249		14095.4	0.0	14095.4
	Y3	3442.1								
	sum	5997.4								
	Wi/A	14.99								
5F	Y2	2582.3	62847.0	0.713	1.225	0.236		14862.8	0.0	14862.8
	Y3	3620.2								
	sum	6202.6								
	Wi/A	15.51								
4F	Y2	2582.3	69049.6	0.784	1.166	0.225		15532.7	0.0	15532.7
	Y3	3620.2								
	sum	6202.6								
	Wi/A	15.51								
3F	Y2	2622.7	75292.5	0.855	1.109	0.214		16110.7	0.0	16110.7
	Y3	3620.2								
	sum	6242.9								
	Wi/A	15.61								
2F	Y2	2663.3	81621.6	0.927	1.054	0.203		16600.0	0.0	16600.0
	Y3	3665.8								
	sum	6329.2								
	Wi/A	15.82								
1F	Y2	2706.5	88086.5	1.000	1.000	0.193		17000.7	0.0	17000.7
	Y3	3758.4								
	sum	6464.9								
	Wi/A	16.16								
基礎	Y1	291.5	98581.4		K=0.1006 (H=-0.25)		1056.046	18056.7	0.0	18056.7
	Y2	4659.1								
	Y3	5221.3								
	Y4	323.1								
	sum	10494.9								
	Wi/A	19.73								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02+0.01α) = 42.55×(0.02+0.01×0.00) = 0.851 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.724

Rt（固有周期からの計算値） = 0.965 （ T = 0.851 ）、 Rt（採用値）= 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2542.1	5399.6	0.061	2.905	0.561		3027.8	0.0	3027.8
	Y3	2857.5								
	sum	5399.6								
	Wi/A	13.50								
14F	Y2	2404.2	10835.7	0.123	2.307	0.445		4824.4	0.0	4824.4
	Y3	3031.9								
	sum	5436.1								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
14F	Wi/A	13.59	10835.7	0.123	2.307	0.445		4824.4	0.0	4824.4
13F	Y2	2404.2	16271.8	0.185	2.026	0.391		6362.8	0.0	6362.8
	Y3	3031.9								
	sum	5436.1								
	Wi/A	13.59								
12F	Y2	2443.3	21811.6	0.248	1.844	0.356		7762.8	0.0	7762.8
	Y3	3096.5								
	sum	5539.8								
	Wi/A	13.85								
11F	Y2	2443.3	27405.4	0.311	1.710	0.330		9043.4	0.0	9043.4
	Y3	3150.5								
	sum	5593.8								
	Wi/A	13.98								
10F	Y2	2451.3	33062.6	0.375	1.602	0.309		10223.1	0.0	10223.1
	Y3	3206.0								
	sum	5657.2								
	Wi/A	14.14								
9F	Y2	2445.7	38776.9	0.440	1.511	0.292		11309.1	0.0	11309.1
	Y3	3268.6								
	sum	5714.3								
	Wi/A	14.29								
8F	Y2	2528.3	44712.0	0.508	1.429	0.276		12333.3	0.0	12333.3
	Y3	3406.8								
	sum	5935.1								
	Wi/A	14.84								
7F	Y2	2528.3	50647.1	0.575	1.356	0.262		13257.8	0.0	13257.8
	Y3	3406.8								
	sum	5935.1								
	Wi/A	14.84								
6F	Y2	2555.2	56644.5	0.643	1.289	0.249		14095.4	0.0	14095.4
	Y3	3442.1								
	sum	5997.4								
	Wi/A	14.99								
5F	Y2	2582.3	62847.0	0.713	1.225	0.236		14862.8	0.0	14862.8
	Y3	3620.2								
	sum	6202.6								
	Wi/A	15.51								
4F	Y2	2582.3	69049.6	0.784	1.166	0.225		15532.7	0.0	15532.7
	Y3	3620.2								
	sum	6202.6								
	Wi/A	15.51								
3F	Y2	2622.7	75292.5	0.855	1.109	0.214		16110.7	0.0	16110.7
	Y3	3620.2								
	sum	6242.9								
	Wi/A	15.61								
2F	Y2	2663.3	81621.6	0.927	1.054	0.203		16600.0	0.0	16600.0
	Y3	3665.8								
	sum	6329.2								
	Wi/A	15.82								
1F	Y2	2706.5	88086.5	1.000	1.000	0.193		17000.7	0.0	17000.7
	Y3	3758.4								
	sum	6464.9								
	Wi/A	16.16								
基礎	Y1	291.5	98581.4		K=0.1006 (H=-0.25)		1056.046	18056.7	0.0	18056.7
	Y2	4659.1								
	Y3	5221.3								
	Y4	323.1								
	sum	10494.9								
	Wi/A	19.73								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02+0.01α) = 42.55×(0.02+0.01×0.00) = 0.851 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.724
Rt（固有周期からの計算値） = 0.965 （ T = 0.851 ）、 Rt（採用値）= 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	K･Wi	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
15F	X1	626.9	5399.6	0.061	2.905	0.561		3027.8	0.0	3027.8
	X2	1036.4								
	X3	1036.4								
	X4	1036.4								
	X5	1036.4								
	X6	626.9								
	sum	5399.6								
	Ｗｉ/Ａ	13.50								
14F	X1	643.6	10835.7	0.123	2.307	0.445		4824.4	0.0	4824.4
	X2	1028.7								
	X3	1045.7								
	X4	1045.7								
	X5	1028.7								
	X6	643.6								
	sum	5436.1								
	Ｗｉ/Ａ	13.59								
13F	X1	643.6	16271.8	0.185	2.026	0.391		6362.8	0.0	6362.8
	X2	1028.7								
	X3	1045.7								
	X4	1045.7								
	X5	1028.7								
	X6	643.6								
	sum	5436.1								
	Ｗｉ/Ａ	13.59								
12F	X1	656.1	21811.6	0.248	1.844	0.356		7762.8	0.0	7762.8
	X2	1054.6								
	X3	1059.2								
	X4	1059.2								
	X5	1054.6								
	X6	656.1								
	sum	5539.8								
	Ｗｉ/Ａ	13.85								
11F	X1	656.1	27405.4	0.311	1.710	0.330		9043.4	0.0	9043.4
	X2	1068.1								
	X3	1072.7								
	X4	1072.7								
	X5	1068.1								
	X6	656.1								
	sum	5593.8								
	Ｗｉ/Ａ	13.98								
10F	X1	661.3	33062.6	0.375	1.602	0.309		10223.1	0.0	10223.1
	X2	1081.0								
	X3	1086.3								
	X4	1086.3								
	X5	1081.0								
	X6	661.3								
	sum	5657.2								
	Ｗｉ/Ａ	14.14								
9F	X1	659.1	38776.9	0.440	1.511	0.292		11309.1	0.0	11309.1
	X2	1096.4								
	X3	1101.7								
	X4	1101.7								
	X5	1096.4								
	X6	659.1								
	sum	5714.3								
	Ｗｉ/Ａ	14.29								
8F	X1	667.1	44712.0	0.508	1.429	0.276		12333.3	0.0	12333.3
	X2	1141.8								
	X3	1158.7								
	X4	1158.7								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
8F	X5	1141.8	44712.0	0.508	1.429	0.276		12333.3	0.0	12333.3
	X6	667.1								
	sum	5935.1								
	Wi/A	14.84								
7F	X1	667.1	50647.1	0.575	1.356	0.262		13257.8	0.0	13257.8
	X2	1141.8								
	X3	1158.7								
	X4	1158.7								
	X5	1141.8								
	X6	667.1								
	sum	5935.1								
	Wi/A	14.84								
6F	X1	667.1	56644.5	0.643	1.289	0.249		14095.4	0.0	14095.4
	X2	1157.4								
	X3	1174.2								
	X4	1174.2								
	X5	1157.4								
	X6	667.1								
	sum	5997.4								
	Wi/A	14.99								
5F	X1	673.0	62847.0	0.713	1.225	0.236		14862.8	0.0	14862.8
	X2	1198.6								
	X3	1229.6								
	X4	1229.6								
	X5	1198.6								
	X6	673.0								
	sum	6202.6								
	Wi/A	15.51								
4F	X1	673.0	69049.6	0.784	1.166	0.225		15532.7	0.0	15532.7
	X2	1198.6								
	X3	1229.6								
	X4	1229.6								
	X5	1198.6								
	X6	673.0								
	sum	6202.6								
	Wi/A	15.51								
3F	X1	673.0	75292.5	0.855	1.109	0.214		16110.7	0.0	16110.7
	X2	1208.7								
	X3	1239.7								
	X4	1239.7								
	X5	1208.7								
	X6	673.0								
	sum	6242.9								
	Wi/A	15.61								
2F	X1	684.6	81621.6	0.927	1.054	0.203		16600.0	0.0	16600.0
	X2	1230.0								
	X3	1249.9								
	X4	1249.9								
	X5	1230.0								
	X6	684.6								
	sum	6329.2								
	Wi/A	15.82								
1F	X1	703.7	88086.5	1.000	1.000	0.193		17000.7	0.0	17000.7
	X2	1254.6								
	X3	1274.2								
	X4	1274.2								
	X5	1254.6								
	X6	703.7								
	sum	6464.9								
	Wi/A	16.16								
基礎	X1	1289.9	98581.4		K=0.1006 (H=-0.25)		1056.046	18056.7	0.0	18056.7
	X2	1978.8								
	X3	1978.7								
	X4	1978.7								
	X5	1978.8								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
基礎	X6	1289.9	98581.4		K=0.1006 (H=-0.25)		1056.046	18056.7	0.0	18056.7
	sum	10494.9								
	Wi/A	19.73								

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 42.55×(0.02＋0.01×0.00) = 0.851 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.724

Rt（固有周期からの計算値） = 0.965 （ T = 0.851 ）、 Rt（採用値）= 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	626.9	5399.6	0.061	2.905	0.561		3027.8	0.0	3027.8
	X2	1036.4								
	X3	1036.4								
	X4	1036.4								
	X5	1036.4								
	X6	626.9								
	sum	5399.6								
	Wi/A	13.50								
14F	X1	643.6	10835.7	0.123	2.307	0.445		4824.4	0.0	4824.4
	X2	1028.7								
	X3	1045.7								
	X4	1045.7								
	X5	1028.7								
	X6	643.6								
	sum	5436.1								
	Wi/A	13.59								
13F	X1	643.6	16271.8	0.185	2.026	0.391		6362.8	0.0	6362.8
	X2	1028.7								
	X3	1045.7								
	X4	1045.7								
	X5	1028.7								
	X6	643.6								
	sum	5436.1								
	Wi/A	13.59								
12F	X1	656.1	21811.6	0.248	1.844	0.356		7762.8	0.0	7762.8
	X2	1054.6								
	X3	1059.2								
	X4	1059.2								
	X5	1054.6								
	X6	656.1								
	sum	5539.8								
	Wi/A	13.85								
11F	X1	656.1	27405.4	0.311	1.710	0.330		9043.4	0.0	9043.4
	X2	1068.1								
	X3	1072.7								
	X4	1072.7								
	X5	1068.1								
	X6	656.1								
	sum	5593.8								
	Wi/A	13.98								
10F	X1	661.3	33062.6	0.375	1.602	0.309		10223.1	0.0	10223.1
	X2	1081.0								
	X3	1086.3								
	X4	1086.3								
	X5	1081.0								
	X6	661.3								
	sum	5657.2								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	14.14	33062.6	0.375	1.602	0.309		10223.1	0.0	10223.1
9F	X1	659.1	38776.9	0.440	1.511	0.292		11309.1	0.0	11309.1
	X2	1096.4								
	X3	1101.7								
	X4	1101.7								
	X5	1096.4								
	X6	659.1								
	sum	5714.3								
	Wi/A	14.29								
8F	X1	667.1	44712.0	0.508	1.429	0.276		12333.3	0.0	12333.3
	X2	1141.8								
	X3	1158.7								
	X4	1158.7								
	X5	1141.8								
	X6	667.1								
	sum	5935.1								
	Wi/A	14.84								
7F	X1	667.1	50647.1	0.575	1.356	0.262		13257.8	0.0	13257.8
	X2	1141.8								
	X3	1158.7								
	X4	1158.7								
	X5	1141.8								
	X6	667.1								
	sum	5935.1								
	Wi/A	14.84								
6F	X1	667.1	56644.5	0.643	1.289	0.249		14095.4	0.0	14095.4
	X2	1157.4								
	X3	1174.2								
	X4	1174.2								
	X5	1157.4								
	X6	667.1								
	sum	5997.4								
	Wi/A	14.99								
5F	X1	673.0	62847.0	0.713	1.225	0.236		14862.8	0.0	14862.8
	X2	1198.6								
	X3	1229.6								
	X4	1229.6								
	X5	1198.6								
	X6	673.0								
	sum	6202.6								
	Wi/A	15.51								
4F	X1	673.0	69049.6	0.784	1.166	0.225		15532.7	0.0	15532.7
	X2	1198.6								
	X3	1229.6								
	X4	1229.6								
	X5	1198.6								
	X6	673.0								
	sum	6202.6								
	Wi/A	15.51								
3F	X1	673.0	75292.5	0.855	1.109	0.214		16110.7	0.0	16110.7
	X2	1208.7								
	X3	1239.7								
	X4	1239.7								
	X5	1208.7								
	X6	673.0								
	sum	6242.9								
	Wi/A	15.61								
2F	X1	684.6	81621.6	0.927	1.054	0.203		16600.0	0.0	16600.0
	X2	1230.0								
	X3	1249.9								
	X4	1249.9								
	X5	1230.0								
	X6	684.6								
	sum	6329.2								
	Wi/A	15.82								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
1F	X1	703.7	88086.5	1.000	1.000	0.193		17000.7	0.0	17000.7
	X2	1254.6								
	X3	1274.2								
	X4	1274.2								
	X5	1254.6								
	X6	703.7								
	sum	6464.9								
	Wi/A	16.16								
基礎	X1	1289.9	98581.4		K=0.1006 (H=-0.25)		1056.046	18056.7	0.0	18056.7
	X2	1978.8								
	X3	1978.7								
	X4	1978.7								
	X5	1978.8								
	X6	1289.9								
	sum	10494.9								
	Wi/A	19.73								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

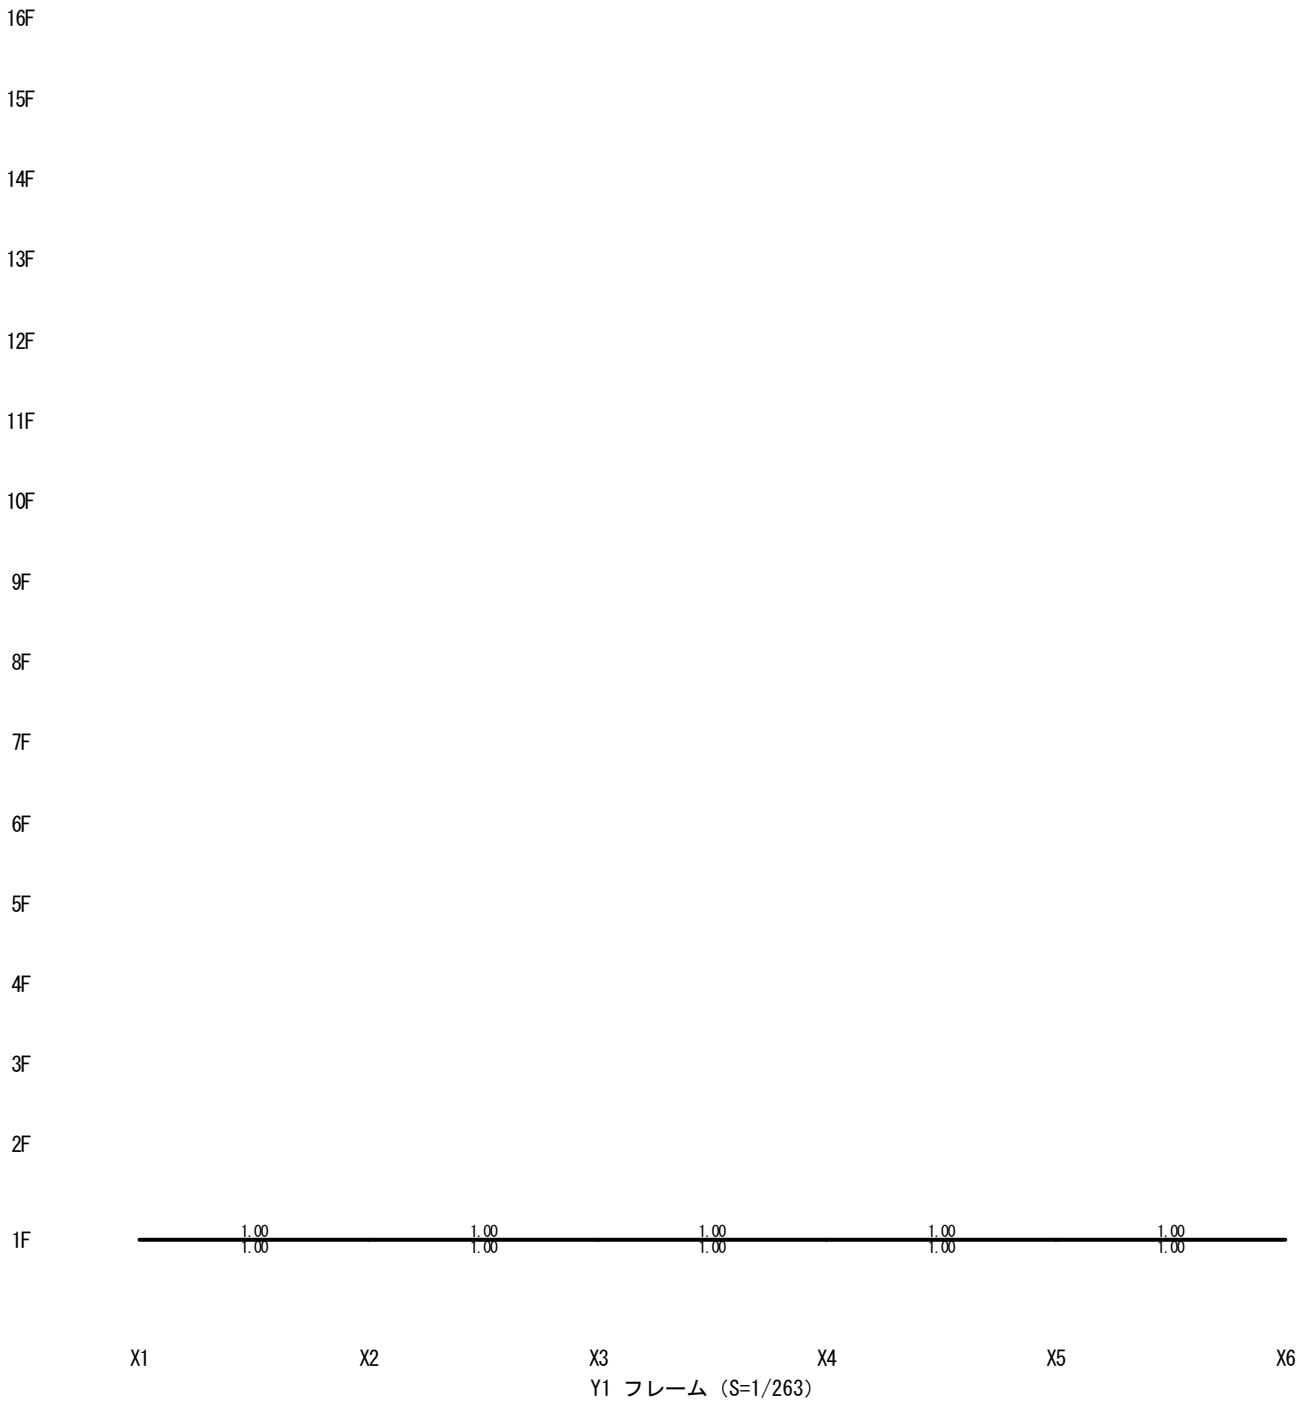

Y1 フレーム (S=1/263)

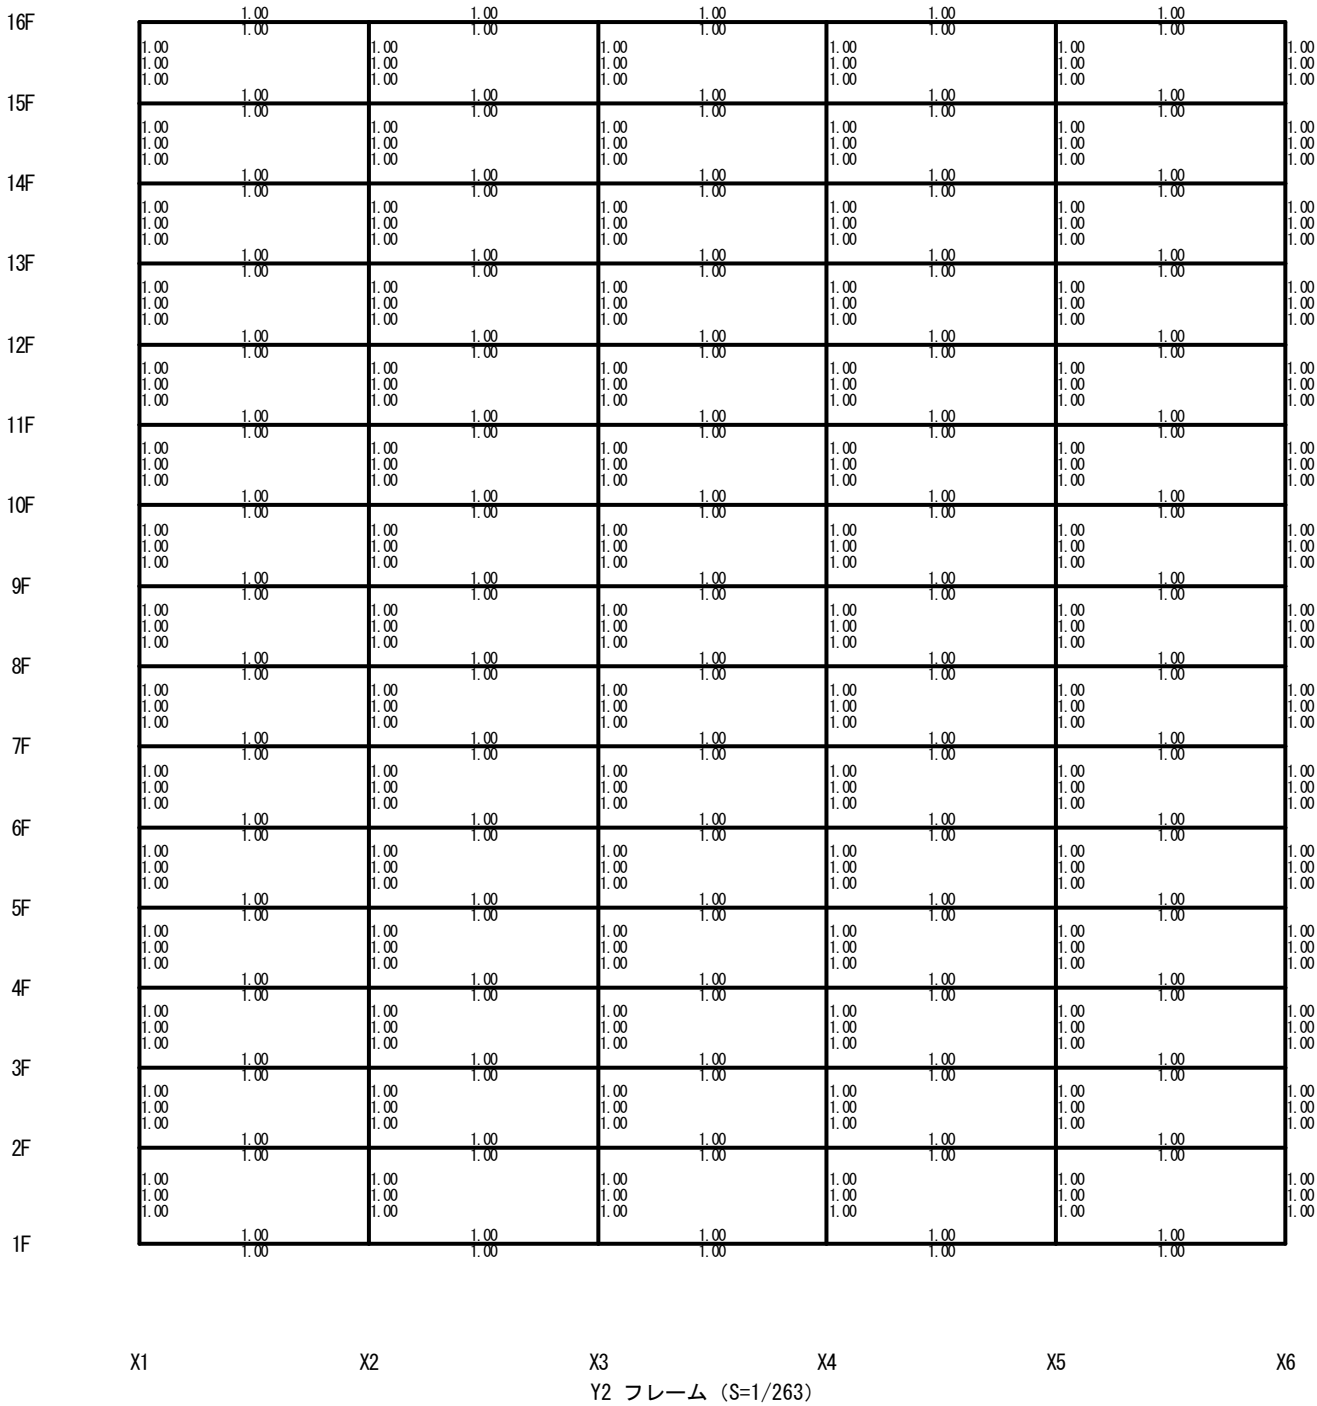

Y2 フレーム (S=1/263)

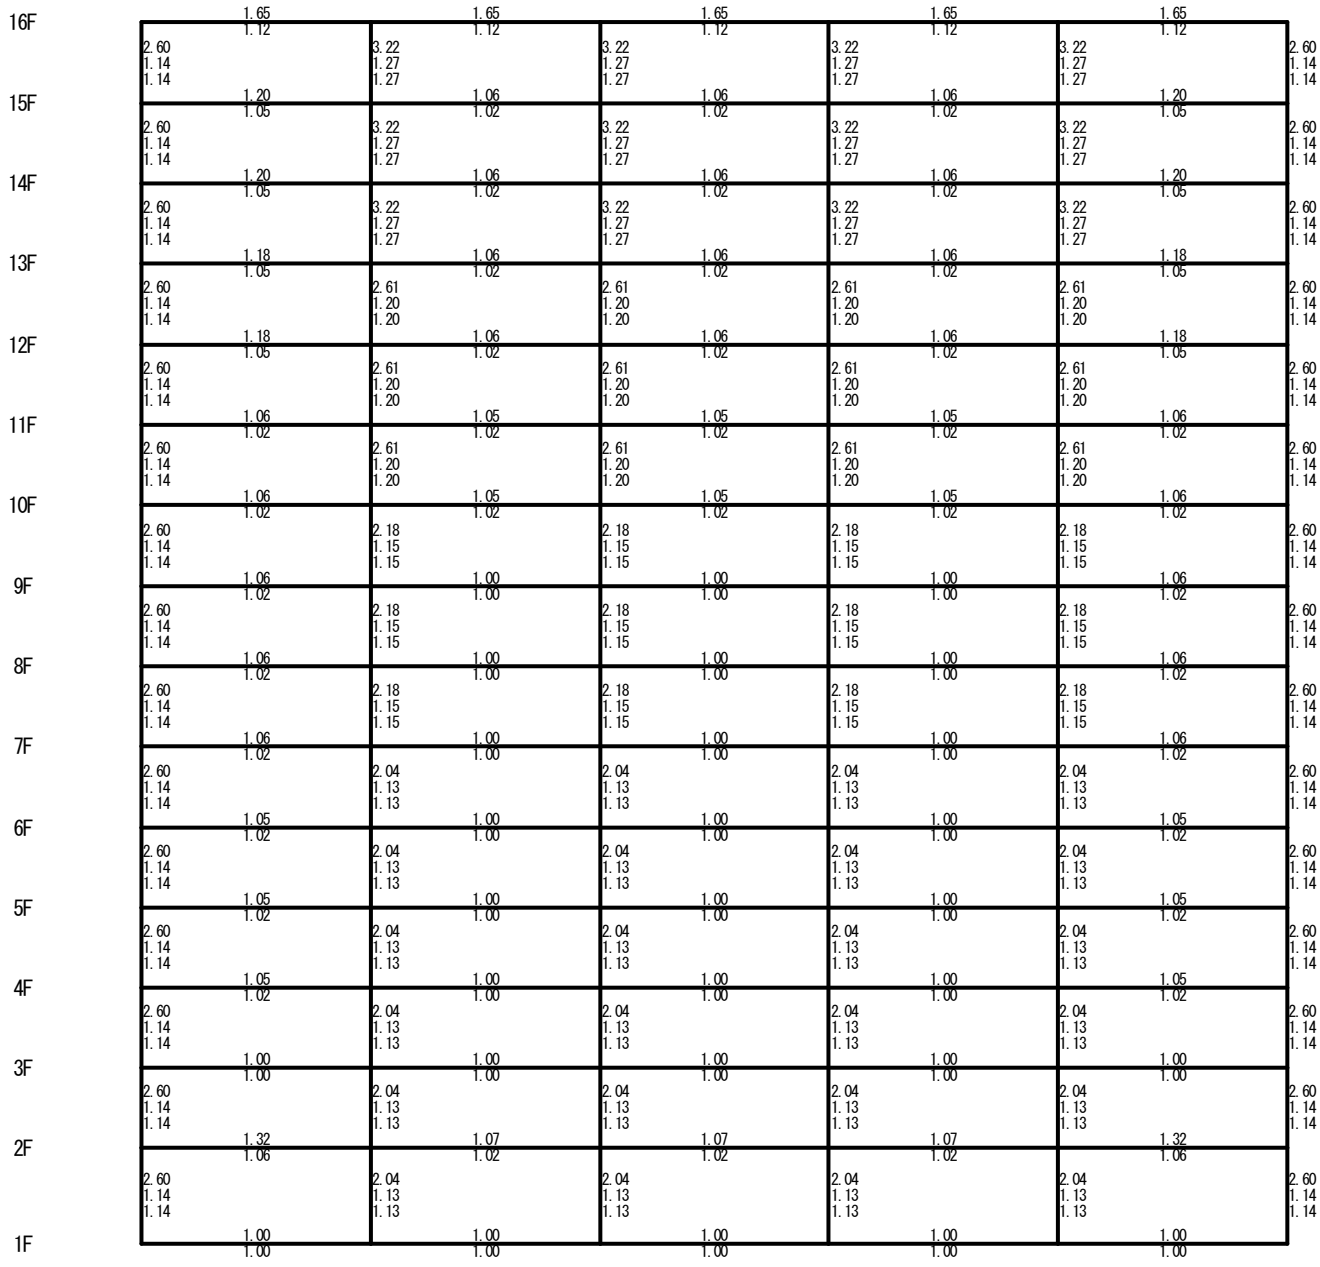

Y3 フレーム (S=1/263)

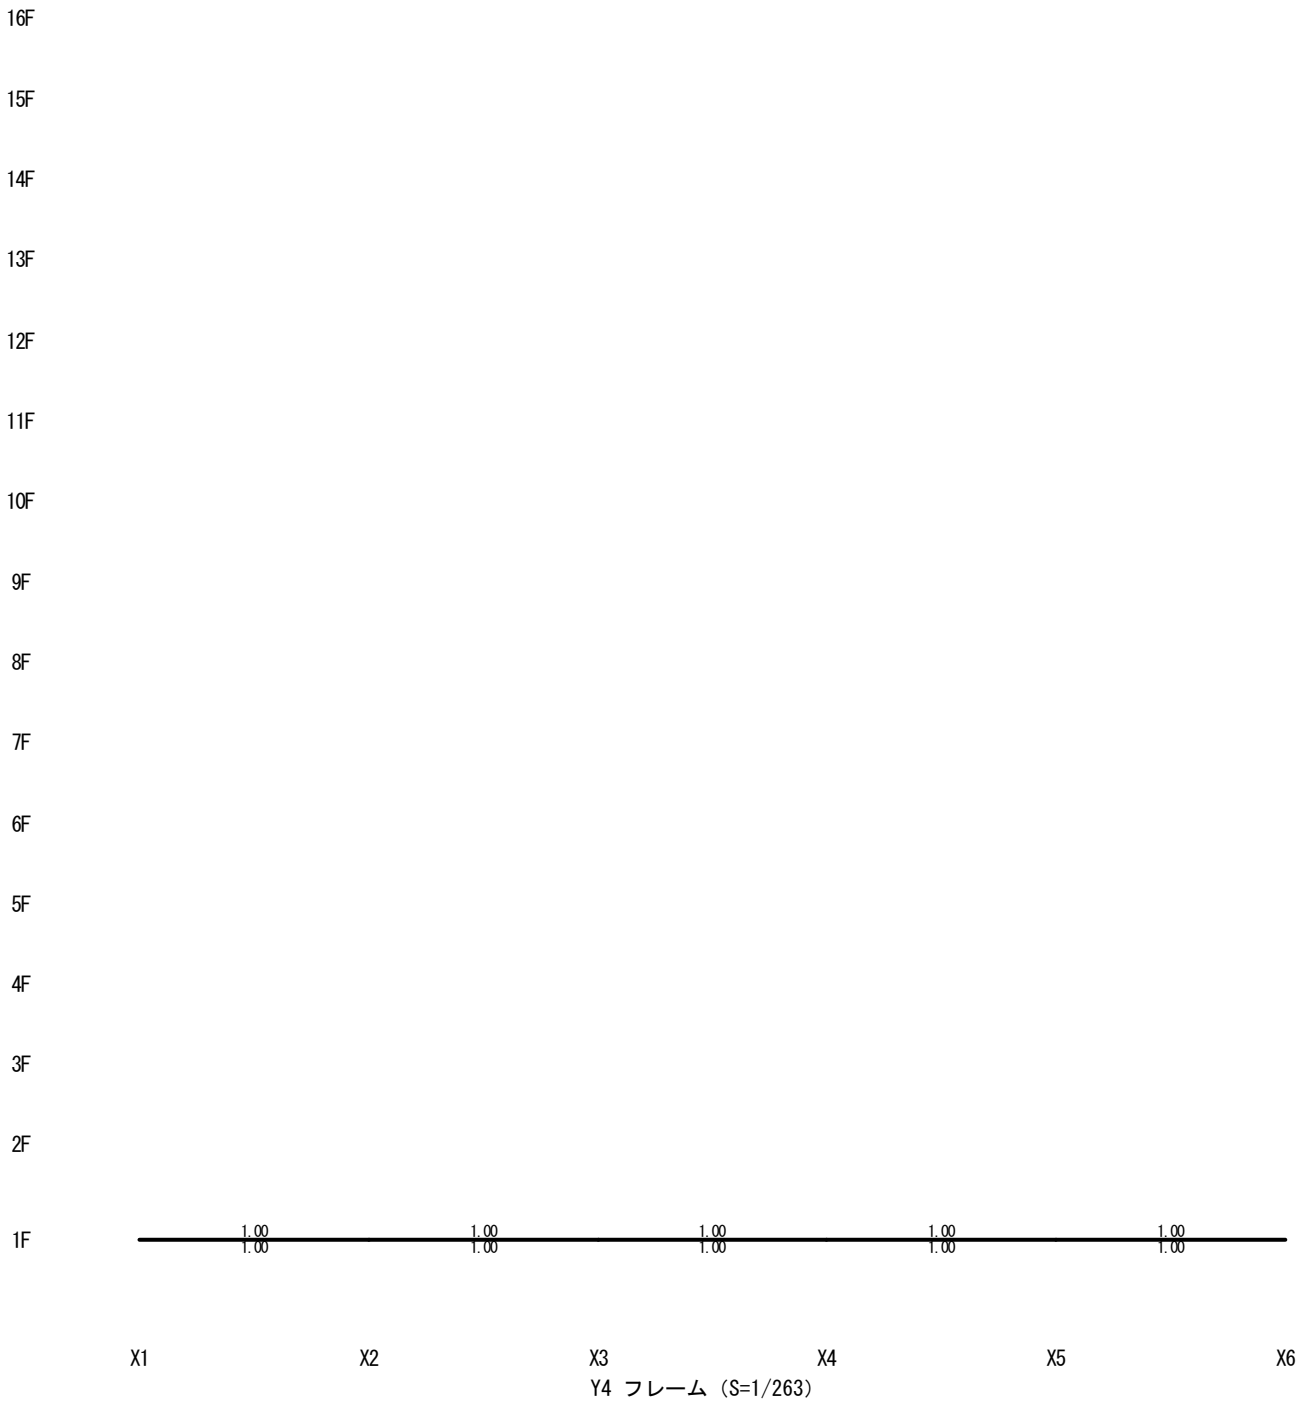

Y4 フレーム (S=1/263)

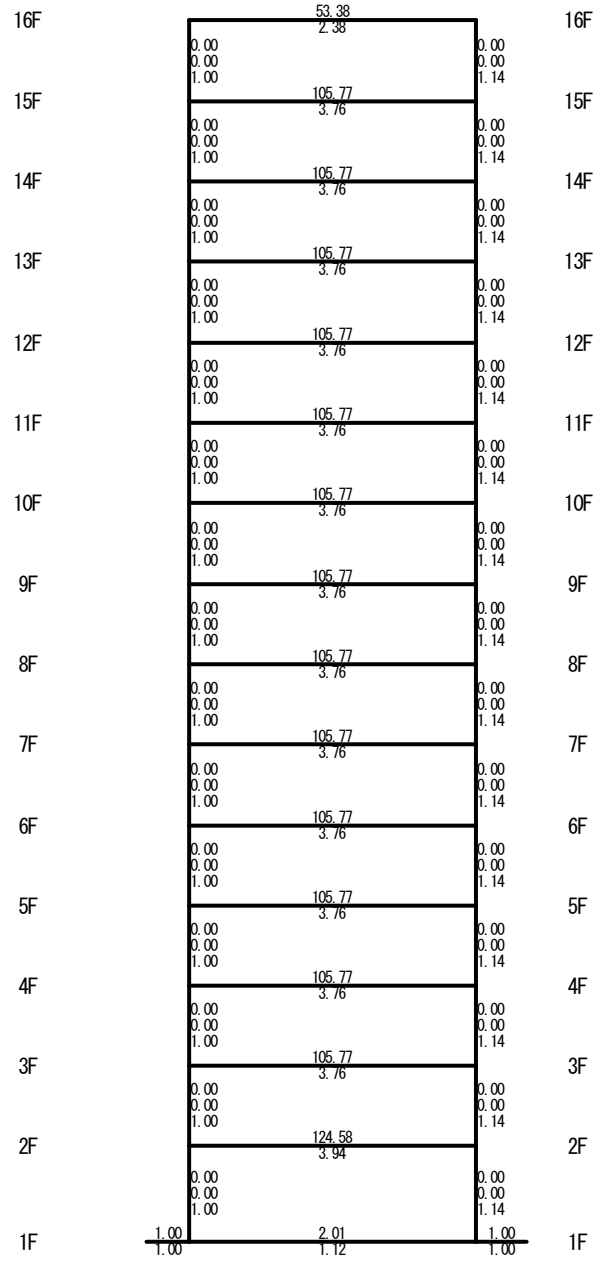

X1 フレーム (S=1/263)

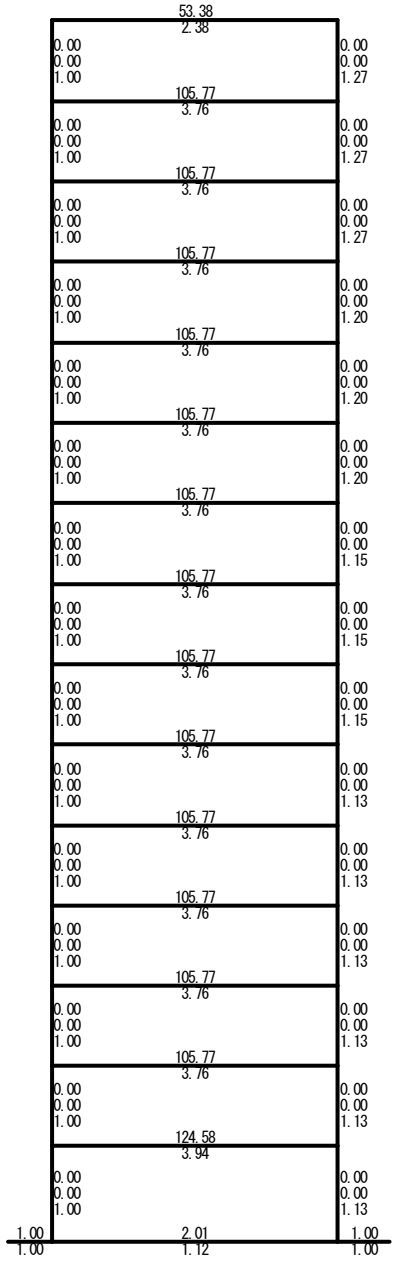

X2 フレーム (S=1/263)

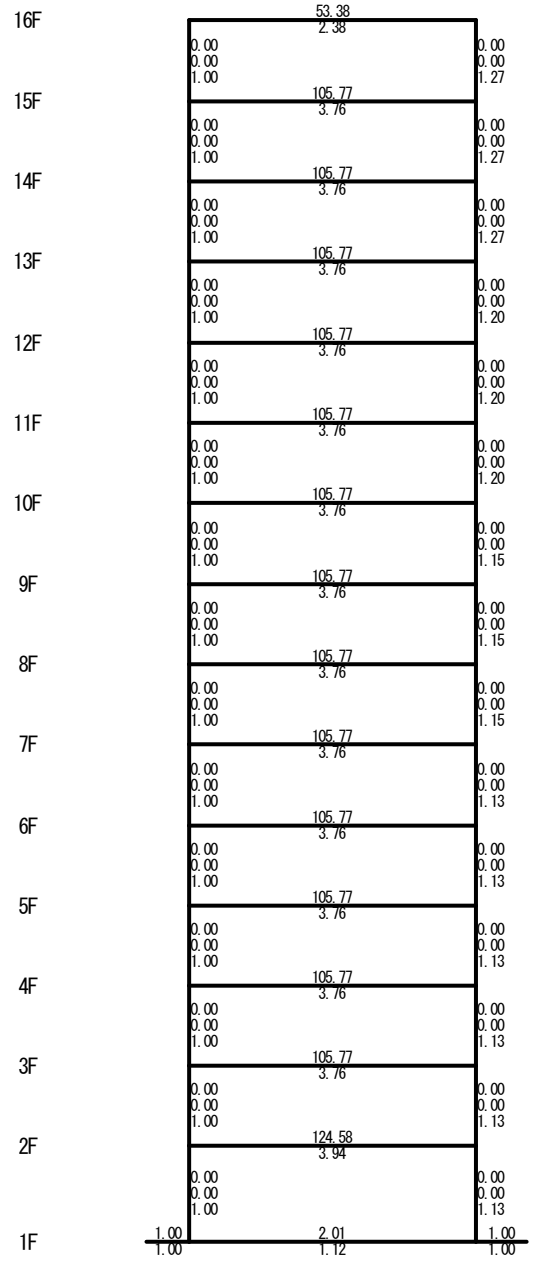

X3 フレーム (S=1/263)

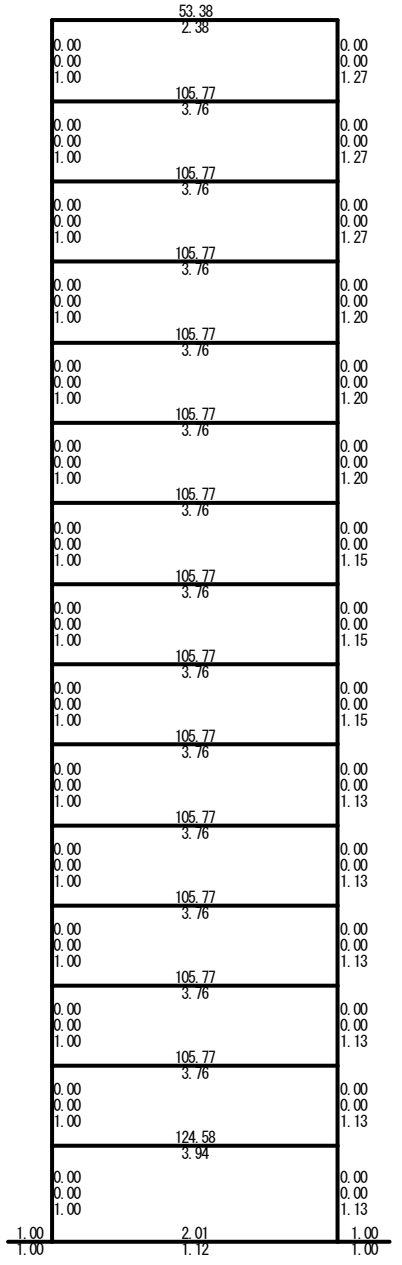

X4 フレーム (S=1/263)

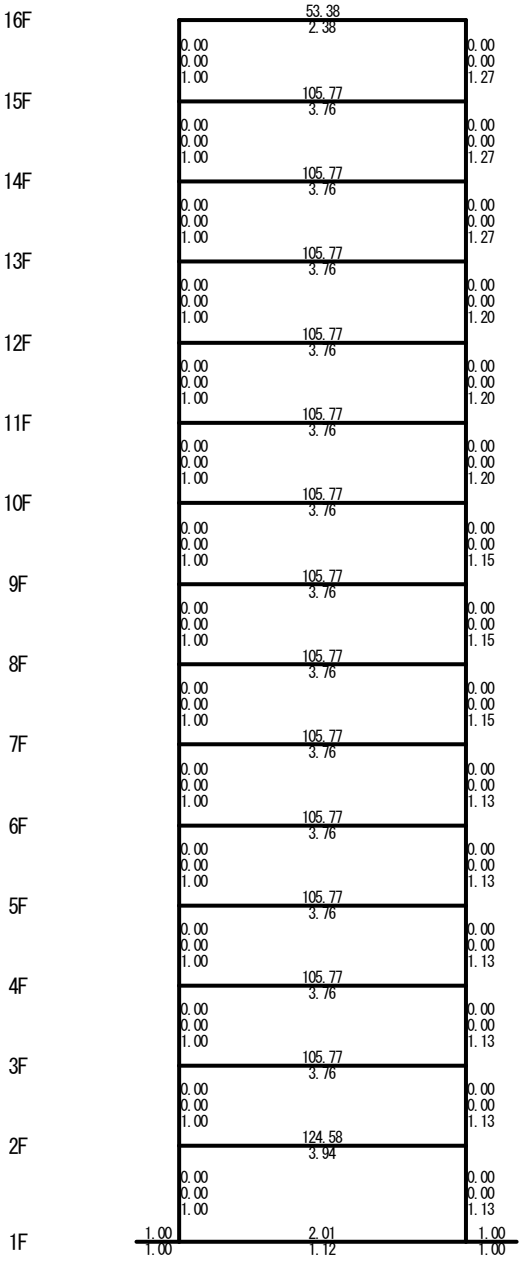

X5 フレーム (S=1/263)

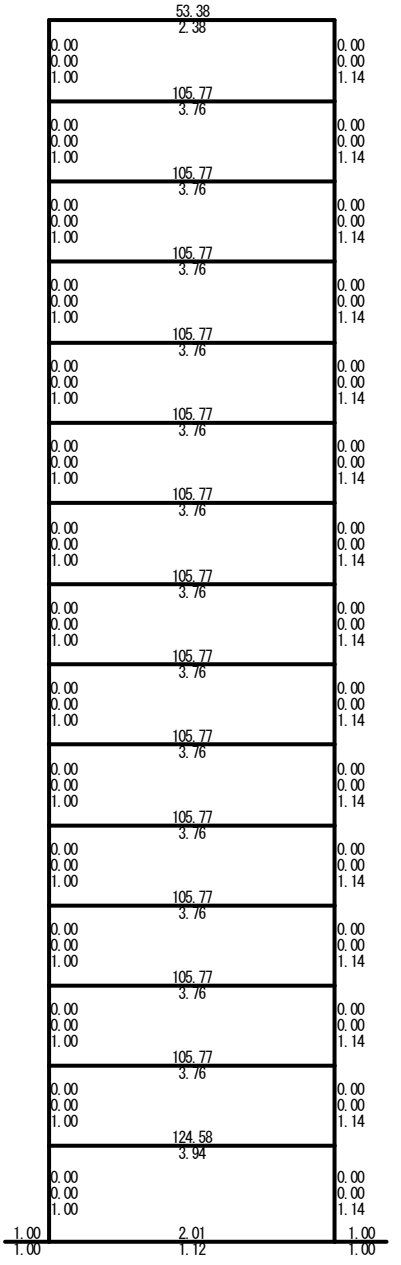

X6 フレーム (S=1/263)

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

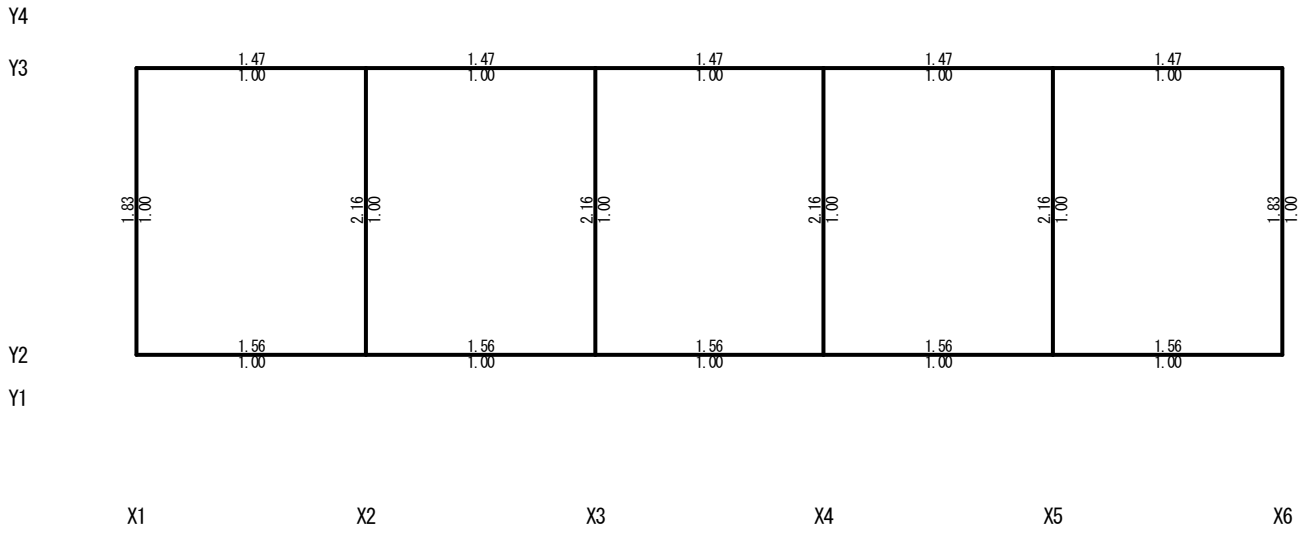

16F 層 (S=1/263)

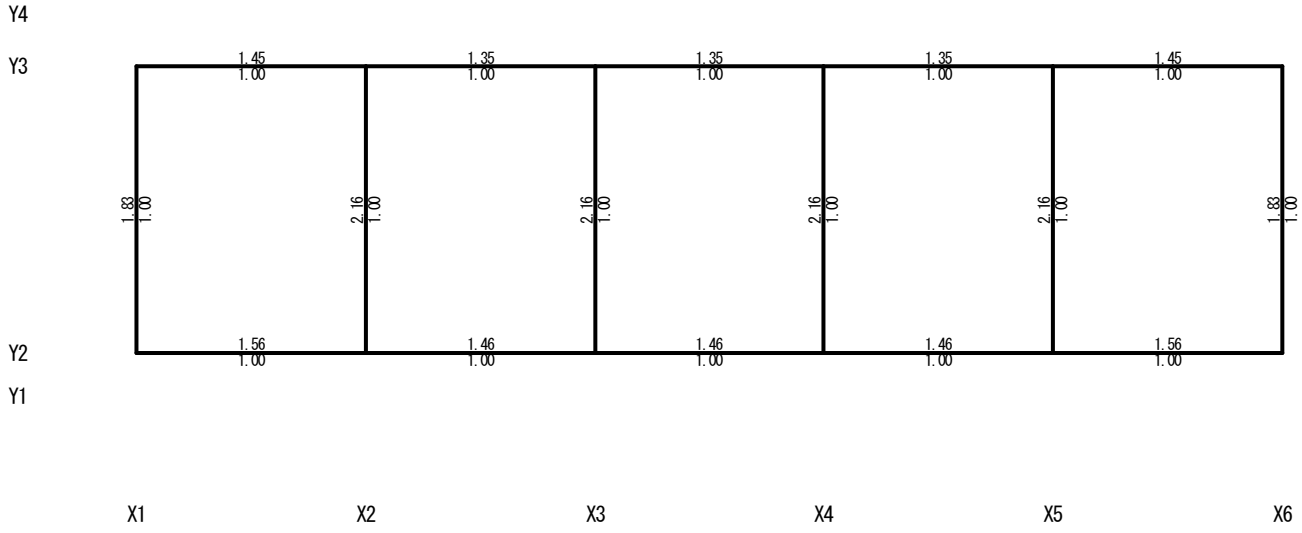

15F 層 (S=1/263)

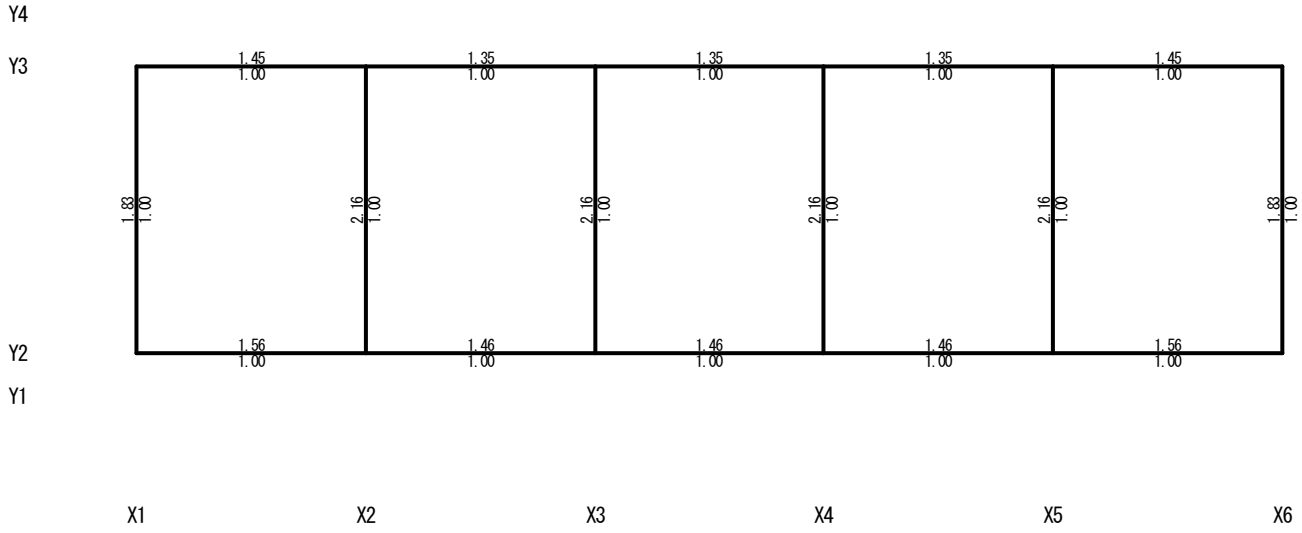

14F 層 (S=1/263)

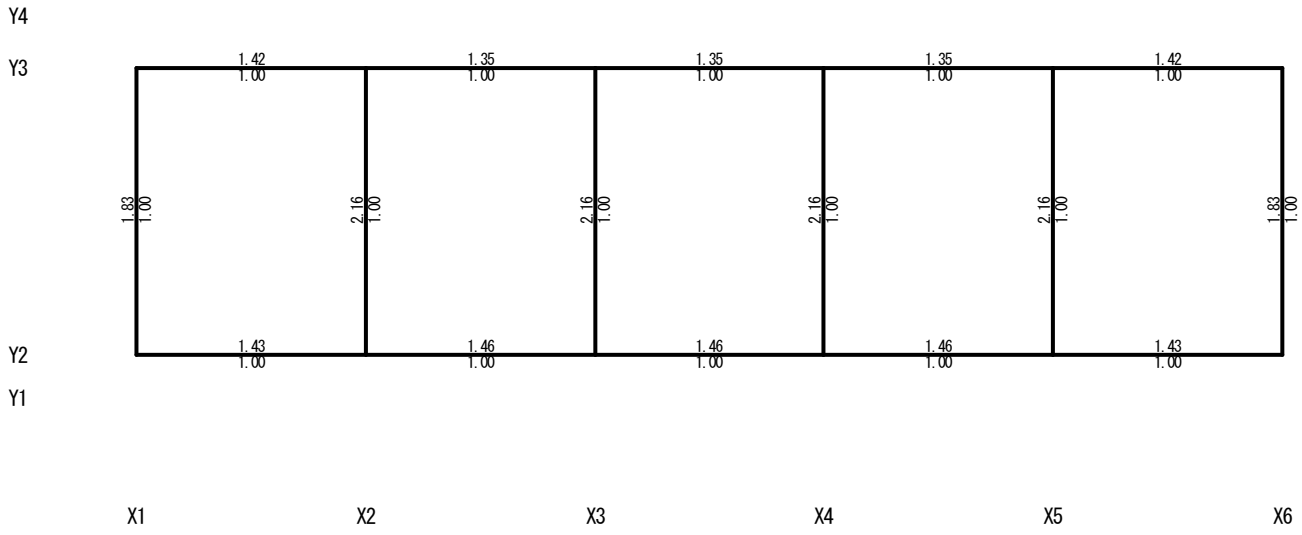

13F 層 (S=1/263)

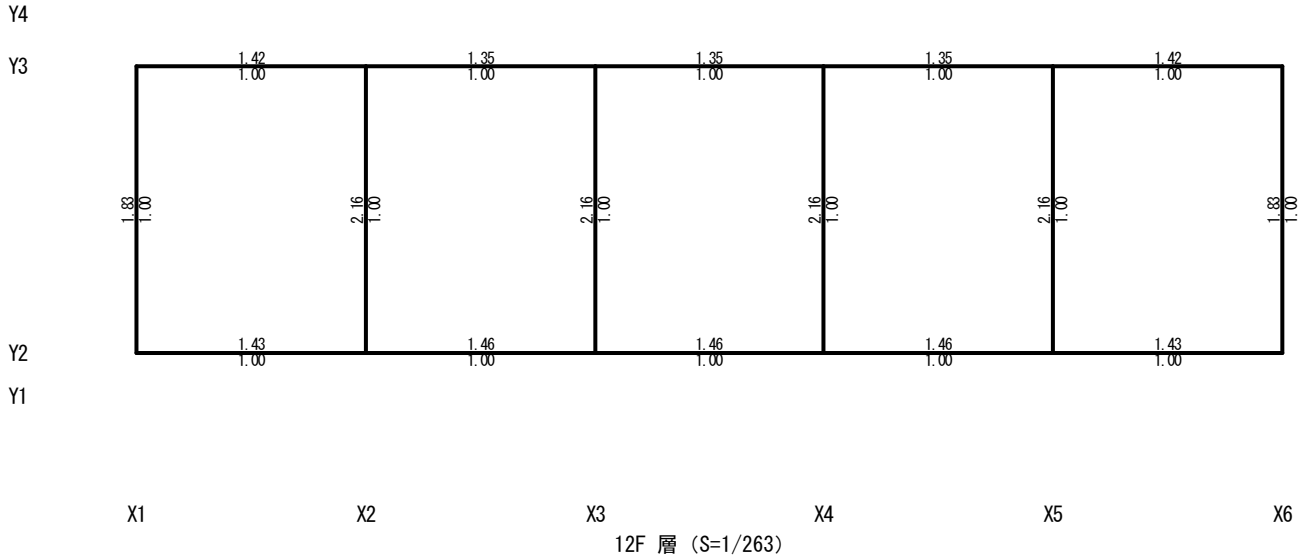

12F 層 (S=1/263)

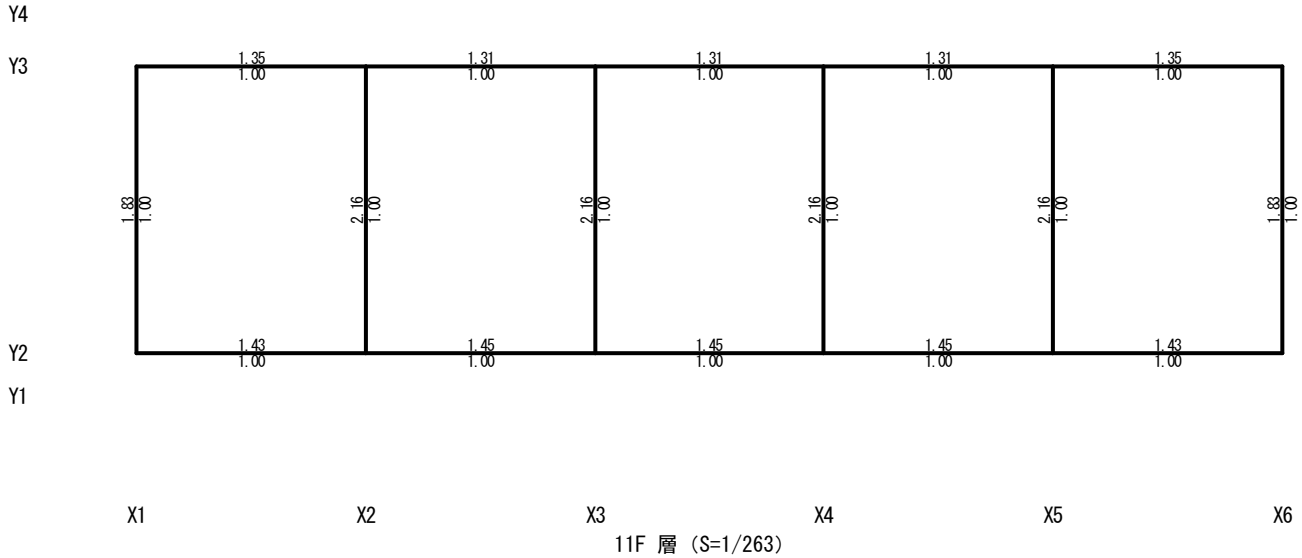

11F 層 (S=1/263)

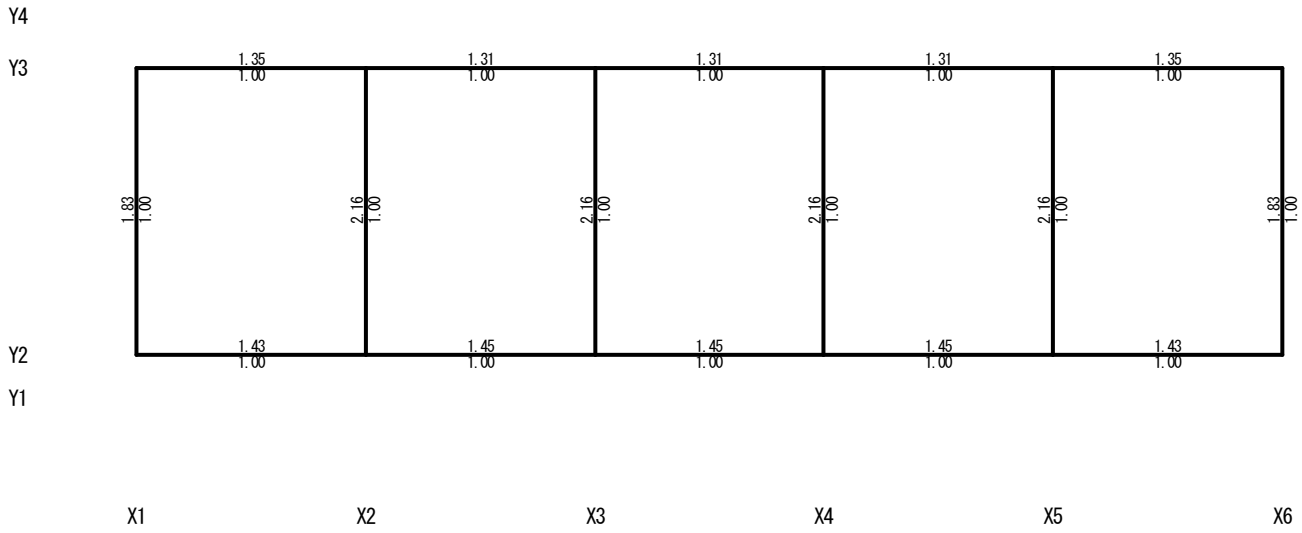

10F 層 (S=1/263)

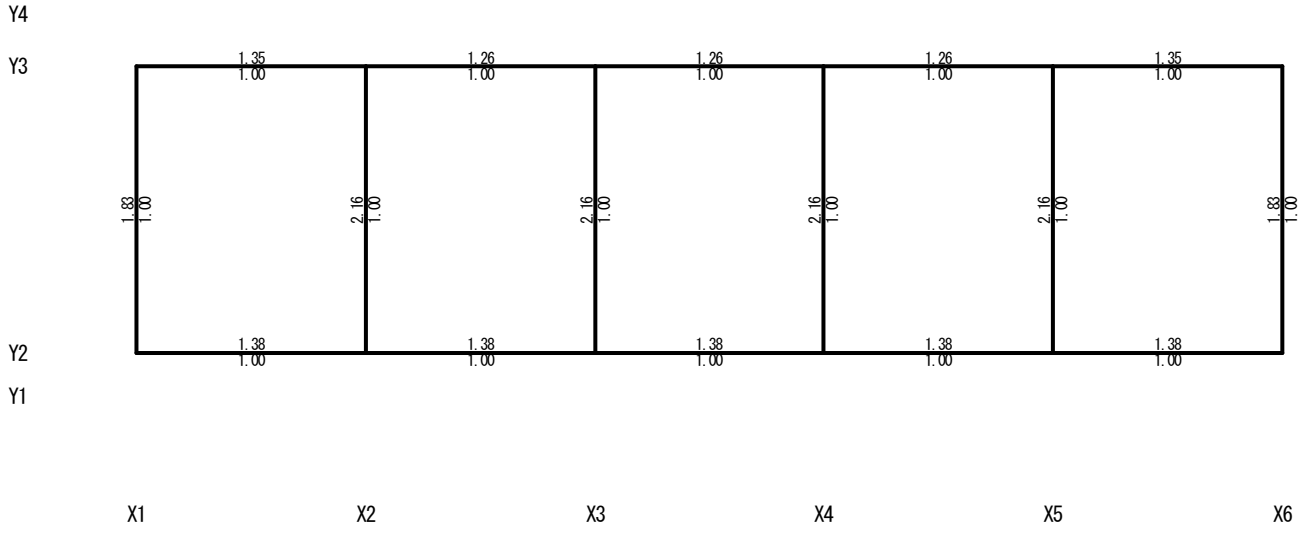

9F 層 (S=1/263)

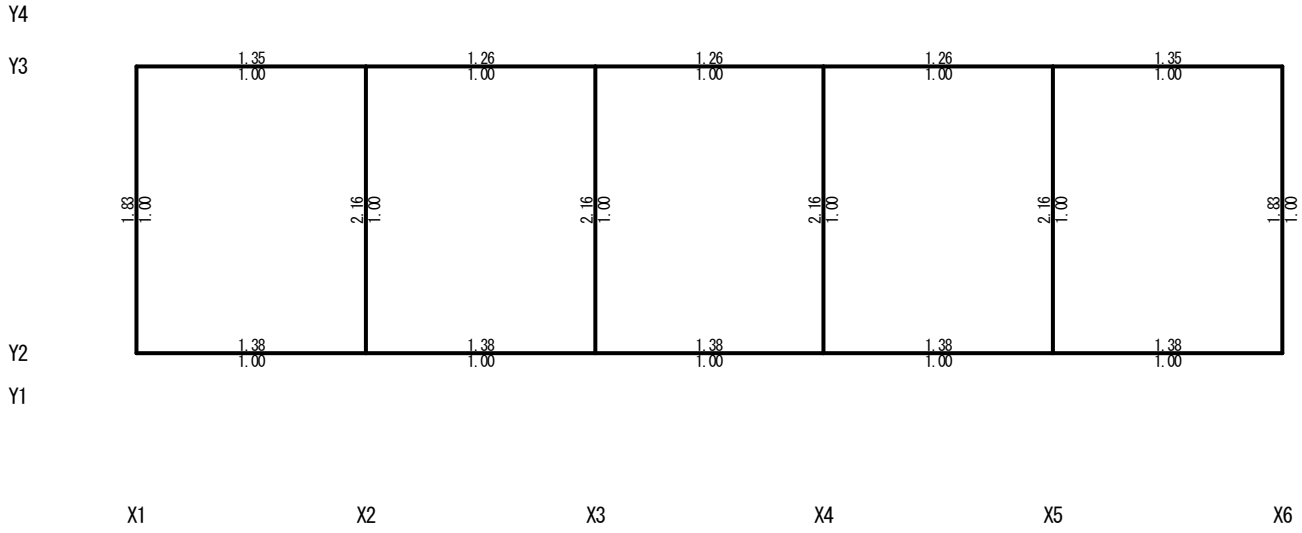

8F 層 (S=1/263)

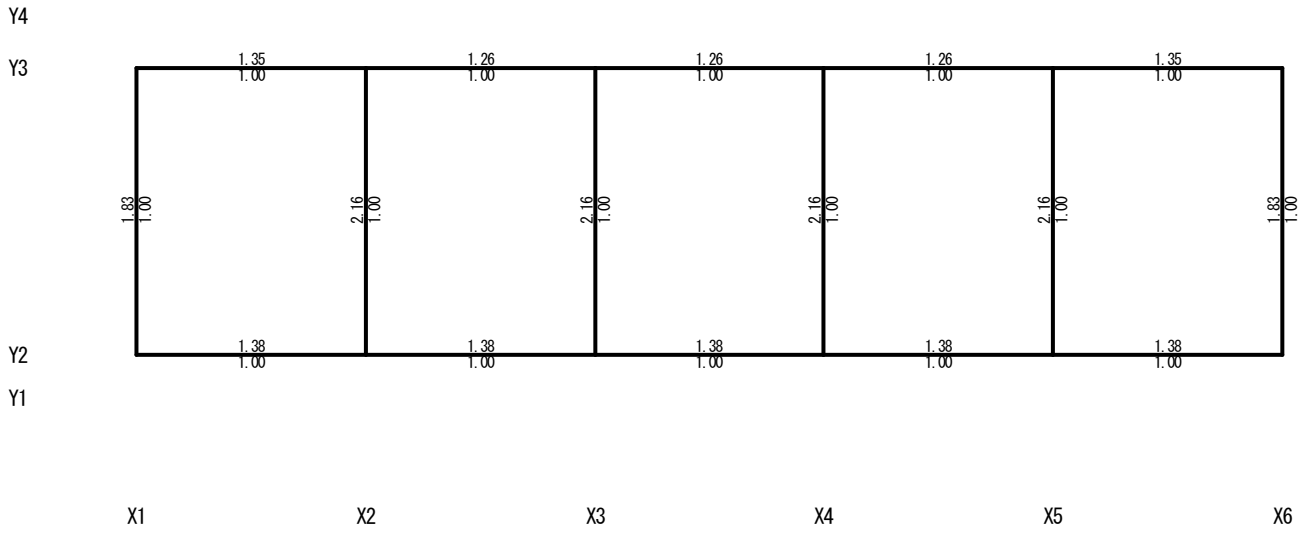

7F 層 (S=1/263)

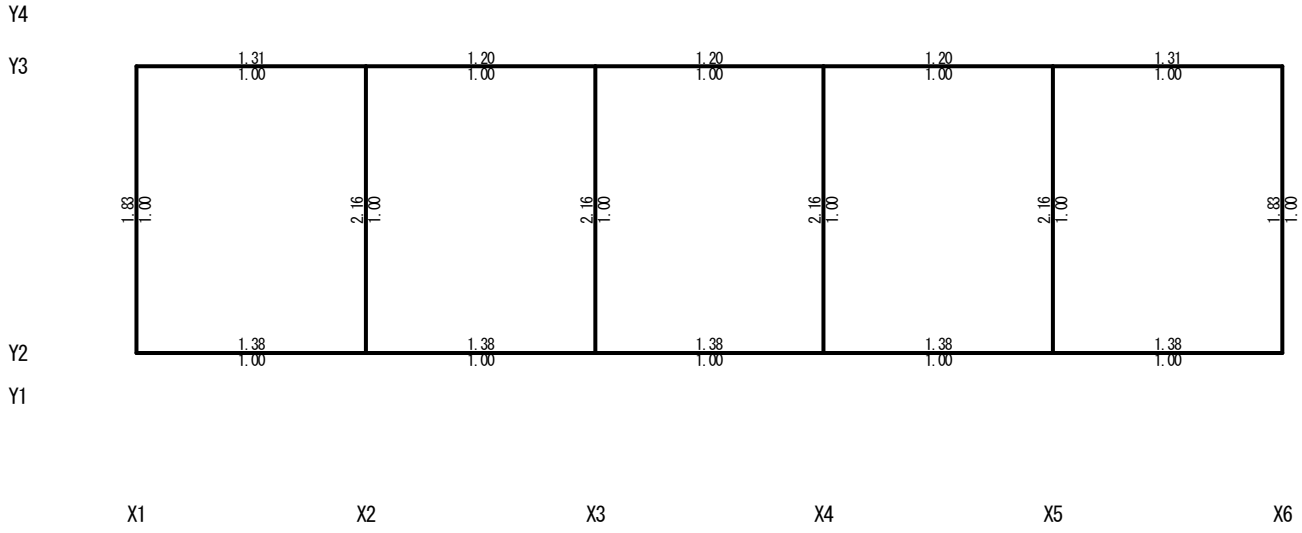

6F 層 (S=1/263)

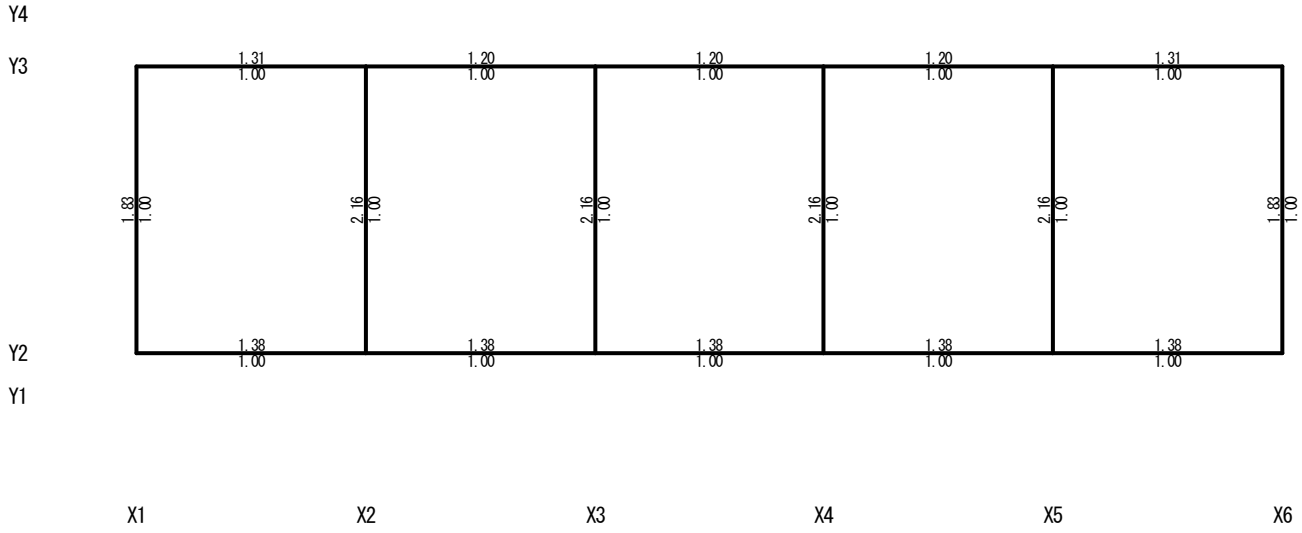

5F 層 (S=1/263)

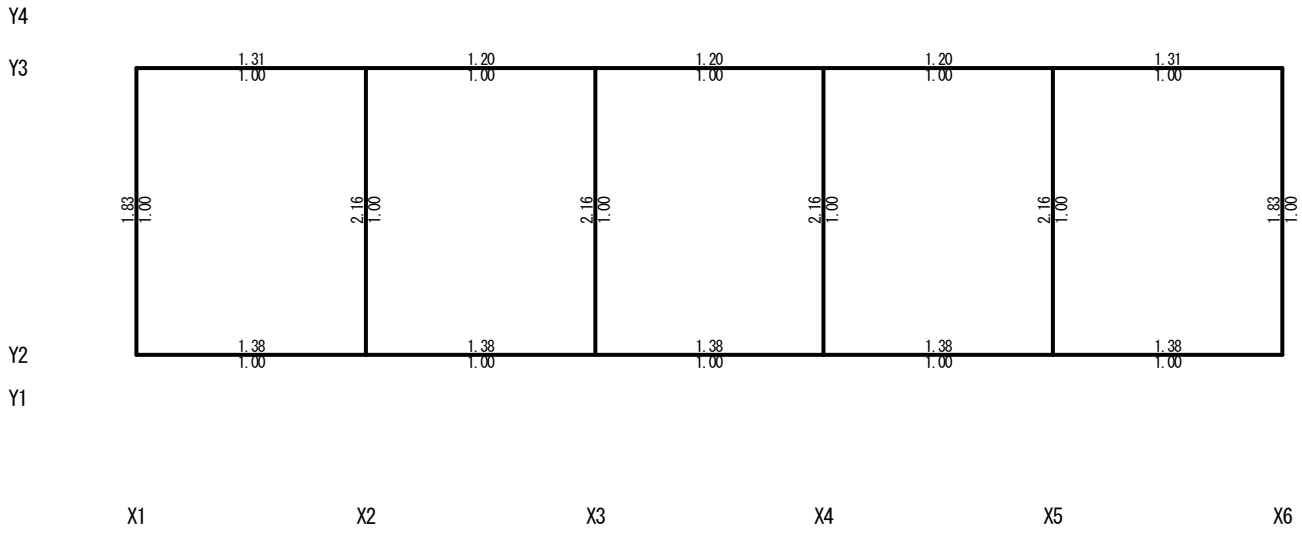

4F 層 (S=1/263)

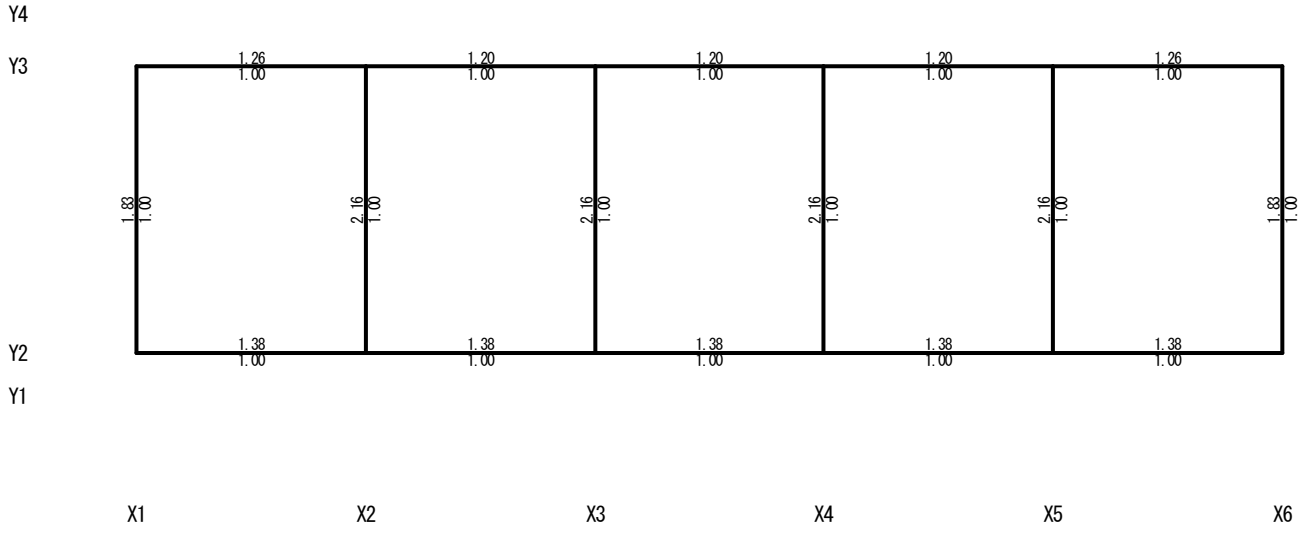

3F 層 (S=1/263)

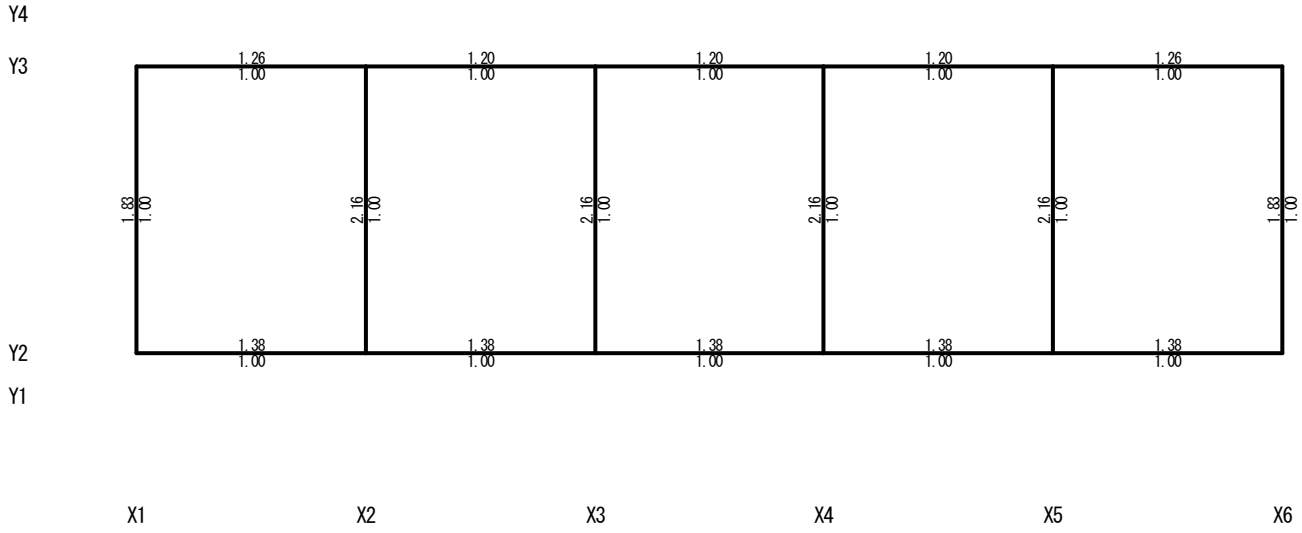

2F 層 (S=1/263)

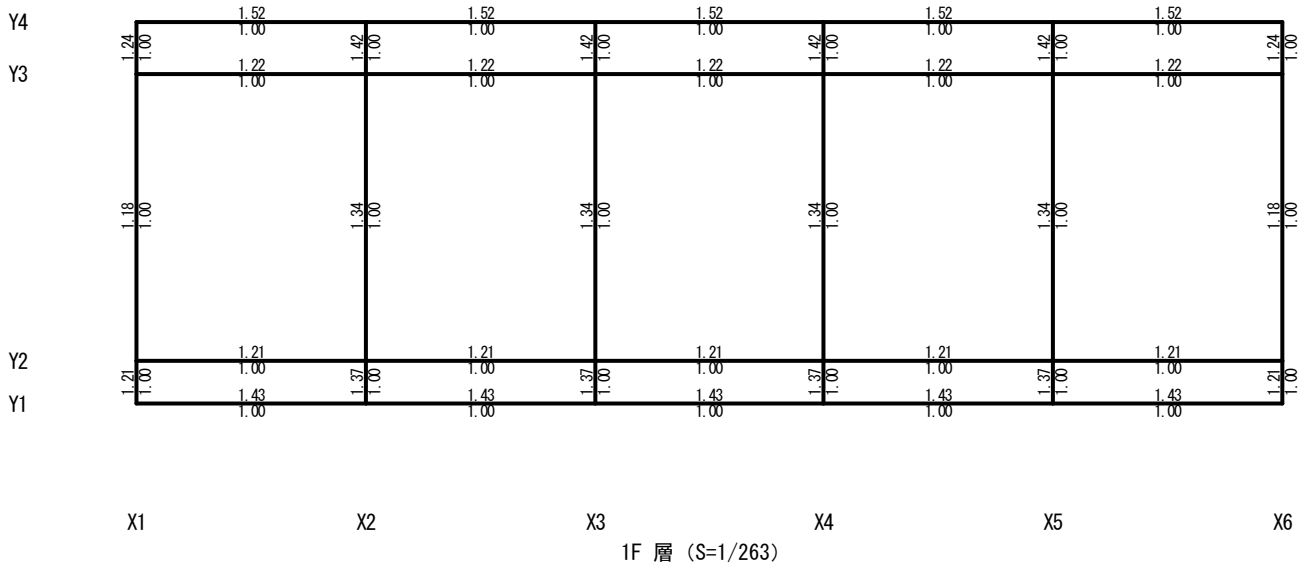

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN·cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	679.2	679.7	882.4	202.6	34418.7	0.0	0.0
Y3						10420.3	10420.3
Y2						3808.0	3808.0
Y1						0.0	0.0

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN·cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	707.7	694.0	976.9	282.9	47469.4	0.0	0.0
Y3						16045.6	16045.6
Y2						3359.9	3359.9
Y1						0.0	0.0

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN·cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	707.7	698.7	968.5	269.8	58573.1	0.0	0.0
Y3						17654.1	17654.1
Y2						3913.8	3913.8
Y1						0.0	0.0

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN·cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	708.9	701.5	974.8	273.3	68534.9	0.0	0.0
Y3						19368.8	19368.8

12F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y2						4115.1	4115.1
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	713.2	704.0	978.6	274.6	77439.7	0.0	0.0
Y3						20726.9	20726.9
Y2						4288.1	4288.1
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	716.7	706.3	981.5	275.3	87427.5	0.0	0.0
Y3						22707.8	22707.8
Y2						4600.1	4600.1
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	722.0	708.7	978.3	269.6	96803.3	0.0	0.0
Y3						25145.4	25145.4
Y2						5212.0	5212.0
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	724.0	710.8	958.5	247.7	109825.0	0.0	0.0
Y3						27543.1	27543.1
Y2						6522.3	6522.3
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	724.0	712.4	978.0	265.6	121515.9	0.0	0.0
Y3						30495.6	30495.6
Y2						6332.9	6332.9
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	723.9	713.5	981.3	267.8	136328.1	0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y3						34523.0	34523.0
Y2						7006.1	7006.1
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	733.7	715.6	1012.5	296.9	154150.5	0.0	0.0
Y3						40616.2	40616.2
Y2						6476.8	6476.8
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	733.7	717.2	1020.2	302.9	177661.4	0.0	0.0
Y3						44004.6	44004.6
Y2						6566.0	6566.0
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	729.9	718.1	1011.5	293.4	211428.8	0.0	0.0
Y3						47532.8	47532.8
Y2						7641.2	7641.2
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	729.2	719.0	1044.1	325.1	260486.0	0.0	0.0
Y3						57410.2	57410.2
Y2						6798.1	6798.1
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	731.4	719.9	1005.0	285.1	310244.2	0.0	0.0
Y3						75679.6	75679.6
Y2						12834.4	12834.4
Y1						0.0	0.0

15F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	34418.7	3007.5	3007.5
X2						2367.2	2367.2
X3						2351.3	2351.3
X4						2351.3	2351.3
X5						2367.2	2367.2
X6						3007.5	3007.5

14F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	47469.4	3961.4	3961.4
X2						4064.2	4064.2
X3						4047.7	4047.7
X4						4047.7	4047.7
X5						4064.2	4064.2
X6						3961.4	3961.4

13F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	58573.1	4736.8	4736.8
X2						5462.9	5462.9
X3						5444.6	5444.6
X4						5444.6	5444.6
X5						5462.9	5462.9
X6						4736.8	4736.8

12F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	68534.9	5443.3	5443.3
X2						6750.1	6750.1
X3						6730.5	6730.5
X4						6730.5	6730.5
X5						6750.1	6750.1
X6						5443.3	5443.3

11F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	77439.7	6069.6	6069.6
X2						7917.4	7917.4
X3						7897.9	7897.9
X4						7897.9	7897.9
X5						7917.4	7917.4
X6						6069.6	6069.6

10F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	87427.5	6737.5	6737.5
X2						9284.0	9284.0
X3						9263.8	9263.8
X4						9263.8	9263.8
X5						9284.0	9284.0
X6						6737.5	6737.5

9F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	96803.3	7343.0	7343.0
X2						10546.3	10546.3
X3						10526.7	10526.7
X4						10526.7	10526.7
X5						10546.3	10546.3
X6						7343.0	7343.0

8F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	109825.0	8174.3	8174.3
X2						12238.4	12238.4
X3						12220.9	12220.9
X4						12220.9	12220.9
X5						12238.4	12238.4
X6						8174.3	8174.3

7F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	121515.9	8916.6	8916.6
X2						14044.8	14044.8
X3						14032.3	14032.3
X4						14032.3	14032.3
X5						14044.8	14044.8
X6						8916.6	8916.6

6F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	136328.1	9870.0	9870.0
X2						16108.2	16108.2
X3						16100.8	16100.8
X4						16100.8	16100.8
X5						16108.2	16108.2
X6						9870.0	9870.0

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	154150.5	11142.5	11142.5
X2						18570.4	18570.4
X3						18568.1	18568.1
X4						18568.1	18568.1
X5						18570.4	18570.4
X6						11142.5	11142.5

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	177661.4	12736.4	12736.4
X2						21892.3	21892.3
X3						21896.7	21896.7
X4						21896.7	21896.7
X5						21892.3	21892.3
X6						12736.4	12736.4

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	211428.8	15101.3	15101.3
X2						26260.3	26260.3
X3						26268.6	26268.6
X4						26268.6	26268.6
X5						26260.3	26260.3
X6						15101.3	15101.3

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	260486.0	18821.6	18821.6
X2						32447.7	32447.7
X3						32454.9	32454.9
X4						32454.9	32454.9
X5						32447.7	32447.7
X6						18821.6	18821.6

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	310244.2	22520.3	22520.3
X2						37221.0	37221.0
X3						37224.0	37224.0
X4						37224.0	37224.0
X5						37221.0	37221.0
X6						22520.3	22520.3

A-2.2　部材応力図

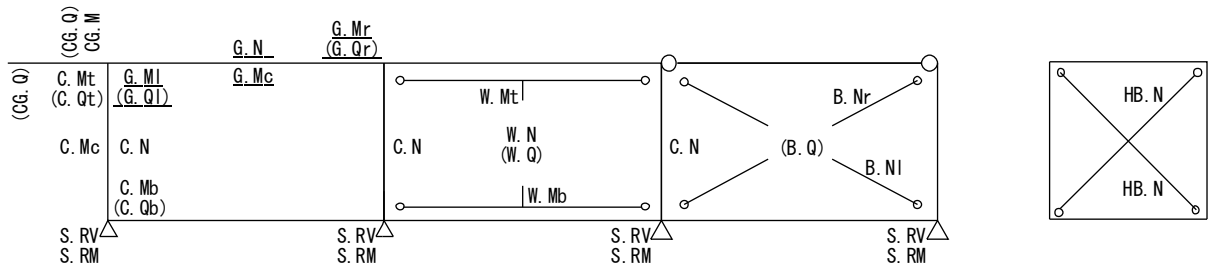

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント ()付きはフェース間中央	(kN･m)
G.N	：はり軸力（T:引張, C:圧縮）	(kN)
G.Ql	：はり左端部 のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張, C:圧縮）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)
CG.M	：片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)
CG.Q	；片持ばりのせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.Q	：壁のせん断力	(kN)
W.N	：壁軸力（T:引張, C:圧縮）	(kN)
B.Nr	：ブレースの右上り軸力（T:引張, C:圧縮）	(kN)
B.Nl	：ブレースの左上り軸力（T:引張, C:圧縮）	(kN)
B.Q	：ブレースのせん断力	(kN)
HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ :水平荷重時浮き上がり）	(kN)
S.RM	：支点反力曲げモーメント	(kN･m)
○	：ピン接合	

鉛直荷重（立体解析）

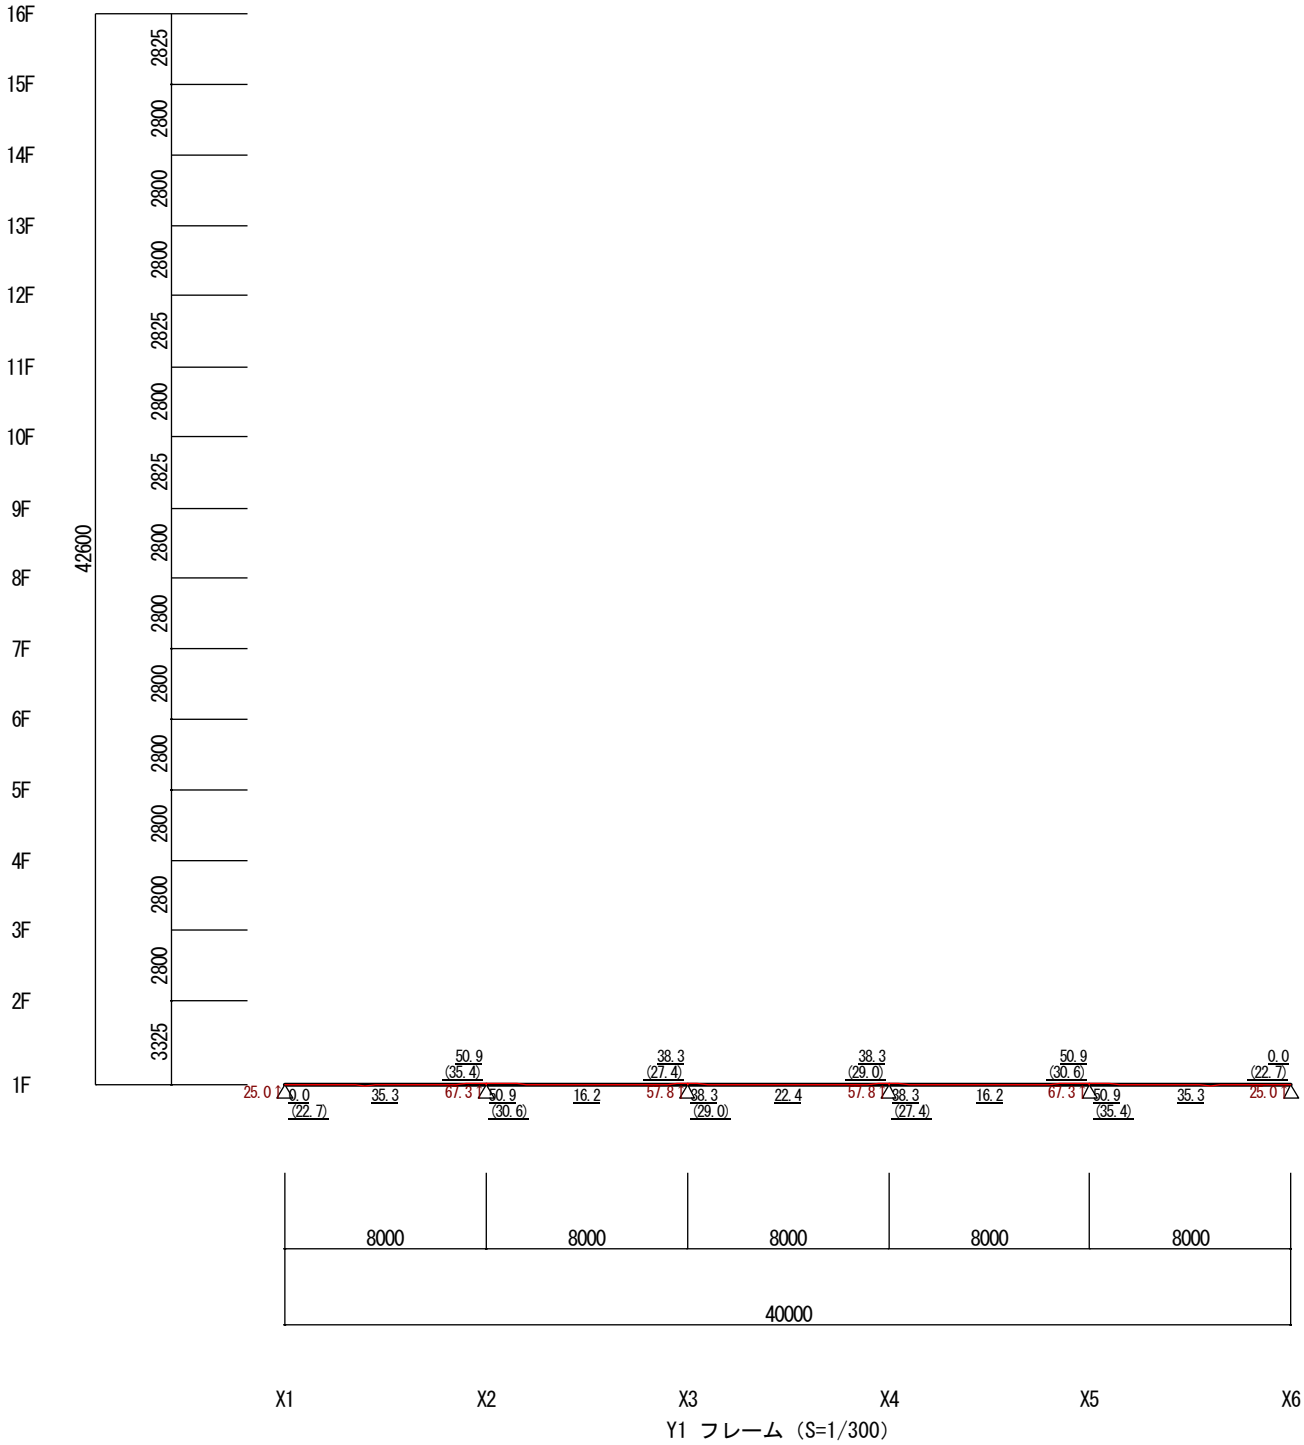

Y1 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

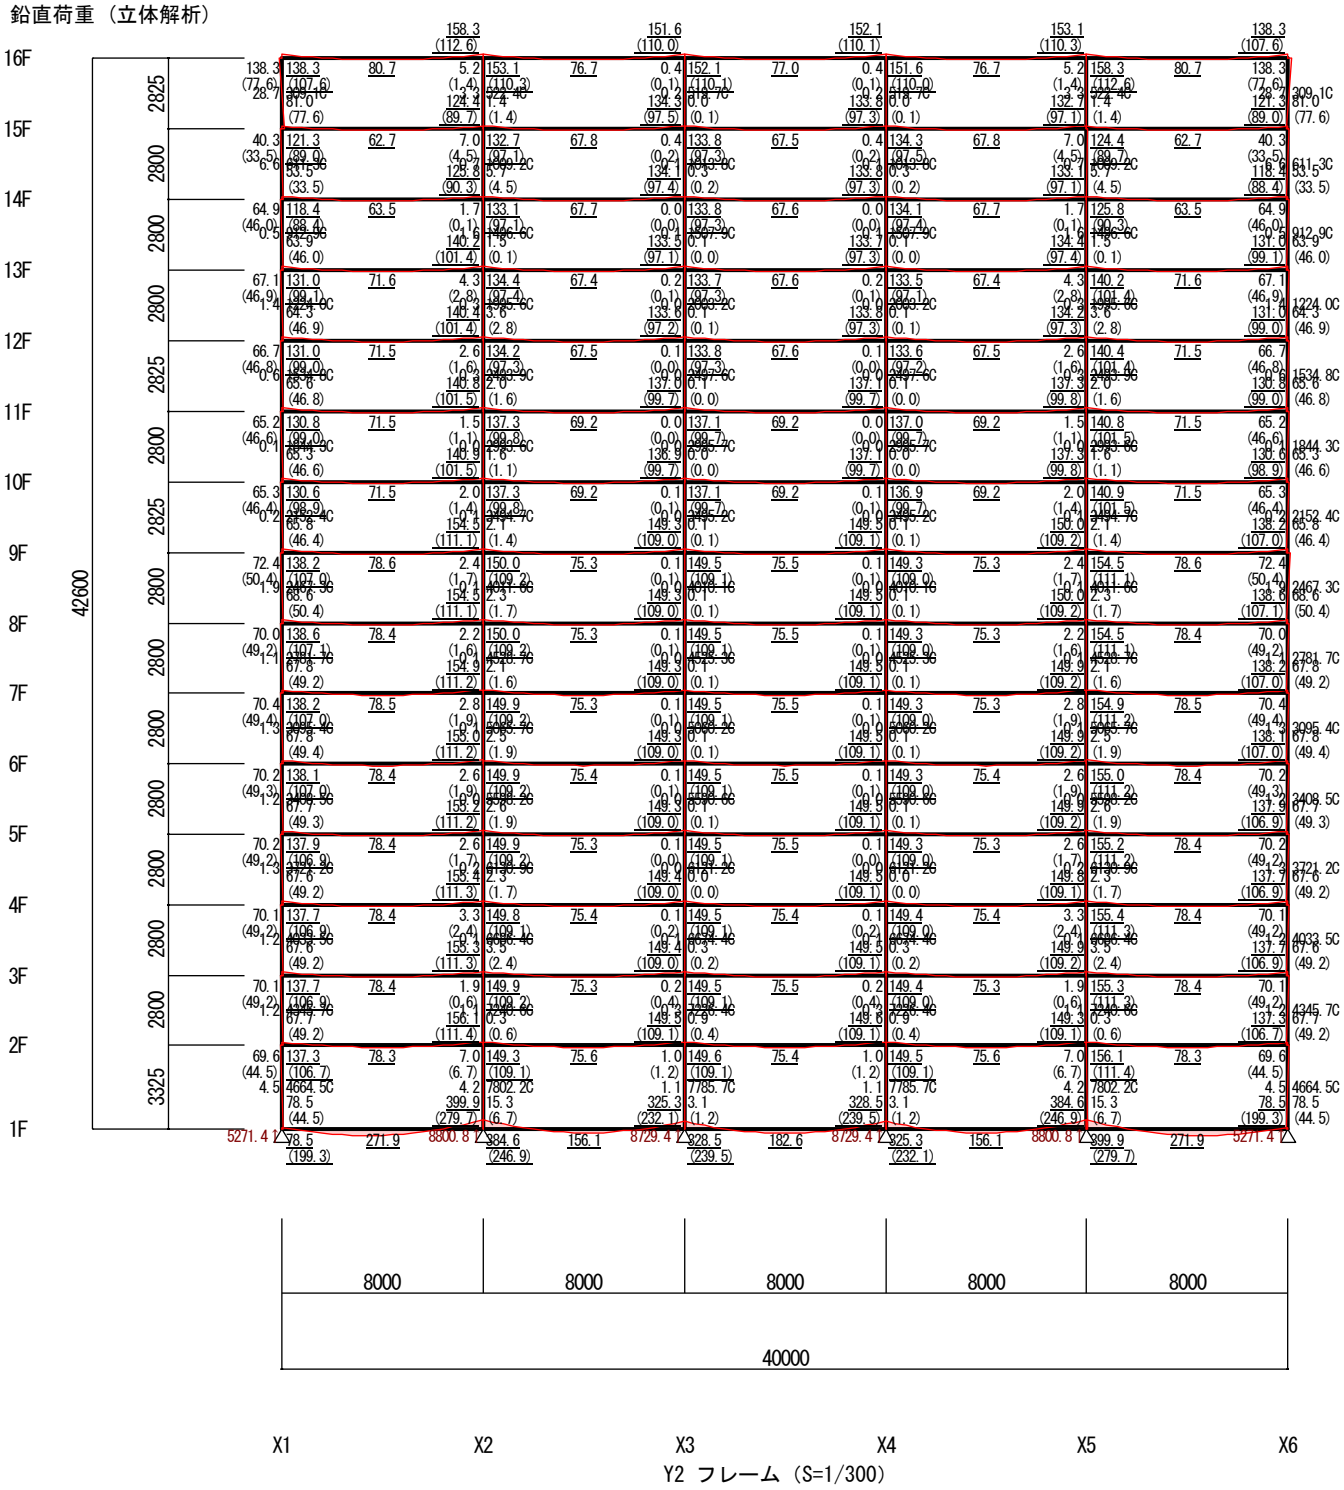

Y2 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

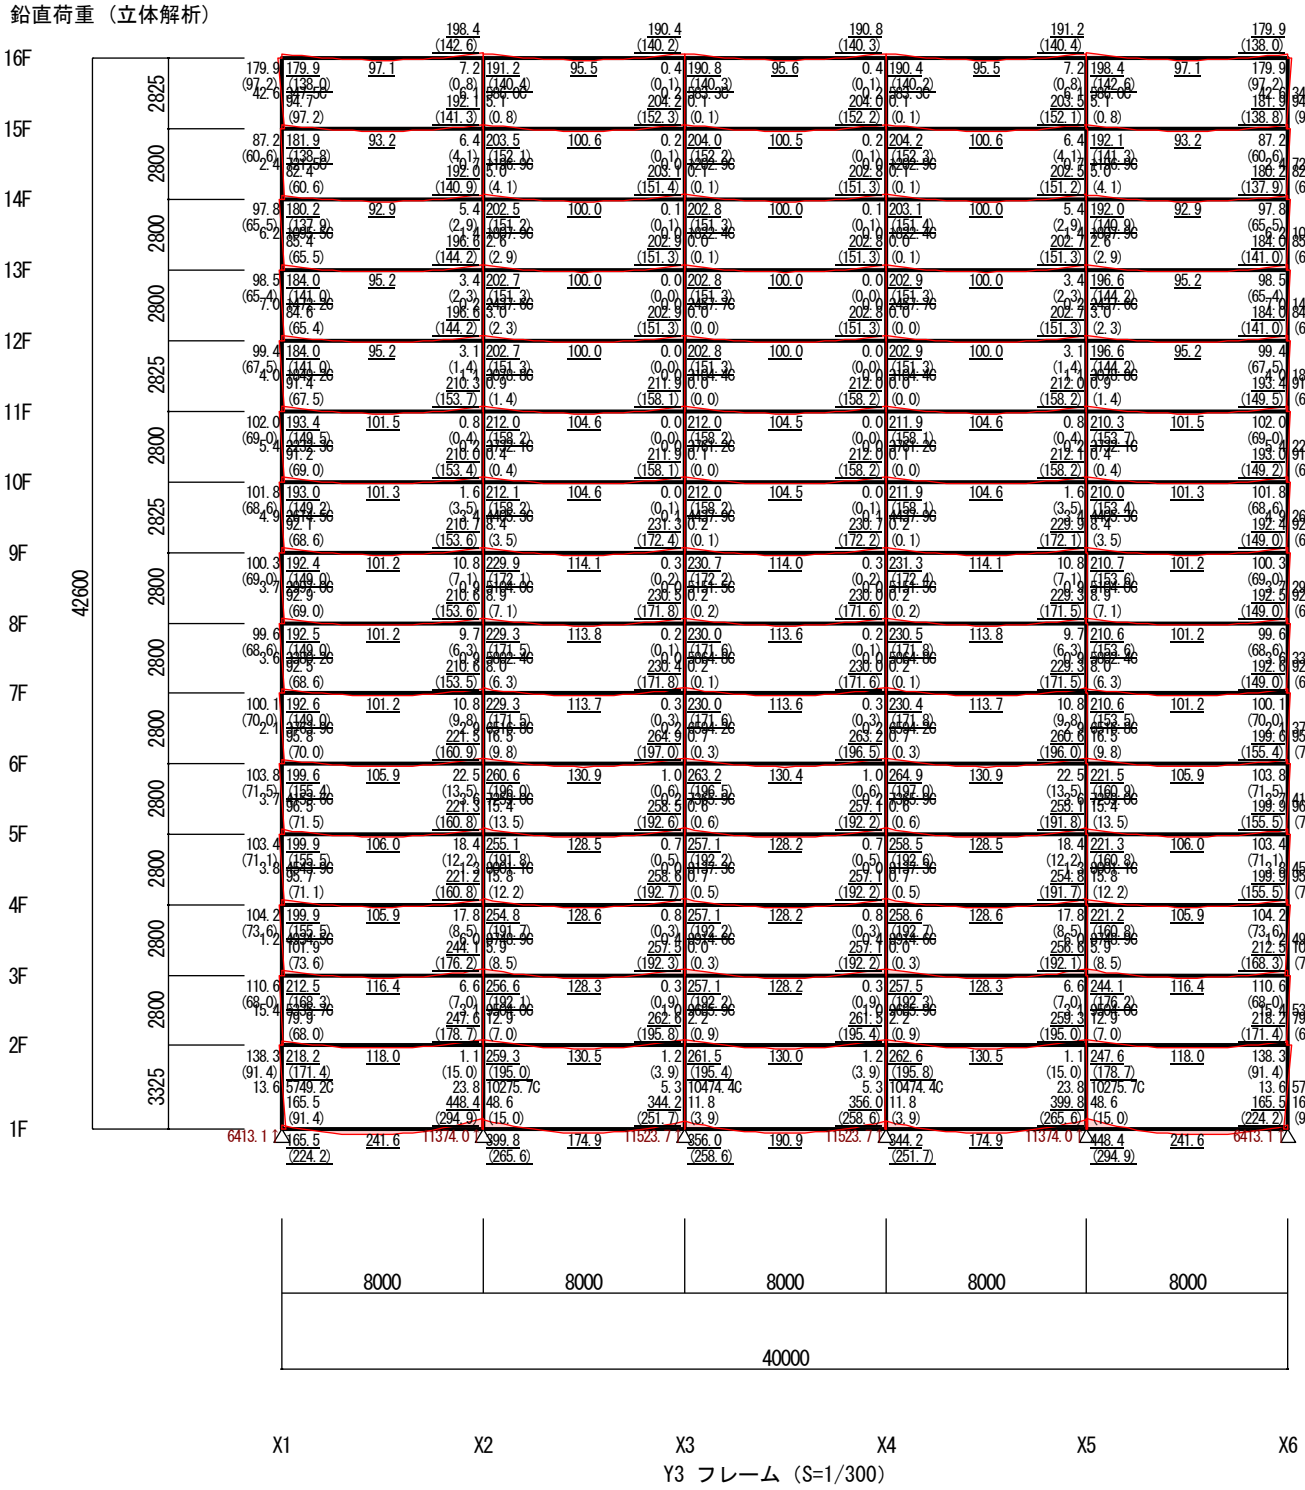

Y3 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

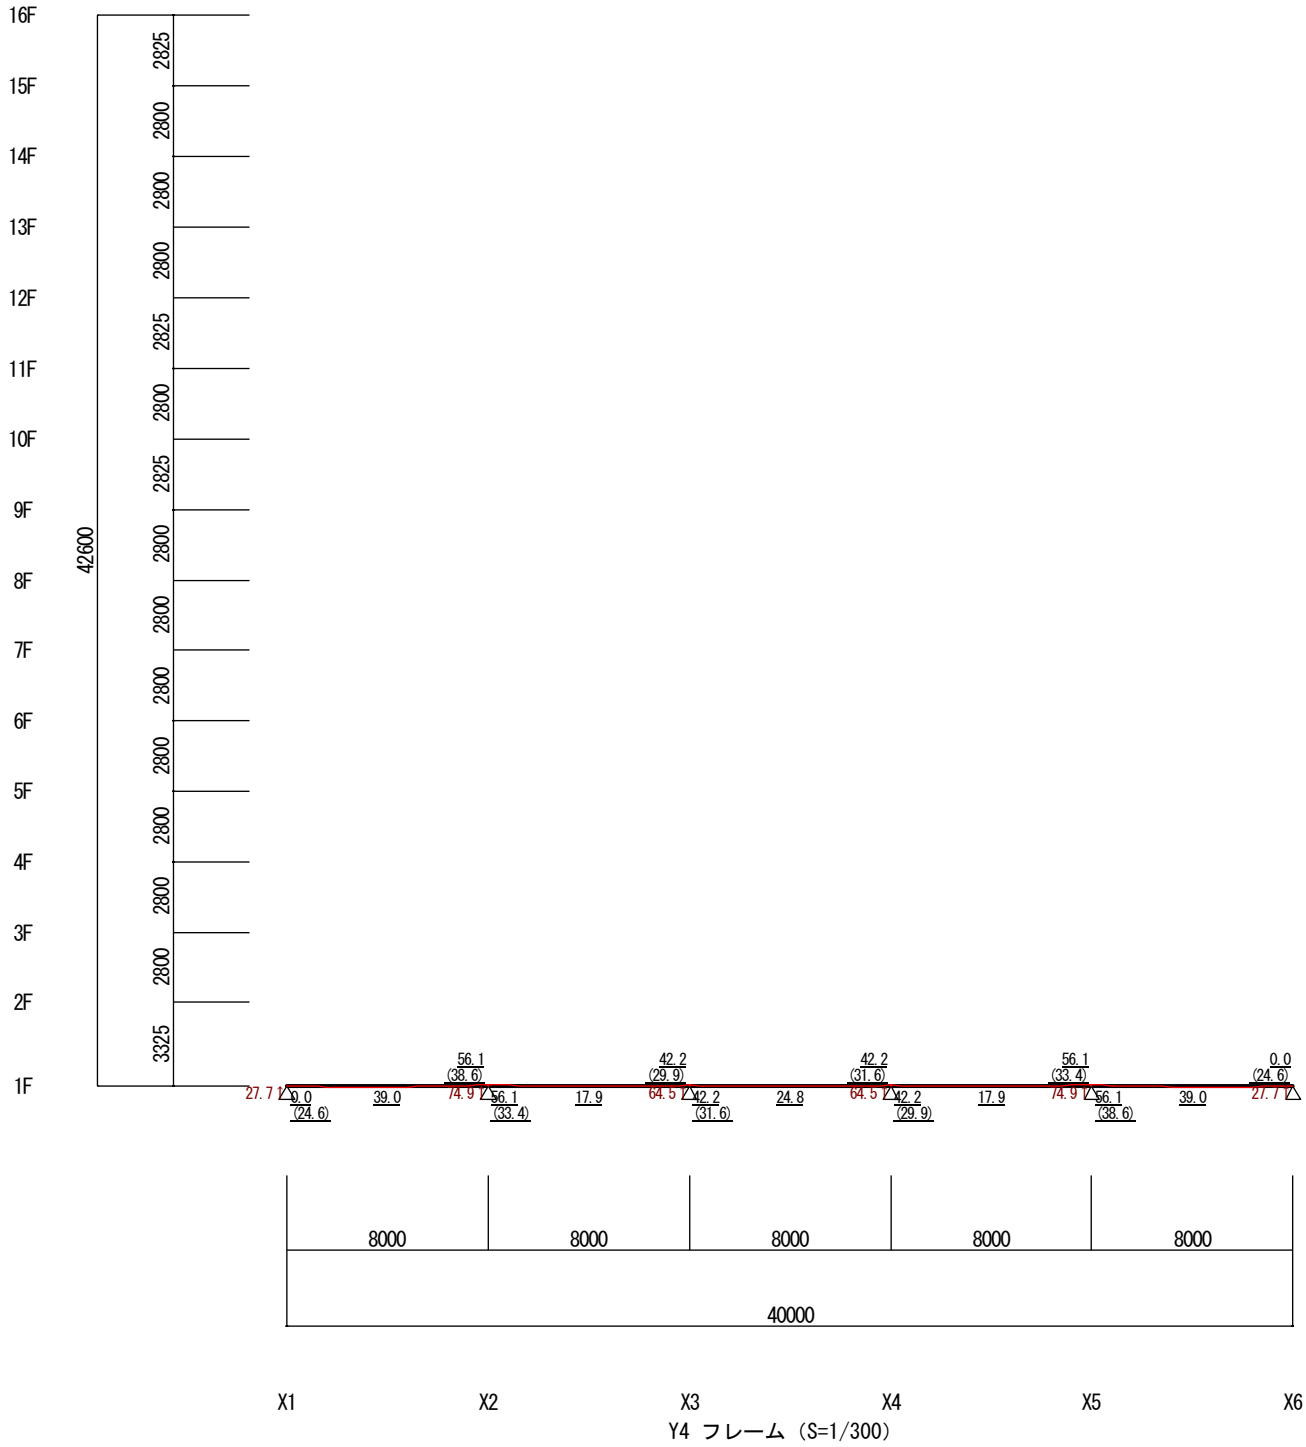

Y4 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

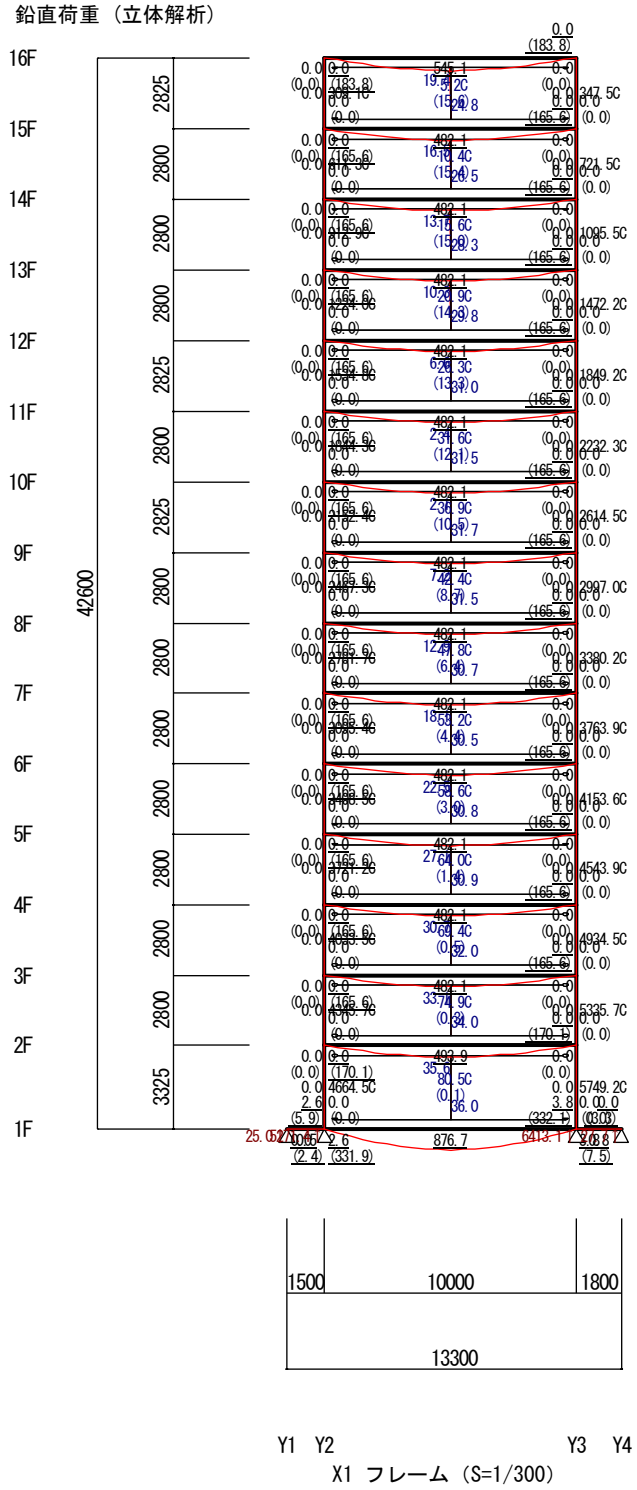

X1 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

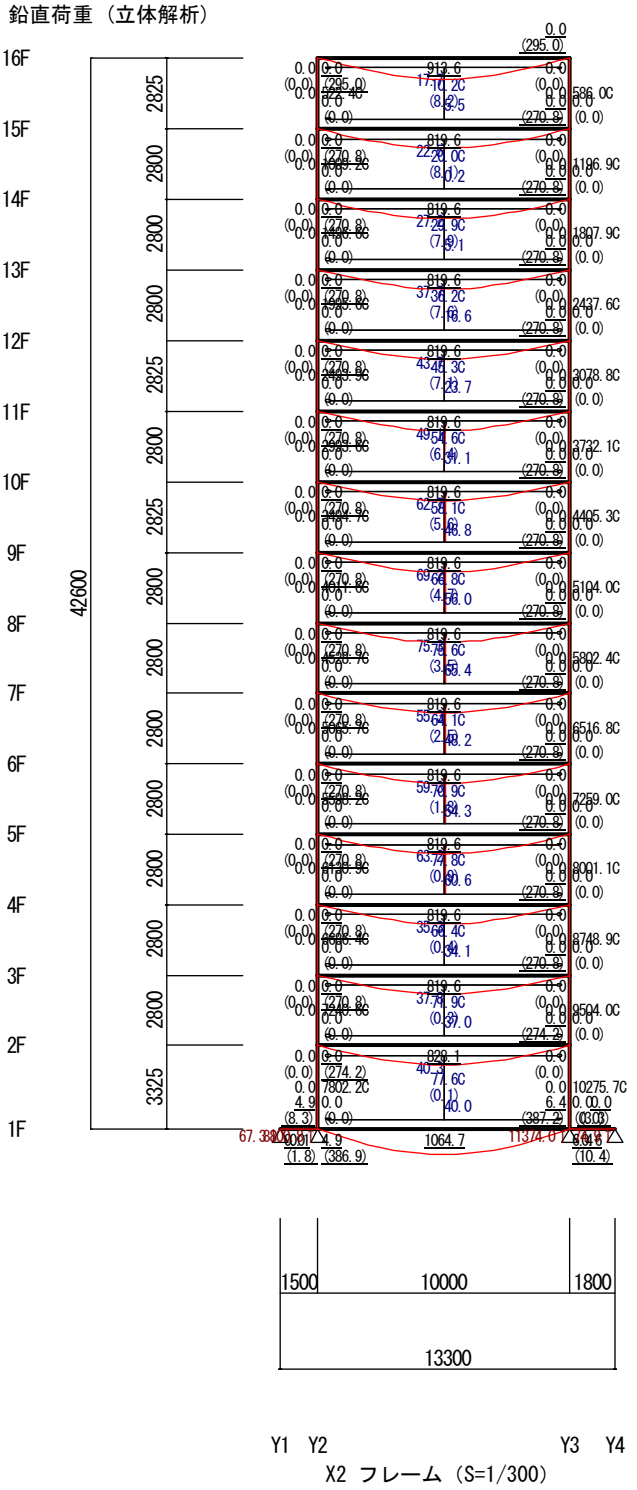

X2 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

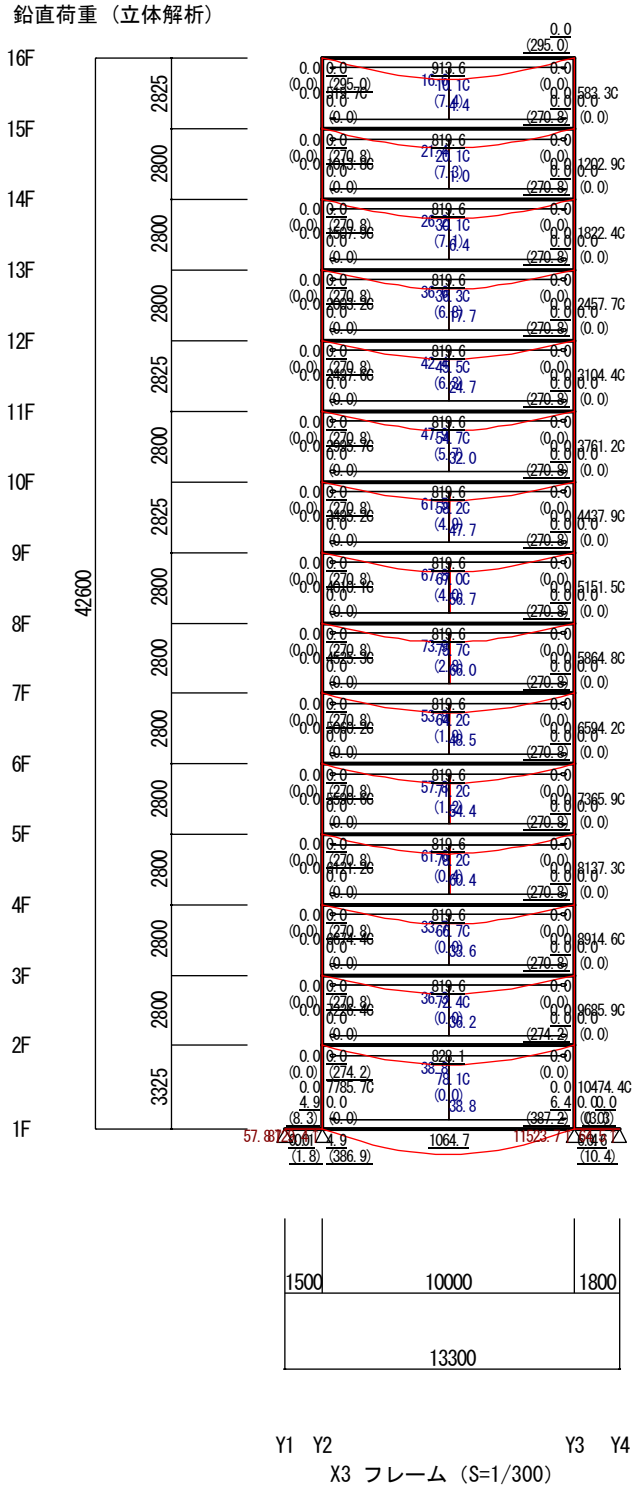

X3 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

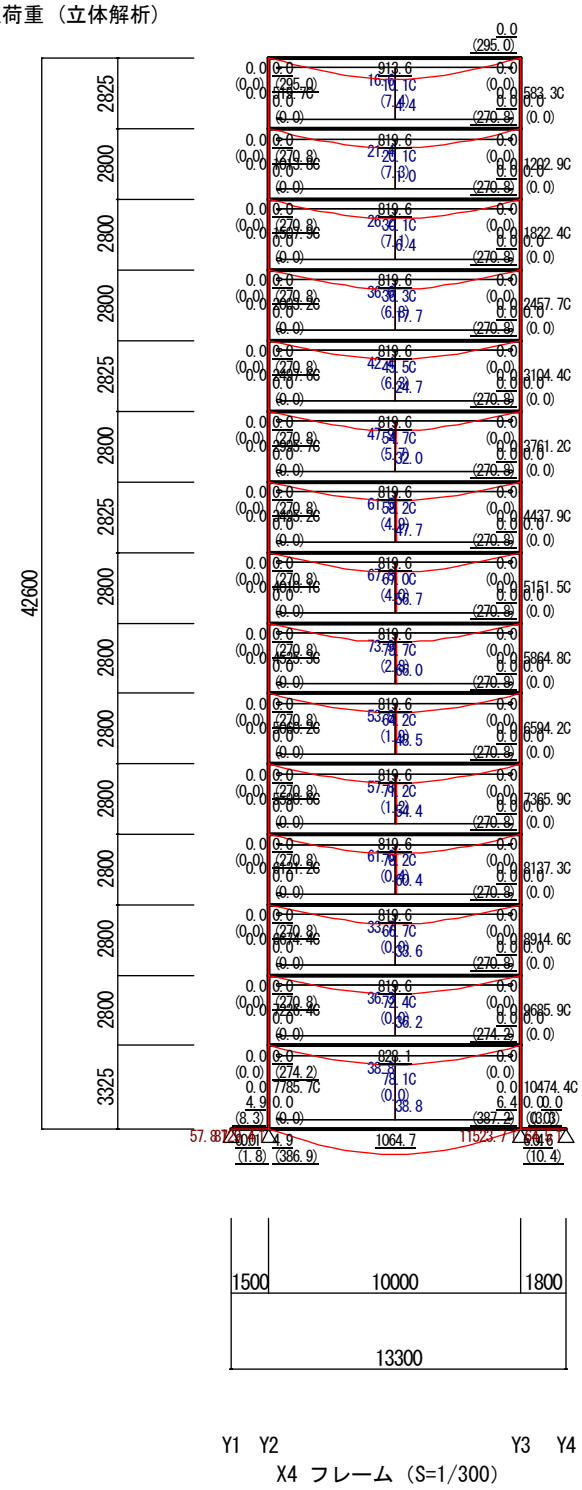

X4 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

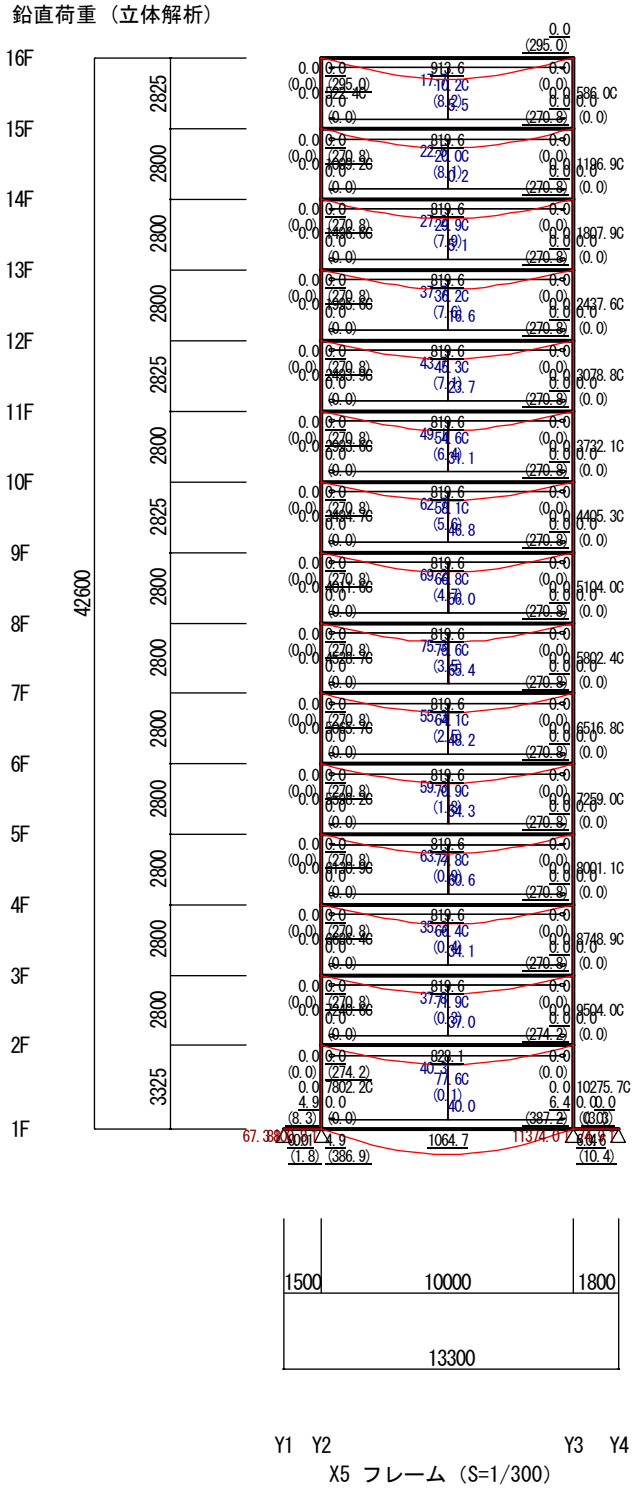

X5 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

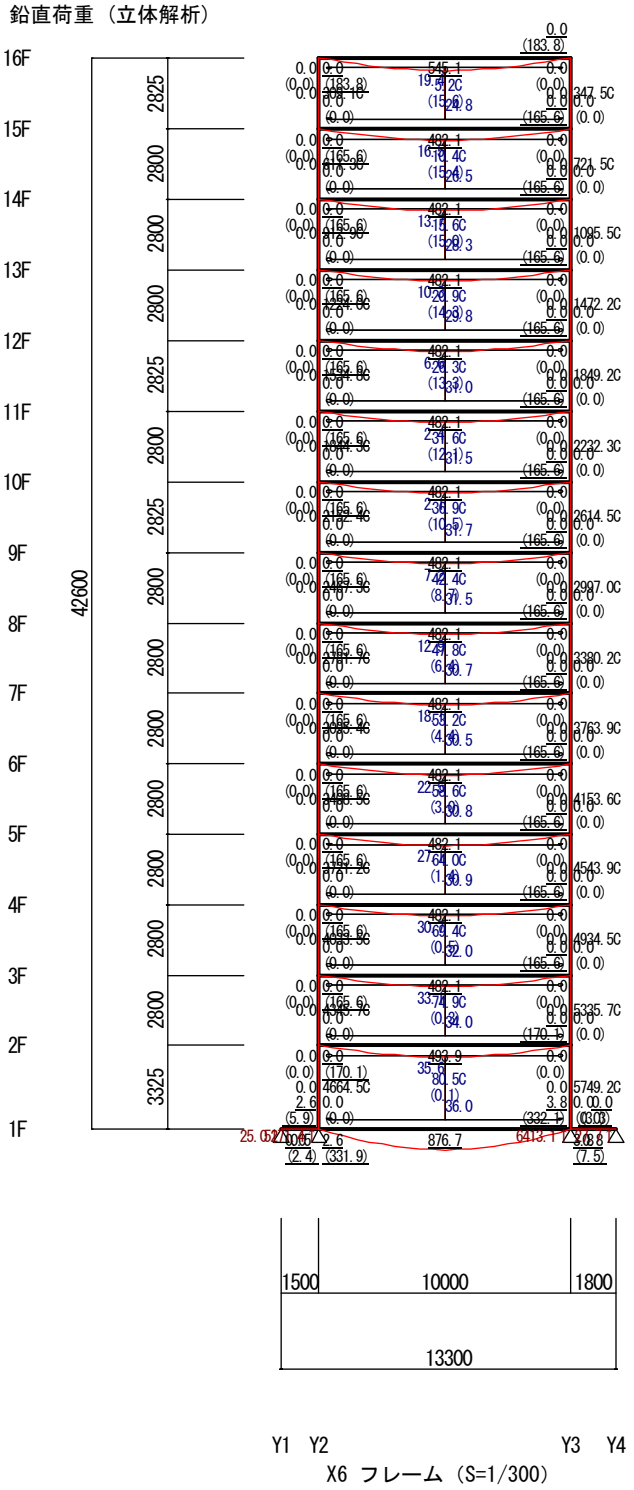

X6 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

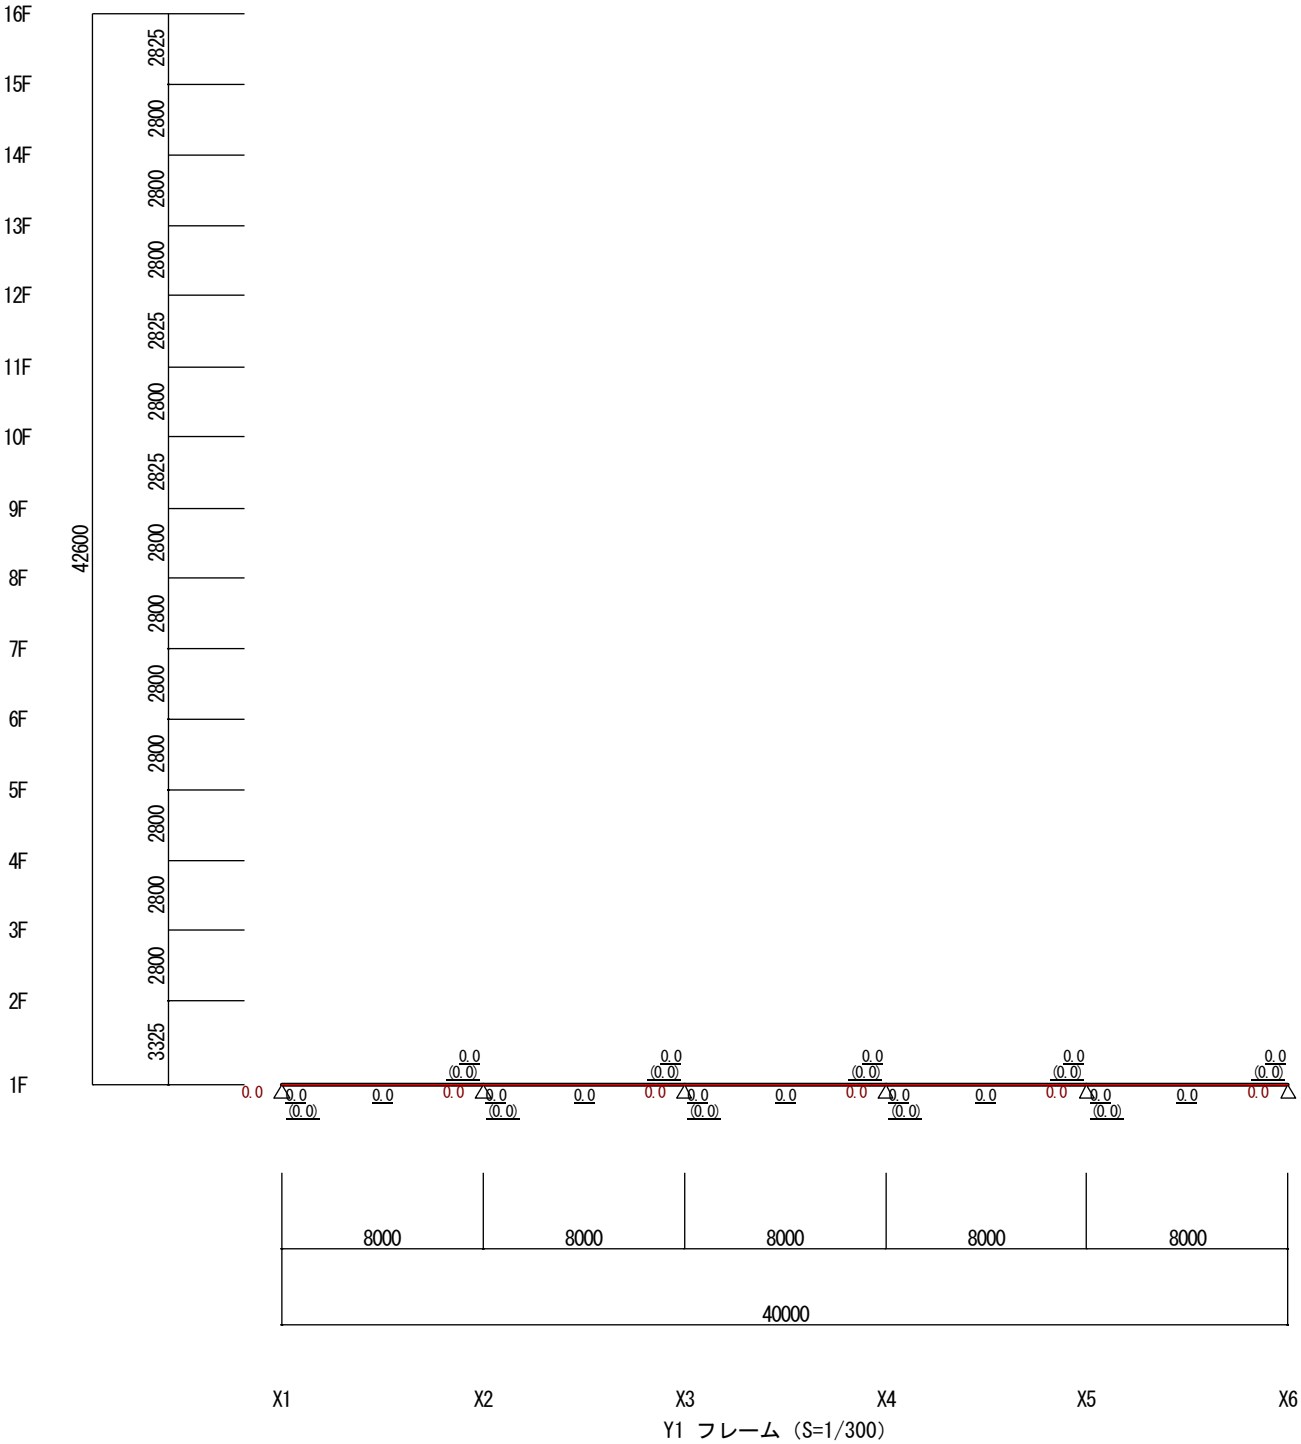

Y1 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

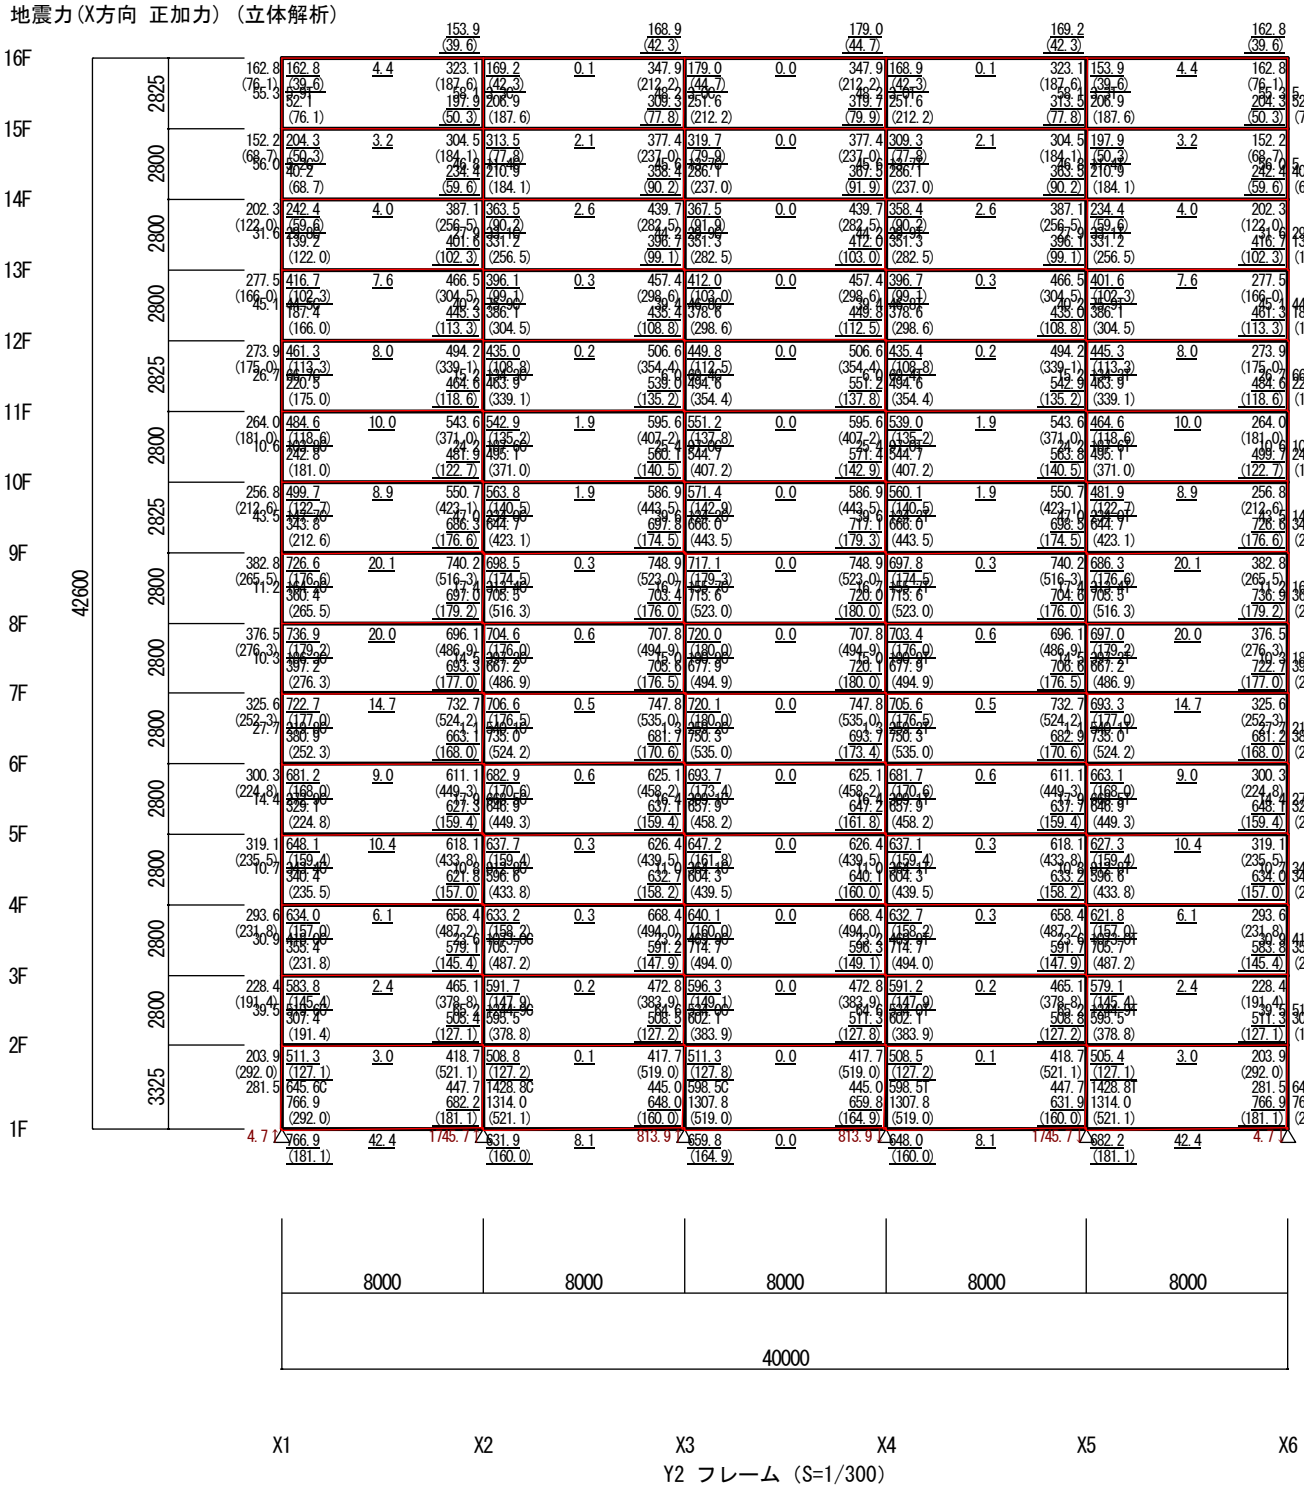

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

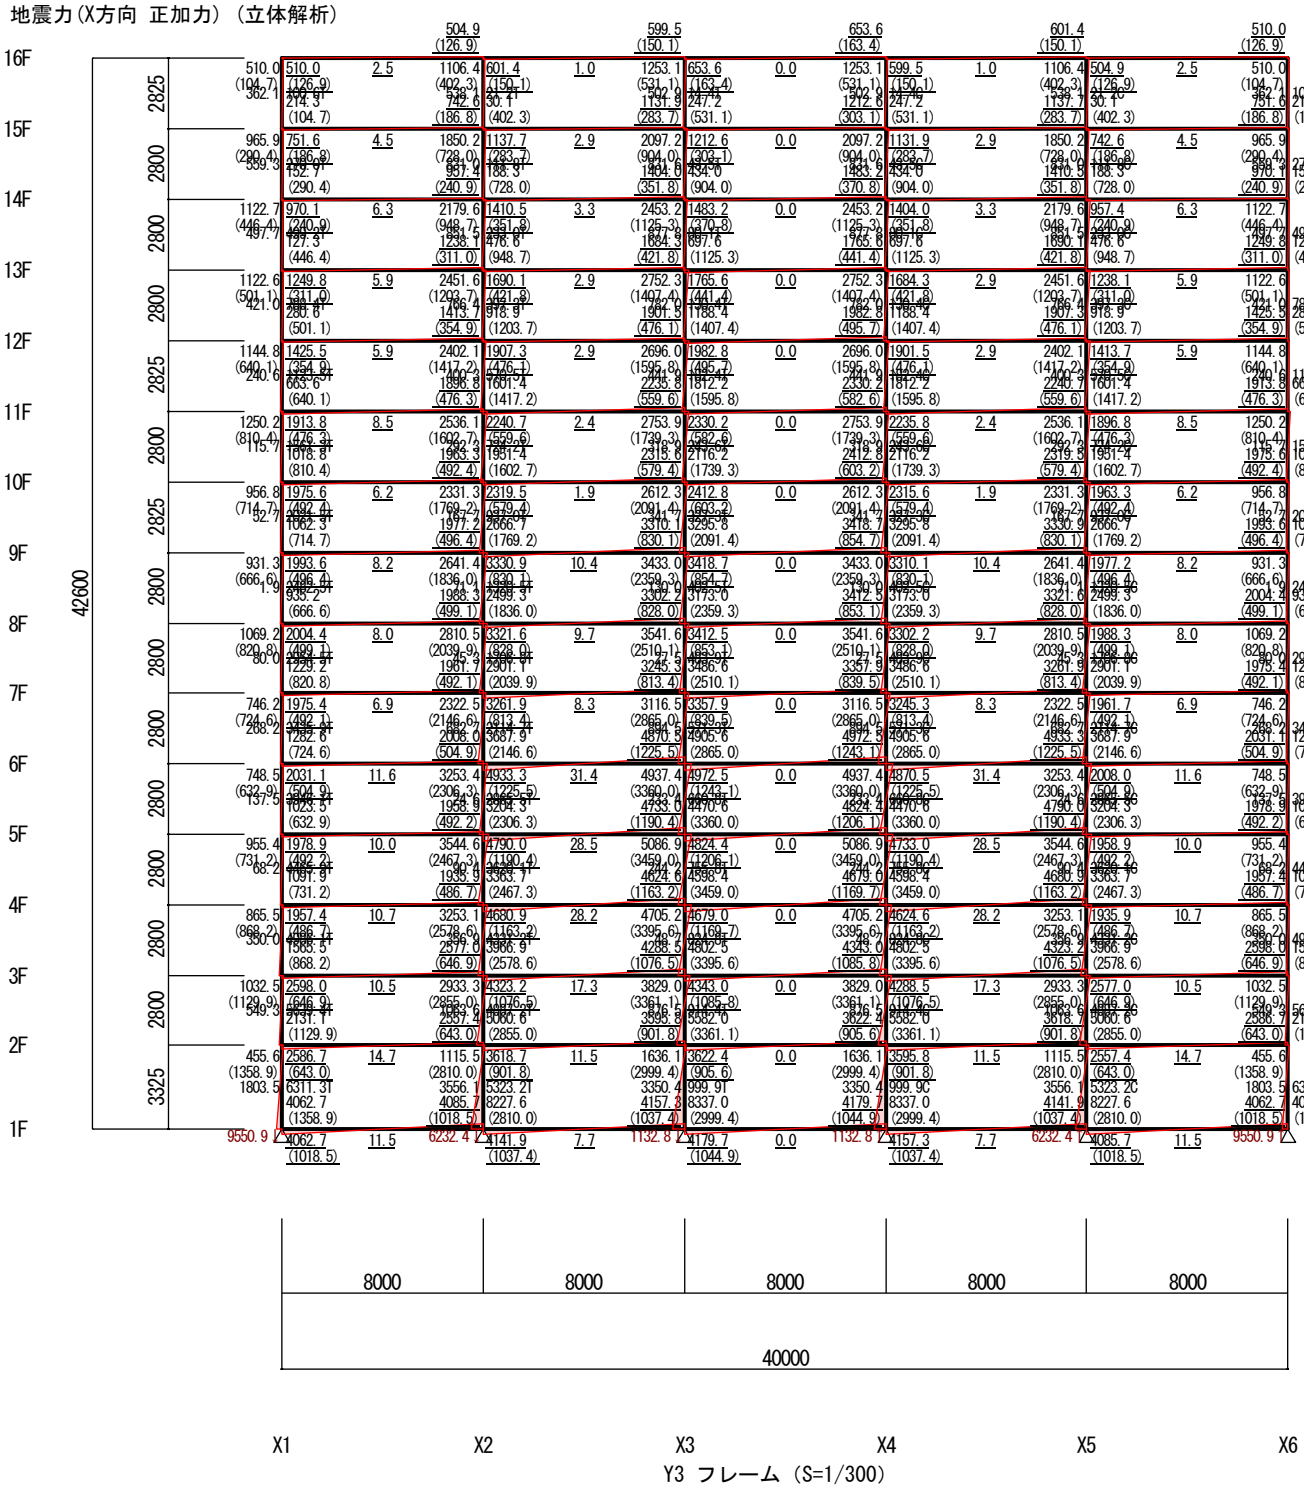

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

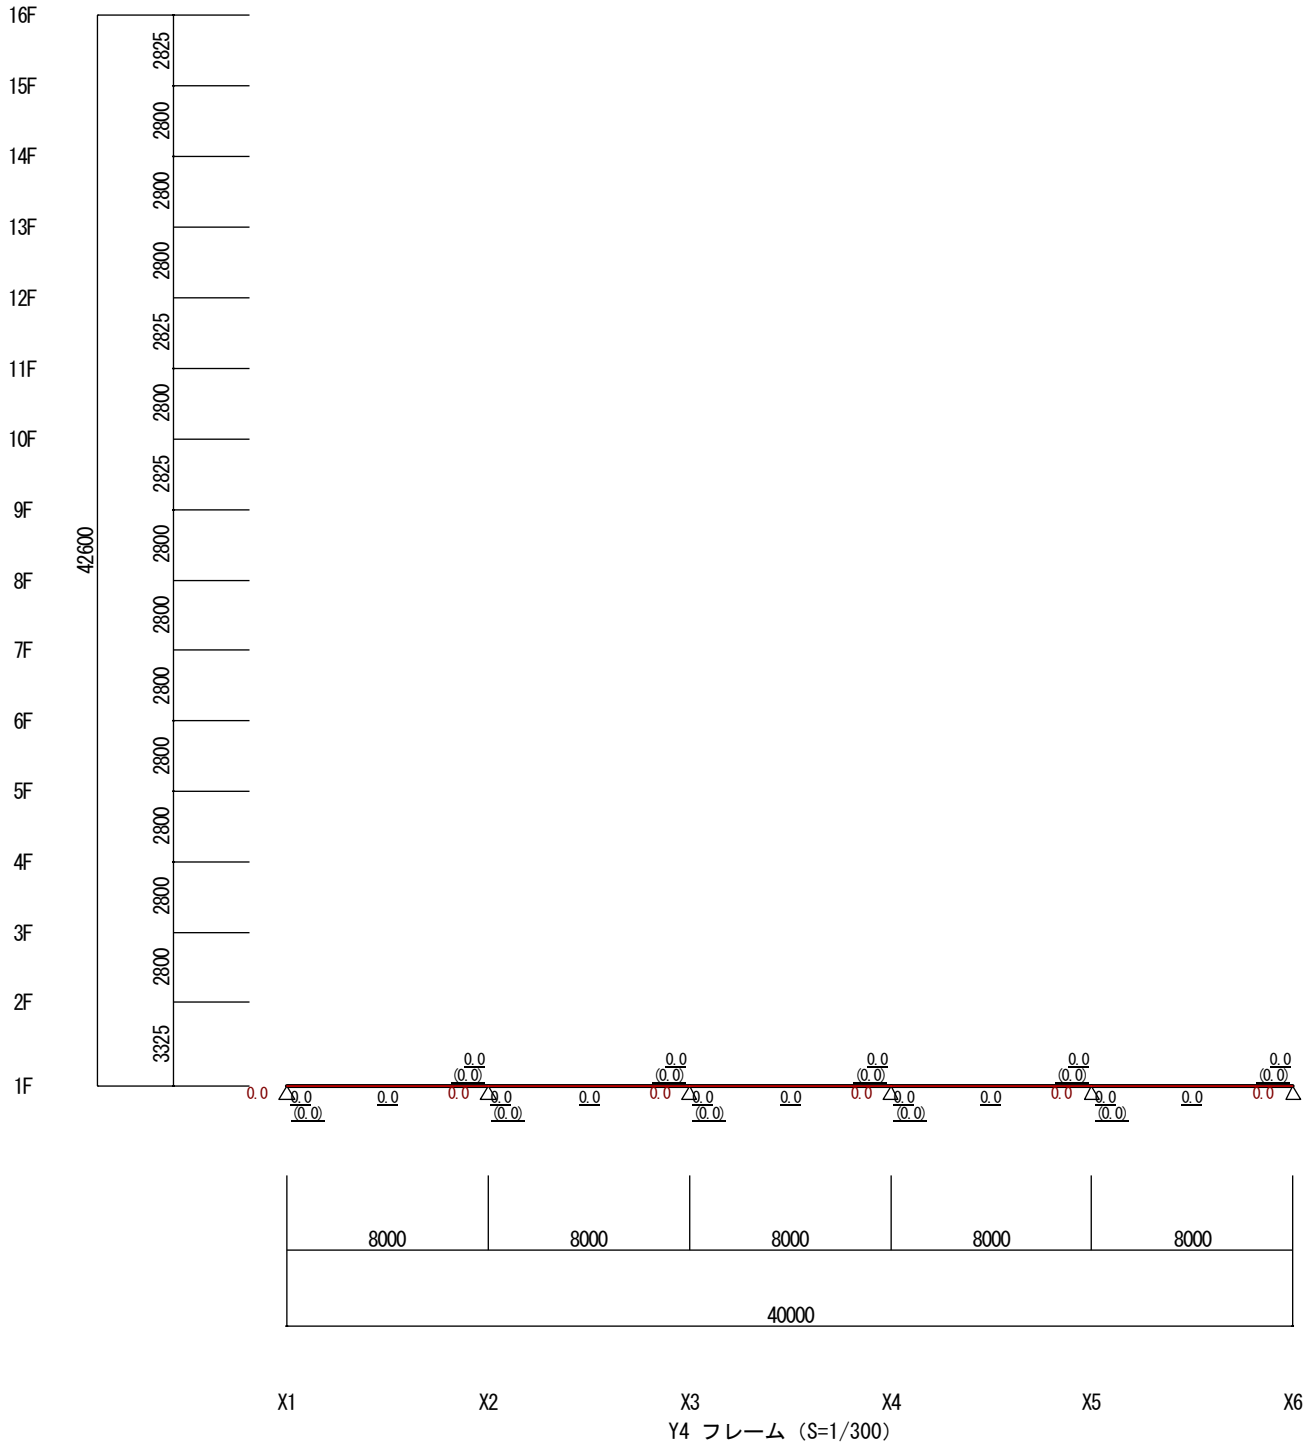

Y4 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

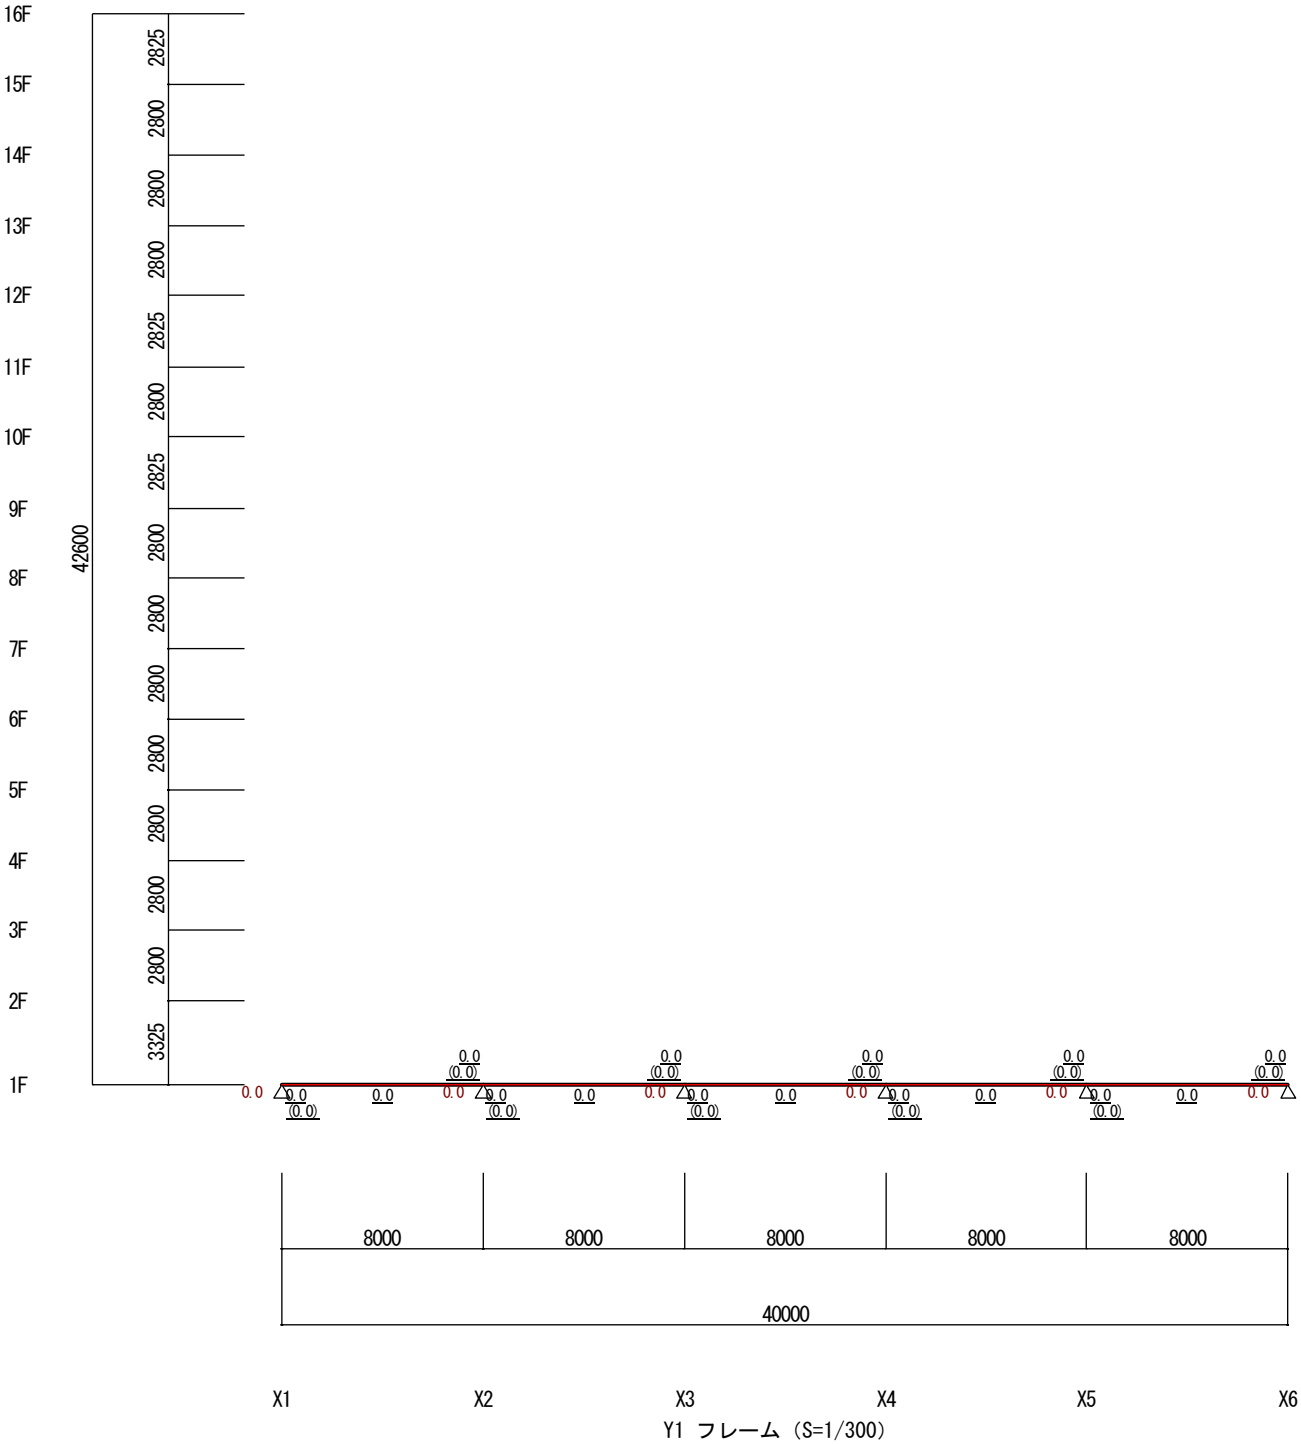

Y1 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

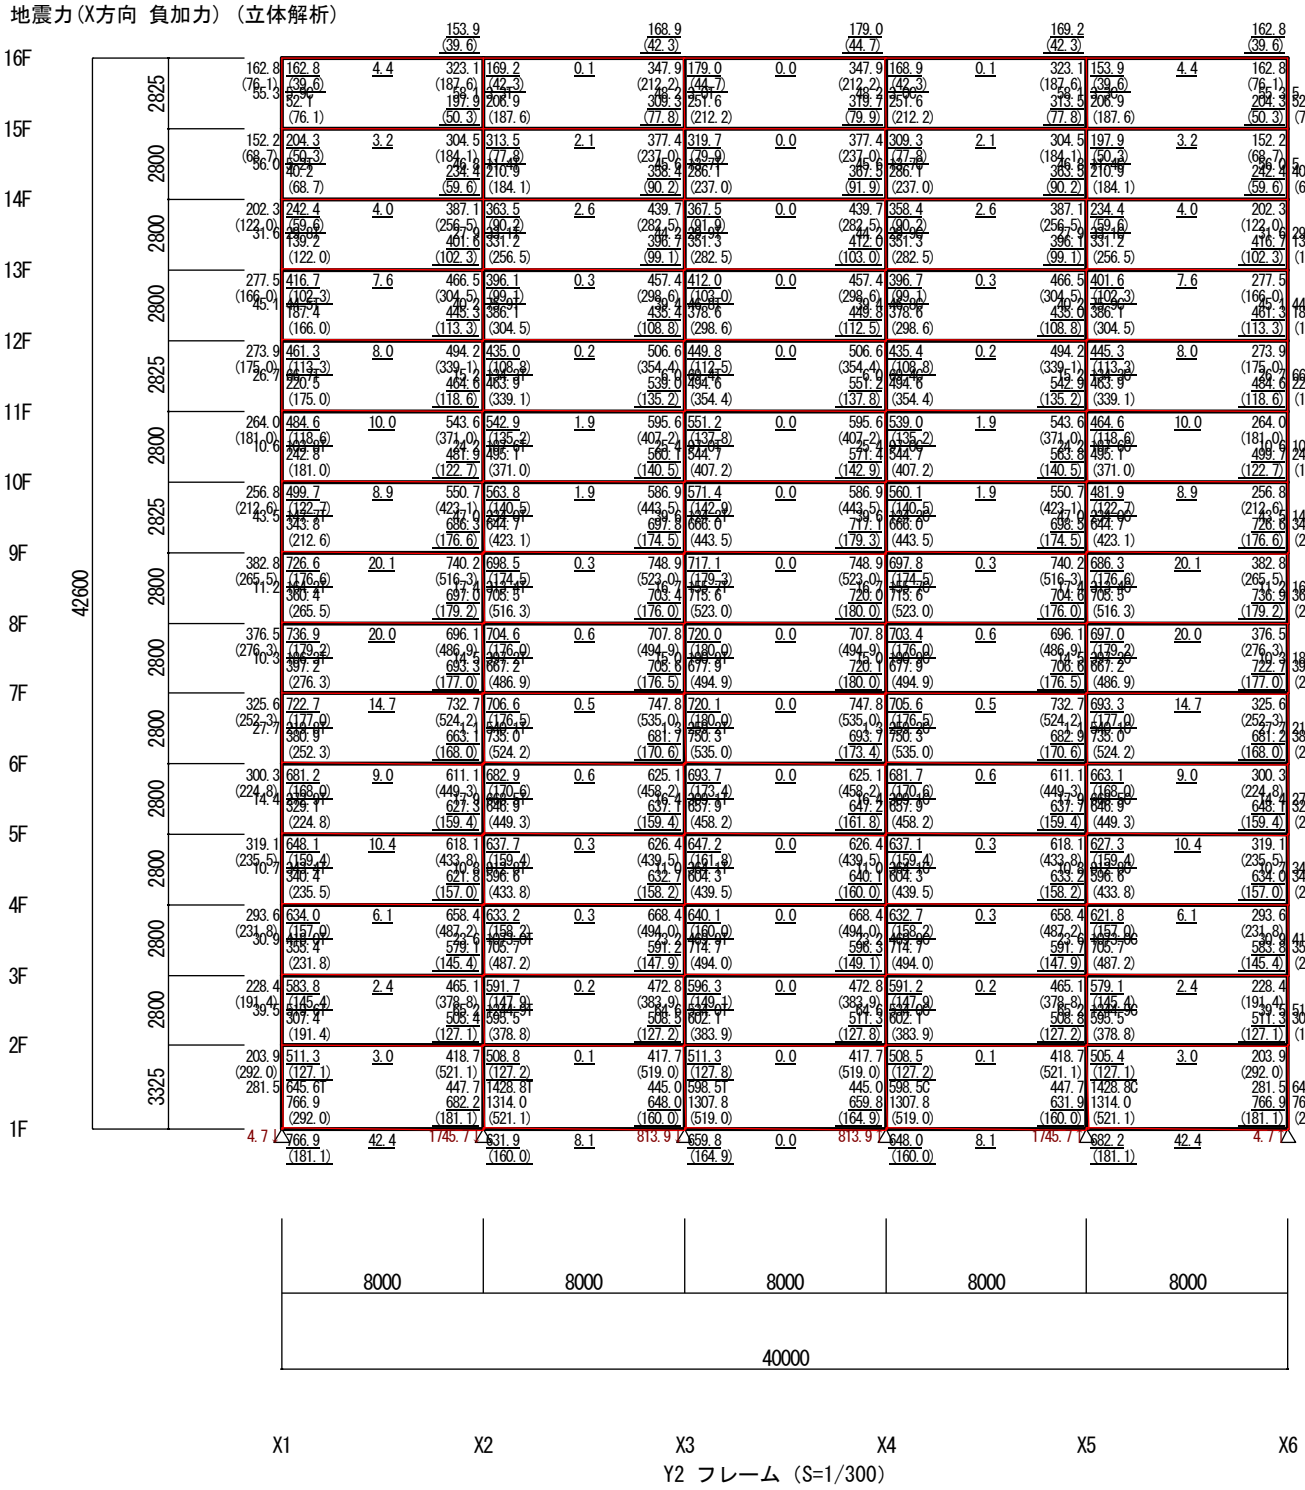

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

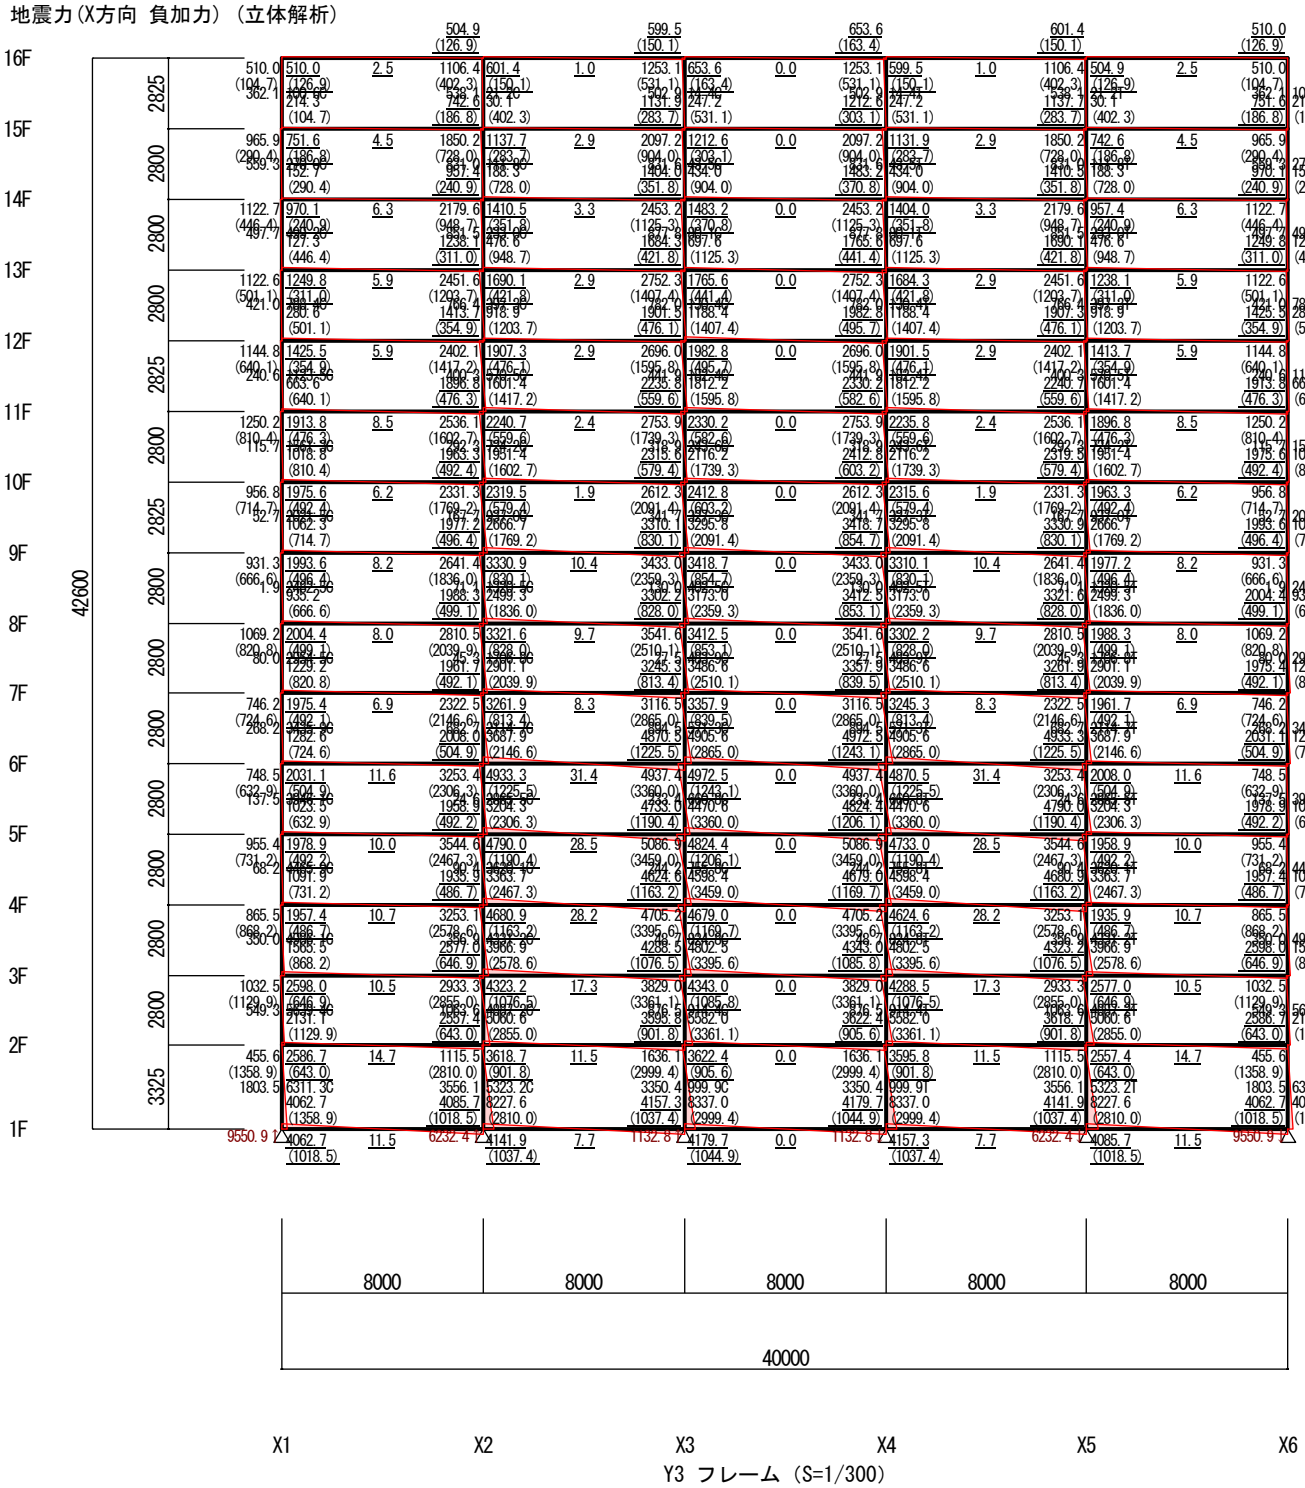

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

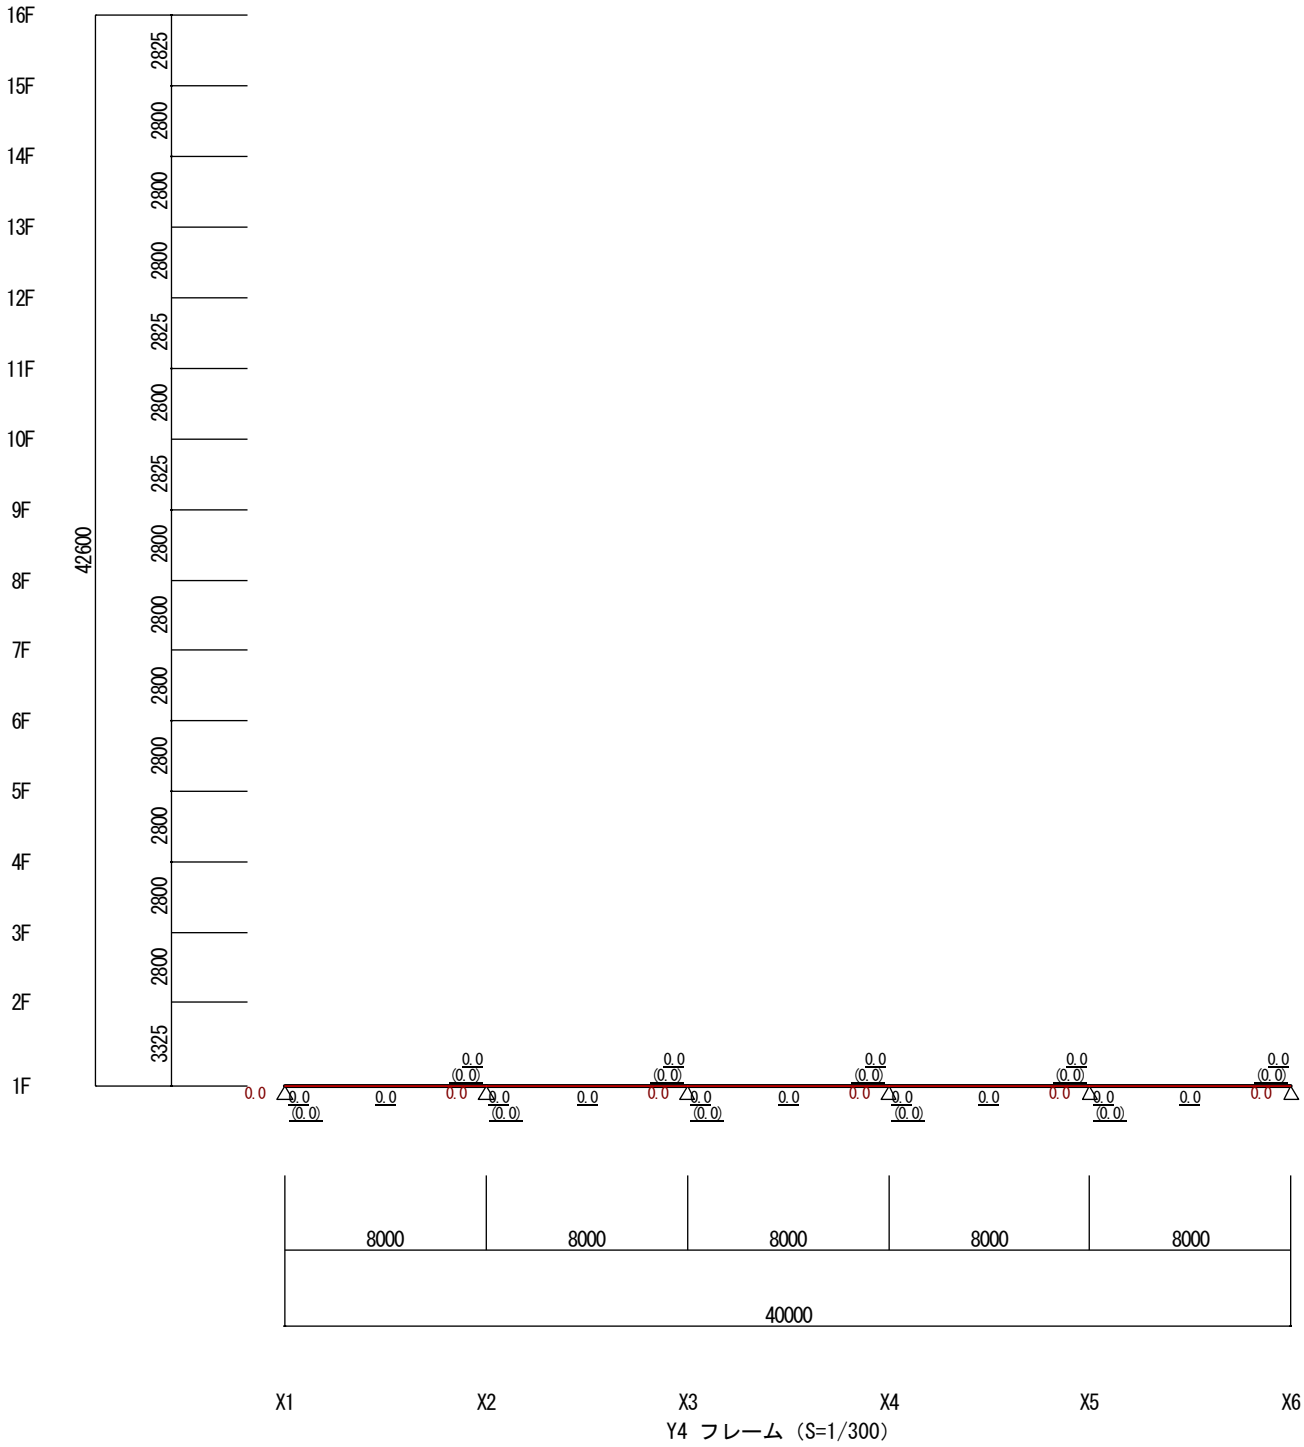

Y4 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

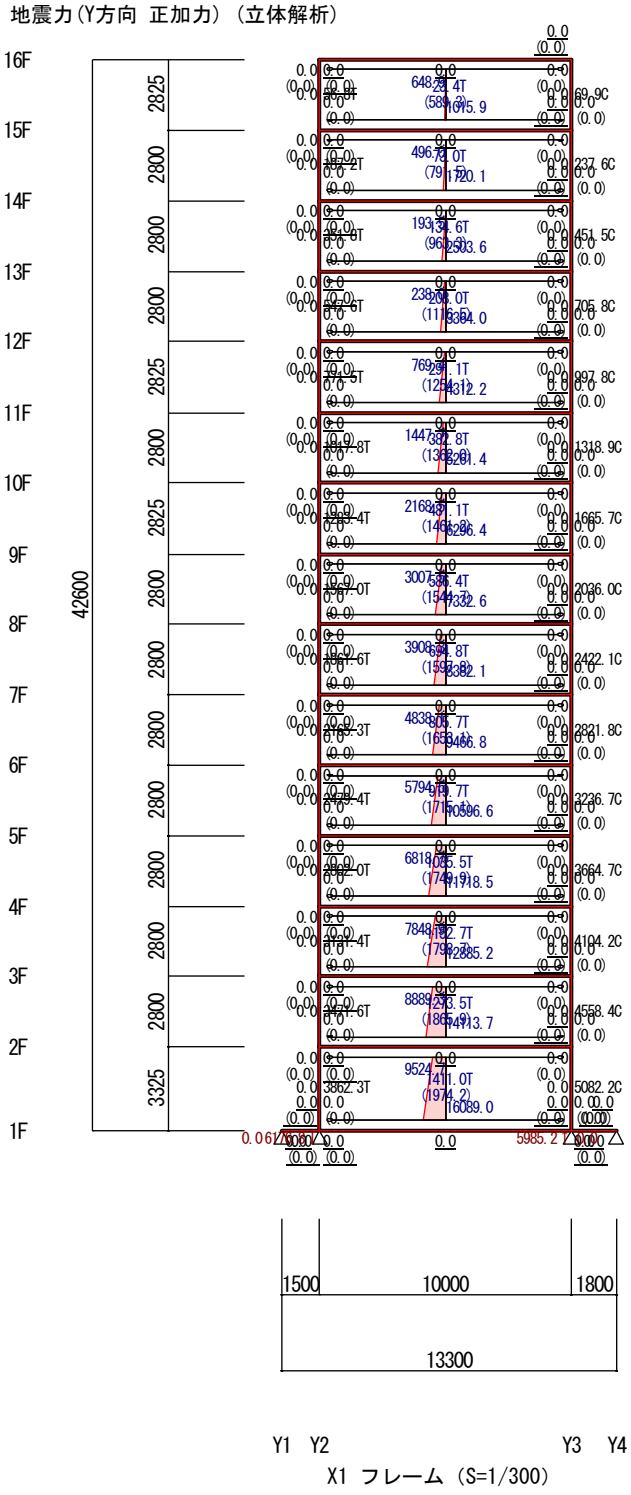

X1 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

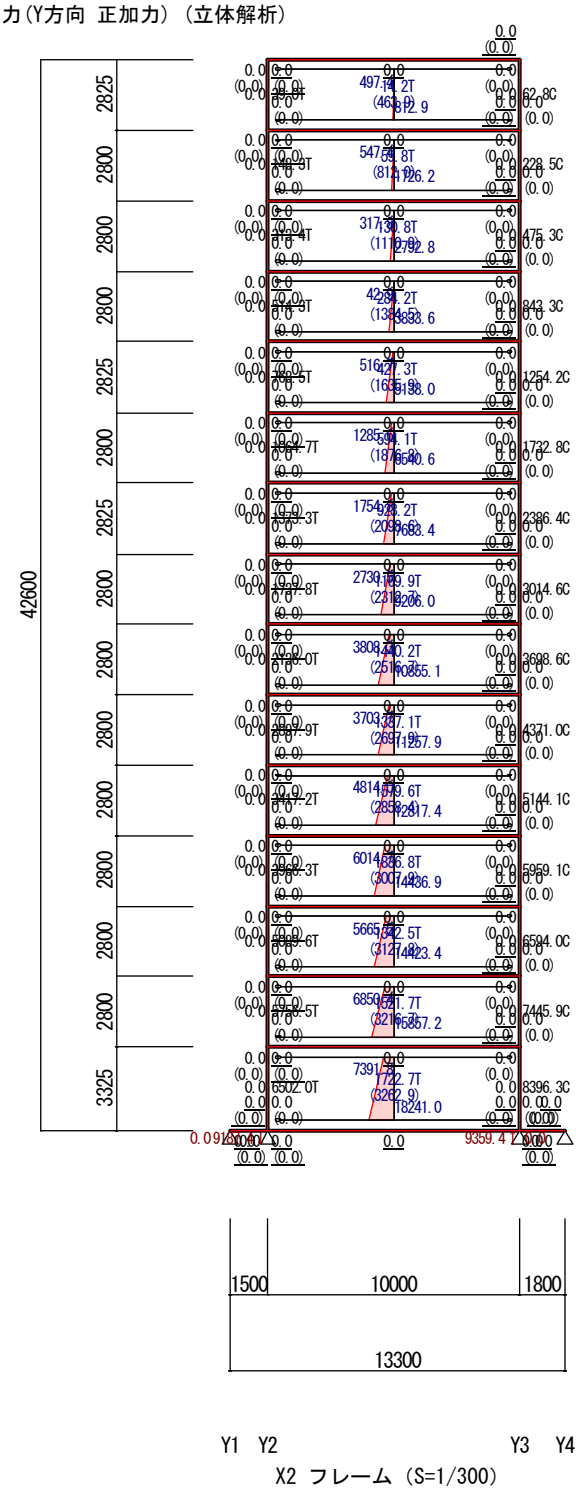

X2 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

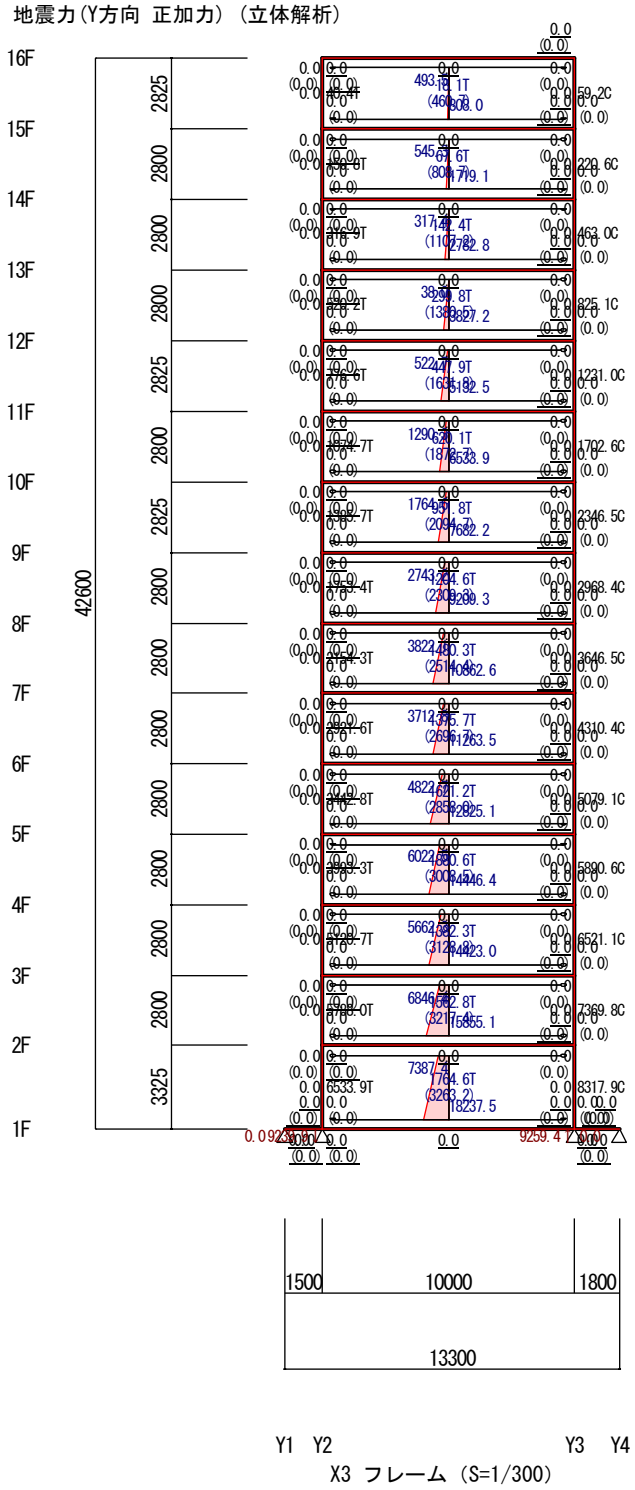

X3 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

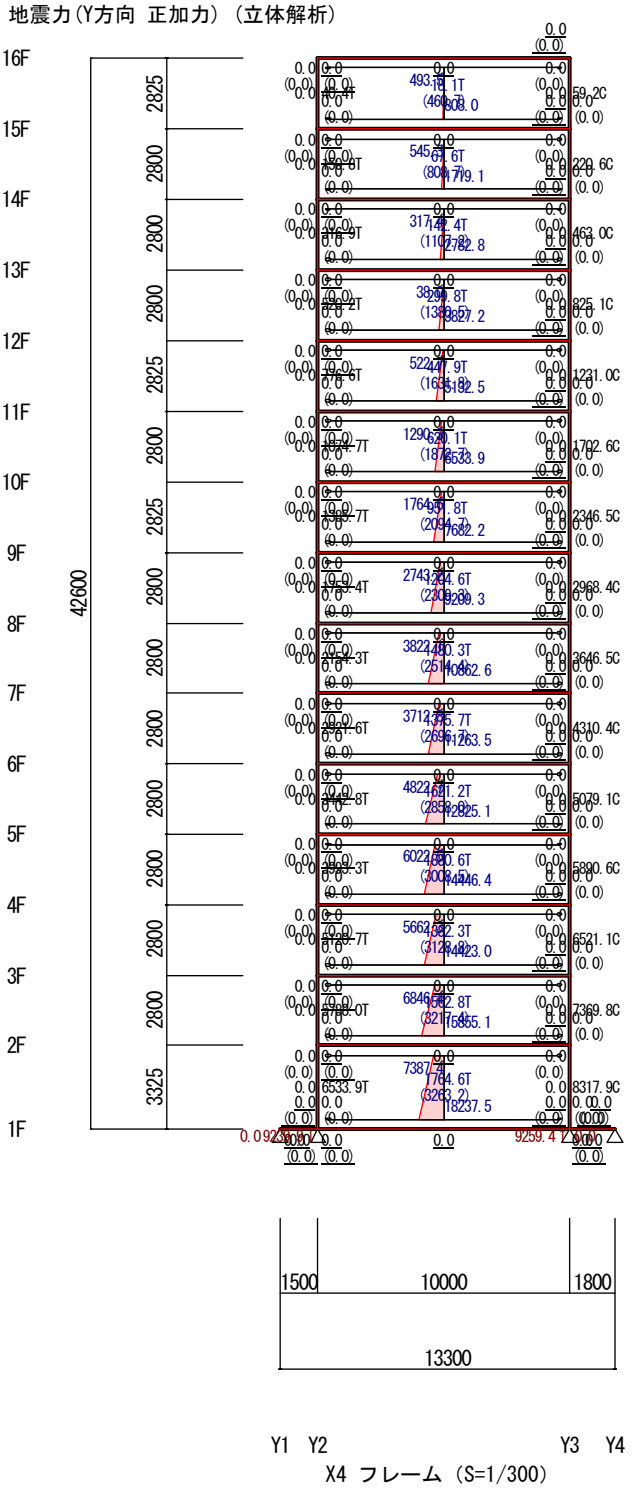

X4 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

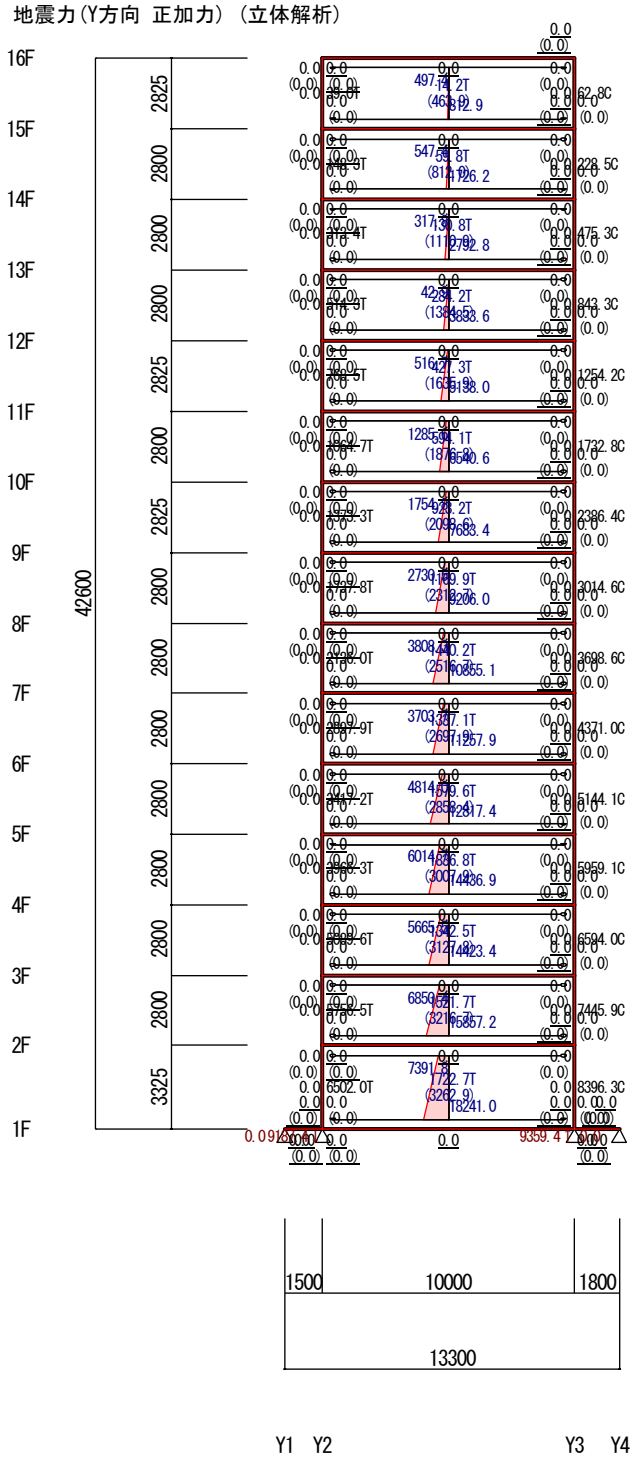

X5 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

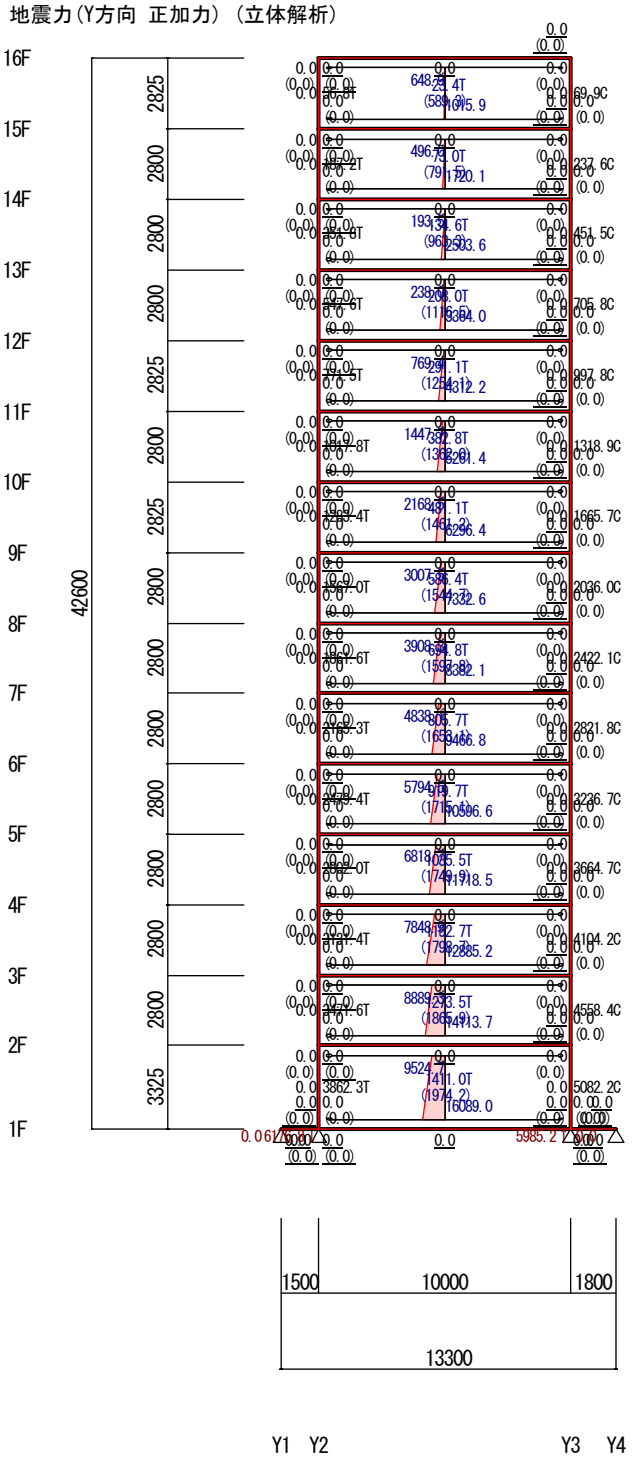

X6 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

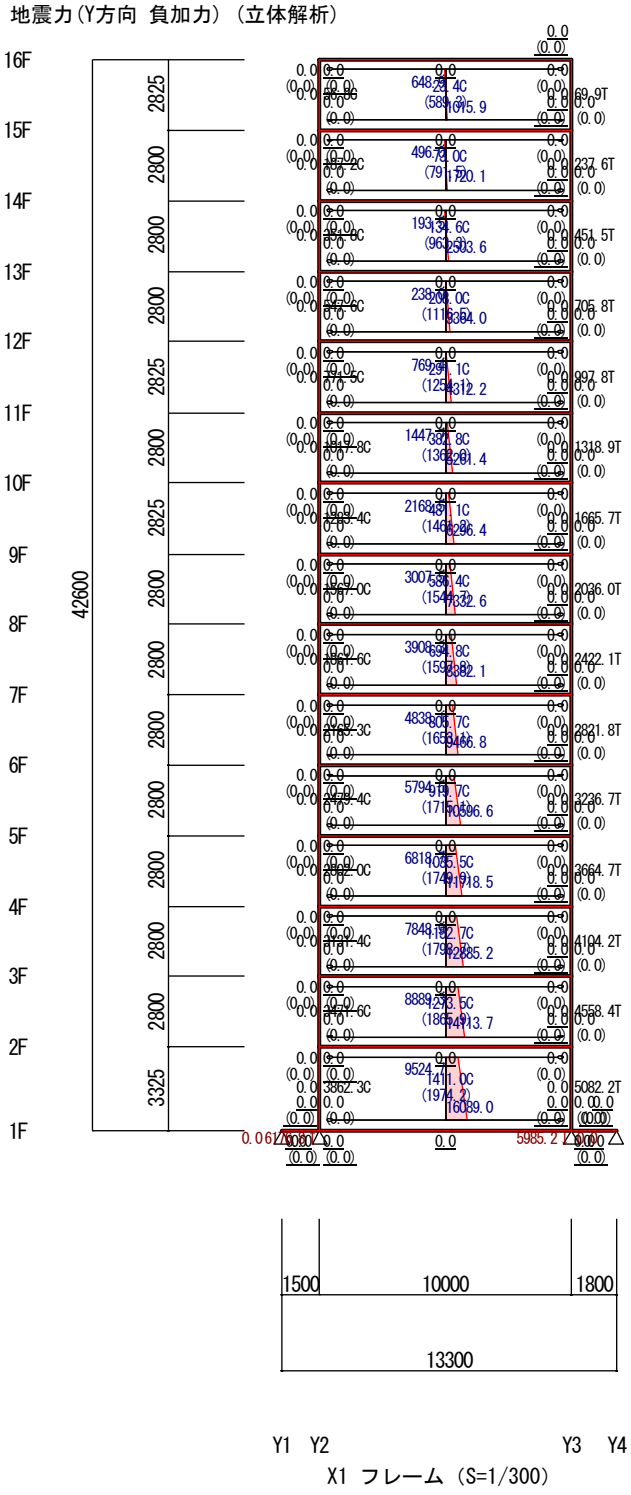

X1 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

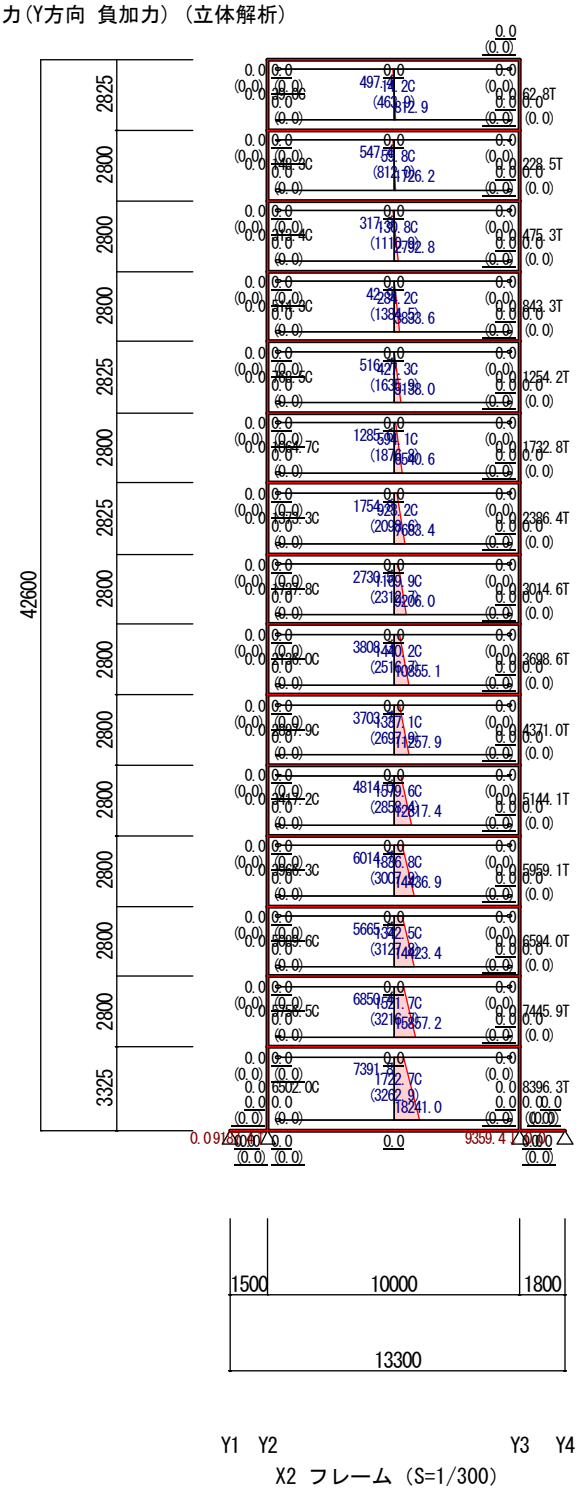

X2 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

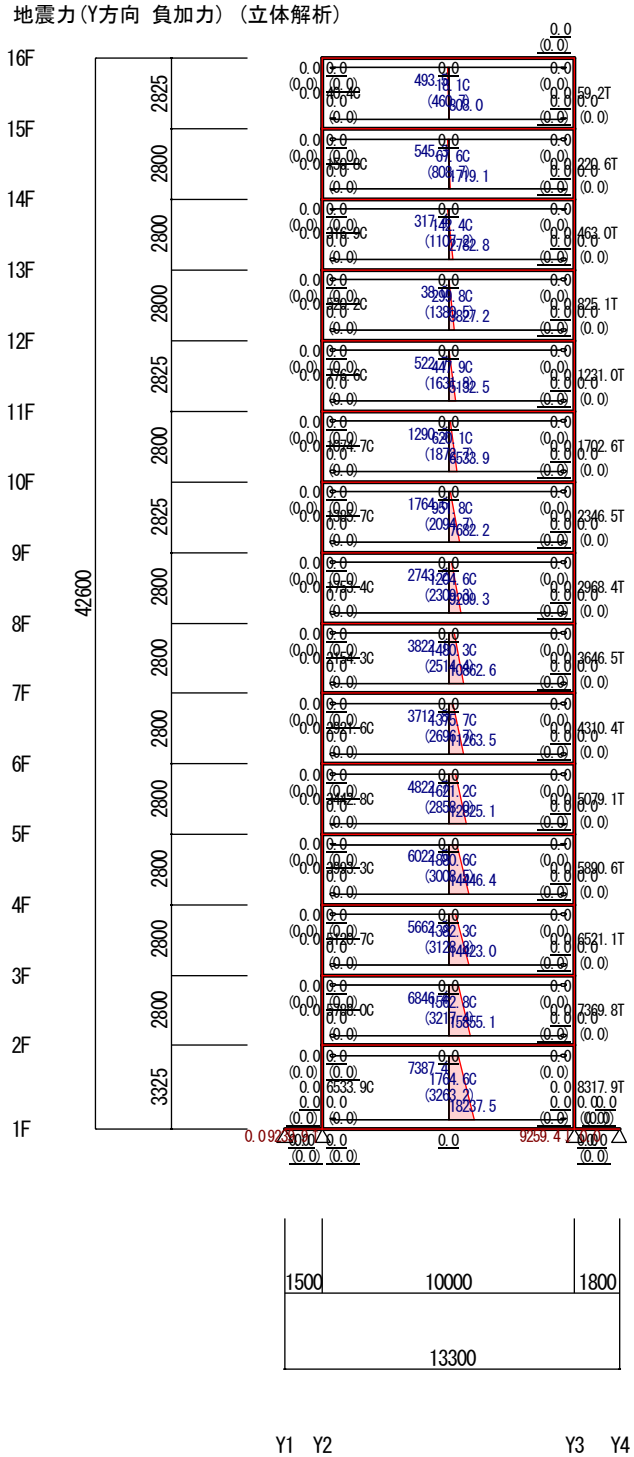

X3 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

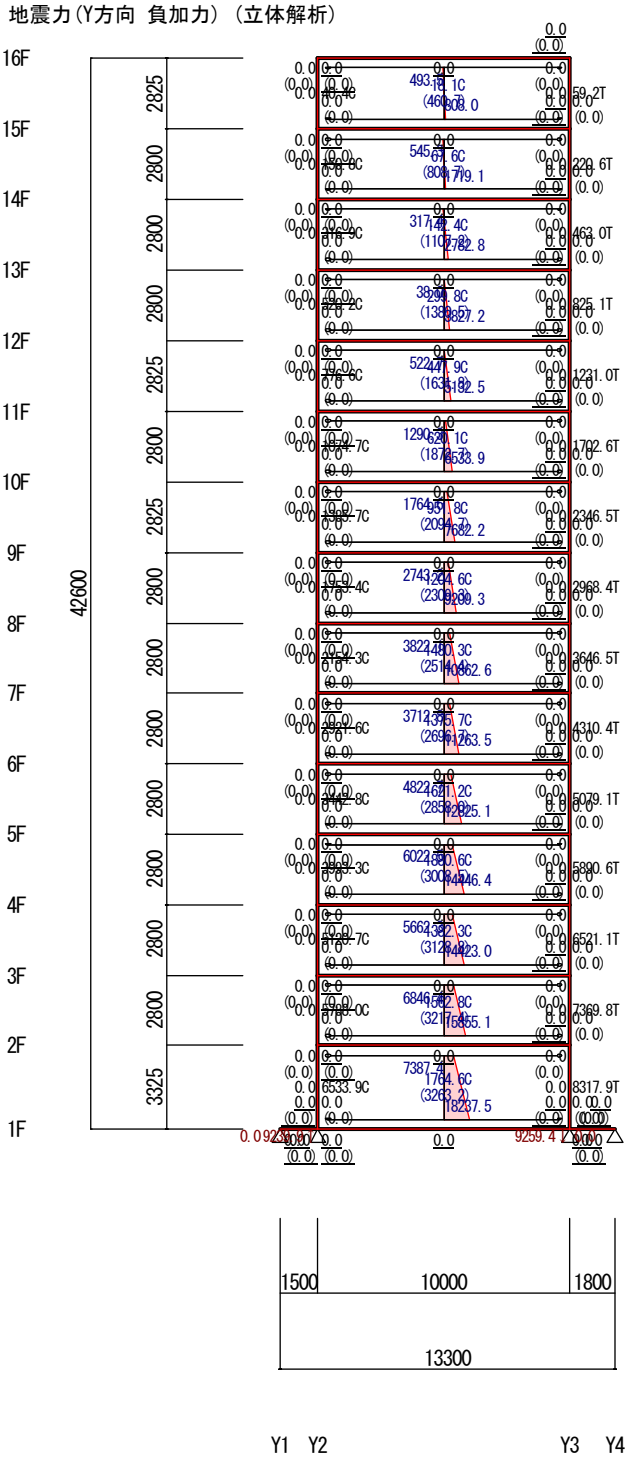

X4 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

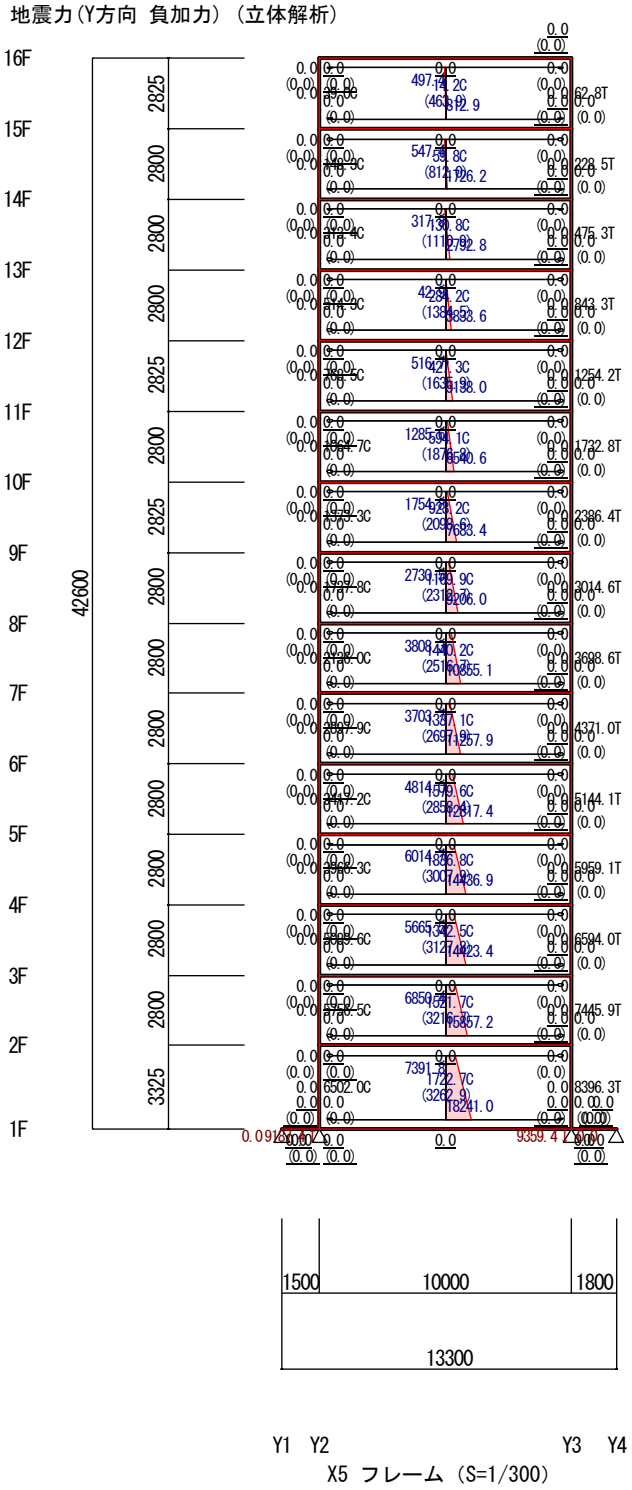

X5 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

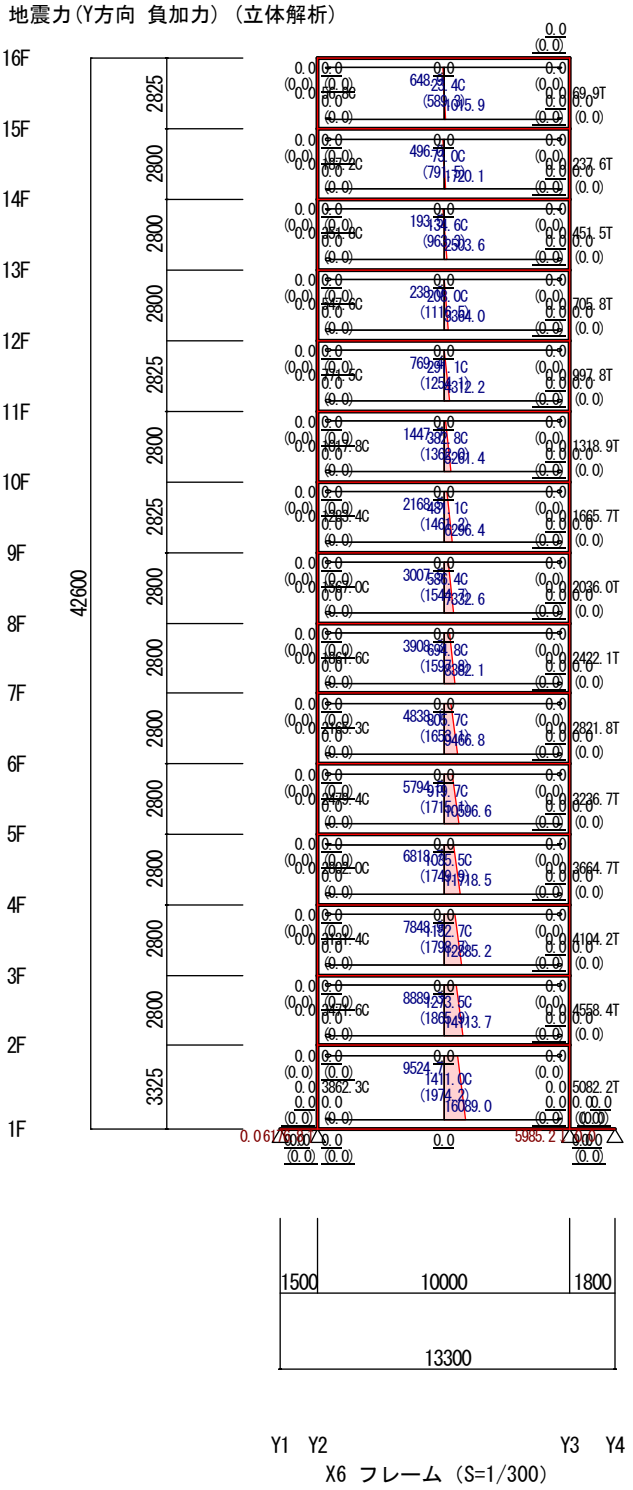

X6 フレーム（S=1/300）

A-2.3 部材応力表

G.Ml	：大梁左端部モーメント	(kN･m)	G.Mr	：大梁右端部モーメント	(kN･m)
G.Mc	：大梁中央部モーメント	(kN･m)			
G.Nl	：大梁左端部軸力	(kN･m)	G.Nr	：大梁右端部軸力	(kN)
G.Ql	：大梁左端部せん断力	(kN)	G.Qr	：大梁右端部せん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭モーメント	(kN･m)	C.Mb	：柱脚モーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央モーメント	(kN･m)			
C.Qt	：柱頭せん断力	(kN)	C.Qb	：柱脚せん断力	(kN)
C.Nt	：柱頭軸力	(kN)	C.Nb	：柱脚軸力	(kN)
W.N1	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W.N2	：ブレース右下がり部材軸力	(kN)

W.Q　：壁・ブレースせん断力　(kN)
W.Mt　：壁柱壁頭モーメント　(kN･m)　W.Mb　：壁柱壁脚モーメント　(kN･m)
W.N　：壁柱軸力　(kN)
HS.N　：水平バネ応力（加力方向）　(kN)
HS.N1　：水平バネ応力（加力直交）　(kN)

応力の付号
柱せん断力　右向きが　(+)
梁せん断力、柱軸力　下向きが　(+)
曲げモーメント　時計回りが　(+)
ブレース軸力　圧縮が　(+)

＊　Y1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	50.9	35.3	22.7	35.4	0.0	0.0
	X2	X3	-50.9	38.3	16.2	30.6	27.4	0.0	0.0
	X3	X4	-38.3	38.3	22.4	29.0	29.0	0.0	0.0
	X4	X5	-38.3	50.9	16.2	27.4	30.6	0.0	0.0
	X5	X6	-50.9	0.0	35.3	35.4	22.7	0.0	0.0

＊　Y1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　Y1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

==========

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	X1	X2	-138.3	158.3	80.7	107.6	112.6	0.0	0.0
	X2	X3	-153.1	151.6	76.7	110.3	110.0	0.0	0.0
	X3	X4	-152.1	152.1	77.0	110.1	110.1	0.0	0.0
	X4	X5	-151.6	153.1	76.7	110.0	110.3	0.0	0.0
	X5	X6	-158.3	138.3	80.7	112.6	107.6	0.0	0.0
15F	X1	X2	-121.3	124.4	62.7	89.0	89.7	0.0	0.0
	X2	X3	-132.7	134.3	67.8	97.1	97.5	0.0	0.0
	X3	X4	-133.8	133.8	67.5	97.3	97.3	0.0	0.0
	X4	X5	-134.3	132.7	67.8	97.5	97.1	0.0	0.0
	X5	X6	-124.4	121.3	62.7	89.7	89.0	0.0	0.0
14F	X1	X2	-118.4	125.8	63.5	88.4	90.3	0.0	0.0
	X2	X3	-133.1	134.1	67.7	97.1	97.4	0.0	0.0
	X3	X4	-133.8	133.8	67.6	97.3	97.3	0.0	0.0
	X4	X5	-134.1	133.1	67.7	97.4	97.1	0.0	0.0
	X5	X6	-125.8	118.4	63.5	90.3	88.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	-131.0	140.2	71.6	99.1	101.4	0.0	0.0
	X2	X3	-134.4	133.5	67.4	97.4	97.1	0.0	0.0
	X3	X4	-133.7	133.7	67.6	97.3	97.3	0.0	0.0
	X4	X5	-133.5	134.4	67.4	97.1	97.4	0.0	0.0
	X5	X6	-140.2	131.0	71.6	101.4	99.1	0.0	0.0
12F	X1	X2	-131.0	140.4	71.5	99.0	101.4	0.0	0.0
	X2	X3	-134.2	133.6	67.5	97.3	97.2	0.0	0.0
	X3	X4	-133.8	133.8	67.6	97.3	97.3	0.0	0.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
12F	X4	X5	-133.6	134.2	67.5	97.2	97.3	0.0	0.0
	X5	X6	-140.4	131.0	71.5	101.4	99.0	0.0	0.0
11F	X1	X2	-130.8	140.8	71.5	99.0	101.5	0.0	0.0
	X2	X3	-137.3	137.0	69.2	99.8	99.7	0.0	0.0
	X3	X4	-137.1	137.1	69.2	99.7	99.7	0.0	0.0
	X4	X5	-137.0	137.3	69.2	99.7	99.8	0.0	0.0
	X5	X6	-140.8	130.8	71.5	101.5	99.0	0.0	0.0
10F	X1	X2	-130.6	140.9	71.5	98.9	101.5	0.0	0.0
	X2	X3	-137.3	136.9	69.2	99.8	99.7	0.0	0.0
	X3	X4	-137.1	137.1	69.2	99.7	99.7	0.0	0.0
	X4	X5	-136.9	137.3	69.2	99.7	99.8	0.0	0.0
	X5	X6	-140.9	130.6	71.5	101.5	98.9	0.0	0.0
9F	X1	X2	-138.2	154.5	78.6	107.0	111.1	0.0	0.0
	X2	X3	-150.0	149.3	75.3	109.2	109.0	0.0	0.0
	X3	X4	-149.5	149.5	75.5	109.1	109.1	0.0	0.0
	X4	X5	-149.3	150.0	75.3	109.0	109.2	0.0	0.0
	X5	X6	-154.5	138.2	78.6	111.1	107.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	-138.6	154.5	78.4	107.1	111.1	0.0	0.0
	X2	X3	-150.0	149.3	75.3	109.2	109.0	0.0	0.0
	X3	X4	-149.5	149.5	75.5	109.1	109.1	0.0	0.0
	X4	X5	-149.3	150.0	75.3	109.0	109.2	0.0	0.0
	X5	X6	-154.5	138.6	78.4	111.1	107.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	-138.2	154.9	78.5	107.0	111.2	0.0	0.0
	X2	X3	-149.9	149.3	75.3	109.2	109.0	0.0	0.0
	X3	X4	-149.5	149.5	75.5	109.1	109.1	0.0	0.0
	X4	X5	-149.3	149.9	75.3	109.0	109.2	0.0	0.0
	X5	X6	-154.9	138.2	78.5	111.2	107.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	-138.1	155.0	78.4	107.0	111.2	0.0	0.0
	X2	X3	-149.9	149.3	75.4	109.2	109.0	0.0	0.0
	X3	X4	-149.5	149.5	75.5	109.1	109.1	0.0	0.0
	X4	X5	-149.3	149.9	75.4	109.0	109.2	0.0	0.0
	X5	X6	-155.0	138.1	78.4	111.2	107.0	0.0	0.0
5F	X1	X2	-137.9	155.2	78.4	106.9	111.2	0.0	0.0
	X2	X3	-149.9	149.3	75.3	109.2	109.0	0.0	0.0
	X3	X4	-149.5	149.5	75.5	109.1	109.1	0.0	0.0
	X4	X5	-149.3	149.9	75.3	109.0	109.2	0.0	0.0
	X5	X6	-155.2	137.9	78.4	111.2	106.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	-137.7	155.4	78.4	106.9	111.3	0.0	0.0
	X2	X3	-149.8	149.4	75.4	109.1	109.0	0.0	0.0
	X3	X4	-149.5	149.5	75.4	109.1	109.1	0.0	0.0
	X4	X5	-149.4	149.8	75.4	109.0	109.1	0.0	0.0
	X5	X6	-155.4	137.7	78.4	111.3	106.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	-137.7	155.3	78.4	106.9	111.3	0.0	0.0
	X2	X3	-149.9	149.4	75.3	109.2	109.0	0.0	0.0
	X3	X4	-149.5	149.5	75.5	109.1	109.1	0.0	0.0
	X4	X5	-149.4	149.9	75.3	109.0	109.2	0.0	0.0
	X5	X6	-155.3	137.7	78.4	111.3	106.9	0.0	0.0
2F	X1	X2	-137.3	156.1	78.3	106.7	111.4	0.0	0.0
	X2	X3	-149.3	149.5	75.6	109.1	109.1	0.0	0.0
	X3	X4	-149.6	149.6	75.4	109.1	109.1	0.0	0.0
	X4	X5	-149.5	149.3	75.6	109.1	109.1	0.0	0.0
	X5	X6	-156.1	137.3	78.3	111.4	106.7	0.0	0.0
1F	X1	X2	-78.5	399.9	271.9	199.3	279.7	0.0	0.0
	X2	X3	-384.6	325.3	156.1	246.9	232.1	0.0	0.0
	X3	X4	-328.5	328.5	182.6	239.5	239.5	0.0	0.0
	X4	X5	-325.3	384.6	156.1	232.1	246.9	0.0	0.0
	X5	X6	-399.9	78.5	271.9	279.7	199.3	0.0	0.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	X1	X2	162.8	153.9	4.4	-39.6	39.6	0.0	0.0
	X2	X3	169.2	168.9	0.1	-42.3	42.3	0.0	0.0
	X3	X4	179.0	179.0	0.0	-44.7	44.7	0.0	0.0
	X4	X5	168.9	169.2	-0.1	-42.3	42.3	0.0	0.0
	X5	X6	153.9	162.8	-4.4	-39.6	39.6	0.0	0.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
15F	X1	X2	204.3	197.9	3.2	-50.3	50.3	0.0	0.0
	X2	X3	313.5	309.3	2.1	-77.8	77.8	0.0	0.0
	X3	X4	319.7	319.7	0.0	-79.9	79.9	0.0	0.0
	X4	X5	309.3	313.5	-2.1	-77.8	77.8	0.0	0.0
	X5	X6	197.9	204.3	-3.2	-50.3	50.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	242.4	234.4	4.0	-59.6	59.6	0.0	0.0
	X2	X3	363.5	358.4	2.6	-90.2	90.2	0.0	0.0
	X3	X4	367.5	367.5	0.0	-91.9	91.9	0.0	0.0
	X4	X5	358.4	363.5	-2.6	-90.2	90.2	0.0	0.0
	X5	X6	234.4	242.4	-4.0	-59.6	59.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	416.7	401.6	7.6	-102.3	102.3	0.0	0.0
	X2	X3	396.1	396.7	-0.3	-99.1	99.1	0.0	0.0
	X3	X4	412.0	412.0	0.0	-103.0	103.0	0.0	0.0
	X4	X5	396.7	396.1	0.3	-99.1	99.1	0.0	0.0
	X5	X6	401.6	416.7	-7.6	-102.3	102.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	461.3	445.3	8.0	-113.3	113.3	0.0	0.0
	X2	X3	435.0	435.4	-0.2	-108.8	108.8	0.0	0.0
	X3	X4	449.8	449.8	0.0	-112.5	112.5	0.0	0.0
	X4	X5	435.4	435.0	0.2	-108.8	108.8	0.0	0.0
	X5	X6	445.3	461.3	-8.0	-113.3	113.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	484.6	464.6	10.0	-118.6	118.6	0.0	0.0
	X2	X3	542.9	539.0	1.9	-135.2	135.2	0.0	0.0
	X3	X4	551.2	551.2	0.0	-137.8	137.8	0.0	0.0
	X4	X5	539.0	542.9	-1.9	-135.2	135.2	0.0	0.0
	X5	X6	464.6	484.6	-10.0	-118.6	118.6	0.0	0.0
10F	X1	X2	499.7	481.9	8.9	-122.7	122.7	0.0	0.0
	X2	X3	563.8	560.1	1.9	-140.5	140.5	0.0	0.0
	X3	X4	571.4	571.4	0.0	-142.9	142.9	0.0	0.0
	X4	X5	560.1	563.8	-1.9	-140.5	140.5	0.0	0.0
	X5	X6	481.9	499.7	-8.9	-122.7	122.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	726.6	686.3	20.1	-176.6	176.6	0.0	0.0
	X2	X3	698.5	697.8	0.3	-174.5	174.5	0.0	0.0
	X3	X4	717.1	717.1	0.0	-179.3	179.3	0.0	0.0
	X4	X5	697.8	698.5	-0.3	-174.5	174.5	0.0	0.0
	X5	X6	686.3	726.6	-20.1	-176.6	176.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	736.9	697.0	20.0	-179.2	179.2	0.0	0.0
	X2	X3	704.6	703.4	0.6	-176.0	176.0	0.0	0.0
	X3	X4	720.0	720.0	0.0	-180.0	180.0	0.0	0.0
	X4	X5	703.4	704.6	-0.6	-176.0	176.0	0.0	0.0
	X5	X6	697.0	736.9	-20.0	-179.2	179.2	0.0	0.0
7F	X1	X2	722.7	693.3	14.7	-177.0	177.0	0.0	0.0
	X2	X3	706.6	705.6	0.5	-176.5	176.5	0.0	0.0
	X3	X4	720.1	720.1	0.0	-180.0	180.0	0.0	0.0
	X4	X5	705.6	706.6	-0.5	-176.5	176.5	0.0	0.0
	X5	X6	693.3	722.7	-14.7	-177.0	177.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	681.2	663.1	9.0	-168.0	168.0	0.0	0.0
	X2	X3	682.9	681.7	0.6	-170.6	170.6	0.0	0.0
	X3	X4	693.7	693.7	0.0	-173.4	173.4	0.0	0.0
	X4	X5	681.7	682.9	-0.6	-170.6	170.6	0.0	0.0
	X5	X6	663.1	681.2	-9.0	-168.0	168.0	0.0	0.0
5F	X1	X2	648.1	627.3	10.4	-159.4	159.4	0.0	0.0
	X2	X3	637.7	637.1	0.3	-159.4	159.4	0.0	0.0
	X3	X4	647.2	647.2	0.0	-161.8	161.8	0.0	0.0
	X4	X5	637.1	637.7	-0.3	-159.4	159.4	0.0	0.0
	X5	X6	627.3	648.1	-10.4	-159.4	159.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	634.0	621.8	6.1	-157.0	157.0	0.0	0.0
	X2	X3	633.2	632.7	0.3	-158.2	158.2	0.0	0.0
	X3	X4	640.1	640.1	0.0	-160.0	160.0	0.0	0.0
	X4	X5	632.7	633.2	-0.3	-158.2	158.2	0.0	0.0
	X5	X6	621.8	634.0	-6.1	-157.0	157.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	583.8	579.1	2.4	-145.4	145.4	0.0	0.0
	X2	X3	591.7	591.2	0.2	-147.9	147.9	0.0	0.0
	X3	X4	596.3	596.3	0.0	-149.1	149.1	0.0	0.0
	X4	X5	591.2	591.7	-0.2	-147.9	147.9	0.0	0.0
	X5	X6	579.1	583.8	-2.4	-145.4	145.4	0.0	0.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	X1	X2	511.3	505.4	3.0	-127.1	127.1	0.0	0.0
	X2	X3	508.8	508.5	0.1	-127.2	127.2	0.0	0.0
	X3	X4	511.3	511.3	0.0	-127.8	127.8	0.0	0.0
	X4	X5	508.5	508.8	-0.1	-127.2	127.2	0.0	0.0
	X5	X6	505.4	511.3	-3.0	-127.1	127.1	0.0	0.0
1F	X1	X2	766.9	682.2	42.4	-181.1	181.1	0.0	0.0
	X2	X3	631.9	648.0	-8.1	-160.0	160.0	0.0	0.0
	X3	X4	659.8	659.8	0.0	-164.9	164.9	0.0	0.0
	X4	X5	648.0	631.9	8.1	-160.0	160.0	0.0	0.0
	X5	X6	682.2	766.9	-42.4	-181.1	181.1	0.0	0.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	X1	X2	-162.8	-153.9	-4.4	39.6	-39.6	0.0	0.0
	X2	X3	-169.2	-168.9	-0.1	42.3	-42.3	0.0	0.0
	X3	X4	-179.0	-179.0	0.0	44.7	-44.7	0.0	0.0
	X4	X5	-168.9	-169.2	0.1	42.3	-42.3	0.0	0.0
	X5	X6	-153.9	-162.8	4.4	39.6	-39.6	0.0	0.0
15F	X1	X2	-204.3	-197.9	-3.2	50.3	-50.3	0.0	0.0
	X2	X3	-313.5	-309.3	-2.1	77.8	-77.8	0.0	0.0
	X3	X4	-319.7	-319.7	0.0	79.9	-79.9	0.0	0.0
	X4	X5	-309.3	-313.5	2.1	77.8	-77.8	0.0	0.0
	X5	X6	-197.9	-204.3	3.2	50.3	-50.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	-242.4	-234.4	-4.0	59.6	-59.6	0.0	0.0
	X2	X3	-363.5	-358.4	-2.6	90.2	-90.2	0.0	0.0
	X3	X4	-367.5	-367.5	0.0	91.9	-91.9	0.0	0.0
	X4	X5	-358.4	-363.5	2.6	90.2	-90.2	0.0	0.0
	X5	X6	-234.4	-242.4	4.0	59.6	-59.6	0.0	0.0
13F	X1	X2	-416.7	-401.6	-7.6	102.3	-102.3	0.0	0.0
	X2	X3	-396.1	-396.7	0.3	99.1	-99.1	0.0	0.0
	X3	X4	-412.0	-412.0	0.0	103.0	-103.0	0.0	0.0
	X4	X5	-396.7	-396.1	-0.3	99.1	-99.1	0.0	0.0
	X5	X6	-401.6	-416.7	7.6	102.3	-102.3	0.0	0.0
12F	X1	X2	-461.3	-445.3	-8.0	113.3	-113.3	0.0	0.0
	X2	X3	-435.0	-435.4	0.2	108.8	-108.8	0.0	0.0
	X3	X4	-449.8	-449.8	0.0	112.5	-112.5	0.0	0.0
	X4	X5	-435.4	-435.0	-0.2	108.8	-108.8	0.0	0.0
	X5	X6	-445.3	-461.3	8.0	113.3	-113.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	-484.6	-464.6	-10.0	118.6	-118.6	0.0	0.0
	X2	X3	-542.9	-539.0	-1.9	135.2	-135.2	0.0	0.0
	X3	X4	-551.2	-551.2	0.0	137.8	-137.8	0.0	0.0
	X4	X5	-539.0	-542.9	1.9	135.2	-135.2	0.0	0.0
	X5	X6	-464.6	-484.6	10.0	118.6	-118.6	0.0	0.0
10F	X1	X2	-499.7	-481.9	-8.9	122.7	-122.7	0.0	0.0
	X2	X3	-563.8	-560.1	-1.9	140.5	-140.5	0.0	0.0
	X3	X4	-571.4	-571.4	0.0	142.9	-142.9	0.0	0.0
	X4	X5	-560.1	-563.8	1.9	140.5	-140.5	0.0	0.0
	X5	X6	-481.9	-499.7	8.9	122.7	-122.7	0.0	0.0
9F	X1	X2	-726.6	-686.3	-20.1	176.6	-176.6	0.0	0.0
	X2	X3	-698.5	-697.8	-0.3	174.5	-174.5	0.0	0.0
	X3	X4	-717.1	-717.1	0.0	179.3	-179.3	0.0	0.0
	X4	X5	-697.8	-698.5	0.3	174.5	-174.5	0.0	0.0
	X5	X6	-686.3	-726.6	20.1	176.6	-176.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	-736.9	-697.0	-20.0	179.2	-179.2	0.0	0.0
	X2	X3	-704.6	-703.4	-0.6	176.0	-176.0	0.0	0.0
	X3	X4	-720.0	-720.0	0.0	180.0	-180.0	0.0	0.0
	X4	X5	-703.4	-704.6	0.6	176.0	-176.0	0.0	0.0
	X5	X6	-697.0	-736.9	20.0	179.2	-179.2	0.0	0.0
7F	X1	X2	-722.7	-693.3	-14.7	177.0	-177.0	0.0	0.0
	X2	X3	-706.6	-705.6	-0.5	176.5	-176.5	0.0	0.0
	X3	X4	-720.1	-720.1	0.0	180.0	-180.0	0.0	0.0
	X4	X5	-705.6	-706.6	0.5	176.5	-176.5	0.0	0.0
	X5	X6	-693.3	-722.7	14.7	177.0	-177.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	-681.2	-663.1	-9.0	168.0	-168.0	0.0	0.0
	X2	X3	-682.9	-681.7	-0.6	170.6	-170.6	0.0	0.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	X3	X4	-693.7	-693.7	0.0	173.4	-173.4	0.0	0.0
	X4	X5	-681.7	-682.9	0.6	170.6	-170.6	0.0	0.0
	X5	X6	-663.1	-681.2	9.0	168.0	-168.0	0.0	0.0
5F	X1	X2	-648.1	-627.3	-10.4	159.4	-159.4	0.0	0.0
	X2	X3	-637.7	-637.1	-0.3	159.4	-159.4	0.0	0.0
	X3	X4	-647.2	-647.2	0.0	161.8	-161.8	0.0	0.0
	X4	X5	-637.1	-637.7	0.3	159.4	-159.4	0.0	0.0
	X5	X6	-627.3	-648.1	10.4	159.4	-159.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	-634.0	-621.8	-6.1	157.0	-157.0	0.0	0.0
	X2	X3	-633.2	-632.7	-0.3	158.2	-158.2	0.0	0.0
	X3	X4	-640.1	-640.1	0.0	160.0	-160.0	0.0	0.0
	X4	X5	-632.7	-633.2	0.3	158.2	-158.2	0.0	0.0
	X5	X6	-621.8	-634.0	6.1	157.0	-157.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	-583.8	-579.1	-2.4	145.4	-145.4	0.0	0.0
	X2	X3	-591.7	-591.2	-0.2	147.9	-147.9	0.0	0.0
	X3	X4	-596.3	-596.3	0.0	149.1	-149.1	0.0	0.0
	X4	X5	-591.2	-591.7	0.2	147.9	-147.9	0.0	0.0
	X5	X6	-579.1	-583.8	2.4	145.4	-145.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	-511.3	-505.4	-3.0	127.1	-127.1	0.0	0.0
	X2	X3	-508.8	-508.5	-0.1	127.2	-127.2	0.0	0.0
	X3	X4	-511.3	-511.3	0.0	127.8	-127.8	0.0	0.0
	X4	X5	-508.5	-508.8	0.1	127.2	-127.2	0.0	0.0
	X5	X6	-505.4	-511.3	3.0	127.1	-127.1	0.0	0.0
1F	X1	X2	-766.9	-682.2	-42.4	181.1	-181.1	0.0	0.0
	X2	X3	-631.9	-648.0	8.1	160.0	-160.0	0.0	0.0
	X3	X4	-659.8	-659.8	0.0	164.9	-164.9	0.0	0.0
	X4	X5	-648.0	-631.9	-8.1	160.0	-160.0	0.0	0.0
	X5	X6	-682.2	-766.9	42.4	181.1	-181.1	0.0	0.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	X1	138.3	81.0	-28.7	-77.6	77.6	-309.1	309.1
		X2	-5.2	1.4	3.3	1.4	-1.4	-522.4	522.4
		X3	0.4	-0.0	-0.2	-0.1	0.1	-519.7	519.7
		X4	-0.4	0.0	0.2	0.1	-0.1	-519.7	519.7
		X5	5.2	-1.4	-3.3	-1.4	1.4	-522.4	522.4
		X6	-138.3	-81.0	28.7	77.6	-77.6	-309.1	309.1
14F	15F	X1	40.3	53.5	6.6	-33.5	33.5	-611.3	611.3
		X2	7.0	5.7	-0.7	-4.5	4.5	-1009.2	1009.2
		X3	-0.4	-0.3	0.1	0.2	-0.2	-1013.8	1013.8
		X4	0.4	0.3	-0.1	-0.2	0.2	-1013.8	1013.8
		X5	-7.0	-5.7	0.7	4.5	-4.5	-1009.2	1009.2
		X6	-40.3	-53.5	-6.6	33.5	-33.5	-611.3	611.3
13F	14F	X1	64.9	63.9	-0.5	-46.0	46.0	-912.9	912.9
		X2	1.7	-1.5	-1.6	-0.1	0.1	-1496.6	1496.6
		X3	-0.0	0.1	0.1	-0.0	0.0	-1507.9	1507.9
		X4	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-1507.9	1507.9
		X5	-1.7	1.5	1.6	0.1	-0.1	-1496.6	1496.6
		X6	-64.9	-63.9	0.5	46.0	-46.0	-912.9	912.9
12F	13F	X1	67.1	64.3	-1.4	-46.9	46.9	-1224.0	1224.0
		X2	-4.3	-3.6	0.3	2.8	-2.8	-1995.6	1995.6
		X3	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2003.2	2003.2
		X4	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2003.2	2003.2
		X5	4.3	3.6	-0.3	-2.8	2.8	-1995.6	1995.6
		X6	-67.1	-64.3	1.4	46.9	-46.9	-1224.0	1224.0
11F	12F	X1	66.7	65.6	-0.6	-46.8	46.8	-1534.8	1534.8
		X2	-2.6	-2.0	0.3	1.6	-1.6	-2493.9	2493.9
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-2497.6	2497.6
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-2497.6	2497.6
		X5	2.6	2.0	-0.3	-1.6	1.6	-2493.9	2493.9
		X6	-66.7	-65.6	0.6	46.8	-46.8	-1534.8	1534.8
10F	11F	X1	65.2	65.3	0.1	-46.6	46.6	-1844.3	1844.3
		X2	-1.5	-1.6	-0.0	1.1	-1.1	-2993.6	2993.6
		X3	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-2995.7	2995.7
		X4	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2995.7	2995.7

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	X5	1.5	1.6	0.0	-1.1	1.1	-2993.6	2993.6
		X6	-65.2	-65.3	-0.1	46.6	-46.6	-1844.3	1844.3
9F	10F	X1	65.3	65.8	0.2	-46.4	46.4	-2152.4	2152.4
		X2	-2.0	-2.1	-0.1	1.4	-1.4	-3494.7	3494.7
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-3495.2	3495.2
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3495.2	3495.2
		X5	2.0	2.1	0.1	-1.4	1.4	-3494.7	3494.7
		X6	-65.3	-65.8	-0.2	46.4	-46.4	-2152.4	2152.4
8F	9F	X1	72.4	68.6	-1.9	-50.4	50.4	-2467.3	2467.3
		X2	-2.4	-2.3	0.1	1.7	-1.7	-4011.6	4011.6
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4010.1	4010.1
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4010.1	4010.1
		X5	2.4	2.3	-0.1	-1.7	1.7	-4011.6	4011.6
		X6	-72.4	-68.6	1.9	50.4	-50.4	-2467.3	2467.3
7F	8F	X1	70.0	67.8	-1.1	-49.2	49.2	-2781.7	2781.7
		X2	-2.2	-2.1	0.1	1.6	-1.6	-4528.7	4528.7
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4525.3	4525.3
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4525.3	4525.3
		X5	2.2	2.1	-0.1	-1.6	1.6	-4528.7	4528.7
		X6	-70.0	-67.8	1.1	49.2	-49.2	-2781.7	2781.7
6F	7F	X1	70.4	67.8	-1.3	-49.4	49.4	-3095.4	3095.4
		X2	-2.8	-2.5	0.1	1.9	-1.9	-5065.7	5065.7
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5060.2	5060.2
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5060.2	5060.2
		X5	2.8	2.5	-0.1	-1.9	1.9	-5065.7	5065.7
		X6	-70.4	-67.8	1.3	49.4	-49.4	-3095.4	3095.4
5F	6F	X1	70.2	67.7	-1.2	-49.3	49.3	-3408.5	3408.5
		X2	-2.6	-2.6	-0.0	1.9	-1.9	-5598.2	5598.2
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-5590.6	5590.6
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-5590.6	5590.6
		X5	2.6	2.6	0.0	-1.9	1.9	-5598.2	5598.2
		X6	-70.2	-67.7	1.2	49.3	-49.3	-3408.5	3408.5
4F	5F	X1	70.2	67.6	-1.3	-49.2	49.2	-3721.2	3721.2
		X2	-2.6	-2.3	0.2	1.7	-1.7	-6130.9	6130.9
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-6121.2	6121.2
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-6121.2	6121.2
		X5	2.6	2.3	-0.2	-1.7	1.7	-6130.9	6130.9
		X6	-70.2	-67.6	1.3	49.2	-49.2	-3721.2	3721.2
3F	4F	X1	70.1	67.6	-1.2	-49.2	49.2	-4033.5	4033.5
		X2	-3.3	-3.5	-0.1	2.4	-2.4	-6686.4	6686.4
		X3	0.1	0.3	0.1	-0.2	0.2	-6674.4	6674.4
		X4	-0.1	-0.3	-0.1	0.2	-0.2	-6674.4	6674.4
		X5	3.3	3.5	0.1	-2.4	2.4	-6686.4	6686.4
		X6	-70.1	-67.6	1.2	49.2	-49.2	-4033.5	4033.5
2F	3F	X1	70.1	67.7	-1.2	-49.2	49.2	-4345.7	4345.7
		X2	-1.9	0.3	1.1	0.6	-0.6	-7240.6	7240.6
		X3	-0.2	-0.9	-0.3	0.4	-0.4	-7226.4	7226.4
		X4	0.2	0.9	0.3	-0.4	0.4	-7226.4	7226.4
		X5	1.9	-0.3	-1.1	-0.6	0.6	-7240.6	7240.6
		X6	-70.1	-67.7	1.2	49.2	-49.2	-4345.7	4345.7
1F	2F	X1	69.6	78.5	4.5	-44.5	44.5	-4664.5	4664.5
		X2	-7.0	-15.3	-4.2	6.7	-6.7	-7802.2	7802.2
		X3	1.0	3.1	1.1	-1.2	1.2	-7785.7	7785.7
		X4	-1.0	-3.1	-1.1	1.2	-1.2	-7785.7	7785.7
		X5	7.0	15.3	4.2	-6.7	6.7	-7802.2	7802.2
		X6	-69.6	-78.5	-4.5	44.5	-44.5	-4664.5	4664.5

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	X1	-162.8	-52.1	55.3	76.1	-76.1	5.9	-5.9
		X2	-323.1	-206.9	58.1	187.6	-187.6	-3.3	3.3
		X3	-347.9	-251.6	48.2	212.2	-212.2	-3.0	3.0
		X4	-347.9	-251.6	48.2	212.2	-212.2	3.0	-3.0
		X5	-323.1	-206.9	58.1	187.6	-187.6	3.3	-3.3
		X6	-162.8	-52.1	55.3	76.1	-76.1	-5.9	5.9

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
14F	15F	X1	-152.2	-40.2	56.0	68.7	-68.7	-5.2	5.2
		X2	-304.5	-210.9	46.8	184.1	-184.1	-11.4	11.4
		X3	-377.4	-286.1	45.6	237.0	-237.0	-13.7	13.7
		X4	-377.4	-286.1	45.6	237.0	-237.0	13.7	-13.7
		X5	-304.5	-210.9	46.8	184.1	-184.1	11.4	-11.4
		X6	-152.2	-40.2	56.0	68.7	-68.7	5.2	-5.2
13F	14F	X1	-202.3	-139.2	31.6	122.0	-122.0	-29.8	29.8
		X2	-387.1	-331.2	27.9	256.5	-256.5	-33.1	33.1
		X3	-439.7	-351.3	44.2	282.5	-282.5	-29.9	29.9
		X4	-439.7	-351.3	44.2	282.5	-282.5	29.9	-29.9
		X5	-387.1	-331.2	27.9	256.5	-256.5	33.1	-33.1
		X6	-202.3	-139.2	31.6	122.0	-122.0	29.8	-29.8
12F	13F	X1	-277.5	-187.4	45.1	166.0	-166.0	-44.5	44.5
		X2	-466.5	-386.1	40.2	304.5	-304.5	-75.9	75.9
		X3	-457.4	-378.6	39.4	298.6	-298.6	-46.8	46.8
		X4	-457.4	-378.6	39.4	298.6	-298.6	46.8	-46.8
		X5	-466.5	-386.1	40.2	304.5	-304.5	75.9	-75.9
		X6	-277.5	-187.4	45.1	166.0	-166.0	44.5	-44.5
11F	12F	X1	-273.9	-220.5	26.7	175.0	-175.0	-66.7	66.7
		X2	-494.2	-463.9	15.2	339.1	-339.1	-134.3	134.3
		X3	-506.6	-494.6	6.0	354.4	-354.4	-69.4	69.4
		X4	-506.6	-494.6	6.0	354.4	-354.4	69.4	-69.4
		X5	-494.2	-463.9	15.2	339.1	-339.1	134.3	-134.3
		X6	-273.9	-220.5	26.7	175.0	-175.0	66.7	-66.7
10F	11F	X1	-264.0	-242.8	10.6	181.0	-181.0	-103.8	103.8
		X2	-543.6	-495.1	24.2	371.0	-371.0	-187.6	187.6
		X3	-595.6	-544.7	25.4	407.2	-407.2	-97.0	97.0
		X4	-595.6	-544.7	25.4	407.2	-407.2	97.0	-97.0
		X5	-543.6	-495.1	24.2	371.0	-371.0	187.6	-187.6
		X6	-264.0	-242.8	10.6	181.0	-181.0	103.8	-103.8
9F	10F	X1	-256.8	-343.8	-43.5	212.6	-212.6	-147.7	147.7
		X2	-550.7	-644.7	-47.0	423.1	-423.1	-234.0	234.0
		X3	-586.9	-666.0	-39.6	443.5	-443.5	-124.2	124.2
		X4	-586.9	-666.0	-39.6	443.5	-443.5	124.2	-124.2
		X5	-550.7	-644.7	-47.0	423.1	-423.1	234.0	-234.0
		X6	-256.8	-343.8	-43.5	212.6	-212.6	147.7	-147.7
8F	9F	X1	-382.8	-360.4	11.2	265.5	-265.5	-164.2	164.2
		X2	-740.2	-705.5	17.4	516.3	-516.3	-313.4	313.4
		X3	-748.9	-715.6	16.7	523.0	-523.0	-155.7	155.7
		X4	-748.9	-715.6	16.7	523.0	-523.0	155.7	-155.7
		X5	-740.2	-705.5	17.4	516.3	-516.3	313.4	-313.4
		X6	-382.8	-360.4	11.2	265.5	-265.5	164.2	-164.2
7F	8F	X1	-376.5	-397.2	-10.3	276.3	-276.3	-186.3	186.3
		X2	-696.1	-667.2	14.5	486.9	-486.9	-397.2	397.2
		X3	-707.8	-677.9	15.0	494.9	-494.9	-190.9	190.9
		X4	-707.8	-677.9	15.0	494.9	-494.9	190.9	-190.9
		X5	-696.1	-667.2	14.5	486.9	-486.9	397.2	-397.2
		X6	-376.5	-397.2	-10.3	276.3	-276.3	186.3	-186.3
6F	7F	X1	-325.6	-380.9	-27.7	252.3	-252.3	-219.8	219.8
		X2	-732.7	-735.0	-1.1	524.2	-524.2	-540.1	540.1
		X3	-747.8	-750.3	-1.3	535.0	-535.0	-259.2	259.2
		X4	-747.8	-750.3	-1.3	535.0	-535.0	259.2	-259.2
		X5	-732.7	-735.0	-1.1	524.2	-524.2	540.1	-540.1
		X6	-325.6	-380.9	-27.7	252.3	-252.3	219.8	-219.8
5F	6F	X1	-300.3	-329.1	-14.4	224.8	-224.8	-272.9	272.9
		X2	-611.1	-646.9	-17.9	449.3	-449.3	-668.5	668.5
		X3	-625.1	-657.9	-16.4	458.2	-458.2	-309.1	309.1
		X4	-625.1	-657.9	-16.4	458.2	-458.2	309.1	-309.1
		X5	-611.1	-646.9	-17.9	449.3	-449.3	668.5	-668.5
		X6	-300.3	-329.1	-14.4	224.8	-224.8	272.9	-272.9
4F	5F	X1	-319.1	-340.4	-10.7	235.5	-235.5	-343.4	343.4
		X2	-618.1	-596.6	10.8	433.8	-433.8	-812.8	812.8
		X3	-626.4	-604.3	11.0	439.5	-439.5	-364.1	364.1
		X4	-626.4	-604.3	11.0	439.5	-439.5	364.1	-364.1
		X5	-618.1	-596.6	10.8	433.8	-433.8	812.8	-812.8

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	X6	-319.1	-340.4	-10.7	235.5	-235.5	343.4	-343.4
3F	4F	X1	-293.6	-355.4	-30.9	231.8	-231.8	-418.0	418.0
		X2	-658.4	-705.7	-23.6	487.2	-487.2	-1073.0	1073.0
		X3	-668.4	-714.7	-23.2	494.0	-494.0	-469.9	469.9
		X4	-668.4	-714.7	-23.2	494.0	-494.0	469.9	-469.9
		X5	-658.4	-705.7	-23.6	487.2	-487.2	1073.0	-1073.0
		X6	-293.6	-355.4	-30.9	231.8	-231.8	418.0	-418.0
2F	3F	X1	-228.4	-307.4	-39.5	191.4	-191.4	-519.6	519.6
		X2	-465.1	-595.5	-65.2	378.8	-378.8	-1244.9	1244.9
		X3	-472.8	-602.1	-64.6	383.9	-383.9	-534.0	534.0
		X4	-472.8	-602.1	-64.6	383.9	-383.9	534.0	-534.0
		X5	-465.1	-595.5	-65.2	378.8	-378.8	1244.9	-1244.9
		X6	-228.4	-307.4	-39.5	191.4	-191.4	519.6	-519.6
1F	2F	X1	-203.9	-766.9	-281.5	292.0	-292.0	-645.6	645.6
		X2	-418.7	-1314.0	-447.7	521.1	-521.1	-1428.8	1428.8
		X3	-417.7	-1307.8	-445.0	519.0	-519.0	-598.5	598.5
		X4	-417.7	-1307.8	-445.0	519.0	-519.0	598.5	-598.5
		X5	-418.7	-1314.0	-447.7	521.1	-521.1	1428.8	-1428.8
		X6	-203.9	-766.9	-281.5	292.0	-292.0	645.6	-645.6

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	X1	162.8	52.1	-55.3	-76.1	76.1	-5.9	5.9
		X2	323.1	206.9	-58.1	-187.6	187.6	3.3	-3.3
		X3	347.9	251.6	-48.2	-212.2	212.2	3.0	-3.0
		X4	347.9	251.6	-48.2	-212.2	212.2	-3.0	3.0
		X5	323.1	206.9	-58.1	-187.6	187.6	-3.3	3.3
		X6	162.8	52.1	-55.3	-76.1	76.1	5.9	-5.9
14F	15F	X1	152.2	40.2	-56.0	-68.7	68.7	5.2	-5.2
		X2	304.5	210.9	-46.8	-184.1	184.1	11.4	-11.4
		X3	377.4	286.1	-45.6	-237.0	237.0	13.7	-13.7
		X4	377.4	286.1	-45.6	-237.0	237.0	-13.7	13.7
		X5	304.5	210.9	-46.8	-184.1	184.1	-11.4	11.4
		X6	152.2	40.2	-56.0	-68.7	68.7	-5.2	5.2
13F	14F	X1	202.3	139.2	-31.6	-122.0	122.0	29.8	-29.8
		X2	387.1	331.2	-27.9	-256.5	256.5	33.1	-33.1
		X3	439.7	351.3	-44.2	-282.5	282.5	29.9	-29.9
		X4	439.7	351.3	-44.2	-282.5	282.5	-29.9	29.9
		X5	387.1	331.2	-27.9	-256.5	256.5	-33.1	33.1
		X6	202.3	139.2	-31.6	-122.0	122.0	-29.8	29.8
12F	13F	X1	277.5	187.4	-45.1	-166.0	166.0	44.5	-44.5
		X2	466.5	386.1	-40.2	-304.5	304.5	75.9	-75.9
		X3	457.4	378.6	-39.4	-298.6	298.6	46.8	-46.8
		X4	457.4	378.6	-39.4	-298.6	298.6	-46.8	46.8
		X5	466.5	386.1	-40.2	-304.5	304.5	-75.9	75.9
		X6	277.5	187.4	-45.1	-166.0	166.0	-44.5	44.5
11F	12F	X1	273.9	220.5	-26.7	-175.0	175.0	66.7	-66.7
		X2	494.2	463.9	-15.2	-339.1	339.1	134.3	-134.3
		X3	506.6	494.6	-6.0	-354.4	354.4	69.4	-69.4
		X4	506.6	494.6	-6.0	-354.4	354.4	-69.4	69.4
		X5	494.2	463.9	-15.2	-339.1	339.1	-134.3	134.3
		X6	273.9	220.5	-26.7	-175.0	175.0	-66.7	66.7
10F	11F	X1	264.0	242.8	-10.6	-181.0	181.0	103.8	-103.8
		X2	543.6	495.1	-24.2	-371.0	371.0	187.6	-187.6
		X3	595.6	544.7	-25.4	-407.2	407.2	97.0	-97.0
		X4	595.6	544.7	-25.4	-407.2	407.2	-97.0	97.0
		X5	543.6	495.1	-24.2	-371.0	371.0	-187.6	187.6
		X6	264.0	242.8	-10.6	-181.0	181.0	-103.8	103.8
9F	10F	X1	256.8	343.8	43.5	-212.6	212.6	147.7	-147.7
		X2	550.7	644.7	47.0	-423.1	423.1	234.0	-234.0
		X3	586.9	666.0	39.6	-443.5	443.5	124.2	-124.2
		X4	586.9	666.0	39.6	-443.5	443.5	-124.2	124.2
		X5	550.7	644.7	47.0	-423.1	423.1	-234.0	234.0
		X6	256.8	343.8	43.5	-212.6	212.6	-147.7	147.7
8F	9F	X1	382.8	360.4	-11.2	-265.5	265.5	164.2	-164.2

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	X2	740.2	705.5	-17.4	-516.3	516.3	313.4	-313.4
		X3	748.9	715.6	-16.7	-523.0	523.0	155.7	-155.7
		X4	748.9	715.6	-16.7	-523.0	523.0	-155.7	155.7
		X5	740.2	705.5	-17.4	-516.3	516.3	-313.4	313.4
		X6	382.8	360.4	-11.2	-265.5	265.5	-164.2	164.2
7F	8F	X1	376.5	397.2	10.3	-276.3	276.3	186.3	-186.3
		X2	696.1	667.2	-14.5	-486.9	486.9	397.2	-397.2
		X3	707.8	677.9	-15.0	-494.9	494.9	190.9	-190.9
		X4	707.8	677.9	-15.0	-494.9	494.9	-190.9	190.9
		X5	696.1	667.2	-14.5	-486.9	486.9	-397.2	397.2
		X6	376.5	397.2	10.3	-276.3	276.3	-186.3	186.3
6F	7F	X1	325.6	380.9	27.7	-252.3	252.3	219.8	-219.8
		X2	732.7	735.0	1.1	-524.2	524.2	540.1	-540.1
		X3	747.8	750.3	1.3	-535.0	535.0	259.2	-259.2
		X4	747.8	750.3	1.3	-535.0	535.0	-259.2	259.2
		X5	732.7	735.0	1.1	-524.2	524.2	-540.1	540.1
		X6	325.6	380.9	27.7	-252.3	252.3	-219.8	219.8
5F	6F	X1	300.3	329.1	14.4	-224.8	224.8	272.9	-272.9
		X2	611.1	646.9	17.9	-449.3	449.3	668.5	-668.5
		X3	625.1	657.9	16.4	-458.2	458.2	309.1	-309.1
		X4	625.1	657.9	16.4	-458.2	458.2	-309.1	309.1
		X5	611.1	646.9	17.9	-449.3	449.3	-668.5	668.5
		X6	300.3	329.1	14.4	-224.8	224.8	-272.9	272.9
4F	5F	X1	319.1	340.4	10.7	-235.5	235.5	343.4	-343.4
		X2	618.1	596.6	-10.8	-433.8	433.8	812.8	-812.8
		X3	626.4	604.3	-11.0	-439.5	439.5	364.1	-364.1
		X4	626.4	604.3	-11.0	-439.5	439.5	-364.1	364.1
		X5	618.1	596.6	-10.8	-433.8	433.8	-812.8	812.8
		X6	319.1	340.4	10.7	-235.5	235.5	-343.4	343.4
3F	4F	X1	293.6	355.4	30.9	-231.8	231.8	418.0	-418.0
		X2	658.4	705.7	23.6	-487.2	487.2	1073.0	-1073.0
		X3	668.4	714.7	23.2	-494.0	494.0	469.9	-469.9
		X4	668.4	714.7	23.2	-494.0	494.0	-469.9	469.9
		X5	658.4	705.7	23.6	-487.2	487.2	-1073.0	1073.0
		X6	293.6	355.4	30.9	-231.8	231.8	-418.0	418.0
2F	3F	X1	228.4	307.4	39.5	-191.4	191.4	519.6	-519.6
		X2	465.1	595.5	65.2	-378.8	378.8	1244.9	-1244.9
		X3	472.8	602.1	64.6	-383.9	383.9	534.0	-534.0
		X4	472.8	602.1	64.6	-383.9	383.9	-534.0	534.0
		X5	465.1	595.5	65.2	-378.8	378.8	-1244.9	1244.9
		X6	228.4	307.4	39.5	-191.4	191.4	-519.6	519.6
1F	2F	X1	203.9	766.9	281.5	-292.0	292.0	645.6	-645.6
		X2	418.7	1314.0	447.7	-521.1	521.1	1428.8	-1428.8
		X3	417.7	1307.8	445.0	-519.0	519.0	598.5	-598.5
		X4	417.7	1307.8	445.0	-519.0	519.0	-598.5	598.5
		X5	418.7	1314.0	447.7	-521.1	521.1	-1428.8	1428.8
		X6	203.9	766.9	281.5	-292.0	292.0	-645.6	645.6

==========

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	X1	X2	-179.9	198.4	97.1	138.0	142.6	0.0	0.0
	X2	X3	-191.2	190.4	95.5	140.4	140.2	0.0	0.0
	X3	X4	-190.8	190.8	95.6	140.3	140.3	0.0	0.0
	X4	X5	-190.4	191.2	95.5	140.2	140.4	0.0	0.0
	X5	X6	-198.4	179.9	97.1	142.6	138.0	0.0	0.0
15F	X1	X2	-181.9	192.1	93.2	138.8	141.3	0.0	0.0
	X2	X3	-203.5	204.2	100.6	152.1	152.3	0.0	0.0
	X3	X4	-204.0	204.0	100.5	152.2	152.2	0.0	0.0
	X4	X5	-204.2	203.5	100.6	152.3	152.1	0.0	0.0
	X5	X6	-192.1	181.9	93.2	141.3	138.8	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
14F	X1	X2	-180.2	192.0	92.9	137.9	140.9	0.0	0.0
	X2	X3	-202.5	203.1	100.0	151.2	151.4	0.0	0.0
	X3	X4	-202.8	202.8	100.0	151.3	151.3	0.0	0.0
	X4	X5	-203.1	202.5	100.0	151.4	151.2	0.0	0.0
	X5	X6	-192.0	180.2	92.9	140.9	137.9	0.0	0.0
13F	X1	X2	-184.0	196.6	95.2	141.0	144.2	0.0	0.0
	X2	X3	-202.7	202.9	100.0	151.3	151.3	0.0	0.0
	X3	X4	-202.8	202.8	100.0	151.3	151.3	0.0	0.0
	X4	X5	-202.9	202.7	100.0	151.3	151.3	0.0	0.0
	X5	X6	-196.6	184.0	95.2	144.2	141.0	0.0	0.0
12F	X1	X2	-184.0	196.6	95.2	141.0	144.2	0.0	0.0
	X2	X3	-202.7	202.9	100.0	151.3	151.3	0.0	0.0
	X3	X4	-202.8	202.8	100.0	151.3	151.3	0.0	0.0
	X4	X5	-202.9	202.7	100.0	151.3	151.3	0.0	0.0
	X5	X6	-196.6	184.0	95.2	144.2	141.0	0.0	0.0
11F	X1	X2	-193.4	210.3	101.5	149.5	153.7	0.0	0.0
	X2	X3	-212.0	211.9	104.6	158.2	158.1	0.0	0.0
	X3	X4	-212.0	212.0	104.5	158.2	158.2	0.0	0.0
	X4	X5	-211.9	212.0	104.6	158.1	158.2	0.0	0.0
	X5	X6	-210.3	193.4	101.5	153.7	149.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	-193.0	210.0	101.3	149.2	153.4	0.0	0.0
	X2	X3	-212.1	211.9	104.6	158.2	158.1	0.0	0.0
	X3	X4	-212.0	212.0	104.5	158.2	158.2	0.0	0.0
	X4	X5	-211.9	212.1	104.6	158.1	158.2	0.0	0.0
	X5	X6	-210.0	193.0	101.3	153.4	149.2	0.0	0.0
9F	X1	X2	-192.4	210.7	101.2	149.0	153.6	0.0	0.0
	X2	X3	-229.9	231.3	114.1	172.1	172.4	0.0	0.0
	X3	X4	-230.7	230.7	114.0	172.2	172.2	0.0	0.0
	X4	X5	-231.3	229.9	114.1	172.4	172.1	0.0	0.0
	X5	X6	-210.7	192.4	101.2	153.6	149.0	0.0	0.0
8F	X1	X2	-192.5	210.6	101.2	149.0	153.6	0.0	0.0
	X2	X3	-229.3	230.5	113.8	171.5	171.8	0.0	0.0
	X3	X4	-230.0	230.0	113.6	171.6	171.6	0.0	0.0
	X4	X5	-230.5	229.3	113.8	171.8	171.5	0.0	0.0
	X5	X6	-210.6	192.5	101.2	153.6	149.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-192.6	210.6	101.2	149.0	153.5	0.0	0.0
	X2	X3	-229.3	230.4	113.7	171.5	171.8	0.0	0.0
	X3	X4	-230.0	230.0	113.6	171.6	171.6	0.0	0.0
	X4	X5	-230.4	229.3	113.7	171.8	171.5	0.0	0.0
	X5	X6	-210.6	192.6	101.2	153.5	149.0	0.0	0.0
6F	X1	X2	-199.6	221.5	105.9	155.4	160.9	0.0	0.0
	X2	X3	-260.6	264.9	130.9	196.0	197.0	0.0	0.0
	X3	X4	-263.2	263.2	130.4	196.5	196.5	0.0	0.0
	X4	X5	-264.9	260.6	130.9	197.0	196.0	0.0	0.0
	X5	X6	-221.5	199.6	105.9	160.9	155.4	0.0	0.0
5F	X1	X2	-199.9	221.3	106.0	155.5	160.8	0.0	0.0
	X2	X3	-255.1	258.5	128.5	191.8	192.6	0.0	0.0
	X3	X4	-257.1	257.1	128.2	192.2	192.2	0.0	0.0
	X4	X5	-258.5	255.1	128.5	192.6	191.8	0.0	0.0
	X5	X6	-221.3	199.9	106.0	160.8	155.5	0.0	0.0
4F	X1	X2	-199.9	221.2	105.9	155.5	160.8	0.0	0.0
	X2	X3	-254.8	258.6	128.6	191.7	192.7	0.0	0.0
	X3	X4	-257.1	257.1	128.2	192.2	192.2	0.0	0.0
	X4	X5	-258.6	254.8	128.6	192.7	191.7	0.0	0.0
	X5	X6	-221.2	199.9	105.9	160.8	155.5	0.0	0.0
3F	X1	X2	-212.5	244.1	116.4	168.3	176.2	0.0	0.0
	X2	X3	-256.6	257.5	128.3	192.1	192.3	0.0	0.0
	X3	X4	-257.1	257.1	128.2	192.2	192.2	0.0	0.0
	X4	X5	-257.5	256.6	128.3	192.3	192.1	0.0	0.0
	X5	X6	-244.1	212.5	116.4	176.2	168.3	0.0	0.0
2F	X1	X2	-218.2	247.6	118.0	171.4	178.7	0.0	0.0
	X2	X3	-259.3	262.6	130.5	195.0	195.8	0.0	0.0
	X3	X4	-261.5	261.5	130.0	195.4	195.4	0.0	0.0
	X4	X5	-262.6	259.3	130.5	195.8	195.0	0.0	0.0
	X5	X6	-247.6	218.2	118.0	178.7	171.4	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	-165.5	448.4	241.6	224.2	294.9	0.0	0.0
	X2	X3	-399.8	344.2	174.9	265.6	251.7	0.0	0.0
	X3	X4	-356.0	356.0	190.9	258.6	258.6	0.0	0.0
	X4	X5	-344.2	399.8	174.9	251.7	265.6	0.0	0.0
	X5	X6	-448.4	165.5	241.6	294.9	224.2	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	X1	X2	510.0	504.9	2.5	-126.9	126.9	0.0	0.0
	X2	X3	601.4	599.5	1.0	-150.1	150.1	0.0	0.0
	X3	X4	653.6	653.6	0.0	-163.4	163.4	0.0	0.0
	X4	X5	599.5	601.4	-1.0	-150.1	150.1	0.0	0.0
	X5	X6	504.9	510.0	-2.5	-126.9	126.9	0.0	0.0
15F	X1	X2	751.6	742.6	4.5	-186.8	186.8	0.0	0.0
	X2	X3	1137.7	1131.9	2.9	-283.7	283.7	0.0	0.0
	X3	X4	1212.6	1212.6	0.0	-303.1	303.1	0.0	0.0
	X4	X5	1131.9	1137.7	-2.9	-283.7	283.7	0.0	0.0
	X5	X6	742.6	751.6	-4.5	-186.8	186.8	0.0	0.0
14F	X1	X2	970.1	957.4	6.3	-240.9	240.9	0.0	0.0
	X2	X3	1410.5	1404.0	3.3	-351.8	351.8	0.0	0.0
	X3	X4	1483.2	1483.2	0.0	-370.8	370.8	0.0	0.0
	X4	X5	1404.0	1410.5	-3.3	-351.8	351.8	0.0	0.0
	X5	X6	957.4	970.1	-6.3	-240.9	240.9	0.0	0.0
13F	X1	X2	1249.8	1238.1	5.9	-311.0	311.0	0.0	0.0
	X2	X3	1690.1	1684.3	2.9	-421.8	421.8	0.0	0.0
	X3	X4	1765.6	1765.6	0.0	-441.4	441.4	0.0	0.0
	X4	X5	1684.3	1690.1	-2.9	-421.8	421.8	0.0	0.0
	X5	X6	1238.1	1249.8	-5.9	-311.0	311.0	0.0	0.0
12F	X1	X2	1425.5	1413.7	5.9	-354.9	354.9	0.0	0.0
	X2	X3	1907.3	1901.5	2.9	-476.1	476.1	0.0	0.0
	X3	X4	1982.8	1982.8	0.0	-495.7	495.7	0.0	0.0
	X4	X5	1901.5	1907.3	-2.9	-476.1	476.1	0.0	0.0
	X5	X6	1413.7	1425.5	-5.9	-354.9	354.9	0.0	0.0
11F	X1	X2	1913.8	1896.8	8.5	-476.3	476.3	0.0	0.0
	X2	X3	2240.7	2235.8	2.4	-559.6	559.6	0.0	0.0
	X3	X4	2330.2	2330.2	0.0	-582.6	582.6	0.0	0.0
	X4	X5	2235.8	2240.7	-2.4	-559.6	559.6	0.0	0.0
	X5	X6	1896.8	1913.8	-8.5	-476.3	476.3	0.0	0.0
10F	X1	X2	1975.6	1963.3	6.2	-492.4	492.4	0.0	0.0
	X2	X3	2319.5	2315.6	1.9	-579.4	579.4	0.0	0.0
	X3	X4	2412.8	2412.8	0.0	-603.2	603.2	0.0	0.0
	X4	X5	2315.6	2319.5	-1.9	-579.4	579.4	0.0	0.0
	X5	X6	1963.3	1975.6	-6.2	-492.4	492.4	0.0	0.0
9F	X1	X2	1993.6	1977.2	8.2	-496.4	496.4	0.0	0.0
	X2	X3	3330.9	3310.1	10.4	-830.1	830.1	0.0	0.0
	X3	X4	3418.7	3418.7	0.0	-854.7	854.7	0.0	0.0
	X4	X5	3310.1	3330.9	-10.4	-830.1	830.1	0.0	0.0
	X5	X6	1977.2	1993.6	-8.2	-496.4	496.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	2004.4	1988.3	8.0	-499.1	499.1	0.0	0.0
	X2	X3	3321.6	3302.2	9.7	-828.0	828.0	0.0	0.0
	X3	X4	3412.5	3412.5	0.0	-853.1	853.1	0.0	0.0
	X4	X5	3302.2	3321.6	-9.7	-828.0	828.0	0.0	0.0
	X5	X6	1988.3	2004.4	-8.0	-499.1	499.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	1975.4	1961.7	6.9	-492.1	492.1	0.0	0.0
	X2	X3	3261.9	3245.3	8.3	-813.4	813.4	0.0	0.0
	X3	X4	3357.9	3357.9	0.0	-839.5	839.5	0.0	0.0
	X4	X5	3245.3	3261.9	-8.3	-813.4	813.4	0.0	0.0
	X5	X6	1961.7	1975.4	-6.9	-492.1	492.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	2031.1	2008.0	11.6	-504.9	504.9	0.0	0.0
	X2	X3	4933.3	4870.5	31.4	-1225.5	1225.5	0.0	0.0
	X3	X4	4972.5	4972.5	0.0	-1243.1	1243.1	0.0	0.0
	X4	X5	4870.5	4933.3	-31.4	-1225.5	1225.5	0.0	0.0
	X5	X6	2008.0	2031.1	-11.6	-504.9	504.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	1978.9	1958.9	10.0	-492.2	492.2	0.0	0.0
	X2	X3	4790.0	4733.0	28.5	-1190.4	1190.4	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
5F	X3	X4	4824.4	4824.4	0.0	-1206.1	1206.1	0.0	0.0
	X4	X5	4733.0	4790.0	-28.5	-1190.4	1190.4	0.0	0.0
	X5	X6	1958.9	1978.9	-10.0	-492.2	492.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	1957.4	1935.9	10.7	-486.7	486.7	0.0	0.0
	X2	X3	4680.9	4624.6	28.2	-1163.2	1163.2	0.0	0.0
	X3	X4	4679.0	4679.0	0.0	-1169.7	1169.7	0.0	0.0
	X4	X5	4624.6	4680.9	-28.2	-1163.2	1163.2	0.0	0.0
	X5	X6	1935.9	1957.4	-10.7	-486.7	486.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	2598.0	2577.0	10.5	-646.9	646.9	0.0	0.0
	X2	X3	4323.2	4288.5	17.3	-1076.5	1076.5	0.0	0.0
	X3	X4	4343.0	4343.0	0.0	-1085.8	1085.8	0.0	0.0
	X4	X5	4288.5	4323.2	-17.3	-1076.5	1076.5	0.0	0.0
	X5	X6	2577.0	2598.0	-10.5	-646.9	646.9	0.0	0.0
2F	X1	X2	2586.7	2557.4	14.7	-643.0	643.0	0.0	0.0
	X2	X3	3618.7	3595.8	11.5	-901.8	901.8	0.0	0.0
	X3	X4	3622.4	3622.4	0.0	-905.6	905.6	0.0	0.0
	X4	X5	3595.8	3618.7	-11.5	-901.8	901.8	0.0	0.0
	X5	X6	2557.4	2586.7	-14.7	-643.0	643.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	4062.7	4085.7	-11.5	-1018.5	1018.5	0.0	0.0
	X2	X3	4141.9	4157.3	-7.7	-1037.4	1037.4	0.0	0.0
	X3	X4	4179.7	4179.7	0.0	-1044.9	1044.9	0.0	0.0
	X4	X5	4157.3	4141.9	7.7	-1037.4	1037.4	0.0	0.0
	X5	X6	4085.7	4062.7	11.5	-1018.5	1018.5	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	X1	X2	-510.0	-504.9	-2.5	126.9	-126.9	0.0	0.0
	X2	X3	-601.4	-599.5	-1.0	150.1	-150.1	0.0	0.0
	X3	X4	-653.6	-653.6	0.0	163.4	-163.4	0.0	0.0
	X4	X5	-599.5	-601.4	1.0	150.1	-150.1	0.0	0.0
	X5	X6	-504.9	-510.0	2.5	126.9	-126.9	0.0	0.0
15F	X1	X2	-751.6	-742.6	-4.5	186.8	-186.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1137.7	-1131.9	-2.9	283.7	-283.7	0.0	0.0
	X3	X4	-1212.6	-1212.6	0.0	303.1	-303.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1131.9	-1137.7	2.9	283.7	-283.7	0.0	0.0
	X5	X6	-742.6	-751.6	4.5	186.8	-186.8	0.0	0.0
14F	X1	X2	-970.1	-957.4	-6.3	240.9	-240.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1410.5	-1404.0	-3.3	351.8	-351.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1483.2	-1483.2	0.0	370.8	-370.8	0.0	0.0
	X4	X5	-1404.0	-1410.5	3.3	351.8	-351.8	0.0	0.0
	X5	X6	-957.4	-970.1	6.3	240.9	-240.9	0.0	0.0
13F	X1	X2	-1249.8	-1238.1	-5.9	311.0	-311.0	0.0	0.0
	X2	X3	-1690.1	-1684.3	-2.9	421.8	-421.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1765.6	-1765.6	0.0	441.4	-441.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1684.3	-1690.1	2.9	421.8	-421.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1238.1	-1249.8	5.9	311.0	-311.0	0.0	0.0
12F	X1	X2	-1425.5	-1413.7	-5.9	354.9	-354.9	0.0	0.0
	X2	X3	-1907.3	-1901.5	-2.9	476.1	-476.1	0.0	0.0
	X3	X4	-1982.8	-1982.8	0.0	495.7	-495.7	0.0	0.0
	X4	X5	-1901.5	-1907.3	2.9	476.1	-476.1	0.0	0.0
	X5	X6	-1413.7	-1425.5	5.9	354.9	-354.9	0.0	0.0
11F	X1	X2	-1913.8	-1896.8	-8.5	476.3	-476.3	0.0	0.0
	X2	X3	-2240.7	-2235.8	-2.4	559.6	-559.6	0.0	0.0
	X3	X4	-2330.2	-2330.2	0.0	582.6	-582.6	0.0	0.0
	X4	X5	-2235.8	-2240.7	2.4	559.6	-559.6	0.0	0.0
	X5	X6	-1896.8	-1913.8	8.5	476.3	-476.3	0.0	0.0
10F	X1	X2	-1975.6	-1963.3	-6.2	492.4	-492.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2319.5	-2315.6	-1.9	579.4	-579.4	0.0	0.0
	X3	X4	-2412.8	-2412.8	0.0	603.2	-603.2	0.0	0.0
	X4	X5	-2315.6	-2319.5	1.9	579.4	-579.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1963.3	-1975.6	6.2	492.4	-492.4	0.0	0.0
9F	X1	X2	-1993.6	-1977.2	-8.2	496.4	-496.4	0.0	0.0
	X2	X3	-3330.9	-3310.1	-10.4	830.1	-830.1	0.0	0.0
	X3	X4	-3418.7	-3418.7	0.0	854.7	-854.7	0.0	0.0
	X4	X5	-3310.1	-3330.9	10.4	830.1	-830.1	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
9F	X5	X6	-1977.2	-1993.6	8.2	496.4	-496.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-2004.4	-1988.3	-8.0	499.1	-499.1	0.0	0.0
	X2	X3	-3321.6	-3302.2	-9.7	828.0	-828.0	0.0	0.0
	X3	X4	-3412.5	-3412.5	0.0	853.1	-853.1	0.0	0.0
	X4	X5	-3302.2	-3321.6	9.7	828.0	-828.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1988.3	-2004.4	8.0	499.1	-499.1	0.0	0.0
7F	X1	X2	-1975.4	-1961.7	-6.9	492.1	-492.1	0.0	0.0
	X2	X3	-3261.9	-3245.3	-8.3	813.4	-813.4	0.0	0.0
	X3	X4	-3357.9	-3357.9	0.0	839.5	-839.5	0.0	0.0
	X4	X5	-3245.3	-3261.9	8.3	813.4	-813.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1961.7	-1975.4	6.9	492.1	-492.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	-2031.1	-2008.0	-11.6	504.9	-504.9	0.0	0.0
	X2	X3	-4933.3	-4870.5	-31.4	1225.5	-1225.5	0.0	0.0
	X3	X4	-4972.5	-4972.5	0.0	1243.1	-1243.1	0.0	0.0
	X4	X5	-4870.5	-4933.3	31.4	1225.5	-1225.5	0.0	0.0
	X5	X6	-2008.0	-2031.1	11.6	504.9	-504.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	-1978.9	-1958.9	-10.0	492.2	-492.2	0.0	0.0
	X2	X3	-4790.0	-4733.0	-28.5	1190.4	-1190.4	0.0	0.0
	X3	X4	-4824.4	-4824.4	0.0	1206.1	-1206.1	0.0	0.0
	X4	X5	-4733.0	-4790.0	28.5	1190.4	-1190.4	0.0	0.0
	X5	X6	-1958.9	-1978.9	10.0	492.2	-492.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-1957.4	-1935.9	-10.7	486.7	-486.7	0.0	0.0
	X2	X3	-4680.9	-4624.6	-28.2	1163.2	-1163.2	0.0	0.0
	X3	X4	-4679.0	-4679.0	0.0	1169.7	-1169.7	0.0	0.0
	X4	X5	-4624.6	-4680.9	28.2	1163.2	-1163.2	0.0	0.0
	X5	X6	-1935.9	-1957.4	10.7	486.7	-486.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-2598.0	-2577.0	-10.5	646.9	-646.9	0.0	0.0
	X2	X3	-4323.2	-4288.5	-17.3	1076.5	-1076.5	0.0	0.0
	X3	X4	-4343.0	-4343.0	0.0	1085.8	-1085.8	0.0	0.0
	X4	X5	-4288.5	-4323.2	17.3	1076.5	-1076.5	0.0	0.0
	X5	X6	-2577.0	-2598.0	10.5	646.9	-646.9	0.0	0.0
2F	X1	X2	-2586.7	-2557.4	-14.7	643.0	-643.0	0.0	0.0
	X2	X3	-3618.7	-3595.8	-11.5	901.8	-901.8	0.0	0.0
	X3	X4	-3622.4	-3622.4	0.0	905.6	-905.6	0.0	0.0
	X4	X5	-3595.8	-3618.7	11.5	901.8	-901.8	0.0	0.0
	X5	X6	-2557.4	-2586.7	14.7	643.0	-643.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	-4062.7	-4085.7	11.5	1018.5	-1018.5	0.0	0.0
	X2	X3	-4141.9	-4157.3	7.7	1037.4	-1037.4	0.0	0.0
	X3	X4	-4179.7	-4179.7	0.0	1044.9	-1044.9	0.0	0.0
	X4	X5	-4157.3	-4141.9	-7.7	1037.4	-1037.4	0.0	0.0
	X5	X6	-4085.7	-4062.7	-11.5	1018.5	-1018.5	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	X1	179.9	94.7	-42.6	-97.2	97.2	-347.5	347.5
		X2	-7.2	5.1	6.1	0.8	-0.8	-586.0	586.0
		X3	0.4	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-583.3	583.3
		X4	-0.4	0.1	0.2	0.1	-0.1	-583.3	583.3
		X5	7.2	-5.1	-6.1	-0.8	0.8	-586.0	586.0
		X6	-179.9	-94.7	42.6	97.2	-97.2	-347.5	347.5
14F	15F	X1	87.2	82.4	-2.4	-60.6	60.6	-721.5	721.5
		X2	6.4	5.0	-0.7	-4.1	4.1	-1196.9	1196.9
		X3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-1202.9	1202.9
		X4	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-1202.9	1202.9
		X5	-6.4	-5.0	0.7	4.1	-4.1	-1196.9	1196.9
		X6	-87.2	-82.4	2.4	60.6	-60.6	-721.5	721.5
13F	14F	X1	97.8	85.4	-6.2	-65.5	65.5	-1095.5	1095.5
		X2	5.4	2.6	-1.4	-2.9	2.9	-1807.9	1807.9
		X3	-0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-1822.4	1822.4
		X4	0.1	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-1822.4	1822.4
		X5	-5.4	-2.6	1.4	2.9	-2.9	-1807.9	1807.9
		X6	-97.8	-85.4	6.2	65.5	-65.5	-1095.5	1095.5
12F	13F	X1	98.5	84.6	-7.0	-65.4	65.4	-1472.2	1472.2
		X2	3.4	3.0	-0.2	-2.3	2.3	-2437.6	2437.6
		X3	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2457.7	2457.7

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	X4	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2457.7	2457.7
		X5	-3.4	-3.0	0.2	2.3	-2.3	-2437.6	2437.6
		X6	-98.5	-84.6	7.0	65.4	-65.4	-1472.2	1472.2
11F	12F	X1	99.4	91.4	-4.0	-67.5	67.5	-1849.2	1849.2
		X2	3.1	0.9	-1.1	-1.4	1.4	-3078.8	3078.8
		X3	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-3104.4	3104.4
		X4	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-3104.4	3104.4
		X5	-3.1	-0.9	1.1	1.4	-1.4	-3078.8	3078.8
		X6	-99.4	-91.4	4.0	67.5	-67.5	-1849.2	1849.2
10F	11F	X1	102.0	91.2	-5.4	-69.0	69.0	-2232.3	2232.3
		X2	0.8	0.4	-0.2	-0.4	0.4	-3732.1	3732.1
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3761.2	3761.2
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3761.2	3761.2
		X5	-0.8	-0.4	0.2	0.4	-0.4	-3732.1	3732.1
		X6	-102.0	-91.2	5.4	69.0	-69.0	-2232.3	2232.3
9F	10F	X1	101.8	92.1	-4.9	-68.6	68.6	-2614.5	2614.5
		X2	1.6	8.4	3.4	-3.5	3.5	-4405.3	4405.3
		X3	0.0	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-4437.9	4437.9
		X4	-0.0	0.2	0.1	-0.1	0.1	-4437.9	4437.9
		X5	-1.6	-8.4	-3.4	3.5	-3.5	-4405.3	4405.3
		X6	-101.8	-92.1	4.9	68.6	-68.6	-2614.5	2614.5
8F	9F	X1	100.3	92.9	-3.7	-69.0	69.0	-2997.0	2997.0
		X2	10.8	8.9	-0.9	-7.1	7.1	-5104.0	5104.0
		X3	-0.3	-0.2	0.0	0.2	-0.2	-5151.5	5151.5
		X4	0.3	0.2	-0.0	-0.2	0.2	-5151.5	5151.5
		X5	-10.8	-8.9	0.9	7.1	-7.1	-5104.0	5104.0
		X6	-100.3	-92.9	3.7	69.0	-69.0	-2997.0	2997.0
7F	8F	X1	99.6	92.5	-3.6	-68.6	68.6	-3380.2	3380.2
		X2	9.7	8.0	-0.9	-6.3	6.3	-5802.4	5802.4
		X3	-0.2	-0.2	0.0	0.1	-0.1	-5864.8	5864.8
		X4	0.2	0.2	-0.0	-0.1	0.1	-5864.8	5864.8
		X5	-9.7	-8.0	0.9	6.3	-6.3	-5802.4	5802.4
		X6	-99.6	-92.5	3.6	68.6	-68.6	-3380.2	3380.2
6F	7F	X1	100.1	95.8	-2.1	-70.0	70.0	-3763.9	3763.9
		X2	10.8	16.5	2.9	-9.8	9.8	-6516.8	6516.8
		X3	-0.3	-0.7	-0.2	0.3	-0.3	-6594.2	6594.2
		X4	0.3	0.7	0.2	-0.3	0.3	-6594.2	6594.2
		X5	-10.8	-16.5	-2.9	9.8	-9.8	-6516.8	6516.8
		X6	-100.1	-95.8	2.1	70.0	-70.0	-3763.9	3763.9
5F	6F	X1	103.8	96.5	-3.7	-71.5	71.5	-4153.6	4153.6
		X2	22.5	15.4	-3.6	-13.5	13.5	-7259.0	7259.0
		X3	-1.0	-0.6	0.2	0.6	-0.6	-7365.9	7365.9
		X4	1.0	0.6	-0.2	-0.6	0.6	-7365.9	7365.9
		X5	-22.5	-15.4	3.6	13.5	-13.5	-7259.0	7259.0
		X6	-103.8	-96.5	3.7	71.5	-71.5	-4153.6	4153.6
4F	5F	X1	103.4	95.7	-3.8	-71.1	71.1	-4543.9	4543.9
		X2	18.4	15.8	-1.3	-12.2	12.2	-8001.1	8001.1
		X3	-0.7	-0.7	0.0	0.5	-0.5	-8137.3	8137.3
		X4	0.7	0.7	-0.0	-0.5	0.5	-8137.3	8137.3
		X5	-18.4	-15.8	1.3	12.2	-12.2	-8001.1	8001.1
		X6	-103.4	-95.7	3.8	71.1	-71.1	-4543.9	4543.9
3F	4F	X1	104.2	101.9	-1.2	-73.6	73.6	-4934.5	4934.5
		X2	17.8	5.9	-6.0	-8.5	8.5	-8748.9	8748.9
		X3	-0.8	-0.0	0.4	0.3	-0.3	-8914.6	8914.6
		X4	0.8	0.0	-0.4	-0.3	0.3	-8914.6	8914.6
		X5	-17.8	-5.9	6.0	8.5	-8.5	-8748.9	8748.9
		X6	-104.2	-101.9	1.2	73.6	-73.6	-4934.5	4934.5
2F	3F	X1	110.6	79.9	-15.4	-68.0	68.0	-5335.7	5335.7
		X2	6.6	12.9	3.1	-7.0	7.0	-9504.0	9504.0
		X3	-0.3	-2.2	-1.0	0.9	-0.9	-9685.9	9685.9
		X4	0.3	2.2	1.0	-0.9	0.9	-9685.9	9685.9
		X5	-6.6	-12.9	-3.1	7.0	-7.0	-9504.0	9504.0
		X6	-110.6	-79.9	15.4	68.0	-68.0	-5335.7	5335.7
1F	2F	X1	138.3	165.5	13.6	-91.4	91.4	-5749.2	5749.2
		X2	-1.1	-48.6	-23.8	15.0	-15.0	-10275.7	10275.7

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	X3	1.2	11.8	5.3	-3.9	3.9	-10474.4	10474.4
		X4	-1.2	-11.8	-5.3	3.9	-3.9	-10474.4	10474.4
		X5	1.1	48.6	23.8	-15.0	15.0	-10275.7	10275.7
		X6	-138.3	-165.5	-13.6	91.4	-91.4	-5749.2	5749.2

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	X1	-510.0	214.3	362.1	104.7	-104.7	100.6	-100.6
		X2	-1106.4	-30.1	538.1	402.3	-402.3	21.2	-21.2
		X3	-1253.1	-247.2	502.9	531.1	-531.1	14.4	-14.4
		X4	-1253.1	-247.2	502.9	531.1	-531.1	-14.4	14.4
		X5	-1106.4	-30.1	538.1	402.3	-402.3	-21.2	21.2
		X6	-510.0	214.3	362.1	104.7	-104.7	-100.6	100.6
14F	15F	X1	-965.9	152.7	559.3	290.4	-290.4	270.0	-270.0
		X2	-1850.2	-188.3	831.0	728.0	-728.0	111.8	-111.8
		X3	-2097.2	-434.0	831.6	904.0	-904.0	43.5	-43.5
		X4	-2097.2	-434.0	831.6	904.0	-904.0	-43.5	43.5
		X5	-1850.2	-188.3	831.0	728.0	-728.0	-111.8	111.8
		X6	-965.9	152.7	559.3	290.4	-290.4	-270.0	270.0
13F	14F	X1	-1122.7	-127.3	497.7	446.4	-446.4	499.2	-499.2
		X2	-2179.6	-476.6	851.5	948.7	-948.7	233.0	-233.0
		X3	-2453.2	-697.6	877.8	1125.3	-1125.3	80.1	-80.1
		X4	-2453.2	-697.6	877.8	1125.3	-1125.3	-80.1	80.1
		X5	-2179.6	-476.6	851.5	948.7	-948.7	-233.0	233.0
		X6	-1122.7	-127.3	497.7	446.4	-446.4	-499.2	499.2
12F	13F	X1	-1122.6	-280.6	421.0	501.1	-501.1	788.4	-788.4
		X2	-2451.6	-918.9	766.4	1203.7	-1203.7	397.3	-397.3
		X3	-2752.3	-1188.4	782.0	1407.4	-1407.4	130.4	-130.4
		X4	-2752.3	-1188.4	782.0	1407.4	-1407.4	-130.4	130.4
		X5	-2451.6	-918.9	766.4	1203.7	-1203.7	-397.3	397.3
		X6	-1122.6	-280.6	421.0	501.1	-501.1	-788.4	788.4
11F	12F	X1	-1144.8	-663.6	240.6	640.1	-640.1	1123.5	-1123.5
		X2	-2402.1	-1601.4	400.3	1417.2	-1417.2	570.5	-570.5
		X3	-2696.0	-1812.2	441.9	1595.8	-1595.8	182.4	-182.4
		X4	-2696.0	-1812.2	441.9	1595.8	-1595.8	-182.4	182.4
		X5	-2402.1	-1601.4	400.3	1417.2	-1417.2	-570.5	570.5
		X6	-1144.8	-663.6	240.6	640.1	-640.1	-1123.5	1123.5
10F	11F	X1	-1250.2	-1018.8	115.7	810.4	-810.4	1561.3	-1561.3
		X2	-2536.1	-1951.4	292.3	1602.7	-1602.7	724.2	-724.2
		X3	-2753.9	-2116.2	318.9	1739.3	-1739.3	243.6	-243.6
		X4	-2753.9	-2116.2	318.9	1739.3	-1739.3	-243.6	243.6
		X5	-2536.1	-1951.4	292.3	1602.7	-1602.7	-724.2	724.2
		X6	-1250.2	-1018.8	115.7	810.4	-810.4	-1561.3	1561.3
9F	10F	X1	-956.8	-1062.3	-52.7	714.7	-714.7	2021.5	-2021.5
		X2	-2331.3	-2666.7	-167.7	1769.2	-1769.2	937.0	-937.0
		X3	-2612.3	-3295.8	-341.7	2091.4	-2091.4	327.3	-327.3
		X4	-2612.3	-3295.8	-341.7	2091.4	-2091.4	-327.3	327.3
		X5	-2331.3	-2666.7	-167.7	1769.2	-1769.2	-937.0	937.0
		X6	-956.8	-1062.3	-52.7	714.7	-714.7	-2021.5	2021.5
8F	9F	X1	-931.3	-935.2	-1.9	666.6	-666.6	2482.5	-2482.5
		X2	-2641.4	-2499.3	71.1	1836.0	-1836.0	1320.5	-1320.5
		X3	-3433.0	-3173.0	130.0	2359.3	-2359.3	402.5	-402.5
		X4	-3433.0	-3173.0	130.0	2359.3	-2359.3	-402.5	402.5
		X5	-2641.4	-2499.3	71.1	1836.0	-1836.0	-1320.5	1320.5
		X6	-931.3	-935.2	-1.9	666.6	-666.6	-2482.5	2482.5
7F	8F	X1	-1069.2	-1229.2	-80.0	820.8	-820.8	2954.5	-2954.5
		X2	-2810.5	-2901.1	-45.3	2039.9	-2039.9	1706.8	-1706.8
		X3	-3541.6	-3486.6	27.5	2510.1	-2510.1	483.9	-483.9
		X4	-3541.6	-3486.6	27.5	2510.1	-2510.1	-483.9	483.9
		X5	-2810.5	-2901.1	-45.3	2039.9	-2039.9	-1706.8	1706.8
		X6	-1069.2	-1229.2	-80.0	820.8	-820.8	-2954.5	2954.5
6F	7F	X1	-746.2	-1282.6	-268.2	724.6	-724.6	3435.9	-3435.9
		X2	-2322.5	-3687.9	-682.7	2146.6	-2146.6	2114.7	-2114.7
		X3	-3116.5	-4905.6	-894.5	2865.0	-2865.0	571.3	-571.3
		X4	-3116.5	-4905.6	-894.5	2865.0	-2865.0	-571.3	571.3

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	X5	-2322.5	-3687.9	-682.7	2146.6	-2146.6	-2114.7	2114.7
		X6	-746.2	-1282.6	-268.2	724.6	-724.6	-3435.9	3435.9
5F	6F	X1	-748.5	-1023.5	-137.5	632.9	-632.9	3946.1	-3946.1
		X2	-3253.4	-3204.3	24.6	2306.3	-2306.3	2865.5	-2865.5
		X3	-4937.4	-4470.6	233.4	3360.0	-3360.0	660.8	-660.8
		X4	-4937.4	-4470.6	233.4	3360.0	-3360.0	-660.8	660.8
		X5	-3253.4	-3204.3	24.6	2306.3	-2306.3	-2865.5	2865.5
		X6	-748.5	-1023.5	-137.5	632.9	-632.9	-3946.1	3946.1
4F	5F	X1	-955.4	-1091.9	-68.2	731.2	-731.2	4465.9	-4465.9
		X2	-3544.6	-3363.7	90.4	2467.3	-2467.3	3620.1	-3620.1
		X3	-5086.9	-4598.4	244.2	3459.0	-3459.0	755.8	-755.8
		X4	-5086.9	-4598.4	244.2	3459.0	-3459.0	-755.8	755.8
		X5	-3544.6	-3363.7	90.4	2467.3	-2467.3	-3620.1	3620.1
		X6	-955.4	-1091.9	-68.2	731.2	-731.2	-4465.9	4465.9
3F	4F	X1	-865.5	-1565.5	-350.0	868.2	-868.2	4986.1	-4986.1
		X2	-3253.1	-3966.9	-356.9	2578.6	-2578.6	4331.2	-4331.2
		X3	-4705.2	-4802.5	-48.7	3395.6	-3395.6	824.8	-824.8
		X4	-4705.2	-4802.5	-48.7	3395.6	-3395.6	-824.8	824.8
		X5	-3253.1	-3966.9	-356.9	2578.6	-2578.6	-4331.2	4331.2
		X6	-865.5	-1565.5	-350.0	868.2	-868.2	-4986.1	4986.1
2F	3F	X1	-1032.5	-2131.1	-549.3	1129.9	-1129.9	5639.4	-5639.4
		X2	-2933.3	-5060.6	-1063.6	2855.0	-2855.0	4887.2	-4887.2
		X3	-3829.0	-5582.0	-876.5	3361.1	-3361.1	914.4	-914.4
		X4	-3829.0	-5582.0	-876.5	3361.1	-3361.1	-914.4	914.4
		X5	-2933.3	-5060.6	-1063.6	2855.0	-2855.0	-4887.2	4887.2
		X6	-1032.5	-2131.1	-549.3	1129.9	-1129.9	-5639.4	5639.4
1F	2F	X1	-455.6	-4062.7	-1803.5	1358.9	-1358.9	6311.3	-6311.3
		X2	-1115.5	-8227.6	-3556.1	2810.0	-2810.0	5323.2	-5323.2
		X3	-1636.1	-8337.0	-3350.4	2999.4	-2999.4	999.9	-999.9
		X4	-1636.1	-8337.0	-3350.4	2999.4	-2999.4	-999.9	999.9
		X5	-1115.5	-8227.6	-3556.1	2810.0	-2810.0	-5323.2	5323.2
		X6	-455.6	-4062.7	-1803.5	1358.9	-1358.9	-6311.3	6311.3

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	X1	510.0	-214.3	-362.1	-104.7	104.7	-100.6	100.6
		X2	1106.4	30.1	-538.1	-402.3	402.3	-21.2	21.2
		X3	1253.1	247.2	-502.9	-531.1	531.1	-14.4	14.4
		X4	1253.1	247.2	-502.9	-531.1	531.1	14.4	-14.4
		X5	1106.4	30.1	-538.1	-402.3	402.3	21.2	-21.2
		X6	510.0	-214.3	-362.1	-104.7	104.7	100.6	-100.6
14F	15F	X1	965.9	-152.7	-559.3	-290.4	290.4	-270.0	270.0
		X2	1850.2	188.3	-831.0	-728.0	728.0	-111.8	111.8
		X3	2097.2	434.0	-831.6	-904.0	904.0	-43.5	43.5
		X4	2097.2	434.0	-831.6	-904.0	904.0	43.5	-43.5
		X5	1850.2	188.3	-831.0	-728.0	728.0	111.8	-111.8
		X6	965.9	-152.7	-559.3	-290.4	290.4	270.0	-270.0
13F	14F	X1	1122.7	127.3	-497.7	-446.4	446.4	-499.2	499.2
		X2	2179.6	476.6	-851.5	-948.7	948.7	-233.0	233.0
		X3	2453.2	697.6	-877.8	-1125.3	1125.3	-80.1	80.1
		X4	2453.2	697.6	-877.8	-1125.3	1125.3	80.1	-80.1
		X5	2179.6	476.6	-851.5	-948.7	948.7	233.0	-233.0
		X6	1122.7	127.3	-497.7	-446.4	446.4	499.2	-499.2
12F	13F	X1	1122.6	280.6	-421.0	-501.1	501.1	-788.4	788.4
		X2	2451.6	918.9	-766.4	-1203.7	1203.7	-397.3	397.3
		X3	2752.3	1188.4	-782.0	-1407.4	1407.4	-130.4	130.4
		X4	2752.3	1188.4	-782.0	-1407.4	1407.4	130.4	-130.4
		X5	2451.6	918.9	-766.4	-1203.7	1203.7	397.3	-397.3
		X6	1122.6	280.6	-421.0	-501.1	501.1	788.4	-788.4
11F	12F	X1	1144.8	663.6	-240.6	-640.1	640.1	-1123.5	1123.5
		X2	2402.1	1601.4	-400.3	-1417.2	1417.2	-570.5	570.5
		X3	2696.0	1812.2	-441.9	-1595.8	1595.8	-182.4	182.4
		X4	2696.0	1812.2	-441.9	-1595.8	1595.8	182.4	-182.4
		X5	2402.1	1601.4	-400.3	-1417.2	1417.2	570.5	-570.5
		X6	1144.8	663.6	-240.6	-640.1	640.1	1123.5	-1123.5

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	X1	1250.2	1018.8	-115.7	-810.4	810.4	-1561.3	1561.3
		X2	2536.1	1951.4	-292.3	-1602.7	1602.7	-724.2	724.2
		X3	2753.9	2116.2	-318.9	-1739.3	1739.3	-243.6	243.6
		X4	2753.9	2116.2	-318.9	-1739.3	1739.3	243.6	-243.6
		X5	2536.1	1951.4	-292.3	-1602.7	1602.7	724.2	-724.2
		X6	1250.2	1018.8	-115.7	-810.4	810.4	1561.3	-1561.3
9F	10F	X1	956.8	1062.3	52.7	-714.7	714.7	-2021.5	2021.5
		X2	2331.3	2666.7	167.7	-1769.2	1769.2	-937.0	937.0
		X3	2612.3	3295.8	341.7	-2091.4	2091.4	-327.3	327.3
		X4	2612.3	3295.8	341.7	-2091.4	2091.4	327.3	-327.3
		X5	2331.3	2666.7	167.7	-1769.2	1769.2	937.0	-937.0
		X6	956.8	1062.3	52.7	-714.7	714.7	2021.5	-2021.5
8F	9F	X1	931.3	935.2	1.9	-666.6	666.6	-2482.5	2482.5
		X2	2641.4	2499.3	-71.1	-1836.0	1836.0	-1320.5	1320.5
		X3	3433.0	3173.0	-130.0	-2359.3	2359.3	-402.5	402.5
		X4	3433.0	3173.0	-130.0	-2359.3	2359.3	402.5	-402.5
		X5	2641.4	2499.3	-71.1	-1836.0	1836.0	1320.5	-1320.5
		X6	931.3	935.2	1.9	-666.6	666.6	2482.5	-2482.5
7F	8F	X1	1069.2	1229.2	80.0	-820.8	820.8	-2954.5	2954.5
		X2	2810.5	2901.1	45.3	-2039.9	2039.9	-1706.8	1706.8
		X3	3541.6	3486.6	-27.5	-2510.1	2510.1	-483.9	483.9
		X4	3541.6	3486.6	-27.5	-2510.1	2510.1	483.9	-483.9
		X5	2810.5	2901.1	45.3	-2039.9	2039.9	1706.8	-1706.8
		X6	1069.2	1229.2	80.0	-820.8	820.8	2954.5	-2954.5
6F	7F	X1	746.2	1282.6	268.2	-724.6	724.6	-3435.9	3435.9
		X2	2322.5	3687.9	682.7	-2146.6	2146.6	-2114.7	2114.7
		X3	3116.5	4905.6	894.5	-2865.0	2865.0	-571.3	571.3
		X4	3116.5	4905.6	894.5	-2865.0	2865.0	571.3	-571.3
		X5	2322.5	3687.9	682.7	-2146.6	2146.6	2114.7	-2114.7
		X6	746.2	1282.6	268.2	-724.6	724.6	3435.9	-3435.9
5F	6F	X1	748.5	1023.5	137.5	-632.9	632.9	-3946.1	3946.1
		X2	3253.4	3204.3	-24.6	-2306.3	2306.3	-2865.5	2865.5
		X3	4937.4	4470.6	-233.4	-3360.0	3360.0	-660.8	660.8
		X4	4937.4	4470.6	-233.4	-3360.0	3360.0	660.8	-660.8
		X5	3253.4	3204.3	-24.6	-2306.3	2306.3	2865.5	-2865.5
		X6	748.5	1023.5	137.5	-632.9	632.9	3946.1	-3946.1
4F	5F	X1	955.4	1091.9	68.2	-731.2	731.2	-4465.9	4465.9
		X2	3544.6	3363.7	-90.4	-2467.3	2467.3	-3620.1	3620.1
		X3	5086.9	4598.4	-244.2	-3459.0	3459.0	-755.8	755.8
		X4	5086.9	4598.4	-244.2	-3459.0	3459.0	755.8	-755.8
		X5	3544.6	3363.7	-90.4	-2467.3	2467.3	3620.1	-3620.1
		X6	955.4	1091.9	68.2	-731.2	731.2	4465.9	-4465.9
3F	4F	X1	865.5	1565.5	350.0	-868.2	868.2	-4986.1	4986.1
		X2	3253.1	3966.9	356.9	-2578.6	2578.6	-4331.2	4331.2
		X3	4705.2	4802.5	48.7	-3395.6	3395.6	-824.8	824.8
		X4	4705.2	4802.5	48.7	-3395.6	3395.6	824.8	-824.8
		X5	3253.1	3966.9	356.9	-2578.6	2578.6	4331.2	-4331.2
		X6	865.5	1565.5	350.0	-868.2	868.2	4986.1	-4986.1
2F	3F	X1	1032.5	2131.1	549.3	-1129.9	1129.9	-5639.4	5639.4
		X2	2933.3	5060.6	1063.6	-2855.0	2855.0	-4887.2	4887.2
		X3	3829.0	5582.0	876.5	-3361.1	3361.1	-914.4	914.4
		X4	3829.0	5582.0	876.5	-3361.1	3361.1	914.4	-914.4
		X5	2933.3	5060.6	1063.6	-2855.0	2855.0	4887.2	-4887.2
		X6	1032.5	2131.1	549.3	-1129.9	1129.9	5639.4	-5639.4
1F	2F	X1	455.6	4062.7	1803.5	-1358.9	1358.9	-6311.3	6311.3
		X2	1115.5	8227.6	3556.1	-2810.0	2810.0	-5323.2	5323.2
		X3	1636.1	8337.0	3350.4	-2999.4	2999.4	-999.9	999.9
		X4	1636.1	8337.0	3350.4	-2999.4	2999.4	999.9	-999.9
		X5	1115.5	8227.6	3556.1	-2810.0	2810.0	5323.2	-5323.2
		X6	455.6	4062.7	1803.5	-1358.9	1358.9	6311.3	-6311.3

==========

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	56.1	39.0	24.6	38.6	0.0	0.0
	X2	X3	-56.1	42.2	17.9	33.4	29.9	0.0	0.0
	X3	X4	-42.2	42.2	24.8	31.6	31.6	0.0	0.0
	X4	X5	-42.2	56.1	17.9	29.9	33.4	0.0	0.0
	X5	X6	-56.1	0.0	39.0	38.6	24.6	0.0	0.0

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

==========

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	493.9	170.1	170.1	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.6	0.5	2.4	5.9	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.6	3.8	876.7	331.9	332.1	0.0	0.0
	Y3	Y4	-3.8	0.0	0.8	7.5	3.3	0.0	0.0

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-309.1	309.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-347.5	347.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-611.3	611.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-721.5	721.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-912.9	912.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1095.5	1095.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1224.0	1224.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1472.2	1472.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1534.8	1534.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1849.2	1849.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1844.3	1844.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2232.3	2232.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2152.4	2152.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2614.5	2614.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2467.3	2467.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2997.0	2997.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2781.7	2781.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3380.2	3380.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3095.4	3095.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3763.9	3763.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3408.5	3408.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4153.6	4153.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3721.2	3721.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4543.9	4543.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4033.5	4033.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4934.5	4934.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4345.7	4345.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5335.7	5335.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4664.5	4664.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5749.2	5749.2

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	-56.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-69.9	69.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.2	-187.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-237.6	237.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	351.8	-351.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-451.5	451.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	547.6	-547.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-705.8	705.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	771.5	-771.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-997.8	997.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1017.8	-1017.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1318.9	1318.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1283.4	-1283.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1665.7	1665.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1567.0	-1567.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2036.0	2036.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1861.6	-1861.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2422.1	2422.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2165.3	-2165.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2821.8	2821.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2479.4	-2479.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3236.7	3236.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2802.0	-2802.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3664.7	3664.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3131.4	-3131.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4104.2	4104.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3471.6	-3471.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4558.4	4558.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3862.3	-3862.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5082.2	5082.2

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.8	56.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.9	-69.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-187.2	187.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.6	-237.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-351.8	351.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	451.5	-451.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-547.6	547.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.8	-705.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-771.5	771.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	997.8	-997.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1017.8	1017.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1318.9	-1318.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1283.4	1283.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1665.7	-1665.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1567.0	1567.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2036.0	-2036.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1861.6	1861.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2422.1	-2422.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2165.3	2165.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2821.8	-2821.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2479.4	2479.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3236.7	-3236.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2802.0	2802.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3664.7	-3664.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3131.4	3131.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4104.2	-4104.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3471.6	3471.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4558.4	-4558.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3862.3	3862.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5082.2	-5082.2

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	5.2	-24.8	-19.4	-15.6
14F	Y2	Y3	10.4	-26.5	-16.5	-15.4
13F	Y2	Y3	15.6	-28.3	-13.7	-15.0
12F	Y2	Y3	20.9	-29.8	-10.3	-14.3
11F	Y2	Y3	26.3	-31.0	-6.6	-13.3
10F	Y2	Y3	31.6	-31.5	-2.4	-12.1
9F	Y2	Y3	36.9	-31.7	2.1	-10.5
8F	Y2	Y3	42.4	-31.5	7.2	-8.7
7F	Y2	Y3	47.8	-30.7	12.9	-6.4
6F	Y2	Y3	53.2	-30.5	18.1	-4.4
5F	Y2	Y3	58.6	-30.8	22.5	-3.0
4F	Y2	Y3	64.0	-30.9	27.1	-1.4
3F	Y2	Y3	69.4	-32.0	30.7	-0.5
2F	Y2	Y3	74.9	-34.0	33.1	-0.3
1F	Y2	Y3	80.5	-36.0	35.6	-0.1

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	-23.4	1015.9	648.9	589.3
14F	Y2	Y3	-73.0	1720.1	496.0	791.5
13F	Y2	Y3	-134.6	2503.6	193.5	963.3
12F	Y2	Y3	-208.0	3364.0	-238.0	1116.5
11F	Y2	Y3	-291.1	4312.2	-769.4	1254.1
10F	Y2	Y3	-382.8	5261.4	-1447.7	1362.0
9F	Y2	Y3	-481.1	6296.4	-2168.5	1461.2
8F	Y2	Y3	-586.4	7332.6	-3007.5	1544.7
7F	Y2	Y3	-694.8	8382.1	-3908.3	1597.8
6F	Y2	Y3	-805.7	9466.8	-4838.1	1653.1
5F	Y2	Y3	-919.7	10596.6	-5794.5	1715.1
4F	Y2	Y3	-1035.5	11718.5	-6818.7	1749.9
3F	Y2	Y3	-1152.7	12885.2	-7848.9	1798.7
2F	Y2	Y3	-1273.5	14113.7	-8889.3	1865.9
1F	Y2	Y3	-1411.0	16089.0	-9524.7	1974.2

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	23.4	-1015.9	-648.9	-589.3
14F	Y2	Y3	73.0	-1720.1	-496.0	-791.5
13F	Y2	Y3	134.6	-2503.6	-193.5	-963.3
12F	Y2	Y3	208.0	-3364.0	238.0	-1116.5
11F	Y2	Y3	291.1	-4312.2	769.4	-1254.1
10F	Y2	Y3	382.8	-5261.4	1447.7	-1362.0
9F	Y2	Y3	481.1	-6296.4	2168.5	-1461.2
8F	Y2	Y3	586.4	-7332.6	3007.5	-1544.7
7F	Y2	Y3	694.8	-8382.1	3908.3	-1597.8
6F	Y2	Y3	805.7	-9466.8	4838.1	-1653.1
5F	Y2	Y3	919.7	-10596.6	5794.5	-1715.1
4F	Y2	Y3	1035.5	-11718.5	6818.7	-1749.9
3F	Y2	Y3	1152.7	-12885.2	7848.9	-1798.7
2F	Y2	Y3	1273.5	-14113.7	8889.3	-1865.9
1F	Y2	Y3	1411.0	-16089.0	9524.7	-1974.2

==========

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.9	-0.1	1.8	8.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.9	6.4	1064.7	386.9	387.2	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.4	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-522.4	522.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-586.0	586.0
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1009.2	1009.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1196.9	1196.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1496.6	1496.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1807.9	1807.9

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1995.6	1995.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2437.6	2437.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2493.9	2493.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3078.8	3078.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2993.6	2993.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3732.1	3732.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3494.7	3494.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4405.3	4405.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4011.6	4011.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5104.0	5104.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4528.7	4528.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5802.4	5802.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5065.7	5065.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6516.8	6516.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5598.2	5598.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7259.0	7259.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6130.9	6130.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8001.1	8001.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6686.4	6686.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8748.9	8748.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7240.6	7240.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9504.0	9504.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7802.2	7802.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10275.7	10275.7

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	-39.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-62.8	62.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.3	-148.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-228.5	228.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.4	-313.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-475.3	475.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	514.3	-514.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-843.3	843.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	768.5	-768.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1254.2	1254.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1064.7	-1064.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1732.8	1732.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1373.3	-1373.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2386.4	2386.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1737.8	-1737.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3014.6	3014.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2136.0	-2136.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3698.6	3698.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2897.9	-2897.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4371.0	4371.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3417.2	-3417.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5144.1	5144.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3966.3	-3966.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5959.1	5959.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5089.6	-5089.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6594.0	6594.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5756.5	-5756.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7445.9	7445.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6502.0	-6502.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8396.3	8396.3

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-39.0	39.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.8	-62.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-148.3	148.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	228.5	-228.5

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-313.4	313.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	475.3	-475.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-514.3	514.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	843.3	-843.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-768.5	768.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1254.2	-1254.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1064.7	1064.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1732.8	-1732.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1373.3	1373.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2386.4	-2386.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1737.8	1737.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3014.6	-3014.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2136.0	2136.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3698.6	-3698.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2897.9	2897.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4371.0	-4371.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3417.2	3417.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5144.1	-5144.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3966.3	3966.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5959.1	-5959.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5089.6	5089.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6594.0	-6594.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5756.5	5756.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7445.9	-7445.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6502.0	6502.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8396.3	-8396.3

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	10.2	5.5	17.7	8.2
14F	Y2	Y3	20.0	0.2	22.5	8.1
13F	Y2	Y3	29.9	-5.1	27.2	7.9
12F	Y2	Y3	36.2	-16.6	37.7	7.6
11F	Y2	Y3	45.3	-23.7	43.7	7.1
10F	Y2	Y3	54.6	-31.1	49.1	6.4
9F	Y2	Y3	58.1	-46.8	62.7	5.6
8F	Y2	Y3	66.8	-56.0	69.2	4.7
7F	Y2	Y3	75.6	-65.4	75.3	3.5
6F	Y2	Y3	64.1	-48.2	55.3	2.5
5F	Y2	Y3	70.9	-54.3	59.3	1.8
4F	Y2	Y3	77.8	-60.6	63.2	0.9
3F	Y2	Y3	66.4	-34.1	35.3	0.4
2F	Y2	Y3	71.9	-37.0	37.8	0.3
1F	Y2	Y3	77.6	-40.0	40.3	0.1

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	-14.2	812.9	497.4	463.9
14F	Y2	Y3	-59.8	1726.2	547.4	812.0
13F	Y2	Y3	-130.8	2792.8	317.8	1110.9
12F	Y2	Y3	-284.2	3833.6	42.9	1384.5
11F	Y2	Y3	-427.3	5138.0	-516.7	1635.9
10F	Y2	Y3	-594.1	6540.6	-1285.6	1876.8
9F	Y2	Y3	-923.2	7683.4	-1754.8	2098.6
8F	Y2	Y3	-1169.9	9206.0	-2730.5	2312.7
7F	Y2	Y3	-1440.2	10855.1	-3808.3	2516.7
6F	Y2	Y3	-1337.1	11257.9	-3703.7	2697.9
5F	Y2	Y3	-1579.6	12817.4	-4814.0	2858.4
4F	Y2	Y3	-1836.8	14436.9	-6014.7	3007.9
3F	Y2	Y3	-1342.5	14423.4	-5665.5	3127.8
2F	Y2	Y3	-1521.7	15857.2	-6850.4	3216.7
1F	Y2	Y3	-1722.7	18241.0	-7391.8	3262.9

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	14.2	-812.9	-497.4	-463.9
14F	Y2	Y3	59.8	-1726.2	-547.4	-812.0
13F	Y2	Y3	130.8	-2792.8	-317.8	-1110.9
12F	Y2	Y3	284.2	-3833.6	-42.9	-1384.5
11F	Y2	Y3	427.3	-5138.0	516.7	-1635.9
10F	Y2	Y3	594.1	-6540.6	1285.6	-1876.8
9F	Y2	Y3	923.2	-7683.4	1754.8	-2098.6
8F	Y2	Y3	1169.9	-9206.0	2730.5	-2312.7
7F	Y2	Y3	1440.2	-10855.1	3808.3	-2516.7
6F	Y2	Y3	1337.1	-11257.9	3703.7	-2697.9
5F	Y2	Y3	1579.6	-12817.4	4814.0	-2858.4
4F	Y2	Y3	1836.8	-14436.9	6014.7	-3007.9
3F	Y2	Y3	1342.5	-14423.4	5665.5	-3127.8
2F	Y2	Y3	1521.7	-15857.2	6850.4	-3216.7
1F	Y2	Y3	1722.7	-18241.0	7391.8	-3262.9

==========

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.9	-0.1	1.8	8.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.9	6.4	1064.7	386.9	387.2	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.4	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-519.7	519.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-583.3	583.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1013.8	1013.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1202.9	1202.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1507.9	1507.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1822.4	1822.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2003.2	2003.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2457.7	2457.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2497.6	2497.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3104.4	3104.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2995.7	2995.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3761.2	3761.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3495.2	3495.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4437.9	4437.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4010.1	4010.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5151.5	5151.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4525.3	4525.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5864.8	5864.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5060.2	5060.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6594.2	6594.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5590.6	5590.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7365.9	7365.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6121.2	6121.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8137.3	8137.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6674.4	6674.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8914.6	8914.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7226.4	7226.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9685.9	9685.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7785.7	7785.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10474.4	10474.4

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	-40.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-59.2	59.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.8	-150.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-220.6	220.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	316.9	-316.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-463.0	463.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	520.2	-520.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-825.1	825.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	776.6	-776.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1231.0	1231.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1074.7	-1074.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1702.6	1702.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1385.7	-1385.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2346.5	2346.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1753.4	-1753.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2968.4	2968.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2154.3	-2154.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3646.5	3646.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2921.6	-2921.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4310.4	4310.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3442.8	-3442.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5079.1	5079.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3993.3	-3993.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5890.6	5890.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5120.7	-5120.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6521.1	6521.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5788.0	-5788.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7369.8	7369.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6533.9	-6533.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8317.9	8317.9

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.4	40.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.2	-59.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-150.8	150.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.6	-220.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-316.9	316.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	463.0	-463.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-520.2	520.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	825.1	-825.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-776.6	776.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1231.0	-1231.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1074.7	1074.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1702.6	-1702.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1385.7	1385.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2346.5	-2346.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1753.4	1753.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2968.4	-2968.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2154.3	2154.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3646.5	-3646.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2921.6	2921.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4310.4	-4310.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3442.8	3442.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5079.1	-5079.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3993.3	3993.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5890.6	-5890.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5120.7	5120.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6521.1	-6521.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5788.0	5788.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7369.8	-7369.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6533.9	6533.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8317.9	-8317.9

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	10.1	4.4	16.6	7.4
14F	Y2	Y3	20.1	-1.0	21.4	7.3
13F	Y2	Y3	30.1	-6.4	26.2	7.1
12F	Y2	Y3	36.3	-17.7	36.6	6.8
11F	Y2	Y3	45.5	-24.7	42.4	6.3
10F	Y2	Y3	54.7	-32.0	47.9	5.7
9F	Y2	Y3	58.2	-47.7	61.5	4.9
8F	Y2	Y3	67.0	-56.7	67.8	4.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
7F	Y2	Y3	75.7	-66.0	73.9	2.8
6F	Y2	Y3	64.2	-48.5	53.8	1.9
5F	Y2	Y3	71.2	-54.4	57.8	1.2
4F	Y2	Y3	78.2	-60.4	61.6	0.4
3F	Y2	Y3	66.7	-33.6	33.7	0.0
2F	Y2	Y3	72.4	-36.2	36.3	0.0
1F	Y2	Y3	78.1	-38.8	38.8	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	-18.1	808.0	493.5	460.7
14F	Y2	Y3	-67.6	1719.1	545.3	808.7
13F	Y2	Y3	-142.4	2782.8	317.4	1107.2
12F	Y2	Y3	-299.8	3827.2	38.0	1380.5
11F	Y2	Y3	-447.9	5132.5	-522.7	1631.8
10F	Y2	Y3	-620.1	6533.9	-1290.3	1872.7
9F	Y2	Y3	-951.8	7682.2	-1764.6	2094.7
8F	Y2	Y3	-1204.6	9209.3	-2743.2	2309.3
7F	Y2	Y3	-1480.3	10862.6	-3822.1	2514.4
6F	Y2	Y3	-1375.7	11263.5	-3712.8	2696.7
5F	Y2	Y3	-1621.2	12825.1	-4822.7	2858.0
4F	Y2	Y3	-1880.6	14446.4	-6022.5	3008.5
3F	Y2	Y3	-1382.3	14423.0	-5662.3	3128.8
2F	Y2	Y3	-1562.8	15855.1	-6846.4	3217.4
1F	Y2	Y3	-1764.6	18237.5	-7387.4	3263.2

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	18.1	-808.0	-493.5	-460.7
14F	Y2	Y3	67.6	-1719.1	-545.3	-808.7
13F	Y2	Y3	142.4	-2782.8	-317.4	-1107.2
12F	Y2	Y3	299.8	-3827.2	-38.0	-1380.5
11F	Y2	Y3	447.9	-5132.5	522.7	-1631.8
10F	Y2	Y3	620.1	-6533.9	1290.3	-1872.7
9F	Y2	Y3	951.8	-7682.2	1764.6	-2094.7
8F	Y2	Y3	1204.6	-9209.3	2743.2	-2309.3
7F	Y2	Y3	1480.3	-10862.6	3822.1	-2514.4
6F	Y2	Y3	1375.7	-11263.5	3712.8	-2696.7
5F	Y2	Y3	1621.2	-12825.1	4822.7	-2858.0
4F	Y2	Y3	1880.6	-14446.4	6022.5	-3008.5
3F	Y2	Y3	1382.3	-14423.0	5662.3	-3128.8
2F	Y2	Y3	1562.8	-15855.1	6846.4	-3217.4
1F	Y2	Y3	1764.6	-18237.5	7387.4	-3263.2

==========

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.9	-0.1	1.8	8.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.9	6.4	1064.7	386.9	387.2	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.4	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-519.7	519.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-583.3	583.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1013.8	1013.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1202.9	1202.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1507.9	1507.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1822.4	1822.4
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2003.2	2003.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2457.7	2457.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2497.6	2497.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3104.4	3104.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2995.7	2995.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3761.2	3761.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3495.2	3495.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4437.9	4437.9

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4010.1	4010.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5151.5	5151.5
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4525.3	4525.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5864.8	5864.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5060.2	5060.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6594.2	6594.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5590.6	5590.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7365.9	7365.9
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6121.2	6121.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8137.3	8137.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6674.4	6674.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8914.6	8914.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7226.4	7226.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9685.9	9685.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7785.7	7785.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10474.4	10474.4

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	-40.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-59.2	59.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.8	-150.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-220.6	220.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	316.9	-316.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-463.0	463.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	520.2	-520.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-825.1	825.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	776.6	-776.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1231.0	1231.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1074.7	-1074.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1702.6	1702.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1385.7	-1385.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2346.5	2346.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1753.4	-1753.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2968.4	2968.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2154.3	-2154.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3646.5	3646.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2921.6	-2921.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4310.4	4310.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3442.8	-3442.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5079.1	5079.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3993.3	-3993.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5890.6	5890.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5120.7	-5120.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6521.1	6521.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5788.0	-5788.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7369.8	7369.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6533.9	-6533.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8317.9	8317.9

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.4	40.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.2	-59.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-150.8	150.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.6	-220.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-316.9	316.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	463.0	-463.0
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-520.2	520.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	825.1	-825.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-776.6	776.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1231.0	-1231.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1074.7	1074.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1702.6	-1702.6

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1385.7	1385.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2346.5	-2346.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1753.4	1753.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2968.4	-2968.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2154.3	2154.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3646.5	-3646.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2921.6	2921.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4310.4	-4310.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3442.8	3442.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5079.1	-5079.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3993.3	3993.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5890.6	-5890.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5120.7	5120.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6521.1	-6521.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5788.0	5788.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7369.8	-7369.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6533.9	6533.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8317.9	-8317.9

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	10.1	4.4	16.6	7.4
14F	Y2	Y3	20.1	-1.0	21.4	7.3
13F	Y2	Y3	30.1	-6.4	26.2	7.1
12F	Y2	Y3	36.3	-17.7	36.6	6.8
11F	Y2	Y3	45.5	-24.7	42.4	6.3
10F	Y2	Y3	54.7	-32.0	47.9	5.7
9F	Y2	Y3	58.2	-47.7	61.5	4.9
8F	Y2	Y3	67.0	-56.7	67.8	4.0
7F	Y2	Y3	75.7	-66.0	73.9	2.8
6F	Y2	Y3	64.2	-48.5	53.8	1.9
5F	Y2	Y3	71.2	-54.4	57.8	1.2
4F	Y2	Y3	78.2	-60.4	61.6	0.4
3F	Y2	Y3	66.7	-33.6	33.7	0.0
2F	Y2	Y3	72.4	-36.2	36.3	0.0
1F	Y2	Y3	78.1	-38.8	38.8	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	-18.1	808.0	493.5	460.7
14F	Y2	Y3	-67.6	1719.1	545.3	808.7
13F	Y2	Y3	-142.4	2782.8	317.4	1107.2
12F	Y2	Y3	-299.8	3827.2	38.0	1380.5
11F	Y2	Y3	-447.9	5132.5	-522.7	1631.8
10F	Y2	Y3	-620.1	6533.9	-1290.3	1872.7
9F	Y2	Y3	-951.8	7682.2	-1764.6	2094.7
8F	Y2	Y3	-1204.6	9209.3	-2743.2	2309.3
7F	Y2	Y3	-1480.3	10862.6	-3822.1	2514.4
6F	Y2	Y3	-1375.7	11263.5	-3712.8	2696.7
5F	Y2	Y3	-1621.2	12825.1	-4822.7	2858.0
4F	Y2	Y3	-1880.6	14446.4	-6022.5	3008.5
3F	Y2	Y3	-1382.3	14423.0	-5662.3	3128.8
2F	Y2	Y3	-1562.8	15855.1	-6846.4	3217.4
1F	Y2	Y3	-1764.6	18237.5	-7387.4	3263.2

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	18.1	-808.0	-493.5	-460.7
14F	Y2	Y3	67.6	-1719.1	-545.3	-808.7
13F	Y2	Y3	142.4	-2782.8	-317.4	-1107.2
12F	Y2	Y3	299.8	-3827.2	-38.0	-1380.5
11F	Y2	Y3	447.9	-5132.5	522.7	-1631.8
10F	Y2	Y3	620.1	-6533.9	1290.3	-1872.7
9F	Y2	Y3	951.8	-7682.2	1764.6	-2094.7

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
8F	Y2	Y3	1204.6	-9209.3	2743.2	-2309.3
7F	Y2	Y3	1480.3	-10862.6	3822.1	-2514.4
6F	Y2	Y3	1375.7	-11263.5	3712.8	-2696.7
5F	Y2	Y3	1621.2	-12825.1	4822.7	-2858.0
4F	Y2	Y3	1880.6	-14446.4	6022.5	-3008.5
3F	Y2	Y3	1382.3	-14423.0	5662.3	-3128.8
2F	Y2	Y3	1562.8	-15855.1	6846.4	-3217.4
1F	Y2	Y3	1764.6	-18237.5	7387.4	-3263.2

==========

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	4.9	-0.1	1.8	8.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-4.9	6.4	1064.7	386.9	387.2	0.0	0.0
	Y3	Y4	-6.4	0.0	0.6	10.4	3.3	0.0	0.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-522.4	522.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-586.0	586.0
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1009.2	1009.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1196.9	1196.9
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1496.6	1496.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1807.9	1807.9
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1995.6	1995.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2437.6	2437.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2493.9	2493.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3078.8	3078.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2993.6	2993.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3732.1	3732.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3494.7	3494.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4405.3	4405.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4011.6	4011.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5104.0	5104.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4528.7	4528.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5802.4	5802.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5065.7	5065.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6516.8	6516.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5598.2	5598.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7259.0	7259.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6130.9	6130.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8001.1	8001.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6686.4	6686.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8748.9	8748.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7240.6	7240.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9504.0	9504.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7802.2	7802.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10275.7	10275.7

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	-39.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-62.8	62.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.3	-148.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-228.5	228.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.4	-313.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-475.3	475.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	514.3	-514.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-843.3	843.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	768.5	-768.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1254.2	1254.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1064.7	-1064.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1732.8	1732.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1373.3	-1373.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2386.4	2386.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1737.8	-1737.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3014.6	3014.6

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2136.0	-2136.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3698.6	3698.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2897.9	-2897.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4371.0	4371.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3417.2	-3417.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5144.1	5144.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3966.3	-3966.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5959.1	5959.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5089.6	-5089.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6594.0	6594.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5756.5	-5756.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7445.9	7445.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6502.0	-6502.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8396.3	8396.3

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-39.0	39.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.8	-62.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-148.3	148.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	228.5	-228.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-313.4	313.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	475.3	-475.3
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-514.3	514.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	843.3	-843.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-768.5	768.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1254.2	-1254.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1064.7	1064.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1732.8	-1732.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1373.3	1373.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2386.4	-2386.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1737.8	1737.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3014.6	-3014.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2136.0	2136.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3698.6	-3698.6
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2897.9	2897.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4371.0	-4371.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3417.2	3417.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5144.1	-5144.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3966.3	3966.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5959.1	-5959.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5089.6	5089.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6594.0	-6594.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5756.5	5756.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7445.9	-7445.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6502.0	6502.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8396.3	-8396.3

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	10.2	5.5	17.7	8.2
14F	Y2	Y3	20.0	0.2	22.5	8.1
13F	Y2	Y3	29.9	-5.1	27.2	7.9
12F	Y2	Y3	36.2	-16.6	37.7	7.6
11F	Y2	Y3	45.3	-23.7	43.7	7.1
10F	Y2	Y3	54.6	-31.1	49.1	6.4
9F	Y2	Y3	58.1	-46.8	62.7	5.6
8F	Y2	Y3	66.8	-56.0	69.2	4.7
7F	Y2	Y3	75.6	-65.4	75.3	3.5
6F	Y2	Y3	64.1	-48.2	55.3	2.5
5F	Y2	Y3	70.9	-54.3	59.3	1.8
4F	Y2	Y3	77.8	-60.6	63.2	0.9
3F	Y2	Y3	66.4	-34.1	35.3	0.4
2F	Y2	Y3	71.9	-37.0	37.8	0.3

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
1F	Y2	Y3	77.6	-40.0	40.3	0.1

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y　正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	-14.2	812.9	497.4	463.9
14F	Y2	Y3	-59.8	1726.2	547.4	812.0
13F	Y2	Y3	-130.8	2792.8	317.8	1110.9
12F	Y2	Y3	-284.2	3833.6	42.9	1384.5
11F	Y2	Y3	-427.3	5138.0	-516.7	1635.9
10F	Y2	Y3	-594.1	6540.6	-1285.6	1876.8
9F	Y2	Y3	-923.2	7683.4	-1754.8	2098.6
8F	Y2	Y3	-1169.9	9206.0	-2730.5	2312.7
7F	Y2	Y3	-1440.2	10855.1	-3808.3	2516.7
6F	Y2	Y3	-1337.1	11257.9	-3703.7	2697.9
5F	Y2	Y3	-1579.6	12817.4	-4814.0	2858.4
4F	Y2	Y3	-1836.8	14436.9	-6014.7	3007.9
3F	Y2	Y3	-1342.5	14423.4	-5665.5	3127.8
2F	Y2	Y3	-1521.7	15857.2	-6850.4	3216.7
1F	Y2	Y3	-1722.7	18241.0	-7391.8	3262.9

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	14.2	-812.9	-497.4	-463.9
14F	Y2	Y3	59.8	-1726.2	-547.4	-812.0
13F	Y2	Y3	130.8	-2792.8	-317.8	-1110.9
12F	Y2	Y3	284.2	-3833.6	-42.9	-1384.5
11F	Y2	Y3	427.3	-5138.0	516.7	-1635.9
10F	Y2	Y3	594.1	-6540.6	1285.6	-1876.8
9F	Y2	Y3	923.2	-7683.4	1754.8	-2098.6
8F	Y2	Y3	1169.9	-9206.0	2730.5	-2312.7
7F	Y2	Y3	1440.2	-10855.1	3808.3	-2516.7
6F	Y2	Y3	1337.1	-11257.9	3703.7	-2697.9
5F	Y2	Y3	1579.6	-12817.4	4814.0	-2858.4
4F	Y2	Y3	1836.8	-14436.9	6014.7	-3007.9
3F	Y2	Y3	1342.5	-14423.4	5665.5	-3127.8
2F	Y2	Y3	1521.7	-15857.2	6850.4	-3216.7
1F	Y2	Y3	1722.7	-18241.0	7391.8	-3262.9

==========

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	493.9	170.1	170.1	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.6	0.5	2.4	5.9	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.6	3.8	876.7	331.9	332.1	0.0	0.0
	Y3	Y4	-3.8	0.0	0.8	7.5	3.3	0.0	0.0

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-309.1	309.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-347.5	347.5
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-611.3	611.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-721.5	721.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-912.9	912.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1095.5	1095.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1224.0	1224.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1472.2	1472.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1534.8	1534.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1849.2	1849.2
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1844.3	1844.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2232.3	2232.3
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2152.4	2152.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2614.5	2614.5
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2467.3	2467.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2997.0	2997.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2781.7	2781.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3380.2	3380.2
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3095.4	3095.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3763.9	3763.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3408.5	3408.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4153.6	4153.6

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3721.2	3721.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4543.9	4543.9
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4033.5	4033.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4934.5	4934.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4345.7	4345.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5335.7	5335.7
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4664.5	4664.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5749.2	5749.2

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	-56.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-69.9	69.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.2	-187.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-237.6	237.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	351.8	-351.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-451.5	451.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	547.6	-547.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-705.8	705.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	771.5	-771.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-997.8	997.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1017.8	-1017.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1318.9	1318.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1283.4	-1283.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1665.7	1665.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1567.0	-1567.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2036.0	2036.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1861.6	-1861.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2422.1	2422.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2165.3	-2165.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2821.8	2821.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2479.4	-2479.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3236.7	3236.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2802.0	-2802.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3664.7	3664.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3131.4	-3131.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4104.2	4104.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3471.6	-3471.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4558.4	4558.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3862.3	-3862.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5082.2	5082.2

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.8	56.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.9	-69.9
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-187.2	187.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.6	-237.6
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-351.8	351.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	451.5	-451.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-547.6	547.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.8	-705.8
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-771.5	771.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	997.8	-997.8
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1017.8	1017.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1318.9	-1318.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1283.4	1283.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1665.7	-1665.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1567.0	1567.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2036.0	-2036.0
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1861.6	1861.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2422.1	-2422.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2165.3	2165.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2821.8	-2821.8

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2479.4	2479.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3236.7	-3236.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2802.0	2802.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3664.7	-3664.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3131.4	3131.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4104.2	-4104.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3471.6	3471.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4558.4	-4558.4
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3862.3	3862.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5082.2	-5082.2

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	5.2	-24.8	-19.4	-15.6
14F	Y2	Y3	10.4	-26.5	-16.5	-15.4
13F	Y2	Y3	15.6	-28.3	-13.7	-15.0
12F	Y2	Y3	20.9	-29.8	-10.3	-14.3
11F	Y2	Y3	26.3	-31.0	-6.6	-13.3
10F	Y2	Y3	31.6	-31.5	-2.4	-12.1
9F	Y2	Y3	36.9	-31.7	2.1	-10.5
8F	Y2	Y3	42.4	-31.5	7.2	-8.7
7F	Y2	Y3	47.8	-30.7	12.9	-6.4
6F	Y2	Y3	53.2	-30.5	18.1	-4.4
5F	Y2	Y3	58.6	-30.8	22.5	-3.0
4F	Y2	Y3	64.0	-30.9	27.1	-1.4
3F	Y2	Y3	69.4	-32.0	30.7	-0.5
2F	Y2	Y3	74.9	-34.0	33.1	-0.3
1F	Y2	Y3	80.5	-36.0	35.6	-0.1

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	-23.4	1015.9	648.9	589.3
14F	Y2	Y3	-73.0	1720.1	496.0	791.5
13F	Y2	Y3	-134.6	2503.6	193.5	963.3
12F	Y2	Y3	-208.0	3364.0	-238.0	1116.5
11F	Y2	Y3	-291.1	4312.2	-769.4	1254.1
10F	Y2	Y3	-382.8	5261.4	-1447.7	1362.0
9F	Y2	Y3	-481.1	6296.4	-2168.5	1461.2
8F	Y2	Y3	-586.4	7332.6	-3007.5	1544.7
7F	Y2	Y3	-694.8	8382.1	-3908.3	1597.8
6F	Y2	Y3	-805.7	9466.8	-4838.1	1653.1
5F	Y2	Y3	-919.7	10596.6	-5794.5	1715.1
4F	Y2	Y3	-1035.5	11718.5	-6818.7	1749.9
3F	Y2	Y3	-1152.7	12885.2	-7848.9	1798.7
2F	Y2	Y3	-1273.5	14113.7	-8889.3	1865.9
1F	Y2	Y3	-1411.0	16089.0	-9524.7	1974.2

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
15F	Y2	Y3	23.4	-1015.9	-648.9	-589.3
14F	Y2	Y3	73.0	-1720.1	-496.0	-791.5
13F	Y2	Y3	134.6	-2503.6	-193.5	-963.3
12F	Y2	Y3	208.0	-3364.0	238.0	-1116.5
11F	Y2	Y3	291.1	-4312.2	769.4	-1254.1
10F	Y2	Y3	382.8	-5261.4	1447.7	-1362.0
9F	Y2	Y3	481.1	-6296.4	2168.5	-1461.2
8F	Y2	Y3	586.4	-7332.6	3007.5	-1544.7
7F	Y2	Y3	694.8	-8382.1	3908.3	-1597.8
6F	Y2	Y3	805.7	-9466.8	4838.1	-1653.1
5F	Y2	Y3	919.7	-10596.6	5794.5	-1715.1
4F	Y2	Y3	1035.5	-11718.5	6818.7	-1749.9
3F	Y2	Y3	1152.7	-12885.2	7848.9	-1798.7
2F	Y2	Y3	1273.5	-14113.7	8889.3	-1865.9
1F	Y2	Y3	1411.0	-16089.0	9524.7	-1974.2

==========

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5　壁量

Aw　：耐力壁の水平断面積　(100 x mm2)
Ac　：柱の水平断面積　(100 x mm2)
Aw'　：雑壁の水平断面積　(100 x mm2)
U　：用途係数
Z　：地震力の地域係数
Ai　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
α　：コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593,595号)

（１）式　：Σ2.5αAw+Σ0.7αAc+Σ0.7αAw' (RC)　　（２）式　：Σ1.8αAw+Σ1.8αAc (RC)
：Σ2.5αAw+Σ1.0αAc+Σ0.7αAw' (SRC)　　：Σ2.0αAw+Σ2.0αAc (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（１）式	（２）式
						U·Z·W·Ai	U·Z·W·Ai
15F	RC	15840.00	111700.00	0.00	1.354	1.017	1.981
14F	RC	15840.00	111700.00	0.00	1.354	0.638	1.244
13F	RC	15840.00	111700.00	0.00	1.354	0.484	0.943
12F	RC	15840.00	128500.00	0.00	1.354	0.436	0.875
11F	RC	15840.00	128500.00	0.00	1.354	0.374	0.751
10F	RC	15840.00	128500.00	0.00	1.354	0.331	0.664
9F	RC	15840.00	150900.00	0.00	1.354	0.336	0.694
8F	RC	15840.00	150900.00	0.00	1.414	0.321	0.664
7F	RC	15840.00	150900.00	0.00	1.414	0.299	0.618
6F	RC	15840.00	171100.00	0.00	1.414	0.309	0.652
5F	RC	15840.00	171100.00	0.00	1.414	0.293	0.618
4F	RC	15840.00	171100.00	0.00	1.414	0.280	0.591
3F	RC	15840.00	184600.00	0.00	1.414	0.286	0.611
2F	RC	15840.00	184600.00	0.00	1.414	0.278	0.593
1F	RC	15840.00	184600.00	0.00	1.414	0.271	0.579

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（１）式	（２）式
						U·Z·W·Ai	U·Z·W·Ai
15F	RC	85140.00	111700.00	0.00	1.354	2.512	3.058
14F	RC	85140.00	111700.00	0.00	1.354	1.576	1.919
13F	RC	85140.00	111700.00	0.00	1.354	1.195	1.455
12F	RC	84060.00	128500.00	0.00	1.354	1.010	1.288
11F	RC	84060.00	128500.00	0.00	1.354	0.867	1.106
10F	RC	84060.00	128500.00	0.00	1.354	0.767	0.978
9F	RC	82620.00	150900.00	0.00	1.354	0.721	0.971
8F	RC	82620.00	150900.00	0.00	1.414	0.691	0.930
7F	RC	82620.00	150900.00	0.00	1.414	0.643	0.865
6F	RC	80820.00	171100.00	0.00	1.414	0.623	0.878
5F	RC	80820.00	171100.00	0.00	1.414	0.591	0.833
4F	RC	80820.00	171100.00	0.00	1.414	0.566	0.797
3F	RC	79200.00	184600.00	0.00	1.414	0.554	0.804
2F	RC	79200.00	184600.00	0.00	1.414	0.538	0.781
1F	RC	79200.00	184600.00	0.00	1.414	0.525	0.762

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
*　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.2128	280.0	1/ 1316	956	1.376	1.000
14F	0.2486	280.0	1/ 1126		1.178	1.000
13F	0.2950	280.0	1/ 949		0.993	1.000
12F	0.3306	280.0	1/ 847		0.886	1.000
11F	0.3615	280.0	1/ 775		0.810	1.000
10F	0.3744	280.0	1/ 748		0.782	1.000
9F	0.3725	280.0	1/ 752		0.786	1.000
8F	0.3620	280.0	1/ 773		0.809	1.000
7F	0.3600	280.0	1/ 778		0.813	1.000
6F	0.3394	280.0	1/ 825		0.863	1.000
5F	0.3156	280.0	1/ 887		0.928	1.000
4F	0.3071	280.0	1/ 912		0.953	1.000
3F	0.2920	280.0	1/ 959		1.003	1.000
2F	0.2585	280.0	1/ 1083		1.133	1.000
1F	0.1921	310.0	1/ 1614		1.688	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1960	280.0	1/ 1429	1800	0.794	1.000
14F	0.1998	280.0	1/ 1401		0.778	1.000
13F	0.2034	280.0	1/ 1377		0.765	1.000
12F	0.2051	280.0	1/ 1365		0.758	1.000
11F	0.2066	280.0	1/ 1355		0.753	1.000
10F	0.2022	280.0	1/ 1385		0.769	1.000
9F	0.1990	280.0	1/ 1407		0.782	1.000
8F	0.1890	280.0	1/ 1482		0.823	1.000
7F	0.1792	280.0	1/ 1563		0.868	1.000
6F	0.1675	280.0	1/ 1672		0.929	1.000
5F	0.1539	280.0	1/ 1819		1.010	1.000
4F	0.1374	280.0	1/ 2038		1.132	1.000
3F	0.1191	280.0	1/ 2351		1.306	1.000
2F	0.0991	280.0	1/ 2824		1.569	1.000
1F	0.0877	310.0	1/ 3536		1.964	1.000

A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
*　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.2128	280.0	1/ 1316	956	1.376	1.000
14F	0.2486	280.0	1/ 1126		1.178	1.000
13F	0.2950	280.0	1/ 949		0.993	1.000
12F	0.3306	280.0	1/ 847		0.886	1.000
11F	0.3615	280.0	1/ 775		0.810	1.000
10F	0.3744	280.0	1/ 748		0.782	1.000
9F	0.3725	280.0	1/ 752		0.786	1.000
8F	0.3620	280.0	1/ 773		0.809	1.000
7F	0.3600	280.0	1/ 778		0.813	1.000
6F	0.3394	280.0	1/ 825		0.863	1.000
5F	0.3156	280.0	1/ 887		0.928	1.000
4F	0.3071	280.0	1/ 912		0.953	1.000
3F	0.2920	280.0	1/ 959		1.003	1.000
2F	0.2585	280.0	1/ 1083		1.133	1.000
1F	0.1921	310.0	1/ 1614		1.688	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1960	280.0	1/ 1429	1800	0.794	1.000
14F	0.1998	280.0	1/ 1401		0.778	1.000
13F	0.2034	280.0	1/ 1377		0.765	1.000
12F	0.2051	280.0	1/ 1365		0.758	1.000
11F	0.2066	280.0	1/ 1355		0.753	1.000
10F	0.2022	280.0	1/ 1385		0.769	1.000
9F	0.1990	280.0	1/ 1407		0.782	1.000
8F	0.1890	280.0	1/ 1482		0.823	1.000
7F	0.1792	280.0	1/ 1563		0.868	1.000
6F	0.1675	280.0	1/ 1672		0.929	1.000
5F	0.1539	280.0	1/ 1819		1.010	1.000
4F	0.1374	280.0	1/ 2038		1.132	1.000
3F	0.1191	280.0	1/ 2351		1.306	1.000
2F	0.0991	280.0	1/ 2824		1.569	1.000
1F	0.0877	310.0	1/ 3536		1.964	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	679.7	882.4	202.6	1555.3	0.130	1.000
14F	694.0	976.9	282.9	1564.0	0.181	1.103
13F	698.7	968.5	269.8	1648.0	0.164	1.046
12F	701.5	974.8	273.3	1708.3	0.160	1.033
11F	704.0	978.6	274.6	1759.5	0.156	1.020
10F	706.3	981.5	275.3	1789.3	0.154	1.013
9F	708.7	978.3	269.6	1785.7	0.151	1.003
8F	710.8	958.5	247.7	1795.5	0.138	1.000
7F	712.4	978.0	265.6	1816.5	0.146	1.000
6F	713.5	981.3	267.8	1811.8	0.148	1.000
5F	715.6	1012.5	296.9	1809.2	0.164	1.047
4F	717.2	1020.2	302.9	1874.3	0.162	1.039
3F	718.1	1011.5	293.4	1957.6	0.150	1.000

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
2F	719.0	1044.1	325.1	2014.2	0.161	1.038
1F	719.9	1005.0	285.1	1872.2	0.152	1.008

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	2000.0	2000.0	0.0	1492.5	0.000	1.000
14F	2000.0	2000.0	0.0	1402.1	0.000	1.000
13F	2000.0	2000.0	0.0	1368.2	0.000	1.000
12F	2000.0	2000.0	0.0	1345.7	0.000	1.000
11F	2000.0	2000.0	0.0	1330.1	0.000	1.000
10F	2000.0	2000.0	0.0	1314.8	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1305.1	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1297.2	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1281.6	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1272.8	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1263.5	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1253.6	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1250.2	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1247.2	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1264.8	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	679.7	882.4	202.6	1555.3	0.130	1.000
14F	694.0	976.9	282.9	1564.0	0.181	1.103
13F	698.7	968.5	269.8	1648.0	0.164	1.046
12F	701.5	974.8	273.3	1708.3	0.160	1.033
11F	704.0	978.6	274.6	1759.5	0.156	1.020
10F	706.3	981.5	275.3	1789.3	0.154	1.013
9F	708.7	978.3	269.6	1785.7	0.151	1.003
8F	710.8	958.5	247.7	1795.5	0.138	1.000
7F	712.4	978.0	265.6	1816.5	0.146	1.000
6F	713.5	981.3	267.8	1811.8	0.148	1.000
5F	715.6	1012.5	296.9	1809.2	0.164	1.047
4F	717.2	1020.2	302.9	1874.3	0.162	1.039
3F	718.1	1011.5	293.4	1957.6	0.150	1.000
2F	719.0	1044.1	325.1	2014.2	0.161	1.038
1F	719.9	1005.0	285.1	1872.2	0.152	1.008

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	2000.0	2000.0	0.0	1492.5	0.000	1.000
14F	2000.0	2000.0	0.0	1402.1	0.000	1.000
13F	2000.0	2000.0	0.0	1368.2	0.000	1.000
12F	2000.0	2000.0	0.0	1345.7	0.000	1.000
11F	2000.0	2000.0	0.0	1330.1	0.000	1.000
10F	2000.0	2000.0	0.0	1314.8	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1305.1	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1297.2	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1281.6	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1272.8	0.000	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
5F	2000.0	2000.0	0.0	1263.5	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1253.6	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1250.2	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1247.2	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1264.8	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4.3　ＲＣの断面計算

A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算

（１）ＲＣはりの計算指定

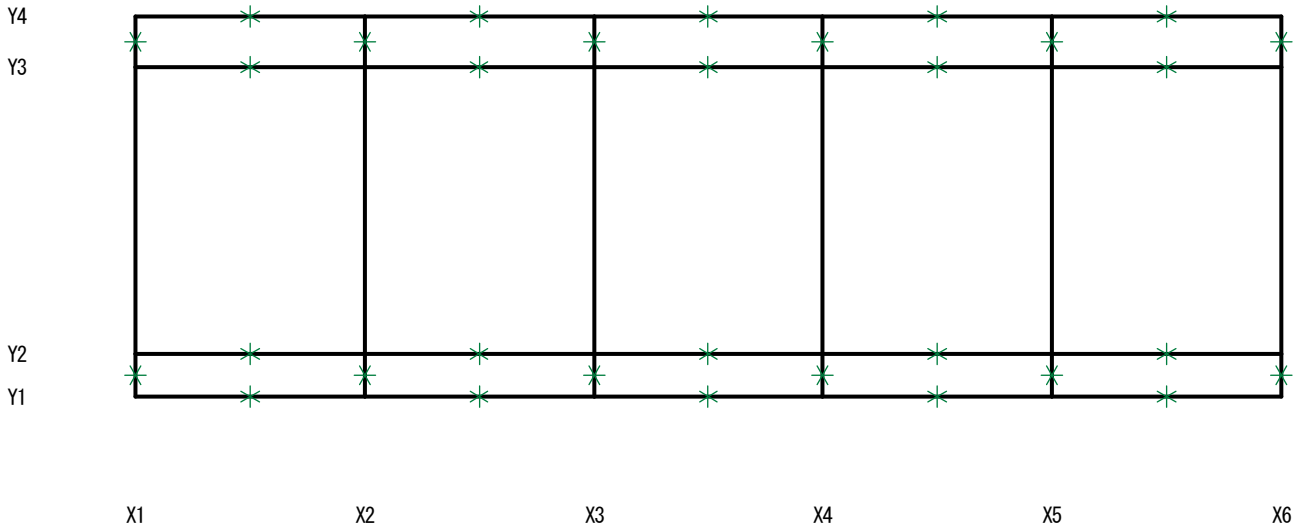

1F 層 (S=1/263)

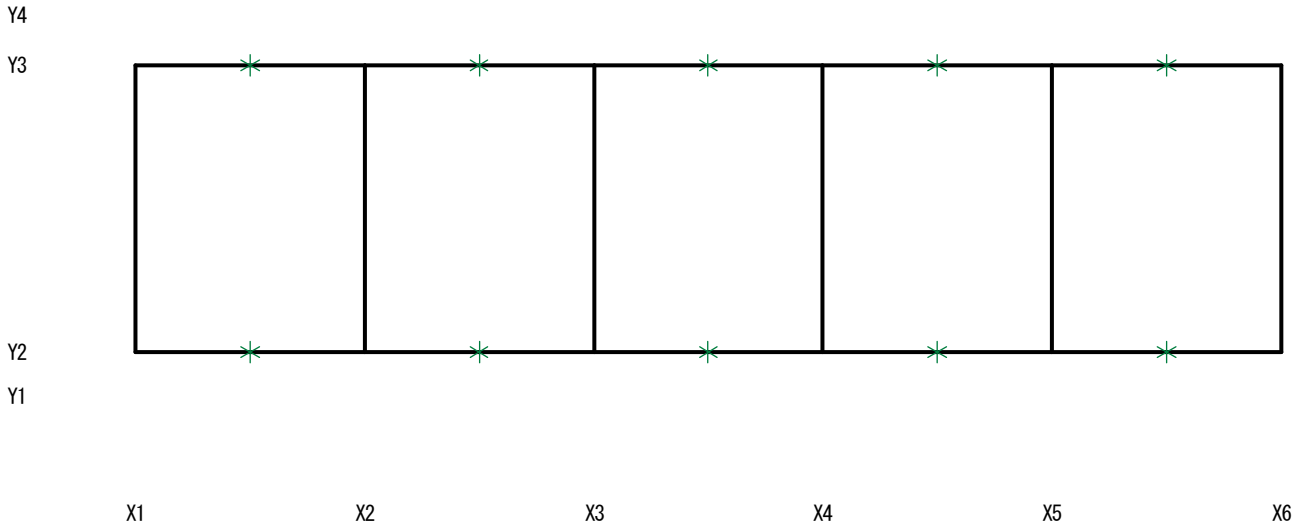

2F 層 (S=1/263)

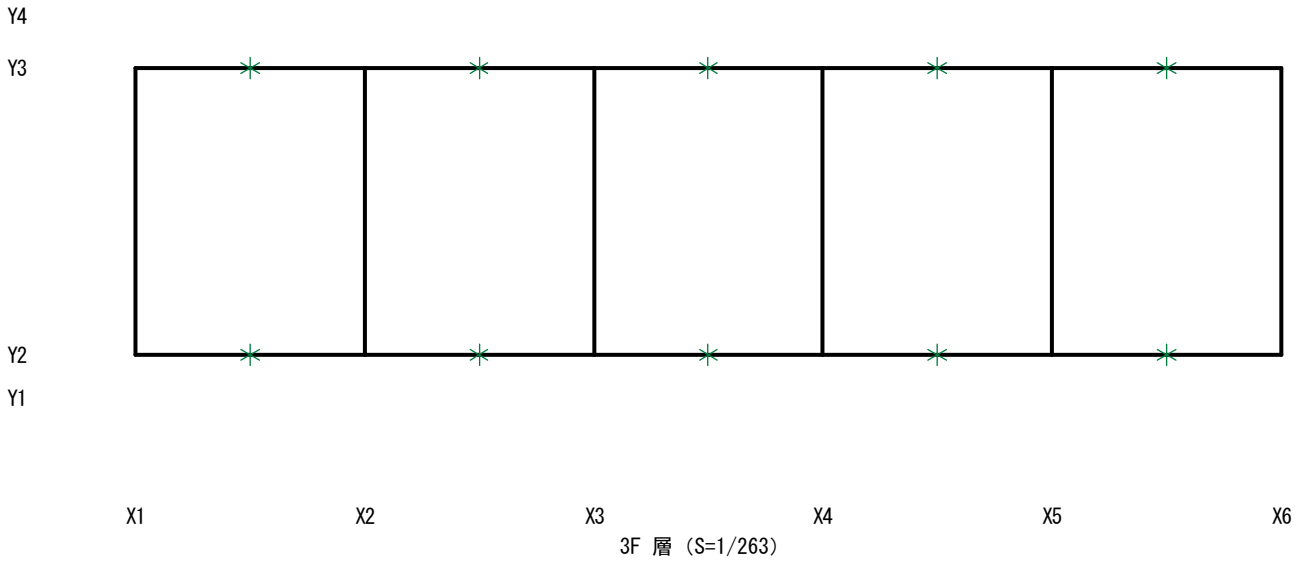

3F 層 (S=1/263)

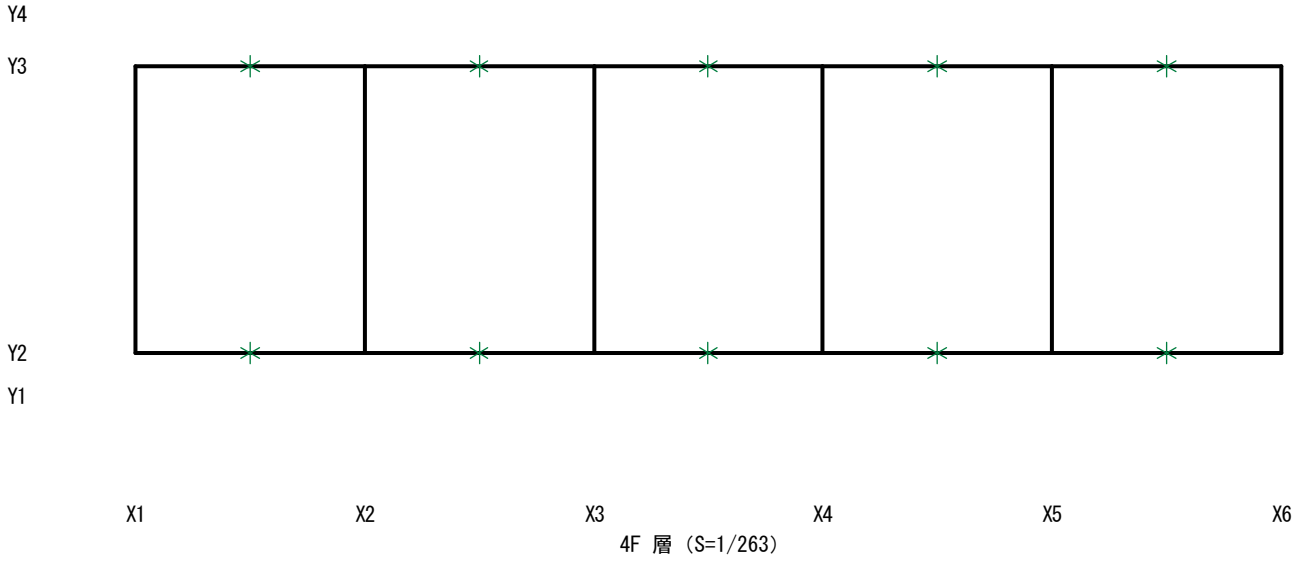

4F 層 (S=1/263)

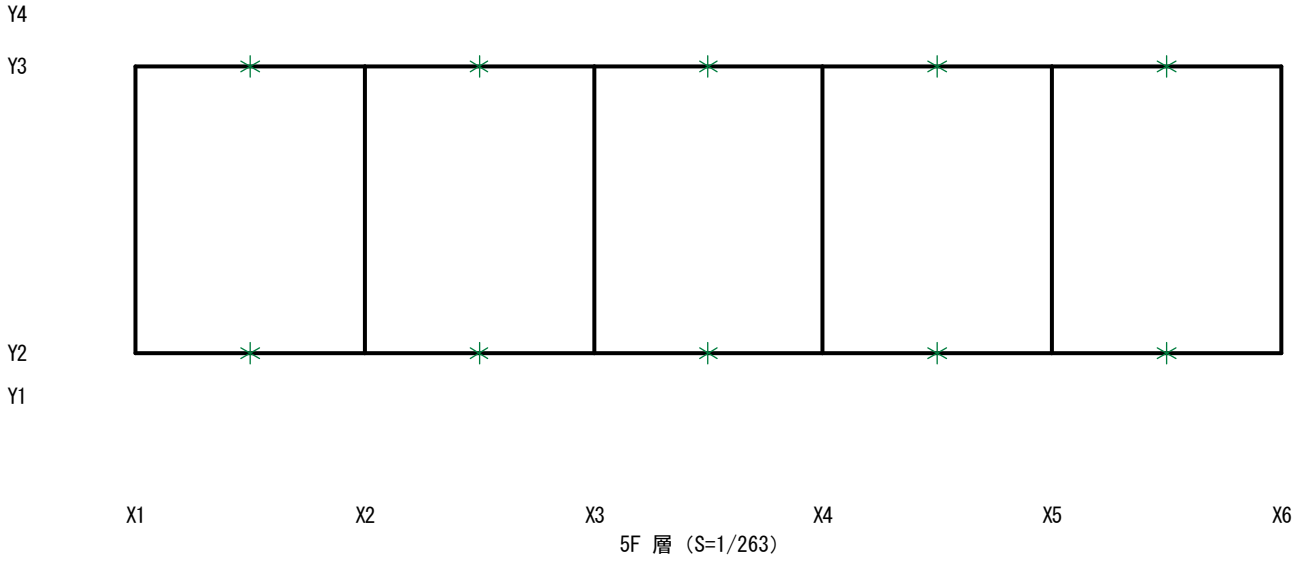

5F 層 (S=1/263)

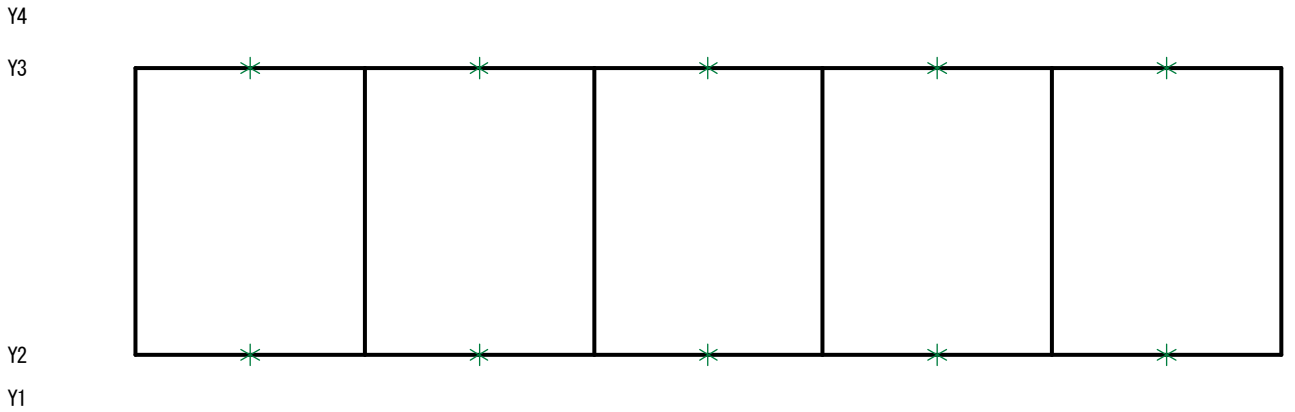

6F 層 (S=1/263)

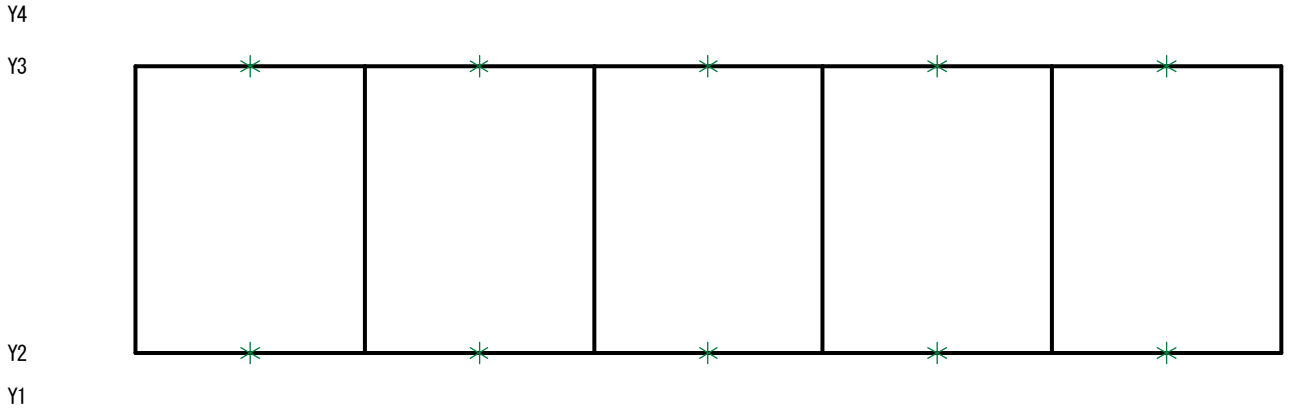

7F 層 (S=1/263)

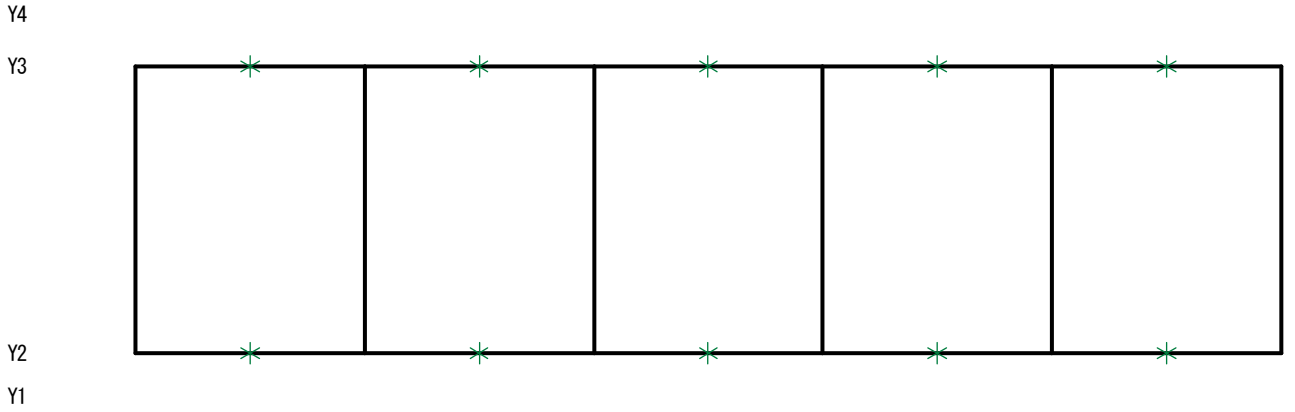

8F 層 (S=1/263)

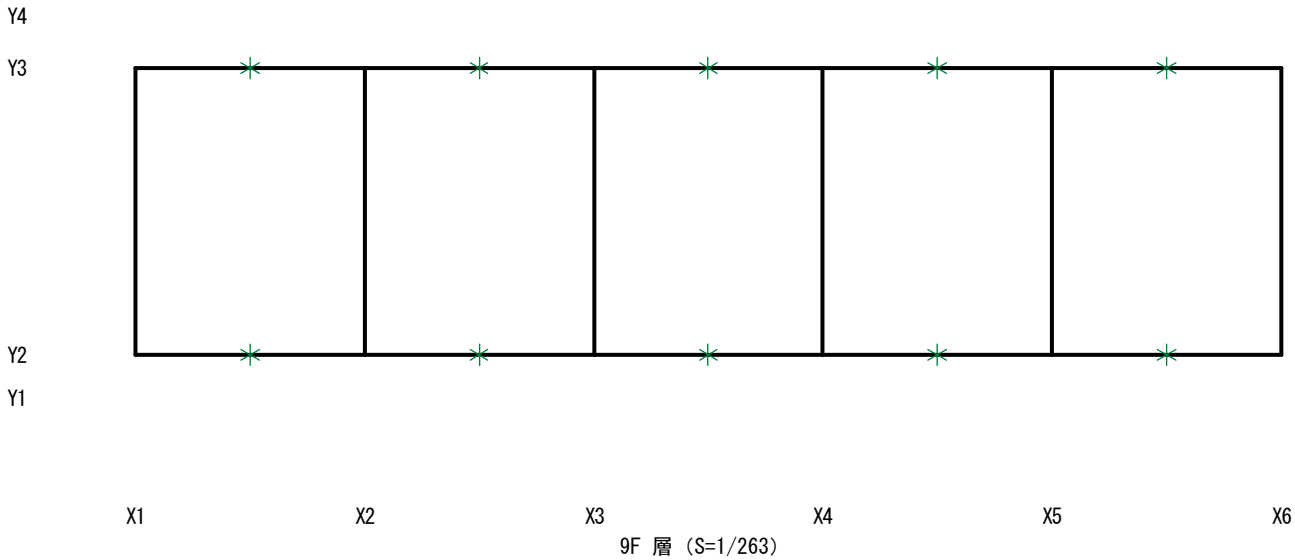

9F 層 (S=1/263)

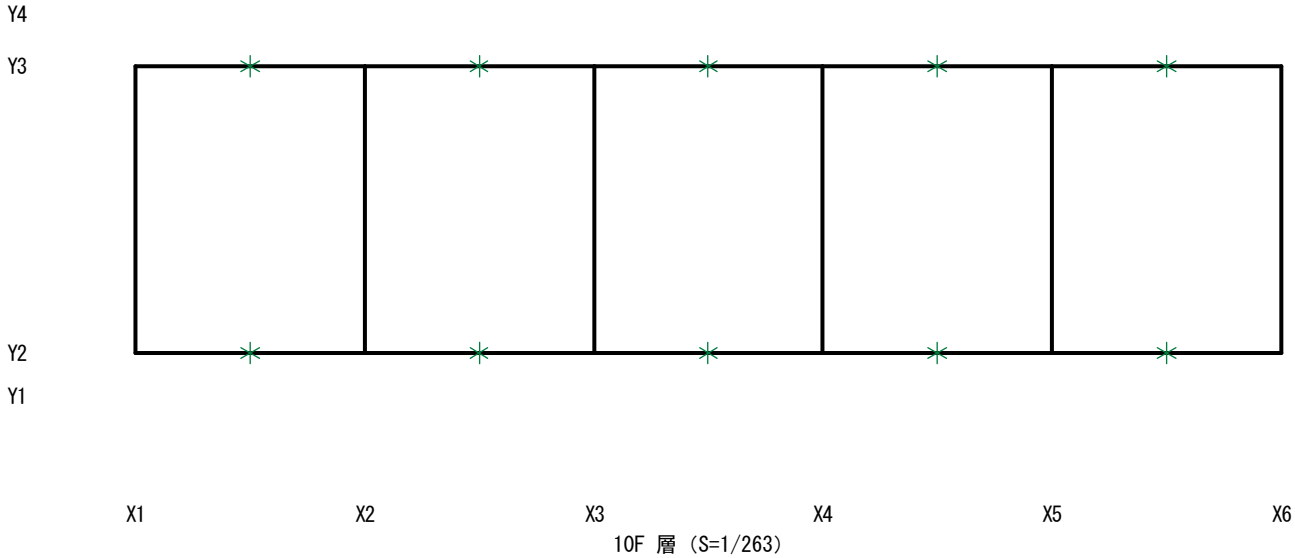

10F 層 (S=1/263)

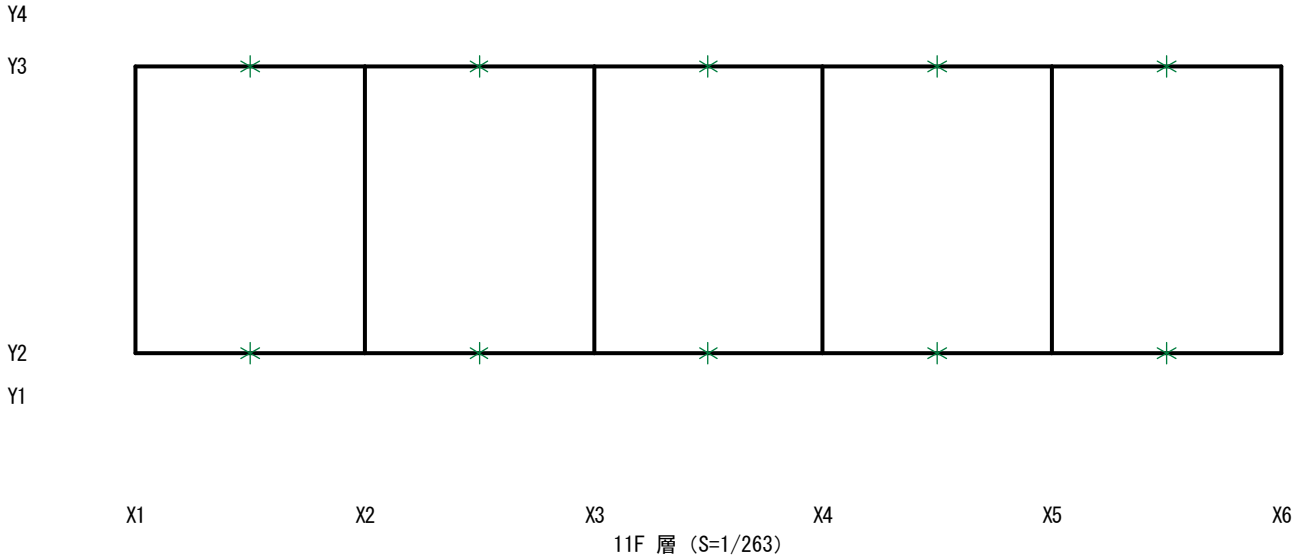

11F 層 (S=1/263)

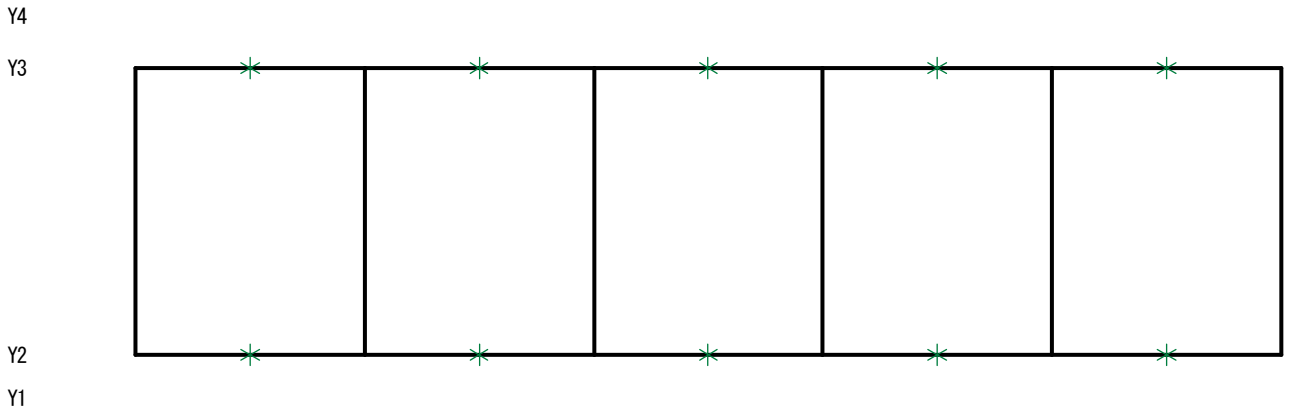

12F 層 (S=1/263)

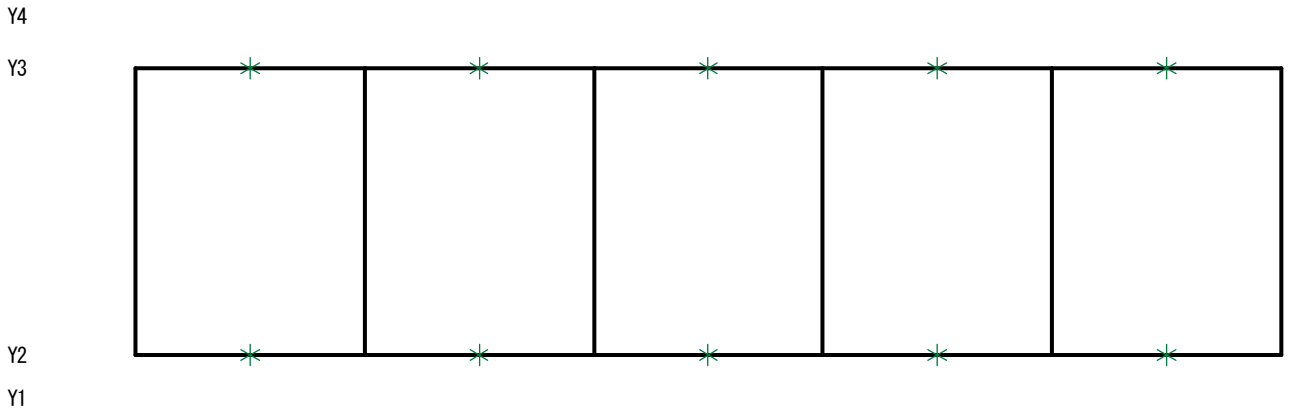

13F 層 (S=1/263)

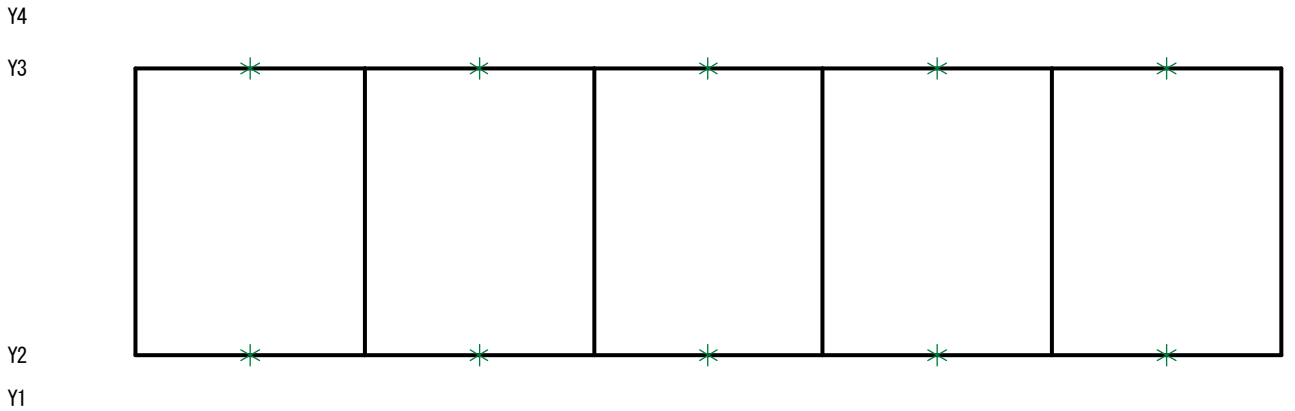

14F 層 (S=1/263)

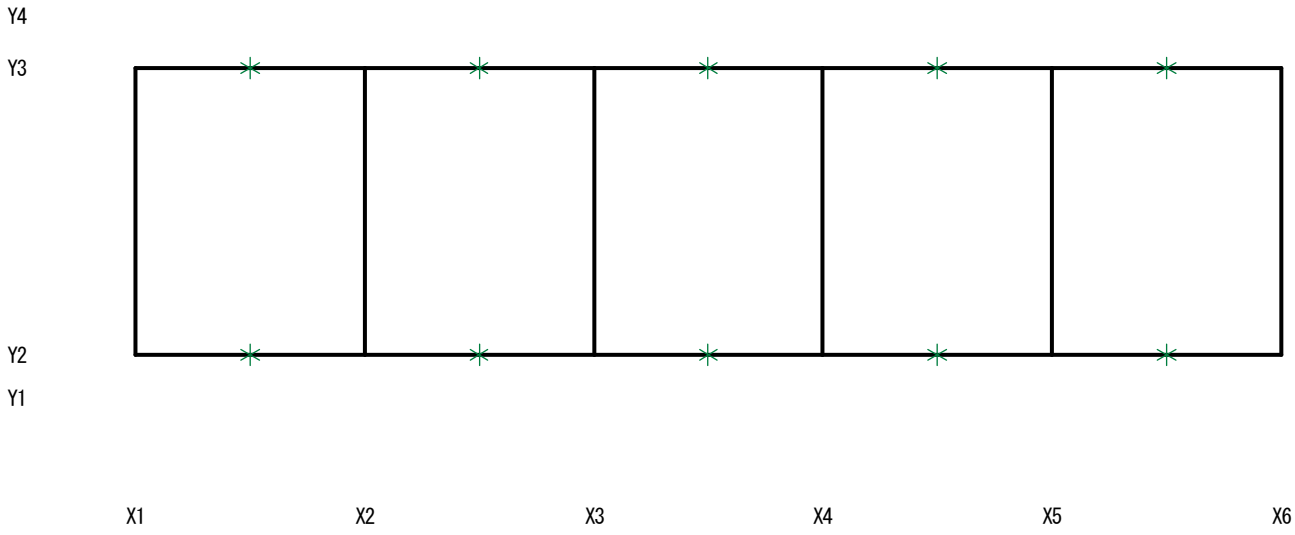

15F 層 (S=1/263)

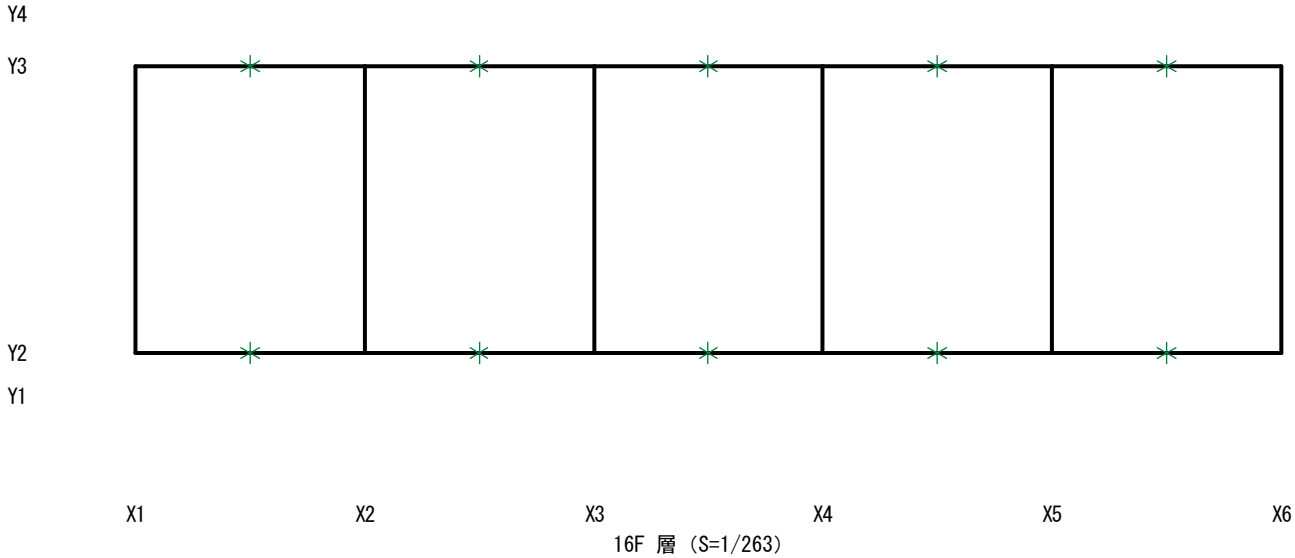

16F 層 (S=1/263)

（２）ＲＣはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)13条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.40 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
　　a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　My計算時：
　　主筋強度割増率：　1.10 倍
　　スラブ筋断面積：　7.10 cm2

イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(6)式による
　　部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います
ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

５）付着の検討
　ＲＣ規準(1991)17条(27)～(28)式による

６）定着の検討
　ＲＣ規準(1991)17条(29)式による

７）地震時設計応力の割増率
　はりの応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが
　　0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す

　壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

（３）ＲＣはりの断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名			入力で指定した断面名称。( )内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置			部材位置は○○フレーム、○○層、[○○○－○○○軸]で表示します。
位置		cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。( )内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Ml	kN･m	長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms.U(D)	kN･m	断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L.no		①／②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms.U、②はMs.D を示します。（注2）
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L.no		上記Qs の短期荷重ケース記号（注2）
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm	はり幅
	D	cm	はりせい
	d.U(D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j.U(D)	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)･d.U ((7/8)･d.D)
	被り/sat	cm, 10^2cm2	①／②：①はかぶり厚(上端：下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、２段筋の場合は上端筋１(下端筋１)が外側、上端筋２(下端筋２)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①－②：①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
	形ﾋﾟｯﾁ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at.U(D)	cm2	上(下)端鉄筋断面積
	pt.U(D)	%	鉄筋比で、At.U/bd (At.D/db)

曲げ	Mal	kN･m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN･m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
	判定		①／②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
せん断	My.U(D)	kN･m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L'(L)	cm	①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd.正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd／Qa が最大となる時のQd
	L.no		上記のQdの荷重ケース記号（注2）
	Qd/bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比（M／Qd）による割増係数で、(Ⅰ)は長期、(s.正)(s.負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas.正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	Ｘ形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果（注1）
付着	Ta.U(D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld.U(D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。 使用基準がＲＣ規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。ＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1.U(D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。Ld＞Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La.U(D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。ＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。 標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。 （ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、（15）式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
応力	Ml		0.0	-35.3	50.9	50.9	-16.2	38.3	38.3	-22.4	38.3
	Ms	U	0.0	0.0	50.9	50.9	0.0	38.3	38.3	0.0	38.3
		D	0.0	35.3	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	22.4	0.0
	L.no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		22.7	-6.4	-35.4	30.6	1.6	-27.4	29.0	-0.0	-29.0
	Qs		22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal		162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L'(L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			800.0 (800.0)		
	Qd	正	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
		負	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
	Qd		22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		20.64	5.79	32.23	27.87	1.43	25.00	26.44	0.00	26.44
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6
		負	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.21L		0.32L	0.28L		0.25L	0.26L		0.26L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		38.3	-16.2	50.9	50.9	-35.3	0.0	78.5	-271.9	399.9
	Ms	U	38.3	0.0	50.9	50.9	0.0	0.0	777.5	0.0	1014.1
		D	0.0	16.2	0.0	0.0	35.3	0.0	620.5	314.3	214.3
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		27.4	-1.6	-30.6	35.4	6.4	-22.7	199.3	-40.2	-279.7
	Qs		27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	380.5	221.3	460.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	100.0	100.0	100.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	200.0	200.0	200.0
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	186.7	186.7	186.7
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	186.7	186.7	186.7
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	163.4	163.4	163.4
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	163.4	163.4	163.4
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	8-D38	8-D38	8-D38
		2							8-D38	8-D38	8-D38
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	8-D38	8-D38	8-D38
		2							8-D38	8-D38	8-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	182.40	182.40	182.40
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	182.40	182.40	182.40
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.98	0.98	0.98
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.98	0.98	0.98
	Mal		162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	6014.2	6014.2	6014.2
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	12028.5	12028.5	12028.5
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	12028.5	12028.5	12028.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	13537.6		13537.6
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	13150.4		13150.4
	L'(L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	72.4	311.9	551.4
		負	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	471.0	231.5	8.0
	Qd		27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	471.0	311.9	551.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		25.00	1.43	27.87	32.23	5.79	20.64	28.83	19.09	33.75
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.322	1.322	1.322
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508
	Qal		162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	3268.3	3268.3	3268.3
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	2825.5	2825.5	2825.5
		負	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	3496.1	3496.1	3496.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.25L		0.28L	0.32L		0.21L	0.15S		0.18S
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.02S		0.00S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	362.5		362.5
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	362.5		362.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		137.3	-78.3	156.1	137.7	-78.4	155.3	137.7	-78.4	155.4
	Ms	U	601.0	0.0	613.8	667.0	0.0	679.9	712.9	0.0	718.4
		D	326.3	81.3	301.6	391.5	80.8	369.2	437.5	84.5	407.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		106.7	-2.3	-111.4	106.9	-2.2	-111.3	106.9	-2.2	-111.3
	Qs		233.8	129.4	238.5	252.2	147.6	256.6	263.8	159.2	268.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
		D	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
	j	U	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
		D	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
		D	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
	Mal		516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5
	Mas	U	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
		D	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	997.1		997.1	997.1		997.1	997.1		997.1
		D	927.6		927.6	927.6		927.6	927.6		927.6
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	83.9	193.0	302.1	111.1	220.2	329.3	128.6	237.7	346.8
		負	297.4	188.3	79.2	324.9	215.8	106.8	342.3	233.3	124.2
	Qd		297.4	193.0	302.1	324.9	220.2	329.3	342.3	237.7	346.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		84.59	53.64	85.92	92.42	61.22	93.67	97.38	66.07	98.64
	a	l	1.294	1.314	1.294	1.297	1.317	1.297	1.296	1.317	1.296
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal		440.3	456.8	440.3	441.2	457.7	441.2	441.1	457.6	441.1
	Qas	正	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5
		負	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.79S		0.81S	0.87S		0.88S	0.91S		0.92S
		D	0.22S		0.21S	0.30S		0.28S	0.34S		0.33S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		137.9	-78.4	155.2	138.1	-78.4	155.0	138.2	-78.5	154.9
	Ms	U	726.3	0.0	722.6	756.2	0.0	755.1	794.6	0.0	781.8
		D	450.5	88.9	412.3	480.1	87.5	445.0	518.2	93.2	472.1
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		106.9	-2.2	-111.2	107.0	-2.1	-111.2	107.0	-2.1	-111.2
	Qs		266.4	161.6	270.7	275.0	170.2	279.2	284.0	179.1	288.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
		D	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
	j	U	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
		D	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
		D	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
	Mal		516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5
	Mas	U	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
		D	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	997.1		997.1	997.1		997.1	997.1		997.1
		D	927.6		927.6	927.6		927.6	927.6		927.6
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	132.2	241.3	350.4	145.1	254.2	363.3	156.4	265.5	374.6
		負	346.1	237.0	127.9	359.0	249.9	140.8	372.5	263.4	154.3
	Qd		346.1	241.3	350.4	359.0	254.2	363.3	372.5	265.5	374.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		98.44	67.07	99.67	102.12	70.65	103.33	105.96	73.79	106.55
	a	l	1.297	1.318	1.297	1.298	1.318	1.298	1.299	1.319	1.299
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.238	0.238	0.238
	Qal		441.4	457.9	441.4	441.5	458.0	441.5	401.0	416.6	401.0
	Qas	正	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	467.8	478.7	467.8
		負	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	467.8	478.7	467.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.92S		0.93S	0.96S		0.97S	0.99S		1.00S
		D	0.35S		0.34S	0.39S		0.38S	0.42S		0.41S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		138.6	-78.4	154.5	138.2	-78.6	154.5	130.6	-71.5	140.9
	Ms	U	808.3	0.0	784.3	798.6	0.0	774.6	584.3	0.0	576.8
		D	531.1	98.4	475.3	522.2	98.7	465.6	323.0	80.3	295.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		107.1	-2.0	-111.1	107.0	-2.0	-111.1	98.9	-1.3	-101.5
	Qs		286.3	181.2	290.3	283.7	178.7	287.7	221.6	124.0	224.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	56.7	58.5	56.7
		D	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	56.7	58.5	56.7
	j	U	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	49.6	51.2	49.6
		D	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	49.6	51.2	49.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.14	0.79	1.14
		D	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.14	0.79	1.14
	Mal		516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5	377.6	285.0	377.6
	Mas	U	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	605.9	457.3	605.9
		D	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	605.9	457.3	605.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	997.1		997.1	997.1		997.1	746.6		746.6
		D	927.6		927.6	927.6		927.6	687.8		687.8
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	156.4	265.5	374.6	156.4	265.5	374.6	85.1	185.3	285.5
		負	374.6	265.5	156.4	372.0	262.9	153.8	283.0	182.8	82.6
	Qd		374.6	265.5	374.6	372.0	265.5	374.6	283.0	185.3	285.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		106.55	73.79	106.55	105.81	73.79	106.55	103.63	65.80	104.57
	a	l	1.300	1.320	1.300	1.300	1.320	1.300	1.161	1.186	1.161
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.259	0.259	0.259
	Qal		401.4	417.0	401.4	401.4	417.0	401.4	275.7	290.3	275.7
	Qas	正	467.8	478.7	467.8	467.8	478.7	467.8	359.8	371.1	359.8
		負	467.8	478.7	467.8	467.8	478.7	467.8	359.8	371.1	359.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.00S		1.00S	0.99S		1.00S	1.02S		1.03S
		D	0.42S		0.42S	0.42S		0.41S	0.31S		0.30S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		130.8	-71.5	140.8	131.0	-71.5	140.4	131.0	-71.6	140.2
	Ms	U	570.8	0.0	560.9	549.8	0.0	543.2	509.4	0.0	503.4
		D	309.3	81.4	279.3	287.8	79.5	262.4	247.3	79.2	223.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		99.0	-1.3	-101.5	99.0	-1.2	-101.4	99.1	-1.1	-101.4
	Qs		217.6	119.9	220.1	212.4	114.5	214.7	201.4	103.4	203.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7
		D	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7
	j	U	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6
		D	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14
		D	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14
	Mal		377.6	285.0	377.6	377.6	285.0	377.6	377.6	285.0	377.6
	Mas	U	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9
		D	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	746.6		746.6	746.6		746.6	746.6		746.6
		D	687.8		687.8	687.8		687.8	687.8		687.8
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	79.0	179.2	279.4	70.9	171.2	271.4	54.4	154.6	254.8
		負	276.9	176.7	76.5	269.0	168.8	68.6	252.5	152.3	52.1
	Qd		276.9	179.2	279.4	269.0	171.2	271.4	252.5	154.6	254.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		101.42	63.63	102.33	98.52	60.77	99.38	92.47	54.88	93.31
	a	l	1.161	1.187	1.161	1.162	1.188	1.162	1.164	1.189	1.164
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259
	Qal		275.8	290.4	275.8	276.1	290.7	276.1	276.3	291.0	276.3
	Qas	正	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8
		負	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.00S		1.01S	0.97S		0.98S	0.91S		0.92S
		D	0.28S		0.28S	0.26S		0.25S	0.20S		0.19S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ15F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ16F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		118.4	-63.5	125.8	121.3	-62.7	124.4	138.3	-80.7	158.3
	Ms	U	338.5	0.0	337.8	306.8	0.0	303.4	286.3	0.0	297.4
		D	101.7	67.5	86.3	64.1	65.9	54.7	9.6	85.2	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		88.4	-0.9	-90.3	89.0	-0.4	-89.7	107.6	-2.5	-112.6
	Qs		148.1	60.5	149.9	139.3	50.7	140.0	147.2	42.1	152.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	50.4	53.5	50.4
		D	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	50.4	53.5	50.4
	j	U	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.1	46.8	44.1
		D	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.1	46.8	44.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	20.28	10.14	20.28
		D	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	20.28	10.14	20.28
	pt	U	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24	1.01	0.47	1.01
		D	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24	1.01	0.47	1.01
	Mal		239.0	156.3	239.0	239.0	156.3	239.0	189.7	105.5	189.7
	Mas	U	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6	304.5	169.3	304.5
		D	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6	304.5	169.3	304.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	494.7		494.7	494.7		494.7	401.4		401.4
		D	441.8		441.8	441.8		441.8	349.1		349.1
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	1.0	90.3	179.7	13.6	75.8	165.2	6.6	61.9	172.0
		負	177.9	88.5	0.9	164.4	75.0	14.3	167.0	56.9	6.6
	Qd		177.9	90.3	179.7	164.4	75.8	165.2	167.0	61.9	172.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		99.59	48.22	100.62	92.06	40.46	92.48	94.69	33.03	97.52
	a	l	1.072	1.110	1.072	1.076	1.114	1.076	1.056	1.103	1.056
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal		184.3	199.2	184.3	184.9	199.8	184.9	179.7	198.1	179.7
	Qas	正	260.9	273.7	260.9	260.9	273.7	260.9	257.7	273.7	257.7
		負	260.9	273.7	260.9	260.9	273.7	260.9	257.7	273.7	257.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.00S		1.01S	0.92S		0.92S	1.18S		1.22S
		D	0.01S		0.00S	0.08S		0.08S	0.05S		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG（ 3 ）			G1（ 3 ）			G1（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		384.6	-156.1	325.3	149.3	-75.6	149.5	149.9	-75.3	149.4
	Ms	U	956.5	0.0	913.3	610.5	0.0	610.3	686.2	0.0	685.1
		D	187.3	164.2	262.7	311.8	75.7	311.4	386.3	75.6	386.4
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		246.9	7.4	-232.1	109.1	-0.0	-109.1	109.2	0.1	-109.0
	Qs		406.9	167.4	392.1	236.2	127.2	236.3	257.0	147.9	256.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	186.7	186.7	186.7	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
		D	186.7	186.7	186.7	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
	j	U	163.4	163.4	163.4	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
		D	163.4	163.4	163.4	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D38	8-D38	8-D38	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	8-D38	8-D38	8-D38	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	8-D38	8-D38	8-D38	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	8-D38	8-D38	8-D38	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	182.40	182.40	182.40	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	182.40	182.40	182.40	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	0.98	0.98	0.98	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
		D	0.98	0.98	0.98	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
	Mal		6014.2	6014.2	6014.2	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9
	Mas	U	12028.5	12028.5	12028.5	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
		D	12028.5	12028.5	12028.5	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	13537.6		13537.6	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7
		D	13150.4		13150.4	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	6.9	232.6	472.1	81.7	190.8	299.9	112.6	221.7	330.8
		負	486.9	247.4	7.9	299.8	190.7	81.7	331.0	221.9	112.8
	Qd		486.9	247.4	472.1	299.8	190.8	299.9	331.0	221.9	330.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		29.80	15.14	28.89	86.34	53.33	86.36	95.31	62.02	95.27
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.302	1.329	1.302	1.300	1.326	1.300
		s.正	1.368	1.368	1.368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.099	1.099	1.099	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.508	0.508	0.508	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal		3268.3	3268.3	3268.3	477.6	500.1	477.6	477.0	499.4	477.0
	Qas	正	3591.5	3591.5	3591.5	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
		負	3032.0	3032.0	3032.0	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.16S		0.15S	0.65S		0.65S	0.71S		0.71S
		D	0.00S		0.00S	0.18S		0.18S	0.24S		0.24S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	362.5		362.5	229.3		229.3	229.3		229.3
		D	362.5		362.5	245.3		245.3	245.3		245.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		149.8	-75.4	149.4	149.9	-75.3	149.3	149.9	-75.4	149.3
	Ms	U	723.7	0.0	722.7	727.9	0.0	726.7	768.9	0.0	767.1
		D	424.1	75.6	424.0	428.0	75.6	428.0	469.1	76.0	468.4
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		109.1	0.1	-109.0	109.2	0.1	-109.0	109.2	0.1	-109.0
	Qs		267.4	158.3	267.3	268.5	159.4	268.4	279.7	170.7	279.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
	Mal		711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9
	Mas	U	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	128.2	237.3	346.4	129.9	239.0	348.0	146.7	255.8	364.9
		負	346.5	237.4	128.3	348.2	239.1	130.0	365.0	255.9	146.9
	Qd		346.5	237.4	346.4	348.2	239.1	348.0	365.0	255.9	364.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		99.79	66.37	99.75	100.27	66.84	100.23	105.12	71.55	105.08
	a	l	1.301	1.327	1.301	1.300	1.326	1.300	1.300	1.327	1.300
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal		477.1	499.6	477.1	477.0	499.4	477.0	477.1	499.5	477.1
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
		負	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.75S		0.75S	0.75S		0.75S	0.79S		0.79S
		D	0.28S		0.28S	0.28S		0.28S	0.32S		0.32S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	229.3		229.3	229.3		229.3	229.3		229.3
		D	245.3		245.3	245.3		245.3	245.3		245.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		149.9	-75.3	149.3	150.0	-75.3	149.3	150.0	-75.3	149.3
	Ms	U	790.3	0.0	788.7	788.5	0.0	786.7	783.1	0.0	781.7
		D	490.4	75.8	490.1	488.6	75.9	488.1	483.0	76.1	483.1
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		109.2	0.1	-109.0	109.2	0.1	-109.0	109.2	0.1	-109.0
	Qs		285.7	176.6	285.5	285.2	176.1	285.0	283.7	174.6	283.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
		D	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
	j	U	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
		D	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
		D	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
	Mal		620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6
	Mas	U	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
		D	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5
		D	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	155.6	264.7	373.8	154.8	263.9	373.0	152.6	261.7	370.8
		負	373.9	264.9	155.8	373.2	264.1	155.0	371.0	261.9	152.8
	Qd		373.9	264.9	373.8	373.2	264.1	373.0	371.0	261.9	370.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		108.16	74.04	108.11	107.93	73.82	107.88	107.30	73.21	107.25
	a	l	1.296	1.326	1.296	1.296	1.326	1.296	1.296	1.326	1.296
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal		473.8	499.4	473.8	473.8	499.4	473.8	473.7	499.3	473.7
	Qas	正	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3
		負	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.93S		0.93S	0.93S		0.92S	0.92S		0.92S
		D	0.39S		0.39S	0.38S		0.38S	0.38S		0.38S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	229.3		229.3	229.3		229.3	229.3		229.3
		D	245.3		245.3	245.3		245.3	245.3		245.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		137.3	-69.2	136.9	137.3	-69.2	137.0	134.2	-67.5	133.6
	Ms	U	648.5	0.0	644.4	629.4	0.0	625.3	528.4	0.0	528.1
		D	373.8	71.0	370.5	354.9	71.1	351.4	260.0	67.8	261.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		99.8	0.0	-99.7	99.8	0.0	-99.7	97.3	0.1	-97.2
	Qs		240.3	140.5	240.2	235.0	135.3	234.9	206.1	108.9	206.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	56.7	58.5	56.7
		D	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	56.7	58.5	56.7
	j	U	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	49.6	51.2	49.6
		D	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	49.6	51.2	49.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15	1.25	0.87	1.25
		D	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15	1.25	0.87	1.25
	Mal		412.8	310.3	412.8	412.8	310.3	412.8	376.5	284.3	376.5
	Mas	U	662.4	497.9	662.4	662.4	497.9	662.4	604.2	456.2	604.2
		D	662.4	497.9	662.4	662.4	497.9	662.4	604.2	456.2	604.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	812.4		812.4	812.4		812.4	746.6		746.6
		D	748.4		748.4	748.4		748.4	687.8		687.8
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	111.0	210.7	310.4	103.1	202.8	302.6	65.9	163.1	260.4
		負	310.5	210.8	111.1	302.6	202.9	103.2	260.5	163.3	66.0
	Qd		310.5	210.8	310.4	302.6	202.9	302.6	260.5	163.3	260.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		114.97	75.85	114.93	112.04	73.01	112.01	104.96	63.77	104.89
	a	l	1.239	1.263	1.239	1.239	1.264	1.239	1.166	1.192	1.166
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.285	0.285	0.285
	Qal		334.4	349.7	334.4	334.5	349.7	334.5	258.1	271.6	258.1
	Qas	正	423.1	435.3	423.1	423.1	435.3	423.1	336.6	347.2	336.6
		負	423.1	435.3	423.1	423.1	435.3	423.1	336.6	347.2	336.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.03S		1.03S	1.00S		1.00S	0.94S		0.94S
		D	0.37S		0.37S	0.34S		0.34S	0.24S		0.24S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ15F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		134.4	-67.4	133.5	133.1	-67.7	134.1	132.7	-67.8	134.3
	Ms	U	493.3	0.0	493.0	462.8	0.0	458.6	417.1	0.0	414.3
		D	224.5	67.8	226.1	196.6	70.3	190.4	151.6	70.0	145.8
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		97.4	0.1	-97.1	97.1	-0.1	-97.4	97.1	-0.2	-97.5
	Qs		196.5	99.2	196.3	187.4	90.4	187.6	174.9	78.0	175.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4
		D	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4
	j	U	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4
		D	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
		D	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
	pt	U	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08
		D	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08
	Mal		376.5	284.3	376.5	321.8	228.8	321.8	321.8	228.8	321.8
	Mas	U	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3
		D	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	746.6		746.6	644.9		644.9	644.9		644.9
		D	687.8		687.8	586.4		586.4	586.4		586.4
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	51.3	148.5	245.8	38.2	135.5	232.7	19.7	117.0	214.2
		負	246.0	148.8	51.5	232.5	135.2	38.0	213.8	116.6	19.3
	Qd		246.0	148.8	245.8	232.5	135.5	232.7	213.8	117.0	214.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		99.11	58.10	99.02	94.16	52.91	94.25	86.60	45.68	86.75
	a	l	1.165	1.191	1.165	1.163	1.193	1.163	1.163	1.193	1.163
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qal		257.9	271.4	257.9	256.0	271.8	256.0	255.9	271.7	255.9
	Qas	正	336.6	347.2	336.6	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8
		負	336.6	347.2	336.6	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.88S		0.88S	0.98S		0.98S	0.90S		0.90S
		D	0.18S		0.19S	0.16S		0.16S	0.08S		0.08S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			FG (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ16F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		153.1	-76.7	151.6	328.5	-182.6	328.5	149.6	-75.4	149.6
	Ms	U	306.5	0.0	304.7	926.4	0.0	926.4	613.0	0.0	613.0
		D	0.2	77.1	1.5	269.5	182.6	269.5	313.7	75.4	313.7
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		110.3	0.2	-110.0	239.5	-0.0	-239.5	109.1	-0.0	-109.1
	Qs		152.6	42.5	152.2	404.5	164.9	404.5	236.9	127.8	236.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	100.0	100.0	100.0	60.0	60.0	60.0
	D		60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	53.5	53.5	53.5	186.7	186.7	186.7	66.1	68.1	66.1
		D	53.5	53.5	53.5	186.7	186.7	186.7	66.1	68.1	66.1
	j	U	46.8	46.8	46.8	163.4	163.4	163.4	57.9	59.6	57.9
		D	46.8	46.8	46.8	163.4	163.4	163.4	57.9	59.6	57.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	8-D38	8-D38	8-D38	6-D32	6-D32	6-D32
		2				8-D38	8-D38	8-D38	2-D32		2-D32
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	8-D38	8-D38	8-D38	6-D32	6-D32	6-D32
		2				8-D38	8-D38	8-D38	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D13	D13	D13	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	20.28	20.28	20.28	182.40	182.40	182.40	63.52	47.64	63.52
		D	20.28	20.28	20.28	182.40	182.40	182.40	63.52	47.64	63.52
	pt	U	0.95	0.95	0.95	0.98	0.98	0.98	1.60	1.17	1.60
		D	0.95	0.95	0.95	0.98	0.98	0.98	1.60	1.17	1.60
	Mal		206.7	206.7	206.7	6014.2	6014.2	6014.2	711.9	563.1	711.9
	Mas	U	331.6	331.6	331.6	12028.5	12028.5	12028.5	1423.7	1126.3	1423.7
		D	331.6	331.6	331.6	12028.5	12028.5	12028.5	1423.7	1126.3	1423.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	426.2		426.2	13537.6		13537.6	1690.7		1690.7
		D	370.7		370.7	13150.4		13150.4	1622.1		1622.1
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	0.2	63.2	173.3	7.9	247.4	486.9	82.6	191.7	300.8
		負	173.7	63.6	0.2	486.9	247.4	7.9	300.8	191.7	82.6
	Qd		173.7	63.6	173.3	486.9	247.4	486.9	300.8	191.7	300.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		92.73	33.94	92.53	29.80	15.14	29.80	86.63	53.60	86.63
	a	l	1.113	1.113	1.113	2.000	2.000	2.000	1.301	1.328	1.301
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.095	1.095	1.095	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.095	1.095	1.095	1.000	1.000	1.000
	pw		0.357	0.357	0.357	0.508	0.508	0.508	0.476	0.476	0.476
	Qal		199.6	199.6	199.6	3268.3	3268.3	3268.3	477.4	499.8	477.4
	Qas	正	273.7	273.7	273.7	3023.1	3023.1	3023.1	583.8	601.5	583.8
		負	273.7	273.7	273.7	3023.1	3023.1	3023.1	583.8	601.5	583.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.16S		1.16S	0.16S		0.16S	0.65S		0.65S
		D	0.00S		0.00S	0.00S		0.00S	0.18S		0.18S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	362.5		362.5	362.5		362.5	229.3		229.3
		D	362.5		362.5	362.5		362.5	245.3		245.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		149.5	-75.5	149.5	149.5	-75.4	149.5	149.5	-75.5	149.5
	Ms	U	689.9	0.0	689.9	729.6	0.0	729.6	736.0	0.0	736.0
		D	390.9	75.5	390.9	430.5	75.5	430.5	437.0	75.5	437.0
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		109.1	-0.0	-109.1	109.1	-0.0	-109.1	109.1	-0.0	-109.1
	Qs		258.2	149.1	258.2	269.1	160.0	269.1	270.9	161.8	270.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
	Mal		711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9
	Mas	U	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	114.5	223.6	332.7	130.9	240.0	349.1	133.6	242.7	351.8
		負	332.7	223.6	114.5	349.1	240.0	130.9	351.8	242.7	133.6
	Qd		332.7	223.6	332.7	349.1	240.0	349.1	351.8	242.7	351.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		95.82	62.51	95.82	100.54	67.10	100.54	101.31	67.84	101.31
	a	l	1.302	1.328	1.302	1.302	1.328	1.302	1.302	1.328	1.302
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal		477.6	500.0	477.6	477.5	500.0	477.5	477.6	500.0	477.6
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
		負	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.72S		0.72S	0.75S		0.75S	0.76S		0.76S
		D	0.25S		0.25S	0.28S		0.28S	0.29S		0.29S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	229.3		229.3	229.3		229.3	229.3		229.3
		D	245.3		245.3	245.3		245.3	245.3		245.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		149.5	-75.5	149.5	149.5	-75.5	149.5	149.5	-75.5	149.5
	Ms	U	778.2	0.0	778.2	802.1	0.0	802.1	802.0	0.0	802.0
		D	479.1	75.5	479.1	503.1	75.5	503.1	503.0	75.5	503.0
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		109.1	-0.0	-109.1	109.1	-0.0	-109.1	109.1	-0.0	-109.1
	Qs		282.5	173.4	282.5	289.1	180.0	289.1	289.1	180.0	289.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
		D	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
		D	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
		D	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
	Mal		711.9	563.1	711.9	620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6
	Mas	U	1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5
		D	1622.1		1622.1	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	151.1	260.1	369.2	160.9	270.0	379.1	160.9	270.0	379.1
		負	369.2	260.1	151.1	379.1	270.0	160.9	379.1	270.0	160.9
	Qd		369.2	260.1	369.2	379.1	270.0	379.1	379.1	270.0	379.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		106.33	72.72	106.33	109.65	75.48	109.65	109.65	75.48	109.65
	a	l	1.302	1.328	1.302	1.298	1.328	1.298	1.298	1.328	1.298
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal		477.5	500.0	477.5	474.4	500.0	474.4	474.4	500.0	474.4
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3
		負	583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.80S		0.80S	0.94S		0.94S	0.94S		0.94S
		D	0.33S		0.33S	0.40S		0.40S	0.40S		0.40S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	229.3		229.3	229.3		229.3	229.3		229.3
		D	245.3		245.3	245.3		245.3	245.3		245.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		149.5	-75.5	149.5	137.1	-69.2	137.1	137.1	-69.2	137.1
	Ms	U	799.4	0.0	799.4	654.9	0.0	654.9	636.6	0.0	636.6
		D	500.4	75.5	500.4	380.8	69.3	380.8	362.4	69.2	362.4
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		109.1	-0.0	-109.1	99.7	-0.0	-99.7	99.7	-0.0	-99.7
	Qs		288.4	179.3	288.4	242.6	142.9	242.6	237.5	137.8	237.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	65.9	68.1	65.9	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
		D	65.9	68.1	65.9	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
	j	U	57.6	59.6	57.6	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
		D	57.6	59.6	57.6	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	55.58	39.70	55.58	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.41	0.97	1.41	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15
		D	1.41	0.97	1.41	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15
	Mal		620.6	471.0	620.6	412.8	310.3	412.8	412.8	310.3	412.8
	Mas	U	1241.2	941.9	1241.2	662.4	497.9	662.4	662.4	497.9	662.4
		D	1241.2	941.9	1241.2	662.4	497.9	662.4	662.4	497.9	662.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1481.5		1481.5	812.4		812.4	812.4		812.4
		D	1413.2		1413.2	748.4		748.4	748.4		748.4
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	159.8	268.9	378.0	114.5	214.3	314.0	106.9	206.7	306.4
		負	378.0	268.9	159.8	314.0	214.3	114.5	306.4	206.7	106.9
	Qd		378.0	268.9	378.0	314.0	214.3	314.0	306.4	206.7	306.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		109.33	75.17	109.33	116.26	77.10	116.26	113.45	74.37	113.45
	a	l	1.298	1.328	1.298	1.240	1.265	1.240	1.240	1.265	1.240
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.476	0.476	0.476	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428
	Qal		474.4	500.0	474.4	334.7	350.0	334.7	334.7	350.0	334.7
	Qas	正	581.3	601.5	581.3	423.1	435.3	423.1	423.1	435.3	423.1
		負	581.3	601.5	581.3	423.1	435.3	423.1	423.1	435.3	423.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.94S		0.94S	1.04S		1.04S	1.01S		1.01S
		D	0.40S		0.40S	0.38S		0.38S	0.35S		0.35S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	229.3		229.3	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	245.3		245.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		133.8	-67.6	133.8	133.7	-67.6	133.7	133.8	-67.6	133.8
	Ms	U	541.4	0.0	541.4	507.1	0.0	507.1	466.8	0.0	466.8
		D	273.9	67.6	273.9	239.6	67.6	239.6	199.3	67.6	199.3
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		97.3	-0.0	-97.3	97.3	-0.0	-97.3	97.3	-0.0	-97.3
	Qs		209.7	112.5	209.7	200.3	103.0	200.3	189.1	91.9	189.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4
		D	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4
	j	U	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4
		D	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42
	pt	U	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08
		D	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08
	Mal		376.5	284.3	376.5	376.5	284.3	376.5	321.8	228.8	321.8
	Mas	U	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3
		D	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	746.6		746.6	746.6		746.6	644.9		644.9
		D	687.8		687.8	687.8		687.8	586.4		586.4
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	71.4	168.7	265.9	57.2	154.5	251.7	40.5	137.8	235.1
		負	265.9	168.7	71.4	251.7	154.5	57.2	235.1	137.8	40.5
	Qd		265.9	168.7	265.9	251.7	154.5	251.7	235.1	137.8	235.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		107.13	65.88	107.13	101.41	60.33	101.41	95.20	53.82	95.20
	a	l	1.168	1.194	1.168	1.168	1.194	1.168	1.164	1.194	1.164
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qal		258.5	272.0	258.5	258.5	272.0	258.5	256.2	272.0	256.2
	Qas	正	336.6	347.2	336.6	336.6	347.2	336.6	334.8	347.2	334.8
		負	336.6	347.2	336.6	336.6	347.2	336.6	334.8	347.2	334.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.96S		0.96S	0.91S		0.91S	0.99S		0.99S
		D	0.26S		0.26S	0.21S		0.21S	0.17S		0.17S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			FG (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ15F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ16F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		133.8	-67.5	133.8	152.1	-77.0	152.1	325.3	-156.1	384.6
	Ms	U	423.5	0.0	423.5	314.3	0.0	314.3	913.3	0.0	956.5
		D	155.9	67.6	155.9	10.1	77.0	10.1	262.7	164.2	187.3
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		97.3	-0.0	-97.3	110.1	-0.0	-110.1	232.1	-7.4	-246.9
	Qs		177.2	79.9	177.2	154.9	44.7	154.9	392.1	167.4	406.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0	100.0
	D		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0
	d	U	56.4	58.5	56.4	53.5	53.5	53.5	186.7	186.7	186.7
		D	56.4	58.5	56.4	53.5	53.5	53.5	186.7	186.7	186.7
	j	U	49.4	51.2	49.4	46.8	46.8	46.8	163.4	163.4	163.4
		D	49.4	51.2	49.4	46.8	46.8	46.8	163.4	163.4	163.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	8-D38	8-D38	8-D38
		2	2-D25		2-D25				8-D38	8-D38	8-D38
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	8-D38	8-D38	8-D38
		2	2-D25		2-D25				8-D38	8-D38	8-D38
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	20.28	20.28	20.28	182.40	182.40	182.40
		D	30.42	20.28	30.42	20.28	20.28	20.28	182.40	182.40	182.40
	pt	U	1.08	0.69	1.08	0.95	0.95	0.95	0.98	0.98	0.98
		D	1.08	0.69	1.08	0.95	0.95	0.95	0.98	0.98	0.98
	Mal		321.8	228.8	321.8	206.7	206.7	206.7	6014.2	6014.2	6014.2
	Mas	U	516.3	367.1	516.3	331.6	331.6	331.6	12028.5	12028.5	12028.5
		D	516.3	367.1	516.3	331.6	331.6	331.6	12028.5	12028.5	12028.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	644.9		644.9	426.2		426.2	13537.6		13537.6
		D	586.4		586.4	370.7		370.7	13150.4		13150.4
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	22.6	119.9	217.1	0.2	67.1	177.3	7.9	247.4	486.9
		負	217.1	119.9	22.6	177.3	67.1	0.2	472.1	232.6	6.9
	Qd		217.1	119.9	217.1	177.3	67.1	177.3	472.1	247.4	486.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		87.94	46.82	87.94	94.62	35.83	94.62	28.89	15.14	29.80
	a	l	1.164	1.194	1.164	1.117	1.117	1.117	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.099	1.099	1.099
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.368	1.368	1.368
	pw		0.285	0.285	0.285	0.357	0.357	0.357	0.508	0.508	0.508
	Qal		256.2	272.0	256.2	200.3	200.3	200.3	3268.3	3268.3	3268.3
	Qas	正	334.8	347.2	334.8	273.7	273.7	273.7	3032.0	3032.0	3032.0
		負	334.8	347.2	334.8	273.7	273.7	273.7	3591.5	3591.5	3591.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.92S		0.92S	1.18S		1.18S	0.15S		0.16S
		D	0.10S		0.10S	0.00S		0.00S	0.00S		0.00S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	362.5		362.5	362.5		362.5
		D	231.3		231.3	362.5		362.5	362.5		362.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		149.5	-75.6	149.3	149.4	-75.3	149.9	149.4	-75.4	149.8
	Ms	U	610.3	0.0	610.5	685.1	0.0	686.2	722.7	0.0	723.7
		D	311.4	75.7	311.8	386.4	75.6	386.3	424.0	75.6	424.1
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		109.1	0.0	-109.1	109.0	-0.1	-109.2	109.0	-0.1	-109.1
	Qs		236.3	127.2	236.2	256.9	147.9	257.0	267.3	158.3	267.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
	Mal		711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9
	Mas	U	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	81.7	190.7	299.8	112.8	221.9	331.0	128.3	237.4	346.5
		負	299.9	190.8	81.7	330.8	221.7	112.6	346.4	237.3	128.2
	Qd		299.9	190.8	299.8	330.8	221.9	331.0	346.4	237.4	346.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		86.36	53.33	86.34	95.27	62.02	95.31	99.75	66.37	99.79
	a	l	1.302	1.329	1.302	1.300	1.326	1.300	1.301	1.327	1.301
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal		477.6	500.1	477.6	477.0	499.4	477.0	477.1	499.6	477.1
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
		負	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.65S		0.65S	0.71S		0.71S	0.75S		0.75S
		D	0.18S		0.18S	0.24S		0.24S	0.28S		0.28S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	229.3		229.3	229.3		229.3	229.3		229.3
		D	245.3		245.3	245.3		245.3	245.3		245.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		149.3	-75.3	149.9	149.3	-75.4	149.9	149.3	-75.3	149.9
	Ms	U	726.7	0.0	727.9	767.1	0.0	768.9	788.7	0.0	790.3
		D	428.0	75.6	428.0	468.4	76.0	469.1	490.1	75.8	490.4
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		109.0	-0.1	-109.2	109.0	-0.1	-109.2	109.0	-0.1	-109.2
	Qs		268.4	159.4	268.5	279.6	170.7	279.7	285.5	176.6	285.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41
	Mal		711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	620.6	471.0	620.6
	Mas	U	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1481.5		1481.5
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1413.2		1413.2
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	130.0	239.1	348.2	146.9	255.9	365.0	155.8	264.9	373.9
		負	348.0	239.0	129.9	364.9	255.8	146.7	373.8	264.7	155.6
	Qd		348.0	239.1	348.2	364.9	255.9	365.0	373.8	264.9	373.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		100.23	66.84	100.27	105.08	71.55	105.12	108.11	74.04	108.16
	a	l	1.300	1.326	1.300	1.300	1.327	1.300	1.296	1.326	1.296
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal		477.0	499.4	477.0	477.1	499.5	477.1	473.8	499.4	473.8
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3
		負	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.75S		0.75S	0.79S		0.79S	0.93S		0.93S
		D	0.28S		0.28S	0.32S		0.32S	0.39S		0.39S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	229.3		229.3	229.3		229.3	229.3		229.3
		D	245.3		245.3	245.3		245.3	245.3		245.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		149.3	-75.3	150.0	149.3	-75.3	150.0	136.9	-69.2	137.3
	Ms	U	786.7	0.0	788.5	781.7	0.0	783.1	644.4	0.0	648.5
		D	488.1	75.9	488.6	483.1	76.1	483.0	370.5	71.0	373.8
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		109.0	-0.1	-109.2	109.0	-0.1	-109.2	99.7	-0.0	-99.8
	Qs		285.0	176.1	285.2	283.5	174.6	283.7	240.2	140.5	240.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	61.7	63.5	61.7
		D	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	61.7	63.5	61.7
	j	U	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	54.0	55.6	54.0
		D	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	54.0	55.6	54.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	35.49	25.35	35.49
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.15	0.80	1.15
		D	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.15	0.80	1.15
	Mal		620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6	412.8	310.3	412.8
	Mas	U	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	662.4	497.9	662.4
		D	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	662.4	497.9	662.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5	812.4		812.4
		D	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2	748.4		748.4
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	155.0	264.1	373.2	152.8	261.9	371.0	111.1	210.8	310.5
		負	373.0	263.9	154.8	370.8	261.7	152.6	310.4	210.7	111.0
	Qd		373.0	264.1	373.2	370.8	261.9	371.0	310.4	210.8	310.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		107.88	73.82	107.93	107.25	73.21	107.30	114.93	75.85	114.97
	a	l	1.296	1.326	1.296	1.296	1.326	1.296	1.239	1.263	1.239
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.428	0.428	0.428
	Qal		473.8	499.4	473.8	473.7	499.3	473.7	334.4	349.7	334.4
	Qas	正	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	423.1	435.3	423.1
		負	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	423.1	435.3	423.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.92S		0.93S	0.92S		0.92S	1.03S		1.03S
		D	0.38S		0.38S	0.38S		0.38S	0.37S		0.37S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	229.3		229.3	229.3		229.3	218.8		218.8
		D	245.3		245.3	245.3		245.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		137.0	-69.2	137.3	133.6	-67.5	134.2	133.5	-67.4	134.4
	Ms	U	625.3	0.0	629.4	528.1	0.0	528.4	493.0	0.0	493.3
		D	351.4	71.1	354.9	261.0	67.8	260.0	226.1	67.8	224.5
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		99.7	-0.0	-99.8	97.2	-0.1	-97.3	97.1	-0.1	-97.4
	Qs		234.9	135.3	235.0	206.0	108.9	206.1	196.3	99.2	196.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	61.7	63.5	61.7	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7
		D	61.7	63.5	61.7	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7
	j	U	54.0	55.6	54.0	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6
		D	54.0	55.6	54.0	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.15	0.80	1.15	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25
		D	1.15	0.80	1.15	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25
	Mal		412.8	310.3	412.8	376.5	284.3	376.5	376.5	284.3	376.5
	Mas	U	662.4	497.9	662.4	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2
		D	662.4	497.9	662.4	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	812.4		812.4	746.6		746.6	746.6		746.6
		D	748.4		748.4	687.8		687.8	687.8		687.8
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	103.2	202.9	302.6	66.0	163.3	260.5	51.5	148.8	246.0
		負	302.6	202.8	103.1	260.4	163.1	65.9	245.8	148.5	51.3
	Qd		302.6	202.9	302.6	260.4	163.3	260.5	245.8	148.8	246.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		112.01	73.01	112.04	104.89	63.77	104.96	99.02	58.10	99.11
	a	l	1.239	1.264	1.239	1.166	1.192	1.166	1.165	1.191	1.165
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.428	0.428	0.428	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qal		334.5	349.7	334.5	258.1	271.6	258.1	257.9	271.4	257.9
	Qas	正	423.1	435.3	423.1	336.6	347.2	336.6	336.6	347.2	336.6
		負	423.1	435.3	423.1	336.6	347.2	336.6	336.6	347.2	336.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.00S		1.00S	0.94S		0.94S	0.88S		0.88S
		D	0.34S		0.34S	0.24S		0.24S	0.19S		0.18S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ15F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ16F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		134.1	-67.7	133.1	134.3	-67.8	132.7	151.6	-76.7	153.1
	Ms	U	458.6	0.0	462.8	414.3	0.0	417.1	304.7	0.0	306.5
		D	190.4	70.3	196.6	145.8	70.0	151.6	1.5	77.1	0.2
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		97.4	0.1	-97.1	97.5	0.2	-97.1	110.0	-0.2	-110.3
	Qs		187.6	90.4	187.4	175.3	78.0	174.9	152.2	42.5	152.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4	53.5	53.5	53.5
		D	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4	53.5	53.5	53.5
	j	U	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4	46.8	46.8	46.8
		D	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4	46.8	46.8	46.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25			
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25			
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	20.28	20.28	20.28
		D	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	20.28	20.28	20.28
	pt	U	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08	0.95	0.95	0.95
		D	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08	0.95	0.95	0.95
	Mal		321.8	228.8	321.8	321.8	228.8	321.8	206.7	206.7	206.7
	Mas	U	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3	331.6	331.6	331.6
		D	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3	331.6	331.6	331.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	644.9		644.9	644.9		644.9	426.2		426.2
		D	586.4		586.4	586.4		586.4	370.7		370.7
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	38.0	135.2	232.5	19.3	116.6	213.8	0.2	63.6	173.7
		負	232.7	135.5	38.2	214.2	117.0	19.7	173.3	63.2	0.2
	Qd		232.7	135.5	232.5	214.2	117.0	213.8	173.3	63.6	173.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		94.25	52.91	94.16	86.75	45.68	86.60	92.53	33.94	92.73
	a	l	1.163	1.193	1.163	1.163	1.193	1.163	1.113	1.113	1.113
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.357	0.357	0.357
	Qal		256.0	271.8	256.0	255.9	271.7	255.9	199.6	199.6	199.6
	Qas	正	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8	273.7	273.7	273.7
		負	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8	273.7	273.7	273.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.98S		0.98S	0.90S		0.90S	1.16S		1.16S
		D	0.16S		0.16S	0.08S		0.08S	0.00S		0.00S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	362.5		362.5
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	362.5		362.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		399.9	-271.9	78.5	156.1	-78.3	137.3	155.3	-78.4	137.7
	Ms	U	1014.1	0.0	777.5	613.8	0.0	601.0	679.9	0.0	667.0
		D	214.3	314.3	620.5	301.6	81.3	326.3	369.2	80.8	391.5
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		279.7	40.2	-199.3	111.4	2.3	-106.7	111.3	2.2	-106.9
	Qs		460.8	221.3	380.5	238.5	129.4	233.8	256.6	147.6	252.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	186.7	186.7	186.7	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
		D	186.7	186.7	186.7	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
	j	U	163.4	163.4	163.4	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
		D	163.4	163.4	163.4	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D38	8-D38	8-D38	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	8-D38	8-D38	8-D38	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	8-D38	8-D38	8-D38	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	8-D38	8-D38	8-D38	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D13	D13	D13	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	182.40	182.40	182.40	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	182.40	182.40	182.40	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	0.98	0.98	0.98	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
		D	0.98	0.98	0.98	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
	Mal		6014.2	6014.2	6014.2	516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5
	Mas	U	12028.5	12028.5	12028.5	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
		D	12028.5	12028.5	12028.5	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	13537.6		13537.6	997.1		997.1	997.1		997.1
		D	13150.4		13150.4	927.6		927.6	927.6		927.6
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	8.0	231.5	471.0	79.2	188.3	297.4	106.8	215.8	324.9
		負	551.4	311.9	72.4	302.1	193.0	83.9	329.3	220.2	111.1
	Qd		551.4	311.9	471.0	302.1	193.0	297.4	329.3	220.2	324.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		33.75	19.09	28.83	85.92	53.64	84.59	93.67	61.22	92.42
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.294	1.314	1.294	1.297	1.317	1.297
		s.正	1.322	1.322	1.322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.508	0.508	0.508	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal		3268.3	3268.3	3268.3	440.3	456.8	440.3	441.2	457.7	441.2
	Qas	正	3496.1	3496.1	3496.1	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5
		負	2825.5	2825.5	2825.5	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.18S		0.15S	0.81S		0.79S	0.88S		0.87S
		D	0.00S		0.02S	0.21S		0.22S	0.28S		0.30S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	362.5		362.5	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	362.5		362.5	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		155.4	-78.4	137.7	155.2	-78.4	137.9	155.0	-78.4	138.1
	Ms	U	718.4	0.0	712.9	722.6	0.0	726.3	755.1	0.0	756.2
		D	407.5	84.5	437.5	412.3	88.9	450.5	445.0	87.5	480.1
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		111.3	2.2	-106.9	111.2	2.2	-106.9	111.2	2.1	-107.0
	Qs		268.3	159.2	263.8	270.7	161.6	266.4	279.2	170.2	275.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
		D	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
	j	U	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
		D	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
		D	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
	Mal		516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5
	Mas	U	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
		D	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	997.1		997.1	997.1		997.1	997.1		997.1
		D	927.6		927.6	927.6		927.6	927.6		927.6
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	124.2	233.3	342.3	127.9	237.0	346.1	140.8	249.9	359.0
		負	346.8	237.7	128.6	350.4	241.3	132.2	363.3	254.2	145.1
	Qd		346.8	237.7	342.3	350.4	241.3	346.1	363.3	254.2	359.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		98.64	66.07	97.38	99.67	67.07	98.44	103.33	70.65	102.12
	a	l	1.296	1.317	1.296	1.297	1.318	1.297	1.298	1.318	1.298
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal		441.1	457.6	441.1	441.4	457.9	441.4	441.5	458.0	441.5
	Qas	正	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5
		負	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5	529.5	541.8	529.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.92S		0.91S	0.93S		0.92S	0.97S		0.96S
		D	0.33S		0.34S	0.34S		0.35S	0.38S		0.39S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		154.9	-78.5	138.2	154.5	-78.4	138.6	154.5	-78.6	138.2
	Ms	U	781.8	0.0	794.6	784.3	0.0	808.3	774.6	0.0	798.6
		D	472.1	93.2	518.2	475.3	98.4	531.1	465.6	98.7	522.2
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		111.2	2.1	-107.0	111.1	2.0	-107.1	111.1	2.0	-107.0
	Qs		288.2	179.1	284.0	290.3	181.2	286.3	287.7	178.7	283.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
		D	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0	67.0	68.5	67.0
	j	U	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
		D	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6	58.6	60.0	58.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
		D	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01	1.01	0.74	1.01
	Mal		516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5	516.5	403.6	516.5
	Mas	U	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
		D	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8	828.8	647.6	828.8
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	997.1		997.1	997.1		997.1	997.1		997.1
		D	927.6		927.6	927.6		927.6	927.6		927.6
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	154.3	263.4	372.5	156.4	265.5	374.6	153.8	262.9	372.0
		負	374.6	265.5	156.4	374.6	265.5	156.4	374.6	265.5	156.4
	Qd		374.6	265.5	372.5	374.6	265.5	374.6	374.6	265.5	372.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		106.55	73.79	105.96	106.55	73.79	106.55	106.55	73.79	105.81
	a	l	1.299	1.319	1.299	1.300	1.320	1.300	1.300	1.320	1.300
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238
	Qal		401.0	416.6	401.0	401.4	417.0	401.4	401.4	417.0	401.4
	Qas	正	467.8	478.7	467.8	467.8	478.7	467.8	467.8	478.7	467.8
		負	467.8	478.7	467.8	467.8	478.7	467.8	467.8	478.7	467.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.00S		0.99S	1.00S		1.00S	1.00S		0.99S
		D	0.41S		0.42S	0.42S		0.42S	0.41S		0.42S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		140.9	-71.5	130.6	140.8	-71.5	130.8	140.4	-71.5	131.0
	Ms	U	576.8	0.0	584.3	560.9	0.0	570.8	543.2	0.0	549.8
		D	295.0	80.3	323.0	279.3	81.4	309.3	262.4	79.5	287.8
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		101.5	1.3	-98.9	101.5	1.3	-99.0	101.4	1.2	-99.0
	Qs		224.2	124.0	221.6	220.1	119.9	217.6	214.7	114.5	212.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7
		D	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7
	j	U	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6
		D	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14
		D	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14
	Mal		377.6	285.0	377.6	377.6	285.0	377.6	377.6	285.0	377.6
	Mas	U	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9
		D	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	746.6		746.6	746.6		746.6	746.6		746.6
		D	687.8		687.8	687.8		687.8	687.8		687.8
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	82.6	182.8	283.0	76.5	176.7	276.9	68.6	168.8	269.0
		負	285.5	185.3	85.1	279.4	179.2	79.0	271.4	171.2	70.9
	Qd		285.5	185.3	283.0	279.4	179.2	276.9	271.4	171.2	269.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		104.57	65.80	103.63	102.33	63.63	101.42	99.38	60.77	98.52
	a	l	1.161	1.186	1.161	1.161	1.187	1.161	1.162	1.188	1.162
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259
	Qal		275.7	290.3	275.7	275.8	290.4	275.8	276.1	290.7	276.1
	Qas	正	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8
		負	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.03S		1.02S	1.01S		1.00S	0.98S		0.97S
		D	0.30S		0.31S	0.28S		0.28S	0.25S		0.26S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ14F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ15F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	Ml		140.2	-71.6	131.0	125.8	-63.5	118.4	124.4	-62.7	121.3
	Ms	U	503.4	0.0	509.4	337.8	0.0	338.5	303.4	0.0	306.8
		D	223.0	79.2	247.3	86.3	67.5	101.7	54.7	65.9	64.1
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		101.4	1.1	-99.1	90.3	0.9	-88.4	89.7	0.4	-89.0
	Qs		203.6	103.4	201.4	149.9	60.5	148.1	140.0	50.7	139.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	56.7	58.5	56.7	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
		D	56.7	58.5	56.7	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
	j	U	49.6	51.2	49.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
		D	49.6	51.2	49.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	35.49	25.35	35.49	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
	pt	U	1.14	0.79	1.14	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24
		D	1.14	0.79	1.14	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24
	Mal		377.6	285.0	377.6	239.0	156.3	239.0	239.0	156.3	239.0
	Mas	U	605.9	457.3	605.9	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6
		D	605.9	457.3	605.9	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	746.6		746.6	494.7		494.7	494.7		494.7
		D	687.8		687.8	441.8		441.8	441.8		441.8
	L'(L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	52.1	152.3	252.5	0.9	88.5	177.9	14.3	75.0	164.4
		負	254.8	154.6	54.4	179.7	90.3	1.0	165.2	75.8	13.6
	Qd		254.8	154.6	252.5	179.7	90.3	177.9	165.2	75.8	164.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		93.31	54.88	92.47	100.62	48.22	99.59	92.48	40.46	92.06
	a	l	1.164	1.189	1.164	1.072	1.110	1.072	1.076	1.114	1.076
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.259	0.259	0.259	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal		276.3	291.0	276.3	184.3	199.2	184.3	184.9	199.8	184.9
	Qas	正	359.8	371.1	359.8	260.9	273.7	260.9	260.9	273.7	260.9
		負	359.8	371.1	359.8	260.9	273.7	260.9	260.9	273.7	260.9
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.92S		0.91S	1.01S		1.00S	0.92S		0.92S
		D	0.19S		0.20S	0.00S		0.01S	0.08S		0.08S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A (3)			FG (3)			G3 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ16F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(105)	(400)	(105)	(134)	(400)	(134)
応力	Ml		158.3	-80.7	138.3	165.5	-241.6	448.4	218.2	-118.0	247.6
	Ms	U	297.4	0.0	286.3	3158.6	0.0	3464.6	1944.9	0.0	1944.9
		D	0.0	85.2	9.6	2827.7	253.1	2567.8	1508.5	132.7	1449.8
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		112.6	2.5	-107.6	224.2	-35.4	-294.9	171.4	-3.7	-178.7
	Qs		152.2	42.1	147.2	1242.7	1053.9	1313.5	814.4	646.7	821.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0
	D		60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	50.4	53.5	50.4	186.7	186.7	186.7	75.5	77.6	75.5
		D	50.4	53.5	50.4	186.7	186.7	186.7	75.5	77.6	75.5
	j	U	44.1	46.8	44.1	163.4	163.4	163.4	66.0	67.9	66.0
		D	44.1	46.8	44.1	163.4	163.4	163.4	66.0	67.9	66.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	8-D38	8-D38	8-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D25		2-D25	8-D38	8-D38	8-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	8-D38	8-D38	8-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D25		2-D25	8-D38	8-D38	8-D38	2-D35		2-D35
	STP	径	D10	D10	D10	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	8-100	8-100	8-100
曲げ	at	U	20.28	10.14	20.28	182.40	182.40	182.40	76.56	57.42	76.56
		D	20.28	10.14	20.28	182.40	182.40	182.40	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.01	0.47	1.01	0.98	0.98	0.98	1.19	0.87	1.19
		D	1.01	0.47	1.01	0.98	0.98	0.98	1.19	0.87	1.19
	Mal		189.7	105.5	189.7	6014.2	6014.2	6014.2	989.3	780.0	989.3
	Mas	U	304.5	169.3	304.5	12028.5	12028.5	12028.5	1978.7	1560.0	1978.7
		D	304.5	169.3	304.5	12028.5	12028.5	12028.5	1978.7	1560.0	1978.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	401.4		401.4	13537.6		13537.6	2308.7		2308.7
		D	349.1		349.1	13150.4		13150.4	2230.5		2230.5
	L'(L)		725.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	6.6	56.9	167.0	1303.6	1563.2	1822.7	751.3	926.4	1101.4
		負	172.0	61.9	6.6	1752.0	1492.5	1232.9	1101.4	926.4	751.3
	Qd		172.0	61.9	167.0	1752.0	1563.2	1822.7	1101.4	926.4	1101.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		97.52	33.03	94.69	107.23	95.67	111.56	196.26	160.42	196.26
	a	l	1.056	1.103	1.056	2.000	2.000	2.000	1.411	1.437	1.411
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.376	1.376	1.376	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.379	1.379	1.379	1.000	1.000	1.000
	pw		0.357	0.357	0.357	0.508	0.508	0.508	1.195	1.195	1.195
	Qal		179.7	198.1	179.7	3268.3	3268.3	3268.3	1217.6	1265.7	1217.6
	Qas	正	257.7	273.7	257.7	3609.4	3609.4	3609.4	1539.4	1584.1	1539.4
		負	257.7	273.7	257.7	3615.3	3615.3	3615.3	1539.4	1584.1	1539.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.22S		1.18S	0.56S		0.58S	1.90S		1.90S
		D	0.00		0.05S	0.42S		0.39S	1.29S		1.29S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	295.0		295.0	142.5		157.5
		D	231.3		231.3	295.0		295.0	160.0		175.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(134)	(400)	(134)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		212.5	-116.4	244.1	199.9	-105.9	221.2	199.9	-106.0	221.3
	Ms	U	1945.3	0.0	1955.9	1494.2	0.0	1494.1	1508.1	0.0	1509.5
		D	1520.3	126.9	1467.7	1094.4	116.7	1051.6	1108.4	115.9	1067.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		168.3	-4.0	-176.2	155.5	-2.7	-160.8	155.5	-2.7	-160.8
	Qs		815.2	650.8	823.1	642.2	489.3	647.5	647.7	494.9	653.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	D		85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	75.5	77.6	75.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	75.5	77.6	75.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	66.0	67.9	66.0	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	66.0	67.9	66.0	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.19	0.87	1.19	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56
		D	1.19	0.87	1.19	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56
	Mal		989.3	780.0	989.3	844.6	671.5	844.6	844.6	671.5	844.6
	Mas	U	1978.7	1560.0	1978.7	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1
		D	1978.7	1560.0	1978.7	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2308.7		2308.7	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	2230.5		2230.5	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	754.1	926.4	1098.6	574.5	732.7	890.8	582.9	741.0	899.2
		負	1098.6	926.4	754.1	885.5	727.3	569.2	893.8	735.7	577.5
	Qd		1098.6	926.4	1098.6	885.5	732.7	890.8	893.8	741.0	899.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		195.76	160.42	195.76	206.14	165.04	207.38	208.08	166.93	209.32
	a	l	1.410	1.437	1.410	1.290	1.318	1.290	1.290	1.318	1.290
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
	Qal		1217.4	1265.6	1217.4	883.5	924.0	883.5	883.5	924.0	883.5
	Qas	正	1539.4	1584.1	1539.4	1172.0	1211.2	1172.0	1172.0	1211.2	1172.0
		負	1539.4	1584.1	1539.4	1172.0	1211.2	1172.0	1172.0	1211.2	1172.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.89S		1.89S	1.76S		1.77S	1.77S		1.78S
		D	1.30S		1.30S	1.14S		1.13S	1.16S		1.15S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	142.5		157.5	140.0		155.0	140.0		155.0
		D	160.0		175.0	157.5		172.5	157.5		172.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		199.6	-105.9	221.5	192.6	-101.2	210.6	192.5	-101.2	210.6
	Ms	U	1542.8	0.0	1541.6	1497.5	0.0	1501.7	1516.9	0.0	1518.9
		D	1143.6	117.5	1098.5	1112.3	108.1	1080.6	1131.8	109.3	1097.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		155.4	-2.7	-160.9	149.0	-2.2	-153.5	149.0	-2.3	-153.6
	Qs		660.3	507.6	665.8	641.2	494.4	645.7	648.1	501.3	652.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.56	1.13	1.56	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.56	1.13	1.56	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal		844.6	671.5	844.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6
	Mas	U	1689.1	1343.1	1689.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1689.1	1343.1	1689.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	601.9	760.1	918.2	589.2	740.5	891.7	599.6	750.9	902.2
		負	912.7	754.6	596.4	887.2	736.0	584.7	897.7	746.4	595.1
	Qd		912.7	760.1	918.2	887.2	740.5	891.7	897.7	750.9	902.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		212.48	171.22	213.75	238.32	192.46	239.53	241.12	195.17	242.33
	a	l	1.289	1.318	1.289	1.292	1.321	1.292	1.292	1.321	1.292
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		883.3	923.7	883.3	761.9	796.8	761.9	761.9	796.8	761.9
	Qas	正	1172.0	1211.2	1172.0	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
		負	1172.0	1211.2	1172.0	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.81S		1.82S	1.76S		1.77S	1.78S		1.79S
		D	1.19S		1.18S	1.17S		1.16S	1.19S		1.18S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	140.0		155.0	140.0		155.0	140.0		155.0
		D	157.5		172.5	157.5		172.5	157.5		172.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		192.4	-101.2	210.7	193.0	-101.3	210.0	193.4	-101.5	210.3
	Ms	U	1509.8	0.0	1511.7	1497.8	0.0	1502.4	1458.2	0.0	1458.1
		D	1124.9	109.4	1090.2	1111.8	107.5	1082.4	1071.4	110.0	1037.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		149.0	-2.3	-153.6	149.2	-2.1	-153.4	149.5	-2.1	-153.7
	Qs		645.4	498.6	649.9	641.5	494.5	645.8	625.8	478.4	630.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.6	65.5	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
		D	65.5	67.6	65.5	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
		D	57.3	59.2	57.3	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
		D	76.56	57.42	76.56	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
		D	1.80	1.31	1.80	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
	Mal		841.6	669.6	841.6	798.1	651.1	798.1	798.1	651.1	798.1
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2002.8		2002.8	1890.3		1890.3	1890.3		1890.3
		D	1934.9		1934.9	1821.9		1821.9	1821.9		1821.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	595.5	746.8	898.1	589.4	740.7	892.0	565.0	716.6	868.2
		負	893.5	742.2	591.0	887.7	736.4	585.1	864.0	712.4	560.8
	Qd		893.5	746.8	898.1	887.7	740.7	892.0	864.0	716.6	868.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		240.01	194.11	241.24	236.37	192.05	237.50	230.05	185.81	231.18
	a	l	1.292	1.321	1.292	1.302	1.325	1.302	1.302	1.325	1.302
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		761.8	796.7	761.8	756.9	784.7	756.9	757.0	784.8	757.0
	Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	1000.5	1027.5	1000.5	1000.5	1027.5	1000.5
		負	1008.6	1042.3	1008.6	1000.5	1027.5	1000.5	1000.5	1027.5	1000.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.77S		1.78S	1.71S		1.72S	1.66S		1.67S
		D	1.18S		1.17S	1.13S		1.13S	1.09S		1.08S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	140.0		155.0	135.5		150.5	135.5		150.5
		D	157.5		172.5	151.5		166.5	151.5		166.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)
応力	Ml		184.0	-95.2	196.6	184.0	-95.2	196.6	180.2	-92.9	192.0
	Ms	U	1121.5	0.0	1122.3	1006.2	0.0	1007.1	819.0	0.0	818.2
		D	753.5	101.0	729.1	638.3	101.0	613.9	458.5	99.3	434.1
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		141.0	-1.6	-144.2	141.0	-1.6	-144.2	137.9	-1.5	-140.9
	Qs		495.9	356.5	499.1	452.0	312.6	455.2	378.9	242.4	381.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.9	63.0	60.9
		D	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.9	63.0	60.9
	j	U	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.3	55.1	53.3
		D	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.3	55.1	53.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	44.94	32.10	44.94
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	44.94	32.10	44.94
	pt	U	1.67	1.15	1.67	1.67	1.15	1.67	1.48	1.02	1.48
		D	1.67	1.15	1.67	1.67	1.15	1.67	1.48	1.02	1.48
	Mal		562.8	429.8	562.8	562.8	429.8	562.8	461.2	349.8	461.2
	Mas	U	1125.7	859.6	1125.7	1125.7	859.6	1125.7	922.3	699.7	922.3
		D	1125.7	859.6	1125.7	1125.7	859.6	1125.7	922.3	699.7	922.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6	1119.9		1119.9
		D	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8	1056.8		1056.8
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	391.3	533.9	676.5	325.5	468.1	610.7	223.5	362.9	502.3
		負	673.4	530.8	388.1	607.5	464.9	322.3	499.4	359.9	220.5
	Qd		673.4	533.9	676.5	607.5	468.1	610.7	499.4	362.9	502.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		231.18	176.63	232.27	208.58	154.85	209.66	187.41	131.71	188.51
	a	l	1.230	1.262	1.230	1.230	1.261	1.230	1.235	1.264	1.235
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.016	1.016	1.016
	Qal		564.8	594.0	564.8	564.8	594.0	564.8	481.9	504.8	481.9
	Qas	正	768.4	797.4	768.4	768.4	797.4	768.4	648.4	670.5	648.4
		負	768.4	797.4	768.4	768.4	797.4	768.4	648.4	670.5	648.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.82S		1.82S	1.64S		1.65S	1.49S		1.50S
		D	1.06S		1.05S	0.88S		0.87S	0.67S		0.66S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	134.3		149.3	134.3		149.3	129.8		144.8
		D	150.3		165.3	150.3		165.3	144.3		159.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ15F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)
	短期		(138)	(400)	(138)
応力	Ml		181.9	-93.2	192.1
	Ms	U	676.7	0.0	677.9
		D	312.9	97.6	293.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		138.8	-1.3	-141.3
	Qs		325.5	188.0	328.1
	L.no		K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0
	d	U	60.9	63.0	60.9
		D	60.9	63.0	60.9
	j	U	53.3	55.1	53.3
		D	53.3	55.1	53.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94
		D	44.94	32.10	44.94
	pt	U	1.48	1.02	1.48
		D	1.48	1.02	1.48
	Mal		461.2	349.8	461.2
	Mas	U	922.3	699.7	922.3
		D	922.3	699.7	922.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1119.9		1119.9
		D	1056.8		1056.8
	L'(L)		490.0 (800.0)		
	Qd	正	141.4	281.4	421.5
		負	418.9	278.9	138.8
	Qd		418.9	281.4	421.5
	L.no		K2	K1	K1
	Qd/bj		157.22	102.15	158.18
	a	l	1.238	1.266	1.238
		s.正	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016
	Qal		482.4	505.3	482.4
	Qas	正	648.4	670.5	648.4
		負	648.4	670.5	648.4
	Qax		0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.25S		1.26S
		D	0.42S		0.41S
	Ld	U	0.0		0.0
		D	0.0		0.0
	Ld1	U	129.8		144.8
		D	144.3		159.3
	判定		OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			FG (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ16F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(140)	(400)	(140)	(105)	(400)	(105)	(130)	(400)	(130)
応力	Ml		179.9	-97.1	198.4	399.8	-174.9	344.2	259.3	-130.5	262.6
	Ms	U	512.3	0.0	525.8	3452.4	0.0	3412.2	2705.7	0.0	2686.0
		D	152.4	99.7	128.9	2652.9	182.6	2723.8	2187.0	142.0	2160.9
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		138.0	-2.3	-142.6	265.6	6.9	-251.7	195.0	-0.4	-195.8
	Qs		264.8	129.2	269.4	1303.0	1044.3	1289.1	1096.8	902.2	1097.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	D		60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	100.0	100.0	100.0
	d	U	51.4	53.2	51.4	186.7	186.7	186.7	90.8	92.5	90.8
		D	51.4	53.2	51.4	186.7	186.7	186.7	90.8	92.5	90.8
	j	U	45.0	46.5	45.0	163.4	163.4	163.4	79.4	80.9	79.4
		D	45.0	46.5	45.0	163.4	163.4	163.4	79.4	80.9	79.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	8-D38	8-D38	8-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D25		2-D25	8-D38	8-D38	8-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	8-D38	8-D38	8-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D25		2-D25	8-D38	8-D38	8-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	182.40	182.40	182.40	125.40	102.60	125.40
		D	35.49	25.35	35.49	182.40	182.40	182.40	125.40	102.60	125.40
	pt	U	1.38	0.95	1.38	0.98	0.98	0.98	1.38	1.11	1.38
		D	1.38	0.95	1.38	0.98	0.98	0.98	1.38	1.11	1.38
	Mal		337.0	256.0	337.0	6014.2	6014.2	6014.2	1967.3	1663.7	1967.3
	Mas	U	540.8	410.8	540.8	12028.5	12028.5	12028.5	3934.5	3327.5	3934.5
		D	540.8	410.8	540.8	12028.5	12028.5	12028.5	3934.5	3327.5	3934.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	676.5		676.5	13537.6		13537.6	4488.1		4488.1
		D	623.2		623.2	13150.4		13150.4	4394.0		4394.0
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	52.3	192.6	332.9	1290.5	1549.2	1807.8	1157.7	1353.1	1548.5
		負	328.2	188.0	47.7	1821.7	1563.0	1304.4	1547.7	1352.3	1156.9
	Qd		328.2	192.6	332.9	1821.7	1563.0	1807.8	1547.7	1353.1	1548.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		145.94	82.76	148.00	111.49	95.66	110.64	194.90	167.22	195.01
	a	l	1.079	1.106	1.079	2.000	2.000	2.000	1.614	1.633	1.614
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.408	1.408	1.408	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	0.508	0.508	0.508	1.143	1.143	1.143
	Qal		377.9	396.2	377.9	3268.3	3268.3	3268.3	1819.8	1866.9	1819.8
	Qas	正	547.4	566.4	547.4	3675.7	3675.7	3675.7	2117.0	2157.3	2117.0
		負	547.4	566.4	547.4	3659.4	3659.4	3659.4	2117.0	2157.3	2117.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.30S		1.32S	0.58S		0.58S	1.48S		1.48S
		D	0.21S		0.19S	0.41S		0.42S	1.10S		1.10S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	121.3		136.3	295.0		295.0	162.0		162.0
		D	133.8		148.8	295.0		295.0	181.0		181.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)
応力	Ml		256.6	-128.3	257.5	254.8	-128.6	258.6	255.1	-128.5	258.5
	Ms	U	3180.4	0.0	3146.6	3423.6	0.0	3371.1	3497.5	0.0	3444.0
		D	2667.2	145.6	2631.7	2913.9	156.7	2853.8	2987.4	157.0	2927.1
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		192.1	-0.1	-192.3	191.7	-0.5	-192.7	191.8	-0.4	-192.6
	Qs		1268.6	1076.6	1268.8	1354.9	1163.7	1355.9	1382.2	1190.8	1383.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	D		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	d	U	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8
		D	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8
	j	U	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4
		D	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40
		D	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40
	pt	U	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38
		D	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38
	Mal		1967.3	1663.7	1967.3	1967.3	1663.7	1967.3	1967.3	1663.7	1967.3
	Mas	U	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5
		D	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	4488.1		4488.1	4488.1		4488.1	4488.1		4488.1
		D	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1422.6	1614.8	1807.0	1553.0	1745.3	1937.5	1593.8	1786.0	1978.2
		負	1806.8	1614.6	1422.4	1936.5	1744.3	1552.1	1977.4	1785.1	1592.9
	Qd		1806.8	1614.8	1807.0	1936.5	1745.3	1937.5	1977.4	1786.0	1978.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		227.53	199.56	227.56	243.87	215.68	243.99	249.01	220.71	249.12
	a	l	1.616	1.634	1.616	1.614	1.632	1.614	1.614	1.632	1.614
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
	Qal		1820.9	1868.1	1820.9	1819.2	1866.4	1819.2	1819.5	1866.6	1819.5
	Qas	正	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0
		負	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.72S		1.72S	1.85S		1.85S	1.89S		1.89S
		D	1.36S		1.36S	1.48S		1.48S	1.52S		1.52S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	162.0		162.0	162.0		162.0	162.0		162.0
		D	181.0		181.0	181.0		181.0	181.0		181.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(130)	(400)	(130)	(134)	(400)	(134)	(134)	(400)	(134)
応力	Ml		260.6	-130.9	264.9	229.3	-113.7	230.4	229.3	-113.8	230.5
	Ms	U	3600.8	0.0	3542.3	2403.3	0.0	2387.8	2443.4	0.0	2425.2
		D	3079.6	162.3	3012.4	1944.7	122.1	1926.9	1984.9	123.4	1964.3
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		196.0	-0.5	-197.0	171.5	-0.1	-171.8	171.5	-0.2	-171.8
	Qs		1421.4	1226.0	1422.5	984.9	813.5	985.2	999.4	828.1	999.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	D		100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	90.8	92.5	90.8	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1
		D	90.8	92.5	90.8	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1
	j	U	79.4	80.9	79.4	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5
		D	79.4	80.9	79.4	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	9-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100
曲げ	at	U	125.40	102.60	125.40	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27
		D	125.40	102.60	125.40	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27
	pt	U	1.38	1.11	1.38	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63
		D	1.38	1.11	1.38	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63
	Mal		1967.3	1663.7	1967.3	1368.3	1161.6	1368.3	1368.3	1161.6	1368.3
	Mas	U	3934.5	3327.5	3934.5	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6
		D	3934.5	3327.5	3934.5	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	4488.1		4488.1	3170.1		3170.1	3170.1		3170.1
		D	4394.0		4394.0	3091.2		3091.2	3091.2		3091.2
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1616.2	1812.7	2009.2	1048.6	1220.2	1391.9	1070.5	1242.1	1413.7
		負	2009.2	1812.7	1616.2	1391.6	1220.0	1048.3	1413.4	1241.8	1070.2
	Qd		2009.2	1812.7	2009.2	1391.6	1220.2	1391.9	1413.4	1242.1	1413.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		253.01	224.01	253.01	246.01	211.30	246.06	249.87	215.09	249.93
	a	l	1.612	1.630	1.612	1.447	1.466	1.447	1.447	1.466	1.447
		s.正	1.001	1.015	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.001	1.015	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.143	1.143	1.143	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
	Qal		1818.1	1865.2	1818.1	1244.7	1280.2	1244.7	1244.7	1280.1	1244.7
	Qas	正	2118.0	2173.0	2118.0	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6
		負	2118.0	2173.0	2118.0	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.92S		1.92S	1.73S		1.73S	1.76S		1.76S
		D	1.54S		1.54S	1.30S		1.30S	1.33S		1.33S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	162.0		162.0	153.8		153.8	153.8		153.8
		D	181.0		181.0	171.3		171.3	171.3		171.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(134)	(400)	(134)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		229.9	-114.1	231.3	212.1	-104.6	211.9	212.0	-104.6	211.9
	Ms	U	2450.5	0.0	2431.1	1742.1	0.0	1738.1	1690.3	0.0	1685.3
		D	1990.7	124.5	1968.5	1318.0	106.5	1314.3	1266.3	107.0	1261.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		172.1	-0.2	-172.4	158.2	0.0	-158.1	158.2	0.0	-158.1
	Qs		1002.2	830.3	1002.5	737.6	579.4	737.5	717.7	559.6	717.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	D		85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	76.1	77.6	76.1	65.7	67.6	65.7	65.7	67.6	65.7
		D	76.1	77.6	76.1	65.7	67.6	65.7	65.7	67.6	65.7
	j	U	66.5	67.9	66.5	57.5	59.2	57.5	57.5	59.2	57.5
		D	66.5	67.9	66.5	57.5	59.2	57.5	57.5	59.2	57.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	9-D35	9-D35	9-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	9-D35	9-D35	9-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	105.27	86.13	105.27	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
		D	105.27	86.13	105.27	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
	pt	U	1.63	1.31	1.63	1.75	1.32	1.75	1.75	1.32	1.75
		D	1.63	1.31	1.63	1.75	1.32	1.75	1.75	1.32	1.75
	Mal		1368.3	1161.6	1368.3	953.1	781.1	953.1	953.1	781.1	953.1
	Mas	U	2736.6	2323.1	2736.6	1906.2	1562.2	1906.2	1906.2	1562.2	1906.2
		D	2736.6	2323.1	2736.6	1906.2	1562.2	1906.2	1906.2	1562.2	1906.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	3170.1		3170.1	2253.0		2253.0	2253.0		2253.0
		D	3091.2		3091.2	2184.9		2184.9	2184.9		2184.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1073.1	1245.3	1417.6	710.9	869.1	1027.2	681.2	839.3	997.5
		負	1417.2	1245.0	1072.8	1027.3	869.1	711.0	997.5	839.4	681.2
	Qd		1417.2	1245.3	1417.6	1027.3	869.1	1027.2	997.5	839.4	997.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		250.55	215.65	250.61	238.26	195.78	238.25	231.36	189.08	231.35
	a	l	1.447	1.466	1.447	1.316	1.341	1.316	1.316	1.341	1.316
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
	Qal		1244.8	1280.2	1244.8	879.3	914.8	879.3	879.3	914.8	879.3
	Qas	正	1551.6	1584.1	1551.6	1157.0	1191.2	1157.0	1157.0	1191.2	1157.0
		負	1551.6	1584.1	1551.6	1157.0	1191.2	1157.0	1157.0	1191.2	1157.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.76S		1.76S	1.80S		1.80S	1.75S		1.75S
		D	1.33S		1.33S	1.25S		1.25S	1.20S		1.20S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	153.8		153.8	151.3		151.3	151.3		151.3
		D	171.3		171.3	168.8		168.8	168.8		168.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		202.7	-100.0	202.9	202.7	-100.0	202.9	202.5	-100.0	203.1
	Ms	U	1461.3	0.0	1455.7	1318.1	0.0	1312.5	1133.6	0.0	1127.7
		D	1055.9	102.9	1050.0	912.7	102.9	906.7	728.7	103.3	721.6
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		151.3	-0.0	-151.3	151.3	-0.0	-151.3	151.2	-0.1	-151.4
	Qs		627.4	476.1	627.4	573.1	421.8	573.1	503.0	351.9	503.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0	65.5	67.8	65.5
		D	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8	57.3	59.3	57.3
		D	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46	55.58	39.70	55.58
		D	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66	1.30	0.90	1.30
		D	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66	1.30	0.90	1.30
	Mal		798.1	651.1	798.1	798.1	651.1	798.1	617.1	468.4	617.1
	Mas	U	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1	1234.2	936.7	1234.2
		D	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1	1234.2	936.7	1234.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1890.3		1890.3	1890.3		1890.3	1474.0		1474.0
		D	1821.9		1821.9	1821.9		1821.9	1406.1		1406.1
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	562.9	714.2	865.5	481.4	632.7	784.0	376.5	527.8	679.1
		負	865.4	714.1	562.8	784.0	632.7	481.4	678.9	527.6	376.3
	Qd		865.4	714.2	865.5	784.0	632.7	784.0	678.9	527.8	679.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		230.44	185.18	230.45	208.75	164.06	208.76	182.18	136.85	182.22
	a	l	1.320	1.343	1.320	1.320	1.343	1.320	1.313	1.343	1.313
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		762.5	790.5	762.5	762.5	790.5	762.5	754.4	790.3	754.4
	Qas	正	1000.5	1027.5	1000.5	1000.5	1027.5	1000.5	992.8	1027.5	992.8
		負	1000.5	1027.5	1000.5	1000.5	1027.5	1000.5	992.8	1027.5	992.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.66S		1.66S	1.51S		1.51S	1.69S		1.69S
		D	1.08S		1.08S	0.93S		0.93S	0.94S		0.94S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	146.8		146.8	146.8		146.8	146.8		146.8
		D	162.8		162.8	162.8		162.8	162.8		162.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ15F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ16F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(140)	(400)	(140)	(105)	(400)	(105)
応力	Ml		203.5	-100.6	204.2	191.2	-95.5	190.4	356.0	-190.9	356.0
	Ms	U	954.7	0.0	949.5	582.5	0.0	579.7	3438.6	0.0	3438.6
		D	547.6	103.5	541.1	200.0	96.5	198.9	2726.5	190.9	2726.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		152.1	-0.1	-152.3	140.4	0.1	-140.2	258.6	0.0	-258.6
	Qs		435.8	283.8	436.0	290.5	150.2	290.3	1303.6	1044.9	1303.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	100.0
	D		75.0	75.0	75.0	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0
	d	U	65.5	67.8	65.5	50.6	53.0	50.6	186.7	186.7	186.7
		D	65.5	67.8	65.5	50.6	53.0	50.6	186.7	186.7	186.7
	j	U	57.3	59.3	57.3	44.2	46.4	44.2	163.4	163.4	163.4
		D	57.3	59.3	57.3	44.2	46.4	44.2	163.4	163.4	163.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	8-D38	8-D38	8-D38
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	8-D38	8-D38	8-D38
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	8-D38	8-D38	8-D38
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	8-D38	8-D38	8-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52	182.40	182.40	182.40
		D	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52	182.40	182.40	182.40
	pt	U	1.30	0.90	1.30	1.52	0.97	1.52	0.98	0.98	0.98
		D	1.30	0.90	1.30	1.52	0.97	1.52	0.98	0.98	0.98
	Mal		617.1	468.4	617.1	322.5	233.7	322.5	6014.2	6014.2	6014.2
	Mas	U	1234.2	936.7	1234.2	644.9	467.4	644.9	12028.5	12028.5	12028.5
		D	1234.2	936.7	1234.2	644.9	467.4	644.9	12028.5	12028.5	12028.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1474.0		1474.0	804.4		804.4	13537.6		13537.6
		D	1406.1		1406.1	751.9		751.9	13150.4		13150.4
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	273.4	425.6	577.9	84.8	225.1	365.3	1308.8	1567.4	1826.0
		負	577.7	425.4	273.2	365.5	225.3	85.0	1826.0	1567.4	1308.8
	Qd		577.7	425.6	577.9	365.5	225.3	365.3	1826.0	1567.4	1826.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		155.01	110.36	155.06	165.25	97.20	165.16	111.76	95.93	111.76
	a	l	1.313	1.344	1.313	1.083	1.120	1.083	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400
	pw		1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016	0.508	0.508	0.508
	Qal		754.6	790.5	754.6	372.3	397.2	372.3	3268.3	3268.3	3268.3
	Qas	正	992.8	1027.5	992.8	538.3	564.0	538.3	3659.0	3659.0	3659.0
		負	992.8	1027.5	992.8	538.3	564.0	538.3	3659.0	3659.0	3659.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.44S		1.44S	1.53S		1.53S	0.58S		0.58S
		D	0.68S		0.68S	0.35S		0.36S	0.42S		0.42S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	146.8		146.8	138.5		138.5	295.0		295.0
		D	162.8		162.8	153.0		153.0	295.0		295.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)
応力	Ml		261.5	-130.0	261.5	257.1	-128.2	257.1	257.1	-128.2	257.1
	Ms	U	2706.6	0.0	2706.6	3188.7	0.0	3188.7	3415.4	0.0	3415.4
		D	2183.6	130.0	2183.6	2674.4	128.3	2674.4	2901.2	128.3	2901.2
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		195.4	0.0	-195.4	192.2	0.0	-192.2	192.2	0.0	-192.2
	Qs		1101.0	905.6	1101.0	1278.0	1085.8	1278.0	1362.0	1169.7	1362.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	D		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	d	U	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8
		D	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8
	j	U	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4
		D	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40
		D	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40
	pt	U	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38
		D	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38
	Mal		1967.3	1663.7	1967.3	1967.3	1663.7	1967.3	1967.3	1663.7	1967.3
	Mas	U	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5
		D	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	4488.1		4488.1	4488.1		4488.1	4488.1		4488.1
		D	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1163.0	1358.4	1553.8	1436.4	1628.6	1820.9	1562.4	1754.6	1946.8
		負	1553.8	1358.4	1163.0	1820.9	1628.6	1436.4	1946.8	1754.6	1562.4
	Qd		1553.8	1358.4	1553.8	1820.9	1628.6	1820.9	1946.8	1754.6	1946.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		195.67	167.87	195.67	229.30	201.26	229.30	245.17	216.83	245.17
	a	l	1.616	1.635	1.616	1.617	1.635	1.617	1.617	1.635	1.617
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
	Qal		1821.1	1868.3	1821.1	1821.5	1868.6	1821.5	1821.4	1868.5	1821.4
	Qas	正	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0
		負	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.48S		1.48S	1.74S		1.74S	1.86S		1.86S
		D	1.11S		1.11S	1.37S		1.37S	1.49S		1.49S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	162.0		162.0	162.0		162.0	162.0		162.0
		D	181.0		181.0	181.0		181.0	181.0		181.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)	(134)	(400)	(134)
応力	Ml		257.1	-128.2	257.1	263.2	-130.4	263.2	230.0	-113.6	230.0
	Ms	U	3513.6	0.0	3513.6	3619.7	0.0	3619.7	2465.1	0.0	2465.1
		D	2999.3	128.3	2999.3	3093.2	130.5	3093.2	2005.1	113.7	2005.1
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		192.2	0.0	-192.2	196.5	0.0	-196.5	171.6	0.0	-171.6
	Qs		1398.3	1206.1	1398.3	1439.6	1243.1	1439.6	1011.1	839.5	1011.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0
	D		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8	76.1	77.6	76.1
		D	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8	76.1	77.6	76.1
	j	U	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4	66.5	67.9	66.5
		D	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4	66.5	67.9	66.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D35	9-D35	9-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D35	9-D35	9-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	8-100	8-100	8-100
曲げ	at	U	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40	105.27	86.13	105.27
		D	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40	105.27	86.13	105.27
	pt	U	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38	1.63	1.31	1.63
		D	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38	1.63	1.31	1.63
	Mal		1967.3	1663.7	1967.3	1967.3	1663.7	1967.3	1368.3	1161.6	1368.3
	Mas	U	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5	2736.6	2323.1	2736.6
		D	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5	2736.6	2323.1	2736.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	4488.1		4488.1	4488.1		4488.1	3170.1		3170.1
		D	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0	3091.2		3091.2
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1616.9	1809.2	2001.4	1616.2	1812.7	2009.2	1087.6	1259.2	1430.8
		負	2001.4	1809.2	1616.9	2009.2	1812.7	1616.2	1430.8	1259.2	1087.6
	Qd		2001.4	1809.2	2001.4	2009.2	1812.7	2009.2	1430.8	1259.2	1430.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		252.03	223.57	252.03	253.01	224.01	253.01	252.95	218.05	252.95
	a	l	1.617	1.635	1.617	1.615	1.634	1.615	1.448	1.467	1.448
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.001	1.015	1.001	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.001	1.015	1.001	1.000	1.000	1.000
	pw		1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.195	1.195	1.195
	Qal		1821.4	1868.6	1821.4	1820.4	1867.6	1820.4	1245.2	1280.7	1245.2
	Qas	正	2117.0	2157.3	2117.0	2118.0	2173.0	2118.0	1551.6	1584.1	1551.6
		負	2117.0	2157.3	2117.0	2118.0	2173.0	2118.0	1551.6	1584.1	1551.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.91S		1.91S	1.92S		1.92S	1.78S		1.78S
		D	1.54S		1.54S	1.54S		1.54S	1.35S		1.35S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	162.0		162.0	162.0		162.0	153.8		153.8
		D	181.0		181.0	181.0		181.0	171.3		171.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(134)	(400)	(134)	(134)	(400)	(134)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		230.0	-113.6	230.0	230.7	-114.0	230.7	212.0	-104.5	212.0
	Ms	U	2501.4	0.0	2501.4	2506.3	0.0	2506.3	1802.9	0.0	1802.9
		D	2041.4	113.7	2041.4	2044.8	114.1	2044.8	1379.0	104.6	1379.0
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		171.6	0.0	-171.6	172.2	0.0	-172.2	158.2	0.0	-158.2
	Qs		1024.7	853.1	1024.7	1026.9	854.7	1026.9	761.4	603.2	761.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1	65.7	67.6	65.7
		D	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1	65.7	67.6	65.7
	j	U	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5	57.5	59.2	57.5
		D	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5	57.5	59.2	57.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27	86.13	66.99	86.13
		D	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27	86.13	66.99	86.13
	pt	U	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63	1.75	1.32	1.75
		D	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63	1.75	1.32	1.75
	Mal		1368.3	1161.6	1368.3	1368.3	1161.6	1368.3	953.1	781.1	953.1
	Mas	U	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6	1906.2	1562.2	1906.2
		D	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6	1906.2	1562.2	1906.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	3170.1		3170.1	3170.1		3170.1	2253.0		2253.0
		D	3091.2		3091.2	3091.2		3091.2	2184.9		2184.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1106.2	1277.8	1449.4	1105.6	1277.8	1450.0	746.7	904.8	1063.0
		負	1449.4	1277.8	1106.2	1450.0	1277.8	1105.6	1063.0	904.8	746.7
	Qd		1449.4	1277.8	1449.4	1450.0	1277.8	1450.0	1063.0	904.8	1063.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		256.24	221.27	256.24	256.35	221.27	256.35	246.54	203.82	246.54
	a	l	1.448	1.467	1.448	1.449	1.468	1.449	1.316	1.342	1.316
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185
	Qal		1245.2	1280.7	1245.2	1245.4	1280.8	1245.4	879.4	914.8	879.4
	Qas	正	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6	1157.0	1191.2	1157.0
		負	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6	1157.0	1191.2	1157.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.80S		1.80S	1.80S		1.80S	1.87S		1.87S
		D	1.37S		1.37S	1.37S		1.37S	1.31S		1.31S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	153.8		153.8	153.8		153.8	151.3		151.3
		D	171.3		171.3	171.3		171.3	168.8		168.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		212.0	-104.5	212.0	202.8	-100.0	202.8	202.8	-100.0	202.8
	Ms	U	1748.5	0.0	1748.5	1510.3	0.0	1510.3	1367.1	0.0	1367.1
		D	1324.5	104.6	1324.5	1104.6	100.0	1104.6	961.4	100.0	961.4
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		158.2	0.0	-158.2	151.3	0.0	-151.3	151.3	0.0	-151.3
	Qs		740.7	582.6	740.7	647.0	495.7	647.0	592.7	441.4	592.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.7	67.6	65.7	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
		D	65.7	67.6	65.7	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
	j	U	57.5	59.2	57.5	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
		D	57.5	59.2	57.5	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
		D	86.13	66.99	86.13	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
	pt	U	1.75	1.32	1.75	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
		D	1.75	1.32	1.75	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
	Mal		953.1	781.1	953.1	798.1	651.1	798.1	798.1	651.1	798.1
	Mas	U	1906.2	1562.2	1906.2	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
		D	1906.2	1562.2	1906.2	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2253.0		2253.0	1890.3		1890.3	1890.3		1890.3
		D	2184.9		2184.9	1821.9		1821.9	1821.9		1821.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	715.7	873.8	1032.0	592.3	743.6	894.8	510.8	662.1	813.4
		負	1032.0	873.8	715.7	894.8	743.6	592.3	813.4	662.1	510.8
	Qd		1032.0	873.8	1032.0	894.8	743.6	894.8	813.4	662.1	813.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		239.35	196.85	239.35	238.27	192.80	238.27	216.59	171.68	216.59
	a	l	1.316	1.342	1.316	1.320	1.344	1.320	1.320	1.344	1.320
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		879.4	914.8	879.4	762.5	790.5	762.5	762.5	790.5	762.5
	Qas	正	1157.0	1191.2	1157.0	1000.5	1027.5	1000.5	1000.5	1027.5	1000.5
		負	1157.0	1191.2	1157.0	1000.5	1027.5	1000.5	1000.5	1027.5	1000.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.81S		1.81S	1.72S		1.72S	1.56S		1.56S
		D	1.26S		1.26S	1.14S		1.14S	0.98S		0.98S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	151.3		151.3	146.8		146.8	146.8		146.8
		D	168.8		168.8	162.8		162.8	162.8		162.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ15F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ16F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(140)	(400)	(140)
応力	Ml		202.8	-100.0	202.8	204.0	-100.5	204.0	190.8	-95.6	190.8
	Ms	U	1180.8	0.0	1180.8	1003.5	0.0	1003.5	615.6	0.0	615.6
		D	775.2	100.0	775.2	595.6	100.6	595.6	234.1	95.6	234.1
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		151.3	0.0	-151.3	152.2	0.0	-152.2	140.3	0.0	-140.3
	Qs		522.1	370.8	522.1	455.4	303.1	455.4	303.7	163.4	303.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	50.6	53.0	50.6
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	50.6	53.0	50.6
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	44.2	46.4	44.2
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	44.2	46.4	44.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52
	pt	U	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30	1.52	0.97	1.52
		D	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30	1.52	0.97	1.52
	Mal		617.1	468.4	617.1	617.1	468.4	617.1	322.5	233.7	322.5
	Mas	U	1234.2	936.7	1234.2	1234.2	936.7	1234.2	644.9	467.4	644.9
		D	1234.2	936.7	1234.2	1234.2	936.7	1234.2	644.9	467.4	644.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	804.4		804.4
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	751.9		751.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	404.9	556.2	707.5	302.5	454.7	607.0	104.9	245.1	385.4
		負	707.5	556.2	404.9	607.0	454.7	302.5	385.4	245.1	104.9
	Qd		707.5	556.2	707.5	607.0	454.7	607.0	385.4	245.1	385.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		189.85	144.22	189.85	162.87	117.90	162.87	174.23	105.76	174.23
	a	l	1.313	1.344	1.313	1.314	1.344	1.314	1.084	1.121	1.084
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016
	Qal		754.6	790.5	754.6	754.8	790.7	754.8	372.6	397.5	372.6
	Qas	正	992.8	1027.5	992.8	992.8	1027.5	992.8	538.3	564.0	538.3
		負	992.8	1027.5	992.8	992.8	1027.5	992.8	538.3	564.0	538.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.76S		1.76S	1.51S		1.51S	1.61S		1.61S
		D	1.01S		1.01S	0.75S		0.75S	0.44S		0.44S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	146.8		146.8	146.8		146.8	138.5		138.5
		D	162.8		162.8	162.8		162.8	153.0		153.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(105)	(400)	(105)	(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)
応力	Ml		344.2	-174.9	399.8	262.6	-130.5	259.3	257.5	-128.3	256.6
	Ms	U	3412.2	0.0	3452.4	2686.0	0.0	2705.7	3146.6	0.0	3180.4
		D	2723.8	182.6	2652.9	2160.9	142.0	2187.0	2631.7	145.6	2667.2
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		251.7	-6.9	-265.6	195.8	0.4	-195.0	192.3	0.1	-192.1
	Qs		1289.1	1044.3	1303.0	1097.6	902.2	1096.8	1268.8	1076.6	1268.6
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	D		200.0	200.0	200.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	d	U	186.7	186.7	186.7	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8
		D	186.7	186.7	186.7	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8
	j	U	163.4	163.4	163.4	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4
		D	163.4	163.4	163.4	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D38	8-D38	8-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	8-D38	8-D38	8-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	8-D38	8-D38	8-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	8-D38	8-D38	8-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	182.40	182.40	182.40	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40
		D	182.40	182.40	182.40	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40
	pt	U	0.98	0.98	0.98	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38
		D	0.98	0.98	0.98	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38
	Mal		6014.2	6014.2	6014.2	1967.3	1663.7	1967.3	1967.3	1663.7	1967.3
	Mas	U	12028.5	12028.5	12028.5	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5
		D	12028.5	12028.5	12028.5	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	13537.6		13537.6	4488.1		4488.1	4488.1		4488.1
		D	13150.4		13150.4	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1304.4	1563.0	1821.7	1156.9	1352.3	1547.7	1422.4	1614.6	1806.8
		負	1807.8	1549.2	1290.5	1548.5	1353.1	1157.7	1807.0	1614.8	1422.6
	Qd		1807.8	1563.0	1821.7	1548.5	1353.1	1547.7	1807.0	1614.8	1806.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		110.64	95.66	111.49	195.01	167.22	194.90	227.56	199.56	227.53
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.614	1.633	1.614	1.616	1.634	1.616
		s.正	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.408	1.408	1.408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.508	0.508	0.508	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
	Qal		3268.3	3268.3	3268.3	1819.8	1866.9	1819.8	1820.9	1868.1	1820.9
	Qas	正	3659.4	3659.4	3659.4	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0
		負	3675.7	3675.7	3675.7	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.58S		0.58S	1.48S		1.48S	1.72S		1.72S
		D	0.42S		0.41S	1.10S		1.10S	1.36S		1.36S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	295.0		295.0	162.0		162.0	162.0		162.0
		D	295.0		295.0	181.0		181.0	181.0		181.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)
応力	Ml		258.6	-128.6	254.8	258.5	-128.5	255.1	264.9	-130.9	260.6
	Ms	U	3371.1	0.0	3423.6	3444.0	0.0	3497.5	3542.3	0.0	3600.8
		D	2853.8	156.7	2913.9	2927.1	157.0	2987.4	3012.4	162.3	3079.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		192.7	0.5	-191.7	192.6	0.4	-191.8	197.0	0.5	-196.0
	Qs		1355.9	1163.7	1354.9	1383.0	1190.8	1382.2	1422.5	1226.0	1421.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	D		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	d	U	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8
		D	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8
	j	U	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4
		D	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40
		D	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40
	pt	U	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38
		D	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38
	Mal		1967.3	1663.7	1967.3	1967.3	1663.7	1967.3	1967.3	1663.7	1967.3
	Mas	U	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5
		D	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	4488.1		4488.1	4488.1		4488.1	4488.1		4488.1
		D	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1552.1	1744.3	1936.5	1592.9	1785.1	1977.4	1616.2	1812.7	2009.2
		負	1937.5	1745.3	1553.0	1978.2	1786.0	1593.8	2009.2	1812.7	1616.2
	Qd		1937.5	1745.3	1936.5	1978.2	1786.0	1977.4	2009.2	1812.7	2009.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		243.99	215.68	243.87	249.12	220.71	249.01	253.01	224.01	253.01
	a	l	1.614	1.632	1.614	1.614	1.632	1.614	1.612	1.630	1.612
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.001	1.015	1.001
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.001	1.015	1.001
	pw		1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
	Qal		1819.2	1866.4	1819.2	1819.5	1866.6	1819.5	1818.1	1865.2	1818.1
	Qas	正	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0	2118.0	2173.0	2118.0
		負	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0	2118.0	2173.0	2118.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.85S		1.85S	1.89S		1.89S	1.92S		1.92S
		D	1.48S		1.48S	1.52S		1.52S	1.54S		1.54S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	162.0		162.0	162.0		162.0	162.0		162.0
		D	181.0		181.0	181.0		181.0	181.0		181.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(134)	(400)	(134)	(134)	(400)	(134)	(134)	(400)	(134)
応力	Ml		230.4	-113.7	229.3	230.5	-113.8	229.3	231.3	-114.1	229.9
	Ms	U	2387.8	0.0	2403.3	2425.2	0.0	2443.4	2431.1	0.0	2450.5
		D	1926.9	122.1	1944.7	1964.3	123.4	1984.9	1968.5	124.5	1990.7
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		171.8	0.1	-171.5	171.8	0.2	-171.5	172.4	0.2	-172.1
	Qs		985.2	813.5	984.9	999.7	828.1	999.4	1002.5	830.3	1002.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1
		D	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1
	j	U	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5
		D	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100
曲げ	at	U	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27
		D	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27
	pt	U	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63
		D	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63
	Mal		1368.3	1161.6	1368.3	1368.3	1161.6	1368.3	1368.3	1161.6	1368.3
	Mas	U	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6
		D	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	3170.1		3170.1	3170.1		3170.1	3170.1		3170.1
		D	3091.2		3091.2	3091.2		3091.2	3091.2		3091.2
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1048.3	1220.0	1391.6	1070.2	1241.8	1413.4	1072.8	1245.0	1417.2
		負	1391.9	1220.2	1048.6	1413.7	1242.1	1070.5	1417.6	1245.3	1073.1
	Qd		1391.9	1220.2	1391.6	1413.7	1242.1	1413.4	1417.6	1245.3	1417.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		246.06	211.30	246.01	249.93	215.09	249.87	250.61	215.65	250.55
	a	l	1.447	1.466	1.447	1.447	1.466	1.447	1.447	1.466	1.447
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
	Qal		1244.7	1280.2	1244.7	1244.7	1280.1	1244.7	1244.8	1280.2	1244.8
	Qas	正	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6
		負	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.73S		1.73S	1.76S		1.76S	1.76S		1.76S
		D	1.30S		1.30S	1.33S		1.33S	1.33S		1.33S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	153.8		153.8	153.8		153.8	153.8		153.8
		D	171.3		171.3	171.3		171.3	171.3		171.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		211.9	-104.6	212.1	211.9	-104.6	212.0	202.9	-100.0	202.7
	Ms	U	1738.1	0.0	1742.1	1685.3	0.0	1690.3	1455.7	0.0	1461.3
		D	1314.3	106.5	1318.0	1261.5	107.0	1266.3	1050.0	102.9	1055.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		158.1	-0.0	-158.2	158.1	-0.0	-158.2	151.3	0.0	-151.3
	Qs		737.5	579.4	737.6	717.7	559.6	717.7	627.4	476.1	627.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.7	67.6	65.7	65.7	67.6	65.7	66.0	67.8	66.0
		D	65.7	67.6	65.7	65.7	67.6	65.7	66.0	67.8	66.0
	j	U	57.5	59.2	57.5	57.5	59.2	57.5	57.8	59.3	57.8
		D	57.5	59.2	57.5	57.5	59.2	57.5	57.8	59.3	57.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	71.46	55.58	71.46
		D	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	71.46	55.58	71.46
	pt	U	1.75	1.32	1.75	1.75	1.32	1.75	1.66	1.26	1.66
		D	1.75	1.32	1.75	1.75	1.32	1.75	1.66	1.26	1.66
	Mal		953.1	781.1	953.1	953.1	781.1	953.1	798.1	651.1	798.1
	Mas	U	1906.2	1562.2	1906.2	1906.2	1562.2	1906.2	1596.1	1302.2	1596.1
		D	1906.2	1562.2	1906.2	1906.2	1562.2	1906.2	1596.1	1302.2	1596.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2253.0		2253.0	2253.0		2253.0	1890.3		1890.3
		D	2184.9		2184.9	2184.9		2184.9	1821.9		1821.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	711.0	869.1	1027.3	681.2	839.4	997.5	562.8	714.1	865.4
		負	1027.2	869.1	710.9	997.5	839.3	681.2	865.5	714.2	562.9
	Qd		1027.2	869.1	1027.3	997.5	839.4	997.5	865.5	714.2	865.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		238.25	195.78	238.26	231.35	189.08	231.36	230.45	185.18	230.44
	a	l	1.316	1.341	1.316	1.316	1.341	1.316	1.320	1.343	1.320
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172
	Qal		879.3	914.8	879.3	879.3	914.8	879.3	762.5	790.5	762.5
	Qas	正	1157.0	1191.2	1157.0	1157.0	1191.2	1157.0	1000.5	1027.5	1000.5
		負	1157.0	1191.2	1157.0	1157.0	1191.2	1157.0	1000.5	1027.5	1000.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.80S		1.80S	1.75S		1.75S	1.66S		1.66S
		D	1.25S		1.25S	1.20S		1.20S	1.08S		1.08S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	151.3		151.3	151.3		151.3	146.8		146.8
		D	168.8		168.8	168.8		168.8	162.8		162.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ15F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		202.9	-100.0	202.7	203.1	-100.0	202.5	204.2	-100.6	203.5
	Ms	U	1312.5	0.0	1318.1	1127.7	0.0	1133.6	949.5	0.0	954.7
		D	906.7	102.9	912.7	721.6	103.3	728.7	541.1	103.5	547.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		151.3	0.0	-151.3	151.4	0.1	-151.2	152.3	0.1	-152.1
	Qs		573.1	421.8	573.1	503.2	351.9	503.0	436.0	283.8	435.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.0	67.8	66.0	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	66.0	67.8	66.0	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.8	59.3	57.8	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.8	59.3	57.8	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D32	7-D32	7-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	7-D32	7-D32	7-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	71.46	55.58	71.46	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	71.46	55.58	71.46	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.66	1.26	1.66	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30
		D	1.66	1.26	1.66	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30
	Mal		798.1	651.1	798.1	617.1	468.4	617.1	617.1	468.4	617.1
	Mas	U	1596.1	1302.2	1596.1	1234.2	936.7	1234.2	1234.2	936.7	1234.2
		D	1596.1	1302.2	1596.1	1234.2	936.7	1234.2	1234.2	936.7	1234.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1890.3		1890.3	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1821.9		1821.9	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	481.4	632.7	784.0	376.3	527.6	678.9	273.2	425.4	577.7
		負	784.0	632.7	481.4	679.1	527.8	376.5	577.9	425.6	273.4
	Qd		784.0	632.7	784.0	679.1	527.8	678.9	577.9	425.6	577.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		208.76	164.06	208.75	182.22	136.85	182.18	155.06	110.36	155.01
	a	l	1.320	1.343	1.320	1.313	1.343	1.313	1.313	1.344	1.313
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		762.5	790.5	762.5	754.4	790.3	754.4	754.6	790.5	754.6
	Qas	正	1000.5	1027.5	1000.5	992.8	1027.5	992.8	992.8	1027.5	992.8
		負	1000.5	1027.5	1000.5	992.8	1027.5	992.8	992.8	1027.5	992.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.51S		1.51S	1.69S		1.69S	1.44S		1.44S
		D	0.93S		0.93S	0.94S		0.94S	0.68S		0.68S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	146.8		146.8	146.8		146.8	146.8		146.8
		D	162.8		162.8	162.8		162.8	162.8		162.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			FG (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ16F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(140)	(400)	(140)	(105)	(400)	(105)	(134)	(400)	(134)
応力	Ml		190.4	-95.5	191.2	448.4	-241.6	165.5	247.6	-118.0	218.2
	Ms	U	579.7	0.0	582.5	3464.6	0.0	3158.6	1944.9	0.0	1944.9
		D	198.9	96.5	200.0	2567.8	253.1	2827.7	1449.8	132.7	1508.5
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		140.2	-0.1	-140.4	294.9	35.4	-224.2	178.7	3.7	-171.4
	Qs		290.3	150.2	290.5	1313.5	1053.9	1242.7	821.8	646.7	814.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0
	D		60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	50.6	53.0	50.6	186.7	186.7	186.7	75.5	77.6	75.5
		D	50.6	53.0	50.6	186.7	186.7	186.7	75.5	77.6	75.5
	j	U	44.2	46.4	44.2	163.4	163.4	163.4	66.0	67.9	66.0
		D	44.2	46.4	44.2	163.4	163.4	163.4	66.0	67.9	66.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	8-D38	8-D38	8-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D29		2-D29	8-D38	8-D38	8-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	8-D38	8-D38	8-D38	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D29		2-D29	8-D38	8-D38	8-D38	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	8-100	8-100	8-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	182.40	182.40	182.40	76.56	57.42	76.56
		D	38.52	25.68	38.52	182.40	182.40	182.40	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.52	0.97	1.52	0.98	0.98	0.98	1.19	0.87	1.19
		D	1.52	0.97	1.52	0.98	0.98	0.98	1.19	0.87	1.19
	Mal		322.5	233.7	322.5	6014.2	6014.2	6014.2	989.3	780.0	989.3
	Mas	U	644.9	467.4	644.9	12028.5	12028.5	12028.5	1978.7	1560.0	1978.7
		D	644.9	467.4	644.9	12028.5	12028.5	12028.5	1978.7	1560.0	1978.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	804.4		804.4	13537.6		13537.6	2308.7		2308.7
		D	751.9		751.9	13150.4		13150.4	2230.5		2230.5
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	85.0	225.3	365.5	1232.9	1492.5	1752.0	751.3	926.4	1101.4
		負	365.3	225.1	84.8	1822.7	1563.2	1303.6	1101.4	926.4	751.3
	Qd		365.3	225.3	365.5	1822.7	1563.2	1752.0	1101.4	926.4	1101.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		165.16	97.20	165.25	111.56	95.67	107.23	196.26	160.42	196.26
	a	l	1.083	1.120	1.083	2.000	2.000	2.000	1.411	1.437	1.411
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.379	1.379	1.379	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.376	1.376	1.376	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	0.508	0.508	0.508	1.195	1.195	1.195
	Qal		372.3	397.2	372.3	3268.3	3268.3	3268.3	1217.6	1265.7	1217.6
	Qas	正	538.3	564.0	538.3	3615.3	3615.3	3615.3	1539.4	1584.1	1539.4
		負	538.3	564.0	538.3	3609.4	3609.4	3609.4	1539.4	1584.1	1539.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.53S		1.53S	0.58S		0.56S	1.90S		1.90S
		D	0.36S		0.35S	0.39S		0.42S	1.29S		1.29S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	138.5		138.5	295.0		295.0	157.5		142.5
		D	153.0		153.0	295.0		295.0	175.0		160.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(134)	(400)	(134)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		244.1	-116.4	212.5	221.2	-105.9	199.9	221.3	-106.0	199.9
	Ms	U	1955.9	0.0	1945.3	1494.1	0.0	1494.2	1509.5	0.0	1508.1
		D	1467.7	126.9	1520.3	1051.6	116.7	1094.4	1067.0	115.9	1108.4
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		176.2	4.0	-168.3	160.8	2.7	-155.5	160.8	2.7	-155.5
	Qs		823.1	650.8	815.2	647.5	489.3	642.2	653.1	494.9	647.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	D		85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	75.5	77.6	75.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	75.5	77.6	75.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	66.0	67.9	66.0	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	66.0	67.9	66.0	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.19	0.87	1.19	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56
		D	1.19	0.87	1.19	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56
	Mal		989.3	780.0	989.3	844.6	671.5	844.6	844.6	671.5	844.6
	Mas	U	1978.7	1560.0	1978.7	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1
		D	1978.7	1560.0	1978.7	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2308.7		2308.7	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	2230.5		2230.5	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	754.1	926.4	1098.6	569.2	727.3	885.5	577.5	735.7	893.8
		負	1098.6	926.4	754.1	890.8	732.7	574.5	899.2	741.0	582.9
	Qd		1098.6	926.4	1098.6	890.8	732.7	885.5	899.2	741.0	893.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		195.76	160.42	195.76	207.38	165.04	206.14	209.32	166.93	208.08
	a	l	1.410	1.437	1.410	1.290	1.318	1.290	1.290	1.318	1.290
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
	Qal		1217.4	1265.6	1217.4	883.5	924.0	883.5	883.5	924.0	883.5
	Qas	正	1539.4	1584.1	1539.4	1172.0	1211.2	1172.0	1172.0	1211.2	1172.0
		負	1539.4	1584.1	1539.4	1172.0	1211.2	1172.0	1172.0	1211.2	1172.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.89S		1.89S	1.77S		1.76S	1.78S		1.77S
		D	1.30S		1.30S	1.13S		1.14S	1.15S		1.16S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	157.5		142.5	155.0		140.0	155.0		140.0
		D	175.0		160.0	172.5		157.5	172.5		157.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		221.5	-105.9	199.6	210.6	-101.2	192.6	210.6	-101.2	192.5
	Ms	U	1541.6	0.0	1542.8	1501.7	0.0	1497.5	1518.9	0.0	1516.9
		D	1098.5	117.5	1143.6	1080.6	108.1	1112.3	1097.7	109.3	1131.8
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		160.9	2.7	-155.4	153.5	2.2	-149.0	153.6	2.3	-149.0
	Qs		665.8	507.6	660.3	645.7	494.4	641.2	652.6	501.3	648.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.56	1.13	1.56	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.56	1.13	1.56	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal		844.6	671.5	844.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6
	Mas	U	1689.1	1343.1	1689.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1689.1	1343.1	1689.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	596.4	754.6	912.7	584.7	736.0	887.2	595.1	746.4	897.7
		負	918.2	760.1	601.9	891.7	740.5	589.2	902.2	750.9	599.6
	Qd		918.2	760.1	912.7	891.7	740.5	887.2	902.2	750.9	897.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		213.75	171.22	212.48	239.53	192.46	238.32	242.33	195.17	241.12
	a	l	1.289	1.318	1.289	1.292	1.321	1.292	1.292	1.321	1.292
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		883.3	923.7	883.3	761.9	796.8	761.9	761.9	796.8	761.9
	Qas	正	1172.0	1211.2	1172.0	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
		負	1172.0	1211.2	1172.0	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.82S		1.81S	1.77S		1.76S	1.79S		1.78S
		D	1.18S		1.19S	1.16S		1.17S	1.18S		1.19S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	155.0		140.0	155.0		140.0	155.0		140.0
		D	172.5		157.5	172.5		157.5	172.5		157.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	Ml		210.7	-101.2	192.4	210.0	-101.3	193.0	210.3	-101.5	193.4
	Ms	U	1511.7	0.0	1509.8	1502.4	0.0	1497.8	1458.1	0.0	1458.2
		D	1090.2	109.4	1124.9	1082.4	107.5	1111.8	1037.5	110.0	1071.4
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		153.6	2.3	-149.0	153.4	2.1	-149.2	153.7	2.1	-149.5
	Qs		649.9	498.6	645.4	645.8	494.5	641.5	630.0	478.4	625.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.6	65.5	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
		D	65.5	67.6	65.5	66.0	67.8	66.0	66.0	67.8	66.0
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
		D	57.3	59.2	57.3	57.8	59.3	57.8	57.8	59.3	57.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32	7-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
		D	76.56	57.42	76.56	71.46	55.58	71.46	71.46	55.58	71.46
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
		D	1.80	1.31	1.80	1.66	1.26	1.66	1.66	1.26	1.66
	Mal		841.6	669.6	841.6	798.1	651.1	798.1	798.1	651.1	798.1
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1596.1	1302.2	1596.1	1596.1	1302.2	1596.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	2002.8		2002.8	1890.3		1890.3	1890.3		1890.3
		D	1934.9		1934.9	1821.9		1821.9	1821.9		1821.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	591.0	742.2	893.5	585.1	736.4	887.7	560.8	712.4	864.0
		負	898.1	746.8	595.5	892.0	740.7	589.4	868.2	716.6	565.0
	Qd		898.1	746.8	893.5	892.0	740.7	887.7	868.2	716.6	864.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		241.24	194.11	240.01	237.50	192.05	236.37	231.18	185.81	230.05
	a	l	1.292	1.321	1.292	1.302	1.325	1.302	1.302	1.325	1.302
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		761.8	796.7	761.8	756.9	784.7	756.9	757.0	784.8	757.0
	Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	1000.5	1027.5	1000.5	1000.5	1027.5	1000.5
		負	1008.6	1042.3	1008.6	1000.5	1027.5	1000.5	1000.5	1027.5	1000.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.78S		1.77S	1.72S		1.71S	1.67S		1.66S
		D	1.17S		1.18S	1.13S		1.13S	1.08S		1.09S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	155.0		140.0	150.5		135.5	150.5		135.5
		D	172.5		157.5	166.5		151.5	166.5		151.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ14F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)
応力	Ml		196.6	-95.2	184.0	196.6	-95.2	184.0	192.0	-92.9	180.2
	Ms	U	1122.3	0.0	1121.5	1007.1	0.0	1006.2	818.2	0.0	819.0
		D	729.1	101.0	753.5	613.9	101.0	638.3	434.1	99.3	458.5
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		144.2	1.6	-141.0	144.2	1.6	-141.0	140.9	1.5	-137.9
	Qs		499.1	356.5	495.9	455.2	312.6	452.0	381.8	242.4	378.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.9	63.0	60.9
		D	60.5	62.8	60.5	60.5	62.8	60.5	60.9	63.0	60.9
	j	U	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.3	55.1	53.3
		D	53.0	55.0	53.0	53.0	55.0	53.0	53.3	55.1	53.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	44.94	32.10	44.94
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	44.94	32.10	44.94
	pt	U	1.67	1.15	1.67	1.67	1.15	1.67	1.48	1.02	1.48
		D	1.67	1.15	1.67	1.67	1.15	1.67	1.48	1.02	1.48
	Mal		562.8	429.8	562.8	562.8	429.8	562.8	461.2	349.8	461.2
	Mas	U	1125.7	859.6	1125.7	1125.7	859.6	1125.7	922.3	699.7	922.3
		D	1125.7	859.6	1125.7	1125.7	859.6	1125.7	922.3	699.7	922.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1361.6		1361.6	1361.6		1361.6	1119.9		1119.9
		D	1298.8		1298.8	1298.8		1298.8	1056.8		1056.8
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	388.1	530.8	673.4	322.3	464.9	607.5	220.5	359.9	499.4
		負	676.5	533.9	391.3	610.7	468.1	325.5	502.3	362.9	223.5
	Qd		676.5	533.9	673.4	610.7	468.1	607.5	502.3	362.9	499.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		232.27	176.63	231.18	209.66	154.85	208.58	188.51	131.71	187.41
	a	l	1.230	1.262	1.230	1.230	1.261	1.230	1.235	1.264	1.235
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.016	1.016	1.016
	Qal		564.8	594.0	564.8	564.8	594.0	564.8	481.9	504.8	481.9
	Qas	正	768.4	797.4	768.4	768.4	797.4	768.4	648.4	670.5	648.4
		負	768.4	797.4	768.4	768.4	797.4	768.4	648.4	670.5	648.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.82S		1.82S	1.65S		1.64S	1.50S		1.49S
		D	1.05S		1.06S	0.87S		0.88S	0.66S		0.67S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	149.3		134.3	149.3		134.3	144.8		129.8
		D	165.3		150.3	165.3		150.3	159.3		144.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ15F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ16F層[X5-X6]			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(138)	(400)	(138)	(140)	(400)	(140)	(0)	(400)	(0)
応力	Ml		192.1	-93.2	181.9	198.4	-97.1	179.9	0.0	-39.0	56.1
	Ms	U	677.9	0.0	676.7	525.8	0.0	512.3	0.0	0.0	56.1
		D	293.7	97.6	312.9	128.9	99.7	152.4	0.0	39.0	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		141.3	1.3	-138.8	142.6	2.3	-138.0	24.6	-7.0	-38.6
	Qs		328.1	188.0	325.5	269.4	129.2	264.8	24.6	7.0	38.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	30.0	30.0	30.0
	D		70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	60.9	63.0	60.9	51.4	53.2	51.4	41.8	41.8	41.8
		D	60.9	63.0	60.9	51.4	53.2	51.4	41.8	41.8	41.8
	j	U	53.3	55.1	53.3	45.0	46.5	45.0	36.6	36.6	36.6
		D	53.3	55.1	53.3	45.0	46.5	45.0	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D25	5-D25	5-D25	3-D32	3-D32	3-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25			
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D25	5-D25	5-D25	3-D32	3-D32	3-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94	35.49	25.35	35.49	23.82	23.82	23.82
		D	44.94	32.10	44.94	35.49	25.35	35.49	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.48	1.02	1.48	1.38	0.95	1.38	1.90	1.90	1.90
		D	1.48	1.02	1.48	1.38	0.95	1.38	1.90	1.90	1.90
	Mal		461.2	349.8	461.2	337.0	256.0	337.0	162.8	162.8	162.8
	Mas	U	922.3	699.7	922.3	540.8	410.8	540.8	325.7	325.7	325.7
		D	922.3	699.7	922.3	540.8	410.8	540.8	325.7	325.7	325.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1119.9		1119.9	676.5		676.5	427.9		427.9
		D	1056.8		1056.8	623.2		623.2	384.5		384.5
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			800.0 (800.0)		
	Qd	正	138.8	278.9	418.9	47.7	188.0	328.2	24.6	7.0	38.6
		負	421.5	281.4	141.4	332.9	192.6	52.3	24.6	7.0	38.6
	Qd		421.5	281.4	418.9	332.9	192.6	328.2	24.6	7.0	38.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		158.18	102.15	157.22	148.00	82.76	145.94	22.44	6.39	35.21
	a	l	1.238	1.266	1.238	1.079	1.106	1.079	1.000	1.000	1.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.847	0.847	0.847
	Qal		482.4	505.3	482.4	377.9	396.2	377.9	162.5	162.5	162.5
	Qas	正	648.4	670.5	648.4	547.4	566.4	547.4	244.6	244.6	244.6
		負	648.4	670.5	648.4	547.4	566.4	547.4	244.6	244.6	244.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.26S		1.25S	1.32S		1.30S	0.22L		0.35L
		D	0.41S		0.42S	0.19S		0.21S	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	144.8		129.8	136.3		121.3	400.0		400.0
		D	159.3		144.3	148.8		133.8	400.0		400.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
応力	Ml		56.1	-17.9	42.2	42.2	-24.8	42.2	42.2	-17.9	56.1
	Ms	U	56.1	0.0	42.2	42.2	0.0	42.2	42.2	0.0	56.1
		D	0.0	17.9	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	17.9	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		33.4	1.7	-29.9	31.6	0.0	-31.6	29.9	-1.7	-33.4
	Qs		33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal		162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L'(L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			800.0 (800.0)		
	Qd	正	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4
		負	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4
	Qd		33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		30.40	1.58	27.25	28.82	0.00	28.82	27.25	1.58	30.40
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	244.6	244.6	244.6
		負	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	244.6	244.6	244.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.30L		0.27L	0.29L		0.29L	0.27L		0.30L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			X1ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X1ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(75)	(50)	(60)	(90)	(0)
応力	Ml		56.1	-39.0	0.0	0.0	-0.5	2.6	3.8	-0.8	0.0
	Ms	U	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.8	0.0	0.0
		D	0.0	39.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.8	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		38.6	7.0	-24.6	2.4	-1.7	-5.9	7.5	2.1	-3.3
	Qs		38.6	7.0	24.6	2.4	1.7	5.9	7.5	2.1	3.3
	L.no		K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal		162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L'(L)		800.0 (800.0)			100.0 (150.0)			120.0 (180.0)		
	Qd	正	38.6	7.0	24.6	2.4	1.7	5.9	7.5	2.1	3.3
		負	38.6	7.0	24.6	2.4	1.7	5.9	7.5	2.1	3.3
	Qd		38.6	7.0	24.6	2.4	1.7	5.9	7.5	2.1	3.3
	L.no		K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		35.21	6.39	22.44	2.23	1.58	5.40	6.86	1.95	2.97
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.948	1.948	1.948	1.800	1.800	1.800
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.948	1.948	1.948	1.800	1.800	1.800
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.948	1.948	1.948	1.800	1.800	1.800
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		162.5	162.5	162.5	250.9	250.9	250.9	237.2	237.2	237.2
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	377.3	377.3	377.3	356.6	356.6	356.6
		負	244.6	244.6	244.6	377.3	377.3	377.3	356.6	356.6	356.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.35L		0.22L	0.02L		0.05L	0.07L		0.03L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	75.0		25.0	30.0		90.0
		D	400.0		400.0	75.0		25.0	30.0		90.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			X2ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X2ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			X3ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(0)	(0)	(80)	(85)	(90)	(0)	(0)	(0)	(80)
応力	Ml		-0.0	0.0	4.9	6.4	-0.6	-0.0	0.0	0.0	4.9
	Ms	U	0.0	0.0	4.9	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	L.no		K1/K1	/	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	/	K1/K1
	Ql		1.8	0.0	-8.3	10.4	3.5	-3.3	1.8	0.0	-8.3
	Qs		1.8	0.0	8.3	10.4	3.5	3.3	1.8	0.0	8.3
	L.no		K1		K1	K1	K1	K1	K1		K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	D		50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	d	U	41.8	0.0	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	0.0	41.8
		D	41.8	0.0	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	0.0	41.8
	j	U	36.6	0.0	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	0.0	36.6
		D	36.6	0.0	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	0.0	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D32		3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32		3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32		3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32		3-D32
		2									
	STP	径	D13		D13	D13	D13	D13	D13		D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100		2-100	2-100	2-100	2-100	2-100		2-100
曲げ	at	U	23.82	0.00	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	0.00	23.82
		D	23.82	0.00	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	0.00	23.82
	pt	U	1.90	0.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00	1.90
		D	1.90	0.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00	1.90
	Mal		162.8	0.0	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	0.0	162.8
	Mas	U	325.7	0.0	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	0.0	325.7
		D	325.7	0.0	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	0.0	325.7
	判定		OK/OK	/	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	/	OK/OK
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	471.2		471.2
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L'(L)		70.0 (150.0)			95.0 (180.0)			70.0 (150.0)		
	Qd	正	1.8	0.0	8.3	10.4	3.5	3.3	1.8	0.0	8.3
		負	1.8	0.0	8.3	10.4	3.5	3.3	1.8	0.0	8.3
	Qd		1.8	0.0	8.3	10.4	3.5	3.3	1.8	0.0	8.3
	L.no		K1		K1	K1	K1	K1	K1		K1
	Qd/bj		1.67	0.00	7.61	9.47	3.23	3.01	1.67	0.00	7.61
	a	l	1.666	0.000	1.666	1.620	1.620	1.620	1.666	0.000	1.666
		s.正	1.666	0.000	1.666	1.620	1.620	1.620	1.666	0.000	1.666
		s.負	1.666	0.000	1.666	1.620	1.620	1.620	1.666	0.000	1.666
	pw		0.847	0.000	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.000	0.847
	Qal		224.6	0.0	224.6	220.3	220.3	220.3	224.6	0.0	224.6
	Qas	正	337.9	0.0	337.9	331.4	331.4	331.4	337.9	0.0	337.9
		負	337.9	0.0	337.9	331.4	331.4	331.4	337.9	0.0	337.9
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK		OK	OK	OK	OK	OK		OK
付着	Ta	U	0.02L		0.08L	0.09L		0.03L	0.02L		0.08L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	0.0		0.0	5.0		90.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	5.0		90.0	0.0		0.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			X3ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			X4ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X4ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(90)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(90)	(0)
	短期		(85)	(90)	(0)	(0)	(0)	(80)	(85)	(90)	(0)
応力	Ml		6.4	-0.6	0.0	0.0	0.0	4.9	6.4	-0.6	0.0
	Ms	U	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	6.4	0.0	0.0
		D	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
	L.no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	/	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		10.4	3.5	-3.3	1.8	0.0	-8.3	10.4	3.5	-3.3
	Qs		10.4	3.5	3.3	1.8	0.0	8.3	10.4	3.5	3.3
	L.no		K1	K1	K1	K1		K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	0.0	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	0.0	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	0.0	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	0.0	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32		3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32		3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13		D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100		2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	0.00	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	0.00	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal		162.8	162.8	162.8	162.8	0.0	162.8	162.8	162.8	162.8
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	0.0	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	0.0	325.7	325.7	325.7	325.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	/	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	471.2		471.2
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L'(L)		95.0 (180.0)			70.0 (150.0)			95.0 (180.0)		
	Qd	正	10.4	3.5	3.3	1.8	0.0	8.3	10.4	3.5	3.3
		負	10.4	3.5	3.3	1.8	0.0	8.3	10.4	3.5	3.3
	Qd		10.4	3.5	3.3	1.8	0.0	8.3	10.4	3.5	3.3
	L.no		K1	K1	K1	K1		K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		9.47	3.23	3.01	1.67	0.00	7.61	9.47	3.23	3.01
	a	l	1.620	1.620	1.620	1.666	0.000	1.666	1.620	1.620	1.620
		s.正	1.620	1.620	1.620	1.666	0.000	1.666	1.620	1.620	1.620
		s.負	1.620	1.620	1.620	1.666	0.000	1.666	1.620	1.620	1.620
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.000	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		220.3	220.3	220.3	224.6	0.0	224.6	220.3	220.3	220.3
	Qas	正	331.4	331.4	331.4	337.9	0.0	337.9	331.4	331.4	331.4
		負	331.4	331.4	331.4	337.9	0.0	337.9	331.4	331.4	331.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.09L		0.03L	0.02L		0.08L	0.09L		0.03L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	5.0		90.0	0.0		0.0	5.0		90.0
		D	5.0		90.0	0.0		0.0	5.0		90.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			X5ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X5ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			X6ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)
	短期		(0)	(0)	(80)	(85)	(90)	(0)	(0)	(75)	(50)
応力	Ml		-0.0	0.0	4.9	6.4	-0.6	-0.0	0.0	-0.5	2.6
	Ms	U	0.0	0.0	4.9	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.0
	L.no		K1/K1	/	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		1.8	0.0	-8.3	10.4	3.5	-3.3	2.4	-1.7	-5.9
	Qs		1.8	0.0	8.3	10.4	3.5	3.3	2.4	1.7	5.9
	L.no		K1		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	41.8	0.0	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	0.0	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	0.0	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	0.0	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32		3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32		3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13		D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100		2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	0.00	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	0.00	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	0.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	0.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal		162.8	0.0	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8
	Mas	U	325.7	0.0	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	0.0	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
	判定		OK/OK	/	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L'(L)		70.0 (150.0)			95.0 (180.0)			100.0 (150.0)		
	Qd	正	1.8	0.0	8.3	10.4	3.5	3.3	2.4	1.7	5.9
		負	1.8	0.0	8.3	10.4	3.5	3.3	2.4	1.7	5.9
	Qd		1.8	0.0	8.3	10.4	3.5	3.3	2.4	1.7	5.9
	L.no		K1		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		1.67	0.00	7.61	9.47	3.23	3.01	2.23	1.58	5.40
	a	l	1.666	0.000	1.666	1.620	1.620	1.620	1.948	1.948	1.948
		s.正	1.666	0.000	1.666	1.620	1.620	1.620	1.948	1.948	1.948
		s.負	1.666	0.000	1.666	1.620	1.620	1.620	1.948	1.948	1.948
	pw		0.847	0.000	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		224.6	0.0	224.6	220.3	220.3	220.3	250.9	250.9	250.9
	Qas	正	337.9	0.0	337.9	331.4	331.4	331.4	377.3	377.3	377.3
		負	337.9	0.0	337.9	331.4	331.4	331.4	377.3	377.3	377.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.02L		0.08L	0.09L		0.03L	0.02L		0.05L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	0.0		0.0	5.0		90.0	75.0		25.0
		D	0.0		0.0	5.0		90.0	75.0		25.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (　3　)		
部材位置			X6ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置		左端	中央	右端
	長期		(0)	(90)	(0)
	短期		(60)	(90)	(0)
応力	Ml		3.8	-0.8	0.0
	Ms	U	3.8	0.0	0.0
		D	0.0	0.8	0.0
	L.no		K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		7.5	2.1	-3.3
	Qs		7.5	2.1	3.3
	L.no		K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0
	d	U	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32
		2			
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32
		2			
	STP	径	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90
	Mal		162.8	162.8	162.8
	Mas	U	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	427.9		427.9
		D	384.5		384.5
	L'(L)		120.0 (180.0)		
	Qd	正	7.5	2.1	3.3
		負	7.5	2.1	3.3
	Qd		7.5	2.1	3.3
	L.no		K1	K1	K1
	Qd/bj		6.86	1.95	2.97
	a	l	1.800	1.800	1.800
		s.正	1.800	1.800	1.800
		s.負	1.800	1.800	1.800
	pw		0.847	0.847	0.847
	Qal		237.2	237.2	237.2
	Qas	正	356.6	356.6	356.6
		負	356.6	356.6	356.6
	Qax		0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.07L		0.03L
		D	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0
		D	0.0		0.0
	Ld1	U	30.0		90.0
		D	30.0		90.0
	判定		OK/OK		OK/OK

（４）建築物の使用上の支障が起こらないことの確認（ＲＣ造）

l	はりの有効長さ(mm)
D	はりのせい(mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ(mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	δo ＊ 変形増大係数
δ/l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、δ/lが1/250以下である場合にOKと表示する

※ (D/l ＞ 1/10)の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
Y1	1F	X1	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.59	8	1/ 628	OK
		X2	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.38	8	1/2624	OK
		X3	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.78	8	1/1284	OK
		X4	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.38	8	1/2624	OK
		X5	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.59	8	1/ 628	OK
Y2	1F	X1	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X2	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X3	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X4	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X5	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
	2F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2502	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2677	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2691	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2677	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2502	OK
	3F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2488	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2694	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2683	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2694	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2488	OK
	4F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2491	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2690	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2685	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2690	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2491	OK
	5F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2489	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2693	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2684	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2693	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2489	OK
	6F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2490	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2692	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2685	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2692	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2490	OK
	7F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2488	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2693	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2684	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2693	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2488	OK
	8F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2490	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2693	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2684	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2693	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2490	OK
	9F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2478	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2694	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2684	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.37	8	1/2694	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.40	8	1/2478	OK
	10F	X1	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.60	8	1/1666	OK
		X2	G1	8000.0	700	1/ 11	0.49	8	1/2044	OK
		X3	G1	8000.0	700	1/ 11	0.49	8	1/2040	OK
		X4	G1	8000.0	700	1/ 11	0.49	8	1/2044	OK
		X5	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.60	8	1/1666	OK
	11F	X1	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.60	8	1/1667	OK
		X2	G1	8000.0	700	1/ 11	0.49	8	1/2043	OK
		X3	G1	8000.0	700	1/ 11	0.49	8	1/2040	OK
		X4	G1	8000.0	700	1/ 11	0.49	8	1/2043	OK

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X5	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.60	8	1/1667	OK
	12F	X1	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.60	8	1/1664	OK
		X2	G1	8000.0	650	1/ 12	0.59	8	1/1693	OK
		X3	G1	8000.0	650	1/ 12	0.59	8	1/1687	OK
		X4	G1	8000.0	650	1/ 12	0.59	8	1/1693	OK
		X5	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.60	8	1/1664	OK
	13F	X1	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.60	8	1/1659	OK
		X2	G1	8000.0	650	1/ 12	0.59	8	1/1696	OK
		X3	G1	8000.0	650	1/ 12	0.59	8	1/1687	OK
		X4	G1	8000.0	650	1/ 12	0.59	8	1/1696	OK
		X5	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.60	8	1/1659	OK
	14F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.84	8	1/1191	OK
		X2	G1	8000.0	650	1/ 12	0.60	8	1/1679	OK
		X3	G1	8000.0	650	1/ 12	0.59	8	1/1688	OK
		X4	G1	8000.0	650	1/ 12	0.60	8	1/1679	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.84	8	1/1191	OK
	15F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.82	8	1/1221	OK
		X2	G1	8000.0	650	1/ 12	0.60	8	1/1674	OK
		X3	G1	8000.0	650	1/ 12	0.59	8	1/1690	OK
		X4	G1	8000.0	650	1/ 12	0.60	8	1/1674	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.82	8	1/1221	OK
	16F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	1.00	8	1/1001	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.89	8	1/1122	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.90	8	1/1112	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.89	8	1/1122	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	1.00	8	1/1001	OK
Y3	1F	X1	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X2	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X3	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X4	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X5	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
	2F	X1	G3	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X3	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X4	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X5	G3	8000.0	850	1/ 9				OK
	3F	X1	G3	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X3	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X4	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X5	G3	8000.0	850	1/ 9				OK
	4F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2242	OK
		X2	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X3	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X4	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2242	OK
	5F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2241	OK
		X2	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X3	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X4	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2241	OK
	6F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2242	OK
		X2	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X3	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X4	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2242	OK
	7F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2107	OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2107	OK
	8F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2108	OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2108	OK
	9F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2107	OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.47	8	1/2107	OK
	10F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.49	8	1/2044	OK

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2236	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2236	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2236	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.49	8	1/2044	OK
	11F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.49	8	1/2040	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2236	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2236	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2236	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.49	8	1/2040	OK
	12F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.63	8	1/1580	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2098	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2099	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2098	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.63	8	1/1580	OK
	13F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.63	8	1/1580	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2098	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2099	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2098	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.63	8	1/1580	OK
	14F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.66	8	1/1510	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2096	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2099	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2096	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.66	8	1/1510	OK
	15F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.66	8	1/1508	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2085	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2089	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2085	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.66	8	1/1508	OK
	16F	X1	G3	8000.0	600	1/ 13	1.01	8	1/ 993	OK
		X2	G2	8000.0	600	1/ 13	0.97	8	1/1030	OK
		X3	G2	8000.0	600	1/ 13	0.97	8	1/1029	OK
		X4	G2	8000.0	600	1/ 13	0.97	8	1/1030	OK
		X5	G3	8000.0	600	1/ 13	1.01	8	1/ 993	OK
Y4	1F	X1	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.65	8	1/ 605	OK
		X2	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.40	8	1/2505	OK
		X3	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.81	8	1/1234	OK
		X4	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.40	8	1/2505	OK
		X5	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.65	8	1/ 605	OK
X1	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X2	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X3	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X4	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X5	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X6	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK

A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算

（１）ＲＣ柱の計算指定

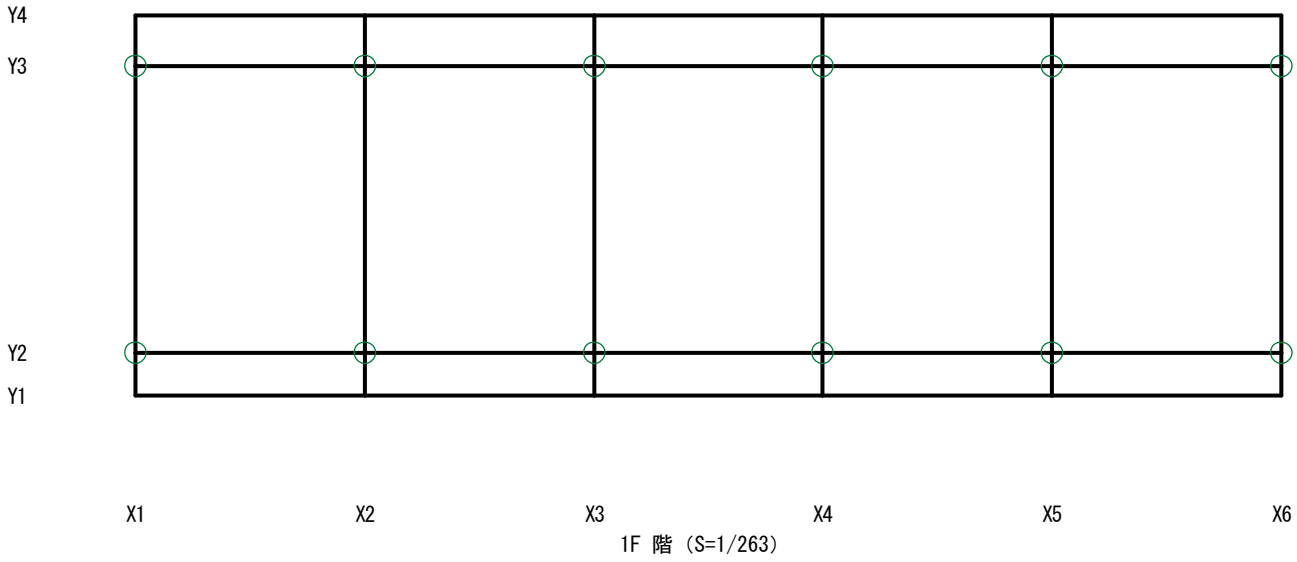

1F 階 (S=1/263)

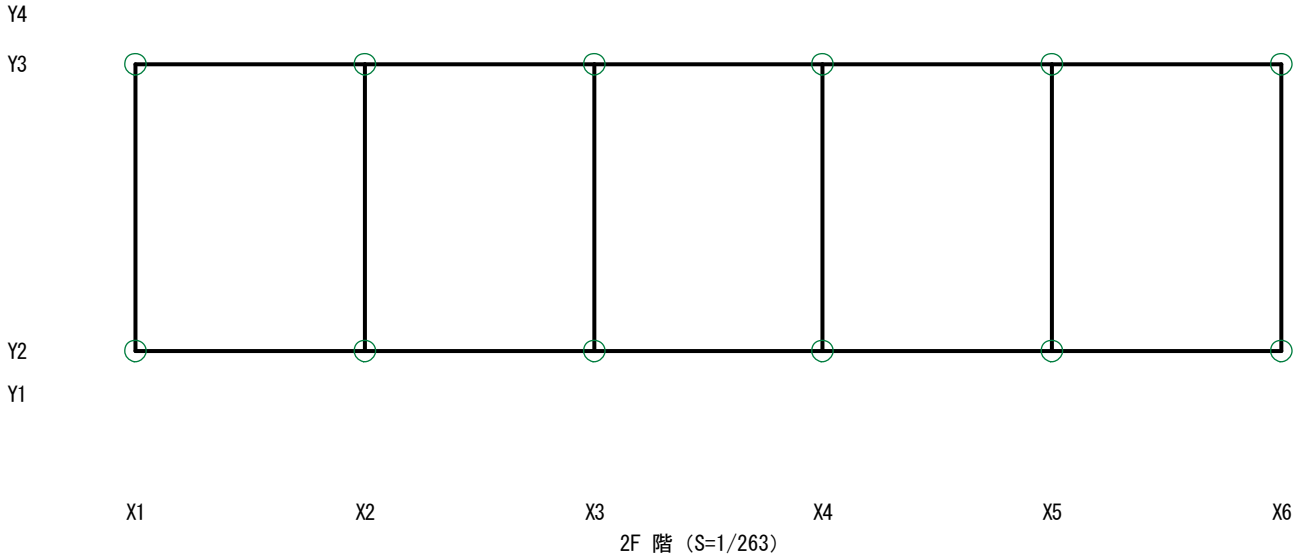

2F 階 (S=1/263)

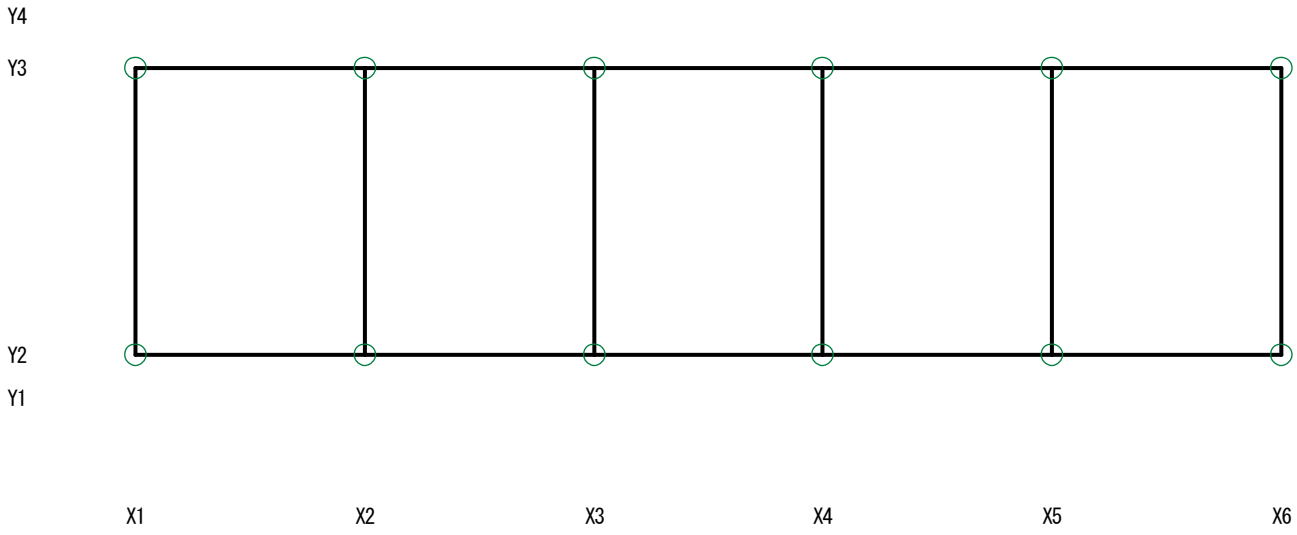

3F 階 (S=1/263)

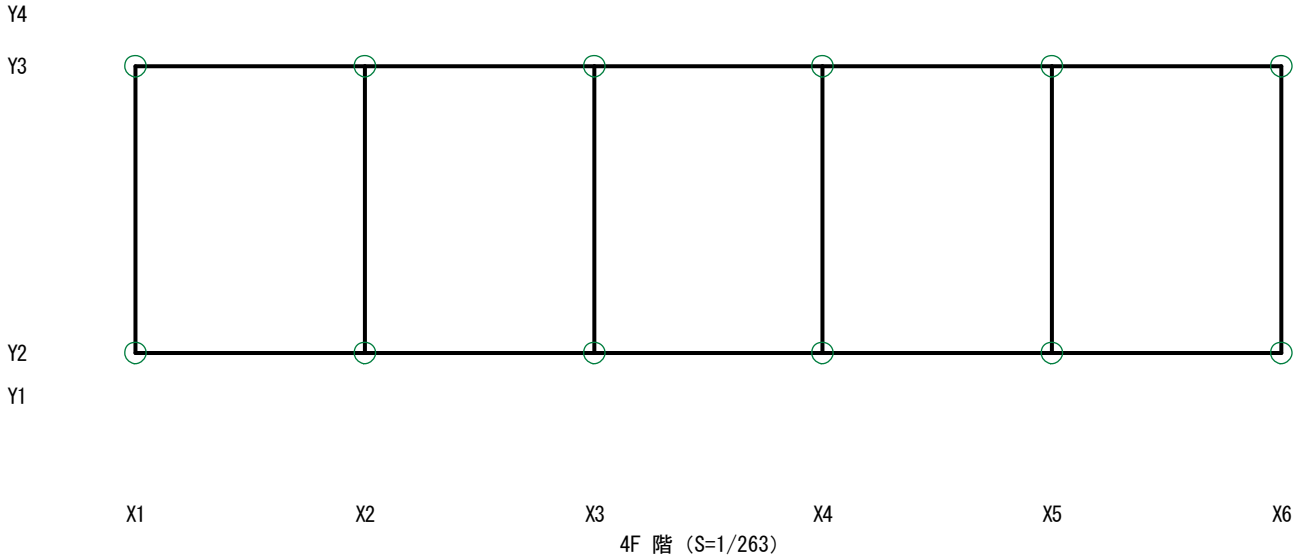

4F 階 (S=1/263)

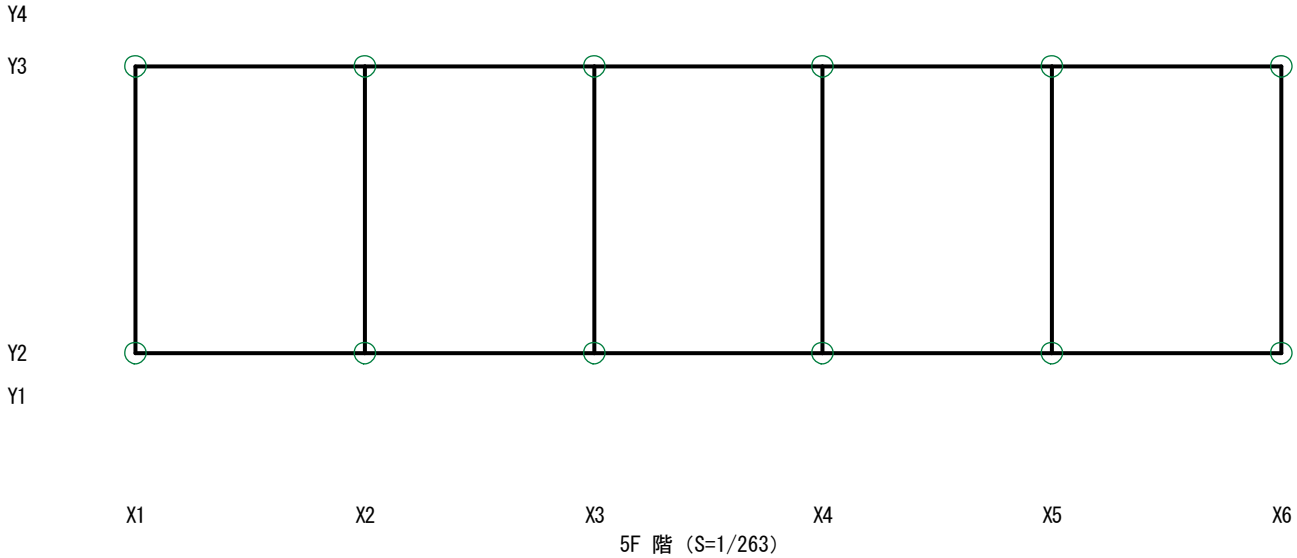

5F 階 (S=1/263)

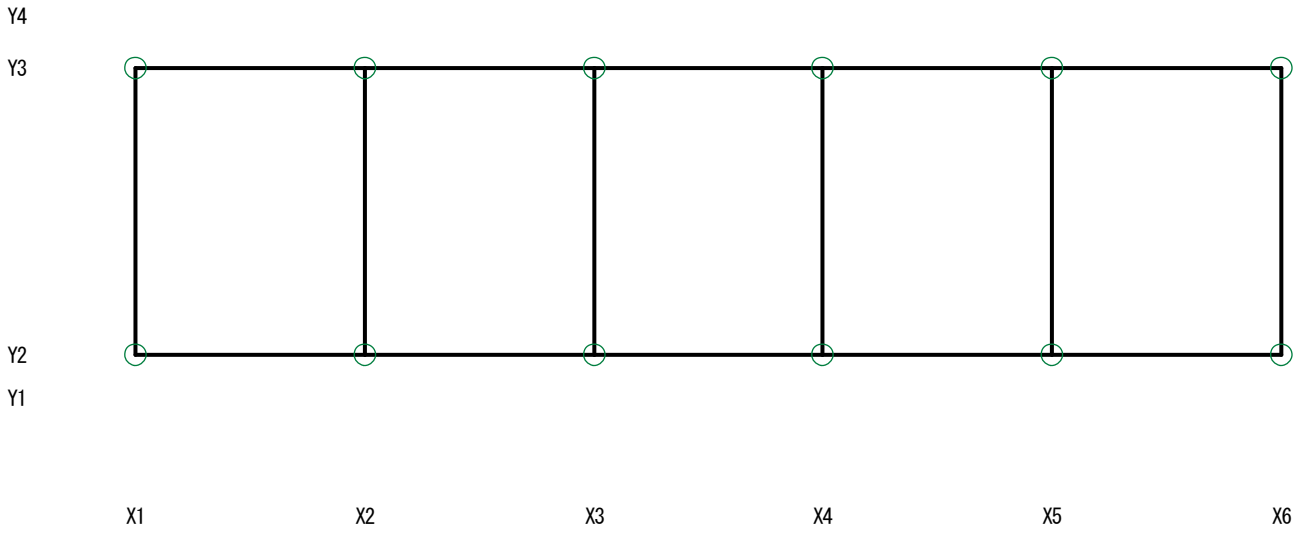

6F 階 (S=1/263)

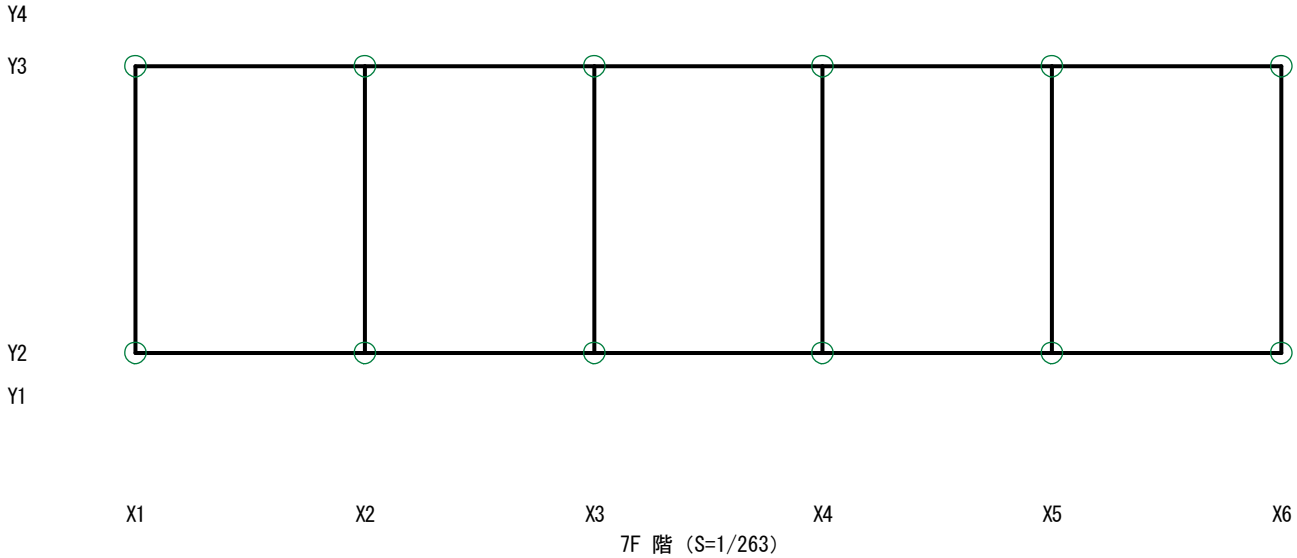

7F 階 (S=1/263)

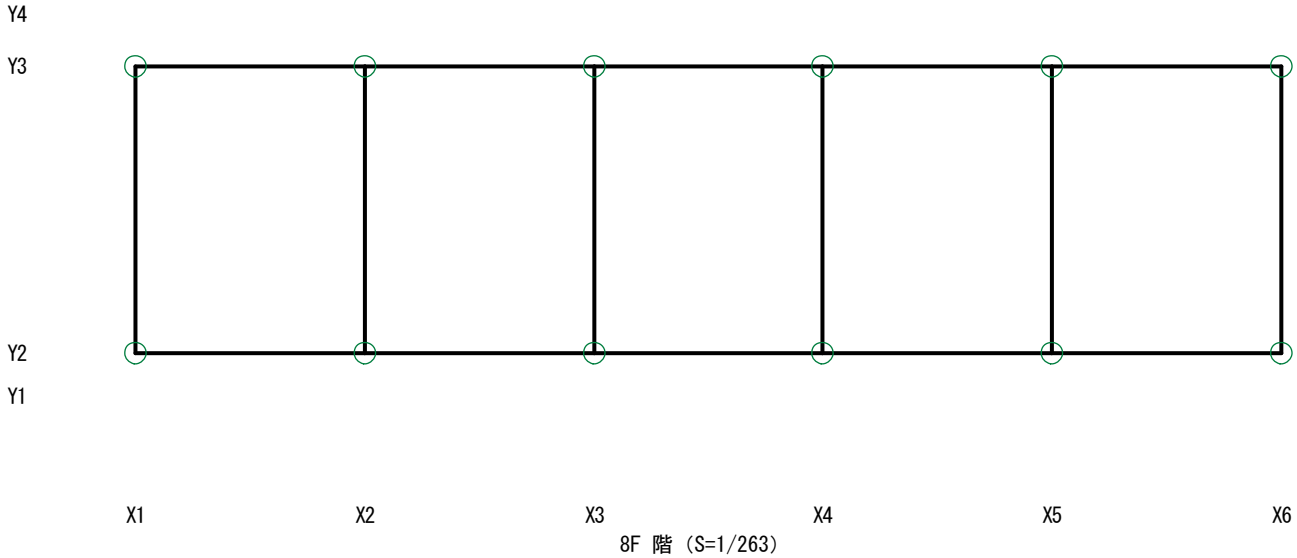

8F 階 (S=1/263)

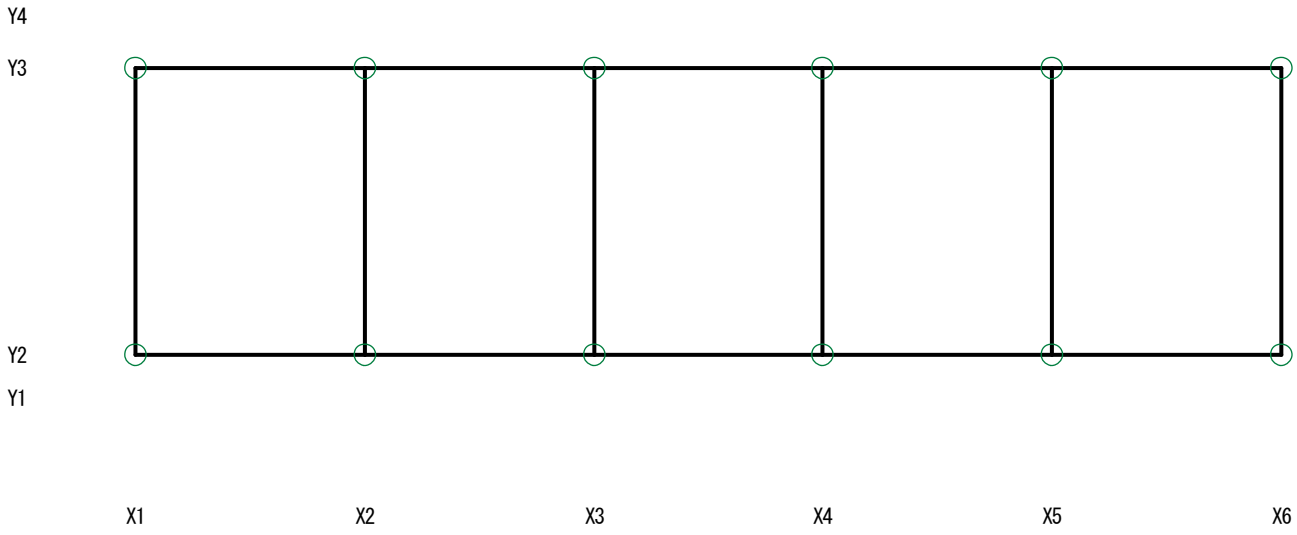

9F 階 (S=1/263)

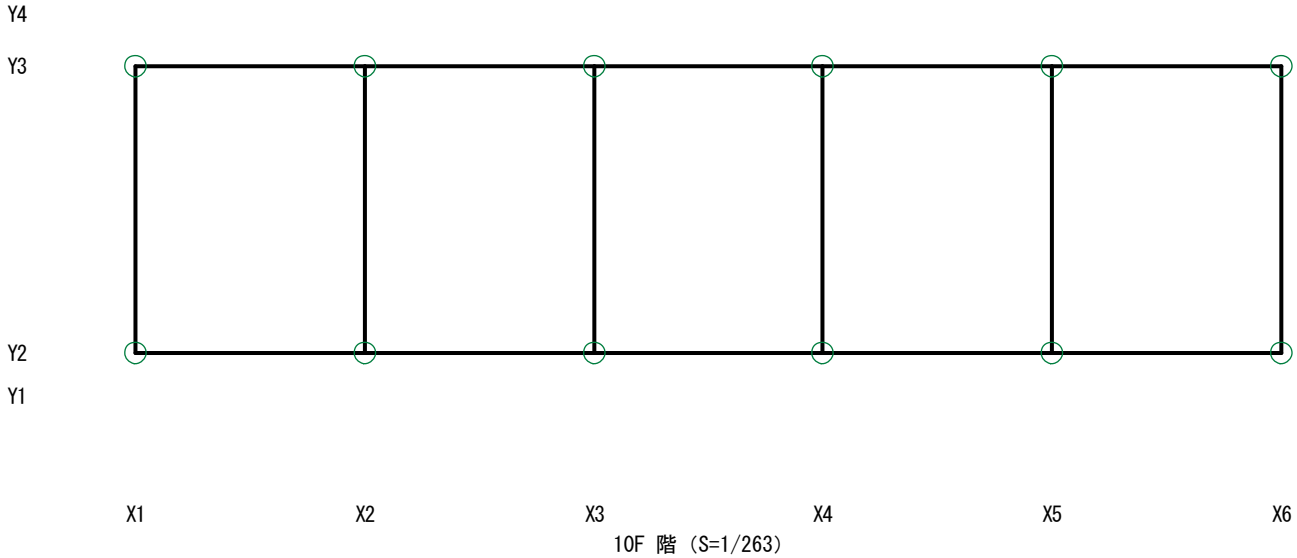

10F 階 (S=1/263)

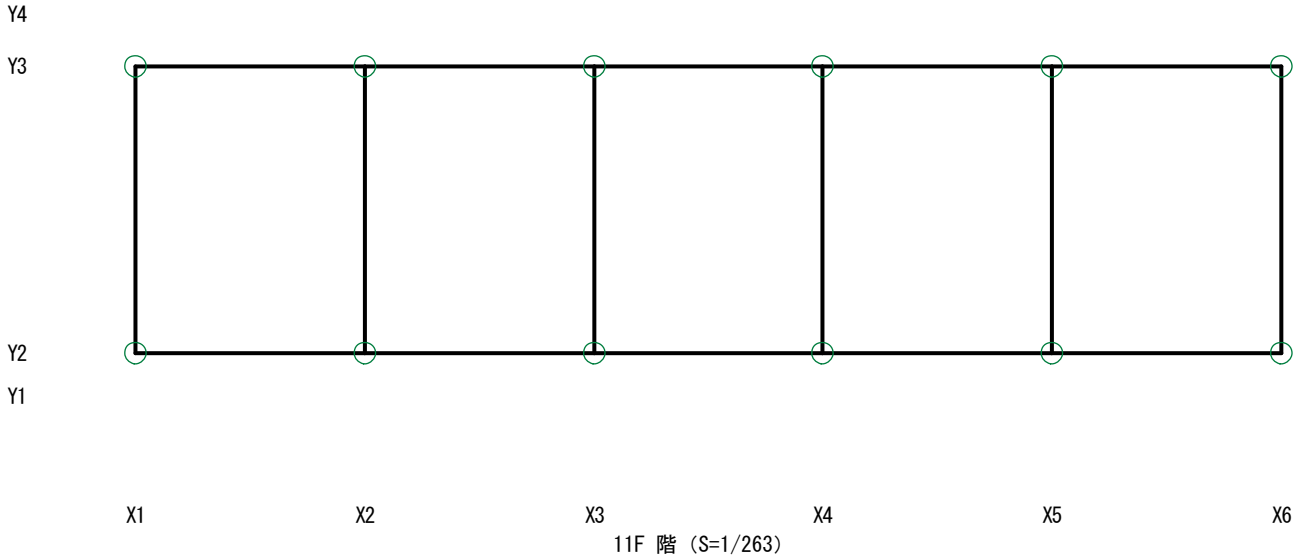

11F 階 (S=1/263)

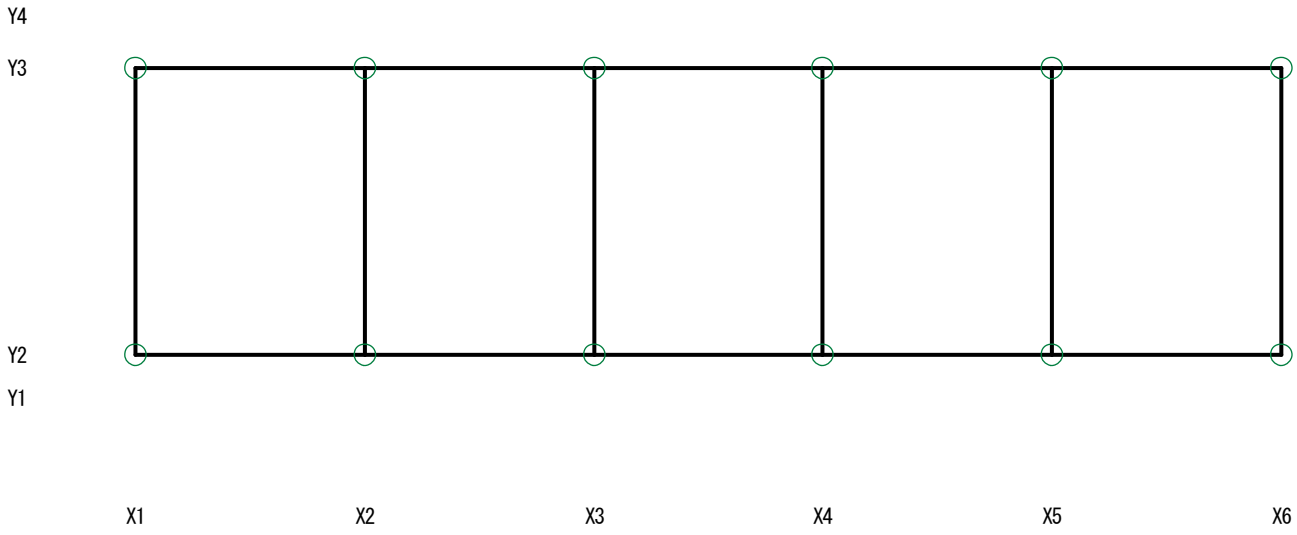

12F 階 (S=1/263)

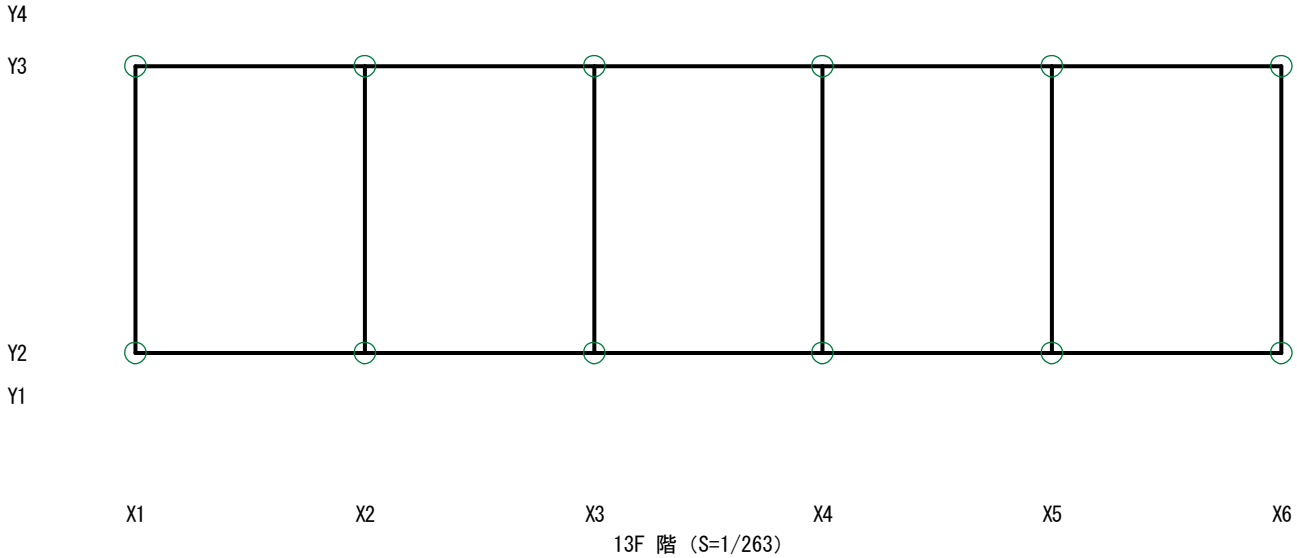

13F 階 (S=1/263)

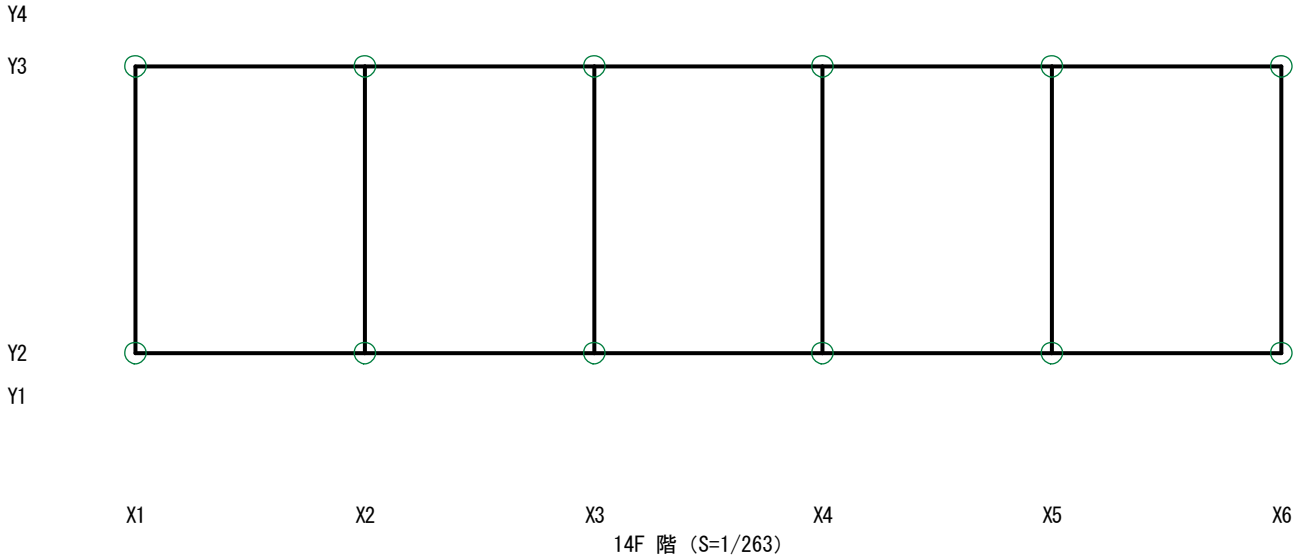

14F 階 (S=1/263)

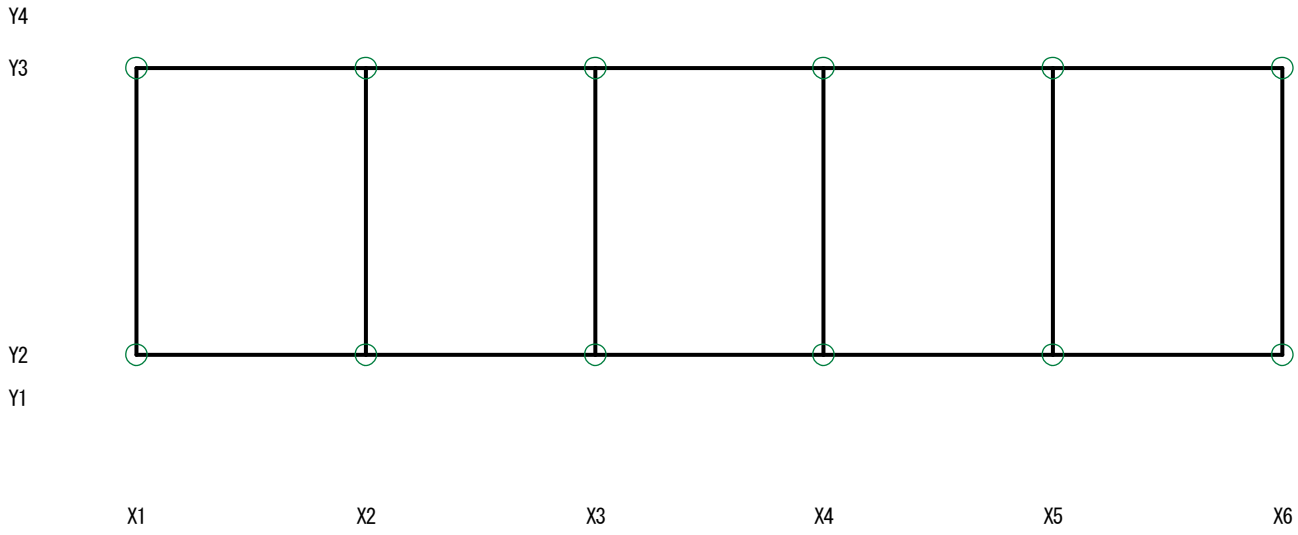

15F 階 (S=1/263)

（２）ＲＣ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)14条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.20 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = min{ Qo+a*cMy/h' , Qo+a*(gMy+cMy)/h' , QL+n*QE }
　　a=1.00 , n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　Ｍｙ計算時：
　　主筋強度割増率　：　1.10 倍
　　地震時軸力割増率：　1.00 倍
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(8)式による
　　部材の中のM/Ｑの最大値を用いてM/(Ｑ･ｄ)の計算を行います
　ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
５）付着の検討
　ＲＣ規準(1991)17条(27)～(28)式による
６）定着の検討
　ＲＣ規準(1991)17条(29)式による
７）地震時設計応力の割増率
　柱の応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０%を超える場合は
　　柱せん断力Ｑが 0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す
　壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00

14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00

12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

（３）ＲＣ柱の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は○○フレーム、○○軸、[○○階－○○階／○○]で表示します。／の後の○○では「_壁」はＸ方向壁、「壁_」はＹ方向壁が取り付いていることを示します。
方向			計算方向で、( )内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置		cm	断面計算位置で、柱頭､柱脚を示します。( )内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN	長期軸力
	Ml	kN･m	長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN	pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN･m	pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no		上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L.no		上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件		２軸応力の計算条件で、LS1軸(長期､短期とも１軸)､L2軸(長期２軸､短期１軸)､LS2軸(長期､短期とも２軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm	断面の幅とせい円柱は直径を示し、( )内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm	コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ( )内は上記のd
	j	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)･d ( )内は上記のj
配筋	主筋		入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、２段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径		帯筋の径
	ﾋﾟｯﾁ	mm	帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm2	鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	%	鉄筋比でat／BD
	Mal	kN･m	長期許容曲げモーメント
	Mas	kN･m	短期許容曲げモーメント
	判定		軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm2	Nl/BD
	Ml/BD2	N/cm2	Ml/BD2
	ptl	%	長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm2	Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm2	Ms/BD2
	pts	%	短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm2	必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm2	全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
せん断	cMy.正(負)	kN･m	地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy.正(負)	kN･m	cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H'(H)	cm	①(②)：①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN	設計用せん断力
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas	kN	短期許容せん断力 Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN	Ｘ形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①－②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。

付着	Ta.U(D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。ＲＣ規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8 倍しています。また、S=1.0 としています。（ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		4664.5	4664.5	0.0	0.0	4345.7	4345.7	0.0	0.0	4033.5	4033.5	0.0	0.0
	Ml		-69.6	78.5	0.0	0.0	-70.1	67.7	0.0	0.0	-70.1	67.6	0.0	0.0
	Ns		4018.9	4018.9	0.0	0.0	3826.1	3826.1	0.0	0.0	3615.5	3615.5	0.0	0.0
	Ms		-156.7	677.5	0.0	0.0	-222.0	308.2	0.0	0.0	-270.9	341.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-44.5	-44.5	0.0	0.0	-49.2	-49.2	0.0	0.0	-49.2	-49.2	0.0	0.0
	Qs		336.5	336.5	0.0	0.0	240.6	240.6	0.0	0.0	280.9	280.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0
	d		67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6
	j		59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1
配筋	主筋	1	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		57.42	57.42	38.28	38.28	57.42	57.42	38.28	38.28	57.42	57.42	38.28	38.28
	pt		0.77	0.77	0.51	0.51	0.77	0.77	0.51	0.51	0.77	0.77	0.51	0.51
	pw		0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34
曲げ	Mal		866.0	866.0	0.0	0.0	894.7	894.7	0.0	0.0	917.8	917.8	0.0	0.0
	Mas		2013.0	2013.0	0.0	0.0	2022.3	2022.3	0.0	0.0	2029.5	2029.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		463.8	13150.4	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0
	cMy.正		3077.6	3077.6	0.0	0.0	2973.7	2973.7	0.0	0.0	2872.1	2872.1	0.0	0.0
	gMy.負		498.5	13537.6	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0
	cMy.負		2760.8	2760.8	0.0	0.0	2709.5	2709.5	0.0	0.0	2652.2	2652.2	0.0	0.0
	H'(H)		235(333)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		482.5	482.5	0.0	0.0	336.3	336.3	0.0	0.0	396.8	396.8	0.0	0.0
	Qal		558.1	558.1	0.0	0.0	648.0	648.0	0.0	0.0	647.8	647.8	0.0	0.0
	Qas		1134.4	1134.4	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.24S	1.24S	0.00	0.00	0.86S	0.86S	0.00	0.00	1.02S	1.02S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		3721.2	3721.2	0.0	0.0	3408.5	3408.5	0.0	0.0	3095.4	3095.4	0.0	0.0
	Ml		-70.2	67.6	0.0	0.0	-70.2	67.7	0.0	0.0	-70.4	67.8	0.0	0.0
	Ns		3377.8	3377.8	0.0	0.0	3135.6	3135.6	0.0	0.0	2875.5	2875.5	0.0	0.0
	Ms		-295.0	325.6	0.0	0.0	-280.6	318.2	0.0	0.0	-295.1	360.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-49.2	-49.2	0.0	0.0	-49.3	-49.3	0.0	0.0	-49.4	-49.4	0.0	0.0
	Qs		284.7	284.7	0.0	0.0	274.0	274.0	0.0	0.0	301.7	301.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0
	d		67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6
	j		59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1
配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28
	pt		0.64	0.64	0.51	0.51	0.64	0.64	0.51	0.51	0.64	0.64	0.51	0.51
	pw		0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34
曲げ	Mal		881.6	881.6	0.0	0.0	895.0	895.0	0.0	0.0	905.1	905.1	0.0	0.0
	Mas		1876.8	1876.8	0.0	0.0	1884.5	1884.5	0.0	0.0	1893.9	1893.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0
	cMy.正		2526.4	2526.4	0.0	0.0	2424.0	2424.0	0.0	0.0	2322.2	2322.2	0.0	0.0
	gMy.負		498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0
	cMy.負		2339.9	2339.9	0.0	0.0	2271.0	2271.0	0.0	0.0	2195.1	2195.1	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		402.5	402.5	0.0	0.0	386.4	386.4	0.0	0.0	427.9	427.9	0.0	0.0
	Qal		647.6	647.6	0.0	0.0	647.8	647.8	0.0	0.0	647.5	647.5	0.0	0.0
	Qas		801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.24S	1.24S	0.00	0.00	1.19S	1.19S	0.00	0.00	1.31S	1.31S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(33)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		2781.7	2781.7	0.0	0.0	2467.3	2467.3	0.0	0.0	2152.4	2152.4	0.0	0.0
	Ml		-70.0	67.8	0.0	0.0	-72.4	68.6	0.0	0.0	-65.3	65.8	0.0	0.0
	Ns		2595.4	2595.4	0.0	0.0	2303.1	2303.1	0.0	0.0	2004.7	2004.7	0.0	0.0
	Ms		-336.0	368.2	0.0	0.0	-349.1	336.2	0.0	0.0	-253.0	335.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-49.2	-49.2	0.0	0.0	-50.4	-50.4	0.0	0.0	-46.4	-46.4	0.0	0.0
	Qs		325.5	325.5	0.0	0.0	315.8	315.8	0.0	0.0	259.0	259.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0
	d		67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6
	j		59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51
	pw		0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34
曲げ	Mal		786.3	786.3	0.0	0.0	783.5	783.5	0.0	0.0	716.4	716.4	0.0	0.0
	Mas		1392.1	1392.1	0.0	0.0	1318.1	1318.1	0.0	0.0	1241.6	1241.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	343.9	463.8	0.0	0.0
	cMy.正		1729.6	1729.6	0.0	0.0	1629.6	1629.6	0.0	0.0	1521.4	1521.4	0.0	0.0
	gMy.負		498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	373.3	498.5	0.0	0.0
	cMy.負		1618.7	1618.7	0.0	0.0	1529.0	1529.0	0.0	0.0	1429.9	1429.9	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		215(283)		0(0)	
	Qd		463.7	463.7	0.0	0.0	448.5	448.5	0.0	0.0	365.3	365.3	0.0	0.0
	Qal		648.6	648.6	0.0	0.0	644.0	644.0	0.0	0.0	627.1	627.1	0.0	0.0
	Qas		801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.37S	2.37S	0.00	0.00	2.30S	2.30S	0.00	0.00	1.87S	1.87S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	108.8	106.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		1844.3	1844.3	0.0	0.0	1534.8	1534.8	0.0	0.0	1224.0	1224.0	0.0	0.0
	Ml		-65.2	65.3	0.0	0.0	-66.7	65.6	0.0	0.0	-67.1	64.3	0.0	0.0
	Ns		1740.6	1740.6	0.0	0.0	1468.2	1468.2	0.0	0.0	1179.4	1179.4	0.0	0.0
	Ms		-270.4	249.3	0.0	0.0	-279.4	229.2	0.0	0.0	-286.5	201.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-46.6	-46.6	0.0	0.0	-46.8	-46.8	0.0	0.0	-46.9	-46.9	0.0	0.0
	Qs		227.6	227.6	0.0	0.0	221.9	221.9	0.0	0.0	213.0	213.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0
	d		67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6
	j		59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51
	pw		0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34
曲げ	Mal		710.0	710.0	0.0	0.0	705.7	705.7	0.0	0.0	677.4	677.4	0.0	0.0
	Mas		1173.1	1173.1	0.0	0.0	1101.5	1101.5	0.0	0.0	1024.6	1024.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		343.9	343.9	0.0	0.0	343.9	343.9	0.0	0.0	343.9	343.9	0.0	0.0
	cMy.正		1412.0	1412.0	0.0	0.0	1300.7	1300.7	0.0	0.0	1190.3	1190.3	0.0	0.0
	gMy.負		373.3	373.3	0.0	0.0	373.3	373.3	0.0	0.0	373.3	373.3	0.0	0.0
	cMy.負		1345.8	1345.8	0.0	0.0	1256.9	1256.9	0.0	0.0	1160.2	1160.2	0.0	0.0
	H'(H)		215(280)		0(0)		215(283)		0(0)		215(280)		0(0)	
	Qd		318.1	318.1	0.0	0.0	309.4	309.4	0.0	0.0	296.0	296.0	0.0	0.0
	Qal		632.0	632.0	0.0	0.0	625.0	625.0	0.0	0.0	623.4	623.4	0.0	0.0
	Qas		775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.63S	1.63S	0.00	0.00	1.58S	1.58S	0.00	0.00	1.52S	1.52S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[14F-15F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[15F-16F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		912.9	912.9	0.0	0.0	611.3	611.3	0.0	0.0	309.1	309.1	0.0	0.0
	Ml		-64.9	63.9	0.0	0.0	-40.3	53.5	0.0	0.0	-138.3	81.0	0.0	0.0
	Ns		883.0	883.0	0.0	0.0	606.1	606.1	0.0	0.0	314.9	314.9	0.0	0.0
	Ms		-230.6	166.5	0.0	0.0	-171.9	73.1	0.0	0.0	-276.4	110.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-46.0	-46.0	0.0	0.0	-33.5	-33.5	0.0	0.0	-77.6	-77.6	0.0	0.0
	Qs		168.0	168.0	0.0	0.0	102.2	102.2	0.0	0.0	153.7	153.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0
	d		67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6
	j		59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51
	pw		0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34
曲げ	Mal		597.6	597.6	0.0	0.0	518.1	518.1	0.0	0.0	435.7	435.7	0.0	0.0
	Mas		944.3	944.3	0.0	0.0	863.3	863.3	0.0	0.0	780.7	780.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		220.9	343.9	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0	349.1	220.9	0.0	0.0
	cMy.正		1079.0	1079.0	0.0	0.0	964.4	964.4	0.0	0.0	851.3	851.3	0.0	0.0
	gMy.負		247.3	373.3	0.0	0.0	247.3	247.3	0.0	0.0	401.4	247.3	0.0	0.0
	cMy.負		1058.3	1058.3	0.0	0.0	960.7	960.7	0.0	0.0	855.6	855.6	0.0	0.0
	H'(H)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)		220(283)		0(0)	
	Qd		228.9	228.9	0.0	0.0	136.6	136.6	0.0	0.0	191.8	191.8	0.0	0.0
	Qal		629.4	629.4	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0	534.3	534.3	0.0	0.0
	Qas		775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.17S	1.17S	0.00	0.00	0.70S	0.70S	0.00	0.00	0.98S	0.98S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		7802.2	7802.2	0.0	0.0	7240.6	7240.6	0.0	0.0	6686.4	6686.4	0.0	0.0
	Ml		7.0	-15.3	0.0	0.0	1.9	0.3	0.0	0.0	3.3	-3.5	0.0	0.0
	Ns		9230.9	9230.9	0.0	0.0	8485.5	8485.5	0.0	0.0	7759.4	7759.4	0.0	0.0
	Ms		217.2	-1029.7	0.0	0.0	315.4	-462.7	0.0	0.0	466.9	-538.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		6.7	6.7	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0
	Qs		527.8	527.8	0.0	0.0	379.4	379.4	0.0	0.0	489.6	489.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0
	d		67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6
	j		59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6
配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28
	pt		0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32
	pw		0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34
曲げ	Mal		1317.2	1317.2	0.0	0.0	1374.7	1374.7	0.0	0.0	1420.0	1420.0	0.0	0.0
	Mas		3039.3	3039.3	0.0	0.0	3062.2	3062.2	0.0	0.0	3085.0	3085.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1309.6	26688.0	0.0	0.0	1309.6	1309.6	0.0	0.0	1309.6	1309.6	0.0	0.0
	cMy.正		4938.9	4938.9	0.0	0.0	4774.0	4774.0	0.0	0.0	4604.1	4604.1	0.0	0.0
	gMy.負		1309.2	26688.0	0.0	0.0	1309.2	1309.2	0.0	0.0	1309.2	1309.2	0.0	0.0
	cMy.負		4254.4	4254.4	0.0	0.0	4153.3	4153.3	0.0	0.0	4048.5	4048.5	0.0	0.0
	H'(H)		235(333)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		788.4	788.4	0.0	0.0	568.7	568.7	0.0	0.0	733.2	733.2	0.0	0.0
	Qal		805.0	805.0	0.0	0.0	805.0	805.0	0.0	0.0	1025.4	1025.4	0.0	0.0
	Qas		1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.35S	1.35S	0.00	0.00	0.97S	0.97S	0.00	0.00	1.25S	1.25S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		6130.9	6130.9	0.0	0.0	5598.2	5598.2	0.0	0.0	5065.7	5065.7	0.0	0.0
	Ml		2.6	-2.3	0.0	0.0	2.6	-2.6	0.0	0.0	2.8	-2.5	0.0	0.0
	Ns		6943.7	6943.7	0.0	0.0	6266.6	6266.6	0.0	0.0	5605.8	5605.8	0.0	0.0
	Ms		447.2	-447.1	0.0	0.0	434.0	-492.2	0.0	0.0	525.8	-554.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		1.7	1.7	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0
	Qs		435.6	435.6	0.0	0.0	451.1	451.1	0.0	0.0	526.1	526.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0
	d		67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6
	j		59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2
配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28
	pt		0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44
	pw		0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34
曲げ	Mal		798.5	798.5	0.0	0.0	868.1	868.1	0.0	0.0	922.5	922.5	0.0	0.0
	Mas		1996.2	1996.2	0.0	0.0	2006.3	2006.3	0.0	0.0	2013.2	2013.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1309.6	1309.6	0.0	0.0	1309.6	1309.6	0.0	0.0	1205.1	1309.6	0.0	0.0
	cMy.正		3253.2	3253.2	0.0	0.0	3107.4	3107.4	0.0	0.0	2954.3	2954.3	0.0	0.0
	gMy.負		1309.2	1309.2	0.0	0.0	1309.2	1309.2	0.0	0.0	1204.6	1309.2	0.0	0.0
	cMy.負		2884.4	2884.4	0.0	0.0	2786.8	2786.8	0.0	0.0	2681.4	2681.4	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		652.5	652.5	0.0	0.0	675.7	675.7	0.0	0.0	788.2	788.2	0.0	0.0
	Qal		722.3	722.3	0.0	0.0	752.2	752.2	0.0	0.0	732.3	732.3	0.0	0.0
	Qas		1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.00S	2.00S	0.00	0.00	2.08S	2.08S	0.00	0.00	2.42S	2.42S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		4528.7	4528.7	0.0	0.0	4011.6	4011.6	0.0	0.0	3494.7	3494.7	0.0	0.0
	Ml		2.2	-2.1	0.0	0.0	2.4	-2.3	0.0	0.0	2.0	-2.1	0.0	0.0
	Ns		4925.8	4925.8	0.0	0.0	4324.9	4324.9	0.0	0.0	3728.6	3728.6	0.0	0.0
	Ms		503.6	-498.9	0.0	0.0	536.1	-527.0	0.0	0.0	394.0	-498.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		1.6	1.6	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
	Qs		488.5	488.5	0.0	0.0	518.0	518.0	0.0	0.0	424.6	424.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
	pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34
曲げ	Mal		551.5	551.5	0.0	0.0	618.6	618.6	0.0	0.0	585.9	585.9	0.0	0.0
	Mas		1394.4	1394.4	0.0	0.0	1393.2	1393.2	0.0	0.0	1276.1	1276.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1205.1	1205.1	0.0	0.0	1205.1	1205.1	0.0	0.0	747.5	1205.1	0.0	0.0
	cMy.正		2189.7	2189.7	0.0	0.0	2055.2	2055.2	0.0	0.0	1889.4	1889.4	0.0	0.0
	gMy.負		1204.6	1204.6	0.0	0.0	1204.6	1204.6	0.0	0.0	750.1	1204.6	0.0	0.0
	cMy.負		2009.4	2009.4	0.0	0.0	1902.3	1902.3	0.0	0.0	1772.2	1772.2	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		210(283)		0(0)	
	Qd		731.9	731.9	0.0	0.0	776.1	776.1	0.0	0.0	636.1	636.1	0.0	0.0
	Qal		547.8	547.8	0.0	0.0	545.2	545.2	0.0	0.0	522.4	522.4	0.0	0.0
	Qas		1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.75S	3.75S	0.00	0.00	3.97S	3.97S	0.00	0.00	3.26S	3.26S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		2993.6	2993.6	0.0	0.0	2493.9	2493.9	0.0	0.0	1995.6	1995.6	0.0	0.0
	Ml		1.5	-1.6	0.0	0.0	2.6	-2.0	0.0	0.0	4.3	-3.6	0.0	0.0
	Ns		3181.2	3181.2	0.0	0.0	2628.1	2628.1	0.0	0.0	1919.7	1919.7	0.0	0.0
	Ms		406.0	-376.1	0.0	0.0	378.1	-355.6	0.0	0.0	-355.6	291.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	Ql		1.1	1.1	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0
	Qs		372.1	372.1	0.0	0.0	340.8	340.8	0.0	0.0	307.3	307.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
	pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34
曲げ	Mal		621.5	621.5	0.0	0.0	637.0	637.0	0.0	0.0	638.6	638.6	0.0	0.0
	Mas		1272.1	1272.1	0.0	0.0	1269.0	1269.0	0.0	0.0	1208.1	1208.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		747.5	747.5	0.0	0.0	717.2	747.5	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0
	cMy.正		1751.6	1751.6	0.0	0.0	1601.4	1601.4	0.0	0.0	1439.3	1439.3	0.0	0.0
	gMy.負		750.1	750.1	0.0	0.0	717.2	750.1	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0
	cMy.負		1650.9	1650.9	0.0	0.0	1524.6	1524.6	0.0	0.0	1393.2	1393.2	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		215(283)		0(0)		215(280)		0(0)	
	Qd		557.6	557.6	0.0	0.0	510.3	510.3	0.0	0.0	459.6	459.6	0.0	0.0
	Qal		531.7	531.7	0.0	0.0	487.1	487.1	0.0	0.0	508.3	508.3	0.0	0.0
	Qas		1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.85S	2.85S	0.00	0.00	2.61S	2.61S	0.00	0.00	2.35S	2.35S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[14F-15F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[15F-16F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		1496.6	1496.6	0.0	0.0	1009.2	1009.2	0.0	0.0	522.4	522.4	0.0	0.0
	Ml		-1.7	-1.5	0.0	0.0	-7.0	5.7	0.0	0.0	5.2	1.4	0.0	0.0
	Ns		1463.5	1463.5	0.0	0.0	997.8	997.8	0.0	0.0	525.7	519.1	0.0	0.0
	Ms		-299.0	252.7	0.0	0.0	-247.1	161.4	0.0	0.0	267.3	152.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K2		
	Ql		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-4.5	-4.5	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
	Qs		256.6	256.6	0.0	0.0	188.6	188.6	0.0	0.0	189.0	189.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
	pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34
曲げ	Mal		635.6	635.6	0.0	0.0	616.6	616.6	0.0	0.0	490.0	490.0	0.0	0.0
	Mas		1090.4	1090.4	0.0	0.0	967.3	967.3	0.0	0.0	839.1	837.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		540.6	717.2	0.0	0.0	540.6	540.6	0.0	0.0	772.1	540.6	0.0	0.0
	cMy.正		1270.9	1270.9	0.0	0.0	1103.1	1103.1	0.0	0.0	931.2	931.2	0.0	0.0
	gMy.負		543.4	717.2	0.0	0.0	543.4	543.4	0.0	0.0	775.3	543.4	0.0	0.0
	cMy.負		1249.6	1249.6	0.0	0.0	1095.4	1095.4	0.0	0.0	928.9	928.9	0.0	0.0
	H'(H)		215(280)		0(0)		215(280)		0(0)		220(283)		0(0)	
	Qd		384.8	384.8	0.0	0.0	280.6	280.6	0.0	0.0	282.8	282.8	0.0	0.0
	Qal		412.5	412.5	0.0	0.0	502.8	502.8	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0
	Qas		1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.97S	1.97S	0.00	0.00	1.44S	1.44S	0.00	0.00	1.45S	1.45S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		7785.7	7785.7	0.0	0.0	7226.4	7226.4	0.0	0.0	6674.4	6674.4	0.0	0.0
	Ml		-1.0	3.1	0.0	0.0	0.2	-0.9	0.0	0.0	-0.1	0.3	0.0	0.0
	Ns		8384.2	8384.2	0.0	0.0	7760.3	7760.3	0.0	0.0	7144.3	7144.3	0.0	0.0
	Ms		209.2	-1006.3	0.0	0.0	319.5	-468.6	0.0	0.0	470.7	-541.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-1.2	-1.2	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0
	Qs		520.2	520.2	0.0	0.0	384.3	384.3	0.0	0.0	494.2	494.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0
	d		67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6
	j		59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6
配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28
	pt		0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32
	pw		0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34
曲げ	Mal		1319.1	1319.1	0.0	0.0	1376.0	1376.0	0.0	0.0	1420.9	1420.9	0.0	0.0
	Mas		3065.5	3065.5	0.0	0.0	3085.0	3085.0	0.0	0.0	3102.4	3102.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1656.4	26688.0	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0
	cMy.正		4750.9	4750.9	0.0	0.0	4604.3	4604.3	0.0	0.0	4453.0	4453.0	0.0	0.0
	gMy.負		1656.4	26688.0	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0
	cMy.負		4463.8	4463.8	0.0	0.0	4337.9	4337.9	0.0	0.0	4209.5	4209.5	0.0	0.0
	H'(H)		235(333)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		779.7	779.7	0.0	0.0	576.2	576.2	0.0	0.0	741.2	741.2	0.0	0.0
	Qal		805.0	805.0	0.0	0.0	805.0	805.0	0.0	0.0	835.8	835.8	0.0	0.0
	Qas		1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.33S	1.33S	0.00	0.00	0.98S	0.98S	0.00	0.00	1.26S	1.26S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		6121.2	6121.2	0.0	0.0	5590.6	5590.6	0.0	0.0	5060.2	5060.2	0.0	0.0
	MI		-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		6485.3	6485.3	0.0	0.0	5899.7	5899.7	0.0	0.0	5319.4	5319.4	0.0	0.0
	Ms		450.5	-450.5	0.0	0.0	441.7	-497.4	0.0	0.0	533.6	-563.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		439.6	439.6	0.0	0.0	458.3	458.3	0.0	0.0	535.1	535.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0
	d		67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6
	j		59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2
配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28
	pt		0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44
	pw		0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34
曲げ	Mal		799.8	799.8	0.0	0.0	869.0	869.0	0.0	0.0	923.0	923.0	0.0	0.0
	Mas		2003.5	2003.5	0.0	0.0	2009.9	2009.9	0.0	0.0	2016.0	2016.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0
	cMy.正		3155.7	3155.7	0.0	0.0	3023.7	3023.7	0.0	0.0	2884.7	2884.7	0.0	0.0
	gMy.負		1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0
	cMy.負		2990.3	2990.3	0.0	0.0	2875.3	2875.3	0.0	0.0	2753.7	2753.7	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		659.3	659.3	0.0	0.0	687.4	687.4	0.0	0.0	802.6	802.6	0.0	0.0
	Qal		578.6	578.6	0.0	0.0	710.1	710.1	0.0	0.0	701.3	701.3	0.0	0.0
	Qas		1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.03S	2.03S	0.00	0.00	2.11S	2.11S	0.00	0.00	2.47S	2.47S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		4525.3	4525.3	0.0	0.0	4010.1	4010.1	0.0	0.0	3495.2	3495.2	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		4334.3	4334.3	0.0	0.0	3854.4	3854.4	0.0	0.0	3371.1	3371.1	0.0	0.0
	Ms		-510.0	504.8	0.0	0.0	-539.8	532.6	0.0	0.0	-420.6	510.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		495.0	495.0	0.0	0.0	523.1	523.1	0.0	0.0	443.6	443.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
	pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34
曲げ	Mal		552.0	552.0	0.0	0.0	618.8	618.8	0.0	0.0	585.9	585.9	0.0	0.0
	Mas		1393.2	1393.2	0.0	0.0	1390.4	1390.4	0.0	0.0	1273.4	1273.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	780.4	1447.3	0.0	0.0
	cMy.正		2144.1	2144.1	0.0	0.0	2017.6	2017.6	0.0	0.0	1862.8	1862.8	0.0	0.0
	gMy.負		1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	780.4	1447.3	0.0	0.0
	cMy.負		2057.4	2057.4	0.0	0.0	1941.6	1941.6	0.0	0.0	1800.6	1800.6	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		210(283)		0(0)	
	Qd		742.4	742.4	0.0	0.0	784.6	784.6	0.0	0.0	665.3	665.3	0.0	0.0
	Qal		545.3	545.3	0.0	0.0	535.3	535.3	0.0	0.0	495.9	495.9	0.0	0.0
	Qas		1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.80S	3.80S	0.00	0.00	4.02S	4.02S	0.00	0.00	3.41S	3.41S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		2995.7	2995.7	0.0	0.0	2497.6	2497.6	0.0	0.0	2003.2	2003.2	0.0	0.0
	Ml		-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0
	Ns		2898.8	2898.8	0.0	0.0	2428.2	2428.2	0.0	0.0	1956.4	1956.4	0.0	0.0
	Ms		-442.9	412.4	0.0	0.0	-382.6	379.5	0.0	0.0	-353.1	289.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		407.3	407.3	0.0	0.0	354.5	354.5	0.0	0.0	298.7	298.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
	pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34
曲げ	Mal		621.4	621.4	0.0	0.0	636.9	636.9	0.0	0.0	638.6	638.6	0.0	0.0
	Mas		1271.1	1271.1	0.0	0.0	1268.8	1268.8	0.0	0.0	1217.5	1217.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		780.4	780.4	0.0	0.0	717.2	780.4	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0
	cMy.正		1728.3	1728.3	0.0	0.0	1584.2	1584.2	0.0	0.0	1432.8	1432.8	0.0	0.0
	gMy.負		780.4	780.4	0.0	0.0	717.2	780.4	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0
	cMy.負		1676.2	1676.2	0.0	0.0	1544.5	1544.5	0.0	0.0	1404.4	1404.4	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		215(283)		0(0)		215(280)		0(0)	
	Qd		610.9	610.9	0.0	0.0	531.7	531.7	0.0	0.0	448.0	448.0	0.0	0.0
	Qal		529.6	529.6	0.0	0.0	491.1	491.1	0.0	0.0	481.1	481.1	0.0	0.0
	Qas		1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.13S	3.13S	0.00	0.00	2.72S	2.72S	0.00	0.00	2.29S	2.29S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[14F-15F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[15F-16F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		1507.9	1507.9	0.0	0.0	1013.8	1013.8	0.0	0.0	519.7	519.7	0.0	0.0
	Ml		0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	-0.3	0.0	0.0	-0.4	-0.0	0.0	0.0
	Ns		1478.0	1478.0	0.0	0.0	1000.1	1000.1	0.0	0.0	516.6	516.6	0.0	0.0
	Ms		-340.8	266.7	0.0	0.0	-294.0	214.7	0.0	0.0	-279.4	187.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		282.5	282.5	0.0	0.0	237.2	237.2	0.0	0.0	212.4	212.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
	pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34
曲げ	Mal		635.6	635.6	0.0	0.0	617.8	617.8	0.0	0.0	489.2	489.2	0.0	0.0
	Mas		1094.2	1094.2	0.0	0.0	968.0	968.0	0.0	0.0	836.6	836.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	797.0	615.7	0.0	0.0
	cMy.正		1273.5	1273.5	0.0	0.0	1105.5	1105.5	0.0	0.0	930.1	930.1	0.0	0.0
	gMy.負		615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	797.0	615.7	0.0	0.0
	cMy.負		1254.3	1254.3	0.0	0.0	1096.2	1096.2	0.0	0.0	928.0	928.0	0.0	0.0
	H'(H)		215(280)		0(0)		215(280)		0(0)		220(283)		0(0)	
	Qd		423.8	423.8	0.0	0.0	355.7	355.7	0.0	0.0	318.5	318.5	0.0	0.0
	Qal		412.5	412.5	0.0	0.0	473.7	473.7	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0
	Qas		1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.17S	2.17S	0.00	0.00	1.82S	1.82S	0.00	0.00	1.63S	1.63S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		7785.7	7785.7	0.0	0.0	7226.4	7226.4	0.0	0.0	6674.4	6674.4	0.0	0.0
	MI		1.0	-3.1	0.0	0.0	-0.2	0.9	0.0	0.0	0.1	-0.3	0.0	0.0
	Ns		8384.2	8384.2	0.0	0.0	7760.3	7760.3	0.0	0.0	7144.3	7144.3	0.0	0.0
	Ms		-209.2	1006.3	0.0	0.0	-319.5	468.6	0.0	0.0	-470.7	541.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		1.2	1.2	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
	Qs		520.2	520.2	0.0	0.0	384.3	384.3	0.0	0.0	494.2	494.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0
	d		67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6
	j		59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6
配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28
	pt		0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32
	pw		0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34
曲げ	Mal		1319.1	1319.1	0.0	0.0	1376.0	1376.0	0.0	0.0	1420.9	1420.9	0.0	0.0
	Mas		3065.5	3065.5	0.0	0.0	3085.0	3085.0	0.0	0.0	3102.4	3102.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1656.4	26688.0	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0
	cMy.正		4463.8	4463.8	0.0	0.0	4337.9	4337.9	0.0	0.0	4209.5	4209.5	0.0	0.0
	gMy.負		1656.4	26688.0	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0
	cMy.負		4750.9	4750.9	0.0	0.0	4604.3	4604.3	0.0	0.0	4453.0	4453.0	0.0	0.0
	H'(H)		235(333)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		779.7	779.7	0.0	0.0	576.2	576.2	0.0	0.0	741.2	741.2	0.0	0.0
	Qal		805.0	805.0	0.0	0.0	805.0	805.0	0.0	0.0	835.8	835.8	0.0	0.0
	Qas		1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.33S	1.33S	0.00	0.00	0.98S	0.98S	0.00	0.00	1.26S	1.26S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		6121.2	6121.2	0.0	0.0	5590.6	5590.6	0.0	0.0	5060.2	5060.2	0.0	0.0
	Ml		0.1	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		6485.3	6485.3	0.0	0.0	5899.7	5899.7	0.0	0.0	5319.4	5319.4	0.0	0.0
	Ms		-450.5	450.5	0.0	0.0	-441.7	497.4	0.0	0.0	-533.6	563.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		439.6	439.6	0.0	0.0	458.3	458.3	0.0	0.0	535.1	535.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0
	d		67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6
	j		59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2
配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28
	pt		0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44
	pw		0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34
曲げ	Mal		799.8	799.8	0.0	0.0	869.0	869.0	0.0	0.0	923.0	923.0	0.0	0.0
	Mas		2003.5	2003.5	0.0	0.0	2009.9	2009.9	0.0	0.0	2016.0	2016.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0
	cMy.正		2990.3	2990.3	0.0	0.0	2875.3	2875.3	0.0	0.0	2753.7	2753.7	0.0	0.0
	gMy.負		1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0
	cMy.負		3155.7	3155.7	0.0	0.0	3023.7	3023.7	0.0	0.0	2884.7	2884.7	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		659.3	659.3	0.0	0.0	687.4	687.4	0.0	0.0	802.6	802.6	0.0	0.0
	Qal		578.6	578.6	0.0	0.0	710.1	710.1	0.0	0.0	701.3	701.3	0.0	0.0
	Qas		1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.03S	2.03S	0.00	0.00	2.11S	2.11S	0.00	0.00	2.47S	2.47S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		4525.3	4525.3	0.0	0.0	4010.1	4010.1	0.0	0.0	3495.2	3495.2	0.0	0.0
	Ml		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		4334.3	4334.3	0.0	0.0	3854.4	3854.4	0.0	0.0	3371.1	3371.1	0.0	0.0
	Ms		510.0	-504.8	0.0	0.0	539.8	-532.6	0.0	0.0	420.6	-510.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		495.0	495.0	0.0	0.0	523.1	523.1	0.0	0.0	443.6	443.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
	pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34
曲げ	Mal		552.0	552.0	0.0	0.0	618.8	618.8	0.0	0.0	585.9	585.9	0.0	0.0
	Mas		1393.2	1393.2	0.0	0.0	1390.4	1390.4	0.0	0.0	1273.4	1273.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	780.4	1447.3	0.0	0.0
	cMy.正		2057.4	2057.4	0.0	0.0	1941.6	1941.6	0.0	0.0	1800.6	1800.6	0.0	0.0
	gMy.負		1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	780.4	1447.3	0.0	0.0
	cMy.負		2144.1	2144.1	0.0	0.0	2017.6	2017.6	0.0	0.0	1862.8	1862.8	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		210(283)		0(0)	
	Qd		742.4	742.4	0.0	0.0	784.6	784.6	0.0	0.0	665.3	665.3	0.0	0.0
	Qal		545.3	545.3	0.0	0.0	535.3	535.3	0.0	0.0	495.9	495.9	0.0	0.0
	Qas		1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.80S	3.80S	0.00	0.00	4.02S	4.02S	0.00	0.00	3.41S	3.41S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		2995.7	2995.7	0.0	0.0	2497.6	2497.6	0.0	0.0	2003.2	2003.2	0.0	0.0
	Ml		0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0	0.0
	Ns		2898.8	2898.8	0.0	0.0	2428.2	2428.2	0.0	0.0	1956.4	1956.4	0.0	0.0
	Ms		442.9	-412.4	0.0	0.0	382.6	-379.5	0.0	0.0	353.1	-289.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		407.3	407.3	0.0	0.0	354.5	354.5	0.0	0.0	298.7	298.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
	pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34
曲げ	Mal		621.4	621.4	0.0	0.0	636.9	636.9	0.0	0.0	638.6	638.6	0.0	0.0
	Mas		1271.1	1271.1	0.0	0.0	1268.8	1268.8	0.0	0.0	1217.5	1217.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		780.4	780.4	0.0	0.0	717.2	780.4	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0
	cMy.正		1676.2	1676.2	0.0	0.0	1544.5	1544.5	0.0	0.0	1404.4	1404.4	0.0	0.0
	gMy.負		780.4	780.4	0.0	0.0	717.2	780.4	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0
	cMy.負		1728.3	1728.3	0.0	0.0	1584.2	1584.2	0.0	0.0	1432.8	1432.8	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		215(283)		0(0)		215(280)		0(0)	
	Qd		610.9	610.9	0.0	0.0	531.7	531.7	0.0	0.0	448.0	448.0	0.0	0.0
	Qal		529.6	529.6	0.0	0.0	491.1	491.1	0.0	0.0	481.1	481.1	0.0	0.0
	Qas		1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.13S	3.13S	0.00	0.00	2.72S	2.72S	0.00	0.00	2.29S	2.29S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[14F-15F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[15F-16F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		1507.9	1507.9	0.0	0.0	1013.8	1013.8	0.0	0.0	519.7	519.7	0.0	0.0
	Ml		-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.4	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
	Ns		1478.0	1478.0	0.0	0.0	1000.1	1000.1	0.0	0.0	516.6	516.6	0.0	0.0
	Ms		340.8	-266.7	0.0	0.0	294.0	-214.7	0.0	0.0	279.4	-187.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		282.5	282.5	0.0	0.0	237.2	237.2	0.0	0.0	212.4	212.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
	pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34
曲げ	Mal		635.6	635.6	0.0	0.0	617.8	617.8	0.0	0.0	489.2	489.2	0.0	0.0
	Mas		1094.2	1094.2	0.0	0.0	968.0	968.0	0.0	0.0	836.6	836.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	797.0	615.7	0.0	0.0
	cMy.正		1254.3	1254.3	0.0	0.0	1096.2	1096.2	0.0	0.0	928.0	928.0	0.0	0.0
	gMy.負		615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	797.0	615.7	0.0	0.0
	cMy.負		1273.5	1273.5	0.0	0.0	1105.5	1105.5	0.0	0.0	930.1	930.1	0.0	0.0
	H'(H)		215(280)		0(0)		215(280)		0(0)		220(283)		0(0)	
	Qd		423.8	423.8	0.0	0.0	355.7	355.7	0.0	0.0	318.5	318.5	0.0	0.0
	Qal		412.5	412.5	0.0	0.0	473.7	473.7	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0
	Qas		1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.17S	2.17S	0.00	0.00	1.82S	1.82S	0.00	0.00	1.63S	1.63S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		7802.2	7802.2	0.0	0.0	7240.6	7240.6	0.0	0.0	6686.4	6686.4	0.0	0.0
	Ml		-7.0	15.3	0.0	0.0	-1.9	-0.3	0.0	0.0	-3.3	3.5	0.0	0.0
	Ns		9230.9	9230.9	0.0	0.0	8485.5	8485.5	0.0	0.0	7759.4	7759.4	0.0	0.0
	Ms		-217.2	1029.7	0.0	0.0	-315.4	462.7	0.0	0.0	-466.9	538.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-6.7	-6.7	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-2.4	-2.4	0.0	0.0
	Qs		527.8	527.8	0.0	0.0	379.4	379.4	0.0	0.0	489.6	489.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0
	d		67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6
	j		59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6
配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28
	pt		0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32
	pw		0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34
曲げ	Mal		1317.2	1317.2	0.0	0.0	1374.7	1374.7	0.0	0.0	1420.0	1420.0	0.0	0.0
	Mas		3039.3	3039.3	0.0	0.0	3062.2	3062.2	0.0	0.0	3085.0	3085.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1309.2	26688.0	0.0	0.0	1309.2	1309.2	0.0	0.0	1309.2	1309.2	0.0	0.0
	cMy.正		4254.4	4254.4	0.0	0.0	4153.3	4153.3	0.0	0.0	4048.5	4048.5	0.0	0.0
	gMy.負		1309.6	26688.0	0.0	0.0	1309.6	1309.6	0.0	0.0	1309.6	1309.6	0.0	0.0
	cMy.負		4938.9	4938.9	0.0	0.0	4774.0	4774.0	0.0	0.0	4604.1	4604.1	0.0	0.0
	H'(H)		235(333)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		788.4	788.4	0.0	0.0	568.7	568.7	0.0	0.0	733.2	733.2	0.0	0.0
	Qal		805.0	805.0	0.0	0.0	805.0	805.0	0.0	0.0	1025.4	1025.4	0.0	0.0
	Qas		1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.35S	1.35S	0.00	0.00	0.97S	0.97S	0.00	0.00	1.25S	1.25S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		6130.9	6130.9	0.0	0.0	5598.2	5598.2	0.0	0.0	5065.7	5065.7	0.0	0.0
	Ml		-2.6	2.3	0.0	0.0	-2.6	2.6	0.0	0.0	-2.8	2.5	0.0	0.0
	Ns		6943.7	6943.7	0.0	0.0	6266.6	6266.6	0.0	0.0	5605.8	5605.8	0.0	0.0
	Ms		-447.2	447.1	0.0	0.0	-434.0	492.2	0.0	0.0	-525.8	554.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-1.7	-1.7	0.0	0.0	-1.9	-1.9	0.0	0.0	-1.9	-1.9	0.0	0.0
	Qs		435.6	435.6	0.0	0.0	451.1	451.1	0.0	0.0	526.1	526.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0
	d		67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6
	j		59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2
配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28
	pt		0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44
	pw		0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34
曲げ	Mal		798.5	798.5	0.0	0.0	868.1	868.1	0.0	0.0	922.5	922.5	0.0	0.0
	Mas		1996.2	1996.2	0.0	0.0	2006.3	2006.3	0.0	0.0	2013.2	2013.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1309.2	1309.2	0.0	0.0	1309.2	1309.2	0.0	0.0	1204.6	1309.2	0.0	0.0
	cMy.正		2884.4	2884.4	0.0	0.0	2786.8	2786.8	0.0	0.0	2681.4	2681.4	0.0	0.0
	gMy.負		1309.6	1309.6	0.0	0.0	1309.6	1309.6	0.0	0.0	1205.1	1309.6	0.0	0.0
	cMy.負		3253.2	3253.2	0.0	0.0	3107.4	3107.4	0.0	0.0	2954.3	2954.3	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		652.5	652.5	0.0	0.0	675.7	675.7	0.0	0.0	788.2	788.2	0.0	0.0
	Qal		722.3	722.3	0.0	0.0	752.2	752.2	0.0	0.0	732.3	732.3	0.0	0.0
	Qas		1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.00S	2.00S	0.00	0.00	2.08S	2.08S	0.00	0.00	2.42S	2.42S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		4528.7	4528.7	0.0	0.0	4011.6	4011.6	0.0	0.0	3494.7	3494.7	0.0	0.0
	Ml		-2.2	2.1	0.0	0.0	-2.4	2.3	0.0	0.0	-2.0	2.1	0.0	0.0
	Ns		4925.8	4925.8	0.0	0.0	4324.9	4324.9	0.0	0.0	3728.6	3728.6	0.0	0.0
	Ms		-503.6	498.9	0.0	0.0	-536.1	527.0	0.0	0.0	-394.0	498.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-1.6	-1.6	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0
	Qs		488.5	488.5	0.0	0.0	518.0	518.0	0.0	0.0	424.6	424.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
	pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34
曲げ	Mal		551.5	551.5	0.0	0.0	618.6	618.6	0.0	0.0	585.9	585.9	0.0	0.0
	Mas		1394.4	1394.4	0.0	0.0	1393.2	1393.2	0.0	0.0	1276.1	1276.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1204.6	1204.6	0.0	0.0	1204.6	1204.6	0.0	0.0	750.1	1204.6	0.0	0.0
	cMy.正		2009.4	2009.4	0.0	0.0	1902.3	1902.3	0.0	0.0	1772.2	1772.2	0.0	0.0
	gMy.負		1205.1	1205.1	0.0	0.0	1205.1	1205.1	0.0	0.0	747.5	1205.1	0.0	0.0
	cMy.負		2189.7	2189.7	0.0	0.0	2055.2	2055.2	0.0	0.0	1889.4	1889.4	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		210(283)		0(0)	
	Qd		731.9	731.9	0.0	0.0	776.1	776.1	0.0	0.0	636.1	636.1	0.0	0.0
	Qal		547.8	547.8	0.0	0.0	545.2	545.2	0.0	0.0	522.4	522.4	0.0	0.0
	Qas		1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.75S	3.75S	0.00	0.00	3.97S	3.97S	0.00	0.00	3.26S	3.26S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		2993.6	2993.6	0.0	0.0	2493.9	2493.9	0.0	0.0	1995.6	1995.6	0.0	0.0
	Ml		-1.5	1.6	0.0	0.0	-2.6	2.0	0.0	0.0	-4.3	3.6	0.0	0.0
	Ns		3181.2	3181.2	0.0	0.0	2628.1	2628.1	0.0	0.0	1919.7	1919.7	0.0	0.0
	Ms		-406.0	376.1	0.0	0.0	-378.1	355.6	0.0	0.0	355.6	-291.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	Ql		-1.1	-1.1	0.0	0.0	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-2.8	-2.8	0.0	0.0
	Qs		372.1	372.1	0.0	0.0	340.8	340.8	0.0	0.0	307.3	307.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
	pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34
曲げ	Mal		621.5	621.5	0.0	0.0	637.0	637.0	0.0	0.0	638.6	638.6	0.0	0.0
	Mas		1272.1	1272.1	0.0	0.0	1269.0	1269.0	0.0	0.0	1208.1	1208.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		750.1	750.1	0.0	0.0	717.2	750.1	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0
	cMy.正		1650.9	1650.9	0.0	0.0	1524.6	1524.6	0.0	0.0	1393.2	1393.2	0.0	0.0
	gMy.負		747.5	747.5	0.0	0.0	717.2	747.5	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0
	cMy.負		1751.6	1751.6	0.0	0.0	1601.4	1601.4	0.0	0.0	1439.3	1439.3	0.0	0.0
	H'(H)		210(280)		0(0)		215(283)		0(0)		215(280)		0(0)	
	Qd		557.6	557.6	0.0	0.0	510.3	510.3	0.0	0.0	459.6	459.6	0.0	0.0
	Qal		531.7	531.7	0.0	0.0	487.1	487.1	0.0	0.0	508.3	508.3	0.0	0.0
	Qas		1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.85S	2.85S	0.00	0.00	2.61S	2.61S	0.00	0.00	2.35S	2.35S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[14F-15F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[15F-16F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		1496.6	1496.6	0.0	0.0	1009.2	1009.2	0.0	0.0	522.4	522.4	0.0	0.0
	Ml		1.7	1.5	0.0	0.0	7.0	-5.7	0.0	0.0	-5.2	-1.4	0.0	0.0
	Ns		1463.5	1463.5	0.0	0.0	997.8	997.8	0.0	0.0	525.7	519.1	0.0	0.0
	Ms		299.0	-252.7	0.0	0.0	247.1	-161.4	0.0	0.0	-267.3	-152.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K1		
	Ql		0.1	0.1	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0
	Qs		256.6	256.6	0.0	0.0	188.6	188.6	0.0	0.0	189.0	189.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
	pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34
曲げ	Mal		635.6	635.6	0.0	0.0	616.6	616.6	0.0	0.0	490.0	490.0	0.0	0.0
	Mas		1090.4	1090.4	0.0	0.0	967.3	967.3	0.0	0.0	839.1	837.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		543.4	717.2	0.0	0.0	543.4	543.4	0.0	0.0	775.3	543.4	0.0	0.0
	cMy.正		1249.6	1249.6	0.0	0.0	1095.4	1095.4	0.0	0.0	928.9	928.9	0.0	0.0
	gMy.負		540.6	717.2	0.0	0.0	540.6	540.6	0.0	0.0	772.1	540.6	0.0	0.0
	cMy.負		1270.9	1270.9	0.0	0.0	1103.1	1103.1	0.0	0.0	931.2	931.2	0.0	0.0
	H'(H)		215(280)		0(0)		215(280)		0(0)		220(283)		0(0)	
	Qd		384.8	384.8	0.0	0.0	280.6	280.6	0.0	0.0	282.8	282.8	0.0	0.0
	Qal		412.5	412.5	0.0	0.0	502.8	502.8	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0
	Qas		1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.97S	1.97S	0.00	0.00	1.44S	1.44S	0.00	0.00	1.45S	1.45S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		4664.5	4664.5	0.0	0.0	4345.7	4345.7	0.0	0.0	4033.5	4033.5	0.0	0.0
	Ml		69.6	-78.5	0.0	0.0	70.1	-67.7	0.0	0.0	70.1	-67.6	0.0	0.0
	Ns		4018.9	4018.9	0.0	0.0	3826.1	3826.1	0.0	0.0	3615.5	3615.5	0.0	0.0
	Ms		156.7	-677.5	0.0	0.0	222.0	-308.2	0.0	0.0	270.9	-341.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		44.5	44.5	0.0	0.0	49.2	49.2	0.0	0.0	49.2	49.2	0.0	0.0
	Qs		336.5	336.5	0.0	0.0	240.6	240.6	0.0	0.0	280.9	280.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0
	d		67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6
	j		59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1
配筋	主筋	1	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		57.42	57.42	38.28	38.28	57.42	57.42	38.28	38.28	57.42	57.42	38.28	38.28
	pt		0.77	0.77	0.51	0.51	0.77	0.77	0.51	0.51	0.77	0.77	0.51	0.51
	pw		0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34
曲げ	Mal		866.0	866.0	0.0	0.0	894.7	894.7	0.0	0.0	917.8	917.8	0.0	0.0
	Mas		2013.0	2013.0	0.0	0.0	2022.3	2022.3	0.0	0.0	2029.5	2029.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		498.5	13537.6	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0
	cMy.正		2760.8	2760.8	0.0	0.0	2709.5	2709.5	0.0	0.0	2652.2	2652.2	0.0	0.0
	gMy.負		463.8	13150.4	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0
	cMy.負		3077.6	3077.6	0.0	0.0	2973.7	2973.7	0.0	0.0	2872.1	2872.1	0.0	0.0
	H'(H)		235(333)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		482.5	482.5	0.0	0.0	336.3	336.3	0.0	0.0	396.8	396.8	0.0	0.0
	Qal		558.1	558.1	0.0	0.0	648.0	648.0	0.0	0.0	647.8	647.8	0.0	0.0
	Qas		1134.4	1134.4	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.24S	1.24S	0.00	0.00	0.86S	0.86S	0.00	0.00	1.02S	1.02S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		3721.2	3721.2	0.0	0.0	3408.5	3408.5	0.0	0.0	3095.4	3095.4	0.0	0.0
	Ml		70.2	-67.6	0.0	0.0	70.2	-67.7	0.0	0.0	70.4	-67.8	0.0	0.0
	Ns		3377.8	3377.8	0.0	0.0	3135.6	3135.6	0.0	0.0	2875.5	2875.5	0.0	0.0
	Ms		295.0	-325.6	0.0	0.0	280.6	-318.2	0.0	0.0	295.1	-360.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		49.2	49.2	0.0	0.0	49.3	49.3	0.0	0.0	49.4	49.4	0.0	0.0
	Qs		284.7	284.7	0.0	0.0	274.0	274.0	0.0	0.0	301.7	301.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0
	d		67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6
	j		59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1
配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28
	pt		0.64	0.64	0.51	0.51	0.64	0.64	0.51	0.51	0.64	0.64	0.51	0.51
	pw		0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34
曲げ	Mal		881.6	881.6	0.0	0.0	895.0	895.0	0.0	0.0	905.1	905.1	0.0	0.0
	Mas		1876.8	1876.8	0.0	0.0	1884.5	1884.5	0.0	0.0	1893.9	1893.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0
	cMy.正		2339.9	2339.9	0.0	0.0	2271.0	2271.0	0.0	0.0	2195.1	2195.1	0.0	0.0
	gMy.負		463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0
	cMy.負		2526.4	2526.4	0.0	0.0	2424.0	2424.0	0.0	0.0	2322.2	2322.2	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)	
	Qd		402.5	402.5	0.0	0.0	386.4	386.4	0.0	0.0	427.9	427.9	0.0	0.0
	Qal		647.6	647.6	0.0	0.0	647.8	647.8	0.0	0.0	647.5	647.5	0.0	0.0
	Qas		801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.24S	1.24S	0.00	0.00	1.19S	1.19S	0.00	0.00	1.31S	1.31S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(33)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		2781.7	2781.7	0.0	0.0	2467.3	2467.3	0.0	0.0	2152.4	2152.4	0.0	0.0
	Ml		70.0	-67.8	0.0	0.0	72.4	-68.6	0.0	0.0	65.3	-65.8	0.0	0.0
	Ns		2595.4	2595.4	0.0	0.0	2303.1	2303.1	0.0	0.0	2004.7	2004.7	0.0	0.0
	Ms		336.0	-368.2	0.0	0.0	349.1	-336.2	0.0	0.0	253.0	-335.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		49.2	49.2	0.0	0.0	50.4	50.4	0.0	0.0	46.4	46.4	0.0	0.0
	Qs		325.5	325.5	0.0	0.0	315.8	315.8	0.0	0.0	259.0	259.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0
	d		67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6
	j		59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51
	pw		0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34
曲げ	Mal		786.3	786.3	0.0	0.0	783.5	783.5	0.0	0.0	716.4	716.4	0.0	0.0
	Mas		1392.1	1392.1	0.0	0.0	1318.1	1318.1	0.0	0.0	1241.6	1241.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		498.5	498.5	0.0	0.0	498.5	498.5	0.0	0.0	373.3	498.5	0.0	0.0
	cMy.正		1618.7	1618.7	0.0	0.0	1529.0	1529.0	0.0	0.0	1429.9	1429.9	0.0	0.0
	gMy.負		463.8	463.8	0.0	0.0	463.8	463.8	0.0	0.0	343.9	463.8	0.0	0.0
	cMy.負		1729.6	1729.6	0.0	0.0	1629.6	1629.6	0.0	0.0	1521.4	1521.4	0.0	0.0
	H'(H)		205(280)		0(0)		205(280)		0(0)		215(283)		0(0)	
	Qd		463.7	463.7	0.0	0.0	448.5	448.5	0.0	0.0	365.3	365.3	0.0	0.0
	Qal		648.6	648.6	0.0	0.0	644.0	644.0	0.0	0.0	627.1	627.1	0.0	0.0
	Qas		801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.37S	2.37S	0.00	0.00	2.30S	2.30S	0.00	0.00	1.87S	1.87S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	108.8	106.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[10F-11F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-12F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		1844.3	1844.3	0.0	0.0	1534.8	1534.8	0.0	0.0	1224.0	1224.0	0.0	0.0
	Ml		65.2	-65.3	0.0	0.0	66.7	-65.6	0.0	0.0	67.1	-64.3	0.0	0.0
	Ns		1740.6	1740.6	0.0	0.0	1468.2	1468.2	0.0	0.0	1179.4	1179.4	0.0	0.0
	Ms		270.4	-249.3	0.0	0.0	279.4	-229.2	0.0	0.0	286.5	-201.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		46.6	46.6	0.0	0.0	46.8	46.8	0.0	0.0	46.9	46.9	0.0	0.0
	Qs		227.6	227.6	0.0	0.0	221.9	221.9	0.0	0.0	213.0	213.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0
	d		67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6
	j		59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51
	pw		0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34
曲げ	Mal		710.0	710.0	0.0	0.0	705.7	705.7	0.0	0.0	677.4	677.4	0.0	0.0
	Mas		1173.1	1173.1	0.0	0.0	1101.5	1101.5	0.0	0.0	1024.6	1024.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		373.3	373.3	0.0	0.0	373.3	373.3	0.0	0.0	373.3	373.3	0.0	0.0
	cMy.正		1345.8	1345.8	0.0	0.0	1256.9	1256.9	0.0	0.0	1160.2	1160.2	0.0	0.0
	gMy.負		343.9	343.9	0.0	0.0	343.9	343.9	0.0	0.0	343.9	343.9	0.0	0.0
	cMy.負		1412.0	1412.0	0.0	0.0	1300.7	1300.7	0.0	0.0	1190.3	1190.3	0.0	0.0
	H'(H)		215(280)		0(0)		215(283)		0(0)		215(280)		0(0)	
	Qd		318.1	318.1	0.0	0.0	309.4	309.4	0.0	0.0	296.0	296.0	0.0	0.0
	Qal		632.0	632.0	0.0	0.0	625.0	625.0	0.0	0.0	623.4	623.4	0.0	0.0
	Qas		775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.63S	1.63S	0.00	0.00	1.58S	1.58S	0.00	0.00	1.52S	1.52S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[13F-14F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[14F-15F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[15F-16F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		912.9	912.9	0.0	0.0	611.3	611.3	0.0	0.0	309.1	309.1	0.0	0.0
	Ml		64.9	-63.9	0.0	0.0	40.3	-53.5	0.0	0.0	138.3	-81.0	0.0	0.0
	Ns		883.0	883.0	0.0	0.0	606.1	606.1	0.0	0.0	314.9	314.9	0.0	0.0
	Ms		230.6	-166.5	0.0	0.0	171.9	-73.1	0.0	0.0	276.4	-110.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		46.0	46.0	0.0	0.0	33.5	33.5	0.0	0.0	77.6	77.6	0.0	0.0
	Qs		168.0	168.0	0.0	0.0	102.2	102.2	0.0	0.0	153.7	153.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0
	d		67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6
	j		59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt		0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51
	pw		0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34
曲げ	Mal		597.6	597.6	0.0	0.0	518.1	518.1	0.0	0.0	435.7	435.7	0.0	0.0
	Mas		944.3	944.3	0.0	0.0	863.3	863.3	0.0	0.0	780.7	780.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		247.3	373.3	0.0	0.0	247.3	247.3	0.0	0.0	401.4	247.3	0.0	0.0
	cMy.正		1058.3	1058.3	0.0	0.0	960.7	960.7	0.0	0.0	855.6	855.6	0.0	0.0
	gMy.負		220.9	343.9	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0	349.1	220.9	0.0	0.0
	cMy.負		1079.0	1079.0	0.0	0.0	964.4	964.4	0.0	0.0	851.3	851.3	0.0	0.0
	H'(H)		220(280)		0(0)		220(280)		0(0)		220(283)		0(0)	
	Qd		228.9	228.9	0.0	0.0	136.6	136.6	0.0	0.0	191.8	191.8	0.0	0.0
	Qal		629.4	629.4	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0	534.3	534.3	0.0	0.0
	Qas		775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.17S	1.17S	0.00	0.00	0.70S	0.70S	0.00	0.00	0.98S	0.98S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(50)	(58)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		5749.2	5749.2	0.0	0.0	5335.7	5335.7	0.0	0.0	4934.5	4934.5	0.0	0.0
	Ml		-138.3	165.5	0.0	0.0	-110.6	79.9	0.0	0.0	-104.2	101.9	0.0	0.0
	Ns		-562.1	-562.1	0.0	0.0	10975.2	-303.7	0.0	0.0	-51.6	-51.6	0.0	0.0
	Ms		-362.1	-3115.8	0.0	0.0	-578.2	-1655.8	0.0	0.0	414.0	-1159.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K1			K1	K1		
	Ql		-91.4	-91.4	0.0	0.0	-68.0	-68.0	0.0	0.0	-73.6	-73.6	0.0	0.0
	Qs		1450.2	1450.2	0.0	0.0	1197.9	1197.9	0.0	0.0	941.8	941.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	d		102.3	102.3	112.3	112.3	102.3	102.3	112.3	112.3	102.3	102.3	112.3	112.3
	j		89.5	89.5	98.3	98.3	89.5	89.5	98.3	98.3	89.5	89.5	98.3	98.3
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28
	pt		0.73	0.73	0.29	0.29	0.73	0.73	0.29	0.29	0.73	0.73	0.29	0.29
	pw		1.16	1.16	0.36	0.36	1.16	1.16	0.36	0.36	1.16	1.16	0.36	0.36
曲げ	Mal		2545.8	2545.8	0.0	0.0	2575.1	2575.1	0.0	0.0	2601.4	2601.4	0.0	0.0
	Mas		3224.3	3224.3	0.0	0.0	5129.1	3334.7	0.0	0.0	3441.6	3441.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1115.3	13150.4	0.0	0.0	1115.3	1115.3	0.0	0.0	967.5	1115.3	0.0	0.0
	cMy.正		3365.5	3365.5	0.0	0.0	3479.2	3479.2	0.0	0.0	3590.2	3590.2	0.0	0.0
	gMy.負		1154.4	13537.6	0.0	0.0	1154.4	1154.4	0.0	0.0	1001.4	1154.4	0.0	0.0
	cMy.負		8562.6	8562.6	0.0	0.0	8255.1	8255.1	0.0	0.0	7930.1	7930.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(333)		0(0)		195(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2129.7	2129.7	0.0	0.0	1762.8	1762.8	0.0	0.0	1375.9	1375.9	0.0	0.0
	Qal		1318.5	1318.5	0.0	0.0	1410.7	1410.7	0.0	0.0	1532.2	1532.2	0.0	0.0
	Qas		2892.3	2892.3	0.0	0.0	2892.3	2892.3	0.0	0.0	2892.3	2892.3	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.16S	2.16S	0.00	0.00	1.79S	1.79S	0.00	0.00	1.40S	1.40S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		116.3	108.8	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		4543.9	4543.9	0.0	0.0	4153.6	4153.6	0.0	0.0	3763.9	3763.9	0.0	0.0
	Ml		-103.4	95.7	0.0	0.0	-103.8	96.5	0.0	0.0	-100.1	95.8	0.0	0.0
	Ns		78.0	78.0	0.0	0.0	207.6	207.6	0.0	0.0	328.0	328.0	0.0	0.0
	Ms		559.5	-740.2	0.0	0.0	391.6	-705.5	0.0	0.0	356.3	-933.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-71.1	-71.1	0.0	0.0	-71.5	-71.5	0.0	0.0	-70.0	-70.0	0.0	0.0
	Qs		802.3	802.3	0.0	0.0	704.4	704.4	0.0	0.0	794.5	794.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	d		102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8
	j		90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7
配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82
	pt		0.60	0.60	0.18	0.18	0.60	0.60	0.18	0.18	0.60	0.60	0.18	0.18
	pw		0.74	0.74	0.23	0.23	0.74	0.74	0.23	0.23	0.74	0.74	0.23	0.23
曲げ	Mal		2454.9	2454.9	0.0	0.0	2472.6	2472.6	0.0	0.0	2491.2	2491.2	0.0	0.0
	Mas		2937.0	2937.0	0.0	0.0	2992.0	2992.0	0.0	0.0	3042.9	3042.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0
	cMy.正		3040.3	3040.3	0.0	0.0	3111.2	3111.2	0.0	0.0	3176.7	3176.7	0.0	0.0
	gMy.負		1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0
	cMy.負		7013.4	7013.4	0.0	0.0	6693.0	6693.0	0.0	0.0	6357.4	6357.4	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1167.9	1167.9	0.0	0.0	1020.8	1020.8	0.0	0.0	1156.8	1156.8	0.0	0.0
	Qal		1520.3	1520.3	0.0	0.0	1522.0	1522.0	0.0	0.0	1534.8	1534.8	0.0	0.0
	Qas		2237.5	2237.5	0.0	0.0	2237.5	2237.5	0.0	0.0	2237.5	2237.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.30S	1.30S	0.00	0.00	1.13S	1.13S	0.00	0.00	1.29S	1.29S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		3380.2	3380.2	0.0	0.0	2997.0	2997.0	0.0	0.0	2614.5	2614.5	0.0	0.0
	Ml		-99.6	92.5	0.0	0.0	-100.3	92.9	0.0	0.0	-101.8	92.1	0.0	0.0
	Ns		425.7	425.7	0.0	0.0	514.6	514.6	0.0	0.0	593.0	593.0	0.0	0.0
	Ms		641.3	-849.4	0.0	0.0	564.3	-608.9	0.0	0.0	551.3	-720.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-68.6	-68.6	0.0	0.0	-69.0	-69.0	0.0	0.0	-68.6	-68.6	0.0	0.0
	Qs		889.4	889.4	0.0	0.0	735.6	735.6	0.0	0.0	783.4	783.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	d		102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8
	j		90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18
	pw		0.53	0.53	0.23	0.23	0.53	0.53	0.23	0.23	0.53	0.53	0.23	0.23
曲げ	Mal		2288.1	2288.1	0.0	0.0	2303.8	2303.8	0.0	0.0	2109.2	2109.2	0.0	0.0
	Mas		2515.4	2515.4	0.0	0.0	2553.0	2553.0	0.0	0.0	2586.1	2586.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	910.9	967.5	0.0	0.0
	cMy.正		2630.0	2630.0	0.0	0.0	2677.9	2677.9	0.0	0.0	2719.7	2719.7	0.0	0.0
	gMy.負		1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0	945.2	1001.4	0.0	0.0
	cMy.負		5417.6	5417.6	0.0	0.0	5064.2	5064.2	0.0	0.0	4676.5	4676.5	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)	
	Qd		1299.9	1299.9	0.0	0.0	1069.0	1069.0	0.0	0.0	1140.7	1140.7	0.0	0.0
	Qal		1521.6	1521.6	0.0	0.0	1520.5	1520.5	0.0	0.0	1449.4	1449.4	0.0	0.0
	Qas		1900.5	1900.5	0.0	0.0	1900.5	1900.5	0.0	0.0	1851.9	1851.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.81S	1.81S	0.00	0.00	1.49S	1.49S	0.00	0.00	1.59S	1.59S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		2232.3	2232.3	0.0	0.0
	Ml		-102.0	91.2	0.0	0.0
	Ns		671.0	671.0	0.0	0.0
	Ms		803.8	-664.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1		
	Ql		-69.0	-69.0	0.0	0.0
	Qs		879.4	879.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸			
	B		120.0	120.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	120.0	120.0
	d		102.8	102.8	112.8	112.8
	j		90.0	90.0	98.7	98.7
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.48	0.48	0.18	0.18
	pw		0.53	0.53	0.23	0.23
曲げ	Mal		2061.0	2061.0	0.0	0.0
	Mas		2618.9	2618.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
せん断	gMy.正		910.9	910.9	0.0	0.0
	cMy.正		2761.4	2761.4	0.0	0.0
	gMy.負		945.2	945.2	0.0	0.0
	cMy.負		4302.8	4302.8	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)	
	Qd		1284.5	1284.5	0.0	0.0
	Qal		1452.2	1452.2	0.0	0.0
	Qas		1851.9	1851.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
付着	Ta		1.78S	1.78S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[13F-14F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(33)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		1849.2	1849.2	0.0	0.0	1472.2	1472.2	0.0	0.0	1095.5	1095.5	0.0	0.0
	Ml		-99.4	91.4	0.0	0.0	-98.5	84.6	0.0	0.0	-97.8	85.4	0.0	0.0
	Ns		725.8	2972.7	0.0	0.0	683.8	2260.7	0.0	0.0	1594.7	644.0	0.0	0.0
	Ms		789.4	546.9	0.0	0.0	823.6	214.9	0.0	0.0	-1042.0	98.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K1	K2			K2	K4		
	Ql		-67.5	-67.5	0.0	0.0	-65.4	-65.4	0.0	0.0	-65.5	-65.5	0.0	0.0
	Qs		707.7	707.7	0.0	0.0	566.5	566.5	0.0	0.0	511.9	511.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	d		102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8
	j		90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18
	pw		0.42	0.42	0.23	0.23	0.42	0.42	0.23	0.23	0.42	0.42	0.23	0.23
曲げ	Mal		1916.9	1916.9	0.0	0.0	1772.5	1772.5	0.0	0.0	1625.4	1625.4	0.0	0.0
	Mas		2641.8	3556.0	0.0	0.0	2624.2	3278.3	0.0	0.0	3000.1	2607.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		649.4	910.9	0.0	0.0	649.4	649.4	0.0	0.0	528.4	649.4	0.0	0.0
	cMy.正		2790.5	2790.5	0.0	0.0	2768.2	2768.2	0.0	0.0	2721.5	2721.5	0.0	0.0
	gMy.負		680.8	945.2	0.0	0.0	680.8	680.8	0.0	0.0	560.0	680.8	0.0	0.0
	cMy.負		3921.4	3921.4	0.0	0.0	3576.8	3576.8	0.0	0.0	3243.0	3243.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(283)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1027.7	1027.7	0.0	0.0	817.1	817.1	0.0	0.0	735.1	735.1	0.0	0.0
	Qal		1456.1	1456.1	0.0	0.0	1436.2	1436.2	0.0	0.0	1442.8	1442.8	0.0	0.0
	Qas		1683.4	1683.4	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.43S	1.43S	0.00	0.00	1.14S	1.14S	0.00	0.00	1.02S	1.02S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		101.3	108.8	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[14F-15F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[15F-16F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(65)	(58)	(0)	(0)
応力	NI		721.5	721.5	0.0	0.0	347.5	347.5	0.0	0.0	10275.7	10275.7	0.0	0.0
	MI		-87.2	82.4	0.0	0.0	-179.9	94.7	0.0	0.0	1.1	-48.6	0.0	0.0
	Ns		991.5	451.5	0.0	0.0	448.1	246.8	0.0	0.0	4952.5	4952.5	0.0	0.0
	Ms		-936.9	322.2	0.0	0.0	-655.9	340.4	0.0	0.0	-709.9	-6660.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K2	K1			K1	K1		
	QI		-60.6	-60.6	0.0	0.0	-97.2	-97.2	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0
	Qs		351.0	351.0	0.0	0.0	201.9	201.9	0.0	0.0	2824.9	2824.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	170.0	170.0	140.0	140.0
	D		110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	140.0	140.0	170.0	170.0
	d		102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	132.0	132.0	162.0	162.0
	j		90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	115.5	115.5	141.7	141.7
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	134.00	134.00	53.60	53.60
	pt		0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18	0.56	0.56	0.23	0.23
	pw		0.42	0.42	0.23	0.23	0.42	0.42	0.23	0.23	1.17	1.17	0.43	0.43
曲げ	Mal		1476.2	1476.2	0.0	0.0	1323.5	1323.5	0.0	0.0	5444.8	5444.8	0.0	0.0
	Mas		2752.6	2526.3	0.0	0.0	2524.9	2439.3	0.0	0.0	8930.5	8930.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		528.4	528.4	0.0	0.0	623.2	528.4	0.0	0.0	3351.4	26688.0	0.0	0.0
	cMy.正		2643.7	2643.7	0.0	0.0	2533.0	2533.0	0.0	0.0	9704.8	9704.8	0.0	0.0
	gMy.負		560.0	560.0	0.0	0.0	676.5	560.0	0.0	0.0	3359.3	26688.0	0.0	0.0
	cMy.負		2930.9	2930.9	0.0	0.0	2641.9	2641.9	0.0	0.0	15369.7	15369.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)		200(333)		0(0)	
	Qd		496.2	496.2	0.0	0.0	254.2	254.2	0.0	0.0	4229.9	4229.9	0.0	0.0
	Qal		1474.9	1474.9	0.0	0.0	1264.3	1264.3	0.0	0.0	1927.8	1927.8	0.0	0.0
	Qas		1683.4	1683.4	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0	5313.8	5313.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		0.69S	0.69S	0.00	0.00	0.35S	0.35S	0.00	0.00	2.82S	2.82S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		9504.0	9504.0	0.0	0.0	8748.9	8748.9	0.0	0.0
	Ml		-6.6	12.9	0.0	0.0	-17.8	5.9	0.0	0.0
	Ns		4616.8	4616.8	0.0	0.0	4417.7	4417.7	0.0	0.0
	Ms		1071.0	-4048.5	0.0	0.0	1559.2	-3058.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1		
	Ql		-7.0	-7.0	0.0	0.0	-8.5	-8.5	0.0	0.0
	Qs		2862.0	2862.0	0.0	0.0	2587.1	2587.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B		170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0
	d		132.0	132.0	162.0	162.0	132.0	132.0	162.0	162.0
	j		115.5	115.5	141.7	141.7	115.5	115.5	141.7	141.7
配筋	主筋	1	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		134.00	134.00	53.60	53.60	134.00	134.00	53.60	53.60
	pt		0.56	0.56	0.23	0.23	0.56	0.56	0.23	0.23
	pw		1.17	1.17	0.43	0.43	1.17	1.17	0.43	0.43
曲げ	Mal		5496.4	5496.4	0.0	0.0	5537.0	5537.0	0.0	0.0
	Mas		8763.4	8763.4	0.0	0.0	8663.9	8663.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		3351.4	3351.4	0.0	0.0	3198.4	3351.4	0.0	0.0
	cMy.正		9496.0	9496.0	0.0	0.0	9371.4	9371.4	0.0	0.0
	gMy.負		3359.3	3359.3	0.0	0.0	3211.5	3359.3	0.0	0.0
	cMy.負		14820.2	14820.2	0.0	0.0	14196.7	14196.7	0.0	0.0
	H'(H)		180(280)		0(0)		180(280)		0(0)	
	Qd		4289.5	4289.5	0.0	0.0	3876.4	3876.4	0.0	0.0
	Qal		2779.2	2779.2	0.0	0.0	2572.1	2572.1	0.0	0.0
	Qas		5313.8	5313.8	0.0	0.0	5313.8	5313.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.86S	2.86S	0.00	0.00	2.58S	2.58S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		8001.1	8001.1	0.0	0.0	7259.0	7259.0	0.0	0.0
	Ml		-18.4	15.8	0.0	0.0	-22.5	15.4	0.0	0.0
	Ns		4381.0	4381.0	0.0	0.0	4393.6	4393.6	0.0	0.0
	Ms		1922.4	-2484.4	0.0	0.0	1731.8	-2381.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1		
	Ql		-12.2	-12.2	0.0	0.0	-13.5	-13.5	0.0	0.0
	Qs		2479.5	2479.5	0.0	0.0	2319.8	2319.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B		170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0
	d		132.3	132.3	162.3	162.3	132.3	132.3	162.3	162.3
	j		115.8	115.8	142.0	142.0	115.8	115.8	142.0	142.0
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28
	pt		0.40	0.40	0.16	0.16	0.40	0.40	0.16	0.16
	pw		1.17	1.17	0.43	0.43	1.17	1.17	0.43	0.43
曲げ	Mal		4987.0	4987.0	0.0	0.0	4988.5	4988.5	0.0	0.0
	Mas		6908.5	6908.5	0.0	0.0	6914.8	6914.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		3198.4	3198.4	0.0	0.0	3198.4	3198.4	0.0	0.0
	cMy.正		7508.1	7508.1	0.0	0.0	7516.0	7516.0	0.0	0.0
	gMy.負		3211.5	3211.5	0.0	0.0	3211.5	3211.5	0.0	0.0
	cMy.負		11629.7	11629.7	0.0	0.0	10847.9	10847.9	0.0	0.0
	H'(H)		180(280)		0(0)		180(280)		0(0)	
	Qd		3713.1	3713.1	0.0	0.0	3473.0	3473.0	0.0	0.0
	Qal		3125.0	3125.0	0.0	0.0	2963.6	2963.6	0.0	0.0
	Qas		5327.1	5327.1	0.0	0.0	5327.1	5327.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.92S	2.92S	0.00	0.00	2.73S	2.73S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		6516.8	6516.8	0.0	0.0	5802.4	5802.4	0.0	0.0	5104.0	5104.0	0.0	0.0
	Ml		-10.8	16.5	0.0	0.0	-9.7	8.0	0.0	0.0	-10.8	8.9	0.0	0.0
	Ns		4402.0	4402.0	0.0	0.0	4095.6	4095.6	0.0	0.0	3783.5	3783.5	0.0	0.0
	Ms		1238.4	-2920.0	0.0	0.0	1780.9	-2179.2	0.0	0.0	1712.6	-1847.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-9.8	-9.8	0.0	0.0	-6.3	-6.3	0.0	0.0	-7.1	-7.1	0.0	0.0
	Qs		2156.3	2156.3	0.0	0.0	2046.2	2046.2	0.0	0.0	1843.0	1843.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		170.0	170.0	140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0	150.0	150.0
	d		132.3	132.3	162.3	162.3	132.5	132.5	142.5	142.5	132.5	132.5	142.5	142.5
	j		115.8	115.8	142.0	142.0	115.9	115.9	124.7	124.7	115.9	115.9	124.7	124.7
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100
	at		95.70	95.70	38.28	38.28	79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76
	pt		0.40	0.40	0.16	0.16	0.38	0.38	0.15	0.15	0.38	0.38	0.15	0.15
	pw		1.17	1.17	0.43	0.43	1.19	1.19	0.43	0.43	1.19	1.19	0.43	0.43
曲げ	Mal		4988.7	4988.7	0.0	0.0	4316.8	4316.8	0.0	0.0	4317.0	4317.0	0.0	0.0
	Mas		6919.1	6919.1	0.0	0.0	5986.5	5986.5	0.0	0.0	5830.8	5830.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2547.0	3198.4	0.0	0.0	2547.0	2547.0	0.0	0.0	2547.0	2547.0	0.0	0.0
	cMy.正		7521.3	7521.3	0.0	0.0	6526.6	6526.6	0.0	0.0	6330.9	6330.9	0.0	0.0
	gMy.負		2552.5	3211.5	0.0	0.0	2552.5	2552.5	0.0	0.0	2552.5	2552.5	0.0	0.0
	cMy.負		10031.6	10031.6	0.0	0.0	8549.3	8549.3	0.0	0.0	7930.0	7930.0	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		3229.6	3229.6	0.0	0.0	3066.1	3066.1	0.0	0.0	2761.0	2761.0	0.0	0.0
	Qal		2936.0	2936.0	0.0	0.0	2736.0	2736.0	0.0	0.0	2740.0	2740.0	0.0	0.0
	Qas		5327.1	5327.1	0.0	0.0	4766.3	4766.3	0.0	0.0	4766.3	4766.3	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.54S	2.54S	0.00	0.00	2.65S	2.65S	0.00	0.00	2.38S	2.38S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[11F-12F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(35)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)	(45)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		4405.3	4405.3	0.0	0.0	3732.1	3732.1	0.0	0.0	3078.8	3078.8	0.0	0.0
	Ml		-1.6	8.4	0.0	0.0	-0.8	0.4	0.0	0.0	-3.1	0.9	0.0	0.0
	Ns		3468.3	3468.3	0.0	0.0	3008.0	3008.0	0.0	0.0	2508.2	2508.2	0.0	0.0
	Ms		1577.8	-2039.1	0.0	0.0	1854.2	-1430.2	0.0	0.0	1761.3	-1139.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-3.5	-3.5	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	0.0
	Qs		1772.8	1772.8	0.0	0.0	1603.1	1603.1	0.0	0.0	1418.6	1418.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		150.0	150.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0
	d		132.5	132.5	142.5	142.5	132.8	132.8	102.8	102.8	132.8	132.8	102.8	102.8
	j		115.9	115.9	124.7	124.7	116.2	116.2	90.0	90.0	116.2	116.2	90.0	90.0
配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		79.40	79.40	31.76	31.76	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.38	0.38	0.15	0.15	0.41	0.41	0.15	0.15	0.41	0.41	0.15	0.15
	pw		1.19	1.19	0.43	0.43	1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27
曲げ	Mal		3962.2	3962.2	0.0	0.0	3004.8	3004.8	0.0	0.0	3015.0	3015.0	0.0	0.0
	Mas		5643.7	5643.7	0.0	0.0	4648.7	4648.7	0.0	0.0	4377.1	4377.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2037.6	2547.0	0.0	0.0	2037.6	2037.6	0.0	0.0	1591.7	2037.6	0.0	0.0
	cMy.正		6121.3	6121.3	0.0	0.0	5033.0	5033.0	0.0	0.0	4721.1	4721.1	0.0	0.0
	gMy.負		2037.4	2552.5	0.0	0.0	2037.4	2037.4	0.0	0.0	1594.6	2037.4	0.0	0.0
	cMy.負		7266.3	7266.3	0.0	0.0	5897.9	5897.9	0.0	0.0	5423.1	5423.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(283)		0(0)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)	
	Qd		2657.4	2657.4	0.0	0.0	2404.4	2404.4	0.0	0.0	2127.2	2127.2	0.0	0.0
	Qal		2050.9	2050.9	0.0	0.0	1758.0	1758.0	0.0	0.0	1593.8	1593.8	0.0	0.0
	Qas		4688.1	4688.1	0.0	0.0	3372.1	3372.1	0.0	0.0	3372.1	3372.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.29S	2.29S	0.00	0.00	2.59S	2.59S	0.00	0.00	2.29S	2.29S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		98.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0	96.3	108.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[13F-14F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[14F-15F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		2437.6	2437.6	0.0	0.0	1807.9	1807.9	0.0	0.0	1196.9	1196.9	0.0	0.0
	Ml		-3.4	3.0	0.0	0.0	-5.4	2.6	0.0	0.0	-6.4	5.0	0.0	0.0
	Ns		2040.2	2040.2	0.0	0.0	1575.0	1575.0	0.0	0.0	1085.1	1085.1	0.0	0.0
	Ms		1906.5	-554.8	0.0	0.0	1747.3	-189.4	0.0	0.0	1516.2	35.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-2.3	-2.3	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0	-4.1	-4.1	0.0	0.0
	Qs		1206.0	1206.0	0.0	0.0	951.5	951.5	0.0	0.0	732.1	732.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		110.0	110.0	140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0	80.0	80.0
	d		132.8	132.8	102.8	102.8	132.8	132.8	72.8	72.8	132.8	132.8	72.8	72.8
	j		116.2	116.2	90.0	90.0	116.2	116.2	63.7	63.7	116.2	116.2	63.7	63.7
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82
	pt		0.41	0.41	0.15	0.15	0.35	0.35	0.21	0.21	0.35	0.35	0.21	0.21
	pw		1.15	1.15	0.27	0.27	0.95	0.95	0.27	0.27	0.95	0.95	0.27	0.27
曲げ	Mal		2779.1	2779.1	0.0	0.0	1886.9	1886.9	0.0	0.0	1591.3	1591.3	0.0	0.0
	Mas		4136.5	4136.5	0.0	0.0	2754.0	2754.0	0.0	0.0	2498.0	2498.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1591.7	1591.7	0.0	0.0	1263.0	1591.7	0.0	0.0	1263.0	1263.0	0.0	0.0
	cMy.正		4422.8	4422.8	0.0	0.0	2963.0	2963.0	0.0	0.0	2644.8	2644.8	0.0	0.0
	gMy.負		1594.6	1594.6	0.0	0.0	1265.4	1594.6	0.0	0.0	1265.4	1265.4	0.0	0.0
	cMy.負		4925.8	4925.8	0.0	0.0	3257.2	3257.2	0.0	0.0	2791.1	2791.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1807.9	1807.9	0.0	0.0	1425.9	1425.9	0.0	0.0	1096.1	1096.1	0.0	0.0
	Qal		1971.3	1971.3	0.0	0.0	1261.3	1261.3	0.0	0.0	1400.0	1400.0	0.0	0.0
	Qas		3372.1	3372.1	0.0	0.0	2175.4	2175.4	0.0	0.0	2175.4	2175.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.94S	1.94S	0.00	0.00	2.45S	2.45S	0.00	0.00	1.89S	1.89S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[15F-16F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(30)	(0)	(0)	(65)	(58)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		586.0	586.0	0.0	0.0	10474.4	10474.4	0.0	0.0	9685.9	9685.9	0.0	0.0
	MI		7.2	5.1	0.0	0.0	-1.2	11.8	0.0	0.0	0.3	-2.2	0.0	0.0
	Ns		564.8	564.8	0.0	0.0	9474.5	9474.5	0.0	0.0	8771.5	8771.5	0.0	0.0
	Ms		982.8	95.7	0.0	0.0	-314.7	-6600.5	0.0	0.0	1644.6	-4407.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		0.8	0.8	0.0	0.0	-3.9	-3.9	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
	Qs		403.0	403.0	0.0	0.0	3003.4	3003.4	0.0	0.0	3362.0	3362.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0
	d		132.8	132.8	72.8	72.8	132.0	132.0	162.0	162.0	132.0	132.0	162.0	162.0
	j		116.2	116.2	63.7	63.7	115.5	115.5	141.7	141.7	115.5	115.5	141.7	141.7
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		39.70	39.70	23.82	23.82	134.00	134.00	53.60	53.60	134.00	134.00	53.60	53.60
	pt		0.35	0.35	0.21	0.21	0.56	0.56	0.23	0.23	0.56	0.56	0.23	0.23
	pw		0.95	0.95	0.27	0.27	1.17	1.17	0.43	0.43	1.17	1.17	0.43	0.43
曲げ	Mal		1282.5	1282.5	0.0	0.0	5430.0	5430.0	0.0	0.0	5484.9	5484.9	0.0	0.0
	Mas		2219.1	2219.1	0.0	0.0	11112.3	11112.3	0.0	0.0	10780.7	10780.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1428.4	1263.0	0.0	0.0	4441.0	26688.0	0.0	0.0	4441.0	4441.0	0.0	0.0
	cMy.正		2296.8	2296.8	0.0	0.0	12337.2	12337.2	0.0	0.0	11949.9	11949.9	0.0	0.0
	gMy.負		1427.5	1265.4	0.0	0.0	4441.0	26688.0	0.0	0.0	4441.0	4441.0	0.0	0.0
	cMy.負		2325.5	2325.5	0.0	0.0	13394.8	13394.8	0.0	0.0	12940.6	12940.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(283)		0(0)		200(333)		0(0)		180(280)		0(0)	
	Qd		604.2	604.2	0.0	0.0	4503.1	4503.1	0.0	0.0	5042.6	5042.6	0.0	0.0
	Qal		762.3	762.3	0.0	0.0	2026.6	2026.6	0.0	0.0	2335.8	2335.8	0.0	0.0
	Qas		2175.4	2175.4	0.0	0.0	5313.8	5313.8	0.0	0.0	5313.8	5313.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.04S	1.04S	0.00	0.00	3.00S	3.00S	0.00	0.00	3.36S	3.36S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		108.8	111.3	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		8914.6	8914.6	0.0	0.0	8137.3	8137.3	0.0	0.0
	Ml		0.8	-0.0	0.0	0.0	0.7	-0.7	0.0	0.0
	Ns		8089.8	8089.8	0.0	0.0	7381.6	7381.6	0.0	0.0
	Ms		2498.8	-3614.1	0.0	0.0	2839.2	-3388.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1		
	Ql		0.3	0.3	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
	Qs		3395.9	3395.9	0.0	0.0	3459.5	3459.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B		170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0
	d		132.0	132.0	162.0	162.0	132.3	132.3	162.3	162.3
	j		115.5	115.5	141.7	141.7	115.8	115.8	142.0	142.0
配筋	主筋	1	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		134.00	134.00	53.60	53.60	95.70	95.70	38.28	38.28
	pt		0.56	0.56	0.23	0.23	0.40	0.40	0.16	0.16
	pw		1.17	1.17	0.43	0.43	1.17	1.17	0.43	0.43
曲げ	Mal		5526.3	5526.3	0.0	0.0	4986.0	4986.0	0.0	0.0
	Mas		10456.7	10456.7	0.0	0.0	8373.5	8373.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		4441.0	4441.0	0.0	0.0	4441.0	4441.0	0.0	0.0
	cMy.正		11566.6	11566.6	0.0	0.0	9320.1	9320.1	0.0	0.0
	gMy.負		4441.0	4441.0	0.0	0.0	4441.0	4441.0	0.0	0.0
	cMy.負		12481.1	12481.1	0.0	0.0	10177.3	10177.3	0.0	0.0
	H'(H)		180(280)		0(0)		180(280)		0(0)	
	Qd		5093.7	5093.7	0.0	0.0	5189.0	5189.0	0.0	0.0
	Qal		2189.2	2189.2	0.0	0.0	3226.7	3226.7	0.0	0.0
	Qas		5313.8	5313.8	0.0	0.0	5327.1	5327.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.39S	3.39S	0.00	0.00	4.07S	4.07S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(65)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)
応力	N		7365.9	7365.9	0.0	0.0	6594.2	6594.2	0.0	0.0	5864.8	5864.8	0.0	0.0
	M		1.0	-0.6	0.0	0.0	0.3	-0.7	0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.0
	Ns		6705.1	6705.1	0.0	0.0	6022.9	6022.9	0.0	0.0	5380.9	5380.9	0.0	0.0
	Ms		2754.4	-3295.2	0.0	0.0	1684.3	-3903.5	0.0	0.0	2286.8	-2608.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		0.6	0.6	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		3360.6	3360.6	0.0	0.0	2865.4	2865.4	0.0	0.0	2510.2	2510.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	150.0	150.0
	d		132.3	132.3	162.3	162.3	132.3	132.3	162.3	162.3	132.5	132.5	142.5	142.5
	j		115.8	115.8	142.0	142.0	115.8	115.8	142.0	142.0	115.9	115.9	124.7	124.7
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100
	at		95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	79.40	79.40	31.76	31.76
	pt		0.40	0.40	0.16	0.16	0.40	0.40	0.16	0.16	0.38	0.38	0.15	0.15
	pw		1.17	1.17	0.43	0.43	1.17	1.17	0.43	0.43	1.19	1.19	0.43	0.43
曲げ	Ma		4988.5	4988.5	0.0	0.0	4988.4	4988.4	0.0	0.0	4317.3	4317.3	0.0	0.0
	Mas		8048.9	8048.9	0.0	0.0	7718.4	7718.4	0.0	0.0	6618.5	6618.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		4441.0	4441.0	0.0	0.0	3130.6	4441.0	0.0	0.0	3130.6	3130.6	0.0	0.0
	cMy.正		8924.5	8924.5	0.0	0.0	8517.8	8517.8	0.0	0.0	7313.5	7313.5	0.0	0.0
	gMy.負		4441.0	4441.0	0.0	0.0	3130.6	4441.0	0.0	0.0	3130.6	3130.6	0.0	0.0
	cMy.負		9690.5	9690.5	0.0	0.0	9194.6	9194.6	0.0	0.0	7885.9	7885.9	0.0	0.0
	H'(H)		180(280)		0(0)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		5040.6	5040.6	0.0	0.0	4297.9	4297.9	0.0	0.0	3765.3	3765.3	0.0	0.0
	Qal		2896.4	2896.4	0.0	0.0	2639.5	2639.5	0.0	0.0	2589.4	2589.4	0.0	0.0
	Qas		5327.1	5327.1	0.0	0.0	5327.1	5327.1	0.0	0.0	4766.3	4766.3	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.96S	3.96S	0.00	0.00	3.37S	3.37S	0.00	0.00	3.25S	3.25S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		75.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[10F-11F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(50)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	Nl		5151.5	5151.5	0.0	0.0	4437.9	4437.9	0.0	0.0	3761.2	3761.2	0.0	0.0
	Ml		0.3	-0.2	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0
	Ns		4749.0	4749.0	0.0	0.0	4110.6	4110.6	0.0	0.0	3517.6	3517.6	0.0	0.0
	Ms		2253.7	-2347.5	0.0	0.0	1723.5	-2564.0	0.0	0.0	2014.6	-1550.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		2359.5	2359.5	0.0	0.0	2091.4	2091.4	0.0	0.0	1739.3	1739.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		150.0	150.0	140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0	110.0	110.0
	d		132.5	132.5	142.5	142.5	132.5	132.5	142.5	142.5	132.8	132.8	102.8	102.8
	j		115.9	115.9	124.7	124.7	115.9	115.9	124.7	124.7	116.2	116.2	90.0	90.0
配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.38	0.38	0.15	0.15	0.38	0.38	0.15	0.15	0.41	0.41	0.15	0.15
	pw		1.19	1.19	0.43	0.43	1.19	1.19	0.43	0.43	1.15	1.15	0.27	0.27
曲げ	Mal		4316.5	4316.5	0.0	0.0	3961.4	3961.4	0.0	0.0	3004.4	3004.4	0.0	0.0
	Mas		6309.7	6309.7	0.0	0.0	5994.0	5994.0	0.0	0.0	4900.9	4900.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		3130.6	3130.6	0.0	0.0	2218.9	3130.6	0.0	0.0	2218.9	2218.9	0.0	0.0
	cMy.正		6930.5	6930.5	0.0	0.0	6521.8	6521.8	0.0	0.0	5343.9	5343.9	0.0	0.0
	gMy.負		3130.6	3130.6	0.0	0.0	2218.9	3130.6	0.0	0.0	2218.9	2218.9	0.0	0.0
	cMy.負		7417.2	7417.2	0.0	0.0	6921.2	6921.2	0.0	0.0	5634.5	5634.5	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		200(283)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		3539.1	3539.1	0.0	0.0	3137.1	3137.1	0.0	0.0	2609.0	2609.0	0.0	0.0
	Qal		2684.8	2684.8	0.0	0.0	1634.1	1634.1	0.0	0.0	1905.8	1905.8	0.0	0.0
	Qas		4766.3	4766.3	0.0	0.0	4688.1	4688.1	0.0	0.0	3372.1	3372.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.05S	3.05S	0.00	0.00	2.71S	2.71S	0.00	0.00	2.81S	2.81S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		90.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[12F-13F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[13F-14F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)
応力	N		3104.4	3104.4	0.0	0.0	2457.7	2457.7	0.0	0.0	1822.4	1822.4	0.0	0.0
	M		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0
	Ns		2922.0	2922.0	0.0	0.0	2327.2	2327.2	0.0	0.0	1742.3	1742.3	0.0	0.0
	Ms		1977.9	-1293.5	0.0	0.0	2119.0	-766.2	0.0	0.0	1946.9	-360.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		1595.8	1595.8	0.0	0.0	1407.4	1407.4	0.0	0.0	1125.4	1125.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	80.0	80.0
	d		132.8	132.8	102.8	102.8	132.8	132.8	102.8	102.8	132.8	132.8	72.8	72.8
	j		116.2	116.2	90.0	90.0	116.2	116.2	90.0	90.0	116.2	116.2	63.7	63.7
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82
	pt		0.41	0.41	0.15	0.15	0.41	0.41	0.15	0.15	0.35	0.35	0.21	0.21
	pw		1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27	0.95	0.95	0.27	0.27
曲げ	Mal		3014.3	3014.3	0.0	0.0	2788.7	2788.7	0.0	0.0	1893.8	1893.8	0.0	0.0
	Mas		4605.8	4605.8	0.0	0.0	4284.4	4284.4	0.0	0.0	2840.0	2840.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1856.1	2218.9	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0	1440.1	1856.1	0.0	0.0
	cMy.正		4979.8	4979.8	0.0	0.0	4606.5	4606.5	0.0	0.0	3069.6	3069.6	0.0	0.0
	gMy.負		1856.1	2218.9	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0	1440.1	1856.1	0.0	0.0
	cMy.負		5204.0	5204.0	0.0	0.0	4771.4	4771.4	0.0	0.0	3170.7	3170.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(283)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2393.7	2393.7	0.0	0.0	2111.1	2111.1	0.0	0.0	1688.0	1688.0	0.0	0.0
	Qal		1048.2	1048.2	0.0	0.0	1996.0	1996.0	0.0	0.0	1130.3	1130.3	0.0	0.0
	Qas		3372.1	3372.1	0.0	0.0	3372.1	3372.1	0.0	0.0	2175.4	2175.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.57S	2.57S	0.00	0.00	2.27S	2.27S	0.00	0.00	2.91S	2.91S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[14F-15F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[15F-16F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(65)	(58)	(0)	(0)
応力	Nl		1202.9	1202.9	0.0	0.0	583.3	583.3	0.0	0.0	10474.4	10474.4	0.0	0.0
	Ml		0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.4	-0.1	0.0	0.0	1.2	-11.8	0.0	0.0
	Ns		1159.4	1159.4	0.0	0.0	568.9	568.9	0.0	0.0	9474.5	9474.5	0.0	0.0
	Ms		1690.6	-162.9	0.0	0.0	1080.1	-88.0	0.0	0.0	314.7	6600.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	Ql		0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0
	Qs		904.1	904.1	0.0	0.0	531.2	531.2	0.0	0.0	3003.4	3003.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0	170.0	170.0
	d		132.8	132.8	72.8	72.8	132.8	132.8	72.8	72.8	132.0	132.0	162.0	162.0
	j		116.2	116.2	63.7	63.7	116.2	116.2	63.7	63.7	115.5	115.5	141.7	141.7
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	134.00	134.00	53.60	53.60
	pt		0.35	0.35	0.21	0.21	0.35	0.35	0.21	0.21	0.56	0.56	0.23	0.23
	pw		0.95	0.95	0.27	0.27	0.95	0.95	0.27	0.27	1.17	1.17	0.43	0.43
曲げ	Mal		1594.2	1594.2	0.0	0.0	1281.1	1281.1	0.0	0.0	5430.0	5430.0	0.0	0.0
	Mas		2537.2	2537.2	0.0	0.0	2221.4	2221.4	0.0	0.0	11112.3	11112.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1440.1	1440.1	0.0	0.0	1556.3	1440.1	0.0	0.0	4441.0	26688.0	0.0	0.0
	cMy.正		2693.6	2693.6	0.0	0.0	2299.6	2299.6	0.0	0.0	13394.8	13394.8	0.0	0.0
	gMy.負		1440.1	1440.1	0.0	0.0	1556.3	1440.1	0.0	0.0	4441.0	26688.0	0.0	0.0
	cMy.負		2750.6	2750.6	0.0	0.0	2319.2	2319.2	0.0	0.0	12337.2	12337.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)		200(333)		0(0)	
	Qd		1356.1	1356.1	0.0	0.0	796.7	796.7	0.0	0.0	4503.1	4503.1	0.0	0.0
	Qal		1358.0	1358.0	0.0	0.0	762.3	762.3	0.0	0.0	2026.6	2026.6	0.0	0.0
	Qas		2175.4	2175.4	0.0	0.0	2175.4	2175.4	0.0	0.0	5313.8	5313.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.33S	2.33S	0.00	0.00	1.37S	1.37S	0.00	0.00	3.00S	3.00S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		9685.9	9685.9	0.0	0.0	8914.6	8914.6	0.0	0.0
	Ml		-0.3	2.2	0.0	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0
	Ns		8771.5	8771.5	0.0	0.0	8089.8	8089.8	0.0	0.0
	Ms		-1644.6	4407.9	0.0	0.0	-2498.8	3614.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2		
	Ql		-0.9	-0.9	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0
	Qs		3362.0	3362.0	0.0	0.0	3395.9	3395.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B		170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0
	d		132.0	132.0	162.0	162.0	132.0	132.0	162.0	162.0
	j		115.5	115.5	141.7	141.7	115.5	115.5	141.7	141.7
配筋	主筋	1	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		134.00	134.00	53.60	53.60	134.00	134.00	53.60	53.60
	pt		0.56	0.56	0.23	0.23	0.56	0.56	0.23	0.23
	pw		1.17	1.17	0.43	0.43	1.17	1.17	0.43	0.43
曲げ	Mal		5484.9	5484.9	0.0	0.0	5526.3	5526.3	0.0	0.0
	Mas		10780.7	10780.7	0.0	0.0	10456.7	10456.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		4441.0	4441.0	0.0	0.0	4441.0	4441.0	0.0	0.0
	cMy.正		12940.6	12940.6	0.0	0.0	12481.1	12481.1	0.0	0.0
	gMy.負		4441.0	4441.0	0.0	0.0	4441.0	4441.0	0.0	0.0
	cMy.負		11949.9	11949.9	0.0	0.0	11566.6	11566.6	0.0	0.0
	H'(H)		180(280)		0(0)		180(280)		0(0)	
	Qd		5042.6	5042.6	0.0	0.0	5093.7	5093.7	0.0	0.0
	Qal		2335.8	2335.8	0.0	0.0	2189.2	2189.2	0.0	0.0
	Qas		5313.8	5313.8	0.0	0.0	5313.8	5313.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.36S	3.36S	0.00	0.00	3.39S	3.39S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		8137.3	8137.3	0.0	0.0	7365.9	7365.9	0.0	0.0	6594.2	6594.2	0.0	0.0
	Ml		-0.7	0.7	0.0	0.0	-1.0	0.6	0.0	0.0	-0.3	0.7	0.0	0.0
	Ns		7381.6	7381.6	0.0	0.0	6705.1	6705.1	0.0	0.0	6022.9	6022.9	0.0	0.0
	Ms		-2839.2	3388.4	0.0	0.0	-2754.4	3295.2	0.0	0.0	-1684.3	3903.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-0.5	-0.5	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0
	Qs		3459.5	3459.5	0.0	0.0	3360.6	3360.6	0.0	0.0	2865.4	2865.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0
	d		132.3	132.3	162.3	162.3	132.3	132.3	162.3	162.3	132.3	132.3	162.3	162.3
	j		115.8	115.8	142.0	142.0	115.8	115.8	142.0	142.0	115.8	115.8	142.0	142.0
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28
	pt		0.40	0.40	0.16	0.16	0.40	0.40	0.16	0.16	0.40	0.40	0.16	0.16
	pw		1.17	1.17	0.43	0.43	1.17	1.17	0.43	0.43	1.17	1.17	0.43	0.43
曲げ	Mal		4986.0	4986.0	0.0	0.0	4988.5	4988.5	0.0	0.0	4988.4	4988.4	0.0	0.0
	Mas		8373.5	8373.5	0.0	0.0	8048.9	8048.9	0.0	0.0	7718.4	7718.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		4441.0	4441.0	0.0	0.0	4441.0	4441.0	0.0	0.0	3130.6	4441.0	0.0	0.0
	cMy.正		10177.3	10177.3	0.0	0.0	9690.5	9690.5	0.0	0.0	9194.6	9194.6	0.0	0.0
	gMy.負		4441.0	4441.0	0.0	0.0	4441.0	4441.0	0.0	0.0	3130.6	4441.0	0.0	0.0
	cMy.負		9320.1	9320.1	0.0	0.0	8924.5	8924.5	0.0	0.0	8517.8	8517.8	0.0	0.0
	H'(H)		180(280)		0(0)		180(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		5189.0	5189.0	0.0	0.0	5040.6	5040.6	0.0	0.0	4297.9	4297.9	0.0	0.0
	Qal		3226.7	3226.7	0.0	0.0	2896.4	2896.4	0.0	0.0	2639.5	2639.5	0.0	0.0
	Qas		5327.1	5327.1	0.0	0.0	5327.1	5327.1	0.0	0.0	5327.1	5327.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		4.07S	4.07S	0.00	0.00	3.96S	3.96S	0.00	0.00	3.37S	3.37S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		5864.8	5864.8	0.0	0.0	5151.5	5151.5	0.0	0.0	4437.9	4437.9	0.0	0.0
	Ml		-0.2	0.2	0.0	0.0	-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
	Ns		5380.9	5380.9	0.0	0.0	4749.0	4749.0	0.0	0.0	4110.6	4110.6	0.0	0.0
	Ms		-2286.8	2608.3	0.0	0.0	-2253.7	2347.5	0.0	0.0	-1723.5	2564.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		2510.2	2510.2	0.0	0.0	2359.5	2359.5	0.0	0.0	2091.4	2091.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		150.0	150.0	140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0	150.0	150.0
	d		132.5	132.5	142.5	142.5	132.5	132.5	142.5	142.5	132.5	132.5	142.5	142.5
	j		115.9	115.9	124.7	124.7	115.9	115.9	124.7	124.7	115.9	115.9	124.7	124.7
配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100
	at		79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76
	pt		0.38	0.38	0.15	0.15	0.38	0.38	0.15	0.15	0.38	0.38	0.15	0.15
	pw		1.19	1.19	0.43	0.43	1.19	1.19	0.43	0.43	1.19	1.19	0.43	0.43
曲げ	Mal		4317.3	4317.3	0.0	0.0	4316.5	4316.5	0.0	0.0	3961.4	3961.4	0.0	0.0
	Mas		6618.5	6618.5	0.0	0.0	6309.7	6309.7	0.0	0.0	5994.0	5994.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		3130.6	3130.6	0.0	0.0	3130.6	3130.6	0.0	0.0	2218.9	3130.6	0.0	0.0
	cMy.正		7885.9	7885.9	0.0	0.0	7417.2	7417.2	0.0	0.0	6921.2	6921.2	0.0	0.0
	gMy.負		3130.6	3130.6	0.0	0.0	3130.6	3130.6	0.0	0.0	2218.9	3130.6	0.0	0.0
	cMy.負		7313.5	7313.5	0.0	0.0	6930.5	6930.5	0.0	0.0	6521.8	6521.8	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		200(283)		0(0)	
	Qd		3765.3	3765.3	0.0	0.0	3539.1	3539.1	0.0	0.0	3137.1	3137.1	0.0	0.0
	Qal		2589.4	2589.4	0.0	0.0	2684.8	2684.8	0.0	0.0	1634.1	1634.1	0.0	0.0
	Qas		4766.3	4766.3	0.0	0.0	4766.3	4766.3	0.0	0.0	4688.1	4688.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.25S	3.25S	0.00	0.00	3.05S	3.05S	0.00	0.00	2.71S	2.71S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		3761.2	3761.2	0.0	0.0	3104.4	3104.4	0.0	0.0	2457.7	2457.7	0.0	0.0
	Ml		0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns		3517.6	3517.6	0.0	0.0	2922.0	2922.0	0.0	0.0	2327.2	2327.2	0.0	0.0
	Ms		-2014.6	1550.8	0.0	0.0	-1977.9	1293.5	0.0	0.0	-2119.0	766.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		1739.3	1739.3	0.0	0.0	1595.8	1595.8	0.0	0.0	1407.4	1407.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0
	d		132.8	132.8	102.8	102.8	132.8	132.8	102.8	102.8	132.8	132.8	102.8	102.8
	j		116.2	116.2	90.0	90.0	116.2	116.2	90.0	90.0	116.2	116.2	90.0	90.0
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.41	0.41	0.15	0.15	0.41	0.41	0.15	0.15	0.41	0.41	0.15	0.15
	pw		1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27
曲げ	Mal		3004.4	3004.4	0.0	0.0	3014.3	3014.3	0.0	0.0	2788.7	2788.7	0.0	0.0
	Mas		4900.9	4900.9	0.0	0.0	4605.8	4605.8	0.0	0.0	4284.4	4284.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2218.9	2218.9	0.0	0.0	1856.1	2218.9	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0
	cMy.正		5634.5	5634.5	0.0	0.0	5204.0	5204.0	0.0	0.0	4771.4	4771.4	0.0	0.0
	gMy.負		2218.9	2218.9	0.0	0.0	1856.1	2218.9	0.0	0.0	1856.1	1856.1	0.0	0.0
	cMy.負		5343.9	5343.9	0.0	0.0	4979.8	4979.8	0.0	0.0	4606.5	4606.5	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2609.0	2609.0	0.0	0.0	2393.7	2393.7	0.0	0.0	2111.1	2111.1	0.0	0.0
	Qal		1905.8	1905.8	0.0	0.0	1048.2	1048.2	0.0	0.0	1996.0	1996.0	0.0	0.0
	Qas		3372.1	3372.1	0.0	0.0	3372.1	3372.1	0.0	0.0	3372.1	3372.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.81S	2.81S	0.00	0.00	2.57S	2.57S	0.00	0.00	2.27S	2.27S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[13F-14F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[14F-15F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[15F-16F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		1822.4	1822.4	0.0	0.0	1202.9	1202.9	0.0	0.0	583.3	583.3	0.0	0.0
	Ml		-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
	Ns		1742.3	1742.3	0.0	0.0	1159.4	1159.4	0.0	0.0	568.9	568.9	0.0	0.0
	Ms		-1946.9	360.1	0.0	0.0	-1690.6	162.9	0.0	0.0	-1080.1	88.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		1125.4	1125.4	0.0	0.0	904.1	904.1	0.0	0.0	531.2	531.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0	80.0	80.0
	d		132.8	132.8	72.8	72.8	132.8	132.8	72.8	72.8	132.8	132.8	72.8	72.8
	j		116.2	116.2	63.7	63.7	116.2	116.2	63.7	63.7	116.2	116.2	63.7	63.7
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
	at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82
	pt		0.35	0.35	0.21	0.21	0.35	0.35	0.21	0.21	0.35	0.35	0.21	0.21
	pw		0.95	0.95	0.27	0.27	0.95	0.95	0.27	0.27	0.95	0.95	0.27	0.27
曲げ	Mal		1893.8	1893.8	0.0	0.0	1594.2	1594.2	0.0	0.0	1281.1	1281.1	0.0	0.0
	Mas		2840.0	2840.0	0.0	0.0	2537.2	2537.2	0.0	0.0	2221.4	2221.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1440.1	1856.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1556.3	1440.1	0.0	0.0
	cMy.正		3170.7	3170.7	0.0	0.0	2750.6	2750.6	0.0	0.0	2319.2	2319.2	0.0	0.0
	gMy.負		1440.1	1856.1	0.0	0.0	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1556.3	1440.1	0.0	0.0
	cMy.負		3069.6	3069.6	0.0	0.0	2693.6	2693.6	0.0	0.0	2299.6	2299.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)	
	Qd		1688.0	1688.0	0.0	0.0	1356.1	1356.1	0.0	0.0	796.7	796.7	0.0	0.0
	Qal		1130.3	1130.3	0.0	0.0	1358.0	1358.0	0.0	0.0	762.3	762.3	0.0	0.0
	Qas		2175.4	2175.4	0.0	0.0	2175.4	2175.4	0.0	0.0	2175.4	2175.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.91S	2.91S	0.00	0.00	2.33S	2.33S	0.00	0.00	1.37S	1.37S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(65)	(58)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		10275.7	10275.7	0.0	0.0	9504.0	9504.0	0.0	0.0
	Ml		-1.1	48.6	0.0	0.0	6.6	-12.9	0.0	0.0
	Ns		4952.5	4952.5	0.0	0.0	4616.8	4616.8	0.0	0.0
	Ms		709.9	6660.6	0.0	0.0	-1071.0	4048.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2		
	Ql		-15.0	-15.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0
	Qs		2824.9	2824.9	0.0	0.0	2862.0	2862.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B		170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0
	d		132.0	132.0	162.0	162.0	132.0	132.0	162.0	162.0
	j		115.5	115.5	141.7	141.7	115.5	115.5	141.7	141.7
配筋	主筋	1	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		134.00	134.00	53.60	53.60	134.00	134.00	53.60	53.60
	pt		0.56	0.56	0.23	0.23	0.56	0.56	0.23	0.23
	pw		1.17	1.17	0.43	0.43	1.17	1.17	0.43	0.43
曲げ	Mal		5444.8	5444.8	0.0	0.0	5496.4	5496.4	0.0	0.0
	Mas		8930.5	8930.5	0.0	0.0	8763.4	8763.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		3359.3	26688.0	0.0	0.0	3359.3	3359.3	0.0	0.0
	cMy.正		15369.7	15369.7	0.0	0.0	14820.2	14820.2	0.0	0.0
	gMy.負		3351.4	26688.0	0.0	0.0	3351.4	3351.4	0.0	0.0
	cMy.負		9704.8	9704.8	0.0	0.0	9496.0	9496.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(333)		0(0)		180(280)		0(0)	
	Qd		4229.9	4229.9	0.0	0.0	4289.5	4289.5	0.0	0.0
	Qal		1927.8	1927.8	0.0	0.0	2779.2	2779.2	0.0	0.0
	Qas		5313.8	5313.8	0.0	0.0	5313.8	5313.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.82S	2.82S	0.00	0.00	2.86S	2.86S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		101.3	108.8	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		8748.9	8748.9	0.0	0.0	8001.1	8001.1	0.0	0.0
	Ml		17.8	-5.9	0.0	0.0	18.4	-15.8	0.0	0.0
	Ns		4417.7	4417.7	0.0	0.0	4381.0	4381.0	0.0	0.0
	Ms		-1559.2	3058.5	0.0	0.0	-1922.4	2484.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2		
	Ql		8.5	8.5	0.0	0.0	12.2	12.2	0.0	0.0
	Qs		2587.1	2587.1	0.0	0.0	2479.5	2479.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B		170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0
	d		132.0	132.0	162.0	162.0	132.3	132.3	162.3	162.3
	j		115.5	115.5	141.7	141.7	115.8	115.8	142.0	142.0
配筋	主筋	1	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		134.00	134.00	53.60	53.60	95.70	95.70	38.28	38.28
	pt		0.56	0.56	0.23	0.23	0.40	0.40	0.16	0.16
	pw		1.17	1.17	0.43	0.43	1.17	1.17	0.43	0.43
曲げ	Mal		5537.0	5537.0	0.0	0.0	4987.0	4987.0	0.0	0.0
	Mas		8663.9	8663.9	0.0	0.0	6908.5	6908.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		3211.5	3359.3	0.0	0.0	3211.5	3211.5	0.0	0.0
	cMy.正		14196.7	14196.7	0.0	0.0	11629.7	11629.7	0.0	0.0
	gMy.負		3198.4	3351.4	0.0	0.0	3198.4	3198.4	0.0	0.0
	cMy.負		9371.4	9371.4	0.0	0.0	7508.1	7508.1	0.0	0.0
	H'(H)		180(280)		0(0)		180(280)		0(0)	
	Qd		3876.4	3876.4	0.0	0.0	3713.1	3713.1	0.0	0.0
	Qal		2572.1	2572.1	0.0	0.0	3125.0	3125.0	0.0	0.0
	Qas		5313.8	5313.8	0.0	0.0	5327.1	5327.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.58S	2.58S	0.00	0.00	2.92S	2.92S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(65)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		7259.0	7259.0	0.0	0.0	6516.8	6516.8	0.0	0.0
	Ml		22.5	-15.4	0.0	0.0	10.8	-16.5	0.0	0.0
	Ns		4393.6	4393.6	0.0	0.0	4402.0	4402.0	0.0	0.0
	Ms		-1731.8	2381.7	0.0	0.0	-1238.4	2920.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2		
	Ql		13.5	13.5	0.0	0.0	9.8	9.8	0.0	0.0
	Qs		2319.8	2319.8	0.0	0.0	2156.3	2156.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B		170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	170.0	170.0	140.0	140.0	170.0	170.0
	d		132.3	132.3	162.3	162.3	132.3	132.3	162.3	162.3
	j		115.8	115.8	142.0	142.0	115.8	115.8	142.0	142.0
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28
	pt		0.40	0.40	0.16	0.16	0.40	0.40	0.16	0.16
	pw		1.17	1.17	0.43	0.43	1.17	1.17	0.43	0.43
曲げ	Mal		4988.5	4988.5	0.0	0.0	4988.7	4988.7	0.0	0.0
	Mas		6914.8	6914.8	0.0	0.0	6919.1	6919.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		3211.5	3211.5	0.0	0.0	2552.5	3211.5	0.0	0.0
	cMy.正		10847.9	10847.9	0.0	0.0	10031.6	10031.6	0.0	0.0
	gMy.負		3198.4	3198.4	0.0	0.0	2547.0	3198.4	0.0	0.0
	cMy.負		7516.0	7516.0	0.0	0.0	7521.3	7521.3	0.0	0.0
	H'(H)		180(280)		0(0)		195(280)		0(0)	
	Qd		3473.0	3473.0	0.0	0.0	3229.6	3229.6	0.0	0.0
	Qal		2963.6	2963.6	0.0	0.0	2936.0	2936.0	0.0	0.0
	Qas		5327.1	5327.1	0.0	0.0	5327.1	5327.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.73S	2.73S	0.00	0.00	2.54S	2.54S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		75.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		5802.4	5802.4	0.0	0.0	5104.0	5104.0	0.0	0.0	4405.3	4405.3	0.0	0.0
	Ml		9.7	-8.0	0.0	0.0	10.8	-8.9	0.0	0.0	1.6	-8.4	0.0	0.0
	Ns		4095.6	4095.6	0.0	0.0	3783.5	3783.5	0.0	0.0	3468.3	3468.3	0.0	0.0
	Ms		-1780.9	2179.2	0.0	0.0	-1712.6	1847.8	0.0	0.0	-1577.8	2039.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		6.3	6.3	0.0	0.0	7.1	7.1	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0
	Qs		2046.2	2046.2	0.0	0.0	1843.0	1843.0	0.0	0.0	1772.8	1772.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		150.0	150.0	140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0	150.0	150.0	140.0	140.0	150.0	150.0
	d		132.5	132.5	142.5	142.5	132.5	132.5	142.5	142.5	132.5	132.5	142.5	142.5
	j		115.9	115.9	124.7	124.7	115.9	115.9	124.7	124.7	115.9	115.9	124.7	124.7
配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	9-100	9-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100
	at		79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76
	pt		0.38	0.38	0.15	0.15	0.38	0.38	0.15	0.15	0.38	0.38	0.15	0.15
	pw		1.19	1.19	0.43	0.43	1.19	1.19	0.43	0.43	1.19	1.19	0.43	0.43
曲げ	Mal		4316.8	4316.8	0.0	0.0	4317.0	4317.0	0.0	0.0	3962.2	3962.2	0.0	0.0
	Mas		5986.5	5986.5	0.0	0.0	5830.8	5830.8	0.0	0.0	5643.7	5643.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2552.5	2552.5	0.0	0.0	2552.5	2552.5	0.0	0.0	2037.4	2552.5	0.0	0.0
	cMy.正		8549.3	8549.3	0.0	0.0	7930.0	7930.0	0.0	0.0	7266.3	7266.3	0.0	0.0
	gMy.負		2547.0	2547.0	0.0	0.0	2547.0	2547.0	0.0	0.0	2037.6	2547.0	0.0	0.0
	cMy.負		6526.6	6526.6	0.0	0.0	6330.9	6330.9	0.0	0.0	6121.3	6121.3	0.0	0.0
	H'(H)		195(280)		0(0)		195(280)		0(0)		200(283)		0(0)	
	Qd		3066.1	3066.1	0.0	0.0	2761.0	2761.0	0.0	0.0	2657.4	2657.4	0.0	0.0
	Qal		2736.0	2736.0	0.0	0.0	2740.0	2740.0	0.0	0.0	2050.9	2050.9	0.0	0.0
	Qas		4766.3	4766.3	0.0	0.0	4766.3	4766.3	0.0	0.0	4688.1	4688.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.65S	2.65S	0.00	0.00	2.38S	2.38S	0.00	0.00	2.29S	2.29S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		3732.1	3732.1	0.0	0.0	3078.8	3078.8	0.0	0.0	2437.6	2437.6	0.0	0.0
	Ml		0.8	-0.4	0.0	0.0	3.1	-0.9	0.0	0.0	3.4	-3.0	0.0	0.0
	Ns		3008.0	3008.0	0.0	0.0	2508.2	2508.2	0.0	0.0	2040.2	2040.2	0.0	0.0
	Ms		-1854.2	1430.2	0.0	0.0	-1761.3	1139.9	0.0	0.0	-1906.5	554.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		0.4	0.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0
	Qs		1603.1	1603.1	0.0	0.0	1418.6	1418.6	0.0	0.0	1206.0	1206.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0
	d		132.8	132.8	102.8	102.8	132.8	132.8	102.8	102.8	132.8	132.8	102.8	102.8
	j		116.2	116.2	90.0	90.0	116.2	116.2	90.0	90.0	116.2	116.2	90.0	90.0
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.41	0.41	0.15	0.15	0.41	0.41	0.15	0.15	0.41	0.41	0.15	0.15
	pw		1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27
曲げ	Mal		3004.8	3004.8	0.0	0.0	3015.0	3015.0	0.0	0.0	2779.1	2779.1	0.0	0.0
	Mas		4648.7	4648.7	0.0	0.0	4377.1	4377.1	0.0	0.0	4136.5	4136.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		2037.4	2037.4	0.0	0.0	1594.6	2037.4	0.0	0.0	1594.6	1594.6	0.0	0.0
	cMy.正		5897.9	5897.9	0.0	0.0	5423.1	5423.1	0.0	0.0	4925.8	4925.8	0.0	0.0
	gMy.負		2037.6	2037.6	0.0	0.0	1591.7	2037.6	0.0	0.0	1591.7	1591.7	0.0	0.0
	cMy.負		5033.0	5033.0	0.0	0.0	4721.1	4721.1	0.0	0.0	4422.8	4422.8	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2404.4	2404.4	0.0	0.0	2127.2	2127.2	0.0	0.0	1807.9	1807.9	0.0	0.0
	Qal		1758.0	1758.0	0.0	0.0	1593.8	1593.8	0.0	0.0	1971.3	1971.3	0.0	0.0
	Qas		3372.1	3372.1	0.0	0.0	3372.1	3372.1	0.0	0.0	3372.1	3372.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.59S	2.59S	0.00	0.00	2.29S	2.29S	0.00	0.00	1.94S	1.94S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[13F-14F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[14F-15F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[15F-16F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		1807.9	1807.9	0.0	0.0	1196.9	1196.9	0.0	0.0	586.0	586.0	0.0	0.0
	MI		5.4	-2.6	0.0	0.0	6.4	-5.0	0.0	0.0	-7.2	-5.1	0.0	0.0
	Ns		1575.0	1575.0	0.0	0.0	1085.1	1085.1	0.0	0.0	564.8	564.8	0.0	0.0
	Ms		-1747.3	189.4	0.0	0.0	-1516.2	-35.1	0.0	0.0	-982.8	-95.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		2.9	2.9	0.0	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0
	Qs		951.5	951.5	0.0	0.0	732.1	732.1	0.0	0.0	403.0	403.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0
	D		140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0	80.0	80.0	140.0	140.0	80.0	80.0
	d		132.8	132.8	72.8	72.8	132.8	132.8	72.8	72.8	132.8	132.8	72.8	72.8
	j		116.2	116.2	63.7	63.7	116.2	116.2	63.7	63.7	116.2	116.2	63.7	63.7
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
	at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82
	pt		0.35	0.35	0.21	0.21	0.35	0.35	0.21	0.21	0.35	0.35	0.21	0.21
	pw		0.95	0.95	0.27	0.27	0.95	0.95	0.27	0.27	0.95	0.95	0.27	0.27
曲げ	Mal		1886.9	1886.9	0.0	0.0	1591.3	1591.3	0.0	0.0	1282.5	1282.5	0.0	0.0
	Mas		2754.0	2754.0	0.0	0.0	2498.0	2498.0	0.0	0.0	2219.1	2219.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1265.4	1594.6	0.0	0.0	1265.4	1265.4	0.0	0.0	1427.5	1265.4	0.0	0.0
	cMy.正		3257.2	3257.2	0.0	0.0	2791.1	2791.1	0.0	0.0	2325.5	2325.5	0.0	0.0
	gMy.負		1263.0	1591.7	0.0	0.0	1263.0	1263.0	0.0	0.0	1428.4	1263.0	0.0	0.0
	cMy.負		2963.0	2963.0	0.0	0.0	2644.8	2644.8	0.0	0.0	2296.8	2296.8	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)	
	Qd		1425.9	1425.9	0.0	0.0	1096.1	1096.1	0.0	0.0	604.2	604.2	0.0	0.0
	Qal		1261.3	1261.3	0.0	0.0	1400.0	1400.0	0.0	0.0	762.3	762.3	0.0	0.0
	Qas		2175.4	2175.4	0.0	0.0	2175.4	2175.4	0.0	0.0	2175.4	2175.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.45S	2.45S	0.00	0.00	1.89S	1.89S	0.00	0.00	1.04S	1.04S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(50)	(58)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		5749.2	5749.2	0.0	0.0	5335.7	5335.7	0.0	0.0	4934.5	4934.5	0.0	0.0
	Ml		138.3	-165.5	0.0	0.0	110.6	-79.9	0.0	0.0	104.2	-101.9	0.0	0.0
	Ns		-562.1	-562.1	0.0	0.0	10975.2	-303.7	0.0	0.0	-51.6	-51.6	0.0	0.0
	Ms		362.1	3115.8	0.0	0.0	578.2	1655.8	0.0	0.0	-414.0	1159.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K2			K2	K2		
	Ql		91.4	91.4	0.0	0.0	68.0	68.0	0.0	0.0	73.6	73.6	0.0	0.0
	Qs		1450.2	1450.2	0.0	0.0	1197.9	1197.9	0.0	0.0	941.8	941.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	d		102.3	102.3	112.3	112.3	102.3	102.3	112.3	112.3	102.3	102.3	112.3	112.3
	j		89.5	89.5	98.3	98.3	89.5	89.5	98.3	98.3	89.5	89.5	98.3	98.3
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28
	pt		0.73	0.73	0.29	0.29	0.73	0.73	0.29	0.29	0.73	0.73	0.29	0.29
	pw		1.16	1.16	0.36	0.36	1.16	1.16	0.36	0.36	1.16	1.16	0.36	0.36
曲げ	Mal		2545.8	2545.8	0.0	0.0	2575.1	2575.1	0.0	0.0	2601.4	2601.4	0.0	0.0
	Mas		3224.3	3224.3	0.0	0.0	5129.1	3334.7	0.0	0.0	3441.6	3441.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1154.4	13537.6	0.0	0.0	1154.4	1154.4	0.0	0.0	1001.4	1154.4	0.0	0.0
	cMy.正		8562.6	8562.6	0.0	0.0	8255.1	8255.1	0.0	0.0	7930.1	7930.1	0.0	0.0
	gMy.負		1115.3	13150.4	0.0	0.0	1115.3	1115.3	0.0	0.0	967.5	1115.3	0.0	0.0
	cMy.負		3365.5	3365.5	0.0	0.0	3479.2	3479.2	0.0	0.0	3590.2	3590.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(333)		0(0)		195(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		2129.7	2129.7	0.0	0.0	1762.8	1762.8	0.0	0.0	1375.9	1375.9	0.0	0.0
	Qal		1318.5	1318.5	0.0	0.0	1410.7	1410.7	0.0	0.0	1532.2	1532.2	0.0	0.0
	Qas		2892.3	2892.3	0.0	0.0	2892.3	2892.3	0.0	0.0	2892.3	2892.3	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.16S	2.16S	0.00	0.00	1.79S	1.79S	0.00	0.00	1.40S	1.40S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		116.3	108.8	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		4543.9	4543.9	0.0	0.0	4153.6	4153.6	0.0	0.0	3763.9	3763.9	0.0	0.0
	Ml		103.4	-95.7	0.0	0.0	103.8	-96.5	0.0	0.0	100.1	-95.8	0.0	0.0
	Ns		78.0	78.0	0.0	0.0	207.6	207.6	0.0	0.0	328.0	328.0	0.0	0.0
	Ms		-559.5	740.2	0.0	0.0	-391.6	705.5	0.0	0.0	-356.3	933.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		71.1	71.1	0.0	0.0	71.5	71.5	0.0	0.0	70.0	70.0	0.0	0.0
	Qs		802.3	802.3	0.0	0.0	704.4	704.4	0.0	0.0	794.5	794.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	d		102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8
	j		90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7
配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82
	pt		0.60	0.60	0.18	0.18	0.60	0.60	0.18	0.18	0.60	0.60	0.18	0.18
	pw		0.74	0.74	0.23	0.23	0.74	0.74	0.23	0.23	0.74	0.74	0.23	0.23
曲げ	Mal		2454.9	2454.9	0.0	0.0	2472.6	2472.6	0.0	0.0	2491.2	2491.2	0.0	0.0
	Mas		2937.0	2937.0	0.0	0.0	2992.0	2992.0	0.0	0.0	3042.9	3042.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0
	cMy.正		7013.4	7013.4	0.0	0.0	6693.0	6693.0	0.0	0.0	6357.4	6357.4	0.0	0.0
	gMy.負		967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0
	cMy.負		3040.3	3040.3	0.0	0.0	3111.2	3111.2	0.0	0.0	3176.7	3176.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1167.9	1167.9	0.0	0.0	1020.8	1020.8	0.0	0.0	1156.8	1156.8	0.0	0.0
	Qal		1520.3	1520.3	0.0	0.0	1522.0	1522.0	0.0	0.0	1534.8	1534.8	0.0	0.0
	Qas		2237.5	2237.5	0.0	0.0	2237.5	2237.5	0.0	0.0	2237.5	2237.5	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.30S	1.30S	0.00	0.00	1.13S	1.13S	0.00	0.00	1.29S	1.29S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[9F-10F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)
応力	Nl		3380.2	3380.2	0.0	0.0	2997.0	2997.0	0.0	0.0	2614.5	2614.5	0.0	0.0
	Ml		99.6	-92.5	0.0	0.0	100.3	-92.9	0.0	0.0	101.8	-92.1	0.0	0.0
	Ns		425.7	425.7	0.0	0.0	514.6	514.6	0.0	0.0	593.0	593.0	0.0	0.0
	Ms		-641.3	849.4	0.0	0.0	-564.3	608.9	0.0	0.0	-551.3	720.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		68.6	68.6	0.0	0.0	69.0	69.0	0.0	0.0	68.6	68.6	0.0	0.0
	Qs		889.4	889.4	0.0	0.0	735.6	735.6	0.0	0.0	783.4	783.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	d		102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8
	j		90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18
	pw		0.53	0.53	0.23	0.23	0.53	0.53	0.23	0.23	0.53	0.53	0.23	0.23
曲げ	Mal		2288.1	2288.1	0.0	0.0	2303.8	2303.8	0.0	0.0	2109.2	2109.2	0.0	0.0
	Mas		2515.4	2515.4	0.0	0.0	2553.0	2553.0	0.0	0.0	2586.1	2586.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0	945.2	1001.4	0.0	0.0
	cMy.正		5417.6	5417.6	0.0	0.0	5064.2	5064.2	0.0	0.0	4676.5	4676.5	0.0	0.0
	gMy.負		967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	910.9	967.5	0.0	0.0
	cMy.負		2630.0	2630.0	0.0	0.0	2677.9	2677.9	0.0	0.0	2719.7	2719.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)	
	Qd		1299.9	1299.9	0.0	0.0	1069.0	1069.0	0.0	0.0	1140.7	1140.7	0.0	0.0
	Qal		1521.6	1521.6	0.0	0.0	1520.5	1520.5	0.0	0.0	1449.4	1449.4	0.0	0.0
	Qas		1900.5	1900.5	0.0	0.0	1900.5	1900.5	0.0	0.0	1851.9	1851.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.81S	1.81S	0.00	0.00	1.49S	1.49S	0.00	0.00	1.59S	1.59S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-12F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[12F-13F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(43)	(33)	(0)	(0)	(40)	(33)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		2232.3	2232.3	0.0	0.0	1849.2	1849.2	0.0	0.0	1472.2	1472.2	0.0	0.0
	Ml		102.0	-91.2	0.0	0.0	99.4	-91.4	0.0	0.0	98.5	-84.6	0.0	0.0
	Ns		671.0	671.0	0.0	0.0	725.8	2972.7	0.0	0.0	683.8	2260.7	0.0	0.0
	Ms		-803.8	664.3	0.0	0.0	-789.4	-546.9	0.0	0.0	-823.6	-214.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K1			K2	K1		
	Ql		69.0	69.0	0.0	0.0	67.5	67.5	0.0	0.0	65.4	65.4	0.0	0.0
	Qs		879.4	879.4	0.0	0.0	707.7	707.7	0.0	0.0	566.5	566.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	d		102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8
	j		90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18
	pw		0.53	0.53	0.23	0.23	0.42	0.42	0.23	0.23	0.42	0.42	0.23	0.23
曲げ	Mal		2061.0	2061.0	0.0	0.0	1916.9	1916.9	0.0	0.0	1772.5	1772.5	0.0	0.0
	Mas		2618.9	2618.9	0.0	0.0	2641.8	3556.0	0.0	0.0	2624.2	3278.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		945.2	945.2	0.0	0.0	680.8	945.2	0.0	0.0	680.8	680.8	0.0	0.0
	cMy.正		4302.8	4302.8	0.0	0.0	3921.4	3921.4	0.0	0.0	3576.8	3576.8	0.0	0.0
	gMy.負		910.9	910.9	0.0	0.0	649.4	910.9	0.0	0.0	649.4	649.4	0.0	0.0
	cMy.負		2761.4	2761.4	0.0	0.0	2790.5	2790.5	0.0	0.0	2768.2	2768.2	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1284.5	1284.5	0.0	0.0	1027.7	1027.7	0.0	0.0	817.1	817.1	0.0	0.0
	Qal		1452.2	1452.2	0.0	0.0	1456.1	1456.1	0.0	0.0	1436.2	1436.2	0.0	0.0
	Qas		1851.9	1851.9	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.78S	1.78S	0.00	0.00	1.43S	1.43S	0.00	0.00	1.14S	1.14S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		97.5	107.5	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[13F-14F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[14F-15F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[15F-16F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	Nl		1095.5	1095.5	0.0	0.0	721.5	721.5	0.0	0.0	347.5	347.5	0.0	0.0
	Ml		97.8	-85.4	0.0	0.0	87.2	-82.4	0.0	0.0	179.9	-94.7	0.0	0.0
	Ns		1594.7	644.0	0.0	0.0	991.5	451.5	0.0	0.0	448.1	246.8	0.0	0.0
	Ms		1042.0	-98.3	0.0	0.0	936.9	-322.2	0.0	0.0	655.9	-340.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K4			K1	K2			K1	K2		
	Ql		65.5	65.5	0.0	0.0	60.6	60.6	0.0	0.0	97.2	97.2	0.0	0.0
	Qs		511.9	511.9	0.0	0.0	351.0	351.0	0.0	0.0	201.9	201.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	d		102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8
	j		90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18
	pw		0.42	0.42	0.23	0.23	0.42	0.42	0.23	0.23	0.42	0.42	0.23	0.23
曲げ	Mal		1625.4	1625.4	0.0	0.0	1476.2	1476.2	0.0	0.0	1323.5	1323.5	0.0	0.0
	Mas		3000.1	2607.5	0.0	0.0	2752.6	2526.3	0.0	0.0	2524.9	2439.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		560.0	680.8	0.0	0.0	560.0	560.0	0.0	0.0	676.5	560.0	0.0	0.0
	cMy.正		3243.0	3243.0	0.0	0.0	2930.9	2930.9	0.0	0.0	2641.9	2641.9	0.0	0.0
	gMy.負		528.4	649.4	0.0	0.0	528.4	528.4	0.0	0.0	623.2	528.4	0.0	0.0
	cMy.負		2721.5	2721.5	0.0	0.0	2643.7	2643.7	0.0	0.0	2533.0	2533.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)	
	Qd		735.1	735.1	0.0	0.0	496.2	496.2	0.0	0.0	254.2	254.2	0.0	0.0
	Qal		1442.8	1442.8	0.0	0.0	1474.9	1474.9	0.0	0.0	1264.3	1264.3	0.0	0.0
	Qas		1683.4	1683.4	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.02S	1.02S	0.00	0.00	0.69S	0.69S	0.00	0.00	0.35S	0.35S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算

（１）ＲＣ壁の計算指定

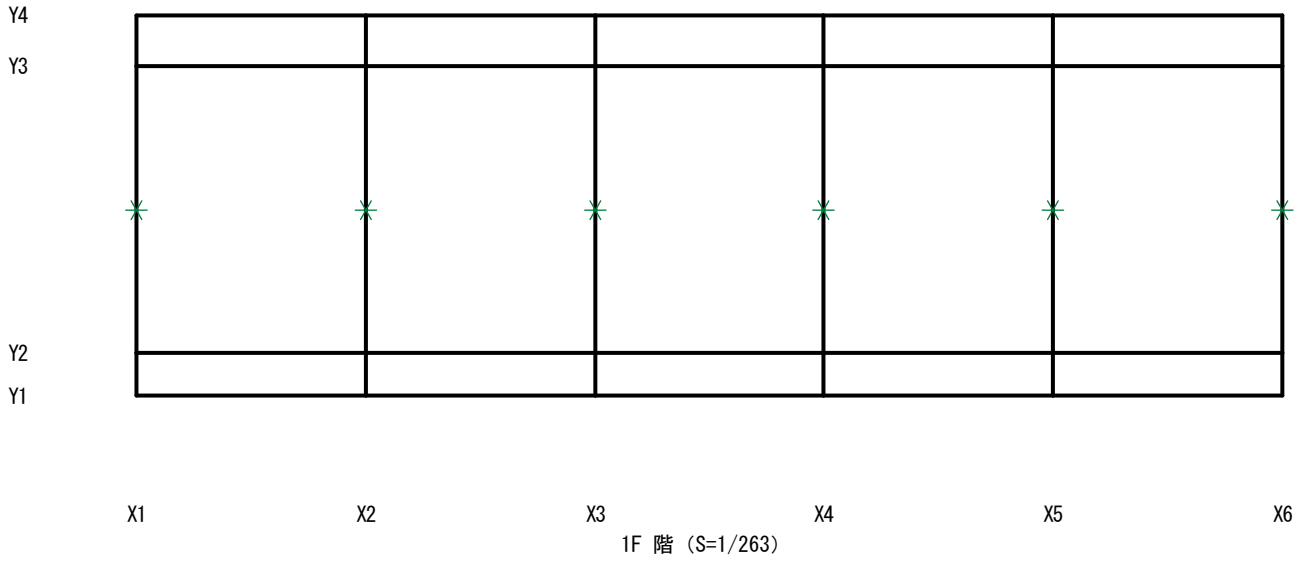

1F 階 (S=1/263)

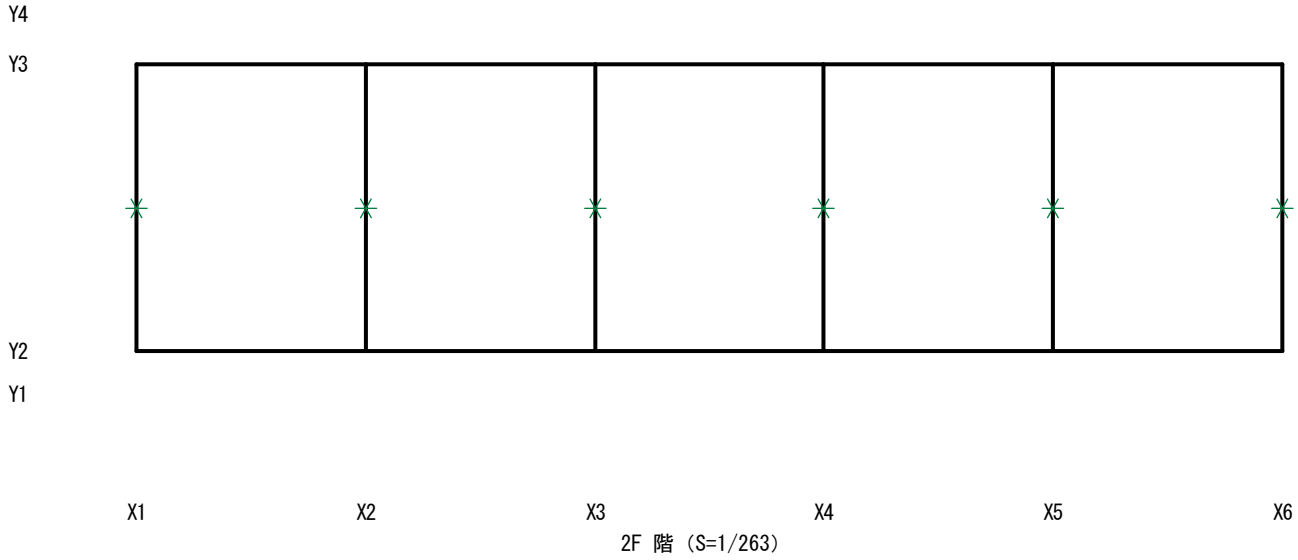

2F 階 (S=1/263)

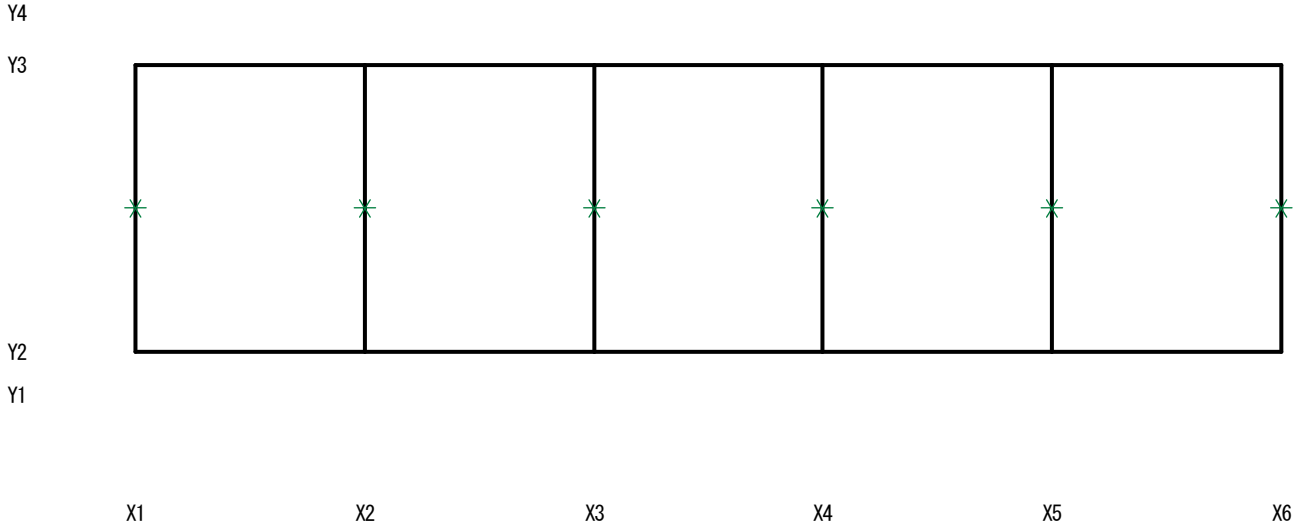

3F 階 (S=1/263)

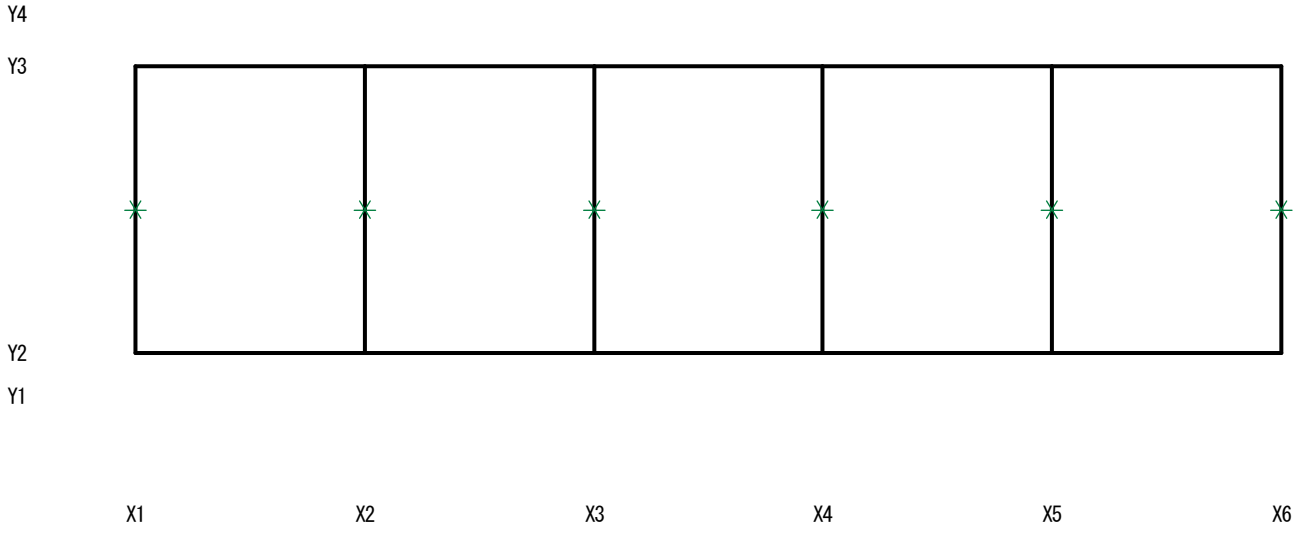

4F 階 (S=1/263)

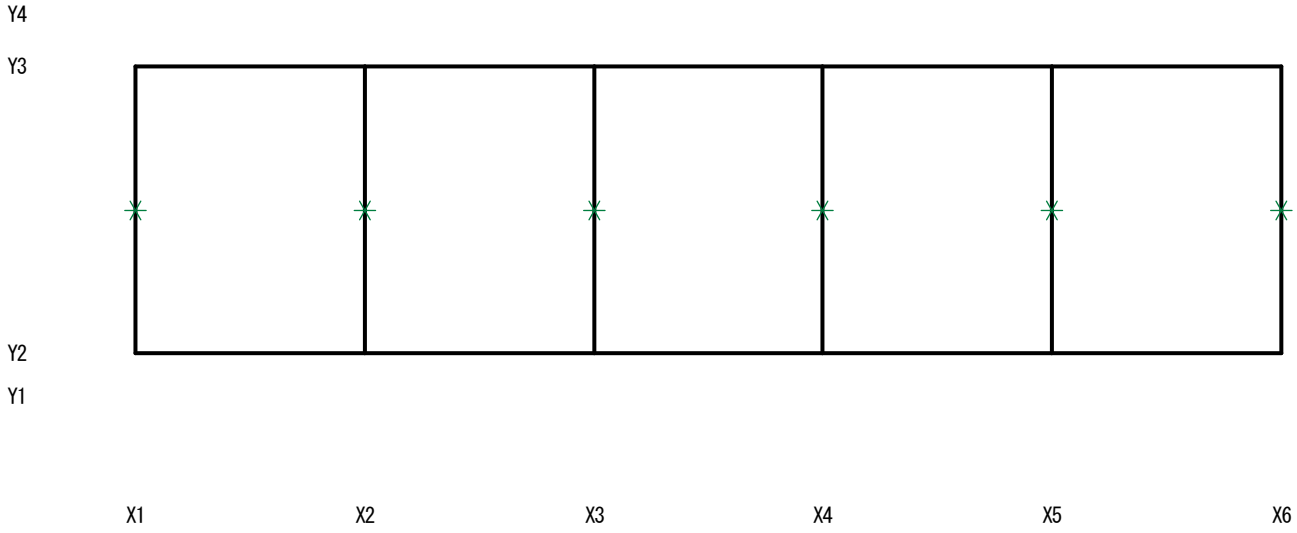

5F 階 (S=1/263)

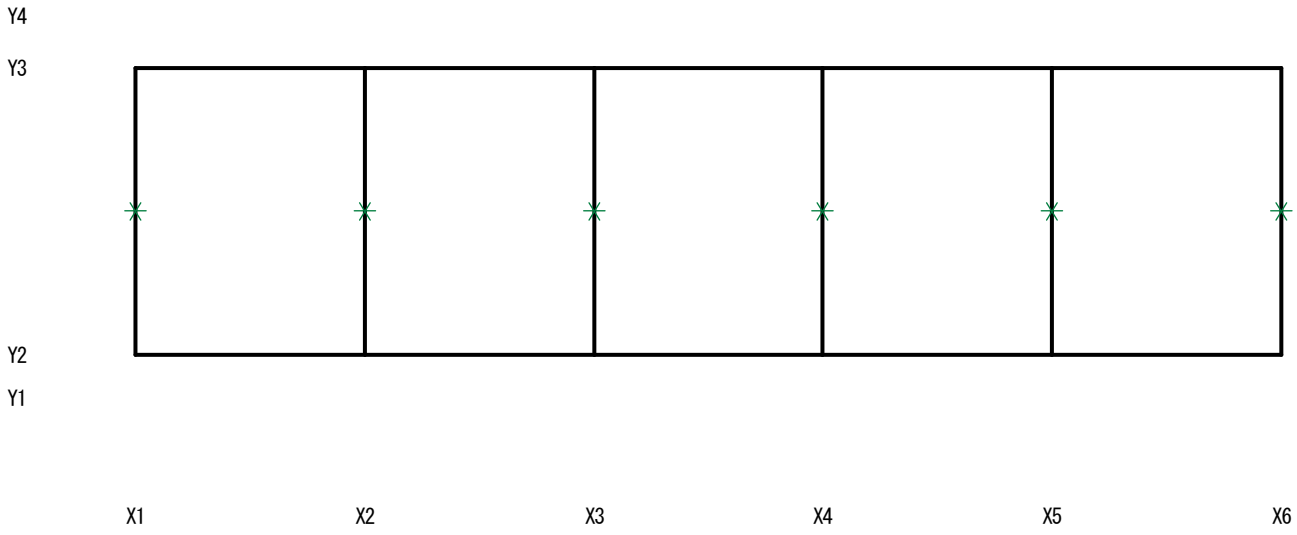

6F 階 (S=1/263)

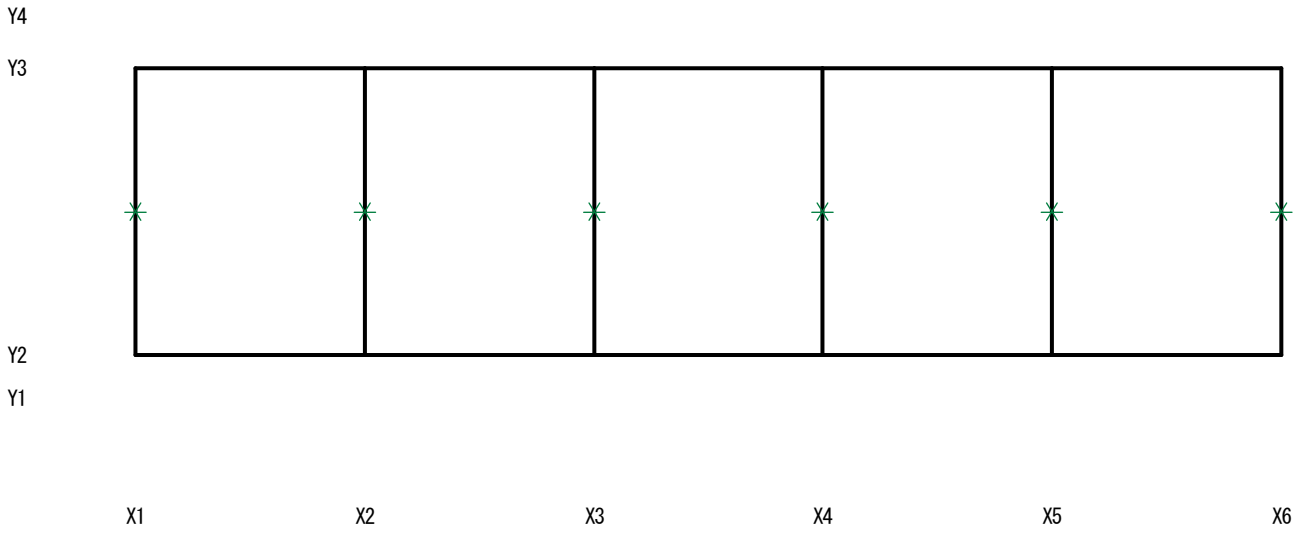

7F 階 (S=1/263)

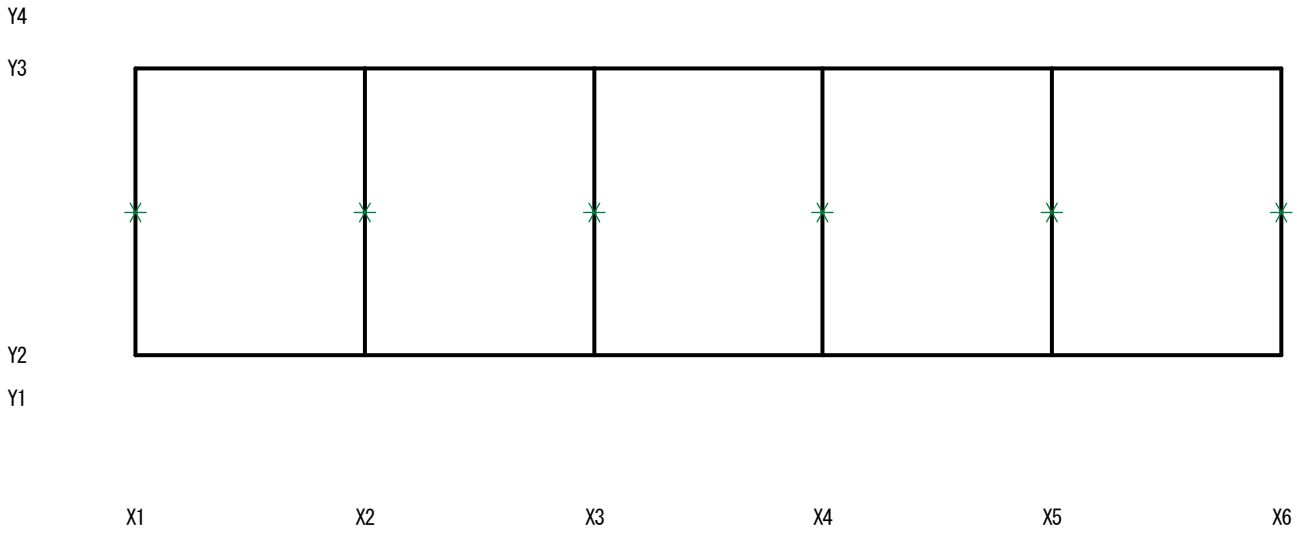

8F 階 (S=1/263)

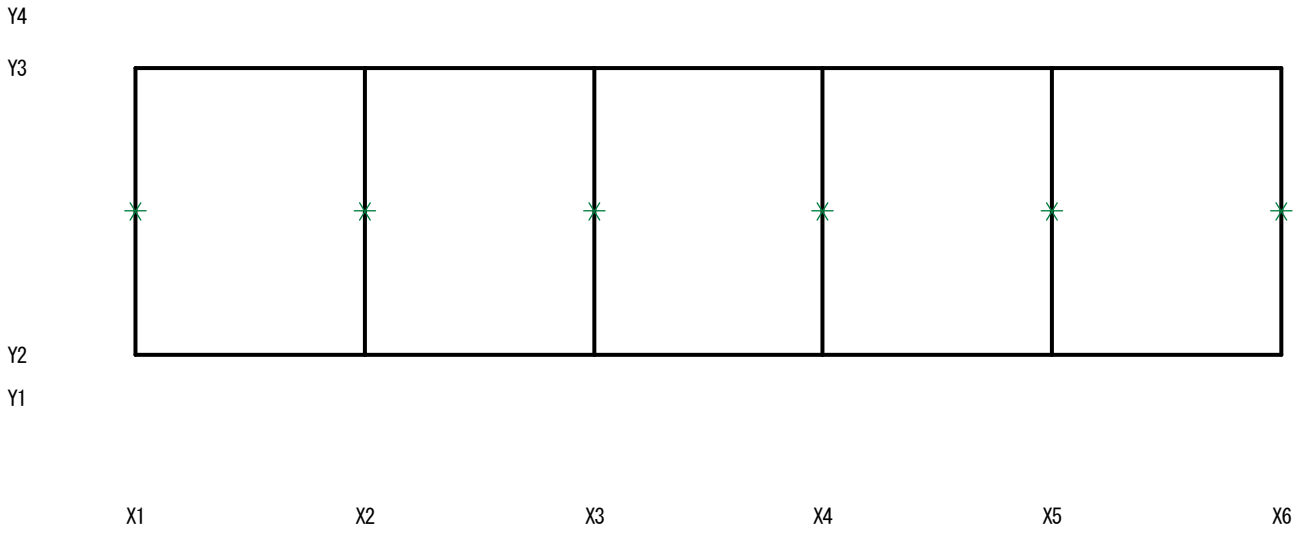

9F 階 (S=1/263)

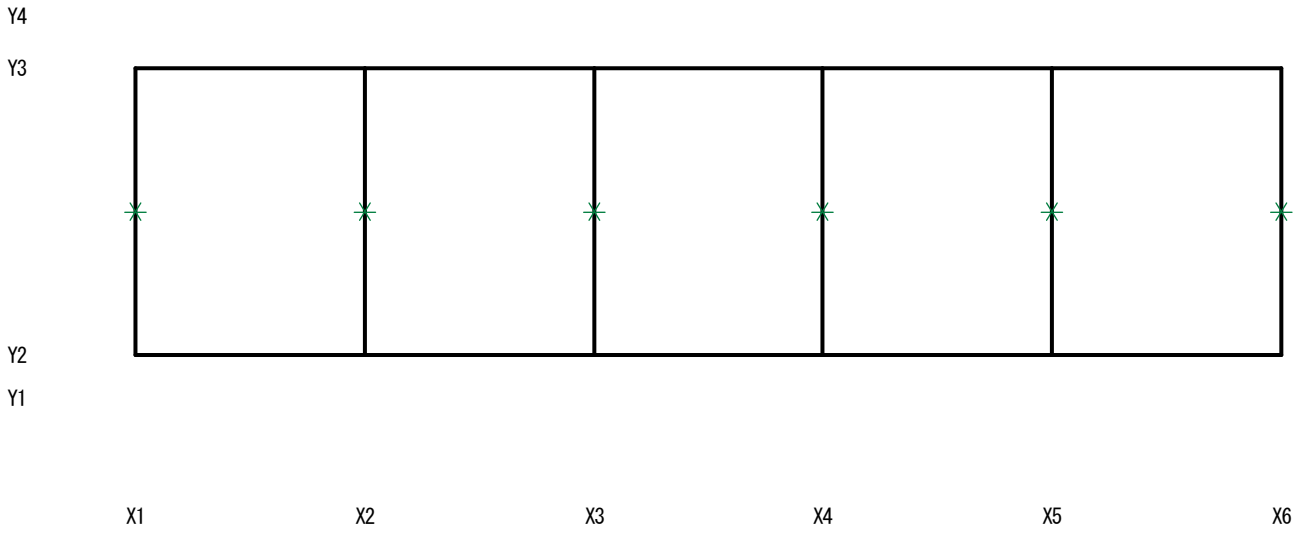

10F 階 (S=1/263)

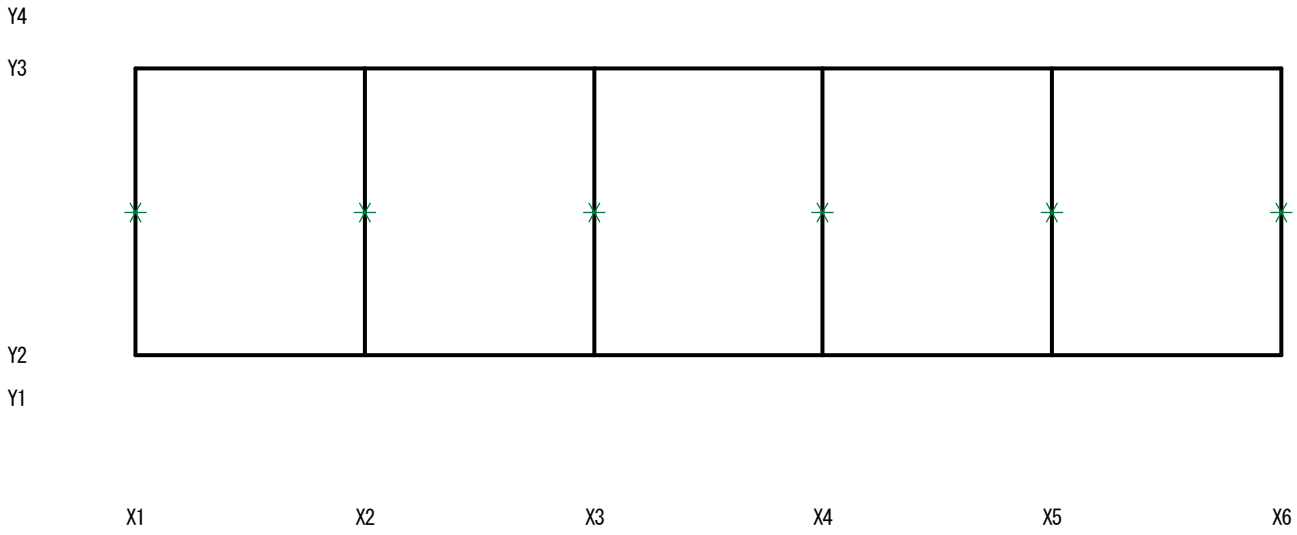

11F 階 (S=1/263)

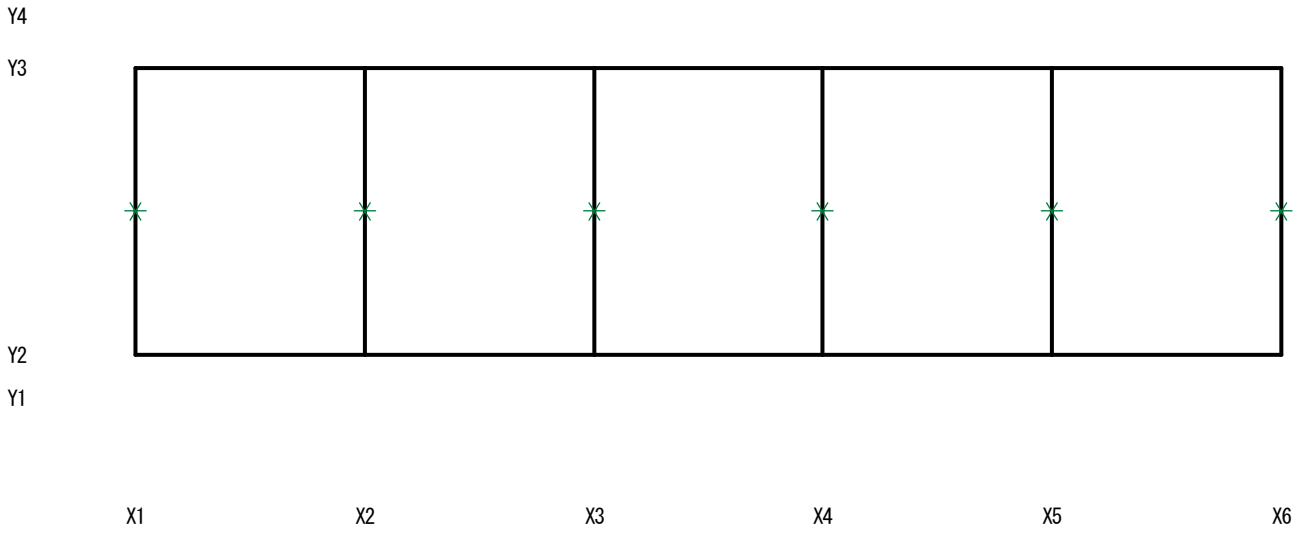

12F 階 (S=1/263)

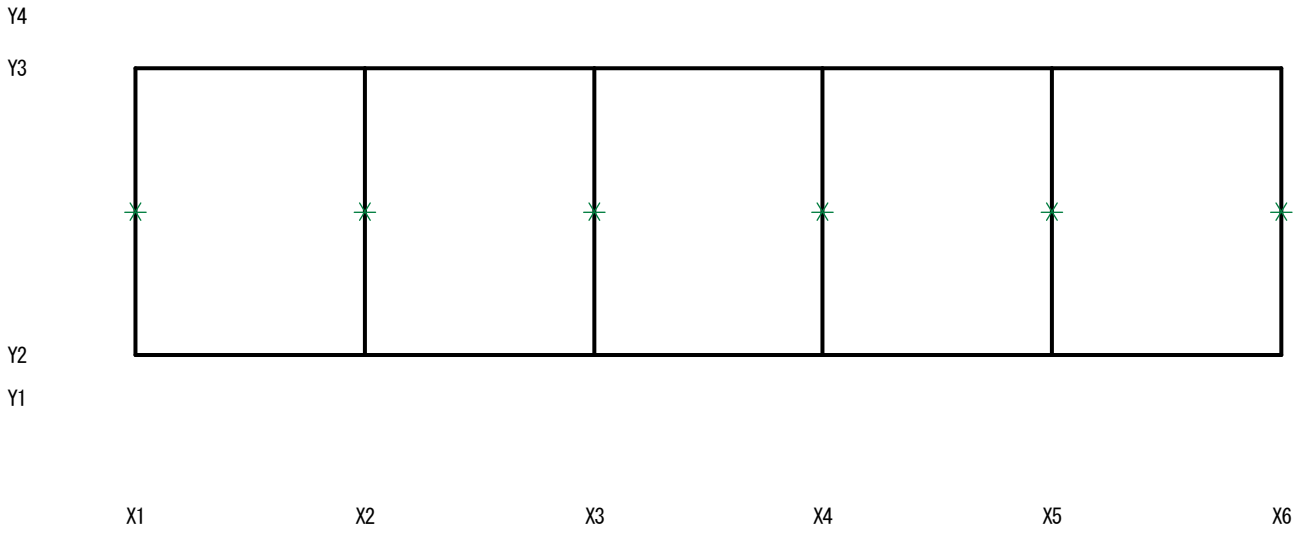

13F 階 (S=1/263)

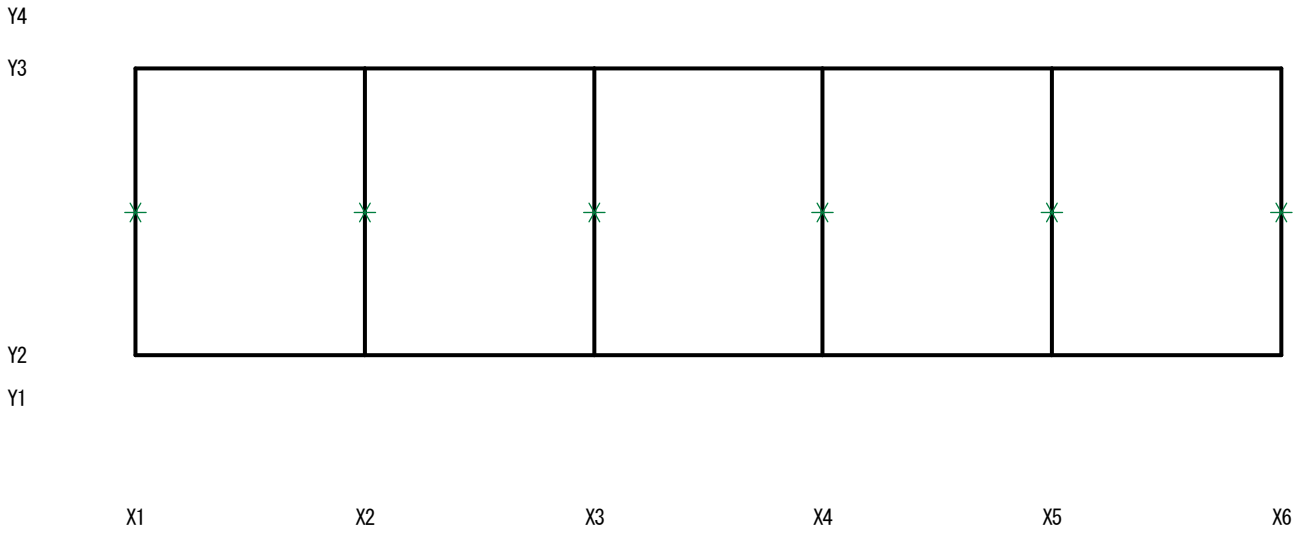

14F 階 (S=1/263)

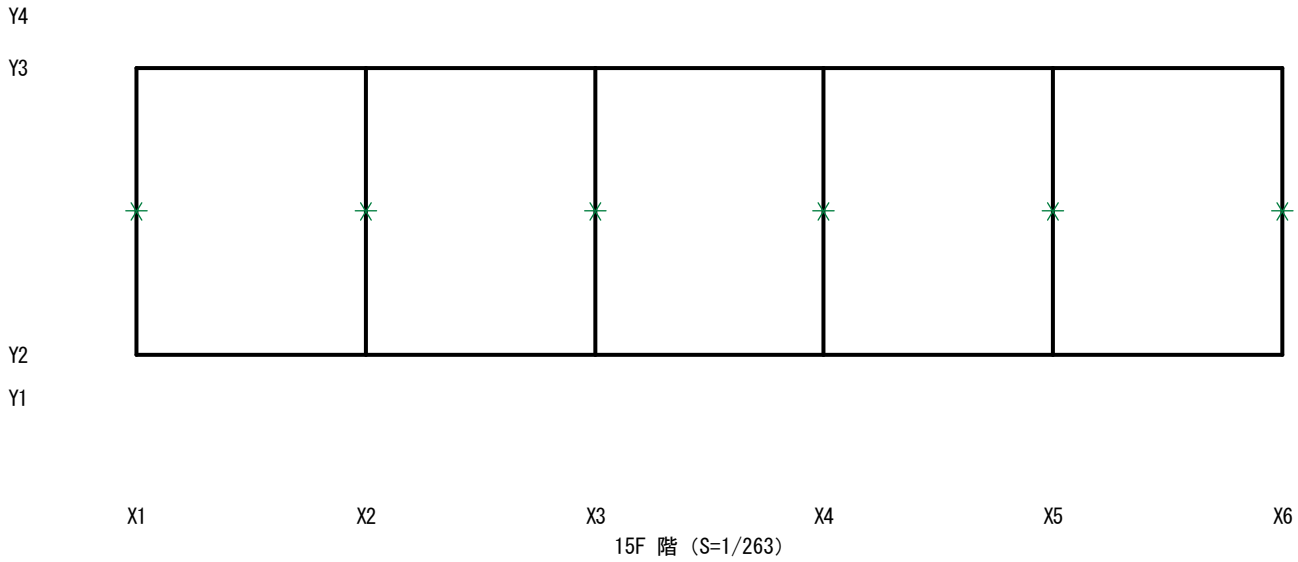

15F 階 (S=1/263)

（２）ＲＣ壁の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = QL + 1.00 * QE
　　開口補強筋：ＲＣ規準(1999)19条(26)～(28)式による
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)19条(22)式による
　ウ）せん断補強筋比
　　Psmax =　1.20 %
　　Psmin =　0.25 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
４）付帯柱の検討
　　許容圧縮耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.8)式による
　　許容引張耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.9)式による
　　(設計軸力/許容耐力)≦1.0 をＯＫとする

（３）ＲＣ壁の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は○○階、○○フレーム、○○軸で表示します。
形状	t	cm	壁厚
	Lo／Ho	cm	①／②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'／H'	cm	①／②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L／H	cm	①／②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r		開口による低減率で、ｒ1 ～ｒ3 の最小値
	r1		開口による低減率 (＝1－Lo／L)
	r2		開口による低減率 (＝1－ √((Ho･Lo)／(H･L))
	r3		開口による低減率 (＝1－Ho／H)
材質			コンクリート：Ｆｃ は普通コンクリート、Ｌｃ は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋①／②／③：①：鉄筋太物種別１、②：鉄筋太物種別２、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋､Sはシングル配筋を示します。
	ps	%	壁筋比
応力	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds＞Q1の場合はmax(Q1,rQw)を用います。
	L.no		上記Qds の短期荷重ケース記号 (注1)
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力 (＝ps･t･L'･ft)

応力	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は１／２
	Q1	kN	壁の許容せん断力（＝r･t･L・fs）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（＝r(Qw+ΣQc)
	判定		作用せん断力に対する判定結果
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN,cm2	①ー②，③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN,cm2	①ー②，③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN,cm2	①ー②，③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		①／②／③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X 主筋1		壁方向の柱鉄筋一段目
	X 主筋2		壁方向の柱鉄筋二段目
	X 芯鉄筋		壁方向の芯鉄筋
	Y 主筋1		壁と直交方向の柱鉄筋一段目
	Y 主筋2		壁と直交方向の柱鉄筋二段目
	Y 芯鉄筋		壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	Ml	kN･m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L.no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

（注1）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名		W2d		W2d		W2d		W2d	
部材位置		1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	890 / 260		890 / 230		890 / 230		890 / 230	
	L/H	1000 / 333		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r2	0.677		0.660		0.660		0.660	
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	0.1		0.3		0.5		1.4	
	Qds	1974.3		1866.2		1799.2		1751.3	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	979.2		979.2		979.2		979.2	
	Qw	3745.5		3745.5		3745.5		3745.5	
	rQw	2397.1		2397.1		2397.1		2397.1	
	ΣQc	3612.6		3612.6		3612.6		3413.2	
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1468.8	
	Q2	4709.2		4709.2		4709.2		4581.6	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	257.1		257.1		257.1		257.1	
	Tv	151.9		151.9		151.9		151.9	
	Th	370.7		398.2		398.2		398.2	
	aTd	3-D16 573.2		3-D16 573.2		3-D16 573.2		3-D16 573.2	
	aTv	4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8	
	aTh	7-D16 410.9		7-D16 410.9		7-D16 410.9		7-D16 410.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120
	X 主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	3-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D35	10-D35	6-D35	10-D35	6-D35	10-D35	5-D35	10-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	153.12	229.68	153.12	229.68	153.12	229.68	133.98	174.68
	長期 Nl	10494.2	10494.2	9756.3	9756.3	9037.4	9037.4	8329.1	8329.1
	長期 Ml	5387.6	5387.6	4916.3	4916.3	4473.0	4473.0	4082.5	4082.5
	長期 Nc	5785.9	5785.9	5369.8	5369.8	4966.0	4966.0	4572.8	4572.8
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	11204.9	19147.4	11204.9	19147.4	11204.9	19147.4	10929.3	18355.4
	長期 Nat	2985.8	4478.8	2985.8	4478.8	2985.8	4478.8	2612.6	3406.3
	短期 Ns	18840.8	18840.8	17332.7	17332.7	15821.7	15821.7	14469.7	14469.7
	短期 Ms	48978.5	48978.5	43520.0	43520.0	38308.9	38308.9	34284.1	34284.1
	短期 L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
	短期 Nc	14318.2	14318.2	13018.4	13018.4	11741.7	11741.7	10663.3	10663.3
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	22409.9	38294.8	22409.9	38294.8	22409.9	38294.8	21858.6	36710.8
	短期 Nat	5971.7	8957.5	5971.7	8957.5	5971.7	8957.5	5225.2	6812.5
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2d		W2d		W2d		W2d	
部材位置		5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	890 / 230		890 / 230		890 / 230		890 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	3.0		4.4		6.4		8.7	
	Qds	1718.0		1657.5		1604.1		1553.3	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	979.2		979.2		979.2		979.2	
	Qw	3745.5		3745.5		3745.5		3745.5	
	rQw	2397.1		2397.1		2397.1		2397.1	
	ΣQc	3413.2		3413.2		3413.2		3413.2	
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1468.8	
	Q2	4581.6		4581.6		4581.6		4581.6	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	257.1		257.1		257.1		257.1	
	Tv	151.9		151.9		151.9		151.9	
	Th	398.2		398.2		398.2		398.2	
	aTd	3-D16 573.2		3-D16 573.2		3-D16 573.2		3-D16 573.2	
	aTv	4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8	
	aTh	7-D16 410.9		7-D16 410.9		7-D16 410.9		7-D16 410.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120
	X 主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D35	10-D32	5-D35	10-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	133.98	174.68	133.98	174.68	95.70	142.92	95.70	142.92
	長期 Nl	7620.8	7620.8	6912.4	6912.4	6209.6	6209.6	5506.7	5506.7
	長期 Ml	3694.9	3694.9	3312.2	3312.2	2961.6	2961.6	2617.1	2617.1
	長期 Nc	4179.9	4179.9	3787.4	3787.4	3401.0	3401.0	3015.1	3015.1
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10929.3	18355.4	10929.3	18355.4	10378.1	17898.0	10378.1	17898.0
	長期 Nat	2612.6	3406.3	2612.6	3406.3	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期 Ns	13109.7	13109.7	11728.4	11728.4	10356.5	10356.5	8975.3	8975.3
	短期 Ms	30228.2	30228.2	26268.2	26268.2	22737.9	22737.9	19303.6	19303.6
	短期 L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
	短期 Nc	9577.7	9577.7	8491.0	8491.0	7452.0	7452.0	6418.0	6418.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	21858.6	36710.8	21858.6	36710.8	20756.2	35796.1	20756.2	35796.1
	短期 Nat	5225.2	6812.5	5225.2	6812.5	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2d		W2a		W2a		W2a	
部材位置		9F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	890 / 230		890 / 230		890 / 230		890 / 230	
	L/H	1000 / 283		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280	
	r	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r2	0.661		0.660		0.661		0.660	
	r3	0.681		0.679		0.681		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	10.5		12.1		13.3		14.3	
	Qds	1471.7		1374.1		1267.4		1130.8	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	944.6		944.6		944.6		944.6	
	Qw	3745.5		3745.5		3745.5		3745.5	
	rQw	2397.1		2397.1		2397.1		2397.1	
	ΣQc	3298.9		3298.9		3298.9		3298.9	
	Q1	1417.0		1417.0		1417.0		1417.0	
	Q2	4508.4		4508.4		4508.4		4508.4	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	257.1		131.2		121.0		107.9	
	Tv	151.9		75.4		69.6		62.1	
	Th	398.2		182.3		167.4		150.0	
	aTd	3-D16 573.2		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8	
	aTv	4-D16 234.8		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	7-D16 410.9		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120
	X 主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92
	長期 Nl	4803.9	4803.9	4108.3	4108.3	3410.3	3410.3	2717.1	2717.1
	長期 Ml	2278.9	2278.9	1908.6	1908.6	1541.1	1541.1	1211.6	1211.6
	長期 Nc	2629.8	2629.8	2245.0	2245.0	1859.3	1859.3	1479.7	1479.7
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5
	長期 Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期 Ns	7599.5	7599.5	6288.8	6288.8	4995.9	4995.9	3834.5	3834.5
	短期 Ms	16082.5	16082.5	12583.0	12583.0	9266.7	9266.7	6693.1	6693.1
	短期 L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
	短期 Nc	5408.0	5408.0	4402.7	4402.7	3424.6	3424.6	2586.5	2586.5
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1
	短期 Nat	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W1	
部材位置		13F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		0 / 0	
	L'/H'	890 / 230		890 / 230		890 / 230		835 / 260	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 333	
	r	0.640		0.640		0.640		1.000	
	r1	0.640		0.640		0.640		1.000	
	r2	0.660		0.660		0.661		1.000	
	r3	0.679		0.679		0.681		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	15.0		15.4		15.6		0.1	
	Qds	978.2		806.8		605.0		3263.0	
	L.no	K2		K2		K2		K1	
	Qal	944.6		944.6		944.6		1530.0	
	Qw	3745.5		3745.5		3745.5		3514.1	
	rQw	2397.1		2397.1		2397.1		3514.1	
	ΣQc	3298.9		3298.9		3298.9		6578.4	
	Q1	1417.0		1417.0		1417.0		2295.0	
	Q2	4508.4		4508.4		4508.4		10092.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	93.4		77.0		57.8			
	Tv	53.7		44.3		33.2			
	Th	129.7		107.0		79.9			
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3			
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4			
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9			
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	75x160	140x170
	X 主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	4-D41
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	9-D35	10-D41
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	210.54	321.60
	長期 Nl	2023.9	2023.9	1343.2	1343.2	661.7	661.7	18155.5	18155.5
	長期 Ml	884.7	884.7	524.5	524.5	167.1	167.1	12327.6	12327.6
	長期 Nc	1100.4	1100.4	724.0	724.0	347.6	347.6	10310.5	10310.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5	17431.8	33191.0
	長期 Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	4105.5	6271.2
	短期 Ns	2728.0	2728.0	1746.7	1746.7	651.4	651.4	18327.1	18327.1
	短期 Ms	4444.5	4444.5	2466.4	2466.4	1816.5	1816.5	105060.2	105060.2
	短期 L.no	K4	K4	K4	K4	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	1808.4	1808.4	1120.0	1120.0	507.3	507.3	19669.6	19669.6
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1342.5	-1342.5
	短期 Nac	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1	34863.6	66382.1
	短期 Nat	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	8211.1	12542.4
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	835 / 230		835 / 230		858 / 230		858 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	0.3		0.4		0.9		1.8	
	Qds	3217.0		3128.3		3008.8		2860.1	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0	
	Qw	3514.1		3514.1		3608.8		3608.8	
	rQw	3514.1		3514.1		3608.8		3608.8	
	ΣQc	6578.4		6578.4		5962.3		5962.3	
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0	
	Q2	10092.5		10092.5		9571.1		9571.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x160	140x170	75x160	140x170	75x115	140x170	75x115	140x170
	X 主筋1	4-D35	4-D41	4-D35	4-D41	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	9-D35	10-D41	9-D35	10-D41	5-D35	10-D35	5-D35	10-D35
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
付帯柱	Ag	210.54	321.60	210.54	321.60	133.98	229.68	133.98	229.68
	長期 Nl	16816.5	16816.5	15501.6	15501.6	14209.8	14209.8	12928.1	12928.1
	長期 Ml	11279.9	11279.9	10278.2	10278.2	9290.3	9290.3	8249.9	8249.9
	長期 Nc	9536.2	9536.2	8778.6	8778.6	8033.9	8033.9	7289.0	7289.0
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	17431.8	33191.0	17431.8	33191.0	12279.3	31867.4	12279.3	31867.4
	長期 Nat	4105.5	6271.2	4105.5	6271.2	2612.6	4478.8	2612.6	4478.8
	短期 Ns	16984.2	16984.2	15663.4	15663.4	14365.8	14365.8	13075.4	13075.4
	短期 Ms	93149.1	93149.1	83119.8	83119.8	73354.3	73354.3	63874.1	63874.1
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	17807.0	17807.0	16143.7	16143.7	14518.3	14518.3	12925.1	12925.1
	短期 Nt	-822.8	-822.8	-480.3	-480.3	-152.5	-152.5	0.0	0.0
	短期 Nac	34863.6	66382.1	34863.6	66382.1	24558.6	63734.8	24558.6	63734.8
	短期 Nat	8211.1	12542.4	8211.1	12542.4	5225.2	8957.5	5225.2	8957.5
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	858 / 230		883 / 230		883 / 230		883 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	2.5		3.5		4.7		5.6	
	Qds	2700.4		2520.2		2317.4		2104.3	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1476.0	
	Qw	3608.8		3714.0		3714.0		3714.0	
	rQw	3608.8		3714.0		3714.0		3714.0	
	ΣQc	5962.3		4999.7		4999.7		4847.5	
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2214.0	
	Q2	9571.1		8713.7		8713.7		8561.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x115	140x170	75x 85	140x150	75x 85	140x150	75x 85	140x150
	X 主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D35	10-D35	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	133.98	229.68	95.70	190.56	95.70	190.56	95.70	190.56
	長期 Nl	11646.5	11646.5	10406.6	10406.6	9182.4	9182.4	7958.1	7958.1
	長期 Ml	7207.3	7207.3	6303.0	6303.0	5406.1	5406.1	4506.3	4506.3
	長期 Nc	6544.0	6544.0	5833.6	5833.6	5131.8	5131.8	4429.7	4429.7
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12279.3	31867.4	9028.1	27944.1	9028.1	27944.1	8275.7	25615.4
	長期 Nat	2612.6	4478.8	1866.2	3715.9	1866.2	3715.9	1866.2	3715.9
	短期 Ns	11782.4	11782.4	10529.0	10529.0	9289.3	9289.3	8047.9	8047.9
	短期 Ms	54809.6	54809.6	46330.9	46330.9	38373.8	38373.8	30988.3	30988.3
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	11372.2	11372.2	9897.6	9897.6	8482.0	8482.0	7122.8	7122.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24558.6	63734.8	18056.2	55888.1	18056.2	55888.1	16551.5	51230.8
	短期 Nat	5225.2	8957.5	3732.3	7431.8	3732.3	7431.8	3732.3	7431.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		10F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	903 / 230		903 / 230		903 / 230		918 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	6.4		7.1		7.6		7.9	
	Qds	1883.3		1642.9		1392.0		1118.8	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		1476.0	
	Qw	3798.1		3798.1		3798.1		3861.3	
	rQw	3798.1		3798.1		3798.1		3861.3	
	ΣQc	3502.0		3502.0		3502.0		2784.8	
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		2214.0	
	Q2	7300.1		7300.1		7300.1		6646.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 85	140x110	75x 85	140x110	75x 85	140x110	75x 85	140x 80
	X 主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	5-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
付帯柱	Ag	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	95.28
	長期 Nl	6780.3	6780.3	5617.9	5617.9	4469.4	4469.4	3334.3	3334.3
	長期 Ml	3661.7	3661.7	2900.9	2900.9	2193.1	2193.1	1551.7	1551.7
	長期 Nc	3756.3	3756.3	3099.1	3099.1	2454.0	2454.0	1822.3	1822.3
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	8275.7	18826.5	8275.7	18826.5	8275.7	18826.5	8275.7	13577.7
	長期 Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	1858.0
	短期 Ns	6854.3	6854.3	5676.3	5676.3	4514.1	4514.1	3365.4	3365.4
	短期 Ms	24189.5	24189.5	18152.3	18152.3	12814.7	12814.7	8288.3	8288.3
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	5846.1	5846.1	4653.4	4653.4	3538.5	3538.5	2511.5	2511.5
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	16551.5	37653.1	16551.5	37653.1	16551.5	37653.1	16551.5	27155.4
	短期 Nat	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		14F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	918 / 230		918 / 230		835 / 260		835 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 333		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	8.1		8.2		0.0		0.0	
	Qds	820.1		472.1		3263.2		3217.4	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1476.0		1476.0		1530.0		1530.0	
	Qw	3861.3		3861.3		3514.1		3514.1	
	rQw	3861.3		3861.3		3514.1		3514.1	
	ΣQc	2784.8		2784.8		6578.4		6578.4	
	Q1	2214.0		2214.0		2295.0		2295.0	
	Q2	6646.1		6646.1		10092.5		10092.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 85	140x 80	75x 85	140x 80	75x160	140x170	75x160	140x170
	X 主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	4-D41	4-D35	4-D41
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	9-D35	10-D41	9-D35	10-D41
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.70	95.28	95.70	95.28	210.54	321.60	210.54	321.60
	長期 Nl	2226.0	2226.0	1118.5	1118.5	18338.2	18338.2	16984.6	16984.6
	長期 Ml	938.7	938.7	323.3	323.3	13405.0	13405.0	12261.5	12261.5
	長期 Nc	1206.9	1206.9	591.6	591.6	10509.6	10509.6	9718.5	9718.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	8275.7	13577.7	8275.7	13577.7	17431.8	33191.0	17431.8	33191.0
	長期 Nat	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0	4105.5	6271.2	4105.5	6271.2
	短期 Ns	2246.4	2246.4	1128.1	1128.1	18357.6	18357.6	17003.6	17003.6
	短期 Ms	4549.3	4549.3	1644.9	1644.9	105901.3	105901.3	93905.8	93905.8
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	1578.1	1578.1	728.6	728.6	19768.9	19768.9	17892.4	17892.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	-1411.3	-1411.3	-888.8	-888.8
	短期 Nac	16551.5	27155.4	16551.5	27155.4	34863.6	66382.1	34863.6	66382.1
	短期 Nat	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9	8211.1	12542.4	8211.1	12542.4
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	835 / 230		858 / 230		858 / 230		858 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	0.0		0.4		1.2		1.9	
	Qds	3128.9		3009.0		2859.2		2698.6	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0	
	Qw	3514.1		3608.8		3608.8		3608.8	
	rQw	3514.1		3608.8		3608.8		3608.8	
	ΣQc	6578.4		5962.3		5962.3		5962.3	
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0	
	Q2	10092.5		9571.1		9571.1		9571.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x160	140x170	75x115	140x170	75x115	140x170	75x115	140x170
	X 主筋1	4-D35	4-D41	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	9-D35	10-D41	5-D35	10-D35	5-D35	10-D35	5-D35	10-D35
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	210.54	321.60	133.98	229.68	133.98	229.68	133.98	229.68
	長期 Nl	15655.8	15655.8	14336.7	14336.7	13027.7	13027.7	11718.6	11718.6
	長期 Ml	11167.4	11167.4	10020.5	10020.5	8822.3	8822.3	7621.4	7621.4
	長期 Nc	8944.6	8944.6	8170.4	8170.4	7396.1	7396.1	6621.5	6621.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	17431.8	33191.0	12279.3	31867.4	12279.3	31867.4	12279.3	31867.4
	長期 Nat	4105.5	6271.2	2612.6	4478.8	2612.6	4478.8	2612.6	4478.8
	短期 Ns	15673.9	15673.9	14353.4	14353.4	13042.9	13042.9	11731.9	11731.9
	短期 Ms	83799.5	83799.5	73886.5	73886.5	64257.0	64257.0	55044.8	55044.8
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	16216.9	16216.9	14565.4	14565.4	12947.1	12947.1	11370.4	11370.4
	短期 Nt	-543.0	-543.0	-211.9	-211.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	34863.6	66382.1	24558.6	63734.8	24558.6	63734.8	24558.6	63734.8
	短期 Nat	8211.1	12542.4	5225.2	8957.5	5225.2	8957.5	5225.2	8957.5
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	883 / 230		883 / 230		883 / 230		903 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	2.8		4.0		4.9		5.7	
	Qds	2517.3		2313.3		2099.6		1878.4	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1530.0		1530.0		1476.0		1476.0	
	Qw	3714.0		3714.0		3714.0		3798.1	
	rQw	3714.0		3714.0		3714.0		3798.1	
	ΣQc	4999.7		4999.7		4847.5		3502.0	
	Q1	2295.0		2295.0		2214.0		2214.0	
	Q2	8713.7		8713.7		8561.5		7300.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 85	140x150	75x 85	140x150	75x 85	140x150	75x 85	140x110
	X 主筋1	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	3-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32	3-D35	8-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.70	190.56	95.70	190.56	95.70	190.56	95.70	142.92
	長期 Nl	10465.8	10465.8	9228.6	9228.6	7991.3	7991.3	6811.7	6811.7
	長期 Ml	6631.9	6631.9	5650.3	5650.3	4665.5	4665.5	3795.5	3795.5
	長期 Nc	5896.1	5896.1	5179.3	5179.3	4462.2	4462.2	3785.4	3785.4
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	9028.1	27944.1	9028.1	27944.1	8275.7	25615.4	8275.7	18826.5
	長期 Nat	1866.2	3715.9	1866.2	3715.9	1866.2	3715.9	1866.2	2786.9
	短期 Ns	10477.7	10477.7	9239.0	9239.0	8000.2	8000.2	6819.4	6819.4
	短期 Ms	46498.4	46498.4	38468.7	38468.7	31008.7	31008.7	24215.6	24215.6
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	9888.7	9888.7	8466.4	8466.4	7101.0	7101.0	5831.3	5831.3
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	18056.2	55888.1	18056.2	55888.1	16551.5	51230.8	16551.5	37653.1
	短期 Nat	3732.3	7431.8	3732.3	7431.8	3732.3	7431.8	3732.3	5573.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		11F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	903 / 230		903 / 230		918 / 230		918 / 230	
	L/H	1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	6.3		6.8		7.1		7.3	
	Qds	1638.1		1387.2		1114.3		816.0	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		1476.0	
	Qw	3798.1		3798.1		3861.3		3861.3	
	rQw	3798.1		3798.1		3861.3		3861.3	
	ΣQc	3502.0		3502.0		2784.8		2784.8	
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		2214.0	
	Q2	7300.1		7300.1		6646.1		6646.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 85	140x110	75x 85	140x110	75x 85	140x 80	75x 85	140x 80
	X 主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	95.28	95.70	95.28
	長期 Nl	5647.5	5647.5	4497.2	4497.2	3360.4	3360.4	2236.8	2236.8
	長期 Ml	3009.4	3009.4	2254.6	2254.6	1566.0	1566.0	944.5	944.5
	長期 Nc	3124.7	3124.7	2474.1	2474.1	1836.8	1836.8	1212.9	1212.9
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	8275.7	18826.5	8275.7	18826.5	8275.7	13577.7	8275.7	13577.7
	長期 Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0
	短期 Ns	5653.9	5653.9	4502.3	4502.3	3364.2	3364.2	2239.1	2239.1
	短期 Ms	18179.8	18179.8	12808.9	12808.9	8248.4	8248.4	4520.7	4520.7
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	4644.9	4644.9	3532.0	3532.0	2506.9	2506.9	1571.6	1571.6
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	16551.5	37653.1	16551.5	37653.1	16551.5	27155.4	16551.5	27155.4
	短期 Nat	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		15F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	918 / 230		835 / 260		835 / 230		835 / 230	
	L/H	1000 / 283		1000 / 333		1000 / 280		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	7.4		0.0		0.0		0.0	
	Qds	468.2		3263.2		3217.4		3128.9	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1476.0		1530.0		1530.0		1530.0	
	Qw	3861.3		3514.1		3514.1		3514.1	
	rQw	3861.3		3514.1		3514.1		3514.1	
	ΣQc	2784.8		6578.4		6578.4		6578.4	
	Q1	2214.0		2295.0		2295.0		2295.0	
	Q2	6646.1		10092.5		10092.5		10092.5	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 85	140x 80	75x160	140x170	75x160	140x170	75x160	140x170
	X 主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	4-D41	4-D35	4-D41	4-D35	4-D41
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D35	5-D32	9-D35	10-D41	9-D35	10-D41	9-D35	10-D41
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.70	95.28	210.54	321.60	210.54	321.60	210.54	321.60
	長期 Nl	1113.1	1113.1	18338.2	18338.2	16984.6	16984.6	15655.8	15655.8
	長期 Ml	322.7	322.7	13405.0	13405.0	12261.5	12261.5	11167.4	11167.4
	長期 Nc	588.8	588.8	10509.6	10509.6	9718.5	9718.5	8944.6	8944.6
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	8275.7	13577.7	17431.8	33191.0	17431.8	33191.0	17431.8	33191.0
	長期 Nat	1866.2	1858.0	4105.5	6271.2	4105.5	6271.2	4105.5	6271.2
	短期 Ns	1113.8	1113.8	18357.6	18357.6	17003.6	17003.6	15673.9	15673.9
	短期 Ms	1628.5	1628.5	105901.3	105901.3	93905.8	93905.8	83799.5	83799.5
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	719.8	719.8	19768.9	19768.9	17892.4	17892.4	16216.9	16216.9
	短期 Nt	0.0	0.0	-1411.3	-1411.3	-888.8	-888.8	-543.0	-543.0
	短期 Nac	16551.5	27155.4	34863.6	66382.1	34863.6	66382.1	34863.6	66382.1
	短期 Nat	3732.3	3715.9	8211.1	12542.4	8211.1	12542.4	8211.1	12542.4
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	858 / 230		858 / 230		858 / 230		883 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	0.4		1.2		1.9		2.8	
	Qds	3009.0		2859.2		2698.6		2517.3	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0	
	Qw	3608.8		3608.8		3608.8		3714.0	
	rQw	3608.8		3608.8		3608.8		3714.0	
	ΣQc	5962.3		5962.3		5962.3		4999.7	
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0	
	Q2	9571.1		9571.1		9571.1		8713.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x115	140x170	75x115	140x170	75x115	140x170	75x 85	140x150
	X 主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D35	10-D35	5-D35	10-D35	5-D35	10-D35	3-D35	10-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	133.98	229.68	133.98	229.68	133.98	229.68	95.70	190.56
	長期 Nl	14336.7	14336.7	13027.7	13027.7	11718.6	11718.6	10465.8	10465.8
	長期 Ml	10020.5	10020.5	8822.3	8822.3	7621.4	7621.4	6631.9	6631.9
	長期 Nc	8170.4	8170.4	7396.1	7396.1	6621.5	6621.5	5896.1	5896.1
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12279.3	31867.4	12279.3	31867.4	12279.3	31867.4	9028.1	27944.1
	長期 Nat	2612.6	4478.8	2612.6	4478.8	2612.6	4478.8	1866.2	3715.9
	短期 Ns	14353.4	14353.4	13042.9	13042.9	11731.9	11731.9	10477.7	10477.7
	短期 Ms	73886.5	73886.5	64257.0	64257.0	55044.8	55044.8	46498.4	46498.4
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	14565.4	14565.4	12947.1	12947.1	11370.4	11370.4	9888.7	9888.7
	短期 Nt	-211.9	-211.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24558.6	63734.8	24558.6	63734.8	24558.6	63734.8	18056.2	55888.1
	短期 Nat	5225.2	8957.5	5225.2	8957.5	5225.2	8957.5	3732.3	7431.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	883 / 230		883 / 230		903 / 230		903 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		1000 / 283	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	4.0		4.9		5.7		6.3	
	Qds	2313.3		2099.6		1878.4		1638.1	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1530.0		1476.0		1476.0		1476.0	
	Qw	3714.0		3714.0		3798.1		3798.1	
	rQw	3714.0		3714.0		3798.1		3798.1	
	ΣQc	4999.7		4847.5		3502.0		3502.0	
	Q1	2295.0		2214.0		2214.0		2214.0	
	Q2	8713.7		8561.5		7300.1		7300.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 85	140x150	75x 85	140x150	75x 85	140x110	75x 85	140x110
	X 主筋1	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.70	190.56	95.70	190.56	95.70	142.92	95.70	142.92
	長期 Nl	9228.6	9228.6	7991.3	7991.3	6811.7	6811.7	5647.5	5647.5
	長期 Ml	5650.3	5650.3	4665.5	4665.5	3795.5	3795.5	3009.4	3009.4
	長期 Nc	5179.3	5179.3	4462.2	4462.2	3785.4	3785.4	3124.7	3124.7
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	9028.1	27944.1	8275.7	25615.4	8275.7	18826.5	8275.7	18826.5
	長期 Nat	1866.2	3715.9	1866.2	3715.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期 Ns	9239.0	9239.0	8000.2	8000.2	6819.4	6819.4	5653.9	5653.9
	短期 Ms	38468.7	38468.7	31008.7	31008.7	24215.6	24215.6	18179.8	18179.8
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	8466.4	8466.4	7101.0	7101.0	5831.3	5831.3	4644.9	4644.9
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	18056.2	55888.1	16551.5	51230.8	16551.5	37653.1	16551.5	37653.1
	短期 Nat	3732.3	7431.8	3732.3	7431.8	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		12F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	903 / 230		918 / 230		918 / 230		918 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	6.8		7.1		7.3		7.4	
	Qds	1387.2		1114.3		816.0		468.2	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		1476.0	
	Qw	3798.1		3861.3		3861.3		3861.3	
	rQw	3798.1		3861.3		3861.3		3861.3	
	ΣQc	3502.0		2784.8		2784.8		2784.8	
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		2214.0	
	Q2	7300.1		6646.1		6646.1		6646.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 85	140x110	75x 85	140x 80	75x 85	140x 80	75x 85	140x 80
	X 主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.70	142.92	95.70	95.28	95.70	95.28	95.70	95.28
	長期 Nl	4497.2	4497.2	3360.4	3360.4	2236.8	2236.8	1113.1	1113.1
	長期 Ml	2254.6	2254.6	1566.0	1566.0	944.5	944.5	322.7	322.7
	長期 Nc	2474.1	2474.1	1836.8	1836.8	1212.9	1212.9	588.8	588.8
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	8275.7	18826.5	8275.7	13577.7	8275.7	13577.7	8275.7	13577.7
	長期 Nat	1866.2	2786.9	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0
	短期 Ns	4502.3	4502.3	3364.2	3364.2	2239.1	2239.1	1113.8	1113.8
	短期 Ms	12808.9	12808.9	8248.4	8248.4	4520.7	4520.7	1628.5	1628.5
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	3532.0	3532.0	2506.9	2506.9	1571.6	1571.6	719.8	719.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	16551.5	37653.1	16551.5	27155.4	16551.5	27155.4	16551.5	27155.4
	短期 Nat	3732.3	5573.9	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	835 / 260		835 / 230		835 / 230		858 / 230	
	L/H	1000 / 333		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	0.1		0.3		0.4		0.9	
	Qds	3263.0		3217.0		3128.3		3008.8	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0	
	Qw	3514.1		3514.1		3514.1		3608.8	
	rQw	3514.1		3514.1		3514.1		3608.8	
	ΣQc	6578.4		6578.4		6578.4		5962.3	
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0	
	Q2	10092.5		10092.5		10092.5		9571.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x160	140x170	75x160	140x170	75x160	140x170	75x115	140x170
	X 主筋1	4-D35	4-D41	4-D35	4-D41	4-D35	4-D41	4-D35	4-D35
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	9-D35	10-D41	9-D35	10-D41	9-D35	10-D41	5-D35	10-D35
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	210.54	321.60	210.54	321.60	210.54	321.60	133.98	229.68
	長期 Nl	18155.5	18155.5	16816.5	16816.5	15501.6	15501.6	14209.8	14209.8
	長期 Ml	12327.6	12327.6	11279.9	11279.9	10278.2	10278.2	9290.3	9290.3
	長期 Nc	10310.5	10310.5	9536.2	9536.2	8778.6	8778.6	8033.9	8033.9
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	17431.8	33191.0	17431.8	33191.0	17431.8	33191.0	12279.3	31867.4
	長期 Nat	4105.5	6271.2	4105.5	6271.2	4105.5	6271.2	2612.6	4478.8
	短期 Ns	18327.1	18327.1	16984.2	16984.2	15663.4	15663.4	14365.8	14365.8
	短期 Ms	105060.2	105060.2	93149.1	93149.1	83119.8	83119.8	73354.3	73354.3
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	19669.6	19669.6	17807.0	17807.0	16143.7	16143.7	14518.3	14518.3
	短期 Nt	-1342.5	-1342.5	-822.8	-822.8	-480.3	-480.3	-152.5	-152.5
	短期 Nac	34863.6	66382.1	34863.6	66382.1	34863.6	66382.1	24558.6	63734.8
	短期 Nat	8211.1	12542.4	8211.1	12542.4	8211.1	12542.4	5225.2	8957.5
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	858 / 230		858 / 230		883 / 230		883 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	1.8		2.5		3.5		4.7	
	Qds	2860.1		2700.4		2520.2		2317.4	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0	
	Qw	3608.8		3608.8		3714.0		3714.0	
	rQw	3608.8		3608.8		3714.0		3714.0	
	ΣQc	5962.3		5962.3		4999.7		4999.7	
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0	
	Q2	9571.1		9571.1		8713.7		8713.7	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x115	140x170	75x115	140x170	75x 85	140x150	75x 85	140x150
	X 主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D35	10-D35	5-D35	10-D35	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	133.98	229.68	133.98	229.68	95.70	190.56	95.70	190.56
	長期 Nl	12928.1	12928.1	11646.5	11646.5	10406.6	10406.6	9182.4	9182.4
	長期 Ml	8249.9	8249.9	7207.3	7207.3	6303.0	6303.0	5406.1	5406.1
	長期 Nc	7289.0	7289.0	6544.0	6544.0	5833.6	5833.6	5131.8	5131.8
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	12279.3	31867.4	12279.3	31867.4	9028.1	27944.1	9028.1	27944.1
	長期 Nat	2612.6	4478.8	2612.6	4478.8	1866.2	3715.9	1866.2	3715.9
	短期 Ns	13075.4	13075.4	11782.4	11782.4	10529.0	10529.0	9289.3	9289.3
	短期 Ms	63874.1	63874.1	54809.6	54809.6	46330.9	46330.9	38373.8	38373.8
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	12925.1	12925.1	11372.2	11372.2	9897.6	9897.6	8482.0	8482.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	24558.6	63734.8	24558.6	63734.8	18056.2	55888.1	18056.2	55888.1
	短期 Nat	5225.2	8957.5	5225.2	8957.5	3732.3	7431.8	3732.3	7431.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		9F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	883 / 230		903 / 230		903 / 230		903 / 230	
	L/H	1000 / 283		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	5.6		6.4		7.1		7.6	
	Qds	2104.3		1883.3		1642.9		1392.0	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		1476.0	
	Qw	3714.0		3798.1		3798.1		3798.1	
	rQw	3714.0		3798.1		3798.1		3798.1	
	ΣQc	4847.5		3502.0		3502.0		3502.0	
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		2214.0	
	Q2	8561.5		7300.1		7300.1		7300.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 85	140x150	75x 85	140x110	75x 85	140x110	75x 85	140x110
	X 主筋1	4-D35	4-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D35	10-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
付帯柱	Ag	95.70	190.56	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92
	長期 Nl	7958.1	7958.1	6780.3	6780.3	5617.9	5617.9	4469.4	4469.4
	長期 Ml	4506.3	4506.3	3661.7	3661.7	2900.9	2900.9	2193.1	2193.1
	長期 Nc	4429.7	4429.7	3756.3	3756.3	3099.1	3099.1	2454.0	2454.0
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	8275.7	25615.4	8275.7	18826.5	8275.7	18826.5	8275.7	18826.5
	長期 Nat	1866.2	3715.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期 Ns	8047.9	8047.9	6854.3	6854.3	5676.3	5676.3	4514.1	4514.1
	短期 Ms	30988.3	30988.3	24189.5	24189.5	18152.3	18152.3	12814.7	12814.7
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	7122.8	7122.8	5846.1	5846.1	4653.4	4653.4	3538.5	3538.5
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	16551.5	51230.8	16551.5	37653.1	16551.5	37653.1	16551.5	37653.1
	短期 Nat	3732.3	7431.8	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W2d	
部材位置		13F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		180 / 90	
	L'/H'	918 / 230		918 / 230		918 / 230		890 / 260	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283		1000 / 333	
	r	1.000		1.000		1.000		0.640	
	r1	1.000		1.000		1.000		0.640	
	r2	1.000		1.000		1.000		0.677	
	r3	1.000		1.000		1.000		0.710	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	7.9		8.1		8.2		0.1	
	Qds	1118.8		820.1		472.1		1974.3	
	L.no	K1		K1		K1		K2	
	Qal	1476.0		1476.0		1476.0		979.2	
	Qw	3861.3		3861.3		3861.3		3745.5	
	rQw	3861.3		3861.3		3861.3		2397.1	
	ΣQc	2784.8		2784.8		2784.8		3612.6	
	Q1	2214.0		2214.0		2214.0		1468.8	
	Q2	6646.1		6646.1		6646.1		4709.2	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td							257.1	
	Tv							151.9	
	Th							370.7	
	aTd							3-D16 573.2	
	aTv							4-D16 234.8	
	aTh							7-D16 410.9	
	判定							OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 85	140x 80	75x 85	140x 80	75x 85	140x 80	75x100	110x120
	X 主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	4-D35
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	6-D35	10-D35
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.70	95.28	95.70	95.28	95.70	95.28	153.12	229.68
	長期 Nl	3334.3	3334.3	2226.0	2226.0	1118.5	1118.5	10494.2	10494.2
	長期 Ml	1551.7	1551.7	938.7	938.7	323.3	323.3	5387.6	5387.6
	長期 Nc	1822.3	1822.3	1206.9	1206.9	591.6	591.6	5785.9	5785.9
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	8275.7	13577.7	8275.7	13577.7	8275.7	13577.7	11204.9	19147.4
	長期 Nat	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0	1866.2	1858.0	2985.8	4478.8
	短期 Ns	3365.4	3365.4	2246.4	2246.4	1128.1	1128.1	18840.8	18840.8
	短期 Ms	8288.3	8288.3	4549.3	4549.3	1644.9	1644.9	48978.5	48978.5
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K3	K3
	短期 Nc	2511.5	2511.5	1578.1	1578.1	728.6	728.6	14318.2	14318.2
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	16551.5	27155.4	16551.5	27155.4	16551.5	27155.4	22409.9	38294.8
	短期 Nat	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9	3732.3	3715.9	5971.7	8957.5
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2d		W2d		W2d		W2d	
部材位置		2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	890 / 230		890 / 230		890 / 230		890 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	0.3		0.5		1.4		3.0	
	Qds	1866.2		1799.2		1751.3		1718.0	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	979.2		979.2		979.2		979.2	
	Qw	3745.5		3745.5		3745.5		3745.5	
	rQw	2397.1		2397.1		2397.1		2397.1	
	ΣQc	3612.6		3612.6		3413.2		3413.2	
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1468.8	
	Q2	4709.2		4709.2		4581.6		4581.6	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	257.1		257.1		257.1		257.1	
	Tv	151.9		151.9		151.9		151.9	
	Th	398.2		398.2		398.2		398.2	
	aTd	3-D16 573.2		3-D16 573.2		3-D16 573.2		3-D16 573.2	
	aTv	4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8	
	aTh	7-D16 410.9		7-D16 410.9		7-D16 410.9		7-D16 410.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120
	X 主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	6-D35	10-D35	6-D35	10-D35	5-D35	10-D32	5-D35	10-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	153.12	229.68	153.12	229.68	133.98	174.68	133.98	174.68
	長期 Nl	9756.3	9756.3	9037.4	9037.4	8329.1	8329.1	7620.8	7620.8
	長期 Ml	4916.3	4916.3	4473.0	4473.0	4082.5	4082.5	3694.9	3694.9
	長期 Nc	5369.8	5369.8	4966.0	4966.0	4572.8	4572.8	4179.9	4179.9
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	11204.9	19147.4	11204.9	19147.4	10929.3	18355.4	10929.3	18355.4
	長期 Nat	2985.8	4478.8	2985.8	4478.8	2612.6	3406.3	2612.6	3406.3
	短期 Ns	17332.7	17332.7	15821.7	15821.7	14469.7	14469.7	13109.7	13109.7
	短期 Ms	43520.0	43520.0	38308.9	38308.9	34284.1	34284.1	30228.2	30228.2
	短期 L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
	短期 Nc	13018.4	13018.4	11741.7	11741.7	10663.3	10663.3	9577.7	9577.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	22409.9	38294.8	22409.9	38294.8	21858.6	36710.8	21858.6	36710.8
	短期 Nat	5971.7	8957.5	5971.7	8957.5	5225.2	6812.5	5225.2	6812.5
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2d		W2d		W2d		W2d	
部材位置		6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		9F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	890 / 230		890 / 230		890 / 230		890 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 283	
	r	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r2	0.660		0.660		0.660		0.661	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.681	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	4.4		6.4		8.7		10.5	
	Qds	1657.5		1604.1		1553.3		1471.7	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	979.2		979.2		979.2		944.6	
	Qw	3745.5		3745.5		3745.5		3745.5	
	rQw	2397.1		2397.1		2397.1		2397.1	
	ΣQc	3413.2		3413.2		3413.2		3298.9	
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1417.0	
	Q2	4581.6		4581.6		4581.6		4508.4	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	257.1		257.1		257.1		257.1	
	Tv	151.9		151.9		151.9		151.9	
	Th	398.2		398.2		398.2		398.2	
	aTd	3-D16 573.2		3-D16 573.2		3-D16 573.2		3-D16 573.2	
	aTv	4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8	
	aTh	7-D16 410.9		7-D16 410.9		7-D16 410.9		7-D16 410.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120
	X 主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D35	10-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	133.98	174.68	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92
	長期 Nl	6912.4	6912.4	6209.6	6209.6	5506.7	5506.7	4803.9	4803.9
	長期 Ml	3312.2	3312.2	2961.6	2961.6	2617.1	2617.1	2278.9	2278.9
	長期 Nc	3787.4	3787.4	3401.0	3401.0	3015.1	3015.1	2629.8	2629.8
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	10929.3	18355.4	10378.1	17898.0	10378.1	17898.0	9513.2	16406.5
	長期 Nat	2612.6	3406.3	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期 Ns	11728.4	11728.4	10356.5	10356.5	8975.3	8975.3	7599.5	7599.5
	短期 Ms	26268.2	26268.2	22737.9	22737.9	19303.6	19303.6	16082.5	16082.5
	短期 L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
	短期 Nc	8491.0	8491.0	7452.0	7452.0	6418.0	6418.0	5408.0	5408.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	21858.6	36710.8	20756.2	35796.1	20756.2	35796.1	19026.5	32813.1
	短期 Nat	5225.2	6812.5	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2a		W2a		W2a		W2	
部材位置		10F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		13F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	890 / 230		890 / 230		890 / 230		890 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 283		1000 / 280		1000 / 280	
	r	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r2	0.660		0.661		0.660		0.660	
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79	
応力	Qdl	12.1		13.3		14.3		15.0	
	Qds	1374.1		1267.4		1130.8		978.2	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	944.6		944.6		944.6		944.6	
	Qw	3745.5		3745.5		3745.5		3745.5	
	rQw	2397.1		2397.1		2397.1		2397.1	
	ΣQc	3298.9		3298.9		3298.9		3298.9	
	Q1	1417.0		1417.0		1417.0		1417.0	
	Q2	4508.4		4508.4		4508.4		4508.4	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	131.2		121.0		107.9		93.4	
	Tv	75.4		69.6		62.1		53.7	
	Th	182.3		167.4		150.0		129.7	
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 238.3	
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120
	X 主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92
	長期 Nl	4108.3	4108.3	3410.3	3410.3	2717.1	2717.1	2023.9	2023.9
	長期 Ml	1908.6	1908.6	1541.1	1541.1	1211.6	1211.6	884.7	884.7
	長期 Nc	2245.0	2245.0	1859.3	1859.3	1479.7	1479.7	1100.4	1100.4
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5
	長期 Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期 Ns	6288.8	6288.8	4995.9	4995.9	3834.5	3834.5	2728.0	2728.0
	短期 Ms	12583.0	12583.0	9266.7	9266.7	6693.1	6693.1	4444.5	4444.5
	短期 L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
	短期 Nc	4402.7	4402.7	3424.6	3424.6	2586.5	2586.5	1808.4	1808.4
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1
	短期 Nat	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名			W2		W2	
部材位置			14F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t		18.0		18.0	
	Lo/Ho		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'		890 / 230		890 / 230	
	L/H		1000 / 280		1000 / 283	
	r		0.640		0.640	
	r1		0.640		0.640	
	r2		0.660		0.661	
	r3		0.679		0.681	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)	
	鉄筋		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋		D10 @100D		D10 @100D	
	横筋		D10 @100D		D10 @100D	
	ps		0.79		0.79	
応力	Qdl		15.4		15.6	
	Qds		806.8		605.0	
	L.no		K2		K2	
	Qal		944.6		944.6	
	Qw		3745.5		3745.5	
	rQw		2397.1		2397.1	
	ΣQc		3298.9		3298.9	
	Q1		1417.0		1417.0	
	Q2		4508.4		4508.4	
	判定		OK		OK	
開口	Td		77.0		57.8	
	Tv		44.3		33.2	
	Th		107.0		79.9	
	aTd		3-D13 238.3		3-D13 238.3	
	aTv		3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x100	110x120	75x100	110x120
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Y	主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
		主筋2				
		芯鉄筋				
	Ag		95.70	142.92	95.70	142.92
	長期	Nl	1343.2	1343.2	661.7	661.7
		Ml	524.5	524.5	167.1	167.1
		Nc	724.0	724.0	347.6	347.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期	Ns	1746.7	1746.7	651.4	651.4
		Ms	2466.4	2466.4	1816.5	1816.5
		L.no	K3	K3	K1	K1
		Nc	1120.0	1120.0	507.3	507.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1
		Nat	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9
	判定		OK	OK	OK	OK

A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

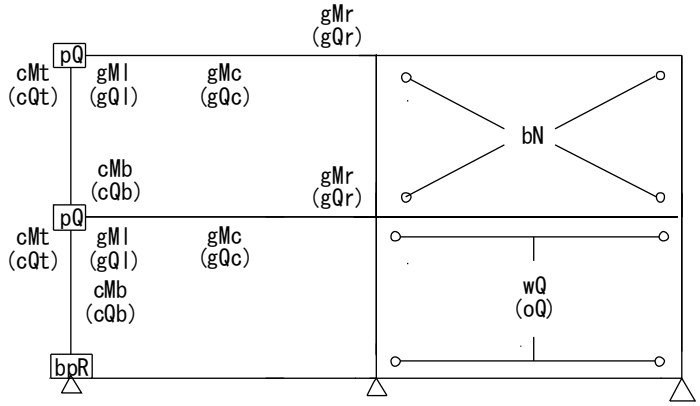



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比

bN　　：ブレースの軸力検定比

pQ　　：接合部のせん断力検定比

bpR　　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

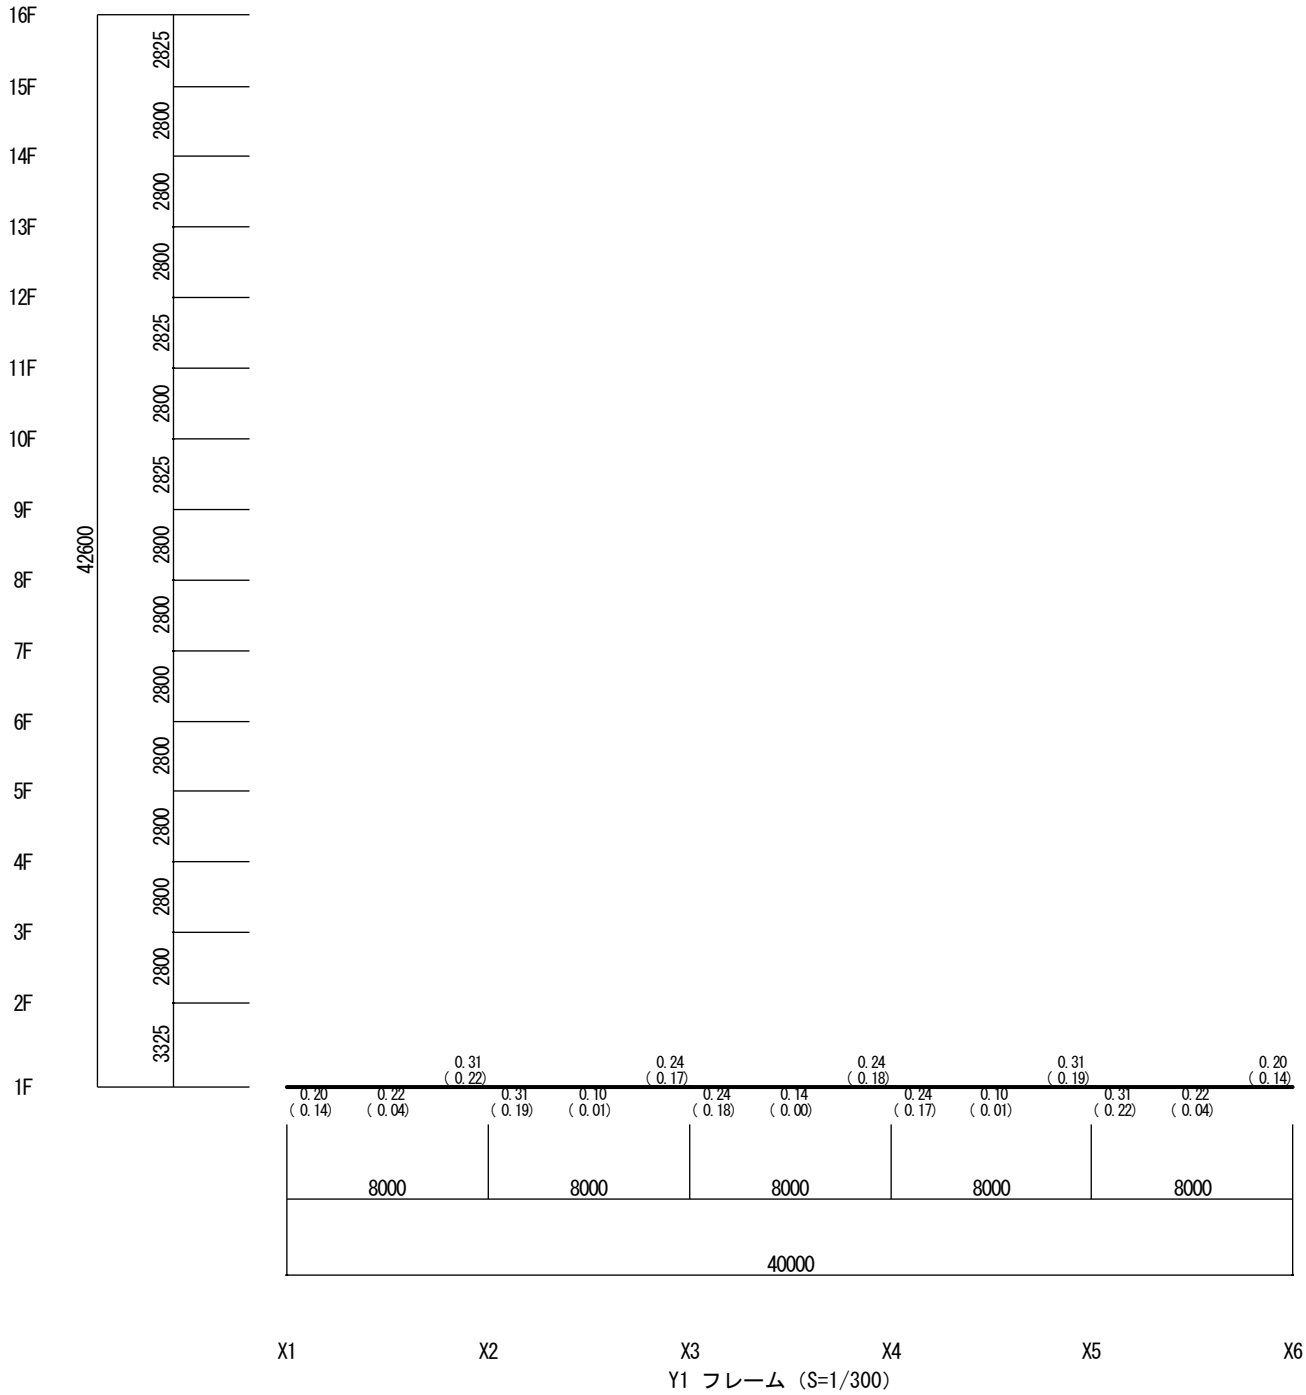

Y1 フレーム (S=1/300)

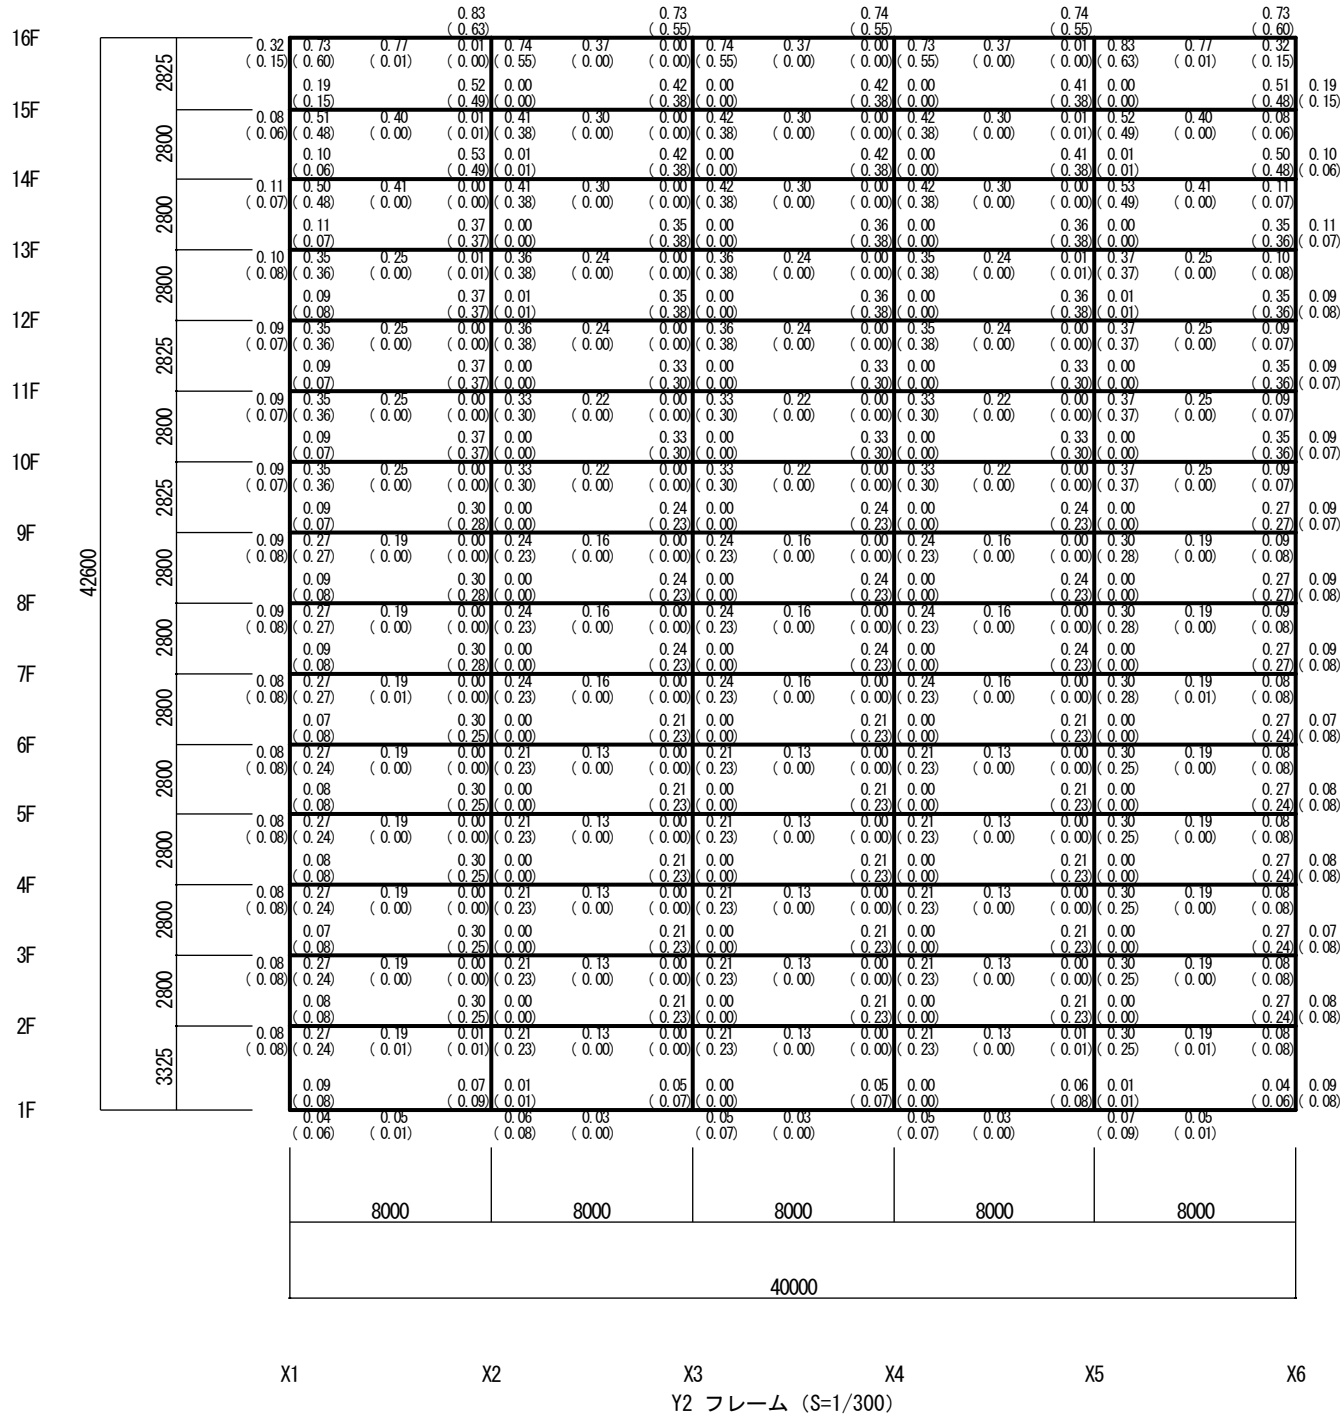

Y2 フレーム (S=1/300)

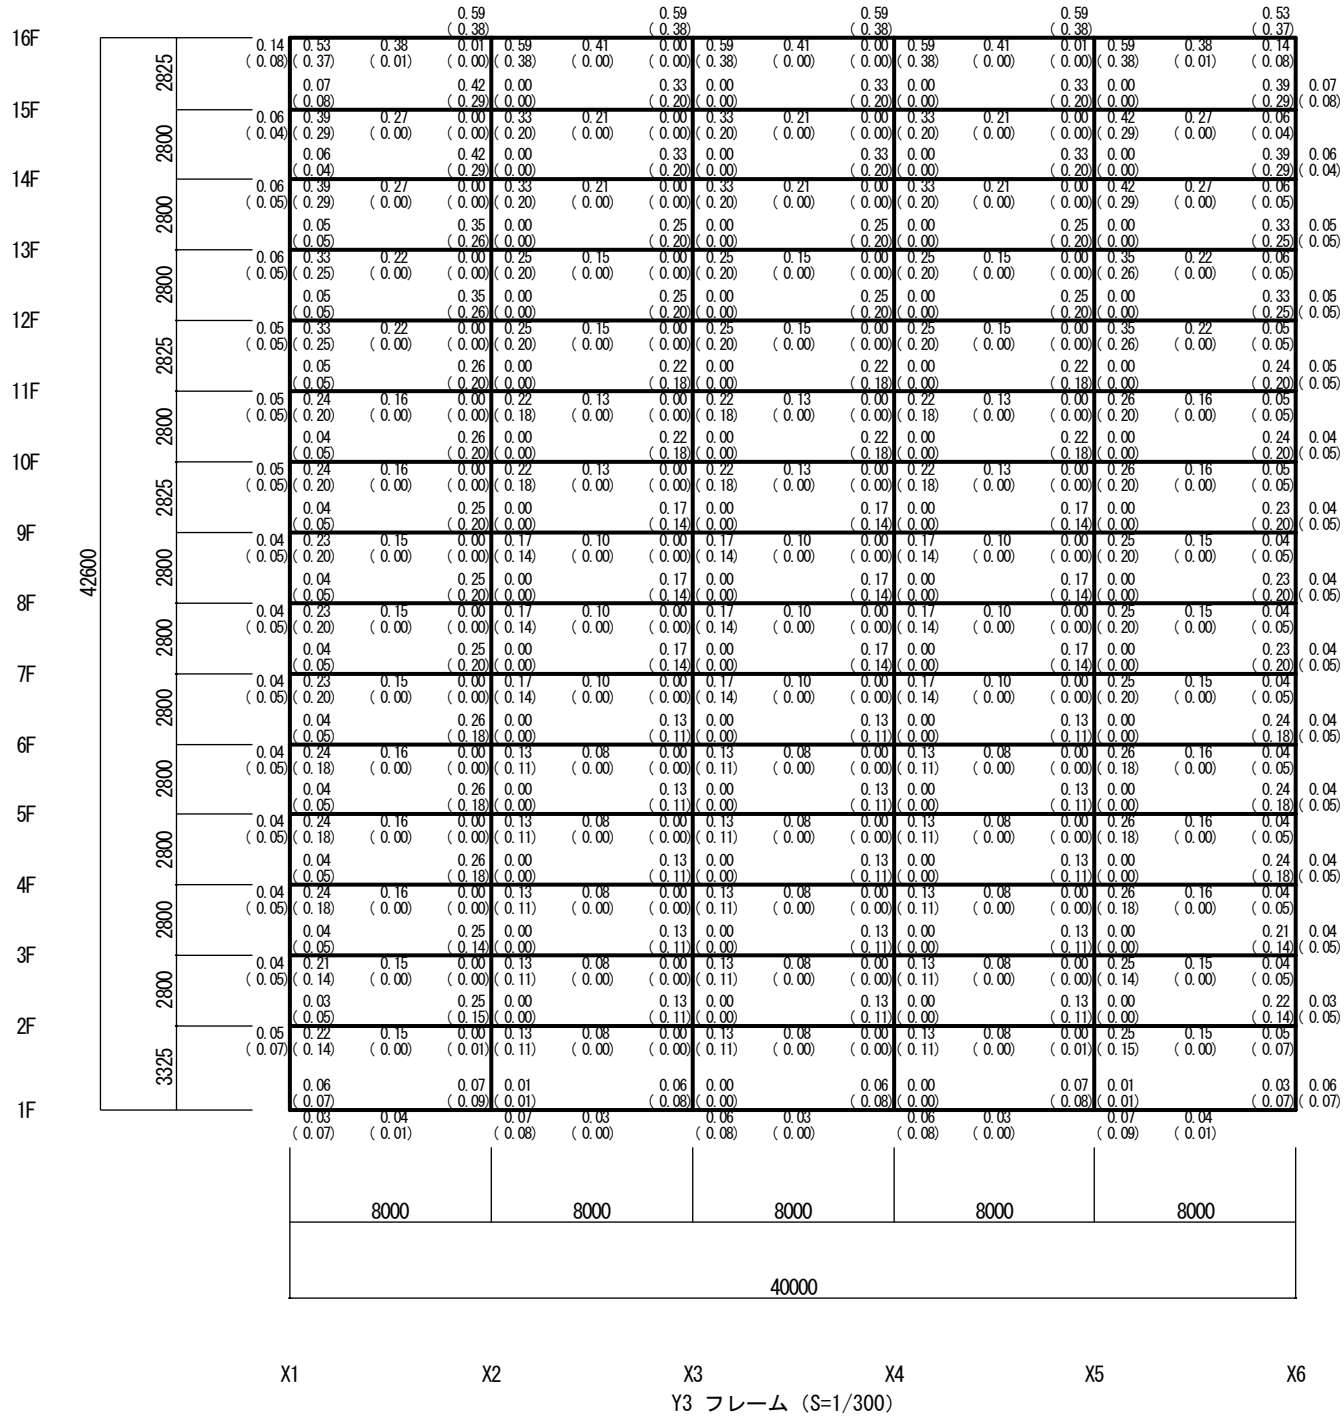

Y3 フレーム (S=1/300)

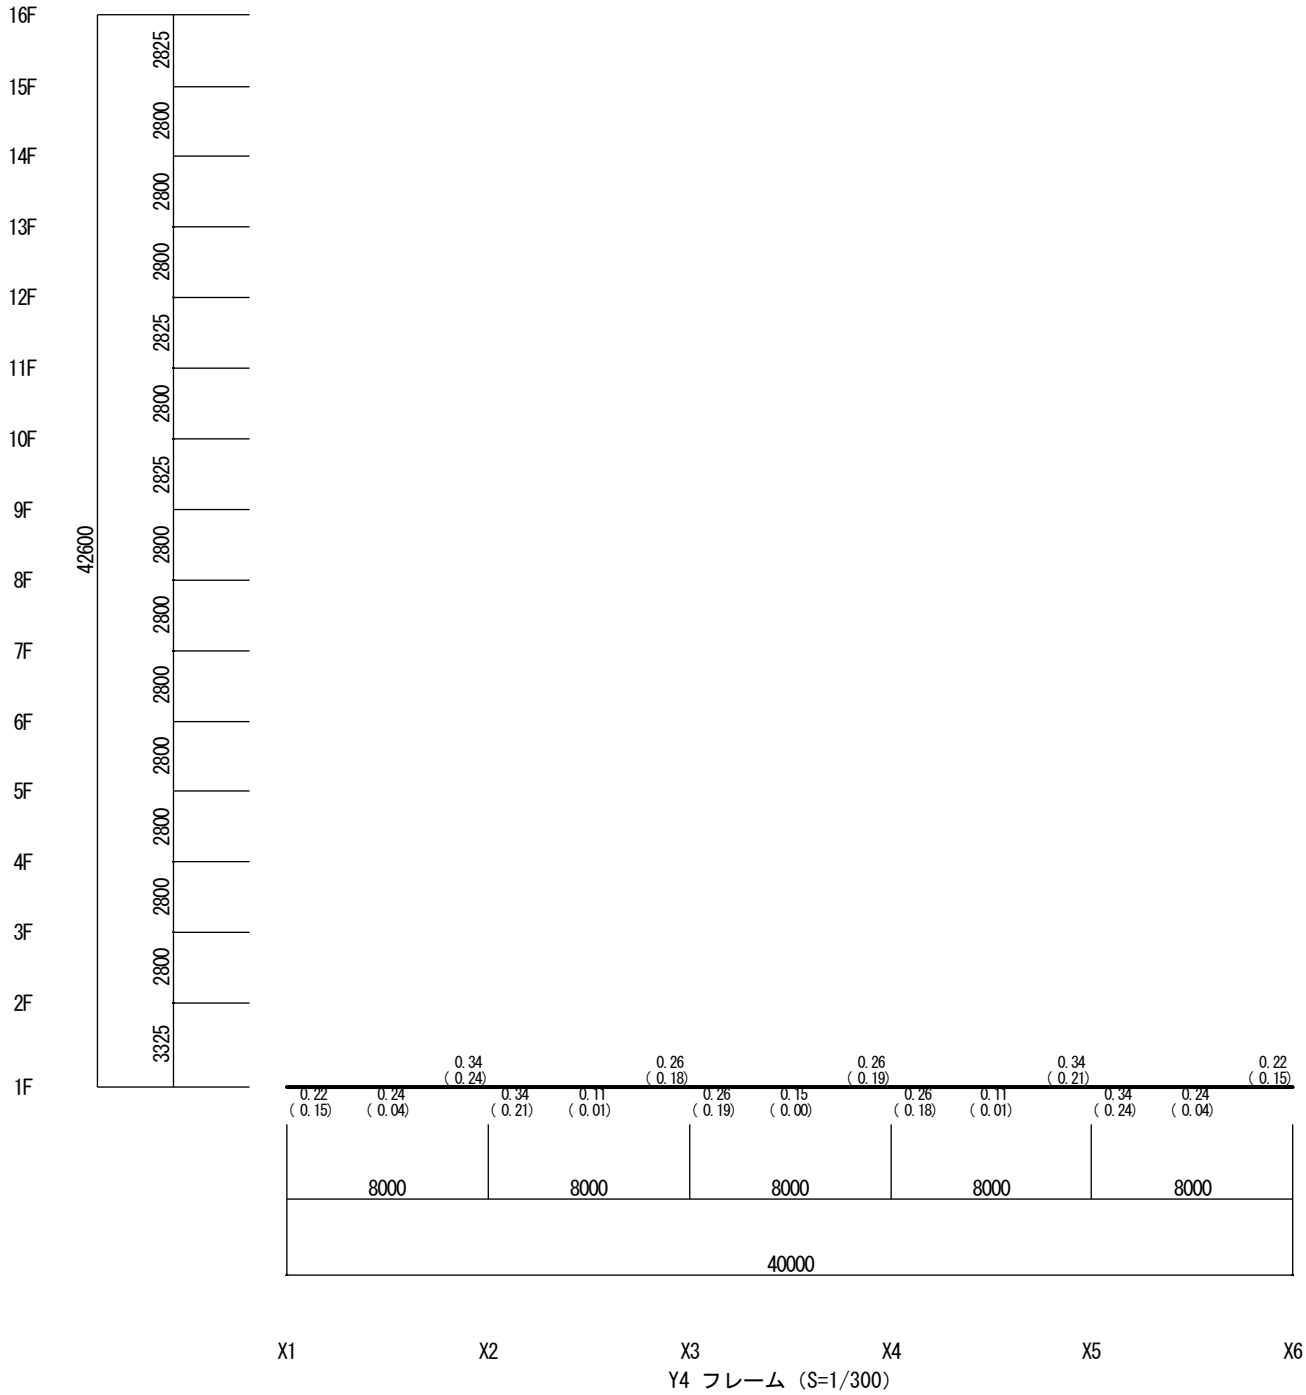

Y4 フレーム (S=1/300)

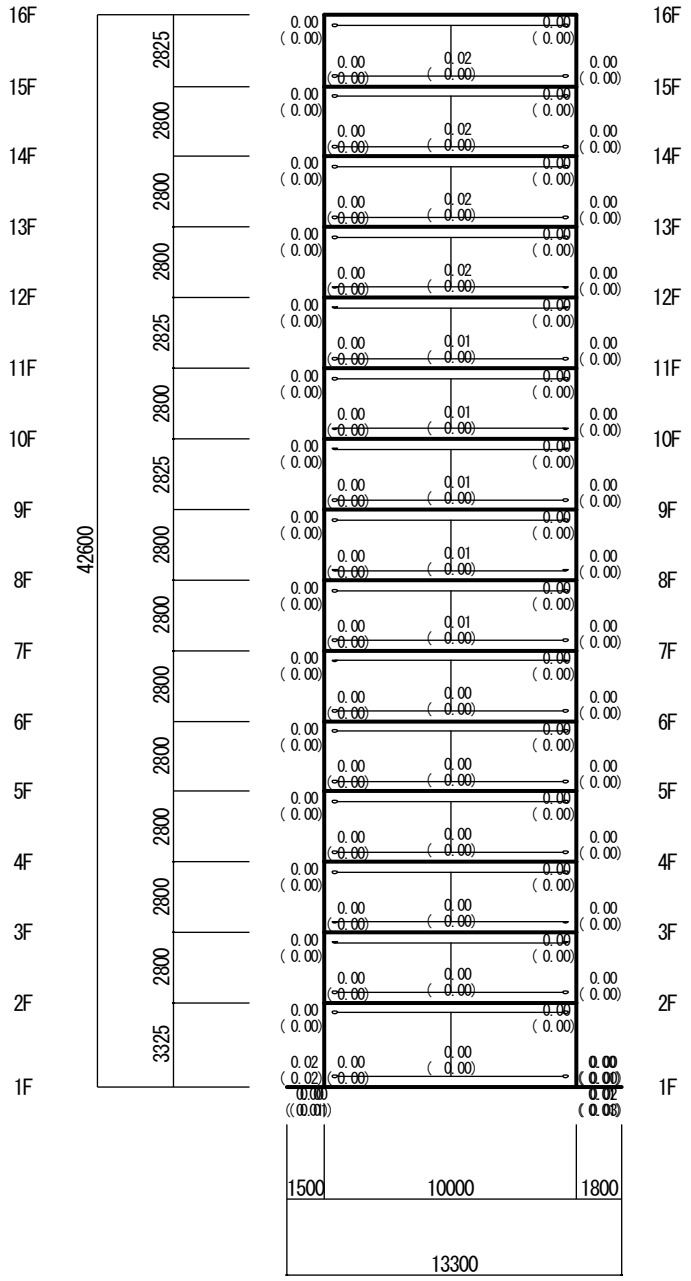

X1 フレーム (S=1/300)

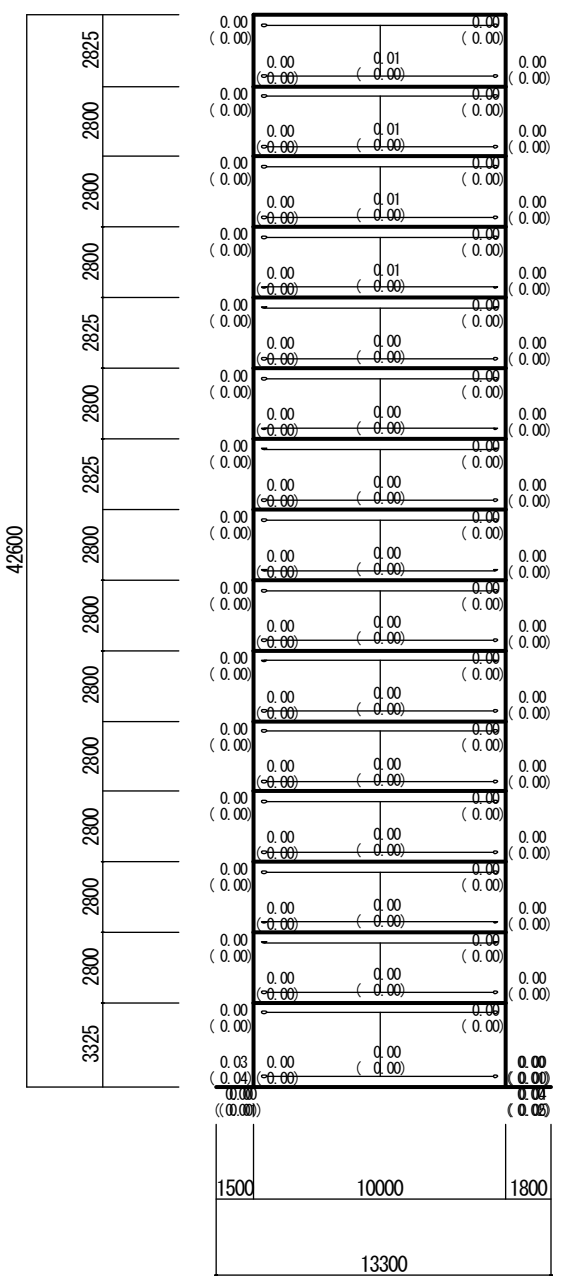

X2 フレーム (S=1/300)

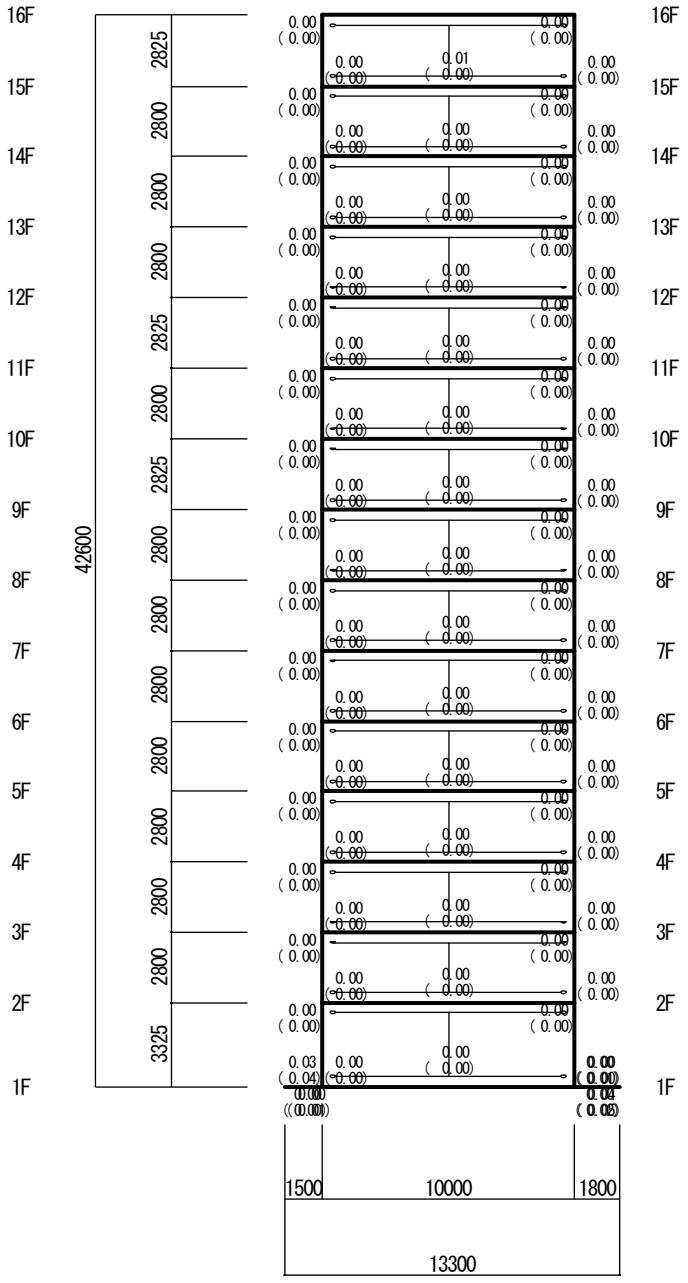

X3 フレーム (S=1/300)

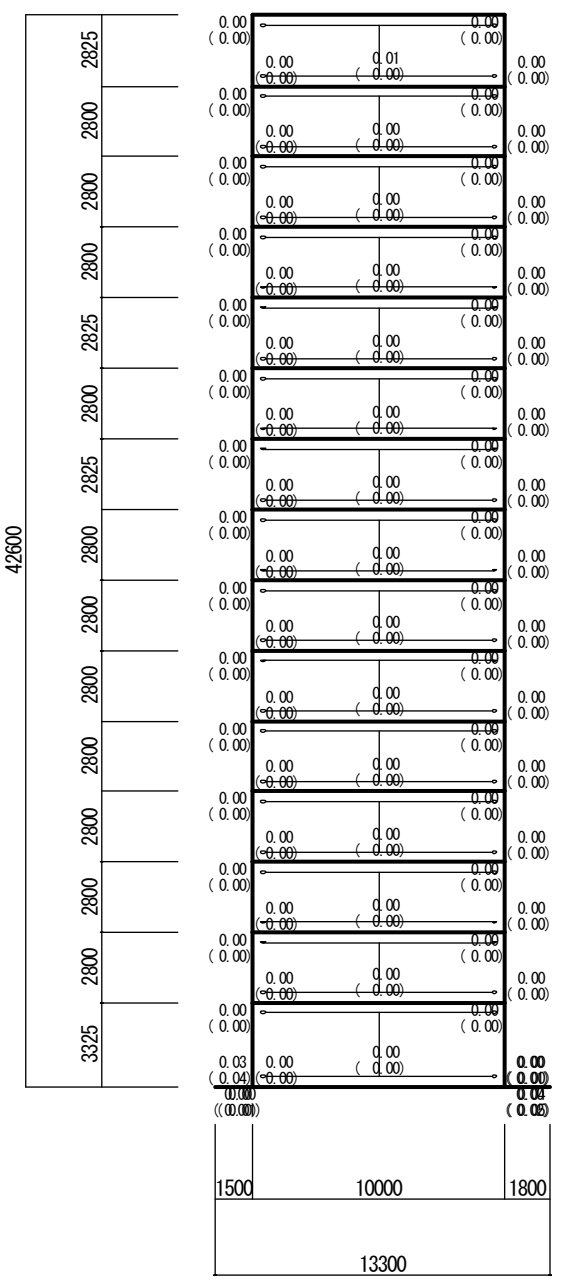

X4 フレーム (S=1/300)

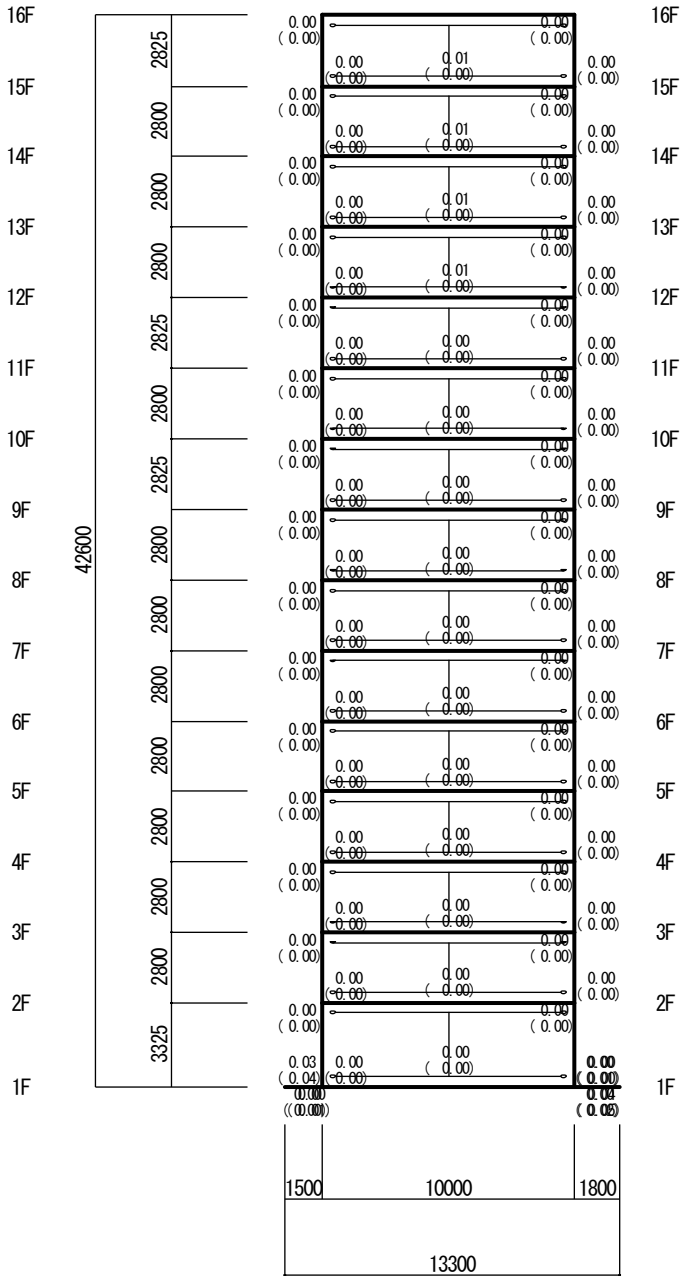

X5 フレーム (S=1/300)

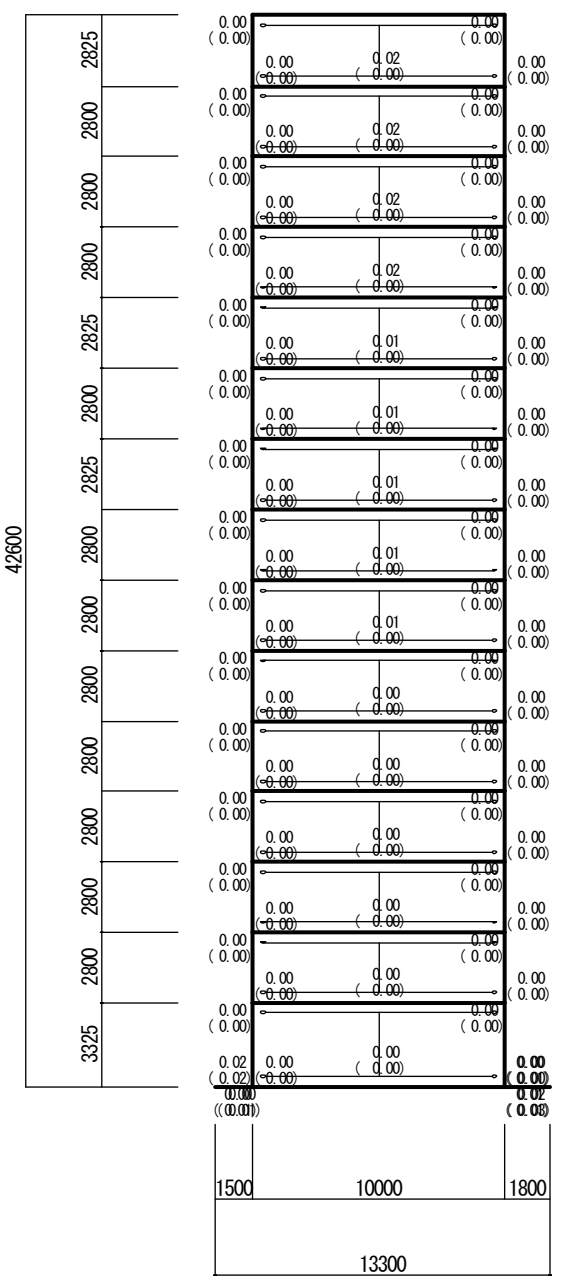

X6 フレーム (S=1/300)

（２）短期荷重時断面検定比図

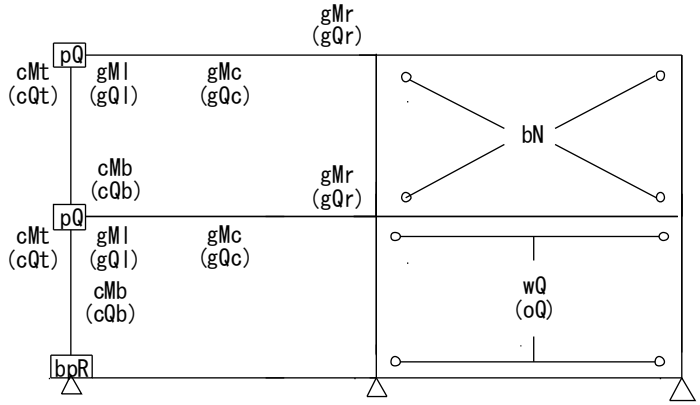



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

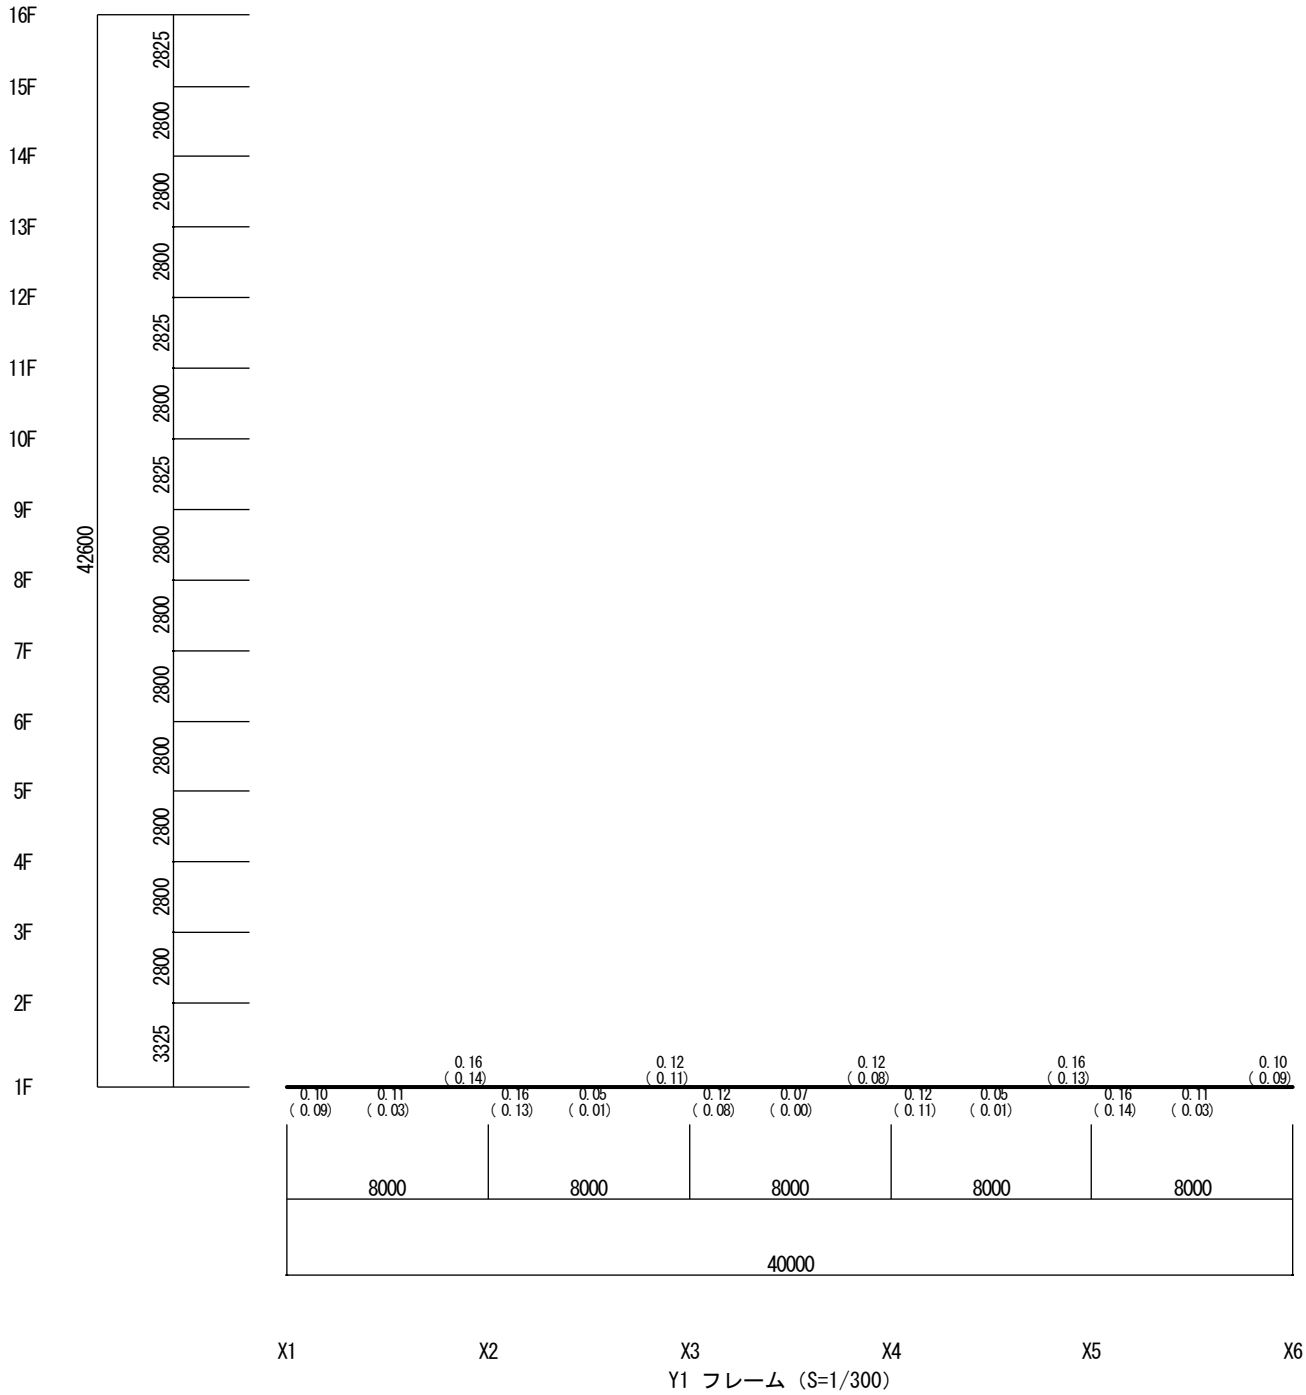

Y1 フレーム (S=1/300)

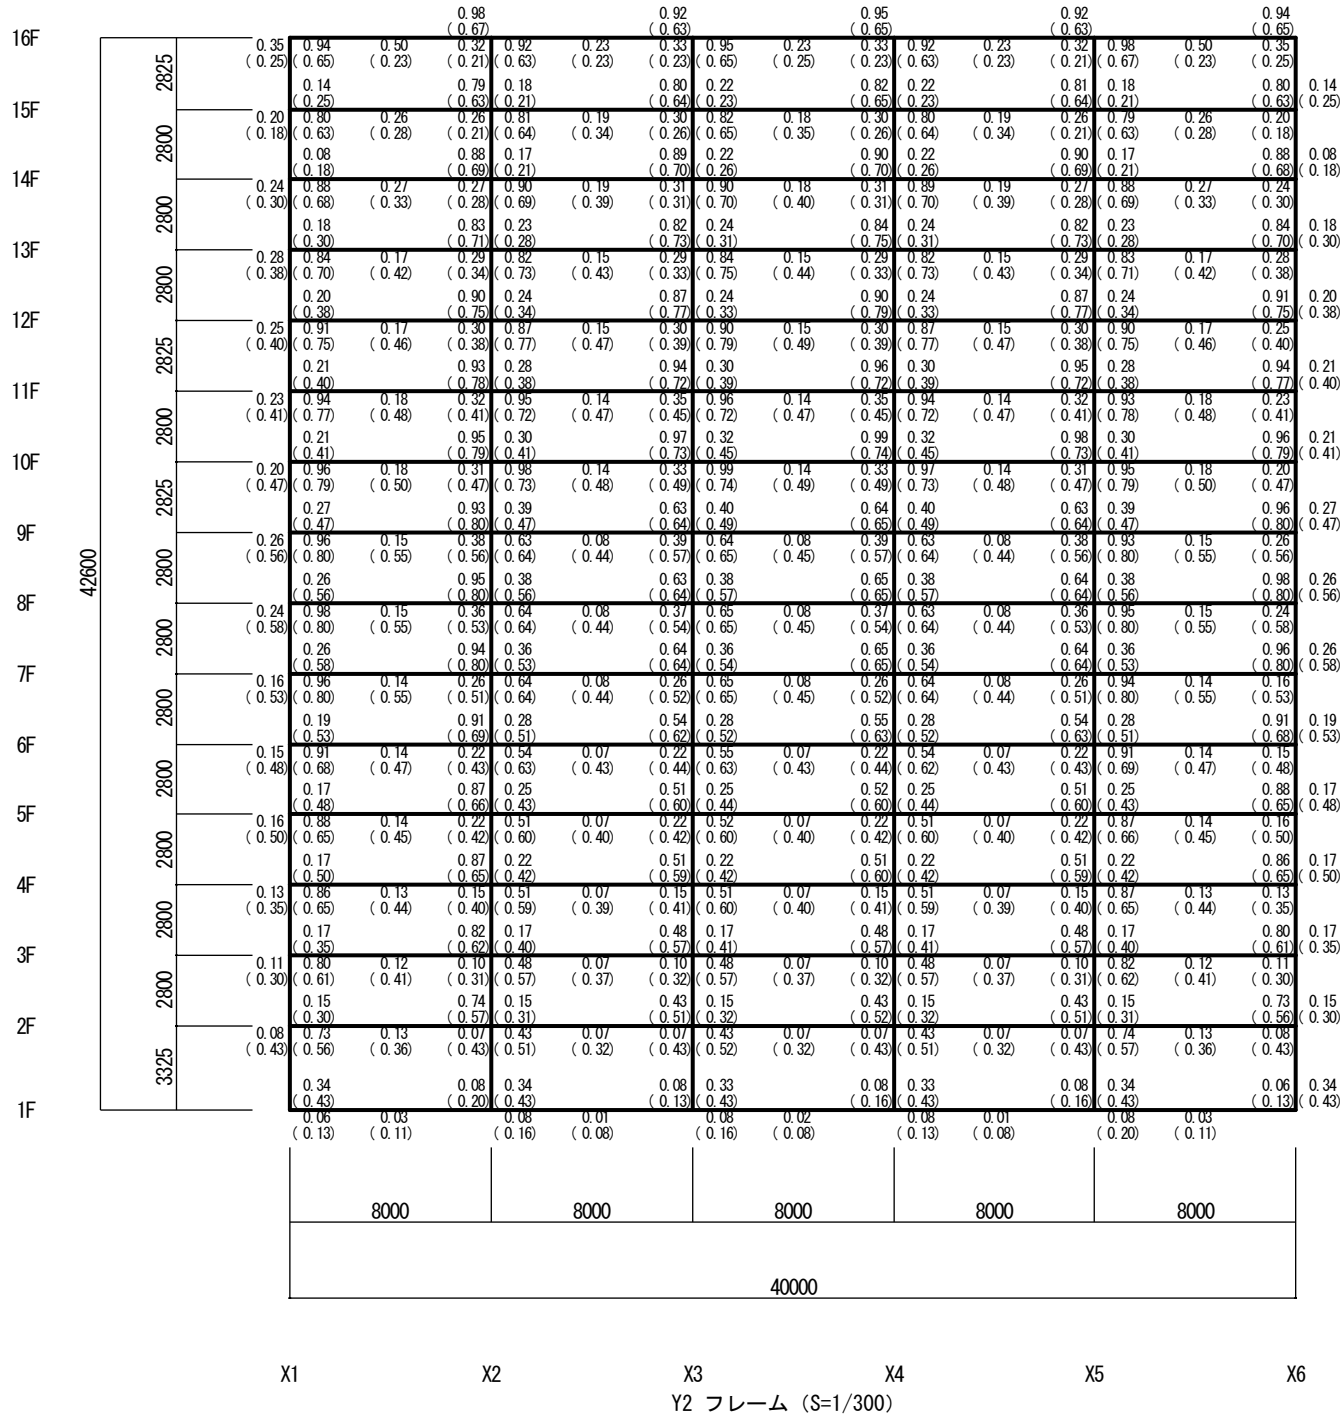

Y2 フレーム (S=1/300)

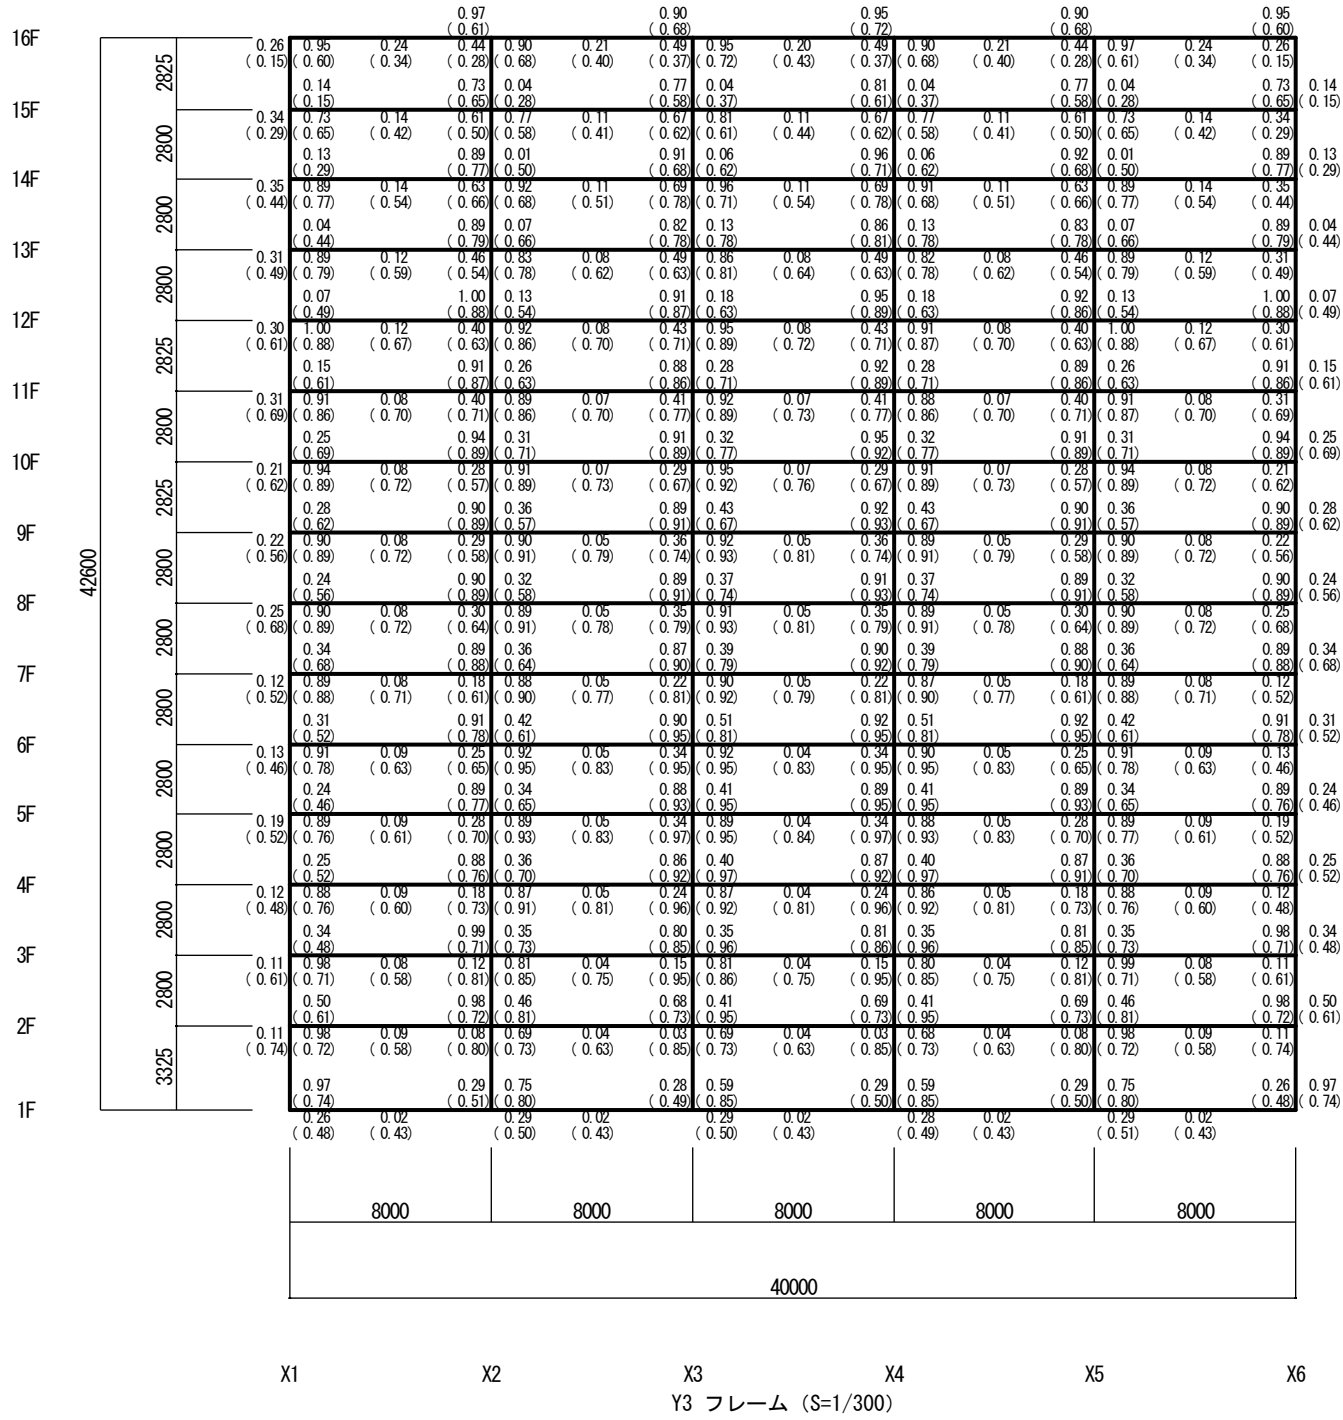

Y3 フレーム (S=1/300)

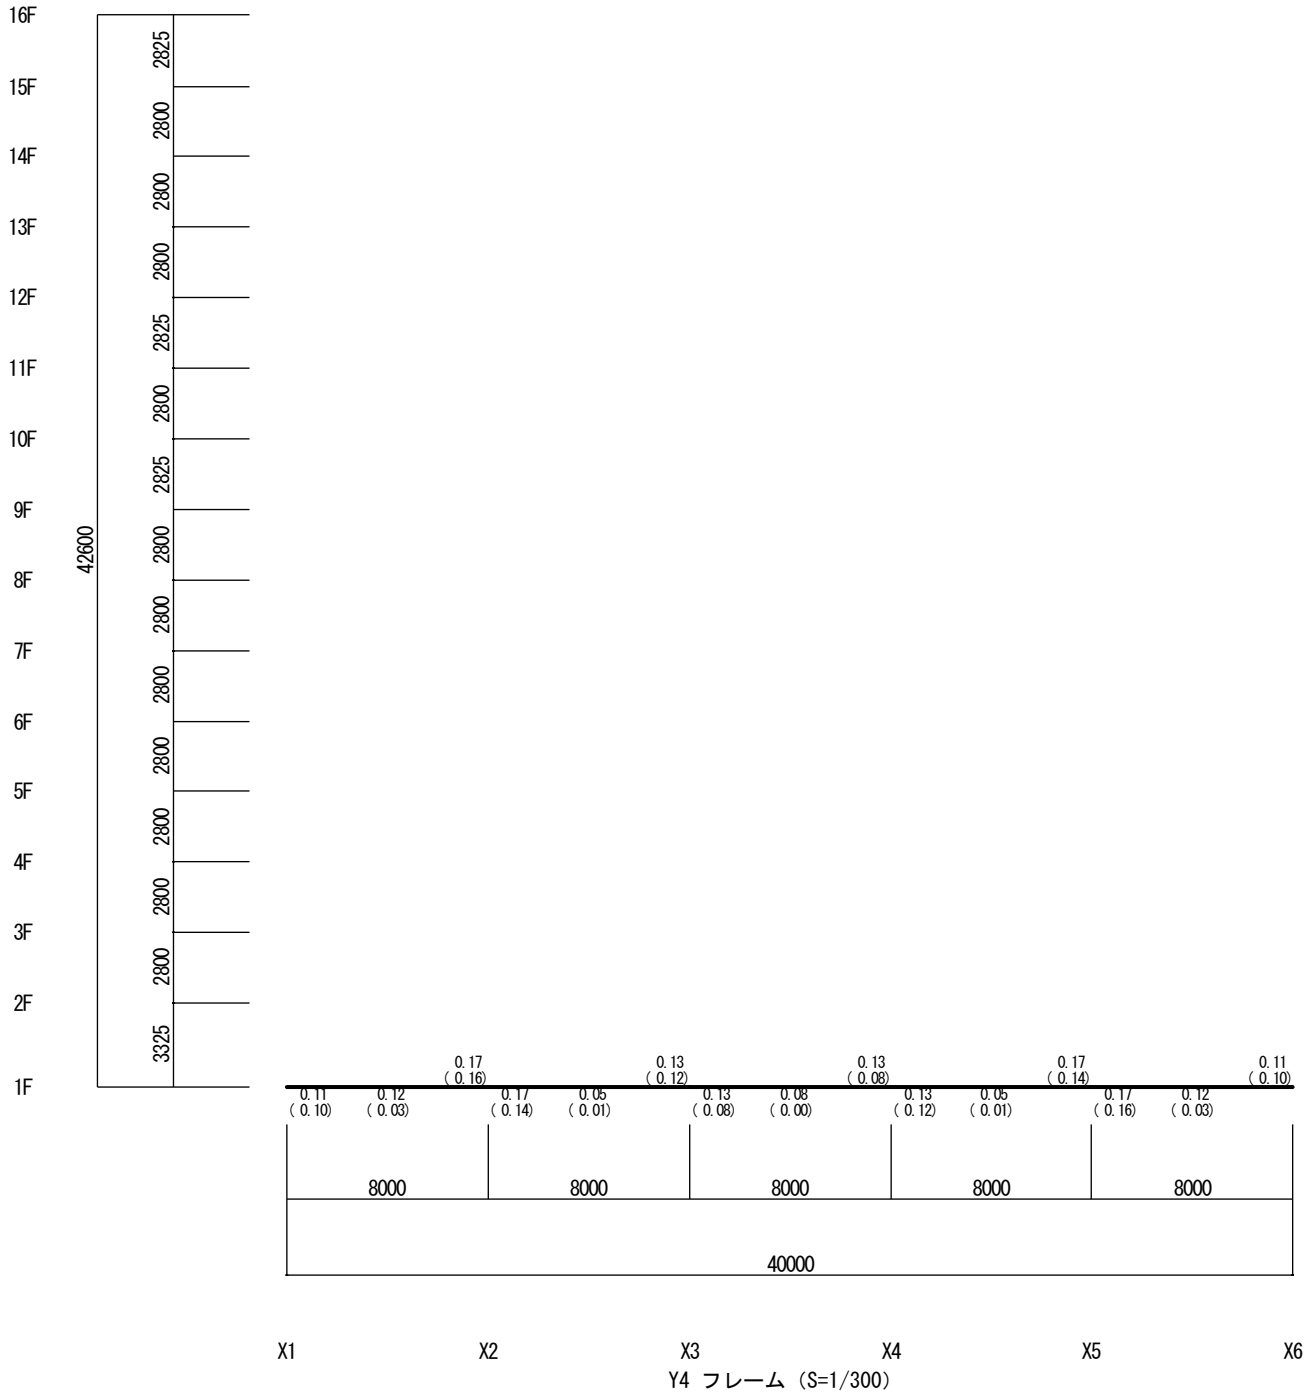

Y4 フレーム (S=1/300)

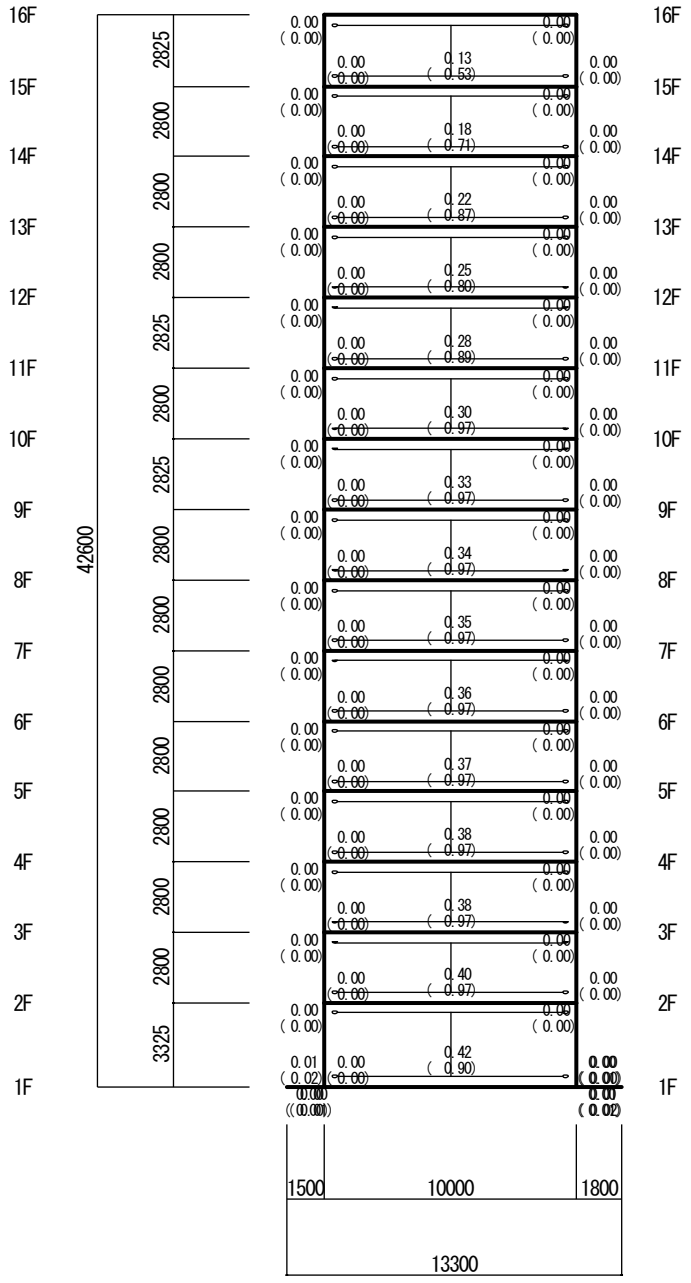

X1 フレーム (S=1/300)

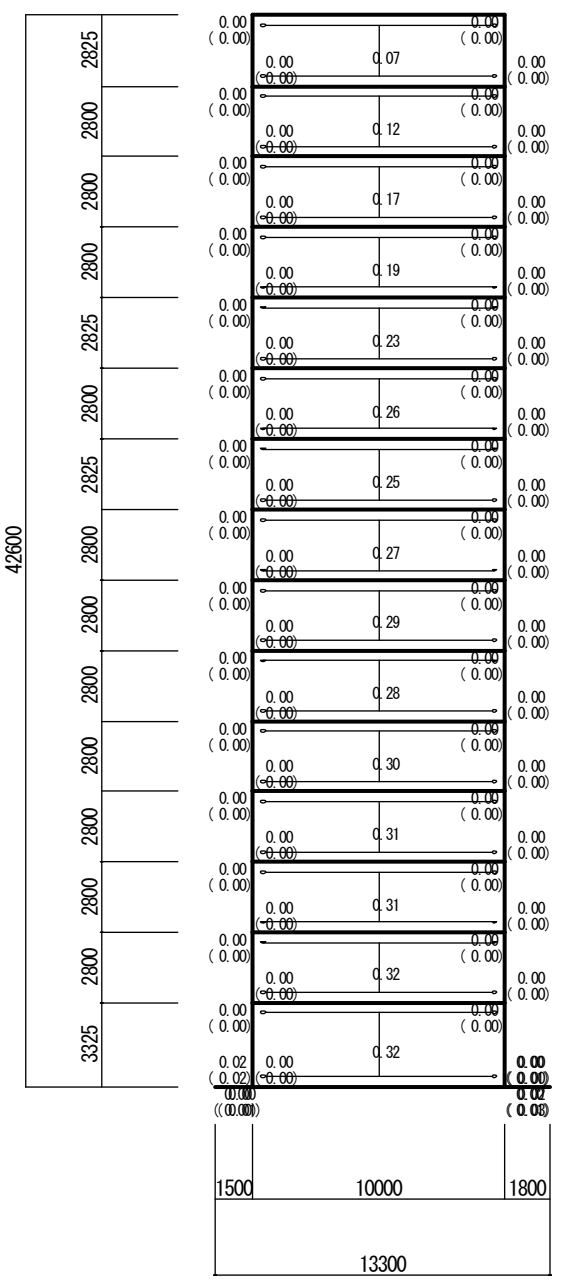

X2 フレーム (S=1/300)

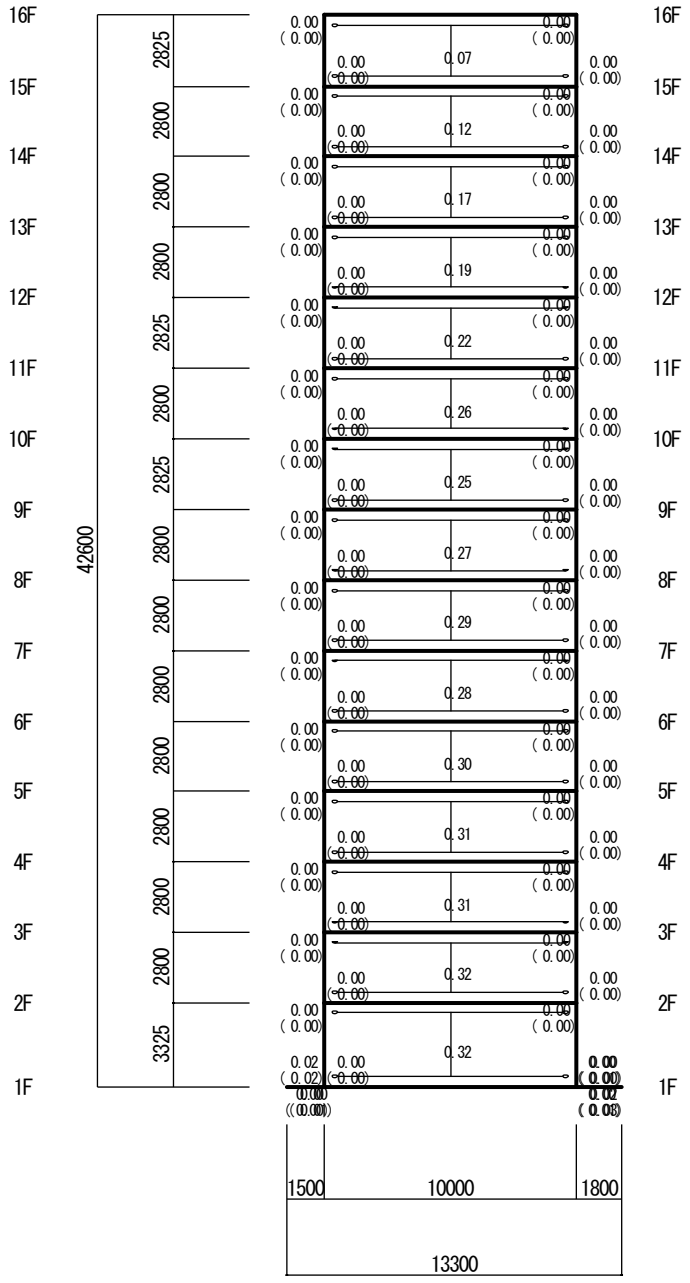

X3 フレーム (S=1/300)

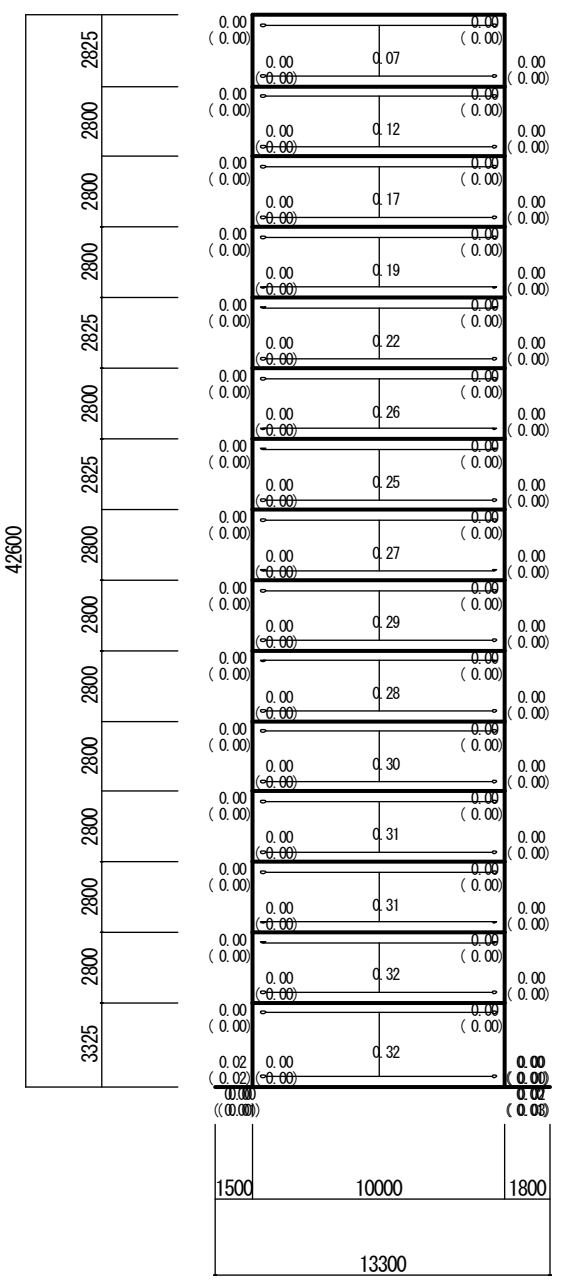

X4 フレーム (S=1/300)

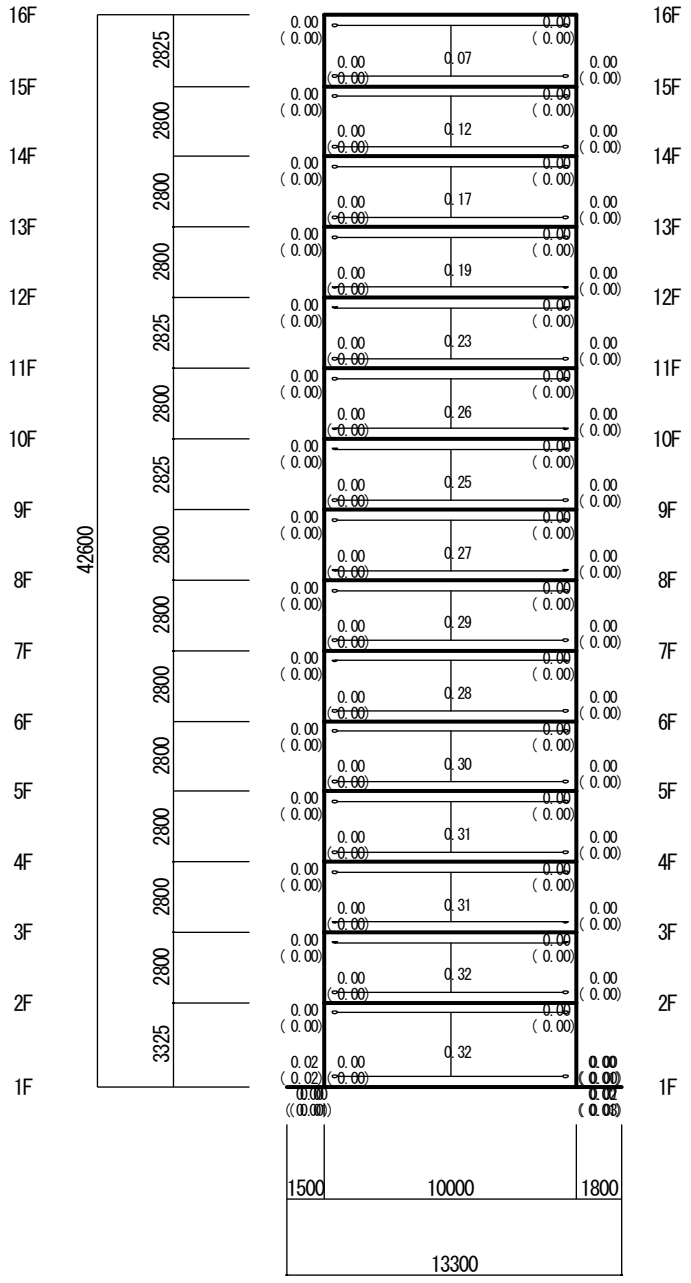

X5 フレーム (S=1/300)

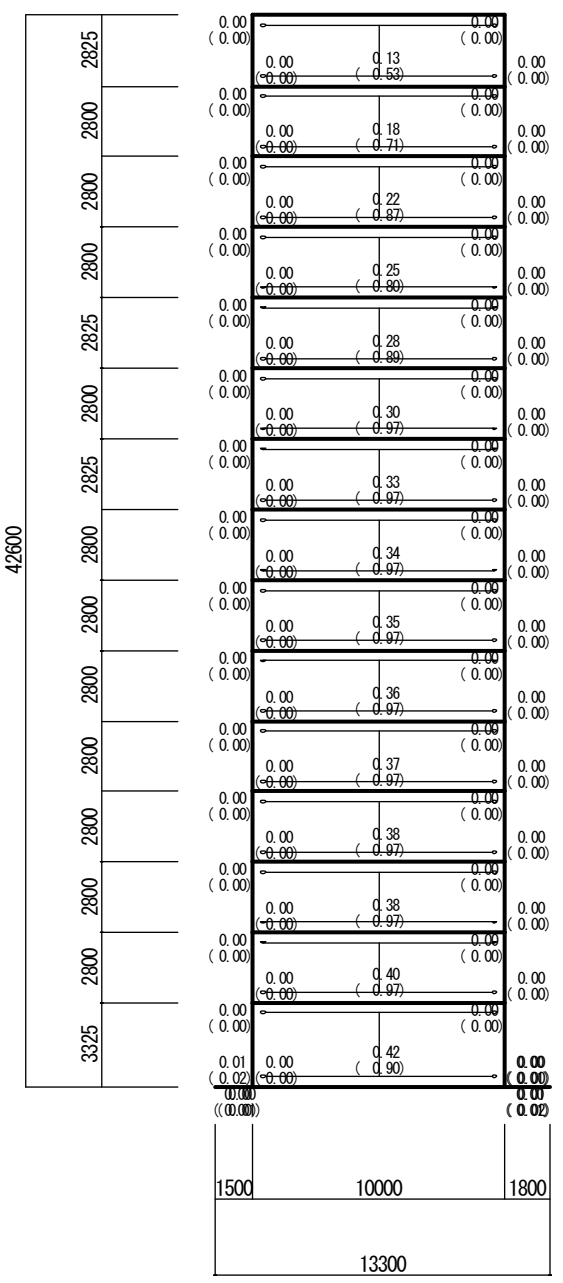

X6 フレーム (S=1/300)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

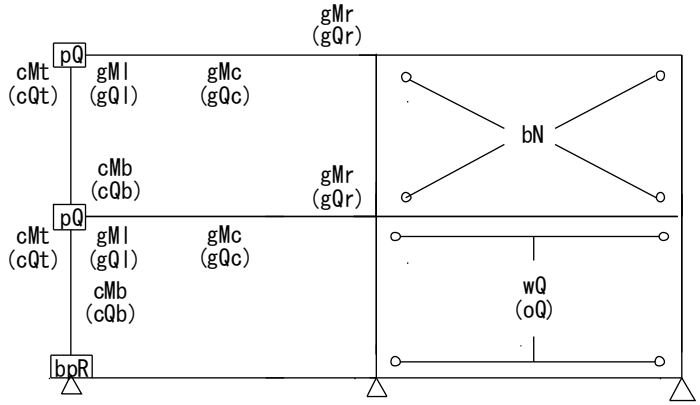



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

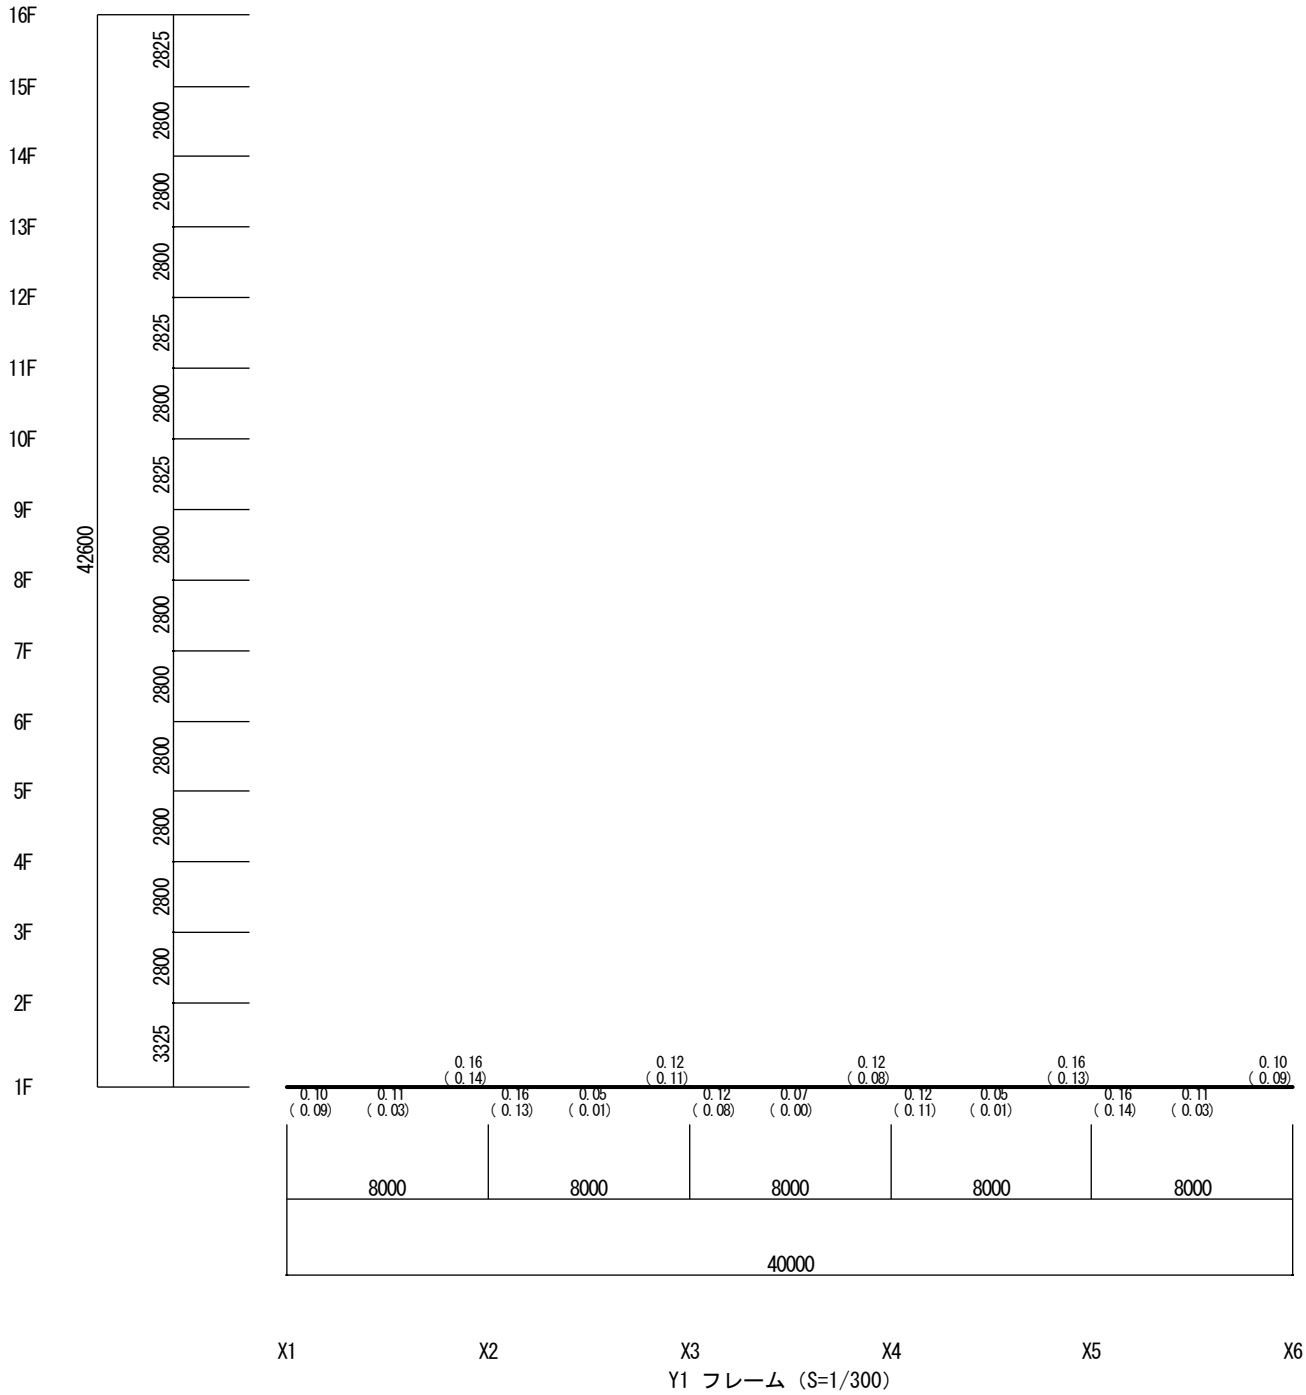

Y1 フレーム (S=1/300)

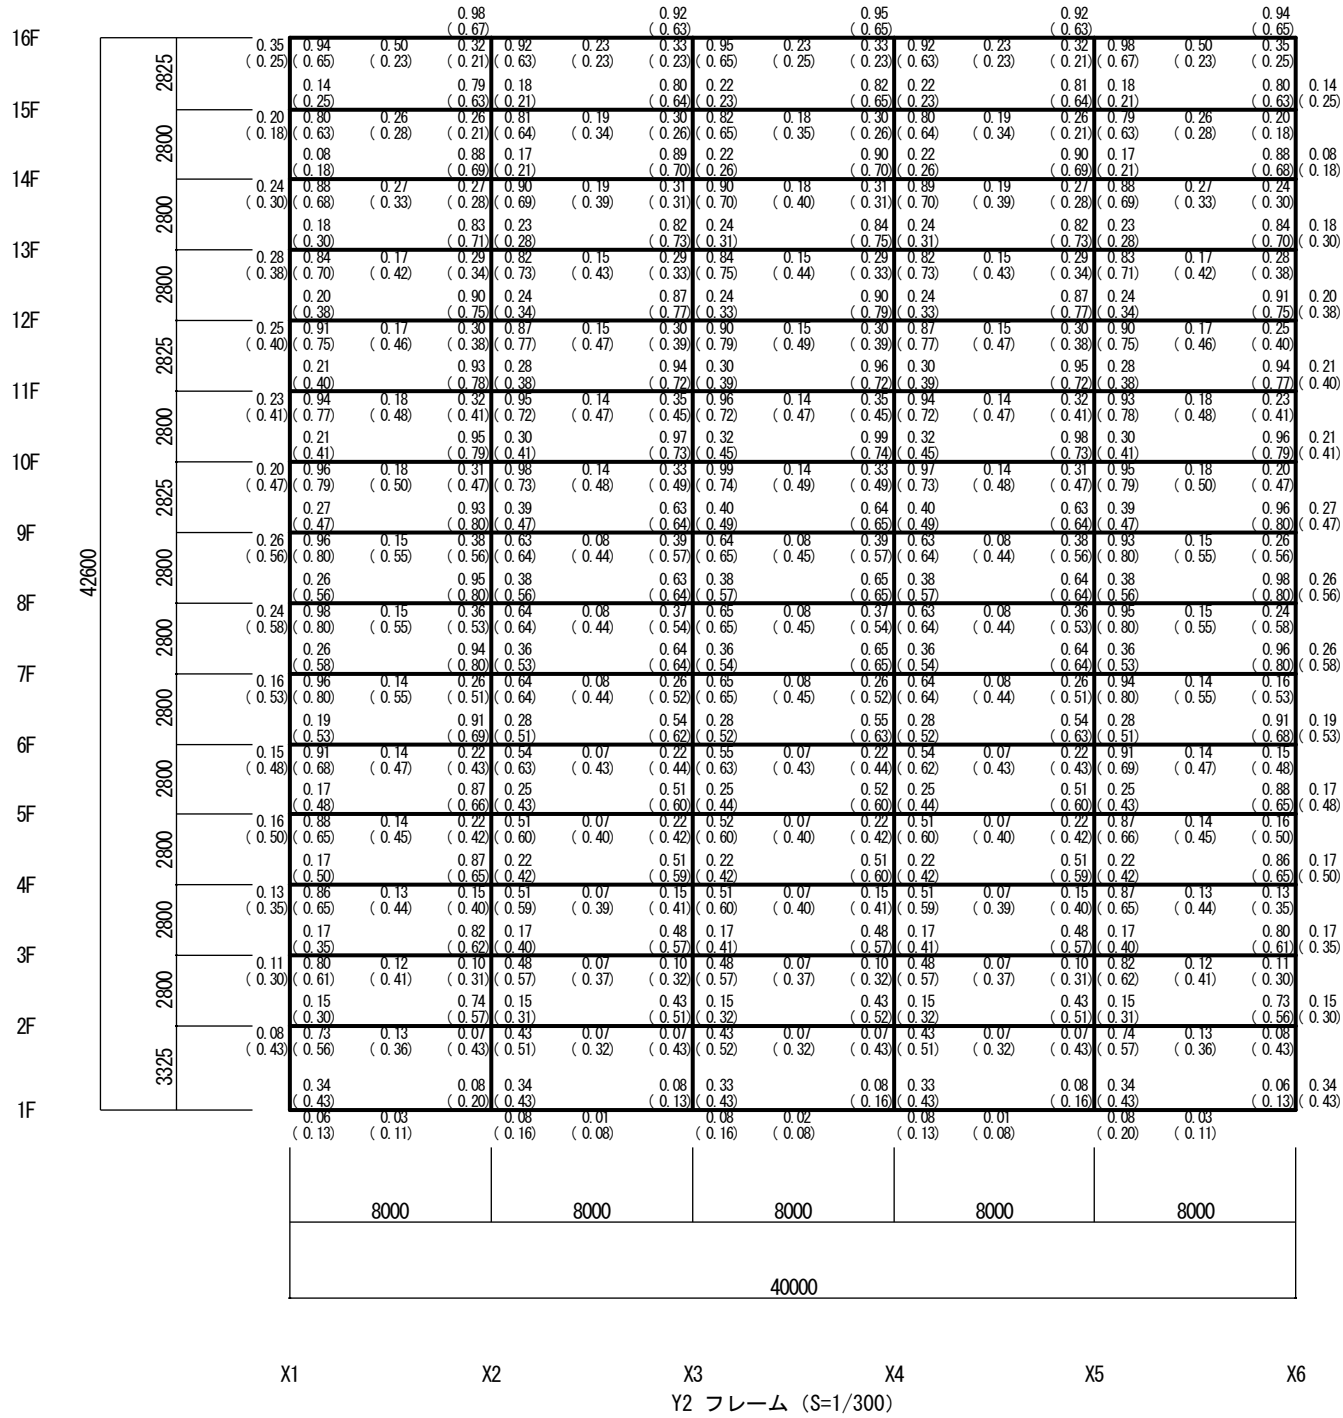

Y2 フレーム (S=1/300)

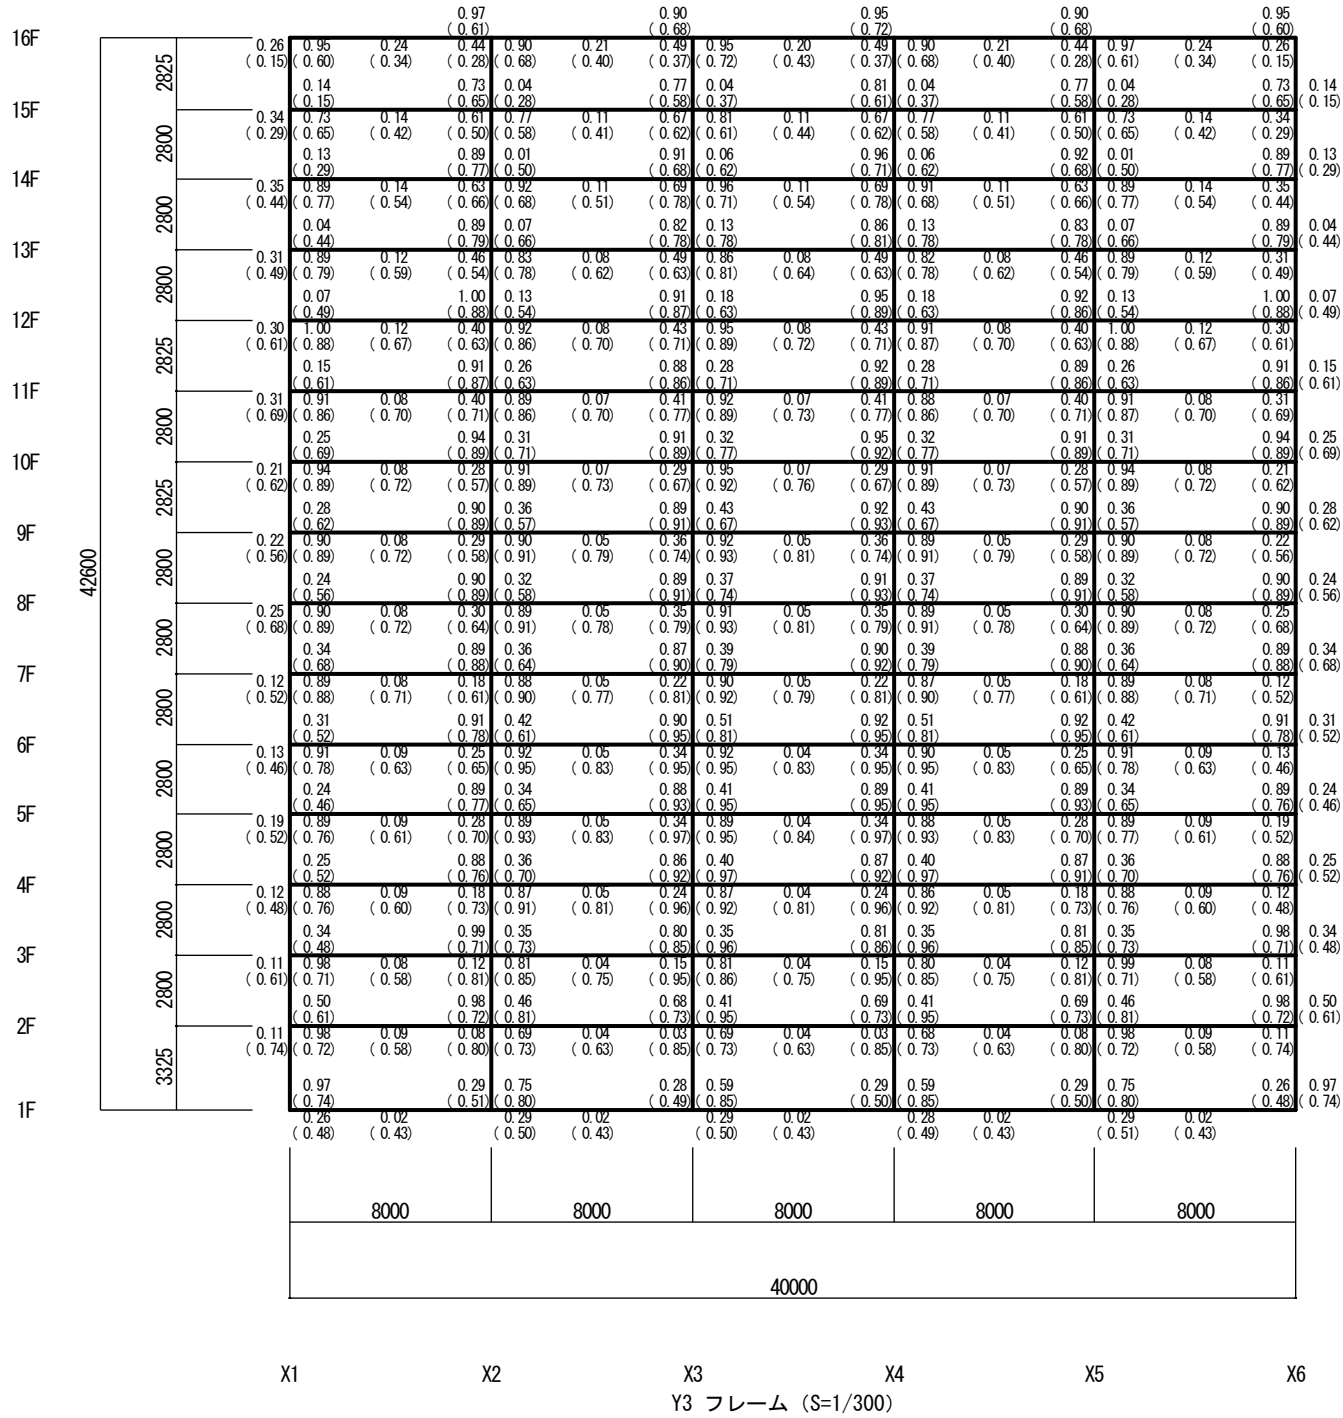

Y3 フレーム (S=1/300)

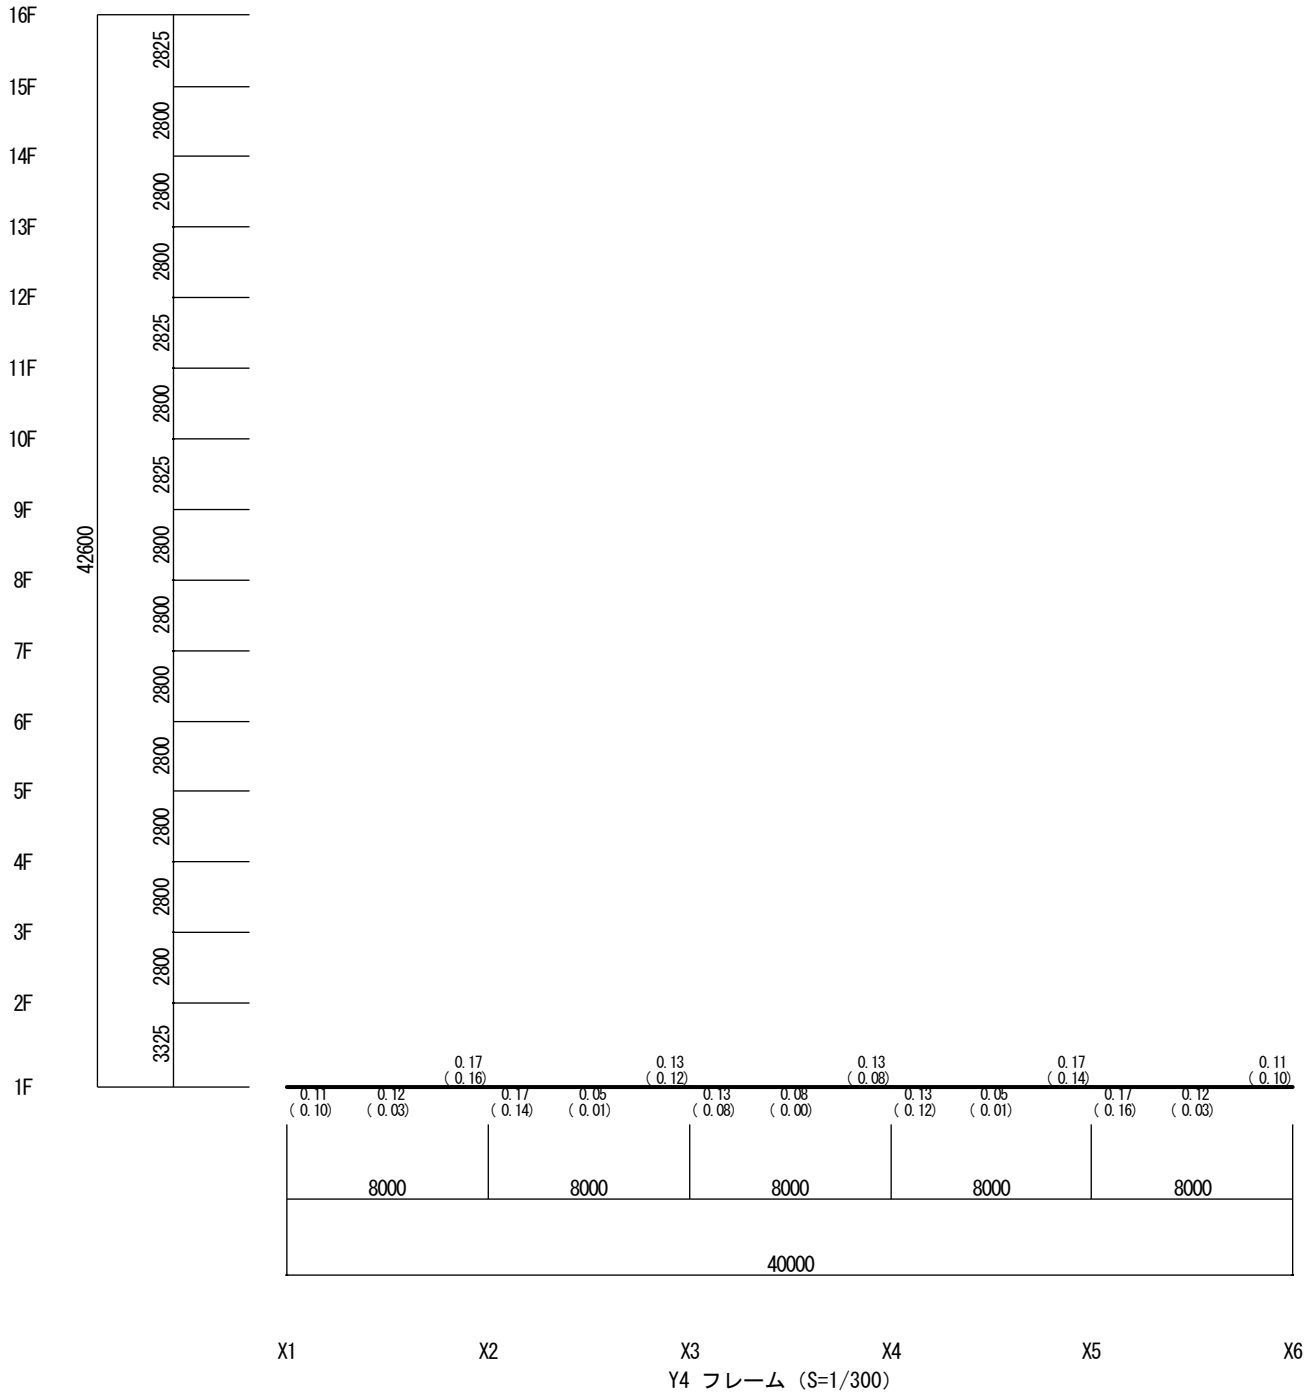

Y4 フレーム (S=1/300)

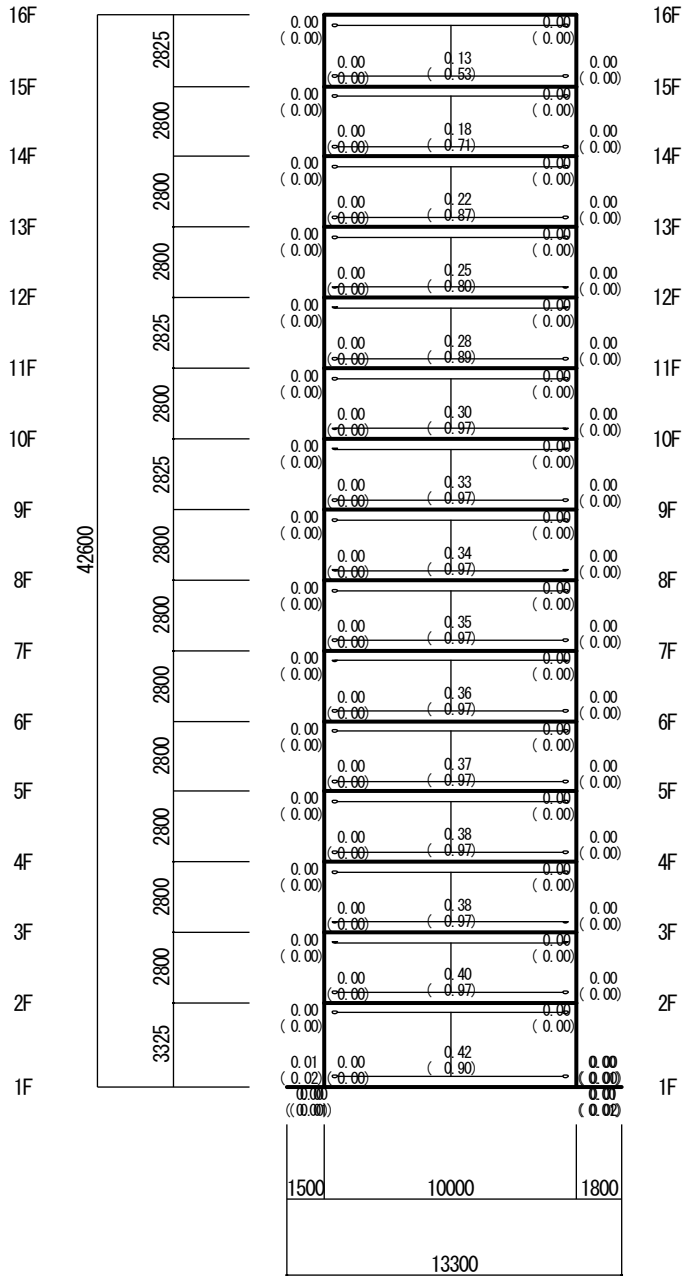

X1 フレーム (S=1/300)

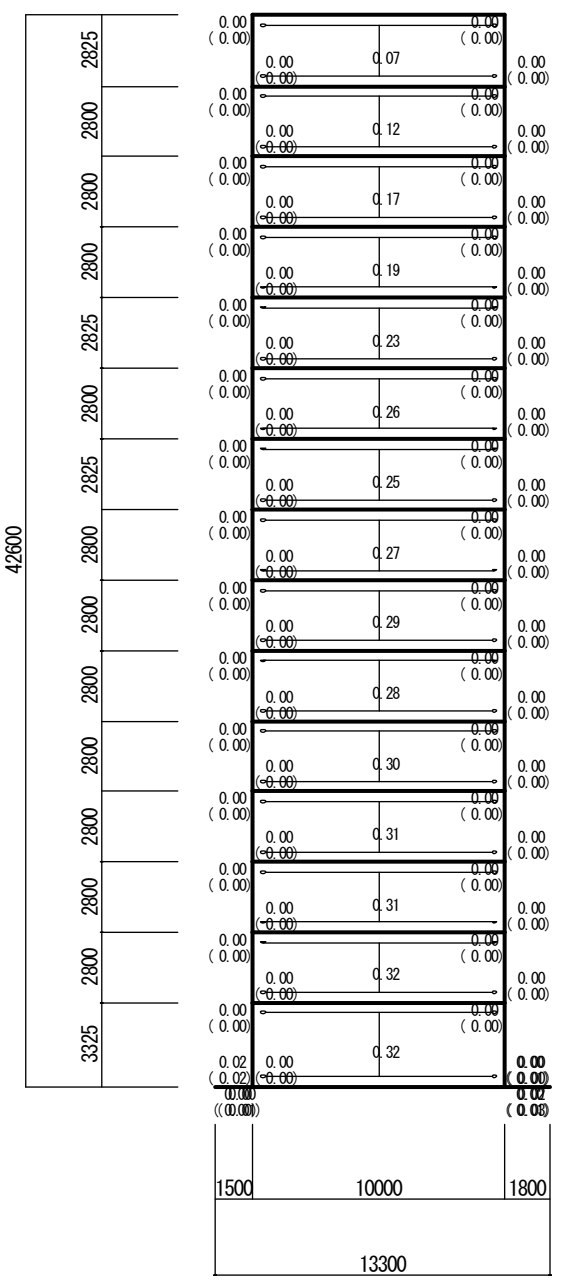

X2 フレーム (S=1/300)

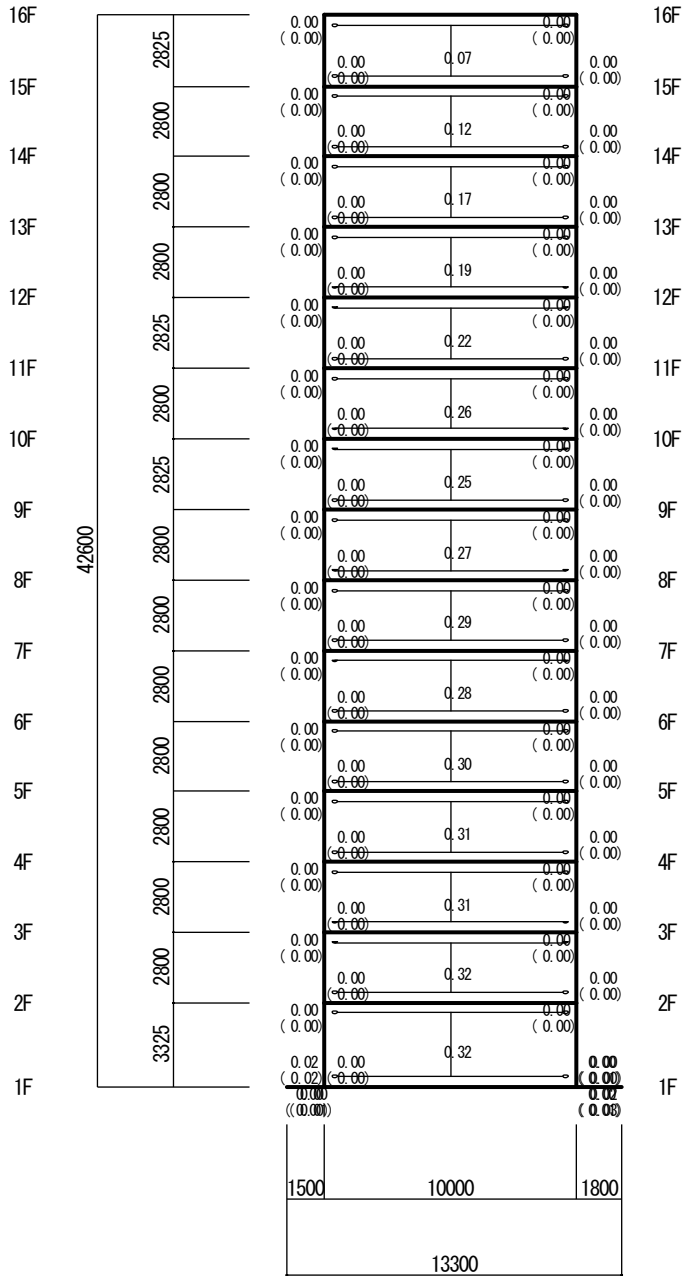

X3 フレーム (S=1/300)

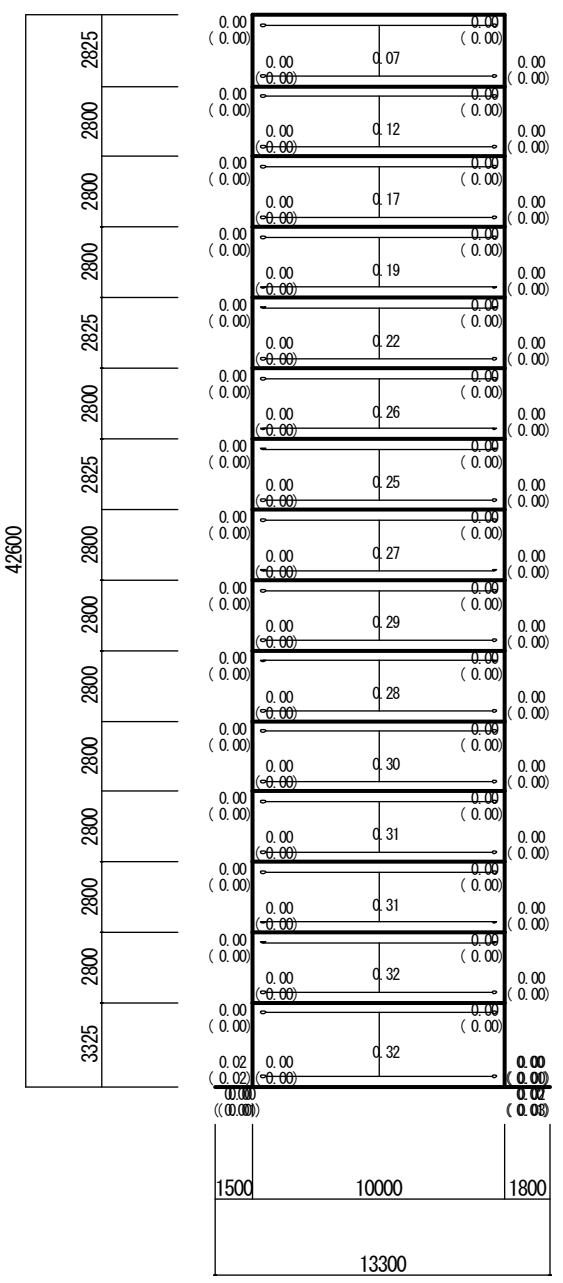

X4 フレーム (S=1/300)

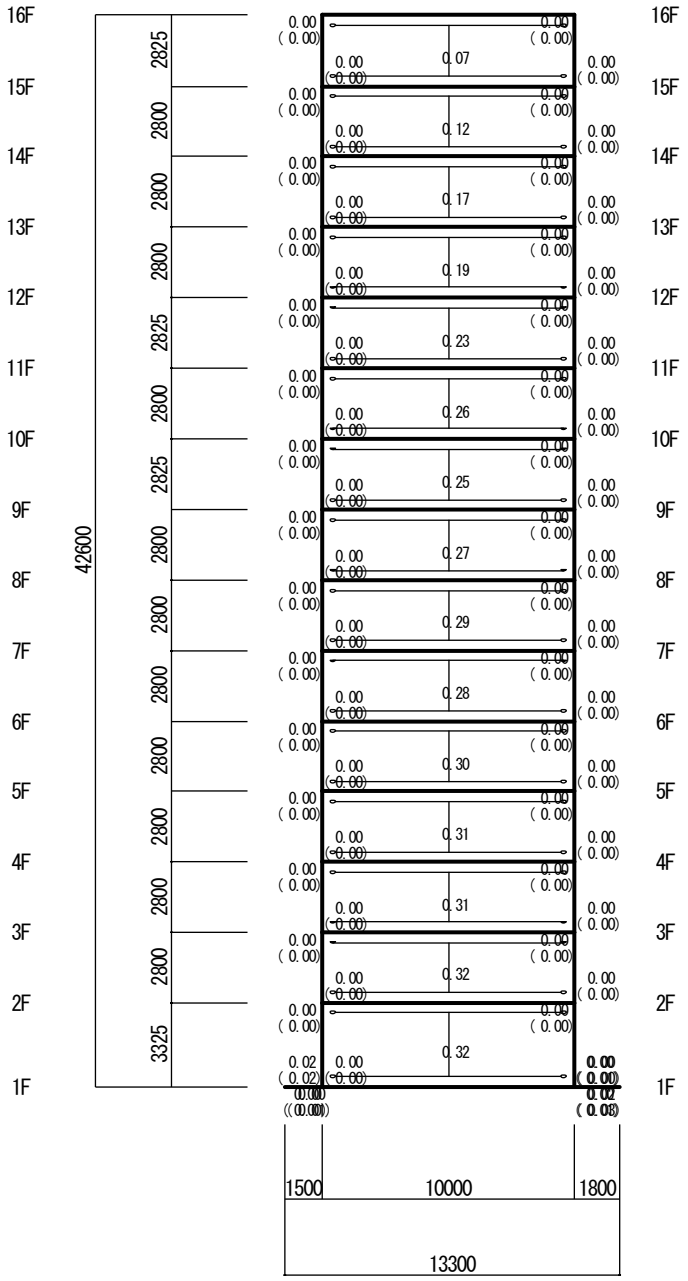

X5 フレーム（S=1/300）

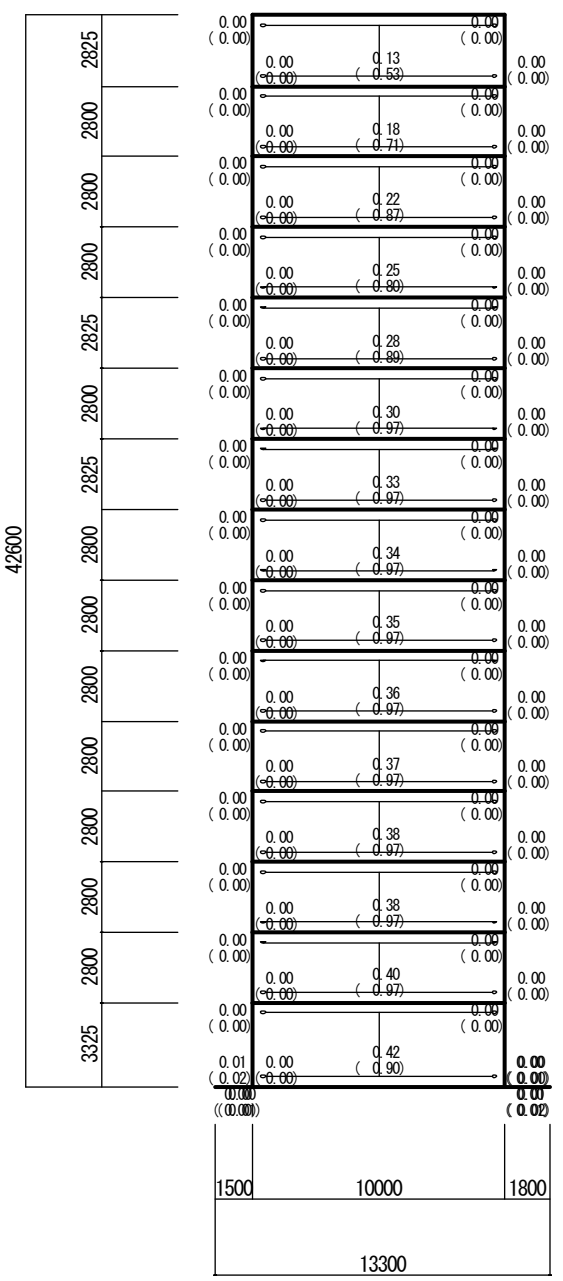

X6 フレーム（S=1/300）

A-4.8.2　はり断面計算結果

（１）ＲＣはり断面計算結果　　（検定計算）

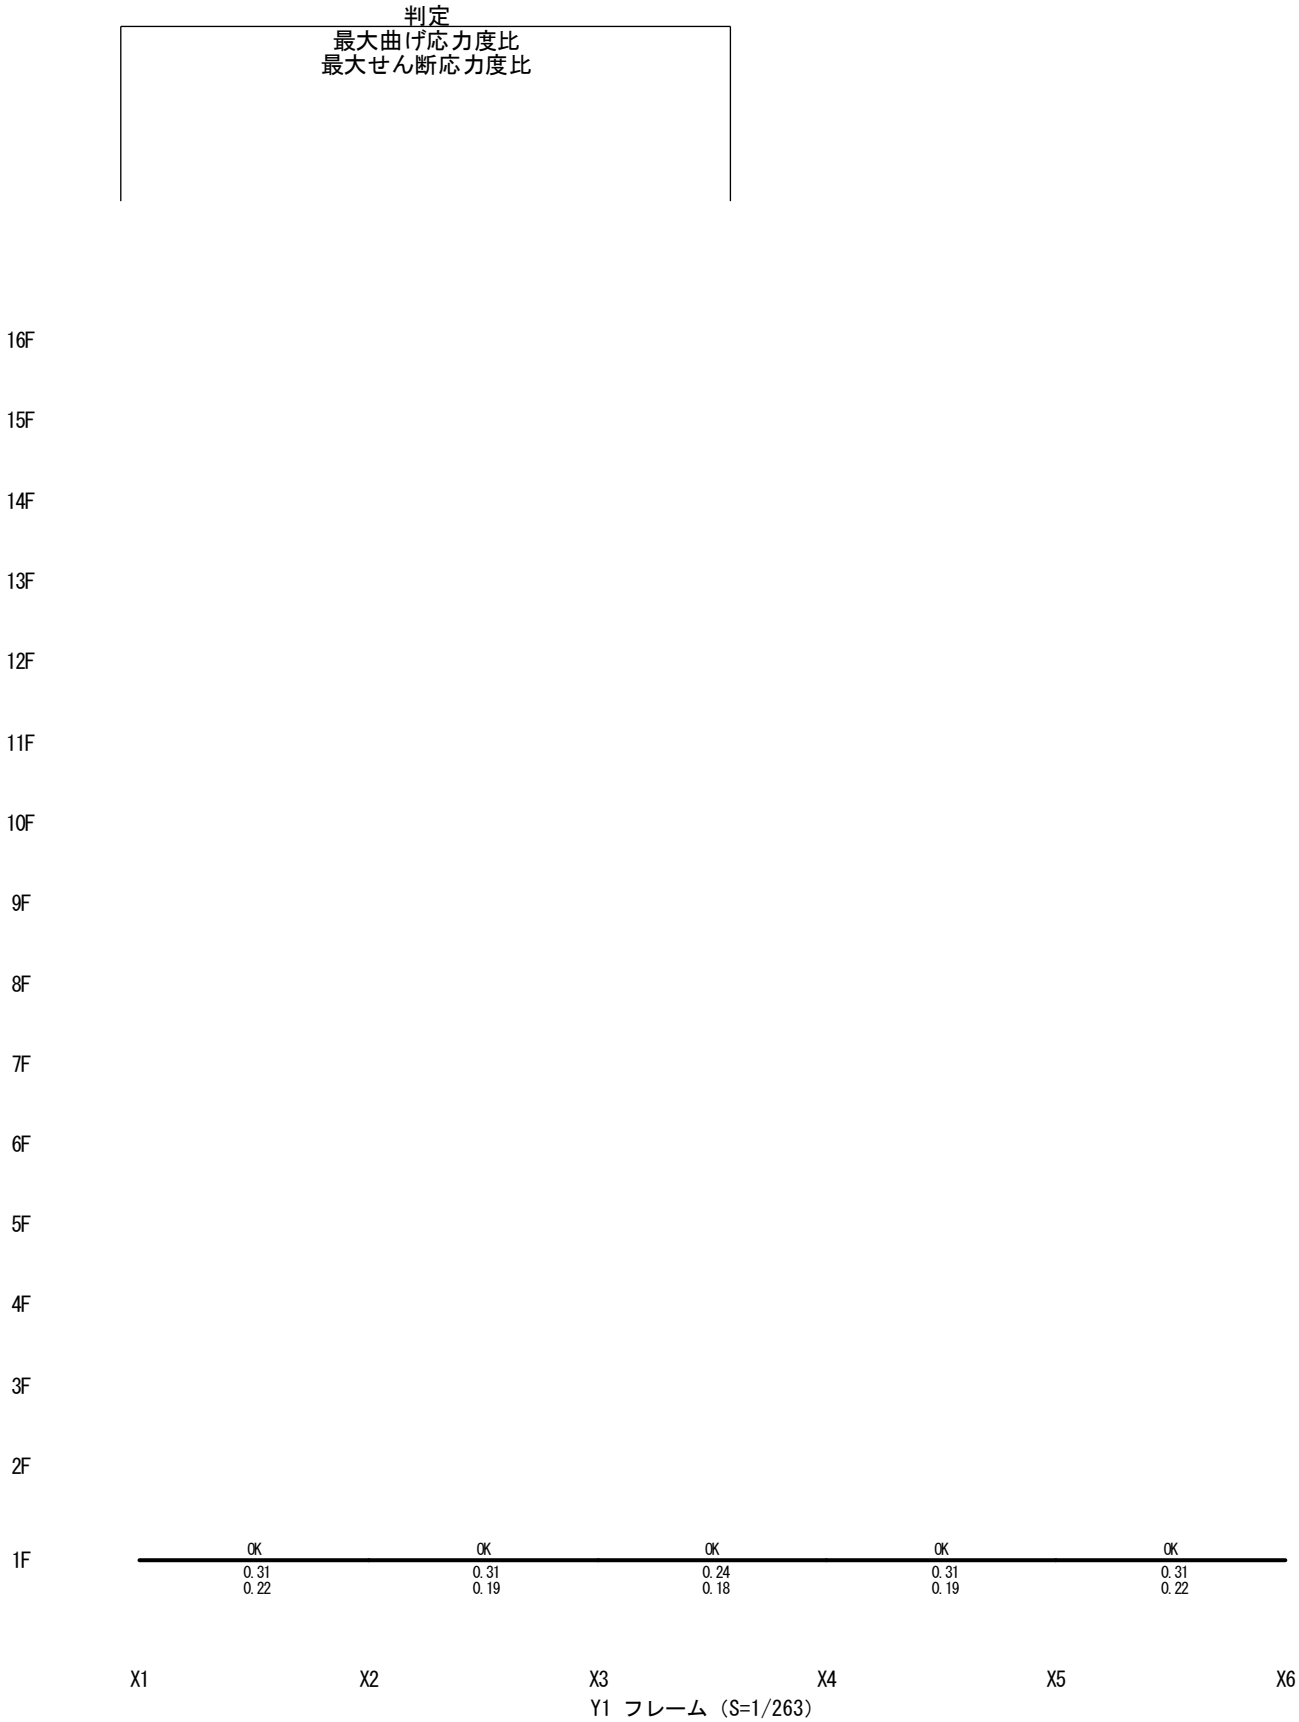
判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比
16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK
0.31
0.22
OK
0.31
0.19
OK
0.24
0.18
OK
0.31
0.19
OK
0.31
0.22
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y1 フレーム (S=1/263)

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
16F	OK 0.98 0.67	OK 0.92 0.63	OK 0.95 0.65	OK 0.92 0.63	OK 0.98 0.67	
15F	OK 0.80 0.63	OK 0.81 0.64	OK 0.82 0.65	OK 0.81 0.64	OK 0.80 0.63	
14F	OK 0.88 0.69	OK 0.90 0.70	OK 0.90 0.70	OK 0.90 0.70	OK 0.88 0.69	
13F	OK 0.84 0.71	OK 0.82 0.73	OK 0.84 0.75	OK 0.82 0.73	OK 0.84 0.71	
12F	OK 0.91 0.75	OK 0.87 0.77	OK 0.90 0.79	OK 0.87 0.77	OK 0.91 0.75	
11F	OK 0.94 0.78	OK 0.95 0.72	OK 0.96 0.72	OK 0.95 0.72	OK 0.94 0.78	
10F	OK 0.96 0.79	OK 0.98 0.73	OK 0.99 0.74	OK 0.98 0.73	OK 0.96 0.79	
9F	OK 0.96 0.80	OK 0.63 0.64	OK 0.64 0.65	OK 0.63 0.64	OK 0.96 0.80	
8F	OK 0.98 0.80	OK 0.64 0.64	OK 0.65 0.65	OK 0.64 0.64	OK 0.98 0.80	
7F	OK 0.96 0.80	OK 0.64 0.64	OK 0.65 0.65	OK 0.64 0.64	OK 0.96 0.80	
6F	OK 0.91 0.69	OK 0.54 0.63	OK 0.55 0.63	OK 0.54 0.63	OK 0.91 0.69	
5F	OK 0.88 0.66	OK 0.51 0.60	OK 0.52 0.60	OK 0.51 0.60	OK 0.88 0.66	
4F	OK 0.87 0.65	OK 0.51 0.59	OK 0.51 0.60	OK 0.51 0.59	OK 0.87 0.65	
3F	OK 0.82 0.62	OK 0.48 0.57	OK 0.48 0.57	OK 0.48 0.57	OK 0.82 0.62	
2F	OK 0.74 0.57	OK 0.43 0.51	OK 0.43 0.52	OK 0.43 0.51	OK 0.74 0.57	
1F	OK 0.08 0.20	OK 0.08 0.16	OK 0.08 0.16	OK 0.08 0.16	OK 0.08 0.20	

Y2 フレーム (S=1/263)

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
16F	OK 0.97 0.61	OK 0.90 0.68	OK 0.95 0.72	OK 0.90 0.68	OK 0.97 0.61	
15F	OK 0.73 0.65	OK 0.77 0.58	OK 0.81 0.61	OK 0.77 0.58	OK 0.73 0.65	
14F	OK 0.89 0.77	OK 0.92 0.68	OK 0.96 0.71	OK 0.92 0.68	OK 0.89 0.77	
13F	OK 0.89 0.79	OK 0.83 0.78	OK 0.86 0.81	OK 0.83 0.78	OK 0.89 0.79	
12F	OK 1.00 0.88	OK 0.92 0.87	OK 0.95 0.89	OK 0.92 0.87	OK 1.00 0.88	
11F	OK 0.91 0.87	OK 0.89 0.86	OK 0.92 0.89	OK 0.89 0.86	OK 0.91 0.87	
10F	OK 0.94 0.89	OK 0.91 0.89	OK 0.95 0.92	OK 0.91 0.89	OK 0.94 0.89	
9F	OK 0.90 0.89	OK 0.90 0.91	OK 0.92 0.93	OK 0.90 0.91	OK 0.90 0.89	
8F	OK 0.90 0.89	OK 0.89 0.91	OK 0.91 0.93	OK 0.89 0.91	OK 0.90 0.89	
7F	OK 0.89 0.88	OK 0.88 0.90	OK 0.90 0.92	OK 0.88 0.90	OK 0.89 0.88	
6F	OK 0.91 0.78	OK 0.92 0.95	OK 0.92 0.95	OK 0.92 0.95	OK 0.91 0.78	
5F	OK 0.89 0.77	OK 0.89 0.93	OK 0.89 0.95	OK 0.89 0.93	OK 0.89 0.77	
4F	OK 0.88 0.76	OK 0.87 0.92	OK 0.87 0.92	OK 0.87 0.92	OK 0.88 0.76	
3F	OK 0.99 0.71	OK 0.81 0.85	OK 0.81 0.86	OK 0.81 0.85	OK 0.99 0.71	
2F	OK 0.98 0.72	OK 0.69 0.73	OK 0.69 0.73	OK 0.69 0.73	OK 0.98 0.72	
1F	OK 0.29 0.51	OK 0.29 0.50	OK 0.29 0.50	OK 0.29 0.50	OK 0.29 0.51	

Y3 フレーム (S=1/263)

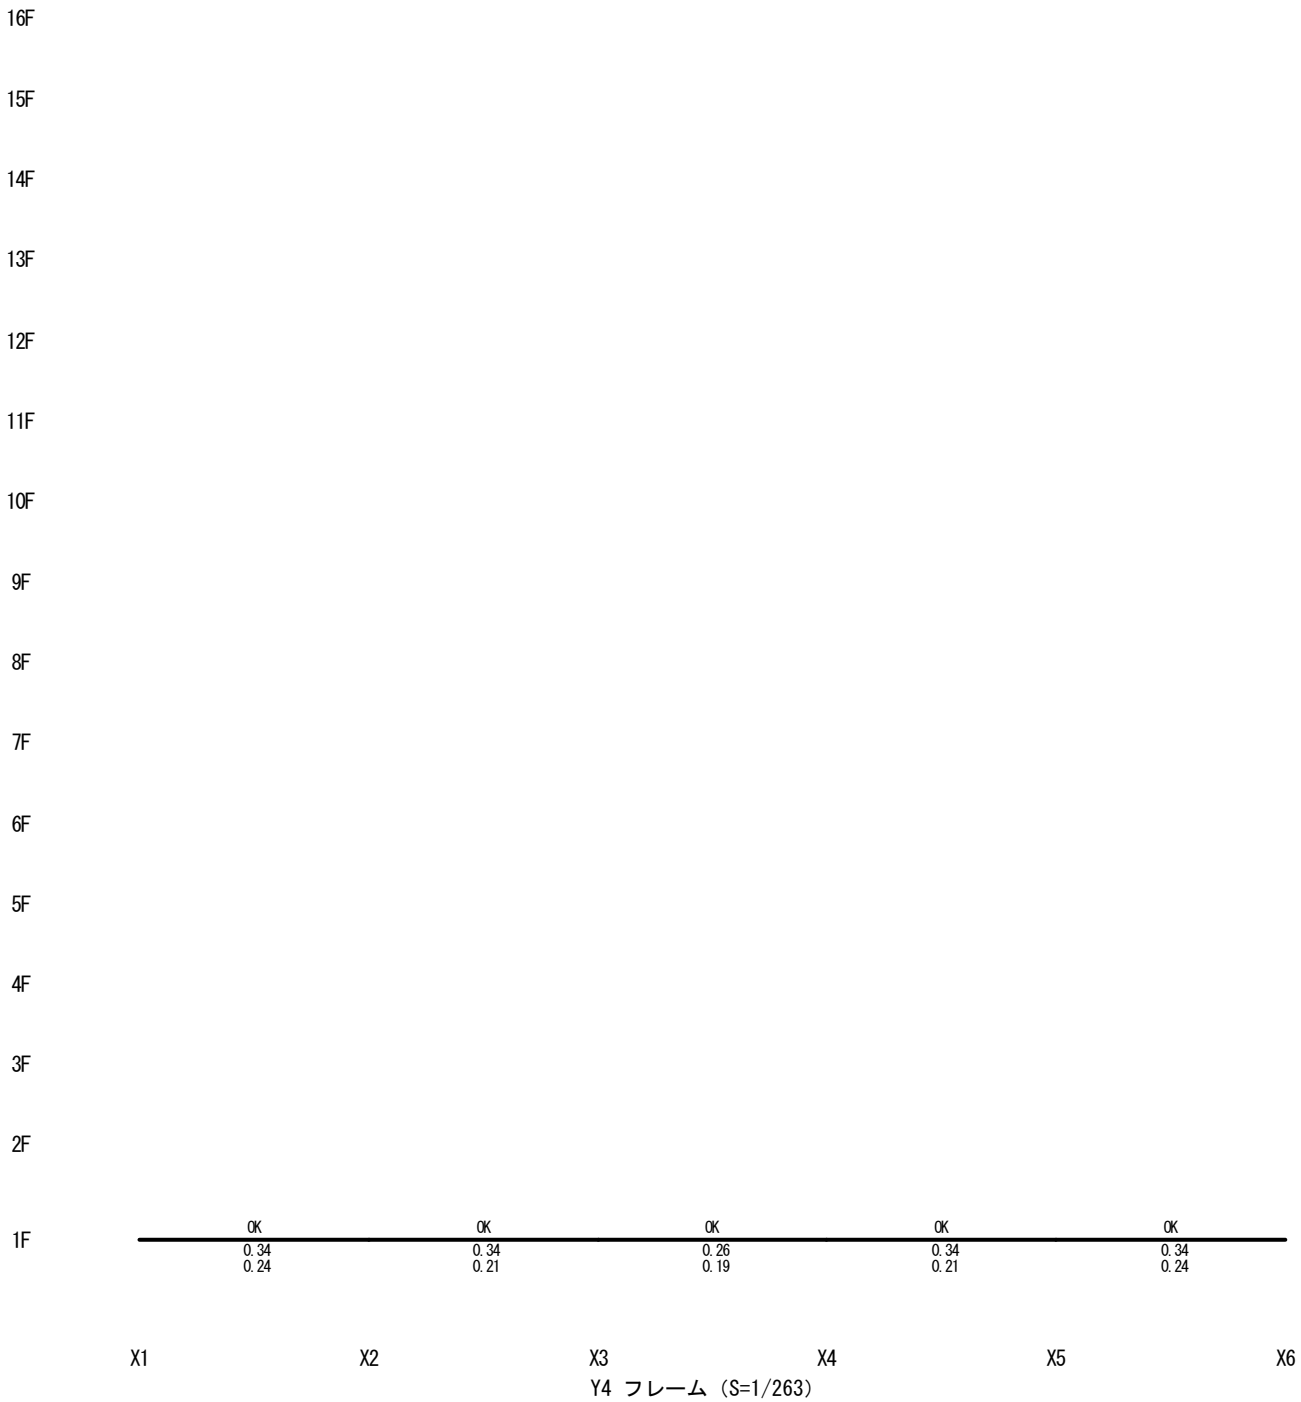

Y4 フレーム (S=1/263)

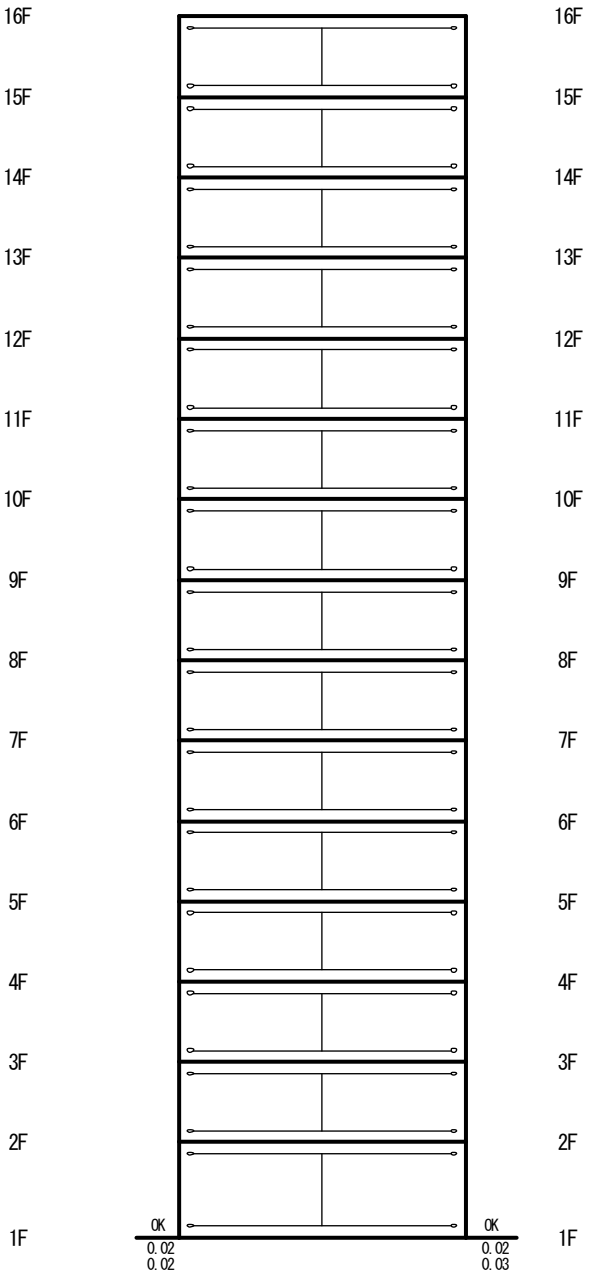

X1 フレーム (S=1/263)

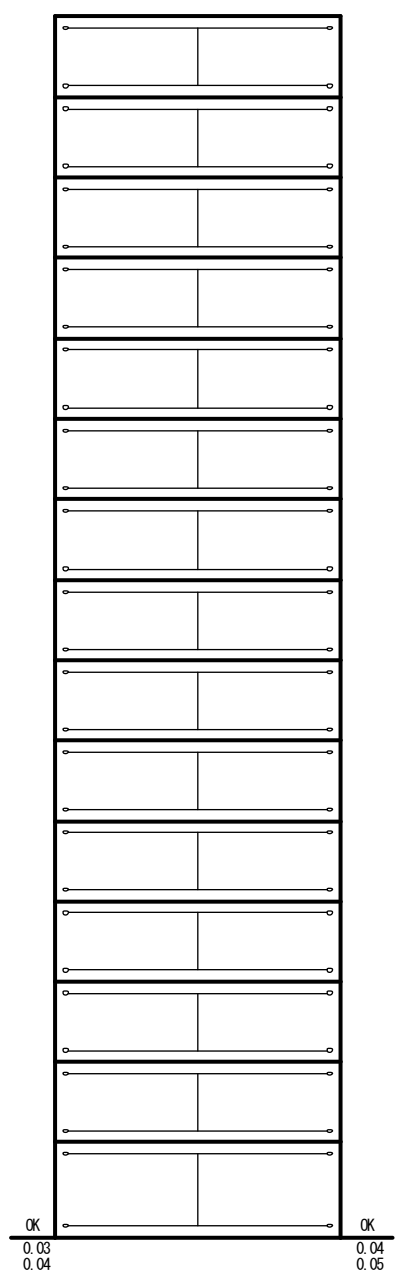

X2 フレーム (S=1/263)

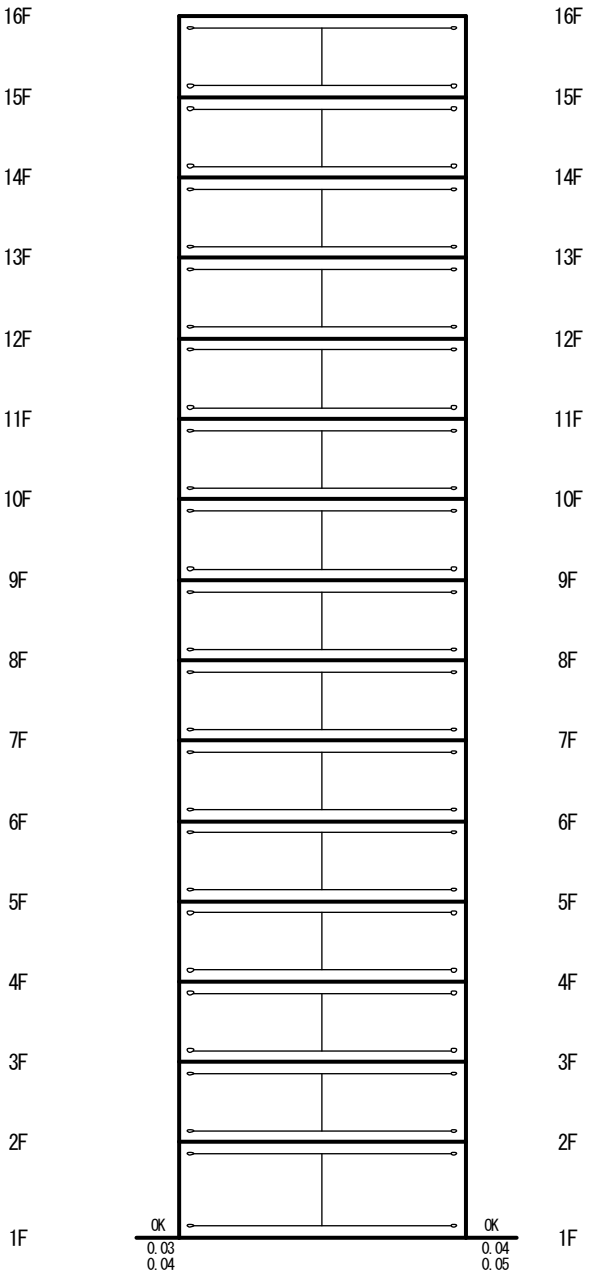

X3 フレーム (S=1/263)

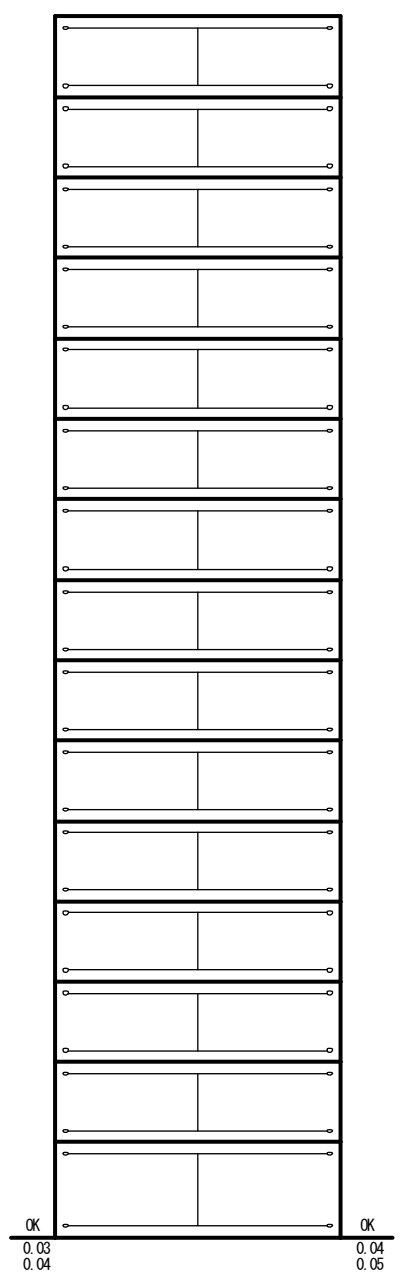

X4 フレーム (S=1/263)

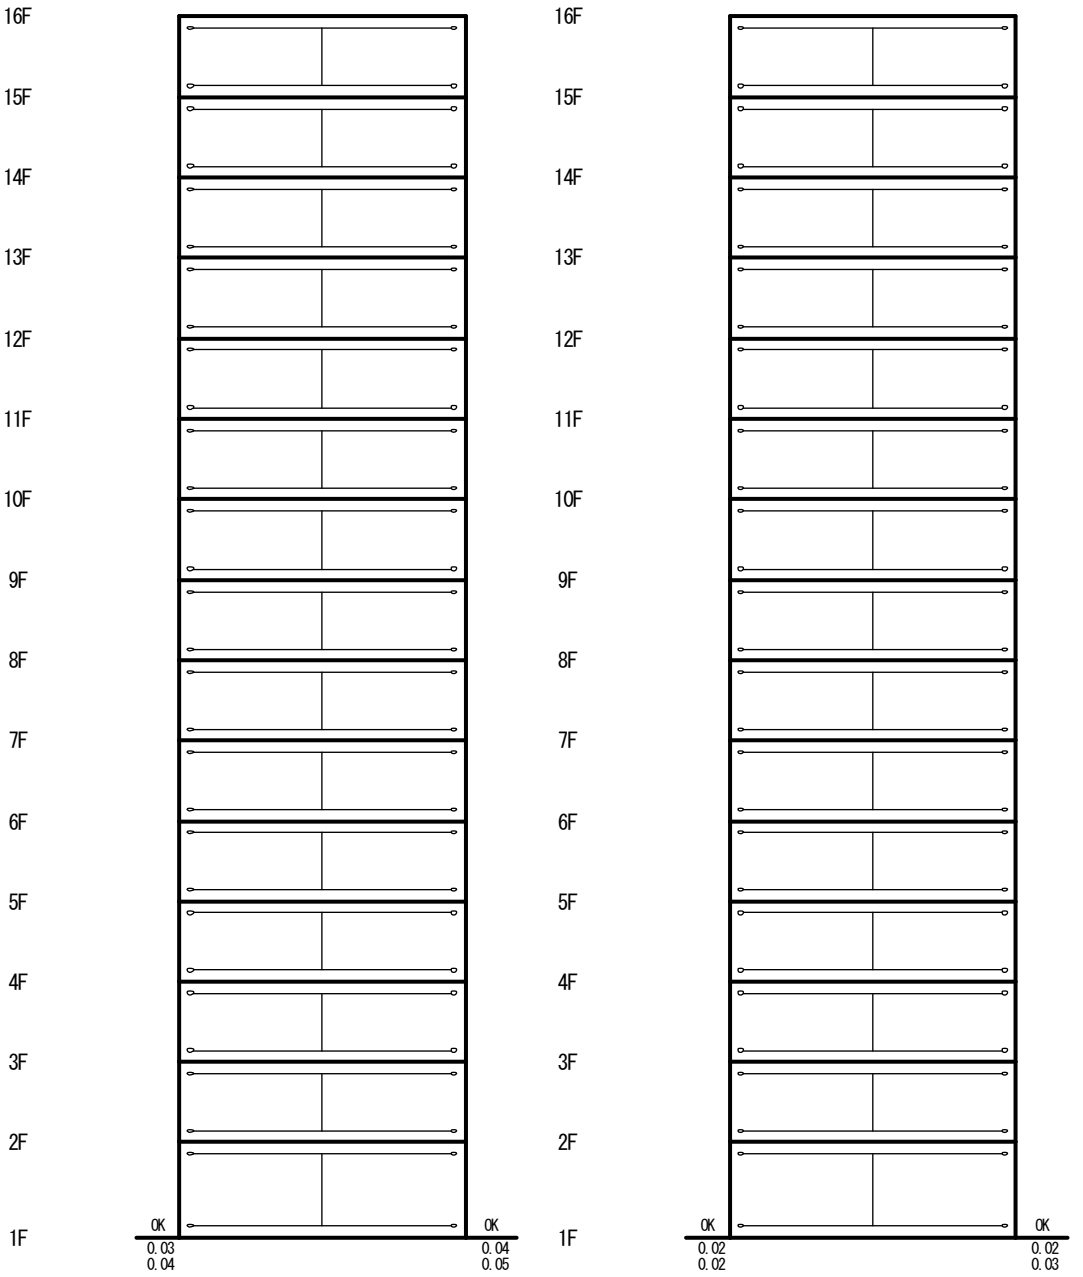

A-4.8.3　柱断面計算結果

（１）ＲＣ柱断面計算結果　（検定計算）

判定 最大曲げ応力度比 最大せん断応力度比

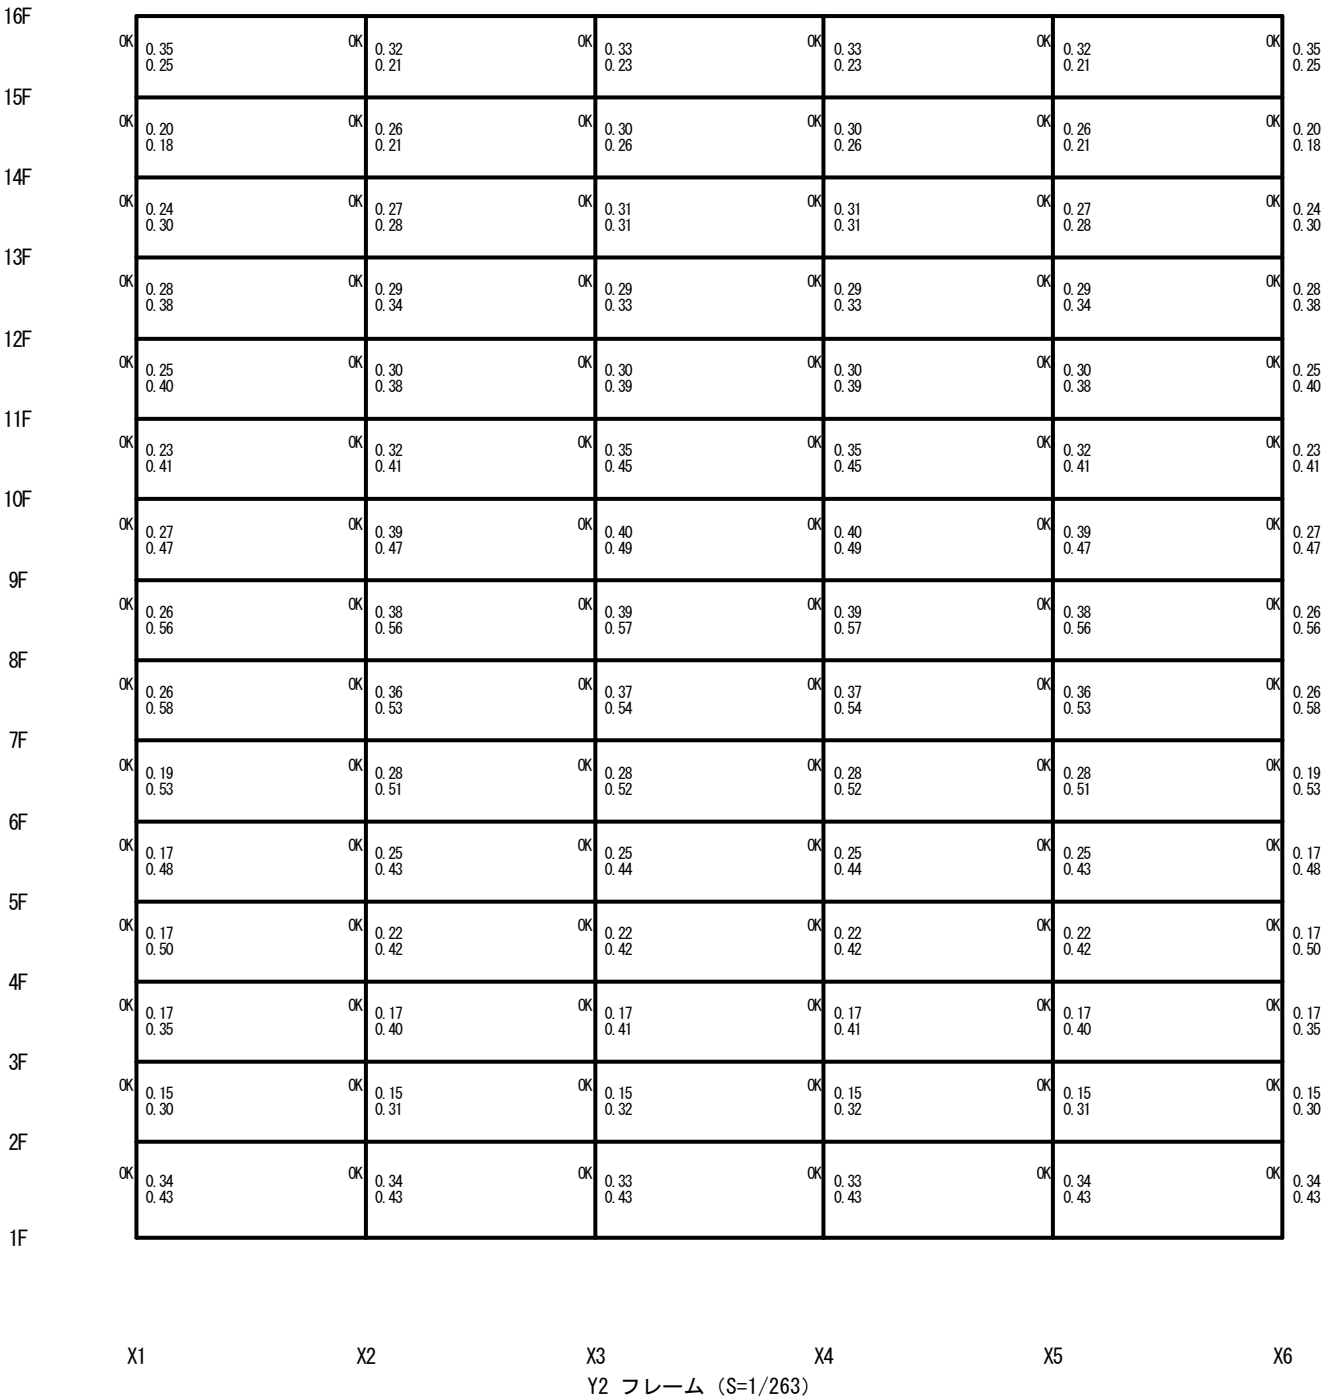

Y2 フレーム (S=1/263)

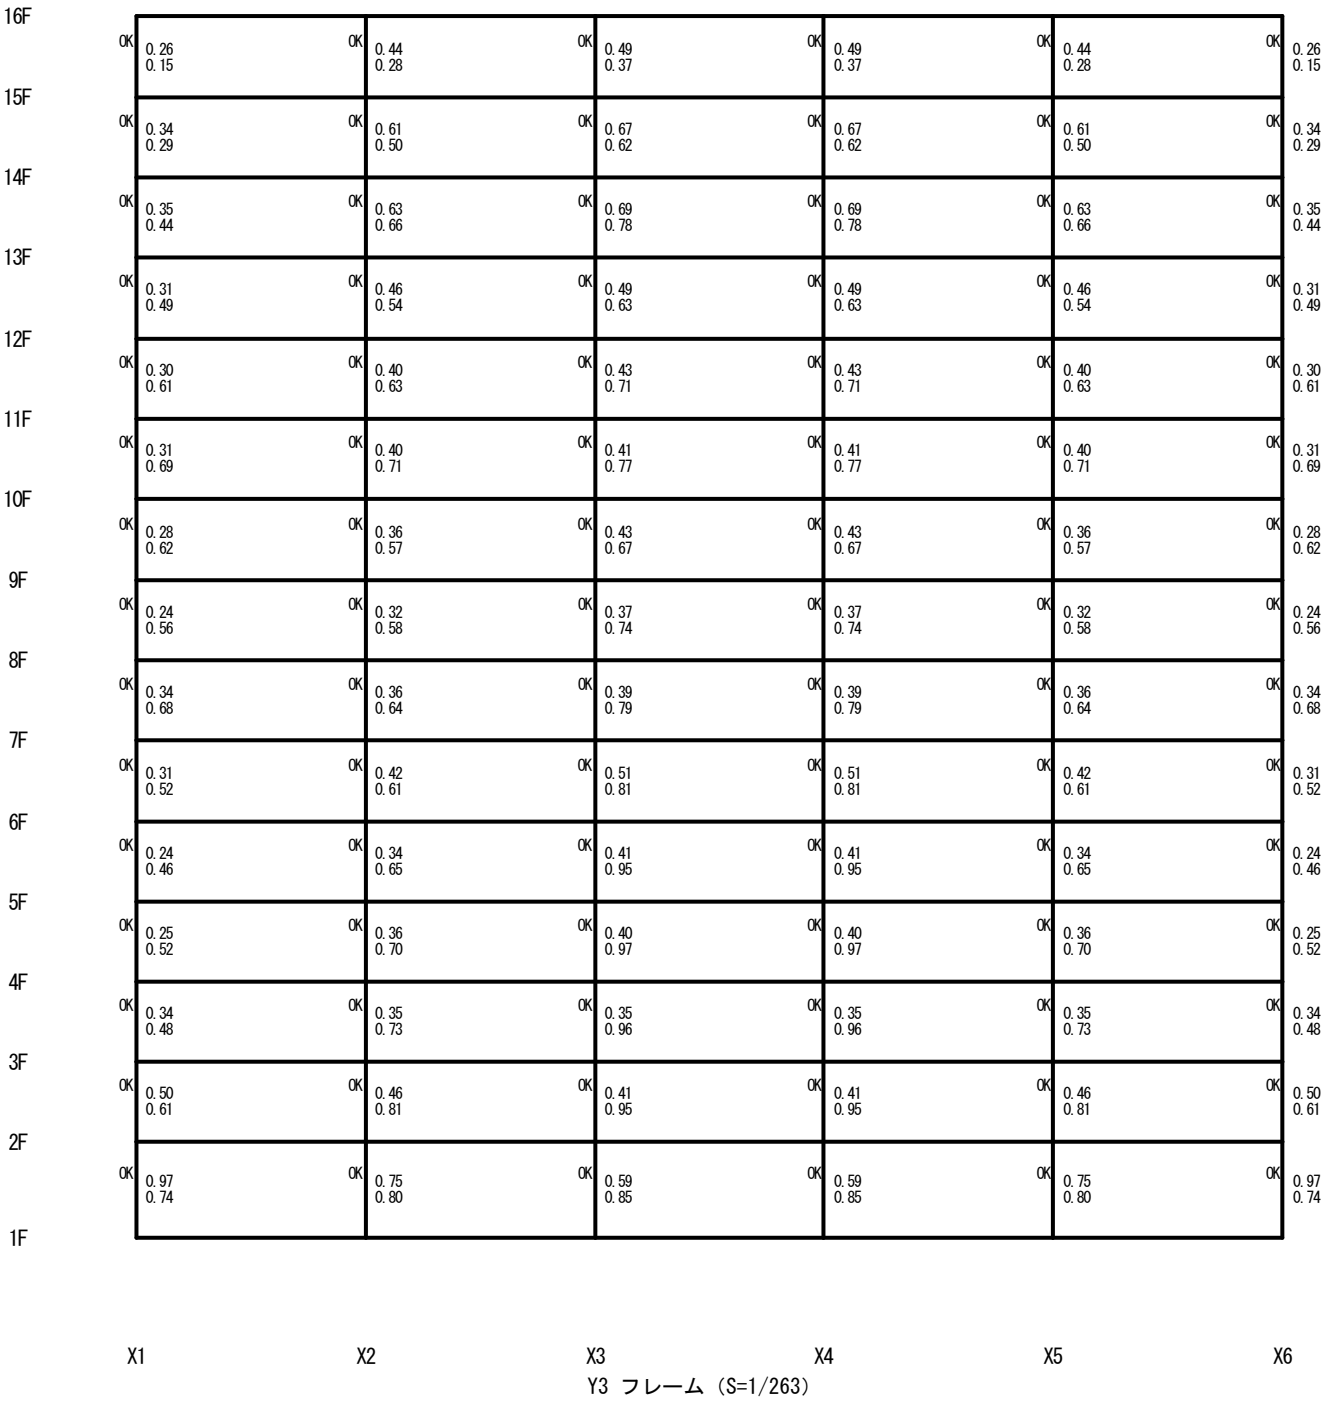

Y3 フレーム (S=1/263)

A-4.8.4　壁・ブレース断面計算結果

（１）ＲＣ壁断面計算結果　（検定計算）



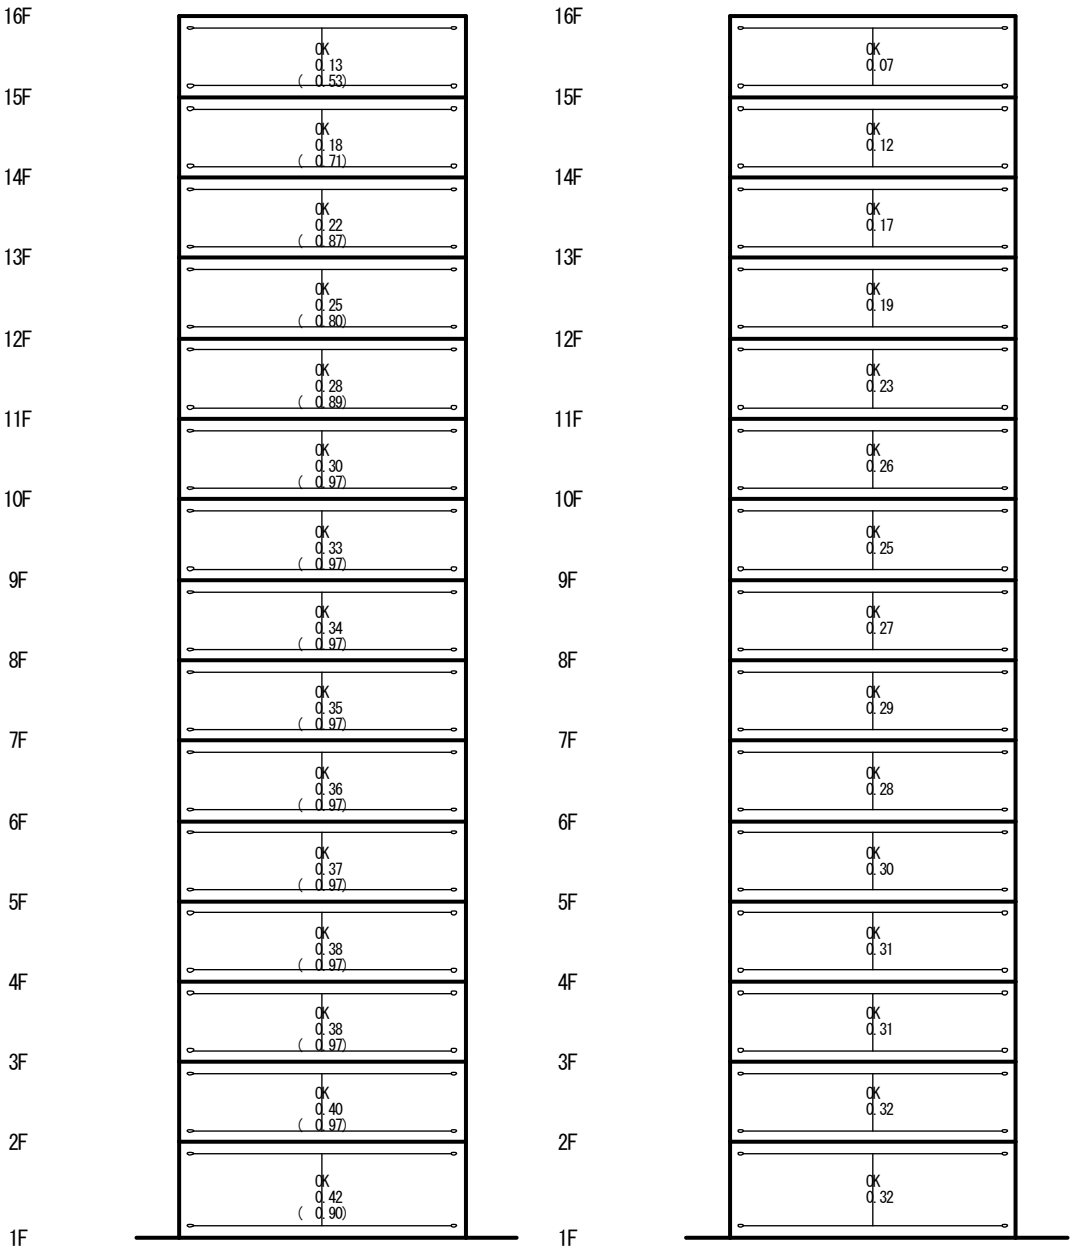
16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
OK 0.13 (0.53)
OK 0.18 (0.71)
OK 0.22 (0.87)
OK 0.25 (0.80)
OK 0.28 (0.89)
OK 0.30 (0.97)
OK 0.33 (0.97)
OK 0.34 (0.97)
OK 0.35 (0.97)
OK 0.36 (0.97)
OK 0.37 (0.97)
OK 0.38 (0.97)
OK 0.38 (0.97)
OK 0.40 (0.97)
OK 0.42 (0.90)
Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/263)
OK 0.07
OK 0.12
OK 0.17
OK 0.19
OK 0.23
OK 0.26
OK 0.25
OK 0.27
OK 0.29
OK 0.28
OK 0.30
OK 0.31
OK 0.31
OK 0.32
OK 0.32
Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/263)

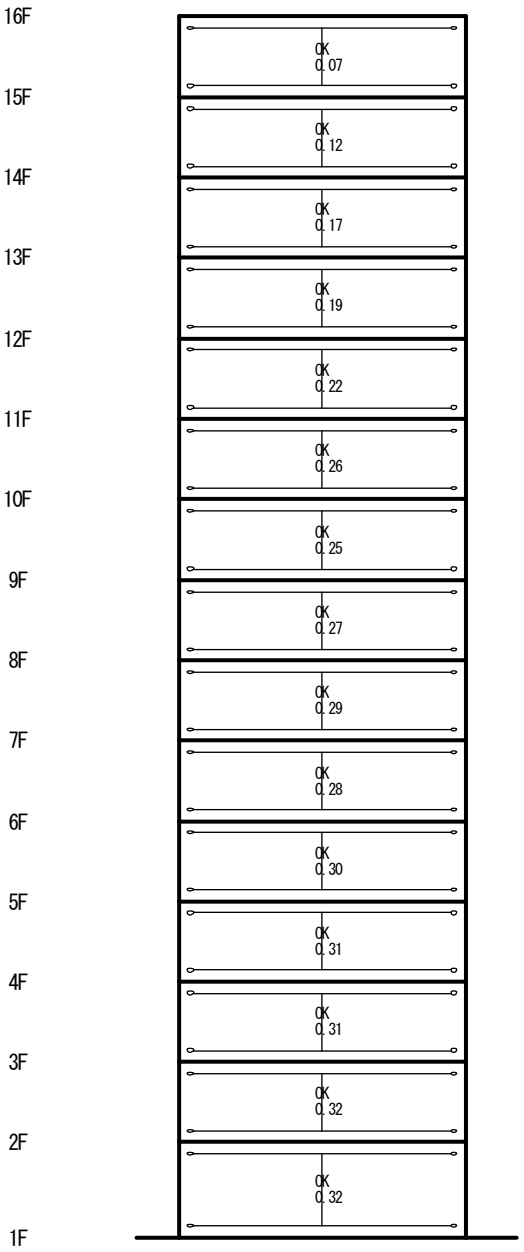

X3 フレーム (S=1/263)

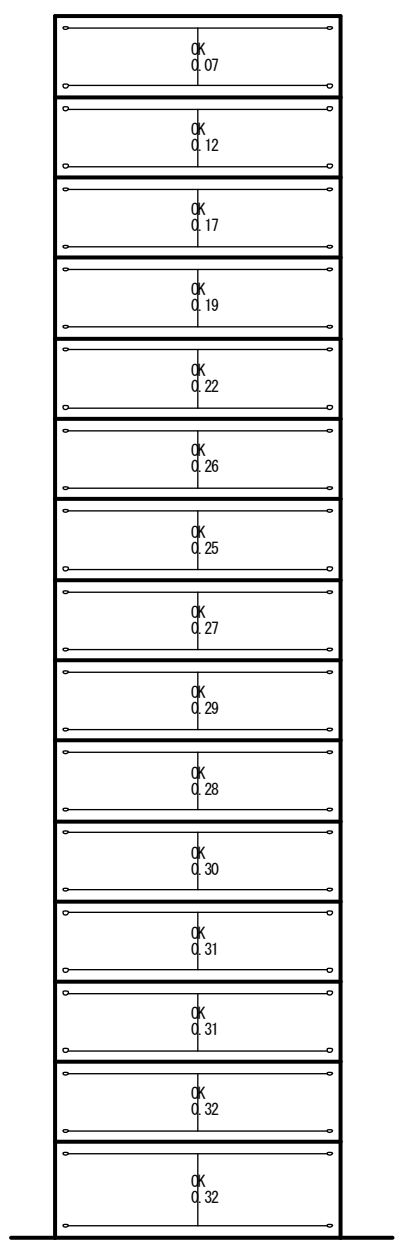

X4 フレーム (S=1/263)

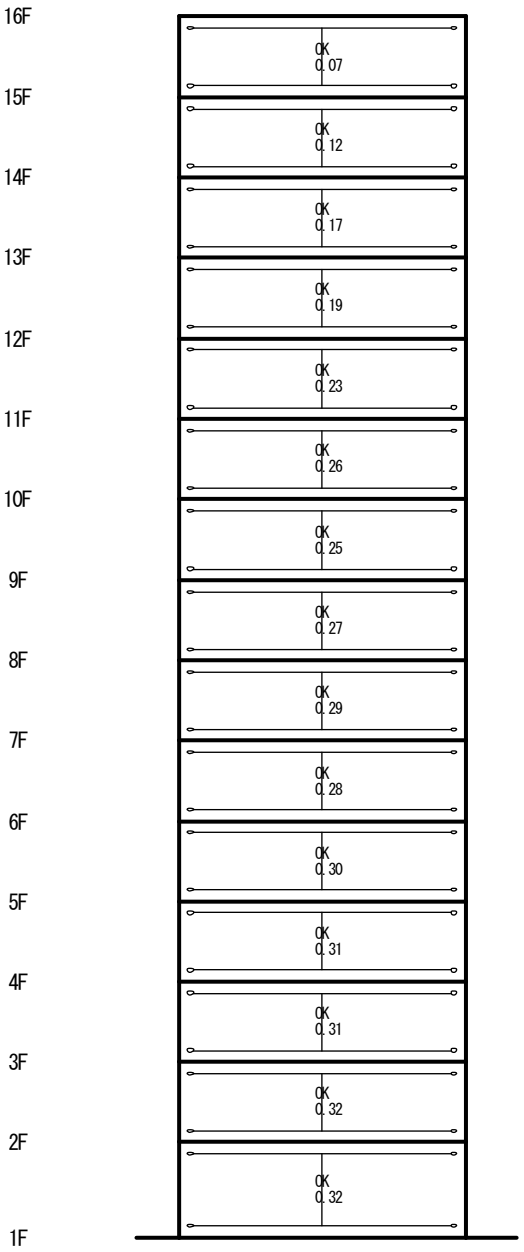

X5 フレーム (S=1/263)

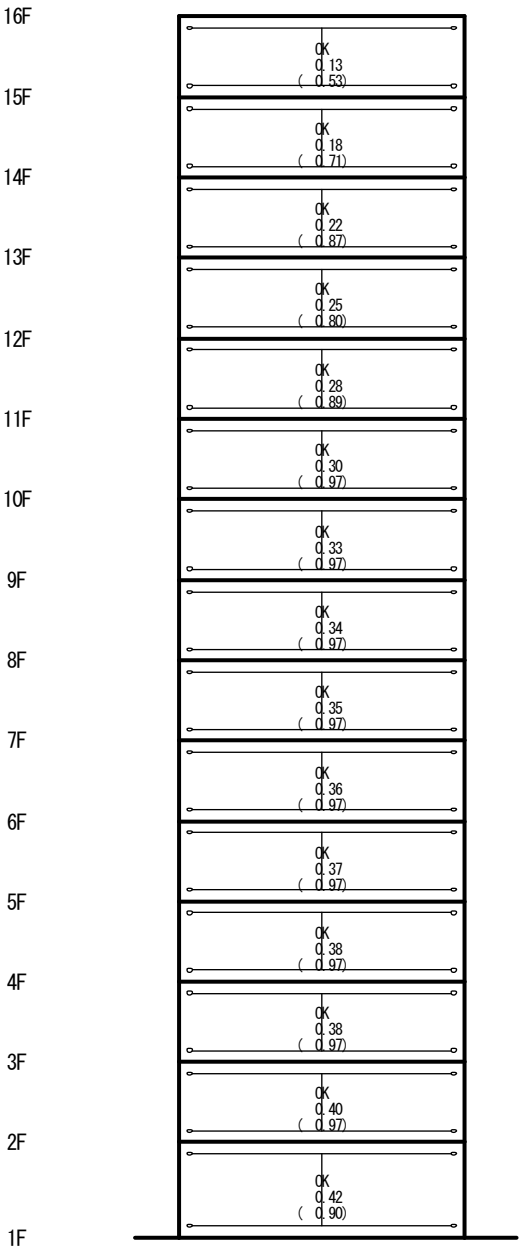

X6 フレーム (S=1/263)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	0.851(秒)	0.851(秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)	Ci = 0.965 (Rt = 0.965)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	5399.62	5399.62	2.804	15139.19	2.905
15F	5436.10	10835.72	2.226	24121.84	2.307
14F	5436.10	16271.82	1.955	31813.87	2.026
13F	5539.79	21811.61	1.780	38813.91	1.844
12F	5593.79	27405.40	1.650	45217.23	1.710
11F	5657.23	33062.64	1.546	51115.60	1.602
10F	5714.29	38776.93	1.458	56545.51	1.511
9F	5935.10	44712.02	1.379	61666.45	1.429
8F	5935.10	50647.12	1.309	66289.18	1.356
7F	5997.36	56644.48	1.244	70476.78	1.289
6F	6202.55	62847.03	1.182	74314.10	1.225
5F	6202.55	69049.59	1.125	77663.62	1.166
4F	6242.87	75292.45	1.070	80553.59	1.109
3F	6329.17	81621.62	1.017	82999.77	1.054
2F	6464.91	88086.53	0.965	85003.45	1.000

X方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	5399.62	5399.62	2.804	15139.19	2.905
15F	5436.10	10835.72	2.226	24121.84	2.307
14F	5436.10	16271.82	1.955	31813.87	2.026
13F	5539.79	21811.61	1.780	38813.91	1.844
12F	5593.79	27405.40	1.650	45217.23	1.710
11F	5657.23	33062.64	1.546	51115.60	1.602
10F	5714.29	38776.93	1.458	56545.51	1.511
9F	5935.10	44712.02	1.379	61666.45	1.429
8F	5935.10	50647.12	1.309	66289.18	1.356
7F	5997.36	56644.48	1.244	70476.78	1.289
6F	6202.55	62847.03	1.182	74314.10	1.225
5F	6202.55	69049.59	1.125	77663.62	1.166
4F	6242.87	75292.45	1.070	80553.59	1.109
3F	6329.17	81621.62	1.017	82999.77	1.054
2F	6464.91	88086.53	0.965	85003.45	1.000

Y方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	5399.62	5399.62	2.804	15139.19	2.905
15F	5436.10	10835.72	2.226	24121.84	2.307
14F	5436.10	16271.82	1.955	31813.87	2.026
13F	5539.79	21811.61	1.780	38813.91	1.844
12F	5593.79	27405.40	1.650	45217.23	1.710
11F	5657.23	33062.64	1.546	51115.60	1.602
10F	5714.29	38776.93	1.458	56545.51	1.511

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
9F	5935.10	44712.02	1.379	61666.45	1.429
8F	5935.10	50647.12	1.309	66289.18	1.356
7F	5997.36	56644.48	1.244	70476.78	1.289
6F	6202.55	62847.03	1.182	74314.10	1.225
5F	6202.55	69049.59	1.125	77663.62	1.166
4F	6242.87	75292.45	1.070	80553.59	1.109
3F	6329.17	81621.62	1.017	82999.77	1.054
2F	6464.91	88086.53	0.965	85003.45	1.000

Ｙ方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	5399.62	5399.62	2.804	15139.19	2.905
15F	5436.10	10835.72	2.226	24121.84	2.307
14F	5436.10	16271.82	1.955	31813.87	2.026
13F	5539.79	21811.61	1.780	38813.91	1.844
12F	5593.79	27405.40	1.650	45217.23	1.710
11F	5657.23	33062.64	1.546	51115.60	1.602
10F	5714.29	38776.93	1.458	56545.51	1.511
9F	5935.10	44712.02	1.379	61666.45	1.429
8F	5935.10	50647.12	1.309	66289.18	1.356
7F	5997.36	56644.48	1.244	70476.78	1.289
6F	6202.55	62847.03	1.182	74314.10	1.225
5F	6202.55	69049.59	1.125	77663.62	1.166
4F	6242.87	75292.45	1.070	80553.59	1.109
3F	6329.17	81621.62	1.017	82999.77	1.054
2F	6464.91	88086.53	0.965	85003.45	1.000

・各層に作用する外力　(kN)

Ｘ方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		15139.19
	15139.19	
15F		8982.65
	24121.84	
14F		7692.02
	31813.87	
13F		7000.04
	38813.91	
12F		6403.32
	45217.23	
11F		5898.37
	51115.60	
10F		5429.91
	56545.51	
9F		5120.95
	61666.45	
8F		4622.73
	66289.18	
7F		4187.59
	70476.78	
6F		3837.32
	74314.10	
5F		3349.53
	77663.62	
4F		2889.96
	80553.59	
3F		2446.18
	82999.77	
2F		2003.68
	85003.45	
1F		0.00

Ｘ方向負加力

層名	層せん断力	外力
16F		15139.19
	15139.19	
15F		8982.65
	24121.84	
14F		7692.02
	31813.87	
13F		7000.04
	38813.91	
12F		6403.32
	45217.23	
11F		5898.37
	51115.60	
10F		5429.91
	56545.51	
9F		5120.95
	61666.45	
8F		4622.73
	66289.18	
7F		4187.59
	70476.78	
6F		3837.32
	74314.10	
5F		3349.53
	77663.62	
4F		2889.96
	80553.59	
3F		2446.18
	82999.77	
2F		2003.68
	85003.45	
1F		0.00

Ｙ方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		15139.19
	15139.19	
15F		8982.65
	24121.84	
14F		7692.02
	31813.87	
13F		7000.04
	38813.91	
12F		6403.32
	45217.23	
11F		5898.37
	51115.60	
10F		5429.91
	56545.51	
9F		5120.95
	61666.45	
8F		4622.73
	66289.18	
7F		4187.59
	70476.78	
6F		3837.32
	74314.10	
5F		3349.53
	77663.62	
4F		2889.96
	80553.59	
3F		2446.18
	82999.77	
2F		2003.68
	85003.45	
1F		0.00

Ｙ方向負加力

層名	層せん断力	外力
16F		15139.19
	15139.19	
15F		8982.65
	24121.84	
14F		7692.02
	31813.87	
13F		7000.04
	38813.91	
12F		6403.32
	45217.23	
11F		5898.37
	51115.60	
10F		5429.91
	56545.51	
9F		5120.95
	61666.45	
8F		4622.73
	66289.18	
7F		4187.59
	70476.78	
6F		3837.32
	74314.10	
5F		3349.53
	77663.62	
4F		2889.96
	80553.59	
3F		2446.18
	82999.77	
2F		2003.68
	85003.45	
1F		0.00

U-3　Ｄs算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ｄs算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ｄs算定時）

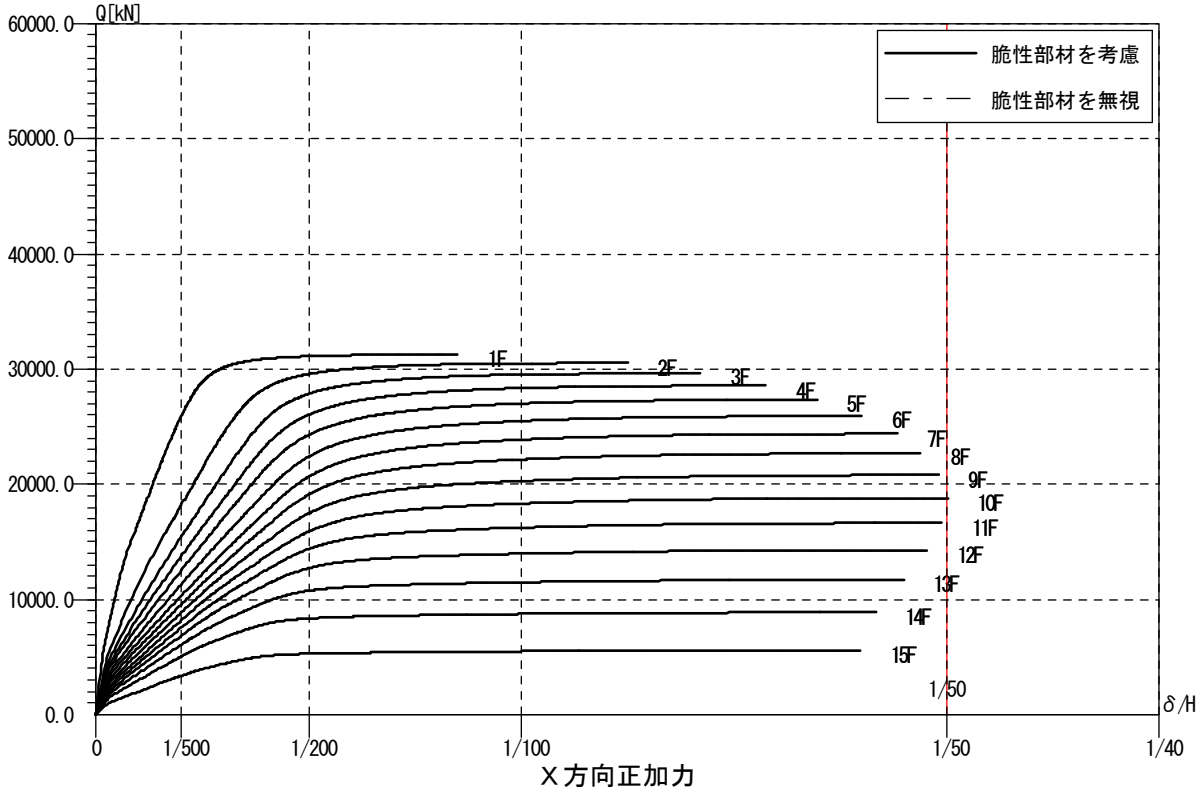

Ｘ方向正加力

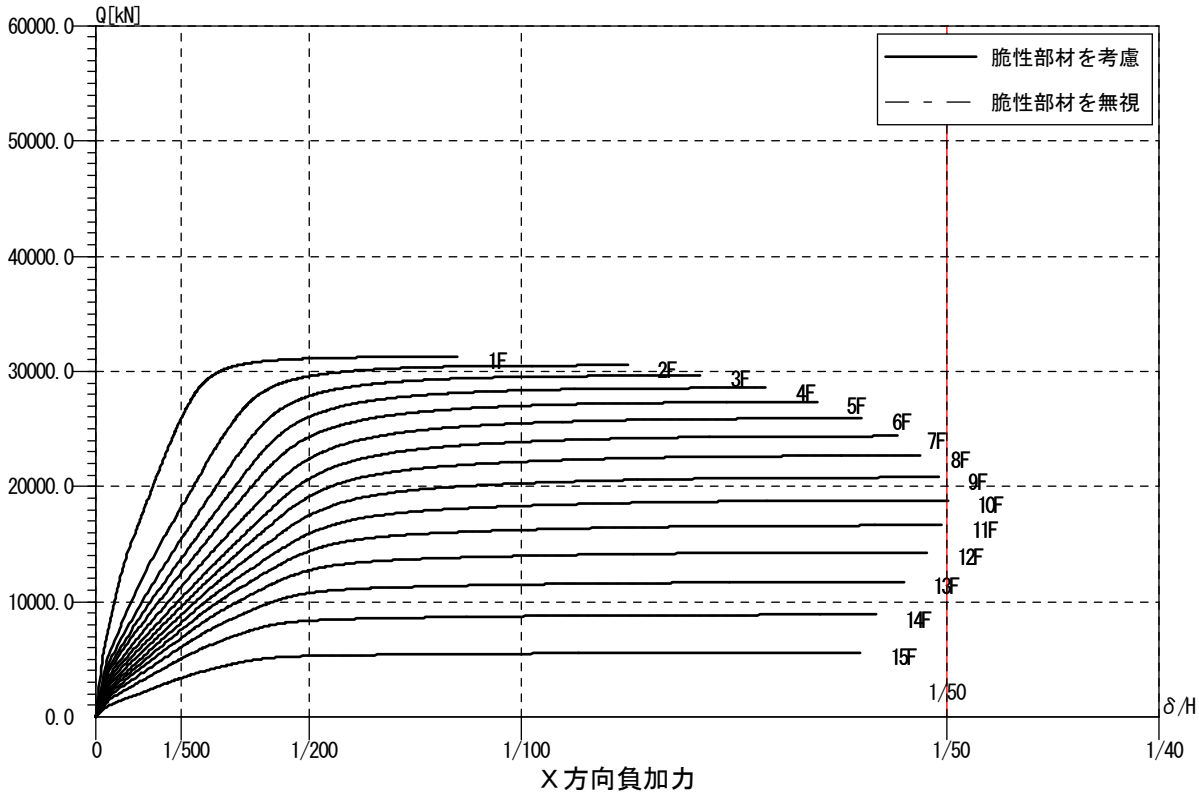

Ｘ方向負加力

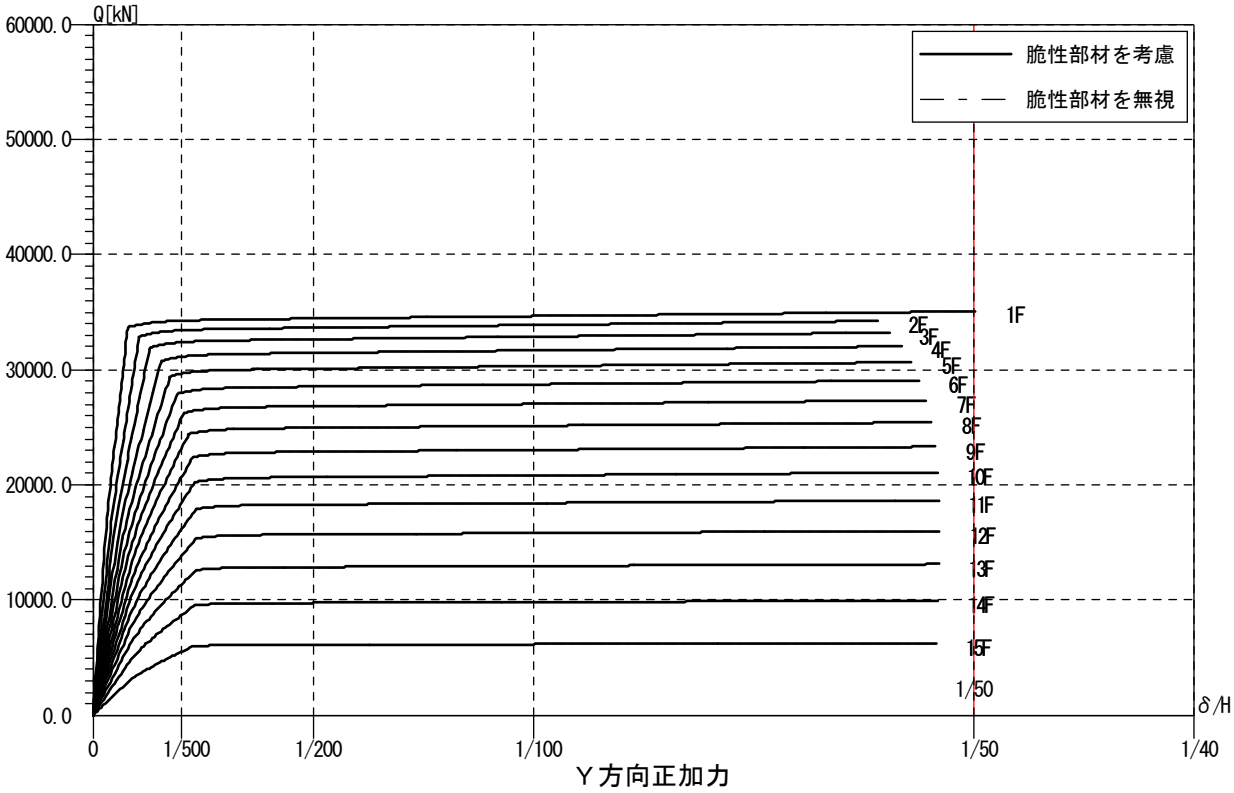

Y方向正加力

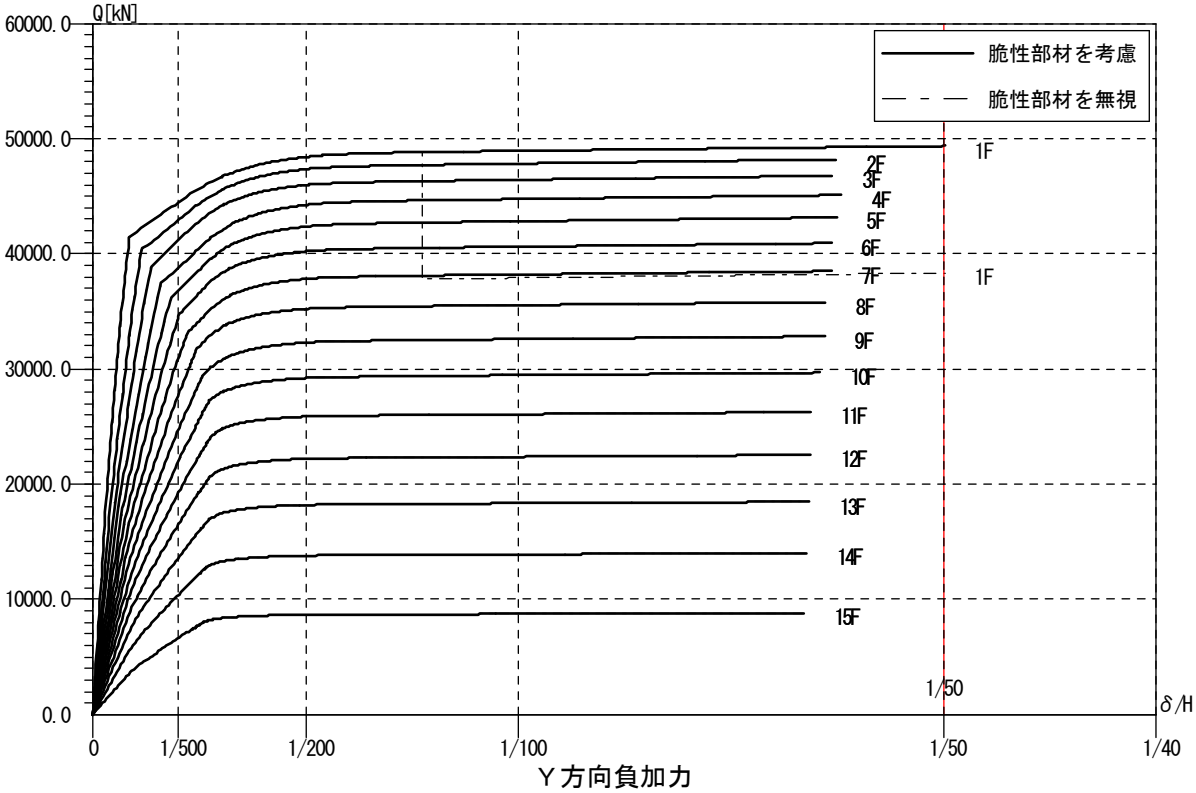

Y方向負加力

U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

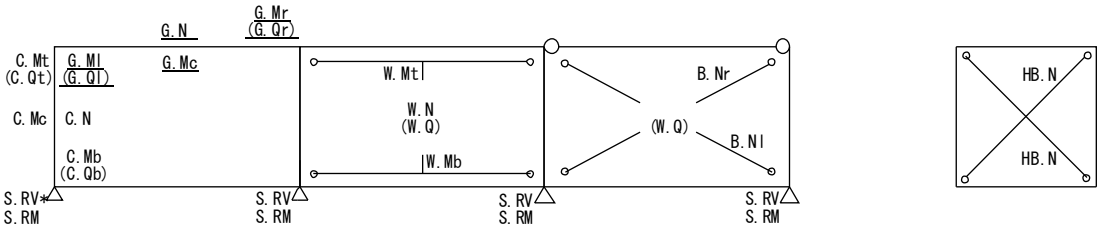

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(KN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)
○　：ピン接合

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

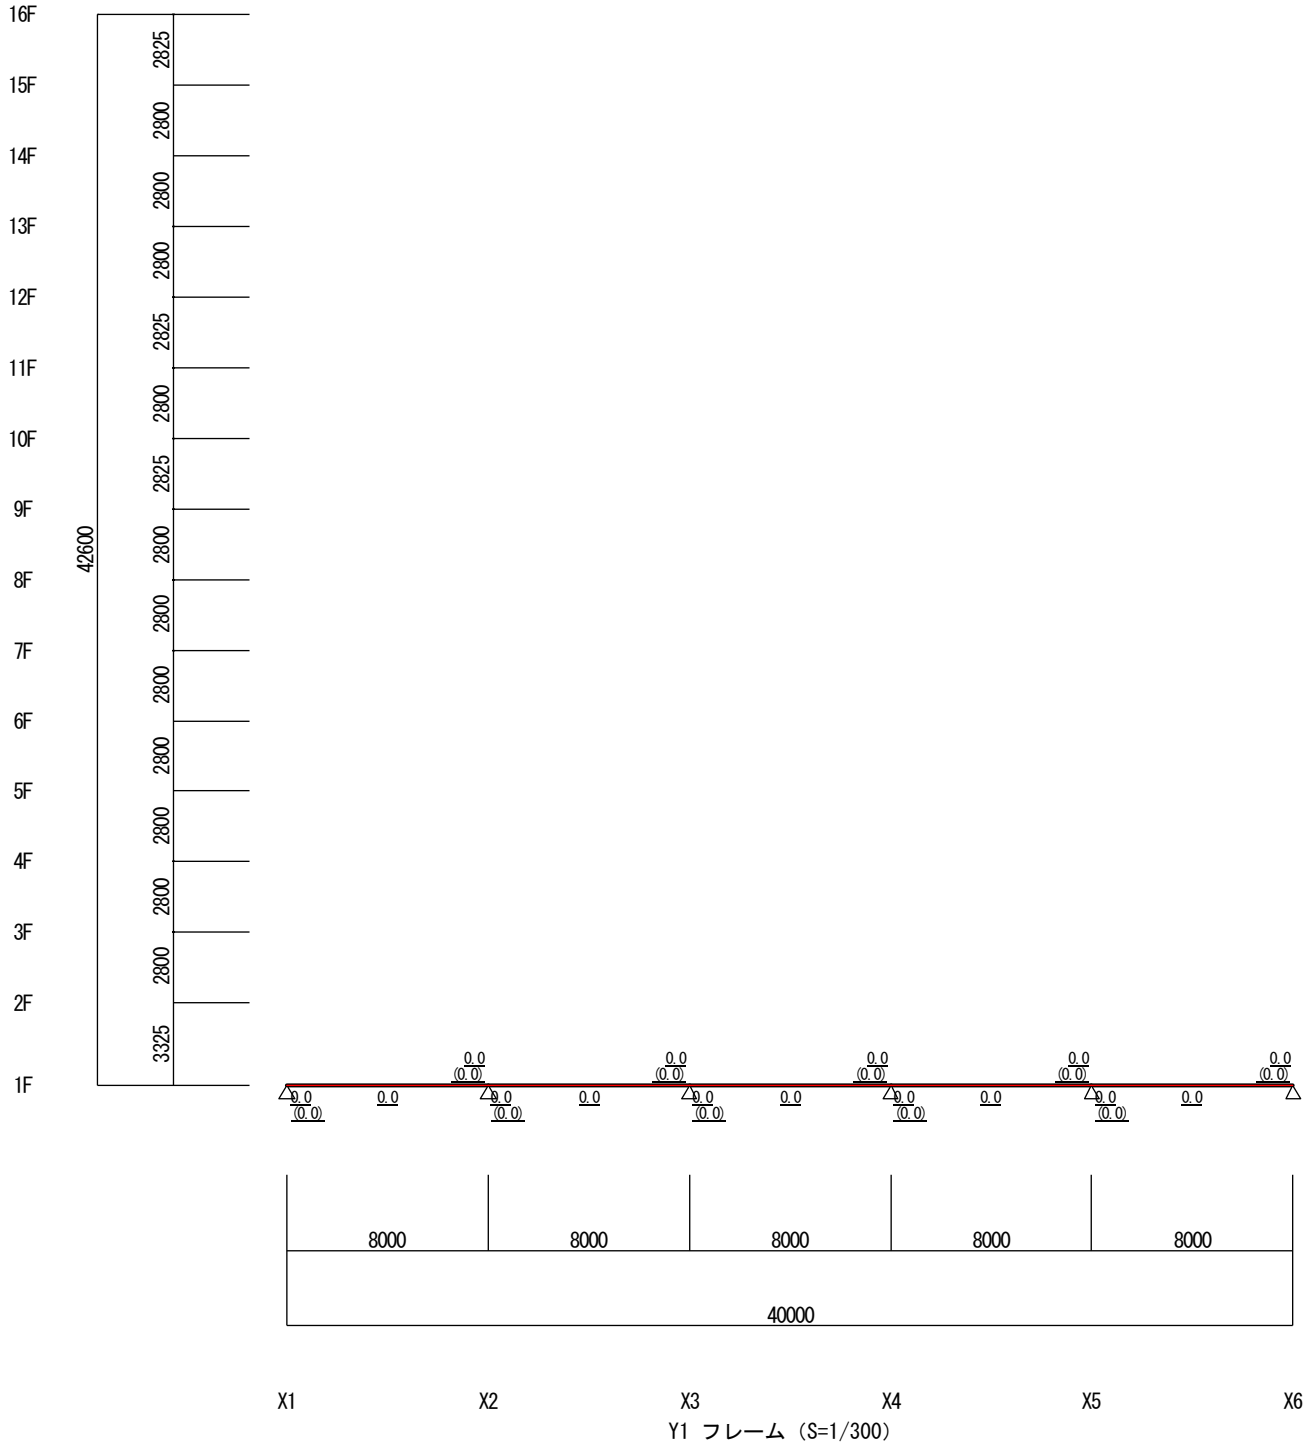

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

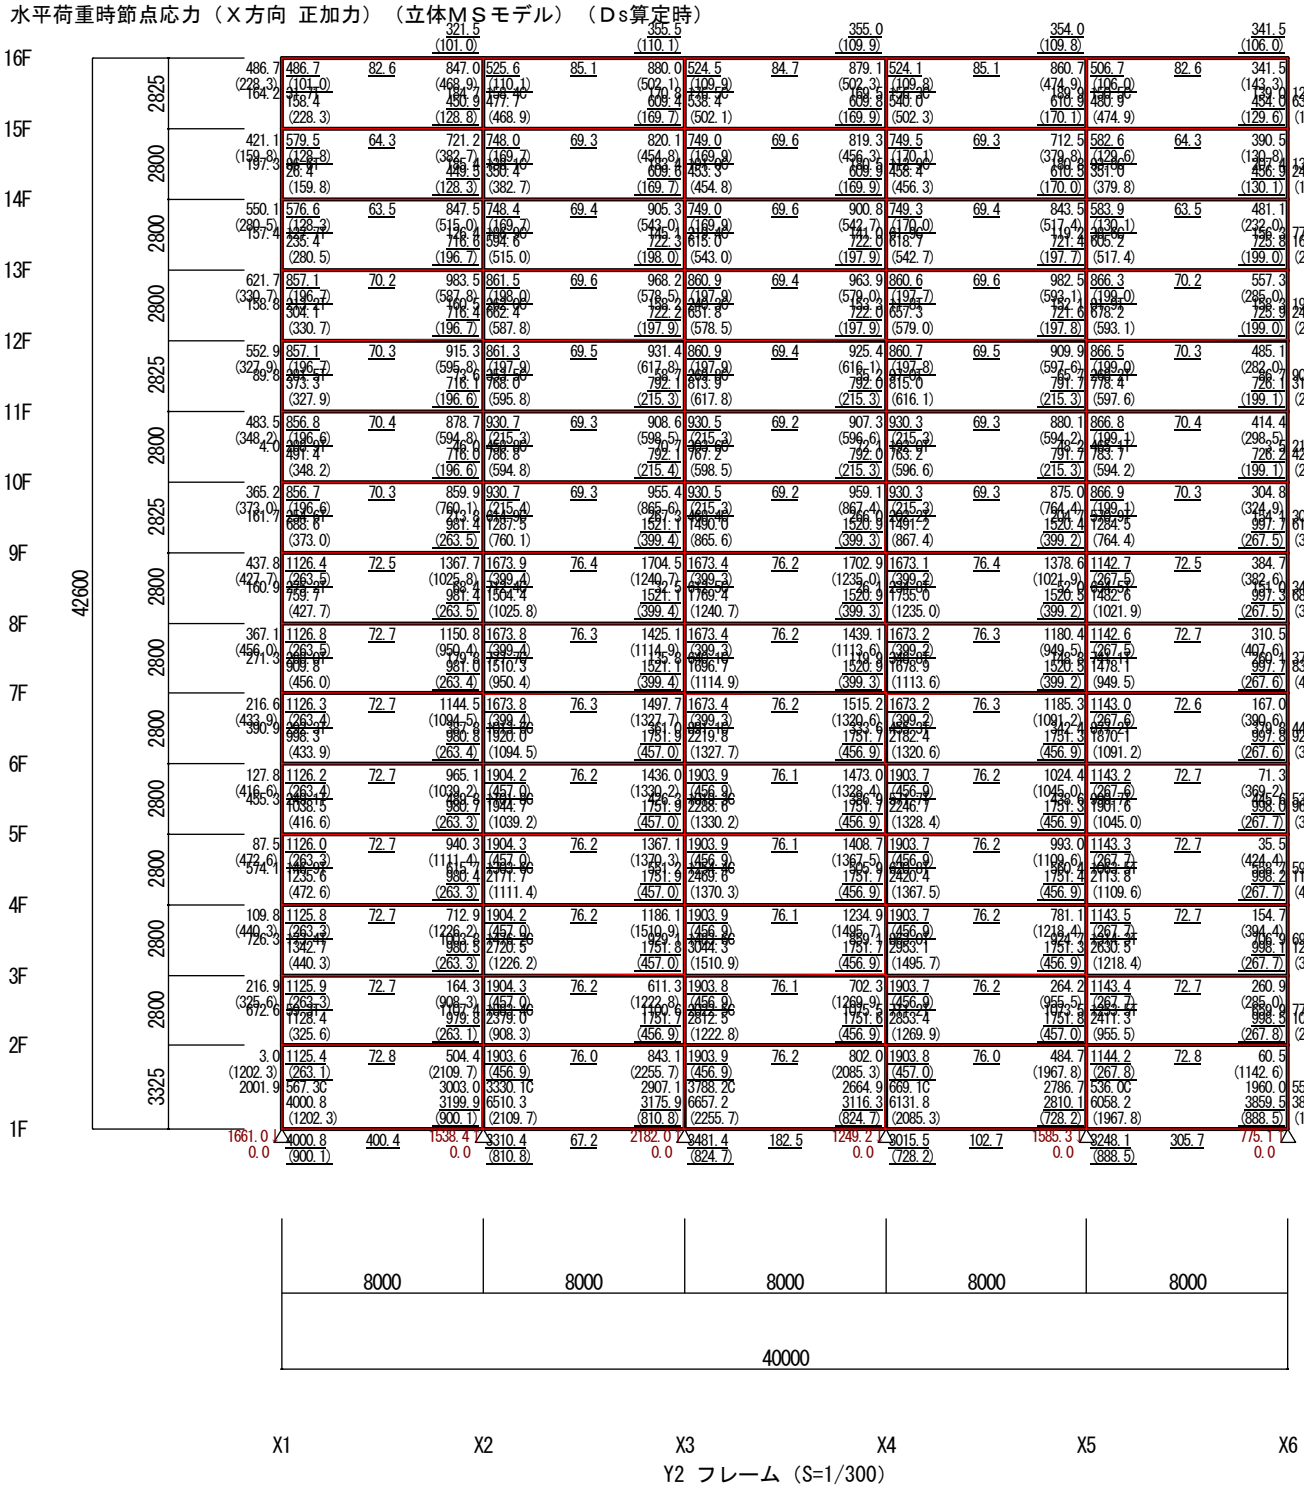

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

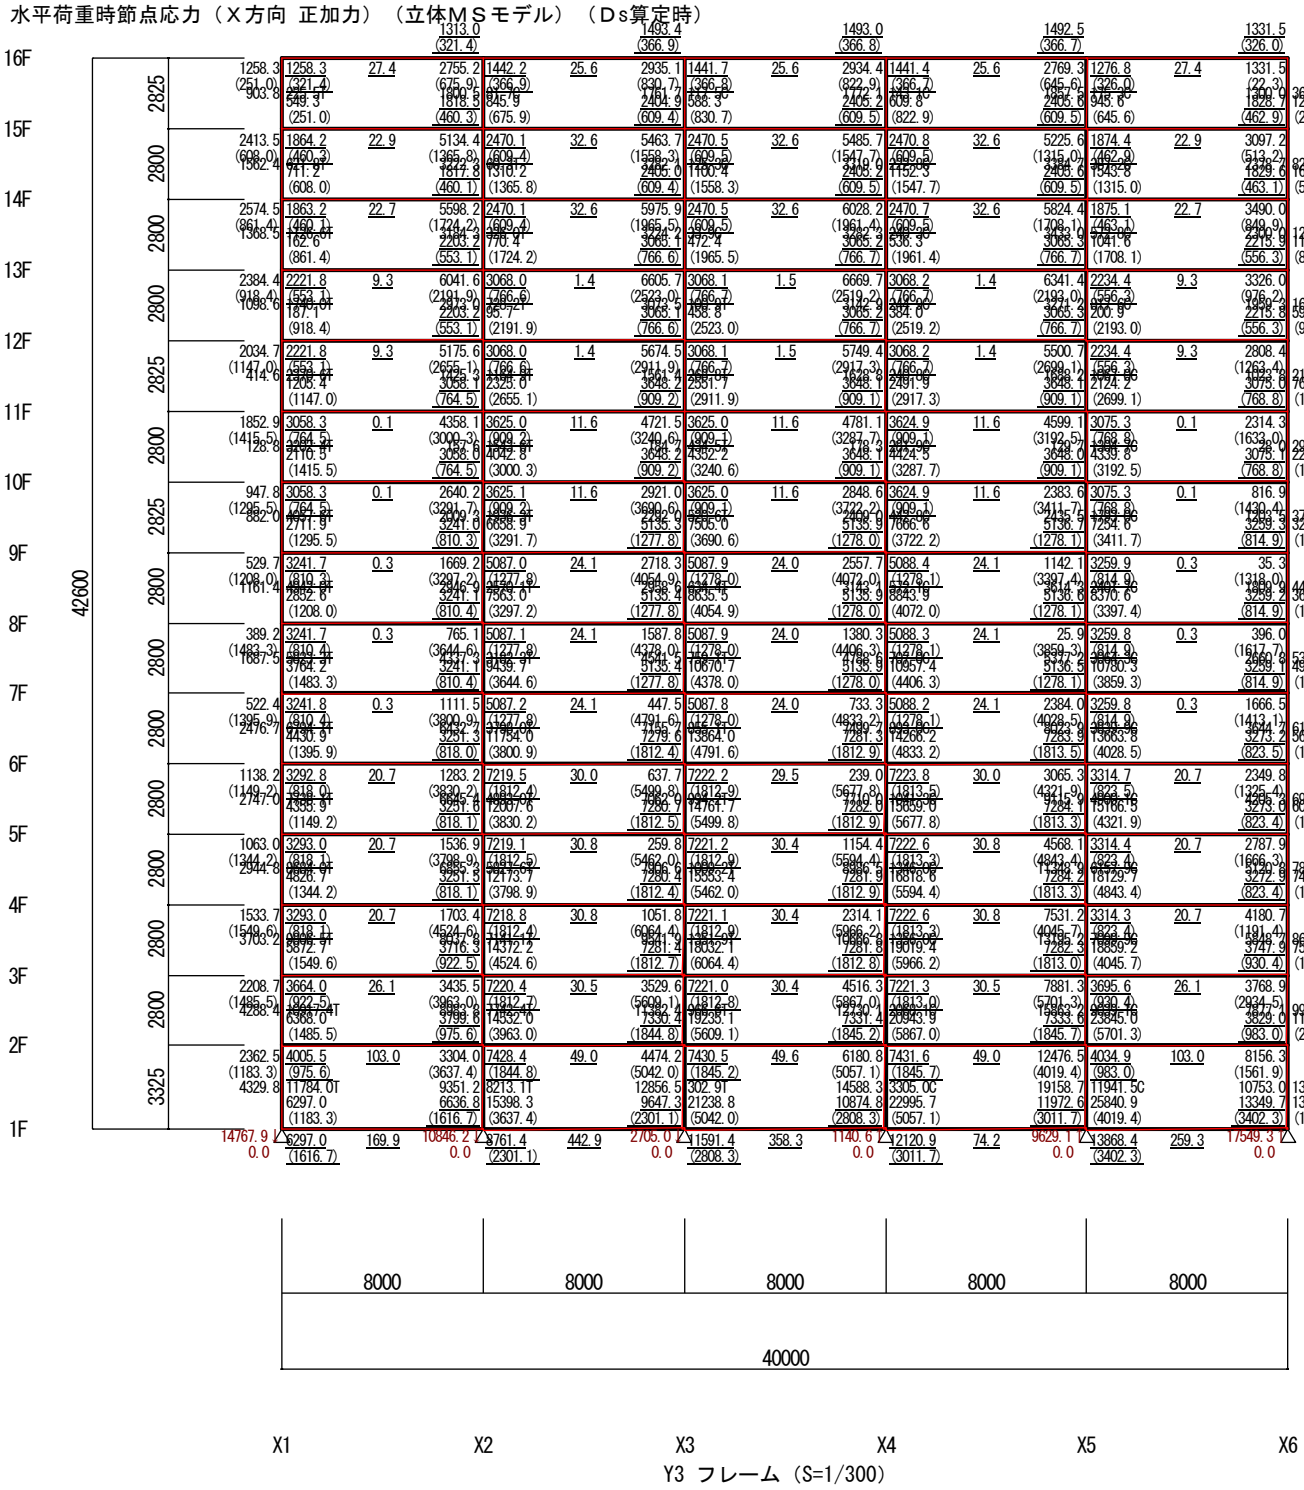

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

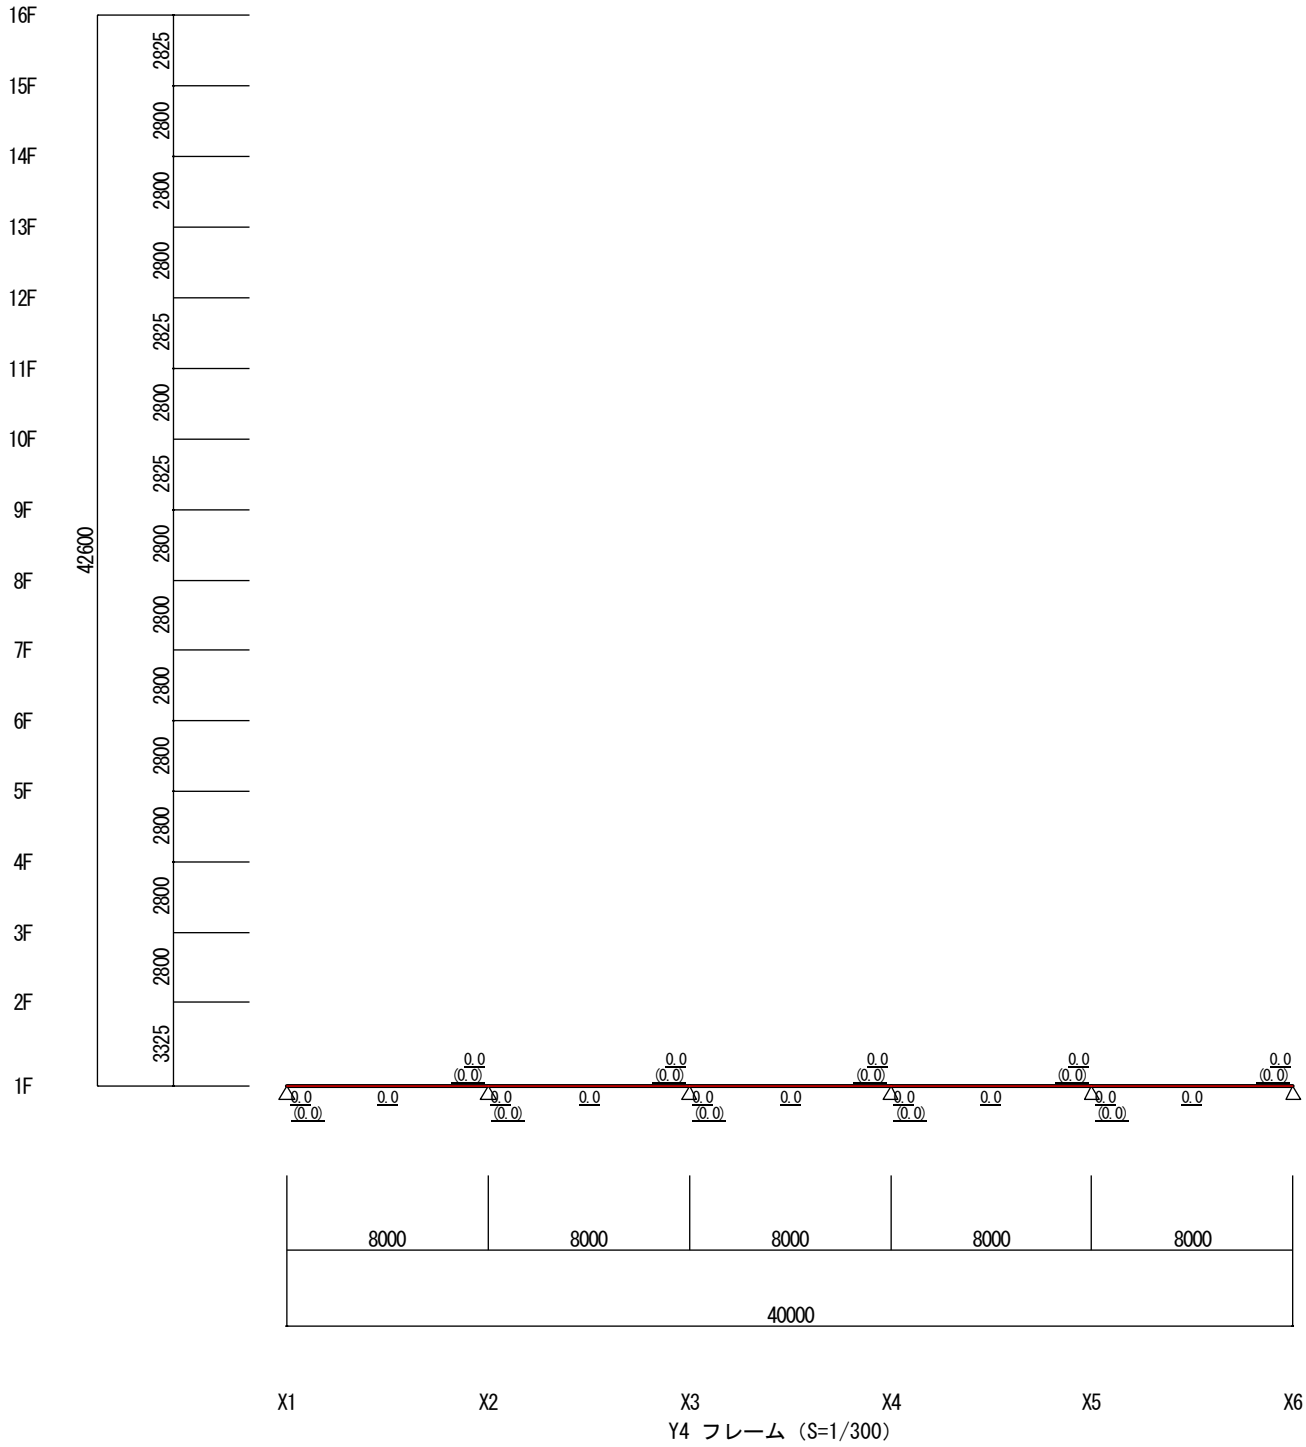

Y4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

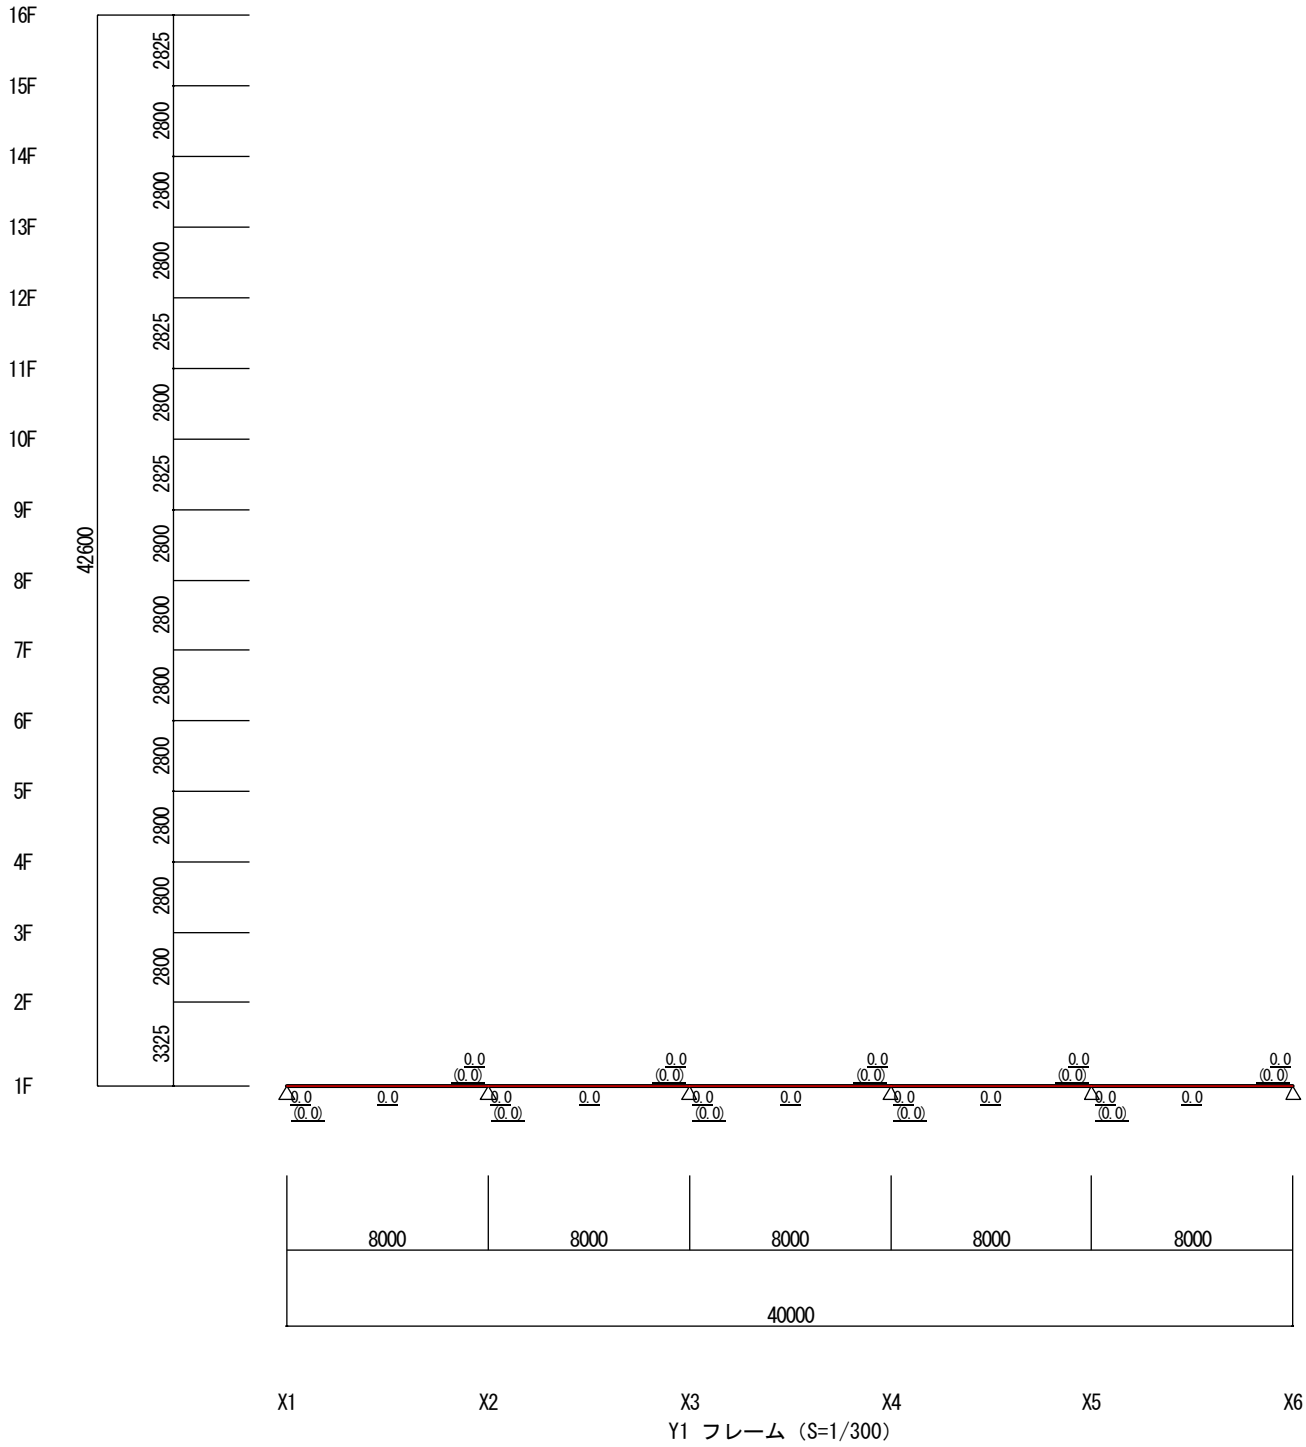

Y1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

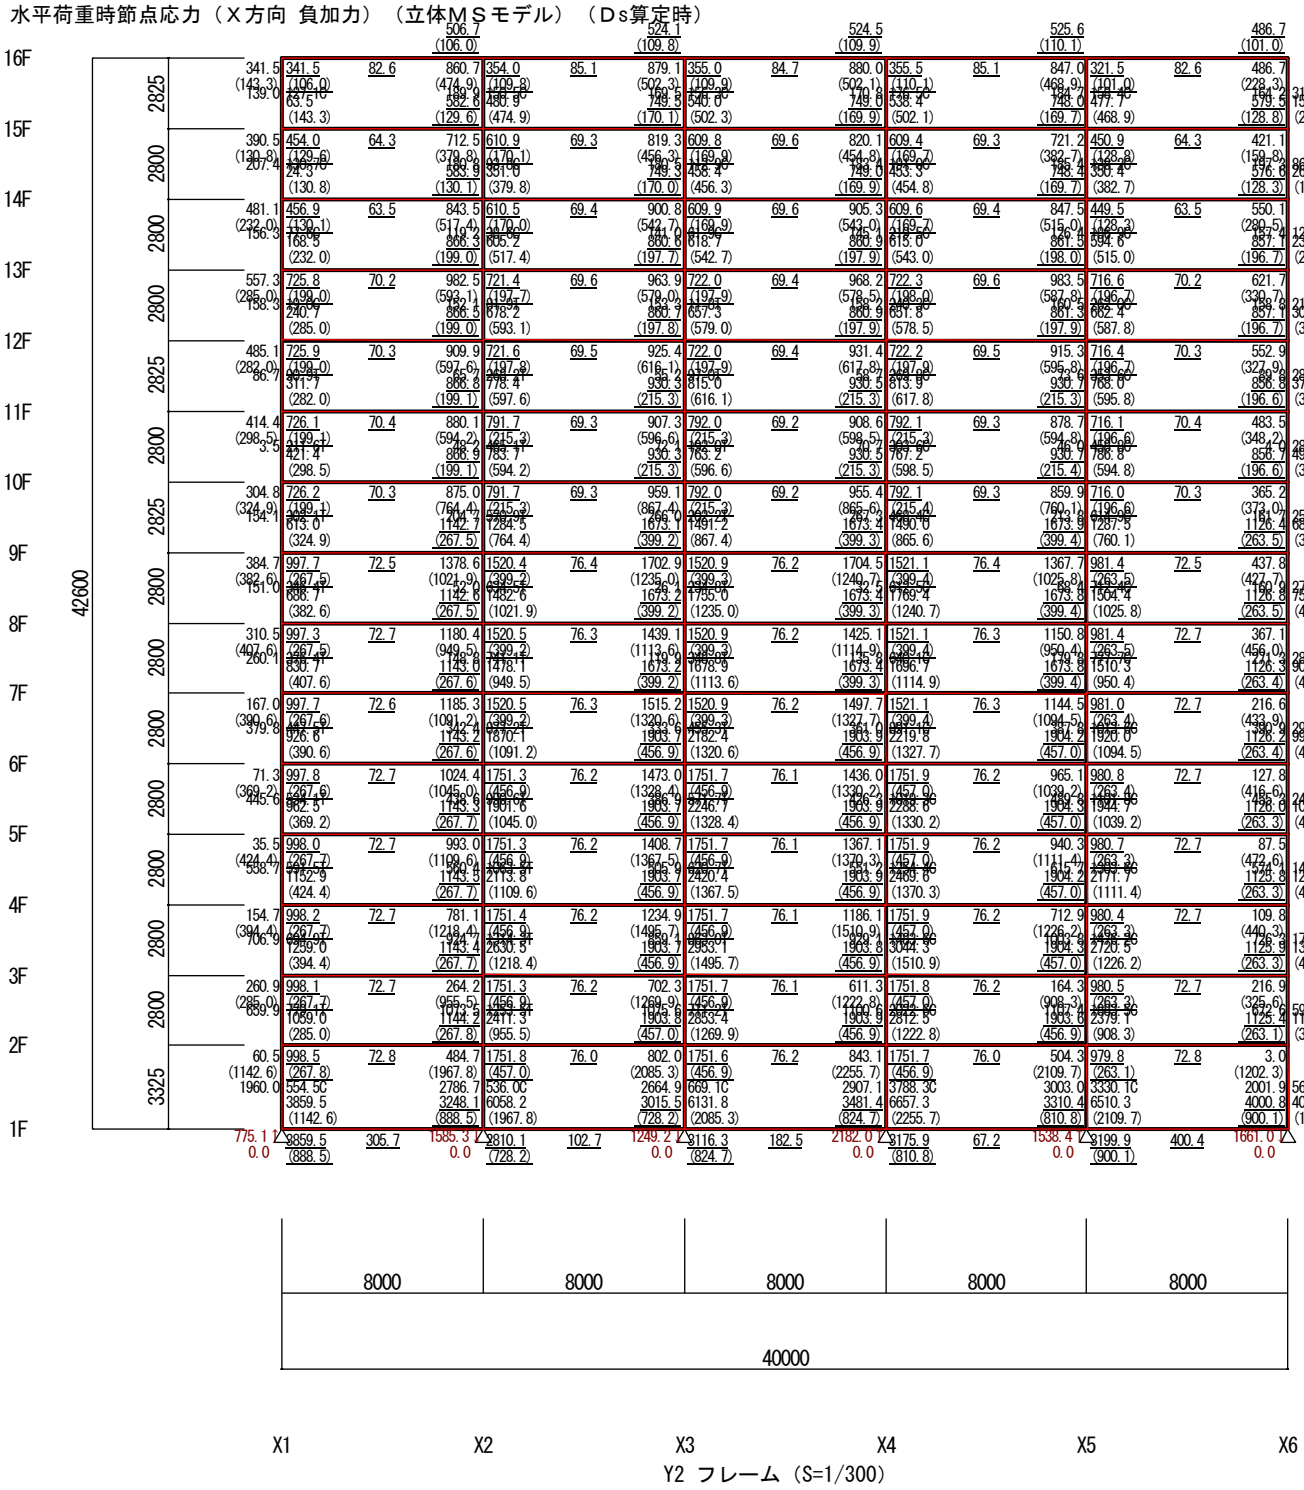

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

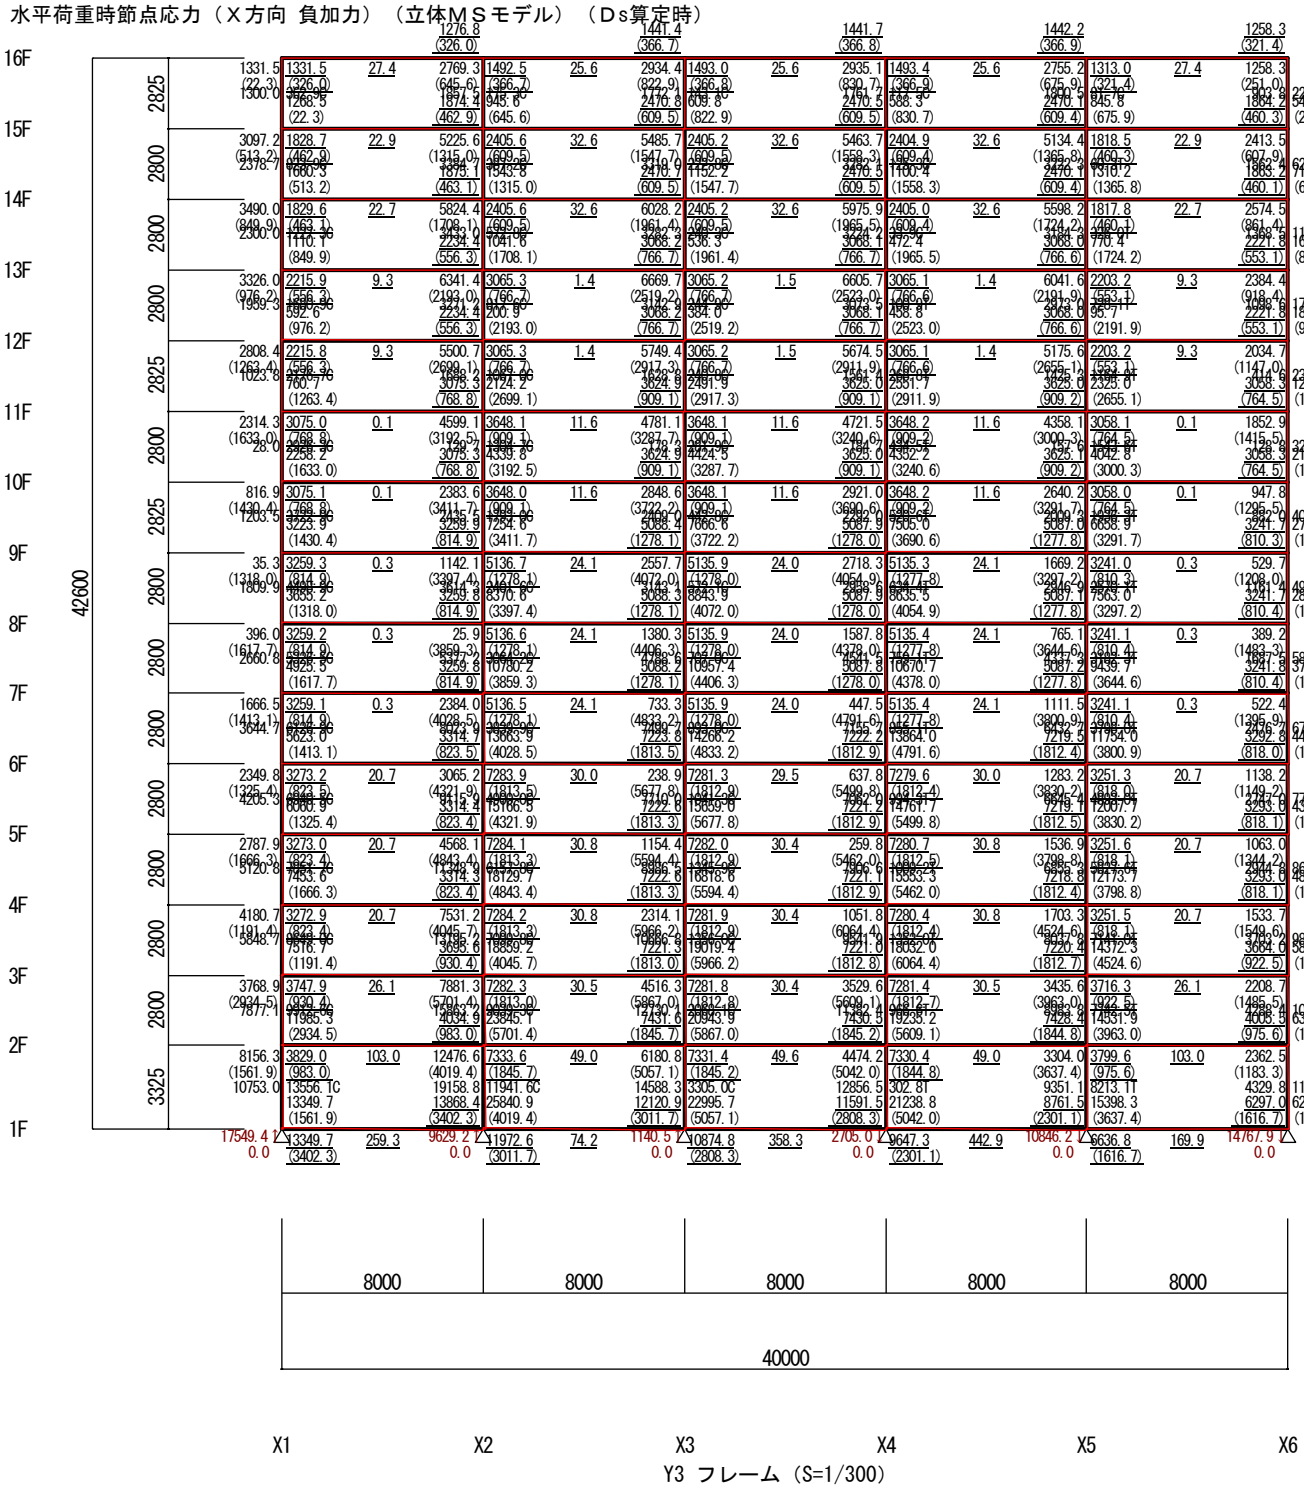

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

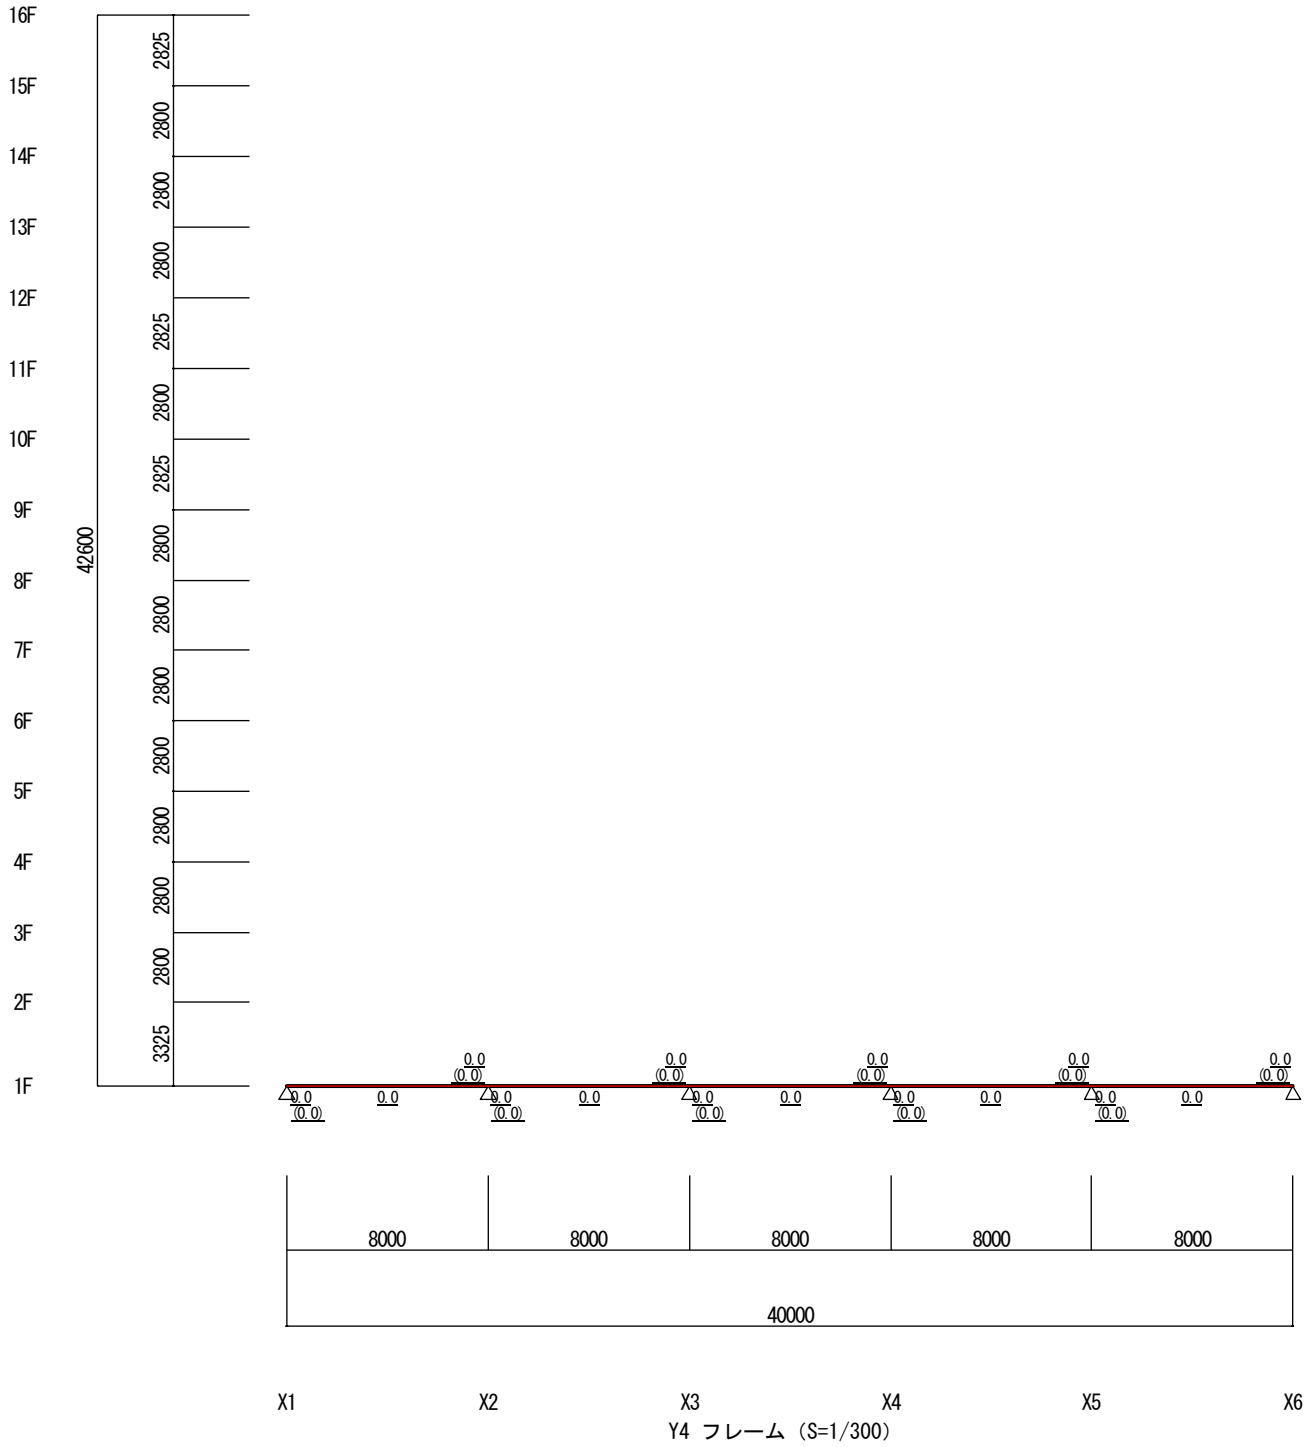

Y4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

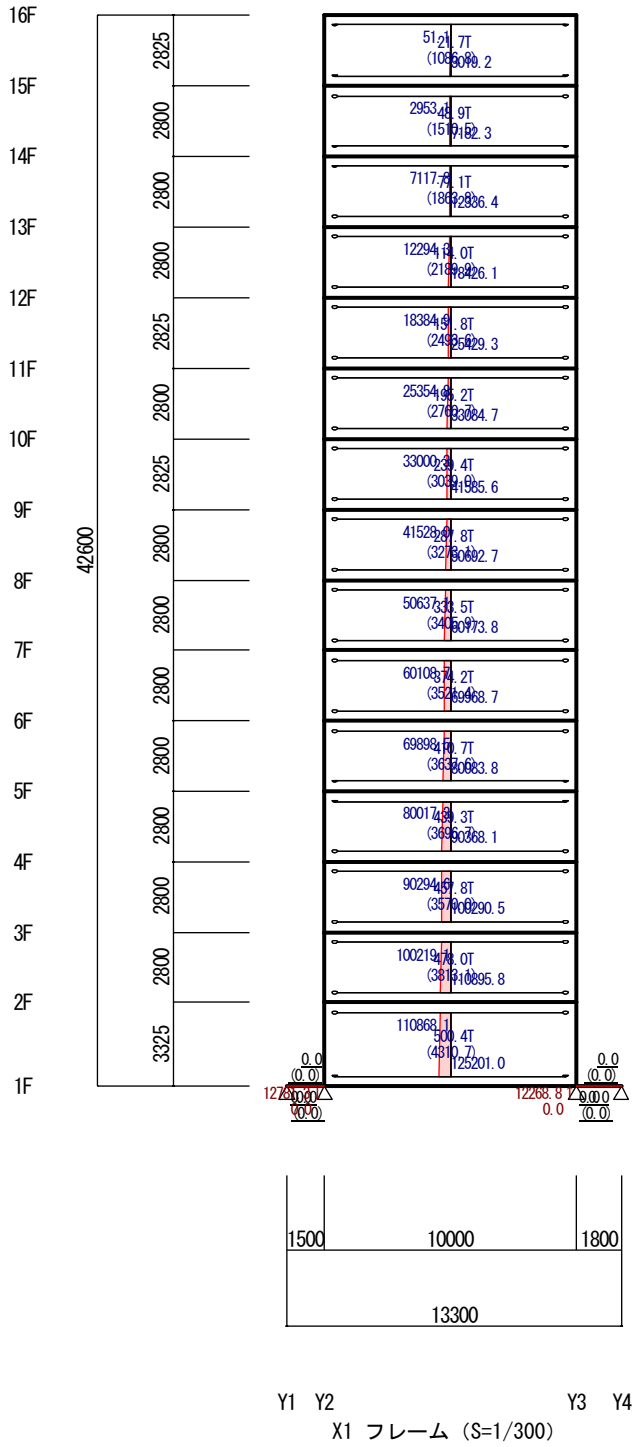

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

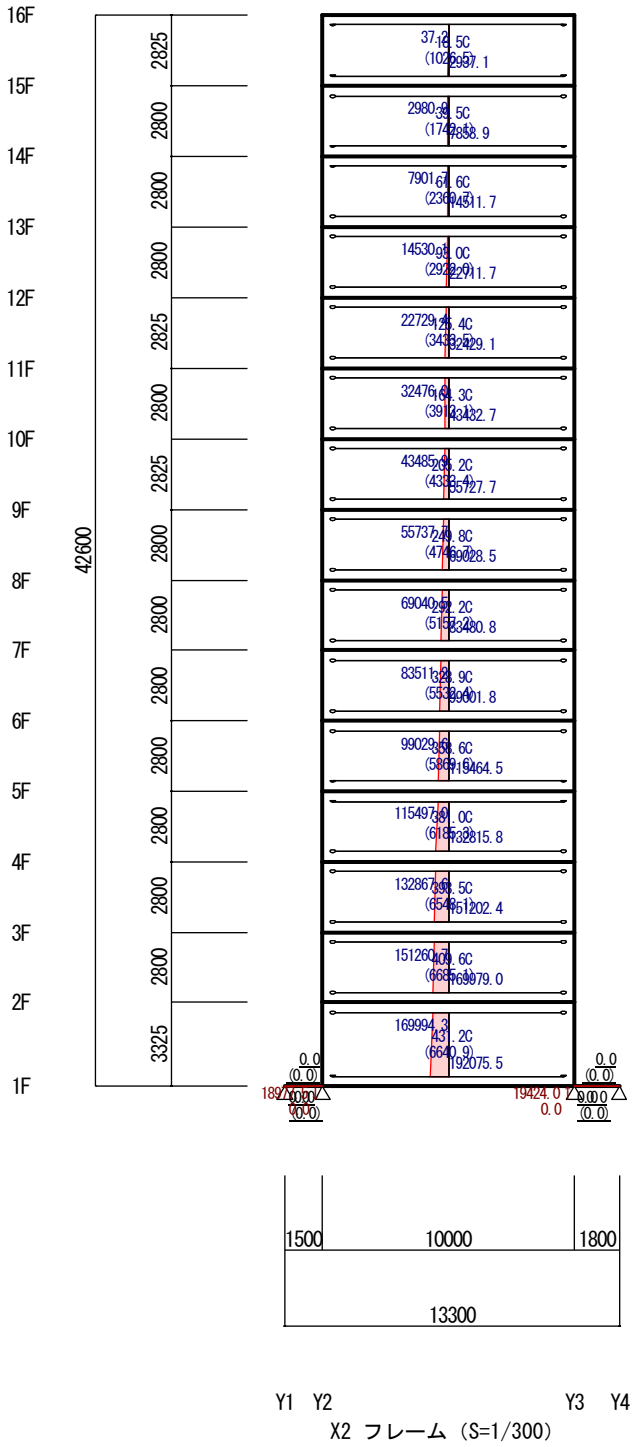

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

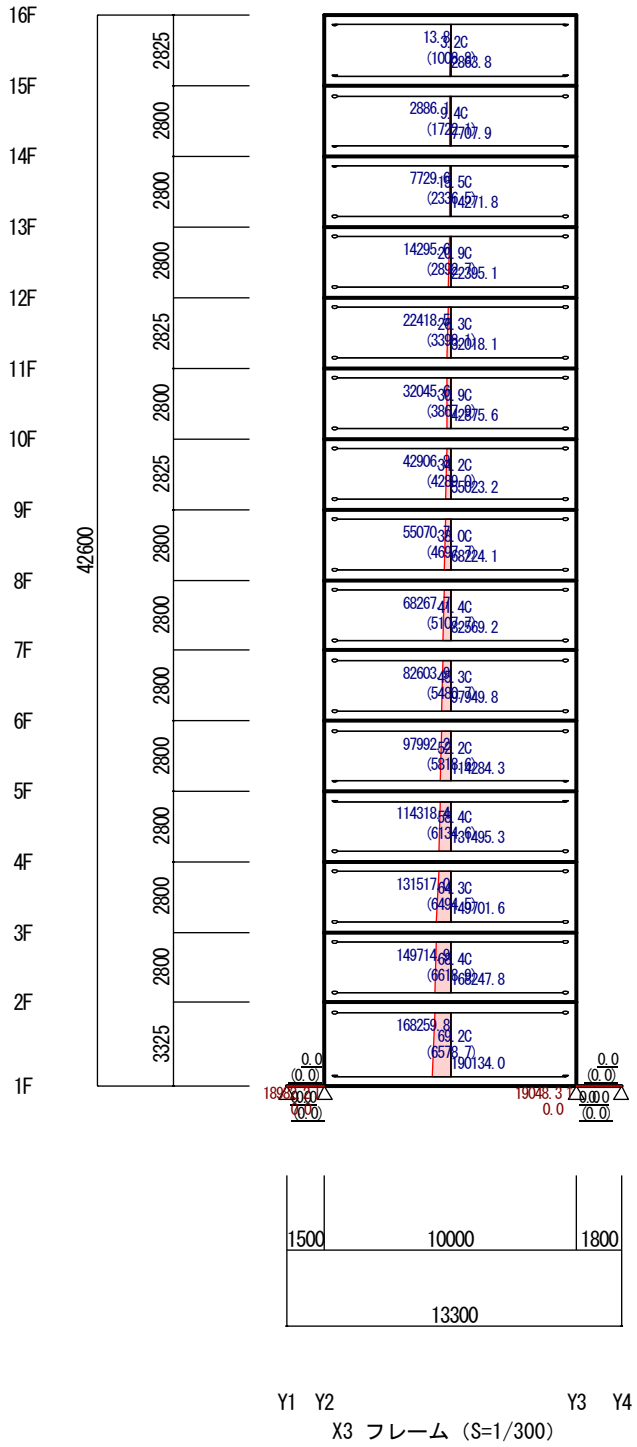

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

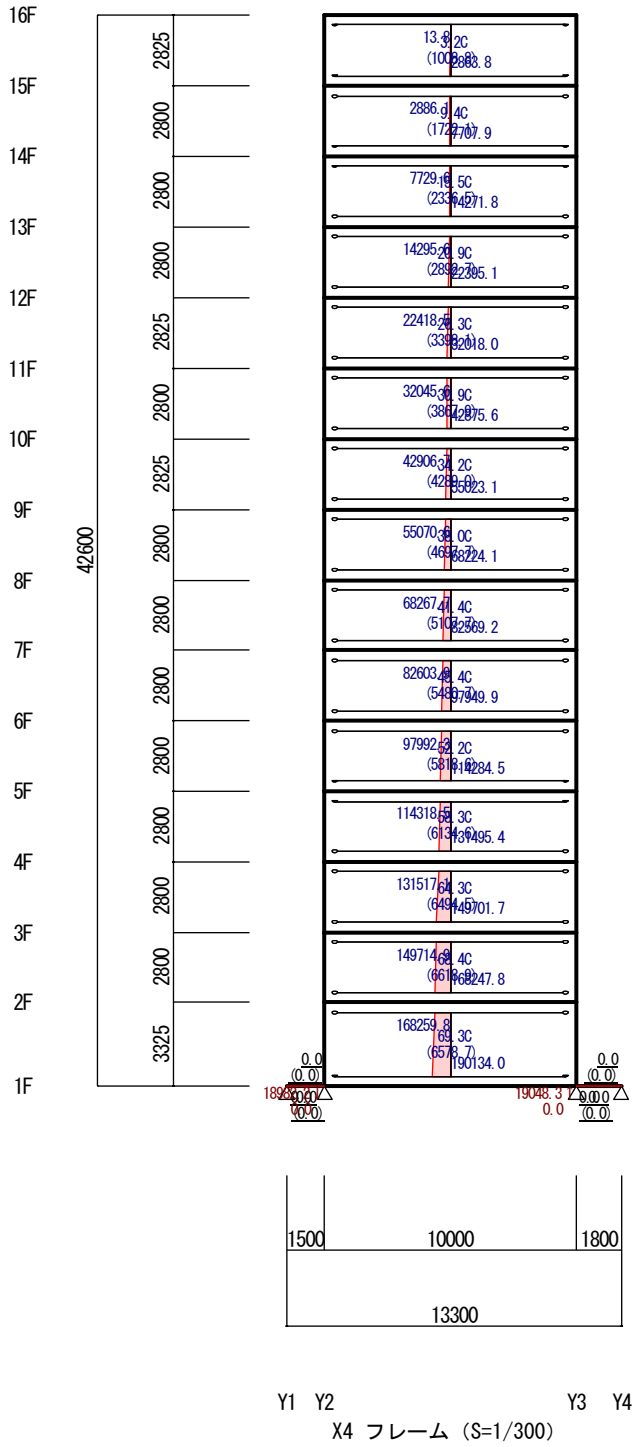

X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

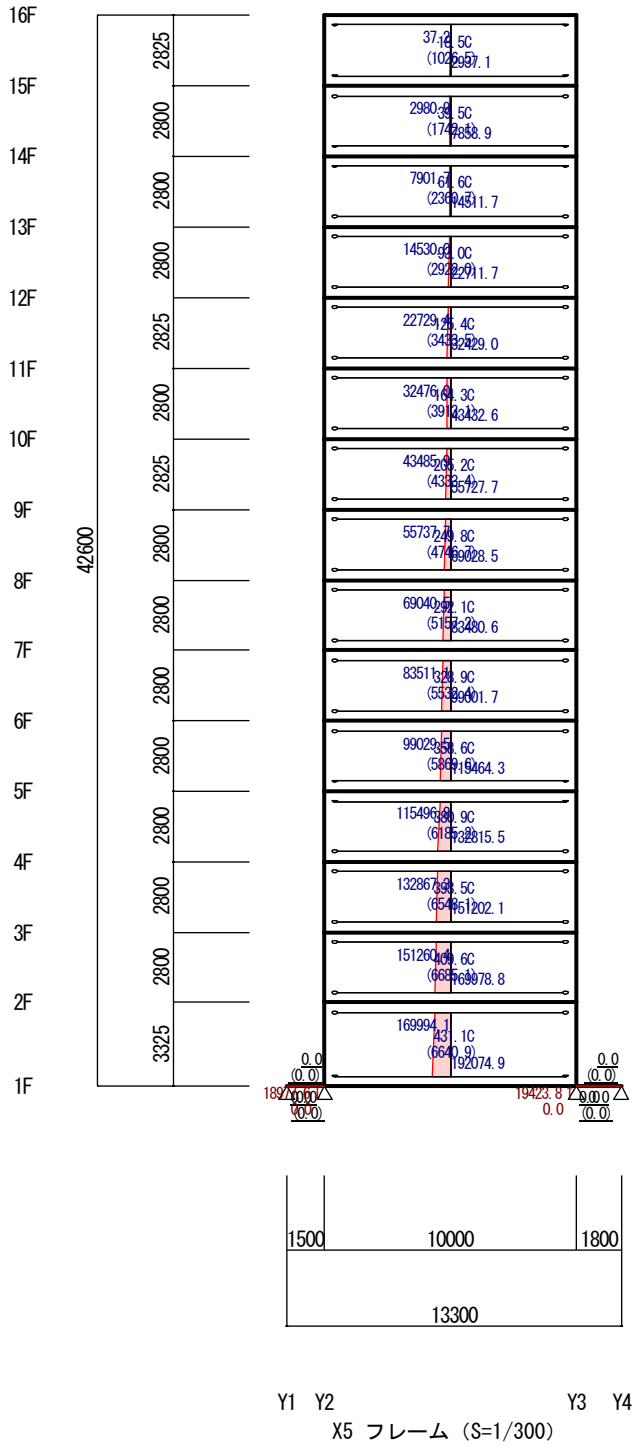

X5 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

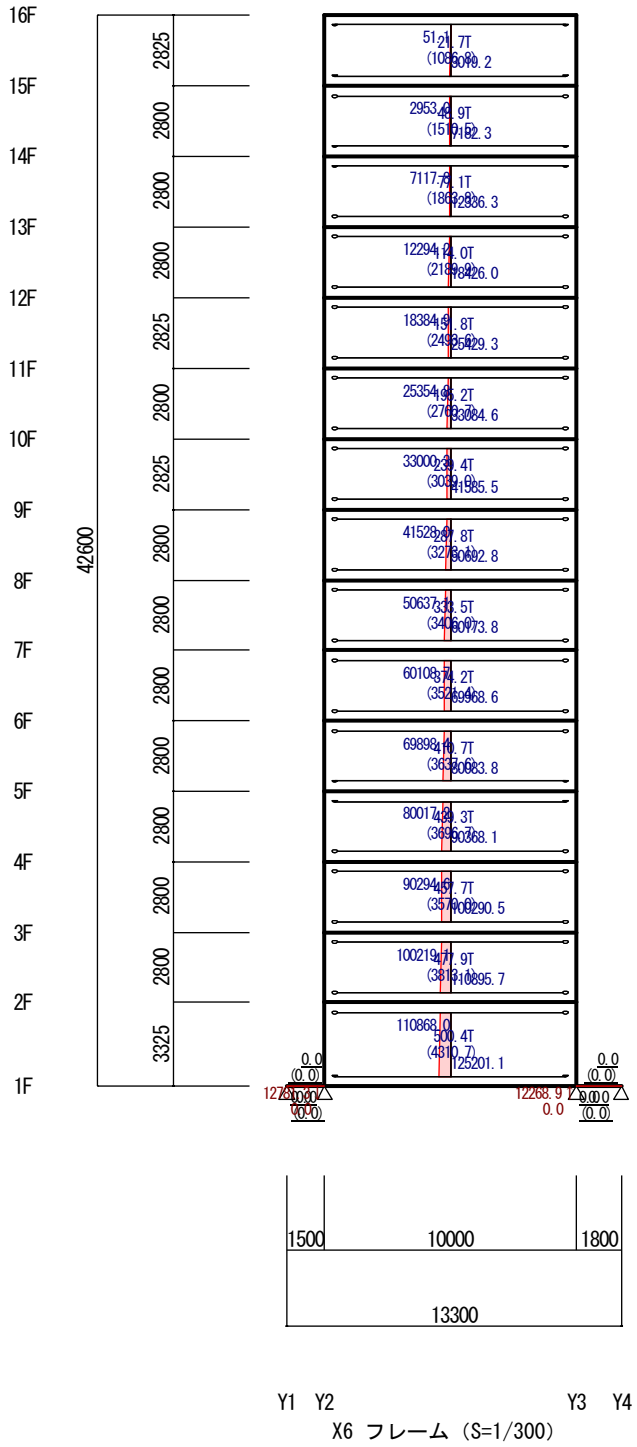

X6 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

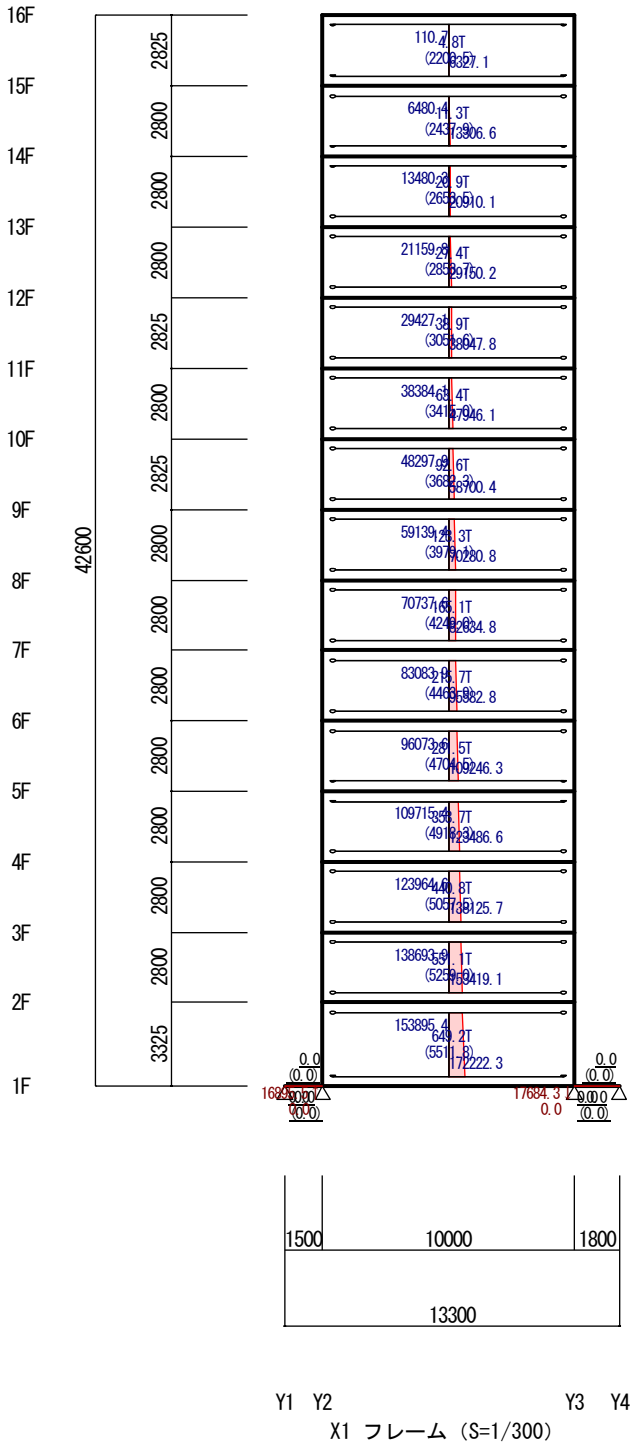

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

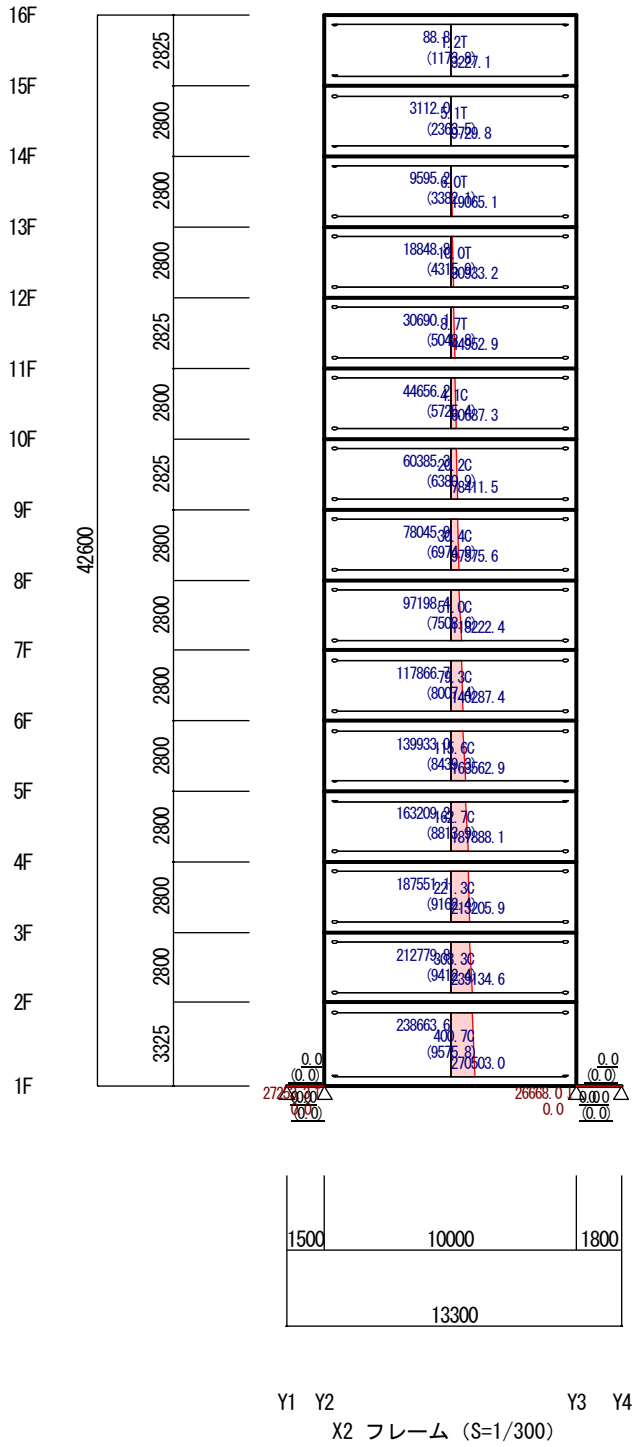

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

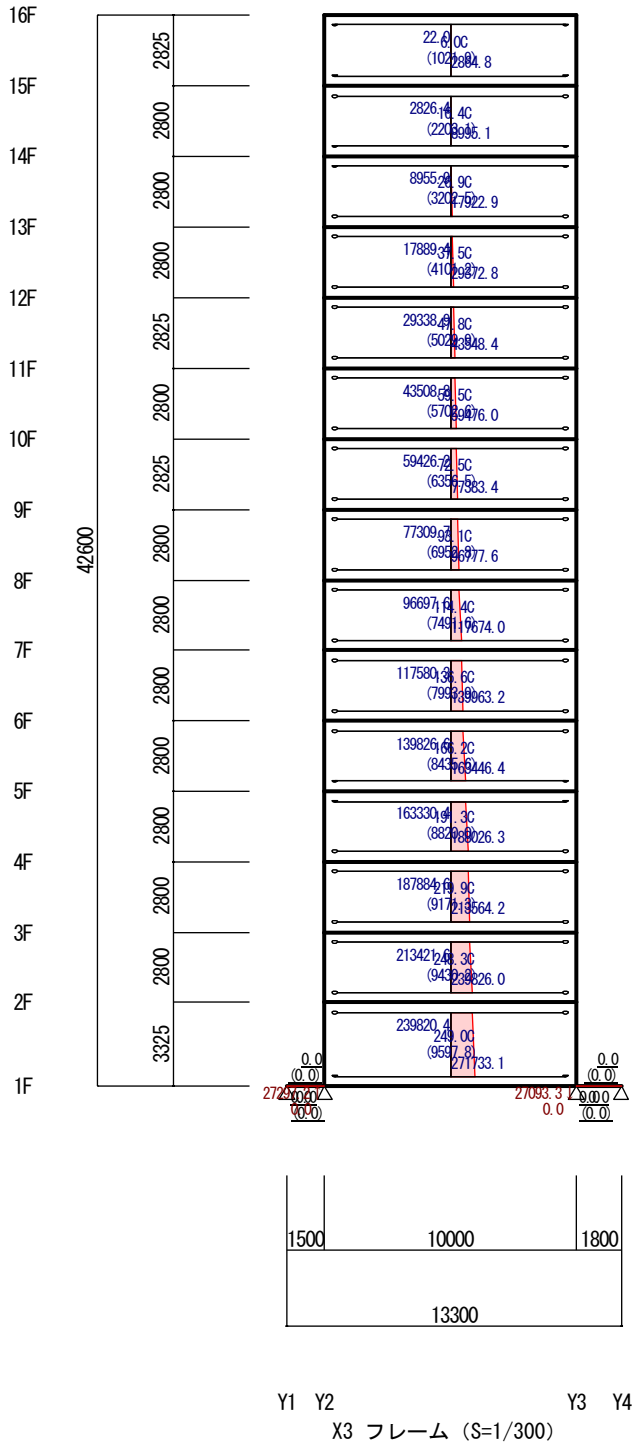

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

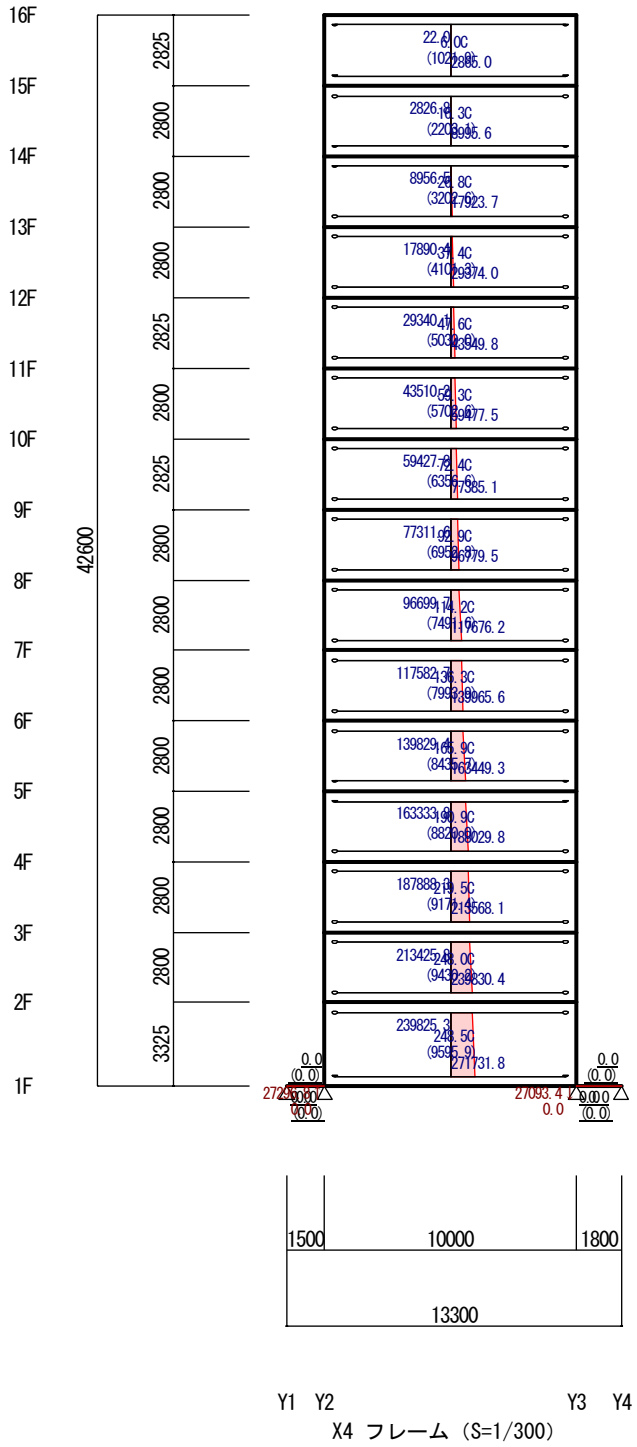

X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

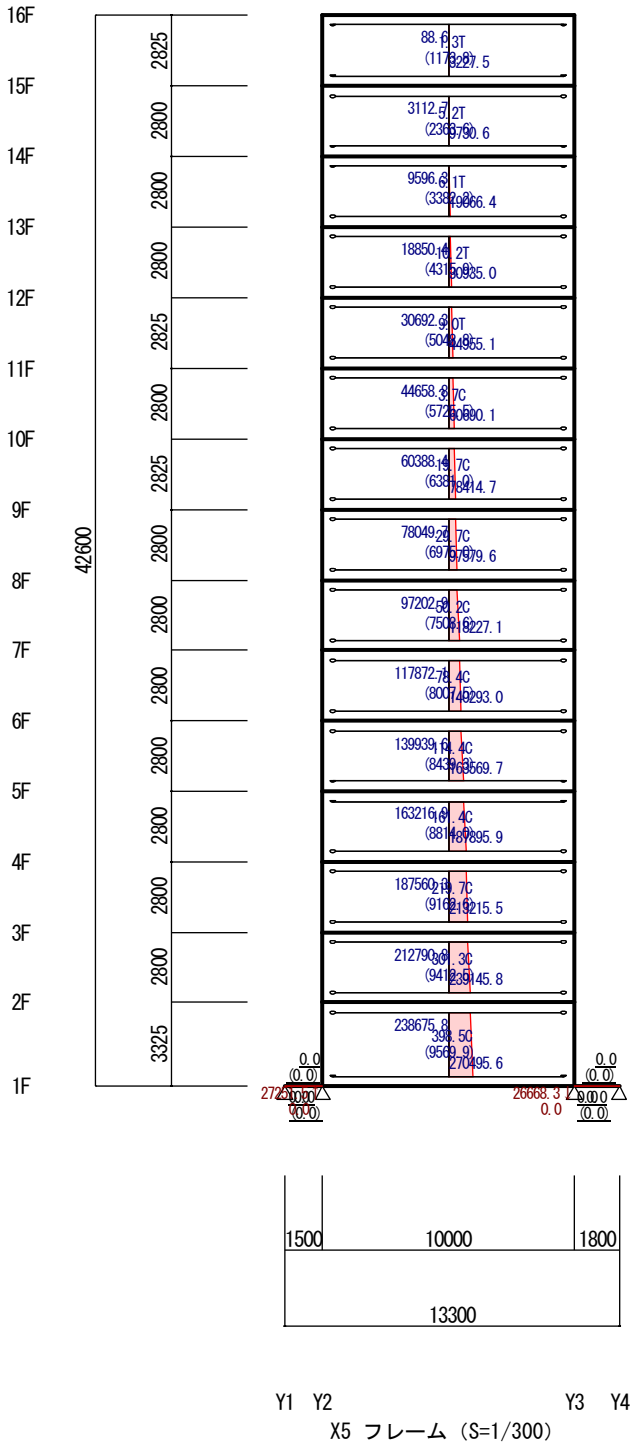

X5 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

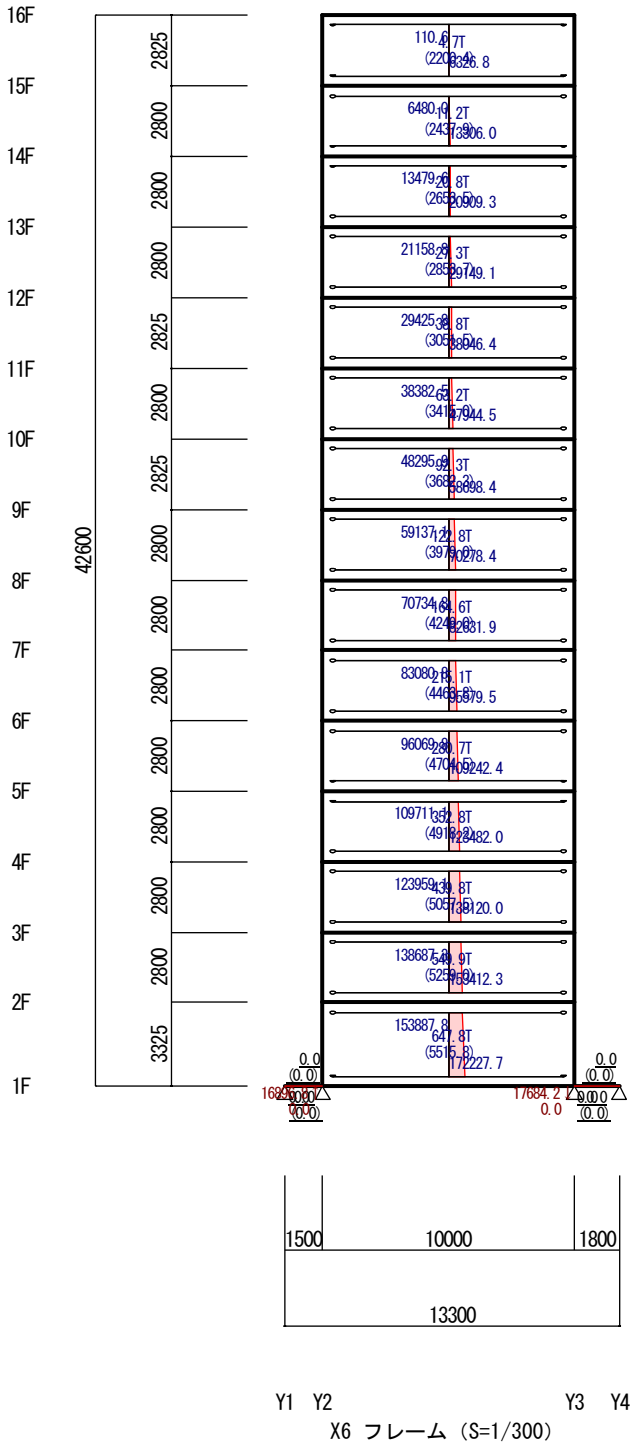

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

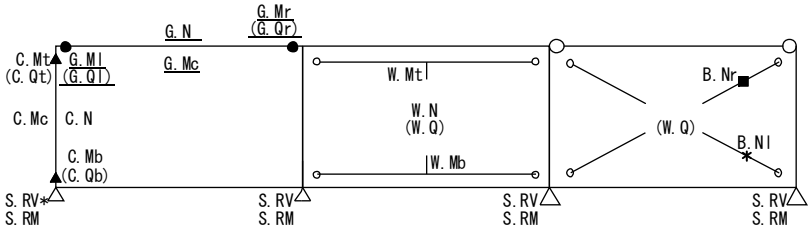



G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（■：水平荷重時浮き上がり）
（＊：水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

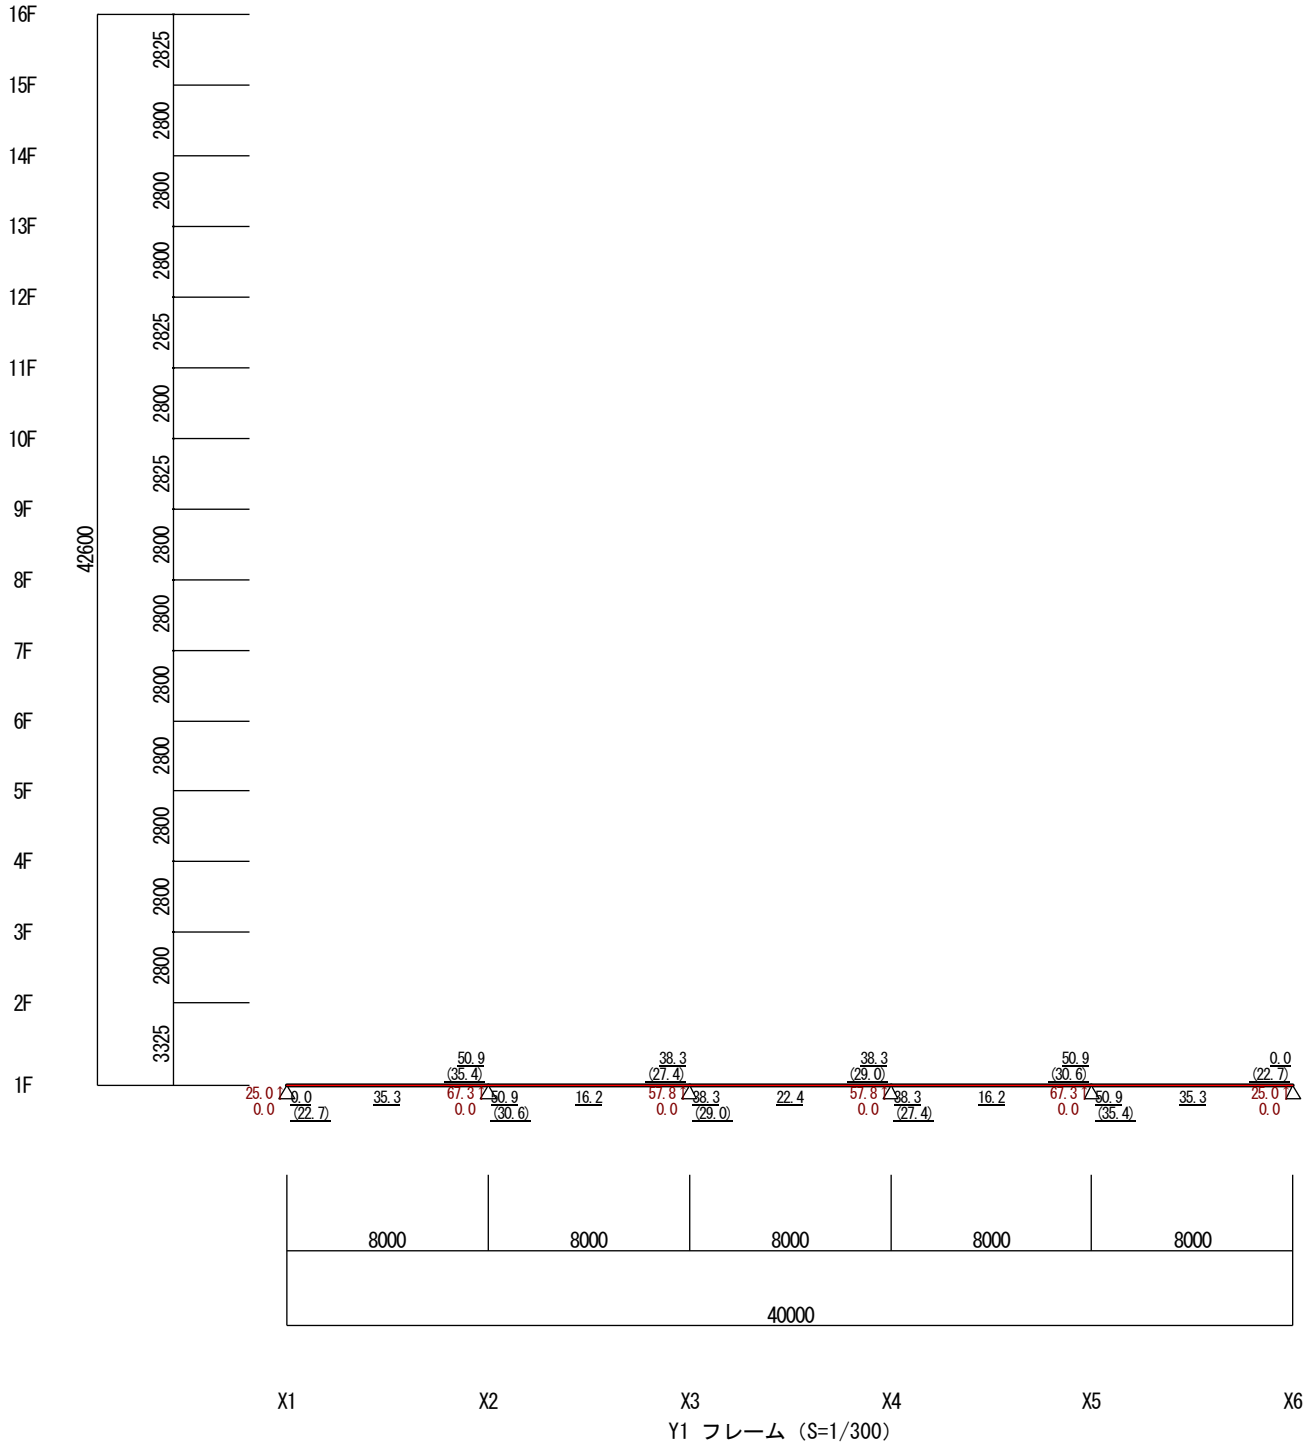

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

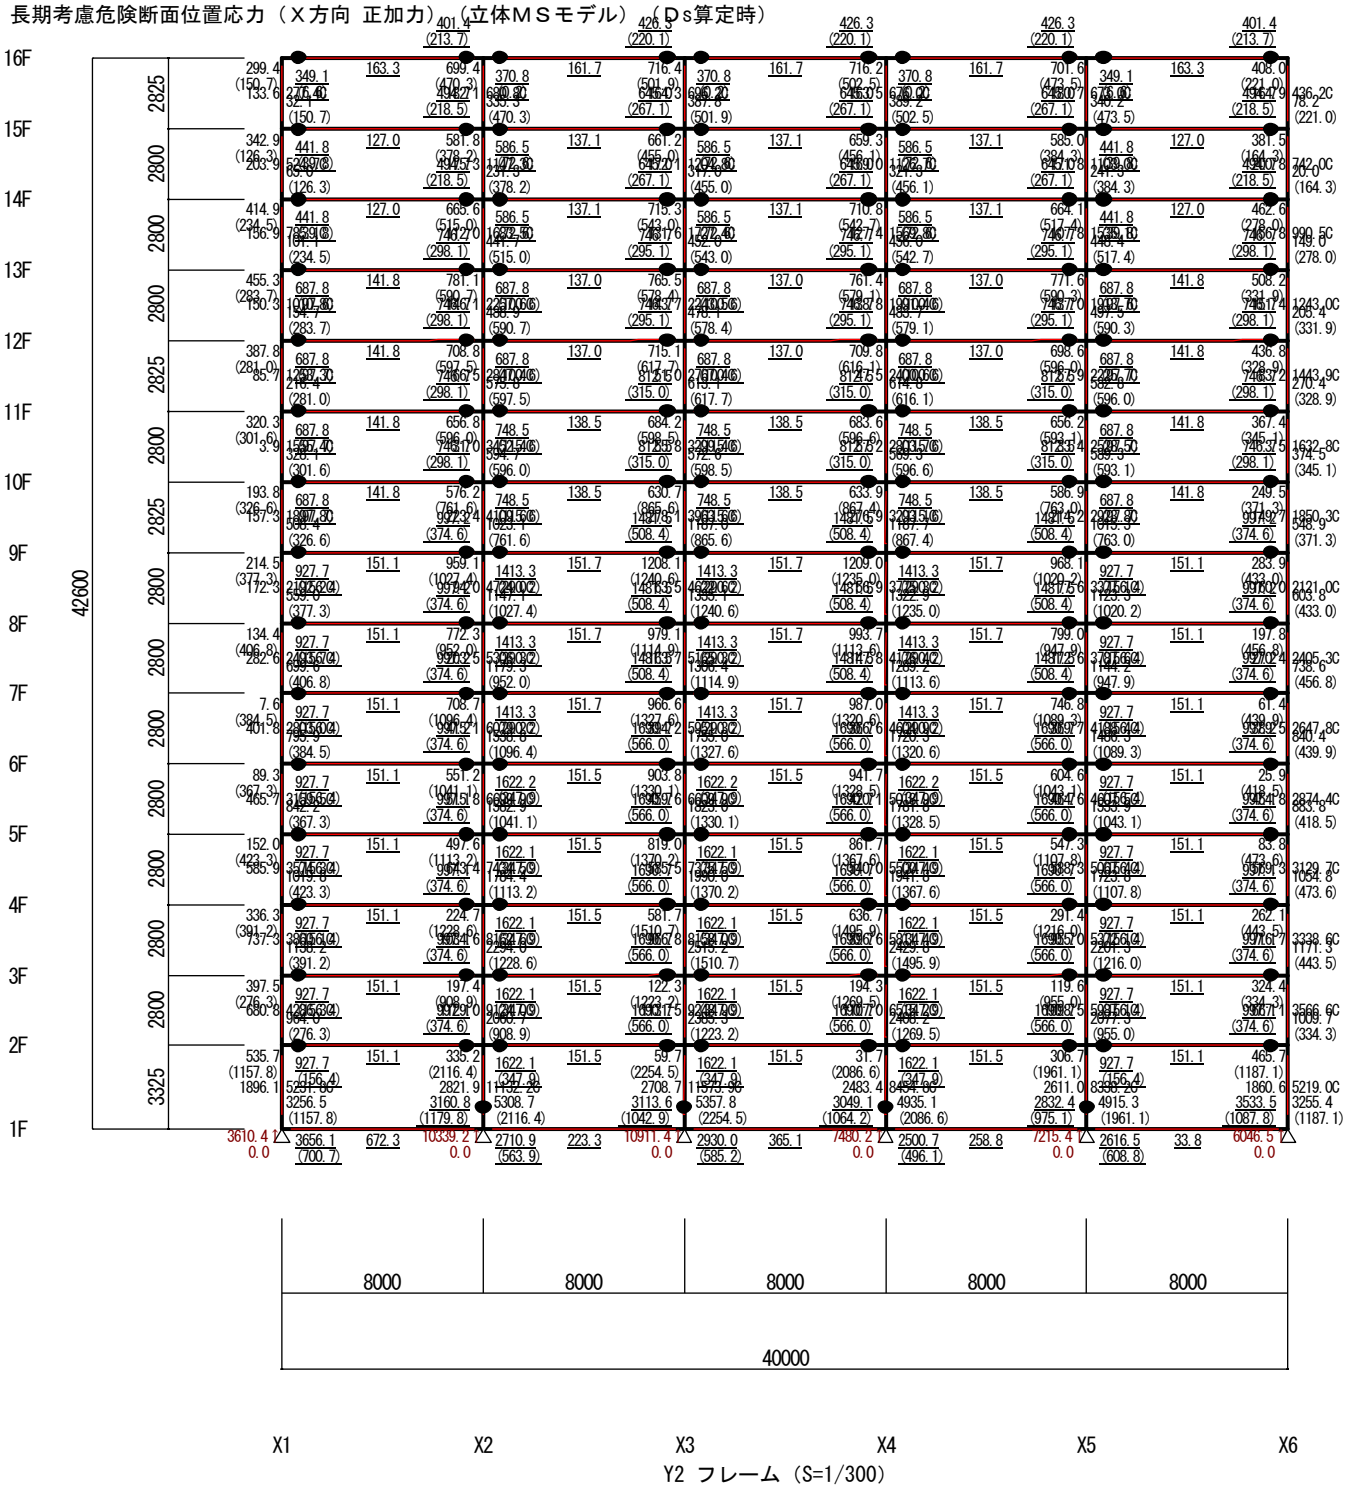

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

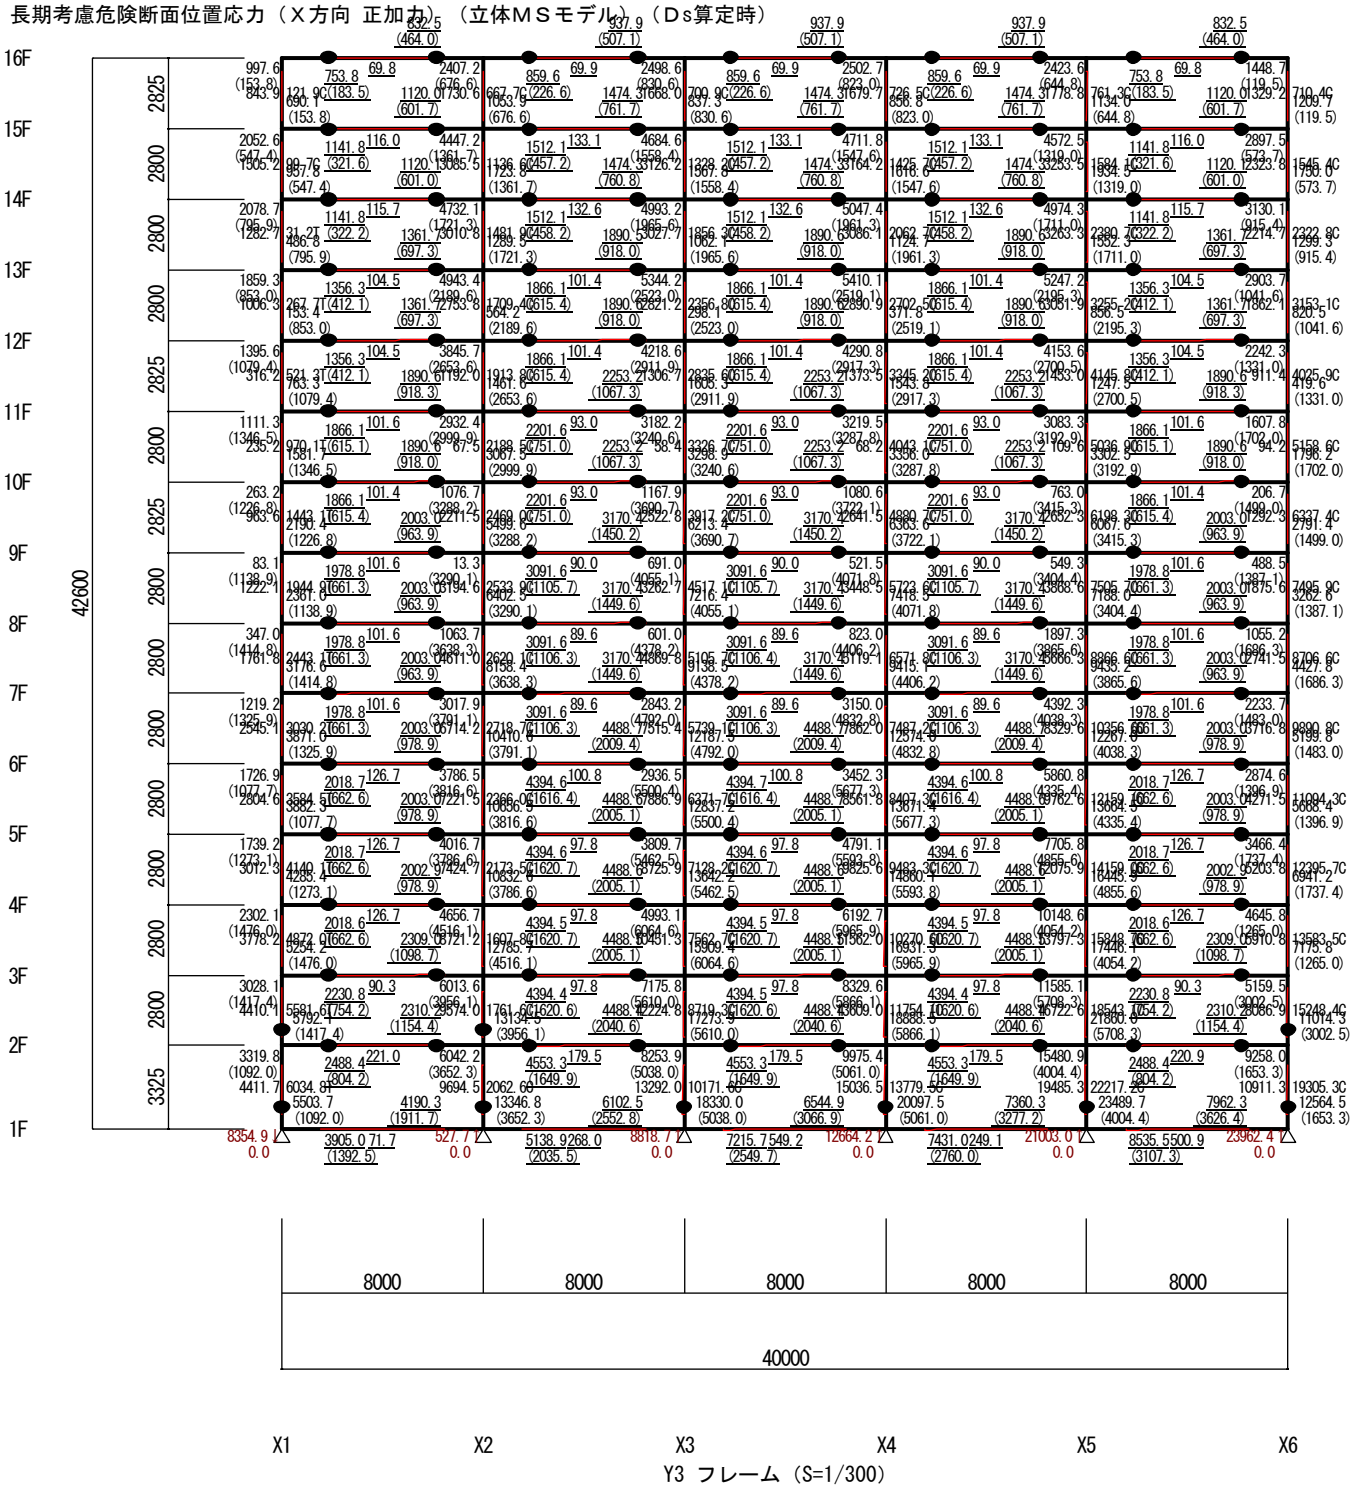

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

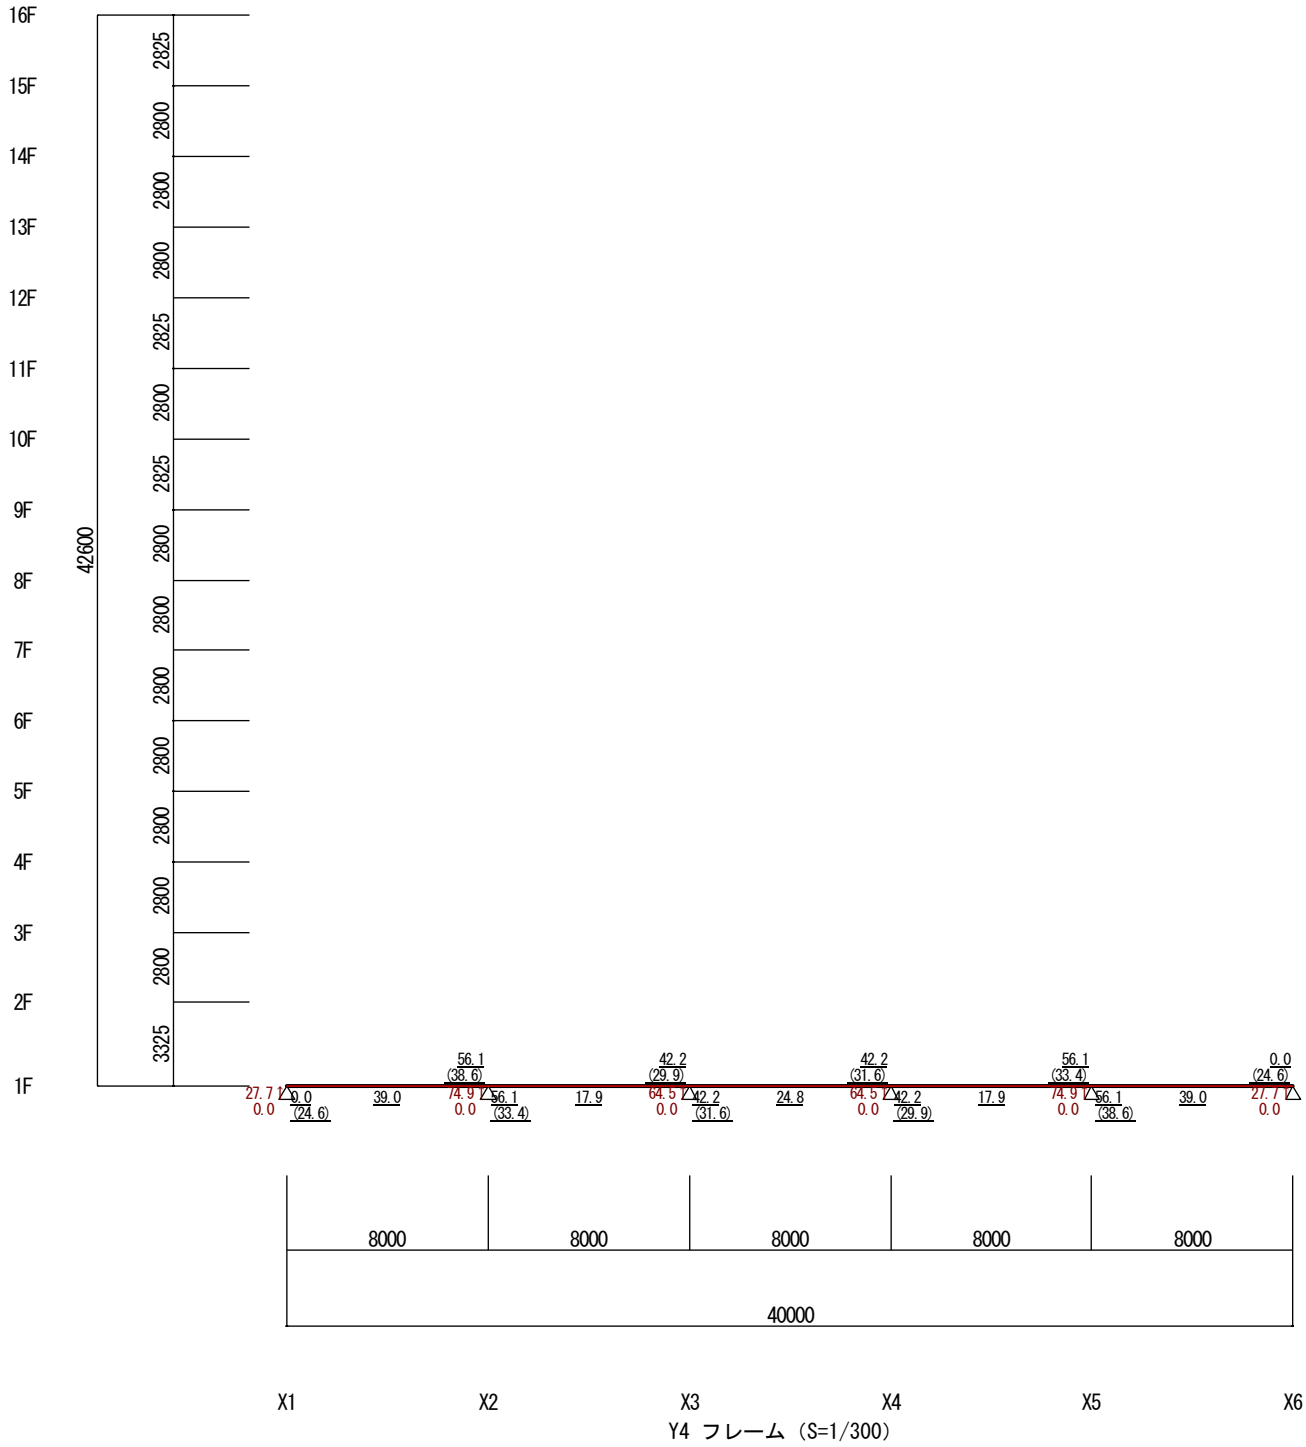

Y4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

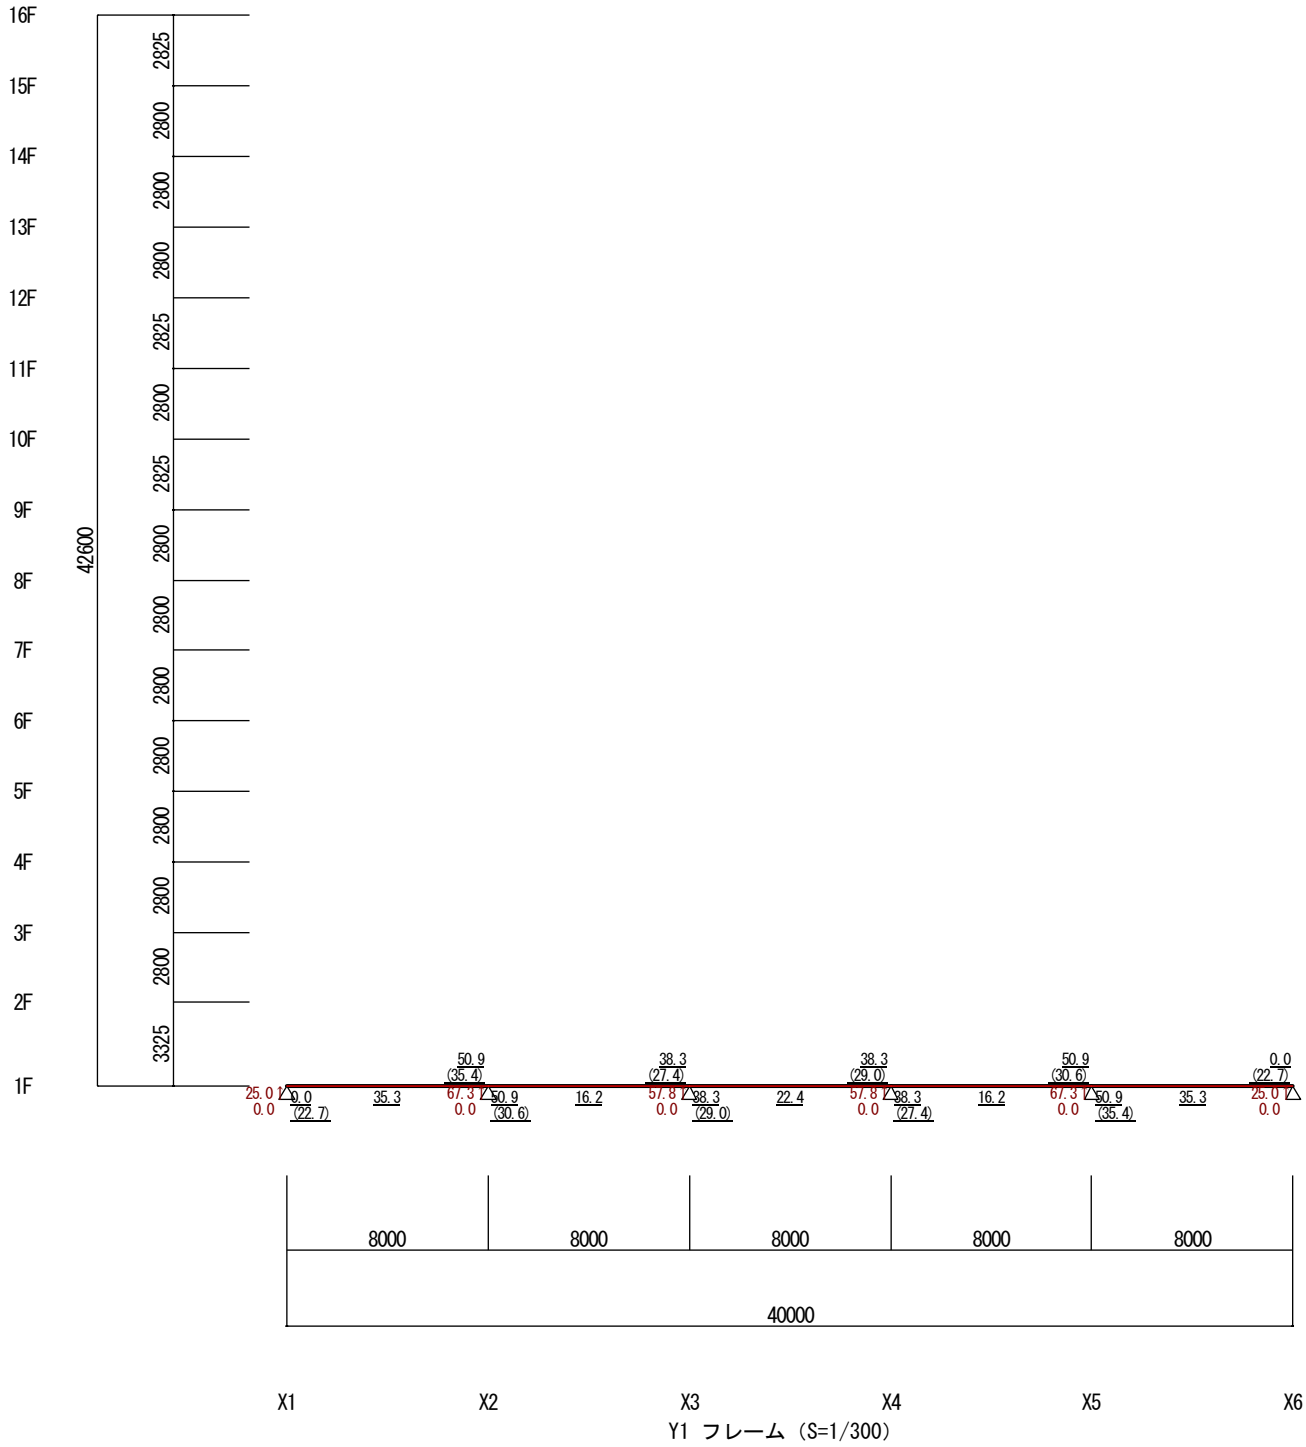

Y1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

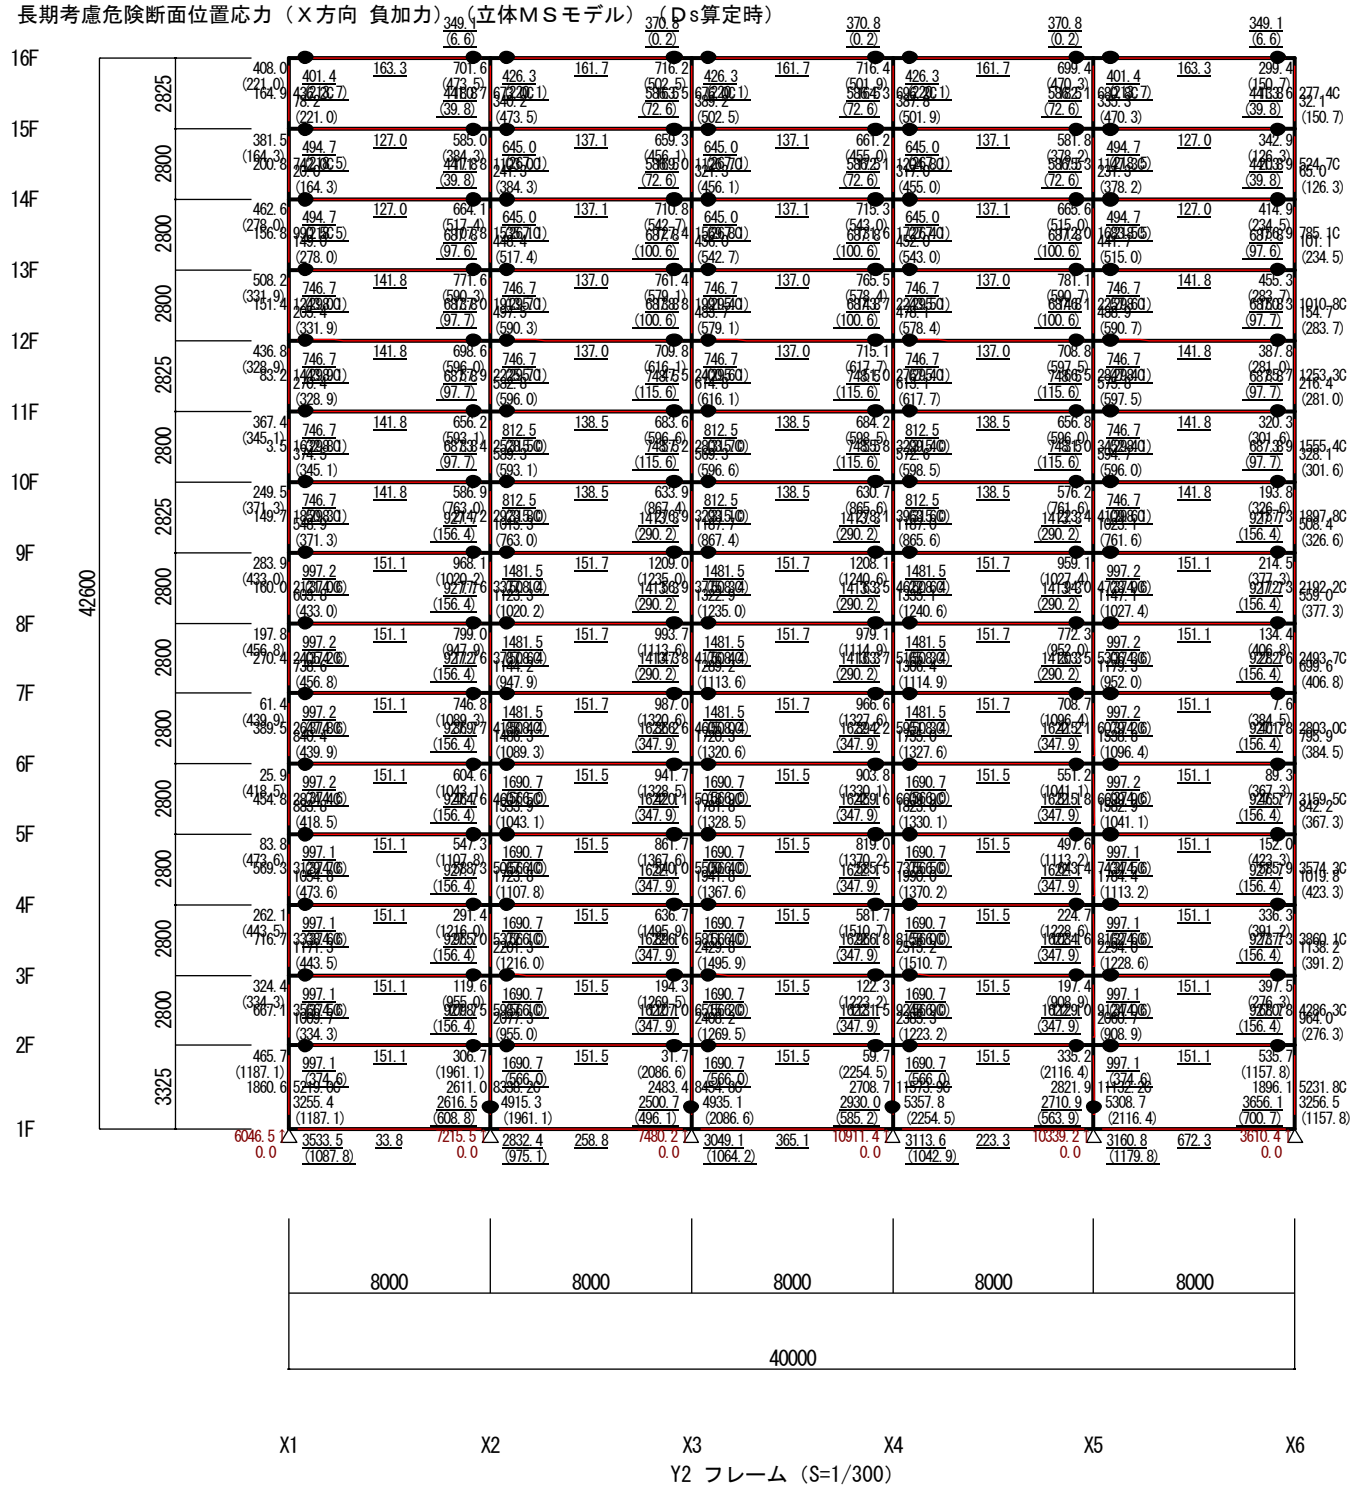

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

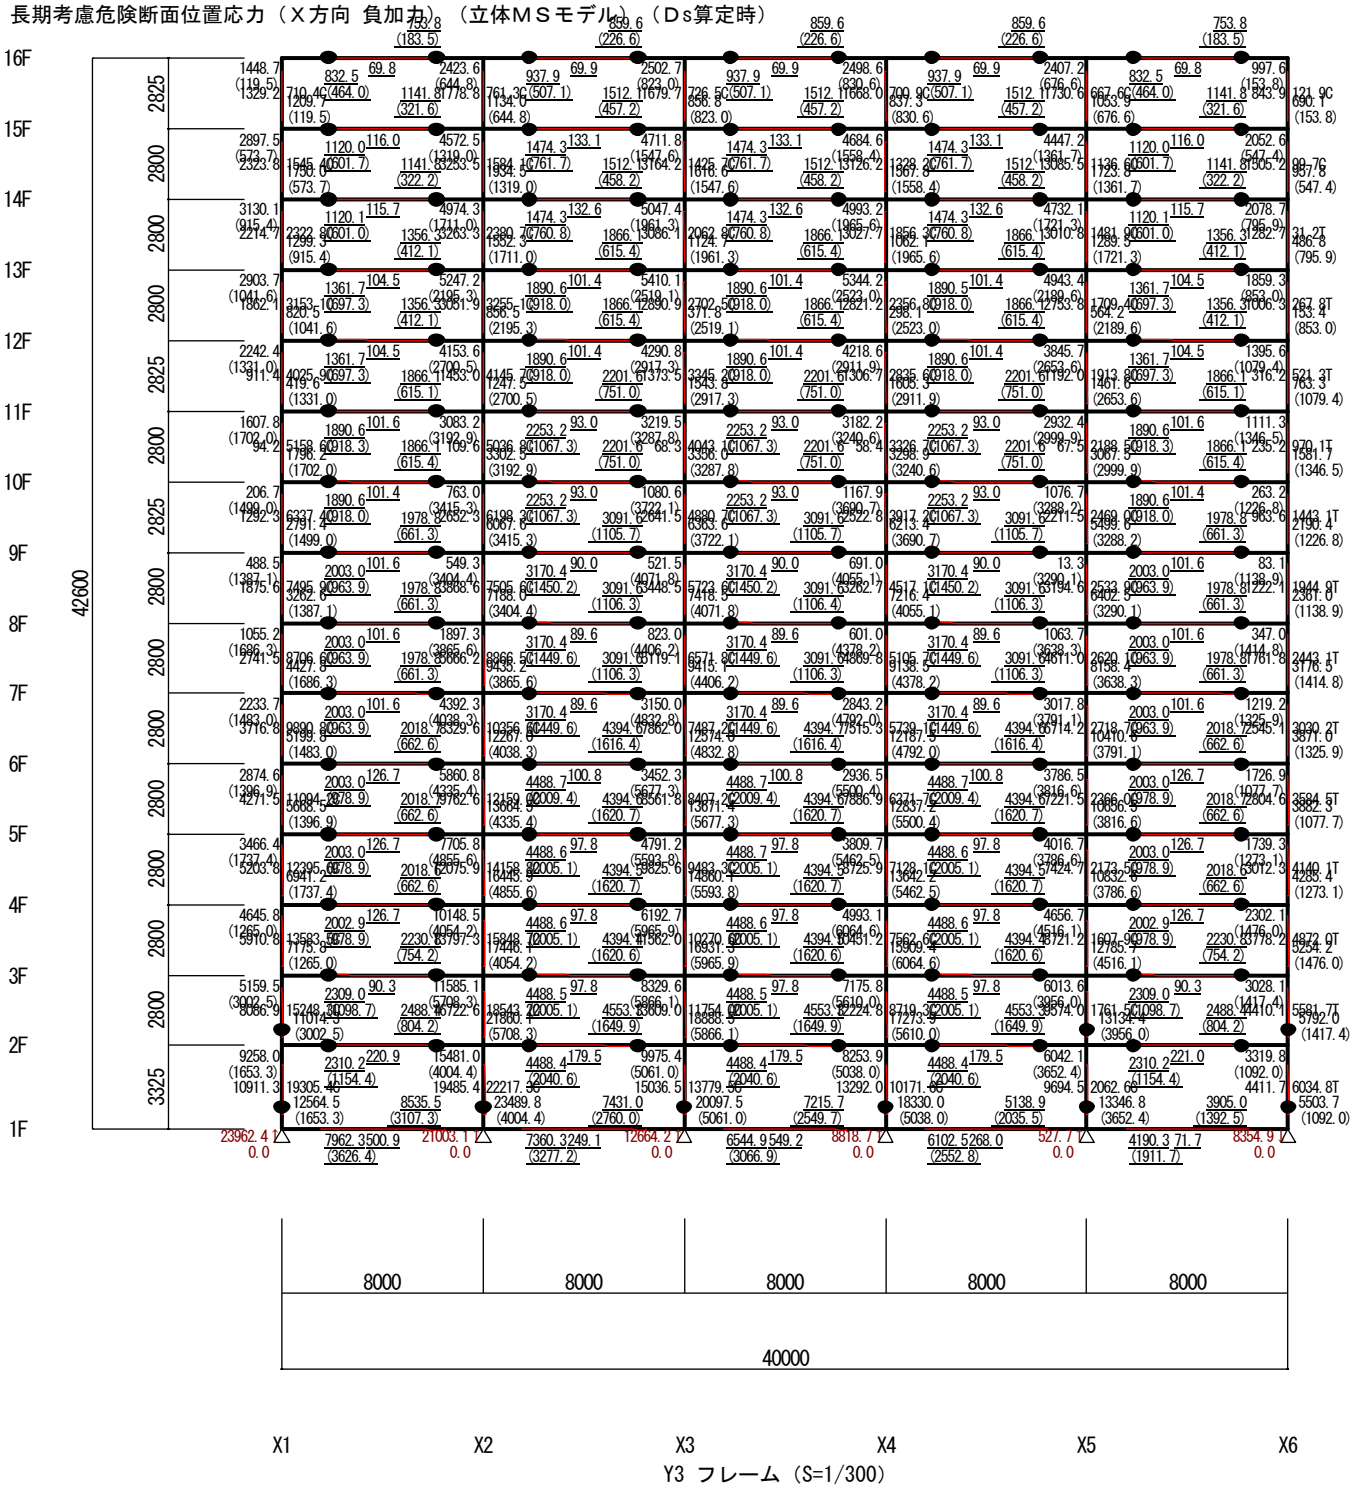

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

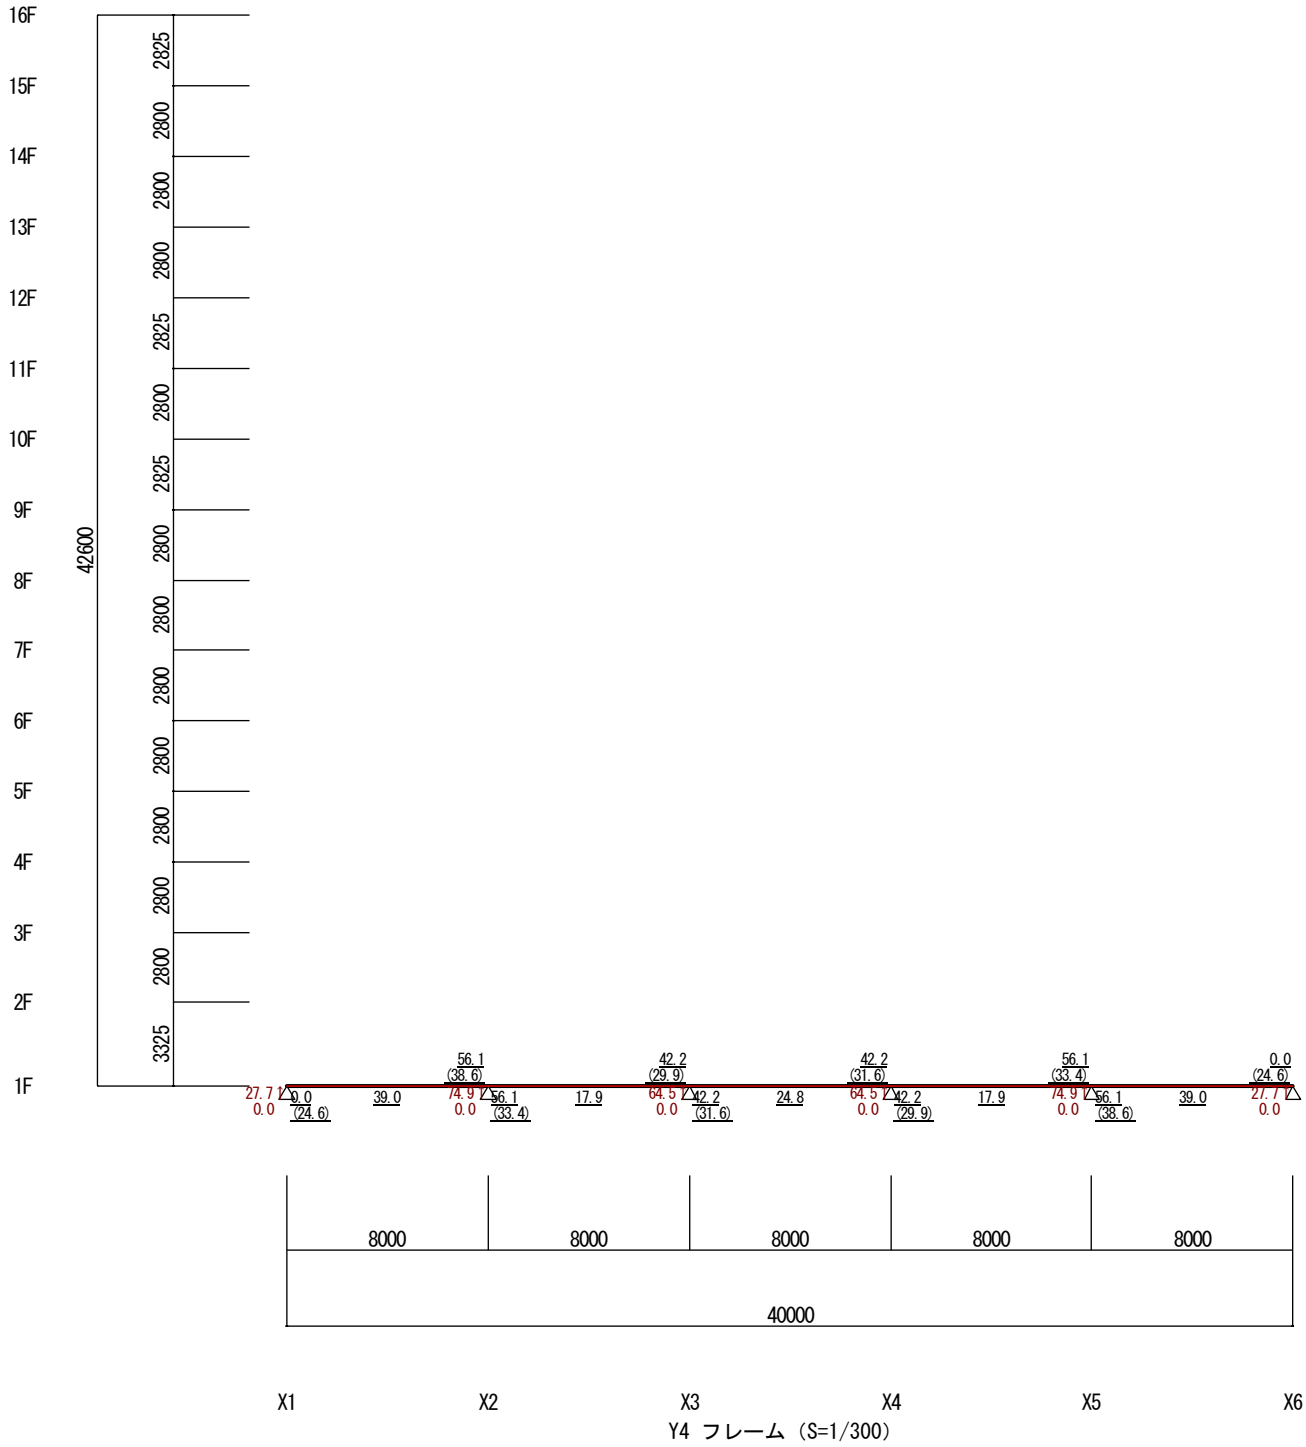

Y4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

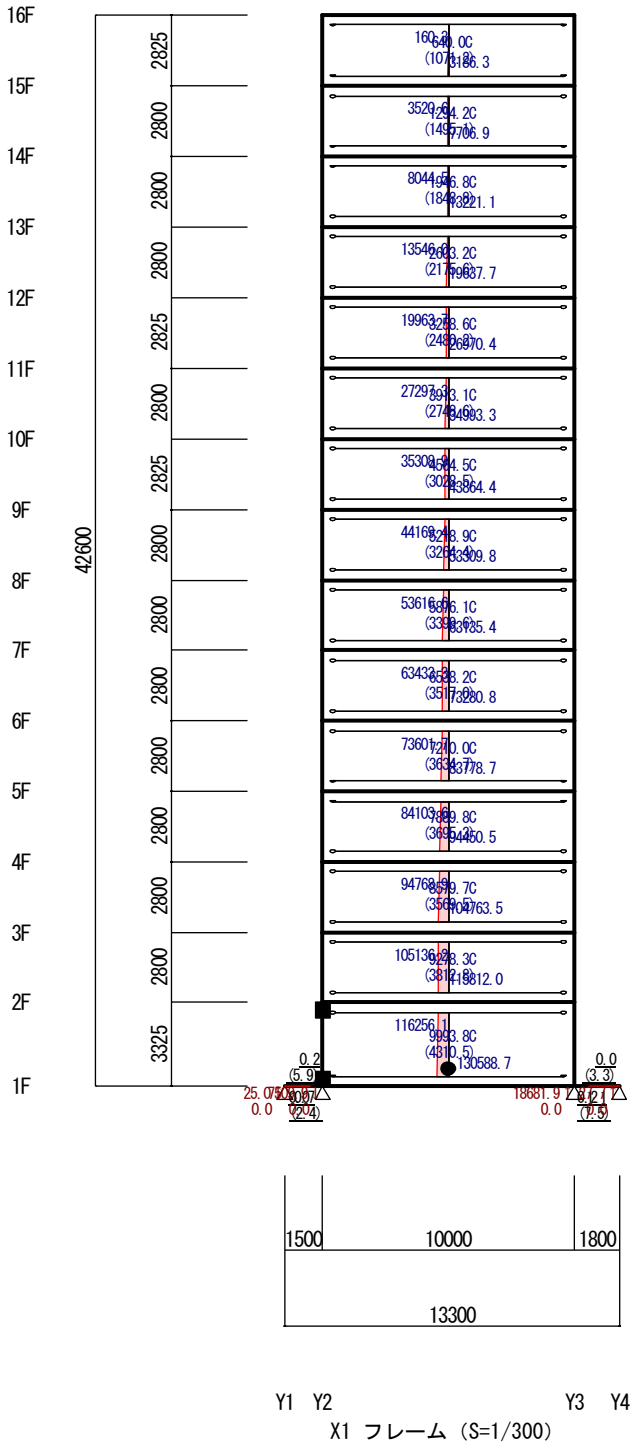

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

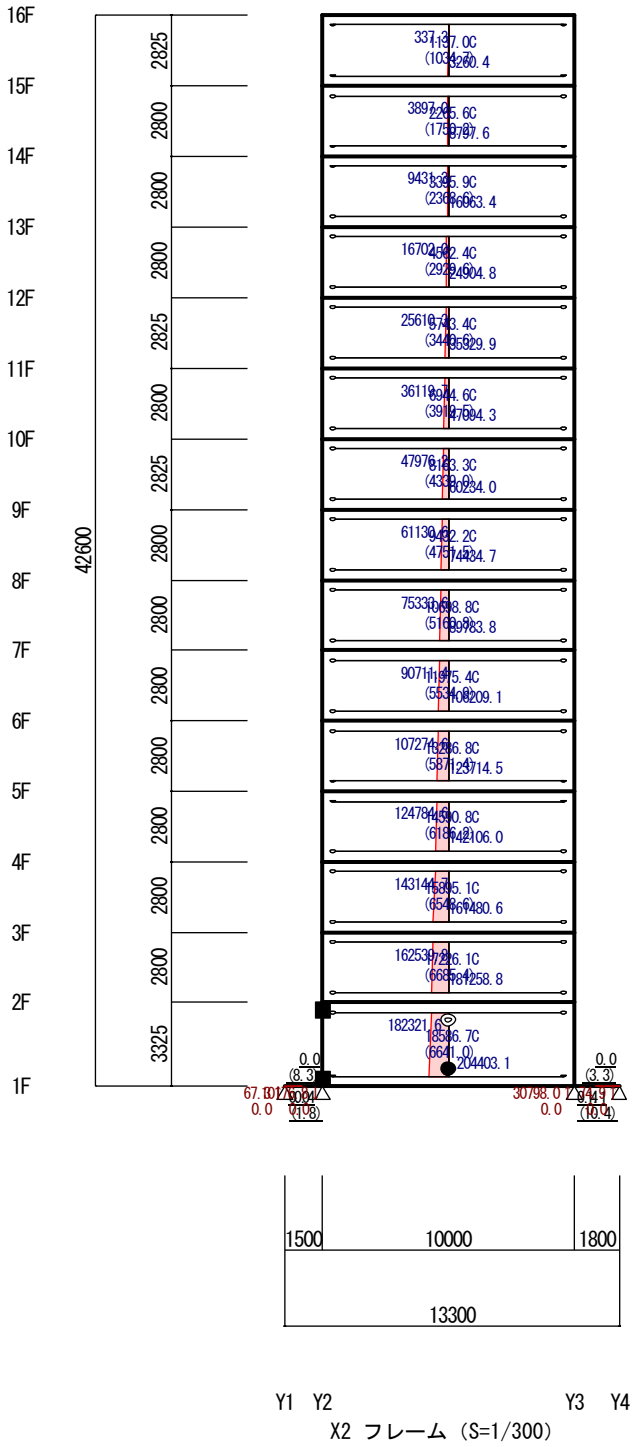

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

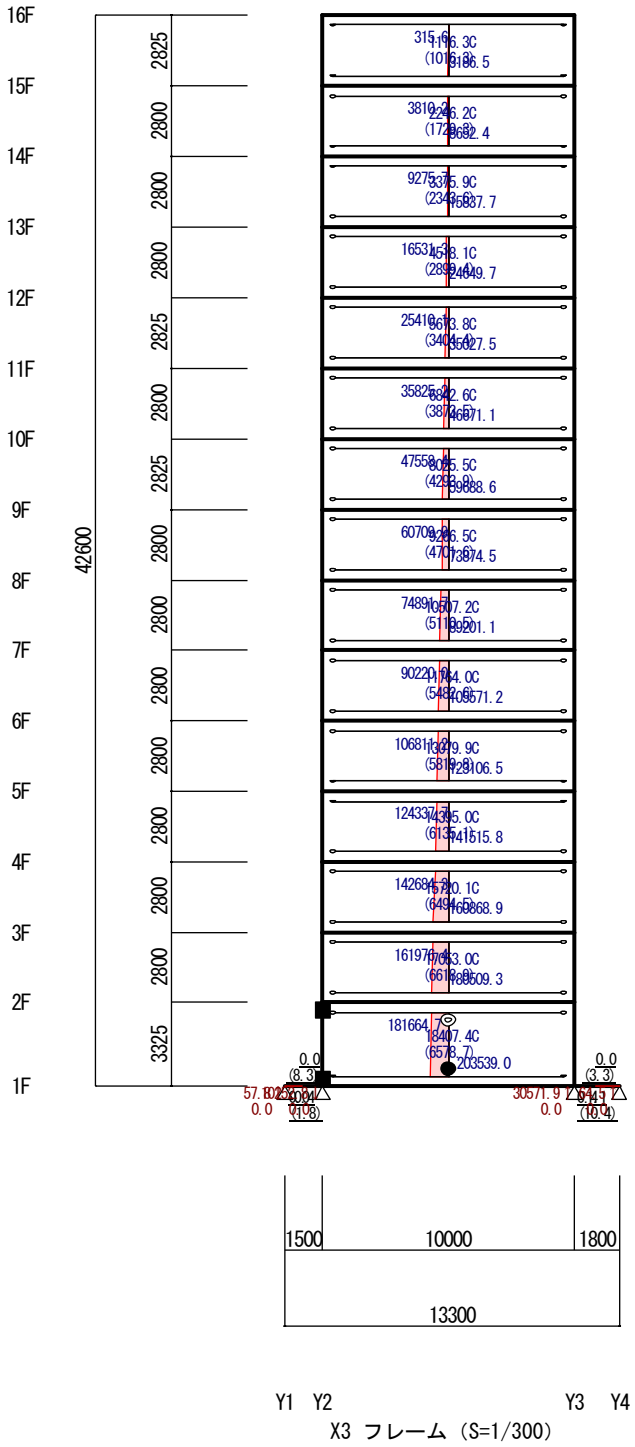

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

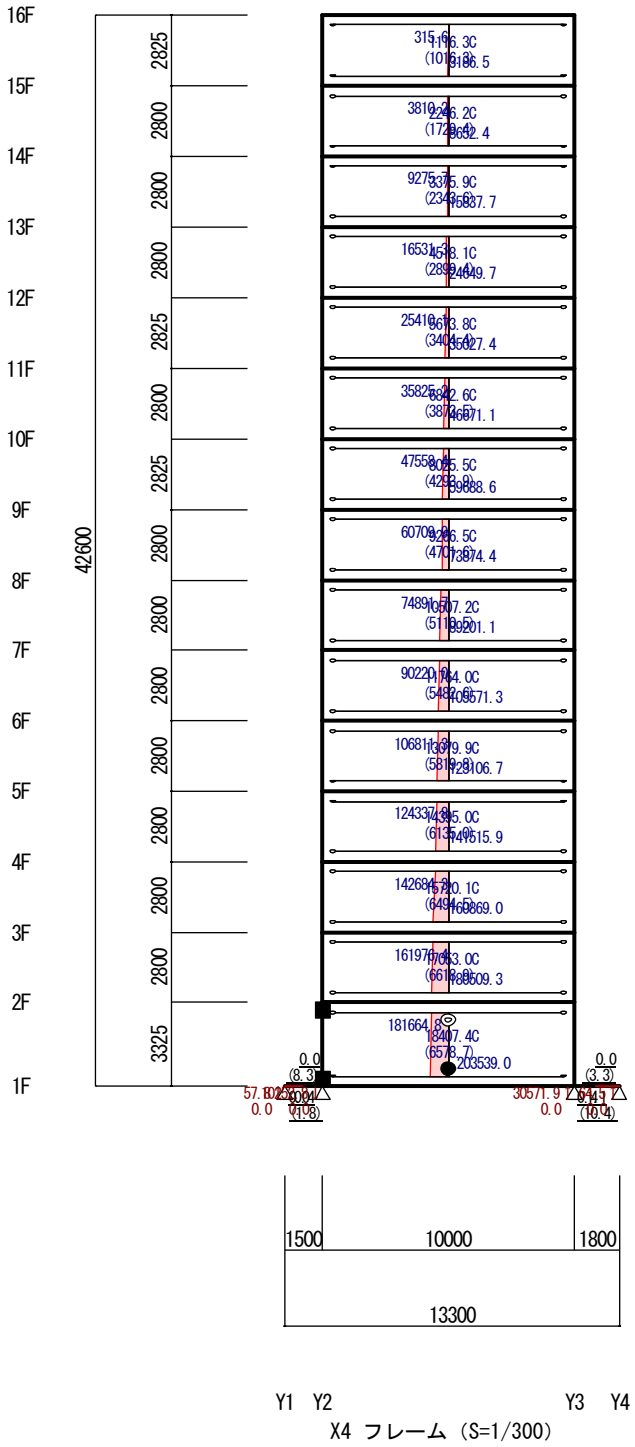

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

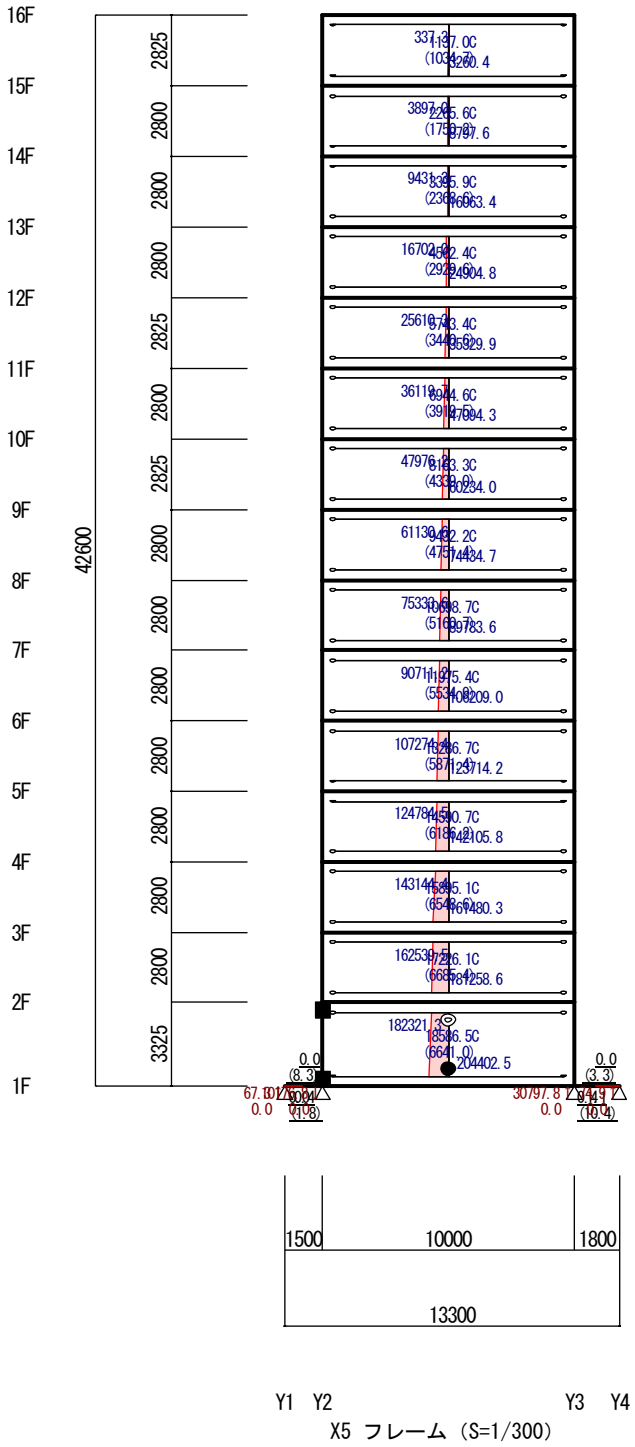

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

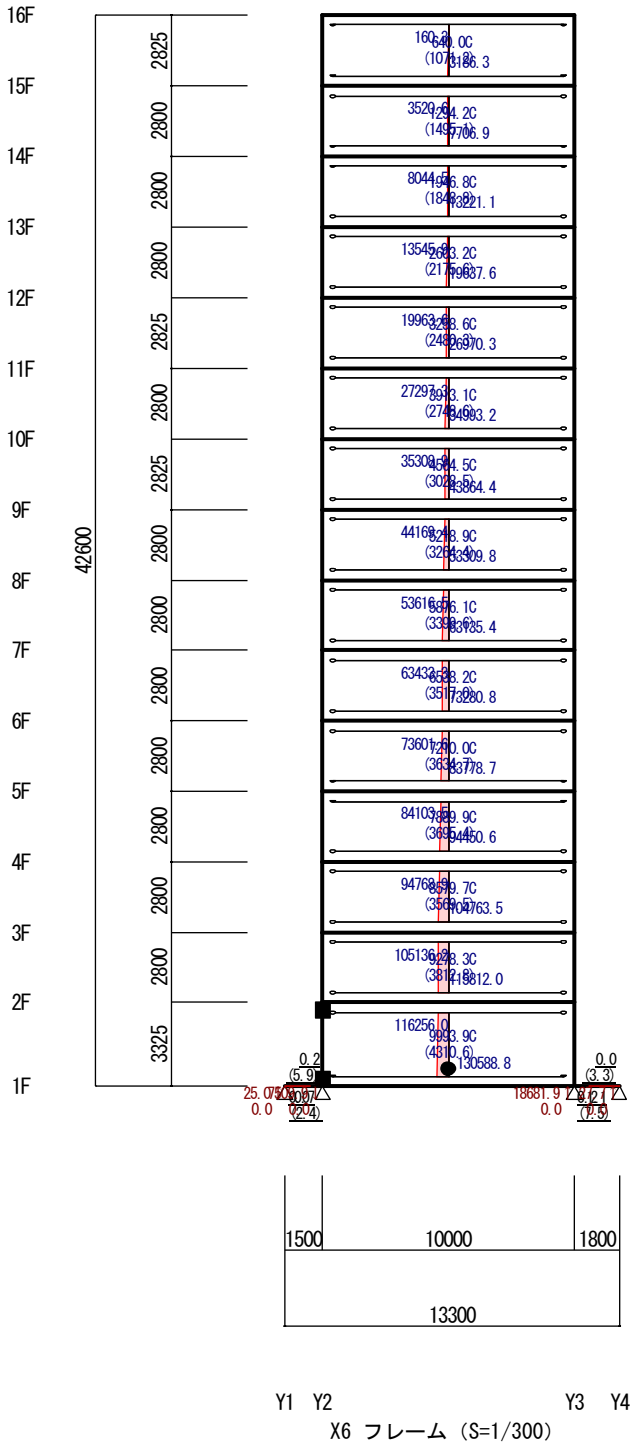

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

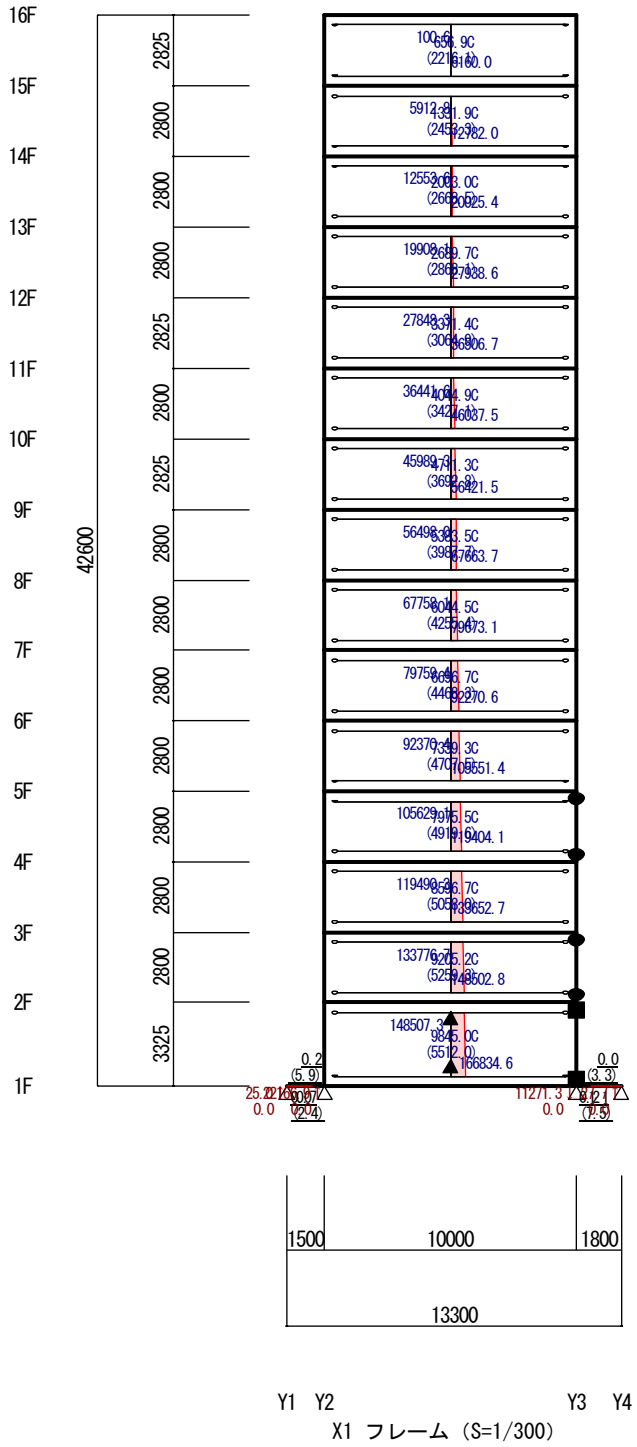

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

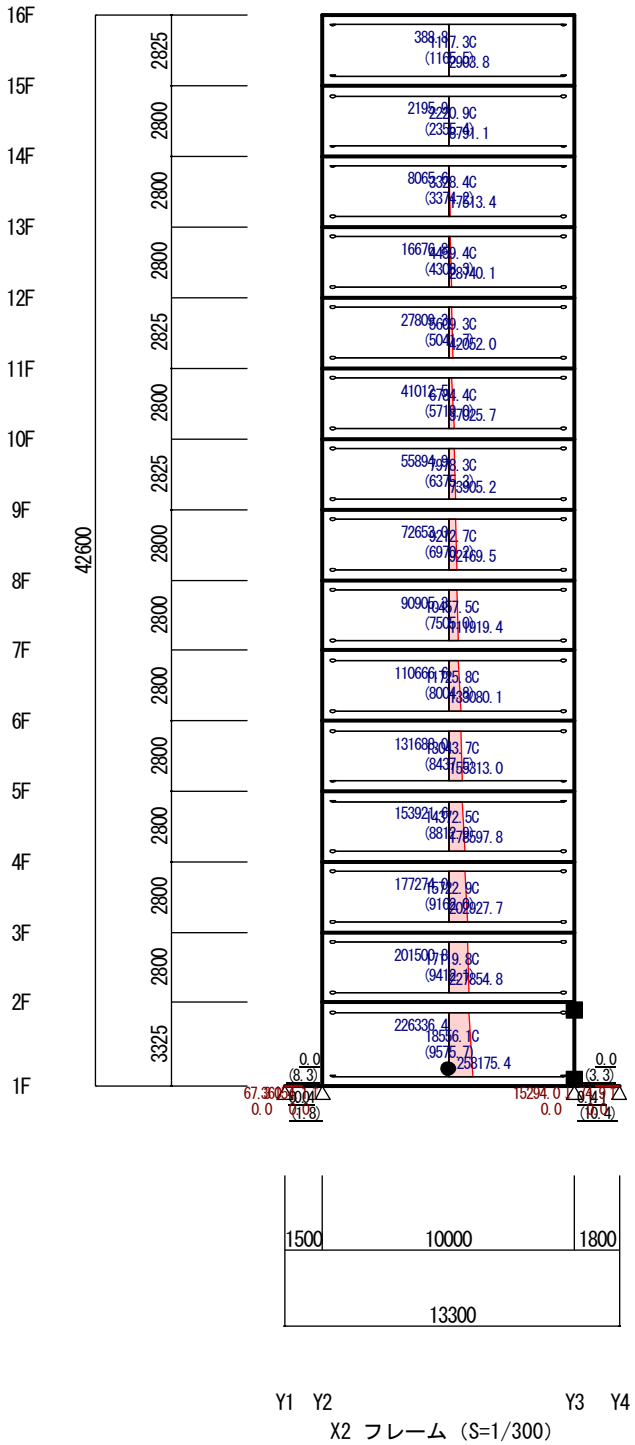

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

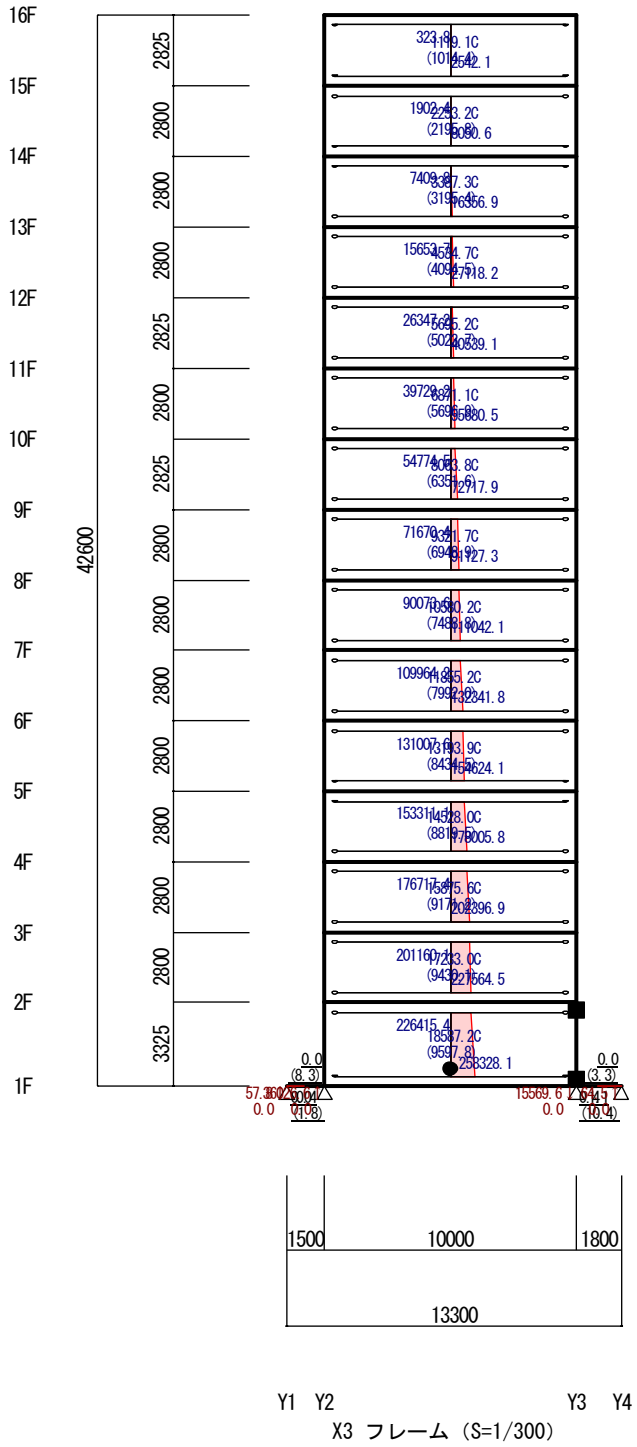

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

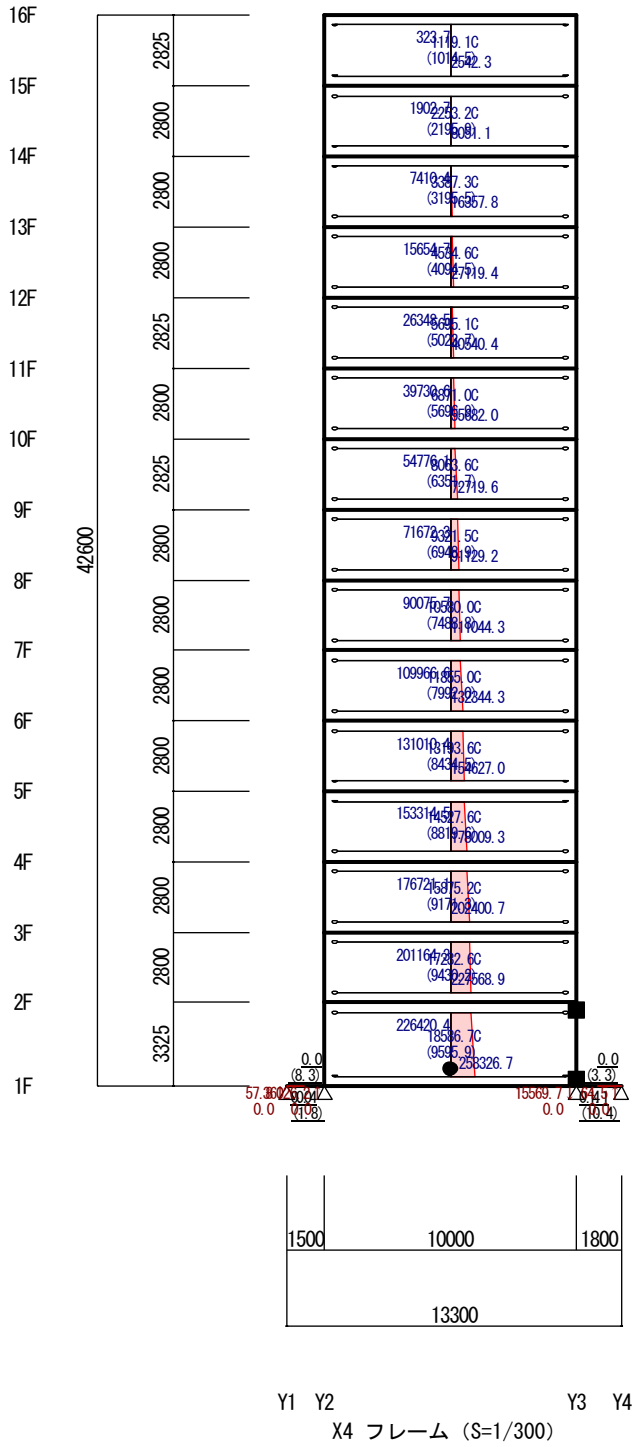

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

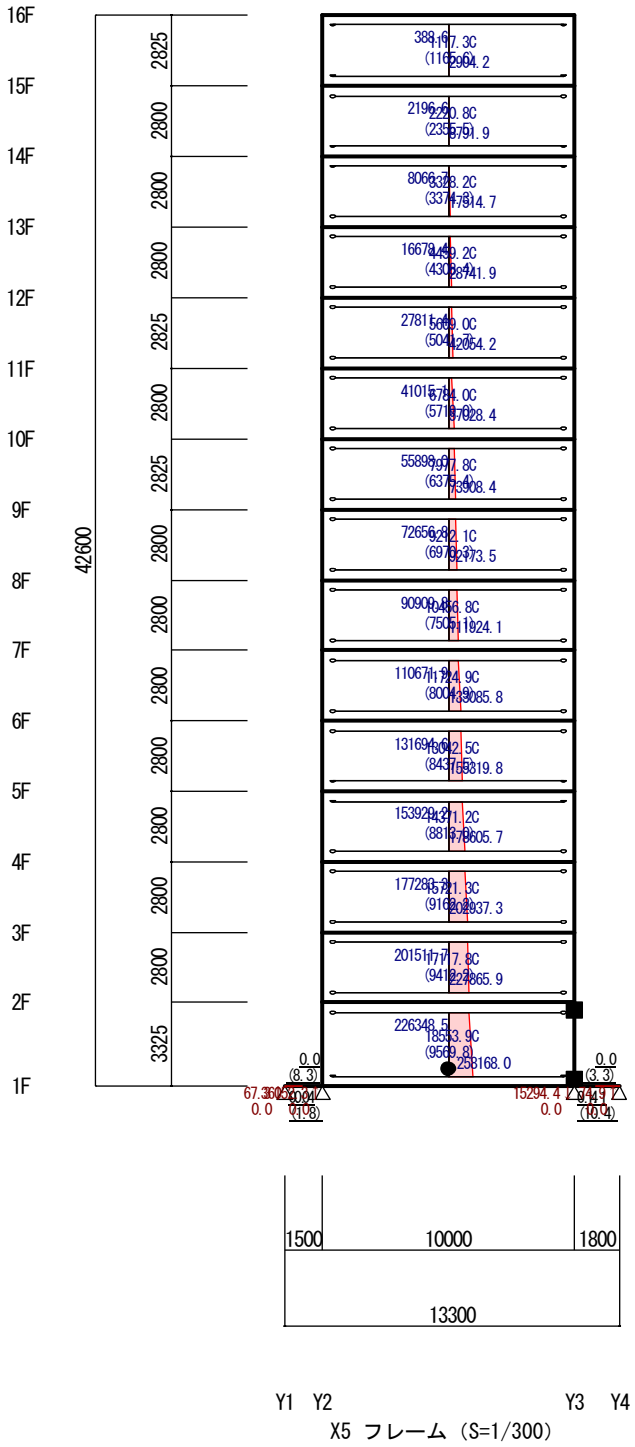

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

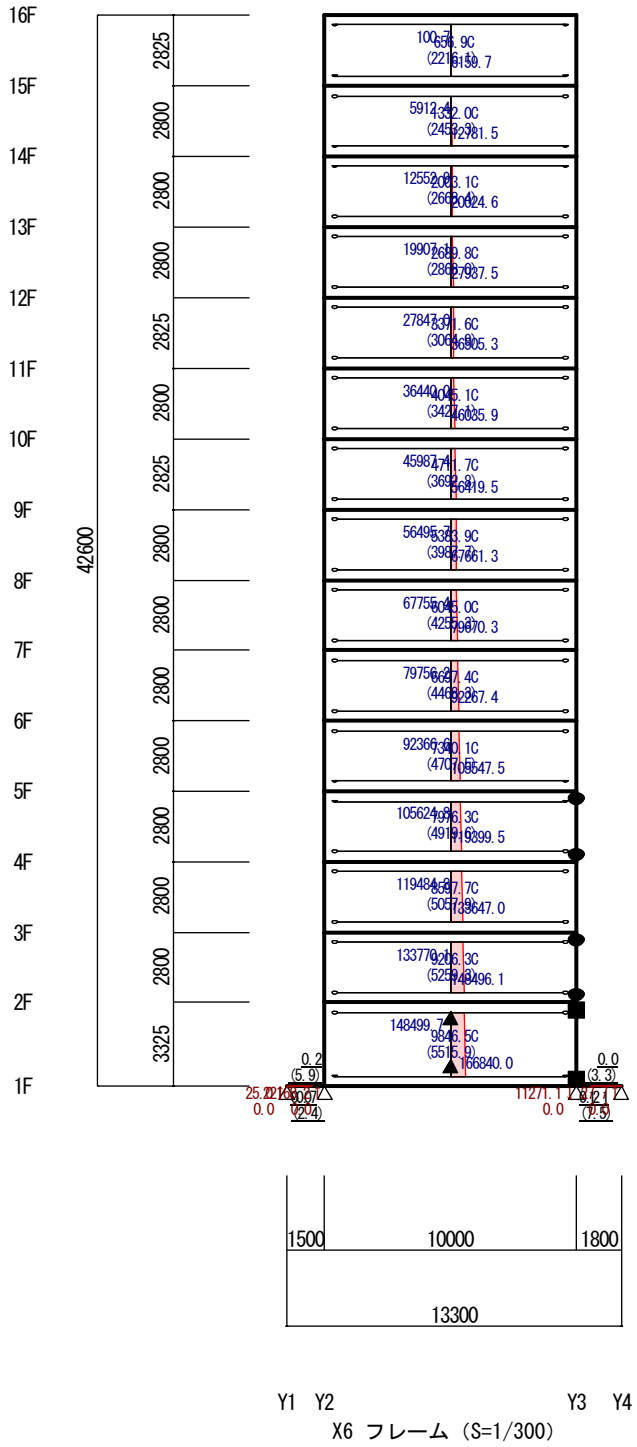

U-3.3　部材の終局強度（Ｄs算定時）

U-3.3.1　部材の終局強度図（Ｄs算定時）

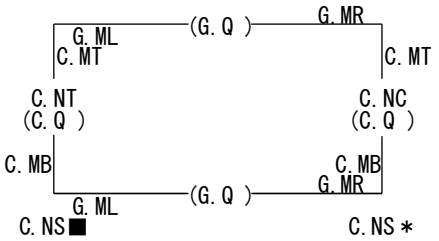

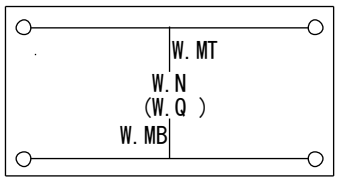

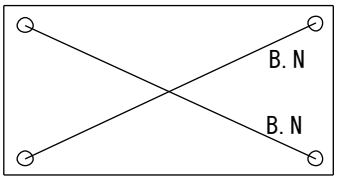

G.ML	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.MR	：はり左端危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
G.Q	：はりせん断耐力	(kN)
C.MT	：柱頭危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.MB	：柱脚危険断面位置曲げ耐力	(kN･m)
C.N	：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
C.Q	：柱のせん断耐力	(kN)
C.NS	：支点鉛直耐力 ■:浮上り、＊:圧壊	(kN)
W.MT	：壁柱 柱頭の曲げ耐力	(kN･m)
W.MB	：壁柱 柱脚の曲げ耐力	(kN･m)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
W.N	：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）	(kN)
B.N	：ブレース部材軸耐力	(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

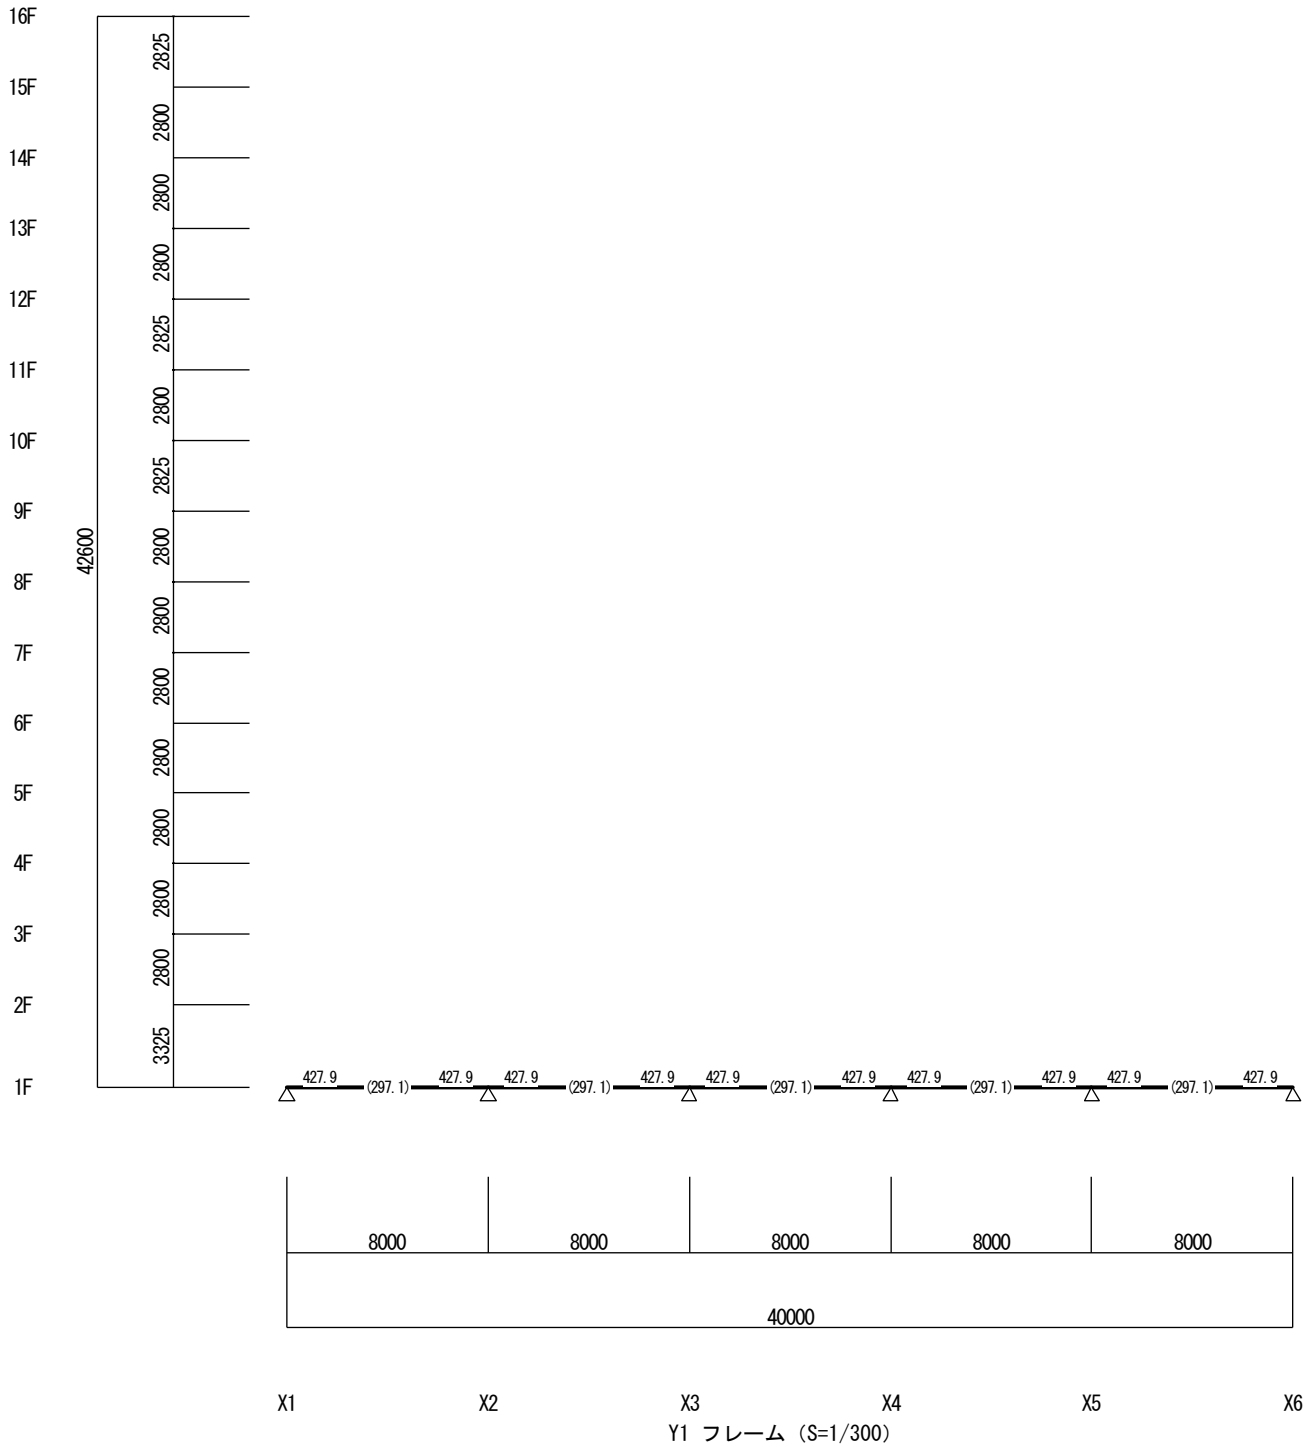

Y1 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

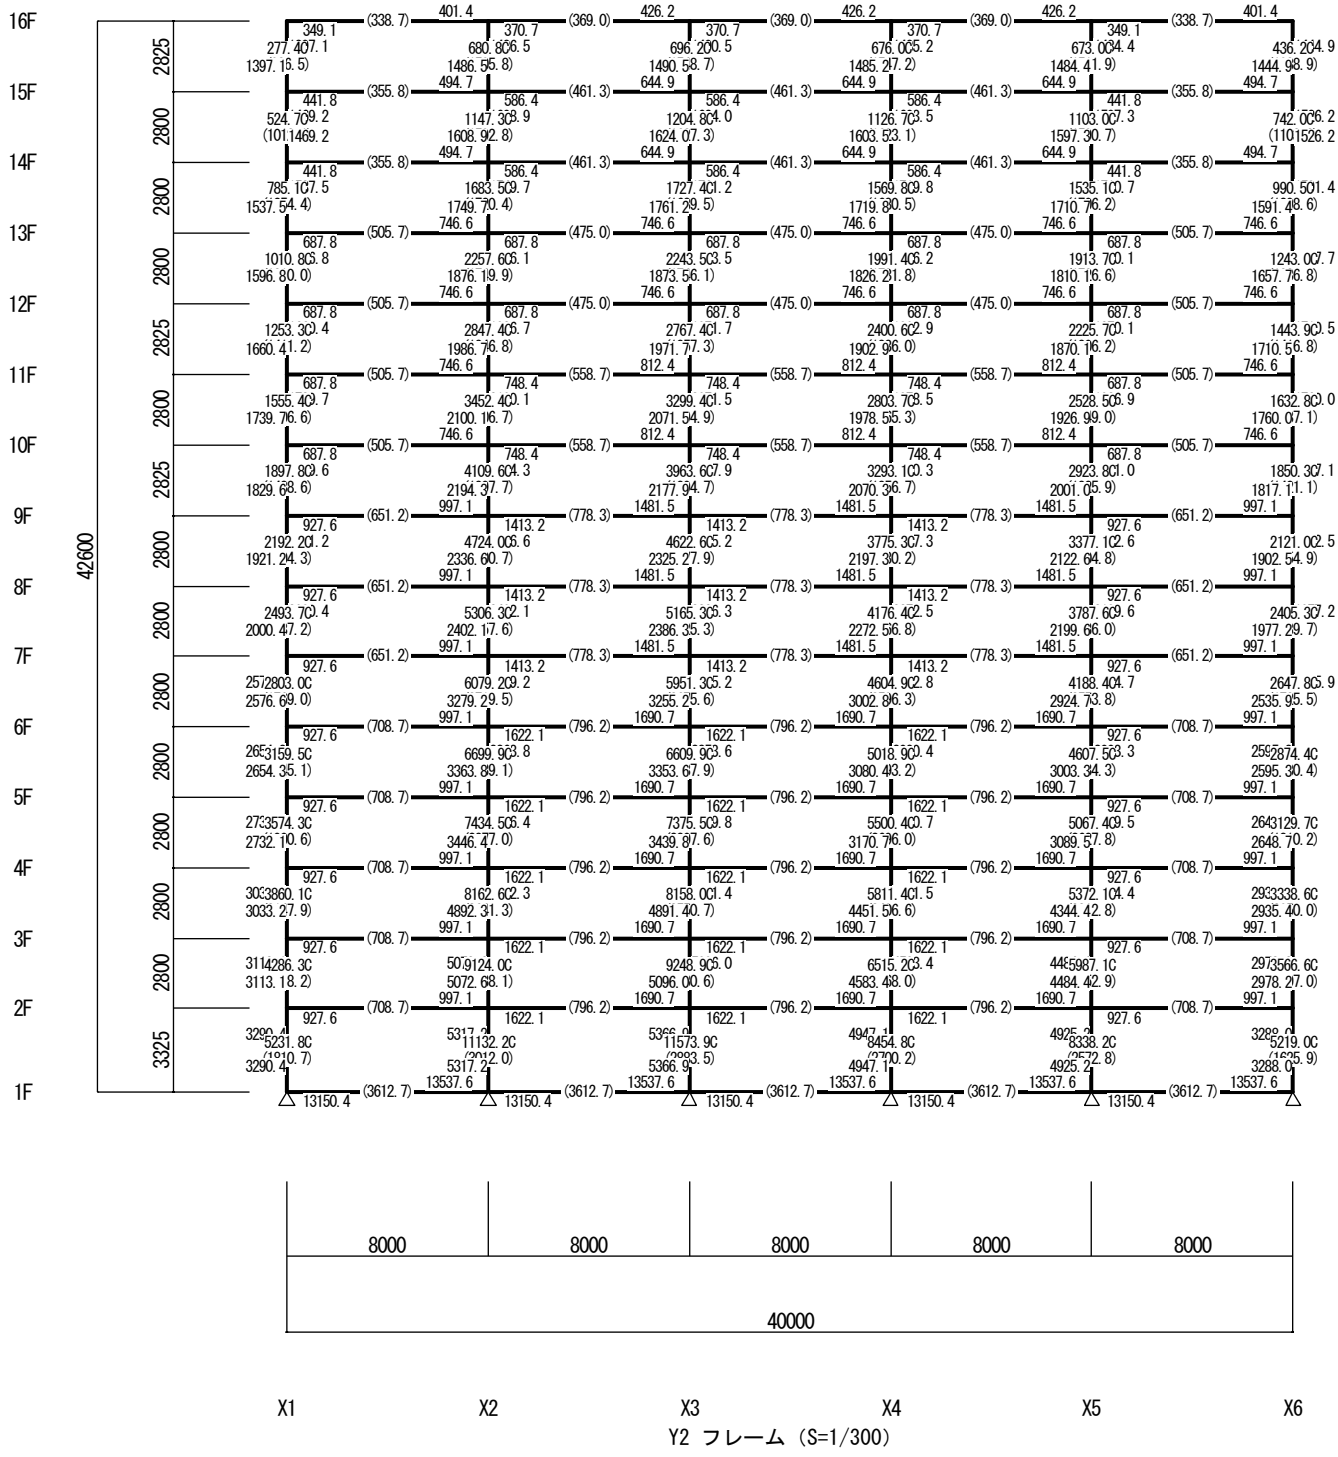

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

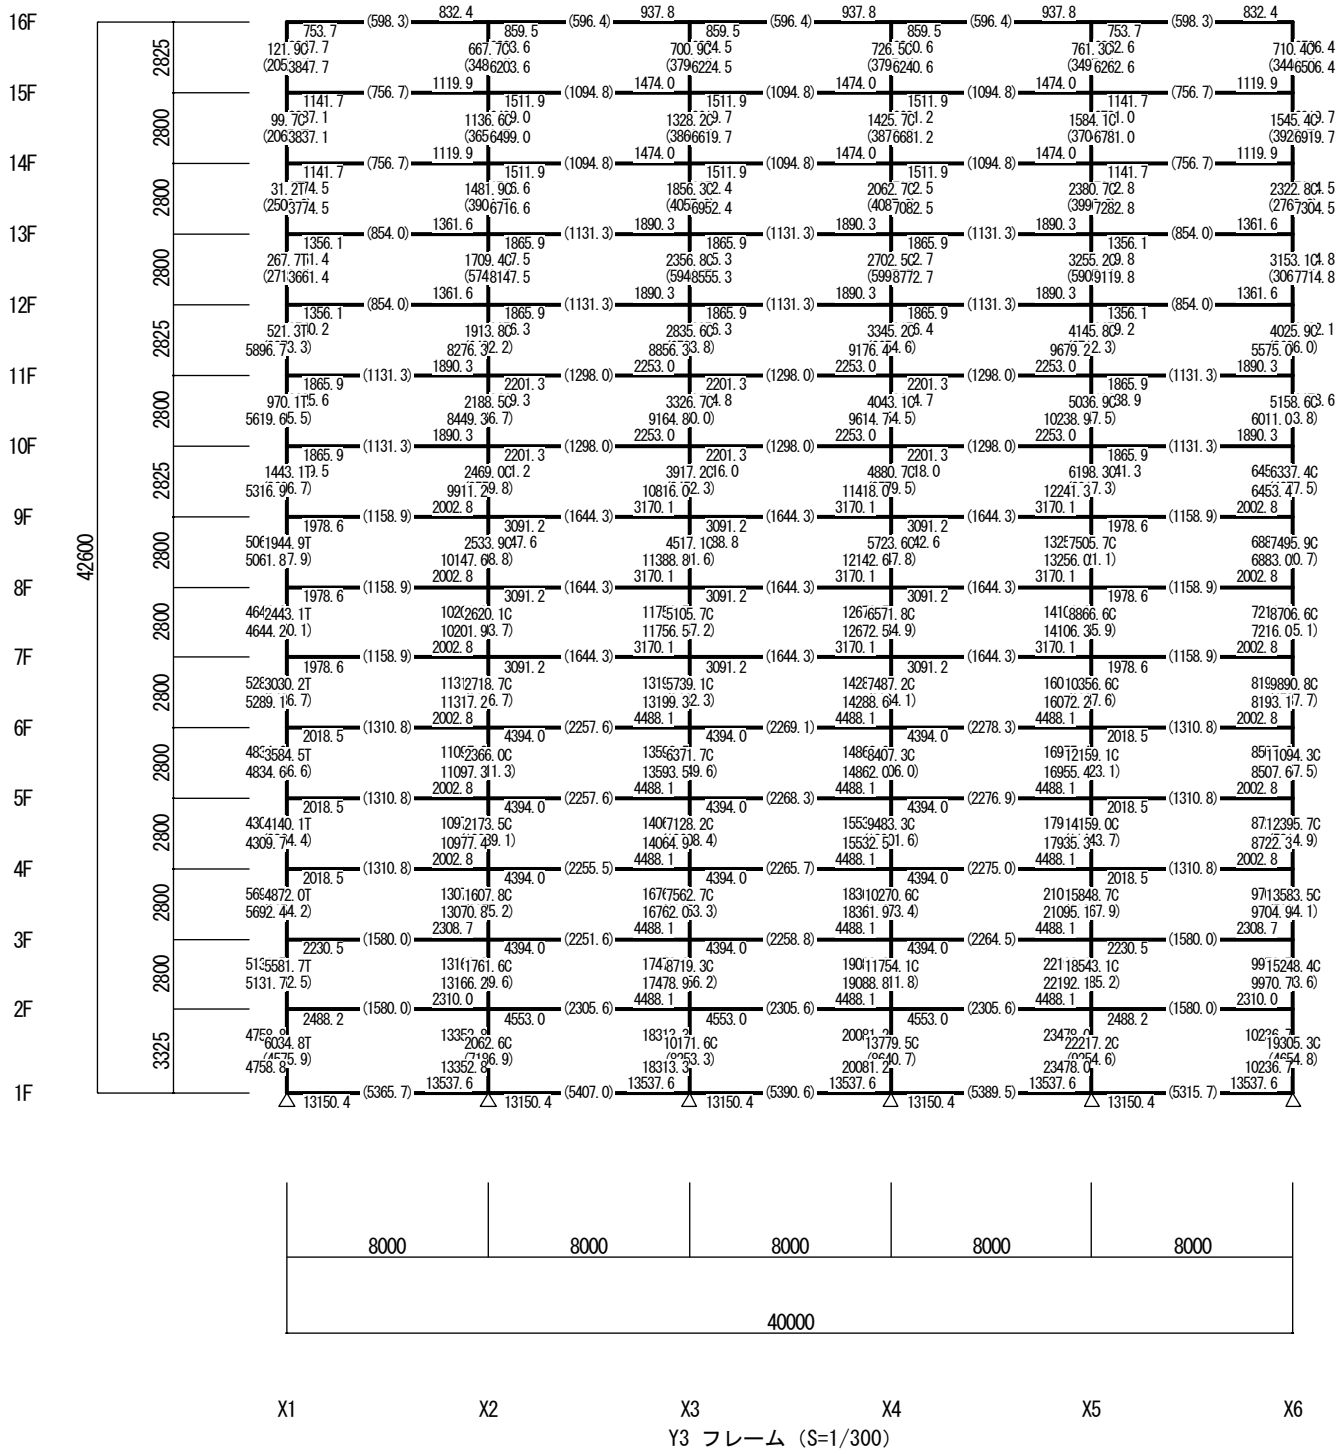

Y3 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

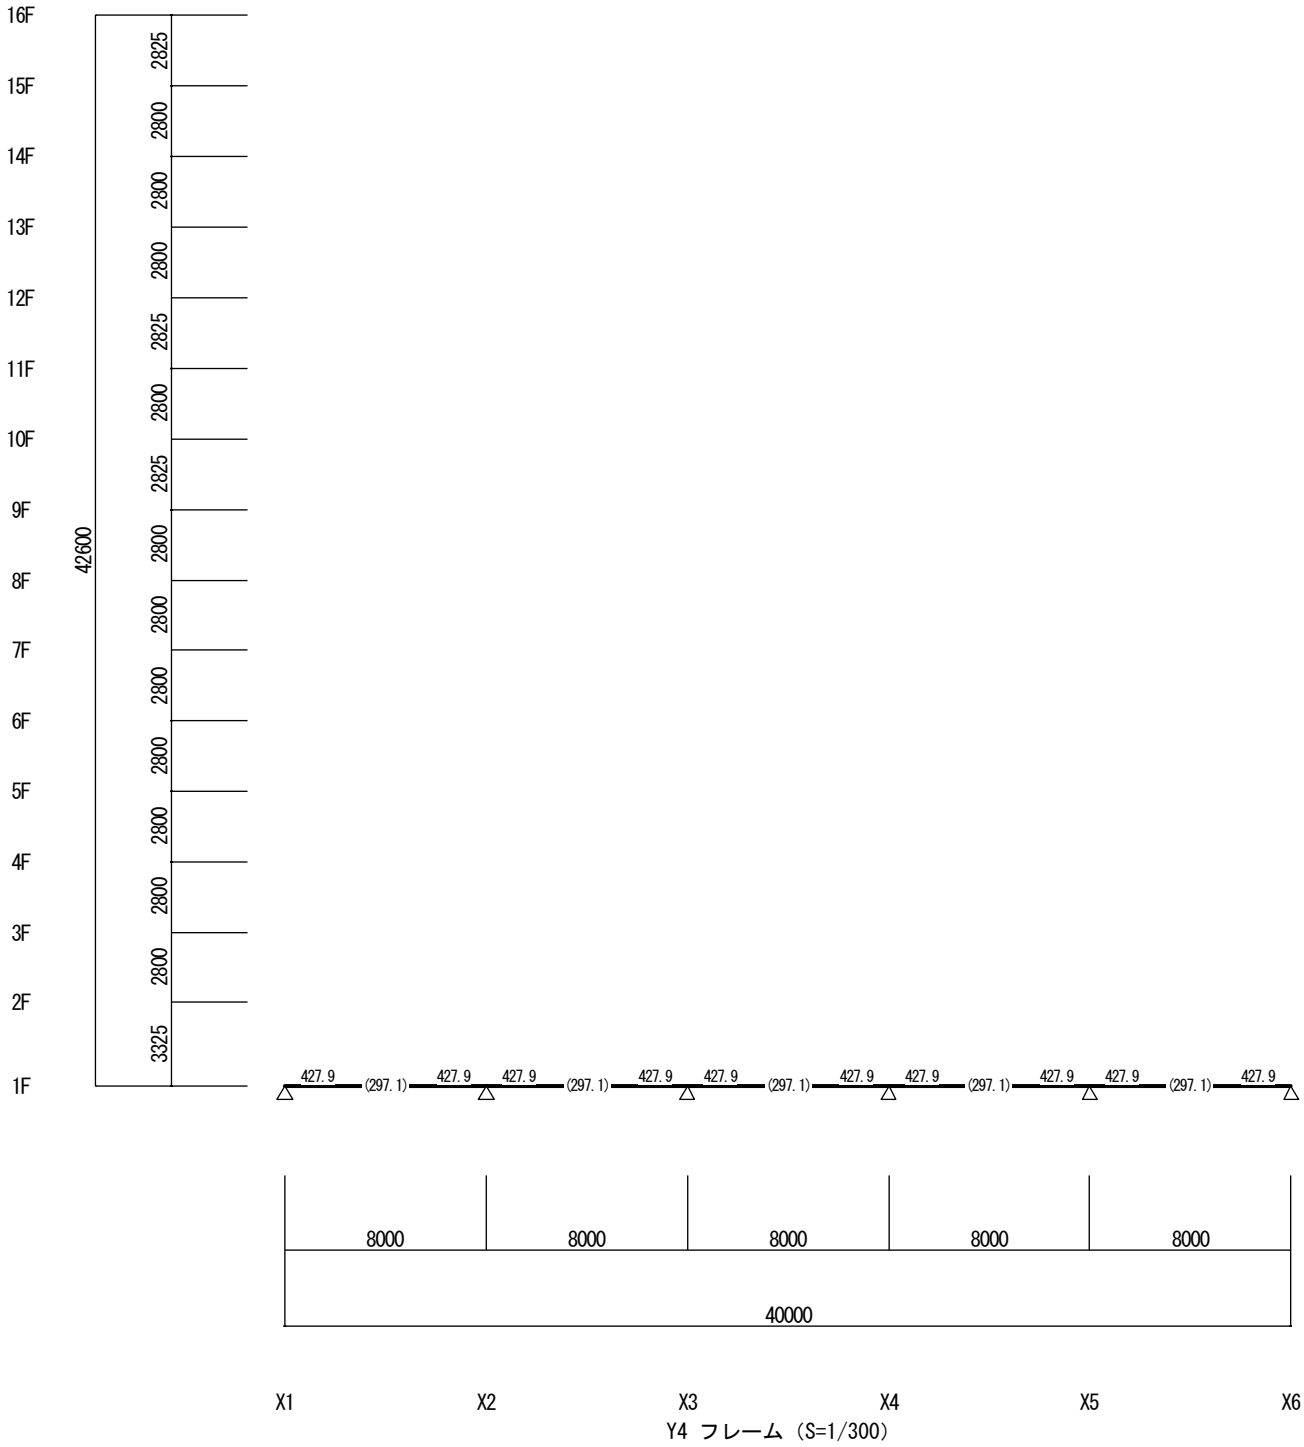

Y4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

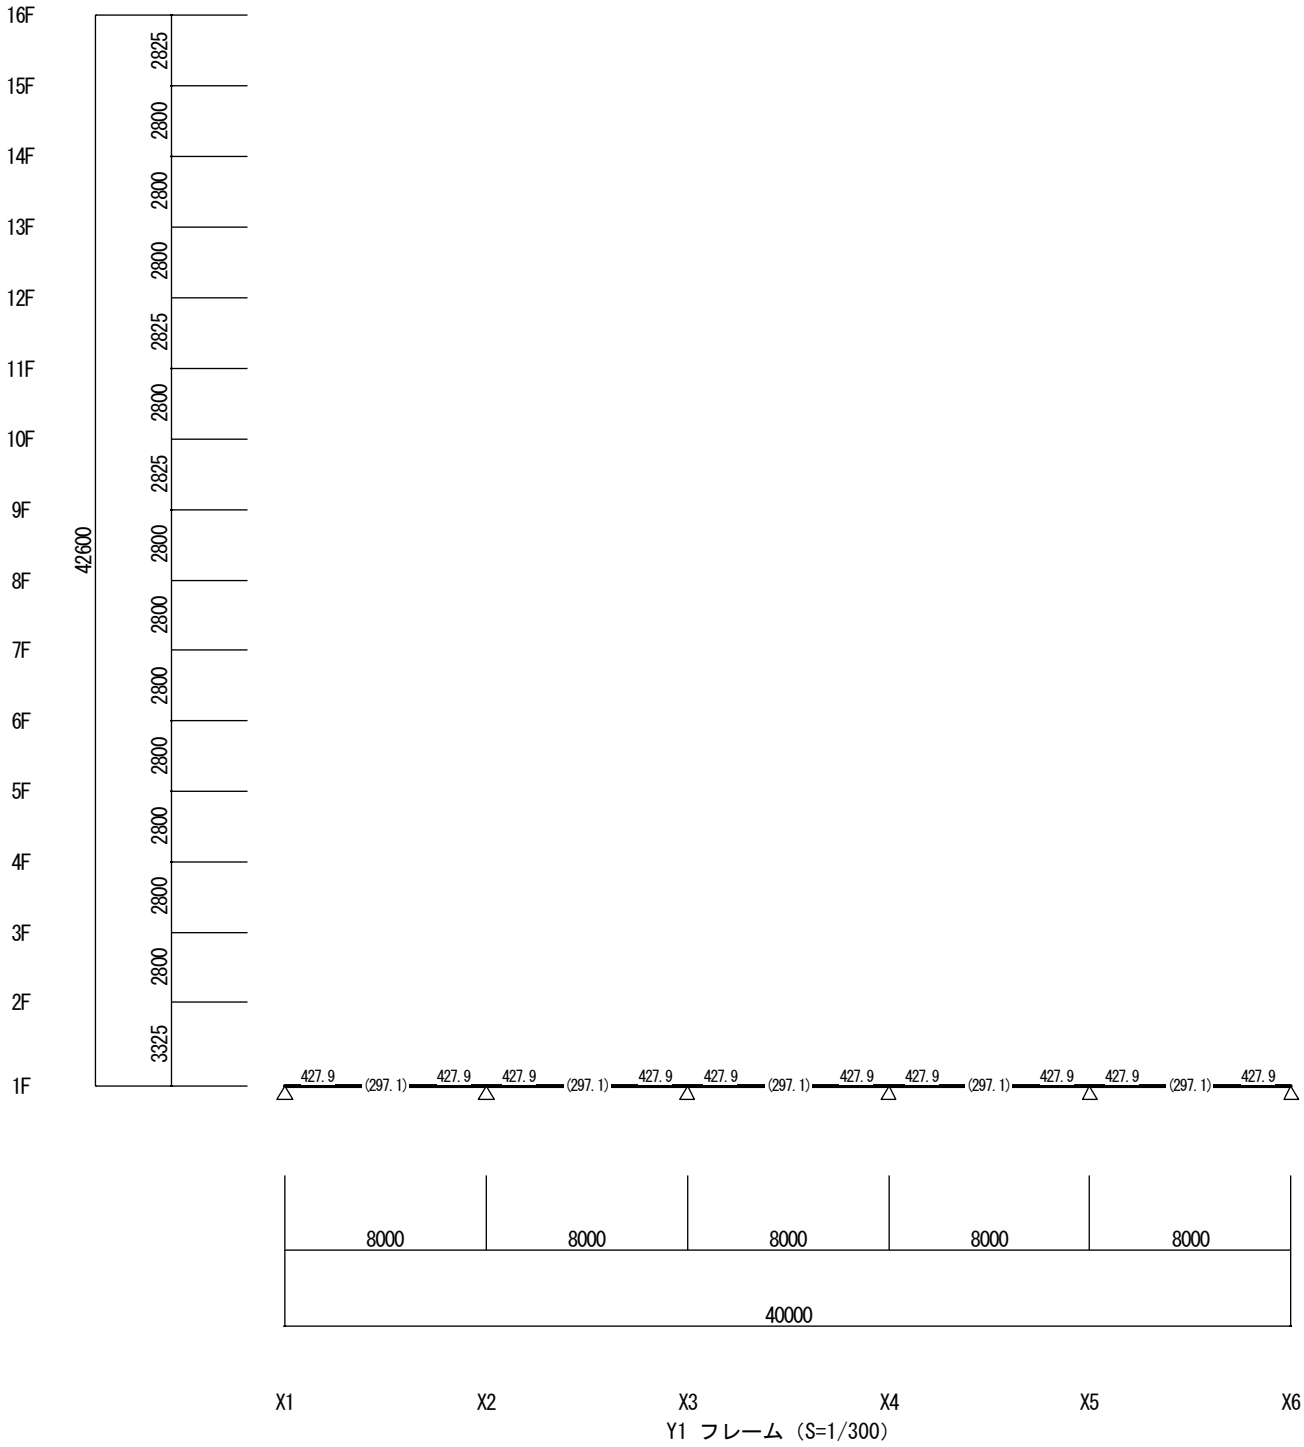

Y1 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

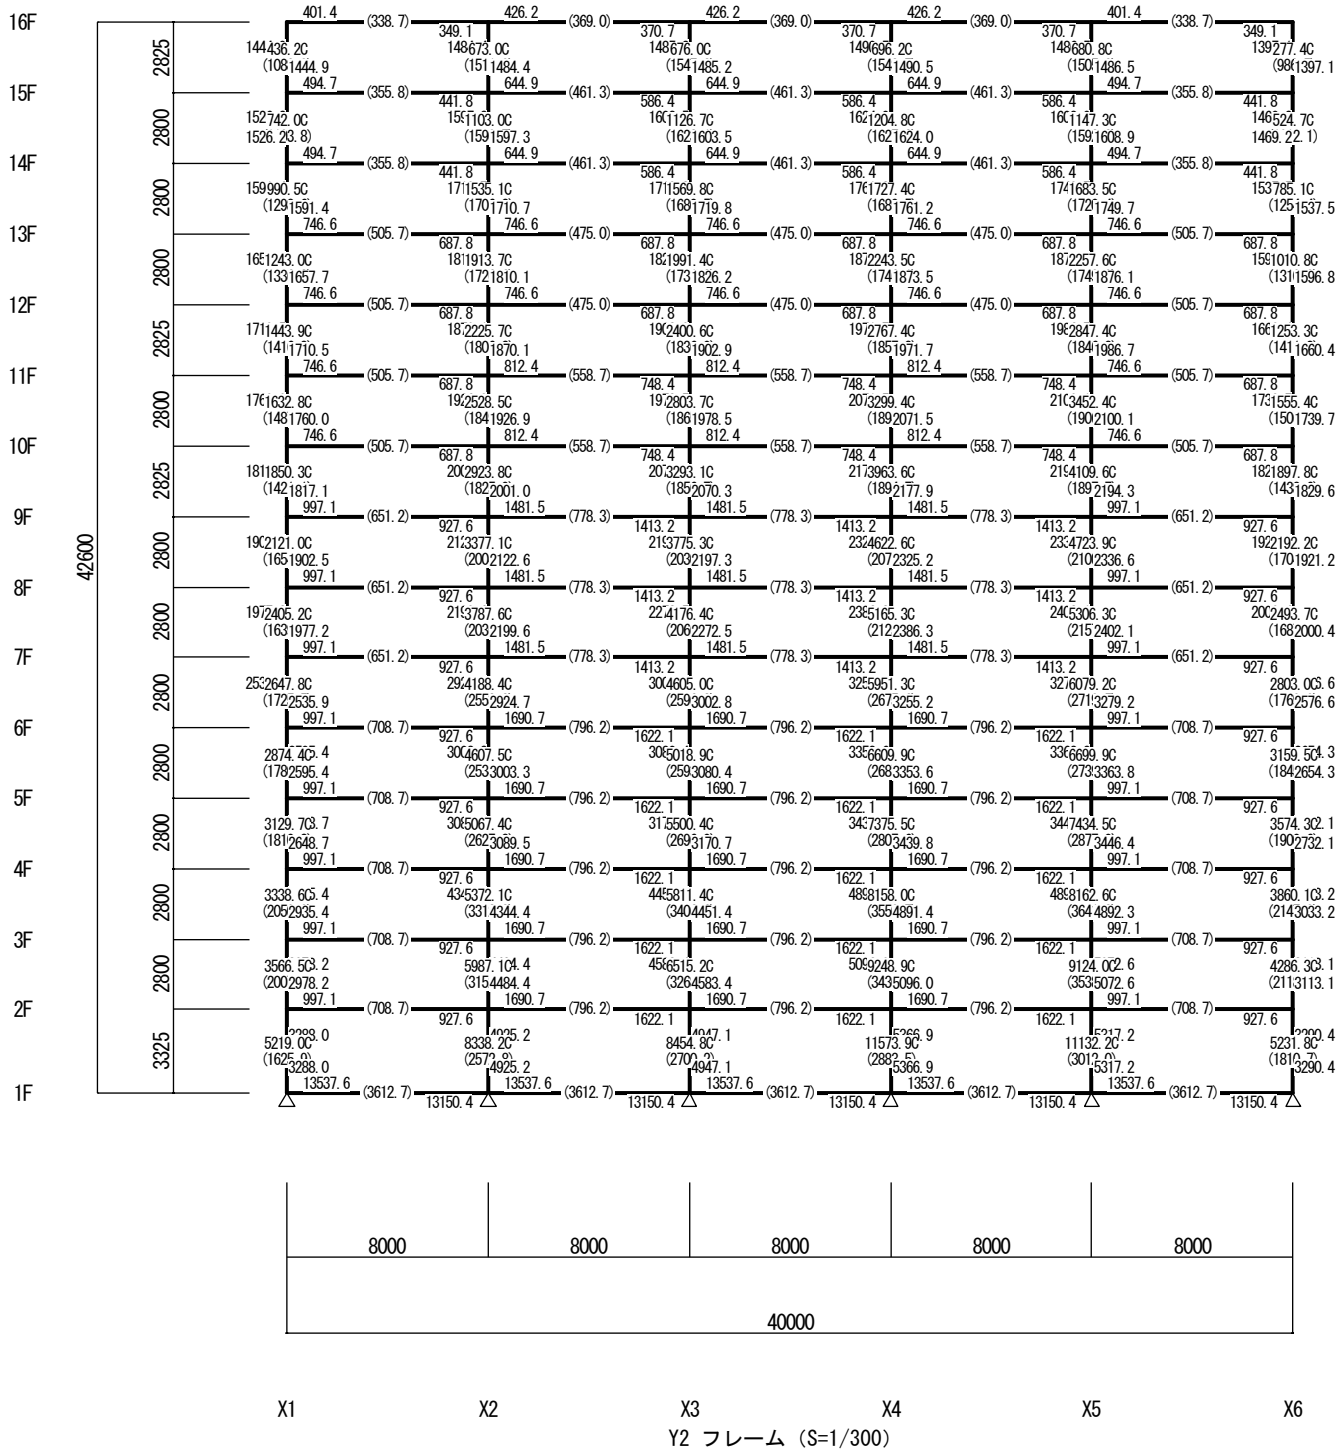

Y2 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

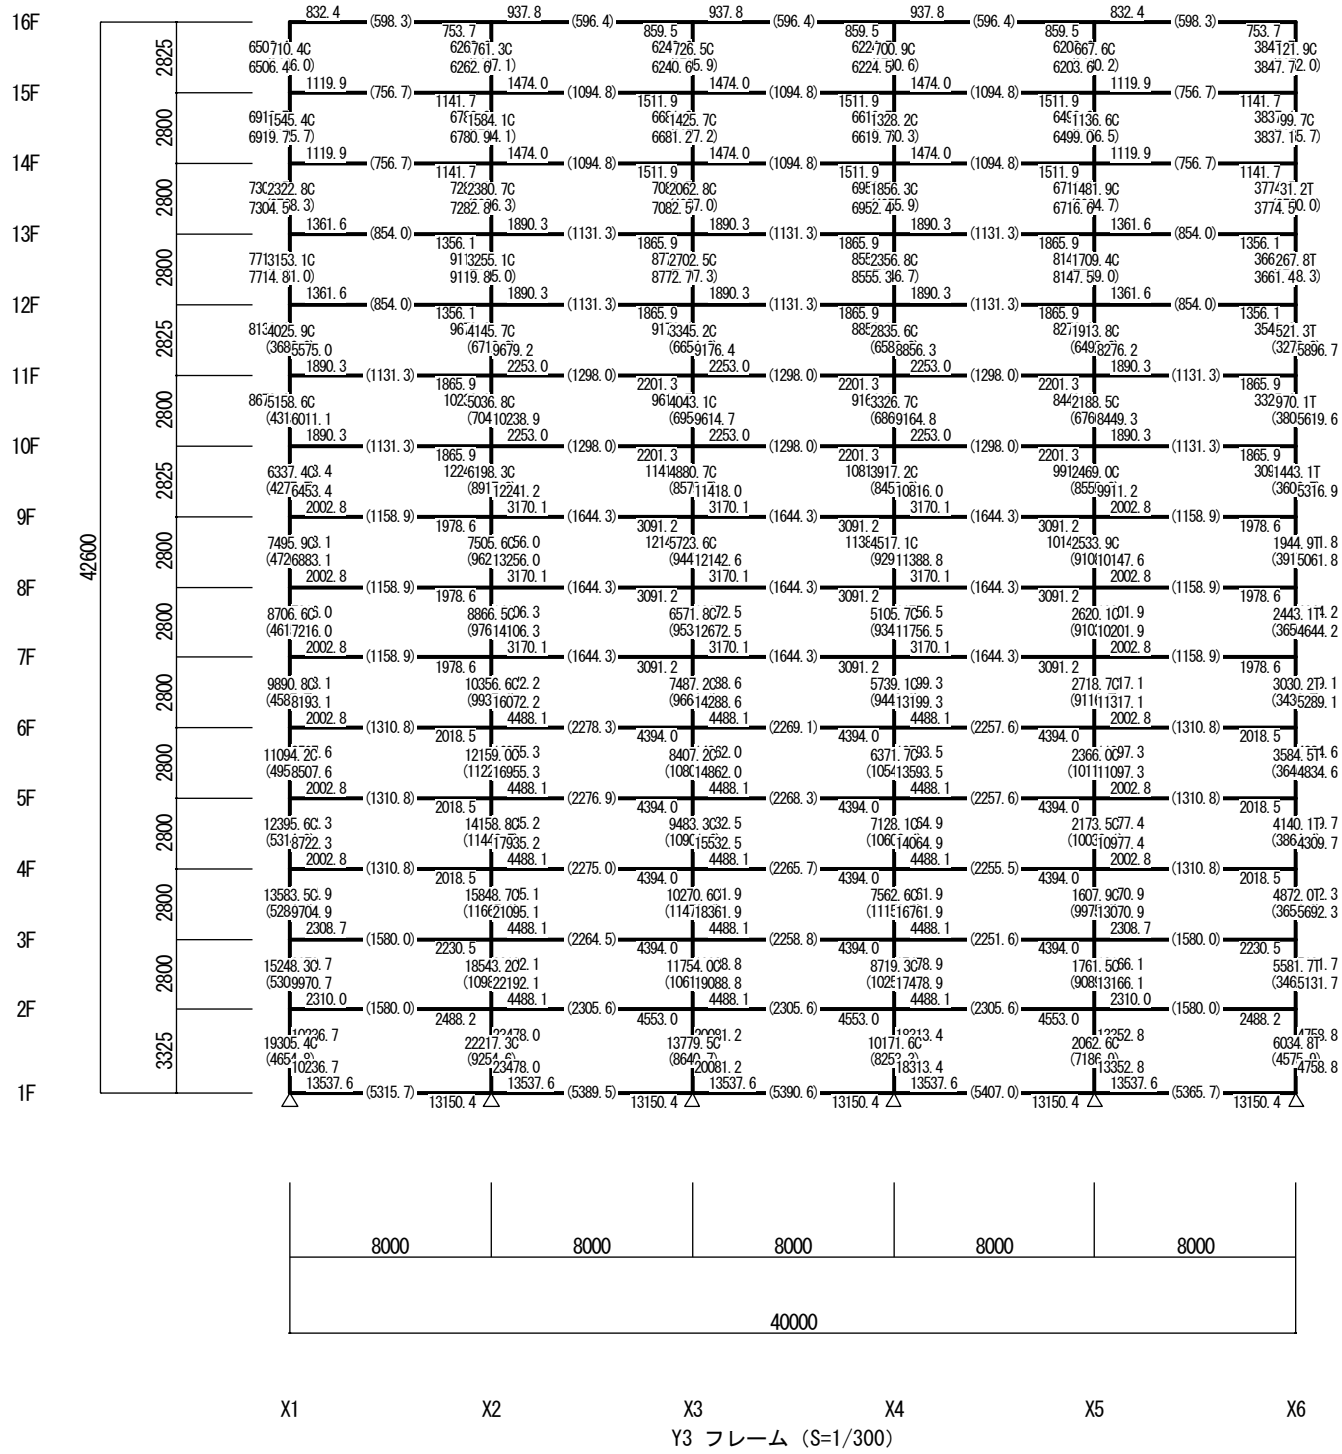

Y3 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

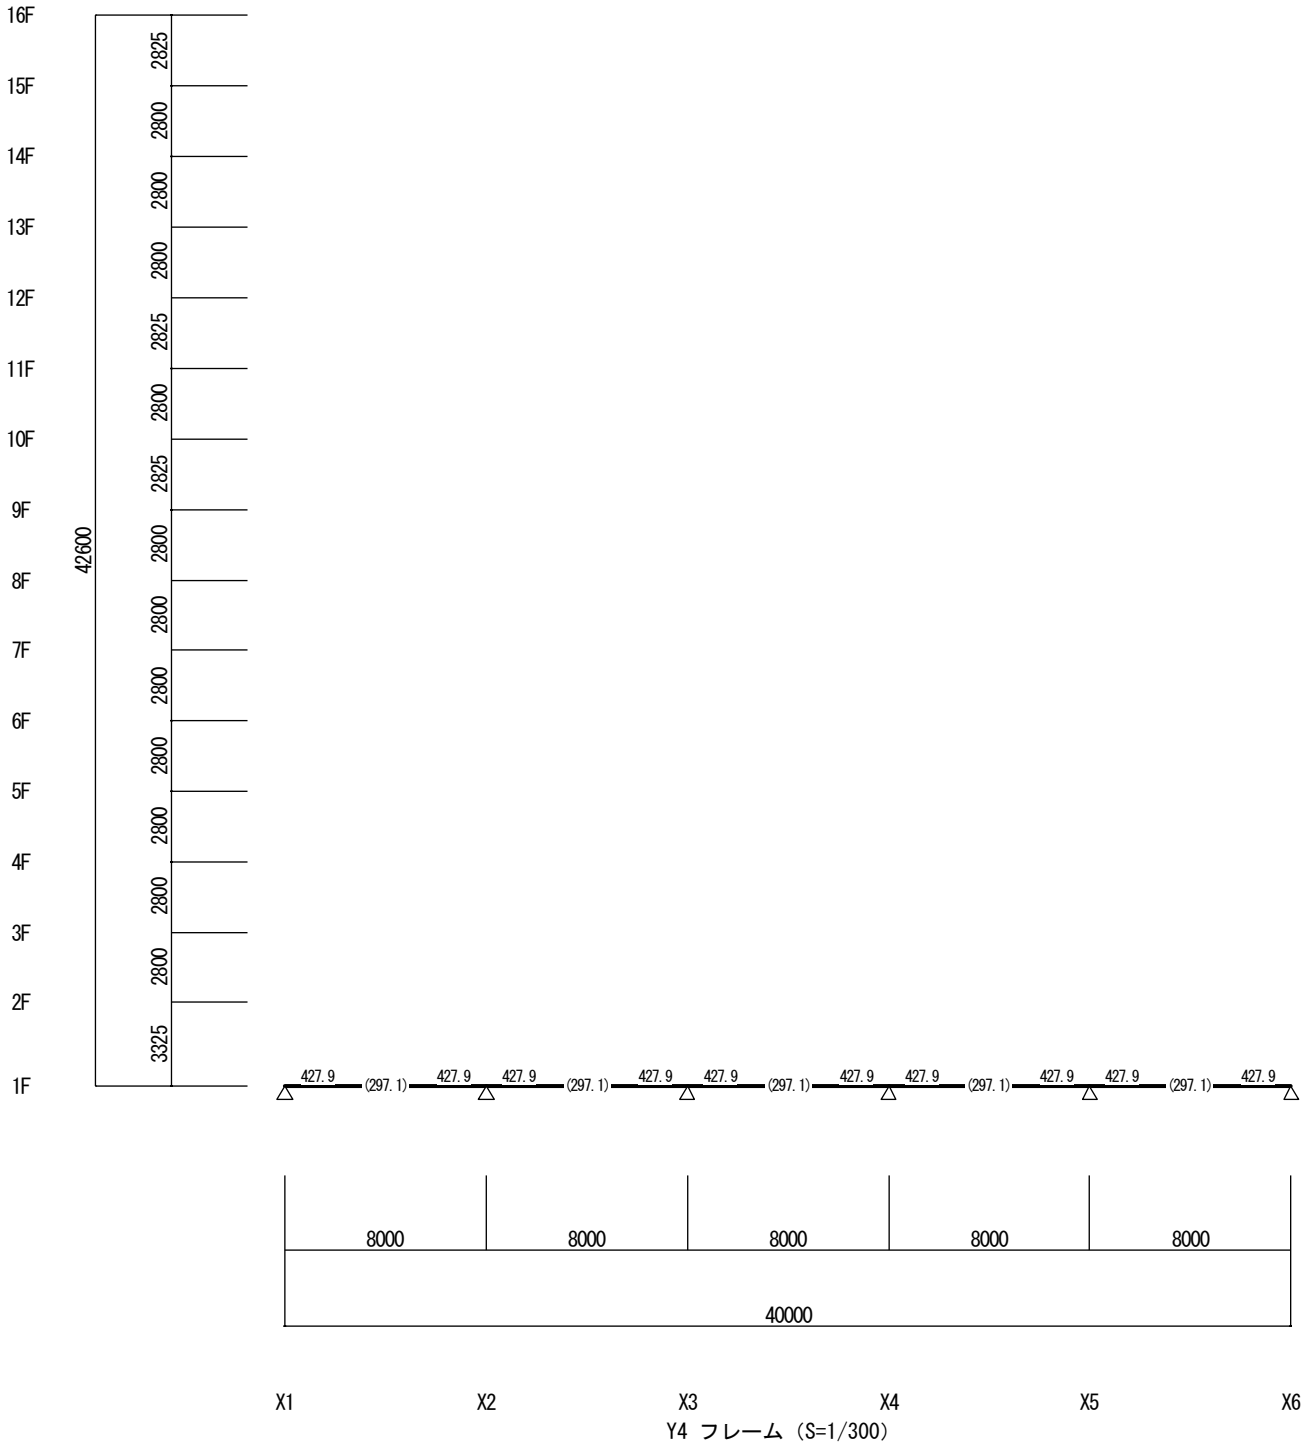

Y4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

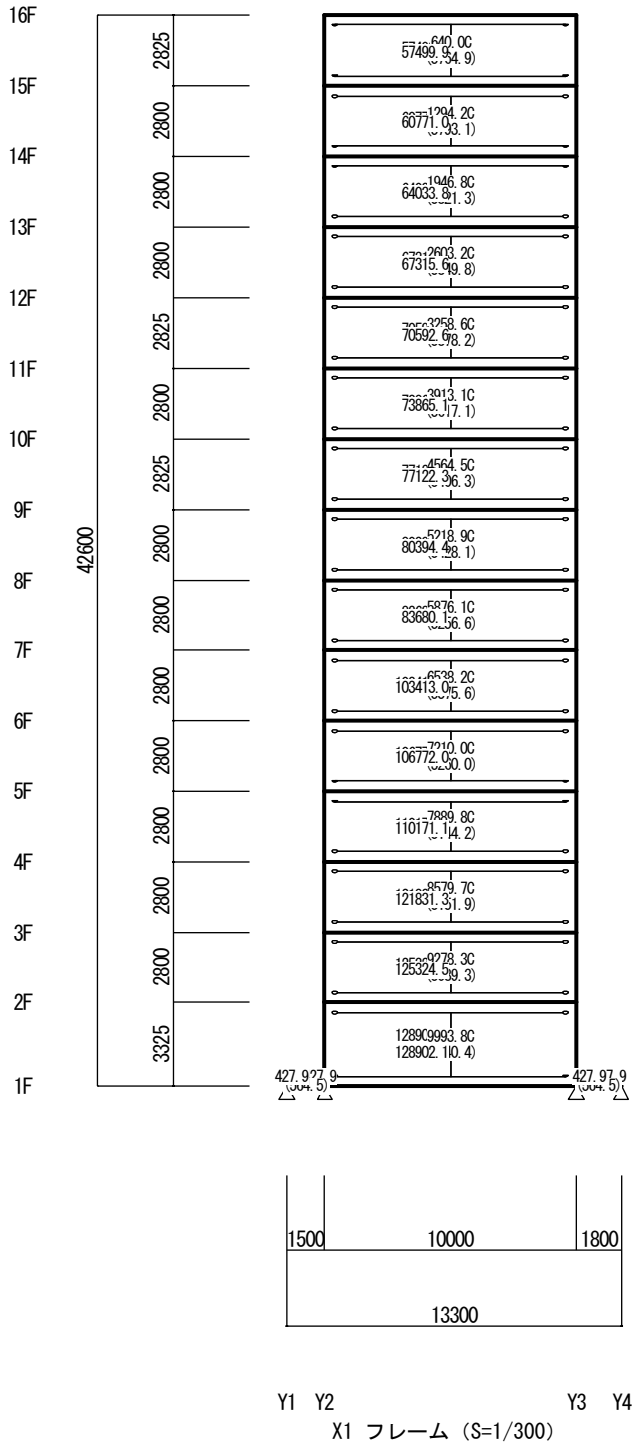

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

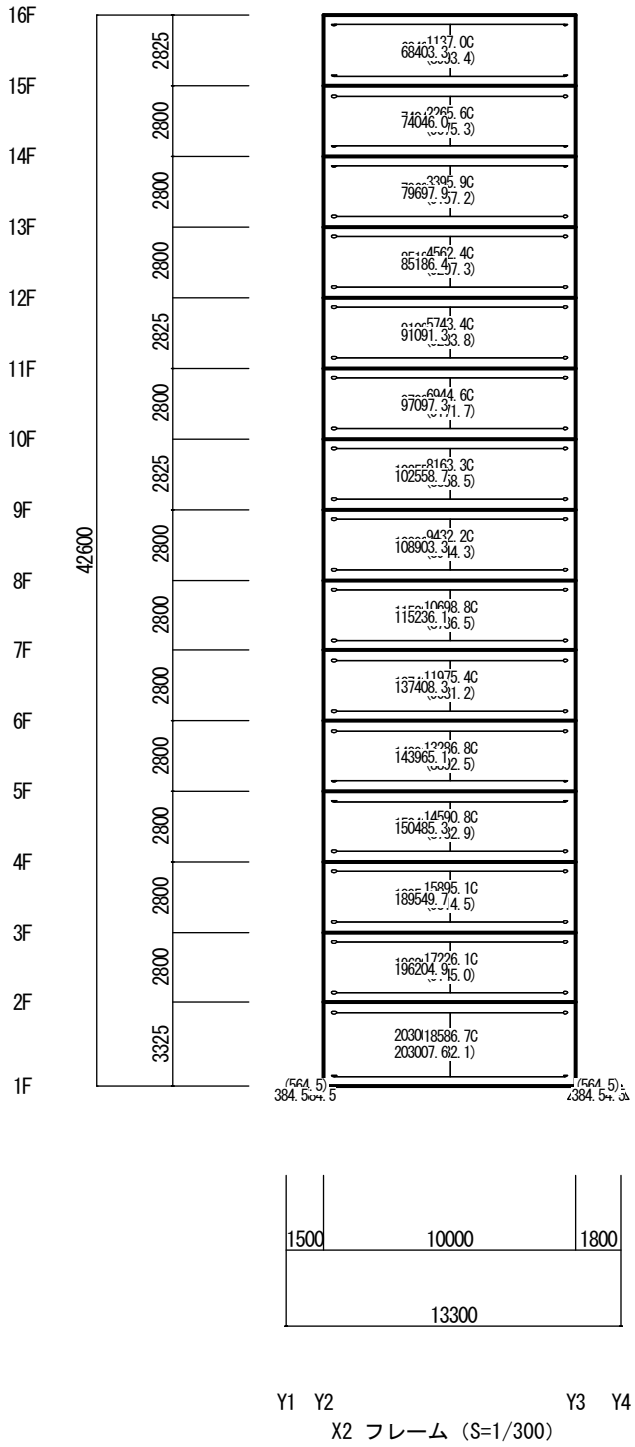

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

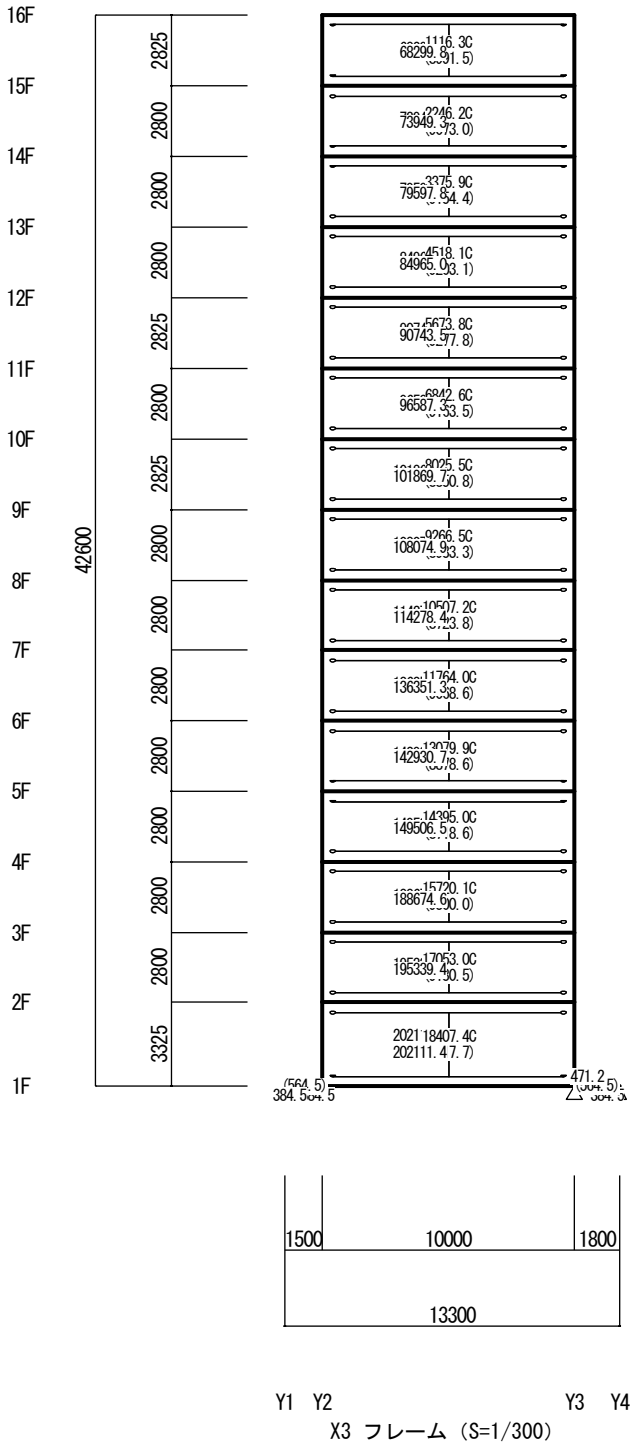

X3 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

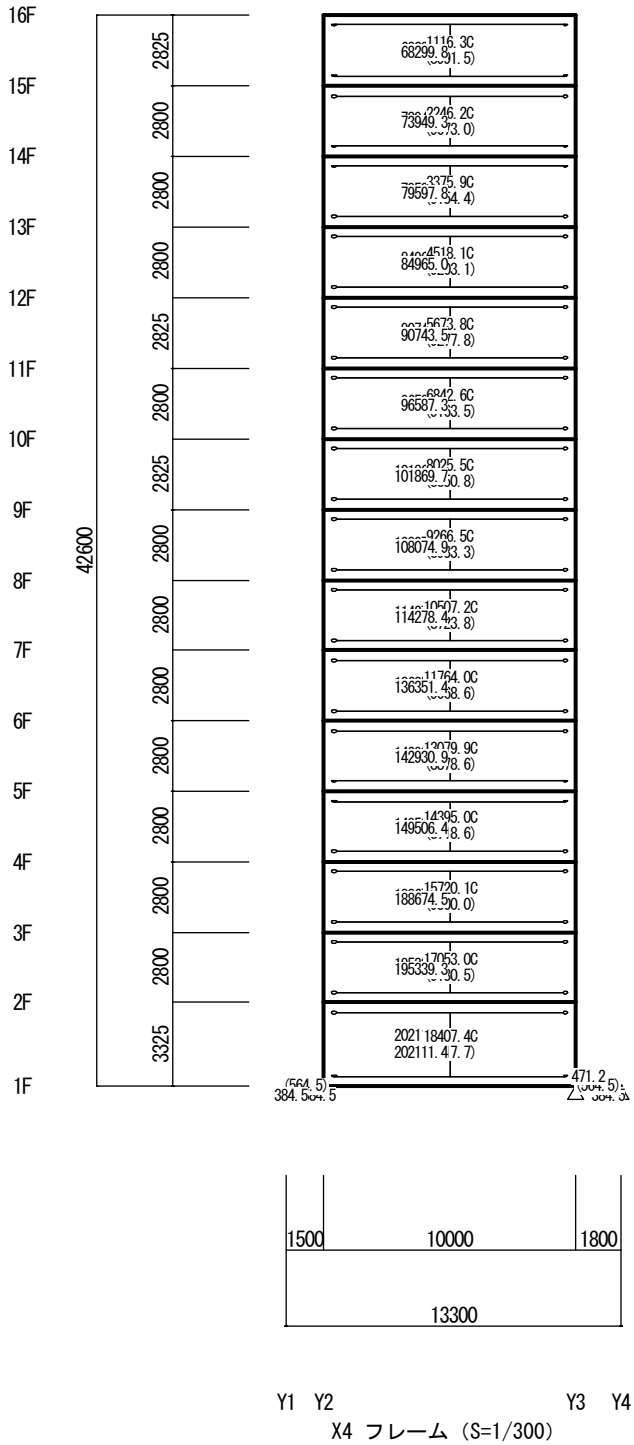

X4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

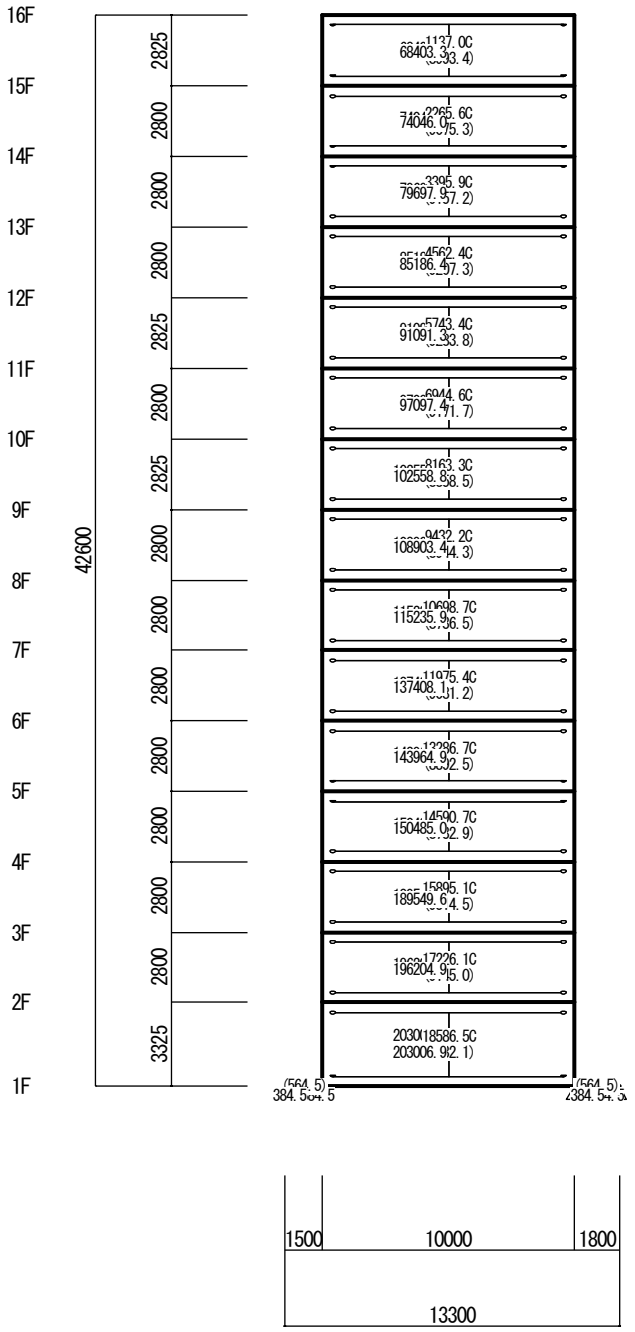

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

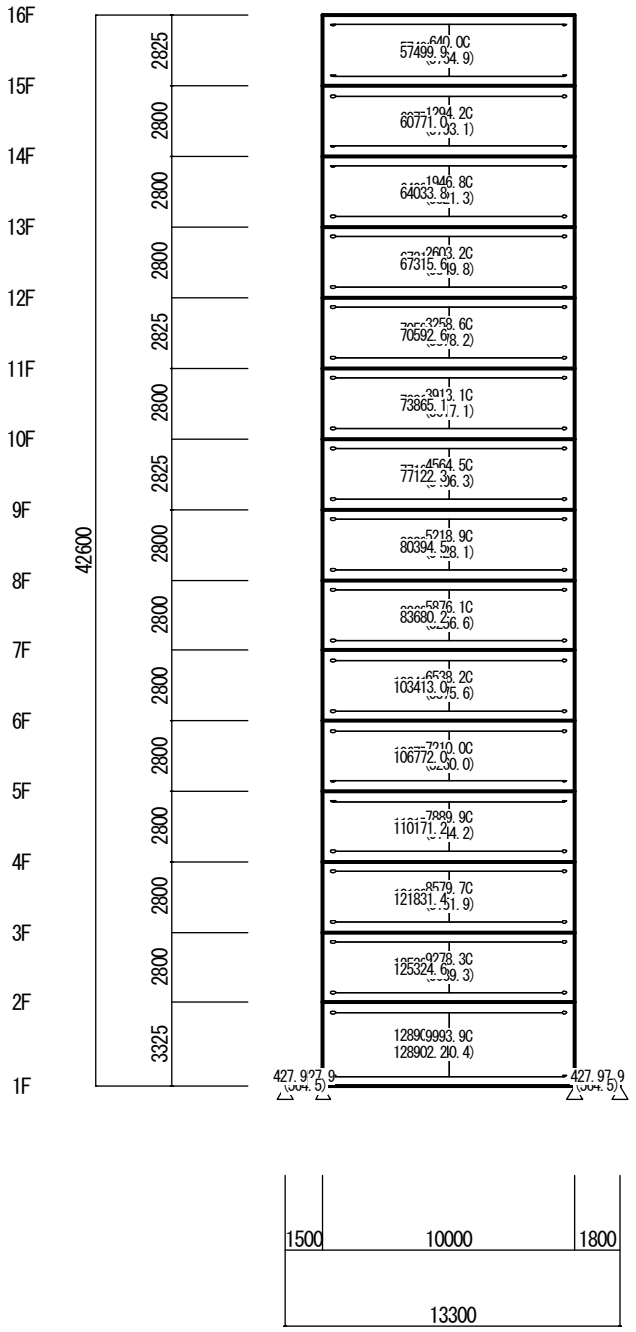

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

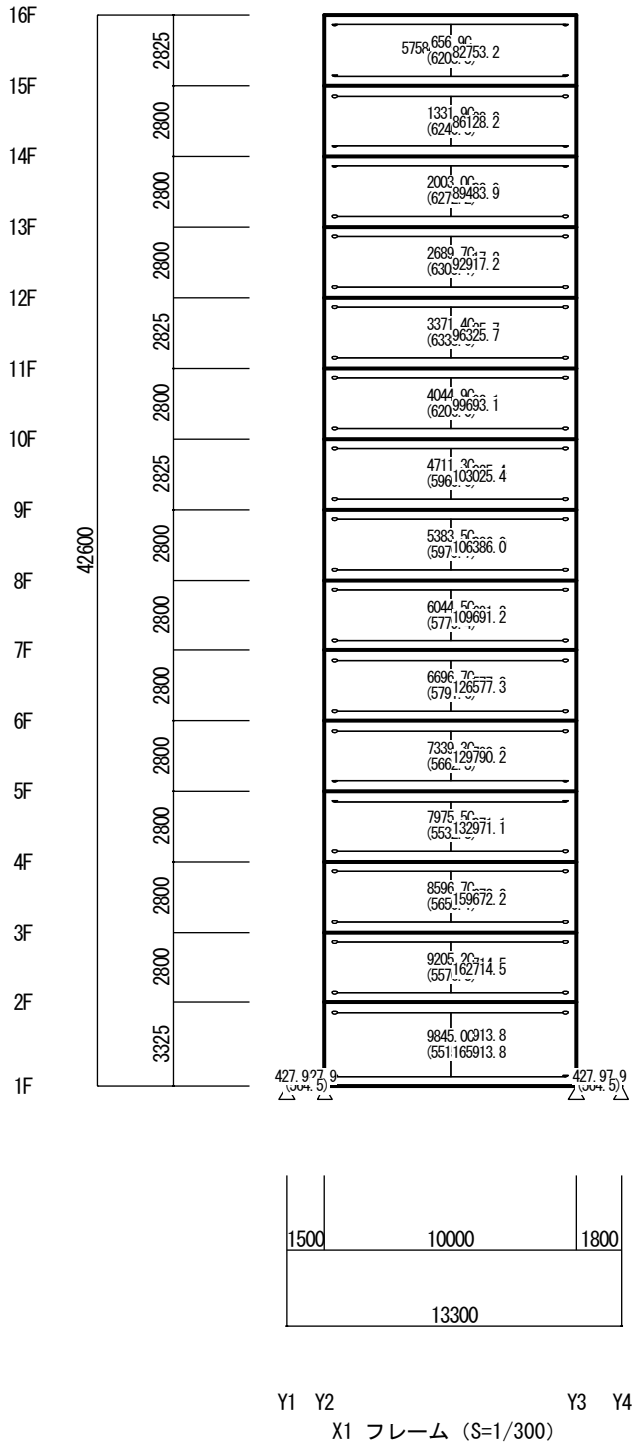

X1 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

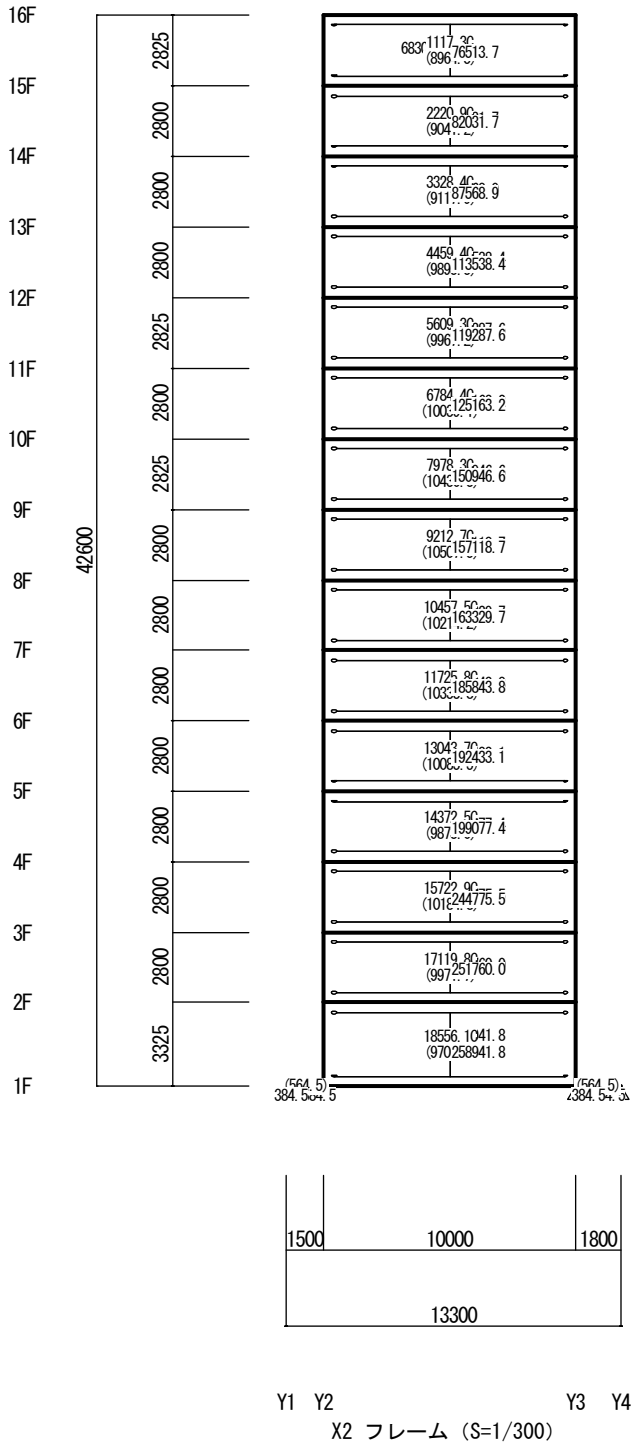

X2 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

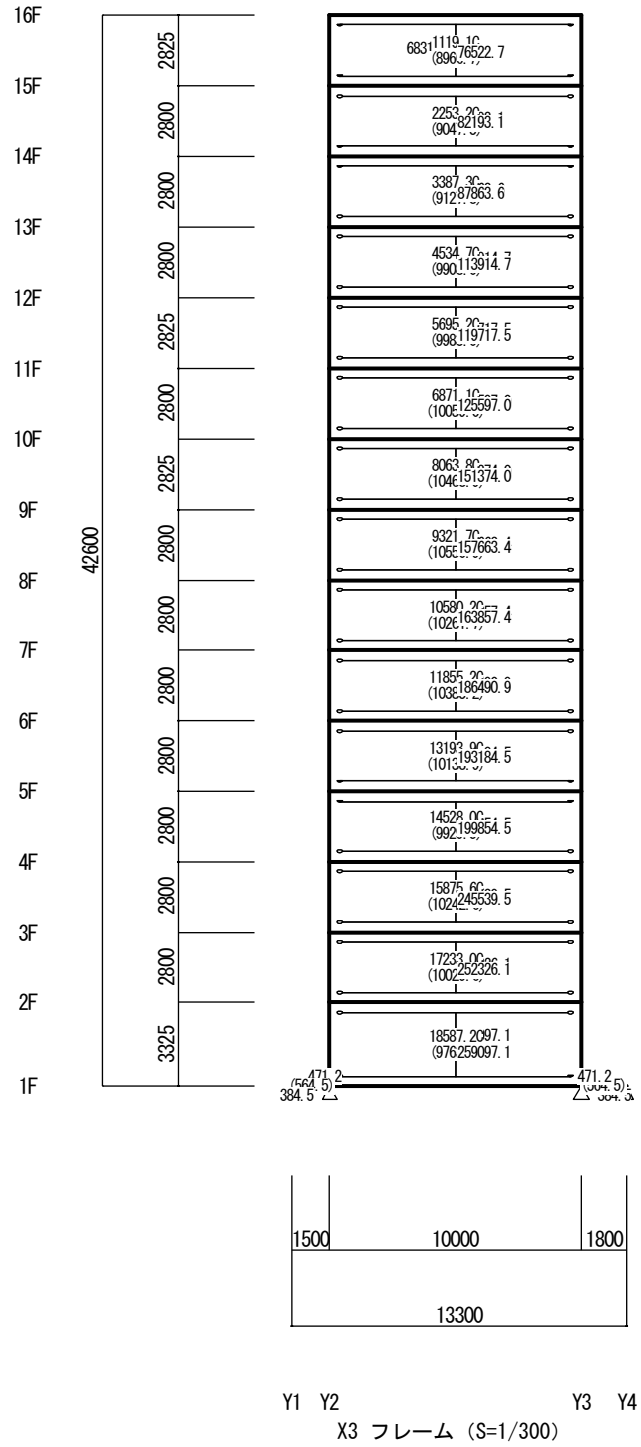

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

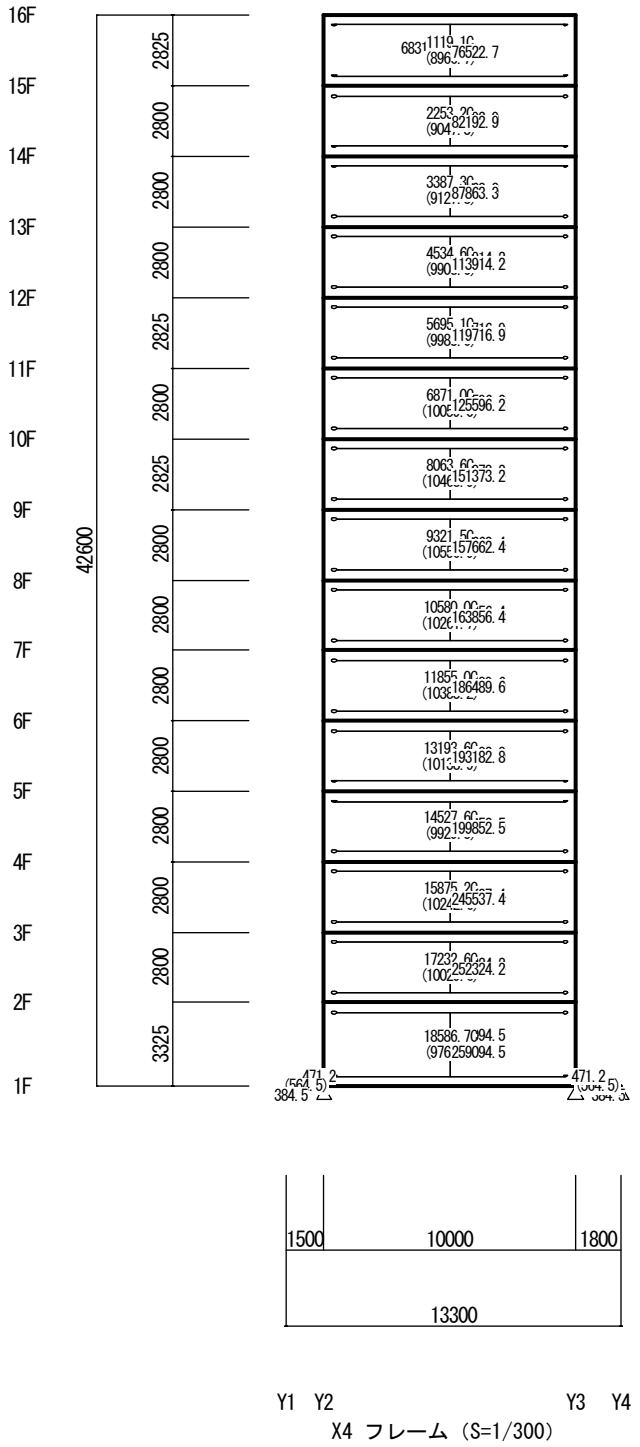

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

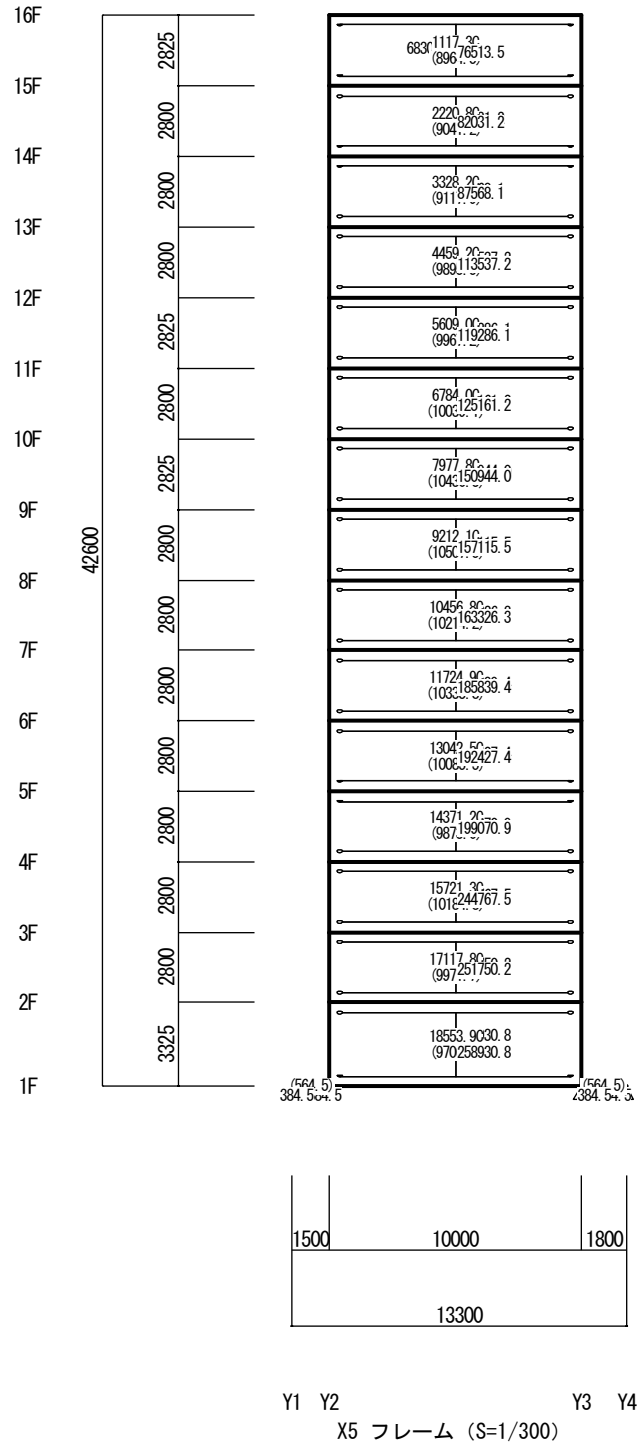

X5 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

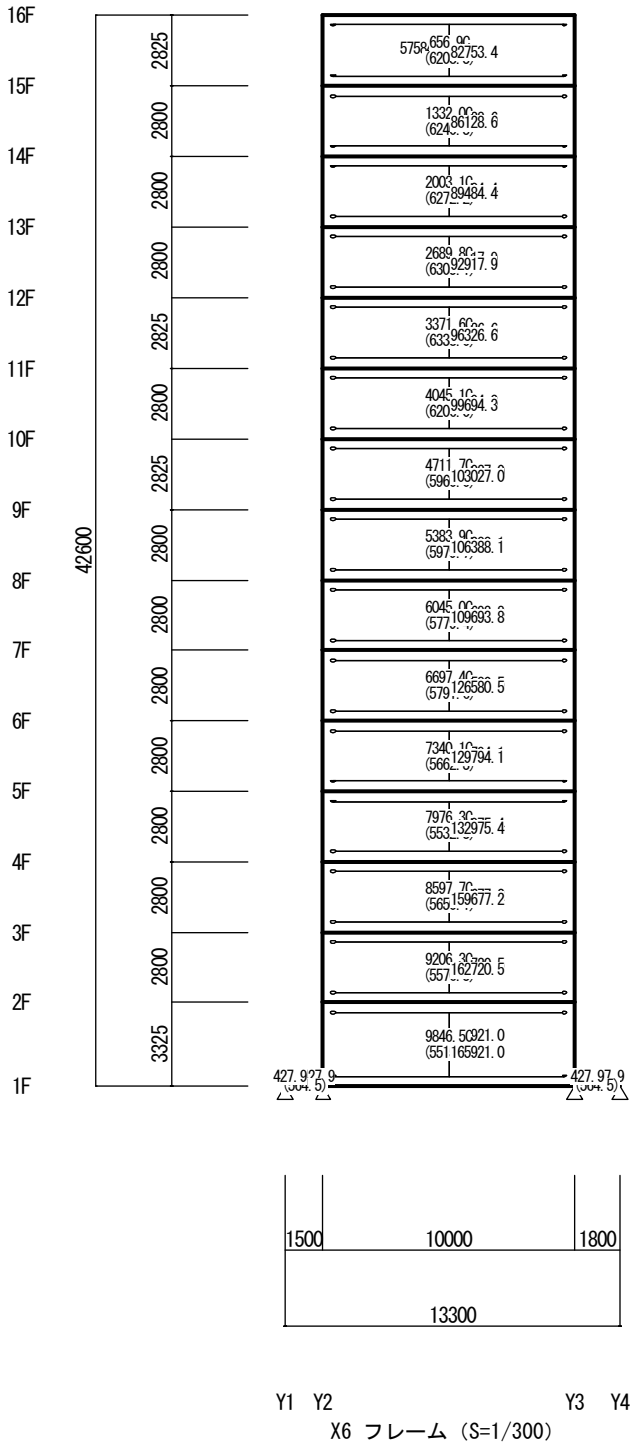

X6 フレーム（S=1/300）

U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）

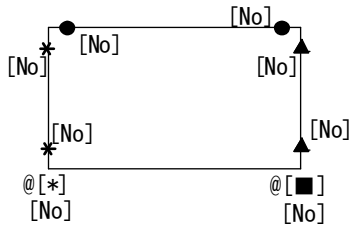





●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
⊙　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

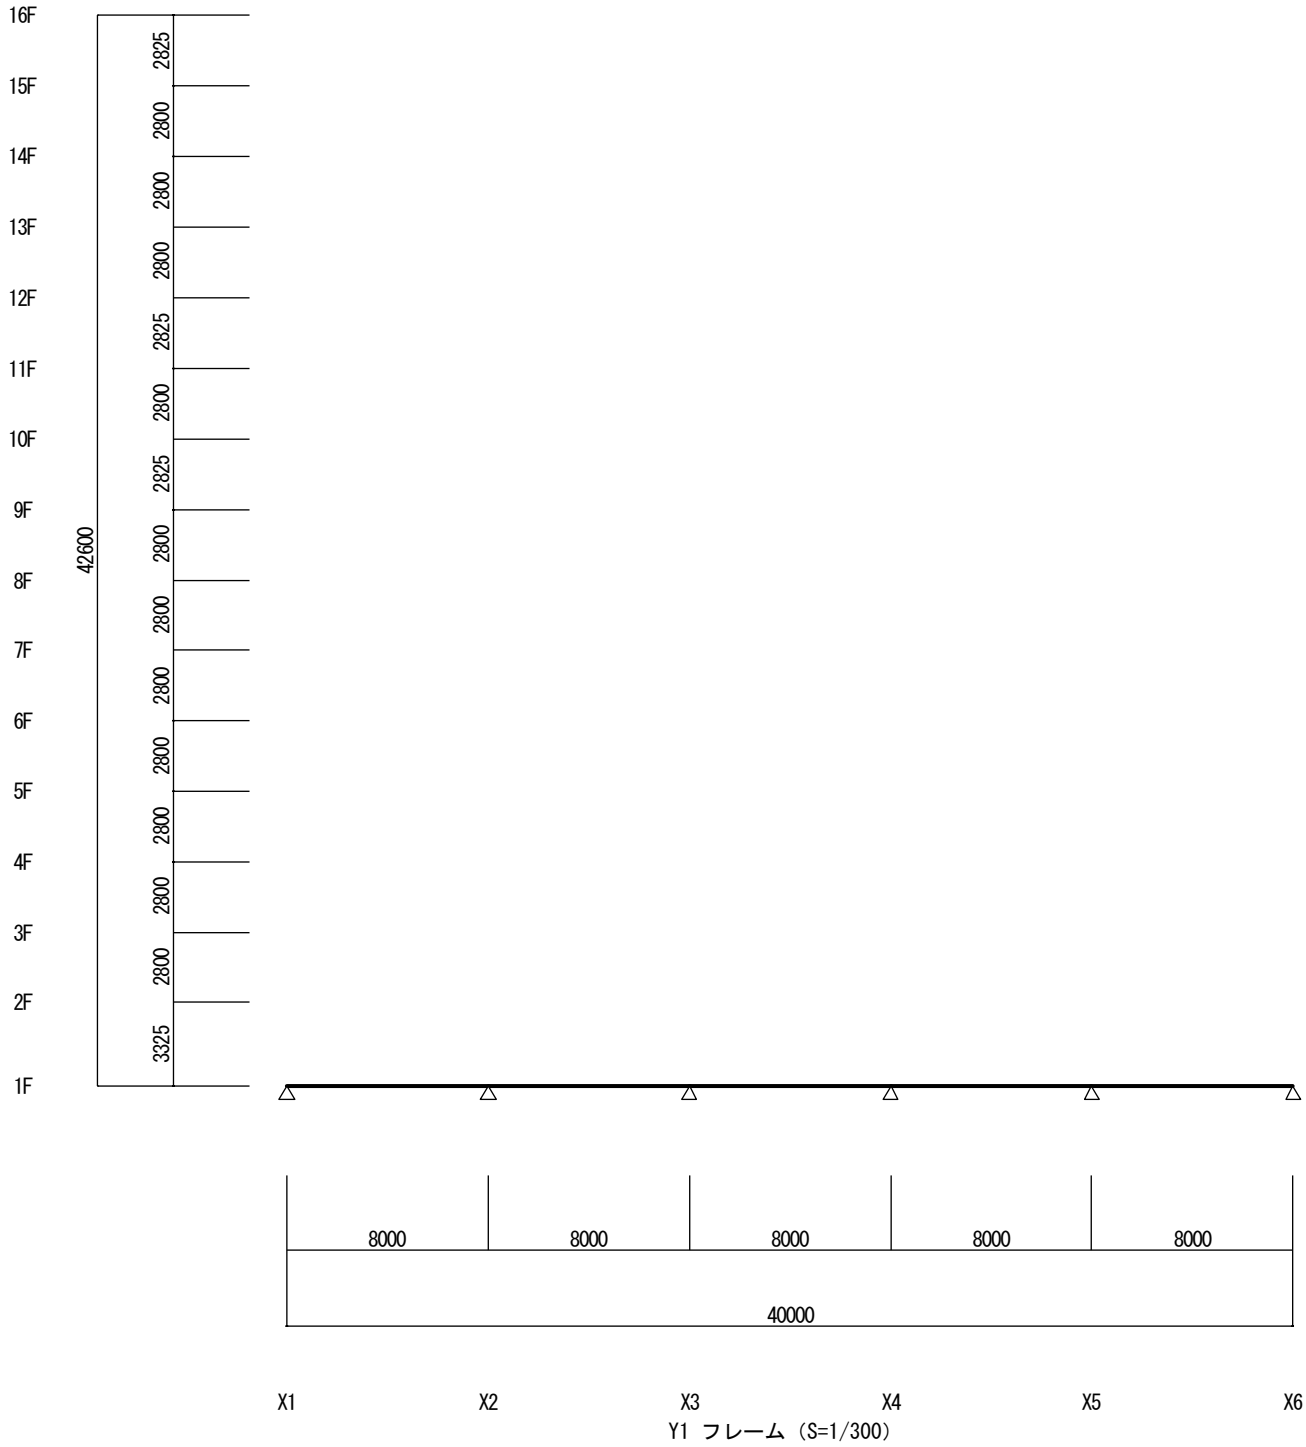

Y1 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

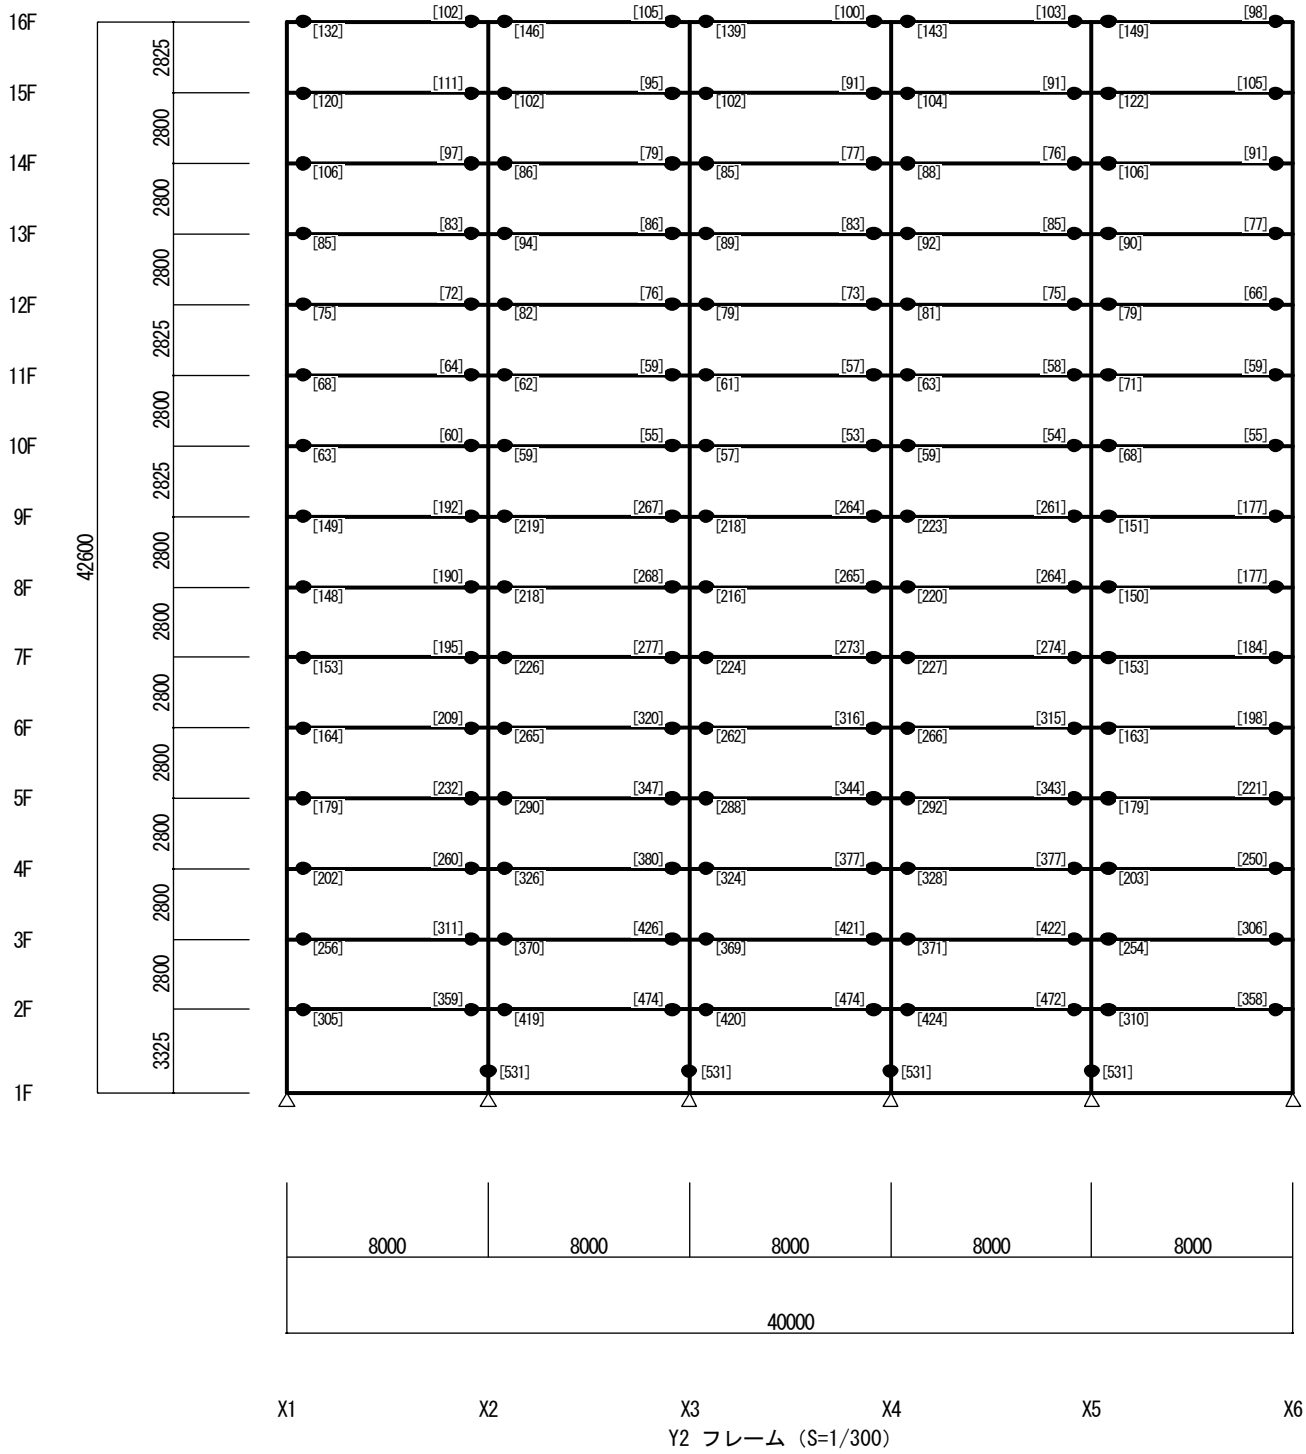

Y2 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

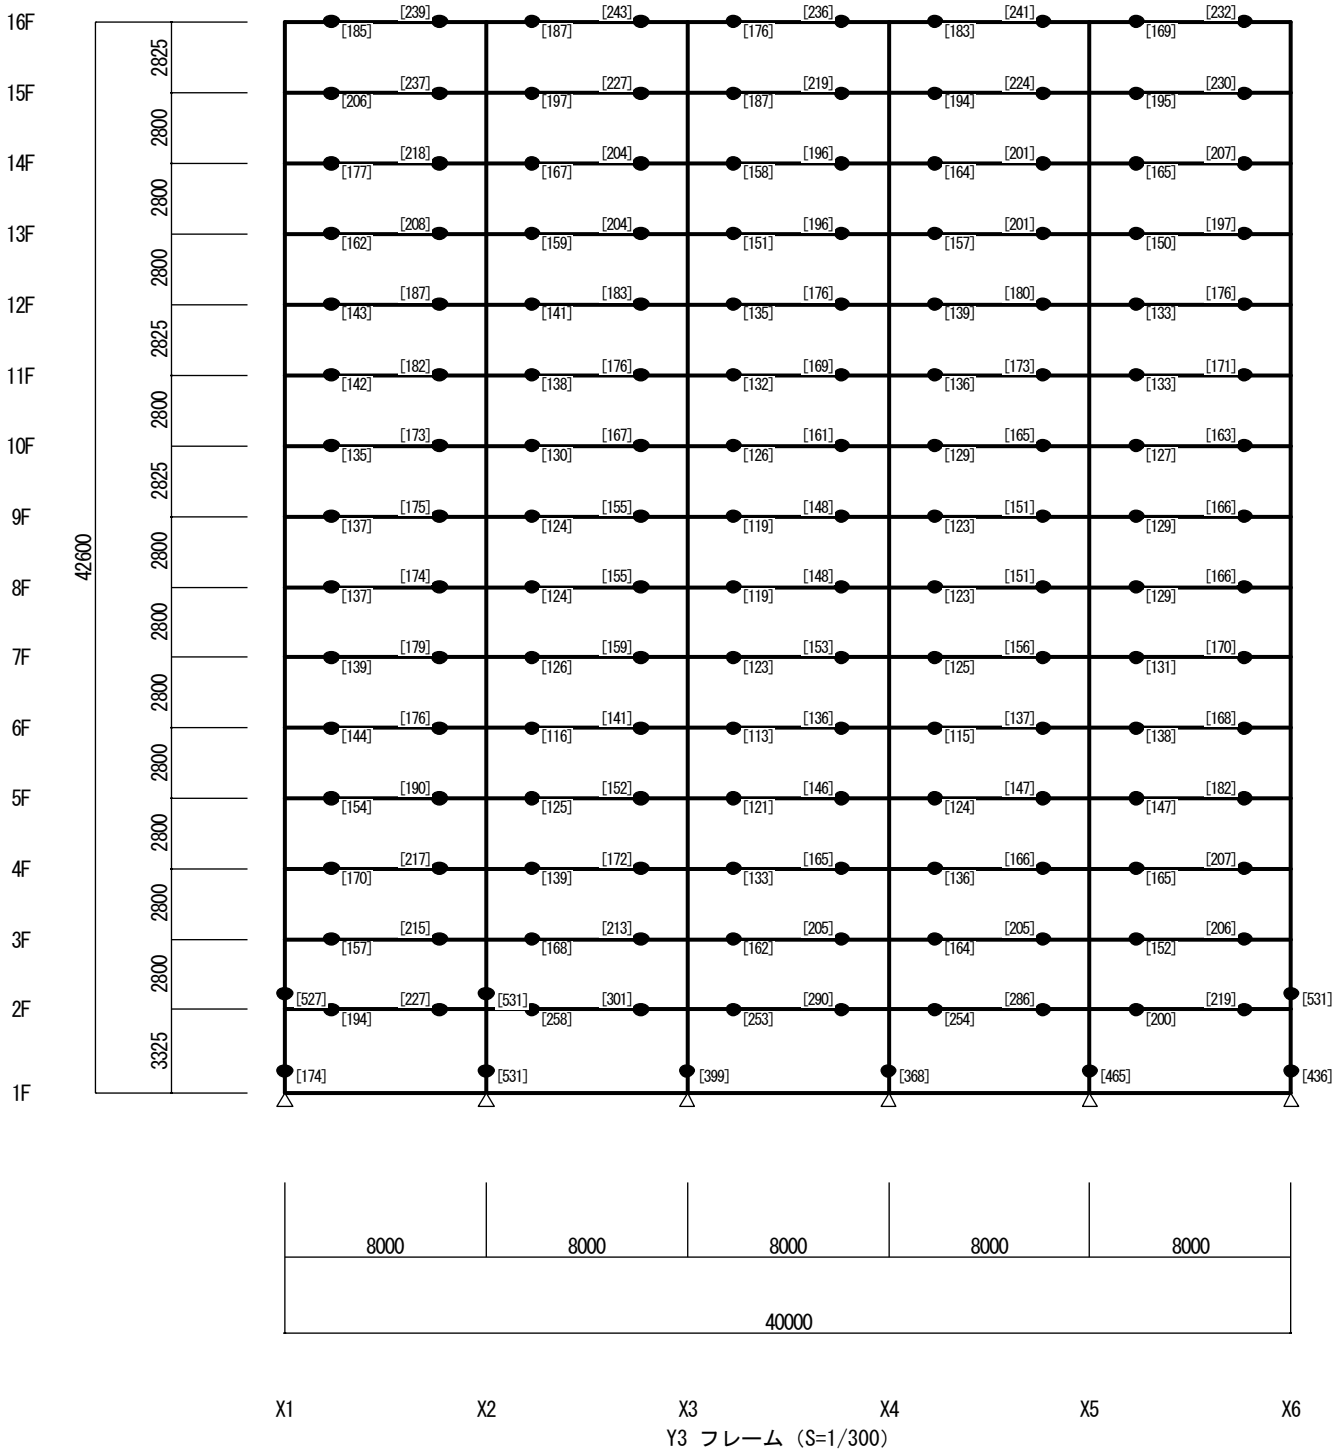

Y3 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

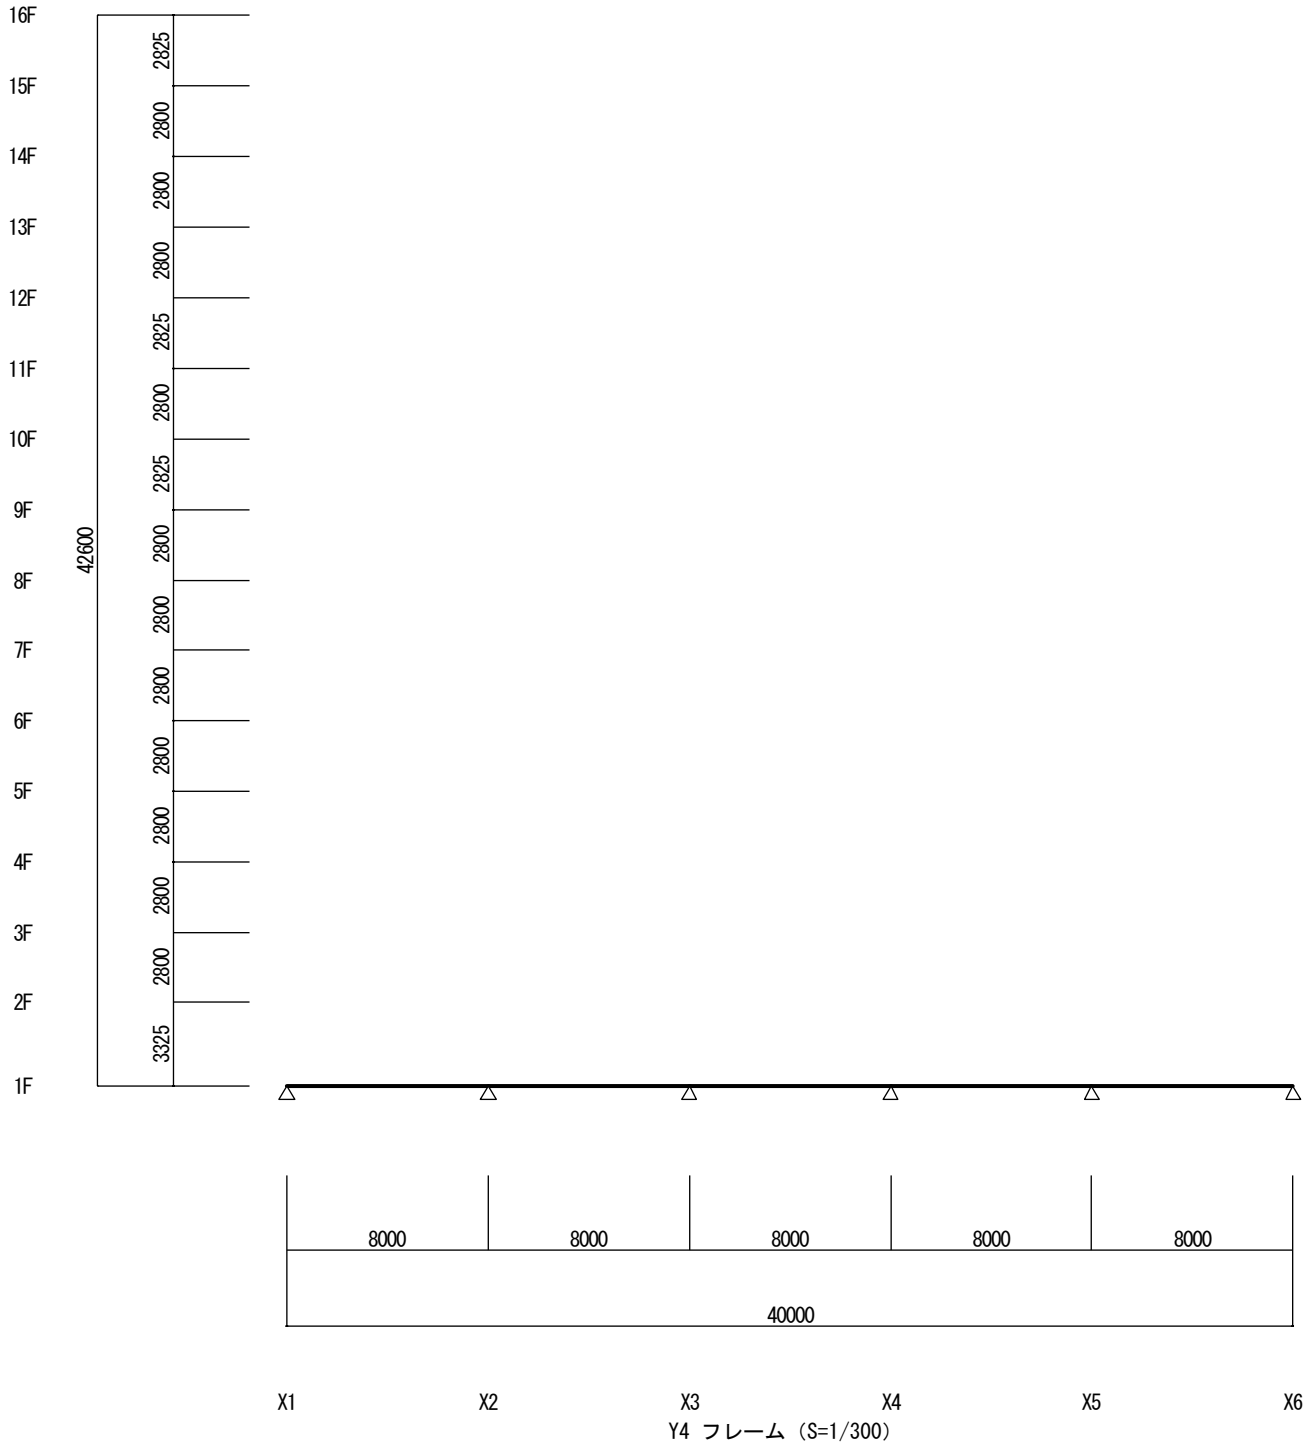

Y4 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

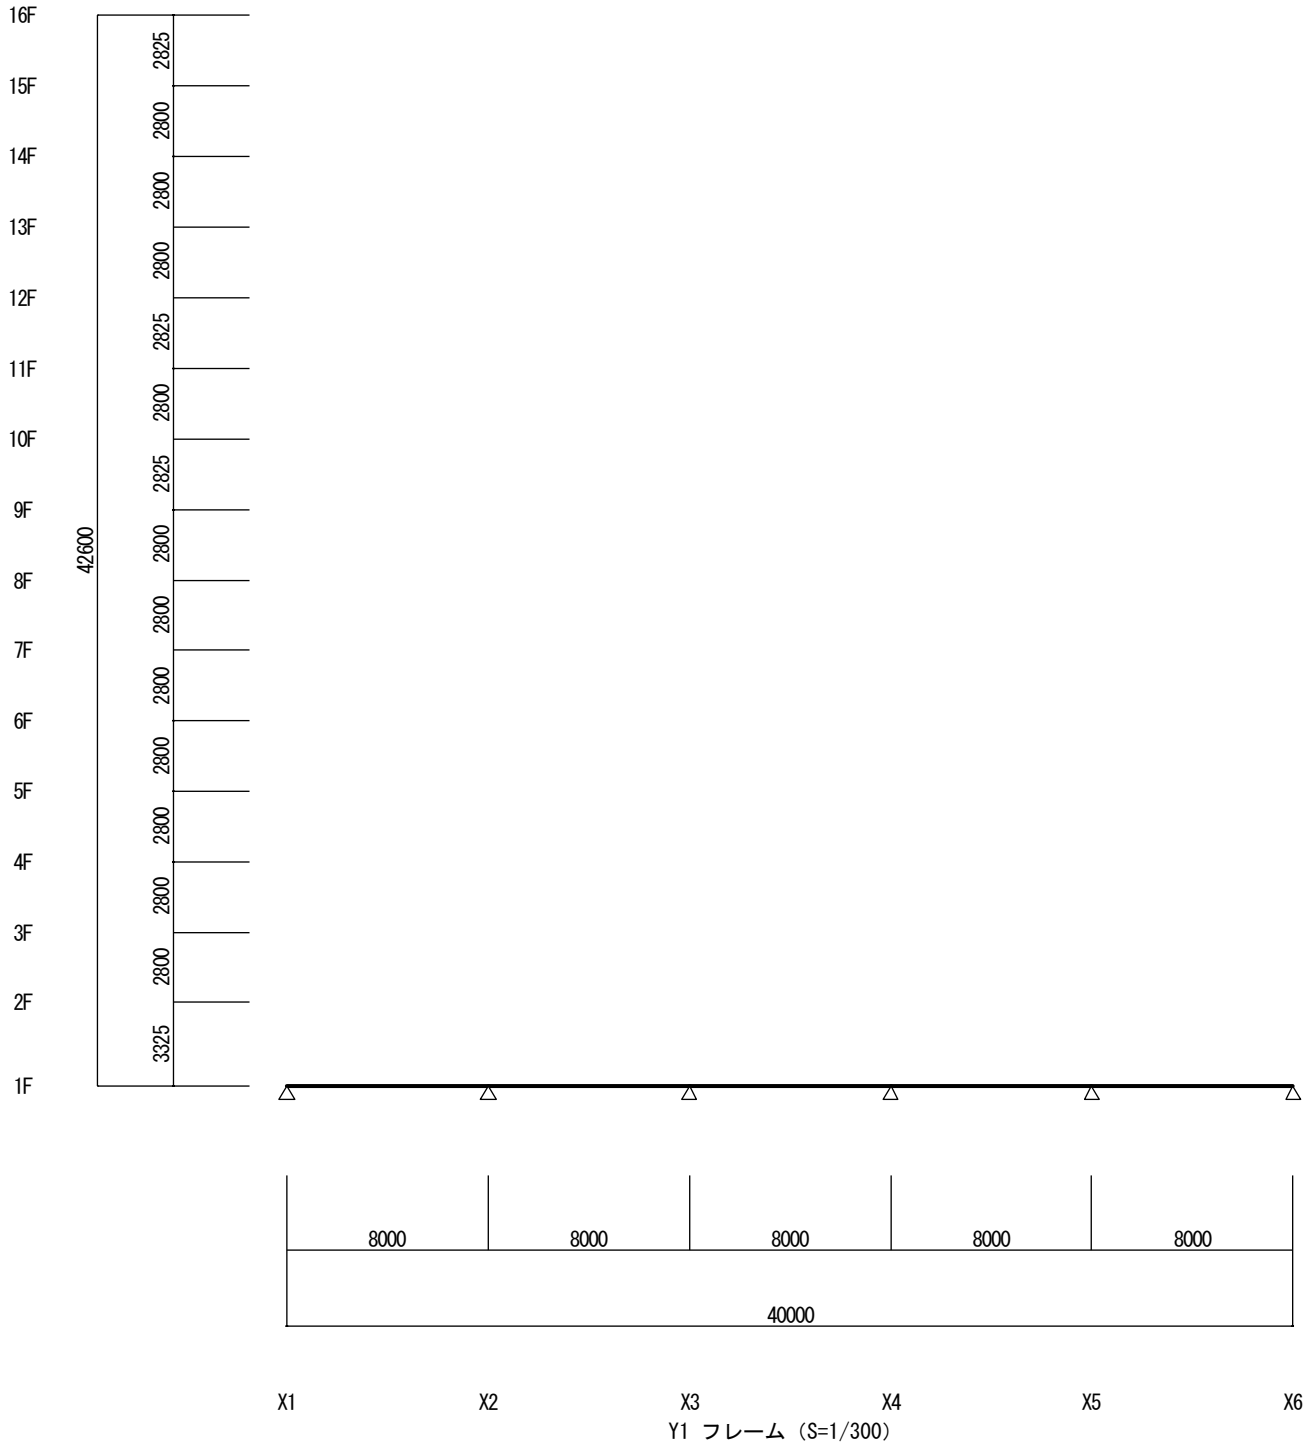

Y1 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

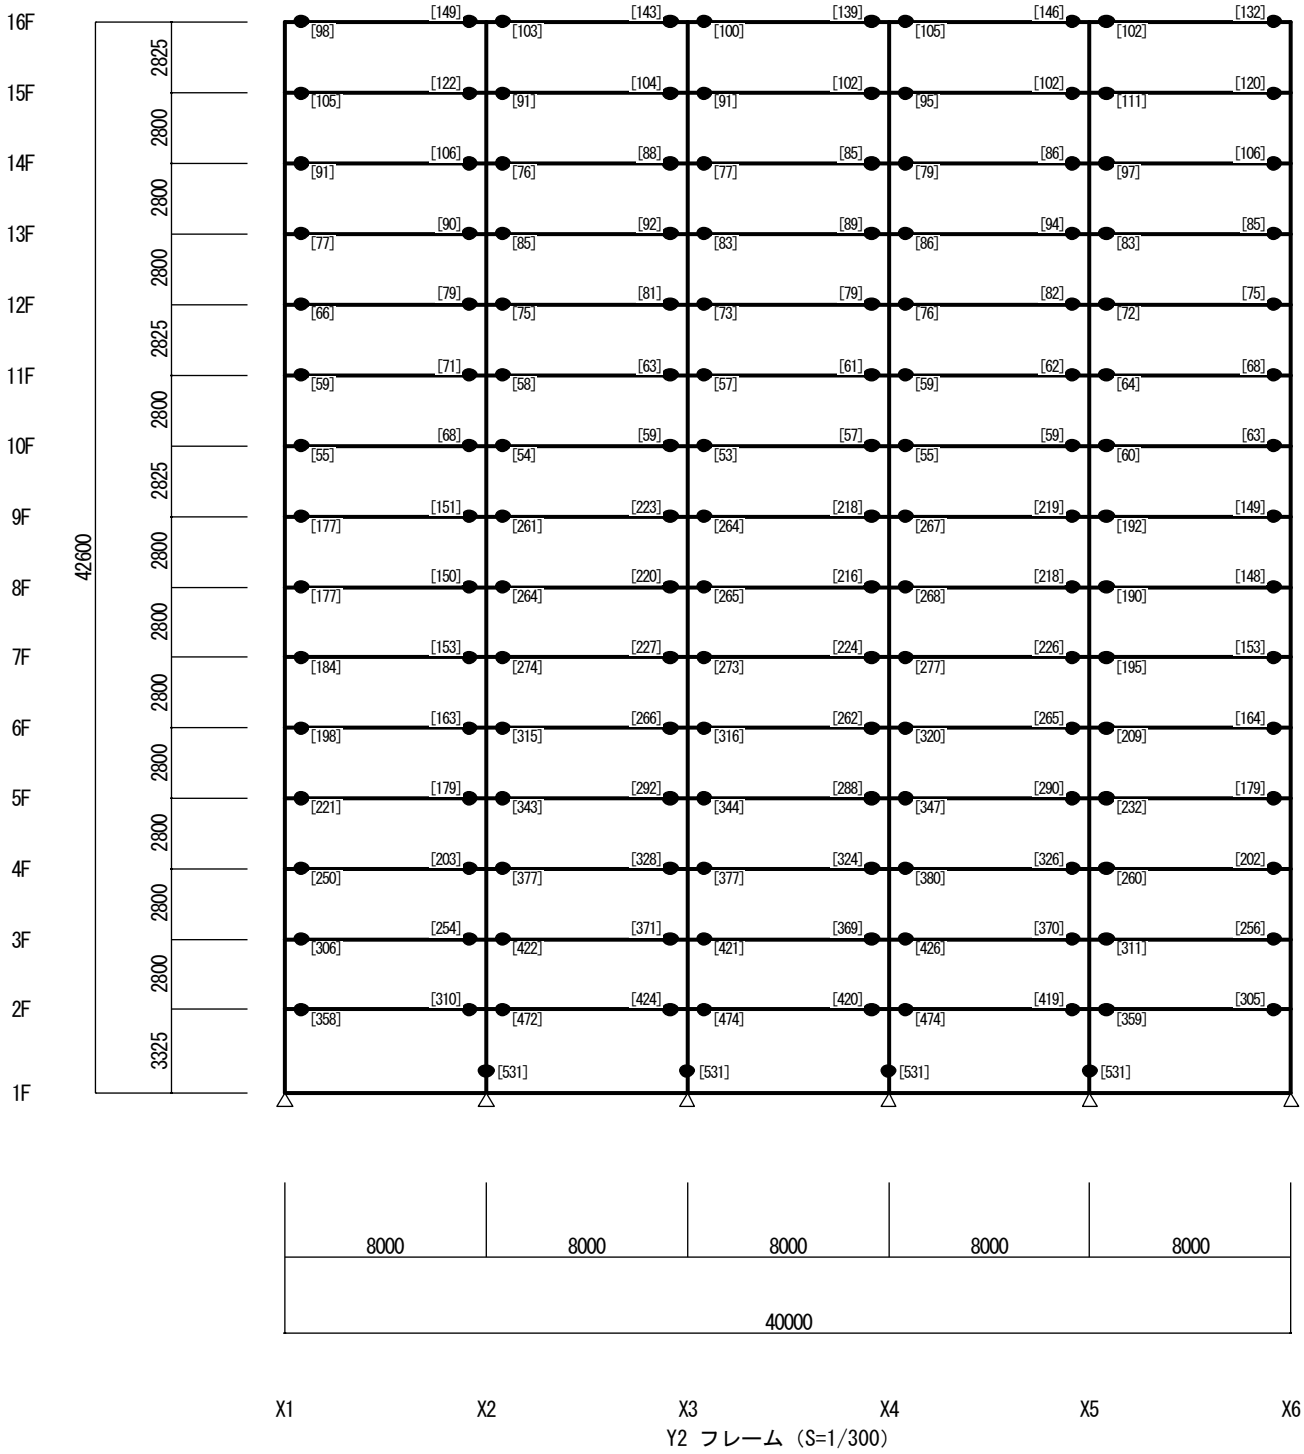

Y2 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

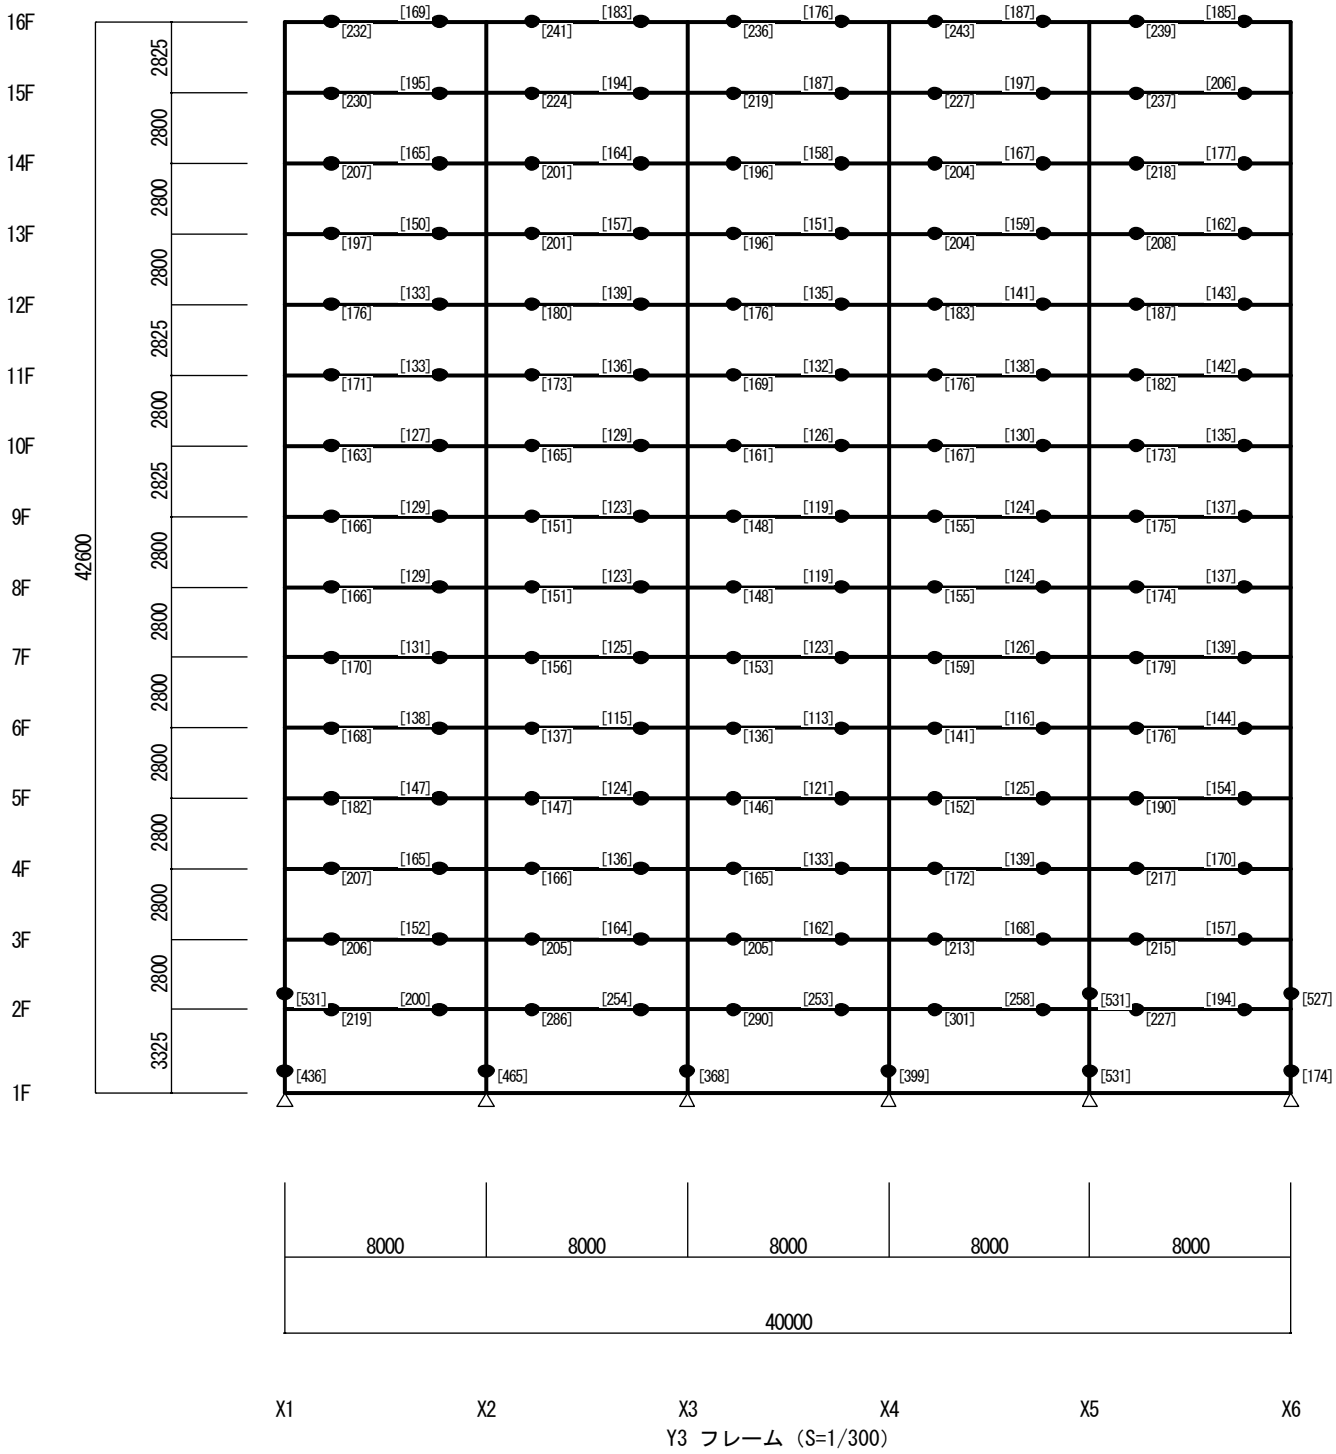

Y3 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

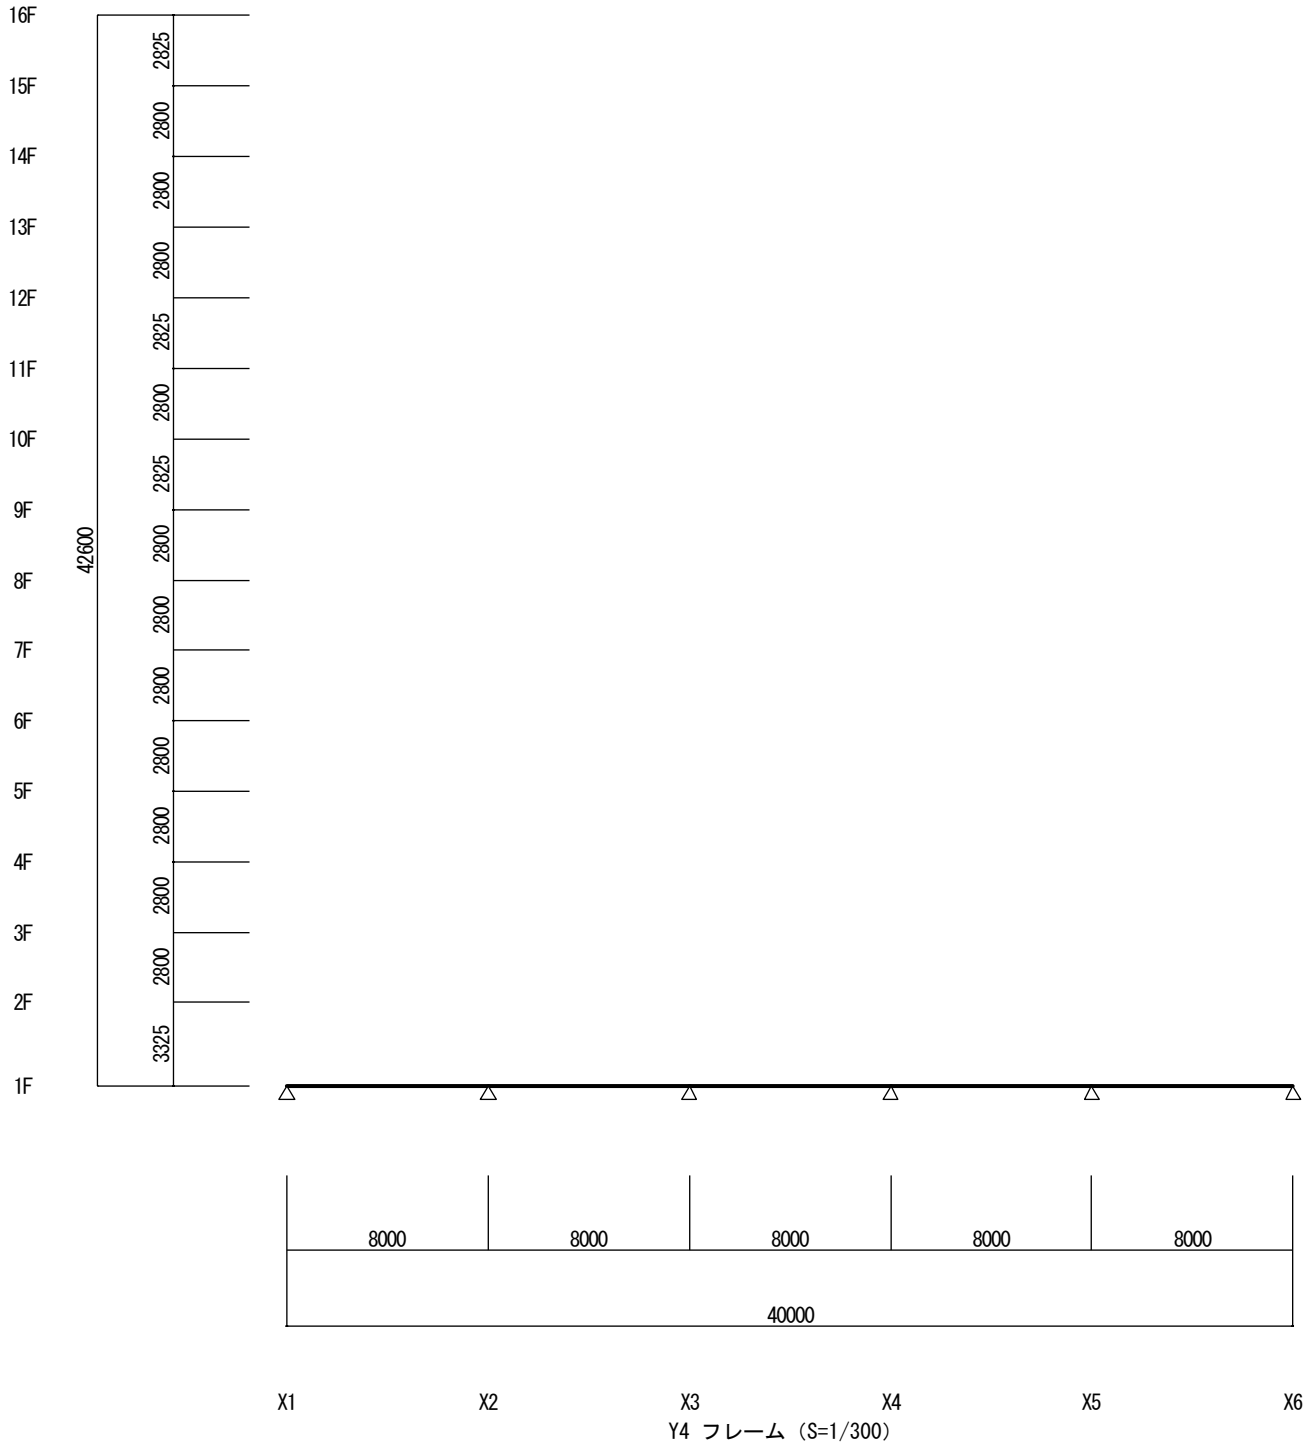

Y4 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

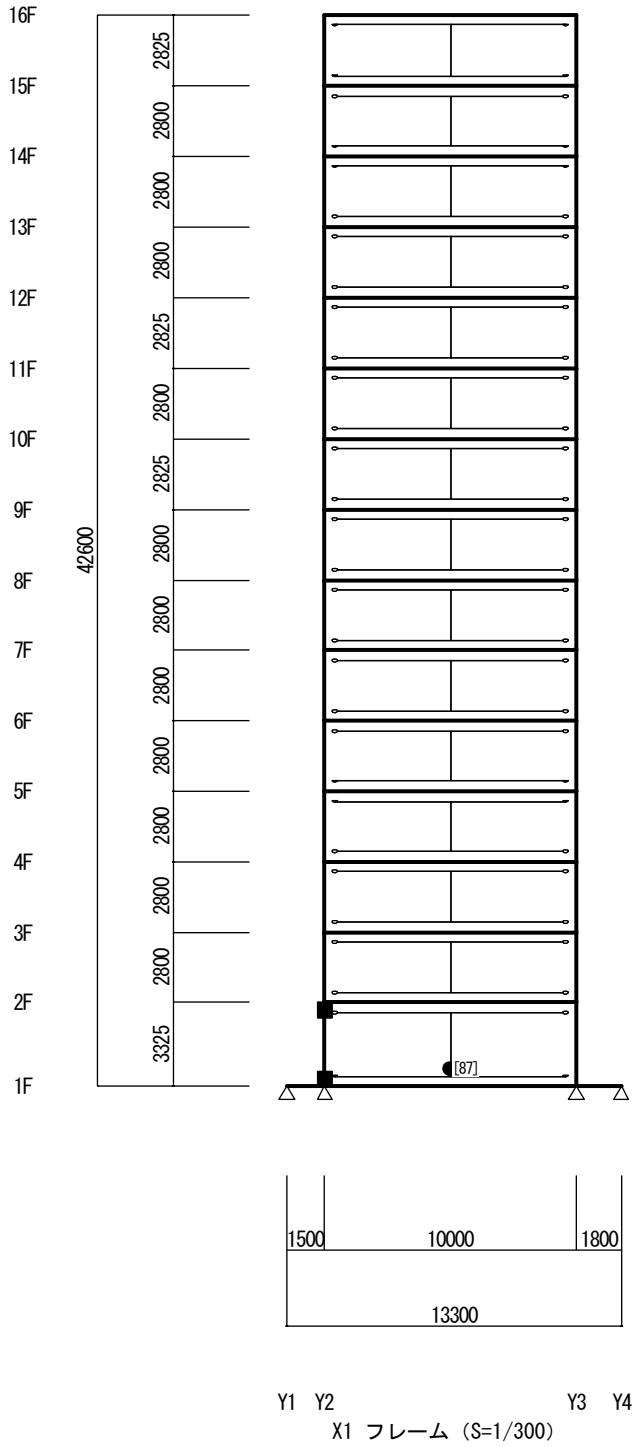

X1 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

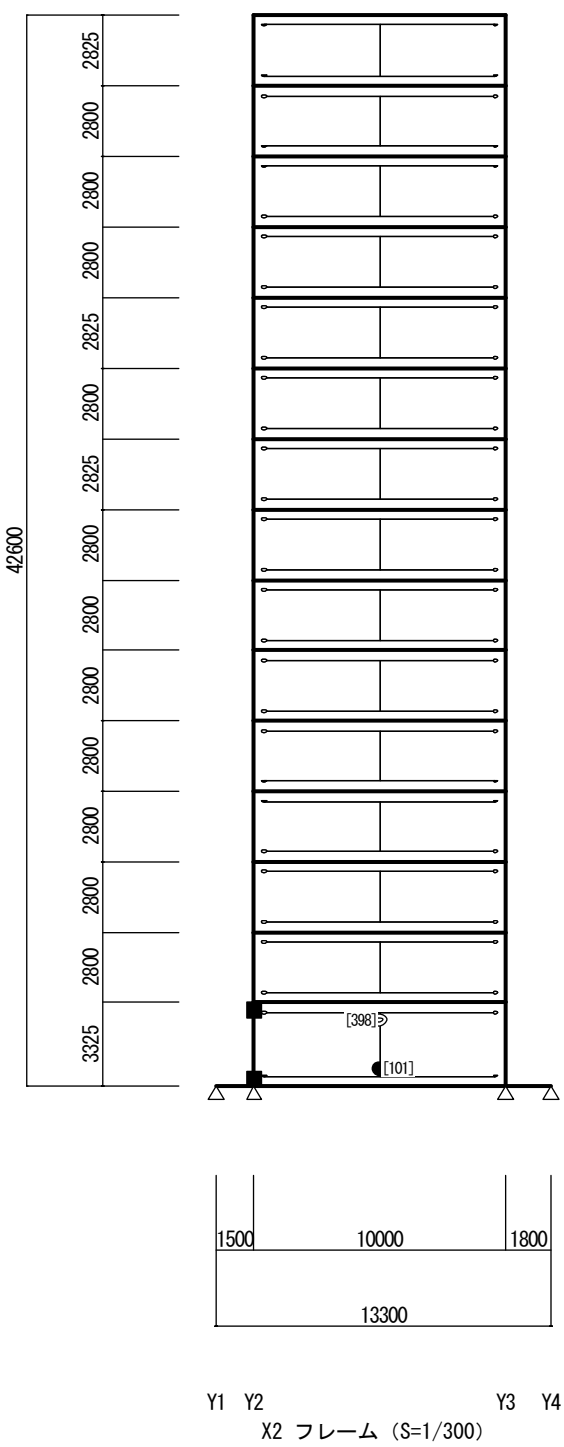

X2 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

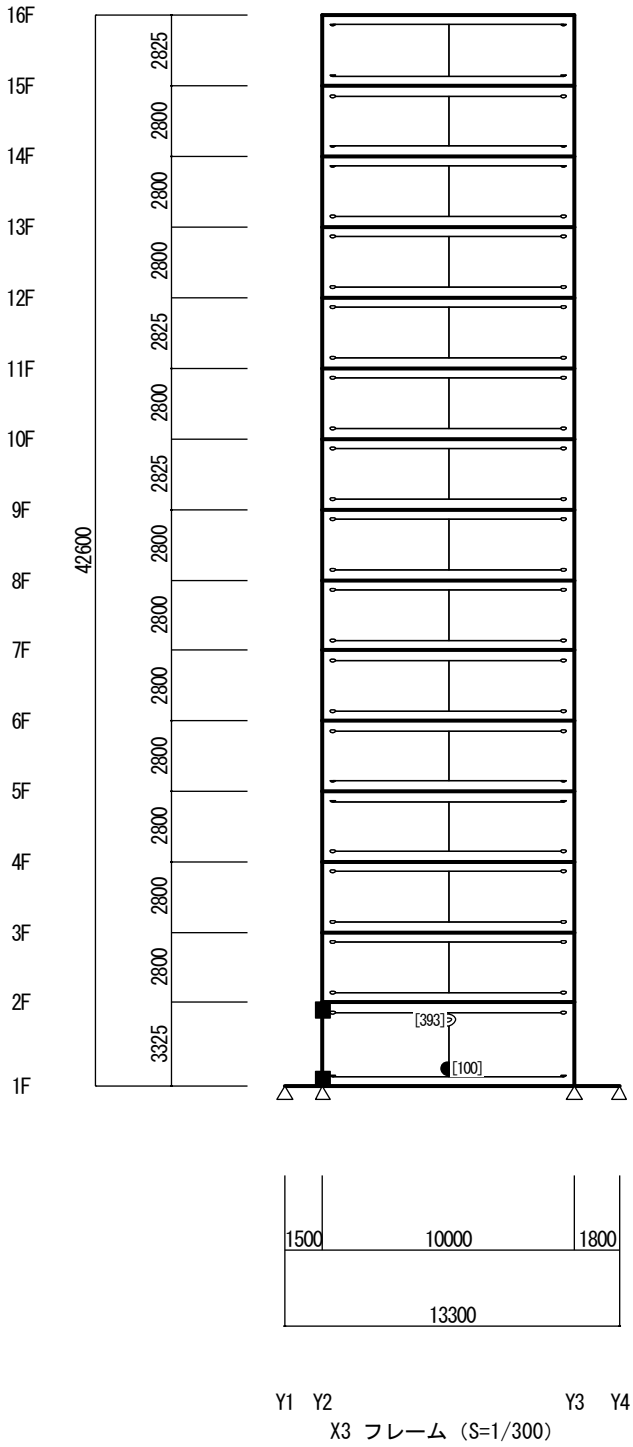

X3 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

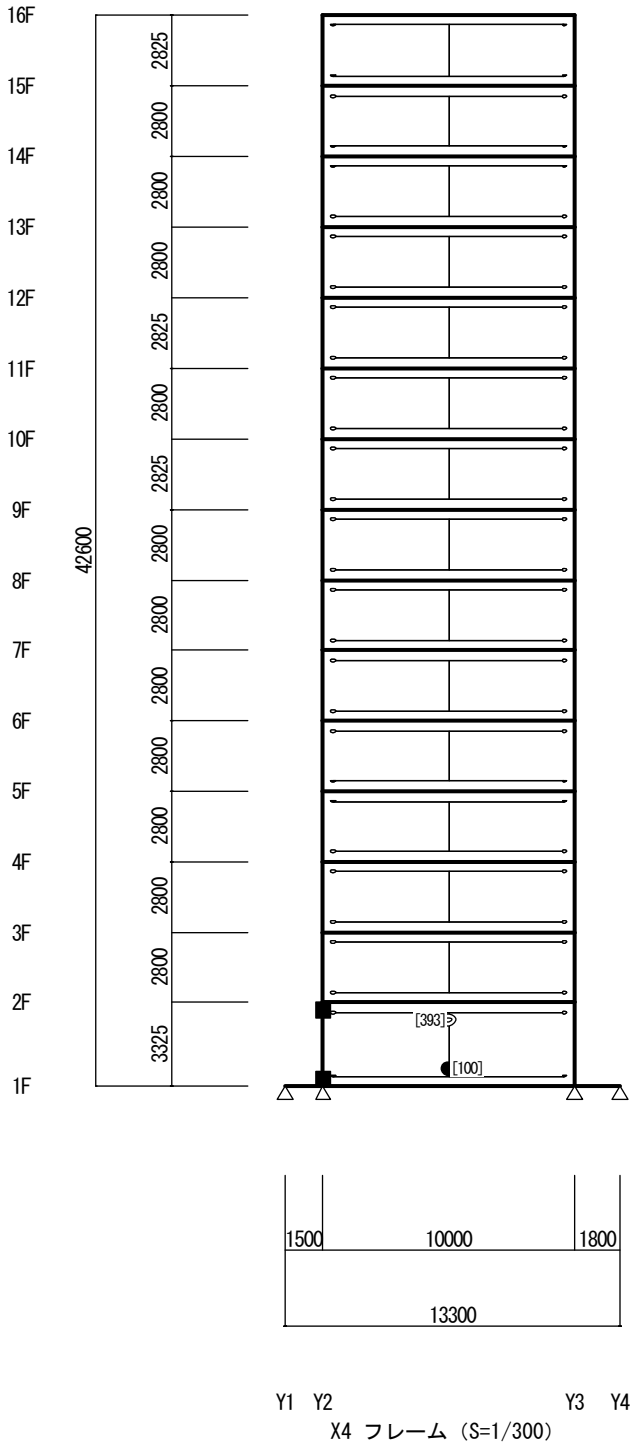

X4 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

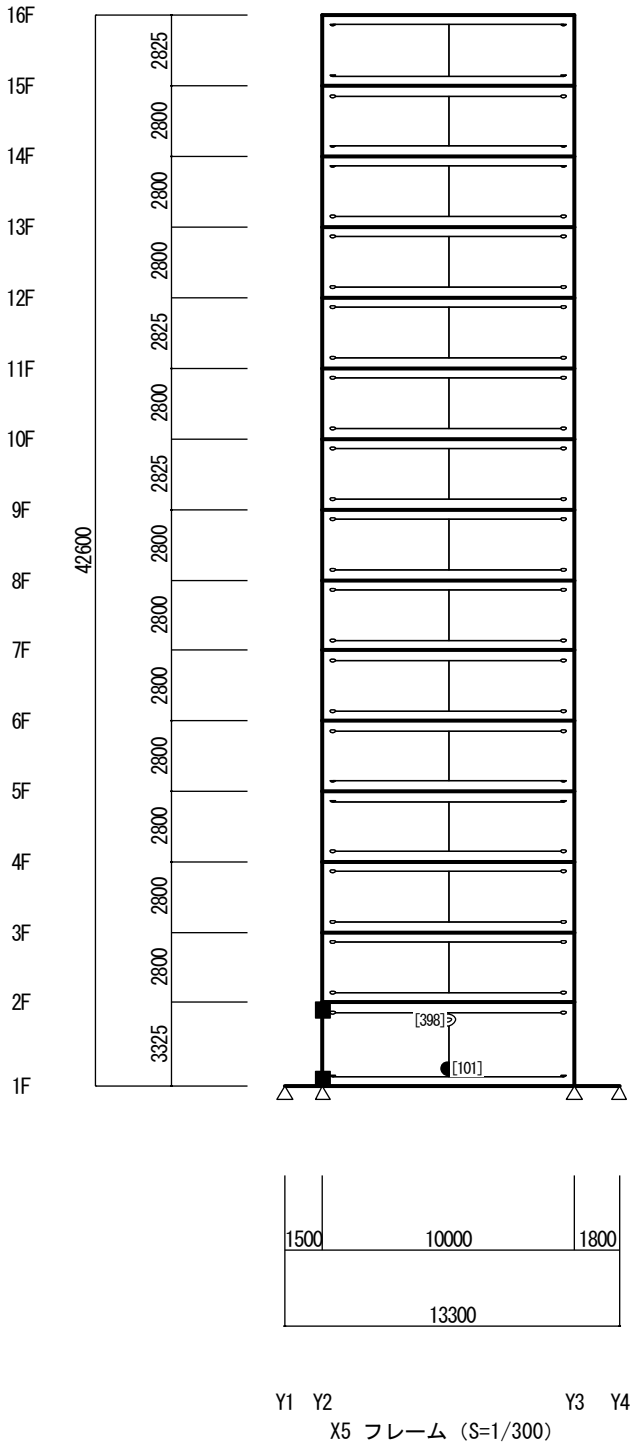

X5 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

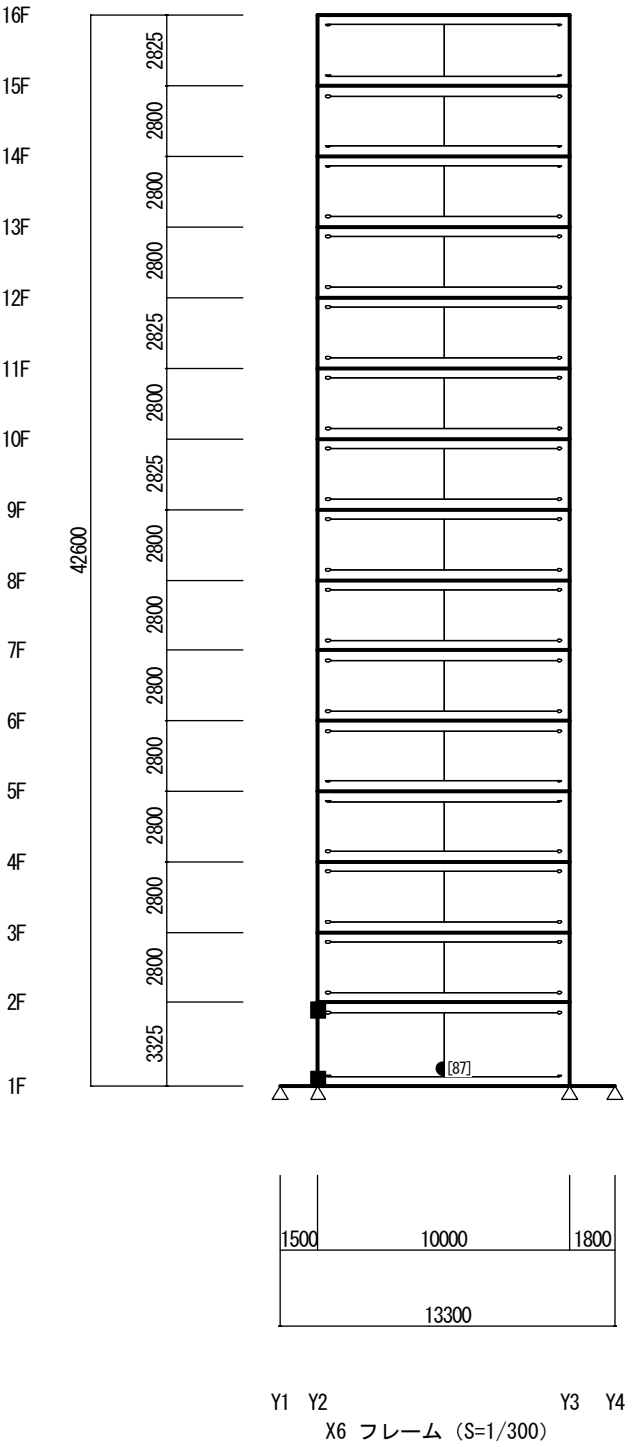

X6 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

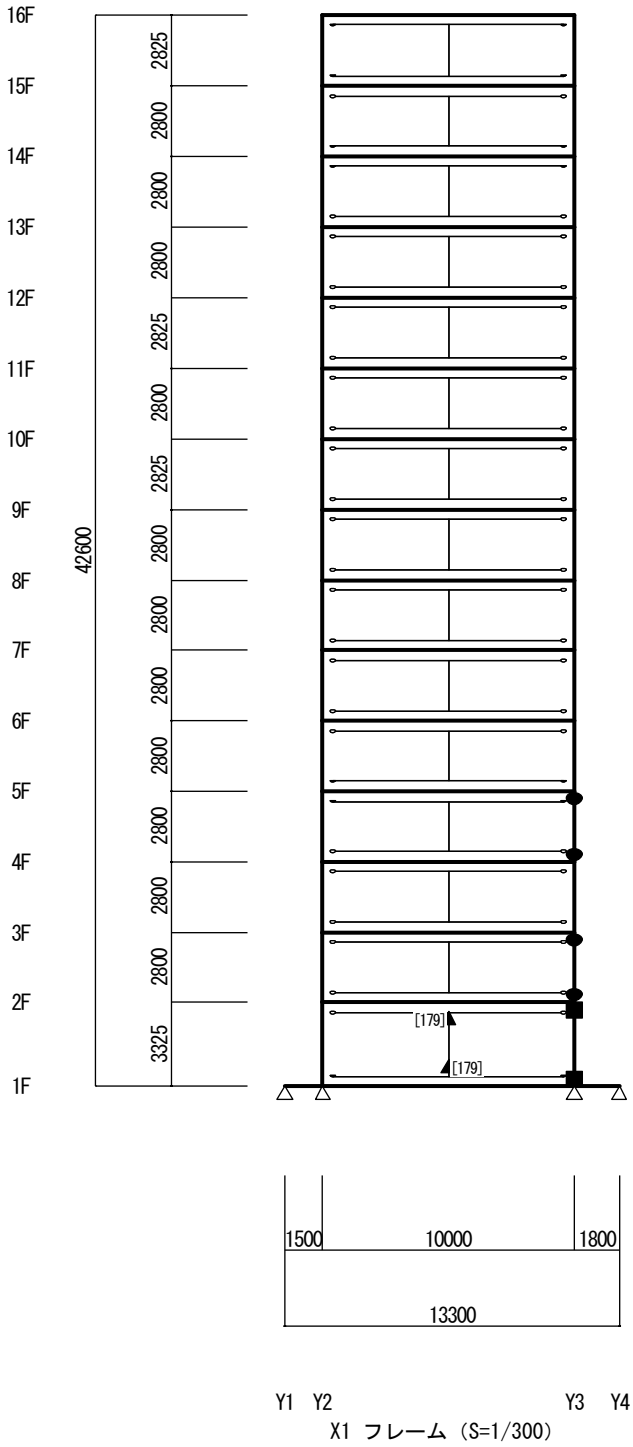

X1 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

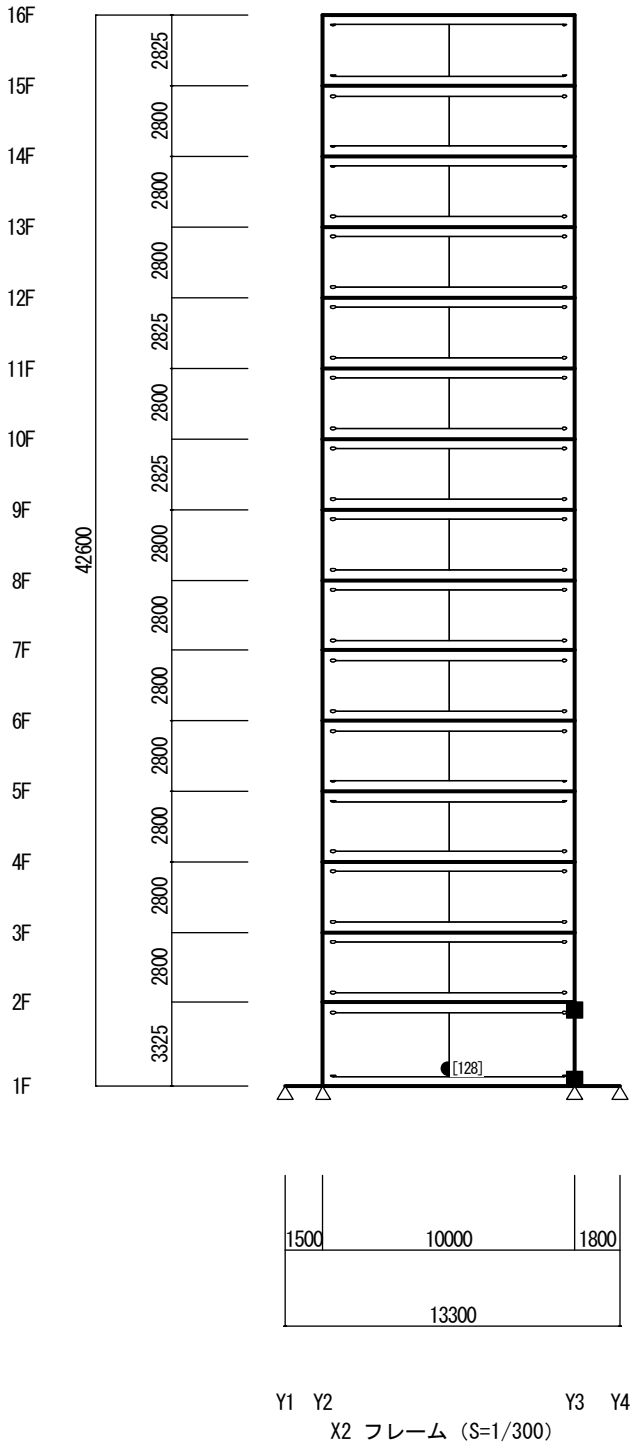

X2 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

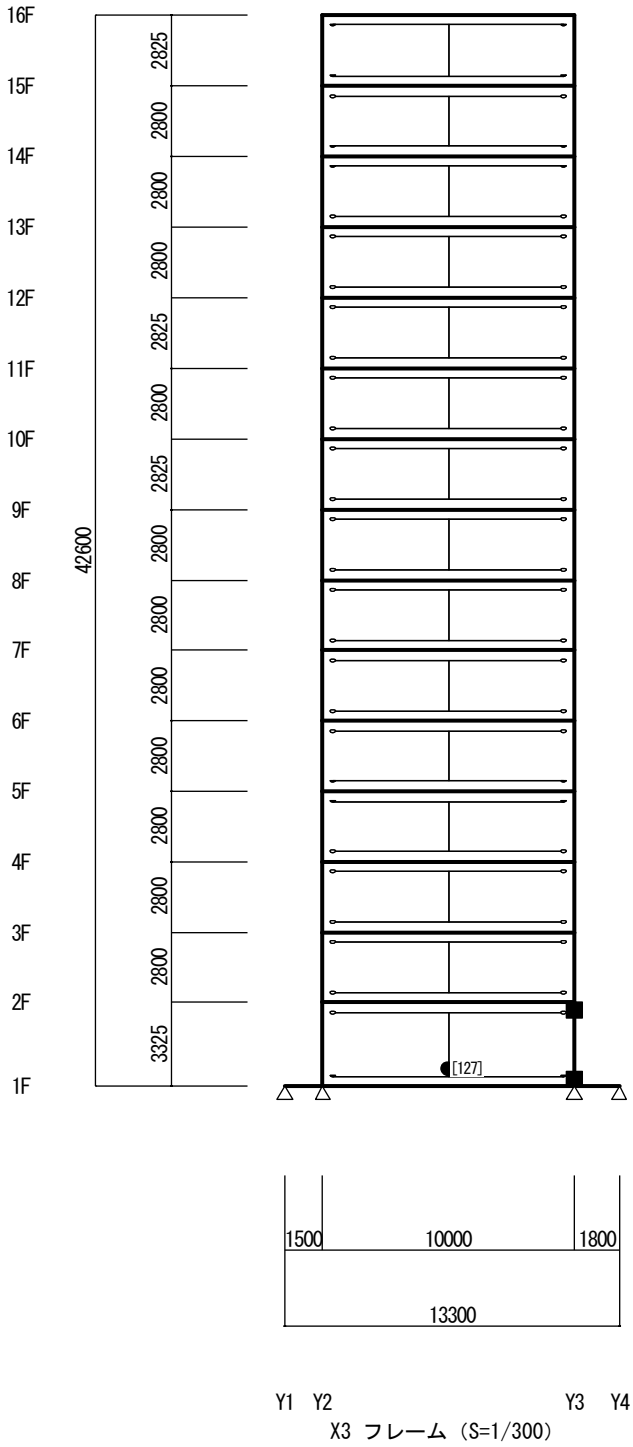

X3 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

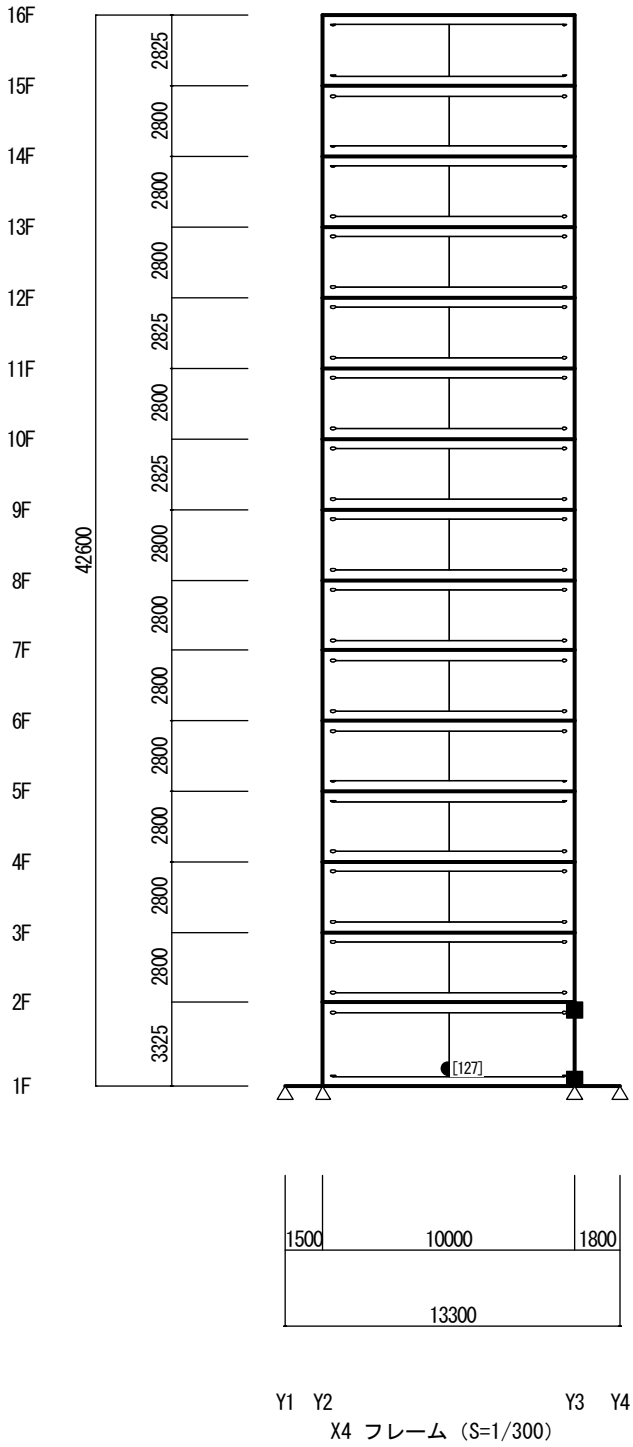

X4 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

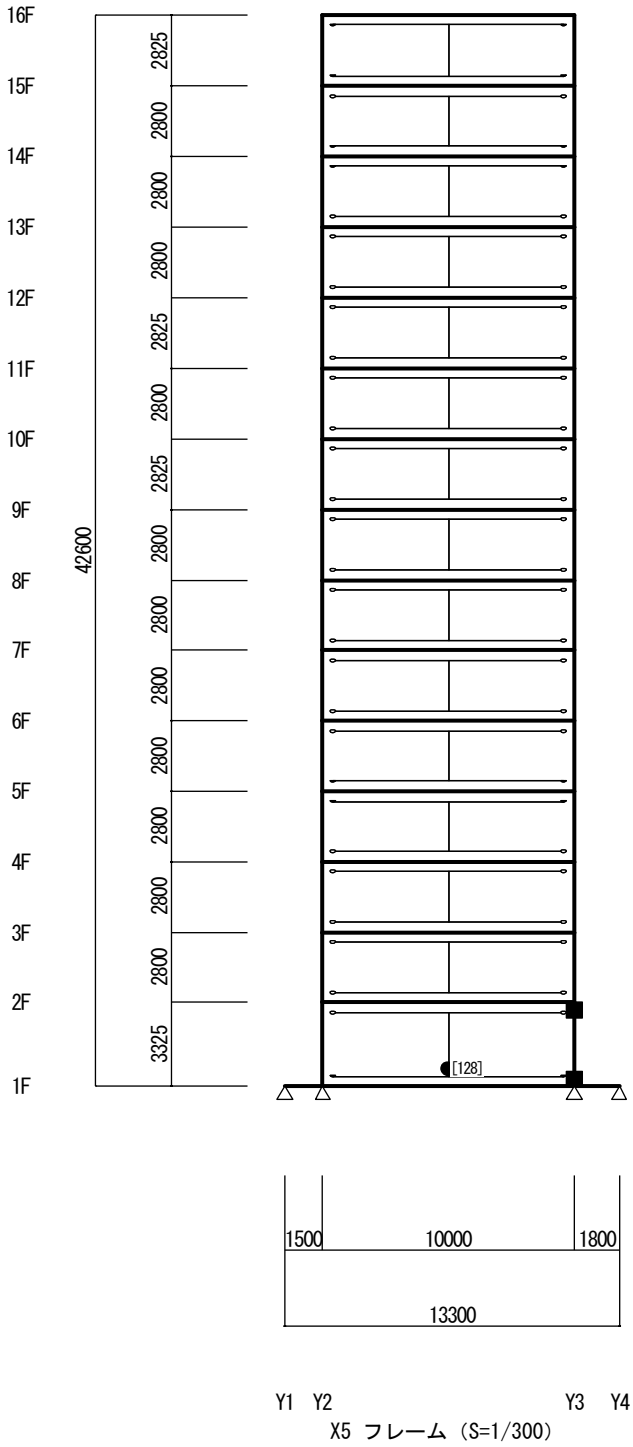

X5 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

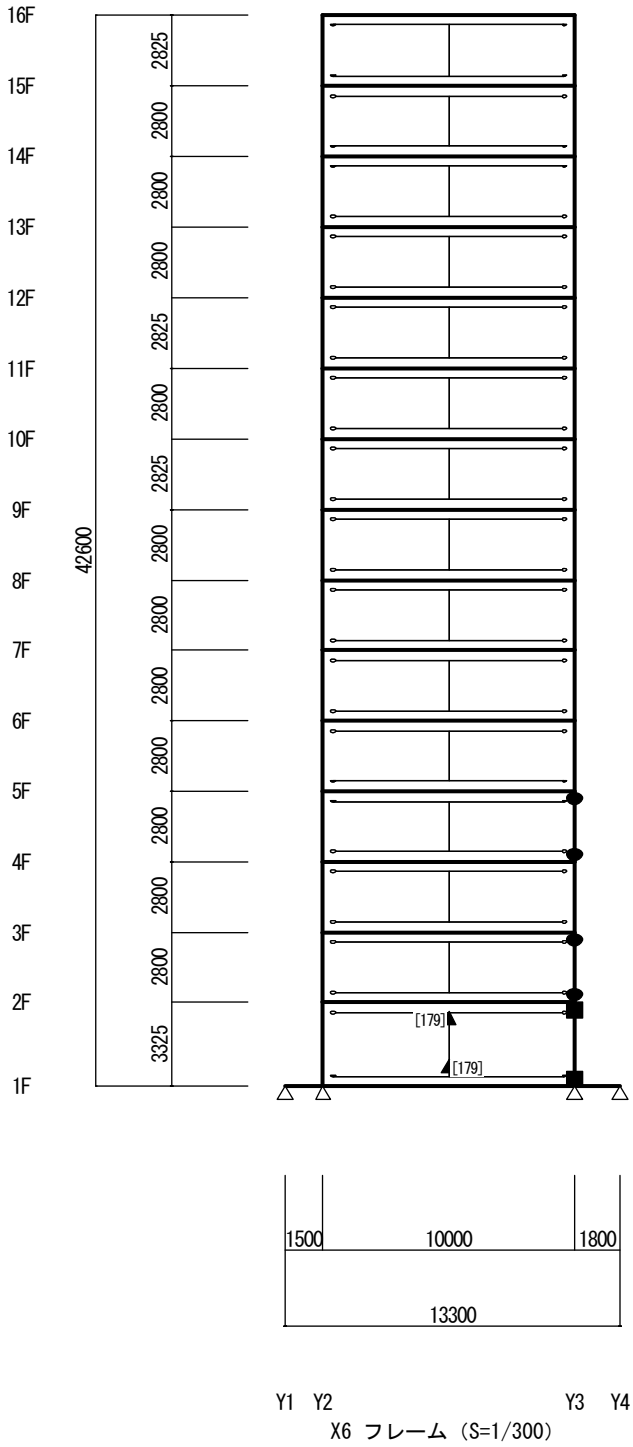

X6 フレーム（S=1/300）

U-3.5　終局時機構図（Ｄs算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ｄs算定時）

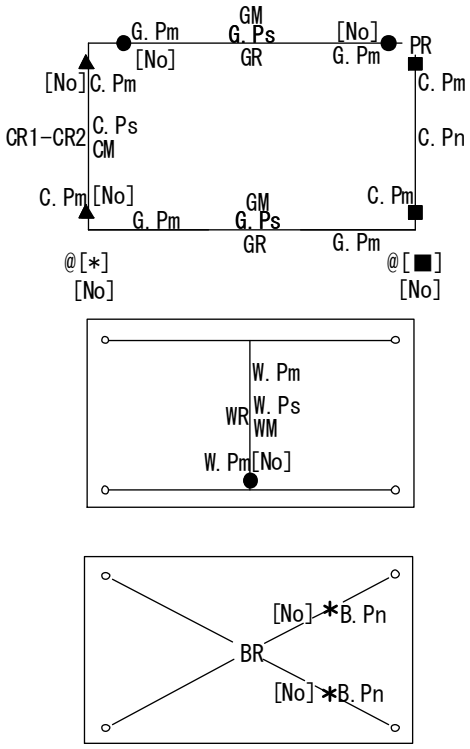

●　　：曲げ破壊
▲　　：せん断破壊
■　　：引張破壊
＊　　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　　：壁の種別
BR　　：ブレースの種別
PR　　：柱はり接合部の種別

GM　　：はりの破壊モード
CM　　：柱の破壊モード
WM　　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

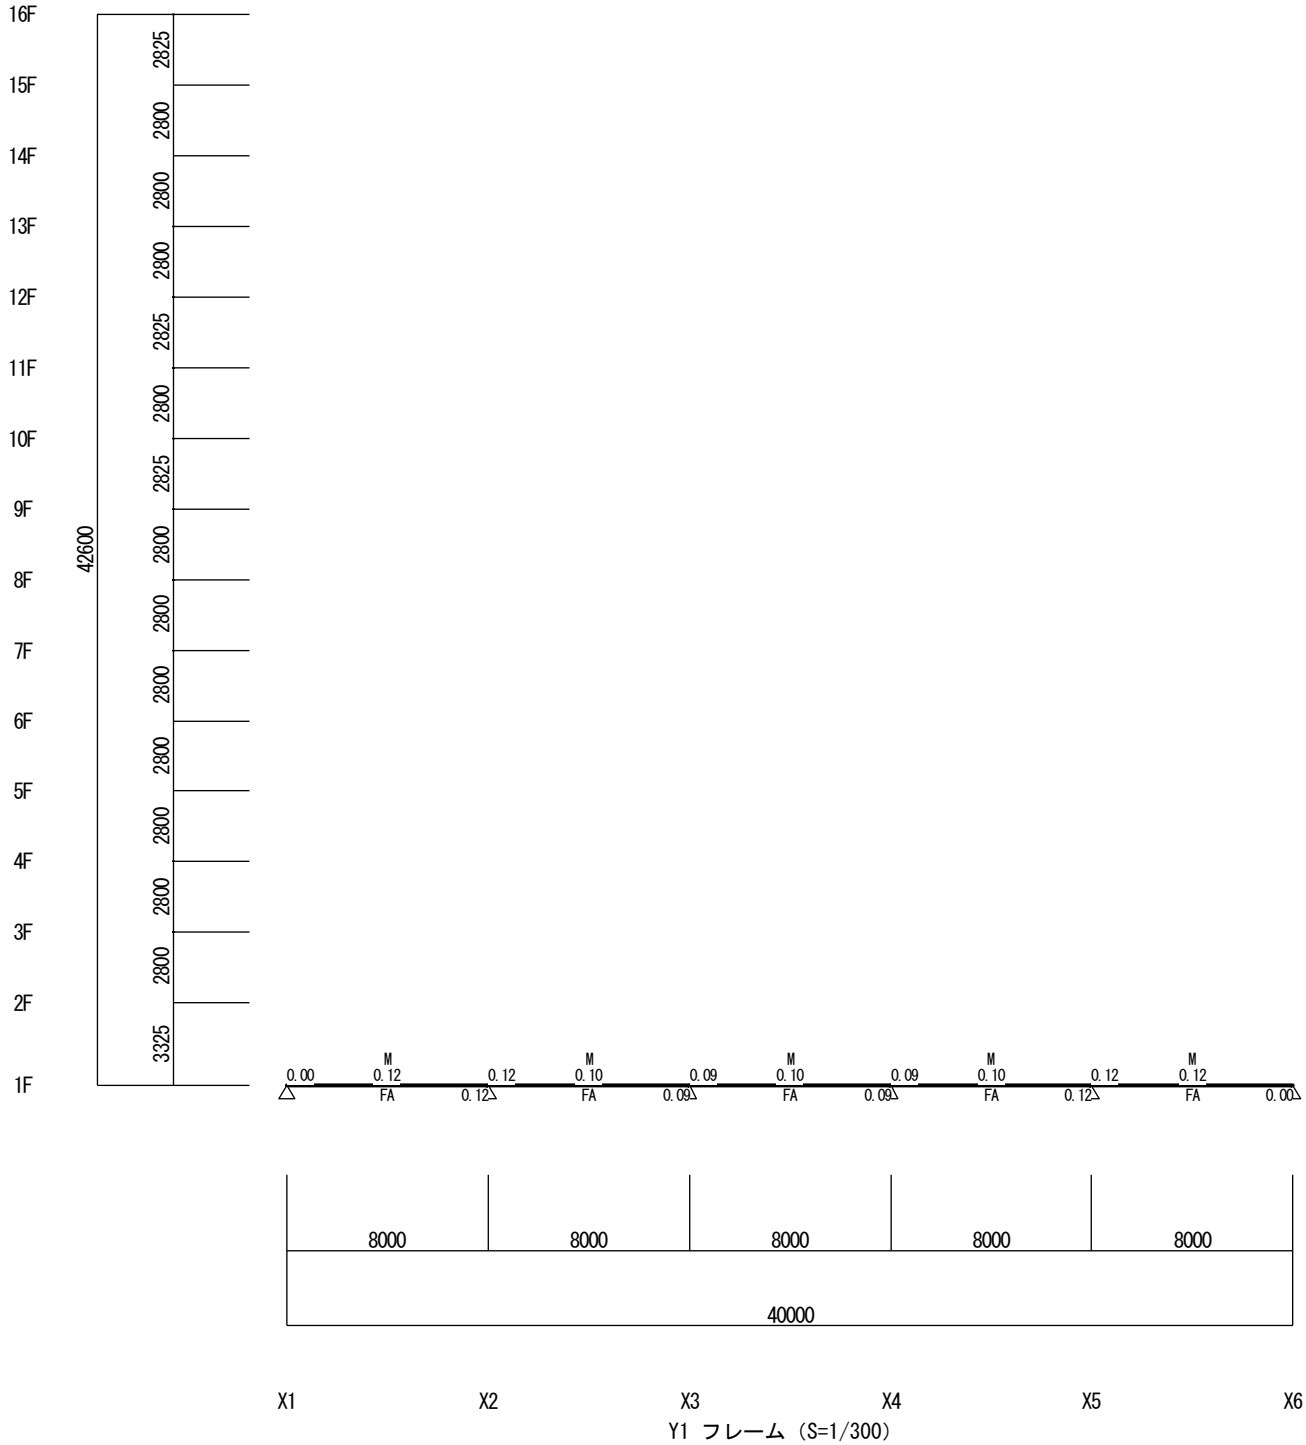

Y1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

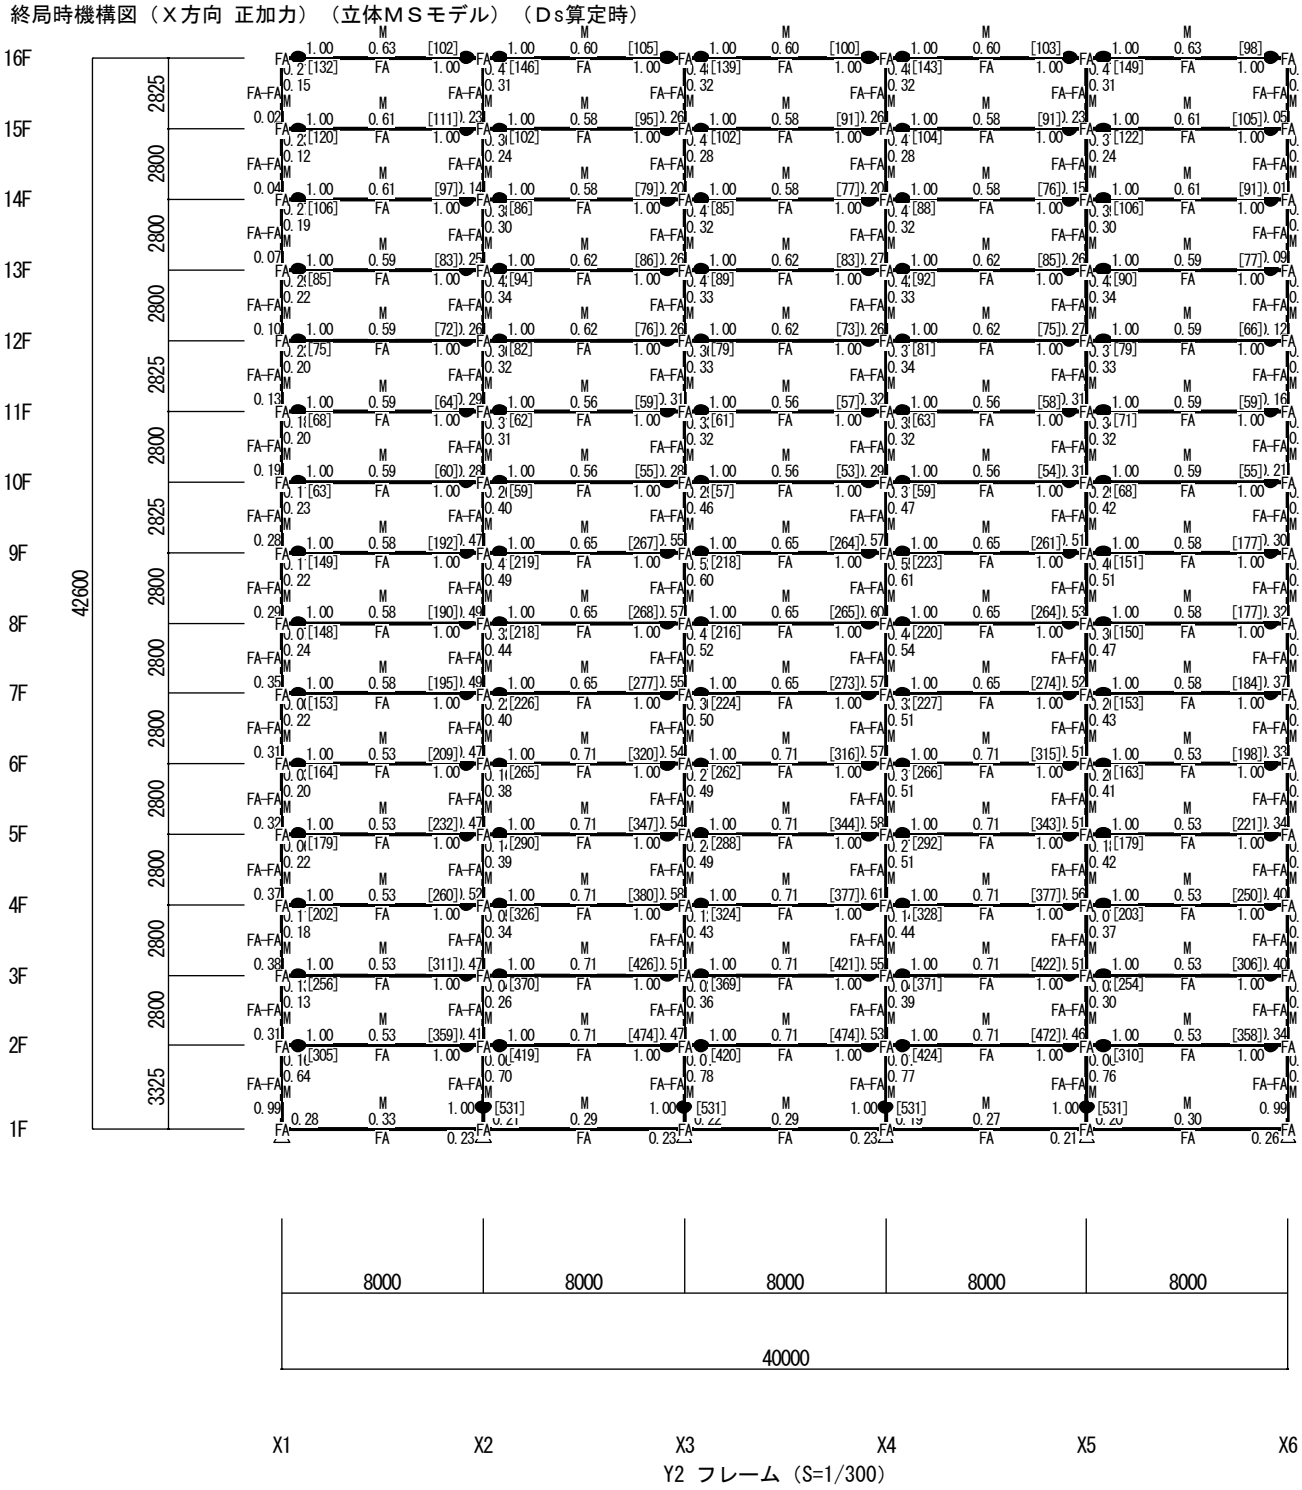

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄｓ算定時）

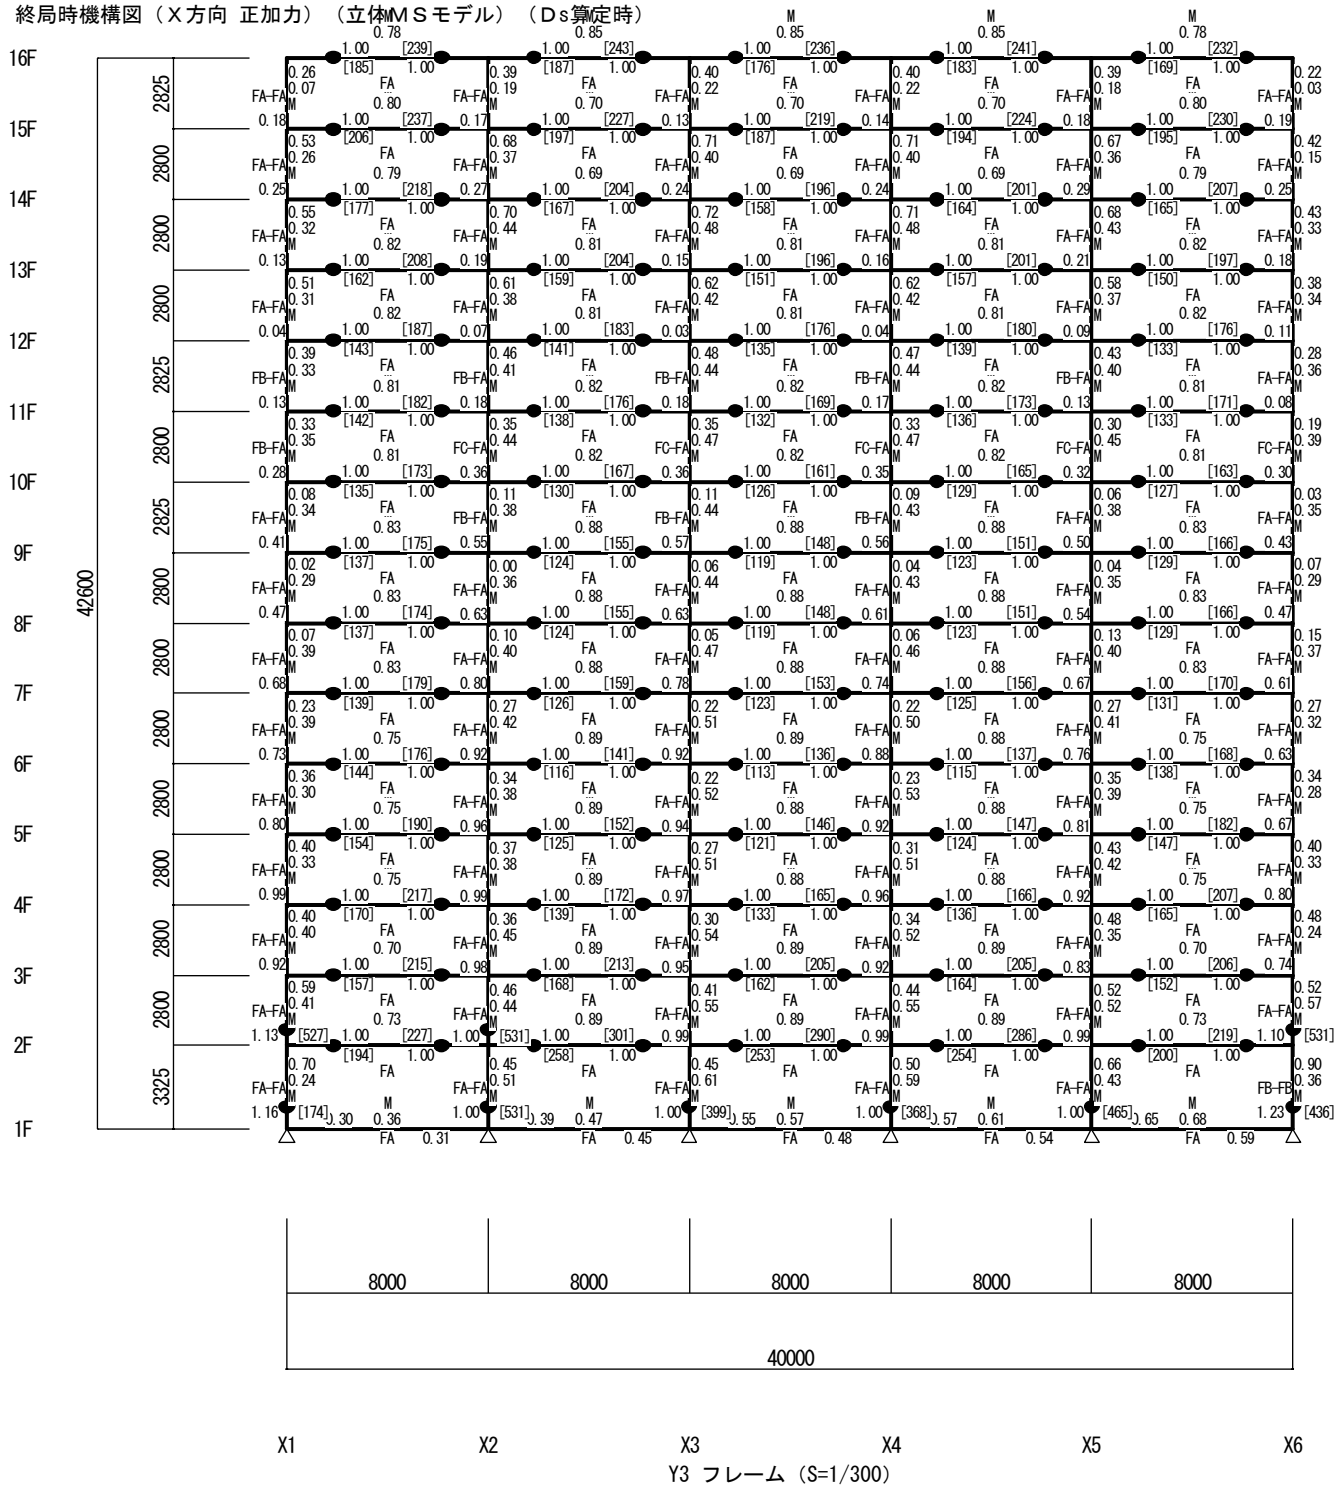

Y3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

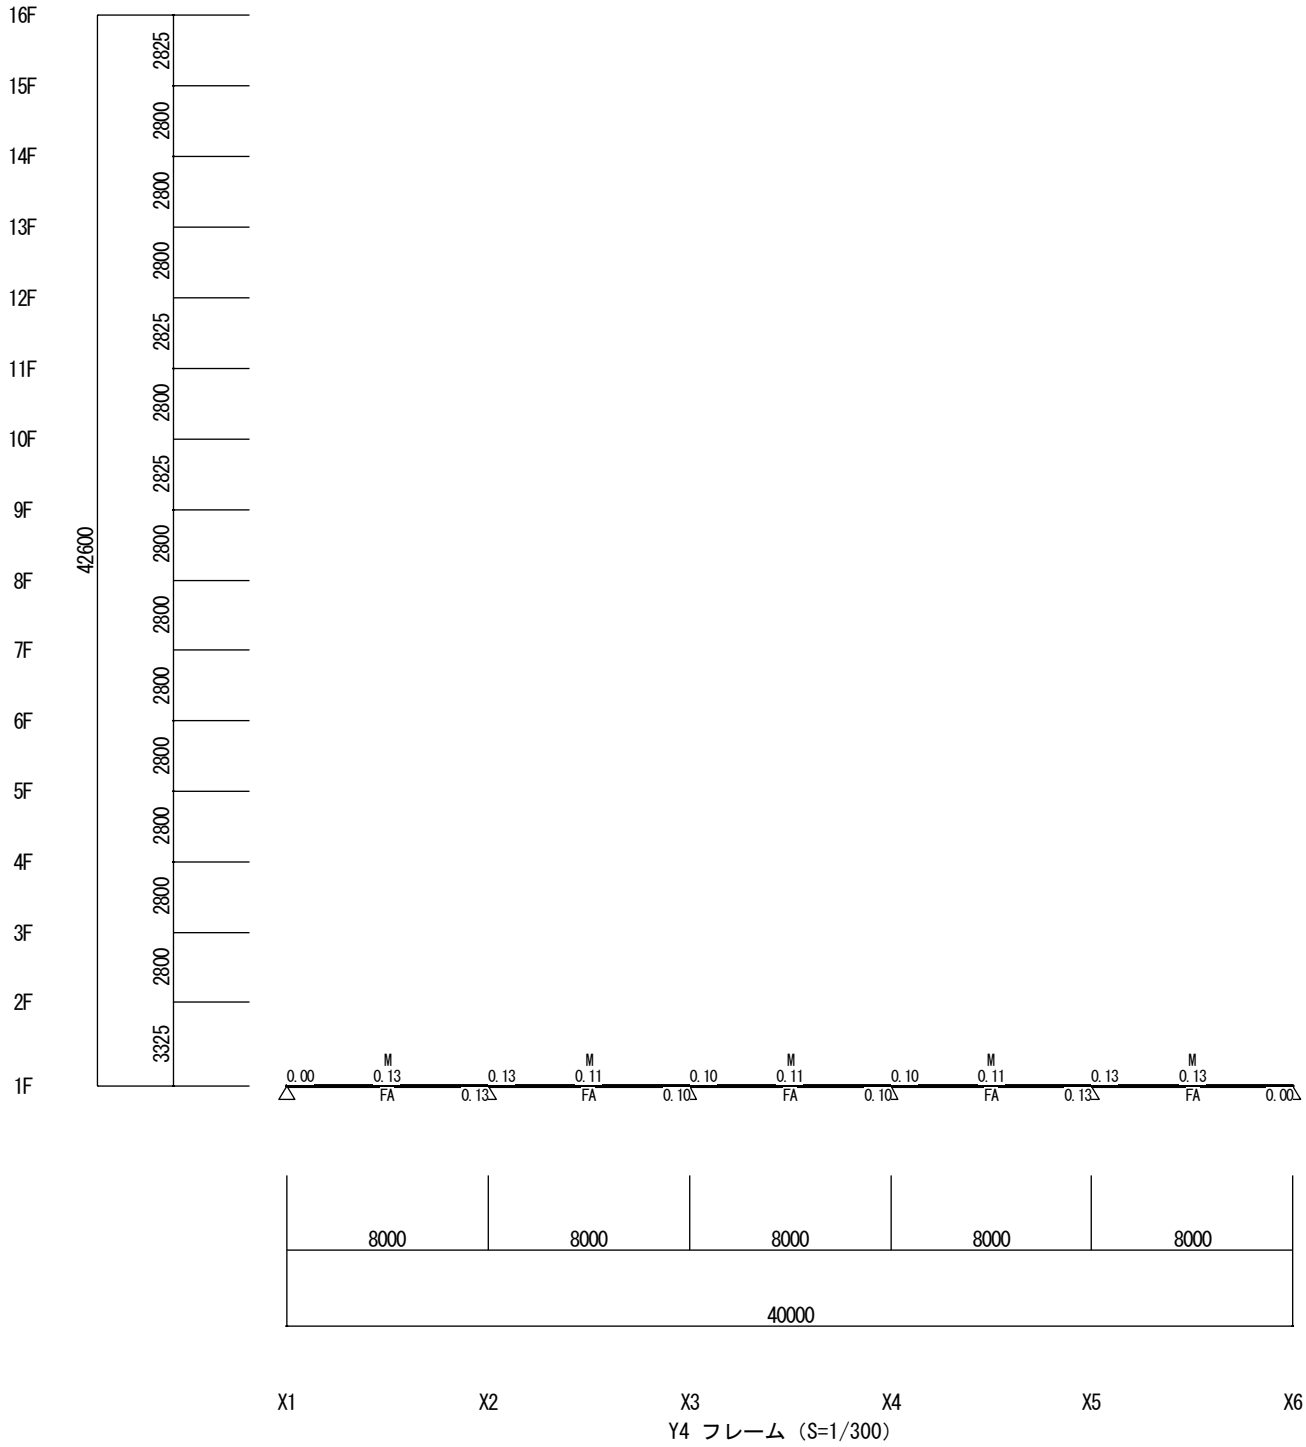

Y4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

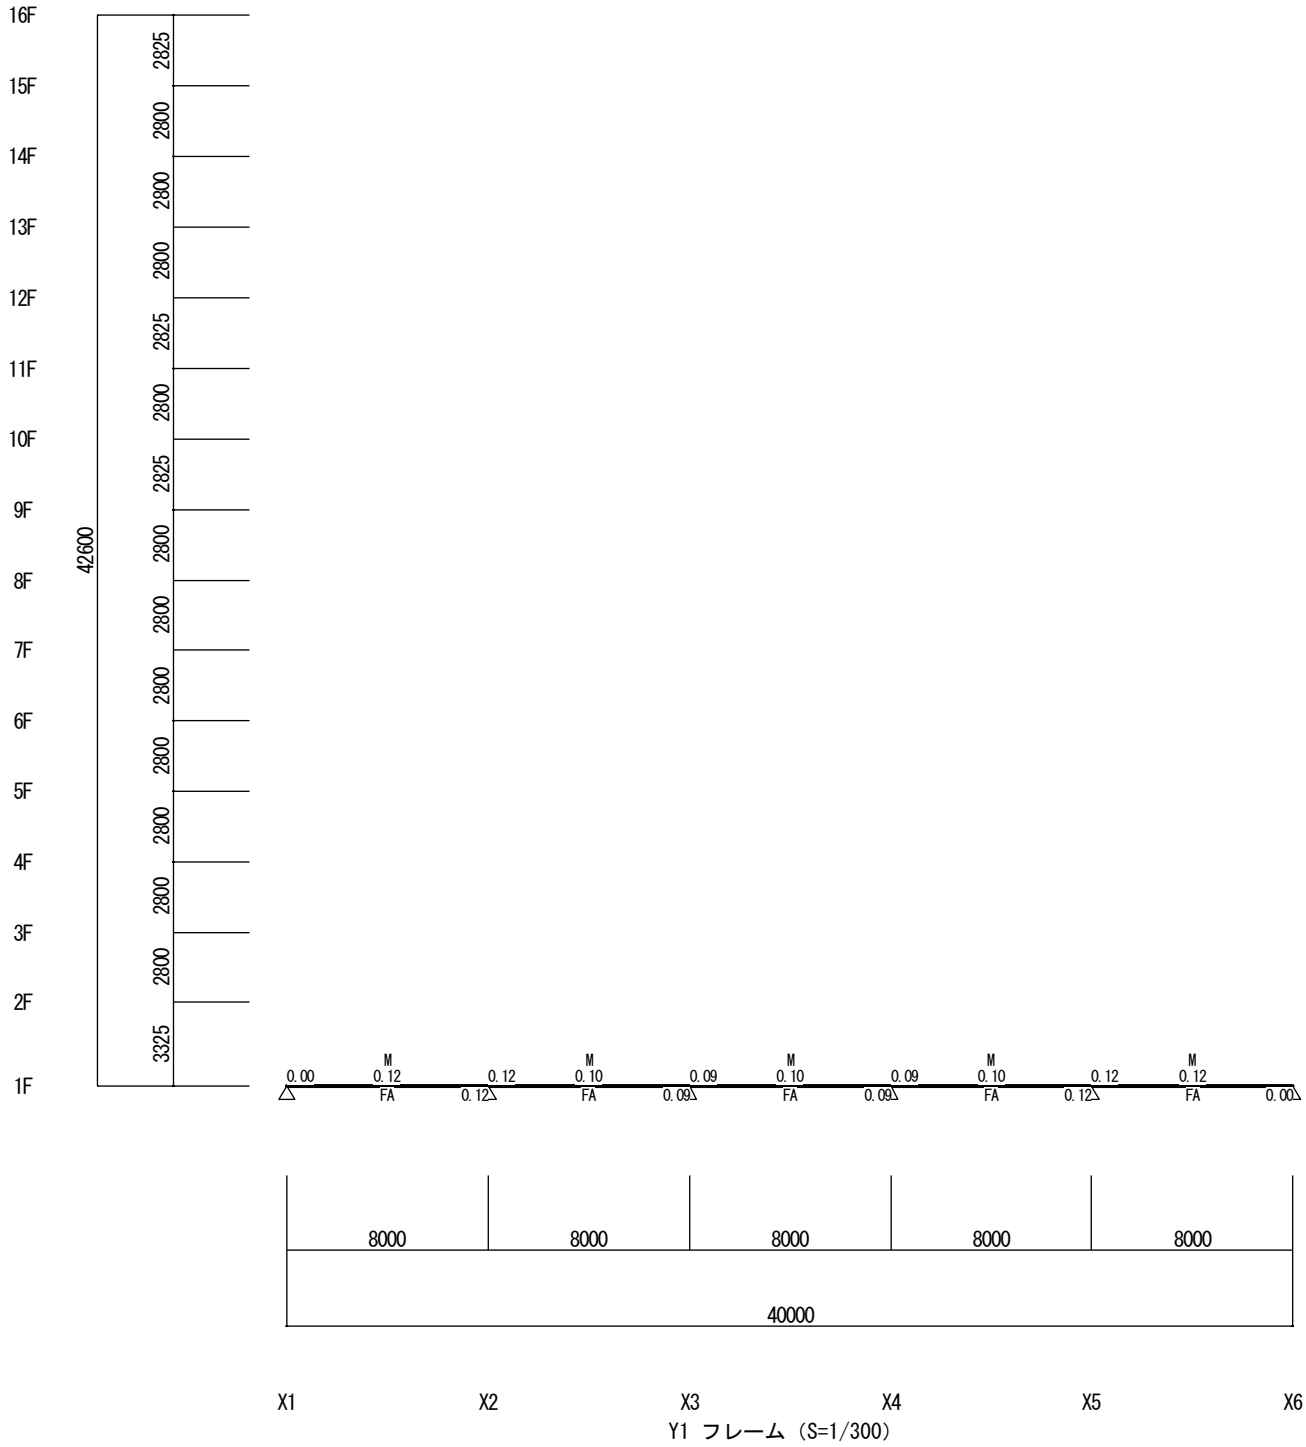

Y1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

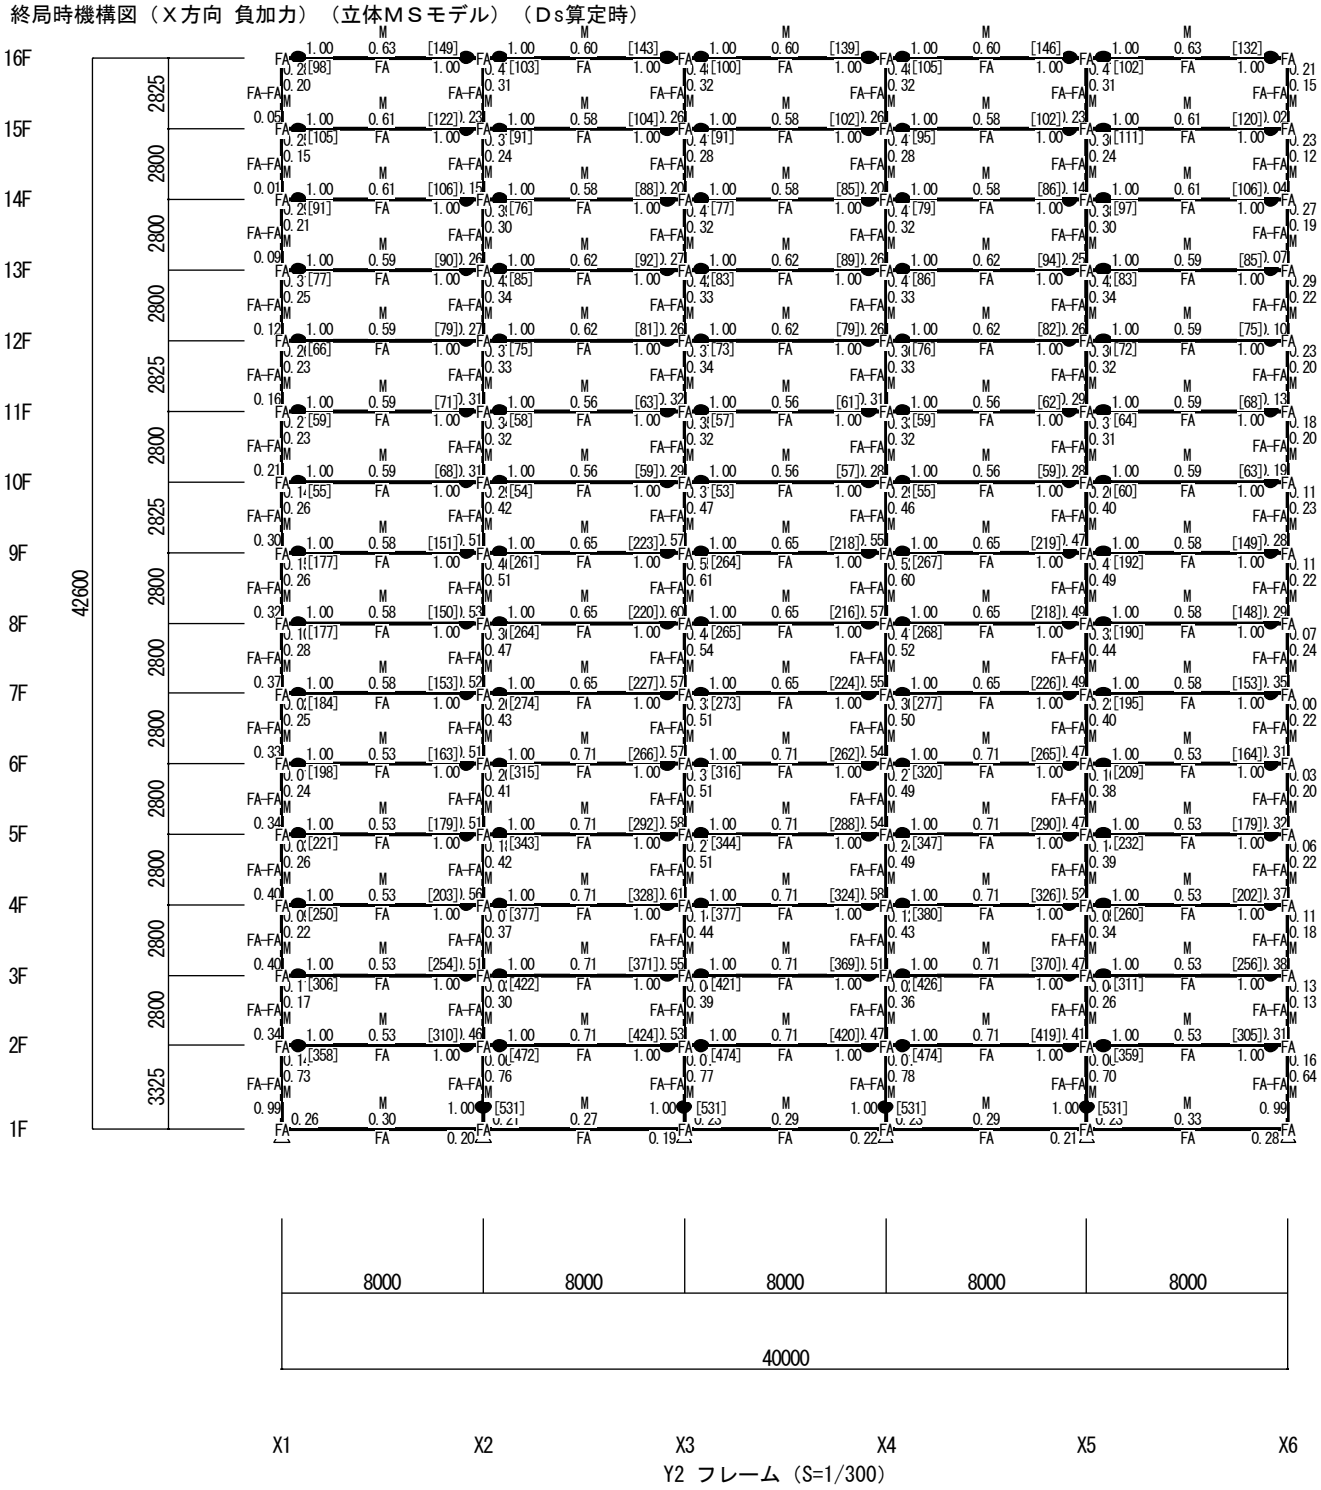

Y2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄｓ算定時）

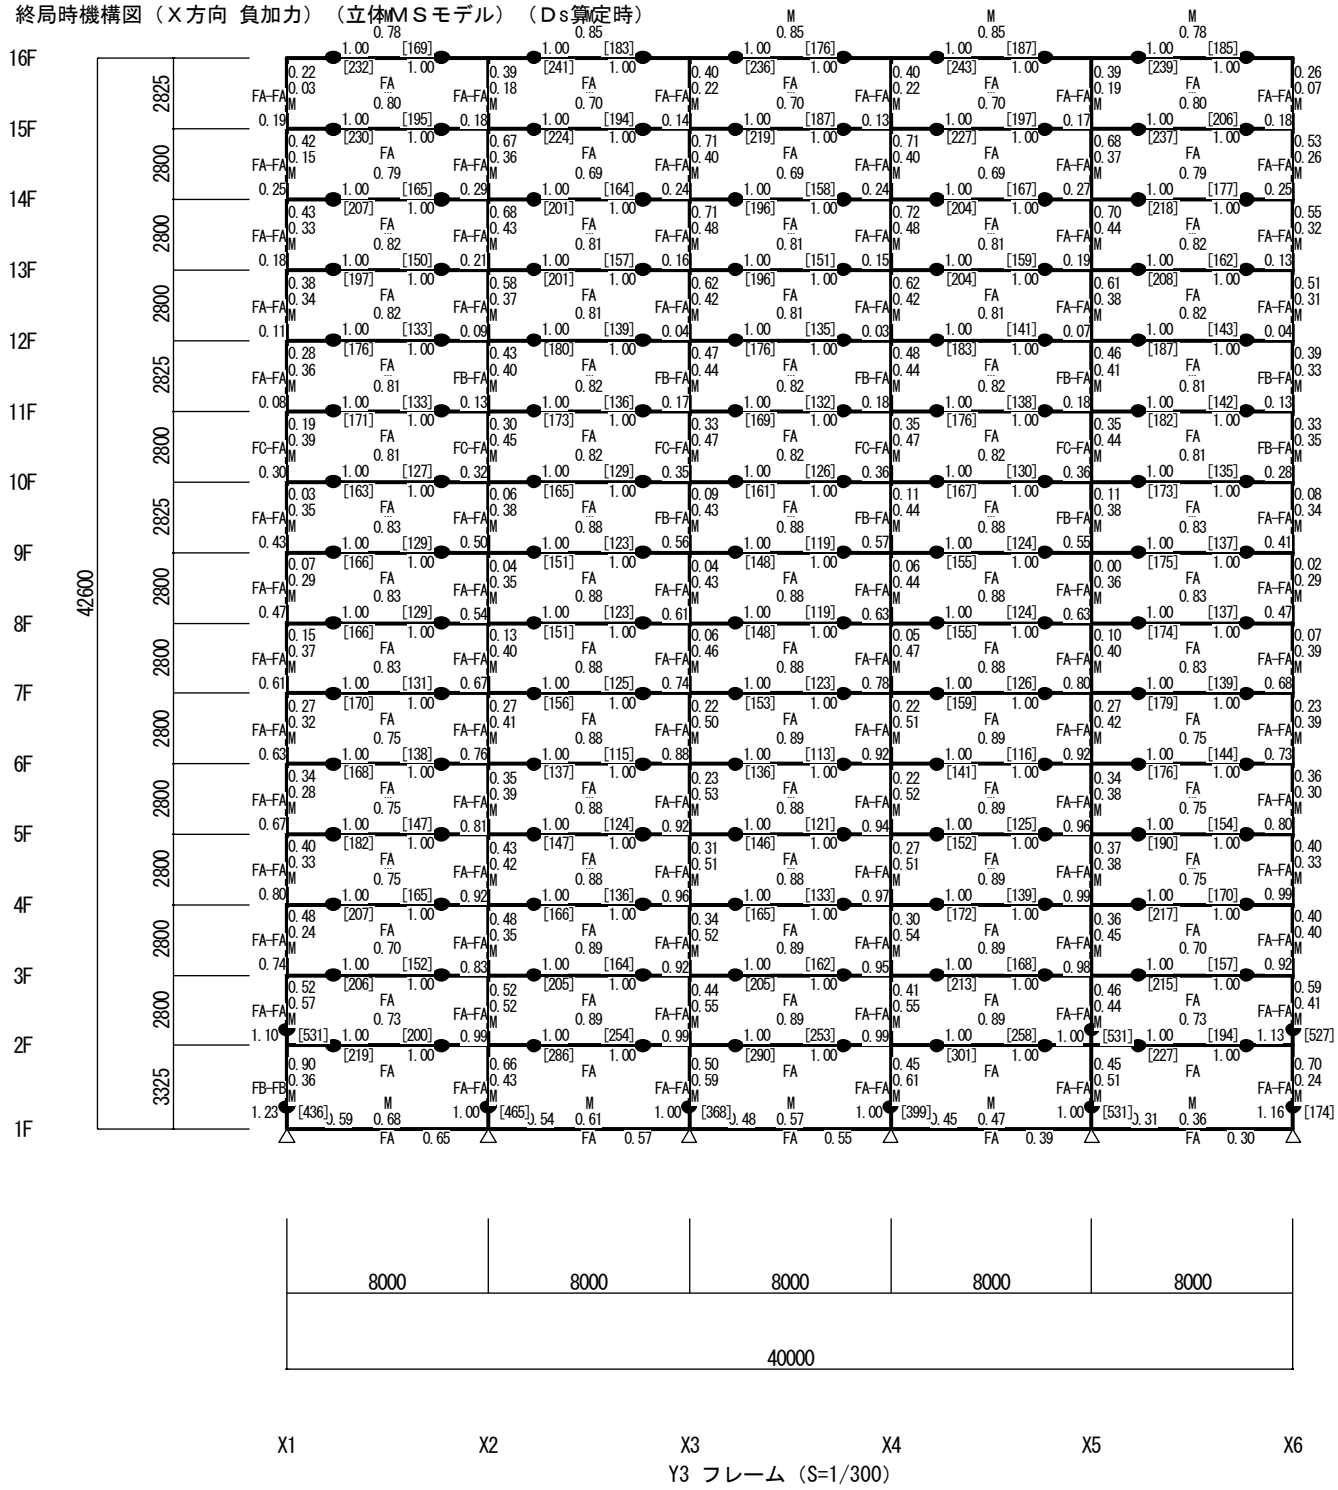

Y3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

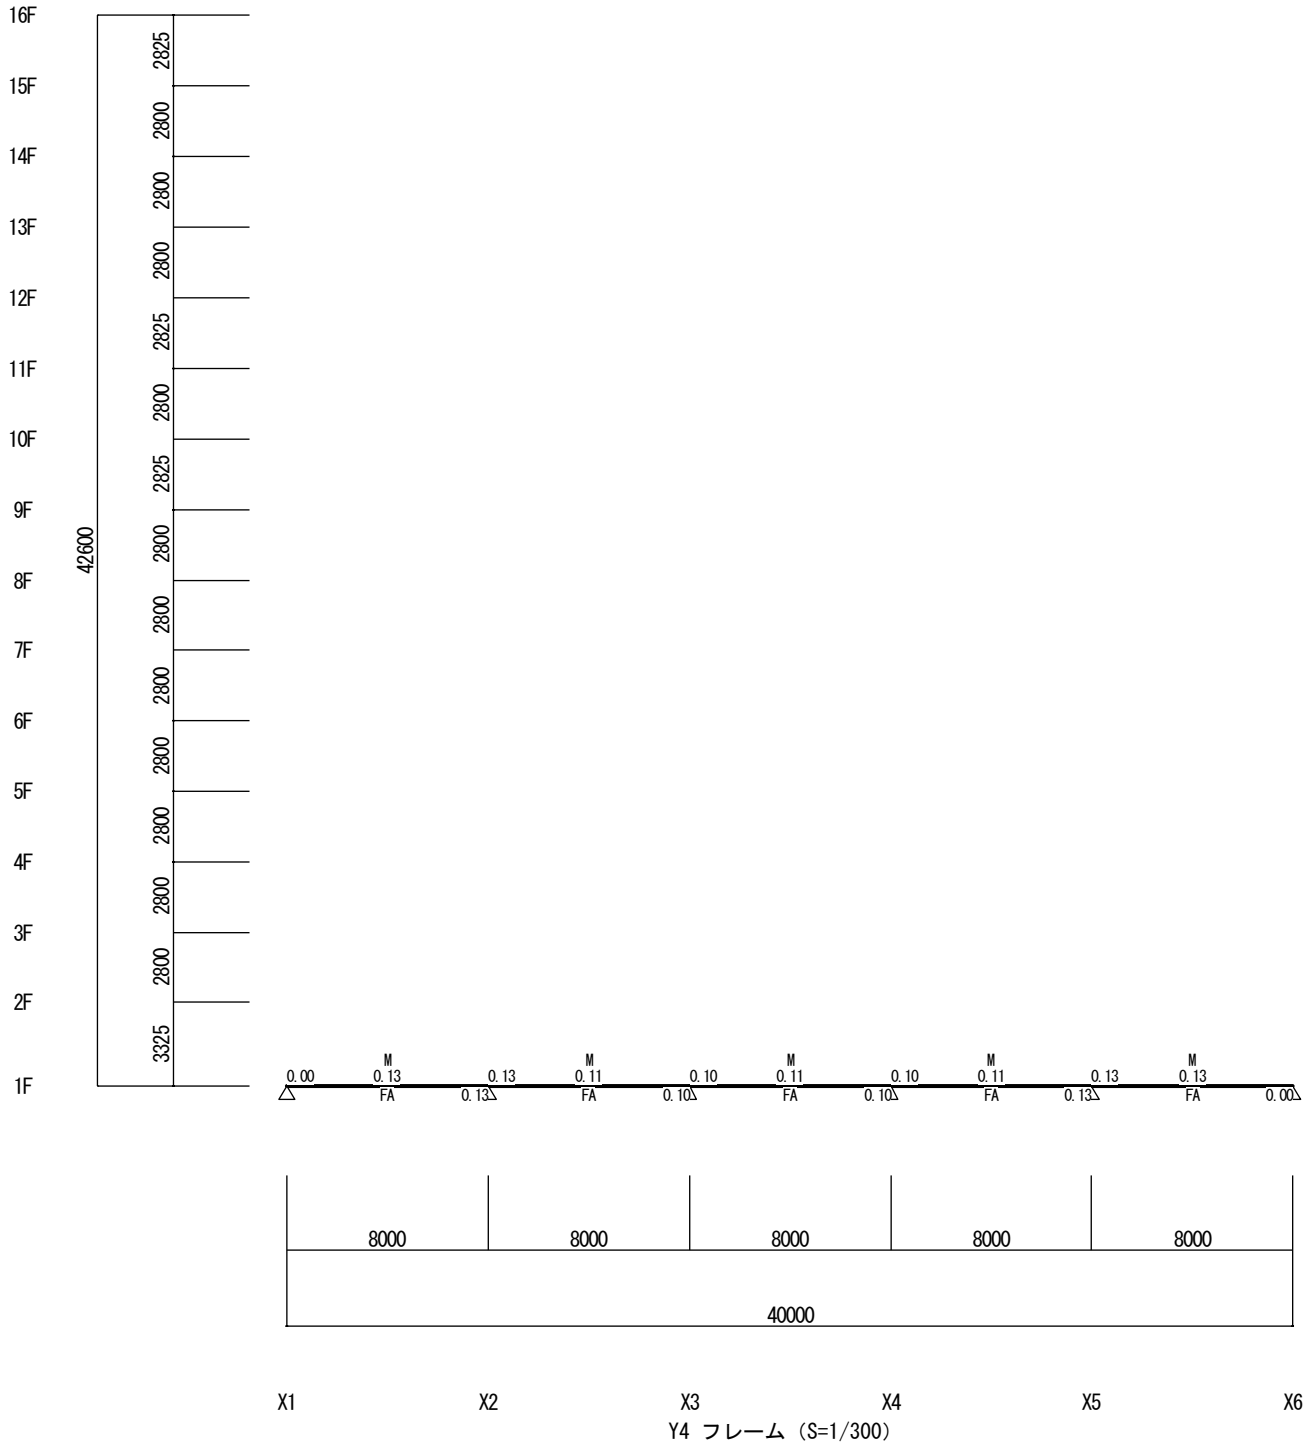

Y4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

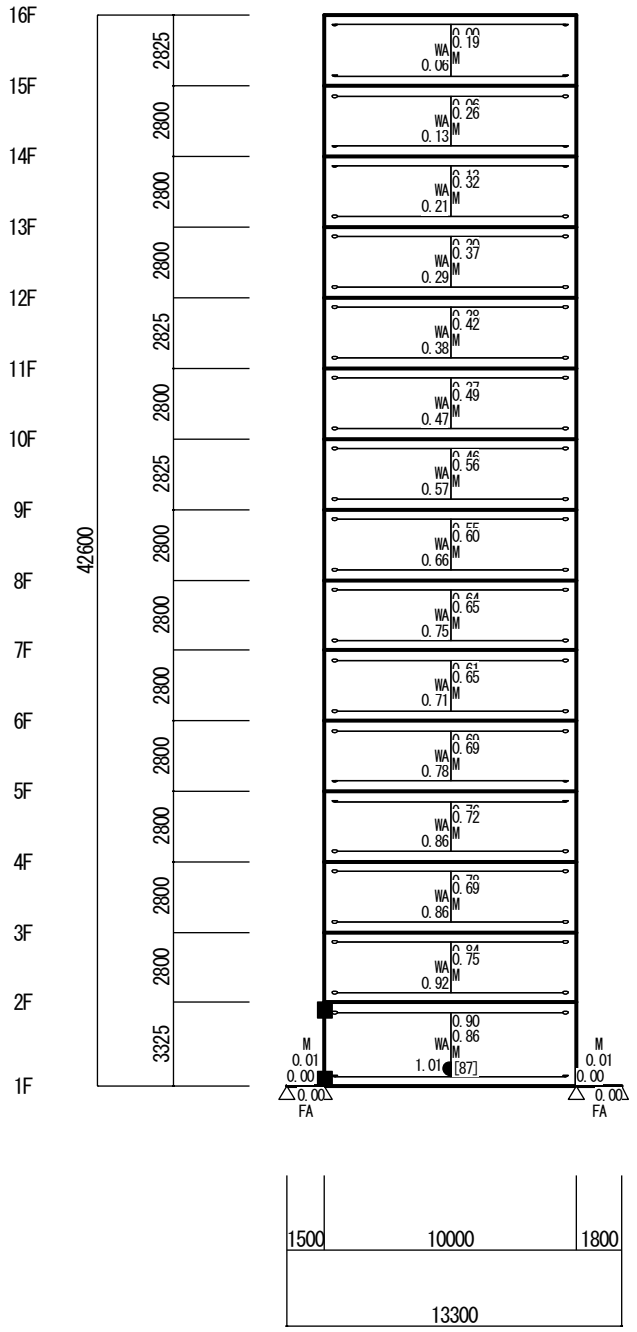

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

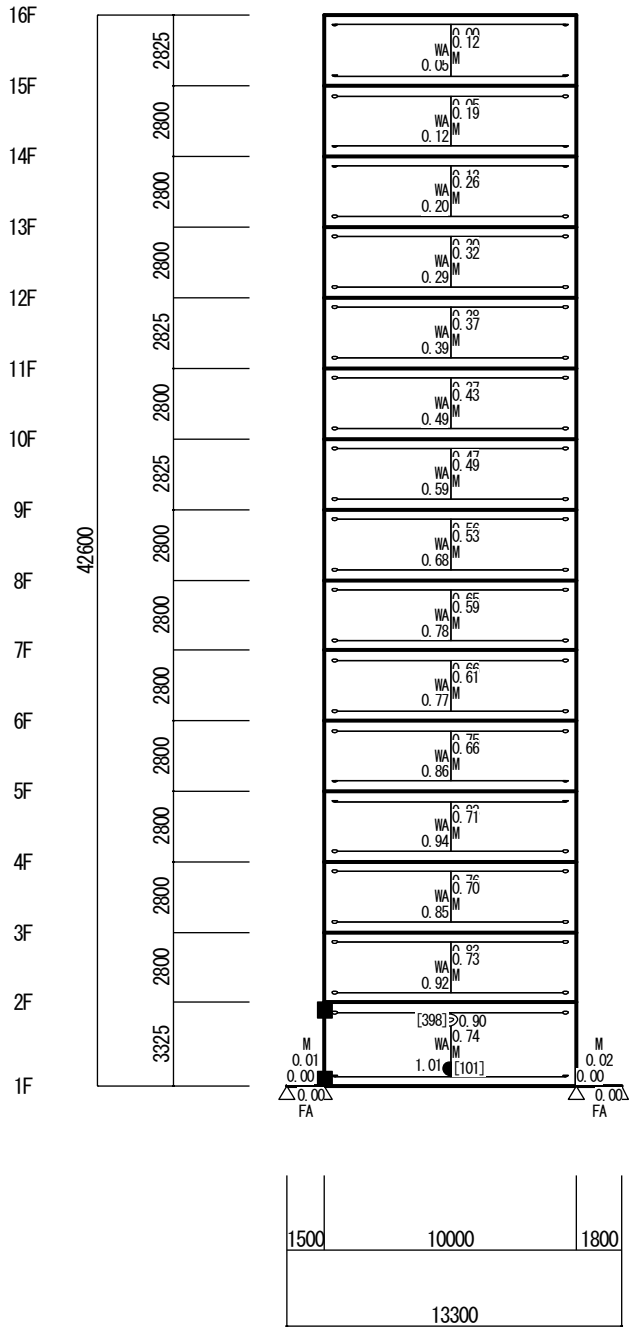

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

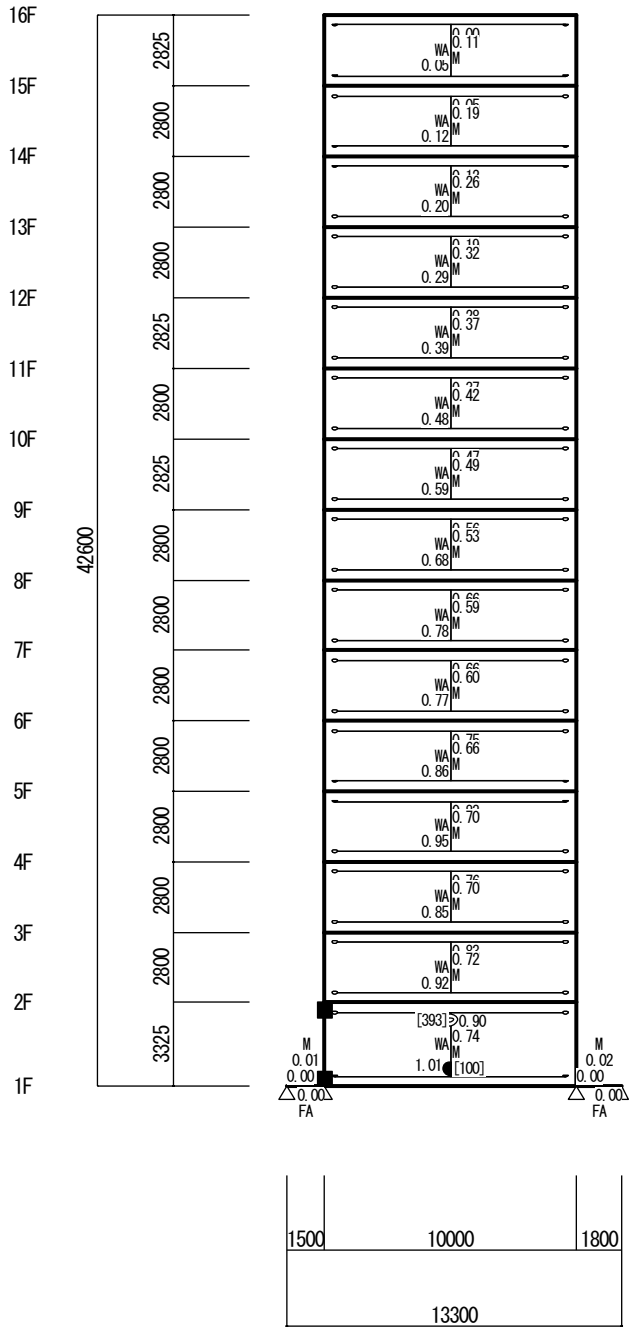

X3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

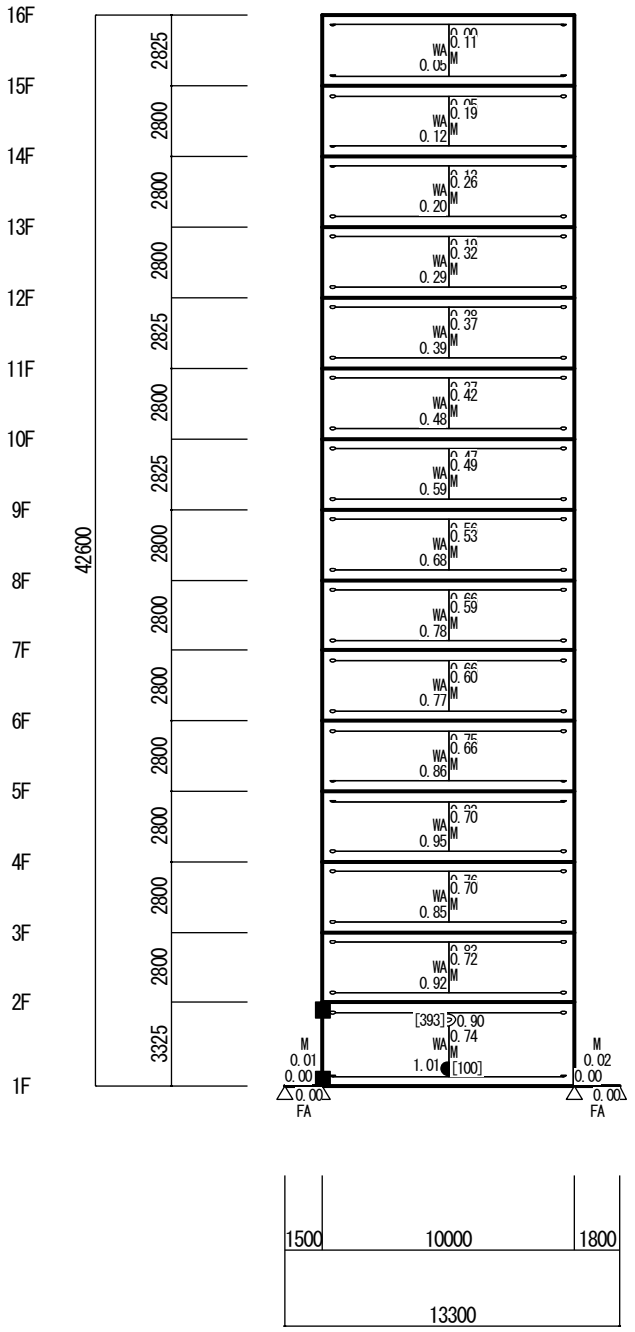

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

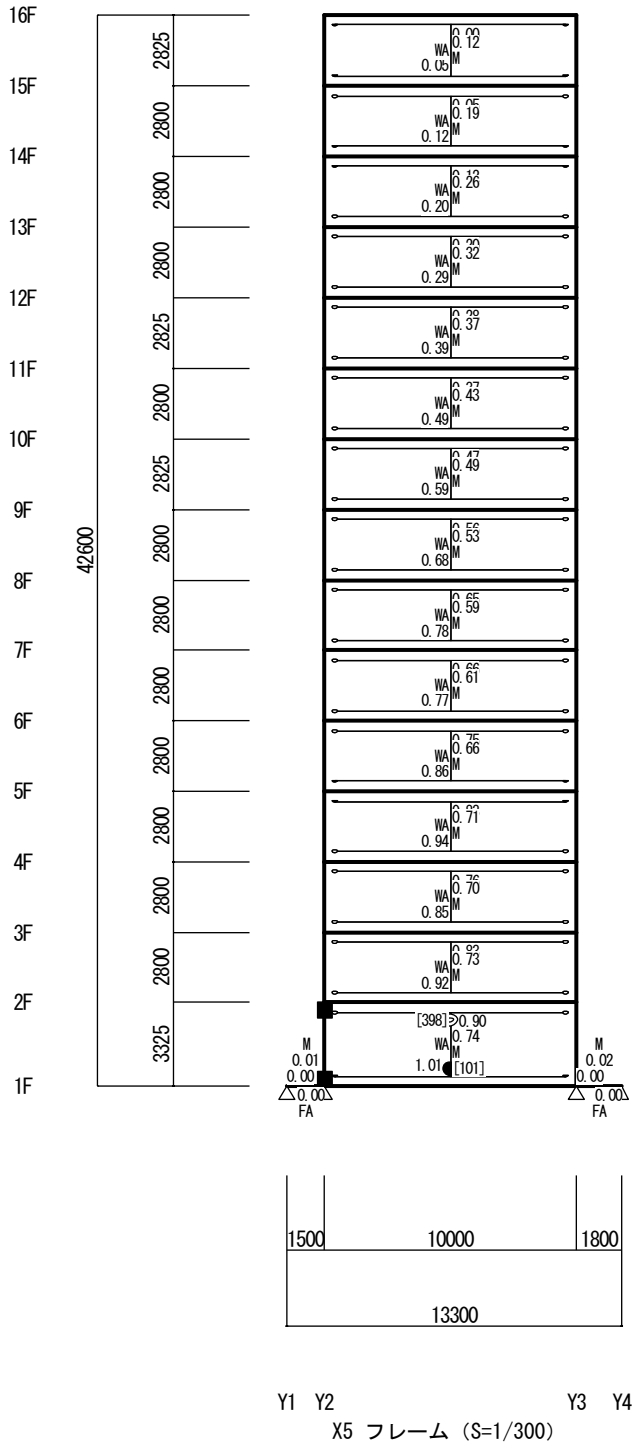

X5 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

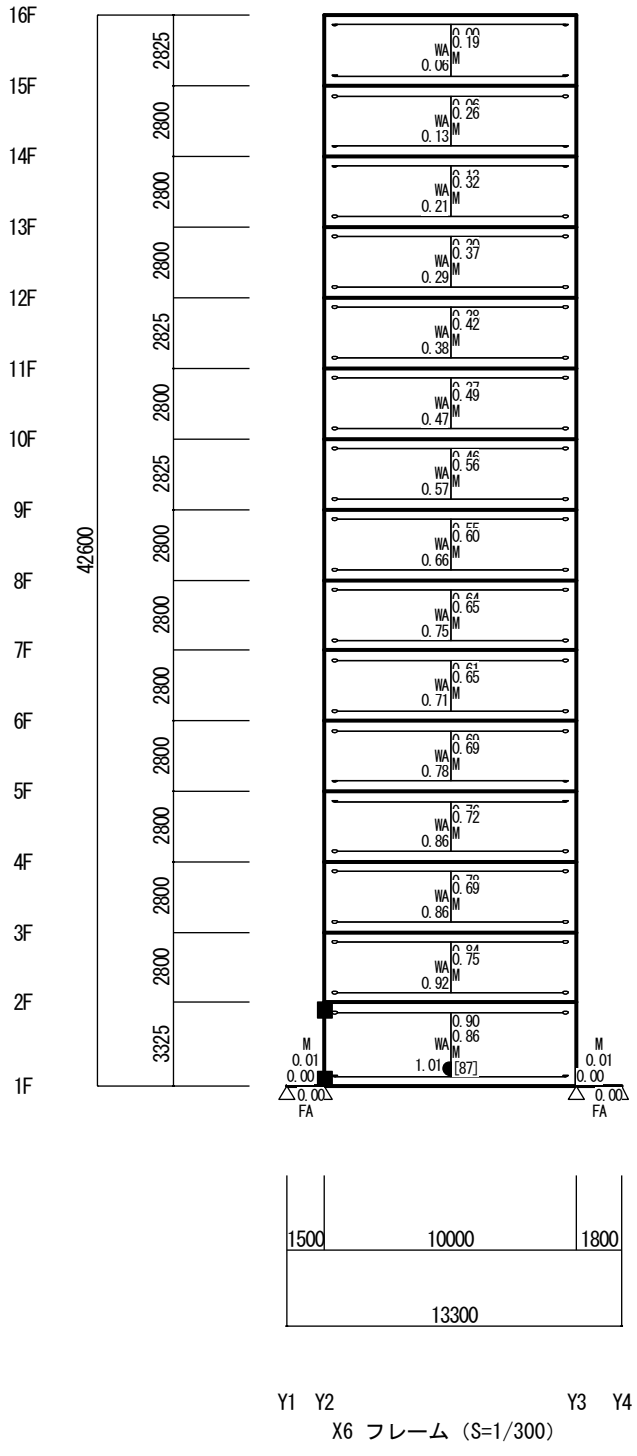

X6 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

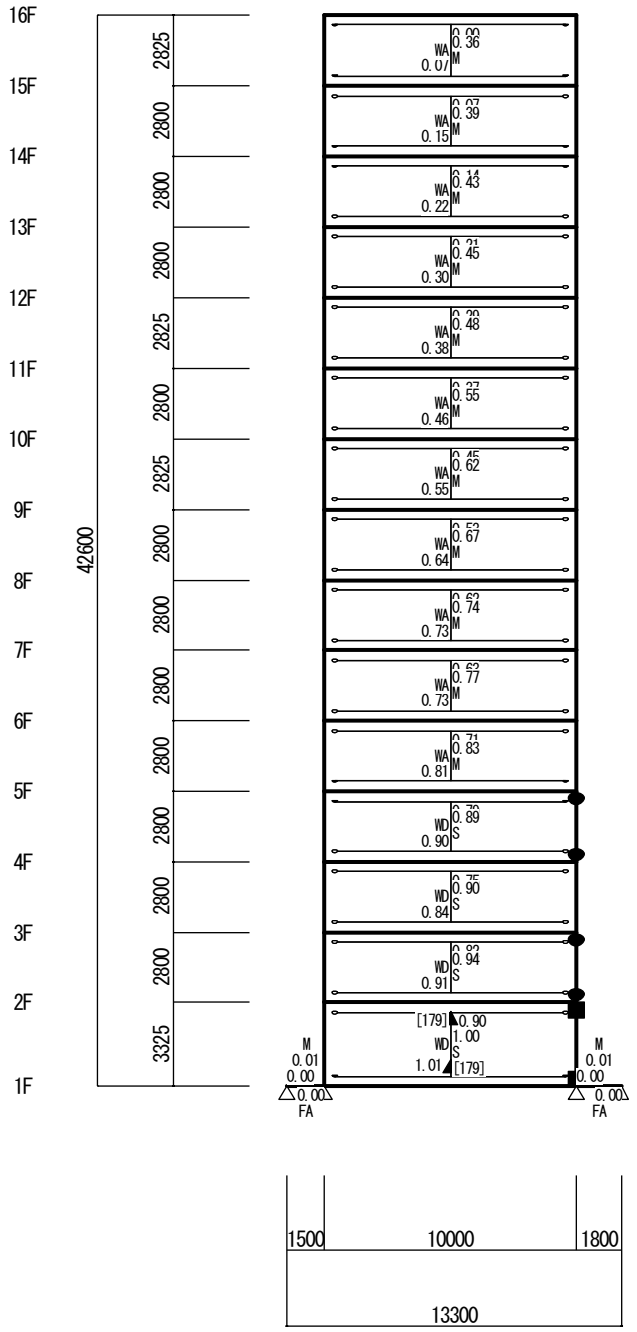

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

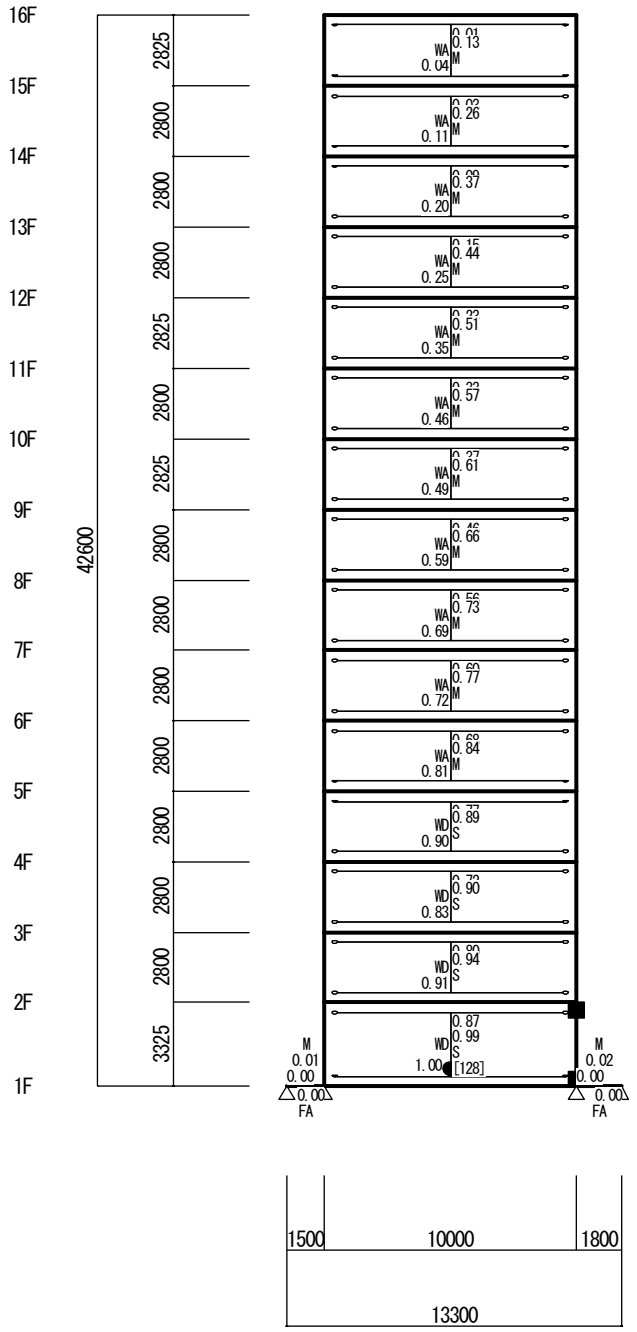

X2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

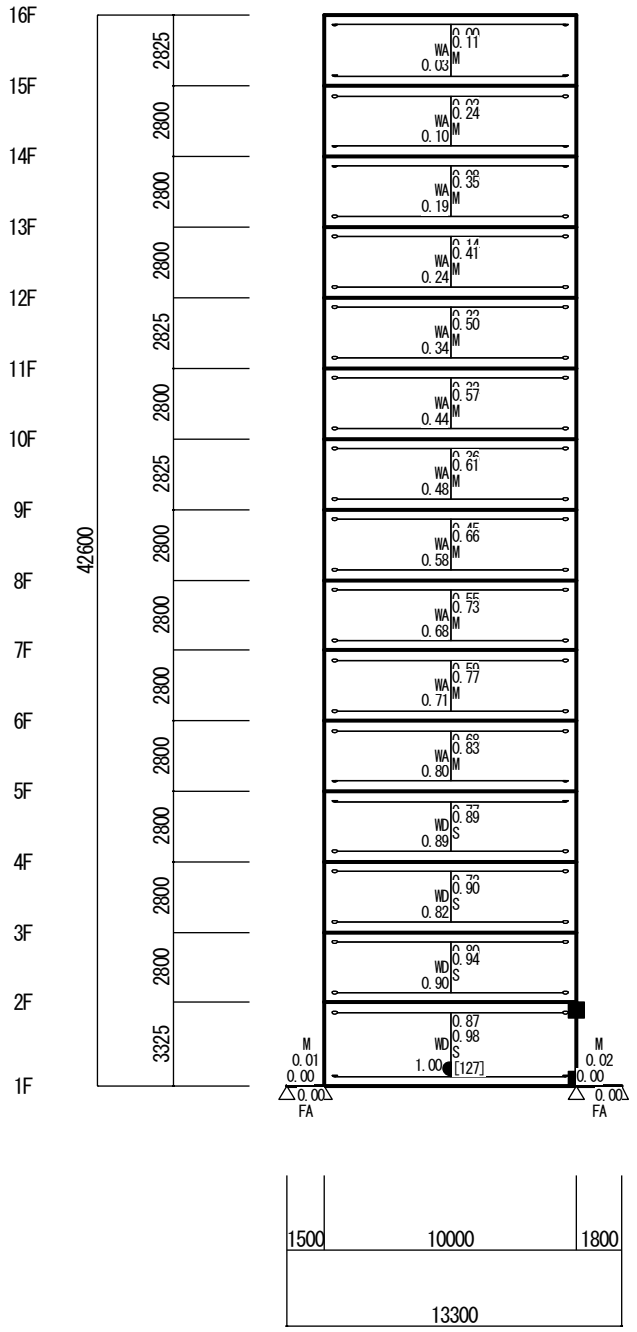

X3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

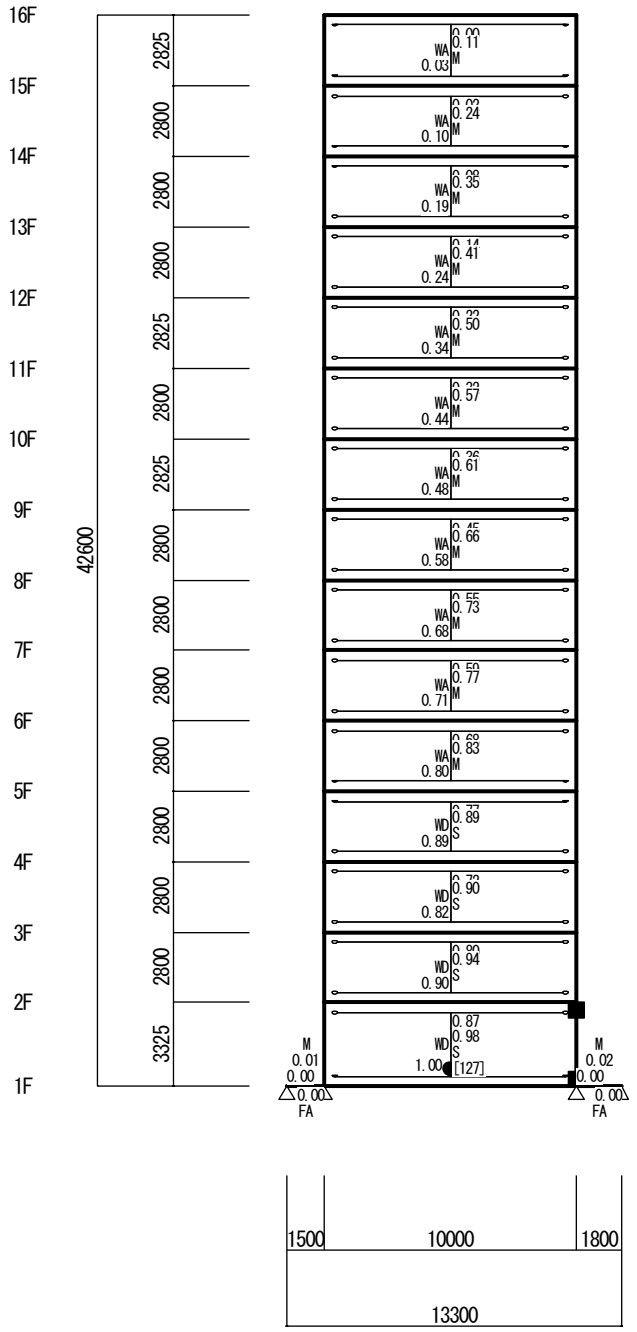

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

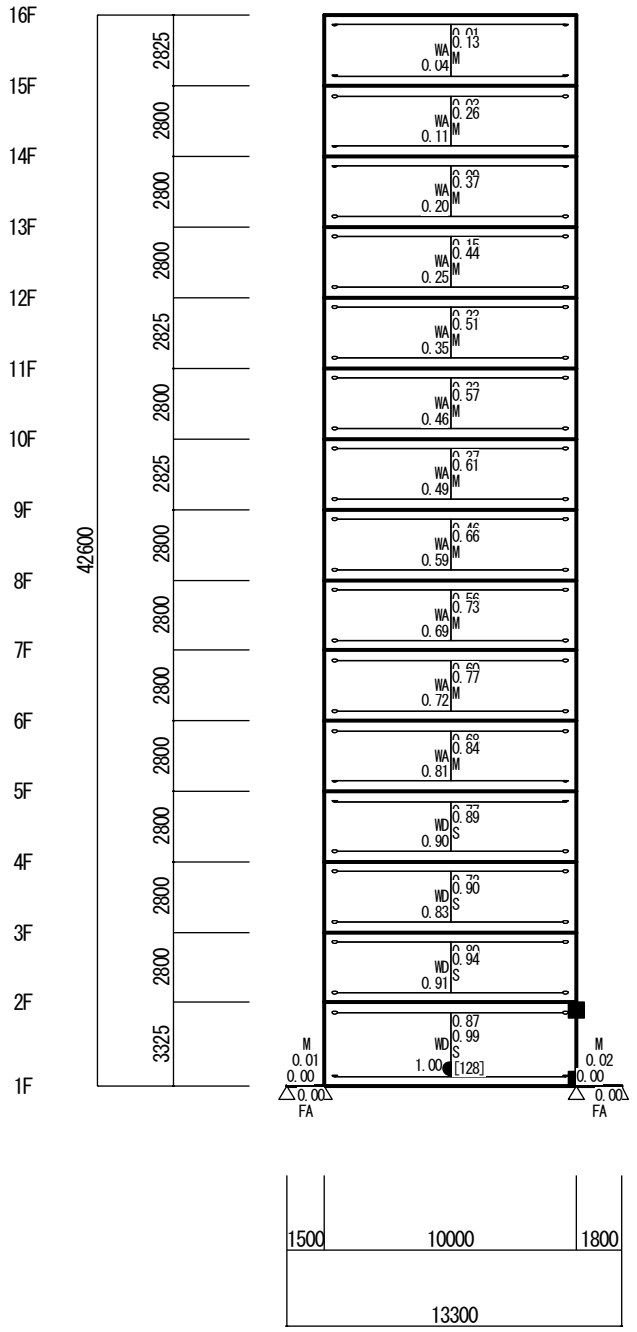

X5 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

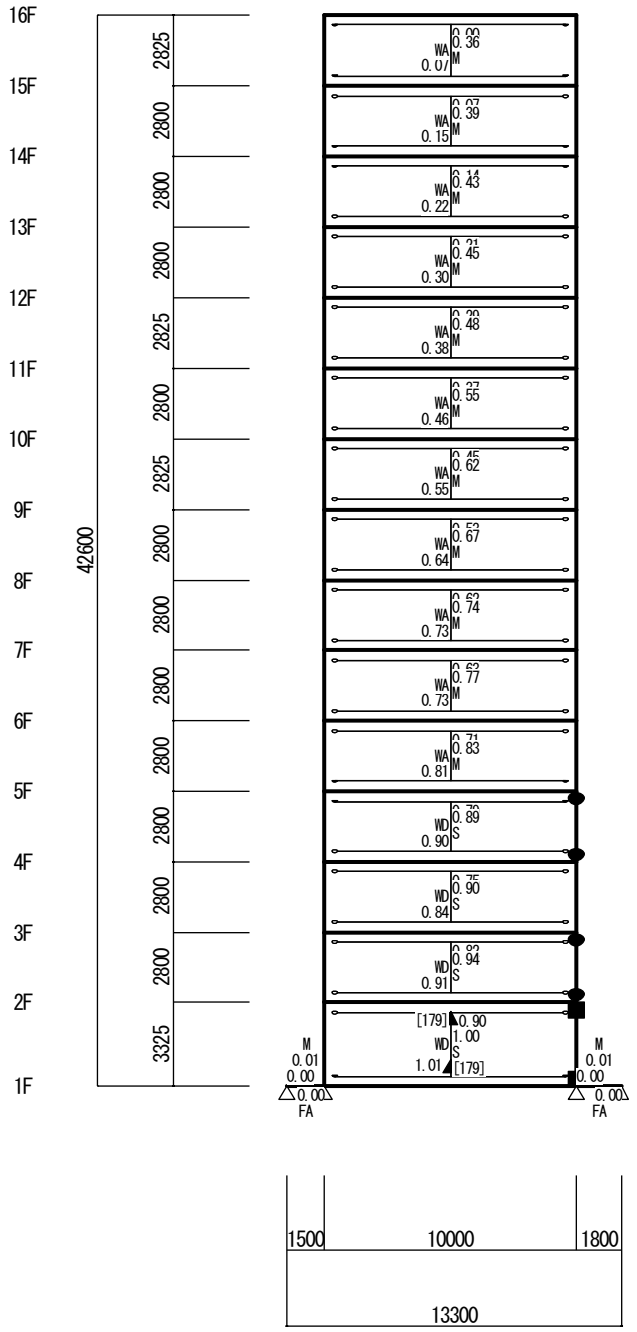

X6 フレーム（S=1/300）

U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

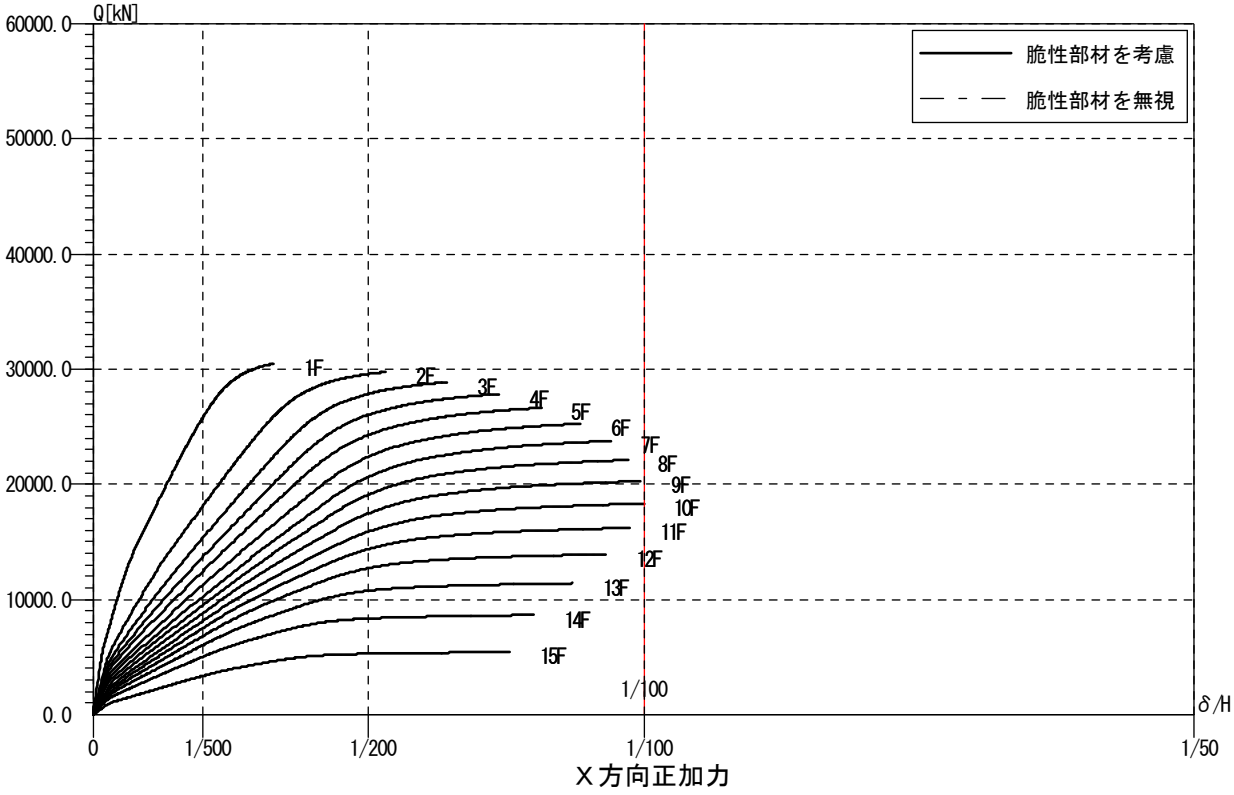

X方向正加力

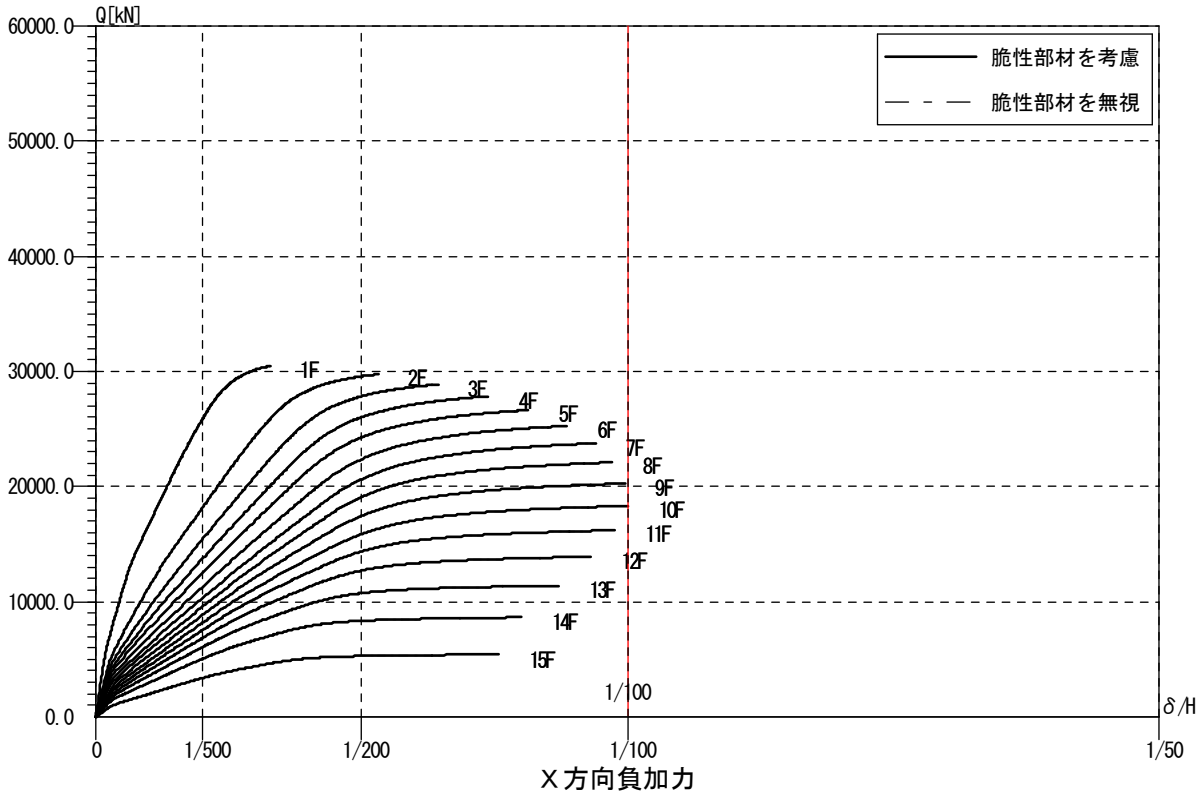

X方向負加力

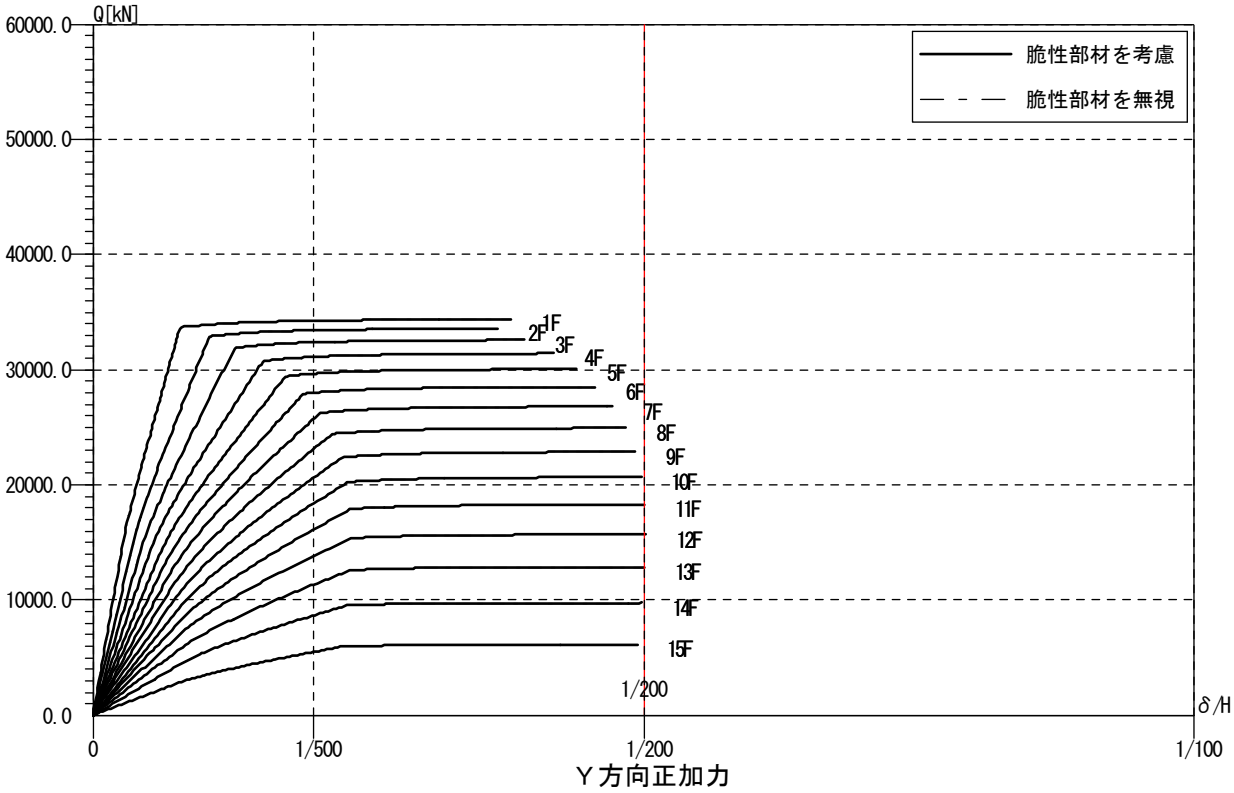

Y方向正加力

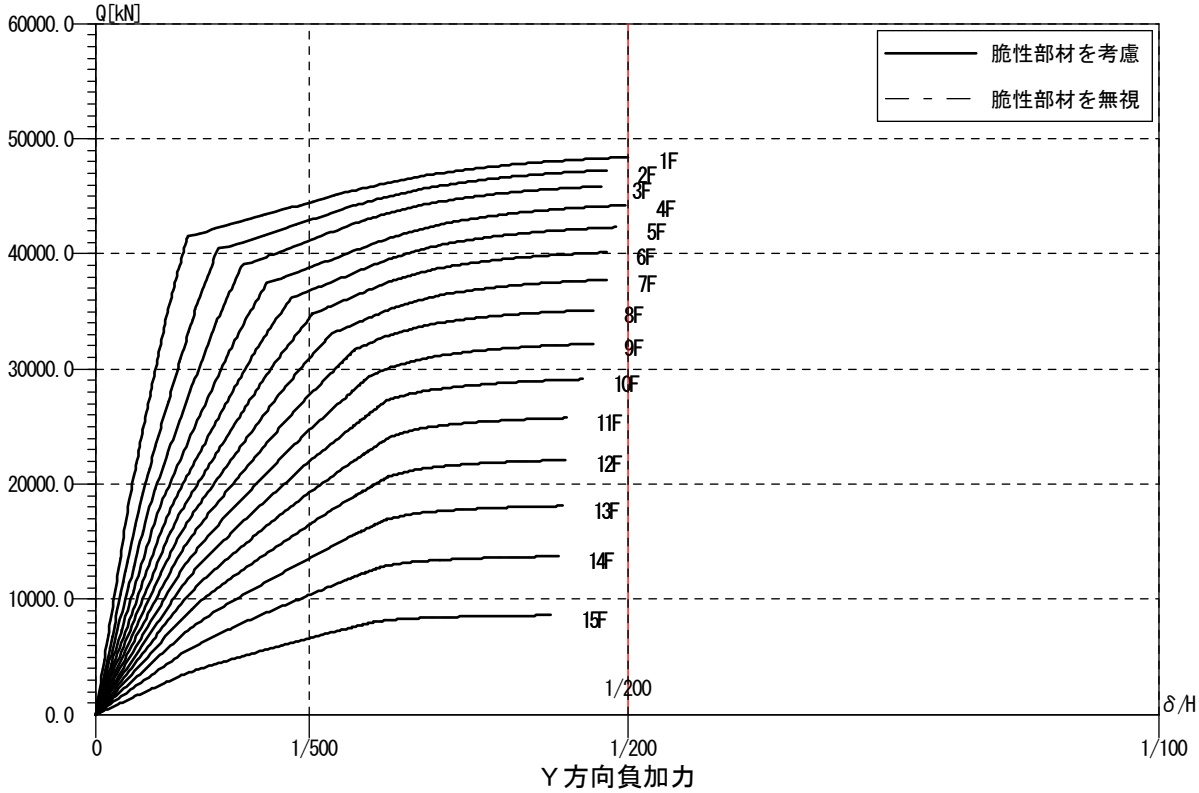

Y方向負加力

U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

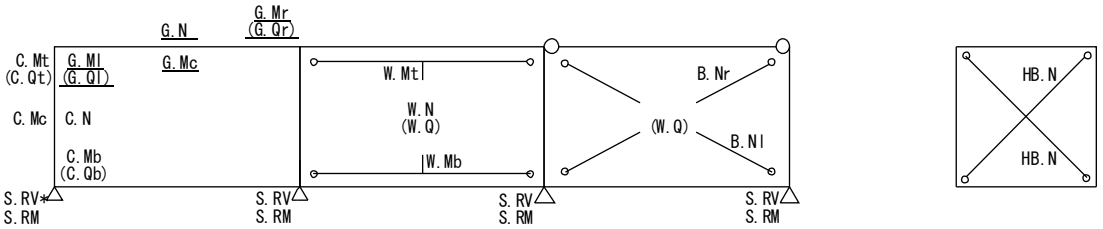

G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(KN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)
○　：ピン接合

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

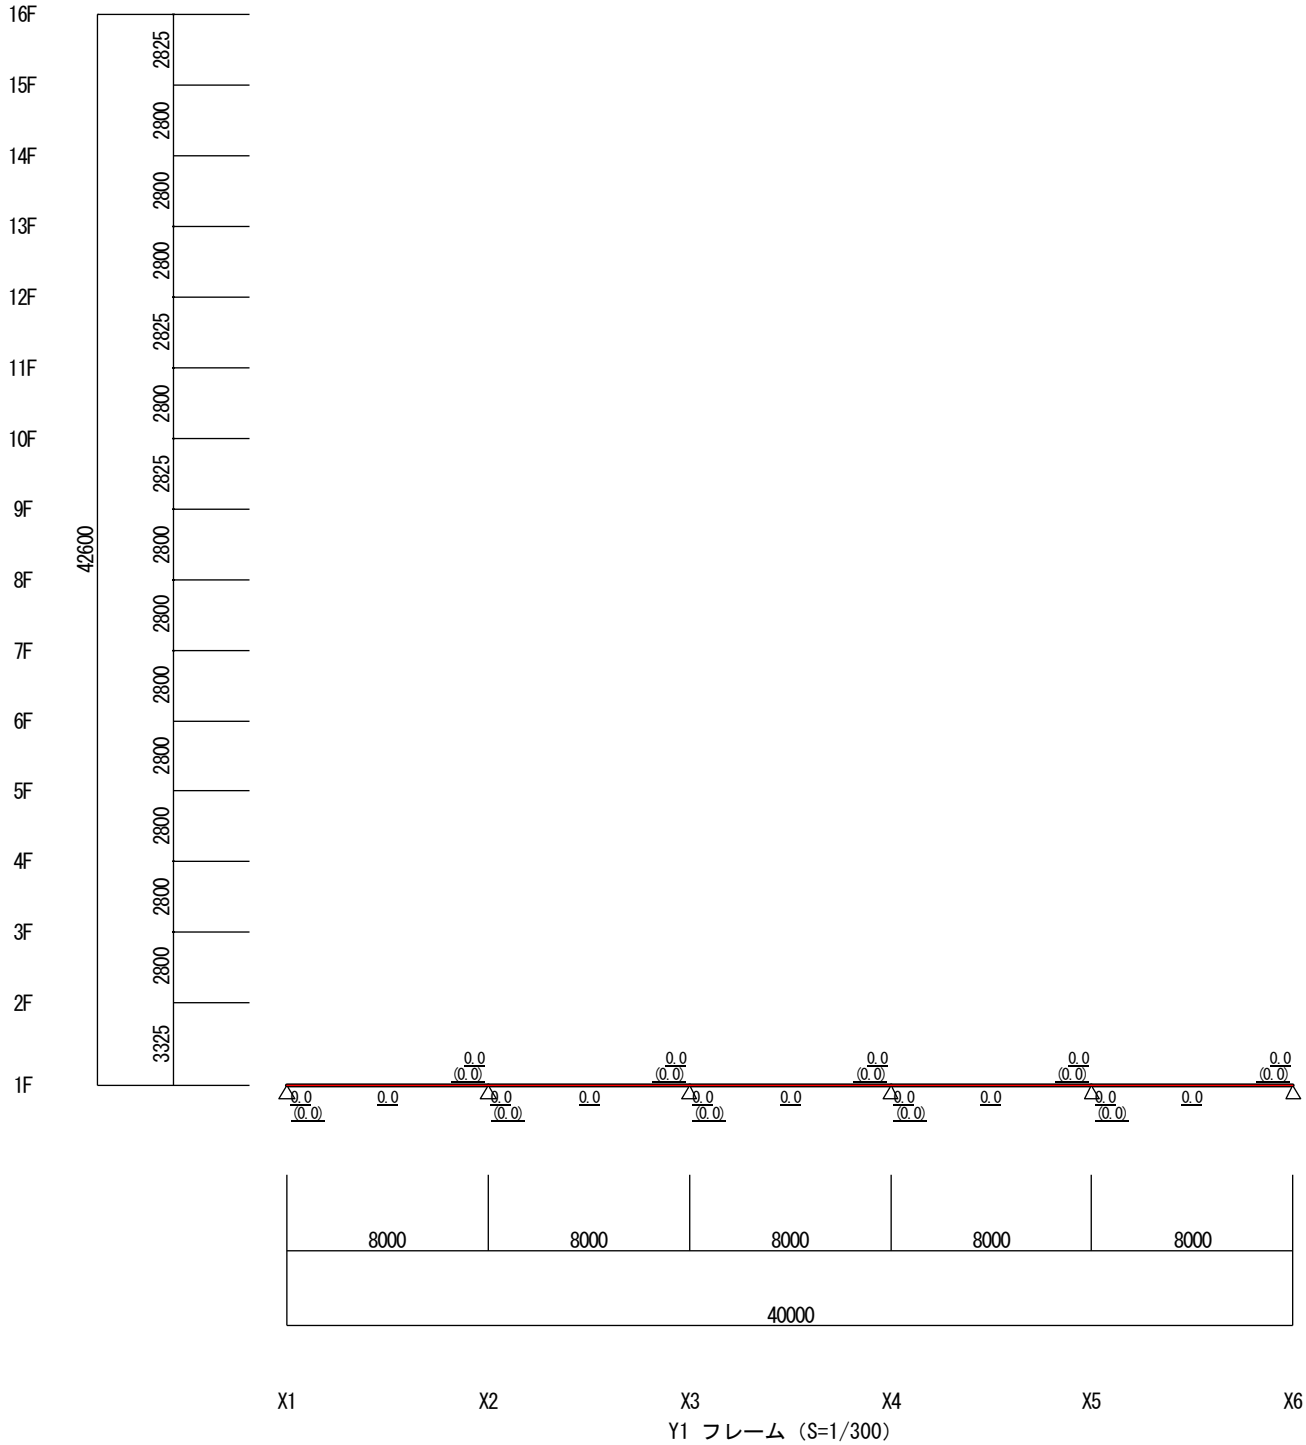

Y1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

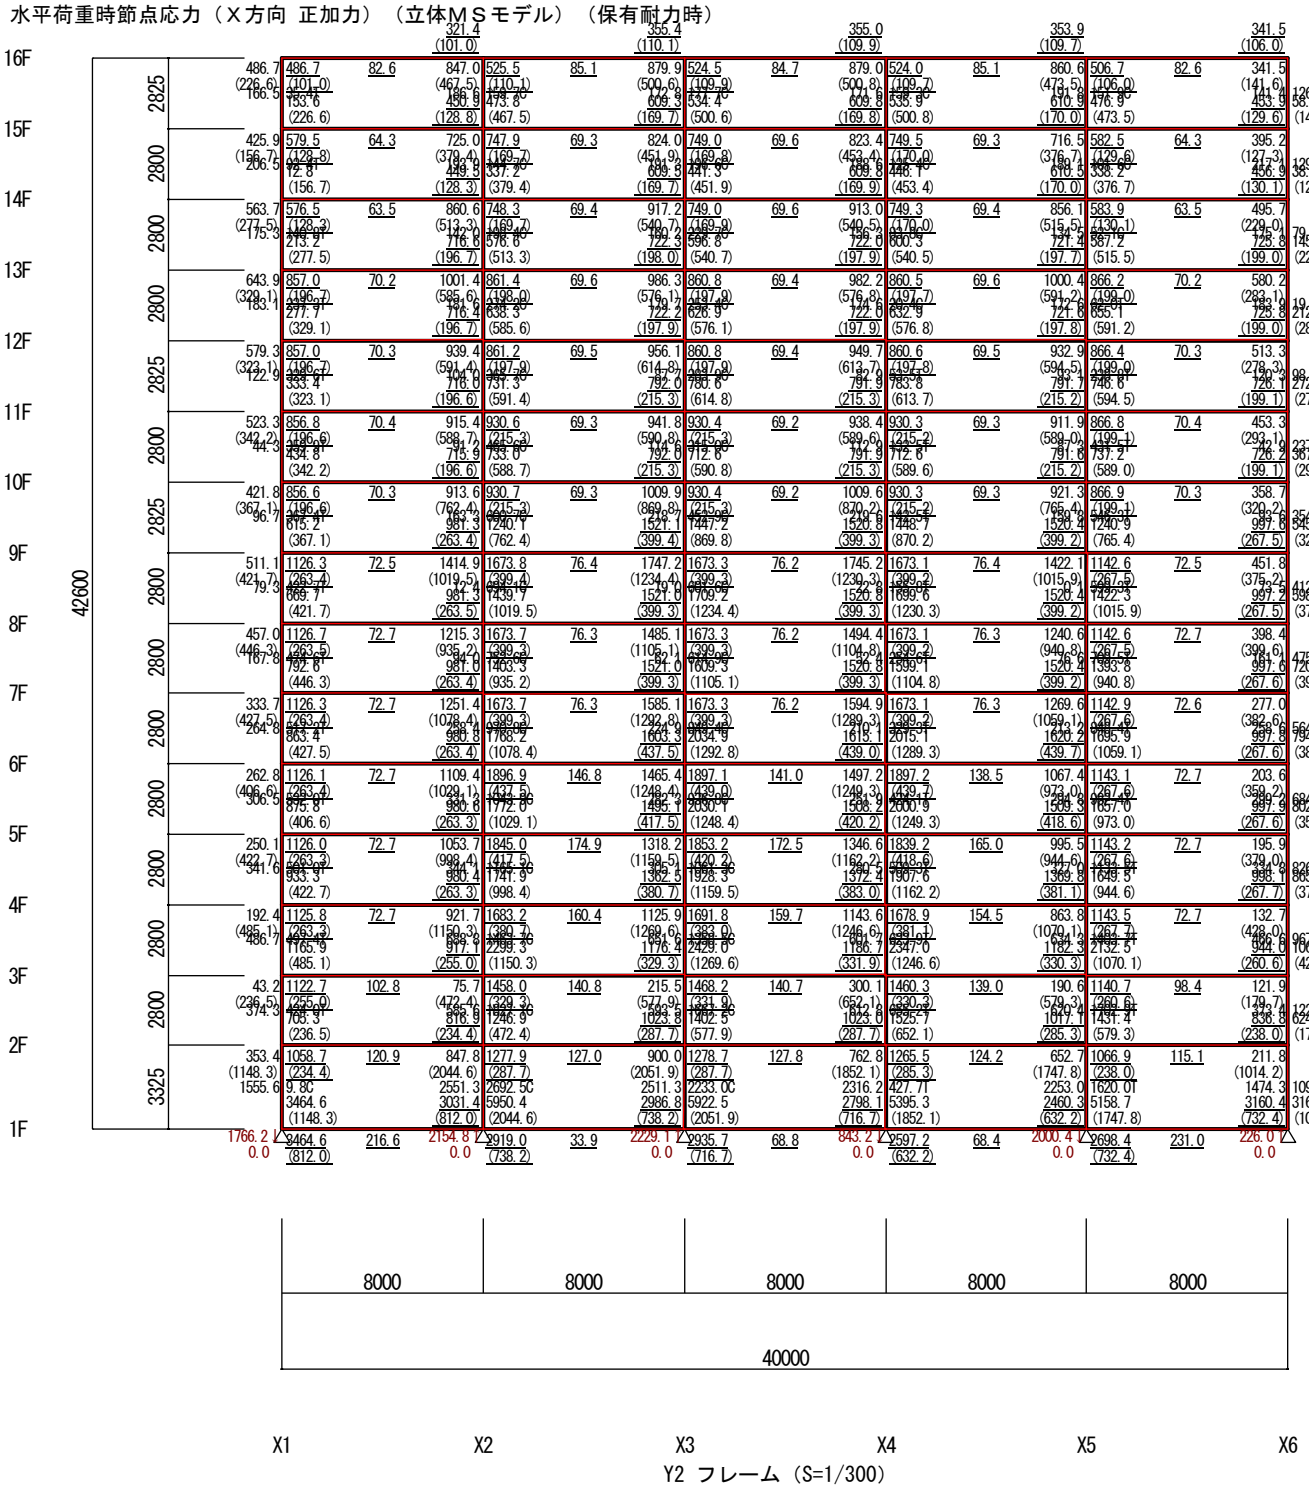

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

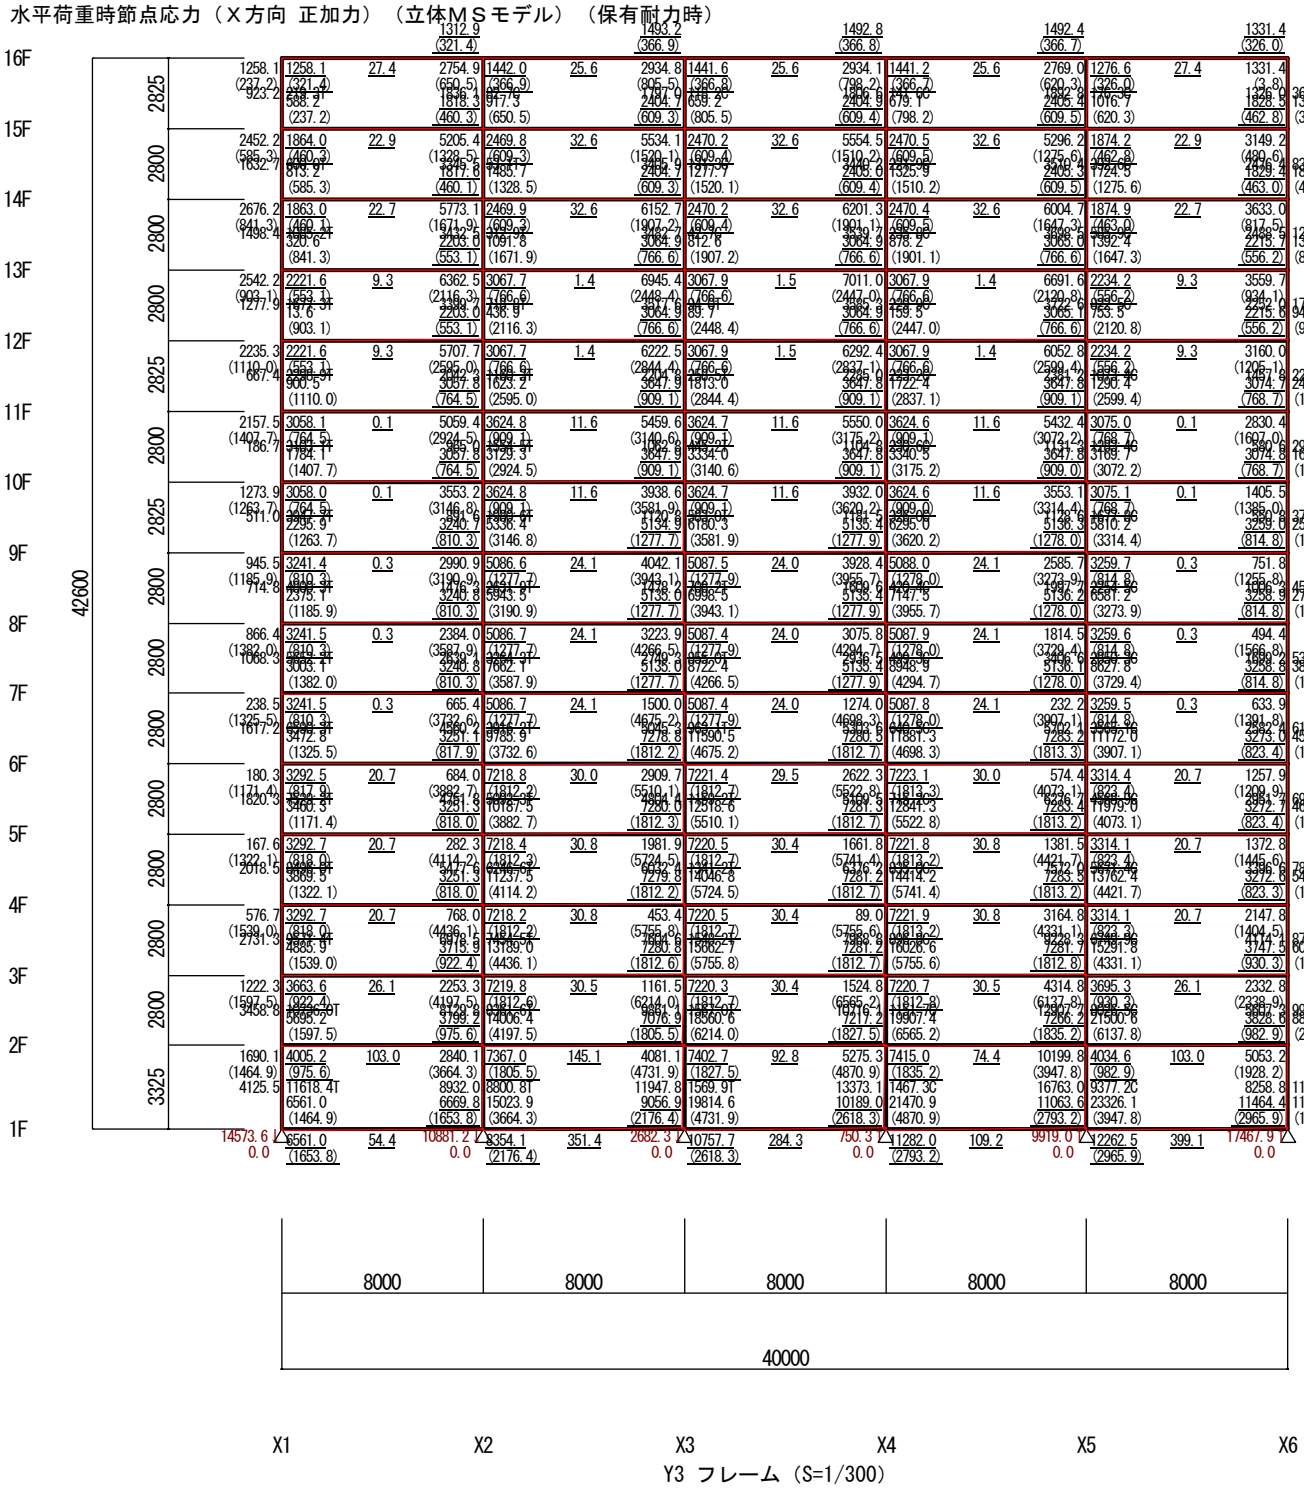

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

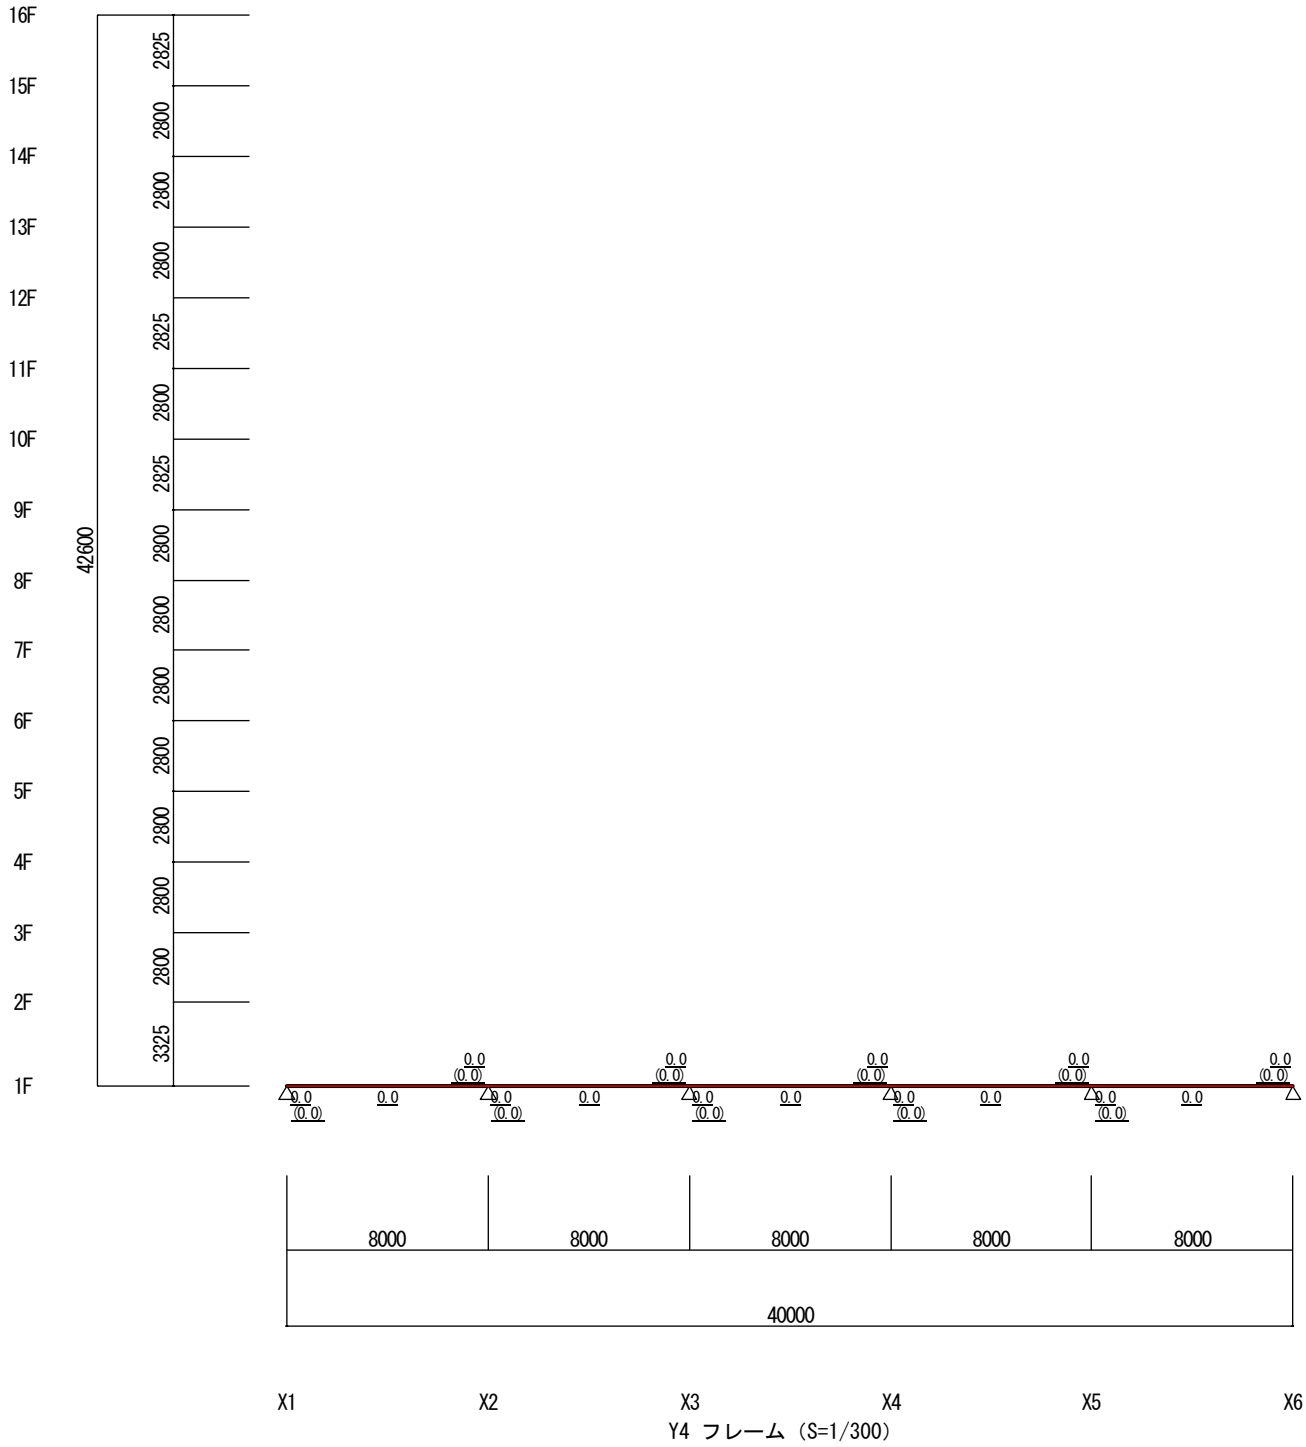

Y4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

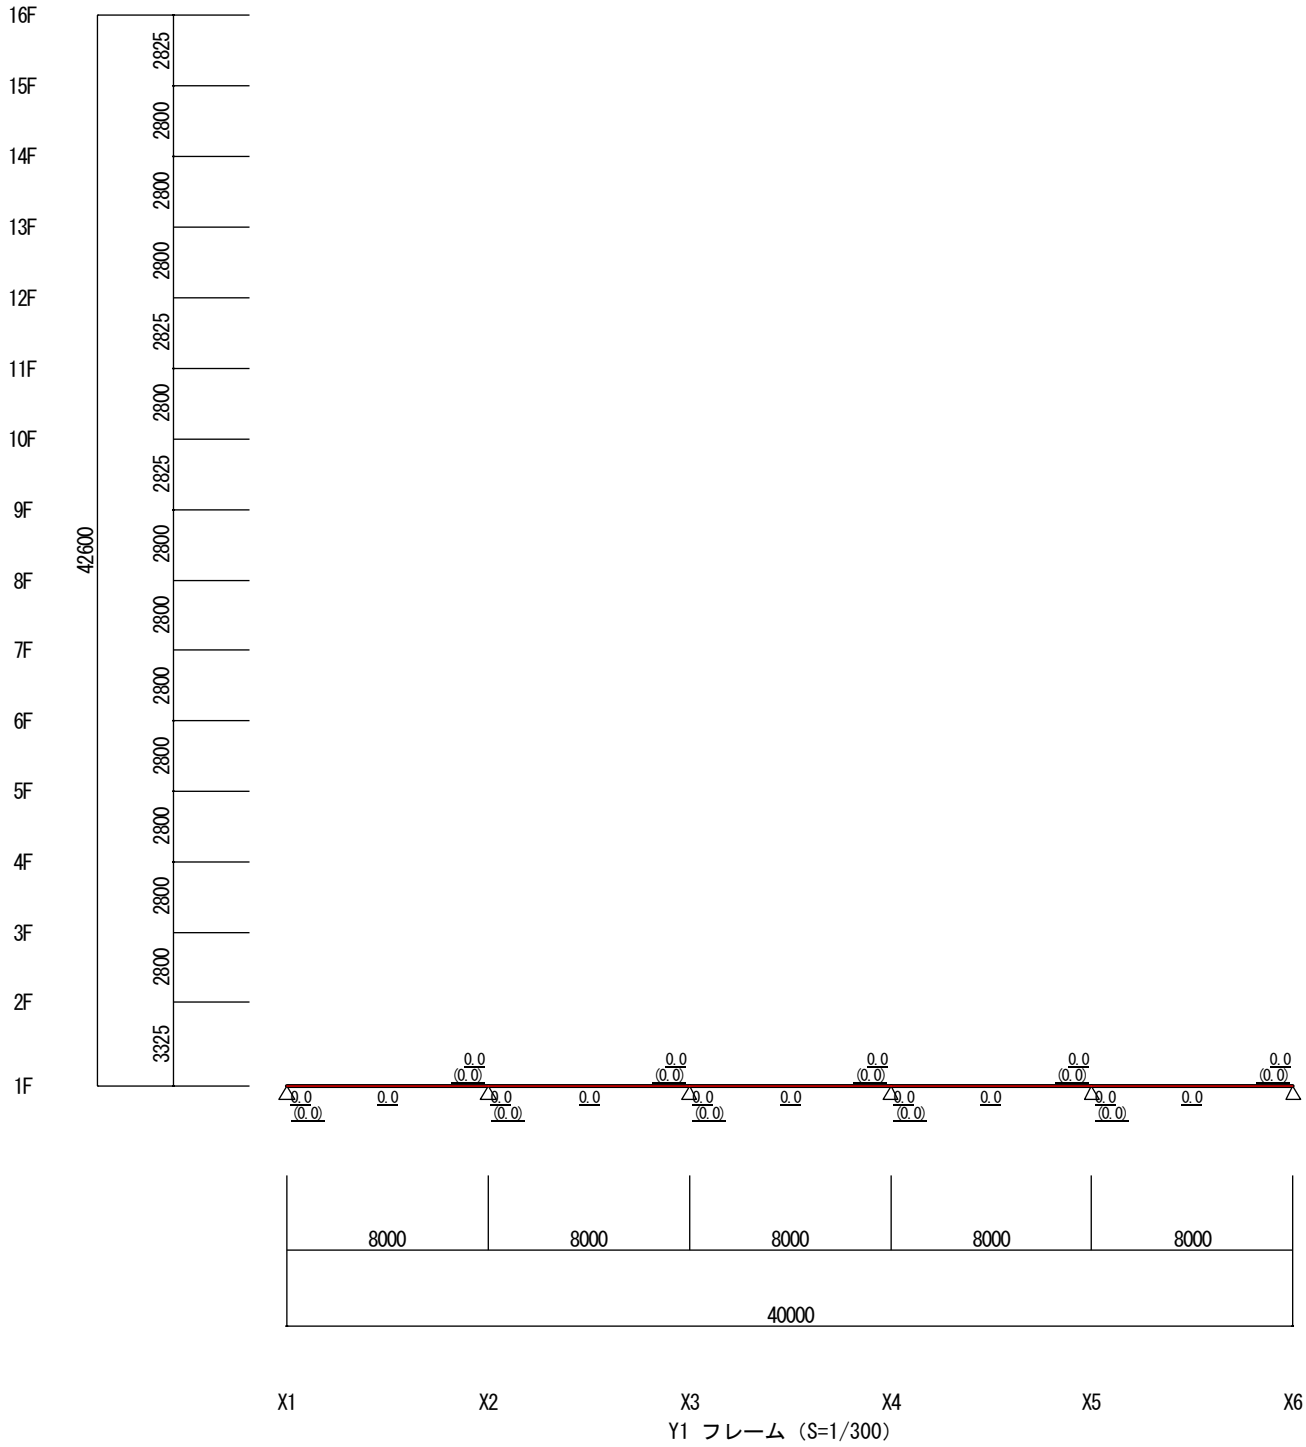

Y1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

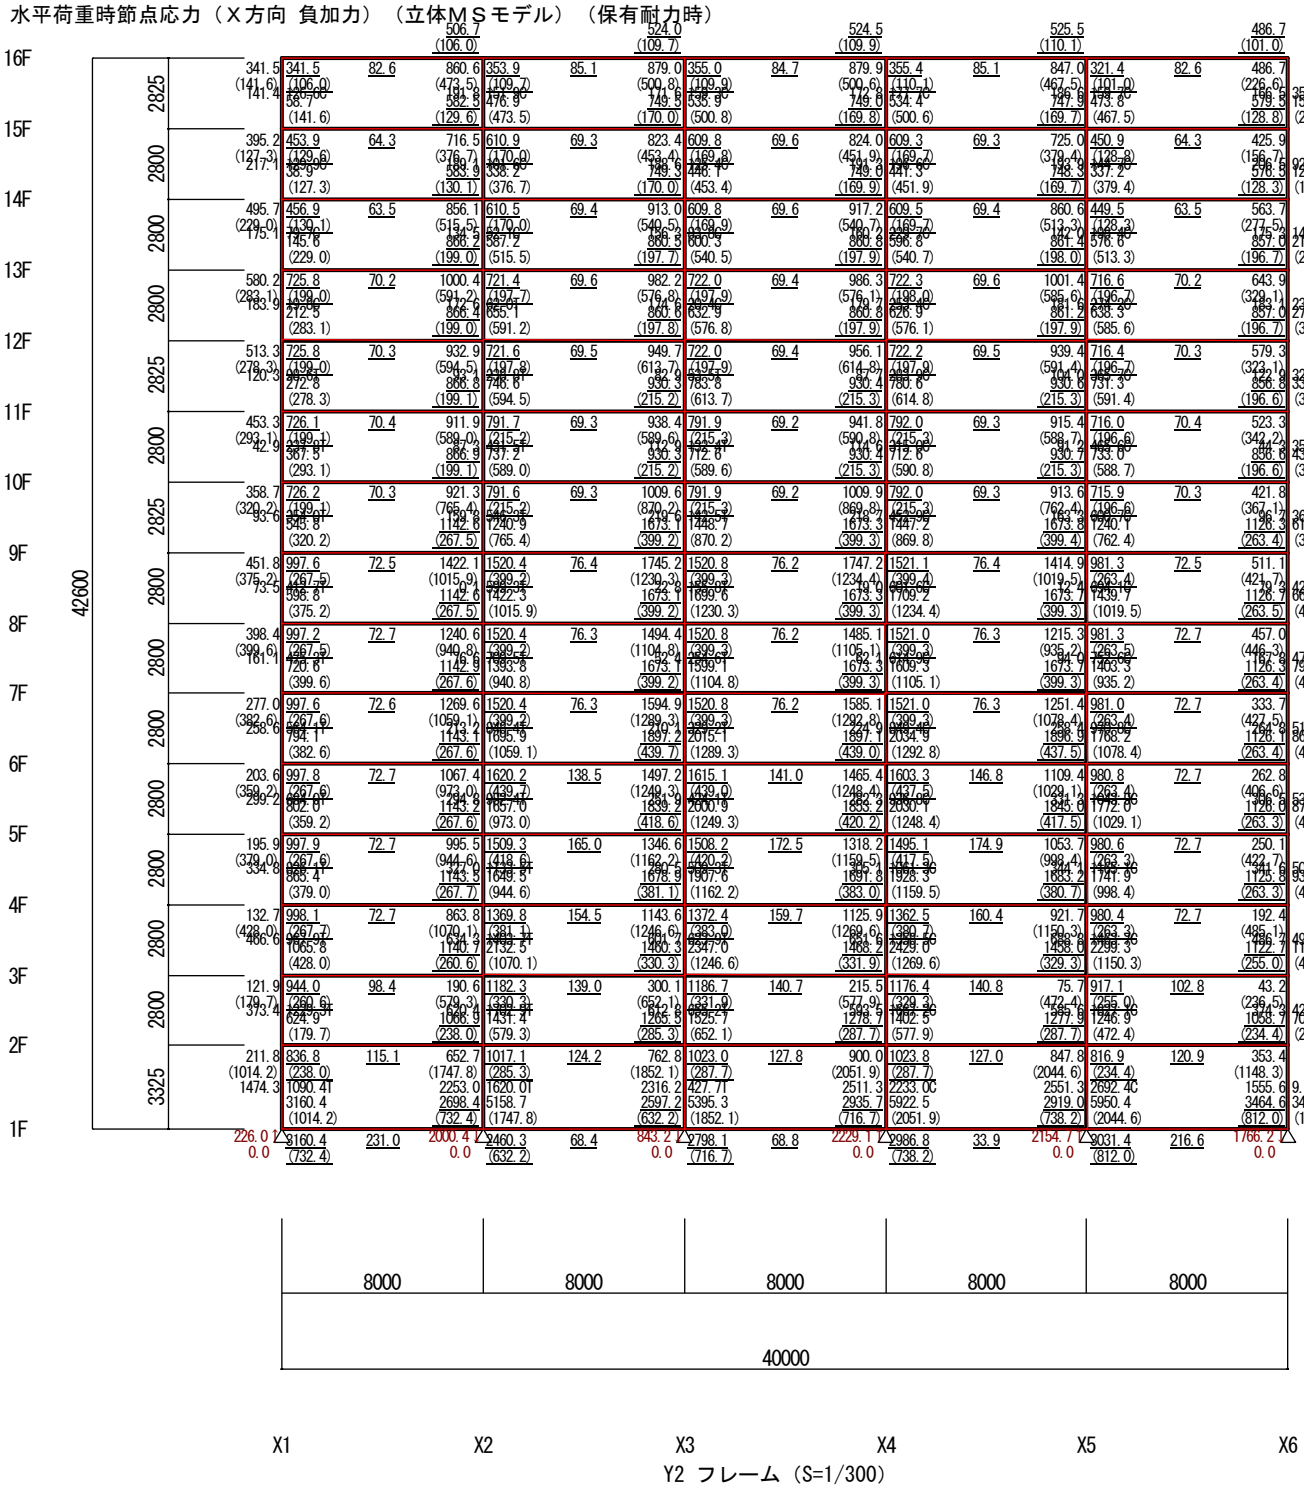

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

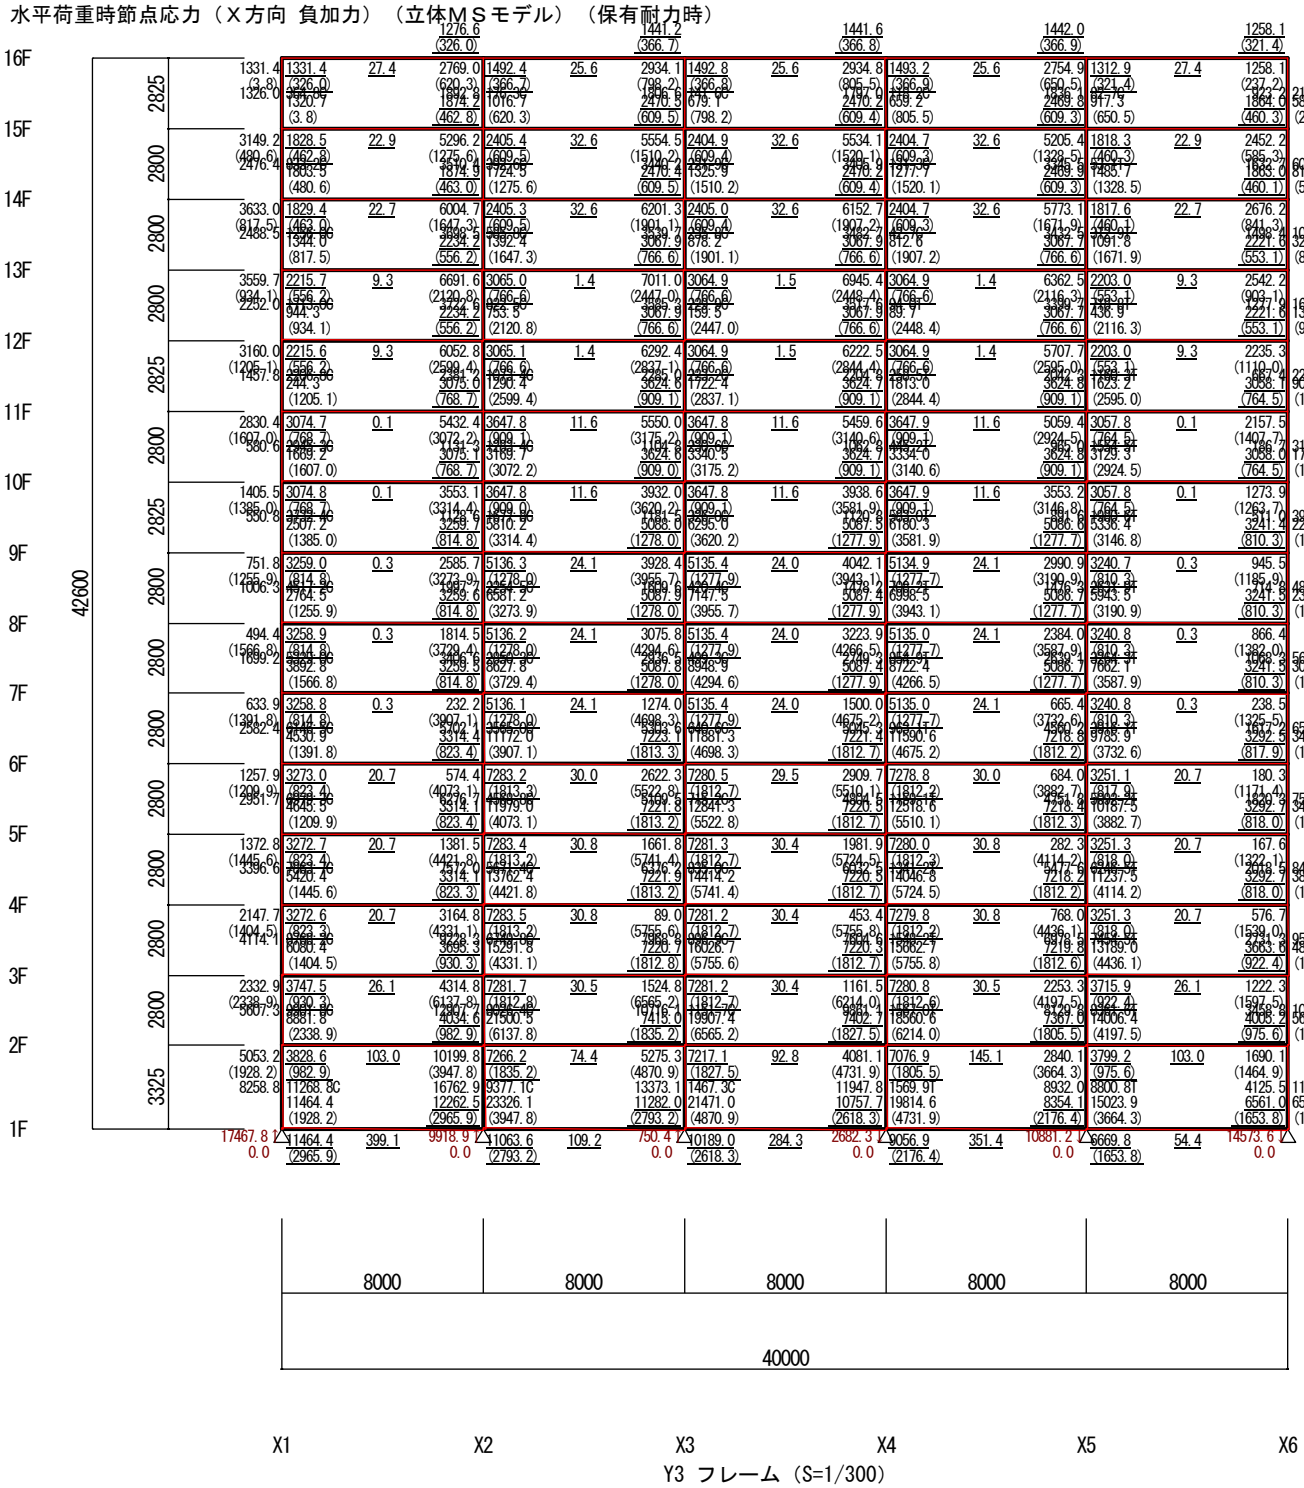

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

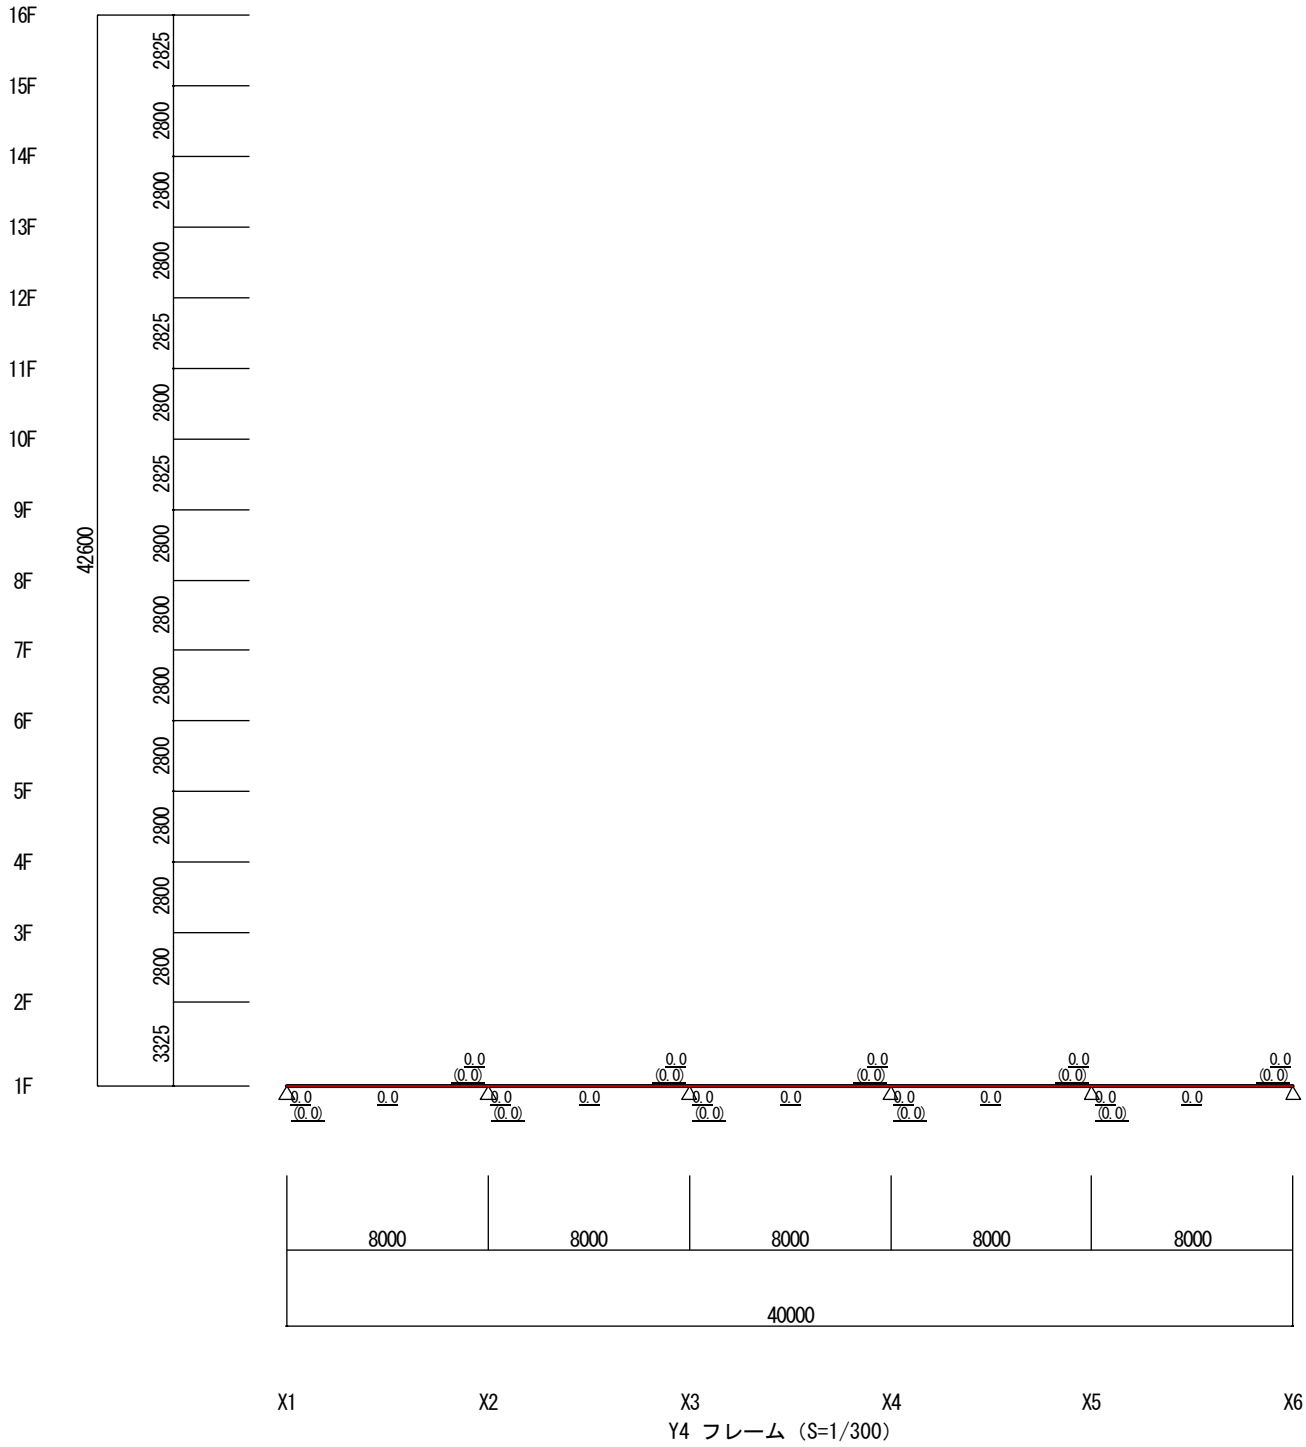

Y4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

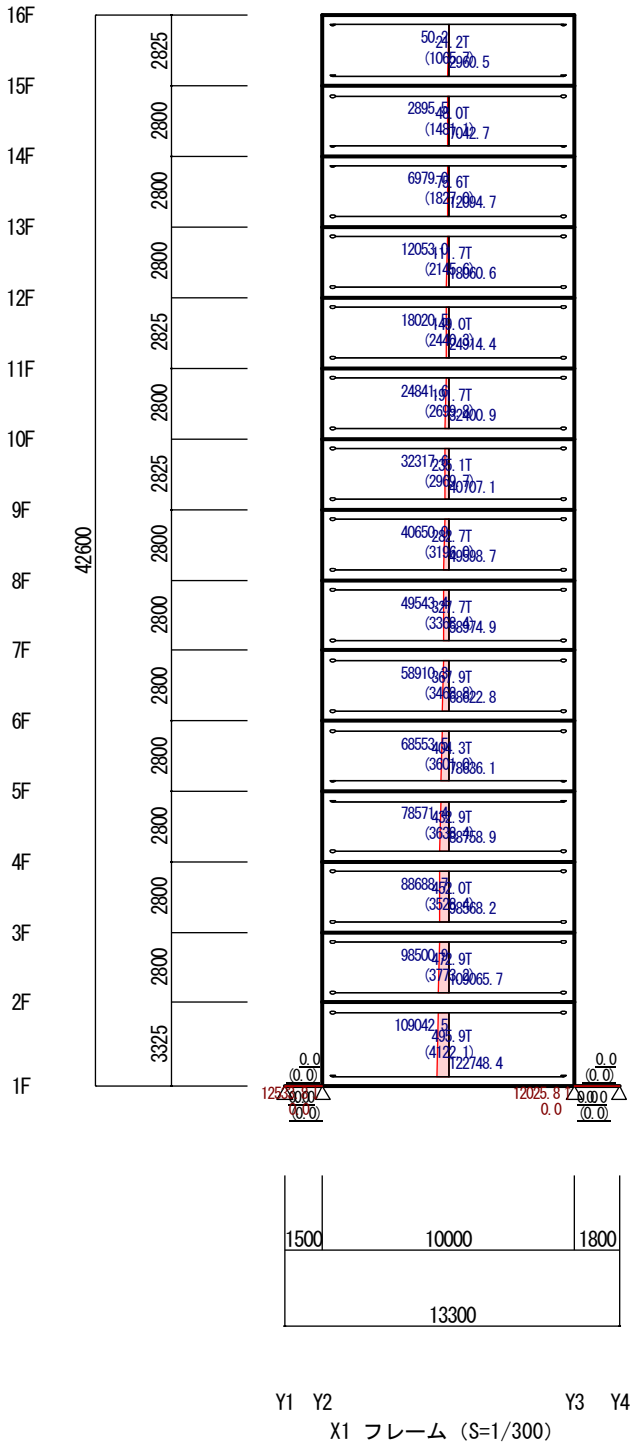

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

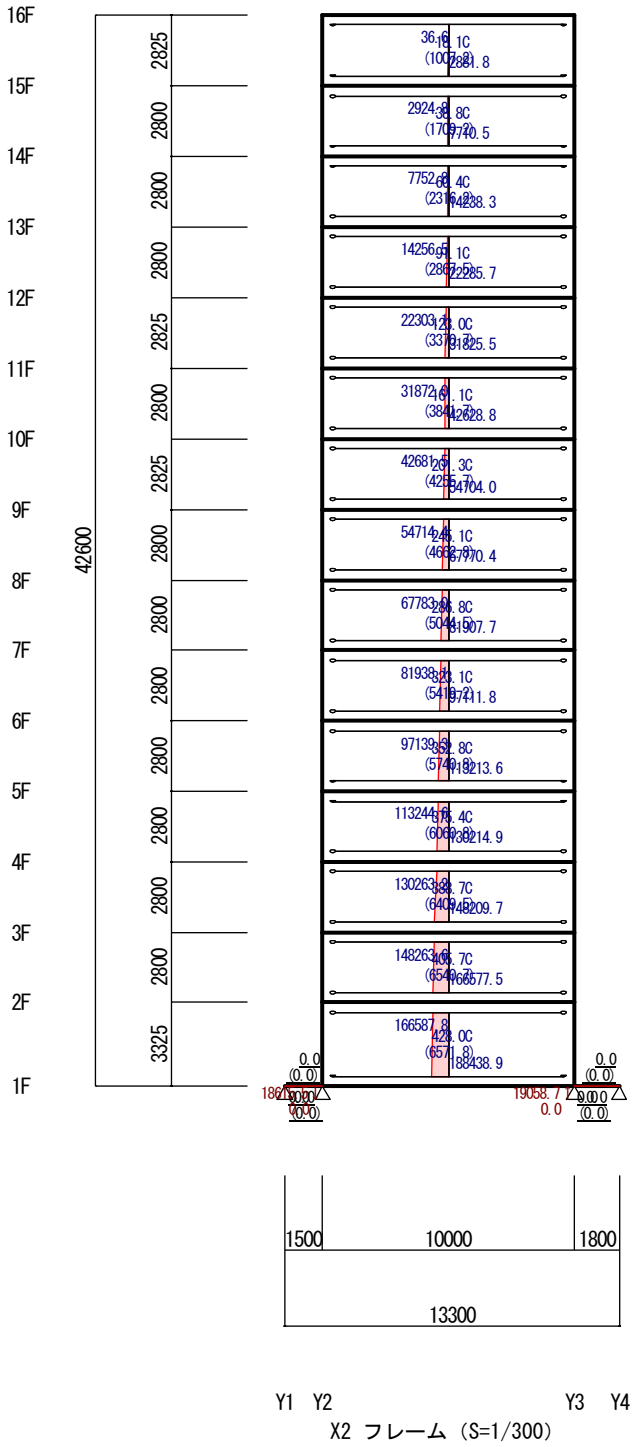

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

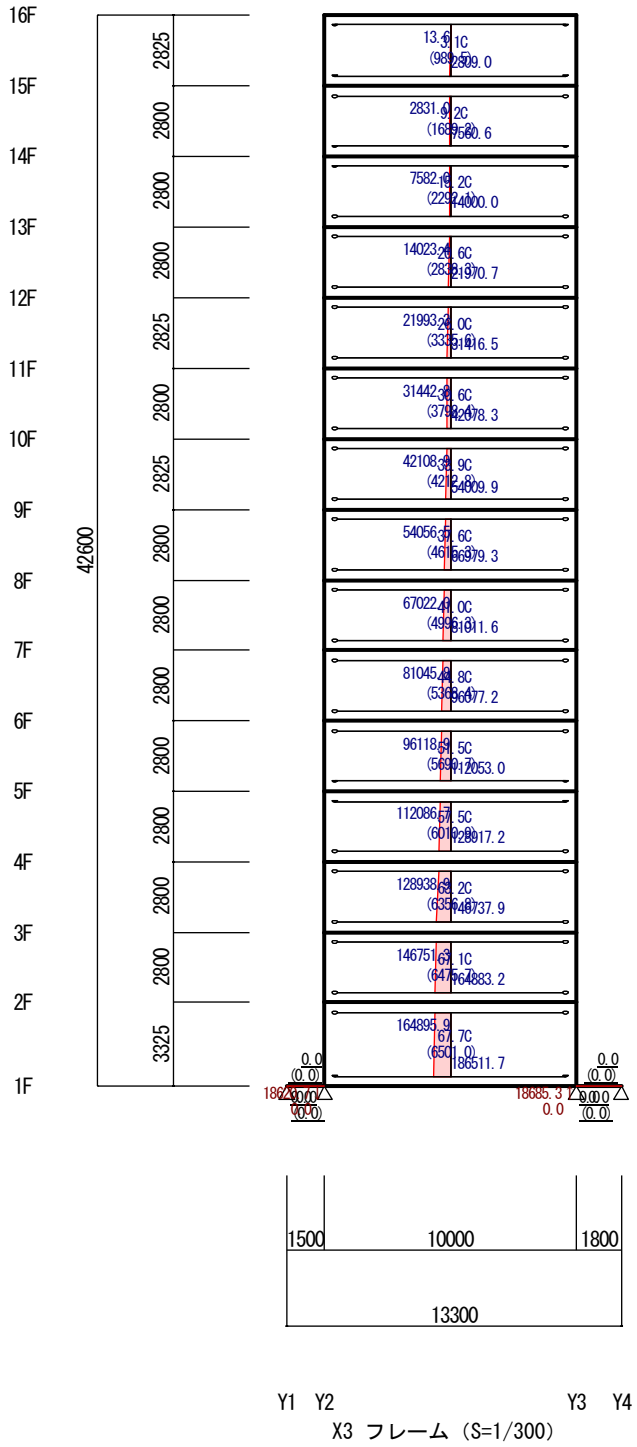

X3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

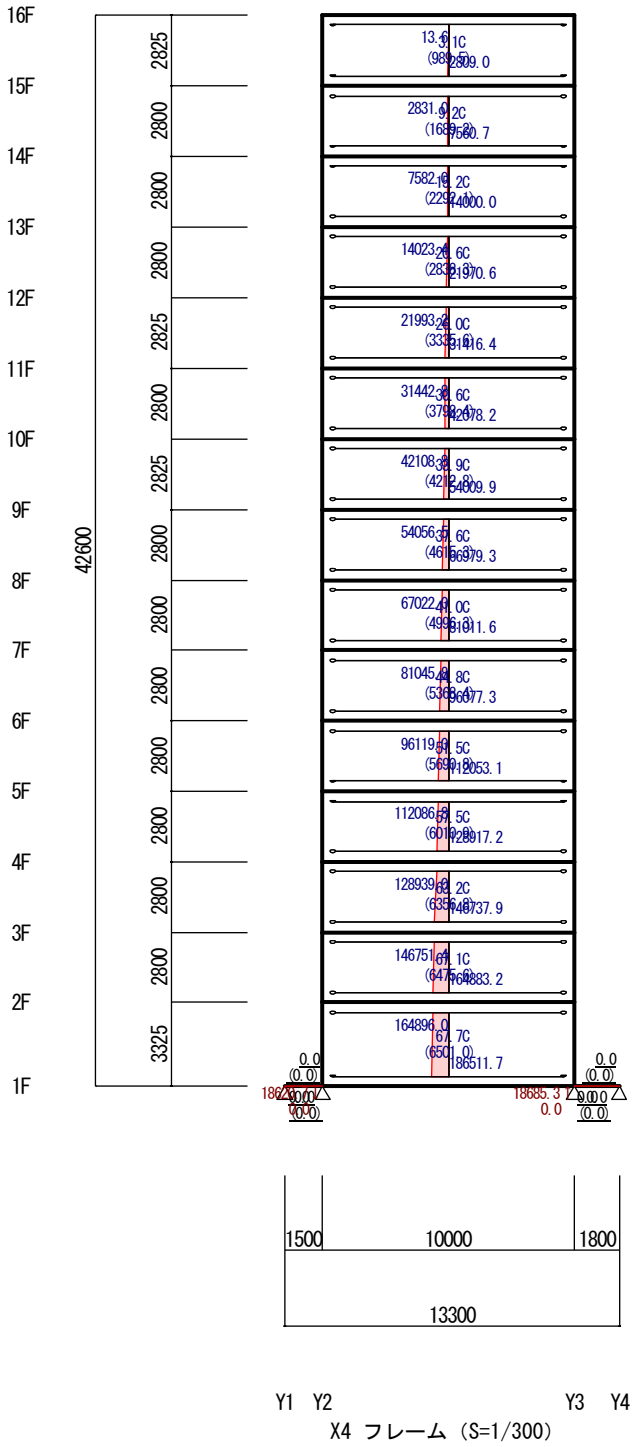

X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

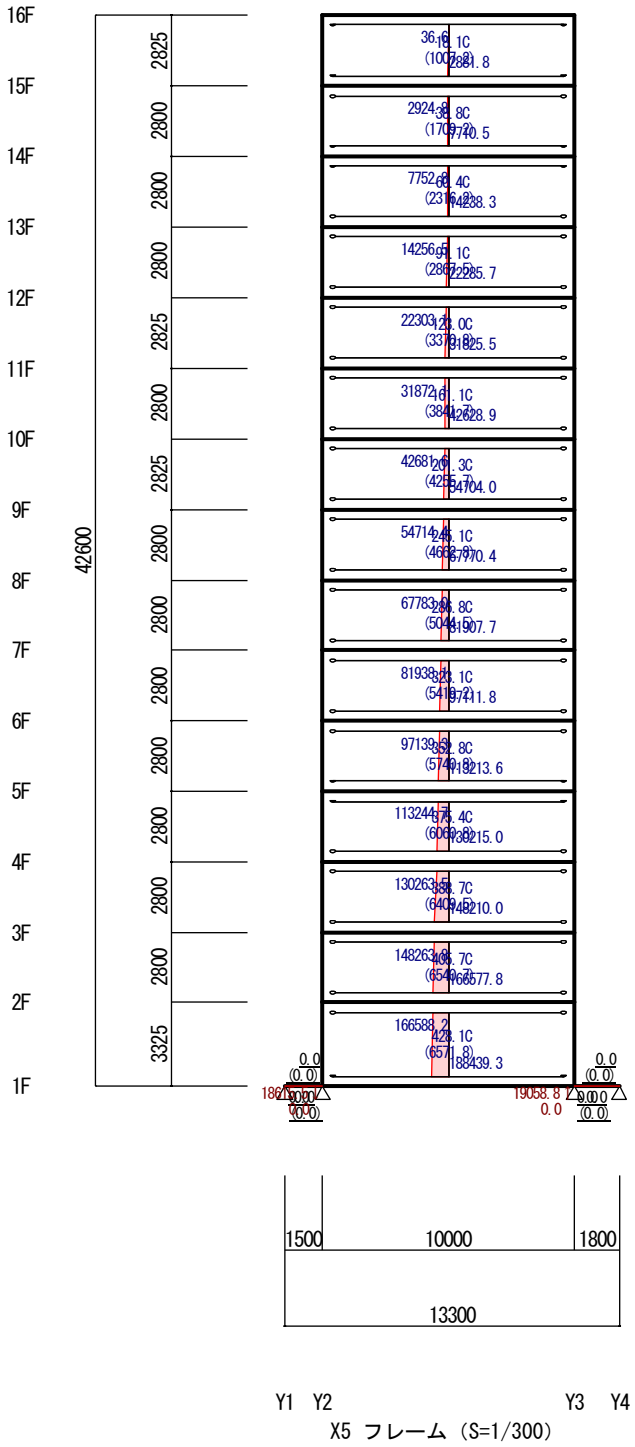

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

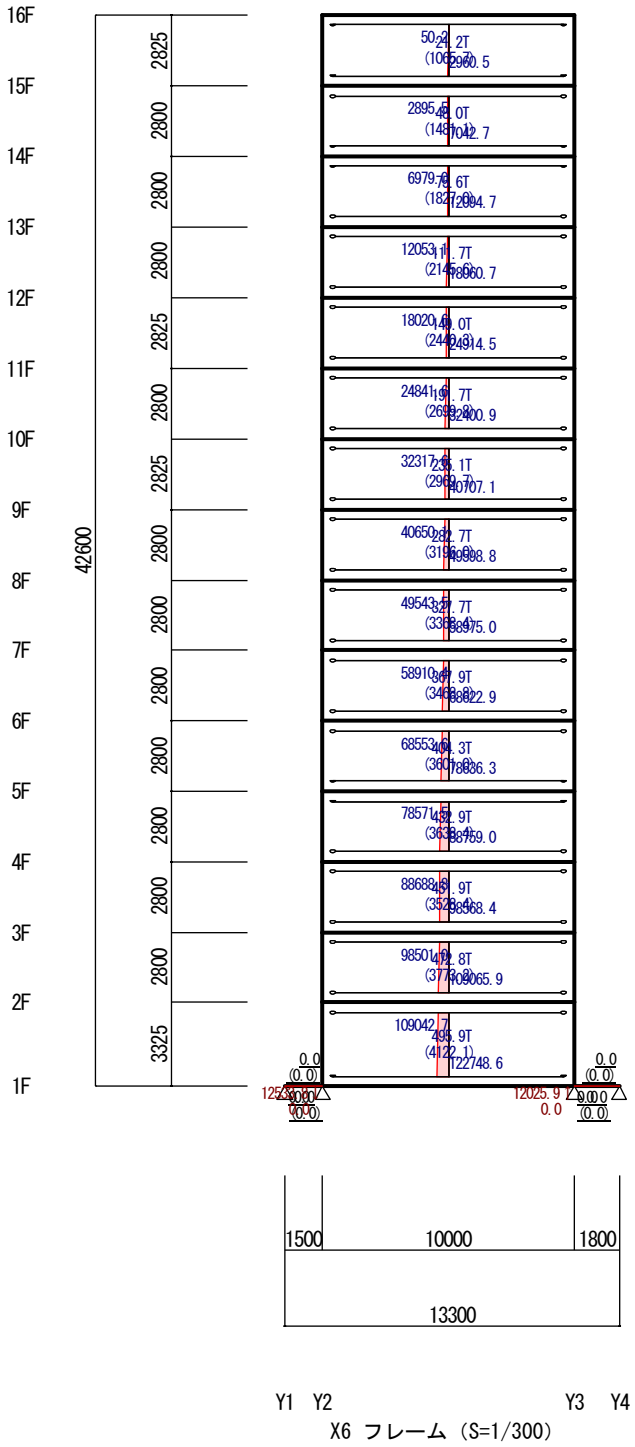

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

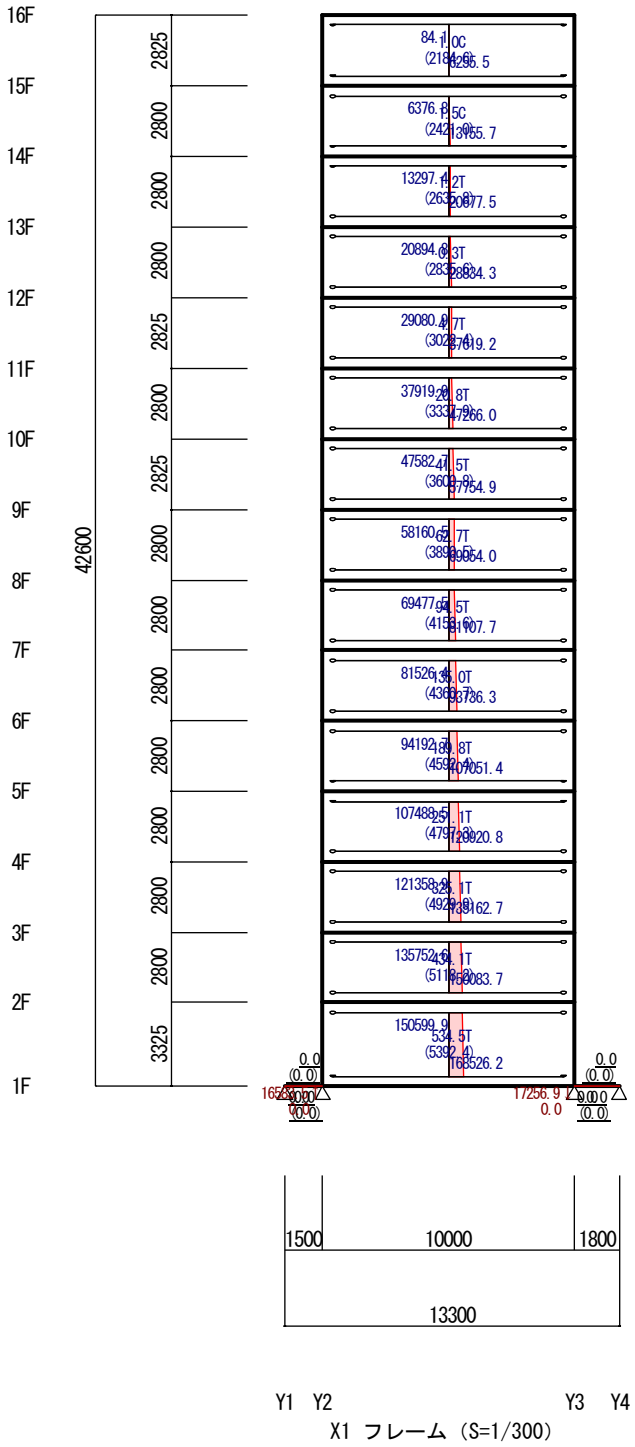

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

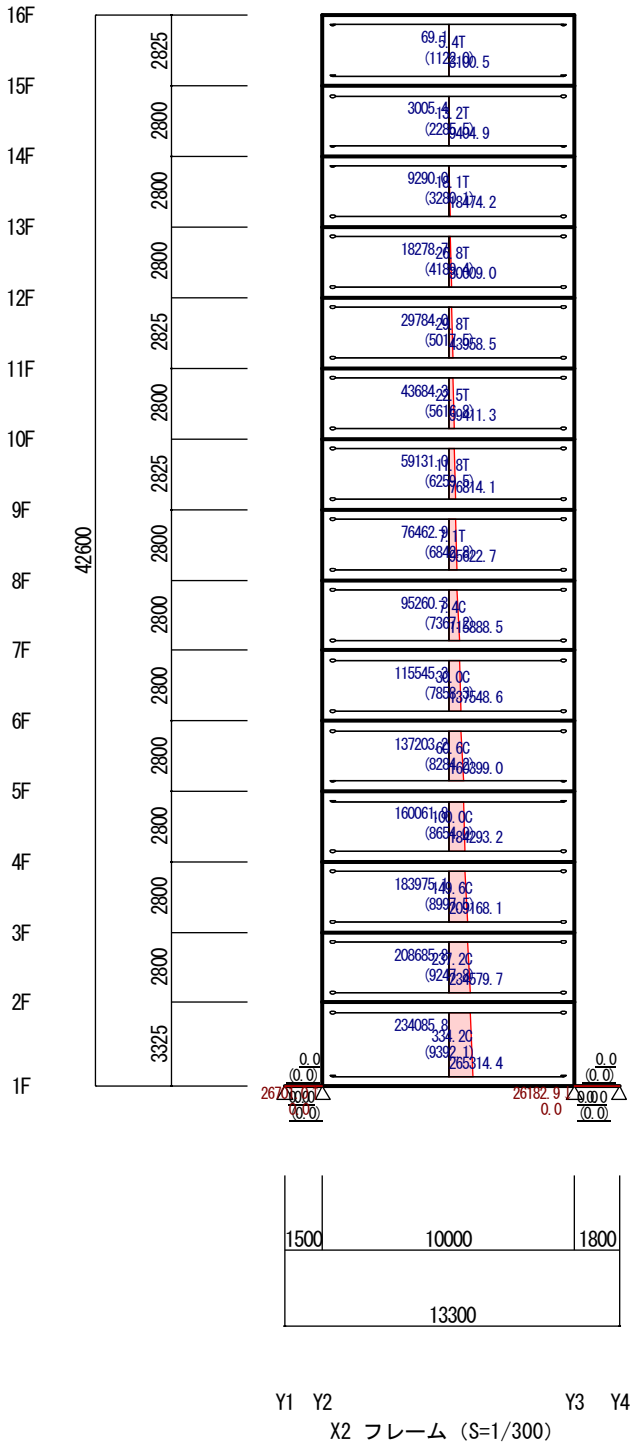

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

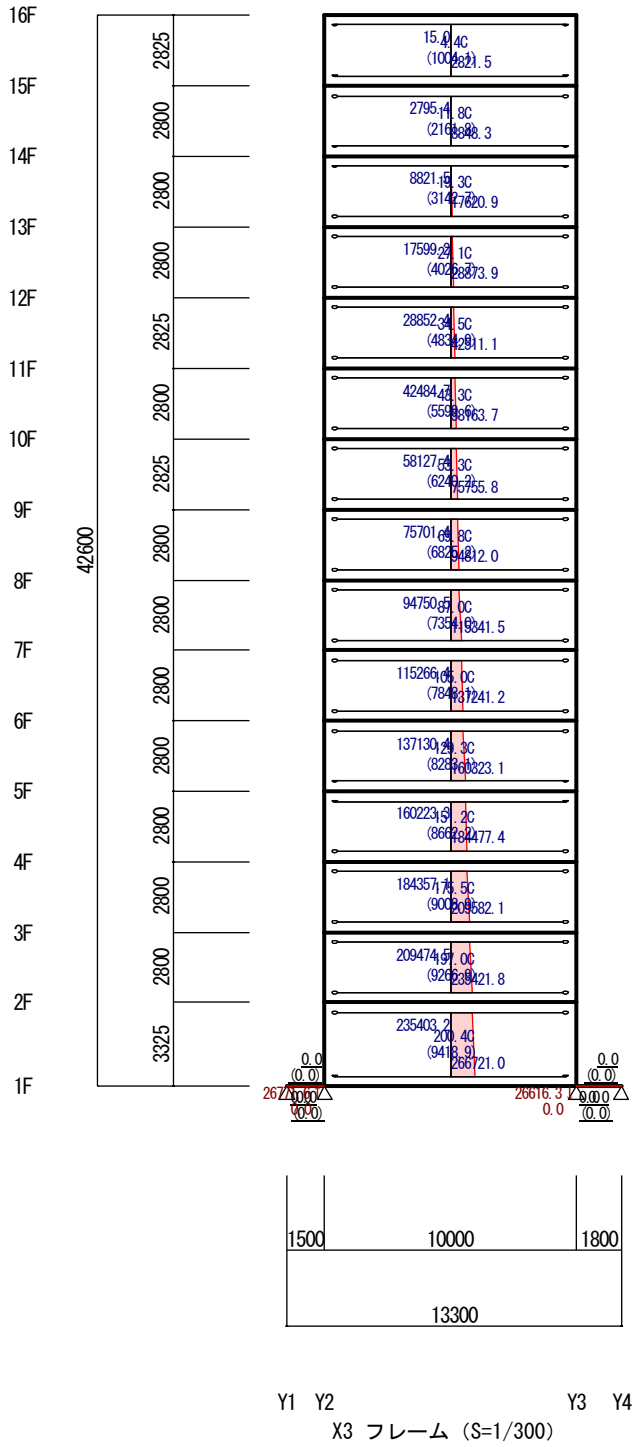

X3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

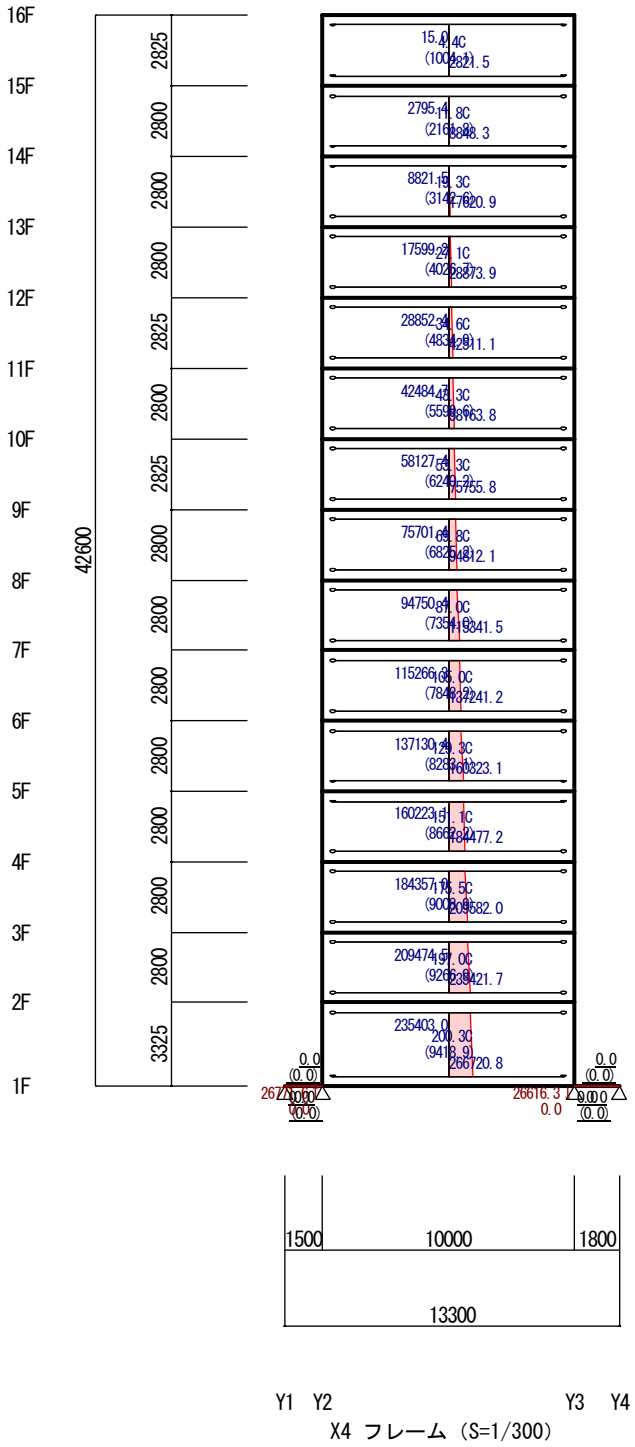

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

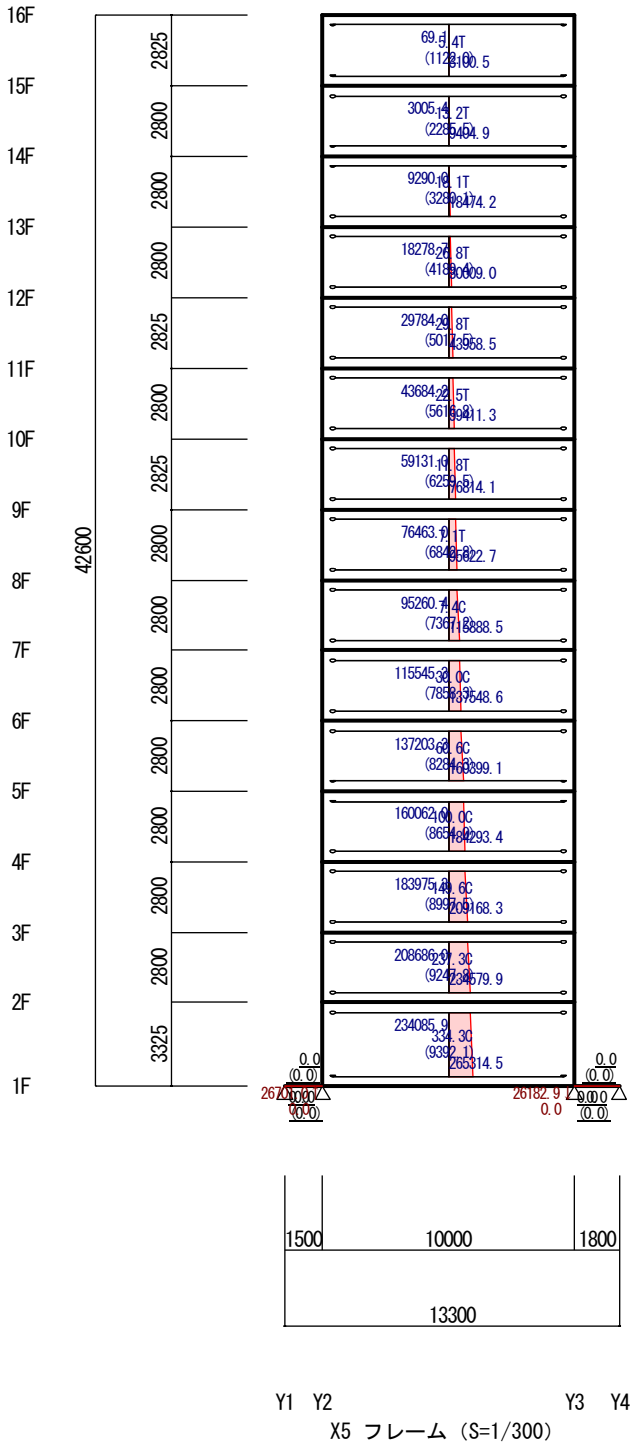

X5 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

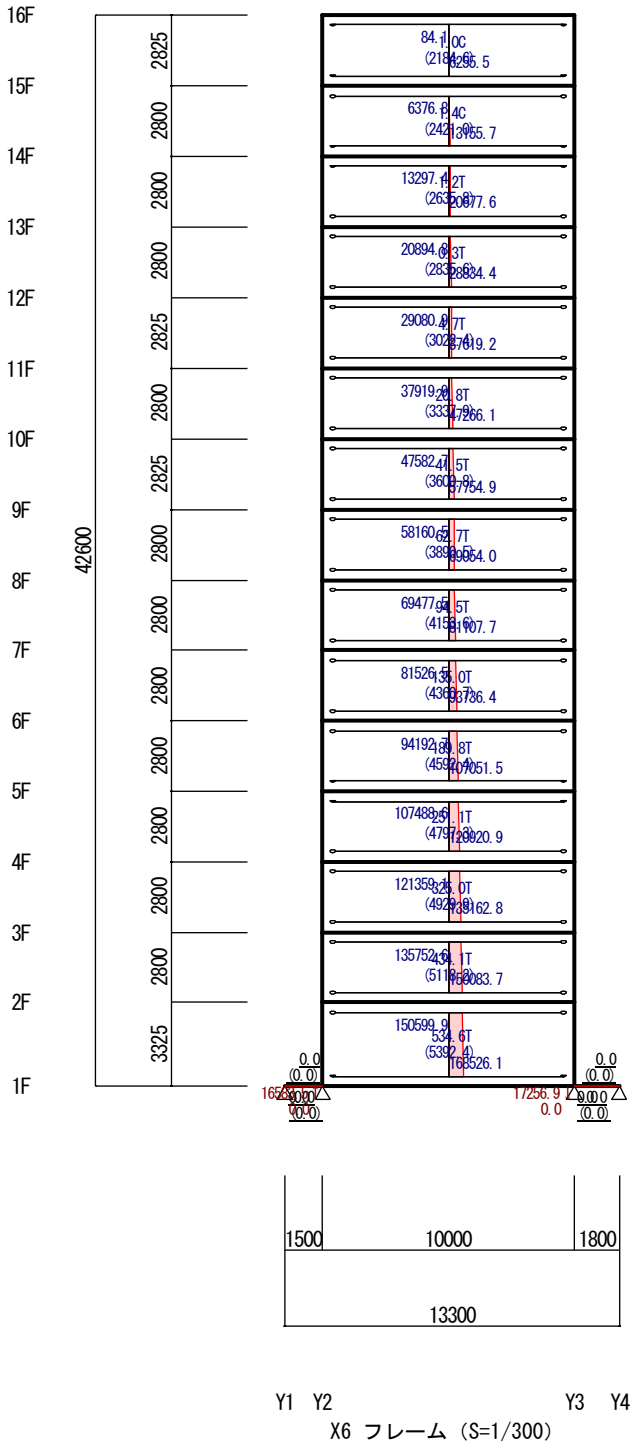

X6 フレーム（S=1/300）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

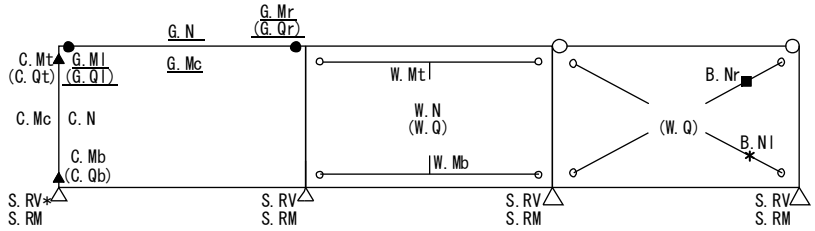



G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)
G.N	：はり軸力 （T:引張，C:圧縮，0は非表示） ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません	(kN)
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮） （※C.Nは0の場合、非表示）	(kN)
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)

W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)
W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)
W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)
W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)
B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)
B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)
S.RV	：鉛直方向支点反力 （ ■ ：水平荷重時浮き上がり） （ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊）	(kN)
S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N	：水平ブレースの部材軸力	(kN)
●	：曲げ破壊	
▲	：せん断破壊	
■	：引張破壊	
＊	：圧縮破壊	
耐震壁の破壊表示		
◎	：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊	
○	：ピン接合	

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

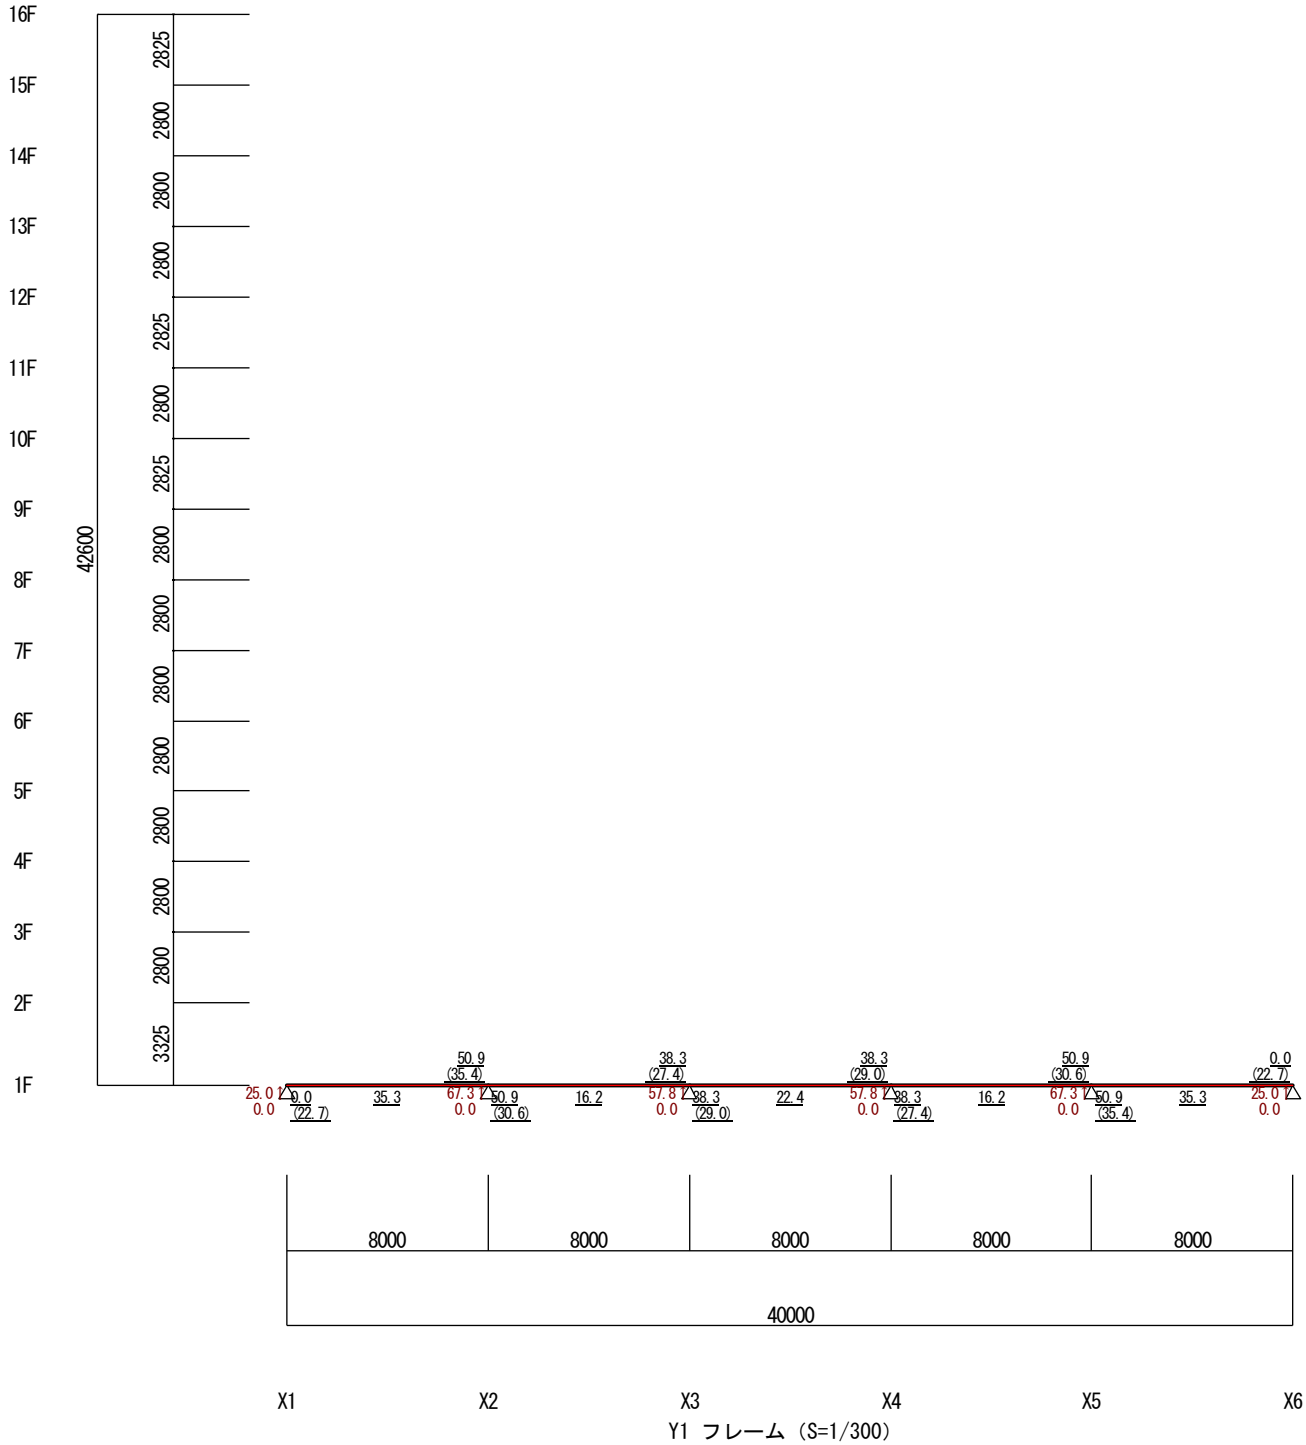

Y1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

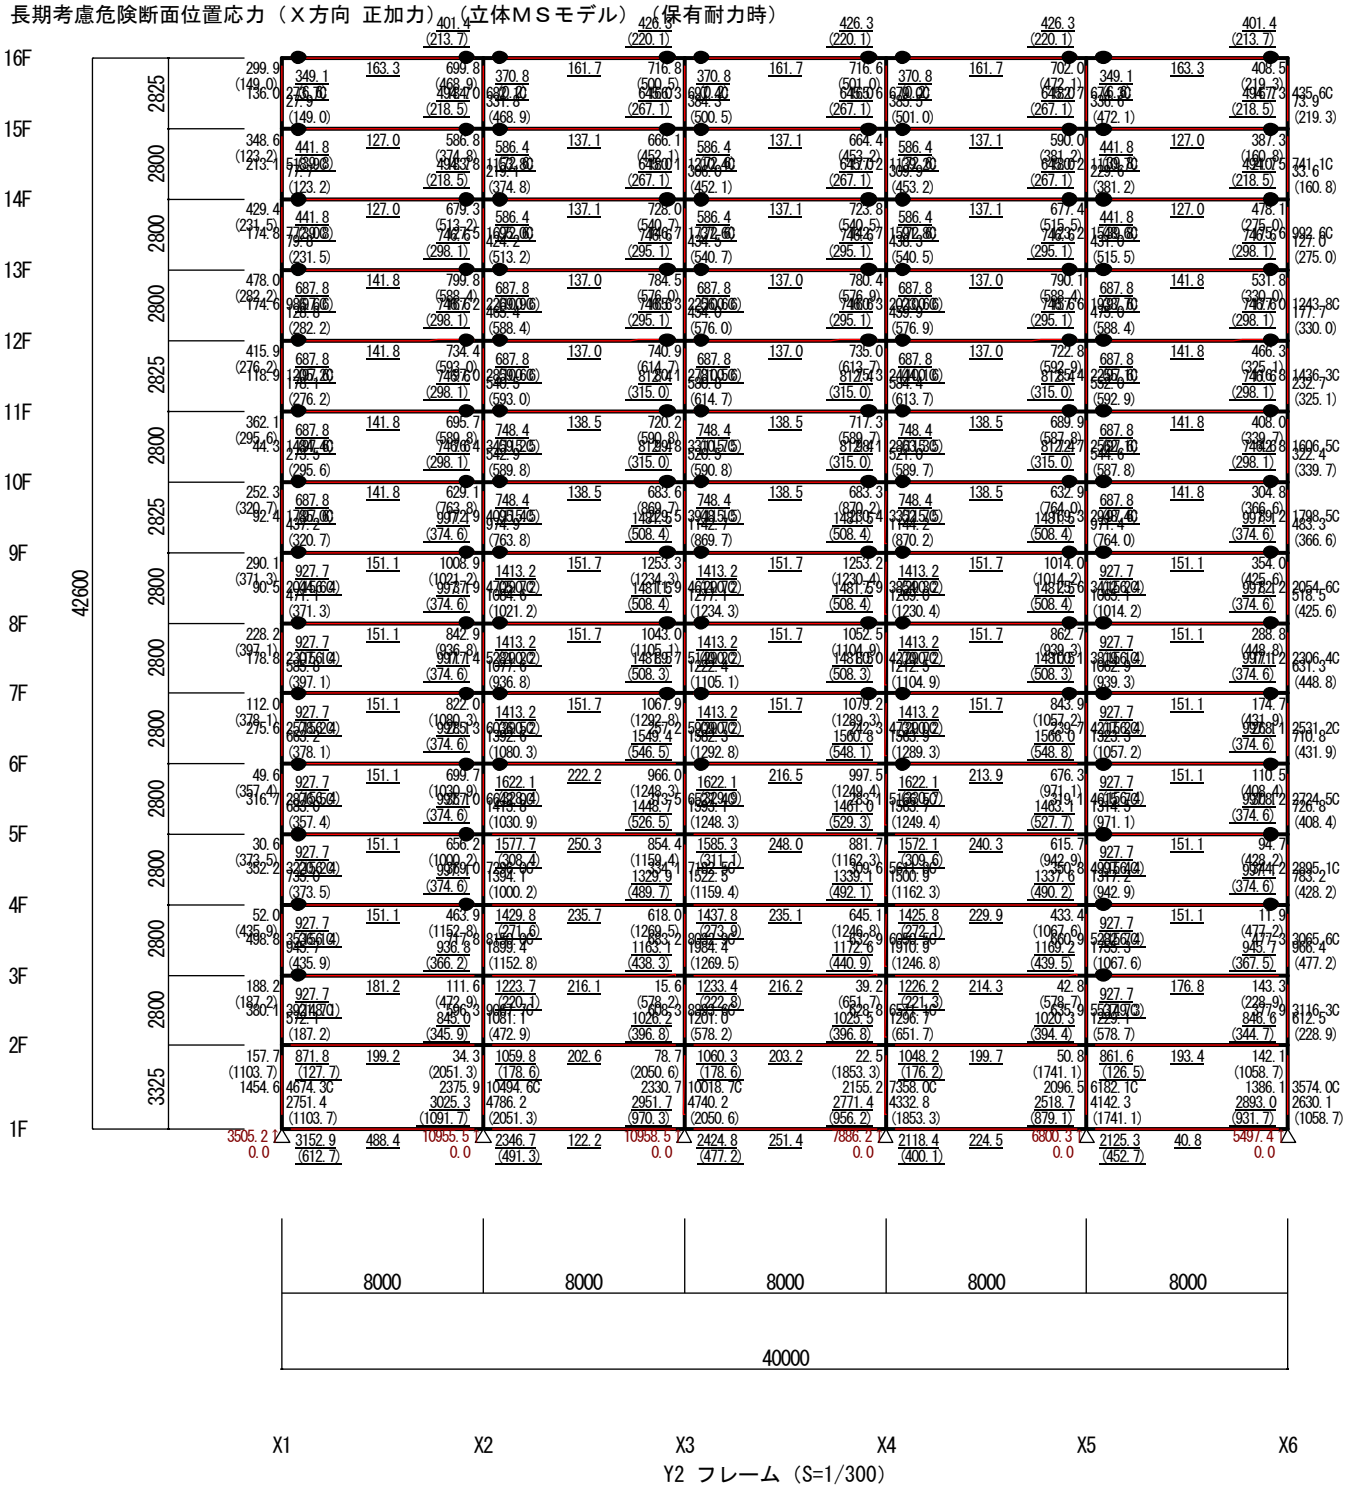

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

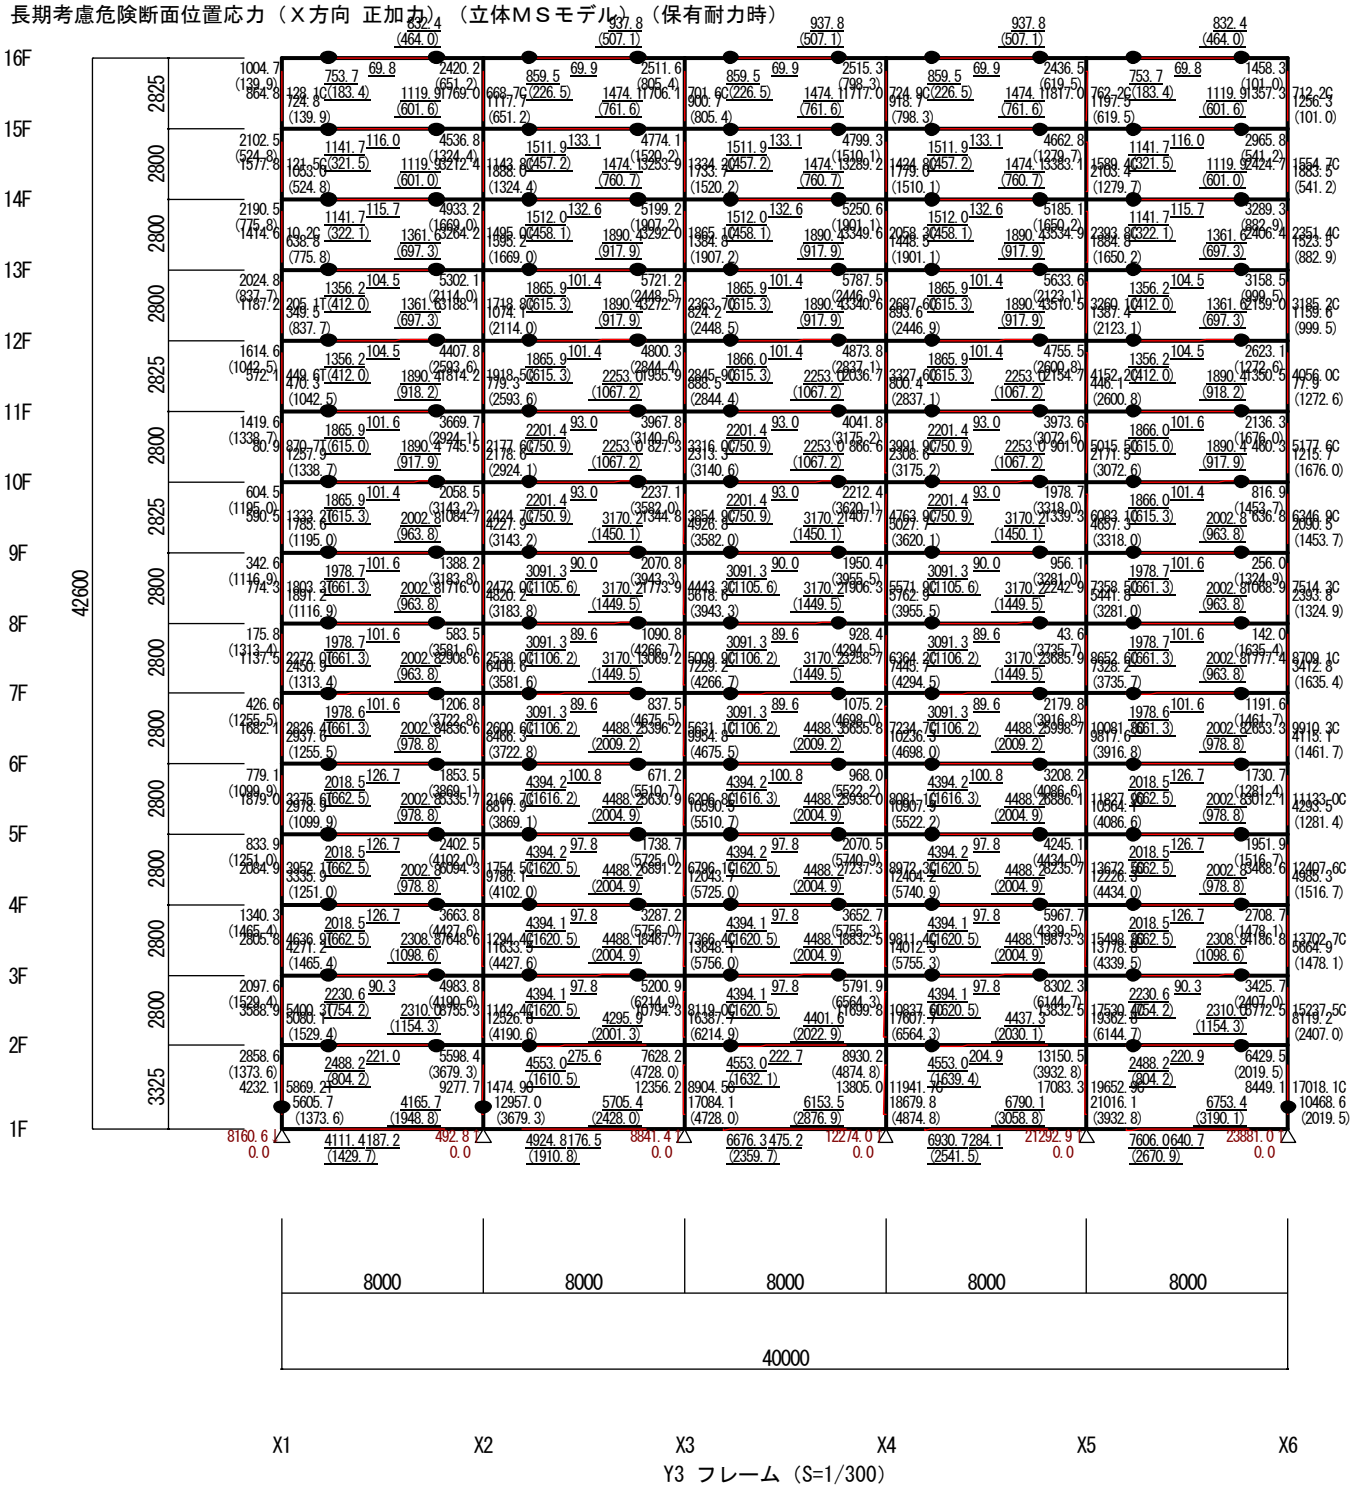

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

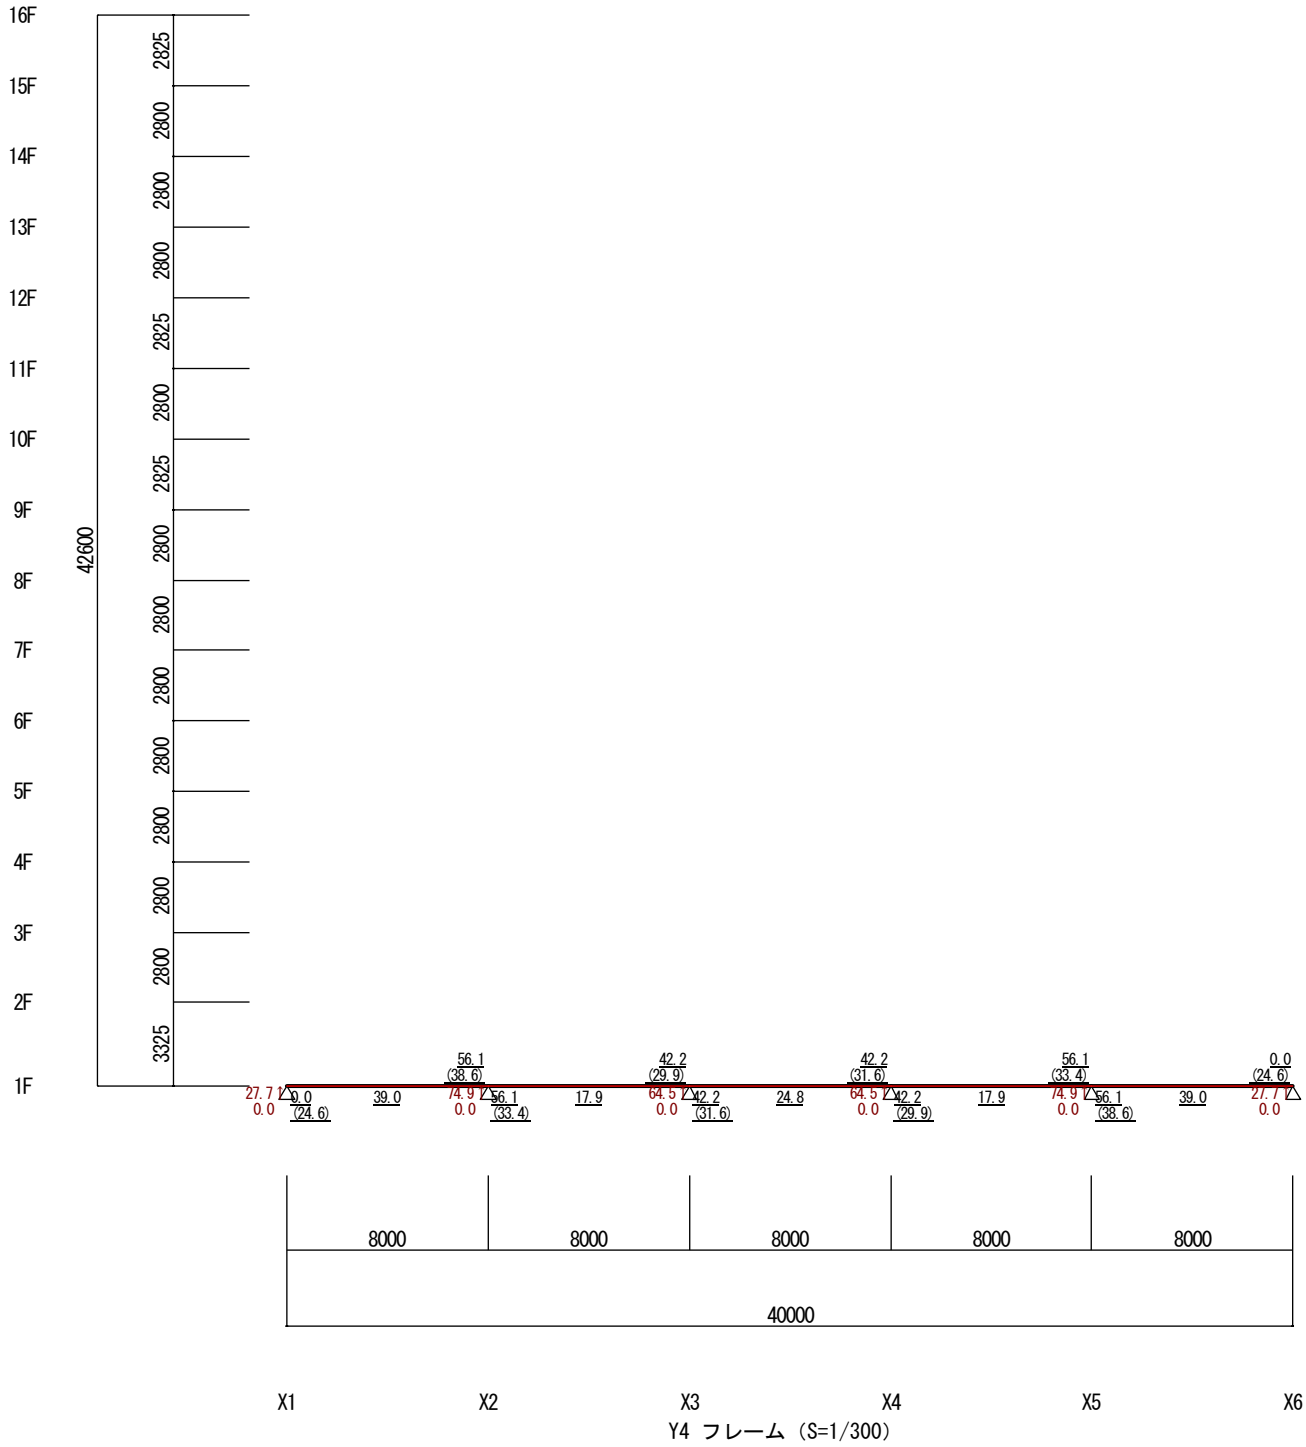

Y4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

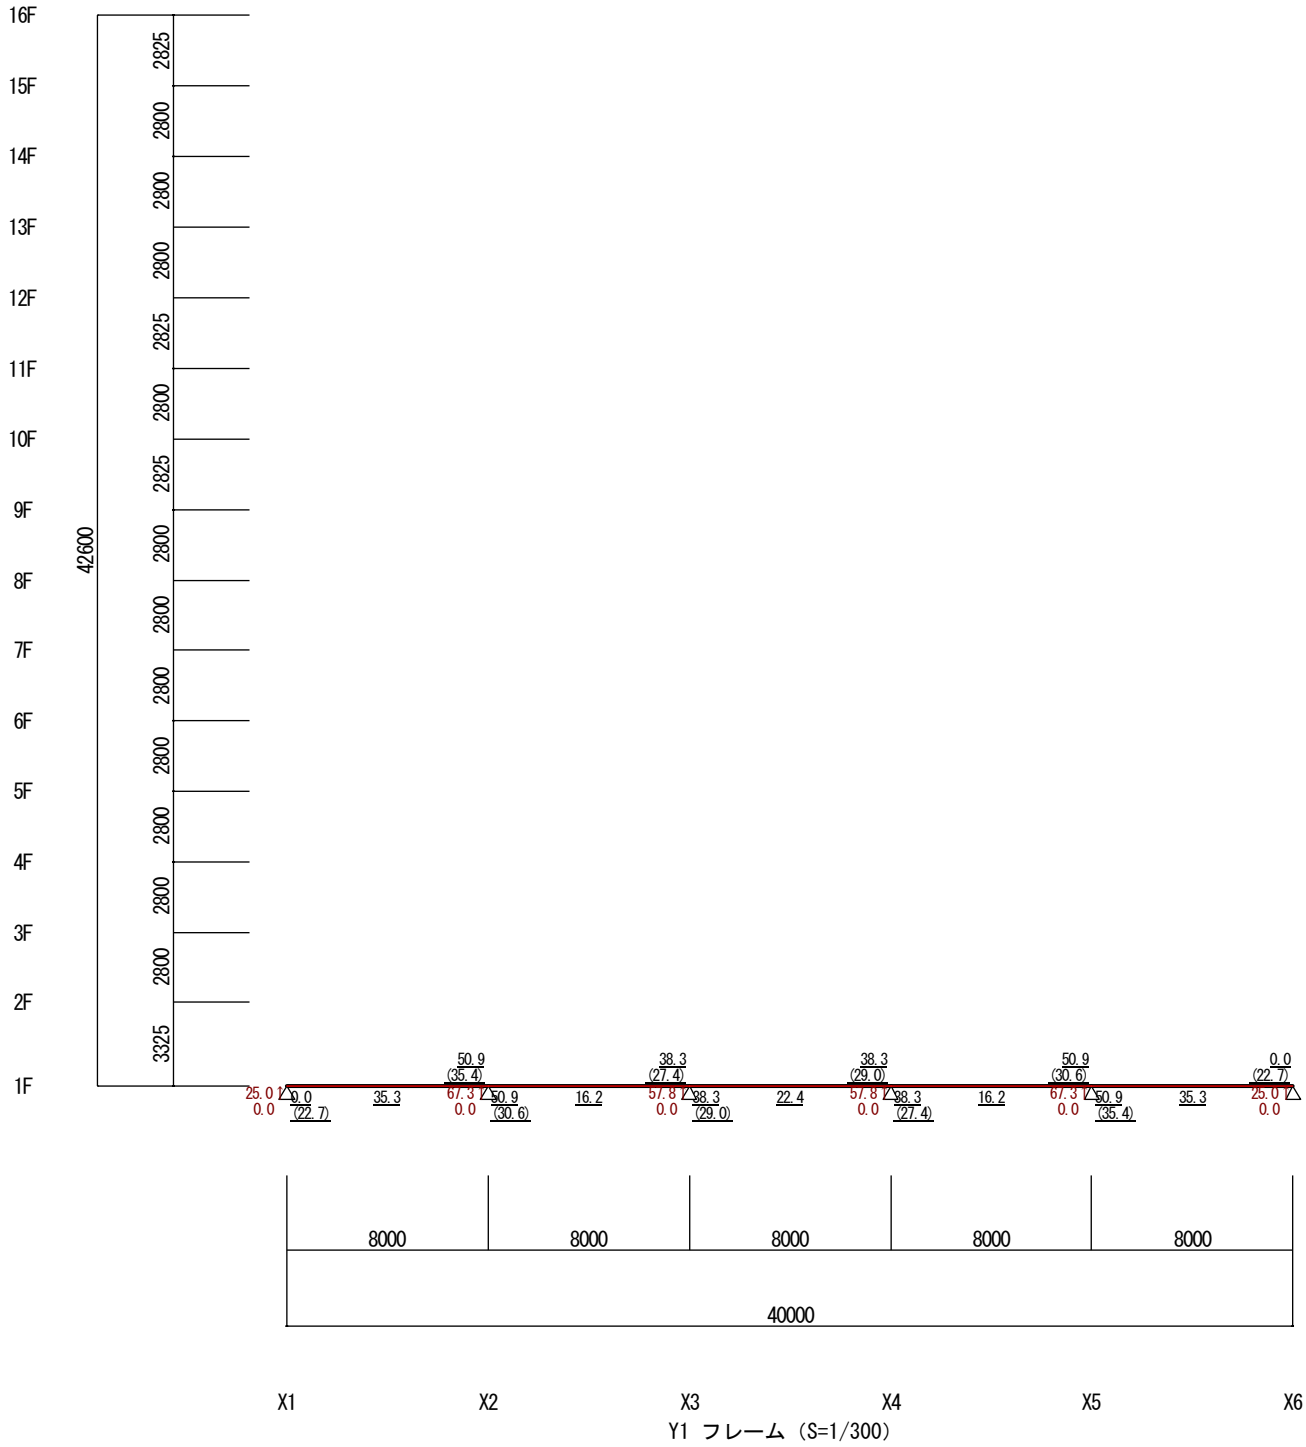

Y1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

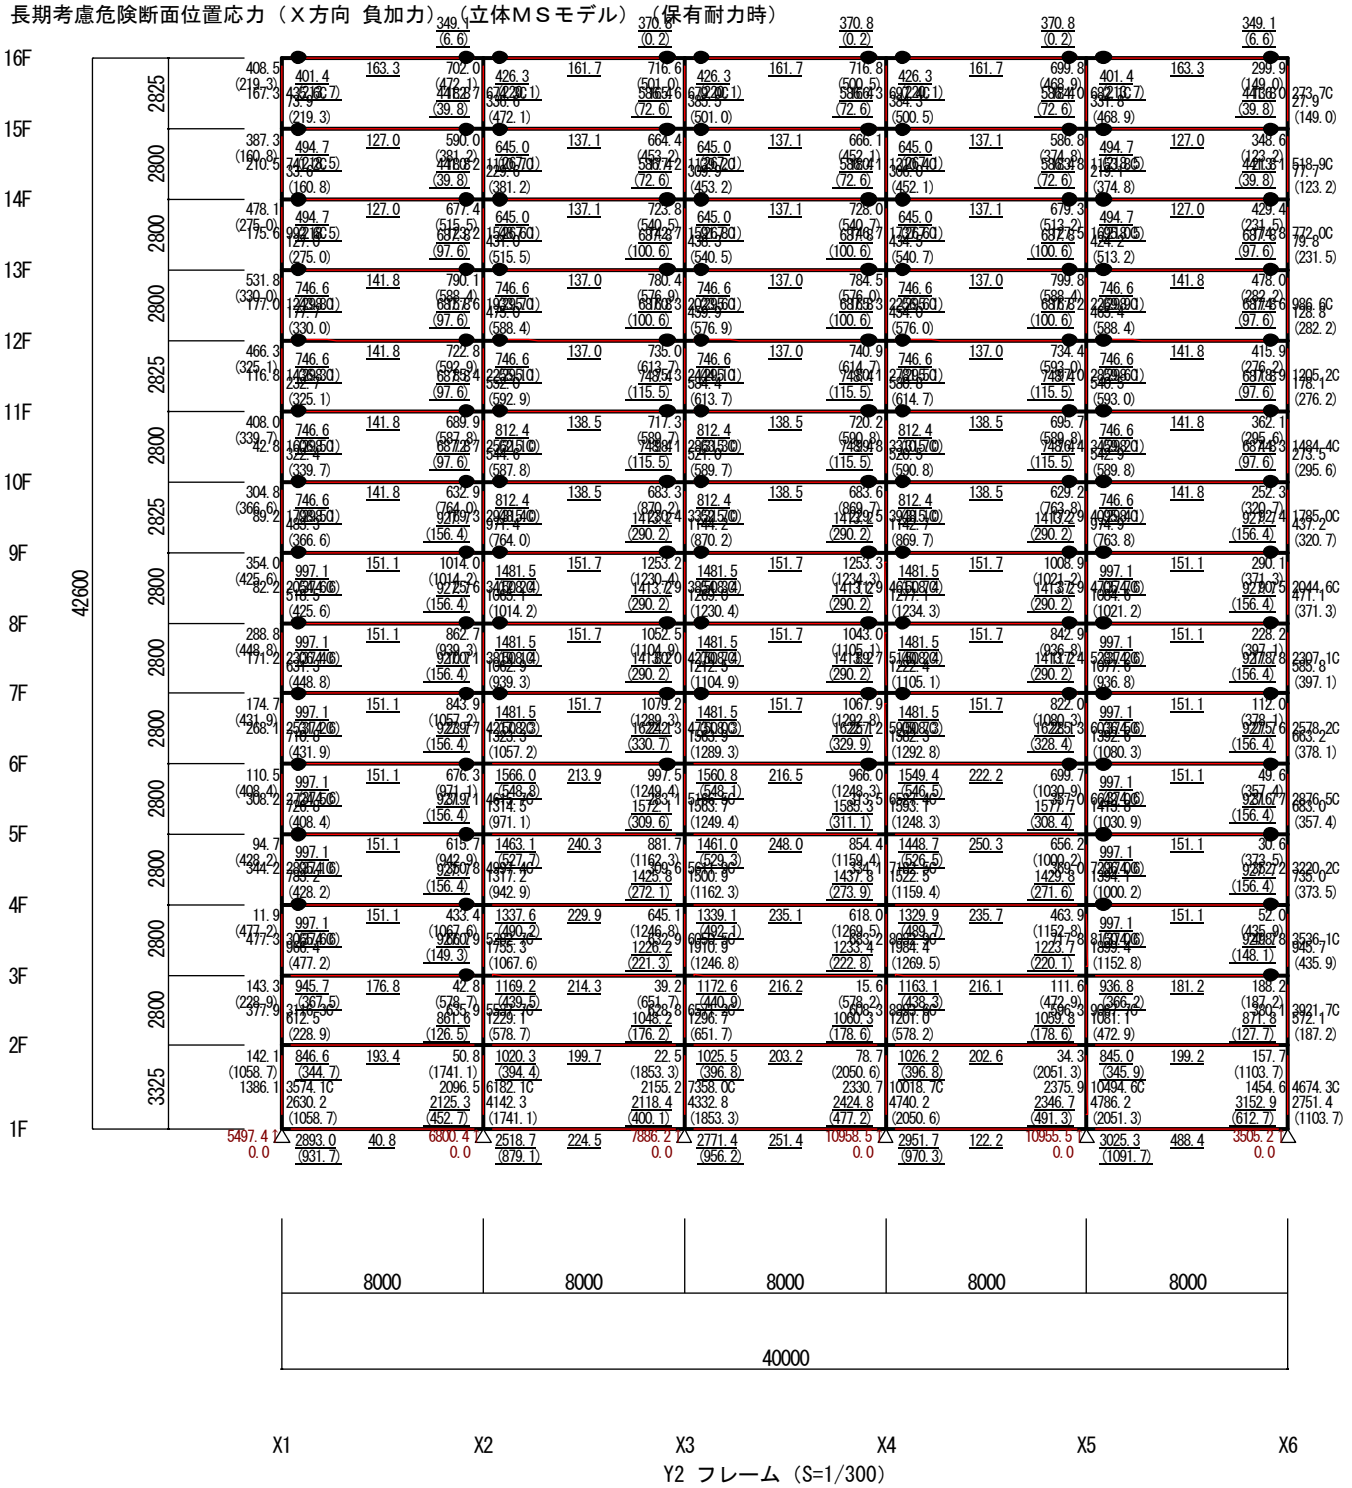

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

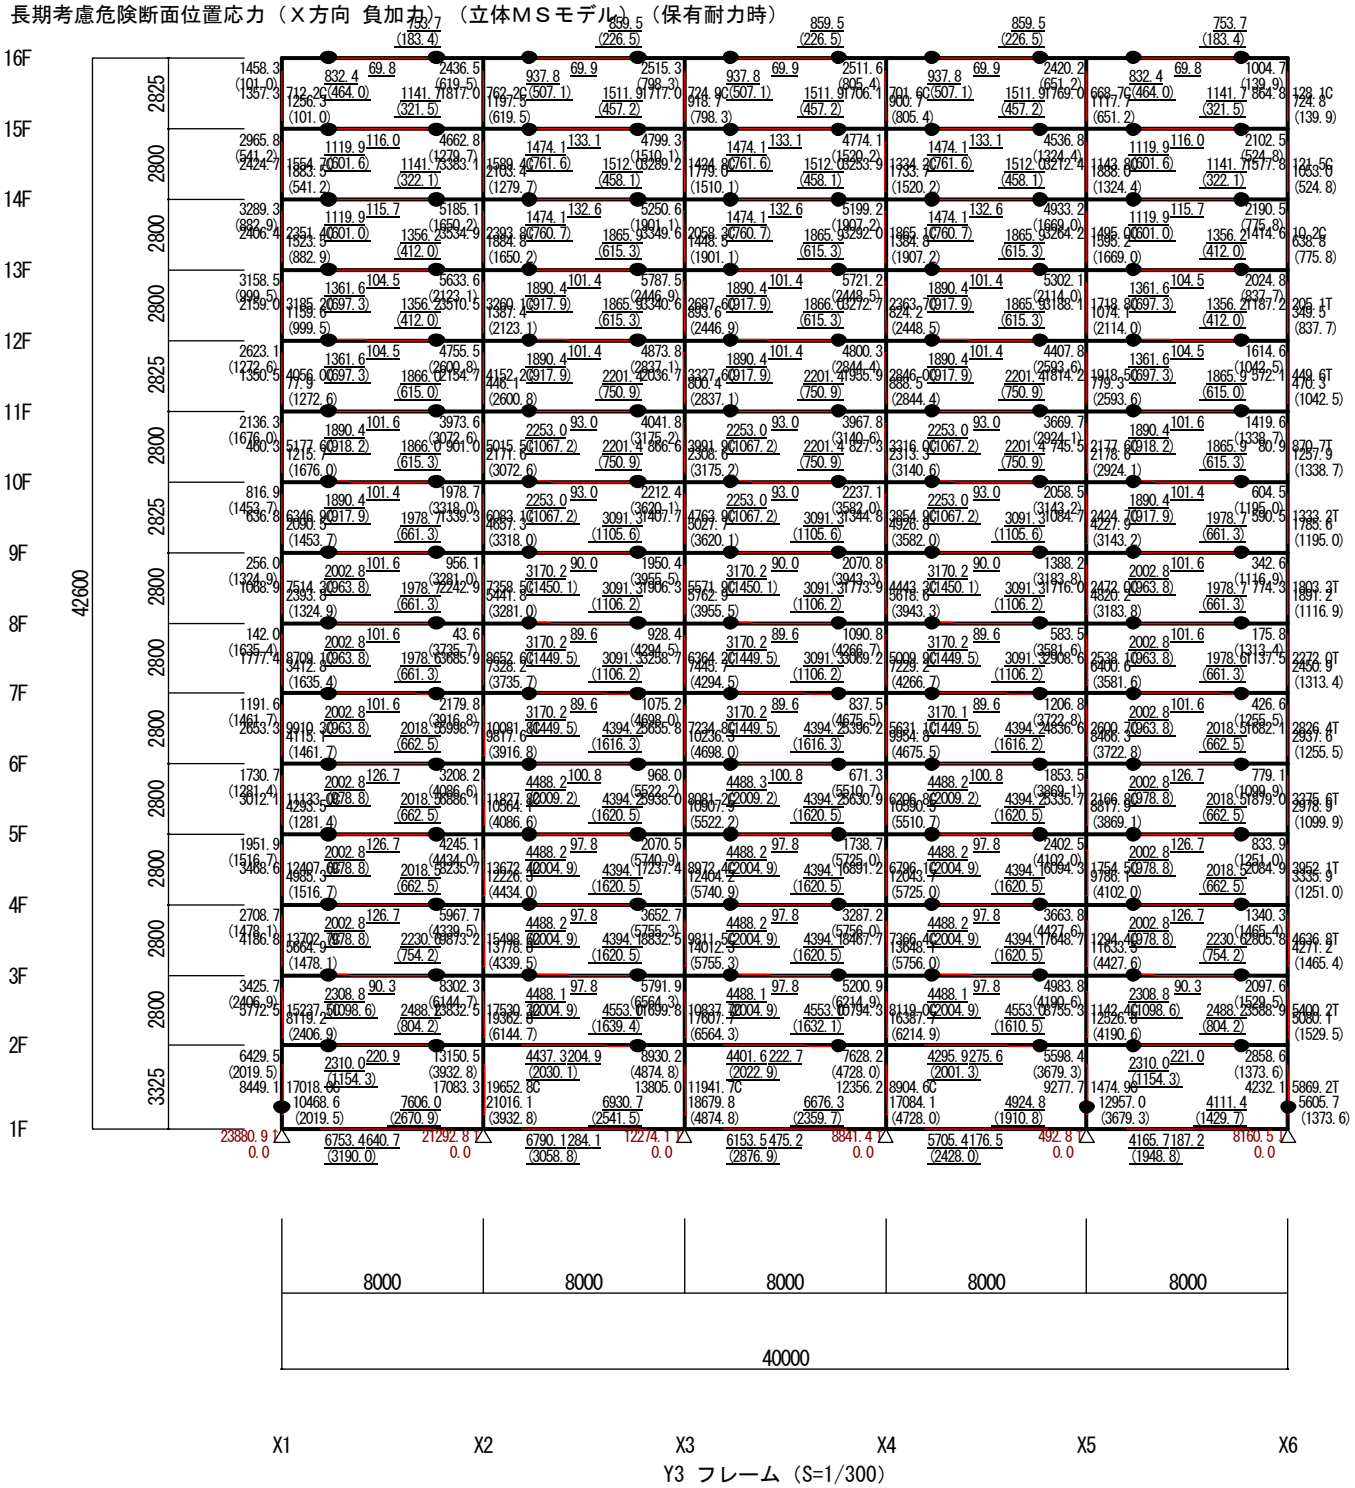

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

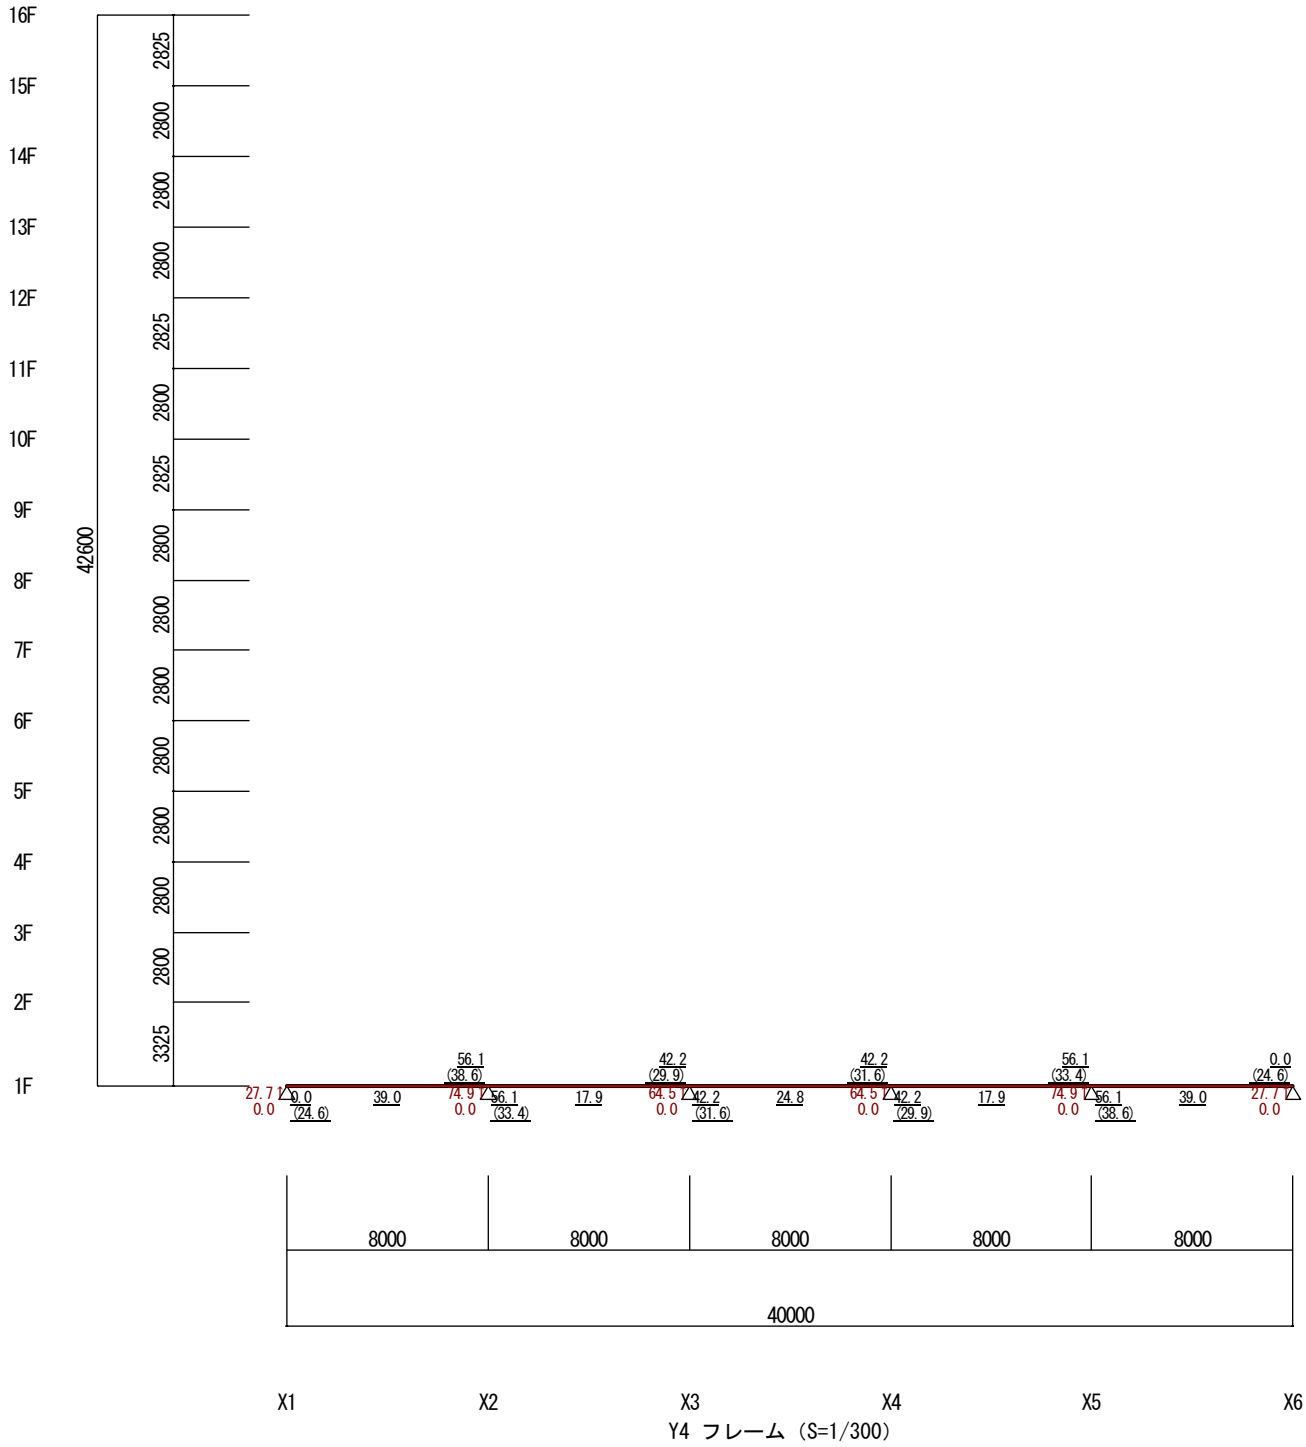

Y4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

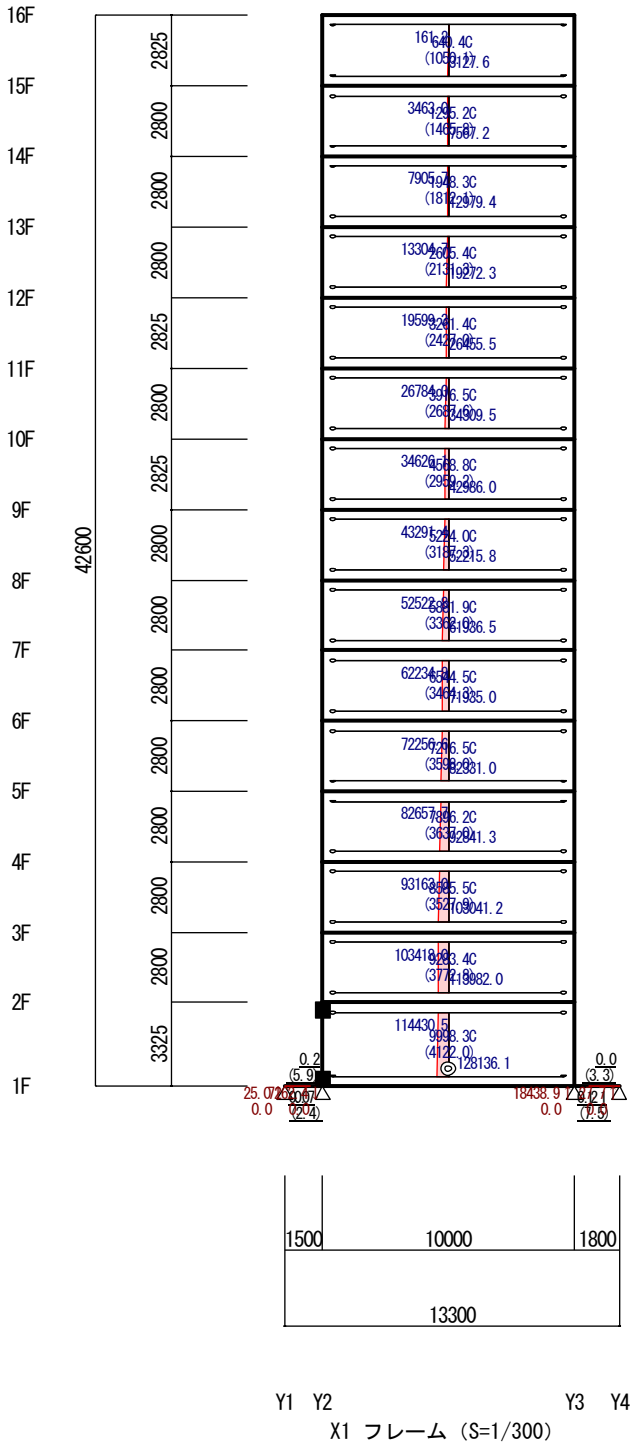

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

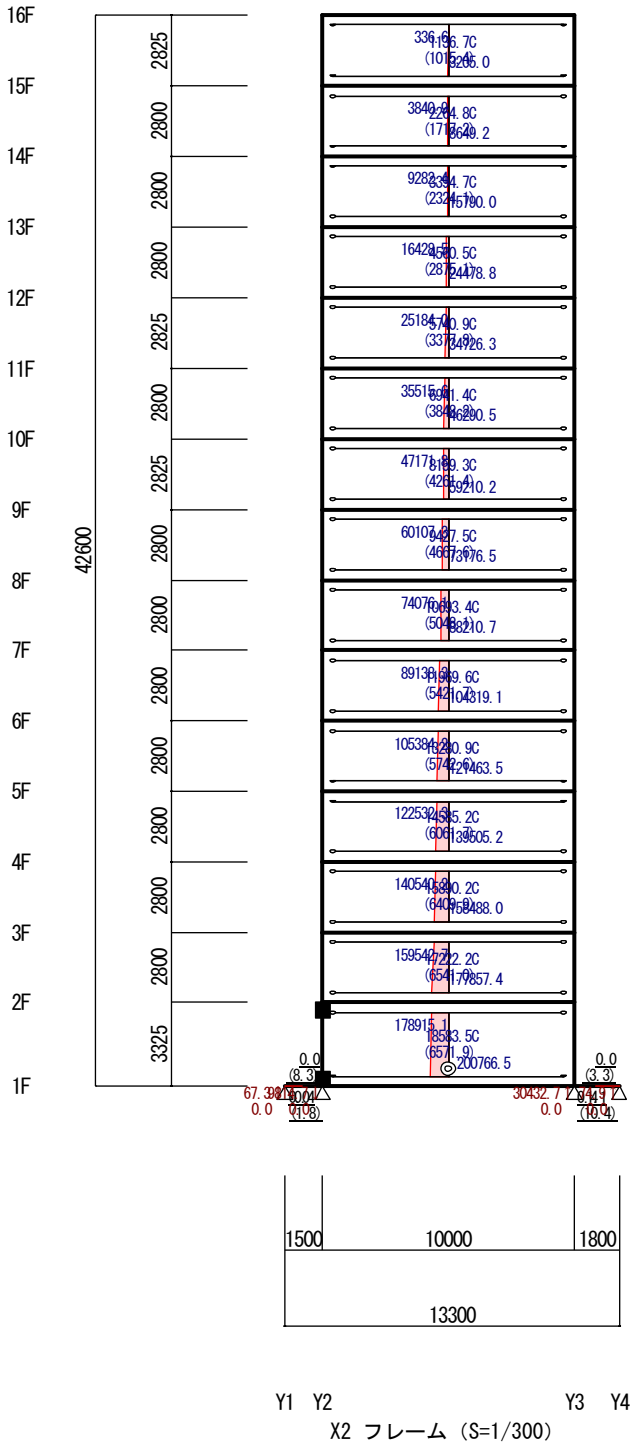

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

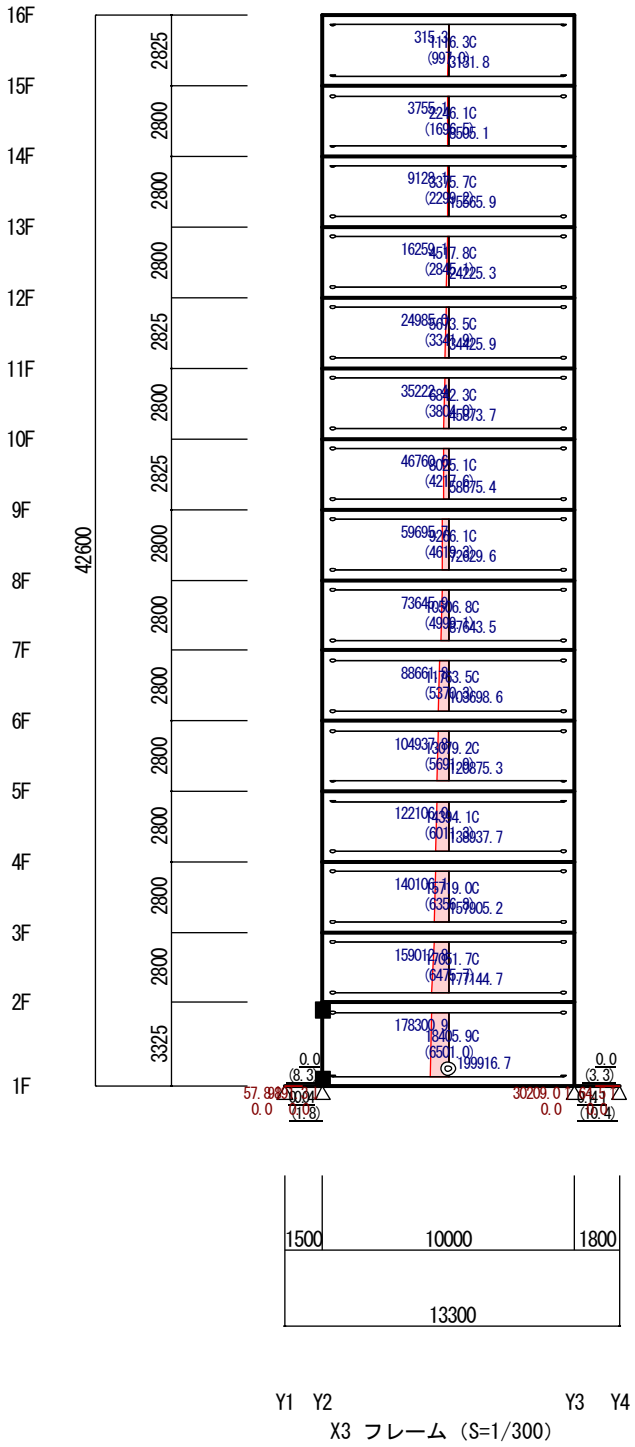

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

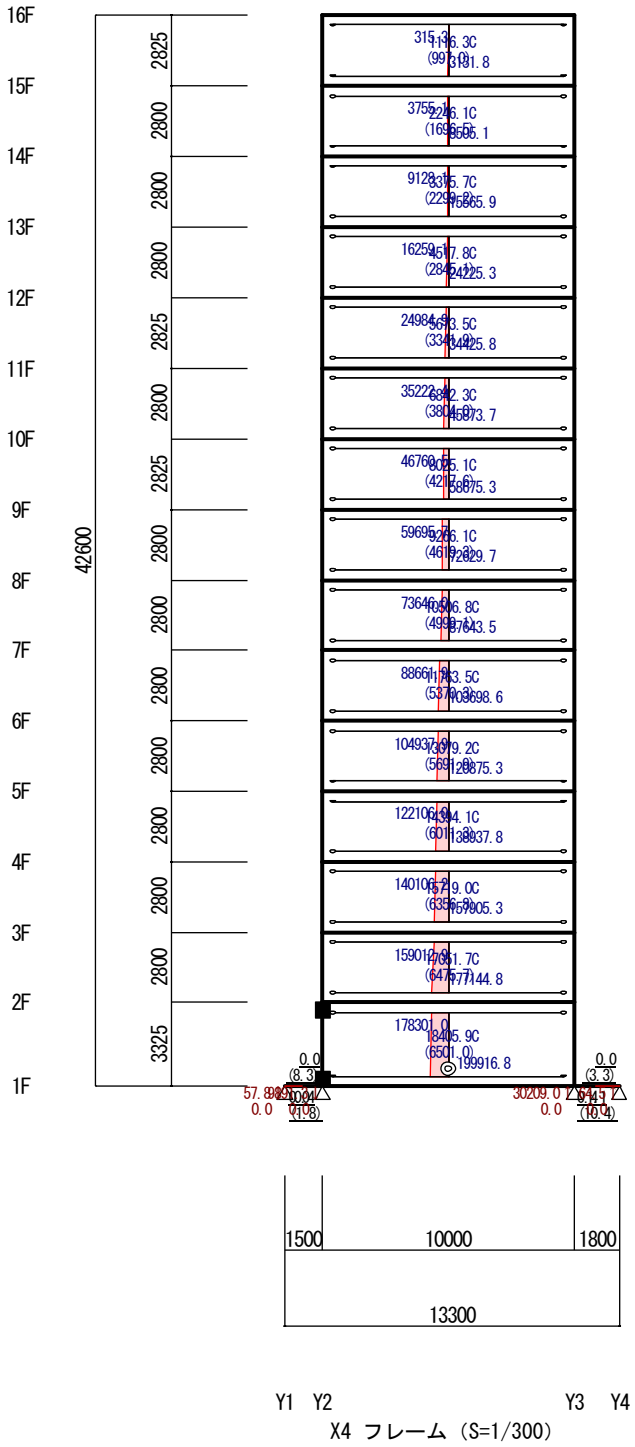

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

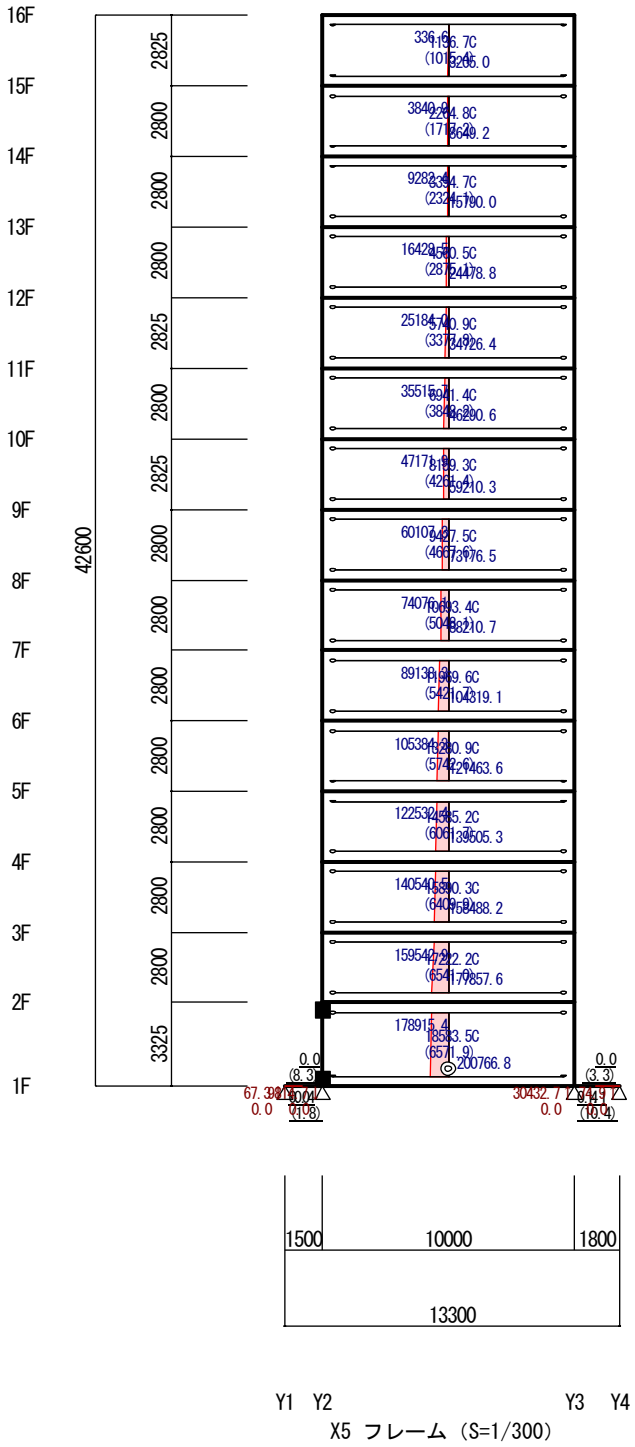

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

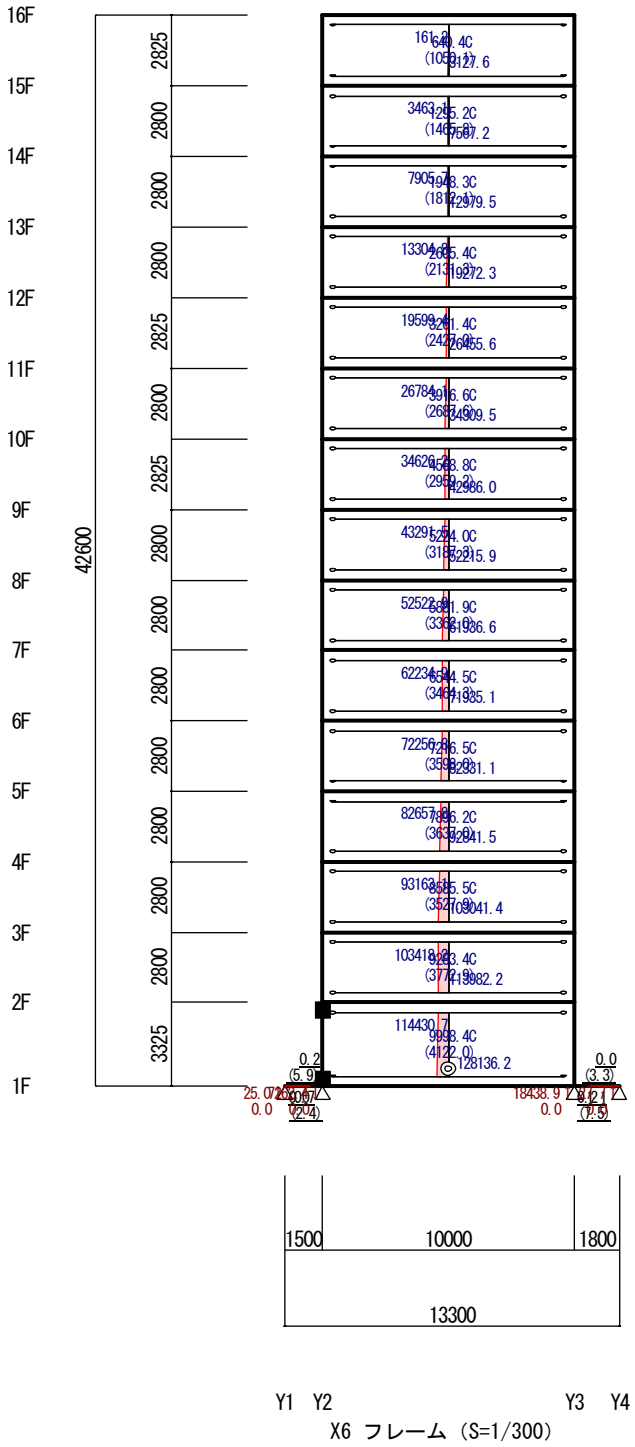

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

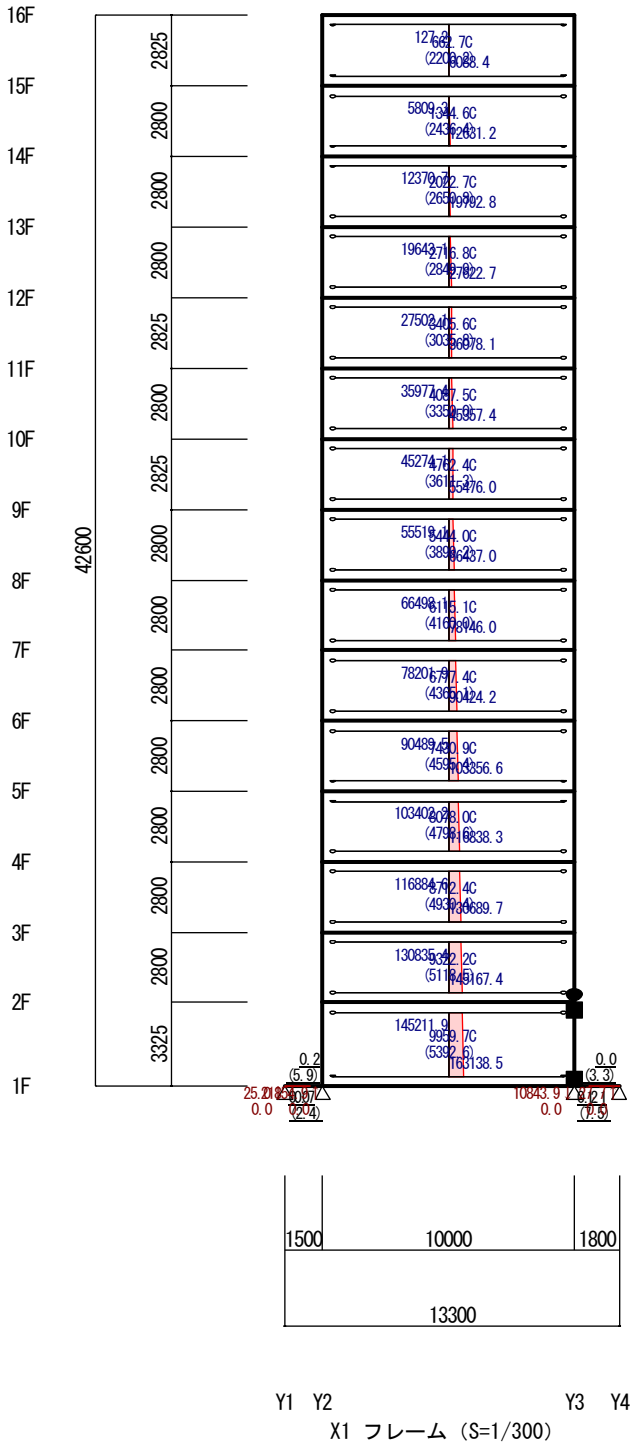

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

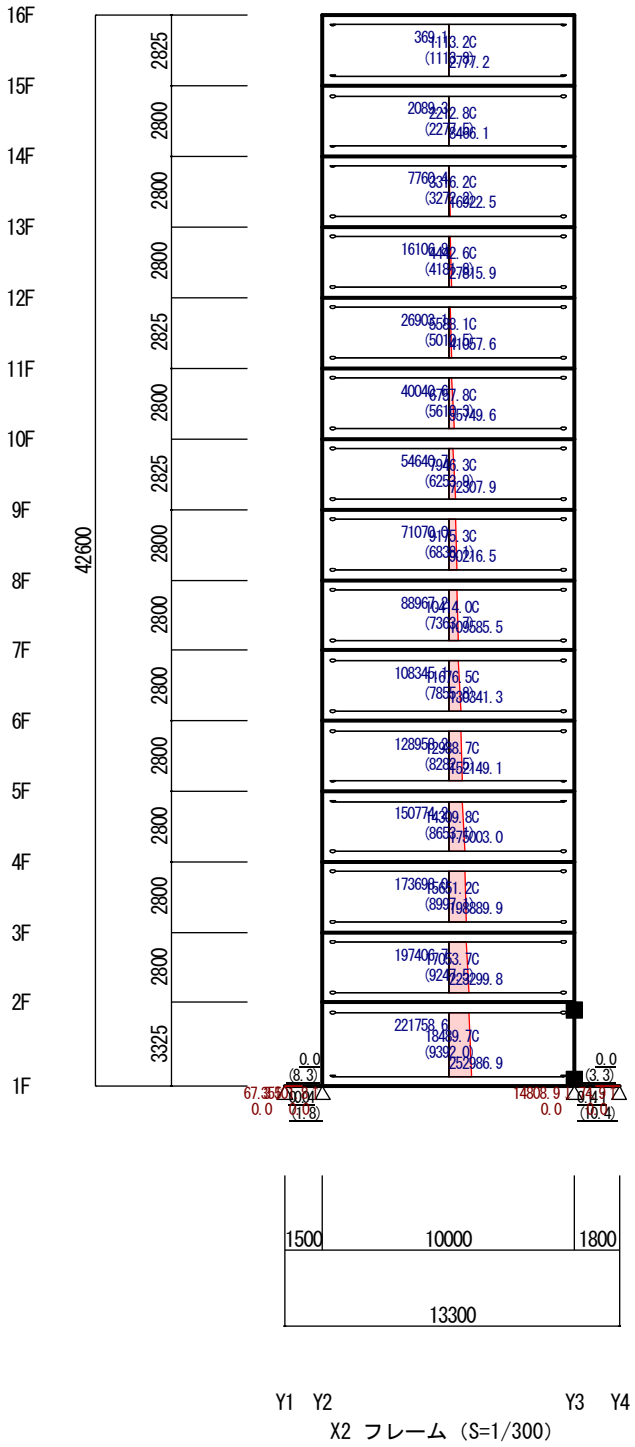

X2 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

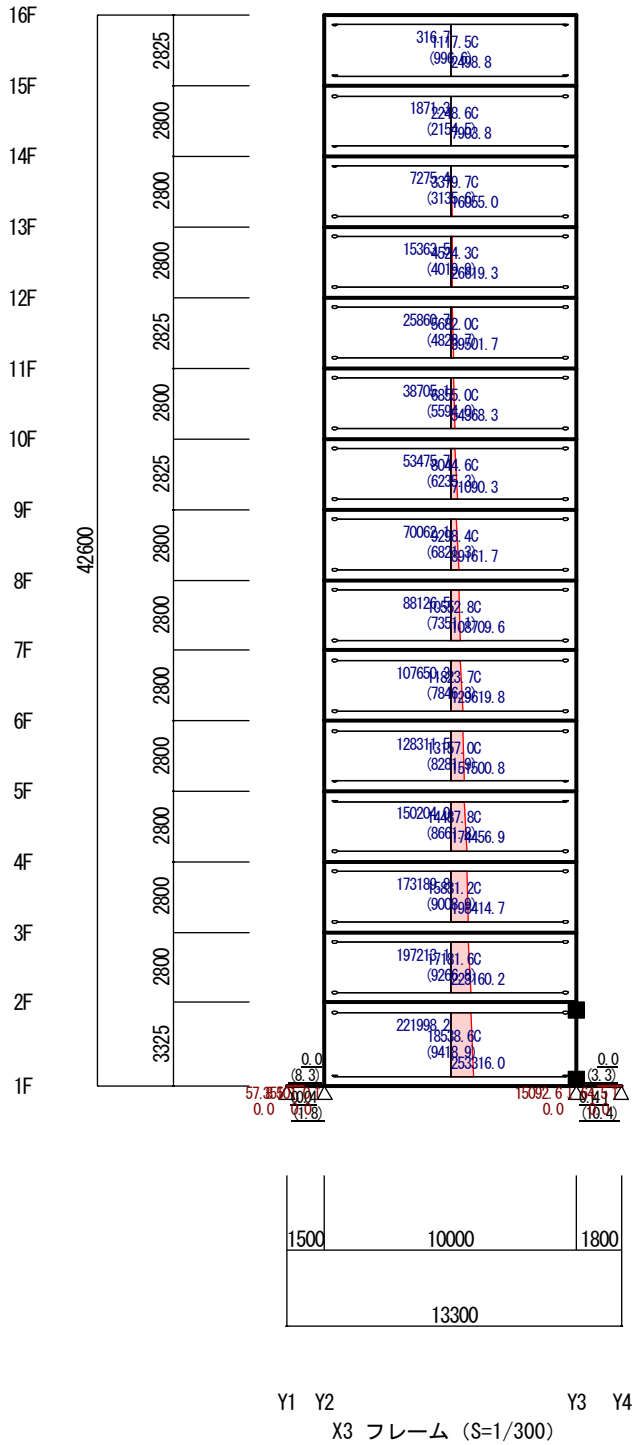

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

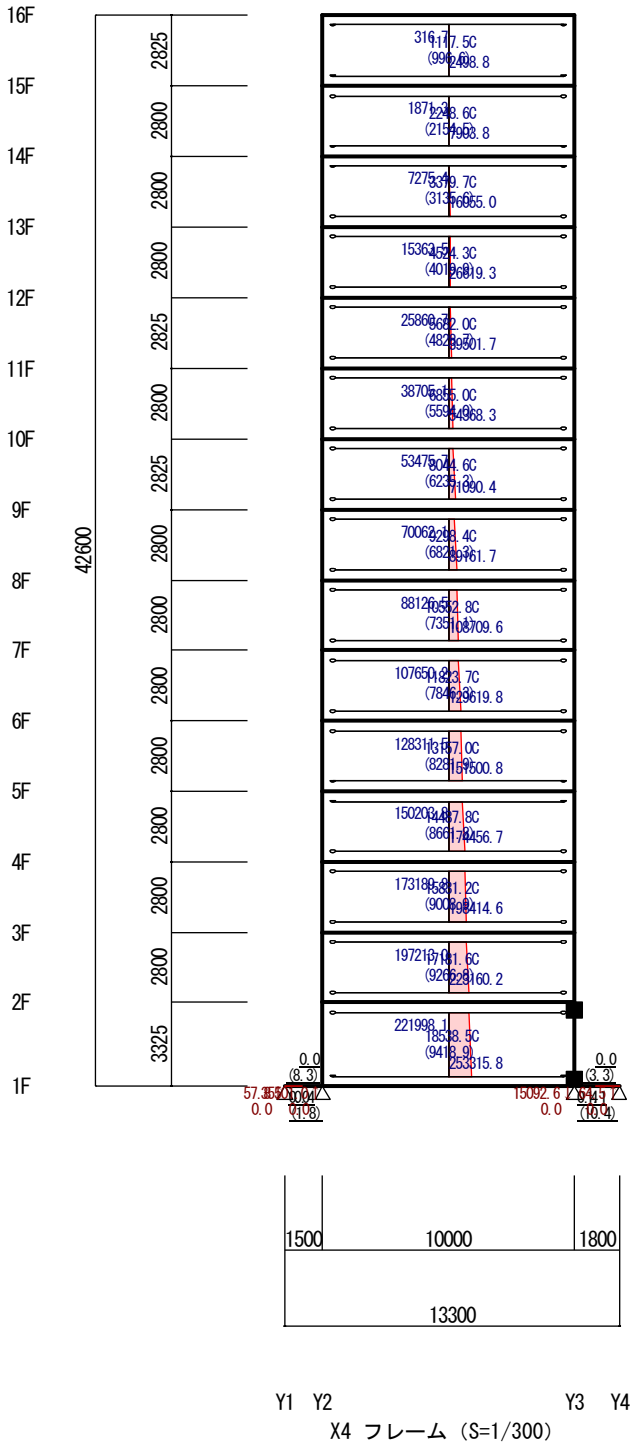

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

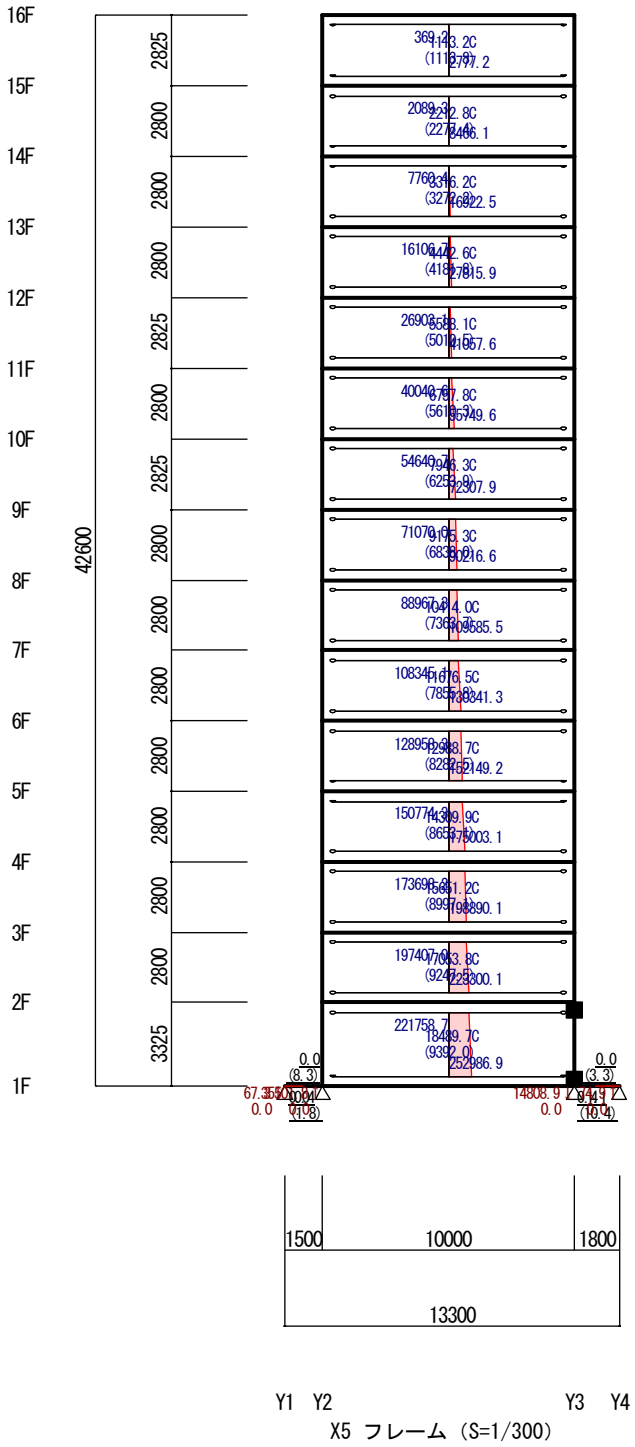

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

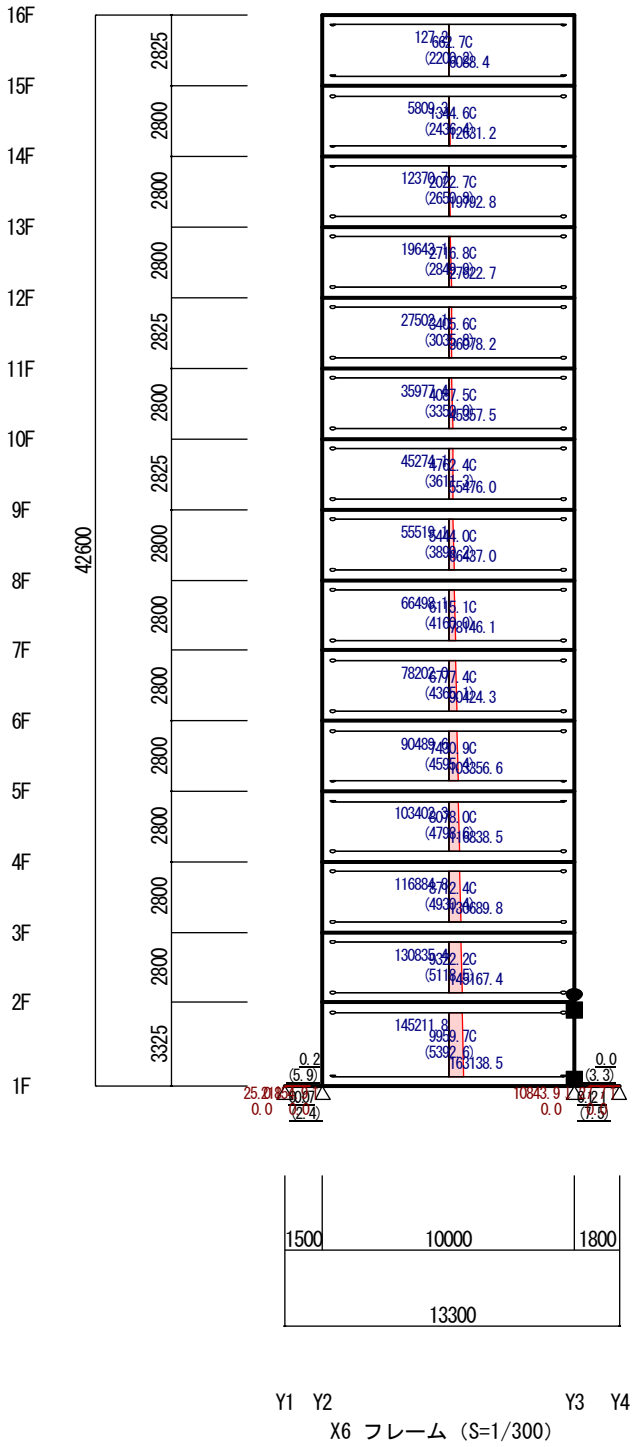

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

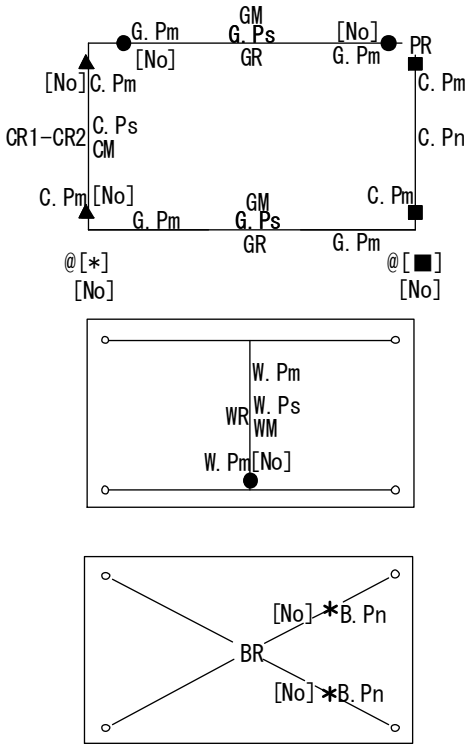

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

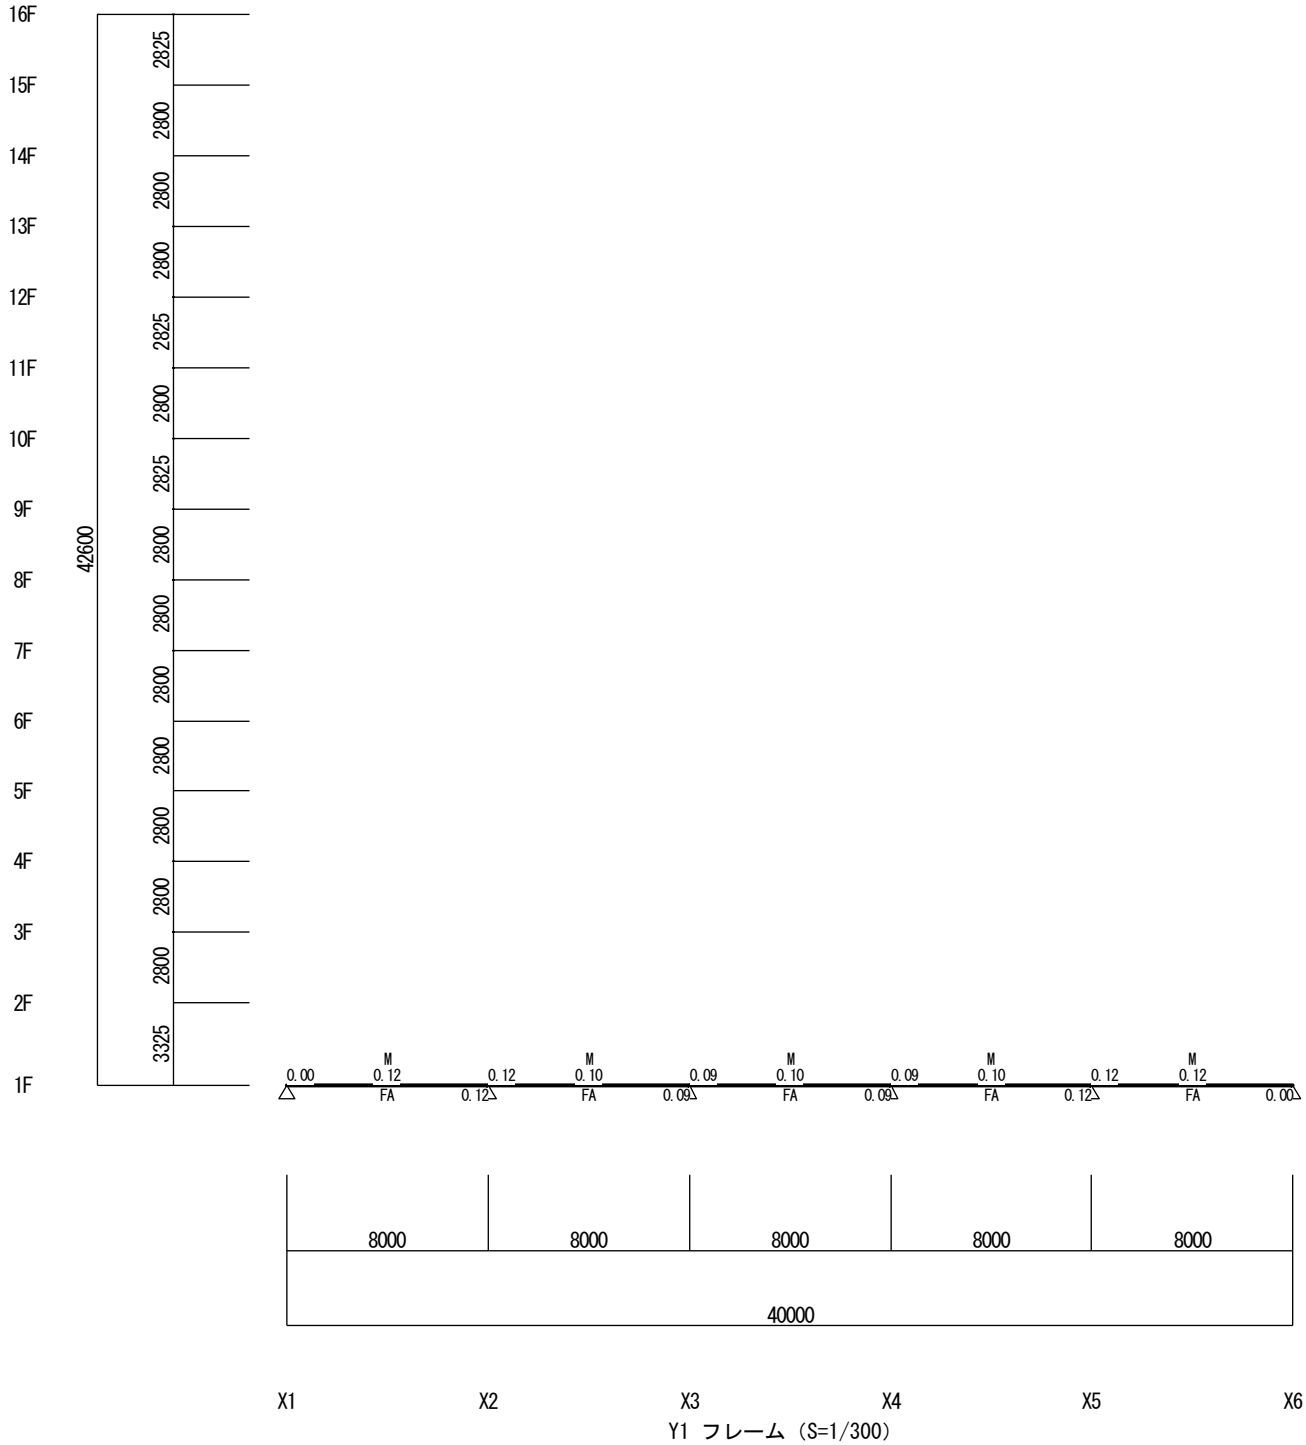

Y1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

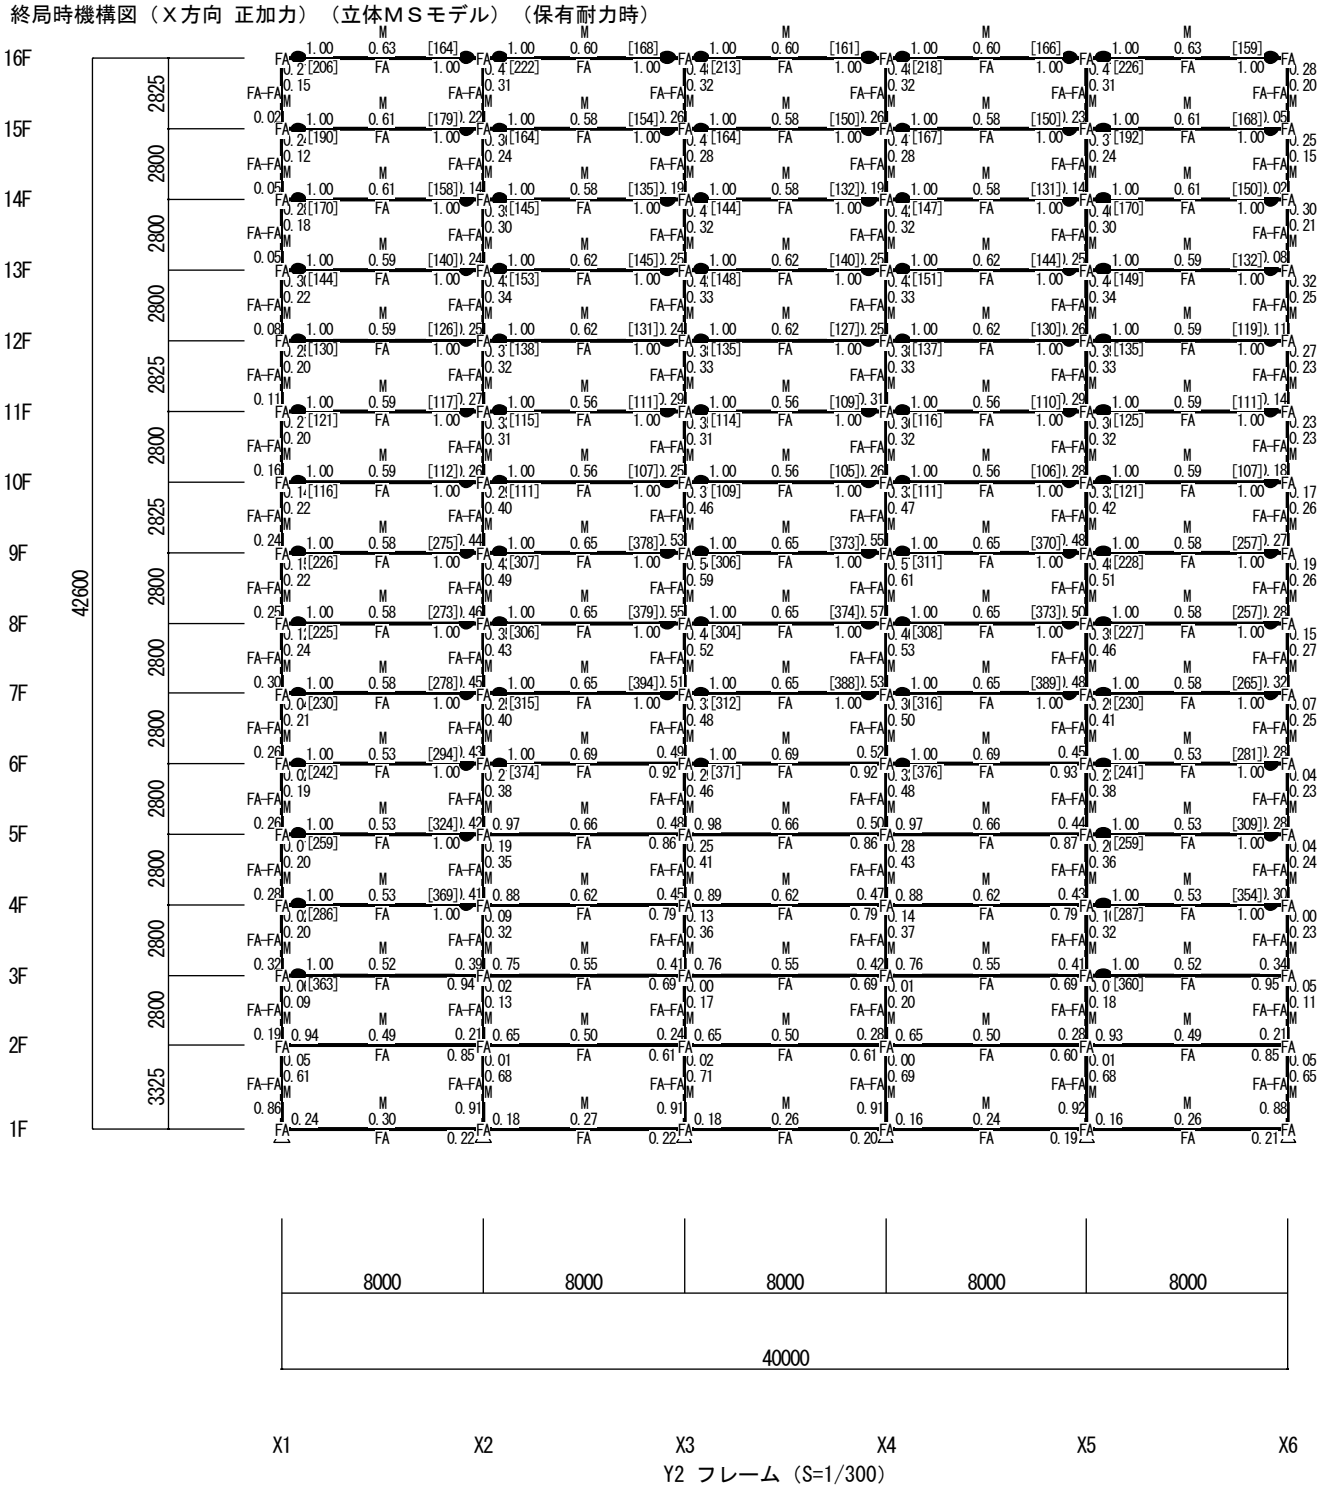

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

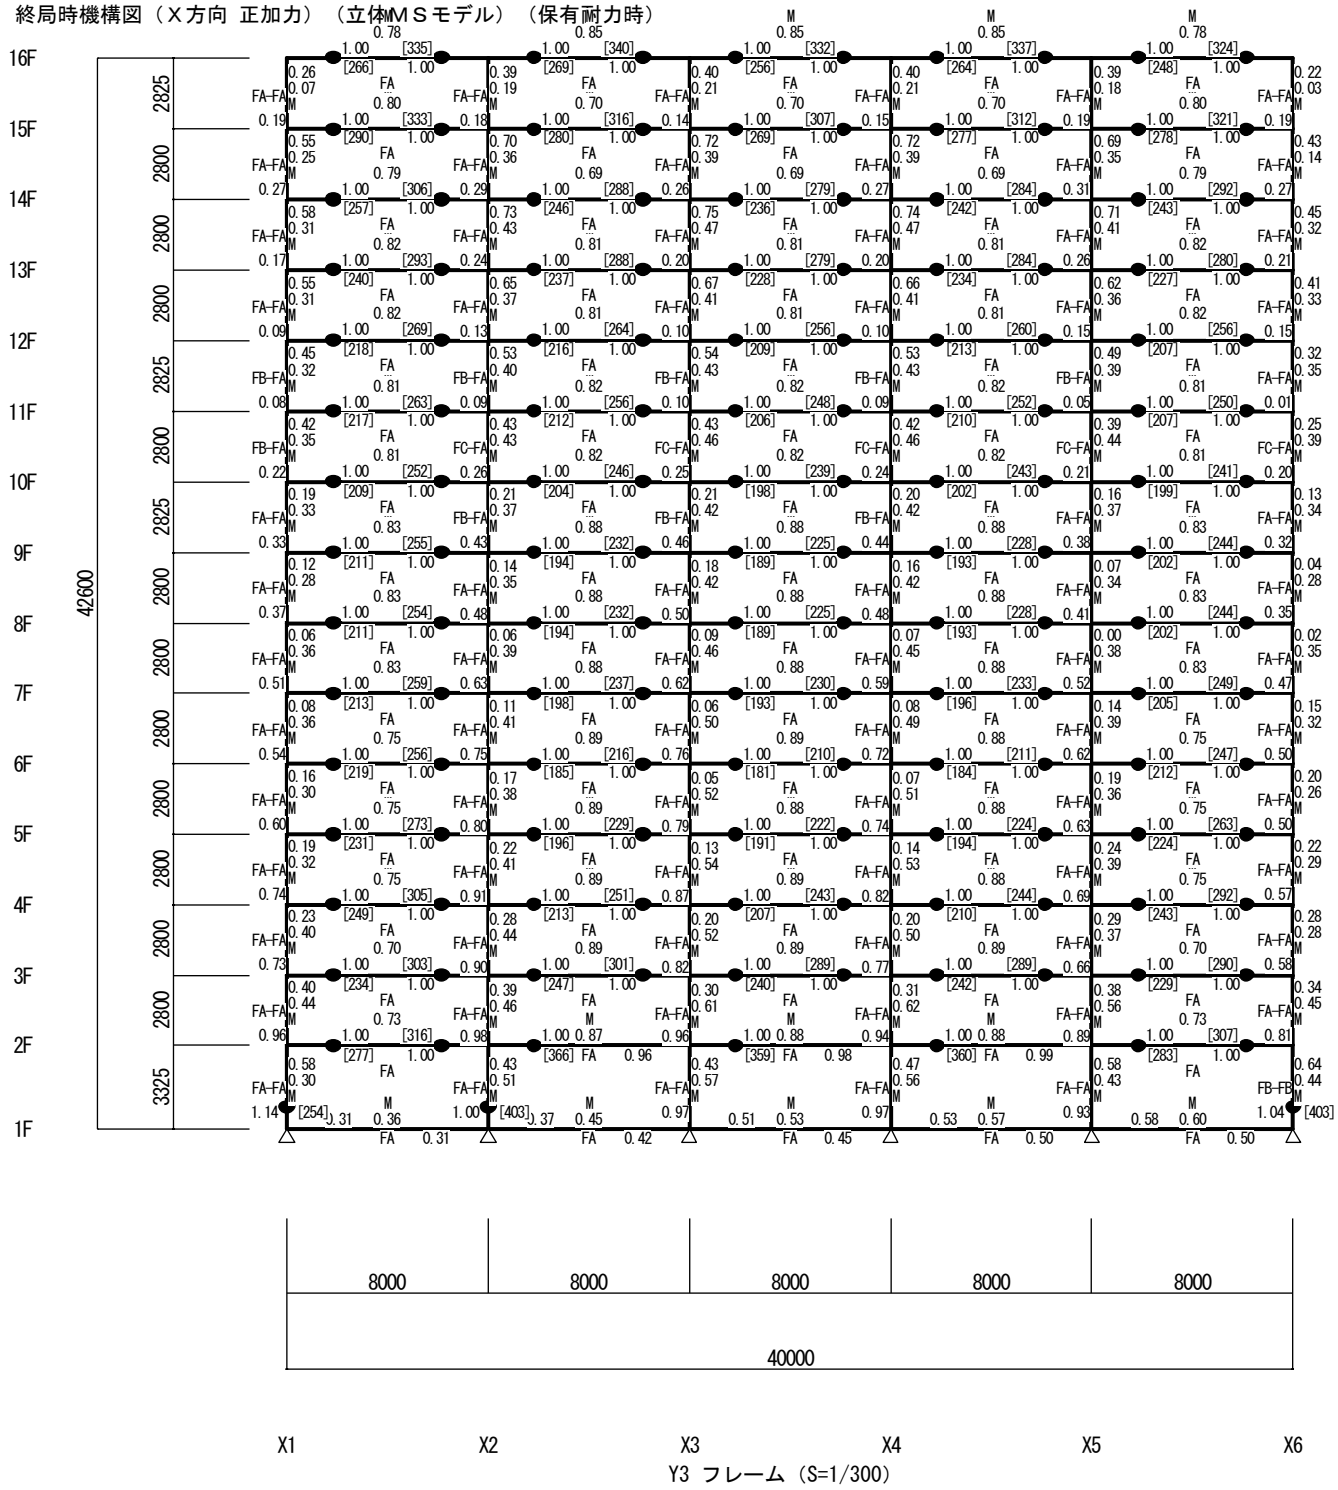

Y3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

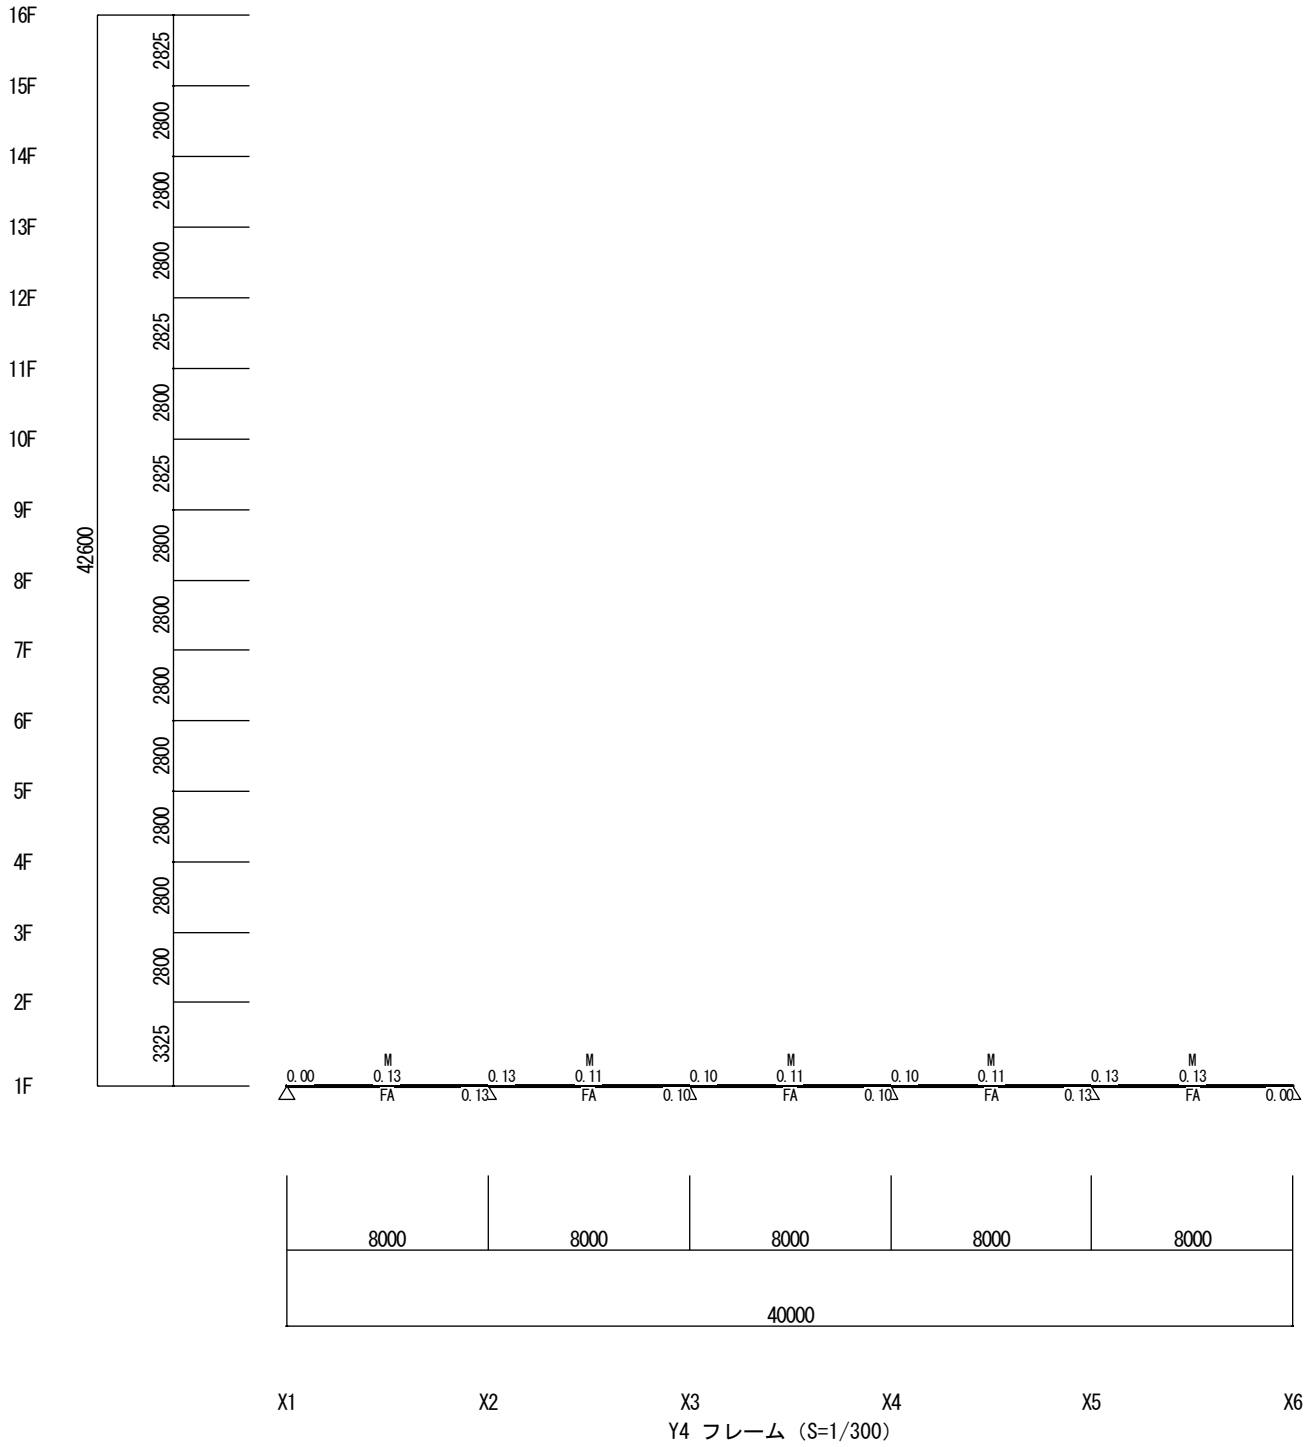

Y4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

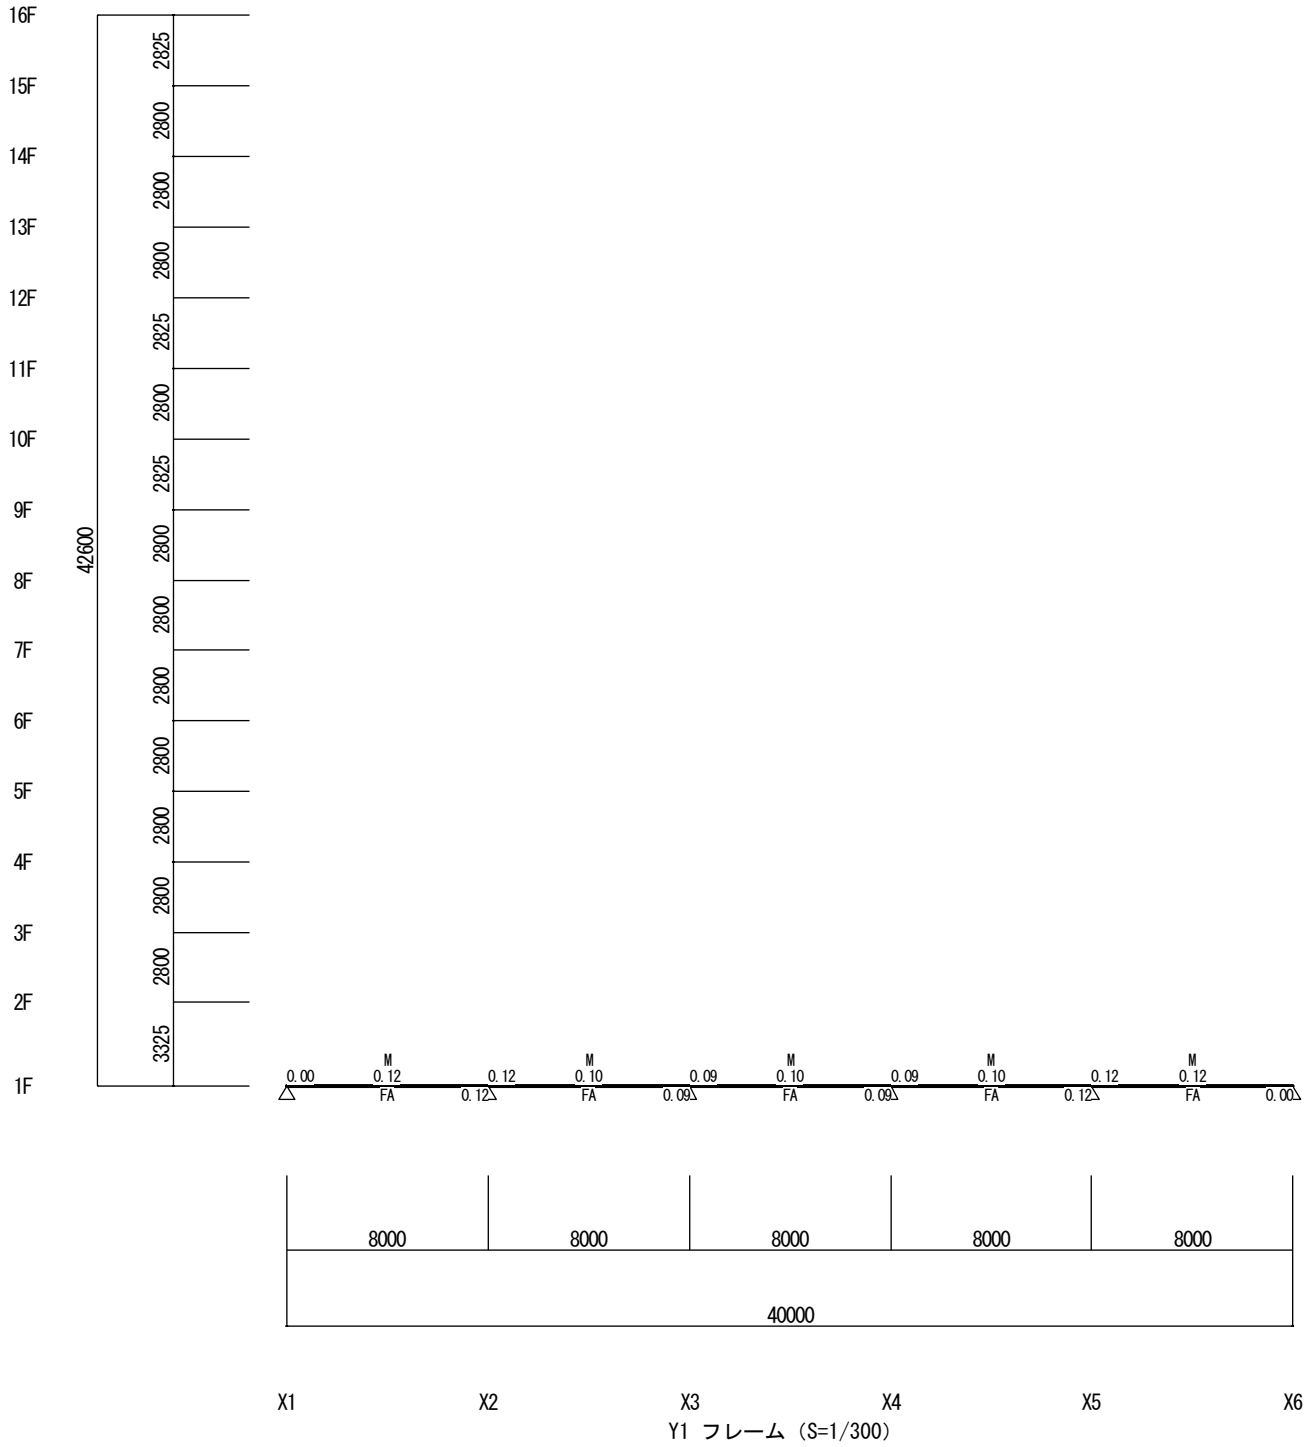

Y1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

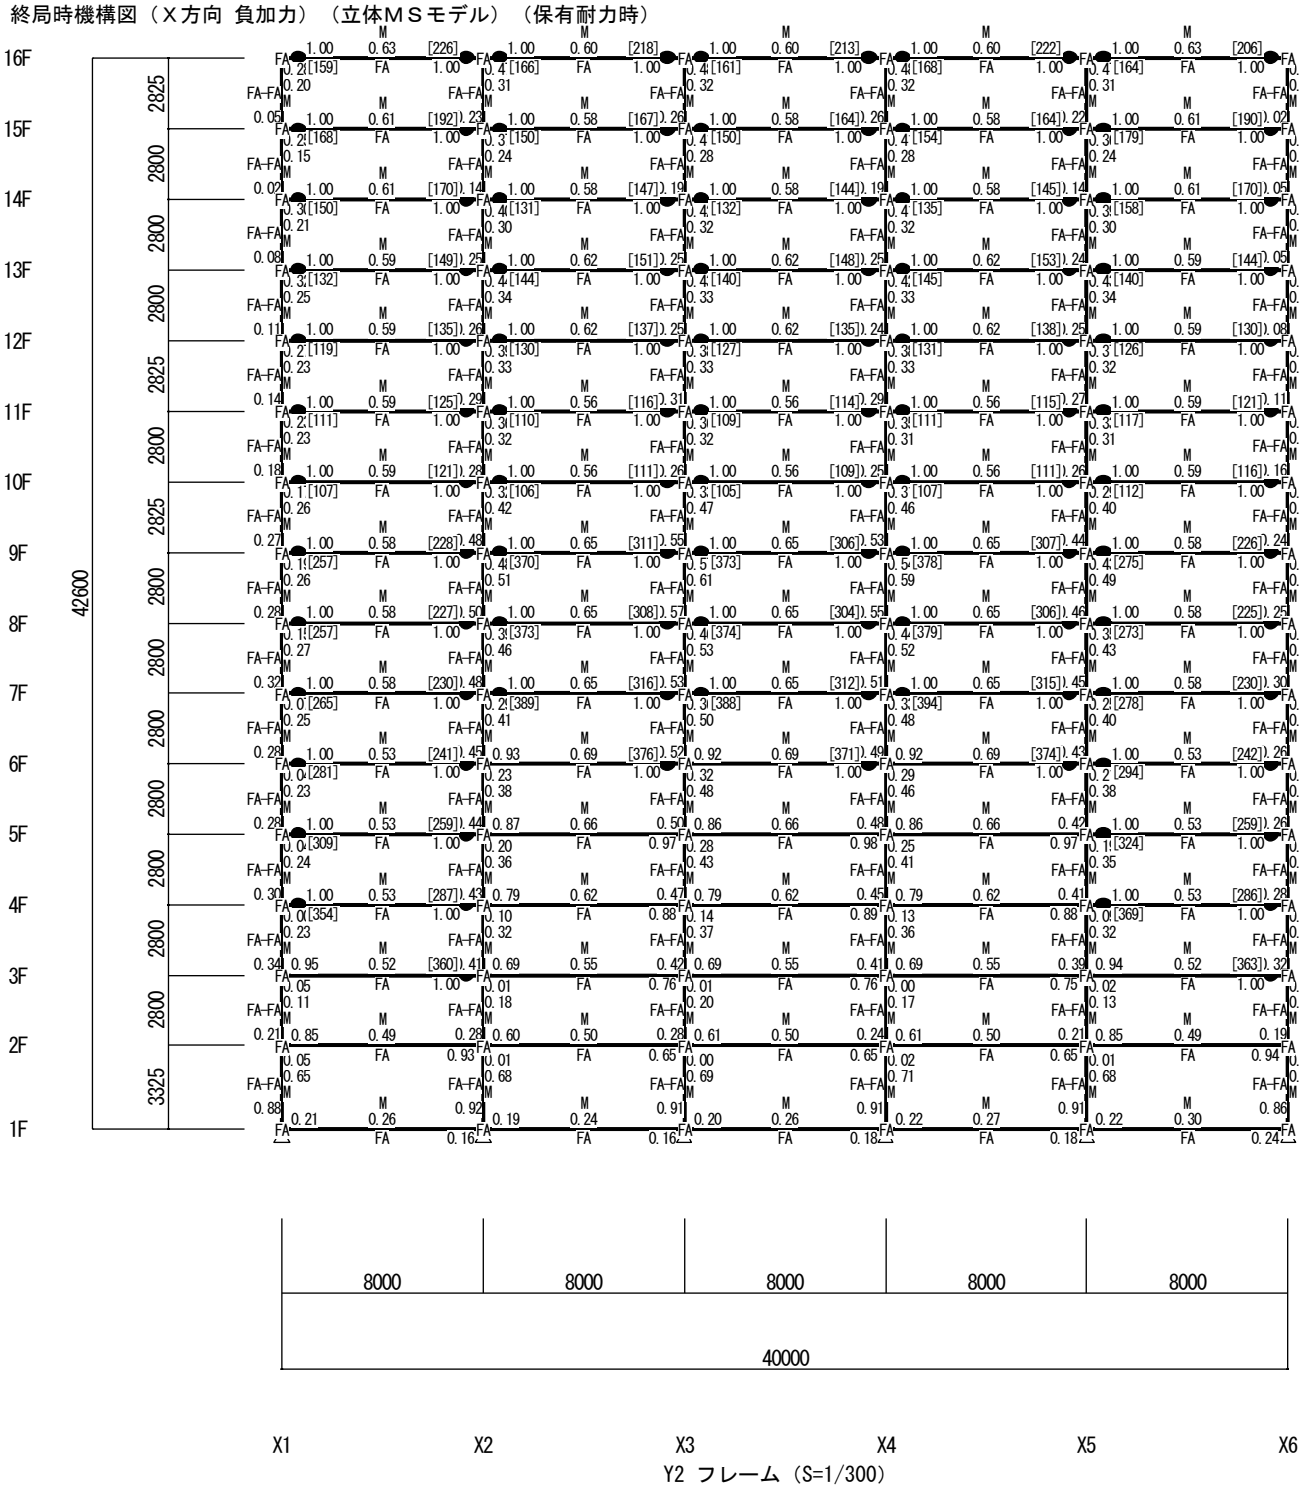

Y2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

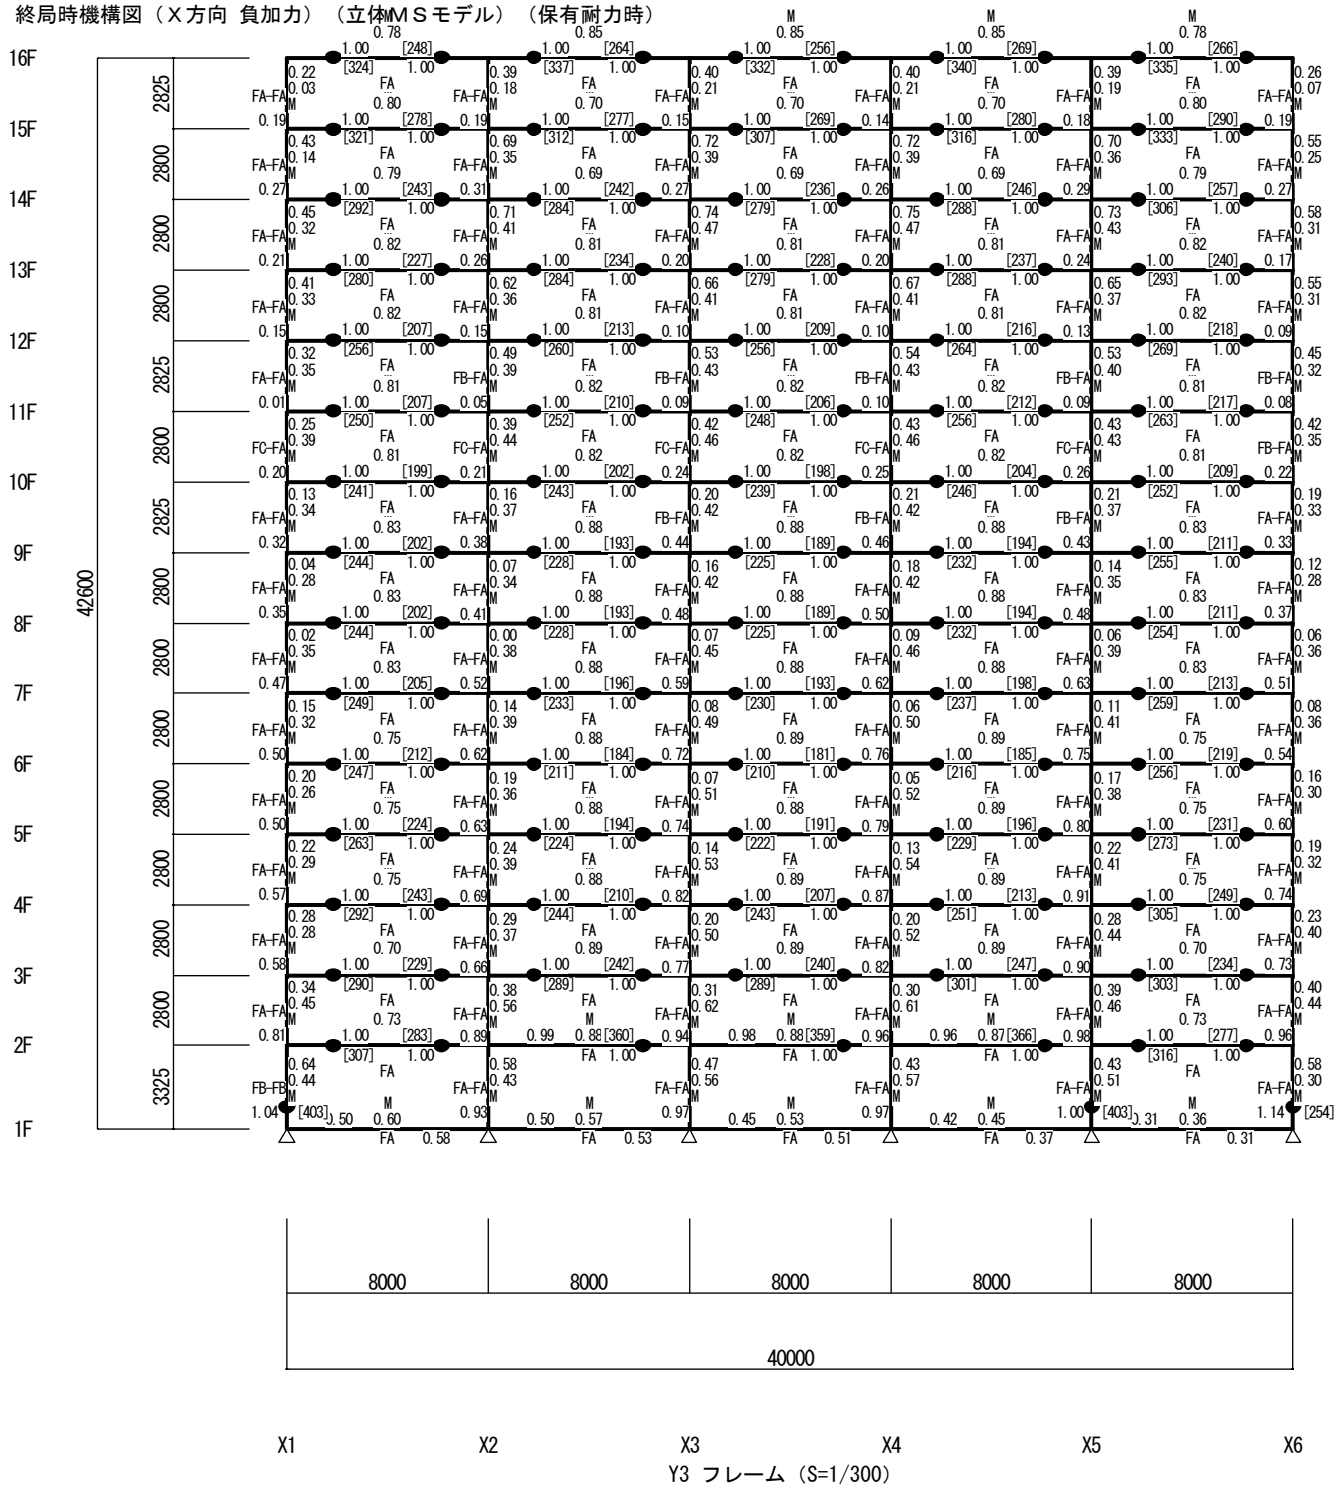

Y3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

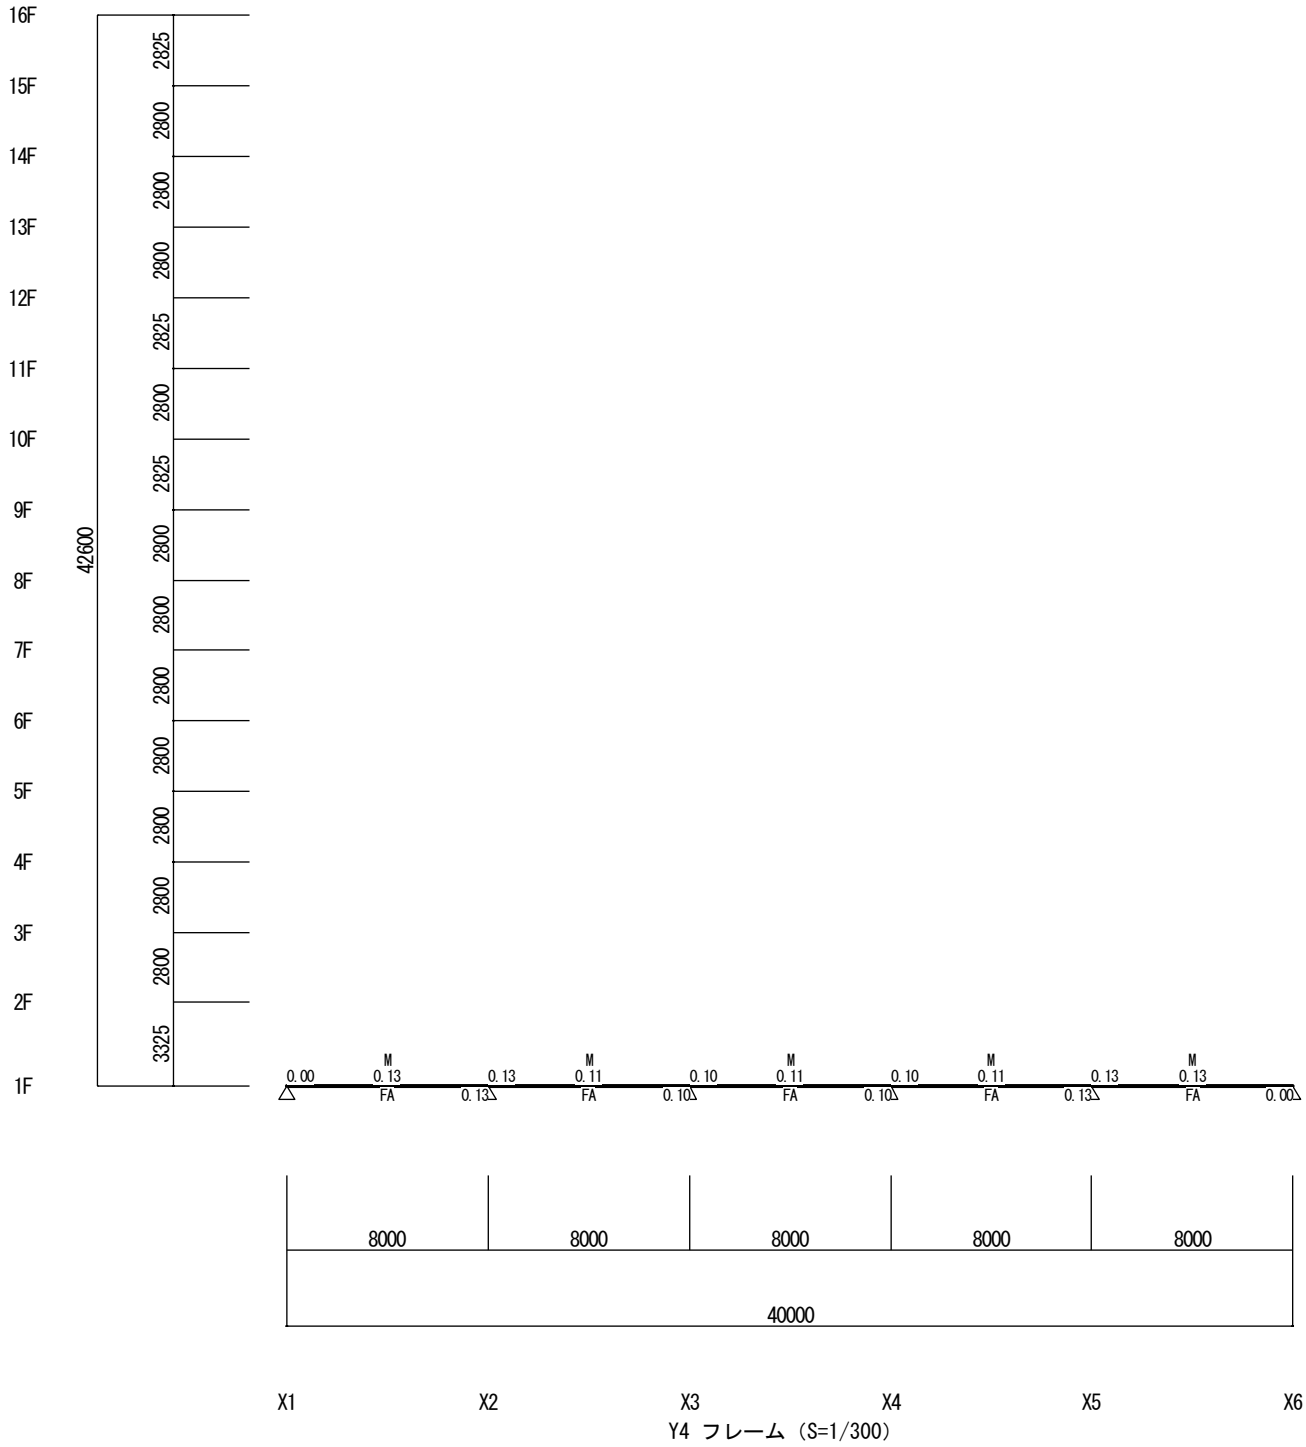

Y4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

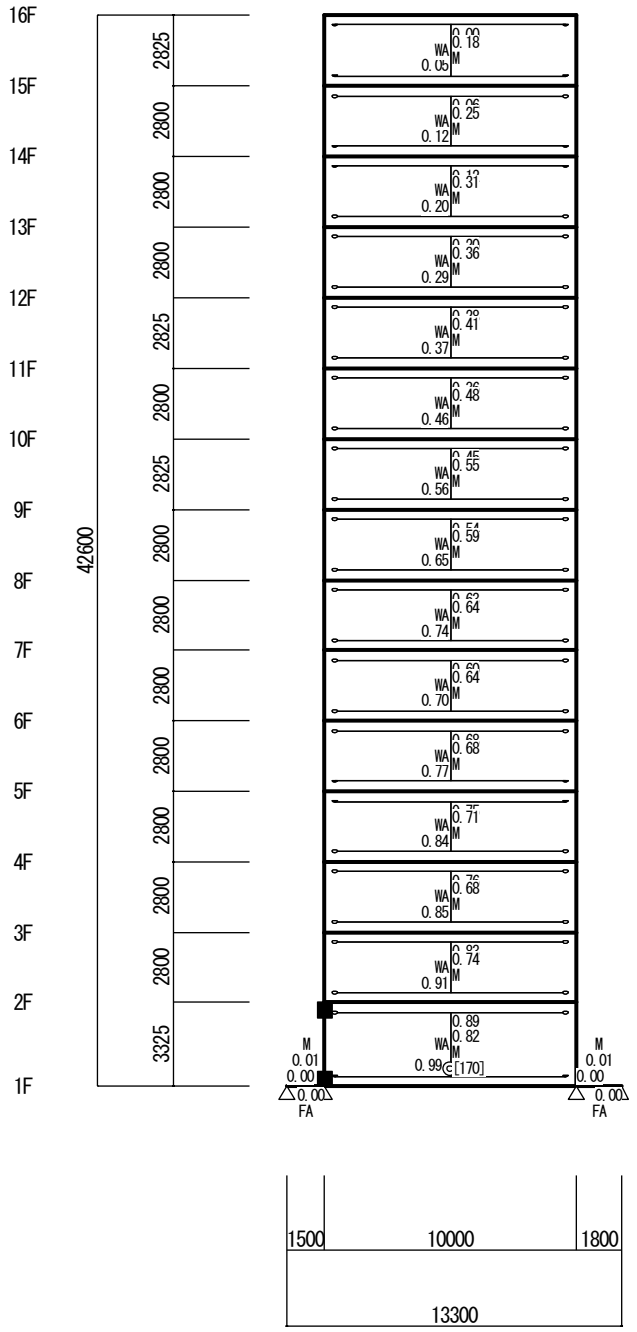

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

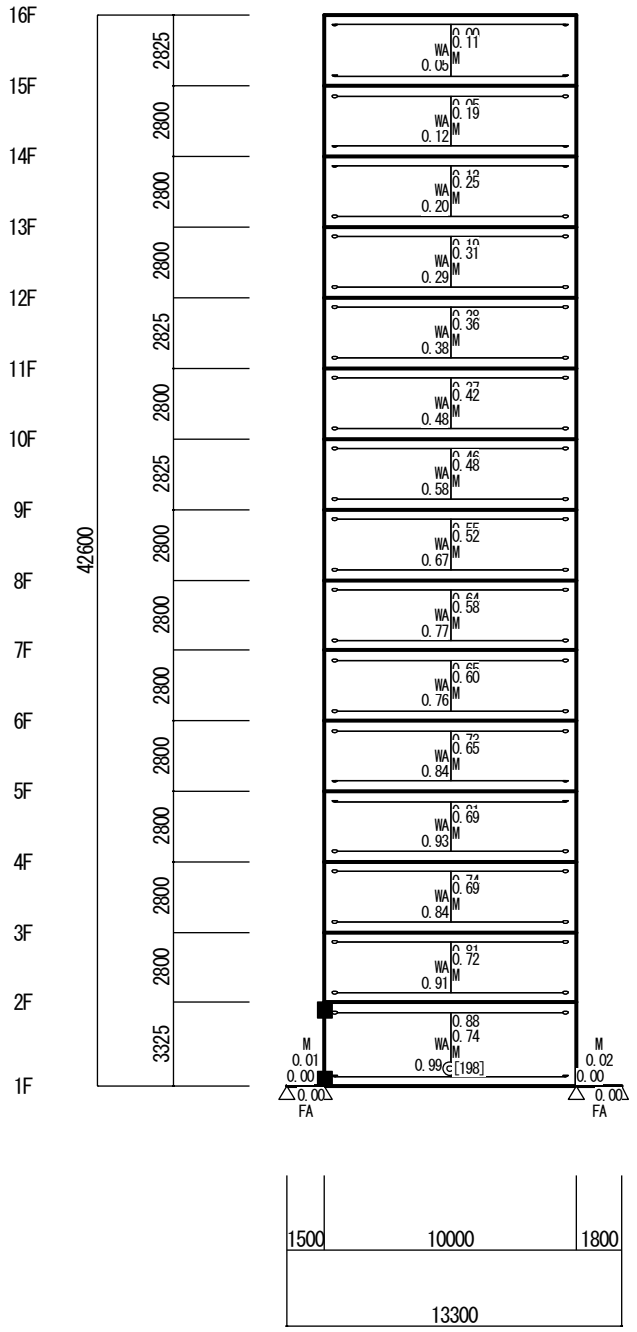

X2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

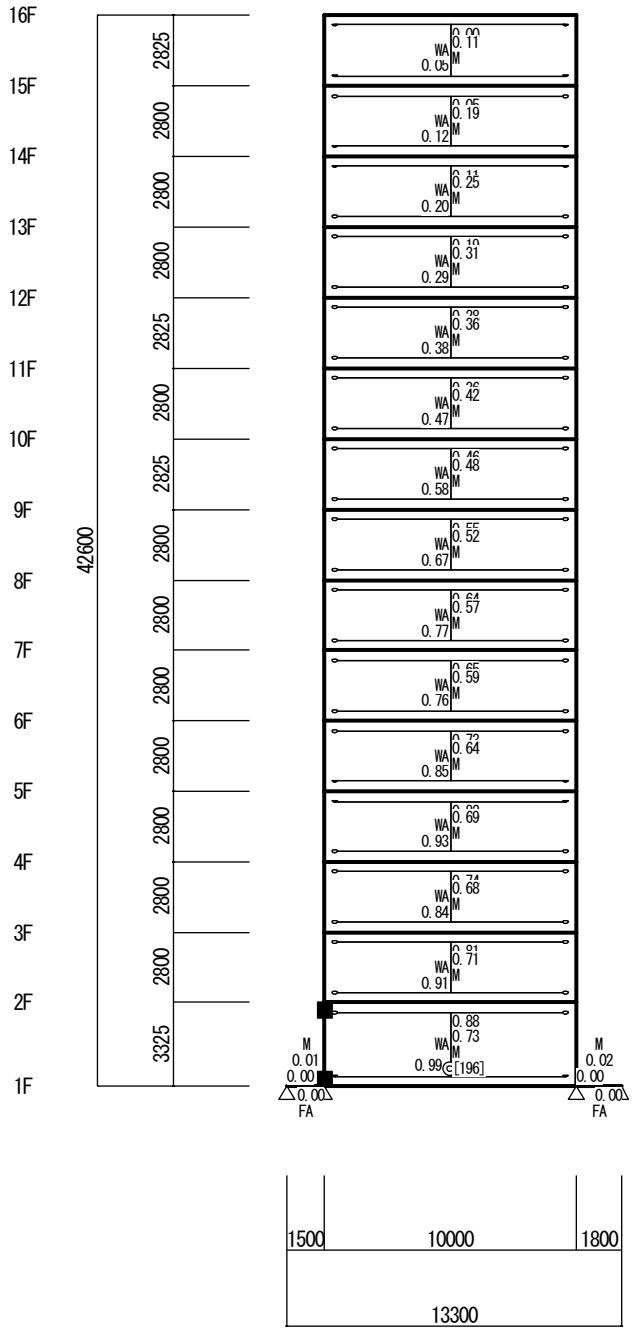

X3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

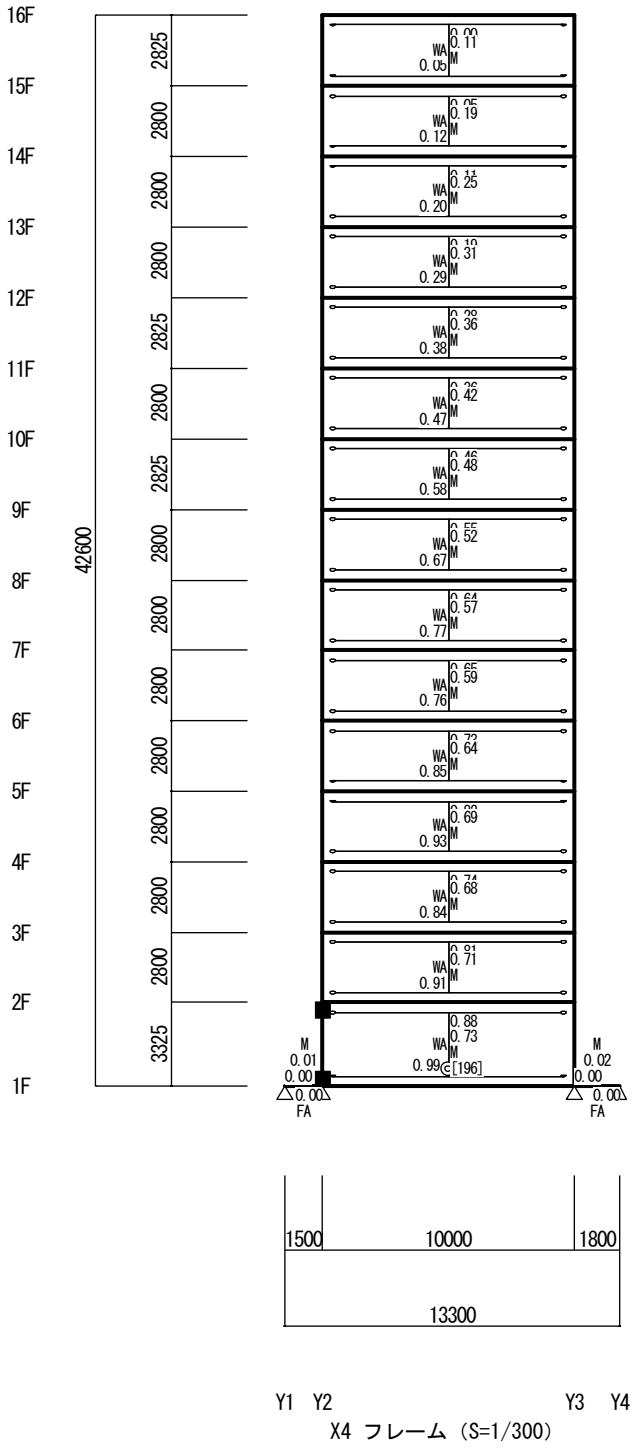

X4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

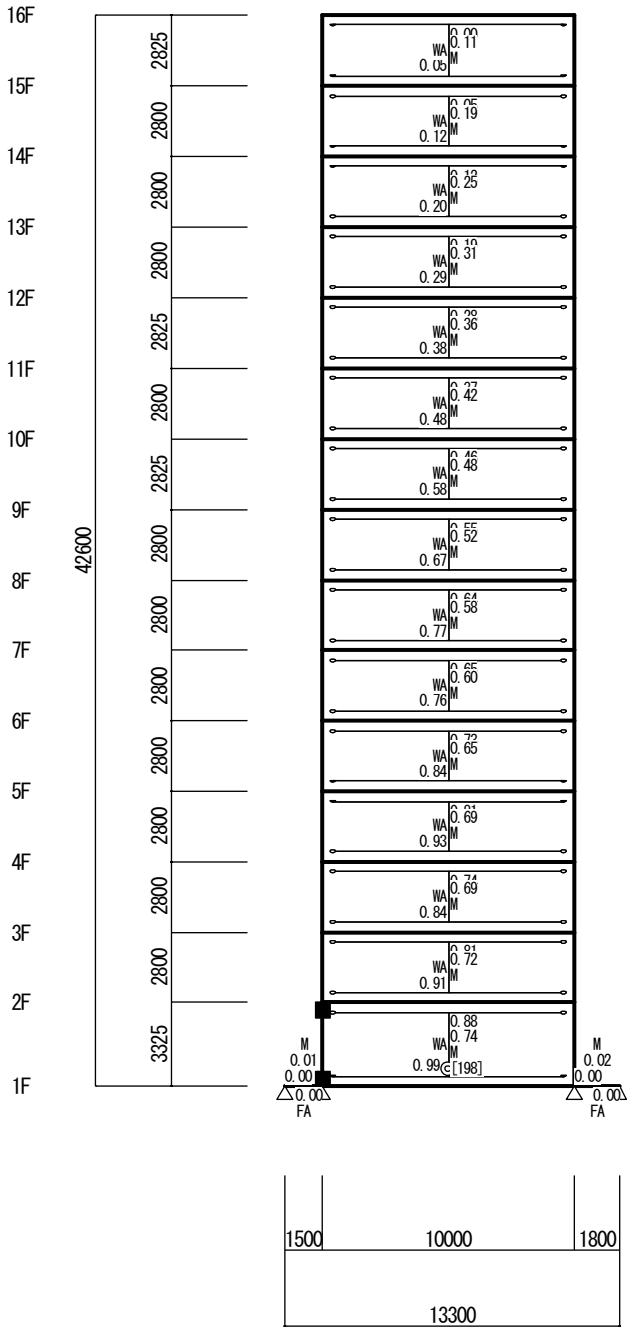

X5 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

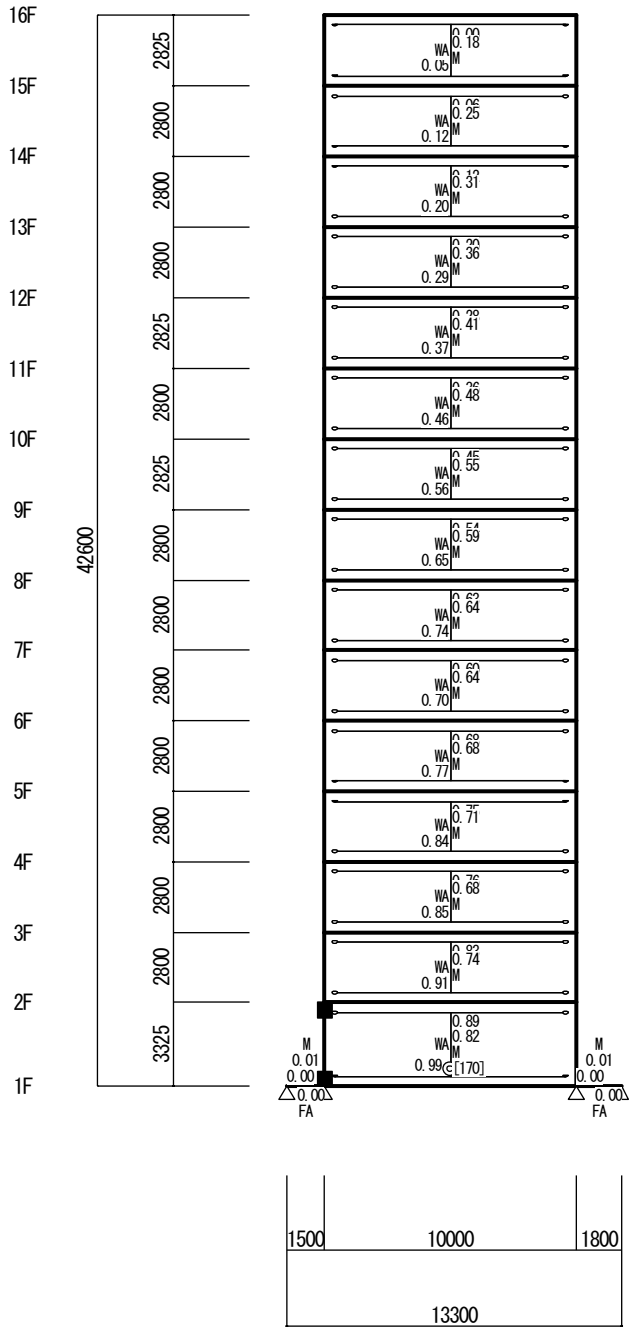

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

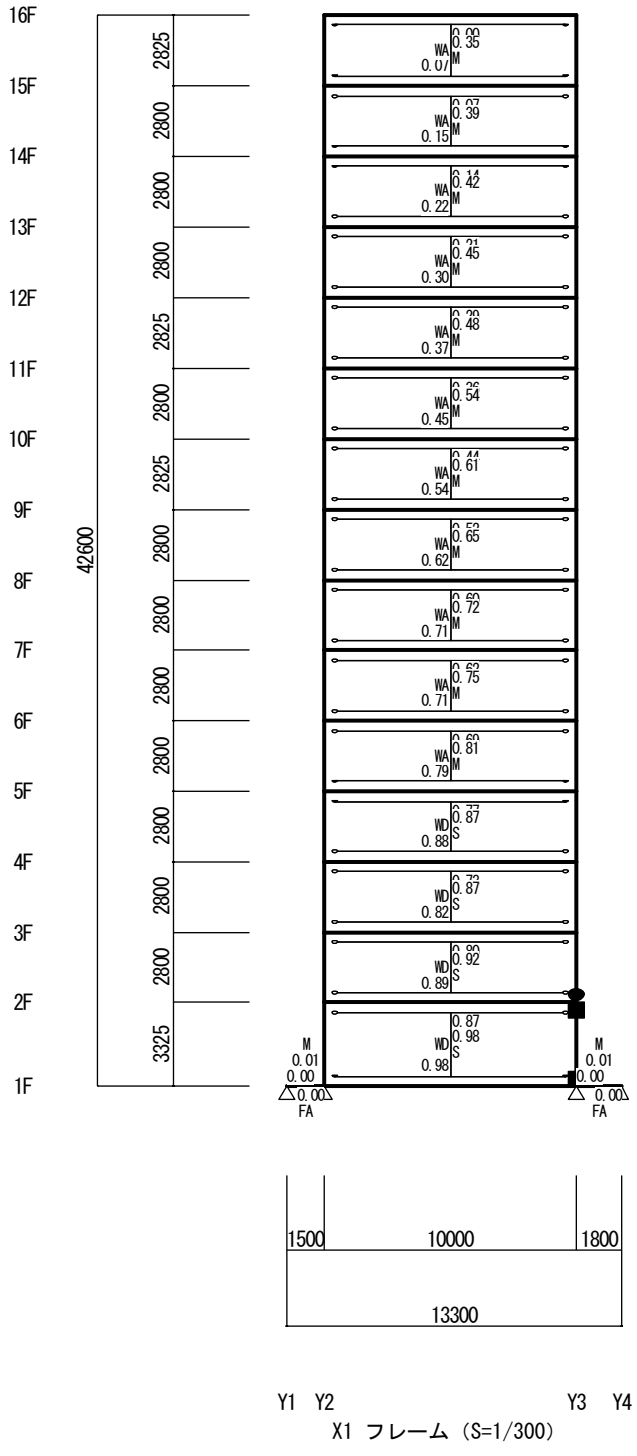

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

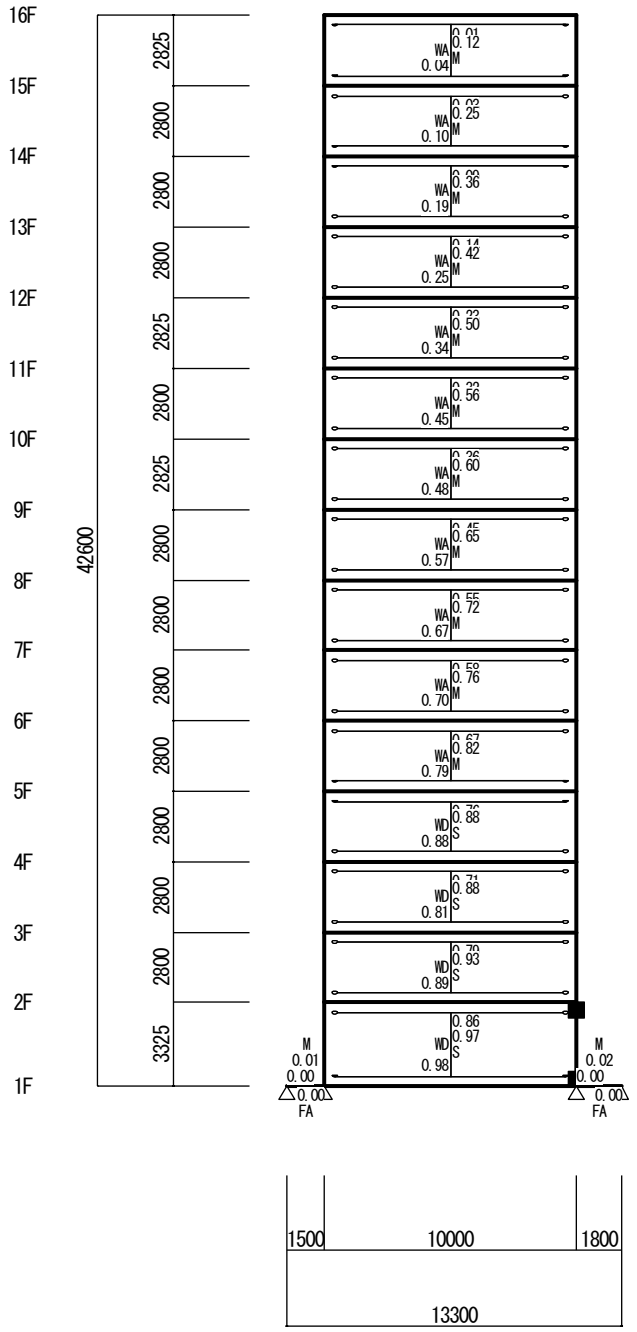

X2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

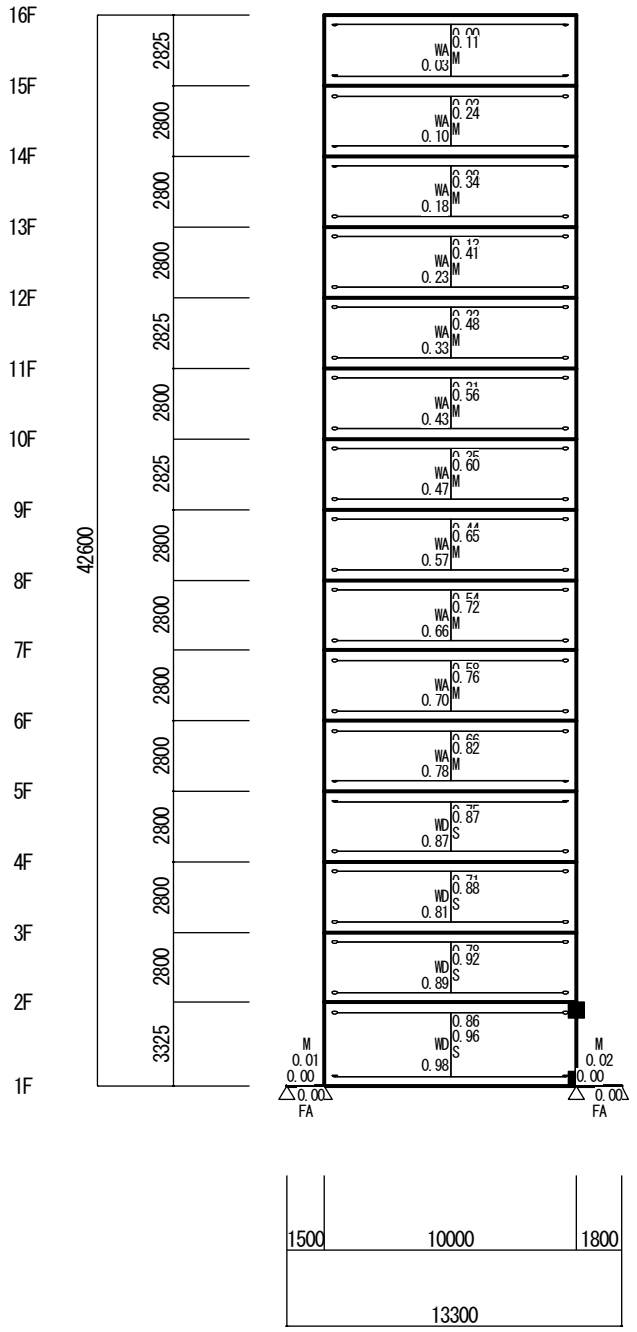

X3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

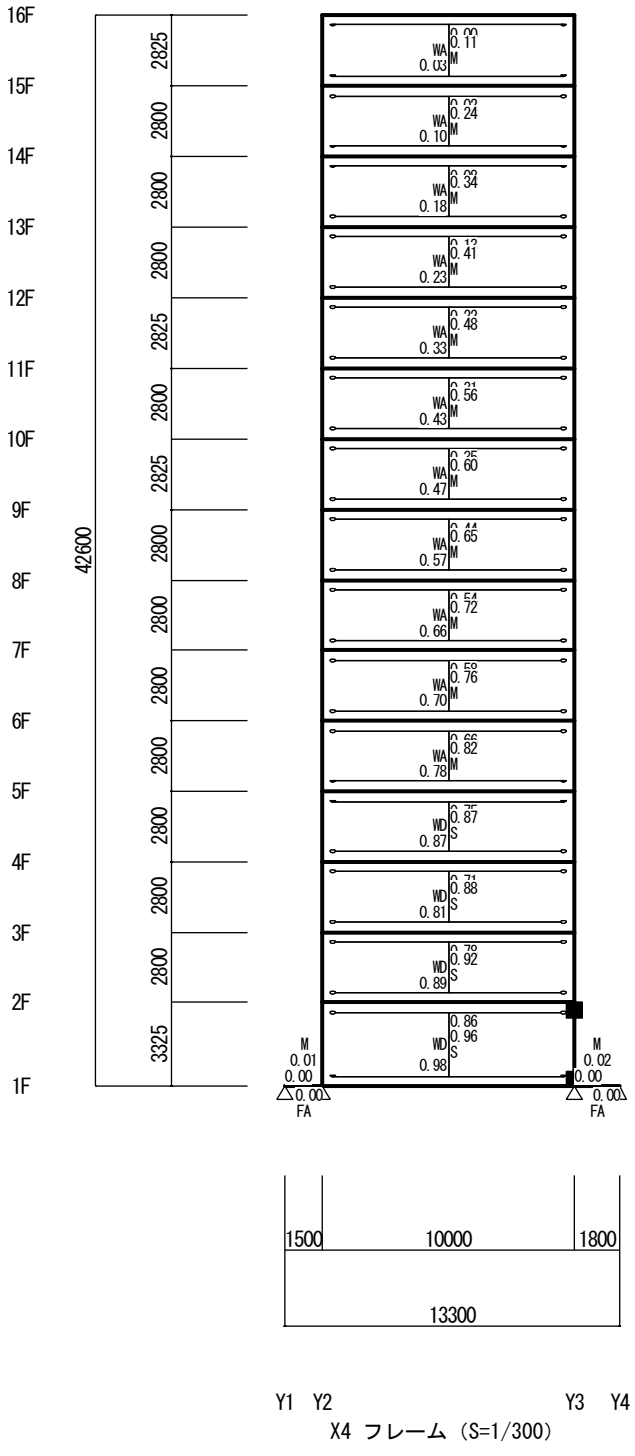

X4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

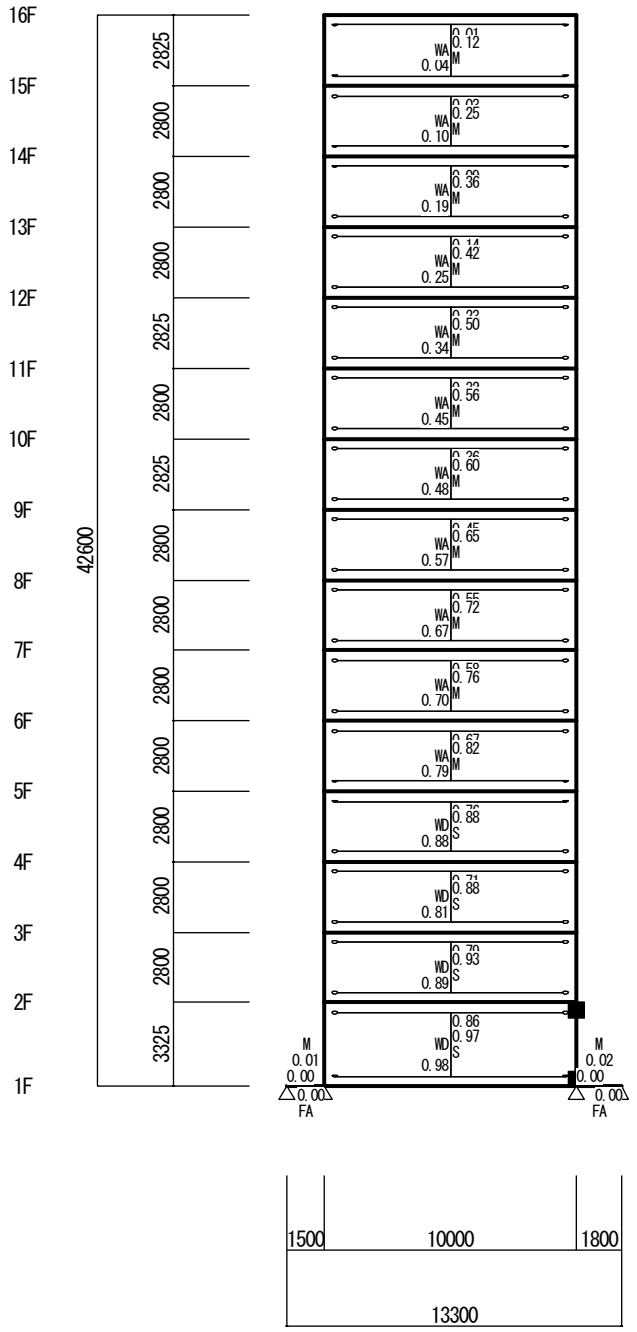

X5 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

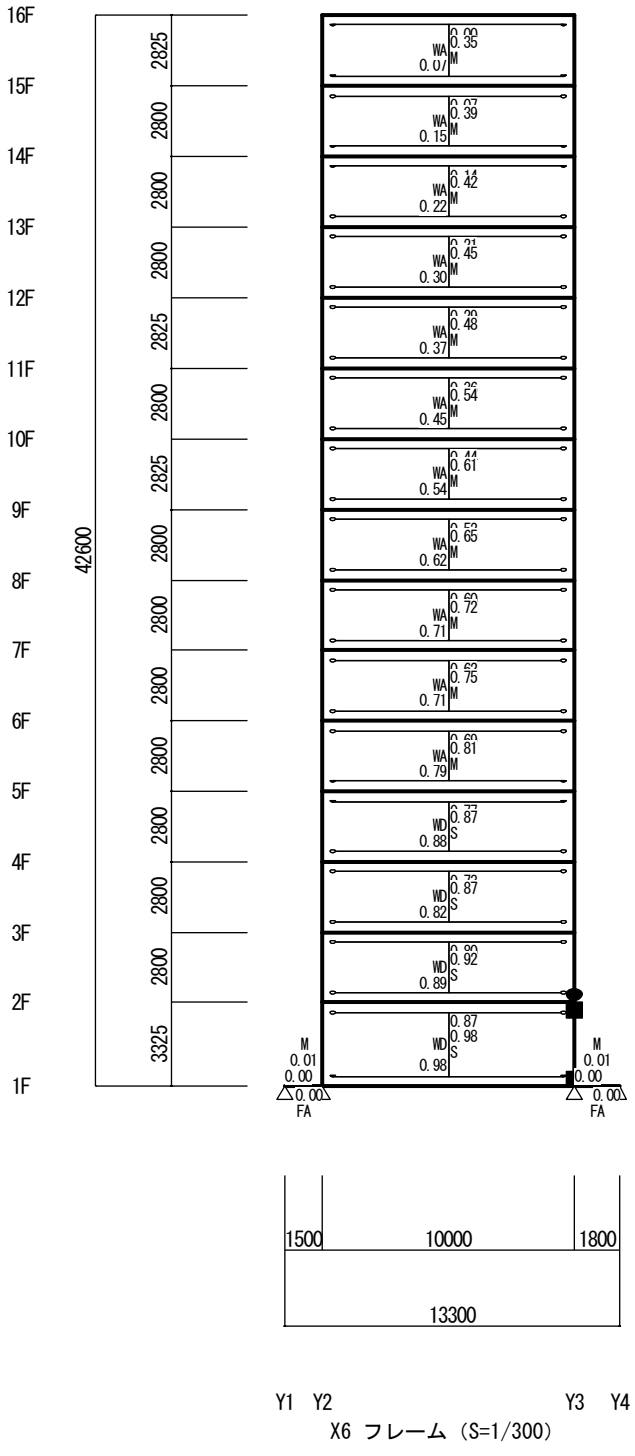

X6 フレーム（S=1/300）

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.037	1.21	33.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.17	33.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.17	33.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.17	33.00
		X5	X6	FA	M	0.037	1.21	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.037	1.22	33.00
		X2	X3	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X3	X4	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X4	X5	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X5	X6	FA	M	0.037	1.22	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.037	1.22	33.00
		X2	X3	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X3	X4	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X4	X5	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X5	X6	FA	M	0.037	1.22	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.033	1.09	33.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.09	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.033	1.09	33.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.09	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.033	1.09	33.00
		X2	X3	FA	M	0.035	1.17	33.00
		X3	X4	FA	M	0.035	1.17	33.00
		X4	X5	FA	M	0.035	1.17	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.09	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.033	1.09	33.00
		X2	X3	FA	M	0.035	1.17	33.00
		X3	X4	FA	M	0.035	1.17	33.00
		X4	X5	FA	M	0.035	1.17	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.09	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	4F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.020	0.72	36.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.64	36.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.017	0.60	36.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.67	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.050	1.66	33.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X5	X6	FA	M	0.050	1.66	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.059	1.96	33.00
		X2	X3	FA	M	0.056	1.84	33.00
		X3	X4	FA	M	0.056	1.84	33.00
		X4	X5	FA	M	0.056	1.84	33.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.96	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.059	1.96	33.00
		X2	X3	FA	M	0.056	1.84	33.00
		X3	X4	FA	M	0.056	1.84	33.00
		X4	X5	FA	M	0.056	1.84	33.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.96	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.063	2.08	33.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X5	X6	FA	M	0.063	2.08	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.063	2.08	33.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X5	X6	FA	M	0.063	2.08	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.22	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.22	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.33	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.33	36.00

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	7F	X1	X2	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.33	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.52	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.52	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.52	36.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.96	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.41	36.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.050	1.80	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.033	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.043	1.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.052	1.88	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X5	X6	FA	M	0.062	2.22	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.037	1.21	33.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.17	33.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.17	33.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.17	33.00
		X5	X6	FA	M	0.037	1.21	33.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	15F	X1	X2	FA	M	0.037	1.22	33.00
		X2	X3	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X3	X4	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X4	X5	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X5	X6	FA	M	0.037	1.22	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.037	1.22	33.00
		X2	X3	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X3	X4	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X4	X5	FA	M	0.033	1.08	33.00
		X5	X6	FA	M	0.037	1.22	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.033	1.09	33.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.09	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.033	1.09	33.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.19	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.09	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.033	1.09	33.00
		X2	X3	FA	M	0.035	1.17	33.00
		X3	X4	FA	M	0.035	1.17	33.00
		X4	X5	FA	M	0.035	1.17	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.09	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.033	1.09	33.00
		X2	X3	FA	M	0.035	1.17	33.00
		X3	X4	FA	M	0.035	1.17	33.00
		X4	X5	FA	M	0.035	1.17	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.09	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.47	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	2F	X1	X2	FA	M	0.030	1.07	36.00
		X2	X3	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.07	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.018	0.67	36.00
		X2	X3	FA	M	0.017	0.60	36.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.65	36.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.64	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.72	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.050	1.66	33.00
		X2	X3	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X3	X4	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X4	X5	FA	M	0.055	1.81	33.00
		X5	X6	FA	M	0.050	1.66	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.059	1.96	33.00
		X2	X3	FA	M	0.056	1.84	33.00
		X3	X4	FA	M	0.056	1.84	33.00
		X4	X5	FA	M	0.056	1.84	33.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.96	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.059	1.96	33.00
		X2	X3	FA	M	0.056	1.84	33.00
		X3	X4	FA	M	0.056	1.84	33.00
		X4	X5	FA	M	0.056	1.84	33.00
		X5	X6	FA	M	0.059	1.96	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.063	2.08	33.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X5	X6	FA	M	0.063	2.08	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.063	2.08	33.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X5	X6	FA	M	0.063	2.08	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.22	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.067	2.22	33.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.24	33.00
		X5	X6	FA	M	0.067	2.22	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.33	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.33	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.065	2.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.33	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	5F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.054	1.96	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.52	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.52	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.52	36.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.96	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.050	1.80	36.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.41	36.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.050	1.80	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.062	2.22	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X3	X4	FA	M	0.052	1.88	36.00
		X4	X5	FA	M	0.043	1.56	36.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.17	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.020	0.67	33.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.59	33.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.59	33.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	16F	X4	X5	FA	M	0.018	0.59	33.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.67	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.016	0.54	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.54	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.017	0.55	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.55	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.42	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.013	0.43	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.43	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.42	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.42	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	3F	X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.18	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.017	0.57	33.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.51	33.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.51	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.57	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.53	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.53	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.50	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.50	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.44	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.44	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.44	33.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.44	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.44	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.44	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.44	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	6F	X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.16	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.16	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.18	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.08	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.09	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.020	0.66	33.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.59	33.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.59	33.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.59	33.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.66	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.017	0.57	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.57	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.017	0.57	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.39	33.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	14F	X4	X5	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.57	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.013	0.44	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.44	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.013	0.44	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.44	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.44	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.44	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.44	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.44	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.010	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.38	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.34	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.15	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	1F	X4	X5	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.17	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.017	0.56	33.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.52	33.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.50	33.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.52	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.56	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.016	0.52	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.52	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.53	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.016	0.51	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.51	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.53	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.015	0.48	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.35	33.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.48	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.015	0.49	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.36	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.33	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.36	33.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.49	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.53	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.54	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	4F	X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.53	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X5	X6	FA	M	0.007	0.26	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00

b) ＲＣ柱の部材種別

Ho/D　：　①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q･D)
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度　(N/mm2)
Pt　：　引張鉄筋比　(%)
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　(N/mm2)
N　：　柱軸力　(kN)
No　：　柱軸方向耐力　(kN)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
N/No　：　ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	4.82②	0.011	0.38	0.01	(0.01)
						0.37		0.25	277.36
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.95②	0.032	0.45	0.03	(0.03)
						1.07		0.93	680.79
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.81②	0.033	0.45	0.03	(0.03)
						1.09		1.00	696.16
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.80②	0.032	0.45	0.03	(0.03)
						1.06		1.00	675.99
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.97②	0.032	0.45	0.03	(0.03)
						1.06		0.94	672.95
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	5.49②	0.018	0.38	0.01	(0.02)
						0.58		0.37	436.20
						33.00		33.00	25143.03
	14F	X1	FA-FA	M	6.23②	0.021	0.38	0.01	(0.02)
						0.70		0.21	524.66
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.09②	0.055	0.45	0.02	(0.05)
						1.80		0.75	1147.30
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.88②	0.057	0.45	0.03	(0.05)

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X3	FA-FA	M	3.88②	1.89	0.45	0.90	1204.81
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.85②	0.054	0.45	0.03	(0.05)
						1.77		0.91	1126.71
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.07②	0.052	0.45	0.02	(0.05)
						1.73		0.76	1102.98
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	7.16②	0.030	0.38	0.01	(0.03)
						0.99		0.28	742.00
						33.00		33.00	25143.03
	13F	X1	FA-FA	M	4.43②	0.032	0.38	0.01	(0.03)
						1.05		0.40	785.11
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.080	0.45	0.03	(0.08)
						2.64		1.02	1683.46
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.51②	0.082	0.45	0.03	(0.08)
						2.71		1.08	1727.39
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.49②	0.075	0.45	0.03	(0.07)
						2.46		1.08	1569.82
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.41②	0.073	0.45	0.03	(0.07)
						2.41		1.03	1535.13
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.73②	0.040	0.38	0.01	(0.04)
						1.32		0.47	990.45
						33.00		33.00	25143.03
	12F	X1	FA-FA	M	4.08②	0.041	0.38	0.01	(0.04)
						1.35		0.48	1010.80
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.53②	0.107	0.45	0.04	(0.10)
						3.54		1.17	2257.61
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.53②	0.107	0.45	0.03	(0.10)
						3.52		1.15	2243.51
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.51②	0.095	0.45	0.03	(0.09)
						3.12		1.15	1991.43
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.48②	0.091	0.45	0.04	(0.09)
						3.00		1.17	1913.73
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.28②	0.050	0.38	0.02	(0.05)
						1.66		0.56	1242.98
						33.00		33.00	25143.03
	11F	X1	FA-FA	M	3.56②	0.051	0.38	0.01	(0.05)
						1.67		0.47	1253.28
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.16②	0.135	0.45	0.04	(0.13)
						4.47		1.19	2847.41
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.09②	0.132	0.45	0.04	(0.13)
						4.34		1.23	2767.43
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.07②	0.114	0.45	0.04	(0.11)
						3.77		1.22	2400.55
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.13②	0.106	0.45	0.04	(0.10)
						3.49		1.18	2225.65
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.65②	0.058	0.38	0.02	(0.06)
						1.93		0.56	1443.91

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	11F	X6	FA-FA	M	3.65②	33.00	0.38	33.00	25143.03
	10F	X1	FA-FA	M	2.90②	0.063	0.38	0.02	(0.06)
						2.07		0.51	1555.42
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	2.94②	0.164	0.45	0.04	(0.16)
						5.42		1.18	3452.36
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.05②	0.157	0.45	0.04	(0.15)
						5.18		1.19	3299.35
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.06②	0.133	0.45	0.04	(0.13)
						4.40		1.19	2803.71
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	2.95②	0.120	0.45	0.04	(0.11)
						3.97		1.18	2528.48
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	2.90②	0.066	0.38	0.02	(0.06)
						2.18		0.58	1632.76
						33.00		33.00	25143.03
	9F	X1	FA-FA	M	3.99②	0.077	0.38	0.02	(0.08)
						2.53		0.55	1897.84
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.58②	0.195	0.45	0.05	(0.19)
						6.45		1.51	4109.64
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.66②	0.188	0.45	0.05	(0.18)
						6.22		1.72	3963.61
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.65②	0.157	0.45	0.05	(0.15)
						5.17		1.72	3293.06
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.55②	0.139	0.45	0.05	(0.13)
						4.59		1.52	2923.77
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.10②	0.075	0.38	0.02	(0.07)
						2.47		0.63	1850.33
						33.00		33.00	25143.03
	8F	X1	FA-FA	M	3.80②	0.081	0.38	0.02	(0.08)
						2.92		0.64	2192.15
						36.00		36.00	27055.53
		X2	FA-FA	M	2.98②	0.206	0.45	0.06	(0.20)
						7.41		2.04	4723.95
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FA-FA	M	2.87②	0.201	0.45	0.07	(0.20)
						7.25		2.47	4622.56
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FA-FA	M	2.86②	0.164	0.45	0.07	(0.16)
						5.92		2.45	3775.25
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	2.94②	0.147	0.45	0.06	(0.14)
						5.30		2.03	3377.08
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.85②	0.079	0.38	0.02	(0.08)
						2.83		0.73	2120.96
						36.00		36.00	27055.53
	7F	X1	FA-FA	M	4.39②	0.092	0.38	0.02	(0.09)
						3.32		0.69	2493.73
						36.00		36.00	27055.53
		X2	FA-FA	M	3.30②	0.231	0.45	0.05	(0.22)
						8.32		1.89	5306.33
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FA-FA	M	3.12②	0.225	0.45	0.06	(0.22)
						8.10		2.22	5165.33
						36.00		36.00	23613.03

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	7F	X4	FA-FA	M	3.09②	0.182	0.45	0.06	(0.18)
						6.55		2.21	4176.44
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	3.22②	0.165	0.45	0.05	(0.16)
						5.94		1.88	3787.58
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	4.50②	0.089	0.38	0.02	(0.09)
						3.21		0.77	2405.25
						36.00		36.00	27055.53
	6F	X1	FA-FA	M	5.20②	0.104	0.64	0.02	(0.10)
						3.74		0.65	2803.04
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	3.74②	0.196	0.55	0.04	(0.19)
						7.05		1.61	6079.24
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FA-FA	M	3.53②	0.192	0.55	0.05	(0.19)
						6.90		1.95	5951.30
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FA-FA	M	3.47②	0.148	0.55	0.05	(0.14)
						5.34		1.94	4604.94
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FA-FA	M	3.64②	0.135	0.55	0.04	(0.13)
						4.86		1.60	4188.43
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FA-FA	M	5.39②	0.098	0.64	0.02	(0.09)
						3.53		0.74	2647.84
						36.00		36.00	28697.74
	5F	X1	FA-FA	M	5.71②	0.117	0.64	0.02	(0.11)
						4.21		0.62	3159.46
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	4.06②	0.216	0.55	0.04	(0.21)
						7.77		1.53	6699.95
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FA-FA	M	3.65②	0.213	0.55	0.05	(0.21)
						7.66		1.95	6609.87
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FA-FA	M	3.58②	0.162	0.55	0.05	(0.16)
						5.82		1.95	5018.91
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FA-FA	M	3.92②	0.148	0.55	0.04	(0.14)
						5.34		1.53	4607.49
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FA-FA	M	6.02②	0.106	0.64	0.02	(0.10)
						3.83		0.71	2874.40
						36.00		36.00	28697.74
	4F	X1	FA-FA	M	6.04②	0.132	0.64	0.02	(0.12)
						4.77		0.72	3574.33
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	4.28②	0.239	0.55	0.05	(0.23)
						8.62		1.64	7434.49
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FA-FA	M	3.87②	0.238	0.55	0.06	(0.23)
						8.55		2.01	7375.53
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FA-FA	M	3.79②	0.177	0.55	0.06	(0.17)
						6.38		2.01	5500.42
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FA-FA	M	4.15②	0.163	0.55	0.05	(0.16)
						5.88		1.63	5067.36
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FA-FA	M	6.31②	0.116	0.64	0.02	(0.11)
						4.17		0.80	3129.70
						36.00		36.00	28697.74
	3F	X1	FA-FA	M	7.20②	0.143	0.77	0.02	(0.13)

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	3F	X1	FA-FA	M	7.20②	5.15	0.77	0.66	3860.13
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FA-FA	M	4.98②	0.189	0.72	0.04	(0.18)
						6.80		1.30	8162.57
						36.00		36.00	45752.17
		X3	FA-FA	M	4.44②	0.189	0.72	0.04	(0.18)
						6.80		1.60	8157.98
						36.00		36.00	45752.17
		X4	FA-FA	M	4.33②	0.135	0.72	0.04	(0.13)
						4.84		1.58	5811.38
						36.00		36.00	45752.17
		X5	FA-FA	M	4.82②	0.124	0.72	0.04	(0.12)
						4.48		1.28	5372.07
						36.00		36.00	45752.17
		X6	FA-FA	M	7.58②	0.124	0.77	0.02	(0.11)
						4.45		0.75	3338.64
						36.00		36.00	29518.85
	2F	X1	FA-FA	M	8.31②	0.159	0.77	0.01	(0.15)
						5.72		0.47	4286.33
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FA-FA	M	6.05②	0.211	0.72	0.03	(0.20)
						7.60		0.96	9124.03
						36.00		36.00	45752.17
		X3	FA-FA	M	5.20②	0.214	0.72	0.04	(0.20)
						7.71		1.29	9248.90
						36.00		36.00	45752.17
		X4	FA-FA	M	5.06②	0.151	0.72	0.04	(0.14)
						5.43		1.34	6515.20
						36.00		36.00	45752.17
		X5	FA-FA	M	5.80②	0.139	0.72	0.03	(0.13)
						4.99		1.01	5987.08
						36.00		36.00	45752.17
		X6	FA-FA	M	8.97②	0.132	0.77	0.02	(0.12)
						4.76		0.56	3566.55
						36.00		36.00	29518.85
	1F	X1	FA-FA	M	7.34②	0.194	0.77	0.05	(0.18)
						6.98		1.96	5231.79
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FA-FA	M	6.70②	0.258	0.72	0.06	(0.24)
						9.28		2.23	11132.23
						36.00		36.00	45752.17
		X3	FA-FA	M	6.34②	0.268	0.72	0.07	(0.25)
						9.64		2.38	11573.90
						36.00		36.00	45752.17
		X4	FA-FA	M	6.31②	0.196	0.72	0.06	(0.18)
						7.05		2.20	8454.78
						36.00		36.00	45752.17
		X5	FA-FA	M	6.68②	0.193	0.72	0.06	(0.18)
						6.95		2.07	8338.21
						36.00		36.00	45752.17
		X6	FA-FA	M	7.47②	0.193	0.77	0.06	(0.18)
						6.96		2.01	5219.03
						36.00		36.00	29518.85
Y3	15F	X1	FA-FA	M	8.16②	0.002	0.48	0.00	(0.00)
						0.08		0.12	121.91
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FA-FA	M	5.07②	0.014	0.35	0.02	(0.01)
						0.47		0.57	667.66
						33.00		33.00	44984.96
		X3	FA-FA	M	4.30②	0.015	0.35	0.02	(0.02)
						0.49		0.70	700.86
						33.00		33.00	44984.96
		X4	FA-FA	M	4.34②	0.015	0.35	0.02	(0.02)
						0.51		0.69	726.46

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	15F	X4	FA-FA	M	4.34②	33.00	0.35	33.00	44984.96
		X5	FA-FA	M	5.38②	0.016	0.35	0.02	(0.02)
						0.53		0.54	761.26
						33.00		33.00	44984.96
		X6	FA-FA	M	107.52②	0.014	0.48	0.00	(0.01)
						0.47		0.10	710.37
						33.00		33.00	48697.43
	14F	X1	FA-FA	M	6.31②	0.002	0.48	0.01	(0.00)
						0.07		0.44	99.71
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FA-FA	M	4.66②	0.024	0.35	0.03	(0.03)
						0.80		1.15	1136.59
						33.00		33.00	44984.96
		X3	FA-FA	M	4.29②	0.028	0.35	0.04	(0.03)
						0.93		1.31	1328.20
						33.00		33.00	44984.96
		X4	FA-FA	M	4.35②	0.030	0.35	0.04	(0.03)
						1.00		1.30	1425.74
						33.00		33.00	44984.96
		X5	FA-FA	M	4.96②	0.034	0.35	0.03	(0.04)
						1.11		1.11	1584.10
						33.00		33.00	44984.96
		X6	FA-FA	M	10.06②	0.031	0.48	0.01	(0.03)
						1.03		0.46	1545.40
						33.00		33.00	48697.43
	13F	X1	FA-FA	M	4.52②	0.000	0.48	0.02	(-0.00)
						0.00		0.64	-31.18
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FA-FA	M	3.92②	0.031	0.35	0.04	(0.03)
						1.04		1.45	1481.88
						33.00		33.00	44984.96
		X3	FA-FA	M	3.63②	0.039	0.35	0.05	(0.04)
						1.30		1.65	1856.30
						33.00		33.00	44984.96
		X4	FA-FA	M	3.68②	0.044	0.35	0.05	(0.05)
						1.45		1.65	2062.74
						33.00		33.00	44984.96
		X5	FA-FA	M	4.16②	0.051	0.35	0.04	(0.05)
						1.67		1.44	2380.72
						33.00		33.00	44984.96
		X6	FA-FA	M	6.56②	0.047	0.48	0.02	(0.05)
						1.55		0.73	2322.81
						33.00		33.00	48697.43
	12F	X1	FA-FA	M	3.81②	0.000	0.48	0.02	(-0.04)
						0.00		0.68	-267.75
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FA-FA	M	3.22②	0.028	0.41	0.04	(0.03)
						0.93		1.42	1709.44
						33.00		33.00	58809.71
		X3	FA-FA	M	3.03②	0.039	0.41	0.05	(0.04)
						1.28		1.64	2356.81
						33.00		33.00	58809.71
		X4	FA-FA	M	3.07②	0.044	0.41	0.05	(0.05)
						1.46		1.64	2702.54
						33.00		33.00	58809.71
		X5	FA-FA	M	3.42②	0.053	0.41	0.04	(0.06)
						1.76		1.43	3255.17
						33.00		33.00	58809.71
		X6	FA-FA	M	5.29②	0.064	0.48	0.03	(0.06)
						2.10		0.83	3153.15
						33.00		33.00	48697.43
	11F	X1	FB-FA	M	2.32②	0.000	0.48	0.03	(-0.08)
						0.00		0.86	-521.32
						33.00		33.00	-6622.43

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	11F	X2	FB-FA	M	2.07②	0.031	0.41	0.05	(0.03)
						1.04		1.73	1913.84
						33.00		33.00	58809.71
		X3	FB-FA	M	2.07②	0.047	0.41	0.06	(0.05)
						1.54		1.89	2835.58
						33.00		33.00	58809.71
		X4	FB-FA	M	2.10②	0.055	0.41	0.06	(0.06)
						1.81		1.90	3345.19
						33.00		33.00	58809.71
		X5	FB-FA	M	2.20②	0.068	0.41	0.05	(0.07)
						2.25		1.76	4145.78
						33.00		33.00	58809.71
		X6	FA-FA	M	3.13②	0.081	0.48	0.03	(0.08)
						2.68		1.06	4025.92
						33.00		33.00	48697.43
	10F	X1	FB-FA	M	2.12②	0.000	0.48	0.03	(-0.15)
						0.00		1.08	-970.08
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FC-FA	M	1.46②	0.036	0.41	0.06	(0.04)
						1.19		1.95	2188.54
						33.00		33.00	58809.71
		X3	FC-FA	M	1.45②	0.055	0.41	0.06	(0.06)
						1.80		2.11	3326.74
						33.00		33.00	58809.71
		X4	FC-FA	M	1.46②	0.066	0.41	0.06	(0.07)
						2.19		2.14	4043.09
						33.00		33.00	58809.71
		X5	FC-FA	M	1.48②	0.083	0.41	0.06	(0.09)
						2.73		2.08	5036.87
						33.00		33.00	58809.71
		X6	FC-FA	M	1.92②	0.104	0.48	0.04	(0.11)
						3.44		1.36	5158.58
						33.00		33.00	48697.43
	9F	X1	FA-FA	M	3.17②	0.000	0.48	0.03	(-0.22)
						0.00		0.98	-1443.06
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FB-FA	M	2.39②	0.031	0.38	0.05	(0.03)
						1.03		1.64	2469.02
						33.00		33.00	76561.47
		X3	FB-FA	M	2.41②	0.049	0.38	0.06	(0.05)
						1.63		1.84	3917.22
						33.00		33.00	76561.47
		X4	FB-FA	M	2.44②	0.061	0.38	0.06	(0.06)
						2.03		1.86	4880.69
						33.00		33.00	76561.47
		X5	FA-FA	M	2.54②	0.078	0.38	0.05	(0.08)
						2.58		1.70	6198.34
						33.00		33.00	76561.47
		X6	FA-FA	M	3.46②	0.128	0.48	0.04	(0.13)
						4.22		1.20	6337.43
						33.00		33.00	48697.43
	8F	X1	FA-FA	M	3.66②	0.000	0.48	0.03	(-0.29)
						0.00		0.91	-1944.94
						36.00		36.00	-6622.43
		X2	FA-FA	M	2.78②	0.029	0.38	0.05	(0.03)
						1.05		1.64	2533.92
						36.00		36.00	82696.77
		X3	FA-FA	M	2.54②	0.052	0.38	0.06	(0.05)
						1.88		2.02	4517.09
						36.00		36.00	82696.77
		X4	FA-FA	M	2.60②	0.066	0.38	0.06	(0.07)
						2.38		2.03	5723.60
						36.00		36.00	82696.77
		X5	FA-FA	M	3.02②	0.087	0.38	0.05	(0.09)

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	8F	X5	FA-FA	M	3.02②	3.12	0.38	1.70	7505.69
						36.00		36.00	82696.77
		X6	FA-FA	M	4.41②	0.139	0.48	0.03	(0.14)
						5.00		1.11	7495.91
						36.00		36.00	52522.43
	7F	X1	FA-FA	M	3.98②	0.000	0.48	0.03	(-0.37)
						0.00		1.13	-2443.11
						36.00		36.00	-6622.43
		X2	FA-FA	M	3.20②	0.030	0.38	0.05	(0.03)
						1.09		1.81	2620.07
						36.00		36.00	82696.77
		X3	FA-FA	M	2.98②	0.059	0.38	0.06	(0.06)
						2.12		2.18	5105.70
						36.00		36.00	82696.77
		X4	FA-FA	M	3.05②	0.076	0.38	0.06	(0.08)
						2.73		2.20	6571.82
						36.00		36.00	82696.77
		X5	FA-FA	M	3.49②	0.102	0.38	0.05	(0.11)
						3.69		1.93	8866.61
						36.00		36.00	82696.77
		X6	FA-FA	M	4.90②	0.161	0.48	0.04	(0.17)
						5.80		1.35	8706.60
						36.00		36.00	52522.43
	6F	X1	FA-FA	M	5.14②	0.000	0.60	0.03	(-0.38)
						0.00		1.06	-3030.21
						36.00		36.00	-7984.93
		X2	FA-FA	M	3.92②	0.028	0.40	0.05	(0.03)
						1.01		1.69	2718.72
						36.00		36.00	92943.02
		X3	FA-FA	M	3.63②	0.059	0.40	0.06	(0.06)
						2.14		2.14	5739.14
						36.00		36.00	92943.02
		X4	FA-FA	M	3.72②	0.077	0.40	0.06	(0.08)
						2.79		2.16	7487.19
						36.00		36.00	92943.02
		X5	FA-FA	M	4.35②	0.107	0.40	0.05	(0.11)
						3.86		1.80	10356.63
						36.00		36.00	92943.02
		X6	FA-FA	M	6.60②	0.183	0.60	0.03	(0.18)
						6.59		1.19	9890.80
						36.00		36.00	53884.93
	5F	X1	FA-FA	M	6.26②	0.000	0.60	0.02	(-0.45)
						0.00		0.86	-3584.48
						36.00		36.00	-7984.93
		X2	FA-FA	M	3.98②	0.024	0.40	0.05	(0.03)
						0.88		1.71	2365.97
						36.00		36.00	92943.02
		X3	FA-FA	M	3.33②	0.066	0.40	0.07	(0.07)
						2.37		2.46	6371.71
						36.00		36.00	92943.02
		X4	FA-FA	M	3.44②	0.087	0.40	0.07	(0.09)
						3.13		2.54	8407.28
						36.00		36.00	92943.02
		X5	FA-FA	M	4.51②	0.126	0.40	0.05	(0.13)
						4.53		1.94	12159.13
						36.00		36.00	92943.02
		X6	FA-FA	M	7.68②	0.205	0.60	0.03	(0.21)
						7.40		1.12	11094.29
						36.00		36.00	53884.93
	4F	X1	FA-FA	M	5.89②	0.000	0.60	0.03	(-0.52)
						0.00		1.02	-4140.08
						36.00		36.00	-7984.93
		X2	FA-FA	M	4.08②	0.022	0.40	0.05	(0.02)
						0.81		1.69	2173.51

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	4F	X2	FA-FA	M	4.08②	36.00	0.40	36.00	92943.02
		X3	FA-FA	M	3.57②	0.074	0.40	0.07	(0.08)
						2.65		2.44	7128.15
						36.00		36.00	92943.02
		X4	FA-FA	M	3.79②	0.098	0.40	0.07	(0.10)
						3.53		2.50	9483.30
						36.00		36.00	92943.02
		X5	FA-FA	M	4.85②	0.146	0.40	0.06	(0.15)
						5.27		2.17	14158.96
						36.00		36.00	92943.02
		X6	FA-FA	M	7.50②	0.230	0.60	0.04	(0.23)
						8.26		1.39	12395.69
						36.00		36.00	53884.93
	3F	X1	FA-FA	M	6.25②	0.000	0.72	0.03	(-0.47)
						0.00		1.18	-4872.00
						36.00		36.00	-10344.43
		X2	FA-FA	M	4.04②	0.017	0.56	0.06	(0.02)
						0.60		2.02	1607.80
						36.00		36.00	96886.39
		X3	FA-FA	M	3.75②	0.078	0.56	0.08	(0.08)
						2.82		2.71	7562.68
						36.00		36.00	96886.39
		X4	FA-FA	M	4.05②	0.106	0.56	0.07	(0.11)
						3.82		2.67	10270.61
						36.00		36.00	96886.39
		X5	FA-FA	M	6.16②	0.164	0.56	0.05	(0.16)
						5.90		1.81	15848.73
						36.00		36.00	96886.39
		X6	FA-FA	M	10.83②	0.252	0.72	0.03	(0.24)
						9.06		1.01	13583.50
						36.00		36.00	56244.43
	2F	X1	FA-FA	M	7.16②	0.000	0.72	0.03	(-0.54)
						0.00		1.13	-5581.65
						36.00		36.00	-10344.43
		X2	FA-FA	M	4.74②	0.018	0.56	0.05	(0.02)
						0.66		1.77	1761.56
						36.00		36.00	96886.39
		X3	FA-FA	M	4.40②	0.090	0.56	0.07	(0.09)
						3.25		2.51	8719.34
						36.00		36.00	96886.39
		X4	FA-FA	M	4.60②	0.122	0.56	0.07	(0.12)
						4.38		2.62	11754.06
						36.00		36.00	96886.39
		X5	FA-FA	M	5.47②	0.192	0.56	0.07	(0.19)
						6.90		2.55	18543.11
						36.00		36.00	96886.39
		X6	FA-FA	M	6.79②	0.282	0.72	0.07	(0.27)
						10.17		2.40	15248.36
						36.00		36.00	56244.43
	1F	X1	FA-FA	M	8.63②	0.000	0.72	0.02	(-0.58)
						0.00		0.87	-6034.77
						36.00		36.00	-10344.43
		X2	FA-FA	M	5.23②	0.021	0.56	0.05	(0.02)
						0.77		1.63	2062.62
						36.00		36.00	96886.39
		X3	FA-FA	M	5.20②	0.105	0.56	0.06	(0.10)
						3.79		2.25	10171.57
						36.00		36.00	96886.39
		X4	FA-FA	M	5.67②	0.143	0.56	0.06	(0.14)
						5.13		2.26	13779.48
						36.00		36.00	96886.39
		X5	FA-FA	M	8.36②	0.230	0.56	0.05	(0.23)
						8.27		1.79	22217.22
						36.00		36.00	96886.39

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	1F	X6	FB-FB	M	14.49②	0.358	0.72	0.04	(0.34)
						12.87		1.32	19305.34
						36.00		36.00	56244.43

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	5.49②	0.018	0.38	0.01	(0.02)
						0.58		0.37	436.20
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.97②	0.032	0.45	0.03	(0.03)
						1.06		0.94	672.95
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.80②	0.032	0.45	0.03	(0.03)
						1.06		1.00	675.99
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.81②	0.033	0.45	0.03	(0.03)
						1.09		1.00	696.16
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.95②	0.032	0.45	0.03	(0.03)
						1.07		0.93	680.79
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.82②	0.011	0.38	0.01	(0.01)
						0.37		0.25	277.36
						33.00		33.00	25143.03
	14F	X1	FA-FA	M	7.16②	0.030	0.38	0.01	(0.03)
						0.99		0.28	742.01
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.07②	0.052	0.45	0.02	(0.05)
						1.73		0.76	1102.98
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.85②	0.054	0.45	0.03	(0.05)
						1.77		0.91	1126.71
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.88②	0.057	0.45	0.03	(0.05)
						1.89		0.90	1204.81
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.09②	0.055	0.45	0.02	(0.05)
						1.80		0.75	1147.30
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	6.23②	0.021	0.38	0.01	(0.02)
						0.70		0.21	524.66
						33.00		33.00	25143.03
	13F	X1	FA-FA	M	4.73②	0.040	0.38	0.01	(0.04)
						1.32		0.47	990.45
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.41②	0.073	0.45	0.03	(0.07)
						2.41		1.03	1535.12
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.49②	0.075	0.45	0.03	(0.07)
						2.46		1.08	1569.82
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.51②	0.082	0.45	0.03	(0.08)
						2.71		1.08	1727.39
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.080	0.45	0.03	(0.08)
						2.64		1.02	1683.46
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.43②	0.032	0.38	0.01	(0.03)
						1.05		0.40	785.12
						33.00		33.00	25143.03
	12F	X1	FA-FA	M	4.28②	0.050	0.38	0.02	(0.05)
						1.66		0.56	1242.98

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	4.28②	33.00	0.38	33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.48②	0.091	0.45	0.04	(0.09)
						3.00		1.17	1913.73
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.51②	0.095	0.45	0.03	(0.09)
						3.12		1.15	1991.43
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.53②	0.107	0.45	0.03	(0.10)
						3.52		1.15	2243.51
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.53②	0.107	0.45	0.04	(0.10)
						3.54		1.17	2257.61
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.08②	0.041	0.38	0.01	(0.04)
						1.35		0.48	1010.80
						33.00		33.00	25143.03
	11F	X1	FA-FA	M	3.65②	0.058	0.38	0.02	(0.06)
						1.93		0.56	1443.91
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.13②	0.106	0.45	0.04	(0.10)
						3.49		1.18	2225.66
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.07②	0.114	0.45	0.04	(0.11)
						3.77		1.22	2400.56
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.09②	0.132	0.45	0.04	(0.13)
						4.34		1.23	2767.44
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.16②	0.135	0.45	0.04	(0.13)
						4.47		1.19	2847.41
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.56②	0.051	0.38	0.01	(0.05)
						1.67		0.47	1253.28
						33.00		33.00	25143.03
	10F	X1	FA-FA	M	2.90②	0.066	0.38	0.02	(0.06)
						2.18		0.58	1632.76
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	2.95②	0.120	0.45	0.04	(0.11)
						3.97		1.18	2528.49
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.06②	0.133	0.45	0.04	(0.13)
						4.40		1.19	2803.72
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.05②	0.157	0.45	0.04	(0.15)
						5.18		1.19	3299.35
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	2.94②	0.164	0.45	0.04	(0.16)
						5.42		1.18	3452.36
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	2.90②	0.063	0.38	0.02	(0.06)
						2.07		0.51	1555.42
						33.00		33.00	25143.03
	9F	X1	FA-FA	M	4.10②	0.075	0.38	0.02	(0.07)
						2.47		0.63	1850.33
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.55②	0.139	0.45	0.05	(0.13)
						4.59		1.52	2923.76
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.65②	0.157	0.45	0.05	(0.15)
						5.17		1.72	3293.06
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.66②	0.188	0.45	0.05	(0.18)
						6.22		1.72	3963.61
						33.00		33.00	21987.40

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	9F	X5	FA-FA	M	3.58②	0.195	0.45	0.05	(0.19)
						6.45		1.51	4109.63
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.99②	0.077	0.38	0.02	(0.08)
						2.53		0.55	1897.85
						33.00		33.00	25143.03
	8F	X1	FA-FA	M	3.85②	0.079	0.38	0.02	(0.08)
						2.83		0.73	2120.96
						36.00		36.00	27055.53
		X2	FA-FA	M	2.94②	0.147	0.45	0.06	(0.14)
						5.30		2.03	3377.08
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FA-FA	M	2.86②	0.164	0.45	0.07	(0.16)
						5.92		2.45	3775.25
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FA-FA	M	2.87②	0.201	0.45	0.07	(0.20)
						7.25		2.47	4622.56
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	2.98②	0.206	0.45	0.06	(0.20)
						7.41		2.04	4723.95
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.80②	0.081	0.38	0.02	(0.08)
						2.92		0.64	2192.15
						36.00		36.00	27055.53
	7F	X1	FA-FA	M	4.50②	0.089	0.38	0.02	(0.09)
						3.21		0.77	2405.25
						36.00		36.00	27055.53
		X2	FA-FA	M	3.22②	0.165	0.45	0.05	(0.16)
						5.94		1.88	3787.59
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FA-FA	M	3.09②	0.182	0.45	0.06	(0.18)
						6.55		2.21	4176.45
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FA-FA	M	3.12②	0.225	0.45	0.06	(0.22)
						8.10		2.22	5165.34
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	3.30②	0.231	0.45	0.05	(0.22)
						8.32		1.89	5306.32
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	4.39②	0.092	0.38	0.02	(0.09)
						3.32		0.69	2493.72
						36.00		36.00	27055.53
	6F	X1	FA-FA	M	5.39②	0.098	0.64	0.02	(0.09)
						3.53		0.74	2647.84
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	3.64②	0.135	0.55	0.04	(0.13)
						4.86		1.60	4188.43
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FA-FA	M	3.47②	0.148	0.55	0.05	(0.14)
						5.34		1.94	4604.95
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FA-FA	M	3.53②	0.192	0.55	0.05	(0.19)
						6.90		1.95	5951.31
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FA-FA	M	3.74②	0.196	0.55	0.04	(0.19)
						7.05		1.61	6079.24
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FA-FA	M	5.20②	0.104	0.64	0.02	(0.10)
						3.74		0.65	2803.03
						36.00		36.00	28697.74
	5F	X1	FA-FA	M	6.02②	0.106	0.64	0.02	(0.10)
						3.83		0.71	2874.41
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	3.92②	0.148	0.55	0.04	(0.14)

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	5F	X2	FA-FA	M	3.92②	5.34	0.55	1.53	4607.51
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FA-FA	M	3.58②	0.162	0.55	0.05	(0.16)
						5.82		1.95	5018.93
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FA-FA	M	3.65②	0.213	0.55	0.05	(0.21)
						7.66		1.95	6609.88
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FA-FA	M	4.06②	0.216	0.55	0.04	(0.21)
						7.77		1.53	6699.94
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FA-FA	M	5.71②	0.117	0.64	0.02	(0.11)
						4.21		0.62	3159.46
						36.00		36.00	28697.74
	4F	X1	FA-FA	M	6.31②	0.116	0.64	0.02	(0.11)
						4.17		0.80	3129.71
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	4.15②	0.163	0.55	0.05	(0.16)
						5.88		1.63	5067.38
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FA-FA	M	3.79②	0.177	0.55	0.06	(0.17)
						6.38		2.01	5500.43
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FA-FA	M	3.87②	0.238	0.55	0.06	(0.23)
						8.55		2.01	7375.54
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FA-FA	M	4.28②	0.239	0.55	0.05	(0.23)
						8.62		1.64	7434.49
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FA-FA	M	6.04②	0.132	0.64	0.02	(0.12)
						4.77		0.72	3574.32
						36.00		36.00	28697.74
	3F	X1	FA-FA	M	7.58②	0.124	0.77	0.02	(0.11)
						4.45		0.75	3338.65
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FA-FA	M	4.82②	0.124	0.72	0.04	(0.12)
						4.48		1.28	5372.08
						36.00		36.00	45752.17
		X3	FA-FA	M	4.33②	0.135	0.72	0.04	(0.13)
						4.84		1.58	5811.37
						36.00		36.00	45752.17
		X4	FA-FA	M	4.44②	0.189	0.72	0.04	(0.18)
						6.80		1.60	8158.00
						36.00		36.00	45752.17
		X5	FA-FA	M	4.98②	0.189	0.72	0.04	(0.18)
						6.80		1.30	8162.56
						36.00		36.00	45752.17
		X6	FA-FA	M	7.20②	0.143	0.77	0.02	(0.13)
						5.15		0.66	3860.13
						36.00		36.00	29518.85
	2F	X1	FA-FA	M	8.97②	0.132	0.77	0.02	(0.12)
						4.76		0.56	3566.55
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FA-FA	M	5.80②	0.139	0.72	0.03	(0.13)
						4.99		1.01	5987.07
						36.00		36.00	45752.17
		X3	FA-FA	M	5.06②	0.151	0.72	0.04	(0.14)
						5.43		1.34	6515.19
						36.00		36.00	45752.17
		X4	FA-FA	M	5.20②	0.214	0.72	0.04	(0.20)
						7.71		1.29	9248.93
						36.00		36.00	45752.17
		X5	FA-FA	M	6.05②	0.211	0.72	0.03	(0.20)
						7.60		0.96	9124.04

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	2F	X5	FA-FA	M	6.05②	36.00	0.72	36.00	45752.17
		X6	FA-FA	M	8.31②	0.159	0.77	0.01	(0.15)
						5.72		0.47	4286.35
						36.00		36.00	29518.85
	1F	X1	FA-FA	M	7.47②	0.193	0.77	0.06	(0.18)
						6.96		2.01	5219.04
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FA-FA	M	6.68②	0.193	0.72	0.06	(0.18)
						6.95		2.07	8338.21
						36.00		36.00	45752.17
		X3	FA-FA	M	6.31②	0.196	0.72	0.06	(0.18)
						7.05		2.20	8454.76
						36.00		36.00	45752.17
		X4	FA-FA	M	6.34②	0.268	0.72	0.07	(0.25)
						9.64		2.38	11573.93
						36.00		36.00	45752.17
		X5	FA-FA	M	6.70②	0.258	0.72	0.06	(0.24)
						9.28		2.23	11132.25
						36.00		36.00	45752.17
		X6	FA-FA	M	7.34②	0.194	0.77	0.05	(0.18)
						6.98		1.96	5231.82
						36.00		36.00	29518.85
Y3	15F	X1	FA-FA	M	107.52②	0.014	0.48	0.00	(0.01)
						0.47		0.10	710.37
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FA-FA	M	5.38②	0.016	0.35	0.02	(0.02)
						0.53		0.54	761.26
						33.00		33.00	44984.96
		X3	FA-FA	M	4.34②	0.015	0.35	0.02	(0.02)
						0.51		0.69	726.46
						33.00		33.00	44984.96
		X4	FA-FA	M	4.30②	0.015	0.35	0.02	(0.02)
						0.49		0.70	700.86
						33.00		33.00	44984.96
		X5	FA-FA	M	5.07②	0.014	0.35	0.02	(0.01)
						0.47		0.57	667.65
						33.00		33.00	44984.96
		X6	FA-FA	M	8.16②	0.002	0.48	0.00	(0.00)
						0.08		0.12	121.90
						33.00		33.00	48697.43
	14F	X1	FA-FA	M	10.06②	0.031	0.48	0.01	(0.03)
						1.03		0.46	1545.41
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FA-FA	M	4.96②	0.034	0.35	0.03	(0.04)
						1.11		1.11	1584.10
						33.00		33.00	44984.96
		X3	FA-FA	M	4.35②	0.030	0.35	0.04	(0.03)
						1.00		1.30	1425.74
						33.00		33.00	44984.96
		X4	FA-FA	M	4.29②	0.028	0.35	0.04	(0.03)
						0.93		1.31	1328.21
						33.00		33.00	44984.96
		X5	FA-FA	M	4.66②	0.024	0.35	0.03	(0.03)
						0.80		1.15	1136.60
						33.00		33.00	44984.96
		X6	FA-FA	M	6.31②	0.002	0.48	0.01	(0.00)
						0.07		0.44	99.71
						33.00		33.00	48697.43
	13F	X1	FA-FA	M	6.56②	0.047	0.48	0.02	(0.05)
						1.55		0.73	2322.81
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FA-FA	M	4.16②	0.051	0.35	0.04	(0.05)
						1.67		1.44	2380.71
						33.00		33.00	44984.96

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	13F	X3	FA-FA	M	3.68②	0.044	0.35	0.05	(0.05)
						1.45		1.65	2062.75
						33.00		33.00	44984.96
		X4	FA-FA	M	3.63②	0.039	0.35	0.05	(0.04)
						1.30		1.65	1856.30
						33.00		33.00	44984.96
		X5	FA-FA	M	3.92②	0.031	0.35	0.04	(0.03)
						1.04		1.45	1481.89
						33.00		33.00	44984.96
		X6	FA-FA	M	4.52②	0.000	0.48	0.02	(-0.00)
						0.00		0.64	-31.19
						33.00		33.00	-6622.43
	12F	X1	FA-FA	M	5.29②	0.064	0.48	0.03	(0.06)
						2.10		0.83	3153.14
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FA-FA	M	3.42②	0.053	0.41	0.04	(0.06)
						1.76		1.43	3255.14
						33.00		33.00	58809.71
		X3	FA-FA	M	3.07②	0.044	0.41	0.05	(0.05)
						1.46		1.64	2702.55
						33.00		33.00	58809.71
		X4	FA-FA	M	3.03②	0.039	0.41	0.05	(0.04)
						1.28		1.64	2356.81
						33.00		33.00	58809.71
		X5	FA-FA	M	3.22②	0.028	0.41	0.04	(0.03)
						0.93		1.42	1709.44
						33.00		33.00	58809.71
		X6	FA-FA	M	3.81②	0.000	0.48	0.02	(-0.04)
						0.00		0.68	-267.76
						33.00		33.00	-6622.43
	11F	X1	FA-FA	M	3.13②	0.081	0.48	0.03	(0.08)
						2.68		1.06	4025.91
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FB-FA	M	2.20②	0.068	0.41	0.05	(0.07)
						2.25		1.76	4145.74
						33.00		33.00	58809.71
		X3	FB-FA	M	2.10②	0.055	0.41	0.06	(0.06)
						1.81		1.90	3345.21
						33.00		33.00	58809.71
		X4	FB-FA	M	2.07②	0.047	0.41	0.06	(0.05)
						1.54		1.89	2835.58
						33.00		33.00	58809.71
		X5	FB-FA	M	2.07②	0.031	0.41	0.05	(0.03)
						1.04		1.73	1913.83
						33.00		33.00	58809.71
		X6	FB-FA	M	2.32②	0.000	0.48	0.03	(-0.08)
						0.00		0.86	-521.33
						33.00		33.00	-6622.43
	10F	X1	FC-FA	M	1.92②	0.104	0.48	0.04	(0.11)
						3.44		1.36	5158.60
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FC-FA	M	1.48②	0.083	0.41	0.06	(0.09)
						2.73		2.08	5036.84
						33.00		33.00	58809.71
		X3	FC-FA	M	1.46②	0.066	0.41	0.06	(0.07)
						2.19		2.14	4043.09
						33.00		33.00	58809.71
		X4	FC-FA	M	1.45②	0.055	0.41	0.06	(0.06)
						1.80		2.11	3326.74
						33.00		33.00	58809.71
		X5	FC-FA	M	1.46②	0.036	0.41	0.06	(0.04)
						1.19		1.95	2188.53
						33.00		33.00	58809.71
		X6	FB-FA	M	2.12②	0.000	0.48	0.03	(-0.15)

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo	Pt	τu/Fc τu	N/No N
						Fc		Fc	No
Y3	10F	X6	FB-FA	M	2.12②	0.00	0.48	1.08	-970.09
						33.00		33.00	-6622.43
	9F	X1	FA-FA	M	3.46②	0.128	0.48	0.04	(0.13)
						4.22		1.20	6337.45
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FA-FA	M	2.54②	0.078	0.38	0.05	(0.08)
						2.58		1.70	6198.30
						33.00		33.00	76561.47
		X3	FB-FA	M	2.44②	0.061	0.38	0.06	(0.06)
						2.03		1.86	4880.69
						33.00		33.00	76561.47
		X4	FB-FA	M	2.41②	0.049	0.38	0.06	(0.05)
						1.63		1.84	3917.23
						33.00		33.00	76561.47
		X5	FB-FA	M	2.39②	0.031	0.38	0.05	(0.03)
						1.03		1.64	2469.01
						33.00		33.00	76561.47
		X6	FA-FA	M	3.17②	0.000	0.48	0.03	(-0.22)
						0.00		0.98	-1443.07
						33.00		33.00	-6622.43
	8F	X1	FA-FA	M	4.41②	0.139	0.48	0.03	(0.14)
						5.00		1.11	7495.93
						36.00		36.00	52522.43
		X2	FA-FA	M	3.02②	0.087	0.38	0.05	(0.09)
						3.12		1.70	7505.60
						36.00		36.00	82696.77
		X3	FA-FA	M	2.60②	0.066	0.38	0.06	(0.07)
						2.38		2.03	5723.61
						36.00		36.00	82696.77
		X4	FA-FA	M	2.54②	0.052	0.38	0.06	(0.05)
						1.88		2.02	4517.10
						36.00		36.00	82696.77
		X5	FA-FA	M	2.78②	0.029	0.38	0.05	(0.03)
						1.05		1.64	2533.88
						36.00		36.00	82696.77
		X6	FA-FA	M	3.66②	0.000	0.48	0.03	(-0.29)
						0.00		0.91	-1944.94
						36.00		36.00	-6622.43
	7F	X1	FA-FA	M	4.90②	0.161	0.48	0.04	(0.17)
						5.80		1.35	8706.63
						36.00		36.00	52522.43
		X2	FA-FA	M	3.49②	0.102	0.38	0.05	(0.11)
						3.69		1.93	8866.54
						36.00		36.00	82696.77
		X3	FA-FA	M	3.05②	0.076	0.38	0.06	(0.08)
						2.73		2.20	6571.81
						36.00		36.00	82696.77
		X4	FA-FA	M	2.98②	0.059	0.38	0.06	(0.06)
						2.12		2.18	5105.69
						36.00		36.00	82696.77
		X5	FA-FA	M	3.20②	0.030	0.38	0.05	(0.03)
						1.09		1.81	2620.05
						36.00		36.00	82696.77
		X6	FA-FA	M	3.98②	0.000	0.48	0.03	(-0.37)
						0.00		1.13	-2443.11
						36.00		36.00	-6622.43
	6F	X1	FA-FA	M	6.60②	0.183	0.60	0.03	(0.18)
						6.59		1.19	9890.79
						36.00		36.00	53884.93
		X2	FA-FA	M	4.35②	0.107	0.40	0.05	(0.11)
						3.86		1.80	10356.62
						36.00		36.00	92943.02
		X3	FA-FA	M	3.72②	0.077	0.40	0.06	(0.08)
						2.79		2.16	7487.21

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	6F	X3	FA-FA	M	3.72②	36.00	0.40	36.00	92943.02
		X4	FA-FA	M	3.63②	0.059	0.40	0.06	(0.06)
						2.14		2.14	5739.13
						36.00		36.00	92943.02
		X5	FA-FA	M	3.92②	0.028	0.40	0.05	(0.03)
						1.01		1.69	2718.71
						36.00		36.00	92943.02
		X6	FA-FA	M	5.14②	0.000	0.60	0.03	(-0.38)
						0.00		1.06	-3030.21
						36.00		36.00	-7984.93
	5F	X1	FA-FA	M	7.68②	0.205	0.60	0.03	(0.21)
						7.40		1.12	11094.18
						36.00		36.00	53884.93
		X2	FA-FA	M	4.51②	0.126	0.40	0.05	(0.13)
						4.53		1.94	12158.99
						36.00		36.00	92943.02
		X3	FA-FA	M	3.44②	0.087	0.40	0.07	(0.09)
						3.13		2.54	8407.24
						36.00		36.00	92943.02
		X4	FA-FA	M	3.33②	0.066	0.40	0.07	(0.07)
						2.37		2.46	6371.66
						36.00		36.00	92943.02
		X5	FA-FA	M	3.98②	0.024	0.40	0.05	(0.03)
						0.88		1.71	2365.97
						36.00		36.00	92943.02
		X6	FA-FA	M	6.26②	0.000	0.60	0.02	(-0.45)
						0.00		0.86	-3584.50
						36.00		36.00	-7984.93
	4F	X1	FA-FA	M	7.50②	0.230	0.60	0.04	(0.23)
						8.26		1.39	12395.62
						36.00		36.00	53884.93
		X2	FA-FA	M	4.85②	0.146	0.40	0.06	(0.15)
						5.27		2.17	14158.83
						36.00		36.00	92943.02
		X3	FA-FA	M	3.79②	0.098	0.40	0.07	(0.10)
						3.53		2.50	9483.30
						36.00		36.00	92943.02
		X4	FA-FA	M	3.57②	0.074	0.40	0.07	(0.08)
						2.65		2.44	7128.12
						36.00		36.00	92943.02
		X5	FA-FA	M	4.08②	0.022	0.40	0.05	(0.02)
						0.81		1.69	2173.50
						36.00		36.00	92943.02
		X6	FA-FA	M	5.89②	0.000	0.60	0.03	(-0.52)
						0.00		1.02	-4140.10
						36.00		36.00	-7984.93
	3F	X1	FA-FA	M	10.83②	0.252	0.72	0.03	(0.24)
						9.06		1.01	13583.47
						36.00		36.00	56244.43
		X2	FA-FA	M	6.16②	0.164	0.56	0.05	(0.16)
						5.90		1.81	15848.67
						36.00		36.00	96886.39
		X3	FA-FA	M	4.05②	0.106	0.56	0.07	(0.11)
						3.82		2.67	10270.61
						36.00		36.00	96886.39
		X4	FA-FA	M	3.75②	0.078	0.56	0.08	(0.08)
						2.82		2.71	7562.62
						36.00		36.00	96886.39
		X5	FA-FA	M	4.04②	0.017	0.56	0.06	(0.02)
						0.60		2.02	1607.85
						36.00		36.00	96886.39
		X6	FA-FA	M	6.25②	0.000	0.72	0.03	(-0.47)
						0.00		1.18	-4872.03
						36.00		36.00	-10344.43

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	2F	X1	FA-FA	M	6.79②	0.282	0.72	0.07	(0.27)
						10.17		2.40	15248.32
						36.00		36.00	56244.43
		X2	FA-FA	M	5.47②	0.192	0.56	0.07	(0.19)
						6.90		2.55	18543.23
						36.00		36.00	96886.39
		X3	FA-FA	M	4.60②	0.122	0.56	0.07	(0.12)
						4.38		2.62	11754.05
						36.00		36.00	96886.39
		X4	FA-FA	M	4.40②	0.090	0.56	0.07	(0.09)
						3.25		2.51	8719.35
						36.00		36.00	96886.39
		X5	FA-FA	M	4.74②	0.018	0.56	0.05	(0.02)
						0.66		1.77	1761.48
						36.00		36.00	96886.39
		X6	FA-FA	M	7.16②	0.000	0.72	0.03	(-0.54)
						0.00		1.13	-5581.68
						36.00		36.00	-10344.43
	1F	X1	FB-FB	M	14.49②	0.358	0.72	0.04	(0.34)
						12.87		1.32	19305.36
						36.00		36.00	56244.43
		X2	FA-FA	M	8.36②	0.230	0.56	0.05	(0.23)
						8.27		1.79	22217.32
						36.00		36.00	96886.39
		X3	FA-FA	M	5.67②	0.143	0.56	0.06	(0.14)
						5.13		2.26	13779.47
						36.00		36.00	96886.39
		X4	FA-FA	M	5.20②	0.105	0.56	0.06	(0.10)
						3.79		2.25	10171.62
						36.00		36.00	96886.39
		X5	FA-FA	M	5.23②	0.021	0.56	0.05	(0.02)
						0.77		1.63	2062.63
						36.00		36.00	96886.39
		X6	FA-FA	M	8.63②	0.000	0.72	0.02	(-0.58)
						0.00		0.87	-6034.77
						36.00		36.00	-10344.43

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	4.18②	0.003	0.38	0.00	(0.00)
						0.09		0.10	69.05
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.25②	0.016	0.45	0.00	(0.01)
						0.51		0.03	326.50
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.25②	0.015	0.45	0.00	(0.01)
						0.51		0.00	323.74
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.25②	0.015	0.45	0.00	(0.01)
						0.51		0.00	323.74
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.25②	0.016	0.45	0.00	(0.01)
						0.51		0.03	326.50
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.18②	0.003	0.38	0.00	(0.00)
						0.09		0.10	69.05
						33.00		33.00	25143.03
	14F	X1	FA-FA	M	4.82②	0.000	0.38	0.00	(0.00)
						0.01		0.05	6.23
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.74②	0.022	0.45	0.00	(0.02)
						0.71		0.01	454.61

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	14F	X2	FA-FA	M	3.74②	33.00	0.45	33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.74②	0.022	0.45	0.00	(0.02)
						0.72		0.00	460.10
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.74②	0.022	0.45	0.00	(0.02)
						0.72		0.00	460.10
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.74②	0.022	0.45	0.00	(0.02)
						0.71		0.01	454.61
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.82②	0.000	0.38	0.00	(0.00)
						0.01		0.05	6.23
						33.00		33.00	25143.03
	13F	X1	FA-FA	M	3.91②	0.000	0.38	0.00	(-0.03)
						0.00		0.04	-120.07
						33.00		33.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	4.34②	0.021	0.45	0.00	(0.02)
						0.70		0.03	445.19
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.23②	0.022	0.45	0.00	(0.02)
						0.72		0.00	458.64
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.23②	0.022	0.45	0.00	(0.02)
						0.72		0.00	458.64
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.34②	0.021	0.45	0.00	(0.02)
						0.70		0.03	445.19
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.91②	0.000	0.38	0.00	(-0.03)
						0.00		0.04	-120.07
						33.00		33.00	-4105.53
	12F	X1	FA-FA	M	3.94②	0.000	0.38	0.00	(-0.07)
						0.00		0.04	-299.82
						33.00		33.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	3.76②	0.016	0.45	0.00	(0.02)
						0.52		0.05	334.59
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.99②	0.016	0.45	0.00	(0.02)
						0.53		0.00	340.32
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.00②	0.016	0.45	0.00	(0.02)
						0.53		0.00	340.32
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.76②	0.016	0.45	0.00	(0.02)
						0.52		0.05	334.59
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.94②	0.000	0.38	0.00	(-0.07)
						0.00		0.04	-299.82
						33.00		33.00	-4105.53
	11F	X1	FA-FA	M	3.81②	0.000	0.38	0.00	(-0.13)
						0.00		0.04	-535.48
						33.00		33.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	4.21②	0.005	0.45	0.00	(0.00)
						0.17		0.05	105.55
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.65②	0.005	0.45	0.00	(0.00)
						0.16		0.00	100.85
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.66②	0.005	0.45	0.00	(0.00)
						0.16		0.00	100.86
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.21②	0.005	0.45	0.00	(0.00)
						0.17		0.05	105.55
						33.00		33.00	21987.40

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	11F	X6	FA-FA	M	3.81②	0.000	0.38	0.00	(-0.13)
						0.00		0.04	-535.48
						33.00		33.00	-4105.53
	10F	X1	FA-FA	M	3.78②	0.000	0.38	0.00	(-0.20)
						0.00		0.04	-830.56
						33.00		33.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	4.31②	0.000	0.45	0.00	(-0.04)
						0.00		0.02	-170.13
						33.00		33.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	7.70②	0.000	0.45	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-173.20
						33.00		33.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	7.68②	0.000	0.45	0.00	(-0.04)
						0.00		0.00	-173.20
						33.00		33.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	4.31②	0.000	0.45	0.00	(-0.04)
						0.00		0.02	-170.12
						33.00		33.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	3.78②	0.000	0.38	0.00	(-0.20)
						0.00		0.04	-830.55
						33.00		33.00	-4105.53
	9F	X1	FA-FA	M	4.17②	0.000	0.38	0.00	(-0.31)
						0.00		0.04	-1258.16
						33.00		33.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	4.03②	0.000	0.45	0.00	(-0.14)
						0.00		0.03	-595.10
						33.00		33.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.45	0.00	(-0.15)
						0.00		0.00	-605.23
						33.00		33.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.45	0.00	(-0.15)
						0.00		0.00	-605.22
						33.00		33.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	4.03②	0.000	0.45	0.00	(-0.14)
						0.00		0.03	-595.10
						33.00		33.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	4.17②	0.000	0.38	0.00	(-0.31)
						0.00		0.04	-1258.15
						33.00		33.00	-4105.53
	8F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.38	0.00	(-0.44)
						0.00		0.03	-1794.70
						36.00		36.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.30)
						0.00		0.03	-1222.79
						36.00		36.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.30)
						0.00		0.00	-1243.64
						36.00		36.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.30)
						0.00		0.00	-1243.64
						36.00		36.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.30)
						0.00		0.03	-1222.79
						36.00		36.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.38	0.00	(-0.44)
						0.00		0.03	-1794.70
						36.00		36.00	-4105.53
	7F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.38	0.00	(-0.58)
						0.00		0.04	-2398.75
						36.00		36.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.50)
						0.00		0.03	-2035.50
						36.00		36.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.50)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	7F	X3	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.45	0.00	-2066.50
						36.00		36.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.50)
						0.00	0.45	0.00	-2066.50
						36.00		36.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.50)
						0.00	0.45	0.03	-2035.50
						36.00		36.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.58)
						0.00	0.38	0.04	-2398.75
						36.00		36.00	-4105.53
	6F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.54)
						0.00	0.64	0.05	-3089.08
						36.00		36.00	-5747.74
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.55)
						0.00	0.55	0.02	-3163.25
						36.00		36.00	-5747.74
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.56)
						0.00	0.55	0.00	-3198.27
						36.00		36.00	-5747.74
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.56)
						0.00	0.55	0.00	-3198.28
						36.00		36.00	-5747.74
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.55)
						0.00	0.55	0.02	-3163.26
						36.00		36.00	-5747.74
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.54)
						0.00	0.64	0.05	-3089.08
						36.00		36.00	-5747.74
	5F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.66)
						0.00	0.64	0.06	-3790.13
						36.00		36.00	-5747.74
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.74)
						0.00	0.55	0.02	-4224.95
						36.00		36.00	-5747.74
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.74)
						0.00	0.55	0.00	-4260.99
						36.00		36.00	-5747.74
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.74)
						0.00	0.55	0.00	-4261.00
						36.00		36.00	-5747.74
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.74)
						0.00	0.55	0.02	-4224.95
						36.00		36.00	-5747.74
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.66)
						0.00	0.64	0.06	-3790.12
						36.00		36.00	-5747.74
	4F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.78*)
						0.00	0.64	0.07	-4511.36
						36.00		36.00	-5747.74
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.94*)
						0.00	0.55	0.01	-5392.87
						36.00		36.00	-5747.74
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.94*)
						0.00	0.55	0.00	-5425.88
						36.00		36.00	-5747.74
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.94*)
						0.00	0.55	0.00	-5425.89
						36.00		36.00	-5747.74
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.94*)
						0.00	0.55	0.01	-5392.87
						36.00		36.00	-5747.74
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000		0.00	(-0.78*)
						0.00	0.64	0.07	-4511.36

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	4F	X6	FA-FA	M	2.73①	36.00	0.64	36.00	-5747.74
	3F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.79*)
						0.00		0.07	-5210.12
						36.00		36.00	-6568.85
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-6833.59
						36.00		36.00	-9032.17
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-6853.24
						36.00		36.00	-9032.17
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-6853.25
						36.00		36.00	-9032.17
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-6833.58
						36.00		36.00	-9032.17
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.79*)
						0.00		0.07	-5210.11
						36.00		36.00	-6568.85
	2F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.91*)
						0.00		0.09	-5970.20
						36.00		36.00	-6568.85
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.01	-8131.06
						36.00		36.00	-9032.17
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.00	-8135.53
						36.00		36.00	-9032.17
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.00	-8135.55
						36.00		36.00	-9032.17
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.90*)
						0.00		0.01	-8131.04
						36.00		36.00	-9032.17
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.91*)
						0.00		0.09	-5970.18
						36.00		36.00	-6568.85
	1F	X1	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.77	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6568.85
						36.00		36.00	-6568.85
		X2	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.72	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9032.17
						36.00		36.00	-9032.17
		X3	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.72	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9032.17
						36.00		36.00	-9032.17
		X4	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.72	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9032.17
						36.00		36.00	-9032.17
		X5	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.72	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9032.17
						36.00		36.00	-9032.17
		X6	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.77	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6568.85
						36.00		36.00	-6568.85
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.14②	0.007	0.48	0.00	(0.01)
						0.24		0.05	358.60
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.014	0.35	0.00	(0.01)
						0.45		0.04	638.29
						33.00		33.00	44984.96
		X3	FB-FA	M	2.14②	0.013	0.35	0.00	(0.01)
						0.44		0.01	626.83
						33.00		33.00	44984.96

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	15F	X4	FB-FA	M	2.14②	0.013	0.35	0.00	(0.01)
						0.44		0.01	626.83
						33.00		33.00	44984.96
		X5	FB-FA	M	2.40②	0.014	0.35	0.00	(0.01)
						0.45		0.04	638.29
						33.00		33.00	44984.96
		X6	FA-FA	M	3.14②	0.007	0.48	0.00	(0.01)
						0.24		0.05	358.60
						33.00		33.00	48697.43
	14F	X1	FA-FA	M	2.55②	0.021	0.48	0.00	(0.02)
						0.68		0.03	1019.58
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FB-FA	M	2.02②	0.033	0.35	0.00	(0.03)
						1.10		0.03	1569.63
						33.00		33.00	44984.96
		X3	FB-FA	M	2.02②	0.033	0.35	0.00	(0.03)
						1.09		0.01	1554.16
						33.00		33.00	44984.96
		X4	FB-FA	M	2.02②	0.033	0.35	0.00	(0.03)
						1.09		0.01	1554.16
						33.00		33.00	44984.96
		X5	FB-FA	M	2.02②	0.033	0.35	0.00	(0.03)
						1.10		0.03	1569.63
						33.00		33.00	44984.96
		X6	FA-FA	M	2.55②	0.021	0.48	0.00	(0.02)
						0.68		0.03	1019.58
						33.00		33.00	48697.43
	13F	X1	FA-FA	M	2.65②	0.036	0.48	0.00	(0.04)
						1.20		0.03	1800.75
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FB-FA	M	2.03②	0.057	0.35	0.00	(0.06)
						1.88		0.03	2687.67
						33.00		33.00	44984.96
		X3	FB-FA	M	2.12②	0.057	0.35	0.00	(0.06)
						1.87		0.01	2666.82
						33.00		33.00	44984.96
		X4	FB-FA	M	2.12②	0.057	0.35	0.00	(0.06)
						1.87		0.01	2666.82
						33.00		33.00	44984.96
		X5	FB-FA	M	2.03②	0.057	0.35	0.00	(0.06)
						1.88		0.03	2687.67
						33.00		33.00	44984.96
		X6	FA-FA	M	2.65②	0.036	0.48	0.00	(0.04)
						1.20		0.03	1800.75
						33.00		33.00	48697.43
	12F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.054	0.48	0.00	(0.06)
						1.79		0.03	2686.63
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FB-FA	M	2.09②	0.066	0.41	0.00	(0.07)
						2.18		0.03	4026.03
						33.00		33.00	58809.71
		X3	FB-FA	M	2.10②	0.066	0.41	0.00	(0.07)
						2.16		0.01	3992.74
						33.00		33.00	58809.71
		X4	FB-FA	M	2.10②	0.066	0.41	0.00	(0.07)
						2.16		0.01	3992.74
						33.00		33.00	58809.71
		X5	FB-FA	M	2.09②	0.066	0.41	0.00	(0.07)
						2.18		0.03	4026.03
						33.00		33.00	58809.71
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.054	0.48	0.00	(0.06)
						1.79		0.03	2686.63
						33.00		33.00	48697.43
	11F	X1	FA-FA	M	2.81②	0.074	0.48	0.00	(0.08)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo	Pt	τu/Fc τu	N/No N
						Fc		Fc	No
Y3	11F	X1	FA-FA	M	2.81②	2.45	0.48	0.02	3669.23
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FB-FA	M	2.21②	0.090	0.41	0.00	(0.09)
						2.99		0.03	5511.68
						33.00		33.00	58809.71
		X3	FB-FA	M	2.04②	0.090	0.41	0.00	(0.09)
						2.96		0.00	5463.66
						33.00		33.00	58809.71
		X4	FB-FA	M	2.04②	0.090	0.41	0.00	(0.09)
						2.96		0.00	5463.66
						33.00		33.00	58809.71
		X5	FB-FA	M	2.21②	0.090	0.41	0.00	(0.09)
						2.99		0.03	5511.68
						33.00		33.00	58809.71
		X6	FA-FA	M	2.81②	0.074	0.48	0.00	(0.08)
						2.45		0.02	3669.22
						33.00		33.00	48697.43
	10F	X1	FA-FA	M	2.57②	0.096	0.48	0.00	(0.10)
						3.16		0.02	4741.61
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FB-FA	M	2.07②	0.118	0.41	0.00	(0.12)
						3.89		0.03	7176.79
						33.00		33.00	58809.71
		X3	FB-FA	M	2.16②	0.117	0.41	0.00	(0.12)
						3.85		0.00	7107.13
						33.00		33.00	58809.71
		X4	FB-FA	M	2.16②	0.117	0.41	0.00	(0.12)
						3.85		0.00	7107.13
						33.00		33.00	58809.71
		X5	FB-FA	M	2.07②	0.118	0.41	0.00	(0.12)
						3.89		0.03	7176.80
						33.00		33.00	58809.71
		X6	FA-FA	M	2.57②	0.096	0.48	0.00	(0.10)
						3.16		0.02	4741.61
						33.00		33.00	48697.43
	9F	X1	FA-FA	M	2.60②	0.119	0.48	0.00	(0.12)
						3.92		0.02	5877.13
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FB-FA	M	2.08②	0.114	0.38	0.00	(0.12)
						3.77		0.02	9080.57
						33.00		33.00	76561.47
		X3	FB-FA	M	2.21②	0.113	0.38	0.00	(0.12)
						3.73		0.00	8983.44
						33.00		33.00	76561.47
		X4	FB-FA	M	2.21②	0.113	0.38	0.00	(0.12)
						3.73		0.00	8983.44
						33.00		33.00	76561.47
		X5	FB-FA	M	2.08②	0.114	0.38	0.00	(0.12)
						3.77		0.02	9080.58
						33.00		33.00	76561.47
		X6	FA-FA	M	2.60②	0.119	0.48	0.00	(0.12)
						3.92		0.02	5877.13
						33.00		33.00	48697.43
	8F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.131	0.48	0.00	(0.13)
						4.73		0.02	7090.05
						36.00		36.00	52522.43
		X2	FB-FA	M	2.05②	0.128	0.38	0.00	(0.13)
						4.60		0.02	11074.80
						36.00		36.00	82696.77
		X3	FB-FA	M	2.09②	0.127	0.38	0.00	(0.13)
						4.56		0.00	10966.72
						36.00		36.00	82696.77
		X4	FB-FA	M	2.09②	0.127	0.38	0.00	(0.13)
						4.56		0.00	10966.71

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	8F	X4	FB-FA	M	2.09②	36.00	0.38	36.00	82696.77
		X5	FB-FA	M	2.05②	0.128	0.38	0.00	(0.13)
						4.60		0.02	11074.81
						36.00		36.00	82696.77
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.131	0.48	0.00	(0.13)
						4.73		0.02	7090.06
						36.00		36.00	52522.43
	7F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.155	0.48	0.00	(0.16)
						5.57		0.02	8355.24
						36.00		36.00	52522.43
		X2	FB-FA	M	2.09②	0.152	0.38	0.00	(0.16)
						5.47		0.02	13155.21
						36.00		36.00	82696.77
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.150	0.38	0.00	(0.16)
						5.42		0.00	13034.78
						36.00		36.00	82696.77
		X4	FB-FA	M	2.15②	0.150	0.38	0.00	(0.16)
						5.42		0.00	13034.78
						36.00		36.00	82696.77
		X5	FB-FA	M	2.09②	0.152	0.38	0.00	(0.16)
						5.47		0.02	13155.21
						36.00		36.00	82696.77
		X6	FA-FA	M	2.59②	0.155	0.48	0.00	(0.16)
						5.57		0.02	8355.24
						36.00		36.00	52522.43
	6F	X1	FA-FA	M	2.59②	0.178	0.60	0.00	(0.18)
						6.40		0.03	9602.81
						36.00		36.00	53884.93
		X2	FB-FA	M	2.01②	0.158	0.40	0.00	(0.16)
						5.70		0.02	15307.53
						36.00		36.00	92943.02
		X3	FB-FA	M	2.27②	0.157	0.40	0.00	(0.16)
						5.65		0.00	15169.39
						36.00		36.00	92943.02
		X4	FB-FA	M	2.27②	0.157	0.40	0.00	(0.16)
						5.65		0.00	15169.38
						36.00		36.00	92943.02
		X5	FB-FA	M	2.01②	0.158	0.40	0.00	(0.16)
						5.70		0.02	15307.50
						36.00		36.00	92943.02
		X6	FA-FA	M	2.59②	0.178	0.60	0.00	(0.18)
						6.40		0.03	9602.81
						36.00		36.00	53884.93
	5F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.202	0.60	0.00	(0.20)
						7.26		0.03	10896.22
						36.00		36.00	53884.93
		X2	FB-FA	M	2.15②	0.182	0.40	0.00	(0.19)
						6.57		0.01	17640.31
						36.00		36.00	92943.02
		X3	FB-FA	M	2.15②	0.181	0.40	0.00	(0.19)
						6.52		0.00	17508.48
						36.00		36.00	92943.02
		X4	FB-FA	M	2.15②	0.181	0.40	0.00	(0.19)
						6.52		0.00	17508.50
						36.00		36.00	92943.02
		X5	FB-FA	M	2.15②	0.182	0.40	0.00	(0.19)
						6.57		0.01	17640.28
						36.00		36.00	92943.02
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.202	0.60	0.00	(0.20)
						7.26		0.03	10896.21
						36.00		36.00	53884.93
	4F	X1	FA-FA	M	2.77②	0.226	0.60	0.00	(0.23)
						8.14		0.04	12216.62
						36.00		36.00	53884.93

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	4F	X2	FB-FA	M	2.19②	0.207	0.40	0.00	(0.22)
						7.47		0.01	20060.26
						36.00		36.00	92943.02
		X3	FB-FA	M	2.17②	0.206	0.40	0.00	(0.21)
						7.42		0.00	19935.75
						36.00		36.00	92943.02
		X4	FB-FA	M	2.17②	0.206	0.40	0.00	(0.21)
						7.42		0.00	19935.77
						36.00		36.00	92943.02
		X5	FB-FA	M	2.19②	0.207	0.40	0.00	(0.22)
						7.47		0.01	20060.23
						36.00		36.00	92943.02
		X6	FA-FA	M	2.77②	0.226	0.60	0.00	(0.23)
						8.14		0.04	12216.62
						36.00		36.00	53884.93
	3F	X1	FA-FA	M	2.61②	0.250	0.72	0.00	(0.24)
						8.98		0.04	13475.67
						36.00		36.00	56244.43
		X2	FB-FA	M	2.02②	0.231	0.56	0.00	(0.23)
						8.33		0.01	22369.96
						36.00		36.00	96886.39
		X3	FB-FA	M	2.32②	0.230	0.56	0.00	(0.23)
						8.29		0.00	22254.93
						36.00		36.00	96886.39
		X4	FB-FA	M	2.32②	0.230	0.56	0.00	(0.23)
						8.29		0.00	22254.94
						36.00		36.00	96886.39
		X5	FB-FA	M	2.02②	0.231	0.56	0.00	(0.23)
						8.33		0.01	22369.90
						36.00		36.00	96886.39
		X6	FA-FA	M	2.61②	0.250	0.72	0.00	(0.24)
						8.98		0.04	13475.67
						36.00		36.00	56244.43
	2F	X1	FA-FA	M	2.64②	0.274	0.72	0.00	(0.26)
						9.87		0.04	14803.77
						36.00		36.00	56244.43
		X2	FB-FA	M	2.15②	0.258	0.56	0.00	(0.26)
						9.29		0.01	24958.02
						36.00		36.00	96886.39
		X3	FB-FA	M	2.46②	0.257	0.56	0.00	(0.26)
						9.25		0.00	24834.18
						36.00		36.00	96886.39
		X4	FB-FA	M	2.46②	0.257	0.56	0.00	(0.26)
						9.25		0.00	24834.17
						36.00		36.00	96886.39
		X5	FB-FA	M	2.15②	0.258	0.56	0.00	(0.26)
						9.29		0.01	24957.98
						36.00		36.00	96886.39
		X6	FA-FA	M	2.64②	0.274	0.72	0.00	(0.26)
						9.87		0.04	14803.78
						36.00		36.00	56244.43
	1F	X1	FA-FA	M	5.02②	0.331	0.72	0.00	(0.32)
						11.91		0.07	17863.48
						36.00		36.00	56244.43
		X2	FA-FA	M	4.03②	0.302	0.56	0.00	(0.30)
						10.89		0.01	29247.96
						36.00		36.00	96886.39
		X3	FA-FA	M	3.87②	0.301	0.56	0.00	(0.30)
						10.83		0.00	29095.83
						36.00		36.00	96886.39
		X4	FA-FA	M	3.87②	0.301	0.56	0.00	(0.30)
						10.83		0.00	29095.83
						36.00		36.00	96886.39
		X5	FA-FA	M	4.03②	0.302	0.56	0.00	(0.30)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	1F	X5	FA-FA	M	4.03②	10.89	0.56	0.01	29247.92
						36.00		36.00	96886.39
		X6	FA-FA	M	5.02②	0.331	0.72	0.00	(0.32)
						11.91		0.07	17863.48
						36.00		36.00	56244.43

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	4.58②	0.014	0.38	0.00	(0.01)
						0.46		0.16	347.55
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.21②	0.026	0.45	0.00	(0.02)
						0.86		0.04	547.26
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.78②	0.026	0.45	0.00	(0.02)
						0.86		0.00	548.35
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.78②	0.026	0.45	0.00	(0.02)
						0.86		0.00	548.35
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.21②	0.026	0.45	0.00	(0.02)
						0.86		0.04	547.26
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.58②	0.014	0.38	0.00	(0.01)
						0.46		0.16	347.56
						33.00		33.00	25143.03
	14F	X1	FA-FA	M	4.01②	0.048	0.38	0.00	(0.05)
						1.60		0.08	1198.49
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.73②	0.062	0.45	0.00	(0.06)
						2.06		0.04	1310.98
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.85②	0.062	0.45	0.00	(0.06)
						2.03		0.00	1296.87
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.85②	0.062	0.45	0.00	(0.06)
						2.03		0.00	1296.89
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.73②	0.062	0.45	0.00	(0.06)
						2.06		0.04	1310.99
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.01②	0.048	0.38	0.00	(0.05)
						1.60		0.08	1198.48
						33.00		33.00	25143.03
	13F	X1	FA-FA	M	4.43②	0.084	0.38	0.00	(0.08)
						2.78		0.12	2088.07
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.27②	0.110	0.45	0.00	(0.11)
						3.63		0.04	2312.83
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.11②	0.108	0.45	0.00	(0.10)
						3.58		0.00	2281.42
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.11②	0.108	0.45	0.00	(0.10)
						3.58		0.00	2281.45
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.27②	0.110	0.45	0.00	(0.11)
						3.63		0.04	2312.86
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.43②	0.084	0.38	0.00	(0.08)
						2.78		0.12	2088.04
						33.00		33.00	25143.03

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	3.83②	0.120	0.38	0.00	(0.12)
						3.96		0.13	2970.20
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.79②	0.165	0.45	0.00	(0.16)
						5.45		0.05	3471.58
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.96②	0.162	0.45	0.00	(0.15)
						5.34		0.00	3403.47
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.97②	0.162	0.45	0.00	(0.15)
						5.34		0.00	3403.52
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.79②	0.165	0.45	0.00	(0.16)
						5.45		0.05	3471.64
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.83②	0.120	0.38	0.00	(0.12)
						3.96		0.13	2970.16
						33.00		33.00	25143.03
	11F	X1	FA-FA	M	3.79②	0.157	0.38	0.00	(0.15)
						5.18		0.13	3884.20
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.78②	0.227	0.45	0.00	(0.22)
						7.51		0.05	4785.65
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.91②	0.224	0.45	0.00	(0.21)
						7.39		0.00	4708.05
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.91②	0.224	0.45	0.00	(0.21)
						7.39		0.00	4708.11
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.78②	0.227	0.45	0.00	(0.22)
						7.51		0.05	4785.72
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.79②	0.157	0.38	0.00	(0.15)
						5.18		0.13	3884.14
						33.00		33.00	25143.03
	10F	X1	FA-FA	M	3.89②	0.196	0.38	0.00	(0.19)
						6.48		0.13	4857.15
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.84②	0.296	0.45	0.00	(0.28)
						9.77		0.05	6228.52
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.14②	0.293	0.45	0.00	(0.28)
						9.67		0.00	6162.06
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.14②	0.293	0.45	0.00	(0.28)
						9.67		0.00	6162.12
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.84②	0.296	0.45	0.00	(0.28)
						9.77		0.05	6228.61
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.89②	0.196	0.38	0.00	(0.19)
						6.48		0.13	4857.09
						33.00		33.00	25143.03
	9F	X1	FA-FA	M	4.18②	0.239	0.38	0.00	(0.23)
						7.87		0.14	5905.15
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FB-FA	M	4.08②	0.363	0.45	0.00	(0.35)
						11.99		0.06	7645.14
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FB-FA	M	4.39②	0.361	0.45	0.00	(0.35)
						11.91		0.00	7590.80
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FB-FA	M	4.39②	0.361	0.45	0.00	(0.35)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo	Pt	τu/Fc τu	N/No N
						Fc		Fc	No
Y2	9F	X4	FB-FA	M	4.39②	11.91	0.45	0.00	7590.87
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FB-FA	M	4.08②	0.363	0.45	0.00	(0.35)
						11.99		0.06	7645.22
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.18②	0.239	0.38	0.00	(0.23)
						7.87		0.14	5905.08
						33.00		33.00	25143.03
	8F	X1	FA-FA	M	3.94②	0.261	0.38	0.00	(0.26)
						9.38		0.15	7034.39
						36.00		36.00	27055.53
		X2	FB-FA	M	3.78②	0.406	0.45	0.00	(0.39)
						14.61		0.07	9315.44
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FB-FA	M	3.77②	0.404	0.45	0.00	(0.39)
						14.55		0.01	9274.22
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FB-FA	M	3.77②	0.404	0.45	0.00	(0.39)
						14.55		0.01	9274.30
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FB-FA	M	3.78②	0.406	0.45	0.00	(0.39)
						14.61		0.07	9315.55
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.94②	0.261	0.38	0.00	(0.26)
						9.38		0.15	7034.31
						36.00		36.00	27055.53
	7F	X1	FA-FA	M	3.91②	0.305	0.38	0.00	(0.30)
						10.96		0.14	8223.33
						36.00		36.00	27055.53
		X2	FC-FA	M	4.09②	0.483	0.45	0.00	(0.47)
						17.39		0.04	11086.59
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FC-FA	M	4.28②	0.482	0.45	0.00	(0.47)
						17.35		0.00	11060.68
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FC-FA	M	4.28②	0.482	0.45	0.00	(0.47)
						17.35		0.00	11060.76
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FC-FA	M	4.09②	0.483	0.45	0.00	(0.47)
						17.39		0.04	11086.69
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.91②	0.305	0.38	0.00	(0.30)
						10.96		0.14	8223.22
						36.00		36.00	27055.53
	6F	X1	FA-FA	M	3.85②	0.347	0.64	0.00	(0.33)
						12.50		0.13	9375.95
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FC-FA	M	4.01②	0.452	0.55	0.00	(0.44)
						16.29		0.04	14046.67
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FC-FA	M	4.28②	0.452	0.55	0.00	(0.44)
						16.26		0.00	14028.02
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FC-FA	M	4.28②	0.452	0.55	0.00	(0.44)
						16.26		0.00	14028.14
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FC-FA	M	4.01②	0.452	0.55	0.00	(0.44)
						16.29		0.04	14046.82
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FA-FA	M	3.85②	0.347	0.64	0.00	(0.33)
						12.50		0.13	9375.85
						36.00		36.00	28697.74
	5F	X1	FB-FA	M	4.03②	0.395	0.64	0.00	(0.37)
						14.21		0.12	10656.76

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	5F	X1	FB-FA	M	4.03②	36.00	0.64	36.00	28697.74
		X2	FC-FA	M	3.85②	0.520	0.55	0.00	(0.50)
						18.71		0.02	16139.72
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FC-FA	M	4.01②	0.519	0.55	0.00	(0.50)
						18.70		0.00	16129.10
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FC-FA	M	3.99②	0.519	0.55	0.00	(0.50)
						18.70		0.00	16129.22
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FC-FA	M	3.85②	0.520	0.55	0.00	(0.50)
						18.71		0.02	16139.93
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FB-FA	M	4.03②	0.395	0.64	0.00	(0.37)
						14.21		0.12	10656.68
						36.00		36.00	28697.74
	4F	X1	FB-FA	M	4.41②	0.444	0.64	0.00	(0.42)
						15.99		0.10	11990.64
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FD-FD	M	4.78②	0.589	0.55	0.00	(0.57*)
						21.20		0.01	18282.32
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FD-FD	M	5.84②	0.589	0.55	0.00	(0.57*)
						21.19		0.00	18275.60
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FD-FD	M	5.78②	0.589	0.55	0.00	(0.57*)
						21.19		0.00	18275.73
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FD-FD	M	4.78②	0.589	0.55	0.00	(0.57*)
						21.20		0.01	18282.67
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FB-FA	M	4.41②	0.444	0.64	0.00	(0.42)
						15.99		0.10	11990.41
						36.00		36.00	28697.74
	3F	X1	FC-FA	M	4.91②	0.488	0.77	0.00	(0.45)
						17.56		0.09	13171.72
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FC-FA	M	4.23②	0.518	0.72	0.00	(0.49)
						18.64		0.00	22365.74
						36.00		36.00	45752.17
		X3	FC-FA	M	9.35②	0.518	0.72	0.00	(0.49)
						18.64		0.00	22371.33
						36.00		36.00	45752.17
		X4	FC-FA	M	9.26②	0.518	0.72	0.00	(0.49)
						18.64		0.00	22371.49
						36.00		36.00	45752.17
		X5	FC-FA	M	4.24②	0.518	0.72	0.00	(0.49)
						18.64		0.00	22366.00
						36.00		36.00	45752.17
		X6	FC-FA	M	4.90②	0.488	0.77	0.00	(0.45)
						17.56		0.09	13171.57
						36.00		36.00	29518.85
	2F	X1	FC-FA	M	6.64②	0.539	0.77	0.00	(0.49)
						19.41		0.08	14556.02
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FD-FD	M	37.84②	0.576	0.72	0.00	(0.54)
						20.74		0.00	24886.64
						36.00		36.00	45752.17
		X3	FD-FD	M	5.67②	0.576	0.72	0.00	(0.54)
						20.74		0.00	24887.45
						36.00		36.00	45752.17
		X4	FD-FD	M	5.62②	0.576	0.72	0.00	(0.54)
						20.74		0.00	24887.67
						36.00		36.00	45752.17

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	2F	X5	FD-FD	M	41.32②	0.576	0.72	0.00	(0.54)
						20.74		0.00	24887.06
						36.00		36.00	45752.17
		X6	FC-FA	M	6.66②	0.539	0.77	0.00	(0.49)
						19.41		0.08	14555.38
						36.00		36.00	29518.85
	1F	X1	FD-FD	M	6.01②	0.776	0.77	0.00	(0.71*)
						27.95		0.06	20962.09
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FD-FD	M	11.20②	0.776	0.72	0.00	(0.73*)
						27.92		0.01	33509.87
						36.00		36.00	45752.17
		X3	FD-FD	M	9.67②	0.776	0.72	0.00	(0.73*)
						27.94		0.00	33532.14
						36.00		36.00	45752.17
		X4	FD-FD	M	9.75②	0.776	0.72	0.00	(0.73*)
						27.94		0.00	33532.53
						36.00		36.00	45752.17
		X5	FD-FD	M	11.13②	0.776	0.72	0.00	(0.73*)
						27.93		0.01	33510.36
						36.00		36.00	45752.17
		X6	FD-FD	M	6.01②	0.776	0.77	0.00	(0.71*)
						27.95		0.06	20961.84
						36.00		36.00	29518.85
Y3	15F	X1	FA-FA	M	2.93②	0.000	0.48	0.00	(-0.03)
						0.00		0.05	-195.02
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FB-FA	M	2.31②	0.007	0.35	0.00	(0.01)
						0.23		0.04	323.81
						33.00		33.00	44984.96
		X3	FB-FA	M	2.16②	0.007	0.35	0.00	(0.01)
						0.25		0.01	352.78
						33.00		33.00	44984.96
		X4	FB-FA	M	2.16②	0.007	0.35	0.00	(0.01)
						0.25		0.01	352.75
						33.00		33.00	44984.96
		X5	FB-FA	M	2.31②	0.007	0.35	0.00	(0.01)
						0.23		0.04	323.75
						33.00		33.00	44984.96
		X6	FA-FA	M	2.93②	0.000	0.48	0.00	(-0.03)
						0.00		0.05	-194.98
						33.00		33.00	-6622.43
	14F	X1	FA-FA	M	2.81②	0.000	0.48	0.00	(-0.07)
						0.00		0.03	-455.38
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FB-FA	M	2.14②	0.008	0.35	0.00	(0.01)
						0.25		0.03	353.81
						33.00		33.00	44984.96
		X3	FB-FA	M	2.02②	0.009	0.35	0.00	(0.01)
						0.30		0.01	432.62
						33.00		33.00	44984.96
		X4	FB-FA	M	2.02②	0.009	0.35	0.00	(0.01)
						0.30		0.01	432.56
						33.00		33.00	44984.96
		X5	FB-FA	M	2.14②	0.008	0.35	0.00	(0.01)
						0.25		0.03	353.69
						33.00		33.00	44984.96
		X6	FA-FA	M	2.81②	0.000	0.48	0.00	(-0.07)
						0.00		0.03	-455.31
						33.00		33.00	-6622.43
	13F	X1	FA-FA	M	2.76②	0.000	0.48	0.00	(-0.12)
						0.00		0.02	-767.19
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FB-FA	M	2.42②	0.002	0.35	0.00	(0.00)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo	Pt	τu/Fc τu	N/No N
						Fc		Fc	No
Y3	13F	X2	FB-FA	M	2.42②	0.07	0.35	0.04	101.91
						33.00		33.00	44984.96
		X3	FB-FA	M	2.26②	0.005	0.35	0.00	(0.01)
						0.16		0.01	231.20
						33.00		33.00	44984.96
		X4	FB-FA	M	2.26②	0.005	0.35	0.00	(0.01)
						0.16		0.01	231.10
						33.00		33.00	44984.96
		X5	FB-FA	M	2.42②	0.002	0.35	0.00	(0.00)
						0.07		0.04	101.72
						33.00		33.00	44984.96
		X6	FA-FA	M	2.76②	0.000	0.48	0.00	(-0.12)
						0.00		0.02	-767.09
						33.00		33.00	-6622.43
	12F	X1	FA-FA	M	2.75②	0.000	0.48	0.00	(-0.17)
						0.00		0.02	-1135.13
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FB-FA	M	2.46②	0.000	0.41	0.00	(-0.05)
						0.00		0.03	-381.88
						33.00		33.00	-7029.41
		X3	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.41	0.00	(-0.03)
						0.00		0.01	-234.54
						33.00		33.00	-7029.41
		X4	FB-FA	M	2.45②	0.000	0.41	0.00	(-0.03)
						0.00		0.01	-234.66
						33.00		33.00	-7029.41
		X5	FB-FA	M	2.46②	0.000	0.41	0.00	(-0.05)
						0.00		0.03	-382.10
						33.00		33.00	-7029.41
		X6	FA-FA	M	2.75②	0.000	0.48	0.00	(-0.17)
						0.00		0.02	-1134.99
						33.00		33.00	-6622.43
	11F	X1	FA-FA	M	3.01②	0.000	0.48	0.00	(-0.24)
						0.00		0.01	-1558.87
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FB-FA	M	2.29②	0.000	0.41	0.00	(-0.14)
						0.00		0.04	-968.49
						33.00		33.00	-7029.41
		X3	FB-FA	M	2.16②	0.000	0.41	0.00	(-0.12)
						0.00		0.01	-818.32
						33.00		33.00	-7029.41
		X4	FB-FA	M	2.16②	0.000	0.41	0.00	(-0.12)
						0.00		0.01	-818.47
						33.00		33.00	-7029.41
		X5	FB-FA	M	2.29②	0.000	0.41	0.00	(-0.14)
						0.00		0.04	-968.76
						33.00		33.00	-7029.41
		X6	FA-FA	M	3.01②	0.000	0.48	0.00	(-0.24)
						0.00		0.01	-1558.69
						33.00		33.00	-6622.43
	10F	X1	FA-FA	M	2.77②	0.000	0.48	0.00	(-0.31)
						0.00		0.00	-2079.49
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FB-FA	M	2.01②	0.000	0.41	0.00	(-0.24)
						0.00		0.05	-1686.11
						33.00		33.00	-7029.41
		X3	FB-FA	M	2.06②	0.000	0.41	0.00	(-0.22)
						0.00		0.01	-1548.95
						33.00		33.00	-7029.41
		X4	FB-FA	M	2.06②	0.000	0.41	0.00	(-0.22)
						0.00		0.01	-1549.12
						33.00		33.00	-7029.41
		X5	FB-FA	M	2.01②	0.000	0.41	0.00	(-0.24)
						0.00		0.05	-1686.45

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	10F	X5	FB-FA	M	2.01②	33.00	0.41	33.00	-7029.41
		X6	FA-FA	M	2.77②	0.000	0.48	0.00	(-0.31)
						0.00		0.00	-2079.25
						33.00		33.00	-6622.43
	9F	X1	FA-FA	M	2.96②	0.000	0.48	0.00	(-0.41)
						0.00		0.01	-2733.90
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FB-FA	M	2.15②	0.000	0.38	0.00	(-0.31)
						0.00		0.05	-2857.19
						33.00		33.00	-9073.17
		X3	FB-FA	M	2.34②	0.000	0.38	0.00	(-0.30)
						0.00		0.01	-2716.05
						33.00		33.00	-9073.17
		X4	FB-FA	M	2.34②	0.000	0.38	0.00	(-0.30)
						0.00		0.01	-2716.27
						33.00		33.00	-9073.17
		X5	FB-FA	M	2.15②	0.000	0.38	0.00	(-0.31)
						0.00		0.05	-2857.67
						33.00		33.00	-9073.17
		X6	FA-FA	M	2.97②	0.000	0.48	0.00	(-0.41)
						0.00		0.01	-2733.59
						33.00		33.00	-6622.43
	8F	X1	FA-FA	M	2.92②	0.000	0.48	0.00	(-0.53)
						0.00		0.02	-3500.49
						36.00		36.00	-6622.43
		X2	FB-FA	M	2.08②	0.000	0.38	0.00	(-0.45)
						0.00		0.05	-4039.23
						36.00		36.00	-9073.17
		X3	FB-FA	M	2.04②	0.000	0.38	0.00	(-0.43)
						0.00		0.01	-3894.89
						36.00		36.00	-9073.17
		X4	FB-FA	M	2.04②	0.000	0.38	0.00	(-0.43)
						0.00		0.01	-3895.15
						36.00		36.00	-9073.17
		X5	FB-FA	M	2.08②	0.000	0.38	0.00	(-0.45)
						0.00		0.05	-4039.86
						36.00		36.00	-9073.17
		X6	FA-FA	M	2.92②	0.000	0.48	0.00	(-0.53)
						0.00		0.02	-3500.09
						36.00		36.00	-6622.43
	7F	X1	FA-FA	M	3.13②	0.000	0.48	0.00	(-0.66)
						0.00		0.03	-4376.91
						36.00		36.00	-6622.43
		X2	FB-FA	M	2.00②	0.000	0.38	0.00	(-0.60)
						0.00		0.06	-5440.38
						36.00		36.00	-9073.17
		X3	FB-FB	M	2.02②	0.000	0.38	0.00	(-0.58)
						0.00		0.01	-5302.06
						36.00		36.00	-9073.17
		X4	FB-FB	M	2.02②	0.000	0.38	0.00	(-0.58)
						0.00		0.01	-5302.37
						36.00		36.00	-9073.17
		X5	FB-FA	M	2.00②	0.000	0.38	0.00	(-0.60)
						0.00		0.06	-5441.16
						36.00		36.00	-9073.17
		X6	FA-FA	M	3.13②	0.000	0.48	0.00	(-0.66)
						0.00		0.03	-4376.42
						36.00		36.00	-6622.43
	6F	X1	FA-FA	M	3.96②	0.000	0.60	0.00	(-0.67)
						0.00		0.06	-5384.78
						36.00		36.00	-7984.93
		X2	FB-FB	M	2.26②	0.000	0.40	0.00	(-0.65)
						0.00		0.07	-6971.87
						36.00		36.00	-10751.42

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	6F	X3	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.40	0.00	(-0.64)
						0.00		0.02	-6842.63
						36.00		36.00	-10751.42
		X4	FC-FC	M	1.39①	0.000	0.40	0.00	(-0.64)
						0.00		0.02	-6842.99
						36.00		36.00	-10751.42
		X5	FB-FB	M	2.26②	0.000	0.40	0.00	(-0.65)
						0.00		0.07	-6972.80
						36.00		36.00	-10751.42
		X6	FA-FA	M	3.96②	0.000	0.60	0.00	(-0.67)
						0.00		0.06	-5384.19
						36.00		36.00	-7984.93
	5F	X1	FA-FA	M	4.86②	0.000	0.60	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.06	-6420.61
						36.00		36.00	-7984.93
		X2	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.40	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.06	-8638.47
						36.00		36.00	-10751.42
		X3	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.40	0.00	(-0.79*)
						0.00		0.02	-8504.68
						36.00		36.00	-10751.42
		X4	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.40	0.00	(-0.79*)
						0.00		0.02	-8505.12
						36.00		36.00	-10751.42
		X5	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.40	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.06	-8639.62
						36.00		36.00	-10751.42
		X6	FA-FA	M	4.86②	0.000	0.60	0.00	(-0.80*)
						0.00		0.06	-6419.88
						36.00		36.00	-7984.93
	4F	X1	FA-FA	M	5.87②	0.000	0.60	0.00	(-0.94*)
						0.00		0.06	-7523.50
						36.00		36.00	-7984.93
		X2	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.40	0.00	(-0.97*)
						0.00		0.06	-10428.06
						36.00		36.00	-10751.42
		X3	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.40	0.00	(-0.96*)
						0.00		0.02	-10303.52
						36.00		36.00	-10751.42
		X4	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.40	0.00	(-0.96*)
						0.00		0.02	-10304.05
						36.00		36.00	-10751.42
		X5	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.40	0.00	(-0.97*)
						0.00		0.06	-10429.34
						36.00		36.00	-10751.42
		X6	FA-FA	M	5.87②	0.000	0.60	0.00	(-0.94*)
						0.00		0.06	-7522.73
						36.00		36.00	-7984.93
	3F	X1	FA-FA	M	5.95②	0.000	0.72	0.00	(-0.85*)
						0.00		0.13	-8772.15
						36.00		36.00	-10344.43
		X2	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.56	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.08	-12132.17
						36.00		36.00	-14694.79
		X3	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.56	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.02	-12009.23
						36.00		36.00	-14694.79
		X4	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.56	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.02	-12009.81
						36.00		36.00	-14694.79
		X5	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.56	0.00	(-0.83*)
						0.00		0.08	-12133.86
						36.00		36.00	-14694.79
		X6	FA-FA	M	5.96②	0.000	0.72	0.00	(-0.85*)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	3F	X6	FA-FA	M	5.96②	0.00	0.72	0.13	-8771.12
						36.00		36.00	-10344.43
	2F	X1	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.72	0.00	(-0.97*)
						0.00		0.09	-9998.06
						36.00		36.00	-10344.43
		X2	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.56	0.00	(-0.96*)
						0.00		0.11	-14039.01
						36.00		36.00	-14694.79
		X3	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.56	0.00	(-0.95*)
						0.00		0.02	-13963.73
						36.00		36.00	-14694.79
		X4	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.56	0.00	(-0.95*)
						0.00		0.02	-13964.36
						36.00		36.00	-14694.79
		X5	FC-FC	M	1.29①	0.000	0.56	0.00	(-0.96*)
						0.00		0.11	-14040.94
						36.00		36.00	-14694.79
		X6	FC-FC	M	1.77①	0.000	0.72	0.00	(-0.97*)
						0.00		0.09	-9997.06
						36.00		36.00	-10344.43
	1F	X1	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.72	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10344.43
						36.00		36.00	-10344.43
		X2	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.56	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-14694.79
						36.00		36.00	-14694.79
		X3	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.56	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-14694.79
						36.00		36.00	-14694.79
		X4	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.56	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-14694.79
						36.00		36.00	-14694.79
		X5	FC-FC	M	1.50①	0.000	0.56	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-14694.79
						36.00		36.00	-14694.79
		X6	FB-FB	M	2.05①	0.000	0.72	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-10344.43
						36.00		36.00	-10344.43

c) ＲＣ壁の部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X2	13F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X6	8F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X4	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.8	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.9	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X2	4F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.8	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.9	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.8	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.9	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.8	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.9	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.7	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.8	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.9	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.0	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.053	1.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.054	2.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.056	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.059	2.1	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.8	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.3	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.6	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.8	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.8	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.062	2.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.061	2.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.063	2.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.064	2.3	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.3	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.6	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.8	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.7	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.062	2.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.062	2.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.063	2.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.064	2.3	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.3	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.6	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.8	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.7	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.062	2.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.062	2.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.063	2.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.064	2.3	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.8	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.3	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.6	33.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X5	10F	Y2	Y3	WA	M	0.054	1.8	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.8	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.057	2.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.062	2.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.061	2.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.063	2.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.064	2.3	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.029	0.9	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.0	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.053	1.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.054	2.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.056	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.059	2.1	36.00

U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靭性
P5			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[o] 充分　[x] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σo/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靭性
P4	τu/Fc		接合
P5	N/No		

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･M／Q･D）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靭性
P4			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Ｙ方向負加力時　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.053	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.054	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.056	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.059	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.062	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.061	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.063	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.064	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.062	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.062	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.063	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.064	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.062	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.062	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.063	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.064	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.062	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.061	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.063	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.064	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.053	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.054	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.056	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.059	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
4F	X2	RC	FD-FD	M	4.78②	0.59	0.55	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	5.84②	0.59	0.55	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	5.78②	0.59	0.55	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	4.78②	0.59	0.55	0.000	
2F	X2	RC	FD-FD	M	37.84②	0.58	0.72	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	5.67②	0.58	0.72	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	5.62②	0.58	0.72	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	41.32②	0.58	0.72	0.000	
1F	X1	RC	FD-FD	M	6.01②	0.78	0.77	0.002	
	X2	RC	FD-FD	M	11.20②	0.78	0.72	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	9.67②	0.78	0.72	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	9.75②	0.78	0.72	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	11.13②	0.78	0.72	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	6.01②	0.78	0.77	0.002	

U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1フレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-22.7	1.200	0.0	22.7	≦	297.1	OK
		R		35.4			35.4	≦		
	X2	L		-30.6	1.200	0.0	30.6	≦	297.1	OK
		R		27.4			27.4	≦		
	X3	L		-29.0	1.200	0.0	29.0	≦	297.1	OK
		R		29.0			29.0	≦		
	X4	L		-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	297.1	OK
		R		30.6			30.6	≦		
	X5	L		-35.4	1.200	0.0	35.4	≦	297.1	OK
		R		22.7			22.7	≦		

Y2フレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
16F	X1	L	0	-107.6	1.100	101.0	3.5	≦	338.7	OK
		R	0	112.6			223.8	≦		
	X2	L	0	-110.3	1.100	110.1	10.8	≦	369.0	OK
		R	0	110.0			231.1	≦		
	X3	L	0	-110.1	1.100	109.9	10.8	≦	369.0	OK
		R	0	110.1			231.1	≦		
	X4	L	0	-110.0	1.100	109.8	10.8	≦	369.0	OK

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
16F	X4	R	0	110.3	1.100	109.8	231.1	≦	369.0	OK
	X5	L	0	-112.6	1.100	106.0	4.0	≦	338.7	OK
		R	0	107.6			224.3	≦		
15F	X1	L	0	-89.0	1.100	128.8	52.7	≦	355.8	OK
		R	0	89.7			231.4	≦		
	X2	L	0	-97.1	1.100	169.7	89.6	≦	461.3	OK
		R	0	97.5			284.1	≦		
	X3	L	0	-97.3	1.100	169.9	89.6	≦	461.3	OK
		R	0	97.3			284.1	≦		
	X4	L	0	-97.5	1.100	170.1	89.6	≦	461.3	OK
		R	0	97.1			284.1	≦		
	X5	L	0	-89.7	1.100	129.6	52.8	≦	355.8	OK
		R	0	89.0			231.5	≦		
14F	X1	L	0	-88.4	1.100	128.3	52.6	≦	355.8	OK
		R	0	90.3			231.4	≦		
	X2	L	0	-97.1	1.100	169.7	89.6	≦	461.3	OK
		R	0	97.4			284.1	≦		
	X3	L	0	-97.3	1.100	169.9	89.6	≦	461.3	OK
		R	0	97.3			284.1	≦		
	X4	L	0	-97.4	1.100	170.0	89.6	≦	461.3	OK
		R	0	97.1			284.1	≦		
	X5	L	0	-90.3	1.100	130.1	52.8	≦	355.8	OK
		R	0	88.4			231.6	≦		
13F	X1	L	0	-99.1	1.100	196.7	117.3	≦	505.7	OK
		R	0	101.4			317.7	≦		
	X2	L	0	-97.4	1.100	198.0	120.4	≦	475.0	OK
		R	0	97.1			314.9	≦		
	X3	L	0	-97.3	1.100	197.9	120.4	≦	475.0	OK
		R	0	97.3			314.9	≦		
	X4	L	0	-97.1	1.100	197.7	120.4	≦	475.0	OK
		R	0	97.4			314.9	≦		
	X5	L	0	-101.4	1.100	199.0	117.6	≦	505.7	OK
		R	0	99.1			318.0	≦		
12F	X1	L	0	-99.0	1.100	196.7	117.3	≦	505.7	OK
		R	0	101.4			317.7	≦		
	X2	L	0	-97.3	1.100	197.9	120.4	≦	475.0	OK
		R	0	97.2			314.9	≦		
	X3	L	0	-97.3	1.100	197.9	120.4	≦	475.0	OK
		R	0	97.3			314.9	≦		
	X4	L	0	-97.2	1.100	197.8	120.4	≦	475.0	OK
		R	0	97.3			314.9	≦		
	X5	L	0	-101.4	1.100	199.0	117.6	≦	505.7	OK
		R	0	99.0			318.0	≦		
11F	X1	L	0	-99.0	1.100	196.6	117.3	≦	505.7	OK
		R	0	101.5			317.7	≦		
	X2	L	0	-99.8	1.100	215.3	137.1	≦	558.7	OK
		R	0	99.7			336.6	≦		
	X3	L	0	-99.7	1.100	215.3	137.1	≦	558.7	OK
		R	0	99.7			336.6	≦		
	X4	L	0	-99.7	1.100	215.3	137.1	≦	558.7	OK
		R	0	99.8			336.6	≦		
	X5	L	0	-101.5	1.100	199.1	117.6	≦	505.7	OK
		R	0	99.0			318.0	≦		
10F	X1	L	0	-98.9	1.100	196.6	117.3	≦	505.7	OK
		R	0	101.5			317.7	≦		
	X2	L	0	-99.8	1.100	215.4	137.1	≦	558.7	OK
		R	0	99.7			336.6	≦		
	X3	L	0	-99.7	1.100	215.3	137.1	≦	558.7	OK
		R	0	99.7			336.6	≦		
	X4	L	0	-99.7	1.100	215.3	137.1	≦	558.7	OK
		R	0	99.8			336.6	≦		
	X5	L	0	-101.5	1.100	199.1	117.6	≦	505.7	OK
		R	0	98.9			318.0	≦		
9F	X1	L	0	-107.0	1.100	263.5	182.8	≦	651.2	OK
		R	0	111.1			400.9	≦		

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X2	L	0	-109.2	1.100	399.4	330.1	≦	778.3	OK
		R	0	109.0			548.3	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	399.3	330.1	≦	778.3	OK
		R	0	109.1			548.3	≦		
	X4	L	0	-109.0	1.100	399.2	330.1	≦	778.3	OK
		R	0	109.2			548.3	≦		
	X5	L	0	-111.1	1.100	267.5	183.2	≦	651.2	OK
		R	0	107.0			401.3	≦		
8F	X1	L	0	-107.1	1.100	263.5	182.8	≦	651.2	OK
		R	0	111.1			400.9	≦		
	X2	L	0	-109.2	1.100	399.4	330.1	≦	778.3	OK
		R	0	109.0			548.3	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	399.3	330.1	≦	778.3	OK
		R	0	109.1			548.3	≦		
	X4	L	0	-109.0	1.100	399.2	330.1	≦	778.3	OK
		R	0	109.2			548.3	≦		
	X5	L	0	-111.1	1.100	267.5	183.2	≦	651.2	OK
		R	0	107.1			401.3	≦		
7F	X1	L	0	-107.0	1.100	263.4	182.8	≦	651.2	OK
		R	0	111.2			400.9	≦		
	X2	L	0	-109.2	1.100	399.4	330.1	≦	778.3	OK
		R	0	109.0			548.3	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	399.3	330.1	≦	778.3	OK
		R	0	109.1			548.3	≦		
	X4	L	0	-109.0	1.100	399.2	330.1	≦	778.3	OK
		R	0	109.2			548.3	≦		
	X5	L	0	-111.2	1.100	267.6	183.2	≦	651.2	OK
		R	0	107.0			401.3	≦		
6F	X1	L	0	-107.0	1.100	263.4	182.8	≦	708.7	OK
		R	0	111.2			400.9	≦		
	X2	L	0	-109.2	1.100	457.0	393.6	≦	796.2	OK
		R	0	109.0			611.7	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	456.9	393.6	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			611.7	≦		
	X4	L	0	-109.0	1.100	456.9	393.6	≦	796.2	OK
		R	0	109.2			611.7	≦		
	X5	L	0	-111.2	1.100	267.6	183.2	≦	708.7	OK
		R	0	107.0			401.3	≦		
5F	X1	L	0	-106.9	1.100	263.3	182.8	≦	708.7	OK
		R	0	111.2			400.9	≦		
	X2	L	0	-109.2	1.100	457.0	393.6	≦	796.2	OK
		R	0	109.0			611.7	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	456.9	393.6	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			611.7	≦		
	X4	L	0	-109.0	1.100	456.9	393.5	≦	796.2	OK
		R	0	109.2			611.7	≦		
	X5	L	0	-111.2	1.100	267.7	183.2	≦	708.7	OK
		R	0	106.9			401.3	≦		
4F	X1	L	0	-106.9	1.100	263.3	182.7	≦	708.7	OK
		R	0	111.3			400.9	≦		
	X2	L	0	-109.1	1.100	457.0	393.6	≦	796.2	OK
		R	0	109.0			611.7	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	456.9	393.6	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			611.7	≦		
	X4	L	0	-109.0	1.100	456.9	393.5	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			611.7	≦		
	X5	L	0	-111.3	1.100	267.7	183.2	≦	708.7	OK
		R	0	106.9			401.4	≦		
3F	X1	L	0	-106.9	1.100	263.3	182.7	≦	708.7	OK
		R	0	111.3			400.9	≦		
	X2	L	0	-109.2	1.100	457.0	393.6	≦	796.2	OK
		R	0	109.0			611.7	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	456.9	393.6	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			611.7	≦		
	X4	L	0	-109.0	1.100	456.9	393.5	≦	796.2	OK

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	X4	R	0	109.2	1.100	456.9	611.7	≦	796.2	OK
	X5	L	0	-111.3	1.100	267.7	183.2	≦	708.7	OK
		R	0	106.9			401.3	≦		
2F	X1	L	0	-106.7	1.100	263.1	182.7	≦	708.7	OK
		R	0	111.4			400.9	≦		
	X2	L	0	-109.1	1.100	456.9	393.5	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			611.7	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	456.9	393.5	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			611.7	≦		
	X4	L	0	-109.1	1.100	457.0	393.5	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			611.7	≦		
	X5	L	0	-111.4	1.100	267.8	183.2	≦	708.7	OK
		R	0	106.7			401.4	≦		
1F	X1	L		-199.3	1.200	900.1	880.8	≦	3747.9	OK
		R		279.7			1359.8	≦		
	X2	L		-246.9	1.200	810.8	726.0	≦	3914.6	OK
		R		232.1			1205.0	≦		
	X3	L		-239.5	1.200	824.7	750.1	≦	3830.3	OK
		R		239.5			1229.2	≦		
	X4	L		-232.1	1.200	728.2	641.7	≦	3816.6	OK
		R		246.9			1120.8	≦		
	X5	L		-279.7	1.200	888.5	786.5	≦	4164.2	OK
		R		199.3			1265.5	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
16F	X1	L	0	-138.0	1.100	321.4	215.6	≦	598.3	OK
		R	0	142.6			496.1	≦		
	X2	L	0	-140.4	1.100	366.9	263.3	≦	596.4	OK
		R	0	140.2			543.8	≦		
	X3	L	0	-140.3	1.100	366.8	263.3	≦	596.4	OK
		R	0	140.3			543.8	≦		
	X4	L	0	-140.2	1.100	366.7	263.2	≦	596.4	OK
		R	0	140.4			543.8	≦		
	X5	L	0	-142.6	1.100	326.0	216.1	≦	598.3	OK
		R	0	138.0			496.6	≦		
15F	X1	L	0	-138.8	1.100	460.3	367.6	≦	756.7	OK
		R	0	141.3			647.7	≦		
	X2	L	0	-152.1	1.100	609.4	518.2	≦	1094.8	OK
		R	0	152.3			822.6	≦		
	X3	L	0	-152.2	1.100	609.5	518.2	≦	1094.8	OK
		R	0	152.2			822.6	≦		
	X4	L	0	-152.3	1.100	609.5	518.2	≦	1094.8	OK
		R	0	152.1			822.6	≦		
	X5	L	0	-141.3	1.100	462.9	367.8	≦	756.7	OK
		R	0	138.8			647.9	≦		
14F	X1	L	0	-137.9	1.100	460.1	368.2	≦	756.7	OK
		R	0	140.9			647.0	≦		
	X2	L	0	-151.2	1.100	609.4	519.1	≦	1094.8	OK
		R	0	151.4			821.7	≦		
	X3	L	0	-151.3	1.100	609.5	519.1	≦	1094.8	OK
		R	0	151.3			821.7	≦		
	X4	L	0	-151.4	1.100	609.5	519.1	≦	1094.8	OK
		R	0	151.2			821.7	≦		
	X5	L	0	-140.9	1.100	463.1	368.5	≦	756.7	OK
		R	0	137.9			647.3	≦		
13F	X1	L	0	-141.0	1.100	553.1	467.4	≦	854.0	OK
		R	0	144.2			752.6	≦		
	X2	L	0	-151.3	1.100	766.6	692.0	≦	1131.3	OK
		R	0	151.3			994.6	≦		
	X3	L	0	-151.3	1.100	766.7	692.0	≦	1131.3	OK
		R	0	151.3			994.6	≦		
	X4	L	0	-151.3	1.100	766.7	692.0	≦	1131.3	OK
		R	0	151.3			994.6	≦		
	X5	L	0	-144.2	1.100	556.3	467.7	≦	854.0	OK

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
13F	X5	R	0	141.0	1.100	556.3	753.0	≦	854.0	OK
12F	X1	L	0	-141.0	1.100	553.1	467.4	≦	854.0	OK
		R	0	144.2			752.6	≦		
	X2	L	0	-151.3	1.100	766.6	692.0	≦	1131.3	OK
		R	0	151.3			994.6	≦		
	X3	L	0	-151.3	1.100	766.7	692.0	≦	1131.3	OK
		R	0	151.3			994.6	≦		
	X4	L	0	-151.3	1.100	766.7	692.0	≦	1131.3	OK
		R	0	151.3			994.6	≦		
	X5	L	0	-144.2	1.100	556.3	467.7	≦	854.0	OK
		R	0	141.0			753.0	≦		
11F	X1	L	0	-149.5	1.100	764.5	691.5	≦	1131.3	OK
		R	0	153.7			994.7	≦		
	X2	L	0	-158.2	1.100	909.2	841.9	≦	1298.0	OK
		R	0	158.1			1158.2	≦		
	X3	L	0	-158.2	1.100	909.1	841.9	≦	1298.0	OK
		R	0	158.2			1158.2	≦		
	X4	L	0	-158.1	1.100	909.1	841.9	≦	1298.0	OK
		R	0	158.2			1158.2	≦		
	X5	L	0	-153.7	1.100	768.8	691.9	≦	1131.3	OK
		R	0	149.5			995.2	≦		
10F	X1	L	0	-149.2	1.100	764.5	691.8	≦	1131.3	OK
		R	0	153.4			994.4	≦		
	X2	L	0	-158.2	1.100	909.2	841.9	≦	1298.0	OK
		R	0	158.1			1158.2	≦		
	X3	L	0	-158.2	1.100	909.1	841.9	≦	1298.0	OK
		R	0	158.2			1158.2	≦		
	X4	L	0	-158.1	1.100	909.1	841.9	≦	1298.0	OK
		R	0	158.2			1158.2	≦		
	X5	L	0	-153.4	1.100	768.8	692.3	≦	1131.3	OK
		R	0	149.2			994.8	≦		
9F	X1	L	0	-149.0	1.100	810.3	742.4	≦	1158.9	OK
		R	0	153.6			1044.9	≦		
	X2	L	0	-172.1	1.100	1277.8	1233.5	≦	1644.3	OK
		R	0	172.4			1578.0	≦		
	X3	L	0	-172.2	1.100	1278.0	1233.5	≦	1644.3	OK
		R	0	172.2			1578.0	≦		
	X4	L	0	-172.4	1.100	1278.1	1233.5	≦	1644.3	OK
		R	0	172.1			1578.0	≦		
	X5	L	0	-153.6	1.100	814.9	742.8	≦	1158.9	OK
		R	0	149.0			1045.4	≦		
8F	X1	L	0	-149.0	1.100	810.4	742.4	≦	1158.9	OK
		R	0	153.6			1044.9	≦		
	X2	L	0	-171.5	1.100	1277.8	1234.1	≦	1644.3	OK
		R	0	171.8			1577.4	≦		
	X3	L	0	-171.6	1.100	1278.0	1234.1	≦	1644.3	OK
		R	0	171.6			1577.4	≦		
	X4	L	0	-171.8	1.100	1278.1	1234.2	≦	1644.3	OK
		R	0	171.5			1577.4	≦		
	X5	L	0	-153.6	1.100	814.9	742.8	≦	1158.9	OK
		R	0	149.0			1045.4	≦		
7F	X1	L	0	-149.0	1.100	810.4	742.4	≦	1158.9	OK
		R	0	153.5			1044.9	≦		
	X2	L	0	-171.5	1.100	1277.8	1234.1	≦	1644.3	OK
		R	0	171.8			1577.4	≦		
	X3	L	0	-171.6	1.100	1278.0	1234.1	≦	1644.3	OK
		R	0	171.6			1577.4	≦		
	X4	L	0	-171.8	1.100	1278.1	1234.2	≦	1644.3	OK
		R	0	171.5			1577.4	≦		
	X5	L	0	-153.5	1.100	814.9	742.8	≦	1158.9	OK
		R	0	149.0			1045.4	≦		
6F	X1	L	0	-155.4	1.100	818.0	744.4	≦	1310.8	OK
		R	0	160.9			1060.7	≦		
	X2	L	0	-196.0	1.100	1812.4	1797.7	≦	2247.5	OK
		R	0	197.0			2190.7	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X3	L	0	-196.5	1.100	1812.9	1797.7	≦	2247.5	OK
		R	0	196.5			2190.7	≦		
	X4	L	0	-197.0	1.100	1813.5	1797.8	≦	2247.5	OK
		R	0	196.0			2190.8	≦		
	X5	L	0	-160.9	1.100	823.5	744.9	≦	1310.8	OK
		R	0	155.4			1061.3	≦		
5F	X1	L	0	-155.5	1.100	818.1	744.4	≦	1310.8	OK
		R	0	160.8			1060.7	≦		
	X2	L	0	-191.8	1.100	1812.5	1801.9	≦	2250.1	OK
		R	0	192.6			2186.4	≦		
	X3	L	0	-192.2	1.100	1812.9	1802.0	≦	2250.1	OK
		R	0	192.2			2186.4	≦		
	X4	L	0	-192.6	1.100	1813.3	1802.0	≦	2250.1	OK
		R	0	191.8			2186.5	≦		
	X5	L	0	-160.8	1.100	823.4	744.9	≦	1310.8	OK
		R	0	155.5			1061.2	≦		
4F	X1	L	0	-155.5	1.100	818.1	744.4	≦	1310.8	OK
		R	0	160.8			1060.7	≦		
	X2	L	0	-191.7	1.100	1812.4	1801.9	≦	2250.1	OK
		R	0	192.7			2186.3	≦		
	X3	L	0	-192.2	1.100	1812.9	1802.0	≦	2250.1	OK
		R	0	192.2			2186.4	≦		
	X4	L	0	-192.7	1.100	1813.3	1802.0	≦	2250.1	OK
		R	0	191.7			2186.4	≦		
	X5	L	0	-160.8	1.100	823.4	744.9	≦	1310.8	OK
		R	0	155.5			1061.2	≦		
3F	X1	L	0	-168.3	1.100	922.5	846.5	≦	1580.0	OK
		R	0	176.2			1191.0	≦		
	X2	L	0	-192.1	1.100	1812.7	1801.9	≦	2250.1	OK
		R	0	192.3			2186.3	≦		
	X3	L	0	-192.2	1.100	1812.8	1801.9	≦	2250.1	OK
		R	0	192.2			2186.3	≦		
	X4	L	0	-192.3	1.100	1813.0	1801.9	≦	2250.1	OK
		R	0	192.1			2186.4	≦		
	X5	L	0	-176.2	1.100	930.4	847.3	≦	1580.0	OK
		R	0	168.3			1191.8	≦		
2F	X1	L	0	-171.4	1.100	975.6	901.8	≦	1580.0	OK
		R	0	178.7			1251.9	≦		
	X2	L	0	-195.0	1.100	1844.8	1834.3	≦	2305.6	OK
		R	0	195.8			2225.1	≦		
	X3	L	0	-195.4	1.100	1845.2	1834.4	≦	2305.6	OK
		R	0	195.4			2225.2	≦		
	X4	L	0	-195.8	1.100	1845.7	1834.4	≦	2305.6	OK
		R	0	195.0			2225.2	≦		
	X5	L	0	-178.7	1.100	983.0	902.5	≦	1580.0	OK
		R	0	171.4			1252.7	≦		
1F	X1	L		-224.2	1.200	1616.7	1715.9	≦	5379.7	OK
		R		294.9			2235.0	≦		
	X2	L		-265.6	1.200	2301.1	2495.8	≦	5754.1	OK
		R		251.7			3013.0	≦		
	X3	L		-258.6	1.200	2808.3	3111.3	≦	5348.6	OK
		R		258.6			3628.6	≦		
	X4	L		-251.7	1.200	3011.7	3362.4	≦	5520.8	OK
		R		265.6			3879.6	≦		
	X5	L		-294.9	1.200	3402.3	3787.8	≦	5450.7	OK
		R		224.2			4306.9	≦		

Y4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-24.6	1.200	0.0	24.6	≦	297.1	OK
		R		38.6			38.6	≦		
	X2	L		-33.4	1.200	0.0	33.4	≦	297.1	OK
		R		29.9			29.9	≦		
	X3	L		-31.6	1.200	0.0	31.6	≦	297.1	OK
		R		31.6			31.6	≦		

Y4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X4	L		-29.9	1.200	0.0	29.9	≦	297.1	OK
		R		33.4			33.4	≦		
	X5	L		-38.6	1.200	0.0	38.6	≦	297.1	OK
		R		24.6			24.6	≦		

X1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	564.5	OK
		R		5.9			5.9	≦		
	Y3	L		-7.5	1.200	0.0	7.5	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X5フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	564.5	OK
		R		5.9			5.9	≦		
	Y3	L		-7.5	1.200	0.0	7.5	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

Y1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-22.7	1.200	0.0	22.7	≦	297.1	OK
		R		35.4			35.4	≦		
	X2	L		-30.6	1.200	0.0	30.6	≦	297.1	OK
		R		27.4			27.4	≦		
	X3	L		-29.0	1.200	0.0	29.0	≦	297.1	OK
		R		29.0			29.0	≦		
	X4	L		-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	297.1	OK
		R		30.6			30.6	≦		
	X5	L		-35.4	1.200	0.0	35.4	≦	297.1	OK
		R		22.7			22.7	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
16F	X1	L	0	-107.6	1.100	-106.0	224.3	≦	338.7	OK

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
16F	X1	R	0	112.6	1.100	-106.0	4.0	≦	338.7	OK
	X2	L	0	-110.3	1.100	-109.8	231.1	≦	369.0	OK
		R	0	110.0			10.8	≦		
	X3	L	0	-110.1	1.100	-109.9	231.1	≦	369.0	OK
		R	0	110.1			10.8	≦		
	X4	L	0	-110.0	1.100	-110.1	231.1	≦	369.0	OK
		R	0	110.3			10.8	≦		
	X5	L	0	-112.6	1.100	-101.0	223.8	≦	338.7	OK
		R	0	107.6			3.5	≦		
15F	X1	L	0	-89.0	1.100	-129.6	231.5	≦	355.8	OK
		R	0	89.7			52.8	≦		
	X2	L	0	-97.1	1.100	-170.1	284.1	≦	461.3	OK
		R	0	97.5			89.6	≦		
	X3	L	0	-97.3	1.100	-169.9	284.1	≦	461.3	OK
		R	0	97.3			89.6	≦		
	X4	L	0	-97.5	1.100	-169.7	284.1	≦	461.3	OK
		R	0	97.1			89.6	≦		
	X5	L	0	-89.7	1.100	-128.8	231.4	≦	355.8	OK
		R	0	89.0			52.7	≦		
14F	X1	L	0	-88.4	1.100	-130.1	231.6	≦	355.8	OK
		R	0	90.3			52.8	≦		
	X2	L	0	-97.1	1.100	-170.0	284.1	≦	461.3	OK
		R	0	97.4			89.6	≦		
	X3	L	0	-97.3	1.100	-169.9	284.1	≦	461.3	OK
		R	0	97.3			89.6	≦		
	X4	L	0	-97.4	1.100	-169.7	284.1	≦	461.3	OK
		R	0	97.1			89.6	≦		
	X5	L	0	-90.3	1.100	-128.3	231.4	≦	355.8	OK
		R	0	88.4			52.6	≦		
13F	X1	L	0	-99.1	1.100	-199.0	318.0	≦	505.7	OK
		R	0	101.4			117.6	≦		
	X2	L	0	-97.4	1.100	-197.7	314.9	≦	475.0	OK
		R	0	97.1			120.4	≦		
	X3	L	0	-97.3	1.100	-197.9	314.9	≦	475.0	OK
		R	0	97.3			120.4	≦		
	X4	L	0	-97.1	1.100	-198.0	314.9	≦	475.0	OK
		R	0	97.4			120.4	≦		
	X5	L	0	-101.4	1.100	-196.7	317.7	≦	505.7	OK
		R	0	99.1			117.3	≦		
12F	X1	L	0	-99.0	1.100	-199.0	318.0	≦	505.7	OK
		R	0	101.4			117.6	≦		
	X2	L	0	-97.3	1.100	-197.8	314.9	≦	475.0	OK
		R	0	97.2			120.4	≦		
	X3	L	0	-97.3	1.100	-197.9	314.9	≦	475.0	OK
		R	0	97.3			120.4	≦		
	X4	L	0	-97.2	1.100	-197.9	314.9	≦	475.0	OK
		R	0	97.3			120.4	≦		
	X5	L	0	-101.4	1.100	-196.7	317.7	≦	505.7	OK
		R	0	99.0			117.3	≦		
11F	X1	L	0	-99.0	1.100	-199.1	318.0	≦	505.7	OK
		R	0	101.5			117.6	≦		
	X2	L	0	-99.8	1.100	-215.3	336.6	≦	558.7	OK
		R	0	99.7			137.1	≦		
	X3	L	0	-99.7	1.100	-215.3	336.6	≦	558.7	OK
		R	0	99.7			137.1	≦		
	X4	L	0	-99.7	1.100	-215.3	336.6	≦	558.7	OK
		R	0	99.8			137.1	≦		
	X5	L	0	-101.5	1.100	-196.6	317.7	≦	505.7	OK
		R	0	99.0			117.3	≦		
10F	X1	L	0	-98.9	1.100	-199.1	318.0	≦	505.7	OK
		R	0	101.5			117.6	≦		
	X2	L	0	-99.8	1.100	-215.3	336.6	≦	558.7	OK
		R	0	99.7			137.1	≦		
	X3	L	0	-99.7	1.100	-215.3	336.6	≦	558.7	OK
		R	0	99.7			137.1	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
10F	X4	L	0	-99.7	1.100	-215.4	336.6	≦	558.7	OK
		R	0	99.8			137.1	≦		
	X5	L	0	-101.5	1.100	-196.6	317.7	≦	505.7	OK
		R	0	98.9			117.3	≦		
9F	X1	L	0	-107.0	1.100	-267.5	401.3	≦	651.2	OK
		R	0	111.1			183.2	≦		
	X2	L	0	-109.2	1.100	-399.2	548.3	≦	778.3	OK
		R	0	109.0			330.1	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	-399.3	548.3	≦	778.3	OK
		R	0	109.1			330.1	≦		
	X4	L	0	-109.0	1.100	-399.4	548.3	≦	778.3	OK
		R	0	109.2			330.1	≦		
	X5	L	0	-111.1	1.100	-263.5	400.9	≦	651.2	OK
		R	0	107.0			182.8	≦		
8F	X1	L	0	-107.1	1.100	-267.5	401.3	≦	651.2	OK
		R	0	111.1			183.2	≦		
	X2	L	0	-109.2	1.100	-399.2	548.3	≦	778.3	OK
		R	0	109.0			330.1	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	-399.3	548.3	≦	778.3	OK
		R	0	109.1			330.1	≦		
	X4	L	0	-109.0	1.100	-399.4	548.3	≦	778.3	OK
		R	0	109.2			330.1	≦		
	X5	L	0	-111.1	1.100	-263.5	400.9	≦	651.2	OK
		R	0	107.1			182.8	≦		
7F	X1	L	0	-107.0	1.100	-267.6	401.3	≦	651.2	OK
		R	0	111.2			183.2	≦		
	X2	L	0	-109.2	1.100	-399.2	548.3	≦	778.3	OK
		R	0	109.0			330.1	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	-399.3	548.3	≦	778.3	OK
		R	0	109.1			330.1	≦		
	X4	L	0	-109.0	1.100	-399.4	548.3	≦	778.3	OK
		R	0	109.2			330.1	≦		
	X5	L	0	-111.2	1.100	-263.4	400.9	≦	651.2	OK
		R	0	107.0			182.8	≦		
6F	X1	L	0	-107.0	1.100	-267.6	401.3	≦	708.7	OK
		R	0	111.2			183.2	≦		
	X2	L	0	-109.2	1.100	-456.9	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.0			393.6	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	-456.9	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			393.6	≦		
	X4	L	0	-109.0	1.100	-457.0	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.2			393.6	≦		
	X5	L	0	-111.2	1.100	-263.4	400.9	≦	708.7	OK
		R	0	107.0			182.8	≦		
5F	X1	L	0	-106.9	1.100	-267.7	401.3	≦	708.7	OK
		R	0	111.2			183.2	≦		
	X2	L	0	-109.2	1.100	-456.9	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.0			393.5	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	-456.9	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			393.6	≦		
	X4	L	0	-109.0	1.100	-457.0	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.2			393.6	≦		
	X5	L	0	-111.2	1.100	-263.3	400.9	≦	708.7	OK
		R	0	106.9			182.8	≦		
4F	X1	L	0	-106.9	1.100	-267.7	401.4	≦	708.7	OK
		R	0	111.3			183.2	≦		
	X2	L	0	-109.1	1.100	-456.9	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.0			393.5	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	-456.9	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			393.6	≦		
	X4	L	0	-109.0	1.100	-457.0	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			393.6	≦		
	X5	L	0	-111.3	1.100	-263.3	400.9	≦	708.7	OK
		R	0	106.9			182.7	≦		
3F	X1	L	0	-106.9	1.100	-267.7	401.3	≦	708.7	OK

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	X1	R	0	111.3	1.100	-267.7	183.2	≦	708.7	OK
	X2	L	0	-109.2	1.100	-456.9	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.0			393.5	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	-456.9	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			393.6	≦		
	X4	L	0	-109.0	1.100	-457.0	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.2			393.6	≦		
	X5	L	0	-111.3	1.100	-263.3	400.9	≦	708.7	OK
		R	0	106.9			182.7	≦		
2F	X1	L	0	-106.7	1.100	-267.8	401.4	≦	708.7	OK
		R	0	111.4			183.2	≦		
	X2	L	0	-109.1	1.100	-457.0	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			393.5	≦		
	X3	L	0	-109.1	1.100	-456.9	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			393.5	≦		
	X4	L	0	-109.1	1.100	-456.9	611.7	≦	796.2	OK
		R	0	109.1			393.5	≦		
	X5	L	0	-111.4	1.100	-263.1	400.9	≦	708.7	OK
		R	0	106.7			182.7	≦		
1F	X1	L		-199.3	1.200	-888.5	1265.5	≦	4164.2	OK
		R		279.7			786.5	≦		
	X2	L		-246.9	1.200	-728.2	1120.8	≦	3816.6	OK
		R		232.1			641.7	≦		
	X3	L		-239.5	1.200	-824.7	1229.2	≦	3830.3	OK
		R		239.5			750.1	≦		
	X4	L		-232.1	1.200	-810.8	1205.0	≦	3914.6	OK
		R		246.9			726.0	≦		
	X5	L		-279.7	1.200	-900.1	1359.8	≦	3747.9	OK
		R		199.3			880.8	≦		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
16F	X1	L	0	-138.0	1.100	-326.0	496.6	≦	598.3	OK
		R	0	142.6			216.1	≦		
	X2	L	0	-140.4	1.100	-366.7	543.8	≦	596.4	OK
		R	0	140.2			263.2	≦		
	X3	L	0	-140.3	1.100	-366.8	543.8	≦	596.4	OK
		R	0	140.3			263.3	≦		
	X4	L	0	-140.2	1.100	-366.9	543.8	≦	596.4	OK
		R	0	140.4			263.3	≦		
	X5	L	0	-142.6	1.100	-321.4	496.1	≦	598.3	OK
		R	0	138.0			215.6	≦		
15F	X1	L	0	-138.8	1.100	-462.9	647.9	≦	756.7	OK
		R	0	141.3			367.8	≦		
	X2	L	0	-152.1	1.100	-609.5	822.6	≦	1094.8	OK
		R	0	152.3			518.2	≦		
	X3	L	0	-152.2	1.100	-609.5	822.6	≦	1094.8	OK
		R	0	152.2			518.2	≦		
	X4	L	0	-152.3	1.100	-609.4	822.6	≦	1094.8	OK
		R	0	152.1			518.2	≦		
	X5	L	0	-141.3	1.100	-460.3	647.7	≦	756.7	OK
		R	0	138.8			367.6	≦		
14F	X1	L	0	-137.9	1.100	-463.1	647.3	≦	756.7	OK
		R	0	140.9			368.5	≦		
	X2	L	0	-151.2	1.100	-609.5	821.7	≦	1094.8	OK
		R	0	151.4			519.1	≦		
	X3	L	0	-151.3	1.100	-609.5	821.7	≦	1094.8	OK
		R	0	151.3			519.1	≦		
	X4	L	0	-151.4	1.100	-609.4	821.7	≦	1094.8	OK
		R	0	151.2			519.1	≦		
	X5	L	0	-140.9	1.100	-460.1	647.0	≦	756.7	OK
		R	0	137.9			368.2	≦		
13F	X1	L	0	-141.0	1.100	-556.3	753.0	≦	854.0	OK
		R	0	144.2			467.7	≦		
	X2	L	0	-151.3	1.100	-766.7	994.6	≦	1131.3	OK

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
13F	X2	R	0	151.3	1.100	-766.7	692.0	≦	1131.3	OK
	X3	L	0	-151.3	1.100	-766.7	994.6	≦	1131.3	OK
		R	0	151.3			692.0	≦		
	X4	L	0	-151.3	1.100	-766.6	994.6	≦	1131.3	OK
		R	0	151.3			692.0	≦		
	X5	L	0	-144.2	1.100	-553.1	752.6	≦	854.0	OK
		R	0	141.0			467.4	≦		
12F	X1	L	0	-141.0	1.100	-556.3	753.0	≦	854.0	OK
		R	0	144.2			467.7	≦		
	X2	L	0	-151.3	1.100	-766.7	994.6	≦	1131.3	OK
		R	0	151.3			692.0	≦		
	X3	L	0	-151.3	1.100	-766.7	994.6	≦	1131.3	OK
		R	0	151.3			692.0	≦		
	X4	L	0	-151.3	1.100	-766.6	994.6	≦	1131.3	OK
		R	0	151.3			692.0	≦		
	X5	L	0	-144.2	1.100	-553.1	752.6	≦	854.0	OK
		R	0	141.0			467.4	≦		
11F	X1	L	0	-149.5	1.100	-768.8	995.2	≦	1131.3	OK
		R	0	153.7			691.9	≦		
	X2	L	0	-158.2	1.100	-909.1	1158.2	≦	1298.0	OK
		R	0	158.1			841.9	≦		
	X3	L	0	-158.2	1.100	-909.1	1158.2	≦	1298.0	OK
		R	0	158.2			841.9	≦		
	X4	L	0	-158.1	1.100	-909.2	1158.2	≦	1298.0	OK
		R	0	158.2			841.9	≦		
	X5	L	0	-153.7	1.100	-764.5	994.7	≦	1131.3	OK
		R	0	149.5			691.5	≦		
10F	X1	L	0	-149.2	1.100	-768.8	994.8	≦	1131.3	OK
		R	0	153.4			692.3	≦		
	X2	L	0	-158.2	1.100	-909.1	1158.2	≦	1298.0	OK
		R	0	158.1			841.9	≦		
	X3	L	0	-158.2	1.100	-909.1	1158.2	≦	1298.0	OK
		R	0	158.2			841.9	≦		
	X4	L	0	-158.1	1.100	-909.2	1158.2	≦	1298.0	OK
		R	0	158.2			841.9	≦		
	X5	L	0	-153.4	1.100	-764.5	994.4	≦	1131.3	OK
		R	0	149.2			691.8	≦		
9F	X1	L	0	-149.0	1.100	-814.9	1045.4	≦	1158.9	OK
		R	0	153.6			742.8	≦		
	X2	L	0	-172.1	1.100	-1278.1	1578.0	≦	1644.3	OK
		R	0	172.4			1233.5	≦		
	X3	L	0	-172.2	1.100	-1278.0	1578.0	≦	1644.3	OK
		R	0	172.2			1233.5	≦		
	X4	L	0	-172.4	1.100	-1277.8	1578.0	≦	1644.3	OK
		R	0	172.1			1233.5	≦		
	X5	L	0	-153.6	1.100	-810.3	1044.9	≦	1158.9	OK
		R	0	149.0			742.4	≦		
8F	X1	L	0	-149.0	1.100	-814.9	1045.4	≦	1158.9	OK
		R	0	153.6			742.8	≦		
	X2	L	0	-171.5	1.100	-1278.1	1577.4	≦	1644.3	OK
		R	0	171.8			1234.2	≦		
	X3	L	0	-171.6	1.100	-1278.0	1577.4	≦	1644.3	OK
		R	0	171.6			1234.1	≦		
	X4	L	0	-171.8	1.100	-1277.8	1577.4	≦	1644.3	OK
		R	0	171.5			1234.1	≦		
	X5	L	0	-153.6	1.100	-810.4	1044.9	≦	1158.9	OK
		R	0	149.0			742.4	≦		
7F	X1	L	0	-149.0	1.100	-814.9	1045.4	≦	1158.9	OK
		R	0	153.5			742.8	≦		
	X2	L	0	-171.5	1.100	-1278.1	1577.4	≦	1644.3	OK
		R	0	171.8			1234.2	≦		
	X3	L	0	-171.6	1.100	-1278.0	1577.4	≦	1644.3	OK
		R	0	171.6			1234.1	≦		
	X4	L	0	-171.8	1.100	-1277.8	1577.4	≦	1644.3	OK
		R	0	171.5			1234.1	≦		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X5	L	0	-153.5	1.100	-810.4	1044.9	≦	1158.9	OK
		R	0	149.0			742.4	≦		
6F	X1	L	0	-155.4	1.100	-823.5	1061.3	≦	1310.8	OK
		R	0	160.9			744.9	≦		
	X2	L	0	-196.0	1.100	-1813.5	2190.8	≦	2247.5	OK
		R	0	197.0			1797.8	≦		
	X3	L	0	-196.5	1.100	-1812.9	2190.7	≦	2247.5	OK
		R	0	196.5			1797.7	≦		
	X4	L	0	-197.0	1.100	-1812.4	2190.7	≦	2247.5	OK
		R	0	196.0			1797.7	≦		
	X5	L	0	-160.9	1.100	-818.0	1060.7	≦	1310.8	OK
		R	0	155.4			744.4	≦		
5F	X1	L	0	-155.5	1.100	-823.4	1061.2	≦	1310.8	OK
		R	0	160.8			744.9	≦		
	X2	L	0	-191.8	1.100	-1813.3	2186.5	≦	2250.1	OK
		R	0	192.6			1802.0	≦		
	X3	L	0	-192.2	1.100	-1812.9	2186.4	≦	2250.1	OK
		R	0	192.2			1802.0	≦		
	X4	L	0	-192.6	1.100	-1812.5	2186.4	≦	2250.1	OK
		R	0	191.8			1801.9	≦		
	X5	L	0	-160.8	1.100	-818.1	1060.7	≦	1310.8	OK
		R	0	155.5			744.4	≦		
4F	X1	L	0	-155.5	1.100	-823.4	1061.2	≦	1310.8	OK
		R	0	160.8			744.9	≦		
	X2	L	0	-191.7	1.100	-1813.3	2186.4	≦	2250.1	OK
		R	0	192.7			1802.0	≦		
	X3	L	0	-192.2	1.100	-1812.9	2186.4	≦	2250.1	OK
		R	0	192.2			1802.0	≦		
	X4	L	0	-192.7	1.100	-1812.4	2186.3	≦	2250.1	OK
		R	0	191.7			1801.9	≦		
	X5	L	0	-160.8	1.100	-818.1	1060.7	≦	1310.8	OK
		R	0	155.5			744.4	≦		
3F	X1	L	0	-168.3	1.100	-930.4	1191.8	≦	1580.0	OK
		R	0	176.2			847.3	≦		
	X2	L	0	-192.1	1.100	-1813.0	2186.4	≦	2250.1	OK
		R	0	192.3			1801.9	≦		
	X3	L	0	-192.2	1.100	-1812.8	2186.3	≦	2250.1	OK
		R	0	192.2			1801.9	≦		
	X4	L	0	-192.3	1.100	-1812.7	2186.3	≦	2250.1	OK
		R	0	192.1			1801.9	≦		
	X5	L	0	-176.2	1.100	-922.5	1191.0	≦	1580.0	OK
		R	0	168.3			846.5	≦		
2F	X1	L	0	-171.4	1.100	-983.0	1252.7	≦	1580.0	OK
		R	0	178.7			902.5	≦		
	X2	L	0	-195.0	1.100	-1845.7	2225.2	≦	2305.6	OK
		R	0	195.8			1834.4	≦		
	X3	L	0	-195.4	1.100	-1845.2	2225.2	≦	2305.6	OK
		R	0	195.4			1834.4	≦		
	X4	L	0	-195.8	1.100	-1844.8	2225.1	≦	2305.6	OK
		R	0	195.0			1834.3	≦		
	X5	L	0	-178.7	1.100	-975.6	1251.9	≦	1580.0	OK
		R	0	171.4			901.8	≦		
1F	X1	L		-224.2	1.200	-3402.3	4306.9	≦	5450.7	OK
		R		294.9			3787.8	≦		
	X2	L		-265.6	1.200	-3011.7	3879.6	≦	5520.8	OK
		R		251.7			3362.4	≦		
	X3	L		-258.6	1.200	-2808.3	3628.6	≦	5348.6	OK
		R		258.6			3111.3	≦		
	X4	L		-251.7	1.200	-2301.1	3013.0	≦	5754.1	OK
		R		265.6			2495.8	≦		
	X5	L		-294.9	1.200	-1616.7	2235.0	≦	5379.7	OK
		R		224.2			1715.9	≦		

Y4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-24.6	1.200	0.0	24.6	≦	297.1	OK
		R		38.6			38.6	≦		
	X2	L		-33.4	1.200	0.0	33.4	≦	297.1	OK
		R		29.9			29.9	≦		
	X3	L		-31.6	1.200	0.0	31.6	≦	297.1	OK
		R		31.6			31.6	≦		
	X4	L		-29.9	1.200	0.0	29.9	≦	297.1	OK
		R		33.4			33.4	≦		
	X5	L		-38.6	1.200	0.0	38.6	≦	297.1	OK
		R		24.6			24.6	≦		

X1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	564.5	OK
		R		5.9			5.9	≦		
	Y3	L		-7.5	1.200	0.0	7.5	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	564.5	OK
		R		5.9			5.9	≦		
	Y3	L		-7.5	1.200	0.0	7.5	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	564.5	OK
		R		5.9			5.9	≦		
	Y3	L		-7.5	1.200	0.0	7.5	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	R		8.3	1.200	0.0	8.3	≦	564.5	OK
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	564.5	OK
		R		5.9			5.9	≦		
	Y3	L		-7.5	1.200	0.0	7.5	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

Y1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-22.7	1.200	0.0	22.7	≦	297.1	OK
		R		35.4			35.4	≦		
	X2	L		-30.6	1.200	0.0	30.6	≦	297.1	OK
		R		27.4			27.4	≦		
	X3	L		-29.0	1.200	0.0	29.0	≦	297.1	OK
		R		29.0			29.0	≦		
	X4	L		-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	297.1	OK
		R		30.6			30.6	≦		
	X5	L		-35.4	1.200	0.0	35.4	≦	297.1	OK
		R		22.7			22.7	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
16F	X1	L		-107.6	1.200	5.7	100.8	≦	338.7	OK
		R		112.6			119.5	≦		
	X2	L		-110.3	1.200	0.2	110.1	≦	369.0	OK
		R		110.0			110.2	≦		
	X3	L		-110.1	1.200	0.0	110.1	≦	369.0	OK
		R		110.1			110.1	≦		
	X4	L		-110.0	1.200	-0.2	110.2	≦	369.0	OK
		R		110.3			110.1	≦		
	X5	L		-112.6	1.200	-5.7	119.5	≦	338.7	OK
		R		107.6			100.8	≦		
15F	X1	L		-89.0	1.200	7.0	80.6	≦	355.8	OK
		R		89.7			98.2	≦		
	X2	L		-97.1	1.200	0.9	96.0	≦	461.3	OK
		R		97.5			98.5	≦		
	X3	L		-97.3	1.200	0.0	97.3	≦	461.3	OK
		R		97.3			97.3	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X4	L		-97.5	1.200	-0.9	98.5	≦	461.3	OK
		R		97.1			96.0	≦		
	X5	L		-89.7	1.200	-7.0	98.2	≦	355.8	OK
		R		89.0			80.6	≦		
14F	X1	L		-88.4	1.200	7.6	79.3	≦	355.8	OK
		R		90.3			99.4	≦		
	X2	L		-97.1	1.200	0.9	96.1	≦	461.3	OK
		R		97.4			98.4	≦		
	X3	L		-97.3	1.200	0.0	97.3	≦	461.3	OK
		R		97.3			97.3	≦		
	X4	L		-97.4	1.200	-0.9	98.4	≦	461.3	OK
		R		97.1			96.1	≦		
	X5	L		-90.3	1.200	-7.6	99.4	≦	355.8	OK
		R		88.4			79.3	≦		
13F	X1	L		-99.1	1.200	14.2	82.0	≦	505.7	OK
		R		101.4			118.4	≦		
	X2	L		-97.4	1.200	0.3	97.0	≦	475.0	OK
		R		97.1			97.6	≦		
	X3	L		-97.3	1.200	0.0	97.3	≦	475.0	OK
		R		97.3			97.3	≦		
	X4	L		-97.1	1.200	-0.3	97.6	≦	475.0	OK
		R		97.4			97.0	≦		
	X5	L		-101.4	1.200	-14.2	118.4	≦	505.7	OK
		R		99.1			82.0	≦		
12F	X1	L		-99.0	1.200	14.8	81.3	≦	505.7	OK
		R		101.4			119.1	≦		
	X2	L		-97.3	1.200	0.4	96.9	≦	475.0	OK
		R		97.2			97.6	≦		
	X3	L		-97.3	1.200	0.0	97.3	≦	475.0	OK
		R		97.3			97.3	≦		
	X4	L		-97.2	1.200	-0.4	97.6	≦	475.0	OK
		R		97.3			96.9	≦		
	X5	L		-101.4	1.200	-14.8	119.1	≦	505.7	OK
		R		99.0			81.3	≦		
11F	X1	L		-99.0	1.200	14.3	81.8	≦	505.7	OK
		R		101.5			118.6	≦		
	X2	L		-99.8	1.200	-0.5	100.4	≦	558.7	OK
		R		99.7			99.1	≦		
	X3	L		-99.7	1.200	0.0	99.7	≦	558.7	OK
		R		99.7			99.7	≦		
	X4	L		-99.7	1.200	0.5	99.1	≦	558.7	OK
		R		99.8			100.4	≦		
	X5	L		-101.5	1.200	-14.3	118.6	≦	505.7	OK
		R		99.0			81.8	≦		
10F	X1	L		-98.9	1.200	13.7	82.5	≦	505.7	OK
		R		101.5			117.9	≦		
	X2	L		-99.8	1.200	-1.5	101.5	≦	558.7	OK
		R		99.7			97.9	≦		
	X3	L		-99.7	1.200	0.0	99.7	≦	558.7	OK
		R		99.7			99.7	≦		
	X4	L		-99.7	1.200	1.5	97.9	≦	558.7	OK
		R		99.8			101.5	≦		
	X5	L		-101.5	1.200	-13.7	117.9	≦	505.7	OK
		R		98.9			82.5	≦		
9F	X1	L		-107.0	1.200	18.4	84.9	≦	651.2	OK
		R		111.1			133.3	≦		
	X2	L		-109.2	1.200	-2.9	112.6	≦	778.3	OK
		R		109.0			105.6	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	0.0	109.1	≦	778.3	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.0	1.200	2.9	105.5	≦	778.3	OK
		R		109.2			112.6	≦		
	X5	L		-111.1	1.200	-18.4	133.3	≦	651.2	OK
		R		107.0			84.9	≦		
8F	X1	L		-107.1	1.200	17.3	86.3	≦	651.2	OK

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X1	R		111.1	1.200	17.3	131.8	≦	651.2	OK
	X2	L		-109.2	1.200	-2.6	112.3	≦	778.3	OK
		R		109.0			105.8	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	0.0	109.1	≦	778.3	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.0	1.200	2.6	105.8	≦	778.3	OK
		R		109.2			112.3	≦		
	X5	L		-111.1	1.200	-17.3	131.8	≦	651.2	OK
		R		107.1			86.3	≦		
7F	X1	L		-107.0	1.200	13.8	90.4	≦	651.2	OK
		R		111.2			127.8	≦		
	X2	L		-109.2	1.200	-1.5	111.0	≦	778.3	OK
		R		109.0			107.2	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	0.0	109.1	≦	778.3	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.0	1.200	1.5	107.2	≦	778.3	OK
		R		109.2			111.0	≦		
	X5	L		-111.2	1.200	-13.8	127.8	≦	651.2	OK
		R		107.0			90.4	≦		
6F	X1	L		-107.0	1.200	11.3	93.5	≦	708.7	OK
		R		111.2			124.7	≦		
	X2	L		-109.2	1.200	-0.8	110.1	≦	796.2	OK
		R		109.0			108.0	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	0.0	109.1	≦	796.2	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.0	1.200	0.8	108.0	≦	796.2	OK
		R		109.2			110.2	≦		
	X5	L		-111.2	1.200	-11.3	124.7	≦	708.7	OK
		R		107.0			93.5	≦		
5F	X1	L		-106.9	1.200	7.6	97.8	≦	708.7	OK
		R		111.2			120.4	≦		
	X2	L		-109.2	1.200	-0.3	109.5	≦	796.2	OK
		R		109.0			108.6	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	0.0	109.1	≦	796.2	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.0	1.200	0.3	108.6	≦	796.2	OK
		R		109.2			109.5	≦		
	X5	L		-111.2	1.200	-7.6	120.4	≦	708.7	OK
		R		106.9			97.8	≦		
4F	X1	L		-106.9	1.200	1.9	104.6	≦	708.7	OK
		R		111.3			113.6	≦		
	X2	L		-109.1	1.200	0.8	108.2	≦	796.2	OK
		R		109.0			110.0	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	0.0	109.1	≦	796.2	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.0	1.200	-0.8	110.0	≦	796.2	OK
		R		109.1			108.2	≦		
	X5	L		-111.3	1.200	-1.9	113.6	≦	708.7	OK
		R		106.9			104.6	≦		
3F	X1	L		-106.9	1.200	2.9	103.4	≦	708.7	OK
		R		111.3			114.8	≦		
	X2	L		-109.2	1.200	0.7	108.3	≦	796.2	OK
		R		109.0			109.9	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	0.0	109.1	≦	796.2	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.0	1.200	-0.7	109.9	≦	796.2	OK
		R		109.2			108.3	≦		
	X5	L		-111.3	1.200	-2.9	114.8	≦	708.7	OK
		R		106.9			103.4	≦		
2F	X1	L		-106.7	1.200	8.5	96.6	≦	708.7	OK
		R		111.4			121.6	≦		
	X2	L		-109.1	1.200	-0.8	110.0	≦	796.2	OK
		R		109.1			108.2	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	0.0	109.1	≦	796.2	OK
		R		109.1			109.1	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X4	L		-109.1	1.200	0.8	108.2	≦	796.2	OK
		R		109.1			110.0	≦		
	X5	L		-111.4	1.200	-8.5	121.6	≦	708.7	OK
		R		106.7			96.6	≦		
1F	X1	L		-199.3	1.200	11.0	186.1	≦	3612.7	OK
		R		279.7			292.9	≦		
	X2	L		-246.9	1.200	-3.4	251.0	≦	3612.7	OK
		R		232.1			228.0	≦		
	X3	L		-239.5	1.200	0.0	239.5	≦	3612.7	OK
		R		239.5			239.5	≦		
	X4	L		-232.1	1.200	3.4	228.0	≦	3612.7	OK
		R		246.9			251.0	≦		
	X5	L		-279.7	1.200	-11.0	292.9	≦	3612.7	OK
		R		199.3			186.1	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
16F	X1	L		-138.0	1.200	15.9	118.8	≦	598.3	OK
		R		142.6			161.7	≦		
	X2	L		-140.4	1.200	3.0	136.8	≦	596.8	OK
		R		140.2			143.7	≦		
	X3	L		-140.3	1.200	0.0	140.3	≦	596.8	OK
		R		140.3			140.3	≦		
	X4	L		-140.2	1.200	-3.0	143.7	≦	596.8	OK
		R		140.4			136.8	≦		
	X5	L		-142.6	1.200	-15.9	161.7	≦	598.3	OK
		R		138.0			118.8	≦		
15F	X1	L		-138.8	1.200	20.2	114.5	≦	756.7	OK
		R		141.3			165.6	≦		
	X2	L		-152.1	1.200	5.3	145.7	≦	1096.9	OK
		R		152.3			158.7	≦		
	X3	L		-152.2	1.200	0.0	152.2	≦	1096.9	OK
		R		152.2			152.2	≦		
	X4	L		-152.3	1.200	-5.3	158.7	≦	1096.9	OK
		R		152.1			145.7	≦		
	X5	L		-141.3	1.200	-20.2	165.6	≦	756.7	OK
		R		138.8			114.5	≦		
14F	X1	L		-137.9	1.200	20.5	113.3	≦	756.7	OK
		R		140.9			165.6	≦		
	X2	L		-151.2	1.200	5.2	145.0	≦	1096.9	OK
		R		151.4			157.6	≦		
	X3	L		-151.3	1.200	0.0	151.3	≦	1096.9	OK
		R		151.3			151.3	≦		
	X4	L		-151.4	1.200	-5.2	157.6	≦	1096.9	OK
		R		151.2			145.0	≦		
	X5	L		-140.9	1.200	-20.5	165.6	≦	756.7	OK
		R		137.9			113.3	≦		
13F	X1	L		-141.0	1.200	22.6	113.9	≦	854.0	OK
		R		144.2			171.4	≦		
	X2	L		-151.3	1.200	5.1	145.1	≦	1132.9	OK
		R		151.3			157.4	≦		
	X3	L		-151.3	1.200	0.0	151.3	≦	1132.9	OK
		R		151.3			151.3	≦		
	X4	L		-151.3	1.200	-5.1	157.4	≦	1132.9	OK
		R		151.3			145.1	≦		
	X5	L		-144.2	1.200	-22.6	171.4	≦	854.0	OK
		R		141.0			113.9	≦		
12F	X1	L		-141.0	1.200	23.0	113.4	≦	854.0	OK
		R		144.2			171.8	≦		
	X2	L		-151.3	1.200	5.0	145.2	≦	1132.9	OK
		R		151.3			157.4	≦		
	X3	L		-151.3	1.200	0.0	151.3	≦	1132.9	OK
		R		151.3			151.3	≦		
	X4	L		-151.3	1.200	-5.0	157.4	≦	1132.9	OK
		R		151.3			145.2	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
12F	X5	L		-144.2	1.200	-23.0	171.8	≦	854.0	OK
		R		141.0			113.4	≦		
11F	X1	L		-149.5	1.200	29.2	114.5	≦	1131.3	OK
		R		153.7			188.7	≦		
	X2	L		-158.2	1.200	5.0	152.1	≦	1303.1	OK
		R		158.1			164.2	≦		
	X3	L		-158.2	1.200	0.0	158.2	≦	1303.1	OK
		R		158.2			158.2	≦		
	X4	L		-158.1	1.200	-5.0	164.2	≦	1303.1	OK
		R		158.2			152.1	≦		
	X5	L		-153.7	1.200	-29.2	188.7	≦	1131.3	OK
		R		149.5			114.5	≦		
10F	X1	L		-149.2	1.200	30.5	112.5	≦	1131.3	OK
		R		153.4			190.1	≦		
	X2	L		-158.2	1.200	4.8	152.4	≦	1303.1	OK
		R		158.1			163.9	≦		
	X3	L		-158.2	1.200	0.0	158.2	≦	1303.1	OK
		R		158.2			158.2	≦		
	X4	L		-158.1	1.200	-4.8	163.9	≦	1303.1	OK
		R		158.2			152.4	≦		
	X5	L		-153.4	1.200	-30.5	190.1	≦	1131.3	OK
		R		149.2			112.5	≦		
9F	X1	L		-149.0	1.200	29.9	113.1	≦	1158.9	OK
		R		153.6			189.5	≦		
	X2	L		-172.1	1.200	6.6	164.1	≦	1644.3	OK
		R		172.4			180.4	≦		
	X3	L		-172.2	1.200	0.0	172.2	≦	1644.3	OK
		R		172.2			172.2	≦		
	X4	L		-172.4	1.200	-6.6	180.4	≦	1644.3	OK
		R		172.1			164.1	≦		
	X5	L		-153.6	1.200	-29.9	189.5	≦	1158.9	OK
		R		149.0			113.1	≦		
8F	X1	L		-149.0	1.200	28.4	114.9	≦	1158.9	OK
		R		153.6			187.7	≦		
	X2	L		-171.5	1.200	6.1	164.2	≦	1644.3	OK
		R		171.8			179.0	≦		
	X3	L		-171.6	1.200	-0.0	171.6	≦	1644.3	OK
		R		171.6			171.6	≦		
	X4	L		-171.8	1.200	-6.1	179.0	≦	1644.3	OK
		R		171.5			164.2	≦		
	X5	L		-153.6	1.200	-28.4	187.7	≦	1158.9	OK
		R		149.0			114.9	≦		
7F	X1	L		-149.0	1.200	26.8	116.8	≦	1158.9	OK
		R		153.5			185.8	≦		
	X2	L		-171.5	1.200	5.4	164.9	≦	1644.3	OK
		R		171.8			178.3	≦		
	X3	L		-171.6	1.200	-0.0	171.6	≦	1644.3	OK
		R		171.6			171.6	≦		
	X4	L		-171.8	1.200	-5.4	178.3	≦	1644.3	OK
		R		171.5			164.9	≦		
	X5	L		-153.5	1.200	-26.8	185.8	≦	1158.9	OK
		R		149.0			116.8	≦		
6F	X1	L		-155.4	1.200	25.3	125.1	≦	1310.8	OK
		R		160.9			191.2	≦		
	X2	L		-196.0	1.200	7.6	186.8	≦	2238.4	OK
		R		197.0			206.2	≦		
	X3	L		-196.5	1.200	-0.0	196.5	≦	2238.4	OK
		R		196.5			196.5	≦		
	X4	L		-197.0	1.200	-7.6	206.2	≦	2238.4	OK
		R		196.0			186.8	≦		
	X5	L		-160.9	1.200	-25.3	191.2	≦	1310.8	OK
		R		155.4			125.1	≦		
5F	X1	L		-155.5	1.200	20.9	130.4	≦	1310.8	OK
		R		160.8			185.9	≦		
	X2	L		-191.8	1.200	6.5	184.0	≦	2238.4	OK

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X2	R		192.6	1.200	6.5	200.4	≦	2238.4	OK
	X3	L		-192.2	1.200	0.0	192.2	≦	2238.4	OK
		R		192.2			192.2	≦		
	X4	L		-192.6	1.200	-6.5	200.4	≦	2238.4	OK
		R		191.8			184.0	≦		
	X5	L		-160.8	1.200	-20.9	185.9	≦	1310.8	OK
		R		155.5			130.4	≦		
4F	X1	L		-155.5	1.200	16.6	135.6	≦	1310.8	OK
		R		160.8			180.7	≦		
	X2	L		-191.7	1.200	5.2	185.5	≦	2238.4	OK
		R		192.7			198.9	≦		
	X3	L		-192.2	1.200	0.0	192.2	≦	2238.4	OK
		R		192.2			192.2	≦		
	X4	L		-192.7	1.200	-5.2	198.9	≦	2238.4	OK
		R		191.7			185.5	≦		
	X5	L		-160.8	1.200	-16.6	180.7	≦	1310.8	OK
		R		155.5			135.6	≦		
3F	X1	L		-168.3	1.200	17.2	147.6	≦	1580.0	OK
		R		176.2			196.9	≦		
	X2	L		-192.1	1.200	3.4	188.1	≦	2238.4	OK
		R		192.3			196.3	≦		
	X3	L		-192.2	1.200	0.0	192.2	≦	2238.4	OK
		R		192.2			192.2	≦		
	X4	L		-192.3	1.200	-3.4	196.3	≦	2238.4	OK
		R		192.1			188.1	≦		
	X5	L		-176.2	1.200	-17.2	196.9	≦	1580.0	OK
		R		168.3			147.6	≦		
2F	X1	L		-171.4	1.200	14.0	154.6	≦	1580.0	OK
		R		178.7			195.5	≦		
	X2	L		-195.0	1.200	1.7	193.0	≦	2305.6	OK
		R		195.8			197.8	≦		
	X3	L		-195.4	1.200	0.0	195.4	≦	2305.6	OK
		R		195.4			195.4	≦		
	X4	L		-195.8	1.200	-1.7	197.8	≦	2305.6	OK
		R		195.0			193.0	≦		
	X5	L		-178.7	1.200	-14.0	195.5	≦	1580.0	OK
		R		171.4			154.6	≦		
1F	X1	L		-224.2	1.200	1.1	222.9	≦	3612.7	OK
		R		294.9			296.2	≦		
	X2	L		-265.6	1.200	0.2	265.3	≦	3612.7	OK
		R		251.7			252.0	≦		
	X3	L		-258.6	1.200	-0.0	258.6	≦	3612.7	OK
		R		258.6			258.6	≦		
	X4	L		-251.7	1.200	-0.2	252.0	≦	3612.7	OK
		R		265.6			265.3	≦		
	X5	L		-294.9	1.200	-1.1	296.2	≦	3612.7	OK
		R		224.2			222.9	≦		

Y4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-24.6	1.200	0.0	24.6	≦	297.1	OK
		R		38.6			38.6	≦		
	X2	L		-33.4	1.200	0.0	33.4	≦	297.1	OK
		R		29.9			29.9	≦		
	X3	L		-31.6	1.200	0.0	31.6	≦	297.1	OK
		R		31.6			31.6	≦		
	X4	L		-29.9	1.200	0.0	29.9	≦	297.1	OK
		R		33.4			33.4	≦		
	X5	L		-38.6	1.200	0.0	38.6	≦	297.1	OK
		R		24.6			24.6	≦		

X1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	564.5	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	R		5.9	1.200	0.0	5.9	≦	564.5	OK
	Y3	L		-7.5	1.200	0.0	7.5	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	564.5	OK
		R		8.3			8.3	≦		
	Y3	L		-10.4	1.200	0.0	10.4	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

X6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.4	1.200	0.0	2.4	≦	564.5	OK
		R		5.9			5.9	≦		
	Y3	L		-7.5	1.200	0.0	7.5	≦	564.5	OK
		R		3.3			3.3	≦		

Y1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-22.7	1.200	0.0	22.7	≦	297.1	OK
		R		35.4			35.4	≦		
	X2	L		-30.6	1.200	0.0	30.6	≦	297.1	OK
		R		27.4			27.4	≦		
	X3	L		-29.0	1.200	0.0	29.0	≦	297.1	OK
		R		29.0			29.0	≦		
	X4	L		-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	297.1	OK
		R		30.6			30.6	≦		
	X5	L		-35.4	1.200	0.0	35.4	≦	297.1	OK
		R		22.7			22.7	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
16F	X1	L		-107.6	1.200	-8.7	118.1	≦	338.7	OK
		R		112.6			102.2	≦		
	X2	L		-110.3	1.200	0.8	109.4	≦	369.0	OK
		R		110.0			110.9	≦		
	X3	L		-110.1	1.200	-0.0	110.1	≦	369.0	OK
		R		110.1			110.1	≦		
	X4	L		-110.0	1.200	-0.8	110.9	≦	369.0	OK
		R		110.3			109.4	≦		
	X5	L		-112.6	1.200	8.7	102.2	≦	338.7	OK

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
16F	X5	R		107.6	1.200	8.7	118.1	≦	338.7	OK
15F	X1	L		-89.0	1.200	-12.1	103.5	≦	355.8	OK
		R		89.7			75.2	≦		
	X2	L		-97.1	1.200	1.4	95.5	≦	461.3	OK
		R		97.5			99.1	≦		
	X3	L		-97.3	1.200	-0.0	97.3	≦	461.3	OK
		R		97.3			97.3	≦		
	X4	L		-97.5	1.200	-1.4	99.1	≦	461.3	OK
		R		97.1			95.5	≦		
	X5	L		-89.7	1.200	12.1	75.2	≦	355.8	OK
		R		89.0			103.5	≦		
14F	X1	L		-88.4	1.200	-12.6	103.5	≦	355.8	OK
		R		90.3			75.2	≦		
	X2	L		-97.1	1.200	1.3	95.6	≦	461.3	OK
		R		97.4			99.0	≦		
	X3	L		-97.3	1.200	-0.0	97.3	≦	461.3	OK
		R		97.3			97.3	≦		
	X4	L		-97.4	1.200	-1.3	99.0	≦	461.3	OK
		R		97.1			95.6	≦		
	X5	L		-90.3	1.200	12.6	75.2	≦	355.8	OK
		R		88.4			103.5	≦		
13F	X1	L		-99.1	1.200	-21.7	125.1	≦	505.7	OK
		R		101.4			75.3	≦		
	X2	L		-97.4	1.200	2.0	95.0	≦	475.0	OK
		R		97.1			99.5	≦		
	X3	L		-97.3	1.200	-0.0	97.3	≦	475.0	OK
		R		97.3			97.3	≦		
	X4	L		-97.1	1.200	-2.0	99.5	≦	475.0	OK
		R		97.4			95.0	≦		
	X5	L		-101.4	1.200	21.7	75.3	≦	505.7	OK
		R		99.1			125.1	≦		
12F	X1	L		-99.0	1.200	-21.9	125.4	≦	505.7	OK
		R		101.4			75.1	≦		
	X2	L		-97.3	1.200	1.7	95.3	≦	475.0	OK
		R		97.2			99.3	≦		
	X3	L		-97.3	1.200	-0.0	97.3	≦	475.0	OK
		R		97.3			97.3	≦		
	X4	L		-97.2	1.200	-1.7	99.3	≦	475.0	OK
		R		97.3			95.3	≦		
	X5	L		-101.4	1.200	21.9	75.1	≦	505.7	OK
		R		99.0			125.4	≦		
11F	X1	L		-99.0	1.200	-21.4	124.6	≦	505.7	OK
		R		101.5			75.8	≦		
	X2	L		-99.8	1.200	1.9	97.5	≦	558.7	OK
		R		99.7			102.0	≦		
	X3	L		-99.7	1.200	-0.0	99.7	≦	558.7	OK
		R		99.7			99.7	≦		
	X4	L		-99.7	1.200	-1.9	102.0	≦	558.7	OK
		R		99.8			97.5	≦		
	X5	L		-101.5	1.200	21.4	75.8	≦	505.7	OK
		R		99.0			124.6	≦		
10F	X1	L		-98.9	1.200	-20.6	123.6	≦	505.7	OK
		R		101.5			76.8	≦		
	X2	L		-99.8	1.200	1.6	97.9	≦	558.7	OK
		R		99.7			101.6	≦		
	X3	L		-99.7	1.200	-0.0	99.7	≦	558.7	OK
		R		99.7			99.7	≦		
	X4	L		-99.7	1.200	-1.6	101.6	≦	558.7	OK
		R		99.8			97.9	≦		
	X5	L		-101.5	1.200	20.6	76.8	≦	505.7	OK
		R		98.9			123.6	≦		
9F	X1	L		-107.0	1.200	-28.6	141.3	≦	651.2	OK
		R		111.1			76.9	≦		
	X2	L		-109.2	1.200	2.9	105.7	≦	778.3	OK
		R		109.0			112.5	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X3	L		-109.1	1.200	-0.0	109.1	≦	778.3	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.0	1.200	-2.9	112.5	≦	778.3	OK
		R		109.2			105.7	≦		
	X5	L		-111.1	1.200	28.6	76.8	≦	651.2	OK
		R		107.0			141.3	≦		
8F	X1	L		-107.1	1.200	-24.8	136.8	≦	651.2	OK
		R		111.1			81.4	≦		
	X2	L		-109.2	1.200	2.6	106.0	≦	778.3	OK
		R		109.0			112.2	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	-0.0	109.1	≦	778.3	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.0	1.200	-2.6	112.2	≦	778.3	OK
		R		109.2			106.0	≦		
	X5	L		-111.1	1.200	24.8	81.3	≦	651.2	OK
		R		107.1			136.8	≦		
7F	X1	L		-107.0	1.200	-19.6	130.6	≦	651.2	OK
		R		111.2			87.6	≦		
	X2	L		-109.2	1.200	1.7	107.1	≦	778.3	OK
		R		109.0			111.1	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	-0.0	109.1	≦	778.3	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.0	1.200	-1.7	111.1	≦	778.3	OK
		R		109.2			107.1	≦		
	X5	L		-111.2	1.200	19.6	87.6	≦	651.2	OK
		R		107.0			130.6	≦		
6F	X1	L		-107.0	1.200	-16.2	126.4	≦	708.7	OK
		R		111.2			91.8	≦		
	X2	L		-109.2	1.200	1.2	107.8	≦	796.2	OK
		R		109.0			110.4	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	-0.0	109.1	≦	796.2	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.0	1.200	-1.2	110.4	≦	796.2	OK
		R		109.2			107.8	≦		
	X5	L		-111.2	1.200	16.2	91.8	≦	708.7	OK
		R		107.0			126.4	≦		
5F	X1	L		-106.9	1.200	-10.8	119.9	≦	708.7	OK
		R		111.2			98.2	≦		
	X2	L		-109.2	1.200	1.0	108.0	≦	796.2	OK
		R		109.0			110.1	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	-0.0	109.1	≦	796.2	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.0	1.200	-1.0	110.2	≦	796.2	OK
		R		109.2			108.0	≦		
	X5	L		-111.2	1.200	10.8	98.2	≦	708.7	OK
		R		106.9			119.9	≦		
4F	X1	L		-106.9	1.200	-4.3	112.0	≦	708.7	OK
		R		111.3			106.2	≦		
	X2	L		-109.1	1.200	0.1	109.0	≦	796.2	OK
		R		109.0			109.2	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	-0.0	109.1	≦	796.2	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.0	1.200	-0.1	109.2	≦	796.2	OK
		R		109.1			109.0	≦		
	X5	L		-111.3	1.200	4.3	106.2	≦	708.7	OK
		R		106.9			112.0	≦		
3F	X1	L		-106.9	1.200	-1.6	108.8	≦	708.7	OK
		R		111.3			109.4	≦		
	X2	L		-109.2	1.200	0.0	109.1	≦	796.2	OK
		R		109.0			109.0	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	-0.0	109.1	≦	796.2	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.0	1.200	-0.0	109.0	≦	796.2	OK
		R		109.2			109.1	≦		
	X5	L		-111.3	1.200	1.6	109.4	≦	708.7	OK

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	X5	R		106.9	1.200	1.6	108.8	≦	708.7	OK
2F	X1	L		-106.7	1.200	1.4	105.1	≦	708.7	OK
		R		111.4			113.1	≦		
	X2	L		-109.1	1.200	-0.2	109.4	≦	796.2	OK
		R		109.1			108.8	≦		
	X3	L		-109.1	1.200	0.0	109.1	≦	796.2	OK
		R		109.1			109.1	≦		
	X4	L		-109.1	1.200	0.2	108.8	≦	796.2	OK
		R		109.1			109.4	≦		
	X5	L		-111.4	1.200	-1.4	113.1	≦	708.7	OK
		R		106.7			105.1	≦		
1F	X1	L		-199.3	1.200	2.1	196.8	≦	3612.7	OK
		R		279.7			282.2	≦		
	X2	L		-246.9	1.200	-0.6	247.6	≦	3612.7	OK
		R		232.1			231.4	≦		
	X3	L		-239.5	1.200	0.0	239.5	≦	3612.7	OK
		R		239.5			239.5	≦		
	X4	L		-232.1	1.200	0.6	231.4	≦	3612.7	OK
		R		246.9			247.6	≦		
	X5	L		-279.7	1.200	-2.1	282.2	≦	3612.7	OK
		R		199.3			196.8	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
16F	X1	L		-138.0	1.200	13.5	121.8	≦	598.3	OK
		R		142.6			158.7	≦		
	X2	L		-140.4	1.200	5.2	134.1	≦	596.8	OK
		R		140.2			146.4	≦		
	X3	L		-140.3	1.200	-0.0	140.3	≦	596.8	OK
		R		140.3			140.2	≦		
	X4	L		-140.2	1.200	-5.2	146.4	≦	596.8	OK
		R		140.4			134.1	≦		
	X5	L		-142.6	1.200	-13.4	158.7	≦	598.3	OK
		R		138.0			121.8	≦		
15F	X1	L		-138.8	1.200	18.6	116.5	≦	756.7	OK
		R		141.3			163.6	≦		
	X2	L		-152.1	1.200	9.0	141.3	≦	1094.8	OK
		R		152.3			163.1	≦		
	X3	L		-152.2	1.200	-0.0	152.3	≦	1096.9	OK
		R		152.2			152.2	≦		
	X4	L		-152.3	1.200	-9.0	163.1	≦	1094.8	OK
		R		152.1			141.3	≦		
	X5	L		-141.3	1.200	-18.5	163.6	≦	756.7	OK
		R		138.8			116.5	≦		
14F	X1	L		-137.9	1.200	22.2	111.3	≦	756.7	OK
		R		140.9			167.5	≦		
	X2	L		-151.2	1.200	9.2	140.2	≦	1094.8	OK
		R		151.4			162.3	≦		
	X3	L		-151.3	1.200	-0.0	151.3	≦	1096.9	OK
		R		151.3			151.3	≦		
	X4	L		-151.4	1.200	-9.2	162.4	≦	1094.8	OK
		R		151.2			140.2	≦		
	X5	L		-140.9	1.200	-22.1	167.5	≦	756.7	OK
		R		137.9			111.4	≦		
13F	X1	L		-141.0	1.200	28.2	107.1	≦	854.0	OK
		R		144.2			178.1	≦		
	X2	L		-151.3	1.200	8.6	140.9	≦	1131.3	OK
		R		151.3			161.7	≦		
	X3	L		-151.3	1.200	-0.0	151.3	≦	1132.9	OK
		R		151.3			151.3	≦		
	X4	L		-151.3	1.200	-8.6	161.7	≦	1131.3	OK
		R		151.3			140.9	≦		
	X5	L		-144.2	1.200	-28.2	178.1	≦	854.0	OK
		R		141.0			107.2	≦		
12F	X1	L		-141.0	1.200	33.4	100.9	≦	854.0	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
12F	X1	R		144.2	1.200	33.4	184.3	≦	854.0	OK
	X2	L		-151.3	1.200	8.5	141.1	≦	1131.3	OK
		R		151.3			161.5	≦		
	X3	L		-151.3	1.200	-0.0	151.3	≦	1132.9	OK
		R		151.3			151.3	≦		
	X4	L		-151.3	1.200	-8.5	161.5	≦	1131.3	OK
		R		151.3			141.0	≦		
	X5	L		-144.2	1.200	-33.4	184.3	≦	854.0	OK
		R		141.0			101.0	≦		
11F	X1	L		-149.5	1.200	45.9	94.5	≦	1131.3	OK
		R		153.7			208.7	≦		
	X2	L		-158.2	1.200	9.8	146.4	≦	1298.0	OK
		R		158.1			169.9	≦		
	X3	L		-158.2	1.200	-0.0	158.2	≦	1303.1	OK
		R		158.2			158.1	≦		
	X4	L		-158.1	1.200	-9.8	169.9	≦	1298.0	OK
		R		158.2			146.4	≦		
	X5	L		-153.7	1.200	-45.8	208.7	≦	1131.3	OK
		R		149.5			94.5	≦		
10F	X1	L		-149.2	1.200	49.8	89.5	≦	1131.3	OK
		R		153.4			213.1	≦		
	X2	L		-158.2	1.200	11.5	144.4	≦	1298.0	OK
		R		158.1			171.9	≦		
	X3	L		-158.2	1.200	-0.0	158.2	≦	1303.1	OK
		R		158.2			158.1	≦		
	X4	L		-158.1	1.200	-11.5	172.0	≦	1298.0	OK
		R		158.2			144.3	≦		
	X5	L		-153.4	1.200	-49.7	213.1	≦	1131.3	OK
		R		149.2			89.5	≦		
9F	X1	L		-149.0	1.200	59.3	77.9	≦	1177.7	OK
		R		153.6			224.7	≦		
	X2	L		-172.1	1.200	17.6	150.9	≦	1644.3	OK
		R		172.4			193.6	≦		
	X3	L		-172.2	1.200	-0.0	172.3	≦	1644.3	OK
		R		172.2			172.2	≦		
	X4	L		-172.4	1.200	-17.7	193.6	≦	1644.3	OK
		R		172.1			150.9	≦		
	X5	L		-153.6	1.200	-59.2	224.6	≦	1177.0	OK
		R		149.0			78.0	≦		
8F	X1	L		-149.0	1.200	66.6	69.1	≦	1158.9	OK
		R		153.6			233.5	≦		
	X2	L		-171.5	1.200	18.6	149.2	≦	1644.3	OK
		R		171.8			194.1	≦		
	X3	L		-171.6	1.200	-0.0	171.7	≦	1644.3	OK
		R		171.6			171.6	≦		
	X4	L		-171.8	1.200	-18.6	194.1	≦	1644.3	OK
		R		171.5			149.1	≦		
	X5	L		-153.6	1.200	-66.5	233.4	≦	1158.9	OK
		R		149.0			69.2	≦		
7F	X1	L		-149.0	1.200	70.2	64.8	≦	1158.9	OK
		R		153.5			237.8	≦		
	X2	L		-171.5	1.200	20.4	147.0	≦	1644.3	OK
		R		171.8			196.3	≦		
	X3	L		-171.6	1.200	-0.0	171.7	≦	1644.3	OK
		R		171.6			171.6	≦		
	X4	L		-171.8	1.200	-20.5	196.3	≦	1644.3	OK
		R		171.5			146.9	≦		
	X5	L		-153.5	1.200	-70.1	237.7	≦	1158.9	OK
		R		149.0			64.9	≦		
6F	X1	L		-155.4	1.200	82.0	57.1	≦	1310.8	OK
		R		160.9			259.2	≦		
	X2	L		-196.0	1.200	28.4	161.9	≦	2238.4	OK
		R		197.0			231.1	≦		
	X3	L		-196.5	1.200	-0.1	196.6	≦	2238.4	OK
		R		196.5			196.4	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X4	L		-197.0	1.200	-28.5	231.2	≦	2238.4	OK
		R		196.0			161.8	≦		
	X5	L		-160.9	1.200	-81.8	259.1	≦	1310.8	OK
		R		155.4			57.2	≦		
5F	X1	L		-155.5	1.200	83.0	55.9	≦	1310.8	OK
		R		160.8			260.4	≦		
	X2	L		-191.8	1.200	24.1	162.9	≦	2238.4	OK
		R		192.6			221.5	≦		
	X3	L		-192.2	1.200	-0.1	192.3	≦	2238.4	OK
		R		192.2			192.1	≦		
	X4	L		-192.6	1.200	-24.1	221.6	≦	2238.4	OK
		R		191.8			162.8	≦		
	X5	L		-160.8	1.200	-82.9	260.3	≦	1310.8	OK
		R		155.5			56.0	≦		
4F	X1	L		-155.5	1.200	91.4	45.8	≦	1310.8	OK
		R		160.8			270.5	≦		
	X2	L		-191.7	1.200	28.4	157.7	≦	2238.4	OK
		R		192.7			226.8	≦		
	X3	L		-192.2	1.200	-0.1	192.3	≦	2238.4	OK
		R		192.2			192.1	≦		
	X4	L		-192.7	1.200	-28.5	226.9	≦	2238.4	OK
		R		191.7			157.5	≦		
	X5	L		-160.8	1.200	-91.2	270.2	≦	1310.8	OK
		R		155.5			46.1	≦		
3F	X1	L		-168.3	1.200	112.0	33.9	≦	1580.0	OK
		R		176.2			310.6	≦		
	X2	L		-192.1	1.200	28.4	158.0	≦	2238.4	OK
		R		192.3			226.4	≦		
	X3	L		-192.2	1.200	-0.1	192.3	≦	2238.4	OK
		R		192.2			192.1	≦		
	X4	L		-192.3	1.200	-28.5	226.6	≦	2238.4	OK
		R		192.1			157.9	≦		
	X5	L		-176.2	1.200	-111.8	310.4	≦	1580.0	OK
		R		168.3			34.1	≦		
2F	X1	L		-171.4	1.200	96.6	55.4	≦	1580.0	OK
		R		178.7			294.7	≦		
	X2	L		-195.0	1.200	0.8	194.0	≦	2305.6	OK
		R		195.8			196.7	≦		
	X3	L		-195.4	1.200	-0.1	195.5	≦	2305.6	OK
		R		195.4			195.3	≦		
	X4	L		-195.8	1.200	-0.8	196.8	≦	2305.6	OK
		R		195.0			194.0	≦		
	X5	L		-178.7	1.200	-96.5	294.5	≦	1580.0	OK
		R		171.4			55.6	≦		
1F	X1	L		-224.2	1.200	137.5	59.2	≦	3612.7	OK
		R		294.9			459.9	≦		
	X2	L		-265.6	1.200	-44.5	319.0	≦	7028.1	OK
		R		251.7			198.3	≦		
	X3	L		-258.6	1.200	-0.0	258.6	≦	3612.7	OK
		R		258.6			258.6	≦		
	X4	L		-251.7	1.200	44.5	198.3	≦	7028.1	OK
		R		265.6			318.9	≦		
	X5	L		-294.9	1.200	-137.5	459.9	≦	3612.7	OK
		R		224.2			59.2	≦		

Y4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-24.6	1.200	0.0	24.6	≦	297.1	OK
		R		38.6			38.6	≦		
	X2	L		-33.4	1.200	0.0	33.4	≦	297.1	OK
		R		29.9			29.9	≦		
	X3	L		-31.6	1.200	0.0	31.6	≦	297.1	OK
		R		31.6			31.6	≦		
	X4	L		-29.9	1.200	0.0	29.9	≦	297.1	OK
		R		33.4			33.4	≦		

Y4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X5	L		-38.6	1.200	0.0	38.6	≦	297.1	OK
		R		24.6			24.6	≦		

U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：柱のせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-77.6	1.250	228.3	207.8	≦	995.8	OK
		B		-77.6			207.8	≦		
	X2	T		1.4	1.250	468.9	587.5	≦	1483.2	OK
		B		1.4			587.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	502.1	627.4	≦	1509.2	OK
		B		-0.1			627.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	502.3	628.1	≦	1508.5	OK
		B		0.1			628.1	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	474.9	592.3	≦	1484.8	OK
		B		-1.4			592.3	≦		
	X6	T		77.6	1.250	143.3	256.8	≦	1047.6	OK
		B		77.6			256.8	≦		
14F	X1	T		-33.5	1.250	159.8	166.3	≦	1004.4	OK
		B		-33.5			166.3	≦		
	X2	T		-4.5	1.250	382.7	473.9	≦	1500.1	OK
		B		-4.5			473.9	≦		
	X3	T		0.2	1.250	454.8	568.7	≦	1538.4	OK
		B		0.2			568.7	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	456.3	570.2	≦	1535.4	OK
		B		-0.2			570.2	≦		
	X5	T		4.5	1.250	379.8	479.3	≦	1502.8	OK
		B		4.5			479.3	≦		
	X6	T		33.5	1.250	130.8	197.0	≦	1021.6	OK
		B		33.5			197.0	≦		
13F	X1	T		-46.0	1.250	280.5	304.7	≦	1099.2	OK
		B		-46.0			304.7	≦		
	X2	T		-0.1	1.250	515.0	643.7	≦	1651.1	OK
		B		-0.1			643.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	543.0	678.7	≦	1641.8	OK
		B		-0.0			678.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	542.7	678.4	≦	1633.2	OK
		B		0.0			678.4	≦		
	X5	T		0.1	1.250	517.4	646.8	≦	1644.1	OK
		B		0.1			646.8	≦		
	X6	T		46.0	1.250	232.0	336.0	≦	1151.7	OK
		B		46.0			336.0	≦		
12F	X1	T		-46.9	1.250	330.7	366.4	≦	1175.7	OK
		B		-46.9			366.4	≦		
	X2	T		2.8	1.250	587.8	737.6	≦	1681.2	OK
		B		2.8			737.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	578.5	723.1	≦	1679.5	OK
		B		-0.1			723.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	579.0	723.9	≦	1664.0	OK
		B		0.1			723.9	≦		
	X5	T		-2.8	1.250	593.1	738.6	≦	1661.7	OK
		B		-2.8			738.6	≦		
	X6	T		46.9	1.250	285.0	403.2	≦	1224.1	OK
		B		46.9			403.2	≦		
11F	X1	T		-46.8	1.250	327.9	363.0	≦	1296.4	OK
		B		-46.8			363.0	≦		
	X2	T		1.6	1.250	595.8	746.4	≦	1802.8	OK

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X2	B		1.6	1.250	595.8	746.4	≦	1802.8	OK
	X3	T		-0.0	1.250	617.8	772.2	≦	1814.5	OK
		B		-0.0			772.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	616.1	770.1	≦	1789.1	OK
		B		0.0			770.1	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	597.6	745.4	≦	1762.5	OK
		B		-1.6			745.4	≦		
	X6	T		46.8	1.250	282.0	399.4	≦	1339.6	OK
		B		46.8			399.4	≦		
10F	X1	T		-46.6	1.250	348.2	388.6	≦	1510.5	OK
		B		-46.6			388.6	≦		
	X2	T		1.1	1.250	594.8	744.7	≦	1905.8	OK
		B		1.1			744.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	598.5	748.1	≦	1865.8	OK
		B		-0.0			748.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	596.6	745.8	≦	1825.0	OK
		B		0.0			745.8	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	594.2	741.6	≦	1829.8	OK
		B		-1.1			741.6	≦		
	X6	T		46.6	1.250	298.5	419.7	≦	1518.9	OK
		B		46.6			419.7	≦		
9F	X1	T		-46.4	1.250	373.0	419.9	≦	1265.0	OK
		B		-46.4			419.9	≦		
	X2	T		1.4	1.250	760.1	951.6	≦	1817.0	OK
		B		1.4			951.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	865.6	1082.0	≦	1792.2	OK
		B		-0.1			1082.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	867.4	1084.3	≦	1740.3	OK
		B		0.1			1084.3	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	764.4	954.1	≦	1729.6	OK
		B		-1.4			954.1	≦		
	X6	T		46.4	1.250	324.9	452.5	≦	1295.6	OK
		B		46.4			452.5	≦		
8F	X1	T		-50.4	1.250	427.7	484.2	≦	1362.9	OK
		B		-50.4			484.2	≦		
	X2	T		1.7	1.250	1025.8	1283.9	≦	2044.4	OK
		B		1.7			1283.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1240.7	1550.8	≦	2066.6	OK
		B		-0.1			1550.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1235.0	1543.8	≦	2003.7	OK
		B		0.1			1543.8	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	1021.9	1275.7	≦	1949.4	OK
		B		-1.7			1275.7	≦		
	X6	T		50.4	1.250	382.6	528.7	≦	1401.8	OK
		B		50.4			528.7	≦		
7F	X1	T		-49.2	1.250	456.0	520.8	≦	1286.9	OK
		B		-49.2			520.8	≦		
	X2	T		1.6	1.250	950.4	1189.6	≦	2009.9	OK
		B		1.6			1189.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1114.9	1393.6	≦	2040.8	OK
		B		-0.1			1393.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1113.6	1392.0	≦	1972.3	OK
		B		0.1			1392.0	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	949.5	1185.3	≦	1909.4	OK
		B		-1.6			1185.3	≦		
	X6	T		49.2	1.250	407.6	558.7	≦	1319.6	OK
		B		49.2			558.7	≦		
6F	X1	T		-49.4	1.250	433.9	493.0	≦	1284.9	OK
		B		-49.4			493.0	≦		
	X2	T		1.9	1.250	1094.5	1370.0	≦	2408.2	OK
		B		1.9			1370.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1327.7	1659.5	≦	2456.0	OK
		B		-0.1			1659.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1320.6	1650.8	≦	2364.4	OK
		B		0.1			1650.8	≦		

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X5	T		-1.9	1.250	1091.2	1362.1	≦	2286.0	OK
		B		-1.9			1362.1	≦		
	X6	T		49.4	1.250	390.6	537.6	≦	1310.2	OK
		B		49.4			537.6	≦		
5F	X1	T		-49.3	1.250	416.6	471.4	≦	1313.0	OK
		B		-49.3			471.4	≦		
	X2	T		1.9	1.250	1039.2	1300.9	≦	2384.6	OK
		B		1.9			1300.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1330.2	1662.7	≦	2472.8	OK
		B		-0.1			1662.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1328.4	1660.6	≦	2368.2	OK
		B		0.1			1660.6	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	1045.0	1304.4	≦	2249.3	OK
		B		-1.9			1304.4	≦		
	X6	T		49.3	1.250	369.2	510.8	≦	1290.6	OK
		B		49.3			510.8	≦		
4F	X1	T		-49.2	1.250	472.6	541.5	≦	1345.8	OK
		B		-49.2			541.5	≦		
	X2	T		1.7	1.250	1111.4	1391.0	≦	2397.5	OK
		B		1.7			1391.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1370.3	1712.8	≦	2479.0	OK
		B		-0.0			1712.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1367.5	1709.5	≦	2351.8	OK
		B		0.0			1709.5	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	1109.6	1385.2	≦	2235.8	OK
		B		-1.7			1385.2	≦		
	X6	T		49.2	1.250	424.4	579.7	≦	1310.7	OK
		B		49.2			579.7	≦		
3F	X1	T		-49.2	1.250	440.3	501.2	≦	1648.3	OK
		B		-49.2			501.2	≦		
	X2	T		2.4	1.250	1226.2	1535.2	≦	2864.7	OK
		B		2.4			1535.2	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	1510.9	1888.4	≦	2993.8	OK
		B		-0.2			1888.4	≦		
	X4	T		0.2	1.250	1495.7	1869.8	≦	2838.3	OK
		B		0.2			1869.8	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	1218.4	1520.6	≦	2678.0	OK
		B		-2.4			1520.6	≦		
	X6	T		49.2	1.250	394.4	542.1	≦	1607.2	OK
		B		49.2			542.1	≦		
2F	X1	T		-49.2	1.250	325.6	357.7	≦	1682.0	OK
		B		-49.2			357.7	≦		
	X2	T		0.6	1.250	908.3	1136.0	≦	2854.5	OK
		B		0.6			1136.0	≦		
	X3	T		0.4	1.250	1222.8	1528.9	≦	2904.7	OK
		B		0.4			1528.9	≦		
	X4	T		-0.4	1.250	1269.9	1587.0	≦	2717.8	OK
		B		-0.4			1587.0	≦		
	X5	T		-0.6	1.250	955.5	1193.9	≦	2607.0	OK
		B		-0.6			1193.9	≦		
	X6	T		49.2	1.250	285.0	405.5	≦	1625.2	OK
		B		49.2			405.5	≦		
1F	X1	T		-44.5	1.250	1202.3	1458.4	≦	1756.6	OK
		B		-44.5			1458.4	≦		
	X2	T		6.7	1.250	2109.7	2643.8	≦	3013.0	OK
		B	0	6.7			2643.8	≦		
	X3	T		-1.2	1.250	2255.7	2818.4	≦	3047.9	OK
		B	0	-1.2			2818.4	≦		
	X4	T		1.2	1.250	2085.3	2607.9	≦	2801.7	OK
		B	0	1.2			2607.9	≦		
	X5	T		-6.7	1.250	1967.8	2453.0	≦	2792.5	OK
		B	0	-6.7			2453.0	≦		
	X6	T		44.5	1.250	1142.6	1472.8	≦	1755.6	OK
		B		44.5			1472.8	≦		

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-97.2	1.250	251.0	216.5	≦	2049.5	OK
		B		-97.2			216.5	≦		
	X2	T		0.8	1.250	675.9	845.6	≦	2926.4	OK
		B		0.8			845.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	830.7	1038.3	≦	3108.6	OK
		B		-0.1			1038.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	822.9	1028.7	≦	3098.7	OK
		B		0.1			1028.7	≦		
	X5	T		-0.8	1.250	645.6	806.2	≦	2882.4	OK
		B		-0.8			806.2	≦		
	X6	T		97.2	1.250	22.3	125.1	≦	3203.1	OK
		B		97.2			125.1	≦		
14F	X1	T		-60.6	1.250	608.0	699.4	≦	2047.7	OK
		B		-60.6			699.4	≦		
	X2	T		-4.1	1.250	1365.8	1703.2	≦	3061.3	OK
		B		-4.1			1703.2	≦		
	X3	T		0.1	1.250	1558.3	1948.0	≦	3172.1	OK
		B		0.1			1948.0	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	1547.7	1934.5	≦	3167.4	OK
		B		-0.1			1934.5	≦		
	X5	T		4.1	1.250	1315.0	1647.8	≦	3044.0	OK
		B		4.1			1647.8	≦		
	X6	T		60.6	1.250	513.2	702.0	≦	3286.6	OK
		B		60.6			702.0	≦		
13F	X1	T		-65.5	1.250	861.4	1011.3	≦	2212.3	OK
		B		-65.5			1011.3	≦		
	X2	T		-2.9	1.250	1724.2	2152.4	≦	3293.7	OK
		B		-2.9			2152.4	≦		
	X3	T		0.1	1.250	1965.5	2457.0	≦	3431.8	OK
		B		0.1			2457.0	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	1961.4	2451.7	≦	3435.5	OK
		B		-0.1			2451.7	≦		
	X5	T		2.9	1.250	1708.1	2138.1	≦	3316.2	OK
		B		2.9			2138.1	≦		
	X6	T		65.5	1.250	849.9	1127.9	≦	3601.8	OK
		B		65.5			1127.9	≦		
12F	X1	T		-65.4	1.250	918.4	1082.6	≦	2415.9	OK
		B		-65.4			1082.6	≦		
	X2	T		-2.3	1.250	2191.9	2737.6	≦	4886.5	OK
		B		-2.3			2737.6	≦		
	X3	T		0.0	1.250	2523.0	3153.8	≦	5078.1	OK
		B		0.0			3153.8	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	2519.2	3148.9	≦	5084.7	OK
		B		-0.0			3148.9	≦		
	X5	T		2.3	1.250	2193.0	2743.6	≦	4933.0	OK
		B		2.3			2743.6	≦		
	X6	T		65.4	1.250	976.2	1285.7	≦	4019.0	OK
		B		65.4			1285.7	≦		
11F	X1	T		-67.5	1.250	1147.0	1366.2	≦	3279.6	OK
		B		-67.5			1366.2	≦		
	X2	T		-1.4	1.250	2655.1	3317.4	≦	5929.6	OK
		B		-1.4			3317.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	2911.9	3639.9	≦	6022.6	OK
		B		-0.0			3639.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	2917.3	3646.6	≦	6033.0	OK
		B		0.0			3646.6	≦		
	X5	T		1.4	1.250	2699.1	3375.3	≦	5995.4	OK
		B		1.4			3375.3	≦		
	X6	T		67.5	1.250	1263.4	1646.8	≦	3153.7	OK
		B		67.5			1646.8	≦		
10F	X1	T		-69.0	1.250	1415.5	1700.4	≦	3573.1	OK
		B		-69.0			1700.4	≦		
	X2	T		-0.4	1.250	3000.3	3750.0	≦	6806.8	OK
		B		-0.4			3750.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	3240.6	4050.7	≦	6920.6	OK

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
10F	X3	B		-0.0	1.250	3240.6	4050.7	≦	6920.6	OK
	X4	T		0.0	1.250	3287.7	4109.7	≦	6992.2	OK
		B		0.0			4109.7	≦		
	X5	T		0.4	1.250	3192.5	3991.0	≦	7091.6	OK
		B		0.4			3991.0	≦		
	X6	T		69.0	1.250	1633.0	2110.3	≦	4328.1	OK
		B		69.0			2110.3	≦		
9F	X1	T		-68.6	1.250	1295.5	1550.7	≦	2732.6	OK
		B		-68.6			1550.7	≦		
	X2	T		-3.5	1.250	3291.7	4111.1	≦	7240.6	OK
		B		-3.5			4111.1	≦		
	X3	T		0.1	1.250	3690.6	4613.3	≦	7365.1	OK
		B		0.1			4613.3	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	3722.2	4652.6	≦	7414.1	OK
		B		-0.1			4652.6	≦		
	X5	T		3.5	1.250	3411.7	4268.2	≦	7430.2	OK
		B		3.5			4268.2	≦		
	X6	T		68.6	1.250	1430.4	1856.6	≦	3303.1	OK
		B		68.6			1856.6	≦		
8F	X1	T		-69.0	1.250	1208.0	1440.9	≦	4420.9	OK
		B		-69.0			1440.9	≦		
	X2	T		-7.1	1.250	3297.2	4114.5	≦	6987.3	OK
		B		-7.1			4114.5	≦		
	X3	T		0.2	1.250	4054.9	5068.8	≦	7457.2	OK
		B		0.2			5068.8	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	4072.0	5089.8	≦	7504.6	OK
		B		-0.2			5089.8	≦		
	X5	T		7.1	1.250	3397.4	4253.8	≦	7252.3	OK
		B		7.1			4253.8	≦		
	X6	T		69.0	1.250	1318.0	1716.6	≦	3150.8	OK
		B		69.0			1716.6	≦		
7F	X1	T		-68.6	1.250	1483.3	1785.6	≦	4185.2	OK
		B		-68.6			1785.6	≦		
	X2	T		-6.3	1.250	3644.6	4549.4	≦	6601.6	OK
		B		-6.3			4549.4	≦		
	X3	T		0.1	1.250	4378.0	5472.7	≦	7044.0	OK
		B		0.1			5472.7	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	4406.3	5507.8	≦	7126.0	OK
		B		-0.1			5507.8	≦		
	X5	T		6.3	1.250	3859.3	4830.5	≦	7010.6	OK
		B		6.3			4830.5	≦		
	X6	T		68.6	1.250	1617.7	2090.7	≦	3111.3	OK
		B		68.6			2090.7	≦		
6F	X1	T		-70.0	1.250	1395.9	1674.9	≦	3990.5	OK
		B		-70.0			1674.9	≦		
	X2	T		-9.8	1.250	3800.9	4741.4	≦	6809.2	OK
		B		-9.8			4741.4	≦		
	X3	T		0.3	1.250	4791.6	5989.9	≦	7311.1	OK
		B		0.3			5989.9	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	4833.2	6041.1	≦	7425.3	OK
		B		-0.3			6041.1	≦		
	X5	T		9.8	1.250	4028.5	5045.4	≦	7328.7	OK
		B		9.8			5045.4	≦		
	X6	T		70.0	1.250	1413.1	1836.3	≦	3295.7	OK
		B		70.0			1836.3	≦		
5F	X1	T		-71.5	1.250	1149.2	1365.0	≦	3567.6	OK
		B		-71.5			1365.0	≦		
	X2	T		-13.5	1.250	3830.2	4774.2	≦	6732.2	OK
		B		-13.5			4774.2	≦		
	X3	T		0.6	1.250	5499.8	6875.3	≦	7613.5	OK
		B		0.6			6875.3	≦		
	X4	T		-0.6	1.250	5677.8	7096.7	≦	7728.0	OK
		B		-0.6			7096.7	≦		
	X5	T		13.5	1.250	4321.9	5415.9	≦	7424.6	OK
		B		13.5			5415.9	≦		

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X6	T		71.5	1.250	1325.4	1728.3	≦	3394.1	OK
		B		71.5			1728.3	≦		
4F	X1	T		-71.1	1.250	1344.2	1609.1	≦	3623.4	OK
		B		-71.1			1609.1	≦		
	X2	T		-12.2	1.250	3798.9	4736.4	≦	6653.1	OK
		B		-12.2			4736.4	≦		
	X3	T		0.5	1.250	5462.0	6828.0	≦	7499.3	OK
		B		0.5			6828.0	≦		
	X4	T		-0.5	1.250	5594.4	6992.4	≦	7570.5	OK
		B		-0.5			6992.4	≦		
	X5	T		12.2	1.250	4843.4	6066.5	≦	7467.6	OK
		B		12.2			6066.5	≦		
	X6	T		71.1	1.250	1666.3	2154.0	≦	3500.5	OK
		B		71.1			2154.0	≦		
3F	X1	T		-73.6	1.250	1549.6	1863.5	≦	4007.8	OK
		B		-73.6			1863.5	≦		
	X2	T		-8.5	1.250	4524.6	5647.3	≦	6824.3	OK
		B		-8.5			5647.3	≦		
	X3	T		0.3	1.250	6064.4	7580.7	≦	7628.4	OK
		B		0.3			7580.7	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	5966.2	7457.4	≦	7684.1	OK
		B		-0.3			7457.4	≦		
	X5	T		8.5	1.250	4045.7	5065.6	≦	7314.3	OK
		B		8.5			5065.6	≦		
	X6	T		73.6	1.250	1191.4	1562.9	≦	3969.6	OK
		B		73.6			1562.9	≦		
2F	X1	T		-68.0	1.250	1485.5	1788.8	≦	3733.9	OK
		B	0	-68.0			1788.8	≦		
	X2	T		-7.0	1.250	3963.0	4946.8	≦	6444.2	OK
		B	0	-7.0			4946.8	≦		
	X3	T		0.9	1.250	5609.1	7012.3	≦	7320.4	OK
		B		0.9			7012.3	≦		
	X4	T		-0.9	1.250	5867.0	7332.8	≦	7515.4	OK
		B		-0.9			7332.8	≦		
	X5	T		7.0	1.250	5701.3	7133.6	≦	7810.9	OK
		B		7.0			7133.6	≦		
	X6	T		68.0	1.250	2934.5	3736.1	≦	4105.1	OK
		B	0	68.0			3736.1	≦		
1F	X1	T		-91.4	1.250	1183.3	1387.8	≦	3688.6	OK
		B	0	-91.4			1387.8	≦		
	X2	T		15.0	1.250	3637.4	4561.7	≦	6260.8	OK
		B	0	15.0			4561.7	≦		
	X3	T		-3.9	1.250	5042.0	6298.5	≦	7081.1	OK
		B	0	-3.9			6298.5	≦		
	X4	T		3.9	1.250	5057.1	6325.3	≦	7261.4	OK
		B	0	3.9			6325.3	≦		
	X5	T		-15.0	1.250	4019.4	5009.2	≦	7935.6	OK
		B	0	-15.0			5009.2	≦		
	X6	T		91.4	1.250	1561.9	2043.8	≦	4411.1	OK
		B	0	91.4			2043.8	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-77.6	1.250	-143.3	256.8	≦	1047.6	OK
		B		-77.6			256.8	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-474.9	592.3	≦	1484.8	OK
		B		1.4			592.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-502.3	628.1	≦	1508.5	OK
		B		-0.1			628.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-502.1	627.4	≦	1509.2	OK
		B		0.1			627.4	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-468.9	587.5	≦	1483.2	OK
		B		-1.4			587.5	≦		
	X6	T		77.6	1.250	-228.3	207.8	≦	995.8	OK
		B		77.6			207.8	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
14F	X1	T		-33.5	1.250	-130.8	197.0	≦	1021.6	OK
		B		-33.5			197.0	≦		
	X2	T		-4.5	1.250	-379.8	479.3	≦	1502.8	OK
		B		-4.5			479.3	≦		
	X3	T		0.2	1.250	-456.3	570.2	≦	1535.4	OK
		B		0.2			570.2	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	-454.8	568.7	≦	1538.4	OK
		B		-0.2			568.7	≦		
	X5	T		4.5	1.250	-382.7	473.9	≦	1500.1	OK
		B		4.5			473.9	≦		
	X6	T		33.5	1.250	-159.8	166.3	≦	1004.4	OK
		B		33.5			166.3	≦		
13F	X1	T		-46.0	1.250	-232.0	336.0	≦	1151.7	OK
		B		-46.0			336.0	≦		
	X2	T		-0.1	1.250	-517.4	646.8	≦	1644.1	OK
		B		-0.1			646.8	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-542.7	678.4	≦	1633.2	OK
		B		-0.0			678.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-543.0	678.7	≦	1641.8	OK
		B		0.0			678.7	≦		
	X5	T		0.1	1.250	-515.0	643.7	≦	1651.1	OK
		B		0.1			643.7	≦		
	X6	T		46.0	1.250	-280.5	304.7	≦	1099.2	OK
		B		46.0			304.7	≦		
12F	X1	T		-46.9	1.250	-285.0	403.2	≦	1224.1	OK
		B		-46.9			403.2	≦		
	X2	T		2.8	1.250	-593.1	738.6	≦	1661.7	OK
		B		2.8			738.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-579.0	723.9	≦	1664.0	OK
		B		-0.1			723.9	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-578.5	723.1	≦	1679.5	OK
		B		0.1			723.1	≦		
	X5	T		-2.8	1.250	-587.8	737.6	≦	1681.2	OK
		B		-2.8			737.6	≦		
	X6	T		46.9	1.250	-330.7	366.4	≦	1175.7	OK
		B		46.9			366.4	≦		
11F	X1	T		-46.8	1.250	-282.0	399.4	≦	1339.6	OK
		B		-46.8			399.4	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-597.6	745.4	≦	1762.5	OK
		B		1.6			745.4	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-616.1	770.1	≦	1789.1	OK
		B		-0.0			770.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-617.8	772.2	≦	1814.5	OK
		B		0.0			772.2	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-595.8	746.4	≦	1802.8	OK
		B		-1.6			746.4	≦		
	X6	T		46.8	1.250	-327.9	363.0	≦	1296.4	OK
		B		46.8			363.0	≦		
10F	X1	T		-46.6	1.250	-298.5	419.7	≦	1518.9	OK
		B		-46.6			419.7	≦		
	X2	T		1.1	1.250	-594.2	741.6	≦	1829.8	OK
		B		1.1			741.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-596.6	745.8	≦	1825.0	OK
		B		-0.0			745.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-598.5	748.1	≦	1865.8	OK
		B		0.0			748.1	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	-594.8	744.7	≦	1905.8	OK
		B		-1.1			744.7	≦		
	X6	T		46.6	1.250	-348.2	388.6	≦	1510.5	OK
		B		46.6			388.6	≦		
9F	X1	T		-46.4	1.250	-324.9	452.5	≦	1295.6	OK
		B		-46.4			452.5	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-764.4	954.1	≦	1729.6	OK
		B		1.4			954.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-867.4	1084.3	≦	1740.3	OK

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X3	B		-0.1	1.250	-867.4	1084.3	≦	1740.3	OK
	X4	T		0.1	1.250	-865.6	1082.0	≦	1792.2	OK
		B		0.1			1082.0	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-760.1	951.6	≦	1817.0	OK
		B		-1.4			951.6	≦		
	X6	T		46.4	1.250	-373.0	419.9	≦	1265.0	OK
		B		46.4			419.9	≦		
8F	X1	T		-50.4	1.250	-382.6	528.7	≦	1401.8	OK
		B		-50.4			528.7	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-1021.9	1275.7	≦	1949.4	OK
		B		1.7			1275.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1235.0	1543.8	≦	2003.7	OK
		B		-0.1			1543.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1240.7	1550.8	≦	2066.6	OK
		B		0.1			1550.8	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-1025.8	1283.9	≦	2044.4	OK
		B		-1.7			1283.9	≦		
	X6	T		50.4	1.250	-427.7	484.2	≦	1362.9	OK
		B		50.4			484.2	≦		
7F	X1	T		-49.2	1.250	-407.6	558.7	≦	1319.6	OK
		B		-49.2			558.7	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-949.5	1185.3	≦	1909.4	OK
		B		1.6			1185.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1113.6	1392.0	≦	1972.3	OK
		B		-0.1			1392.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1114.9	1393.6	≦	2040.8	OK
		B		0.1			1393.6	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-950.4	1189.6	≦	2009.9	OK
		B		-1.6			1189.6	≦		
	X6	T		49.2	1.250	-456.0	520.8	≦	1286.9	OK
		B		49.2			520.8	≦		
6F	X1	T		-49.4	1.250	-390.6	537.6	≦	1310.2	OK
		B		-49.4			537.6	≦		
	X2	T		1.9	1.250	-1091.2	1362.1	≦	2286.0	OK
		B		1.9			1362.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1320.6	1650.8	≦	2364.4	OK
		B		-0.1			1650.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1327.7	1659.5	≦	2456.0	OK
		B		0.1			1659.5	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	-1094.5	1370.0	≦	2408.2	OK
		B		-1.9			1370.0	≦		
	X6	T		49.4	1.250	-433.9	493.0	≦	1284.9	OK
		B		49.4			493.0	≦		
5F	X1	T		-49.3	1.250	-369.2	510.8	≦	1290.6	OK
		B		-49.3			510.8	≦		
	X2	T		1.9	1.250	-1045.0	1304.4	≦	2249.3	OK
		B		1.9			1304.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1328.4	1660.6	≦	2368.2	OK
		B		-0.1			1660.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1330.2	1662.7	≦	2472.8	OK
		B		0.1			1662.7	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	-1039.2	1300.9	≦	2384.6	OK
		B		-1.9			1300.9	≦		
	X6	T		49.3	1.250	-416.6	471.4	≦	1313.0	OK
		B		49.3			471.4	≦		
4F	X1	T		-49.2	1.250	-424.4	579.7	≦	1310.7	OK
		B		-49.2			579.7	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-1109.6	1385.2	≦	2235.8	OK
		B		1.7			1385.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1367.5	1709.5	≦	2351.8	OK
		B		-0.0			1709.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1370.3	1712.8	≦	2478.9	OK
		B		0.0			1712.8	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-1111.4	1391.0	≦	2397.5	OK
		B		-1.7			1391.0	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X6	T		49.2	1.250	-472.6	541.5	≦	1345.8	OK
		B		49.2			541.5	≦		
3F	X1	T		-49.2	1.250	-394.4	542.1	≦	1607.2	OK
		B		-49.2			542.1	≦		
	X2	T		2.4	1.250	-1218.4	1520.6	≦	2678.0	OK
		B		2.4			1520.6	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	-1495.7	1869.8	≦	2838.3	OK
		B		-0.2			1869.8	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-1510.9	1888.4	≦	2993.8	OK
		B		0.2			1888.4	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	-1226.2	1535.2	≦	2864.7	OK
		B		-2.4			1535.2	≦		
	X6	T		49.2	1.250	-440.3	501.2	≦	1648.3	OK
		B		49.2			501.2	≦		
2F	X1	T		-49.2	1.250	-285.0	405.5	≦	1625.2	OK
		B		-49.2			405.5	≦		
	X2	T		0.6	1.250	-955.5	1193.9	≦	2607.0	OK
		B		0.6			1193.9	≦		
	X3	T		0.4	1.250	-1269.9	1587.0	≦	2717.8	OK
		B		0.4			1587.0	≦		
	X4	T		-0.4	1.250	-1222.8	1528.9	≦	2904.7	OK
		B		-0.4			1528.9	≦		
	X5	T		-0.6	1.250	-908.3	1136.0	≦	2854.5	OK
		B		-0.6			1136.0	≦		
	X6	T		49.2	1.250	-325.6	357.7	≦	1682.0	OK
		B		49.2			357.7	≦		
1F	X1	T		-44.5	1.250	-1142.6	1472.8	≦	1755.6	OK
		B		-44.5			1472.8	≦		
	X2	T		6.7	1.250	-1967.8	2453.0	≦	2792.5	OK
		B	0	6.7			2453.0	≦		
	X3	T		-1.2	1.250	-2085.3	2607.9	≦	2801.7	OK
		B	0	-1.2			2607.9	≦		
	X4	T		1.2	1.250	-2255.7	2818.4	≦	3047.9	OK
		B	0	1.2			2818.4	≦		
	X5	T		-6.7	1.250	-2109.7	2643.8	≦	3013.0	OK
		B	0	-6.7			2643.8	≦		
	X6	T		44.5	1.250	-1202.3	1458.4	≦	1756.6	OK
		B		44.5			1458.4	≦		

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-97.2	1.250	-22.3	125.1	≦	3203.1	OK
		B		-97.2			125.1	≦		
	X2	T		0.8	1.250	-645.6	806.2	≦	2882.4	OK
		B		0.8			806.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-822.9	1028.7	≦	3098.7	OK
		B		-0.1			1028.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-830.7	1038.3	≦	3108.6	OK
		B		0.1			1038.3	≦		
	X5	T		-0.8	1.250	-675.9	845.6	≦	2926.4	OK
		B		-0.8			845.6	≦		
	X6	T		97.2	1.250	-251.0	216.5	≦	2049.5	OK
		B		97.2			216.5	≦		
14F	X1	T		-60.6	1.250	-513.2	702.0	≦	3286.6	OK
		B		-60.6			702.0	≦		
	X2	T		-4.1	1.250	-1315.0	1647.8	≦	3044.0	OK
		B		-4.1			1647.8	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-1547.7	1934.5	≦	3167.4	OK
		B		0.1			1934.5	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-1558.3	1948.0	≦	3172.1	OK
		B		-0.1			1948.0	≦		
	X5	T		4.1	1.250	-1365.8	1703.1	≦	3061.3	OK
		B		4.1			1703.1	≦		
	X6	T		60.6	1.250	-607.9	699.4	≦	2047.7	OK
		B		60.6			699.4	≦		

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
13F	X1	T		-65.5	1.250	-849.9	1127.9	≦	3601.8	OK
		B		-65.5			1127.9	≦		
	X2	T		-2.9	1.250	-1708.1	2138.1	≦	3316.2	OK
		B		-2.9			2138.1	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-1961.4	2451.7	≦	3435.5	OK
		B		0.1			2451.7	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-1965.5	2457.0	≦	3431.8	OK
		B		-0.1			2457.0	≦		
	X5	T		2.9	1.250	-1724.2	2152.4	≦	3293.7	OK
		B		2.9			2152.4	≦		
	X6	T		65.5	1.250	-861.4	1011.3	≦	2212.3	OK
		B		65.5			1011.3	≦		
12F	X1	T		-65.4	1.250	-976.2	1285.7	≦	4019.0	OK
		B		-65.4			1285.7	≦		
	X2	T		-2.3	1.250	-2193.0	2743.6	≦	4933.0	OK
		B		-2.3			2743.6	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-2519.2	3148.9	≦	5084.7	OK
		B		0.0			3148.9	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-2523.0	3153.8	≦	5078.1	OK
		B		-0.0			3153.8	≦		
	X5	T		2.3	1.250	-2191.9	2737.6	≦	4886.5	OK
		B		2.3			2737.6	≦		
	X6	T		65.4	1.250	-918.4	1082.6	≦	2415.9	OK
		B		65.4			1082.6	≦		
11F	X1	T		-67.5	1.250	-1263.4	1646.8	≦	3153.7	OK
		B		-67.5			1646.8	≦		
	X2	T		-1.4	1.250	-2699.1	3375.3	≦	5995.4	OK
		B		-1.4			3375.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-2917.3	3646.6	≦	6033.0	OK
		B		-0.0			3646.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-2911.9	3639.9	≦	6022.6	OK
		B		0.0			3639.9	≦		
	X5	T		1.4	1.250	-2655.1	3317.4	≦	5929.6	OK
		B		1.4			3317.4	≦		
	X6	T		67.5	1.250	-1147.0	1366.2	≦	3279.6	OK
		B		67.5			1366.2	≦		
10F	X1	T		-69.0	1.250	-1633.0	2110.3	≦	4328.1	OK
		B		-69.0			2110.3	≦		
	X2	T		-0.4	1.250	-3192.5	3991.0	≦	7091.6	OK
		B		-0.4			3991.0	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-3287.7	4109.7	≦	6992.2	OK
		B		-0.0			4109.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-3240.6	4050.7	≦	6920.6	OK
		B		0.0			4050.7	≦		
	X5	T		0.4	1.250	-3000.3	3750.0	≦	6806.8	OK
		B		0.4			3750.0	≦		
	X6	T		69.0	1.250	-1415.5	1700.4	≦	3573.1	OK
		B		69.0			1700.4	≦		
9F	X1	T		-68.6	1.250	-1430.4	1856.6	≦	3303.1	OK
		B		-68.6			1856.6	≦		
	X2	T		-3.5	1.250	-3411.7	4268.2	≦	7430.2	OK
		B		-3.5			4268.2	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-3722.2	4652.6	≦	7414.1	OK
		B		0.1			4652.6	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-3690.6	4613.3	≦	7365.1	OK
		B		-0.1			4613.3	≦		
	X5	T		3.5	1.250	-3291.7	4111.1	≦	7240.6	OK
		B		3.5			4111.1	≦		
	X6	T		68.6	1.250	-1295.5	1550.7	≦	2732.6	OK
		B		68.6			1550.7	≦		
8F	X1	T		-69.0	1.250	-1318.0	1716.6	≦	3150.8	OK
		B		-69.0			1716.6	≦		
	X2	T		-7.1	1.250	-3397.4	4253.8	≦	7252.3	OK
		B		-7.1			4253.8	≦		
	X3	T		0.2	1.250	-4072.0	5089.8	≦	7504.6	OK

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
8F	X3	B		0.2	1.250	-4072.0	5089.8	≦	7504.6	OK
	X4	T		-0.2	1.250	-4054.9	5068.8	≦	7457.2	OK
		B		-0.2			5068.8	≦		
	X5	T		7.1	1.250	-3297.2	4114.5	≦	6987.3	OK
		B		7.1			4114.5	≦		
	X6	T		69.0	1.250	-1208.0	1440.9	≦	4420.9	OK
		B		69.0			1440.9	≦		
7F	X1	T		-68.6	1.250	-1617.7	2090.7	≦	3111.3	OK
		B		-68.6			2090.7	≦		
	X2	T		-6.3	1.250	-3859.3	4830.5	≦	7010.6	OK
		B		-6.3			4830.5	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-4406.3	5507.8	≦	7126.0	OK
		B		0.1			5507.8	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-4378.0	5472.7	≦	7044.0	OK
		B		-0.1			5472.7	≦		
	X5	T		6.3	1.250	-3644.6	4549.4	≦	6601.6	OK
		B		6.3			4549.4	≦		
	X6	T		68.6	1.250	-1483.3	1785.6	≦	4185.2	OK
		B		68.6			1785.6	≦		
6F	X1	T		-70.0	1.250	-1413.1	1836.3	≦	3295.7	OK
		B		-70.0			1836.3	≦		
	X2	T		-9.8	1.250	-4028.5	5045.4	≦	7328.7	OK
		B		-9.8			5045.4	≦		
	X3	T		0.3	1.250	-4833.2	6041.1	≦	7425.3	OK
		B		0.3			6041.1	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	-4791.6	5989.9	≦	7311.1	OK
		B		-0.3			5989.9	≦		
	X5	T		9.8	1.250	-3800.9	4741.4	≦	6809.2	OK
		B		9.8			4741.4	≦		
	X6	T		70.0	1.250	-1395.9	1674.9	≦	3990.5	OK
		B		70.0			1674.9	≦		
5F	X1	T		-71.5	1.250	-1325.4	1728.3	≦	3394.1	OK
		B		-71.5			1728.3	≦		
	X2	T		-13.5	1.250	-4321.9	5415.9	≦	7424.6	OK
		B		-13.5			5415.9	≦		
	X3	T		0.6	1.250	-5677.8	7096.7	≦	7728.0	OK
		B		0.6			7096.7	≦		
	X4	T		-0.6	1.250	-5499.8	6875.3	≦	7613.5	OK
		B		-0.6			6875.3	≦		
	X5	T		13.5	1.250	-3830.2	4774.2	≦	6732.2	OK
		B		13.5			4774.2	≦		
	X6	T		71.5	1.250	-1149.2	1365.0	≦	3567.6	OK
		B		71.5			1365.0	≦		
4F	X1	T		-71.1	1.250	-1666.3	2154.0	≦	3500.5	OK
		B		-71.1			2154.0	≦		
	X2	T		-12.2	1.250	-4843.4	6066.5	≦	7467.6	OK
		B		-12.2			6066.5	≦		
	X3	T		0.5	1.250	-5594.4	6992.4	≦	7570.5	OK
		B		0.5			6992.4	≦		
	X4	T		-0.5	1.250	-5462.0	6828.0	≦	7499.3	OK
		B		-0.5			6828.0	≦		
	X5	T		12.2	1.250	-3798.8	4736.3	≦	6653.1	OK
		B		12.2			4736.3	≦		
	X6	T		71.1	1.250	-1344.2	1609.1	≦	3623.4	OK
		B		71.1			1609.1	≦		
3F	X1	T		-73.6	1.250	-1191.4	1562.9	≦	3969.6	OK
		B		-73.6			1562.9	≦		
	X2	T		-8.5	1.250	-4045.7	5065.6	≦	7314.3	OK
		B		-8.5			5065.6	≦		
	X3	T		0.3	1.250	-5966.2	7457.4	≦	7684.1	OK
		B		0.3			7457.4	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	-6064.4	7580.7	≦	7628.4	OK
		B		-0.3			7580.7	≦		
	X5	T		8.5	1.250	-4524.6	5647.3	≦	6824.3	OK
		B		8.5			5647.3	≦		

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	X6	T		73.6	1.250	-1549.6	1863.5	≦	4007.8	OK
		B		73.6			1863.5	≦		
2F	X1	T		-68.0	1.250	-2934.5	3736.1	≦	4105.1	OK
		B	0	-68.0			3736.1	≦		
	X2	T		-7.0	1.250	-5701.4	7133.7	≦	7811.0	OK
		B		-7.0			7133.7	≦		
	X3	T		0.9	1.250	-5867.0	7332.8	≦	7515.4	OK
		B		0.9			7332.8	≦		
	X4	T		-0.9	1.250	-5609.1	7012.3	≦	7320.4	OK
		B		-0.9			7012.3	≦		
	X5	T		7.0	1.250	-3963.0	4946.8	≦	6444.2	OK
		B	0	7.0			4946.8	≦		
	X6	T		68.0	1.250	-1485.5	1788.8	≦	3733.9	OK
		B	0	68.0			1788.8	≦		
1F	X1	T		-91.4	1.250	-1561.9	2043.8	≦	4411.1	OK
		B	0	-91.4			2043.8	≦		
	X2	T		15.0	1.250	-4019.4	5009.2	≦	7935.6	OK
		B	0	15.0			5009.2	≦		
	X3	T		-3.9	1.250	-5057.1	6325.3	≦	7261.4	OK
		B	0	-3.9			6325.3	≦		
	X4	T		3.9	1.250	-5042.0	6298.5	≦	7081.1	OK
		B	0	3.9			6298.5	≦		
	X5	T		-15.0	1.250	-3637.4	4561.7	≦	6260.9	OK
		B	0	-15.0			4561.7	≦		
	X6	T		91.4	1.250	-1183.3	1387.8	≦	3688.6	OK
		B	0	91.4			1387.8	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-77.6	1.250	16.3	57.3	≦	1020.9	OK
		B		-77.6			57.3	≦		
	X2	T		1.4	1.250	12.9	17.5	≦	1349.3	OK
		B		1.4			17.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.1	1.2	≦	1328.9	OK
		B		-0.1			1.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.1	1.2	≦	1328.8	OK
		B		0.1			1.2	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-12.9	17.5	≦	1349.3	OK
		B		-1.4			17.5	≦		
	X6	T		77.6	1.250	-16.3	57.3	≦	1020.9	OK
		B		77.6			57.3	≦		
14F	X1	T		-33.5	1.250	5.7	26.3	≦	1053.6	OK
		B		-33.5			26.3	≦		
	X2	T		-4.5	1.250	8.9	6.5	≦	1444.0	OK
		B		-4.5			6.5	≦		
	X3	T		0.2	1.250	1.4	2.1	≦	1485.5	OK
		B		0.2			2.1	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	-1.4	2.1	≦	1485.5	OK
		B		-0.2			2.1	≦		
	X5	T		4.5	1.250	-8.9	6.5	≦	1444.0	OK
		B		4.5			6.5	≦		
	X6	T		33.5	1.250	-5.7	26.3	≦	1053.6	OK
		B		33.5			26.3	≦		
13F	X1	T		-46.0	1.250	19.6	21.5	≦	1162.4	OK
		B		-46.0			21.5	≦		
	X2	T		-0.1	1.250	14.8	18.5	≦	1377.9	OK
		B		-0.1			18.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.1	1.3	≦	1405.5	OK
		B		-0.0			1.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.1	1.3	≦	1405.4	OK
		B		0.0			1.3	≦		
	X5	T		0.1	1.250	-14.8	18.5	≦	1377.9	OK
		B		0.1			18.5	≦		
	X6	T		46.0	1.250	-19.6	21.5	≦	1162.4	OK
		B		46.0			21.5	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
12F	X1	T		-46.9	1.250	23.5	17.5	≦	1154.7	OK
		B		-46.9			17.5	≦		
	X2	T		2.8	1.250	20.5	28.4	≦	1482.4	OK
		B		2.8			28.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.9	1.0	≦	1432.5	OK
		B		-0.1			1.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.9	1.0	≦	1432.4	OK
		B		0.1			1.0	≦		
	X5	T		-2.8	1.250	-20.5	28.4	≦	1482.4	OK
		B		-2.8			28.4	≦		
	X6	T		46.9	1.250	-23.5	17.5	≦	1154.7	OK
		B		46.9			17.5	≦		
11F	X1	T		-46.8	1.250	22.7	18.4	≦	1134.8	OK
		B		-46.8			18.4	≦		
	X2	T		1.6	1.250	21.3	28.2	≦	1413.1	OK
		B		1.6			28.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.6	0.8	≦	1345.5	OK
		B		-0.0			0.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	1345.1	OK
		B		0.0			0.8	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-21.3	28.2	≦	1413.1	OK
		B		-1.6			28.2	≦		
	X6	T		46.8	1.250	-22.7	18.4	≦	1134.8	OK
		B		46.8			18.4	≦		
10F	X1	T		-46.6	1.250	21.8	19.3	≦	1112.3	OK
		B		-46.6			19.3	≦		
	X2	T		1.1	1.250	11.3	15.3	≦	1373.8	OK
		B		1.1			15.3	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	1254.8	OK
		B		-0.0			0.3	≦		
	X4	T		0.0	1.250	0.2	0.3	≦	1254.8	OK
		B		0.0			0.3	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	-11.3	15.3	≦	1373.8	OK
		B		-1.1			15.3	≦		
	X6	T		46.6	1.250	-21.8	19.3	≦	1112.3	OK
		B		46.6			19.3	≦		
9F	X1	T		-46.4	1.250	24.9	15.3	≦	1008.4	OK
		B		-46.4			15.3	≦		
	X2	T		1.4	1.250	14.8	19.9	≦	1375.4	OK
		B		1.4			19.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-0.8	1.1	≦	1272.7	OK
		B		-0.1			1.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	0.8	1.1	≦	1272.8	OK
		B		0.1			1.1	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	-14.8	19.9	≦	1375.4	OK
		B		-1.4			19.9	≦		
	X6	T		46.4	1.250	-24.9	15.3	≦	1008.4	OK
		B		46.4			15.3	≦		
8F	X1	T		-50.4	1.250	30.2	12.6	≦	1074.7	OK
		B		-50.4			12.6	≦		
	X2	T		1.7	1.250	15.7	21.3	≦	1389.4	OK
		B		1.7			21.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1.1	1.5	≦	1384.8	OK
		B		-0.1			1.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1.1	1.5	≦	1384.8	OK
		B		0.1			1.5	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-15.7	21.3	≦	1389.4	OK
		B		-1.7			21.3	≦		
	X6	T		50.4	1.250	-30.2	12.6	≦	1074.7	OK
		B		50.4			12.6	≦		
7F	X1	T		-49.2	1.250	27.9	14.3	≦	1033.0	OK
		B		-49.2			14.3	≦		
	X2	T		1.6	1.250	12.5	17.2	≦	1265.4	OK
		B		1.6			17.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-0.7	0.9	≦	1163.7	OK

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X3	B		-0.1	1.250	-0.7	0.9	≦	1163.7	OK
	X4	T		0.1	1.250	0.7	0.9	≦	1163.9	OK
		B		0.1			0.9	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	-12.5	17.2	≦	1265.4	OK
		B		-1.6			17.2	≦		
	X6	T		49.2	1.250	-27.9	14.3	≦	1033.0	OK
		B		49.2			14.3	≦		
6F	X1	T		-49.4	1.250	18.3	26.5	≦	1058.5	OK
		B		-49.4			26.5	≦		
	X2	T		1.9	1.250	13.7	19.0	≦	1586.7	OK
		B		1.9			19.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-0.3	0.4	≦	1381.2	OK
		B		-0.1			0.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	0.3	0.4	≦	1381.2	OK
		B		0.1			0.4	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	-13.7	19.0	≦	1586.7	OK
		B		-1.9			19.0	≦		
	X6	T		49.4	1.250	-18.3	26.5	≦	1058.5	OK
		B		49.4			26.5	≦		
5F	X1	T		-49.3	1.250	16.3	28.9	≦	997.7	OK
		B		-49.3			28.9	≦		
	X2	T		1.9	1.250	9.3	13.5	≦	1494.5	OK
		B		1.9			13.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.1	0.1	≦	1297.4	OK
		B		-0.1			0.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.1	0.1	≦	1297.4	OK
		B		0.1			0.1	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	-9.3	13.5	≦	1494.5	OK
		B		-1.9			13.5	≦		
	X6	T		49.3	1.250	-16.3	28.9	≦	997.7	OK
		B		49.3			28.9	≦		
4F	X1	T		-49.2	1.250	10.2	36.4	≦	939.6	OK
		B		-49.2			36.4	≦		
	X2	T		1.7	1.250	3.9	6.6	≦	1208.0	OK
		B		1.7			6.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.5	0.6	≦	1211.0	OK
		B		-0.0			0.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.5	0.6	≦	1210.2	OK
		B		0.0			0.6	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-3.9	6.6	≦	1208.0	OK
		B		-1.7			6.6	≦		
	X6	T		49.2	1.250	-10.2	36.4	≦	939.6	OK
		B		49.2			36.4	≦		
3F	X1	T		-49.2	1.250	5.2	42.6	≦	1149.3	OK
		B		-49.2			42.6	≦		
	X2	T		2.4	1.250	1.3	4.1	≦	1943.9	OK
		B		2.4			4.1	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	1.4	1.5	≦	1912.2	OK
		B		-0.2			1.5	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-1.4	1.5	≦	1912.2	OK
		B		0.2			1.5	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	-1.3	4.1	≦	1943.9	OK
		B		-2.4			4.1	≦		
	X6	T		49.2	1.250	-5.2	42.6	≦	1149.3	OK
		B		49.2			42.6	≦		
2F	X1	T		-49.2	1.250	-5.5	56.1	≦	1024.0	OK
		B		-49.2			56.1	≦		
	X2	T		0.6	1.250	10.0	13.1	≦	1527.5	OK
		B		0.6			13.1	≦		
	X3	T		0.4	1.250	-0.0	0.3	≦	1492.4	OK
		B		0.4			0.3	≦		
	X4	T		-0.4	1.250	0.0	0.3	≦	1492.4	OK
		B		-0.4			0.3	≦		
	X5	T		-0.6	1.250	-10.0	13.0	≦	1527.4	OK
		B		-0.6			13.0	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X6	T		49.2	1.250	5.5	56.1	≦	1024.0	OK
		B		49.2			56.1	≦		
1F	X1	T		-44.5	1.250	44.5	11.1	≦	821.6	OK
		B		-44.5			11.1	≦		
	X2	T		6.7	1.250	-6.7	1.7	≦	1416.2	OK
		B		6.7			1.7	≦		
	X3	T		-1.2	1.250	1.2	0.3	≦	1416.2	OK
		B		-1.2			0.3	≦		
	X4	T		1.2	1.250	-1.2	0.3	≦	1416.2	OK
		B		1.2			0.3	≦		
	X5	T		-6.7	1.250	6.7	1.7	≦	1416.2	OK
		B		-6.7			1.7	≦		
	X6	T		44.5	1.250	-44.5	11.1	≦	821.6	OK
		B		44.5			11.1	≦		

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-97.2	1.250	36.8	51.2	≦	2641.7	OK
		B		-97.2			51.2	≦		
	X2	T		0.8	1.250	44.8	56.8	≦	3822.9	OK
		B		0.8			56.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	8.2	10.1	≦	4207.1	OK
		B		-0.1			10.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-8.2	10.1	≦	4207.1	OK
		B		0.1			10.1	≦		
	X5	T		-0.8	1.250	-44.8	56.8	≦	3822.9	OK
		B		-0.8			56.8	≦		
	X6	T		97.2	1.250	-36.8	51.2	≦	2641.7	OK
		B		97.2			51.2	≦		
14F	X1	T		-60.6	1.250	29.0	24.3	≦	3139.9	OK
		B		-60.6			24.3	≦		
	X2	T		-4.1	1.250	36.3	41.3	≦	4350.0	OK
		B		-4.1			41.3	≦		
	X3	T		0.1	1.250	7.6	9.6	≦	4377.6	OK
		B		0.1			9.6	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-7.6	9.6	≦	4377.5	OK
		B		-0.1			9.6	≦		
	X5	T		4.1	1.250	-36.3	41.3	≦	4350.0	OK
		B		4.1			41.3	≦		
	X6	T		60.6	1.250	-29.0	24.3	≦	3139.9	OK
		B		60.6			24.3	≦		
13F	X1	T		-65.5	1.250	30.9	26.9	≦	3029.3	OK
		B		-65.5			26.9	≦		
	X2	T		-2.9	1.250	36.1	42.3	≦	4480.1	OK
		B		-2.9			42.3	≦		
	X3	T		0.1	1.250	7.1	8.9	≦	4386.2	OK
		B		0.1			8.9	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-7.1	8.9	≦	4386.2	OK
		B		-0.1			8.9	≦		
	X5	T		2.9	1.250	-36.1	42.3	≦	4480.1	OK
		B		2.9			42.3	≦		
	X6	T		65.5	1.250	-30.9	26.9	≦	3029.3	OK
		B		65.5			26.9	≦		
12F	X1	T		-65.4	1.250	32.3	25.0	≦	3133.0	OK
		B		-65.4			25.0	≦		
	X2	T		-2.3	1.250	41.5	49.6	≦	6122.5	OK
		B		-2.3			49.6	≦		
	X3	T		0.0	1.250	7.7	9.7	≦	6095.8	OK
		B		0.0			9.7	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-7.7	9.7	≦	6095.9	OK
		B		-0.0			9.7	≦		
	X5	T		2.3	1.250	-41.5	49.6	≦	6122.6	OK
		B		2.3			49.6	≦		
	X6	T		65.4	1.250	-32.3	25.0	≦	3133.0	OK
		B		65.4			25.0	≦		

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	X1	T		-67.5	1.250	36.8	21.5	≦	3108.1	OK
		B		-67.5			21.5	≦		
	X2	T		-1.4	1.250	44.0	53.5	≦	6071.8	OK
		B		-1.4			53.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	7.3	9.1	≦	6338.2	OK
		B		-0.0			9.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-7.3	9.1	≦	6338.0	OK
		B		0.0			9.1	≦		
	X5	T		1.4	1.250	-44.0	53.5	≦	6071.8	OK
		B		1.4			53.5	≦		
	X6	T		67.5	1.250	-36.8	21.5	≦	3108.1	OK
		B		67.5			21.5	≦		
10F	X1	T		-69.0	1.250	43.1	15.2	≦	3384.0	OK
		B		-69.0			15.2	≦		
	X2	T		-0.4	1.250	47.1	58.5	≦	6457.8	OK
		B		-0.4			58.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	6.8	8.4	≦	6327.4	OK
		B		-0.0			8.4	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-6.8	8.4	≦	6327.5	OK
		B		0.0			8.4	≦		
	X5	T		0.4	1.250	-47.1	58.5	≦	6457.8	OK
		B		0.4			58.5	≦		
	X6	T		69.0	1.250	-43.1	15.2	≦	3384.0	OK
		B		69.0			15.2	≦		
9F	X1	T		-68.6	1.250	42.6	15.4	≦	3547.8	OK
		B		-68.6			15.4	≦		
	X2	T		-3.5	1.250	53.0	62.7	≦	8188.5	OK
		B		-3.5			62.7	≦		
	X3	T		0.1	1.250	8.5	10.7	≦	8104.7	OK
		B		0.1			10.7	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-8.5	10.7	≦	8104.8	OK
		B		-0.1			10.7	≦		
	X5	T		3.5	1.250	-53.0	62.7	≦	8188.5	OK
		B		3.5			62.7	≦		
	X6	T		68.6	1.250	-42.6	15.4	≦	3547.8	OK
		B		68.6			15.4	≦		
8F	X1	T		-69.0	1.250	41.9	16.6	≦	3866.9	OK
		B		-69.0			16.6	≦		
	X2	T		-7.1	1.250	51.0	56.6	≦	8876.1	OK
		B		-7.1			56.6	≦		
	X3	T		0.2	1.250	9.4	12.0	≦	8752.9	OK
		B		0.2			12.0	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	-9.4	12.0	≦	8752.8	OK
		B		-0.2			12.0	≦		
	X5	T		7.1	1.250	-51.0	56.6	≦	8876.1	OK
		B		7.1			56.6	≦		
	X6	T		69.0	1.250	-41.9	16.6	≦	3866.9	OK
		B		69.0			16.6	≦		
7F	X1	T		-68.6	1.250	39.3	19.4	≦	3971.1	OK
		B		-68.6			19.4	≦		
	X2	T		-6.3	1.250	46.4	51.8	≦	9004.7	OK
		B		-6.3			51.8	≦		
	X3	T		0.1	1.250	8.1	10.3	≦	8862.8	OK
		B		0.1			10.3	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-8.1	10.3	≦	8862.8	OK
		B		-0.1			10.3	≦		
	X5	T		6.3	1.250	-46.5	51.8	≦	9004.7	OK
		B		6.3			51.8	≦		
	X6	T		68.6	1.250	-39.3	19.4	≦	3971.1	OK
		B		68.6			19.4	≦		
6F	X1	T		-70.0	1.250	37.3	23.4	≦	4462.3	OK
		B		-70.0			23.4	≦		
	X2	T		-9.8	1.250	47.4	49.5	≦	10066.5	OK
		B		-9.8			49.5	≦		
	X3	T		0.3	1.250	9.7	12.5	≦	9749.1	OK

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X3	B		0.3	1.250	9.7	12.5	≦	9749.1	OK
	X4	T		-0.3	1.250	-9.7	12.5	≦	9749.0	OK
		B		-0.3			12.5	≦		
	X5	T		9.8	1.250	-47.5	49.5	≦	10066.5	OK
		B		9.8			49.5	≦		
	X6	T		70.0	1.250	-37.3	23.4	≦	4462.3	OK
		B		70.0			23.4	≦		
5F	X1	T		-71.5	1.250	33.1	30.2	≦	4604.8	OK
		B		-71.5			30.2	≦		
	X2	T		-13.5	1.250	43.0	40.2	≦	10453.8	OK
		B		-13.5			40.2	≦		
	X3	T		0.6	1.250	10.4	13.6	≦	10201.6	OK
		B		0.6			13.6	≦		
	X4	T		-0.6	1.250	-10.4	13.6	≦	10201.7	OK
		B		-0.6			13.6	≦		
	X5	T		13.5	1.250	-43.0	40.3	≦	10453.9	OK
		B		13.5			40.3	≦		
	X6	T		71.5	1.250	-33.1	30.2	≦	4604.8	OK
		B		71.5			30.2	≦		
4F	X1	T		-71.1	1.250	26.4	38.2	≦	4715.2	OK
		B		-71.1			38.2	≦		
	X2	T		-12.2	1.250	34.7	31.1	≦	10389.5	OK
		B		-12.2			31.1	≦		
	X3	T		0.5	1.250	8.5	11.1	≦	10450.6	OK
		B		0.5			11.1	≦		
	X4	T		-0.5	1.250	-8.5	11.1	≦	10450.8	OK
		B		-0.5			11.1	≦		
	X5	T		12.2	1.250	-34.7	31.1	≦	10389.6	OK
		B		12.2			31.1	≦		
	X6	T		71.1	1.250	-26.4	38.1	≦	4715.1	OK
		B		71.1			38.1	≦		
3F	X1	T		-73.6	1.250	23.9	43.7	≦	5182.5	OK
		B		-73.6			43.7	≦		
	X2	T		-8.5	1.250	30.0	29.0	≦	10679.9	OK
		B		-8.5			29.0	≦		
	X3	T		0.3	1.250	6.2	8.1	≦	10635.3	OK
		B		0.3			8.1	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	-6.2	8.1	≦	10635.9	OK
		B		-0.3			8.1	≦		
	X5	T		8.5	1.250	-30.0	29.0	≦	10679.9	OK
		B		8.5			29.0	≦		
	X6	T		73.6	1.250	-23.9	43.7	≦	5182.5	OK
		B		73.6			43.7	≦		
2F	X1	T		-68.0	1.250	23.5	38.6	≦	4931.0	OK
		B		-68.0			38.6	≦		
	X2	T		-7.0	1.250	26.8	26.5	≦	10818.9	OK
		B		-7.0			26.5	≦		
	X3	T		0.9	1.250	3.8	5.7	≦	11464.4	OK
		B		0.9			5.7	≦		
	X4	T		-0.9	1.250	-3.8	5.7	≦	11465.8	OK
		B		-0.9			5.7	≦		
	X5	T		7.0	1.250	-26.8	26.5	≦	10819.3	OK
		B		7.0			26.5	≦		
	X6	T		68.0	1.250	-23.5	38.6	≦	4930.9	OK
		B		68.0			38.6	≦		
1F	X1	T		-91.4	1.250	8.6	80.6	≦	4960.3	OK
		B		-91.4			80.6	≦		
	X2	T		15.0	1.250	9.8	27.2	≦	10386.3	OK
		B		15.0			27.2	≦		
	X3	T		-3.9	1.250	1.1	2.5	≦	8765.2	OK
		B		-3.9			2.5	≦		
	X4	T		3.9	1.250	-1.1	2.5	≦	8766.0	OK
		B		3.9			2.5	≦		
	X5	T		-15.0	1.250	-9.8	27.2	≦	10386.0	OK
		B		-15.0			27.2	≦		

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X6	T		91.4	1.250	-8.6	80.6	≦	4960.3	OK
		B		91.4			80.6	≦		

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-77.6	1.250	-19.4	101.8	≦	1064.7	OK
		B		-77.6			101.8	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-20.3	24.0	≦	1500.9	OK
		B		1.4			24.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.6	1.8	≦	1438.3	OK
		B		-0.1			1.8	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.6	1.8	≦	1438.3	OK
		B		0.1			1.8	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	20.3	24.0	≦	1500.9	OK
		B		-1.4			24.0	≦		
	X6	T		77.6	1.250	19.4	101.8	≦	1064.6	OK
		B		77.6			101.8	≦		
14F	X1	T		-33.5	1.250	-15.6	53.0	≦	1233.8	OK
		B		-33.5			53.0	≦		
	X2	T		-4.5	1.250	-14.5	22.6	≦	1554.8	OK
		B		-4.5			22.6	≦		
	X3	T		0.2	1.250	1.5	2.1	≦	1535.4	OK
		B		0.2			2.1	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	-1.5	2.1	≦	1535.5	OK
		B		-0.2			2.1	≦		
	X5	T		4.5	1.250	14.5	22.6	≦	1554.8	OK
		B		4.5			22.6	≦		
	X6	T		33.5	1.250	15.6	53.0	≦	1233.8	OK
		B		33.5			53.0	≦		
13F	X1	T		-46.0	1.250	-23.6	75.5	≦	1312.7	OK
		B		-46.0			75.5	≦		
	X2	T		-0.1	1.250	-22.5	28.2	≦	1595.5	OK
		B		-0.1			28.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.8	2.2	≦	1601.4	OK
		B		-0.0			2.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.8	2.2	≦	1601.5	OK
		B		0.0			2.2	≦		
	X5	T		0.1	1.250	22.5	28.2	≦	1595.5	OK
		B		0.1			28.2	≦		
	X6	T		46.0	1.250	23.6	75.5	≦	1312.7	OK
		B		46.0			75.5	≦		
12F	X1	T		-46.9	1.250	-32.4	87.4	≦	1405.3	OK
		B		-46.9			87.4	≦		
	X2	T		2.8	1.250	-29.5	34.0	≦	1735.7	OK
		B		2.8			34.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.9	2.3	≦	1702.6	OK
		B		-0.1			2.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.9	2.3	≦	1701.9	OK
		B		0.1			2.3	≦		
	X5	T		-2.8	1.250	29.5	34.0	≦	1735.7	OK
		B		-2.8			34.0	≦		
	X6	T		46.9	1.250	32.4	87.4	≦	1405.3	OK
		B		46.9			87.4	≦		
11F	X1	T		-46.8	1.250	-30.4	84.8	≦	1485.8	OK
		B		-46.8			84.8	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-27.8	33.1	≦	1834.8	OK
		B		1.6			33.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.8	2.2	≦	1806.4	OK
		B		-0.0			2.2	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.8	2.2	≦	1806.8	OK
		B		0.0			2.2	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	27.8	33.1	≦	1834.8	OK
		B		-1.6			33.1	≦		
	X6	T		46.8	1.250	30.4	84.8	≦	1485.8	OK
		B		46.8			84.8	≦		

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
10F	X1	T		-46.6	1.250	-28.5	82.2	≦	1560.0	OK
		B		-46.6			82.2	≦		
	X2	T		1.1	1.250	-26.2	31.6	≦	1939.8	OK
		B		1.1			31.6	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1.6	1.9	≦	1889.2	OK
		B		-0.0			1.9	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1.6	1.9	≦	1889.5	OK
		B		0.0			1.9	≦		
	X5	T		-1.1	1.250	26.2	31.6	≦	1939.8	OK
		B		-1.1			31.6	≦		
	X6	T		46.6	1.250	28.5	82.2	≦	1560.0	OK
		B		46.6			82.2	≦		
9F	X1	T		-46.4	1.250	-34.6	89.7	≦	1614.0	OK
		B		-46.4			89.7	≦		
	X2	T		1.4	1.250	-30.2	36.3	≦	2015.4	OK
		B		1.4			36.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.9	2.3	≦	1970.6	OK
		B		-0.1			2.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.9	2.3	≦	1970.6	OK
		B		0.1			2.3	≦		
	X5	T		-1.4	1.250	30.2	36.4	≦	2015.5	OK
		B		-1.4			36.4	≦		
	X6	T		46.4	1.250	34.6	89.7	≦	1614.0	OK
		B		46.4			89.7	≦		
8F	X1	T		-50.4	1.250	-40.6	101.1	≦	1758.2	OK
		B		-50.4			101.1	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-36.9	44.5	≦	2222.5	OK
		B		1.7			44.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2.8	3.4	≦	2223.6	OK
		B		-0.1			3.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-2.8	3.4	≦	2223.8	OK
		B		0.1			3.4	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	36.9	44.5	≦	2222.5	OK
		B		-1.7			44.5	≦		
	X6	T		50.4	1.250	40.6	101.1	≦	1758.1	OK
		B		50.4			101.1	≦		
7F	X1	T		-49.2	1.250	-31.3	88.3	≦	1859.5	OK
		B		-49.2			88.3	≦		
	X2	T		1.6	1.250	-21.5	25.3	≦	2168.2	OK
		B		1.6			25.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.4	1.7	≦	2141.1	OK
		B		-0.1			1.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.4	1.7	≦	2141.3	OK
		B		0.1			1.7	≦		
	X5	T		-1.6	1.250	21.5	25.3	≦	2168.2	OK
		B		-1.6			25.3	≦		
	X6	T		49.2	1.250	31.3	88.4	≦	1859.5	OK
		B		49.2			88.4	≦		
6F	X1	T		-49.4	1.250	-25.6	81.3	≦	2051.6	OK
		B		-49.4			81.3	≦		
	X2	T		1.9	1.250	-27.8	32.9	≦	2844.7	OK
		B		1.9			32.9	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1.4	1.7	≦	2789.3	OK
		B		-0.1			1.7	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1.4	1.7	≦	2788.7	OK
		B		0.1			1.7	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	27.9	32.9	≦	2844.8	OK
		B		-1.9			32.9	≦		
	X6	T		49.4	1.250	25.6	81.4	≦	2051.6	OK
		B		49.4			81.4	≦		
5F	X1	T		-49.3	1.250	-19.7	73.9	≦	2142.8	OK
		B		-49.3			73.9	≦		
	X2	T		1.9	1.250	-15.6	17.7	≦	2878.0	OK
		B		1.9			17.7	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.8	0.9	≦	2848.3	OK

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X3	B		-0.1	1.250	0.8	0.9	≦	2848.3	OK
	X4	T		0.1	1.250	-0.8	0.9	≦	2852.4	OK
		B		0.1			0.9	≦		
	X5	T		-1.9	1.250	15.6	17.7	≦	2878.3	OK
		B		-1.9			17.7	≦		
	X6	T		49.3	1.250	19.7	73.9	≦	2142.8	OK
		B		49.3			73.9	≦		
4F	X1	T		-49.2	1.250	-10.9	62.9	≦	2144.2	OK
		B		-49.2			62.9	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-9.3	9.9	≦	2673.6	OK
		B		1.7			9.9	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	2613.8	OK
		B		-0.0			0.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.4	0.5	≦	2613.8	OK
		B		0.0			0.5	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	9.3	9.9	≦	2673.5	OK
		B		-1.7			9.9	≦		
	X6	T		49.2	1.250	10.9	62.9	≦	2144.2	OK
		B		49.2			62.9	≦		
3F	X1	T		-49.2	1.250	-4.6	54.9	≦	2465.0	OK
		B		-49.2			54.9	≦		
	X2	T		2.4	1.250	-4.4	3.0	≦	3572.9	OK
		B		2.4			3.0	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	0.0	0.1	≦	3744.2	OK
		B		-0.2			0.1	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-0.0	0.1	≦	3768.7	OK
		B		0.2			0.1	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	4.4	3.0	≦	3572.3	OK
		B		-2.4			3.0	≦		
	X6	T		49.2	1.250	4.6	54.9	≦	2465.1	OK
		B		49.2			54.9	≦		
2F	X1	T		-49.2	1.250	1.2	47.7	≦	2472.7	OK
		B		-49.2			47.7	≦		
	X2	T		0.6	1.250	0.2	0.8	≦	3498.2	OK
		B		0.6			0.8	≦		
	X3	T		0.4	1.250	-0.3	0.0	≦	3498.2	OK
		B		0.4			0.0	≦		
	X4	T		-0.4	1.250	0.3	0.0	≦	3498.2	OK
		B		-0.4			0.0	≦		
	X5	T		-0.6	1.250	-0.1	0.7	≦	3498.2	OK
		B		-0.6			0.7	≦		
	X6	T		49.2	1.250	-1.2	47.7	≦	2472.7	OK
		B		49.2			47.7	≦		
1F	X1	T		-44.5	1.250	6.6	36.3	≦	2326.9	OK
		B		-44.5			36.3	≦		
	X2	T		6.7	1.250	-0.5	6.1	≦	3498.2	OK
		B		6.7			6.1	≦		
	X3	T		-1.2	1.250	0.1	1.1	≦	3498.2	OK
		B		-1.2			1.1	≦		
	X4	T		1.2	1.250	-0.1	1.1	≦	3498.2	OK
		B		1.2			1.1	≦		
	X5	T		-6.7	1.250	0.5	6.1	≦	3498.2	OK
		B		-6.7			6.1	≦		
	X6	T		44.5	1.250	-6.6	36.3	≦	2326.9	OK
		B		44.5			36.3	≦		

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X1	T		-97.2	1.250	34.3	54.3	≦	2555.6	OK
		B		-97.2			54.3	≦		
	X2	T		0.8	1.250	45.0	57.0	≦	3852.6	OK
		B		0.8			57.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	13.7	17.1	≦	4142.3	OK
		B		-0.1			17.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-13.9	17.2	≦	4142.2	OK

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	X4	B		0.1	1.250	-13.9	17.2	≦	4142.2	OK
	X5	T		-0.8	1.250	-45.0	57.0	≦	3852.9	OK
		B		-0.8			57.0	≦		
	X6	T		97.2	1.250	-34.3	54.4	≦	2555.8	OK
		B		97.2			54.4	≦		
14F	X1	T		-60.6	1.250	27.2	26.5	≦	2886.3	OK
		B		-60.6			26.5	≦		
	X2	T		-4.1	1.250	41.4	47.7	≦	4102.6	OK
		B		-4.1			47.7	≦		
	X3	T		0.1	1.250	12.9	16.2	≦	4269.8	OK
		B		0.1			16.2	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-13.0	16.3	≦	4269.6	OK
		B		-0.1			16.3	≦		
	X5	T		4.1	1.250	-41.4	47.7	≦	4102.4	OK
		B		4.1			47.7	≦		
	X6	T		60.6	1.250	-27.2	26.6	≦	2886.7	OK
		B		60.6			26.6	≦		
13F	X1	T		-65.5	1.250	37.4	18.7	≦	2675.3	OK
		B		-65.5			18.7	≦		
	X2	T		-2.9	1.250	55.5	66.5	≦	3840.0	OK
		B		-2.9			66.5	≦		
	X3	T		0.1	1.250	15.1	19.0	≦	4025.4	OK
		B		0.1			19.0	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-15.2	19.1	≦	4026.0	OK
		B		-0.1			19.1	≦		
	X5	T		2.9	1.250	-55.5	66.4	≦	3840.1	OK
		B		2.9			66.4	≦		
	X6	T		65.5	1.250	-37.3	18.8	≦	2676.2	OK
		B		65.5			18.8	≦		
12F	X1	T		-65.4	1.250	44.8	9.4	≦	2477.3	OK
		B		-65.4			9.4	≦		
	X2	T		-2.3	1.250	47.2	56.8	≦	5233.0	OK
		B		-2.3			56.8	≦		
	X3	T		0.0	1.250	10.1	12.6	≦	5286.1	OK
		B		0.0			12.6	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-10.2	12.7	≦	5287.6	OK
		B		-0.0			12.7	≦		
	X5	T		2.3	1.250	-47.2	56.7	≦	5233.4	OK
		B		2.3			56.7	≦		
	X6	T		65.4	1.250	-44.8	9.4	≦	2478.6	OK
		B		65.4			9.4	≦		
11F	X1	T		-67.5	1.250	58.0	5.0	≦	3250.8	OK
		B		-67.5			5.0	≦		
	X2	T		-1.4	1.250	67.6	83.1	≦	5350.3	OK
		B		-1.4			83.1	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	13.4	16.7	≦	5541.2	OK
		B		-0.0			16.7	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-13.4	16.8	≦	5541.3	OK
		B		0.0			16.8	≦		
	X5	T		1.4	1.250	-67.6	83.0	≦	5350.4	OK
		B		1.4			83.0	≦		
	X6	T		67.5	1.250	-58.0	4.9	≦	3257.7	OK
		B		67.5			4.9	≦		
10F	X1	T		-69.0	1.250	69.9	18.3	≦	3088.8	OK
		B		-69.0			18.3	≦		
	X2	T		-0.4	1.250	78.5	97.7	≦	5649.1	OK
		B		-0.4			97.7	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	15.0	18.8	≦	5601.6	OK
		B		-0.0			18.8	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-15.2	18.9	≦	5602.0	OK
		B		0.0			18.9	≦		
	X5	T		0.4	1.250	-78.5	97.7	≦	5649.1	OK
		B		0.4			97.7	≦		
	X6	T		69.0	1.250	-69.8	18.2	≦	3088.9	OK
		B		69.0			18.2	≦		

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	X1	T		-68.6	1.250	78.7	29.7	≦	3184.1	OK
		B		-68.6			29.7	≦		
	X2	T		-3.5	1.250	98.6	119.7	≦	7121.3	OK
		B		-3.5			119.7	≦		
	X3	T		0.1	1.250	21.7	27.2	≦	6777.0	OK
		B		0.1			27.2	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-21.8	27.3	≦	6777.0	OK
		B		-0.1			27.3	≦		
	X5	T		3.5	1.250	-98.5	119.6	≦	7120.9	OK
		B		3.5			119.6	≦		
	X6	T		68.6	1.250	-78.6	29.6	≦	3176.4	OK
		B		68.6			29.6	≦		
8F	X1	T		-69.0	1.250	91.6	45.4	≦	2230.0	OK
		B		-69.0			45.4	≦		
	X2	T		-7.1	1.250	114.3	135.9	≦	7243.2	OK
		B		-7.1			135.9	≦		
	X3	T		0.2	1.250	26.6	33.5	≦	7364.8	OK
		B		0.2			33.5	≦		
	X4	T		-0.2	1.250	-26.8	33.7	≦	7364.4	OK
		B		-0.2			33.7	≦		
	X5	T		7.1	1.250	-114.3	135.8	≦	7243.2	OK
		B		7.1			135.8	≦		
	X6	T		69.0	1.250	-91.5	45.3	≦	2227.6	OK
		B		69.0			45.3	≦		
7F	X1	T		-68.6	1.250	111.4	70.7	≦	2198.4	OK
		B		-68.6			70.7	≦		
	X2	T		-6.3	1.250	119.9	143.6	≦	7263.3	OK
		B		-6.3			143.6	≦		
	X3	T		0.1	1.250	27.6	34.6	≦	7262.7	OK
		B		0.1			34.6	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-27.8	34.8	≦	7261.8	OK
		B		-0.1			34.8	≦		
	X5	T		6.3	1.250	-119.9	143.5	≦	7263.1	OK
		B		6.3			143.5	≦		
	X6	T		68.6	1.250	-111.3	70.5	≦	2197.2	OK
		B		68.6			70.5	≦		
6F	X1	T		-70.0	1.250	140.6	105.8	≦	3715.1	OK
		B		-70.0			105.8	≦		
	X2	T		-9.8	1.250	156.5	185.9	≦	7606.7	OK
		B		-9.8			185.9	≦		
	X3	T		0.3	1.250	40.2	50.6	≦	7338.5	OK
		B		0.3			50.6	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	-40.5	51.0	≦	7337.7	OK
		B		-0.3			51.0	≦		
	X5	T		9.8	1.250	-156.5	185.8	≦	7606.4	OK
		B		9.8			185.8	≦		
	X6	T		70.0	1.250	-140.5	105.6	≦	3713.7	OK
		B		70.0			105.6	≦		
5F	X1	T		-71.5	1.250	146.8	112.0	≦	3150.8	OK
		B		-71.5			112.0	≦		
	X2	T		-13.5	1.250	144.0	166.4	≦	7470.7	OK
		B		-13.5			166.4	≦		
	X3	T		0.6	1.250	35.1	44.5	≦	7806.1	OK
		B		0.6			44.5	≦		
	X4	T		-0.6	1.250	-35.4	44.8	≦	7806.4	OK
		B		-0.6			44.8	≦		
	X5	T		13.5	1.250	-144.0	166.5	≦	7468.3	OK
		B		13.5			166.5	≦		
	X6	T		71.5	1.250	-146.5	111.6	≦	3148.3	OK
		B		71.5			111.6	≦		
4F	X1	T	0	-71.1	1.100	147.9	91.6	≦	2994.0	OK
		B	0	-71.1			91.6	≦		
	X2	T		-12.2	1.250	138.8	161.3	≦	7720.8	OK
		B		-12.2			161.3	≦		
	X3	T		0.5	1.250	36.5	46.2	≦	7721.6	OK

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X3	B		0.5	1.250	36.5	46.2	≦	7721.6	OK
	X4	T		-0.5	1.250	-36.9	46.6	≦	7719.8	OK
		B		-0.5			46.6	≦		
	X5	T		12.2	1.250	-138.5	160.9	≦	7720.3	OK
		B		12.2			160.9	≦		
	X6	T	0	71.1	1.100	-147.9	91.6	≦	2994.1	OK
		B	0	71.1			91.6	≦		
3F	X1	T		-73.6	1.250	241.2	227.9	≦	3414.9	OK
		B		-73.6			227.9	≦		
	X2	T		-8.5	1.250	198.3	239.4	≦	7774.1	OK
		B		-8.5			239.4	≦		
	X3	T		0.3	1.250	45.6	57.3	≦	7750.4	OK
		B		0.3			57.3	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	-46.1	57.8	≦	7756.4	OK
		B		-0.3			57.8	≦		
	X5	T		8.5	1.250	-198.4	239.5	≦	7775.2	OK
		B		8.5			239.5	≦		
	X6	T		73.6	1.250	-240.7	227.2	≦	3415.0	OK
		B		73.6			227.2	≦		
2F	X1	T	0	-68.0	1.100	185.0	135.5	≦	3292.3	OK
		B	0	-68.0			135.5	≦		
	X2	T		-7.0	1.250	244.3	298.4	≦	7140.2	OK
		B		-7.0			298.4	≦		
	X3	T		0.9	1.250	35.4	45.1	≦	7032.9	OK
		B		0.9			45.1	≦		
	X4	T		-0.9	1.250	-35.7	45.6	≦	7047.3	OK
		B		-0.9			45.6	≦		
	X5	T		7.0	1.250	-243.8	297.8	≦	7142.8	OK
		B		7.0			297.8	≦		
	X6	T	0	68.0	1.100	-185.1	135.6	≦	3292.4	OK
		B	0	68.0			135.6	≦		
1F	X1	T		-91.4	1.250	91.4	22.9	≦	3251.0	OK
		B		-91.4			22.9	≦		
	X2	T		15.0	1.250	-14.9	3.7	≦	5334.3	OK
		B		15.0			3.7	≦		
	X3	T		-3.9	1.250	3.9	1.0	≦	4546.2	OK
		B		-3.9			1.0	≦		
	X4	T		3.9	1.250	-3.9	1.0	≦	4233.9	OK
		B		3.9			1.0	≦		
	X5	T		-15.0	1.250	14.9	3.7	≦	5489.5	OK
		B		-15.0			3.7	≦		
	X6	T		91.4	1.250	-91.4	22.9	≦	3251.0	OK
		B		91.4			22.9	≦		

U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：壁のせん断耐力　(kN)
n　：せん断力の割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-15.6	1.250	35.9	29.2	≦	4151.8	OK
14F	Y2		-15.4	1.250	-226.8	298.8	≦	5809.8	OK
13F	Y2		-15.0	1.250	-288.6	375.8	≦	5628.9	OK
12F	Y2		-14.3	1.250	-378.0	486.9	≦	5333.3	OK
11F	Y2		-13.3	1.250	-492.7	629.2	≦	5207.1	OK
10F	Y2		-12.1	1.250	-628.7	797.9	≦	5015.2	OK
9F	Y2		-10.5	1.250	-643.1	814.3	≦	4677.9	OK
8F	Y2		-8.7	1.250	-595.0	752.4	≦	4480.1	OK
7F	Y2		-6.4	1.250	-787.1	990.2	≦	4590.6	OK
6F	Y2		-4.4	1.250	-821.7	1031.6	≦	4703.9	OK

X1フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	Y2		-3.0	1.250	-941.6	1180.0	≦	4718.4	OK
4F	Y2		-1.4	1.250	-934.3	1169.3	≦	4732.9	OK
3F	Y2		-0.5	1.250	-984.8	1231.4	≦	4834.0	OK
2F	Y2		-0.3	1.250	-1066.5	1333.4	≦	4844.9	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-111.4	139.4	≦	4855.1	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		8.2	1.250	-85.5	98.7	≦	9068.7	OK
14F	Y2		8.1	1.250	-360.2	442.2	≦	9215.0	OK
13F	Y2		7.9	1.250	-454.1	559.8	≦	9361.3	OK
12F	Y2		7.6	1.250	-584.8	723.4	≦	9447.9	OK
11F	Y2		7.1	1.250	-740.7	918.7	≦	9582.8	OK
10F	Y2		6.4	1.250	-889.9	1106.0	≦	9722.8	OK
9F	Y2		5.6	1.250	-855.9	1064.2	≦	9749.3	OK
8F	Y2		4.7	1.250	-733.9	912.7	≦	10011.7	OK
7F	Y2		3.5	1.250	-856.2	1066.7	≦	9909.7	OK
6F	Y2		2.5	1.250	-794.5	990.6	≦	9870.9	OK
5F	Y2		1.8	1.250	-864.4	1078.8	≦	9394.0	OK
4F	Y2		0.9	1.250	-904.7	1129.9	≦	9008.2	OK
3F	Y2		0.4	1.250	-871.4	1088.8	≦	9211.6	OK
2F	Y2		0.3	1.250	-1193.0	1491.0	≦	9670.3	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-299.7	374.5	≦	9014.4	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.4	1.250	-122.8	146.0	≦	9071.8	OK
14F	Y2		7.3	1.250	-212.8	258.8	≦	9234.2	OK
13F	Y2		7.1	1.250	-263.3	322.0	≦	9396.5	OK
12F	Y2		6.8	1.250	-339.2	417.2	≦	9493.6	OK
11F	Y2		6.3	1.250	-426.4	526.7	≦	9642.7	OK
10F	Y2		5.7	1.250	-498.9	618.0	≦	9793.5	OK
9F	Y2		4.9	1.250	-490.7	608.5	≦	9820.9	OK
8F	Y2		4.0	1.250	-484.3	601.4	≦	10332.2	OK
7F	Y2		2.8	1.250	-562.5	700.3	≦	10473.1	OK
6F	Y2		1.9	1.250	-585.1	729.5	≦	11158.6	OK
5F	Y2		1.2	1.250	-662.0	826.3	≦	11295.3	OK
4F	Y2		0.4	1.250	-731.1	913.4	≦	11431.9	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-722.8	903.5	≦	12493.3	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-947.1	1183.8	≦	12626.7	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-658.4	823.0	≦	12762.6	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.4	1.250	56.6	78.2	≦	8960.6	OK
14F	Y2		7.3	1.250	140.7	183.2	≦	8250.4	OK
13F	Y2		7.1	1.250	161.2	208.5	≦	7493.8	OK
12F	Y2		6.8	1.250	187.9	241.6	≦	7142.1	OK
11F	Y2		6.3	1.250	243.1	310.1	≦	7158.0	OK
10F	Y2		5.7	1.250	317.4	402.5	≦	7290.8	OK
9F	Y2		4.9	1.250	320.2	405.2	≦	7296.6	OK
8F	Y2		4.0	1.250	344.1	434.1	≦	7659.4	OK
7F	Y2		2.8	1.250	435.7	547.4	≦	7800.3	OK
6F	Y2		1.9	1.250	444.7	557.7	≦	8238.8	OK
5F	Y2		1.2	1.250	505.2	632.7	≦	8375.5	OK
4F	Y2		0.4	1.250	530.0	663.0	≦	8512.1	OK
3F	Y2		0.0	1.250	557.4	696.8	≦	9200.7	OK
2F	Y2		0.0	1.250	567.0	708.8	≦	9334.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6.8	8.5	≦	9470.0	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		8.2	1.250	40.9	59.3	≦	7972.8	OK
14F	Y2		8.1	1.250	283.7	362.7	≦	9038.2	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
13F	Y2		7.9	1.250	348.2	443.1	≦	8232.5	OK
12F	Y2		7.6	1.250	476.9	603.6	≦	7998.6	OK
11F	Y2		7.1	1.250	643.0	810.8	≦	8006.2	OK
10F	Y2		6.4	1.250	805.7	1013.5	≦	8059.1	OK
9F	Y2		5.6	1.250	798.5	1003.8	≦	7656.1	OK
8F	Y2		4.7	1.250	722.9	908.4	≦	7753.4	OK
7F	Y2		3.5	1.250	891.9	1118.4	≦	7926.7	OK
6F	Y2		2.5	1.250	880.7	1103.4	≦	8384.5	OK
5F	Y2		1.8	1.250	972.8	1217.8	≦	8579.8	OK
4F	Y2		0.9	1.250	1022.9	1279.5	≦	8775.2	OK
3F	Y2		0.4	1.250	1041.8	1302.7	≦	9510.1	OK
2F	Y2		0.3	1.250	1268.7	1586.1	≦	9695.9	OK
1F	Y2		0.1	1.250	61.7	77.2	≦	9883.2	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-15.6	1.250	75.0	78.0	≦	4188.8	OK
14F	Y2		-15.4	1.250	375.4	453.8	≦	5409.9	OK
13F	Y2		-15.0	1.250	496.7	605.9	≦	5101.0	OK
12F	Y2		-14.3	1.250	637.2	782.2	≦	5013.4	OK
11F	Y2		-13.3	1.250	773.7	953.8	≦	4970.4	OK
10F	Y2		-12.1	1.250	894.4	1105.9	≦	4885.3	OK
9F	Y2		-10.5	1.250	870.8	1078.0	≦	4747.2	OK
8F	Y2		-8.7	1.250	746.1	924.0	≦	4997.6	OK
7F	Y2		-6.4	1.250	878.2	1091.5	≦	5105.2	OK
6F	Y2		-4.4	1.250	875.9	1090.5	≦	5419.6	OK
5F	Y2		-3.0	1.250	990.1	1234.6	≦	5528.0	OK
4F	Y2		-1.4	1.250	1017.2	1270.1	≦	5636.5	OK
3F	Y2		-0.5	1.250	979.8	1224.3	≦	5831.5	OK
2F	Y2		-0.3	1.250	1370.9	1713.3	≦	5945.5	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	1014.7	1268.2	≦	6063.4	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-15.6	1.250	75.0	78.0	≦	4459.7	OK
14F	Y2		-15.4	1.250	375.4	453.8	≦	5800.5	OK
13F	Y2		-15.0	1.250	496.7	605.9	≦	5451.3	OK
12F	Y2		-14.3	1.250	637.2	782.2	≦	5345.7	OK
11F	Y2		-13.3	1.250	773.7	953.8	≦	5289.5	OK
10F	Y2		-12.1	1.250	894.4	1105.9	≦	5185.7	OK
9F	Y2		-10.5	1.250	870.8	1078.0	≦	5023.4	OK
8F	Y2		-8.7	1.250	746.1	924.0	≦	5289.8	OK
7F	Y2		-6.4	1.250	878.3	1091.5	≦	5398.4	OK
6F	Y2		-4.4	1.250	875.9	1090.5	≦	5641.2	OK
5F	Y2		-3.0	1.250	990.1	1234.6	≦	5750.6	OK
4F	Y2		-1.4	1.250	1017.2	1270.1	≦	5860.1	OK
3F	Y2		-0.5	1.250	979.8	1224.3	≦	6162.8	OK
2F	Y2		-0.3	1.250	1370.9	1713.3	≦	6277.8	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	1014.7	1268.2	≦	6396.9	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		8.2	1.250	40.9	59.3	≦	7951.4	OK
14F	Y2		8.1	1.250	283.7	362.7	≦	9013.7	OK
13F	Y2		7.9	1.250	348.2	443.1	≦	8210.5	OK
12F	Y2		7.6	1.250	476.9	603.6	≦	8546.1	OK
11F	Y2		7.1	1.250	643.0	810.8	≦	8539.1	OK
10F	Y2		6.4	1.250	805.7	1013.5	≦	8582.4	OK
9F	Y2		5.6	1.250	798.5	1003.8	≦	8580.7	OK
8F	Y2		4.7	1.250	722.9	908.4	≦	8668.3	OK
7F	Y2		3.5	1.250	891.9	1118.3	≦	8847.0	OK
6F	Y2		2.5	1.250	880.7	1103.4	≦	9163.6	OK
5F	Y2		1.8	1.250	972.8	1217.7	≦	9364.1	OK
4F	Y2		0.9	1.250	1022.9	1279.5	≦	9564.5	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	Y2		0.4	1.250	1041.8	1302.7	≦	10054.4	OK
2F	Y2		0.3	1.250	1268.7	1586.1	≦	10241.0	OK
1F	Y2		0.1	1.250	61.7	77.2	≦	10429.1	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.4	1.250	56.6	78.2	≦	8936.0	OK
14F	Y2		7.3	1.250	140.7	183.2	≦	8228.1	OK
13F	Y2		7.1	1.250	161.2	208.5	≦	7473.8	OK
12F	Y2		6.8	1.250	187.9	241.6	≦	7601.6	OK
11F	Y2		6.3	1.250	243.1	310.1	≦	7605.0	OK
10F	Y2		5.7	1.250	317.4	402.5	≦	7737.8	OK
9F	Y2		4.9	1.250	320.2	405.2	≦	8159.8	OK
8F	Y2		4.0	1.250	344.1	434.1	≦	8571.3	OK
7F	Y2		2.8	1.250	435.7	547.4	≦	8716.6	OK
6F	Y2		1.9	1.250	444.7	557.7	≦	9014.2	OK
5F	Y2		1.2	1.250	505.2	632.7	≦	9154.4	OK
4F	Y2		0.4	1.250	530.0	663.0	≦	9294.6	OK
3F	Y2		0.0	1.250	557.4	696.8	≦	9743.5	OK
2F	Y2		0.0	1.250	567.0	708.8	≦	9877.5	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-6.8	8.5	≦	10014.0	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.4	1.250	-122.8	146.0	≦	9047.2	OK
14F	Y2		7.3	1.250	-212.8	258.8	≦	9209.2	OK
13F	Y2		7.1	1.250	-263.3	322.0	≦	9371.1	OK
12F	Y2		6.8	1.250	-339.2	417.2	≦	10204.2	OK
11F	Y2		6.3	1.250	-426.4	526.7	≦	10355.0	OK
10F	Y2		5.7	1.250	-498.9	618.0	≦	10507.6	OK
9F	Y2		4.9	1.250	-490.7	608.5	≦	11188.2	OK
8F	Y2		4.0	1.250	-484.3	601.4	≦	11777.8	OK
7F	Y2		2.8	1.250	-562.5	700.3	≦	11923.1	OK
6F	Y2		1.9	1.250	-585.1	729.5	≦	12385.4	OK
5F	Y2		1.2	1.250	-662.0	826.3	≦	12525.6	OK
4F	Y2		0.4	1.250	-731.1	913.4	≦	12665.8	OK
3F	Y2		0.0	1.250	-722.8	903.5	≦	13386.0	OK
2F	Y2		0.0	1.250	-947.1	1183.8	≦	13520.1	OK
1F	Y2		0.0	1.250	-658.5	823.1	≦	13656.6	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		8.2	1.250	-85.5	98.7	≦	9044.0	OK
14F	Y2		8.1	1.250	-360.2	442.2	≦	9190.0	OK
13F	Y2		7.9	1.250	-454.2	559.8	≦	9336.0	OK
12F	Y2		7.6	1.250	-584.8	723.4	≦	10157.9	OK
11F	Y2		7.1	1.250	-740.7	918.8	≦	10294.4	OK
10F	Y2		6.4	1.250	-889.9	1106.0	≦	10436.1	OK
9F	Y2		5.6	1.250	-855.9	1064.2	≦	11114.3	OK
8F	Y2		4.7	1.250	-733.9	912.7	≦	11411.4	OK
7F	Y2		3.5	1.250	-856.2	1066.7	≦	11271.4	OK
6F	Y2		2.5	1.250	-794.5	990.6	≦	10919.6	OK
5F	Y2		1.8	1.250	-864.5	1078.8	≦	10359.9	OK
4F	Y2		0.9	1.250	-904.7	1129.9	≦	9905.2	OK
3F	Y2		0.4	1.250	-871.4	1088.8	≦	9790.6	OK
2F	Y2		0.3	1.250	-1193.0	1491.0	≦	10290.1	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-299.7	374.5	≦	9556.3	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-15.6	1.250	35.9	29.2	≦	4422.4	OK
14F	Y2		-15.4	1.250	-226.8	298.8	≦	6250.7	OK
13F	Y2		-15.0	1.250	-288.6	375.8	≦	6047.6	OK
12F	Y2		-14.3	1.250	-378.0	486.8	≦	5718.5	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-13.3	1.250	-492.7	629.2	≦	5576.5	OK
10F	Y2		-12.1	1.250	-628.7	797.9	≦	5362.7	OK
9F	Y2		-10.5	1.250	-643.1	814.3	≦	4988.3	OK
8F	Y2		-8.7	1.250	-595.0	752.4	≦	4768.5	OK
7F	Y2		-6.4	1.250	-787.1	990.2	≦	4889.1	OK
6F	Y2		-4.4	1.250	-821.7	1031.6	≦	4918.6	OK
5F	Y2		-3.0	1.250	-941.6	1180.0	≦	4933.2	OK
4F	Y2		-1.4	1.250	-934.3	1169.3	≦	4947.9	OK
3F	Y2		-0.5	1.250	-984.8	1231.4	≦	5155.8	OK
2F	Y2		-0.3	1.250	-1066.5	1333.4	≦	5166.8	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	-111.4	139.4	≦	5177.1	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-15.6	1.250	1086.8	1342.9	≦	5793.6	OK
14F	Y2		-15.4	1.250	1510.5	1872.7	≦	5851.4	OK
13F	Y2		-15.0	1.250	1863.8	2314.7	≦	5909.0	OK
12F	Y2		-14.3	1.250	2189.9	2723.1	≦	5967.4	OK
11F	Y2		-13.3	1.250	2493.6	3103.6	≦	5953.1	OK
10F	Y2		-12.1	1.250	2760.7	3438.7	≦	5743.7	OK
9F	Y2		-10.5	1.250	3039.0	3788.3	≦	5594.7	OK
8F	Y2		-8.7	1.250	3273.1	4082.7	≦	5665.1	OK
7F	Y2		-6.4	1.250	3405.9	4251.1	≦	5523.8	OK
6F	Y2		-4.4	1.250	3521.4	4397.3	≦	5664.8	OK
5F	Y2		-3.0	1.250	3637.6	4544.1	≦	5568.4	OK
4F	Y2		-1.4	1.250	3696.7	4619.5	≦	5475.0	OK
3F	Y2		-0.5	1.250	3570.0	4462.0	≦	5429.2	OK
2F	Y2		-0.3	1.250	3813.1	4766.1	≦	5442.2	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	4310.7	5388.2	≦	5510.4	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		8.2	1.250	1026.5	1291.4	≦	9073.9	OK
14F	Y2		8.1	1.250	1742.1	2185.7	≦	9235.5	OK
13F	Y2		7.9	1.250	2360.7	2958.8	≦	9397.2	OK
12F	Y2		7.6	1.250	2922.0	3660.1	≦	9496.1	OK
11F	Y2		7.1	1.250	3433.5	4298.9	≦	9618.0	OK
10F	Y2		6.4	1.250	3913.1	4897.8	≦	9352.4	OK
9F	Y2		5.6	1.250	4333.4	5422.4	≦	9059.5	OK
8F	Y2		4.7	1.250	4746.7	5938.1	≦	9213.8	OK
7F	Y2		3.5	1.250	5157.2	6450.1	≦	9096.9	OK
6F	Y2		2.5	1.250	5532.4	6918.0	≦	9458.1	OK
5F	Y2		1.8	1.250	5869.6	7338.8	≦	9356.1	OK
4F	Y2		0.9	1.250	6185.3	7732.5	≦	9280.4	OK
3F	Y2		0.4	1.250	6548.1	8185.6	≦	9928.8	OK
2F	Y2		0.3	1.250	6685.1	8356.6	≦	9815.9	OK
1F	Y2		0.1	1.250	6640.9	8301.3	≦	9638.0	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.4	1.250	1008.8	1268.5	≦	9072.1	OK
14F	Y2		7.3	1.250	1722.1	2159.9	≦	9234.9	OK
13F	Y2		7.1	1.250	2336.5	2927.7	≦	9397.7	OK
12F	Y2		6.8	1.250	2892.7	3622.6	≦	9495.0	OK
11F	Y2		6.3	1.250	3398.1	4253.9	≦	9599.4	OK
10F	Y2		5.7	1.250	3867.9	4840.5	≦	9331.2	OK
9F	Y2		4.9	1.250	4289.0	5366.1	≦	9041.8	OK
8F	Y2		4.0	1.250	4697.7	5876.0	≦	9189.8	OK
7F	Y2		2.8	1.250	5107.7	6387.4	≦	9071.5	OK
6F	Y2		1.9	1.250	5480.7	6852.7	≦	9430.9	OK
5F	Y2		1.2	1.250	5818.6	7274.4	≦	9328.8	OK
4F	Y2		0.4	1.250	6134.6	7668.7	≦	9254.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6494.5	8118.2	≦	9901.2	OK
2F	Y2		0.0	1.250	6618.9	8273.6	≦	9786.8	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y2		0.0	1.250	6578.7	8223.4	≦	9612.9	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.4	1.250	1008.8	1268.5	≦	9072.1	OK
14F	Y2		7.3	1.250	1722.1	2159.9	≦	9234.9	OK
13F	Y2		7.1	1.250	2336.5	2927.7	≦	9397.7	OK
12F	Y2		6.8	1.250	2892.7	3622.6	≦	9495.0	OK
11F	Y2		6.3	1.250	3398.1	4253.9	≦	9599.4	OK
10F	Y2		5.7	1.250	3867.9	4840.5	≦	9331.2	OK
9F	Y2		4.9	1.250	4289.0	5366.1	≦	9041.8	OK
8F	Y2		4.0	1.250	4697.7	5876.1	≦	9189.8	OK
7F	Y2		2.8	1.250	5107.7	6387.4	≦	9071.5	OK
6F	Y2		1.9	1.250	5480.7	6852.8	≦	9431.0	OK
5F	Y2		1.2	1.250	5818.6	7274.5	≦	9328.8	OK
4F	Y2		0.4	1.250	6134.6	7668.7	≦	9254.2	OK
3F	Y2		0.0	1.250	6494.5	8118.2	≦	9901.2	OK
2F	Y2		0.0	1.250	6618.9	8273.6	≦	9786.8	OK
1F	Y2		0.0	1.250	6578.7	8223.4	≦	9612.8	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		8.2	1.250	1026.5	1291.4	≦	9073.9	OK
14F	Y2		8.1	1.250	1742.1	2185.7	≦	9235.5	OK
13F	Y2		7.9	1.250	2360.7	2958.8	≦	9397.2	OK
12F	Y2		7.6	1.250	2922.0	3660.1	≦	9496.1	OK
11F	Y2		7.1	1.250	3433.5	4298.9	≦	9618.0	OK
10F	Y2		6.4	1.250	3913.1	4897.8	≦	9352.4	OK
9F	Y2		5.6	1.250	4333.4	5422.4	≦	9059.5	OK
8F	Y2		4.7	1.250	4746.7	5938.1	≦	9213.8	OK
7F	Y2		3.5	1.250	5157.2	6450.0	≦	9096.9	OK
6F	Y2		2.5	1.250	5532.4	6918.0	≦	9458.1	OK
5F	Y2		1.8	1.250	5869.6	7338.8	≦	9356.1	OK
4F	Y2		0.9	1.250	6185.2	7732.5	≦	9280.4	OK
3F	Y2		0.4	1.250	6548.1	8185.6	≦	9928.8	OK
2F	Y2		0.3	1.250	6685.1	8356.7	≦	9815.9	OK
1F	Y2		0.1	1.250	6640.9	8301.2	≦	9638.0	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-15.6	1.250	1086.8	1342.9	≦	5793.6	OK
14F	Y2		-15.4	1.250	1510.5	1872.7	≦	5851.4	OK
13F	Y2		-15.0	1.250	1863.8	2314.7	≦	5909.0	OK
12F	Y2		-14.3	1.250	2189.9	2723.1	≦	5967.4	OK
11F	Y2		-13.3	1.250	2493.6	3103.7	≦	5953.1	OK
10F	Y2		-12.1	1.250	2760.7	3438.7	≦	5743.7	OK
9F	Y2		-10.5	1.250	3039.0	3788.3	≦	5594.7	OK
8F	Y2		-8.7	1.250	3273.1	4082.7	≦	5665.1	OK
7F	Y2		-6.4	1.250	3406.0	4251.1	≦	5523.8	OK
6F	Y2		-4.4	1.250	3521.4	4397.3	≦	5664.7	OK
5F	Y2		-3.0	1.250	3637.6	4544.1	≦	5568.4	OK
4F	Y2		-1.4	1.250	3696.7	4619.6	≦	5475.0	OK
3F	Y2		-0.5	1.250	3570.0	4462.0	≦	5429.2	OK
2F	Y2		-0.3	1.250	3813.1	4766.0	≦	5442.2	OK
1F	Y2		-0.1	1.250	4310.7	5388.3	≦	5510.4	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-15.6	1.250	-2200.5	2766.2	≦	6235.1	OK
14F	Y2		-15.4	1.250	-2437.9	3062.8	≦	6294.3	OK
13F	Y2		-15.0	1.250	-2653.5	3331.9	≦	6353.4	OK
12F	Y2		-14.3	1.250	-2853.7	3581.5	≦	6413.6	OK
11F	Y2		-13.3	1.250	-3051.6	3827.8	≦	6427.7	OK
10F	Y2		-12.1	1.250	-3415.0	4280.9	≦	6251.0	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
9F	Y2		-10.5	1.250	-3682.3	4613.4	≦	6068.2	OK
8F	Y2		-8.7	1.250	-3979.1	4982.5	≦	6159.1	OK
7F	Y2		-6.4	1.250	-4249.0	5317.6	≦	6036.9	OK
6F	Y2		-4.4	1.250	-4463.9	5584.3	≦	6094.3	OK
5F	Y2		-3.0	1.250	-4704.5	5883.6	≦	6006.9	OK
4F	Y2		-1.4	1.250	-4918.3	6149.2	＞	5929.4	NG
3F	Y2		-0.5	1.250	-5057.5	6322.4	＞	6066.5	NG
2F	Y2		-0.3	1.250	-5259.0	6574.1	＞	6012.0	NG
1F	Y2	x	-0.1	1.000	-5511.8	5512.0		5957.0	

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		8.2	1.250	-1173.8	1459.0	≦	9047.9	OK
14F	Y2		8.1	1.250	-2363.5	2946.3	≦	9207.2	OK
13F	Y2		7.9	1.250	-3382.1	4219.7	≦	9366.9	OK
12F	Y2		7.6	1.250	-4315.9	5387.3	≦	10199.9	OK
11F	Y2		7.1	1.250	-5048.8	6303.9	≦	10350.5	OK
10F	Y2		6.4	1.250	-5725.4	7150.3	≦	10503.8	OK
9F	Y2		5.6	1.250	-6380.9	7970.5	≦	11185.5	OK
8F	Y2		4.7	1.250	-6974.9	8713.9	≦	11393.8	OK
7F	Y2		3.5	1.250	-7508.6	9382.2	≦	11126.6	OK
6F	Y2		2.5	1.250	-8007.4	10006.7	≦	11246.8	OK
5F	Y2		1.8	1.250	-8439.3	10547.3	≦	11048.6	OK
4F	Y2		0.9	1.250	-8813.9	11016.4	＞	10881.7	NG
3F	Y2		0.4	1.250	-9162.4	11452.6	＞	11226.1	NG
2F	Y2		0.3	1.250	-9412.4	11765.3	＞	11075.3	NG
1F	Y2		0.1	1.250	-9575.8	11969.6	＞	10880.0	NG

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.4	1.250	-1021.9	1269.9	≦	9047.6	OK
14F	Y2		7.3	1.250	-2203.1	2746.6	≦	9210.3	OK
13F	Y2		7.1	1.250	-3202.5	3996.0	≦	9373.1	OK
12F	Y2		6.8	1.250	-4101.2	5119.8	≦	10206.6	OK
11F	Y2		6.3	1.250	-5029.9	6281.1	≦	10358.1	OK
10F	Y2		5.7	1.250	-5702.6	7122.6	≦	10511.5	OK
9F	Y2		4.9	1.250	-6356.5	7940.8	≦	11192.4	OK
8F	Y2		4.0	1.250	-6952.8	8687.1	≦	11444.2	OK
7F	Y2		2.8	1.250	-7491.6	9361.6	≦	11168.3	OK
6F	Y2		1.9	1.250	-7993.9	9990.5	≦	11283.3	OK
5F	Y2		1.2	1.250	-8435.6	10543.4	≦	11088.8	OK
4F	Y2		0.4	1.250	-8820.0	11024.5	＞	10923.7	NG
3F	Y2		0.0	1.250	-9171.3	11464.1	＞	11269.0	NG
2F	Y2		0.0	1.250	-9430.2	11787.7	＞	11114.1	NG
1F	Y2		0.0	1.250	-9597.8	11997.3	＞	10909.0	NG

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		7.4	1.250	-1021.9	1270.0	≦	9047.6	OK
14F	Y2		7.3	1.250	-2203.1	2746.6	≦	9210.3	OK
13F	Y2		7.1	1.250	-3202.6	3996.1	≦	9373.1	OK
12F	Y2		6.8	1.250	-4101.3	5119.9	≦	10206.6	OK
11F	Y2		6.3	1.250	-5030.0	6281.2	≦	10358.1	OK
10F	Y2		5.7	1.250	-5702.6	7122.6	≦	10511.5	OK
9F	Y2		4.9	1.250	-6356.6	7940.8	≦	11192.4	OK
8F	Y2		4.0	1.250	-6952.8	8687.1	≦	11444.1	OK
7F	Y2		2.8	1.250	-7491.6	9361.7	≦	11168.2	OK
6F	Y2		1.9	1.250	-7993.9	9990.5	≦	11283.3	OK
5F	Y2		1.2	1.250	-8435.7	10543.4	≦	11088.8	OK
4F	Y2		0.4	1.250	-8820.0	11024.6	＞	10923.6	NG
3F	Y2		0.0	1.250	-9171.4	11464.1	＞	11269.0	NG
2F	Y2		0.0	1.250	-9430.2	11787.8	＞	11114.0	NG
1F	Y2		0.0	1.250	-9595.9	11994.9	＞	10908.4	NG

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		8.2	1.250	-1173.8	1459.1	≦	9047.9	OK
14F	Y2		8.1	1.250	-2363.6	2946.4	≦	9207.2	OK
13F	Y2		7.9	1.250	-3382.2	4219.8	≦	9366.9	OK
12F	Y2		7.6	1.250	-4315.9	5387.4	≦	10199.8	OK
11F	Y2		7.1	1.250	-5048.8	6303.9	≦	10350.5	OK
10F	Y2		6.4	1.250	-5725.5	7150.4	≦	10503.7	OK
9F	Y2		5.6	1.250	-6381.0	7970.6	≦	11185.4	OK
8F	Y2		4.7	1.250	-6975.0	8714.0	≦	11393.6	OK
7F	Y2		3.5	1.250	-7508.6	9382.3	≦	11126.4	OK
6F	Y2		2.5	1.250	-8007.5	10006.8	≦	11246.7	OK
5F	Y2		1.8	1.250	-8439.3	10547.4	≦	11048.5	OK
4F	Y2		0.9	1.250	-8814.0	11016.5	＞	10881.6	NG
3F	Y2		0.4	1.250	-9162.6	11452.8	＞	11225.9	NG
2F	Y2		0.3	1.250	-9412.5	11765.4	＞	11075.1	NG
1F	Y2		0.1	1.250	-9569.9	11962.2	＞	10878.1	NG

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-15.6	1.250	-2200.4	2766.2	≦	6235.1	OK
14F	Y2		-15.4	1.250	-2437.9	3062.7	≦	6294.3	OK
13F	Y2		-15.0	1.250	-2653.5	3331.8	≦	6353.4	OK
12F	Y2		-14.3	1.250	-2853.7	3581.4	≦	6413.6	OK
11F	Y2		-13.3	1.250	-3051.5	3827.8	≦	6427.8	OK
10F	Y2		-12.1	1.250	-3415.0	4280.9	≦	6251.0	OK
9F	Y2		-10.5	1.250	-3682.3	4613.4	≦	6068.3	OK
8F	Y2		-8.7	1.250	-3979.0	4982.5	≦	6159.1	OK
7F	Y2		-6.4	1.250	-4249.0	5317.6	≦	6036.9	OK
6F	Y2		-4.4	1.250	-4463.8	5584.2	≦	6094.3	OK
5F	Y2		-3.0	1.250	-4704.5	5883.6	≦	6007.0	OK
4F	Y2		-1.4	1.250	-4918.2	6149.1	＞	5929.5	NG
3F	Y2		-0.5	1.250	-5057.5	6322.3	＞	6066.6	NG
2F	Y2		-0.3	1.250	-5259.0	6574.0	＞	6012.1	NG
1F	Y2	x	-0.1	1.000	-5515.8	5515.9		5958.2	

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5568.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1964.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6907.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8872.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9070.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3037.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13593.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3030.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15769.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18800.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16842.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5333.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17347.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22681.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4992.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	19389.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5658.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	20263.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25921.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5528.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	21804.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5855.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	22709.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6285.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	23341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29627.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4967.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	25560.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30527.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10763.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18939.13	1561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29702.58	1561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5568.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1964.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6907.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8872.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9070.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3037.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13593.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16631.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3030.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15769.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18800.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16842.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5333.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17347.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22681.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4992.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	19389.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5658.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	20263.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25921.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5528.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	21804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27332.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5855.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	22709.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28564.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	23341.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29627.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4967.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	25560.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30527.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10763.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18939.16	1561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29702.59	1561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1086.81	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.52	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1008.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1008.83	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.52	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1086.81	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6244.32	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1510.46	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1742.13	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1722.06	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1722.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1742.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1510.46	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9949.31	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1863.77	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2360.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2336.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2336.50	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2360.71	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1863.78	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13121.97	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2189.93	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2922.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2892.67	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2892.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2922.02	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2189.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16009.22	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2493.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3433.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3398.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3398.08	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3433.49	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2493.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18650.34	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2760.66	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3913.08	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3867.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3867.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3913.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2760.66	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21083.18	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3039.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4333.40	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4288.99	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4288.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4333.39	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3039.02	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23322.81	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3273.11	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4746.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4697.67	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4697.67	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4746.71	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3273.11	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25435.00	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3405.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5157.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5107.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5107.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5157.20	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3405.96	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27341.69	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3521.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5532.36	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5480.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5480.71	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5532.37	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3521.39	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29068.91	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3637.62	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5869.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5818.59	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5818.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5869.59	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3637.63	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30651.66	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3696.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6185.28	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6134.61	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6134.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6185.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3696.74	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32033.20	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3569.98	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6548.13	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6494.49	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6494.49	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6548.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3569.97	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33225.20	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3813.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6685.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6618.87	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6618.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6685.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3813.08	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34234.15	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4310.66	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6640.95	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6578.71	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6578.69	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6640.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4310.71	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35060.58	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.47	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1173.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1021.88	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1021.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1173.82	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.43	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8792.30	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2437.93	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2363.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2203.09	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2203.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2363.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2437.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14009.09	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3382.11	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3202.51	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3202.59	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3382.18	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.45	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18476.35	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2853.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4315.86	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4101.20	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4101.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4315.94	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2853.69	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22541.72	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3051.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5048.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5029.93	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5029.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5048.80	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3051.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26260.54	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3415.03	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5725.41	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5702.58	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5702.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5725.46	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3415.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29686.09	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3682.31	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6380.94	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6356.51	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6356.56	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6380.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3682.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32839.58	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3979.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6974.91	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6952.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6952.85	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6974.98	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3979.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35813.65	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4249.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7508.58	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7491.57	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7491.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7508.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4248.97	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38498.37	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4463.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8007.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7993.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7993.92	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8007.48	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4463.83	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40930.38	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4704.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8439.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8435.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8435.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8439.32	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4704.51	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	43158.97	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4918.26
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8813.88
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8819.96
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8820.01
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8813.95
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4918.20
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45104.26
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5057.53
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9162.45
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9171.28
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9171.36
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9162.57
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5057.45
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46782.64
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5259.01
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9412.43
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9430.15
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9430.23
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9412.52
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5258.96
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48203.29
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5511.84
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9575.76
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9597.82
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9595.90
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9569.86
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5515.77
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49366.95

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2319.9	0.0	2319.9	0.43	0.00	0.43	
	Y3	3248.3	0.0	3248.3	0.60	0.00	0.60	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5568.2	0.0	5568.2	1.03	0.00	1.03	Ai＝2.905 Co＝0.368
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1964.3	0.0	1964.3	0.18	0.00	0.18	
	Y3	6907.8	0.0	6907.8	0.64	0.00	0.64	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8872.1	0.0	8872.1	0.82	0.00	0.82	Ai＝2.307 Co＝0.368
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2630.6	0.0	2630.6	0.16	0.00	0.16	
	Y3	9070.6	0.0	9070.6	0.56	0.00	0.56	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11701.2	0.0	11701.2	0.72	0.00	0.72	Ai＝2.026 Co＝0.368
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2954.2	0.0	2954.2	0.14	0.00	0.14	
	Y3	11321.7	0.0	11321.7	0.52	0.00	0.52	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14275.9	0.0	14275.9	0.65	0.00	0.65	Ai＝1.844 Co＝0.368

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3037.2	0.0	3037.2	0.11	0.00	0.11	
	Y3	13593.8	0.0	13593.8	0.50	0.00	0.50	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16631.0	0.0	16631.0	0.61	0.00	0.61	Ai＝1.710 Co＝0.368
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3030.9	0.0	3030.9	0.09	0.00	0.09	
	Y3	15769.6	0.0	15769.6	0.48	0.00	0.48	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18800.5	0.0	18800.5	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.602 Co＝0.368
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3955.5	0.0	3955.5	0.10	0.00	0.10	
	Y3	16842.1	0.0	16842.1	0.43	0.00	0.43	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20797.6	0.0	20797.6	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.511 Co＝0.368
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5333.6	0.0	5333.6	0.12	0.00	0.12	
	Y3	17347.5	0.0	17347.5	0.39	0.00	0.39	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22681.1	0.0	22681.1	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.429 Co＝0.368
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4992.0	0.0	4992.0	0.10	0.00	0.10	
	Y3	19389.3	0.0	19389.3	0.38	0.00	0.38	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24381.3	0.0	24381.3	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.356 Co＝0.368
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5658.4	0.0	5658.4	0.10	0.00	0.10	
	Y3	20263.2	0.0	20263.2	0.36	0.00	0.36	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	合計	25921.6	0.0	25921.6	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.289 Co＝0.368
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5528.6	0.0	5528.6	0.09	0.00	0.09	
	Y3	21804.3	0.0	21804.3	0.35	0.00	0.35	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27332.9	0.0	27332.9	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.225 Co＝0.368
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5855.8	0.0	5855.8	0.08	0.00	0.08	
	Y3	22709.1	0.0	22709.1	0.33	0.00	0.33	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28564.9	0.0	28564.9	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.166 Co＝0.368
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6285.9	0.0	6285.9	0.08	0.00	0.08	
	Y3	23341.9	0.0	23341.9	0.31	0.00	0.31	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29627.8	0.0	29627.8	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.109 Co＝0.368
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4967.2	0.0	4967.2	0.06	0.00	0.06	
	Y3	25560.4	0.0	25560.4	0.31	0.00	0.31	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30527.6	0.0	30527.6	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.054 Co＝0.368
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10763.5	0.0	10763.5	0.12	0.00	0.12	
	Y3	20501.1	0.0	20501.1	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	31264.5	0.0	31264.5	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.000 Co＝0.368

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2319.9	0.0	2319.9	0.43	0.00	0.43
	Y3	3248.3	0.0	3248.3	0.60	0.00	0.60
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5568.2	0.0	5568.2	1.03	0.00	1.03	Ai＝2.905 Co＝0.368
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1964.3	0.0	1964.3	0.18	0.00	0.18	
	Y3	6907.8	0.0	6907.8	0.64	0.00	0.64	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8872.1	0.0	8872.1	0.82	0.00	0.82	Ai＝2.307 Co＝0.368
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2630.6	0.0	2630.6	0.16	0.00	0.16	
	Y3	9070.6	0.0	9070.6	0.56	0.00	0.56	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11701.2	0.0	11701.2	0.72	0.00	0.72	Ai＝2.026 Co＝0.368
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2954.2	0.0	2954.2	0.14	0.00	0.14	
	Y3	11321.7	0.0	11321.7	0.52	0.00	0.52	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14275.9	0.0	14275.9	0.65	0.00	0.65	Ai＝1.844 Co＝0.368
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3037.2	0.0	3037.2	0.11	0.00	0.11	
	Y3	13593.8	0.0	13593.8	0.50	0.00	0.50	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16631.0	0.0	16631.0	0.61	0.00	0.61	Ai＝1.710 Co＝0.368
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3030.9	0.0	3030.9	0.09	0.00	0.09	
	Y3	15769.6	0.0	15769.6	0.48	0.00	0.48	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18800.5	0.0	18800.5	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.602 Co＝0.368
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3955.5	0.0	3955.5	0.10	0.00	0.10	
	Y3	16842.1	0.0	16842.1	0.43	0.00	0.43	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20797.6	0.0	20797.6	0.54	0.00	0.54	Ai＝1.511 Co＝0.368
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5333.6	0.0	5333.6	0.12	0.00	0.12	
	Y3	17347.5	0.0	17347.5	0.39	0.00	0.39	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22681.1	0.0	22681.1	0.51	0.00	0.51	Ai＝1.429 Co＝0.368
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4992.0	0.0	4992.0	0.10	0.00	0.10	
	Y3	19389.3	0.0	19389.3	0.38	0.00	0.38	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	24381.3	0.0	24381.3	0.48	0.00	0.48	Ai＝1.356 Co＝0.368
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5658.4	0.0	5658.4	0.10	0.00	0.10	
	Y3	20263.2	0.0	20263.2	0.36	0.00	0.36	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25921.6	0.0	25921.6	0.46	0.00	0.46	Ai＝1.289 Co＝0.368
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5528.6	0.0	5528.6	0.09	0.00	0.09	
	Y3	21804.3	0.0	21804.3	0.35	0.00	0.35	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27332.9	0.0	27332.9	0.43	0.00	0.43	Ai＝1.225 Co＝0.368
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5855.8	0.0	5855.8	0.08	0.00	0.08	
	Y3	22709.1	0.0	22709.1	0.33	0.00	0.33	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28564.9	0.0	28564.9	0.41	0.00	0.41	Ai＝1.166 Co＝0.368
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	6285.9	0.0	6285.9	0.08	0.00	0.08	
	Y3	23341.9	0.0	23341.9	0.31	0.00	0.31	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29627.8	0.0	29627.8	0.39	0.00	0.39	Ai＝1.109 Co＝0.368
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4967.2	0.0	4967.2	0.06	0.00	0.06	
	Y3	25560.4	0.0	25560.4	0.31	0.00	0.31	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30527.6	0.0	30527.6	0.37	0.00	0.37	Ai＝1.054 Co＝0.368
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	10763.4	0.0	10763.4	0.12	0.00	0.12	
	Y3	20501.1	0.0	20501.1	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	31264.5	0.0	31264.5	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.000 Co＝0.368

Y方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	X1	0.0	1086.8	1086.8	0.00	0.20	0.20	
	X2	0.0	1026.5	1026.5	0.00	0.19	0.19	
	X3	0.0	1008.8	1008.8	0.00	0.19	0.19	
	X4	0.0	1008.8	1008.8	0.00	0.19	0.19	
	X5	0.0	1026.5	1026.5	0.00	0.19	0.19	
	X6	0.0	1086.8	1086.8	0.00	0.20	0.20	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	6244.3	6244.3	0.00	1.16	1.16	Ai＝2.905 Co＝0.412
14F	X1	0.0	1510.5	1510.5	0.00	0.14	0.14	
	X2	0.0	1742.1	1742.1	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	1722.1	1722.1	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	1722.1	1722.1	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	1742.1	1742.1	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	1510.5	1510.5	0.00	0.14	0.14	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	9949.3	9949.3	0.00	0.92	0.92	Ai＝2.307 Co＝0.412
13F	X1	0.0	1863.8	1863.8	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	2360.7	2360.7	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	2336.5	2336.5	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	2336.5	2336.5	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	2360.7	2360.7	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	1863.8	1863.8	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
13F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	13122.0	13122.0	0.00	0.81	0.81	Ai＝2.026 Co＝0.412
12F	X1	0.0	2189.9	2189.9	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	2922.0	2922.0	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	2892.7	2892.7	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	2892.7	2892.7	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	2922.0	2922.0	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	2189.9	2189.9	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	16009.2	16009.2	0.00	0.73	0.73	Ai＝1.844 Co＝0.412
11F	X1	0.0	2493.6	2493.6	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	3433.5	3433.5	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	3398.1	3398.1	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	3398.1	3398.1	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	3433.5	3433.5	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	2493.6	2493.6	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	18650.3	18650.3	0.00	0.68	0.68	Ai＝1.710 Co＝0.412
10F	X1	0.0	2760.7	2760.7	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	3913.1	3913.1	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	3867.9	3867.9	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	3867.9	3867.9	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	3913.1	3913.1	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	2760.7	2760.7	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	21083.2	21083.2	0.00	0.64	0.64	Ai＝1.602 Co＝0.412
9F	X1	0.0	3039.0	3039.0	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	4333.4	4333.4	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	4289.0	4289.0	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	4289.0	4289.0	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	4333.4	4333.4	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3039.0	3039.0	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23322.8	23322.8	0.00	0.60	0.60	Ai＝1.511 Co＝0.412
8F	X1	0.0	3273.1	3273.1	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	4746.7	4746.7	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	4697.7	4697.7	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	4697.7	4697.7	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	4746.7	4746.7	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	3273.1	3273.1	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25435.0	25435.0	0.00	0.57	0.57	Ai＝1.429 Co＝0.412
7F	X1	0.0	3405.9	3405.9	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	5157.2	5157.2	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	5107.7	5107.7	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	5107.7	5107.7	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	5157.2	5157.2	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	3406.0	3406.0	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	27341.7	27341.7	0.00	0.54	0.54	Ai＝1.356 Co＝0.412
6F	X1	0.0	3521.4	3521.4	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5532.4	5532.4	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	5480.7	5480.7	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	5480.7	5480.7	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	5532.4	5532.4	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	3521.4	3521.4	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29068.9	29068.9	0.00	0.51	0.51	Ai＝1.289 Co＝0.412
5F	X1	0.0	3637.6	3637.6	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5869.6	5869.6	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	5818.6	5818.6	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	5818.6	5818.6	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	5869.6	5869.6	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3637.6	3637.6	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	30651.7	30651.7	0.00	0.49	0.49	Ai＝1.225 Co＝0.412
4F	X1	0.0	3696.7	3696.7	0.00	0.05	0.05	
	X2	0.0	6185.3	6185.3	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	6134.6	6134.6	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	6134.6	6134.6	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	6185.2	6185.2	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3696.7	3696.7	0.00	0.05	0.05	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	32033.2	32033.2	0.00	0.46	0.46	Ai＝1.166 Co＝0.412
3F	X1	0.0	3570.0	3570.0	0.00	0.05	0.05	
	X2	0.0	6548.1	6548.1	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	6494.5	6494.5	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	6494.5	6494.5	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	6548.1	6548.1	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3570.0	3570.0	0.00	0.05	0.05	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	33225.2	33225.2	0.00	0.44	0.44	Ai＝1.109 Co＝0.412
2F	X1	0.0	3813.1	3813.1	0.00	0.05	0.05	
	X2	0.0	6685.1	6685.1	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	6618.9	6618.9	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	6618.9	6618.9	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	6685.1	6685.1	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	3813.1	3813.1	0.00	0.05	0.05	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	34234.2	34234.2	0.00	0.42	0.42	Ai＝1.054 Co＝0.412
1F	X1	0.0	4310.7	4310.7	0.00	0.05	0.05	
	X2	0.0	6640.9	6640.9	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	6578.7	6578.7	0.00	0.07	0.07	
	X4	0.0	6578.7	6578.7	0.00	0.07	0.07	
	X5	0.0	6640.9	6640.9	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	4310.7	4310.7	0.00	0.05	0.05	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	35060.6	35060.6	0.00	0.40	0.40	Ai＝1.000 Co＝0.412

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	X1	0.0	2200.5	2200.5	0.00	0.41	0.41	
	X2	0.0	1173.8	1173.8	0.00	0.22	0.22	
	X3	0.0	1021.9	1021.9	0.00	0.19	0.19	
	X4	0.0	1021.9	1021.9	0.00	0.19	0.19	
	X5	0.0	1173.8	1173.8	0.00	0.22	0.22	
	X6	0.0	2200.4	2200.4	0.00	0.41	0.41	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	8792.3	8792.3	0.00	1.63	1.63	Ai＝2.905 Co＝0.581
14F	X1	0.0	2437.9	2437.9	0.00	0.22	0.22	
	X2	0.0	2363.5	2363.5	0.00	0.22	0.22	
	X3	0.0	2203.1	2203.1	0.00	0.20	0.20	
	X4	0.0	2203.1	2203.1	0.00	0.20	0.20	
	X5	0.0	2363.6	2363.6	0.00	0.22	0.22	
	X6	0.0	2437.9	2437.9	0.00	0.22	0.22	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	14009.1	14009.1	0.00	1.29	1.29	Ai＝2.307 Co＝0.581
13F	X1	0.0	2653.5	2653.5	0.00	0.16	0.16	
	X2	0.0	3382.1	3382.1	0.00	0.21	0.21	
	X3	0.0	3202.5	3202.5	0.00	0.20	0.20	
	X4	0.0	3202.6	3202.6	0.00	0.20	0.20	
	X5	0.0	3382.2	3382.2	0.00	0.21	0.21	
	X6	0.0	2653.5	2653.5	0.00	0.16	0.16	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	18476.3	18476.3	0.00	1.14	1.14	Ai＝2.026 Co＝0.581
12F	X1	0.0	2853.7	2853.7	0.00	0.13	0.13	
	X2	0.0	4315.9	4315.9	0.00	0.20	0.20	
	X3	0.0	4101.2	4101.2	0.00	0.19	0.19	
	X4	0.0	4101.3	4101.3	0.00	0.19	0.19	
	X5	0.0	4315.9	4315.9	0.00	0.20	0.20	
	X6	0.0	2853.7	2853.7	0.00	0.13	0.13	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	22541.7	22541.7	0.00	1.03	1.03	Ai＝1.844 Co＝0.581
11F	X1	0.0	3051.6	3051.6	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	5048.8	5048.8	0.00	0.18	0.18	
	X3	0.0	5029.9	5029.9	0.00	0.18	0.18	
	X4	0.0	5030.0	5030.0	0.00	0.18	0.18	
	X5	0.0	5048.8	5048.8	0.00	0.18	0.18	
	X6	0.0	3051.5	3051.5	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26260.5	26260.5	0.00	0.96	0.96	Ai＝1.710 Co＝0.581
10F	X1	0.0	3415.0	3415.0	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	5725.4	5725.4	0.00	0.17	0.17	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	X3	0.0	5702.6	5702.6	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	5702.6	5702.6	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	5725.5	5725.5	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	3415.0	3415.0	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29686.1	29686.1	0.00	0.90	0.90	Ai＝1.602 Co＝0.581
9F	X1	0.0	3682.3	3682.3	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	6380.9	6380.9	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	6356.5	6356.5	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	6356.6	6356.6	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	6381.0	6381.0	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	3682.3	3682.3	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	32839.6	32839.6	0.00	0.85	0.85	Ai＝1.511 Co＝0.581
8F	X1	0.0	3979.1	3979.1	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	6974.9	6974.9	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	6952.8	6952.8	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	6952.8	6952.8	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	6975.0	6975.0	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	3979.0	3979.0	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	35813.6	35813.6	0.00	0.80	0.80	Ai＝1.429 Co＝0.581
7F	X1	0.0	4249.0	4249.0	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	7508.6	7508.6	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	7491.6	7491.6	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	7491.6	7491.6	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	7508.6	7508.6	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	4249.0	4249.0	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	38498.4	38498.4	0.00	0.76	0.76	Ai＝1.356 Co＝0.581
6F	X1	0.0	4463.9	4463.9	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	8007.4	8007.4	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	7993.9	7993.9	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	7993.9	7993.9	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	8007.5	8007.5	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	4463.8	4463.8	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	40930.4	40930.4	0.00	0.72	0.72	Ai＝1.289 Co＝0.581
5F	X1	0.0	4704.5	4704.5	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8439.3	8439.3	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	8435.6	8435.6	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	8435.7	8435.7	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	8439.3	8439.3	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	4704.5	4704.5	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	43159.0	43159.0	0.00	0.69	0.69	Ai＝1.225 Co＝0.581
4F	X1	0.0	4918.3	4918.3	0.00	0.07	0.07	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	X2	0.0	8813.9	8813.9	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	8820.0	8820.0	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	8820.0	8820.0	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	8814.0	8814.0	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	4918.2	4918.2	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	45104.3	45104.3	0.00	0.65	0.65	Ai＝1.166 Co＝0.581
3F	X1	0.0	5057.5	5057.5	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	9162.4	9162.4	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	9171.3	9171.3	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	9171.4	9171.4	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	9162.6	9162.6	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	5057.5	5057.5	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	46782.6	46782.6	0.00	0.62	0.62	Ai＝1.109 Co＝0.581
2F	X1	0.0	5259.0	5259.0	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	9412.4	9412.4	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	9430.2	9430.2	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	9430.2	9430.2	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	9412.5	9412.5	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	5259.0	5259.0	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	48203.3	48203.3	0.00	0.59	0.59	Ai＝1.054 Co＝0.581
1F	X1	0.0	5511.8	5511.8	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	9575.8	9575.8	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	9597.8	9597.8	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	9595.9	9595.9	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	9569.9	9569.9	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	5515.8	5515.8	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	49367.0	49367.0	0.00	0.56	0.56	Ai＝1.000 Co＝0.581

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2310.7	0.0	2310.7	0.43	0.00	0.43	
	Y3	3115.4	0.0	3115.4	0.58	0.00	0.58	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5426.2	0.0	5426.2	1.00	0.00	1.00	Ai＝2.905 Co＝0.358
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1945.3	0.0	1945.3	0.18	0.00	0.18	
	Y3	6700.4	0.0	6700.4	0.62	0.00	0.62	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
14F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8645.7	0.0	8645.7	0.80	0.00	0.80	Ai＝2.307 Co＝0.358
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2616.4	0.0	2616.4	0.16	0.00	0.16	
	Y3	8786.2	0.0	8786.2	0.54	0.00	0.54	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11402.6	0.0	11402.6	0.70	0.00	0.70	Ai＝2.026 Co＝0.358
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2942.0	0.0	2942.0	0.13	0.00	0.13	
	Y3	10969.6	0.0	10969.6	0.50	0.00	0.50	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13911.6	0.0	13911.6	0.64	0.00	0.64	Ai＝1.844 Co＝0.358
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3015.7	0.0	3015.7	0.11	0.00	0.11	
	Y3	13191.0	0.0	13191.0	0.48	0.00	0.48	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16206.7	0.0	16206.7	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.710 Co＝0.358
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2993.5	0.0	2993.5	0.09	0.00	0.09	
	Y3	15327.3	0.0	15327.3	0.46	0.00	0.46	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18320.7	0.0	18320.7	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.602 Co＝0.358
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3955.0	0.0	3955.0	0.10	0.00	0.10	
	Y3	16311.9	0.0	16311.9	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20266.9	0.0	20266.9	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.511 Co＝0.358
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5297.0	0.0	5297.0	0.12	0.00	0.12	
	Y3	16805.3	0.0	16805.3	0.38	0.00	0.38	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
8F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22102.3	0.0	22102.3	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.429 Co＝0.358
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4931.9	0.0	4931.9	0.10	0.00	0.10	
	Y3	18827.2	0.0	18827.2	0.37	0.00	0.37	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23759.1	0.0	23759.1	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.356 Co＝0.358
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5529.7	0.0	5529.7	0.10	0.00	0.10	
	Y3	19730.4	0.0	19730.4	0.35	0.00	0.35	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25260.1	0.0	25260.1	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.289 Co＝0.358
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5265.6	0.0	5265.6	0.08	0.00	0.08	
	Y3	21369.9	0.0	21369.9	0.34	0.00	0.34	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26635.4	0.0	26635.4	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.225 Co＝0.358
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5066.4	0.0	5066.4	0.07	0.00	0.07	
	Y3	22769.6	0.0	22769.6	0.33	0.00	0.33	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27836.0	0.0	27836.0	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.166 Co＝0.358
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5649.8	0.0	5649.8	0.08	0.00	0.08	
	Y3	23222.0	0.0	23222.0	0.31	0.00	0.31	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28871.8	0.0	28871.8	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.109 Co＝0.358
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2697.7	0.0	2697.7	0.03	0.00	0.03	
	Y3	27050.9	0.0	27050.9	0.33	0.00	0.33	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
2F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29748.6	0.0	29748.6	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.054 Co＝0.358
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9858.7	0.0	9858.7	0.11	0.00	0.11	
	Y3	20608.0	0.0	20608.0	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30466.7	0.0	30466.7	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.000 Co＝0.358

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2310.7	0.0	2310.7	0.43	0.00	0.43	
	Y3	3115.4	0.0	3115.4	0.58	0.00	0.58	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	5426.1	0.0	5426.1	1.00	0.00	1.00	Ai＝2.905 Co＝0.358
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1945.3	0.0	1945.3	0.18	0.00	0.18	
	Y3	6700.4	0.0	6700.4	0.62	0.00	0.62	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	8645.7	0.0	8645.7	0.80	0.00	0.80	Ai＝2.307 Co＝0.358
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2616.4	0.0	2616.4	0.16	0.00	0.16	
	Y3	8786.2	0.0	8786.2	0.54	0.00	0.54	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	11402.6	0.0	11402.6	0.70	0.00	0.70	Ai＝2.026 Co＝0.358
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2942.0	0.0	2942.0	0.13	0.00	0.13	
	Y3	10969.6	0.0	10969.6	0.50	0.00	0.50	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	合計	13911.6	0.0	13911.6	0.64	0.00	0.64	Ai＝1.844 Co＝0.358
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3015.7	0.0	3015.7	0.11	0.00	0.11	
	Y3	13191.0	0.0	13191.0	0.48	0.00	0.48	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	16206.7	0.0	16206.7	0.59	0.00	0.59	Ai＝1.710 Co＝0.358
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2993.5	0.0	2993.5	0.09	0.00	0.09	
	Y3	15327.3	0.0	15327.3	0.46	0.00	0.46	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	18320.7	0.0	18320.7	0.55	0.00	0.55	Ai＝1.602 Co＝0.358
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3955.0	0.0	3955.0	0.10	0.00	0.10	
	Y3	16311.9	0.0	16311.9	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20266.9	0.0	20266.9	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.511 Co＝0.358
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5297.0	0.0	5297.0	0.12	0.00	0.12	
	Y3	16805.3	0.0	16805.3	0.38	0.00	0.38	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	22102.3	0.0	22102.3	0.49	0.00	0.49	Ai＝1.429 Co＝0.358
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4931.9	0.0	4931.9	0.10	0.00	0.10	
	Y3	18827.2	0.0	18827.2	0.37	0.00	0.37	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23759.1	0.0	23759.1	0.47	0.00	0.47	Ai＝1.356 Co＝0.358
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5529.7	0.0	5529.7	0.10	0.00	0.10	
	Y3	19730.4	0.0	19730.4	0.35	0.00	0.35	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25260.1	0.0	25260.1	0.45	0.00	0.45	Ai＝1.289 Co＝0.358
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5265.6	0.0	5265.6	0.08	0.00	0.08	
	Y3	21369.9	0.0	21369.9	0.34	0.00	0.34	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	26635.4	0.0	26635.4	0.42	0.00	0.42	Ai＝1.225 Co＝0.358
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5066.4	0.0	5066.4	0.07	0.00	0.07	
	Y3	22769.6	0.0	22769.6	0.33	0.00	0.33	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	27836.0	0.0	27836.0	0.40	0.00	0.40	Ai＝1.166 Co＝0.358
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5649.9	0.0	5649.9	0.08	0.00	0.08	
	Y3	23222.0	0.0	23222.0	0.31	0.00	0.31	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	28871.8	0.0	28871.8	0.38	0.00	0.38	Ai＝1.109 Co＝0.358
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2697.7	0.0	2697.7	0.03	0.00	0.03	
	Y3	27050.9	0.0	27050.9	0.33	0.00	0.33	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	29748.6	0.0	29748.6	0.36	0.00	0.36	Ai＝1.054 Co＝0.358
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	9858.7	0.0	9858.7	0.11	0.00	0.11	
	Y3	20608.0	0.0	20608.0	0.23	0.00	0.23	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	30466.7	0.0	30466.7	0.35	0.00	0.35	Ai＝1.000 Co＝0.358

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1065.7	1065.7	0.00	0.20	0.20
	X2	0.0	1007.2	1007.2	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	989.5	989.5	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	989.5	989.5	0.00	0.18	0.18

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	X5	0.0	1007.2	1007.2	0.00	0.19	0.19	
	X6	0.0	1065.7	1065.7	0.00	0.20	0.20	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	6124.8	6124.8	0.00	1.13	1.13	Ai＝2.905 Co＝0.405
14F	X1	0.0	1481.1	1481.1	0.00	0.14	0.14	
	X2	0.0	1709.2	1709.2	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	1689.2	1689.2	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	1689.2	1689.2	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	1709.2	1709.2	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	1481.1	1481.1	0.00	0.14	0.14	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	9758.9	9758.9	0.00	0.90	0.90	Ai＝2.307 Co＝0.405
13F	X1	0.0	1827.0	1827.0	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	2316.2	2316.2	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	2292.1	2292.1	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	2292.1	2292.1	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	2316.2	2316.2	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	1827.0	1827.0	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	12870.9	12870.9	0.00	0.79	0.79	Ai＝2.026 Co＝0.405
12F	X1	0.0	2145.6	2145.6	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	2867.5	2867.5	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	2838.3	2838.3	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	2838.3	2838.3	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	2867.5	2867.5	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	2145.6	2145.6	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	15702.8	15702.8	0.00	0.72	0.72	Ai＝1.844 Co＝0.405
11F	X1	0.0	2440.3	2440.3	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	3370.7	3370.7	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	3335.6	3335.6	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	3335.6	3335.6	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	3370.8	3370.8	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	2440.3	2440.3	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	18293.4	18293.4	0.00	0.67	0.67	Ai＝1.710 Co＝0.405
10F	X1	0.0	2699.8	2699.8	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	3841.7	3841.7	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	3798.4	3798.4	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	3798.4	3798.4	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	3841.7	3841.7	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	2699.8	2699.8	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	20679.7	20679.7	0.00	0.63	0.63	Ai＝1.602 Co＝0.405
9F	X1	0.0	2969.7	2969.7	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	4255.7	4255.7	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	4212.8	4212.8	0.00	0.11	0.11	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
9F	X4	0.0	4212.8	4212.8	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	4255.7	4255.7	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	2969.7	2969.7	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	22876.5	22876.5	0.00	0.59	0.59	Ai＝1.511 Co＝0.405
8F	X1	0.0	3196.0	3196.0	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	4662.8	4662.8	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	4615.3	4615.3	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	4615.3	4615.3	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	4662.8	4662.8	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	3196.0	3196.0	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	24948.2	24948.2	0.00	0.56	0.56	Ai＝1.429 Co＝0.405
7F	X1	0.0	3368.4	3368.4	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	5044.5	5044.5	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	4996.3	4996.3	0.00	0.10	0.10	
	X4	0.0	4996.3	4996.3	0.00	0.10	0.10	
	X5	0.0	5044.5	5044.5	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	3368.4	3368.4	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	26818.4	26818.4	0.00	0.53	0.53	Ai＝1.356 Co＝0.405
6F	X1	0.0	3468.8	3468.8	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5419.2	5419.2	0.00	0.10	0.10	
	X3	0.0	5368.4	5368.4	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	5368.4	5368.4	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	5419.2	5419.2	0.00	0.10	0.10	
	X6	0.0	3468.8	3468.8	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	28512.6	28512.6	0.00	0.50	0.50	Ai＝1.289 Co＝0.405
5F	X1	0.0	3601.0	3601.0	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	5740.8	5740.8	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	5690.7	5690.7	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	5690.8	5690.8	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	5740.8	5740.8	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3601.0	3601.0	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	30065.1	30065.1	0.00	0.48	0.48	Ai＝1.225 Co＝0.405
4F	X1	0.0	3638.4	3638.4	0.00	0.05	0.05	
	X2	0.0	6060.8	6060.8	0.00	0.09	0.09	
	X3	0.0	6010.9	6010.9	0.00	0.09	0.09	
	X4	0.0	6010.9	6010.9	0.00	0.09	0.09	
	X5	0.0	6060.8	6060.8	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3638.4	3638.4	0.00	0.05	0.05	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	31420.2	31420.2	0.00	0.46	0.46	Ai＝1.166 Co＝0.405
3F	X1	0.0	3528.4	3528.4	0.00	0.05	0.05	
	X2	0.0	6409.5	6409.5	0.00	0.09	0.09	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	X3	0.0	6356.8	6356.8	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	6356.8	6356.8	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	6409.5	6409.5	0.00	0.09	0.09	
	X6	0.0	3528.4	3528.4	0.00	0.05	0.05	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	32589.3	32589.3	0.00	0.43	0.43	Ai＝1.109 Co＝0.405
2F	X1	0.0	3773.2	3773.2	0.00	0.05	0.05	
	X2	0.0	6540.7	6540.7	0.00	0.08	0.08	
	X3	0.0	6475.7	6475.7	0.00	0.08	0.08	
	X4	0.0	6475.6	6475.6	0.00	0.08	0.08	
	X5	0.0	6540.7	6540.7	0.00	0.08	0.08	
	X6	0.0	3773.2	3773.2	0.00	0.05	0.05	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	33579.0	33579.0	0.00	0.41	0.41	Ai＝1.054 Co＝0.405
1F	X1	0.0	4122.1	4122.1	0.00	0.05	0.05	
	X2	0.0	6571.8	6571.8	0.00	0.07	0.07	
	X3	0.0	6501.0	6501.0	0.00	0.07	0.07	
	X4	0.0	6501.0	6501.0	0.00	0.07	0.07	
	X5	0.0	6571.8	6571.8	0.00	0.07	0.07	
	X6	0.0	4122.1	4122.1	0.00	0.05	0.05	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	34389.6	34389.6	0.00	0.39	0.39	Ai＝1.000 Co＝0.405

Y方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.85 Rt＝0.96 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
15F	X1	0.0	2184.6	2184.6	0.00	0.40	0.40	
	X2	0.0	1122.0	1122.0	0.00	0.21	0.21	
	X3	0.0	1004.1	1004.1	0.00	0.19	0.19	
	X4	0.0	1004.1	1004.1	0.00	0.19	0.19	
	X5	0.0	1122.0	1122.0	0.00	0.21	0.21	
	X6	0.0	2184.6	2184.6	0.00	0.40	0.40	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	8621.3	8621.3	0.00	1.60	1.60	Ai＝2.905 Co＝0.569
14F	X1	0.0	2421.0	2421.0	0.00	0.22	0.22	
	X2	0.0	2285.5	2285.5	0.00	0.21	0.21	
	X3	0.0	2161.8	2161.8	0.00	0.20	0.20	
	X4	0.0	2161.8	2161.8	0.00	0.20	0.20	
	X5	0.0	2285.5	2285.5	0.00	0.21	0.21	
	X6	0.0	2421.0	2421.0	0.00	0.22	0.22	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	13736.6	13736.6	0.00	1.27	1.27	Ai＝2.307 Co＝0.569
13F	X1	0.0	2635.8	2635.8	0.00	0.16	0.16	
	X2	0.0	3280.1	3280.1	0.00	0.20	0.20	
	X3	0.0	3142.7	3142.7	0.00	0.19	0.19	
	X4	0.0	3142.6	3142.6	0.00	0.19	0.19	
	X5	0.0	3280.1	3280.1	0.00	0.20	0.20	
	X6	0.0	2635.8	2635.8	0.00	0.16	0.16	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
13F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	18117.0	18117.0	0.00	1.11	1.11	Ai＝2.026 Co＝0.569
12F	X1	0.0	2835.6	2835.6	0.00	0.13	0.13	
	X2	0.0	4189.4	4189.4	0.00	0.19	0.19	
	X3	0.0	4026.7	4026.7	0.00	0.18	0.18	
	X4	0.0	4026.7	4026.7	0.00	0.18	0.18	
	X5	0.0	4189.4	4189.4	0.00	0.19	0.19	
	X6	0.0	2835.6	2835.6	0.00	0.13	0.13	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	22103.3	22103.3	0.00	1.01	1.01	Ai＝1.844 Co＝0.569
11F	X1	0.0	3022.4	3022.4	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	5017.5	5017.5	0.00	0.18	0.18	
	X3	0.0	4834.9	4834.9	0.00	0.18	0.18	
	X4	0.0	4834.9	4834.9	0.00	0.18	0.18	
	X5	0.0	5017.5	5017.5	0.00	0.18	0.18	
	X6	0.0	3022.4	3022.4	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25749.8	25749.8	0.00	0.94	0.94	Ai＝1.710 Co＝0.569
10F	X1	0.0	3337.9	3337.9	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	5616.8	5616.8	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	5599.6	5599.6	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	5599.6	5599.6	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	5616.8	5616.8	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	3337.9	3337.9	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29108.7	29108.7	0.00	0.88	0.88	Ai＝1.602 Co＝0.569
9F	X1	0.0	3600.8	3600.8	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	6259.5	6259.5	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	6240.2	6240.2	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	6240.2	6240.2	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	6259.5	6259.5	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	3600.8	3600.8	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	32200.9	32200.9	0.00	0.83	0.83	Ai＝1.511 Co＝0.569
8F	X1	0.0	3890.5	3890.5	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	6842.8	6842.8	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	6825.2	6825.2	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	6825.2	6825.2	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	6842.8	6842.8	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	3890.5	3890.5	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	35117.1	35117.1	0.00	0.79	0.79	Ai＝1.429 Co＝0.569
7F	X1	0.0	4153.6	4153.6	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	7367.2	7367.2	0.00	0.15	0.15	
	X3	0.0	7354.0	7354.0	0.00	0.15	0.15	
	X4	0.0	7354.0	7354.0	0.00	0.15	0.15	
	X5	0.0	7367.2	7367.2	0.00	0.15	0.15	
	X6	0.0	4153.6	4153.6	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	37749.6	37749.6	0.00	0.75	0.75	Ai＝1.356 Co＝0.569
6F	X1	0.0	4360.7	4360.7	0.00	0.08	0.08	
	X2	0.0	7858.3	7858.3	0.00	0.14	0.14	
	X3	0.0	7848.1	7848.1	0.00	0.14	0.14	
	X4	0.0	7848.2	7848.2	0.00	0.14	0.14	
	X5	0.0	7858.3	7858.3	0.00	0.14	0.14	
	X6	0.0	4360.7	4360.7	0.00	0.08	0.08	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	40134.3	40134.3	0.00	0.71	0.71	Ai＝1.289 Co＝0.569
5F	X1	0.0	4592.4	4592.4	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8284.2	8284.2	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	8283.1	8283.1	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	8283.1	8283.1	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	8284.2	8284.2	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	4592.4	4592.4	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	42319.5	42319.5	0.00	0.67	0.67	Ai＝1.225 Co＝0.569
4F	X1	0.0	4797.3	4797.3	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8654.0	8654.0	0.00	0.13	0.13	
	X3	0.0	8662.2	8662.2	0.00	0.13	0.13	
	X4	0.0	8662.2	8662.2	0.00	0.13	0.13	
	X5	0.0	8654.0	8654.0	0.00	0.13	0.13	
	X6	0.0	4797.3	4797.3	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	44227.0	44227.0	0.00	0.64	0.64	Ai＝1.166 Co＝0.569
3F	X1	0.0	4929.9	4929.9	0.00	0.07	0.07	
	X2	0.0	8997.5	8997.5	0.00	0.12	0.12	
	X3	0.0	9008.9	9008.9	0.00	0.12	0.12	
	X4	0.0	9008.9	9008.9	0.00	0.12	0.12	
	X5	0.0	8997.5	8997.5	0.00	0.12	0.12	
	X6	0.0	4929.9	4929.9	0.00	0.07	0.07	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	45872.7	45872.7	0.00	0.61	0.61	Ai＝1.109 Co＝0.569
2F	X1	0.0	5118.2	5118.2	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	9247.8	9247.8	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	9266.9	9266.9	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	9266.9	9266.9	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	9247.8	9247.8	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	5118.2	5118.2	0.00	0.06	0.06	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	47265.7	47265.7	0.00	0.58	0.58	Ai＝1.054 Co＝0.569
1F	X1	0.0	5392.4	5392.4	0.00	0.06	0.06	
	X2	0.0	9392.1	9392.1	0.00	0.11	0.11	
	X3	0.0	9418.9	9418.9	0.00	0.11	0.11	
	X4	0.0	9418.9	9418.9	0.00	0.11	0.11	
	X5	0.0	9392.1	9392.1	0.00	0.11	0.11	
	X6	0.0	5392.4	5392.4	0.00	0.06	0.06	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	48406.8	48406.8	0.00	0.55	0.55	Ai＝1.000 Co＝0.569

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
15F	A	5568.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5568.23		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	8872.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8872.09		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	11701.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11701.23		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	14275.86	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14275.86		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	16631.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16631.02		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	18800.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18800.45		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	20797.60	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20797.60		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	22681.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22681.09		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	24381.34	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24381.34		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	25921.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25921.57		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	27332.92	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27332.92		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	28564.90	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28564.90		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	29627.84	100.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
3F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29627.84		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	30527.55	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30527.55		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	29702.58	95.00		0.00	0.00			
	B	1561.92	5.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	31264.51		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
15F	A	5568.24	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5568.24		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	8872.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8872.09		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	11701.23	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11701.23		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	14275.86	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14275.86		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	16631.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	16631.03		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	18800.45	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18800.45		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	20797.60	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20797.60		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	22681.09	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22681.09		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	24381.34	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24381.34		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	25921.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25921.57		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	27332.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27332.93		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	28564.91	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28564.91		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	29627.84	100.00		0.00	0.00			

Ｘ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
3F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	29627.84		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	30527.55	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30527.55		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	29702.59	95.00		0.00	0.00			
	B	1561.92	5.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	31264.51		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		6244.32	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	6244.32		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		9949.31	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	9949.31		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		13121.97	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	13121.97		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		16009.22	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16009.22		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		18650.34	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18650.34		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		21083.18	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21083.18		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		23322.81	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23322.81		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		25435.00	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25435.00		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		27341.69	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27341.69		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		29068.91	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29068.91		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		30651.66	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30651.66		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		32033.20	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32033.20		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		33225.20	100.00			

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
3F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33225.20		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		34234.15	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	34234.15		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		35060.58	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35060.58		WA	1.00	0.40

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		8792.30	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	8792.30		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		14009.09	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14009.09		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		18476.35	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18476.35		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		22541.72	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	22541.72		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		26260.54	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26260.54		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		29686.09	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	29686.09		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		32839.58	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32839.58		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		35813.65	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35813.65		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		38498.37	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	38498.37		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		40930.38	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	40930.38		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		43158.97	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	43158.97		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		45104.26	100.00			

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
4F	A+B+C+D	0.00		FA	45104.26		WD	1.00	0.55
3F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		46782.64	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	46782.64		WD	1.00	0.55
2F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		48203.29	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	48203.29		WD	1.00	0.55
1F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		49366.95	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	49366.95		WD	1.00	0.55

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

Ｘ方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.804	5399.6	15139.2	1.000	1.000	1.000	0.30	4541.8
14F	2.226	10835.7	24121.8	1.000	1.103	1.103	0.30	7981.1
13F	1.955	16271.8	31813.9	1.000	1.046	1.046	0.30	9981.0
12F	1.780	21811.6	38813.9	1.000	1.033	1.033	0.30	12030.5
11F	1.650	27405.4	45217.2	1.000	1.020	1.020	0.30	13838.9
10F	1.546	33062.6	51115.6	1.000	1.013	1.013	0.30	15531.6
9F	1.458	38776.9	56545.5	1.000	1.003	1.003	0.30	17018.2
8F	1.379	44712.0	61666.5	1.000	1.000	1.000	0.30	18499.9
7F	1.309	50647.1	66289.2	1.000	1.000	1.000	0.30	19886.8
6F	1.244	56644.5	70476.8	1.000	1.000	1.000	0.30	21143.0
5F	1.182	62847.0	74314.1	1.000	1.047	1.047	0.30	23342.3
4F	1.125	69049.6	77663.6	1.000	1.039	1.039	0.30	24201.7
3F	1.070	75292.5	80553.6	1.000	1.000	1.000	0.30	24166.1
2F	1.017	81621.6	82999.8	1.000	1.038	1.038	0.30	25846.8
1F	0.965	88086.5	85003.4	1.000	1.008	1.008	0.30	25693.3

Ｘ方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.804	5399.6	15139.2	1.000	1.000	1.000	0.30	4541.8
14F	2.226	10835.7	24121.8	1.000	1.103	1.103	0.30	7981.1
13F	1.955	16271.8	31813.9	1.000	1.046	1.046	0.30	9981.0
12F	1.780	21811.6	38813.9	1.000	1.033	1.033	0.30	12030.5
11F	1.650	27405.4	45217.2	1.000	1.020	1.020	0.30	13838.9
10F	1.546	33062.6	51115.6	1.000	1.013	1.013	0.30	15531.6
9F	1.458	38776.9	56545.5	1.000	1.003	1.003	0.30	17018.2
8F	1.379	44712.0	61666.5	1.000	1.000	1.000	0.30	18499.9
7F	1.309	50647.1	66289.2	1.000	1.000	1.000	0.30	19886.8
6F	1.244	56644.5	70476.8	1.000	1.000	1.000	0.30	21143.0
5F	1.182	62847.0	74314.1	1.000	1.047	1.047	0.30	23342.3
4F	1.125	69049.6	77663.6	1.000	1.039	1.039	0.30	24201.7
3F	1.070	75292.5	80553.6	1.000	1.000	1.000	0.30	24166.1
2F	1.017	81621.6	82999.8	1.000	1.038	1.038	0.30	25846.8

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
1F	0.965	88086.5	85003.4	1.000	1.008	1.008	0.30	25693.3

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.804	5399.6	15139.2	1.000	1.000	1.000	0.40	6055.7
14F	2.226	10835.7	24121.8	1.000	1.000	1.000	0.40	9648.7
13F	1.955	16271.8	31813.9	1.000	1.000	1.000	0.40	12725.5
12F	1.780	21811.6	38813.9	1.000	1.000	1.000	0.40	15525.6
11F	1.650	27405.4	45217.2	1.000	1.000	1.000	0.40	18086.9
10F	1.546	33062.6	51115.6	1.000	1.000	1.000	0.40	20446.2
9F	1.458	38776.9	56545.5	1.000	1.000	1.000	0.40	22618.2
8F	1.379	44712.0	61666.5	1.000	1.000	1.000	0.40	24666.6
7F	1.309	50647.1	66289.2	1.000	1.000	1.000	0.40	26515.7
6F	1.244	56644.5	70476.8	1.000	1.000	1.000	0.40	28190.7
5F	1.182	62847.0	74314.1	1.000	1.000	1.000	0.40	29725.6
4F	1.125	69049.6	77663.6	1.000	1.000	1.000	0.40	31065.4
3F	1.070	75292.5	80553.6	1.000	1.000	1.000	0.40	32221.4
2F	1.017	81621.6	82999.8	1.000	1.000	1.000	0.40	33199.9
1F	0.965	88086.5	85003.4	1.000	1.000	1.000	0.40	34001.4

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.804	5399.6	15139.2	1.000	1.000	1.000	0.40	6055.7
14F	2.226	10835.7	24121.8	1.000	1.000	1.000	0.40	9648.7
13F	1.955	16271.8	31813.9	1.000	1.000	1.000	0.40	12725.5
12F	1.780	21811.6	38813.9	1.000	1.000	1.000	0.40	15525.6
11F	1.650	27405.4	45217.2	1.000	1.000	1.000	0.40	18086.9
10F	1.546	33062.6	51115.6	1.000	1.000	1.000	0.40	20446.2
9F	1.458	38776.9	56545.5	1.000	1.000	1.000	0.40	22618.2
8F	1.379	44712.0	61666.5	1.000	1.000	1.000	0.40	24666.6
7F	1.309	50647.1	66289.2	1.000	1.000	1.000	0.40	26515.7
6F	1.244	56644.5	70476.8	1.000	1.000	1.000	0.40	28190.7
5F	1.182	62847.0	74314.1	1.000	1.000	1.000	0.40	29725.6
4F	1.125	69049.6	77663.6	1.000	1.000	1.000	0.30	23299.1
							0.55	42715.0
3F	1.070	75292.5	80553.6	1.000	1.000	1.000	0.30	24166.1
							0.55	44304.5
2F	1.017	81621.6	82999.8	1.000	1.000	1.000	0.30	24899.9
							0.55	45649.9
1F	0.965	88086.5	85003.4	1.000	1.000	1.000	0.30	25501.0
							0.55	46751.9

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2310.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5426.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1945.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8645.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8786.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2942.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10969.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13911.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3015.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2993.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5297.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	Y3	16805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4931.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18827.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23759.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5529.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	19730.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25260.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	21369.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5066.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	22769.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27836.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5649.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	23221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2697.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	27050.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29748.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9858.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18679.79	1928.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28538.53	1928.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2310.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5426.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1945.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8645.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8786.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2942.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10969.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13911.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3015.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2993.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5297.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4931.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18827.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23759.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5529.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	19730.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25260.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	21369.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26635.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5066.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	22769.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27836.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5649.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	23221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28871.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2697.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	27050.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	9858.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18679.79	1928.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28538.54	1928.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1065.72	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1007.15	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	989.54	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	989.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1007.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1065.72	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	6124.82	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1481.14	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1709.15	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1689.16	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1689.16	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1709.15	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1481.14	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	9758.91	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1827.04	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2316.25	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2292.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2292.14	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2316.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1827.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12870.85	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2145.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2867.55	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2838.32	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2838.30	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2867.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2145.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15702.84	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2440.31	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3370.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3335.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3335.64	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3370.75	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2440.31	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18293.42	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2699.76	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3841.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3798.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3798.37	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3841.73	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2699.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20679.71	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2969.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4255.74	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4212.75	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4212.76	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4255.73	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2969.74	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22876.47	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3195.97	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4662.84	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4615.30	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4615.31	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4662.85	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3195.97	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24948.24	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3368.39	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5044.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4996.30	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4996.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5044.53	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3368.39	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26818.44	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3468.76	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5419.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5368.38	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5368.37	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5419.17	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3468.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28512.61	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.95	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5740.82	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5690.75	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5690.75	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5740.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.95	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30065.06	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3638.39	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6060.81	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6010.87	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6010.88	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6060.82	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3638.39	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31420.16	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.40	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6409.48	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6356.78	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6356.78	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6409.48	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3528.41	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32589.34	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3773.15	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6540.68	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6475.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6475.64	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6540.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3773.16	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33578.98	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4122.08	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6571.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.98	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.97	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6571.76	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4122.08	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34389.62	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2184.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.99	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1004.07	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1004.07	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2184.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8621.30	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2421.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2285.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2161.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2161.76	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2285.53	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2421.02	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13736.62	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2635.78	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3280.07	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3142.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3142.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3280.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2635.78	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18116.99	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2835.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4189.40	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4026.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4026.68	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4189.40	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2835.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22103.30	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3022.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5017.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4834.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4834.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5017.53	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3022.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25749.78	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3337.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5616.79	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5599.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5599.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5616.79	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3337.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29108.72	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.77	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6259.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6240.16	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6240.16	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6259.51	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.77	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32200.88	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3890.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6842.77	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6825.24	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6825.24	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6842.77	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3890.54	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35117.10	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4153.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7367.21	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7353.96	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7353.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7367.19	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4153.65	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37749.59	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4360.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7858.34	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7848.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7848.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7858.32	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4360.68	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40134.30	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4592.42	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8284.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8283.10	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8283.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8284.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4592.42	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	42319.52	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4797.26
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8654.04
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8662.20
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8662.19
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8654.04
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4797.26
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44226.98
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4929.92
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8997.51
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9008.94
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9008.93
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8997.52
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4929.92
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45872.73
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5118.20
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9247.81
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9266.87
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9266.87
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9247.81
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5118.18
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47265.75
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5392.44
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9392.06
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9418.90
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9418.88
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9392.06
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5392.44
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48406.78

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud ： 水平力 (kN)　　Qun ： 必要保有水平耐力 (kN)
Fes ： 形状係数　　Qbu ： Dランク部材の負担せん断力 (kN)
Ds ： 構造特性係数　　Qu ： 保有水平耐力 (kN)
： 剛性率･偏心率の直接入力
＊ ： Ds値の直接入力　　＋ ： Ds値の割増がされている
() ： Ｄランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
15F	15139.2	1.000	0.30	4541.8		5426.2	1.19
14F	24121.8	1.103	0.30	7981.1		8645.7	1.08
13F	31813.9	1.046	0.30	9981.0		11402.6	1.14
12F	38813.9	1.033	0.30	12030.5		13911.6	1.15
11F	45217.2	1.020	0.30	13838.9		16206.7	1.17
10F	51115.6	1.013	0.30	15531.6		18320.7	1.17
9F	56545.5	1.003	0.30	17018.2		20266.9	1.19
8F	61666.5	1.000	0.30	18499.9		22102.3	1.19
7F	66289.2	1.000	0.30	19886.8		23759.1	1.19
6F	70476.8	1.000	0.30	21143.0		25260.1	1.19
5F	74314.1	1.047	0.30	23342.3		26635.4	1.14
4F	77663.6	1.039	0.30	24201.7		27836.0	1.15
3F	80553.6	1.000	0.30	24166.1		28871.8	1.19
2F	82999.8	1.038	0.30	25846.8		29748.6	1.15
1F	85003.4	1.008	0.30	25693.3		30466.7	1.18

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
15F	15139.2	1.000	0.30	4541.8		5426.1	1.19
14F	24121.8	1.103	0.30	7981.1		8645.7	1.08
13F	31813.9	1.046	0.30	9981.0		11402.6	1.14
12F	38813.9	1.033	0.30	12030.5		13911.6	1.15
11F	45217.2	1.020	0.30	13838.9		16206.7	1.17
10F	51115.6	1.013	0.30	15531.6		18320.7	1.17
9F	56545.5	1.003	0.30	17018.2		20266.9	1.19
8F	61666.5	1.000	0.30	18499.9		22102.3	1.19
7F	66289.2	1.000	0.30	19886.8		23759.1	1.19
6F	70476.8	1.000	0.30	21143.0		25260.1	1.19
5F	74314.1	1.047	0.30	23342.3		26635.4	1.14
4F	77663.6	1.039	0.30	24201.7		27836.0	1.15
3F	80553.6	1.000	0.30	24166.1		28871.8	1.19
2F	82999.8	1.038	0.30	25846.8		29748.6	1.15
1F	85003.4	1.008	0.30	25693.3		30466.7	1.18

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
15F	15139.2	1.000	0.40	6055.7		6124.8	1.01
14F	24121.8	1.000	0.40	9648.7		9758.9	1.01
13F	31813.9	1.000	0.40	12725.5		12870.9	1.01
12F	38813.9	1.000	0.40	15525.6		15702.8	1.01
11F	45217.2	1.000	0.40	18086.9		18293.4	1.01
10F	51115.6	1.000	0.40	20446.2		20679.7	1.01
9F	56545.5	1.000	0.40	22618.2		22876.5	1.01
8F	61666.5	1.000	0.40	24666.6		24948.2	1.01
7F	66289.2	1.000	0.40	26515.7		26818.4	1.01
6F	70476.8	1.000	0.40	28190.7		28512.6	1.01
5F	74314.1	1.000	0.40	29725.6		30065.1	1.01
4F	77663.6	1.000	0.40	31065.4		31420.2	1.01
3F	80553.6	1.000	0.40	32221.4		32589.3	1.01
2F	82999.8	1.000	0.40	33199.9		33579.0	1.01
1F	85003.4	1.000	0.40	34001.4		34389.6	1.01

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
15F	15139.2	1.000	0.40	6055.7		8621.3	1.42
14F	24121.8	1.000	0.40	9648.7		13736.6	1.42
13F	31813.9	1.000	0.40	12725.5		18117.0	1.42
12F	38813.9	1.000	0.40	15525.6		22103.3	1.42
11F	45217.2	1.000	0.40	18086.9		25749.8	1.42
10F	51115.6	1.000	0.40	20446.2		29108.7	1.42
9F	56545.5	1.000	0.40	22618.2		32200.9	1.42
8F	61666.5	1.000	0.40	24666.6		35117.1	1.42
7F	66289.2	1.000	0.40	26515.7		37749.6	1.42
6F	70476.8	1.000	0.40	28190.7		40134.3	1.42
5F	74314.1	1.000	0.40	29725.6		42319.5	1.42
4F	77663.6	1.000	0.30	23299.1		0.0	0.00
			0.55	(42715.0)	44227.0	(44227.0)	(1.03)
3F	80553.6	1.000	0.30	24166.1		0.0	0.00
			0.55	(44304.5)	45872.7	(45872.7)	(1.03)
2F	82999.8	1.000	0.30	24899.9		0.0	0.00
			0.55	(45649.9)	47265.7	(47265.7)	(1.03)
1F	85003.4	1.000	0.30	25501.0		0.0	0.00
			0.55	(46751.9)	48406.8	(48406.8)	(1.03)

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　(正加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 10F - 11F)
Ｘ方向　(負加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 10F - 11F)
Ｙ方向　(正加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 1F - 2F)
Ｙ方向　(負加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 1F - 2F)

保有耐力時

Ｘ方向　(正加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 10F - 11F)
Ｘ方向　(負加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 10F - 11F)
Ｙ方向　(正加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 12F - 13F)
Ｙ方向　(負加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 1F - 2F)

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　: 層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　: 層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　: 層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向（ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
531	16F	5568.2	73.0159	5.0781	1/ 56
	15F	8872.1	67.9377	5.1332	1/ 55
	14F	11701.2	62.8045	5.3169	1/ 53
	13F	14275.9	57.4876	5.4689	1/ 51
	12F	16631.0	52.0187	5.6174	1/ 50
	11F	18800.5	46.4014	5.6046	1/ 50
	10F	20797.6	40.7967	5.5944	1/ 50
	9F	22681.1	35.2023	5.4252	1/ 52
	8F	24381.3	29.7772	5.2727	1/ 53
	7F	25921.6	24.5045	5.0420	1/ 56
	6F	27332.9	19.4625	4.7471	1/ 59
	5F	28564.9	14.7154	4.4105	1/ 63
	4F	29627.8	10.3049	3.9761	1/ 70
	3F	30527.6	6.3288	3.4998	1/ 80
	2F	31264.5	2.8290	2.8290	1/ 118

Ｘ方向（ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
531	16F	5568.2	73.0159	5.0782	1/ 56
	15F	8872.1	67.9376	5.1331	1/ 55
	14F	11701.2	62.8046	5.3170	1/ 53
	13F	14275.9	57.4876	5.4689	1/ 51
	12F	16631.0	52.0187	5.6174	1/ 50
	11F	18800.5	46.4014	5.6047	1/ 50
	10F	20797.6	40.7967	5.5944	1/ 50
	9F	22681.1	35.2023	5.4252	1/ 52
	8F	24381.3	29.7772	5.2727	1/ 53
	7F	25921.6	24.5045	5.0420	1/ 56
	6F	27332.9	19.4624	4.7471	1/ 59
	5F	28564.9	14.7154	4.4105	1/ 63
	4F	29627.8	10.3049	3.9761	1/ 70
	3F	30527.6	6.3288	3.4998	1/ 80
	2F	31264.5	2.8290	2.8290	1/ 118

Ｙ方向（ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
475	16F	6244.3	80.6228	5.4040	1/ 52
	15F	9949.3	75.2187	5.3685	1/ 52
	14F	13122.0	69.8503	5.3754	1/ 52
	13F	16009.2	64.4749	5.3783	1/ 52
	12F	18650.3	59.0966	5.4233	1/ 52
	11F	21083.2	53.6733	5.3664	1/ 52
	10F	23322.8	48.3068	5.4001	1/ 52
	9F	25435.0	42.9067	5.3263	1/ 53
	8F	27341.7	37.5803	5.2934	1/ 53
	7F	29068.9	32.2870	5.2462	1/ 53
	6F	30651.7	27.0407	5.1979	1/ 54
	5F	32033.2	21.8428	5.1363	1/ 55
	4F	33225.2	16.7065	5.0597	1/ 55
	3F	34234.2	11.6468	4.9907	1/ 56
	2F	35060.6	6.6562	6.6562	1/ 50

Ｙ方向（ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
439	16F	8792.3	74.0382	4.7206	1/ 60
	15F	14009.1	69.3176	4.7001	1/ 60

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
439	14F	18476.3	64.6175	4.7137	1/ 59
	13F	22541.7	59.9038	4.7210	1/ 59
	12F	26260.5	55.1828	4.7667	1/ 59
	11F	29686.1	50.4160	4.7837	1/ 59
	10F	32839.6	45.6323	4.8590	1/ 58
	9F	35813.7	40.7734	4.8203	1/ 58
	8F	38498.4	35.9531	4.8594	1/ 58
	7F	40930.4	31.0936	4.8612	1/ 58
	6F	43159.0	26.2325	4.8944	1/ 57
	5F	45104.3	21.3380	4.9257	1/ 57
	4F	46782.6	16.4124	4.8657	1/ 58
	3F	48203.3	11.5467	4.8907	1/ 57
	2F	49367.0	6.6560	6.6560	1/ 50

保有耐力時

Ｘ方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
403	16F	5426.2	34.3356	2.1392	1/ 132
	15F	8645.7	32.1963	2.2397	1/ 125
	14F	11402.6	29.9566	2.4357	1/ 115
	13F	13911.6	27.5209	2.6061	1/ 107
	12F	16206.6	24.9148	2.7552	1/ 103
	11F	18320.7	22.1596	2.8010	1/ 100
	10F	20266.9	19.3586	2.8096	1/ 101
	9F	22102.3	16.5490	2.7186	1/ 103
	8F	23759.2	13.8304	2.6303	1/ 106
	7F	25260.1	11.2001	2.4787	1/ 113
	6F	26635.5	8.7214	2.2784	1/ 123
	5F	27836.0	6.4430	2.0648	1/ 136
	4F	28871.8	4.3782	1.8026	1/ 155
	3F	29748.6	2.5756	1.4870	1/ 188
	2F	30466.7	1.0886	1.0886	1/ 305

Ｘ方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
403	16F	5426.2	34.3356	2.1392	1/ 132
	15F	8645.7	32.1963	2.2397	1/ 125
	14F	11402.7	29.9566	2.4357	1/ 115
	13F	13911.6	27.5209	2.6061	1/ 107
	12F	16206.6	24.9148	2.7552	1/ 103
	11F	18320.7	22.1596	2.8010	1/ 100
	10F	20266.9	19.3586	2.8096	1/ 101
	9F	22102.3	16.5490	2.7186	1/ 103
	8F	23759.2	13.8304	2.6303	1/ 106
	7F	25260.1	11.2001	2.4787	1/ 113
	6F	26635.5	8.7214	2.2784	1/ 123
	5F	27836.0	6.4430	2.0648	1/ 136
	4F	28871.8	4.3782	1.8026	1/ 155
	3F	29748.6	2.5756	1.4870	1/ 188
	2F	30466.7	1.0886	1.0886	1/ 305

Ｙ方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
229	16F	6124.8	19.5351	1.3956	1/ 202
	15F	9758.9	18.1395	1.3947	1/ 201
	14F	12870.9	16.7448	1.4016	1/ 200
	13F	15702.8	15.3431	1.4044	1/ 199
	12F	18293.4	13.9388	1.4144	1/ 200

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
229	11F	20679.7	12.5244	1.3932	1/ 201
	10F	22876.5	11.1311	1.3914	1/ 203
	9F	24948.2	9.7397	1.3539	1/ 207
	8F	26818.4	8.3858	1.3216	1/ 212
	7F	28512.6	7.0642	1.2768	1/ 219
	6F	30065.1	5.7875	1.2298	1/ 228
	5F	31420.2	4.5577	1.1704	1/ 239
	4F	32589.3	3.3873	1.0961	1/ 255
	3F	33579.0	2.2912	1.0289	1/ 272
	2F	34389.6	1.2623	1.2623	1/ 263

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
233	16F	8621.3	19.8517	1.2077	1/ 234
	15F	13736.6	18.6439	1.2172	1/ 230
	14F	18117.0	17.4267	1.2306	1/ 228
	13F	22103.3	16.1961	1.2377	1/ 226
	12F	25749.8	14.9584	1.2492	1/ 226
	11F	29108.7	13.7092	1.2810	1/ 219
	10F	32200.9	12.4282	1.3221	1/ 214
	9F	35117.1	11.1061	1.3112	1/ 214
	8F	37749.6	9.7949	1.3457	1/ 208
	7F	40134.3	8.4491	1.3439	1/ 208
	6F	42319.5	7.1053	1.3706	1/ 204
	5F	44227.0	5.7347	1.3939	1/ 201
	4F	45872.7	4.3407	1.3321	1/ 210
	3F	47265.7	3.0086	1.3456	1/ 208
	2F	48406.8	1.6630	1.6630	1/ 200

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 531
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 531
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 475
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 439

保有水平耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 403
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 403
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 229
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 233

U-5.9　冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.10　崩壊形の判別

（「2007年版技術基準解説書」付録1-7「4.8崩壊形」）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力　Qdju = α(Tu + Tu' - Qcu)　（はり降伏型）
Qdju = α(Tu + Tu' - Qgu)･D/Db　（柱降伏型）
ここに、α：応力割り増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度　Vju = κ･Φ･Fj･bj･Dj

U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR　：左右のはり幅　(cm)
Mb , Mb'　：左右のはり端モーメント　(kN･m)
lb , lb'　：左右のはりのスパン長さ　(cm)
L , L'　：左右のはりの内のり長さ　(cm)
hc , hc'　：上下の階高　(cm)
Tu , Tu'　：左右のはり端に生ずる引張力　(kN)
Qcu　：上下柱のメカニズム時せん断力の平均値　(kN)
Qdju　：柱はり接合部の設計用せん断力　(kN)
cB , cD　：柱はり接合部の柱断面寸法　(cm)
κ　：柱はり接合部の形状による係数
Φ　：直交はりの有無による補正係数
Fj　：柱はり接合部のせん断強度の基準値　(N/mm2)
bj　：柱はり接合部の有効幅　(cm)
Dj　：柱せい　(cm)
Vju　：柱はり接合部のせん断強度　(kN)
種別　：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	272.7	570.8	OK	FA
			40.0	349.1	800.0	725.0	282.5	791.6				
			100.0	75.0	0.40	0.85	9.25	68.1	56.3	1204.9		
	X2	Fc33	40.0	401.4	800.0	725.0	0.0	910.1	603.2	1208.4	OK	FA
			40.0	370.7	800.0	725.0	282.5	791.6				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X3	Fc33	40.0	426.2	800.0	725.0	0.0	910.1	622.6	1187.0	OK	FA
			40.0	370.7	800.0	725.0	282.5	791.6				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X4	Fc33	40.0	426.2	800.0	725.0	0.0	910.1	622.6	1187.0	OK	FA
			40.0	370.7	800.0	725.0	282.5	791.6				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X5	Fc33	40.0	426.2	800.0	725.0	0.0	910.1	605.7	1205.6	OK	FA
			40.0	349.1	800.0	725.0	282.5	791.6				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X6	Fc33	40.0	401.4	800.0	725.0	0.0	910.1	313.5	656.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			100.0	75.0	0.40	0.85	9.25	68.1	56.3	1204.9		
15F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	173.3	897.8	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	725.0	280.0	989.5				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
	X2	Fc33	40.0	494.7	800.0	725.0	282.5	1108.0	424.2	2058.4	OK	FA
			50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	644.9	800.0	725.0	282.5	1305.9	483.1	2211.2	OK	FA
			50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	644.9	800.0	725.0	282.5	1305.9	483.1	2211.2	OK	FA
			50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	644.9	800.0	725.0	282.5	1305.9	426.4	2056.0	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	725.0	280.0	989.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X6	Fc33	40.0	494.7	800.0	725.0	282.5	1108.0	194.1	1005.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
14F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	174.1	897.0	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	725.0	280.0	989.5				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
	X2	Fc33	40.0	494.7	800.0	725.0	280.0	1108.0	426.1	2056.3	OK	FA
			50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X3	Fc33	50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9	485.3	2208.9	OK	FA
			50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9	485.3	2208.9	OK	FA
			50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9	428.3	2053.9	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	725.0	280.0	989.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X6	Fc33	40.0	494.7	800.0	725.0	280.0	1108.0	195.0	1004.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
13F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	271.0	1225.7	OK	FA
			55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	565.3	2556.3	OK	FA
			50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	565.3	2556.3	OK	FA
			50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	565.3	2556.3	OK	FA
			50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	565.3	2556.3	OK	FA
			55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	294.2	1330.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
12F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	269.8	1227.0	OK	FA
			55.0	687.8	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	562.8	2559.0	OK	FA
			50.0	687.8	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	562.8	2559.0	OK	FA
			50.0	687.8	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	562.8	2559.0	OK	FA
			50.0	687.8	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	562.8	2559.0	OK	FA
			55.0	687.8	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	292.9	1332.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
11F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	269.8	1227.0	OK	FA
			55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	746.6	800.0	725.0	282.5	1503.8	586.5	2532.9	OK	FA
			50.0	748.4	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	812.4	800.0	725.0	282.5	1503.8	612.3	2504.5	OK	FA
			50.0	748.4	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	812.4	800.0	725.0	282.5	1503.8	612.3	2504.5	OK	FA
			50.0	748.4	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	812.4	800.0	725.0	282.5	1503.8	588.6	2530.6	OK	FA
			55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X6	Fc33	55.0	746.6	800.0	725.0	282.5	1503.8	292.9	1332.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8	OK	FA
10F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	269.8	1227.0		
			55.0	687.8	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8	OK	FA
	X2	Fc33	55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	586.5	2532.9		
			50.0	748.4	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2	OK	FA
	X3	Fc33	50.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1503.8	612.3	2504.5		
			50.0	748.4	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5	OK	FA
	X4	Fc33	50.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1503.8	612.3	2504.5		
			50.0	748.4	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5	OK	FA
	X5	Fc33	50.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1503.8	588.6	2530.6		
			55.0	687.8	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2	OK	FA
	X6	Fc33	55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	292.9	1332.0		
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8	OK	FA
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	364.0	1341.2		
			60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7	OK	FA
	X2	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	282.5	1701.7	945.6	3529.4		
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8	OK	FA
	X3	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	282.5	2571.0	1135.7	4276.6		
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8	OK	FA
	X4	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	282.5	2571.0	1135.7	4276.6		
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8	OK	FA
	X5	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	282.5	2571.0	945.2	3529.9		
			60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8	OK	FA
	X6	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	282.5	1701.7	391.2	1441.6		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7	OK	FA
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	365.6	1339.4		
			60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7	OK	FA
	X2	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7	949.9	3524.8		
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8	OK	FA
	X3	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0	1140.8	4271.0		
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8	OK	FA
	X4	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0	1140.8	4271.0		
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8	OK	FA
	X5	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0	949.4	3525.3		
			60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8	OK	FA
	X6	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7	392.9	1439.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7	OK	FA
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	365.6	1339.4		
			60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7	OK	FA
	X2	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7	949.9	3524.8		
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6	OK	FA

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X3	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0	1140.8	4271.0	OK	FA
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X4	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0	1140.8	4271.0	OK	FA
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X5	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0	949.4	3525.3	OK	FA
			60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X6	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7	392.9	1439.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	365.6	1339.4	OK	FA
			60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7	1032.2	3819.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1031.8	3820.0	OK	FA
			60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X6	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7	392.9	1439.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	365.6	1339.4	OK	FA
			60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7	1032.2	3819.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1031.8	3820.0	OK	FA
			60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X6	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7	392.9	1439.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	365.6	1339.4	OK	FA
			60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7	1032.2	3819.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1031.8	3820.0	OK	FA
			60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X6	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7	392.9	1439.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7	OK	FA
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	365.6	1339.4		
			60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7	OK	FA
	X2	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7	1032.2	3819.6		
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2	OK	FA
	X3	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6		
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2	OK	FA
	X4	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6		
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2	OK	FA
	X5	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1031.8	3820.0		
			60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2	OK	FA
	X6	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7	392.9	1439.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7	OK	FA
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	334.2	1373.9		
			60.0	927.6	800.0	725.0	332.5	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7	OK	FA
	X2	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7	943.7	3917.0		
			60.0	1622.1	800.0	725.0	332.5	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2	OK	FA
	X3	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1193.6	4983.7		
			60.0	1622.1	800.0	725.0	332.5	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2	OK	FA
	X4	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1193.6	4983.7		
			60.0	1622.1	800.0	725.0	332.5	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2	OK	FA
	X5	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	943.4	3917.3		
			60.0	927.6	800.0	725.0	332.5	1583.2				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2	OK	FA
	X6	Fc36	60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7	359.3	1476.7		
			0.0	0.0	0.0	0.0	332.5	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7	OK	FA

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	313.5	656.2		
			40.0	401.4	800.0	725.0	282.5	910.1				
			100.0	75.0	0.40	0.85	9.25	68.1	56.3	1204.9	OK	FA
	X2	Fc33	40.0	349.1	800.0	725.0	0.0	791.6	605.7	1205.6		
			40.0	426.2	800.0	725.0	282.5	910.1				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3	OK	FA
	X3	Fc33	40.0	370.7	800.0	725.0	0.0	791.6	622.6	1187.0		
			40.0	426.2	800.0	725.0	282.5	910.1				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3	OK	FA
	X4	Fc33	40.0	370.7	800.0	725.0	0.0	791.6	622.6	1187.0		
			40.0	426.2	800.0	725.0	282.5	910.1				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3	OK	FA
	X5	Fc33	40.0	370.7	800.0	725.0	0.0	791.6	603.2	1208.4		
			40.0	401.4	800.0	725.0	282.5	910.1				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3	OK	FA
	X6	Fc33	40.0	349.1	800.0	725.0	0.0	791.6	272.7	570.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			100.0	75.0	0.40	0.85	9.25	68.1	56.3	1204.9	OK	FA

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
15F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	194.1	1005.3	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	725.0	280.0	1108.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
	X2	Fc33	40.0	441.8	800.0	725.0	282.5	989.5	426.4	2056.0	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	586.4	800.0	725.0	282.5	1187.4	483.1	2211.2	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	586.4	800.0	725.0	282.5	1187.4	483.1	2211.2	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	586.4	800.0	725.0	282.5	1187.4	424.2	2058.4	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	725.0	280.0	1108.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X6	Fc33	40.0	441.8	800.0	725.0	282.5	989.5	173.3	897.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
14F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	195.0	1004.4	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	725.0	280.0	1108.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
	X2	Fc33	40.0	441.8	800.0	725.0	280.0	989.5	428.3	2053.9	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4	485.3	2208.9	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4	485.3	2208.9	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4	426.1	2056.3	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	725.0	280.0	1108.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X6	Fc33	40.0	441.8	800.0	725.0	280.0	989.5	174.1	897.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
13F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	294.2	1330.5	OK	FA
			55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	565.3	2556.3	OK	FA
			50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	565.3	2556.3	OK	FA
			50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	565.3	2556.3	OK	FA
			50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	565.3	2556.3	OK	FA
			55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	271.0	1225.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
12F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	292.9	1332.0	OK	FA
			55.0	746.6	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	562.8	2559.0	OK	FA
			50.0	746.6	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	562.8	2559.0	OK	FA
			50.0	746.6	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
12F	X4	Fc33	50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	562.8	2559.0	OK	FA
			50.0	746.6	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	562.8	2559.0	OK	FA
			55.0	746.6	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	269.8	1227.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
11F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	292.9	1332.0	OK	FA
			55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	687.8	800.0	725.0	282.5	1385.3	588.6	2530.6	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	748.4	800.0	725.0	282.5	1385.3	612.3	2504.5	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	748.4	800.0	725.0	282.5	1385.3	612.3	2504.5	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	748.4	800.0	725.0	282.5	1385.3	586.5	2532.9	OK	FA
			55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	687.8	800.0	725.0	282.5	1385.3	269.8	1227.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
10F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	292.9	1332.0	OK	FA
			55.0	746.6	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	588.6	2530.6	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	748.4	800.0	725.0	280.0	1385.3	612.3	2504.5	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	748.4	800.0	725.0	280.0	1385.3	612.3	2504.5	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	748.4	800.0	725.0	280.0	1385.3	586.5	2532.9	OK	FA
			55.0	746.6	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	269.8	1227.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	391.2	1441.6	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	282.5	1583.2	945.2	3529.9	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X3	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	282.5	2452.5	1135.7	4276.6	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X4	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	282.5	2452.5	1135.7	4276.6	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X5	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	282.5	2452.5	945.6	3529.4	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X6	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	282.5	1583.2	364.0	1341.2	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	392.9	1439.7	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2	949.4	3525.3	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X3	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5	1140.8	4271.0	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X4	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5	1140.8	4271.0	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X5	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5	949.9	3524.8	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X6	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2	365.6	1339.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	392.9	1439.7	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2	949.4	3525.3	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X3	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5	1140.8	4271.0	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X4	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5	1140.8	4271.0	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X5	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5	949.9	3524.8	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X6	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2	365.6	1339.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	392.9	1439.7	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2	1031.8	3820.0	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1032.2	3819.6	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X6	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2	365.6	1339.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	392.9	1439.7	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2	1031.8	3820.0	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X4	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1032.2	3819.6	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X6	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2	365.6	1339.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	392.9	1439.7	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2	1031.8	3820.0	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1032.2	3819.6	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2	365.6	1339.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	392.9	1439.7	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2	1031.8	3820.0	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1032.2	3819.6	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2	365.6	1339.4	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	359.3	1476.7	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	332.5	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2	943.4	3917.3	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	332.5	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1193.6	4983.7	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	332.5	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1193.6	4983.7	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	332.5	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	943.7	3917.0	OK	FA
			60.0	997.1	800.0	725.0	332.5	1701.7				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	927.6	800.0	725.0	280.0	1583.2	334.2	1373.9	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	332.5	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		

U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）

gbL, gbR	：左右のはり幅	(cm)
Mc , Mc'	：上下の柱端モーメント	(kN･m)
hc , hc'	：上下の階高	(cm)
H , H'	：上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb , lb'	：左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu , Tu'	：上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	：左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	：柱はり接合部の設計用せん断力	(kN)
cB , cD	：柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	：柱はり接合部の形状による係数	
Φ	：直交はりの有無による補正係数	
Fj	：柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm2)
bj	：柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	：柱せい	(cm)
Vju	：柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	：柱せい	(cm)
Db	：はりせい	(cm)
種別	：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	3290.4	332.5	235.0	0.0	5559.1	1163.9	1813.0	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.38			
			100.0	75.0	0.40	1.00	9.83	100.0	56.3	2211.5		
	X2	Fc36	100.0	5317.2	332.5	235.0	800.0	8983.4	940.4	3317.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.38			
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X3	Fc36	100.0	5366.9	332.5	235.0	800.0	9067.4	949.2	3348.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.38			
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X4	Fc36	100.0	4947.1	332.5	235.0	800.0	8358.1	875.0	3086.8	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.38			
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X5	Fc36	100.0	4925.2	332.5	235.0	800.0	8321.1	871.1	3073.1	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.38			
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X6	Fc36	100.0	3288.0	332.5	235.0	800.0	5555.0	1163.0	1811.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.38			
			100.0	75.0	0.40	1.00	9.83	100.0	56.3	2211.5		

Y2(負加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-3288.0	332.5	235.0	0.0	5555.0	1163.0	1811.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.38			
			100.0	75.0	0.40	1.00	9.83	100.0	56.3	2211.5		
	X2	Fc36	100.0	-4925.2	332.5	235.0	800.0	8321.1	871.1	3073.1	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.38			
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X3	Fc36	100.0	-4947.1	332.5	235.0	800.0	8358.1	874.9	3086.8	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.38			
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X4	Fc36	100.0	-5366.9	332.5	235.0	800.0	9067.4	949.2	3348.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.38			
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X5	Fc36	100.0	-5317.2	332.5	235.0	800.0	8983.4	940.4	3317.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.38			
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X6	Fc36	100.0	-3290.4	332.5	235.0	800.0	5559.1	1163.9	1813.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.38			
			100.0	75.0	0.40	1.00	9.83	100.0	56.3	2211.5		

U-5.12　ＳＲＣ柱はり接合部せん断耐力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.13　必要せん断補強筋比

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.14　鉄骨柱脚部分の検討

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW.　Ｘ方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW.　Ｙ方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
■建物基本入力データ
エラー　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
警告　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
注意　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 3

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

・[Ｙ方向負加力][　X1　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X1　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X1　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　4F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X2　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　1F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X2　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X2　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X2　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　4F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X3　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　1F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X3　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X3　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X3　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　4F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X4　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　1F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X4　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X4　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X4　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　4F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X5　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　1F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X5　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X5　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X5　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　4F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X6　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X6　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）

・[Ｙ方向負加力][　X6　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　4F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2014/02/26 18:49