

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

N0. 60 rc15-8-12

略 称 : N0. 60
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSk00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/19 15:19 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	12
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	12
I-1.4 部材	Ⅲ－	23
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	23
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	27
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	29
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	29
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	31
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	31
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	31
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	31
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	32
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	32
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	32
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	32
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	32
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	32
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	33
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	33
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	33
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	33
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	33
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	33
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	33
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	33

I-3.1 荷重計算条件	Ⅲ- 33
I-3.1.1 最小スラブ厚	Ⅲ- 33
I-3.1.2 スラブ荷重の拾い方	Ⅲ- 34
I-3.1.3 基礎荷重	Ⅲ- 34
I-3.2 積載荷重	Ⅲ- 34
I-3.3 仕上	Ⅲ- 34
I-3.3.1 仕上材名称	Ⅲ- 34
I-3.3.2 仕上名称	Ⅲ- 34
I-3.4 重量	Ⅲ- 34
I-3.4.1 はり、柱仕上重量	Ⅲ- 34
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ- 35
I-3.4.3 建物重量の直接入力	Ⅲ- 35
I-3.5 地震力	Ⅲ- 35
I-3.6 風圧力	Ⅲ- 35
I-3.7 積雪荷重	Ⅲ- 35
I-6 共通計算条件	Ⅲ- 35
I-6.1 使用基準	Ⅲ- 35
I-6.2 計算ルート指定	Ⅲ- 35
I-6.3 柱はり接合部計算条件	Ⅲ- 35
I-7 許容応力度計算	Ⅲ- 35
I-7.1 応力解析・モデル化	Ⅲ- 35
I-7.1.1 応力計算条件	Ⅲ- 35
I-7.2 剛性率・偏心率	Ⅲ- 36
I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ- 36
I-7.3 断面計算	Ⅲ- 36
I-7.3.1 断面計算条件	Ⅲ- 36
I-8 保有水平耐力計算	Ⅲ- 37
I-8.1 計算条件	Ⅲ- 37
I-8.1.1 基本条件	Ⅲ- 37
I-8.1.2 計算条件	Ⅲ- 37
I-8.1.3 解析条件等	Ⅲ- 37
I-8.1.5 増分解析の制御条件	Ⅲ- 38
I-8.1.8 部材の耐力算定式	Ⅲ- 38
§ 2. 許容応力度等計算結果	Ⅲ- 40
A-1 準備計算結果	Ⅲ- 40
A-1.1 部材のC、M_o、Q	Ⅲ- 40
A-1.1.1 部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ- 40
A-1.1.2 はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ- 50
A-1.1.3 片持ばりのM、Q表	Ⅲ- 55
A-1.1.4 柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ- 55
A-1.2 節点重量	Ⅲ- 56
A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ- 56
A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ- 63

A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 72
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 72
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 79
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 79
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 86
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 94
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 94
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 100
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 130
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 169
A-3.5 壁量	Ⅲ－ 169
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 170
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 170
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 170
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 171
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ－ 171
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ－ 172
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 174
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ－ 174
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ－ 174
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ－ 249
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ－ 323
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ－ 354
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ－ 354
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 355
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 355
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 388
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 388
U-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 388
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ－ 388
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ－ 388
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ－ 390
U-3.1 荷重－変位(Ds算定時)	Ⅲ－ 390
U-3.1.1 荷重－変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ－ 390
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ－ 392
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ－ 392
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ－ 413
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ－ 434
U-3.3.1 部材の終局強度図(Ds算定時)	Ⅲ－ 434
U-3.4 終局時ヒンジ図(Ds算定時)	Ⅲ－ 455
U-3.5 終局時機構図(Ds算定時)	Ⅲ－ 476

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 476
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 497
U-4.1 荷重-変位 (保有耐力時)	Ⅲ - 497
U-4.1.1 荷重-変位図 (せん断力変形図) (保有耐力時)	Ⅲ - 497
U-4.2 終局時部材応力 (保有耐力時)	Ⅲ - 499
U-4.2.1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (保有耐力時)	Ⅲ - 499
U-4.2.2 終局時部材応力図 (長期考慮危険断面位置) (保有耐力時)	Ⅲ - 520
U-4.5 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 541
U-4.5.1 終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 541
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 561
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 561
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (構造種別別)	Ⅲ - 561
U-5.1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)	Ⅲ - 613
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 615
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 615
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 615
U-5.2.2 RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 640
U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 662
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)	Ⅲ - 669
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 669
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 669
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 680
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 701
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 705
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 706
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 706
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 717
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 718
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 719
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 721
U-5.11 RC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 721
U-5.11.1 RC柱はり接合部 (はり降伏型)	Ⅲ - 722
U-5.11.2 RC柱はり接合部 (柱降伏型)	Ⅲ - 732
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 734
ブリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 734
準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 734
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 734
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 734
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 734
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ - 735

計算・設計に関する情報

工事名称	NO. 60 rc15-8-12	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）		
担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造設計事務所		
構造設計担当者名		印
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名		
構造計算担当者名		印
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄筋コンクリート造
階数		地下 0階	地上 15階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		42.550 m		建物高さ	43.150 m
工事種別		☒ 新築 ☐ 増築		増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎			
仕上		床 : 屋根 :			
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模：	スパン数	X 方向	5	スパン
		Y 方向	3	スパン
	階 数	地 上	15	階
		地 下	0	階
		塔 屋	0	階
	高 さ		43.150	m
	軒の高さ		42.550	m
	地面から地上 1 階床までの高さ		25.0	cm
	パラベットの高さ		60.0	cm
	ピロティ階	X 方向	指定なし	
Y 方向		指定なし		
基礎下端レベル		GL-200.0	cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
15F	280. 0	282. 5	16F	55. 0	16F	-3. 0
14F	280. 0	280. 0	15F	60. 0	15F	-3. 0
13F	280. 0	280. 0	14F	60. 0	14F	-3. 0
12F	280. 0	280. 0	13F	60. 0	13F	-3. 0
11F	280. 0	282. 5	12F	60. 0	12F	-3. 0
10F	280. 0	280. 0	11F	65. 0	11F	-3. 0
9F	280. 0	282. 5	10F	65. 0	10F	-3. 0
8F	280. 0	280. 0	9F	70. 0	9F	-3. 0
7F	280. 0	280. 0	8F	70. 0	8F	-3. 0
6F	280. 0	280. 0	7F	70. 0	7F	-3. 0
5F	280. 0	280. 0	6F	70. 0	6F	-3. 0
4F	280. 0	280. 0	5F	70. 0	5F	-3. 0
3F	280. 0	280. 0	4F	70. 0	4F	-3. 0
2F	280. 0	280. 0	3F	70. 0	3F	-3. 0
1F	310. 0	332. 5	2F	70. 0	2F	-3. 0
			1F	115. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	800. 0	800. 0	0. 0	Y1	150. 0	150. 0	0. 0
X2	800. 0	800. 0	0. 0	Y2	1200. 0	1200. 0	0. 0
X3	800. 0	800. 0	0. 0	Y3	180. 0	180. 0	0. 0
X4	800. 0	800. 0	0. 0	Y4			0. 0
X5	800. 0	800. 0	0. 0				

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X6			0.0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3 構造概要



構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	16F



I-1.1.4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1.2 略伏図



I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

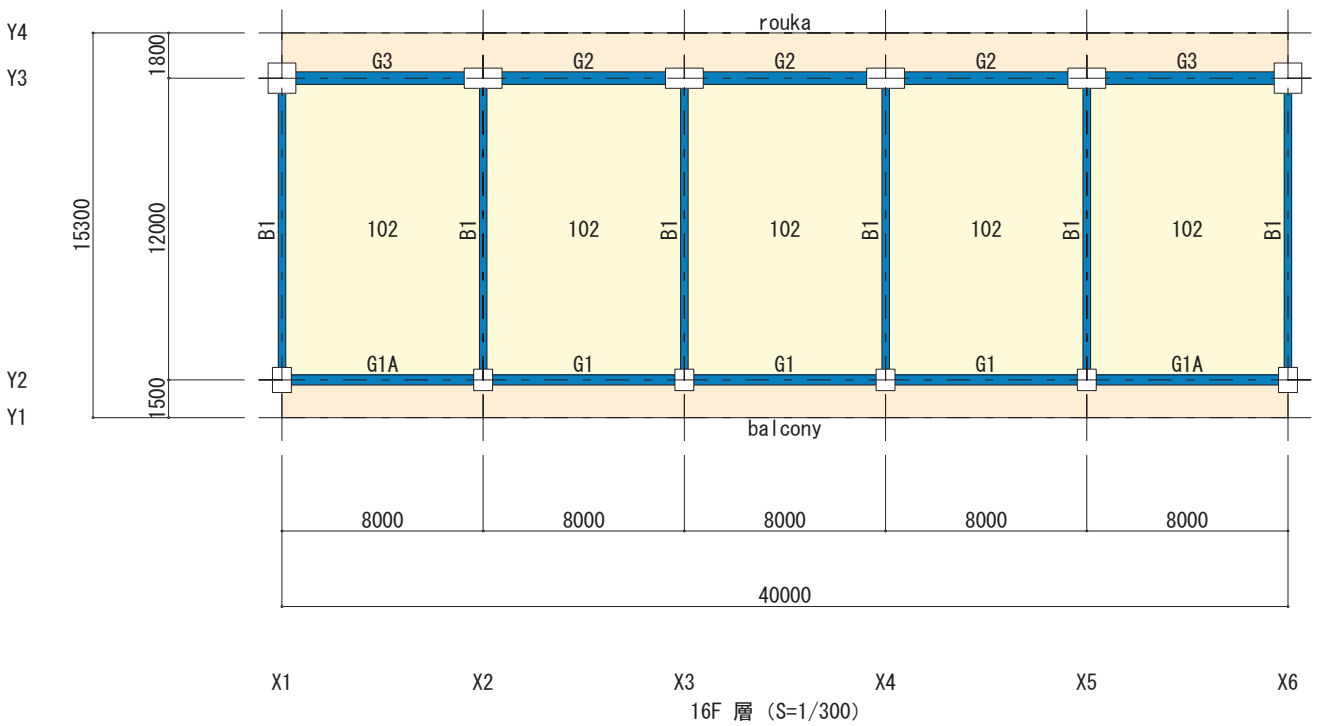
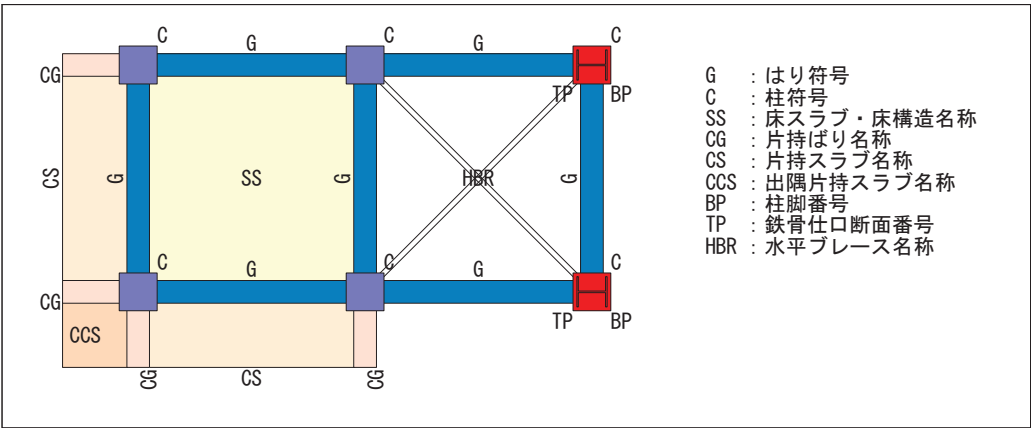


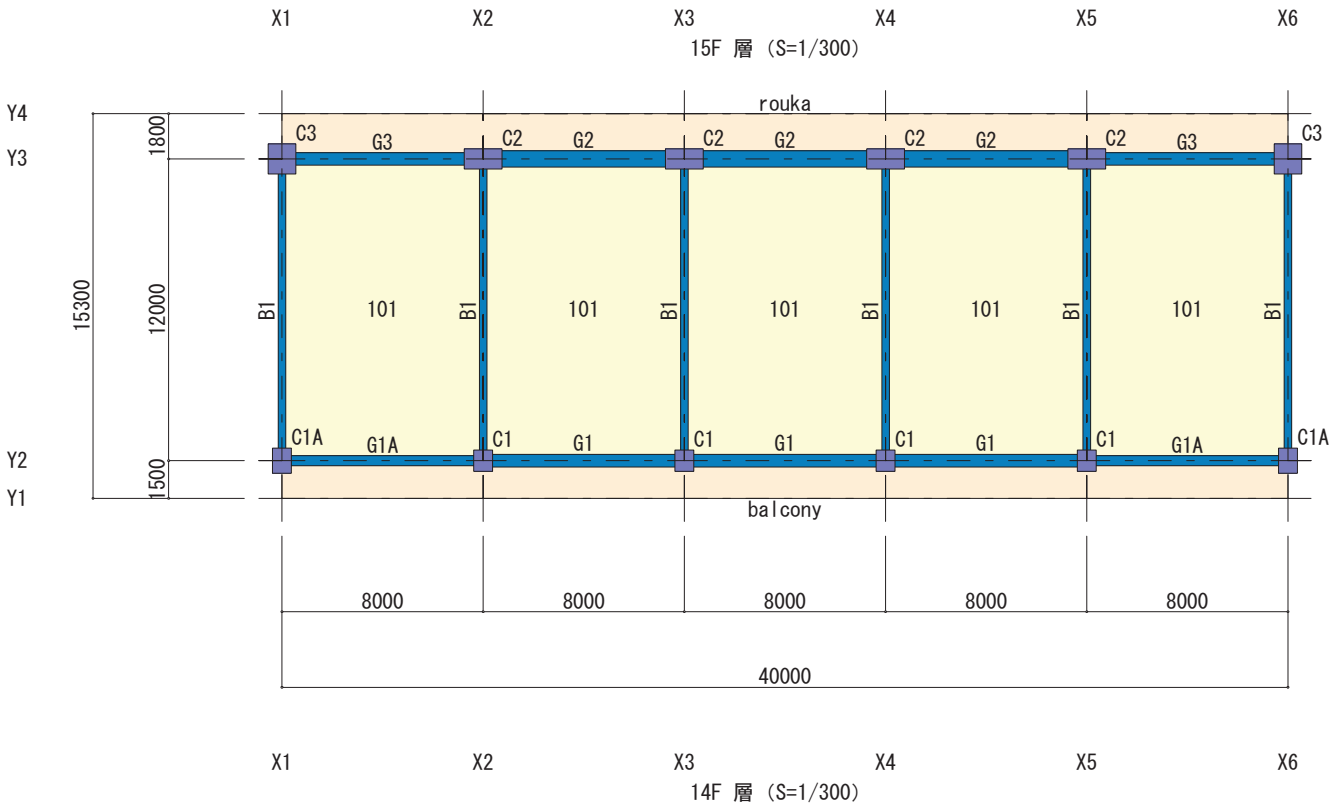
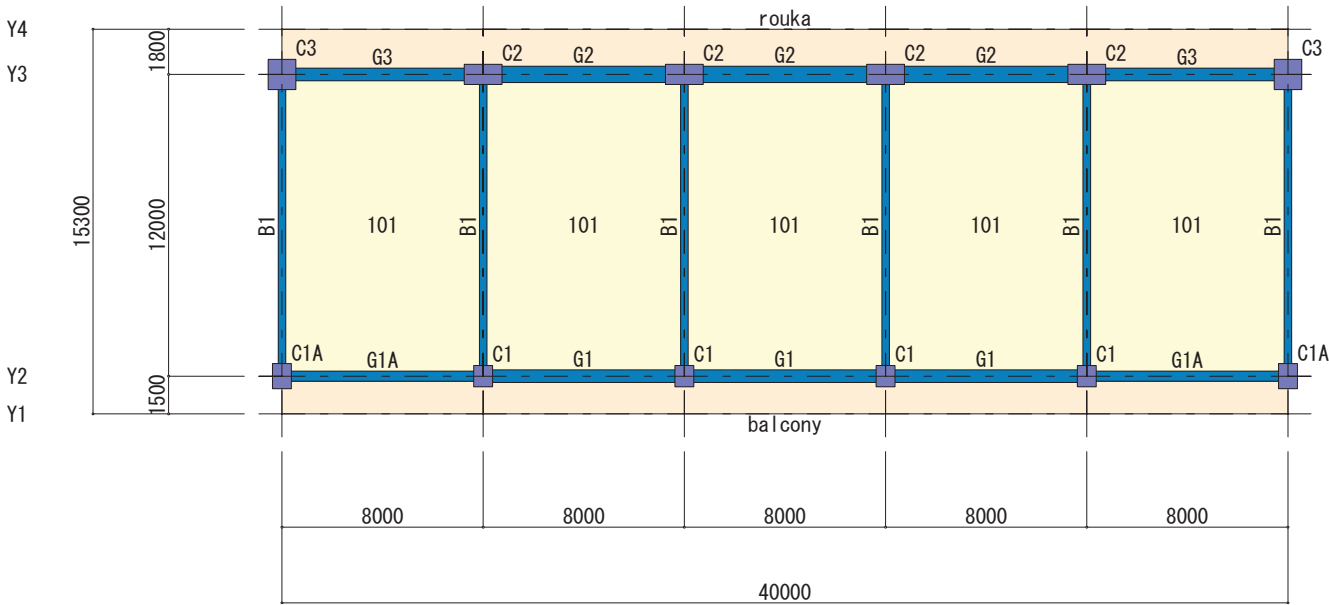


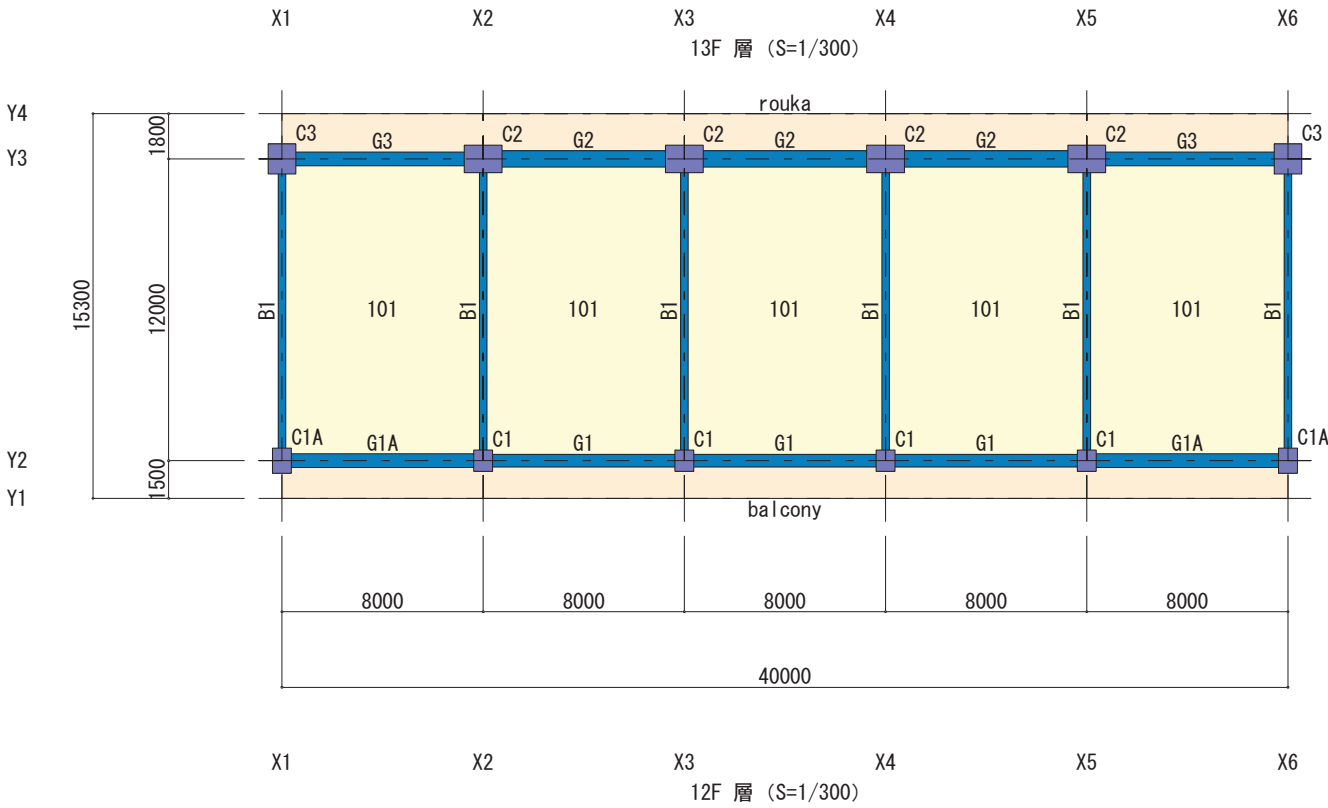
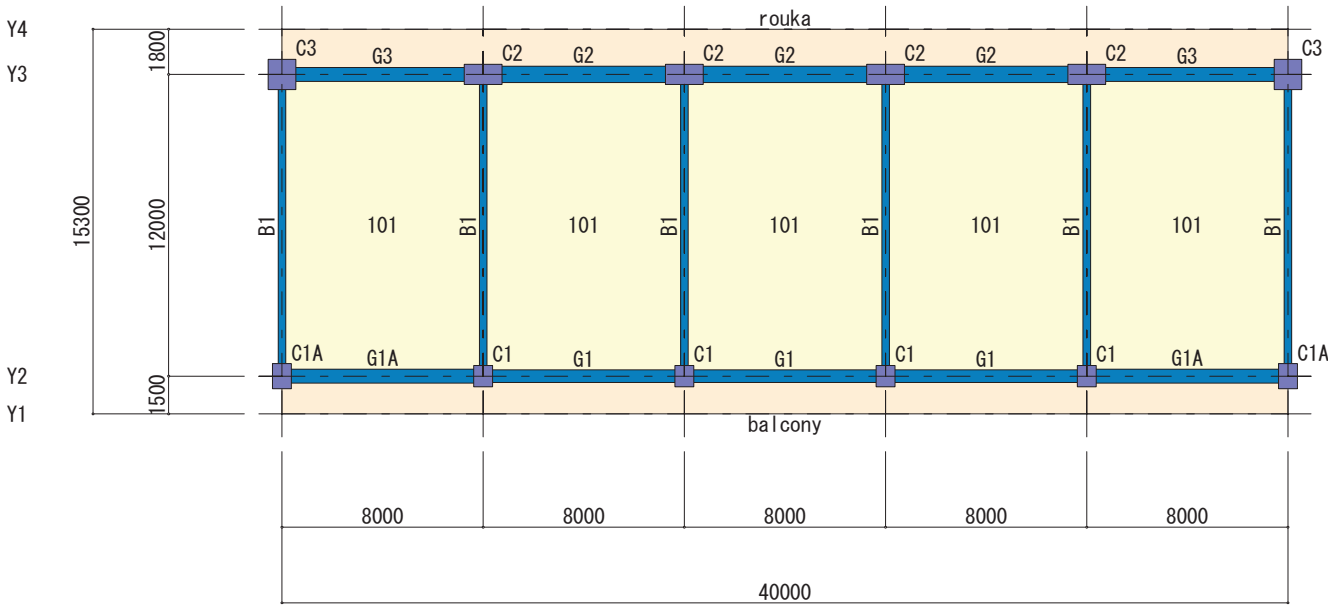


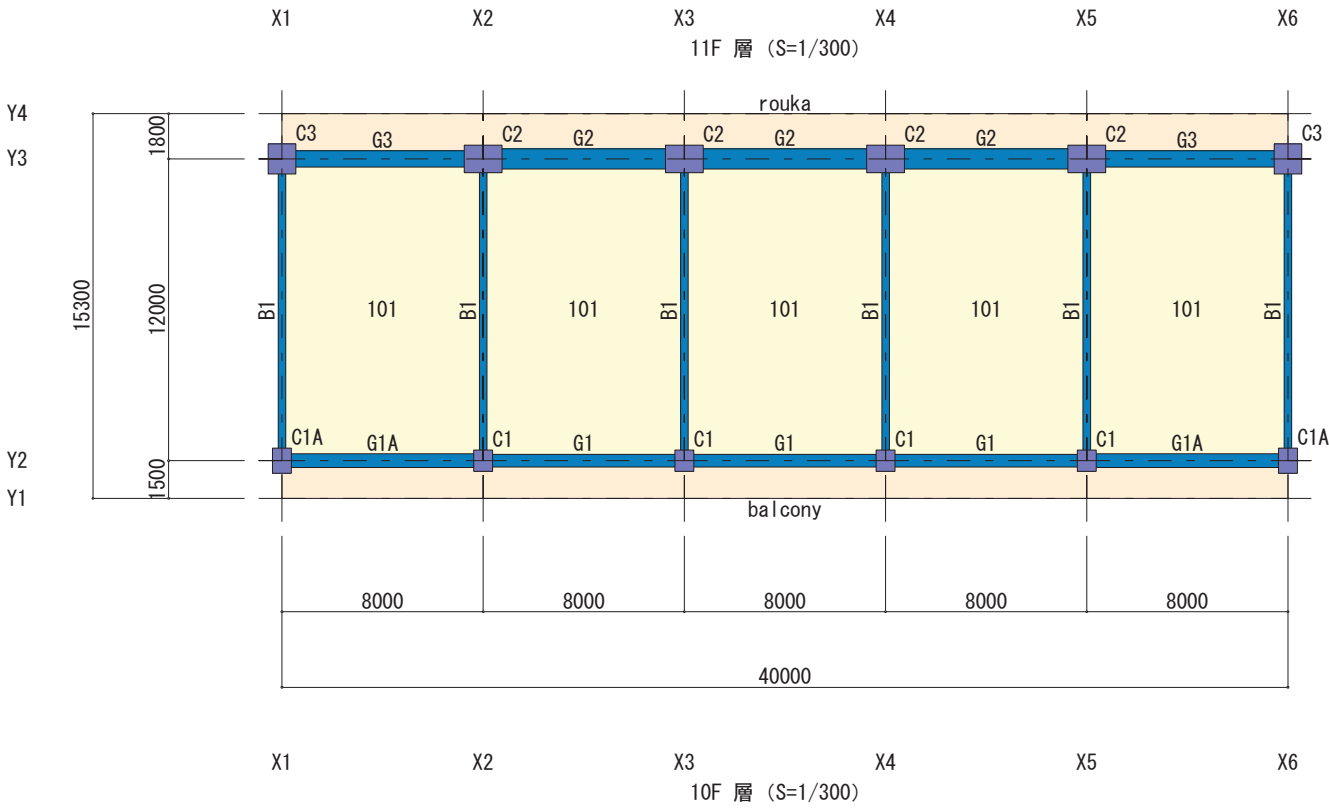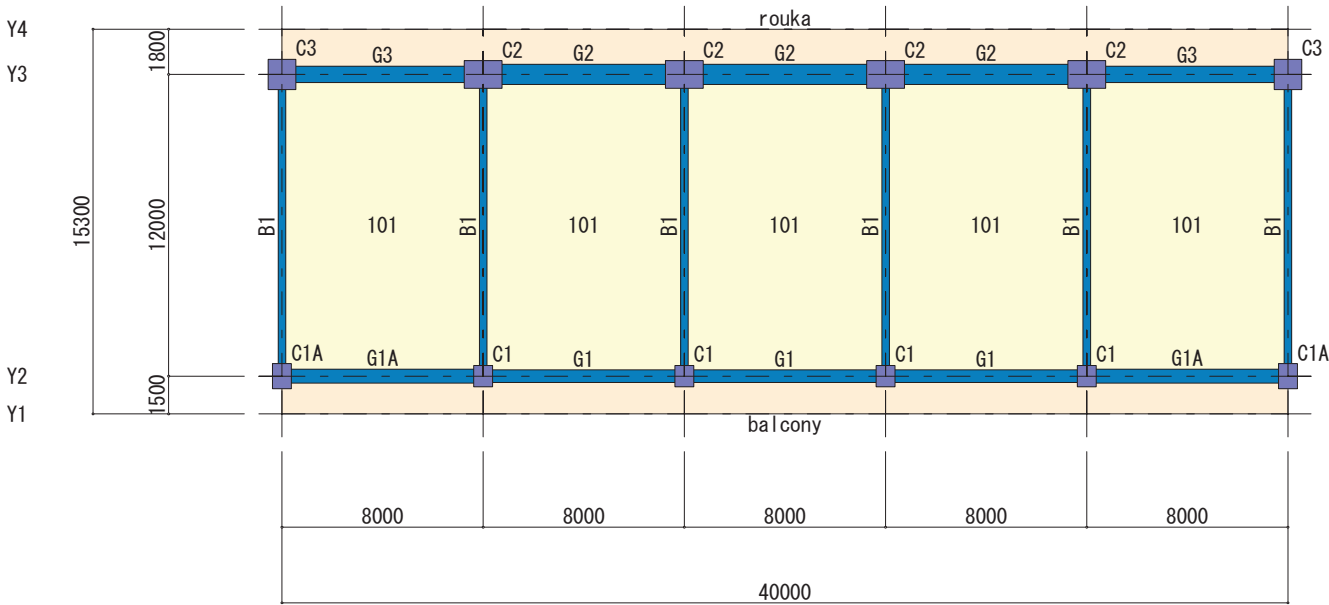


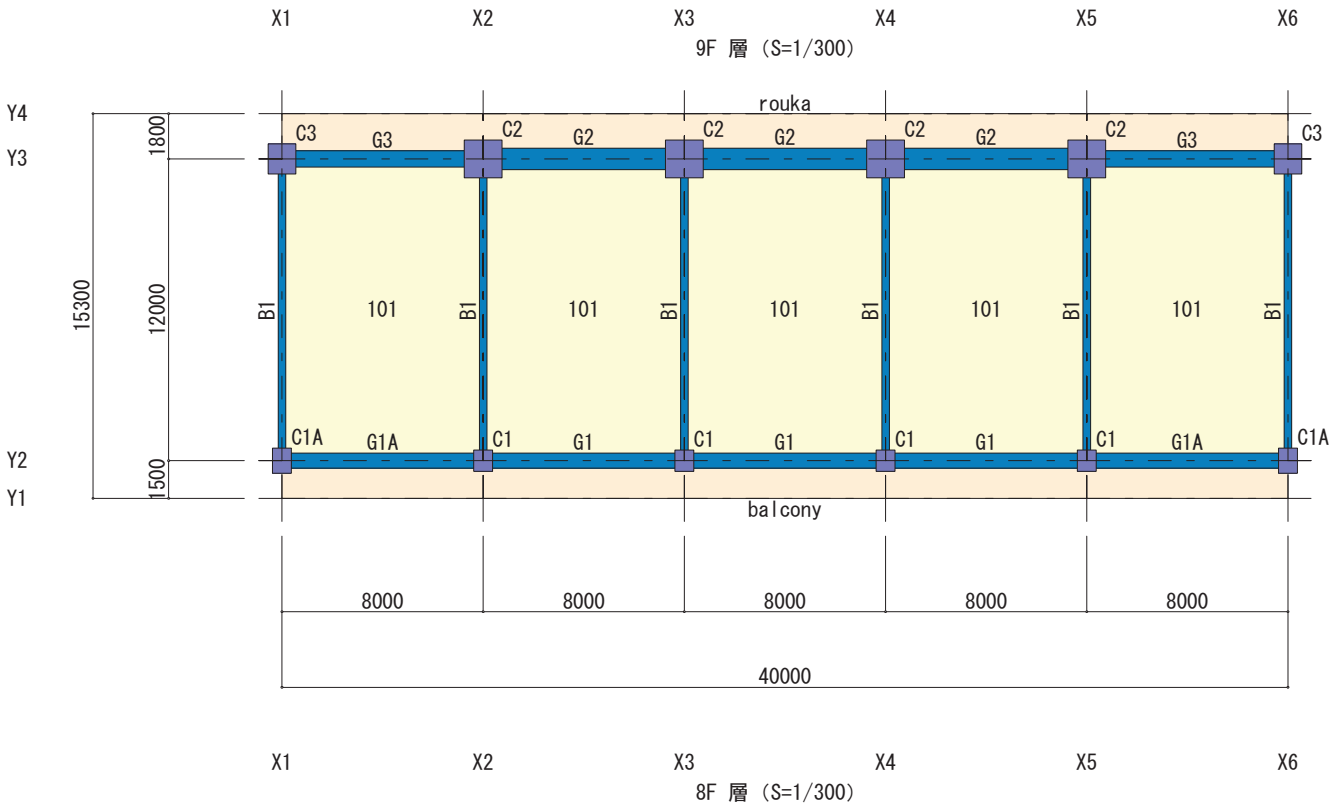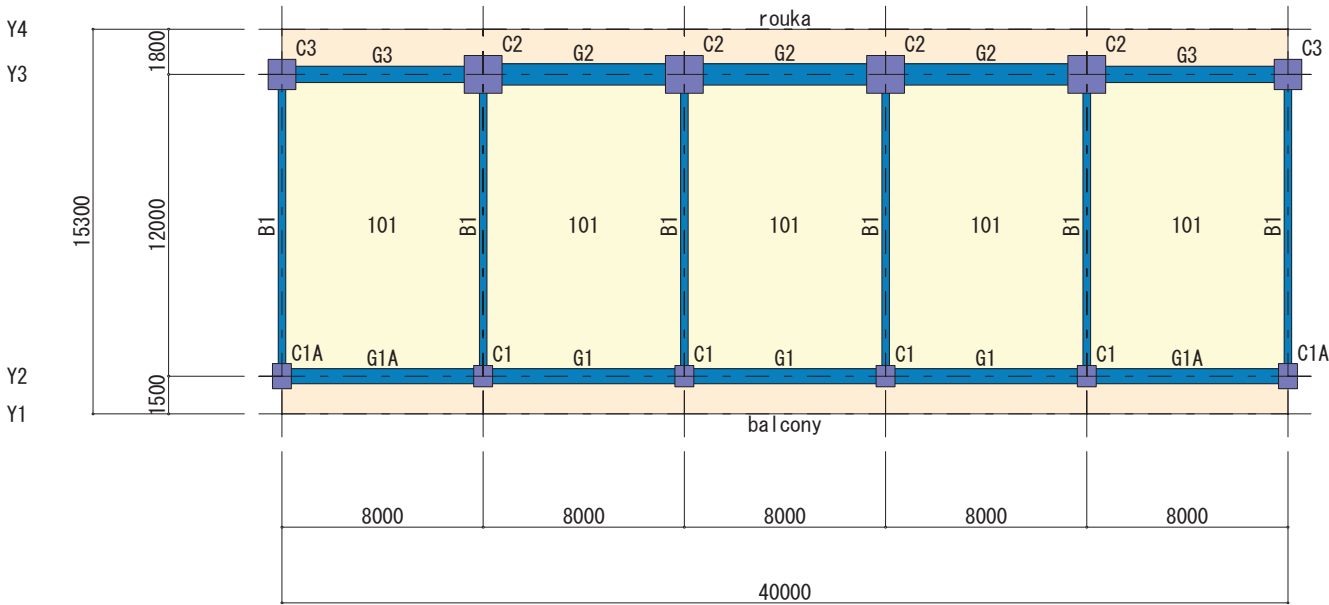

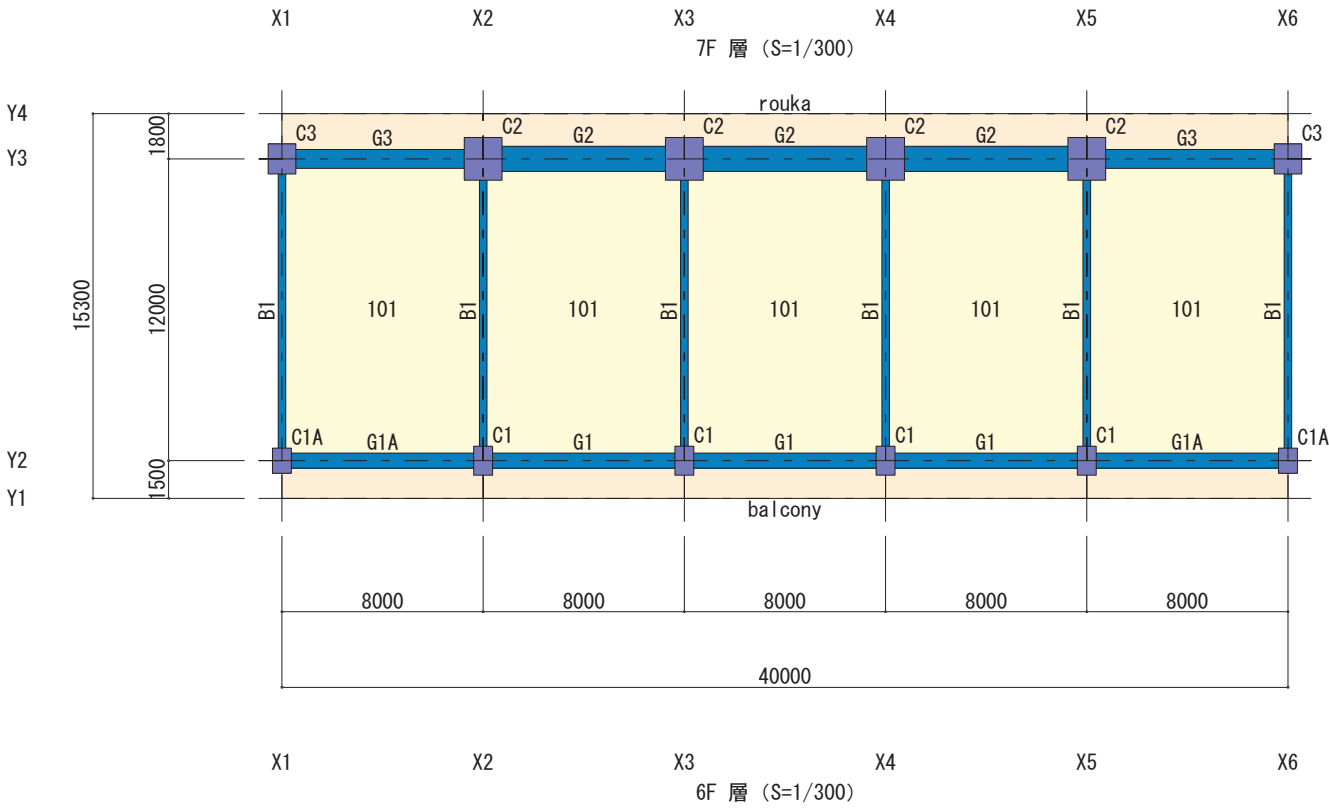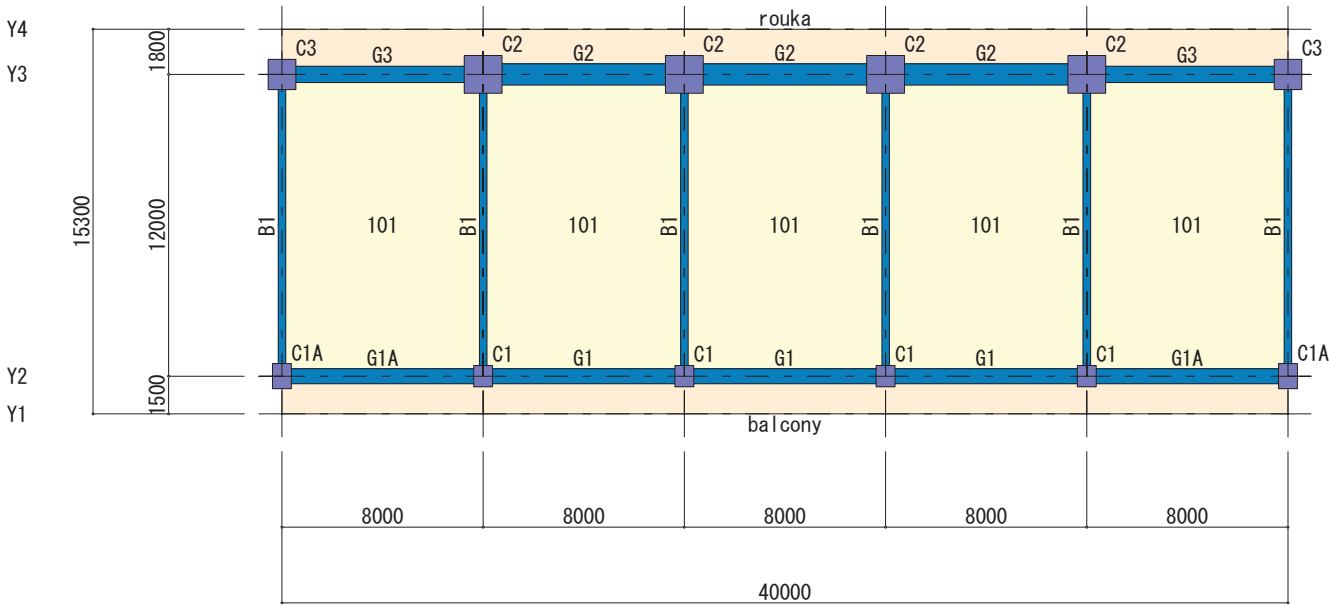

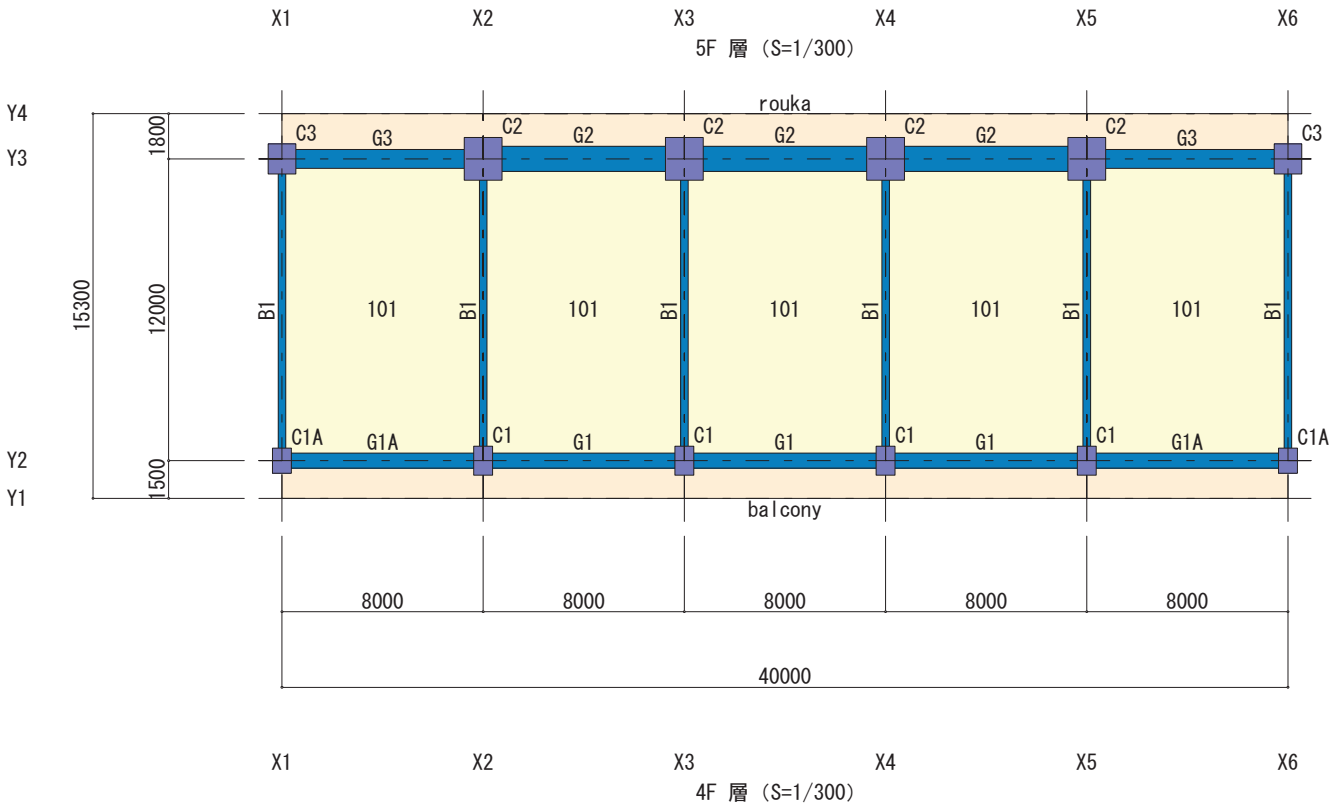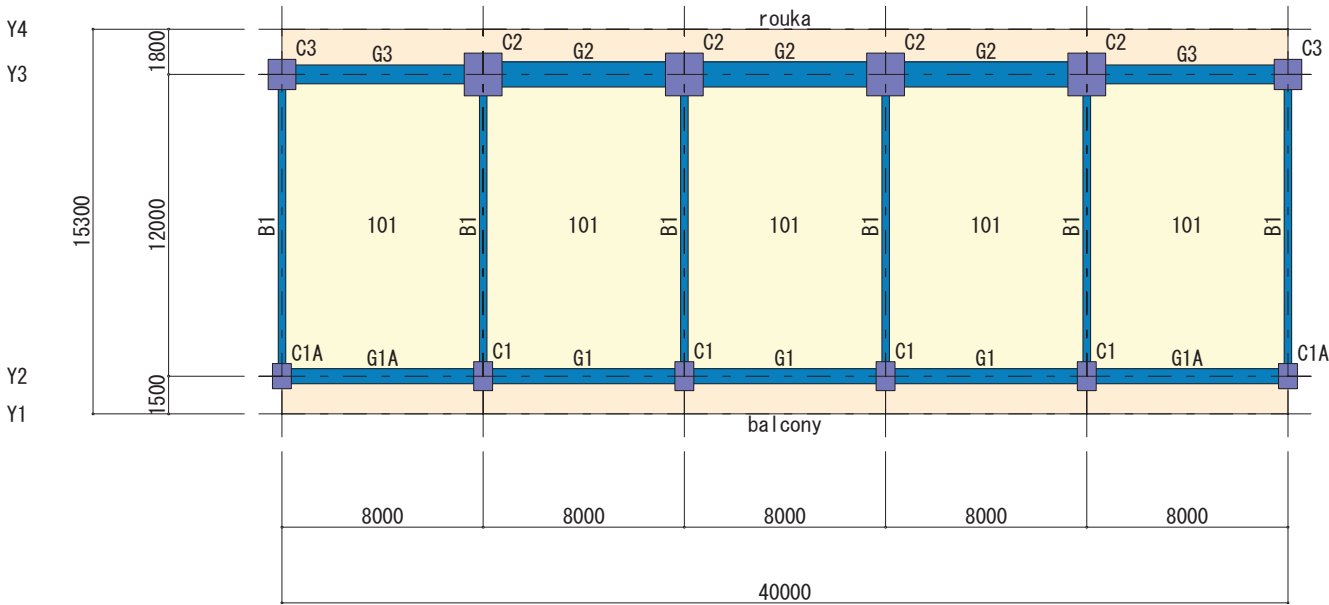


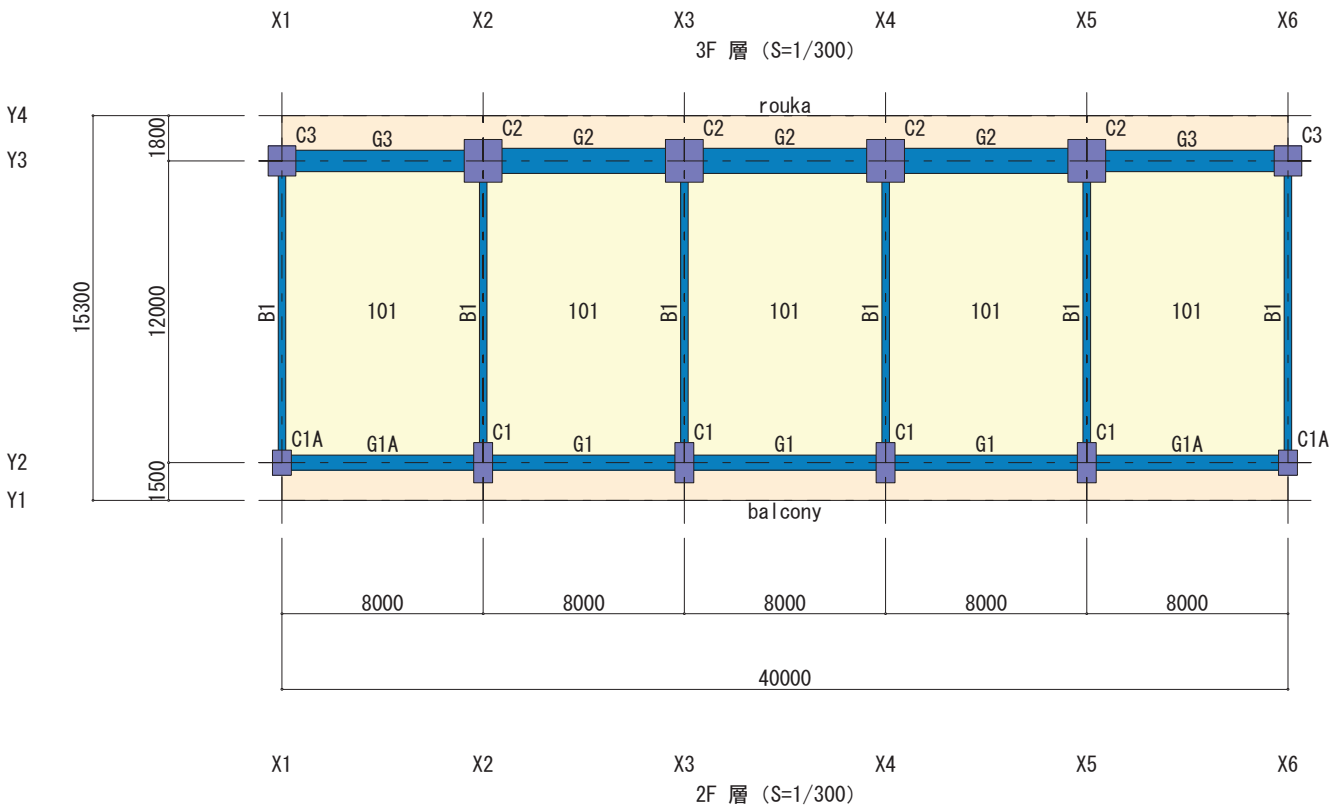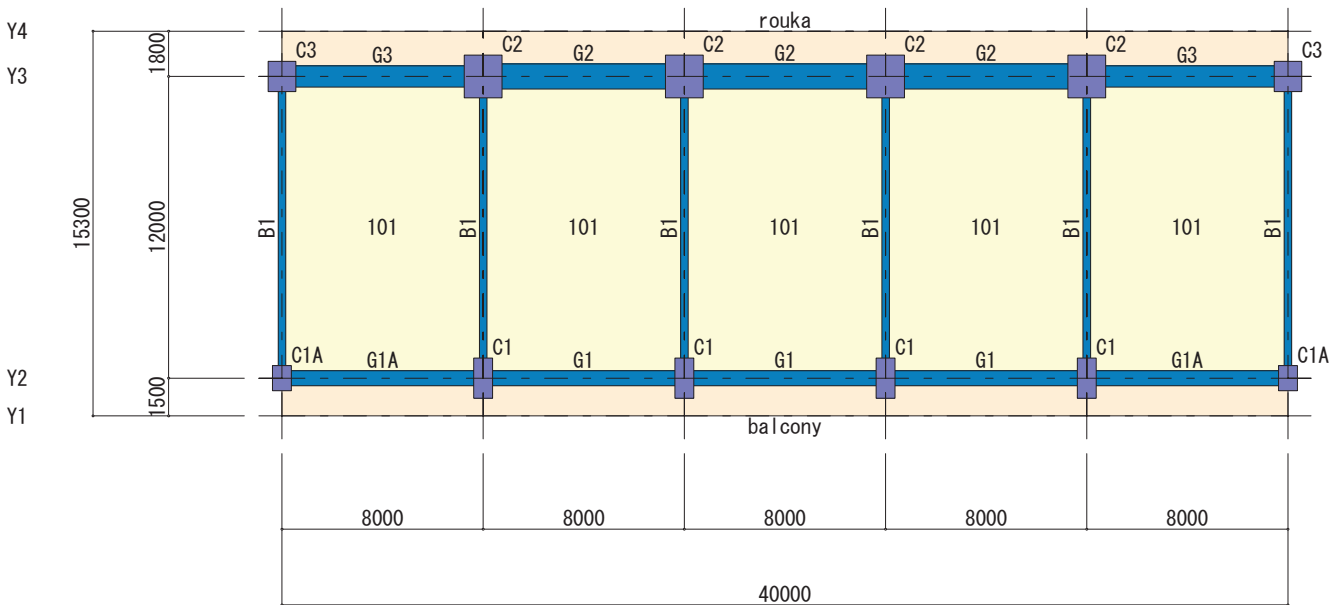


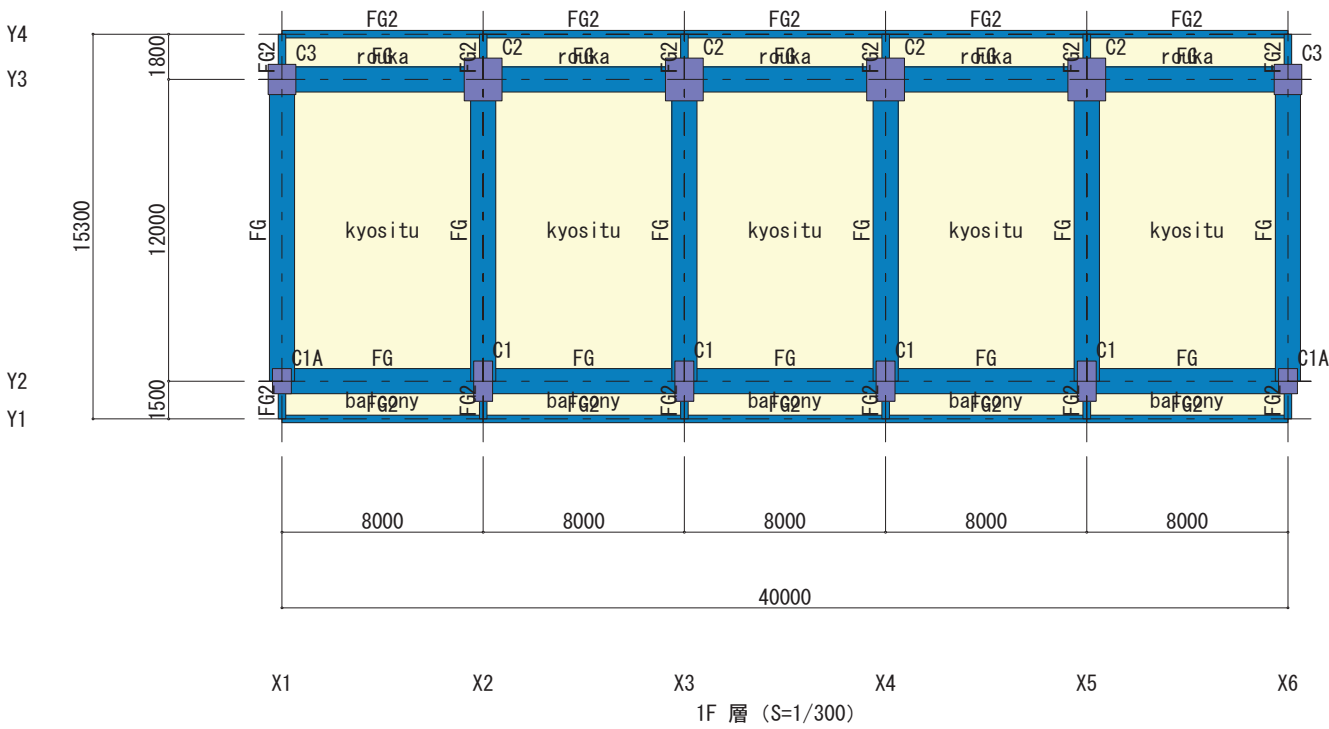


I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

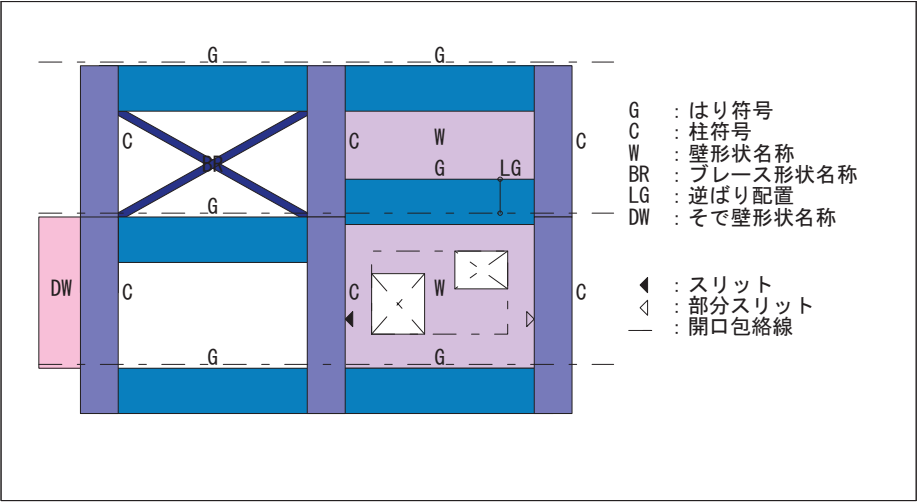


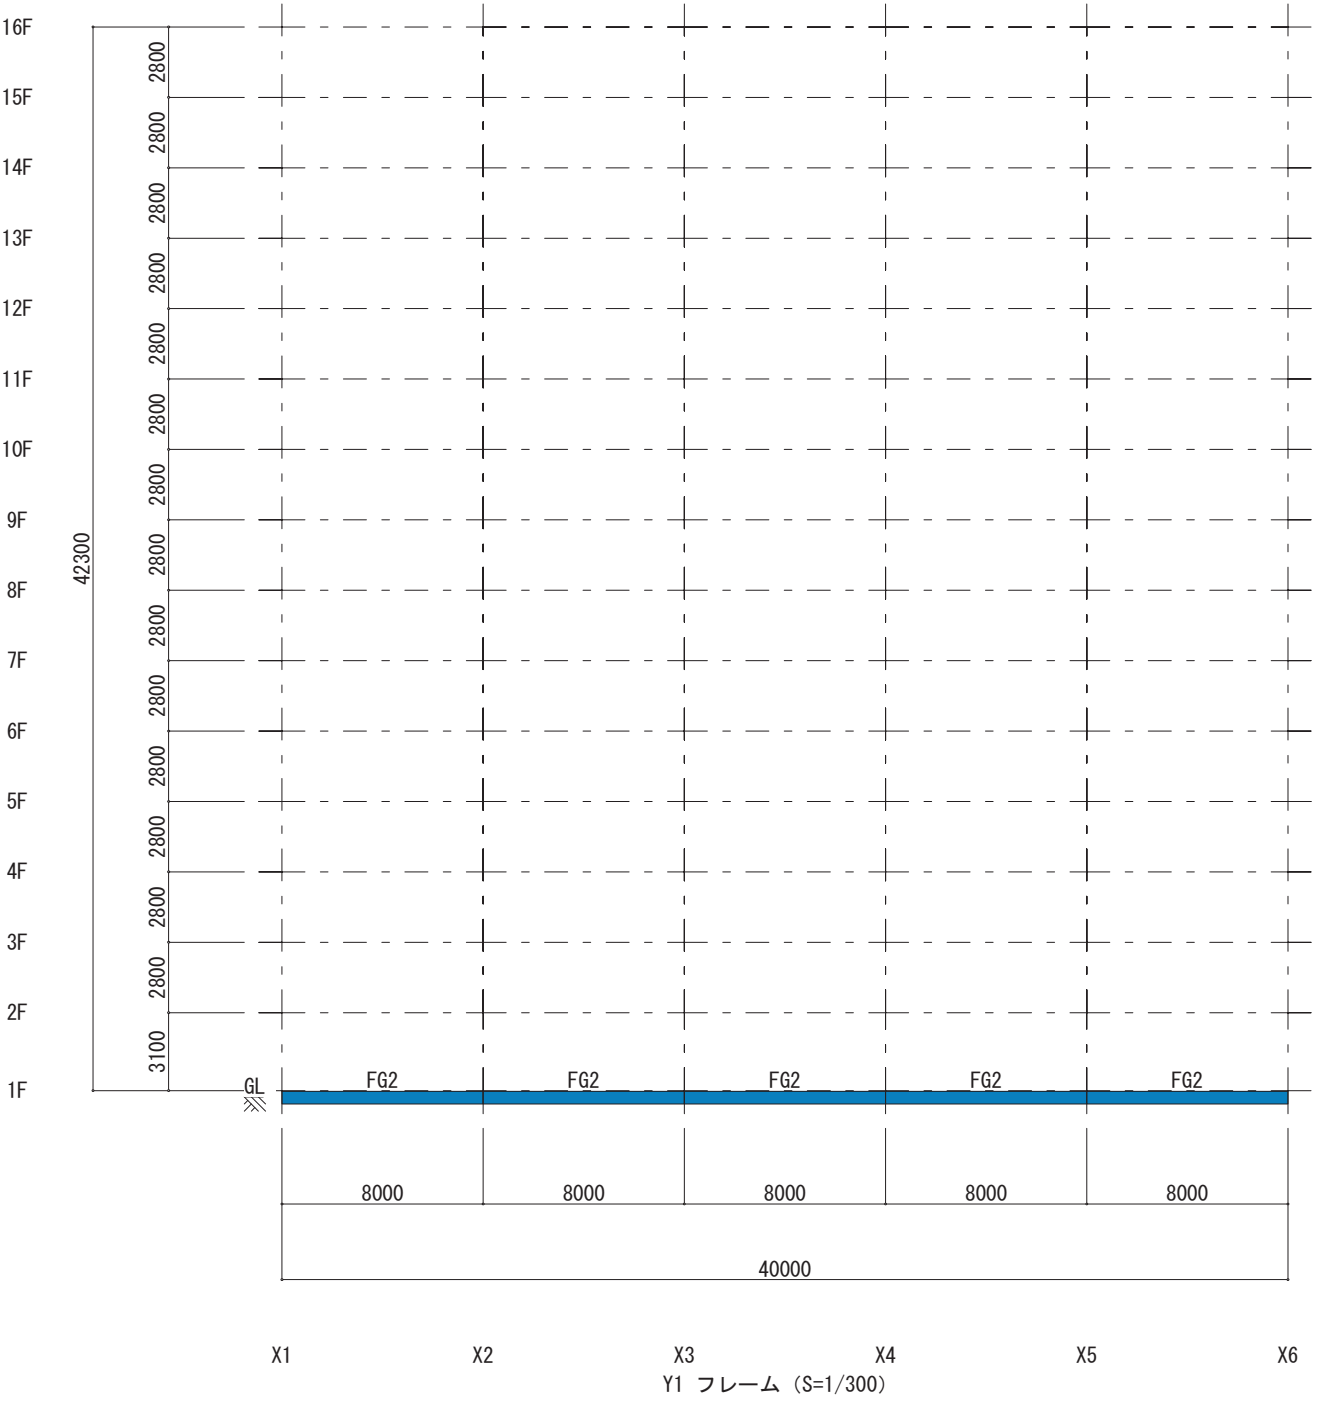


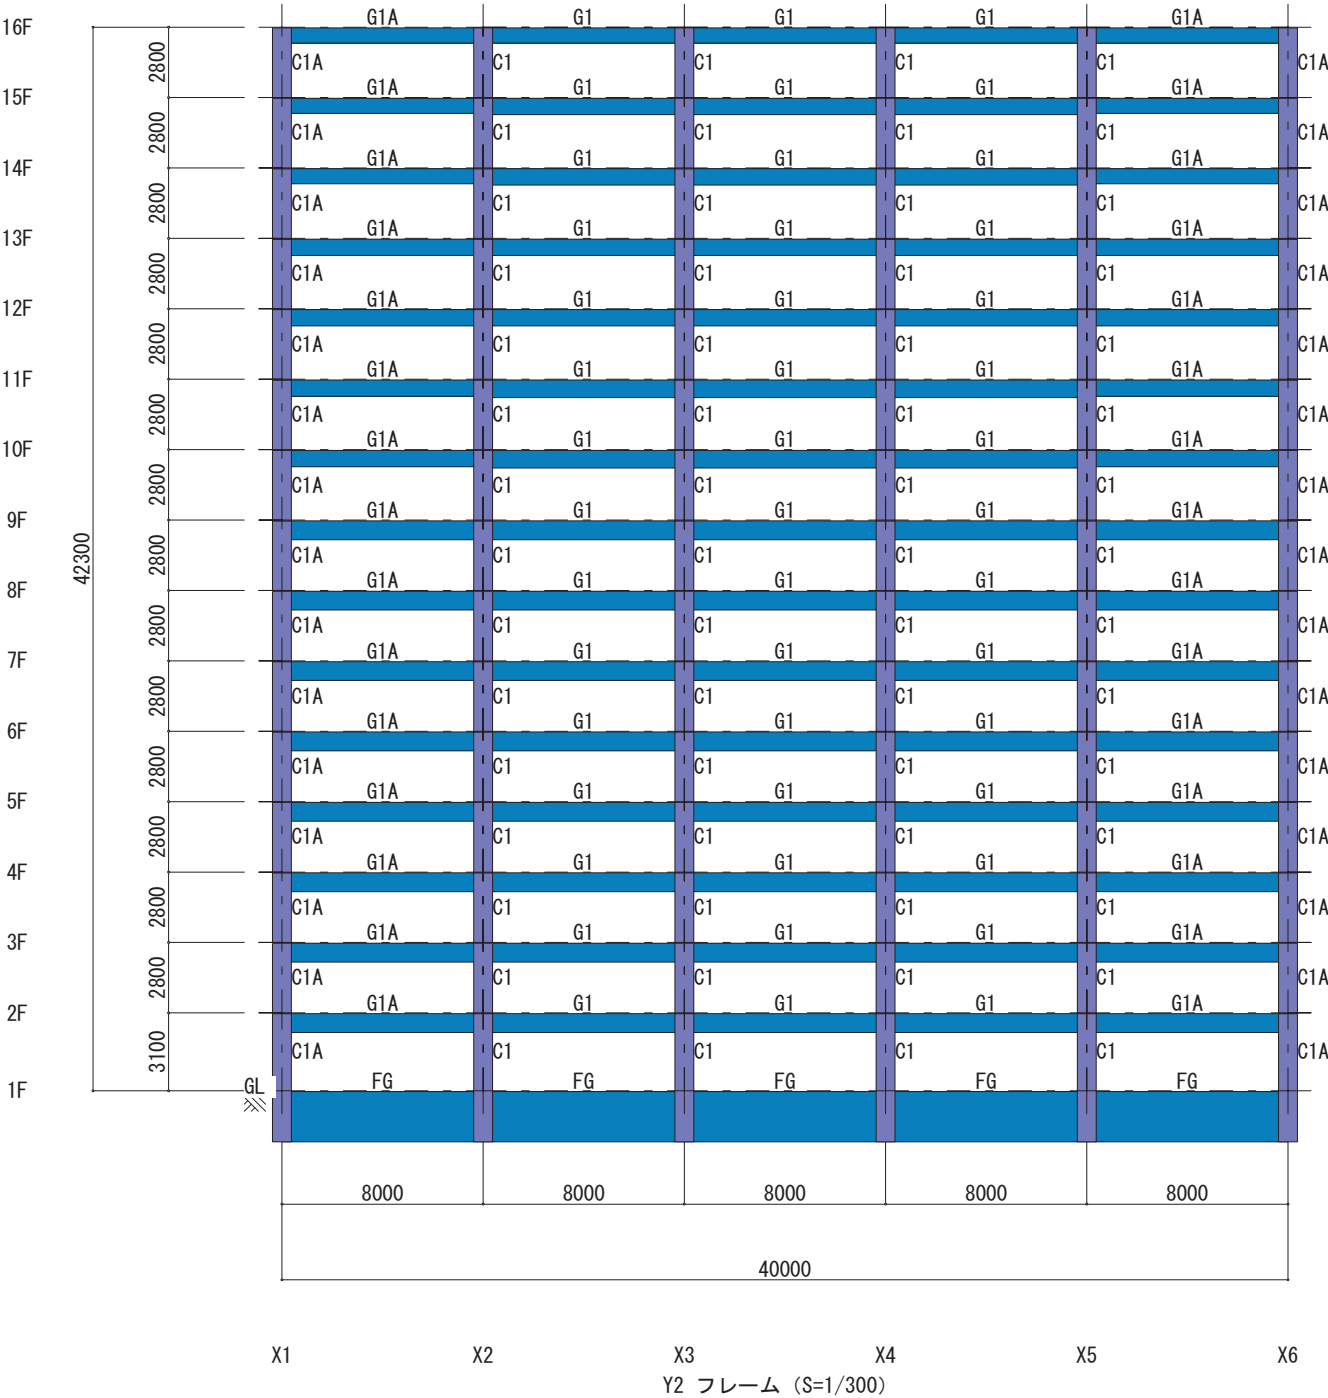





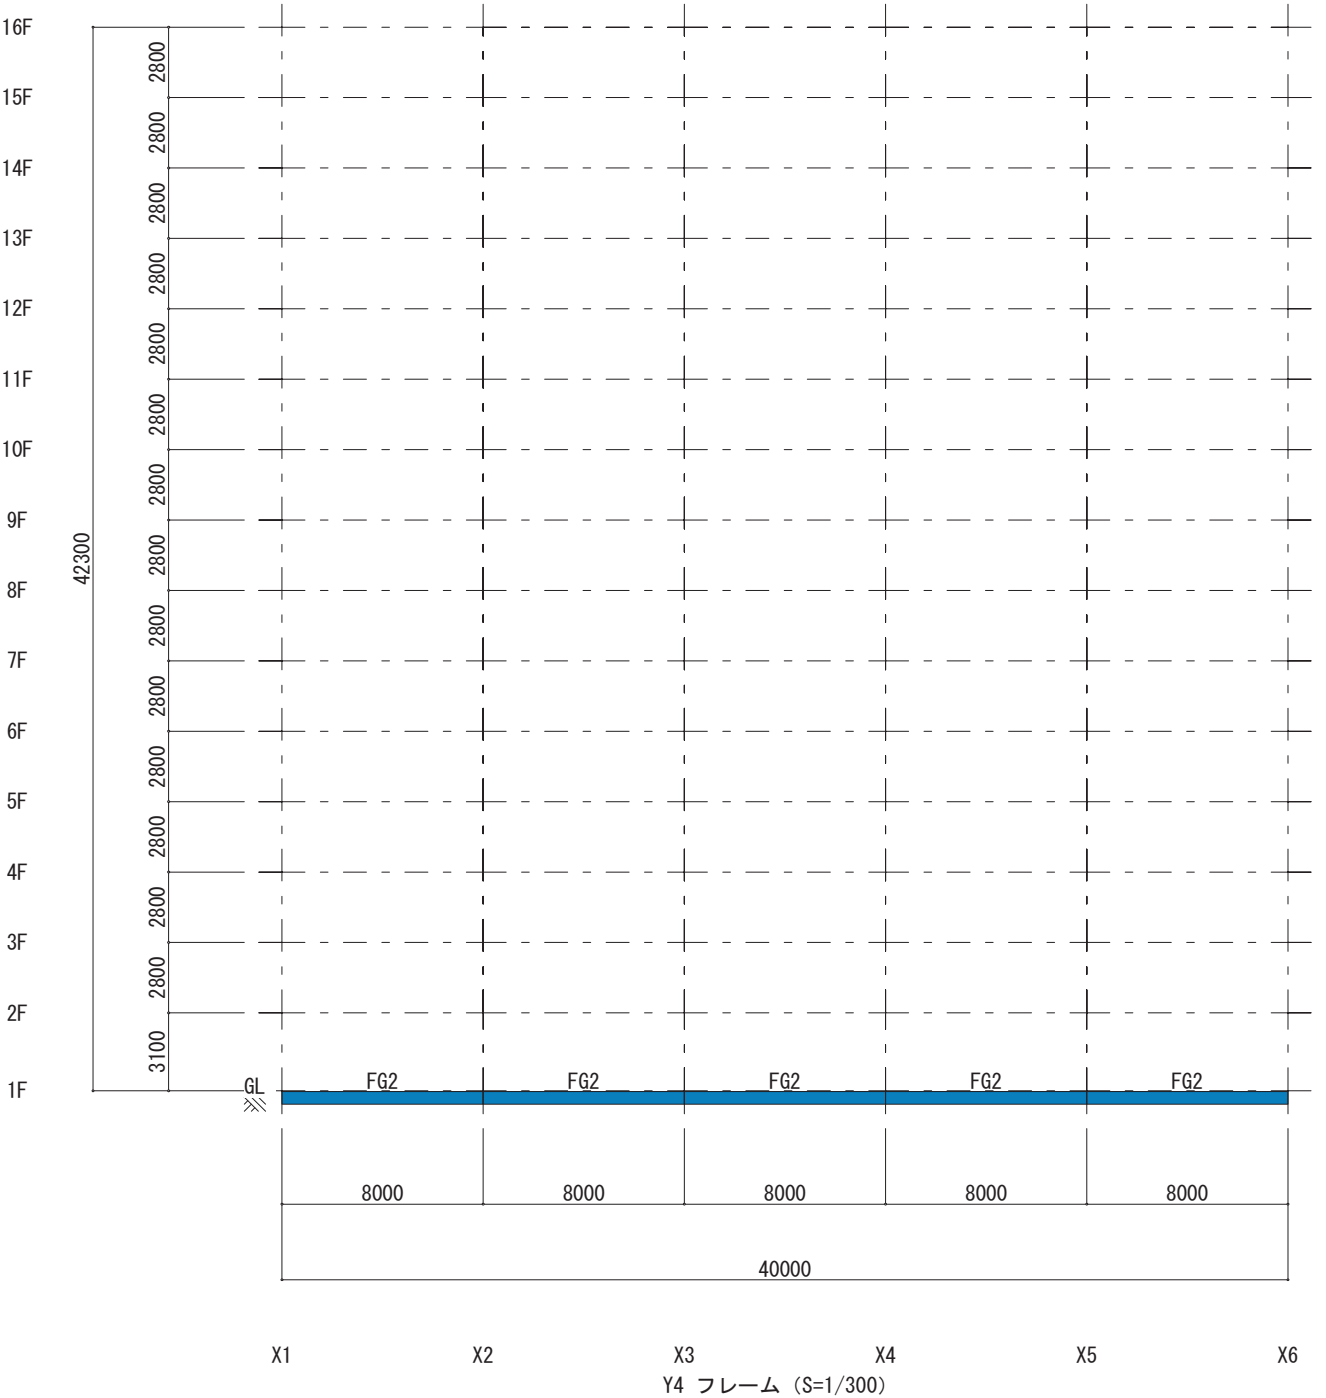

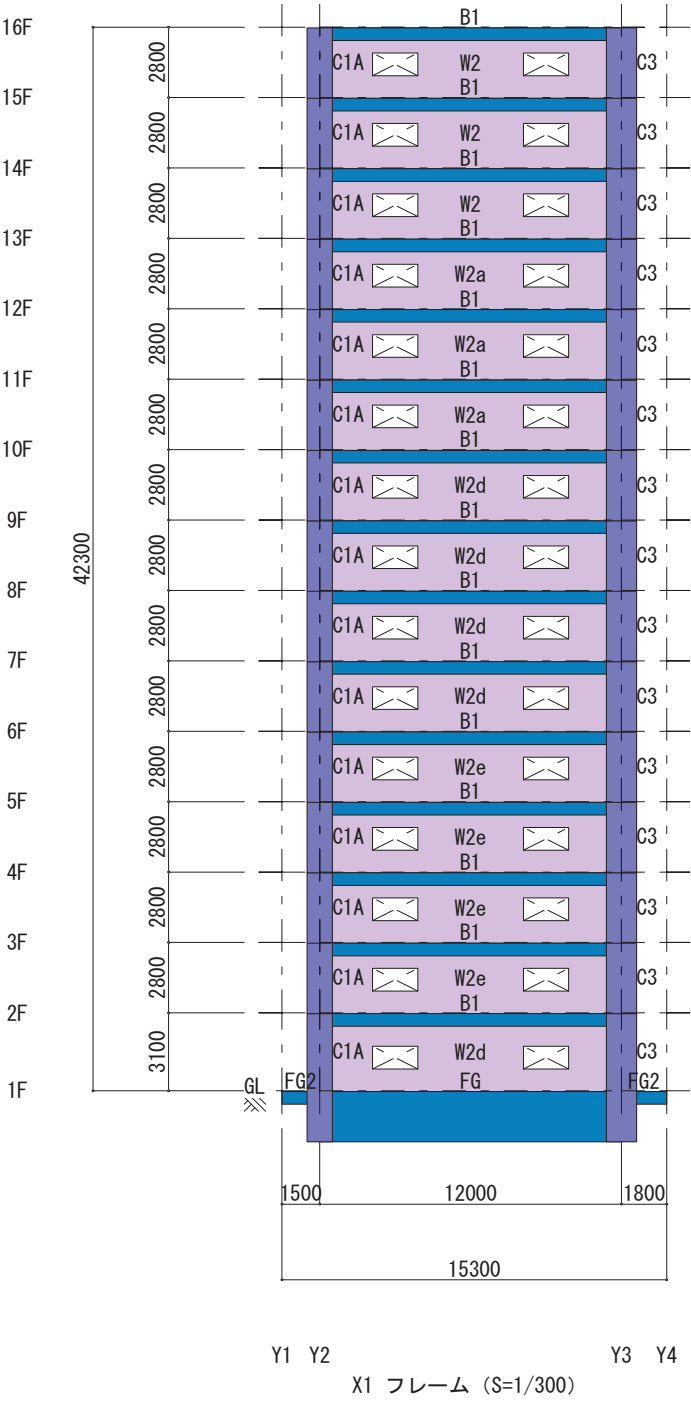

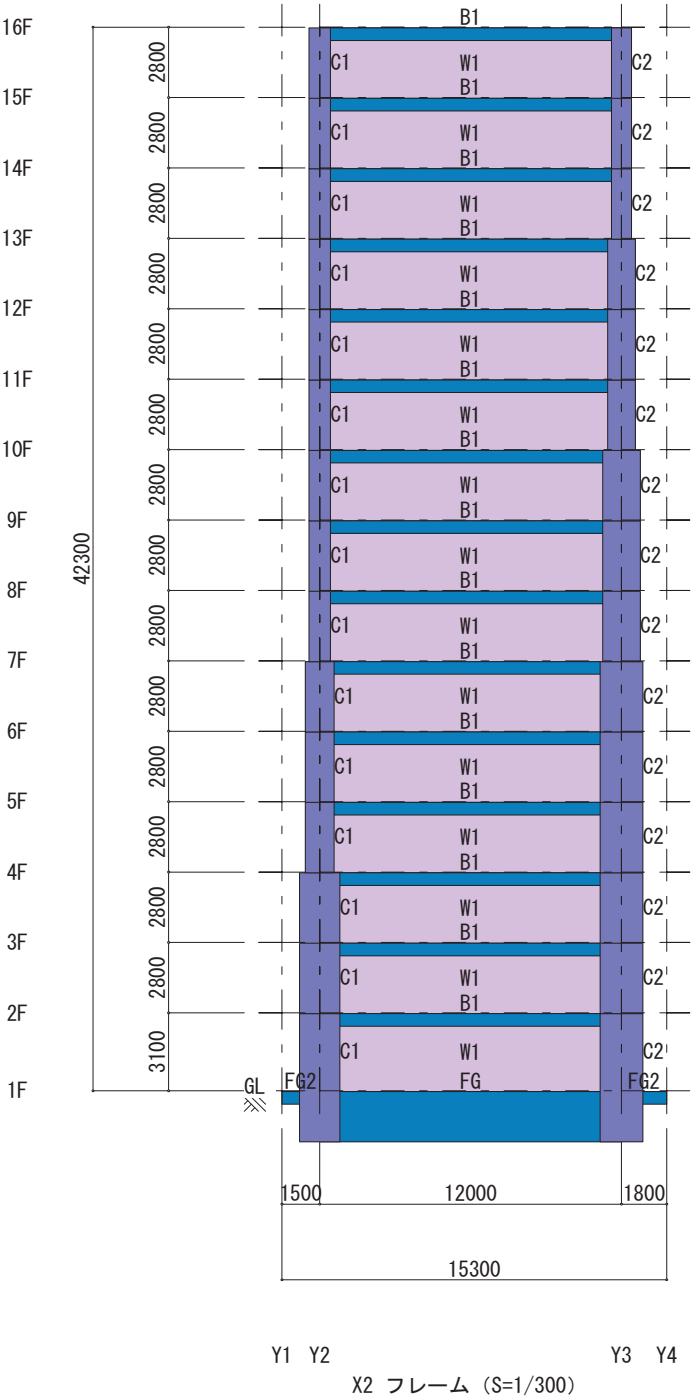


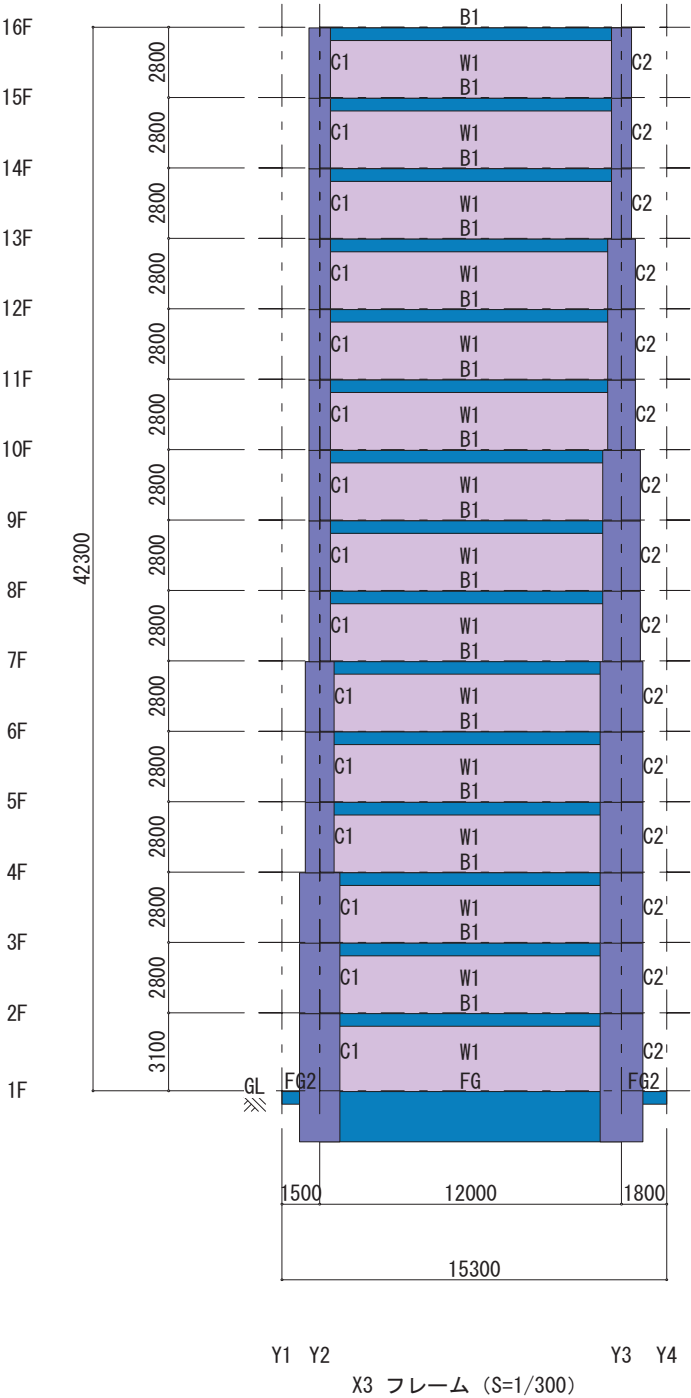

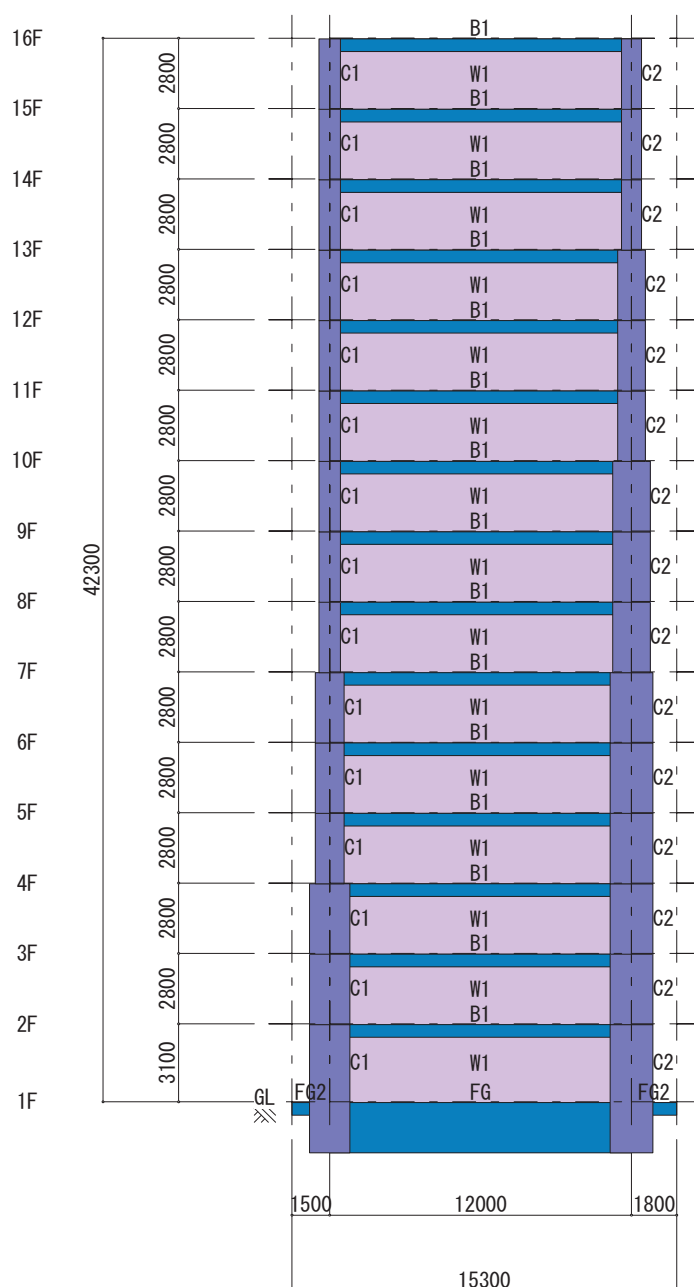


Y1 Y2 Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/300)

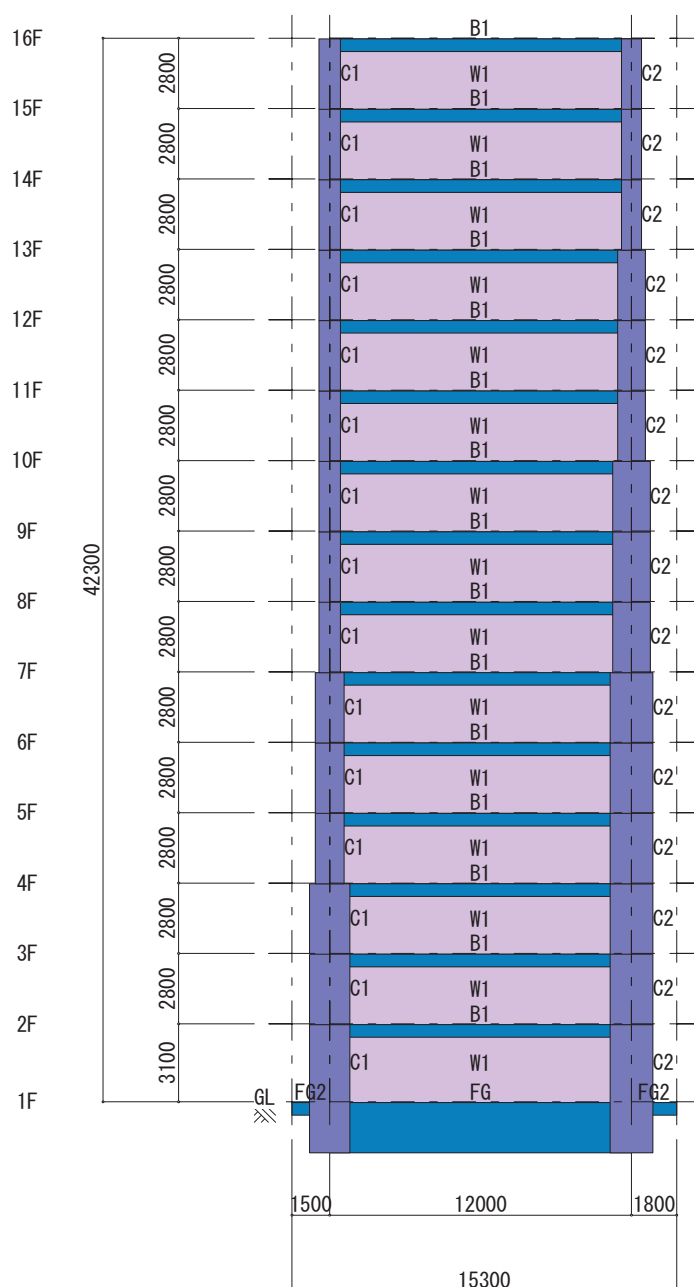

Y1 Y2 Y3 Y4





X5 フレーム (S=1/300)



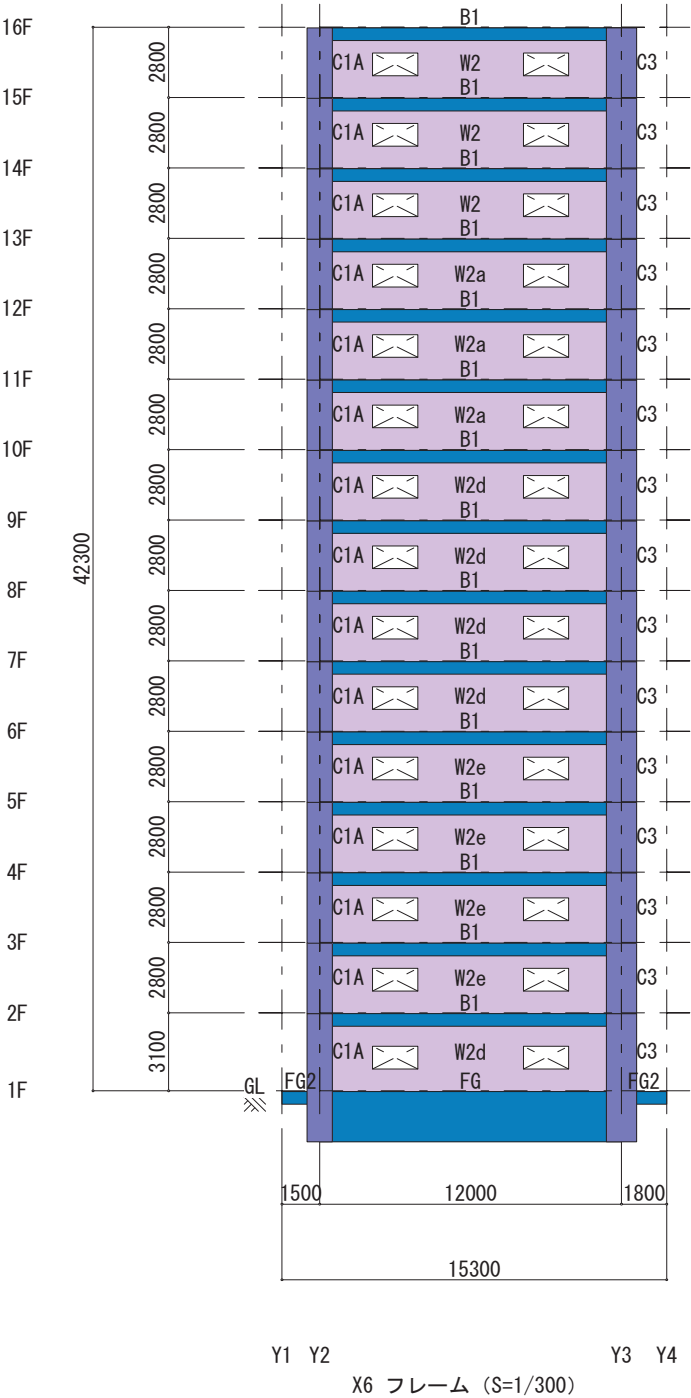










I-1.4 部材









I-1.4.1 はり







a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

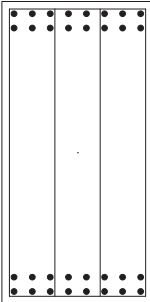
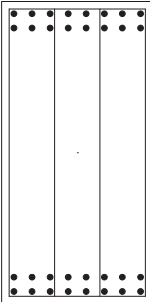


符 号	FG		FG2		G1			
層	1F		1F		2F - 6F			
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央		
断 面								
	b x D (cm)	100 x 200	100 x 200	30 x 50	30 x 50	60 x 75	60 x 75	
	ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	
	上端筋	1段筋	8-D38	8-D38	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32
		2段筋	8-D38	8-D38	—	—	2-D32	—
下端筋	2段筋	8-D38	8-D38	—	—	2-D32	—	
	1段筋	8-D38	8-D38	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	4-D10@100	4-D10@100		
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—		

符 号	G1		G1		G1		G1	
層	7F - 9F		10F - 11F		12F - 13F		14F - 15F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
	b x D (cm)	60 x 75	60 x 75	50 x 70	50 x 70	50 x 65	50 x 65	50 x 65
	ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—
	上端筋	1段筋 5-D32	5-D32	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	4-D25
	2段筋 2-D32	—	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—
下端筋	2段筋 2-D32	—	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—
	1段筋 5-D32	5-D32	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25
あばら筋 (mm)	4-D10@100	4-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1		G1A		G1A		G1A	
層	16F		2F - 6F		7F - 9F		10F - 11F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	40 x 60	40 x 60	60 x 75	60 x 75	60 x 75	60 x 75	55 x 65	55 x 65
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋 3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25
	2段筋 2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—
下端筋	2段筋 2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—
	1段筋 3-D25	3-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25
あばら筋 (mm)	2-D10@100	2-D10@100	3-D10@100	3-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1A		G1A		G1A		G2	
層	12F - 13F		14F - 15F		16F		2F - 3F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	55 x 65	55 x 65	40 x 60	40 x 60	40 x 60	40 x 60	100 x 100	100 x 100
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋 5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	9-D38	9-D38
	2段筋 2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—	2-D38	—
下端筋	2段筋 2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—	2-D38	—
	1段筋 5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	9-D38	9-D38
あばら筋 (mm)	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	9-D13@100	9-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G2	
層	4F - 6F		7F - 9F		10F - 11F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	100 x 100	100 x 100	85 x 85	85 x 85	80 x 80	80 x 80
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	9-D38	9-D38	9-D35	8-D35	8-D35
	2段筋	3-D38	—	2-D35	2-D35	—
下端筋	2段筋	2-D38	—	2-D35	2-D35	—
	1段筋	9-D38	9-D38	9-D35	8-D35	8-D35
あばら筋 (mm)	9-D13@100	9-D13@100	8-D13@100	8-D13@100	7-D13@100	7-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G2	
層	12F - 13F		14F - 15F		16F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	65 x 75	65 x 75	65 x 75	65 x 75	50 x 60	50 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D32	5-D29	5-D29
	2段筋	2-D35	—	2-D32	2-D29	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D32	2-D29	—
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D32	5-D29	5-D29
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G3		G3		G3	
層	2F - 3F		4F - 6F		7F - 9F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	85 x 85	85 x 85	75 x 75	75 x 75	65 x 75	65 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
	2段筋	2-D35	2-D35	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	2-D35	2-D35	—	2-D35	—
	1段筋	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
あばら筋 (mm)	8-D13@100	8-D13@100	7-D13@100	7-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G3		G3		G3		G3	
層	10F - 11F		12F - 13F		14F - 15F		16F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	65 x 75	65 x 75	55 x 70	55 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 60	50 x 60
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	5-D35	5-D35	5-D29	5-D29	6-D25	6-D25
	2段筋	2-D35	2-D35	—	2-D29	—	2-D25	—
下端筋	2段筋	2-D35	2-D35	—	2-D29	—	2-D25	—
	1段筋	6-D35	5-D35	5-D35	5-D29	5-D29	6-D25	6-D25
あばら筋 (mm)	6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—





符 号	B1
層	2F - 16F
位 置	全断面
断 面	
b x D (cm)	30 x 50
ハンチ長 (cm)	—
上端筋	1段筋 2-D22
	2段筋 —
下端筋	2段筋 —
	1段筋 2-D22
あばら筋 (mm)	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)	—




I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C1		C1		C1A		
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 15F		1F - 3F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	
断 面									
	75 x 160		75 x 115		75 x 85		75 x 100		
	XY		XY		XY		XY		
	主筋	1段筋	9-D35	4-D35	5-D35	4-D35	3-D35	4-D35	6-D35
2段筋		—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	8-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	8-D13@100	2-D13@100	5-D13@100	2-D13@100	
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—		

符 号	C1A		C1A		C2		C2		
階	4F - 6F		7F - 15F		1F - 3F		4F - 6F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	
断 面									
	75 x 100		75 x 100		150 x 170		150 x 170		
	XY		XY		XY		XY		
	主筋	1段筋	5-D35	4-D35	3-D35	4-D35	10-D41	4-D41	10-D35
2段筋		—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	10-D16@100	3-D16@100	10-D16@100	3-D16@100	
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—		

符 号		C2		C2		C2		C3			
階		7F - 9F		10F - 12F		13F - 15F		1F - 3F			
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面			
方 向		X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向	X 方向	Y 方向		
断 面											
		D (cm)		150 x 150		150 x 110		150 x 80		110 x 120	
		寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
		主筋	1段筋	10-D32	4-D32	8-D32	3-D32	5-D32	4-D32	10-D38	4-D38
2段筋	—		—	—	—	—	—	—	—		
帯筋 (mm)		9-D16@100	3-D16@100	10-D13@100	3-D13@100	6-D13@100	3-D13@100	7-D16@100	2-D16@100		
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—		
鉄骨断面 (mm)		—		—		—		—			




符 号		C3		C3		C3	
階		4F - 6F		7F - 10F		11F - 15F	
位 置		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面							
		110 x 120		110 x 120		110 x 120	
		XY		XY		XY	
		10-D32		3-D32	8-D32	3-D32	8-D32
主筋	1段筋	10-D32	3-D32	8-D32	3-D32	8-D32	3-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		7-D13@100	2-D13@100	5-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		—		—		—	










I-1.4.3 ベースプレート
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）




I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
: 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
: 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
: 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m2)	伝達 方法	開口 重量 (N/m2)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	1		する	180.0	90.0	900.0	90.0
										する	180.0	90.0	300.0	90.0
W	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1		する	90.0	90.0	200.0	90.0

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1		する	90.0	90.0	600.0	90.0
										する	90.0	200.0	400.0	0.0
W2a	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	2		する	180.0	90.0	900.0	90.0
										する	180.0	90.0	300.0	90.0
W2b	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	3		する	180.0	90.0	900.0	90.0
										する	180.0	90.0	300.0	90.0
W2c	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	4		する	180.0	90.0	900.0	90.0
										する	180.0	90.0	300.0	90.0
W2d	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	5		する	180.0	90.0	900.0	90.0

名称	壁厚 (cm)	仕上(材)名称／ 仕上重量 (N/m2)	伝達 方法	開口 重量 (N/m2)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W2d	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	5	 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W2e	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	6	 タイプ1	する	180.0	90.0	900.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0

I-1. 4. 5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 6 壁鉄筋番号

番号	縦 筋				横 筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D10		ダブル	@10.0	D10		ダブル	@10.0	3-D13	4-D13	3-D13	-----	-----
2	D10		ダブル	@10.0	D10		ダブル	@10.0	3-D13	5-D13	3-D13	-----	-----
3	D10		ダブル	@10.0	D10		ダブル	@10.0	3-D13	6-D13	3-D13	-----	-----
4	D10		ダブル	@10.0	D10		ダブル	@10.0	3-D13	7-D13	3-D13	-----	-----
5	D10		ダブル	@10.0	D10		ダブル	@10.0	4-D16	7-D16	3-D16	-----	-----
6	D10		ダブル	@10.0	D10		ダブル	@10.0	4-D16	8-D16	3-D16	-----	-----

I-1. 4. 7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄筋コンクリート

名称	断面寸法 (cm)	
	幅b	せいD
B1	30.0	50.0

b) スラブ形状

t : スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）
Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	15.0	0.0	1	2190	両方向板	無
kyositu	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
balcony	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
kyositu1	15.0	0.0	1	600	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔：構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
101	x方向	3	kyositu1		B1
102	x方向	3	okujou		B1
101-0	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou		
101-1	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-2	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-3	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-4	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		
101-5	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		

I-1. 4. 9 片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1. 4. 8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		18.0	12.0	180.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
balcony		15.0	12.0	150.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
hisasi		15.0	15.0	150.0	0.0	0.0	1	400	0.0		出方向	無

I-1. 4. 11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 13 杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 4. 14 直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2. 1 材料種別

I-2. 1. 1 材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 1. 2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
10F-16F	RC	普通	33. 00	24. 00	24. 00
1F-9F	RC	普通	36. 00	24. 00	24. 00

I-2. 1. 3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	16F	SD390	D29	SD345	D19	SD295

I-2. 1. 4 鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 4 降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1. 10	1. 10	1. 10	—
せん断補強筋	1. 00	1. 00	—	—
スラブ筋	1. 10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1. 10	—
フランジ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
ウェブ鉄骨	1. 10	1. 10	—	—
主 材	—	—	—	1. 10
アンカーボルト	—	1. 10	—	—

※SD490材は1. 0となります。

I-3 荷重・外力

I-3. 1 荷重計算条件

I-3. 1. 1 最小スラブ厚（自動計算）

層名	スラブ厚 (cm)	層名	スラブ厚 (cm)	層名	スラブ厚 (cm)	層名	スラブ厚 (cm)
16F	15. 00	12F	15. 00	8F	15. 00	4F	15. 00
15F	15. 00	11F	15. 00	7F	15. 00	3F	15. 00
14F	15. 00	10F	15. 00	6F	15. 00	2F	15. 00
13F	15. 00	9F	15. 00	5F	15. 00	1F	15. 00

I-3. 1. 2スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	R C、S R C造ははり面まで、S 造は構造心まで拾います
パラペット重量	3200. 00 (N/m)

I-3. 1. 3基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式	基礎配置による（布基礎も考慮）	L1=0. 0L2=0. 0L3=0. 0L4=0. 0 (cm)

基礎重量の比率	0. 00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮	基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル (GL-) (mm)	2000
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24. 00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20. 00

I-3. 2積載荷重 (N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用 途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3. 3仕上

I-3. 3. 1仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3. 3. 2仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3. 4重量

I-3. 4. 1はり、柱仕上重量 (N/m2)

層名	はり	柱
16F	200	---
15F	200	400
14F	200	400
13F	200	400
12F	200	400
11F	200	400
10F	200	200
9F	200	200
8F	200	200
7F	200	200
6F	200	200
5F	200	200

層名	はり	柱
4F	200	200
3F	200	200
2F	200	200
1F	200	200

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値（*：直接入力）

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	$Z = 1.000$	
用途係数	$U = 1.000$	
塔屋の震度	$K = 1.000$	
	X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	$C_0 = 0.200$	$C_0 = 0.200$
1 次固有周期 (秒)	$T = 0.851$ ($h(0.02+0.01\alpha)$ による)	$T = 0.851$ ($h(0.02+0.01\alpha)$ による)
振動特性係数	$R_t = 0.965$	$R_t = 0.965$
自動計算時の最小せん断力係数	$C_i = 0.193$	$C_i = 0.193$

I-3.6 風圧力

・ 風圧力の扱い方

X 方向	風圧力を考慮しない
Y 方向	風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC 造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC 造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
RC 造断面計算の使用規準（付着・定着）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X 方向	Y 方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC 造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC 造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC 造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	M_y から求める
RC/SRC 造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）

浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種類		検定計算 (R C造　：主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (S R C造：鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1. 00
せん断力の検定比		1. 00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
R C ・ S R C造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
柱のM _y 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	1. 00
	Y 方向	1. 00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	X 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25　そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0. 25　そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・d のとり方		告示 (M、Q の最大値)
ルート 2－3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0. 068)
	柱	終局強度式 (0. 068) $bQ_{su}+0. 1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容 せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
S R C造柱のR CとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
S R C造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
S R C造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
フェースからの入り長さ		0. 0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (f _{bs}) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		15F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り・圧縮耐力(鉛直パネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)		$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2 計算条件

加力方向		X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 100	1/ 100
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.38、Ds算定時:0.39	保有水平耐力時:0.38、Ds算定時:0.39
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

加力方向		Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 200	1/ 200
	S造	1/ 100	1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50	1/ 50
	S造	1/ 50	1/ 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.47、Ds算定時:0.47	保有水平耐力時:0.81、Ds算定時:0.82
脆性部材を含むQuの算定方法		Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル		立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする(剛域は許容応力度等計算で用いた長さ)
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方		告示(M、Qの最大値)
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m		1.00
h _o /DのDのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化する

ヒンジ判定の条件 (%)

鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100%
(立体モデルのみ有効)

せん断力の割増率			R C	S R C
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α 、 αe	1.25	1.00

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	
反復計算の打ち切り回数	5	
最大不釣り合い力率	0.01 %	
最大不釣り合い力	0.00 (kN)	
最大不釣り合いモーメント	0.00 (kN・cm)	
せん断耐力精算	繰返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材

はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
S ブレース	引張耐力式	$A \cdot \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力


幅厚比が不足する部材 曲げ耐力の取り方 My

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q

A-1.1.1 部材の C、M_o、Q 図

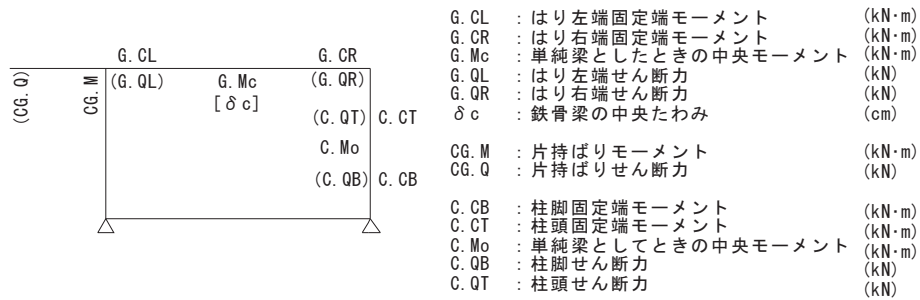

固定荷重+積載荷重

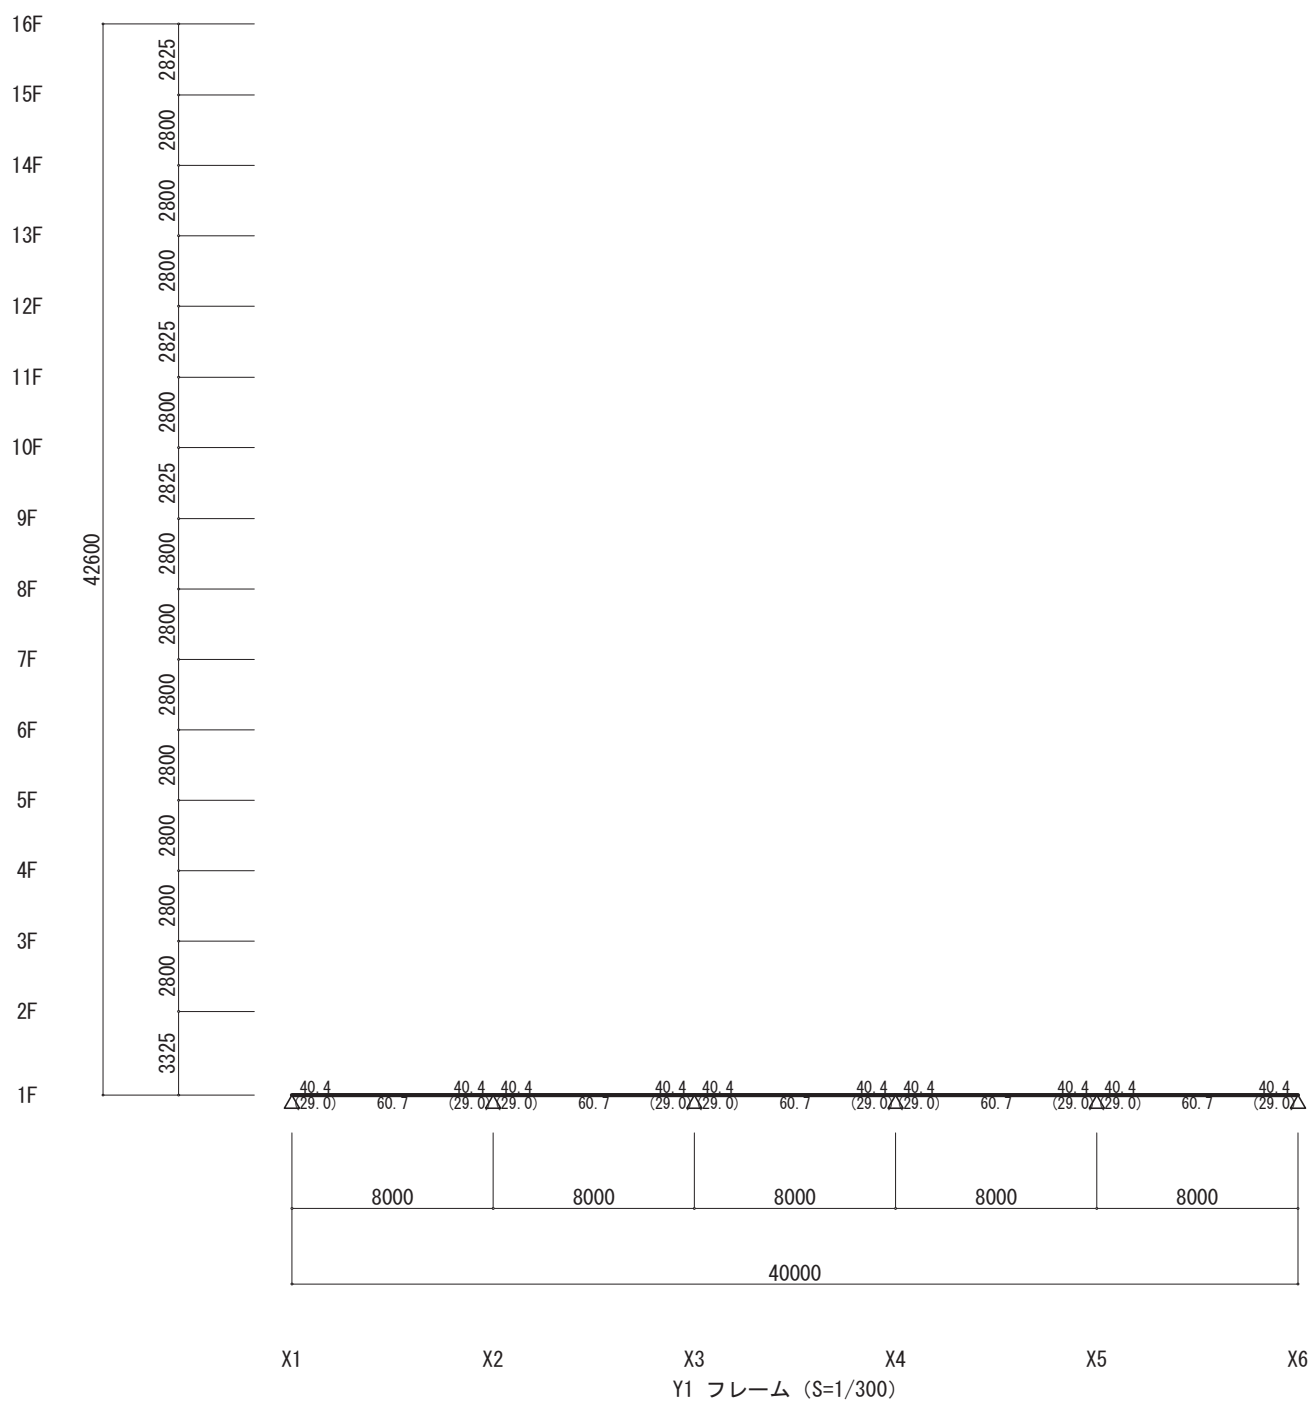

固定荷重＋積載荷重

16F	42600	2825	160.1 (114.8)	241.6	160.1 (114.8)	160.1 (114.8)	241.6	160.1 (114.8)	160.1 (114.8)	241.6	160.1 (114.8)	160.1 (114.8)	241.6	160.1 (114.8)
15F		2800	129.4 (93.0)	195.2	129.4 (93.0)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	129.4 (93.0)
14F		2800	129.4 (93.0)	195.2	129.4 (93.0)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	129.4 (93.0)
13F		2800	143.9 (103.8)	216.9	143.9 (103.8)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	143.9 (103.8)
12F		2825	143.9 (103.8)	216.9	143.9 (103.8)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	143.9 (103.8)
11F		2800	143.9 (103.8)	216.9	143.9 (103.8)	143.2 (103.4)	216.0	143.2 (103.4)	143.2 (103.4)	216.0	143.2 (103.4)	143.2 (103.4)	216.0	143.9 (103.8)
10F		2825	143.9 (103.8)	216.9	143.9 (103.8)	143.2 (103.4)	216.0	143.2 (103.4)	143.2 (103.4)	216.0	143.2 (103.4)	143.2 (103.4)	216.0	143.9 (103.8)
9F		2800	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)
8F		2800	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)
7F		2800	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)
6F		2800	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)
5F		2800	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)
4F		2800	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)
3F		2800	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)
2F		3325	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)	155.7 (112.7)	234.7	155.7 (112.7)
1F		3325	335.7 (239.5)	511.1	335.7 (239.5)	335.7 (239.5)	511.1	335.7 (239.5)	335.7 (239.5)	511.1	335.7 (239.5)	335.7 (239.5)	511.1	335.7 (239.5)
			8000		8000		8000		8000		8000			
40000														


X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

16F	42600	3325	2800	2800	2800	2825	2825	198.7 (144.9)	298.8	198.7 (144.9)	298.8	198.7 (144.9)	298.8	198.7 (144.9)	298.8	198.7 (144.9)	298.8	198.7 (144.9)	298.8	198.7 (144.9)	298.8	198.7 (144.9)	298.8	198.7 (144.9)
15F		193.9 (143.7)	289.9	193.9 (143.7)	210.1 (155.8)	314.1	210.1 (155.8)	210.1 (155.8)	314.1	210.1 (155.8)	210.1 (155.8)	314.1	210.1 (155.8)	210.1 (155.8)	314.1	210.1 (155.8)	210.1 (155.8)	314.1	210.1 (155.8)	193.9 (143.7)	289.9	193.9 (143.7)	210.1 (155.8)	314.1
14F		193.2 (143.0)	288.8	193.2 (143.0)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	193.2 (143.0)	288.8	193.2 (143.0)	209.0 (154.9)	312.5
13F		197.4 (146.2)	295.2	197.4 (146.2)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	197.4 (146.2)	295.2	197.4 (146.2)	209.0 (154.9)	312.5
12F		197.4 (146.2)	295.2	197.4 (146.2)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	197.4 (146.2)	295.2	197.4 (146.2)	209.0 (154.9)	312.5
11F		209.4 (155.2)	313.0	209.4 (155.2)	227.1 (168.5)	339.7	227.1 (168.5)	227.1 (168.5)	339.7	227.1 (168.5)	227.1 (168.5)	339.7	227.1 (168.5)	227.1 (168.5)	339.7	227.1 (168.5)	227.1 (168.5)	339.7	227.1 (168.5)	209.4 (155.2)	313.0	209.4 (155.2)	227.1 (168.5)	339.7
10F		209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	226.8 (168.2)	339.1	226.8 (168.2)	226.8 (168.2)	339.1	226.8 (168.2)	226.8 (168.2)	339.1	226.8 (168.2)	226.8 (168.2)	339.1	226.8 (168.2)	226.8 (168.2)	339.1	226.8 (168.2)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	226.8 (168.2)	339.1
9F		209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	236.5 (175.5)	353.9	236.5 (175.5)	236.5 (175.5)	353.9	236.5 (175.5)	236.5 (175.5)	353.9	236.5 (175.5)	236.5 (175.5)	353.9	236.5 (175.5)	236.5 (175.5)	353.9	236.5 (175.5)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	236.5 (175.5)	353.9
8F		209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	236.2 (175.2)	353.3	236.2 (175.2)	236.2 (175.2)	353.3	236.2 (175.2)	236.2 (175.2)	353.3	236.2 (175.2)	236.2 (175.2)	353.3	236.2 (175.2)	236.2 (175.2)	353.3	236.2 (175.2)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	236.2 (175.2)	353.3
7F		209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	236.2 (175.2)	353.3	236.2 (175.2)	236.2 (175.2)	353.3	236.2 (175.2)	236.2 (175.2)	353.3	236.2 (175.2)	236.2 (175.2)	353.3	236.2 (175.2)	236.2 (175.2)	353.3	236.2 (175.2)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	236.2 (175.2)	353.3
6F		218.2 (161.8)	326.2	218.2 (161.8)	269.4 (200.1)	403.3	269.4 (200.1)	269.4 (200.1)	403.3	269.4 (200.1)	269.4 (200.1)	403.3	269.4 (200.1)	269.4 (200.1)	403.3	269.4 (200.1)	269.4 (200.1)	403.3	269.4 (200.1)	218.2 (161.8)	326.2	218.2 (161.8)	269.4 (200.1)	403.3
5F		218.2 (161.8)	326.2	218.2 (161.8)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	218.2 (161.8)	326.2	218.2 (161.8)	263.3 (195.8)	395.0
4F		218.2 (161.8)	326.2	218.2 (161.8)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	218.2 (161.8)	326.2	218.2 (161.8)	263.3 (195.8)	395.0
3F		236.9 (175.9)	354.4	236.9 (175.9)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	263.3 (195.8)	395.0	263.3 (195.8)	236.9 (175.9)	354.4	236.9 (175.9)	263.3 (195.8)	395.0
2F		241.0 (178.7)	360.6	241.0 (178.7)	267.6 (199.0)	401.2	267.6 (199.0)	267.6 (199.0)	401.2	267.6 (199.0)	267.6 (199.0)	401.2	267.6 (199.0)	267.6 (199.0)	401.2	267.6 (199.0)	267.6 (199.0)	401.2	267.6 (199.0)	241.0 (178.7)	360.6	241.0 (178.7)	267.6 (199.0)	401.2
1F		361.6 (259.6)	548.5	361.6 (259.6)	360.5 (258.6)	546.9	360.5 (258.6)	360.5 (258.6)	546.9	360.5 (258.6)	360.5 (258.6)	546.9	360.5 (258.6)	360.5 (258.6)	546.9	360.5 (258.6)	360.5 (258.6)	546.9	360.5 (258.6)	361.6 (259.6)	548.5	361.6 (259.6)	360.5 (258.6)	546.9
		8000		8000		8000		8000		8000		8000		8000		8000								
		40000																						


X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

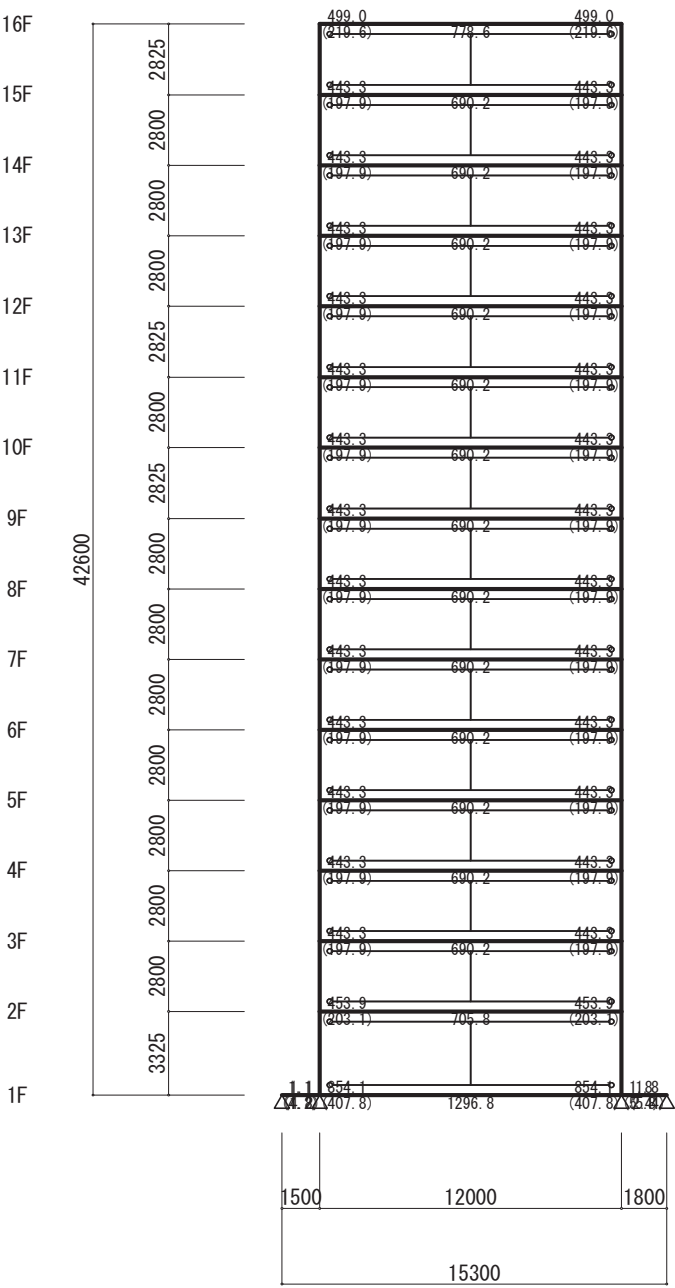


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

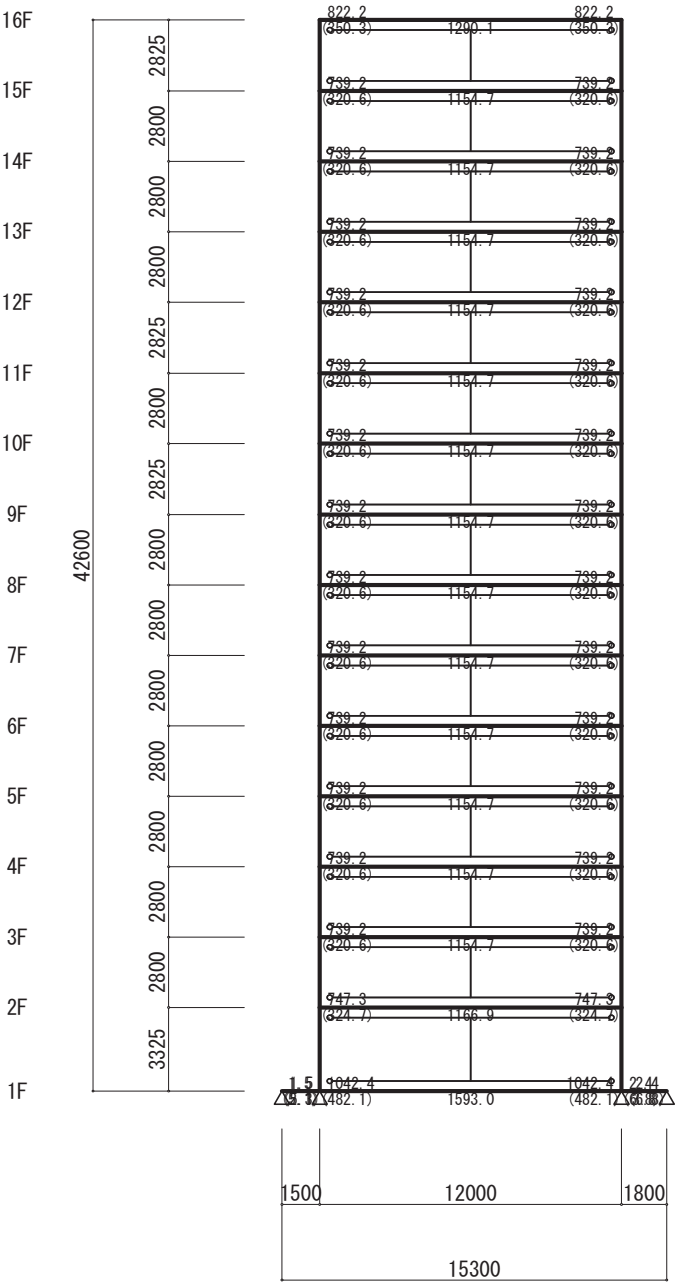


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

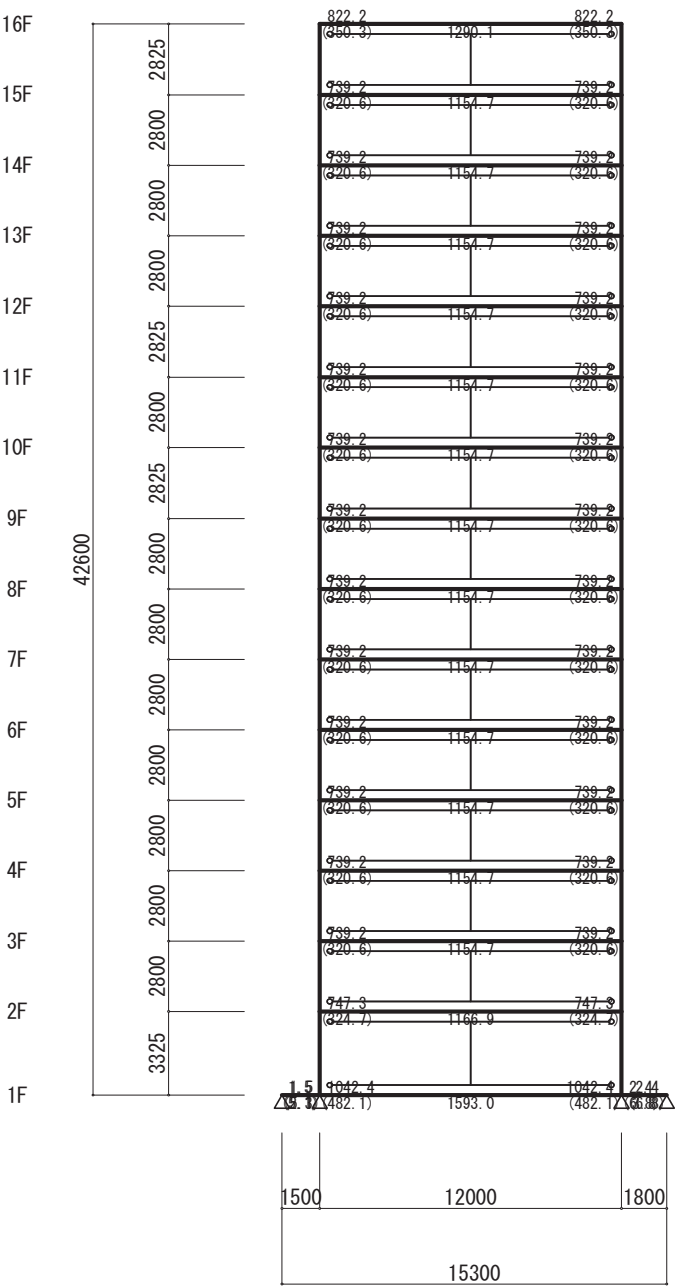


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

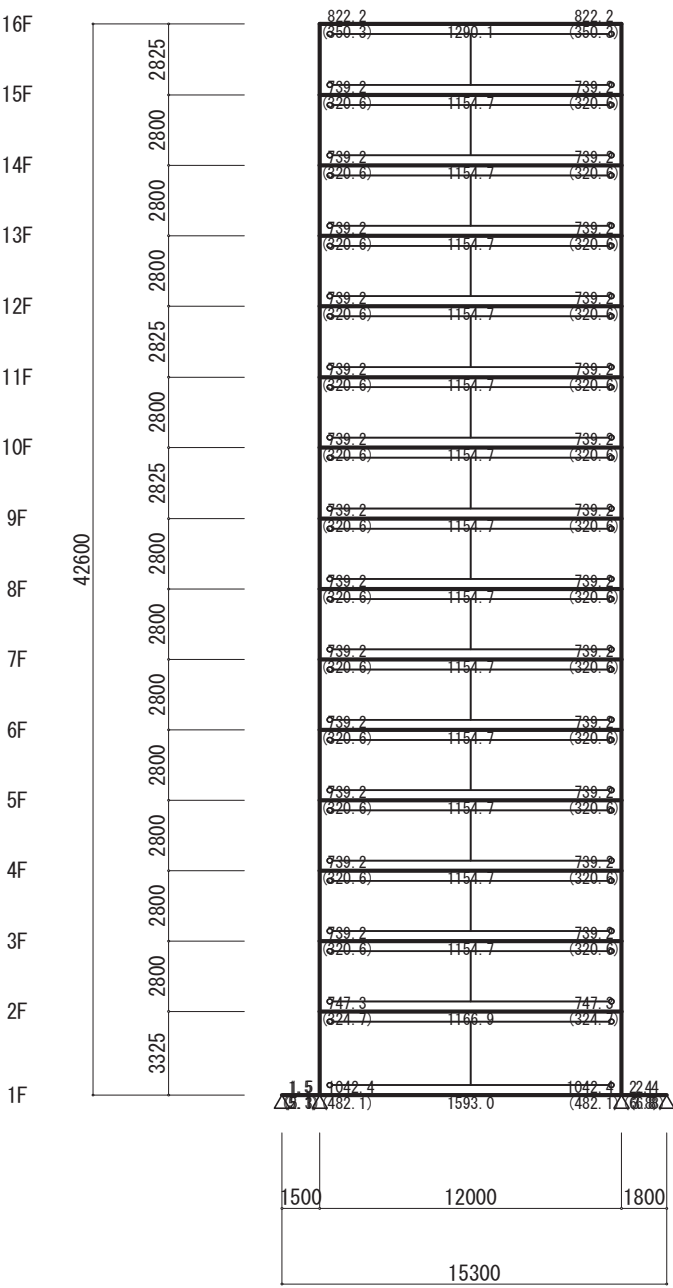


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

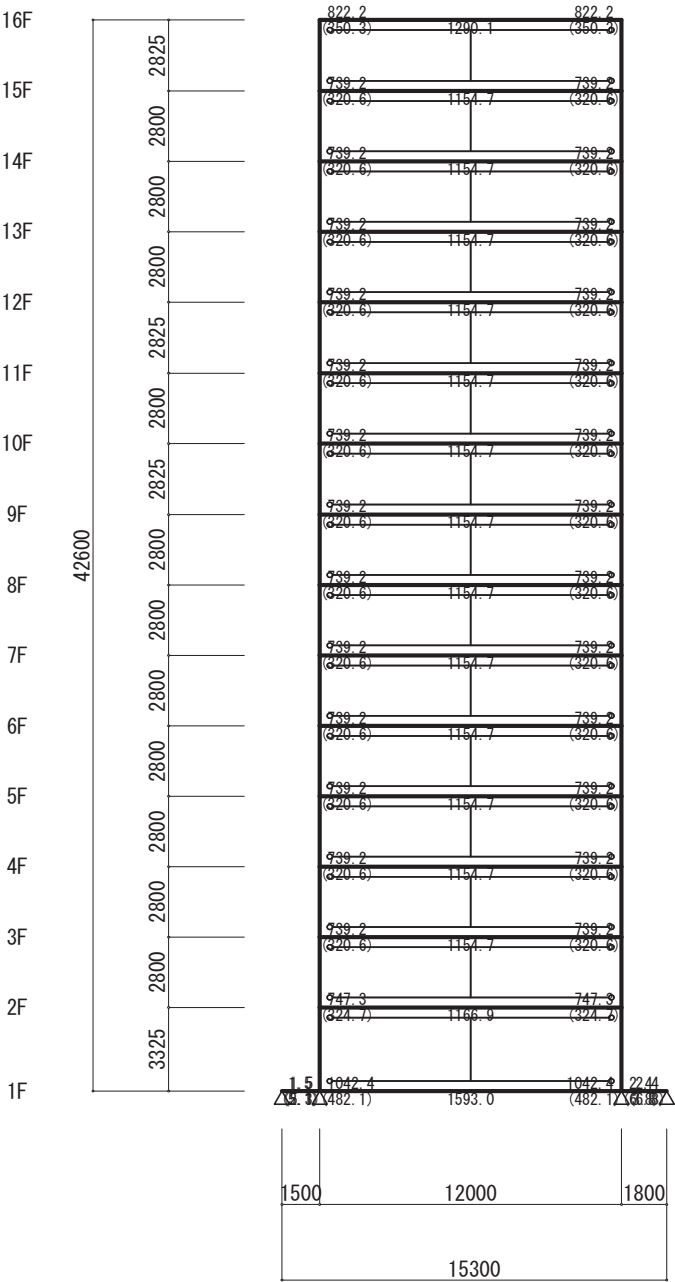

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

固定荷重+積載荷重

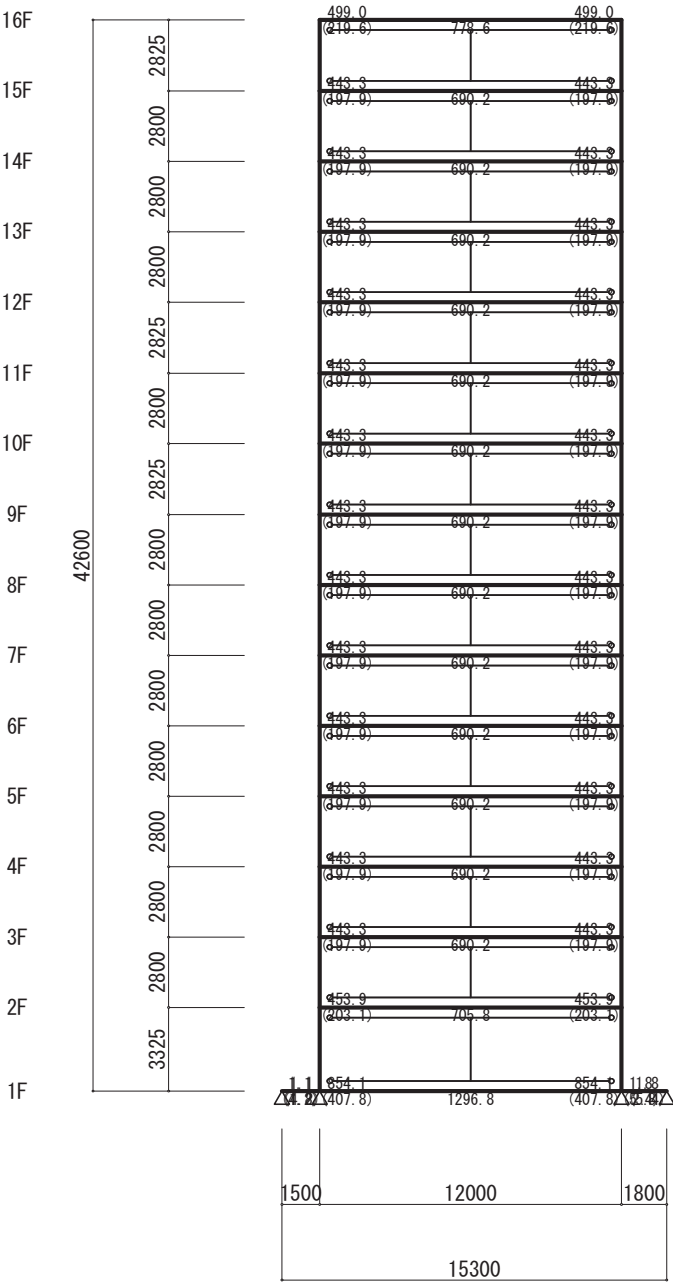

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表

はりのC、M_o、Q (固定荷重+積載荷重)

Y1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X2	X3	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X3	X4	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X4	X5	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X5	X6	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	160.1	160.1	241.6	114.8	114.8	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	241.6	114.8	114.8	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	241.6	114.8	114.8	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	241.6	114.8	114.8	0.0	0.0	
	X5	X6	160.1	160.1	241.6	114.8	114.8	0.0	0.0	
15F	X1	X2	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X2	X3	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X3	X4	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X4	X5	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X5	X6	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
14F	X1	X2	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X2	X3	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X3	X4	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X4	X5	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X5	X6	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
13F	X1	X2	143.9	143.9	216.9	103.8	103.8	0.0	0.0	
	X2	X3	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X3	X4	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X4	X5	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X5	X6	143.9	143.9	216.9	103.8	103.8	0.0	0.0	
12F	X1	X2	143.9	143.9	216.9	103.8	103.8	0.0	0.0	
	X2	X3	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X3	X4	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X4	X5	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X5	X6	143.9	143.9	216.9	103.8	103.8	0.0	0.0	
11F	X1	X2	143.9	143.9	216.9	103.8	103.8	0.0	0.0	
	X2	X3	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
	X3	X4	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
	X4	X5	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
	X5	X6	143.9	143.9	216.9	103.8	103.8	0.0	0.0	
10F	X1	X2	143.9	143.9	216.9	103.8	103.8	0.0	0.0	
	X2	X3	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
	X3	X4	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
	X4	X5	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
	X5	X6	143.9	143.9	216.9	103.8	103.8	0.0	0.0	
9F	X1	X2	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X2	X3	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X3	X4	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X4	X5	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X5	X6	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
8F	X1	X2	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X2	X3	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X3	X4	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X4	X5	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X5	X6	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
7F	X1	X2	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X2	X3	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X3	X4	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X4	X5	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X5	X6	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
6F	X1	X2	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X2	X3	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X3	X4	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X4	X5	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X5	X6	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
5F	X1	X2	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X2	X3	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X3	X4	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X4	X5	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X5	X6	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
4F	X1	X2	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X2	X3	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X3	X4	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	X4	X5	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X5	X6	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
3F	X1	X2	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X2	X3	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X3	X4	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X4	X5	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X5	X6	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
2F	X1	X2	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X2	X3	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X3	X4	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X4	X5	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
	X5	X6	155.7	155.7	234.7	112.7	112.7	0.0	0.0	
1F	X1	X2	335.7	335.7	511.1	239.5	239.5	0.0	0.0	
	X2	X3	335.7	335.7	511.1	239.5	239.5	0.0	0.0	
	X3	X4	335.7	335.7	511.1	239.5	239.5	0.0	0.0	
	X4	X5	335.7	335.7	511.1	239.5	239.5	0.0	0.0	
	X5	X6	335.7	335.7	511.1	239.5	239.5	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	X1	X2	198.7	198.7	298.8	144.9	144.9	0.0	0.0	
	X2	X3	198.7	198.7	298.8	144.9	144.9	0.0	0.0	
	X3	X4	198.7	198.7	298.8	144.9	144.9	0.0	0.0	
	X4	X5	198.7	198.7	298.8	144.9	144.9	0.0	0.0	
	X5	X6	198.7	198.7	298.8	144.9	144.9	0.0	0.0	
15F	X1	X2	193.9	193.9	289.9	143.7	143.7	0.0	0.0	
	X2	X3	210.1	210.1	314.1	155.8	155.8	0.0	0.0	
	X3	X4	210.1	210.1	314.1	155.8	155.8	0.0	0.0	
	X4	X5	210.1	210.1	314.1	155.8	155.8	0.0	0.0	
	X5	X6	193.9	193.9	289.9	143.7	143.7	0.0	0.0	
14F	X1	X2	193.2	193.2	288.8	143.0	143.0	0.0	0.0	
	X2	X3	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X3	X4	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X4	X5	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X5	X6	193.2	193.2	288.8	143.0	143.0	0.0	0.0	
13F	X1	X2	197.4	197.4	295.2	146.2	146.2	0.0	0.0	
	X2	X3	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X3	X4	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X4	X5	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X5	X6	197.4	197.4	295.2	146.2	146.2	0.0	0.0	
12F	X1	X2	197.4	197.4	295.2	146.2	146.2	0.0	0.0	
	X2	X3	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X3	X4	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X4	X5	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X5	X6	197.4	197.4	295.2	146.2	146.2	0.0	0.0	
11F	X1	X2	209.4	209.4	313.0	155.2	155.2	0.0	0.0	
	X2	X3	227.1	227.1	339.7	168.5	168.5	0.0	0.0	
	X3	X4	227.1	227.1	339.7	168.5	168.5	0.0	0.0	
	X4	X5	227.1	227.1	339.7	168.5	168.5	0.0	0.0	
	X5	X6	209.4	209.4	313.0	155.2	155.2	0.0	0.0	
10F	X1	X2	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X2	X3	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X3	X4	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X4	X5	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X5	X6	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
9F	X1	X2	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X2	X3	236.5	236.5	353.9	175.5	175.5	0.0	0.0	
	X3	X4	236.5	236.5	353.9	175.5	175.5	0.0	0.0	
	X4	X5	236.5	236.5	353.9	175.5	175.5	0.0	0.0	
	X5	X6	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
8F	X1	X2	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X2	X3	236.2	236.2	353.3	175.2	175.2	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
8F	X3	X4	236.2	236.2	353.3	175.2	175.2	0.0	0.0	
	X4	X5	236.2	236.2	353.3	175.2	175.2	0.0	0.0	
	X5	X6	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
7F	X1	X2	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X2	X3	236.2	236.2	353.3	175.2	175.2	0.0	0.0	
	X3	X4	236.2	236.2	353.3	175.2	175.2	0.0	0.0	
	X4	X5	236.2	236.2	353.3	175.2	175.2	0.0	0.0	
	X5	X6	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
6F	X1	X2	218.2	218.2	326.2	161.8	161.8	0.0	0.0	
	X2	X3	269.4	269.4	403.3	200.1	200.1	0.0	0.0	
	X3	X4	269.4	269.4	403.3	200.1	200.1	0.0	0.0	
	X4	X5	269.4	269.4	403.3	200.1	200.1	0.0	0.0	
	X5	X6	218.2	218.2	326.2	161.8	161.8	0.0	0.0	
5F	X1	X2	218.2	218.2	326.2	161.8	161.8	0.0	0.0	
	X2	X3	263.3	263.3	395.0	195.8	195.8	0.0	0.0	
	X3	X4	263.3	263.3	395.0	195.8	195.8	0.0	0.0	
	X4	X5	263.3	263.3	395.0	195.8	195.8	0.0	0.0	
	X5	X6	218.2	218.2	326.2	161.8	161.8	0.0	0.0	
4F	X1	X2	218.2	218.2	326.2	161.8	161.8	0.0	0.0	
	X2	X3	263.3	263.3	395.0	195.8	195.8	0.0	0.0	
	X3	X4	263.3	263.3	395.0	195.8	195.8	0.0	0.0	
	X4	X5	263.3	263.3	395.0	195.8	195.8	0.0	0.0	
	X5	X6	218.2	218.2	326.2	161.8	161.8	0.0	0.0	
3F	X1	X2	236.9	236.9	354.4	175.9	175.9	0.0	0.0	
	X2	X3	263.3	263.3	395.0	195.8	195.8	0.0	0.0	
	X3	X4	263.3	263.3	395.0	195.8	195.8	0.0	0.0	
	X4	X5	263.3	263.3	395.0	195.8	195.8	0.0	0.0	
	X5	X6	236.9	236.9	354.4	175.9	175.9	0.0	0.0	
2F	X1	X2	241.0	241.0	360.6	178.7	178.7	0.0	0.0	
	X2	X3	267.6	267.6	401.2	199.0	199.0	0.0	0.0	
	X3	X4	267.6	267.6	401.2	199.0	199.0	0.0	0.0	
	X4	X5	267.6	267.6	401.2	199.0	199.0	0.0	0.0	
	X5	X6	241.0	241.0	360.6	178.7	178.7	0.0	0.0	
1F	X1	X2	361.6	361.6	548.5	259.6	259.6	0.0	0.0	
	X2	X3	360.5	360.5	546.9	258.6	258.6	0.0	0.0	
	X3	X4	360.5	360.5	546.9	258.6	258.6	0.0	0.0	
	X4	X5	360.5	360.5	546.9	258.6	258.6	0.0	0.0	
	X5	X6	361.6	361.6	548.5	259.6	259.6	0.0	0.0	

Y4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X2	X3	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X3	X4	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X4	X5	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X5	X6	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	499.0	499.0	778.6	219.6	219.6	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	453.9	453.9	705.8	203.1	203.1	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	854.1	854.1	1296.8	407.8	407.8	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	822.2	822.2	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	747.3	747.3	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	1042.4	1042.4	1593.0	482.1	482.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	822.2	822.2	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	747.3	747.3	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	1042.4	1042.4	1593.0	482.1	482.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	822.2	822.2	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
9F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	747.3	747.3	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	1042.4	1042.4	1593.0	482.1	482.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	822.2	822.2	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	747.3	747.3	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	1042.4	1042.4	1593.0	482.1	482.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
16F	Y2	Y3	499.0	499.0	778.6	219.6	219.6	0.0	0.0	
15F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
14F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
13F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	453.9	453.9	705.8	203.1	203.1	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	854.1	854.1	1296.8	407.8	407.8	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

A-1.1.3 片持ばりのM、Q表

本建物の場合は該当しない(該当するデータがありません)



A-1.1.4 柱のC、Mo、Q表

本建物の場合は該当しない(該当するデータがありません)

A-1.2 節点重量

A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
下段：T.L（トータル重量）（kN）

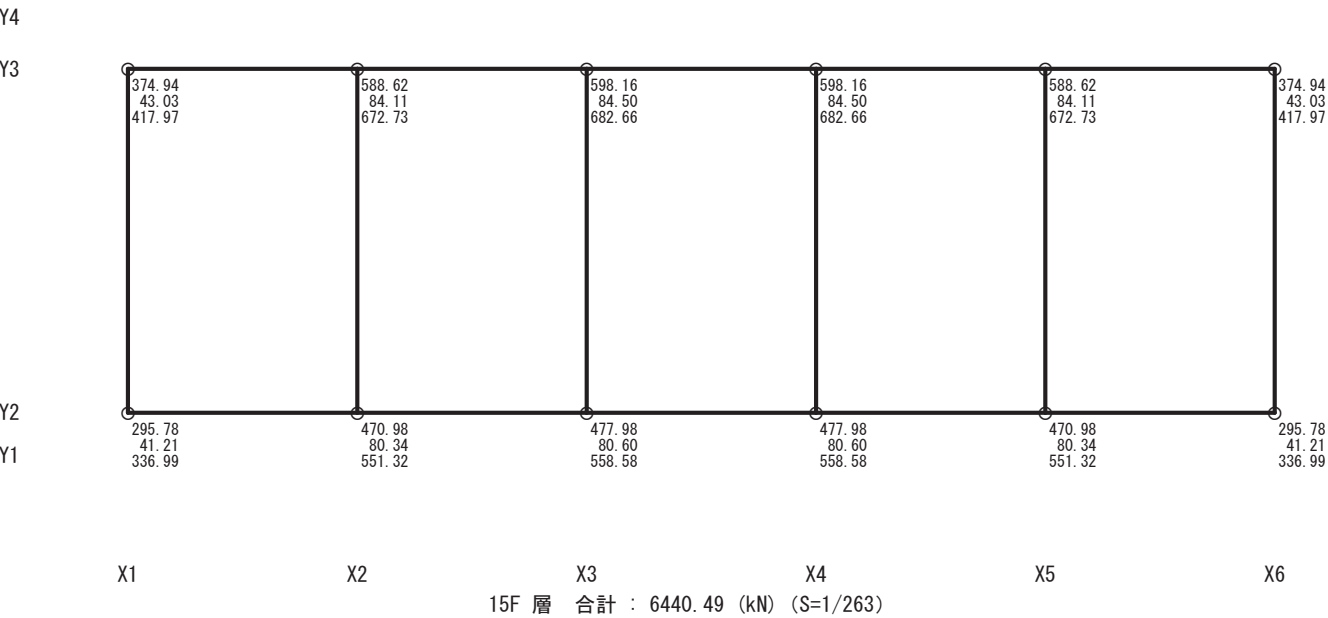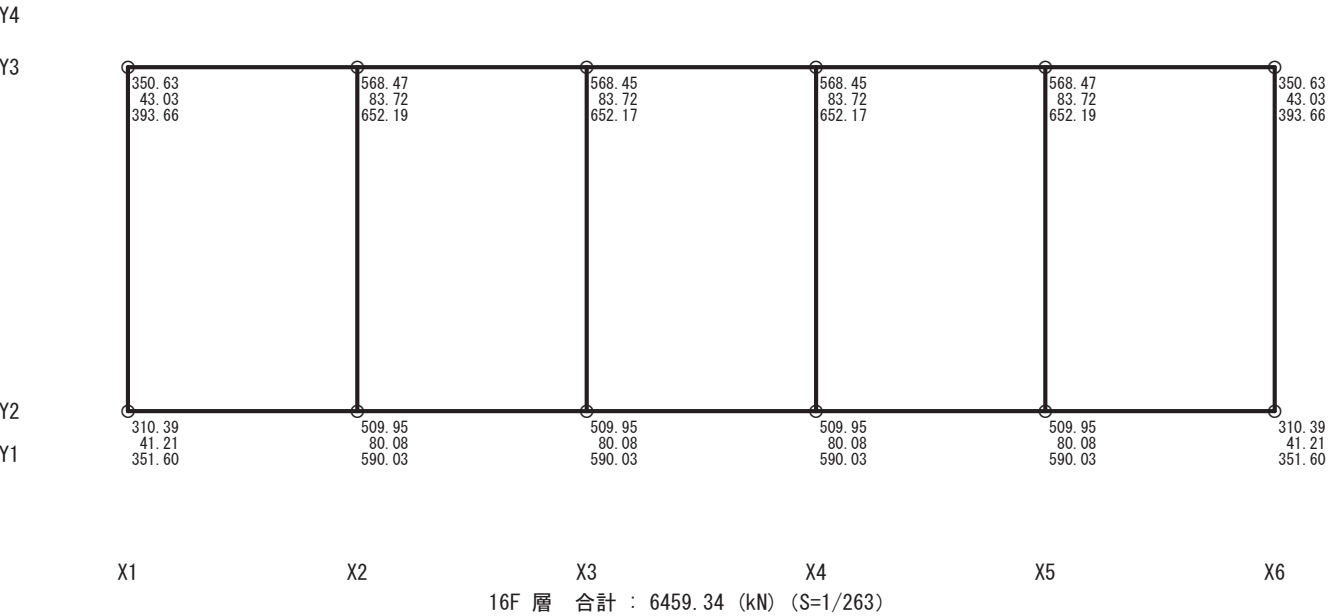


Y4

Y3

Y2

Y1

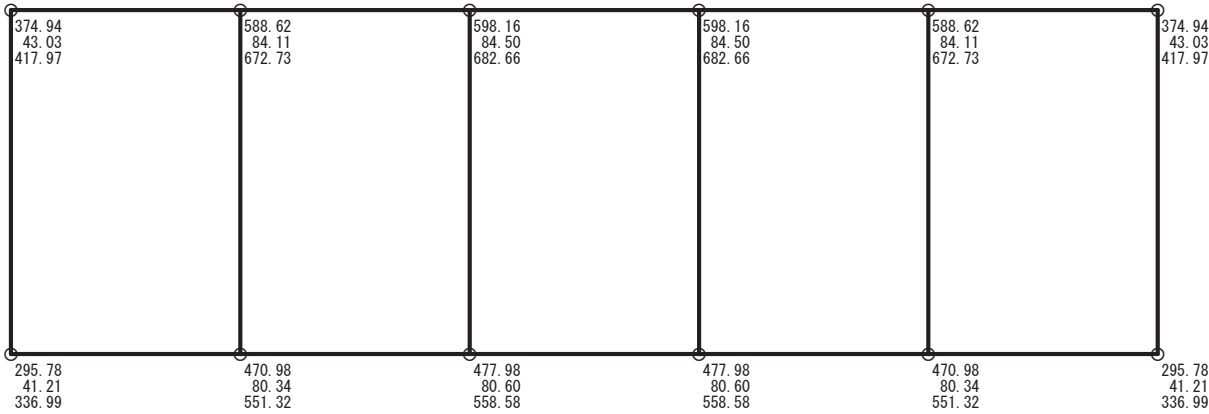

X1

X2

X3

X4

X5

X6


14F 層 合計 : 6440.49 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

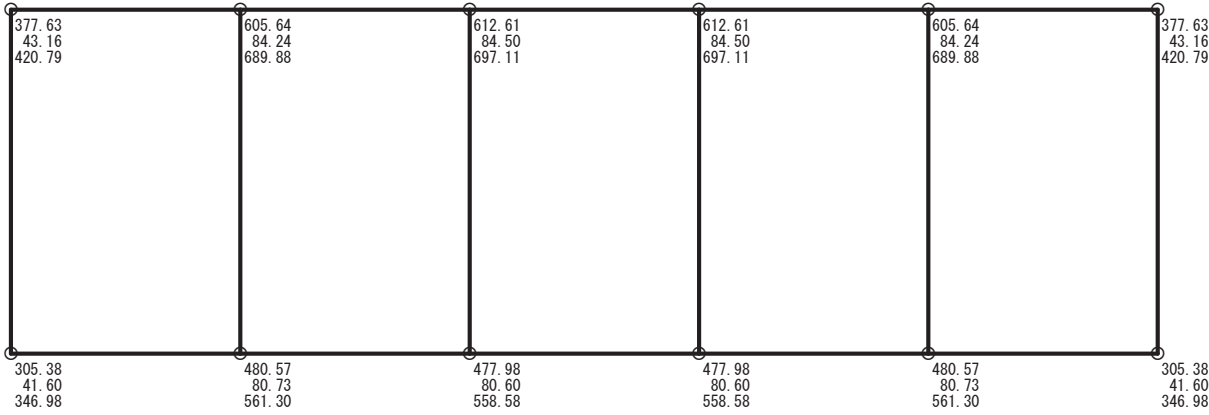

X1

X2

X3

X4

X5

X6


13F 層 合計 : 6549.27 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

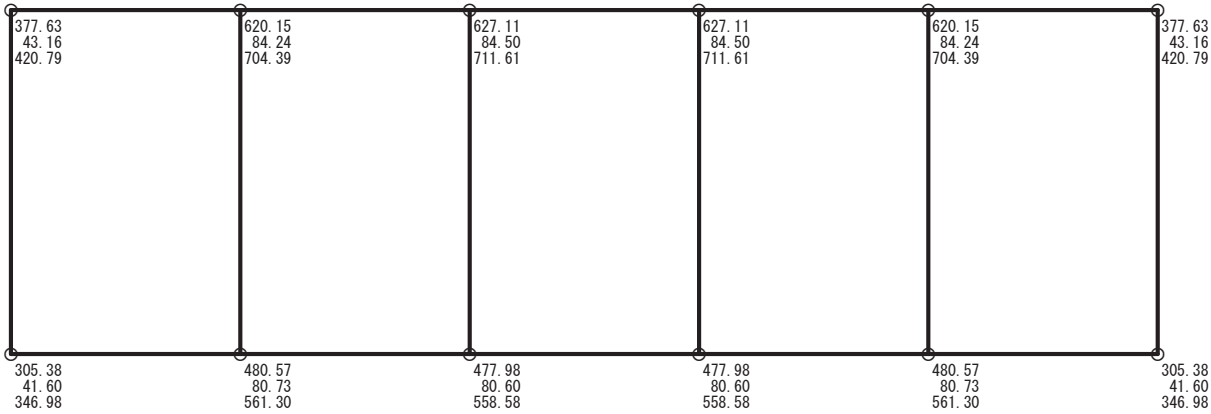


X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 合計 : 6607.30 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

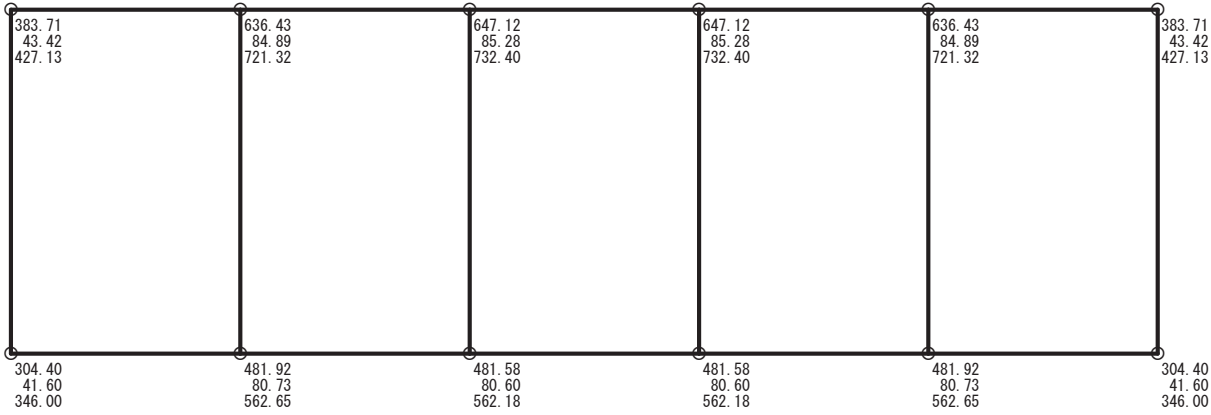


X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 合計 : 6703.34 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

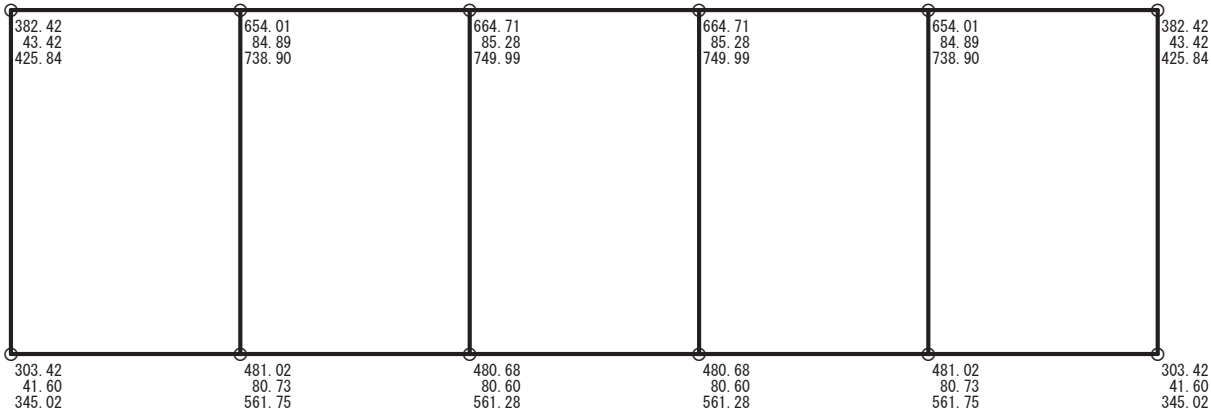

X1

X2

X3

X4

X5

X6


10F 層 合計 : 6765.55 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

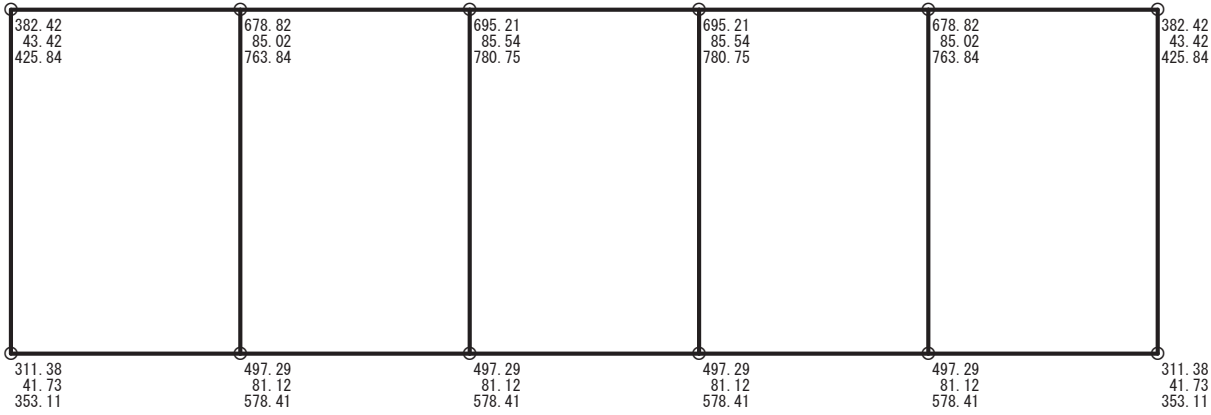

X1

X2

X3

X4

X5

X6


9F 層 合計 : 6960.73 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

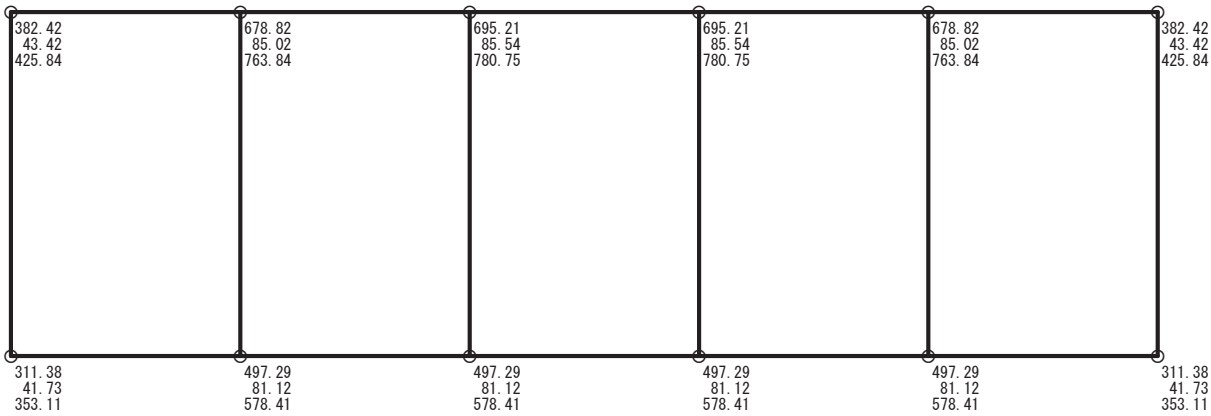

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

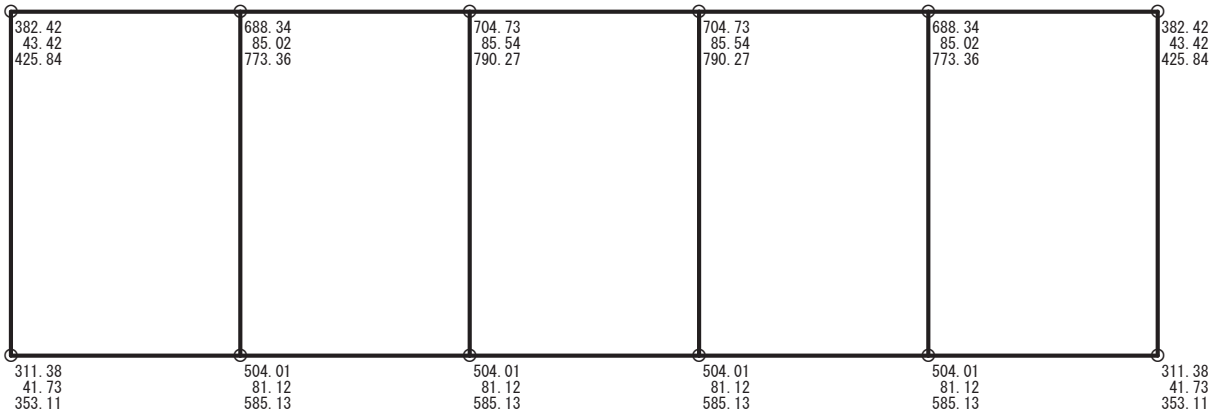

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

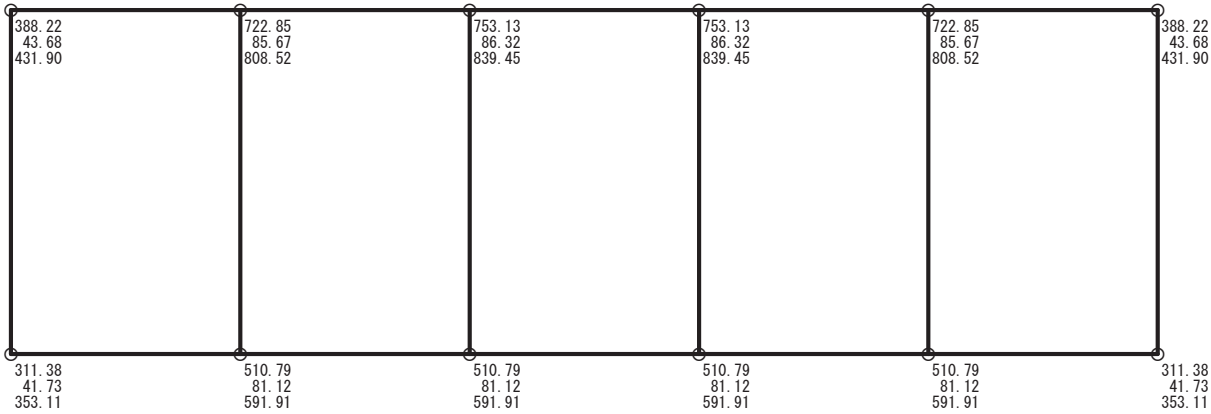


X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 7233.58 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

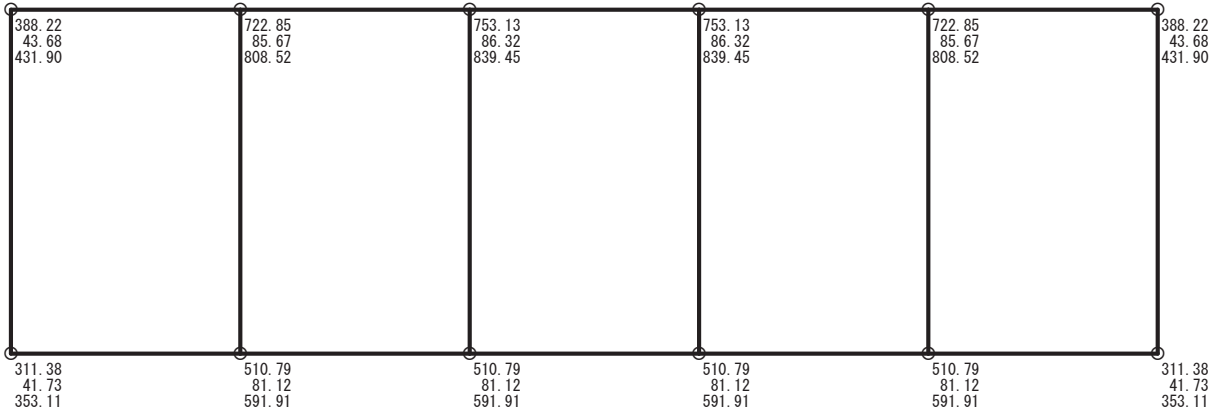


X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 7233.58 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

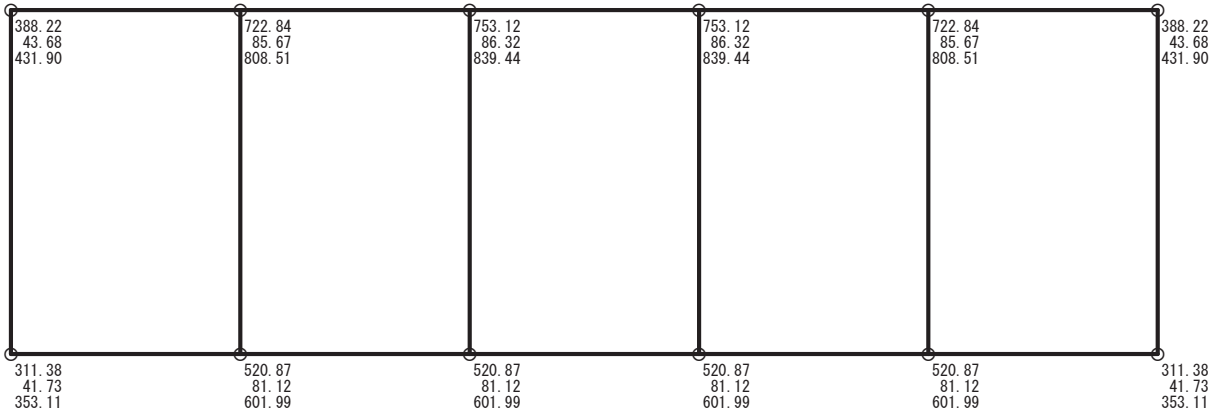


X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 7273.90 (kN) (S=1/263)

Y4



Y3

Y2


Y1

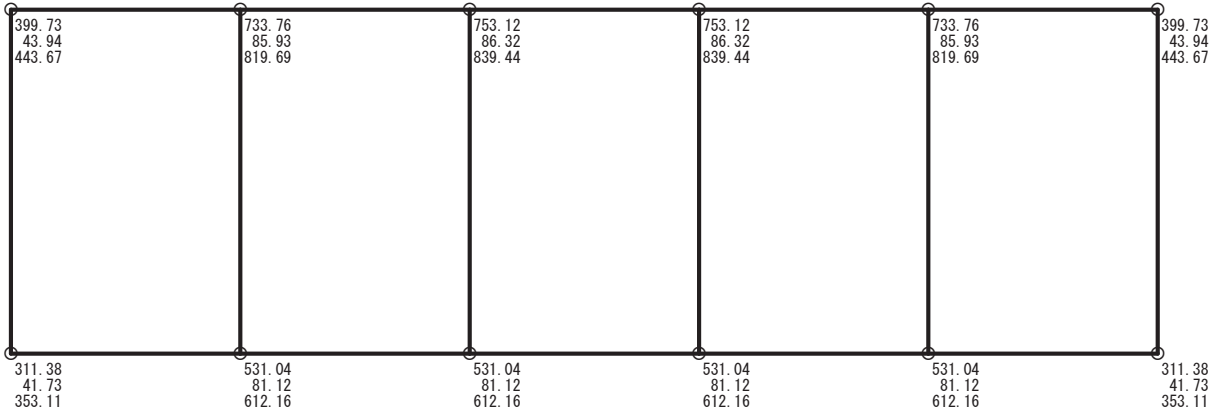

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 合計 : 7360.45 (kN) (S=1/263)

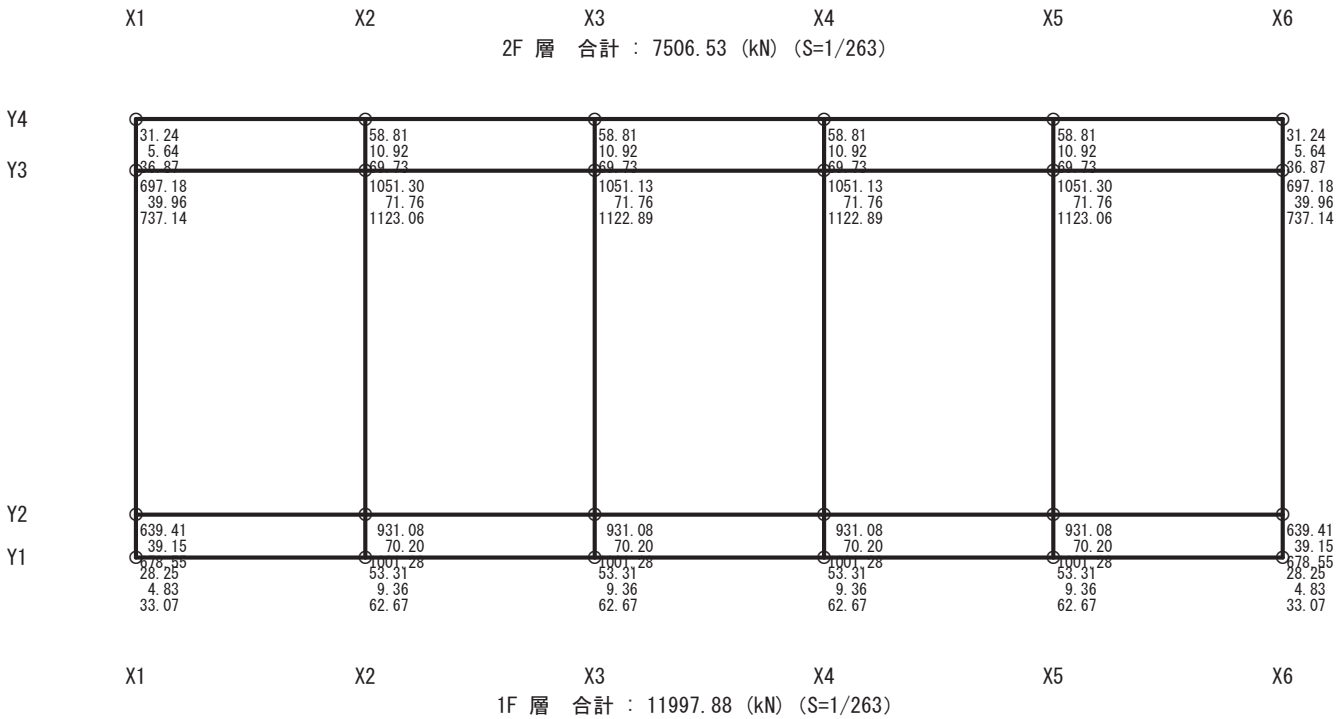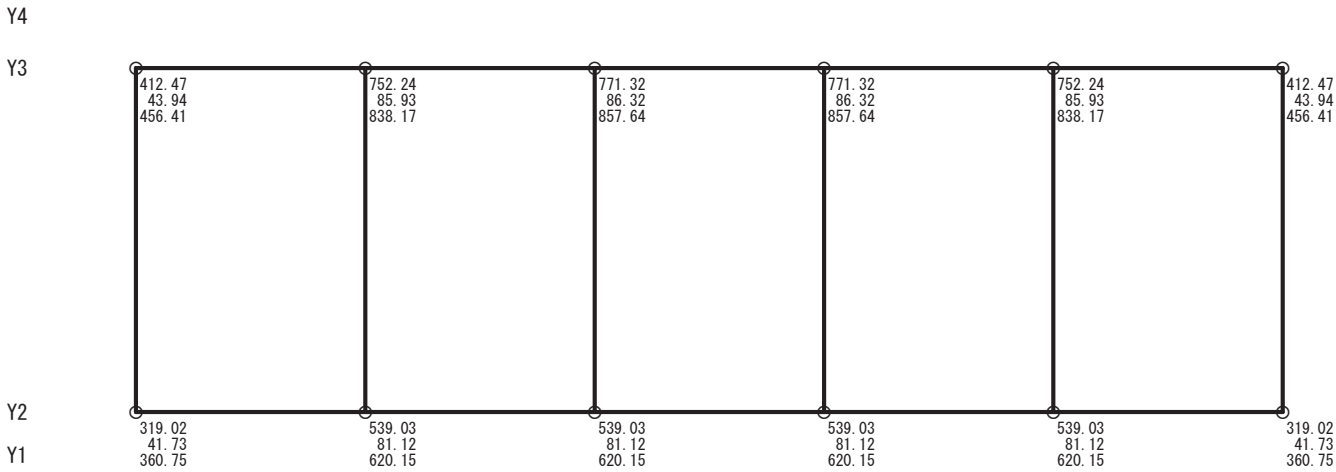


A-1. 2. 3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）
(kN)

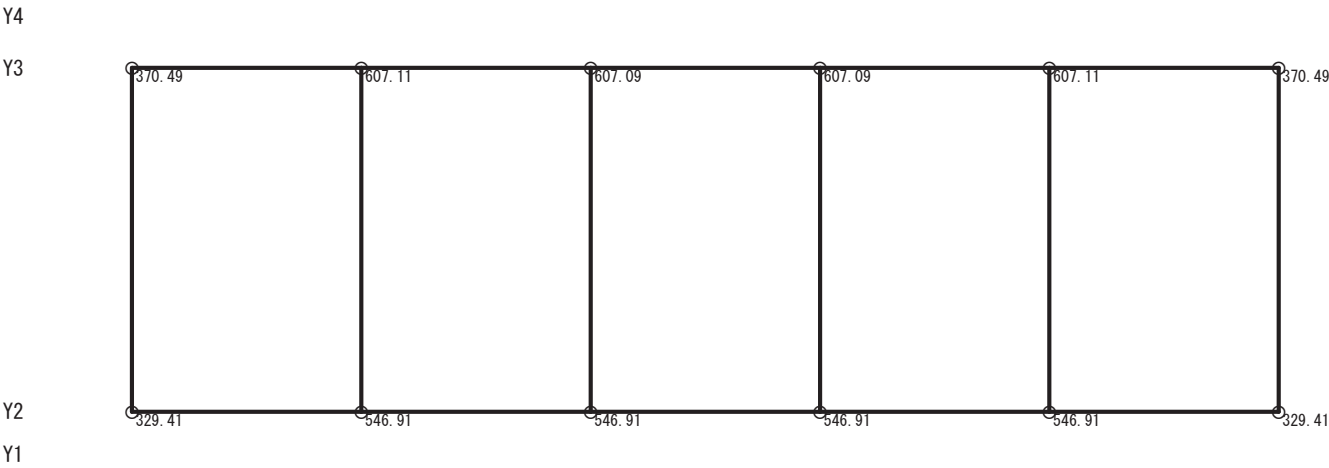



X1 X2 X3 X4 X5 X6

16F 層 合計 : 6015.82 (kN) (S=1/263)

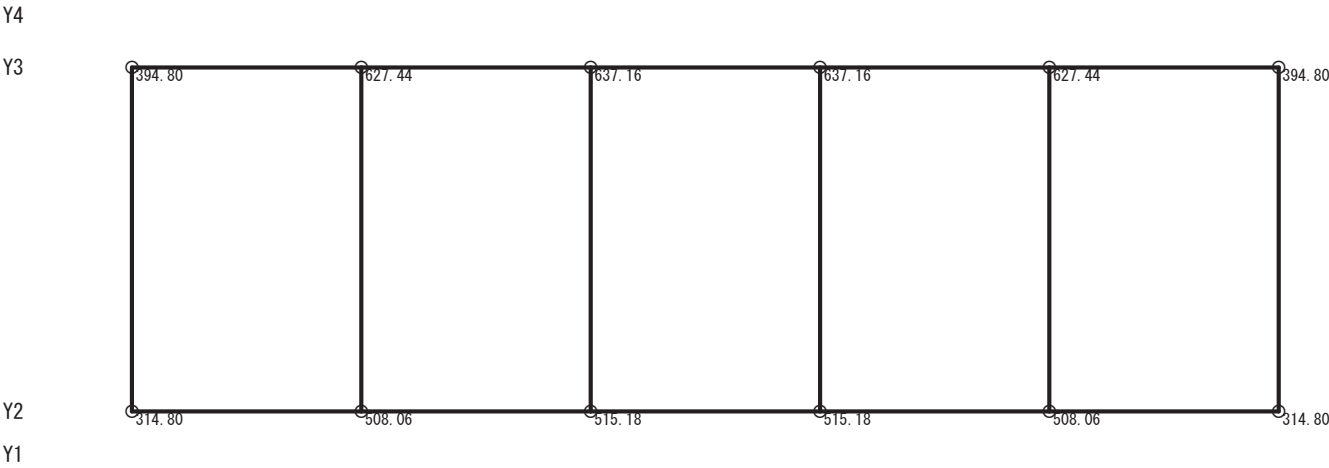


X1 X2 X3 X4 X5 X6

15F 層 合計 : 5994.87 (kN) (S=1/263)

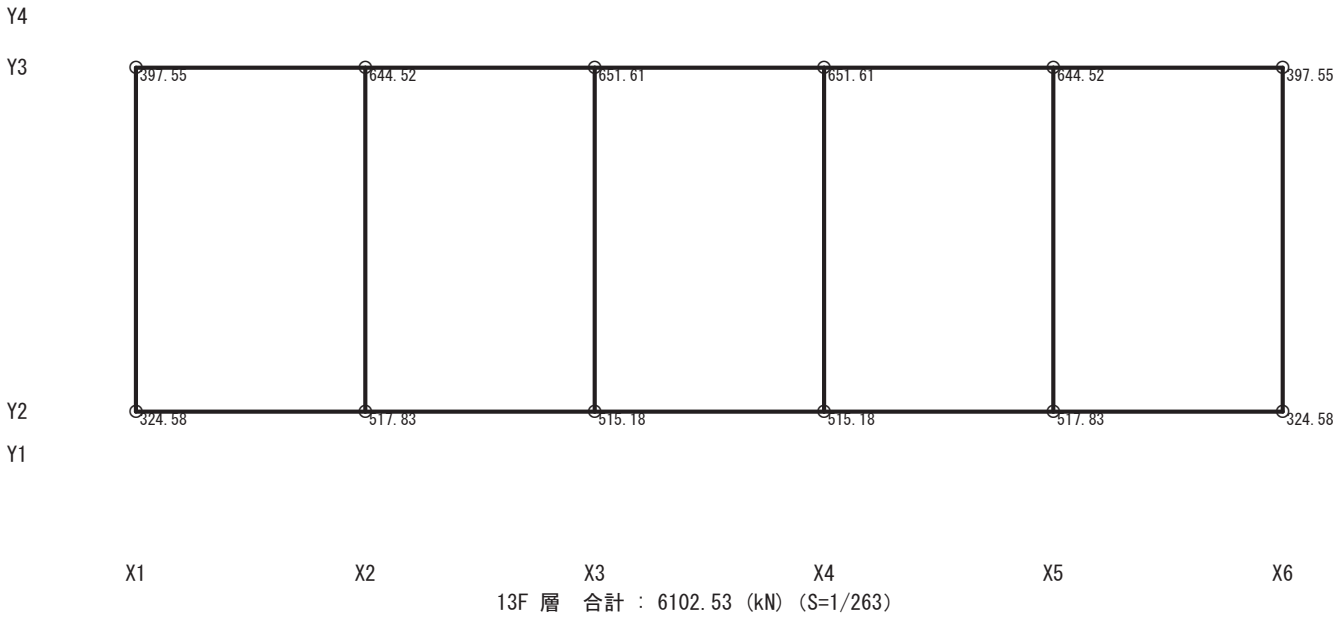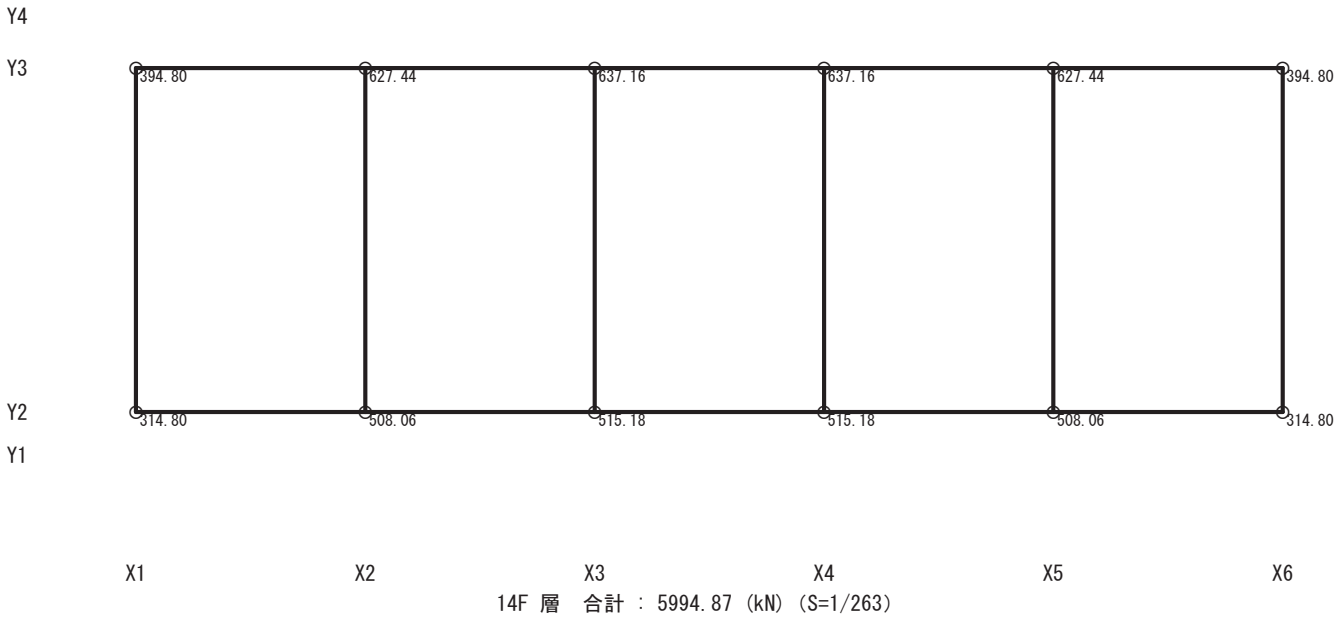

Y4
Y3


Y2
Y1

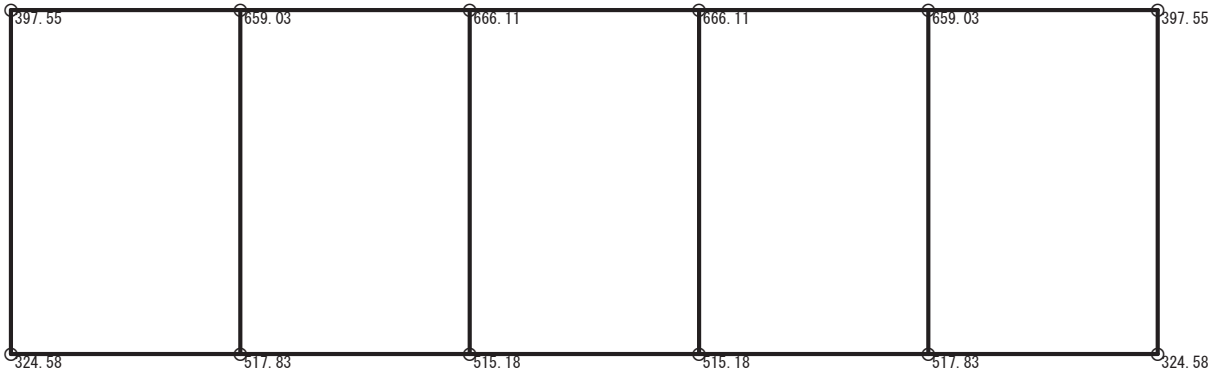

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 層 合計 : 6160.56 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

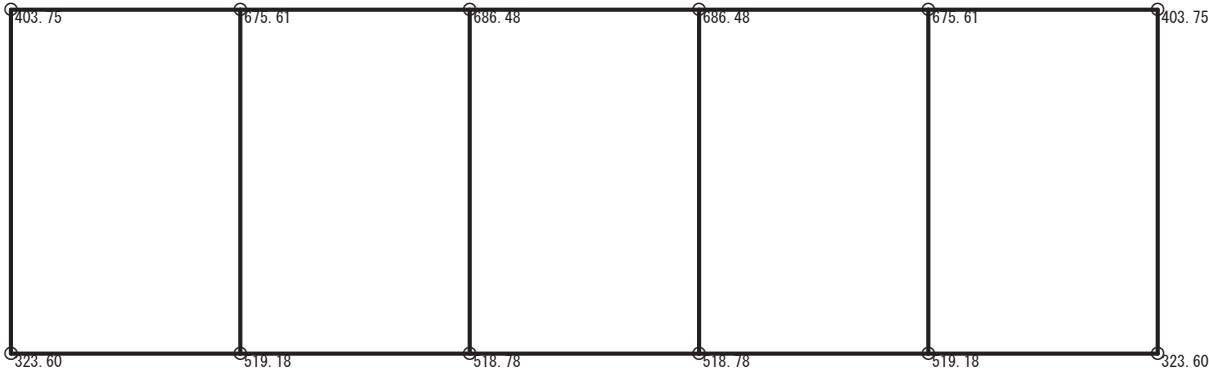

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 層 合計 : 6254.78 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

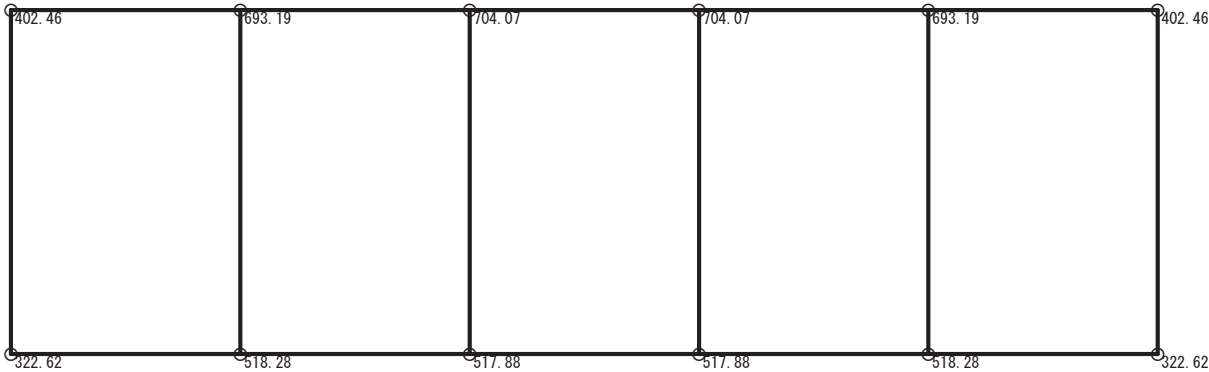

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 合計 : 6316.99 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

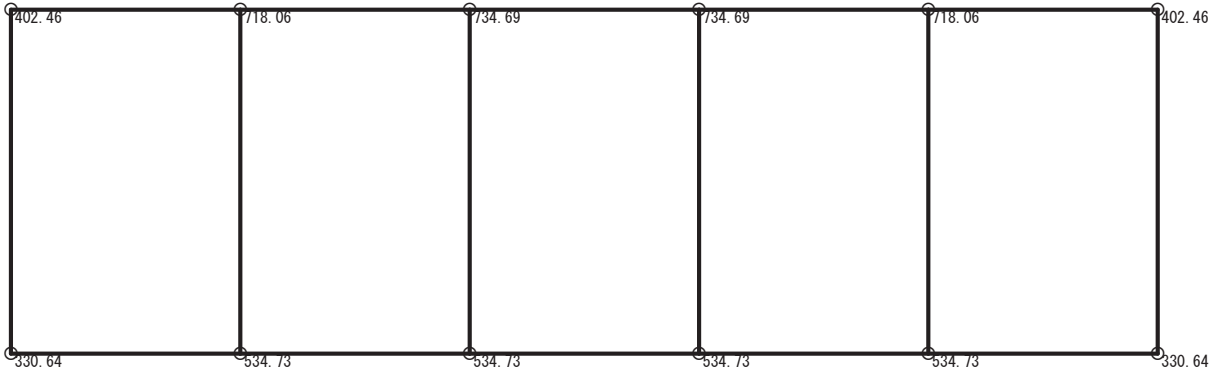

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 6510.63 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

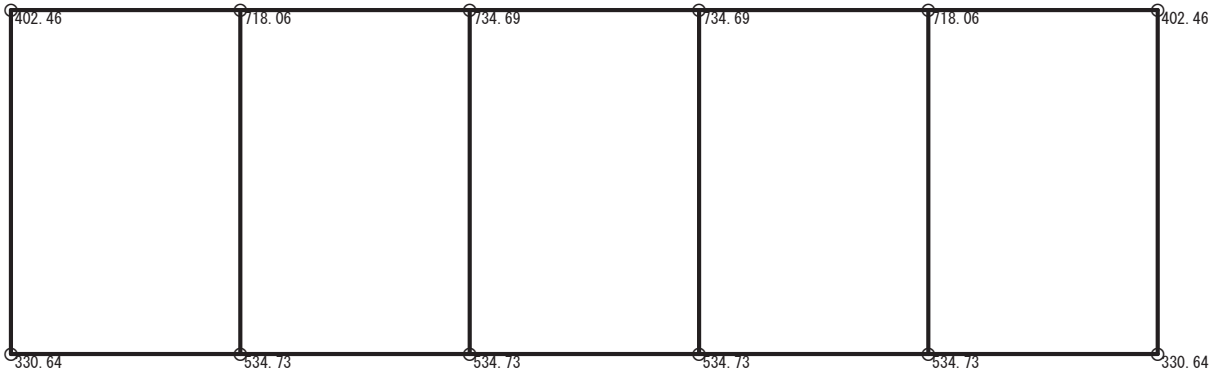

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 6510.63 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

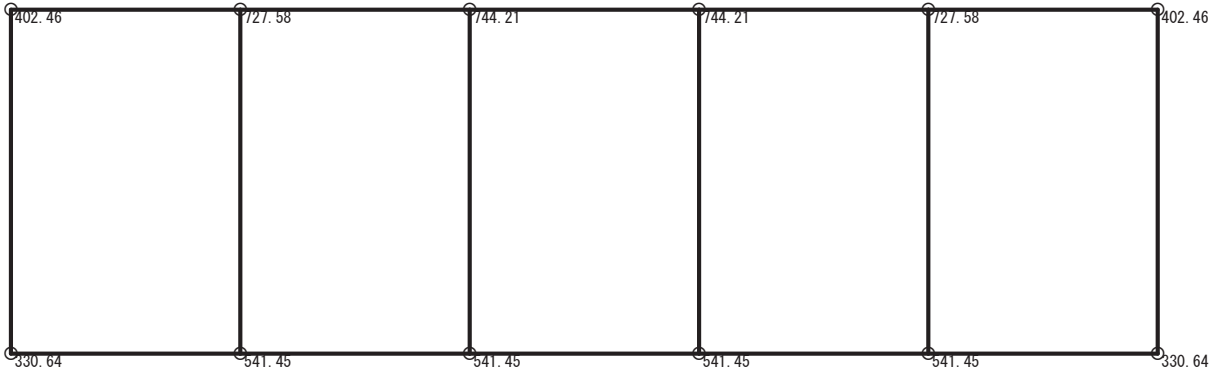

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 6575.58 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

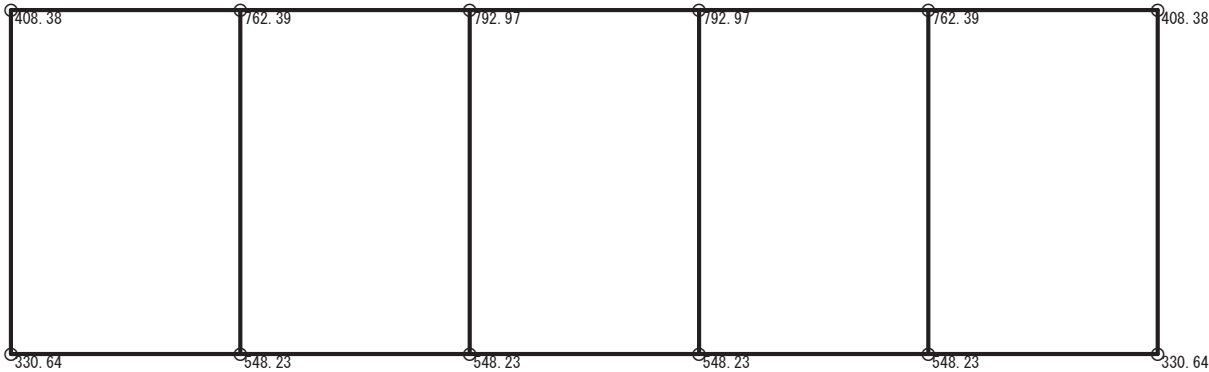

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 6781.66 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

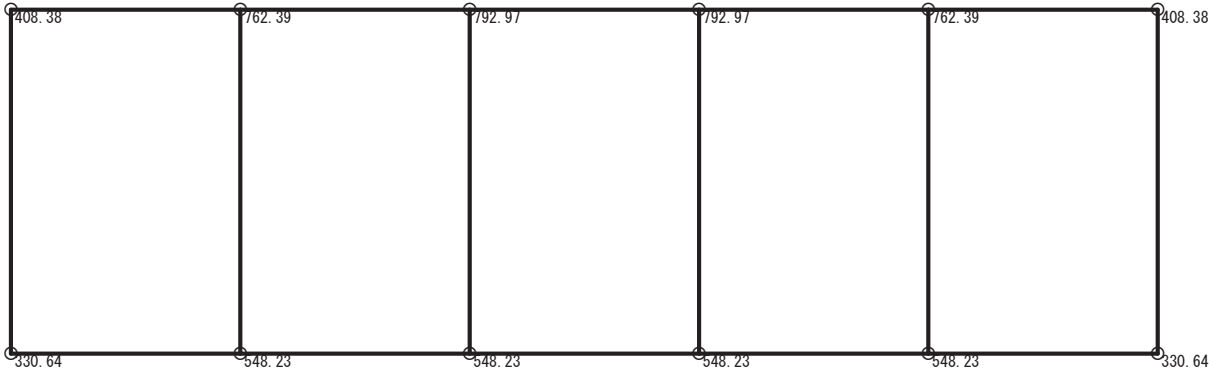

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 層 合計 : 6781.66 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

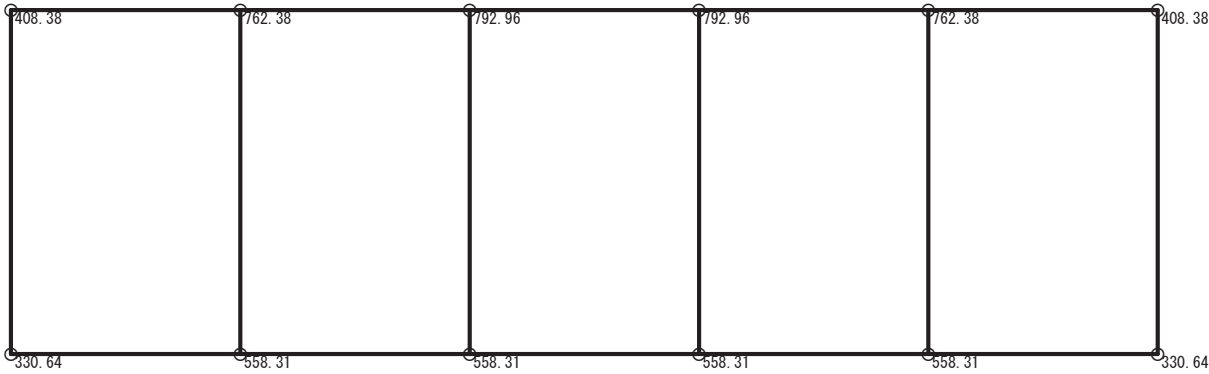

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 合計 : 6821.98 (kN) (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

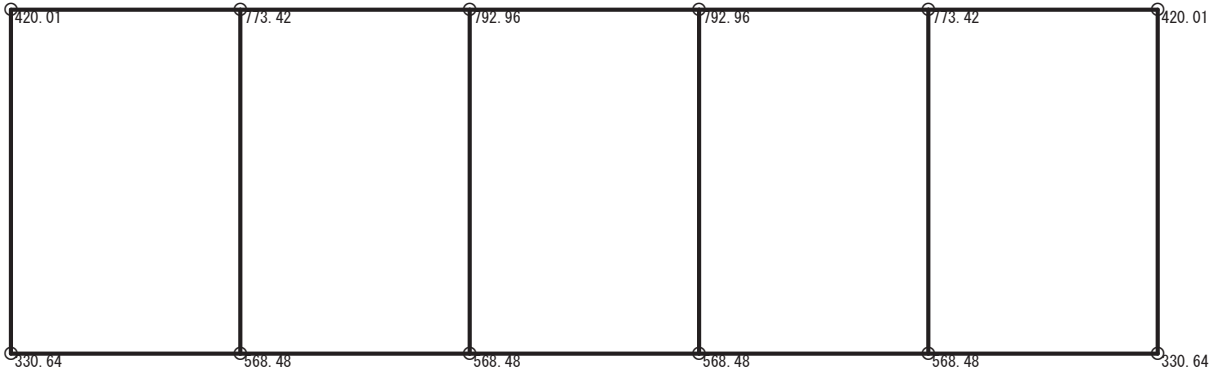

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 合計 : 6907.97 (kN) (S=1/263)


Y4
Y3

Y2
Y1

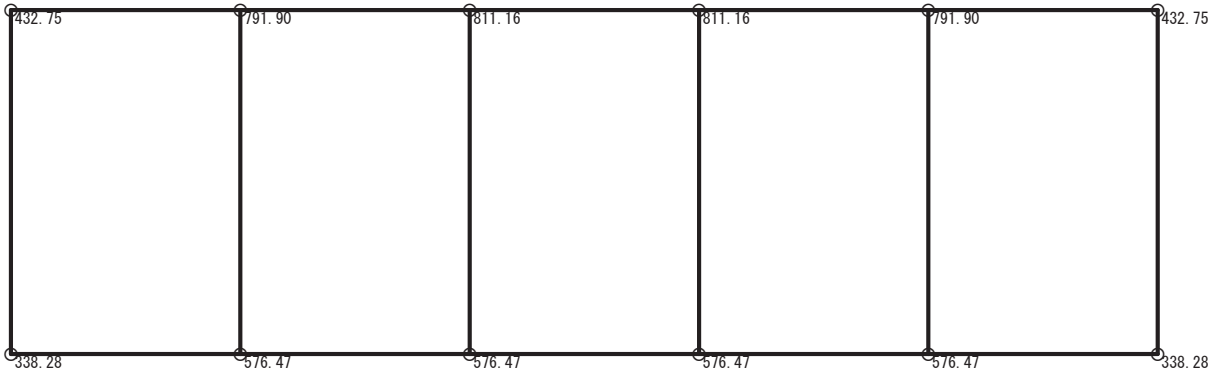

Y4
Y3

Y2
Y1

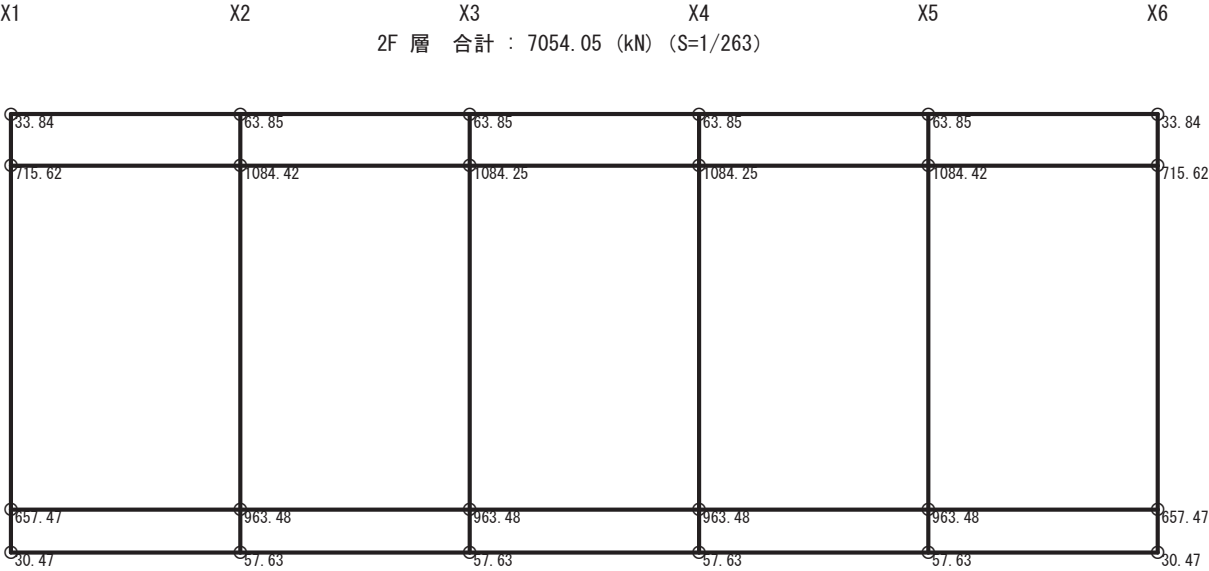

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

- Wi

: i 階重量、[sum]: フレームごとの重量

(kN)
- A

: 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

(m2)
- ΣWi

: i 階より上部の重量

(kN)
- αi

: ΣWi / ΣW1
- Ai

: 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- Ci

: i 階の地震層せん断力係数 = U・Z・Rt・Ai・Co
- Q

: (地上階) ΣWi・Ci

(kN)
- : (塔屋、地下、基礎) Qi+1 + K・Wi
- Pi

: 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

(kN)
- Qi

: i 階の地震層せん断力

(kN)
- : i 階から控除された地震層せん断力

(kN)
- T

: 1 次固有周期

(秒)
- Ht

= 1 次固有周期の計算のための建物高さ

(m)
- Hs

= 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

(m)
- Rt

: 振動特性係数
- K

: 塔屋 (入力値による)・U
- : 地下 K = 0.1(1-H/40)Z・U
- : 基礎 K = α (0.1(1-H/40)Z・U) (但し α = 1.0 とする)
- H

= 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層)

(m)
- : (但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)
- Z

: 地域係数 (入力値による)
- U

: 用途係数 (入力値による)
- 雑壁

: 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

- < X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
- a) 1 次固有周期 (T) の算出
- 建築物の高さ (h)

: 42.550 (m)
- 鉄骨造である階の高さの合計

: 0.000 (m) α : 0.00
- T = h(0.02+0.01α) = 42.55 × (0.02+0.01 × 0.00) = 0.851 (秒)
- b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出
- Tc : 0.60 (第 2 種地盤)
- Rt の下限値 = 0.724
- Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851) 、 Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2846.4	6015.8	0.062	2.892	0.558		3357.3	0.0	3357.3
	Y3	3169.4								
	sum	6015.8								
	Wi/A	12.53								
14F	Y2	2676.1	12010.7	0.124	2.300	0.444		5332.4	0.0	5332.4
	Y3	3318.8								
	sum	5994.9								
	Wi/A	12.49								
13F	Y2	2676.1	18005.6	0.186	2.021	0.390		7024.9	0.0	7024.9
	Y3	3318.8								
	sum	5994.9								
	Wi/A	12.49								
12F	Y2	2715.2	24108.1	0.249	1.840	0.355		8563.5	0.0	8563.5
	Y3	3387.4								
	sum	6102.5								
	Wi/A	12.71								
11F	Y2	2715.2	30268.6	0.313	1.707	0.329		9970.7	0.0	9970.7
	Y3	3445.4								
	sum	6160.6								
	Wi/A	12.83								
10F	Y2	2723.1	36523.4	0.377	1.599	0.309		11271.6	0.0	11271.6
	Y3	3531.7								
	sum	6254.8								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	13.03	36523.4	0.377	1.599	0.309		11271.6	0.0	11271.6
9F	Y2	2717.5	42840.4	0.443	1.508	0.291		12468.2	0.0	12468.2
	Y3	3599.4								
	sum	6317.0								
	Wi/A	13.16								
8F	Y2	2800.2	49351.0	0.510	1.427	0.275		13587.8	0.0	13587.8
	Y3	3710.4								
	sum	6510.6								
	Wi/A	13.56								
7F	Y2	2800.2	55861.7	0.577	1.354	0.261		14598.4	0.0	14598.4
	Y3	3710.4								
	sum	6510.6								
	Wi/A	13.56								
6F	Y2	2827.1	62437.2	0.645	1.287	0.248		15513.4	0.0	15513.4
	Y3	3748.5								
	sum	6575.6								
	Wi/A	13.70								
5F	Y2	2854.2	69218.9	0.715	1.224	0.236		16349.6	0.0	16349.6
	Y3	3927.5								
	sum	6781.7								
	Wi/A	14.13								
4F	Y2	2854.2	76000.6	0.785	1.164	0.225		17079.8	0.0	17079.8
	Y3	3927.5								
	sum	6781.7								
	Wi/A	14.13								
3F	Y2	2894.5	82822.5	0.856	1.108	0.214		17709.7	0.0	17709.7
	Y3	3927.5								
	sum	6822.0								
	Wi/A	14.21								
2F	Y2	2935.2	89730.5	0.927	1.053	0.203		18242.5	0.0	18242.5
	Y3	3972.8								
	sum	6908.0								
	Wi/A	14.39								
1F	Y2	2982.4	96784.6	1.000	1.000	0.193		18679.4	0.0	18679.4
	Y3	4071.6								
	sum	7054.0								
	Wi/A	14.70								
基礎	Y1	291.5	108336.5		K=0.1006 (H=0.25)		1162.419	19841.8	0.0	19841.8
	Y2	5168.9								
	Y3	5768.6								
	Y4	323.1								
	sum	11552.0								
	Wi/A	18.88								

< X方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

$T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限值 = 0.724

Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	Y2	2846.4	6015.8	0.062	2.892	0.558		3357.3	0.0	3357.3
	Y3	3169.4								
	sum	6015.8								
	Wi/A	12.53								
14F	Y2	2676.1	12010.7	0.124	2.300	0.444		5332.4	0.0	5332.4
	Y3	3318.8								
	sum	5994.9								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
14F	Wi/A	12.49	12010.7	0.124	2.300	0.444		5332.4	0.0	5332.4
13F	Y2	2676.1	18005.6	0.186	2.021	0.390		7024.9	0.0	7024.9
	Y3	3318.8								
	sum	5994.9								
	Wi/A	12.49								
12F	Y2	2715.2	24108.1	0.249	1.840	0.355		8563.5	0.0	8563.5
	Y3	3387.4								
	sum	6102.5								
	Wi/A	12.71								
11F	Y2	2715.2	30268.6	0.313	1.707	0.329		9970.7	0.0	9970.7
	Y3	3445.4								
	sum	6160.6								
	Wi/A	12.83								
10F	Y2	2723.1	36523.4	0.377	1.599	0.309		11271.6	0.0	11271.6
	Y3	3531.7								
	sum	6254.8								
	Wi/A	13.03								
9F	Y2	2717.5	42840.4	0.443	1.508	0.291		12468.2	0.0	12468.2
	Y3	3599.4								
	sum	6317.0								
	Wi/A	13.16								
8F	Y2	2800.2	49351.0	0.510	1.427	0.275		13587.8	0.0	13587.8
	Y3	3710.4								
	sum	6510.6								
	Wi/A	13.56								
7F	Y2	2800.2	55861.7	0.577	1.354	0.261		14598.4	0.0	14598.4
	Y3	3710.4								
	sum	6510.6								
	Wi/A	13.56								
6F	Y2	2827.1	62437.2	0.645	1.287	0.248		15513.4	0.0	15513.4
	Y3	3748.5								
	sum	6575.6								
	Wi/A	13.70								
5F	Y2	2854.2	69218.9	0.715	1.224	0.236		16349.6	0.0	16349.6
	Y3	3927.5								
	sum	6781.7								
	Wi/A	14.13								
4F	Y2	2854.2	76000.6	0.785	1.164	0.225		17079.8	0.0	17079.8
	Y3	3927.5								
	sum	6781.7								
	Wi/A	14.13								
3F	Y2	2894.5	82822.5	0.856	1.108	0.214		17709.7	0.0	17709.7
	Y3	3927.5								
	sum	6822.0								
	Wi/A	14.21								
2F	Y2	2935.2	89730.5	0.927	1.053	0.203		18242.5	0.0	18242.5
	Y3	3972.8								
	sum	6908.0								
	Wi/A	14.39								
1F	Y2	2982.4	96784.6	1.000	1.000	0.193		18679.4	0.0	18679.4
	Y3	4071.6								
	sum	7054.0								
	Wi/A	14.70								
基礎	Y1	291.5	108336.5		K=0.1006 (H=0.25)		1162.419	19841.8	0.0	19841.8
	Y2	5168.9								
	Y3	5768.6								
	Y4	323.1								
	sum	11552.0								
	Wi/A	18.88								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 42.550 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02+0.01α) = 42.55 × (0.02+0.01×0.00) = 0.851 (秒)

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 T_c : 0.60 (第 2 種地盤) R_t の下限値 = 0.724 R_t (固有周期からの計算値) = 0.965 ($T = 0.851$)、 R_t (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
15F	X1	699.9	6015.8	0.062	2.892	0.558		3357.3	0.0	3357.3
	X2	1154.0								
	X3	1154.0								
	X4	1154.0								
	X5	1154.0								
	X6	699.9								
	sum	6015.8								
	W_i/A	12.53								
14F	X1	709.6	12010.7	0.124	2.300	0.444		5332.4	0.0	5332.4
	X2	1135.5								
	X3	1152.3								
	X4	1152.3								
	X5	1135.5								
	X6	709.6								
	sum	5994.9								
	W_i/A	12.49								
13F	X1	709.6	18005.6	0.186	2.021	0.390		7024.9	0.0	7024.9
	X2	1135.5								
	X3	1152.3								
	X4	1152.3								
	X5	1135.5								
	X6	709.6								
	sum	5994.9								
	W_i/A	12.49								
12F	X1	722.1	24108.1	0.249	1.840	0.355		8563.5	0.0	8563.5
	X2	1162.4								
	X3	1166.8								
	X4	1166.8								
	X5	1162.4								
	X6	722.1								
	sum	6102.5								
	W_i/A	12.71								
11F	X1	722.1	30268.6	0.313	1.707	0.329		9970.7	0.0	9970.7
	X2	1176.9								
	X3	1181.3								
	X4	1181.3								
	X5	1176.9								
	X6	722.1								
	sum	6160.6								
	W_i/A	12.83								
10F	X1	727.3	36523.4	0.377	1.599	0.309		11271.6	0.0	11271.6
	X2	1194.8								
	X3	1205.3								
	X4	1205.3								
	X5	1194.8								
	X6	727.3								
	sum	6254.8								
	W_i/A	13.03								
9F	X1	725.1	42840.4	0.443	1.508	0.291		12468.2	0.0	12468.2
	X2	1211.5								
	X3	1221.9								
	X4	1221.9								
	X5	1211.5								
	X6	725.1								
	sum	6317.0								
	W_i/A	13.16								
8F	X1	733.1	49351.0	0.510	1.427	0.275		13587.8	0.0	13587.8
	X2	1252.8								
	X3	1269.4								
	X4	1269.4								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
8F	X5	1252.8	49351.0	0.510	1.427	0.275		13587.8	0.0	13587.8
	X6	733.1								
	sum	6510.6								
	Wi/A	13.56								
7F	X1	733.1	55861.7	0.577	1.354	0.261		14598.4	0.0	14598.4
	X2	1252.8								
	X3	1269.4								
	X4	1269.4								
	X5	1252.8								
	X6	733.1								
	sum	6510.6								
	Wi/A	13.56								
6F	X1	733.1	62437.2	0.645	1.287	0.248		15513.4	0.0	15513.4
	X2	1269.0								
	X3	1285.7								
	X4	1285.7								
	X5	1269.0								
	X6	733.1								
	sum	6575.6								
	Wi/A	13.70								
5F	X1	739.0	69218.9	0.715	1.224	0.236		16349.6	0.0	16349.6
	X2	1310.6								
	X3	1341.2								
	X4	1341.2								
	X5	1310.6								
	X6	739.0								
	sum	6781.7								
	Wi/A	14.13								
4F	X1	739.0	76000.6	0.785	1.164	0.225		17079.8	0.0	17079.8
	X2	1310.6								
	X3	1341.2								
	X4	1341.2								
	X5	1310.6								
	X6	739.0								
	sum	6781.7								
	Wi/A	14.13								
3F	X1	739.0	82822.5	0.856	1.108	0.214		17709.7	0.0	17709.7
	X2	1320.7								
	X3	1351.3								
	X4	1351.3								
	X5	1320.7								
	X6	739.0								
	sum	6822.0								
	Wi/A	14.21								
2F	X1	750.6	89730.5	0.927	1.053	0.203		18242.5	0.0	18242.5
	X2	1341.9								
	X3	1361.4								
	X4	1361.4								
	X5	1341.9								
	X6	750.6								
	sum	6908.0								
	Wi/A	14.39								
1F	X1	771.0	96784.6	1.000	1.000	0.193		18679.4	0.0	18679.4
	X2	1368.4								
	X3	1387.6								
	X4	1387.6								
	X5	1368.4								
	X6	771.0								
	sum	7054.0								
	Wi/A	14.70								
基礎	X1	1437.4	108336.5		K=0.1006 (H=-0.25)		1162.419	19841.8	0.0	19841.8
	X2	2169.4								
	X3	2169.2								
	X4	2169.2								
	X5	2169.4								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	X6	1437.4	108336.5		K=0.1006 (H=0.25)		1162.419	19841.8	0.0	19841.8
	sum	11552.0								
	Wi/A	18.88								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 42.550 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 42.55 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.851$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.724
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.965 (T = 0.851)、Rt (採用値) = 0.965

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
15F	X1	699.9	6015.8	0.062	2.892	0.558		3357.3	0.0	3357.3
	X2	1154.0								
	X3	1154.0								
	X4	1154.0								
	X5	1154.0								
	X6	699.9								
	sum	6015.8								
	Wi/A	12.53								
14F	X1	709.6	12010.7	0.124	2.300	0.444		5332.4	0.0	5332.4
	X2	1135.5								
	X3	1152.3								
	X4	1152.3								
	X5	1135.5								
	X6	709.6								
	sum	5994.9								
	Wi/A	12.49								
13F	X1	709.6	18005.6	0.186	2.021	0.390		7024.9	0.0	7024.9
	X2	1135.5								
	X3	1152.3								
	X4	1152.3								
	X5	1135.5								
	X6	709.6								
	sum	5994.9								
	Wi/A	12.49								
12F	X1	722.1	24108.1	0.249	1.840	0.355		8563.5	0.0	8563.5
	X2	1162.4								
	X3	1166.8								
	X4	1166.8								
	X5	1162.4								
	X6	722.1								
	sum	6102.5								
	Wi/A	12.71								
11F	X1	722.1	30268.6	0.313	1.707	0.329		9970.7	0.0	9970.7
	X2	1176.9								
	X3	1181.3								
	X4	1181.3								
	X5	1176.9								
	X6	722.1								
	sum	6160.6								
	Wi/A	12.83								
10F	X1	727.3	36523.4	0.377	1.599	0.309		11271.6	0.0	11271.6
	X2	1194.8								
	X3	1205.3								
	X4	1205.3								
	X5	1194.8								
	X6	727.3								
	sum	6254.8								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
10F	Wi/A	13.03	36523.4	0.377	1.599	0.309		11271.6	0.0	11271.6
9F	X1	725.1	42840.4	0.443	1.508	0.291		12468.2	0.0	12468.2
	X2	1211.5								
	X3	1221.9								
	X4	1221.9								
	X5	1211.5								
	X6	725.1								
	sum	6317.0								
	Wi/A	13.16								
8F	X1	733.1	49351.0	0.510	1.427	0.275		13587.8	0.0	13587.8
	X2	1252.8								
	X3	1269.4								
	X4	1269.4								
	X5	1252.8								
	X6	733.1								
	sum	6510.6								
	Wi/A	13.56								
7F	X1	733.1	55861.7	0.577	1.354	0.261		14598.4	0.0	14598.4
	X2	1252.8								
	X3	1269.4								
	X4	1269.4								
	X5	1252.8								
	X6	733.1								
	sum	6510.6								
	Wi/A	13.56								
6F	X1	733.1	62437.2	0.645	1.287	0.248		15513.4	0.0	15513.4
	X2	1269.0								
	X3	1285.7								
	X4	1285.7								
	X5	1269.0								
	X6	733.1								
	sum	6575.6								
	Wi/A	13.70								
5F	X1	739.0	69218.9	0.715	1.224	0.236		16349.6	0.0	16349.6
	X2	1310.6								
	X3	1341.2								
	X4	1341.2								
	X5	1310.6								
	X6	739.0								
	sum	6781.7								
	Wi/A	14.13								
4F	X1	739.0	76000.6	0.785	1.164	0.225		17079.8	0.0	17079.8
	X2	1310.6								
	X3	1341.2								
	X4	1341.2								
	X5	1310.6								
	X6	739.0								
	sum	6781.7								
	Wi/A	14.13								
3F	X1	739.0	82822.5	0.856	1.108	0.214		17709.7	0.0	17709.7
	X2	1320.7								
	X3	1351.3								
	X4	1351.3								
	X5	1320.7								
	X6	739.0								
	sum	6822.0								
	Wi/A	14.21								
2F	X1	750.6	89730.5	0.927	1.053	0.203		18242.5	0.0	18242.5
	X2	1341.9								
	X3	1361.4								
	X4	1361.4								
	X5	1341.9								
	X6	750.6								
	sum	6908.0								
	Wi/A	14.39								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	X1	771. 0	96784. 6	1. 000	1. 000	0. 193		18679. 4	0. 0	18679. 4
	X2	1368. 4								
	X3	1387. 6								
	X4	1387. 6								
	X5	1368. 4								
	X6	771. 0								
	sum	7054. 0								
	Wi/ A	14. 70								
基礎	X1	1437. 4	108336. 5		K=0. 1006 (H=-0. 25)		1162. 419	19841. 8	0. 0	19841. 8
	X2	2169. 4								
	X3	2169. 2								
	X4	2169. 2								
	X5	2169. 4								
	X6	1437. 4								
	sum	11552. 0								
	Wi/ A	18. 88								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率

G-M
G-Q


C-M
C-Q
C-N

G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

BUSk00042DB6. 5. 0. 0

2014/01/19 15:19Ⅲ－ 79 / 736－

16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

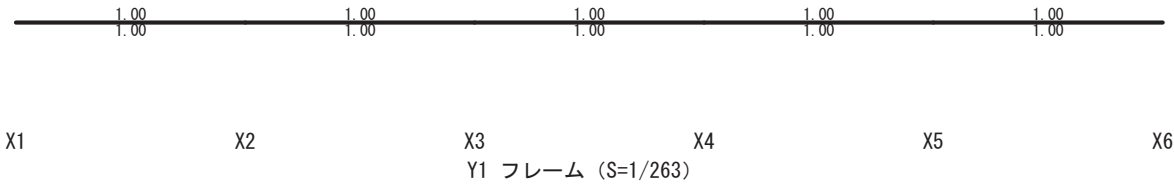


16F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
15F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
14F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
	Y2 フレーム (S=1/263)						

16F	1.65 2.60 1.14 1.14	1.12 1.12 1.24	1.65 2.76 1.24 1.24	1.12 1.12 1.24	1.65 2.76 1.24 1.24	1.12 1.12 1.24	1.65 2.76 1.24 1.24	1.12 1.12 1.24	2.60 1.14 1.14
15F	1.20 2.60 1.14 1.14	1.06 1.06 1.02	1.06 2.76 1.24 1.24	1.06 1.06 1.02	1.06 2.76 1.24 1.24	1.06 1.06 1.02	1.06 2.76 1.24 1.24	1.06 1.06 1.02	2.60 1.14 1.14
14F	1.20 2.60 1.14 1.14	1.06 1.06 1.02	1.06 2.76 1.24 1.24	1.06 1.06 1.02	1.06 2.76 1.24 1.24	1.06 1.06 1.02	1.06 2.76 1.24 1.24	1.06 1.06 1.02	2.60 1.14 1.14
13F	1.18 2.60 1.14 1.14	1.06 1.06 1.02	1.06 2.28 1.17 1.17	1.06 1.06 1.02	1.06 2.28 1.17 1.17	1.06 1.06 1.02	1.06 2.28 1.17 1.17	1.06 1.06 1.02	2.60 1.14 1.14
12F	1.18 2.60 1.14 1.14	1.06 1.06 1.02	1.06 2.28 1.17 1.17	1.06 1.06 1.02	1.06 2.28 1.17 1.17	1.06 1.06 1.02	1.06 2.28 1.17 1.17	1.06 1.06 1.02	2.60 1.14 1.14
11F	1.06 2.60 1.14 1.14	1.00 1.00 1.00	1.00 2.28 1.17 1.17	1.00 1.00 1.00	1.00 2.28 1.17 1.17	1.00 1.00 1.00	1.00 2.28 1.17 1.17	1.00 1.00 1.00	2.60 1.14 1.14
10F	1.06 2.60 1.14 1.14	1.00 1.00 1.00	1.00 1.94 1.13 1.13	1.00 1.00 1.00	1.00 1.94 1.13 1.13	1.00 1.00 1.00	1.00 1.94 1.13 1.13	1.00 1.00 1.00	2.60 1.14 1.14
9F	1.06 2.60 1.14 1.14	1.00 1.00 1.00	1.00 1.94 1.13 1.13	1.00 1.00 1.00	1.00 1.94 1.13 1.13	1.00 1.00 1.00	1.00 1.94 1.13 1.13	1.00 1.00 1.00	2.60 1.14 1.14
8F	1.06 2.60 1.14 1.14	1.00 1.00 1.00	1.00 1.94 1.13 1.13	1.00 1.00 1.00	1.00 1.94 1.13 1.13	1.00 1.00 1.00	1.00 1.94 1.13 1.13	1.00 1.00 1.00	2.60 1.14 1.14
7F	1.06 2.60 1.14 1.14	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	2.60 1.14 1.14
6F	1.05 2.60 1.14 1.14	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	2.60 1.14 1.14
5F	1.05 2.60 1.14 1.14	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	2.60 1.14 1.14
4F	1.05 2.60 1.14 1.14	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	2.60 1.14 1.14
3F	1.00 2.60 1.14 1.14	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	2.60 1.14 1.14
2F	1.32 2.60 1.14 1.14	1.07 1.07 1.02	1.07 1.83 1.11 1.11	1.07 1.07 1.02	1.07 1.83 1.11 1.11	1.07 1.07 1.02	1.07 1.83 1.11 1.11	1.07 1.07 1.02	2.60 1.14 1.14
1F	1.00 2.60 1.14 1.14	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	1.00 1.83 1.11 1.11	1.00 1.00 1.00	2.60 1.14 1.14

X1X2X3X4X5X6

Y3 フレーム (S=1/263)

16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

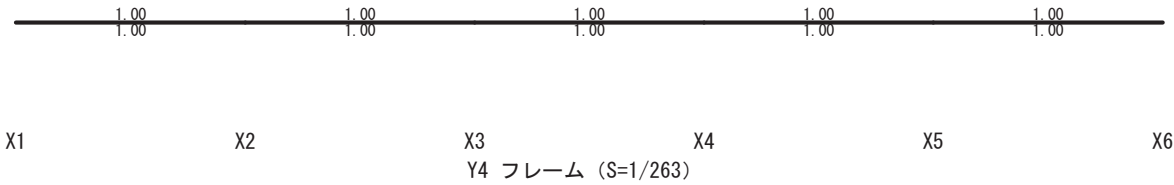

16F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
15F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
14F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
13F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
7F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
6F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
5F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
4F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
3F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
2F		124.58 3.94		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.14	
1F	1.00	2.01 1.12	1.00	1.00
	1.00		1.00	

Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/263)

16F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.24	
15F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.24	
14F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.24	
13F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.17	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.17	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.17	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
7F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
6F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
5F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
4F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
3F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
2F		124.58 3.94		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
1F	1.00	2.01 1.12	1.00	1.00
	1.00		1.00	



Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/263)

16F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.24	
15F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.24	
14F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.24	
13F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.17	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.17	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.17	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
7F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
6F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
5F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
4F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
3F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
2F		124.58 3.94		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
1F	1.00	2.01 1.12	1.00	1.00
	1.00		1.00	

Y1 Y2 X3 フレーム (S=1/263) Y3 Y4


16F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.24	
15F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.24	
14F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.24	
13F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.17	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.17	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.17	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.13	
7F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
6F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
5F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
4F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
3F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
2F		124.58 3.94		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.11	
1F	1.00	2.01 1.12	1.00	1.00
	1.00		1.00	

Y1 Y2 X4 フレーム (S=1/263) Y3 Y4

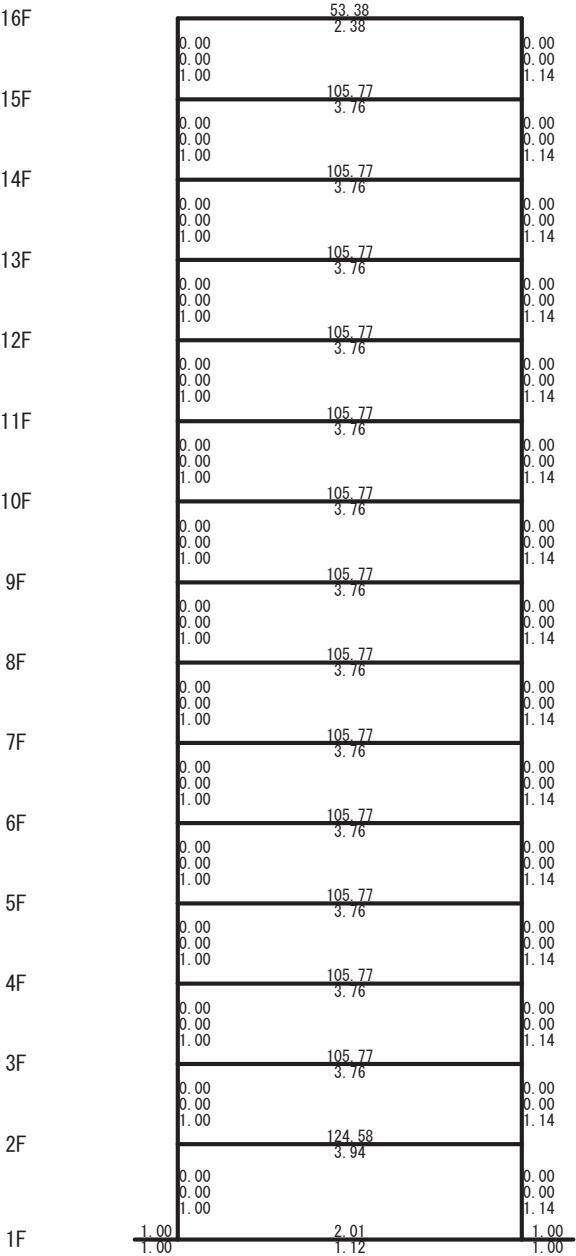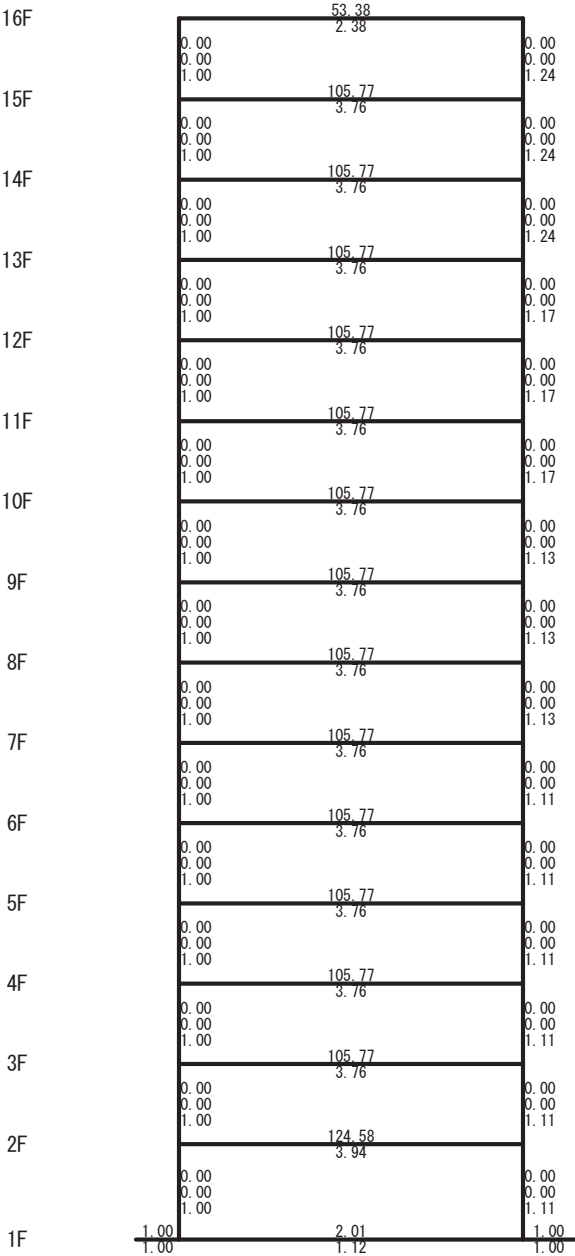

A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率


以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。



G-M : はりの曲げ剛度増大率
G-Q : はりのせん断剛度増大率

Y4
Y3


Y2
Y1

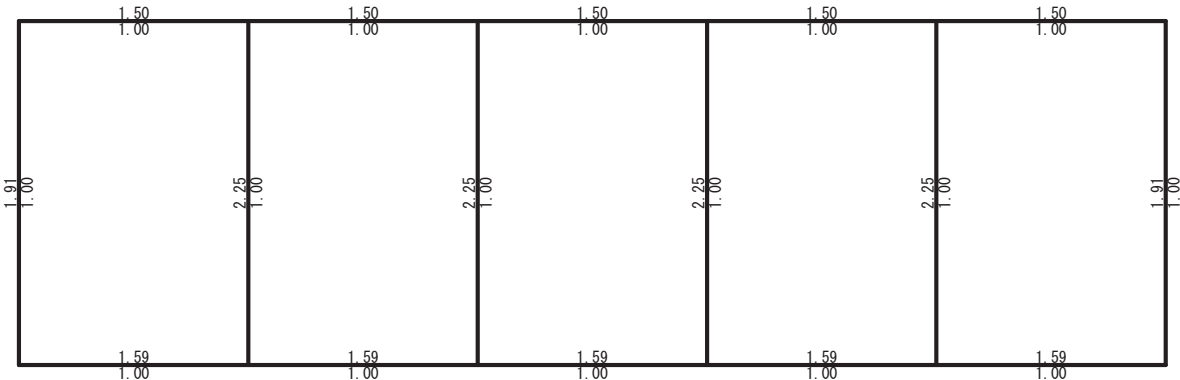



X1 X2 X3 X4 X5 X6
16F 層 (S=1/263)



Y4
Y3

Y2
Y1

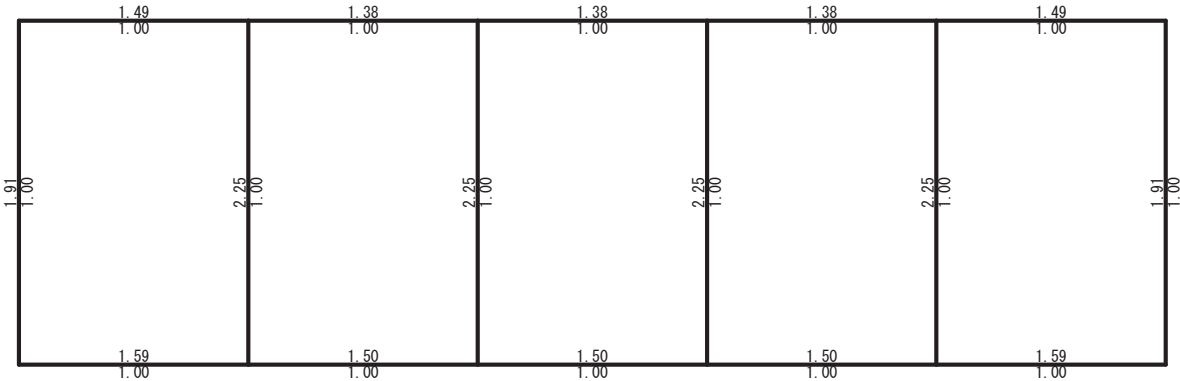


X1 X2 X3 X4 X5 X6
15F 層 (S=1/263)

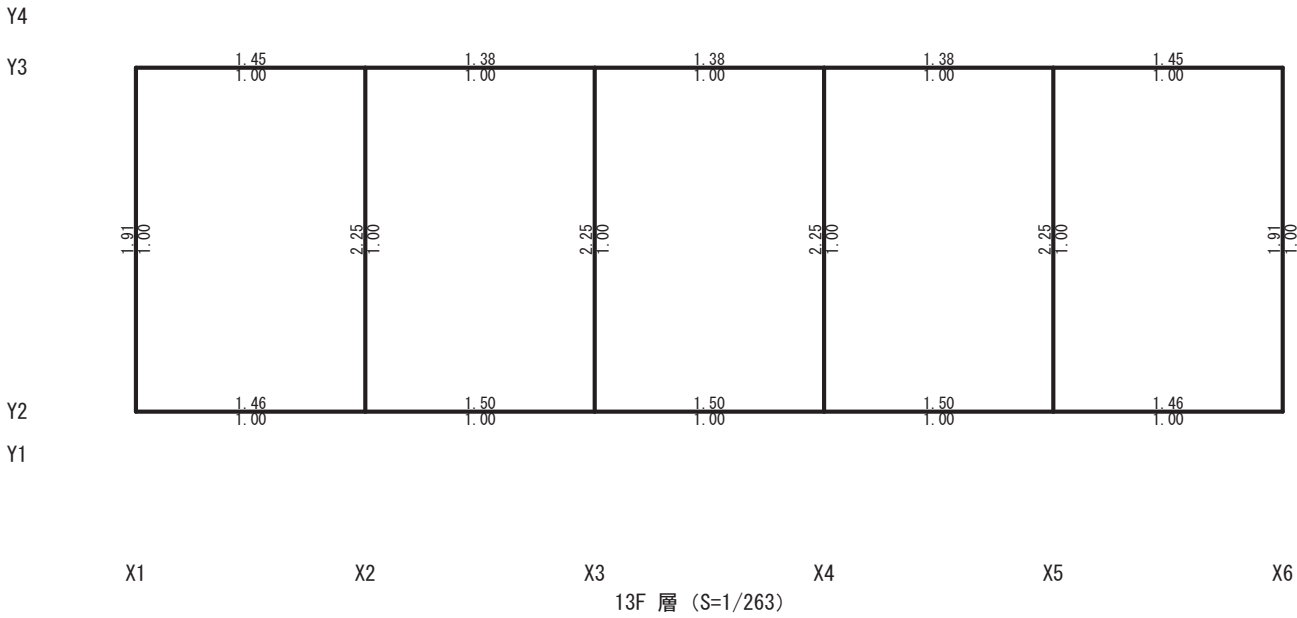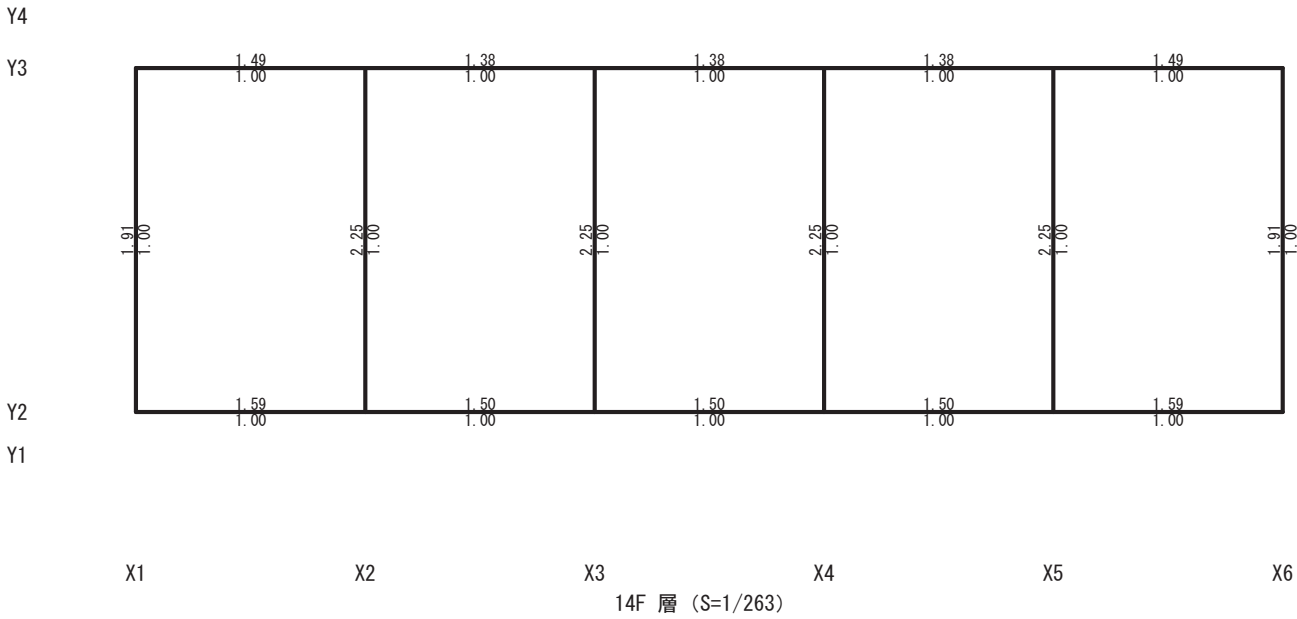

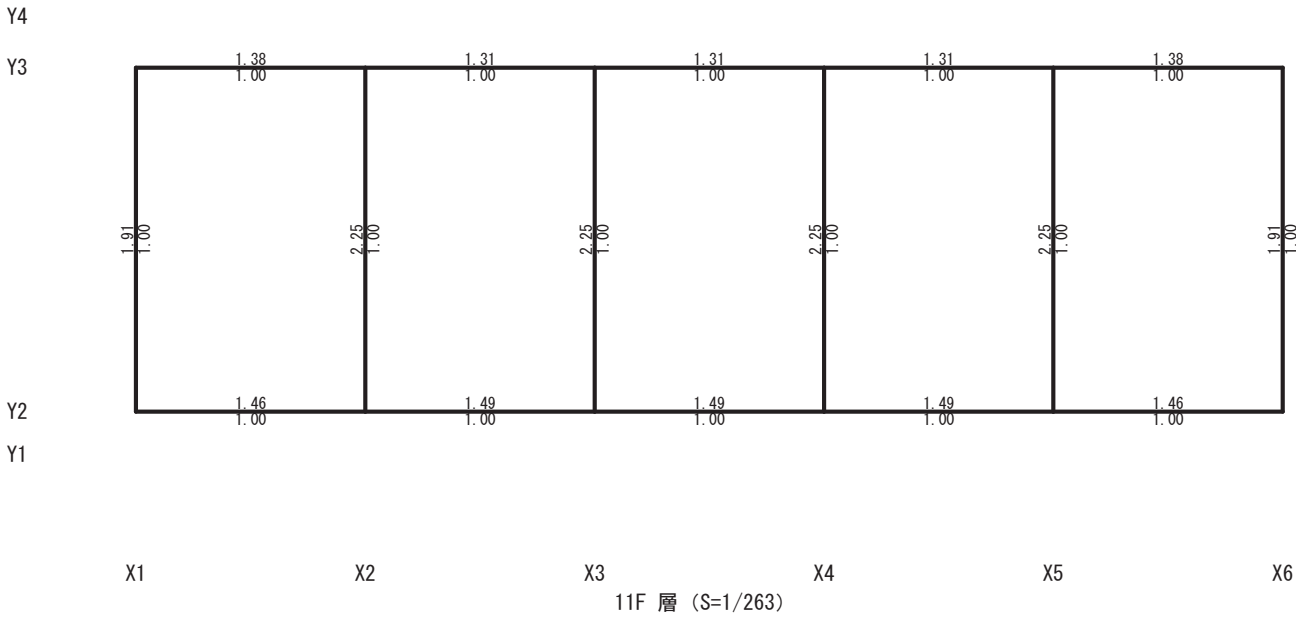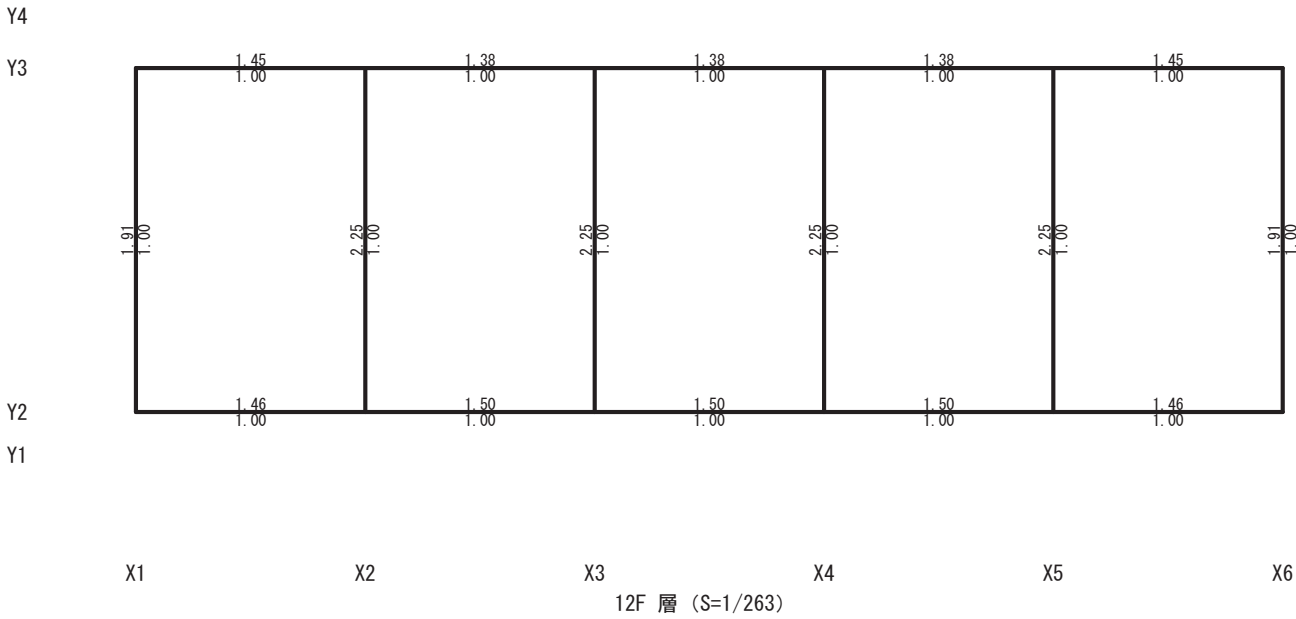

Y4
Y3


Y2
Y1

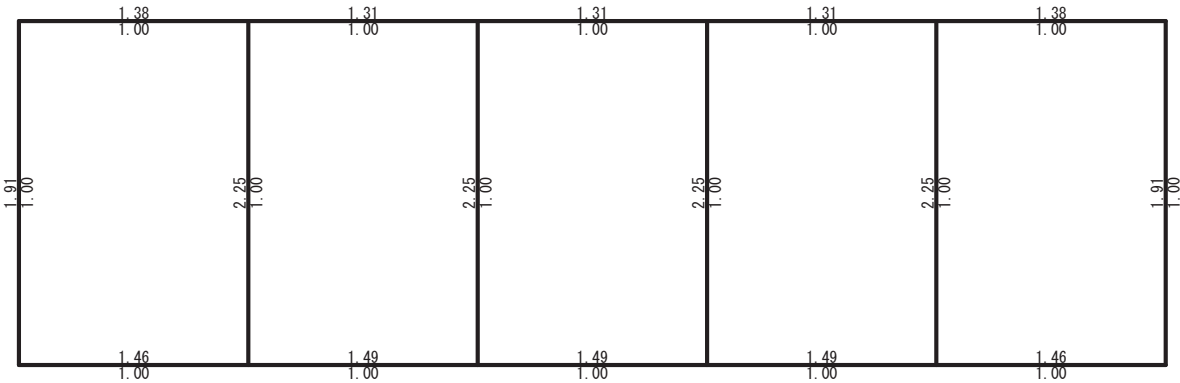

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 層 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

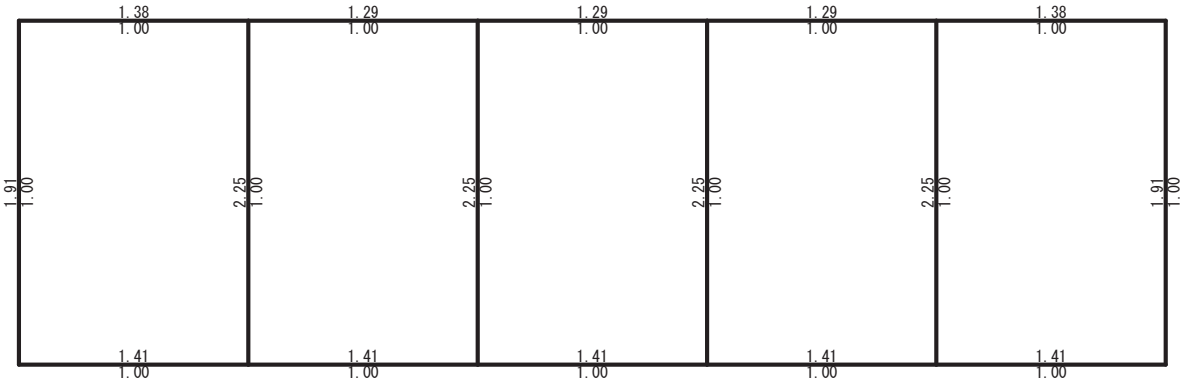

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

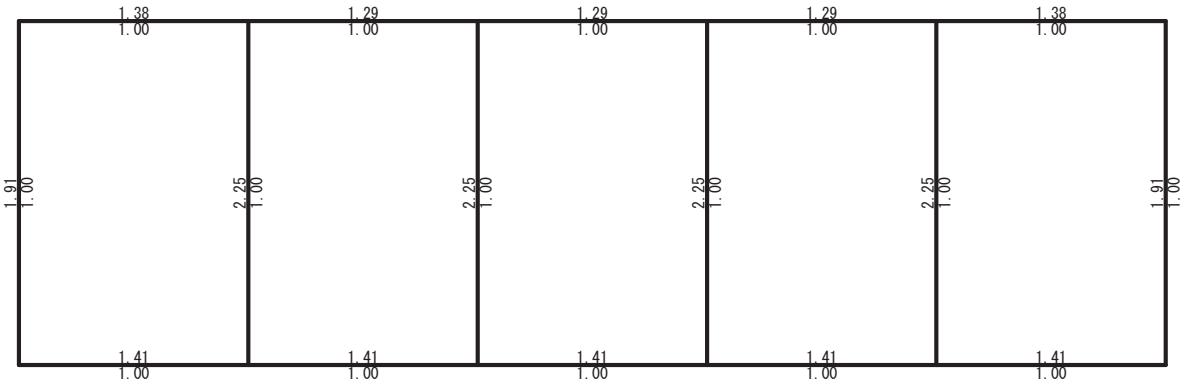

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

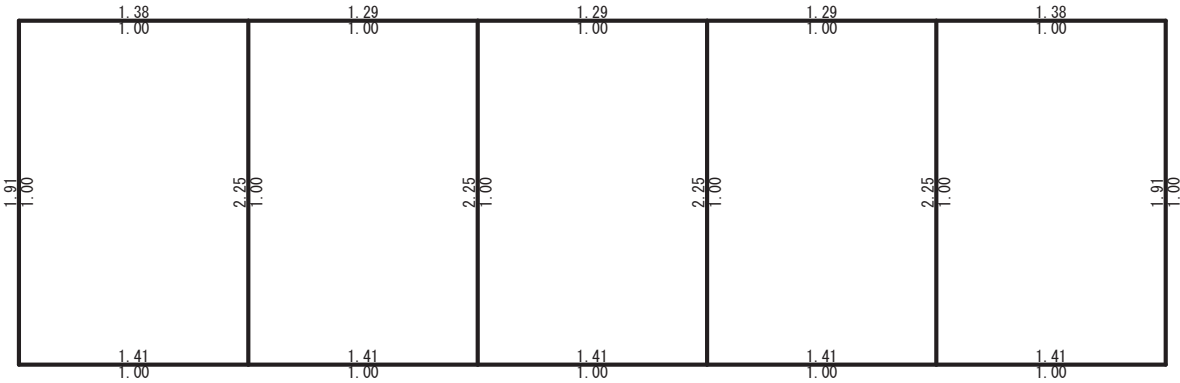

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

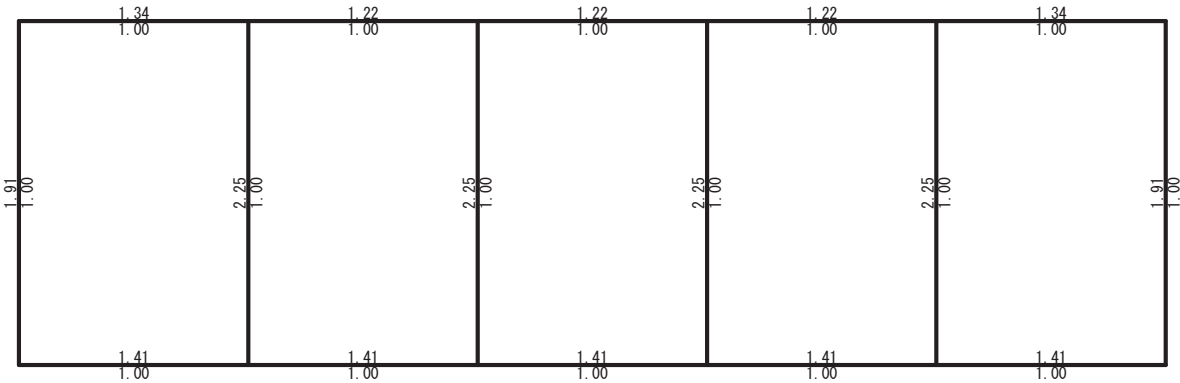

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

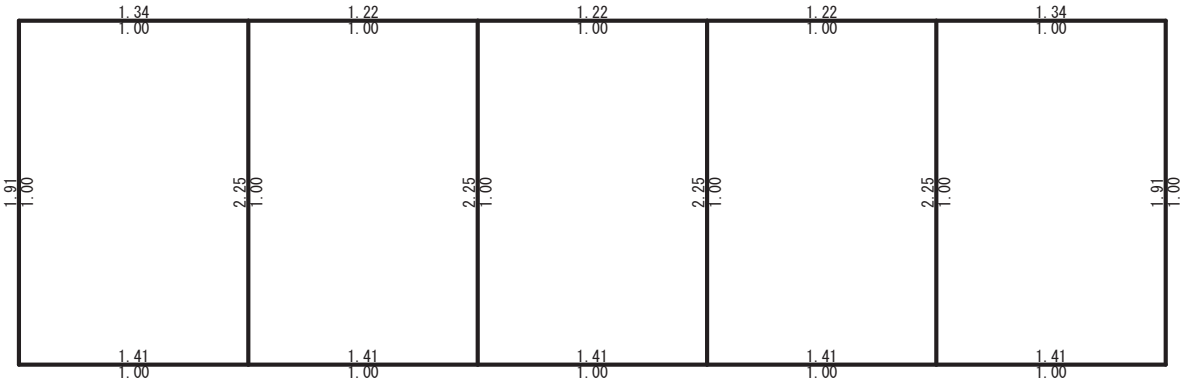

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y4
Y3


Y2
Y1

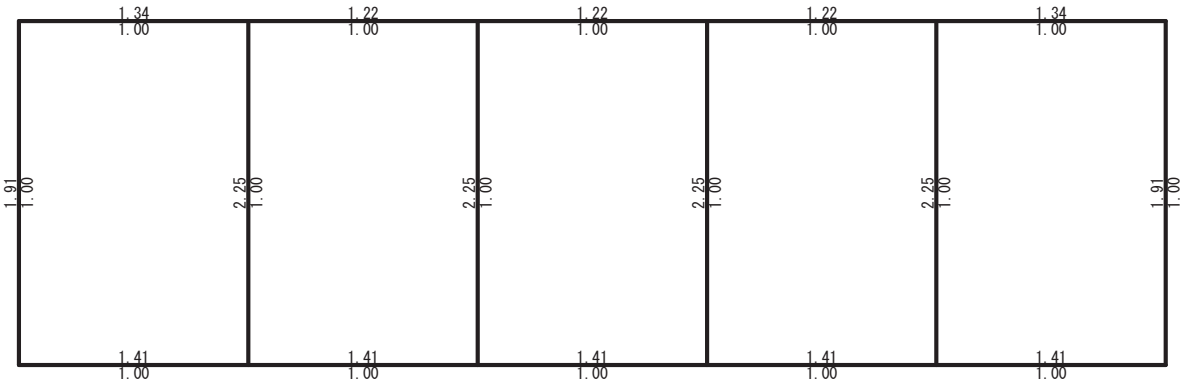


X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 層 (S=1/263)

Y4
Y3

Y2
Y1

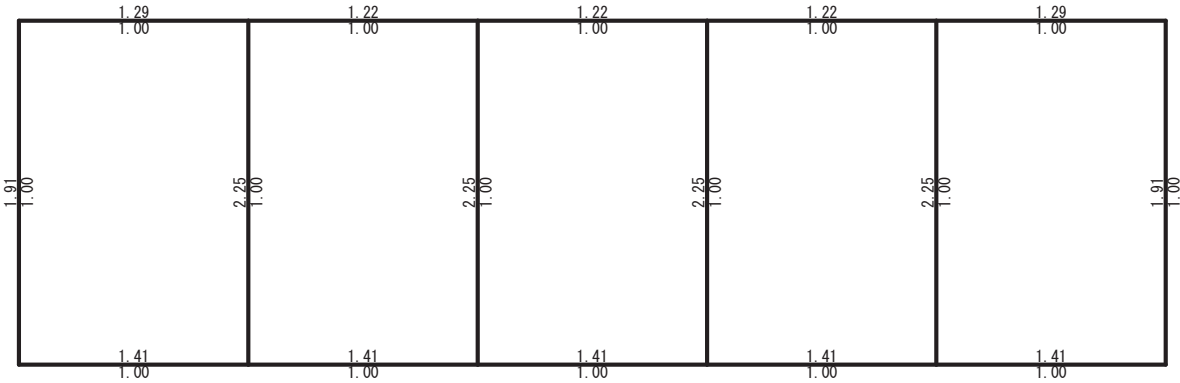

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 層 (S=1/263)

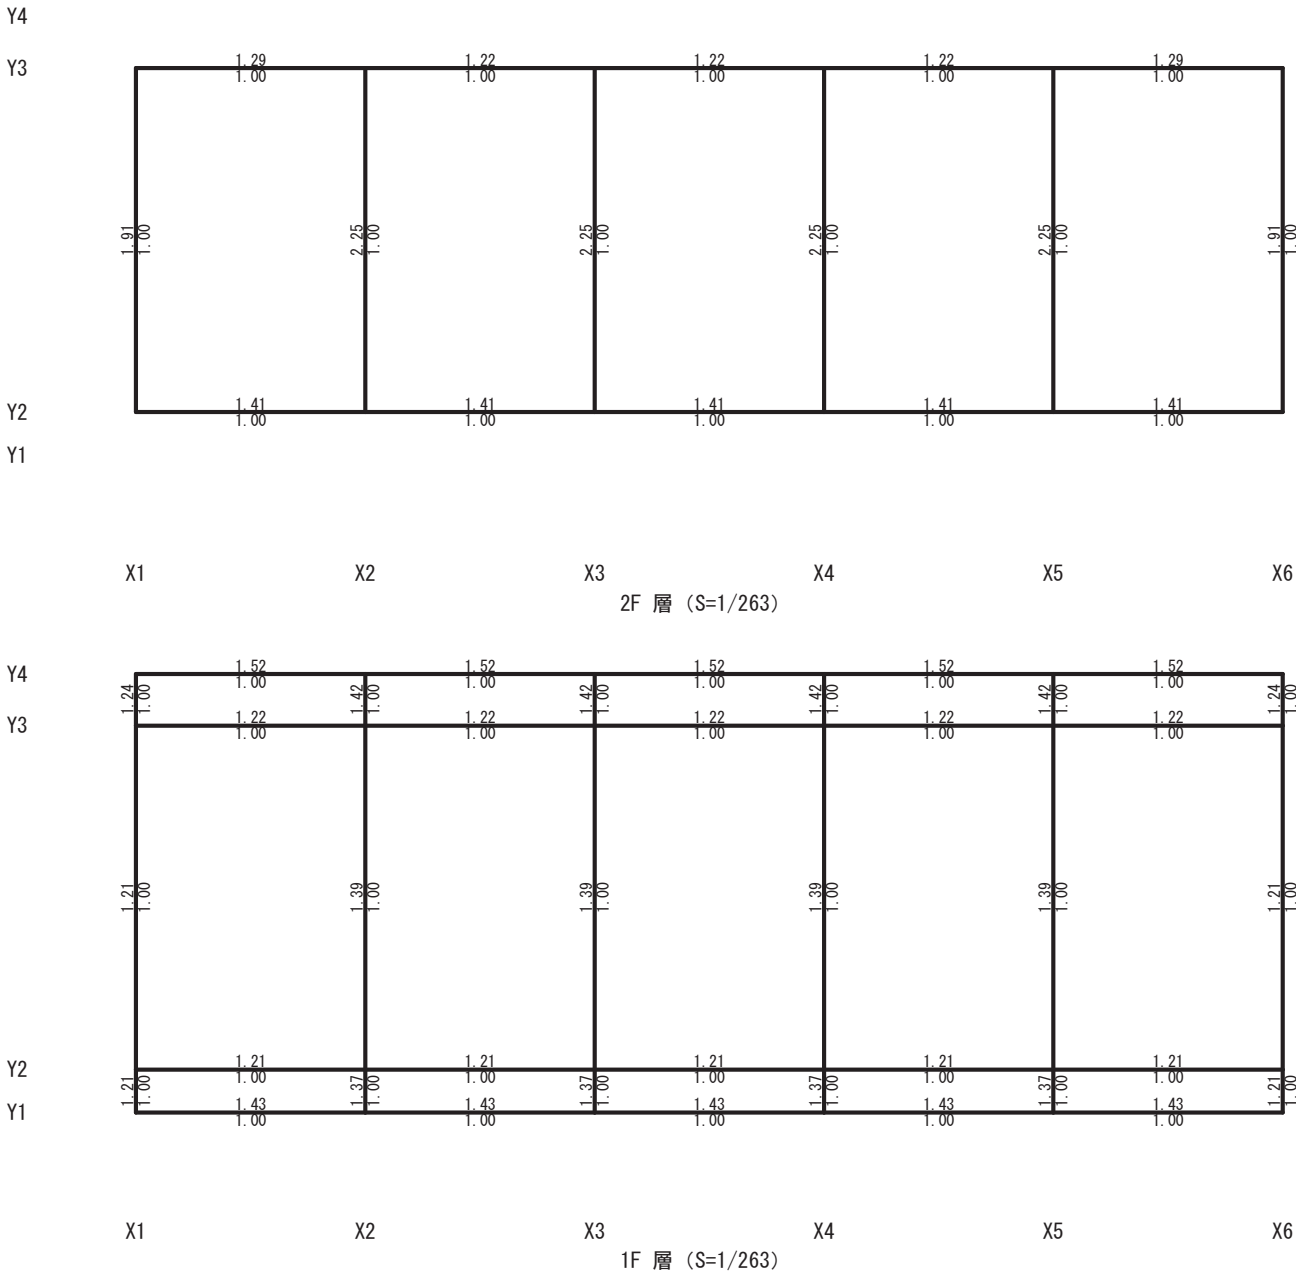

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
15F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮 する部材のみ
Y4	782.2	783.0	1030.5	247.5	50029.8	0.0	0.0
Y3						10782.7	10782.7
Y2						3912.5	3912.5
Y1						0.0	0.0

14F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	814.3	798.9	1143.2	344.3	69570.6	0.0	0.0
Y3						16563.8	16563.8
Y2						3448.8	3448.8
Y1						0.0	0.0

13F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	814.3	804.3	1133.9	329.6	85951.3	0.0	0.0
Y3						18289.6	18289.6
Y2						4016.7	4016.7
Y1						0.0	0.0

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	816.1	807.6	1142.2	334.6	100469.5	0.0	0.0
Y3						20249.8	20249.8
Y2						4241.9	4241.9
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	821.1	810.5	1151.9	341.4	113230.2	0.0	0.0
Y3						22140.9	22140.9
Y2						4377.2	4377.2
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	827.6	813.5	1159.7	346.2	127548.8	0.0	0.0
Y3						24612.6	24612.6
Y2						4639.0	4639.0
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	833.8	816.7	1151.7	335.0	140872.0	0.0	0.0
Y3						26836.9	26836.9
Y2						5312.8	5312.8
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	833.9	819.1	1123.0	303.9	159394.9	0.0	0.0
Y3						28702.9	28702.9
Y2						6695.0	6695.0
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	833.9	820.9	1145.7	324.8	175672.3	0.0	0.0
Y3						31532.8	31532.8
Y2						6468.5	6468.5
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	834.1	822.1	1149.2	327.0	196012.1	0.0	0.0
Y3						35572.6	35572.6
Y2						7149.6	7149.6
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	845.0	824.4	1185.3	360.8	219910.1	0.0	0.0
Y3						41686.0	41686.0
Y2						6633.5	6633.5
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	845.0	826.3	1195.1	368.7	250949.1	0.0	0.0
Y3						45195.4	45195.4
Y2						6700.8	6700.8
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	840.8	827.3	1184.9	357.6	294353.1	0.0	0.0
Y3						48860.3	48860.3
Y2						7793.4	7793.4
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	840.1	828.3	1224.5	396.2	354580.3	0.0	0.0
Y3						59061.8	59061.8
Y2						6896.9	6896.9
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	842.6	829.4	1176.8	347.3	405713.3	0.0	0.0
Y3						77180.3	77180.3
Y2						13022.3	13022.3
Y1						0.0	0.0

15F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	50029.8	4243.8	4243.8
X2						3733.6	3733.6
X3						3726.2	3726.2
X4						3726.2	3726.2
X5						3733.6	3733.6
X6						4243.8	4243.8

14F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	69570.6	5701.0	5701.0
X2						6204.6	6204.6
X3						6196.2	6196.2
X4						6196.2	6196.2
X5						6204.6	6204.6
X6						5701.0	5701.0

13F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	85951.3	6864.0	6864.0
X2						8218.9	8218.9
X3						8208.3	8208.3
X4						8208.3	8208.3
X5						8218.9	8218.9
X6						6864.0	6864.0

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	100469.5	7906.9	7906.9
X2						10052.4	10052.4
X3						10040.3	10040.3

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X4						10040.3	10040.3
X5						10052.4	10052.4
X6						7906.9	7906.9

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	113230.2	8818.9	8818.9
X2						11693.9	11693.9
X3						11681.9	11681.9
X4						11681.9	11681.9
X5						11693.9	11693.9
X6						8818.9	8818.9

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	127548.8	9799.9	9799.9
X2						13604.0	13604.0
X3						13591.8	13591.8
X4						13591.8	13591.8
X5						13604.0	13604.0
X6						9799.9	9799.9

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	140872.0	10677.6	10677.6
X2						15333.9	15333.9
X3						15322.9	15322.9
X4						15322.9	15322.9
X5						15333.9	15333.9
X6						10677.6	10677.6

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	159394.9	11885.1	11885.1
X2						17656.1	17656.1
X3						17648.6	17648.6
X4						17648.6	17648.6
X5						17656.1	17656.1
X6						11885.1	11885.1

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	175672.3	12972.1	12972.1
X2						20052.3	20052.3

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X3						20050.8	20050.8
X4						20050.8	20050.8
X5						20052.3	20052.3
X6						12972.1	12972.1

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	196012.1	14327.0	14327.0
X2						22756.9	22756.9
X3						22761.6	22761.6
X4						22761.6	22761.6
X5						22756.9	22756.9
X6						14327.0	14327.0

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	219910.1	16083.5	16083.5
X2						25936.9	25936.9
X3						25947.3	25947.3
X4						25947.3	25947.3
X5						25936.9	25936.9
X6						16083.5	16083.5

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	250949.1	18271.5	18271.5
X2						30115.2	30115.2
X3						30132.5	30132.5
X4						30132.5	30132.5
X5						30115.2	30115.2
X6						18271.5	18271.5

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	294353.1	21393.9	21393.9
X2						35474.1	35474.1
X3						35494.5	35494.5
X4						35494.5	35494.5
X5						35474.1	35474.1
X6						21393.9	21393.9

2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	354580.3	26088.7	26088.7


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X2						42803.9	42803.9
X3						42820.7	42820.7
X4						42820.7	42820.7
X5						42803.9	42803.9
X6						26088.7	26088.7


1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	405713.3	29884.7	29884.7
X2						47058.9	47058.9
X3						47065.6	47065.6
X4						47065.6	47065.6
X5						47058.9	47058.9
X6						29884.7	29884.7

A-2.2 部材応力図

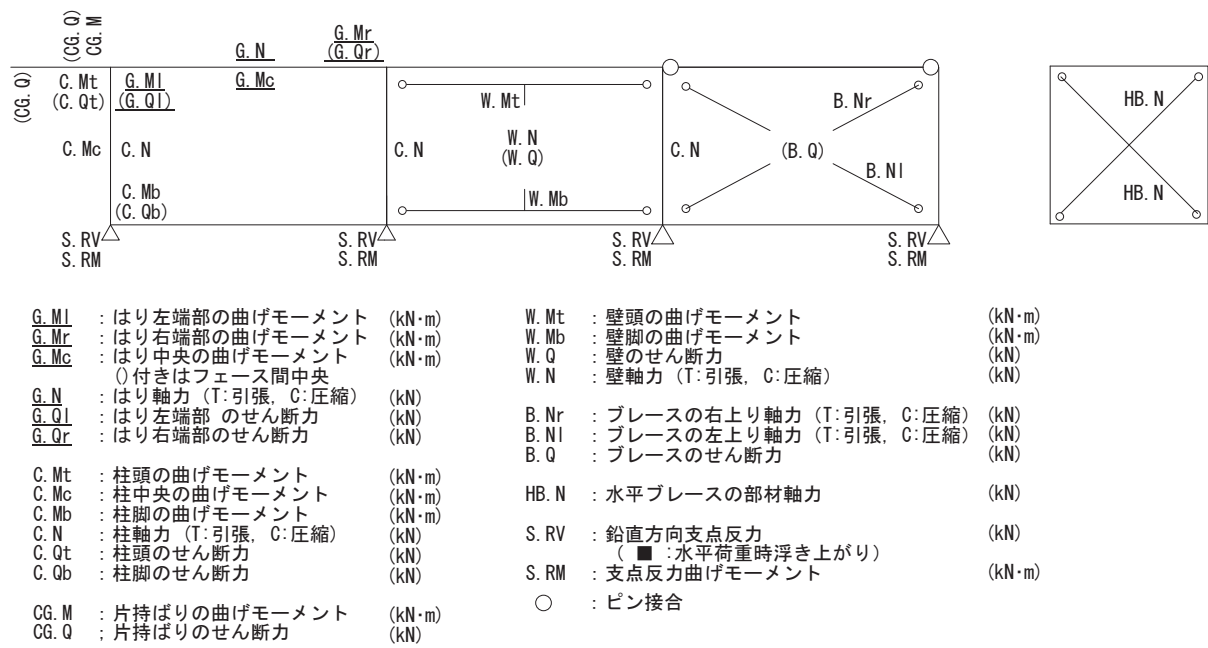

鉛直荷重（立体解析）

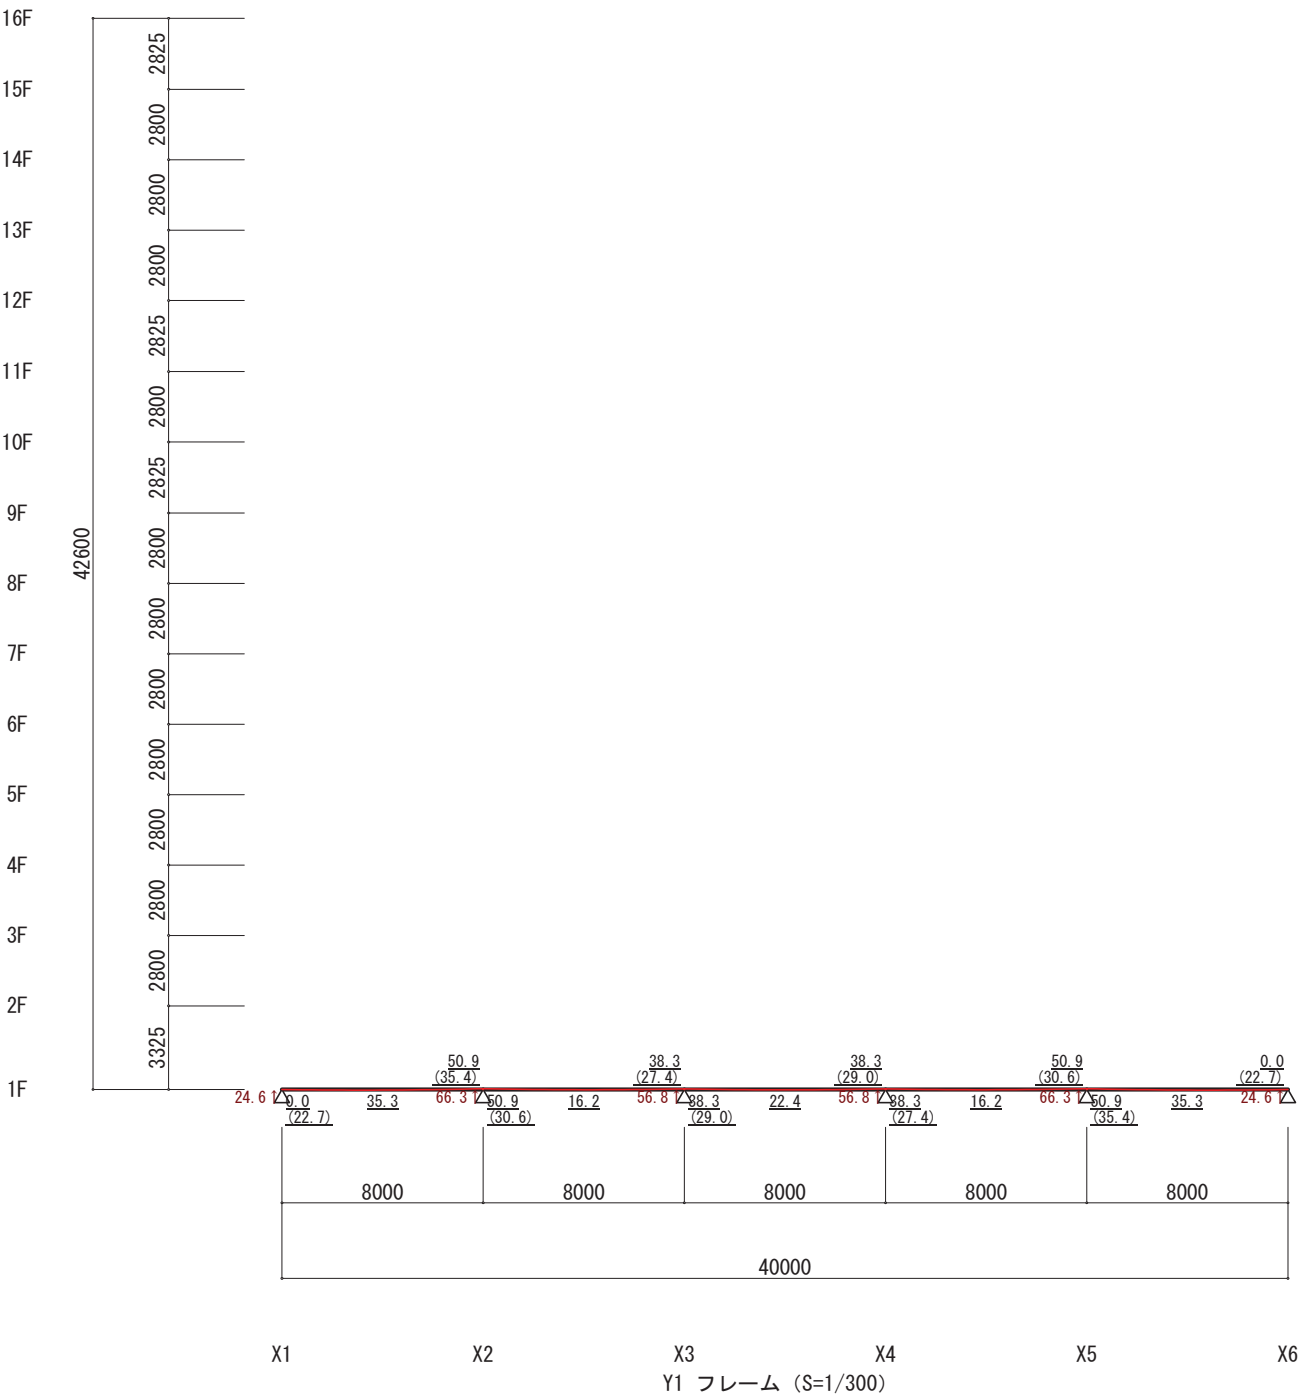


(立体解析)		166.7 (117.5)		159.6 (114.6)		160.0 (114.8)		161.2 (115.0)		145.3 (112.1)							
42600	2825	145.3 (83.0)	145.3 (112.1) (81.5)	85.6 (1.5) (93.4)	5.5 (1.5) (1.5)	161.2 (115.0) (1.5)	81.2 (0.2) (101.1)	0.5 (0.2) (0.2)	160.0 (114.8) (0.2)	81.5 (0.2) (100.9)	0.5 (0.2) (0.2)	159.6 (114.6) (0.2)	81.2 (0.2) (100.7)	5.5 (1.5) (1.5)	166.7 (117.5) (1.5)	85.6 (1.5) (92.6)	145.3 (81.5) (92.6)
	2800	42.4 (35.2)	127.4 (94.6) (35.2)	66.2 (4.5) (93.9)	7.0 (4.5) (93.9)	138.9 (100.8) (4.5)	71.4 (0.3) (101.0)	0.4 (0.3) (0.3)	140.0 (100.9) (0.3)	71.0 (0.3) (100.9)	0.4 (0.3) (0.3)	140.5 (101.0) (0.3)	71.4 (0.3) (100.8)	7.0 (4.5) (4.5)	130.6 (93.4) (4.5)	66.2 (3.5) (92.0)	42.4 (35.2) (92.0)
	2800	68.0 (48.2)	124.3 (92.0) (48.2)	67.1 (0.0) (105.0)	1.6 (0.0) (105.0)	139.3 (100.8) (0.0)	71.2 (0.0) (100.8)	0.0 (0.0) (0.0)	140.0 (100.9) (0.0)	71.1 (0.0) (100.9)	0.0 (0.0) (0.0)	140.3 (101.0) (0.0)	71.2 (0.0) (101.0)	1.6 (0.0) (0.0)	132.1 (92.9) (0.0)	67.1 (1.6) (102.6)	68.0 (48.2) (102.6)
	2800	70.0 (49.0)	136.8 (102.9) (49.0)	75.3 (2.9) (105.1)	4.3 (2.9) (105.1)	140.6 (101.0) (2.9)	70.9 (0.1) (100.8)	0.2 (0.1) (0.1)	139.9 (100.9) (0.1)	71.1 (0.1) (100.9)	0.2 (0.1) (0.1)	139.6 (100.8) (0.1)	70.9 (0.1) (101.0)	4.3 (2.9) (2.9)	146.5 (105.0) (2.9)	75.3 (4.3) (102.6)	70.0 (49.0) (102.6)
	2825	69.7 (48.9)	136.8 (102.6) (48.9)	75.2 (1.7) (105.1)	2.7 (1.7) (105.1)	140.4 (101.0) (1.7)	71.0 (0.0) (103.3)	0.1 (0.0) (0.0)	139.9 (100.9) (0.0)	71.1 (0.0) (103.4)	0.1 (0.0) (0.0)	139.7 (100.8) (0.0)	71.0 (0.0) (103.4)	2.7 (1.7) (1.7)	146.7 (105.1) (1.7)	75.2 (2.7) (102.5)	69.7 (48.9) (102.5)
	2800	68.0 (48.7)	136.5 (102.9) (48.7)	75.1 (1.6) (105.2)	1.6 (1.6) (105.2)	143.5 (101.0) (1.2)	72.7 (0.0) (103.3)	0.0 (0.0) (0.0)	143.2 (100.9) (0.0)	72.7 (0.0) (103.4)	0.0 (0.0) (0.0)	143.1 (100.8) (0.0)	72.7 (0.0) (103.4)	1.6 (1.6) (1.2)	147.1 (105.0) (1.2)	75.1 (4.3) (102.5)	68.0 (48.7) (102.5)
	2825	68.1 (48.0)	136.3 (102.9) (48.0)	75.1 (1.5) (114.8)	2.0 (1.5) (114.8)	143.5 (101.0) (1.5)	72.7 (0.1) (112.6)	0.1 (0.1) (0.1)	143.2 (100.9) (0.1)	72.7 (0.1) (112.7)	0.1 (0.1) (0.1)	143.1 (100.8) (0.1)	72.7 (0.1) (112.8)	2.0 (1.5) (1.5)	147.2 (105.2) (1.5)	75.1 (4.3) (110.5)	68.1 (48.0) (110.5)
	2800	75.2 (52.4)	143.7 (110.9) (52.4)	82.3 (1.8) (114.8)	2.5 (1.8) (114.8)	156.2 (112.6) (1.8)	78.8 (0.1) (112.6)	0.1 (0.1) (0.1)	155.7 (112.5) (0.1)	79.0 (0.1) (112.7)	0.1 (0.1) (0.1)	155.5 (112.4) (0.1)	78.8 (0.1) (112.8)	2.5 (1.8) (1.8)	161.0 (114.9) (1.8)	82.3 (5.2) (110.6)	75.2 (52.4) (110.6)
	2800	72.8 (51.2)	144.1 (110.9) (51.2)	82.1 (1.6) (114.9)	2.4 (1.6) (114.9)	156.2 (112.6) (1.6)	78.8 (0.1) (112.6)	0.1 (0.1) (0.1)	155.7 (112.5) (0.1)	79.0 (0.1) (112.7)	0.1 (0.1) (0.1)	155.5 (112.4) (0.1)	78.8 (0.1) (112.8)	2.4 (1.6) (1.6)	160.9 (114.8) (1.6)	82.1 (5.1) (110.5)	72.8 (51.2) (110.5)
	2800	73.2 (51.3)	143.7 (110.9) (51.3)	82.2 (2.0) (114.9)	2.9 (2.0) (114.9)	156.2 (112.6) (2.0)	78.8 (0.1) (112.6)	0.1 (0.1) (0.1)	155.7 (112.5) (0.1)	79.0 (0.1) (112.7)	0.1 (0.1) (0.1)	155.5 (112.4) (0.1)	78.8 (0.1)				


鉛直荷重 (立体解析)

				207.1 (147.4)		198.4 (144.8)		198.7 (144.9)		199.2 (145.0)		187.0 (142.4)					
16F	42600	2825	187.0 (104.8)	101.8	7.9 (1.0)	199.2 (144.8)	100.0	0.4 (0.1)	198.7 (144.8)	100.1	0.4 (0.1)	198.4 (144.8)	100.0	7.9 (1.0)	207.1 (144.8)	101.8	187.0 (104.8)
15F		2800	89.7 (62.4)	96.7	6.0 (3.9)	209.7 (155.9)	104.1	0.1 (0.1)	210.1 (155.9)	104.0	0.1 (0.1)	210.4 (155.9)	104.1	6.0 (3.9)	198.8 (145.1)	96.7	89.7 (62.4)
14F		2800	100.9 (67.4)	96.5	5.1 (2.7)	208.7 (154.9)	103.6	0.1 (0.0)	209.0 (154.9)	103.5	0.1 (0.0)	209.2 (154.9)	103.6	5.1 (2.7)	198.7 (144.7)	96.5	100.9 (67.4)
13F		2800	101.5 (67.4)	98.7	3.1 (2.0)	208.9 (154.9)	103.5	0.0 (0.0)	209.0 (154.9)	103.5	0.0 (0.0)	209.1 (154.9)	103.5	3.1 (2.0)	203.4 (148.0)	98.7	101.5 (67.4)
12F		2825	102.4 (69.4)	98.7	3.0 (2.6)	208.9 (154.9)	103.5	0.0 (0.0)	209.0 (154.9)	103.5	0.0 (0.0)	209.0 (154.9)	103.5	3.0 (2.6)	203.3 (148.0)	98.7	102.4 (69.4)
11F		2800	104.7 (70.5)	105.0	4.8 (3.1)	226.8 (168.6)	112.6	0.1 (0.1)	227.1 (168.6)	112.5	0.1 (0.1)	227.3 (168.6)	112.6	4.8 (3.1)	217.5 (168.6)	105.0	104.7 (70.5)
10F		2825	104.6 (70.5)	104.9	5.5 (4.9)	226.5 (168.6)	112.4	0.1 (0.1)	226.8 (168.6)	112.4	0.1 (0.1)	226.9 (168.6)	112.4	5.5 (4.9)	217.2 (168.6)	104.9	104.6 (70.5)
9F		2800	103.2 (71.0)	104.8	9.9 (6.7)	235.8 (175.3)	117.4	0.3 (0.2)	236.6 (175.3)	117.3	0.3 (0.2)	237.0 (175.3)	117.4	9.9 (6.7)	217.5 (168.6)	104.8	103.2 (71.0)
8F		2800	102.4 (70.5)	104.8	9.3 (6.1)	235.5 (175.3)	117.3	0.2 (0.1)	236.2 (175.3)	117.1	0.2 (0.1)	236.6 (175.3)	117.3	9.3 (6.1)	217.5 (168.6)	104.8	102.4 (70.5)
7F		2800	102.9 (71.9)	104.8	10.4 (9.6)	235.6 (175.3)	117.3	0.2 (0.3)	236.2 (175.3)	117.1	0.2 (0.3)	236.6 (175.3)	117.3	10.4 (9.6)	217.4 (168.6)	104.8	102.9 (71.9)
6F		2800	106.6 (73.4)	109.5	22.0 (13.3)	266.9 (196.2)	134.3	0.9 (0.5)	269.4 (196.2)	133.9	0.9 (0.5)	271.0 (196.2)	134.3	22.0 (13.3)	228.4 (158.9)	109.5	106.6 (73.4)
5F		2800	106.2 (73.1)	109.6	18.0 (12.0)	261.3 (196.3)	132.0	0.7 (0.5)	263.3 (196.3)	131.7	0.7 (0.5)	264.6 (196.3)	132.0	18.0 (12.0)	228.1 (158.9)	109.6	106.2 (73.1)
4F		2800	107.0 (75.5)	109.5	17.5 (8.3)	261.1 (195.9)	132.1	0.7 (0.3)	263.3 (195.9)	131.7	0.7 (0.3)	264.7 (195.9)	132.1	17.5 (8.3)	228.0 (158.9)	109.5	107.0 (75.5)
3F		2800	113.4 (75.0)	120.1	6.2 (6.7)	262.8 (195.9)	131.8	0.3 (0.9)	263.6 (195.9)	131.7	0.3 (0.9)	263.6 (195.9)	131.8	6.2 (6.7)	251.0 (195.9)	120.1	113.4 (75.0)
2F		3325	141.0 (92.3)	121.6	1.2 (15.5)	265.7 (198.6)	134.0	1.1 (3.9)	267.7 (199.0)	133.5	1.1 (3.9)	268.7 (199.4)	134.0	1.2 (15.5)	249.1 (182.5)	121.6	141.0 (92.3)
1F			165.8 (224.1)	241.1	12460.6 (265.4)	298.7 (251.8)	175.3	12615.5 (258.6)	190.6	12615.5 (258.6)	190.6	12615.5 (258.6)	175.3	12460.6 (265.4)	249.1 (295.0)	241.1	165.8 (224.1)
			8000			8000		8000		8000		8000				8000	
							40000										
		X1		X2		X3		X4		X5		X6					
							Y3 フレーム (S=1/300)										

鉛直荷重 (立体解析)

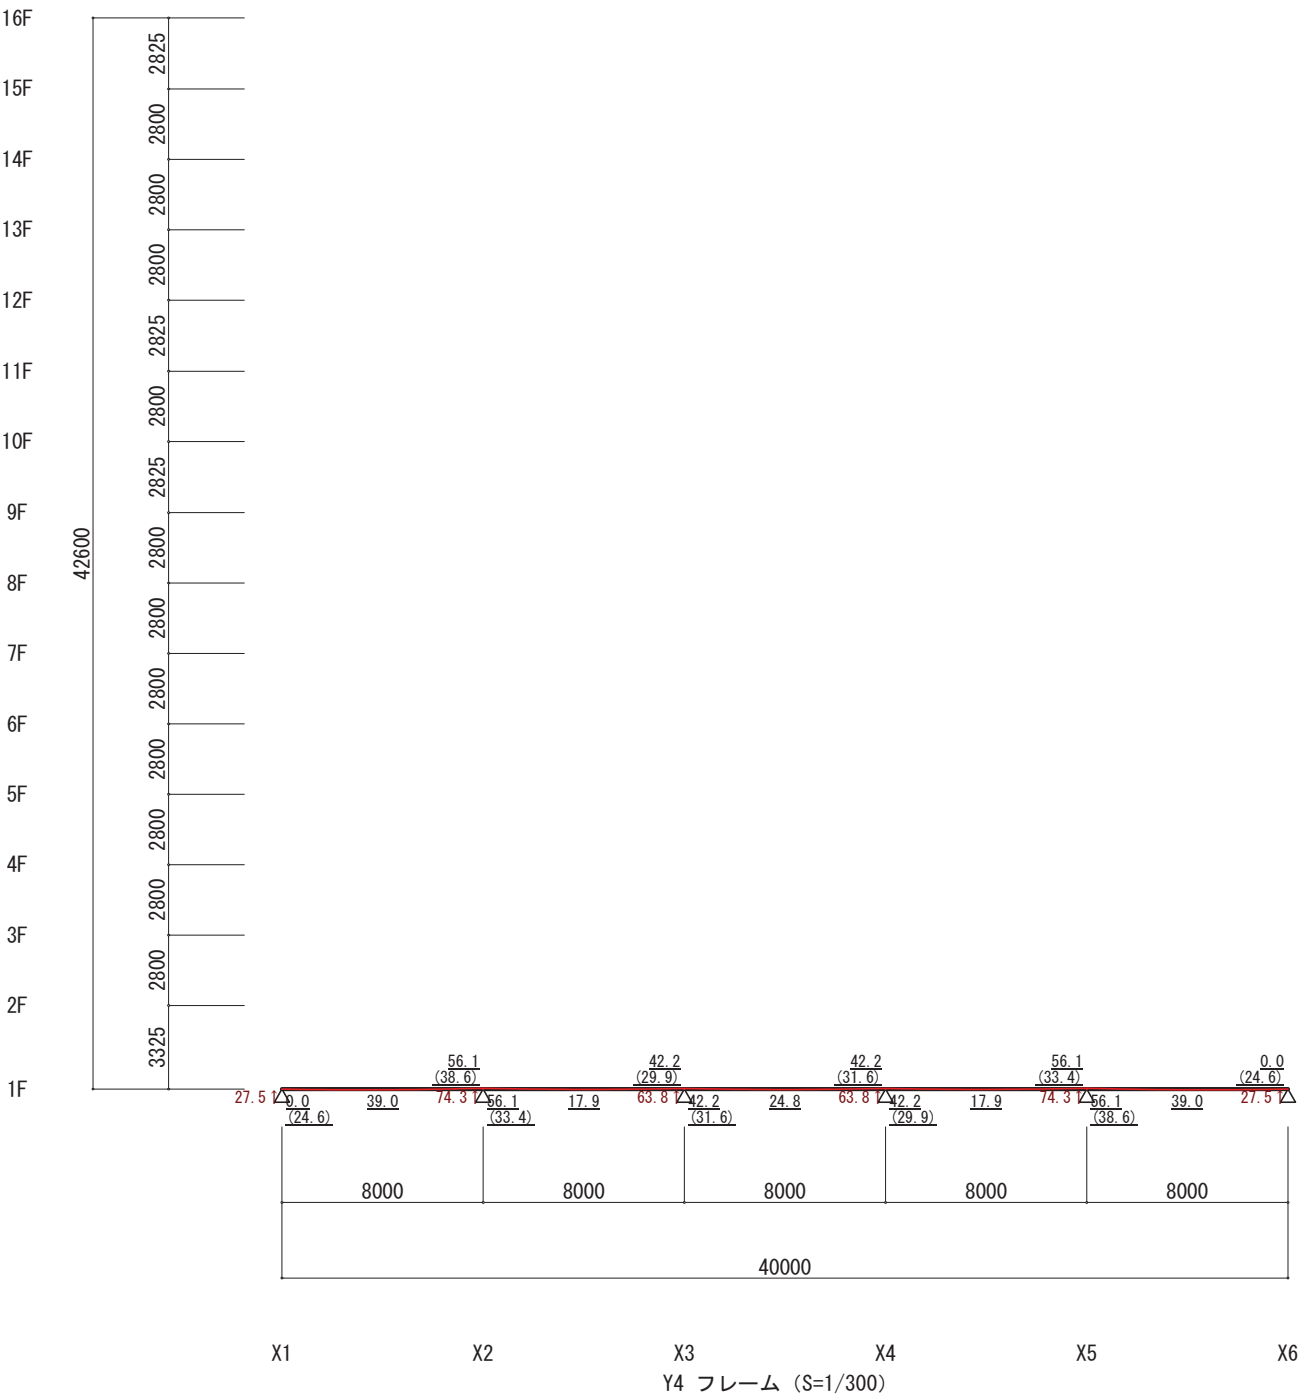


鉛直荷重（立体解析）

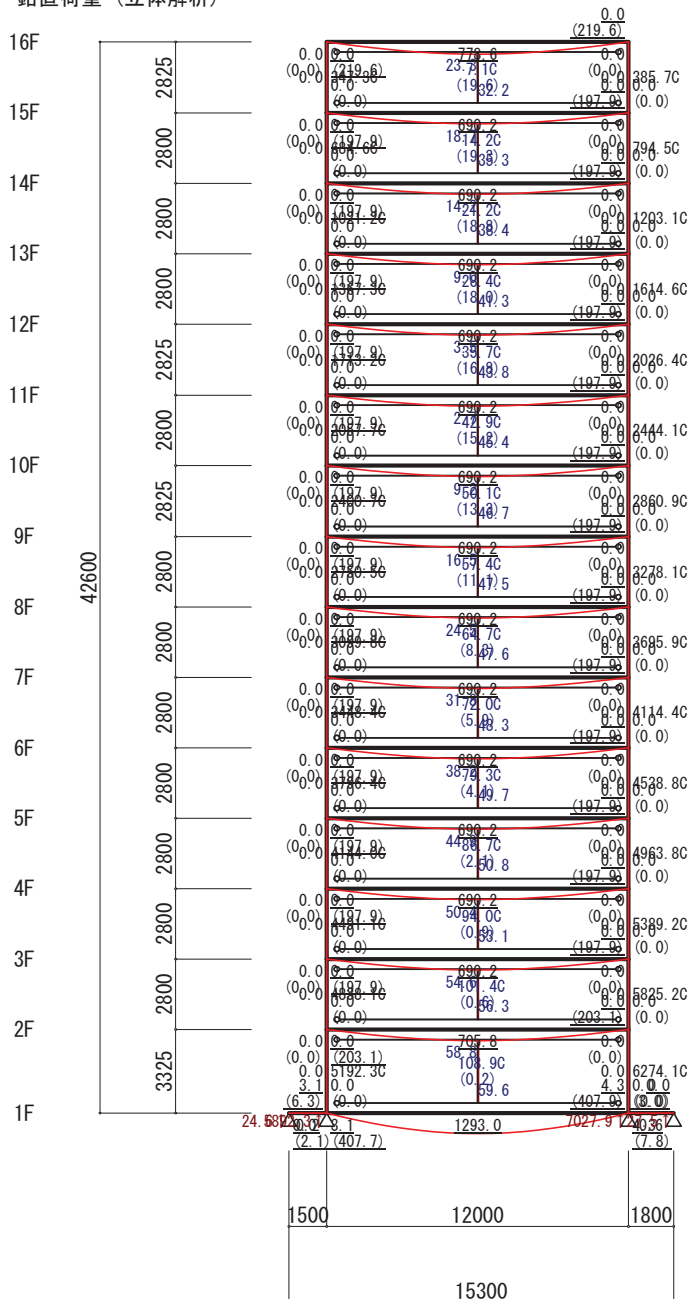

Y1 Y2 Y3 Y4

X1 フレーム (S=1/300)


鉛直荷重（立体解析）

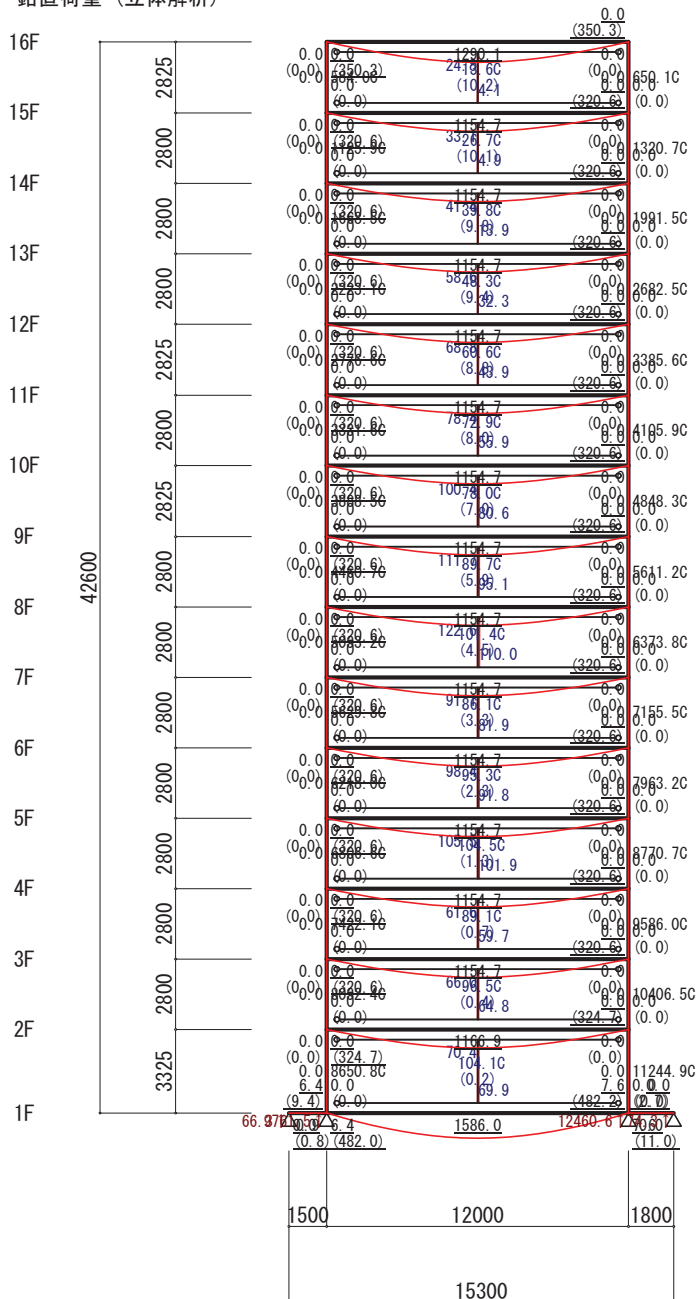

Y1 Y2 Y3 Y4

X2 フレーム (S=1/300)


鉛直荷重（立体解析）

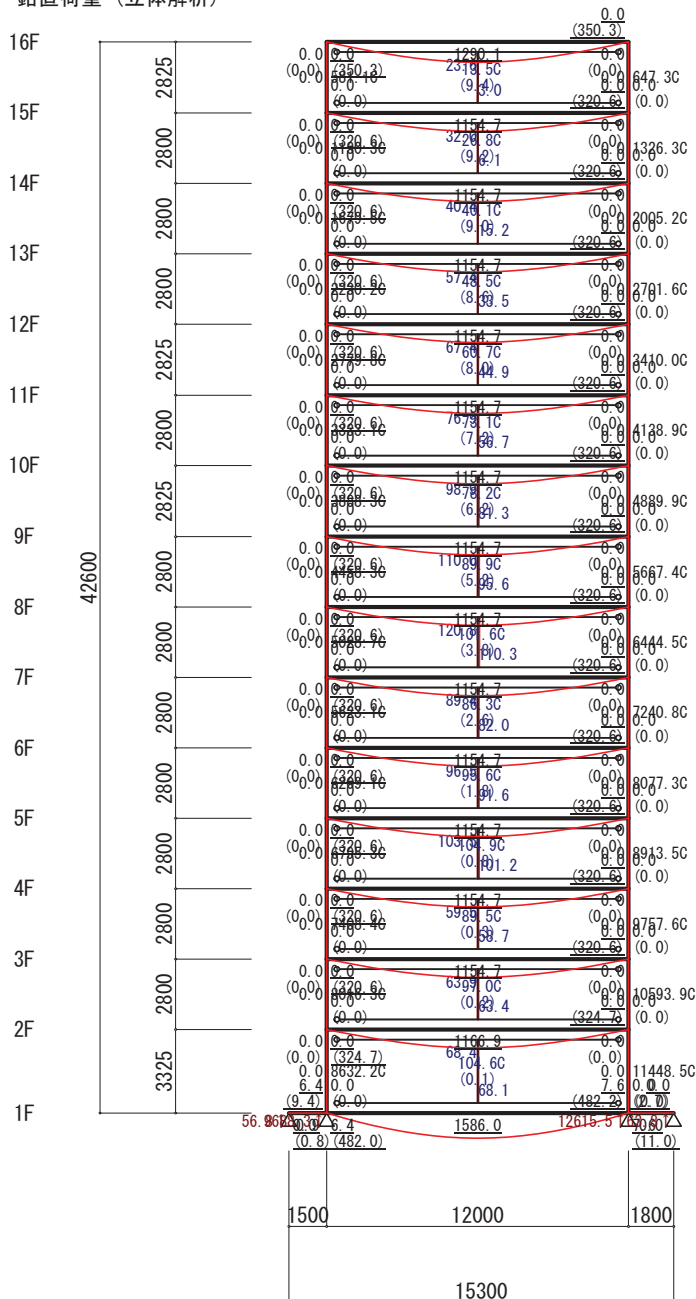

Y1 Y2 Y3 Y4

X3 フレーム (S=1/300)


鉛直荷重（立体解析）

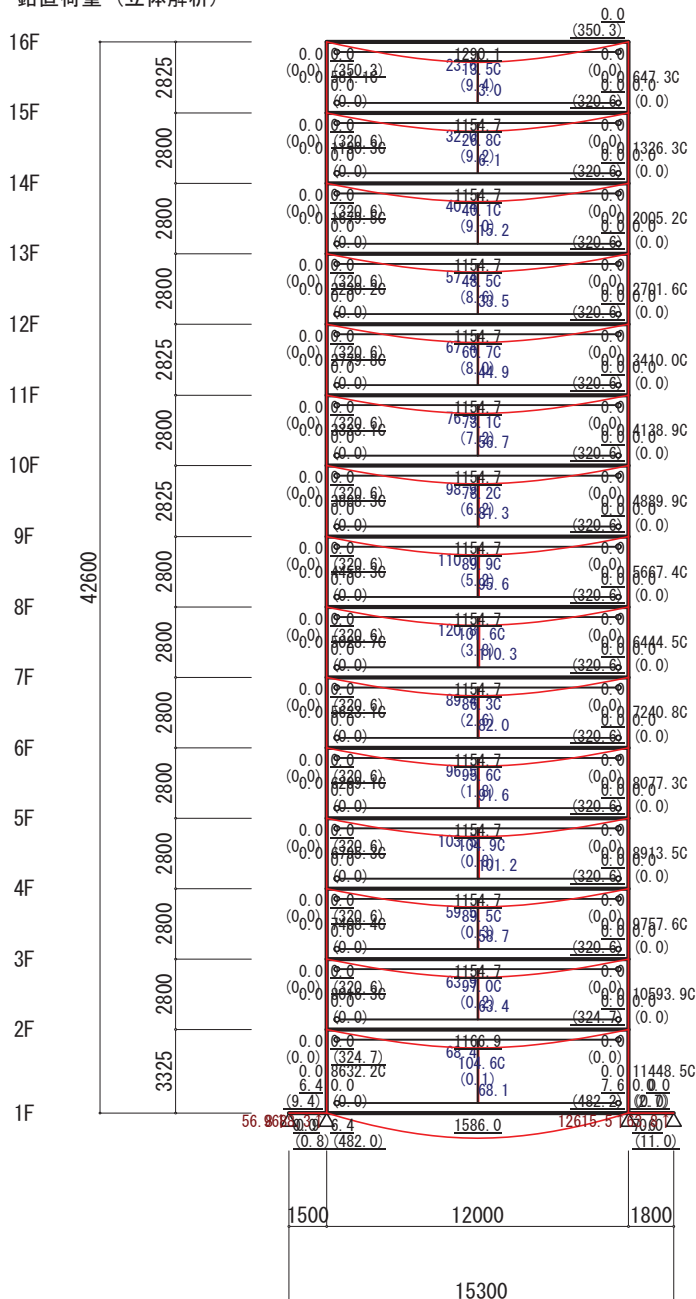

Y1 Y2 Y3 Y4


X4 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重 (立体解析)

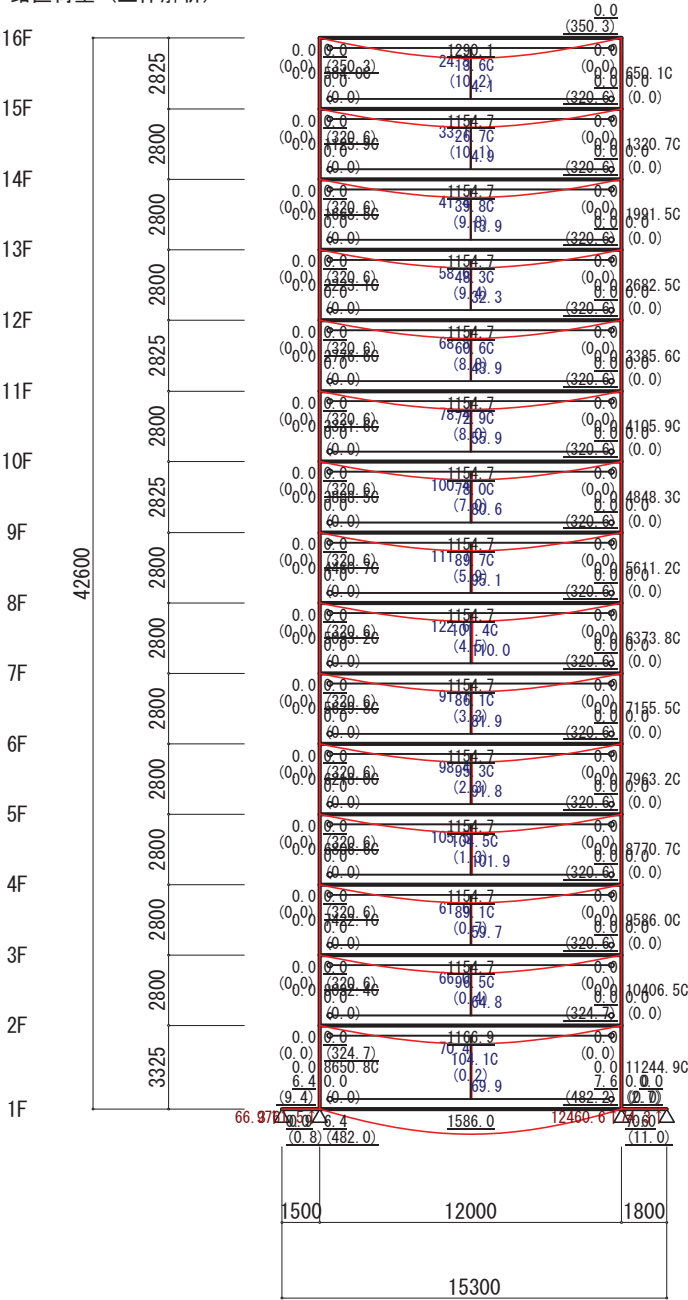

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)


鉛直荷重（立体解析）

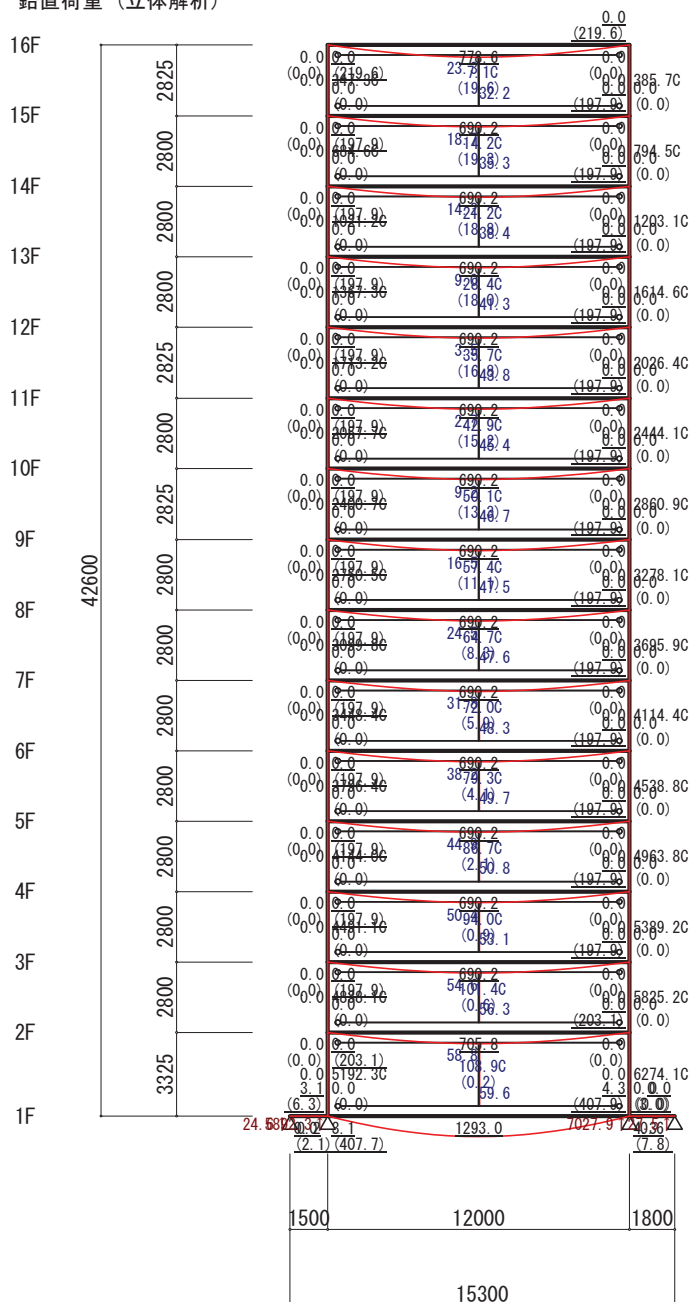

Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/300)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

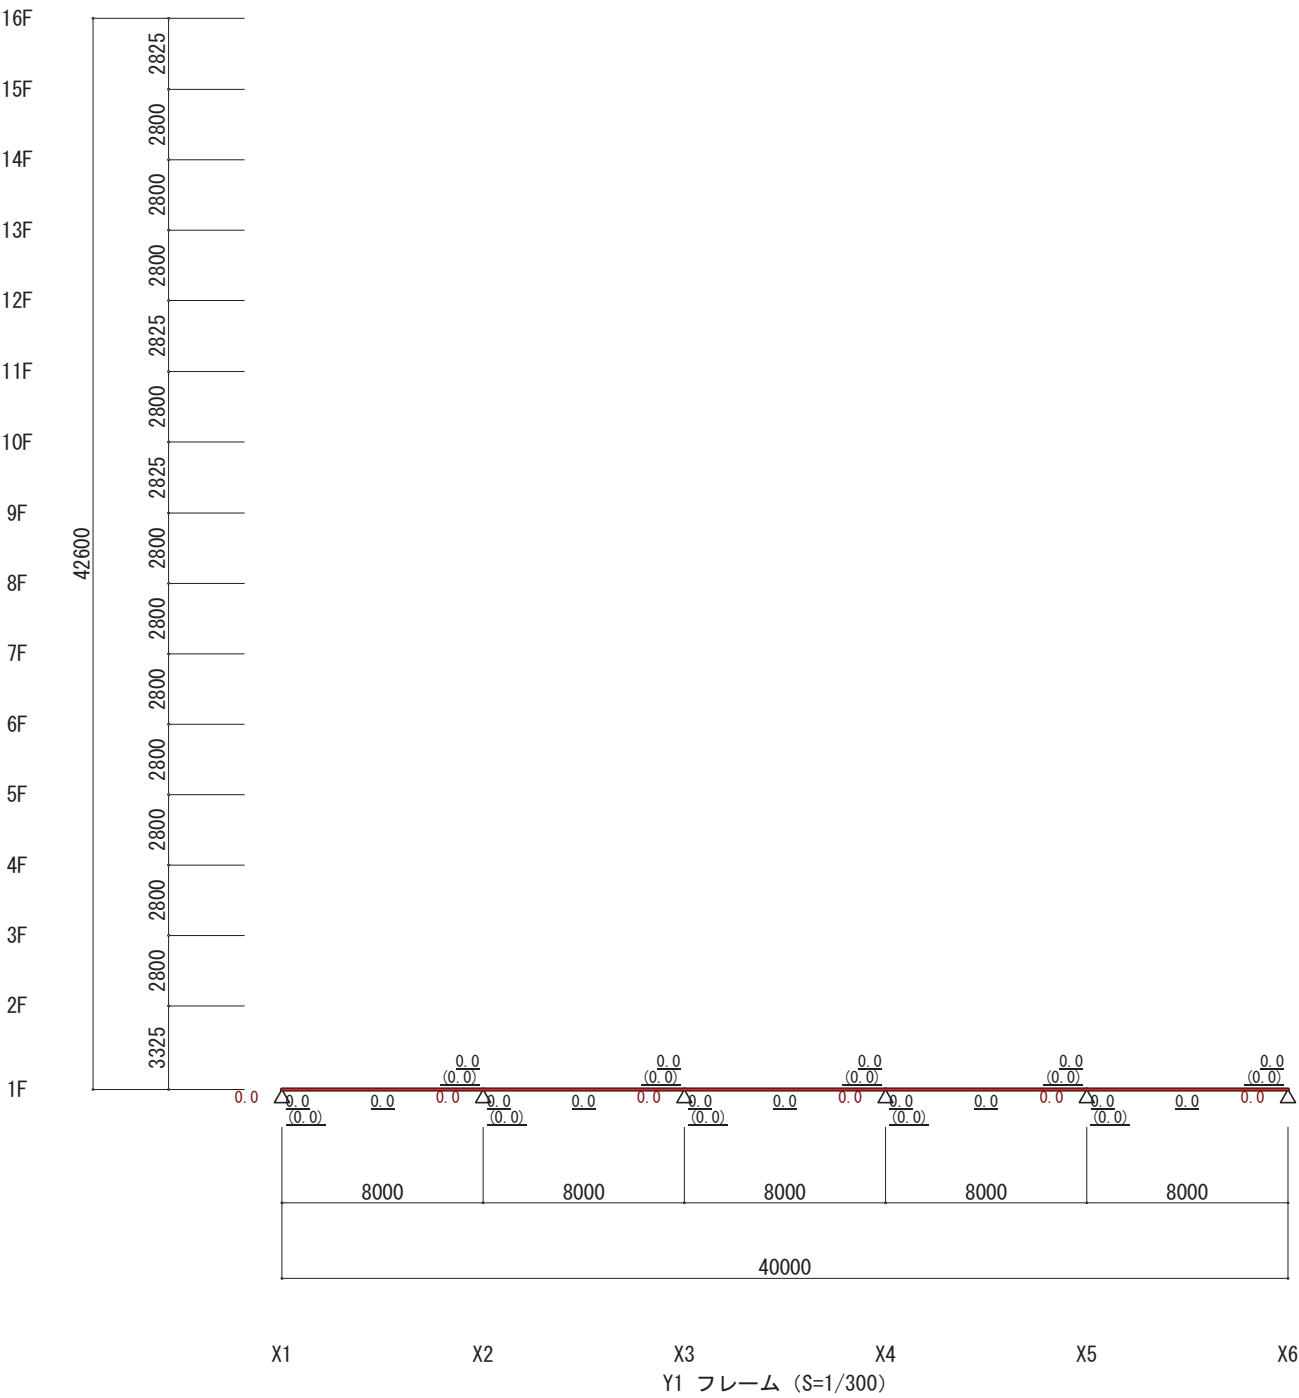


[illegible]

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y2 フレーム (\$=1/300)			

		562.5 (141.3)		654.4 (163.9)		714.6 (178.7)		656.4 (163.9)		567.7 (141.3)						
16F	567.7 (138.4)	567.7 (141.3)	2.6	1219.0 (445.0)	656.4 (163.9)	1.0	1369.1 (581.7)	714.6 (178.7)	0.0	1369.1 (581.7)	654.4 (163.9)	1.0	1219.0 (445.0)	562.5 (141.3)	2.6	567.7 (138.4)
15F	1046.0 (325.2)	1046.0 (325.2)	4.8	2033.3 (806.1)	1245.6 (310.6)	3.1	2295.6 (994.8)	1329.7 (332.4)	0.0	2295.6 (994.8)	1239.4 (310.6)	3.1	2033.3 (806.1)	825.9 (207.7)	4.8	1046.0 (325.2)
14F	1205.6 (406.9)	1205.6 (406.9)	6.8	2371.4 (806.1)	1538.6 (310.6)	3.5	2662.4 (994.8)	1620.6 (406.9)	0.0	2662.4 (994.8)	1531.6 (310.6)	3.5	2371.4 (806.1)	1056.5 (265.8)	6.8	1205.6 (406.9)
13F	1176.7 (329.8)	1176.7 (329.8)	6.1	2616.7 (806.1)	1831.1 (310.6)	3.1	2936.5 (994.8)	1916.7 (406.9)	0.0	2936.5 (994.8)	1825.0 (310.6)	3.1	2616.7 (806.1)	1353.1 (265.8)	6.1	1176.7 (329.8)
12F	1138.8 (329.8)	1138.8 (329.8)	5.8	2443.3 (806.1)	2038.1 (310.6)	2.9	2762.6 (994.8)	2038.2 (406.9)	0.0	2762.6 (994.8)	2032.2 (310.6)	2.9	2443.3 (806.1)	1518.9 (265.8)	5.8	1138.8 (329.8)
11F	1253.9 (329.8)	1253.9 (329.8)	10.2	2785.0 (806.1)	2765.2 (310.6)	6.0	3234.7 (994.8)	2866.5 (406.9)	0.0	3234.7 (994.8)	2753.3 (310.6)	6.0	2785.0 (806.1)	1991.4 (265.8)	10.2	1253.9 (329.8)
10F	1069.9 (329.8)	1069.9 (329.8)	7.6	2783.1 (806.1)	2872.4 (310.6)	5.2	3312.2 (994.8)	2978.8 (406.9)	0.0	3312.2 (994.8)	2862.0 (310.6)	5.2	2783.1 (806.1)	2064.9 (265.8)	7.6	1069.9 (329.8)
9F	1104.7 (329.8)	1104.7 (329.8)	7.6	2996.9 (806.1)	3582.8 (310.6)	10.6	3825.7 (994.8)	3825.7 (406.9)	0.0	3825.7 (994.8)	3561.3 (310.6)	10.6	2996.9 (806.1)	2133.8 (265.8)	7.6	1104.7 (329.8)
8F	1194.4 (329.8)	1194.4 (329.8)	7.8	3104.7 (806.1)	3617.0 (310.6)	10.3	3895.3 (994.8)	3720.8 (406.9)	0.0	3895.3 (994.8)	3596.4 (310.6)	10.3	3104.7 (806.1)	2173.2 (265.8)	7.8	1194.4 (329.8)
7F	836.3 (295.2)	836.3 (295.2)	6.6	2514.3 (806.1)	3568.6 (310.6)	8.9	3373.4 (994.8)	3675.9 (406.9)	0.0	3373.4 (994.8)	3550.8 (310.6)	8.9	2514.3 (806.1)	2151.7 (265.8)	6.6	836.3 (295.2)
6F	841.3 (295.2)	841.3 (295.2)	11.3	3517.9 (806.1)	5418.4 (310.6)	33.3	5350.5 (994.8)	5467.7 (406.9)	0.0	5350.5 (994.8)	5351.7 (310.6)	33.3	3517.9 (806.1)	2209.0 (265.8)	11.3	841.3 (295.2)
5F	1047.0 (329.8)	1047.0 (329.8)	9.7	3837.8 (806.1)	5260.0 (310.6)	30.3	5520.7 (994.8)	5301.6 (406.9)	0.0	5520.7 (994.8)	5199.3 (310.6)	30.3	3837.8 (806.1)	2153.6 (265.8)	9.7	1047.0 (329.8)
4F	948.8 (329.8)	948.8 (329.8)	10.6	3494.6 (806.1)	5134.8 (310.6)	29.9	5080.0 (994.8)	5137.0 (406.9)	0.0	5080.0 (994.8)	5075.0 (310.6)	29.9	3494.6 (806.1)	2124.0 (265.8)	10.6	948.8 (329.8)
3F	1130.9 (329.8)	1130.9 (329.8)	9.4	3106.7 (806.1)	4739.6 (310.6)	18.5	4088.7 (994.8)	4762.8 (406.9)	0.0	4088.7 (994.8)	4702.6 (310.6)	18.5	3106.7 (806.1)	2821.6 (265.8)	9.4	1130.9 (329.8)
2F	550.2 (149.0)	550.2														

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

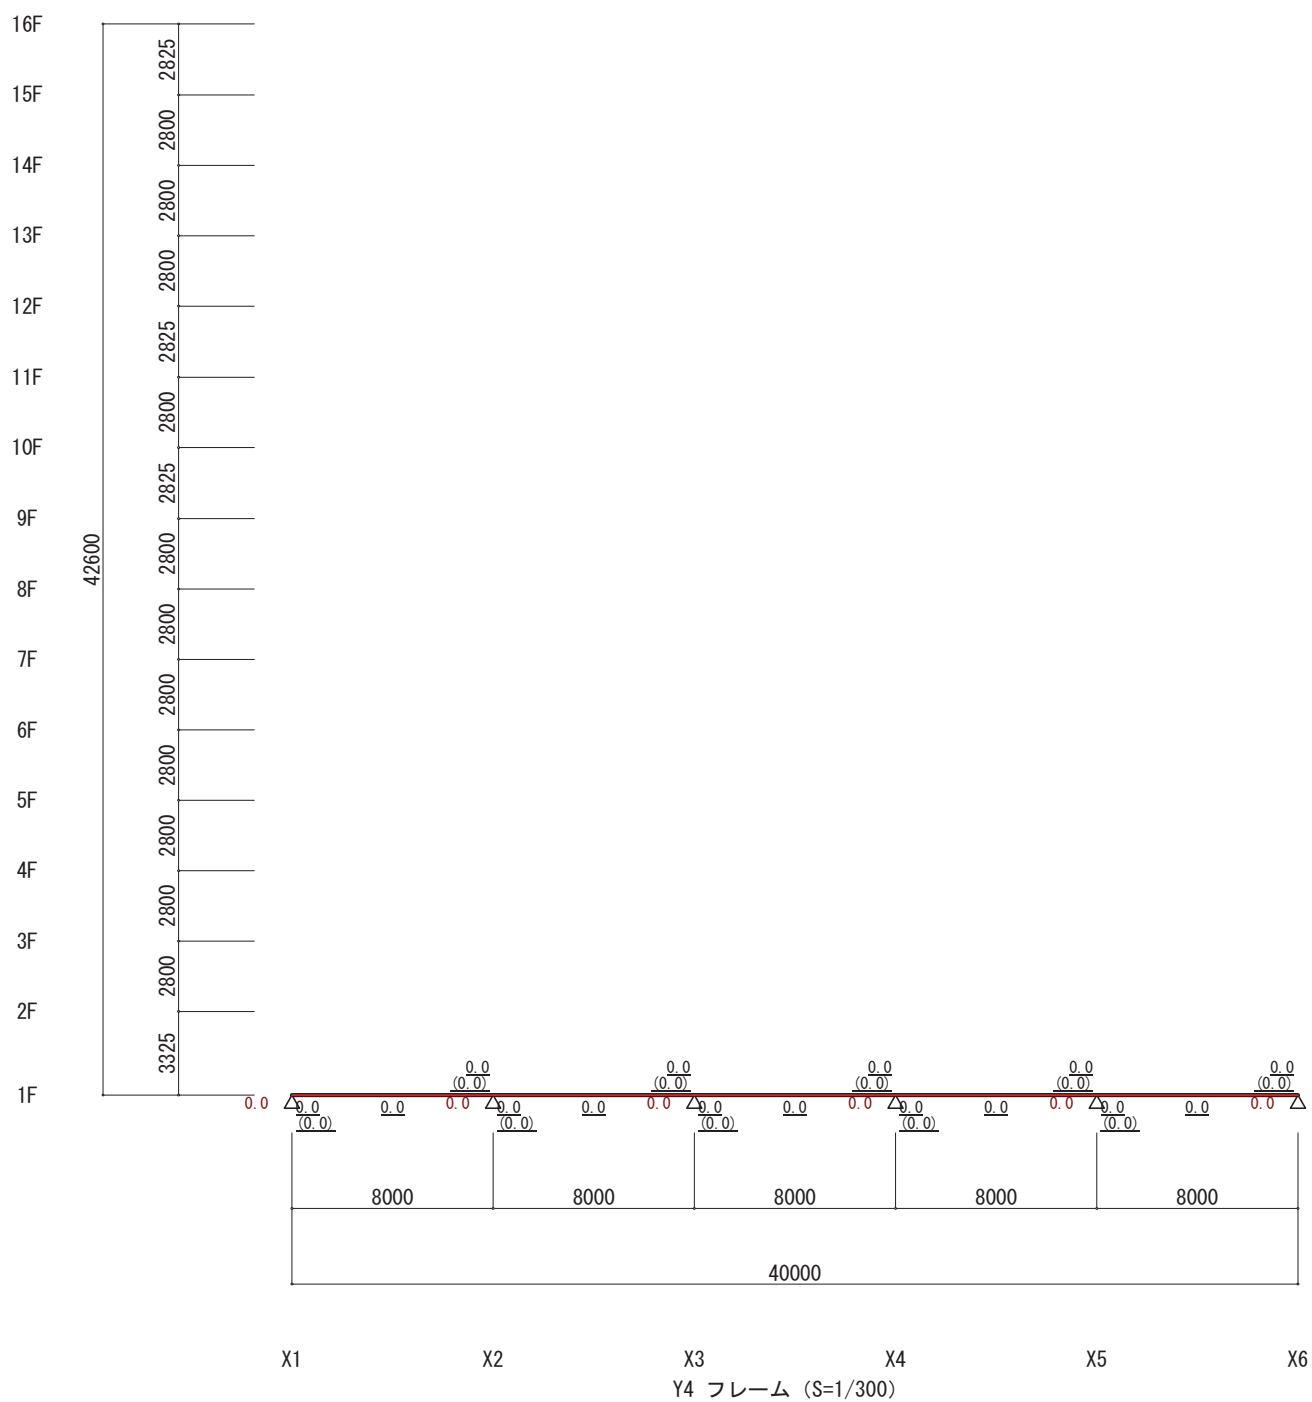


[illegible]

X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2 フレーム (S=1/300)					


地震力(X方向 負加力) (立体解析)

					562.5 (141.3)				654.4 (163.9)					714.6 (178.7)					656.4 (163.9)					567.7 (141.3)
16F	42600	2825	567.7 (1389.4)	2.6	1219.0 (445.0)	566.4 (143.3)	1.0	1369.1 (581.4)	714.6 (178.7)	0.0	1369.1 (581.4)	654.4 (163.9)	1.0	1219.0 (445.0)	562.5 (141.3)	2.6	567.7 (1389.4)	105.8T (126.4)						
15F		2800	1046.0 (325.2)	4.8	2033.3 (806.1)	1245.6 (310.6)	3.1	2295.6 (984.8)	1329.7 (432.4)	0.0	2295.6 (984.8)	1239.4 (310.6)	3.1	2033.3 (806.1)	825.9 (223.7)	4.8	1046.0 (325.2)	284.8T (325.2)						
14F		2800	1205.6 (408.9)	6.8	2371.4 (1049.6)	1538.6 (393.8)	3.5	2662.4 (1238.4)	1620.6 (405.1)	0.0	2662.4 (1238.4)	1531.6 (383.8)	3.5	2371.4 (1049.6)	1056.5 (285.8)	6.8	1205.6 (408.9)	528.7T (497.9)						
13F		2800	1176.7 (560.2)	6.1	2616.7 (1332.3)	1831.1 (457.0)	3.1	2936.5 (1546.9)	1916.7 (479.2)	0.0	2936.5 (1546.9)	1825.0 (457.0)	3.1	2616.7 (1332.3)	1353.1 (339.9)	6.1	1176.7 (560.2)	829.7T (560.2)						
12F		2825	1138.8 (671.4)	5.8	2443.3 (1562.8)	2038.1 (508.8)	2.9	2762.6 (1822.2)	2125.0 (531.3)	0.0	2762.6 (1822.2)	2032.2 (508.8)	2.9	2443.3 (1562.8)	1518.9 (381.2)	5.8	1138.8 (671.4)	1577.8T (671.4)						
11F		2800	1253.9 (809.9)	10.2	2785.0 (1764.0)	2765.2 (689.8)	6.0	3234.7 (2088.3)	2866.5 (716.6)	0.0	3234.7 (2088.3)	2753.3 (689.8)	6.0	2785.0 (1764.0)	1991.4 (500.4)	10.2	1253.9 (809.9)	1626.2T (808.6)						
10F		2825	1069.9 (742.8)	7.6	2783.1 (1947.8)	2872.4 (716.8)	5.2	3312.2 (2384.1)	2978.8 (744.7)	0.0	3312.2 (2384.1)	2862.0 (716.8)	5.2	2783.1 (1947.8)	2064.9 (518.1)	7.6	1069.9 (742.8)	2008.3T (748.4)						
9F		2800	1104.7 (749.7)	7.6	2996.9 (2029.4)	3582.6 (893.0)	10.6	3825.7 (2588.4)	3687.3 (901.7)	0.0	3825.7 (2588.4)	3561.3 (893.0)	10.6	2996.9 (2029.4)	2133.8 (545.3)	7.6	1104.7 (749.7)	2917.8T (749.7)						
8F		2800	1194.4 (907.1)	7.8	3104.7 (2253.8)	3617.0 (901.1)	10.3	3895.3 (2767.3)	3720.8 (919.0)	0.0	3895.3 (2767.3)	3596.4 (889.9)	10.3	3104.7 (2253.8)	2173.2 (539.6)	7.8	1194.4 (907.1)	3071.8T (901.1)						
7F		2800	836.3 (795.2)	6.6	2514.3 (2365.6)	3568.6 (889.9)	8.9	3373.4 (3158.0)	3675.9 (3158.0)	0.0	3373.4 (3158.0)	3550.8 (3158.0)	8.9	2514.3 (2365.6)	2151.7 (555.1)	6.6	836.3 (795.2)	2577.2T (795.2)						
6F		2800	841.3 (794.2)	11.3	3517.9 (2533.5)	5418.4 (3578.5)	33.3	5350.9 (3689.6)	5467.7 (4980.3)	0.0	5350.9 (3689.6)	5351.7 (4980.3)	33.3	3517.9 (2533.5)	2209.0 (540.8)	11.3	841.3 (794.2)	4114.9T (702.6)						
5F		2800	1047.0 (801.3)	9.7	3837.8 (2715.0)	5260.0 (3764.2)	30.3	5520.7 (3804.5)	5301.6 (4125.4)	0.0	5520.7 (3804.5)	5199.3 (4125.4)	30.3	3837.8 (2715.0)	2153.6 (5134.8)	9.7	1047.0 (801.3)	4661.2T (801.3)						
4F		2800	948.8 (949.4)	10.6	3494.6 (2839.0)	5134.8 (4739.8)	29.9	5080.0 (3734.5)	5137.0 (4739.8)	0.0	5080.0 (3734.5)	5075.0 (4739.8)	29.9	3494.6 (2839.0)	2124.0 (532.7)	10.6	948.8 (949.4)	3749.4T (949.4)						
3F		2800	1130.9 (1215.8)	9.4	3106.7 (3153.5)	4739.6 (3153.5)	18.5	4088.7 (3708.4)	4762.8 (3708.4)	0.0	4088.7 (3708.4)	4702.6 (3708.4)	18.5	3106.7 (3153.5)	2821.6 (702.2)	9.4	1130.9 (1215.8)	5898.5T (1215.8)						
2F		3325	550.2 (1494.0)	15.0	1036.2 (3076.5)	3965.6 (988.4)	12.1	1618.2 (3298.2)	3971.5 (992.9)	0.0	1618.2 (3298.2)	3941.4 (988.4)	12.1	1036.2 (3076.5)	2793.7 (702.2)	15.0	550.2 (1494.0)	6606.8T (1494.0)						
1F			10483.7 (1117.2)	51.6	7058.5 (1168.3)	4672.6 (1168.3)	0.4	1247.9 (1168.7)	4674.7 (1168.7)	0.0	1247.9 (1168.7)	4673.5 (1168.3)	0.4	7058.5 (1117.2)	4520.5 (1117.2)	51.6	10483.7 (1494.0)							
		8000				8000				8000				8000										
		40000																						
		X1																						
		X2																						
		X3																						
		X4																						
		X5																						
		X6																						
		Y3 フレーム (S=1/300)																						

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

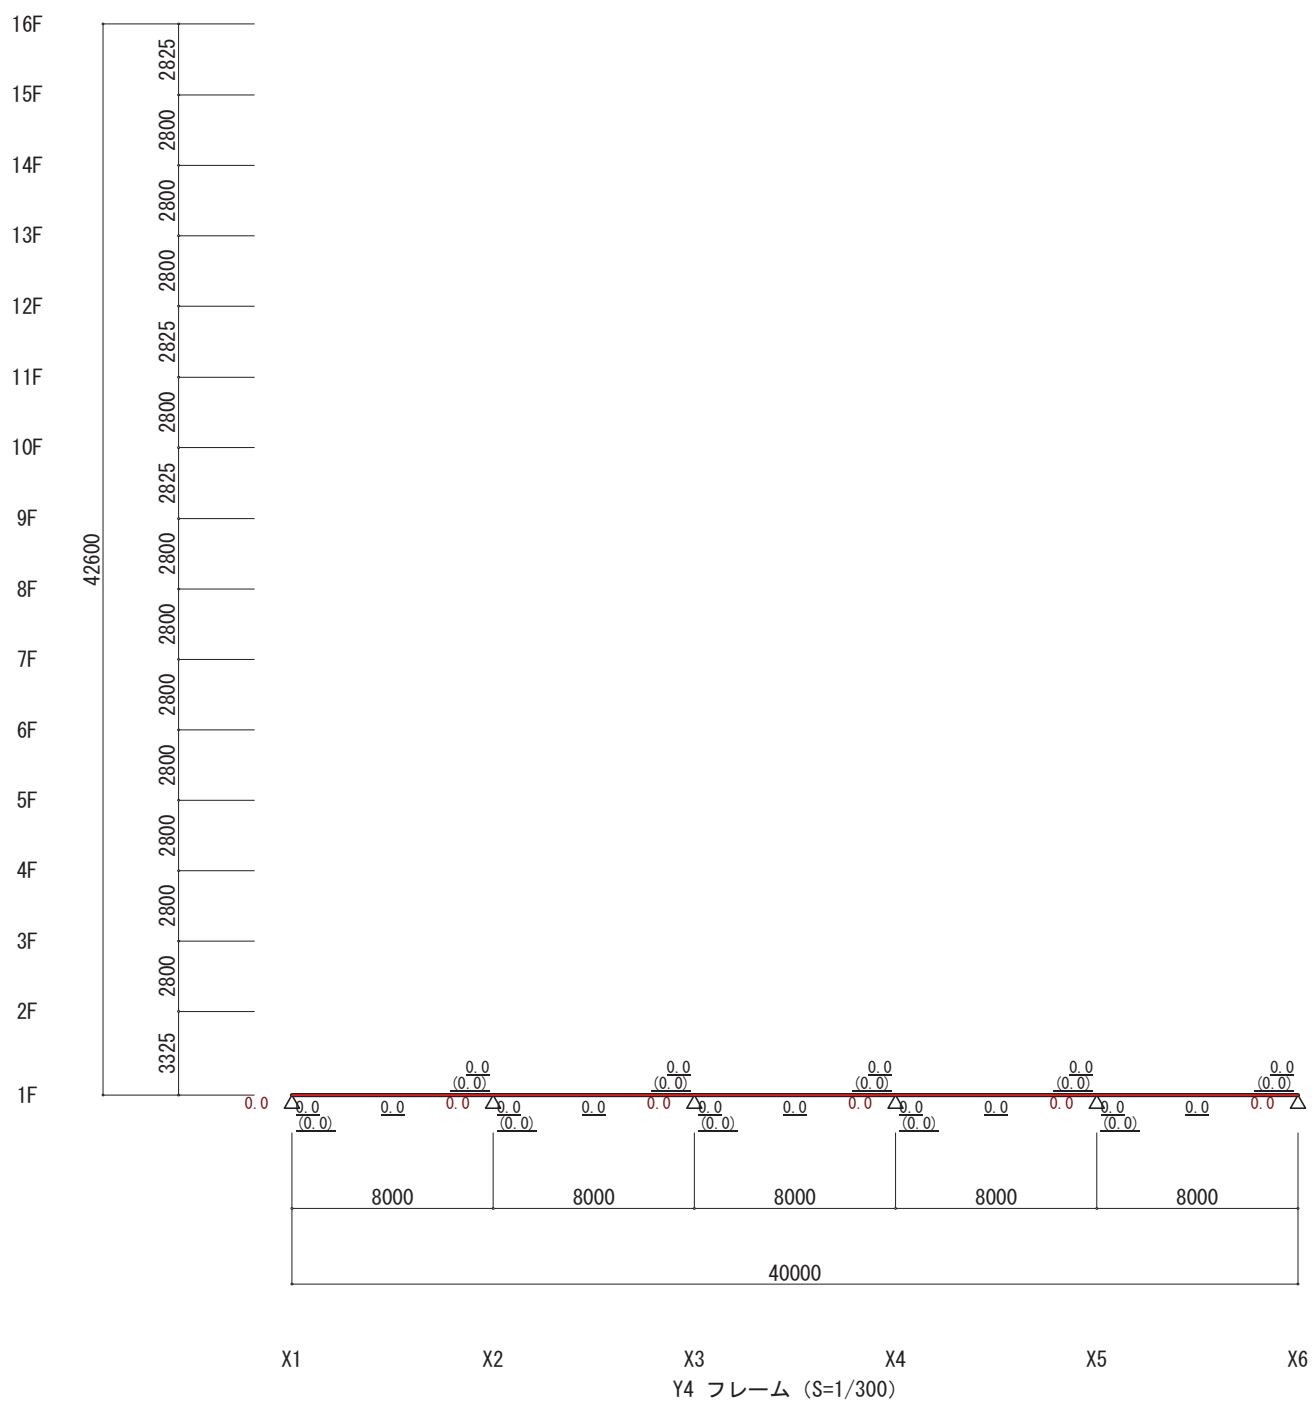


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

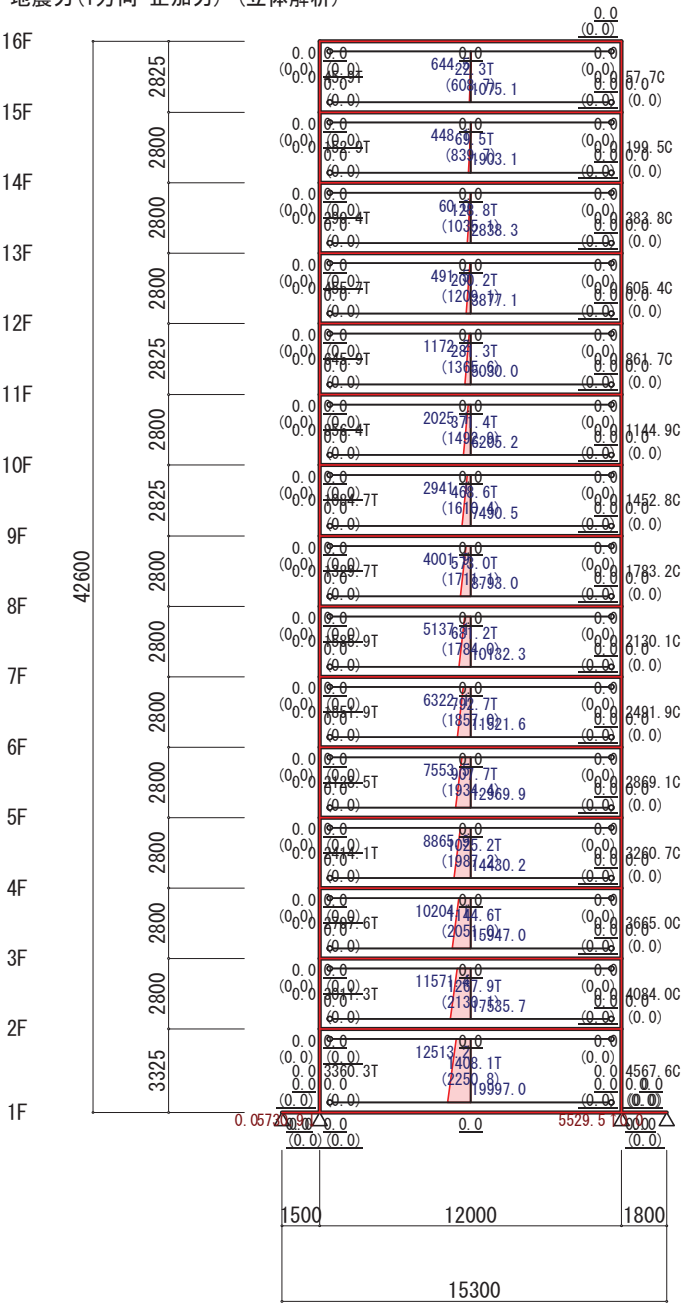


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

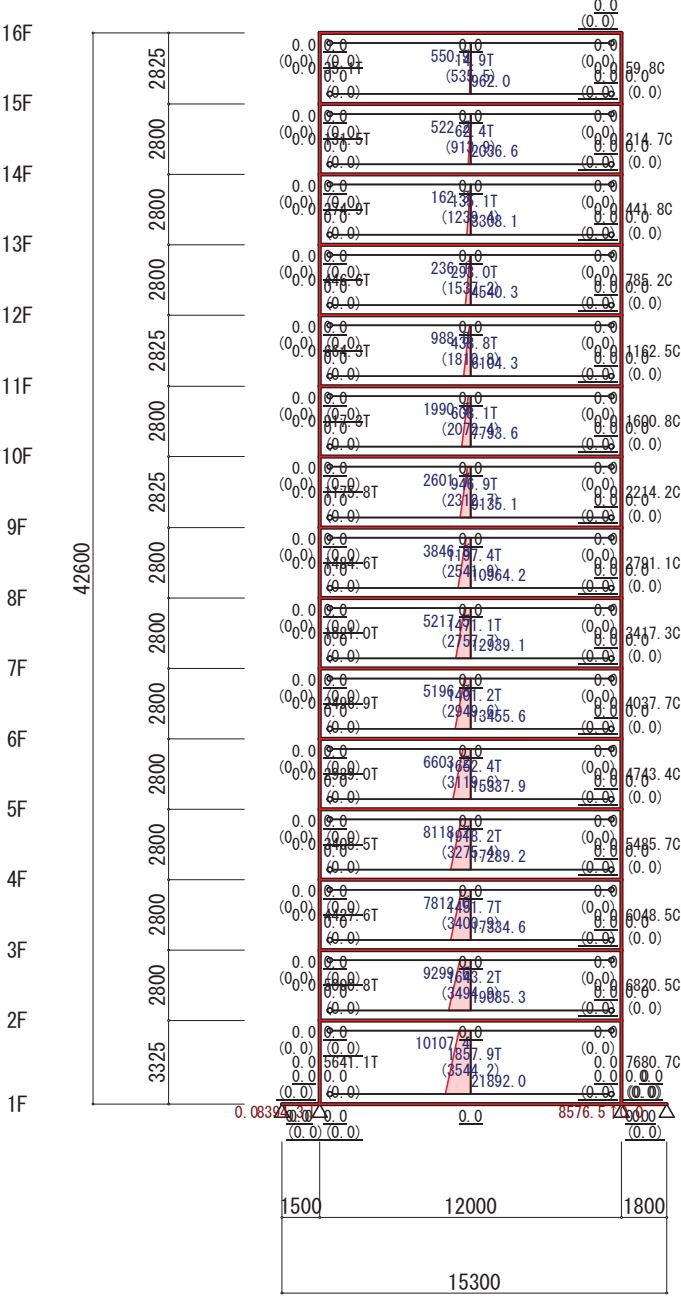


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

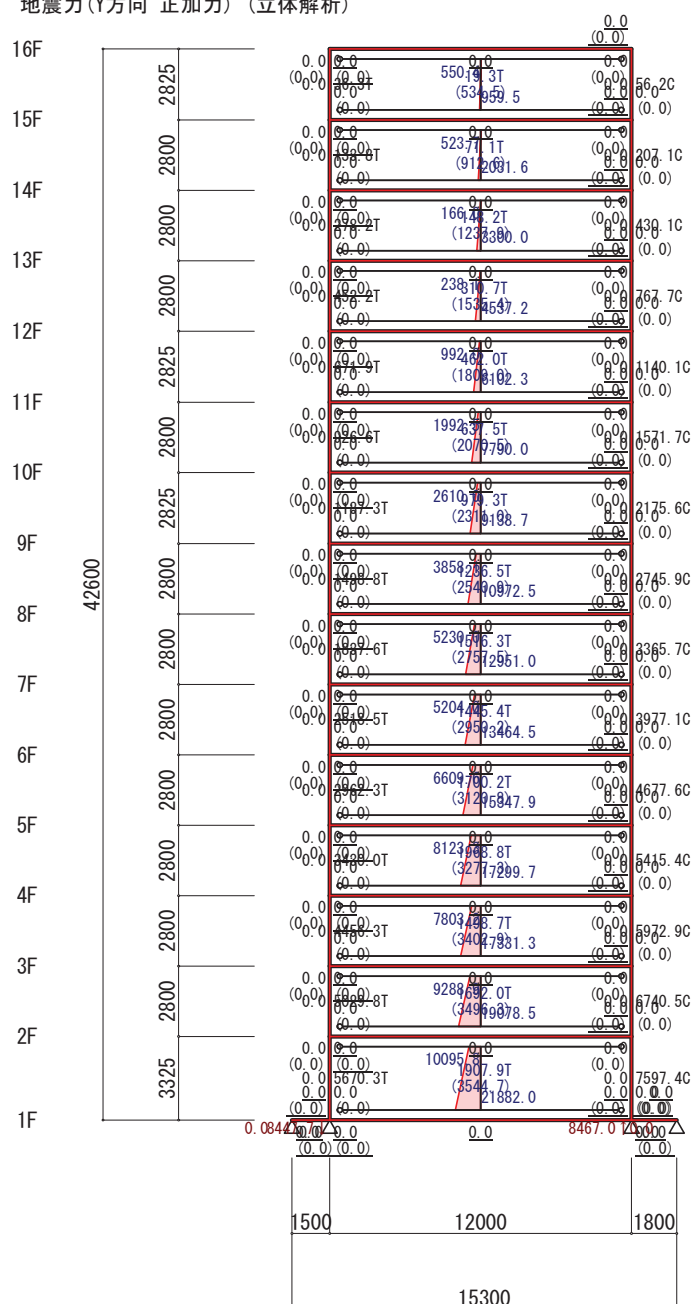


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

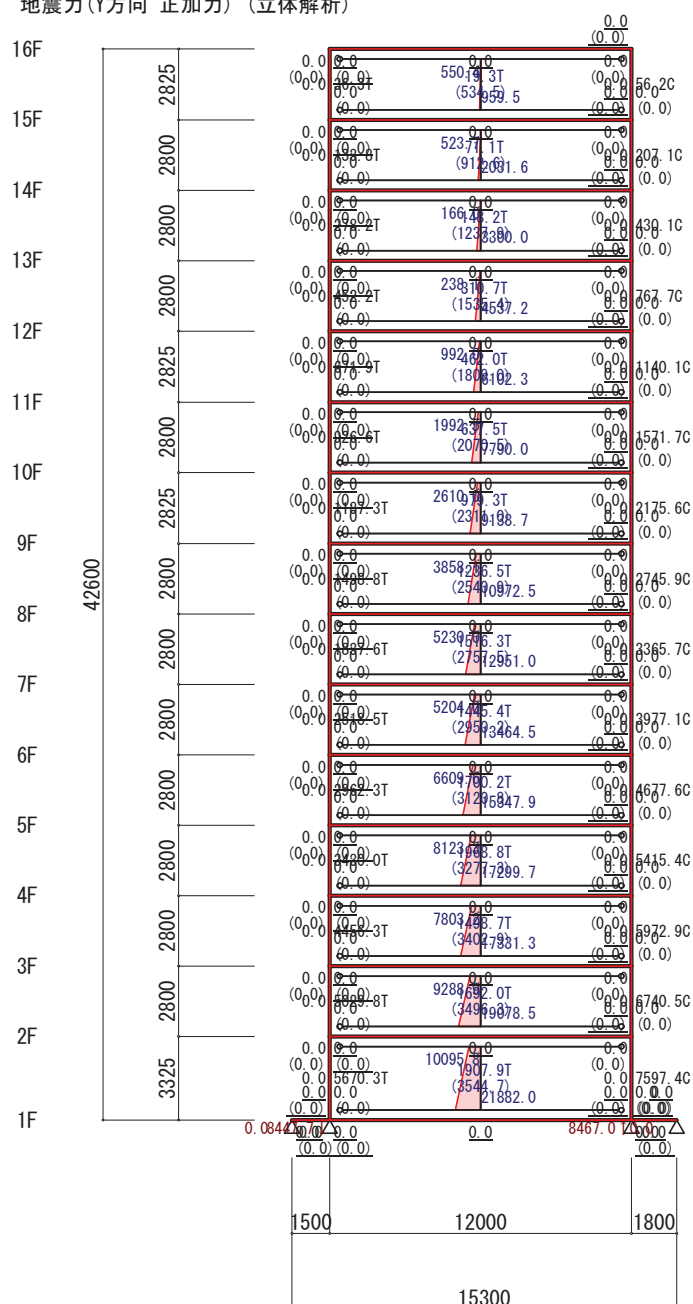


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

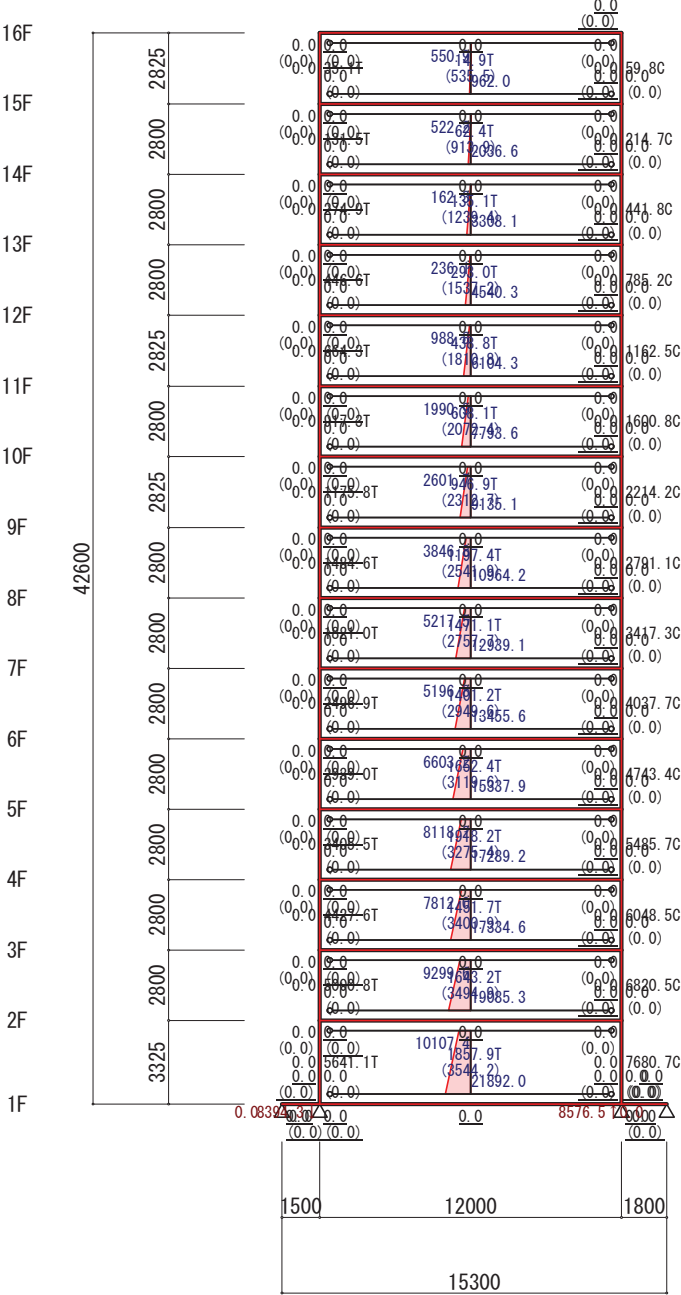


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

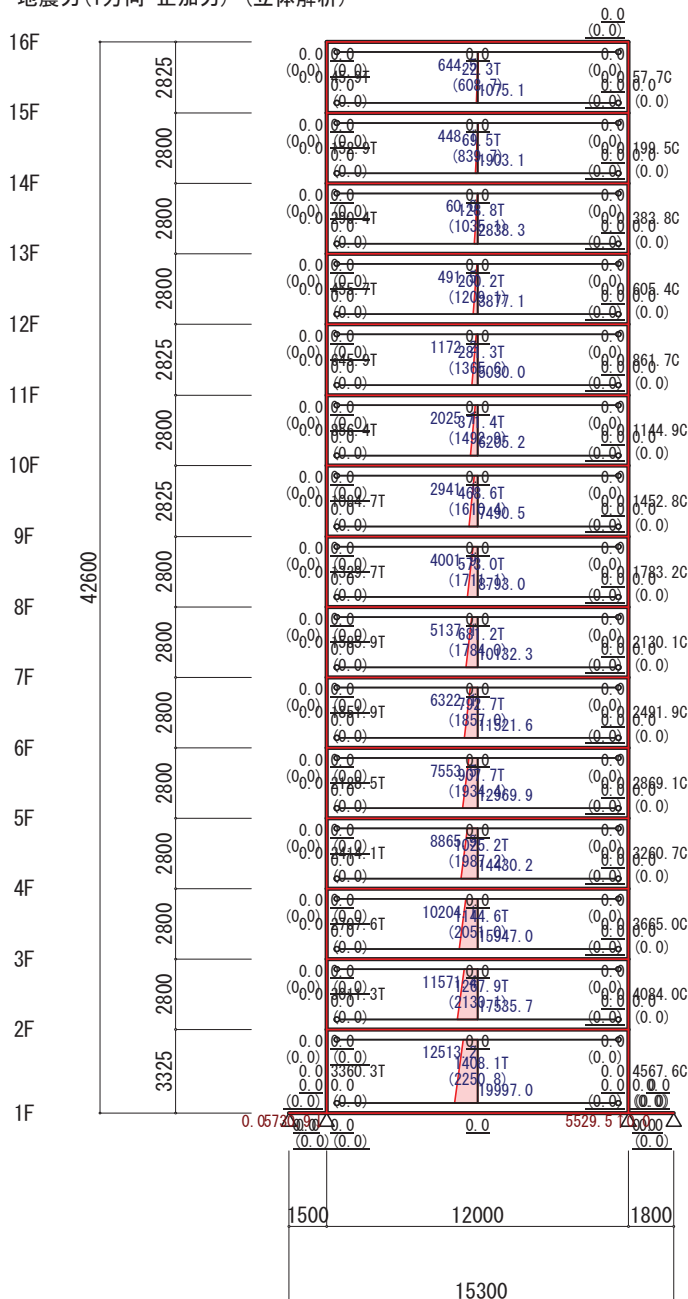

Y1	Y2			Y3	Y4
		X6	フレーム (S=1/300)		


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

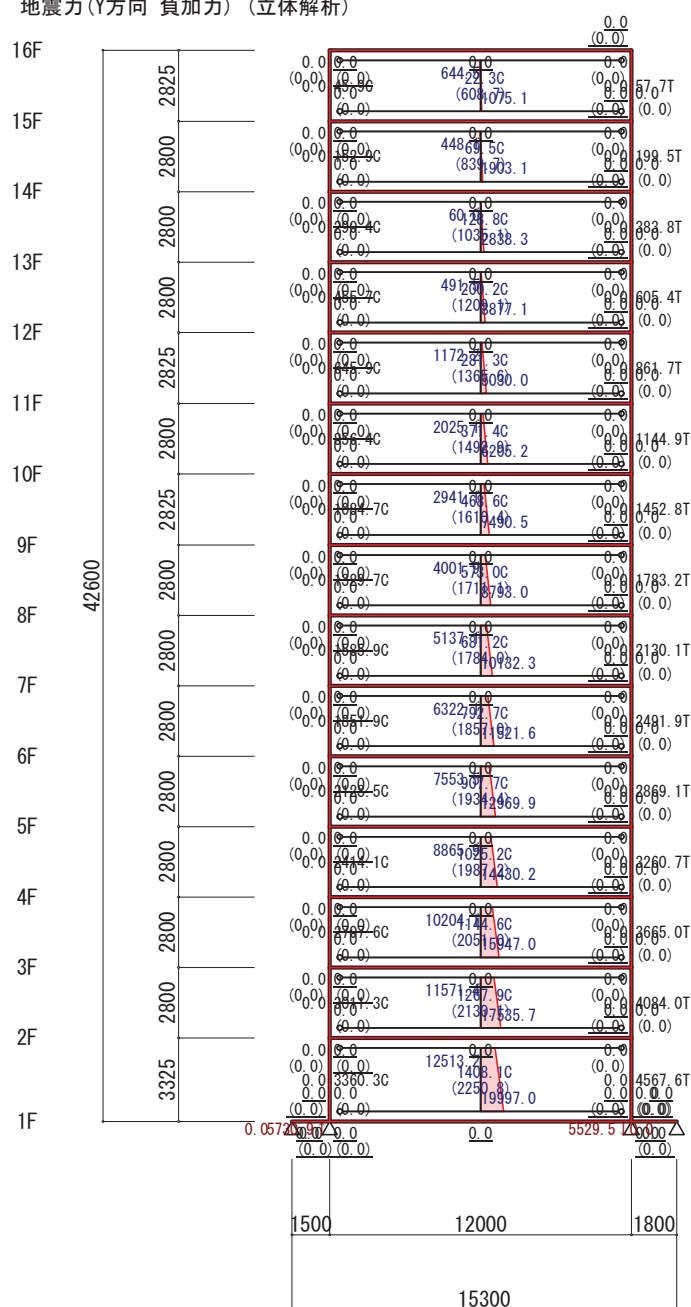

Y1 Y2 Y3 Y4

X1 フレーム (S=1/300)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

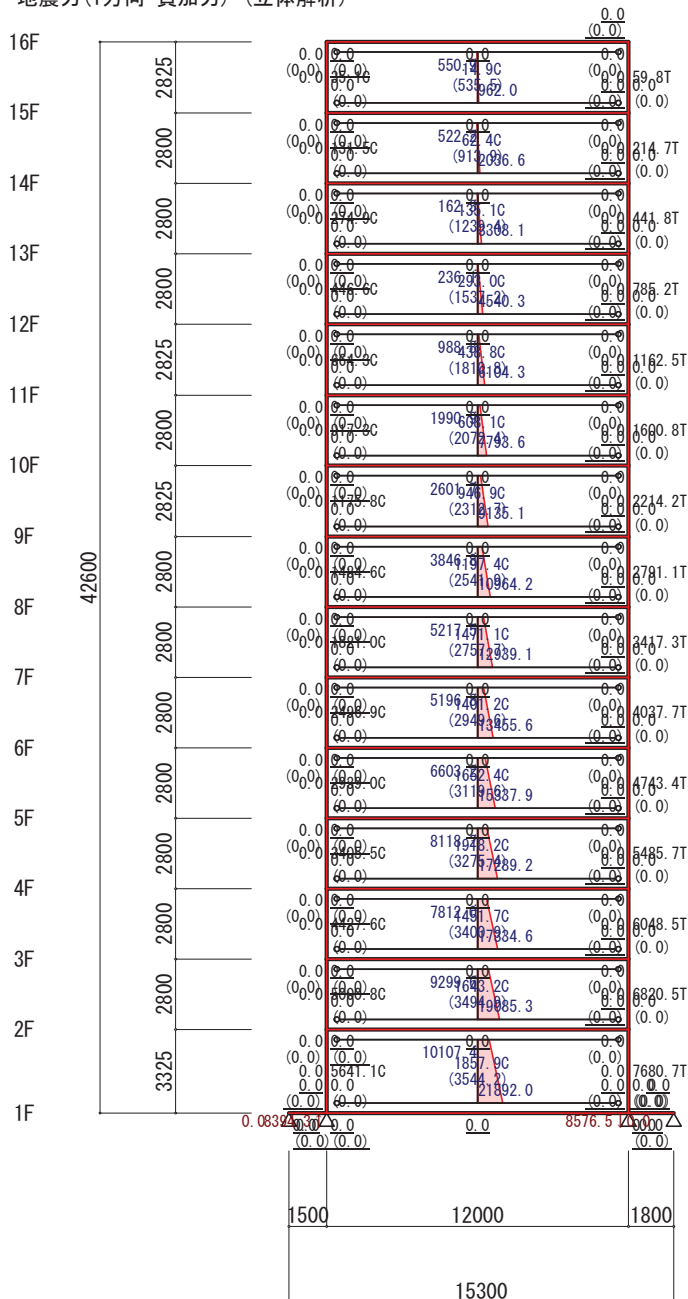

Y1 Y2 Y3 Y4


X2 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

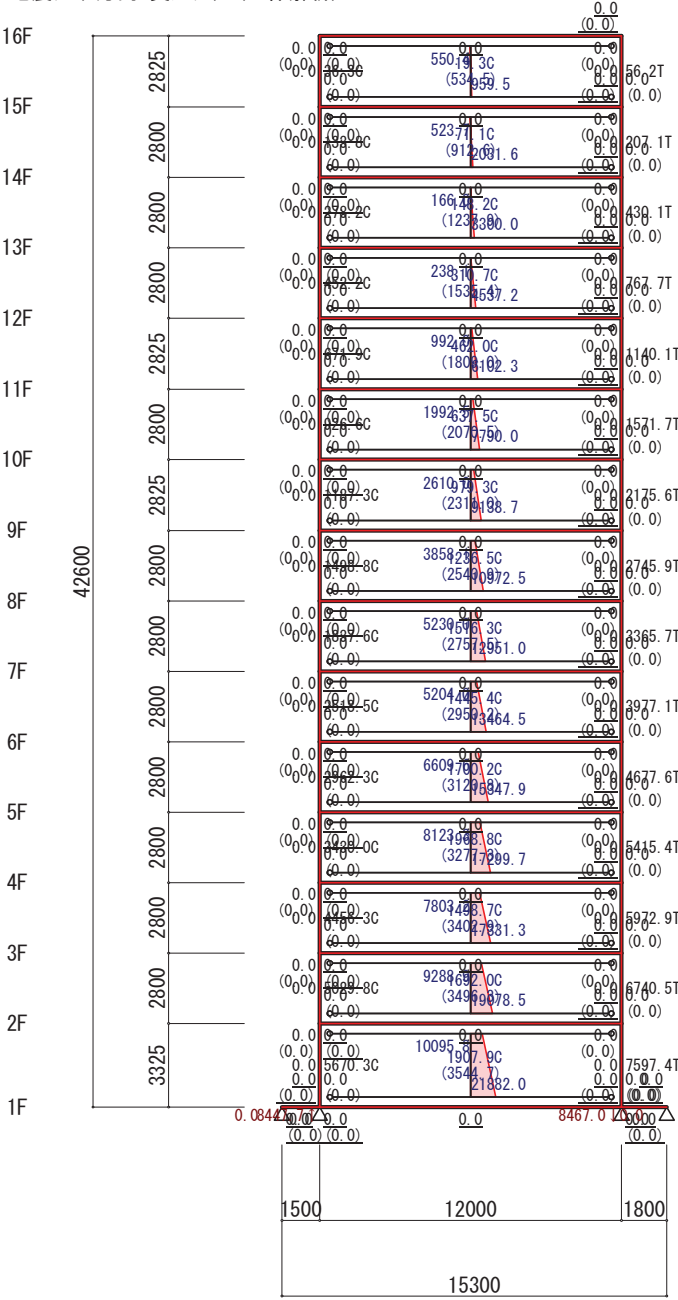

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

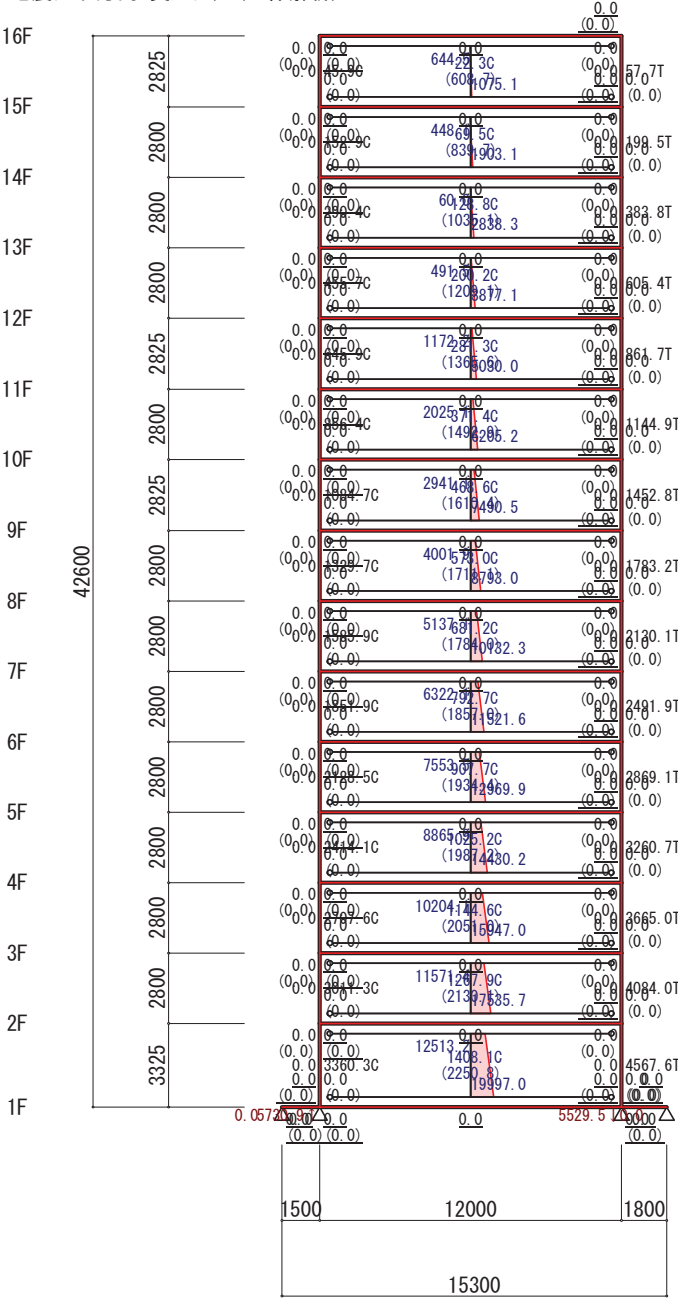

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. QI	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: プレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: プレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・プレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)

W. N : 壁柱軸力 (kN)
 HS. N : 水平バネ応力 (加力方向) (kN)
 HS. N1 : 水平バネ応力 (加力直交) (kN)

応力の付号

柱せん断力 右向きが (+)
 梁せん断力、柱軸力 下向きが (+)
 曲げモーメント 時計回りが (+)
 ブレース軸力 圧縮が (+)

* Y1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	50.9	35.3	22.7	35.4	0.0	0.0
	X2	X3	-50.9	38.3	16.2	30.6	27.4	0.0	0.0
	X3	X4	-38.3	38.3	22.4	29.0	29.0	0.0	0.0
	X4	X5	-38.3	50.9	16.2	27.4	30.6	0.0	0.0
	X5	X6	-50.9	0.0	35.3	35.4	22.7	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-145.3	166.7	85.6	112.1	117.5	0.0	0.0
	X2	X3	-161.2	159.6	81.2	115.0	114.6	0.0	0.0
	X3	X4	-160.0	160.0	81.5	114.8	114.8	0.0	0.0
	X4	X5	-159.6	161.2	81.2	114.6	115.0	0.0	0.0
	X5	X6	-166.7	145.3	85.6	117.5	112.1	0.0	0.0
15F	X1	X2	-127.4	130.6	66.2	92.6	93.4	0.0	0.0
	X2	X3	-138.9	140.5	71.4	100.7	101.1	0.0	0.0
	X3	X4	-140.0	140.0	71.0	100.9	100.9	0.0	0.0
	X4	X5	-140.5	138.9	71.4	101.1	100.7	0.0	0.0
	X5	X6	-130.6	127.4	66.2	93.4	92.6	0.0	0.0
14F	X1	X2	-124.3	132.1	67.1	92.0	93.9	0.0	0.0
	X2	X3	-139.3	140.3	71.2	100.8	101.0	0.0	0.0
	X3	X4	-140.0	140.0	71.1	100.9	100.9	0.0	0.0
	X4	X5	-140.3	139.3	71.2	101.0	100.8	0.0	0.0
	X5	X6	-132.1	124.3	67.1	93.9	92.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	-136.8	146.5	75.3	102.6	105.0	0.0	0.0
	X2	X3	-140.6	139.6	70.9	101.0	100.8	0.0	0.0
	X3	X4	-139.9	139.9	71.1	100.9	100.9	0.0	0.0
	X4	X5	-139.6	140.6	70.9	100.8	101.0	0.0	0.0
	X5	X6	-146.5	136.8	75.3	105.0	102.6	0.0	0.0
12F	X1	X2	-136.8	146.7	75.2	102.6	105.1	0.0	0.0
	X2	X3	-140.4	139.7	71.0	101.0	100.8	0.0	0.0
	X3	X4	-139.9	139.9	71.1	100.9	100.9	0.0	0.0
	X4	X5	-139.7	140.4	71.0	100.8	101.0	0.0	0.0
	X5	X6	-146.7	136.8	75.2	105.1	102.6	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	X1	X2	-136.5	147.1	75.1	102.5	105.1	0.0	0.0
	X2	X3	-143.5	143.1	72.7	103.4	103.3	0.0	0.0
	X3	X4	-143.2	143.2	72.7	103.4	103.4	0.0	0.0
	X4	X5	-143.1	143.5	72.7	103.3	103.4	0.0	0.0
	X5	X6	-147.1	136.5	75.1	105.1	102.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	-136.3	147.2	75.1	102.5	105.2	0.0	0.0
	X2	X3	-143.5	143.1	72.7	103.4	103.3	0.0	0.0
	X3	X4	-143.2	143.2	72.7	103.4	103.4	0.0	0.0
	X4	X5	-143.1	143.5	72.7	103.3	103.4	0.0	0.0
	X5	X6	-147.2	136.3	75.1	105.2	102.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	-143.7	161.0	82.3	110.5	114.8	0.0	0.0
	X2	X3	-156.2	155.5	78.8	112.8	112.6	0.0	0.0
	X3	X4	-155.7	155.7	79.0	112.7	112.7	0.0	0.0
	X4	X5	-155.5	156.2	78.8	112.6	112.8	0.0	0.0
	X5	X6	-161.0	143.7	82.3	114.8	110.5	0.0	0.0
8F	X1	X2	-144.1	160.9	82.1	110.6	114.8	0.0	0.0
	X2	X3	-156.2	155.5	78.8	112.8	112.6	0.0	0.0
	X3	X4	-155.7	155.7	79.0	112.7	112.7	0.0	0.0
	X4	X5	-155.5	156.2	78.8	112.6	112.8	0.0	0.0
	X5	X6	-160.9	144.1	82.1	114.8	110.6	0.0	0.0
7F	X1	X2	-143.7	161.3	82.2	110.5	114.9	0.0	0.0
	X2	X3	-156.2	155.5	78.8	112.8	112.6	0.0	0.0
	X3	X4	-155.7	155.7	79.0	112.7	112.7	0.0	0.0
	X4	X5	-155.5	156.2	78.8	112.6	112.8	0.0	0.0
	X5	X6	-161.3	143.7	82.2	114.9	110.5	0.0	0.0
6F	X1	X2	-143.5	161.5	82.1	110.4	114.9	0.0	0.0
	X2	X3	-156.1	155.5	78.9	112.8	112.6	0.0	0.0
	X3	X4	-155.7	155.7	79.0	112.7	112.7	0.0	0.0
	X4	X5	-155.5	156.1	78.9	112.6	112.8	0.0	0.0
	X5	X6	-161.5	143.5	82.1	114.9	110.4	0.0	0.0
5F	X1	X2	-143.4	161.7	82.1	110.4	115.0	0.0	0.0
	X2	X3	-156.1	155.5	78.8	112.8	112.6	0.0	0.0
	X3	X4	-155.7	155.7	79.0	112.7	112.7	0.0	0.0
	X4	X5	-155.5	156.1	78.8	112.6	112.8	0.0	0.0
	X5	X6	-161.7	143.4	82.1	115.0	110.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	-143.1	162.0	82.1	110.3	115.0	0.0	0.0
	X2	X3	-156.0	155.5	78.9	112.8	112.6	0.0	0.0
	X3	X4	-155.7	155.7	79.0	112.7	112.7	0.0	0.0
	X4	X5	-155.5	156.0	78.9	112.6	112.8	0.0	0.0
	X5	X6	-162.0	143.1	82.1	115.0	110.3	0.0	0.0
3F	X1	X2	-143.2	161.9	82.1	110.4	115.0	0.0	0.0
	X2	X3	-156.1	155.5	78.8	112.8	112.6	0.0	0.0
	X3	X4	-155.7	155.7	79.0	112.7	112.7	0.0	0.0
	X4	X5	-155.5	156.1	78.8	112.6	112.8	0.0	0.0
	X5	X6	-161.9	143.2	82.1	115.0	110.4	0.0	0.0
2F	X1	X2	-142.6	162.7	82.0	110.2	115.2	0.0	0.0
	X2	X3	-155.6	155.7	79.1	112.7	112.7	0.0	0.0
	X3	X4	-155.8	155.8	78.9	112.7	112.7	0.0	0.0
	X4	X5	-155.7	155.6	79.1	112.7	112.7	0.0	0.0
	X5	X6	-162.7	142.6	82.0	115.2	110.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	-79.6	399.7	271.4	199.5	279.5	0.0	0.0
	X2	X3	-384.3	325.4	156.2	246.9	232.1	0.0	0.0
	X3	X4	-328.5	328.5	182.5	239.5	239.5	0.0	0.0
	X4	X5	-325.4	384.3	156.2	232.1	246.9	0.0	0.0
	X5	X6	-399.7	79.6	271.4	279.5	199.5	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	180.9	170.9	5.0	-44.0	44.0	0.0	0.0
	X2	X3	185.3	185.2	0.1	-46.3	46.3	0.0	0.0
	X3	X4	195.7	195.7	0.0	-48.9	48.9	0.0	0.0
	X4	X5	185.2	185.3	-0.1	-46.3	46.3	0.0	0.0
	X5	X6	170.9	180.9	-5.0	-44.0	44.0	0.0	0.0
15F	X1	X2	227.1	219.8	3.6	-55.9	55.9	0.0	0.0
	X2	X3	344.4	339.7	2.3	-85.5	85.5	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
15F	X3	X4	350.1	350.1	0.0	-87.5	87.5	0.0	0.0
	X4	X5	339.7	344.4	-2.3	-85.5	85.5	0.0	0.0
	X5	X6	219.8	227.1	-3.6	-55.9	55.9	0.0	0.0
14F	X1	X2	268.4	259.3	4.5	-66.0	66.0	0.0	0.0
	X2	X3	398.4	392.8	2.8	-98.9	98.9	0.0	0.0
	X3	X4	401.8	401.8	0.0	-100.4	100.4	0.0	0.0
	X4	X5	392.8	398.4	-2.8	-98.9	98.9	0.0	0.0
	X5	X6	259.3	268.4	-4.5	-66.0	66.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	458.0	441.1	8.5	-112.4	112.4	0.0	0.0
	X2	X3	431.5	432.4	-0.4	-108.0	108.0	0.0	0.0
	X3	X4	448.3	448.3	0.0	-112.1	112.1	0.0	0.0
	X4	X5	432.4	431.5	0.4	-108.0	108.0	0.0	0.0
	X5	X6	441.1	458.0	-8.5	-112.4	112.4	0.0	0.0
12F	X1	X2	500.6	482.9	8.8	-122.9	122.9	0.0	0.0
	X2	X3	468.7	469.2	-0.3	-117.2	117.2	0.0	0.0
	X3	X4	484.1	484.1	0.0	-121.0	121.0	0.0	0.0
	X4	X5	469.2	468.7	0.3	-117.2	117.2	0.0	0.0
	X5	X6	482.9	500.6	-8.8	-122.9	122.9	0.0	0.0
11F	X1	X2	518.1	496.4	10.9	-126.8	126.8	0.0	0.0
	X2	X3	577.1	573.0	2.0	-143.8	143.8	0.0	0.0
	X3	X4	585.1	585.1	0.0	-146.3	146.3	0.0	0.0
	X4	X5	573.0	577.1	-2.0	-143.8	143.8	0.0	0.0
	X5	X6	496.4	518.1	-10.9	-126.8	126.8	0.0	0.0
10F	X1	X2	534.5	515.3	9.6	-131.2	131.2	0.0	0.0
	X2	X3	600.1	596.1	2.0	-149.5	149.5	0.0	0.0
	X3	X4	607.2	607.2	0.0	-151.8	151.8	0.0	0.0
	X4	X5	596.1	600.1	-2.0	-149.5	149.5	0.0	0.0
	X5	X6	515.3	534.5	-9.6	-131.2	131.2	0.0	0.0
9F	X1	X2	788.4	744.0	22.2	-191.5	191.5	0.0	0.0
	X2	X3	752.6	752.2	0.2	-188.1	188.1	0.0	0.0
	X3	X4	771.5	771.5	0.0	-192.9	192.9	0.0	0.0
	X4	X5	752.2	752.6	-0.2	-188.1	188.1	0.0	0.0
	X5	X6	744.0	788.4	-22.2	-191.5	191.5	0.0	0.0
8F	X1	X2	808.3	763.7	22.3	-196.5	196.5	0.0	0.0
	X2	X3	767.1	766.1	0.5	-191.7	191.7	0.0	0.0
	X3	X4	782.7	782.7	0.0	-195.7	195.7	0.0	0.0
	X4	X5	766.1	767.1	-0.5	-191.7	191.7	0.0	0.0
	X5	X6	763.7	808.3	-22.3	-196.5	196.5	0.0	0.0
7F	X1	X2	795.2	762.3	16.4	-194.7	194.7	0.0	0.0
	X2	X3	772.7	771.8	0.5	-193.1	193.1	0.0	0.0
	X3	X4	786.0	786.0	0.0	-196.5	196.5	0.0	0.0
	X4	X5	771.8	772.7	-0.5	-193.1	193.1	0.0	0.0
	X5	X6	762.3	795.2	-16.4	-194.7	194.7	0.0	0.0
6F	X1	X2	751.4	731.0	10.2	-185.3	185.3	0.0	0.0
	X2	X3	749.2	748.0	0.6	-187.2	187.2	0.0	0.0
	X3	X4	759.5	759.5	0.0	-189.9	189.9	0.0	0.0
	X4	X5	748.0	749.2	-0.6	-187.2	187.2	0.0	0.0
	X5	X6	731.0	751.4	-10.2	-185.3	185.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	715.5	692.1	11.7	-176.0	176.0	0.0	0.0
	X2	X3	700.4	699.9	0.3	-175.0	175.0	0.0	0.0
	X3	X4	709.6	709.6	0.0	-177.4	177.4	0.0	0.0
	X4	X5	699.9	700.4	-0.3	-175.0	175.0	0.0	0.0
	X5	X6	692.1	715.5	-11.7	-176.0	176.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	699.0	685.3	6.8	-173.0	173.0	0.0	0.0
	X2	X3	695.5	695.0	0.3	-173.8	173.8	0.0	0.0
	X3	X4	702.0	702.0	0.0	-175.5	175.5	0.0	0.0
	X4	X5	695.0	695.5	-0.3	-173.8	173.8	0.0	0.0
	X5	X6	685.3	699.0	-6.8	-173.0	173.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	643.0	637.7	2.6	-160.1	160.1	0.0	0.0
	X2	X3	649.9	649.5	0.2	-162.4	162.4	0.0	0.0
	X3	X4	654.2	654.2	0.0	-163.6	163.6	0.0	0.0
	X4	X5	649.5	649.9	-0.2	-162.4	162.4	0.0	0.0
	X5	X6	637.7	643.0	-2.6	-160.1	160.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	565.7	559.0	3.4	-140.6	140.6	0.0	0.0
	X2	X3	561.7	561.4	0.1	-140.4	140.4	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	X3	X4	564.0	564.0	0.0	-141.0	141.0	0.0	0.0
	X4	X5	561.4	561.7	-0.1	-140.4	140.4	0.0	0.0
	X5	X6	559.0	565.7	-3.4	-140.6	140.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	840.6	747.7	46.4	-198.5	198.5	0.0	0.0
	X2	X3	692.6	710.2	-8.8	-175.4	175.4	0.0	0.0
	X3	X4	723.1	723.1	0.0	-180.8	180.8	0.0	0.0
	X4	X5	710.2	692.6	8.8	-175.4	175.4	0.0	0.0
	X5	X6	747.7	840.6	-46.4	-198.5	198.5	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-180.9	-170.9	-5.0	44.0	-44.0	0.0	0.0
	X2	X3	-185.3	-185.2	-0.1	46.3	-46.3	0.0	0.0
	X3	X4	-195.7	-195.7	0.0	48.9	-48.9	0.0	0.0
	X4	X5	-185.2	-185.3	0.1	46.3	-46.3	0.0	0.0
	X5	X6	-170.9	-180.9	5.0	44.0	-44.0	0.0	0.0
15F	X1	X2	-227.1	-219.8	-3.6	55.9	-55.9	0.0	0.0
	X2	X3	-344.4	-339.7	-2.3	85.5	-85.5	0.0	0.0
	X3	X4	-350.1	-350.1	0.0	87.5	-87.5	0.0	0.0
	X4	X5	-339.7	-344.4	2.3	85.5	-85.5	0.0	0.0
	X5	X6	-219.8	-227.1	3.6	55.9	-55.9	0.0	0.0
14F	X1	X2	-268.4	-259.3	-4.5	66.0	-66.0	0.0	0.0
	X2	X3	-398.4	-392.8	-2.8	98.9	-98.9	0.0	0.0
	X3	X4	-401.8	-401.8	0.0	100.4	-100.4	0.0	0.0
	X4	X5	-392.8	-398.4	2.8	98.9	-98.9	0.0	0.0
	X5	X6	-259.3	-268.4	4.5	66.0	-66.0	0.0	0.0
13F	X1	X2	-458.0	-441.1	-8.5	112.4	-112.4	0.0	0.0
	X2	X3	-431.5	-432.4	0.4	108.0	-108.0	0.0	0.0
	X3	X4	-448.3	-448.3	0.0	112.1	-112.1	0.0	0.0
	X4	X5	-432.4	-431.5	-0.4	108.0	-108.0	0.0	0.0
	X5	X6	-441.1	-458.0	8.5	112.4	-112.4	0.0	0.0
12F	X1	X2	-500.6	-482.9	-8.8	122.9	-122.9	0.0	0.0
	X2	X3	-468.7	-469.2	0.3	117.2	-117.2	0.0	0.0
	X3	X4	-484.1	-484.1	0.0	121.0	-121.0	0.0	0.0
	X4	X5	-469.2	-468.7	-0.3	117.2	-117.2	0.0	0.0
	X5	X6	-482.9	-500.6	8.8	122.9	-122.9	0.0	0.0
11F	X1	X2	-518.1	-496.4	-10.9	126.8	-126.8	0.0	0.0
	X2	X3	-577.1	-573.0	-2.0	143.8	-143.8	0.0	0.0
	X3	X4	-585.1	-585.1	0.0	146.3	-146.3	0.0	0.0
	X4	X5	-573.0	-577.1	2.0	143.8	-143.8	0.0	0.0
	X5	X6	-496.4	-518.1	10.9	126.8	-126.8	0.0	0.0
10F	X1	X2	-534.5	-515.3	-9.6	131.2	-131.2	0.0	0.0
	X2	X3	-600.1	-596.1	-2.0	149.5	-149.5	0.0	0.0
	X3	X4	-607.2	-607.2	0.0	151.8	-151.8	0.0	0.0
	X4	X5	-596.1	-600.1	2.0	149.5	-149.5	0.0	0.0
	X5	X6	-515.3	-534.5	9.6	131.2	-131.2	0.0	0.0
9F	X1	X2	-788.4	-744.0	-22.2	191.5	-191.5	0.0	0.0
	X2	X3	-752.6	-752.2	-0.2	188.1	-188.1	0.0	0.0
	X3	X4	-771.5	-771.5	0.0	192.9	-192.9	0.0	0.0
	X4	X5	-752.2	-752.6	0.2	188.1	-188.1	0.0	0.0
	X5	X6	-744.0	-788.4	22.2	191.5	-191.5	0.0	0.0
8F	X1	X2	-808.3	-763.7	-22.3	196.5	-196.5	0.0	0.0
	X2	X3	-767.1	-766.1	-0.5	191.7	-191.7	0.0	0.0
	X3	X4	-782.7	-782.7	0.0	195.7	-195.7	0.0	0.0
	X4	X5	-766.1	-767.1	0.5	191.7	-191.7	0.0	0.0
	X5	X6	-763.7	-808.3	22.3	196.5	-196.5	0.0	0.0
7F	X1	X2	-795.2	-762.3	-16.4	194.7	-194.7	0.0	0.0
	X2	X3	-772.7	-771.8	-0.5	193.1	-193.1	0.0	0.0
	X3	X4	-786.0	-786.0	0.0	196.5	-196.5	0.0	0.0
	X4	X5	-771.8	-772.7	0.5	193.1	-193.1	0.0	0.0
	X5	X6	-762.3	-795.2	16.4	194.7	-194.7	0.0	0.0
6F	X1	X2	-751.4	-731.0	-10.2	185.3	-185.3	0.0	0.0
	X2	X3	-749.2	-748.0	-0.6	187.2	-187.2	0.0	0.0
	X3	X4	-759.5	-759.5	0.0	189.9	-189.9	0.0	0.0
	X4	X5	-748.0	-749.2	0.6	187.2	-187.2	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	X5	X6	-731.0	-751.4	10.2	185.3	-185.3	0.0	0.0
5F	X1	X2	-715.5	-692.1	-11.7	176.0	-176.0	0.0	0.0
	X2	X3	-700.4	-699.9	-0.3	175.0	-175.0	0.0	0.0
	X3	X4	-709.6	-709.6	0.0	177.4	-177.4	0.0	0.0
	X4	X5	-699.9	-700.4	0.3	175.0	-175.0	0.0	0.0
	X5	X6	-692.1	-715.5	11.7	176.0	-176.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	-699.0	-685.3	-6.8	173.0	-173.0	0.0	0.0
	X2	X3	-695.5	-695.0	-0.3	173.8	-173.8	0.0	0.0
	X3	X4	-702.0	-702.0	0.0	175.5	-175.5	0.0	0.0
	X4	X5	-695.0	-695.5	0.3	173.8	-173.8	0.0	0.0
	X5	X6	-685.3	-699.0	6.8	173.0	-173.0	0.0	0.0
3F	X1	X2	-643.0	-637.7	-2.6	160.1	-160.1	0.0	0.0
	X2	X3	-649.9	-649.5	-0.2	162.4	-162.4	0.0	0.0
	X3	X4	-654.2	-654.2	0.0	163.6	-163.6	0.0	0.0
	X4	X5	-649.5	-649.9	0.2	162.4	-162.4	0.0	0.0
	X5	X6	-637.7	-643.0	2.6	160.1	-160.1	0.0	0.0
2F	X1	X2	-565.7	-559.0	-3.4	140.6	-140.6	0.0	0.0
	X2	X3	-561.7	-561.4	-0.1	140.4	-140.4	0.0	0.0
	X3	X4	-564.0	-564.0	0.0	141.0	-141.0	0.0	0.0
	X4	X5	-561.4	-561.7	0.1	140.4	-140.4	0.0	0.0
	X5	X6	-559.0	-565.7	3.4	140.6	-140.6	0.0	0.0
1F	X1	X2	-840.6	-747.7	-46.4	198.5	-198.5	0.0	0.0
	X2	X3	-692.6	-710.2	8.8	175.4	-175.4	0.0	0.0
	X3	X4	-723.1	-723.1	0.0	180.8	-180.8	0.0	0.0
	X4	X5	-710.2	-692.6	-8.8	175.4	-175.4	0.0	0.0
	X5	X6	-747.7	-840.6	46.4	198.5	-198.5	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	145.3	85.1	-30.1	-81.5	81.5	-347.3	347.3
		X2	-5.5	1.3	3.4	1.5	-1.5	-584.0	584.0
		X3	0.5	-0.0	-0.3	-0.2	0.2	-581.1	581.1
		X4	-0.5	0.0	0.3	0.2	-0.2	-581.1	581.1
		X5	5.5	-1.3	-3.4	-1.5	1.5	-584.0	584.0
		X6	-145.3	-85.1	30.1	81.5	-81.5	-347.3	347.3
14F	15F	X1	42.4	56.2	6.9	-35.2	35.2	-684.6	684.6
		X2	7.0	5.7	-0.7	-4.5	4.5	-1125.9	1125.9
		X3	-0.4	-0.3	0.1	0.3	-0.3	-1130.3	1130.3
		X4	0.4	0.3	-0.1	-0.3	0.3	-1130.3	1130.3
		X5	-7.0	-5.7	0.7	4.5	-4.5	-1125.9	1125.9
		X6	-42.4	-56.2	-6.9	35.2	-35.2	-684.6	684.6
13F	14F	X1	68.0	66.8	-0.6	-48.2	48.2	-1021.2	1021.2
		X2	1.6	-1.6	-1.6	-0.0	0.0	-1668.5	1668.5
		X3	-0.0	0.1	0.1	-0.0	0.0	-1679.5	1679.5
		X4	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-1679.5	1679.5
		X5	-1.6	1.6	1.6	0.0	-0.0	-1668.5	1668.5
		X6	-68.0	-66.8	0.6	48.2	-48.2	-1021.2	1021.2
12F	13F	X1	70.0	67.1	-1.5	-49.0	49.0	-1367.3	1367.3
		X2	-4.3	-3.7	0.3	2.9	-2.9	-2223.1	2223.1
		X3	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2230.2	2230.2
		X4	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2230.2	2230.2
		X5	4.3	3.7	-0.3	-2.9	2.9	-2223.1	2223.1
		X6	-70.0	-67.1	1.5	49.0	-49.0	-1367.3	1367.3
11F	12F	X1	69.7	68.5	-0.6	-48.9	48.9	-1713.2	1713.2
		X2	-2.7	-2.0	0.3	1.7	-1.7	-2776.6	2776.6
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-2779.8	2779.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-2779.8	2779.8
		X5	2.7	2.0	-0.3	-1.7	1.7	-2776.6	2776.6
		X6	-69.7	-68.5	0.6	48.9	-48.9	-1713.2	1713.2
10F	11F	X1	68.0	68.2	0.1	-48.7	48.7	-2057.7	2057.7
		X2	-1.6	-1.7	-0.0	1.2	-1.2	-3331.6	3331.6
		X3	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3333.1	3333.1
		X4	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3333.1	3333.1
		X5	1.6	1.7	0.0	-1.2	1.2	-3331.6	3331.6
		X6	-68.0	-68.2	-0.1	48.7	-48.7	-2057.7	2057.7

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	X1	68.1	68.5	0.2	-48.4	48.4	-2400.7	2400.7
		X2	-2.0	-2.2	-0.1	1.5	-1.5	-3888.5	3888.5
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-3888.3	3888.3
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-3888.3	3888.3
		X5	2.0	2.2	0.1	-1.5	1.5	-3888.5	3888.5
		X6	-68.1	-68.5	-0.2	48.4	-48.4	-2400.7	2400.7
8F	9F	X1	75.2	71.4	-1.9	-52.4	52.4	-2750.5	2750.5
		X2	-2.5	-2.4	0.1	1.8	-1.8	-4460.7	4460.7
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4458.3	4458.3
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4458.3	4458.3
		X5	2.5	2.4	-0.1	-1.8	1.8	-4460.7	4460.7
		X6	-75.2	-71.4	1.9	52.4	-52.4	-2750.5	2750.5
7F	8F	X1	72.8	70.5	-1.2	-51.2	51.2	-3099.8	3099.8
		X2	-2.4	-2.2	0.1	1.6	-1.6	-5033.2	5033.2
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5028.7	5028.7
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5028.7	5028.7
		X5	2.4	2.2	-0.1	-1.6	1.6	-5033.2	5033.2
		X6	-72.8	-70.5	1.2	51.2	-51.2	-3099.8	3099.8
6F	7F	X1	73.2	70.5	-1.3	-51.3	51.3	-3448.4	3448.4
		X2	-2.9	-2.7	0.1	2.0	-2.0	-5629.8	5629.8
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5623.1	5623.1
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5623.1	5623.1
		X5	2.9	2.7	-0.1	-2.0	2.0	-5629.8	5629.8
		X6	-73.2	-70.5	1.3	51.3	-51.3	-3448.4	3448.4
5F	6F	X1	73.0	70.4	-1.3	-51.2	51.2	-3796.4	3796.4
		X2	-2.8	-2.8	-0.0	2.0	-2.0	-6218.0	6218.0
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-6209.1	6209.1
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-6209.1	6209.1
		X5	2.8	2.8	0.0	-2.0	2.0	-6218.0	6218.0
		X6	-73.0	-70.4	1.3	51.2	-51.2	-3796.4	3796.4
4F	5F	X1	72.9	70.3	-1.3	-51.2	51.2	-4144.0	4144.0
		X2	-2.8	-2.4	0.2	1.9	-1.9	-6806.6	6806.6
		X3	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-6795.3	6795.3
		X4	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-6795.3	6795.3
		X5	2.8	2.4	-0.2	-1.9	1.9	-6806.6	6806.6
		X6	-72.9	-70.3	1.3	51.2	-51.2	-4144.0	4144.0
3F	4F	X1	72.8	70.1	-1.3	-51.0	51.0	-4491.1	4491.1
		X2	-3.5	-3.7	-0.1	2.6	-2.6	-7422.1	7422.1
		X3	0.2	0.3	0.1	-0.2	0.2	-7408.4	7408.4
		X4	-0.2	-0.3	-0.1	0.2	-0.2	-7408.4	7408.4
		X5	3.5	3.7	0.1	-2.6	2.6	-7422.1	7422.1
		X6	-72.8	-70.1	1.3	51.0	-51.0	-4491.1	4491.1
2F	3F	X1	73.1	70.9	-1.1	-51.4	51.4	-4838.1	4838.1
		X2	-2.0	-0.0	1.0	0.7	-0.7	-8032.4	8032.4
		X3	-0.2	-0.8	-0.3	0.4	-0.4	-8016.3	8016.3
		X4	0.2	0.8	0.3	-0.4	0.4	-8016.3	8016.3
		X5	2.0	0.0	-1.0	-0.7	0.7	-8032.4	8032.4
		X6	-73.1	-70.9	1.1	51.4	-51.4	-4838.1	4838.1
1F	2F	X1	71.7	79.6	4.0	-45.5	45.5	-5192.3	5192.3
		X2	-7.2	-15.3	-4.1	6.8	-6.8	-8650.8	8650.8
		X3	1.0	3.1	1.1	-1.2	1.2	-8632.2	8632.2
		X4	-1.0	-3.1	-1.1	1.2	-1.2	-8632.2	8632.2
		X5	7.2	15.3	4.1	-6.8	6.8	-8650.8	8650.8
		X6	-71.7	-79.6	-4.0	45.5	-45.5	-5192.3	5192.3

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	-180.9	-60.4	60.3	85.4	-85.4	4.4	-4.4
		X2	-356.2	-229.9	63.2	207.5	-207.5	-4.1	4.1
		X3	-380.9	-277.1	51.9	232.9	-232.9	-3.9	3.9
		X4	-380.9	-277.1	51.9	232.9	-232.9	3.9	-3.9
		X5	-356.2	-229.9	63.2	207.5	-207.5	4.1	-4.1
		X6	-180.9	-60.4	60.3	85.4	-85.4	-4.4	4.4
14F	15F	X1	-166.7	-48.0	59.4	76.7	-76.7	-9.7	9.7
		X2	-334.3	-234.9	49.7	203.3	-203.3	-14.2	14.2

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
14F	15F	X3	-412.7	-315.9	48.4	260.2	-260.2	-16.3	16.3
		X4	-412.7	-315.9	48.4	260.2	-260.2	16.3	-16.3
		X5	-334.3	-234.9	49.7	203.3	-203.3	14.2	-14.2
		X6	-166.7	-48.0	59.4	76.7	-76.7	9.7	-9.7
13F	14F	X1	-220.4	-158.2	31.1	135.2	-135.2	-39.3	39.3
		X2	-422.8	-367.1	27.9	282.1	-282.1	-38.0	38.0
		X3	-478.6	-387.1	45.7	309.2	-309.2	-34.3	34.3
		X4	-478.6	-387.1	45.7	309.2	-309.2	34.3	-34.3
		X5	-422.8	-367.1	27.9	282.1	-282.1	38.0	-38.0
		X6	-220.4	-158.2	31.1	135.2	-135.2	39.3	-39.3
12F	13F	X1	-299.8	-214.2	42.8	183.6	-183.6	-60.4	60.4
		X2	-505.5	-427.8	38.9	333.3	-333.3	-82.5	82.5
		X3	-493.5	-418.0	37.8	325.6	-325.6	-52.5	52.5
		X4	-493.5	-418.0	37.8	325.6	-325.6	52.5	-52.5
		X5	-505.5	-427.8	38.9	333.3	-333.3	82.5	-82.5
		X6	-299.8	-214.2	42.8	183.6	-183.6	60.4	-60.4
11F	12F	X1	-286.4	-243.7	21.3	187.6	-187.6	-91.5	91.5
		X2	-523.8	-502.0	10.9	363.1	-363.1	-143.2	143.2
		X3	-535.3	-533.1	1.1	378.2	-378.2	-77.0	77.0
		X4	-535.3	-533.1	1.1	378.2	-378.2	77.0	-77.0
		X5	-523.8	-502.0	10.9	363.1	-363.1	143.2	-143.2
		X6	-286.4	-243.7	21.3	187.6	-187.6	91.5	-91.5
10F	11F	X1	-274.4	-251.7	11.4	187.9	-187.9	-141.1	141.1
		X2	-571.5	-519.9	25.8	389.8	-389.8	-205.9	205.9
		X3	-625.1	-571.1	27.0	427.2	-427.2	-106.8	106.8
		X4	-625.1	-571.1	27.0	427.2	-427.2	106.8	-106.8
		X5	-571.5	-519.9	25.8	389.8	-389.8	205.9	-205.9
		X6	-274.4	-251.7	11.4	187.9	-187.9	141.1	-141.1
9F	10F	X1	-282.8	-360.1	-38.7	227.6	-227.6	-198.3	198.3
		X2	-595.5	-684.1	-44.3	452.9	-452.9	-258.3	258.3
		X3	-632.2	-704.7	-36.3	473.2	-473.2	-135.2	135.2
		X4	-632.2	-704.7	-36.3	473.2	-473.2	135.2	-135.2
		X5	-595.5	-684.1	-44.3	452.9	-452.9	258.3	-258.3
		X6	-282.8	-360.1	-38.7	227.6	-227.6	198.3	-198.3
8F	9F	X1	-428.2	-392.3	18.0	293.0	-293.0	-226.7	226.7
		X2	-812.5	-766.9	22.8	564.0	-564.0	-342.4	342.4
		X3	-819.0	-774.9	22.1	569.3	-569.3	-168.1	168.1
		X4	-819.0	-774.9	22.1	569.3	-569.3	168.1	-168.1
		X5	-812.5	-766.9	22.8	564.0	-564.0	342.4	-342.4
		X6	-428.2	-392.3	18.0	293.0	-293.0	226.7	-226.7
7F	8F	X1	-416.1	-434.5	-9.2	303.8	-303.8	-259.4	259.4
		X2	-764.0	-728.9	17.6	533.2	-533.2	-431.3	431.3
		X3	-773.9	-738.1	17.9	540.0	-540.0	-204.2	204.2
		X4	-773.9	-738.1	17.9	540.0	-540.0	204.2	-204.2
		X5	-764.0	-728.9	17.6	533.2	-533.2	431.3	-431.3
		X6	-416.1	-434.5	-9.2	303.8	-303.8	259.4	-259.4
6F	7F	X1	-360.7	-416.9	-28.1	277.7	-277.7	-303.4	303.4
		X2	-806.1	-804.2	0.9	575.1	-575.1	-590.7	590.7
		X3	-819.7	-818.5	0.6	585.1	-585.1	-278.0	278.0
		X4	-819.7	-818.5	0.6	585.1	-585.1	278.0	-278.0
		X5	-806.1	-804.2	0.9	575.1	-575.1	590.7	-590.7
		X6	-360.7	-416.9	-28.1	277.7	-277.7	303.4	-303.4
5F	6F	X1	-334.4	-363.5	-14.5	249.3	-249.3	-367.3	367.3
		X2	-676.0	-712.4	-18.2	495.8	-495.8	-729.7	729.7
		X3	-689.1	-722.2	-16.6	504.0	-504.0	-328.5	328.5
		X4	-689.1	-722.2	-16.6	504.0	-504.0	328.5	-328.5
		X5	-676.0	-712.4	-18.2	495.8	-495.8	729.7	-729.7
		X6	-334.4	-363.5	-14.5	249.3	-249.3	367.3	-367.3
4F	5F	X1	-352.0	-375.1	-11.5	259.7	-259.7	-449.3	449.3
		X2	-680.2	-656.2	12.0	477.3	-477.3	-884.2	884.2
		X3	-687.2	-663.0	12.1	482.2	-482.2	-383.6	383.6
		X4	-687.2	-663.0	12.1	482.2	-482.2	383.6	-383.6
		X5	-680.2	-656.2	12.0	477.3	-477.3	884.2	-884.2
		X6	-352.0	-375.1	-11.5	259.7	-259.7	449.3	-449.3
3F	4F	X1	-323.9	-390.2	-33.1	255.0	-255.0	-536.2	536.2

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	X2	-724.7	-774.1	-24.7	535.3	-535.3	-1181.3	1181.3
		X3	-734.0	-782.8	-24.4	541.7	-541.7	-499.0	499.0
		X4	-734.0	-782.8	-24.4	541.7	-541.7	499.0	-499.0
		X5	-724.7	-774.1	-24.7	535.3	-535.3	1181.3	-1181.3
		X6	-323.9	-390.2	-33.1	255.0	-255.0	536.2	-536.2
2F	3F	X1	-252.8	-333.5	-40.4	209.4	-209.4	-653.4	653.4
		X2	-513.5	-647.5	-67.0	414.6	-414.6	-1363.3	1363.3
		X3	-521.0	-653.7	-66.4	419.5	-419.5	-563.9	563.9
		X4	-521.0	-653.7	-66.4	419.5	-419.5	563.9	-563.9
		X5	-513.5	-647.5	-67.0	414.6	-414.6	1363.3	-1363.3
		X6	-252.8	-333.5	-40.4	209.4	-209.4	653.4	-653.4
1F	2F	X1	-232.2	-840.6	-304.2	322.6	-322.6	-795.9	795.9
		X2	-473.2	-1440.4	-483.6	575.5	-575.5	-1555.0	1555.0
		X3	-471.7	-1433.3	-480.8	572.9	-572.9	-629.6	629.6
		X4	-471.7	-1433.3	-480.8	572.9	-572.9	629.6	-629.6
		X5	-473.2	-1440.4	-483.6	575.5	-575.5	1555.0	-1555.0
		X6	-232.2	-840.6	-304.2	322.6	-322.6	795.9	-795.9

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	180.9	60.4	-60.3	-85.4	85.4	-4.4	4.4
		X2	356.2	229.9	-63.2	-207.5	207.5	4.1	-4.1
		X3	380.9	277.1	-51.9	-232.9	232.9	3.9	-3.9
		X4	380.9	277.1	-51.9	-232.9	232.9	-3.9	3.9
		X5	356.2	229.9	-63.2	-207.5	207.5	-4.1	4.1
		X6	180.9	60.4	-60.3	-85.4	85.4	4.4	-4.4
14F	15F	X1	166.7	48.0	-59.4	-76.7	76.7	9.7	-9.7
		X2	334.3	234.9	-49.7	-203.3	203.3	14.2	-14.2
		X3	412.7	315.9	-48.4	-260.2	260.2	16.3	-16.3
		X4	412.7	315.9	-48.4	-260.2	260.2	-16.3	16.3
		X5	334.3	234.9	-49.7	-203.3	203.3	-14.2	14.2
		X6	166.7	48.0	-59.4	-76.7	76.7	-9.7	9.7
13F	14F	X1	220.4	158.2	-31.1	-135.2	135.2	39.3	-39.3
		X2	422.8	367.1	-27.9	-282.1	282.1	38.0	-38.0
		X3	478.6	387.1	-45.7	-309.2	309.2	34.3	-34.3
		X4	478.6	387.1	-45.7	-309.2	309.2	-34.3	34.3
		X5	422.8	367.1	-27.9	-282.1	282.1	-38.0	38.0
		X6	220.4	158.2	-31.1	-135.2	135.2	-39.3	39.3
12F	13F	X1	299.8	214.2	-42.8	-183.6	183.6	60.4	-60.4
		X2	505.5	427.8	-38.9	-333.3	333.3	82.5	-82.5
		X3	493.5	418.0	-37.8	-325.6	325.6	52.5	-52.5
		X4	493.5	418.0	-37.8	-325.6	325.6	-52.5	52.5
		X5	505.5	427.8	-38.9	-333.3	333.3	-82.5	82.5
		X6	299.8	214.2	-42.8	-183.6	183.6	-60.4	60.4
11F	12F	X1	286.4	243.7	-21.3	-187.6	187.6	91.5	-91.5
		X2	523.8	502.0	-10.9	-363.1	363.1	143.2	-143.2
		X3	535.3	533.1	-1.1	-378.2	378.2	77.0	-77.0
		X4	535.3	533.1	-1.1	-378.2	378.2	-77.0	77.0
		X5	523.8	502.0	-10.9	-363.1	363.1	-143.2	143.2
		X6	286.4	243.7	-21.3	-187.6	187.6	-91.5	91.5
10F	11F	X1	274.4	251.7	-11.4	-187.9	187.9	141.1	-141.1
		X2	571.5	519.9	-25.8	-389.8	389.8	205.9	-205.9
		X3	625.1	571.1	-27.0	-427.2	427.2	106.8	-106.8
		X4	625.1	571.1	-27.0	-427.2	427.2	-106.8	106.8
		X5	571.5	519.9	-25.8	-389.8	389.8	-205.9	205.9
		X6	274.4	251.7	-11.4	-187.9	187.9	-141.1	141.1
9F	10F	X1	282.8	360.1	38.7	-227.6	227.6	198.3	-198.3
		X2	595.5	684.1	44.3	-452.9	452.9	258.3	-258.3
		X3	632.2	704.7	36.3	-473.2	473.2	135.2	-135.2
		X4	632.2	704.7	36.3	-473.2	473.2	-135.2	135.2
		X5	595.5	684.1	44.3	-452.9	452.9	-258.3	258.3
		X6	282.8	360.1	38.7	-227.6	227.6	-198.3	198.3
8F	9F	X1	428.2	392.3	-18.0	-293.0	293.0	226.7	-226.7
		X2	812.5	766.9	-22.8	-564.0	564.0	342.4	-342.4
		X3	819.0	774.9	-22.1	-569.3	569.3	168.1	-168.1

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	X4	819.0	774.9	-22.1	-569.3	569.3	-168.1	168.1
		X5	812.5	766.9	-22.8	-564.0	564.0	-342.4	342.4
		X6	428.2	392.3	-18.0	-293.0	293.0	-226.7	226.7
7F	8F	X1	416.1	434.5	9.2	-303.8	303.8	259.4	-259.4
		X2	764.0	728.9	-17.6	-533.2	533.2	431.3	-431.3
		X3	773.9	738.1	-17.9	-540.0	540.0	204.2	-204.2
		X4	773.9	738.1	-17.9	-540.0	540.0	-204.2	204.2
		X5	764.0	728.9	-17.6	-533.2	533.2	-431.3	431.3
		X6	416.1	434.5	9.2	-303.8	303.8	-259.4	259.4
6F	7F	X1	360.7	416.9	28.1	-277.7	277.7	303.4	-303.4
		X2	806.1	804.2	-0.9	-575.1	575.1	590.7	-590.7
		X3	819.7	818.5	-0.6	-585.1	585.1	278.0	-278.0
		X4	819.7	818.5	-0.6	-585.1	585.1	-278.0	278.0
		X5	806.1	804.2	-0.9	-575.1	575.1	-590.7	590.7
		X6	360.7	416.9	28.1	-277.7	277.7	-303.4	303.4
5F	6F	X1	334.4	363.5	14.5	-249.3	249.3	367.3	-367.3
		X2	676.0	712.4	18.2	-495.8	495.8	729.7	-729.7
		X3	689.1	722.2	16.6	-504.0	504.0	328.5	-328.5
		X4	689.1	722.2	16.6	-504.0	504.0	-328.5	328.5
		X5	676.0	712.4	18.2	-495.8	495.8	-729.7	729.7
		X6	334.4	363.5	14.5	-249.3	249.3	-367.3	367.3
4F	5F	X1	352.0	375.1	11.5	-259.7	259.7	449.3	-449.3
		X2	680.2	656.2	-12.0	-477.3	477.3	884.2	-884.2
		X3	687.2	663.0	-12.1	-482.2	482.2	383.6	-383.6
		X4	687.2	663.0	-12.1	-482.2	482.2	-383.6	383.6
		X5	680.2	656.2	-12.0	-477.3	477.3	-884.2	884.2
		X6	352.0	375.1	11.5	-259.7	259.7	-449.3	449.3
3F	4F	X1	323.9	390.2	33.1	-255.0	255.0	536.2	-536.2
		X2	724.7	774.1	24.7	-535.3	535.3	1181.3	-1181.3
		X3	734.0	782.8	24.4	-541.7	541.7	499.0	-499.0
		X4	734.0	782.8	24.4	-541.7	541.7	-499.0	499.0
		X5	724.7	774.1	24.7	-535.3	535.3	-1181.3	1181.3
		X6	323.9	390.2	33.1	-255.0	255.0	-536.2	536.2
2F	3F	X1	252.8	333.5	40.4	-209.4	209.4	653.4	-653.4
		X2	513.5	647.5	67.0	-414.6	414.6	1363.3	-1363.3
		X3	521.0	653.7	66.4	-419.5	419.5	563.9	-563.9
		X4	521.0	653.7	66.4	-419.5	419.5	-563.9	563.9
		X5	513.5	647.5	67.0	-414.6	414.6	-1363.3	1363.3
		X6	252.8	333.5	40.4	-209.4	209.4	-653.4	653.4
1F	2F	X1	232.2	840.6	304.2	-322.6	322.6	795.9	-795.9
		X2	473.2	1440.4	483.6	-575.5	575.5	1555.0	-1555.0
		X3	471.7	1433.3	480.8	-572.9	572.9	629.6	-629.6
		X4	471.7	1433.3	480.8	-572.9	572.9	-629.6	629.6
		X5	473.2	1440.4	483.6	-575.5	575.5	-1555.0	1555.0
		X6	232.2	840.6	304.2	-322.6	322.6	-795.9	795.9

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-187.0	207.1	101.8	142.4	147.4	0.0	0.0
	X2	X3	-199.2	198.4	100.0	145.0	144.8	0.0	0.0
	X3	X4	-198.7	198.7	100.1	144.9	144.9	0.0	0.0
	X4	X5	-198.4	199.2	100.0	144.8	145.0	0.0	0.0
	X5	X6	-207.1	187.0	101.8	147.4	142.4	0.0	0.0
15F	X1	X2	-187.5	198.8	96.7	142.3	145.1	0.0	0.0
	X2	X3	-209.7	210.4	104.1	155.8	155.9	0.0	0.0
	X3	X4	-210.1	210.1	104.0	155.8	155.8	0.0	0.0
	X4	X5	-210.4	209.7	104.1	155.9	155.8	0.0	0.0
	X5	X6	-198.8	187.5	96.7	145.1	142.3	0.0	0.0
14F	X1	X2	-185.8	198.7	96.5	141.4	144.7	0.0	0.0
	X2	X3	-208.7	209.2	103.6	154.8	155.0	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
14F	X3	X4	-209.0	209.0	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X4	X5	-209.2	208.7	103.6	155.0	154.8	0.0	0.0
	X5	X6	-198.7	185.8	96.5	144.7	141.4	0.0	0.0
13F	X1	X2	-189.5	203.4	98.7	144.5	148.0	0.0	0.0
	X2	X3	-208.9	209.1	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X3	X4	-209.0	209.0	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X4	X5	-209.1	208.9	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X5	X6	-203.4	189.5	98.7	148.0	144.5	0.0	0.0
12F	X1	X2	-189.5	203.3	98.7	144.5	148.0	0.0	0.0
	X2	X3	-208.9	209.0	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X3	X4	-209.0	209.0	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X4	X5	-209.0	208.9	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X5	X6	-203.3	189.5	98.7	148.0	144.5	0.0	0.0
11F	X1	X2	-198.5	217.5	105.0	152.8	157.6	0.0	0.0
	X2	X3	-226.8	227.3	112.6	168.5	168.6	0.0	0.0
	X3	X4	-227.1	227.1	112.5	168.5	168.5	0.0	0.0
	X4	X5	-227.3	226.8	112.6	168.6	168.5	0.0	0.0
	X5	X6	-217.5	198.5	105.0	157.6	152.8	0.0	0.0
10F	X1	X2	-198.1	217.2	104.9	152.5	157.3	0.0	0.0
	X2	X3	-226.5	226.9	112.4	168.2	168.3	0.0	0.0
	X3	X4	-226.8	226.8	112.4	168.2	168.2	0.0	0.0
	X4	X5	-226.9	226.5	112.4	168.3	168.2	0.0	0.0
	X5	X6	-217.2	198.1	104.9	157.3	152.5	0.0	0.0
9F	X1	X2	-197.8	217.5	104.8	152.4	157.4	0.0	0.0
	X2	X3	-235.8	237.0	117.4	175.4	175.7	0.0	0.0
	X3	X4	-236.6	236.6	117.3	175.5	175.5	0.0	0.0
	X4	X5	-237.0	235.8	117.4	175.7	175.4	0.0	0.0
	X5	X6	-217.5	197.8	104.8	157.4	152.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-197.9	217.5	104.8	152.5	157.3	0.0	0.0
	X2	X3	-235.5	236.6	117.3	175.1	175.4	0.0	0.0
	X3	X4	-236.2	236.2	117.1	175.2	175.2	0.0	0.0
	X4	X5	-236.6	235.5	117.3	175.4	175.1	0.0	0.0
	X5	X6	-217.5	197.9	104.8	157.3	152.5	0.0	0.0
7F	X1	X2	-198.0	217.4	104.8	152.5	157.3	0.0	0.0
	X2	X3	-235.6	236.6	117.3	175.1	175.4	0.0	0.0
	X3	X4	-236.2	236.2	117.1	175.2	175.2	0.0	0.0
	X4	X5	-236.6	235.6	117.3	175.4	175.1	0.0	0.0
	X5	X6	-217.4	198.0	104.8	157.3	152.5	0.0	0.0
6F	X1	X2	-205.0	228.4	109.5	158.8	164.7	0.0	0.0
	X2	X3	-266.9	271.0	134.3	199.6	200.6	0.0	0.0
	X3	X4	-269.4	269.4	133.9	200.1	200.1	0.0	0.0
	X4	X5	-271.0	266.9	134.3	200.6	199.6	0.0	0.0
	X5	X6	-228.4	205.0	109.5	164.7	158.8	0.0	0.0
5F	X1	X2	-205.3	228.1	109.6	158.9	164.6	0.0	0.0
	X2	X3	-261.3	264.6	132.0	195.4	196.2	0.0	0.0
	X3	X4	-263.3	263.3	131.7	195.8	195.8	0.0	0.0
	X4	X5	-264.6	261.3	132.0	196.2	195.4	0.0	0.0
	X5	X6	-228.1	205.3	109.6	164.6	158.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	-205.4	228.0	109.5	158.9	164.6	0.0	0.0
	X2	X3	-261.1	264.7	132.1	195.4	196.3	0.0	0.0
	X3	X4	-263.3	263.3	131.7	195.8	195.8	0.0	0.0
	X4	X5	-264.7	261.1	132.1	196.3	195.4	0.0	0.0
	X5	X6	-228.0	205.4	109.5	164.6	158.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	-217.7	251.0	120.1	171.7	180.0	0.0	0.0
	X2	X3	-262.8	263.6	131.8	195.7	195.9	0.0	0.0
	X3	X4	-263.3	263.3	131.7	195.8	195.8	0.0	0.0
	X4	X5	-263.6	262.8	131.8	195.9	195.7	0.0	0.0
	X5	X6	-251.0	217.7	120.1	180.0	171.7	0.0	0.0
2F	X1	X2	-223.5	254.3	121.6	174.8	182.5	0.0	0.0
	X2	X3	-265.7	268.7	134.0	198.6	199.4	0.0	0.0
	X3	X4	-267.7	267.7	133.5	199.0	199.0	0.0	0.0
	X4	X5	-268.7	265.7	134.0	199.4	198.6	0.0	0.0
	X5	X6	-254.3	223.5	121.6	182.5	174.8	0.0	0.0
1F	X1	X2	-165.8	449.1	241.1	224.1	295.0	0.0	0.0
	X2	X3	-398.7	344.4	175.3	265.4	251.8	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X3	X4	-356.3	356.3	190.6	258.6	258.6	0.0	0.0
	X4	X5	-344.4	398.7	175.3	251.8	265.4	0.0	0.0
	X5	X6	-449.1	165.8	241.1	295.0	224.1	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	567.7	562.5	2.6	-141.3	141.3	0.0	0.0
	X2	X3	656.4	654.4	1.0	-163.9	163.9	0.0	0.0
	X3	X4	714.6	714.6	0.0	-178.7	178.7	0.0	0.0
	X4	X5	654.4	656.4	-1.0	-163.9	163.9	0.0	0.0
	X5	X6	562.5	567.7	-2.6	-141.3	141.3	0.0	0.0
15F	X1	X2	835.5	825.9	4.8	-207.7	207.7	0.0	0.0
	X2	X3	1245.6	1239.4	3.1	-310.6	310.6	0.0	0.0
	X3	X4	1329.7	1329.7	0.0	-332.4	332.4	0.0	0.0
	X4	X5	1239.4	1245.6	-3.1	-310.6	310.6	0.0	0.0
	X5	X6	825.9	835.5	-4.8	-207.7	207.7	0.0	0.0
14F	X1	X2	1070.1	1056.5	6.8	-265.8	265.8	0.0	0.0
	X2	X3	1538.6	1531.6	3.5	-383.8	383.8	0.0	0.0
	X3	X4	1620.6	1620.6	0.0	-405.1	405.1	0.0	0.0
	X4	X5	1531.6	1538.6	-3.5	-383.8	383.8	0.0	0.0
	X5	X6	1056.5	1070.1	-6.8	-265.8	265.8	0.0	0.0
13F	X1	X2	1365.3	1353.1	6.1	-339.8	339.8	0.0	0.0
	X2	X3	1831.1	1825.0	3.1	-457.0	457.0	0.0	0.0
	X3	X4	1916.7	1916.7	0.0	-479.2	479.2	0.0	0.0
	X4	X5	1825.0	1831.1	-3.1	-457.0	457.0	0.0	0.0
	X5	X6	1353.1	1365.3	-6.1	-339.8	339.8	0.0	0.0
12F	X1	X2	1530.6	1518.9	5.8	-381.2	381.2	0.0	0.0
	X2	X3	2038.1	2032.2	2.9	-508.8	508.8	0.0	0.0
	X3	X4	2125.0	2125.0	0.0	-531.3	531.3	0.0	0.0
	X4	X5	2032.2	2038.1	-2.9	-508.8	508.8	0.0	0.0
	X5	X6	1518.9	1530.6	-5.8	-381.2	381.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	2011.9	1991.4	10.2	-500.4	500.4	0.0	0.0
	X2	X3	2765.2	2753.3	6.0	-689.8	689.8	0.0	0.0
	X3	X4	2866.5	2866.5	0.0	-716.6	716.6	0.0	0.0
	X4	X5	2753.3	2765.2	-6.0	-689.8	689.8	0.0	0.0
	X5	X6	1991.4	2011.9	-10.2	-500.4	500.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	2080.1	2064.9	7.6	-518.1	518.1	0.0	0.0
	X2	X3	2872.4	2862.0	5.2	-716.8	716.8	0.0	0.0
	X3	X4	2978.8	2978.8	0.0	-744.7	744.7	0.0	0.0
	X4	X5	2862.0	2872.4	-5.2	-716.8	716.8	0.0	0.0
	X5	X6	2064.9	2080.1	-7.6	-518.1	518.1	0.0	0.0
9F	X1	X2	2149.1	2133.8	7.6	-535.4	535.4	0.0	0.0
	X2	X3	3582.6	3561.3	10.6	-893.0	893.0	0.0	0.0
	X3	X4	3687.3	3687.3	0.0	-921.8	921.8	0.0	0.0
	X4	X5	3561.3	3582.6	-10.6	-893.0	893.0	0.0	0.0
	X5	X6	2133.8	2149.1	-7.6	-535.4	535.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	2188.9	2173.2	7.8	-545.3	545.3	0.0	0.0
	X2	X3	3617.0	3596.4	10.3	-901.7	901.7	0.0	0.0
	X3	X4	3720.8	3720.8	0.0	-930.2	930.2	0.0	0.0
	X4	X5	3596.4	3617.0	-10.3	-901.7	901.7	0.0	0.0
	X5	X6	2173.2	2188.9	-7.8	-545.3	545.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	2164.9	2151.7	6.6	-539.6	539.6	0.0	0.0
	X2	X3	3568.6	3550.8	8.9	-889.9	889.9	0.0	0.0
	X3	X4	3675.9	3675.9	0.0	-919.0	919.0	0.0	0.0
	X4	X5	3550.8	3568.6	-8.9	-889.9	889.9	0.0	0.0
	X5	X6	2151.7	2164.9	-6.6	-539.6	539.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	2231.5	2209.0	11.3	-555.1	555.1	0.0	0.0
	X2	X3	5418.4	5351.7	33.3	-1346.3	1346.3	0.0	0.0
	X3	X4	5467.7	5467.7	0.0	-1366.9	1366.9	0.0	0.0
	X4	X5	5351.7	5418.4	-33.3	-1346.3	1346.3	0.0	0.0
	X5	X6	2209.0	2231.5	-11.3	-555.1	555.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	2173.1	2153.6	9.7	-540.8	540.8	0.0	0.0
	X2	X3	5260.0	5199.3	30.3	-1307.4	1307.4	0.0	0.0
	X3	X4	5301.6	5301.6	0.0	-1325.4	1325.4	0.0	0.0
	X4	X5	5199.3	5260.0	-30.3	-1307.4	1307.4	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	X5	X6	2153.6	2173.1	-9.7	-540.8	540.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	2145.3	2124.0	10.6	-533.7	533.7	0.0	0.0
	X2	X3	5134.8	5075.0	29.9	-1276.2	1276.2	0.0	0.0
	X3	X4	5137.0	5137.0	0.0	-1284.3	1284.3	0.0	0.0
	X4	X5	5075.0	5134.8	-29.9	-1276.2	1276.2	0.0	0.0
	X5	X6	2124.0	2145.3	-10.6	-533.7	533.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	2840.3	2821.6	9.4	-707.7	707.7	0.0	0.0
	X2	X3	4739.6	4702.6	18.5	-1180.3	1180.3	0.0	0.0
	X3	X4	4762.8	4762.8	0.0	-1190.7	1190.7	0.0	0.0
	X4	X5	4702.6	4739.6	-18.5	-1180.3	1180.3	0.0	0.0
	X5	X6	2821.6	2840.3	-9.4	-707.7	707.7	0.0	0.0
2F	X1	X2	2823.6	2793.7	15.0	-702.2	702.2	0.0	0.0
	X2	X3	3965.6	3941.4	12.1	-988.4	988.4	0.0	0.0
	X3	X4	3971.5	3971.5	0.0	-992.9	992.9	0.0	0.0
	X4	X5	3941.4	3965.6	-12.1	-988.4	988.4	0.0	0.0
	X5	X6	2793.7	2823.6	-15.0	-702.2	702.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	4417.3	4520.5	-51.6	-1117.2	1117.2	0.0	0.0
	X2	X3	4672.7	4673.5	-0.4	-1168.3	1168.3	0.0	0.0
	X3	X4	4674.7	4674.7	0.0	-1168.7	1168.7	0.0	0.0
	X4	X5	4673.5	4672.7	0.4	-1168.3	1168.3	0.0	0.0
	X5	X6	4520.5	4417.3	51.6	-1117.2	1117.2	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	X1	X2	-567.7	-562.5	-2.6	141.3	-141.3	0.0	0.0
	X2	X3	-656.4	-654.4	-1.0	163.9	-163.9	0.0	0.0
	X3	X4	-714.6	-714.6	0.0	178.7	-178.7	0.0	0.0
	X4	X5	-654.4	-656.4	1.0	163.9	-163.9	0.0	0.0
	X5	X6	-562.5	-567.7	2.6	141.3	-141.3	0.0	0.0
15F	X1	X2	-835.5	-825.9	-4.8	207.7	-207.7	0.0	0.0
	X2	X3	-1245.6	-1239.4	-3.1	310.6	-310.6	0.0	0.0
	X3	X4	-1329.7	-1329.7	0.0	332.4	-332.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1239.4	-1245.6	3.1	310.6	-310.6	0.0	0.0
	X5	X6	-825.9	-835.5	4.8	207.7	-207.7	0.0	0.0
14F	X1	X2	-1070.1	-1056.5	-6.8	265.8	-265.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1538.6	-1531.6	-3.5	383.8	-383.8	0.0	0.0
	X3	X4	-1620.6	-1620.6	0.0	405.1	-405.1	0.0	0.0
	X4	X5	-1531.6	-1538.6	3.5	383.8	-383.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1056.5	-1070.1	6.8	265.8	-265.8	0.0	0.0
13F	X1	X2	-1365.3	-1353.1	-6.1	339.8	-339.8	0.0	0.0
	X2	X3	-1831.1	-1825.0	-3.1	457.0	-457.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1916.7	-1916.7	0.0	479.2	-479.2	0.0	0.0
	X4	X5	-1825.0	-1831.1	3.1	457.0	-457.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1353.1	-1365.3	6.1	339.8	-339.8	0.0	0.0
12F	X1	X2	-1530.6	-1518.9	-5.8	381.2	-381.2	0.0	0.0
	X2	X3	-2038.1	-2032.2	-2.9	508.8	-508.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2125.0	-2125.0	0.0	531.3	-531.3	0.0	0.0
	X4	X5	-2032.2	-2038.1	2.9	508.8	-508.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1518.9	-1530.6	5.8	381.2	-381.2	0.0	0.0
11F	X1	X2	-2011.9	-1991.4	-10.2	500.4	-500.4	0.0	0.0
	X2	X3	-2765.2	-2753.3	-6.0	689.8	-689.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2866.5	-2866.5	0.0	716.6	-716.6	0.0	0.0
	X4	X5	-2753.3	-2765.2	6.0	689.8	-689.8	0.0	0.0
	X5	X6	-1991.4	-2011.9	10.2	500.4	-500.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	-2080.1	-2064.9	-7.6	518.1	-518.1	0.0	0.0
	X2	X3	-2872.4	-2862.0	-5.2	716.8	-716.8	0.0	0.0
	X3	X4	-2978.8	-2978.8	0.0	744.7	-744.7	0.0	0.0
	X4	X5	-2862.0	-2872.4	5.2	716.8	-716.8	0.0	0.0
	X5	X6	-2064.9	-2080.1	7.6	518.1	-518.1	0.0	0.0
9F	X1	X2	-2149.1	-2133.8	-7.6	535.4	-535.4	0.0	0.0
	X2	X3	-3582.6	-3561.3	-10.6	893.0	-893.0	0.0	0.0
	X3	X4	-3687.3	-3687.3	0.0	921.8	-921.8	0.0	0.0
	X4	X5	-3561.3	-3582.6	10.6	893.0	-893.0	0.0	0.0
	X5	X6	-2133.8	-2149.1	7.6	535.4	-535.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-2188.9	-2173.2	-7.8	545.3	-545.3	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	X2	X3	-3617.0	-3596.4	-10.3	901.7	-901.7	0.0	0.0
	X3	X4	-3720.8	-3720.8	0.0	930.2	-930.2	0.0	0.0
	X4	X5	-3596.4	-3617.0	10.3	901.7	-901.7	0.0	0.0
	X5	X6	-2173.2	-2188.9	7.8	545.3	-545.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	-2164.9	-2151.7	-6.6	539.6	-539.6	0.0	0.0
	X2	X3	-3568.6	-3550.8	-8.9	889.9	-889.9	0.0	0.0
	X3	X4	-3675.9	-3675.9	0.0	919.0	-919.0	0.0	0.0
	X4	X5	-3550.8	-3568.6	8.9	889.9	-889.9	0.0	0.0
	X5	X6	-2151.7	-2164.9	6.6	539.6	-539.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	-2231.5	-2209.0	-11.3	555.1	-555.1	0.0	0.0
	X2	X3	-5418.4	-5351.7	-33.3	1346.3	-1346.3	0.0	0.0
	X3	X4	-5467.7	-5467.7	0.0	1366.9	-1366.9	0.0	0.0
	X4	X5	-5351.7	-5418.4	33.3	1346.3	-1346.3	0.0	0.0
	X5	X6	-2209.0	-2231.5	11.3	555.1	-555.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	-2173.1	-2153.6	-9.7	540.8	-540.8	0.0	0.0
	X2	X3	-5260.0	-5199.3	-30.3	1307.4	-1307.4	0.0	0.0
	X3	X4	-5301.6	-5301.6	0.0	1325.4	-1325.4	0.0	0.0
	X4	X5	-5199.3	-5260.0	30.3	1307.4	-1307.4	0.0	0.0
	X5	X6	-2153.6	-2173.1	9.7	540.8	-540.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	-2145.3	-2124.0	-10.6	533.7	-533.7	0.0	0.0
	X2	X3	-5134.8	-5075.0	-29.9	1276.2	-1276.2	0.0	0.0
	X3	X4	-5137.0	-5137.0	0.0	1284.3	-1284.3	0.0	0.0
	X4	X5	-5075.0	-5134.8	29.9	1276.2	-1276.2	0.0	0.0
	X5	X6	-2124.0	-2145.3	10.6	533.7	-533.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-2840.3	-2821.6	-9.4	707.7	-707.7	0.0	0.0
	X2	X3	-4739.6	-4702.6	-18.5	1180.3	-1180.3	0.0	0.0
	X3	X4	-4762.8	-4762.8	0.0	1190.7	-1190.7	0.0	0.0
	X4	X5	-4702.6	-4739.6	18.5	1180.3	-1180.3	0.0	0.0
	X5	X6	-2821.6	-2840.3	9.4	707.7	-707.7	0.0	0.0
2F	X1	X2	-2823.6	-2793.7	-15.0	702.2	-702.2	0.0	0.0
	X2	X3	-3965.6	-3941.4	-12.1	988.4	-988.4	0.0	0.0
	X3	X4	-3971.5	-3971.5	0.0	992.9	-992.9	0.0	0.0
	X4	X5	-3941.4	-3965.6	12.1	988.4	-988.4	0.0	0.0
	X5	X6	-2793.7	-2823.6	15.0	702.2	-702.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	-4417.3	-4520.5	51.6	1117.2	-1117.2	0.0	0.0
	X2	X3	-4672.7	-4673.5	0.4	1168.3	-1168.3	0.0	0.0
	X3	X4	-4674.7	-4674.7	0.0	1168.7	-1168.7	0.0	0.0
	X4	X5	-4673.5	-4672.7	-0.4	1168.3	-1168.3	0.0	0.0
	X5	X6	-4520.5	-4417.3	-51.6	1117.2	-1117.2	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	187.0	97.8	-44.6	-100.8	100.8	-385.7	385.7
		X2	-7.9	4.9	6.4	1.0	-1.0	-650.1	650.1
		X3	0.4	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-647.3	647.3
		X4	-0.4	0.1	0.2	0.1	-0.1	-647.3	647.3
		X5	7.9	-4.9	-6.4	-1.0	1.0	-650.1	650.1
		X6	-187.0	-97.8	44.6	100.8	-100.8	-385.7	385.7
14F	15F	X1	89.7	84.9	-2.4	-62.4	62.4	-794.5	794.5
		X2	6.0	4.8	-0.6	-3.9	3.9	-1320.7	1320.7
		X3	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-1326.3	1326.3
		X4	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-1326.3	1326.3
		X5	-6.0	-4.8	0.6	3.9	-3.9	-1320.7	1320.7
		X6	-89.7	-84.9	2.4	62.4	-62.4	-794.5	794.5
13F	14F	X1	100.9	88.0	-6.4	-67.4	67.4	-1203.1	1203.1
		X2	5.1	2.4	-1.4	-2.7	2.7	-1991.5	1991.5
		X3	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2005.2	2005.2
		X4	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2005.2	2005.2
		X5	-5.1	-2.4	1.4	2.7	-2.7	-1991.5	1991.5
		X6	-100.9	-88.0	6.4	67.4	-67.4	-1203.1	1203.1
12F	13F	X1	101.5	87.2	-7.2	-67.4	67.4	-1614.6	1614.6
		X2	3.1	2.6	-0.3	-2.0	2.0	-2682.5	2682.5
		X3	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2701.6	2701.6
		X4	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2701.6	2701.6
		X5	-3.1	-2.6	0.3	2.0	-2.0	-2682.5	2682.5

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X6	-101.5	-87.2	7.2	67.4	-67.4	-1614.6	1614.6
11F	12F	X1	102.4	93.8	-4.3	-69.4	69.4	-2026.4	2026.4
		X2	3.0	4.4	0.7	-2.6	2.6	-3385.6	3385.6
		X3	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-3410.0	3410.0
		X4	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-3410.0	3410.0
		X5	-3.0	-4.4	-0.7	2.6	-2.6	-3385.6	3385.6
		X6	-102.4	-93.8	4.3	69.4	-69.4	-2026.4	2026.4
10F	11F	X1	104.7	93.6	-5.6	-70.8	70.8	-2444.1	2444.1
		X2	4.8	3.8	-0.5	-3.1	3.1	-4105.9	4105.9
		X3	-0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-4138.9	4138.9
		X4	0.1	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-4138.9	4138.9
		X5	-4.8	-3.8	0.5	3.1	-3.1	-4105.9	4105.9
		X6	-104.7	-93.6	5.6	70.8	-70.8	-2444.1	2444.1
9F	10F	X1	104.6	94.6	-5.0	-70.5	70.5	-2860.9	2860.9
		X2	5.5	8.3	1.4	-4.9	4.9	-4848.3	4848.3
		X3	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-4889.9	4889.9
		X4	0.1	0.2	0.1	-0.1	0.1	-4889.9	4889.9
		X5	-5.5	-8.3	-1.4	4.9	-4.9	-4848.3	4848.3
		X6	-104.6	-94.6	5.0	70.5	-70.5	-2860.9	2860.9
8F	9F	X1	103.2	95.5	-3.8	-71.0	71.0	-3278.1	3278.1
		X2	9.9	8.7	-0.6	-6.7	6.7	-5611.2	5611.2
		X3	-0.3	-0.2	0.0	0.2	-0.2	-5667.4	5667.4
		X4	0.3	0.2	-0.0	-0.2	0.2	-5667.4	5667.4
		X5	-9.9	-8.7	0.6	6.7	-6.7	-5611.2	5611.2
		X6	-103.2	-95.5	3.8	71.0	-71.0	-3278.1	3278.1
7F	8F	X1	102.4	95.1	-3.6	-70.5	70.5	-3695.9	3695.9
		X2	9.3	7.8	-0.8	-6.1	6.1	-6373.8	6373.8
		X3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-6444.5	6444.5
		X4	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-6444.5	6444.5
		X5	-9.3	-7.8	0.8	6.1	-6.1	-6373.8	6373.8
		X6	-102.4	-95.1	3.6	70.5	-70.5	-3695.9	3695.9
6F	7F	X1	102.9	98.4	-2.2	-71.9	71.9	-4114.4	4114.4
		X2	10.4	16.5	3.1	-9.6	9.6	-7155.5	7155.5
		X3	-0.2	-0.7	-0.2	0.3	-0.3	-7240.8	7240.8
		X4	0.2	0.7	0.2	-0.3	0.3	-7240.8	7240.8
		X5	-10.4	-16.5	-3.1	9.6	-9.6	-7155.5	7155.5
		X6	-102.9	-98.4	2.2	71.9	-71.9	-4114.4	4114.4
5F	6F	X1	106.6	99.1	-3.8	-73.4	73.4	-4538.8	4538.8
		X2	22.0	15.2	-3.4	-13.3	13.3	-7963.2	7963.2
		X3	-0.9	-0.6	0.2	0.5	-0.5	-8077.3	8077.3
		X4	0.9	0.6	-0.2	-0.5	0.5	-8077.3	8077.3
		X5	-22.0	-15.2	3.4	13.3	-13.3	-7963.2	7963.2
		X6	-106.6	-99.1	3.8	73.4	-73.4	-4538.8	4538.8
4F	5F	X1	106.2	98.4	-3.9	-73.1	73.1	-4963.8	4963.8
		X2	18.0	15.7	-1.2	-12.0	12.0	-8770.7	8770.7
		X3	-0.7	-0.7	0.0	0.5	-0.5	-8913.5	8913.5
		X4	0.7	0.7	-0.0	-0.5	0.5	-8913.5	8913.5
		X5	-18.0	-15.7	1.2	12.0	-12.0	-8770.7	8770.7
		X6	-106.2	-98.4	3.9	73.1	-73.1	-4963.8	4963.8
3F	4F	X1	107.0	104.3	-1.4	-75.5	75.5	-5389.2	5389.2
		X2	17.5	5.6	-5.9	-8.3	8.3	-9586.0	9586.0
		X3	-0.7	-0.0	0.3	0.3	-0.3	-9757.6	9757.6
		X4	0.7	0.0	-0.3	-0.3	0.3	-9757.6	9757.6
		X5	-17.5	-5.6	5.9	8.3	-8.3	-9586.0	9586.0
		X6	-107.0	-104.3	1.4	75.5	-75.5	-5389.2	5389.2
2F	3F	X1	113.4	82.5	-15.4	-70.0	70.0	-5825.2	5825.2
		X2	6.2	12.6	3.2	-6.7	6.7	-10406.5	10406.5
		X3	-0.3	-2.1	-0.9	0.9	-0.9	-10593.9	10593.9
		X4	0.3	2.1	0.9	-0.9	0.9	-10593.9	10593.9
		X5	-6.2	-12.6	-3.2	6.7	-6.7	-10406.5	10406.5
		X6	-113.4	-82.5	15.4	70.0	-70.0	-5825.2	5825.2
1F	2F	X1	141.0	165.8	12.4	-92.3	92.3	-6274.1	6274.1
		X2	-1.2	-50.3	-24.5	15.5	-15.5	-11244.9	11244.9
		X3	1.1	11.9	5.4	-3.9	3.9	-11448.5	11448.5
		X4	-1.1	-11.9	-5.4	3.9	-3.9	-11448.5	11448.5

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	X5	1.2	50.3	24.5	-15.5	15.5	-11244.9	11244.9
		X6	-141.0	-165.8	-12.4	92.3	-92.3	-6274.1	6274.1

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	-567.7	210.5	389.1	126.4	-126.4	105.9	-105.9
		X2	-1219.0	-38.2	590.4	445.0	-445.0	21.2	-21.2
		X3	-1369.1	-273.5	547.8	581.4	-581.4	16.4	-16.4
		X4	-1369.1	-273.5	547.8	581.4	-581.4	-16.4	16.4
		X5	-1219.0	-38.2	590.4	445.0	-445.0	-21.2	21.2
		X6	-567.7	210.5	389.1	126.4	-126.4	-105.9	105.9
14F	15F	X1	-1046.0	135.5	590.7	325.2	-325.2	284.9	-284.9
		X2	-2033.3	-223.7	904.8	806.1	-806.1	115.8	-115.8
		X3	-2295.6	-489.8	902.9	994.8	-994.8	49.7	-49.7
		X4	-2295.6	-489.8	902.9	994.8	-994.8	-49.7	49.7
		X5	-2033.3	-223.7	904.8	806.1	-806.1	-115.8	115.8
		X6	-1046.0	135.5	590.7	325.2	-325.2	-284.9	284.9
13F	14F	X1	-1205.6	-188.6	508.5	497.9	-497.9	526.7	-526.7
		X2	-2371.4	-567.5	901.9	1049.6	-1049.6	242.5	-242.5
		X3	-2662.4	-805.1	928.6	1238.4	-1238.4	91.0	-91.0
		X4	-2662.4	-805.1	928.6	1238.4	-1238.4	-91.0	91.0
		X5	-2371.4	-567.5	901.9	1049.6	-1049.6	-242.5	242.5
		X6	-1205.6	-188.6	508.5	497.9	-497.9	-526.7	526.7
12F	13F	X1	-1176.7	-391.8	392.4	560.2	-560.2	829.7	-829.7
		X2	-2616.7	-1113.6	751.5	1332.3	-1332.3	418.1	-418.1
		X3	-2936.5	-1394.7	770.9	1546.9	-1546.9	148.6	-148.6
		X4	-2936.5	-1394.7	770.9	1546.9	-1546.9	-148.6	148.6
		X5	-2616.7	-1113.6	751.5	1332.3	-1332.3	-418.1	418.1
		X6	-1176.7	-391.8	392.4	560.2	-560.2	-829.7	829.7
11F	12F	X1	-1138.8	-757.9	190.4	671.4	-671.4	1177.8	-1177.8
		X2	-2443.3	-1971.6	235.8	1562.8	-1562.8	601.3	-601.3
		X3	-2762.6	-2385.1	188.8	1822.2	-1822.2	207.4	-207.4
		X4	-2762.6	-2385.1	188.8	1822.2	-1822.2	-207.4	207.4
		X5	-2443.3	-1971.6	235.8	1562.8	-1562.8	-601.3	601.3
		X6	-1138.8	-757.9	190.4	671.4	-671.4	-1177.8	1177.8
10F	11F	X1	-1253.9	-1010.2	121.9	808.6	-808.6	1626.2	-1626.2
		X2	-2785.0	-2154.2	315.4	1764.0	-1764.0	843.9	-843.9
		X3	-3234.7	-2528.6	353.0	2058.3	-2058.3	277.1	-277.1
		X4	-3234.7	-2528.6	353.0	2058.3	-2058.3	-277.1	277.1
		X5	-2785.0	-2154.2	315.4	1764.0	-1764.0	-843.9	843.9
		X6	-1253.9	-1010.2	121.9	808.6	-808.6	-1626.2	1626.2
9F	10F	X1	-1069.9	-1044.3	12.8	748.4	-748.4	2098.7	-2098.7
		X2	-2783.1	-2719.5	31.8	1947.8	-1947.8	1170.2	-1170.2
		X3	-3312.2	-3422.9	-55.4	2384.1	-2384.1	374.2	-374.2
		X4	-3312.2	-3422.9	-55.4	2384.1	-2384.1	-374.2	374.2
		X5	-2783.1	-2719.5	31.8	1947.8	-1947.8	-1170.2	1170.2
		X6	-1069.9	-1044.3	12.8	748.4	-748.4	-2098.7	2098.7
8F	9F	X1	-1104.7	-994.5	55.1	749.7	-749.7	2577.8	-2577.8
		X2	-2996.9	-2685.5	155.7	2029.4	-2029.4	1579.9	-1579.9
		X3	-3825.7	-3421.9	201.9	2588.4	-2588.4	458.7	-458.7
		X4	-3825.7	-3421.9	201.9	2588.4	-2588.4	-458.7	458.7
		X5	-2996.9	-2685.5	155.7	2029.4	-2029.4	-1579.9	1579.9
		X6	-1104.7	-994.5	55.1	749.7	-749.7	-2577.8	2577.8
7F	8F	X1	-1194.4	-1328.6	-67.1	901.1	-901.1	3071.8	-3071.8
		X2	-3104.7	-3206.0	-50.7	2253.8	-2253.8	1996.4	-1996.4
		X3	-3895.3	-3853.2	21.0	2767.3	-2767.3	548.1	-548.1
		X4	-3895.3	-3853.2	21.0	2767.3	-2767.3	-548.1	548.1
		X5	-3104.7	-3206.0	-50.7	2253.8	-2253.8	-1996.4	1996.4
		X6	-1194.4	-1328.6	-67.1	901.1	-901.1	-3071.8	3071.8
6F	7F	X1	-836.3	-1390.2	-277.0	795.2	-795.2	3577.2	-3577.2
		X2	-2514.3	-4109.5	-797.6	2365.6	-2365.6	2443.9	-2443.9
		X3	-3373.4	-5468.9	-1047.7	3158.0	-3158.0	643.6	-643.6
		X4	-3373.4	-5468.9	-1047.7	3158.0	-3158.0	-643.6	643.6
		X5	-2514.3	-4109.5	-797.6	2365.6	-2365.6	-2443.9	2443.9
		X6	-836.3	-1390.2	-277.0	795.2	-795.2	-3577.2	3577.2

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	X1	-841.3	-1126.1	-142.4	702.6	-702.6	4114.0	-4114.0
		X2	-3517.9	-3575.8	-29.0	2533.5	-2533.5	3256.8	-3256.8
		X3	-5350.5	-4980.3	185.1	3689.6	-3689.6	740.7	-740.7
		X4	-5350.5	-4980.3	185.1	3689.6	-3689.6	-740.7	740.7
		X5	-3517.9	-3575.8	-29.0	2533.5	-2533.5	-3256.8	3256.8
		X6	-841.3	-1126.1	-142.4	702.6	-702.6	-4114.0	4114.0
4F	5F	X1	-1047.0	-1196.5	-74.7	801.3	-801.3	4661.7	-4661.7
		X2	-3837.8	-3764.2	36.8	2715.0	-2715.0	4073.5	-4073.5
		X3	-5520.7	-5131.9	194.4	3804.5	-3804.5	842.7	-842.7
		X4	-5520.7	-5131.9	194.4	3804.5	-3804.5	-842.7	842.7
		X5	-3837.8	-3764.2	36.8	2715.0	-2715.0	-4073.5	4073.5
		X6	-1047.0	-1196.5	-74.7	801.3	-801.3	-4661.7	4661.7
3F	4F	X1	-948.8	-1709.4	-380.3	949.4	-949.4	5210.2	-5210.2
		X2	-3494.6	-4454.5	-479.9	2839.0	-2839.0	4834.5	-4834.5
		X3	-5080.0	-5376.6	-148.3	3734.5	-3734.5	914.4	-914.4
		X4	-5080.0	-5376.6	-148.3	3734.5	-3734.5	-914.4	914.4
		X5	-3494.6	-4454.5	-479.9	2839.0	-2839.0	-4834.5	4834.5
		X6	-948.8	-1709.4	-380.3	949.4	-949.4	-5210.2	5210.2
2F	3F	X1	-1130.9	-2273.5	-571.3	1215.8	-1215.8	5898.5	-5898.5
		X2	-3106.7	-5723.1	-1308.2	3153.5	-3153.5	5435.4	-5435.4
		X3	-4088.7	-6294.7	-1103.0	3708.4	-3708.4	1010.0	-1010.0
		X4	-4088.7	-6294.7	-1103.0	3708.4	-3708.4	-1010.0	1010.0
		X5	-3106.7	-5723.1	-1308.2	3153.5	-3153.5	-5435.4	5435.4
		X6	-1130.9	-2273.5	-571.3	1215.8	-1215.8	-5898.5	5898.5
1F	2F	X1	-550.2	-4417.3	-1933.6	1494.0	-1494.0	6606.8	-6606.8
		X2	-1036.2	-9193.1	-4078.5	3076.5	-3076.5	5907.0	-5907.0
		X3	-1618.2	-9348.2	-3865.0	3298.2	-3298.2	1101.6	-1101.6
		X4	-1618.2	-9348.2	-3865.0	3298.2	-3298.2	-1101.6	1101.6
		X5	-1036.2	-9193.1	-4078.5	3076.5	-3076.5	-5907.0	5907.0
		X6	-550.2	-4417.3	-1933.6	1494.0	-1494.0	-6606.8	6606.8

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	X1	567.7	-210.5	-389.1	-126.4	126.4	-105.9	105.9
		X2	1219.0	38.2	-590.4	-445.0	445.0	-21.2	21.2
		X3	1369.1	273.5	-547.8	-581.4	581.4	-16.4	16.4
		X4	1369.1	273.5	-547.8	-581.4	581.4	16.4	-16.4
		X5	1219.0	38.2	-590.4	-445.0	445.0	21.2	-21.2
		X6	567.7	-210.5	-389.1	-126.4	126.4	105.9	-105.9
14F	15F	X1	1046.0	-135.5	-590.7	-325.2	325.2	-284.9	284.9
		X2	2033.3	223.7	-904.8	-806.1	806.1	-115.8	115.8
		X3	2295.6	489.8	-902.9	-994.8	994.8	-49.7	49.7
		X4	2295.6	489.8	-902.9	-994.8	994.8	49.7	-49.7
		X5	2033.3	223.7	-904.8	-806.1	806.1	115.8	-115.8
		X6	1046.0	-135.5	-590.7	-325.2	325.2	284.9	-284.9
13F	14F	X1	1205.6	188.6	-508.5	-497.9	497.9	-526.7	526.7
		X2	2371.4	567.5	-901.9	-1049.6	1049.6	-242.5	242.5
		X3	2662.4	805.1	-928.6	-1238.4	1238.4	-91.0	91.0
		X4	2662.4	805.1	-928.6	-1238.4	1238.4	91.0	-91.0
		X5	2371.4	567.5	-901.9	-1049.6	1049.6	242.5	-242.5
		X6	1205.6	188.6	-508.5	-497.9	497.9	526.7	-526.7
12F	13F	X1	1176.7	391.8	-392.4	-560.2	560.2	-829.7	829.7
		X2	2616.7	1113.6	-751.5	-1332.3	1332.3	-418.1	418.1
		X3	2936.5	1394.7	-770.9	-1546.9	1546.9	-148.6	148.6
		X4	2936.5	1394.7	-770.9	-1546.9	1546.9	148.6	-148.6
		X5	2616.7	1113.6	-751.5	-1332.3	1332.3	418.1	-418.1
		X6	1176.7	391.8	-392.4	-560.2	560.2	829.7	-829.7
11F	12F	X1	1138.8	757.9	-190.4	-671.4	671.4	-1177.8	1177.8
		X2	2443.3	1971.6	-235.8	-1562.8	1562.8	-601.3	601.3
		X3	2762.6	2385.1	-188.8	-1822.2	1822.2	-207.4	207.4
		X4	2762.6	2385.1	-188.8	-1822.2	1822.2	207.4	-207.4
		X5	2443.3	1971.6	-235.8	-1562.8	1562.8	601.3	-601.3
		X6	1138.8	757.9	-190.4	-671.4	671.4	1177.8	-1177.8
10F	11F	X1	1253.9	1010.2	-121.9	-808.6	808.6	-1626.2	1626.2
		X2	2785.0	2154.2	-315.4	-1764.0	1764.0	-843.9	843.9

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X3	3234.7	2528.6	-353.0	-2058.3	2058.3	-277.1	277.1
		X4	3234.7	2528.6	-353.0	-2058.3	2058.3	277.1	-277.1
		X5	2785.0	2154.2	-315.4	-1764.0	1764.0	843.9	-843.9
		X6	1253.9	1010.2	-121.9	-808.6	808.6	1626.2	-1626.2
9F	10F	X1	1069.9	1044.3	-12.8	-748.4	748.4	-2098.7	2098.7
		X2	2783.1	2719.5	-31.8	-1947.8	1947.8	-1170.2	1170.2
		X3	3312.2	3422.9	55.4	-2384.1	2384.1	-374.2	374.2
		X4	3312.2	3422.9	55.4	-2384.1	2384.1	374.2	-374.2
		X5	2783.1	2719.5	-31.8	-1947.8	1947.8	1170.2	-1170.2
		X6	1069.9	1044.3	-12.8	-748.4	748.4	2098.7	-2098.7
8F	9F	X1	1104.7	994.5	-55.1	-749.7	749.7	-2577.8	2577.8
		X2	2996.9	2685.5	-155.7	-2029.4	2029.4	-1579.9	1579.9
		X3	3825.7	3421.9	-201.9	-2588.4	2588.4	-458.7	458.7
		X4	3825.7	3421.9	-201.9	-2588.4	2588.4	458.7	-458.7
		X5	2996.9	2685.5	-155.7	-2029.4	2029.4	1579.9	-1579.9
		X6	1104.7	994.5	-55.1	-749.7	749.7	2577.8	-2577.8
7F	8F	X1	1194.4	1328.6	67.1	-901.1	901.1	-3071.8	3071.8
		X2	3104.7	3206.0	50.7	-2253.8	2253.8	-1996.4	1996.4
		X3	3895.3	3853.2	-21.0	-2767.3	2767.3	-548.1	548.1
		X4	3895.3	3853.2	-21.0	-2767.3	2767.3	548.1	-548.1
		X5	3104.7	3206.0	50.7	-2253.8	2253.8	1996.4	-1996.4
		X6	1194.4	1328.6	67.1	-901.1	901.1	3071.8	-3071.8
6F	7F	X1	836.3	1390.2	277.0	-795.2	795.2	-3577.2	3577.2
		X2	2514.3	4109.5	797.6	-2365.6	2365.6	-2443.9	2443.9
		X3	3373.4	5468.9	1047.7	-3158.0	3158.0	-643.6	643.6
		X4	3373.4	5468.9	1047.7	-3158.0	3158.0	643.6	-643.6
		X5	2514.3	4109.5	797.6	-2365.6	2365.6	2443.9	-2443.9
		X6	836.3	1390.2	277.0	-795.2	795.2	3577.2	-3577.2
5F	6F	X1	841.3	1126.1	142.4	-702.6	702.6	-4114.0	4114.0
		X2	3517.9	3575.8	29.0	-2533.5	2533.5	-3256.8	3256.8
		X3	5350.5	4980.3	-185.1	-3689.6	3689.6	-740.7	740.7
		X4	5350.5	4980.3	-185.1	-3689.6	3689.6	740.7	-740.7
		X5	3517.9	3575.8	29.0	-2533.5	2533.5	3256.8	-3256.8
		X6	841.3	1126.1	142.4	-702.6	702.6	4114.0	-4114.0
4F	5F	X1	1047.0	1196.5	74.7	-801.3	801.3	-4661.7	4661.7
		X2	3837.8	3764.2	-36.8	-2715.0	2715.0	-4073.5	4073.5
		X3	5520.7	5131.9	-194.4	-3804.5	3804.5	-842.7	842.7
		X4	5520.7	5131.9	-194.4	-3804.5	3804.5	842.7	-842.7
		X5	3837.8	3764.2	-36.8	-2715.0	2715.0	4073.5	-4073.5
		X6	1047.0	1196.5	74.7	-801.3	801.3	4661.7	-4661.7
3F	4F	X1	948.8	1709.4	380.3	-949.4	949.4	-5210.2	5210.2
		X2	3494.6	4454.5	479.9	-2839.0	2839.0	-4834.5	4834.5
		X3	5080.0	5376.6	148.3	-3734.5	3734.5	-914.4	914.4
		X4	5080.0	5376.6	148.3	-3734.5	3734.5	914.4	-914.4
		X5	3494.6	4454.5	479.9	-2839.0	2839.0	4834.5	-4834.5
		X6	948.8	1709.4	380.3	-949.4	949.4	5210.2	-5210.2
2F	3F	X1	1130.9	2273.5	571.3	-1215.8	1215.8	-5898.5	5898.5
		X2	3106.7	5723.1	1308.2	-3153.5	3153.5	-5435.4	5435.4
		X3	4088.7	6294.7	1103.0	-3708.4	3708.4	-1010.0	1010.0
		X4	4088.7	6294.7	1103.0	-3708.4	3708.4	1010.0	-1010.0
		X5	3106.7	5723.1	1308.2	-3153.5	3153.5	5435.4	-5435.4
		X6	1130.9	2273.5	571.3	-1215.8	1215.8	5898.5	-5898.5
1F	2F	X1	550.2	4417.3	1933.6	-1494.0	1494.0	-6606.8	6606.8
		X2	1036.2	9193.1	4078.5	-3076.5	3076.5	-5907.0	5907.0
		X3	1618.2	9348.2	3865.0	-3298.2	3298.2	-1101.6	1101.6
		X4	1618.2	9348.2	3865.0	-3298.2	3298.2	1101.6	-1101.6
		X5	1036.2	9193.1	4078.5	-3076.5	3076.5	5907.0	-5907.0
		X6	550.2	4417.3	1933.6	-1494.0	1494.0	6606.8	-6606.8

=====

* Y4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	56.1	39.0	24.6	38.6	0.0	0.0
	X2	X3	-56.1	42.2	17.9	33.4	29.9	0.0	0.0
	X3	X4	-42.2	42.2	24.8	31.6	31.6	0.0	0.0
	X4	X5	-42.2	56.1	17.9	29.9	33.4	0.0	0.0
	X5	X6	-56.1	0.0	39.0	38.6	24.6	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* X1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	778.6	219.6	219.6	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	705.8	203.1	203.1	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.1	0.2	2.1	6.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.1	4.3	1293.0	407.7	407.9	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.3	0.0	0.6	7.8	3.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-347.3	347.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-385.7	385.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-684.6	684.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-794.5	794.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1021.2	1021.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1203.1	1203.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1367.3	1367.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1614.6	1614.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1713.2	1713.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2026.4	2026.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2057.7	2057.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2444.1	2444.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2400.7	2400.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2860.9	2860.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2750.5	2750.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3278.1	3278.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3099.8	3099.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3695.9	3695.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3448.4	3448.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4114.4	4114.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3796.4	3796.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4538.8	4538.8
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4144.0	4144.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4963.8	4963.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4491.1	4491.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5389.2	5389.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4838.1	4838.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5825.2	5825.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5192.3	5192.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6274.1	6274.1

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	-45.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-57.7	57.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152.9	-152.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-199.5	199.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	290.4	-290.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-383.8	383.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	455.7	-455.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-605.4	605.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	645.9	-645.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-861.7	861.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	856.4	-856.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1144.9	1144.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1084.7	-1084.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1452.8	1452.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1329.7	-1329.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1783.2	1783.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1585.9	-1585.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2130.1	2130.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1851.9	-1851.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2491.9	2491.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2128.5	-2128.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2869.1	2869.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2414.1	-2414.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3260.7	3260.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2707.6	-2707.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3665.0	3665.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3011.3	-3011.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4084.0	4084.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3360.3	-3360.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4567.6	4567.6

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.9	45.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	-57.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-152.9	152.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.5	-199.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-290.4	290.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383.8	-383.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-455.7	455.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	605.4	-605.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-645.9	645.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	861.7	-861.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-856.4	856.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1144.9	-1144.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1084.7	1084.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1452.8	-1452.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1329.7	1329.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1783.2	-1783.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1585.9	1585.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2130.1	-2130.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1851.9	1851.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2491.9	-2491.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2128.5	2128.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2869.1	-2869.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2414.1	2414.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3260.7	-3260.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2707.6	2707.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3665.0	-3665.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3011.3	3011.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4084.0	-4084.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3360.3	3360.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4567.6	-4567.6

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	7.1	-32.2	-23.3	-19.6
14F	Y2	Y3	14.2	-35.3	-18.7	-19.3
13F	Y2	Y3	21.2	-38.4	-14.2	-18.8
12F	Y2	Y3	28.4	-41.3	-9.0	-18.0
11F	Y2	Y3	35.7	-43.8	-3.5	-16.8
10F	Y2	Y3	42.9	-45.4	2.7	-15.2
9F	Y2	Y3	50.1	-46.7	9.2	-13.3
8F	Y2	Y3	57.4	-47.5	16.5	-11.1
7F	Y2	Y3	64.7	-47.6	24.5	-8.3
6F	Y2	Y3	72.0	-48.3	31.8	-5.9
5F	Y2	Y3	79.3	-49.7	38.2	-4.1
4F	Y2	Y3	86.7	-50.8	44.9	-2.1
3F	Y2	Y3	94.0	-53.1	50.4	-0.9
2F	Y2	Y3	101.4	-56.3	54.6	-0.6
1F	Y2	Y3	108.9	-59.6	58.8	-0.2

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-22.3	1075.1	644.5	608.7
14F	Y2	Y3	-69.5	1903.1	448.1	839.7
13F	Y2	Y3	-128.8	2838.3	60.0	1035.1
12F	Y2	Y3	-200.2	3877.1	-491.5	1209.1
11F	Y2	Y3	-281.3	5030.0	-1172.2	1365.6
10F	Y2	Y3	-371.4	6205.2	-2025.1	1492.9
9F	Y2	Y3	-468.6	7490.5	-2941.1	1610.4
8F	Y2	Y3	-573.0	8793.0	-4001.9	1711.1
7F	Y2	Y3	-681.2	10132.3	-5137.1	1784.0
6F	Y2	Y3	-792.7	11521.6	-6322.1	1857.0
5F	Y2	Y3	-907.7	12969.9	-7553.5	1934.4
4F	Y2	Y3	-1025.2	14430.2	-8865.9	1987.2
3F	Y2	Y3	-1144.6	15947.0	-10204.1	2051.0
2F	Y2	Y3	-1267.9	17535.7	-11571.4	2130.1
1F	Y2	Y3	-1408.1	19997.0	-12513.2	2250.8

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	22.3	-1075.1	-644.5	-608.7
14F	Y2	Y3	69.5	-1903.1	-448.1	-839.7
13F	Y2	Y3	128.8	-2838.3	-60.0	-1035.1
12F	Y2	Y3	200.2	-3877.1	491.5	-1209.1
11F	Y2	Y3	281.3	-5030.0	1172.2	-1365.6
10F	Y2	Y3	371.4	-6205.2	2025.1	-1492.9
9F	Y2	Y3	468.6	-7490.5	2941.1	-1610.4
8F	Y2	Y3	573.0	-8793.0	4001.9	-1711.1
7F	Y2	Y3	681.2	-10132.3	5137.1	-1784.0
6F	Y2	Y3	792.7	-11521.6	6322.1	-1857.0
5F	Y2	Y3	907.7	-12969.9	7553.5	-1934.4
4F	Y2	Y3	1025.2	-14430.2	8865.9	-1987.2
3F	Y2	Y3	1144.6	-15947.0	10204.1	-2051.0
2F	Y2	Y3	1267.9	-17535.7	11571.4	-2130.1
1F	Y2	Y3	1408.1	-19997.0	12513.2	-2250.8

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	6.4	-0.9	0.8	9.4	0.0	0.0
	Y2	Y3	-6.4	7.6	1586.0	482.0	482.2	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.6	0.0	-0.0	11.0	2.7	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-584.0	584.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-650.1	650.1
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1125.9	1125.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1320.7	1320.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1668.5	1668.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1991.5	1991.5

* X2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2223.1	2223.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2682.5	2682.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2776.6	2776.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3385.6	3385.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3331.6	3331.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4105.9	4105.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3888.5	3888.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4848.3	4848.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4460.7	4460.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5611.2	5611.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5033.2	5033.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6373.8	6373.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5629.8	5629.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7155.5	7155.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6218.0	6218.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7963.2	7963.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6806.6	6806.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8770.7	8770.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7422.1	7422.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9586.0	9586.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8032.4	8032.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10406.5	10406.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8650.8	8650.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11244.9	11244.9

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	-35.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-59.8	59.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.5	-131.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-214.7	214.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274.9	-274.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-441.8	441.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	446.6	-446.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-785.2	785.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	664.3	-664.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1162.5	1162.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	917.3	-917.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1600.8	1600.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1175.8	-1175.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2214.2	2214.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1484.6	-1484.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2791.1	2791.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1821.0	-1821.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3417.3	3417.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2496.9	-2496.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4037.7	4037.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2939.0	-2939.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4743.4	4743.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3405.5	-3405.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5485.7	5485.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4427.6	-4427.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6048.5	6048.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5000.8	-5000.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6820.5	6820.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5641.1	-5641.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7680.7	7680.7

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.1	35.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.8	-59.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.5	131.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.7	-214.7

* X2 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-274.9	274.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	441.8	-441.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-446.6	446.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	785.2	-785.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-664.3	664.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1162.5	-1162.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-917.3	917.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1600.8	-1600.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1175.8	1175.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2214.2	-2214.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1484.6	1484.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2791.1	-2791.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1821.0	1821.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3417.3	-3417.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2496.9	2496.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4037.7	-4037.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2939.0	2939.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4743.4	-4743.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3405.5	3405.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5485.7	-5485.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4427.6	4427.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6048.5	-6048.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5000.8	5000.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6820.5	-6820.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5641.1	5641.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7680.7	-7680.7

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	13.6	4.1	24.8	10.2
14F	Y2	Y3	26.7	-4.9	33.1	10.1
13F	Y2	Y3	39.8	-13.9	41.4	9.8
12F	Y2	Y3	48.3	-32.3	58.6	9.4
11F	Y2	Y3	60.6	-43.9	68.8	8.8
10F	Y2	Y3	72.9	-55.9	78.4	8.0
9F	Y2	Y3	78.0	-80.6	100.4	7.0
8F	Y2	Y3	89.7	-95.1	111.7	5.9
7F	Y2	Y3	101.4	-110.0	122.6	4.5
6F	Y2	Y3	86.1	-81.9	91.1	3.3
5F	Y2	Y3	95.3	-91.8	98.4	2.3
4F	Y2	Y3	104.5	-101.9	105.5	1.3
3F	Y2	Y3	89.1	-59.7	61.6	0.7
2F	Y2	Y3	96.5	-64.8	66.0	0.4
1F	Y2	Y3	104.1	-69.9	70.4	0.2

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-14.9	962.0	550.9	535.5
14F	Y2	Y3	-62.4	2036.6	522.2	913.9
13F	Y2	Y3	-135.1	3308.1	162.3	1239.4
12F	Y2	Y3	-293.0	4540.3	-236.1	1537.2
11F	Y2	Y3	-438.8	6104.3	-988.8	1810.8
10F	Y2	Y3	-608.1	7793.6	-1990.9	2072.4
9F	Y2	Y3	-946.9	9135.1	-2601.7	2312.7
8F	Y2	Y3	-1197.4	10964.2	-3846.8	2541.9
7F	Y2	Y3	-1471.1	12939.1	-5217.5	2757.7
6F	Y2	Y3	-1401.2	13455.6	-5196.8	2949.6
5F	Y2	Y3	-1652.4	15337.9	-6603.2	3119.6
4F	Y2	Y3	-1918.2	17289.2	-8118.2	3275.4
3F	Y2	Y3	-1451.7	17334.6	-7812.0	3400.9
2F	Y2	Y3	-1643.2	19085.3	-9299.6	3494.9
1F	Y2	Y3	-1857.9	21892.0	-10107.4	3544.2

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	14.9	-962.0	-550.9	-535.5
14F	Y2	Y3	62.4	-2036.6	-522.2	-913.9
13F	Y2	Y3	135.1	-3308.1	-162.3	-1239.4
12F	Y2	Y3	293.0	-4540.3	236.1	-1537.2
11F	Y2	Y3	438.8	-6104.3	988.8	-1810.8
10F	Y2	Y3	608.1	-7793.6	1990.9	-2072.4
9F	Y2	Y3	946.9	-9135.1	2601.7	-2312.7
8F	Y2	Y3	1197.4	-10964.2	3846.8	-2541.9
7F	Y2	Y3	1471.1	-12939.1	5217.5	-2757.7
6F	Y2	Y3	1401.2	-13455.6	5196.8	-2949.6
5F	Y2	Y3	1652.4	-15337.9	6603.2	-3119.6
4F	Y2	Y3	1918.2	-17289.2	8118.2	-3275.4
3F	Y2	Y3	1451.7	-17334.6	7812.0	-3400.9
2F	Y2	Y3	1643.2	-19085.3	9299.6	-3494.9
1F	Y2	Y3	1857.9	-21892.0	10107.4	-3544.2

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	6.4	-0.9	0.8	9.4	0.0	0.0
	Y2	Y3	-6.4	7.6	1586.0	482.0	482.2	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.6	0.0	-0.0	11.0	2.7	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-581.1	581.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-647.3	647.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1130.3	1130.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1326.3	1326.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1679.5	1679.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2005.2	2005.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2230.2	2230.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2701.6	2701.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2779.8	2779.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3410.0	3410.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3333.1	3333.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4138.9	4138.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3888.3	3888.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4889.9	4889.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4458.3	4458.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5667.4	5667.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5028.7	5028.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6444.5	6444.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5623.1	5623.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7240.8	7240.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6209.1	6209.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8077.3	8077.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6795.3	6795.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8913.5	8913.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7408.4	7408.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9757.6	9757.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8016.3	8016.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10593.9	10593.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8632.2	8632.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11448.5	11448.5

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	-36.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.2	56.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.8	-133.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-207.1	207.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	278.2	-278.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-430.1	430.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	452.2	-452.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-767.7	767.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	671.9	-671.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1140.1	1140.1

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	926.6	-926.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1571.7	1571.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1187.3	-1187.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2175.6	2175.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1498.8	-1498.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2745.9	2745.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1837.6	-1837.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3365.7	3365.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2518.5	-2518.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3977.1	3977.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2962.3	-2962.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4677.6	4677.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3430.0	-3430.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5415.4	5415.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4456.3	-4456.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5972.9	5972.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5029.8	-5029.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6740.5	6740.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5670.3	-5670.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7597.4	7597.4

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.3	36.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	-56.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-133.8	133.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.1	-207.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-278.2	278.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	430.1	-430.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-452.2	452.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	767.7	-767.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-671.9	671.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1140.1	-1140.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-926.6	926.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1571.7	-1571.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1187.3	1187.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2175.6	-2175.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1498.8	1498.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2745.9	-2745.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1837.6	1837.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3365.7	-3365.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2518.5	2518.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3977.1	-3977.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2962.3	2962.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4677.6	-4677.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3430.0	3430.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5415.4	-5415.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4456.3	4456.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5972.9	-5972.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5029.8	5029.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6740.5	-6740.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5670.3	5670.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7597.4	-7597.4

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	13.5	3.0	23.6	9.4
14F	Y2	Y3	26.8	-6.1	32.0	9.2
13F	Y2	Y3	40.1	-15.2	40.4	9.0
12F	Y2	Y3	48.5	-33.5	57.4	8.6
11F	Y2	Y3	60.7	-44.9	67.4	8.0
10F	Y2	Y3	73.1	-56.7	76.9	7.2
9F	Y2	Y3	78.2	-81.3	98.9	6.2
8F	Y2	Y3	89.9	-95.6	110.0	5.2

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
7F	Y2	Y3	101.6	-110.3	120.8	3.8
6F	Y2	Y3	86.3	-82.0	89.4	2.6
5F	Y2	Y3	95.6	-91.6	96.5	1.8
4F	Y2	Y3	104.9	-101.2	103.5	0.8
3F	Y2	Y3	89.5	-58.7	59.5	0.3
2F	Y2	Y3	97.0	-63.4	63.9	0.2
1F	Y2	Y3	104.6	-68.1	68.4	0.1

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-19.3	959.5	550.4	534.5
14F	Y2	Y3	-71.1	2031.6	523.7	912.6
13F	Y2	Y3	-148.2	3300.0	166.0	1237.9
12F	Y2	Y3	-310.7	4537.2	-238.1	1535.4
11F	Y2	Y3	-462.0	6102.3	-992.0	1809.0
10F	Y2	Y3	-637.5	7790.0	-1992.5	2070.5
9F	Y2	Y3	-979.3	9138.7	-2610.0	2311.0
8F	Y2	Y3	-1236.5	10972.5	-3858.1	2540.9
7F	Y2	Y3	-1516.3	12951.0	-5230.0	2757.5
6F	Y2	Y3	-1445.4	13464.5	-5204.0	2950.2
5F	Y2	Y3	-1700.2	15347.9	-6609.6	3120.8
4F	Y2	Y3	-1968.8	17299.7	-8123.3	3277.3
3F	Y2	Y3	-1498.7	17331.3	-7803.2	3402.9
2F	Y2	Y3	-1692.0	19078.5	-9288.9	3496.3
1F	Y2	Y3	-1907.9	21882.0	-10095.8	3544.7

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	19.3	-959.5	-550.4	-534.5
14F	Y2	Y3	71.1	-2031.6	-523.7	-912.6
13F	Y2	Y3	148.2	-3300.0	-166.0	-1237.9
12F	Y2	Y3	310.7	-4537.2	238.1	-1535.4
11F	Y2	Y3	462.0	-6102.3	992.0	-1809.0
10F	Y2	Y3	637.5	-7790.0	1992.5	-2070.5
9F	Y2	Y3	979.3	-9138.7	2610.0	-2311.0
8F	Y2	Y3	1236.5	-10972.5	3858.1	-2540.9
7F	Y2	Y3	1516.3	-12951.0	5230.0	-2757.5
6F	Y2	Y3	1445.4	-13464.5	5204.0	-2950.2
5F	Y2	Y3	1700.2	-15347.9	6609.6	-3120.8
4F	Y2	Y3	1968.8	-17299.7	8123.3	-3277.3
3F	Y2	Y3	1498.7	-17331.3	7803.2	-3402.9
2F	Y2	Y3	1692.0	-19078.5	9288.9	-3496.3
1F	Y2	Y3	1907.9	-21882.0	10095.8	-3544.7

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	6.4	-0.9	0.8	9.4	0.0	0.0
	Y2	Y3	-6.4	7.6	1586.0	482.0	482.2	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.6	0.0	-0.0	11.0	2.7	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-581.1	581.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-647.3	647.3
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1130.3	1130.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1326.3	1326.3
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1679.5	1679.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2005.2	2005.2
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2230.2	2230.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2701.6	2701.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2779.8	2779.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3410.0	3410.0
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3333.1	3333.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4138.9	4138.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3888.3	3888.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4889.9	4889.9

* X4 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4458.3	4458.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5667.4	5667.4
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5028.7	5028.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6444.5	6444.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5623.1	5623.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7240.8	7240.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6209.1	6209.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8077.3	8077.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6795.3	6795.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8913.5	8913.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7408.4	7408.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9757.6	9757.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8016.3	8016.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10593.9	10593.9
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8632.2	8632.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11448.5	11448.5

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	-36.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.2	56.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.8	-133.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-207.1	207.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	278.2	-278.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-430.1	430.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	452.2	-452.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-767.7	767.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	671.9	-671.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1140.1	1140.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	926.6	-926.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1571.7	1571.7
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1187.3	-1187.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2175.6	2175.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1498.8	-1498.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2745.9	2745.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1837.6	-1837.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3365.7	3365.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2518.5	-2518.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3977.1	3977.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2962.3	-2962.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4677.6	4677.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3430.0	-3430.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5415.4	5415.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4456.3	-4456.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5972.9	5972.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5029.8	-5029.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6740.5	6740.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5670.3	-5670.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7597.4	7597.4

* X4 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.3	36.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	-56.2
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-133.8	133.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.1	-207.1
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-278.2	278.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	430.1	-430.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-452.2	452.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	767.7	-767.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-671.9	671.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1140.1	-1140.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-926.6	926.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1571.7	-1571.7

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1187.3	1187.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2175.6	-2175.6
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1498.8	1498.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2745.9	-2745.9
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1837.6	1837.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3365.7	-3365.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2518.5	2518.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3977.1	-3977.1
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2962.3	2962.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4677.6	-4677.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3430.0	3430.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5415.4	-5415.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4456.3	4456.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5972.9	-5972.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5029.8	5029.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6740.5	-6740.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5670.3	5670.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7597.4	-7597.4

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	13.5	3.0	23.6	9.4
14F	Y2	Y3	26.8	-6.1	32.0	9.2
13F	Y2	Y3	40.1	-15.2	40.4	9.0
12F	Y2	Y3	48.5	-33.5	57.4	8.6
11F	Y2	Y3	60.7	-44.9	67.4	8.0
10F	Y2	Y3	73.1	-56.7	76.9	7.2
9F	Y2	Y3	78.2	-81.3	98.9	6.2
8F	Y2	Y3	89.9	-95.6	110.0	5.2
7F	Y2	Y3	101.6	-110.3	120.8	3.8
6F	Y2	Y3	86.3	-82.0	89.4	2.6
5F	Y2	Y3	95.6	-91.6	96.5	1.8
4F	Y2	Y3	104.9	-101.2	103.5	0.8
3F	Y2	Y3	89.5	-58.7	59.5	0.3
2F	Y2	Y3	97.0	-63.4	63.9	0.2
1F	Y2	Y3	104.6	-68.1	68.4	0.1

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-19.3	959.5	550.4	534.5
14F	Y2	Y3	-71.1	2031.6	523.7	912.6
13F	Y2	Y3	-148.2	3300.0	166.0	1237.9
12F	Y2	Y3	-310.7	4537.2	-238.1	1535.4
11F	Y2	Y3	-462.0	6102.3	-992.0	1809.0
10F	Y2	Y3	-637.5	7790.0	-1992.5	2070.5
9F	Y2	Y3	-979.3	9138.7	-2610.0	2311.0
8F	Y2	Y3	-1236.5	10972.5	-3858.1	2540.9
7F	Y2	Y3	-1516.3	12951.0	-5230.0	2757.5
6F	Y2	Y3	-1445.4	13464.5	-5204.0	2950.2
5F	Y2	Y3	-1700.2	15347.9	-6609.6	3120.8
4F	Y2	Y3	-1968.8	17299.7	-8123.3	3277.3
3F	Y2	Y3	-1498.7	17331.3	-7803.2	3402.9
2F	Y2	Y3	-1692.0	19078.5	-9288.9	3496.3
1F	Y2	Y3	-1907.9	21882.0	-10095.8	3544.7

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	19.3	-959.5	-550.4	-534.5
14F	Y2	Y3	71.1	-2031.6	-523.7	-912.6
13F	Y2	Y3	148.2	-3300.0	-166.0	-1237.9
12F	Y2	Y3	310.7	-4537.2	238.1	-1535.4
11F	Y2	Y3	462.0	-6102.3	992.0	-1809.0
10F	Y2	Y3	637.5	-7790.0	1992.5	-2070.5
9F	Y2	Y3	979.3	-9138.7	2610.0	-2311.0

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
8F	Y2	Y3	1236.5	-10972.5	3858.1	-2540.9
7F	Y2	Y3	1516.3	-12951.0	5230.0	-2757.5
6F	Y2	Y3	1445.4	-13464.5	5204.0	-2950.2
5F	Y2	Y3	1700.2	-15347.9	6609.6	-3120.8
4F	Y2	Y3	1968.8	-17299.7	8123.3	-3277.3
3F	Y2	Y3	1498.7	-17331.3	7803.2	-3402.9
2F	Y2	Y3	1692.0	-19078.5	9288.9	-3496.3
1F	Y2	Y3	1907.9	-21882.0	10095.8	-3544.7

=====

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	6.4	-0.9	0.8	9.4	0.0	0.0
	Y2	Y3	-6.4	7.6	1586.0	482.0	482.2	0.0	0.0
	Y3	Y4	-7.6	0.0	-0.0	11.0	2.7	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-584.0	584.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-650.1	650.1
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1125.9	1125.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1320.7	1320.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1668.5	1668.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1991.5	1991.5
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2223.1	2223.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2682.5	2682.5
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2776.6	2776.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3385.6	3385.6
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3331.6	3331.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4105.9	4105.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3888.5	3888.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4848.3	4848.3
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4460.7	4460.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5611.2	5611.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5033.2	5033.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6373.8	6373.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5629.8	5629.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7155.5	7155.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6218.0	6218.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7963.2	7963.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6806.6	6806.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8770.7	8770.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7422.1	7422.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9586.0	9586.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8032.4	8032.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10406.5	10406.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8650.8	8650.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11244.9	11244.9

* X5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	-35.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-59.8	59.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.5	-131.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-214.7	214.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274.9	-274.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-441.8	441.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	446.6	-446.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-785.2	785.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	664.3	-664.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1162.5	1162.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	917.3	-917.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1600.8	1600.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1175.8	-1175.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2214.2	2214.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1484.6	-1484.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2791.1	2791.1

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1821.0	-1821.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3417.3	3417.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2496.9	-2496.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4037.7	4037.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2939.0	-2939.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4743.4	4743.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3405.5	-3405.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5485.7	5485.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4427.6	-4427.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6048.5	6048.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5000.8	-5000.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6820.5	6820.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5641.1	-5641.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7680.7	7680.7

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.1	35.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.8	-59.8
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.5	131.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.7	-214.7
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-274.9	274.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	441.8	-441.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-446.6	446.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	785.2	-785.2
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-664.3	664.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1162.5	-1162.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-917.3	917.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1600.8	-1600.8
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1175.8	1175.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2214.2	-2214.2
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1484.6	1484.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2791.1	-2791.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1821.0	1821.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3417.3	-3417.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2496.9	2496.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4037.7	-4037.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2939.0	2939.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4743.4	-4743.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3405.5	3405.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5485.7	-5485.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4427.6	4427.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6048.5	-6048.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5000.8	5000.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6820.5	-6820.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5641.1	5641.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7680.7	-7680.7

* X5 フレーム 壁部材（エレメント置換）応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	13.6	4.1	24.8	10.2
14F	Y2	Y3	26.7	-4.9	33.1	10.1
13F	Y2	Y3	39.8	-13.9	41.4	9.8
12F	Y2	Y3	48.3	-32.3	58.6	9.4
11F	Y2	Y3	60.6	-43.9	68.8	8.8
10F	Y2	Y3	72.9	-55.9	78.4	8.0
9F	Y2	Y3	78.0	-80.6	100.4	7.0
8F	Y2	Y3	89.7	-95.1	111.7	5.9
7F	Y2	Y3	101.4	-110.0	122.6	4.5
6F	Y2	Y3	86.1	-81.9	91.1	3.3
5F	Y2	Y3	95.3	-91.8	98.4	2.3
4F	Y2	Y3	104.5	-101.9	105.5	1.3
3F	Y2	Y3	89.1	-59.7	61.6	0.7
2F	Y2	Y3	96.5	-64.8	66.0	0.4

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
1F	Y2	Y3	104.1	-69.9	70.4	0.2

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-14.9	962.0	550.9	535.5
14F	Y2	Y3	-62.4	2036.6	522.2	913.9
13F	Y2	Y3	-135.1	3308.1	162.3	1239.4
12F	Y2	Y3	-293.0	4540.3	-236.1	1537.2
11F	Y2	Y3	-438.8	6104.3	-988.8	1810.8
10F	Y2	Y3	-608.1	7793.6	-1990.9	2072.4
9F	Y2	Y3	-946.9	9135.1	-2601.7	2312.7
8F	Y2	Y3	-1197.4	10964.2	-3846.8	2541.9
7F	Y2	Y3	-1471.1	12939.1	-5217.5	2757.7
6F	Y2	Y3	-1401.2	13455.6	-5196.8	2949.6
5F	Y2	Y3	-1652.4	15337.9	-6603.2	3119.6
4F	Y2	Y3	-1918.2	17289.2	-8118.2	3275.4
3F	Y2	Y3	-1451.7	17334.6	-7812.0	3400.9
2F	Y2	Y3	-1643.2	19085.3	-9299.6	3494.9
1F	Y2	Y3	-1857.9	21892.0	-10107.4	3544.2

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	14.9	-962.0	-550.9	-535.5
14F	Y2	Y3	62.4	-2036.6	-522.2	-913.9
13F	Y2	Y3	135.1	-3308.1	-162.3	-1239.4
12F	Y2	Y3	293.0	-4540.3	236.1	-1537.2
11F	Y2	Y3	438.8	-6104.3	988.8	-1810.8
10F	Y2	Y3	608.1	-7793.6	1990.9	-2072.4
9F	Y2	Y3	946.9	-9135.1	2601.7	-2312.7
8F	Y2	Y3	1197.4	-10964.2	3846.8	-2541.9
7F	Y2	Y3	1471.1	-12939.1	5217.5	-2757.7
6F	Y2	Y3	1401.2	-13455.6	5196.8	-2949.6
5F	Y2	Y3	1652.4	-15337.9	6603.2	-3119.6
4F	Y2	Y3	1918.2	-17289.2	8118.2	-3275.4
3F	Y2	Y3	1451.7	-17334.6	7812.0	-3400.9
2F	Y2	Y3	1643.2	-19085.3	9299.6	-3494.9
1F	Y2	Y3	1857.9	-21892.0	10107.4	-3544.2

=====

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	778.6	219.6	219.6	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	705.8	203.1	203.1	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.1	0.2	2.1	6.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.1	4.3	1293.0	407.7	407.9	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.3	0.0	0.6	7.8	3.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
16F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-347.3	347.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-385.7	385.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-684.6	684.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-794.5	794.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1021.2	1021.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1203.1	1203.1
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1367.3	1367.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1614.6	1614.6
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1713.2	1713.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2026.4	2026.4
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2057.7	2057.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2444.1	2444.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2400.7	2400.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2860.9	2860.9
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2750.5	2750.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3278.1	3278.1
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3099.8	3099.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3695.9	3695.9
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3448.4	3448.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4114.4	4114.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3796.4	3796.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4538.8	4538.8

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4144.0	4144.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4963.8	4963.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4491.1	4491.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5389.2	5389.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4838.1	4838.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5825.2	5825.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5192.3	5192.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6274.1	6274.1

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	-45.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-57.7	57.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152.9	-152.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-199.5	199.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	290.4	-290.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-383.8	383.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	455.7	-455.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-605.4	605.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	645.9	-645.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-861.7	861.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	856.4	-856.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1144.9	1144.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1084.7	-1084.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1452.8	1452.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1329.7	-1329.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1783.2	1783.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1585.9	-1585.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2130.1	2130.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1851.9	-1851.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2491.9	2491.9
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2128.5	-2128.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2869.1	2869.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2414.1	-2414.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3260.7	3260.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2707.6	-2707.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3665.0	3665.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3011.3	-3011.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4084.0	4084.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3360.3	-3360.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4567.6	4567.6

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
15F	16F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.9	45.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	-57.7
14F	15F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-152.9	152.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.5	-199.5
13F	14F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-290.4	290.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383.8	-383.8
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-455.7	455.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	605.4	-605.4
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-645.9	645.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	861.7	-861.7
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-856.4	856.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1144.9	-1144.9
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1084.7	1084.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1452.8	-1452.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1329.7	1329.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1783.2	-1783.2
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1585.9	1585.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2130.1	-2130.1
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1851.9	1851.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2491.9	-2491.9

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2128.5	2128.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2869.1	-2869.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2414.1	2414.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3260.7	-3260.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2707.6	2707.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3665.0	-3665.0
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3011.3	3011.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4084.0	-4084.0
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3360.3	3360.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4567.6	-4567.6

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	7.1	-32.2	-23.3	-19.6
14F	Y2	Y3	14.2	-35.3	-18.7	-19.3
13F	Y2	Y3	21.2	-38.4	-14.2	-18.8
12F	Y2	Y3	28.4	-41.3	-9.0	-18.0
11F	Y2	Y3	35.7	-43.8	-3.5	-16.8
10F	Y2	Y3	42.9	-45.4	2.7	-15.2
9F	Y2	Y3	50.1	-46.7	9.2	-13.3
8F	Y2	Y3	57.4	-47.5	16.5	-11.1
7F	Y2	Y3	64.7	-47.6	24.5	-8.3
6F	Y2	Y3	72.0	-48.3	31.8	-5.9
5F	Y2	Y3	79.3	-49.7	38.2	-4.1
4F	Y2	Y3	86.7	-50.8	44.9	-2.1
3F	Y2	Y3	94.0	-53.1	50.4	-0.9
2F	Y2	Y3	101.4	-56.3	54.6	-0.6
1F	Y2	Y3	108.9	-59.6	58.8	-0.2

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	-22.3	1075.1	644.5	608.7
14F	Y2	Y3	-69.5	1903.1	448.1	839.7
13F	Y2	Y3	-128.8	2838.3	60.0	1035.1
12F	Y2	Y3	-200.2	3877.1	-491.5	1209.1
11F	Y2	Y3	-281.3	5030.0	-1172.2	1365.6
10F	Y2	Y3	-371.4	6205.2	-2025.1	1492.9
9F	Y2	Y3	-468.6	7490.5	-2941.1	1610.4
8F	Y2	Y3	-573.0	8793.0	-4001.9	1711.1
7F	Y2	Y3	-681.2	10132.3	-5137.1	1784.0
6F	Y2	Y3	-792.7	11521.6	-6322.1	1857.0
5F	Y2	Y3	-907.7	12969.9	-7553.5	1934.4
4F	Y2	Y3	-1025.2	14430.2	-8865.9	1987.2
3F	Y2	Y3	-1144.6	15947.0	-10204.1	2051.0
2F	Y2	Y3	-1267.9	17535.7	-11571.4	2130.1
1F	Y2	Y3	-1408.1	19997.0	-12513.2	2250.8

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
15F	Y2	Y3	22.3	-1075.1	-644.5	-608.7
14F	Y2	Y3	69.5	-1903.1	-448.1	-839.7
13F	Y2	Y3	128.8	-2838.3	-60.0	-1035.1
12F	Y2	Y3	200.2	-3877.1	491.5	-1209.1
11F	Y2	Y3	281.3	-5030.0	1172.2	-1365.6
10F	Y2	Y3	371.4	-6205.2	2025.1	-1492.9
9F	Y2	Y3	468.6	-7490.5	2941.1	-1610.4
8F	Y2	Y3	573.0	-8793.0	4001.9	-1711.1
7F	Y2	Y3	681.2	-10132.3	5137.1	-1784.0
6F	Y2	Y3	792.7	-11521.6	6322.1	-1857.0
5F	Y2	Y3	907.7	-12969.9	7553.5	-1934.4
4F	Y2	Y3	1025.2	-14430.2	8865.9	-1987.2
3F	Y2	Y3	1144.6	-15947.0	10204.1	-2051.0
2F	Y2	Y3	1267.9	-17535.7	11571.4	-2130.1
1F	Y2	Y3	1408.1	-19997.0	12513.2	-2250.8

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

Aw	: 耐力壁の水平断面積	(100 x mm ²)
Ac	: 柱の水平断面積	(100 x mm ²)
Aw'	: 雑壁の水平断面積	(100 x mm ²)
U	: 用途係数	
Z	: 地震力の地域係数	
Ai	: 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数	
α	: コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)	

$$\begin{aligned}
 (1) \text{ 式} &: \Sigma 2.5 \alpha Aw + \Sigma 0.7 \alpha Ac + \Sigma 0.7 \alpha Aw' \quad (\text{RC}) & (2) \text{ 式} &: \Sigma 1.8 \alpha Aw + \Sigma 1.8 \alpha Ac \quad (\text{RC}) \\
 &: \Sigma 2.5 \alpha Aw + \Sigma 1.0 \alpha Ac + \Sigma 0.7 \alpha Aw' \quad (\text{SRC}) & &: \Sigma 2.0 \alpha Aw + \Sigma 2.0 \alpha Ac \quad (\text{SRC})
 \end{aligned}$$

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	15120.00	114900.00	0.00	1.354	0.920	1.822
14F	RC	15120.00	114900.00	0.00	1.354	0.579	1.147
13F	RC	15120.00	114900.00	0.00	1.354	0.440	0.871
12F	RC	15120.00	132900.00	0.00	1.354	0.399	0.813
11F	RC	15120.00	132900.00	0.00	1.354	0.343	0.698
10F	RC	15120.00	132900.00	0.00	1.354	0.303	0.618
9F	RC	15120.00	156900.00	0.00	1.354	0.309	0.649
8F	RC	15120.00	156900.00	0.00	1.414	0.297	0.622
7F	RC	15120.00	156900.00	0.00	1.414	0.276	0.579
6F	RC	15120.00	177900.00	0.00	1.414	0.286	0.611
5F	RC	15120.00	177900.00	0.00	1.414	0.271	0.580
4F	RC	15120.00	177900.00	0.00	1.414	0.259	0.555
3F	RC	15120.00	191400.00	0.00	1.414	0.265	0.573
2F	RC	15120.00	191400.00	0.00	1.414	0.257	0.556
1F	RC	15120.00	191400.00	0.00	1.414	0.251	0.543

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
15F	RC	106740.00	114900.00	0.00	1.354	2.703	3.105
14F	RC	106740.00	114900.00	0.00	1.354	1.702	1.955
13F	RC	106740.00	114900.00	0.00	1.354	1.292	1.484
12F	RC	105660.00	132900.00	0.00	1.354	1.090	1.310
11F	RC	105660.00	132900.00	0.00	1.354	0.936	1.125
10F	RC	105660.00	132900.00	0.00	1.354	0.828	0.996
9F	RC	104220.00	156900.00	0.00	1.354	0.776	0.985
8F	RC	104220.00	156900.00	0.00	1.414	0.744	0.944
7F	RC	104220.00	156900.00	0.00	1.414	0.692	0.879
6F	RC	102420.00	177900.00	0.00	1.414	0.670	0.888
5F	RC	102420.00	177900.00	0.00	1.414	0.635	0.842
4F	RC	102420.00	177900.00	0.00	1.414	0.608	0.806
3F	RC	100800.00	191400.00	0.00	1.414	0.595	0.811
2F	RC	100800.00	191400.00	0.00	1.414	0.577	0.787
1F	RC	100800.00	191400.00	0.00	1.414	0.564	0.769

A-3. 6 剛性率

A-3. 6. 1 剛性率(雑壁を含む)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
- h : 層間変形角の階高 (cm)
- d/h : 層間変形角
- rs : h/d
- rs/ave. : rsの相加平均
- Rs : 剛性率
- * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0. 2285	280. 0	1/ 1226	898	1. 365	1. 000
14F	0. 2665	280. 0	1/ 1051		1. 170	1. 000
13F	0. 3149	280. 0	1/ 889		0. 990	1. 000
12F	0. 3497	280. 0	1/ 801		0. 892	1. 000
11F	0. 3760	280. 0	1/ 745		0. 829	1. 000
10F	0. 3853	280. 0	1/ 727		0. 809	1. 000
9F	0. 3878	280. 0	1/ 722		0. 804	1. 000
8F	0. 3839	280. 0	1/ 729		0. 812	1. 000
7F	0. 3842	280. 0	1/ 729		0. 812	1. 000
6F	0. 3631	280. 0	1/ 771		0. 859	1. 000
5F	0. 3384	280. 0	1/ 828		0. 921	1. 000
4F	0. 3291	280. 0	1/ 851		0. 947	1. 000
3F	0. 3126	280. 0	1/ 896		0. 997	1. 000
2F	0. 2766	280. 0	1/ 1012		1. 127	1. 000
1F	0. 2071	310. 0	1/ 1497		1. 667	1. 000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0. 1434	280. 0	1/ 1952	2304	0. 847	1. 000
14F	0. 1473	280. 0	1/ 1901		0. 825	1. 000
13F	0. 1508	280. 0	1/ 1857		0. 806	1. 000
12F	0. 1529	280. 0	1/ 1831		0. 795	1. 000
11F	0. 1549	280. 0	1/ 1808		0. 785	1. 000
10F	0. 1523	280. 0	1/ 1838		0. 798	1. 000
9F	0. 1508	280. 0	1/ 1857		0. 806	1. 000
8F	0. 1440	280. 0	1/ 1945		0. 844	1. 000
7F	0. 1375	280. 0	1/ 2036		0. 884	1. 000
6F	0. 1296	280. 0	1/ 2160		0. 938	1. 000
5F	0. 1203	280. 0	1/ 2328		1. 011	1. 000
4F	0. 1088	280. 0	1/ 2574		1. 118	1. 000
3F	0. 0959	280. 0	1/ 2921		1. 268	1. 000
2F	0. 0816	280. 0	1/ 3429		1. 489	1. 000
1F	0. 0753	310. 0	1/ 4116		1. 787	1. 000

A-3. 6. 2 剛性率(雑壁を含まない)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
- h : 層間変形角の階高 (cm)
- d/h : 層間変形角
- rs : h/d
- rs/ave. : rsの相加平均
- Rs : 剛性率
- * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.2285	280.0	1/ 1226	898	1.365	1.000
14F	0.2665	280.0	1/ 1051		1.170	1.000
13F	0.3149	280.0	1/ 889		0.990	1.000
12F	0.3497	280.0	1/ 801		0.892	1.000
11F	0.3760	280.0	1/ 745		0.829	1.000
10F	0.3853	280.0	1/ 727		0.809	1.000
9F	0.3878	280.0	1/ 722		0.804	1.000
8F	0.3839	280.0	1/ 729		0.812	1.000
7F	0.3842	280.0	1/ 729		0.812	1.000
6F	0.3631	280.0	1/ 771		0.859	1.000
5F	0.3384	280.0	1/ 828		0.921	1.000
4F	0.3291	280.0	1/ 851		0.947	1.000
3F	0.3126	280.0	1/ 896		0.997	1.000
2F	0.2766	280.0	1/ 1012		1.127	1.000
1F	0.2071	310.0	1/ 1497		1.667	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
15F	0.1434	280.0	1/ 1952	2304	0.847	1.000
14F	0.1473	280.0	1/ 1901		0.825	1.000
13F	0.1508	280.0	1/ 1857		0.806	1.000
12F	0.1529	280.0	1/ 1831		0.795	1.000
11F	0.1549	280.0	1/ 1808		0.785	1.000
10F	0.1523	280.0	1/ 1838		0.798	1.000
9F	0.1508	280.0	1/ 1857		0.806	1.000
8F	0.1440	280.0	1/ 1945		0.844	1.000
7F	0.1375	280.0	1/ 2036		0.884	1.000
6F	0.1296	280.0	1/ 2160		0.938	1.000
5F	0.1203	280.0	1/ 2328		1.011	1.000
4F	0.1088	280.0	1/ 2574		1.118	1.000
3F	0.0959	280.0	1/ 2921		1.268	1.000
2F	0.0816	280.0	1/ 3429		1.489	1.000
1F	0.0753	310.0	1/ 4116		1.787	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	783.0	1030.5	247.5	1845.1	0.134	1.000
14F	798.9	1143.2	344.3	1864.5	0.185	1.115
13F	804.3	1133.9	329.6	1963.0	0.168	1.060
12F	807.6	1142.2	334.6	2025.4	0.165	1.051
11F	810.5	1151.9	341.4	2066.4	0.165	1.051
10F	813.5	1159.7	346.2	2088.2	0.166	1.053
9F	816.7	1151.7	335.0	2093.3	0.160	1.033
8F	819.1	1123.0	303.9	2122.0	0.143	1.000
7F	820.9	1145.7	324.8	2150.1	0.151	1.004
6F	822.1	1149.2	327.0	2142.0	0.153	1.009
5F	824.4	1185.3	360.8	2133.3	0.169	1.064
4F	826.3	1195.1	368.7	2199.0	0.168	1.059
3F	827.3	1184.9	357.6	2279.4	0.157	1.023

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
2F	828.3	1224.5	396.2	2318.6	0.171	1.070
1F	829.4	1176.8	347.3	2120.8	0.164	1.046

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	2000.0	2000.0	0.0	1462.0	0.000	1.000
14F	2000.0	2000.0	0.0	1386.2	0.000	1.000
13F	2000.0	2000.0	0.0	1358.4	0.000	1.000
12F	2000.0	2000.0	0.0	1339.4	0.000	1.000
11F	2000.0	2000.0	0.0	1326.1	0.000	1.000
10F	2000.0	2000.0	0.0	1312.9	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1305.4	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1299.6	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1286.4	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1279.7	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1271.9	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1264.1	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1262.3	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1259.8	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1279.0	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
15F	783.0	1030.5	247.5	1845.1	0.134	1.000
14F	798.9	1143.2	344.3	1864.5	0.185	1.115
13F	804.3	1133.9	329.6	1963.0	0.168	1.060
12F	807.6	1142.2	334.6	2025.4	0.165	1.051
11F	810.5	1151.9	341.4	2066.4	0.165	1.051
10F	813.5	1159.7	346.2	2088.2	0.166	1.053
9F	816.7	1151.7	335.0	2093.3	0.160	1.033
8F	819.1	1123.0	303.9	2122.0	0.143	1.000
7F	820.9	1145.7	324.8	2150.1	0.151	1.004
6F	822.1	1149.2	327.0	2142.0	0.153	1.009
5F	824.4	1185.3	360.8	2133.3	0.169	1.064
4F	826.3	1195.1	368.7	2199.0	0.168	1.059
3F	827.3	1184.9	357.6	2279.4	0.157	1.023
2F	828.3	1224.5	396.2	2318.6	0.171	1.070
1F	829.4	1176.8	347.3	2120.8	0.164	1.046

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
15F	2000.0	2000.0	0.0	1462.0	0.000	1.000
14F	2000.0	2000.0	0.0	1386.2	0.000	1.000
13F	2000.0	2000.0	0.0	1358.4	0.000	1.000
12F	2000.0	2000.0	0.0	1339.4	0.000	1.000
11F	2000.0	2000.0	0.0	1326.1	0.000	1.000
10F	2000.0	2000.0	0.0	1312.9	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1305.4	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1299.6	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1286.4	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1279.7	0.000	1.000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
5F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1271. 9	0. 000	1. 000
4F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1264. 1	0. 000	1. 000
3F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1262. 3	0. 000	1. 000
2F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1259. 8	0. 000	1. 000
1F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1279. 0	0. 000	1. 000



A-4. 断面計算結果



A-4.3 RCの断面計算



A-4.3.1 RCはりの断面計算



(1) RCはりの計算指定

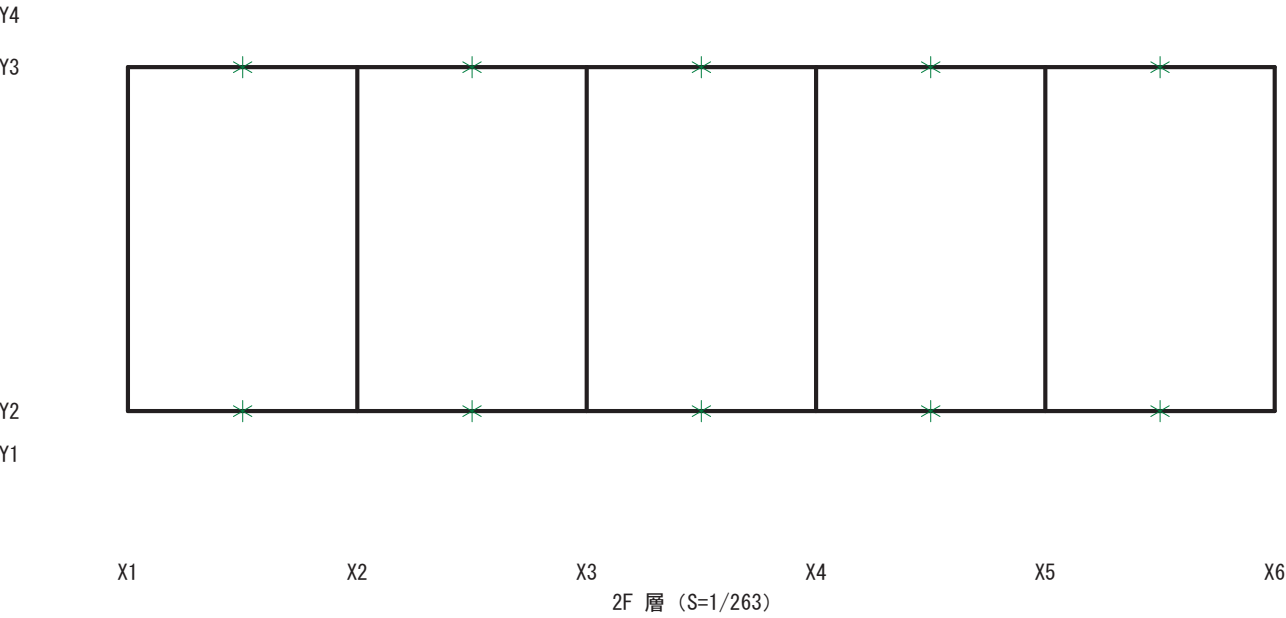
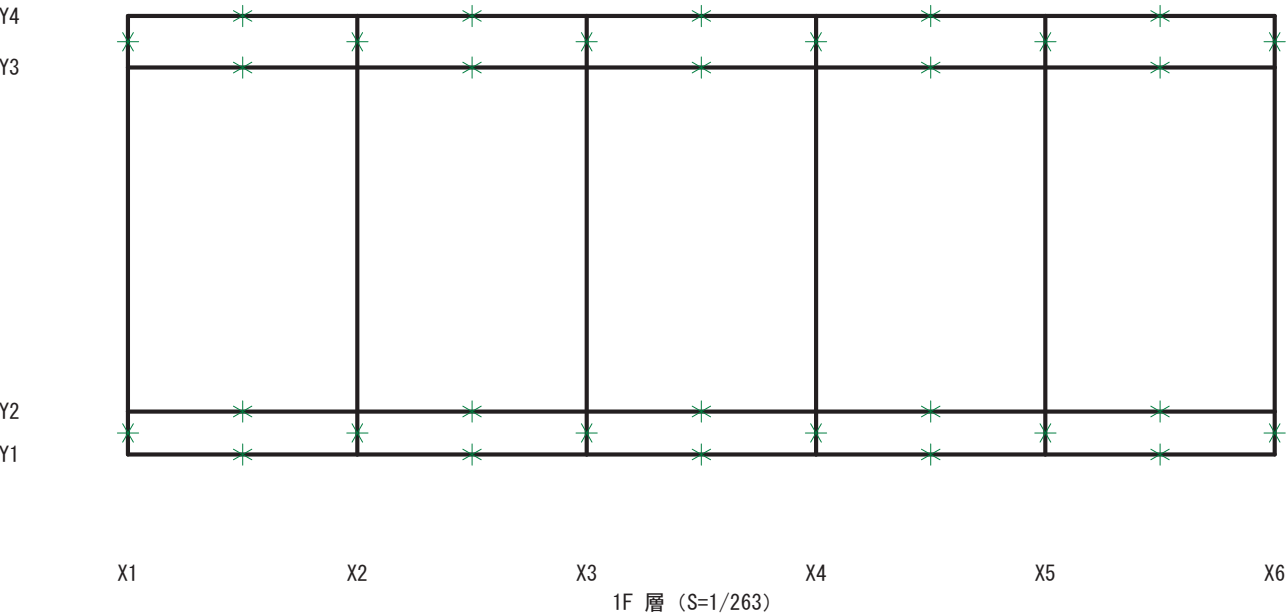


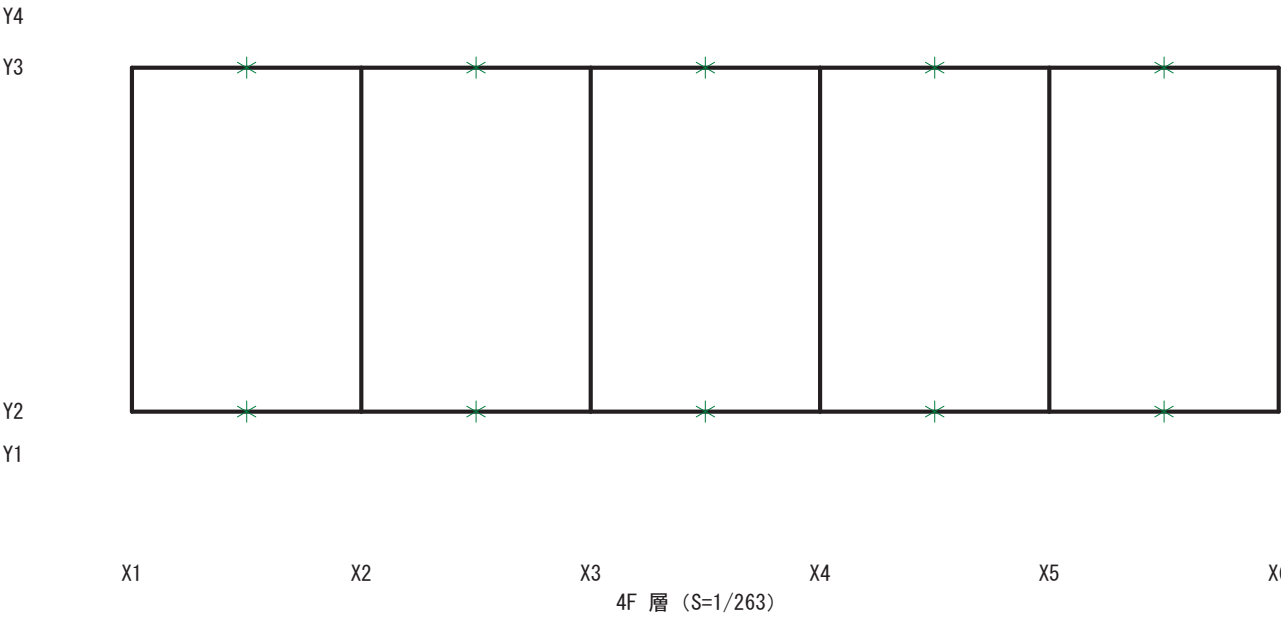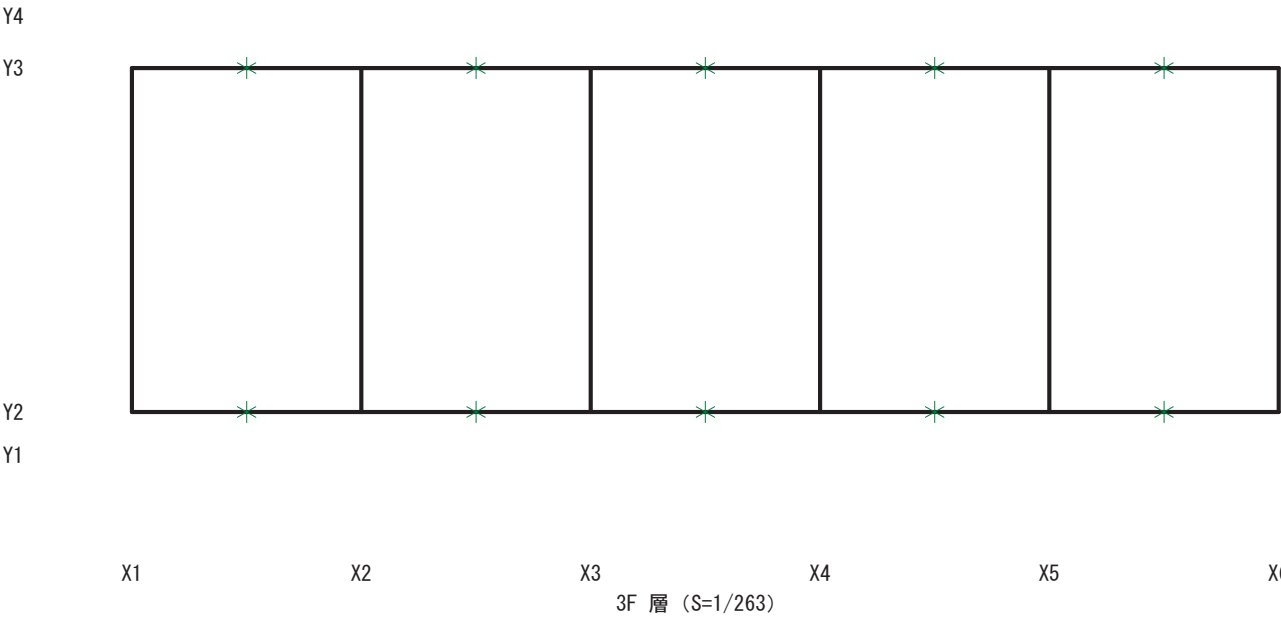

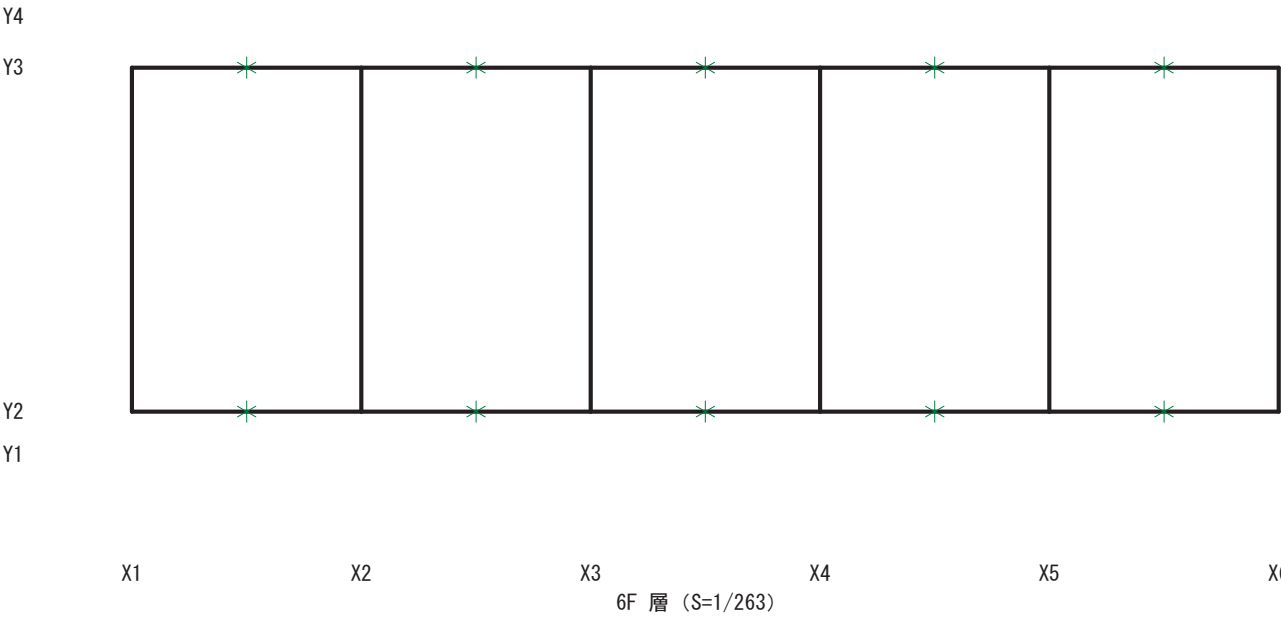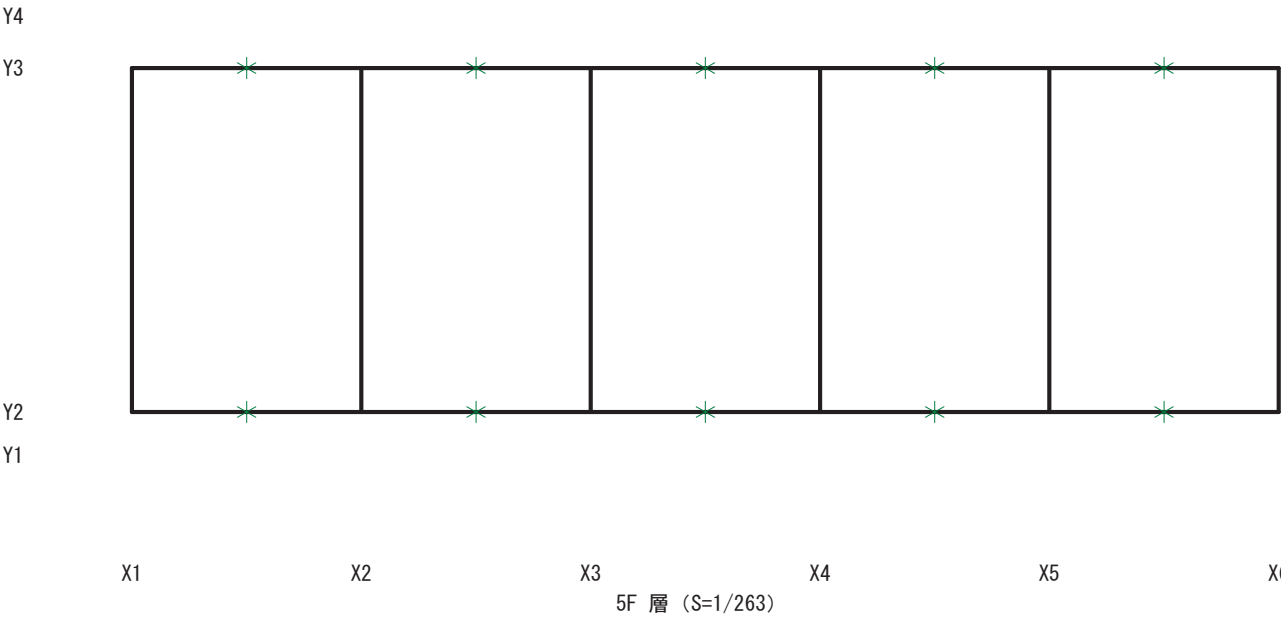

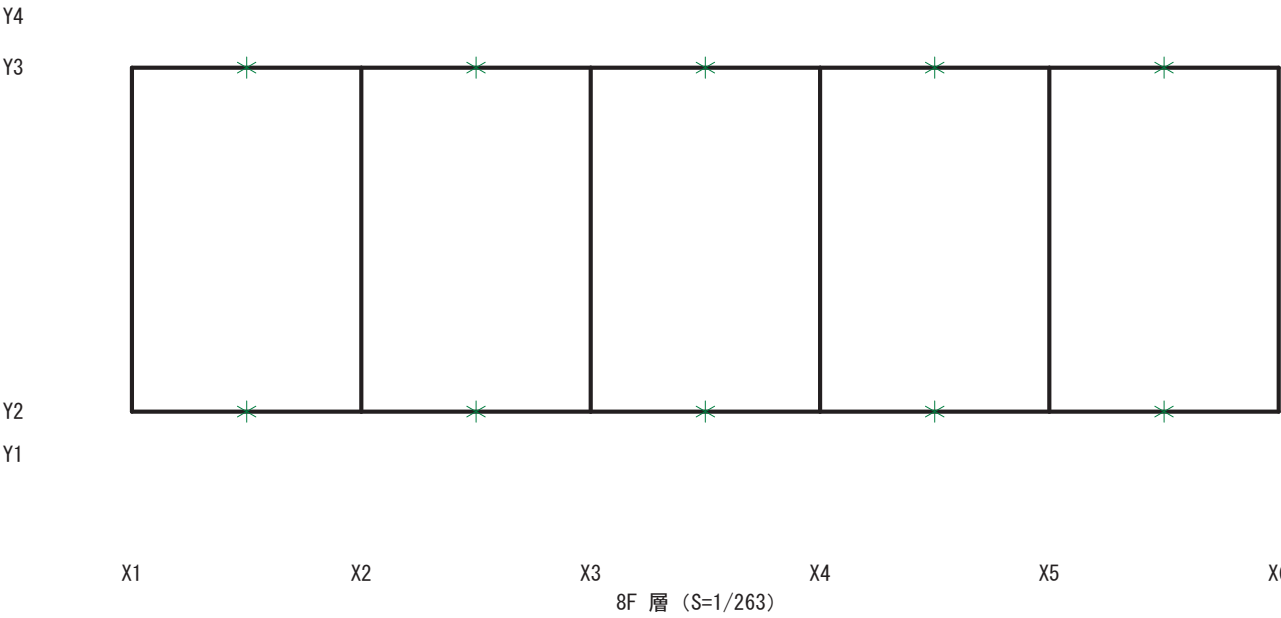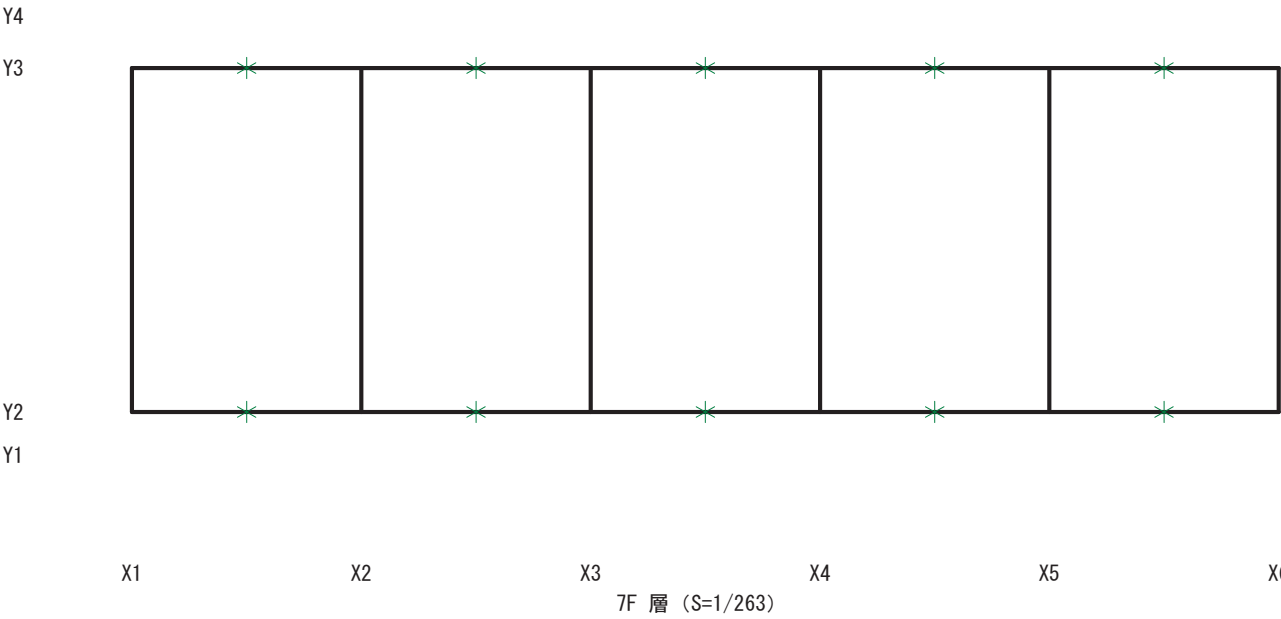


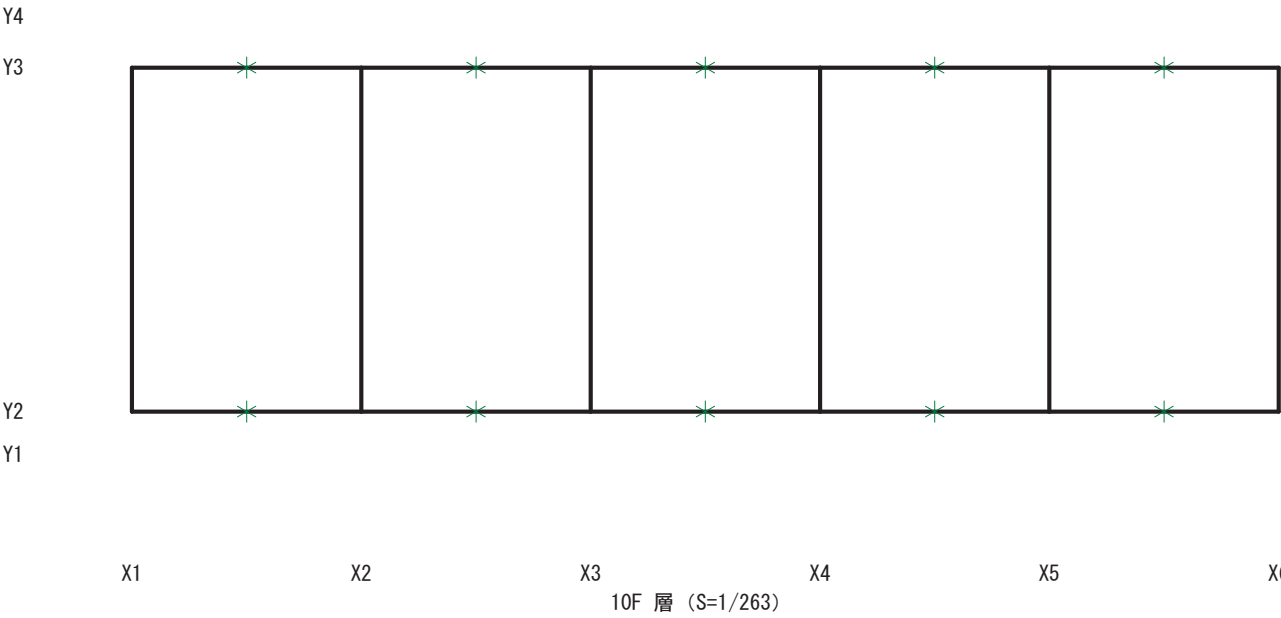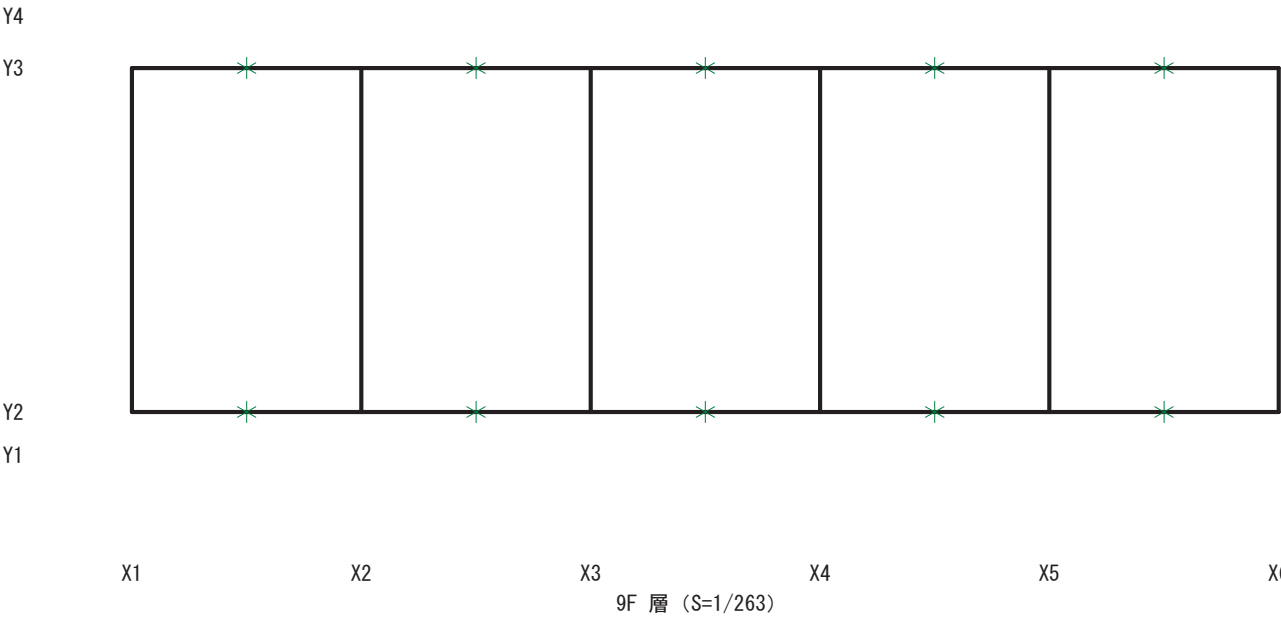

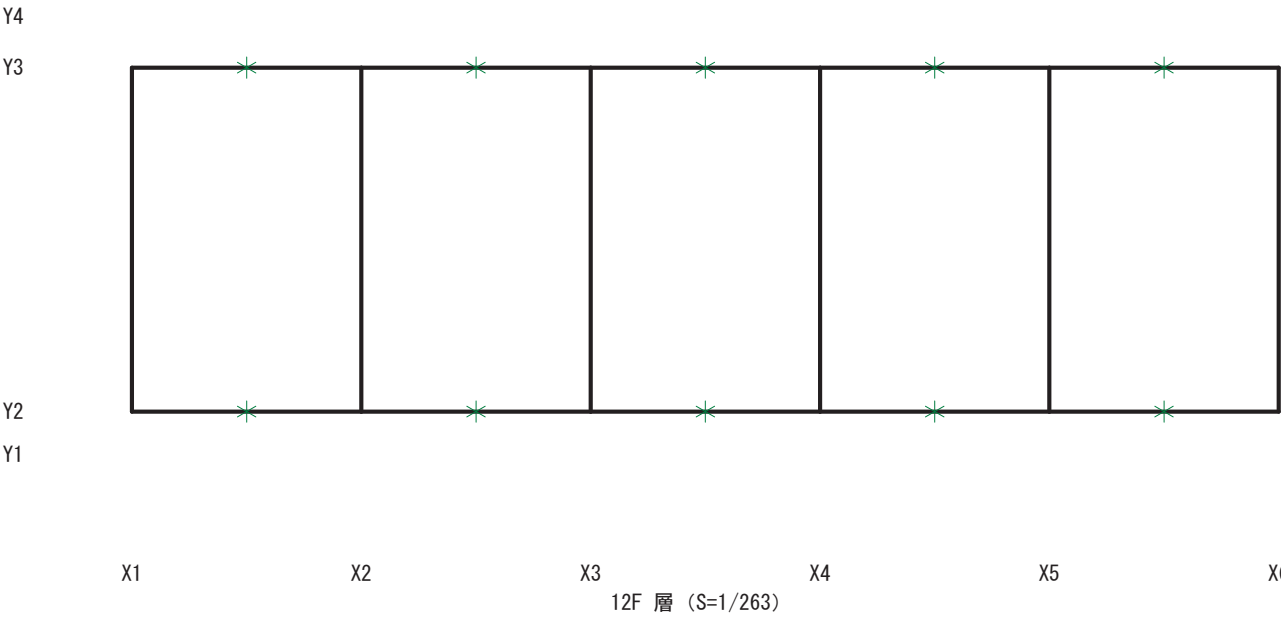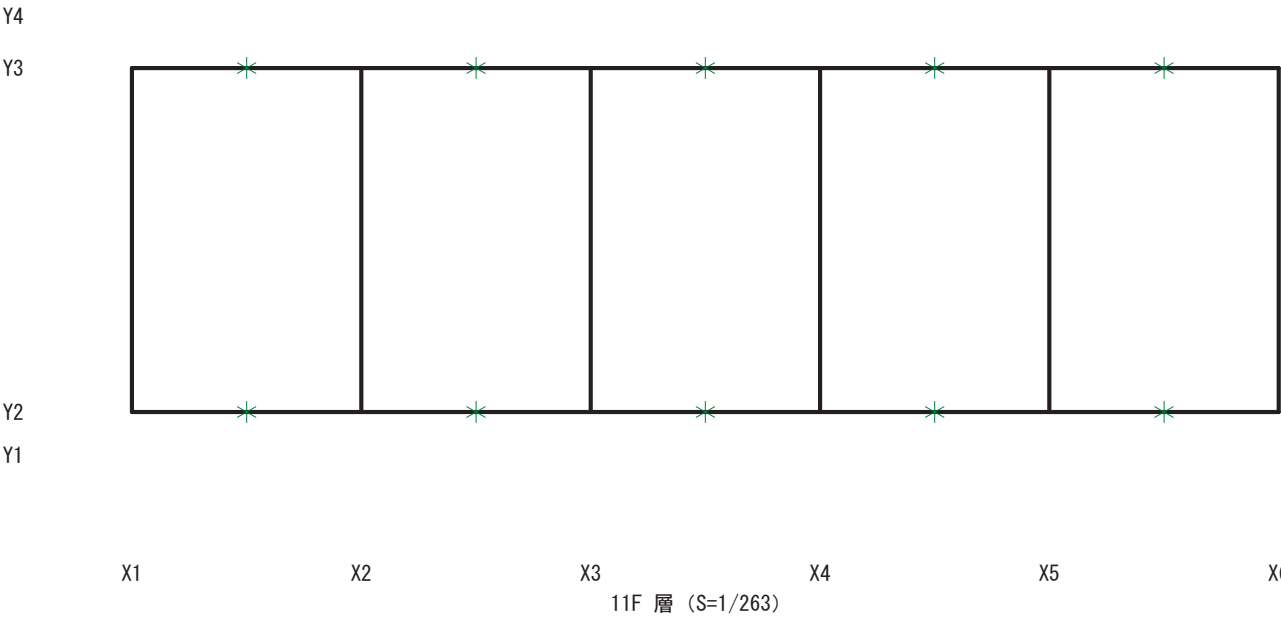

Y4
Y3


Y2
Y1

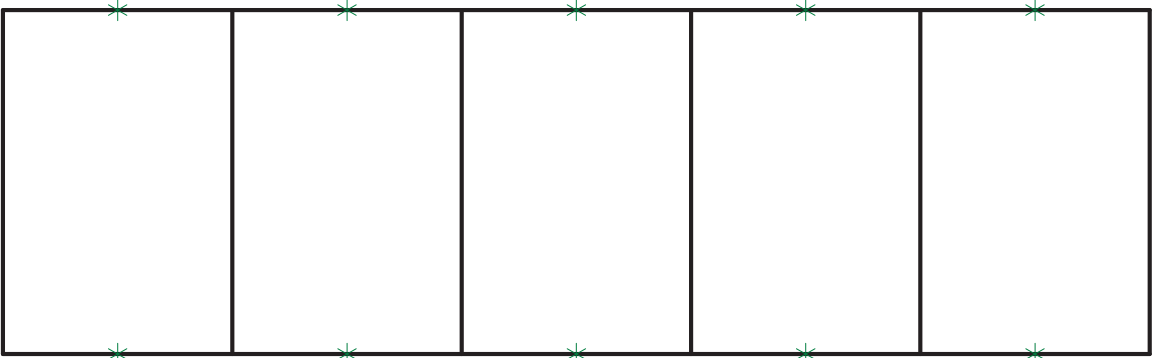



X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 層 (S=1/263)

Y4
Y3

Y2
Y1

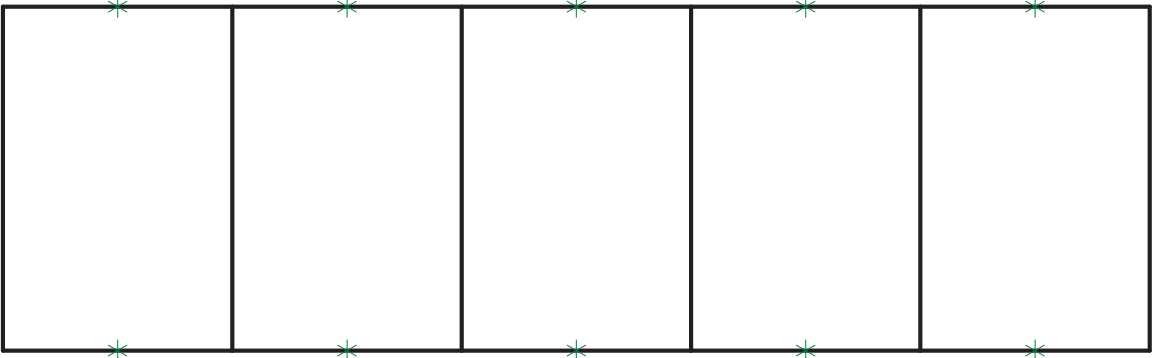

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 層 (S=1/263)

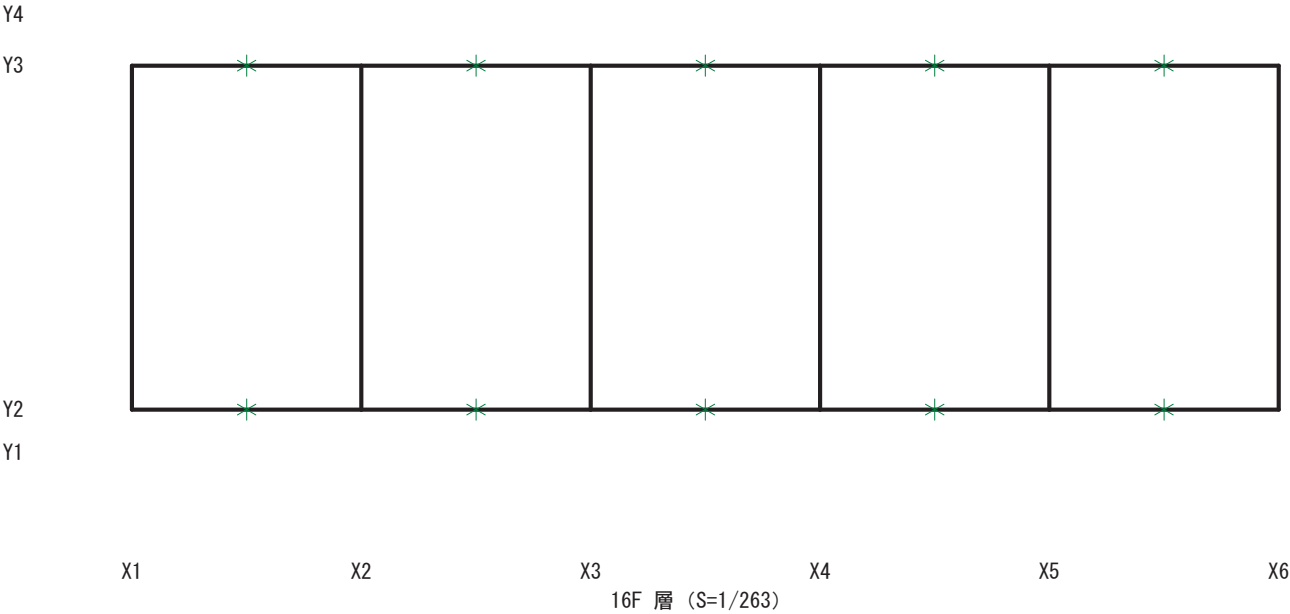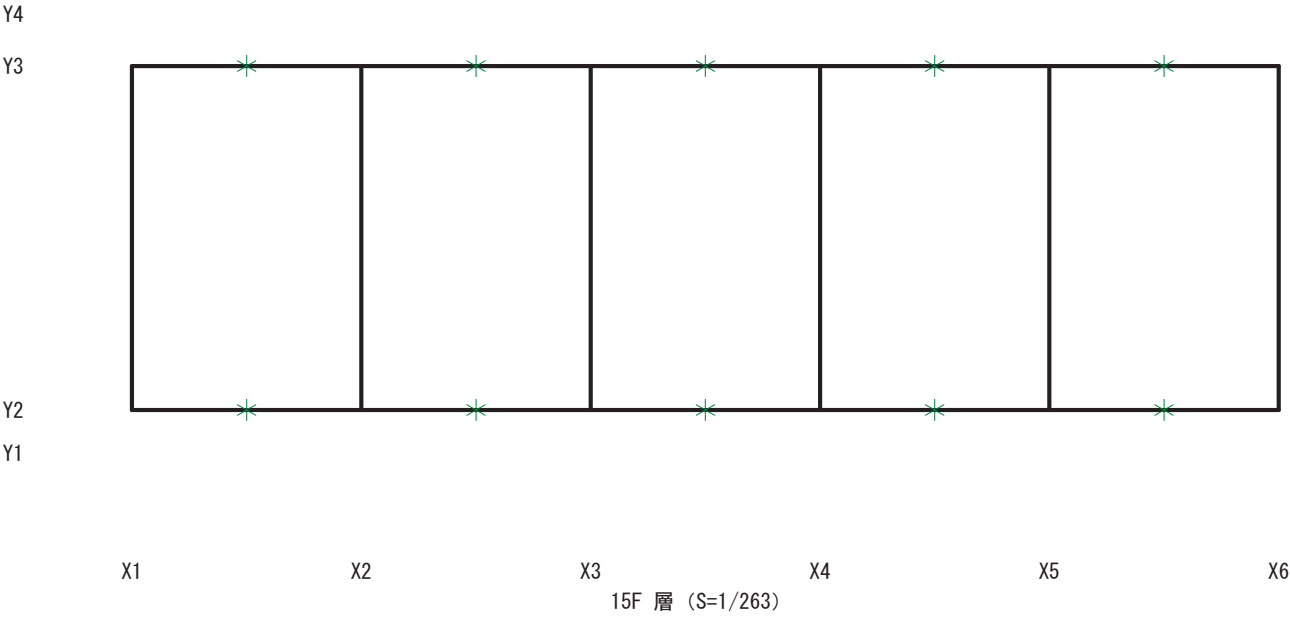

(2) RCはりの計算条件

- 1) 計算指定 : 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート : ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ : 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
RC規準 (1999) 13条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.40 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
 $Q_d = \text{Min} \{ Q_o + a * (\sum (M_y) / L'), Q_L + n * Q_E \}$

a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。

My計算時：

主筋強度割増率： 1.10 倍
スラブ筋断面積： 7.10 cm2

イ) 許容せん断力

R C規準(1999)15条(6)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います

ウ) せん断補強筋比

Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %

エ) せん断力の判定

(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする

5) 付着の検討

R C規準(1991)17条(27)～(28)式による

6) 定着の検討

R C規準(1991)17条(29)式による

7) 地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率：壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが
0.25 × N L × C i 以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RCはりの断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名			入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置			部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。
位置		cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m	長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U (D)	kN・m	断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no		①/②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L. no		上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋：①/②/③：①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm	はり幅
	D	cm	はりせい
	d. U (D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U (D)	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)・d. U ((7/8)・d. D)
	被り/sat	cm, 10 ² cm2	①/②：①はかぶり厚(上端：下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、2段筋の場合は上端筋1(下端筋1)が外側、上端筋2(下端筋2)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①-②：①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ

断面	形・ピッチ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at. U (D)	cm ²	上(下)端鉄筋断面積
	pt. U (D)	%	鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	Ma l	kN・m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
せん断	判定		①/②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U (D)	kN・m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm	①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd/Qa が最大となる時のQd
	L. no		上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm ²	短期で最大となるせん断応力度
	a		はりのせん断スパン比(M/Qd)による割増係数で、(l)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN	短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X形配筋のときはX形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	X形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果(注1)
付着	Ta. U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U (D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≤Ld1の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、Ld≤Ld1の場合にOK。Ld>Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。RC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5としています。使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置			Y17レ-Δ1F層[X1-X2]			Y17レ-Δ1F層[X2-X3]			Y17レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
応力	MI		0.0	-35.3	50.9	50.9	-16.2	38.3	38.3	-22.4	38.3	
	Ms	U	0.0	0.0	50.9	50.9	0.0	38.3	38.3	0.0	38.3	
		D	0.0	35.3	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	22.4	0.0	
	L. no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI		22.7	-6.4	-35.4	30.6	1.6	-27.4	29.0	-0.0	-29.0	
	Qs		22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0	
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
			D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
pt		U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
MaI		162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8		
Mas		U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9	
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5	
	L' (L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			
	Qd	正	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0	
		負	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0	
	Qd		22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		20.64	5.79	32.23	27.87	1.43	25.00	26.44	0.00	26.44	
	a	I	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	QaI		162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	
Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6		
	負	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.21L		0.32L	0.28L		0.25L	0.26L		0.26L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0	
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG (3)			
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X4-X5]			Y17レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ1F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	38.3	-16.2	50.9	50.9	-35.3	0.0	79.6	-271.4	399.7	
	Ms	U	38.3	0.0	50.9	50.9	0.0	0.0	845.7	0.0	1073.0
		D	0.0	16.2	0.0	0.0	35.3	0.0	686.5	317.8	273.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	27.4	-1.6	-30.6	35.4	6.4	-22.7	199.5	-40.0	-279.5	
	Qs	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	398.0	238.5	478.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	100.0	100.0	100.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	200.0	200.0	200.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	186.7	186.7	186.7
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	186.7	186.7	186.7
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	163.4	163.4	163.4
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	163.4	163.4	163.4
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	8-D38	8-D38	8-D38
		2							8-D38	8-D38	8-D38
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	8-D38	8-D38	8-D38
		2							8-D38	8-D38	8-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	182.40	182.40	182.40
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	182.40	182.40	182.40
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.98	0.98	0.98
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.98	0.98	0.98
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	6014.2	6014.2	6014.2	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	12028.5	12028.5	12028.5
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	12028.5	12028.5	12028.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	13537.6		13537.6
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	13150.4		13150.4
	L' (L)	800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	98.3	337.8	577.3
		負	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	497.3	257.8	18.3
	Qd	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	497.3	337.8	577.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	25.00	1.43	27.87	32.23	5.79	20.64	30.44	20.68	35.33	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.097	1.097	1.097
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.508	0.508	0.508	
	Qal	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	3268.3	3268.3	3268.3	
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	2825.5	2825.5	2825.5
		負	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	3027.4	3027.4	3027.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.25L		0.28L	0.32L		0.21L	0.16S	0.18S	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.03S	0.01S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	362.5	362.5	
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	362.5	362.5	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚ-42F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚ-43F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚ-44F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	142.6	-82.0	162.7	143.2	-82.1	161.9	143.1	-82.1	162.0	
	Ms	U	655.6	0.0	669.0	726.1	0.0	739.5	777.2	0.0	782.4
		D	370.4	85.4	343.6	439.7	84.8	415.8	491.0	89.0	458.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.2	-2.5	-115.2	110.4	-2.3	-115.0	110.3	-2.4	-115.0	
	Qs	250.8	143.1	255.8	270.4	162.4	275.1	283.4	175.4	288.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
		D	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
	j	U	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
		D	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
		D	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
	pt	U	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
		D	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
	Mal	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	
	Mas	U	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
		D	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9
		D	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	100.7	213.4	326.1	129.8	242.5	355.1	149.2	261.9	374.6
		負	321.1	208.4	95.7	350.5	237.8	125.1	369.9	257.2	144.5
	Qd	321.1	213.4	326.1	350.5	242.5	355.1	369.9	261.9	374.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	91.09	59.32	92.52	99.44	67.39	100.76	104.94	72.80	106.28	
	a	l	1.289	1.307	1.289	1.292	1.310	1.292	1.292	1.310	1.292
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qa1	440.0	454.6	440.0	440.9	455.5	440.9	440.8	455.4	440.8	
Qas	正	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	
	負	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.76S		0.77S	0.83S		0.84S	0.87S		0.89S
		D	0.24S		0.23S	0.31S		0.30S	0.35S		0.34S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	143.4	-82.1	161.7	143.5	-82.1	161.5	143.7	-82.2	161.3	
	Ms	U	792.9	0.0	787.8	825.4	0.0	823.1	865.9	0.0	850.6
		D	506.2	93.9	464.4	538.3	92.3	500.0	578.5	98.6	528.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.4	-2.3	-115.0	110.4	-2.3	-114.9	110.5	-2.2	-114.9	
	Qs	286.4	178.2	290.9	295.7	187.6	300.2	305.2	196.9	309.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
		D	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
	j	U	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
		D	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
		D	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
	pt	U	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
		D	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
	Mal	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	
	Mas	U	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
		D	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9
		D	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	153.5	266.2	378.9	167.5	280.2	392.9	181.5	294.2	406.9
		負	374.3	261.6	148.9	388.4	275.7	163.0	402.5	289.8	177.1
	Qd	374.3	266.2	378.9	388.4	280.2	392.9	402.5	294.2	406.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	106.20	74.00	107.50	110.19	77.89	111.47	114.20	81.79	115.45	
	a	l	1.293	1.311	1.293	1.293	1.311	1.293	1.294	1.312	1.294
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.238	0.238	0.238	
	Qa1	441.1	455.7	441.1	441.2	455.9	441.2	400.6	414.4	400.6	
	Qas	正	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	469.0	478.7	469.0
		負	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	469.0	478.7	469.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.89S		0.90S	0.92S		0.93S	0.95S		0.96S
		D	0.36S		0.35S	0.40S		0.39S	0.43S		0.42S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	144.1	-82.1	160.9	143.7	-82.3	161.0	136.3	-75.1	147.2	
	Ms	U	878.8	0.0	851.0	860.3	0.0	833.1	621.6	0.0	613.3
		D	590.5	104.4	529.1	572.8	104.5	511.2	348.9	84.7	318.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	110.6	-2.1	-114.8	110.5	-2.2	-114.8	102.5	-1.4	-105.2	
	Qs	307.1	198.6	311.3	302.1	193.7	306.4	233.7	132.6	236.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	55.0	55.0	55.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	57.0	58.5	57.0
		D	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	57.0	58.5	57.0
	j	U	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	49.8	51.2	49.8
		D	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	49.8	51.2	49.8
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	40.56	30.42	40.56
		D	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.29	0.95	1.29
		D	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.29	0.95	1.29
	Mal	U	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	432.4	340.5	432.4
		D	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	693.9	546.3	693.9
	Mas	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9	848.2		848.2
		D	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3	789.1		789.1
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	184.2	296.9	409.6	176.8	289.5	402.2	94.4	198.2	302.0
		負	405.4	292.7	180.0	397.8	285.2	172.5	299.3	195.5	91.6
	Qd	405.4	296.9	409.6	397.8	289.5	402.2	299.3	198.2	302.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	115.01	82.52	116.20	112.88	80.46	114.10	109.18	70.37	110.17	
	a	l	1.295	1.313	1.295	1.296	1.314	1.296	1.157	1.179	1.157
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.259	0.259	0.259	
	Qal	401.1	414.9	401.1	401.1	414.9	401.1	275.9	288.7	275.9	
	Qas	正	469.0	478.7	469.0	469.0	478.7	469.0	361.2	371.1	361.2
		負	469.0	478.7	469.0	469.0	478.7	469.0	361.2	371.1	361.2
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.96S		0.97S	0.94S		0.95S	0.94S		0.95S
		D	0.44S		0.43S	0.42S		0.41S	0.30S		0.29S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	136.5	-75.1	147.1	136.8	-75.2	146.7	136.8	-75.3	146.5	
	Ms	U	607.1	0.0	596.0	591.2	0.0	583.5	552.7	0.0	545.4
		D	334.0	86.0	301.7	317.7	84.0	290.0	279.0	83.7	252.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	102.5	-1.3	-105.1	102.6	-1.2	-105.1	102.6	-1.2	-105.0	
	Qs	229.3	128.1	232.0	225.5	124.2	228.0	215.0	113.6	217.4	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	57.0	58.5	57.0	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7
		D	57.0	58.5	57.0	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7
	j	U	49.8	51.2	49.8	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6
		D	49.8	51.2	49.8	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
	pt	U	1.29	0.95	1.29	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14
		D	1.29	0.95	1.29	1.14	0.79	1.14	1.14	0.79	1.14
	Mal	432.4	340.5	432.4	377.6	285.0	377.6	377.6	285.0	377.6	
	Mas	U	693.9	546.3	693.9	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9
		D	693.9	546.3	693.9	605.9	457.3	605.9	605.9	457.3	605.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	848.2		848.2	746.6		746.6	746.6		746.6
		D	789.1		789.1	687.8		687.8	687.8		687.8
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	87.7	191.5	295.4	81.8	185.6	289.5	66.0	169.8	273.6
		負	292.7	188.9	85.1	287.0	183.1	79.3	271.2	167.4	63.5
	Qd	292.7	191.5	295.4	287.0	185.6	289.5	271.2	169.8	273.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	106.78	68.01	107.75	105.10	65.91	106.01	99.31	60.28	100.20	
	a	l	1.157	1.180	1.157	1.156	1.181	1.156	1.157	1.182	1.157
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259
	Qal	276.0	288.8	276.0	274.6	289.1	274.6	274.8	289.4	274.8	
	Qas	正	361.2	371.1	361.2	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8
		負	361.2	371.1	361.2	359.8	371.1	359.8	359.8	371.1	359.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.92S		0.93S	1.03S		1.04S	0.98S		0.98S
		D	0.27S		0.27S	0.29S		0.29S	0.24S		0.23S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ16F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	124.3	-67.1	132.1	127.4	-66.2	130.6	145.3	-85.6	166.7	
	Ms	U	367.9	0.0	366.7	333.6	0.0	329.5	309.7	0.0	321.2
		D	119.4	71.6	102.5	78.7	69.8	68.3	19.1	90.5	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	92.0	-1.0	-93.9	92.6	-0.4	-93.4	112.1	-2.7	-117.5	
	Qs	158.0	66.9	159.9	148.4	56.3	149.2	156.1	46.7	161.5	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
		D	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
	j	U	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
		D	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
	pt	U	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24
		D	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24
	Mas	U	239.0	156.3	239.0	239.0	156.3	239.0	239.0	156.3	239.0
		D	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	494.7		494.7	494.7		494.7	494.7		494.7
		D	441.8		441.8	441.8		441.8	441.8		441.8
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	6.9	99.9	192.9	8.8	84.2	177.2	14.4	68.6	183.4
		負	190.9	98.0	5.0	176.4	83.4	9.6	178.1	63.3	14.4
	Qd	190.9	99.9	192.9	176.4	84.2	177.2	178.1	68.6	183.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	106.92	53.34	108.01	98.76	44.94	99.20	99.72	36.64	102.72	
		l	1.065	1.103	1.065	1.069	1.107	1.069	1.058	1.095	1.058
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	
	Qal	183.3	198.1	183.3	183.9	198.7	183.9	182.2	196.9	182.2	
		正	260.9	273.7	260.9	260.9	273.7	260.9	260.9	273.7	260.9
負	260.9	273.7	260.9	260.9	273.7	260.9	260.9	273.7	260.9		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.07S		1.08S	0.99S		0.99S	1.00S		1.03S
		D	0.04S		0.03S	0.05S		0.05S	0.08S		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	384.3	-156.2	325.4	155.6	-79.1	155.7	156.1	-78.8	155.5	
	Ms	U	1011.2	0.0	969.8	664.6	0.0	664.4	745.1	0.0	744.1
		D	242.5	165.0	319.1	353.5	79.2	353.1	432.9	79.1	433.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	246.9	7.4	-232.1	112.7	-0.0	-112.7	112.8	0.1	-112.6	
	Qs	422.2	182.7	407.5	253.1	140.4	253.1	275.2	162.5	275.0	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	100.0	100.0	100.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	186.7	186.7	186.7	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
		D	186.7	186.7	186.7	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
	j	U	163.4	163.4	163.4	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
		D	163.4	163.4	163.4	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D38	8-D38	8-D38	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	8-D38	8-D38	8-D38	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	8-D38	8-D38	8-D38	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	8-D38	8-D38	8-D38	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	182.40	182.40	182.40	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	182.40	182.40	182.40	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	0.98	0.98	0.98	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
		D	0.98	0.98	0.98	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
	Mal	6014.2	6014.2	6014.2	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	
	Mas	U	12028.5	12028.5	12028.5	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
		D	12028.5	12028.5	12028.5	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	13537.6		13537.6	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7
		D	13150.4		13150.4	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	16.2	255.7	495.2	97.9	210.6	323.3	130.9	243.6	356.3
		負	509.9	270.4	30.9	323.3	210.6	97.9	356.4	243.7	131.0
	Qd	509.9	270.4	495.2	323.3	210.6	323.3	356.4	243.7	356.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	31.21	16.55	30.31	93.10	58.87	93.10	102.64	68.13	102.60	
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.295	1.322	1.295	1.293	1.319	1.293
		s. 正	1.129	1.129	1.129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.508	0.508	0.508	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	
	Qal	3268.3	3268.3	3268.3	475.6	497.9	475.6	474.9	497.3	474.9	
	Qas	正	3093.6	3093.6	3093.6	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
		負	2825.5	2825.5	2825.5	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.16S		0.16S	0.70S		0.70S	0.77S		0.77S
		D	0.01S		0.01S	0.21S		0.21S	0.28S		0.28S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	362.5		362.5	229.3		229.3	229.3		229.3
		D	362.5		362.5	245.3		245.3	245.3		245.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-4F層[X2-X3]			Y27レ-45F層[X2-X3]			Y27レ-46F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	156.0	-78.9	155.5	156.1	-78.8	155.5	156.1	-78.9	155.5	
	Ms	U	786.4	0.0	785.3	790.9	0.0	789.8	835.1	0.0	833.4
		D	474.3	79.1	474.3	478.7	79.1	478.8	522.9	79.5	522.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	112.8	0.1	-112.6	112.8	0.1	-112.6	112.8	0.1	-112.6	
	Qs	286.6	173.9	286.4	287.8	175.1	287.7	299.9	187.2	299.8	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
	Mas	U	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	148.0	260.7	373.3	149.8	262.5	375.2	168.0	280.7	393.4
		負	373.5	260.8	148.1	375.3	262.6	150.0	393.5	280.8	168.1
	Qd	373.5	260.8	373.3	375.3	262.6	375.2	393.5	280.8	393.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	U	107.56	72.90	107.52	108.09	73.42	108.05	113.32	78.50	113.28
		D	1.293	1.320	1.293	1.293	1.319	1.293	1.293	1.319	1.293
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qa1	475.1	497.4	475.1	474.9	497.3	474.9	475.0	497.3	475.0	
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
		負	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.81S		0.81S	0.81S		0.81S	0.85S		0.85S
		D	0.32S		0.32S	0.32S		0.32S	0.36S		0.36S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	229.3		229.3	229.3		229.3	229.3		229.3
		D	245.3		245.3	245.3		245.3	245.3		245.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
位置	部材位置	Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	156.2	-78.8	155.5	156.2	-78.8	155.5	156.2	-78.8	155.5	
	Ms	U	856.4	0.0	854.9	851.5	0.0	849.7	838.3	0.0	837.1
		D	544.1	79.3	543.9	539.1	79.4	538.8	525.9	79.5	526.2
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	112.8	0.1	-112.6	112.8	0.1	-112.6	112.8	0.1	-112.6	
	Qs	305.8	193.1	305.7	304.4	191.7	304.3	300.9	188.2	300.7	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
		D	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
	j	U	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
		D	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
		D	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
	Mal	620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6	
	Mas	U	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
		D	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5
		D	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	176.8	289.5	402.2	174.7	287.4	400.1	169.4	282.1	394.7
		負	402.4	289.7	177.0	400.3	287.6	174.9	394.9	282.2	169.6
	Qd	402.4	289.7	402.2	400.3	287.6	400.1	394.9	282.2	394.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	116.38	80.97	116.33	115.77	80.39	115.72	114.23	78.90	114.18	
	a	l	1.289	1.319	1.289	1.289	1.319	1.289	1.289	1.319	1.289
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal	471.8	497.2	471.8	471.7	497.2	471.7	471.7	497.2	471.7	
	Qas	正	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3
		負	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.00S		1.00S	0.99S		0.99S	0.98S		0.98S
		D	0.44S		0.44S	0.43S		0.43S	0.42S		0.42S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	229.3		229.3	229.3		229.3	229.3		229.3
		D	245.3		245.3	245.3		245.3	245.3		245.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	MI		143.5	-72.7	143.1	143.5	-72.7	143.1	140.4	-71.0	139.7
	Ms	U	687.5	0.0	683.2	666.7	0.0	662.3	565.1	0.0	565.0
		D	400.5	74.6	396.9	379.7	74.7	376.0	284.4	71.3	285.5
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		103.4	0.1	-103.3	103.4	0.0	-103.3	101.0	0.1	-100.8
	Qs		252.9	149.6	252.8	247.2	143.8	247.1	218.2	117.3	218.0
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0	56.7	58.5	56.7
		D	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0	56.7	58.5	56.7
	j	U	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2	49.6	51.2	49.6
		D	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2	49.6	51.2	49.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100
	曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35
D			40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49
pt		U	1.31	0.96	1.31	1.31	0.96	1.31	1.25	0.87	1.25
		D	1.31	0.96	1.31	1.31	0.96	1.31	1.25	0.87	1.25
Mal		U	472.7	370.8	472.7	472.7	370.8	472.7	376.5	284.3	376.5
		D	472.7	370.8	472.7	472.7	370.8	472.7	376.5	284.3	376.5
Mas		判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	922.6		922.6	922.6		922.6	746.6		746.6
		D	858.4		858.4	858.4		858.4	687.8		687.8
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	120.9	224.2	327.6	112.3	215.6	319.0	74.9	175.8	276.7
		負	327.7	224.3	121.0	319.0	215.7	112.3	276.8	175.9	75.1
	Qd		327.7	224.3	327.6	319.0	215.7	319.0	276.8	175.9	276.7
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		120.88	80.72	120.84	117.69	77.61	117.66	111.52	68.72	111.45
	a	l	1.235	1.256	1.235	1.235	1.256	1.235	1.159	1.185	1.159
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.285	0.285	0.285
	Qal		334.7	348.0	334.7	334.7	348.0	334.7	256.6	270.1	256.6
	Qas	正	424.6	435.3	424.6	424.6	435.3	424.6	336.6	347.2	336.6
負		424.6	435.3	424.6	424.6	435.3	424.6	336.6	347.2	336.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.94S		0.94S	0.92S		0.92S	1.00S		1.00S
		D	0.35S		0.35S	0.32S		0.32S	0.27S		0.27S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	140.6	-70.9	139.6	139.3	-71.2	140.3	138.9	-71.4	140.5	
	Ms	U	531.6	0.0	531.6	500.7	0.0	495.9	451.2	0.0	448.1
		D	250.5	71.4	252.3	222.0	74.1	215.4	173.4	73.7	167.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	101.0	0.1	-100.8	100.8	-0.1	-101.0	100.7	-0.2	-101.1	
	Qs	209.0	108.1	208.7	199.7	99.0	199.9	186.2	85.7	186.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4
		D	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4
	j	U	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4
		D	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
		D	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
	pt	U	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08
		D	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08
	MaI		376.5	284.3	376.5	321.8	228.8	321.8	321.8	228.8	321.8
	Mas	U	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3
		D	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	746.6		746.6	644.9		644.9	644.9		644.9
		D	687.8		687.8	586.4		586.4	586.4		586.4
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	61.0	161.9	262.7	47.6	148.5	249.3	27.6	128.5	229.3
		負	263.0	162.1	61.2	249.1	148.2	47.4	228.9	128.1	27.2
	Qd		263.0	162.1	262.7	249.1	148.5	249.3	228.9	128.5	229.3
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		105.94	63.31	105.85	100.88	57.98	100.97	92.71	50.17	92.87
	a	l	1.158	1.184	1.158	1.156	1.186	1.156	1.155	1.185	1.155
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw		0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	QaI		256.4	269.9	256.4	254.6	270.3	254.6	254.5	270.2	254.5
Qas	正	336.6	347.2	336.6	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8	
	負	336.6	347.2	336.6	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.95S		0.95S	1.05S		1.05S	0.97S		0.97S
		D	0.22S		0.22S	0.20S		0.20S	0.12S		0.11S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			FG (3)			G1 (3)		
部材位置		Y27レ-Δ16F層[X2-X3]			Y27レ-Δ1F層[X3-X4]			Y27レ-Δ2F層[X3-X4]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	MI	161.2	-81.2	159.6	328.5	-182.5	328.5	155.8	-78.9	155.8
	Ms	U	329.1	0.0	327.4	983.8	0.0	983.8	666.9	0.0
		D	6.8	81.5	8.2	326.8	182.6	326.8	355.3	78.9
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI	115.0	0.2	-114.6	239.5	-0.0	-239.5	112.7	-0.0	-112.7
	Qs	161.3	46.5	160.9	420.3	180.8	420.3	253.7	141.0	253.7
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0	100.0	60.0	60.0	60.0
	D	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	51.0	53.5	51.0	186.7	186.7	186.7	66.1	68.1
		D	51.0	53.5	51.0	186.7	186.7	186.7	66.1	68.1
	j	U	44.6	46.8	44.6	163.4	163.4	163.4	57.9	59.6
		D	44.6	46.8	44.6	163.4	163.4	163.4	57.9	59.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	8-D38	8-D38	8-D38	6-D32	6-D32
		2	2-D25		2-D25	8-D38	8-D38	8-D38	2-D32	2-D32
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	8-D38	8-D38	8-D38	6-D32	6-D32
		2	2-D25		2-D25	8-D38	8-D38	8-D38	2-D32	2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D13	D13	D13	D10	D10
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	182.40	182.40	182.40	63.52	47.64
		D	25.35	15.21	25.35	182.40	182.40	182.40	63.52	47.64
	pt	U	1.24	0.71	1.24	0.98	0.98	0.98	1.60	1.17
		D	1.24	0.71	1.24	0.98	0.98	0.98	1.60	1.17
	Mal	239.0	156.3	239.0	6014.2	6014.2	6014.2	711.9	563.1	711.9
	Mas	U	383.6	250.8	383.6	12028.5	12028.5	12028.5	1423.7	1126.3
		D	383.6	250.8	383.6	12028.5	12028.5	12028.5	1423.7	1126.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	494.7		494.7	13537.6		13537.6	1690.7	1690.7
		D	441.8		441.8	13150.4		13150.4	1622.1	1622.1
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	14.4	69.3	184.1	31.6	271.1	510.7	98.8	211.5
		負	184.5	69.7	14.4	510.7	271.1	31.6	324.2	211.5
	Qd	184.5	69.7	184.1	510.7	271.1	510.7	324.2	211.5	324.2
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	103.29	37.19	103.06	31.25	16.60	31.25	93.36	59.12	93.36
	a	l	1.068	1.105	1.068	2.000	2.000	2.000	1.294	1.294
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.508	0.508	0.508	0.476	0.476	0.476
	Qal	183.6	198.4	183.6	3268.3	3268.3	3268.3	475.3	497.7	475.3
	Qas	正	260.9	273.7	260.9	2825.5	2825.5	2825.5	583.8	601.5
		負	260.9	273.7	260.9	2825.5	2825.5	2825.5	583.8	601.5
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.03S		1.03S	0.16S		0.16S	0.70S	0.70S
		D	0.08S		0.08S	0.01S		0.01S	0.21S	0.21S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	362.5		362.5	229.3	229.3
		D	231.3		231.3	362.5		362.5	245.3	245.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置			Y27㉒-㉒F層[X3-X4]			Y27㉒-㉒F層[X3-X4]			Y27㉒-㉒F層[X3-X4]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI		155.7	-79.0	155.7	155.7	-79.0	155.7	155.7	-79.0	155.7	
	Ms	U	748.6	0.0	748.6	791.9	0.0	791.9	798.7	0.0	798.7	
		D	437.2	79.0	437.2	480.4	79.0	480.4	487.3	79.0	487.3	
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI		112.7	-0.0	-112.7	112.7	-0.0	-112.7	112.7	-0.0	-112.7	
	Qs		276.3	163.6	276.3	288.2	175.5	288.2	290.1	177.4	290.1	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
			D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
pt		U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	
Mal		711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9		
Mas		U	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	132.6	245.3	358.0	150.5	263.2	375.9	153.4	266.1	378.8	
		負	358.0	245.3	132.6	375.9	263.2	150.5	378.8	266.1	153.4	
	Qd	358.0	245.3	358.0	375.9	263.2	375.9	378.8	266.1	378.8		
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		103.11	68.58	103.11	108.26	73.58	108.26	109.08	74.38	109.08	
	a	l	1.295	1.321	1.295	1.295	1.321	1.295	1.295	1.321	1.295	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	
	Qal		475.5	497.9	475.5	475.5	497.8	475.5	475.5	497.8	475.5	
Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8		
	負	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.77S		0.77S	0.81S		0.81S	0.82S		0.82S	
		D	0.29S		0.29S	0.33S		0.33S	0.33S		0.33S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	229.3		229.3	229.3		229.3	229.3		229.3	
		D	245.3		245.3	245.3		245.3	245.3		245.3	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ6F層[X3-X4]			Y27レ-Δ7F層[X3-X4]			Y27レ-Δ8F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	MI		155.7	-79.0	155.7	155.7	-79.0	155.7	155.7	-79.0	155.7
	Ms	U	844.0	0.0	844.0	868.0	0.0	868.0	865.0	0.0	865.0
		D	532.6	79.0	532.6	556.6	79.0	556.6	553.6	79.0	553.6
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		112.7	-0.0	-112.7	112.7	-0.0	-112.7	112.7	-0.0	-112.7
	Qs		302.6	189.9	302.6	309.2	196.5	309.2	308.4	195.7	308.4
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
		D	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
		D	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
		D	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41
	Mal		711.9	563.1	711.9	620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6
	Mas	U	1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5
		D	1622.1		1622.1	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	172.1	284.8	397.5	182.1	294.8	407.4	180.8	293.5	406.2
		負	397.5	284.8	172.1	407.4	294.8	182.1	406.2	293.5	180.8
	Qd		397.5	284.8	397.5	407.4	294.8	407.4	406.2	293.5	406.2
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		114.48	79.62	114.48	117.85	82.39	117.85	117.49	82.05	117.49
	a	l	1.295	1.321	1.295	1.291	1.321	1.291	1.291	1.321	1.291
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal		475.5	497.8	475.5	472.3	497.8	472.3	472.3	497.8	472.3
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3
負		583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.86S		0.86S	1.01S		1.01S	1.01S		1.01S
		D	0.37S		0.37S	0.45S		0.45S	0.45S		0.45S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	229.3		229.3	229.3		229.3	229.3		229.3
		D	245.3		245.3	245.3		245.3	245.3		245.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ9F層[X3-X4]			Y27レ-Δ10F層[X3-X4]			Y27レ-Δ11F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	155.7	-79.0	155.7	143.2	-72.7	143.2	143.2	-72.7	143.2	
	Ms	U	854.9	0.0	854.9	693.5	0.0	693.5	673.5	0.0	673.5
		D	543.5	79.0	543.5	407.0	72.8	407.0	387.0	72.8	387.0
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	112.7	-0.0	-112.7	103.4	-0.0	-103.4	103.4	-0.0	-103.4	
	Qs	305.6	192.9	305.6	255.2	151.8	255.2	249.6	146.3	249.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.9	68.1	65.9	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0
		D	65.9	68.1	65.9	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0
	j	U	57.6	59.6	57.6	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2
		D	57.6	59.6	57.6	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	55.58	39.70	55.58	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.41	0.97	1.41	1.31	0.96	1.31	1.31	0.96	1.31
		D	1.41	0.97	1.41	1.31	0.96	1.31	1.31	0.96	1.31
	Mal	620.6	471.0	620.6	472.7	370.8	472.7	472.7	370.8	472.7	
	Mas	U	1241.2	941.9	1241.2	758.6	595.1	758.6	758.6	595.1	758.6
		D	1241.2	941.9	1241.2	758.6	595.1	758.6	758.6	595.1	758.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1481.5		1481.5	922.6		922.6	922.6		922.6
		D	1413.2		1413.2	858.4		858.4	858.4		858.4
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	176.6	289.3	402.0	124.4	227.7	331.1	116.1	219.4	322.8
		負	402.0	289.3	176.6	331.1	227.7	124.4	322.8	219.4	116.1
	Qd		402.0	289.3	402.0	331.1	227.7	331.1	322.8	219.4	322.8
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		116.28	80.88	116.28	122.12	81.93	122.12	119.07	78.95	119.07
	a	l	1.291	1.321	1.291	1.236	1.257	1.236	1.236	1.257	1.236
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.476	0.476	0.476	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428
	Qal		472.3	497.9	472.3	335.0	348.3	335.0	335.0	348.3	335.0
	Qas	正	581.3	601.5	581.3	424.6	435.3	424.6	424.6	435.3	424.6
		負	581.3	601.5	581.3	424.6	435.3	424.6	424.6	435.3	424.6
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.00S		1.00S	0.95S		0.95S	0.93S		0.93S
		D	0.44S		0.44S	0.36S		0.36S	0.33S		0.33S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	229.3		229.3	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	245.3		245.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	139.9	-71.1	139.9	139.9	-71.1	139.9	140.0	-71.1	140.0	
	Ms	U	578.6	0.0	578.6	546.2	0.0	546.2	504.0	0.0	504.0
		D	298.8	71.1	298.8	266.3	71.1	266.3	224.1	71.1	224.1
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	100.9	-0.0	-100.9	100.9	-0.0	-100.9	100.9	-0.0	-100.9	
	Qs	221.9	121.0	221.9	212.9	112.1	212.9	201.3	100.4	201.3	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4
		D	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	56.4	58.5	56.4
	j	U	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4
		D	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	49.4	51.2	49.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42
		D	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42
	pt	U	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08
		D	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25	1.08	0.69	1.08
	Mal	376.5	284.3	376.5	376.5	284.3	376.5	321.8	228.8	321.8	
	Mas	U	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3
		D	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2	516.3	367.1	516.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	746.6		746.6	746.6		746.6	644.9		644.9
		D	687.8		687.8	687.8		687.8	586.4		586.4
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	80.7	181.5	282.4	67.2	168.1	269.0	49.8	150.7	251.5
		負	282.4	181.5	80.7	269.0	168.1	67.2	251.5	150.7	49.8
	Qd	282.4	181.5	282.4	269.0	168.1	269.0	251.5	150.7	251.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	113.76	70.90	113.76	108.35	65.65	108.35	101.86	58.84	101.86	
	a	l	1.161	1.187	1.161	1.161	1.187	1.161	1.157	1.187	1.157
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
Qal	257.0	270.5	257.0	257.0	270.5	257.0	254.8	270.5	254.8	254.8	
付着	Qas	正	336.6	347.2	336.6	336.6	347.2	336.6	334.8	347.2	334.8
		負	336.6	347.2	336.6	336.6	347.2	336.6	334.8	347.2	334.8
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Ta	U	1.02S		1.02S	0.97S		0.97S	1.06S		1.06S
D		0.29S		0.29S	0.24S		0.24S	0.21S		0.21S	
Ld		U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
Ld1		U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)			
位置	部材位置	Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ16F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	140.0	-71.0	140.0	160.0	-81.5	160.0	325.4	-156.2	384.3	
	Ms	U	457.3	0.0	457.3	337.4	0.0	337.4	969.8	0.0	1011.2
		D	177.3	71.1	177.3	17.3	81.5	17.3	319.1	165.0	242.5
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	100.9	-0.0	-100.9	114.8	-0.0	-114.8	232.1	-7.4	-246.9	
	Qs	188.4	87.5	188.4	163.7	48.9	163.7	407.5	182.7	422.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0	100.0	
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	
	d	U	56.4	58.5	56.4	51.0	53.5	51.0	186.7	186.7	186.7
		D	56.4	58.5	56.4	51.0	53.5	51.0	186.7	186.7	186.7
	j	U	49.4	51.2	49.4	44.6	46.8	44.6	163.4	163.4	163.4
		D	49.4	51.2	49.4	44.6	46.8	44.6	163.4	163.4	163.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	3-D25	8-D38	8-D38	8-D38
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	8-D38	8-D38	8-D38
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	3-D25	8-D38	8-D38	8-D38
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	8-D38	8-D38	8-D38
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D13	D13	D13	
	形状・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	25.35	15.21	25.35	182.40	182.40	182.40
		D	30.42	20.28	30.42	25.35	15.21	25.35	182.40	182.40	182.40
	pt	U	1.08	0.69	1.08	1.24	0.71	1.24	0.98	0.98	0.98
		D	1.08	0.69	1.08	1.24	0.71	1.24	0.98	0.98	0.98
	Mal	321.8	228.8	321.8	239.0	156.3	239.0	6014.2	6014.2	6014.2	
	Mas	U	516.3	367.1	516.3	383.6	250.8	383.6	12028.5	12028.5	12028.5
		D	516.3	367.1	516.3	383.6	250.8	383.6	12028.5	12028.5	12028.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	644.9		644.9	494.7		494.7	13537.6		13537.6
		D	586.4		586.4	441.8		441.8	13150.4		13150.4
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	30.4	131.3	232.2	14.4	73.4	188.2	30.9	270.4	509.9
		負	232.2	131.3	30.4	188.2	73.4	14.4	495.2	255.7	16.2
	Qd	232.2	131.3	232.2	188.2	73.4	188.2	495.2	270.4	509.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	94.02	51.28	94.02	105.38	39.18	105.38	30.31	16.55	31.21	
	a	l	1.157	1.187	1.157	1.072	1.110	1.072	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.129	1.129	1.129
	pw	0.285	0.285	0.285	0.357	0.357	0.357	0.508	0.508	0.508	
	Qal	254.7	270.4	254.7	184.2	199.1	184.2	3268.3	3268.3	3268.3	
	Qas	正	334.8	347.2	334.8	260.9	273.7	260.9	2825.5	2825.5	2825.5
		負	334.8	347.2	334.8	260.9	273.7	260.9	3093.6	3093.6	3093.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.98S		0.98S	1.05S		1.05S	0.16S		0.16S
		D	0.13S		0.13S	0.08S		0.08S	0.01S		0.01S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	362.5		362.5
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	362.5		362.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y27レ-Δ2F層[X4-X5]			Y27レ-Δ3F層[X4-X5]			Y27レ-Δ4F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	MI		155.7	-79.1	155.6	155.5	-78.8	156.1	155.5	-78.9	156.0
	Ms	U	664.4	0.0	664.6	744.1	0.0	745.1	785.3	0.0	786.4
		D	353.1	79.2	353.5	433.0	79.1	432.9	474.3	79.1	474.3
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		112.7	0.0	-112.7	112.6	-0.1	-112.8	112.6	-0.1	-112.8
	Qs		253.1	140.4	253.1	275.0	162.5	275.2	286.4	173.9	286.6
L. no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60
	Mal		711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9
	Mas	U	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	97.9	210.6	323.3	131.0	243.7	356.4	148.1	260.8	373.5
		負	323.3	210.6	97.9	356.3	243.6	130.9	373.3	260.7	148.0
	Qd		323.3	210.6	323.3	356.3	243.7	356.4	373.3	260.8	373.5
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		93.10	58.87	93.10	102.60	68.13	102.64	107.52	72.90	107.56
	a	l	1.295	1.322	1.295	1.293	1.319	1.293	1.293	1.320	1.293
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal		475.6	497.9	475.6	474.9	497.3	474.9	475.1	497.4	475.1
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
		負	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.70S		0.70S	0.77S		0.77S	0.81S		0.81S
		D	0.21S		0.21S	0.28S		0.28S	0.32S		0.32S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	229.3		229.3	229.3		229.3	229.3		229.3
		D	245.3		245.3	245.3		245.3	245.3		245.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X4-X5]			Y27レ-Δ6F層[X4-X5]			Y27レ-Δ7F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	155.5	-78.8	156.1	155.5	-78.9	156.1	155.5	-78.8	156.2	
	Ms	U	789.8	0.0	790.9	833.4	0.0	835.1	854.9	0.0	856.4
		D	478.8	79.1	478.7	522.3	79.5	522.9	543.9	79.3	544.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	112.6	-0.1	-112.8	112.6	-0.1	-112.8	112.6	-0.1	-112.8	
	Qs	287.7	175.1	287.8	299.8	187.2	299.9	305.7	193.1	305.8	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9
		D	66.1	68.1	66.1	66.1	68.1	66.1	65.9	68.1	65.9
	j	U	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6
		D	57.9	59.6	57.9	57.9	59.6	57.9	57.6	59.6	57.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41
		D	1.60	1.17	1.60	1.60	1.17	1.60	1.41	0.97	1.41
	Mas	U	711.9	563.1	711.9	711.9	563.1	711.9	620.6	471.0	620.6
		D	1423.7	1126.3	1423.7	1423.7	1126.3	1423.7	1241.2	941.9	1241.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1690.7		1690.7	1690.7		1690.7	1481.5		1481.5
		D	1622.1		1622.1	1622.1		1622.1	1413.2		1413.2
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	150.0	262.6	375.3	168.1	280.8	393.5	177.0	289.7	402.4
		負	375.2	262.5	149.8	393.4	280.7	168.0	402.2	289.5	176.8
	Qd	375.2	262.6	375.3	393.4	280.8	393.5	402.2	289.7	402.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	108.05	73.42	108.09	113.28	78.50	113.32	116.33	80.97	116.38
		D	1.293	1.319	1.293	1.293	1.319	1.293	1.289	1.319	1.289
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476
	Qal	474.9	497.3	474.9	475.0	497.3	475.0	471.8	497.2	471.8	471.8
	Qas	正	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3
		負	583.8	601.5	583.8	583.8	601.5	583.8	581.3	601.5	581.3
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.81S		0.81S	0.85S		0.85S	1.00S		1.00S
		D	0.32S		0.32S	0.36S		0.36S	0.44S		0.44S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	229.3		229.3	229.3		229.3	229.3		229.3
		D	245.3		245.3	245.3		245.3	245.3		245.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置			Y27レ-Δ8F層[X4-X5]			Y27レ-Δ9F層[X4-X5]			Y27レ-Δ10F層[X4-X5]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI		155.5	-78.8	156.2	155.5	-78.8	156.2	143.1	-72.7	143.5	
	Ms	U	849.7	0.0	851.5	837.1	0.0	838.3	683.2	0.0	687.5	
		D	538.8	79.4	539.1	526.2	79.5	525.9	396.9	74.6	400.5	
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		112.6	-0.1	-112.8	112.6	-0.1	-112.8	103.3	-0.1	-103.4	
	Qs		304.3	191.7	304.4	300.7	188.2	300.9	252.8	149.6	252.9	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	62.0	63.5	62.0	
		D	65.9	68.1	65.9	65.9	68.1	65.9	62.0	63.5	62.0	
	j	U	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	54.2	55.6	54.2	
		D	57.6	59.6	57.6	57.6	59.6	57.6	54.2	55.6	54.2	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D25	6-D25	6-D25	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	6-D25	6-D25	6-D25	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D25		2-D25	
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	
	曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	40.56	30.42	40.56
			D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	40.56	30.42	40.56
pt		U	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.31	0.96	1.31	
		D	1.41	0.97	1.41	1.41	0.97	1.41	1.31	0.96	1.31	
Mal		620.6	471.0	620.6	620.6	471.0	620.6	472.7	370.8	472.7		
Mas		U	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	758.6	595.1	758.6	
		D	1241.2	941.9	1241.2	1241.2	941.9	1241.2	758.6	595.1	758.6	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1481.5		1481.5	1481.5		1481.5	922.6		922.6	
		D	1413.2		1413.2	1413.2		1413.2	858.4		858.4	
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	174.9	287.6	400.3	169.6	282.2	394.9	121.0	224.3	327.7	
		負	400.1	287.4	174.7	394.7	282.1	169.4	327.6	224.2	120.9	
	Qd	400.1	287.6	400.3	394.7	282.2	394.9	327.6	224.3	327.7		
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		115.72	80.39	115.77	114.18	78.90	114.23	120.84	80.72	120.88	
	a	l	1.289	1.319	1.289	1.289	1.319	1.289	1.235	1.256	1.235	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.476	0.428	0.428	0.428	
	Qal		471.7	497.2	471.7	471.7	497.2	471.7	334.7	348.0	334.7	
	Qas	正	581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	424.6	435.3	424.6	
負		581.3	601.5	581.3	581.3	601.5	581.3	424.6	435.3	424.6		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.99S		0.99S	0.98S		0.98S	0.94S		0.94S	
		D	0.43S		0.43S	0.42S		0.42S	0.35S		0.35S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	229.3		229.3	229.3		229.3	218.8		218.8	
		D	245.3		245.3	245.3		245.3	231.3		231.3	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI		143.1	-72.7	143.5	139.7	-71.0	140.4	139.6	-70.9	140.6	
	Ms	U	662.3	0.0	666.7	565.0	0.0	565.1	531.6	0.0	531.6	
		D	376.0	74.7	379.7	285.5	71.3	284.4	252.3	71.4	250.5	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		103.3	-0.0	-103.4	100.8	-0.1	-101.0	100.8	-0.1	-101.0	
	Qs		247.1	143.8	247.2	218.0	117.3	218.2	208.7	108.1	209.0	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D		70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	62.0	63.5	62.0	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	
		D	62.0	63.5	62.0	56.7	58.5	56.7	56.7	58.5	56.7	
	j	U	54.2	55.6	54.2	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	
		D	54.2	55.6	54.2	49.6	51.2	49.6	49.6	51.2	49.6	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形ピッチ	3-100	3-100	3-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
			D	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		pt	U	1.31	0.96	1.31	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25
D			1.31	0.96	1.31	1.25	0.87	1.25	1.25	0.87	1.25	
Mal		472.7	370.8	472.7	376.5	284.3	376.5	376.5	284.3	376.5		
Mas		U	758.6	595.1	758.6	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2	
		D	758.6	595.1	758.6	604.2	456.2	604.2	604.2	456.2	604.2	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	922.6		922.6	746.6		746.6	746.6		746.6	
		D	858.4		858.4	687.8		687.8	687.8		687.8	
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	112.3	215.7	319.0	75.1	175.9	276.8	61.2	162.1	263.0	
		負	319.0	215.6	112.3	276.7	175.8	74.9	262.7	161.9	61.0	
	Qd	319.0	215.7	319.0	276.7	175.9	276.8	262.7	162.1	263.0		
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		117.66	77.61	117.69	111.45	68.72	111.52	105.85	63.31	105.94	
	a	l	1.235	1.256	1.235	1.159	1.185	1.159	1.158	1.184	1.158	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.428	0.428	0.428	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	
	Qal		334.7	348.0	334.7	256.6	270.1	256.6	256.4	269.9	256.4	
	Qas	正	424.6	435.3	424.6	336.6	347.2	336.6	336.6	347.2	336.6	
負		424.6	435.3	424.6	336.6	347.2	336.6	336.6	347.2	336.6		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.92S		0.92S	1.00S		1.00S	0.95S		0.95S	
		D	0.32S		0.32S	0.27S		0.27S	0.22S		0.22S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8	
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3	
	判定			OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK	OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置		Y27レ-Δ14F層[X4-X5]			Y27レ-Δ15F層[X4-X5]			Y27レ-Δ16F層[X4-X5]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	MI	140.3	-71.2	139.3	140.5	-71.4	138.9	159.6	-81.2	161.2
	Ms	U	495.9	0.0	500.7	448.1	0.0	451.2	327.4	0.0
		D	215.4	74.1	222.0	167.2	73.7	173.4	8.2	81.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI	101.0	0.1	-100.8	101.1	0.2	-100.7	114.6	-0.2	-115.0
	Qs	199.9	99.0	199.7	186.6	85.7	186.2	160.9	46.5	161.3
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4	51.0	53.5
		D	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4	51.0	53.5
	j	U	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4	44.6	46.8
		D	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4	44.6	46.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
	形状・ pitch		2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	25.35	15.21
		D	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	25.35	15.21
	pt	U	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08	1.24	0.71
		D	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08	1.24	0.71
	Mal	321.8	228.8	321.8	321.8	228.8	321.8	239.0	156.3	239.0
	Mas	U	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3	383.6	250.8
		D	516.3	367.1	516.3	516.3	367.1	516.3	383.6	250.8
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	644.9		644.9	644.9		644.9	494.7	494.7
		D	586.4		586.4	586.4		586.4	441.8	441.8
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	47.4	148.2	249.1	27.2	128.1	228.9	14.4	69.7
		負	249.3	148.5	47.6	229.3	128.5	27.6	184.1	69.3
	Qd	249.3	148.5	249.1	229.3	128.5	228.9	184.1	69.7	184.5
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	100.97	57.98	100.88	92.87	50.17	92.71	103.06	37.19	103.29
	a	l	1.156	1.186	1.156	1.155	1.185	1.155	1.068	1.105
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.357	0.357	0.357
	Qas	Qal	254.6	270.3	254.6	254.5	270.2	254.5	183.6	198.4
		正	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8	260.9	273.7
		負	334.8	347.2	334.8	334.8	347.2	334.8	260.9	273.7
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.05S		1.05S	0.97S		0.97S	1.03S	
		D	0.20S		0.20S	0.11S		0.12S	0.08S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8	
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ2F層[X5-X6]			Y27レ-Δ3F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	MI		399.7	-271.4	79.6	162.7	-82.0	142.6	161.9	-82.1	143.2
	Ms	U	1073.0	0.0	845.7	669.0	0.0	655.6	739.5	0.0	726.1
		D	273.6	317.8	686.5	343.6	85.4	370.4	415.8	84.8	439.7
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		279.5	40.0	-199.5	115.2	2.5	-110.2	115.0	2.3	-110.4
	Qs		478.1	238.5	398.0	255.8	143.1	250.8	275.1	162.4	270.4
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		200.0	200.0	200.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	186.7	186.7	186.7	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
		D	186.7	186.7	186.7	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
	j	U	163.4	163.4	163.4	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
		D	163.4	163.4	163.4	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D38	8-D38	8-D38	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	8-D38	8-D38	8-D38	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	8-D38	8-D38	8-D38	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	8-D38	8-D38	8-D38	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D13	D13	D13	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
	曲げ	at	U	182.40	182.40	182.40	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49
D			182.40	182.40	182.40	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
pt		U	0.98	0.98	0.98	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
		D	0.98	0.98	0.98	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
Mal		6014.2	6014.2	6014.2	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	
Mas		U	12028.5	12028.5	12028.5	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
		D	12028.5	12028.5	12028.5	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	13537.6		13537.6	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9
		D	13150.4		13150.4	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	18.3	257.8	497.3	95.7	208.4	321.1	125.1	237.8	350.5
		負	577.3	337.8	98.3	326.1	213.4	100.7	355.1	242.5	129.8
	Qd	577.3	337.8	497.3	326.1	213.4	321.1	355.1	242.5	350.5	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		35.33	20.68	30.44	92.52	59.32	91.09	100.76	67.39	99.44
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.289	1.307	1.289	1.292	1.310	1.292
		s. 正	1.097	1.097	1.097	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.508	0.508	0.508	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal		3268.3	3268.3	3268.3	440.0	454.6	440.0	440.9	455.5	440.9
	Qas	正	3027.4	3027.4	3027.4	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8
負		2825.5	2825.5	2825.5	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.18S		0.16S	0.77S		0.76S	0.84S		0.83S
		D	0.01S		0.03S	0.23S		0.24S	0.30S		0.31S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	362.5		362.5	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	362.5		362.5	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-4F層[X5-X6]			Y27レ-45F層[X5-X6]			Y27レ-46F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	162.0	-82.1	143.1	161.7	-82.1	143.4	161.5	-82.1	143.5	
	Ms	U	782.4	0.0	777.2	787.8	0.0	792.9	823.1	0.0	825.4
		D	458.4	89.0	491.0	464.4	93.9	506.2	500.0	92.3	538.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	115.0	2.4	-110.3	115.0	2.3	-110.4	114.9	2.3	-110.4	
	Qs	288.1	175.4	283.4	290.9	178.2	286.4	300.2	187.6	295.7	
L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
		D	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
	j	U	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
		D	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100	3-100
曲げ	at	U	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
		D	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
	pt	U	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
		D	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
	Mal	U	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6
		D	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9
		D	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	144.5	257.2	369.9	148.9	261.6	374.3	163.0	275.7	388.4
		負	374.6	261.9	149.2	378.9	266.2	153.5	392.9	280.2	167.5
	Qd	374.6	261.9	369.9	378.9	266.2	374.3	392.9	280.2	388.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	106.28	72.80	104.94	107.50	74.00	106.20	111.47	77.89	110.19	
	a	l	1.292	1.310	1.292	1.293	1.311	1.293	1.293	1.311	1.293
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	
	Qal	440.8	455.4	440.8	441.1	455.7	441.1	441.2	455.9	441.2	
	Qas	正	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8
		負	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8	530.8	541.8	530.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.89S		0.87S	0.90S		0.89S	0.93S		0.92S
		D	0.34S		0.35S	0.35S		0.36S	0.39S		0.40S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置			Y27レ-Δ7F層[X5-X6]			Y27レ-Δ8F層[X5-X6]			Y27レ-Δ9F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	MI		161.3	-82.2	143.7	160.9	-82.1	144.1	161.0	-82.3	143.7
	Ms	U	850.6	0.0	865.9	851.0	0.0	878.8	833.1	0.0	860.3
		D	528.0	98.6	578.5	529.1	104.4	590.5	511.2	104.5	572.8
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		114.9	2.2	-110.5	114.8	2.1	-110.6	114.8	2.2	-110.5
	Qs		309.6	196.9	305.2	311.3	198.6	307.1	306.4	193.7	302.1
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
		D	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1	67.1	68.5	67.1
	j	U	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
		D	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7	58.7	60.0	58.7
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25	7-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
		D	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63	45.63	35.49	45.63
	pt	U	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
		D	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13	1.13	0.86	1.13
	Mal	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	581.6	469.2	581.6	
	Mas	U	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
		D	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3	933.3	753.0	933.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9	1115.9		1115.9
		D	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3	1046.3		1046.3
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	177.1	289.8	402.5	180.0	292.7	405.4	172.5	285.2	397.8
		負	406.9	294.2	181.5	409.6	296.9	184.2	402.2	289.5	176.8
	Qd	406.9	294.2	402.5	409.6	296.9	405.4	402.2	289.5	397.8	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		115.45	81.79	114.20	116.20	82.52	115.01	114.10	80.46	112.88
	a	l	1.294	1.312	1.294	1.295	1.313	1.295	1.296	1.314	1.296
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238
	Qal		400.6	414.4	400.6	401.1	414.9	401.1	401.1	414.9	401.1
	Qas	正	469.0	478.7	469.0	469.0	478.7	469.0	469.0	478.7	469.0
		負	469.0	478.7	469.0	469.0	478.7	469.0	469.0	478.7	469.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.96S		0.95S	0.97S		0.96S	0.95S		0.94S
		D	0.42S		0.43S	0.43S		0.44S	0.41S		0.42S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)		
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X5-X6]			Y27レ-Δ11F層[X5-X6]			Y27レ-Δ12F層[X5-X6]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)
応力	MI	147.2	-75.1	136.3	147.1	-75.1	136.5	146.7	-75.2	136.8
	Ms	U	613.3	0.0	621.6	596.0	0.0	607.1	583.5	0.0
		D	318.8	84.7	348.9	301.7	86.0	334.0	290.0	84.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI	105.2	1.4	-102.5	105.1	1.3	-102.5	105.1	1.2	-102.6
	Qs	236.4	132.6	233.7	232.0	128.1	229.3	228.0	124.2	225.5
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	57.0	58.5	57.0	57.0	58.5	57.0	56.7	58.5
		D	57.0	58.5	57.0	57.0	58.5	57.0	56.7	58.5
	j	U	49.8	51.2	49.8	49.8	51.2	49.8	49.6	51.2
		D	49.8	51.2	49.8	49.8	51.2	49.8	49.6	51.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25	2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25	2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35
	pt	U	1.29	0.95	1.29	1.29	0.95	1.29	1.14	0.79
		D	1.29	0.95	1.29	1.29	0.95	1.29	1.14	0.79
	Mal	432.4	340.5	432.4	432.4	340.5	432.4	377.6	285.0	377.6
	Mas	U	693.9	546.3	693.9	693.9	546.3	693.9	605.9	457.3
		D	693.9	546.3	693.9	693.9	546.3	693.9	605.9	457.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	848.2		848.2	848.2		848.2	746.6	
		D	789.1		789.1	789.1		789.1	687.8	
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	91.6	195.5	299.3	85.1	188.9	292.7	79.3	183.1
		負	302.0	198.2	94.4	295.4	191.5	87.7	289.5	185.6
	Qd	302.0	198.2	299.3	295.4	191.5	292.7	289.5	185.6	287.0
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj	110.17	70.37	109.18	107.75	68.01	106.78	106.01	65.91	105.10
	a	l	1.157	1.179	1.157	1.157	1.180	1.157	1.156	1.181
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259
	Qas	Qal	275.9	288.7	275.9	276.0	288.8	276.0	274.6	289.1
		正	361.2	371.1	361.2	361.2	371.1	361.2	359.8	371.1
		負	361.2	371.1	361.2	361.2	371.1	361.2	359.8	371.1
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.95S		0.94S	0.93S		0.92S	1.04S	
		D	0.29S		0.30S	0.27S		0.27S	0.29S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8	
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ14F層[X5-X6]			Y27ﾌﾚｰﾑ15F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	146.5	-75.3	136.8	132.1	-67.1	124.3	130.6	-66.2	127.4	
	Ms	U	545.4	0.0	552.7	366.7	0.0	367.9	329.5	0.0	333.6
		D	252.4	83.7	279.0	102.5	71.6	119.4	68.3	69.8	78.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	105.0	1.2	-102.6	93.9	1.0	-92.0	93.4	0.4	-92.6	
	Qs	217.4	113.6	215.0	159.9	66.9	158.0	149.2	56.3	148.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	56.7	58.5	56.7	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
		D	56.7	58.5	56.7	51.0	53.5	51.0	51.0	53.5	51.0
	j	U	49.6	51.2	49.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
		D	49.6	51.2	49.6	44.6	46.8	44.6	44.6	46.8	44.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	35.49	25.35	35.49	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
	pt	U	1.14	0.79	1.14	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24
		D	1.14	0.79	1.14	1.24	0.71	1.24	1.24	0.71	1.24
	Mal	377.6	285.0	377.6	239.0	156.3	239.0	239.0	156.3	239.0	
	Mas	U	605.9	457.3	605.9	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6
		D	605.9	457.3	605.9	383.6	250.8	383.6	383.6	250.8	383.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	746.6		746.6	494.7		494.7	494.7		494.7
		D	687.8		687.8	441.8		441.8	441.8		441.8
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	63.5	167.4	271.2	5.0	98.0	190.9	9.6	83.4	176.4
		負	273.6	169.8	66.0	192.9	99.9	6.9	177.2	84.2	8.8
	Qd	273.6	169.8	271.2	192.9	99.9	190.9	177.2	84.2	176.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	100.20	60.28	99.31	108.01	53.34	106.92	99.20	44.94	98.76	
	a	l	1.157	1.182	1.157	1.065	1.103	1.065	1.069	1.107	1.069
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.259	0.259	0.259	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal	274.8	289.4	274.8	183.3	198.1	183.3	183.9	198.7	183.9	183.9
	Qas	正	359.8	371.1	359.8	260.9	273.7	260.9	260.9	273.7	260.9
		負	359.8	371.1	359.8	260.9	273.7	260.9	260.9	273.7	260.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.98S		0.98S	1.08S		1.07S	0.99S		0.99S
		D	0.23S		0.24S	0.03S		0.04S	0.05S		0.05S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1A (3)			FG (3)			G3 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ16F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(105)	(400)	(105)	(134)	(400)	(134)	
応力	MI	166.7	-85.6	145.3	165.8	-241.1	449.1	223.5	-121.6	254.3	
	Ms	U	321.2	0.0	309.7	3410.0	0.0	3796.5	2108.0	0.0	2108.9
		D	0.0	90.5	19.1	3078.4	292.7	2898.3	1661.0	136.6	1600.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	117.5	2.7	-112.1	224.1	-35.4	-295.0	174.8	-3.9	-182.5	
	Qs	161.5	46.7	156.1	1341.4	1152.6	1412.2	877.0	706.0	884.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	
	D	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	51.0	53.5	51.0	186.7	186.7	186.7	75.7	77.6	75.7
		D	51.0	53.5	51.0	186.7	186.7	186.7	75.7	77.6	75.7
	j	U	44.6	46.8	44.6	163.4	163.4	163.4	66.2	67.9	66.2
		D	44.6	46.8	44.6	163.4	163.4	163.4	66.2	67.9	66.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	8-D38	8-D38	8-D38	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D25		2-D25	8-D38	8-D38	8-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	8-D38	8-D38	8-D38	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D25		2-D25	8-D38	8-D38	8-D38	2-D35		2-D35
	STP	径	D10	D10	D10	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	8-100	8-100	8-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	182.40	182.40	182.40	86.13	66.99	86.13
		D	25.35	15.21	25.35	182.40	182.40	182.40	86.13	66.99	86.13
	pt	U	1.24	0.71	1.24	0.98	0.98	0.98	1.34	1.02	1.34
		D	1.24	0.71	1.24	0.98	0.98	0.98	1.34	1.02	1.34
	Mal	239.0	156.3	239.0	6014.2	6014.2	6014.2	1115.5	907.2	1115.5	
	Mas	U	383.6	250.8	383.6	12028.5	12028.5	12028.5	2231.0	1814.5	2231.0
		D	383.6	250.8	383.6	12028.5	12028.5	12028.5	2231.0	1814.5	2231.0
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	494.7		494.7	13537.6		13537.6	2595.9		2595.9
		D	441.8		441.8	13150.4		13150.4	2517.4		2517.4
	L' (L)	725.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	14.4	63.3	178.1	1451.7	1711.2	1970.8	864.9	1043.5	1222.2
		負	183.4	68.6	14.4	1900.0	1640.4	1380.9	1222.2	1043.5	864.9
	Qd	183.4	68.6	178.1	1900.0	1711.2	1970.8	1222.2	1043.5	1222.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	102.72	36.64	99.72	116.29	104.73	120.62	217.08	180.70	217.08	
	a	l	1.058	1.095	1.058	2.000	2.000	2.000	1.408	1.431	1.408
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.406	1.406	1.406	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.385	1.385	1.385	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.508	0.508	0.508	1.195	1.195	1.195	
	Qal	182.2	196.9	182.2	3268.3	3268.3	3268.3	1220.3	1263.0	1220.3	
	Qas	正	260.9	273.7	260.9	3670.2	3670.2	3670.2	1544.4	1584.1	1544.4
		負	260.9	273.7	260.9	3627.9	3627.9	3627.9	1544.4	1584.1	1544.4
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.03S		1.00S	0.61S		0.63S	1.86S	1.86S	
		D	0.00		0.08S	0.46S		0.44S	1.32S	1.32S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	218.8		218.8	295.0		295.0	141.3	161.3	
		D	231.3		231.3	295.0		295.0	158.8	178.8	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置			Y37レ-Δ3F層[X1-X2]			Y37レ-Δ4F層[X1-X2]			Y37レ-Δ5F層[X1-X2]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(134)	(400)	(134)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI		217.7	-120.1	251.0	205.4	-109.5	228.0	205.3	-109.6	228.1	
	Ms	U	2111.4	0.0	2126.0	1623.5	0.0	1624.9	1641.5	0.0	1644.8	
		D	1676.0	129.4	1624.0	1212.8	120.2	1168.9	1231.0	119.3	1188.7	
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI		171.7	-4.2	-180.0	158.9	-2.8	-164.6	158.9	-2.8	-164.6	
	Qs		879.4	711.9	887.8	692.6	536.5	698.2	699.8	543.7	705.5	
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D		85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	
		D	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	
	j	U	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	
		D	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形状・ピッチ	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	
	曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
			D	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
pt		U	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56	
		D	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56	
Mal		1115.5	907.2	1115.5	844.6	671.5	844.6	844.6	671.5	844.6		
Mas		U	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1	
		D	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2595.9		2595.9	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	
		D	2517.4		2517.4	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	867.7	1043.5	1219.4	641.6	803.3	965.1	641.8	803.6	965.4	
		負	1219.4	1043.5	867.7	959.4	797.7	635.9	965.4	803.6	641.8	
	Qd	1219.4	1043.5	1219.4	959.4	803.3	965.1	965.4	803.6	965.4		
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		216.58	180.70	216.58	223.35	180.96	224.66	224.73	181.03	224.73	
	a	l	1.407	1.431	1.407	1.284	1.312	1.284	1.283	1.312	1.283	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	
	Qal		1219.9	1262.7	1219.9	881.4	921.7	881.4	881.3	921.7	881.3	
Qas	正	1544.4	1584.1	1544.4	1172.0	1211.2	1172.0	1172.0	1211.2	1172.0		
	負	1544.4	1584.1	1544.4	1172.0	1211.2	1172.0	1172.0	1211.2	1172.0		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.86S		1.86S	1.90S		1.91S	1.92S		1.92S	
		D	1.32S		1.32S	1.27S		1.26S	1.27S		1.27S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	141.3		161.3	138.8		158.8	138.8		158.8	
		D	158.8		178.8	156.3		176.3	156.3		176.3	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ6F層[X1-X2]			Y37レ-Δ7F層[X1-X2]			Y37レ-Δ8F層[X1-X2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	205.0	-109.5	228.4	198.0	-104.8	217.4	197.9	-104.8	217.5	
	Ms	U	1680.3	0.0	1681.1	1627.7	0.0	1633.9	1643.9	0.0	1647.7
		D	1270.3	120.8	1224.4	1231.8	111.4	1199.2	1248.1	112.7	1212.8
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	158.8	-2.9	-164.7	152.5	-2.4	-157.3	152.5	-2.4	-157.3	
	Qs	713.9	558.0	719.8	692.1	542.0	696.9	697.7	547.7	702.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.56	1.13	1.56	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.56	1.13	1.56	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal	844.6	671.5	844.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	
	Mas	U	1689.1	1343.1	1689.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1689.1	1343.1	1689.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	641.8	803.6	965.4	648.7	803.6	958.5	648.7	803.6	958.5
		負	965.4	803.6	641.8	958.5	803.6	648.7	958.5	803.6	648.7
	Qd	965.4	803.6	965.4	958.5	803.6	958.5	958.5	803.6	958.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	224.73	181.03	224.73	257.46	208.88	257.46	257.46	208.88	257.46	
	a	l	1.283	1.311	1.283	1.286	1.315	1.286	1.286	1.314	1.286
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	881.0	921.3	881.0	759.8	794.7	759.8	759.8	794.6	759.8	
Qas	正	1172.0	1211.2	1172.0	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	
	負	1172.0	1211.2	1172.0	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.92S		1.92S	1.90S		1.90S	1.90S		1.90S
		D	1.27S		1.27S	1.29S		1.29S	1.29S		1.29S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	138.8		158.8	138.8		158.8	138.8		158.8
		D	156.3		176.3	156.3		176.3	156.3		176.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)
応力	MI		197.8	-104.8	217.5	198.1	-104.9	217.2	198.5	-105.0	217.5
	Ms	U	1617.4	0.0	1621.9	1572.3	0.0	1576.1	1528.6	0.0	1527.1
		D	1221.8	112.5	1186.8	1176.0	112.5	1141.8	1131.6	115.3	1092.1
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		152.4	-2.5	-157.4	152.5	-2.4	-157.3	152.8	-2.4	-157.6
	Qs		687.8	537.8	692.7	670.6	520.5	675.4	653.2	502.8	658.
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
形・ pitch		6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal		841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	648.7	803.6	958.5	624.7	779.6	934.5	597.8	753.0	908.2
		負	955.5	800.6	645.7	929.7	774.8	619.9	903.5	748.2	593.0
	Qd		955.5	803.6	958.5	929.7	779.6	934.5	903.5	753.0	908.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		256.65	208.88	257.46	249.72	202.62	251.00	242.67	195.72	243.95
	a	l	1.285	1.314	1.285	1.286	1.315	1.286	1.287	1.316	1.287
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		759.7	794.5	759.7	745.6	779.7	745.6	745.7	779.7	745.7
Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	991.8	1025.0	991.8	991.8	1025.0	991.8	
	負	1008.6	1042.3	1008.6	991.8	1025.0	991.8	991.8	1025.0	991.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.90S		1.90S	1.84S		1.85S	1.79S		1.80S
		D	1.29S		1.28S	1.24S		1.23S	1.19S		1.18S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	138.8		158.8	138.8		158.8	138.8		158.8
		D	156.3		176.3	156.3		176.3	156.3		176.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y37ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ14F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)
応力	MI		189.5	-98.7	203.3	189.5	-98.7	203.4	185.8	-96.5	198.7
	Ms	U	1196.0	0.0	1198.1	1087.5	0.0	1089.2	890.4	0.0	889.8
		D	816.9	104.6	791.4	708.6	104.9	682.5	518.8	103.3	492.3
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		144.5	-1.7	-148.0	144.5	-1.7	-148.0	141.4	-1.6	-144.7
	Qs		525.7	382.9	529.1	484.3	341.5	487.8	407.2	267.5	410.5
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0
	D		70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.1	62.6	60.1	60.1	62.6	60.1	60.9	63.0	60.9
		D	60.1	62.6	60.1	60.1	62.6	60.1	60.9	63.0	60.9
	j	U	52.6	54.8	52.6	52.6	54.8	52.6	53.3	55.1	53.3
		D	52.6	54.8	52.6	52.6	54.8	52.6	53.3	55.1	53.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	44.94	32.10	44.94
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	44.94	32.10	44.94
	pt	U	2.03	1.39	2.03	2.03	1.39	2.03	1.48	1.02	1.48
		D	2.03	1.39	2.03	2.03	1.39	2.03	1.48	1.02	1.48
	Mal		668.0	513.9	668.0	668.0	513.9	668.0	461.2	349.8	461.2
	Mas	U	1336.0	1027.7	1336.0	1336.0	1027.7	1336.0	922.3	699.7	922.3
		D	1336.0	1027.7	1336.0	1336.0	1027.7	1336.0	922.3	699.7	922.3
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1618.0		1618.0	1618.0		1618.0	1119.9		1119.9
		D	1555.6		1555.6	1555.6		1555.6	1056.8		1056.8
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	427.3	573.5	719.7	365.2	511.4	657.7	257.3	400.4	543.4
		負	716.3	570.1	423.8	654.2	508.0	361.7	540.2	397.1	254.1
	Qd		716.3	573.5	719.7	654.2	511.4	657.7	540.2	400.4	543.4
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		247.46	190.23	248.66	226.01	169.64	227.21	202.72	145.32	203.94
	a	l	1.218	1.252	1.218	1.218	1.252	1.218	1.229	1.257	1.229
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.016	1.016	1.016
	Qal		558.4	590.2	558.4	558.4	590.2	558.4	480.4	503.2	480.4
	Qas	正	763.6	795.3	763.6	763.6	795.3	763.6	648.4	670.5	648.4
		負	763.6	795.3	763.6	763.6	795.3	763.6	648.4	670.5	648.4
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.77S		1.78S	1.61S		1.62S	1.61S		1.62S
		D	1.05S		1.05S	0.90S		0.89S	0.77S		0.76S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	137.5		157.5	137.5		157.5	128.5		148.5
		D	155.0		175.0	155.0		175.0	143.0		163.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ15F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)
	短期	(138)	(400)	(138)
応力	MI	187.5	-96.7	198.8
	Ms	U	737.5	0.0
		D	362.5	101.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI	142.3	-1.4	-145.1
	Qs	349.9	209.1	352.7
	L. no	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	50.0	50.0	50.0
	D	70.0	70.0	70.0
	d	U	60.9	63.0
		D	60.9	63.0
	j	U	53.3	55.1
		D	53.3	55.1
	被り/sat	4.0, 4.0/	3.55	
	上端筋	1	5-D29	5-D29
		2	2-D29	2-D29
	下端筋	1	5-D29	5-D29
		2	2-D29	2-D29
	STP	径	D13	D13
		形ピッチ	4-100	4-100
	at	U	44.94	32.10
		D	44.94	32.10
		U	1.48	1.02
		D	1.48	1.02
曲げ	MaI	U	461.2	349.8
		D	922.3	699.7
	Mas	U	922.3	699.7
		D	922.3	699.7
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	1119.9	1119.9
		D	1056.8	1056.8
	L' (L)	490.0	(800.0)	
せん断	Qd	正	169.3	312.9
		負	453.8	310.1
	Qd	453.8	312.9	456.6
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	170.30	113.58	171.35
	a	l	1.231	1.260
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016
	QaI	480.9	503.8	480.9
	Qas	正	648.4	670.5
		負	648.4	670.5
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
	Ta	U	1.35S	1.36S
		D	0.50S	0.50S
付着	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	128.5	148.5
		D	143.0	163.0
	判定	OK/OK		OK/OK

断面名		G3 (3)			FG (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37㇒-㇒16F層[X1-X2]			Y37㇒-㇒1F層[X2-X3]			Y37㇒-㇒2F層[X2-X3]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(140)	(400)	(140)	(105)	(400)	(105)	(130)	(400)	(130)	
応力	MI	187.0	-101.8	207.1	398.7	-175.3	344.4	265.7	-134.0	268.7	
	Ms	U	556.9	0.0	571.9	3844.7	0.0	3791.2	2946.4	0.0	2925.2
		D	182.9	104.3	157.6	3047.2	175.8	3102.4	2415.0	146.1	2387.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	142.4	-2.5	-147.4	265.4	6.8	-251.8	198.6	-0.4	-199.4	
	Qs	283.7	143.8	288.7	1433.7	1175.1	1420.1	1187.0	988.8	1187.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	D	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	100.0	100.0	100.0	
	d	U	51.6	53.2	51.6	186.7	186.7	186.7	90.8	92.5	90.8
		D	51.6	53.2	51.6	186.7	186.7	186.7	90.8	92.5	90.8
	j	U	45.2	46.5	45.2	163.4	163.4	163.4	79.4	80.9	79.4
		D	45.2	46.5	45.2	163.4	163.4	163.4	79.4	80.9	79.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	8-D38	8-D38	8-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D25		2-D25	8-D38	8-D38	8-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	8-D38	8-D38	8-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D25		2-D25	8-D38	8-D38	8-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	182.40	182.40	182.40	125.40	102.60	125.40
		D	40.56	30.42	40.56	182.40	182.40	182.40	125.40	102.60	125.40
	pt	U	1.57	1.14	1.57	0.98	0.98	0.98	1.38	1.11	1.38
		D	1.57	1.14	1.57	0.98	0.98	0.98	1.38	1.11	1.38
	Mal	386.0	305.7	386.0	6014.2	6014.2	6014.2	1967.3	1663.7	1967.3	
	Mas	U	619.4	490.5	619.4	12028.5	12028.5	12028.5	3934.5	3327.5	3934.5
		D	619.4	490.5	619.4	12028.5	12028.5	12028.5	3934.5	3327.5	3934.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	768.8		768.8	13537.6		13537.6	4488.1		4488.1
		D	715.3		715.3	13150.4		13150.4	4394.0		4394.0
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	69.5	214.4	359.3	1487.0	1745.6	2004.2	1283.9	1482.9	1681.9
		負	354.3	209.4	64.5	2017.8	1759.2	1500.6	1681.2	1482.2	1283.2
	Qd	354.3	214.4	359.3	2017.8	1759.2	2004.2	1681.2	1482.9	1681.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	156.85	92.13	159.07	123.50	107.67	122.67	211.71	183.26	211.81	
	a	l	1.075	1.099	1.075	2.000	2.000	2.000	1.610	1.628	1.610
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.425	1.425	1.425	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.422	1.422	1.422	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	0.508	0.508	0.508	1.143	1.143	1.143	
	Qal	378.8	394.8	378.8	3268.3	3268.3	3268.3	1816.6	1863.7	1816.6	
	Qas	正	549.7	566.4	549.7	3710.4	3710.4	3710.4	2117.0	2157.3	2117.0
		負	549.7	566.4	549.7	3704.6	3704.6	3704.6	2117.0	2157.3	2117.0
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.23S		1.24S	0.64S		0.64S	1.60S		1.60S
		D	0.24S		0.22S	0.47S		0.48S	1.22S		1.22S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	120.0		140.0	295.0		295.0	164.5		164.5
		D	132.5		152.5	295.0		295.0	183.5		183.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㇚㇚3F層[X2-X3]			Y37㇚㇚4F層[X2-X3]			Y37㇚㇚5F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)	
応力	MI	262.8	-131.8	263.6	261.1	-132.1	264.7	261.3	-132.0	264.6	
	Ms	U	3468.1	0.0	3431.8	3736.8	0.0	3680.6	3821.7	0.0	3764.3
		D	2942.4	150.3	2904.6	3214.5	162.0	3151.2	3299.0	162.4	3235.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	195.7	-0.1	-195.9	195.4	-0.4	-196.3	195.4	-0.4	-196.2	
	Qs	1376.0	1180.4	1376.2	1471.6	1276.7	1472.5	1502.8	1307.8	1503.6	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	d	U	90.8	92.5	90.8	90.1	92.5	90.1	90.1	92.5	90.1
		D	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8
	j	U	79.4	80.9	79.4	78.8	80.9	78.8	78.8	80.9	78.8
		D	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D38		2-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
形ピ ッチ		9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	
曲げ	at	U	125.40	102.60	125.40	136.80	102.60	136.80	136.80	102.60	136.80
		D	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40
	pt	U	1.38	1.11	1.38	1.52	1.11	1.52	1.52	1.11	1.52
		D	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38
	Mal	1967.3	1663.7	1967.3	2122.9	1663.7	2122.9	2122.9	1663.7	2122.9	
	Mas	U	3934.5	3327.5	3934.5	4245.8	3327.5	4245.8	4245.8	3327.5	4245.8
		D	3934.5	3327.5	3934.5	3919.4	3327.5	3919.4	3919.4	3327.5	3919.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	4488.1		4488.1	4852.6		4852.6	4852.6		4852.6
		D	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1574.7	1770.5	1966.3	1691.2	1887.1	2082.9	1691.2	1887.1	2082.9
		負	1966.1	1770.3	1574.5	2082.9	1887.1	1691.2	2082.9	1887.1	1691.2
	Qd	1966.1	1770.5	1966.3	2082.9	1887.1	2082.9	2082.9	1887.1	2082.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	247.60	218.80	247.62	263.24	233.20	263.24	263.24	233.20	263.24	
	a	l	1.611	1.629	1.611	1.605	1.627	1.605	1.606	1.627	1.606
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.033	1.050	1.033	1.033	1.050	1.033
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.033	1.050	1.033	1.033	1.050	1.033
	pw	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	
	Qal	1817.7	1864.8	1817.7	1807.3	1863.1	1807.3	1807.5	1863.3	1807.5	
Qas	正	2117.0	2157.3	2117.0	2142.5	2208.9	2142.5	2142.5	2208.9	2142.5	
	負	2117.0	2157.3	2117.0	2142.5	2208.9	2142.5	2142.5	2208.9	2142.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.88S		1.88S	1.83S		1.83S	1.83S		1.83S
		D	1.50S		1.50S	1.61S		1.61S	1.61S		1.61S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	164.5		164.5	164.5		164.5	164.5		164.5
		D	183.5		183.5	183.5		183.5	183.5		183.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ6F層[X2-X3]			Y37レ-Δ7F層[X2-X3]			Y37レ-Δ8F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(130)	(400)	(130)	(134)	(400)	(134)	(134)	(400)	(134)
応力	MI		266.9	-134.3	271.0	235.6	-117.3	236.6	235.5	-117.3	236.6
	Ms	U	3935.1	0.0	3872.6	2613.9	0.0	2597.1	2646.4	0.0	2627.1
		D	3401.3	167.7	3330.6	2142.7	126.1	2124.0	2175.5	127.5	2153.8
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	QI		199.6	-0.5	-200.6	175.1	-0.1	-175.4	175.1	-0.1	-175.4
	Qs		1545.8	1346.8	1546.9	1065.0	890.0	1065.3	1076.8	901.8	1077.0
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	D		100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	d	U	90.1	92.5	90.1	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1
		D	90.8	92.5	90.8	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1
	j	U	78.8	80.9	78.8	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5
		D	79.4	80.9	79.4	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35
		2	3-D38		3-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピッチ	9-100	9-100	9-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	
曲げ	at	U	136.80	102.60	136.80	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27
		D	125.40	102.60	125.40	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27
	pt	U	1.52	1.11	1.52	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63
		D	1.38	1.11	1.38	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63
	Mal	2122.9	1663.7	2122.9	1368.3	1161.6	1368.3	1368.3	1161.6	1368.3	
	Mas	U	4245.8	3327.5	4245.8	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6
		D	3919.4	3327.5	3919.4	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	4852.6		4852.6	3170.1		3170.1	3170.1		3170.1
		D	4394.0		4394.0	3091.2		3091.2	3091.2		3091.2
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1687.0	1887.1	2087.2	1102.6	1277.8	1453.0	1102.6	1277.8	1453.0
		負	2087.2	1887.1	1687.0	1453.0	1277.8	1102.6	1453.0	1277.8	1102.6
	Qd	2087.2	1887.1	2087.2	1453.0	1277.8	1453.0	1453.0	1277.8	1453.0	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		263.78	233.20	263.78	256.88	221.27	256.88	256.88	221.27	256.88
	a	l	1.604	1.626	1.604	1.442	1.461	1.442	1.442	1.461	1.442
		s. 正	1.031	1.048	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.031	1.048	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.143	1.143	1.143	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
	Qal		1806.2	1862.1	1806.2	1242.3	1277.6	1242.3	1242.2	1277.6	1242.2
Qas	正	2140.5	2206.9	2140.5	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6	
	負	2140.5	2206.9	2140.5	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.84S		1.84S	1.80S		1.80S	1.80S		1.80S
		D	1.61S		1.61S	1.37S		1.37S	1.37S		1.37S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	164.5		164.5	156.3		156.3	156.3		156.3
		D	183.5		183.5	173.8		173.8	173.8		173.8
判定			OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ9F層[X2-X3]			Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			Y37レ-Δ11F層[X2-X3]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(134)	(400)	(134)	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	
応力	MI	235.8	-117.4	237.0	226.5	-112.4	226.9	226.8	-112.6	227.3	
	Ms	U	2624.0	0.0	2603.9	2131.3	0.0	2121.2	2060.8	0.0	2049.3
		D	2152.4	128.1	2129.9	1678.2	117.7	1667.4	1607.2	118.6	1594.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	175.4	-0.1	-175.7	168.2	-0.0	-168.3	168.5	-0.1	-168.6	
	Qs	1068.4	893.1	1068.7	885.0	716.8	885.1	858.3	689.9	858.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	85.0	85.0	85.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D	85.0	85.0	85.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	76.1	77.6	76.1	70.9	72.6	70.9	70.9	72.6	70.9
		D	76.1	77.6	76.1	70.9	72.6	70.9	70.9	72.6	70.9
	j	U	66.5	67.9	66.5	62.0	63.6	62.0	62.0	63.6	62.0
		D	66.5	67.9	66.5	62.0	63.6	62.0	62.0	63.6	62.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	9-D35	9-D35	9-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	9-D35	9-D35	9-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ピッチ	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	105.27	86.13	105.27	95.70	76.56	95.70	95.70	76.56	95.70
		D	105.27	86.13	105.27	95.70	76.56	95.70	95.70	76.56	95.70
	pt	U	1.63	1.31	1.63	1.69	1.32	1.69	1.69	1.32	1.69
		D	1.63	1.31	1.63	1.69	1.32	1.69	1.69	1.32	1.69
	Mal	1368.3	1161.6	1368.3	1151.8	962.5	1151.8	1151.8	962.5	1151.8	
	Mas	U	2736.6	2323.1	2736.6	2303.6	1925.0	2303.6	2303.6	1925.0	2303.6
		D	2736.6	2323.1	2736.6	2303.6	1925.0	2303.6	2303.6	1925.0	2303.6
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	3170.1		3170.1	2693.1		2693.1	2693.1		2693.1
		D	3091.2		3091.2	2619.6		2619.6	2619.6		2619.6
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	1102.3	1277.8	1453.3	907.0	1075.2	1243.5	866.3	1034.8	1203.3
		負	1453.3	1277.8	1102.3	1243.4	1075.2	906.9	1203.2	1034.7	866.1
	Qd	1453.3	1277.8	1453.3	1243.4	1075.2	1243.5	1203.2	1034.8	1203.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	256.93	221.27	256.93	250.54	211.45	250.56	242.45	203.49	242.47	
	a	l	1.442	1.461	1.442	1.378	1.400	1.378	1.378	1.401	1.378
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.195	1.195	1.195	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	
	Qal	1242.3	1277.7	1242.3	1001.8	1035.8	1001.8	1001.8	1035.8	1001.8	
Qas	正	1551.6	1584.1	1551.6	1277.4	1309.0	1277.4	1277.4	1309.0	1277.4	
	負	1551.6	1584.1	1551.6	1277.4	1309.0	1277.4	1277.4	1309.0	1277.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.80S		1.80S	1.82S		1.82S	1.76S		1.76S
		D	1.37S		1.37S	1.33S		1.33S	1.27S		1.27S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	156.3		156.3	155.0		155.0	155.0		155.0
		D	173.8		173.8	172.5		172.5	172.5		172.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㍻-㍻12F層[X2-X3]			Y37㍻-㍻13F層[X2-X3]			Y37㍻-㍻14F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	208.9	-103.5	209.0	208.9	-103.5	209.1	208.7	-103.6	209.2	
	Ms	U	1553.8	0.0	1548.0	1417.3	0.0	1411.4	1224.4	0.0	1218.0
		D	1135.9	106.4	1130.0	999.5	106.6	993.3	807.0	107.0	799.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	154.9	-0.0	-154.9	154.9	-0.0	-154.9	154.8	-0.1	-155.0	
	Qs	663.7	508.8	663.7	611.9	457.0	611.9	538.6	383.8	538.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.48	1.08	1.48
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.48	1.08	1.48
	Mas	U	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	707.5	559.8	707.5
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1415.1	1119.5	1415.1
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	1682.2		1682.2
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1614.0		1614.0
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	608.3	763.2	918.1	530.6	685.5	840.4	420.8	575.7	730.6
		負	918.1	763.2	608.3	840.4	685.5	530.6	730.5	575.6	420.7
	Qd	918.1	763.2	918.1	840.4	685.5	840.4	730.5	575.7	730.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	246.60	198.37	246.61	225.74	178.19	225.75	195.17	149.28	195.20	
	a	l	1.307	1.336	1.307	1.307	1.336	1.307	1.311	1.337	1.311
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	751.8	786.1	751.8	751.8	786.1	751.8	757.2	788.6	757.2	
	Qas	正	991.8	1025.0	991.8	991.8	1025.0	991.8	997.2	1027.5	997.2
		負	991.8	1025.0	991.8	991.8	1025.0	991.8	997.2	1027.5	997.2
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.82S		1.82S	1.67S		1.67S	1.59S		1.59S
		D	1.21S		1.21S	1.05S		1.05S	0.91S		0.91S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	153.8		153.8	153.8		153.8	149.3		149.3
		D	171.3		171.3	171.3		171.3	165.3		165.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			FG (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ15F層[X2-X3]			Y37レ-Δ16F層[X2-X3]			Y37レ-Δ1F層[X3-X4]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(136)	(400)	(136)	(140)	(400)	(140)	(105)	(400)	(105)	
応力	MI	209.7	-104.1	210.4	199.2	-100.0	198.4	356.3	-190.6	356.3	
	Ms	U	1032.1	0.0	1026.5	626.3	0.0	623.4	3803.9	0.0	3803.9
		D	612.6	107.2	605.8	227.8	101.0	226.7	3091.3	190.6	3091.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	155.8	-0.1	-155.9	145.0	0.1	-144.8	258.6	0.0	-258.6	
	Qs	466.4	310.7	466.5	308.9	164.0	308.7	1427.3	1168.7	1427.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	100.0	
	D	75.0	75.0	75.0	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	
	d	U	65.8	67.8	65.8	50.9	53.0	50.9	186.7	186.7	186.7
		D	65.8	67.8	65.8	50.9	53.0	50.9	186.7	186.7	186.7
	j	U	57.6	59.3	57.6	44.5	46.4	44.5	163.4	163.4	163.4
		D	57.6	59.3	57.6	44.5	46.4	44.5	163.4	163.4	163.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29	8-D38	8-D38	8-D38
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	8-D38	8-D38	8-D38
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29	8-D38	8-D38	8-D38
		2	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	8-D38	8-D38	8-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	44.94	32.10	44.94	182.40	182.40	182.40
		D	63.52	47.64	63.52	44.94	32.10	44.94	182.40	182.40	182.40
	pt	U	1.48	1.08	1.48	1.77	1.21	1.77	0.98	0.98	0.98
		D	1.48	1.08	1.48	1.77	1.21	1.77	0.98	0.98	0.98
	Mal	707.5	559.8	707.5	378.0	290.3	378.0	6014.2	6014.2	6014.2	
	Mas	U	1415.1	1119.5	1415.1	756.1	580.6	756.1	12028.5	12028.5	12028.5
		D	1415.1	1119.5	1415.1	756.1	580.6	756.1	12028.5	12028.5	12028.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1682.2		1682.2	936.0		936.0	13537.6		13537.6
		D	1614.0		1614.0	883.2		883.2	13150.4		13150.4
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	310.2	466.0	621.8	100.8	245.7	390.6	1494.4	1753.0	2011.6
		負	621.7	465.8	310.0	390.8	245.9	101.0	2011.6	1753.0	1494.4
	Qd	621.7	466.0	621.8	390.8	245.9	390.6	2011.6	1753.0	2011.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	166.09	120.83	166.14	175.49	106.10	175.39	123.12	107.29	123.12	
	a	l	1.311	1.338	1.311	1.081	1.113	1.081	2.000	2.000	2.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.419	1.419	1.419
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.419	1.419	1.419
	pw	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016	0.508	0.508	0.508	
	Qal	757.3	788.7	757.3	374.7	395.9	374.7	3268.3	3268.3	3268.3	
	Qas	正	997.2	1027.5	997.2	542.0	564.0	542.0	3698.1	3698.1	3698.1
		負	997.2	1027.5	997.2	542.0	564.0	542.0	3698.1	3698.1	3698.1
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.35S		1.35S	1.39S		1.39S	0.64S		0.64S
		D	0.67S		0.67S	0.36S		0.36S	0.48S		0.48S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	149.3		149.3	141.0		141.0	295.0		295.0
		D	165.3		165.3	155.5		155.5	295.0		295.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ2F層[X3-X4]			Y37レ-Δ3F層[X3-X4]			Y37レ-Δ4F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)
応力	MI		267.7	-133.5	267.7	263.3	-131.7	263.3	263.3	-131.7	263.3
	Ms	U	2948.5	0.0	2948.5	3478.2	0.0	3478.2	3730.8	0.0	3730.8
		D	2413.1	133.6	2413.1	2951.6	131.8	2951.6	3204.2	131.8	3204.2
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		199.0	0.0	-199.0	195.8	0.0	-195.8	195.8	0.0	-195.8
	Qs		1191.9	992.9	1191.9	1386.5	1190.7	1386.5	1480.1	1284.3	1480.1
L. no			K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	D		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	d	U	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8	90.1	92.5	90.1
		D	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8
	j	U	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4	78.8	80.9	78.8
		D	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40	136.80	102.60	136.80
		D	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40
	pt	U	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38	1.52	1.11	1.52
		D	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38
	Mal	U	1967.3	1663.7	1967.3	1967.3	1663.7	1967.3	2122.9	1663.7	2122.9
		D	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5	4245.8	3327.5	4245.8
	Mas	D	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5	3919.4	3327.5	3919.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	4488.1		4488.1	4488.1		4488.1	4852.6		4852.6
		D	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1290.3	1489.3	1688.3	1590.2	1786.0	1981.9	1691.2	1887.1	2082.9
		負	1688.3	1489.3	1290.3	1981.9	1786.0	1590.2	2082.9	1887.1	1691.2
	Qd	1688.3	1489.3	1688.3	1981.9	1786.0	1981.9	2082.9	1887.1	2082.9	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		212.61	184.05	212.61	249.58	220.72	249.58	263.24	233.20	263.24
	a	l	1.612	1.630	1.612	1.612	1.630	1.612	1.608	1.630	1.608
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.033	1.050	1.033
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.033	1.050	1.033
		pw	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
	Qal		1817.8	1864.9	1817.8	1818.1	1865.2	1818.1	1809.2	1865.1	1809.2
Qas	正	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0	2142.5	2208.9	2142.5	
	負	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0	2142.5	2208.9	2142.5	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.61S		1.61S	1.89S		1.89S	1.83S		1.83S
		D	1.23S		1.23S	1.52S		1.52S	1.61S		1.61S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	164.5		164.5	164.5		164.5	164.5		164.5
		D	183.5		183.5	183.5		183.5	183.5		183.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X3-X4]			Y37レ-Δ6F層[X3-X4]			Y37レ-Δ7F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)	(134)	(400)	(134)	
応力	MI	263.3	-131.7	263.3	269.4	-133.9	269.4	236.2	-117.1	236.2	
	Ms	U	3841.9	0.0	3841.9	3960.1	0.0	3960.1	2682.9	0.0	2682.9
		D	3315.3	131.8	3315.3	3421.3	134.0	3421.3	2210.6	117.2	2210.6
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	195.8	0.0	-195.8	200.1	0.0	-200.1	175.2	0.0	-175.2	
	Qs	1521.2	1325.4	1521.2	1567.0	1366.9	1567.0	1094.2	919.0	1094.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	
	D	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	90.1	92.5	90.1	90.1	92.5	90.1	76.1	77.6	76.1
		D	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8	76.1	77.6	76.1
	j	U	78.8	80.9	78.8	78.8	80.9	78.8	66.5	67.9	66.5
		D	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4	66.5	67.9	66.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D35	9-D35	9-D35
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D35	9-D35	9-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	8-100	8-100	8-100
曲げ	at	U	136.80	102.60	136.80	136.80	102.60	136.80	105.27	86.13	105.27
		D	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40	105.27	86.13	105.27
	pt	U	1.52	1.11	1.52	1.52	1.11	1.52	1.63	1.31	1.63
		D	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38	1.63	1.31	1.63
	Mal	2122.9	1663.7	2122.9	2122.9	1663.7	2122.9	1368.3	1161.6	1368.3	
	Mas	U	4245.8	3327.5	4245.8	4245.8	3327.5	4245.8	2736.6	2323.1	2736.6
		D	3919.4	3327.5	3919.4	3919.4	3327.5	3919.4	2736.6	2323.1	2736.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	4852.6		4852.6	4852.6		4852.6	3170.1		3170.1
		D	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0	3091.2		3091.2
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1691.2	1887.1	2082.9	1687.0	1887.1	2087.2	1102.6	1277.8	1453.0
		負	2082.9	1887.1	1691.2	2087.2	1887.1	1687.0	1453.0	1277.8	1102.6
	Qd	2082.9	1887.1	2082.9	2087.2	1887.1	2087.2	1453.0	1277.8	1453.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	263.24	233.20	263.24	263.78	233.20	263.78	256.88	221.27	256.88	
	a	l	1.608	1.630	1.608	1.607	1.629	1.607	1.443	1.462	1.443
		s. 正	1.033	1.050	1.033	1.031	1.048	1.031	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.033	1.050	1.033	1.031	1.048	1.031	1.000	1.000	1.000
		pw	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.195	1.195	1.195
Qal	1809.2	1865.1	1809.2	1808.4	1864.3	1808.4	1242.7	1278.1	1242.7		
Qas	正	2142.5	2208.9	2142.5	2140.5	2206.9	2140.5	1551.6	1584.1	1551.6	
	負	2142.5	2208.9	2142.5	2140.5	2206.9	2140.5	1551.6	1584.1	1551.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.83S		1.83S	1.84S		1.84S	1.80S		1.80S
		D	1.61S		1.61S	1.61S		1.61S	1.37S		1.37S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	164.5		164.5	164.5		164.5	156.3		156.3
		D	183.5		183.5	183.5		183.5	173.8		173.8
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37㇚-Δ8F層[X3-X4]			Y37㇚-Δ9F層[X3-X4]			Y37㇚-Δ10F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(134)	(400)	(134)	(134)	(400)	(134)	(135)	(400)	(135)
応力	MI		236.2	-117.1	236.2	236.6	-117.3	236.6	226.8	-112.4	226.8
	Ms	U	2712.8	0.0	2712.8	2690.9	0.0	2690.9	2200.2	0.0	2200.2
		D	2240.5	117.2	2240.5	2217.8	117.4	2217.8	1746.7	112.4	1746.7
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		175.2	0.0	-175.2	175.5	0.0	-175.5	168.2	0.0	-168.2
	Qs		1105.4	930.2	1105.4	1097.4	921.8	1097.4	912.9	744.7	912.9
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	80.0	80.0	80.0
	D		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	80.0	80.0	80.0
	d	U	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1	70.9	72.6	70.9
		D	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1	70.9	72.6	70.9
	j	U	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5	62.0	63.6	62.0
		D	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5	62.0	63.6	62.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27	95.70	76.56	95.70
		D	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27	95.70	76.56	95.70
	pt	U	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63	1.69	1.32	1.69
		D	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63	1.69	1.32	1.69
	Mal	1368.3	1161.6	1368.3	1368.3	1161.6	1368.3	1151.8	962.5	1151.8	
	Mas	U	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6	2303.6	1925.0	2303.6
		D	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6	2303.6	1925.0	2303.6
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	3170.1		3170.1	3170.1		3170.1	2693.1		2693.1
		D	3091.2		3091.2	3091.2		3091.2	2619.6		2619.6
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1102.6	1277.8	1453.0	1102.3	1277.8	1453.3	916.0	1084.2	1252.4
		負	1453.0	1277.8	1102.6	1453.3	1277.8	1102.3	1252.4	1084.2	916.0
	Qd	1453.0	1277.8	1453.0	1453.3	1277.8	1453.3	1252.4	1084.2	1252.4	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		256.88	221.27	256.88	256.93	221.27	256.93	252.37	213.21	252.37
	a	l	1.443	1.462	1.443	1.443	1.462	1.443	1.379	1.401	1.379
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.111	1.111	1.111
	Qal		1242.7	1278.1	1242.7	1242.8	1278.1	1242.8	1001.9	1035.9	1001.9
	Qas	正	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6	1277.4	1309.0	1277.4
負		1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6	1277.4	1309.0	1277.4	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.80S		1.80S	1.80S		1.80S	1.84S		1.84S
		D	1.37S		1.37S	1.37S		1.37S	1.34S		1.34S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	156.3		156.3	156.3		156.3	155.0		155.0
		D	173.8		173.8	173.8		173.8	172.5		172.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ11F層[X3-X4]			Y37レ-Δ12F層[X3-X4]			Y37レ-Δ13F層[X3-X4]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	227.1	-112.5	227.1	209.0	-103.5	209.0	209.0	-103.5	209.0	
	Ms	U	2126.2	0.0	2126.2	1610.2	0.0	1610.2	1472.8	0.0	1472.8
		D	1671.9	112.6	1671.9	1192.2	103.5	1192.2	1054.8	103.5	1054.8
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	168.5	0.0	-168.5	154.9	0.0	-154.9	154.9	0.0	-154.9	
	Qs	885.1	716.6	885.1	686.2	531.3	686.2	634.1	479.2	634.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	70.9	72.6	70.9	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	70.9	72.6	70.9	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	62.0	63.6	62.0	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	62.0	63.6	62.0	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	95.70	76.56	95.70	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	95.70	76.56	95.70	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.69	1.32	1.69	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.69	1.32	1.69	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal	1151.8	962.5	1151.8	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	
	Mas	U	2303.6	1925.0	2303.6	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	2303.6	1925.0	2303.6	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2693.1		2693.1	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	2619.6		2619.6	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	906.4	1074.9	1243.4	642.0	796.9	951.8	563.8	718.7	873.6
		負	1243.4	1074.9	906.4	951.8	796.9	642.0	873.6	718.7	563.8
	Qd		1243.4	1074.9	1243.4	951.8	796.9	951.8	873.6	718.7	873.6
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		250.56	211.38	250.56	255.66	207.13	255.66	234.67	186.82	234.67
	a	l	1.379	1.401	1.379	1.307	1.336	1.307	1.307	1.336	1.307
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.111	1.111	1.111	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		1002.0	1036.0	1002.0	751.8	786.1	751.8	751.8	786.1	751.8
Qas	正	1277.4	1309.0	1277.4	991.8	1025.0	991.8	991.8	1025.0	991.8	
	負	1277.4	1309.0	1277.4	991.8	1025.0	991.8	991.8	1025.0	991.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.82S		1.82S	1.89S		1.89S	1.73S		1.73S
		D	1.33S		1.33S	1.27S		1.27S	1.12S		1.12S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	155.0		155.0	153.8		153.8	153.8		153.8
		D	172.5		172.5	171.3		171.3	171.3		171.3
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37ﾌﾚｰﾑ14F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ15F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ16F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(140)	(400)	(140)
応力	MI		209.0	-103.5	209.0	210.1	-104.0	210.1	198.7	-100.1	198.7
	Ms	U	1277.6	0.0	1277.6	1086.9	0.0	1086.9	663.3	0.0	663.3
		D	859.5	103.6	859.5	666.6	104.1	666.6	265.8	100.2	265.8
	L. no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI		154.9	0.0	-154.9	155.8	0.0	-155.8	144.9	0.0	-144.9
	Qs		560.0	405.1	560.0	488.3	332.4	488.3	323.6	178.7	323.6
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8	50.9	53.0	50.9
		D	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8	50.9	53.0	50.9
	j	U	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6	44.5	46.4	44.5
		D	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6	44.5	46.4	44.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	44.94	32.10	44.94
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	44.94	32.10	44.94
	pt	U	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48	1.77	1.21	1.77
		D	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48	1.77	1.21	1.77
	Mal	707.5	559.8	707.5	707.5	559.8	707.5	378.0	290.3	378.0	
	Mas	U	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1	756.1	580.6	756.1
		D	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1	756.1	580.6	756.1
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1682.2		1682.2	1682.2		1682.2	936.0		936.0
		D	1614.0		1614.0	1614.0		1614.0	883.2		883.2
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	452.8	607.7	762.6	342.8	498.6	654.5	123.1	268.0	412.9
		負	762.6	607.7	452.8	654.5	498.6	342.8	412.9	268.0	123.1
	Qd	762.6	607.7	762.6	654.5	498.6	654.5	412.9	268.0	412.9	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		203.75	157.57	203.75	174.85	129.29	174.85	185.41	115.63	185.41
	a	l	1.311	1.338	1.311	1.312	1.338	1.312	1.083	1.115	1.083
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016
	Qal		757.3	788.7	757.3	757.5	788.9	757.5	374.9	396.2	374.9
	Qas	正	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2	542.0	564.0	542.0
負		997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2	542.0	564.0	542.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.66S		1.66S	1.42S		1.42S	1.47S		1.47S
		D	0.98S		0.98S	0.74S		0.74S	0.44S		0.44S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	149.3		149.3	149.3		149.3	141.0		141.0
		D	165.3		165.3	165.3		165.3	155.5		155.5
	判定			OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK	

断面名			FG (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			Y37レ-Δ3F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(105)	(400)	(105)	(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)
応力	MI		344.4	-175.3	398.7	268.7	-134.0	265.7	263.6	-131.8	262.8
	Ms	U	3791.2	0.0	3844.7	2925.2	0.0	2946.4	3431.8	0.0	3468.1
		D	3102.4	175.8	3047.2	2387.9	146.1	2415.0	2904.6	150.3	2942.4
	L. no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		251.8	-6.8	-265.4	199.4	0.4	-198.6	195.9	0.1	-195.7
	Qs		1420.1	1175.1	1433.7	1187.8	988.8	1187.0	1376.2	1180.4	1376.0
L. no			K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	D		200.0	200.0	200.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	d	U	186.7	186.7	186.7	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8
		D	186.7	186.7	186.7	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8
	j	U	163.4	163.4	163.4	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4
		D	163.4	163.4	163.4	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D38	8-D38	8-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	8-D38	8-D38	8-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	8-D38	8-D38	8-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	8-D38	8-D38	8-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	182.40	182.40	182.40	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40
		D	182.40	182.40	182.40	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40
	pt	U	0.98	0.98	0.98	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38
		D	0.98	0.98	0.98	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38
	Mal		6014.2	6014.2	6014.2	1967.3	1663.7	1967.3	1967.3	1663.7	1967.3
	Mas	U	12028.5	12028.5	12028.5	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5
D		12028.5	12028.5	12028.5	3934.5	3327.5	3934.5	3934.5	3327.5	3934.5	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	13537.6		13537.6	4488.1		4488.1	4488.1		4488.1
		D	13150.4		13150.4	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1500.6	1759.2	2017.8	1283.2	1482.2	1681.2	1574.5	1770.3	1966.1
		負	2004.2	1745.6	1487.0	1681.9	1482.9	1283.9	1966.3	1770.5	1574.7
	Qd		2004.2	1759.2	2017.8	1681.9	1482.9	1681.2	1966.3	1770.5	1966.1
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		122.67	107.67	123.50	211.81	183.26	211.71	247.62	218.80	247.60
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.610	1.628	1.610	1.611	1.629	1.611
		s. 正	1.422	1.422	1.422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.425	1.425	1.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.508	0.508	0.508	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
	Qal		3268.3	3268.3	3268.3	1816.6	1863.7	1816.6	1817.7	1864.8	1817.7
Qas	正	3704.6	3704.6	3704.6	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0	
	負	3710.4	3710.4	3710.4	2117.0	2157.3	2117.0	2117.0	2157.3	2117.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.64S		0.64S	1.60S		1.60S	1.88S		1.88S
		D	0.48S		0.47S	1.22S		1.22S	1.50S		1.50S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	295.0		295.0	164.5		164.5	164.5		164.5
		D	295.0		295.0	183.5		183.5	183.5		183.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
位置	部材位置	Y37㇚㇚4F層[X4-X5]			Y37㇚㇚5F層[X4-X5]			Y37㇚㇚6F層[X4-X5]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)	(130)	(400)	(130)	
応力	MI	264.7	-132.1	261.1	264.6	-132.0	261.3	271.0	-134.3	266.9	
	Ms	U	3680.6	0.0	3736.8	3764.3	0.0	3821.7	3872.6	0.0	3935.1
		D	3151.2	162.0	3214.5	3235.1	162.4	3299.0	3330.6	167.7	3401.3
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	196.3	0.4	-195.4	196.2	0.4	-195.4	200.6	0.5	-199.6	
	Qs	1472.5	1276.7	1471.6	1503.6	1307.8	1502.8	1546.9	1346.8	1545.8	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	D	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	d	U	90.1	92.5	90.1	90.1	92.5	90.1	90.1	92.5	90.1
		D	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8	90.8	92.5	90.8
	j	U	78.8	80.9	78.8	78.8	80.9	78.8	78.8	80.9	78.8
		D	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4	79.4	80.9	79.4
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38	3-D38		3-D38
	下端筋	1	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38	9-D38
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100	9-100
曲げ	at	U	136.80	102.60	136.80	136.80	102.60	136.80	136.80	102.60	136.80
		D	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40	125.40	102.60	125.40
	pt	U	1.52	1.11	1.52	1.52	1.11	1.52	1.52	1.11	1.52
		D	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38	1.38	1.11	1.38
	Mal	2122.9	1663.7	2122.9	2122.9	1663.7	2122.9	2122.9	1663.7	2122.9	
	Mas	U	4245.8	3327.5	4245.8	4245.8	3327.5	4245.8	4245.8	3327.5	4245.8
		D	3919.4	3327.5	3919.4	3919.4	3327.5	3919.4	3919.4	3327.5	3919.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	4852.6		4852.6	4852.6		4852.6	4852.6		4852.6
		D	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0	4394.0		4394.0
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	1691.2	1887.1	2082.9	1691.2	1887.1	2082.9	1687.0	1887.1	2087.2
		負	2082.9	1887.1	1691.2	2082.9	1887.1	1691.2	2087.2	1887.1	1687.0
	Qd	2082.9	1887.1	2082.9	2082.9	1887.1	2082.9	2087.2	1887.1	2087.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	263.24	233.20	263.24	263.24	233.20	263.24	263.78	233.20	263.78	
	a	l	1.605	1.627	1.605	1.606	1.627	1.606	1.604	1.626	1.604
		s. 正	1.033	1.050	1.033	1.033	1.050	1.033	1.031	1.048	1.031
		s. 負	1.033	1.050	1.033	1.033	1.050	1.033	1.031	1.048	1.031
	pw	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	
	Qal	1807.3	1863.1	1807.3	1807.5	1863.3	1807.5	1806.2	1862.1	1806.2	
Qas	正	2142.5	2208.9	2142.5	2142.5	2208.9	2142.5	2140.5	2206.9	2140.5	
	負	2142.5	2208.9	2142.5	2142.5	2208.9	2142.5	2140.5	2206.9	2140.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.83S		1.83S	1.83S		1.83S	1.84S		1.84S
		D	1.61S		1.61S	1.61S		1.61S	1.61S		1.61S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	164.5		164.5	164.5		164.5	164.5		164.5
		D	183.5		183.5	183.5		183.5	183.5		183.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37㇚㇚7F層[X4-X5]			Y37㇚㇚8F層[X4-X5]			Y37㇚㇚9F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(134)	(400)	(134)	(134)	(400)	(134)	(134)	(400)	(134)	
応力	MI	236.6	-117.3	235.6	236.6	-117.3	235.5	237.0	-117.4	235.8	
	Ms	U	2597.1	0.0	2613.9	2627.1	0.0	2646.4	2603.9	0.0	2624.0
		D	2124.0	126.1	2142.7	2153.8	127.5	2175.5	2129.9	128.1	2152.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	175.4	0.1	-175.1	175.4	0.1	-175.1	175.7	0.1	-175.4	
	Qs	1065.3	890.0	1065.0	1077.0	901.8	1076.8	1068.7	893.1	1068.4	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	D	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1
		D	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1	76.1	77.6	76.1
	j	U	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5
		D	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5	66.5	67.9	66.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35	9-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピ ッチ	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100	8-100
曲げ	at	U	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27
		D	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27	105.27	86.13	105.27
	pt	U	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63
		D	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63	1.63	1.31	1.63
	Mal	1368.3	1161.6	1368.3	1368.3	1161.6	1368.3	1368.3	1161.6	1368.3	
	Mas	U	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6
		D	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6	2736.6	2323.1	2736.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	3170.1		3170.1	3170.1		3170.1	3170.1		3170.1
		D	3091.2		3091.2	3091.2		3091.2	3091.2		3091.2
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	1102.6	1277.8	1453.0	1102.6	1277.8	1453.0	1102.3	1277.8	1453.3
		負	1453.0	1277.8	1102.6	1453.0	1277.8	1102.6	1453.3	1277.8	1102.3
	Qd	1453.0	1277.8	1453.0	1453.0	1277.8	1453.0	1453.3	1277.8	1453.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	256.88	221.27	256.88	256.88	221.27	256.88	256.93	221.27	256.93	
	a	l	1.442	1.461	1.442	1.442	1.461	1.442	1.442	1.461	1.442
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
	Qal	1242.3	1277.6	1242.3	1242.2	1277.6	1242.2	1242.3	1277.7	1242.3	
Qas	正	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6	
	負	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6	1551.6	1584.1	1551.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.80S		1.80S	1.80S		1.80S	1.80S		1.80S
		D	1.37S		1.37S	1.37S		1.37S	1.37S		1.37S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	156.3		156.3	156.3		156.3	156.3		156.3
		D	173.8		173.8	173.8		173.8	173.8		173.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y37レ-Δ10F層[X4-X5]			Y37レ-Δ11F層[X4-X5]			Y37レ-Δ12F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	(136)	(400)	(136)
応力	MI		226.9	-112.4	226.5	227.3	-112.6	226.8	209.0	-103.5	208.9
	Ms	U	2121.2	0.0	2131.3	2049.3	0.0	2060.8	1548.0	0.0	1553.8
		D	1667.4	117.7	1678.2	1594.7	118.6	1607.2	1130.0	106.4	1135.9
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	QI		168.3	0.0	-168.2	168.6	0.1	-168.5	154.9	0.0	-154.9
	Qs		885.1	716.8	885.0	858.4	689.9	858.3	663.7	508.8	663.7
L. no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0
	d	U	70.9	72.6	70.9	70.9	72.6	70.9	65.5	67.6	65.5
		D	70.9	72.6	70.9	70.9	72.6	70.9	65.5	67.6	65.5
	j	U	62.0	63.6	62.0	62.0	63.6	62.0	57.3	59.2	57.3
		D	62.0	63.6	62.0	62.0	63.6	62.0	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100
	曲げ	at	U	95.70	76.56	95.70	95.70	76.56	95.70	76.56	57.42
D			95.70	76.56	95.70	95.70	76.56	95.70	76.56	57.42	76.56
pt		U	1.69	1.32	1.69	1.69	1.32	1.69	1.80	1.31	1.80
		D	1.69	1.32	1.69	1.69	1.32	1.69	1.80	1.31	1.80
Mal		1151.8	962.5	1151.8	1151.8	962.5	1151.8	841.6	669.6	841.6	
Mas		U	2303.6	1925.0	2303.6	2303.6	1925.0	2303.6	1683.1	1339.3	1683.1
		D	2303.6	1925.0	2303.6	2303.6	1925.0	2303.6	1683.1	1339.3	1683.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2693.1		2693.1	2693.1		2693.1	2002.8		2002.8
		D	2619.6		2619.6	2619.6		2619.6	1934.9		1934.9
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	906.9	1075.2	1243.4	866.1	1034.7	1203.2	608.3	763.2	918.1
		負	1243.5	1075.2	907.0	1203.3	1034.8	866.3	918.1	763.2	608.3
	Qd	1243.5	1075.2	1243.4	1203.3	1034.8	1203.2	918.1	763.2	918.1	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		250.56	211.45	250.54	242.47	203.49	242.45	246.61	198.37	246.60
	a	l	1.378	1.400	1.378	1.378	1.401	1.378	1.307	1.336	1.307
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.172	1.172	1.172
	Qal		1001.8	1035.8	1001.8	1001.8	1035.8	1001.8	751.8	786.1	751.8
	Qas	正	1277.4	1309.0	1277.4	1277.4	1309.0	1277.4	991.8	1025.0	991.8
負		1277.4	1309.0	1277.4	1277.4	1309.0	1277.4	991.8	1025.0	991.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.82S		1.82S	1.76S		1.76S	1.82S		1.82S
		D	1.33S		1.33S	1.27S		1.27S	1.21S		1.21S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	155.0		155.0	155.0		155.0	153.8		153.8
		D	172.5		172.5	172.5		172.5	171.3		171.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ13F層[X4-X5]			Y37レ-Δ14F層[X4-X5]			Y37レ-Δ15F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	209.1	-103.5	208.9	209.2	-103.6	208.7	210.4	-104.1	209.7	
	Ms	U	1411.4	0.0	1417.3	1218.0	0.0	1224.4	1026.5	0.0	1032.1
		D	993.3	106.6	999.5	799.5	107.0	807.0	605.8	107.2	612.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	154.9	0.0	-154.9	155.0	0.1	-154.8	155.9	0.1	-155.8	
	Qs	611.9	457.0	611.9	538.7	383.8	538.6	466.5	310.7	466.4	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
		D	65.5	67.6	65.5	65.8	67.8	65.8	65.8	67.8	65.8
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
		D	57.3	59.2	57.3	57.6	59.3	57.6	57.6	59.3	57.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
		D	76.56	57.42	76.56	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52
	pt	U	1.80	1.31	1.80	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
		D	1.80	1.31	1.80	1.48	1.08	1.48	1.48	1.08	1.48
	Mal	841.6	669.6	841.6	707.5	559.8	707.5	707.5	559.8	707.5	
	Mas	U	1683.1	1339.3	1683.1	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1415.1	1119.5	1415.1	1415.1	1119.5	1415.1
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2002.8		2002.8	1682.2		1682.2		1682.2	
		D	1934.9		1934.9	1614.0		1614.0		1614.0	
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	530.6	685.5	840.4	420.7	575.6	730.5	310.0	465.8	621.7
		負	840.4	685.5	530.6	730.6	575.7	420.8	621.8	466.0	310.2
	Qd	840.4	685.5	840.4	730.6	575.7	730.5	621.8	466.0	621.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	225.75	178.19	225.74	195.20	149.28	195.17	166.14	120.83	166.09	
	a	l	1.307	1.336	1.307	1.311	1.337	1.311	1.311	1.338	1.311
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	751.8	786.1	751.8	757.2	788.6	757.2	757.3	788.7	757.3	
	Qas	正	991.8	1025.0	991.8	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2
		負	991.8	1025.0	991.8	997.2	1027.5	997.2	997.2	1027.5	997.2
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.67S		1.67S	1.59S		1.59S	1.35S		1.35S
		D	1.05S		1.05S	0.91S		0.91S	0.67S		0.67S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	153.8		153.8	149.3		149.3	149.3		149.3
		D	171.3		171.3	165.3		165.3	165.3		165.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			FG (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y37㍻-㍻16F層[X4-X5]			Y37㍻-㍻1F層[X5-X6]			Y37㍻-㍻2F層[X5-X6]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(140)	(400)	(140)	(105)	(400)	(105)	(134)	(400)	(134)	
応力	MI	198.4	-100.0	199.2	449.1	-241.1	165.8	254.3	-121.6	223.5	
	Ms	U	623.4	0.0	626.3	3796.5	0.0	3410.0	2108.9	0.0	2108.0
		D	226.7	101.0	227.8	2898.3	292.7	3078.4	1600.2	136.6	1661.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	144.8	-0.1	-145.0	295.0	35.4	-224.1	182.5	3.9	-174.8	
	Qs	308.7	164.0	308.9	1412.2	1152.6	1341.4	884.7	706.0	877.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	100.0	85.0	85.0	85.0	
	D	60.0	60.0	60.0	200.0	200.0	200.0	85.0	85.0	85.0	
	d	U	50.9	53.0	50.9	186.7	186.7	186.7	75.7	77.6	75.7
		D	50.9	53.0	50.9	186.7	186.7	186.7	75.7	77.6	75.7
	j	U	44.5	46.4	44.5	163.4	163.4	163.4	66.2	67.9	66.2
		D	44.5	46.4	44.5	163.4	163.4	163.4	66.2	67.9	66.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	8-D38	8-D38	8-D38	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D29		2-D29	8-D38	8-D38	8-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	8-D38	8-D38	8-D38	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D29		2-D29	8-D38	8-D38	8-D38	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	8-100	8-100	8-100
曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94	182.40	182.40	182.40	86.13	66.99	86.13
		D	44.94	32.10	44.94	182.40	182.40	182.40	86.13	66.99	86.13
	pt	U	1.77	1.21	1.77	0.98	0.98	0.98	1.34	1.02	1.34
		D	1.77	1.21	1.77	0.98	0.98	0.98	1.34	1.02	1.34
	Mal	378.0	290.3	378.0	6014.2	6014.2	6014.2	1115.5	907.2	1115.5	
	Mas	U	756.1	580.6	756.1	12028.5	12028.5	12028.5	2231.0	1814.5	2231.0
		D	756.1	580.6	756.1	12028.5	12028.5	12028.5	2231.0	1814.5	2231.0
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	936.0		936.0	13537.6		13537.6	2595.9		2595.9
		D	883.2		883.2	13150.4		13150.4	2517.4		2517.4
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	101.0	245.9	390.8	1380.9	1640.4	1900.0	864.9	1043.5	1222.2
		負	390.6	245.7	100.8	1970.8	1711.2	1451.7	1222.2	1043.5	864.9
	Qd	390.6	245.9	390.8	1970.8	1711.2	1900.0	1222.2	1043.5	1222.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	175.39	106.10	175.49	120.62	104.73	116.29	217.08	180.70	217.08	
	a	l	1.081	1.113	1.081	2.000	2.000	2.000	1.408	1.431	1.408
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.385	1.385	1.385	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.406	1.406	1.406	1.000	1.000	1.000
		pw	1.016	1.016	1.016	0.508	0.508	0.508	1.195	1.195	1.195
	Qal	374.7	395.9	374.7	3268.3	3268.3	3268.3	1220.3	1263.0	1220.3	
Qas	正	542.0	564.0	542.0	3627.9	3627.9	3627.9	1544.4	1584.1	1544.4	
	負	542.0	564.0	542.0	3670.2	3670.2	3670.2	1544.4	1584.1	1544.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.39S		1.39S	0.63S		0.61S	1.86S		1.86S
		D	0.36S		0.36S	0.44S		0.46S	1.32S		1.32S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	141.0		141.0	295.0		295.0	161.3		141.3
		D	155.5		155.5	295.0		295.0	178.8		158.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y37㇚㇚F層[X5-X6]			Y37㇚㇚F層[X5-X6]			Y37㇚㇚F層[X5-X6]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
短期		(134)	(400)	(134)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	251.0	-120.1	217.7	228.0	-109.5	205.4	228.1	-109.6	205.3	
	Ms	U	2126.0	0.0	2111.4	1624.9	0.0	1623.5	1644.8	0.0	1641.5
		D	1624.0	129.4	1676.0	1168.9	120.2	1212.8	1188.7	119.3	1231.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	180.0	4.2	-171.7	164.6	2.8	-158.9	164.6	2.8	-158.9	
	Qs	887.8	711.9	879.4	698.2	536.5	692.6	705.5	543.7	699.8	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D	85.0	85.0	85.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	75.7	77.6	75.7	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	66.2	67.9	66.2	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	8-100	8-100	8-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100	7-100
曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56
		D	1.34	1.02	1.34	1.56	1.13	1.56	1.56	1.13	1.56
	Mal	1115.5	907.2	1115.5	844.6	671.5	844.6	844.6	671.5	844.6	
	Mas	U	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1
		D	2231.0	1814.5	2231.0	1689.1	1343.1	1689.1	1689.1	1343.1	1689.1
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2595.9		2595.9	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	2517.4		2517.4	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	867.7	1043.5	1219.4	635.9	797.7	959.4	641.8	803.6	965.4
		負	1219.4	1043.5	867.7	965.1	803.3	641.6	965.4	803.6	641.8
	Qd	1219.4	1043.5	1219.4	965.1	803.3	959.4	965.4	803.6	965.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	216.58	180.70	216.58	224.66	180.96	223.35	224.73	181.03	224.73	
	a	l	1.407	1.431	1.407	1.284	1.312	1.284	1.283	1.312	1.283
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.195	1.195	1.195	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
	Qal	1219.9	1262.7	1219.9	881.4	921.7	881.4	881.3	921.7	881.3	881.3
Qas	正	1544.4	1584.1	1544.4	1172.0	1211.2	1172.0	1172.0	1211.2	1172.0	
	負	1544.4	1584.1	1544.4	1172.0	1211.2	1172.0	1172.0	1211.2	1172.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.86S		1.86S	1.91S		1.90S	1.92S		1.92S
		D	1.32S		1.32S	1.26S		1.27S	1.27S		1.27S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	161.3		141.3	158.8		138.8	158.8		138.8
		D	178.8		158.8	176.3		156.3	176.3		156.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37㇚㇚6F層[X5-X6]			Y37㇚㇚7F層[X5-X6]			Y37㇚㇚8F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	228.4	-109.5	205.0	217.4	-104.8	198.0	217.5	-104.8	197.9	
	Ms	U	1681.1	0.0	1680.3	1633.9	0.0	1627.7	1647.7	0.0	1643.9
		D	1224.4	120.8	1270.3	1199.2	111.4	1231.8	1212.8	112.7	1248.1
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	164.7	2.9	-158.8	157.3	2.4	-152.5	157.3	2.4	-152.5	
	Qs	719.8	558.0	713.9	696.9	542.0	692.1	702.6	547.7	697.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形ピ ッチ	7-100	7-100	7-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.56	1.13	1.56	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
		D	1.56	1.13	1.56	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80
	Mal	844.6	671.5	844.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	
	Mas	U	1689.1	1343.1	1689.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
		D	1689.1	1343.1	1689.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	641.8	803.6	965.4	648.7	803.6	958.5	648.7	803.6	958.5
		負	965.4	803.6	641.8	958.5	803.6	648.7	958.5	803.6	648.7
	Qd	965.4	803.6	965.4	958.5	803.6	958.5	958.5	803.6	958.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	224.73	181.03	224.73	257.46	208.88	257.46	257.46	208.88	257.46	
	a	l	1.283	1.311	1.283	1.286	1.315	1.286	1.286	1.314	1.286
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.185	1.185	1.185	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	881.0	921.3	881.0	759.8	794.7	759.8	759.8	794.6	759.8	
	Qas	正	1172.0	1211.2	1172.0	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
		負	1172.0	1211.2	1172.0	1008.6	1042.3	1008.6	1008.6	1042.3	1008.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.92S		1.92S	1.90S		1.90S	1.90S		1.90S
		D	1.27S		1.27S	1.29S		1.29S	1.29S		1.29S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	158.8		138.8	158.8		138.8	158.8		138.8
		D	176.3		156.3	176.3		156.3	176.3		156.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置			Y37ﾌﾚｰﾏ9F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾏ10F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾏ11F層[X5-X6]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI		217.5	-104.8	197.8	217.2	-104.9	198.1	217.5	-105.0	198.5	
	Ms	U	1621.9	0.0	1617.4	1576.1	0.0	1572.3	1527.1	0.0	1528.6	
		D	1186.8	112.5	1221.8	1141.8	112.5	1176.0	1092.1	115.3	1131.6	
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI		157.4	2.5	-152.4	157.3	2.4	-152.5	157.6	2.4	-152.8	
	Qs		692.7	537.8	687.8	675.4	520.5	670.6	658.0	502.8	653.2	
L.no			K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D		75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	
		D	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	65.5	67.6	65.5	
	j	U	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	
		D	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	57.3	59.2	57.3	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	下端筋	1	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
	曲げ	at	U	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
			D	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
pt		U	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	
		D	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	1.80	1.31	1.80	
Mal		841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6	841.6	669.6	841.6		
Mas		U	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	
		D	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	1683.1	1339.3	1683.1	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	2002.8		2002.8	
		D	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	1934.9		1934.9	
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	645.7	800.6	955.5	619.9	774.8	929.7	593.0	748.2	903.5	
		負	958.5	803.6	648.7	934.5	779.6	624.7	908.2	753.0	597.8	
	Qd	958.5	803.6	955.5	934.5	779.6	929.7	908.2	753.0	903.5		
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		257.46	208.88	256.65	251.00	202.62	249.72	243.95	195.72	242.67	
	a	l	1.285	1.314	1.285	1.286	1.315	1.286	1.287	1.316	1.287	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal		759.7	794.5	759.7	745.6	779.7	745.6	745.7	779.7	745.7	
	Qas	正	1008.6	1042.3	1008.6	991.8	1025.0	991.8	991.8	1025.0	991.8	
		負	1008.6	1042.3	1008.6	991.8	1025.0	991.8	991.8	1025.0	991.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.90S		1.90S	1.85S		1.84S	1.80S		1.79S	
		D	1.28S		1.29S	1.23S		1.24S	1.18S		1.19S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	158.8		138.8	158.8		138.8	158.8		138.8	
		D	176.3		156.3	176.3		156.3	176.3		156.3	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
位置	部材位置	Y37レ-Δ12F層[X5-X6]			Y37レ-Δ13F層[X5-X6]			Y37レ-Δ14F層[X5-X6]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	
応力	MI	203.3	-98.7	189.5	203.4	-98.7	189.5	198.7	-96.5	185.8	
	Ms	U	1198.1	0.0	1196.0	1089.2	0.0	1087.5	889.8	0.0	890.4
		D	791.4	104.6	816.9	682.5	104.9	708.6	492.3	103.3	518.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	148.0	1.7	-144.5	148.0	1.7	-144.5	144.7	1.6	-141.4	
	Qs	529.1	382.9	525.7	487.8	341.5	484.3	410.5	267.5	407.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)			Fc33(Fc = 33.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.1	62.6	60.1	60.1	62.6	60.1	60.9	63.0	60.9
		D	60.1	62.6	60.1	60.1	62.6	60.1	60.9	63.0	60.9
	j	U	52.6	54.8	52.6	52.6	54.8	52.6	53.3	55.1	53.3
		D	52.6	54.8	52.6	52.6	54.8	52.6	53.3	55.1	53.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	44.94	32.10	44.94
		D	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99	44.94	32.10	44.94
	pt	U	2.03	1.39	2.03	2.03	1.39	2.03	1.48	1.02	1.48
		D	2.03	1.39	2.03	2.03	1.39	2.03	1.48	1.02	1.48
	Mal	668.0	513.9	668.0	668.0	513.9	668.0	461.2	349.8	461.2	
	Mas	U	1336.0	1027.7	1336.0	1336.0	1027.7	1336.0	922.3	699.7	922.3
		D	1336.0	1027.7	1336.0	1336.0	1027.7	1336.0	922.3	699.7	922.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1618.0		1618.0	1618.0		1618.0	1119.9		1119.9
		D	1555.6		1555.6	1555.6		1555.6	1056.8		1056.8
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	423.8	570.1	716.3	361.7	508.0	654.2	254.1	397.1	540.2
		負	719.7	573.5	427.3	657.7	511.4	365.2	543.4	400.4	257.3
	Qd	719.7	573.5	716.3	657.7	511.4	654.2	543.4	400.4	540.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	248.66	190.23	247.46	227.21	169.64	226.01	203.94	145.32	202.72	
	a	l	1.218	1.252	1.218	1.218	1.252	1.218	1.229	1.257	1.229
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.016	1.016	1.016	
	Qal	558.4	590.2	558.4	558.4	590.2	558.4	480.4	503.2	480.4	
	Qas	正	763.6	795.3	763.6	763.6	795.3	763.6	648.4	670.5	648.4
負		763.6	795.3	763.6	763.6	795.3	763.6	648.4	670.5	648.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.78S		1.77S	1.62S		1.61S	1.62S		1.61S
		D	1.05S		1.05S	0.89S		0.90S	0.76S		0.77S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	157.5		137.5	157.5		137.5	148.5		128.5
		D	175.0		155.0	175.0		155.0	163.0		143.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			FG2 (3)		
部材位置		Y37レ-Δ15F層[X5-X6]			Y37レ-Δ16F層[X5-X6]			Y47レ-Δ1F層[X1-X2]		
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期	(138)	(400)	(138)	(140)	(400)	(140)	(0)	(400)	(0)
応力	MI	198.8	-96.7	187.5	207.1	-101.8	187.0	0.0	-39.0	56.1
	Ms	U	739.1	0.0	737.5	571.9	0.0	556.9	0.0	56.1
		D	341.6	101.5	362.5	157.6	104.3	182.9	0.0	39.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI	145.1	1.4	-142.3	147.4	2.5	-142.4	24.6	-7.0	-38.6
	Qs	352.7	209.1	349.9	288.7	143.8	283.7	24.6	7.0	38.6
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)			Fc33 (Fc = 33.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	30.0	30.0	30.0
	D	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	60.9	63.0	60.9	51.6	53.2	51.6	41.8	41.8
		D	60.9	63.0	60.9	51.6	53.2	51.6	41.8	41.8
	j	U	53.3	55.1	53.3	45.2	46.5	45.2	36.6	36.6
		D	53.3	55.1	53.3	45.2	46.5	45.2	36.6	36.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	6-D25	6-D25	6-D25	3-D32	3-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25		
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	6-D25	6-D25	6-D25	3-D32	3-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25		
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94	40.56	30.42	40.56	23.82	23.82
		D	44.94	32.10	44.94	40.56	30.42	40.56	23.82	23.82
	pt	U	1.48	1.02	1.48	1.57	1.14	1.57	1.90	1.90
		D	1.48	1.02	1.48	1.57	1.14	1.57	1.90	1.90
	Mas	U	461.2	349.8	461.2	386.0	305.7	386.0	162.8	162.8
		D	922.3	699.7	922.3	619.4	490.5	619.4	325.7	325.7
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1119.9		1119.9	768.8		768.8	427.9	427.9
		D	1056.8		1056.8	715.3		715.3	384.5	384.5
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			800.0 (800.0)		
	Qd	正	166.4	310.1	453.8	64.5	209.4	354.3	24.6	7.0
		負	456.6	312.9	169.3	359.3	214.4	69.5	24.6	7.0
	Qd	456.6	312.9	453.8	359.3	214.4	354.3	24.6	7.0	38.6
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	171.35	113.58	170.30	159.07	92.13	156.85	22.44	6.39	35.21
	a	l	1.231	1.260	1.231	1.075	1.099	1.075	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.847	0.847	0.847
	Qas	Qal	480.9	503.8	480.9	378.8	394.8	378.8	162.5	162.5
		正	648.4	670.5	648.4	549.7	566.4	549.7	244.6	244.6
		負	648.4	670.5	648.4	549.7	566.4	549.7	244.6	244.6
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Ta	U	1.36S		1.35S	1.24S		1.23S	0.22L	0.35L
		D	0.50S		0.50S	0.22S		0.24S	0.00	0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
	Ld1	U	148.5		128.5	140.0		120.0	400.0	400.0
		D	163.0		143.0	152.5		132.5	400.0	400.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置			Y47レ-Δ1F層[X2-X3]			Y47レ-Δ1F層[X3-X4]			Y47レ-Δ1F層[X4-X5]			
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
応力	MI		56.1	-17.9	42.2	42.2	-24.8	42.2	42.2	-17.9	56.1	
	Ms	U	56.1	0.0	42.2	42.2	0.0	42.2	42.2	0.0	56.1	
		D	0.0	17.9	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	17.9	0.0	
	L. no		K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI		33.4	1.7	-29.9	31.6	0.0	-31.6	29.9	-1.7	-33.4	
	Qs		33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4	
L. no			K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
			D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
			D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
Mal		162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8		
Mas		U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9	
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5	
	L' (L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			
	Qd	正	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4	
		負	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4	
	Qd		33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		30.40	1.58	27.25	28.82	0.00	28.82	27.25	1.58	30.40	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal		162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	244.6	244.6	244.6	
		負	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	244.6	244.6	244.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.30L		0.27L	0.29L		0.29L	0.27L		0.30L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0	
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y47ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			X17ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X17ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(0)	(400)	(0)	(0)	(75)	(50)	(60)	(90)	(0)	
応力	MI	56.1	-39.0	0.0	0.0	-0.2	3.1	4.3	-0.6	0.0	
	Ms	U	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	4.3	0.0	0.0
		D	0.0	39.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.6	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	38.6	7.0	-24.6	2.1	-2.1	-6.3	7.8	2.4	-3.0	
	Qs	38.6	7.0	24.6	2.1	2.1	6.3	7.8	2.4	3.0	
L. no	K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	MaI	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)		800.0 (800.0)			100.0 (150.0)			120.0 (180.0)		
	Qd	正	38.6	7.0	24.6	2.1	2.1	6.3	7.8	2.4	3.0
		負	38.6	7.0	24.6	2.1	2.1	6.3	7.8	2.4	3.0
	Qd		38.6	7.0	24.6	2.1	2.1	6.3	7.8	2.4	3.0
	L. no		K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		35.21	6.39	22.44	1.92	1.89	5.70	7.10	2.19	2.72
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.826	1.826	1.826	1.719	1.719	1.719
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.826	1.826	1.826	1.719	1.719	1.719
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.826	1.826	1.826	1.719	1.719	1.719
		pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	QaI		162.5	162.5	162.5	239.6	239.6	239.6	229.6	229.6	229.6
Qas	正	244.6	244.6	244.6	360.2	360.2	360.2	345.2	345.2	345.2	
	負	244.6	244.6	244.6	360.2	360.2	360.2	345.2	345.2	345.2	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.35L		0.22L	0.02L		0.06L	0.07L		0.03L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	75.0		25.0	30.0		90.0
		D	400.0		400.0	75.0		25.0	30.0		90.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
位置	部材位置	X27ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X27ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			X37ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(0)	(0)	(80)	(85)	(90)	(0)	(0)	(0)	(80)	
応力	MI	-0.0	0.0	6.4	7.6	0.0	-0.0	0.0	0.0	6.4	
	Ms	U	0.0	0.0	6.4	7.6	0.0	0.0	0.0	6.4	
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	L. no	K1/K1	/	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	/	K1/K1	
	QI	0.8	0.0	-9.4	11.0	4.2	-2.7	0.8	0.0	-9.4	
	Qs	0.8	0.0	9.4	11.0	4.2	2.7	0.8	0.0	9.4	
L. no		K1		K1	K1	K1	K1	K1		K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	0.0	30.0	
	D	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	
	d	U	41.8	0.0	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	0.0	41.8
		D	41.8	0.0	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	0.0	41.8
	j	U	36.6	0.0	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	0.0	36.6
		D	36.6	0.0	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	0.0	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D32		3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32		3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32		3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32		3-D32
		2									
	STP	径	D13		D13	D13	D13	D13	D13		D13
		形・ pitch	2-100		2-100	2-100	2-100	2-100	2-100		2-100
曲げ	at	U	23.82	0.00	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	0.00	23.82
		D	23.82	0.00	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	0.00	23.82
	pt	U	1.90	0.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00	1.90
		D	1.90	0.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00	1.90
	Mal		162.8	0.0	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	0.0	162.8
		U	325.7	0.0	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	0.0	325.7
	D	325.7	0.0	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	0.0	325.7	
判定		OK/OK	/	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	/	OK/OK	
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	471.2		471.2
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)		70.0 (150.0)			95.0 (180.0)			70.0 (150.0)		
	Qd	正	0.8	0.0	9.4	11.0	4.2	2.7	0.8	0.0	9.4
		負	0.8	0.0	9.4	11.0	4.2	2.7	0.8	0.0	9.4
	Qd		0.8	0.0	9.4	11.0	4.2	2.7	0.8	0.0	9.4
	L. no		K1		K1	K1	K1	K1		K1	
	Qd/bj		0.73	0.00	8.55	10.06	3.82	2.42	0.73	0.00	8.55
	a	l	1.514	0.000	1.514	1.518	1.518	1.518	1.514	0.000	1.514
		s. 正	1.514	0.000	1.514	1.518	1.518	1.518	1.514	0.000	1.514
		s. 負	1.514	0.000	1.514	1.518	1.518	1.518	1.514	0.000	1.514
	pw		0.847	0.000	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.000	0.847
	Qal		210.5	0.0	210.5	210.8	210.8	210.8	210.5	0.0	210.5
Qas	正	316.6	0.0	316.6	317.1	317.1	317.1	316.6	0.0	316.6	
	負	316.6	0.0	316.6	317.1	317.1	317.1	316.6	0.0	316.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK		OK	OK	OK	OK	OK		OK	
付着	Ta	U	0.01L		0.09L	0.10L		0.02L	0.01L		0.09L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	0.0		0.0	5.0		90.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	5.0		90.0	0.0		0.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
位置	部材位置	X37レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X47レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X47レ-Δ1F層[Y3-Y4]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(90)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(85)	(90)	(0)	(0)	(0)	(80)	(85)	(90)	(0)	
応力	MI	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	7.6	0.0	0.0	
	Ms	U	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	7.6	0.0	0.0
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	/	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	11.0	4.2	-2.7	0.8	0.0	-9.4	11.0	4.2	-2.7	
	Qs	11.0	4.2	2.7	0.8	0.0	9.4	11.0	4.2	2.7	
L. no		K1	K1	K1	K1		K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	0.0	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	0.0	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	0.0	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	0.0	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32		3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32		3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13		D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100		2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	0.00	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	0.00	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	0.0	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	0.0	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	0.0	325.7	325.7	325.7	325.7
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	/	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	471.2		471.2
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)		95.0 (180.0)			70.0 (150.0)			95.0 (180.0)		
	Qd	正	11.0	4.2	2.7	0.8	0.0	9.4	11.0	4.2	2.7
		負	11.0	4.2	2.7	0.8	0.0	9.4	11.0	4.2	2.7
	Qd	11.0	4.2	2.7	0.8	0.0	9.4	11.0	4.2	2.7	
	L. no	K1	K1	K1	K1		K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	10.06	3.82	2.42	0.73	0.00	8.55	10.06	3.82	2.42	
	a	l	1.518	1.518	1.518	1.514	0.000	1.514	1.518	1.518	1.518
		s. 正	1.518	1.518	1.518	1.514	0.000	1.514	1.518	1.518	1.518
		s. 負	1.518	1.518	1.518	1.514	0.000	1.514	1.518	1.518	1.518
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.000	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal	210.8	210.8	210.8	210.5	0.0	210.5	210.8	210.8	210.8	210.8
	Qas	正	317.1	317.1	317.1	316.6	0.0	316.6	317.1	317.1	317.1
負		317.1	317.1	317.1	316.6	0.0	316.6	317.1	317.1	317.1	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK		OK	
付着	Ta	U	0.10L		0.02L	0.01L		0.09L	0.10L		0.02L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	5.0		90.0	0.0		0.0	5.0		90.0
		D	5.0		90.0	0.0		0.0	5.0		90.0
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
位置	部材位置	X57㉔-Δ1F層[Y1-Y2]			X57㉔-Δ1F層[Y3-Y4]			X67㉔-Δ1F層[Y1-Y2]			
	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期	(0)	(0)	(80)	(85)	(90)	(0)	(0)	(75)	(50)	
応力	MI	-0.0	0.0	6.4	7.6	0.0	-0.0	0.0	-0.2	3.1	
	Ms	U	0.0	0.0	6.4	7.6	0.0	0.0	0.0	3.1	
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	
	L. no	K1/K1	/	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	0.8	0.0	-9.4	11.0	4.2	-2.7	2.1	-2.1	-6.3	
	Qs	0.8	0.0	9.4	11.0	4.2	2.7	2.1	2.1	6.3	
	L. no	K1		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	0.0	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	0.0	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	0.0	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	0.0	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32		3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32		3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13		D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形状・ pitch	2-100		2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	0.00	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	0.00	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	0.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	0.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal		162.8	0.0	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8
		U	325.7	0.0	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
	D	325.7	0.0	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
判定	OK/OK	/	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)	70.0 (150.0)			95.0 (180.0)			100.0 (150.0)			
	Qd	正	0.8	0.0	9.4	11.0	4.2	2.7	2.1	2.1	6.3
		負	0.8	0.0	9.4	11.0	4.2	2.7	2.1	2.1	6.3
	Qd	0.8	0.0	9.4	11.0	4.2	2.7	2.1	2.1	6.3	
	L. no	K1		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	0.73	0.00	8.55	10.06	3.82	2.42	1.92	1.89	5.70	
	a	l	1.514	0.000	1.514	1.518	1.518	1.518	1.826	1.826	1.826
		s. 正	1.514	0.000	1.514	1.518	1.518	1.518	1.826	1.826	1.826
		s. 負	1.514	0.000	1.514	1.518	1.518	1.518	1.826	1.826	1.826
	pw	0.847	0.000	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	210.5	0.0	210.5	210.8	210.8	210.8	239.6	239.6	239.6	
Qas	正	316.6	0.0	316.6	317.1	317.1	317.1	360.2	360.2	360.2	
	負	316.6	0.0	316.6	317.1	317.1	317.1	360.2	360.2	360.2	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.01L		0.09L	0.10L		0.02L	0.02L	0.06L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	0.0		0.0	5.0		90.0	75.0	25.0	
		D	0.0		0.0	5.0		90.0	75.0	25.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)		
部材位置		X67L-Δ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(90)	(0)
	短期	(60)	(90)	(0)
応力	MI	4.3	-0.6	0.0
	Ms	U	4.3	0.0
		D	0.0	0.6
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI	7.8	2.4	-3.0
	Qs	7.8	2.4	3.0
	L. no	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	30.0	30.0	30.0
	D	50.0	50.0	50.0
	d	U	41.8	41.8
		D	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6
		D	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55	
	上端筋	1	3-D32	3-D32
		2		
	下端筋	1	3-D32	3-D32
		2		
	STP	径	D13	D13
		形・ピッチ	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82
		D	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90
		D	1.90	1.90
	MaI		162.8	162.8
	Mas	U	325.7	325.7
		D	325.7	325.7
	判定		OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	427.9	427.9
		D	384.5	384.5
	L' (L)		120.0 (180.0)	
	Qd	正	7.8	2.4
		負	7.8	2.4
	Qd		7.8	2.4
	L. no		K1	K1
	Qd/bj		7.10	2.19
	a	l	1.719	1.719
		s. 正	1.719	1.719
		s. 負	1.719	1.719
	pw		0.847	0.847
	QaI		229.6	229.6
	Qas	正	345.2	345.2
		負	345.2	345.2
	Qax		0.0	0.0
	判定		OK	OK
付着	Ta	U	0.07L	0.03L
		D	0.00	0.00
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	30.0	90.0
		D	30.0	90.0
	判定		OK/OK	OK/OK

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する

※ ($D / l > 1 / 10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y1	1F	X1	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.59	8	1/ 628	OK
		X2	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.38	8	1/2624	OK
		X3	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.78	8	1/1284	OK
		X4	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.38	8	1/2624	OK
		X5	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.59	8	1/ 628	OK
Y2	1F	X1	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X2	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X3	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X4	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X5	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
	2F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2441	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2617	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2631	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2617	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2441	OK
	3F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2431	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2633	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2623	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2633	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2431	OK
	4F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2432	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2630	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2625	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2630	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2432	OK
	5F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2430	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2633	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2624	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2633	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2430	OK
	6F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2431	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2631	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2625	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2631	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2431	OK
	7F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2429	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2633	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2624	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2633	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2429	OK
	8F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2431	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2633	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2624	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2633	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2431	OK
	9F	X1	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2420	OK
		X2	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2634	OK
		X3	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2624	OK
		X4	G1	8000.0	750	1/ 11	0.38	8	1/2634	OK
		X5	G1A	8000.0	750	1/ 11	0.41	8	1/2420	OK
	10F	X1	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.62	8	1/1621	OK
		X2	G1	8000.0	700	1/ 11	0.50	8	1/1990	OK
		X3	G1	8000.0	700	1/ 11	0.50	8	1/1986	OK
		X4	G1	8000.0	700	1/ 11	0.50	8	1/1990	OK
		X5	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.62	8	1/1621	OK
	11F	X1	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.62	8	1/1622	OK
		X2	G1	8000.0	700	1/ 11	0.50	8	1/1989	OK
		X3	G1	8000.0	700	1/ 11	0.50	8	1/1986	OK
		X4	G1	8000.0	700	1/ 11	0.50	8	1/1989	OK



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X5	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.62	8	1/1622	OK
	12F	X1	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.62	8	1/1619	OK
		X2	G1	8000.0	650	1/ 12	0.61	8	1/1646	OK
		X3	G1	8000.0	650	1/ 12	0.61	8	1/1641	OK
		X4	G1	8000.0	650	1/ 12	0.61	8	1/1646	OK
		X5	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.62	8	1/1619	OK
	13F	X1	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.62	8	1/1615	OK
		X2	G1	8000.0	650	1/ 12	0.61	8	1/1649	OK
		X3	G1	8000.0	650	1/ 12	0.61	8	1/1640	OK
		X4	G1	8000.0	650	1/ 12	0.61	8	1/1649	OK
		X5	G1A	8000.0	650	1/ 12	0.62	8	1/1615	OK
	14F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.87	8	1/1151	OK
		X2	G1	8000.0	650	1/ 12	0.61	8	1/1633	OK
		X3	G1	8000.0	650	1/ 12	0.61	8	1/1641	OK
		X4	G1	8000.0	650	1/ 12	0.61	8	1/1633	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.87	8	1/1151	OK
	15F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.85	8	1/1181	OK
		X2	G1	8000.0	650	1/ 12	0.61	8	1/1628	OK
		X3	G1	8000.0	650	1/ 12	0.61	8	1/1643	OK
		X4	G1	8000.0	650	1/ 12	0.61	8	1/1628	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.85	8	1/1181	OK
	16F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	1.04	8	1/ 958	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	0.93	8	1/1074	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	0.94	8	1/1064	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	0.93	8	1/1074	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	1.04	8	1/ 958	OK
Y3	1F	X1	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X2	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X3	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X4	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
		X5	FG	8000.0	2000	1/ 4				OK
	2F	X1	G3	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X3	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X4	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X5	G3	8000.0	850	1/ 9				OK
	3F	X1	G3	8000.0	850	1/ 9				OK
		X2	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X3	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X4	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X5	G3	8000.0	850	1/ 9				OK
	4F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2218	OK
		X2	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X3	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X4	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2218	OK
	5F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2217	OK
		X2	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X3	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X4	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2217	OK
	6F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2218	OK
		X2	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X3	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X4	G2	8000.0	1000	1/ 8				OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.45	8	1/2218	OK
	7F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2082	OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2082	OK
	8F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2082	OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2082	OK
	9F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2082	OK
		X2	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X3	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X4	G2	8000.0	850	1/ 9				OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2082	OK
	10F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.49	8	1/2021	OK



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2690	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2693	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2690	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.49	8	1/2021	OK
	11F	X1	G3	8000.0	750	1/ 11	0.50	8	1/2018	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2685	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2688	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2685	OK
		X5	G3	8000.0	750	1/ 11	0.50	8	1/2018	OK
	12F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.64	8	1/1558	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2074	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2075	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2074	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.64	8	1/1558	OK
	13F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.64	8	1/1558	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2073	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2075	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2073	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.64	8	1/1558	OK
	14F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.67	8	1/1487	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2072	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2075	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2072	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.67	8	1/1487	OK
	15F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.67	8	1/1486	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.49	8	1/2061	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.48	8	1/2064	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.49	8	1/2061	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.67	8	1/1486	OK
	16F	X1	G3	8000.0	600	1/ 13	1.04	8	1/ 964	OK
		X2	G2	8000.0	600	1/ 13	1.00	8	1/1000	OK
		X3	G2	8000.0	600	1/ 13	1.00	8	1/ 999	OK
		X4	G2	8000.0	600	1/ 13	1.00	8	1/1000	OK
		X5	G3	8000.0	600	1/ 13	1.04	8	1/ 964	OK
Y4	1F	X1	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.65	8	1/ 605	OK
		X2	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.40	8	1/2505	OK
		X3	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.81	8	1/1234	OK
		X4	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.40	8	1/2505	OK
		X5	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.65	8	1/ 605	OK
X1	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X2	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X3	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X4	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X5	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X6	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK



A-4. 3. 2RC柱の断面計算



(1) RC柱の計算指定

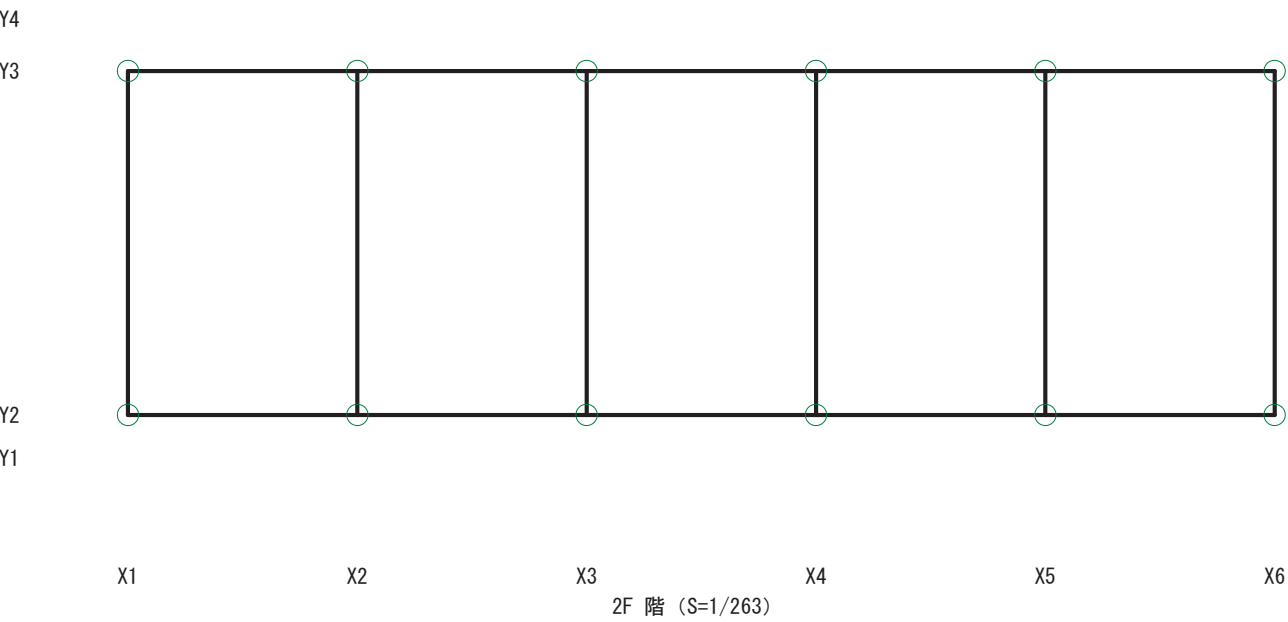
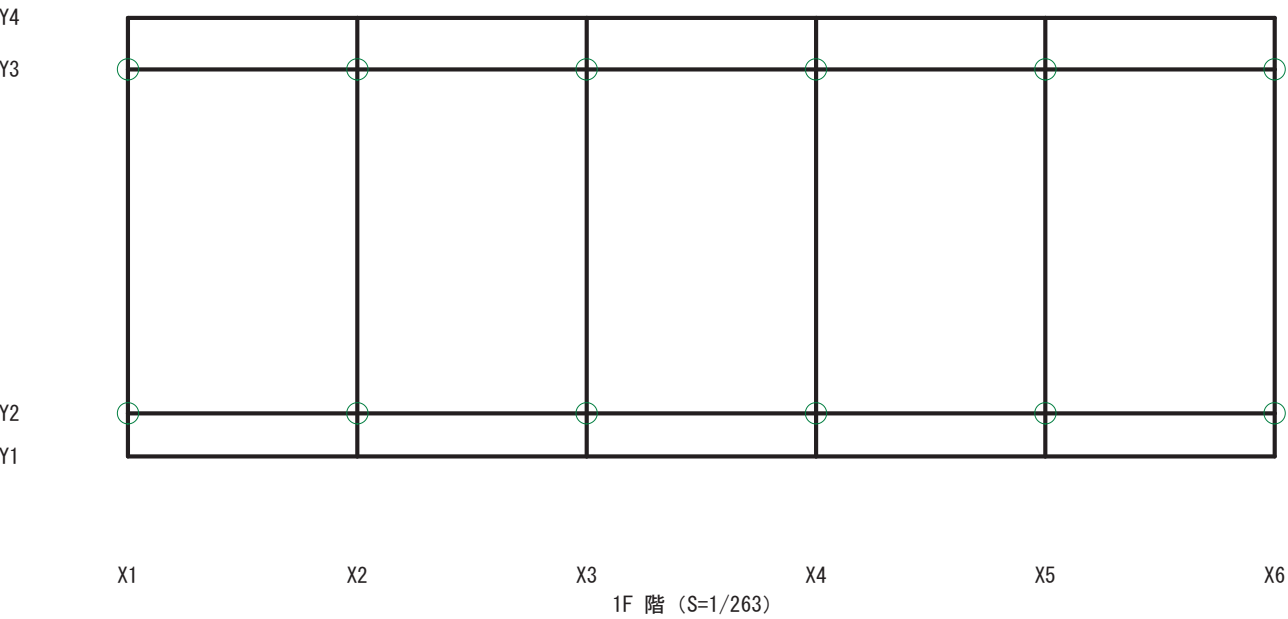


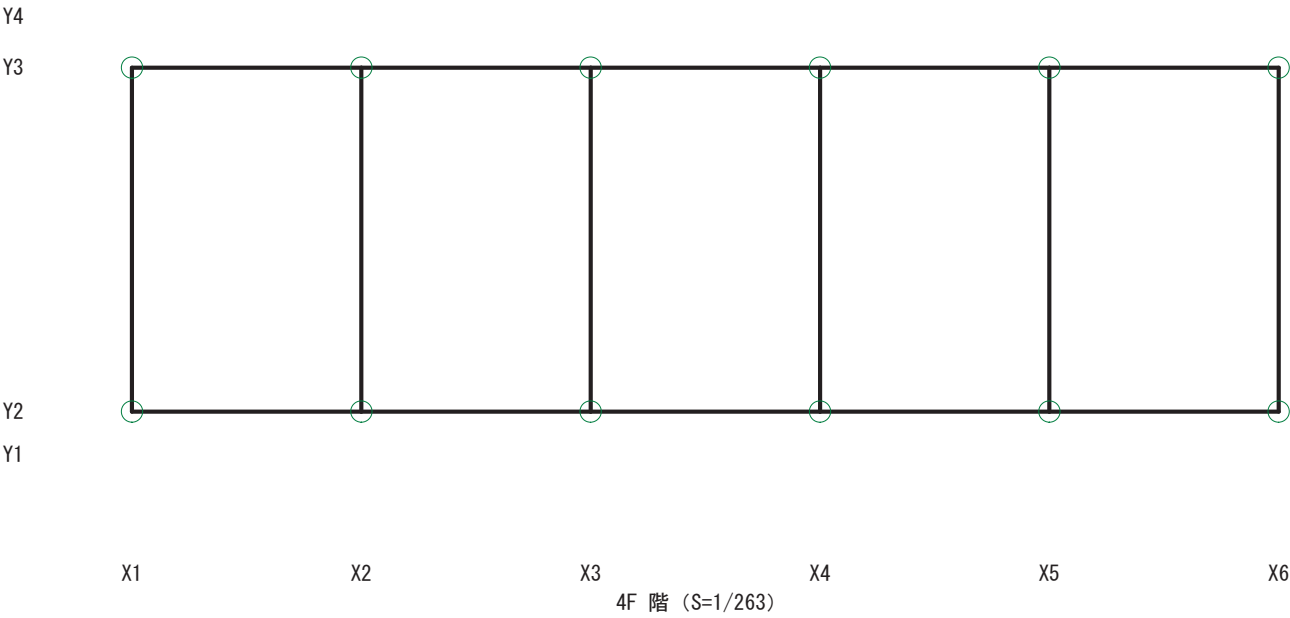
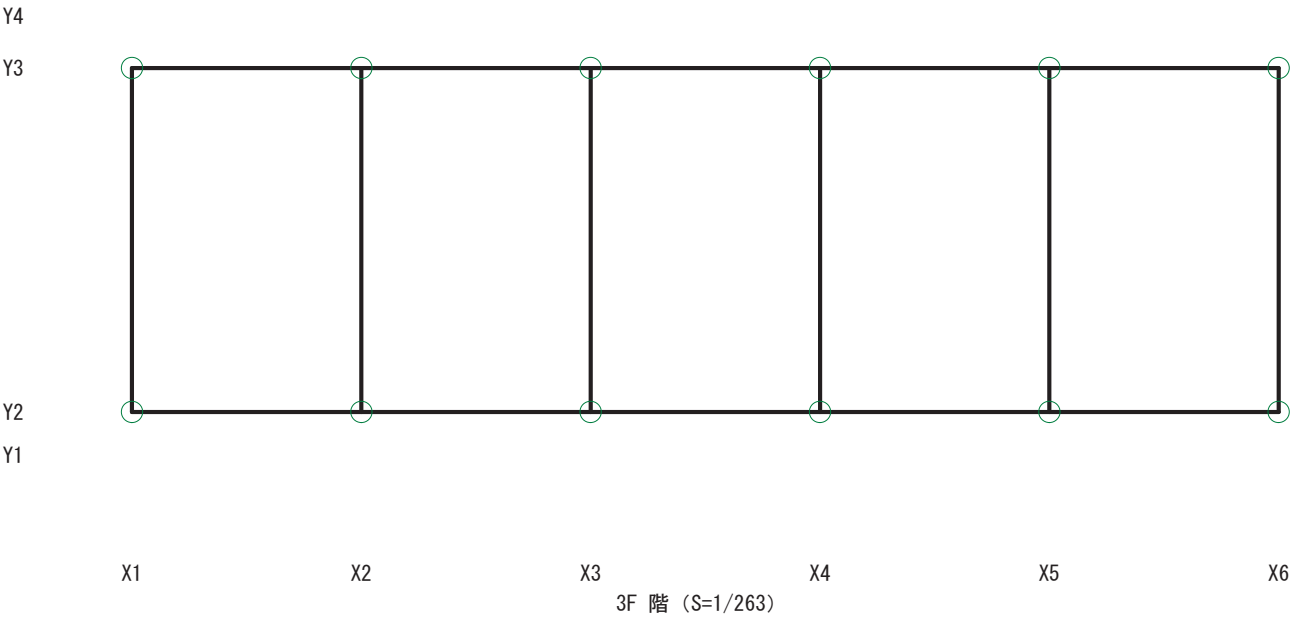


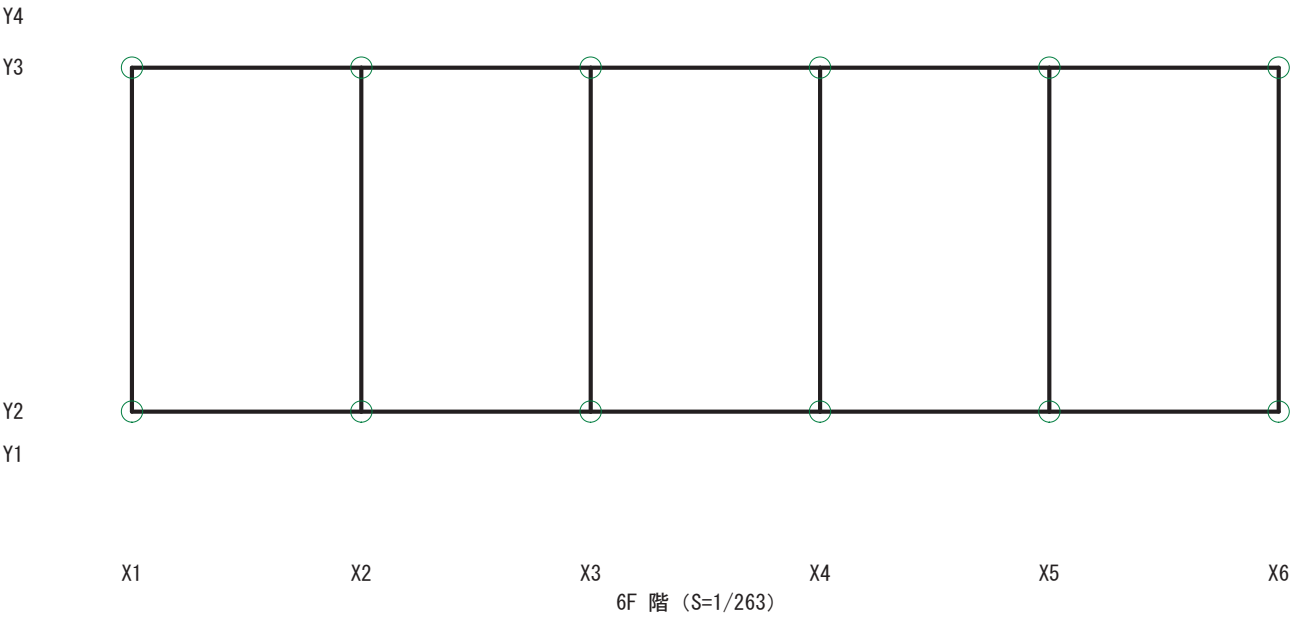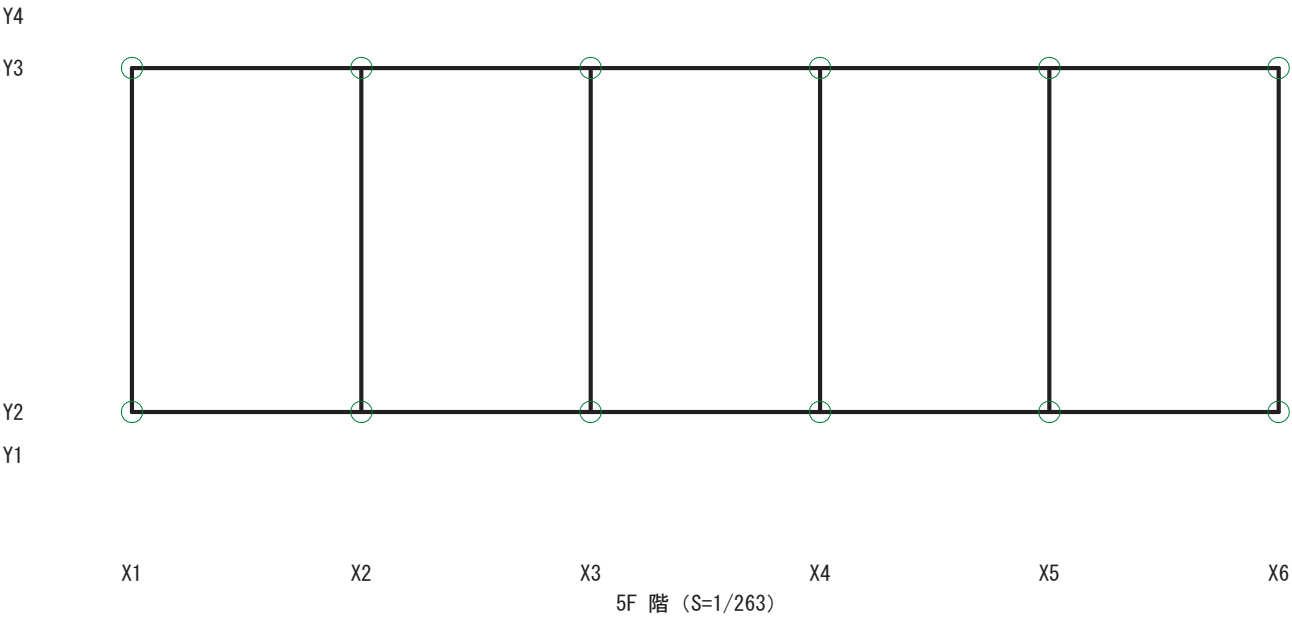


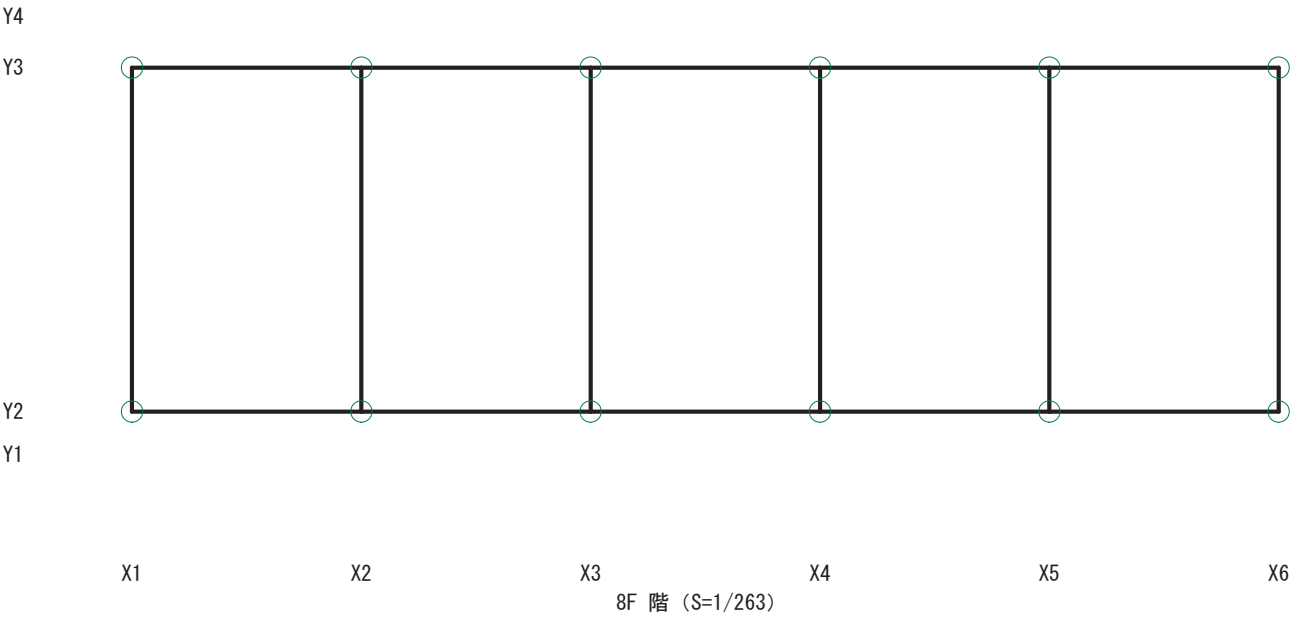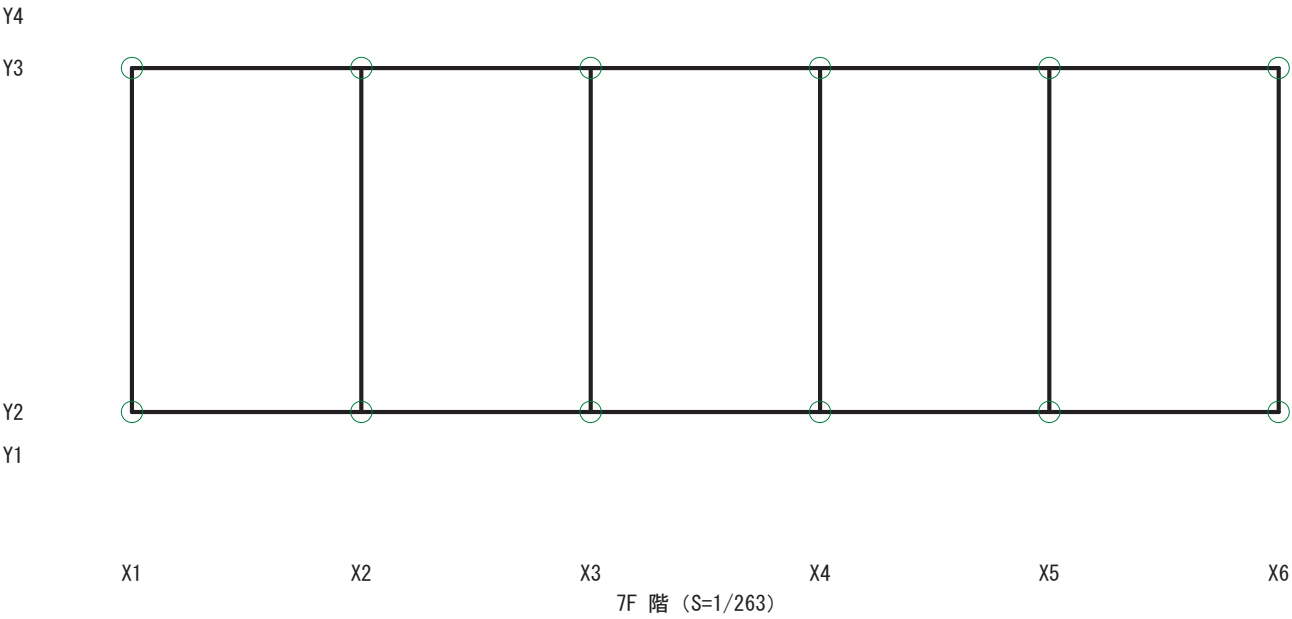

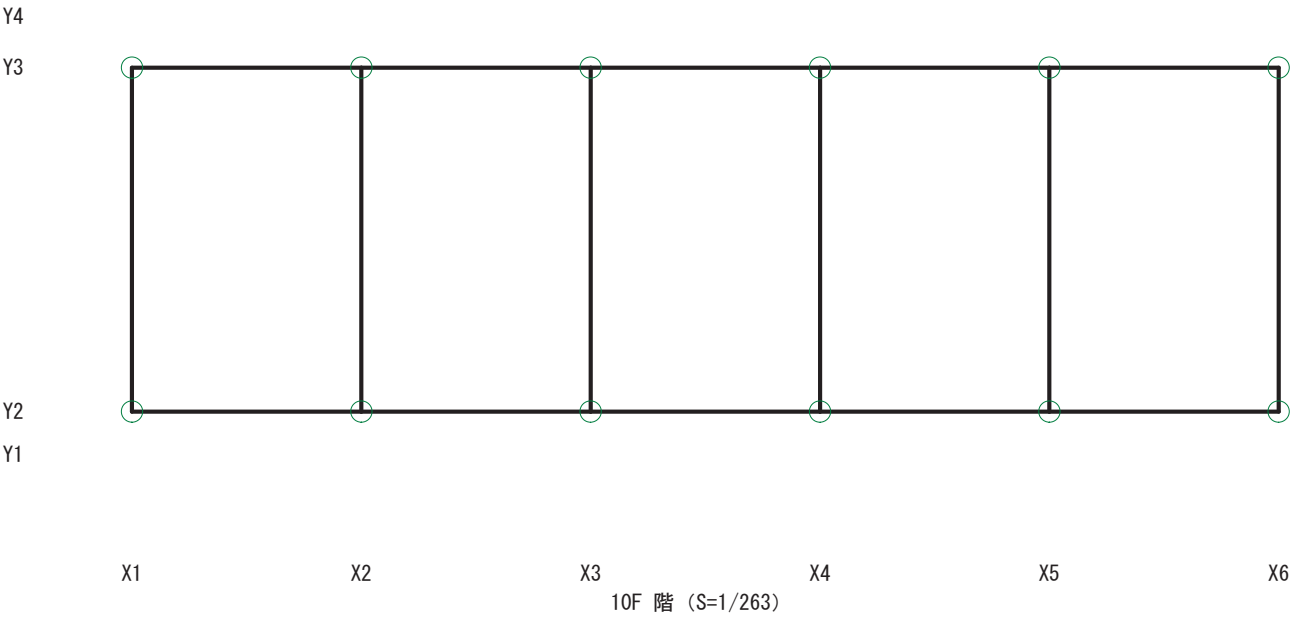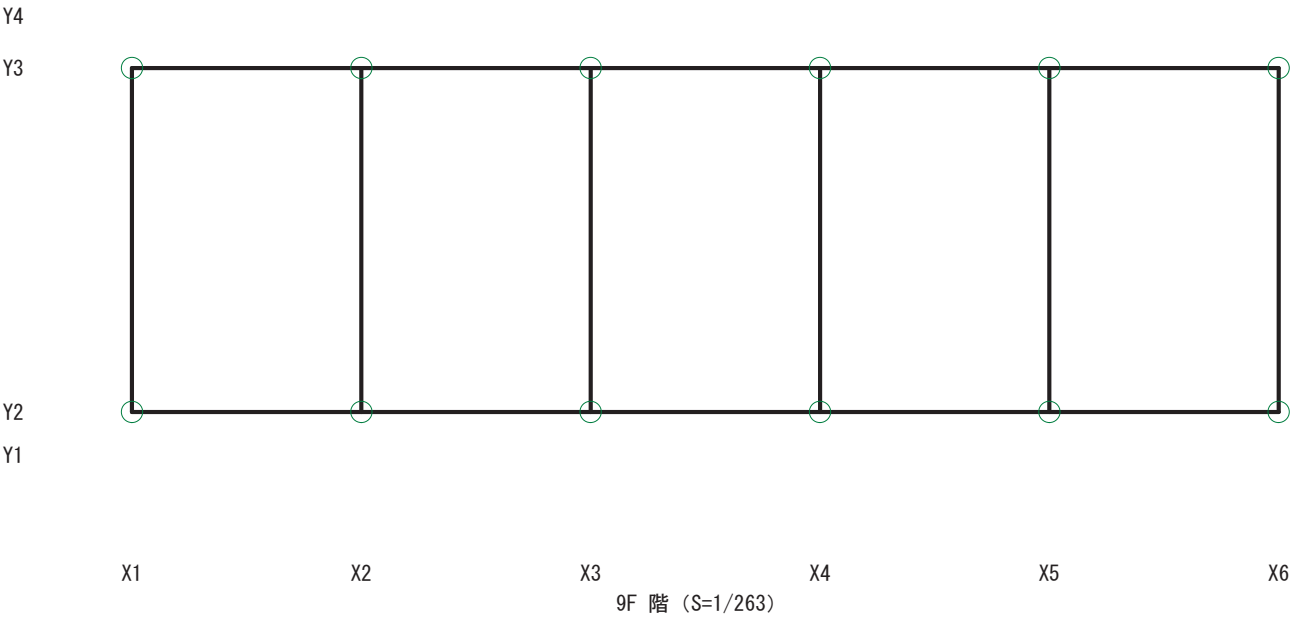

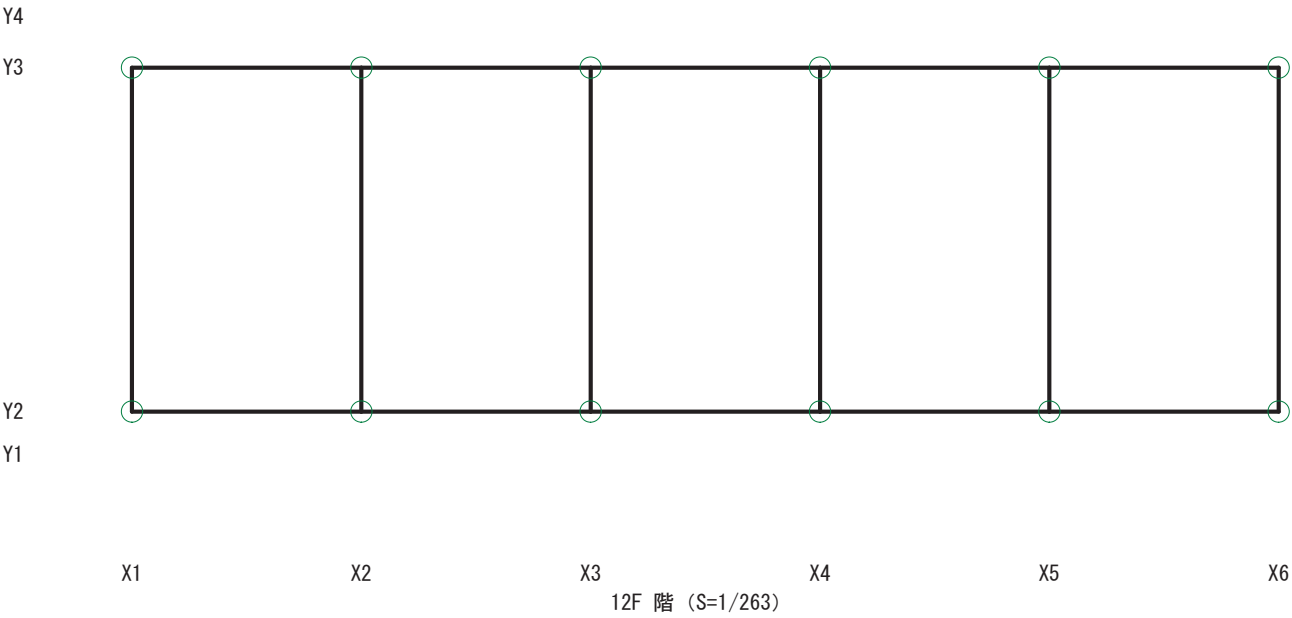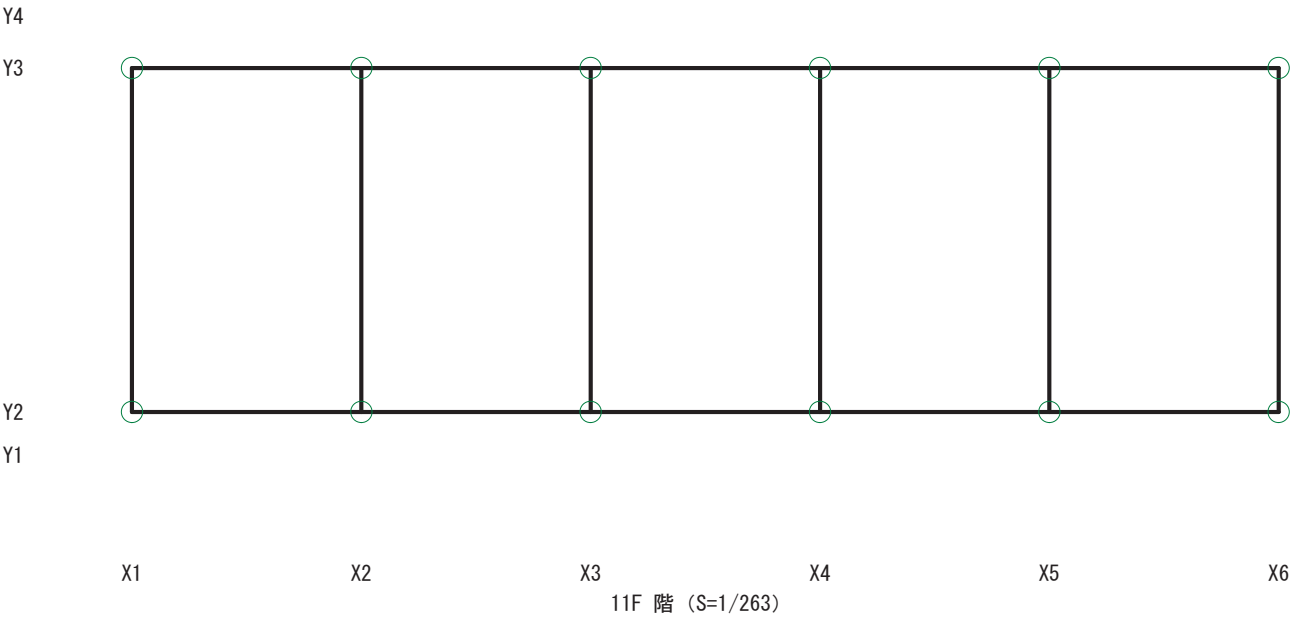

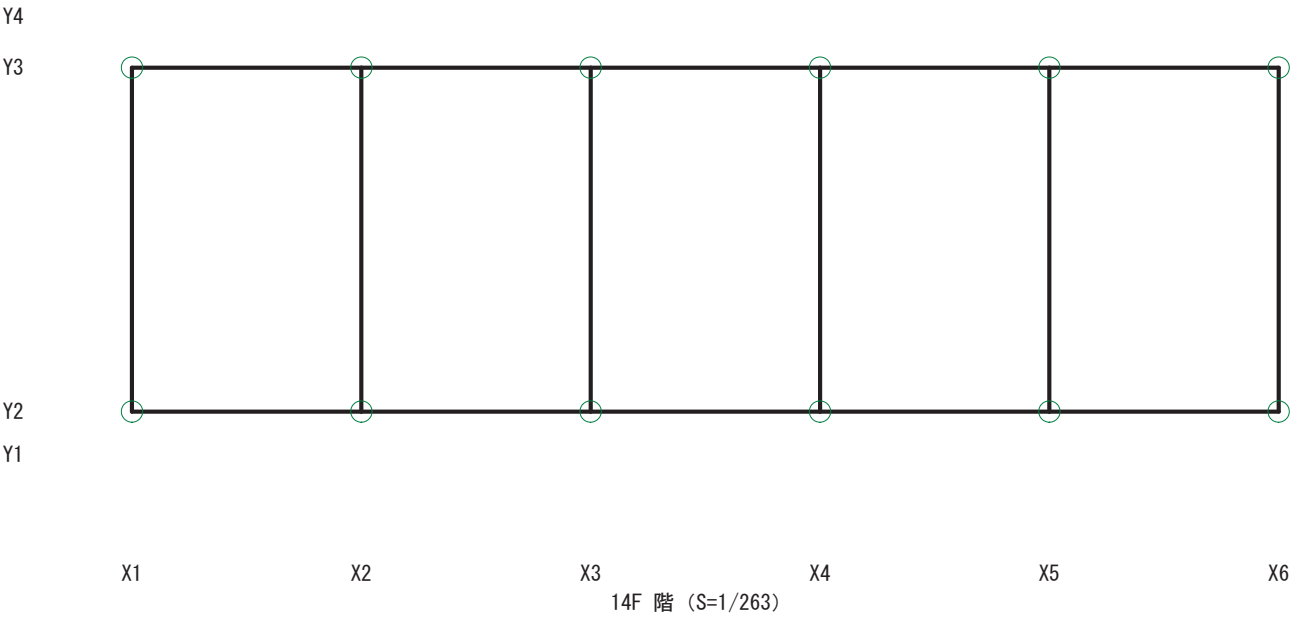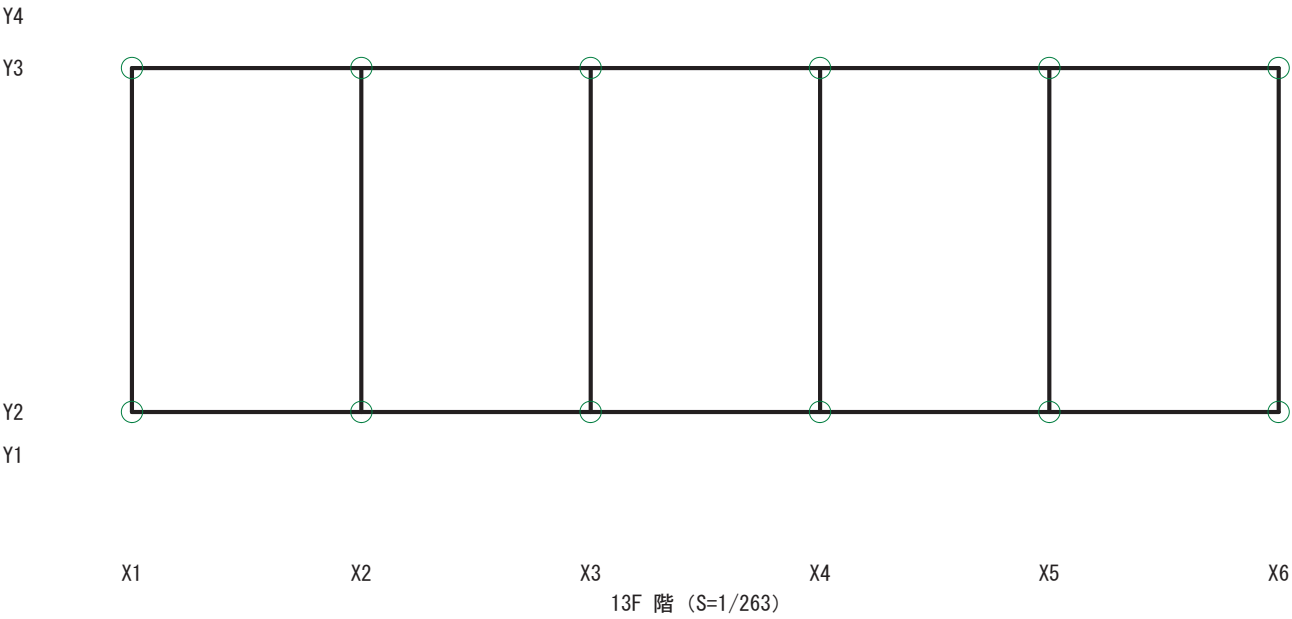

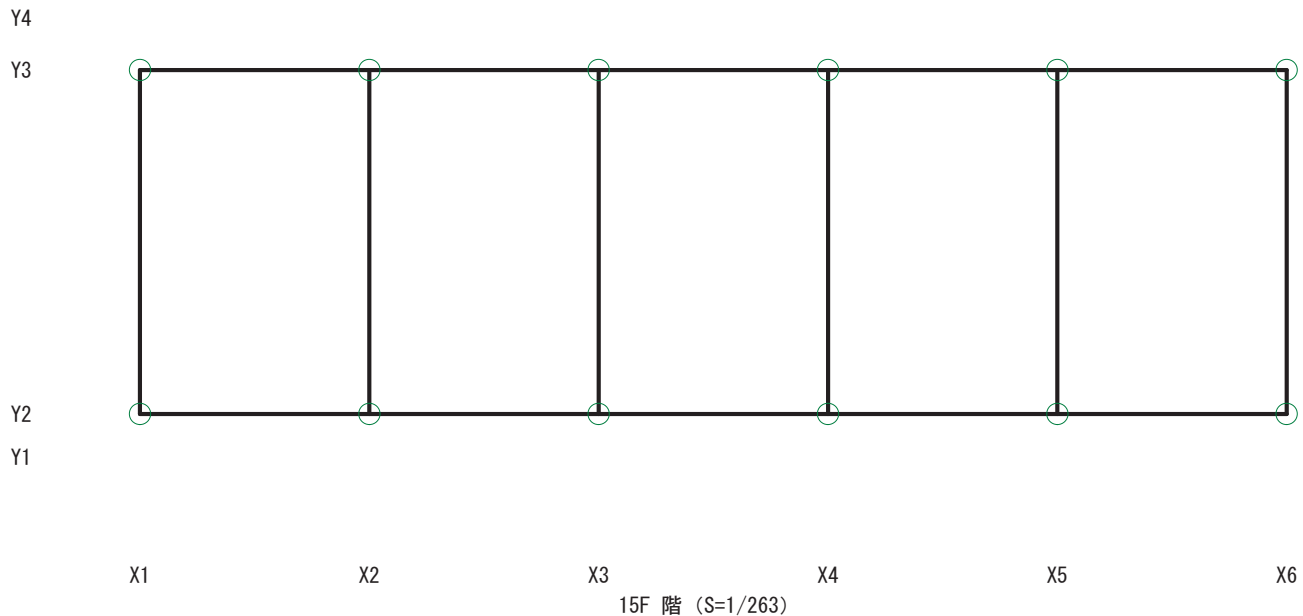

(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算（個別計算）
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント（剛域考慮）
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C規準(1999)14条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.20 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力

$$Q_d = \min \{ Q_0 + a \cdot cM_y / h', Q_0 + a \cdot (gM_y + cM_y) / h', Q_L + n \cdot Q_E \}$$

$$a = 1.00, n = 2.00 \text{ (5階建て以上の場合、} n = 1.5 \text{) とする。}$$
 M y 計算時：
 主筋強度割増率： 1.10 倍
 地震時軸力割増率： 1.00 倍
 - イ) 許容せん断力
R C規準(1999)15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
R C規準(1991)17条(27)～(28)式による
- 6) 定着の検討
R C規準(1991)17条(29)式による
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
 応力割増タイプ： 軸力・曲げモーメント・せん断力
 応力割増率： 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は
 柱せん断力Qが $0.25 \times N_L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す
 壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
15F	0.00	0.00	100.00	100.00
14F	0.00	0.00	100.00	100.00
13F	0.00	0.00	100.00	100.00
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) R C柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、[〇〇階-〇〇階/〇〇]で表示します。／の後の〇〇では「_壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付いていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L. no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
断面	L. no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
	材質	N/mm ² Fc : コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋 : ①/②/③ : ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
配筋	j	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d ()内は上記のj
	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径	帯筋の径
	ピッチ	mm 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ² 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	% 鉄筋比でat/BD
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m 短期許容曲げモーメント
	判定	軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm ² Nl/BD
	MI/BD2	N/cm ² MI/BD2
	ptl	% 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ² Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm ² Ms/BD2
	pts	% 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ² 必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm ² 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
せん断	cMy. 正(負)	kN・m 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H' (H)	cm ①(②) : ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN 設計用せん断力
	Qal	kN 長期許容せん断力
	Qas	kN 短期許容せん断力 X形配筋のときはX形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN X形配筋による短期許容せん断力

せん断	判定		せん断力に対する判定結果（注1）
	Qd/Bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①－②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta, U (D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。（）内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [3F-4F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)
応力	NI		5192.3	5192.3	0.0	0.0	4838.1	4838.1	0.0	0.0	4491.1	4491.1	0.0	0.0
	MI		-71.7	79.6	0.0	0.0	-73.1	70.9	0.0	0.0	-72.8	70.1	0.0	0.0
	Ns		4396.4	4396.4	0.0	0.0	4184.7	4184.7	0.0	0.0	3954.9	3954.9	0.0	0.0
	Ms		-174.8	734.7	0.0	0.0	-242.1	331.1	0.0	0.0	-294.7	371.1	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-45.5	-45.5	0.0	0.0	-51.4	-51.4	0.0	0.0	-51.0	-51.0	0.0	0.0
	Qs		368.1	368.1	0.0	0.0	260.8	260.8	0.0	0.0	306.1	306.1	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0
	d		67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6
	i		59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1
	1		6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35
配筋	主筋													
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		57.42	57.42	38.28	38.28	57.42	57.42	38.28	38.28	57.42	57.42	38.28	38.28
	pt		0.77	0.77	0.51	0.51	0.77	0.77	0.51	0.51	0.77	0.77	0.51	0.51
	pw		0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34
曲げ	Mai		805.0	805.0	0.0	0.0	847.9	847.9	0.0	0.0	882.3	882.3	0.0	0.0
	Mas		1997.2	1997.2	0.0	0.0	2005.8	2005.8	0.0	0.0	2016.0	2016.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		523.2	13150.4	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0
	cMy. 正		3225.5	3225.5	0.0	0.0	3118.4	3118.4	0.0	0.0	3012.2	3012.2	0.0	0.0
	gMy. 負		558.0	13537.6	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0
	cMy. 負		2858.2	2858.2	0.0	0.0	2804.0	2804.0	0.0	0.0	2743.8	2743.8	0.0	0.0
	H' (H)		235 (333)		0 (0)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd		529.5	529.5	0.0	0.0	365.5	365.5	0.0	0.0	433.6	433.6	0.0	0.0
	Qal		561.0	561.0	0.0	0.0	649.1	649.1	0.0	0.0	647.6	647.6	0.0	0.0
	Qas		1134.4	1134.4	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.36S	1.36S	0.00	0.00	0.94S	0.94S	0.00	0.00	1.11S	1.11S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2フレ-ΔX1軸 [4F-5F/壁]				Y2フレ-ΔX1軸 [5F-6F/壁]				Y2フレ-ΔX1軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	4144.0	4144.0	0.0	0.0	3796.4	3796.4	0.0	0.0	3448.4	3448.4	0.0	0.0	
	MI	-72.9	70.3	0.0	0.0	-73.0	70.4	0.0	0.0	-73.2	70.5	0.0	0.0	
	Ns	3694.7	3694.7	0.0	0.0	3429.1	3429.1	0.0	0.0	3145.0	3145.0	0.0	0.0	
	Ms	-321.1	354.6	0.0	0.0	-307.7	346.7	0.0	0.0	-322.8	390.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-51.2	-51.2	0.0	0.0	-51.2	-51.2	0.0	0.0	-51.3	-51.3	0.0	0.0	
	Qs	310.9	310.9	0.0	0.0	300.5	300.5	0.0	0.0	329.0	329.0	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	
	j	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	
配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28
pt		0.64	0.64	0.51	0.51	0.64	0.64	0.51	0.51	0.64	0.64	0.51	0.51	
pw		0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	
曲げ	Mal		856.7	856.7	0.0	0.0	877.8	877.8	0.0	0.0	893.5	893.5	0.0	0.0
	Mas		1867.7	1867.7	0.0	0.0	1875.2	1875.2	0.0	0.0	1884.2	1884.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0
	cMy. 正		2661.1	2661.1	0.0	0.0	2552.3	2552.3	0.0	0.0	2443.1	2443.1	0.0	0.0
	gMy. 負		558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0
	cMy. 負		2427.6	2427.6	0.0	0.0	2354.3	2354.3	0.0	0.0	2273.7	2273.7	0.0	0.0
	H' (H)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)	
	Qd		440.7	440.7	0.0	0.0	425.1	425.1	0.0	0.0	467.9	467.9	0.0	0.0
	Qal		647.7	647.7	0.0	0.0	647.8	647.8	0.0	0.0	647.5	647.5	0.0	0.0
	Qas		801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.35S	1.35S	0.00	0.00	1.31S	1.31S	0.00	0.00	1.44S	1.44S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A					
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΛX1軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX1軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX1軸 [9F-10F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(33)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	3099.8	3099.8	0.0	0.0	2750.5	2750.5	0.0	0.0	2400.7	2400.7	0.0	0.0		
	MI	-72.8	70.5	0.0	0.0	-75.2	71.4	0.0	0.0	-68.1	68.5	0.0	0.0		
	Ns	2840.4	2840.4	0.0	0.0	2523.8	2523.8	0.0	0.0	2202.4	2202.4	0.0	0.0		
	Ms	-367.3	398.7	0.0	0.0	-386.2	361.1	0.0	0.0	-277.0	349.0	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	-51.2	-51.2	0.0	0.0	-52.4	-52.4	0.0	0.0	-48.4	-48.4	0.0	0.0		
	Qs	355.0	355.0	0.0	0.0	345.4	345.4	0.0	0.0	276.0	276.0	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0		
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6		
	i	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51		
pw	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34			
曲げ	Mal	788.7	788.7	0.0	0.0	786.2	786.2	0.0	0.0	720.0	720.0	0.0	0.0		
	Mas	1453.4	1453.4	0.0	0.0	1374.0	1374.0	0.0	0.0	1292.4	1292.4	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	394.6	523.2	0.0	0.0		
	cMy. 正	1842.0	1842.0	0.0	0.0	1732.4	1732.4	0.0	0.0	1611.3	1611.3	0.0	0.0		
	gMy. 負	558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	424.1	558.0	0.0	0.0		
	cMy. 負	1692.1	1692.1	0.0	0.0	1597.0	1597.0	0.0	0.0	1491.4	1491.4	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)			
	Qd	506.8	506.8	0.0	0.0	491.9	491.9	0.0	0.0	389.8	389.8	0.0	0.0		
	Qal	648.5	648.5	0.0	0.0	644.1	644.1	0.0	0.0	627.6	627.6	0.0	0.0		
	Qas	801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	2.59S	2.59S	0.00	0.00	2.52S	2.52S	0.00	0.00	2.00S	2.00S	0.00	0.00		
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	108.8	106.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2057.7	2057.7	0.0	0.0	1713.2	1713.2	0.0	0.0	1367.3	1367.3	0.0	0.0	
	MI	-68.0	68.2	0.0	0.0	-69.7	68.5	0.0	0.0	-70.0	67.1	0.0	0.0	
	Ns	1916.6	1916.6	0.0	0.0	1621.7	1621.7	0.0	0.0	1306.9	1306.9	0.0	0.0	
	Ms	-281.4	258.8	0.0	0.0	-290.4	251.2	0.0	0.0	-305.5	226.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-48.7	-48.7	0.0	0.0	-48.9	-48.9	0.0	0.0	-49.0	-49.0	0.0	0.0	
	Qs	236.5	236.5	0.0	0.0	236.5	236.5	0.0	0.0	232.5	232.5	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	
	j	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
		at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
曲げ	pt	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	
	pw	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	
	Mal	714.6	714.6	0.0	0.0	707.6	707.6	0.0	0.0	701.4	701.4	0.0	0.0	
	Mas	1218.8	1218.8	0.0	0.0	1142.0	1142.0	0.0	0.0	1058.7	1058.7	0.0	0.0	
せん断	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	gMy. 正	394.6	394.6	0.0	0.0	343.9	394.6	0.0	0.0	343.9	343.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	1490.3	1490.3	0.0	0.0	1366.4	1366.4	0.0	0.0	1243.5	1243.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	424.1	424.1	0.0	0.0	373.3	424.1	0.0	0.0	373.3	373.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	1402.1	1402.1	0.0	0.0	1307.3	1307.3	0.0	0.0	1203.2	1203.2	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	330.5	330.5	0.0	0.0	330.4	330.4	0.0	0.0	324.3	324.3	0.0	0.0	
	Qal	631.9	631.9	0.0	0.0	625.0	625.0	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0	
	Qas	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	
付着	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	1.69S	1.69S	0.00	0.00	1.69S	1.69S	0.00	0.00	1.66S	1.66S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A					
部材位置		Y27レ-ΛX1軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX1軸 [15F-16F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	1021.2	1021.2	0.0	0.0	684.6	684.6	0.0	0.0	347.3	347.3	0.0	0.0		
	MI	-68.0	66.8	0.0	0.0	-42.4	56.2	0.0	0.0	-145.3	85.1	0.0	0.0		
	Ns	982.0	982.0	0.0	0.0	674.9	674.9	0.0	0.0	351.7	351.7	0.0	0.0		
	Ms	-247.8	184.5	0.0	0.0	-186.1	81.2	0.0	0.0	-298.4	119.8	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	-48.2	-48.2	0.0	0.0	-35.2	-35.2	0.0	0.0	-81.5	-81.5	0.0	0.0		
	Qs	183.4	183.4	0.0	0.0	111.9	111.9	0.0	0.0	166.9	166.9	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0		
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6		
	i	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51		
pw	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34			
曲げ	Mal	625.7	625.7	0.0	0.0	537.6	537.6	0.0	0.0	446.3	446.3	0.0	0.0		
	Mas	971.3	971.3	0.0	0.0	882.5	882.5	0.0	0.0	791.2	791.2	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	220.9	343.9	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0	441.8	220.9	0.0	0.0		
	cMy. 正	1119.6	1119.6	0.0	0.0	992.1	992.1	0.0	0.0	865.8	865.8	0.0	0.0		
	gMy. 負	247.3	373.3	0.0	0.0	247.3	247.3	0.0	0.0	494.7	247.3	0.0	0.0		
	cMy. 負	1092.6	1092.6	0.0	0.0	985.2	985.2	0.0	0.0	869.0	869.0	0.0	0.0		
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)			
	Qd	251.0	251.0	0.0	0.0	150.2	150.2	0.0	0.0	209.6	209.6	0.0	0.0		
	Qal	628.8	628.8	0.0	0.0	577.6	577.6	0.0	0.0	534.2	534.2	0.0	0.0		
	Qas	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.28S	1.28S	0.00	0.00	0.77S	0.77S	0.00	0.00	1.07S	1.07S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	8650.8	8650.8	0.0	0.0	8032.4	8032.4	0.0	0.0	7422.1	7422.1	0.0	0.0	
	MI	7.2	-15.3	0.0	0.0	2.0	-0.0	0.0	0.0	3.5	-3.7	0.0	0.0	
	Ns	10205.8	10205.8	0.0	0.0	9395.7	9395.7	0.0	0.0	8603.4	8603.4	0.0	0.0	
	Ms	250.2	-1124.8	0.0	0.0	349.7	-502.3	0.0	0.0	514.0	-590.5	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	6.8	6.8	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	
	Qs	582.3	582.3	0.0	0.0	415.4	415.4	0.0	0.0	537.8	537.8	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	
	d	67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6	
	i	59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6	
	配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	
pt		0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32	
pw		0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	
曲げ	Mal	1210.2	1210.2	0.0	0.0	1290.0	1290.0	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Mas	3005.8	3005.8	0.0	0.0	3033.9	3033.9	0.0	0.0	3059.0	3059.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1369.0	26688.0	0.0	0.0	1369.0	1369.0	0.0	0.0	1369.0	1369.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	5140.0	5140.0	0.0	0.0	4974.1	4974.1	0.0	0.0	4800.7	4800.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1368.5	26688.0	0.0	0.0	1368.5	1368.5	0.0	0.0	1368.5	1368.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	4440.9	4440.9	0.0	0.0	4331.8	4331.8	0.0	0.0	4219.2	4219.2	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	870.0	870.0	0.0	0.0	622.7	622.7	0.0	0.0	805.5	805.5	0.0	0.0	
	Qal	805.0	805.0	0.0	0.0	805.0	805.0	0.0	0.0	1030.3	1030.3	0.0	0.0	
	Qas	1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	1.48S	1.48S	0.00	0.00	1.06S	1.06S	0.00	0.00	1.37S	1.37S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX2軸 [6F-7F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	6806.6	6806.6	0.0	0.0	6218.0	6218.0	0.0	0.0	5629.8	5629.8	0.0	0.0		
	MI	2.8	-2.4	0.0	0.0	2.8	-2.8	0.0	0.0	2.9	-2.7	0.0	0.0		
	Ns	7690.8	7690.8	0.0	0.0	6947.8	6947.8	0.0	0.0	6220.5	6220.5	0.0	0.0		
	Ms	492.0	-491.5	0.0	0.0	480.4	-541.6	0.0	0.0	579.0	-605.6	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	1.9	1.9	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0		
	Qs	479.1	479.1	0.0	0.0	497.8	497.8	0.0	0.0	577.1	577.1	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0		
	d	67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6		
	i	59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2		
	配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28		
pt		0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44		
pw	0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34			
曲げ	Mal	704.0	704.0	0.0	0.0	786.3	786.3	0.0	0.0	864.3	864.3	0.0	0.0		
	Mas	1978.8	1978.8	0.0	0.0	1996.1	1996.1	0.0	0.0	2006.9	2006.9	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1369.0	1369.0	0.0	0.0	1369.0	1369.0	0.0	0.0	1264.6	1369.0	0.0	0.0		
	cMy. 正	3401.4	3401.4	0.0	0.0	3254.1	3254.1	0.0	0.0	3097.0	3097.0	0.0	0.0		
	gMy. 負	1368.5	1368.5	0.0	0.0	1368.5	1368.5	0.0	0.0	1263.9	1368.5	0.0	0.0		
	cMy. 負	3028.9	3028.9	0.0	0.0	2926.0	2926.0	0.0	0.0	2814.6	2814.6	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)			
	Qd	717.7	717.7	0.0	0.0	745.7	745.7	0.0	0.0	864.7	864.7	0.0	0.0		
	Qal	723.6	723.6	0.0	0.0	752.4	752.4	0.0	0.0	732.6	732.6	0.0	0.0		
	Qas	1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.20S	2.20S	0.00	0.00	2.29S	2.29S	0.00	0.00	2.66S	2.66S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX2軸 [9F-10F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	5033.2	5033.2	0.0	0.0	4460.7	4460.7	0.0	0.0	3888.5	3888.5	0.0	0.0		
	MI	2.4	-2.2	0.0	0.0	2.5	-2.4	0.0	0.0	2.0	-2.2	0.0	0.0		
	Ns	5464.5	5464.5	0.0	0.0	4803.1	4803.1	0.0	0.0	4146.7	4146.7	0.0	0.0		
	Ms	553.1	-544.5	0.0	0.0	589.4	-571.8	0.0	0.0	427.7	-527.8	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	1.6	1.6	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0		
	Qs	534.8	534.8	0.0	0.0	565.8	565.8	0.0	0.0	454.4	454.4	0.0	0.0		
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1					
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0		
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6		
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60			
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34			
曲げ	Mal	482.3	482.3	0.0	0.0	560.9	560.9	0.0	0.0	540.9	540.9	0.0	0.0		
	Mas	1389.4	1389.4	0.0	0.0	1394.7	1394.7	0.0	0.0	1277.2	1277.2	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1264.6	1264.6	0.0	0.0	1264.6	1264.6	0.0	0.0	853.3	1264.6	0.0	0.0		
	cMy. 正	2300.3	2300.3	0.0	0.0	2163.2	2163.2	0.0	0.0	1987.5	1987.5	0.0	0.0		
	gMy. 負	1263.9	1263.9	0.0	0.0	1263.9	1263.9	0.0	0.0	855.9	1263.9	0.0	0.0		
	cMy. 負	2118.7	2118.7	0.0	0.0	2006.2	2006.2	0.0	0.0	1865.4	1865.4	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)			
	Qd	801.4	801.4	0.0	0.0	847.8	847.8	0.0	0.0	680.9	680.9	0.0	0.0		
	Qal	547.9	547.9	0.0	0.0	545.5	545.5	0.0	0.0	522.3	522.3	0.0	0.0		
	Qas	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	4.10S	4.10S	0.00	0.00	4.34S	4.34S	0.00	0.00	3.49S	3.49S	0.00	0.00		
Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0			
判定	OK	OK			NG	NG			OK	OK					

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [12F-13F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	3331.6	3331.6	0.0	0.0	2776.6	2776.6	0.0	0.0	2223.1	2223.1	0.0	0.0		
	MI	1.6	-1.7	0.0	0.0	2.7	-2.0	0.0	0.0	4.3	-3.7	0.0	0.0		
	Ns	3537.5	3537.5	0.0	0.0	2919.8	2919.8	0.0	0.0	2305.6	2305.6	0.0	0.0		
	Ms	426.9	-394.9	0.0	0.0	399.4	-386.0	0.0	0.0	393.2	-331.5	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	1.2	1.2	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0		
	Qs	390.9	390.9	0.0	0.0	364.8	364.8	0.0	0.0	336.2	336.2	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)					
		鉄筋				鉄筋				鉄筋					
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0		
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6		
	i	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34			
曲げ	Mal	600.0	600.0	0.0	0.0	630.3	630.3	0.0	0.0	637.7	637.7	0.0	0.0		
	Mas	1274.5	1274.5	0.0	0.0	1271.1	1271.1	0.0	0.0	1269.1	1269.1	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	853.3	853.3	0.0	0.0	717.2	853.3	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0		
	cMy. 正	1842.5	1842.5	0.0	0.0	1682.0	1682.0	0.0	0.0	1508.9	1508.9	0.0	0.0		
	gMy. 負	855.9	855.9	0.0	0.0	717.2	855.9	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0		
	cMy. 負	1737.0	1737.0	0.0	0.0	1602.9	1602.9	0.0	0.0	1460.0	1460.0	0.0	0.0		
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)			
	Qd	585.8	585.8	0.0	0.0	546.3	546.3	0.0	0.0	502.9	502.9	0.0	0.0		
	Qal	532.0	532.0	0.0	0.0	488.2	488.2	0.0	0.0	508.9	508.9	0.0	0.0		
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	3.00S	3.00S	0.00	0.00	2.80S	2.80S	0.00	0.00	2.57S	2.57S	0.00	0.00		
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX2軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX2軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1668.5	1668.5	0.0	0.0	1125.9	1125.9	0.0	0.0	584.0	584.0	0.0	0.0	
	MI	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-7.0	5.7	0.0	0.0	5.5	1.3	0.0	0.0	
	Ns	1630.5	1630.5	0.0	0.0	1111.7	1111.7	0.0	0.0	588.2	579.9	0.0	0.0	
	Ms	-325.7	280.9	0.0	0.0	-270.1	179.6	0.0	0.0	294.3	168.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.5	-4.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	
	Qs	282.1	282.1	0.0	0.0	207.8	207.8	0.0	0.0	209.0	209.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
	i	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
		at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
	pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34		
曲げ	Mal	636.6	636.6	0.0	0.0	634.7	634.7	0.0	0.0	506.4	506.4	0.0	0.0	
	Mas	1133.8	1133.8	0.0	0.0	997.7	997.7	0.0	0.0	856.3	854.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	540.6	717.2	0.0	0.0	540.6	540.6	0.0	0.0	936.5	540.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	1327.0	1327.0	0.0	0.0	1143.4	1143.4	0.0	0.0	953.4	953.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	543.4	717.2	0.0	0.0	543.4	543.4	0.0	0.0	936.5	543.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	1303.0	1303.0	0.0	0.0	1133.9	1133.9	0.0	0.0	950.5	950.5	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	423.2	423.2	0.0	0.0	309.5	309.5	0.0	0.0	312.8	312.8	0.0	0.0	
	Qal	412.5	412.5	0.0	0.0	500.8	500.8	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0	
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	2.17S	2.17S	0.00	0.00	1.58S	1.58S	0.00	0.00	1.60S	1.60S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2フレ-ΛX3軸 [1F-2F/壁]				Y2フレ-ΛX3軸 [2F-3F/壁]				Y2フレ-ΛX3軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	8632.2	8632.2	0.0	0.0	8016.3	8016.3	0.0	0.0	7408.4	7408.4	0.0	0.0	
	MI	-1.0	3.1	0.0	0.0	0.2	-0.8	0.0	0.0	-0.2	0.3	0.0	0.0	
	Ns	9261.8	9261.8	0.0	0.0	8580.2	8580.2	0.0	0.0	7907.4	7907.4	0.0	0.0	
	Ms	241.5	-1100.7	0.0	0.0	353.3	-507.7	0.0	0.0	517.2	-592.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-1.2	-1.2	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	
	Qs	574.2	574.2	0.0	0.0	419.9	419.9	0.0	0.0	541.9	541.9	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	
	d	67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6	
	i	59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6	
配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	
pt	0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32		
pw	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34		
曲げ	Mal	1212.9	1212.9	0.0	0.0	1292.0	1292.0	0.0	0.0	1358.8	1358.8	0.0	0.0	
	Mas	3038.3	3038.3	0.0	0.0	3059.1	3059.1	0.0	0.0	3080.5	3080.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1656.4	26688.0	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	4945.5	4945.5	0.0	0.0	4795.5	4795.5	0.0	0.0	4639.5	4639.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1656.4	26688.0	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	4662.1	4662.1	0.0	0.0	4529.5	4529.5	0.0	0.0	4393.6	4393.6	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	860.6	860.6	0.0	0.0	629.7	629.7	0.0	0.0	812.7	812.7	0.0	0.0	
	Qal	805.0	805.0	0.0	0.0	805.0	805.0	0.0	0.0	843.1	843.1	0.0	0.0	
	Qas	1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.47S	1.47S	0.00	0.00	1.07S	1.07S	0.00	0.00	1.39S	1.39S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾏX3軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX3軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX3軸 [6F-7F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	6795.3	6795.3	0.0	0.0	6209.1	6209.1	0.0	0.0	5623.1	5623.1	0.0	0.0		
	MI	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0		
	Ns	7178.9	7178.9	0.0	0.0	6537.6	6537.6	0.0	0.0	5901.1	5901.1	0.0	0.0		
	Ms	494.3	-494.2	0.0	0.0	487.4	-545.7	0.0	0.0	585.5	-613.6	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0		
	Qs	482.3	482.3	0.0	0.0	504.1	504.1	0.0	0.0	585.1	585.1	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0		
	d	67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6		
	i	59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2		
	配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28		
pt	0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44			
pw	0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34			
曲げ	Mal	705.6	705.6	0.0	0.0	787.6	787.6	0.0	0.0	865.1	865.1	0.0	0.0		
	Mas	1991.5	1991.5	0.0	0.0	2002.7	2002.7	0.0	0.0	2009.9	2009.9	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	3301.3	3301.3	0.0	0.0	3167.1	3167.1	0.0	0.0	3024.0	3024.0	0.0	0.0		
	gMy. 負	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	3139.6	3139.6	0.0	0.0	3019.2	3019.2	0.0	0.0	2891.0	2891.0	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)			
	Qd	723.4	723.4	0.0	0.0	756.1	756.1	0.0	0.0	877.7	877.7	0.0	0.0		
	Qal	578.6	578.6	0.0	0.0	712.2	712.2	0.0	0.0	702.5	702.5	0.0	0.0		
	Qas	1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.22S	2.22S	0.00	0.00	2.32S	2.32S	0.00	0.00	2.70S	2.70S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	5028.7	5028.7	0.0	0.0	4458.3	4458.3	0.0	0.0	3888.3	3888.3	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	
	Ns	5232.9	5232.9	0.0	0.0	4290.2	4290.2	0.0	0.0	3753.1	3753.1	0.0	0.0	
	Ms	557.8	-549.0	0.0	0.0	-591.4	575.8	0.0	0.0	-454.8	539.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	540.1	540.1	0.0	0.0	569.3	569.3	0.0	0.0	473.3	473.3	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34		
曲げ	Mal	482.9	482.9	0.0	0.0	561.2	561.2	0.0	0.0	541.0	541.0	0.0	0.0	
	Mas	1392.4	1392.4	0.0	0.0	1393.1	1393.1	0.0	0.0	1276.2	1276.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	890.5	1447.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	2253.9	2253.9	0.0	0.0	2124.2	2124.2	0.0	0.0	1959.2	1959.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	890.5	1447.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2167.9	2167.9	0.0	0.0	2047.1	2047.1	0.0	0.0	1895.3	1895.3	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)		
	Qd	810.1	810.1	0.0	0.0	854.0	854.0	0.0	0.0	709.9	709.9	0.0	0.0	
	Qal	545.3	545.3	0.0	0.0	535.8	535.8	0.0	0.0	495.8	495.8	0.0	0.0	
	Qas	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.15S	4.15S	0.00	0.00	4.37S	4.37S	0.00	0.00	3.63S	3.63S	0.00	0.00	
	Ld	161.5	161.5	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK			

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y27レ-ΛX3軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [12F-13F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		3333.1	3333.1	0.0	0.0	2779.8	2779.8	0.0	0.0	2230.2	2230.2	0.0	0.0
	MI		-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0
	Ns		3226.3	3226.3	0.0	0.0	2702.8	2702.8	0.0	0.0	2177.7	2177.7	0.0	0.0
	Ms		-464.9	432.3	0.0	0.0	-403.0	410.2	0.0	0.0	-379.8	320.5	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		427.3	427.3	0.0	0.0	378.2	378.2	0.0	0.0	325.7	325.7	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0
	D		75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0
	d		67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6
	j		59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at			28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28
pt			0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60
pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	
曲げ	Mal		599.9	599.9	0.0	0.0	630.2	630.2	0.0	0.0	637.6	637.6	0.0	0.0
	Mas		1272.4	1272.4	0.0	0.0	1269.2	1269.2	0.0	0.0	1269.7	1269.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		890.5	890.5	0.0	0.0	717.2	890.5	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0
	cMy. 正		1818.0	1818.0	0.0	0.0	1664.8	1664.8	0.0	0.0	1502.1	1502.1	0.0	0.0
	gMy. 負		890.5	890.5	0.0	0.0	717.2	890.5	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0
	cMy. 負		1763.3	1763.3	0.0	0.0	1622.3	1622.3	0.0	0.0	1471.1	1471.1	0.0	0.0
	H' (H)		210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd		640.9	640.9	0.0	0.0	567.3	567.3	0.0	0.0	488.4	488.4	0.0	0.0
	Qal		530.4	530.4	0.0	0.0	492.1	492.1	0.0	0.0	482.4	482.4	0.0	0.0
	Qas		1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.28S	3.28S	0.00	0.00	2.90S	2.90S	0.00	0.00	2.50S	2.50S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y27レ-ΛX3軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX3軸 [15F-16F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	1679.5	1679.5	0.0	0.0	1130.3	1130.3	0.0	0.0	581.1	581.1	0.0	0.0		
	MI	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	-0.3	0.0	0.0	-0.5	-0.0	0.0	0.0		
	Ns	1645.2	1645.2	0.0	0.0	1114.0	1114.0	0.0	0.0	577.2	577.2	0.0	0.0		
	Ms	-370.4	294.5	0.0	0.0	-321.2	237.5	0.0	0.0	-305.7	207.1	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0		
	Qs	309.2	309.2	0.0	0.0	260.5	260.5	0.0	0.0	233.1	233.1	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0		
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6		
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34			
曲げ	Mal	636.7	636.7	0.0	0.0	634.6	634.6	0.0	0.0	505.6	505.6	0.0	0.0		
	Mas	1137.6	1137.6	0.0	0.0	998.3	998.3	0.0	0.0	853.3	853.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	936.5	615.7	0.0	0.0		
	cMy. 正	1329.3	1329.3	0.0	0.0	1145.6	1145.6	0.0	0.0	952.3	952.3	0.0	0.0		
	gMy. 負	615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	936.5	615.7	0.0	0.0		
	cMy. 負	1307.7	1307.7	0.0	0.0	1134.6	1134.6	0.0	0.0	949.5	949.5	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)			
	Qd	463.8	463.8	0.0	0.0	390.6	390.6	0.0	0.0	349.5	349.5	0.0	0.0		
	Qal	412.5	412.5	0.0	0.0	471.1	471.1	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0		
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.37S	2.37S	0.00	0.00	2.00S	2.00S	0.00	0.00	1.79S	1.79S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2フレ-ΛX4軸[1F-2F/壁]				Y2フレ-ΛX4軸[2F-3F/壁]				Y2フレ-ΛX4軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	8632.2	8632.2	0.0	0.0	8016.3	8016.3	0.0	0.0	7408.4	7408.4	0.0	0.0	
	MI	1.0	-3.1	0.0	0.0	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.2	-0.3	0.0	0.0	
	Ns	9261.8	9261.8	0.0	0.0	8580.2	8580.2	0.0	0.0	7907.4	7907.4	0.0	0.0	
	Ms	-241.5	1100.7	0.0	0.0	-353.3	507.7	0.0	0.0	-517.2	592.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	1.2	1.2	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	
	Qs	574.2	574.2	0.0	0.0	419.9	419.9	0.0	0.0	541.9	541.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	
	d	67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6	
	i	59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6	
	配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	
pt		0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32	
pw		0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	
曲げ	Mal	1212.9	1212.9	0.0	0.0	1292.0	1292.0	0.0	0.0	1358.8	1358.8	0.0	0.0	
	Mas	3038.3	3038.3	0.0	0.0	3059.1	3059.1	0.0	0.0	3080.5	3080.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1656.4	26688.0	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	4662.1	4662.1	0.0	0.0	4529.5	4529.5	0.0	0.0	4393.6	4393.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	1656.4	26688.0	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	4945.5	4945.5	0.0	0.0	4795.5	4795.5	0.0	0.0	4639.5	4639.5	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	860.6	860.6	0.0	0.0	629.7	629.7	0.0	0.0	812.7	812.7	0.0	0.0	
	Qal	805.0	805.0	0.0	0.0	805.0	805.0	0.0	0.0	843.1	843.1	0.0	0.0	
	Qas	1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.47S	1.47S	0.00	0.00	1.07S	1.07S	0.00	0.00	1.39S	1.39S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1								
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [6F-7F/壁]								
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)						
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚					
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)					
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)					
応力	NI	6795.3	6795.3	0.0	0.0	6209.1	6209.1	0.0	0.0	5623.1	5623.1	0.0	0.0					
	MI	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0					
	Ns	7178.9	7178.9	0.0	0.0	6537.6	6537.6	0.0	0.0	5901.1	5901.1	0.0	0.0					
	Ms	-494.3	494.2	0.0	0.0	-487.4	545.7	0.0	0.0	-585.5	613.6	0.0	0.0					
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2							
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0					
	Qs	482.3	482.3	0.0	0.0	504.1	504.1	0.0	0.0	585.1	585.1	0.0	0.0					
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1							
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)								
		鉄筋				鉄筋				鉄筋								
	条件		LS 2軸				条件		LS 2軸				条件		LS 2軸			
	B	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0					
	D	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0					
	d	67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6					
	i	59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2					
	配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35			
			2															
芯鉄筋																		
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13				
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100				
at		47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28					
pt		0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44					
pw	0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34						
曲げ	Mal	705.6	705.6	0.0	0.0	787.6	787.6	0.0	0.0	865.1	865.1	0.0	0.0					
	Mas	1991.5	1991.5	0.0	0.0	2002.7	2002.7	0.0	0.0	2009.9	2009.9	0.0	0.0					
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK							
せん断	gMy. 正	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0					
	cMy. 正	3139.6	3139.6	0.0	0.0	3019.2	3019.2	0.0	0.0	2891.0	2891.0	0.0	0.0					
	gMy. 負	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1656.4	1656.4	0.0	0.0	1447.3	1656.4	0.0	0.0					
	cMy. 負	3301.3	3301.3	0.0	0.0	3167.1	3167.1	0.0	0.0	3024.0	3024.0	0.0	0.0					
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)						
	Qd	723.4	723.4	0.0	0.0	756.1	756.1	0.0	0.0	877.7	877.7	0.0	0.0					
	Qal	578.6	578.6	0.0	0.0	712.2	712.2	0.0	0.0	702.5	702.5	0.0	0.0					
	Qas	1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0					
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK							
付着	Ta	2.22S	2.22S	0.00	0.00	2.32S	2.32S	0.00	0.00	2.70S	2.70S	0.00	0.00					
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0					
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK							

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [9F-10F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	5028.7	5028.7	0.0	0.0	4458.3	4458.3	0.0	0.0	3888.3	3888.3	0.0	0.0		
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0		
	Ns	5232.9	5232.9	0.0	0.0	4290.2	4290.2	0.0	0.0	3753.1	3753.1	0.0	0.0		
	Ms	-557.8	549.0	0.0	0.0	591.4	-575.8	0.0	0.0	454.8	-539.2	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1				
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		
	Qs	540.1	540.1	0.0	0.0	569.3	569.3	0.0	0.0	473.3	473.3	0.0	0.0		
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1					
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0		
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6		
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60			
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34			
曲げ	Mal	482.9	482.9	0.0	0.0	561.2	561.2	0.0	0.0	541.0	541.0	0.0	0.0		
	Mas	1392.4	1392.4	0.0	0.0	1393.1	1393.1	0.0	0.0	1276.2	1276.2	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	890.5	1447.3	0.0	0.0		
	cMy. 正	2167.9	2167.9	0.0	0.0	2047.1	2047.1	0.0	0.0	1895.3	1895.3	0.0	0.0		
	gMy. 負	1447.3	1447.3	0.0	0.0	1447.3	1447.3	0.0	0.0	890.5	1447.3	0.0	0.0		
	cMy. 負	2253.9	2253.9	0.0	0.0	2124.2	2124.2	0.0	0.0	1959.2	1959.2	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	210 (283)	210 (283)	0 (0)	0 (0)		
	Qd	810.1	810.1	0.0	0.0	854.0	854.0	0.0	0.0	709.9	709.9	0.0	0.0		
	Qal	545.3	545.3	0.0	0.0	535.8	535.8	0.0	0.0	495.8	495.8	0.0	0.0		
	Qas	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	4.15S	4.15S	0.00	0.00	4.37S	4.37S	0.00	0.00	3.63S	3.63S	0.00	0.00		
	Ld	161.5	161.5	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0		
	判定	NG	NG			NG	NG			OK	OK				

断面名			C1				C1				C1				
部材位置			Y2ﾌﾚ-ﾏX4軸 [10F-11F/壁]				Y2ﾌﾚ-ﾏX4軸 [11F-12F/壁]				Y2ﾌﾚ-ﾏX4軸 [12F-13F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI		3333.1	3333.1	0.0	0.0	2779.8	2779.8	0.0	0.0	2230.2	2230.2	0.0	0.0	
	MI		0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0	0.0	
	Ns		3226.3	3226.3	0.0	0.0	2702.8	2702.8	0.0	0.0	2177.7	2177.7	0.0	0.0	
	Ms		464.9	-432.3	0.0	0.0	403.0	-410.2	0.0	0.0	379.8	-320.5	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs		427.3	427.3	0.0	0.0	378.2	378.2	0.0	0.0	325.7	325.7	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0		
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6		
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34			
曲げ	Mal	599.9	599.9	0.0	0.0	630.2	630.2	0.0	0.0	637.6	637.6	0.0	0.0		
	Mas	1272.4	1272.4	0.0	0.0	1269.2	1269.2	0.0	0.0	1269.7	1269.7	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	890.5	890.5	0.0	0.0	717.2	890.5	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0		
	cMy. 正	1763.3	1763.3	0.0	0.0	1622.3	1622.3	0.0	0.0	1471.1	1471.1	0.0	0.0		
	gMy. 負	890.5	890.5	0.0	0.0	717.2	890.5	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0		
	cMy. 負	1818.0	1818.0	0.0	0.0	1664.8	1664.8	0.0	0.0	1502.1	1502.1	0.0	0.0		
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)			
	Qd	640.9	640.9	0.0	0.0	567.3	567.3	0.0	0.0	488.4	488.4	0.0	0.0		
	Qal	530.4	530.4	0.0	0.0	492.1	492.1	0.0	0.0	482.4	482.4	0.0	0.0		
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.28S	3.28S	0.00	0.00	2.90S	2.90S	0.00	0.00	2.50S	2.50S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y27レ-4X4軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-4X4軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-4X4軸 [15F-16F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	1679.5	1679.5	0.0	0.0	1130.3	1130.3	0.0	0.0	581.1	581.1	0.0	0.0		
	MI	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.4	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0		
	Ns	1645.2	1645.2	0.0	0.0	1114.0	1114.0	0.0	0.0	577.2	577.2	0.0	0.0		
	Ms	370.4	-294.5	0.0	0.0	321.2	-237.5	0.0	0.0	305.7	-207.1	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0		
	Qs	309.2	309.2	0.0	0.0	260.5	260.5	0.0	0.0	233.1	233.1	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0		
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6		
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34			
曲げ	Mal	636.7	636.7	0.0	0.0	634.6	634.6	0.0	0.0	505.6	505.6	0.0	0.0		
	Mas	1137.6	1137.6	0.0	0.0	998.3	998.3	0.0	0.0	853.3	853.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	936.5	615.7	0.0	0.0		
	cMy. 正	1307.7	1307.7	0.0	0.0	1134.6	1134.6	0.0	0.0	949.5	949.5	0.0	0.0		
	gMy. 負	615.7	717.2	0.0	0.0	615.7	615.7	0.0	0.0	936.5	615.7	0.0	0.0		
	cMy. 負	1329.3	1329.3	0.0	0.0	1145.6	1145.6	0.0	0.0	952.3	952.3	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)			
	Qd	463.8	463.8	0.0	0.0	390.6	390.6	0.0	0.0	349.5	349.5	0.0	0.0		
	Qal	412.5	412.5	0.0	0.0	471.1	471.1	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0		
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	2.37S	2.37S	0.00	0.00	2.00S	2.00S	0.00	0.00	1.79S	1.79S	0.00	0.00		
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾏX5軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX5軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX5軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	8650.8	8650.8	0.0	0.0	8032.4	8032.4	0.0	0.0	7422.1	7422.1	0.0	0.0	
	MI	-7.2	15.3	0.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	3.7	0.0	0.0	
	Ns	10205.8	10205.8	0.0	0.0	9395.7	9395.7	0.0	0.0	8603.4	8603.4	0.0	0.0	
	Ms	-250.2	1124.8	0.0	0.0	-349.7	502.3	0.0	0.0	-514.0	590.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-6.8	-6.8	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0	-2.6	-2.6	0.0	0.0	
	Qs	582.3	582.3	0.0	0.0	415.4	415.4	0.0	0.0	537.8	537.8	0.0	0.0	
L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	75.0	75.0	160.0	160.0	
	d	67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6	67.6	67.6	152.6	152.6	
	i	59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6	59.2	59.2	133.6	133.6	
配筋	主筋	1	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35	9-D35	9-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	86.13	86.13	38.28	38.28	
	pt	0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32	0.72	0.72	0.32	0.32	
pw	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34		
曲げ	Mal	1210.2	1210.2	0.0	0.0	1290.0	1290.0	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Mas	3005.8	3005.8	0.0	0.0	3033.9	3033.9	0.0	0.0	3059.0	3059.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1368.5	26688.0	0.0	0.0	1368.5	1368.5	0.0	0.0	1368.5	1368.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	4440.9	4440.9	0.0	0.0	4331.8	4331.8	0.0	0.0	4219.2	4219.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	1369.0	26688.0	0.0	0.0	1369.0	1369.0	0.0	0.0	1369.0	1369.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	5140.0	5140.0	0.0	0.0	4974.1	4974.1	0.0	0.0	4800.7	4800.7	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	870.0	870.0	0.0	0.0	622.7	622.7	0.0	0.0	805.5	805.5	0.0	0.0	
	Qal	805.0	805.0	0.0	0.0	805.0	805.0	0.0	0.0	1030.3	1030.3	0.0	0.0	
	Qas	1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0	1815.1	1815.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.48S	1.48S	0.00	0.00	1.06S	1.06S	0.00	0.00	1.37S	1.37S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1				C1				C1				
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾏX5軸 [6F-7F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI		6806.6	6806.6	0.0	0.0	6218.0	6218.0	0.0	0.0	5629.8	5629.8	0.0	0.0	
	MI		-2.8	2.4	0.0	0.0	-2.8	2.8	0.0	0.0	-2.9	2.7	0.0	0.0	
	Ns		7690.8	7690.8	0.0	0.0	6947.8	6947.8	0.0	0.0	6220.5	6220.5	0.0	0.0	
	Ms		-492.0	491.5	0.0	0.0	-480.4	541.6	0.0	0.0	-579.0	605.6	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI		-1.9	-1.9	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	
	Qs		479.1	479.1	0.0	0.0	497.8	497.8	0.0	0.0	577.1	577.1	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0	75.0	75.0	115.0	115.0		
	d	67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6	67.6	67.6	107.6	107.6		
	i	59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2	59.2	59.2	94.2	94.2		
	配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28		
pt		0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44	0.55	0.55	0.44	0.44		
pw	0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34	0.88	0.88	0.34	0.34			
曲げ	Mal	704.0	704.0	0.0	0.0	786.3	786.3	0.0	0.0	864.3	864.3	0.0	0.0		
	Mas	1978.8	1978.8	0.0	0.0	1996.1	1996.1	0.0	0.0	2006.9	2006.9	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1368.5	1368.5	0.0	0.0	1368.5	1368.5	0.0	0.0	1263.9	1368.5	0.0	0.0		
	cMy. 正	3028.9	3028.9	0.0	0.0	2926.0	2926.0	0.0	0.0	2814.6	2814.6	0.0	0.0		
	gMy. 負	1369.0	1369.0	0.0	0.0	1369.0	1369.0	0.0	0.0	1264.6	1369.0	0.0	0.0		
	cMy. 負	3401.4	3401.4	0.0	0.0	3254.1	3254.1	0.0	0.0	3097.0	3097.0	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)			
	Qd	717.7	717.7	0.0	0.0	745.7	745.7	0.0	0.0	864.7	864.7	0.0	0.0		
	Qal	723.6	723.6	0.0	0.0	752.4	752.4	0.0	0.0	732.6	732.6	0.0	0.0		
	Qas	1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0	1554.1	1554.1	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.20S	2.20S	0.00	0.00	2.29S	2.29S	0.00	0.00	2.66S	2.66S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚ-ΛX5軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX5軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚ-ΛX5軸 [9F-10F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(38)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	5033.2	5033.2	0.0	0.0	4460.7	4460.7	0.0	0.0	3888.5	3888.5	0.0	0.0		
	MI	-2.4	2.2	0.0	0.0	-2.5	2.4	0.0	0.0	-2.0	2.2	0.0	0.0		
	Ns	5464.5	5464.5	0.0	0.0	4803.1	4803.1	0.0	0.0	4146.7	4146.7	0.0	0.0		
	Ms	-553.1	544.5	0.0	0.0	-589.4	571.8	0.0	0.0	-427.7	527.8	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	-1.6	-1.6	0.0	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0		
	Qs	534.8	534.8	0.0	0.0	565.8	565.8	0.0	0.0	454.4	454.4	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0		
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6		
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60		
pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34			
曲げ	Mal	482.3	482.3	0.0	0.0	560.9	560.9	0.0	0.0	540.9	540.9	0.0	0.0		
	Mas	1389.4	1389.4	0.0	0.0	1394.7	1394.7	0.0	0.0	1277.2	1277.2	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1263.9	1263.9	0.0	0.0	1263.9	1263.9	0.0	0.0	855.9	1263.9	0.0	0.0		
	cMy. 正	2118.7	2118.7	0.0	0.0	2006.2	2006.2	0.0	0.0	1865.4	1865.4	0.0	0.0		
	gMy. 負	1264.6	1264.6	0.0	0.0	1264.6	1264.6	0.0	0.0	853.3	1264.6	0.0	0.0		
	cMy. 負	2300.3	2300.3	0.0	0.0	2163.2	2163.2	0.0	0.0	1987.5	1987.5	0.0	0.0		
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		210 (283)		0 (0)			
	Qd	801.4	801.4	0.0	0.0	847.8	847.8	0.0	0.0	680.9	680.9	0.0	0.0		
	Qal	547.9	547.9	0.0	0.0	545.5	545.5	0.0	0.0	522.3	522.3	0.0	0.0		
	Qas	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1380.1	1380.1	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	4.10S	4.10S	0.00	0.00	4.34S	4.34S	0.00	0.00	3.49S	3.49S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	161.5	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	103.8	106.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			NG	NG			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	3331.6	3331.6	0.0	0.0	2776.6	2776.6	0.0	0.0	2223.1	2223.1	0.0	0.0	
	MI	-1.6	1.7	0.0	0.0	-2.7	2.0	0.0	0.0	-4.3	3.7	0.0	0.0	
	Ns	3537.5	3537.5	0.0	0.0	2919.8	2919.8	0.0	0.0	2305.6	2305.6	0.0	0.0	
	Ms	-426.9	394.9	0.0	0.0	-399.4	386.0	0.0	0.0	-393.2	331.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0	-2.9	-2.9	0.0	0.0	
	Qs	390.9	390.9	0.0	0.0	364.8	364.8	0.0	0.0	336.2	336.2	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
配筋	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
	pt	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
	pw	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	
曲げ	Mal	600.0	600.0	0.0	0.0	630.3	630.3	0.0	0.0	637.7	637.7	0.0	0.0	
	Mas	1274.5	1274.5	0.0	0.0	1271.1	1271.1	0.0	0.0	1269.1	1269.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	855.9	855.9	0.0	0.0	717.2	855.9	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	1737.0	1737.0	0.0	0.0	1602.9	1602.9	0.0	0.0	1460.0	1460.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	853.3	853.3	0.0	0.0	717.2	853.3	0.0	0.0	717.2	717.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1842.5	1842.5	0.0	0.0	1682.0	1682.0	0.0	0.0	1508.9	1508.9	0.0	0.0	
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		
	Qd	585.8	585.8	0.0	0.0	546.3	546.3	0.0	0.0	502.9	502.9	0.0	0.0	
	Qal	532.0	532.0	0.0	0.0	488.2	488.2	0.0	0.0	508.9	508.9	0.0	0.0	
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.00S	3.00S	0.00	0.00	2.80S	2.80S	0.00	0.00	2.57S	2.57S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y27レ-ΛX5軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX5軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1668.5	1668.5	0.0	0.0	1125.9	1125.9	0.0	0.0	584.0	584.0	0.0	0.0	
	MI	1.6	1.6	0.0	0.0	7.0	-5.7	0.0	0.0	-5.5	-1.3	0.0	0.0	
	Ns	1630.5	1630.5	0.0	0.0	1111.7	1111.7	0.0	0.0	588.2	579.9	0.0	0.0	
	Ms	325.7	-280.9	0.0	0.0	270.1	-179.6	0.0	0.0	-294.3	-168.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	
	Qs	282.1	282.1	0.0	0.0	207.8	207.8	0.0	0.0	209.0	209.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0	75.0	85.0	85.0	
	d	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	67.6	67.6	77.6	77.6	
	j	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	59.2	59.2	67.9	67.9	
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
pt		0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	0.45	0.45	0.60	0.60	
pw		1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	1.20	1.20	0.34	0.34	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	636.6	636.6	0.0	0.0	634.7	634.7	0.0	0.0	506.4	506.4	0.0	0.0	
	Mas	1133.8	1133.8	0.0	0.0	997.7	997.7	0.0	0.0	856.3	854.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	543.4	717.2	0.0	0.0	543.4	543.4	0.0	0.0	936.5	543.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	1303.0	1303.0	0.0	0.0	1133.9	1133.9	0.0	0.0	950.5	950.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	540.6	717.2	0.0	0.0	540.6	540.6	0.0	0.0	936.5	540.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	1327.0	1327.0	0.0	0.0	1143.4	1143.4	0.0	0.0	953.4	953.4	0.0	0.0	
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	423.2	423.2	0.0	0.0	309.5	309.5	0.0	0.0	312.8	312.8	0.0	0.0	
	Qal	412.5	412.5	0.0	0.0	500.8	500.8	0.0	0.0	412.5	412.5	0.0	0.0	
	Qas	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	1357.4	1357.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	2.17S	2.17S	0.00	0.00	1.58S	1.58S	0.00	0.00	1.60S	1.60S	0.00	0.00	
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y2ﾌﾚ-ﾏX6軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚ-ﾏX6軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚ-ﾏX6軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(58)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	5192.3	5192.3	0.0	0.0	4838.1	4838.1	0.0	0.0	4491.1	4491.1	0.0	0.0	
	MI	71.7	-79.6	0.0	0.0	73.1	-70.9	0.0	0.0	72.8	-70.1	0.0	0.0	
	Ns	4396.4	4396.4	0.0	0.0	4184.7	4184.7	0.0	0.0	3954.9	3954.9	0.0	0.0	
	Ms	174.8	-734.7	0.0	0.0	242.1	-331.1	0.0	0.0	294.7	-371.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	45.5	45.5	0.0	0.0	51.4	51.4	0.0	0.0	51.0	51.0	0.0	0.0	
	Qs	368.1	368.1	0.0	0.0	260.8	260.8	0.0	0.0	306.1	306.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	
	i	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	
	配筋	主筋	1	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	6-D35	6-D35	4-D35	4-D35	6-D35	6-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
at		57.42	57.42	38.28	38.28	57.42	57.42	38.28	38.28	57.42	57.42	38.28	38.28	
pt		0.77	0.77	0.51	0.51	0.77	0.77	0.51	0.51	0.77	0.77	0.51	0.51	
pw	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34		
曲げ	Mal	805.0	805.0	0.0	0.0	847.9	847.9	0.0	0.0	882.3	882.3	0.0	0.0	
	Mas	1997.2	1997.2	0.0	0.0	2005.8	2005.8	0.0	0.0	2016.0	2016.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	558.0	13537.6	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2858.2	2858.2	0.0	0.0	2804.0	2804.0	0.0	0.0	2743.8	2743.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	523.2	13150.4	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	3225.5	3225.5	0.0	0.0	3118.4	3118.4	0.0	0.0	3012.2	3012.2	0.0	0.0	
	H' (H)	235 (333)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		
	Qd	529.5	529.5	0.0	0.0	365.5	365.5	0.0	0.0	433.6	433.6	0.0	0.0	
	Qal	561.0	561.0	0.0	0.0	649.1	649.1	0.0	0.0	647.6	647.6	0.0	0.0	
	Qas	1134.4	1134.4	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0	1134.4	1134.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.36S	1.36S	0.00	0.00	0.94S	0.94S	0.00	0.00	1.11S	1.11S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	126.3	108.8	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	4144.0	4144.0	0.0	0.0	3796.4	3796.4	0.0	0.0	3448.4	3448.4	0.0	0.0		
	MI	72.9	-70.3	0.0	0.0	73.0	-70.4	0.0	0.0	73.2	-70.5	0.0	0.0		
	Ns	3694.7	3694.7	0.0	0.0	3429.1	3429.1	0.0	0.0	3145.0	3145.0	0.0	0.0		
	Ms	321.1	-354.6	0.0	0.0	307.7	-346.7	0.0	0.0	322.8	-390.3	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	51.2	51.2	0.0	0.0	51.2	51.2	0.0	0.0	51.3	51.3	0.0	0.0		
	Qs	310.9	310.9	0.0	0.0	300.5	300.5	0.0	0.0	329.0	329.0	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0		
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6		
	i	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1		
	配筋	主筋	1	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35	5-D35	5-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
at		47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28	47.85	47.85	38.28	38.28		
pt		0.64	0.64	0.51	0.51	0.64	0.64	0.51	0.51	0.64	0.64	0.51	0.51		
pw		0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34		
曲げ	Mal		856.7	856.7	0.0	0.0	877.8	877.8	0.0	0.0	893.5	893.5	0.0	0.0	
	Mas		1867.7	1867.7	0.0	0.0	1875.2	1875.2	0.0	0.0	1884.2	1884.2	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	
	cMy. 正		2427.6	2427.6	0.0	0.0	2354.3	2354.3	0.0	0.0	2273.7	2273.7	0.0	0.0	
	gMy. 負		523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	
	cMy. 負		2661.1	2661.1	0.0	0.0	2552.3	2552.3	0.0	0.0	2443.1	2443.1	0.0	0.0	
	H' (H)		205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	205 (280)	205 (280)	0 (0)	0 (0)	
	Qd		440.7	440.7	0.0	0.0	425.1	425.1	0.0	0.0	467.9	467.9	0.0	0.0	
	Qal		647.7	647.7	0.0	0.0	647.8	647.8	0.0	0.0	647.5	647.5	0.0	0.0	
	Qas		801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		1.35S	1.35S	0.00	0.00	1.31S	1.31S	0.00	0.00	1.44S	1.44S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y27レ-ΔX6軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-ΔX6軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-ΔX6軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(33)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	3099.8	3099.8	0.0	0.0	2750.5	2750.5	0.0	0.0	2400.7	2400.7	0.0	0.0	
	MI	72.8	-70.5	0.0	0.0	75.2	-71.4	0.0	0.0	68.1	-68.5	0.0	0.0	
	Ns	2840.4	2840.4	0.0	0.0	2523.8	2523.8	0.0	0.0	2202.4	2202.4	0.0	0.0	
	Ms	367.3	-398.7	0.0	0.0	386.2	-361.1	0.0	0.0	277.0	-349.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	51.2	51.2	0.0	0.0	52.4	52.4	0.0	0.0	48.4	48.4	0.0	0.0	
	Qs	355.0	355.0	0.0	0.0	345.4	345.4	0.0	0.0	276.0	276.0	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	
	i	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	
配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
pt	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51		
pw	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34		
曲げ	Mal	788.7	788.7	0.0	0.0	786.2	786.2	0.0	0.0	720.0	720.0	0.0	0.0	
	Mas	1453.4	1453.4	0.0	0.0	1374.0	1374.0	0.0	0.0	1292.4	1292.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	558.0	558.0	0.0	0.0	558.0	558.0	0.0	0.0	424.1	558.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	1692.1	1692.1	0.0	0.0	1597.0	1597.0	0.0	0.0	1491.4	1491.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	523.2	523.2	0.0	0.0	523.2	523.2	0.0	0.0	394.6	523.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	1842.0	1842.0	0.0	0.0	1732.4	1732.4	0.0	0.0	1611.3	1611.3	0.0	0.0	
	H' (H)	205 (280)		0 (0)		205 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		
	Qd	506.8	506.8	0.0	0.0	491.9	491.9	0.0	0.0	389.8	389.8	0.0	0.0	
	Qal	648.5	648.5	0.0	0.0	644.1	644.1	0.0	0.0	627.6	627.6	0.0	0.0	
	Qas	801.8	801.8	0.0	0.0	801.8	801.8	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.59S	2.59S	0.00	0.00	2.52S	2.52S	0.00	0.00	2.00S	2.00S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	108.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C1A				C1A				C1A				
部材位置			Y27レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [12F-13F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(33)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI		2057.7	2057.7	0.0	0.0	1713.2	1713.2	0.0	0.0	1367.3	1367.3	0.0	0.0	
	MI		68.0	-68.2	0.0	0.0	69.7	-68.5	0.0	0.0	70.0	-67.1	0.0	0.0	
	Ns		1916.6	1916.6	0.0	0.0	1621.7	1621.7	0.0	0.0	1306.9	1306.9	0.0	0.0	
	Ms		281.4	-258.8	0.0	0.0	290.4	-251.2	0.0	0.0	305.5	-226.2	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI		48.7	48.7	0.0	0.0	48.9	48.9	0.0	0.0	49.0	49.0	0.0	0.0	
	Qs		236.5	236.5	0.0	0.0	236.5	236.5	0.0	0.0	232.5	232.5	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0		
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6		
	i	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1		
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28		
pt		0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51		
pw	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34			
曲げ	Mal	714.6	714.6	0.0	0.0	707.6	707.6	0.0	0.0	701.4	701.4	0.0	0.0		
	Mas	1218.8	1218.8	0.0	0.0	1142.0	1142.0	0.0	0.0	1058.7	1058.7	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	424.1	424.1	0.0	0.0	373.3	424.1	0.0	0.0	373.3	373.3	0.0	0.0		
	cMy. 正	1402.1	1402.1	0.0	0.0	1307.3	1307.3	0.0	0.0	1203.2	1203.2	0.0	0.0		
	gMy. 負	394.6	394.6	0.0	0.0	343.9	394.6	0.0	0.0	343.9	343.9	0.0	0.0		
	cMy. 負	1490.3	1490.3	0.0	0.0	1366.4	1366.4	0.0	0.0	1243.5	1243.5	0.0	0.0		
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)			
	Qd	330.5	330.5	0.0	0.0	330.4	330.4	0.0	0.0	324.3	324.3	0.0	0.0		
	Qal	631.9	631.9	0.0	0.0	625.0	625.0	0.0	0.0	623.6	623.6	0.0	0.0		
	Qas	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.69S	1.69S	0.00	0.00	1.69S	1.69S	0.00	0.00	1.66S	1.66S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	107.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1A				C1A				C1A				
部材位置		Y27レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [14F-15F/壁]				Y27レ-ΛX6軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1021.2	1021.2	0.0	0.0	684.6	684.6	0.0	0.0	347.3	347.3	0.0	0.0	
	MI	68.0	-66.8	0.0	0.0	42.4	-56.2	0.0	0.0	145.3	-85.1	0.0	0.0	
	Ns	982.0	982.0	0.0	0.0	674.9	674.9	0.0	0.0	351.7	351.7	0.0	0.0	
	Ms	247.8	-184.5	0.0	0.0	186.1	-81.2	0.0	0.0	298.4	-119.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	48.2	48.2	0.0	0.0	35.2	35.2	0.0	0.0	81.5	81.5	0.0	0.0	
	Qs	183.4	183.4	0.0	0.0	111.9	111.9	0.0	0.0	166.9	166.9	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	75.0	75.0	100.0	100.0	
	d	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	67.6	67.6	92.6	92.6	
	j	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	59.2	59.2	81.1	81.1	
	配筋	主筋	1	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35	4-D35	3-D35	3-D35	4-D35
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
at		28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	28.71	28.71	38.28	38.28	
pt		0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	0.38	0.38	0.51	0.51	
pw		0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	0.25	0.25	0.34	0.34	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	625.7	625.7	0.0	0.0	537.6	537.6	0.0	0.0	446.3	446.3	0.0	0.0	
	Mas	971.3	971.3	0.0	0.0	882.5	882.5	0.0	0.0	791.2	791.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	247.3	373.3	0.0	0.0	247.3	247.3	0.0	0.0	494.7	247.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	1092.6	1092.6	0.0	0.0	985.2	985.2	0.0	0.0	869.0	869.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	220.9	343.9	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0	441.8	220.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	1119.6	1119.6	0.0	0.0	992.1	992.1	0.0	0.0	865.8	865.8	0.0	0.0	
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		
	Qd	251.0	251.0	0.0	0.0	150.2	150.2	0.0	0.0	209.6	209.6	0.0	0.0	
	Qal	628.8	628.8	0.0	0.0	577.6	577.6	0.0	0.0	534.2	534.2	0.0	0.0	
	Qas	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	775.2	775.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	1.28S	1.28S	0.00	0.00	0.77S	0.77S	0.00	0.00	1.07S	1.07S	0.00	0.00	
Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0		
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着														

断面名		C3				C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[2F-3F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(58)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	
応力	Nl	6274.1	6274.1	0.0	0.0	5825.2	5825.2	0.0	0.0	
	MI	-141.0	165.8	0.0	0.0	-113.4	82.5	0.0	0.0	
	Ns	-332.7	-332.7	0.0	0.0	11723.6	-73.3	0.0	0.0	
	Ms	-337.8	-3392.4	0.0	0.0	-636.4	-1765.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K1			
	Ql	-92.3	-92.3	0.0	0.0	-70.0	-70.0	0.0	0.0	
	Qs	1586.2	1586.2	0.0	0.0	1285.8	1285.8	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	d	102.2	102.2	112.2	112.2	102.2	102.2	112.2	112.2	
	j	89.4	89.4	98.1	98.1	89.4	89.4	98.1	98.1	
配筋	主筋	1	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38
		2								
		芯鉄筋								
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾞｯﾁ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	114.00	114.00	45.60	45.60	114.00	114.00	45.60	45.60	
	pt	0.86	0.86	0.35	0.35	0.86	0.86	0.35	0.35	
	pw	1.16	1.16	0.36	0.36	1.16	1.16	0.36	0.36	
曲げ	Mal	2681.3	2681.3	0.0	0.0	2723.4	2723.4	0.0	0.0	
	Mas	3964.1	3964.1	0.0	0.0	5440.2	4073.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1258.7	13150.4	0.0	0.0	1258.7	1258.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	4157.4	4157.4	0.0	0.0	4271.5	4271.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1297.9	13537.6	0.0	0.0	1297.9	1297.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	9467.9	9467.9	0.0	0.0	9160.9	9160.9	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (333)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	2333.2	2333.2	0.0	0.0	1893.7	1893.7	0.0	0.0	
	Qal	1321.6	1321.6	0.0	0.0	1409.8	1409.8	0.0	0.0	
	Qas	2887.6	2887.6	0.0	0.0	2887.6	2887.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.18S	2.18S	0.00	0.00	1.77S	1.77S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	116.3	108.8	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y3ﾌﾞﾚ-ΛX1軸[3F-4F/壁_]				Y3ﾌﾞﾚ-ΛX1軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾞﾚ-ΛX1軸[5F-6F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	5389.2	5389.2	0.0	0.0	4963.8	4963.8	0.0	0.0	4538.8	4538.8	0.0	0.0	
	MI	-107.0	104.3	0.0	0.0	-106.2	98.4	0.0	0.0	-106.6	99.1	0.0	0.0	
	Ns	10599.4	179.0	0.0	0.0	302.1	302.1	0.0	0.0	424.8	424.8	0.0	0.0	
	Ms	-676.0	-1272.9	0.0	0.0	620.3	-817.7	0.0	0.0	453.7	-781.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-75.5	-75.5	0.0	0.0	-73.1	-73.1	0.0	0.0	-73.4	-73.4	0.0	0.0	
	Qs	1024.8	1024.8	0.0	0.0	874.3	874.3	0.0	0.0	776.1	776.1	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋 SD390/SD390/SD345				鉄筋 SD390/SD390/SD345				鉄筋 SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	d	102.2	102.2	112.2	112.2	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	
	j	89.4	89.4	98.1	98.1	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	
配筋	主筋	1	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	114.00	114.00	45.60	45.60	79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	
	pt	0.86	0.86	0.35	0.35	0.60	0.60	0.18	0.18	0.60	0.60	0.18	0.18	
pw	1.16	1.16	0.36	0.36	0.74	0.74	0.23	0.23	0.74	0.74	0.23	0.23		
曲げ	Mal	2762.3	2762.3	0.0	0.0	2433.8	2433.8	0.0	0.0	2455.1	2455.1	0.0	0.0	
	Mas	5540.3	4191.0	0.0	0.0	3031.9	3031.9	0.0	0.0	3083.6	3083.6	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	967.5	1258.7	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	4401.8	4401.8	0.0	0.0	3162.6	3162.6	0.0	0.0	3229.1	3229.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1001.4	1297.9	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	8833.1	8833.1	0.0	0.0	7219.2	7219.2	0.0	0.0	6890.0	6890.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		
	Qd	1499.5	1499.5	0.0	0.0	1275.0	1275.0	0.0	0.0	1127.4	1127.4	0.0	0.0	
	Qal	1527.1	1527.1	0.0	0.0	1520.6	1520.6	0.0	0.0	1522.1	1522.1	0.0	0.0	
	Qas	2887.6	2887.6	0.0	0.0	2237.5	2237.5	0.0	0.0	2237.5	2237.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.40S	1.40S	0.00	0.00	1.42S	1.42S	0.00	0.00	1.25S	1.25S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y3フレ-ΔX1軸 [6F-7F/壁]				Y3フレ-ΔX1軸 [7F-8F/壁]				Y3フレ-ΔX1軸 [8F-9F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	4114.4	4114.4	0.0	0.0	3695.9	3695.9	0.0	0.0	3278.1	3278.1	0.0	0.0	
	MI	-102.9	98.4	0.0	0.0	-102.4	95.1	0.0	0.0	-103.2	95.5	0.0	0.0	
	Ns	537.2	537.2	0.0	0.0	624.1	624.1	0.0	0.0	700.3	700.3	0.0	0.0	
	Ms	415.4	-1013.5	0.0	0.0	731.6	-918.1	0.0	0.0	701.7	-636.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-71.9	-71.9	0.0	0.0	-70.5	-70.5	0.0	0.0	-71.0	-71.0	0.0	0.0	
	Qs	867.1	867.1	0.0	0.0	971.6	971.6	0.0	0.0	820.7	820.7	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	d	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	
	i	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	
配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	79.40	79.40	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	
pt	0.60	0.60	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18		
pw	0.74	0.74	0.23	0.23	0.53	0.53	0.23	0.23	0.53	0.53	0.23	0.23		
曲げ	Mal	2474.4	2474.4	0.0	0.0	2280.4	2280.4	0.0	0.0	2291.4	2291.4	0.0	0.0	
	Mas	3130.7	3130.7	0.0	0.0	2599.2	2599.2	0.0	0.0	2631.2	2631.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	3289.6	3289.6	0.0	0.0	2736.8	2736.8	0.0	0.0	2777.5	2777.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	6543.1	6543.1	0.0	0.0	5590.1	5590.1	0.0	0.0	5221.8	5221.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1264.7	1264.7	0.0	0.0	1422.1	1422.1	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0	
	Qal	1534.4	1534.4	0.0	0.0	1521.7	1521.7	0.0	0.0	1520.4	1520.4	0.0	0.0	
	Qas	2237.5	2237.5	0.0	0.0	1900.5	1900.5	0.0	0.0	1900.5	1900.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.41S	1.41S	0.00	0.00	1.98S	1.98S	0.00	0.00	1.66S	1.66S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3			
部材位置		Y37レ-ΛX1軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX1軸[10F-11F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(43)	(35)	(0)	(0)	(43)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	2860.9	2860.9	0.0	0.0	2444.1	2444.1	0.0	0.0
	MI	-104.6	94.6	0.0	0.0	-104.7	93.6	0.0	0.0
	Ns	762.2	762.2	0.0	0.0	817.9	817.9	0.0	0.0
	Ms	647.3	-687.7	0.0	0.0	805.6	-653.8	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1		
	QI	-70.5	-70.5	0.0	0.0	-70.8	-70.8	0.0	0.0
	Qs	818.9	818.9	0.0	0.0	879.4	879.4	0.0	0.0
	L.no	K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	D	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	d	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8
配筋	j	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7
	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32
		2							
	芯鉄筋								
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100
	at	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt	0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18
	pw	0.53	0.53	0.23	0.23	0.53	0.53	0.23	0.23
曲げ	Mal	2106.2	2106.2	0.0	0.0	2115.4	2115.4	0.0	0.0
	Mas	2657.1	2657.1	0.0	0.0	2680.3	2680.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0
	cMy. 正	2809.9	2809.9	0.0	0.0	2839.4	2839.4	0.0	0.0
	gMy. 負	1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0
	cMy. 負	4815.2	4815.2	0.0	0.0	4427.5	4427.5	0.0	0.0
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd	1193.1	1193.1	0.0	0.0	1283.7	1283.7	0.0	0.0
	Qal	1449.8	1449.8	0.0	0.0	1452.3	1452.3	0.0	0.0
	Qas	1851.9	1851.9	0.0	0.0	1851.9	1851.9	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.66S	1.66S	0.00	0.00	1.78S	1.78S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	98.8	106.3	0.0	0.0	97.5	107.5	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3				
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX1軸[13F-14F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(40)	(33)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI		2026.4	2026.4	0.0	0.0	1614.6	1614.6	0.0	0.0	1203.1	1203.1	0.0	0.0	
	MI		-102.4	93.8	0.0	0.0	-101.5	87.2	0.0	0.0	-100.9	88.0	0.0	0.0	
	Ns		848.6	3204.1	0.0	0.0	785.0	2444.3	0.0	0.0	1729.9	1729.9	0.0	0.0	
	Ms		767.9	633.6	0.0	0.0	851.1	310.9	0.0	0.0	-1107.3	127.2	0.0	0.0	
	L. no		K1	K2			K1	K2			K2	K2			
	QI		-69.4	-69.4	0.0	0.0	-67.4	-67.4	0.0	0.0	-67.4	-67.4	0.0	0.0	
	Qs		740.8	740.8	0.0	0.0	627.6	627.6	0.0	0.0	565.4	565.4	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B		120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	D		110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	d		102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	
	j		90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82		
pt		0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18		
pw		0.42	0.42	0.23	0.23	0.42	0.42	0.23	0.23	0.42	0.42	0.23	0.23		
曲げ	Mal		1983.8	1983.8	0.0	0.0	1827.4	1827.4	0.0	0.0	1667.8	1667.8	0.0	0.0	
	Mas		2693.2	3645.1	0.0	0.0	2666.6	3350.4	0.0	0.0	3067.7	3067.7	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		777.8	967.5	0.0	0.0	777.8	777.8	0.0	0.0	528.4	777.8	0.0	0.0	
	cMy. 正		2855.6	2855.6	0.0	0.0	2822.0	2822.0	0.0	0.0	2764.3	2764.3	0.0	0.0	
	gMy. 負		809.0	1001.4	0.0	0.0	809.0	809.0	0.0	0.0	560.0	809.0	0.0	0.0	
	cMy. 負		4030.6	4030.6	0.0	0.0	3666.9	3666.9	0.0	0.0	3311.6	3311.6	0.0	0.0	
	H' (H)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd		1076.5	1076.5	0.0	0.0	907.7	907.7	0.0	0.0	814.3	814.3	0.0	0.0	
	Qal		1455.0	1455.0	0.0	0.0	1436.4	1436.4	0.0	0.0	1442.5	1442.5	0.0	0.0	
	Qas		1683.4	1683.4	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		1.50S	1.50S	0.00	0.00	1.26S	1.26S	0.00	0.00	1.13S	1.13S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		101.3	108.8	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C2				
部材位置		Y37レ-1X1軸[14F-15F/壁]				Y37レ-1X1軸[15F-16F/壁]				Y37レ-1X2軸[1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(65)	(58)	(0)	(0)	
応力	NI	794.5	794.5	0.0	0.0	385.7	385.7	0.0	0.0	11244.9	11244.9	0.0	0.0	
	MI	-89.7	84.9	0.0	0.0	-187.0	97.8	0.0	0.0	1.2	-50.3	0.0	0.0	
	Ns	1079.4	509.5	0.0	0.0	491.5	279.8	0.0	0.0	5337.9	5337.9	0.0	0.0	
	Ms	-1005.6	317.9	0.0	0.0	-713.6	346.2	0.0	0.0	-962.3	-7474.5	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K2	K1			K1	K1			
	QI	-62.4	-62.4	0.0	0.0	-100.8	-100.8	0.0	0.0	15.5	15.5	0.0	0.0	
	Qs	387.5	387.5	0.0	0.0	227.3	227.3	0.0	0.0	3092.0	3092.0	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	170.0	170.0	150.0	150.0	
	D	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	150.0	150.0	170.0	170.0	
	d	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	142.0	142.0	162.0	162.0	
	i	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	124.2	124.2	141.7	141.7	
	j	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	124.2	124.2	141.7	141.7	
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	134.00	134.00	53.60	53.60	
	pt	0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18	0.53	0.53	0.21	0.21	
pw	0.42	0.42	0.23	0.23	0.42	0.42	0.23	0.23	1.17	1.17	0.40	0.40		
曲げ	Mal	1505.6	1505.6	0.0	0.0	1339.3	1339.3	0.0	0.0	6125.7	6125.7	0.0	0.0	
	Mas	2789.0	2550.9	0.0	0.0	2543.3	2453.4	0.0	0.0	9844.0	9844.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	528.4	528.4	0.0	0.0	715.3	528.4	0.0	0.0	3494.9	26688.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2675.0	2675.0	0.0	0.0	2550.9	2550.9	0.0	0.0	10668.9	10668.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	560.0	560.0	0.0	0.0	768.8	560.0	0.0	0.0	3502.7	26688.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	2976.9	2976.9	0.0	0.0	2665.3	2665.3	0.0	0.0	17358.8	17358.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (333)		0 (0)		
	Qd	550.1	550.1	0.0	0.0	290.5	290.5	0.0	0.0	4630.2	4630.2	0.0	0.0	
	Qal	1475.7	1475.7	0.0	0.0	1262.6	1262.6	0.0	0.0	2185.6	2185.6	0.0	0.0	
	Qas	1683.4	1683.4	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0	5716.4	5716.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	0.76S	0.76S	0.00	0.00	0.40S	0.40S	0.00	0.00	2.87S	2.87S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				
部材位置		Y3フレ-ΔX2軸[2F-3F/壁]				Y3フレ-ΔX2軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	10406.5	10406.5	0.0	0.0	9586.0	9586.0	0.0	0.0	
	MI	-6.2	12.6	0.0	0.0	-17.5	5.6	0.0	0.0	
	Ns	4971.1	4971.1	0.0	0.0	4751.5	4751.5	0.0	0.0	
	Ms	1050.7	-4606.8	0.0	0.0	1631.8	-3455.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			
	QI	-6.7	-6.7	0.0	0.0	-8.3	-8.3	0.0	0.0	
	Qs	3160.2	3160.2	0.0	0.0	2847.2	2847.2	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	
	d	142.0	142.0	162.0	162.0	142.0	142.0	162.0	162.0	
	i	124.2	124.2	141.7	141.7	124.2	124.2	141.7	141.7	
配筋	主筋	1	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at	134.00	134.00	53.60	53.60	134.00	134.00	53.60	53.60	
pt	0.53	0.53	0.21	0.21	0.53	0.53	0.21	0.21		
pw	1.17	1.17	0.40	0.40	1.17	1.17	0.40	0.40		
曲げ	Mal	6184.0	6184.0	0.0	0.0	6224.4	6224.4	0.0	0.0	
	Mas	9648.5	9648.5	0.0	0.0	9530.9	9530.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	3494.9	3494.9	0.0	0.0	3198.4	3494.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	10424.8	10424.8	0.0	0.0	10277.5	10277.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	3502.7	3502.7	0.0	0.0	3393.8	3502.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	16729.4	16729.4	0.0	0.0	16014.7	16014.7	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	4737.0	4737.0	0.0	0.0	4266.7	4266.7	0.0	0.0	
	Qal	3093.4	3093.4	0.0	0.0	2880.1	2880.1	0.0	0.0	
	Qas	5716.4	5716.4	0.0	0.0	5716.4	5716.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.93S	2.93S	0.00	0.00	2.64S	2.64S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΔX2軸[4F-5F/壁]				Y37レ-ΔX2軸[5F-6F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	8770.7	8770.7	0.0	0.0	7963.2	7963.2	0.0	0.0	
	MI	-18.0	15.7	0.0	0.0	-22.0	15.2	0.0	0.0	
	Ns	4697.2	4697.2	0.0	0.0	4706.5	4706.5	0.0	0.0	
	Ms	2055.0	-2798.3	0.0	0.0	1849.1	-2673.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			
	QI	-12.0	-12.0	0.0	0.0	-13.3	-13.3	0.0	0.0	
	Qs	2727.0	2727.0	0.0	0.0	2546.8	2546.8	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	
	d	142.3	142.3	162.3	162.3	142.3	142.3	162.3	162.3	
	i	124.5	124.5	142.0	142.0	124.5	124.5	142.0	142.0	
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	
pt	0.38	0.38	0.15	0.15	0.38	0.38	0.15	0.15		
pw	1.17	1.17	0.40	0.40	1.17	1.17	0.40	0.40		
曲げ	Mal	5634.9	5634.9	0.0	0.0	5632.0	5632.0	0.0	0.0	
	Mas	7627.0	7627.0	0.0	0.0	7632.0	7632.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	3198.4	3198.4	0.0	0.0	3198.4	3198.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	8269.3	8269.3	0.0	0.0	8275.5	8275.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	3393.8	3393.8	0.0	0.0	3393.8	3393.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	13212.0	13212.0	0.0	0.0	12313.1	12313.1	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	4084.5	4084.5	0.0	0.0	3813.5	3813.5	0.0	0.0	
	Qal	3505.3	3505.3	0.0	0.0	3329.1	3329.1	0.0	0.0	
	Qas	5729.7	5729.7	0.0	0.0	5729.7	5729.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.98S	2.98S	0.00	0.00	2.78S	2.78S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[7F-8F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[8F-9F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	7155.5	7155.5	0.0	0.0	6373.8	6373.8	0.0	0.0	5611.2	5611.2	0.0	0.0	
	MI	-10.4	16.5	0.0	0.0	-9.3	7.8	0.0	0.0	-9.9	8.7	0.0	0.0	
	Ns	4711.6	4711.6	0.0	0.0	4377.4	4377.4	0.0	0.0	4031.3	4031.3	0.0	0.0	
	Ms	1321.0	-3265.0	0.0	0.0	1968.4	-2409.4	0.0	0.0	1972.3	-1966.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-9.6	-9.6	0.0	0.0	-6.1	-6.1	0.0	0.0	-6.7	-6.7	0.0	0.0	
	Qs	2375.3	2375.3	0.0	0.0	2259.9	2259.9	0.0	0.0	2036.1	2036.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	
	d	142.3	142.3	162.3	162.3	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	
	i	124.5	124.5	142.0	142.0	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	
	j													
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100
	at	95.70	95.70	38.28	38.28	79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76	
pt	0.38	0.38	0.15	0.15	0.35	0.35	0.14	0.14	0.35	0.35	0.14	0.14		
pw	1.17	1.17	0.40	0.40	1.19	1.19	0.40	0.40	1.19	1.19	0.40	0.40		
曲げ	Mal	5624.1	5624.1	0.0	0.0	4871.5	4871.5	0.0	0.0	4860.8	4860.8	0.0	0.0	
	Mas	7634.8	7634.8	0.0	0.0	6612.1	6612.1	0.0	0.0	6393.7	6393.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2547.0	3198.4	0.0	0.0	2547.0	2547.0	0.0	0.0	2547.0	2547.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	8279.0	8279.0	0.0	0.0	7193.1	7193.1	0.0	0.0	6960.5	6960.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	2552.5	3393.8	0.0	0.0	2552.5	2552.5	0.0	0.0	2552.5	2552.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	11373.3	11373.3	0.0	0.0	9716.4	9716.4	0.0	0.0	9002.0	9002.0	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	3558.1	3558.1	0.0	0.0	3386.9	3386.9	0.0	0.0	3050.8	3050.8	0.0	0.0	
	Qal	3259.2	3259.2	0.0	0.0	3069.7	3069.7	0.0	0.0	3104.9	3104.9	0.0	0.0	
	Qas	5729.7	5729.7	0.0	0.0	5126.1	5126.1	0.0	0.0	5126.1	5126.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.60S	2.60S	0.00	0.00	2.72S	2.72S	0.00	0.00	2.45S	2.45S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2				C2				C2				
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[9F-10F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[10F-11F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[11F-12F/壁_]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(48)	(35)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(45)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI		4848.3	4848.3	0.0	0.0	4105.9	4105.9	0.0	0.0	3385.6	3385.6	0.0	0.0	
	MI		-5.5	8.3	0.0	0.0	-4.8	3.8	0.0	0.0	-3.0	4.4	0.0	0.0	
	Ns		3678.1	3678.1	0.0	0.0	3262.1	3262.1	0.0	0.0	2784.3	2784.3	0.0	0.0	
	Ms		1852.4	-2029.4	0.0	0.0	1942.3	-1577.1	0.0	0.0	1737.1	-1459.3	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI		-4.9	-4.9	0.0	0.0	-3.1	-3.1	0.0	0.0	-2.6	-2.6	0.0	0.0	
	Qs		1952.7	1952.7	0.0	0.0	1767.1	1767.1	0.0	0.0	1565.5	1565.5	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	150.0	150.0	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0		
	D	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0		
	d	142.5	142.5	142.5	142.5	142.8	142.8	102.8	102.8	142.8	142.8	102.8	102.8		
	i	124.7	124.7	124.7	124.7	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0		
	配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	9-100	9-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100	
at		79.40	79.40	31.76	31.76	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82		
pt		0.35	0.35	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14		
pw		1.19	1.19	0.40	0.40	1.15	1.15	0.25	0.25	1.15	1.15	0.25	0.25		
曲げ	Mal	4456.2	4456.2	0.0	0.0	3381.9	3381.9	0.0	0.0	3396.2	3396.2	0.0	0.0		
	Mas	6201.0	6201.0	0.0	0.0	5151.9	5151.9	0.0	0.0	4870.4	4870.4	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正		2311.2	2547.0	0.0	0.0	2311.2	2311.2	0.0	0.0	1776.5	2311.2	0.0	0.0	
	cMy. 正		6709.4	6709.4	0.0	0.0	5570.0	5570.0	0.0	0.0	5251.4	5251.4	0.0	0.0	
	gMy. 負		2314.0	2552.5	0.0	0.0	2314.0	2314.0	0.0	0.0	1779.2	2314.0	0.0	0.0	
	cMy. 負		8235.5	8235.5	0.0	0.0	6644.9	6644.9	0.0	0.0	6041.2	6041.2	0.0	0.0	
	H' (H)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd		2926.7	2926.7	0.0	0.0	2649.1	2649.1	0.0	0.0	2346.9	2346.9	0.0	0.0	
	Qal		2796.4	2796.4	0.0	0.0	2150.5	2150.5	0.0	0.0	2068.0	2068.0	0.0	0.0	
	Qas		5041.9	5041.9	0.0	0.0	3626.0	3626.0	0.0	0.0	3626.0	3626.0	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		2.35S	2.35S	0.00	0.00	2.65S	2.65S	0.00	0.00	2.35S	2.35S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		93.8	106.3	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	96.3	108.8	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[12F-13F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[13F-14F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[14F-15F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		2682.5	2682.5	0.0	0.0	1991.5	1991.5	0.0	0.0	1320.7	1320.7	0.0	0.0
	MI		-3.1	2.6	0.0	0.0	-5.1	2.4	0.0	0.0	-6.0	4.8	0.0	0.0
	Ns		2264.4	2264.4	0.0	0.0	1749.0	1749.0	0.0	0.0	1204.9	1204.9	0.0	0.0
	Ms		2014.1	-711.4	0.0	0.0	1893.9	-250.2	0.0	0.0	1664.5	22.9	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		-2.0	-2.0	0.0	0.0	-2.7	-2.7	0.0	0.0	-3.9	-3.9	0.0	0.0
	Qs		1334.3	1334.3	0.0	0.0	1052.3	1052.3	0.0	0.0	809.9	809.9	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	110.0	110.0	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	80.0	80.0	
	d	142.8	142.8	102.8	102.8	142.8	142.8	72.8	72.8	142.8	142.8	72.8	72.8	
	i	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	63.7	63.7	125.0	125.0	63.7	63.7	
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
at		63.52	63.52	23.82	23.82	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	
pt		0.38	0.38	0.14	0.14	0.33	0.33	0.26	0.26	0.33	0.33	0.26	0.26	
pw		1.15	1.15	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	
曲げ		Mal		3123.4	3123.4	0.0	0.0	2129.3	2129.3	0.0	0.0	1782.8	1782.8	0.0
	Mas		4584.4	4584.4	0.0	0.0	3065.7	3065.7	0.0	0.0	2761.2	2761.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		1776.5	1776.5	0.0	0.0	1366.9	1776.5	0.0	0.0	1366.9	1366.9	0.0	0.0
	cMy. 正		4897.7	4897.7	0.0	0.0	3297.6	3297.6	0.0	0.0	2919.9	2919.9	0.0	0.0
	gMy. 負		1779.2	1779.2	0.0	0.0	1369.5	1779.2	0.0	0.0	1369.5	1369.5	0.0	0.0
	cMy. 負		5463.1	5463.1	0.0	0.0	3624.7	3624.7	0.0	0.0	3082.0	3082.0	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)	200 (280)	200 (280)	0 (0)	0 (0)
	Qd		2000.4	2000.4	0.0	0.0	1577.1	1577.1	0.0	0.0	1213.0	1213.0	0.0	0.0
	Qal		2178.1	2178.1	0.0	0.0	1406.3	1406.3	0.0	0.0	1568.3	1568.3	0.0	0.0
	Qas		3626.0	3626.0	0.0	0.0	2339.2	2339.2	0.0	0.0	2339.2	2339.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.00S	2.00S	0.00	0.00	2.52S	2.52S	0.00	0.00	1.94S	1.94S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸 [15F-16F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸 [1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸 [2F-3F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(33)	(30)	(0)	(0)	(65)	(58)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	650.1	650.1	0.0	0.0	11448.5	11448.5	0.0	0.0	10593.9	10593.9	0.0	0.0	
	MI	7.9	4.9	0.0	0.0	-1.1	11.9	0.0	0.0	0.3	-2.1	0.0	0.0	
	Ns	628.8	628.8	0.0	0.0	10346.9	10346.9	0.0	0.0	9583.9	9583.9	0.0	0.0	
	Ms	1082.2	100.3	0.0	0.0	-526.7	-7439.9	0.0	0.0	1678.6	-4998.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	1.0	1.0	0.0	0.0	-3.9	-3.9	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	
	Qs	446.0	446.0	0.0	0.0	3302.1	3302.1	0.0	0.0	3709.2	3709.2	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	
	d	142.8	142.8	72.8	72.8	142.0	142.0	162.0	162.0	142.0	142.0	162.0	162.0	
	j	125.0	125.0	63.7	63.7	124.2	124.2	141.7	141.7	124.2	124.2	141.7	141.7	
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at	39.70	39.70	31.76	31.76	134.00	134.00	53.60	53.60	134.00	134.00	53.60	53.60	
pt	0.33	0.33	0.26	0.26	0.53	0.53	0.21	0.21	0.53	0.53	0.21	0.21		
pw	0.95	0.95	0.25	0.25	1.17	1.17	0.40	0.40	1.17	1.17	0.40	0.40		
曲げ	Mal	1420.2	1420.2	0.0	0.0	6109.5	6109.5	0.0	0.0	6172.0	6172.0	0.0	0.0	
	Mas	2429.9	2429.9	0.0	0.0	12428.3	12428.3	0.0	0.0	12044.1	12044.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1652.1	1366.9	0.0	0.0	4441.0	26688.0	0.0	0.0	4441.0	4441.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2507.9	2507.9	0.0	0.0	13783.9	13783.9	0.0	0.0	13335.8	13335.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1651.3	1369.5	0.0	0.0	4441.0	26688.0	0.0	0.0	4441.0	4441.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	2538.7	2538.7	0.0	0.0	15024.1	15024.1	0.0	0.0	14501.1	14501.1	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (333)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	668.5	668.5	0.0	0.0	4951.2	4951.2	0.0	0.0	5563.4	5563.4	0.0	0.0	
	Qal	819.7	819.7	0.0	0.0	2287.9	2287.9	0.0	0.0	2618.2	2618.2	0.0	0.0	
	Qas	2339.2	2339.2	0.0	0.0	5716.4	5716.4	0.0	0.0	5716.4	5716.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.07S	1.07S	0.00	0.00	3.07S	3.07S	0.00	0.00	3.44S	3.44S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	108.8	111.3	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	9757.6	9757.6	0.0	0.0	8913.5	8913.5	0.0	0.0	
	MI	0.7	-0.0	0.0	0.0	0.7	-0.7	0.0	0.0	
	Ns	8843.2	8843.2	0.0	0.0	8070.8	8070.8	0.0	0.0	
	Ms	2653.3	-4069.6	0.0	0.0	3048.4	-3801.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			
	QI	0.3	0.3	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	
	Qs	3734.8	3734.8	0.0	0.0	3805.0	3805.0	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	
	d	142.0	142.0	162.0	162.0	142.3	142.3	162.3	162.3	
	i	124.2	124.2	141.7	141.7	124.5	124.5	142.0	142.0	
配筋	主筋	1	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾞｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at	134.00	134.00	53.60	53.60	95.70	95.70	38.28	38.28	
pt	0.53	0.53	0.21	0.21	0.38	0.38	0.15	0.15		
pw	1.17	1.17	0.40	0.40	1.17	1.17	0.40	0.40		
曲げ	Mal	6213.0	6213.0	0.0	0.0	5634.3	5634.3	0.0	0.0	
	Mas	11668.1	11668.1	0.0	0.0	9389.1	9389.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	4623.3	4441.0	0.0	0.0	4623.3	4623.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	12891.8	12891.8	0.0	0.0	10447.6	10447.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	4623.3	4441.0	0.0	0.0	4623.3	4623.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	13971.9	13971.9	0.0	0.0	11466.2	11466.2	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	5602.0	5602.0	0.0	0.0	5707.2	5707.2	0.0	0.0	
	Qal	2480.1	2480.1	0.0	0.0	3598.8	3598.8	0.0	0.0	
	Qas	5716.4	5716.4	0.0	0.0	5729.7	5729.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.47S	3.47S	0.00	0.00	4.17S	4.17S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	226.8	226.8	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			NG	NG			

断面名		C2				C2				
部材位置		Y3フレ-ΔX3軸[5F-6F/壁]				Y3フレ-ΔX3軸[6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	8077.3	8077.3	0.0	0.0	7240.8	7240.8	0.0	0.0	
	MI	0.9	-0.6	0.0	0.0	0.2	-0.7	0.0	0.0	
	Ns	7336.6	7336.6	0.0	0.0	6597.2	6597.2	0.0	0.0	
	Ms	2953.2	-3689.6	0.0	0.0	1794.7	-4364.3	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			
	QI	0.5	0.5	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	
	Qs	3690.1	3690.1	0.0	0.0	3158.3	3158.3	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	
	d	142.3	142.3	162.3	162.3	142.3	142.3	162.3	162.3	
	j	124.5	124.5	142.0	142.0	124.5	124.5	142.0	142.0	
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	
	pt	0.38	0.38	0.15	0.15	0.38	0.38	0.15	0.15	
pw	1.17	1.17	0.40	0.40	1.17	1.17	0.40	0.40		
曲げ	Mal	5632.9	5632.9	0.0	0.0	5624.9	5624.9	0.0	0.0	
	Mas	9012.8	9012.8	0.0	0.0	8629.9	8629.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	4623.3	4623.3	0.0	0.0	3130.6	4623.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	9989.3	9989.3	0.0	0.0	9519.0	9519.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	4623.3	4623.3	0.0	0.0	3130.6	4623.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	10904.9	10904.9	0.0	0.0	10332.1	10332.1	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	5534.9	5534.9	0.0	0.0	4737.3	4737.3	0.0	0.0	
	Qal	3259.8	3259.8	0.0	0.0	2939.9	2939.9	0.0	0.0	
	Qas	5729.7	5729.7	0.0	0.0	5729.7	5729.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.04S	4.04S	0.00	0.00	3.46S	3.46S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[7F-8F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(48)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	6444.5	6444.5	0.0	0.0	5667.4	5667.4	0.0	0.0	4889.9	4889.9	0.0	0.0	
	MI	0.2	-0.1	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	
	Ns	5896.4	5896.4	0.0	0.0	5208.7	5208.7	0.0	0.0	4515.7	4515.7	0.0	0.0	
	Ms	2511.9	-2884.8	0.0	0.0	2531.7	-2516.2	0.0	0.0	2179.8	-2588.7	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	2767.4	2767.4	0.0	0.0	2588.6	2588.6	0.0	0.0	2384.2	2384.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	
	d	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	
	i	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	
	j													
配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	9-100	9-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100
	at	79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76	
	pt	0.35	0.35	0.14	0.14	0.35	0.35	0.14	0.14	0.35	0.35	0.14	0.14	
pw	1.19	1.19	0.40	0.40	1.19	1.19	0.40	0.40	1.19	1.19	0.40	0.40		
曲げ	Mal	4872.9	4872.9	0.0	0.0	4861.2	4861.2	0.0	0.0	4455.9	4455.9	0.0	0.0	
	Mas	7411.4	7411.4	0.0	0.0	7052.1	7052.1	0.0	0.0	6685.8	6685.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	3130.6	3130.6	0.0	0.0	3130.6	3130.6	0.0	0.0	2656.3	3130.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	8187.9	8187.9	0.0	0.0	7742.8	7742.8	0.0	0.0	7268.3	7268.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	3130.6	3130.6	0.0	0.0	3130.6	3130.6	0.0	0.0	2656.3	3130.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	8879.2	8879.2	0.0	0.0	8334.6	8334.6	0.0	0.0	7755.7	7755.7	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd	4151.1	4151.1	0.0	0.0	3882.8	3882.8	0.0	0.0	3576.3	3576.3	0.0	0.0	
	Qal	2911.6	2911.6	0.0	0.0	3078.7	3078.7	0.0	0.0	2532.1	2532.1	0.0	0.0	
	Qas	5126.1	5126.1	0.0	0.0	5126.1	5126.1	0.0	0.0	5041.9	5041.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.33S	3.33S	0.00	0.00	3.11S	3.11S	0.00	0.00	2.87S	2.87S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	93.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4138.9	4138.9	0.0	0.0	3410.0	3410.0	0.0	0.0	2701.6	2701.6	0.0	0.0	
	MI	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Ns	3861.9	3861.9	0.0	0.0	3202.6	3202.6	0.0	0.0	2553.0	2553.0	0.0	0.0	
	Ms	2257.1	-1859.7	0.0	0.0	1942.6	-1793.0	0.0	0.0	2240.5	-930.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	2058.3	2058.3	0.0	0.0	1822.2	1822.2	0.0	0.0	1546.9	1546.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋				鉄筋				鉄筋				
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0	
	d	142.8	142.8	102.8	102.8	142.8	142.8	102.8	102.8	142.8	142.8	102.8	102.8	
	j	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	
	i													
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	
	pt	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	
pw	1.15	1.15	0.25	0.25	1.15	1.15	0.25	0.25	1.15	1.15	0.25	0.25		
曲げ	Mal	3381.8	3381.8	0.0	0.0	3395.1	3395.1	0.0	0.0	3133.1	3133.1	0.0	0.0	
	Mas	5469.4	5469.4	0.0	0.0	5120.2	5120.2	0.0	0.0	4743.7	4743.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2656.3	2656.3	0.0	0.0	1968.8	2656.3	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	5961.0	5961.0	0.0	0.0	5530.7	5530.7	0.0	0.0	5095.0	5095.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	2656.3	2656.3	0.0	0.0	1968.8	2656.3	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	6313.4	6313.4	0.0	0.0	5802.8	5802.8	0.0	0.0	5295.8	5295.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	3087.5	3087.5	0.0	0.0	2733.3	2733.3	0.0	0.0	2320.3	2320.3	0.0	0.0	
	Qal	1971.4	1971.4	0.0	0.0	1702.0	1702.0	0.0	0.0	1931.5	1931.5	0.0	0.0	
	Qas	3626.0	3626.0	0.0	0.0	3626.0	3626.0	0.0	0.0	3626.0	3626.0	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	3.09S	3.09S	0.00	0.00	2.73S	2.73S	0.00	0.00	2.32S	2.32S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[13F-14F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2005.2	2005.2	0.0	0.0	1326.3	1326.3	0.0	0.0	647.3	647.3	0.0	0.0	
	MI	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.4	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	1914.2	1914.2	0.0	0.0	1276.5	1276.5	0.0	0.0	630.8	630.8	0.0	0.0	
	Ms	2105.2	-433.6	0.0	0.0	1848.1	-191.5	0.0	0.0	1179.7	-99.1	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	1238.4	1238.4	0.0	0.0	994.9	994.9	0.0	0.0	581.5	581.5	0.0	0.0	
	L.no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
	鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	80.0	80.0	
	d	142.8	142.8	72.8	72.8	142.8	142.8	72.8	72.8	142.8	142.8	72.8	72.8	
配筋	i	125.0	125.0	63.7	63.7	125.0	125.0	63.7	63.7	125.0	125.0	63.7	63.7	
	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
	at	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	
	pt	0.33	0.33	0.26	0.26	0.33	0.33	0.26	0.26	0.33	0.33	0.26	0.26	
	pw	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	2136.2	2136.2	0.0	0.0	1785.7	1785.7	0.0	0.0	1418.6	1418.6	0.0	0.0	
	Mas	3156.7	3156.7	0.0	0.0	2801.7	2801.7	0.0	0.0	2431.1	2431.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1819.3	1648.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3410.0	3410.0	0.0	0.0	2970.3	2970.3	0.0	0.0	2509.3	2509.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1819.3	1648.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3532.7	3532.7	0.0	0.0	3039.9	3039.9	0.0	0.0	2533.2	2533.2	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd	1857.6	1857.6	0.0	0.0	1492.3	1492.3	0.0	0.0	872.2	872.2	0.0	0.0	
	Qal	1238.1	1238.1	0.0	0.0	1518.6	1518.6	0.0	0.0	874.3	874.3	0.0	0.0	
	Qas	2339.2	2339.2	0.0	0.0	2339.2	2339.2	0.0	0.0	2339.2	2339.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	2.97S	2.97S	0.00	0.00	2.39S	2.39S	0.00	0.00	1.40S	1.40S	0.00	0.00	
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾏX4軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾏX4軸[2F-3F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(58)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	Nl	11448.5	11448.5	0.0	0.0	10593.9	10593.9	0.0	0.0	
	MI	1.1	-11.9	0.0	0.0	-0.3	2.1	0.0	0.0	
	Ns	10346.9	10346.9	0.0	0.0	9583.9	9583.9	0.0	0.0	
	Ms	526.7	7439.9	0.0	0.0	-1678.6	4998.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			
	Ql	3.9	3.9	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	
	Qs	3302.1	3302.1	0.0	0.0	3709.2	3709.2	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	
	d	142.0	142.0	162.0	162.0	142.0	142.0	162.0	162.0	
	i	124.2	124.2	141.7	141.7	124.2	124.2	141.7	141.7	
配筋	主筋	1	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at	134.00	134.00	53.60	53.60	134.00	134.00	53.60	53.60	
	pt	0.53	0.53	0.21	0.21	0.53	0.53	0.21	0.21	
pw	1.17	1.17	0.40	0.40	1.17	1.17	0.40	0.40		
曲げ	Mal	6109.5	6109.5	0.0	0.0	6172.0	6172.0	0.0	0.0	
	Mas	12428.3	12428.3	0.0	0.0	12044.1	12044.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	4441.0	26688.0	0.0	0.0	4441.0	4441.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	15024.1	15024.1	0.0	0.0	14501.1	14501.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	4441.0	26688.0	0.0	0.0	4441.0	4441.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	13783.9	13783.9	0.0	0.0	13335.8	13335.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (333)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	4951.2	4951.2	0.0	0.0	5563.4	5563.4	0.0	0.0	
	Qal	2287.9	2287.9	0.0	0.0	2618.2	2618.2	0.0	0.0	
	Qas	5716.4	5716.4	0.0	0.0	5716.4	5716.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.07S	3.07S	0.00	0.00	3.44S	3.44S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	101.3	108.8	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[3F-4F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	9757.6	9757.6	0.0	0.0	8913.5	8913.5	0.0	0.0	
	MI	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.7	0.0	0.0	
	Ns	8843.2	8843.2	0.0	0.0	8070.8	8070.8	0.0	0.0	
	Ms	-2653.3	4069.6	0.0	0.0	-3048.4	3801.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.3	-0.3	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	
	Qs	3734.8	3734.8	0.0	0.0	3805.0	3805.0	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				
	B	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	
	d	142.0	142.0	162.0	162.0	142.3	142.3	162.3	162.3	
	i	124.2	124.2	141.7	141.7	124.5	124.5	142.0	142.0	
配筋	主筋	1	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾞｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at	134.00	134.00	53.60	53.60	95.70	95.70	38.28	38.28	
pt	0.53	0.53	0.21	0.21	0.38	0.38	0.15	0.15		
pw	1.17	1.17	0.40	0.40	1.17	1.17	0.40	0.40		
曲げ	Mal	6213.0	6213.0	0.0	0.0	5634.3	5634.3	0.0	0.0	
	Mas	11668.1	11668.1	0.0	0.0	9389.1	9389.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	4623.3	4441.0	0.0	0.0	4623.3	4623.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	13971.9	13971.9	0.0	0.0	11466.2	11466.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	4623.3	4441.0	0.0	0.0	4623.3	4623.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	12891.8	12891.8	0.0	0.0	10447.6	10447.6	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	5602.0	5602.0	0.0	0.0	5707.2	5707.2	0.0	0.0	
	Qal	2480.1	2480.1	0.0	0.0	3598.8	3598.8	0.0	0.0	
	Qas	5716.4	5716.4	0.0	0.0	5729.7	5729.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.47S	3.47S	0.00	0.00	4.17S	4.17S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	226.8	226.8	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			NG	NG			

断面名		C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX4軸[6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	8077.3	8077.3	0.0	0.0	7240.8	7240.8	0.0	0.0	
	MI	-0.9	0.6	0.0	0.0	-0.2	0.7	0.0	0.0	
	Ns	7336.6	7336.6	0.0	0.0	6597.2	6597.2	0.0	0.0	
	Ms	-2953.2	3689.6	0.0	0.0	-1794.7	4364.3	0.0	0.0	
	L.no	K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.5	-0.5	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	
	Qs	3690.1	3690.1	0.0	0.0	3158.3	3158.3	0.0	0.0	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	
	d	142.3	142.3	162.3	162.3	142.3	142.3	162.3	162.3	
	i	124.5	124.5	142.0	142.0	124.5	124.5	142.0	142.0	
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ﾋﾞｯﾁ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28	
	pt	0.38	0.38	0.15	0.15	0.38	0.38	0.15	0.15	
pw	1.17	1.17	0.40	0.40	1.17	1.17	0.40	0.40		
曲げ	Mal	5632.9	5632.9	0.0	0.0	5624.9	5624.9	0.0	0.0	
	Mas	9012.8	9012.8	0.0	0.0	8629.9	8629.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	4623.3	4623.3	0.0	0.0	3130.6	4623.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	10904.9	10904.9	0.0	0.0	10332.1	10332.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	4623.3	4623.3	0.0	0.0	3130.6	4623.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	9989.3	9989.3	0.0	0.0	9519.0	9519.0	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		
	Qd	5534.9	5534.9	0.0	0.0	4737.3	4737.3	0.0	0.0	
	Qal	3259.8	3259.8	0.0	0.0	2939.9	2939.9	0.0	0.0	
	Qas	5729.7	5729.7	0.0	0.0	5729.7	5729.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.04S	4.04S	0.00	0.00	3.46S	3.46S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸 [7F-8F/壁_]				Y37レ-4X4軸 [8F-9F/壁_]				Y37レ-4X4軸 [9F-10F/壁_]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(48)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	6444.5	6444.5	0.0	0.0	5667.4	5667.4	0.0	0.0	4889.9	4889.9	0.0	0.0	
	MI	-0.2	0.1	0.0	0.0	-0.3	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0	
	Ns	5896.4	5896.4	0.0	0.0	5208.7	5208.7	0.0	0.0	4515.7	4515.7	0.0	0.0	
	Ms	-2511.9	2884.8	0.0	0.0	-2531.7	2516.2	0.0	0.0	-2179.8	2588.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	2767.4	2767.4	0.0	0.0	2588.6	2588.6	0.0	0.0	2384.2	2384.2	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	
	d	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	
	i	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	
配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	9-100	9-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100
	at	79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76	
pt	0.35	0.35	0.14	0.14	0.35	0.35	0.14	0.14	0.35	0.35	0.14	0.14		
pw	1.19	1.19	0.40	0.40	1.19	1.19	0.40	0.40	1.19	1.19	0.40	0.40		
曲げ	Mal	4872.9	4872.9	0.0	0.0	4861.2	4861.2	0.0	0.0	4455.9	4455.9	0.0	0.0	
	Mas	7411.4	7411.4	0.0	0.0	7052.1	7052.1	0.0	0.0	6685.8	6685.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	3130.6	3130.6	0.0	0.0	3130.6	3130.6	0.0	0.0	2656.3	3130.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	8879.2	8879.2	0.0	0.0	8334.6	8334.6	0.0	0.0	7755.7	7755.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	3130.6	3130.6	0.0	0.0	3130.6	3130.6	0.0	0.0	2656.3	3130.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	8187.9	8187.9	0.0	0.0	7742.8	7742.8	0.0	0.0	7268.3	7268.3	0.0	0.0	
	H' (H)	195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd	4151.1	4151.1	0.0	0.0	3882.8	3882.8	0.0	0.0	3576.3	3576.3	0.0	0.0	
	Qal	2911.6	2911.6	0.0	0.0	3078.7	3078.7	0.0	0.0	2532.1	2532.1	0.0	0.0	
	Qas	5126.1	5126.1	0.0	0.0	5126.1	5126.1	0.0	0.0	5041.9	5041.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.33S	3.33S	0.00	0.00	3.11S	3.11S	0.00	0.00	2.87S	2.87S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	93.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3フル-4X4軸[10F-11F/壁]				Y3フル-4X4軸[11F-12F/壁]				Y3フル-4X4軸[12F-13F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(33)	(0)	(0)	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		4138.9	4138.9	0.0	0.0	3410.0	3410.0	0.0	0.0	2701.6	2701.6	0.0	0.0
	MI		-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns		3861.9	3861.9	0.0	0.0	3202.6	3202.6	0.0	0.0	2553.0	2553.0	0.0	0.0
	Ms		-2257.1	1859.7	0.0	0.0	-1942.6	1793.0	0.0	0.0	-2240.5	930.6	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs		2058.3	2058.3	0.0	0.0	1822.2	1822.2	0.0	0.0	1546.9	1546.9	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0
	D		150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0
	d		142.8	142.8	102.8	102.8	142.8	142.8	102.8	102.8	142.8	142.8	102.8	102.8
	i		125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0
	j													
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14
	pw		1.15	1.15	0.25	0.25	1.15	1.15	0.25	0.25	1.15	1.15	0.25	0.25
曲げ	Mal		3381.8	3381.8	0.0	0.0	3395.1	3395.1	0.0	0.0	3133.1	3133.1	0.0	0.0
	Mas		5469.4	5469.4	0.0	0.0	5120.2	5120.2	0.0	0.0	4743.7	4743.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		2656.3	2656.3	0.0	0.0	1968.8	2656.3	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0
	cMy. 正		6313.4	6313.4	0.0	0.0	5802.8	5802.8	0.0	0.0	5295.8	5295.8	0.0	0.0
	gMy. 負		2656.3	2656.3	0.0	0.0	1968.8	2656.3	0.0	0.0	1968.8	1968.8	0.0	0.0
	cMy. 負		5961.0	5961.0	0.0	0.0	5530.7	5530.7	0.0	0.0	5095.0	5095.0	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		3087.5	3087.5	0.0	0.0	2733.3	2733.3	0.0	0.0	2320.3	2320.3	0.0	0.0
	Qal		1971.4	1971.4	0.0	0.0	1702.0	1702.0	0.0	0.0	1931.5	1931.5	0.0	0.0
	Qas		3626.0	3626.0	0.0	0.0	3626.0	3626.0	0.0	0.0	3626.0	3626.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta		3.09S	3.09S	0.00	0.00	2.73S	2.73S	0.00	0.00	2.32S	2.32S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		92.5	107.5	0.0	0.0	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸 [13F-14F/壁]				Y37レ-4X4軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-4X4軸 [15F-16F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2005.2	2005.2	0.0	0.0	1326.3	1326.3	0.0	0.0	647.3	647.3	0.0	0.0	
	MI	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	
	Ns	1914.2	1914.2	0.0	0.0	1276.5	1276.5	0.0	0.0	630.8	630.8	0.0	0.0	
	Ms	-2105.2	433.6	0.0	0.0	-1848.1	191.5	0.0	0.0	-1179.7	99.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	1238.4	1238.4	0.0	0.0	994.9	994.9	0.0	0.0	581.5	581.5	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	80.0	80.0	
	d	142.8	142.8	72.8	72.8	142.8	142.8	72.8	72.8	142.8	142.8	72.8	72.8	
	i	125.0	125.0	63.7	63.7	125.0	125.0	63.7	63.7	125.0	125.0	63.7	63.7	
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100
	at	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	
pt	0.33	0.33	0.26	0.26	0.33	0.33	0.26	0.26	0.33	0.33	0.26	0.26		
pw	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25		
曲げ	Mal	2136.2	2136.2	0.0	0.0	1785.7	1785.7	0.0	0.0	1418.6	1418.6	0.0	0.0	
	Mas	3156.7	3156.7	0.0	0.0	2801.7	2801.7	0.0	0.0	2431.1	2431.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1819.3	1648.1	0.0	0.0	
	cMy. 正	3532.7	3532.7	0.0	0.0	3039.9	3039.9	0.0	0.0	2533.2	2533.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	1648.1	1968.8	0.0	0.0	1648.1	1648.1	0.0	0.0	1819.3	1648.1	0.0	0.0	
	cMy. 負	3410.0	3410.0	0.0	0.0	2970.3	2970.3	0.0	0.0	2509.3	2509.3	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd	1857.6	1857.6	0.0	0.0	1492.3	1492.3	0.0	0.0	872.2	872.2	0.0	0.0	
	Qal	1238.1	1238.1	0.0	0.0	1518.6	1518.6	0.0	0.0	874.3	874.3	0.0	0.0	
	Qas	2339.2	2339.2	0.0	0.0	2339.2	2339.2	0.0	0.0	2339.2	2339.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.97S	2.97S	0.00	0.00	2.39S	2.39S	0.00	0.00	1.40S	1.40S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾏX5軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾏX5軸[2F-3F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(58)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	11244.9	11244.9	0.0	0.0	10406.5	10406.5	0.0	0.0	
	MI	-1.2	50.3	0.0	0.0	6.2	-12.6	0.0	0.0	
	Ns	5337.9	5337.9	0.0	0.0	4971.1	4971.1	0.0	0.0	
	Ms	962.3	7474.5	0.0	0.0	-1050.7	4606.8	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			
	QI	-15.5	-15.5	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	
	Qs	3092.0	3092.0	0.0	0.0	3160.2	3160.2	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	
	d	142.0	142.0	162.0	162.0	142.0	142.0	162.0	162.0	
	i	124.2	124.2	141.7	141.7	124.2	124.2	141.7	141.7	
配筋	主筋	1	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at	134.00	134.00	53.60	53.60	134.00	134.00	53.60	53.60	
pt	0.53	0.53	0.21	0.21	0.53	0.53	0.21	0.21		
pw	1.17	1.17	0.40	0.40	1.17	1.17	0.40	0.40		
曲げ	Mal	6125.7	6125.7	0.0	0.0	6184.0	6184.0	0.0	0.0	
	Mas	9844.0	9844.0	0.0	0.0	9648.5	9648.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	3502.7	26688.0	0.0	0.0	3502.7	3502.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	17358.8	17358.8	0.0	0.0	16729.4	16729.4	0.0	0.0	
	gMy. 負	3494.9	26688.0	0.0	0.0	3494.9	3494.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	10668.9	10668.9	0.0	0.0	10424.8	10424.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (333)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	4630.2	4630.2	0.0	0.0	4737.0	4737.0	0.0	0.0	
	Qal	2185.6	2185.6	0.0	0.0	3093.4	3093.4	0.0	0.0	
	Qas	5716.4	5716.4	0.0	0.0	5716.4	5716.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.87S	2.87S	0.00	0.00	2.93S	2.93S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	101.3	108.8	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΔX5軸[3F-4F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(65)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	9586.0	9586.0	0.0	0.0	8770.7	8770.7	0.0	0.0	
	MI	17.5	-5.6	0.0	0.0	18.0	-15.7	0.0	0.0	
	Ns	4751.5	4751.5	0.0	0.0	4697.2	4697.2	0.0	0.0	
	Ms	-1631.8	3455.2	0.0	0.0	-2055.0	2798.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			
	QI	8.3	8.3	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0	
	Qs	2847.2	2847.2	0.0	0.0	2727.0	2727.0	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件		LS 2軸				LS 2軸			
	B	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	
	D	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	
	d	142.0	142.0	162.0	162.0	142.3	142.3	162.3	162.3	
	i	124.2	124.2	141.7	141.7	124.5	124.5	142.0	142.0	
配筋	主筋	1	10-D41	10-D41	4-D41	4-D41	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35
		2								
	芯鉄筋									
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
	at	134.00	134.00	53.60	53.60	95.70	95.70	38.28	38.28	
pt	0.53	0.53	0.21	0.21	0.38	0.38	0.15	0.15		
pw	1.17	1.17	0.40	0.40	1.17	1.17	0.40	0.40		
曲げ	Mal	6224.4	6224.4	0.0	0.0	5634.9	5634.9	0.0	0.0	
	Mas	9530.9	9530.9	0.0	0.0	7627.0	7627.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	3393.8	3502.7	0.0	0.0	3393.8	3393.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	16014.7	16014.7	0.0	0.0	13212.0	13212.0	0.0	0.0	
	gMy. 負	3198.4	3494.9	0.0	0.0	3198.4	3198.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	10277.5	10277.5	0.0	0.0	8269.3	8269.3	0.0	0.0	
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		180 (280)		0 (0)		
	Qd	4266.7	4266.7	0.0	0.0	4084.5	4084.5	0.0	0.0	
	Qal	2880.1	2880.1	0.0	0.0	3505.3	3505.3	0.0	0.0	
	Qas	5716.4	5716.4	0.0	0.0	5729.7	5729.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.64S	2.64S	0.00	0.00	2.98S	2.98S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	75.0	105.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2			
部材位置		Y37レ-ΔX5軸[5F-6F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(65)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)
応力	NI	7963.2	7963.2	0.0	0.0	7155.5	7155.5	0.0	0.0
	MI	22.0	-15.2	0.0	0.0	10.4	-16.5	0.0	0.0
	Ns	4706.5	4706.5	0.0	0.0	4711.6	4711.6	0.0	0.0
	Ms	-1849.1	2673.9	0.0	0.0	-1321.0	3265.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2		
	QI	13.3	13.3	0.0	0.0	9.6	9.6	0.0	0.0
	Qs	2546.8	2546.8	0.0	0.0	2375.3	2375.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋				鉄筋			
	条件		LS 2軸				LS 2軸		
	B	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0
	D	150.0	150.0	170.0	170.0	150.0	150.0	170.0	170.0
	d	142.3	142.3	162.3	162.3	142.3	142.3	162.3	162.3
	j	124.5	124.5	142.0	142.0	124.5	124.5	142.0	142.0
配筋	主筋	1	10-D35	10-D35	4-D35	4-D35	10-D35	10-D35	4-D35
		2							
		芯鉄筋							
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100
	at	95.70	95.70	38.28	38.28	95.70	95.70	38.28	38.28
	pt	0.38	0.38	0.15	0.15	0.38	0.38	0.15	0.15
曲げ	pw	1.17	1.17	0.40	0.40	1.17	1.17	0.40	0.40
	Mal	5632.0	5632.0	0.0	0.0	5624.1	5624.1	0.0	0.0
	Mas	7632.0	7632.0	0.0	0.0	7634.8	7634.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	3393.8	3393.8	0.0	0.0	2552.5	3393.8	0.0	0.0
	cMy. 正	12313.1	12313.1	0.0	0.0	11373.3	11373.3	0.0	0.0
	gMy. 負	3198.4	3198.4	0.0	0.0	2547.0	3198.4	0.0	0.0
	cMy. 負	8275.5	8275.5	0.0	0.0	8279.0	8279.0	0.0	0.0
	H' (H)	180 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)	
	Qd	3813.5	3813.5	0.0	0.0	3558.1	3558.1	0.0	0.0
	Qal	3329.1	3329.1	0.0	0.0	3259.2	3259.2	0.0	0.0
	Qas	5729.7	5729.7	0.0	0.0	5729.7	5729.7	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.78S	2.78S	0.00	0.00	2.60S	2.60S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	75.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2				
部材位置			Y37レ-4X5軸 [7F-8F/壁_]				Y37レ-4X5軸 [8F-9F/壁_]				Y37レ-4X5軸 [9F-10F/壁_]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(50)	(35)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(48)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI		6373.8	6373.8	0.0	0.0	5611.2	5611.2	0.0	0.0	4848.3	4848.3	0.0	0.0	
	MI		9.3	-7.8	0.0	0.0	9.9	-8.7	0.0	0.0	5.5	-8.3	0.0	0.0	
	Ns		4377.4	4377.4	0.0	0.0	4031.3	4031.3	0.0	0.0	3678.1	3678.1	0.0	0.0	
	Ms		-1968.4	2409.4	0.0	0.0	-1972.3	1966.5	0.0	0.0	-1852.4	2029.4	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI		6.1	6.1	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	4.9	4.9	0.0	0.0	
	Qs		2259.9	2259.9	0.0	0.0	2036.1	2036.1	0.0	0.0	1952.7	1952.7	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B		150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	
	D		150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	
	d		142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	
	i		124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	124.7	
	j														
配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	10-D32	10-D32	4-D32	4-D32	
		2													
	芯鉄筋														
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	9-100	9-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100	9-100	9-100	3-100	3-100	3-100
		at		79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76	79.40	79.40	31.76	31.76
	pt		0.35	0.35	0.14	0.14	0.35	0.35	0.14	0.14	0.35	0.35	0.14	0.14	
pw		1.19	1.19	0.40	0.40	1.19	1.19	0.40	0.40	1.19	1.19	0.40	0.40		
曲げ	Mal		4871.5	4871.5	0.0	0.0	4860.8	4860.8	0.0	0.0	4456.2	4456.2	0.0	0.0	
	Mas		6612.1	6612.1	0.0	0.0	6393.7	6393.7	0.0	0.0	6201.0	6201.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		2552.5	2552.5	0.0	0.0	2552.5	2552.5	0.0	0.0	2314.0	2552.5	0.0	0.0	
	cMy. 正		9716.4	9716.4	0.0	0.0	9002.0	9002.0	0.0	0.0	8235.5	8235.5	0.0	0.0	
	gMy. 負		2547.0	2547.0	0.0	0.0	2547.0	2547.0	0.0	0.0	2311.2	2547.0	0.0	0.0	
	cMy. 負		7193.1	7193.1	0.0	0.0	6960.5	6960.5	0.0	0.0	6709.4	6709.4	0.0	0.0	
	H' (H)		195 (280)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd		3386.9	3386.9	0.0	0.0	3050.8	3050.8	0.0	0.0	2926.7	2926.7	0.0	0.0	
	Qal		3069.7	3069.7	0.0	0.0	3104.9	3104.9	0.0	0.0	2796.4	2796.4	0.0	0.0	
	Qas		5126.1	5126.1	0.0	0.0	5126.1	5126.1	0.0	0.0	5041.9	5041.9	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		2.72S	2.72S	0.00	0.00	2.45S	2.45S	0.00	0.00	2.35S	2.35S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		90.0	105.0	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	93.8	106.3	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y37レ-4X5軸[10F-11F/壁]				Y37レ-4X5軸[11F-12F/壁]				Y37レ-4X5軸[12F-13F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(33)	(0)	(0)	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)
応力	NI		4105.9	4105.9	0.0	0.0	3385.6	3385.6	0.0	0.0	2682.5	2682.5	0.0	0.0
	MI		4.8	-3.8	0.0	0.0	3.0	-4.4	0.0	0.0	3.1	-2.6	0.0	0.0
	Ns		3262.1	3262.1	0.0	0.0	2784.3	2784.3	0.0	0.0	2264.4	2264.4	0.0	0.0
	Ms		-1942.3	1577.1	0.0	0.0	-1737.1	1459.3	0.0	0.0	-2014.1	711.4	0.0	0.0
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI		3.1	3.1	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
	Qs		1767.1	1767.1	0.0	0.0	1565.5	1565.5	0.0	0.0	1334.3	1334.3	0.0	0.0
	L. no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B		110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0
	D		150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0
	d		142.8	142.8	102.8	102.8	142.8	142.8	102.8	102.8	142.8	142.8	102.8	102.8
	j		125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0	125.0	125.0	90.0	90.0
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100	10-100	10-100	3-100	3-100
at			63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
pt			0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14	0.38	0.38	0.14	0.14
pw		1.15	1.15	0.25	0.25	1.15	1.15	0.25	0.25	1.15	1.15	0.25	0.25	
曲げ	Mal		3381.9	3381.9	0.0	0.0	3396.2	3396.2	0.0	0.0	3123.4	3123.4	0.0	0.0
	Mas		5151.9	5151.9	0.0	0.0	4870.4	4870.4	0.0	0.0	4584.4	4584.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		2314.0	2314.0	0.0	0.0	1779.2	2314.0	0.0	0.0	1779.2	1779.2	0.0	0.0
	cMy. 正		6644.9	6644.9	0.0	0.0	6041.2	6041.2	0.0	0.0	5463.1	5463.1	0.0	0.0
	gMy. 負		2311.2	2311.2	0.0	0.0	1776.5	2311.2	0.0	0.0	1776.5	1776.5	0.0	0.0
	cMy. 負		5570.0	5570.0	0.0	0.0	5251.4	5251.4	0.0	0.0	4897.7	4897.7	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		2649.1	2649.1	0.0	0.0	2346.9	2346.9	0.0	0.0	2000.4	2000.4	0.0	0.0
	Qal		2150.5	2150.5	0.0	0.0	2068.0	2068.0	0.0	0.0	2178.1	2178.1	0.0	0.0
	Qas		3626.0	3626.0	0.0	0.0	3626.0	3626.0	0.0	0.0	3626.0	3626.0	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta		2.65S	2.65S	0.00	0.00	2.35S	2.35S	0.00	0.00	2.00S	2.00S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		92.5	107.5	0.0	0.0	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2				C2				C2				
部材位置			Y37レ-ΛX5軸 [13F-14F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [15F-16F/壁]				
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期		(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI		1991.5	1991.5	0.0	0.0	1320.7	1320.7	0.0	0.0	650.1	650.1	0.0	0.0	
	MI		5.1	-2.4	0.0	0.0	6.0	-4.8	0.0	0.0	-7.9	-4.9	0.0	0.0	
	Ns		1749.0	1749.0	0.0	0.0	1204.9	1204.9	0.0	0.0	628.8	628.8	0.0	0.0	
	Ms		-1893.9	250.2	0.0	0.0	-1664.5	-22.9	0.0	0.0	-1082.2	-100.3	0.0	0.0	
	L. no		K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI		2.7	2.7	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	
	Qs		1052.3	1052.3	0.0	0.0	809.9	809.9	0.0	0.0	446.0	446.0	0.0	0.0	
	L. no		K1	K1			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B		80.0	80.0	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	
	D		150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	80.0	80.0	150.0	150.0	80.0	80.0	
	d		142.8	142.8	72.8	72.8	142.8	142.8	72.8	72.8	142.8	142.8	72.8	72.8	
	i		125.0	125.0	63.7	63.7	125.0	125.0	63.7	63.7	125.0	125.0	63.7	63.7	
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32	5-D32	5-D32	4-D32	4-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	6-100	6-100	3-100	3-100	
at			39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	39.70	39.70	31.76	31.76	
pt			0.33	0.33	0.26	0.26	0.33	0.33	0.26	0.26	0.33	0.33	0.26	0.26	
pw		0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25	0.95	0.95	0.25	0.25		
曲げ	Mal		2129.3	2129.3	0.0	0.0	1782.8	1782.8	0.0	0.0	1420.2	1420.2	0.0	0.0	
	Mas		3065.7	3065.7	0.0	0.0	2761.2	2761.2	0.0	0.0	2429.9	2429.9	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正		1369.5	1779.2	0.0	0.0	1369.5	1369.5	0.0	0.0	1651.3	1369.5	0.0	0.0	
	cMy. 正		3624.7	3624.7	0.0	0.0	3082.0	3082.0	0.0	0.0	2538.7	2538.7	0.0	0.0	
	gMy. 負		1366.9	1776.5	0.0	0.0	1366.9	1366.9	0.0	0.0	1652.1	1366.9	0.0	0.0	
	cMy. 負		3297.6	3297.6	0.0	0.0	2919.9	2919.9	0.0	0.0	2507.9	2507.9	0.0	0.0	
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd		1577.1	1577.1	0.0	0.0	1213.0	1213.0	0.0	0.0	668.5	668.5	0.0	0.0	
	Qal		1406.3	1406.3	0.0	0.0	1568.3	1568.3	0.0	0.0	819.7	819.7	0.0	0.0	
	Qas		2339.2	2339.2	0.0	0.0	2339.2	2339.2	0.0	0.0	2339.2	2339.2	0.0	0.0	
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta		2.52S	2.52S	0.00	0.00	1.94S	1.94S	0.00	0.00	1.07S	1.07S	0.00	0.00	
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1		95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y3ﾌﾚ-ﾏX6軸 [1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚ-ﾏX6軸 [2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚ-ﾏX6軸 [3F-4F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(50)	(58)	(0)	(0)	(50)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	6274.1	6274.1	0.0	0.0	5825.2	5825.2	0.0	0.0	5389.2	5389.2	0.0	0.0		
	MI	141.0	-165.8	0.0	0.0	113.4	-82.5	0.0	0.0	107.0	-104.3	0.0	0.0		
	Ns	-332.7	-332.7	0.0	0.0	11723.6	-73.3	0.0	0.0	10599.4	179.0	0.0	0.0		
	Ms	337.8	3392.4	0.0	0.0	636.4	1765.4	0.0	0.0	676.0	1272.9	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K2			K1	K2				
	QI	92.3	92.3	0.0	0.0	70.0	70.0	0.0	0.0	75.5	75.5	0.0	0.0		
	Qs	1586.2	1586.2	0.0	0.0	1285.8	1285.8	0.0	0.0	1024.8	1024.8	0.0	0.0		
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1					
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0		
	D	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0		
	d	102.2	102.2	112.2	112.2	102.2	102.2	112.2	112.2	102.2	102.2	112.2	112.2		
	j	89.4	89.4	98.1	98.1	89.4	89.4	98.1	98.1	89.4	89.4	98.1	98.1		
	配筋	主筋	1	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38
2															
芯鉄筋															
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	
at		114.00	114.00	45.60	45.60	114.00	114.00	45.60	45.60	114.00	114.00	45.60	45.60		
pt	0.86	0.86	0.35	0.35	0.86	0.86	0.35	0.35	0.86	0.86	0.35	0.35			
pw	1.16	1.16	0.36	0.36	1.16	1.16	0.36	0.36	1.16	1.16	0.36	0.36			
曲げ	Mal	2681.3	2681.3	0.0	0.0	2723.4	2723.4	0.0	0.0	2762.3	2762.3	0.0	0.0		
	Mas	3964.1	3964.1	0.0	0.0	5440.2	4073.0	0.0	0.0	5540.3	4191.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1297.9	13537.6	0.0	0.0	1297.9	1297.9	0.0	0.0	1001.4	1297.9	0.0	0.0		
	cMy. 正	9467.9	9467.9	0.0	0.0	9160.9	9160.9	0.0	0.0	8833.1	8833.1	0.0	0.0		
	gMy. 負	1258.7	13150.4	0.0	0.0	1258.7	1258.7	0.0	0.0	967.5	1258.7	0.0	0.0		
	cMy. 負	4157.4	4157.4	0.0	0.0	4271.5	4271.5	0.0	0.0	4401.8	4401.8	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (333)		0 (0)		195 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	2333.2	2333.2	0.0	0.0	1893.7	1893.7	0.0	0.0	1499.5	1499.5	0.0	0.0		
	Qal	1321.6	1321.6	0.0	0.0	1409.8	1409.8	0.0	0.0	1527.1	1527.1	0.0	0.0		
	Qas	2887.6	2887.6	0.0	0.0	2887.6	2887.6	0.0	0.0	2887.6	2887.6	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	2.18S	2.18S	0.00	0.00	1.77S	1.77S	0.00	0.00	1.40S	1.40S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	116.3	108.8	0.0	0.0	90.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y37レ-ΔX6軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΔX6軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΔX6軸 [6F-7F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)		
応力	NI	4963.8	4963.8	0.0	0.0	4538.8	4538.8	0.0	0.0	4114.4	4114.4	0.0	0.0		
	MI	106.2	-98.4	0.0	0.0	106.6	-99.1	0.0	0.0	102.9	-98.4	0.0	0.0		
	Ns	302.1	302.1	0.0	0.0	424.8	424.8	0.0	0.0	537.2	537.2	0.0	0.0		
	Ms	-620.3	817.7	0.0	0.0	-453.7	781.1	0.0	0.0	-415.4	1013.5	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	73.1	73.1	0.0	0.0	73.4	73.4	0.0	0.0	71.9	71.9	0.0	0.0		
	Qs	874.3	874.3	0.0	0.0	776.1	776.1	0.0	0.0	867.1	867.1	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0		
	D	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0		
	d	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8		
	j	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7		
	配筋	主筋	1	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32	10-D32	10-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	
at		79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82	79.40	79.40	23.82	23.82		
pt		0.60	0.60	0.18	0.18	0.60	0.60	0.18	0.18	0.60	0.60	0.18	0.18		
pw	0.74	0.74	0.23	0.23	0.74	0.74	0.23	0.23	0.74	0.74	0.23	0.23			
曲げ	Mal	2433.8	2433.8	0.0	0.0	2455.1	2455.1	0.0	0.0	2474.4	2474.4	0.0	0.0		
	Mas	3031.9	3031.9	0.0	0.0	3083.6	3083.6	0.0	0.0	3130.7	3130.7	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	7219.2	7219.2	0.0	0.0	6890.0	6890.0	0.0	0.0	6543.1	6543.1	0.0	0.0		
	gMy. 負	967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0		
	cMy. 負	3162.6	3162.6	0.0	0.0	3229.1	3229.1	0.0	0.0	3289.6	3289.6	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	1275.0	1275.0	0.0	0.0	1127.4	1127.4	0.0	0.0	1264.7	1264.7	0.0	0.0		
	Qal	1520.6	1520.6	0.0	0.0	1522.1	1522.1	0.0	0.0	1534.4	1534.4	0.0	0.0		
	Qas	2237.5	2237.5	0.0	0.0	2237.5	2237.5	0.0	0.0	2237.5	2237.5	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.42S	1.42S	0.00	0.00	1.25S	1.25S	0.00	0.00	1.41S	1.41S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				



断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [7F-8F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(35)	(0)	(0)	(40)	(35)	(0)	(0)	(43)	(35)	(0)	(0)	
応力	NI	3695.9	3695.9	0.0	0.0	3278.1	3278.1	0.0	0.0	2860.9	2860.9	0.0	0.0	
	MI	102.4	-95.1	0.0	0.0	103.2	-95.5	0.0	0.0	104.6	-94.6	0.0	0.0	
	Ns	624.1	624.1	0.0	0.0	700.3	700.3	0.0	0.0	762.2	762.2	0.0	0.0	
	Ms	-731.6	918.1	0.0	0.0	-701.7	636.5	0.0	0.0	-647.3	687.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	70.5	70.5	0.0	0.0	71.0	71.0	0.0	0.0	70.5	70.5	0.0	0.0	
	Qs	971.6	971.6	0.0	0.0	820.7	820.7	0.0	0.0	818.9	818.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc33(Fc = 33.00)			
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	d	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	
	i	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	
pt		0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18	
pw	0.53	0.53	0.23	0.23	0.53	0.53	0.23	0.23	0.53	0.53	0.23	0.23		
曲げ	Mal	2280.4	2280.4	0.0	0.0	2291.4	2291.4	0.0	0.0	2106.2	2106.2	0.0	0.0	
	Mas	2599.2	2599.2	0.0	0.0	2631.2	2631.2	0.0	0.0	2657.1	2657.1	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0	1001.4	1001.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	5590.1	5590.1	0.0	0.0	5221.8	5221.8	0.0	0.0	4815.2	4815.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	967.5	967.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	2736.8	2736.8	0.0	0.0	2777.5	2777.5	0.0	0.0	2809.9	2809.9	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd	1422.1	1422.1	0.0	0.0	1195.5	1195.5	0.0	0.0	1193.1	1193.1	0.0	0.0	
	Qal	1521.7	1521.7	0.0	0.0	1520.4	1520.4	0.0	0.0	1449.8	1449.8	0.0	0.0	
	Qas	1900.5	1900.5	0.0	0.0	1900.5	1900.5	0.0	0.0	1851.9	1851.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.98S	1.98S	0.00	0.00	1.66S	1.66S	0.00	0.00	1.66S	1.66S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	105.0	0.0	0.0	100.0	105.0	0.0	0.0	98.8	106.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			



断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX6軸[10F-11F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸[11F-12F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸[12F-13F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(43)	(33)	(0)	(0)	(40)	(33)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	2444.1	2444.1	0.0	0.0	2026.4	2026.4	0.0	0.0	1614.6	1614.6	0.0	0.0		
	MI	104.7	-93.6	0.0	0.0	102.4	-93.8	0.0	0.0	101.5	-87.2	0.0	0.0		
	Ns	817.9	817.9	0.0	0.0	848.6	3204.1	0.0	0.0	785.0	2444.3	0.0	0.0		
	Ms	-805.6	653.8	0.0	0.0	-767.9	-633.6	0.0	0.0	-851.1	-310.9	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K1				
	QI	70.8	70.8	0.0	0.0	69.4	69.4	0.0	0.0	67.4	67.4	0.0	0.0		
	Qs	879.4	879.4	0.0	0.0	740.8	740.8	0.0	0.0	627.6	627.6	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)				Fc33(Fc = 33.00)					
		SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345					
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0		
	D	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0		
	d	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8		
	i	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7		
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82		
pt		0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18		
pw	0.53	0.53	0.23	0.23	0.42	0.42	0.23	0.23	0.42	0.42	0.23	0.23			
曲げ	Mal	2115.4	2115.4	0.0	0.0	1983.8	1983.8	0.0	0.0	1827.4	1827.4	0.0	0.0		
	Mas	2680.3	2680.3	0.0	0.0	2693.2	3645.1	0.0	0.0	2666.6	3350.4	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	1001.4	1001.4	0.0	0.0	809.0	1001.4	0.0	0.0	809.0	809.0	0.0	0.0		
	cMy. 正	4427.5	4427.5	0.0	0.0	4030.6	4030.6	0.0	0.0	3666.9	3666.9	0.0	0.0		
	gMy. 負	967.5	967.5	0.0	0.0	777.8	967.5	0.0	0.0	777.8	777.8	0.0	0.0		
	cMy. 負	2839.4	2839.4	0.0	0.0	2855.6	2855.6	0.0	0.0	2822.0	2822.0	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	1283.7	1283.7	0.0	0.0	1076.5	1076.5	0.0	0.0	907.7	907.7	0.0	0.0		
	Qal	1452.3	1452.3	0.0	0.0	1455.0	1455.0	0.0	0.0	1436.4	1436.4	0.0	0.0		
	Qas	1851.9	1851.9	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.78S	1.78S	0.00	0.00	1.50S	1.50S	0.00	0.00	1.26S	1.26S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	97.5	107.5	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C3				C3				C3					
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [13F-14F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [14F-15F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [15F-16F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)		
応力	NI	1203.1	1203.1	0.0	0.0	794.5	794.5	0.0	0.0	385.7	385.7	0.0	0.0		
	MI	100.9	-88.0	0.0	0.0	89.7	-84.9	0.0	0.0	187.0	-97.8	0.0	0.0		
	Ns	1729.9	1729.9	0.0	0.0	1079.4	509.5	0.0	0.0	491.5	279.8	0.0	0.0		
	Ms	1107.3	-127.2	0.0	0.0	1005.6	-317.9	0.0	0.0	713.6	-346.2	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K2				
	QI	67.4	67.4	0.0	0.0	62.4	62.4	0.0	0.0	100.8	100.8	0.0	0.0		
	Qs	565.4	565.4	0.0	0.0	387.5	387.5	0.0	0.0	227.3	227.3	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				Fc33 (Fc = 33.00)				
		鉄筋	SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				SD390/SD390/SD345				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0		
	D	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0		
	d	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8	102.8	102.8	112.8	112.8		
	j	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7	90.0	90.0	98.7	98.7		
	配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82		
pt		0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18	0.48	0.48	0.18	0.18		
pw		0.42	0.42	0.23	0.23	0.42	0.42	0.23	0.23	0.42	0.42	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1667.8	1667.8	0.0	0.0	1505.6	1505.6	0.0	0.0	1339.3	1339.3	0.0	0.0		
	Mas	3067.7	3067.7	0.0	0.0	2789.0	2550.9	0.0	0.0	2543.3	2453.4	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	560.0	809.0	0.0	0.0	560.0	560.0	0.0	0.0	768.8	560.0	0.0	0.0		
	cMy. 正	3311.6	3311.6	0.0	0.0	2976.9	2976.9	0.0	0.0	2665.3	2665.3	0.0	0.0		
	gMy. 負	528.4	777.8	0.0	0.0	528.4	528.4	0.0	0.0	715.3	528.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	2764.3	2764.3	0.0	0.0	2675.0	2675.0	0.0	0.0	2550.9	2550.9	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)			
	Qd	814.3	814.3	0.0	0.0	550.1	550.1	0.0	0.0	290.5	290.5	0.0	0.0		
	Qal	1442.5	1442.5	0.0	0.0	1475.7	1475.7	0.0	0.0	1262.6	1262.6	0.0	0.0		
	Qas	1683.4	1683.4	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0	1683.4	1683.4	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	1.13S	1.13S	0.00	0.00	0.76S	0.76S	0.00	0.00	0.40S	0.40S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

A-4. 3. 3 R C壁の断面計算


(1) R C壁の計算指定

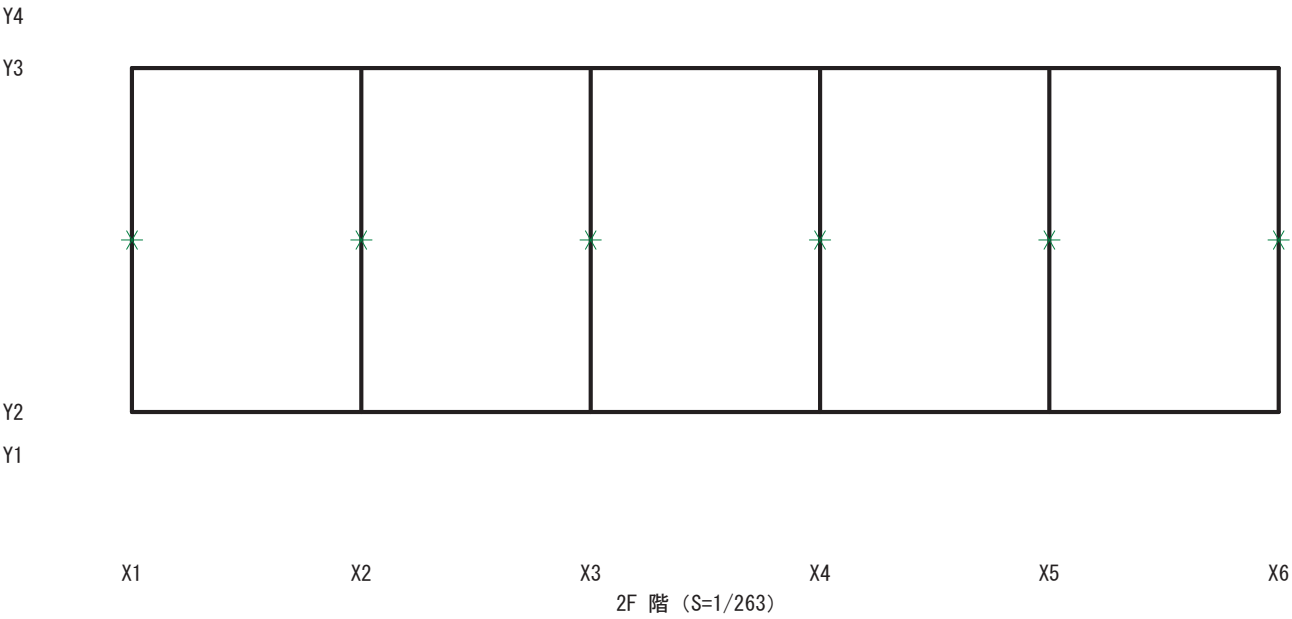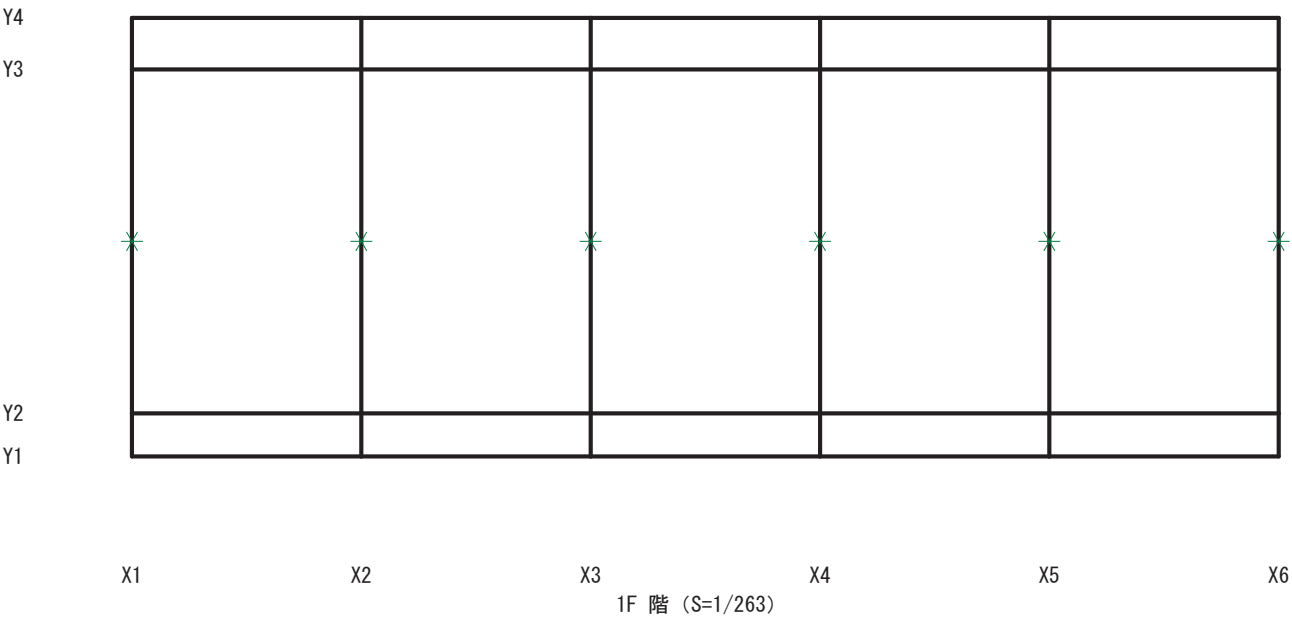

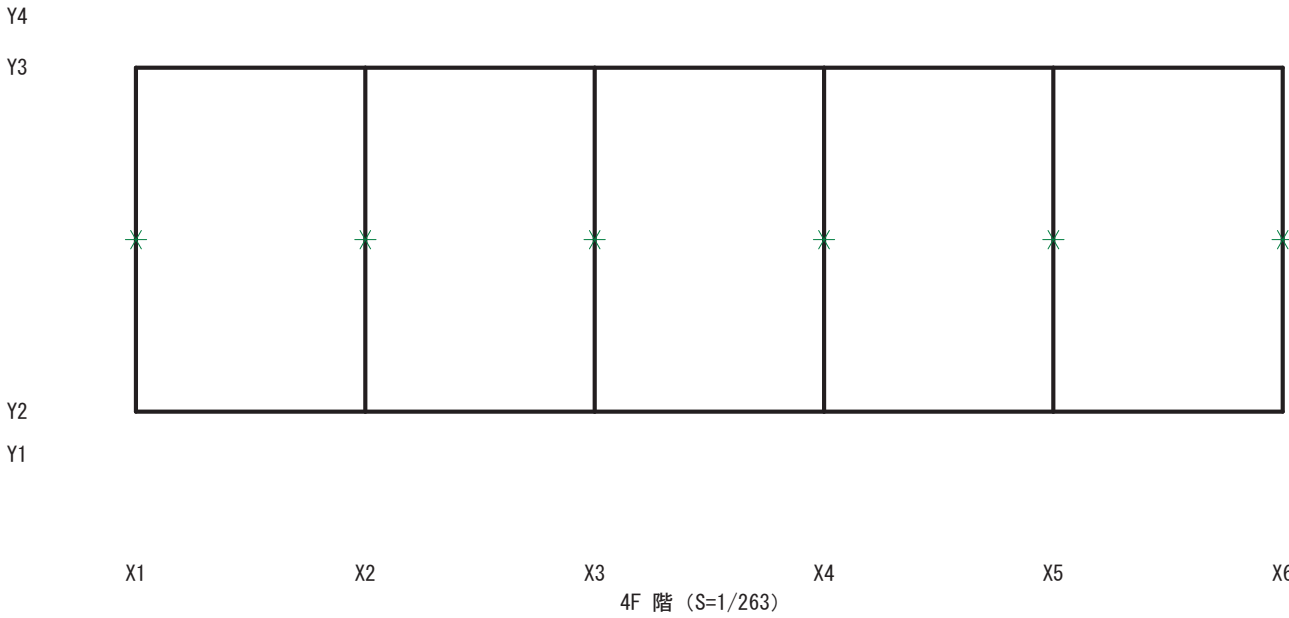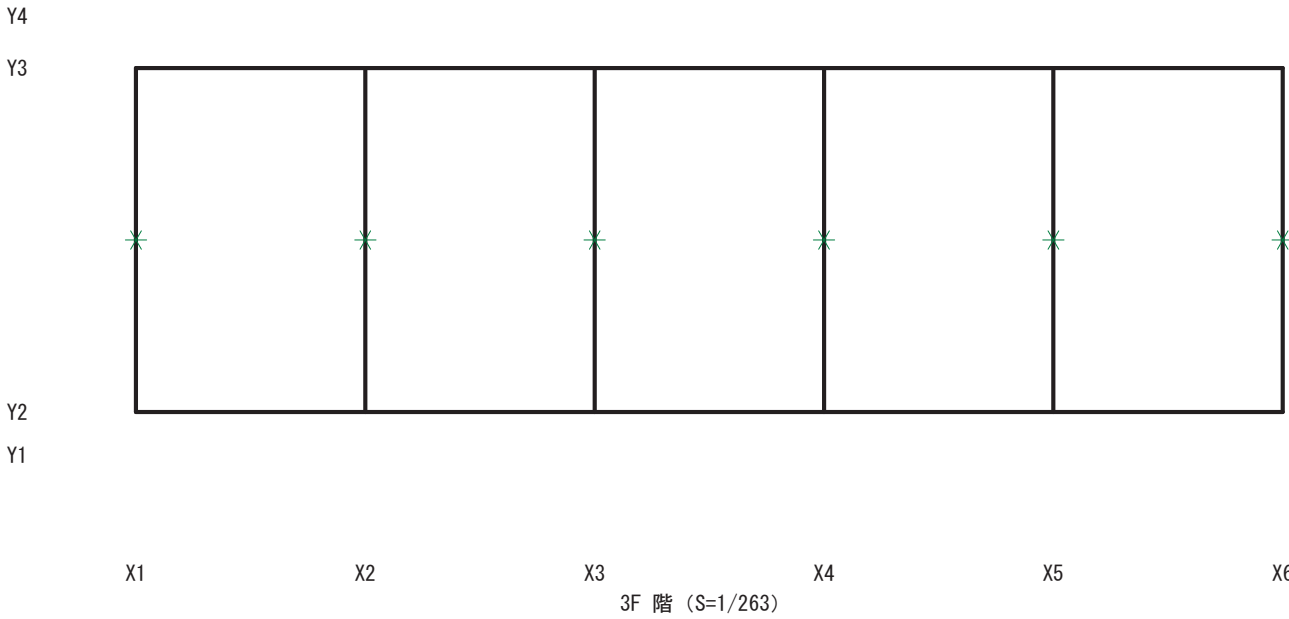

Y4
Y3


Y2
Y1

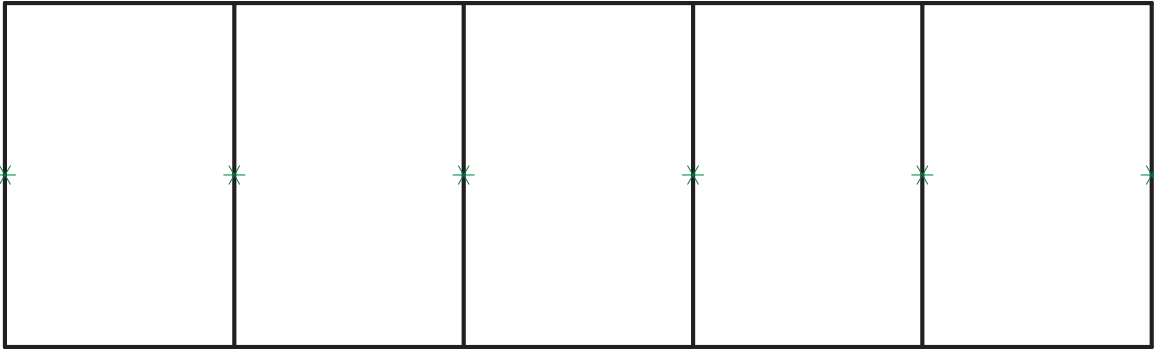

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

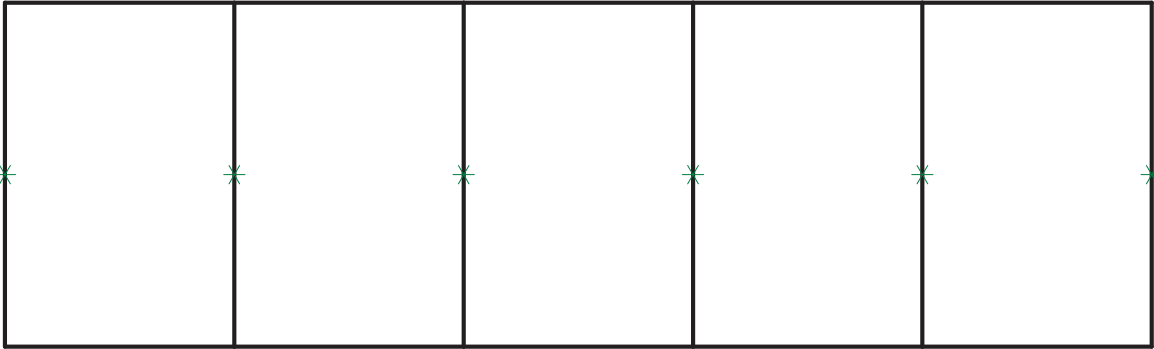

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

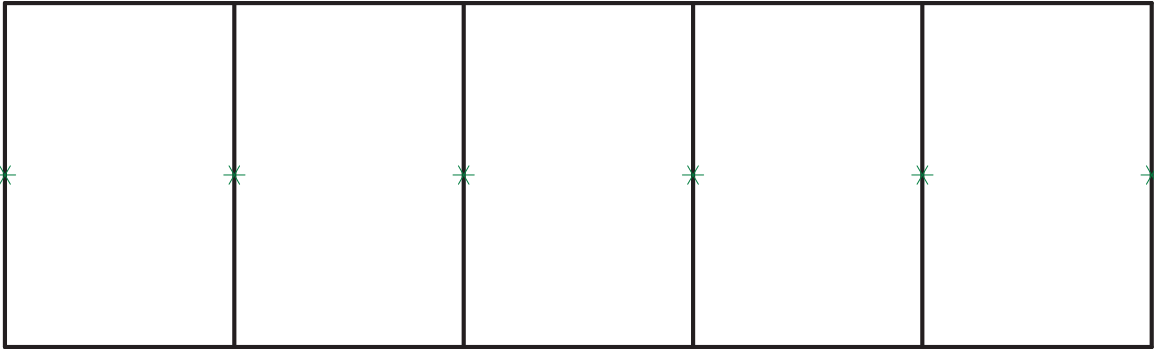

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

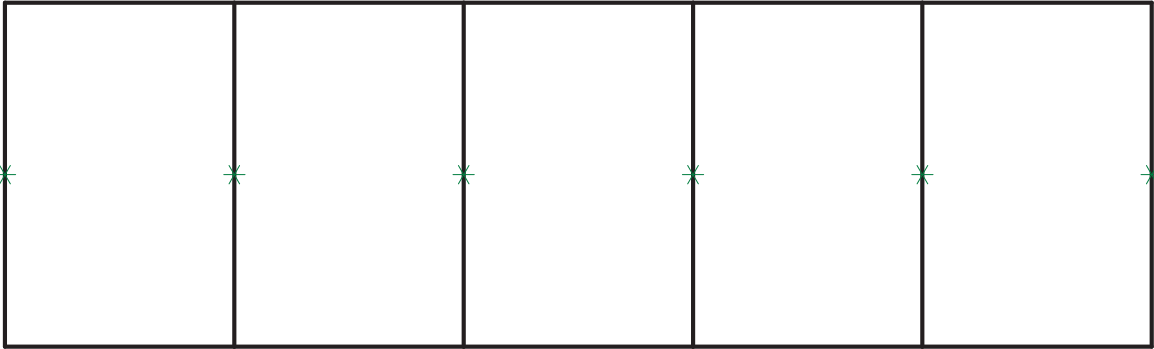

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

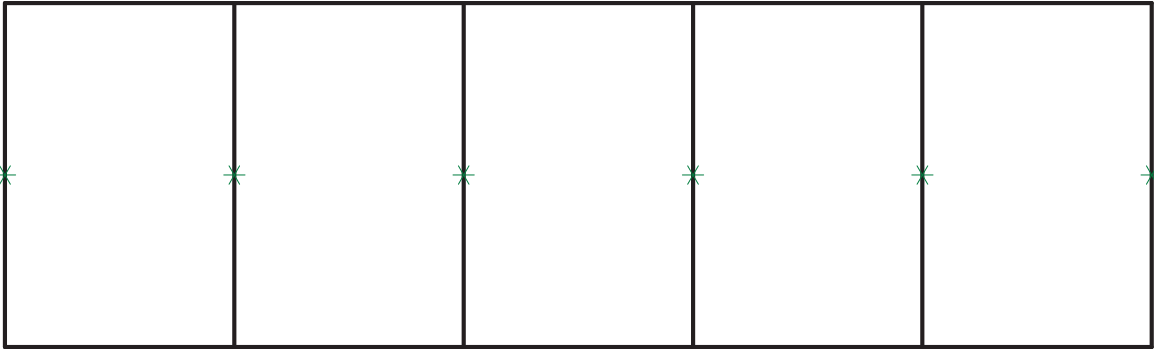

X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

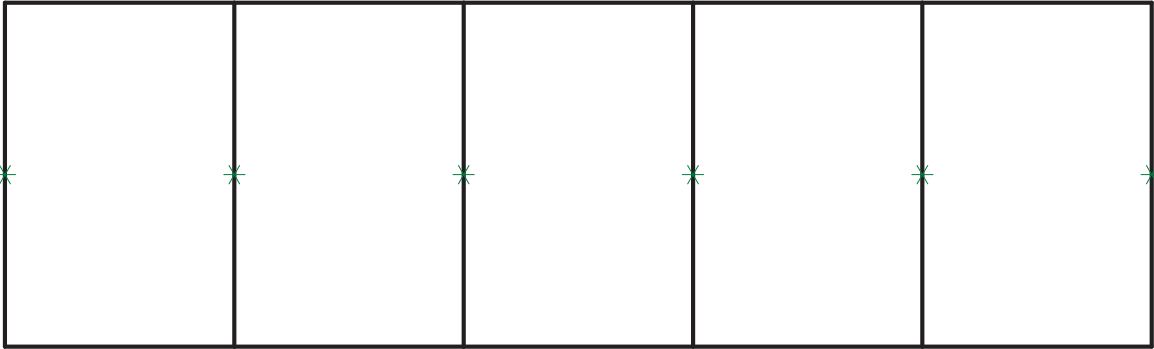

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

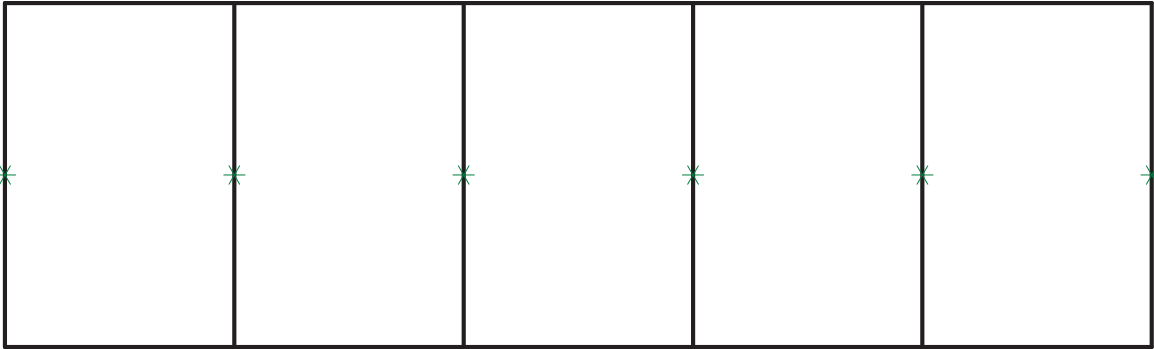

X1 X2 X3 X4 X5 X6
11F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

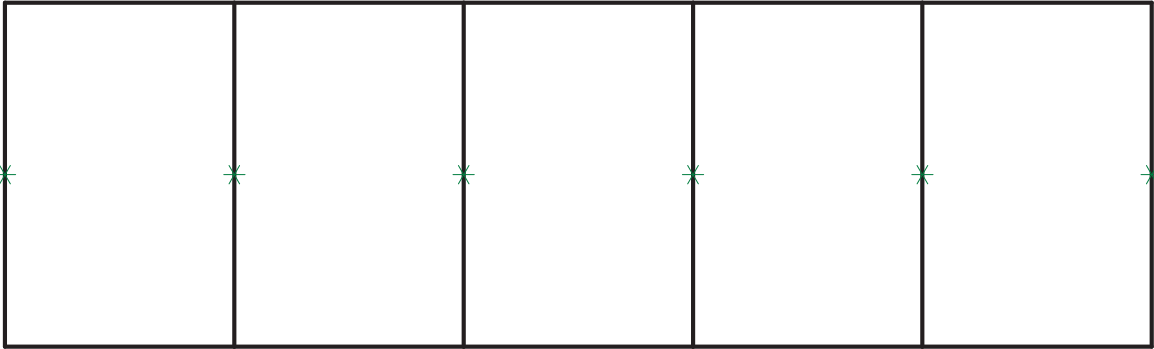

X1 X2 X3 X4 X5 X6
12F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

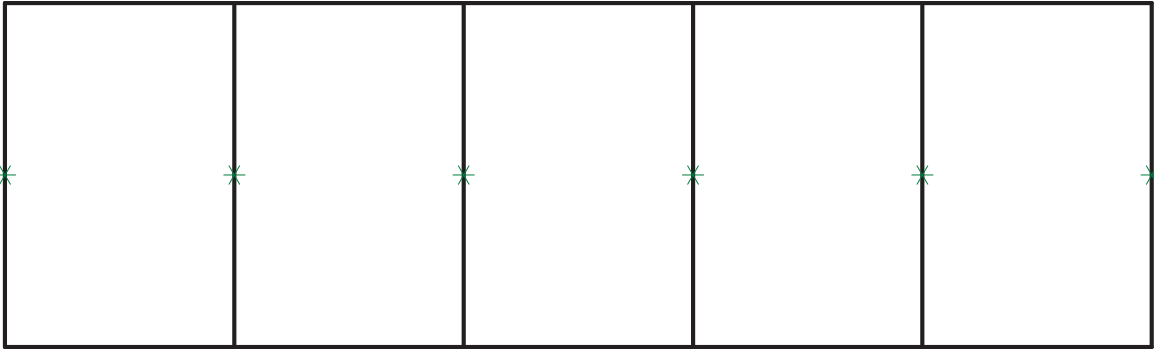


X1 X2 X3 X4 X5 X6
13F 階 (S=1/263)

Y4
Y3

Y2
Y1

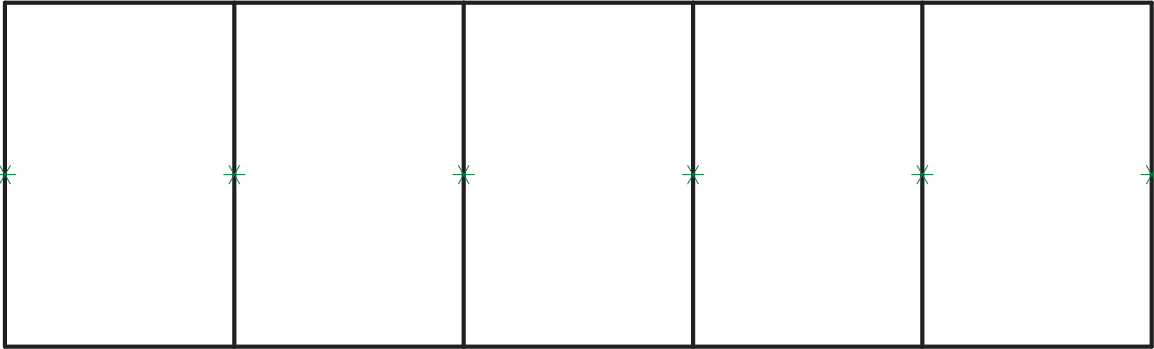

X1 X2 X3 X4 X5 X6
14F 階 (S=1/263)

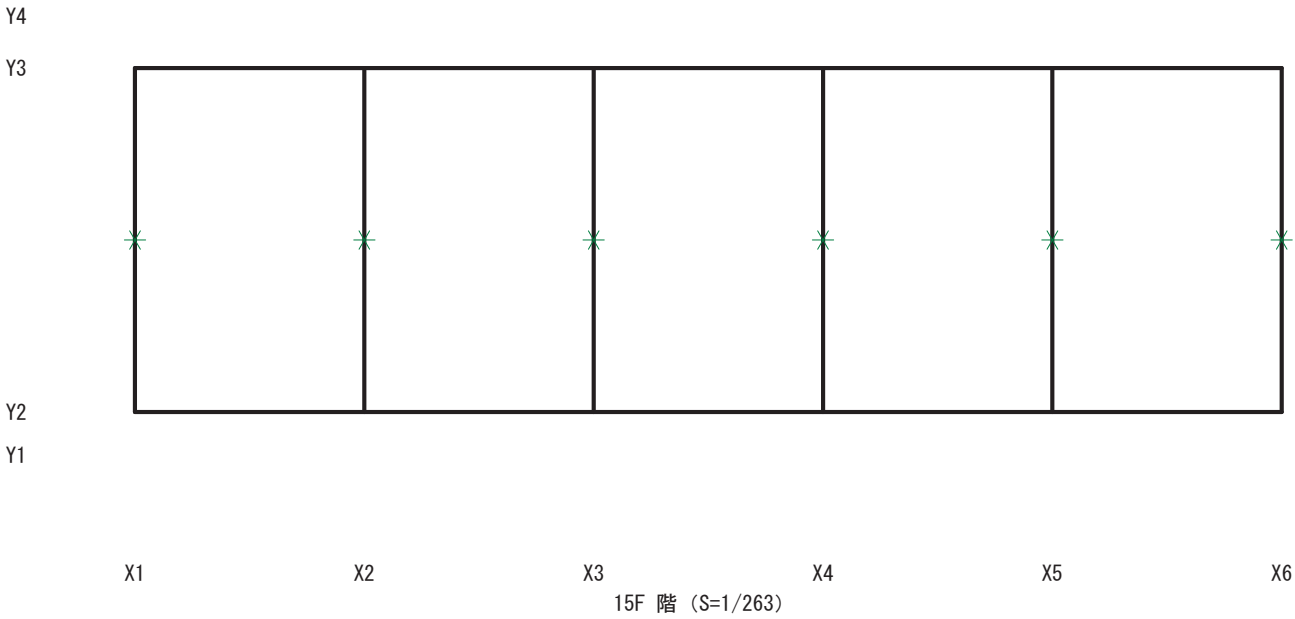

(2) R C 壁の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討

ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋： R C 規 準 (1999) 19 条 (26) ~ (28) 式による

イ) 許容せん断力R C 規 準 (1999) 19 条 (22) 式による

ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$

エ) せん断力の判定(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 を OK とする
- 4) 付帯柱の検討

許容圧縮耐力： R C 規 準 (1999) 19 条 (19. 8) 式による

許容引張耐力： R C 規 準 (1999) 19 条 (19. 9) 式による

(設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 を OK とする

(3) R C 壁の断面計算結果

記号説明		
記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。
形状	t	cm 壁厚
	Lo/Ho	cm ①/②： ①は開口幅、②は開口高さ
	L'/H'	cm ①/②： ①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L/H	cm ①/②： ①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r	開口による低減率で、r1 ~ r3 の最小値
	r1	開口による低減率 (=1-Lo/L)
	r2	開口による低減率 (=1-√((Ho・Lo)/(H・L))
	r3	開口による低減率 (=1-Ho/H)
材質		コンクリート： Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。() 内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③： ①： 鉄筋太物種別 1、②： 鉄筋太物種別 2、③： 鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	mm 壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	ps	% 壁筋比
応力	Qdl	kN 壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN 壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax(Q1, rQw) を用います。
	L. no	上記Qds の短期荷重ケース記号 (注1)

応力	QaI	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力 ($=ps \cdot t \cdot L' \cdot ft$)
	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は $1/2$
	Q1	kN	壁の許容せん断力 ($=r \cdot t \cdot L \cdot fs$)
	Q2	kN	壁の許容せん断力 ($=r(Qw + \Sigma Qc)$)
	判定		作用せん断力に対する判定結果
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN, cm ²	①-②, ③: ①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN, cm ²	①-②, ③: ①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN, cm ²	①-②, ③: ①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		①/②/③: 斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X 主筋1		壁方向の柱鉄筋一段目
	X 主筋2		壁方向の柱鉄筋二段目
	X 芯鉄筋		壁方向の芯鉄筋
	Y 主筋1		壁と直交方向の柱鉄筋一段目
	Y 主筋2		壁と直交方向の柱鉄筋二段目
	Y 芯鉄筋		壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L. no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号 (注1)
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		W2d		W2e		W2e		W2e		
部材位置		1F階X1フレームY2軸		2F階X1フレームY2軸		3F階X1フレームY2軸		4F階X1フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1090 / 260		1090 / 230		1090 / 230		1090 / 230		
	L/H	1200 / 333		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.700		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.705		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	0.2		0.6		0.9		2.1		
	Qds	2251.0		2130.7		2052.0		1989.4		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1285.2		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	4587.2		4587.2		4587.2		4587.2		
	rQw	3211.1		3112.8		3112.8		3112.8		
	ΣQc	3609.2		3609.2		3609.2		3413.2		
	Q1	1927.8		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	5737.5		5561.9		5561.9		5428.9		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td	281.2		272.6		272.6		272.6		
	Tv	158.8		153.9		153.9		153.9		
	Th	405.5		422.2		422.2		422.2		
	aTd	3-D16 573.2		3-D16 614.7		3-D16 614.7		3-D16 614.7		
	aTv	4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8		
	aTh	7-D16 410.9		8-D16 469.6		8-D16 469.6		8-D16 469.6		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120
	X	主筋1	4-D35	4-D38	4-D35	4-D38	4-D35	4-D38	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	6-D35	10-D38	6-D35	10-D38	6-D35	10-D38	5-D35	10-D32
	Y	主筋2								
		主筋2								
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		153.12	273.60	153.12	273.60	153.12	273.60	133.98	174.68
	長期	NI	11575.4	11575.4	10764.6	10764.6	9974.3	9974.3	9194.5	9194.5
		MI	6431.4	6431.4	5866.3	5866.3	5335.6	5335.6	4868.3	4868.3
		Nc	6323.6	6323.6	5871.1	5871.1	5431.8	5431.8	5002.9	5002.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11204.9	19779.8	11204.9	19779.8	11204.9	19779.8	10929.3	18355.4
		Nat	2985.8	5335.2	2985.8	5335.2	2985.8	5335.2	2612.6	3406.3
	短期	Ns	20666.2	20666.2	19012.7	19012.7	17354.6	17354.6	15868.0	15868.0
		Ms	64284.5	64284.5	57087.1	57087.1	50202.1	50202.1	44888.5	44888.5
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	15690.1	15690.1	14263.6	14263.6	12860.8	12860.8	11674.7	11674.7
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22409.9	39559.7	22409.9	39559.7	22409.9	39559.7	21858.6	36710.8
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2e		W2d		W2d		W2d		
部材位置		5F階X17レ-AY2軸		6F階X17レ-AY2軸		7F階X17レ-AY2軸		8F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	1090 / 230		1090 / 230		1090 / 230		1090 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	4.1		5.9		8.3		11.1		
	Qds	1938.5		1862.9		1792.3		1722.2		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	4587.2		4587.2		4587.2		4587.2		
	rQw	3112.8		3112.8		3112.8		3112.8		
	ΣQc	3413.2		3413.2		3413.2		3413.2		
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	5428.9		5428.9		5428.9		5428.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	272.6		148.2		142.6		137.0		
	Tv	153.9		82.2		79.1		76.0		
	Th	422.2		205.9		198.1		190.3		
	aTd	3-D16 614.7		3-D16 573.2		3-D16 573.2		3-D16 573.2		
	aTv	4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8		
	aTh	8-D16 469.6		7-D16 410.9		7-D16 410.9		7-D16 410.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D35	10-D32	5-D35	10-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	133.98	174.68	133.98	174.68	95.70	142.92	95.70	142.92	
	長期	NI	8414.6	8414.6	7634.8	7634.8	6860.5	6860.5	6086.1	6086.1
		MI	4404.8	4404.8	3947.5	3947.5	3529.0	3529.0	3117.8	3117.8
		Nc	4574.4	4574.4	4146.3	4146.3	3724.3	3724.3	3302.8	3302.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10929.3	18355.4	10929.3	18355.4	10378.1	17898.0	10378.1	17898.0
		Nat	2612.6	3406.3	2612.6	3406.3	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期	Ns	14371.4	14371.4	12851.2	12851.2	11342.6	11342.6	9826.4	9826.4
		Ms	39541.3	39541.3	34332.8	34332.8	29690.7	29690.7	25178.5	25178.5
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	10480.8	10480.8	9286.6	9286.6	8145.5	8145.5	7011.4	7011.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21858.6	36710.8	21858.6	36710.8	20756.2	35796.1	20756.2	35796.1
Nat	5225.2	6812.5	5225.2	6812.5	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W2d		W2a		W2a		W2a			
部材位置		9F階X17レ-ΔY2軸		10F階X17レ-ΔY2軸		11F階X17レ-ΔY2軸		12F階X17レ-ΔY2軸			
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0			
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90			
	L' /H'	1090 / 230		1090 / 230		1090 / 230		1090 / 230			
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280			
	r	0.681		0.679		0.681		0.679			
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700			
	r2	0.691		0.689		0.691		0.689			
	r3	0.681		0.679		0.681		0.679			
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D			
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D			
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79			
	Qdl	13.3		15.2		16.8		18.0			
	Qds	1623.7		1508.1		1382.4		1227.1			
	L. no	K2		K2		K2		K2			
	Qal	1206.9		1201.9		1206.9		1201.9			
	Qw	4587.2		4587.2		4587.2		4587.2			
	rQw	3125.8		3112.8		3125.8		3112.8			
	ΣQc	3298.9		3298.9		3298.9		3298.9			
	Q1	1810.4		1802.8		1810.4		1802.8			
	Q2	5373.7		5351.3		5373.7		5351.3			
開口	判定	OK		OK		OK		OK			
	Td	129.2		120.0		110.0		97.6			
	Tv	71.6		66.5		61.0		54.1			
	Th	178.7		166.7		152.1		135.6			
	aTd	3-D16 573.2		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8			
	aTv	4-D16 234.8		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4			
	aTh	7-D16 410.9		5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3			
付帯柱	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK			
		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱		
	X	B x D	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	
		主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Y	主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	
		主筋2									
		芯鉄筋									
	長期	Ag	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	
		NI	5311.7	5311.7	4544.6	4544.6	3775.2	3775.2	3010.4	3010.4	
		MI	2714.3	2714.3	2273.0	2273.0	1835.2	1835.2	1442.5	1442.5	
		Nc	2882.1	2882.1	2461.7	2461.7	2040.5	2040.5	1625.4	1625.4	
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		Nac	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5	
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	
		Ns	8325.2	8325.2	6908.7	6908.7	5512.1	5512.1	4243.2	4243.2	
		Ms	20974.8	20974.8	16441.3	16441.3	12129.0	12129.0	8748.9	8748.9	
		短期	L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
			Nc	5910.5	5910.5	4824.5	4824.5	3766.8	3766.8	2850.7	2850.7
Nt			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac			19026.5	32813.1	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1	
Nat	3732.3		5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			

断面名	W2		W2		W2		W1	
部材位置	13F階X17レ-ΔY2軸		14F階X17レ-ΔY2軸		15F階X17レ-ΔY2軸		1F階X27レ-ΔY2軸	
形状	t	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
	Lo/Ho	180 / 90	180 / 90	180 / 90	180 / 90	180 / 90	0 / -0	-0
	L'/H'	1090 / 230	1090 / 230	1090 / 230	1090 / 230	1090 / 230	1035 / 260	260
	L/H	1200 / 280	1200 / 280	1200 / 280	1200 / 283	1200 / 283	1200 / 333	333
	r	0.679	0.679	0.679	0.681	0.681	1.000	1.000
	r1	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	1.000	1.000
	r2	0.689	0.689	0.689	0.691	0.691	1.000	1.000
	r3	0.679	0.679	0.679	0.681	0.681	1.000	1.000
材質	コンクリート	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		Fc36 (Fc = 36.00)
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79
応力	Qdl	18.8		19.3		19.6		0.2
	Qds	1053.9		859.0		628.3		3544.4
	L. no	K2		K2		K2		K1
	Qal	1201.9		1201.9		1206.9		1836.0
	Qw	4587.2		4587.2		4587.2		4355.8
	rQw	3112.8		3112.8		3125.8		4355.8
	ΣQc	3298.9		3298.9		3298.9		6807.7
	Q1	1802.8		1802.8		1810.4		2754.0
	Q2	5351.3		5351.3		5373.7		11163.5
	判定	OK		OK		OK		OK
開口	Td	83.8		68.3		50.0		
	Tv	46.5		37.9		27.7		
	Th	116.5		94.9		69.2		
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱	左柱		右柱		左柱		右柱	
	B x D	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	75x160 150x170
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2						
		芯鉄筋						
	Y	主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
		主筋2						
		芯鉄筋						
	Ag	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	210.54 321.60
	長期	NI	2245.6	2245.6	1493.2	1493.2	740.1	740.1
		MI	1053.1	1053.1	623.7	623.7	197.9	197.9
		Nc	1210.5	1210.5	798.6	798.6	386.5	386.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期	Ns	3026.2	3026.2	1942.0	1942.0	925.3	925.3
		Ms	5800.9	5800.9	3211.6	3211.6	1111.3	1111.3
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	1996.5	1996.5	1238.6	1238.6	555.3	555.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1
		Nat	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		2F階X2フレームY2軸		3F階X2フレームY2軸		4F階X2フレームY2軸		5F階X2フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1035 / 230		1035 / 230		1058 / 230		1058 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	0.4		0.7		1.3		2.3		
	Qds	3495.3		3401.6		3276.7		3121.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	4355.8		4355.8		4450.5		4450.5		
	rQw	4355.8		4355.8		4450.5		4450.5		
	ΣQc	6807.7		6807.7		6192.1		6192.1		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	11163.5		11163.5		10642.5		10642.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x160	150x170	75x160	150x170	75x115	150x170	75x115	150x170	
	X	主筋1	4-D35	4-D41	4-D35	4-D41	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	9-D35	10-D41	9-D35	10-D41	5-D35	10-D35	5-D35	10-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	210.54	321.60	210.54	321.60	133.98	229.68	133.98	229.68	
	長期	NI	18535.4	18535.4	17097.1	17097.1	15681.8	15681.8	14276.6	14276.6
		MI	14180.1	14180.1	12923.7	12923.7	11683.0	11683.0	10379.2	10379.2
		Nc	10449.4	10449.4	9625.5	9625.5	8814.5	8814.5	8003.2	8003.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	17431.8	35231.0	17431.8	35231.0	12279.3	33907.4	12279.3	33907.4
		Nat	4105.5	6271.2	4105.5	6271.2	2612.6	4478.8	2612.6	4478.8
	短期	Ns	18712.0	18712.0	17266.3	17266.3	15843.8	15843.8	14428.6	14428.6
		Ms	104193.1	104193.1	93115.3	93115.3	82319.4	82319.4	71811.9	71811.9
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	18038.8	18038.8	16392.8	16392.8	14781.9	14781.9	13198.6	13198.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	34863.6	70462.1	34863.6	70462.1	24558.6	67814.8	24558.6	67814.8
	Nat	8211.1	12542.4	8211.1	12542.4	5225.2	8957.5	5225.2	8957.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		6F階X2フレームY2軸		7F階X2フレームY2軸		8F階X2フレームY2軸		9F階X2フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1058 / 230		1083 / 230		1083 / 230		1083 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc33 (Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	3.3		4.5		5.9		7.0		
	Qds	2952.9		2762.2		2547.9		2319.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1771.2		
	Qw	4450.5		4555.7		4555.7		4555.7		
	rQw	4450.5		4555.7		4555.7		4555.7		
	ΣQc	6192.1		5201.3		5201.3		5040.7		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2656.8		
	Q2	10642.5		9757.0		9757.0		9596.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x115	150x170	75x 85	150x150	75x 85	150x150	75x 85	150x150	
	X	主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D35	10-D35	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	133.98	229.68	95.70	190.56	95.70	190.56	95.70	190.56	
	長期	NI	12871.4	12871.4	11508.3	11508.3	10161.6	10161.6	8814.8	8814.8
		MI	9072.5	9072.5	7933.8	7933.8	6807.9	6807.9	5678.3	5678.3
		Nc	7191.8	7191.8	6415.3	6415.3	5648.1	5648.1	4880.6	4880.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12279.3	33907.4	9028.1	29744.1	9028.1	29744.1	8275.7	27265.4
		Nat	2612.6	4478.8	1866.2	3715.9	1866.2	3715.9	1866.2	3715.9
	短期	Ns	13011.0	13011.0	11633.5	11633.5	10270.6	10270.6	8906.3	8906.3
		Ms	61735.8	61735.8	52302.5	52302.5	43426.1	43426.1	35153.7	35153.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	11650.1	11650.1	10175.3	10175.3	8754.2	8754.2	7382.6	7382.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	24558.6	67814.8	18056.2	59488.1	18056.2	59488.1	16551.5	54530.8
	Nat	5225.2	8957.5	3732.3	7431.8	3732.3	7431.8	3732.3	7431.8	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1			
部材位置		10F階X2フレームY2軸		11F階X2フレームY2軸		12F階X2フレームY2軸		13F階X2フレームY2軸			
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0			
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0			
	L'/H'	1103 / 230		1103 / 230		1103 / 230		1118 / 230			
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280			
	r	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000			
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000			
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)			
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295			
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D			
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D			
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79			
	Qdl	8.0		8.8		9.4		9.8			
	Qds	2080.4		1819.6		1546.6		1249.3			
	L. no	K1		K1		K1		K1			
	Qal	1771.2		1771.2		1771.2		1771.2			
	Qw	4639.8		4639.8		4639.8		4703.0			
	rQw	4639.8		4639.8		4639.8		4703.0			
	ΣQc	3641.4		3641.4		3641.4		2883.6			
	Q1	2656.8		2656.8		2656.8		2656.8			
	Q2	8281.3		8281.3		8281.3		7586.6			
開口	判定	OK		OK		OK		OK			
	Td										
	Tv										
	Th										
	aTd										
	aTv										
	aTh										
	判定										
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D		75x 85	150x110	75x 85	150x110	75x 85	150x110	75x 85	150x 80	
	X	主筋1		4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	4-D32
		主筋2									
		芯鉄筋									
		主筋1		3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	5-D32
	Y	主筋2									
		主筋2									
		主筋2									
		芯鉄筋									
	Ag		95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	111.16	
	長期	NI		7510.4	7510.4	6222.7	6222.7	4954.0	4954.0	3699.8	3699.8
		MI		4590.0	4590.0	3609.8	3609.8	2724.1	2724.1	1924.0	1924.0
		Nc		4137.7	4137.7	3412.2	3412.2	2704.0	2704.0	2010.2	2010.2
		Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac		8275.7	20036.5	8275.7	20036.5	8275.7	20036.5	8275.7	14667.3
		Nat		1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2167.6
	短期	Ns		7585.7	7585.7	6282.2	6282.2	4999.6	4999.6	3731.6	3731.6
		Ms		27492.3	27492.3	20675.1	20675.1	14655.0	14655.0	9532.7	9532.7
		L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc		6083.9	6083.9	4864.0	4864.0	3721.1	3721.1	2660.2	2660.2
		Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac		16551.5	40073.1	16551.5	40073.1	16551.5	40073.1	16551.5	29334.6
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		14F階X2フレームY2軸		15F階X2フレームY2軸		1F階X3フレームY2軸		2F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1118 / 230		1118 / 230		1035 / 260		1035 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 333		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	10.1		10.2		0.1		0.2		
	Qds	923.9		545.7		3544.8		3496.4		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1771.2		1771.2		1836.0		1836.0		
	Qw	4703.0		4703.0		4355.8		4355.8		
	rQw	4703.0		4703.0		4355.8		4355.8		
	ΣQc	2883.6		2883.6		6807.7		6807.7		
	Q1	2656.8		2656.8		2754.0		2754.0		
	Q2	7586.6		7586.6		11163.5		11163.5		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
	付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
B x D		75x 85	150x 80	75x 85	150x 80	75x160	150x170	75x160	150x170	
X		主筋1	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	4-D41	4-D35	4-D41
		主筋2								
		芯鉄筋								
Y		主筋1	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	9-D35	10-D41	9-D35	10-D41
		主筋2								
		芯鉄筋								
Ag		95.70	111.16	95.70	111.16	210.54	321.60	210.54	321.60	
長期		NI	2473.3	2473.3	1247.7	1247.7	20185.3	20185.3	18707.2	18707.2
		MI	1163.8	1163.8	400.4	400.4	16829.5	16829.5	15402.1	15402.1
		Nc	1333.6	1333.6	657.2	657.2	11495.1	11495.1	10637.1	10637.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	14667.3	8275.7	14667.3	17431.8	35231.0	17431.8	35231.0
		Nat	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6	4105.5	6271.2	4105.5	6271.2
短期		Ns	2494.0	2494.0	1257.5	1257.5	20204.5	20204.5	18725.9	18725.9
		Ms	5277.5	5277.5	1931.3	1931.3	118317.4	118317.4	105101.8	105101.8
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	1686.8	1686.8	789.7	789.7	19962.0	19962.0	18121.4	18121.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	29334.6	16551.5	29334.6	34863.6	70462.1	34863.6	70462.1
Nat		3732.3	4335.2	3732.3	4335.2	8211.1	12542.4	8211.1	12542.4	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		3F階X37レ-AY2軸		4F階X37レ-AY2軸		5F階X37レ-AY2軸		6F階X37レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1035 / 230		1058 / 230		1058 / 230		1058 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
応力	Qdl	0.3		0.8		1.8		2.6		
	Qds	3403.2		3278.1		3122.6		2952.8		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	4355.8		4450.5		4450.5		4450.5		
	rQw	4355.8		4450.5		4450.5		4450.5		
	ΣQc	6807.7		6192.1		6192.1		6192.1		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	11163.5		10642.5		10642.5		10642.5		
		判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
		判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x160	150x170	75x115	150x170	75x115	150x170	75x115	150x170	
	X	主筋1	4-D35	4-D41	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35
		主筋2								
	Y	芯鉄筋								
		主筋1	9-D35	10-D41	5-D35	10-D35	5-D35	10-D35	5-D35	10-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	210.54	321.60	133.98	229.68	133.98	229.68	133.98	229.68
	長期	NI	17255.5	17255.5	15813.7	15813.7	14382.0	14382.0	12950.3	12950.3
		MI	14036.9	14036.9	12608.3	12608.3	11117.8	11117.8	9624.2	9624.2
		Nc	9797.5	9797.5	8957.6	8957.6	8117.5	8117.5	7277.1	7277.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	17431.8	35231.0	12279.3	33907.4	12279.3	33907.4	12279.3	33907.4
		Nat	4105.5	6271.2	2612.6	4478.8	2612.6	4478.8	2612.6	4478.8
	短期	Ns	17273.5	17273.5	15830.4	15830.4	14397.1	14397.1	12963.4	12963.4
		Ms	93943.3	93943.3	82980.3	82980.3	72304.8	72304.8	62062.5	62062.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	16465.4	16465.4	14830.2	14830.2	13224.0	13224.0	11653.6	11653.6
Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		34863.6	70462.1	24558.6	67814.8	24558.6	67814.8	24558.6	67814.8	
Nat		8211.1	12542.4	5225.2	8957.5	5225.2	8957.5	5225.2	8957.5	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		7F階X3フレームY2軸		8F階X3フレームY2軸		9F階X3フレームY2軸		10F階X3フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1083 / 230		1083 / 230		1083 / 230		1103 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	3.8		5.2		6.2		7.2		
	Qds	2761.3		2546.0		2317.3		2077.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1771.2		1771.2		
	Qw	4555.7		4555.7		4555.7		4639.8		
	rQw	4555.7		4555.7		4555.7		4639.8		
	ΣQc	5201.3		5201.3		5040.7		3641.4		
	Q1	2754.0		2754.0		2656.8		2656.8		
	Q2	9757.0		9757.0		9596.4		8281.3		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x 85	150x150	75x 85	150x150	75x 85	150x150	75x 85	150x110	
	X	主筋1	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32	3-D35	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	190.56	95.70	190.56	95.70	190.56	95.70	142.92	
	長期	NI	11574.8	11574.8	10215.6	10215.6	8856.4	8856.4	7545.1	7545.1
		MI	8384.7	8384.7	7158.7	7158.7	5928.7	5928.7	4778.3	4778.3
		Nc	6486.1	6486.1	5704.4	5704.4	4922.3	4922.3	4170.8	4170.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9028.1	29744.1	9028.1	29744.1	8275.7	27265.4	8275.7	20036.5
		Nat	1866.2	3715.9	1866.2	3715.9	1866.2	3715.9	1866.2	2786.9
	短期	Ns	11586.7	11586.7	10226.1	10226.1	8865.4	8865.4	7552.7	7552.7
		Ms	52555.3	52555.3	43599.4	43599.4	35244.8	35244.8	27558.0	27558.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	10172.9	10172.9	8746.3	8746.3	7369.8	7369.8	6072.9	6072.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18056.2	59488.1	18056.2	59488.1	16551.5	54530.8	16551.5	40073.1
	Nat	3732.3	7431.8	3732.3	7431.8	3732.3	7431.8	3732.3	5573.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		11F階X3フレイムY2軸		12F階X3フレイムY2軸		13F階X3フレイムY2軸		14F階X3フレイムY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1103 / 230		1103 / 230		1118 / 230		1118 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	8.0		8.6		9.0		9.2		
	Qds	1816.9		1543.9		1246.8		921.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1771.2		1771.2		1771.2		1771.2		
	Qw	4639.8		4639.8		4703.0		4703.0		
	rQw	4639.8		4639.8		4703.0		4703.0		
	ΣQc	3641.4		3641.4		2883.6		2883.6		
	Q1	2656.8		2656.8		2656.8		2656.8		
	Q2	8281.3		8281.3		7586.6		7586.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x 85	150x110	75x 85	150x110	75x 85	150x 80	75x 85	150x 80
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	111.16	95.70	111.16
	長期	NI	6250.5	6250.5	4980.4	4980.4	3724.8	3724.8	2483.4	2483.4
		MI	3736.1	3736.1	2794.8	2794.8	1938.9	1938.9	1169.6	1169.6
		Nc	3436.6	3436.6	2723.1	2723.1	2024.0	2024.0	1339.2	1339.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	20036.5	8275.7	20036.5	8275.7	14667.3	8275.7	14667.3
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6
	短期	Ns	6256.7	6256.7	4985.3	4985.3	3728.4	3728.4	2485.6	2485.6
		Ms	20710.2	20710.2	14651.3	14651.3	9488.8	9488.8	5246.5	5246.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	4854.2	4854.2	3713.6	3713.6	2654.9	2654.9	1680.0	1680.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	40073.1	16551.5	40073.1	16551.5	29334.6	16551.5	29334.6
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		15F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1118 / 230		1035 / 260		1035 / 230		1035 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 333		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	9.4		0.1		0.2		0.3		
	Qds	543.9		3544.8		3496.4		3403.2		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1771.2		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	4703.0		4355.8		4355.8		4355.8		
	rQw	4703.0		4355.8		4355.8		4355.8		
	ΣQc	2883.6		6807.7		6807.7		6807.7		
	Q1	2656.8		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	7586.6		11163.5		11163.5		11163.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x 85	150x 80	75x160	150x170	75x160	150x170	75x160	150x170
	X	主筋1	4-D35	4-D32	4-D35	4-D41	4-D35	4-D41	4-D35	4-D41
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	5-D32	9-D35	10-D41	9-D35	10-D41	9-D35	10-D41
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		95.70	111.16	210.54	321.60	210.54	321.60	210.54	321.60
	長期	NI	1241.9	1241.9	20185.3	20185.3	18707.2	18707.2	17255.5	17255.5
		MI	400.0	400.0	16829.5	16829.5	15402.1	15402.1	14036.9	14036.9
		Nc	654.3	654.3	11495.1	11495.1	10637.1	10637.1	9797.5	9797.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	14667.3	17431.8	35231.0	17431.8	35231.0	17431.8	35231.0
		Nat	1866.2	2167.6	4105.5	6271.2	4105.5	6271.2	4105.5	6271.2
	短期	Ns	1242.5	1242.5	20204.5	20204.5	18725.9	18725.9	17273.5	17273.5
		Ms	1914.5	1914.5	118317.4	118317.4	105101.8	105101.8	93943.3	93943.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	780.8	780.8	19962.0	19962.0	18121.4	18121.4	16465.4	16465.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	29334.6	34863.6	70462.1	34863.6	70462.1	34863.6	70462.1
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1058 / 230		1058 / 230		1058 / 230		1083 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	0.8		1.8		2.6		3.8		
	Qds	3278.1		3122.6		2952.8		2761.3		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	4450.5		4450.5		4450.5		4555.7		
	rQw	4450.5		4450.5		4450.5		4555.7		
	ΣQc	6192.1		6192.1		6192.1		5201.3		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	10642.5		10642.5		10642.5		9757.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x115	150x170	75x115	150x170	75x115	150x170	75x 85	150x150	
	X	主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D35	10-D35	5-D35	10-D35	5-D35	10-D35	3-D35	10-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	133.98	229.68	133.98	229.68	133.98	229.68	95.70	190.56	
	長期	NI	15813.7	15813.7	14382.0	14382.0	12950.3	12950.3	11574.8	11574.8
		MI	12608.3	12608.3	11117.8	11117.8	9624.2	9624.2	8384.7	8384.7
		Nc	8957.6	8957.6	8117.5	8117.5	7277.1	7277.1	6486.1	6486.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12279.3	33907.4	12279.3	33907.4	12279.3	33907.4	9028.1	29744.1
		Nat	2612.6	4478.8	2612.6	4478.8	2612.6	4478.8	1866.2	3715.9
	短期	Ns	15830.4	15830.4	14397.1	14397.1	12963.4	12963.4	11586.7	11586.7
		Ms	82980.3	82980.3	72304.8	72304.8	62062.5	62062.5	52555.3	52555.3
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	14830.2	14830.2	13224.0	13224.0	11653.6	11653.6	10172.9	10172.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	24558.6	67814.8	24558.6	67814.8	24558.6	67814.8	18056.2	59488.1
	Nat	5225.2	8957.5	5225.2	8957.5	5225.2	8957.5	3732.3	7431.8	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		8F階X4フレームY2軸		9F階X4フレームY2軸		10F階X4フレームY2軸		11F階X4フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1083 / 230		1083 / 230		1103 / 230		1103 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	5.2		6.2		7.2		8.0		
	Qds	2546.0		2317.3		2077.7		1816.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1771.2		1771.2		1771.2		
	Qw	4555.7		4555.7		4639.8		4639.8		
	rQw	4555.7		4555.7		4639.8		4639.8		
	ΣQc	5201.3		5040.7		3641.4		3641.4		
	Q1	2754.0		2656.8		2656.8		2656.8		
	Q2	9757.0		9596.4		8281.3		8281.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x 85	150x150	75x 85	150x150	75x 85	150x110	75x 85	150x110	
	X	主筋1	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	190.56	95.70	190.56	95.70	142.92	95.70	142.92	
	長期	NI	10215.6	10215.6	8856.4	8856.4	7545.1	7545.1	6250.5	6250.5
		MI	7158.7	7158.7	5928.7	5928.7	4778.3	4778.3	3736.1	3736.1
		Nc	5704.4	5704.4	4922.3	4922.3	4170.8	4170.8	3436.6	3436.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9028.1	29744.1	8275.7	27265.4	8275.7	20036.5	8275.7	20036.5
		Nat	1866.2	3715.9	1866.2	3715.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期	Ns	10226.1	10226.1	8865.4	8865.4	7552.7	7552.7	6256.7	6256.7
		Ms	43599.4	43599.4	35244.8	35244.8	27558.0	27558.0	20710.2	20710.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8746.3	8746.3	7369.8	7369.8	6072.9	6072.9	4854.2	4854.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18056.2	59488.1	16551.5	54530.8	16551.5	40073.1	16551.5	40073.1
	Nat	3732.3	7431.8	3732.3	7431.8	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		12F階X47レ-ΔY2軸		13F階X47レ-ΔY2軸		14F階X47レ-ΔY2軸		15F階X47レ-ΔY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1103 / 230		1118 / 230		1118 / 230		1118 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	8.6		9.0		9.2		9.4		
	Qds	1543.9		1246.8		921.9		543.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1771.2		1771.2		1771.2		1771.2		
	Qw	4639.8		4703.0		4703.0		4703.0		
	rQw	4639.8		4703.0		4703.0		4703.0		
	ΣQc	3641.4		2883.6		2883.6		2883.6		
	Q1	2656.8		2656.8		2656.8		2656.8		
	Q2	8281.3		7586.6		7586.6		7586.6		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
	付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
B x D		75x 85	150x110	75x 85	150x 80	75x 85	150x 80	75x 85	150x 80	
X		主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
Y		主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
Ag		95.70	142.92	95.70	111.16	95.70	111.16	95.70	111.16	
長期		NI	4980.4	4980.4	3724.8	3724.8	2483.4	2483.4	1241.9	1241.9
		MI	2794.8	2794.8	1938.9	1938.9	1169.6	1169.6	400.0	400.0
		Nc	2723.1	2723.1	2024.0	2024.0	1339.2	1339.2	654.3	654.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	20036.5	8275.7	14667.3	8275.7	14667.3	8275.7	14667.3
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6
短期		Ns	4985.3	4985.3	3728.4	3728.4	2485.6	2485.6	1242.5	1242.5
		Ms	14651.3	14651.3	9488.8	9488.8	5246.5	5246.5	1914.5	1914.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3713.6	3713.6	2654.9	2654.9	1680.0	1680.0	780.8	780.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	40073.1	16551.5	29334.6	16551.5	29334.6	16551.5	29334.6
Nat		3732.3	5573.9	3732.3	4335.2	3732.3	4335.2	3732.3	4335.2	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1035 / 260		1035 / 230		1035 / 230		1058 / 230		
	L/H	1200 / 333		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	0.2		0.4		0.7		1.3		
	Qds	3544.4		3495.3		3401.6		3276.7		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	4355.8		4355.8		4355.8		4450.5		
	rQw	4355.8		4355.8		4355.8		4450.5		
	ΣQc	6807.7		6807.7		6807.7		6192.1		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	11163.5		11163.5		11163.5		10642.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x160	150x170	75x160	150x170	75x160	150x170	75x115	150x170
	X	主筋1	4-D35	4-D41	4-D35	4-D41	4-D35	4-D41	4-D35	4-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	9-D35	10-D41	9-D35	10-D41	9-D35	10-D41	5-D35	10-D35
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		210.54	321.60	210.54	321.60	210.54	321.60	133.98	229.68
	長期	NI	19999.7	19999.7	18535.4	18535.4	17097.1	17097.1	15681.8	15681.8
		MI	15494.7	15494.7	14180.1	14180.1	12923.7	12923.7	11683.0	11683.0
		Nc	11291.1	11291.1	10449.4	10449.4	9625.5	9625.5	8814.5	8814.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	17431.8	35231.0	17431.8	35231.0	17431.8	35231.0	12279.3	33907.4
		Nat	4105.5	6271.2	4105.5	6271.2	4105.5	6271.2	2612.6	4478.8
	短期	Ns	20181.4	20181.4	18712.0	18712.0	17266.3	17266.3	15843.8	15843.8
		Ms	117317.1	117317.1	104193.1	104193.1	93115.3	93115.3	82319.4	82319.4
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	19867.1	19867.1	18038.8	18038.8	16392.8	16392.8	14781.9	14781.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	34863.6	70462.1	34863.6	70462.1	34863.6	70462.1	24558.6	67814.8
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X5フレームY2軸		6F階X5フレームY2軸		7F階X5フレームY2軸		8F階X5フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L' /H'	1058 / 230		1058 / 230		1083 / 230		1083 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	2.3		3.3		4.5		5.9		
	Qds	3121.9		2952.9		2762.2		2547.9		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	4450.5		4450.5		4555.7		4555.7		
	rQw	4450.5		4450.5		4555.7		4555.7		
	ΣQc	6192.1		6192.1		5201.3		5201.3		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	10642.5		10642.5		9757.0		9757.0		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x115	150x170	75x115	150x170	75x 85	150x150	75x 85	150x150	
	X	主筋1	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D35	10-D35	5-D35	10-D35	3-D35	10-D32	3-D35	10-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	133.98	229.68	133.98	229.68	95.70	190.56	95.70	190.56	
	長期	NI	14276.6	14276.6	12871.4	12871.4	11508.3	11508.3	10161.6	10161.6
		MI	10379.2	10379.2	9072.5	9072.5	7933.8	7933.8	6807.9	6807.9
		Nc	8003.2	8003.2	7191.8	7191.8	6415.3	6415.3	5648.1	5648.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	12279.3	33907.4	12279.3	33907.4	9028.1	29744.1	9028.1	29744.1
		Nat	2612.6	4478.8	2612.6	4478.8	1866.2	3715.9	1866.2	3715.9
	短期	Ns	14428.6	14428.6	13011.0	13011.0	11633.5	11633.5	10270.6	10270.6
		Ms	71811.9	71811.9	61735.8	61735.8	52302.5	52302.5	43426.1	43426.1
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	13198.6	13198.6	11650.1	11650.1	10175.3	10175.3	8754.2	8754.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	24558.6	67814.8	24558.6	67814.8	18056.2	59488.1	18056.2	59488.1
	Nat	5225.2	8957.5	5225.2	8957.5	3732.3	7431.8	3732.3	7431.8	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X5フレームY2軸		10F階X5フレームY2軸		11F階X5フレームY2軸		12F階X5フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		0 / -0		
	L'/H'	1083 / 230		1103 / 230		1103 / 230		1103 / 230		
	L/H	1200 / 283		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	7.0		8.0		8.8		9.4		
	Qds	2319.7		2080.4		1819.6		1546.6		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1771.2		1771.2		1771.2		1771.2		
	Qw	4555.7		4639.8		4639.8		4639.8		
	rQw	4555.7		4639.8		4639.8		4639.8		
	ΣQc	5040.7		3641.4		3641.4		3641.4		
	Q1	2656.8		2656.8		2656.8		2656.8		
	Q2	9596.4		8281.3		8281.3		8281.3		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x 85	150x150	75x 85	150x110	75x 85	150x110	75x 85	150x110	
	X	主筋1	4-D35	4-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	10-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	190.56	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	
	長期	NI	8814.8	8814.8	7510.4	7510.4	6222.7	6222.7	4954.0	4954.0
		MI	5678.3	5678.3	4590.0	4590.0	3609.8	3609.8	2724.1	2724.1
		Nc	4880.6	4880.6	4137.7	4137.7	3412.2	3412.2	2704.0	2704.0
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	27265.4	8275.7	20036.5	8275.7	20036.5	8275.7	20036.5
		Nat	1866.2	3715.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期	Ns	8906.3	8906.3	7585.7	7585.7	6282.2	6282.2	4999.6	4999.6
		Ms	35153.7	35153.7	27492.3	27492.3	20675.1	20675.1	14655.0	14655.0
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	7382.6	7382.6	6083.9	6083.9	4864.0	4864.0	3721.1	3721.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	54530.8	16551.5	40073.1	16551.5	40073.1	16551.5	40073.1
	Nat	3732.3	7431.8	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W2d		
部材位置		13F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		14F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		15F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / -0		0 / -0		0 / -0		180 / 90		
	L' /H'	1118 / 230		1118 / 230		1118 / 230		1090 / 260		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		1200 / 333		
	r	1.000		1.000		1.000		0.700		
	r1	1.000		1.000		1.000		0.700		
	r2	1.000		1.000		1.000		0.705		
	r3	1.000		1.000		1.000		0.710		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	9.8		10.1		10.2		0.2		
	Qds	1249.3		923.9		545.7		2251.0		
	L. no	K1		K1		K1		K2		
	Qal	1771.2		1771.2		1771.2		1285.2		
	Qw	4703.0		4703.0		4703.0		4587.2		
	rQw	4703.0		4703.0		4703.0		3211.1		
	ΣQc	2883.6		2883.6		2883.6		3609.2		
	Q1	2656.8		2656.8		2656.8		1927.8		
	Q2	7586.6		7586.6		7586.6		5737.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td							281.2		
	Tv							158.8		
	Th							405.5		
	aTd							3-D16 573.2		
	aTv							4-D16 234.8		
	aTh							7-D16 410.9		
	判定							OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x 85	150x 80	75x 85	150x 80	75x 85	150x 80	75x100	110x120	
	X	主筋1	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	4-D32	4-D35	4-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	3-D35	5-D32	6-D35	10-D38
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	111.16	95.70	111.16	95.70	111.16	153.12	273.60	
	長期	NI	3699.8	3699.8	2473.3	2473.3	1247.7	1247.7	11575.4	11575.4
		MI	1924.0	1924.0	1163.8	1163.8	400.4	400.4	6431.4	6431.4
		Nc	2010.2	2010.2	1333.6	1333.6	657.2	657.2	6323.6	6323.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8275.7	14667.3	8275.7	14667.3	8275.7	14667.3	11204.9	19779.8
		Nat	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6	1866.2	2167.6	2985.8	5335.2
	短期	Ns	3731.6	3731.6	2494.0	2494.0	1257.5	1257.5	20666.2	20666.2
		Ms	9532.7	9532.7	5277.5	5277.5	1931.3	1931.3	64284.5	64284.5
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K3	K3
		Nc	2660.2	2660.2	1686.8	1686.8	789.7	789.7	15690.1	15690.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16551.5	29334.6	16551.5	29334.6	16551.5	29334.6	22409.9	39559.7
	Nat	3732.3	4335.2	3732.3	4335.2	3732.3	4335.2	5971.7	10670.4	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2e		W2e		W2e		W2e		
部材位置		2F階X6フレームY2軸		3F階X6フレームY2軸		4F階X6フレームY2軸		5F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1090 / 230		1090 / 230		1090 / 230		1090 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	0.6		0.9		2.1		4.1		
	Qds	2130.7		2052.0		1989.4		1938.5		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	4587.2		4587.2		4587.2		4587.2		
	rQw	3112.8		3112.8		3112.8		3112.8		
	ΣQc	3609.2		3609.2		3413.2		3413.2		
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	5561.9		5561.9		5428.9		5428.9		
	判定	OK		OK		OK		OK		
	開口	Td	272.6		272.6		272.6		272.6	
Tv		153.9		153.9		153.9		153.9		
Th		422.2		422.2		422.2		422.2		
aTd		3-D16 614.7		3-D16 614.7		3-D16 614.7		3-D16 614.7		
aTv		4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8		
aTh		8-D16 469.6		8-D16 469.6		8-D16 469.6		8-D16 469.6		
判定		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120
	X	主筋1	4-D35	4-D38	4-D35	4-D38	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D35	10-D38	6-D35	10-D38	5-D35	10-D32	5-D35	10-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		153.12	273.60	153.12	273.60	133.98	174.68	133.98	174.68
	長期	NI	10764.6	10764.6	9974.3	9974.3	9194.5	9194.5	8414.6	8414.6
		MI	5866.3	5866.3	5335.6	5335.6	4868.3	4868.3	4404.8	4404.8
		Nc	5871.1	5871.1	5431.8	5431.8	5002.9	5002.9	4574.4	4574.4
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11204.9	19779.8	11204.9	19779.8	10929.3	18355.4	10929.3	18355.4
		Nat	2985.8	5335.2	2985.8	5335.2	2612.6	3406.3	2612.6	3406.3
	短期	Ns	19012.7	19012.7	17354.6	17354.6	15868.0	15868.0	14371.4	14371.4
		Ms	57087.1	57087.1	50202.1	50202.1	44888.5	44888.5	39541.3	39541.3
		L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	14263.6	14263.6	12860.8	12860.8	11674.7	11674.7	10480.8	10480.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	22409.9	39559.7	22409.9	39559.7	21858.6	36710.8	21858.6	36710.8
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2d		W2d		W2d		W2d		
部材位置		6F階X67レ-AY2軸		7F階X67レ-AY2軸		8F階X67レ-AY2軸		9F階X67レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1090 / 230		1090 / 230		1090 / 230		1090 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	0.679		0.679		0.679		0.681		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.689		0.691		
r3	0.679		0.679		0.679		0.681			
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
応力	Qdl	5.9		8.3		11.1		13.3		
	Qds	1862.9		1792.3		1722.2		1623.7		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1206.9		
	Qw	4587.2		4587.2		4587.2		4587.2		
	rQw	3112.8		3112.8		3112.8		3125.8		
	ΣQc	3413.2		3413.2		3413.2		3298.9		
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		1810.4		
	Q2	5428.9		5428.9		5428.9		5373.7		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td	148.2		142.6		137.0		129.2		
	Tv	82.2		79.1		76.0		71.6		
	Th	205.9		198.1		190.3		178.7		
	aTd	3-D16 573.2		3-D16 573.2		3-D16 573.2		3-D16 573.2		
	aTv	4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8		4-D16 234.8		
	aTh	7-D16 410.9		7-D16 410.9		7-D16 410.9		7-D16 410.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	5-D35	10-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	133.98	174.68	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	
	長期	NI	7634.8	7634.8	6860.5	6860.5	6086.1	6086.1	5311.7	5311.7
		MI	3947.5	3947.5	3529.0	3529.0	3117.8	3117.8	2714.3	2714.3
		Nc	4146.3	4146.3	3724.3	3724.3	3302.8	3302.8	2882.1	2882.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	10929.3	18355.4	10378.1	17898.0	10378.1	17898.0	9513.2	16406.5
		Nat	2612.6	3406.3	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期	Ns	12851.2	12851.2	11342.6	11342.6	9826.4	9826.4	8325.2	8325.2
		Ms	34332.8	34332.8	29690.7	29690.7	25178.5	25178.5	20974.8	20974.8
		L. no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	9286.6	9286.6	8145.5	8145.5	7011.4	7011.4	5910.5	5910.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	21858.6	36710.8	20756.2	35796.1	20756.2	35796.1	19026.5	32813.1
Nat	5225.2	6812.5	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W2a		W2a		W2a		W2		
部材位置		10F階X6フレームY2軸		11F階X6フレームY2軸		12F階X6フレームY2軸		13F階X6フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1090 / 230		1090 / 230		1090 / 230		1090 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 283		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.679		0.681		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.691		0.689		0.689		
	r3	0.679		0.681		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		Fc33(Fc = 33.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
	横筋	D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		D10 @100D		
応力	ps	0.79		0.79		0.79		0.79		
	Qdl	15.2		16.8		18.0		18.8		
	Qds	1508.1		1382.4		1227.1		1053.9		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1201.9		1206.9		1201.9		1201.9		
	Qw	4587.2		4587.2		4587.2		4587.2		
	rQw	3112.8		3125.8		3112.8		3112.8		
	ΣQc	3298.9		3298.9		3298.9		3298.9		
	Q1	1802.8		1810.4		1802.8		1802.8		
	Q2	5351.3		5373.7		5351.3		5351.3		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	120.0		110.0		97.6		83.8		
	Tv	66.5		61.0		54.1		46.5		
	Th	166.7		152.1		135.6		116.5		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	75x100	110x120	
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32	4-D35	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32	3-D35	8-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	95.70	142.92	
	長期	NI	4544.6	4544.6	3775.2	3775.2	3010.4	3010.4	2245.6	2245.6
		MI	2273.0	2273.0	1835.2	1835.2	1442.5	1442.5	1053.1	1053.1
		Nc	2461.7	2461.7	2040.5	2040.5	1625.4	1625.4	1210.5	1210.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5	9513.2	16406.5
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9	1866.2	2786.9
	短期	Ns	6908.7	6908.7	5512.1	5512.1	4243.2	4243.2	3026.2	3026.2
		Ms	16441.3	16441.3	12129.0	12129.0	8748.9	8748.9	5800.9	5800.9
		L. no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	4824.5	4824.5	3766.8	3766.8	2850.7	2850.7	1996.5	1996.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1	19026.5	32813.1
	Nat	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	3732.3	5573.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2	
部材位置		14F階X67レ-AY2軸		15F階X67レ-AY2軸	
形状	t	18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	1090 / 230		1090 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 283	
	r	0.679		0.681	
	r1	0.700		0.700	
	r2	0.689		0.691	
	r3	0.679		0.681	
材質	コンクリート	Fc33 (Fc = 33.00)		Fc33 (Fc = 33.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @100D		D10 @100D	
	横筋	D10 @100D		D10 @100D	
	ps	0.79		0.79	
応力	Qdl	19.3		19.6	
	Qds	859.0		628.3	
	L. no	K2		K2	
	Qal	1201.9		1206.9	
	Qw	4587.2		4587.2	
	rQw	3112.8		3125.8	
	ΣQc	3298.9		3298.9	
	Q1	1802.8		1810.4	
	Q2	5351.3		5373.7	
	判定	OK		OK	
開口	Td	68.3		50.0	
	Tv	37.9		27.7	
	Th	94.9		69.2	
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3	
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x100	110x120	75x100	110x120
	X	主筋1	4-D35	3-D32	4-D35
		主筋2			
		芯鉄筋			
		主筋1	3-D35	8-D32	3-D35
	Y	主筋2			
		芯鉄筋			
		Ag	95.70	142.92	95.70
	長期	NI	1493.2	1493.2	740.1
		MI	623.7	623.7	197.9
		Nc	798.6	798.6	386.5
		Nt	0.0	0.0	0.0
		Nac	9513.2	16406.5	9513.2
		Nat	1866.2	2786.9	1866.2
		Ns	1942.0	1942.0	925.3
		Ms	3211.6	3211.6	1111.3
	短期	L. no	K3	K3	K3
		Nc	1238.6	1238.6	555.3
		Nt	0.0	0.0	0.0
		Nac	19026.5	32813.1	19026.5
		Nat	3732.3	5573.9	3732.3
		判定	OK	OK	OK

A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

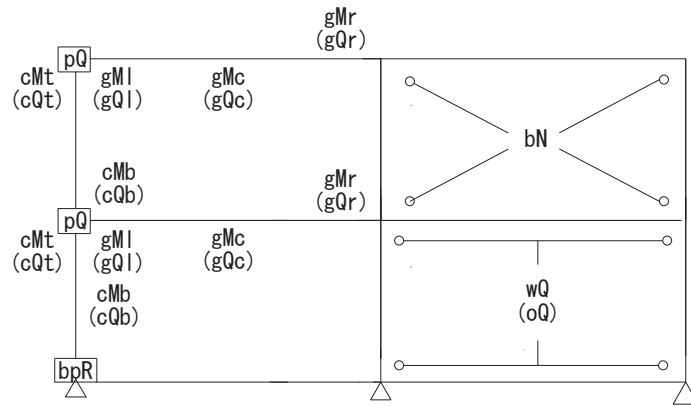

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定値の端部には、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値、継手位置検定値)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定値は、端部には端部検定値を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定値、継手位置検定値、中央検定値)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定値には、プレート部の検定値は含みません。

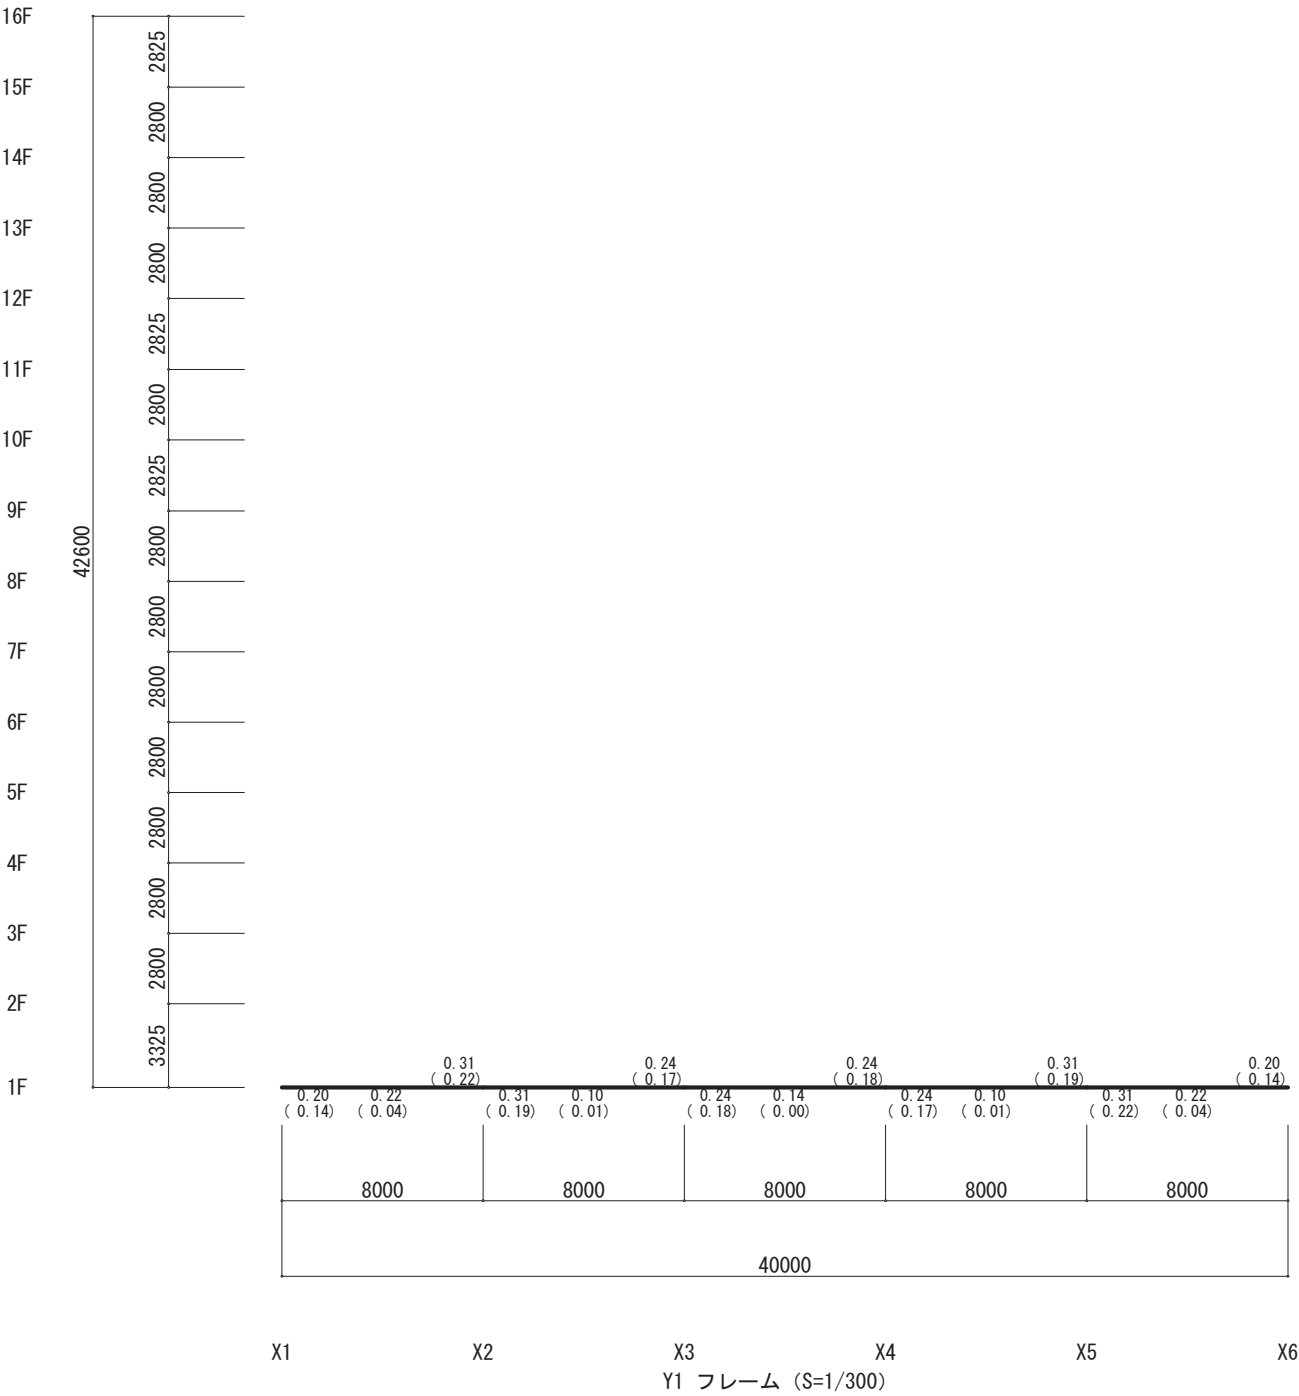

42600	3325	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	

X1

X2

X3


X4


X5

X6


Y2 フレーム (S=1/300)

2014/01/19 15:19 — III — 358 / 736 —

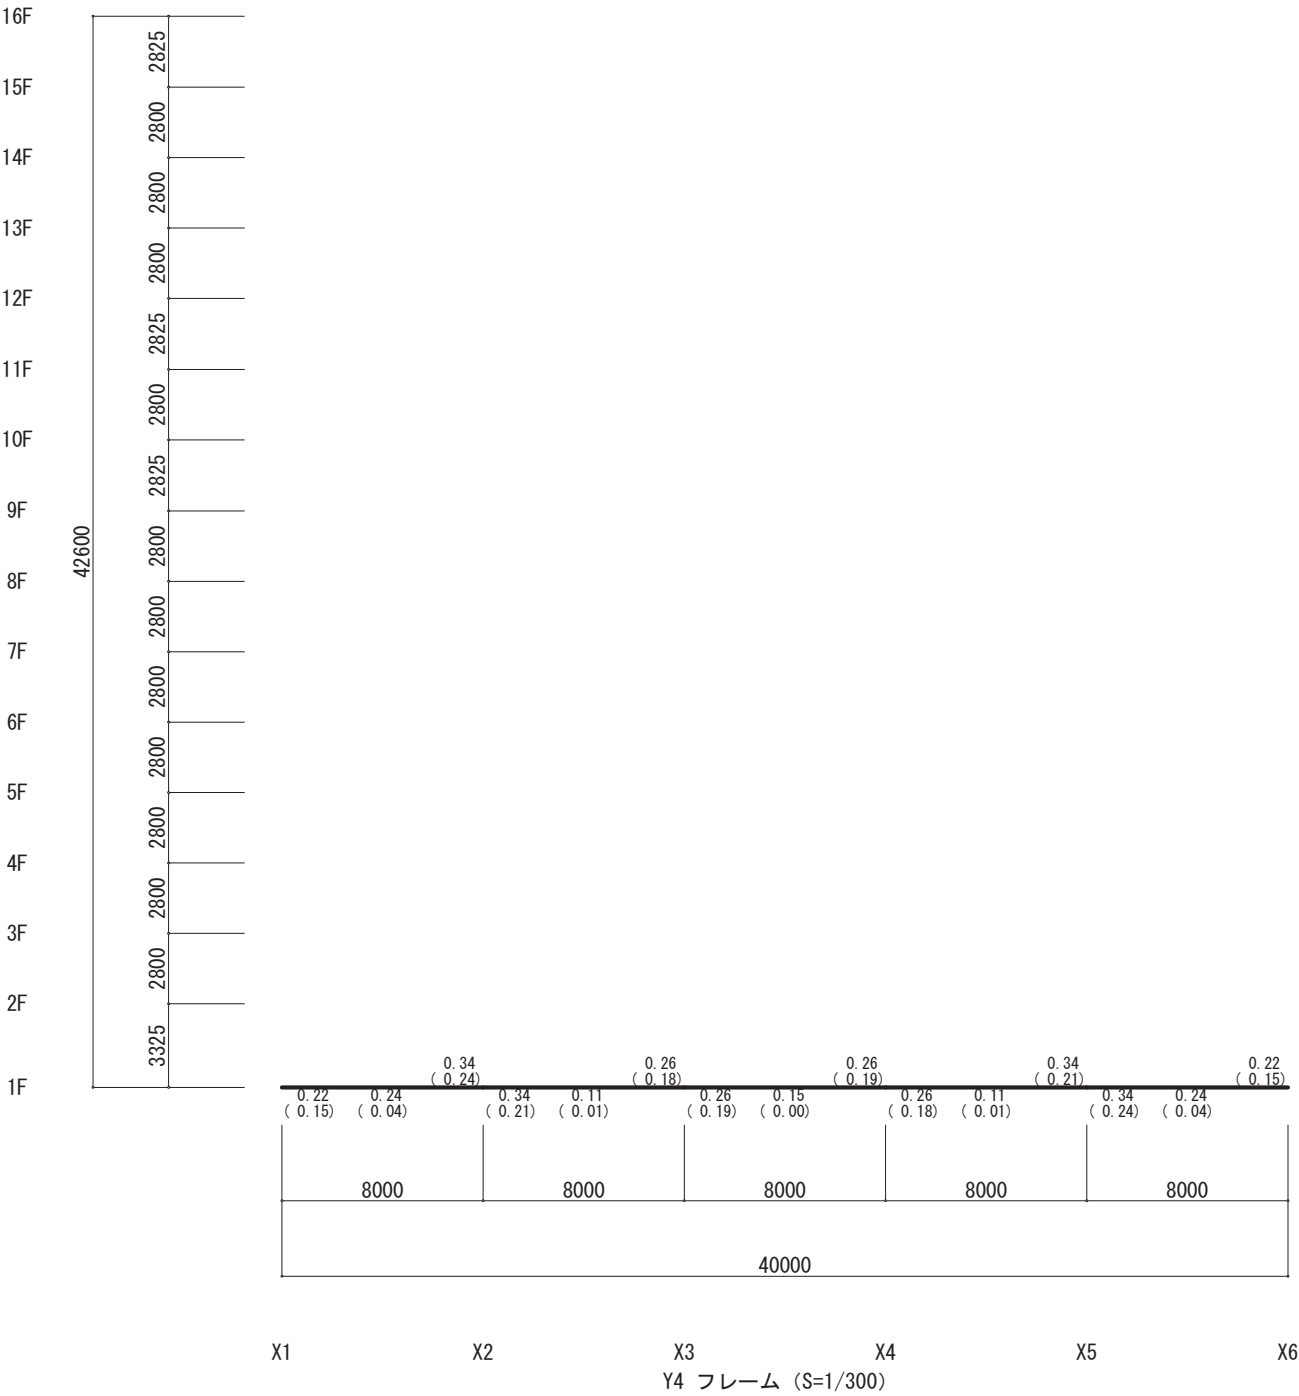


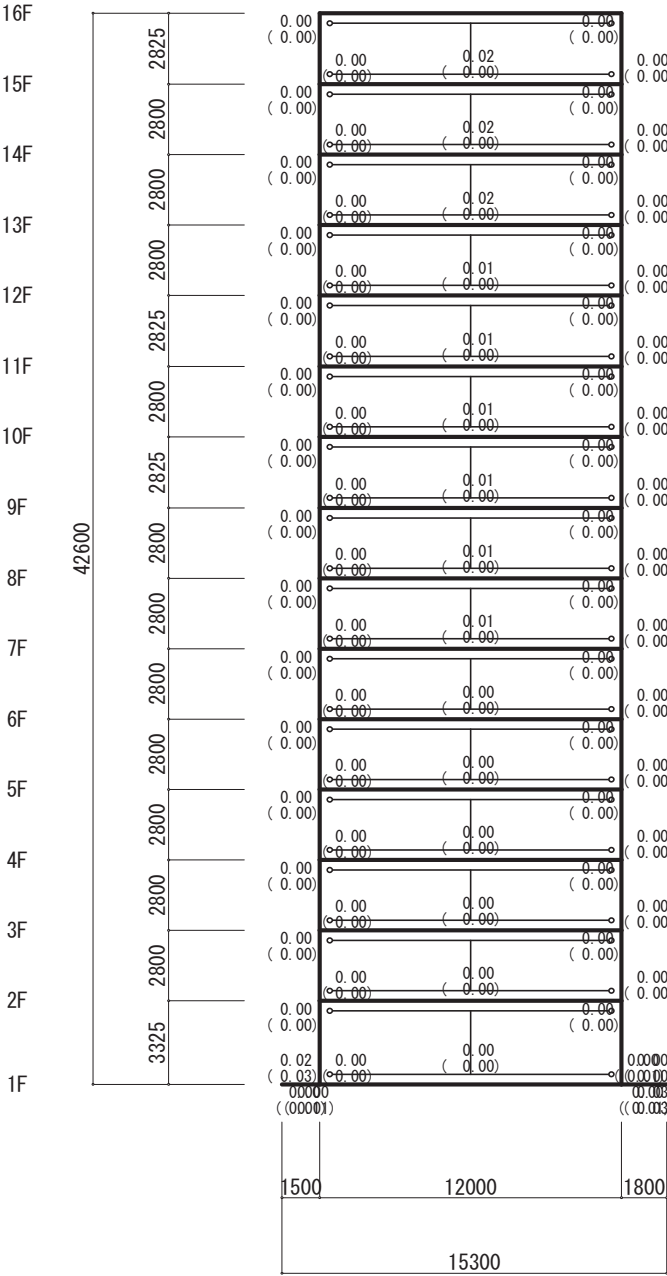


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

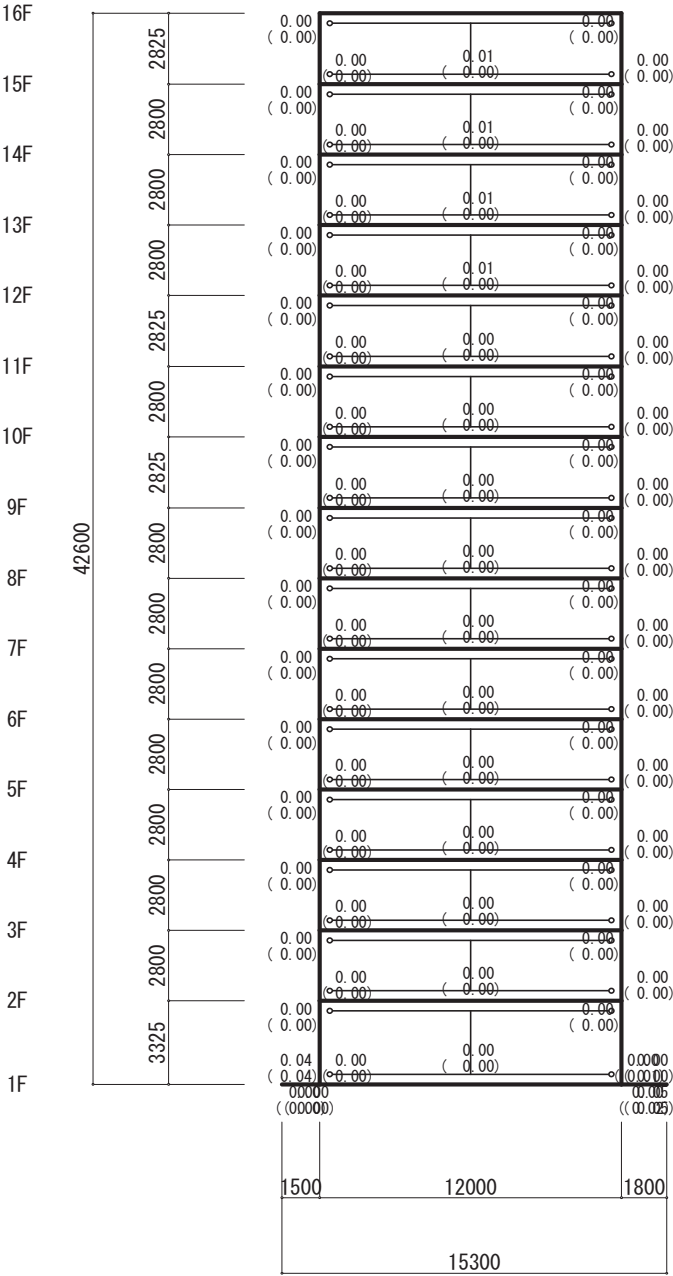


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

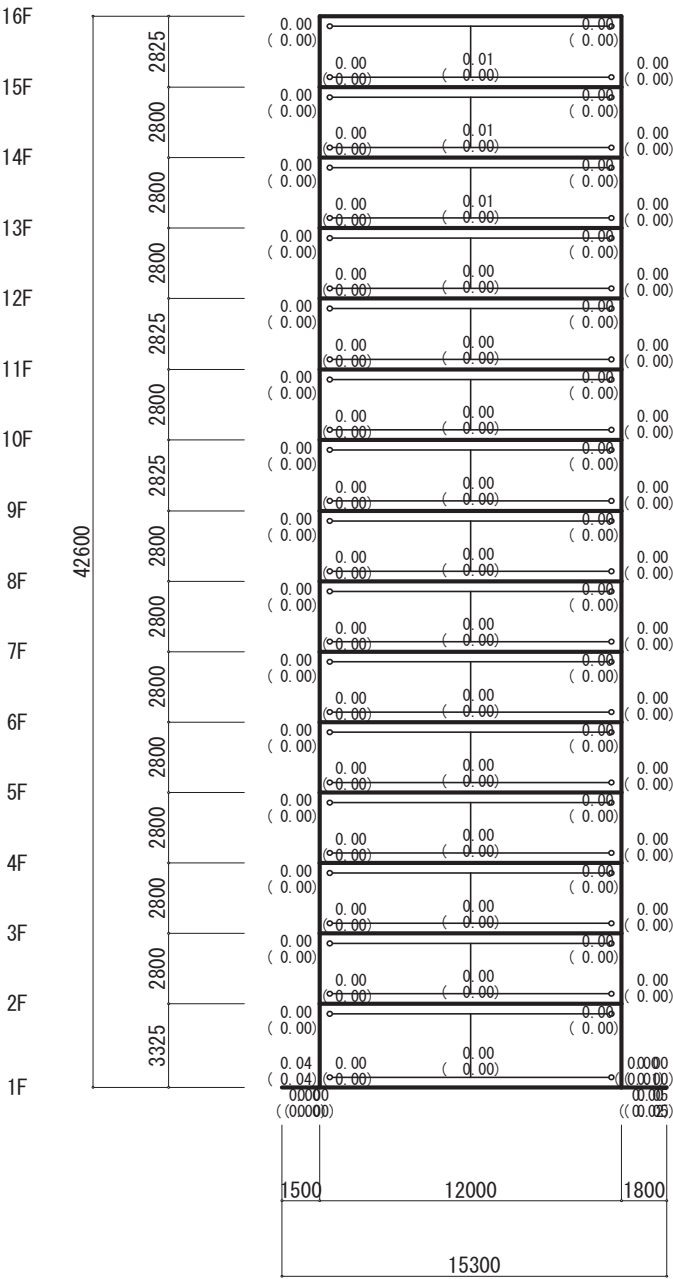


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

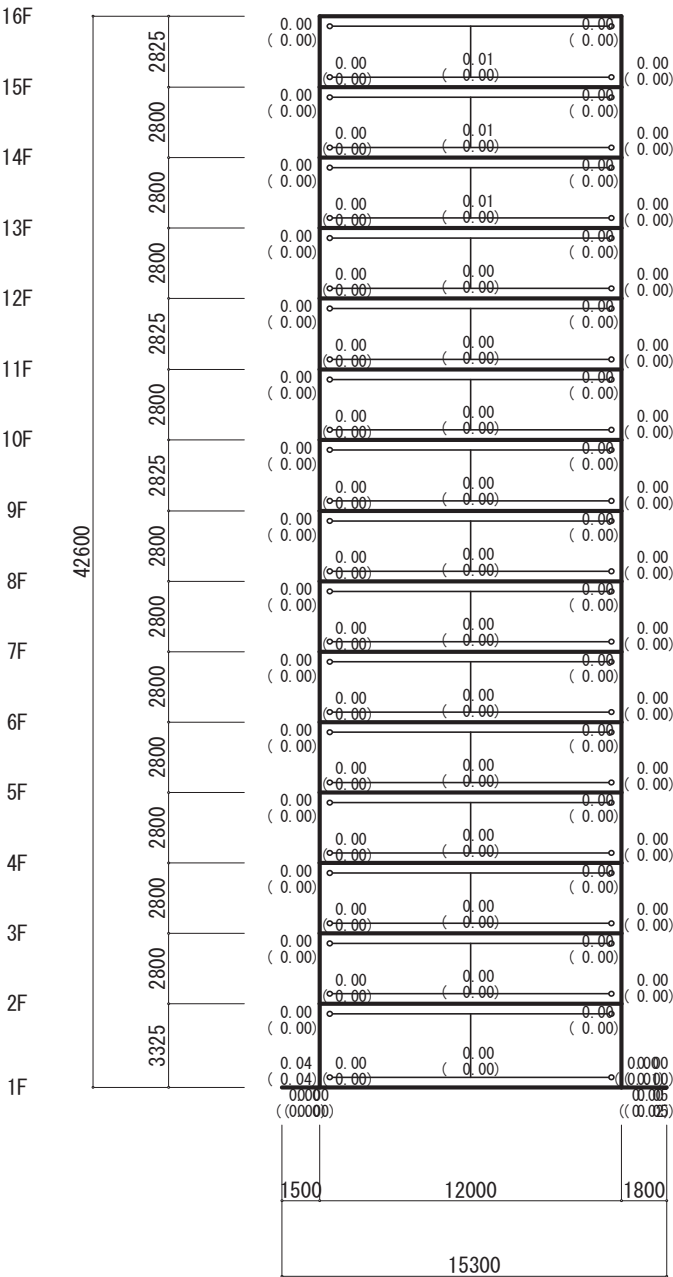

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)


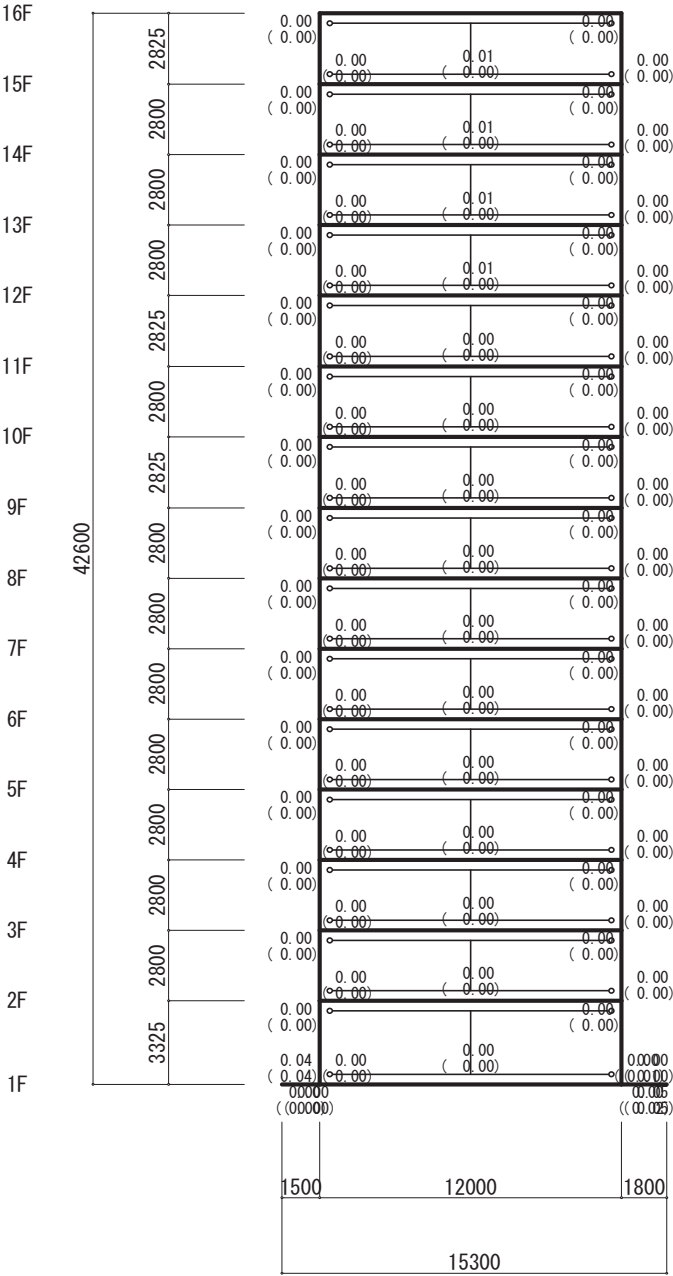


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

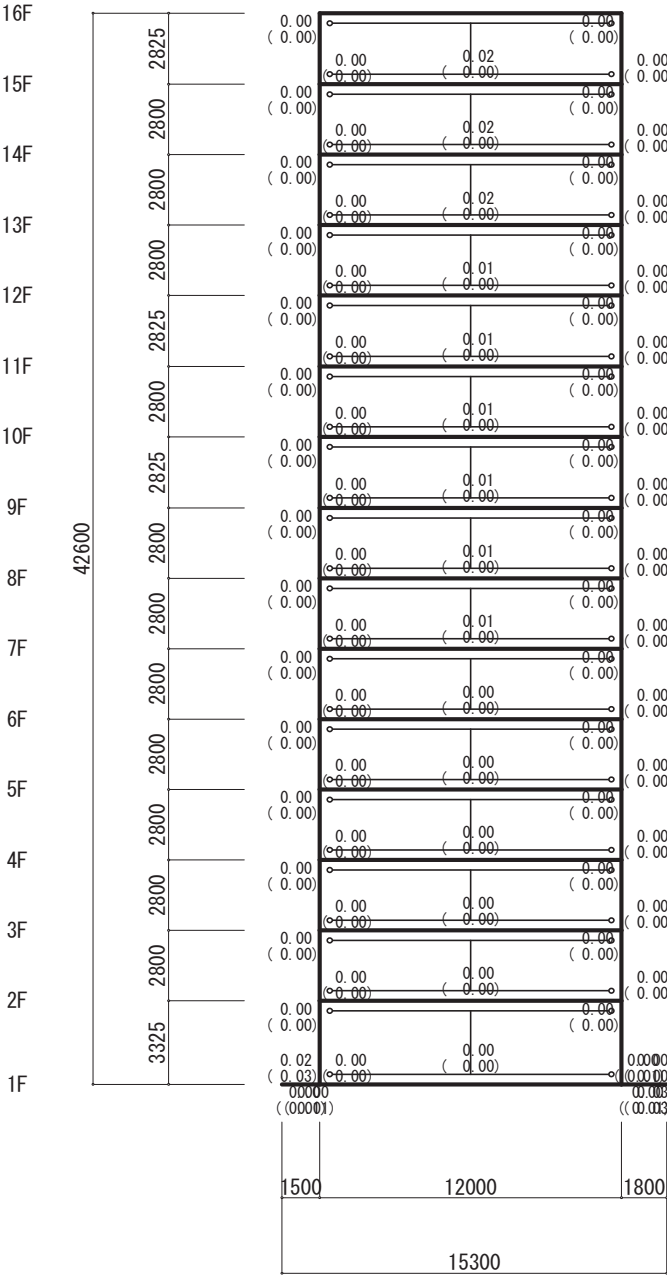

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

(2) 短期荷重時断面検定比図

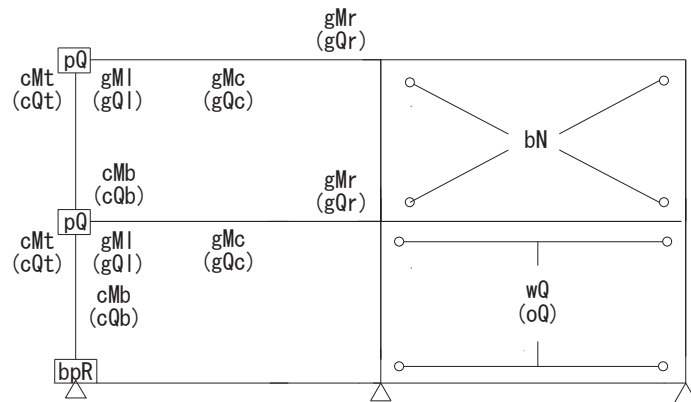

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。

(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

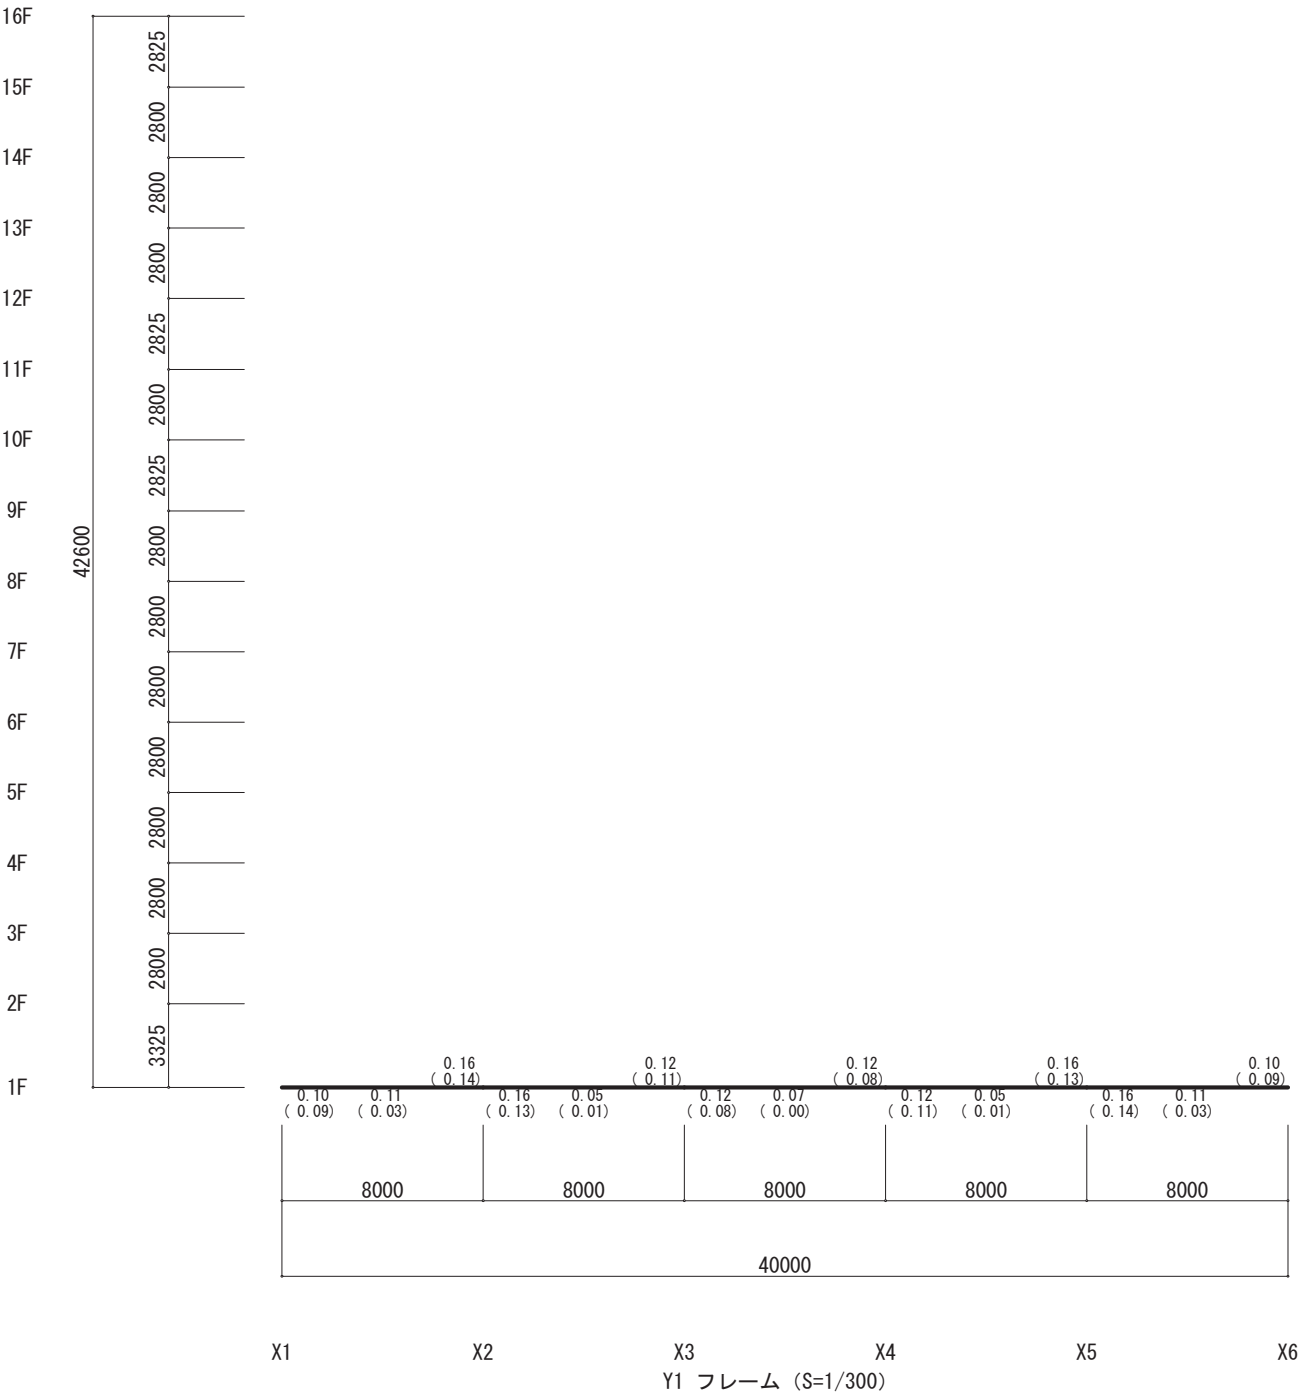

42600	3325	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Y2 フレーム (S=1/300)

42600	3325	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	

X1

X2


X3


X4

X5


X6

Y3 フレーム (S=1/300)

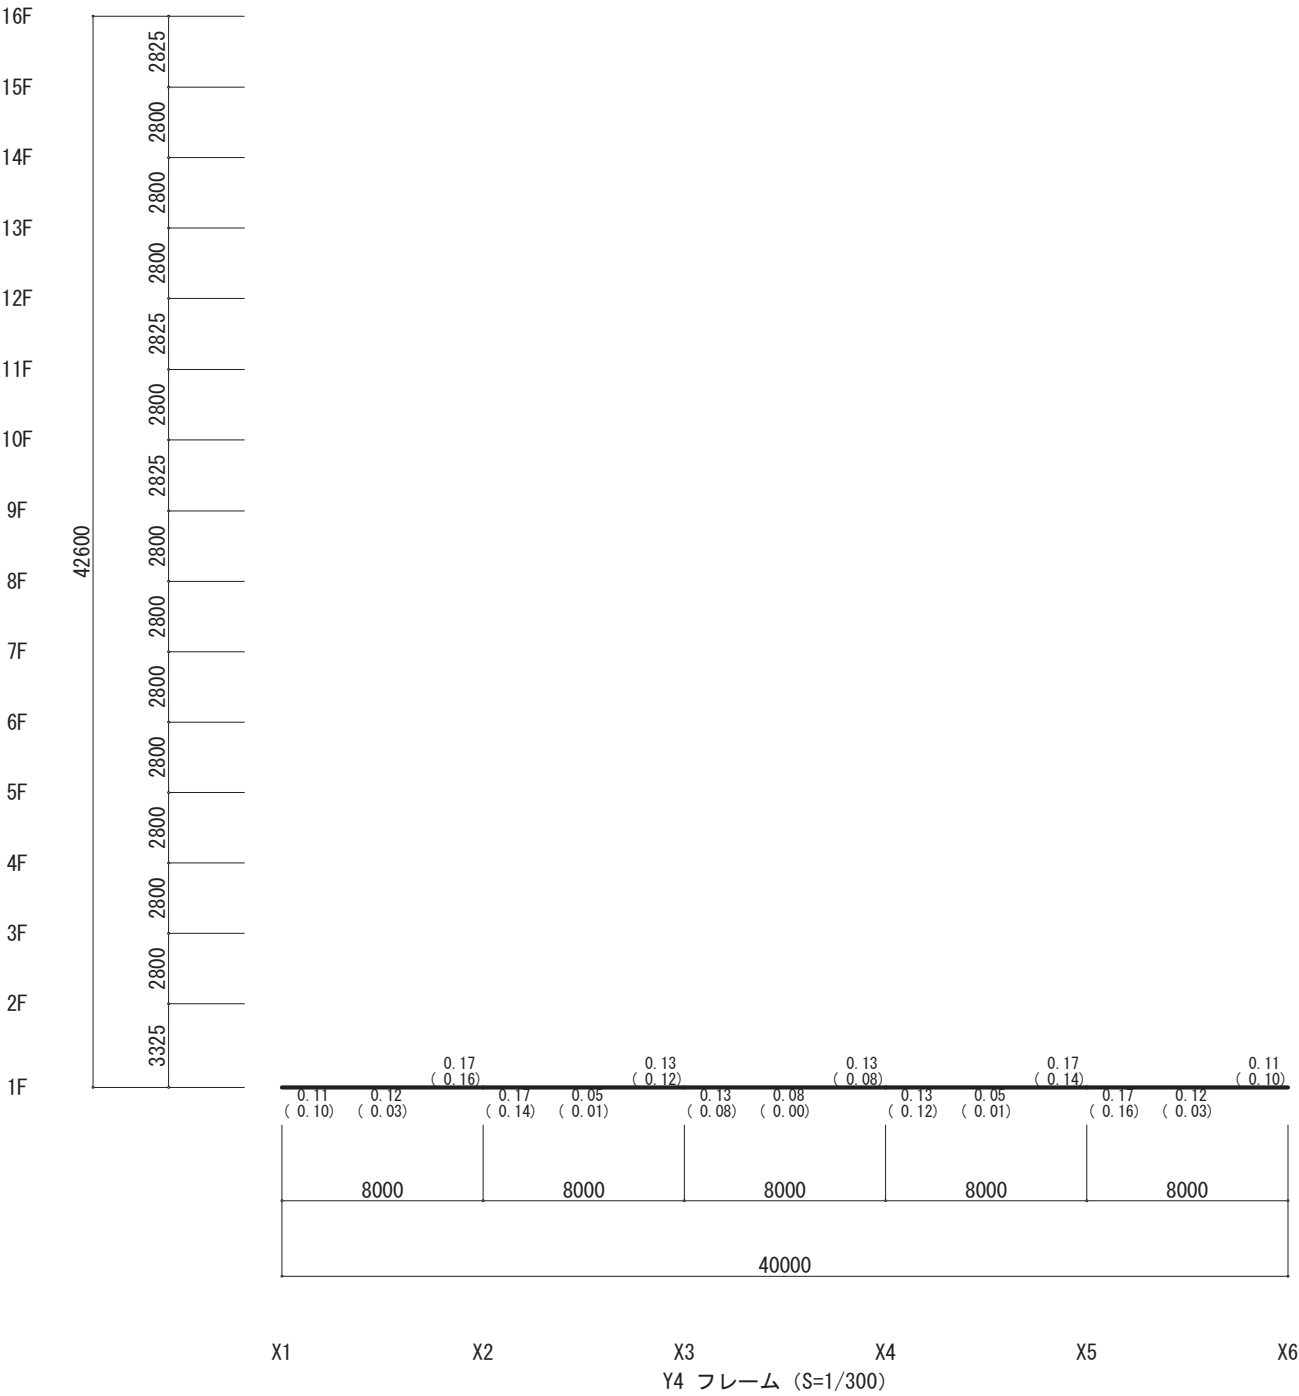


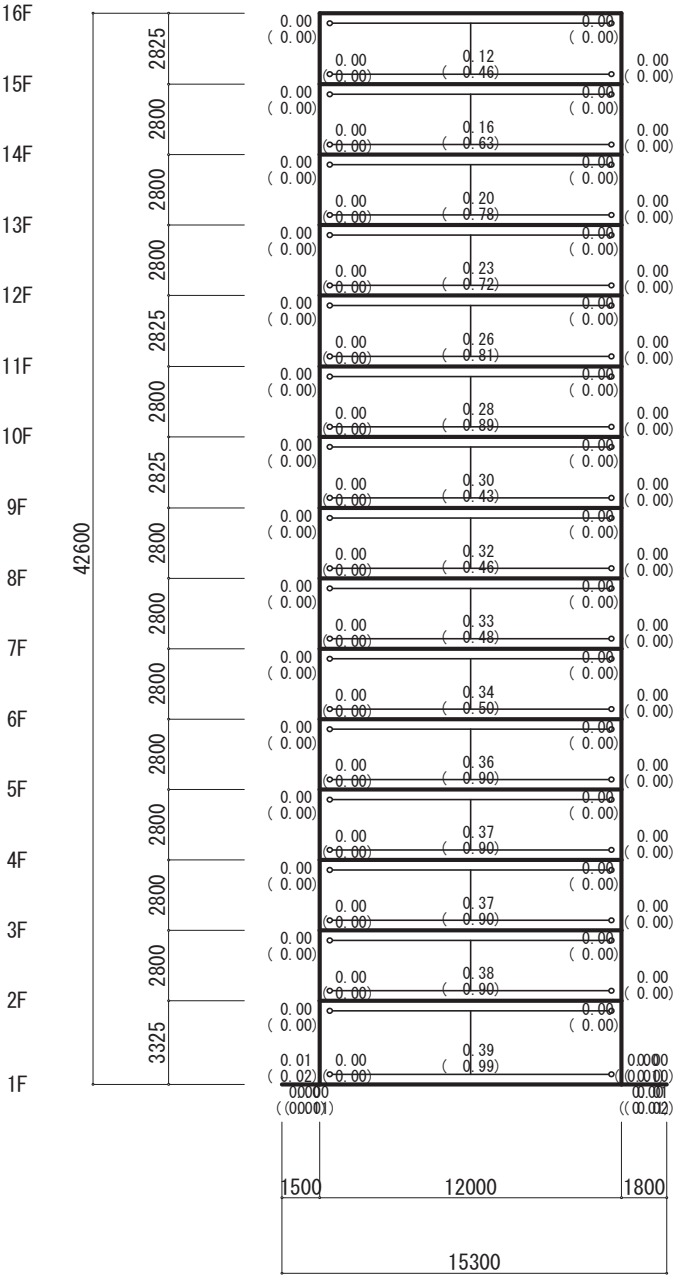


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

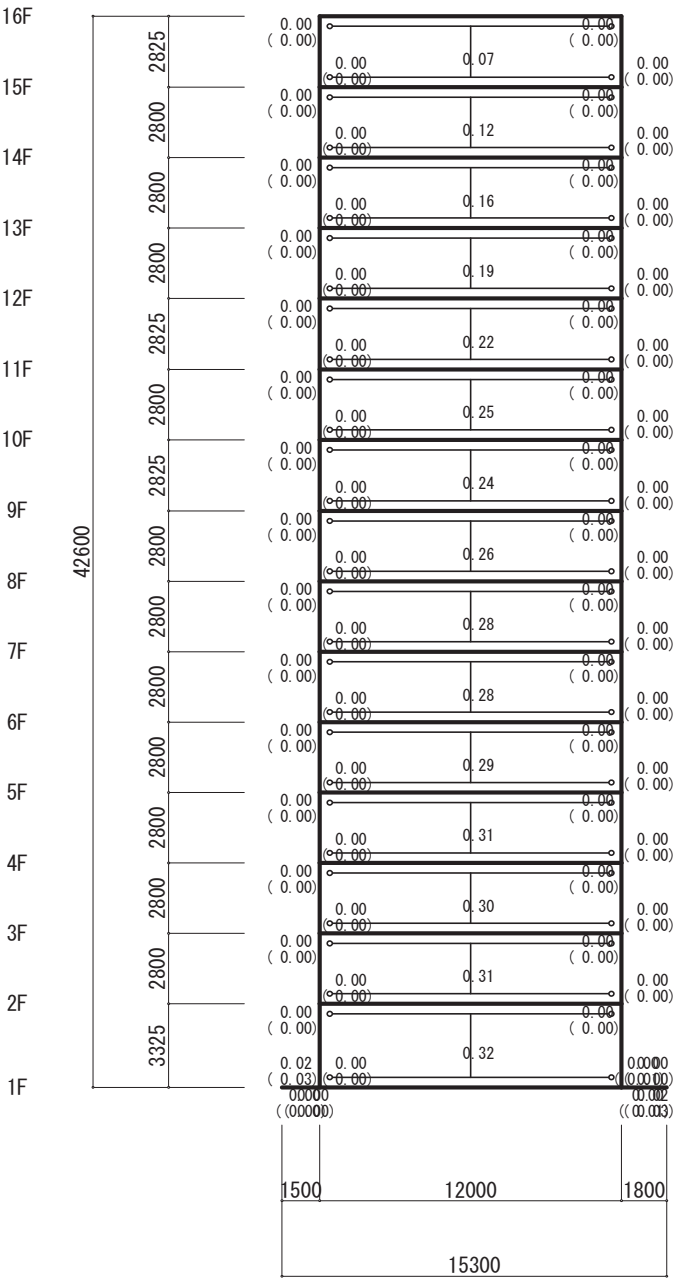

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

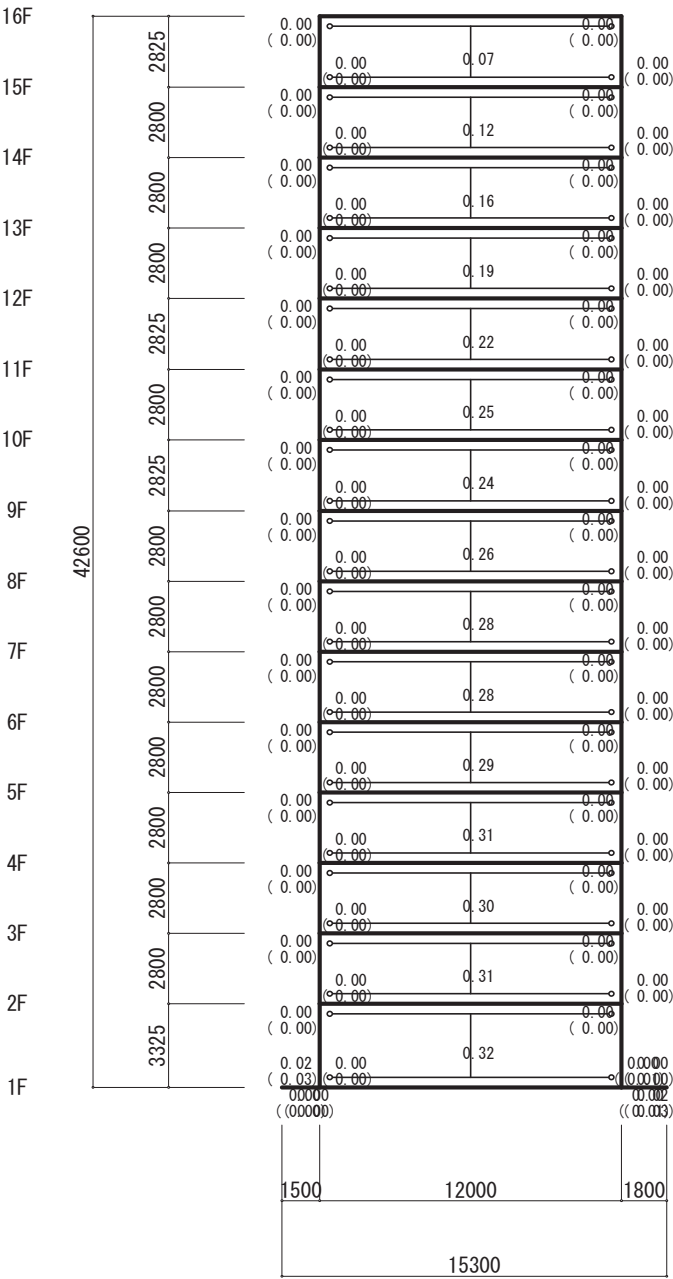



Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

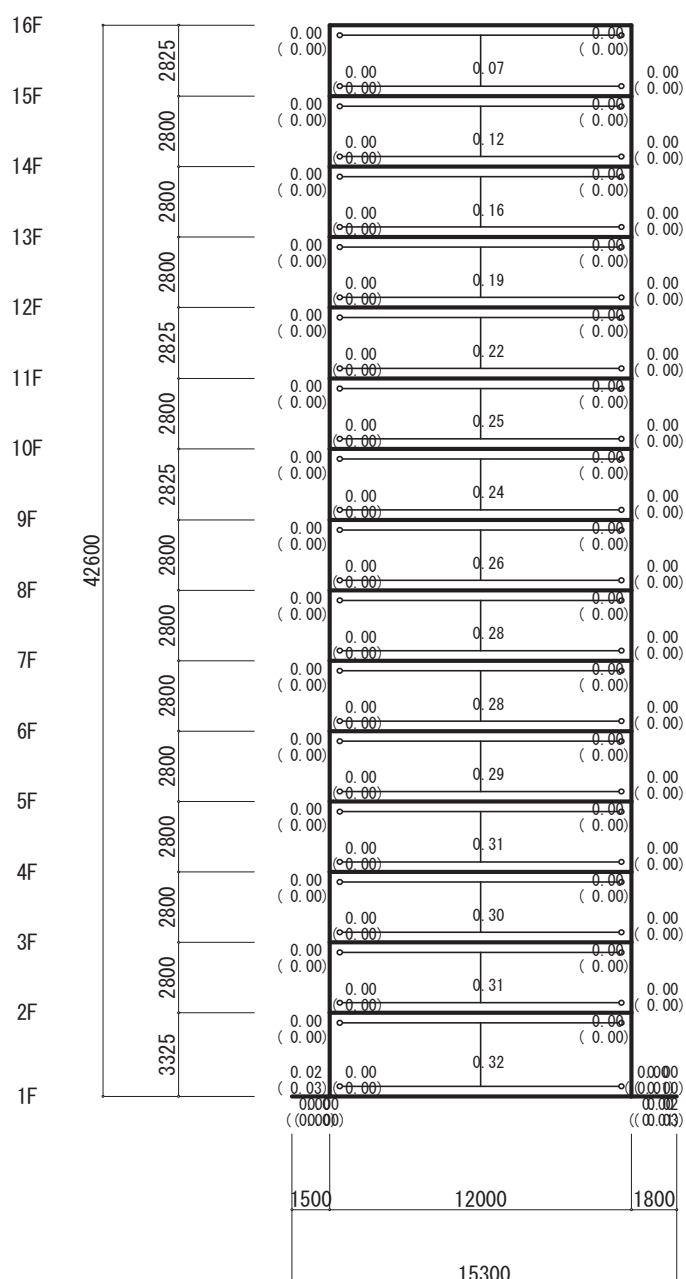

Y1 Y2 Y3 Y4



X4 フレーム (S=1/300)

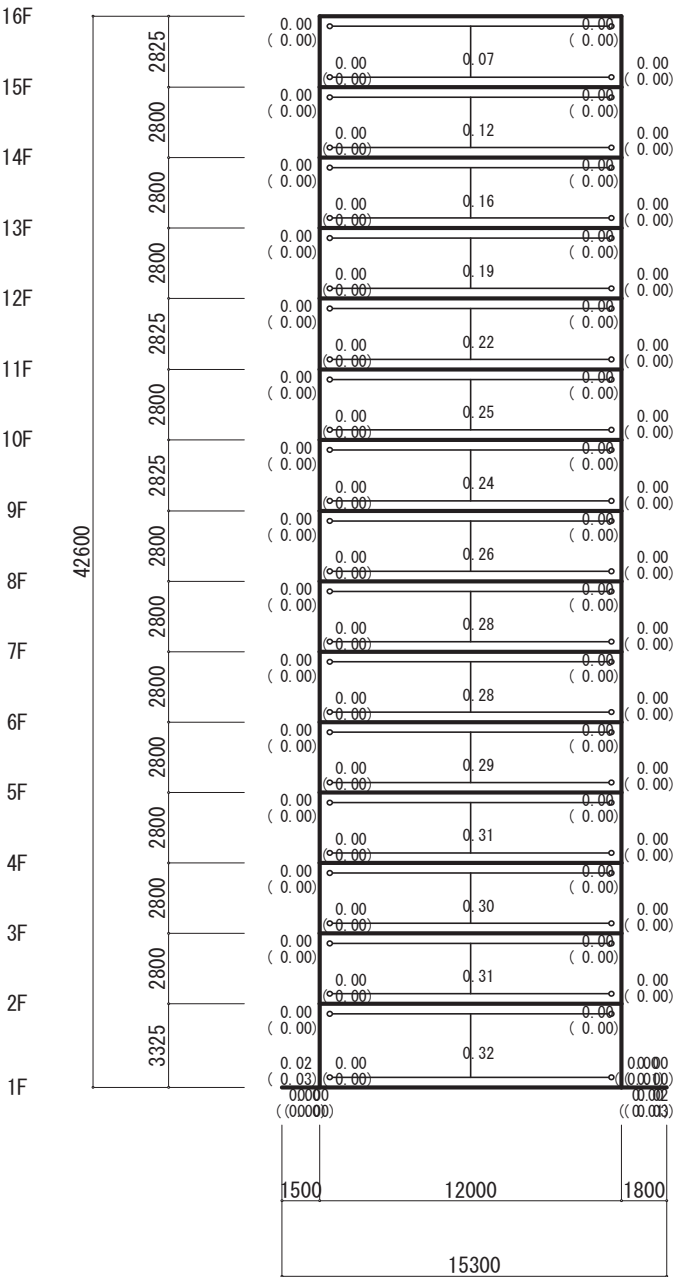

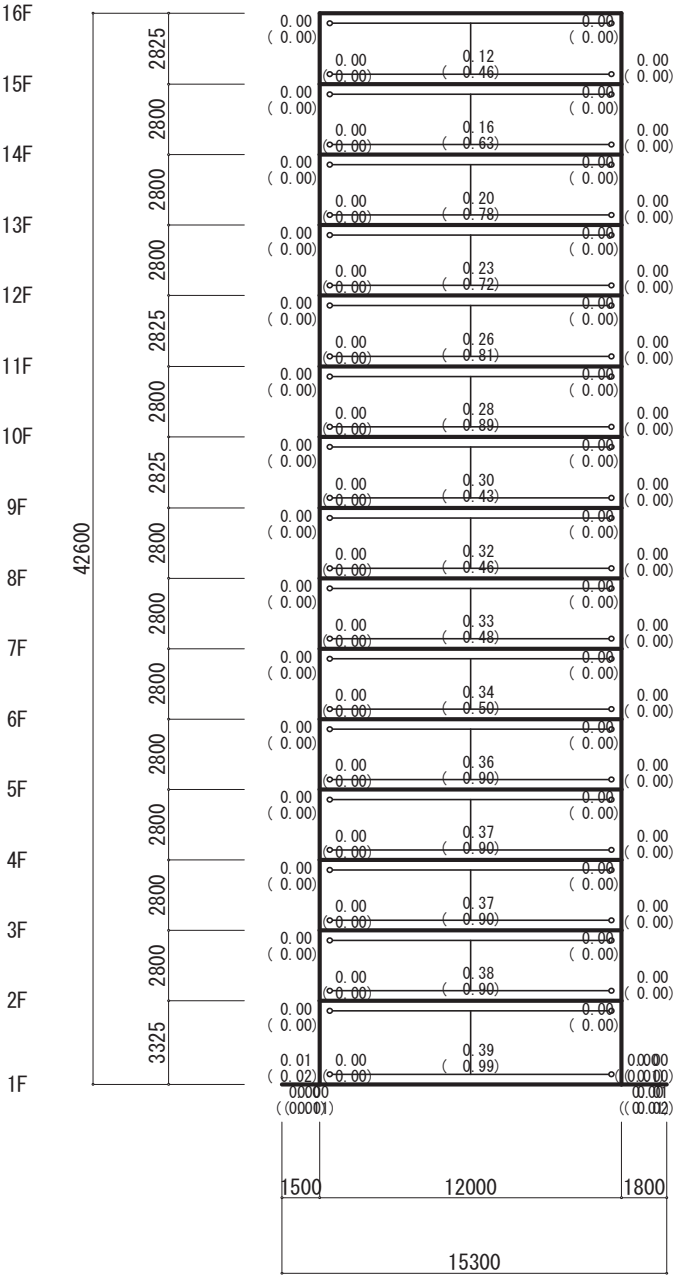

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

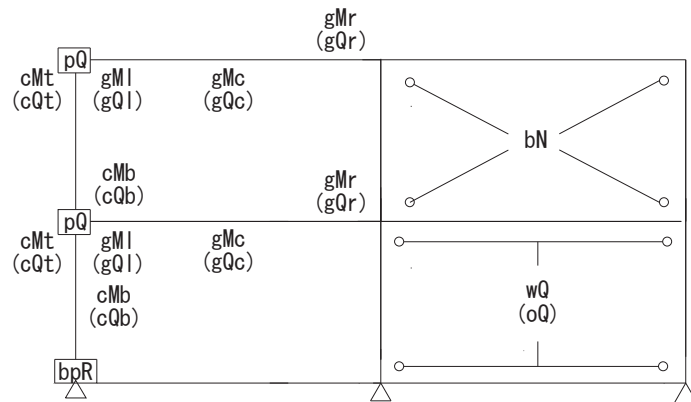

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

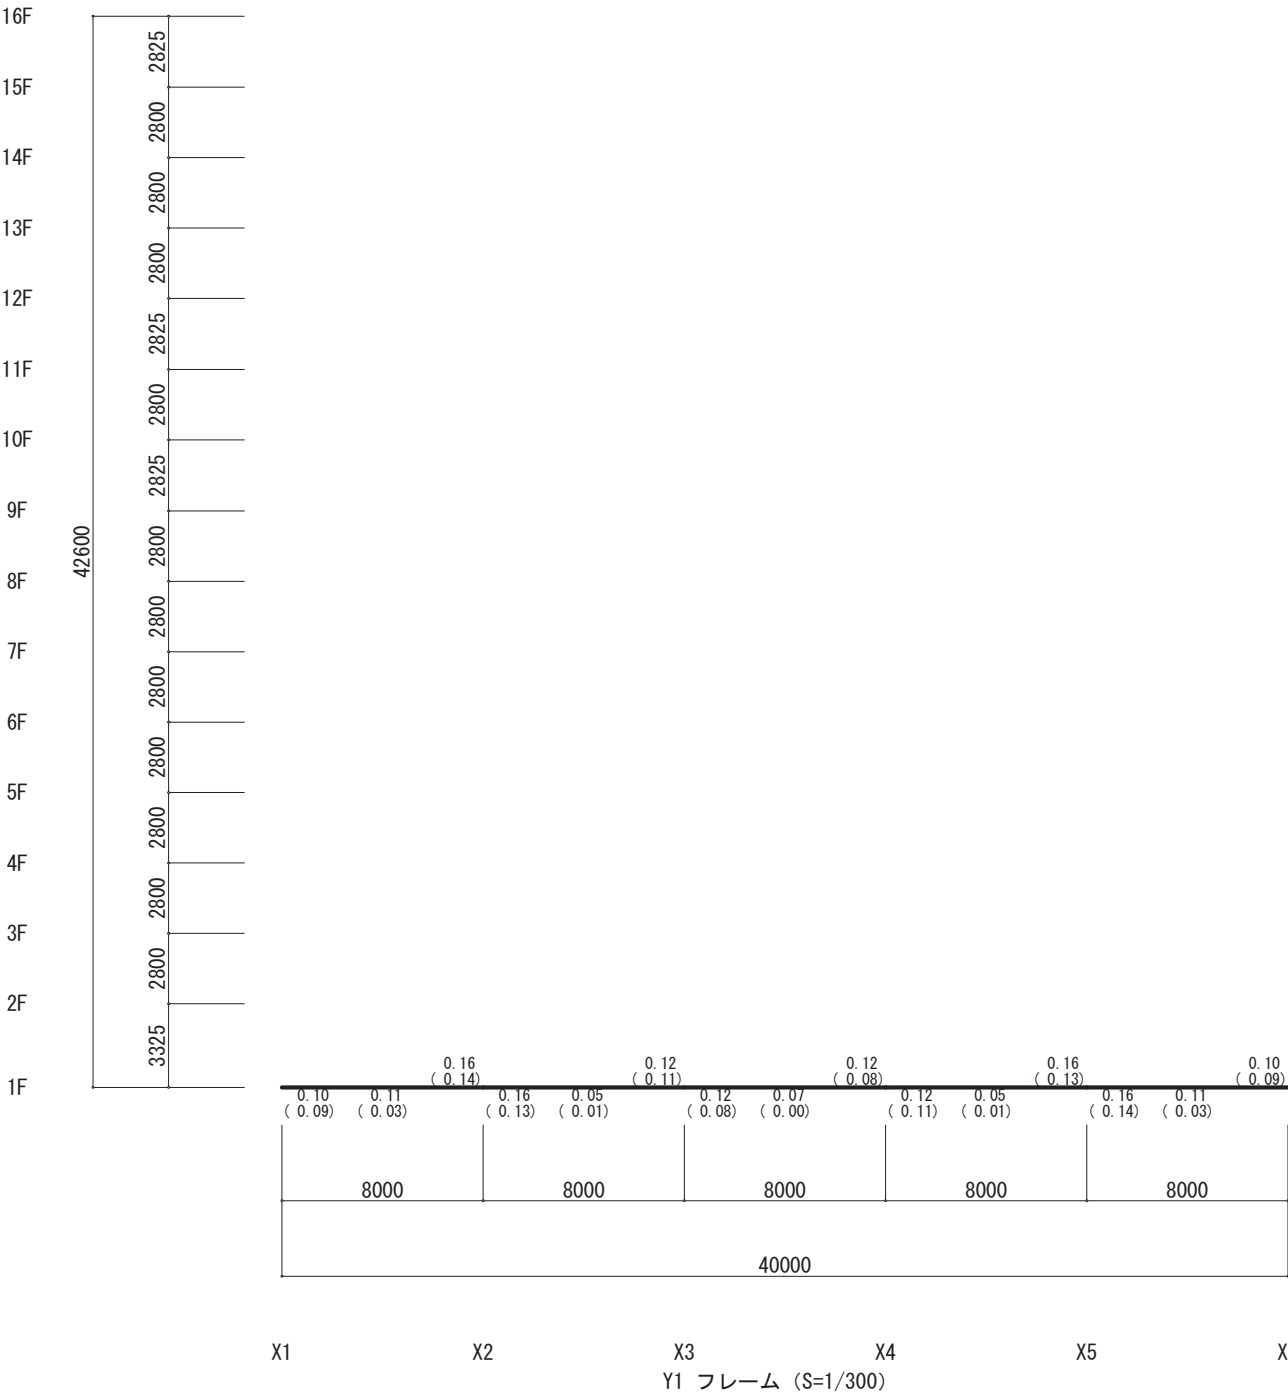


42600	3325	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800

X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y3 フレーム (S=1/300)					

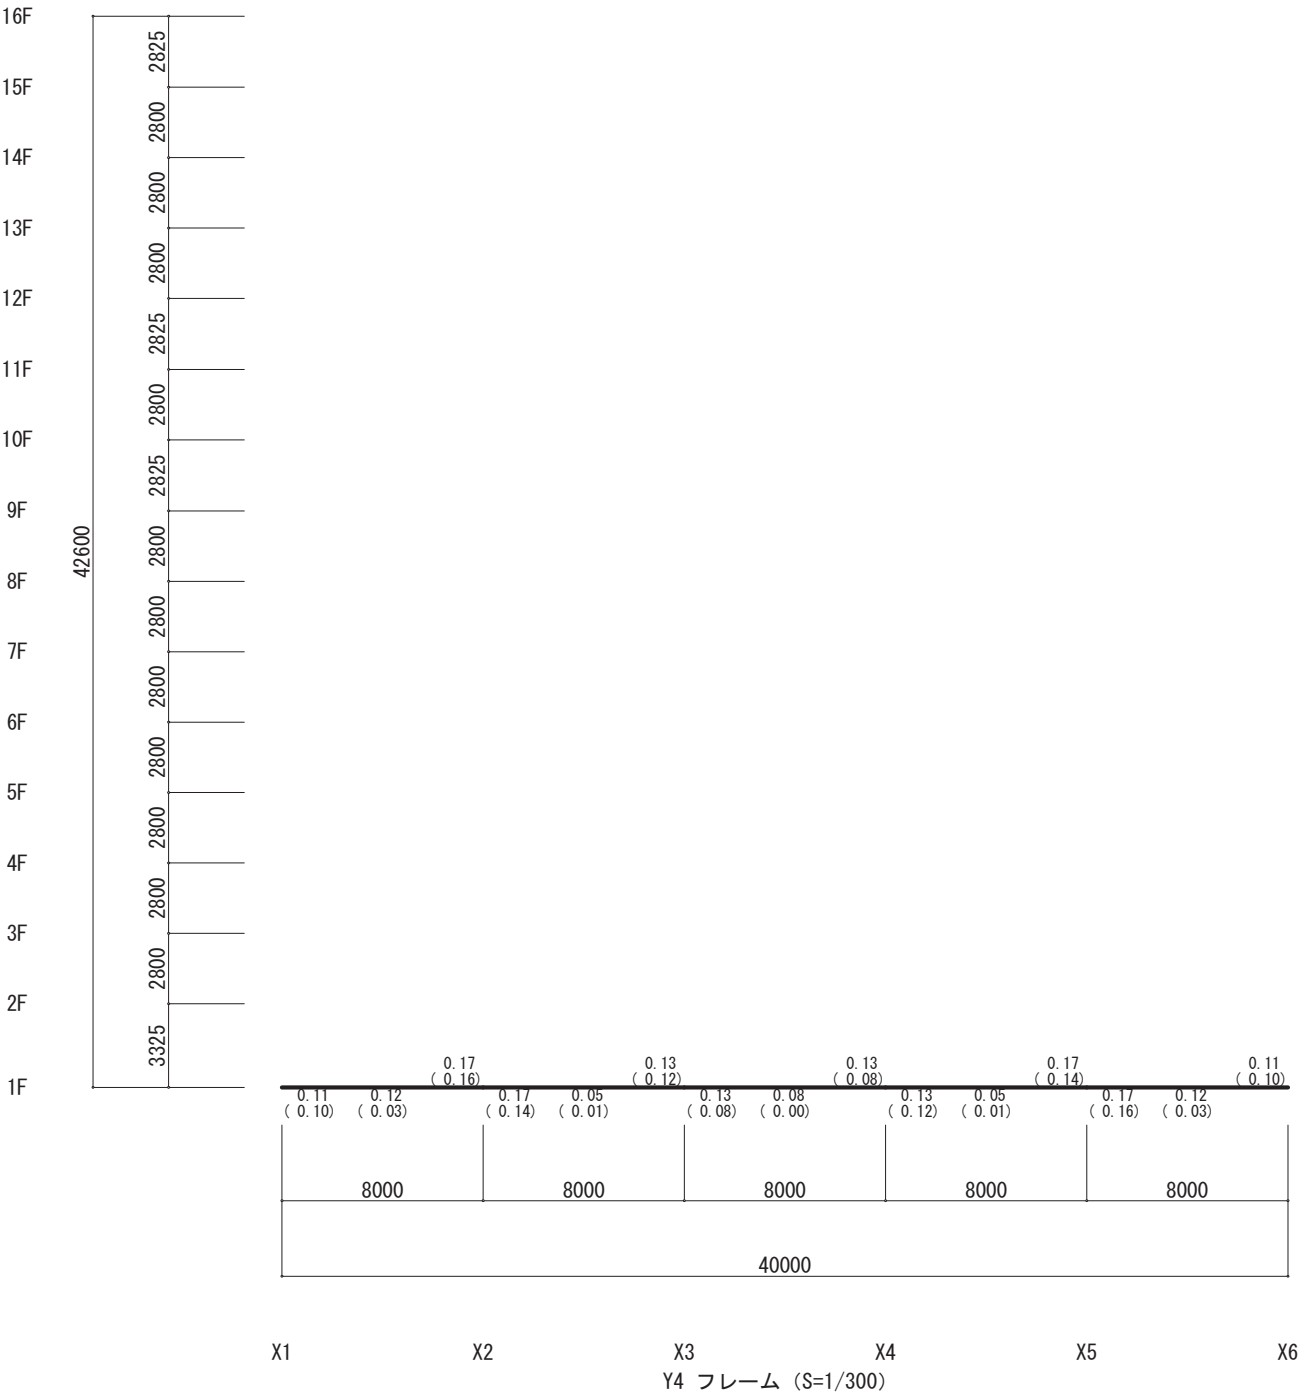


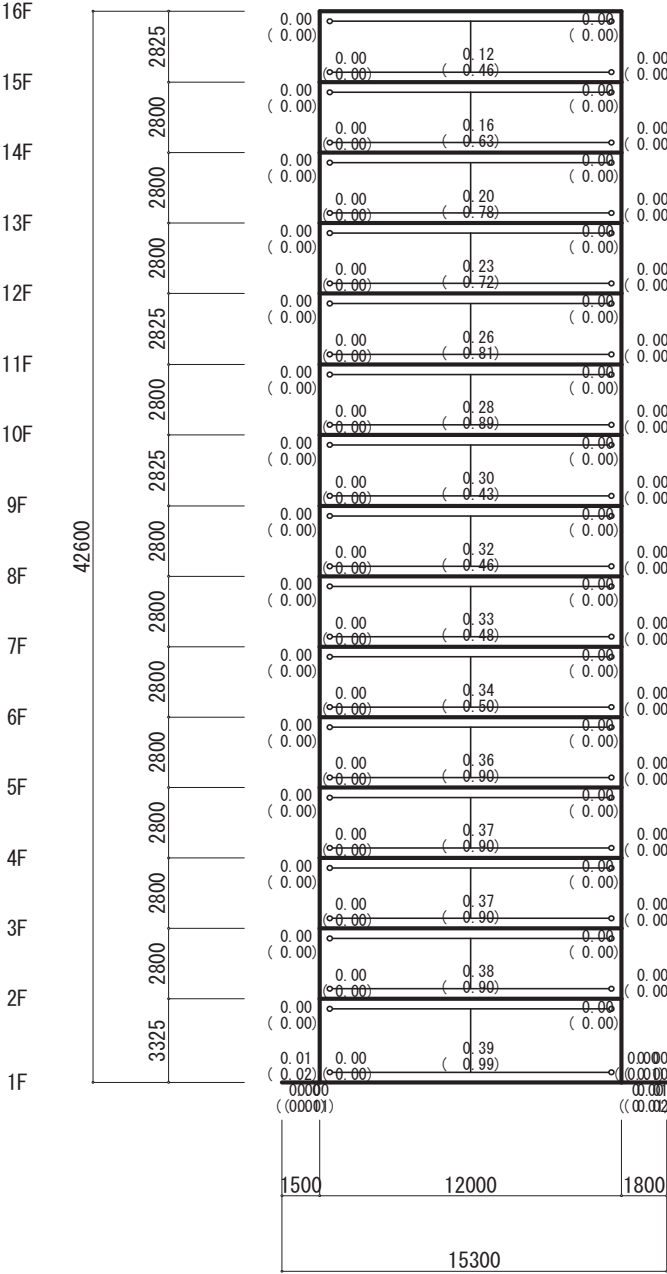


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

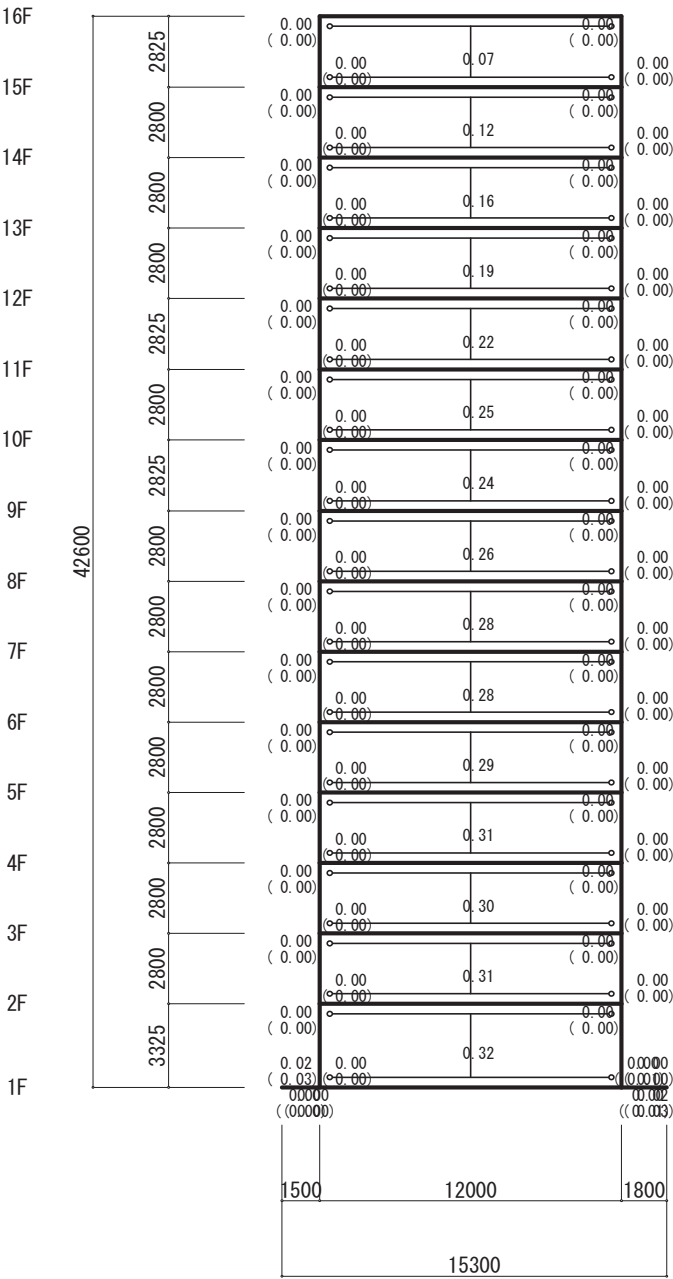


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

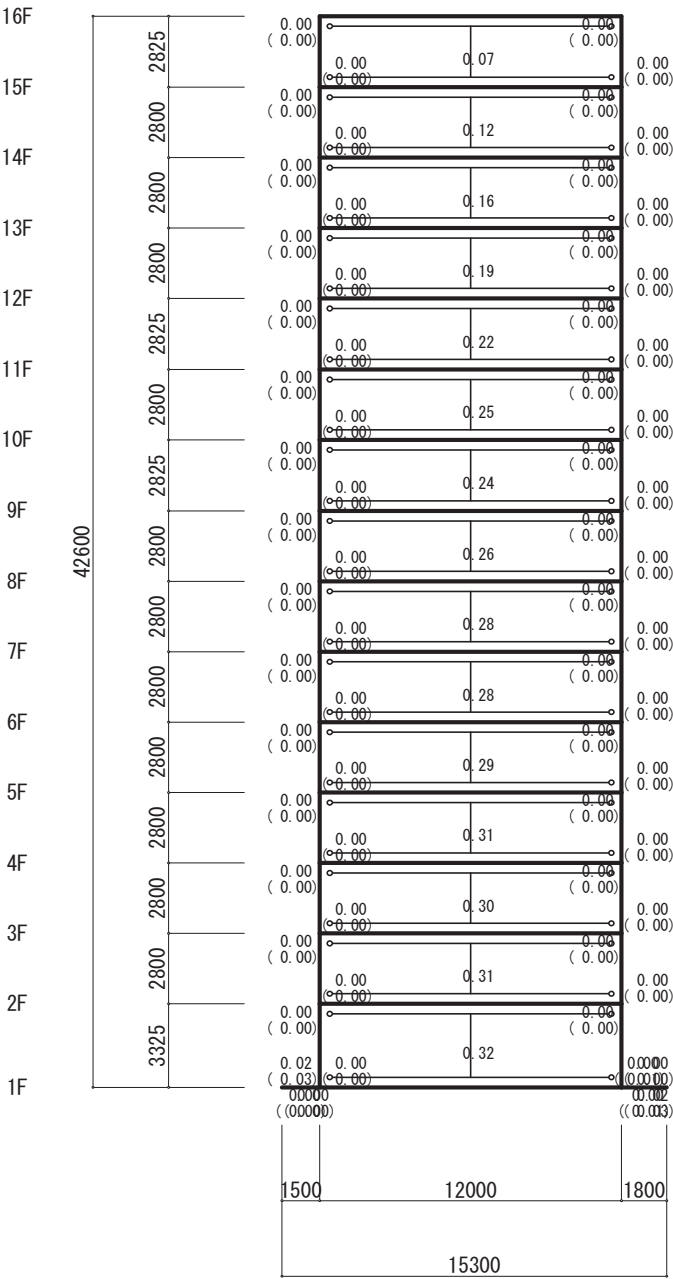


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

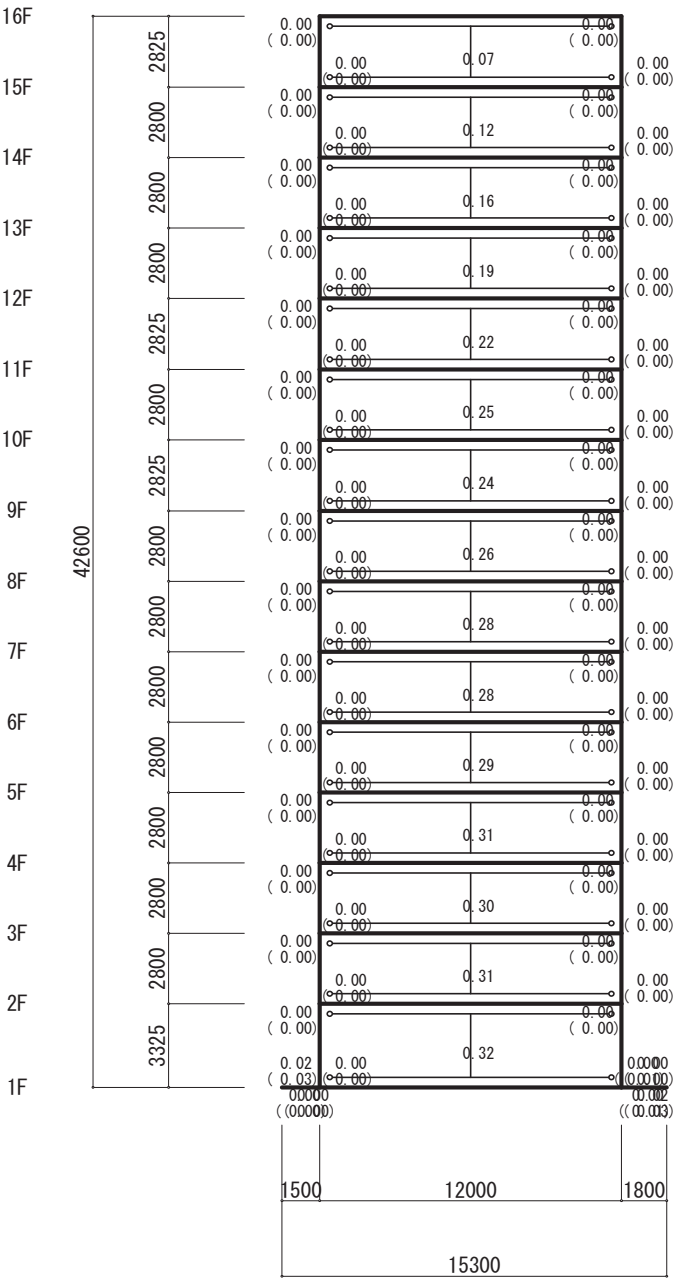

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

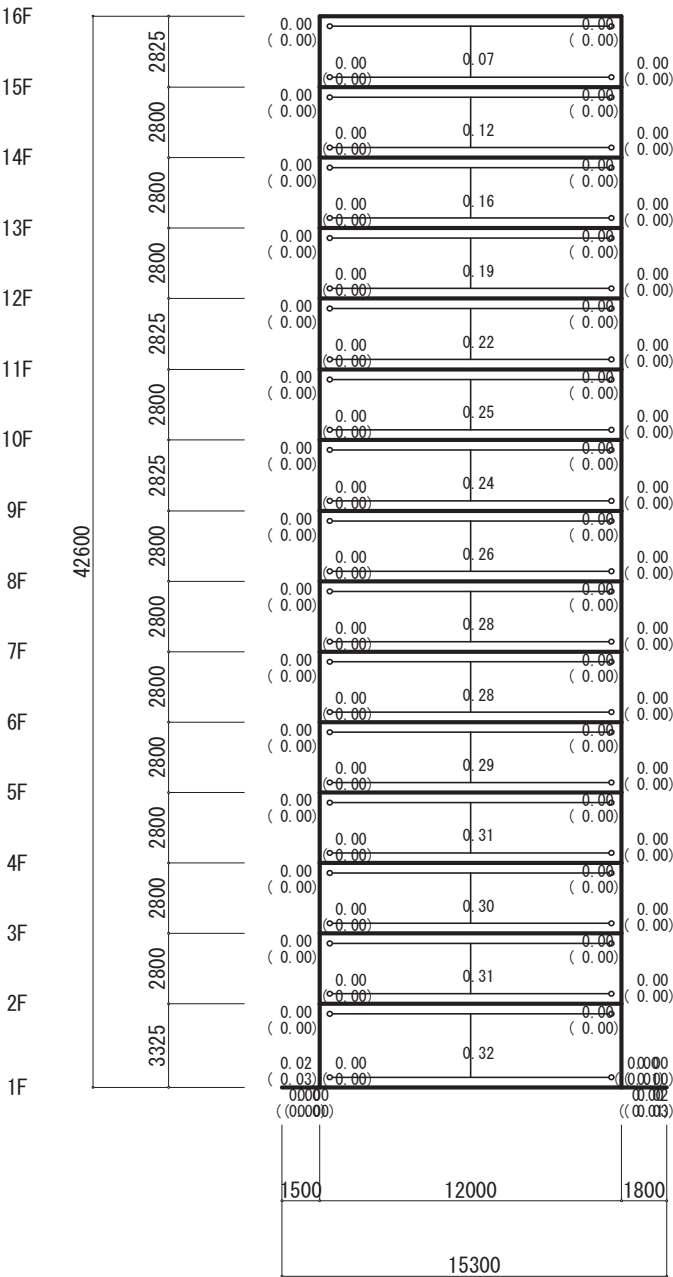

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

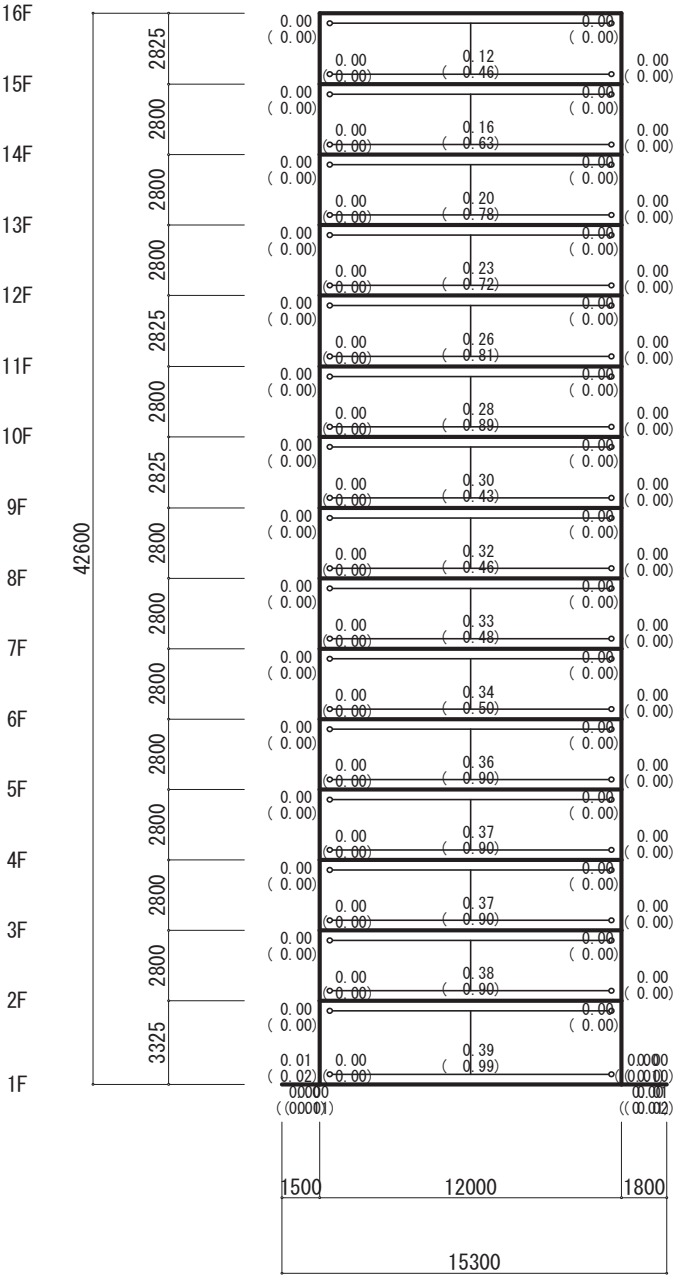

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.851 (秒)	0.851 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.965 Ci = 0.965 (Rt = 0.965) (Rt = 0.965)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	6015.82	6015.82	2.790	16786.71	2.892
15F	5994.87	12010.69	2.220	26662.11	2.300
14F	5994.87	18005.56	1.951	35124.25	2.021
13F	6102.53	24108.09	1.776	42817.68	1.840
12F	6160.56	30268.64	1.647	49853.49	1.707
11F	6254.78	36523.42	1.543	56357.79	1.599
10F	6316.99	42840.41	1.455	62341.20	1.508
9F	6510.63	49351.03	1.377	67939.01	1.427
8F	6510.63	55861.66	1.307	72992.14	1.354
7F	6575.58	62437.24	1.242	77567.09	1.287
6F	6781.66	69218.90	1.181	81748.19	1.224
5F	6781.66	76000.57	1.124	85398.90	1.164
4F	6821.98	82822.54	1.069	88548.25	1.108
3F	6907.97	89730.51	1.017	91212.65	1.053
2F	7054.05	96784.56	0.965	93397.05	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	6015.82	6015.82	2.790	16786.71	2.892
15F	5994.87	12010.69	2.220	26662.11	2.300
14F	5994.87	18005.56	1.951	35124.25	2.021
13F	6102.53	24108.09	1.776	42817.68	1.840
12F	6160.56	30268.64	1.647	49853.49	1.707
11F	6254.78	36523.42	1.543	56357.79	1.599
10F	6316.99	42840.41	1.455	62341.20	1.508
9F	6510.63	49351.03	1.377	67939.01	1.427
8F	6510.63	55861.66	1.307	72992.14	1.354
7F	6575.58	62437.24	1.242	77567.09	1.287
6F	6781.66	69218.90	1.181	81748.19	1.224
5F	6781.66	76000.57	1.124	85398.90	1.164
4F	6821.98	82822.54	1.069	88548.25	1.108
3F	6907.97	89730.51	1.017	91212.65	1.053
2F	7054.05	96784.56	0.965	93397.05	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
16F	6015.82	6015.82	2.790	16786.71	2.892
15F	5994.87	12010.69	2.220	26662.11	2.300
14F	5994.87	18005.56	1.951	35124.25	2.021
13F	6102.53	24108.09	1.776	42817.68	1.840
12F	6160.56	30268.64	1.647	49853.49	1.707
11F	6254.78	36523.42	1.543	56357.79	1.599
10F	6316.99	42840.41	1.455	62341.20	1.508

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
9F	6510.63	49351.03	1.377	67939.01	1.427
8F	6510.63	55861.66	1.307	72992.14	1.354
7F	6575.58	62437.24	1.242	77567.09	1.287
6F	6781.66	69218.90	1.181	81748.19	1.224
5F	6781.66	76000.57	1.124	85398.90	1.164
4F	6821.98	82822.54	1.069	88548.25	1.108
3F	6907.97	89730.51	1.017	91212.65	1.053
2F	7054.05	96784.56	0.965	93397.05	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 W _i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C _i	層せん断力 Q _i	分布形
16F	6015.82	6015.82	2.790	16786.71	2.892
15F	5994.87	12010.69	2.220	26662.11	2.300
14F	5994.87	18005.56	1.951	35124.25	2.021
13F	6102.53	24108.09	1.776	42817.68	1.840
12F	6160.56	30268.64	1.647	49853.49	1.707
11F	6254.78	36523.42	1.543	56357.79	1.599
10F	6316.99	42840.41	1.455	62341.20	1.508
9F	6510.63	49351.03	1.377	67939.01	1.427
8F	6510.63	55861.66	1.307	72992.14	1.354
7F	6575.58	62437.24	1.242	77567.09	1.287
6F	6781.66	69218.90	1.181	81748.19	1.224
5F	6781.66	76000.57	1.124	85398.90	1.164
4F	6821.98	82822.54	1.069	88548.25	1.108
3F	6907.97	89730.51	1.017	91212.65	1.053
2F	7054.05	96784.56	0.965	93397.05	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		16786.71
	16786.71	
15F		9875.41
	26662.11	
14F		8462.14
	35124.25	
13F		7693.43
	42817.68	
12F		7035.81
	49853.49	
11F		6504.30
	56357.79	
10F		5983.41
	62341.20	
9F		5597.81
	67939.01	
8F		5053.13
	72992.14	
7F		4574.95
	77567.09	
6F		4181.11
	81748.19	
5F		3650.71
	85398.90	
4F		3149.35
	88548.25	
3F		2664.40
	91212.65	
2F		2184.39
	93397.05	
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
16F		16786.71
	16786.71	
15F		9875.41
	26662.11	
14F		8462.14
	35124.25	
13F		7693.43
	42817.68	
12F		7035.81
	49853.49	
11F		6504.30
	56357.79	
10F		5983.41
	62341.20	
9F		5597.81
	67939.01	
8F		5053.13
	72992.14	
7F		4574.95
	77567.09	
6F		4181.11
	81748.19	
5F		3650.71
	85398.90	
4F		3149.35
	88548.25	
3F		2664.40
	91212.65	
2F		2184.39
	93397.05	
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
16F		16786.71
	16786.71	
15F		9875.41
	26662.11	
14F		8462.14
	35124.25	
13F		7693.43
	42817.68	
12F		7035.81
	49853.49	
11F		6504.30
	56357.79	
10F		5983.41
	62341.20	
9F		5597.81
	67939.01	
8F		5053.13
	72992.14	
7F		4574.95
	77567.09	
6F		4181.11
	81748.19	
5F		3650.71
	85398.90	
4F		3149.35
	88548.25	
3F		2664.40
	91212.65	
2F		2184.39
	93397.05	
1F		0.00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
16F		16786.71
	16786.71	
15F		9875.41
	26662.11	
14F		8462.14
	35124.25	
13F		7693.43
	42817.68	
12F		7035.81
	49853.49	
11F		6504.30
	56357.79	
10F		5983.41
	62341.20	
9F		5597.81
	67939.01	
8F		5053.13
	72992.14	
7F		4574.95
	77567.09	
6F		4181.11
	81748.19	
5F		3650.71
	85398.90	
4F		3149.35
	88548.25	
3F		2664.40
	91212.65	
2F		2184.39
	93397.05	
1F		0.00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

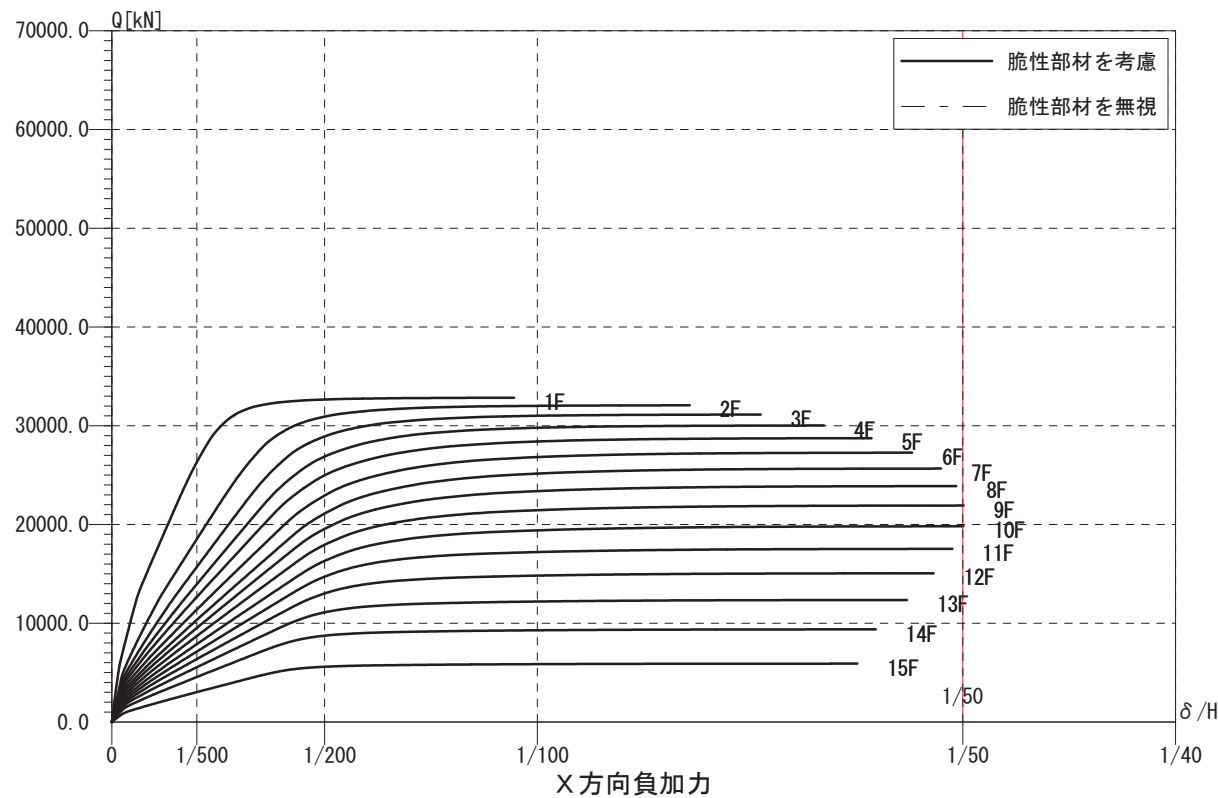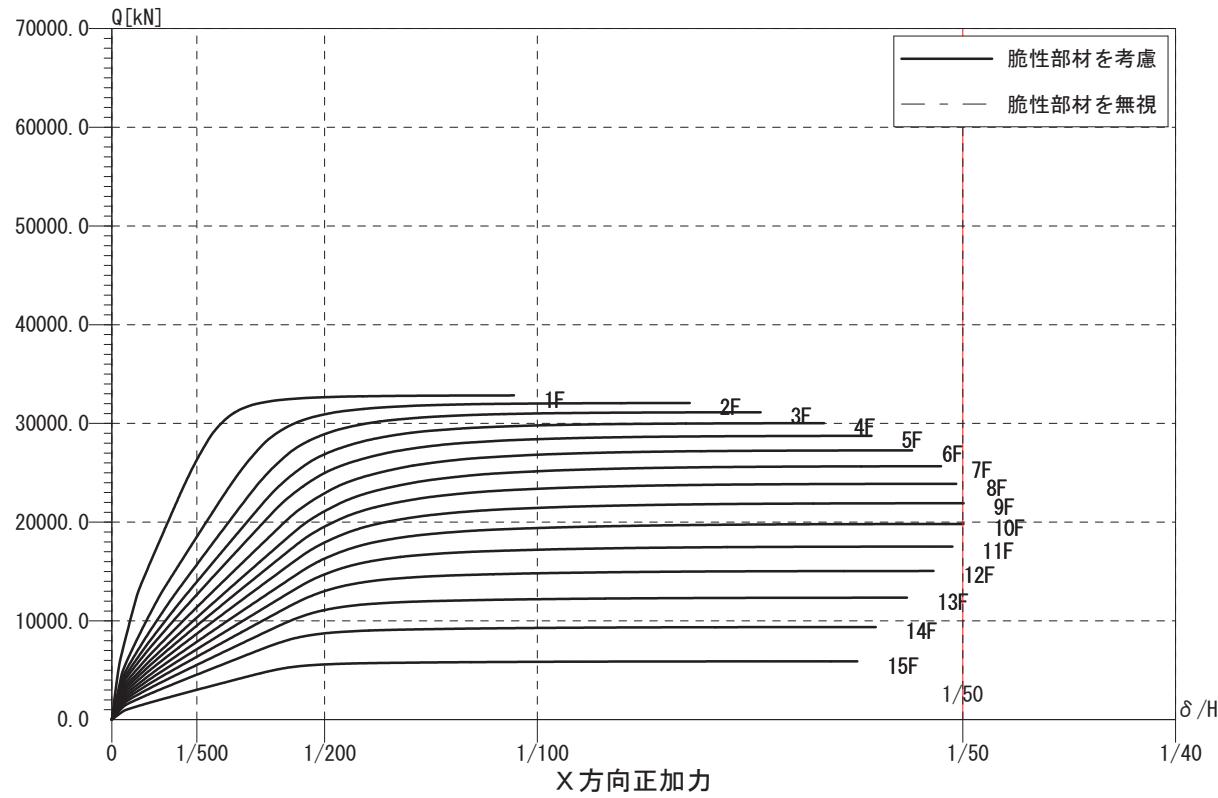

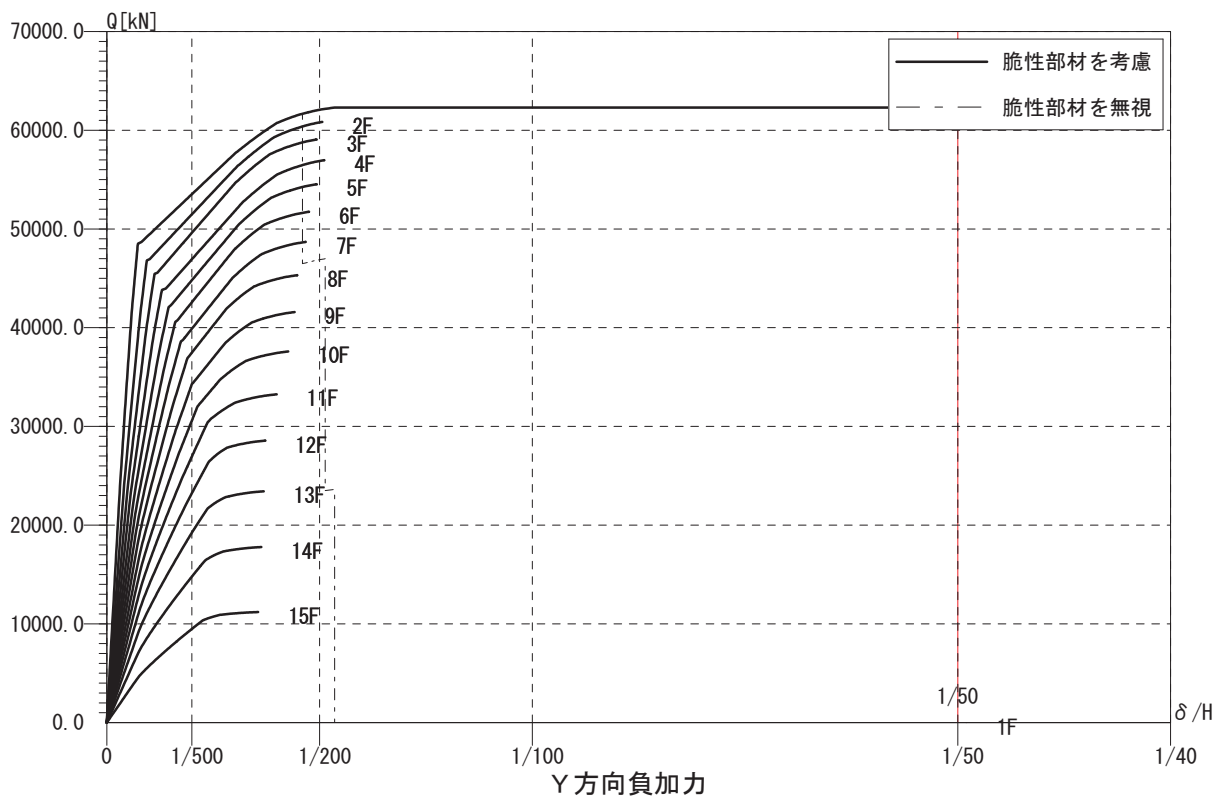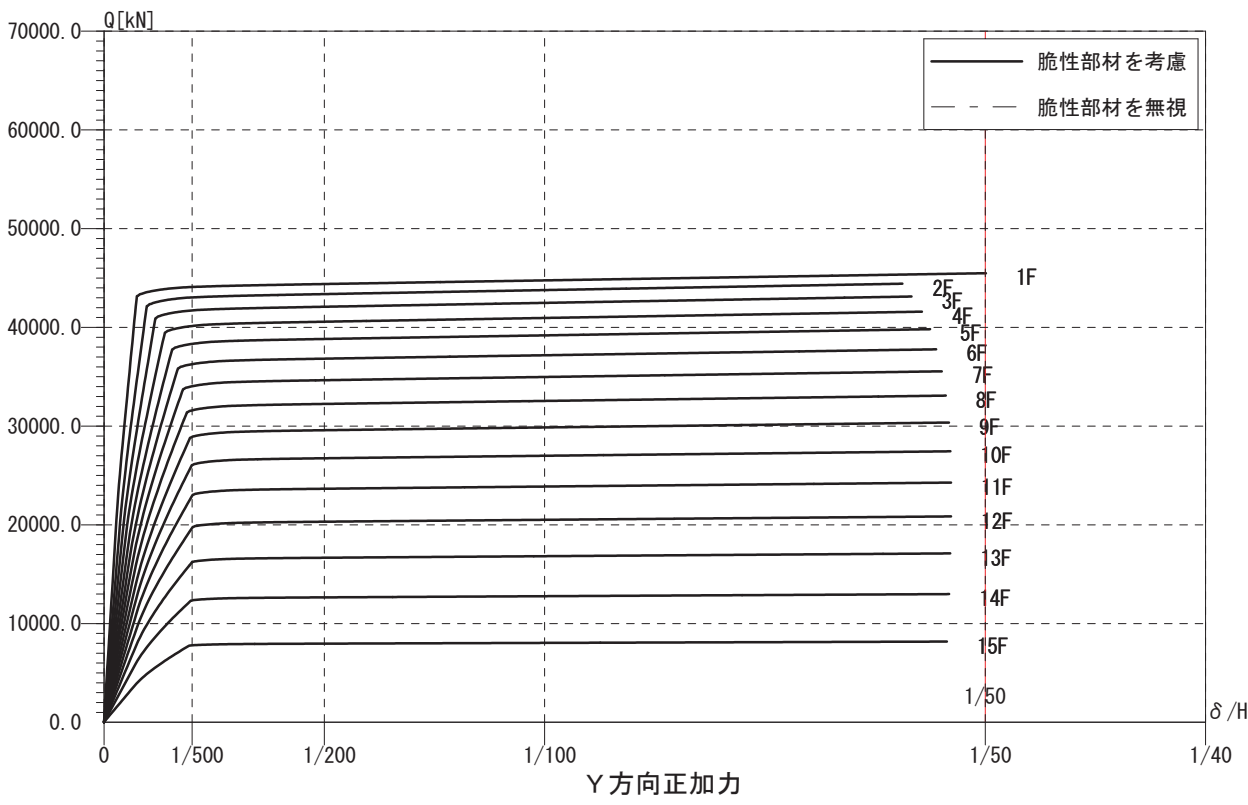


U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

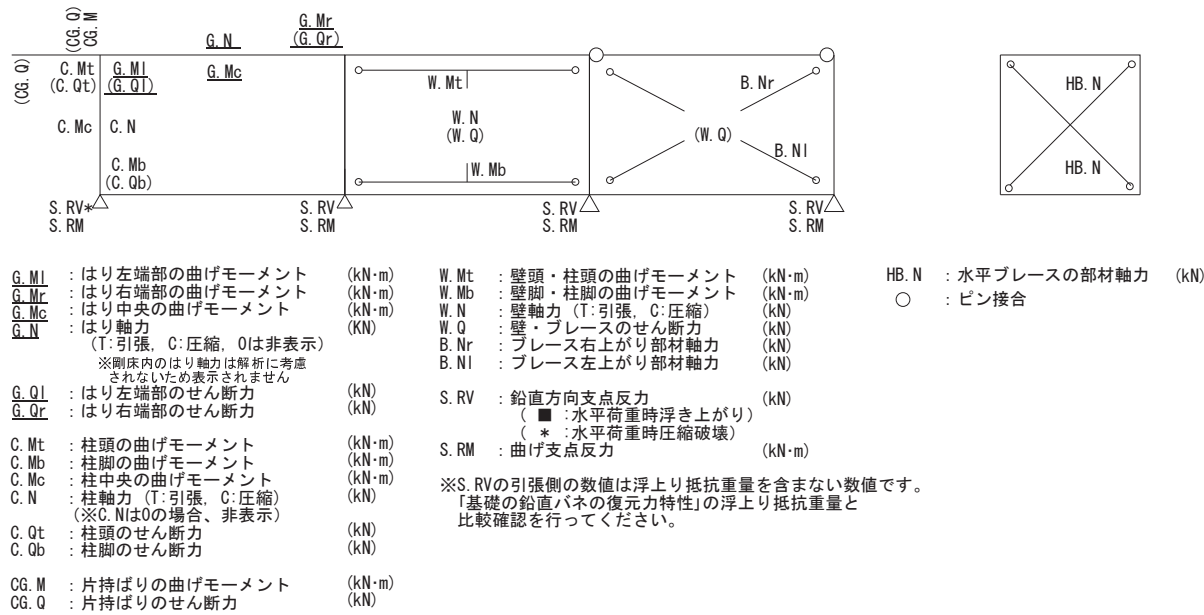


水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

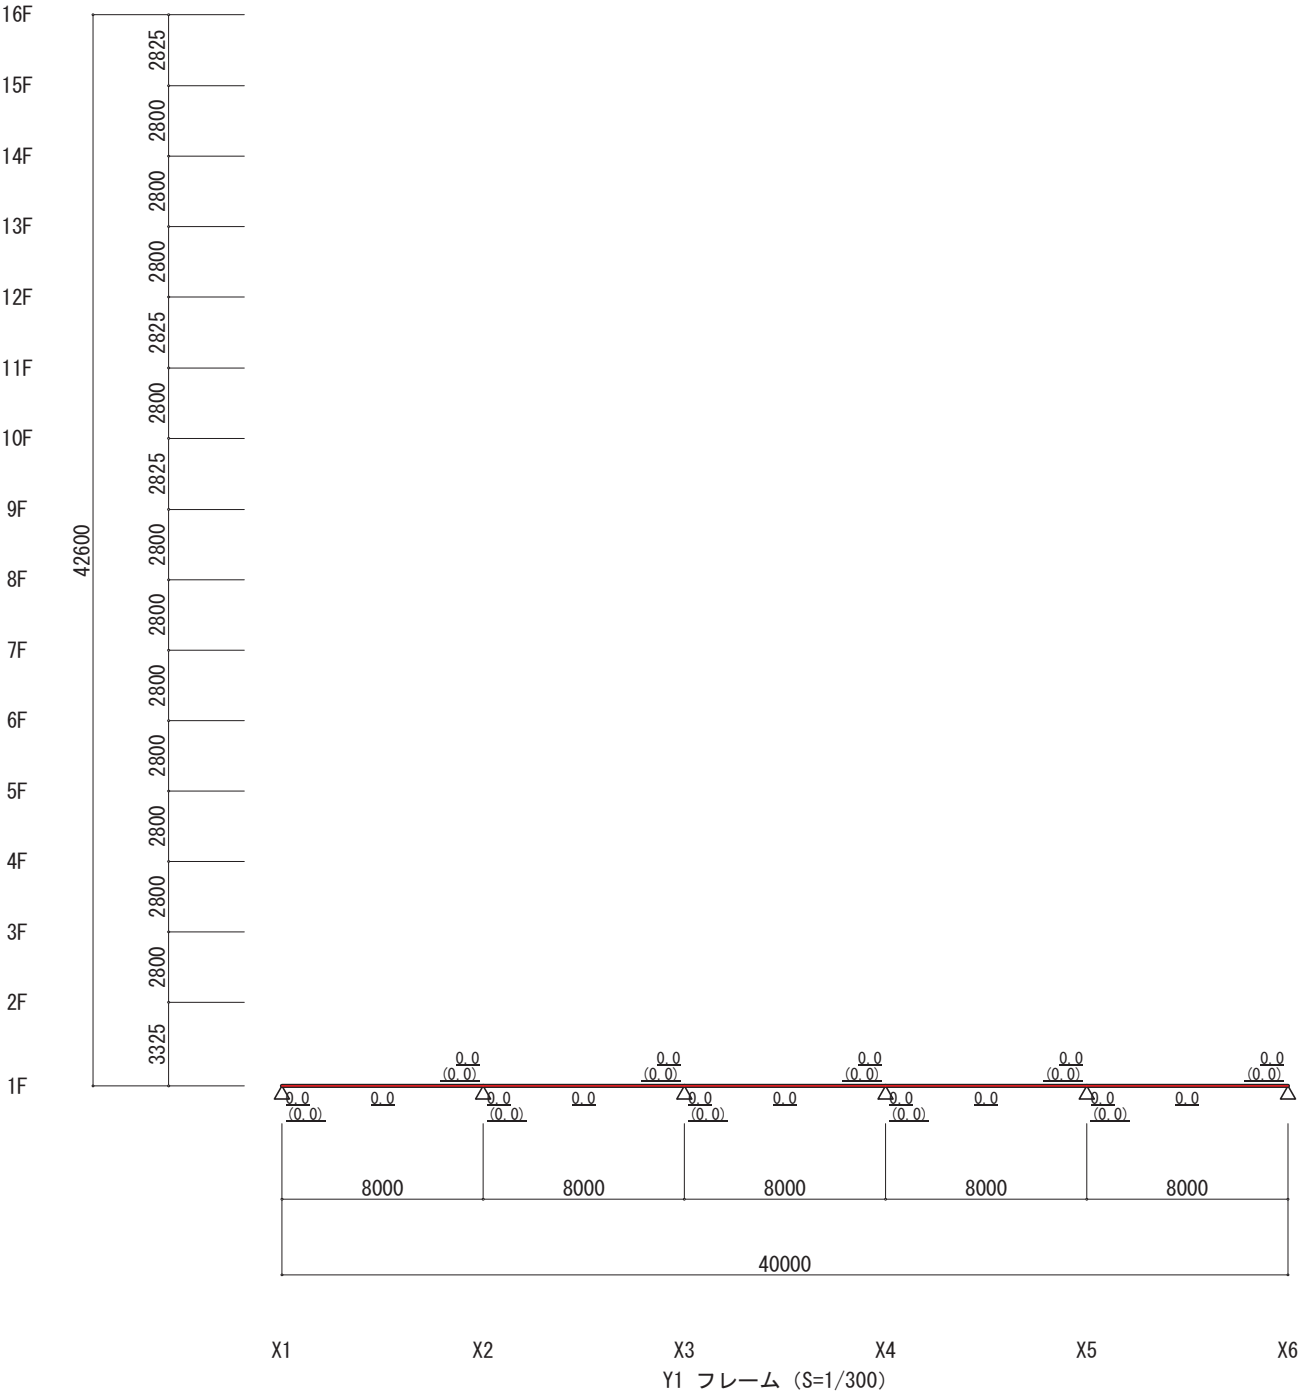


[illegible]

[illegible]

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

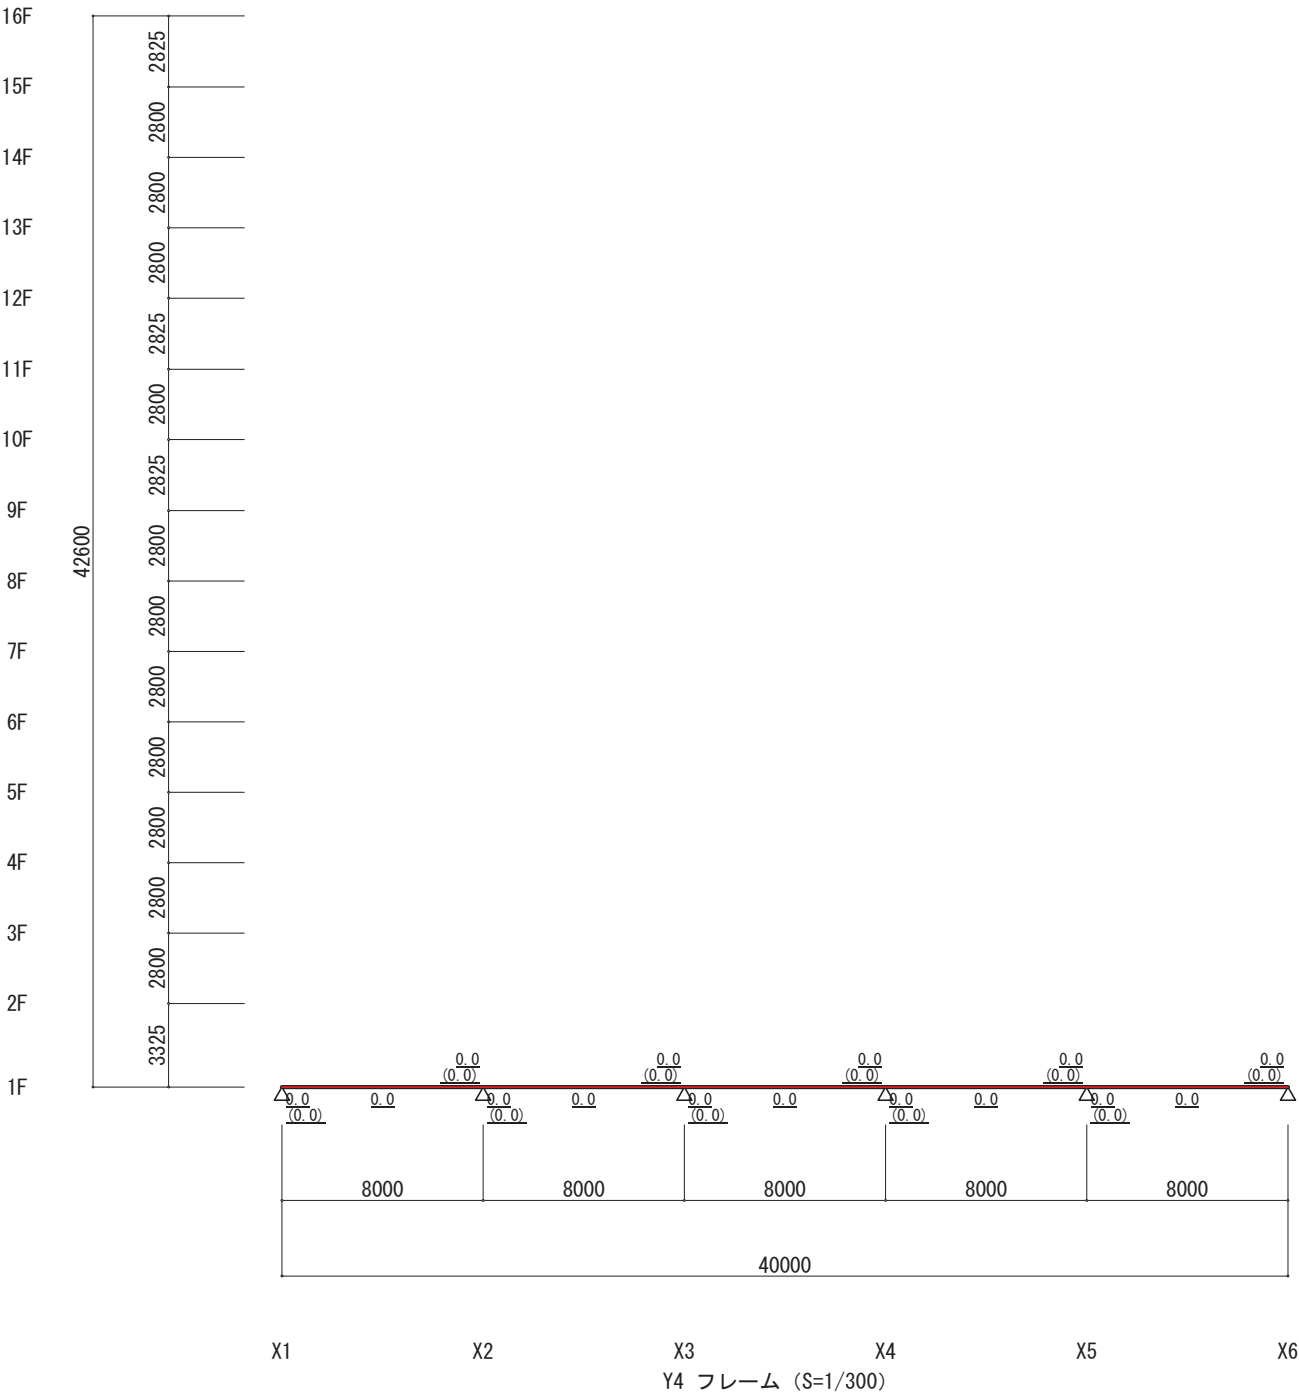

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

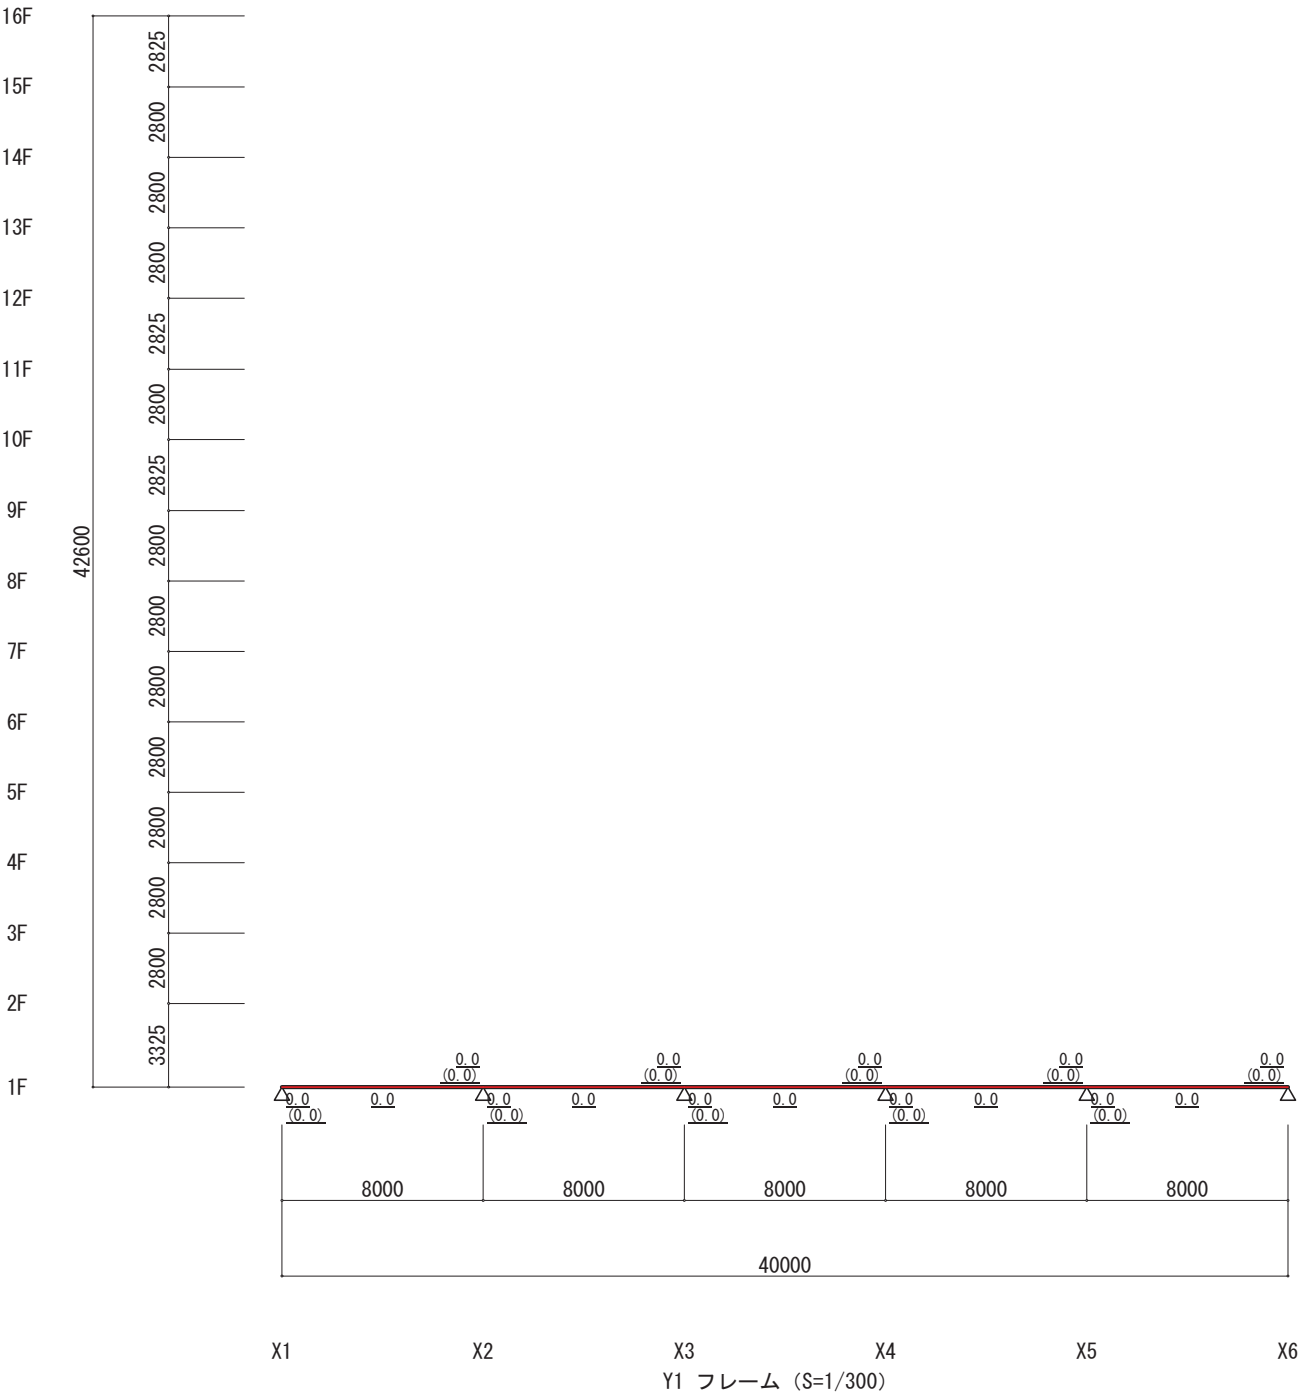


BUSk00042 DB6.5.0.0 2014/01/19 15:19 — III — 398 / 736 —


水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

			1409.3 (359.2)	1613.6 (408.4)	1614.0 (408.5)	1614.5 (408.6)	1389.2 (354.1)		
16F	2825	1464.1 (1464.2)	1464.1 (1464.2)	1653.4 (1653.4)	1653.9 (1653.9)	1654.3 (1654.3)	1444.0 (1444.0)	27.4	1389.2 (1389.2)
15F	2800	3332.5 (2836.2)	1828.4 (1828.4)	2735.8 (2735.8)	2735.4 (2735.4)	2735.1 (2735.1)	1817.1 (1817.1)	23.7	2573.0 (2573.0)
14F	2800	3769.7 (3769.7)	1829.4 (1829.4)	2735.7 (2735.7)	2735.4 (2735.4)	2735.2 (2735.2)	1816.5 (1816.5)	23.5	2780.3 (2780.3)
13F	2800	3848.6 (1127.4)	2616.3 (2616.3)	3239.5 (3239.5)	3239.4 (3239.4)	3239.4 (3239.4)	2602.4 (2602.4)	18.4	2758.2 (2758.2)
12F	2825	3280.3 (1260.2)	2616.3 (2616.3)	3239.5 (3239.5)	3239.4 (3239.4)	3239.4 (3239.4)	2602.4 (2602.4)	18.4	2324.2 (2324.2)
11F	2800	2970.6 (1599.9)	3250.3 (3250.3)	4358.7 (4358.7)	4358.4 (4358.4)	4358.2 (4358.2)	3231.3 (3231.3)	12.5	2219.1 (2219.1)
10F	2825	1833.8 (1440.7)	3250.3 (3250.3)	4358.7 (4358.7)	4358.4 (4358.4)	4358.2 (4358.2)	3231.3 (3231.3)	12.5	1521.1 (1521.1)
9F	2800	1020.2 (1414.2)	3250.3 (3250.3)	4358.7 (4358.7)	4358.4 (4358.4)	4358.2 (4358.2)	3231.3 (3231.3)	12.5	1119.8 (1119.8)
8F	2800	319.6 (1207.1)	3250.3 (3250.3)	4358.7 (4358.7)	4358.4 (4358.4)	4358.2 (4358.2)	3231.3 (3231.3)	12.5	795.7 (795.7)
7F	2800	1215.2 (1429.7)	3250.3 (3250.3)	4358.7 (4358.7)	4358.4 (4358.4)	4358.2 (4358.2)	3231.3 (3231.3)	12.5	76.7 (76.7)
6F	2800	2060.0 (1393.4)	3273.2 (3273.2)	7762.9 (7762.9)	7762.4 (7762.4)	7758.8 (7758.8)	3249.9 (3249.9)	21.5	807.7 (807.7)
5F	2800	2545.9 (1492.2)	3273.2 (3273.2)	7762.9 (7762.9)	7762.4 (7762.4)	7758.8 (7758.8)	3249.9 (3249.9)	21.5	785.4 (785.4)
4F	2800	4027.1 (1804.8)	3272.8 (3272.8)	7763.1 (7763.1)	7762.2 (7762.2)	7759.6 (7759.6)	3250.2 (3250.2)	21.5	1303.8 (1303.8)
3F	2800	3453.7 (3453.7)	4216.8 (4216.8)	7281.5 (7281.5)	7281.1 (7281.1)	7280.7 (7280.7)	4183.5 (4183.5)	25.5	2429.5 (2429.5)
2F	3325	8215.1 (1831.0)	4287.6 (4287.6)	7332.2 (7332.2)	7332.0 (7332.0)	7329.7 (7329.7)	4256.7 (4256.7)	90.5	2683.3 (2683.3)
1F	3325	18178.6 (18178.6)	4303.1 (4303.1)	7332.2 (7332.2)	7332.0 (7332.0)	7329.7 (7329.7)	4256.7 (4256.7)	90.5	13173.0 (13173.0)
			8000	8000	8000	8000	8000		
			40000						
			X1	X2	X3	X4	X5	X6	
			Y3 フレーム (S=1/300)						


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

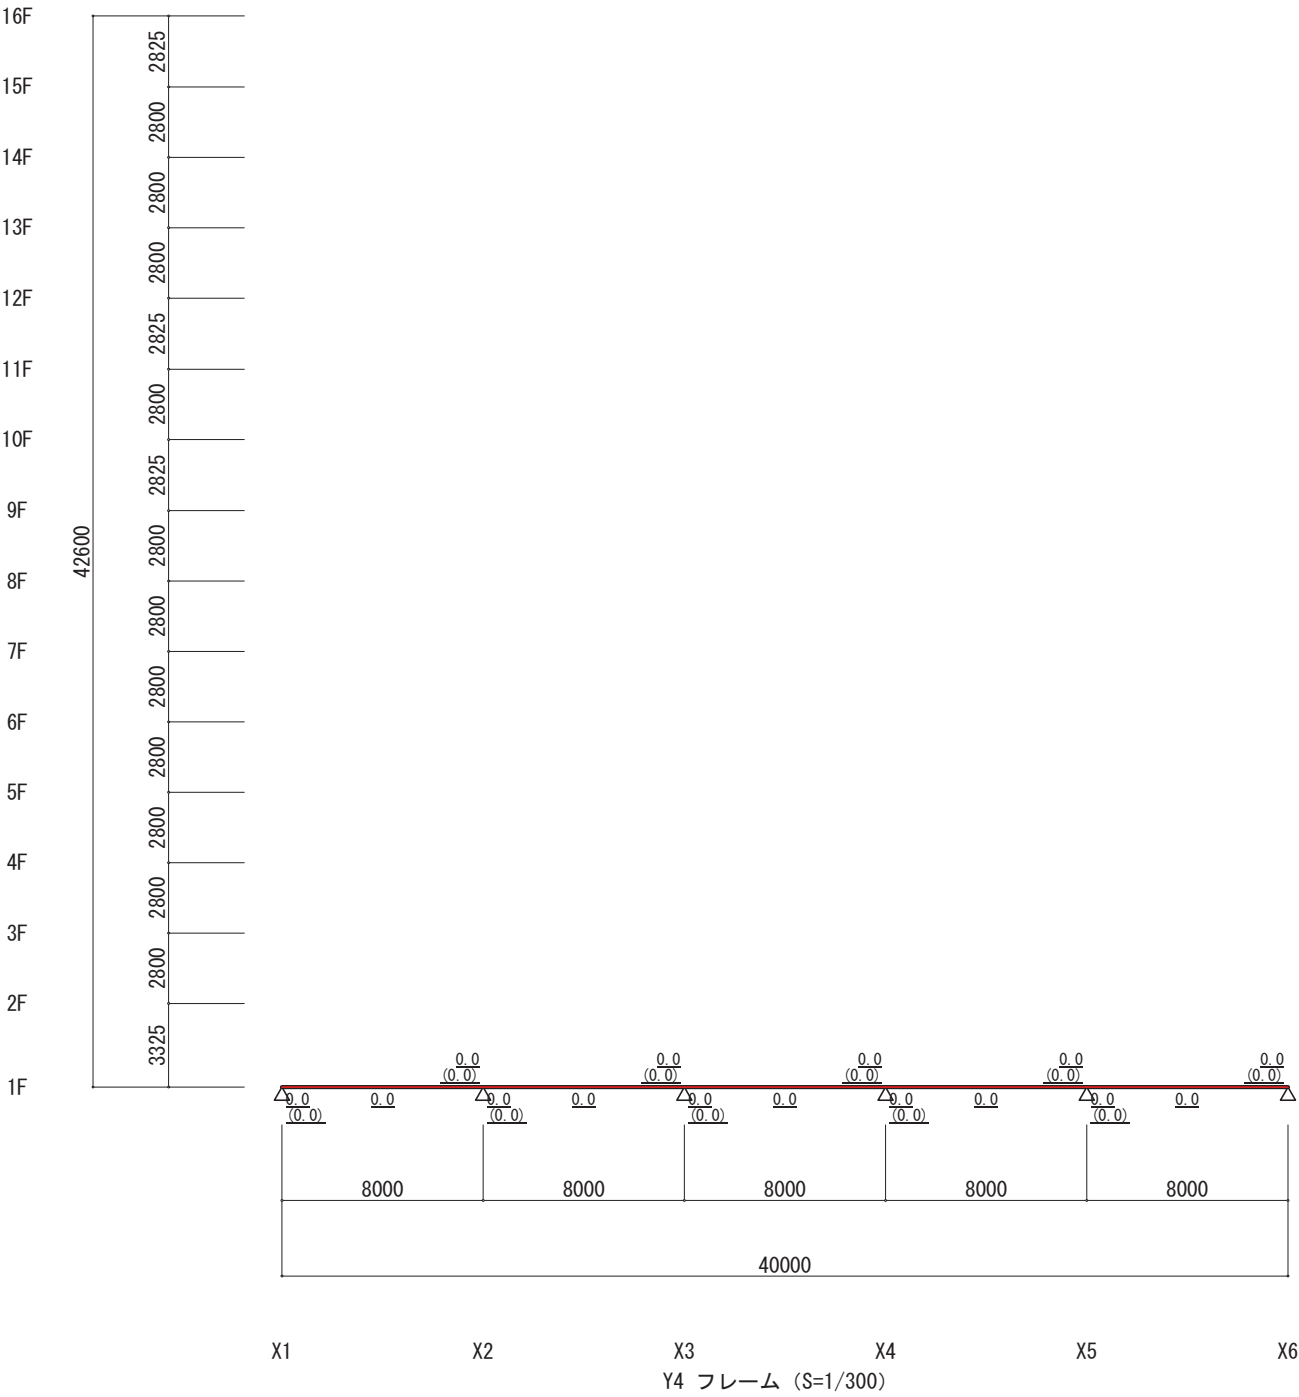

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

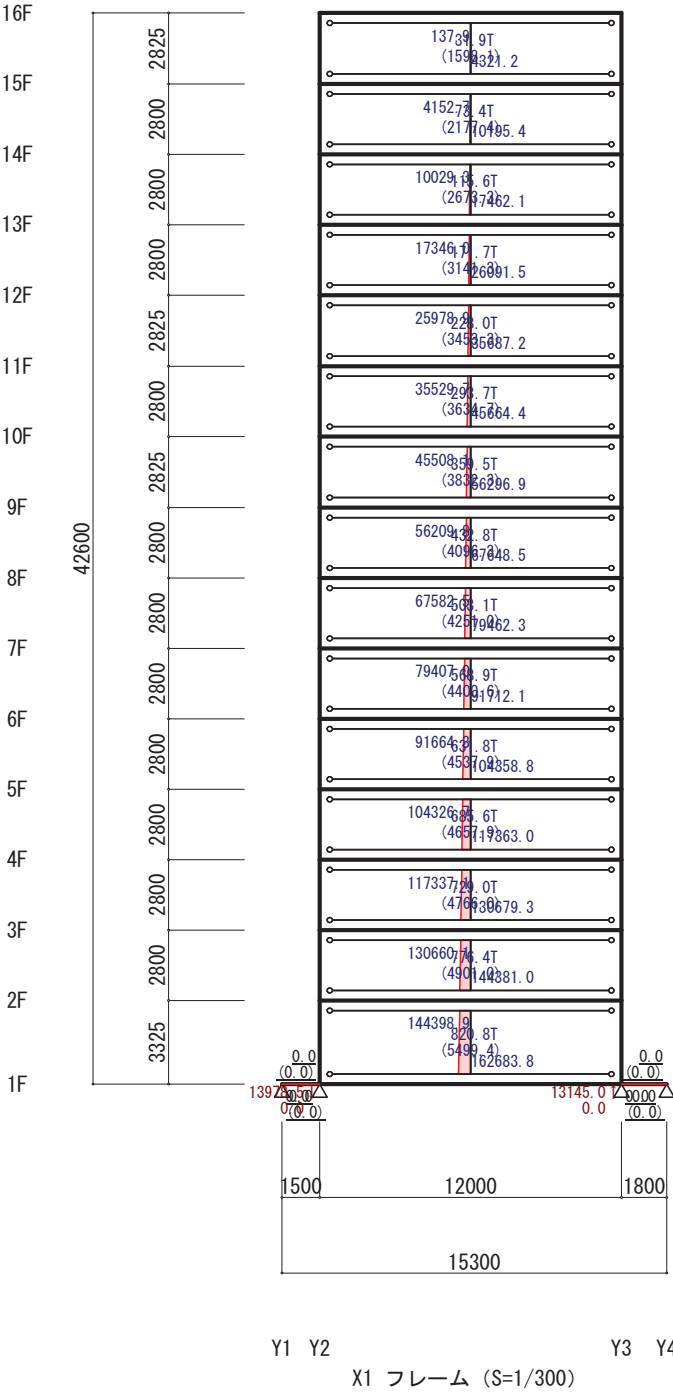


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

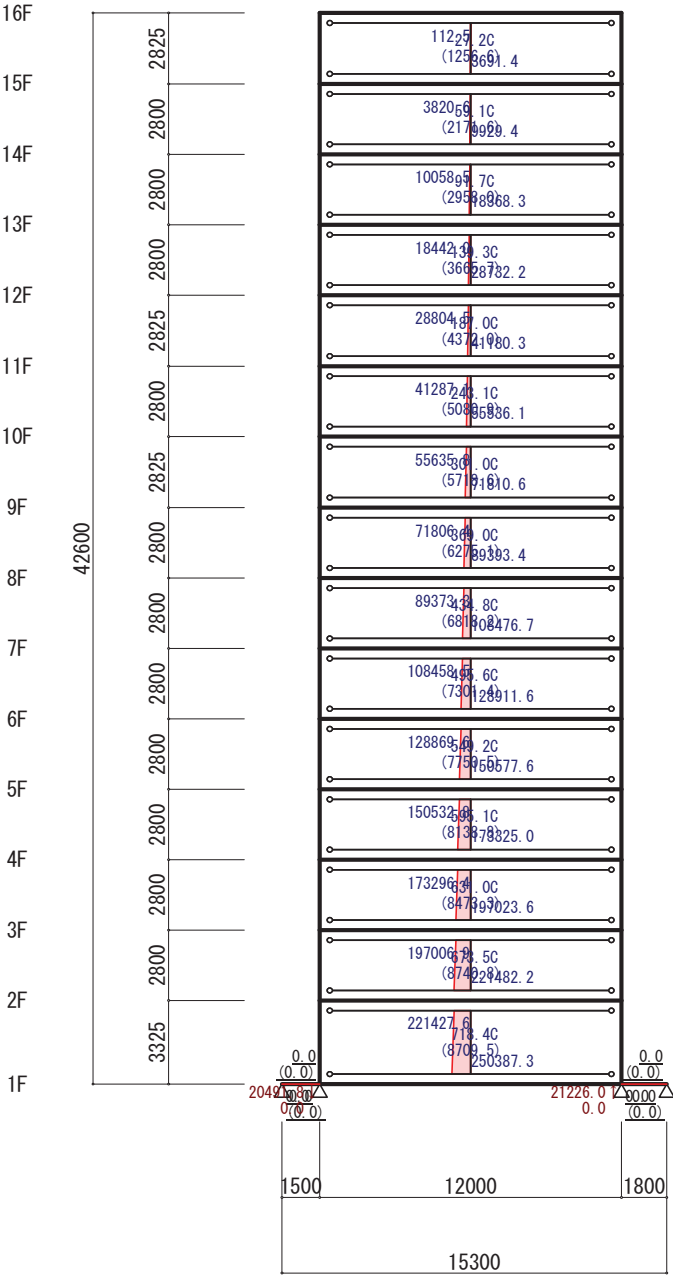


Y1 Y2 Y3 Y4

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

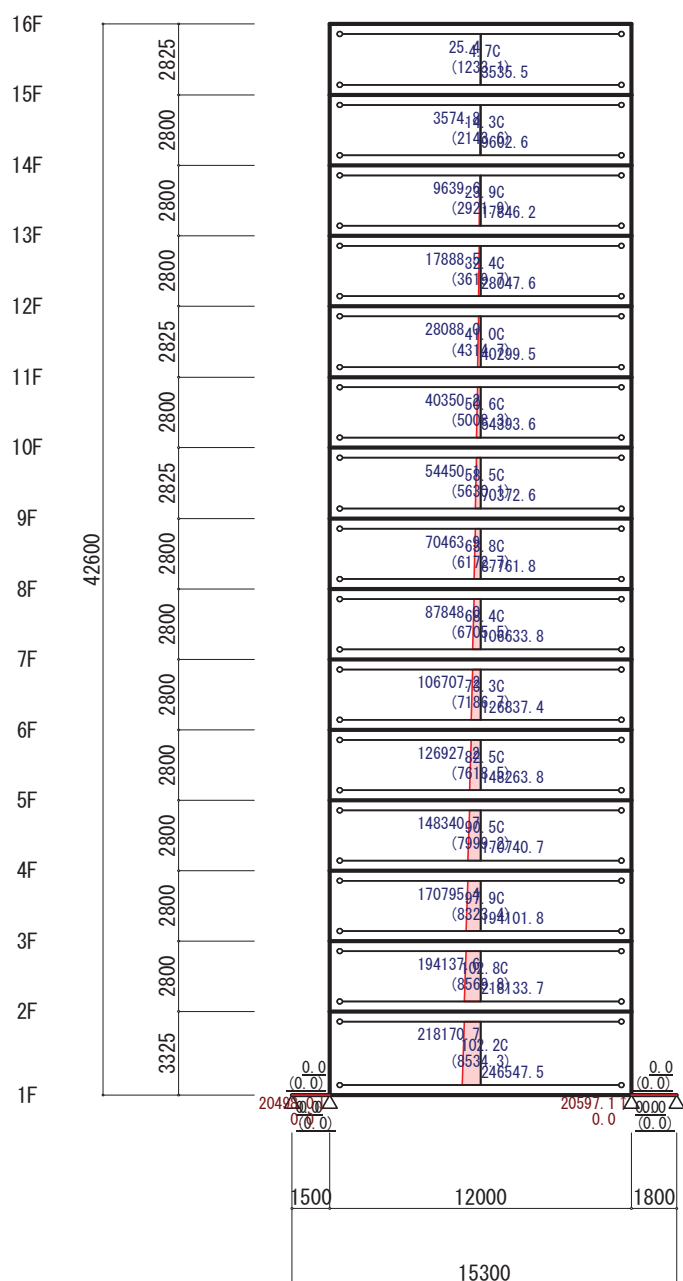


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

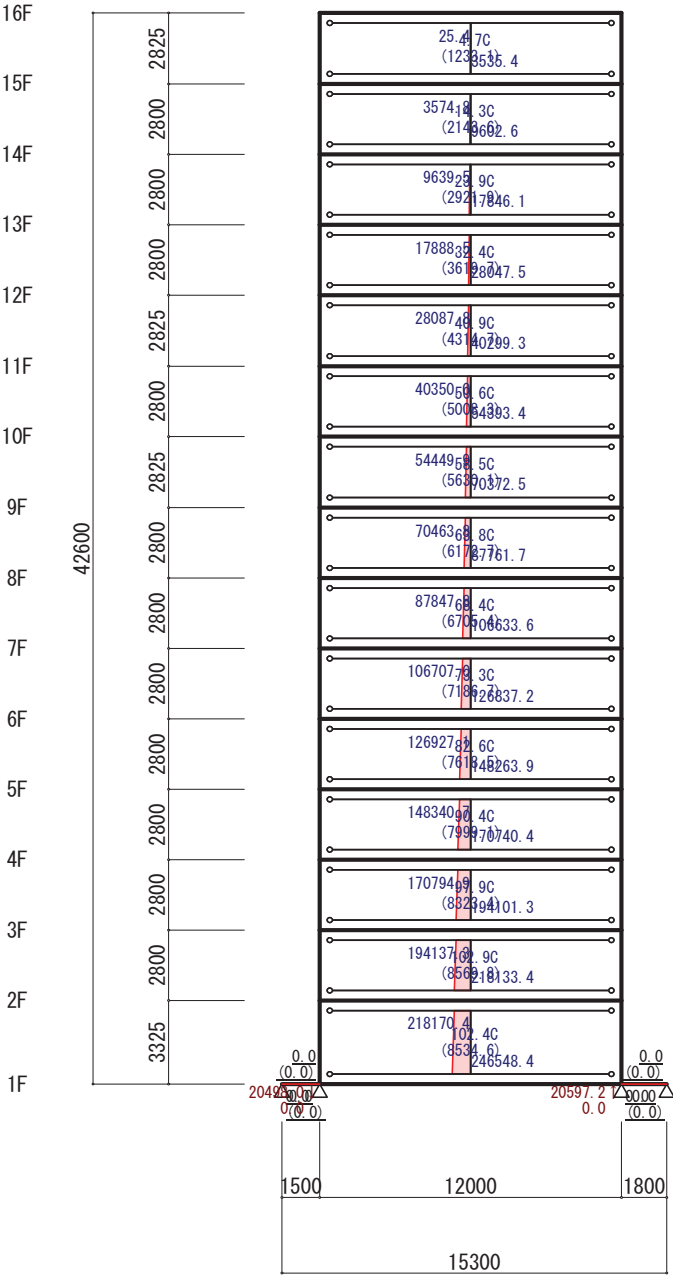


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

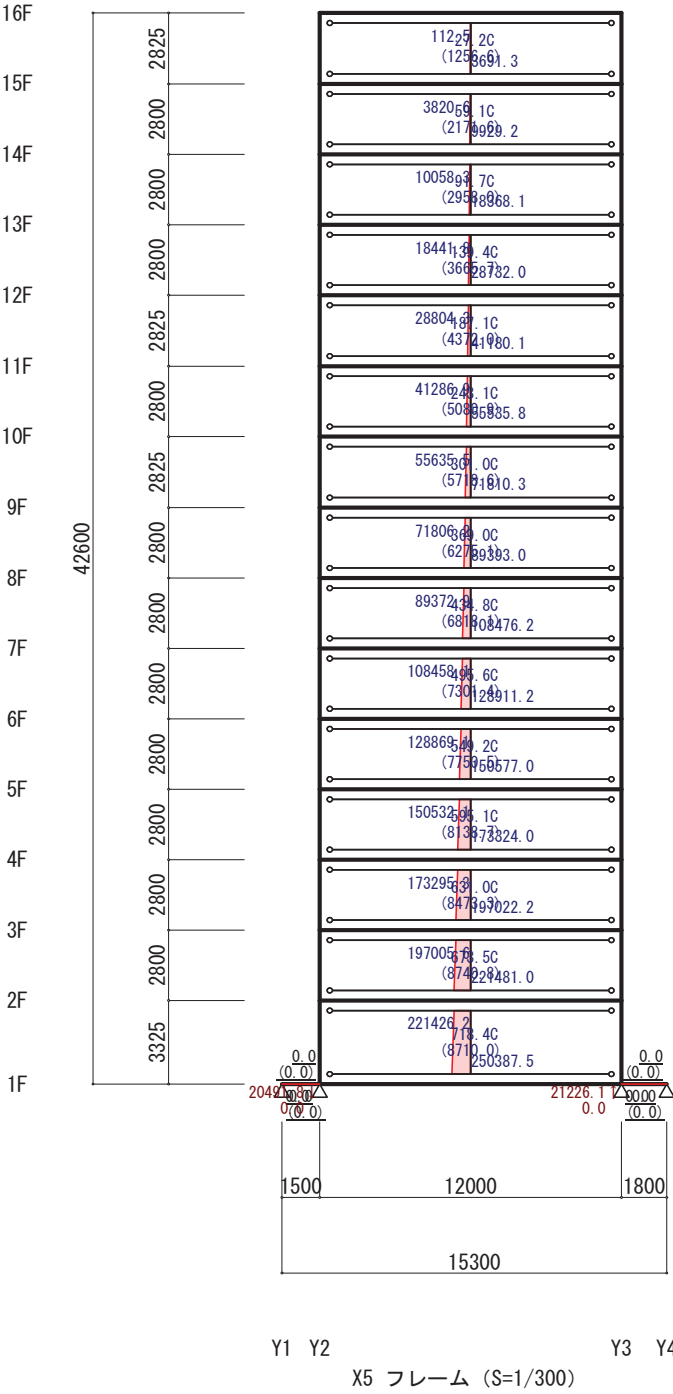


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

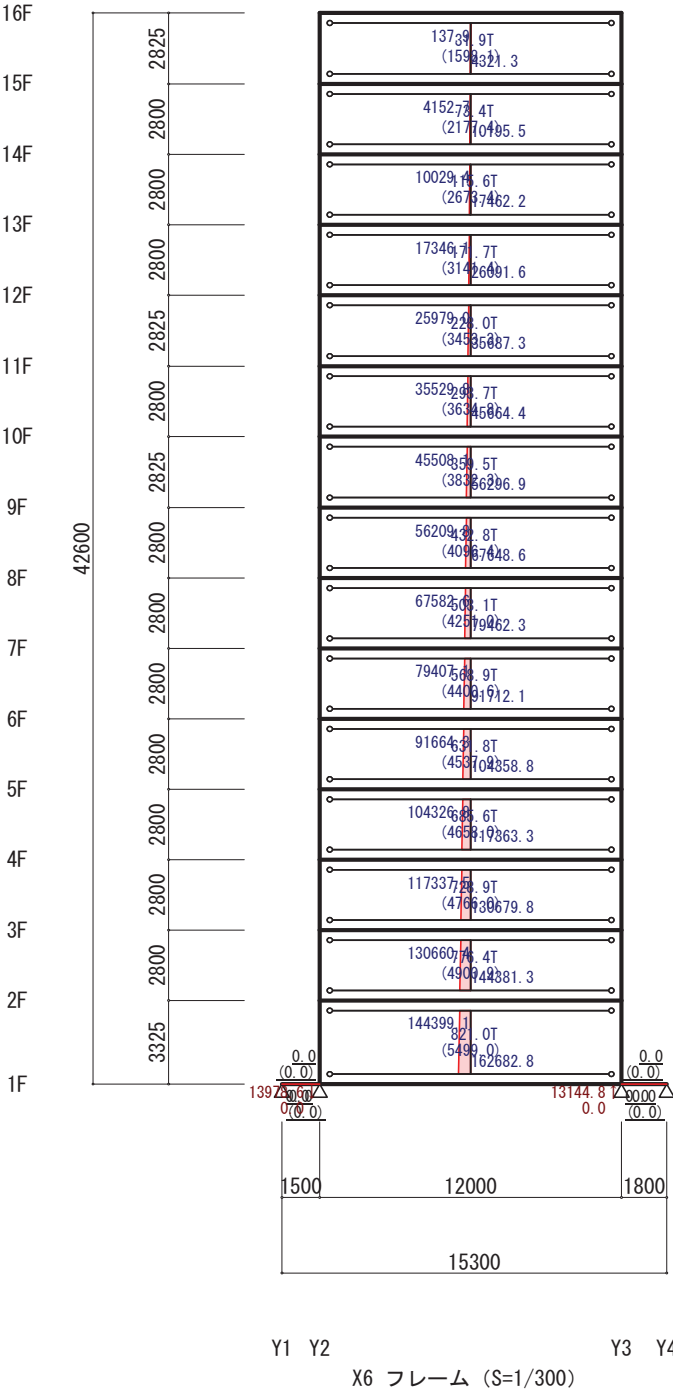

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

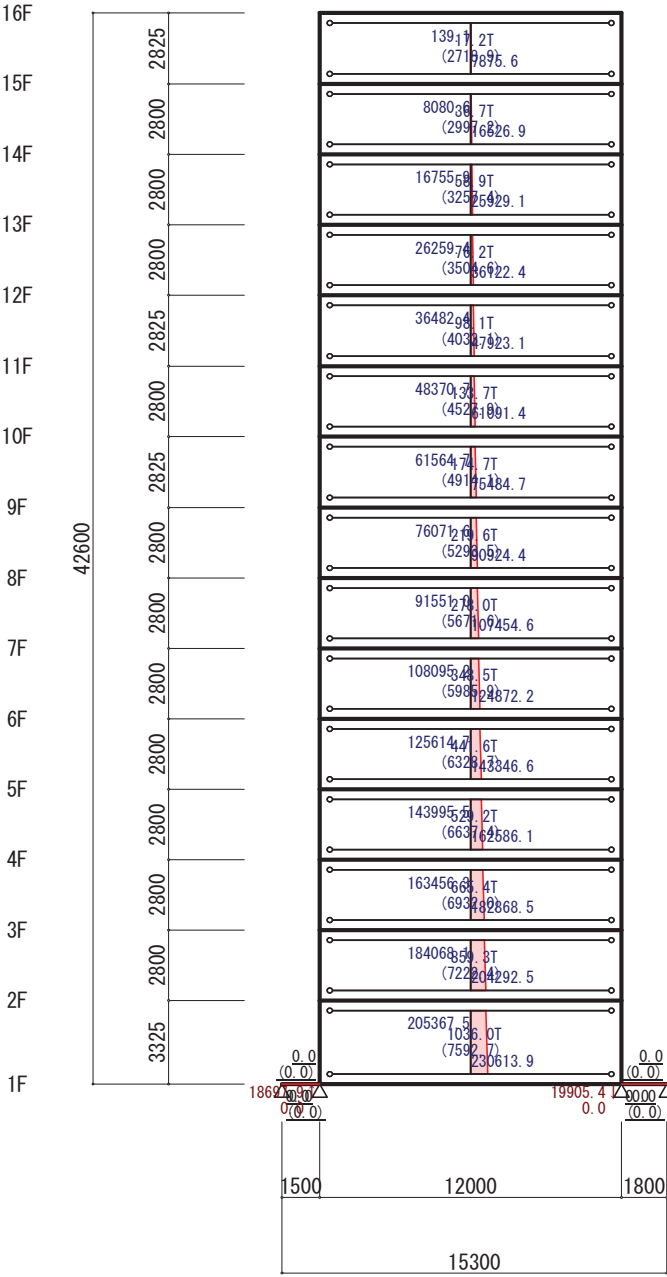


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

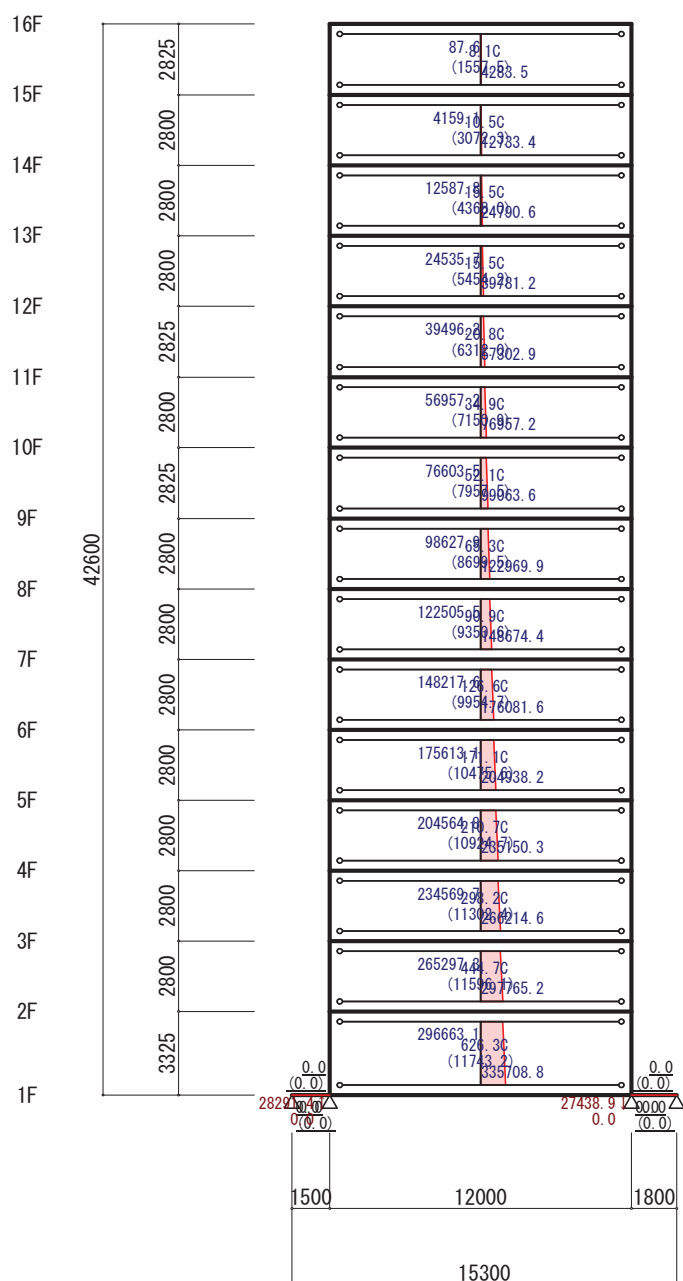


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

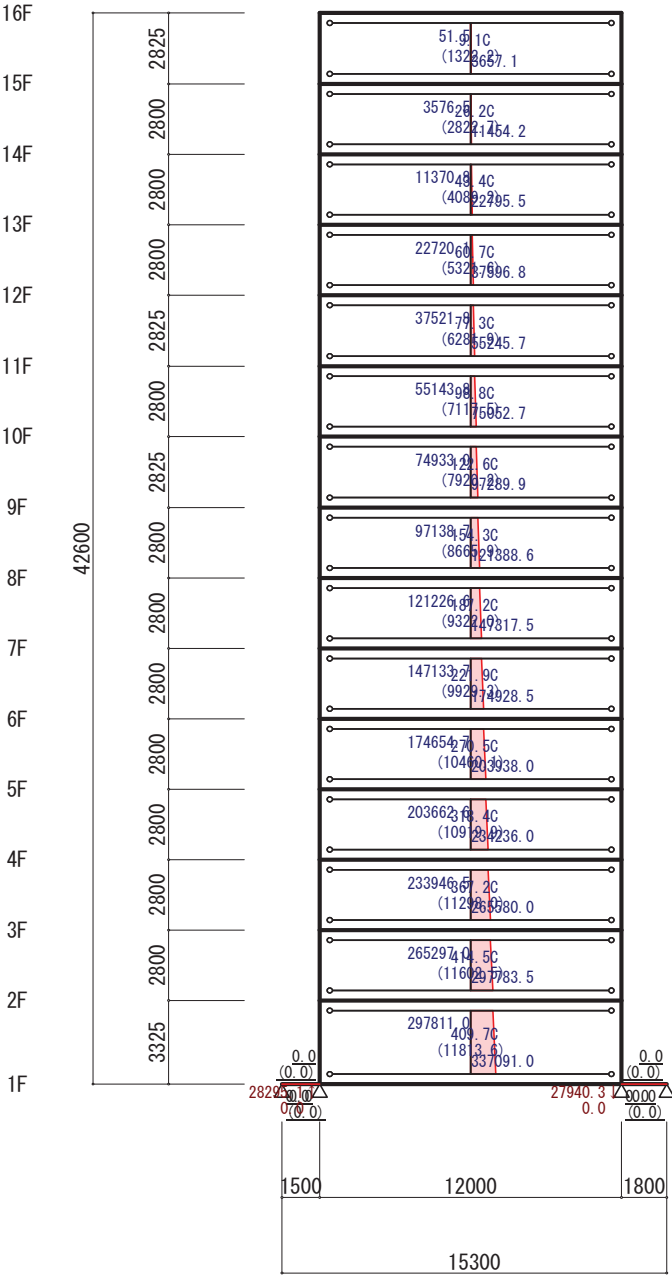


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

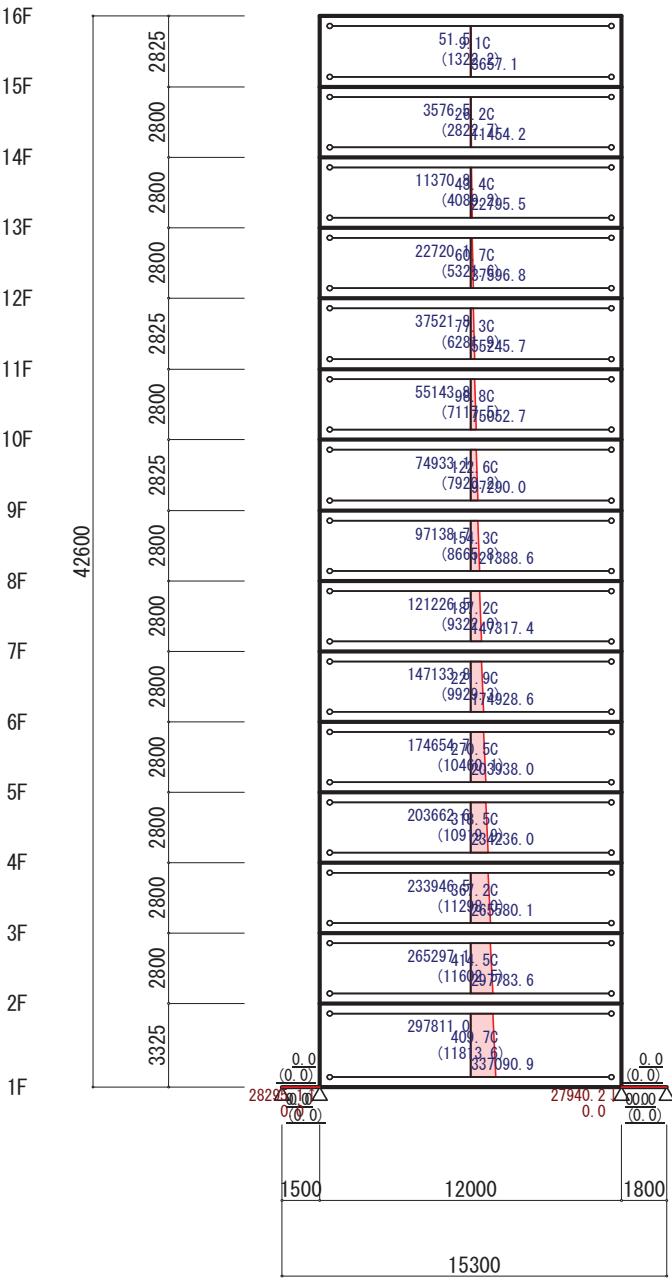


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

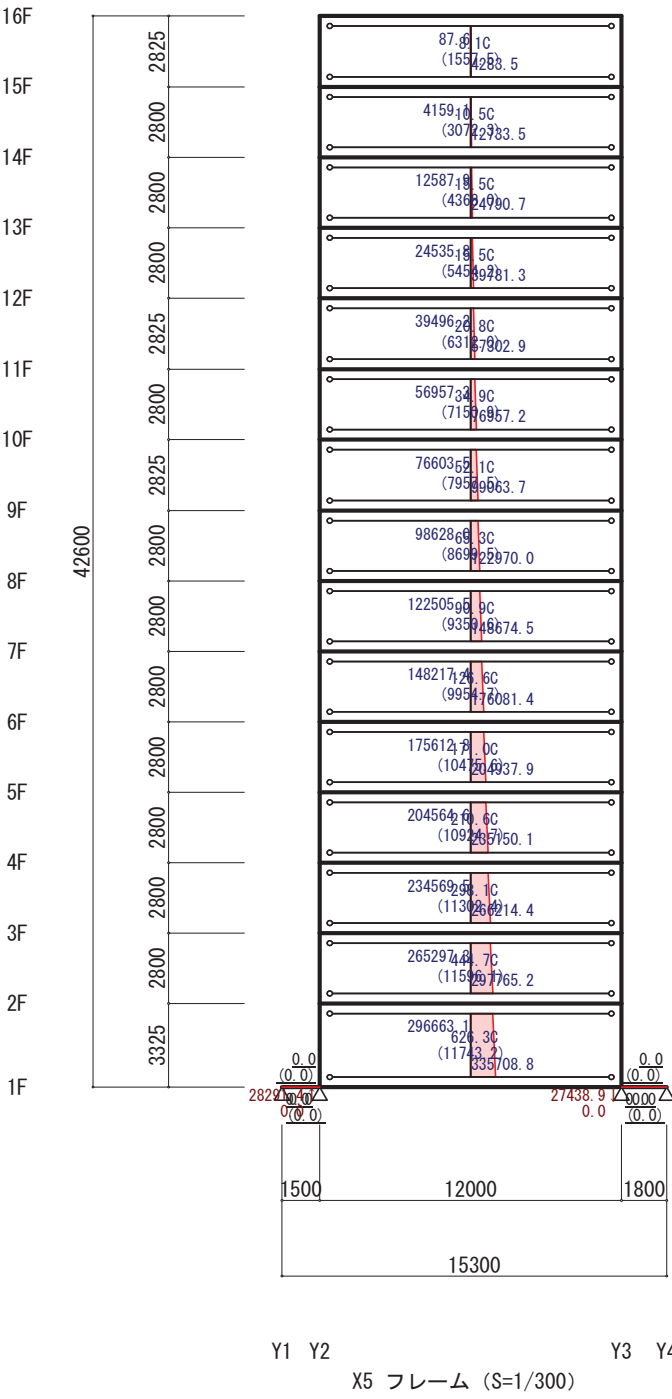


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

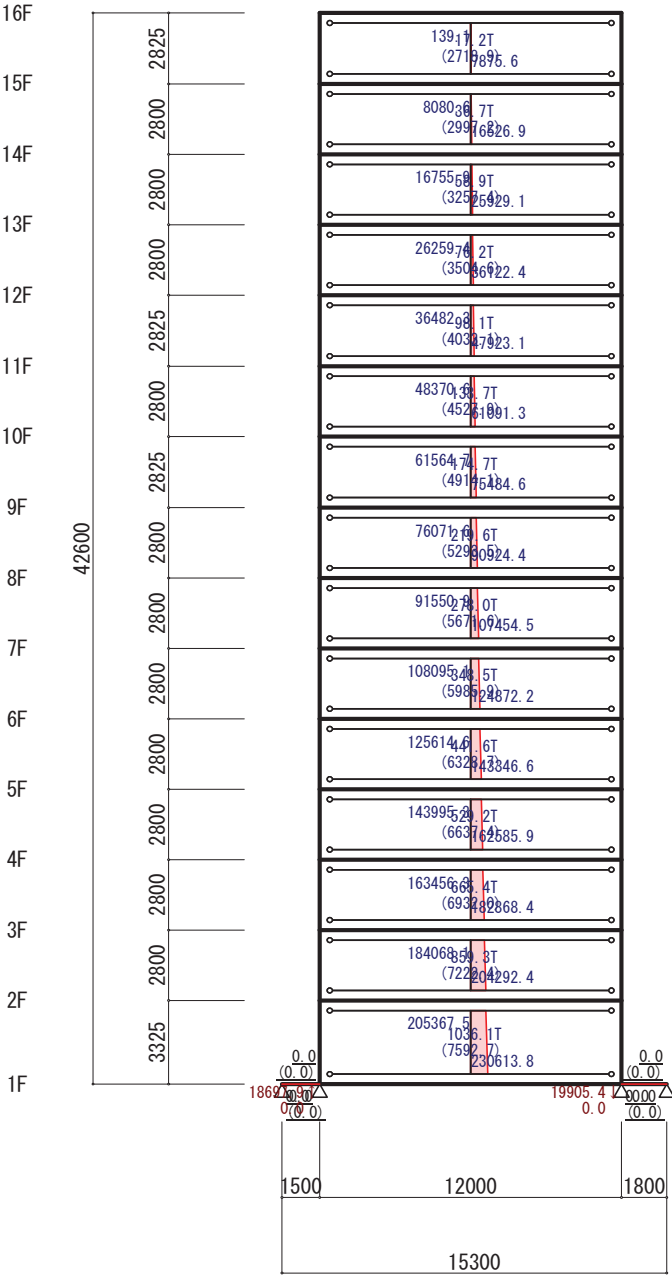


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)


U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

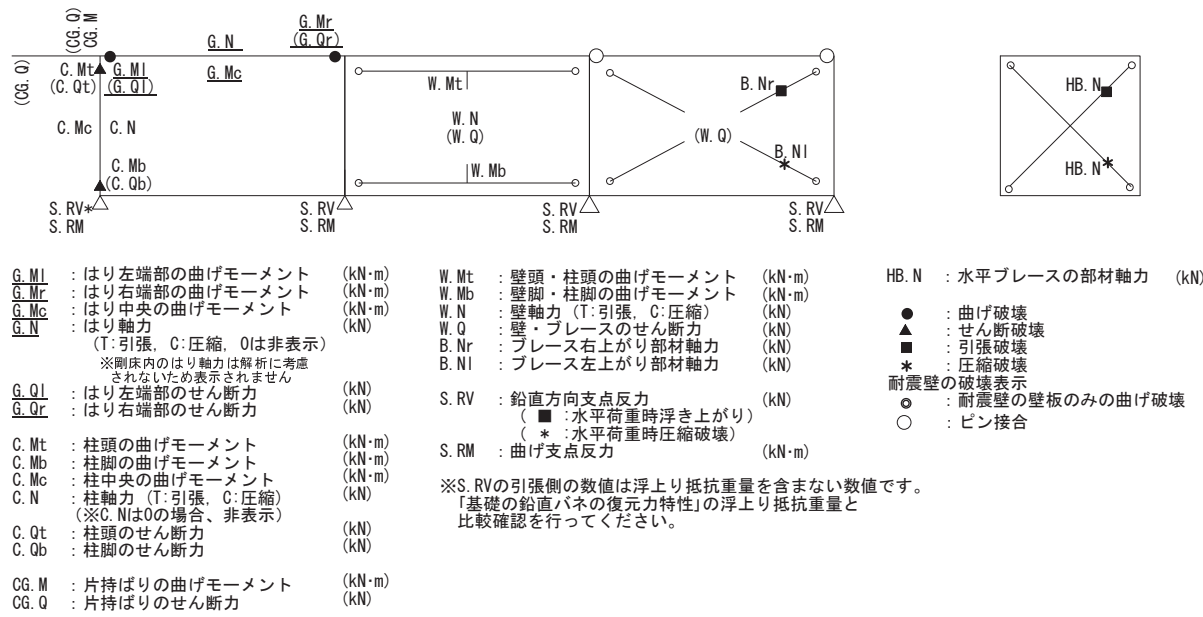

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

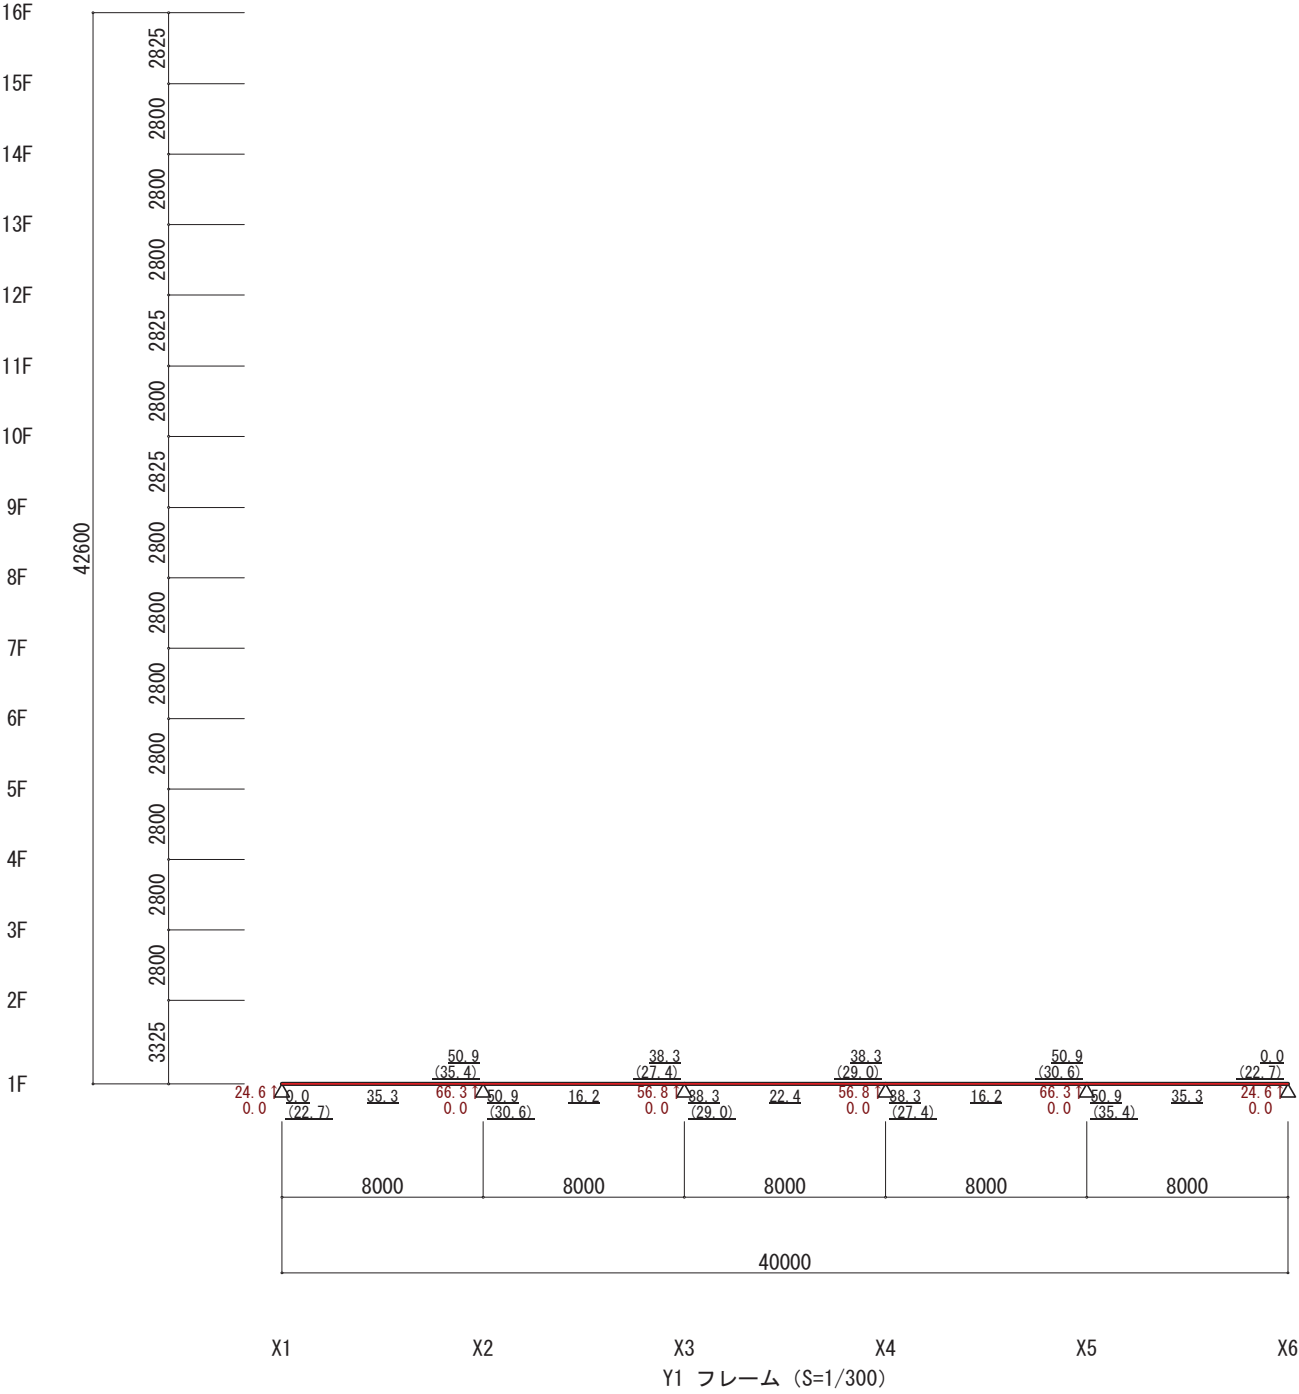


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

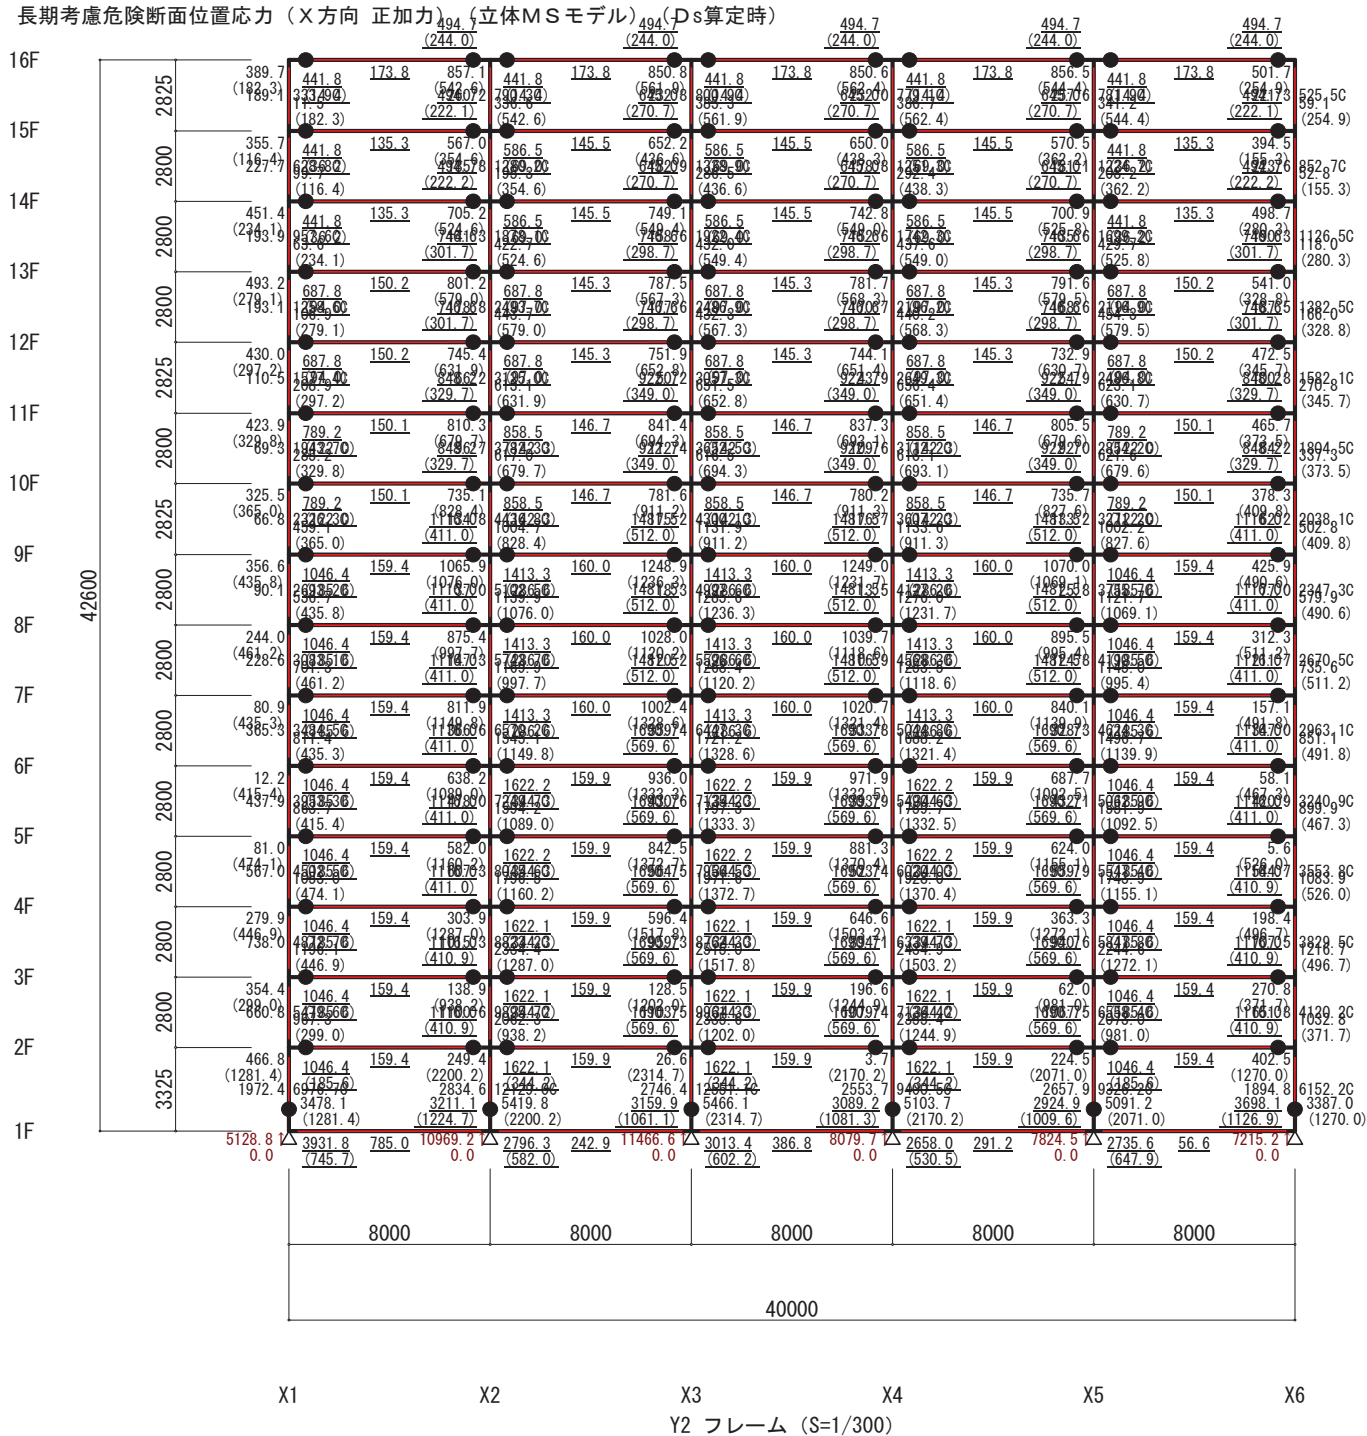


[illegible]


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

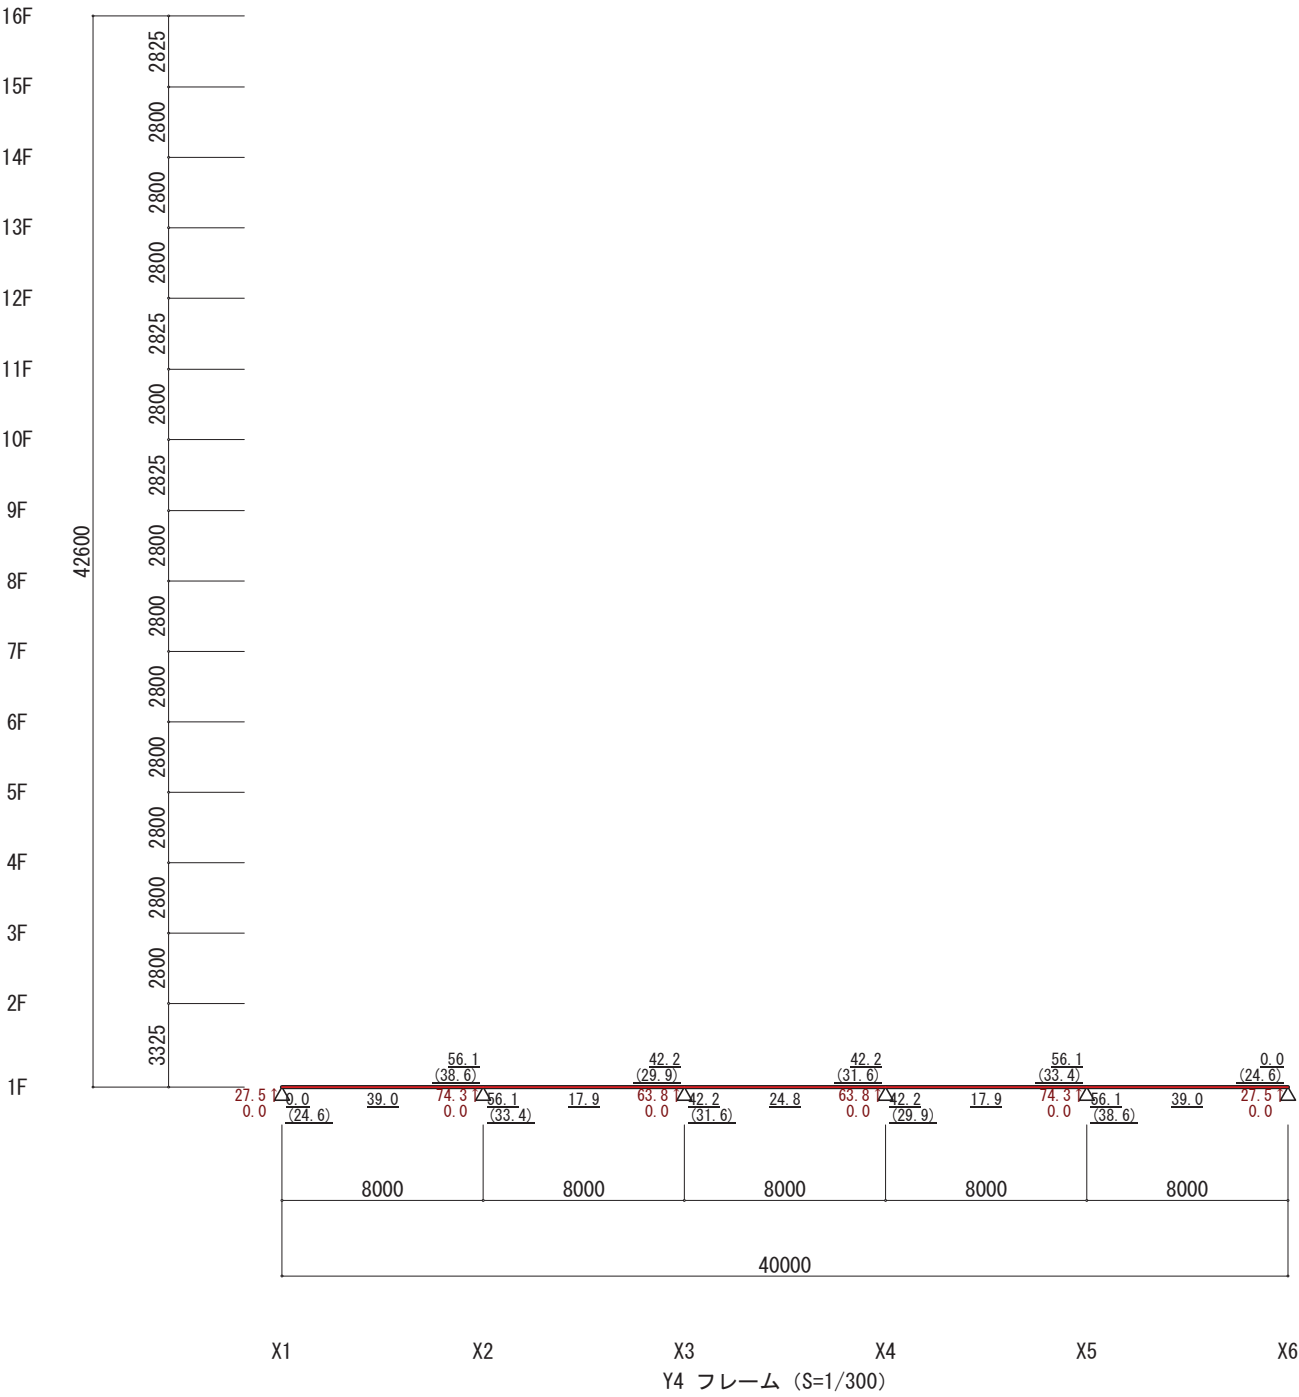

長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

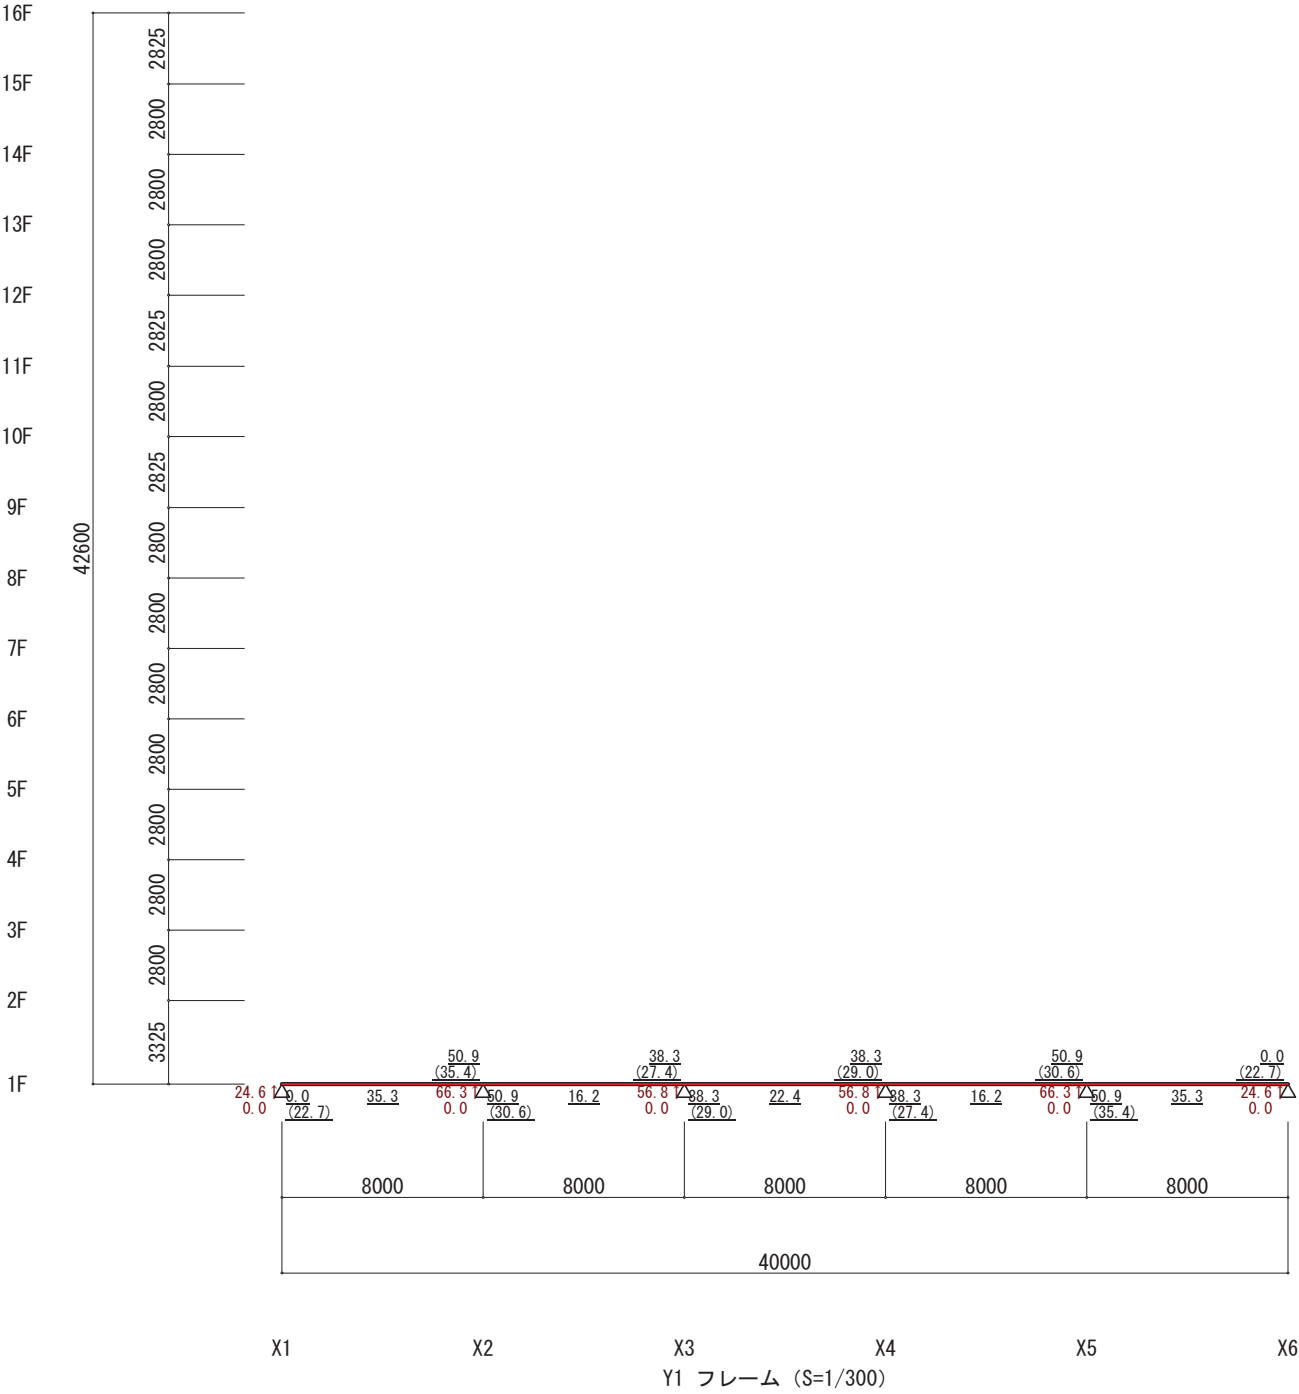


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

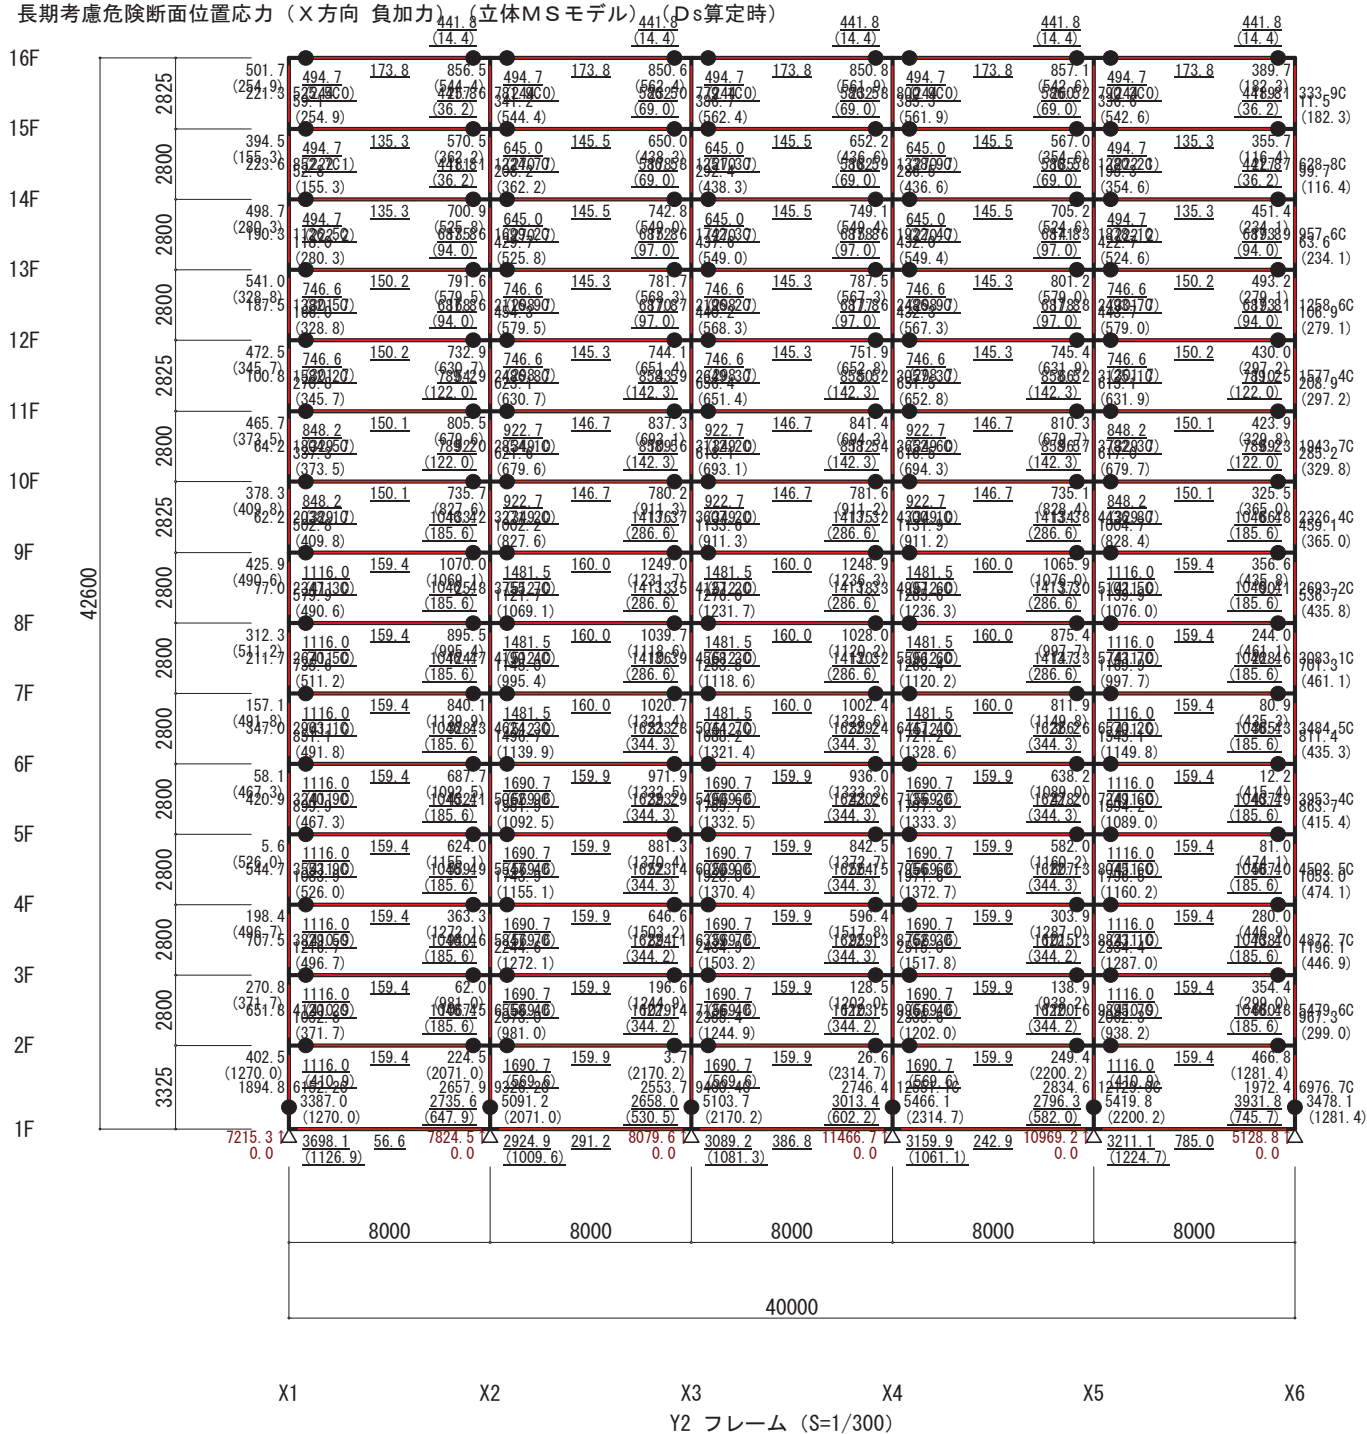


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)			966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)		966.2 (263.6)	


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

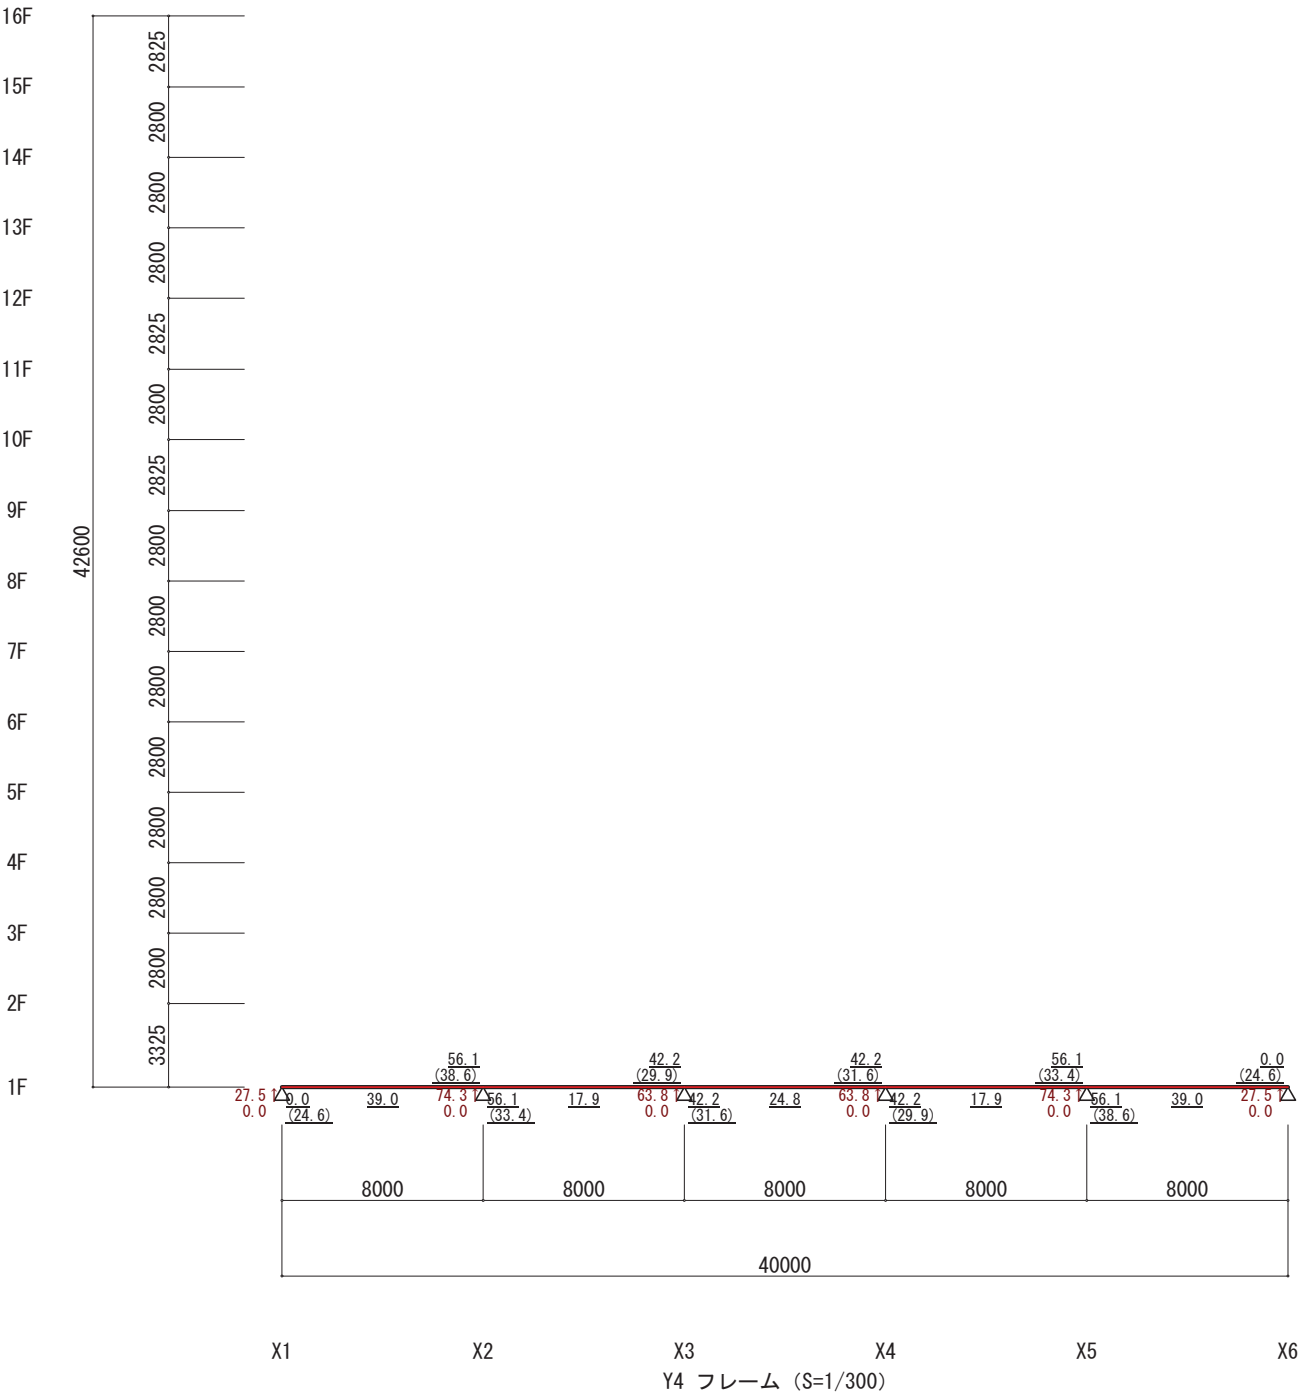


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

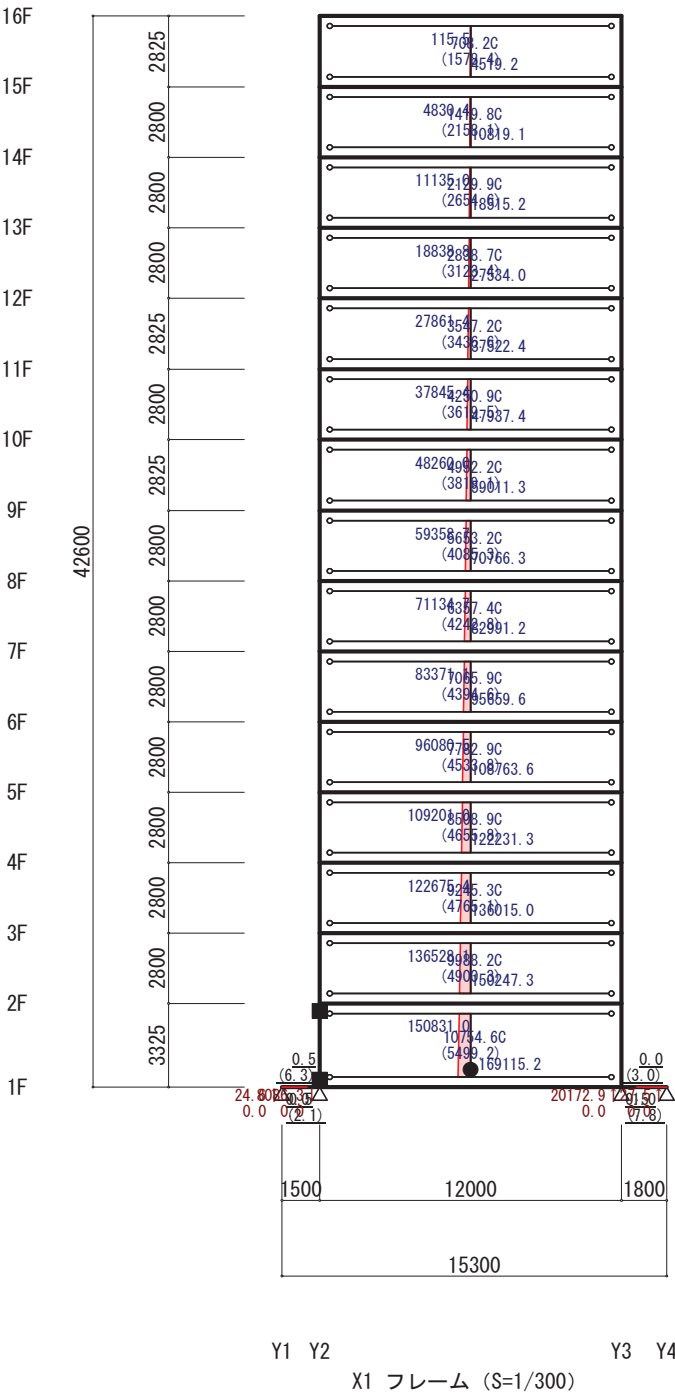


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

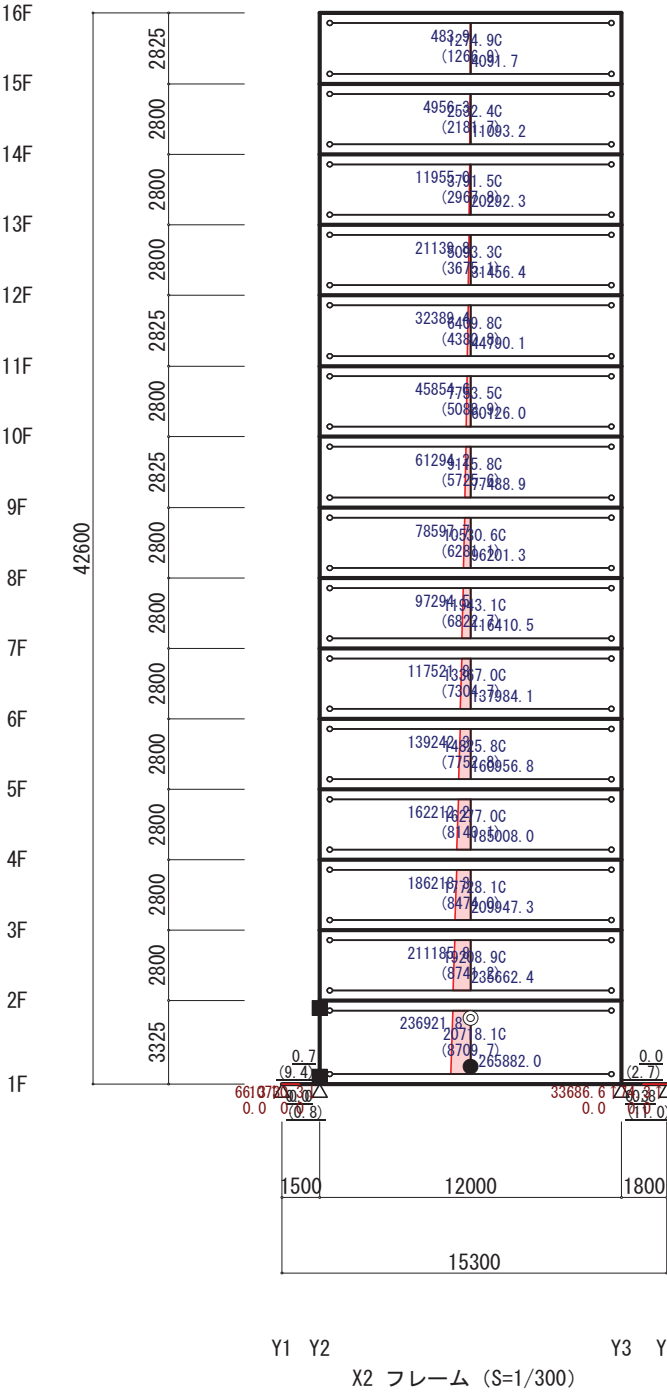


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

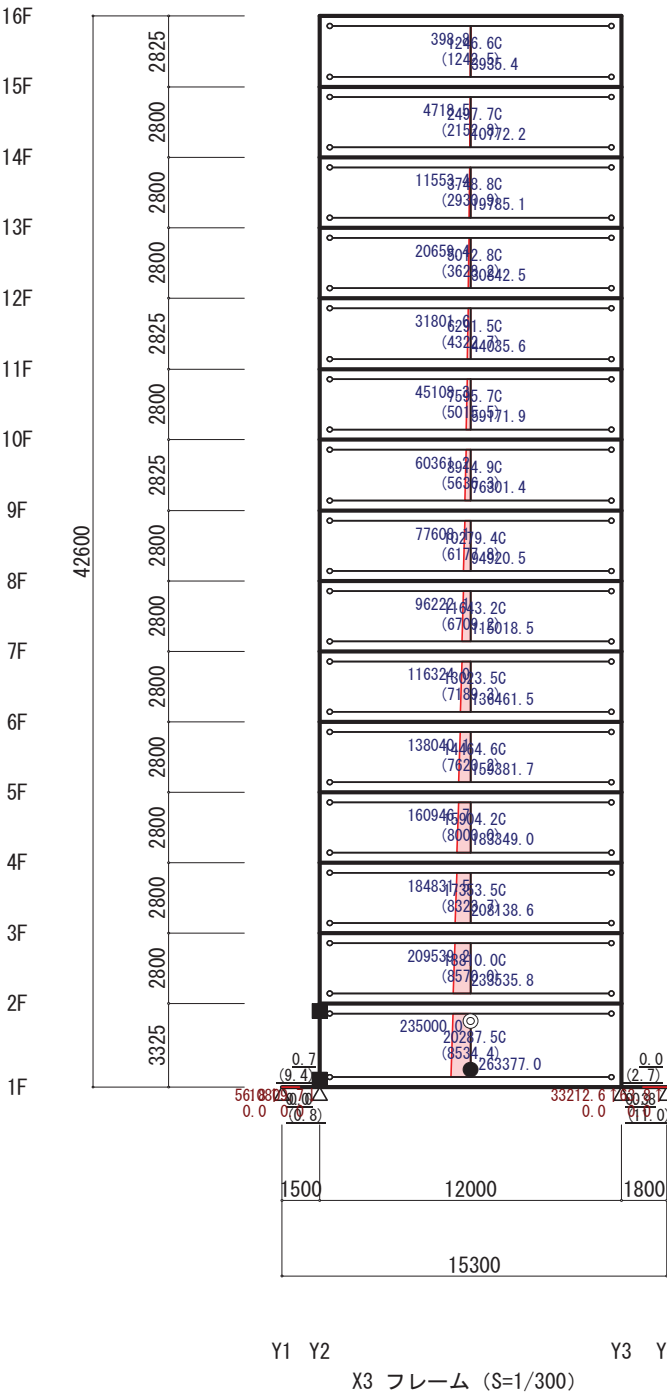


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

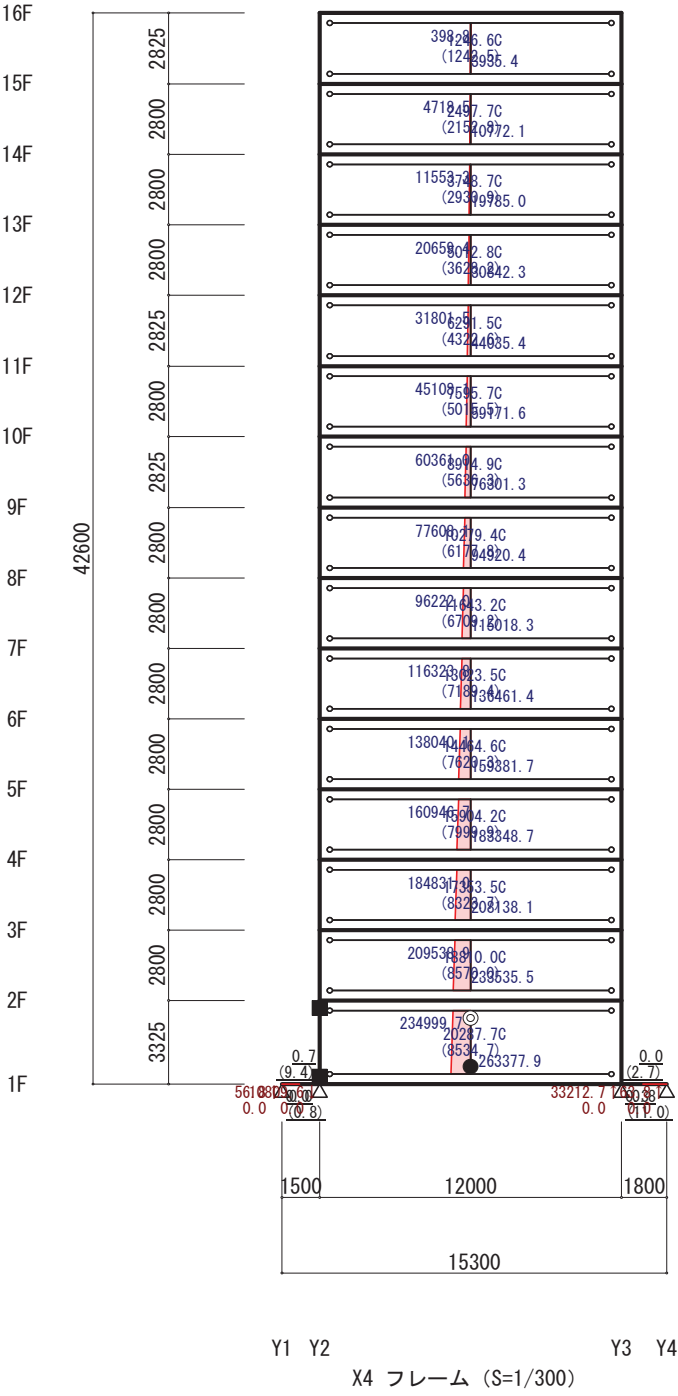


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

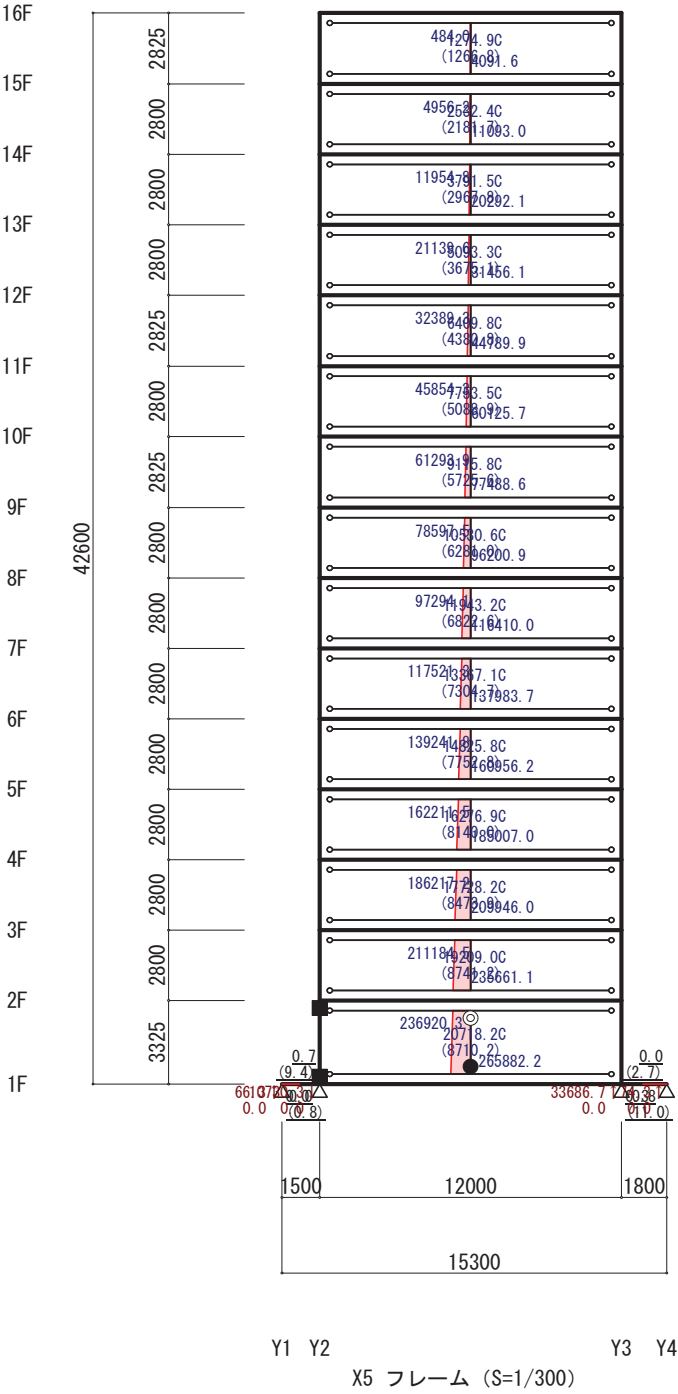


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

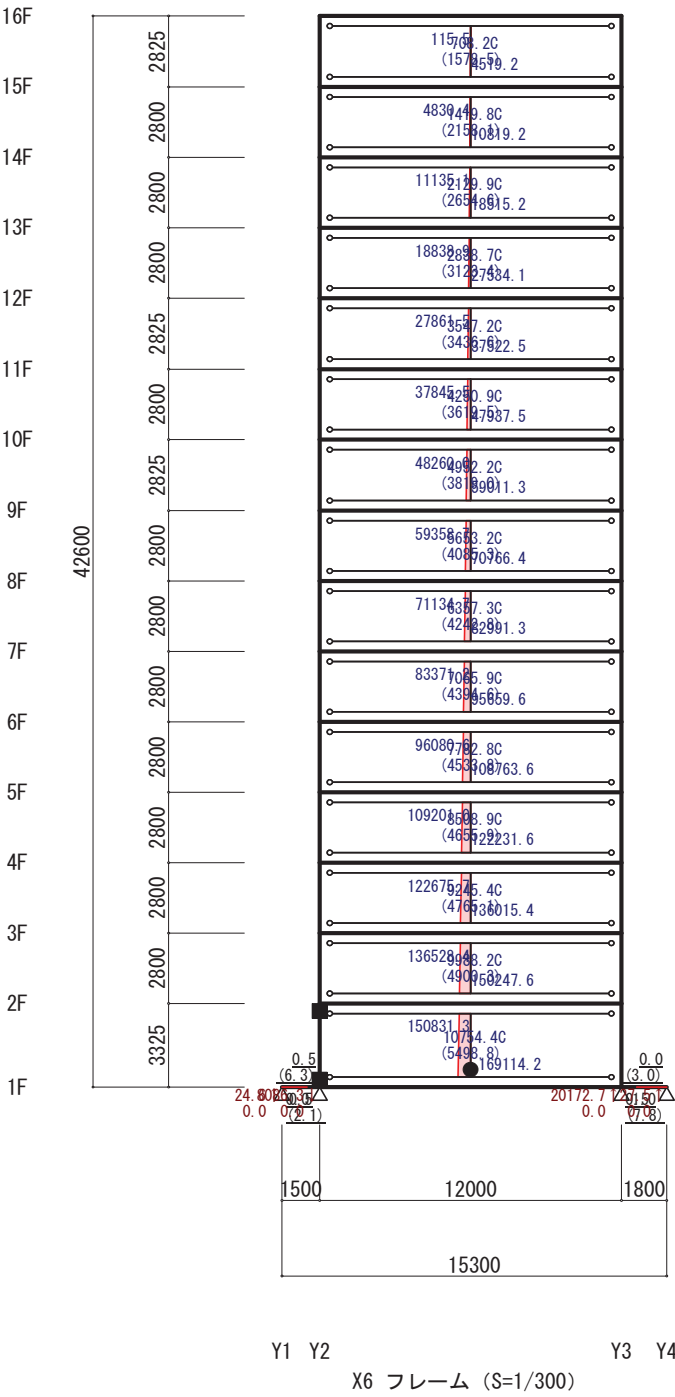


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

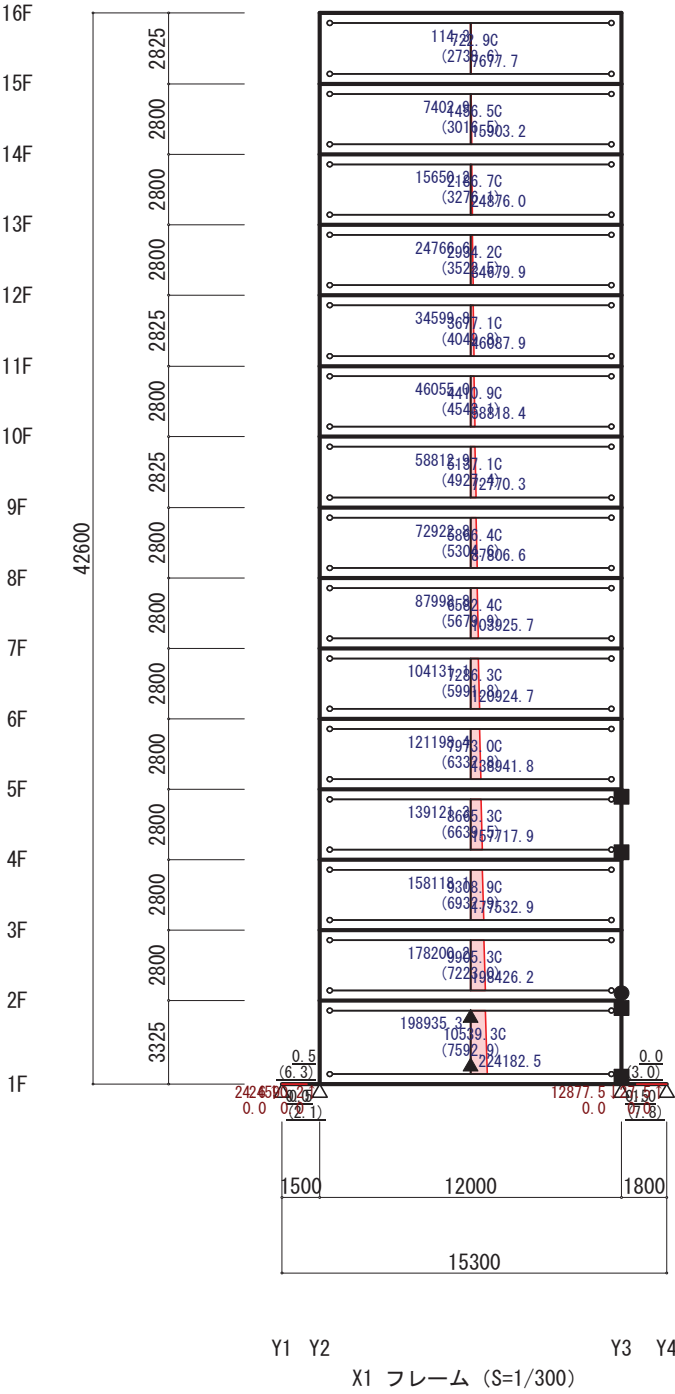


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

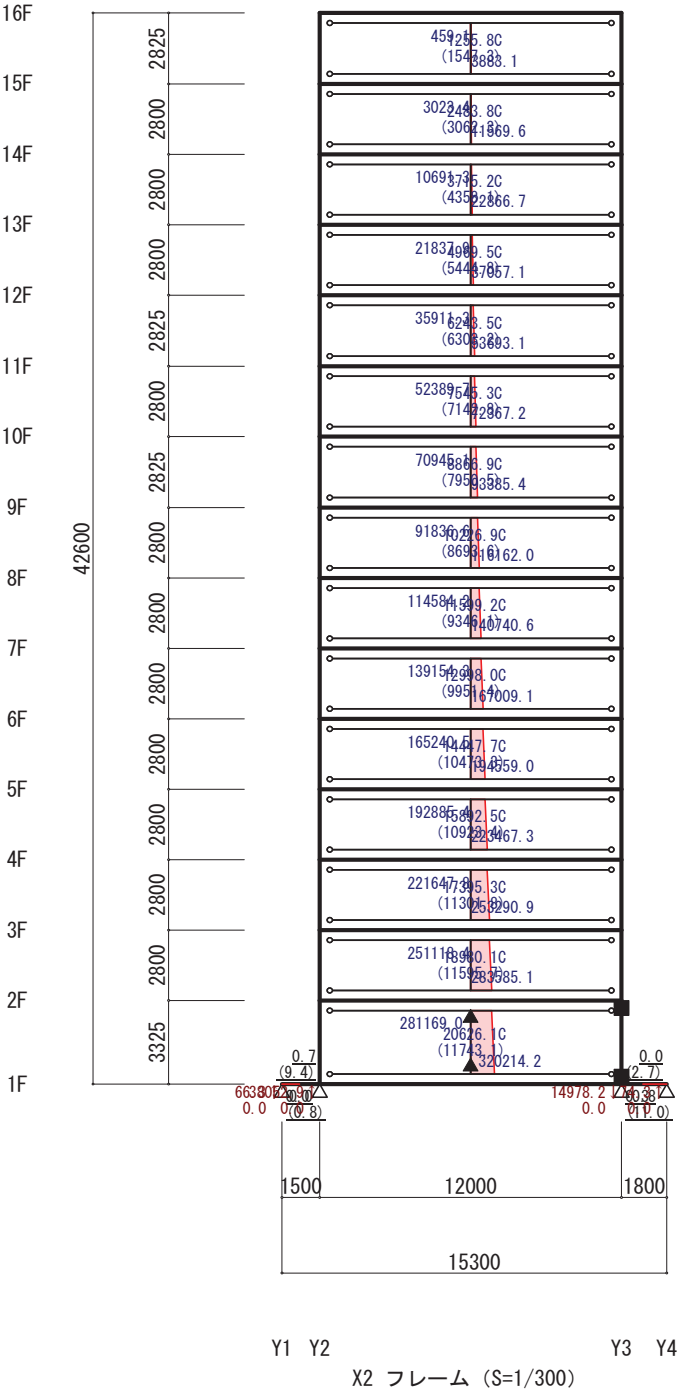


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

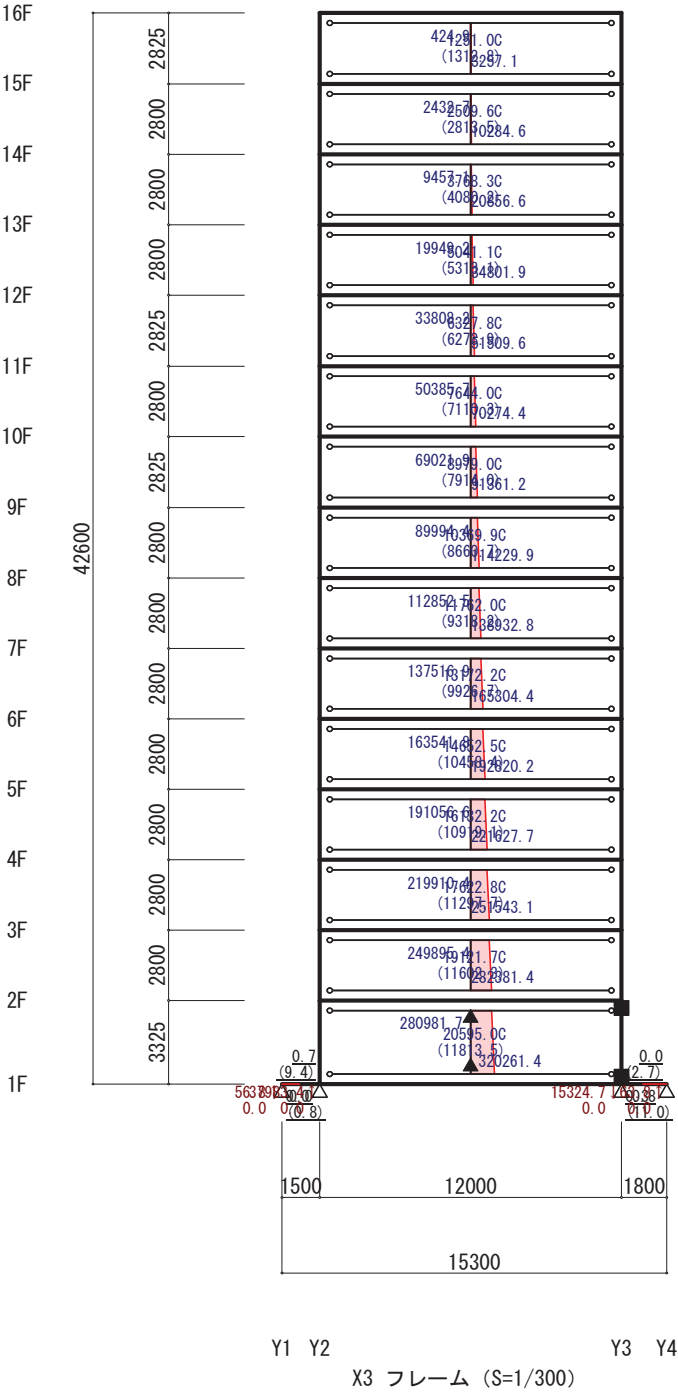


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

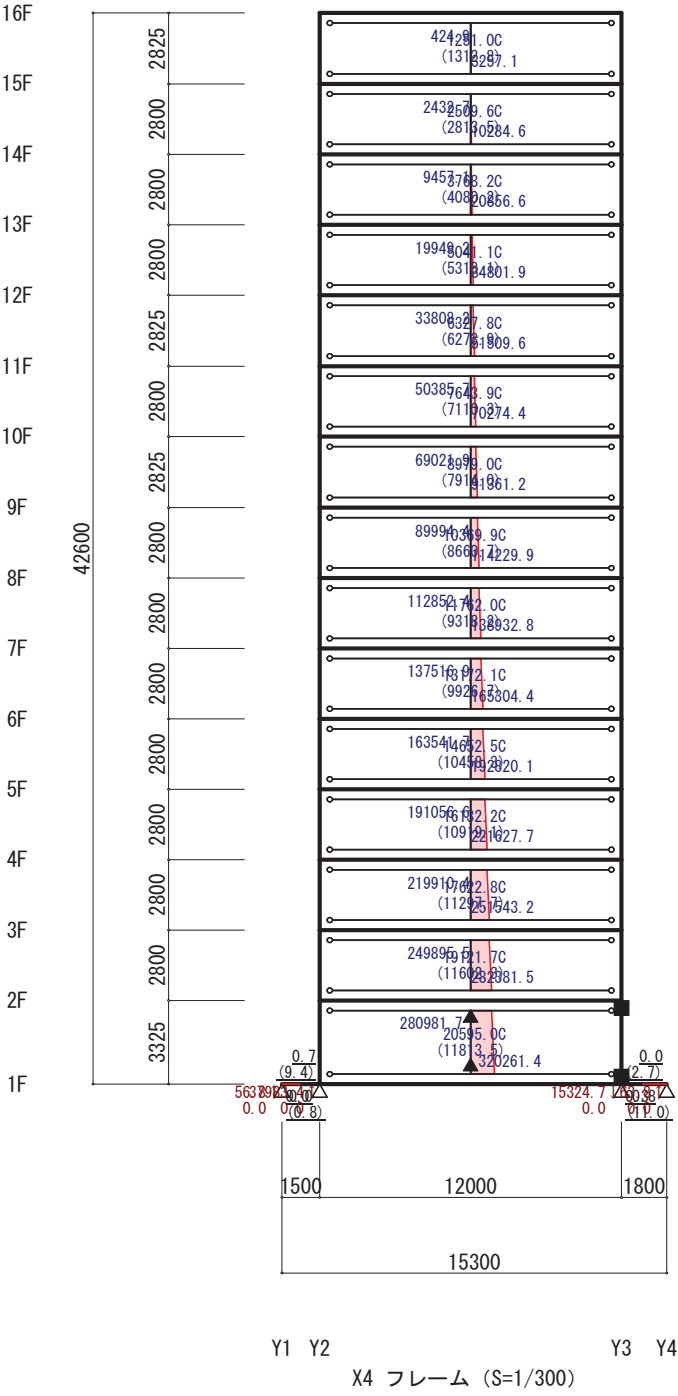

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）



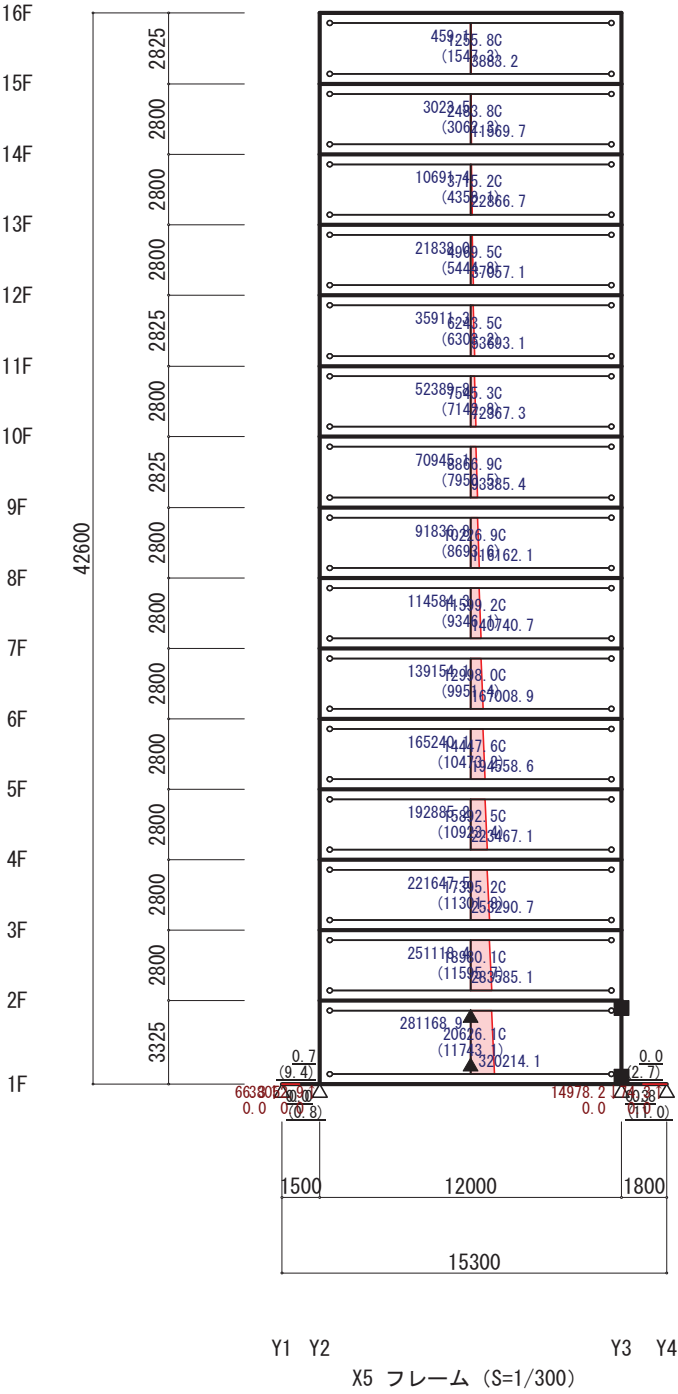


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

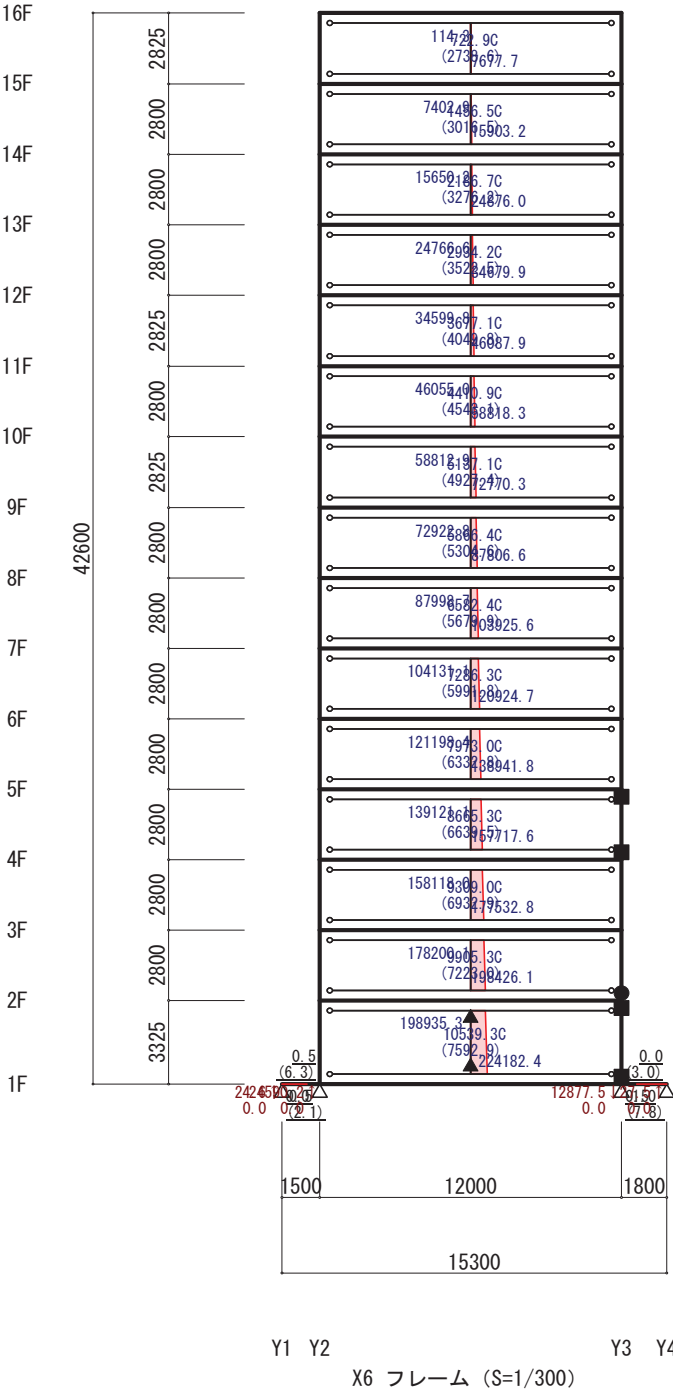

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）

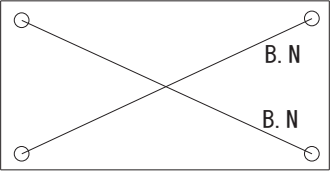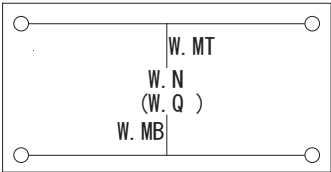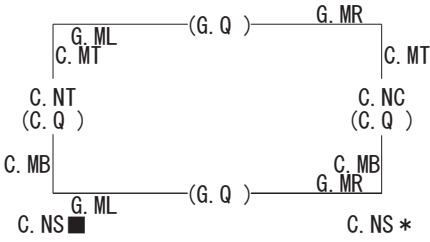

G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊

W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)


※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。

終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

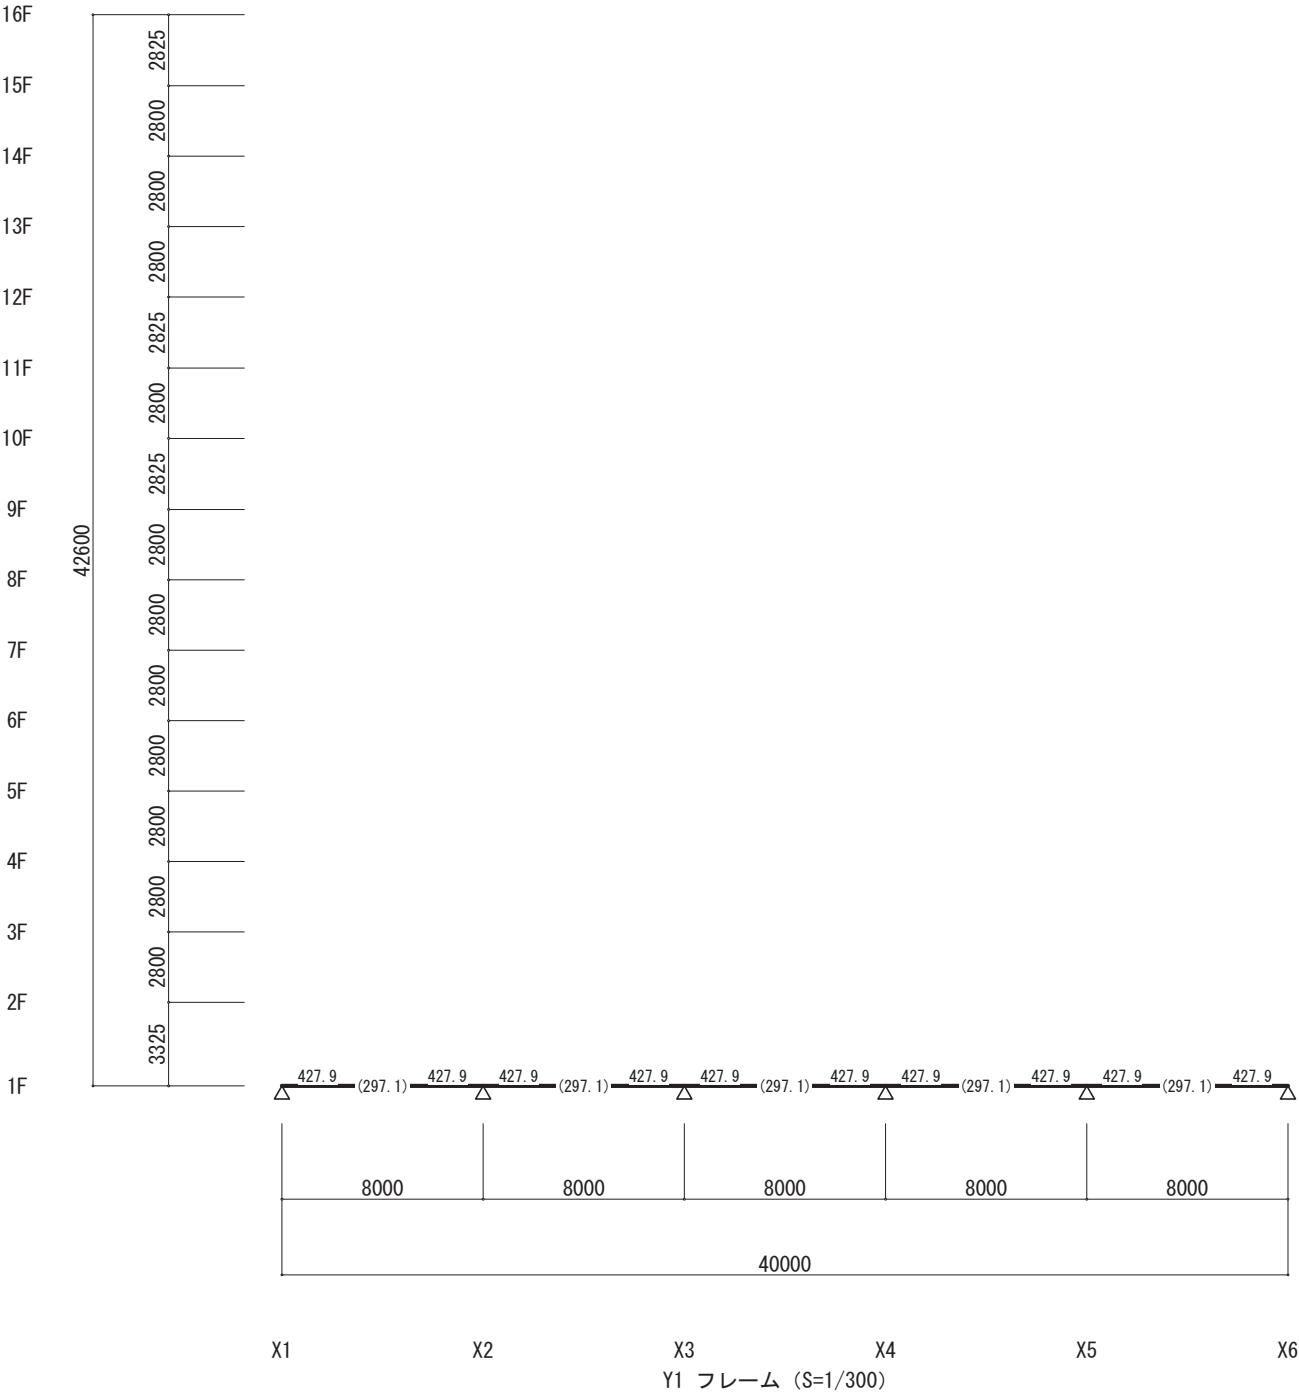


Y2 フレーム (S=1/300)	X1	X2	X3	X4	X5	X6
16F	333.9C4.1 1414.13.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
15F	628.8C6.5 (101)496.5	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
14F	957.6C2.8 1582.84.6	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
13F	1258.6C1.8 1661.89.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
12F	1577.4C5.5 1745.59.3	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
11F	1943.7C1.7 1841.77.4	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
10F	2326.3C2.1 1942.10.0	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
9F	2693.2C2.7 2052.76.9	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
8F	3083.1C1.9 2144.90.3	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
7F	3484.5C5.2 2715.28.3	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
6F	2803.9C3.3 2803.26.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
5F	2904.5C2.5C 2906.11.6	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
4F	3224.8C2.7C 3223.06.1	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
3F	3315.4C7.9C 3319.10.9	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
2F	3487.5C9.7C 3487.5	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8	494.7 335.8	441.8 335.8
1F	13150.4	13150.4	13150.4	13150.4	13150.4	13150.4

終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

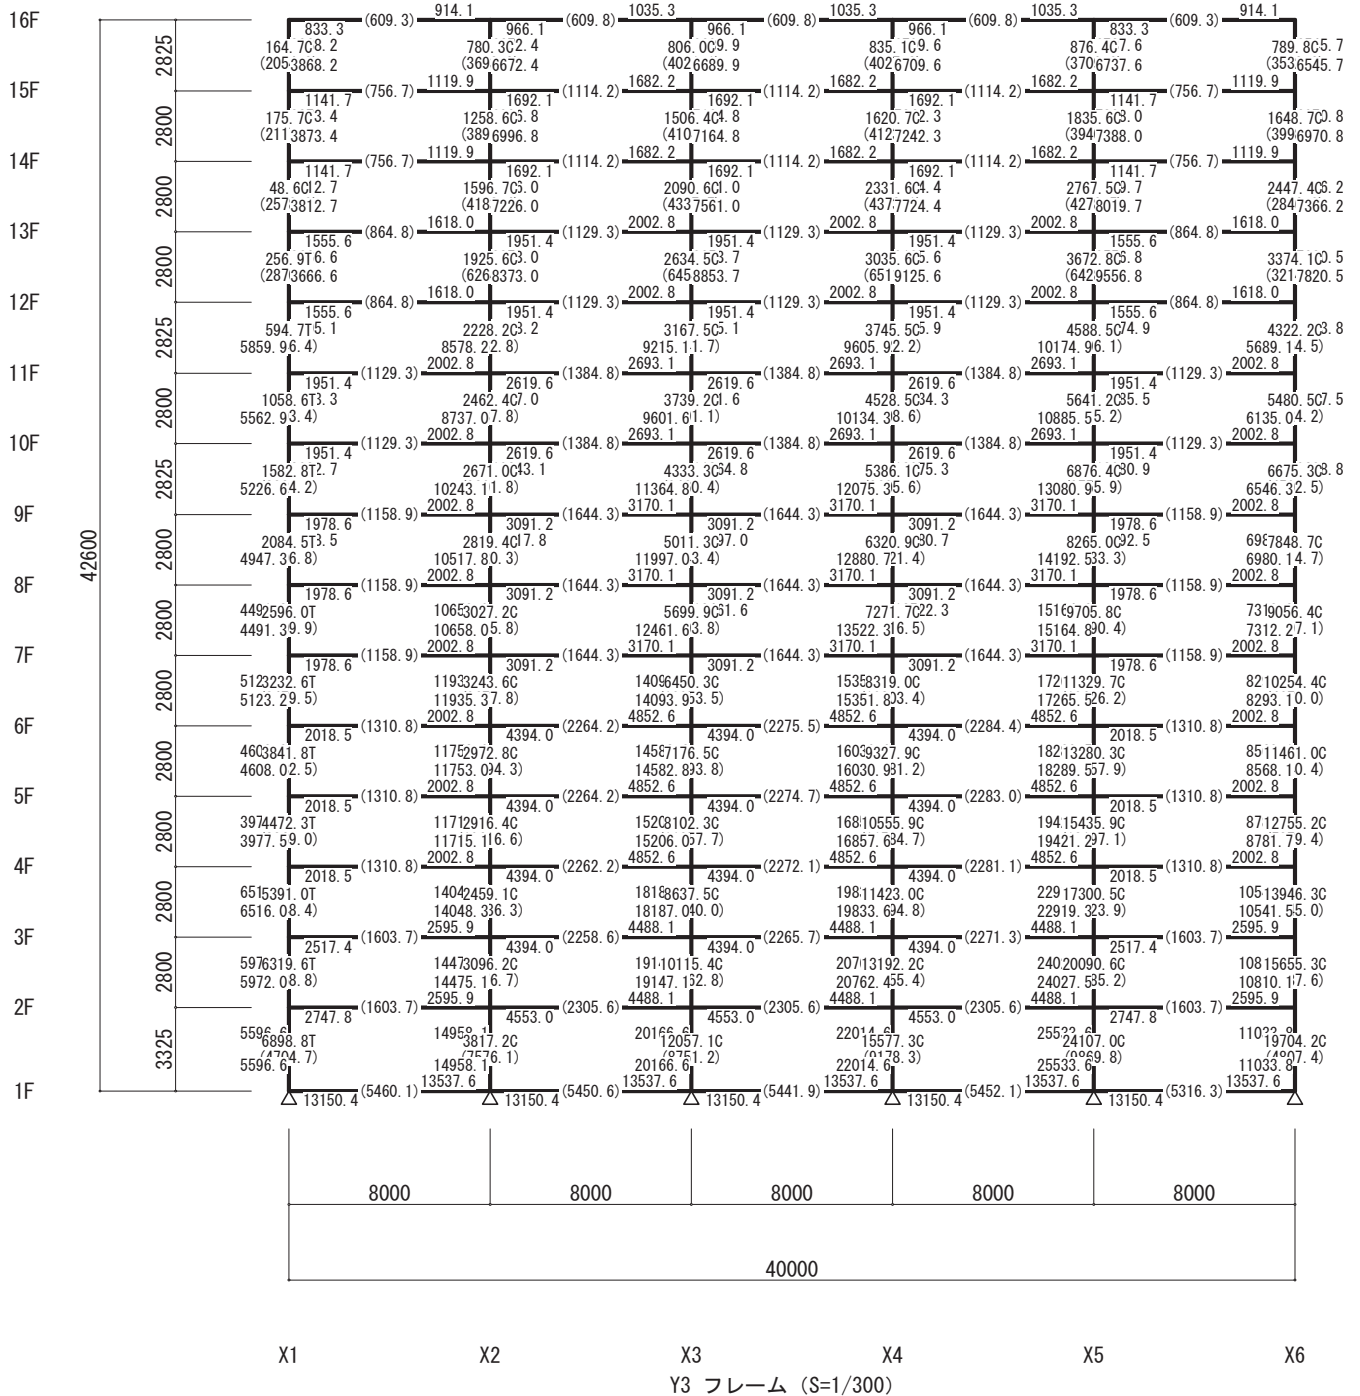


終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

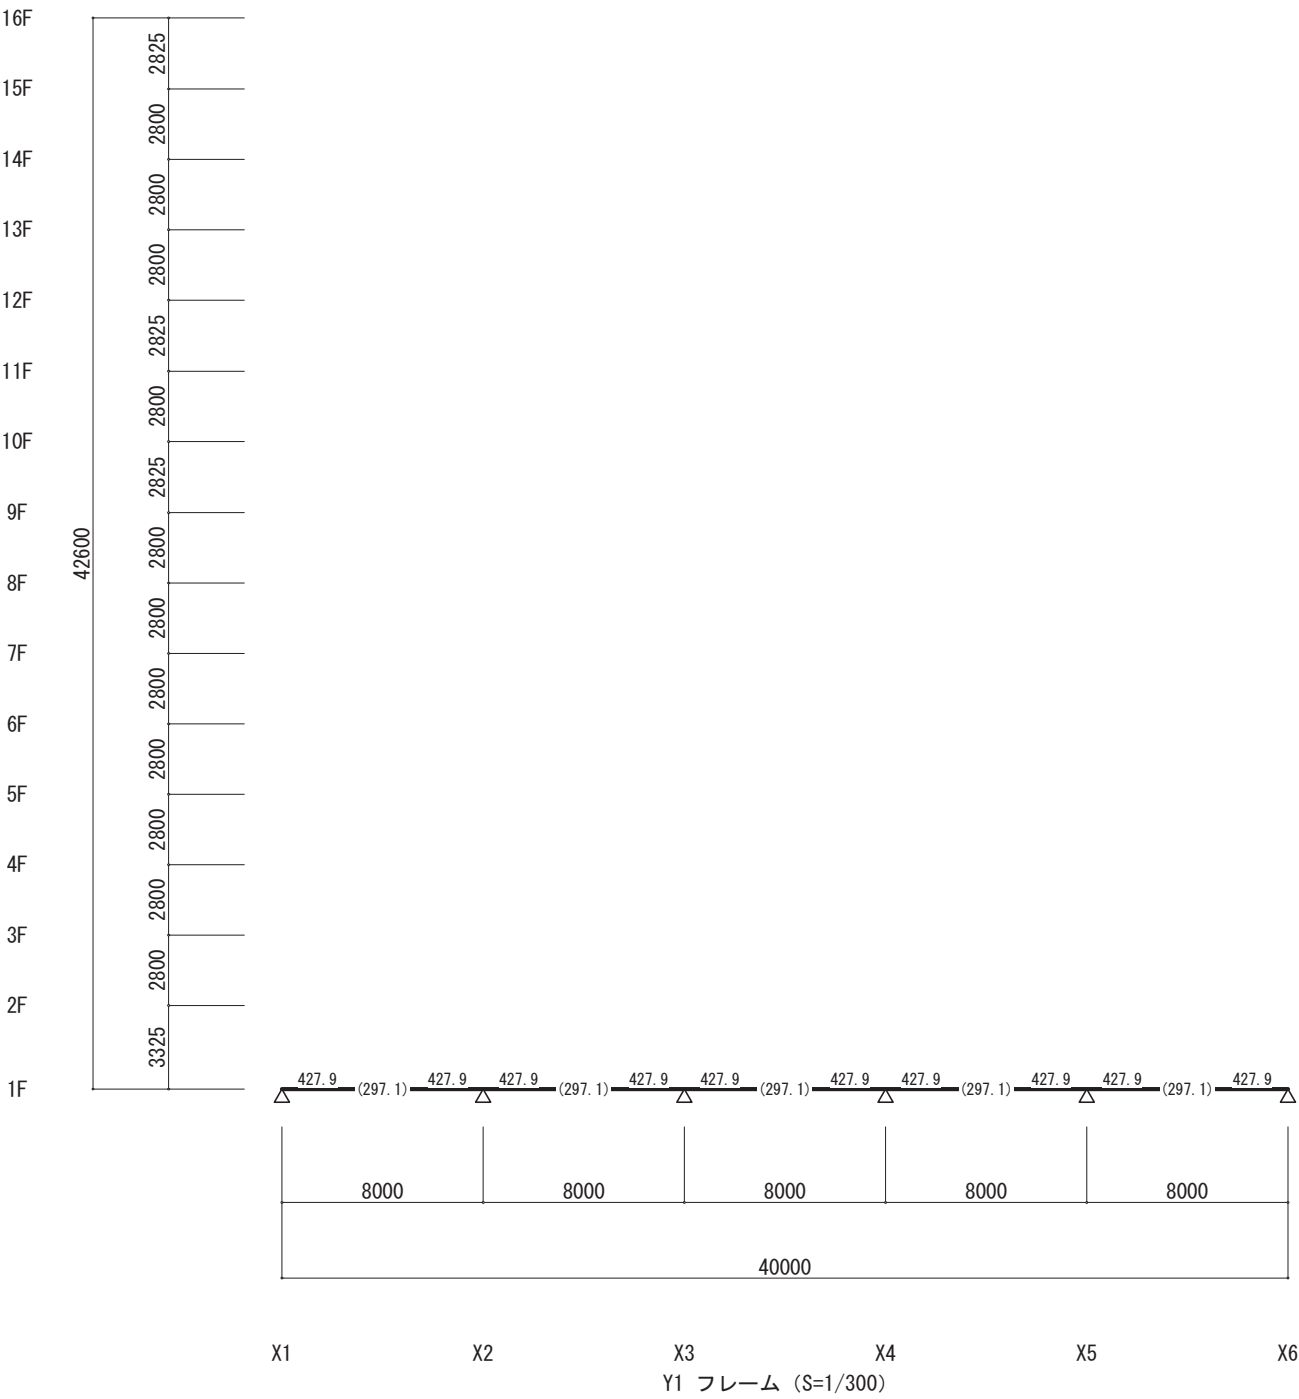


Y2 フレーム (\$=1/300)	X1	X2	X3	X4	X5	X6
16F	146525.5C (1091469.4 494.7	441.8 151781.9C (1511513.0 644.9	441.8 151779.1C (1551512.3 644.9	441.8 151800.9C (1551518.0 644.9	441.8 151790.3C (1511515.2 494.7	441.8 141333.9C (9881414.1
15F	155852.7C 1555.37.2	441.8 1621224.7C (1601629.2	586.4 1631251.3C (1631636.2	586.4 1651338.9C (1641659.2	586.4 1641280.2C (1601643.8	441.8 149628.8C 1496.58.6
14F	1621126.5C (1311627.1 746.6	441.8 1751699.2C (1721753.8	586.4 1761742.3C (1691765.1	586.4 1811922.4C (1701812.4	586.4 1801878.1C (1741800.8	441.8 158957.6C (1481582.8
13F	1691382.5C (1361694.3 746.6	687.8 1842116.9C (1751849.7	687.8 1862196.2C (1751864.6	687.8 1912486.9C (1771919.1	687.8 1922493.7C (1771920.4	687.8 1661258.6C (1341661.8
12F	1741582.2C (1451746.7 848.2	687.8 1912486.8C (1831919.1	687.8 1942649.3C (1851949.6	687.8 2023057.3C (1872026.1	687.8 2033125.1C (1882038.8	687.8 1741577.4C (1451745.5
11F	1801804.5C (1491805.1 848.2	789.1 1982854.1C (1871988.0	858.4 2033112.2C (1882036.4	858.4 2133652.6C (1922137.7	858.4 213782.3C (1932157.5	789.1 1841943.7C (1521841.7
10F	1862038.1C (1451866.4 1115.9	789.1 2063271.2C (1862066.2	858.4 2123607.2C (1892129.2	858.4 2214300.1C (1932215.8	858.4 224436.8C (1942231.1	789.1 192326.4C (1491942.1
9F	1962347.3C (1651961.9 1115.9	1046.3 2193755.7C (2032193.6	1413.2 2264127.2C (2052263.3	1413.2 2364997.6C (2102367.4	1413.2 2375102.5C (2132379.2	1046.3 2052693.2C (1712052.7
8F	2042670.5C (1652046.8 1115.9	1046.3 2274190.4C (2062275.1	1413.2 2314568.3C (2102319.1	1413.2 2435596.6C (2162434.8	1413.2 245743.7C (2202451.3	1046.3 2143083.1C (1732144.9
7F	2612963.1C (1742617.5 1115.9	1046.3 3004624.3C (2593006.4	1413.2 3065044.7C (2643085.2	1413.2 3336447.4C (2723335.4	1413.2 3346570.2C (2773349.2	1046.3 2713484.5C (1812715.2
6F	2663240.9C (1802669.6 1115.9	1046.3 3085062.9C (2573088.7	1622.1 3165490.6C (2643168.8	1622.1 3417135.2C (2743412.7	1622.1 3427249.6C (2803425.6	1046.3 3953.4C3.2 (1892803.2
5F	3553.9C3.3 (1822728.3 1115.9	1046.3 3175547.4C (2673179.5	1622.1 3266020.0C (2743268.1	1622.1 3507956.6C (2863505.1	1622.1 3518045.6C (2943515.1	1046.3 4502.5C5.1 (1952906.1
4F	3829.5C7.5 (2073027.5 1115.9	1046.3 4455847.7C (3354458.3	1622.1 456339.7C (3464550.5	1622.1 5008762.3C (3715016.8	1622.1 5018823.1C (3715016.2	1046.3 4872.7C3.1 (2203223.1
3F	4120.2C2.0 (2033082.0 1115.9	1046.3 6558.4C1.5 (3214591.5	1622.1 467136.4C (3334699.9	1622.1 5189961.4C (3515185.5	1622.1 9895.7C3.1 (3635178.1	1046.3 5479.6C9.1 (2193319.1
2F	6152.2C7.5 (16449.8 13537.6	1046.3 9326.2C (2639.6 5110.5	1622.1 9400.4C (2772.4 5122.4	1622.1 12551.1C (2964.9 5476.9	1622.1 12129.0C (3108.2 5429.4	1046.3 6976.7C (1875.2 3487.5
1F	△	△	△	△	△	△


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

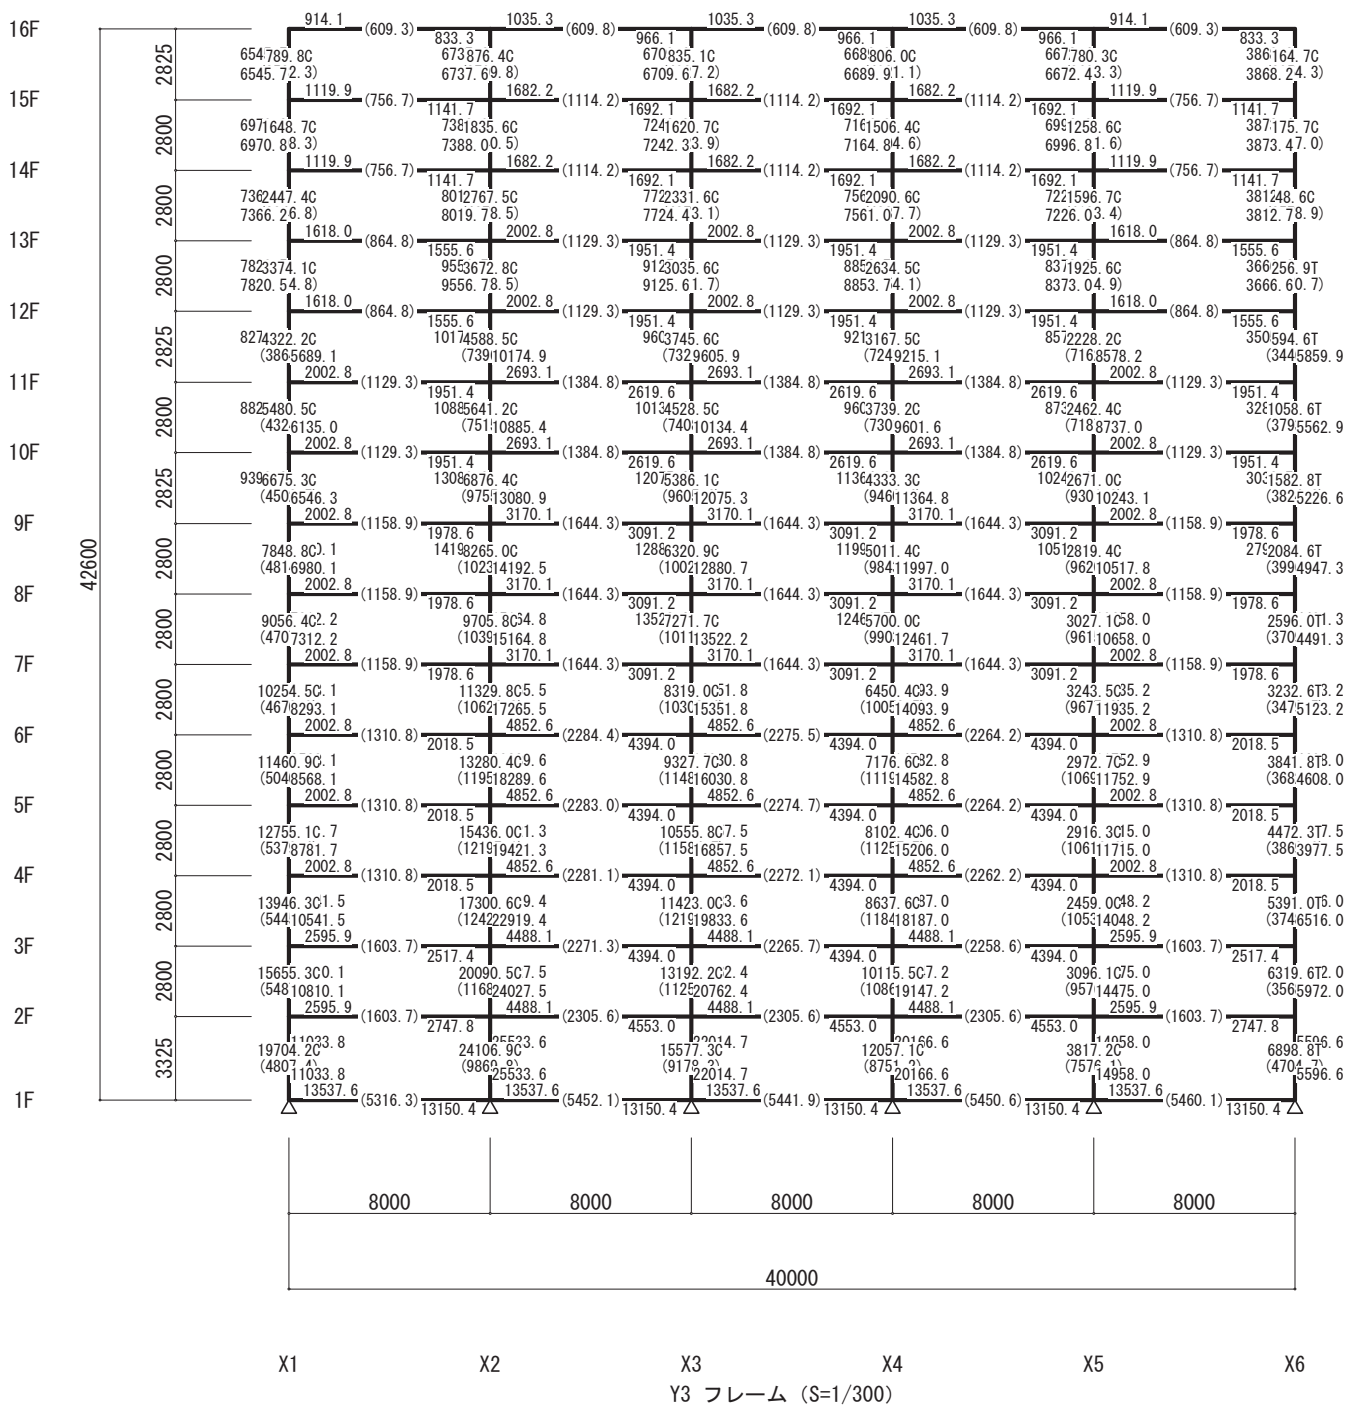

終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

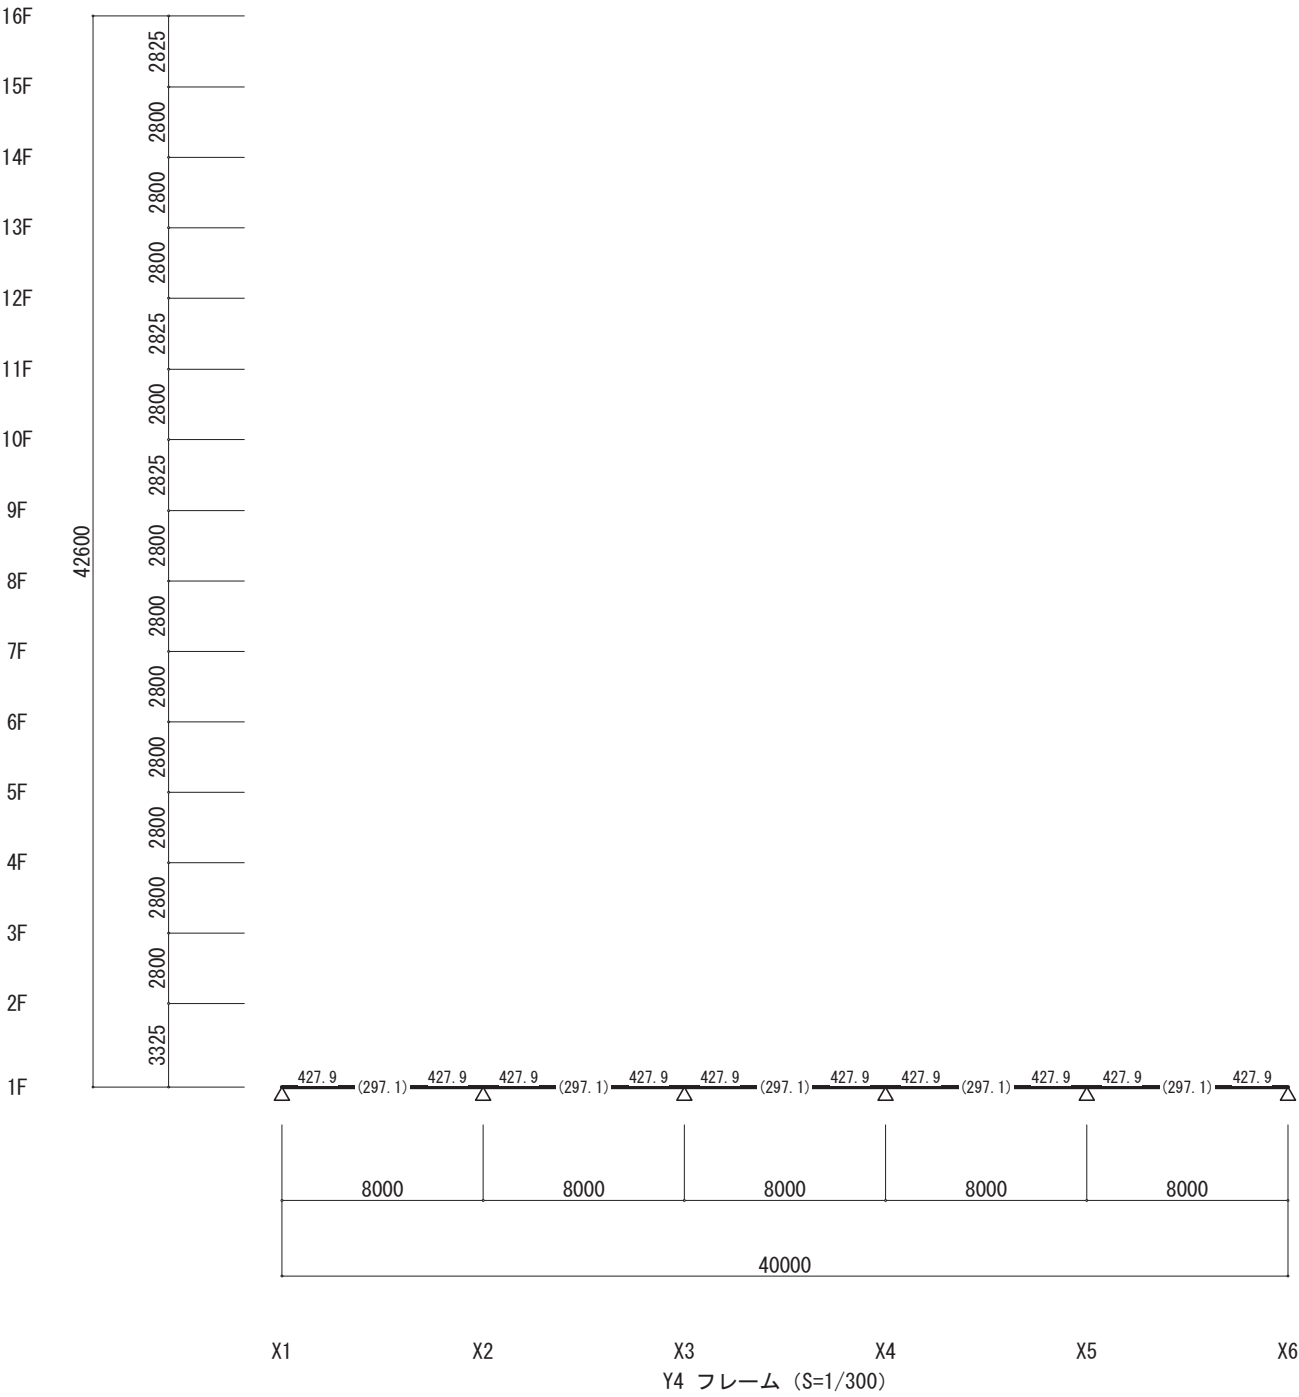


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

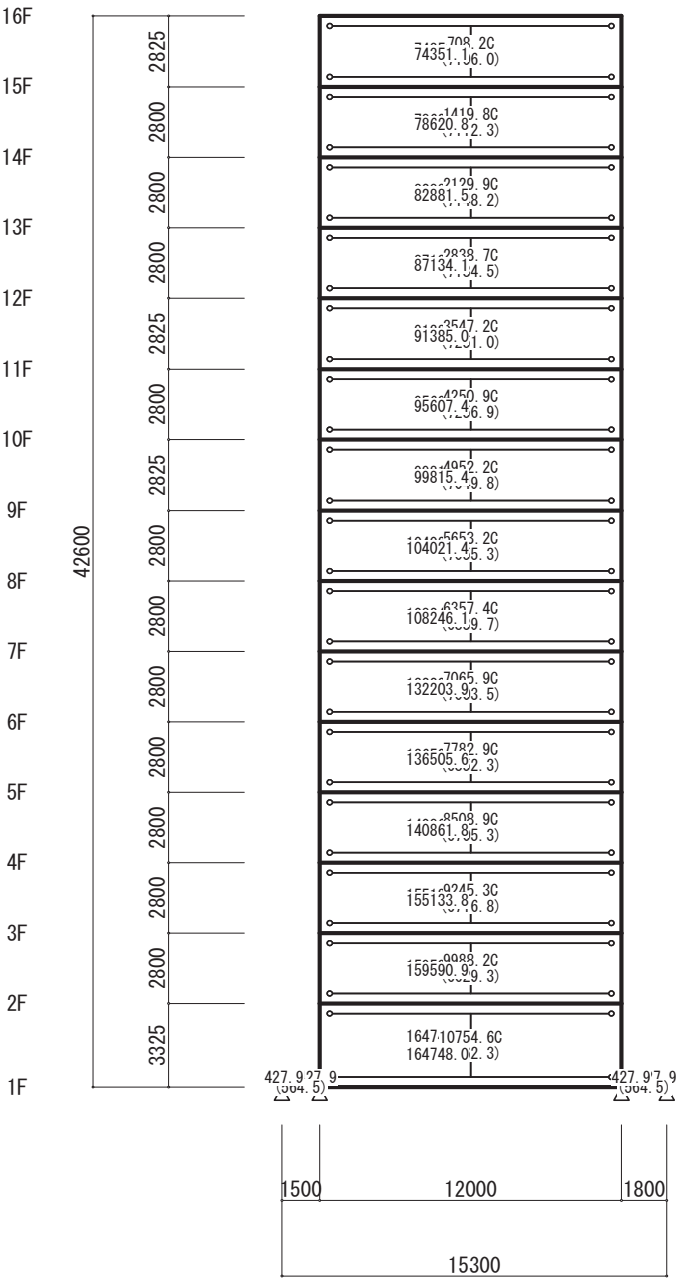


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

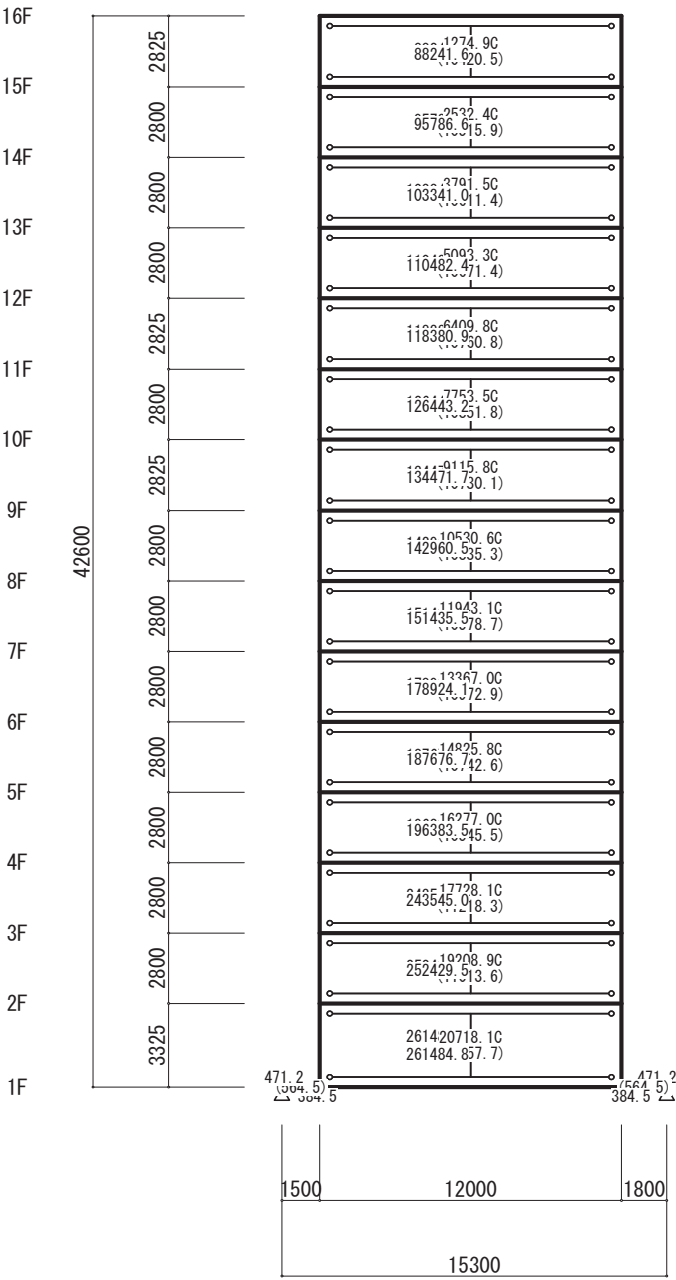


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

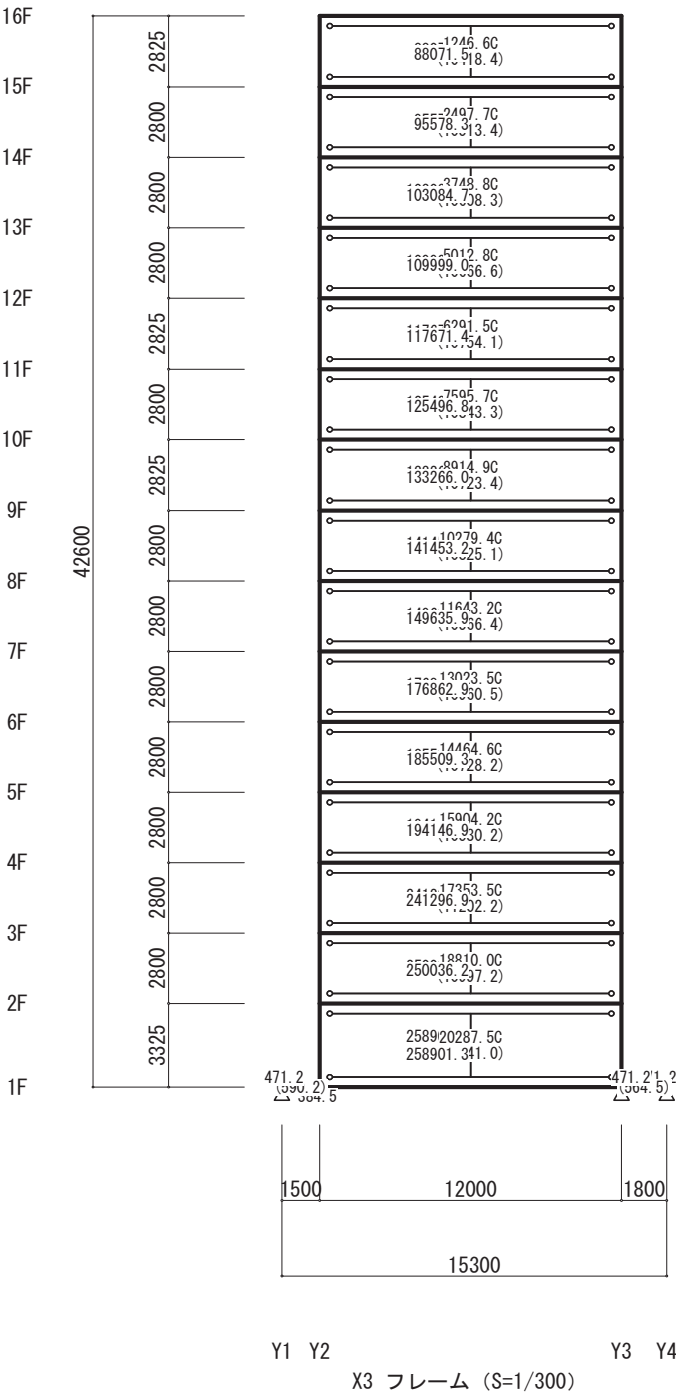


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

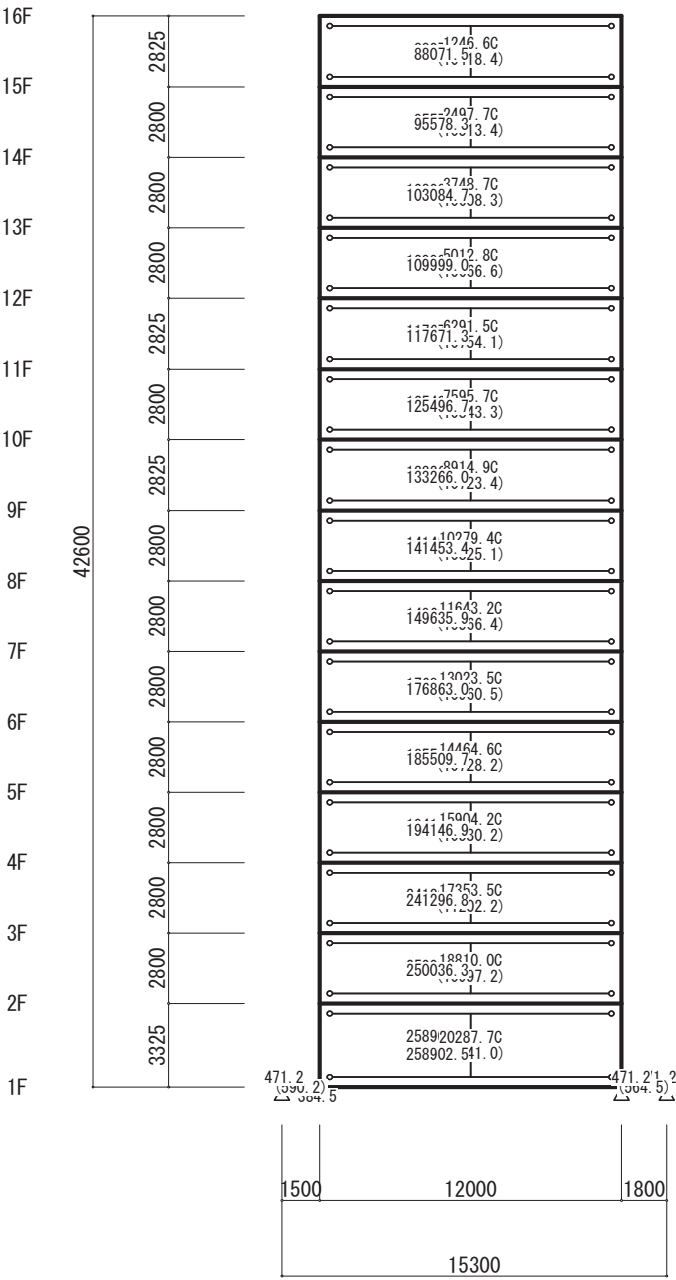


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

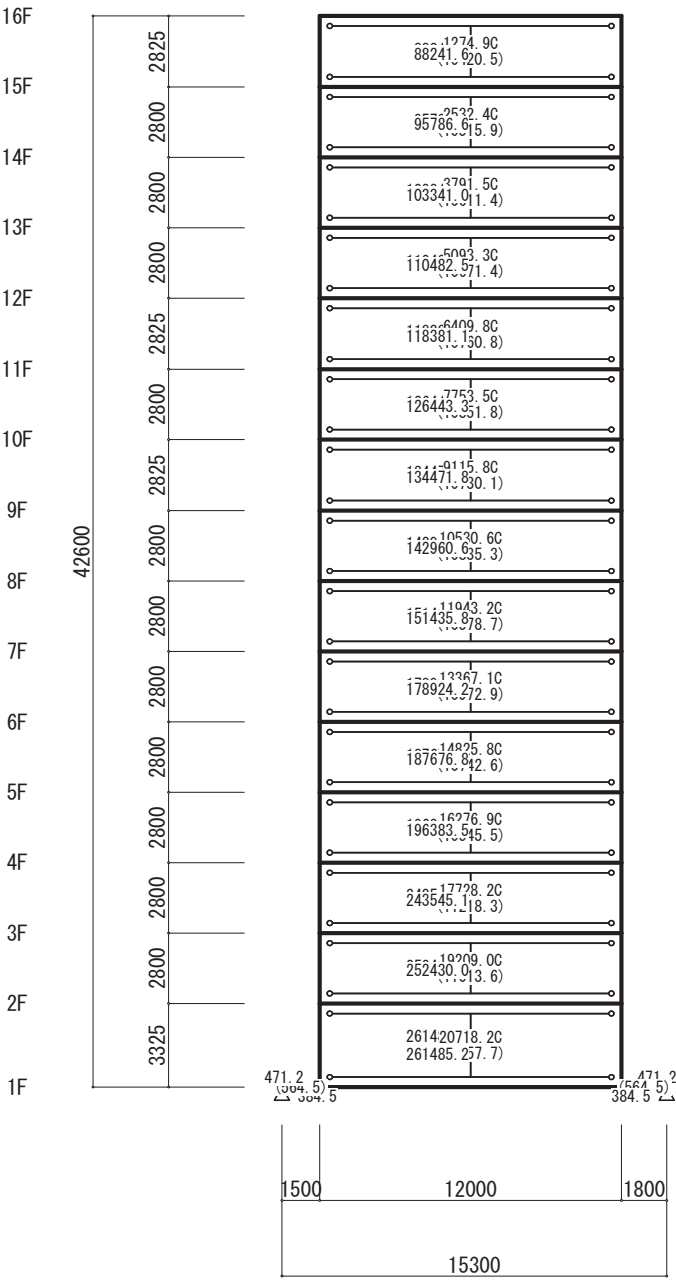


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

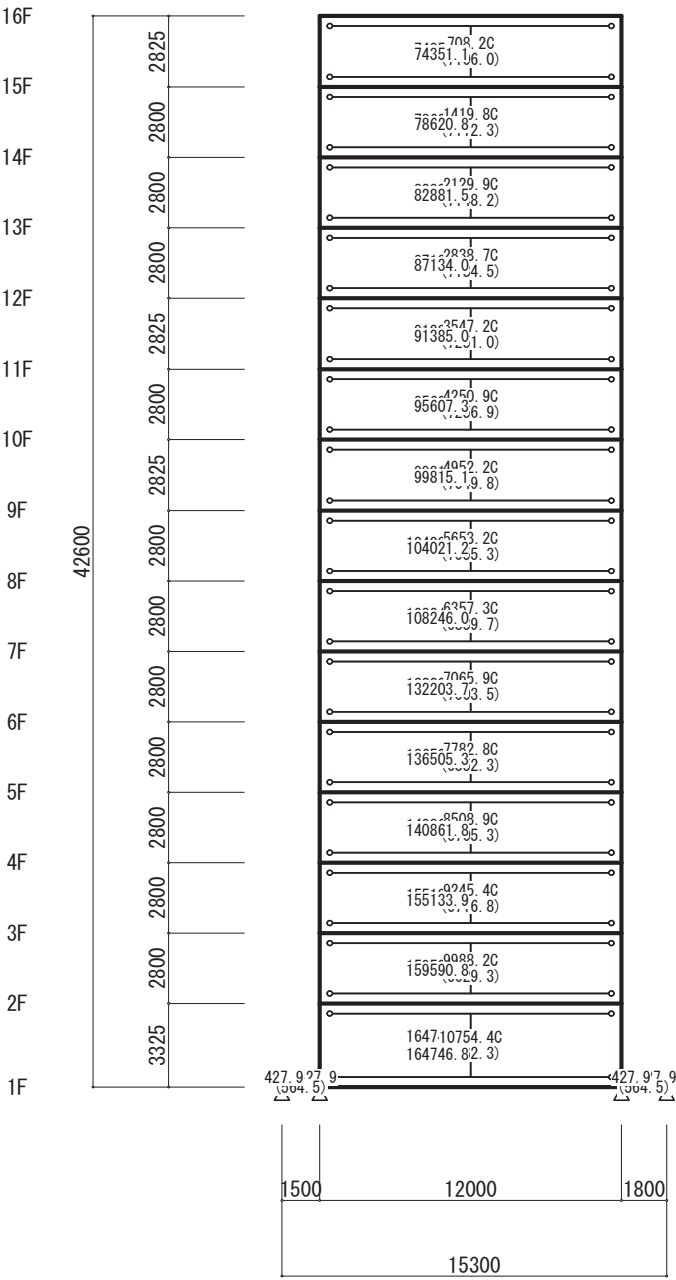


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

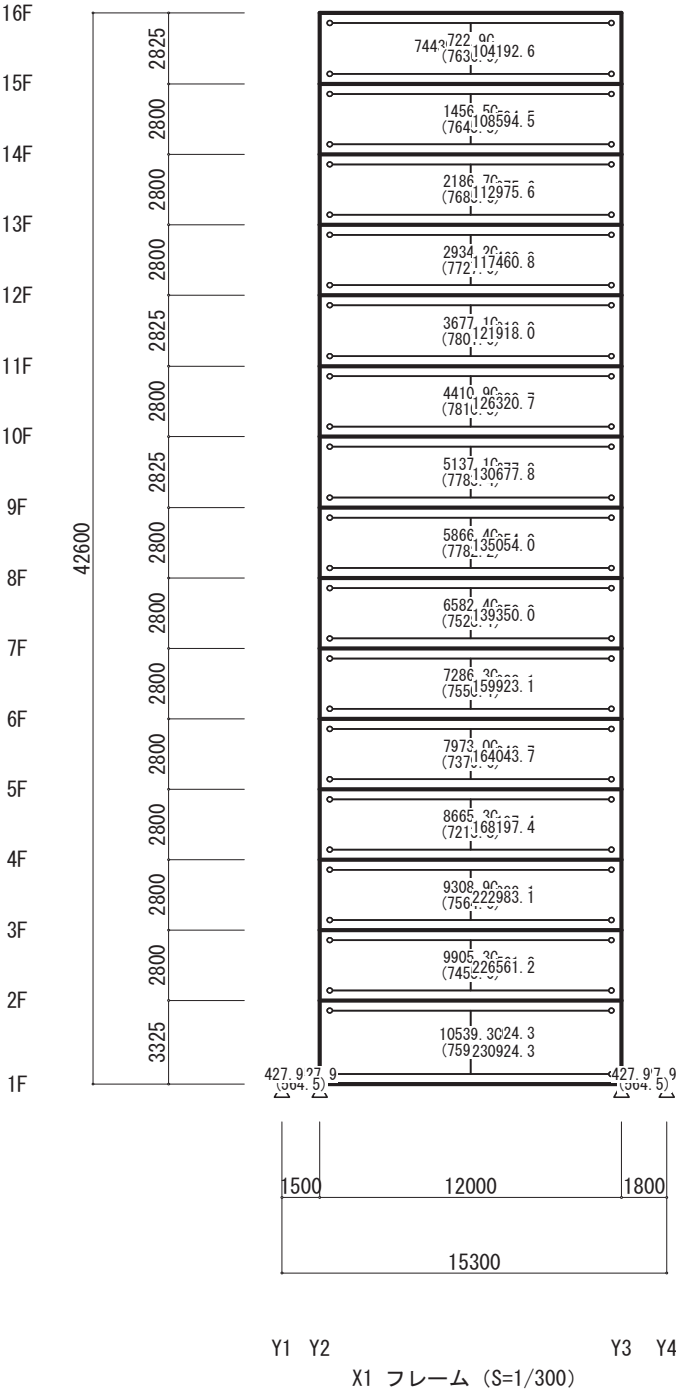


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

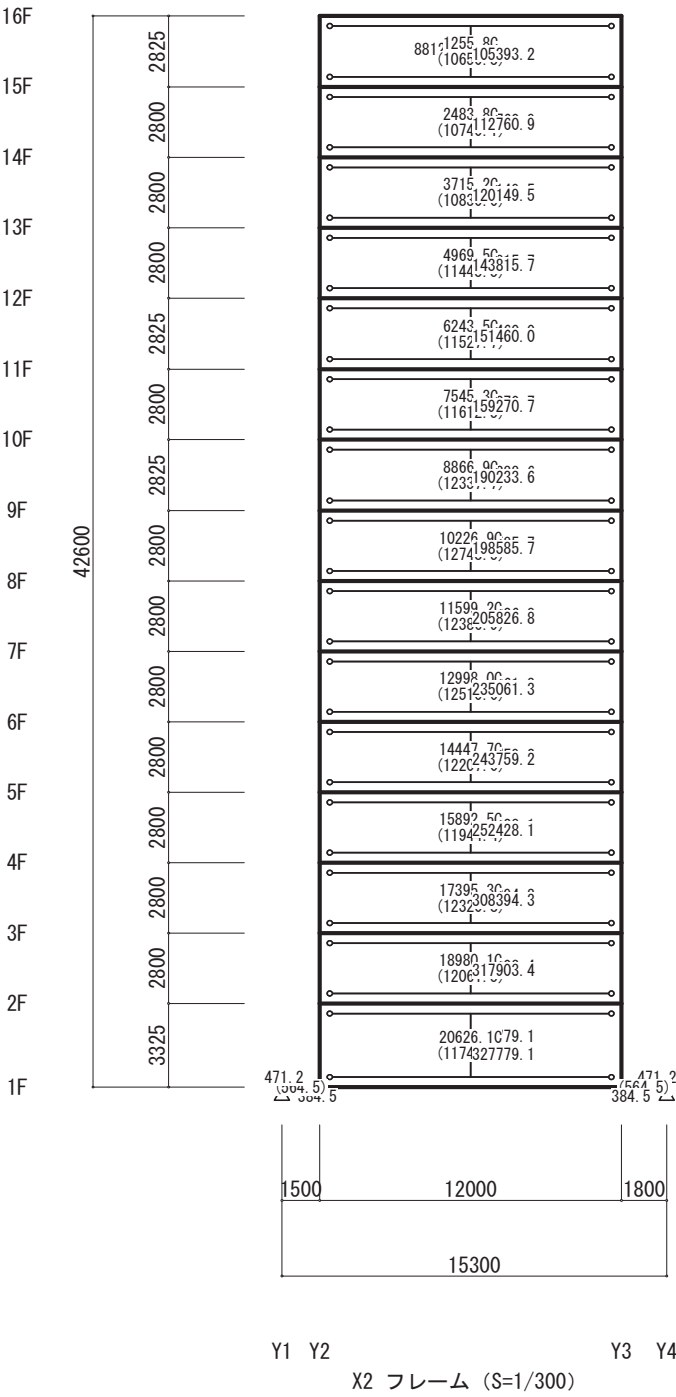


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

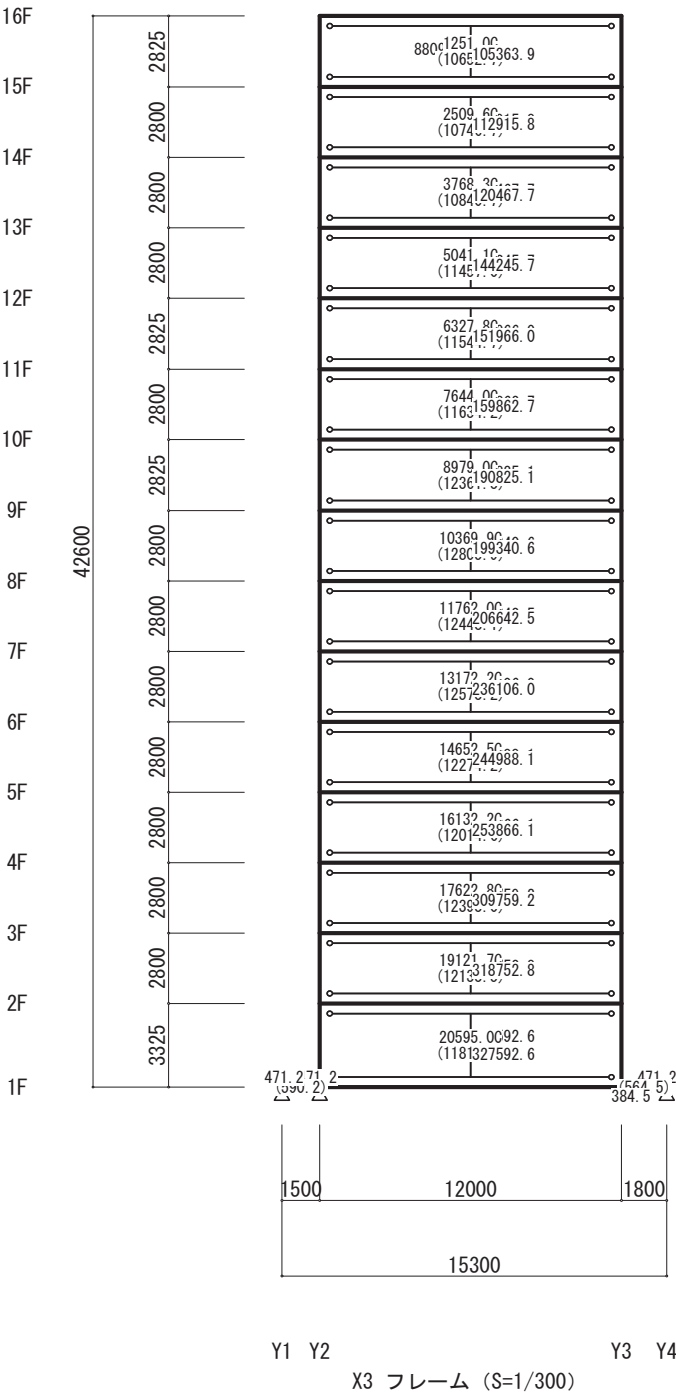


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

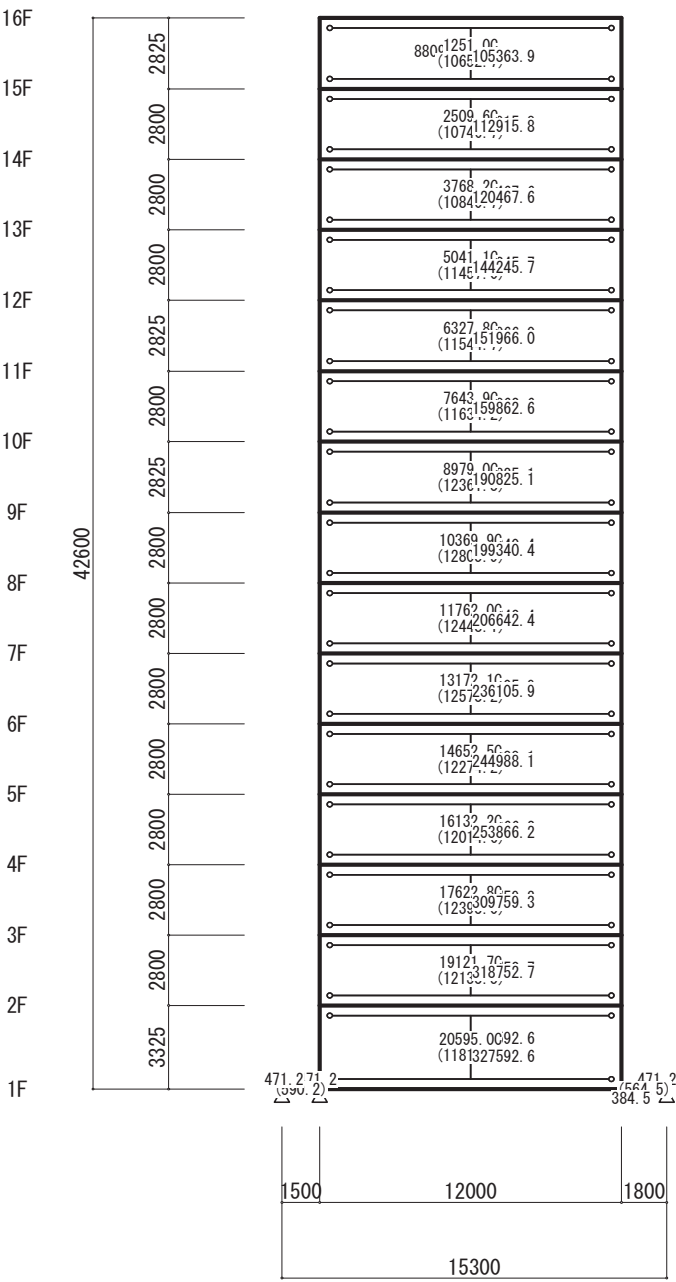


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

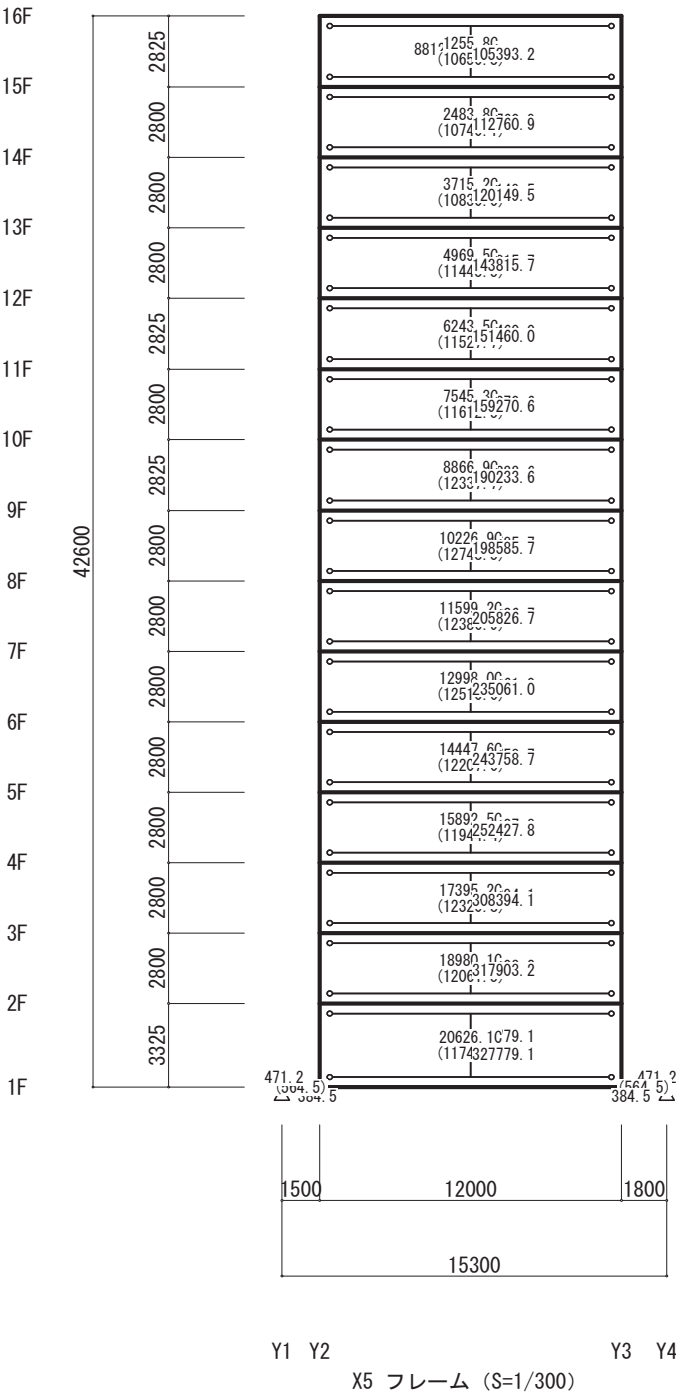


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

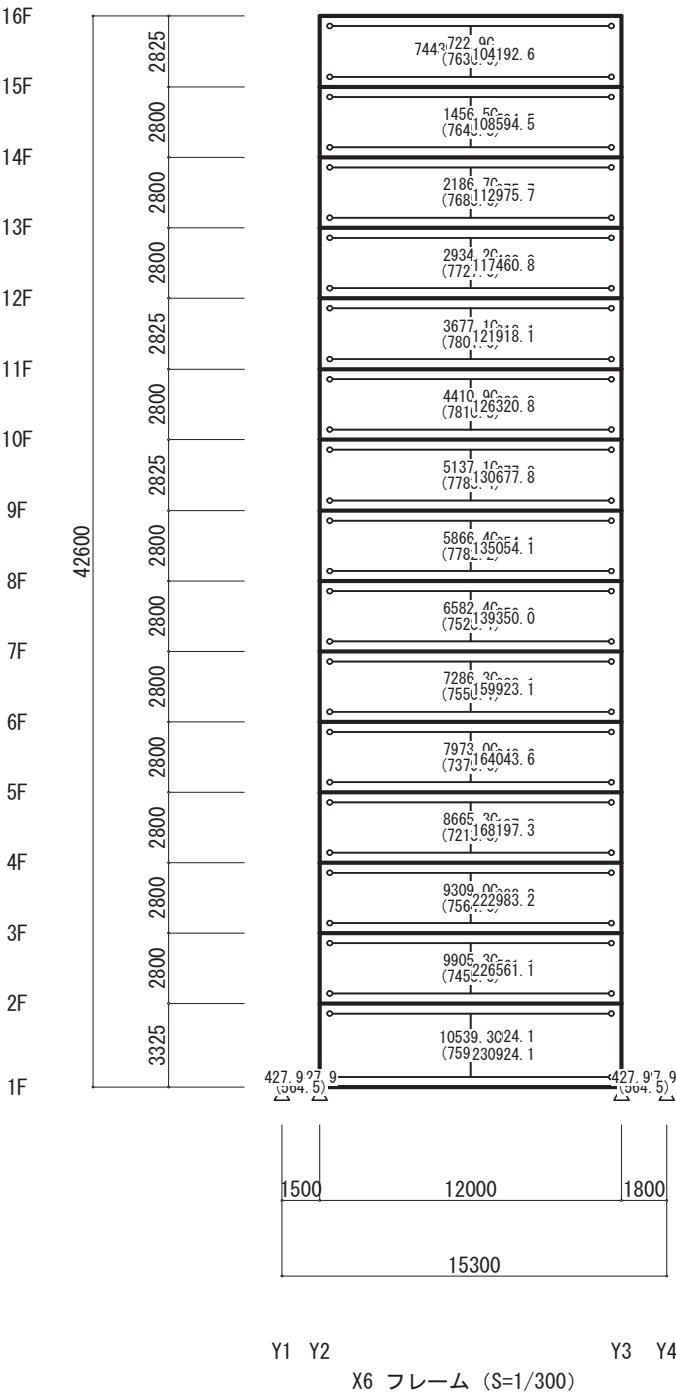


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

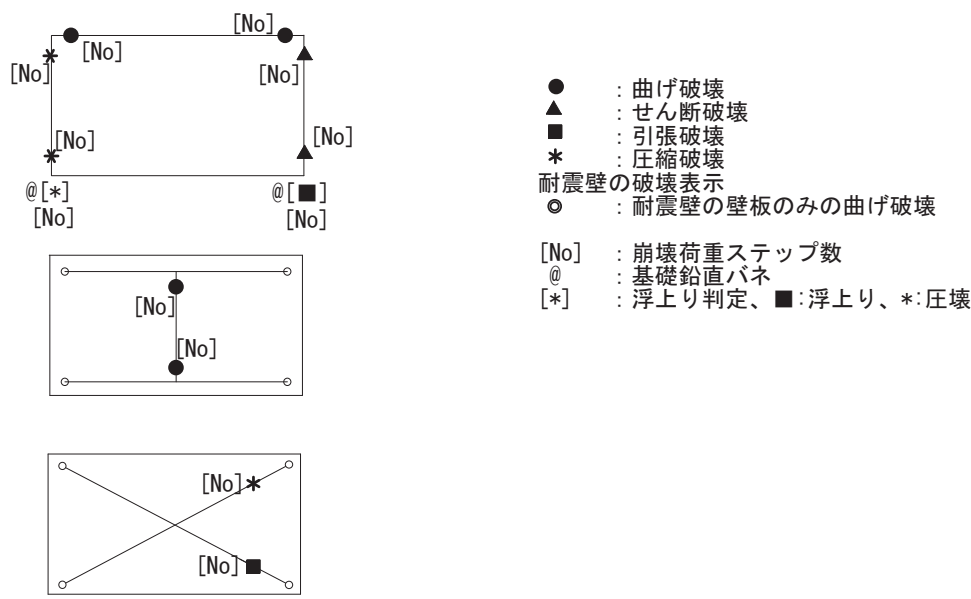


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

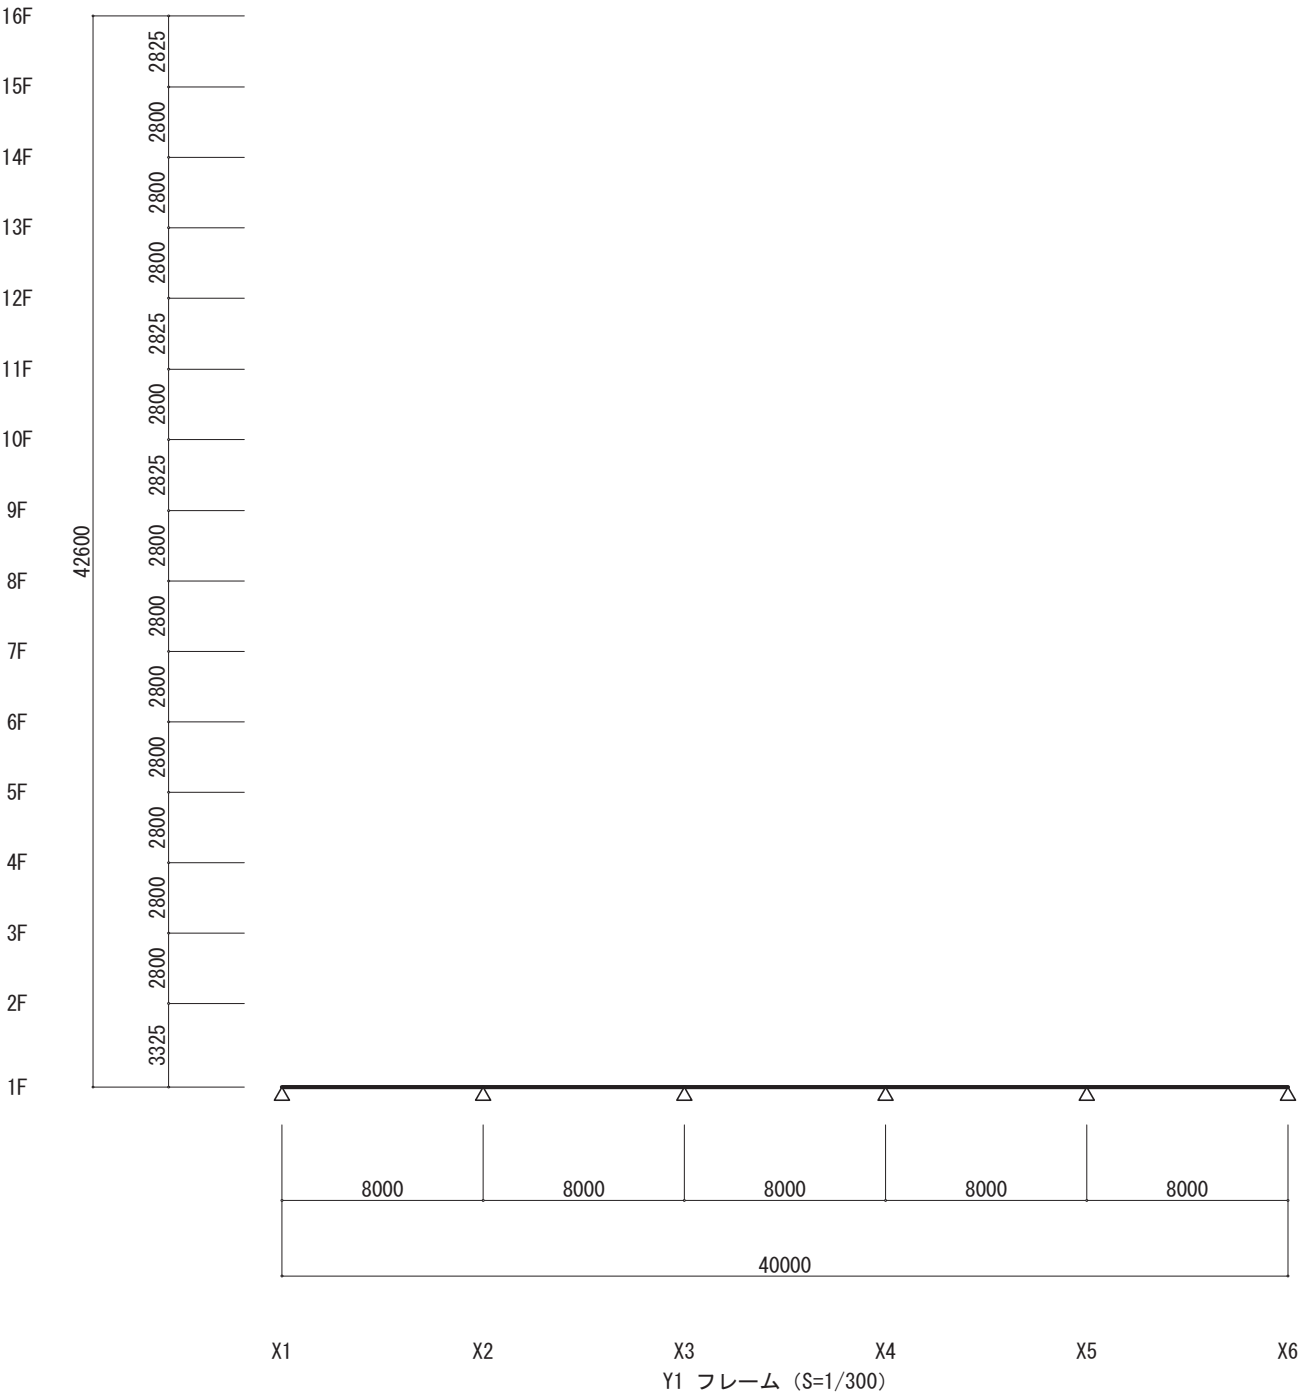


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

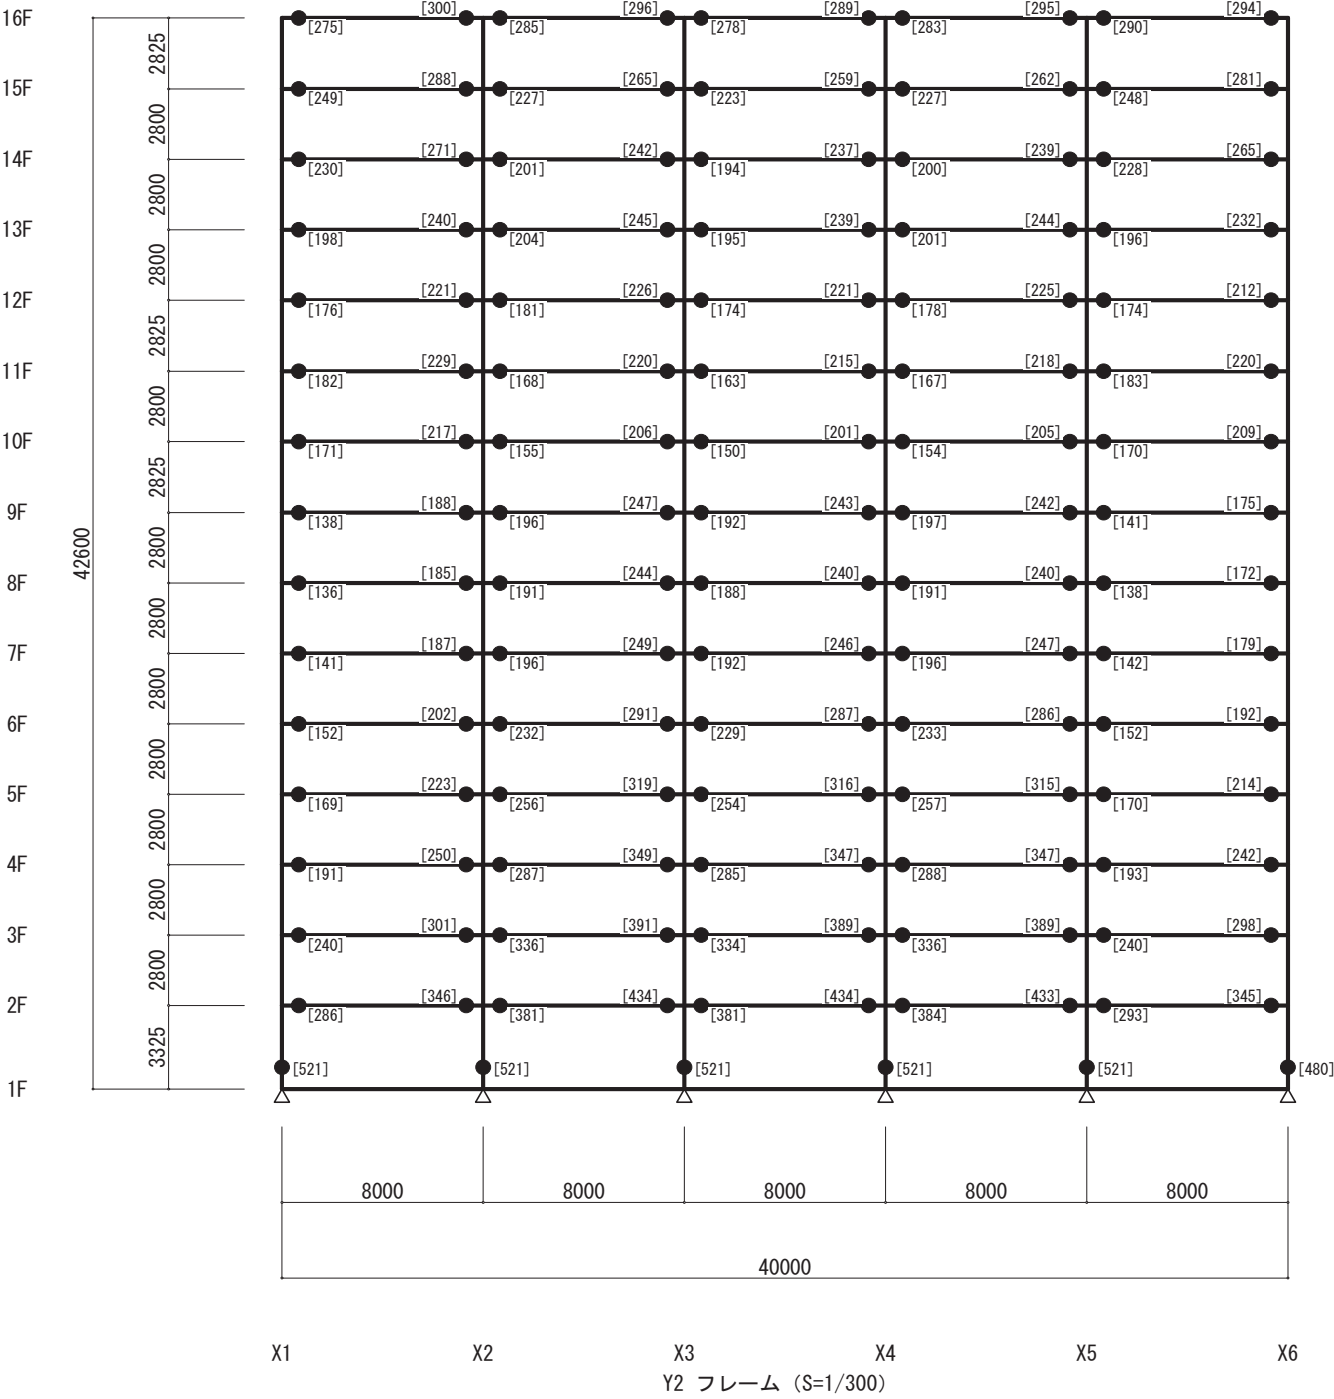


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

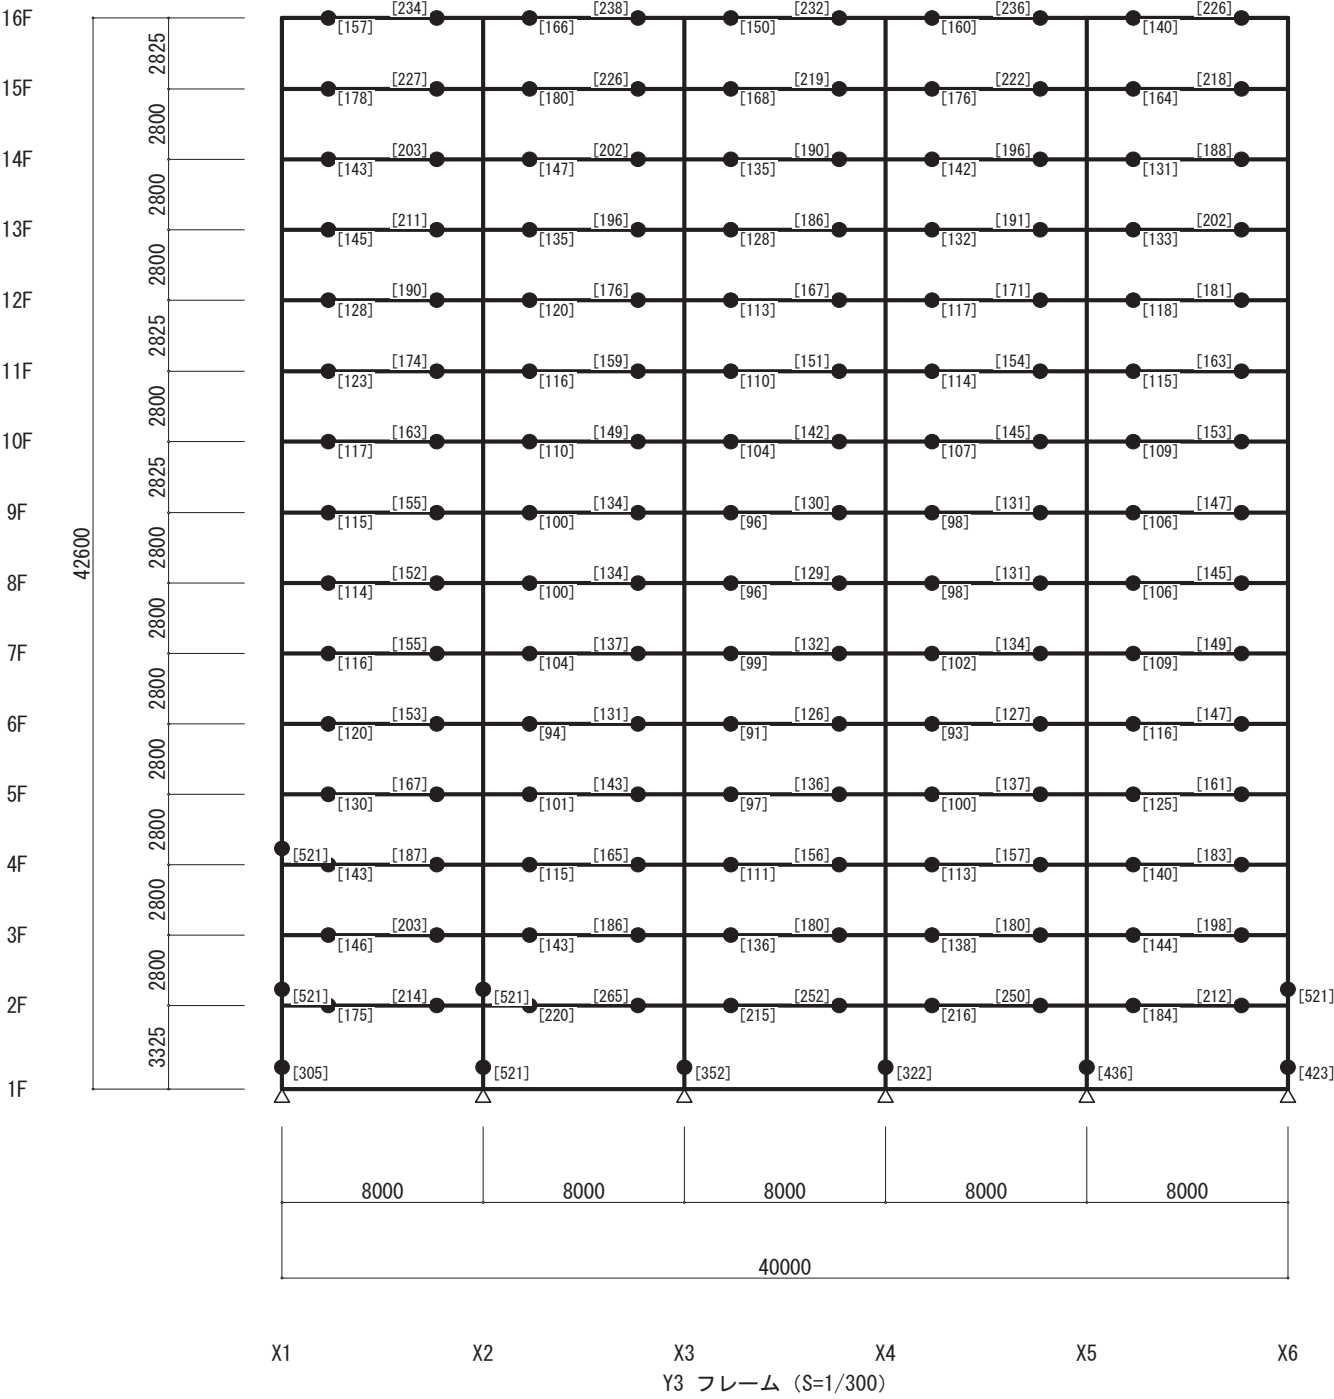


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

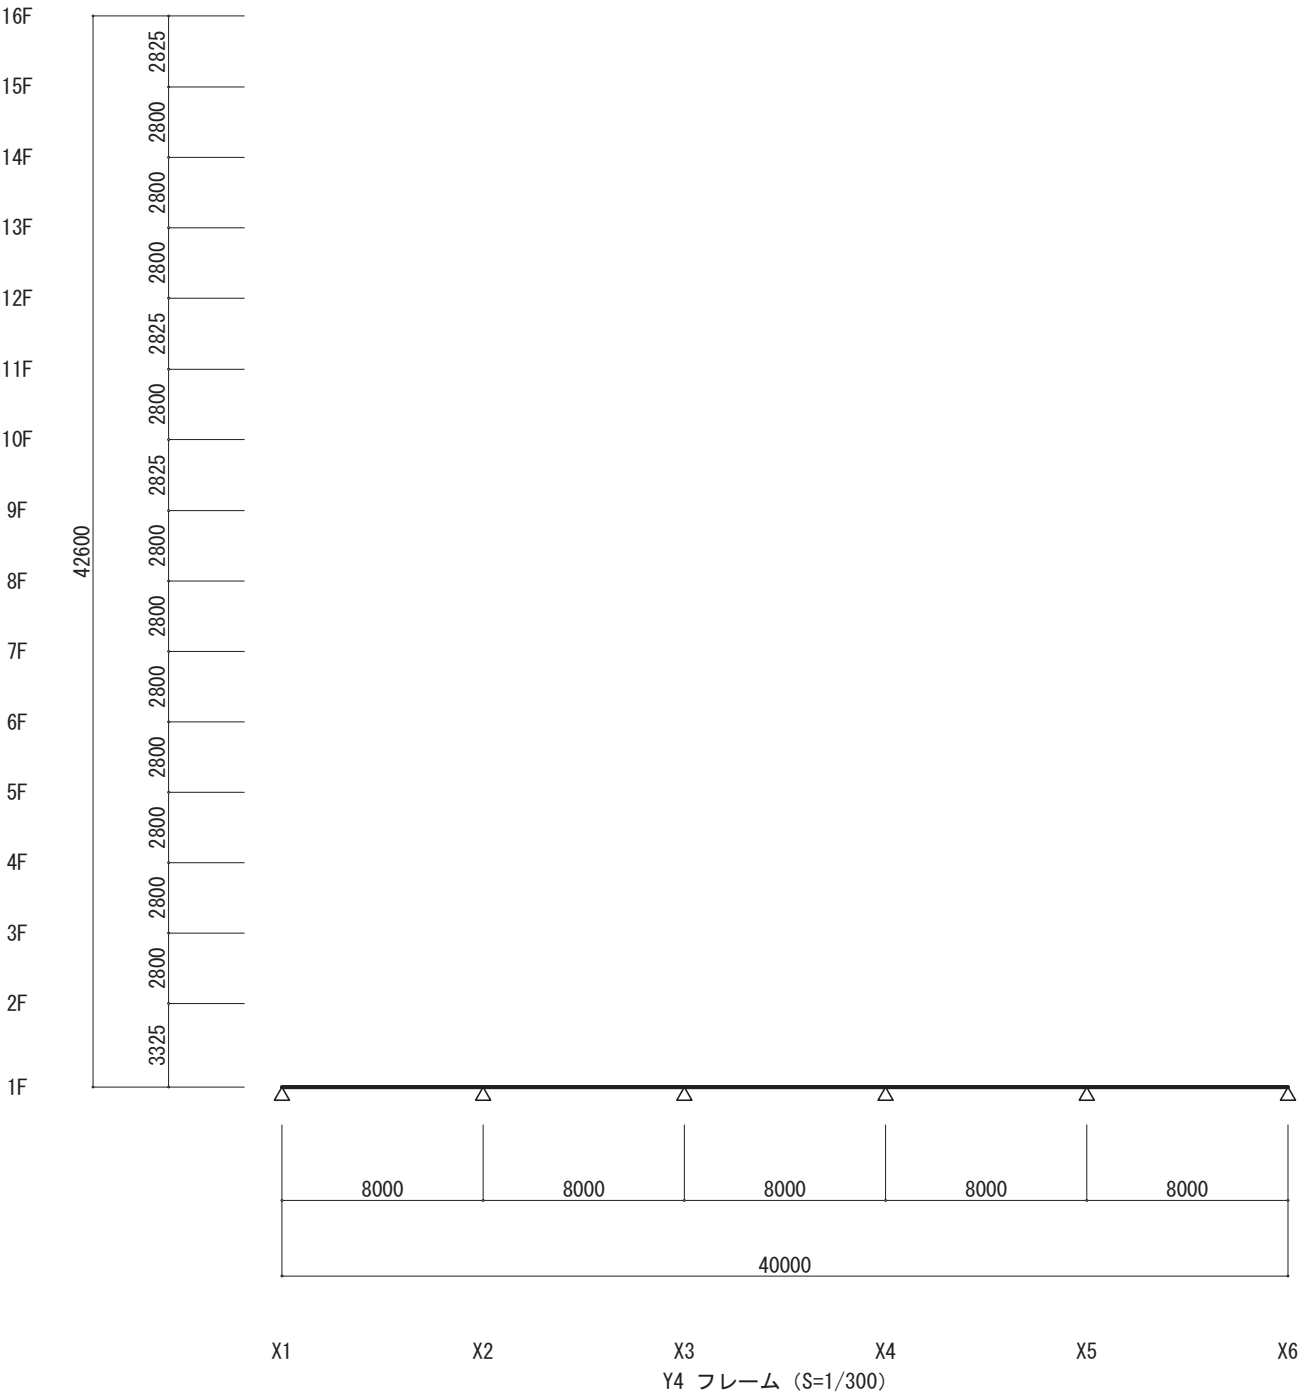


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

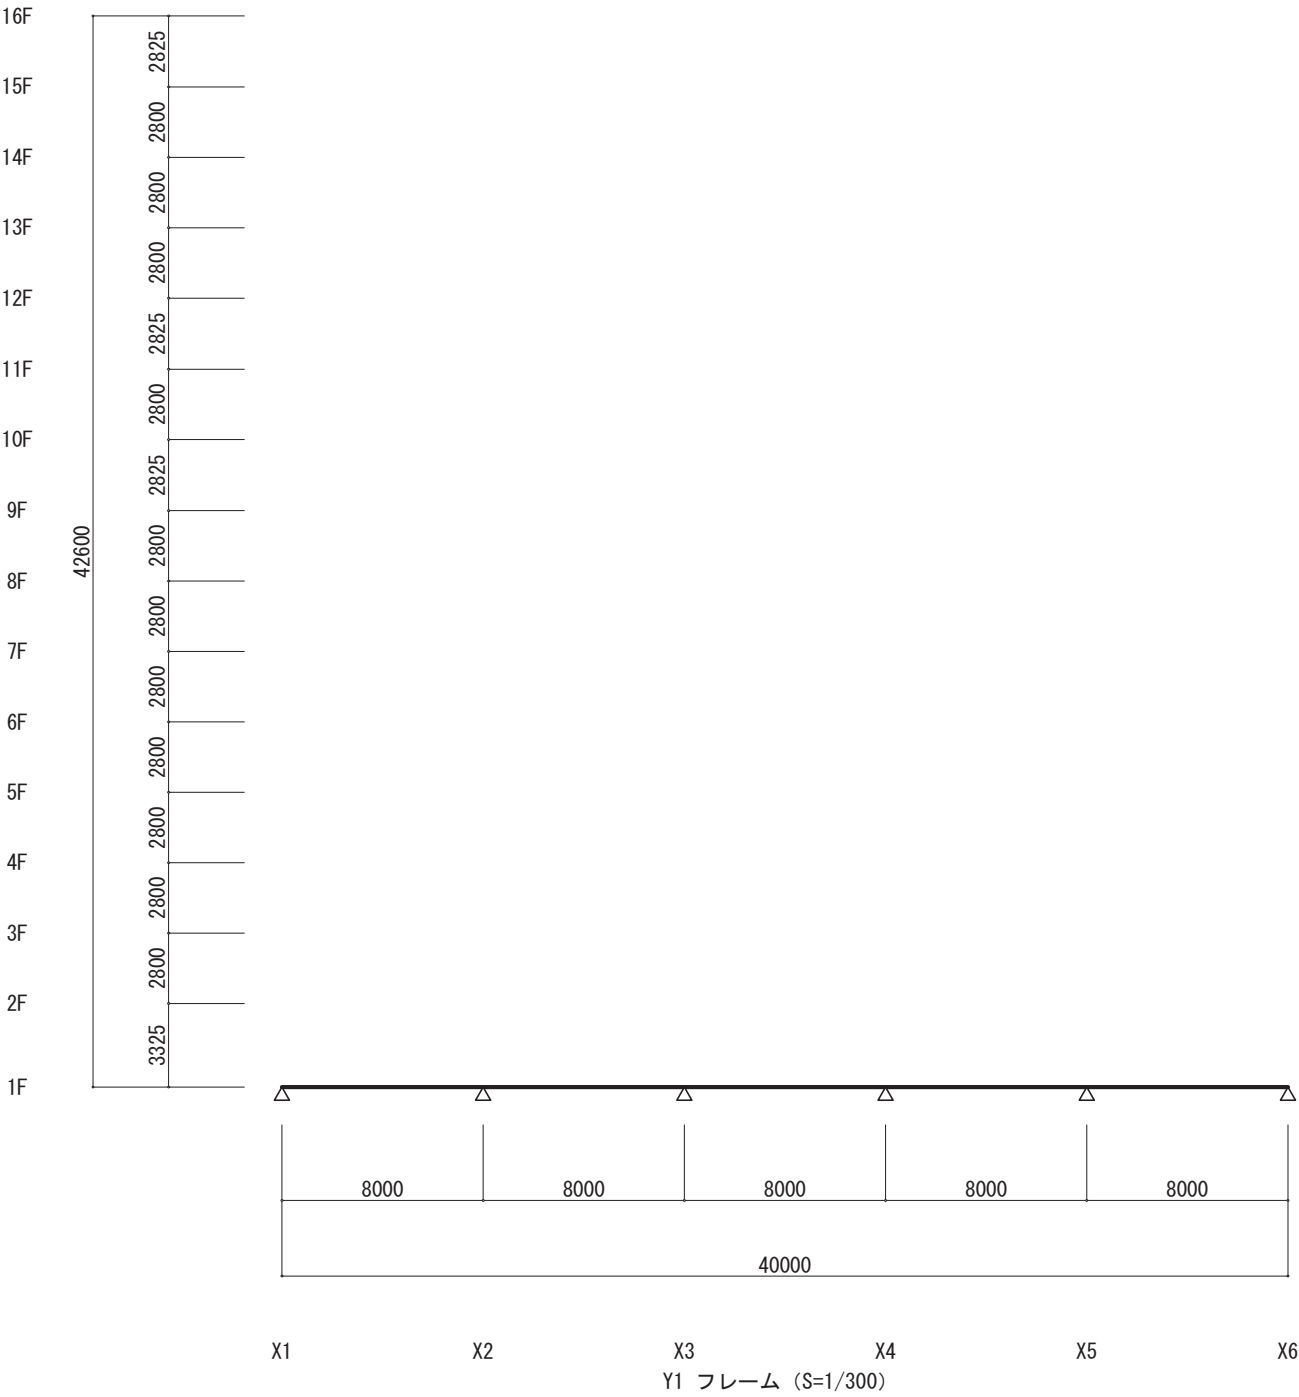


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

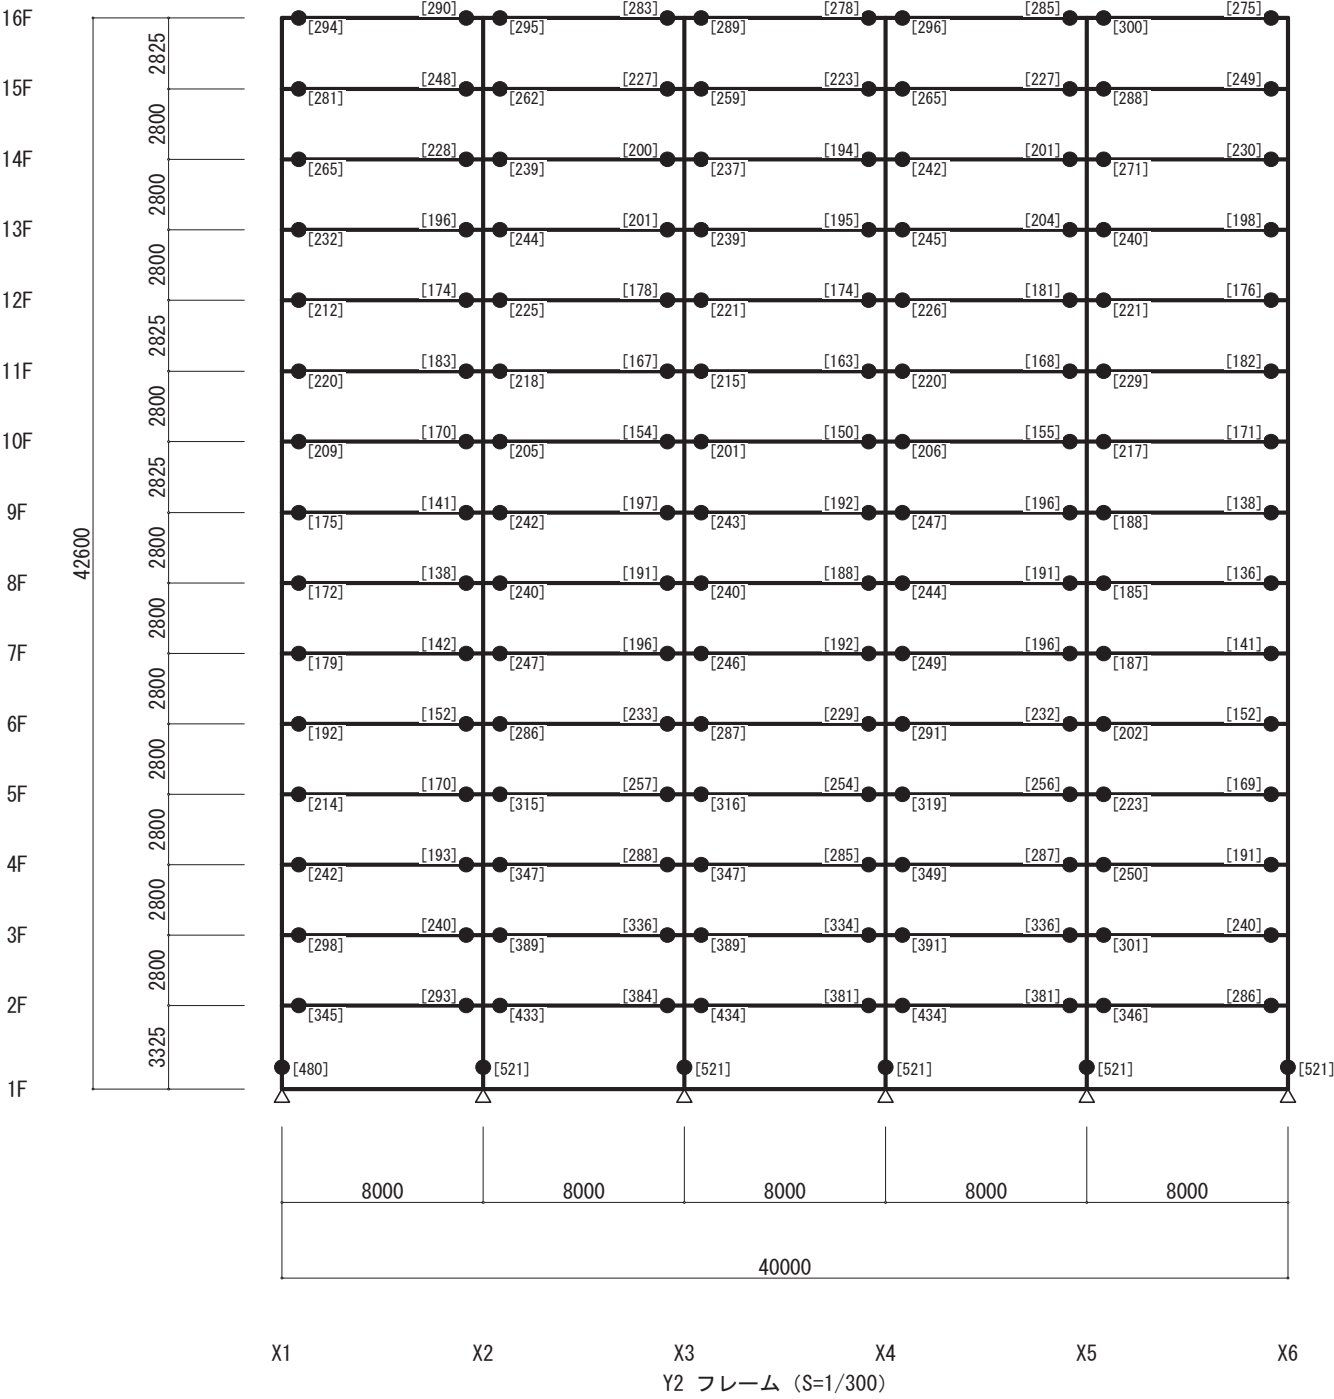


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

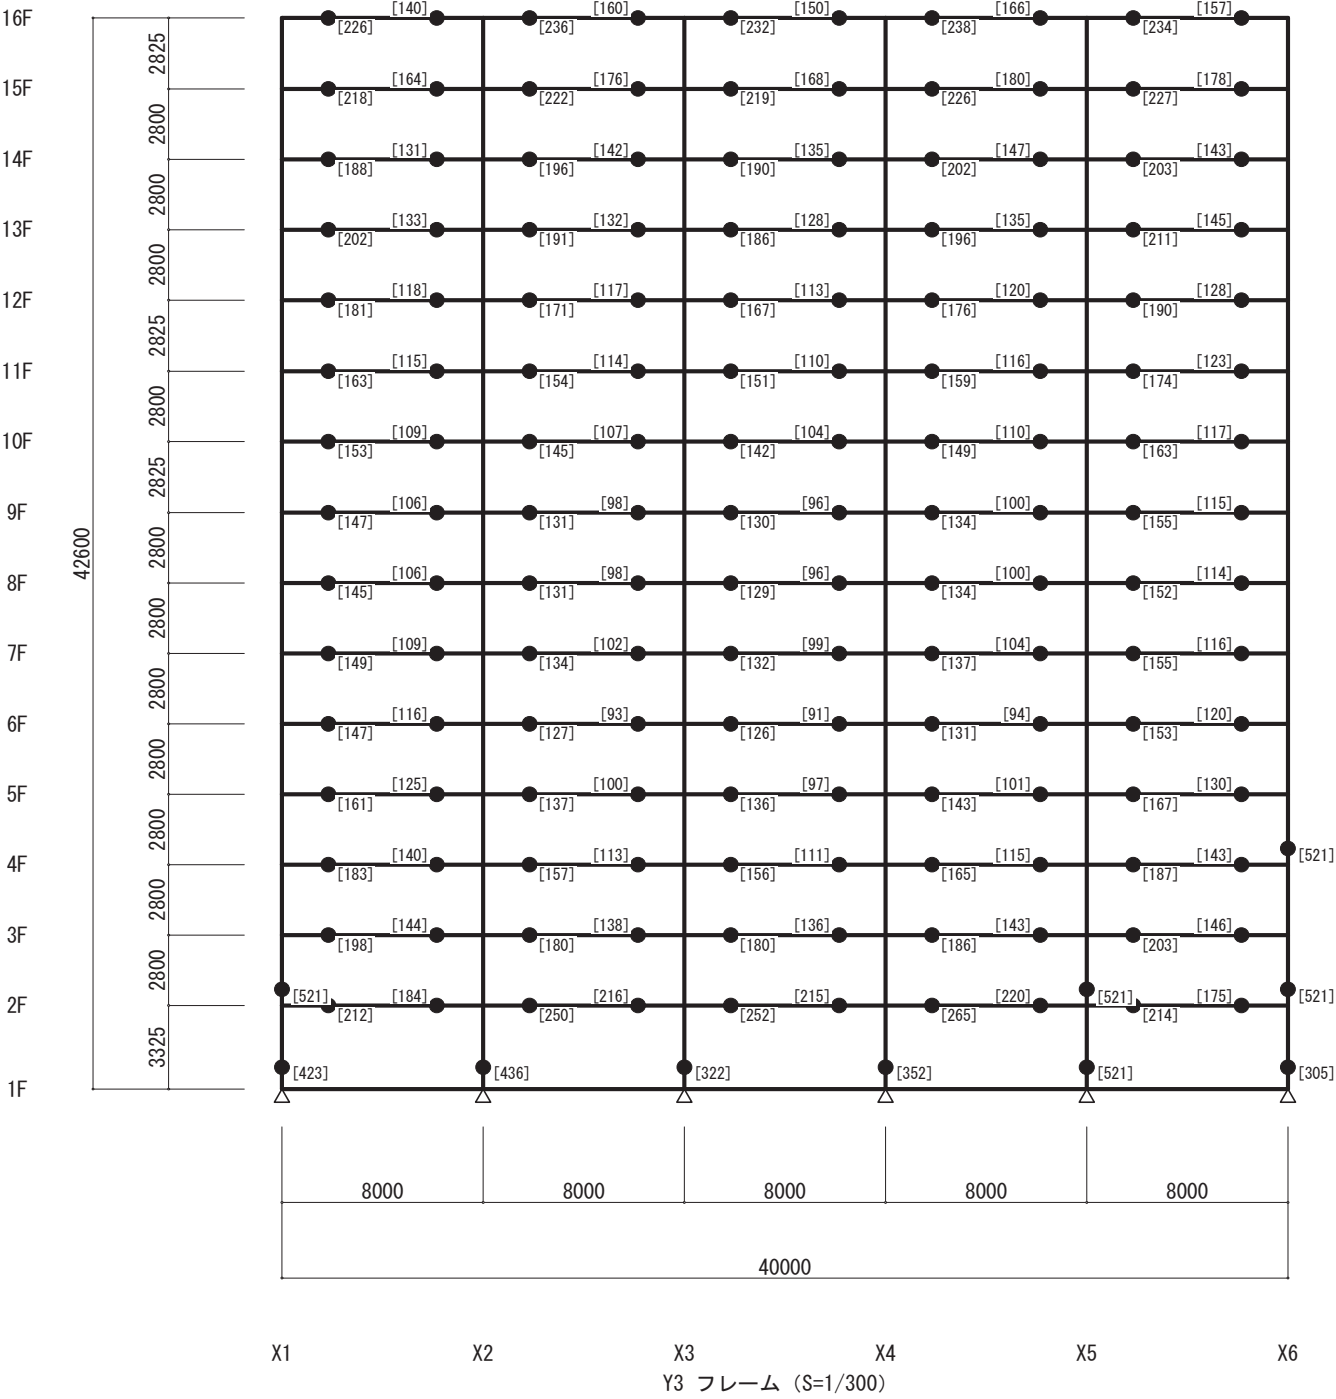


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

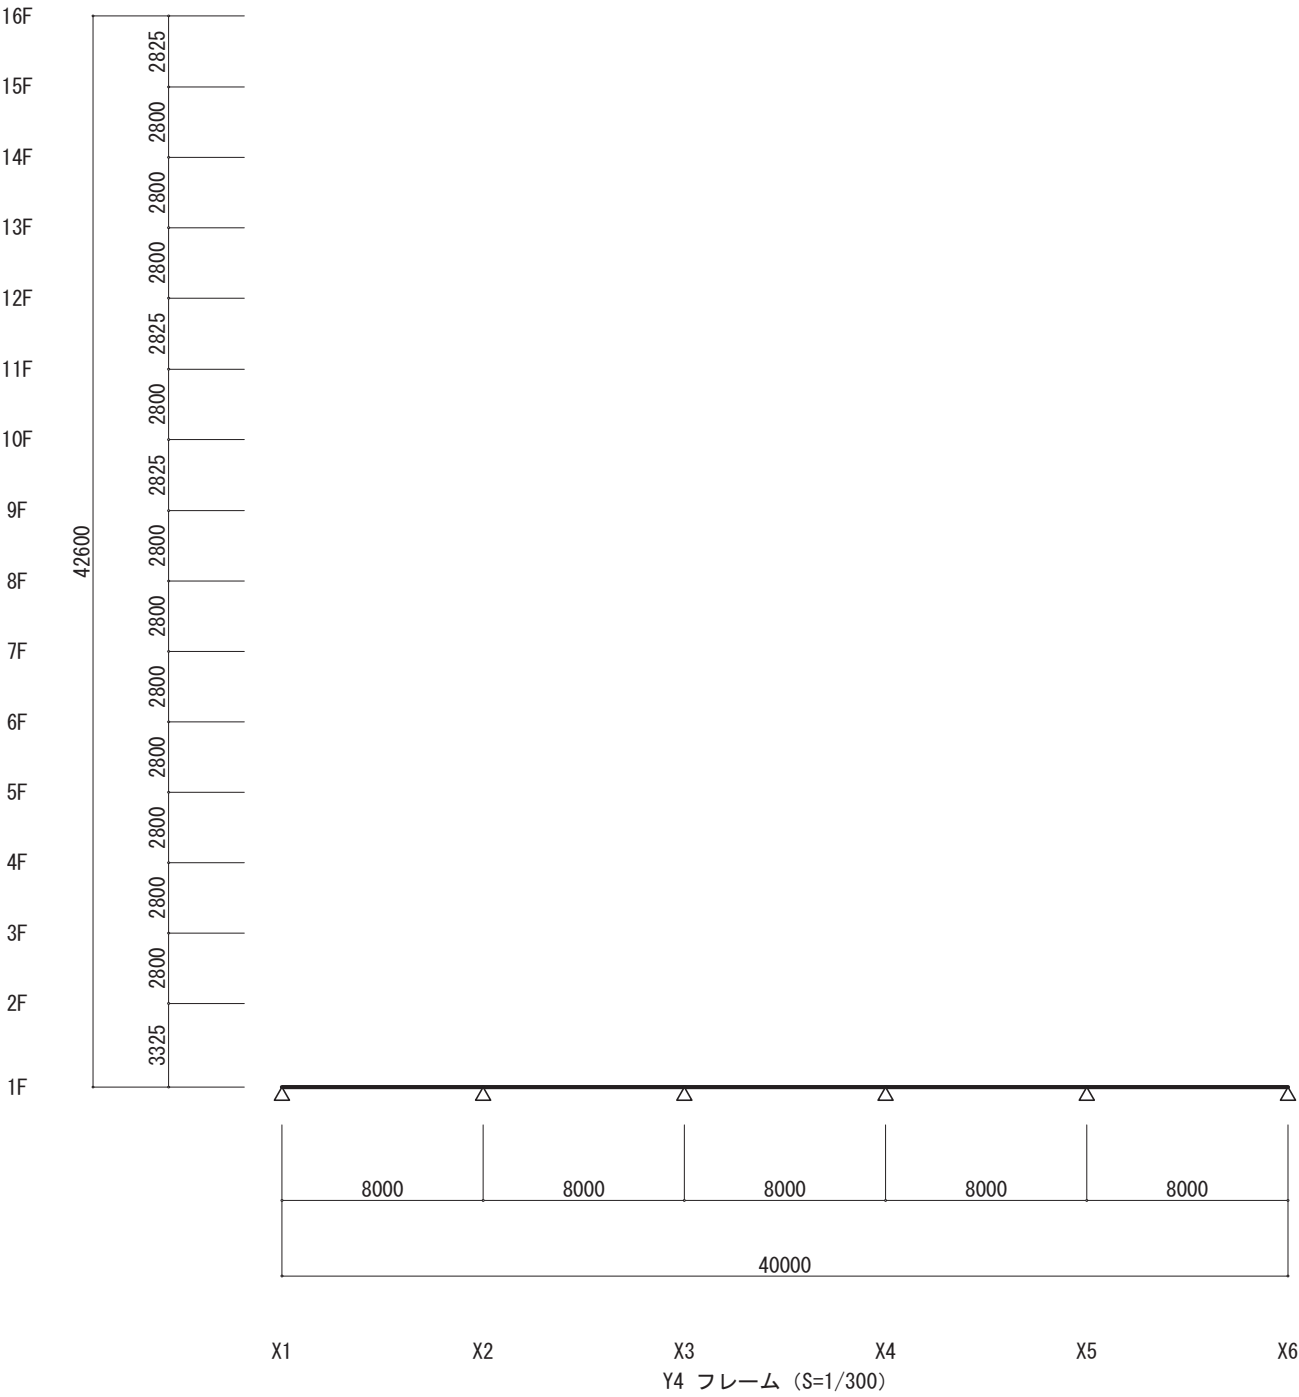


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

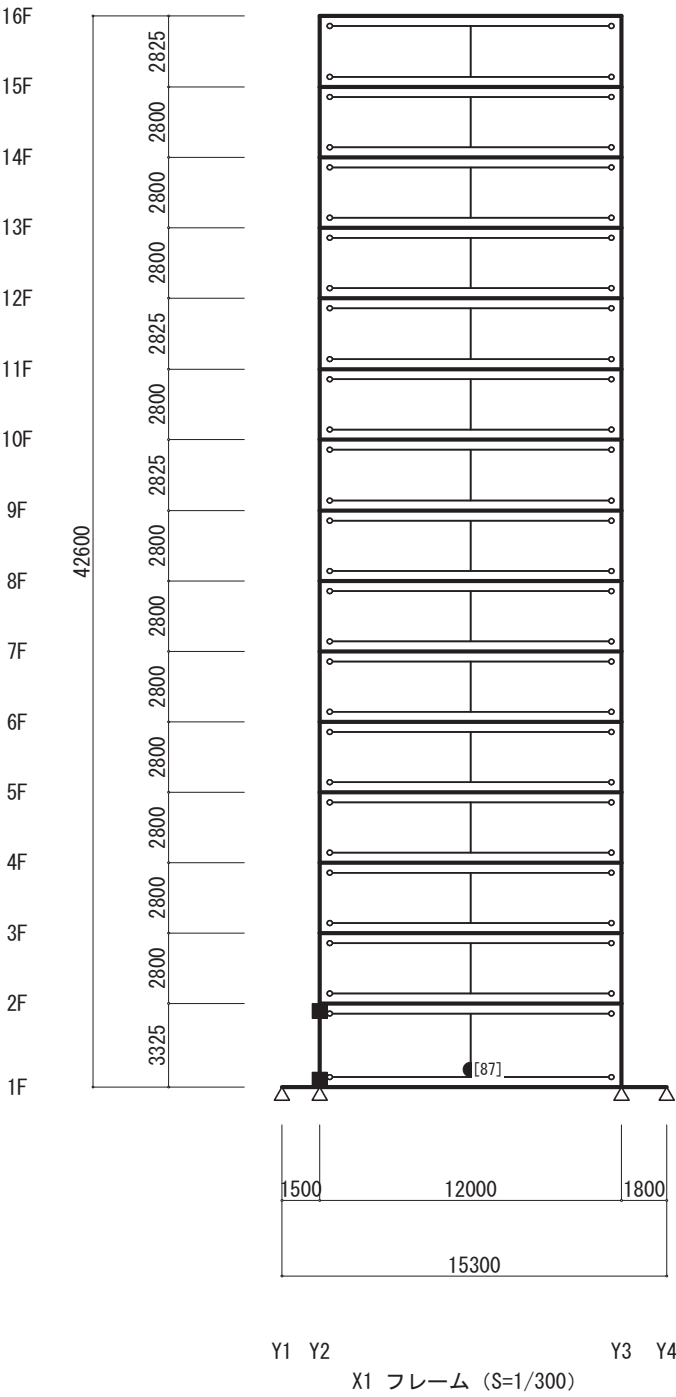


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

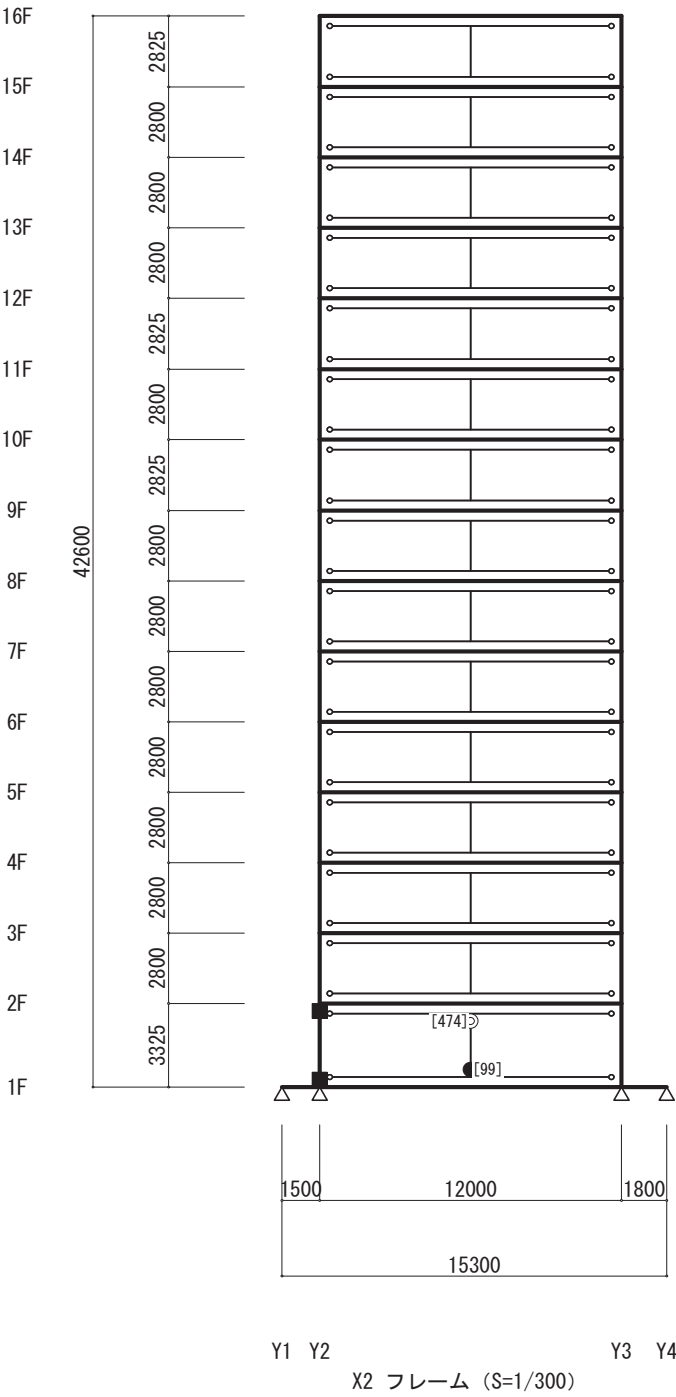


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

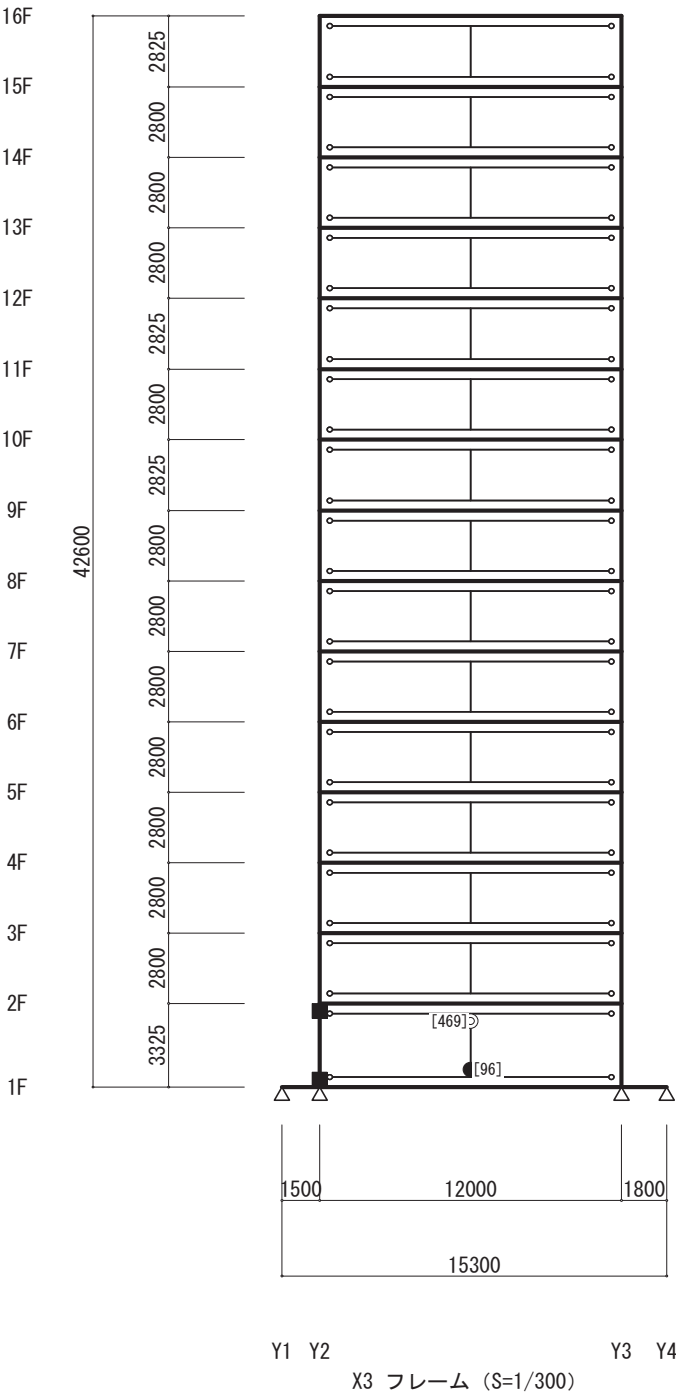


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

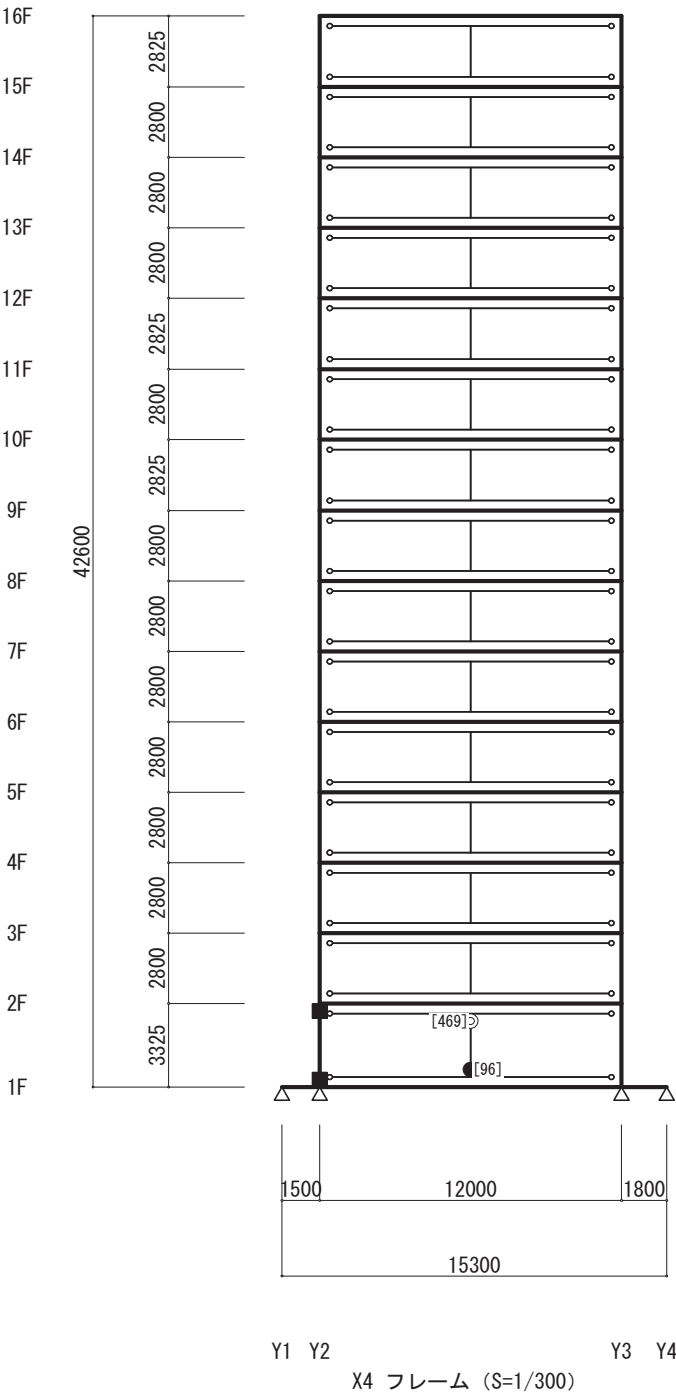


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

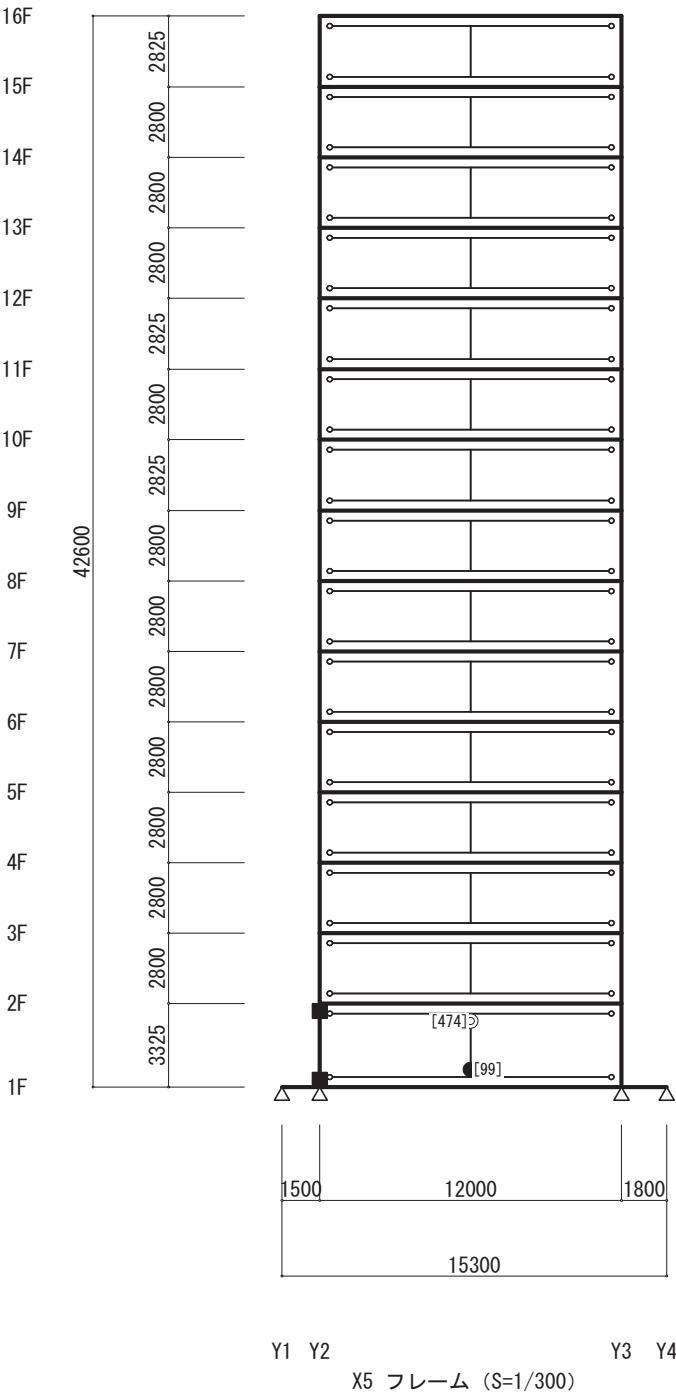


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

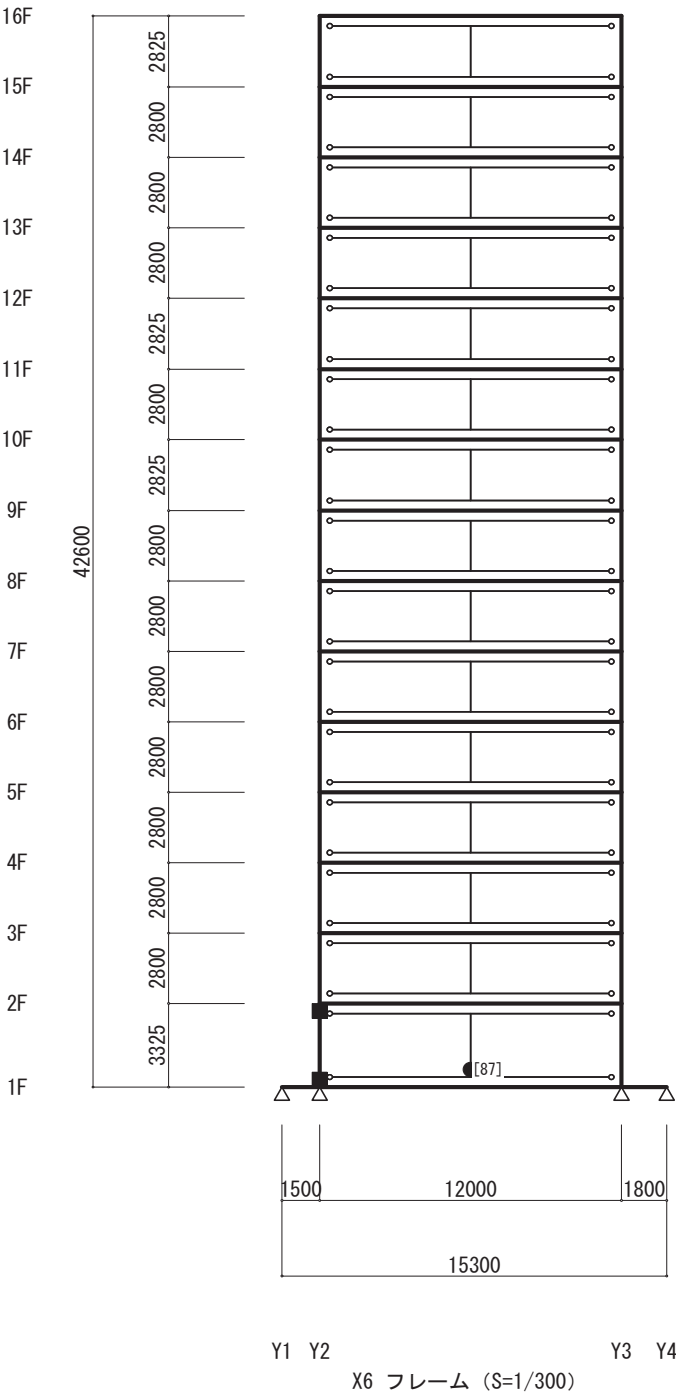


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

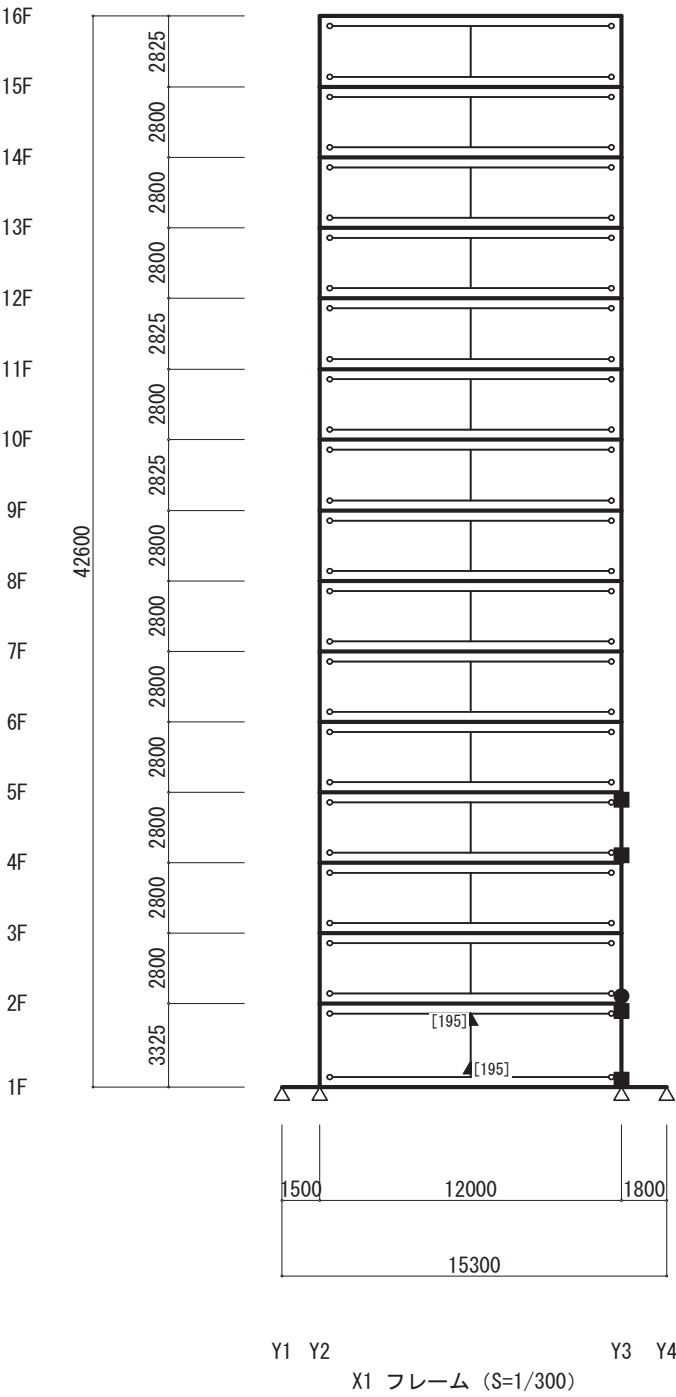


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

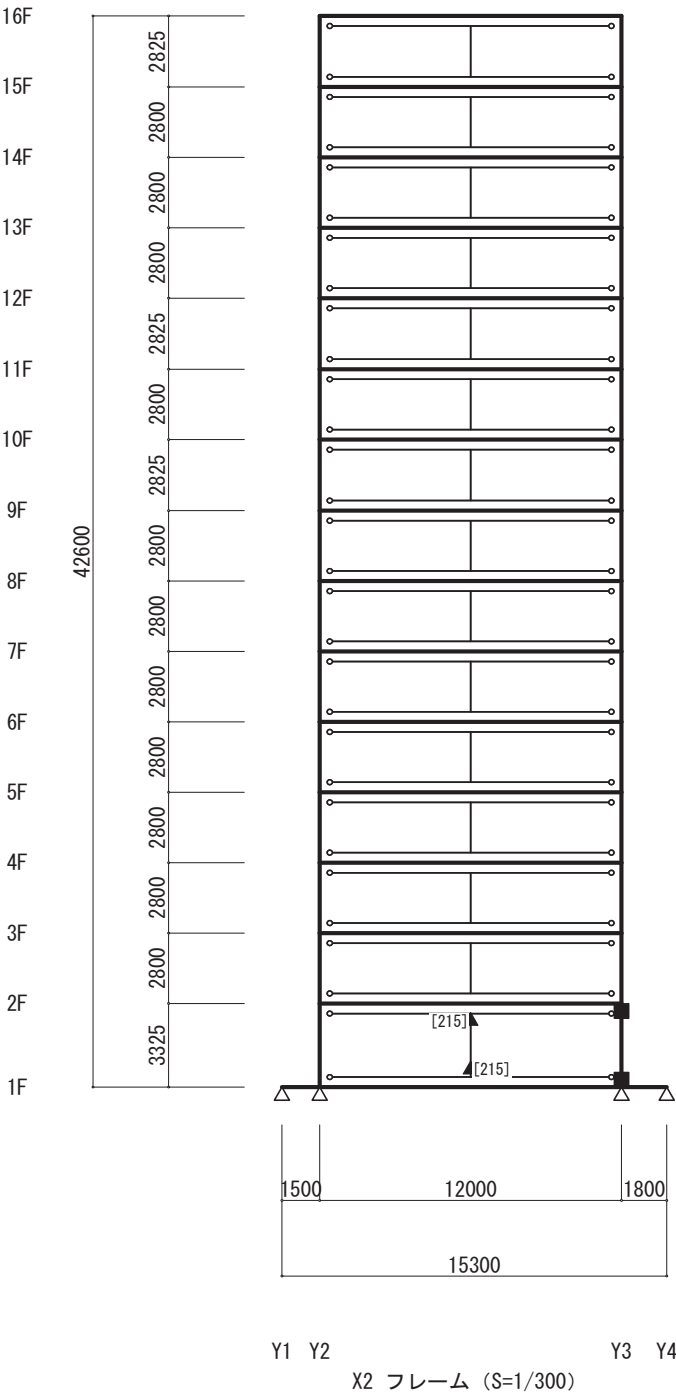


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

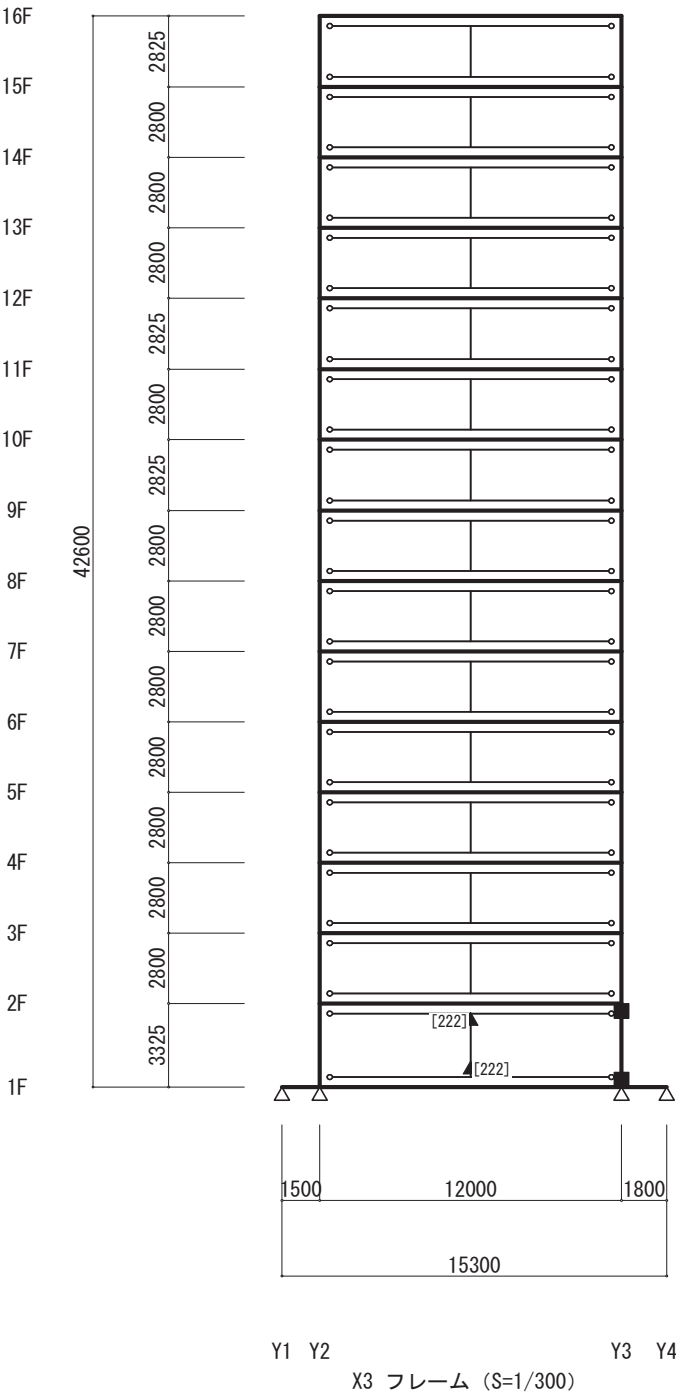


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

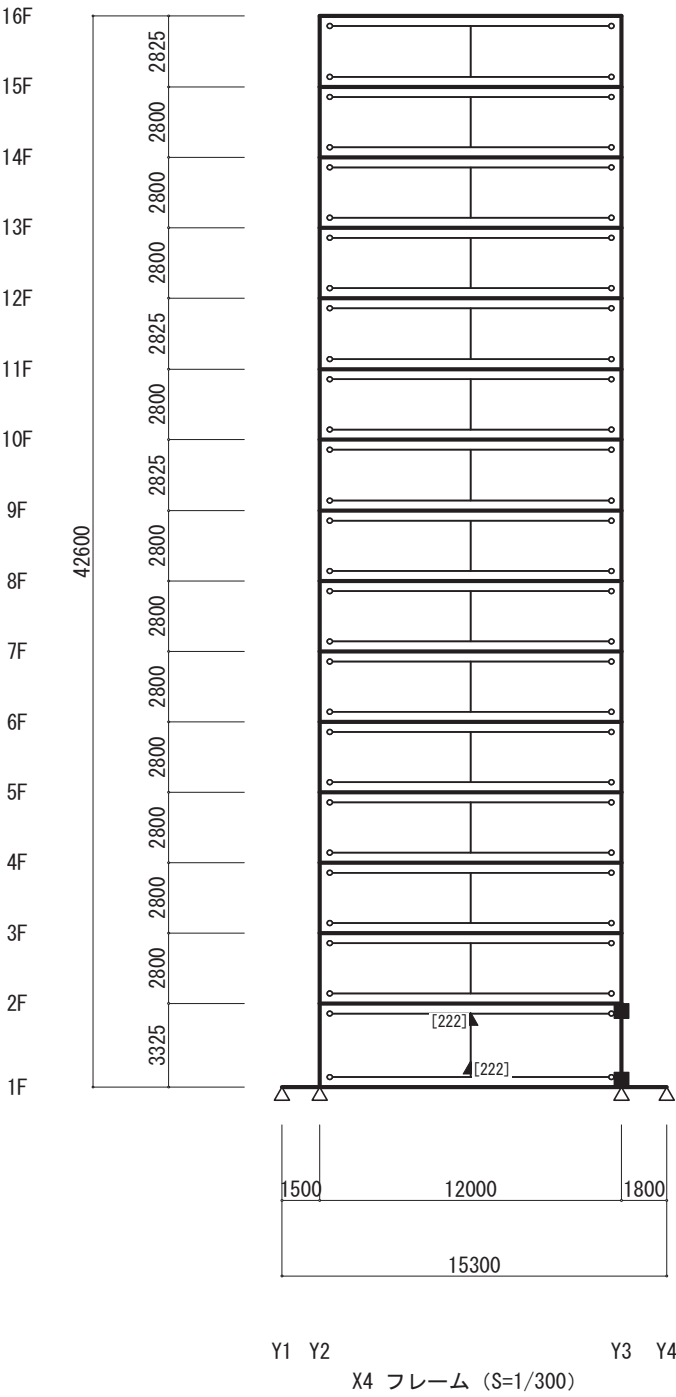

ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

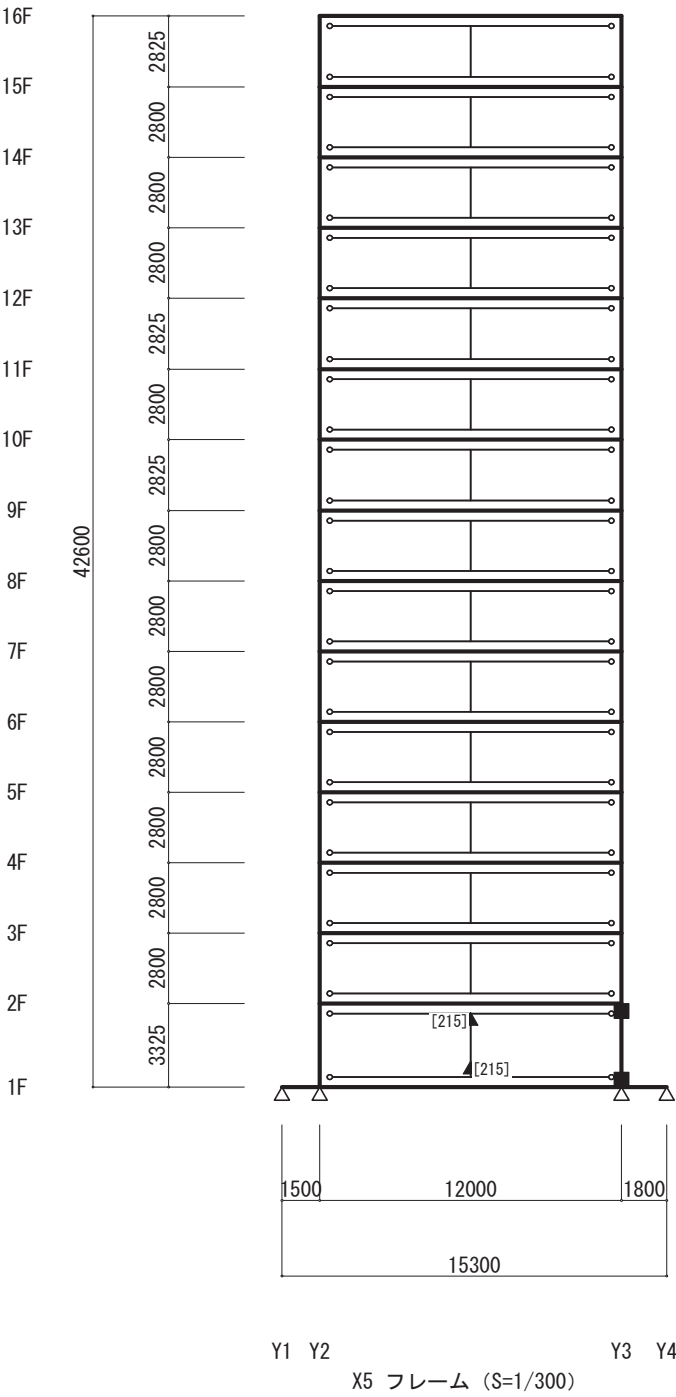


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

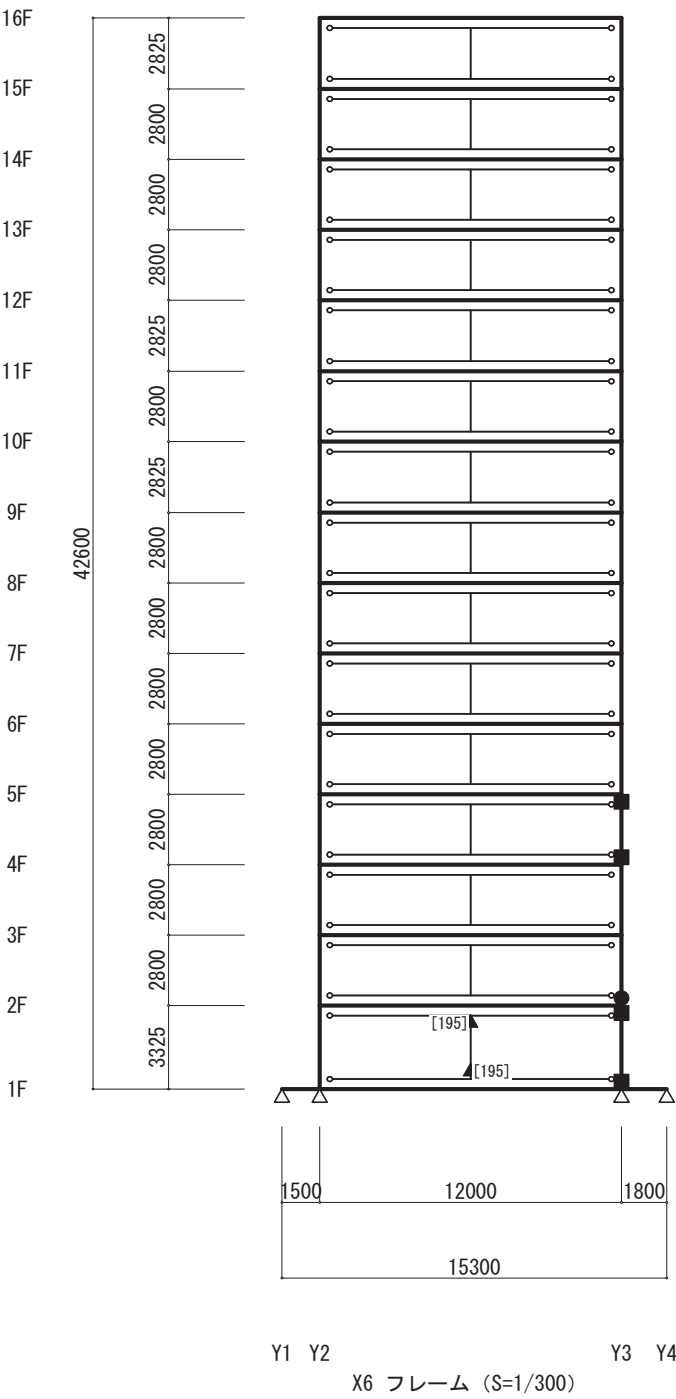

U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）

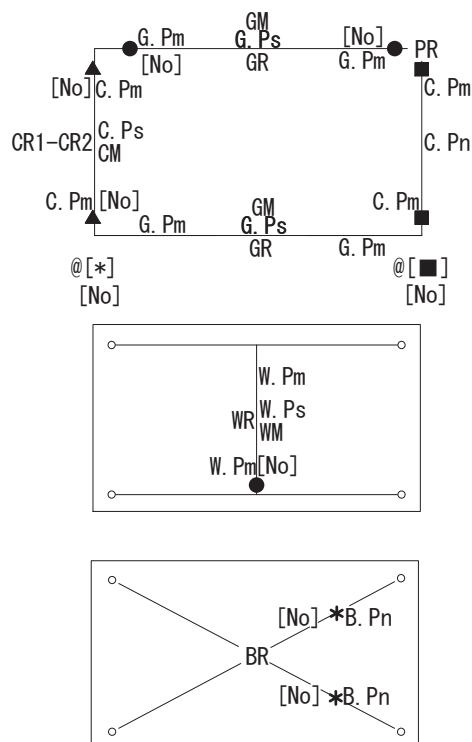



- : 曲げ破壊
▲ : せん断破壊
■ : 引張破壊
* : 圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
[*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
[No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
B. Pn : フレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C :

- GR : はりの種別
CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
WR : 壁の種別
BR : ブレースの種別
PR : 柱はり接合部の種別


- GM : はりの破壊モード
CM : 柱の破壊モード
WM : 壁の破壊モード
(※破壊モード M: 曲げ破壊、S: せん断破壊)

終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

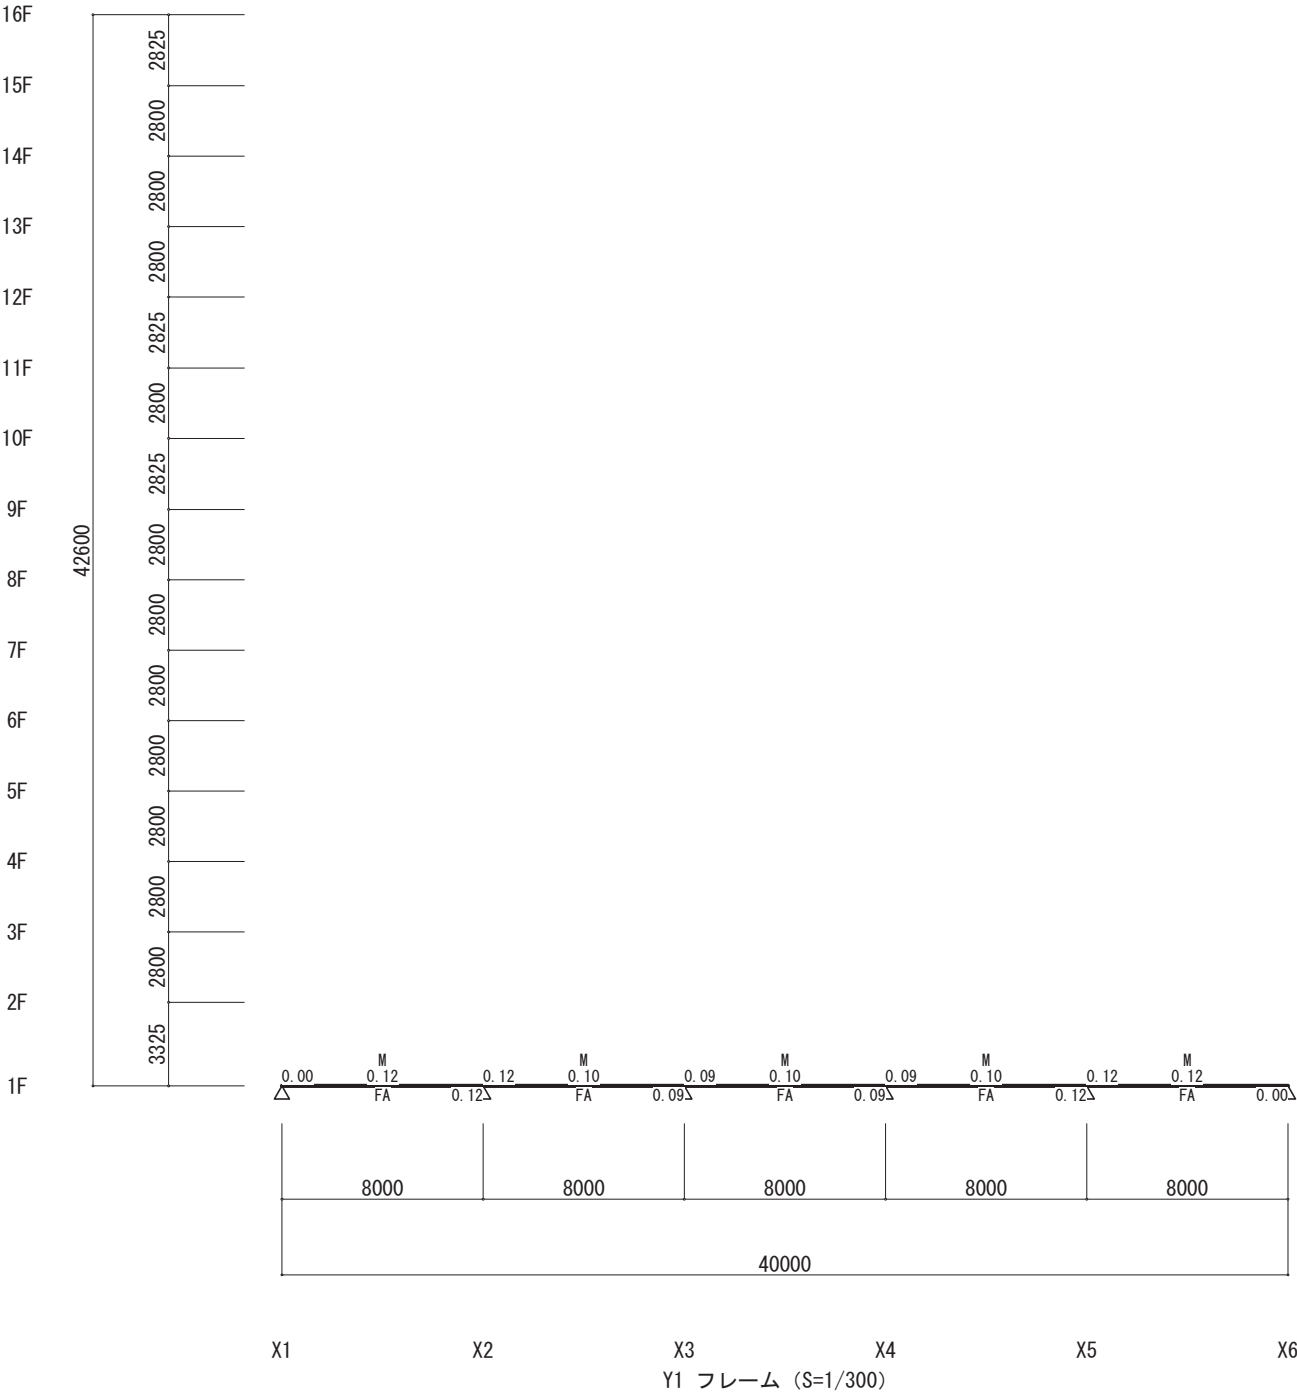


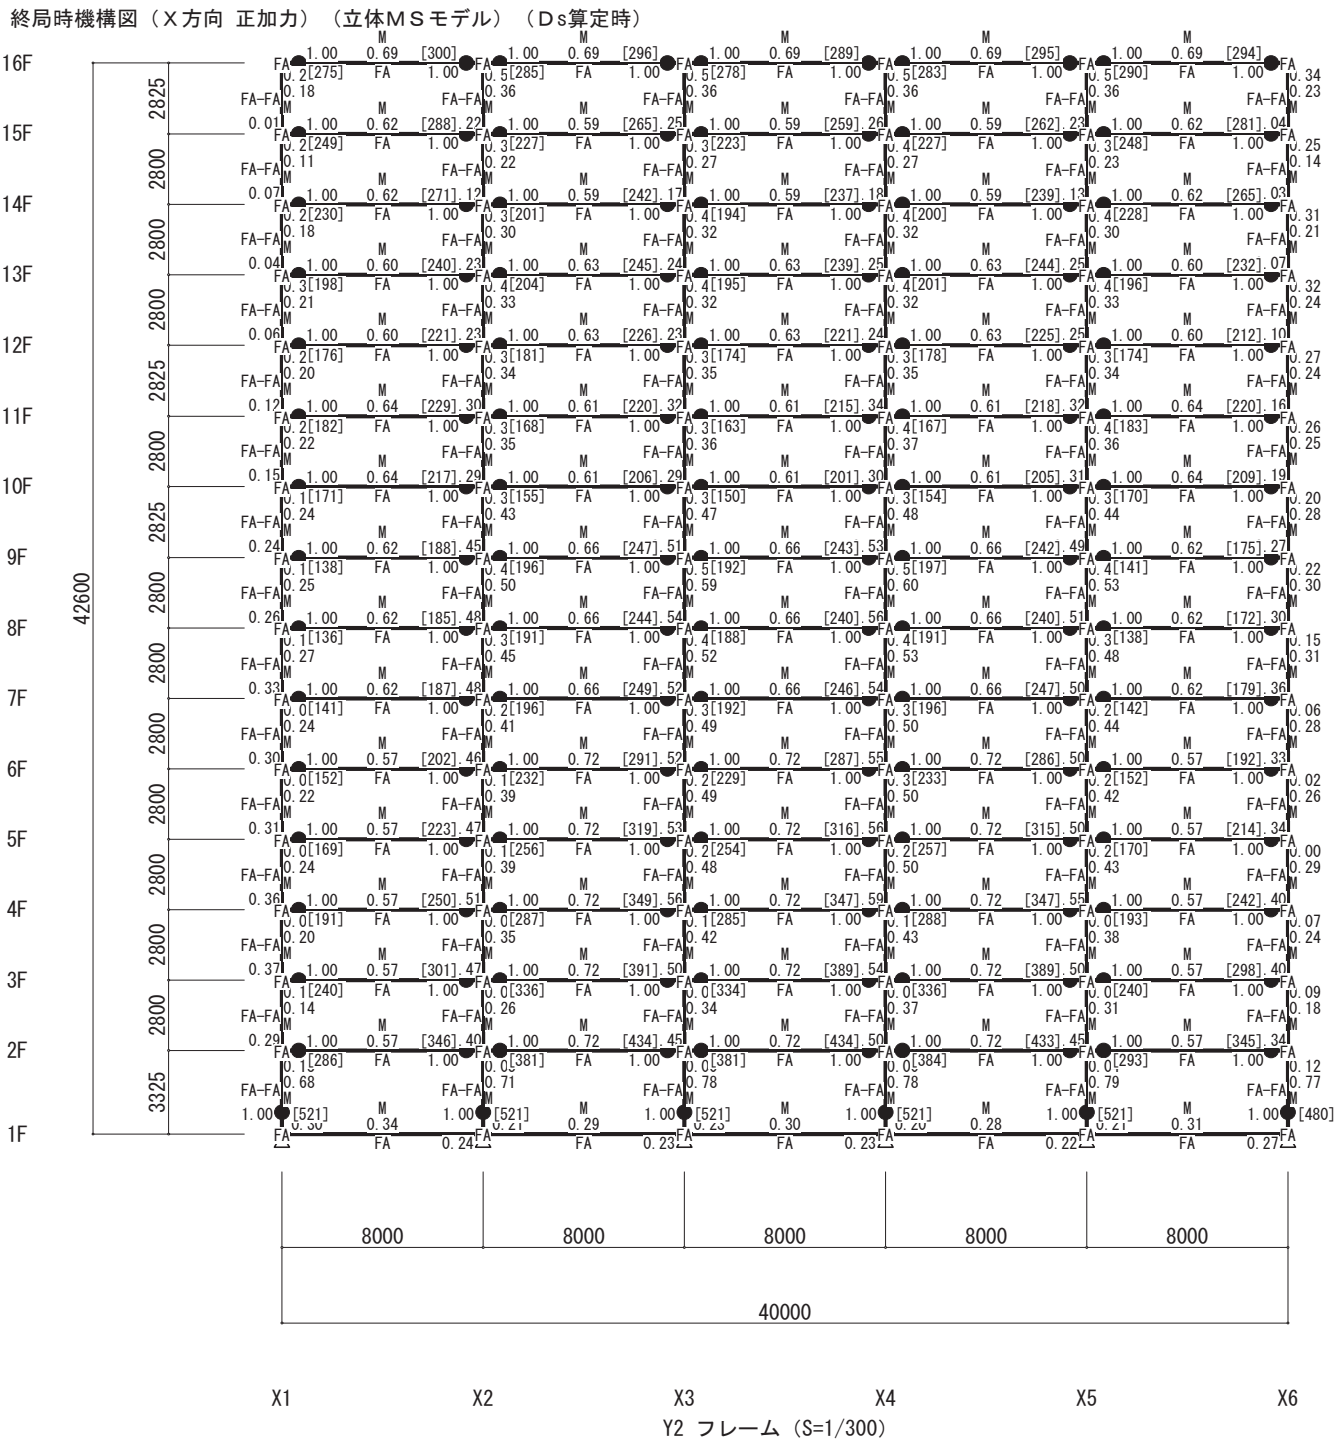


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

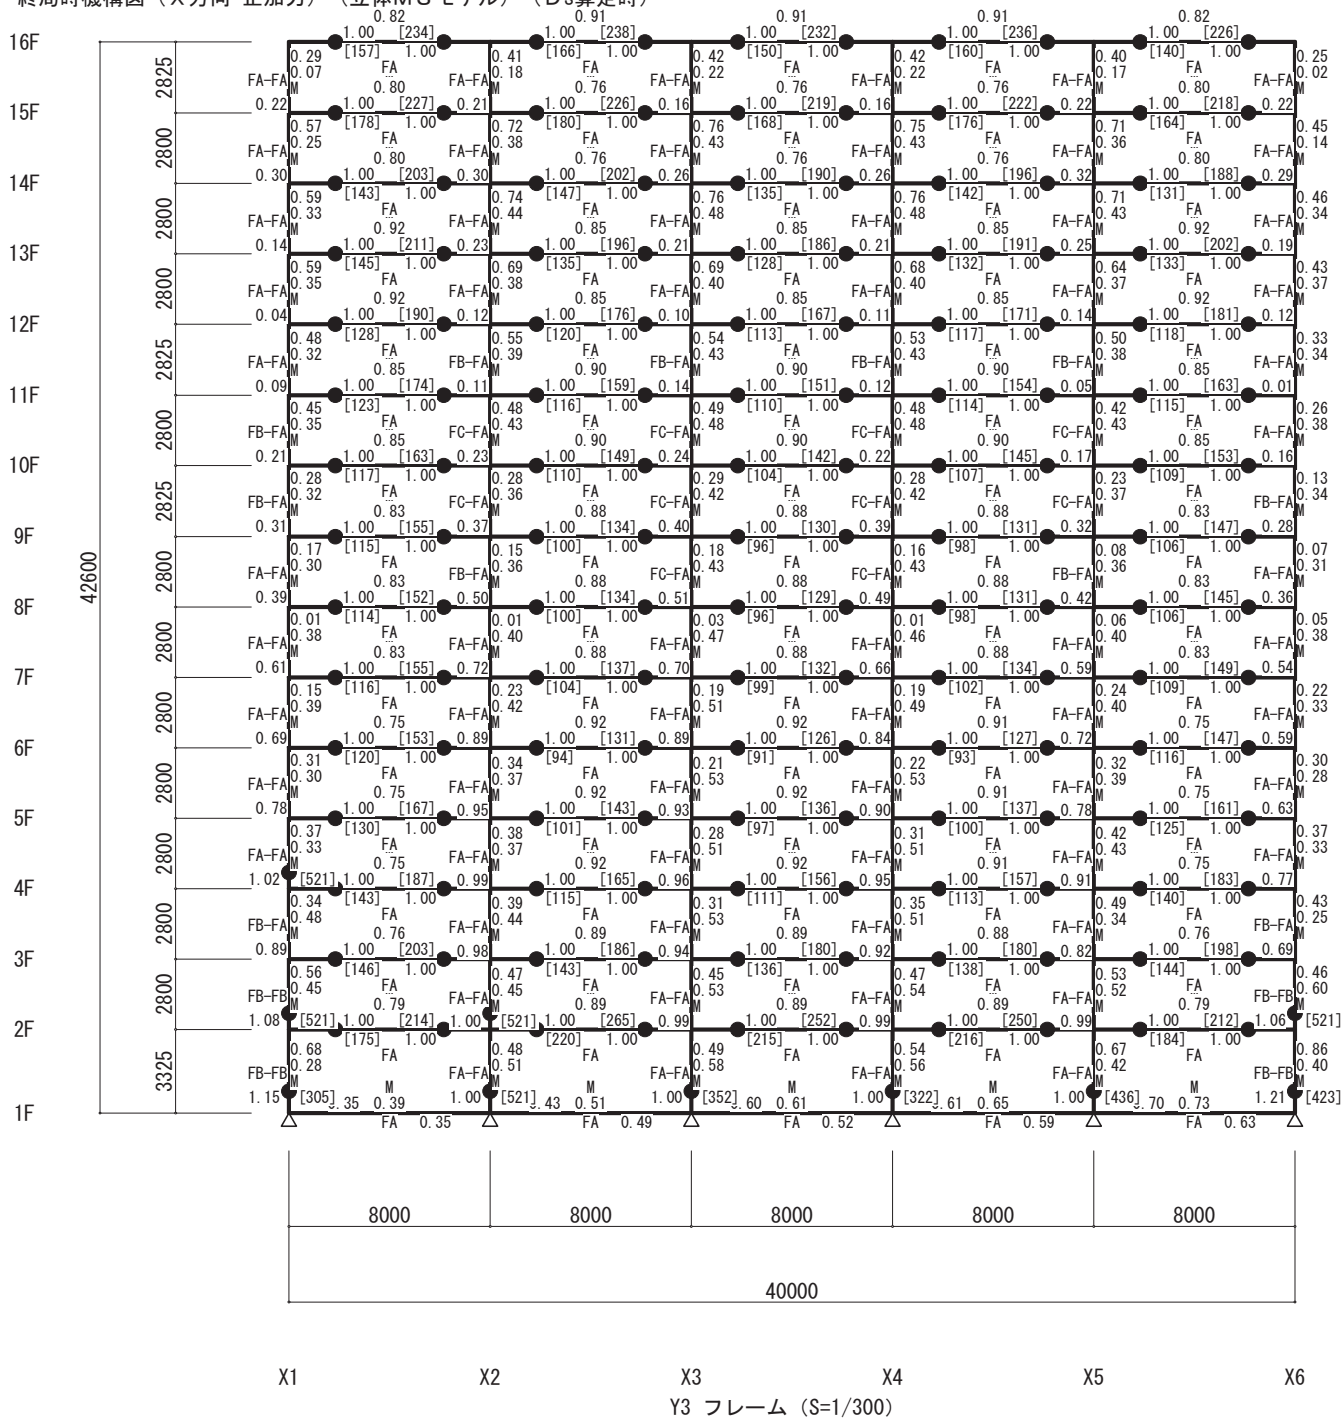


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

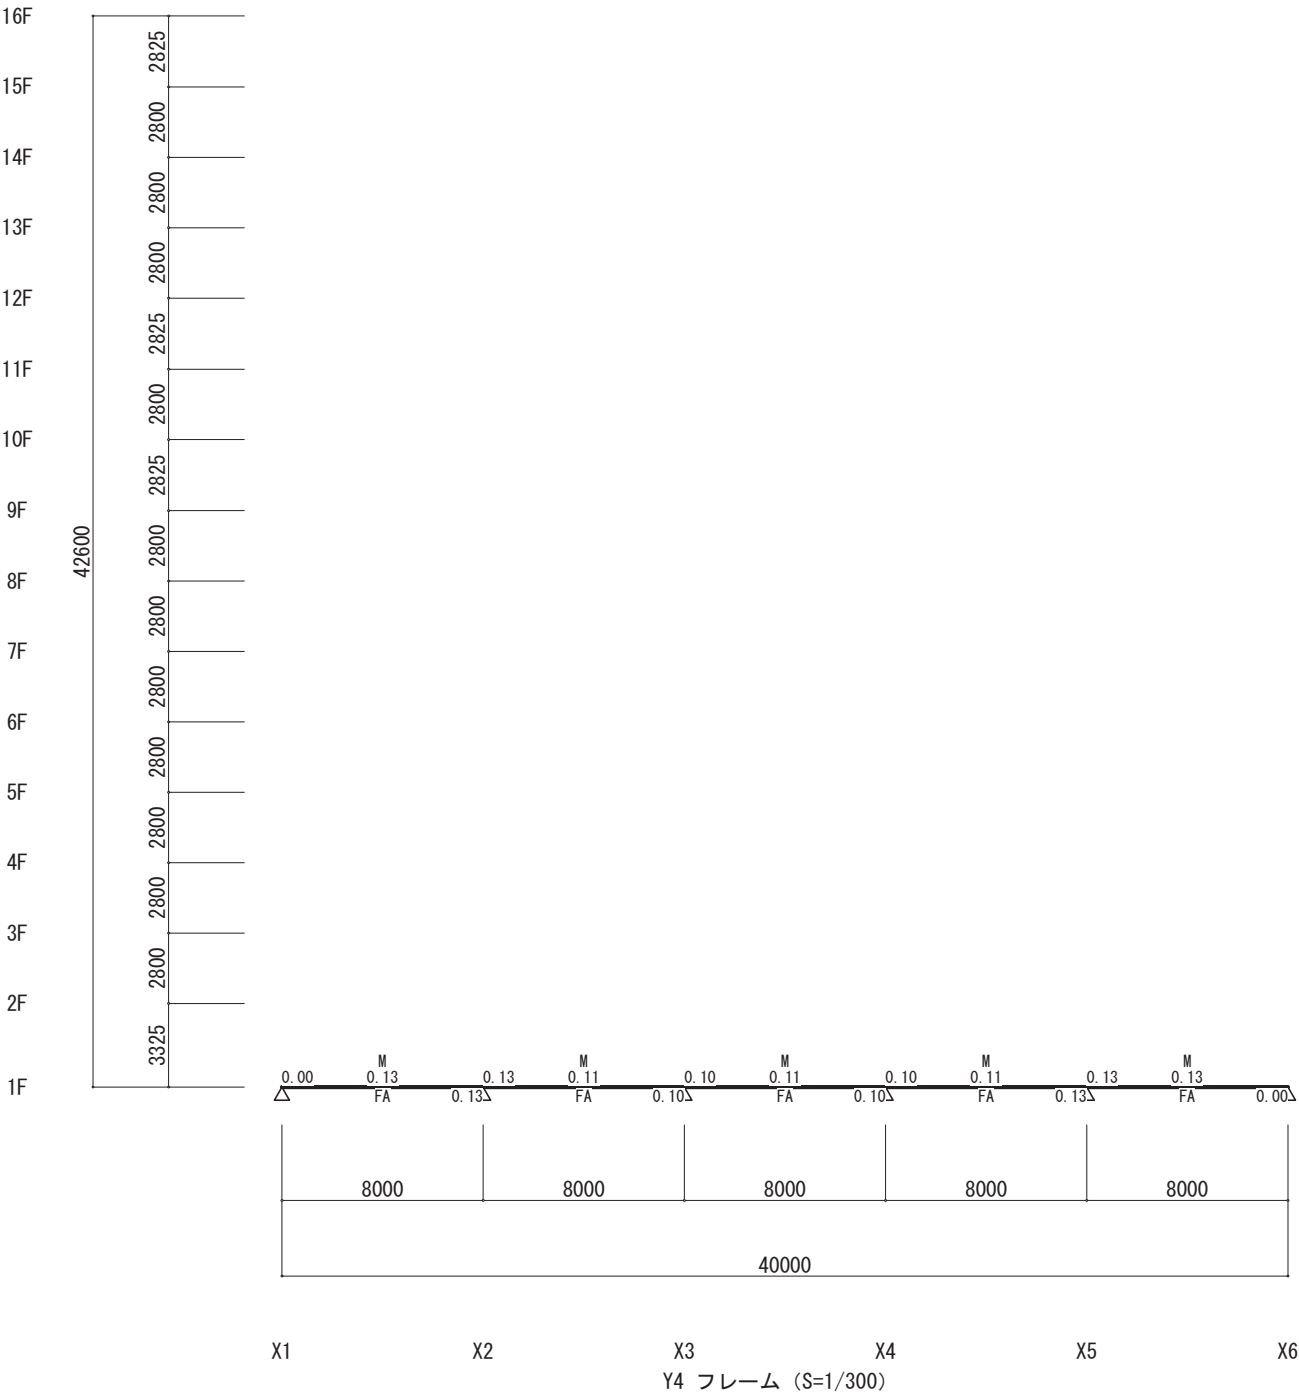


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

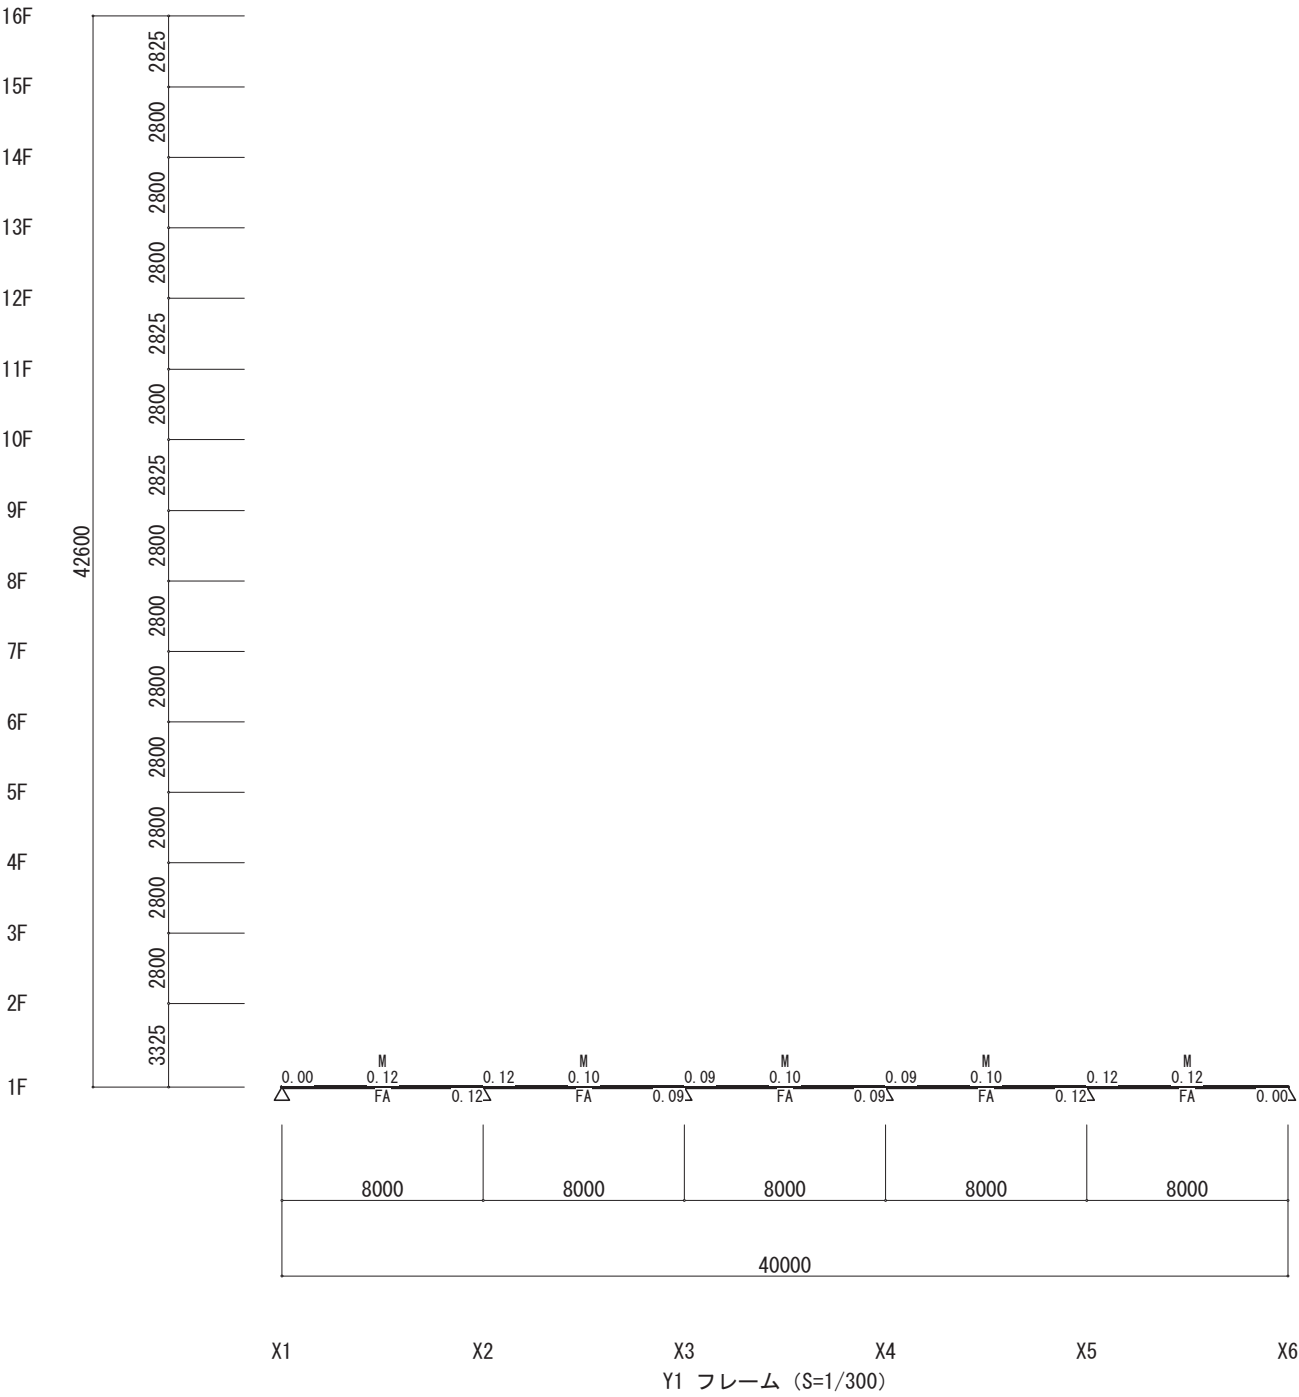


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

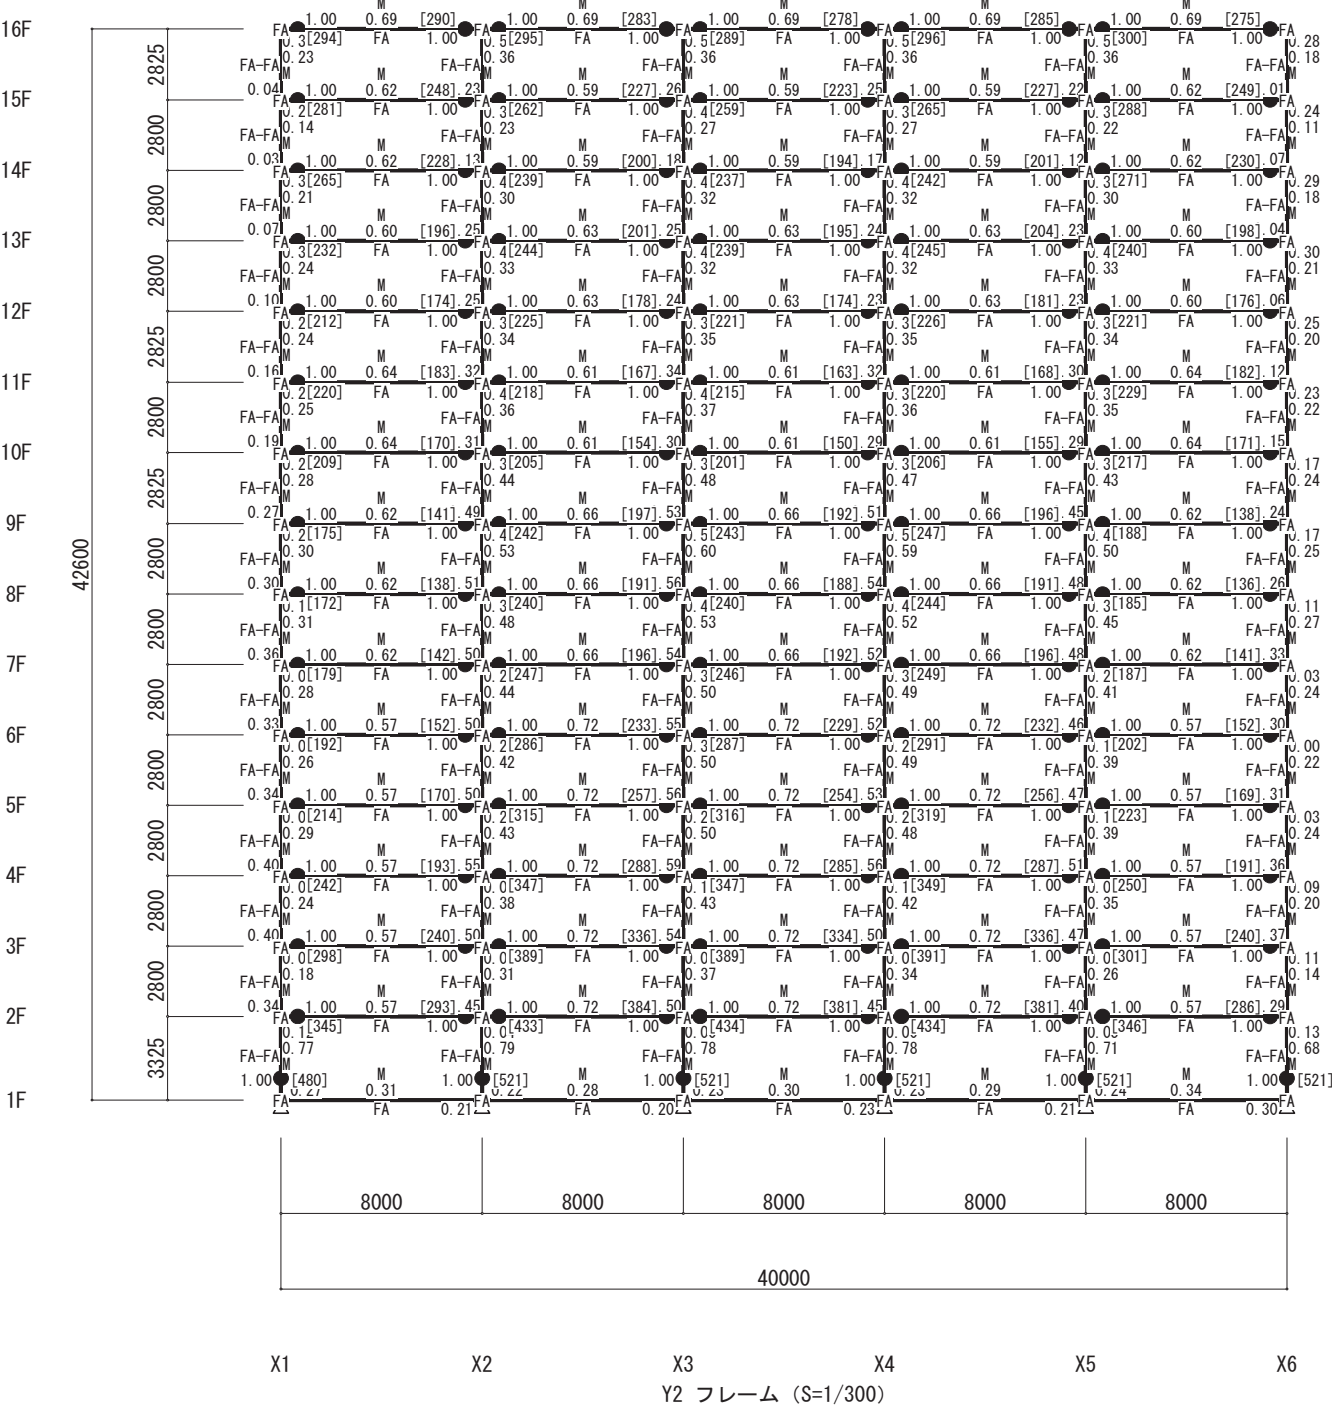


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

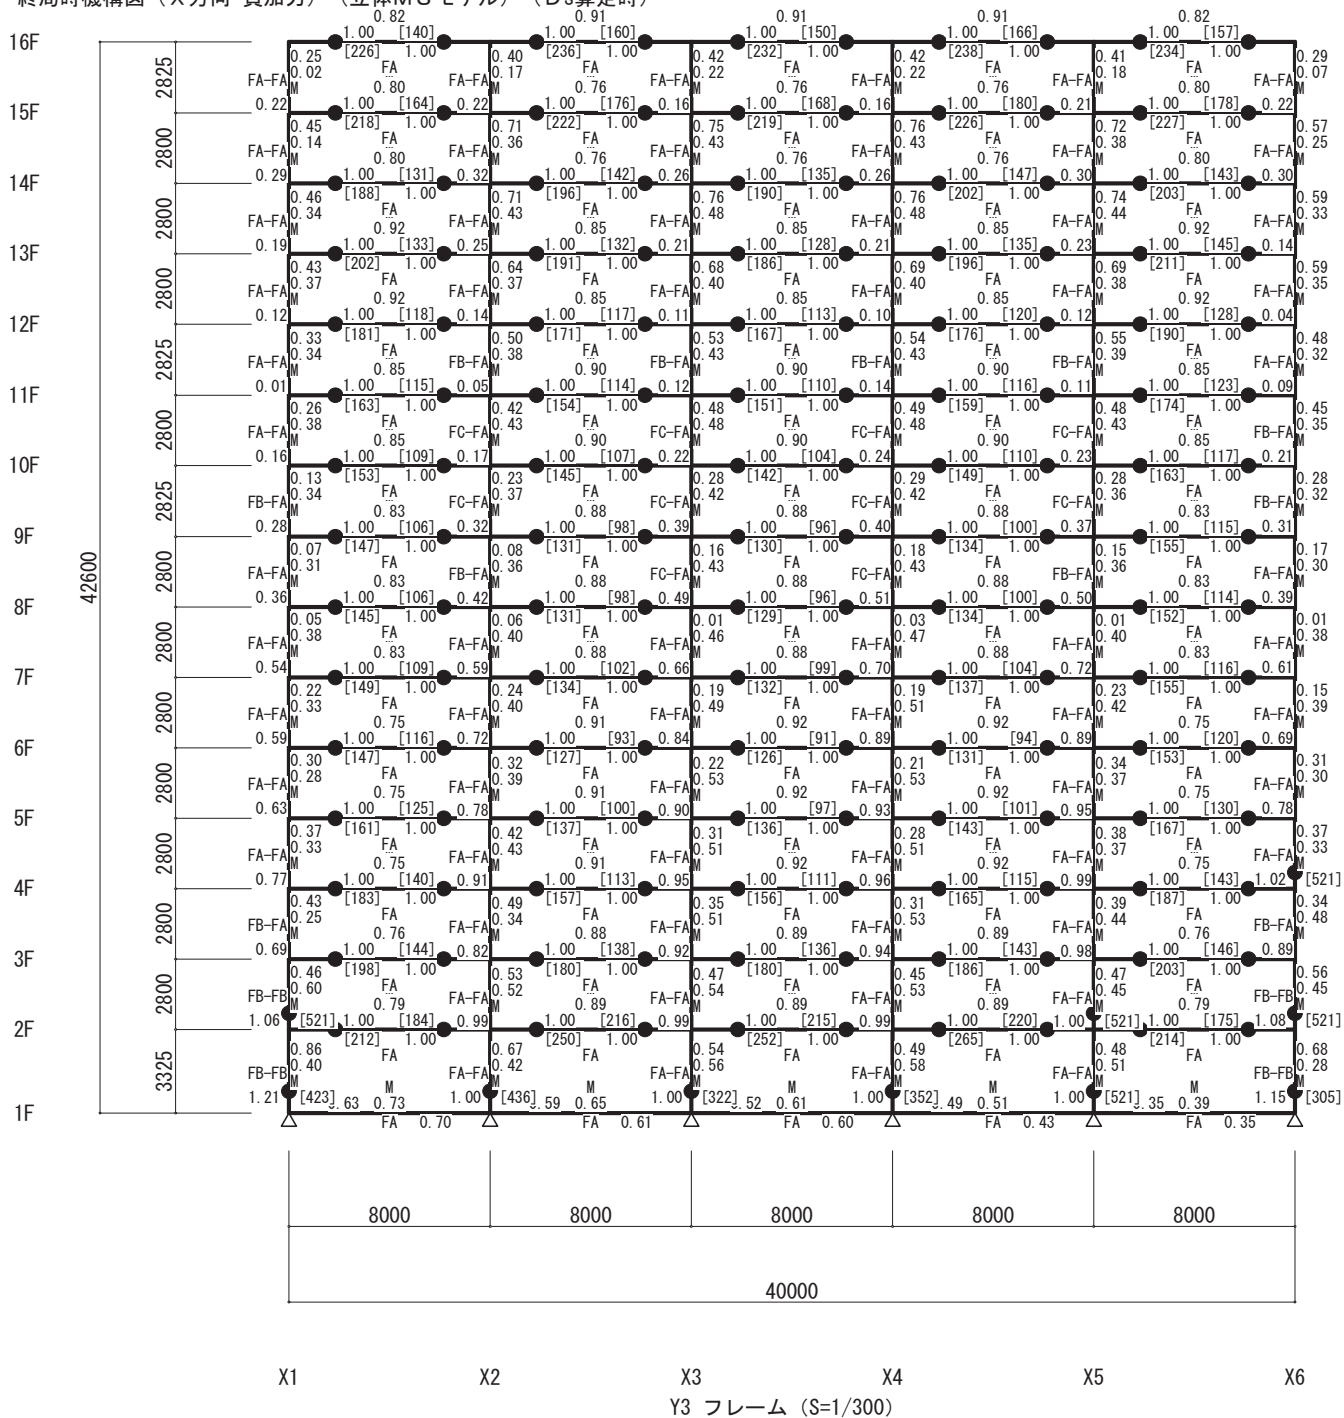

終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

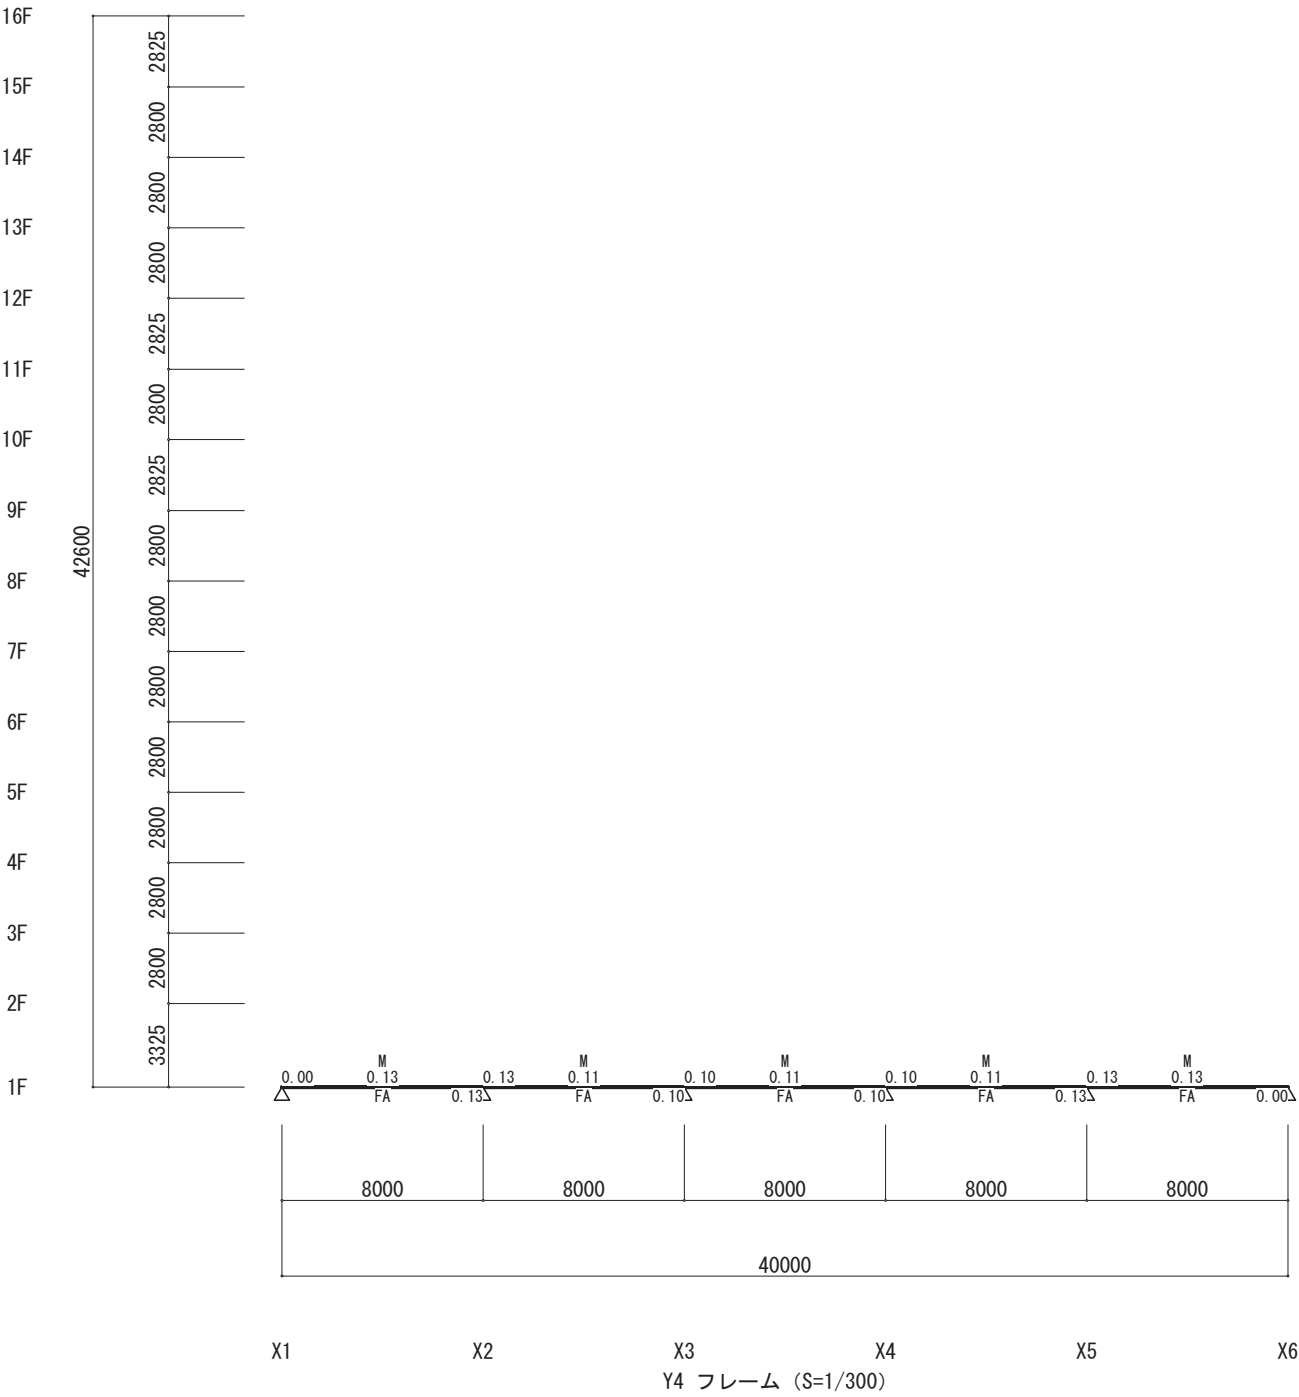


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

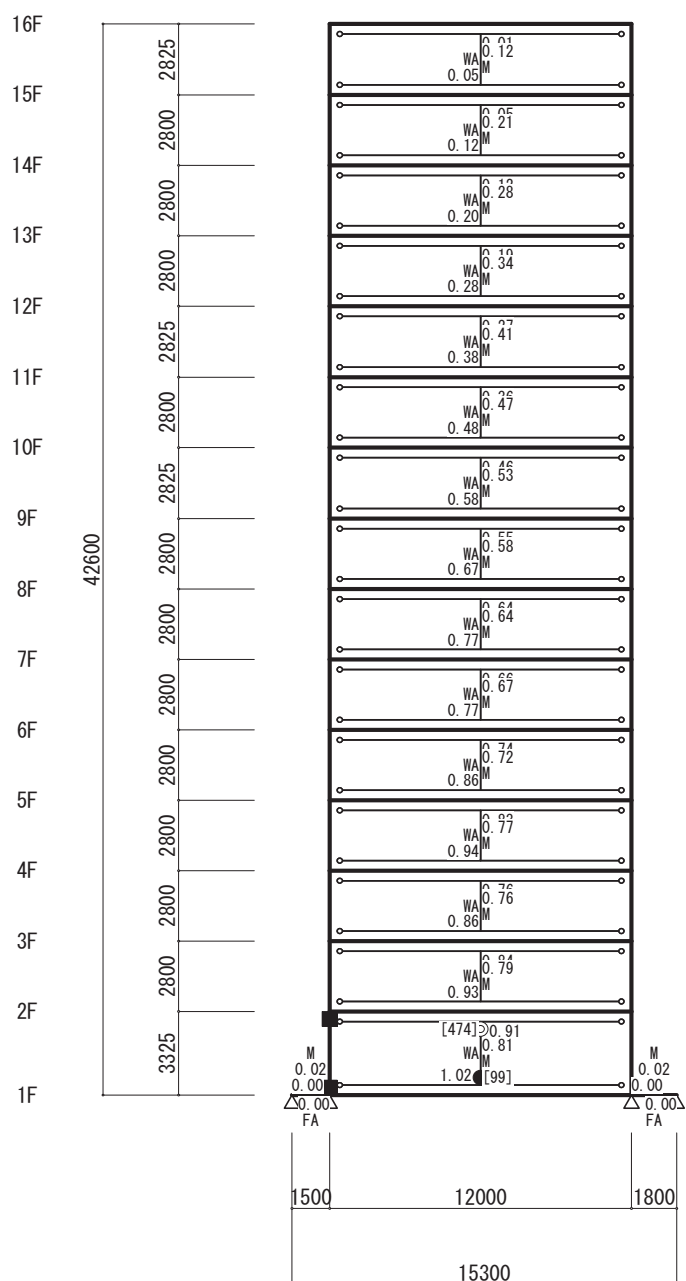

Y1 Y2 Y3 Y4


X2 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

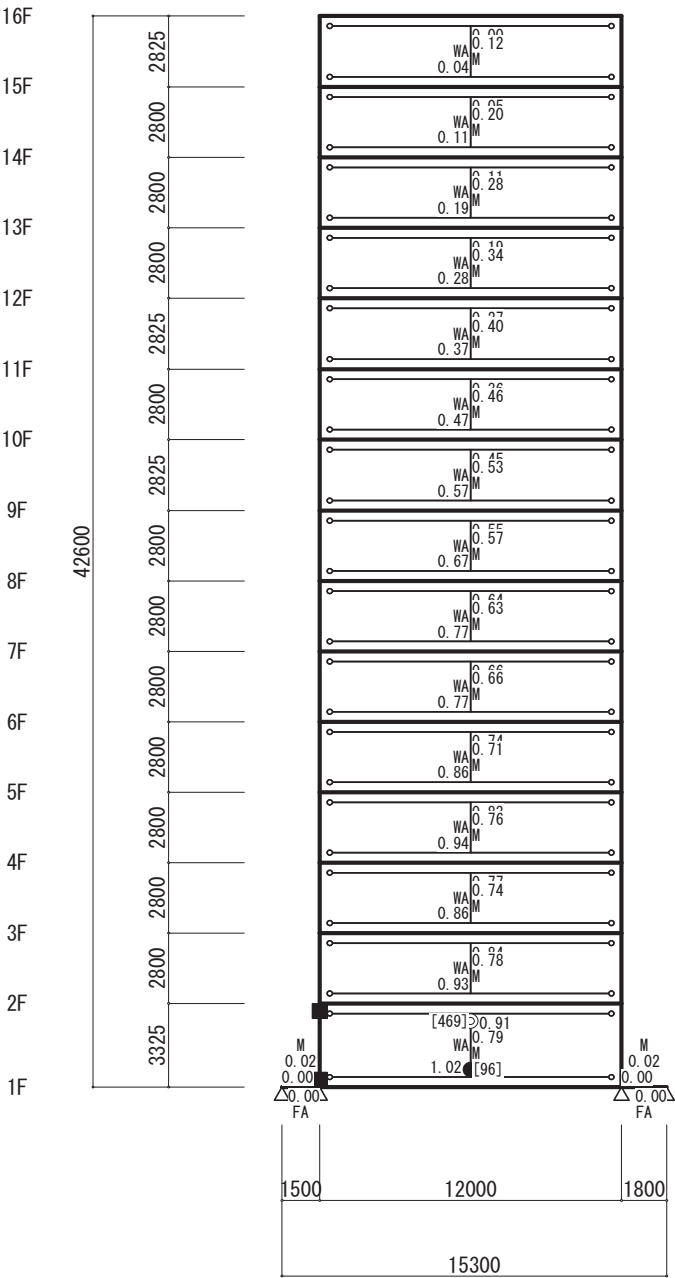


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

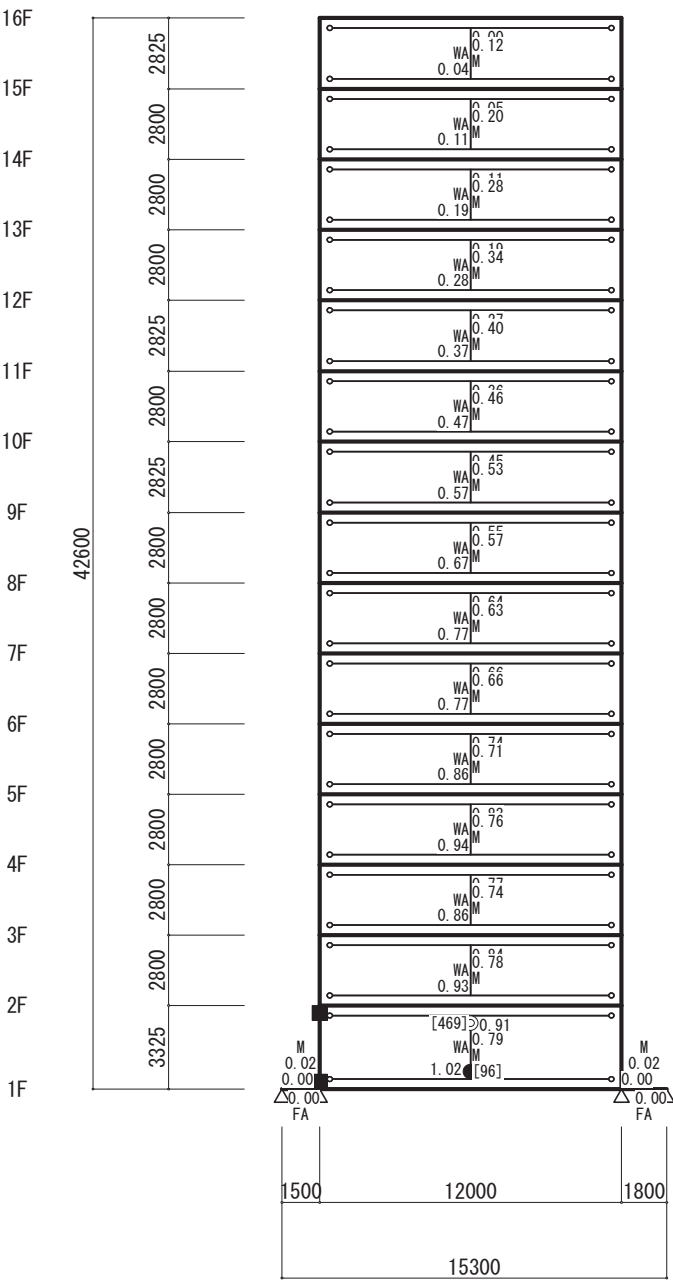


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

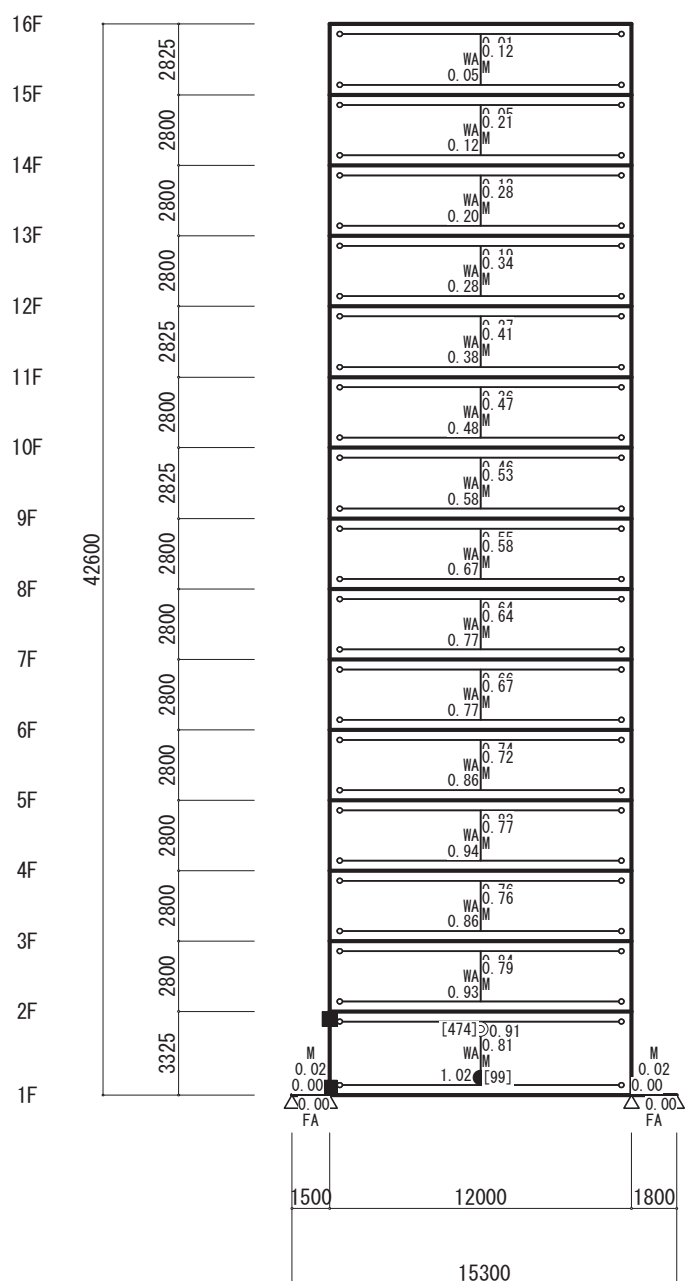


Y1 Y2 Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

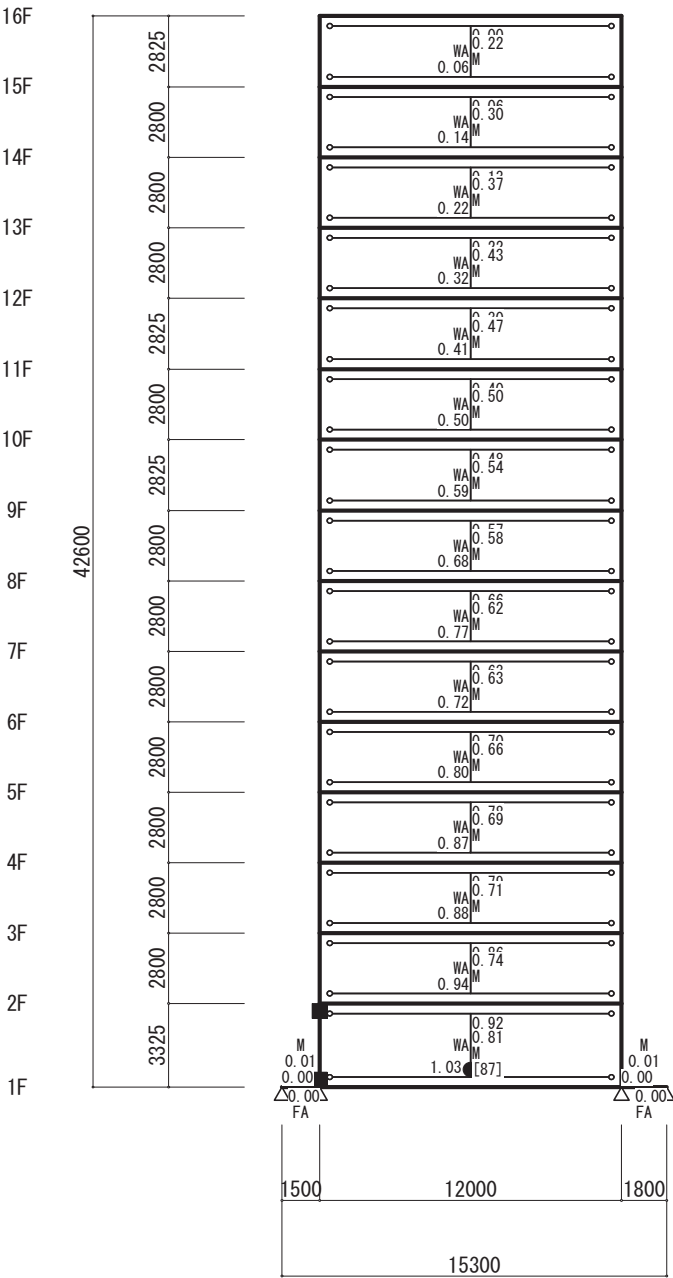


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

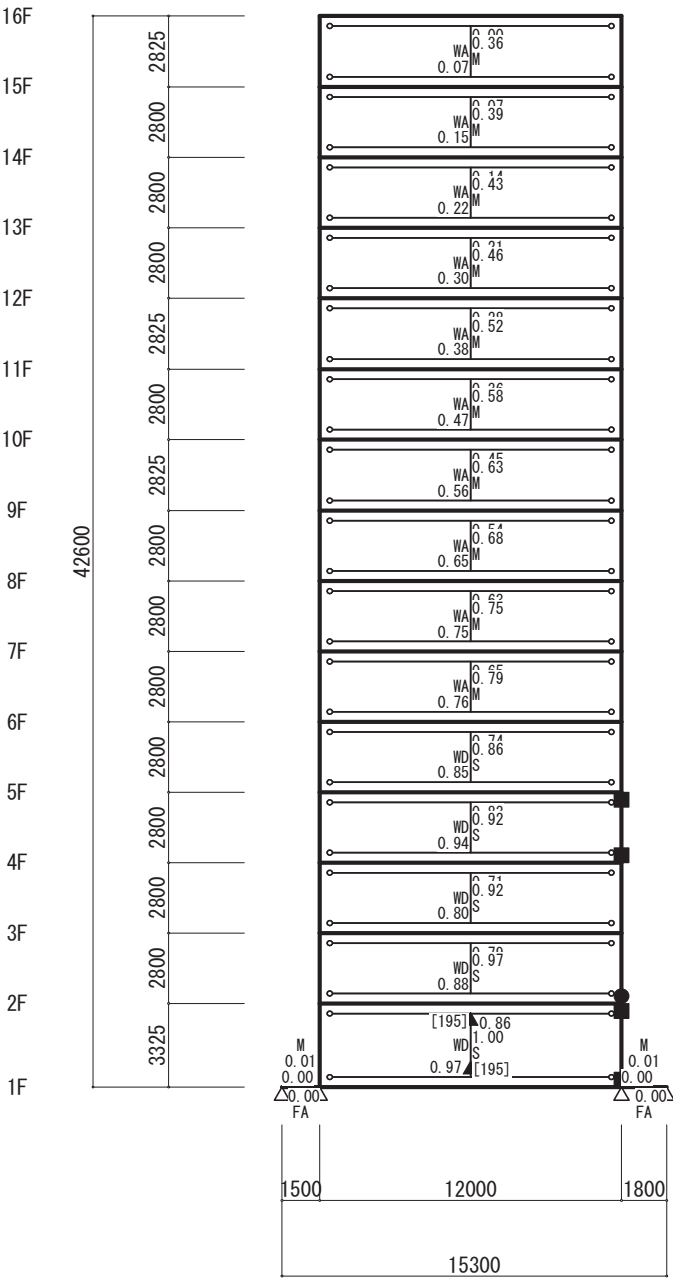


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

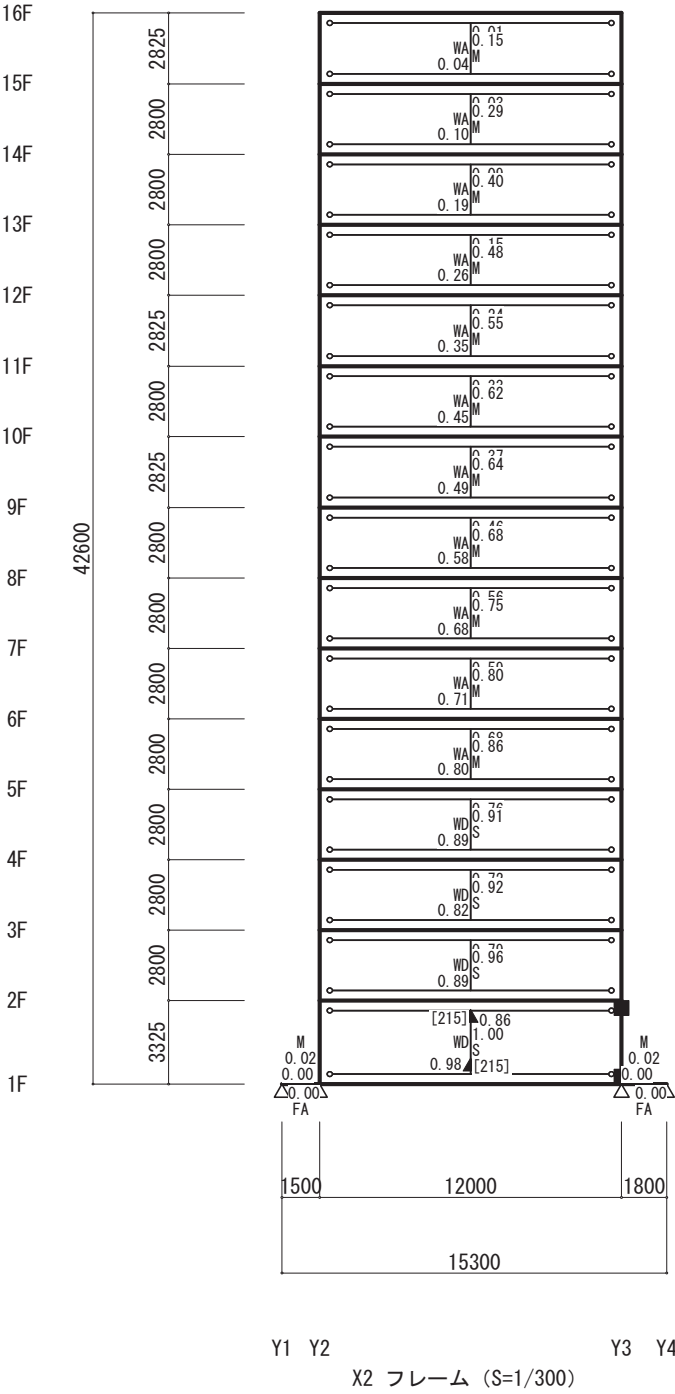


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

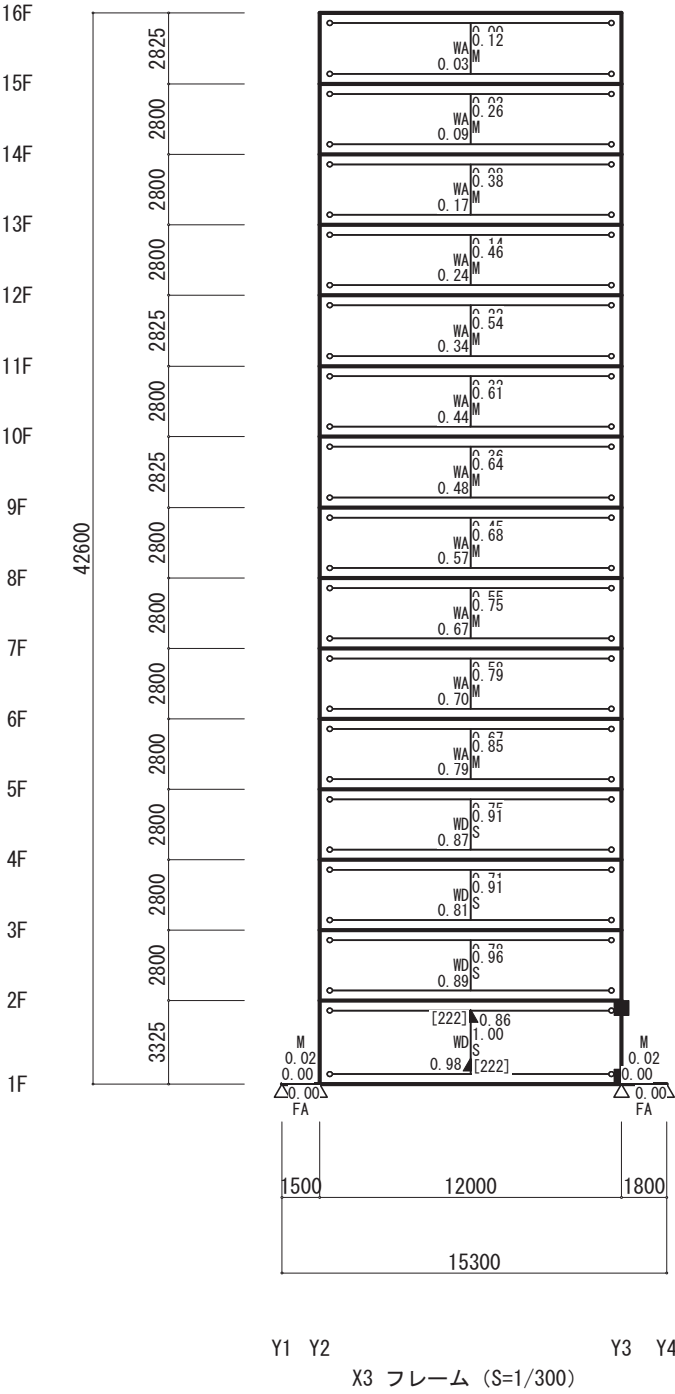

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

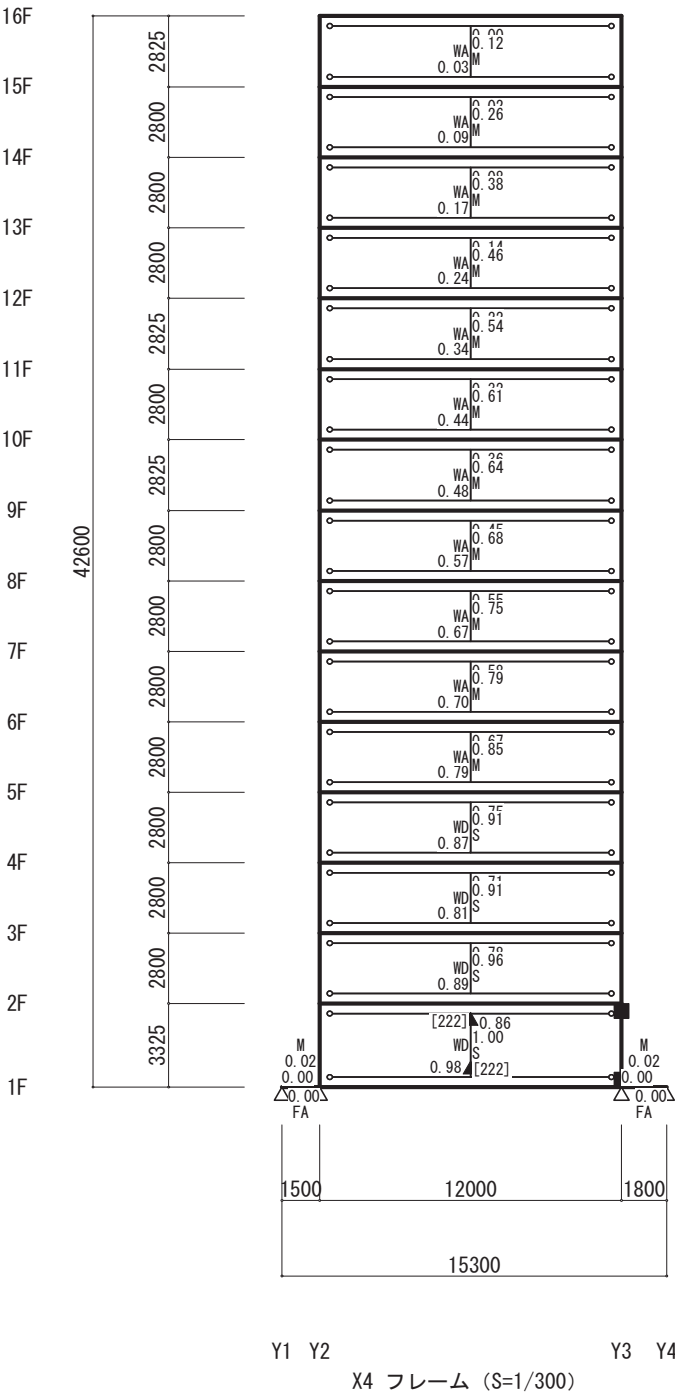


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

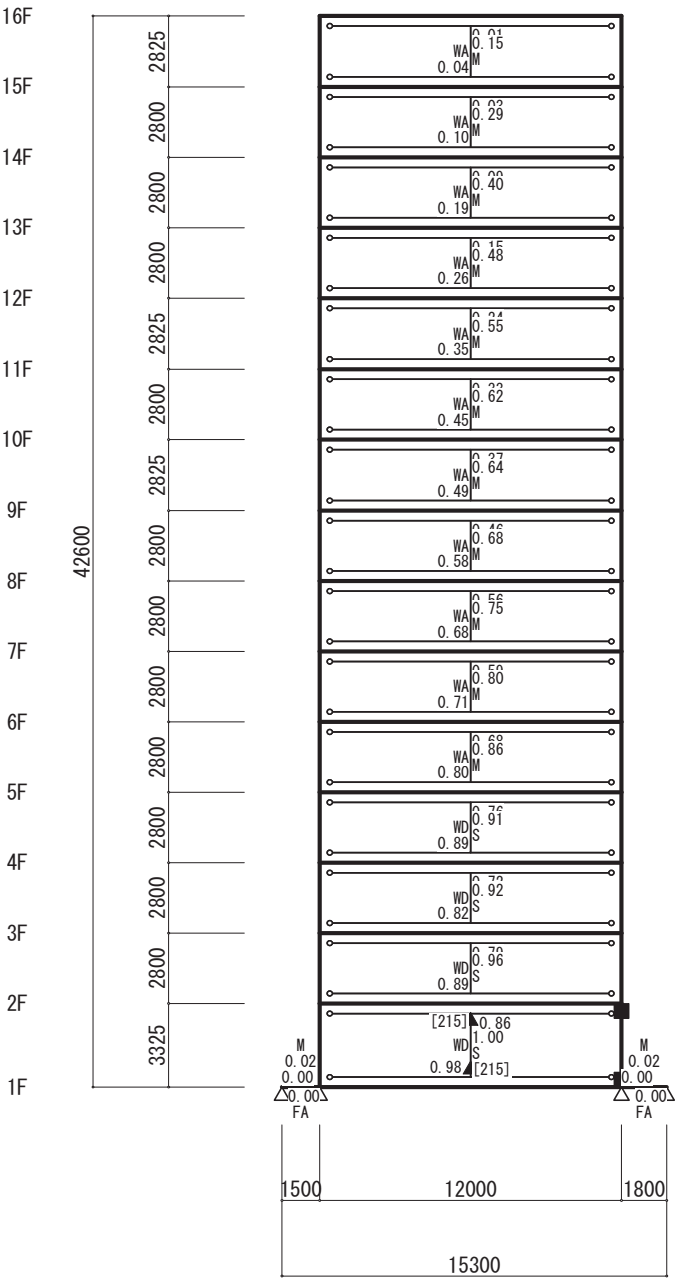

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


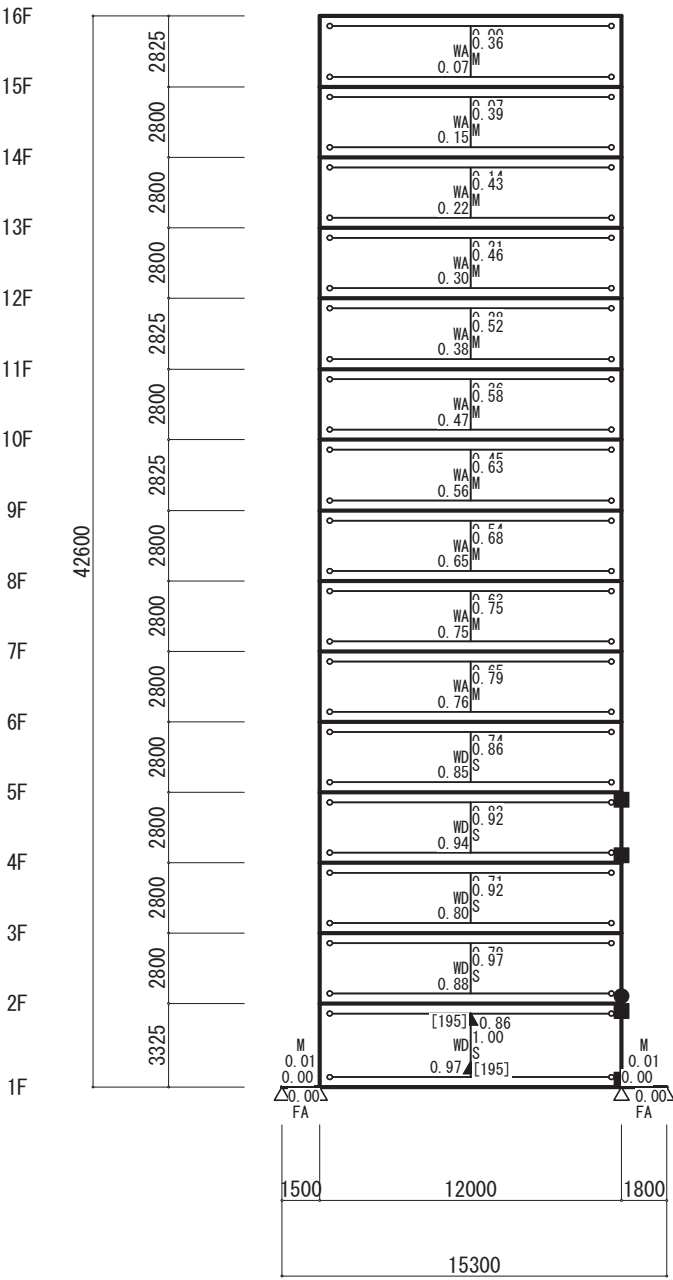




Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

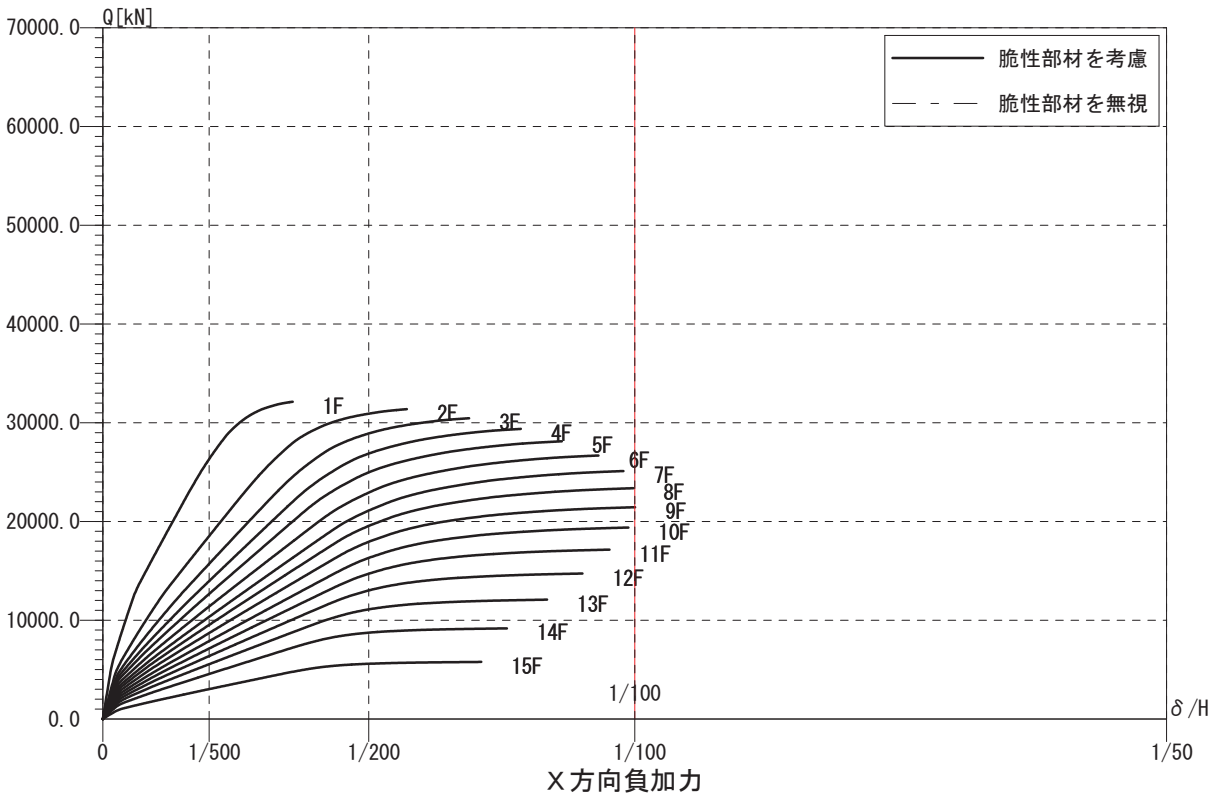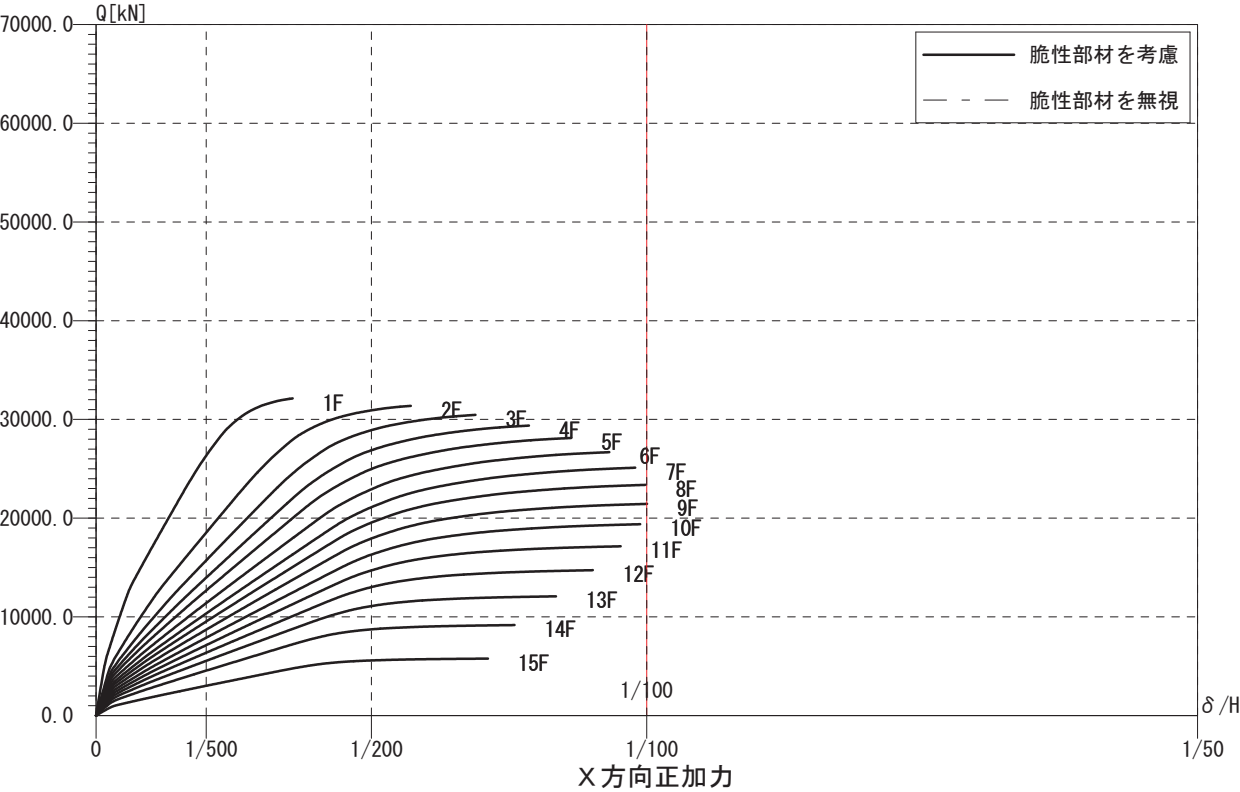

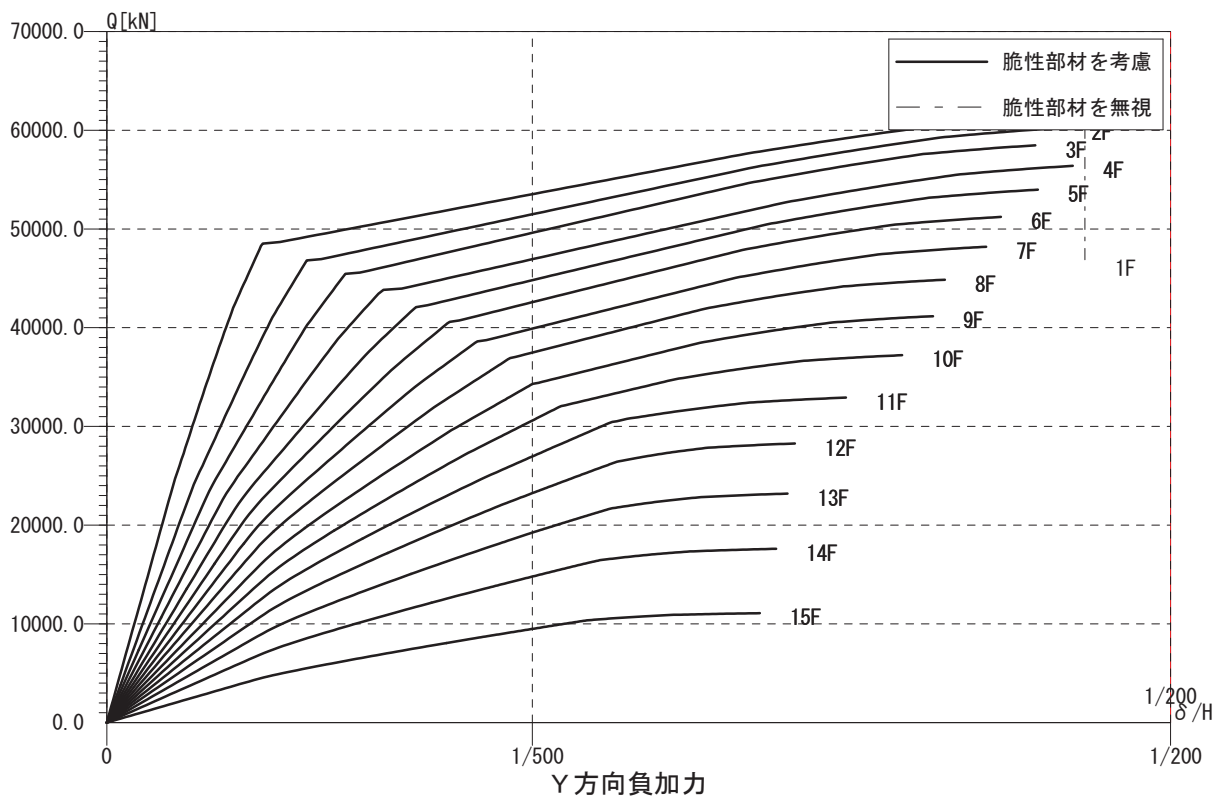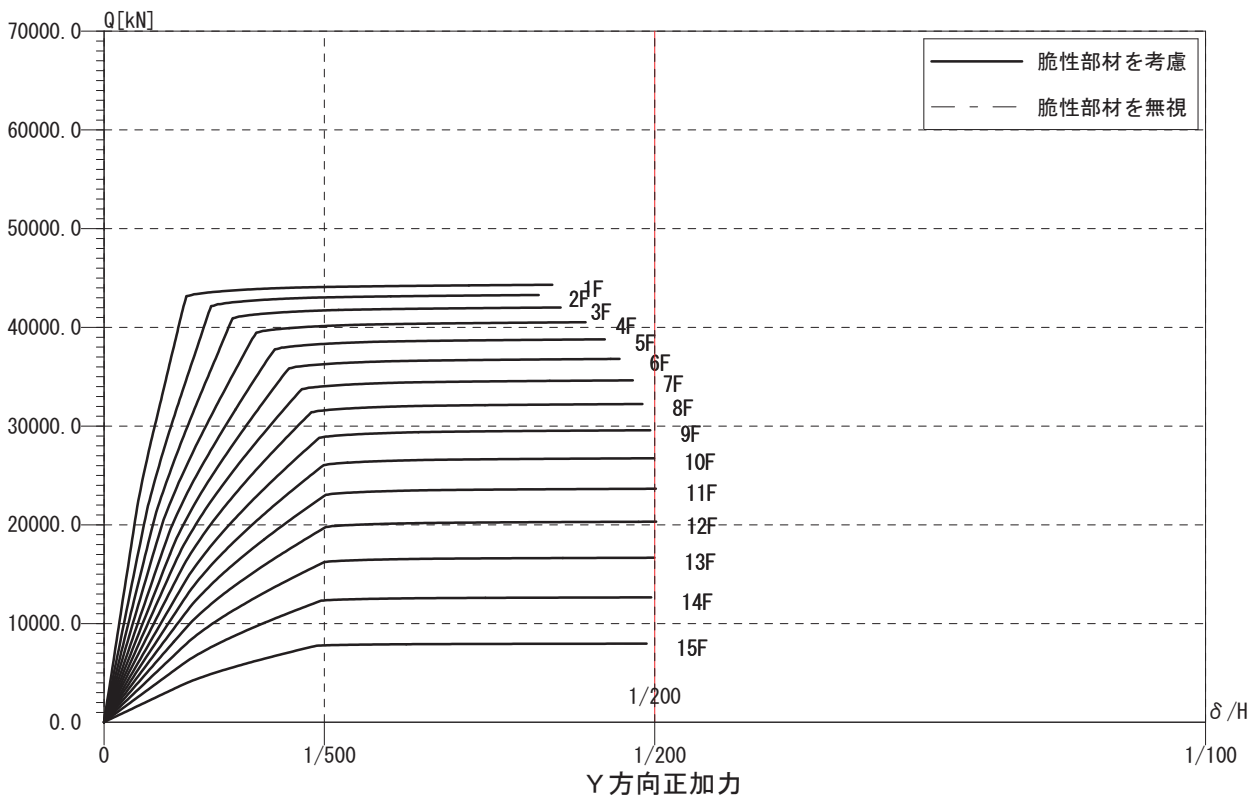


U-4. 2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

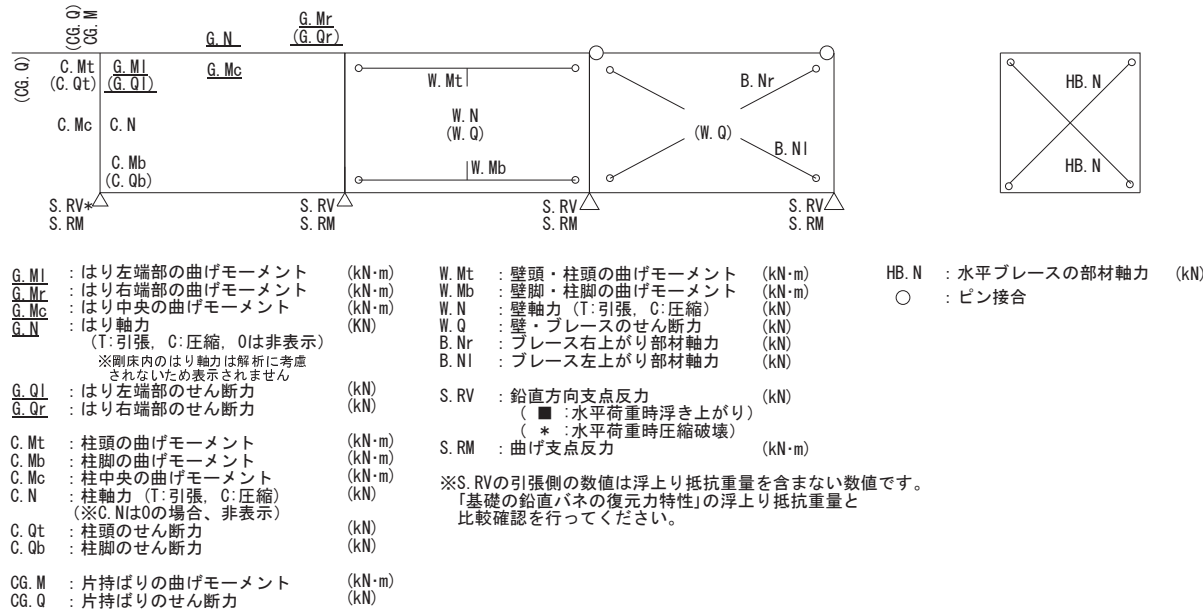

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

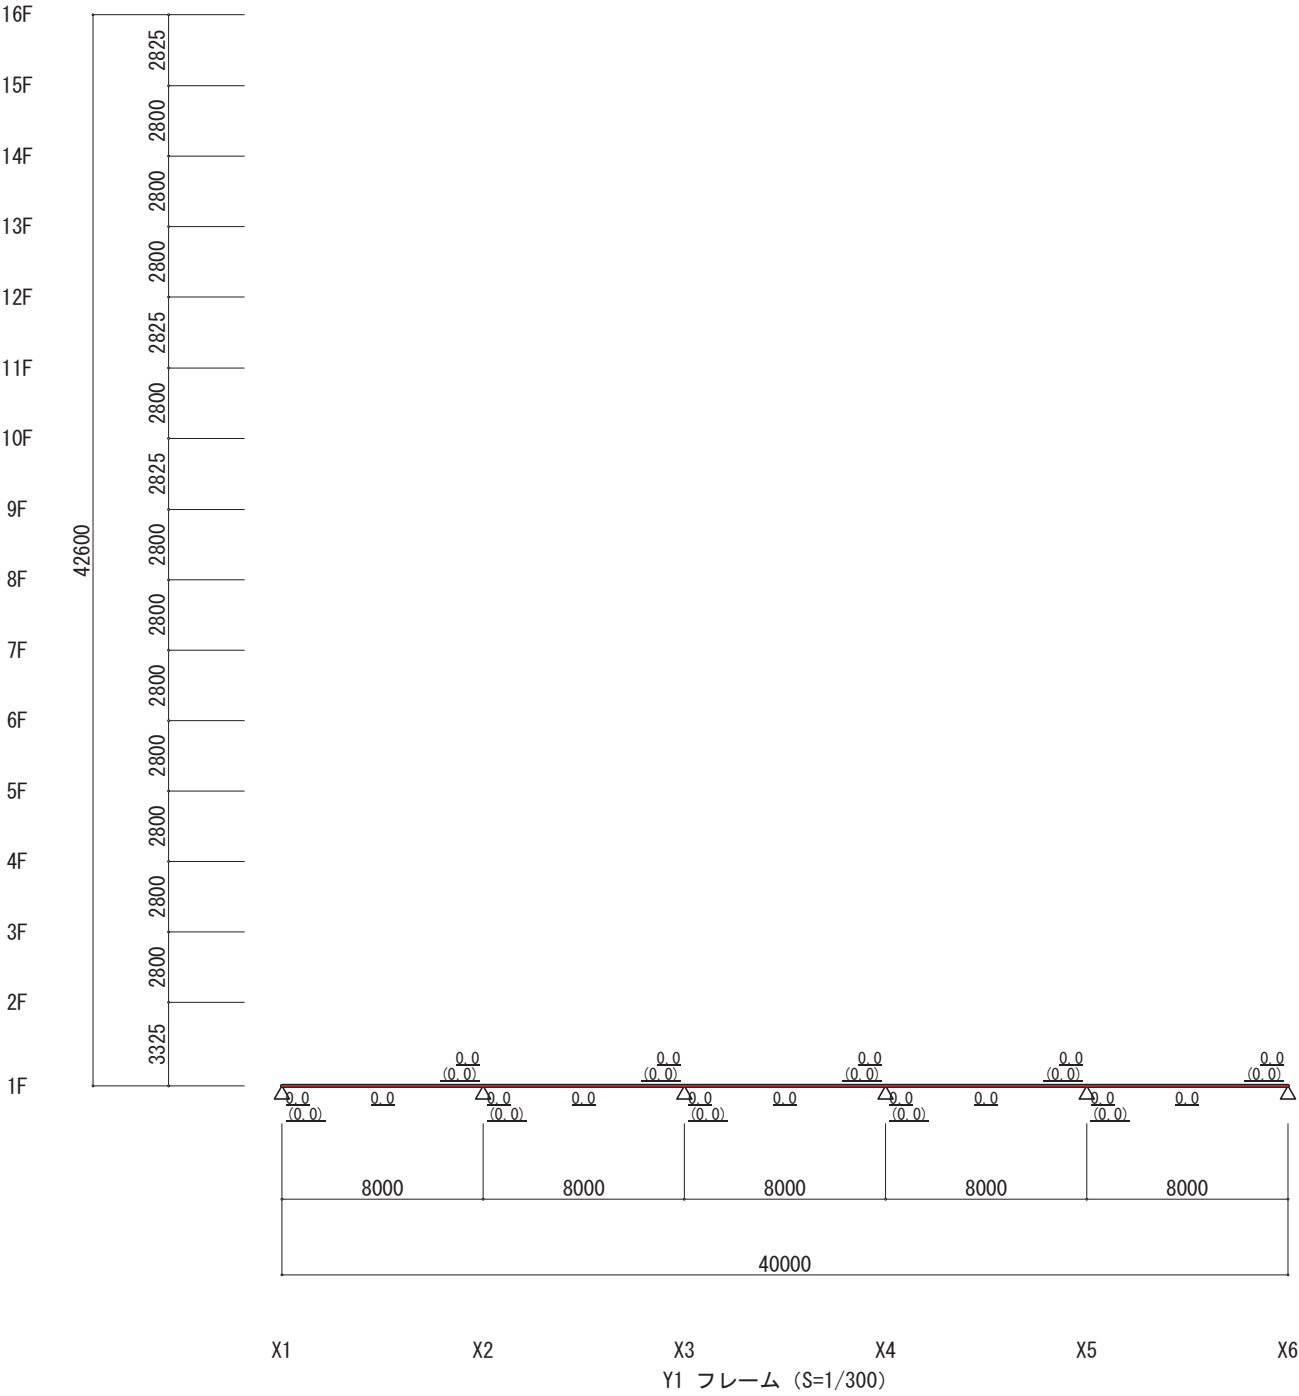


42600

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y2 フレーム (S=1/300)			


水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

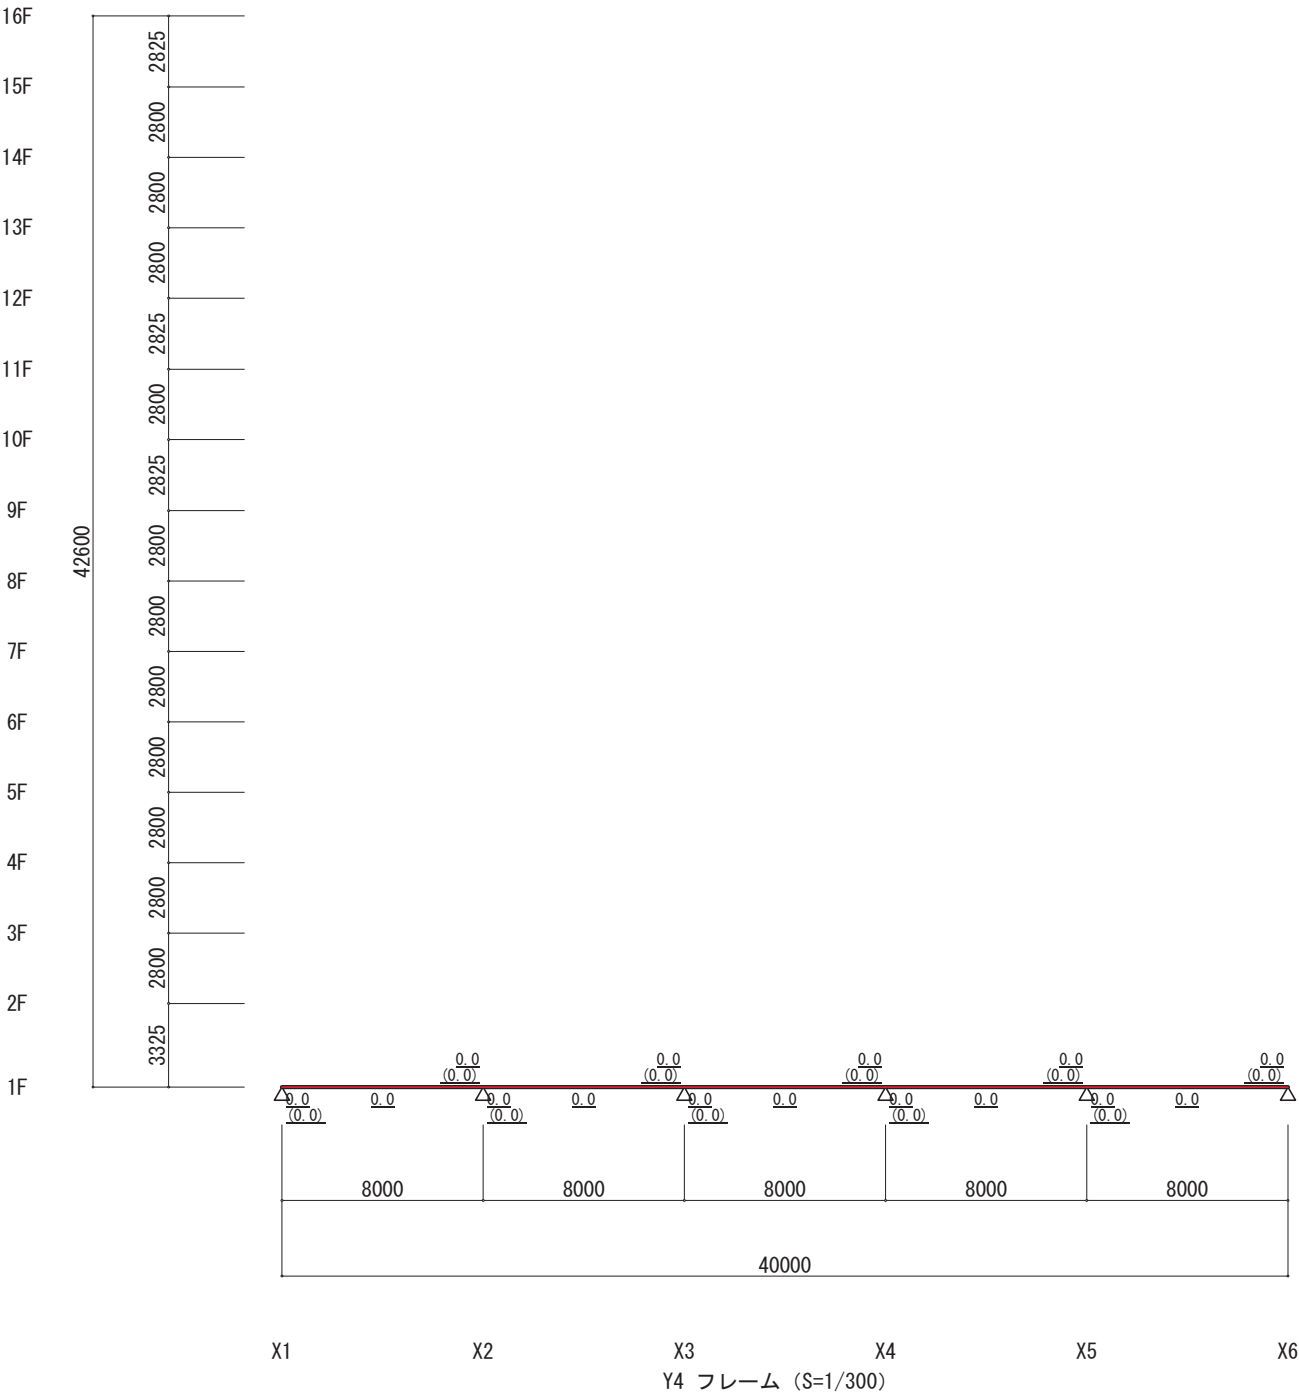

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

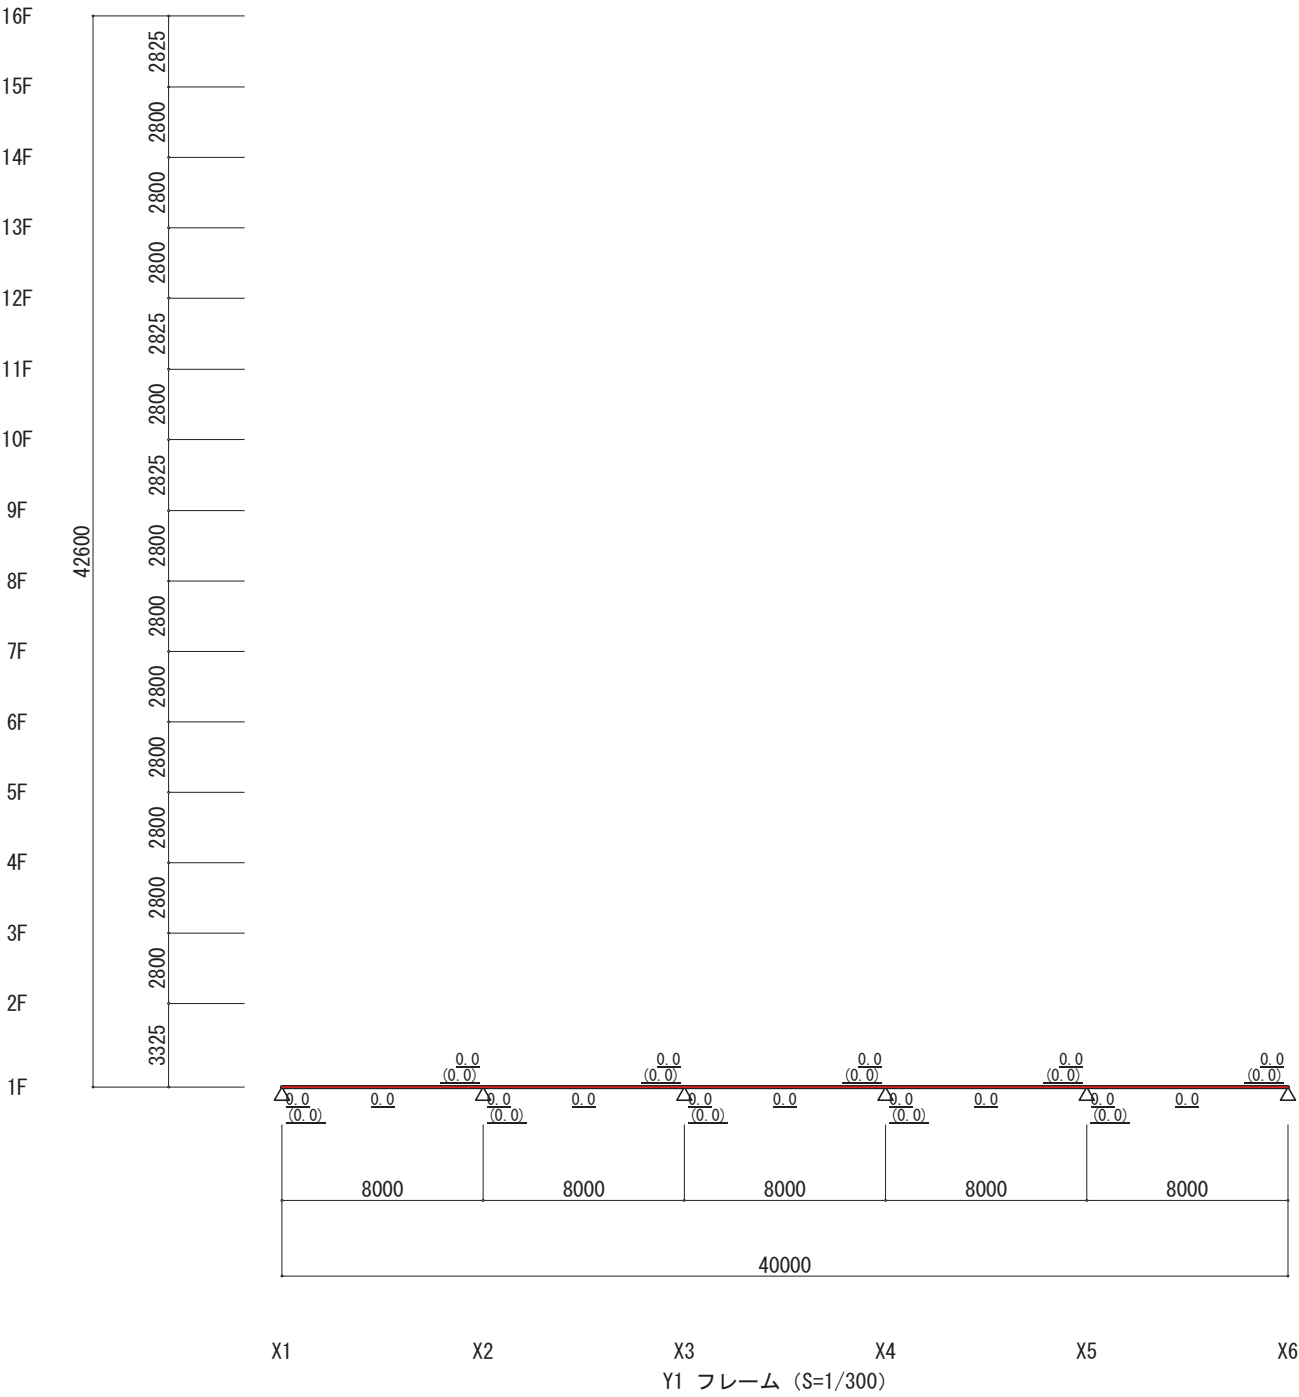

水平荷重時節点応力 (X 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

42600	16F	2825	394.1 (180.0)	394.1 (180.0)	86.3	950.4 (567.2)	383.7 (120.0)	96.1	969.1 (534.7)	393.1 (122.6)	97.3	968.2 (532.6)	380.4 (118.8)	94.9	941.7 (498.7)	371.4 (118.9)	104.3	579.9 (258.4)
			397.5 (183.8)	430.1 (187.6)	78.2	709.9 (364.3)	606.0 (120.0)	74.1	817.8 (442.6)	604.9 (169.8)	74.4	819.0 (440.7)	604.5 (169.6)	74.1	700.4 (352.6)	414.9 (124.2)	83.9	432.6 (149.3)
			519.9 (229.0)	452.3 (219.1)	68.3	884.4 (521.5)	605.6 (179.0)	74.2	937.7 (545.2)	605.0 (170.0)	74.4	943.4 (548.1)	604.7 (169.2)	74.2	896.5 (522.3)	444.2 (128.2)	68.4	595.6 (229.3)
			600.0 (271.8)	721.3 (321.5)	74.9	1012.0 (580.6)	716.5 (197.7)	74.4	993.6 (565.7)	717.2 (197.8)	74.2	1000.0 (565.5)	717.4 (198.0)	74.4	1012.0 (573.7)	711.6 (196.6)	74.9	674.9 (326.1)
			543.5 (249.1)	721.4 (321.5)	75.0	974.3 (630.2)	716.7 (197.9)	74.4	992.1 (649.9)	717.1 (197.8)	74.2	999.7 (650.5)	717.4 (197.8)	74.4	983.1 (622.3)	711.4 (196.6)	75.0	623.2 (341.9)
			549.1 (329.5)	833.7 (351.0)	75.0	1086.1 (676.7)	908.4 (245.6)	74.0	1121.2 (688.3)	908.7 (245.7)	74.0	1127.5 (688.4)	908.8 (245.2)	74.0	1090.8 (674.0)	823.1 (224.5)	75.0	630.4 (319.8)
			482.9 (352.4)	833.9 (351.0)	74.9	1083.5 (676.7)	908.4 (245.6)	74.0	1159.2 (688.3)	908.7 (245.7)	74.0	1162.7 (688.4)	908.8 (245.2)	74.0	1083.4 (674.0)	823.0 (224.5)	74.9	556.5 (289.3)
			594.9 (431.7)	1124.5 (514.5)	77.0	1531.8 (907.1)	1515.5 (399.2)	81.2	1773.2 (1228.6)	1516.0 (399.3)	81.0	1776.1 (1232.1)	1516.3 (399.4)	81.2	1530.4 (1069.9)	1107.3 (296.1)	77.0	662.9 (319.8)
			510.3 (452.2)	1124.1 (514.5)	77.2	1338.0 (987.3)	1515.5 (399.2)	81.2	1527.0 (1109.7)	1516.0 (399.3)	81.1	1520.6 (1109.5)	1516.2 (399.4)	81.2	1320.8 (985.1)	1107.4 (296.1)	77.2	572.6 (304.3)
			370.0 (435.4)	1124.6 (514.5)	77.2	1368.2 (1124.2)	1515.6 (399.2)	81.2	1616.6 (1304.2)	1516.0 (399.3)	81.1	1608.4 (1304.2)	1516.2 (399.4)	81.2	1348.0 (1132.5)	1107.0 (296.0)	77.2	421.9 (212.2)
			275.8 (498.5)	1124.8 (514.5)	77.2	1183.1 (1052.2)	1680.6 (1052.2)	112.3	1548.7 (1289.2)	1678.7 (435.3)	113.3	1516.3 (1286.1)	1666.2 (446.4)	119.4	1188.9 (1086.3)	1106.7 (296.0)	77.2	334.5 (167.3)
			257.0 (429.8)	1124.9 (514.5)	77.2	1098.0 (1024.0)	1581.8 (1024.0)	159.3	1418.7 (1225.8)	1579.5 (407.5)	160.4	1383.8 (1218.7)	1568.3 (407.4)	166.0	1154.1 (1077.6)	1106.6 (296.0)	77.2	309.1 (154.6)
			178.7 (474.6)	1125.1 (514.5)	77.2	964.2 (1159.2)	1453.8 (1159.2)	176.2	1249.1 (1336.0)	1456.2 (1336.0)	181.5	1236.6 (1360.4)	1445.8 (1360.4)	182.1	1053.1 (1255.9)	1106.3 (296.0)	77.2	238.2 (125.4)
			88.8 (213.3)	1061.5 (282.2)	107.4	253.7 (641.4)	1258.9 (354.4)	158.5	348.0 (781.0)	1263.7 (356.0)	160.3	265.1 (628.3)	1253.3 (354.4)	160.1	145.6 (527.0)	1035.6 (289.9)	110.9	7.4 (214.6)
			260.4 (1093.9)	946.3 (269.5)	131.6	754.8 (1882.3)	1087.5 (307.3)	141.8	850.5 (2441.6)	1094.0 (307.3)	145.2	984.8 (2630.3)	1094.4 (2630.3)	144.3	952.2 (2183.1)	927.2 (266.3)	138.0	426.7 (1254.4)
			536.1 0.0	937.9 (783.6)	242.6	2192.8 0.0	2612.3 (670.5)	69.8	1043.6 0.0	2981.7 (767.2)	87.1	2039.4 0.0	9089.4 (782.9)	42.3	1965.3 0.0	8132.6 (859.6)	305.7	1304.4 0.0
8000																		
8000																		
40000																		

X1

X2

X3

X4


X5

X6


Y2 フレーム (S=1/300)

	1409.1 (359.1)	1613.4 (408.3)	1613.8 (408.4)	1614.3 (408.6)	1389.0 (354.1)						
2825	1463.9 (389.2) 1496.8 (388.7) (8.8)	27.4 3062.3 (639.4) 1488.7 (274.3) (463.0)	1653.2 (488.7) 1281.4 (630.4)	19.9 3267.2 (825.2) 2774.3 (688.7)	1653.7 (488.6) 1772.4 (875.2)	20.0 3267.9 (883.4) 2774.3 (688.6)	1654.1 (488.6) 1772.4 (883.4)	19.9 3058.1 (666.5) (666.5)	1443.8 (354.3) 1772.4 (666.5)	27.4 1389.0 (244.3) 1854.2 (460.1)	1389.0 (354.1) 218.7 (244.3)
2800	3316.9 (268.4)	23.7 5892.4 (1369.2) 2011.9 (466.1)	2735.5 (688.2) 2087.9 (1366.2)	19.4 6304.2 (1321.0) 2774.3 (688.7)	19.5 6281.2 (1444.7) 1401.8 (688.7)	19.5 6281.2 (1444.7) 1401.8 (688.7)	19.4 5766.0 (1424.9) 1717.2 (688.6)	19.4 5766.0 (1424.9) 1717.2 (688.6)	23.7 1816.9 (460.1) 1424.9 (688.6)	2563.3 (566.6) 1883.2 (459.9)	2563.3 (566.6) 599.6 (568.6)
2800	3841.2 (267.9)	23.5 6678.9 (1769.1) 1386.8 (875.9)	2735.5 (688.2) 2040.9 (1768.1)	19.4 6966.8 (2040.9) 2774.3 (688.7)	19.5 6910.5 (2050.9) 2774.3 (688.7)	19.5 6910.5 (2050.9) 2774.3 (688.7)	19.4 6366.2 (1800.7) 1459.9 (646.0)	19.4 6366.2 (1800.7) 1459.9 (646.0)	23.5 2834.3 (902.8) 2888.9 (646.0)	2834.3 (902.8) 3109.2 (903.8)	2834.3 (902.8) 3109.2 (903.8)
2800	4004.7 (2436.5)	18.4 7546.8 (2309.2) 9124.2 (1104.5)	3239.2 (807.0) 1084.7 (2308.2)	11.2 7708.2 (2528.7) 3216.9 (807.0)	11.2 7623.7 (2531.0) 3216.9 (807.0)	11.2 7623.7 (2531.0) 3216.9 (807.0)	11.2 7143.3 (2310.6) 3216.9 (807.0)	11.2 7143.3 (2310.6) 3216.9 (807.0)	18.4 2602.2 (646.0) 2602.2 (646.0)	2869.0 (1058.0) 2888.9 (646.0)	2869.0 (1058.0) 2888.9 (646.0)
2825	3528.2 (1299.1) 1820.4 (1209.1)	18.4 6902.6 (1649.4) 3398.8 (809.4)	3239.2 (807.0) 1084.7 (2728.2)	11.2 7708.2 (3062.0) 3216.9 (1084.3)	11.2 7623.7 (3069.7) 3216.9 (1084.3)	11.2 7623.7 (3069.7) 3216.9 (1084.3)	11.2 6492.7 (2741.8) 3216.9 (1084.3)	11.2 6492.7 (2741.8) 3216.9 (1084.3)	18.4 2602.2 (646.0) 2602.2 (646.0)	2869.0 (1058.0) 2888.9 (646.0)	2869.0 (1058.0) 2888.9 (646.0)
2800	3362.6 (1529.6)	12.5 6778.7 (3498.0) 9235.0 (1530.6)	4358.4 (1084.3) 1926.4 (3109.0)	21.1 7107.9 (3443.6) 2534.3 (1084.3)	21.1 6993.4 (3443.6) 2534.3 (1084.3)	21.1 6993.4 (3443.6) 2534.3 (1084.3)	21.1 6293.7 (3009.8) 2534.3 (1084.3)	21.1 6293.7 (3009.8) 2534.3 (1084.3)	12.5 3231.0 (807.0) 3231.0 (807.0)	2445.4 (1324.5) 3206.6 (807.0)	2445.4 (1324.5) 3206.6 (807.0)
2825	2327.1 (1332.8)	12.5 6567.0 (3459.6) 3261.2 (1411.8)	4358.4 (1084.3) 1926.4 (3459.6)	21.1 7107.9 (3898.5) 2534.3 (1277.9)	21.1 6993.4 (3898.5) 2534.3 (1277.9)	21.1 6993.4 (3898.5) 2534.3 (1277.9)	21.1 5242.0 (3227.3) 2534.3 (1277.9)	21.1 5242.0 (3227.3) 2534.3 (1277.9)	12.5 3231.0 (807.0) 3231.0 (807.0)	1811.4 (1292.5) 3247.4 (810.1)	1811.4 (1292.5) 3247.4 (810.1)
2800	1597.7 (1374.3) 326.4	1.1 4280.2 (3554.3) 815.0 (1374.3)	5135.3 (1228.0) 3554.3 (815.0)	23.3 5350.1 (4174.4) 5088.9 (1278.0)	23.2 5377.2 (4138.1) 5088.9 (1277.9)	23.2 5377.2 (4138.1) 5088.9 (1277.9)	23.3 5134.2 (3372.1) 5088.9 (1277.9)	23.3 5134.2 (3372.1) 5088.9 (1277.9)	1.1 3239.2 (810.1) 3239.2 (810.1)	1401.6 (1245.5) 3247.4 (810.1)	1401.6 (1245.5) 3247.4 (810.1)
2800	1008.4 (1656.7)	1.1 3258.9 (4918.2) 815.0 (1652.7)	5135.3 (1228.0) 3554.3 (815.0)	23.3 5350.1 (4518.5) 5088.9 (1278.0)	23.2 5377.2 (4518.5) 5088.9 (1277.9)	23.2 5377.2 (4518.5) 5088.9 (1277.9)	23.3 5134.2 (3828.5) 5088.9 (1277.9)	23.3 5134.2 (3828.5) 5088.9 (1277.9)	1.1 3239.2		


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

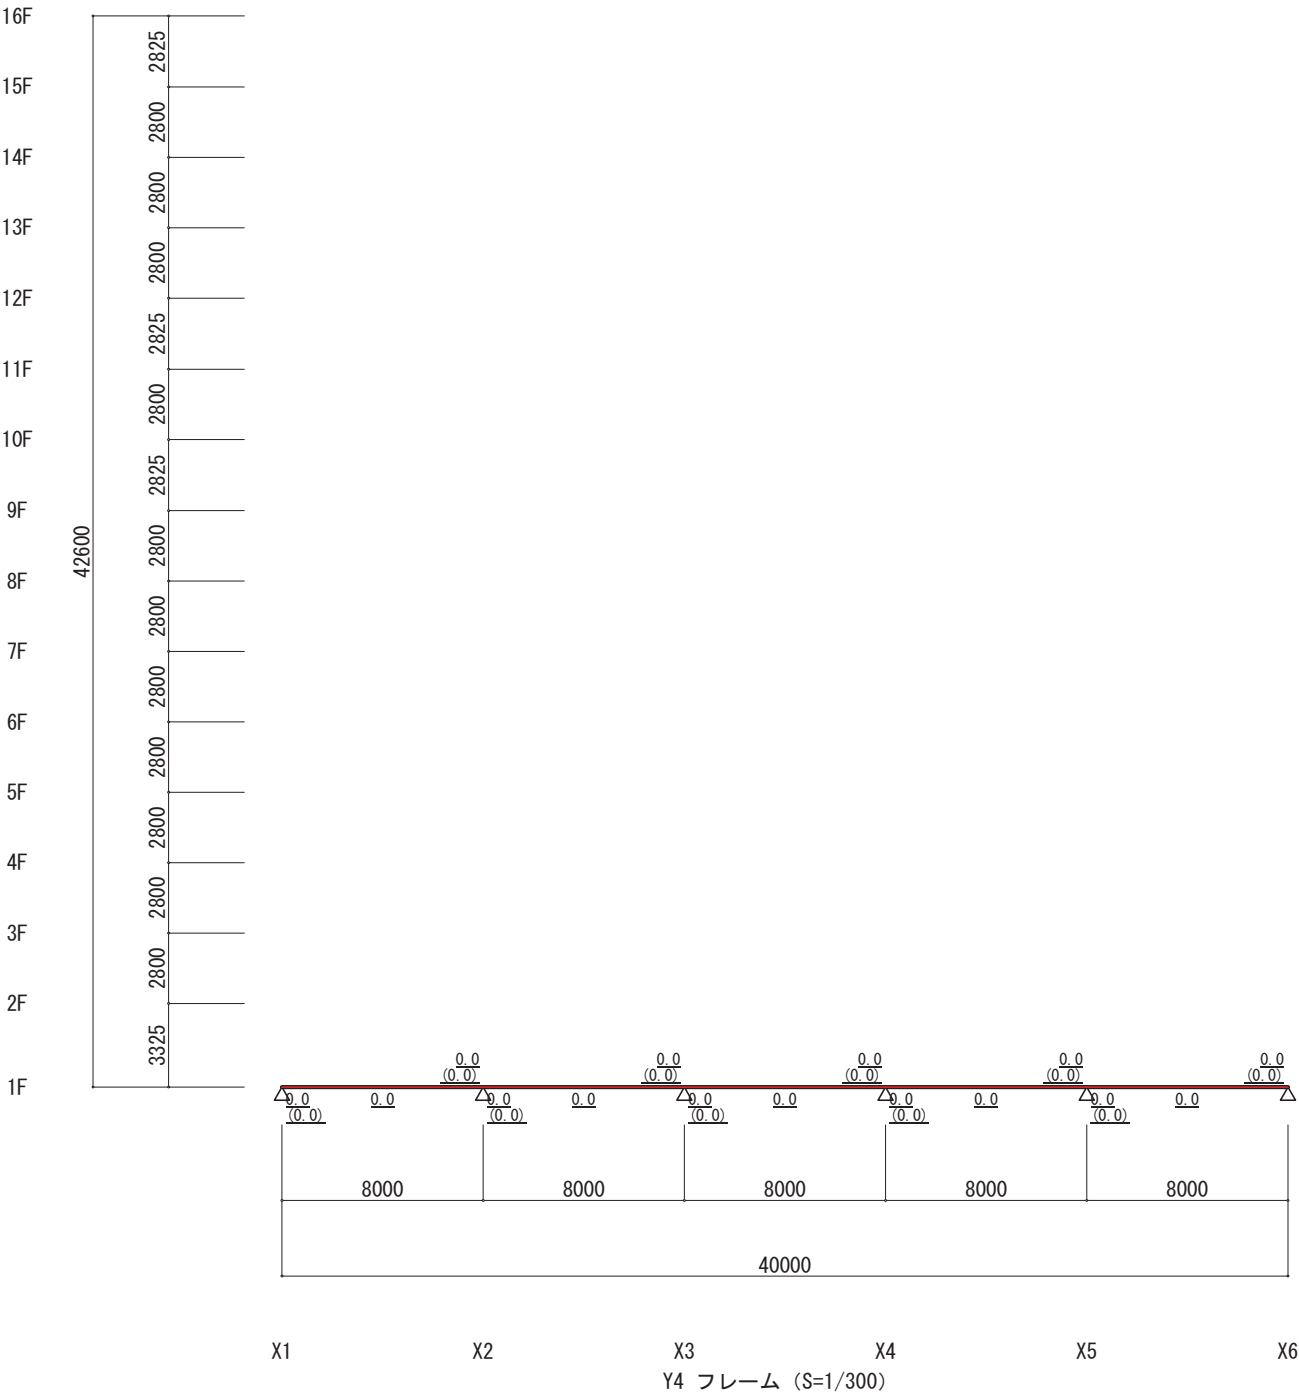

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

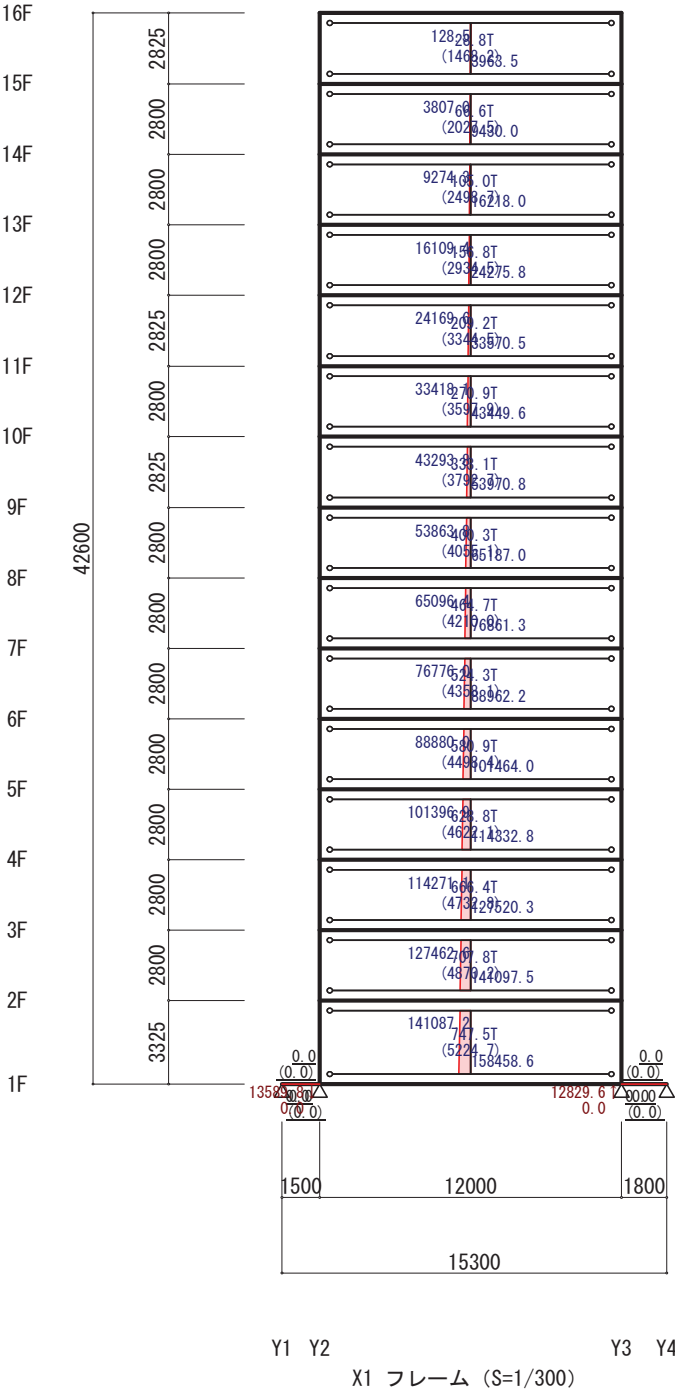


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

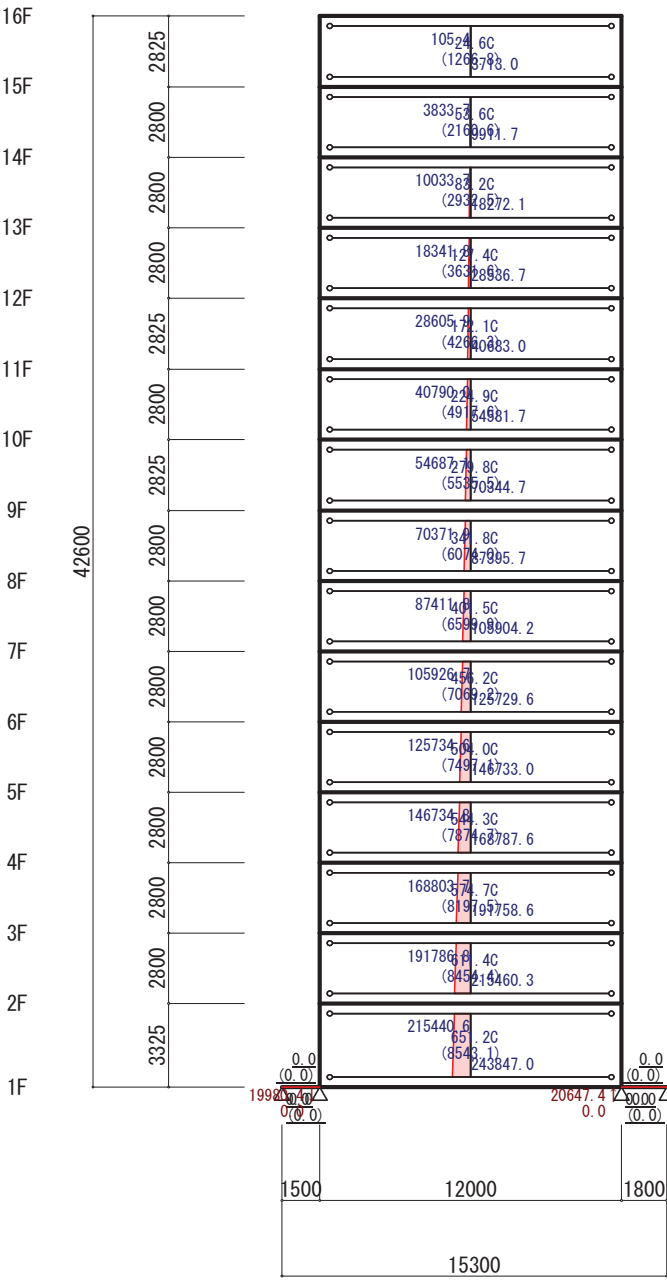


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

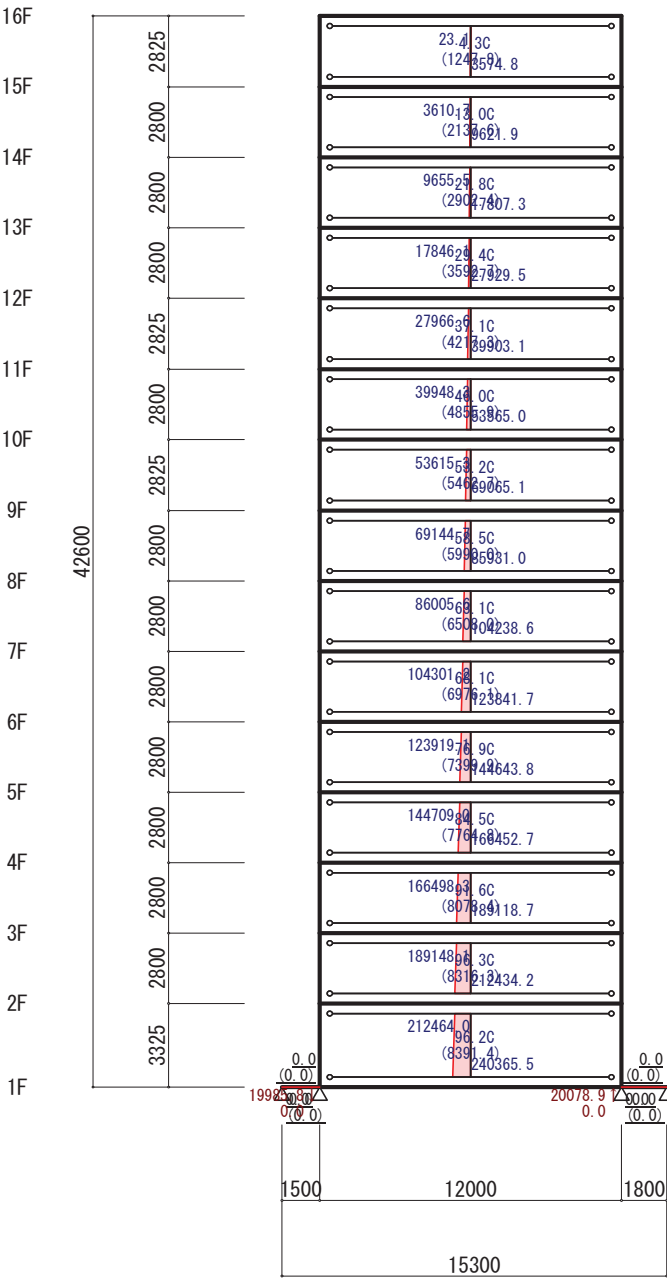


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

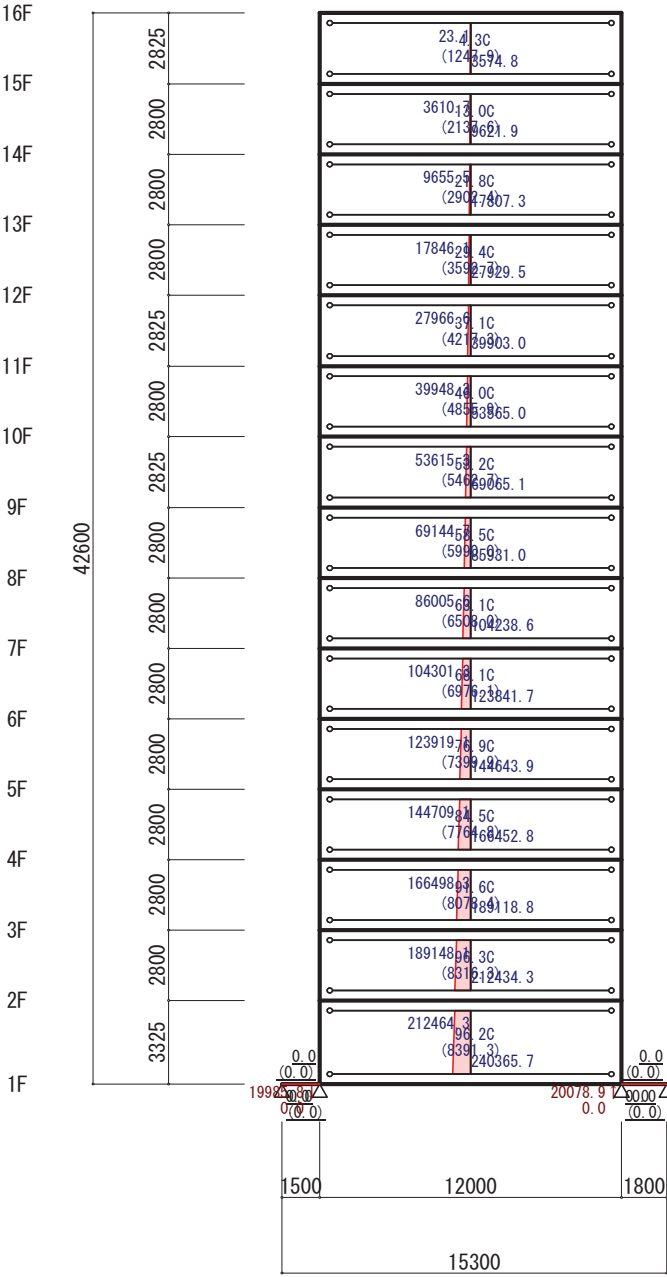


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

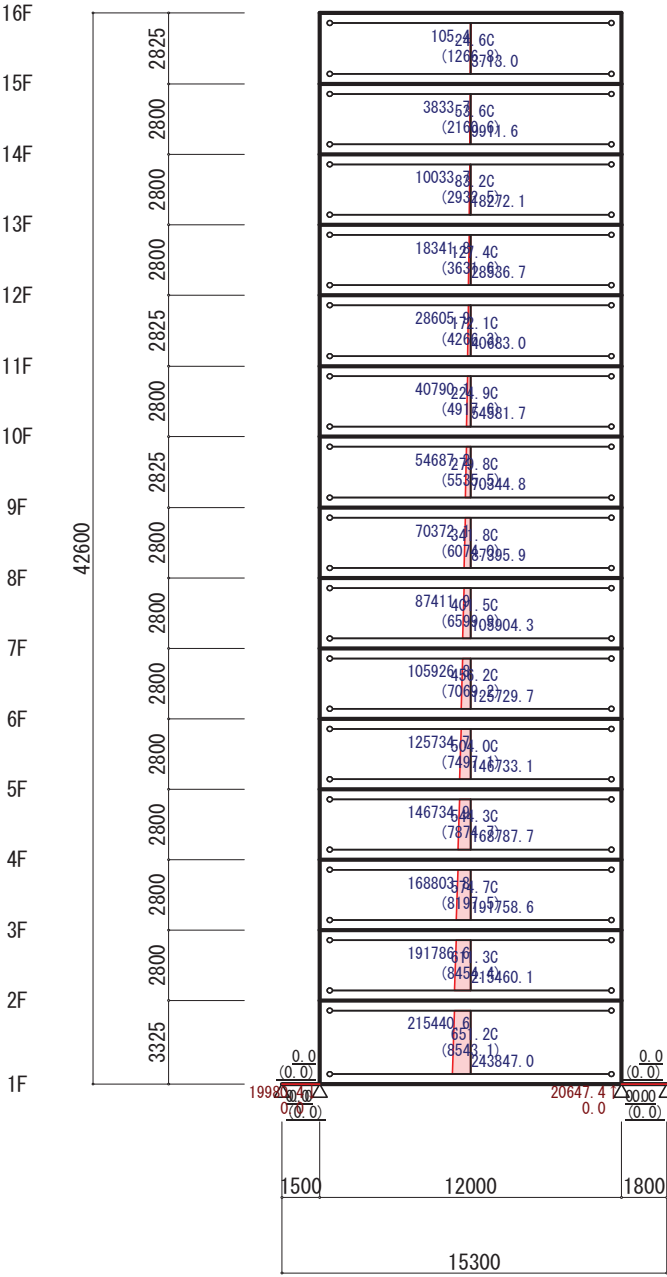


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

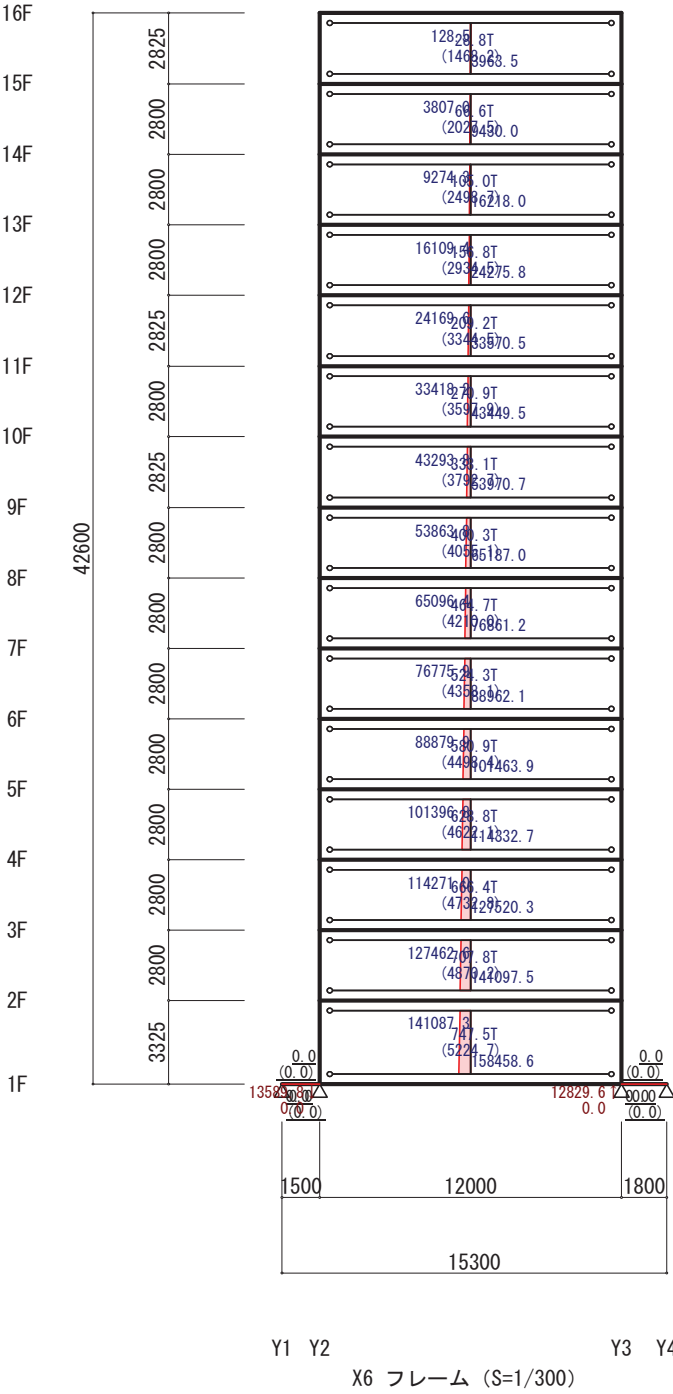


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

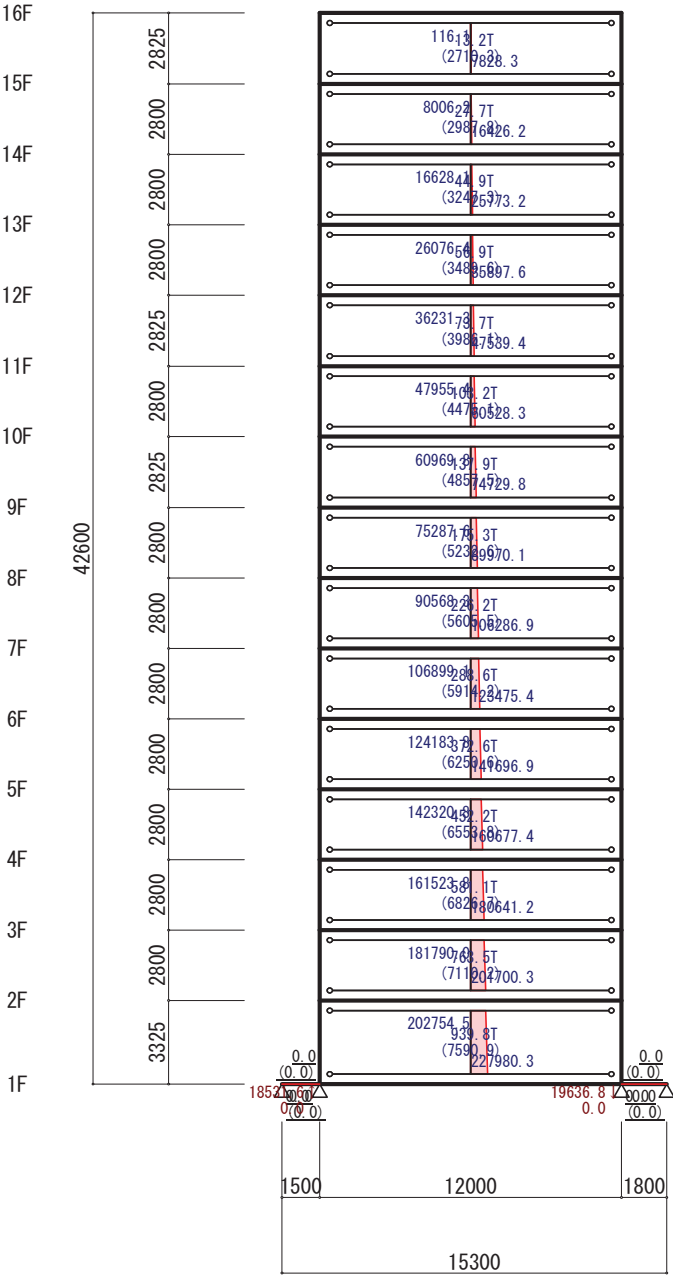


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

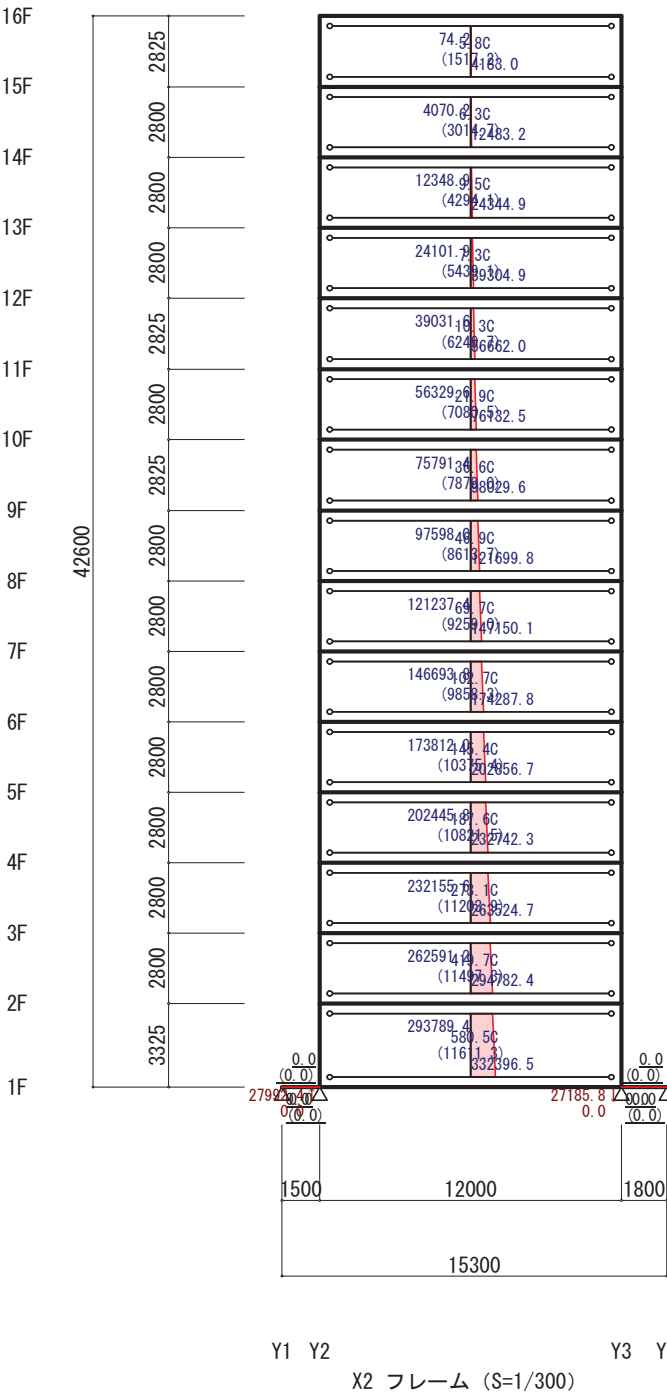


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

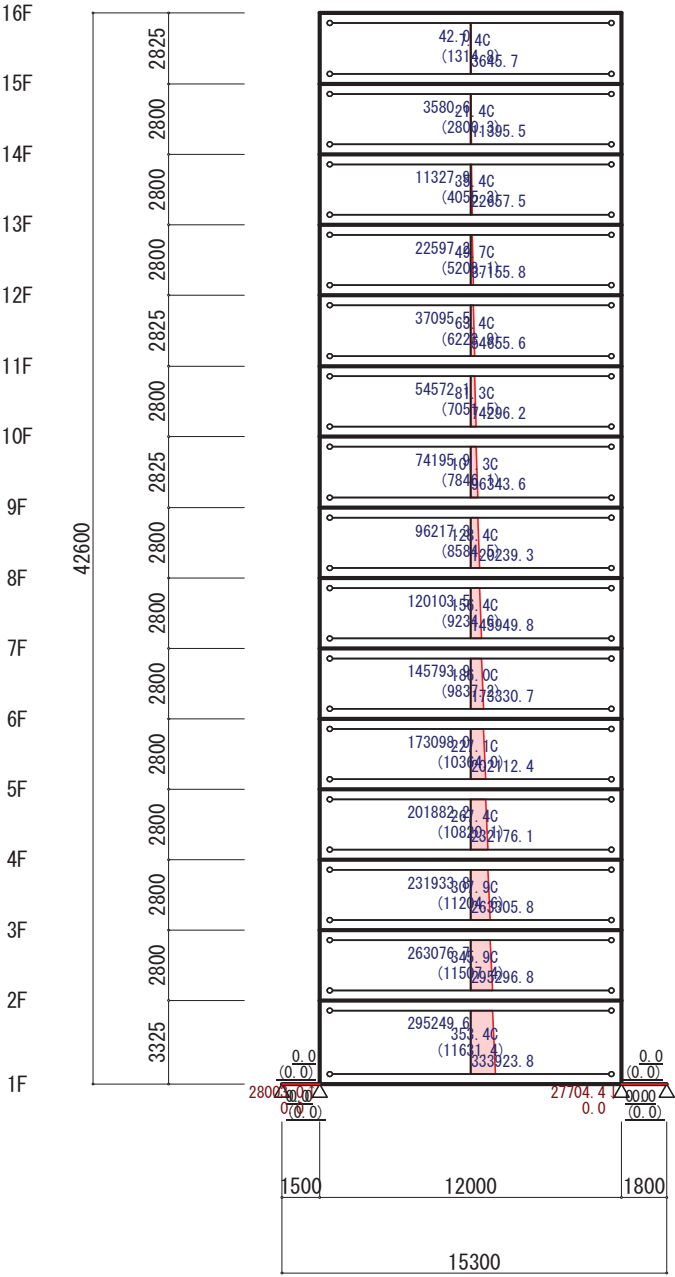


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

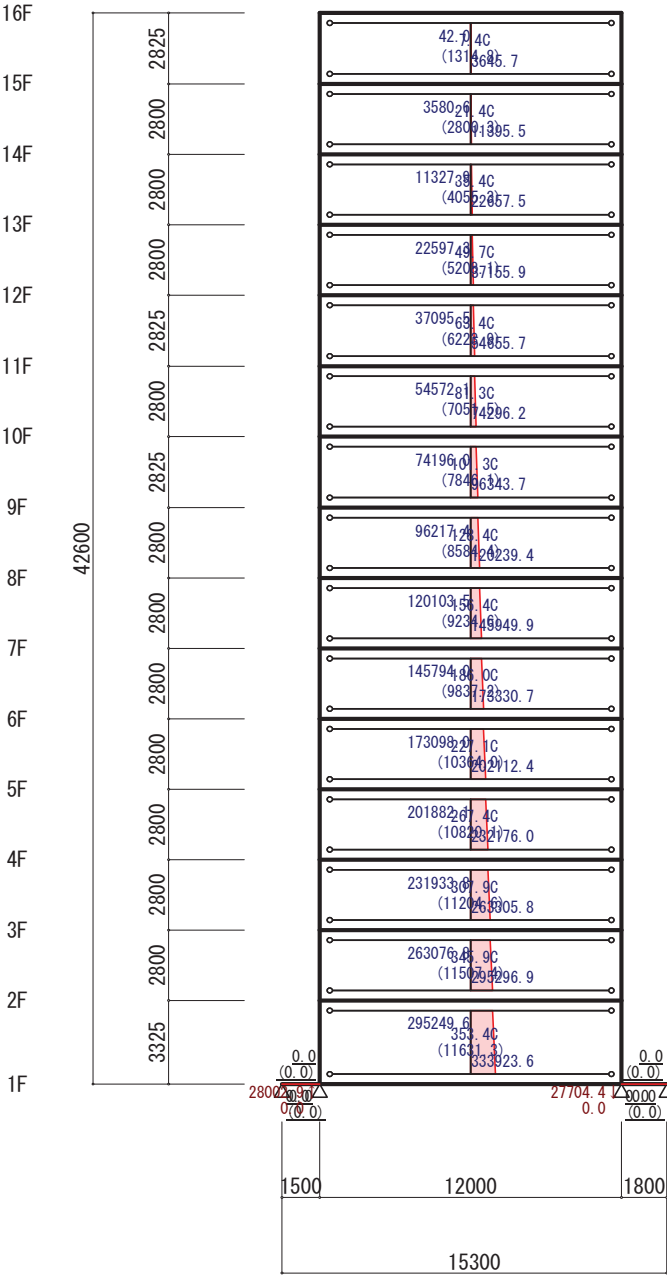


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

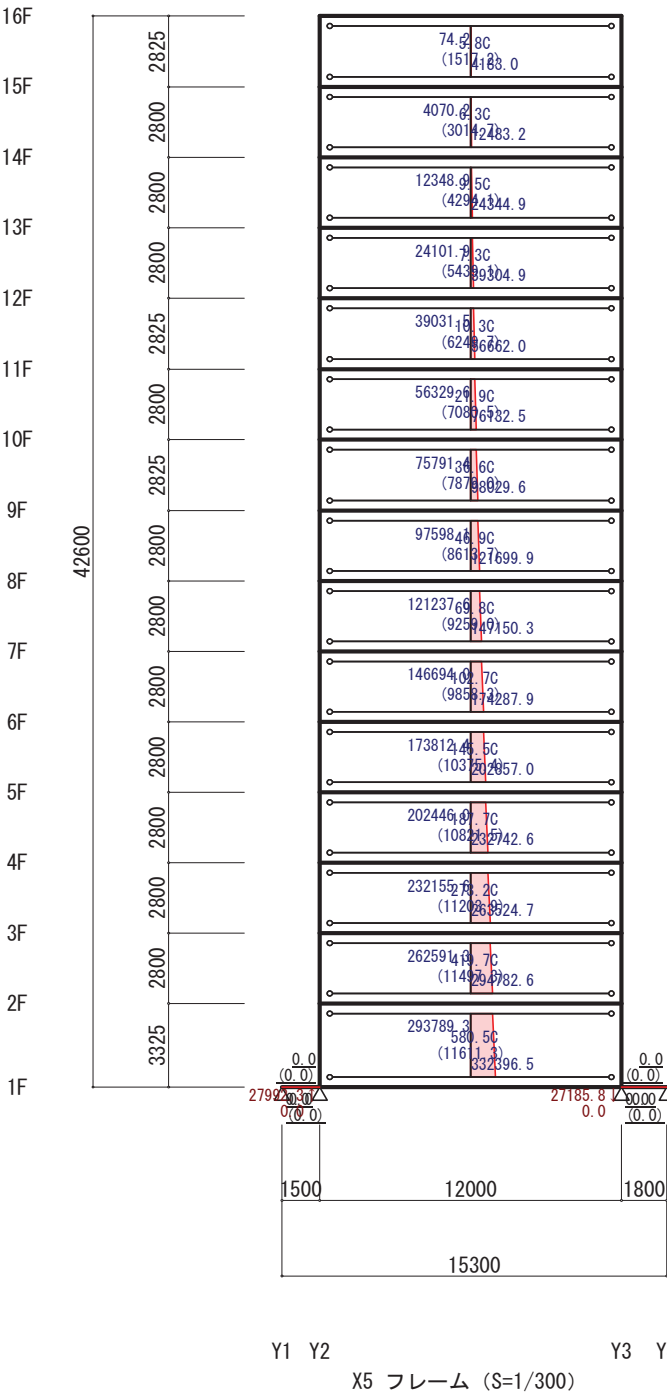


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

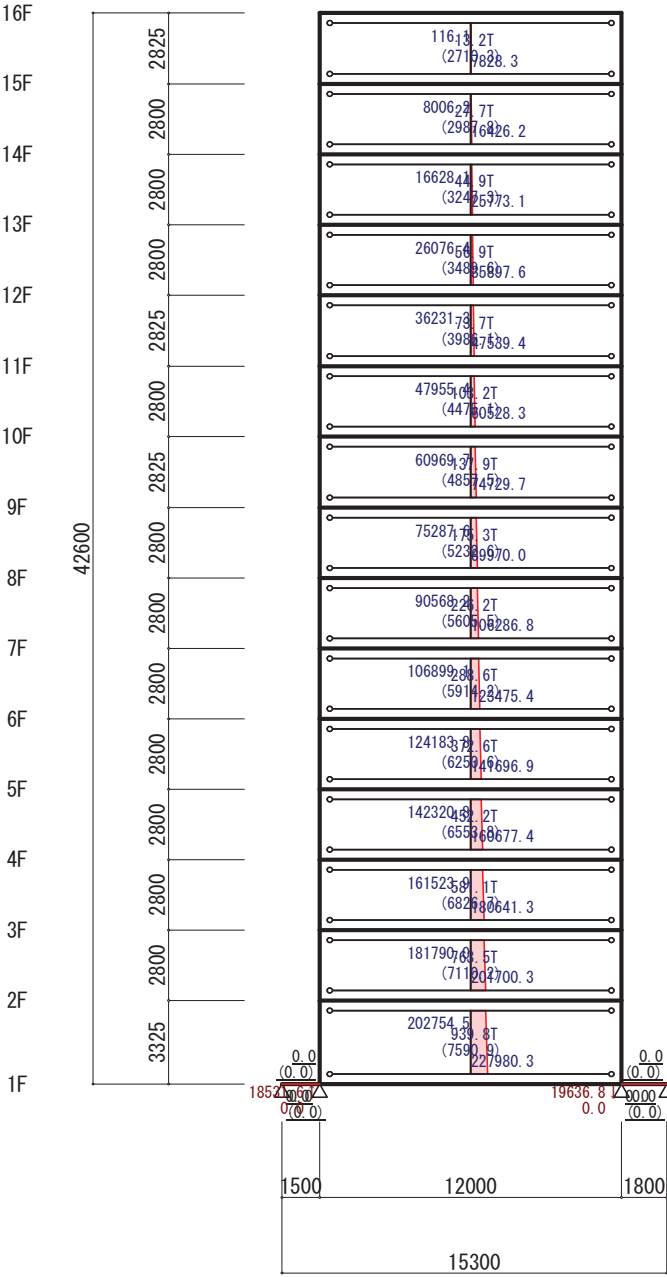


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

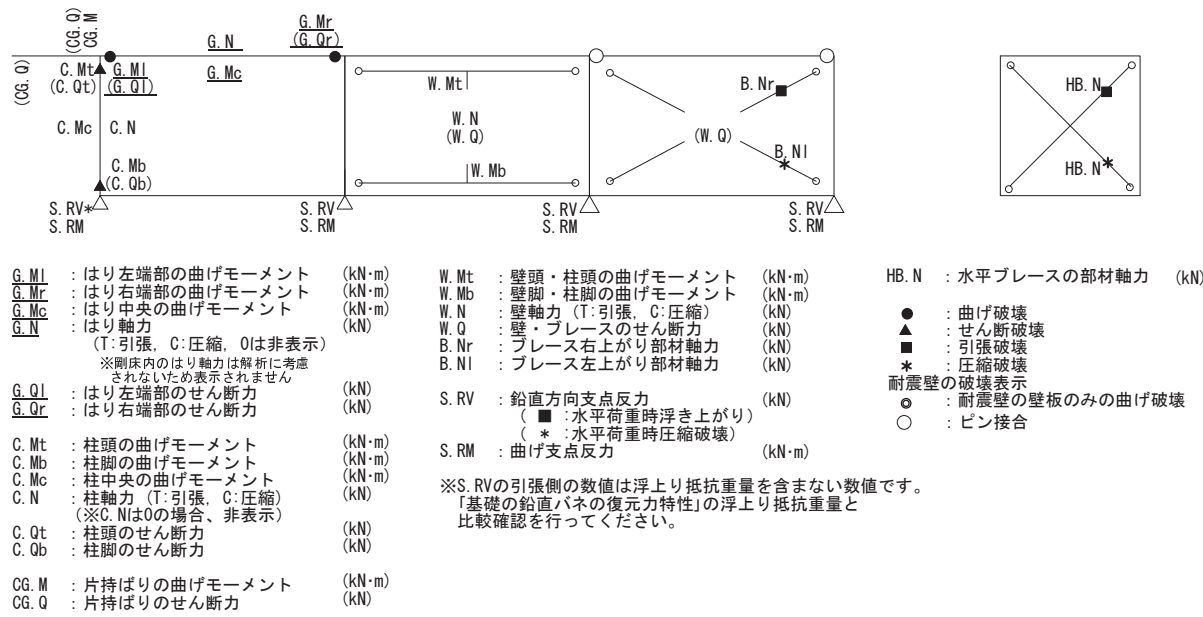

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

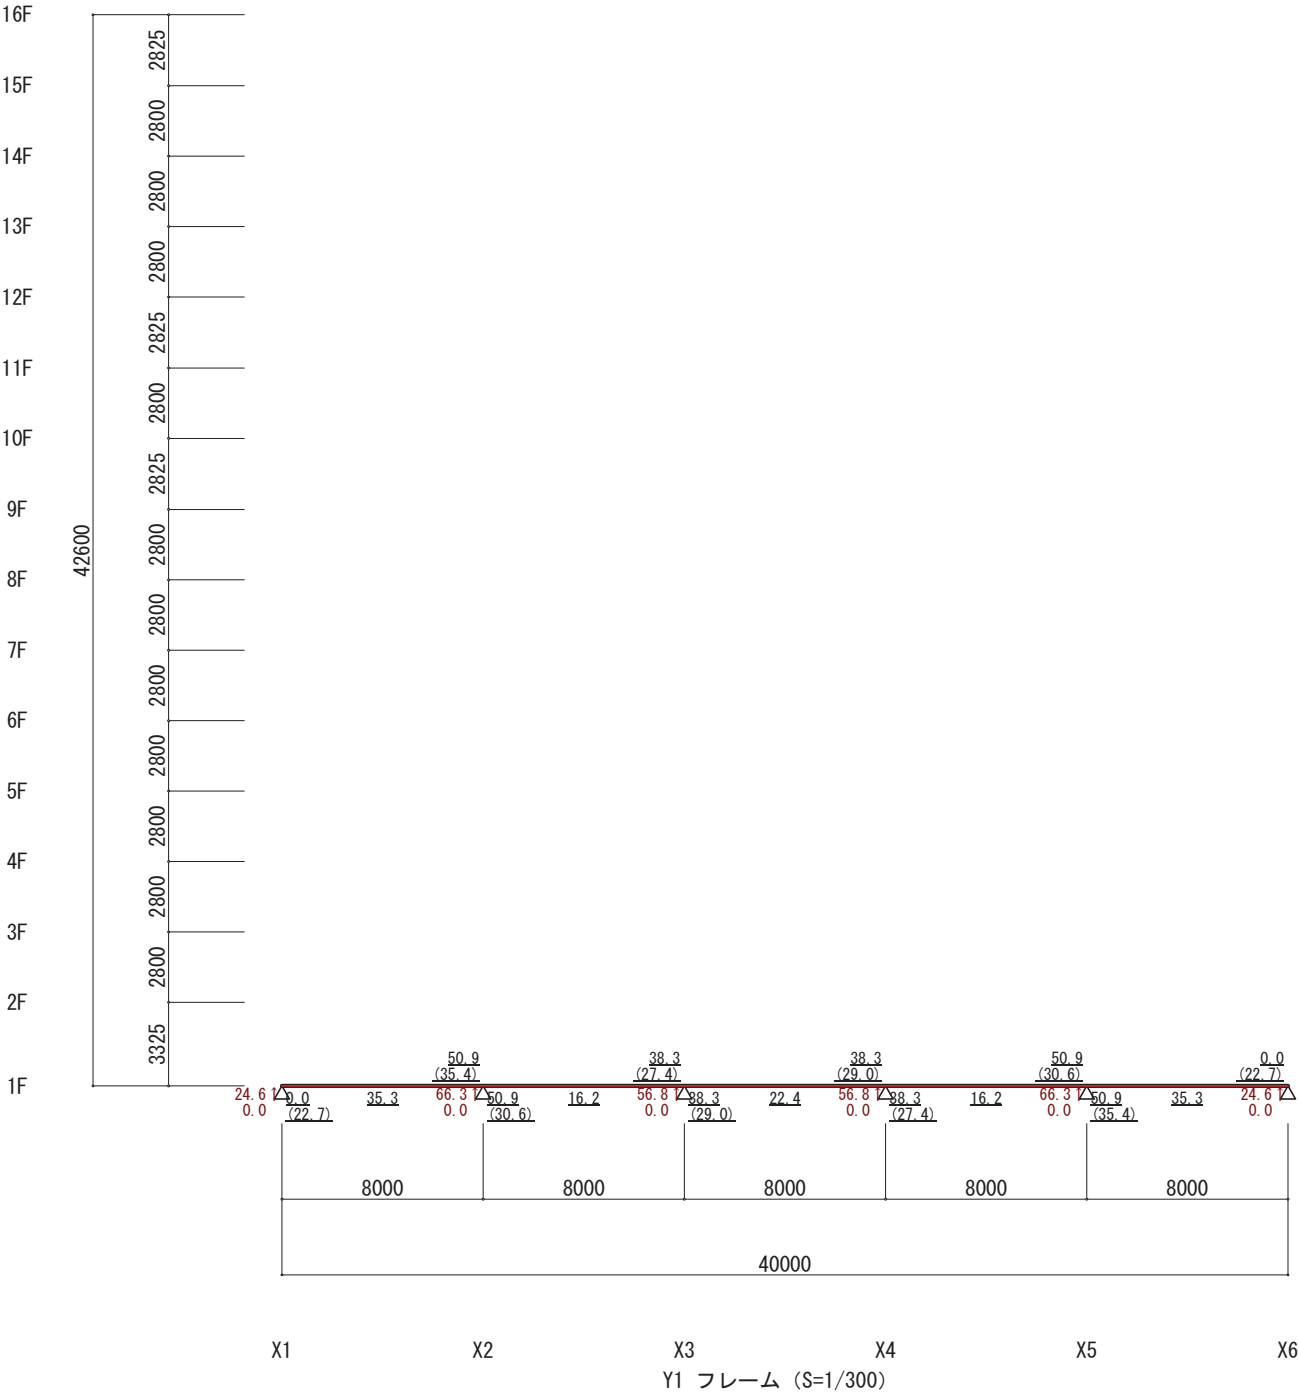


42600	2825	377.1 (178.9)	430.3 (176.9)	189.8 (176.9)	784.6 (599.2)	405.9 (500.2)	176.1 (500.2)	794.3 (646.9)	423.1 (533.5)	178.8 (533.5)	795.7 (646.9)	412.7 (534.9)	177.3 (534.9)	780.5 (646.9)	397.2 (505.7)	171.8 (505.7)	463.8 (219.6)	593.4C (232.6)
	2800	356.0 (144.1)	441.8 (114.1)	150.1 (114.1)	569.8 (353.1)	145.5 (353.1)	665.0 (270.7)	586.4 (441.9)	145.5 (441.0)	662.6 (270.7)	586.4 (441.0)	145.5 (442.3)	587.9 (270.7)	441.8 (368.8)	144.4 (368.8)	393.9 (222.1)	835.8C (153.0)	
	2800	458.2 (236.2)	441.8 (236.2)	135.5 (236.2)	712.1 (548.0)	145.5 (548.0)	752.6 (298.7)	586.4 (441.0)	145.5 (441.0)	746.9 (298.7)	586.4 (441.0)	145.5 (442.3)	703.5 (298.7)	441.8 (368.8)	135.3 (368.8)	504.8 (272.1)	1089.2C (277.2)	
	2800	507.9 (229.2)	687.8 (229.2)	150.2 (229.2)	814.5 (576.6)	145.3 (576.6)	802.0 (298.7)	687.8 (565.4)	145.3 (565.4)	795.8 (298.7)	687.8 (565.4)	145.3 (565.4)	805.4 (298.7)	687.8 (577.8)	150.2 (577.8)	555.6 (301.7)	1359.3C (326.8)	
	2875	450.9 (293.0)	687.8 (293.0)	150.2 (293.0)	765.6 (629.0)	145.3 (629.0)	772.0 (349.0)	687.8 (650.4)	145.3 (650.4)	764.7 (349.0)	687.8 (650.4)	145.3 (650.4)	751.6 (349.0)	687.8 (628.5)	150.2 (628.5)	493.5 (329.7)	1543.7C (342.0)	
	2800	456.6 (348.2)	789.1 (325.2)	150.1 (325.2)	839.2 (648.0)	146.7 (648.0)	868.9 (349.0)	858.4 (689.3)	146.7 (689.3)	863.2 (349.0)	858.4 (689.3)	146.7 (689.3)	831.2 (349.0)	789.1 (675.5)	150.1 (675.5)	496.9 (329.7)	1749.9C (370.1)	
	2825	371.2 (360.5)	789.1 (360.5)	150.1 (360.5)	774.4 (629.0)	146.7 (629.0)	820.0 (512.0)	858.4 (689.3)	146.7 (689.3)	816.8 (512.0)	858.4 (689.3)	146.7 (689.3)	770.6 (512.0)	789.1 (675.5)	150.1 (675.5)	418.8 (406.8)	1955.2C (406.8)	
	2800	415.4 (430.5)	1046.3 (430.5)	159.4 (430.5)	1104.3 (970.5)	160.0 (970.5)	1283.2 (512.0)	1413.2 (1232.0)	160.0 (1232.0)	1281.9 (512.0)	1413.2 (1232.0)	160.0 (1232.0)	1103.2 (512.0)	1046.3 (970.5)	159.4 (970.5)	476.5 (410.9)	2741.5C (484.1)	
	2800	318.6 (445.1)	1046.3 (445.1)	159.4 (445.1)	928.4 (640.4)	160.0 (640.4)	1076.7 (512.0)	1413.2 (1109.4)	160.0 (1109.4)	1083.6 (512.0)	1413.2 (1109.4)	160.0 (1109.4)	941.4 (512.0)	1046.3 (985.6)	159.4 (985.6)	381.9 (410.9)	2521.1C (502.9)	
	2800	176.6 (430.3)	1046.3 (430.3)	159.4 (430.3)	897.1 (640.4)	160.0 (640.4)	1084.9 (559.0)	1413.2 (1308.4)	160.0 (1308.4)	1095.0 (560.7)	1413.2 (1308.4)	160.0 (1308.4)	916.8 (561.0)	1046.3 (994.5)	159.4 (994.5)	248.5 (410.9)	2778.8C (486.7)	
2800	98.2 (499.2)	1046.3 (499.2)	159.4 (499.2)	756.3 (640.4)	162.1 (640.4)	1001.7 (546.2)	1622.1 (1286.1)	192.3 (1286.1)	1033.1 (547.7)	1622.1 (1286.1)	191.2 (1286.1)	760.2 (548.0)	1046.3 (1005.2)	159.4 (1005.2)	164.9 (410.9)	3999.5C (459.7)		
2800	66.4 (436.4)	1046.3 (436.4)	159.4 (436.4)	725.1 (640.4)	162.1 (640.4)	896.2 (519.6)	1622.1 (1218.6)	239.4 (1218.6)	928.5 (522.1)	1622.1 (1218.6)	238.1 (1218.6)	686.4 (520.3)	1046.3 (1022.2)	159.4 (1022.2)	137.6 (410.9)	3225.4C (481.0)		
2800	28.8 (426.7)	1046.3 (426.7)	159.4 (426.7)	553.2 (640.4)	1541.8 (258.5)	260.9 (258.5)												


力)

Y3 フレーム (S=1/300)

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

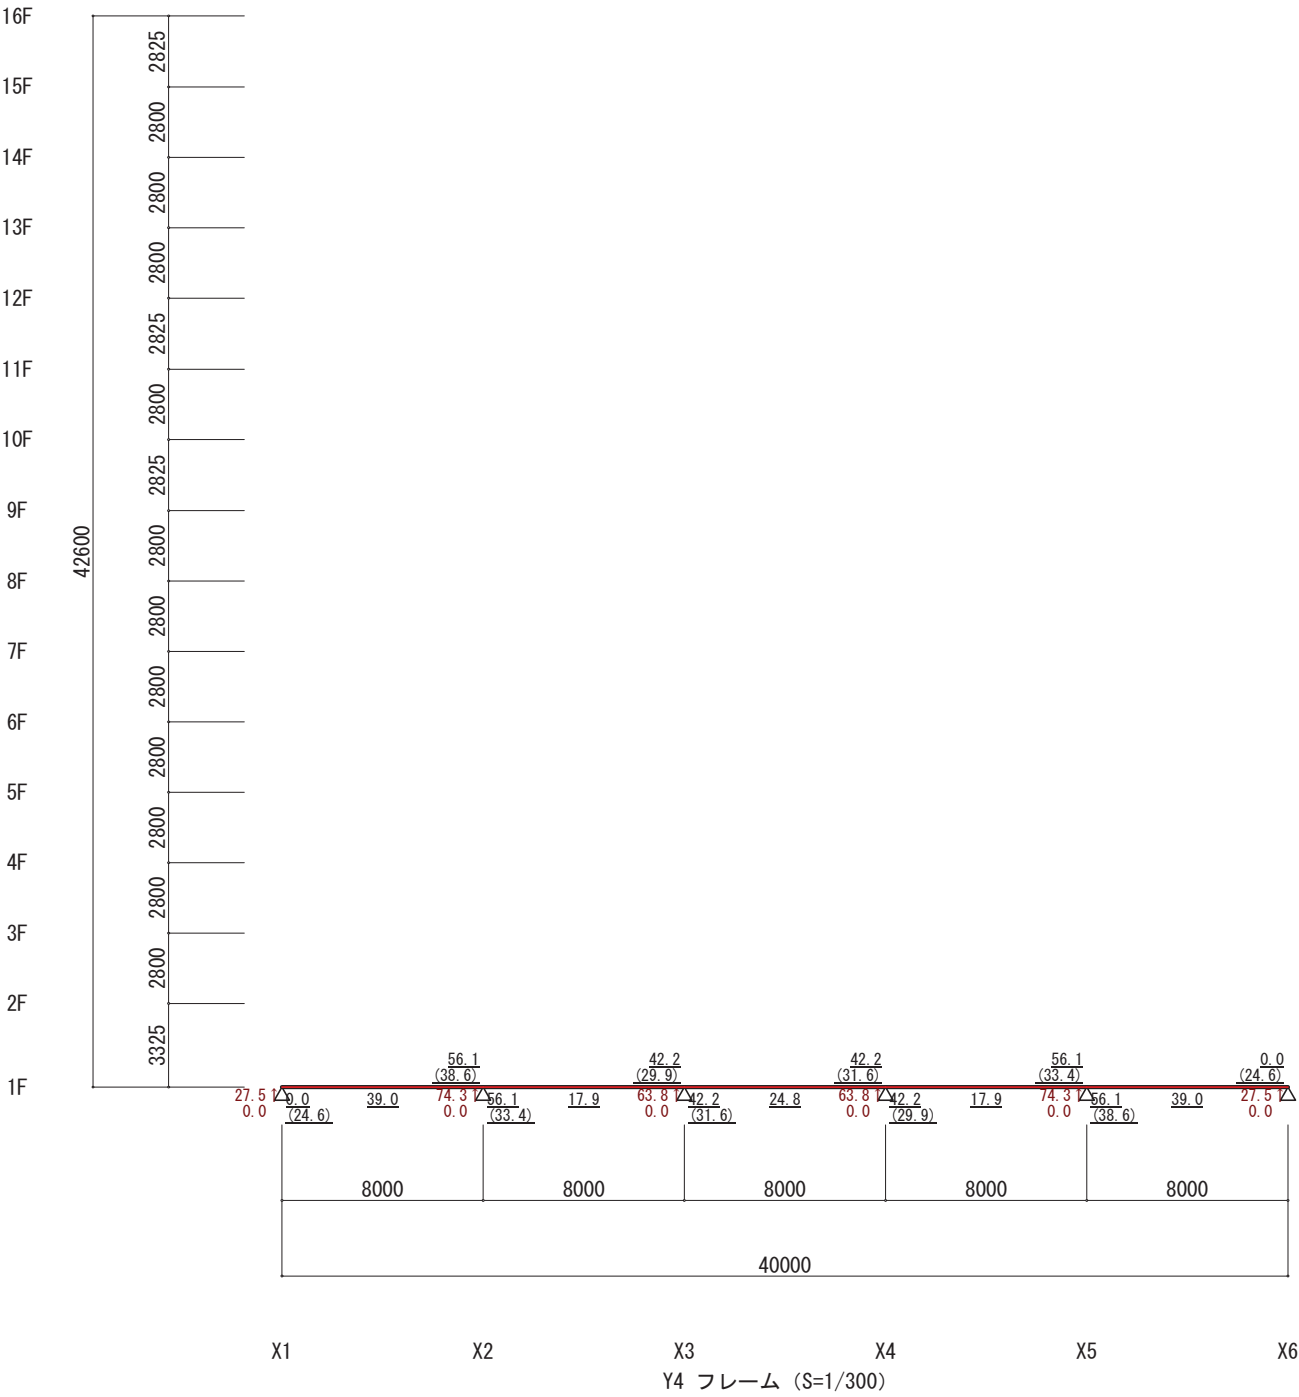


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

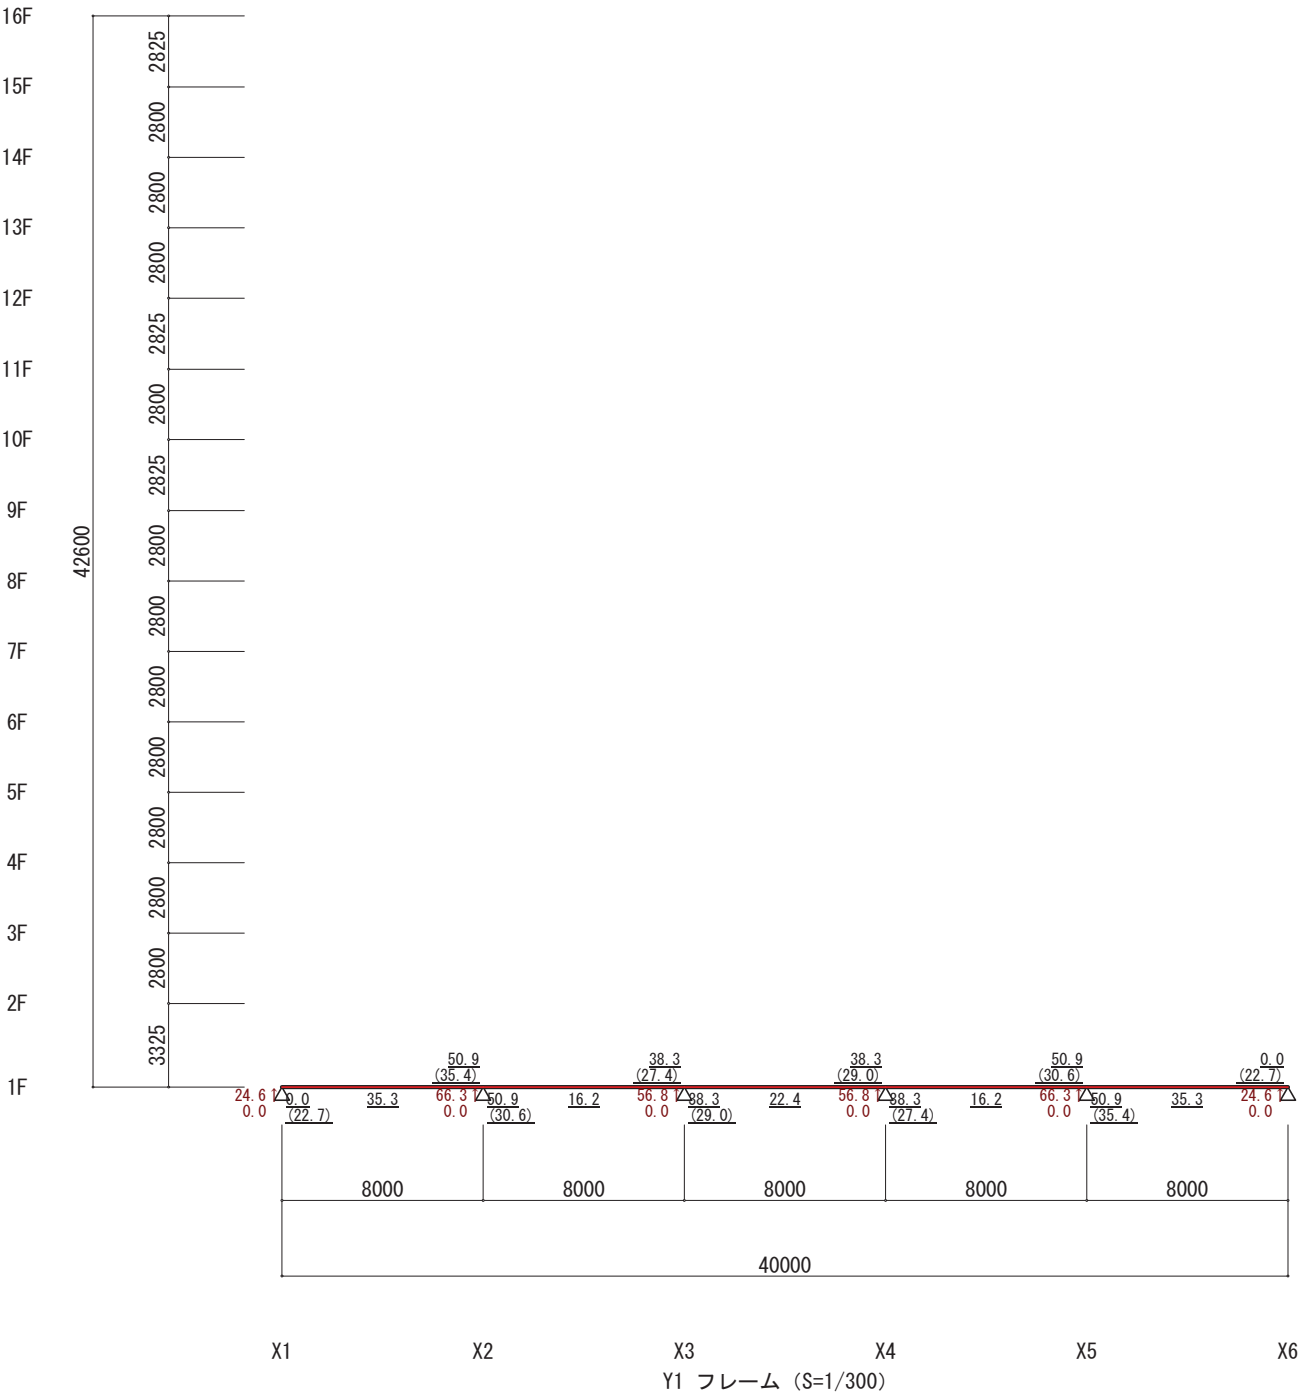


[illegible]


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

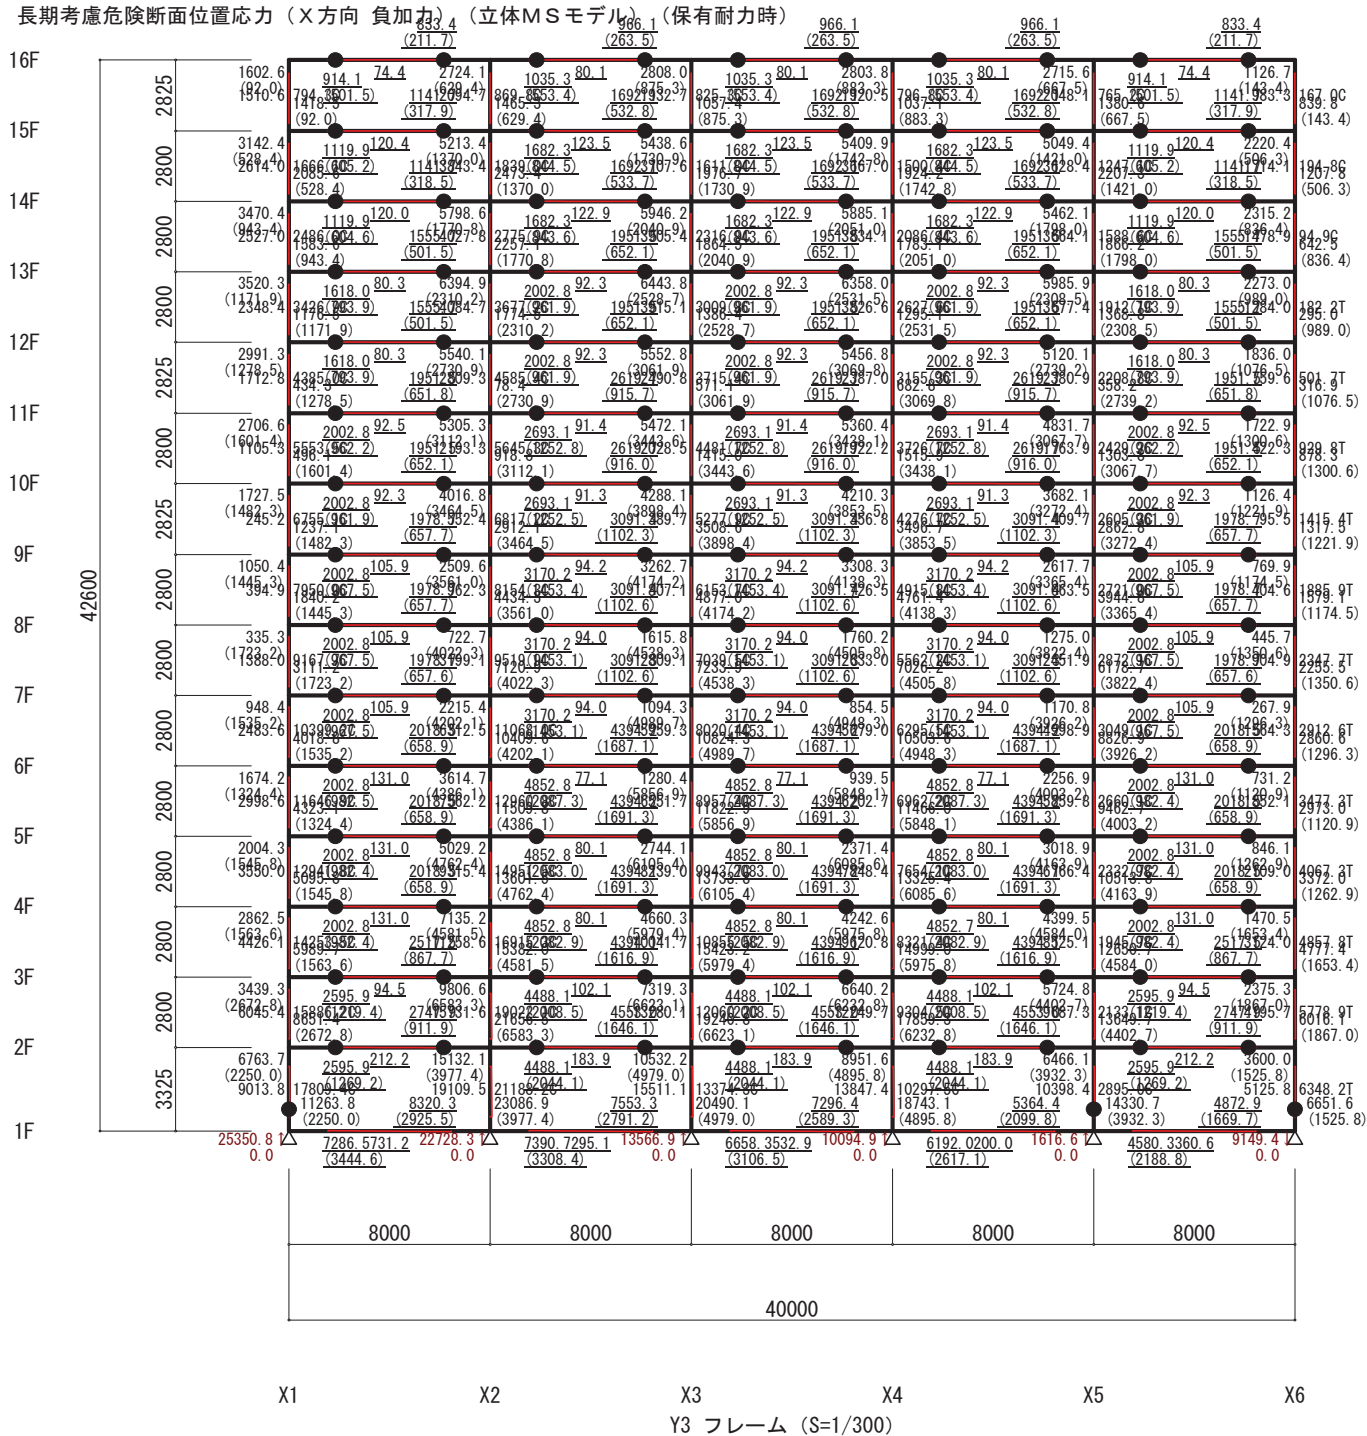


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

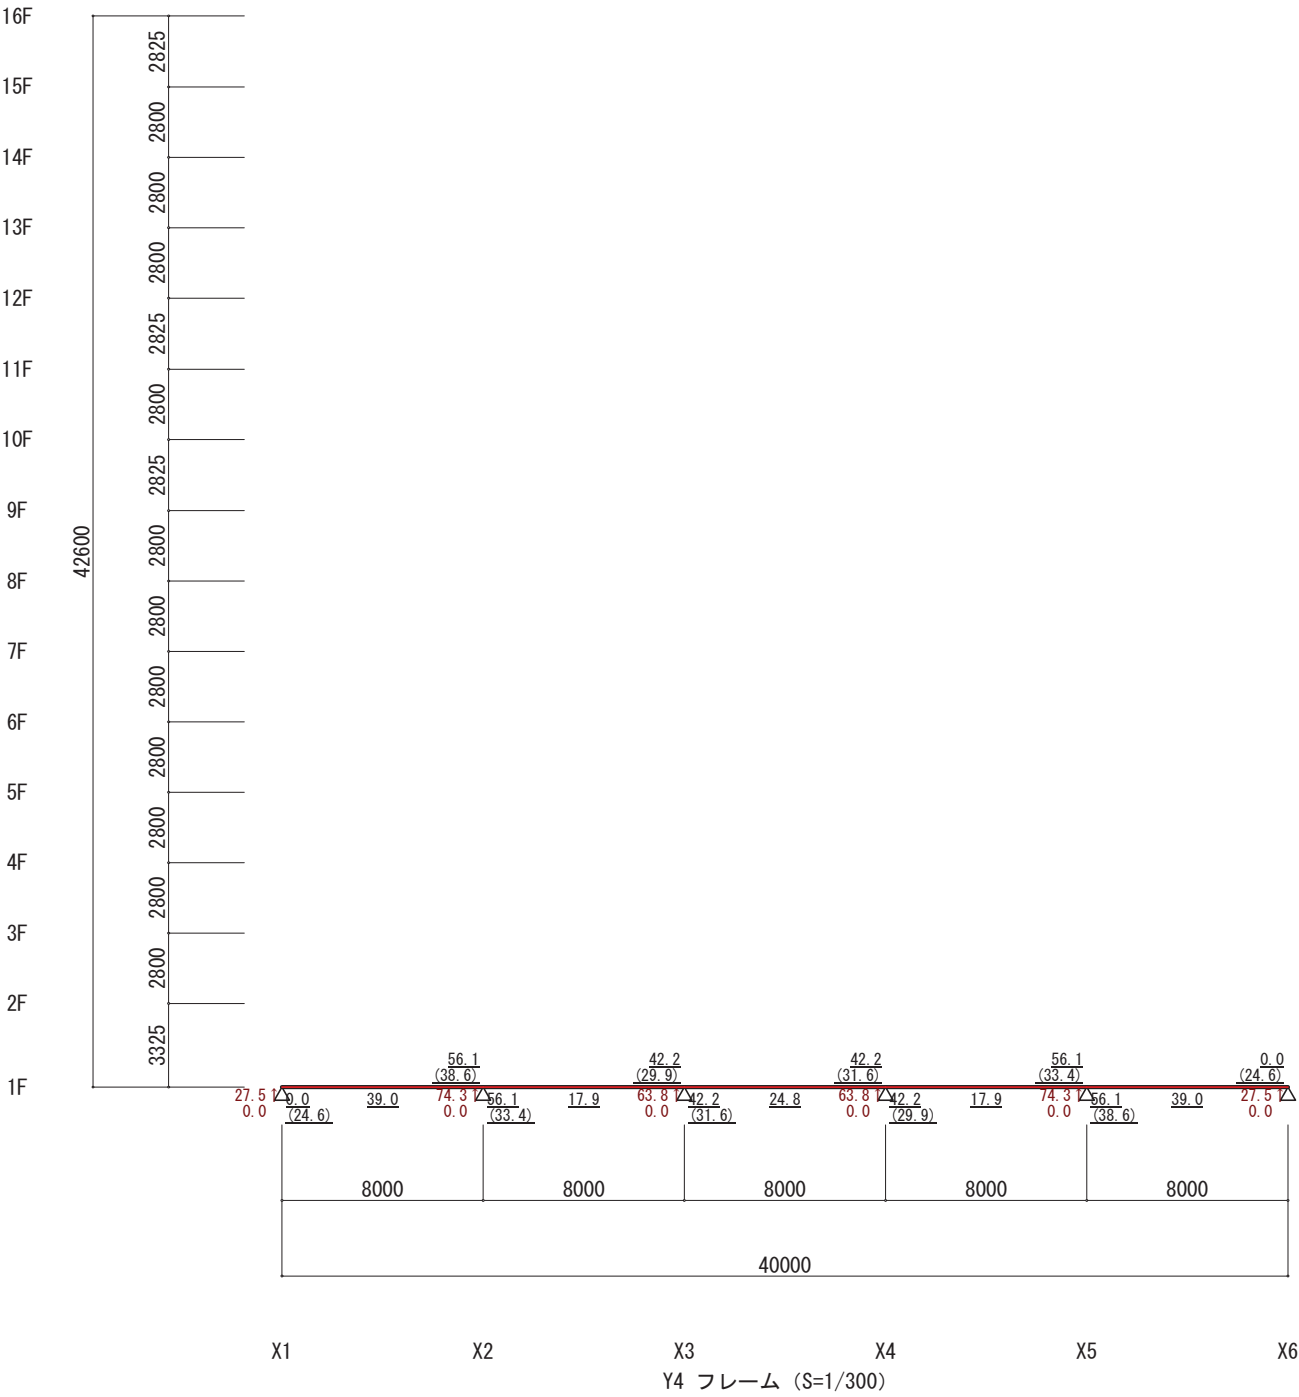


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

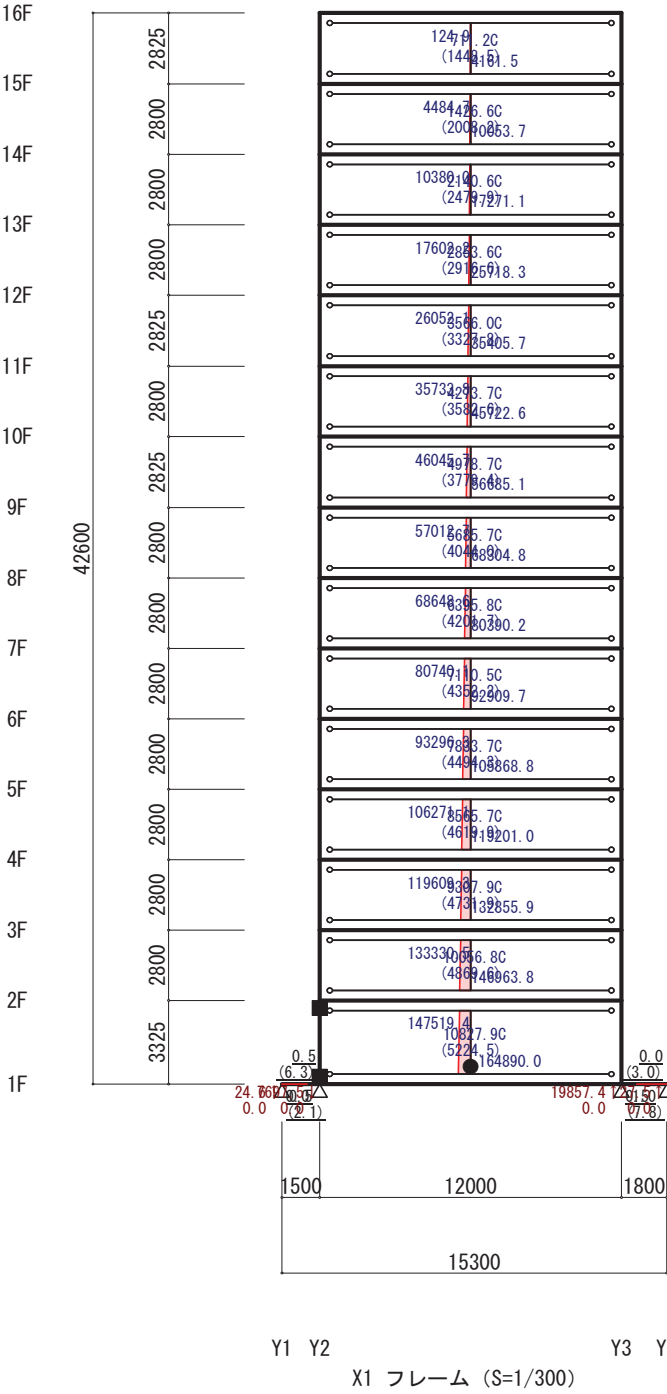


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

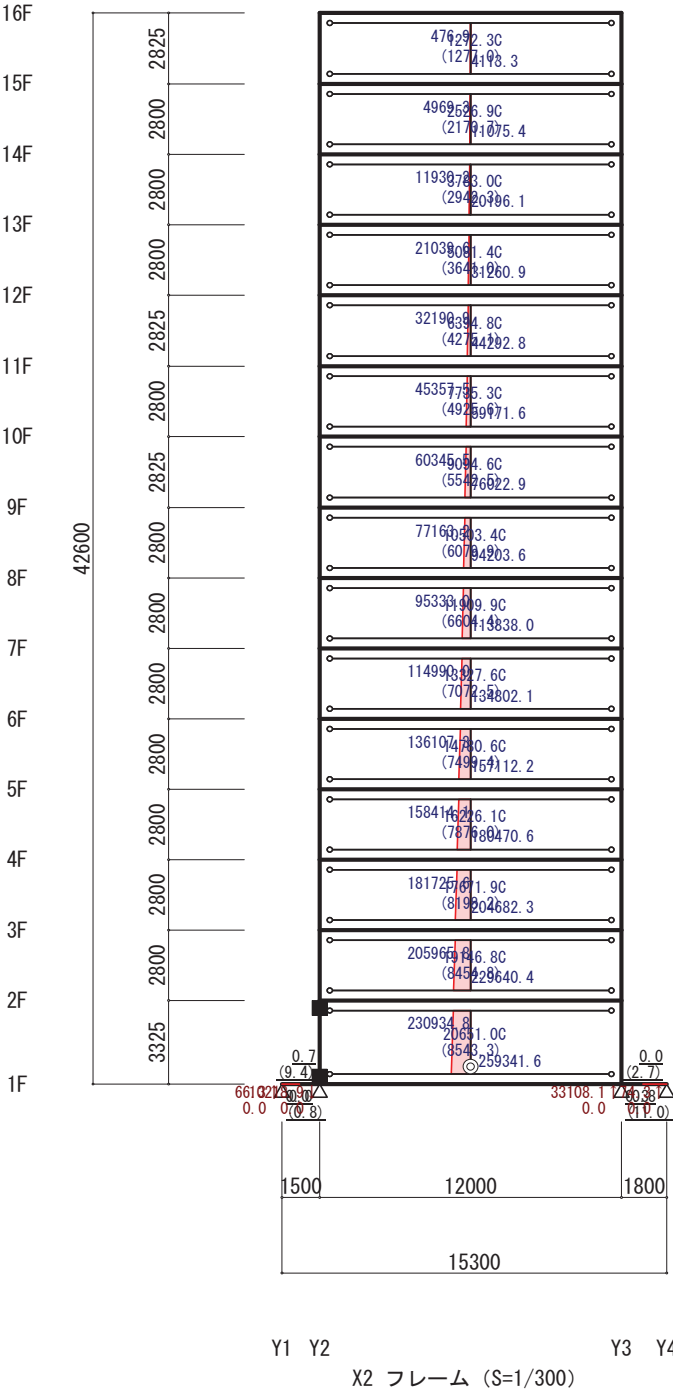

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

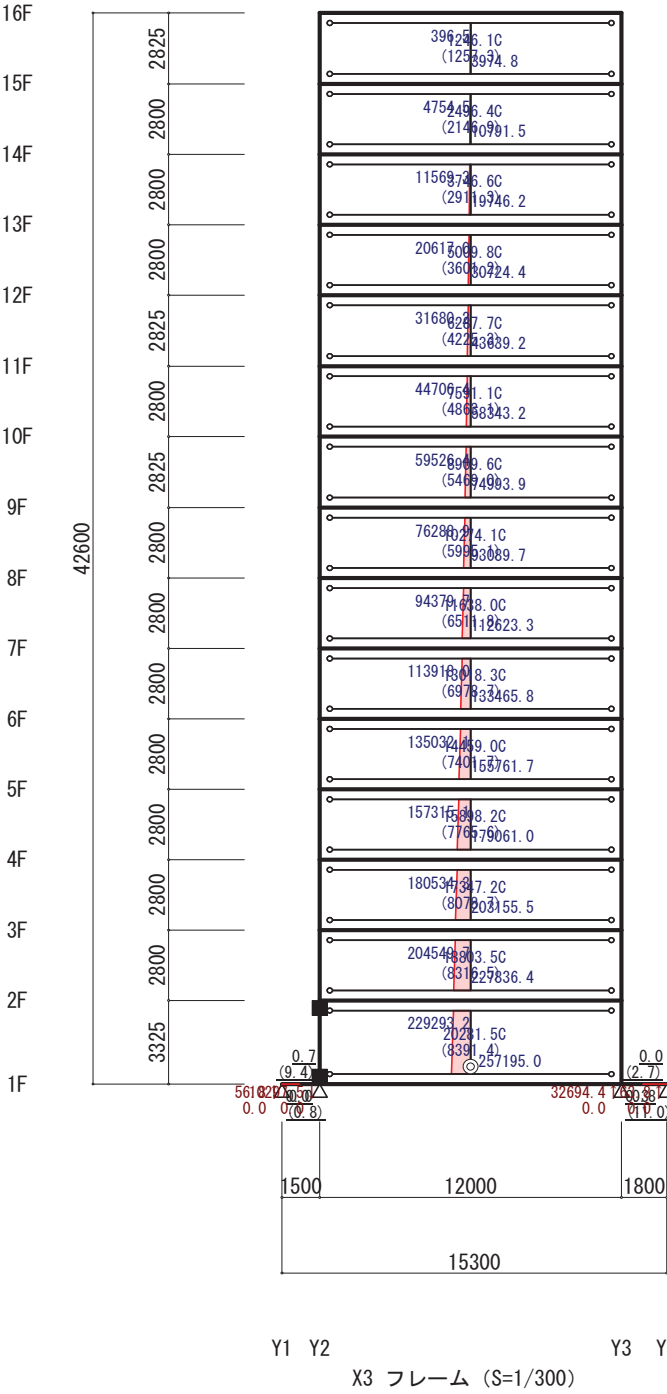


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

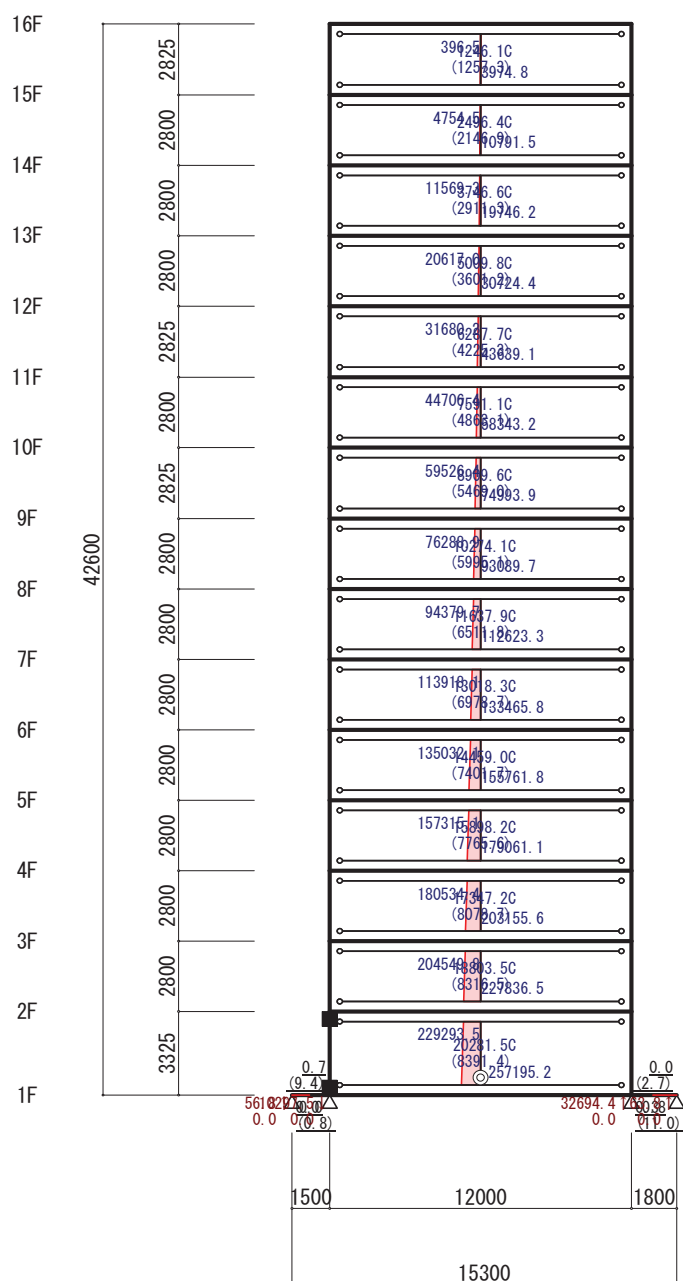


Y1 Y2 Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/300)


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

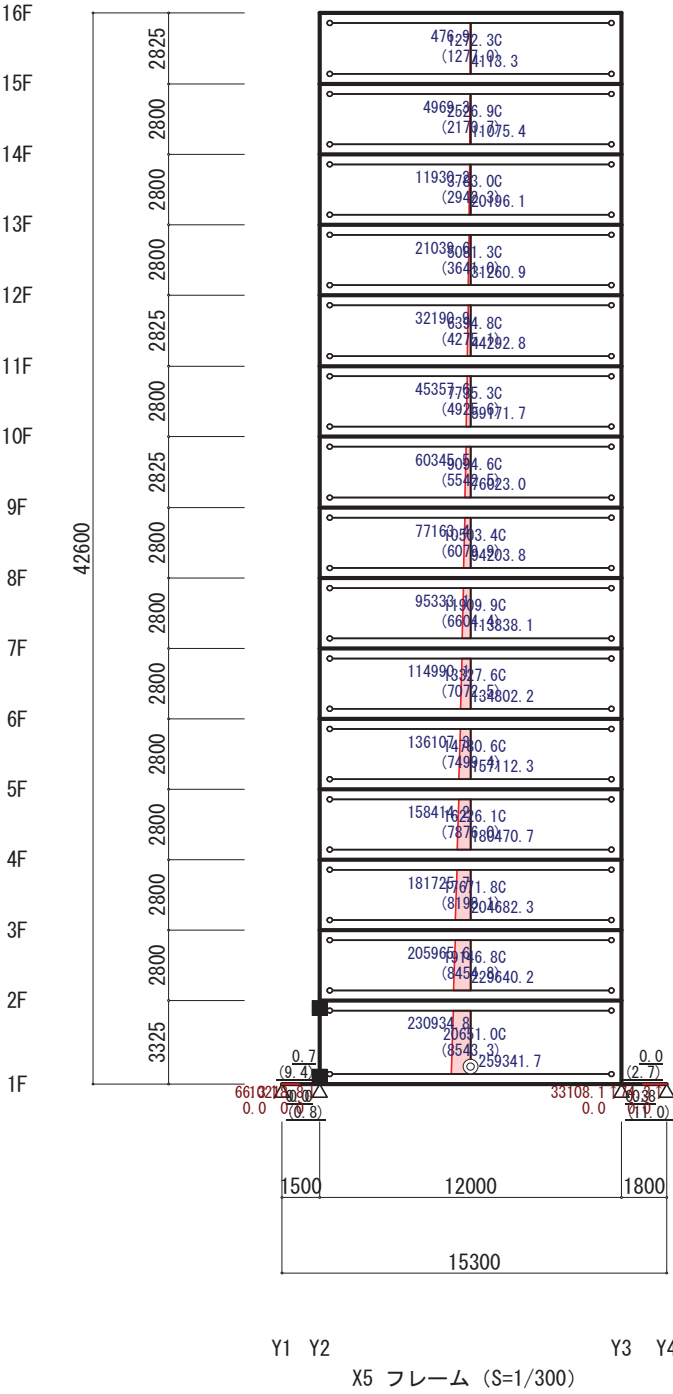


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

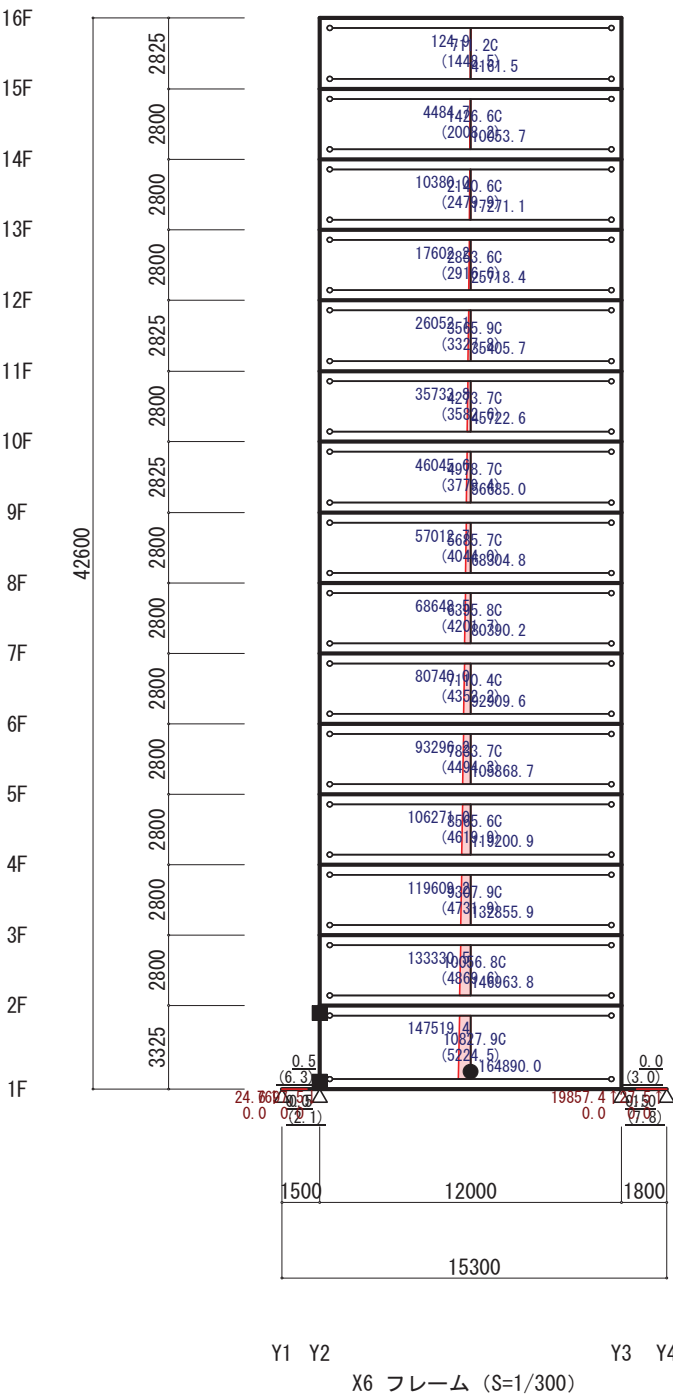


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

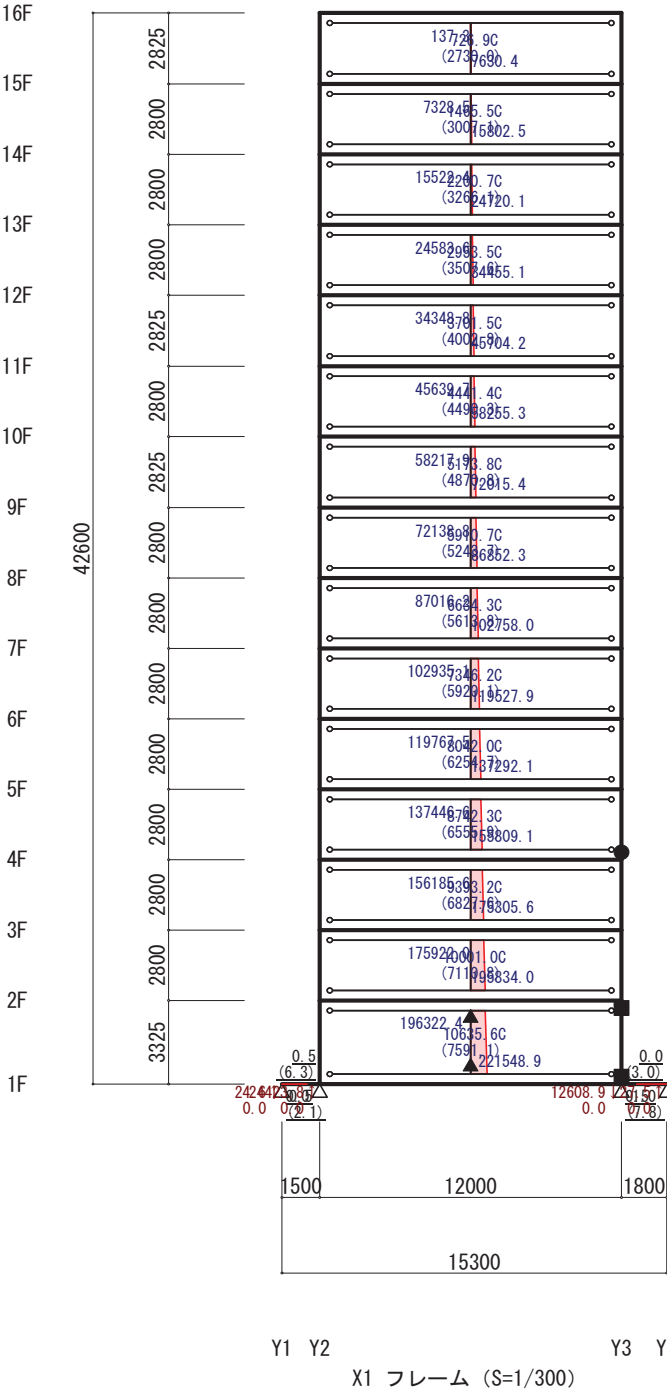


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

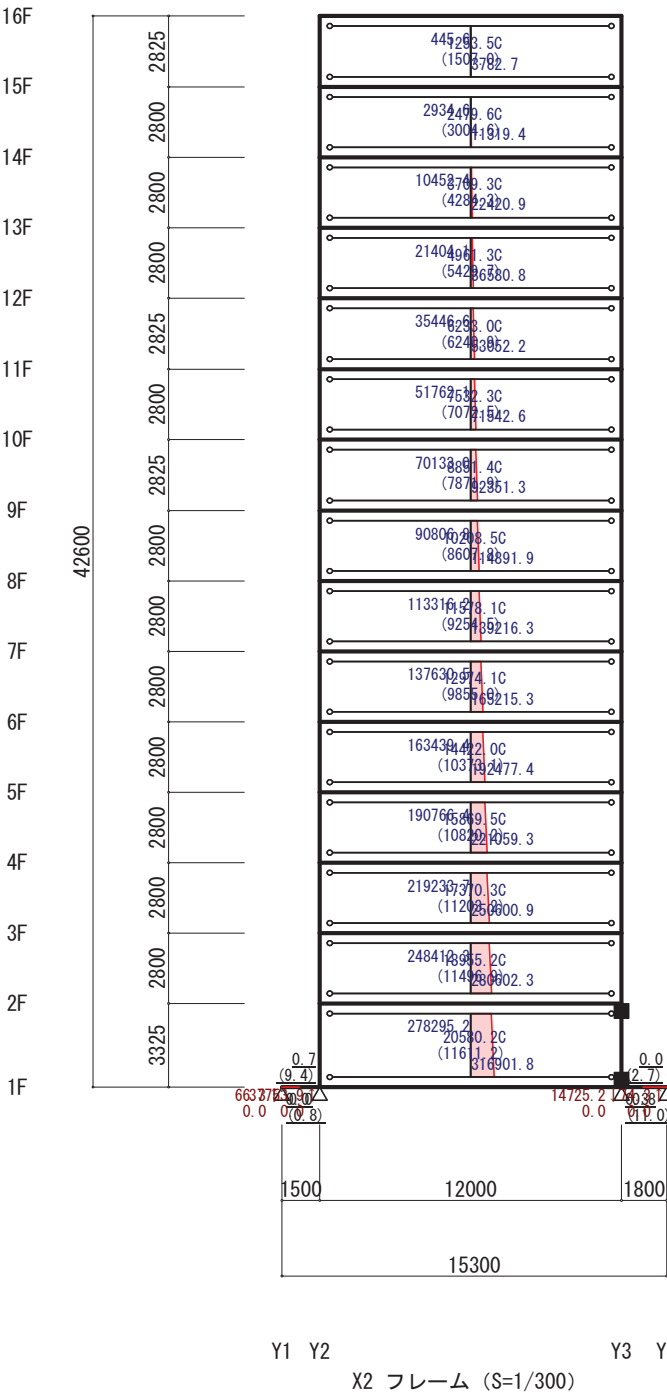


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

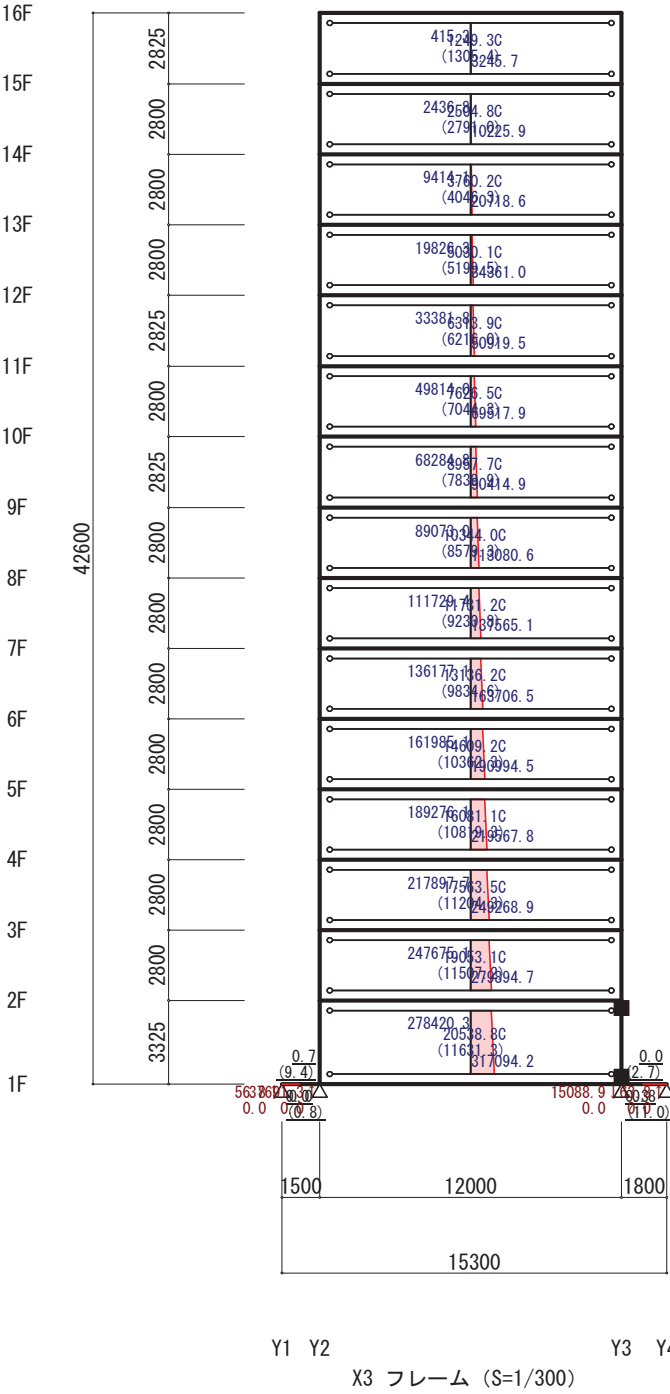


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

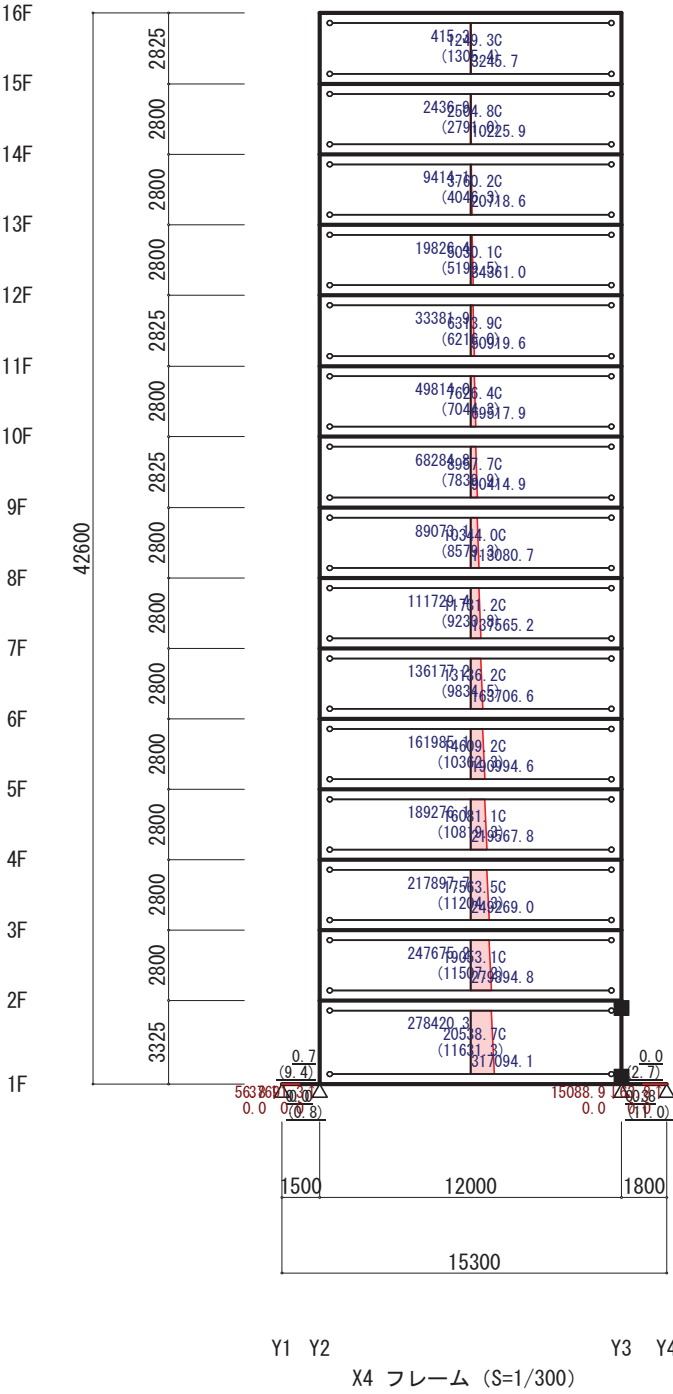

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

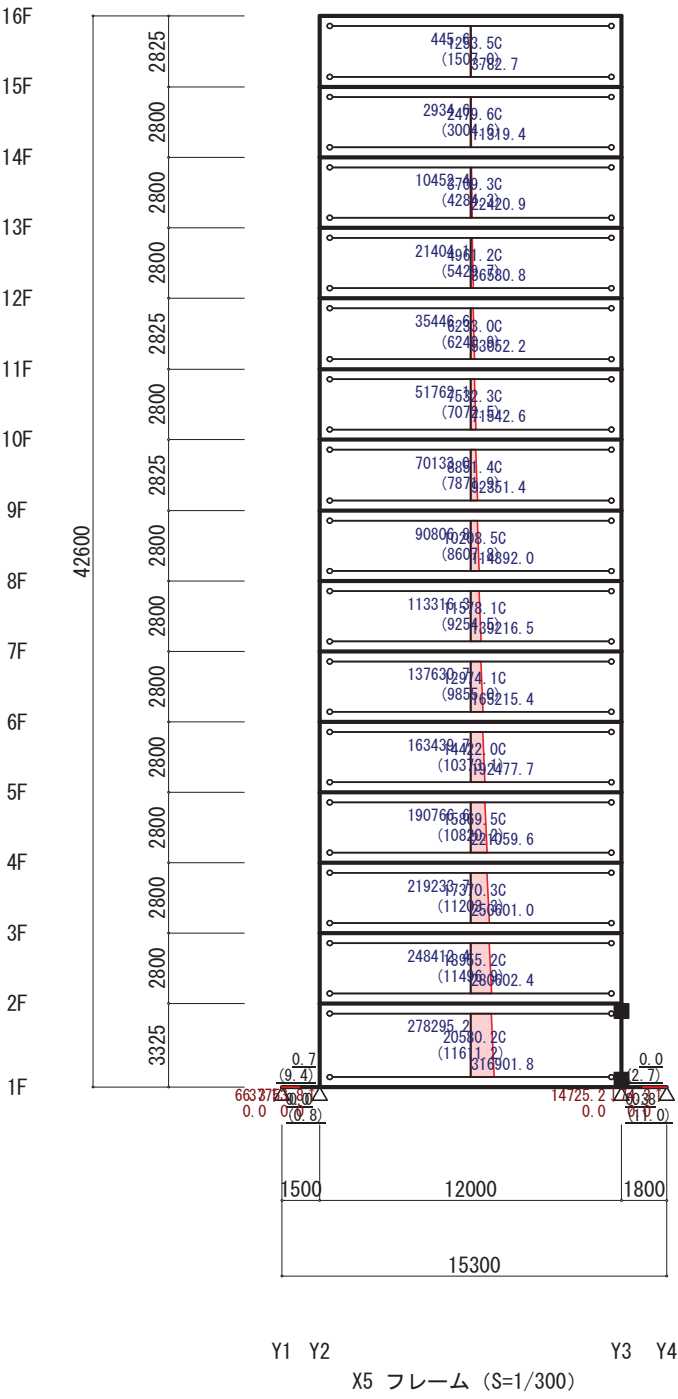


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

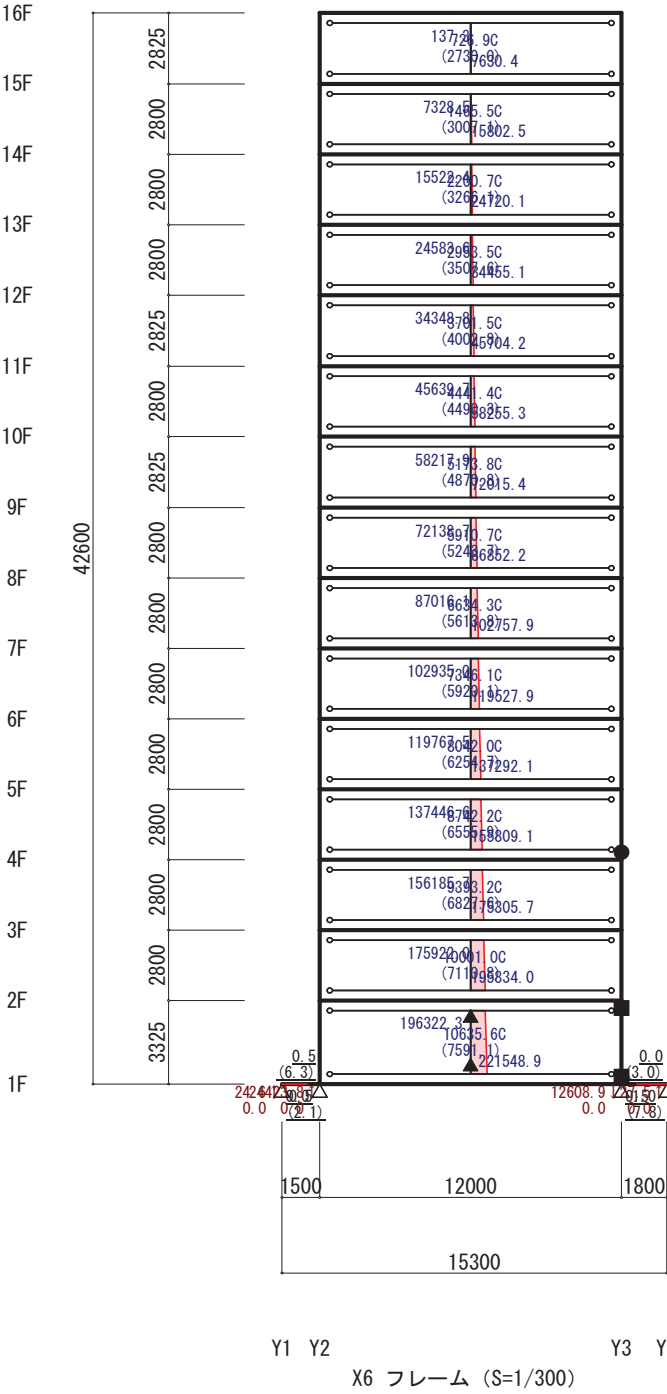


U-4. 5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4. 5. 1 終局時機構図（保有耐力時）

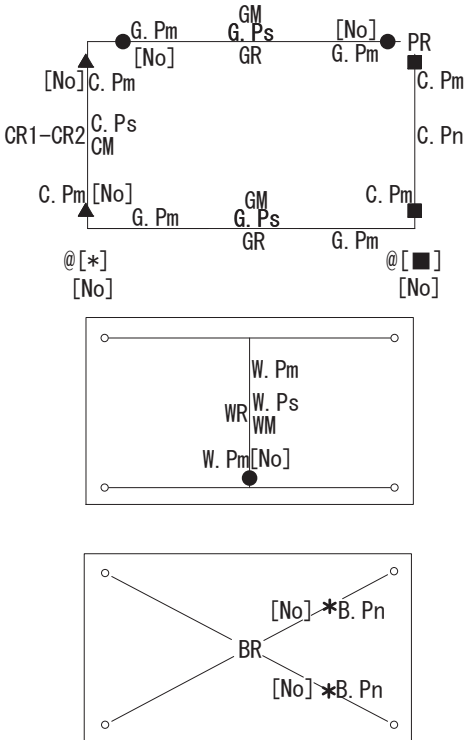


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

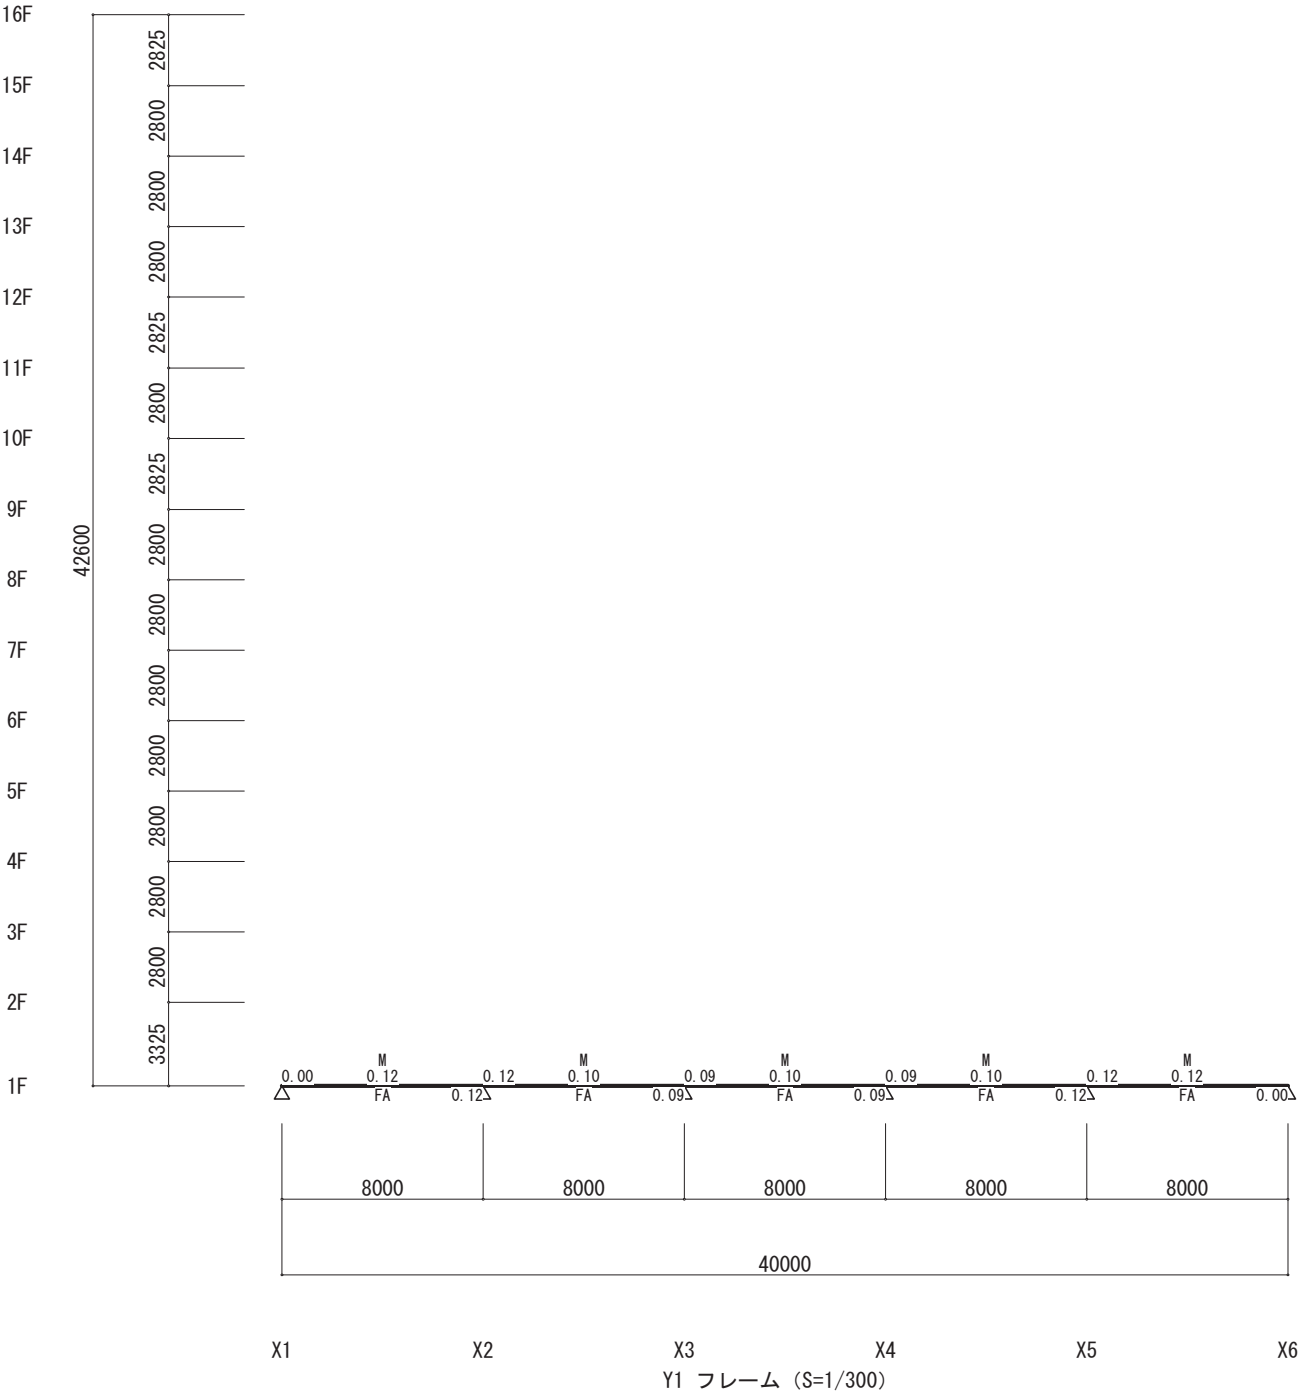


[illegible]

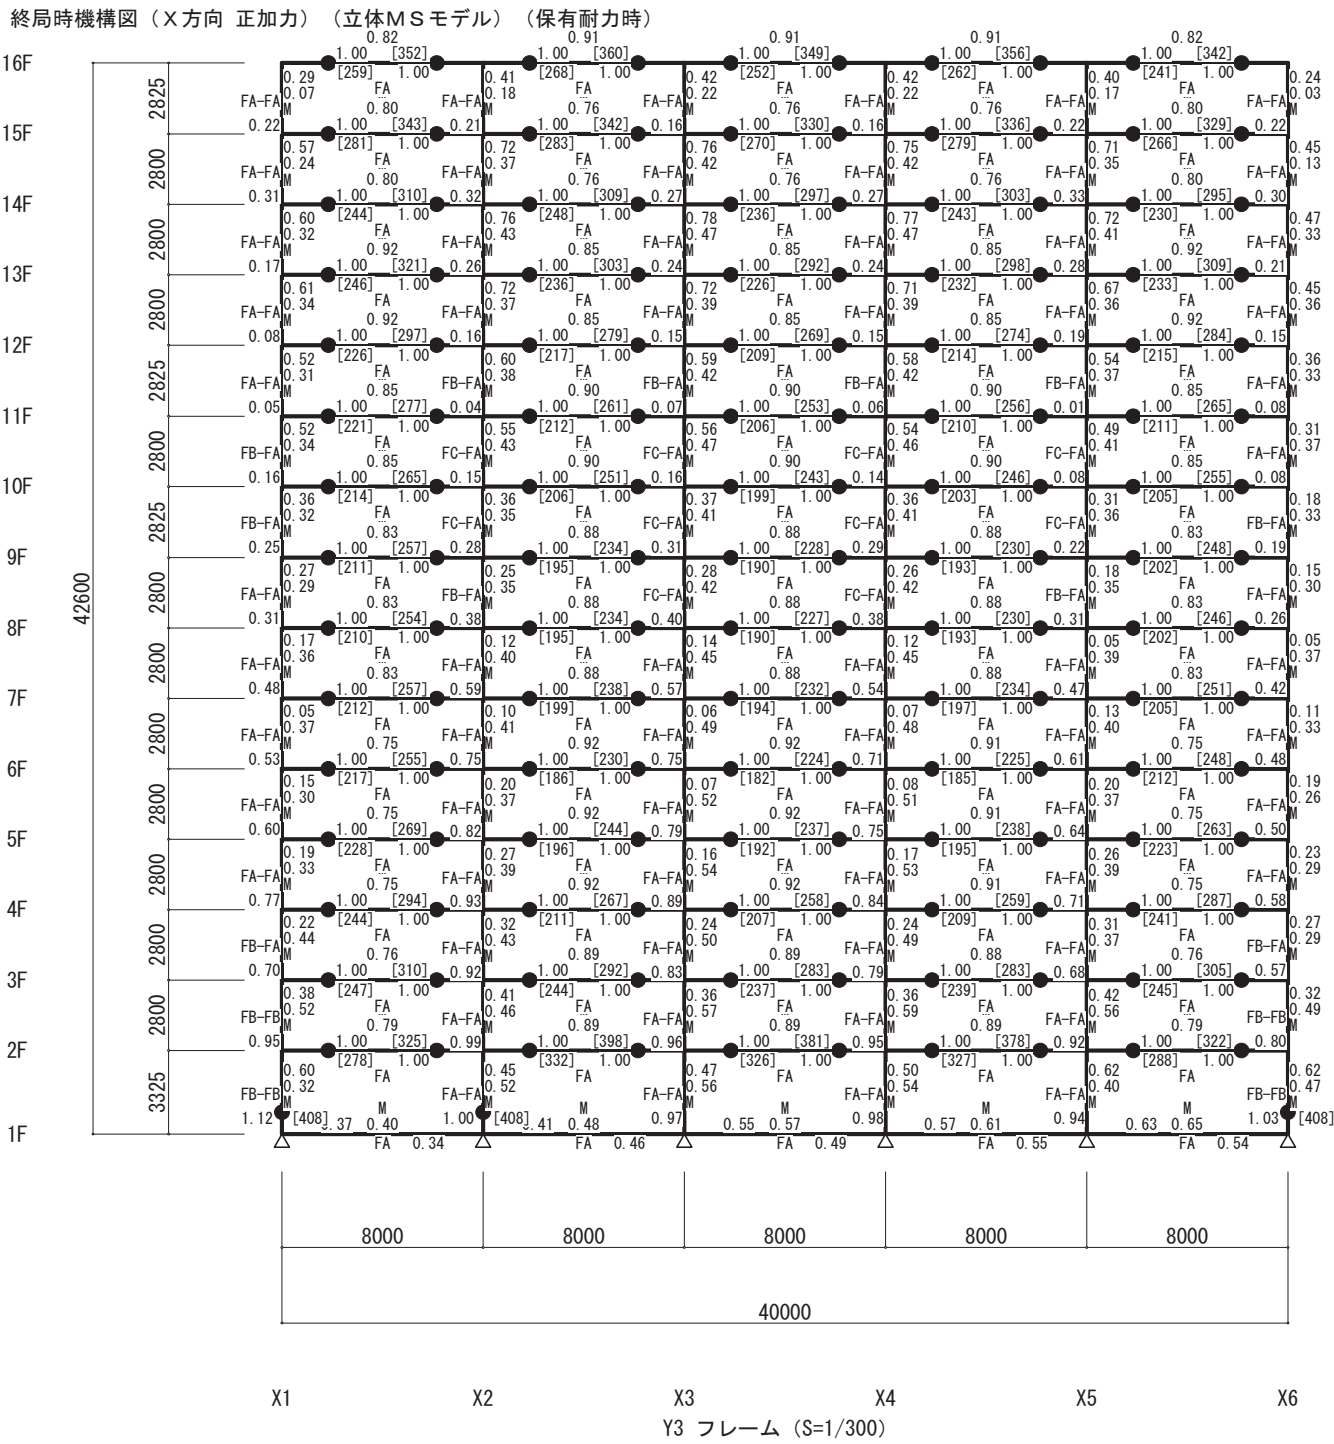


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

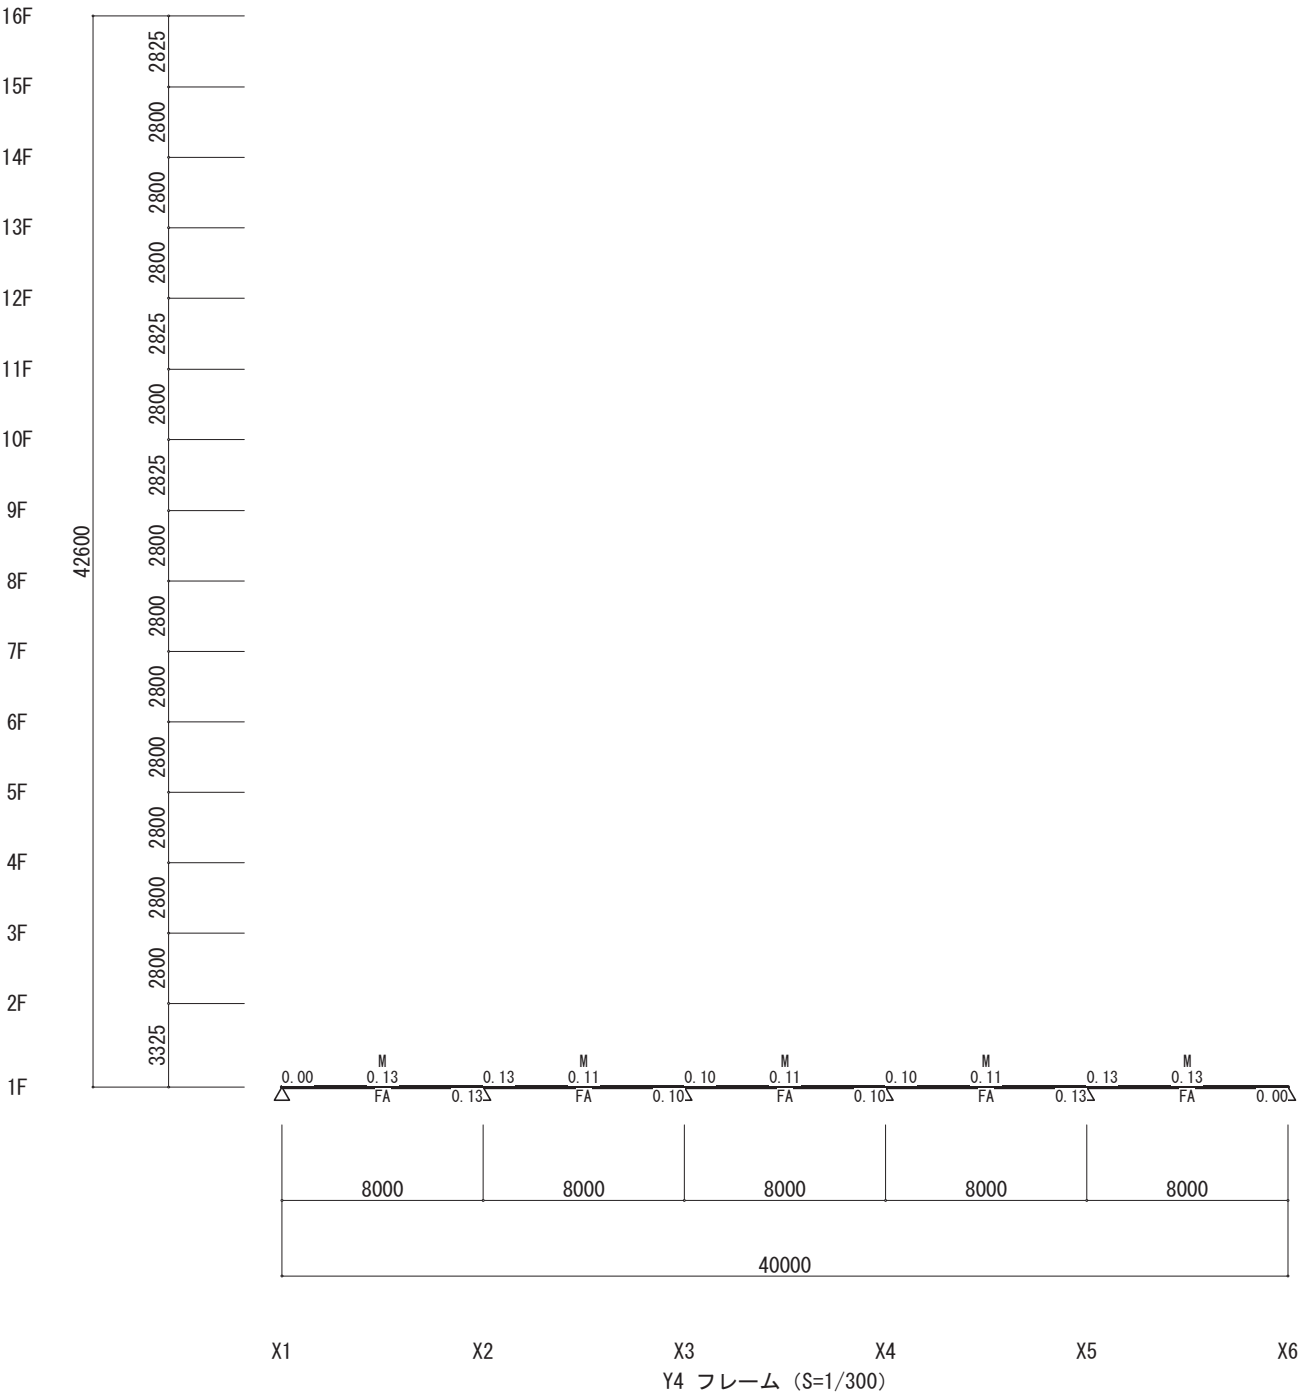


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

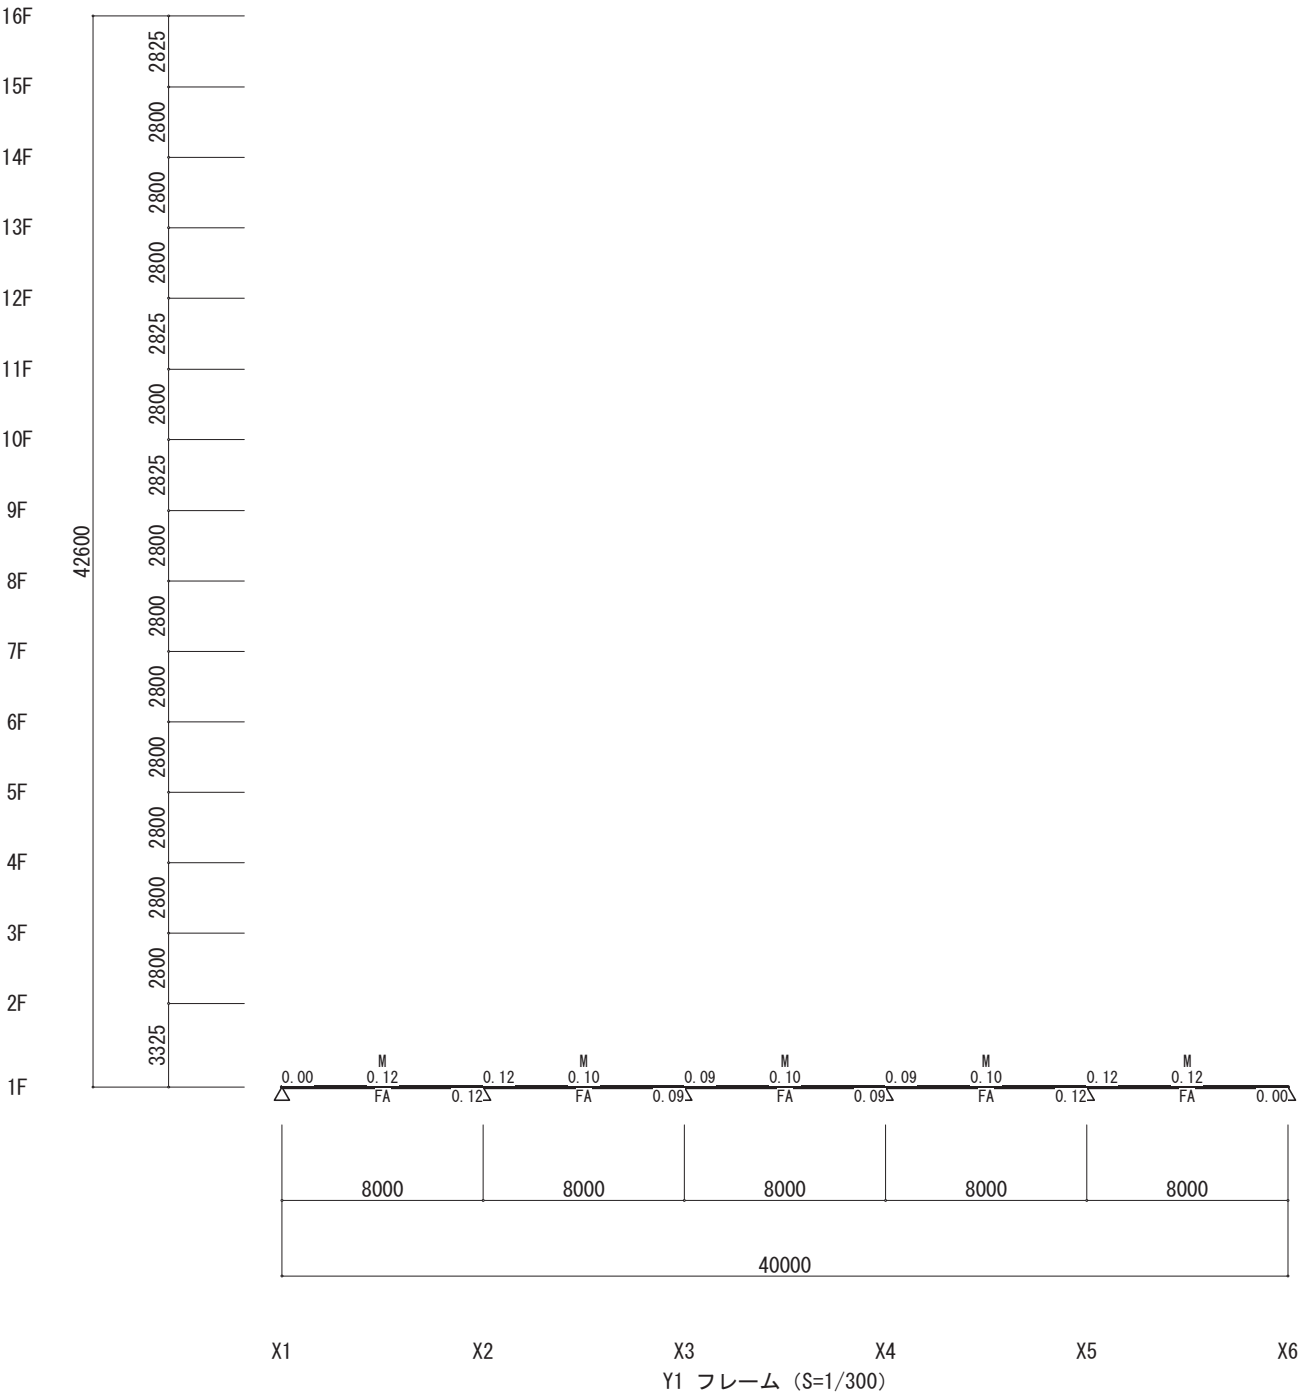


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

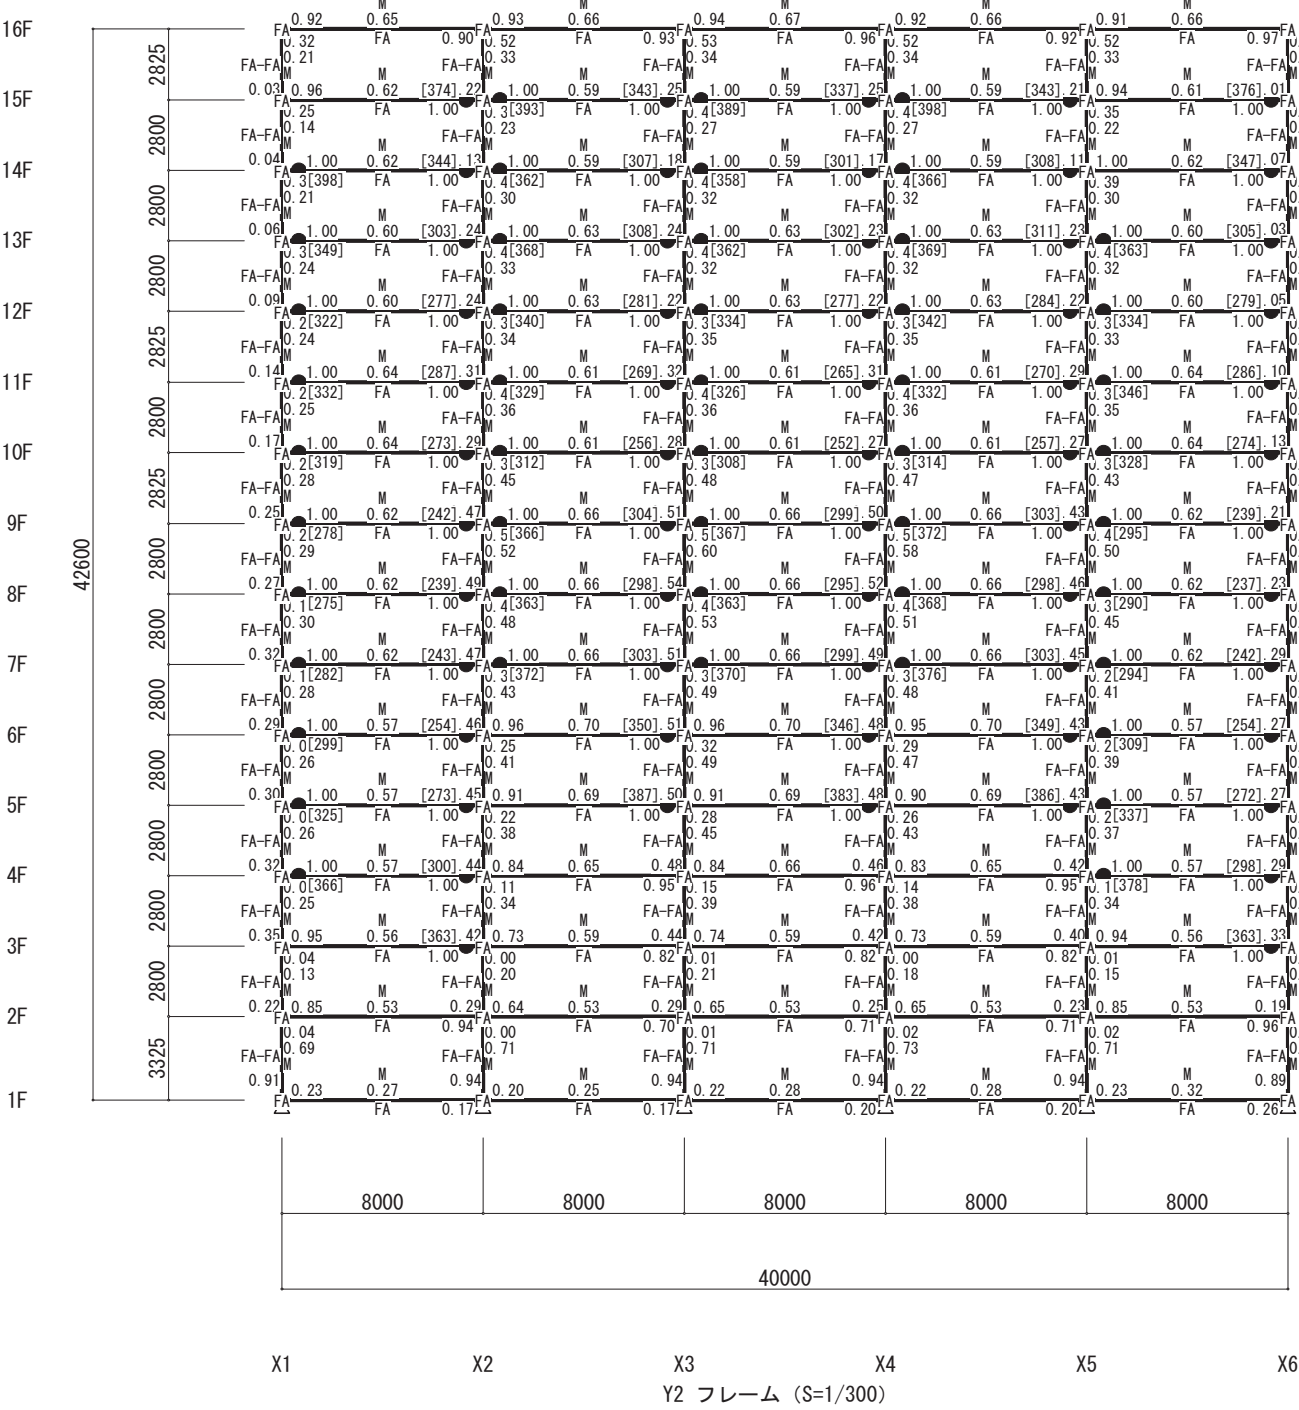


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

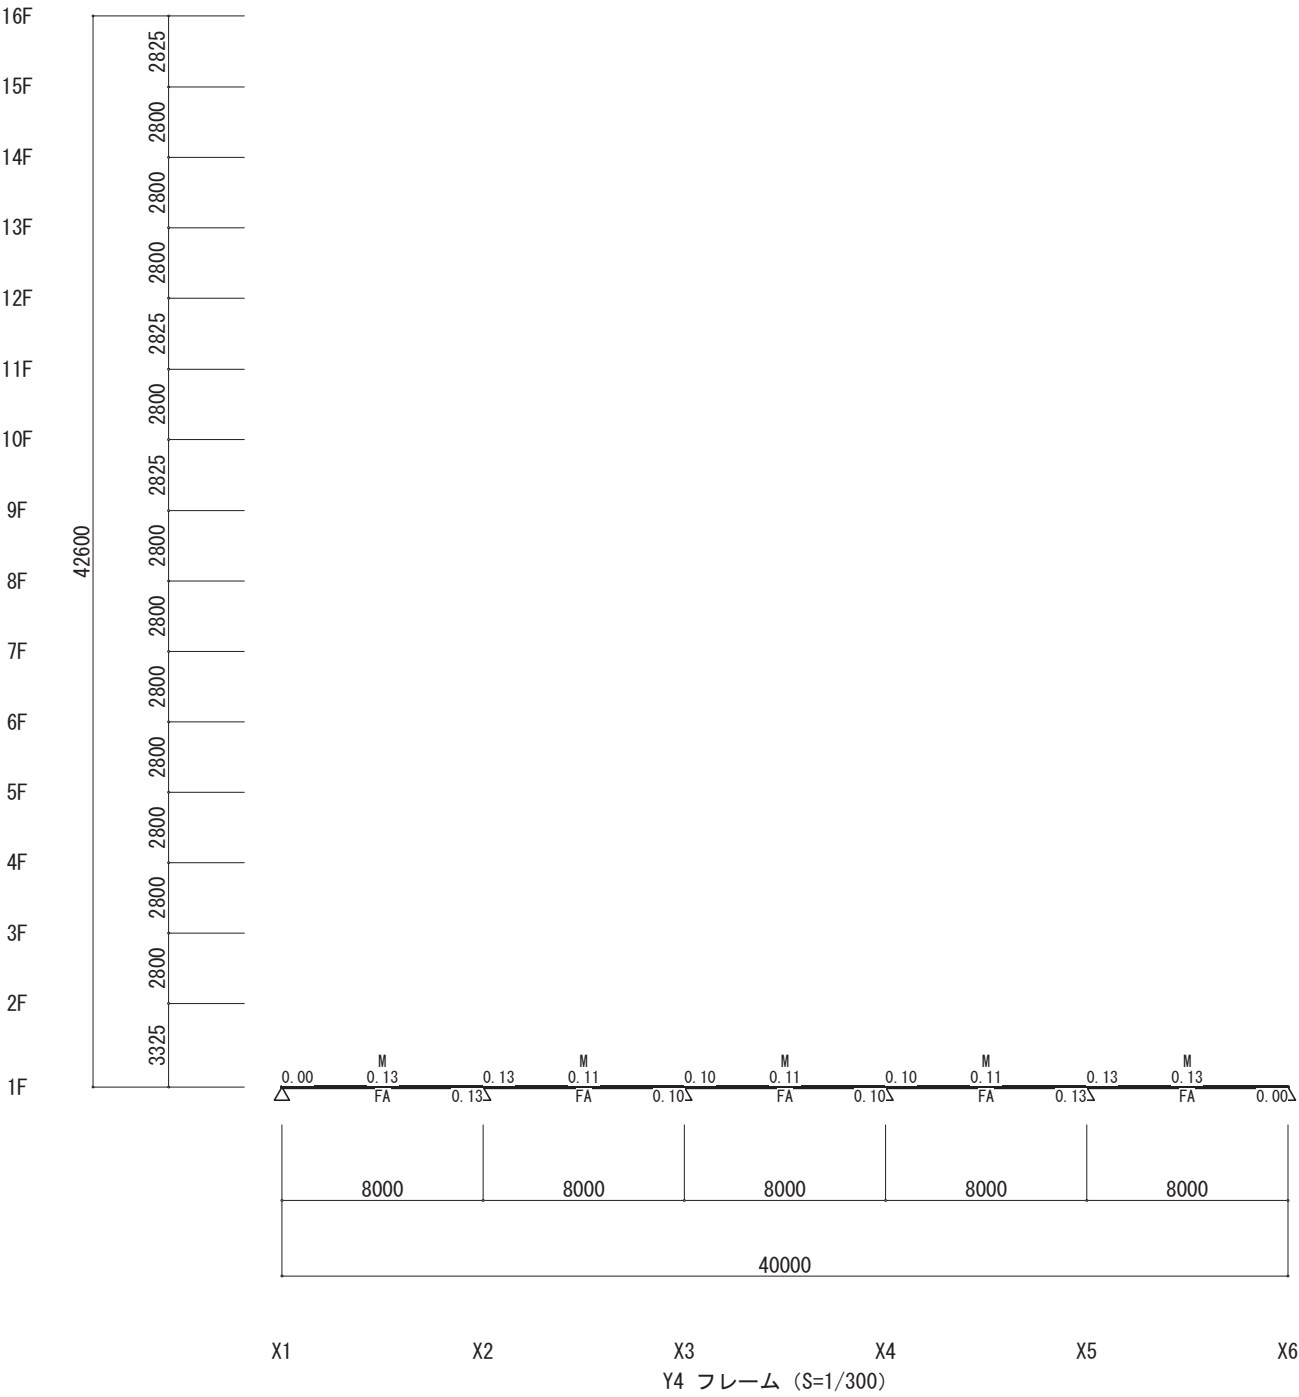


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

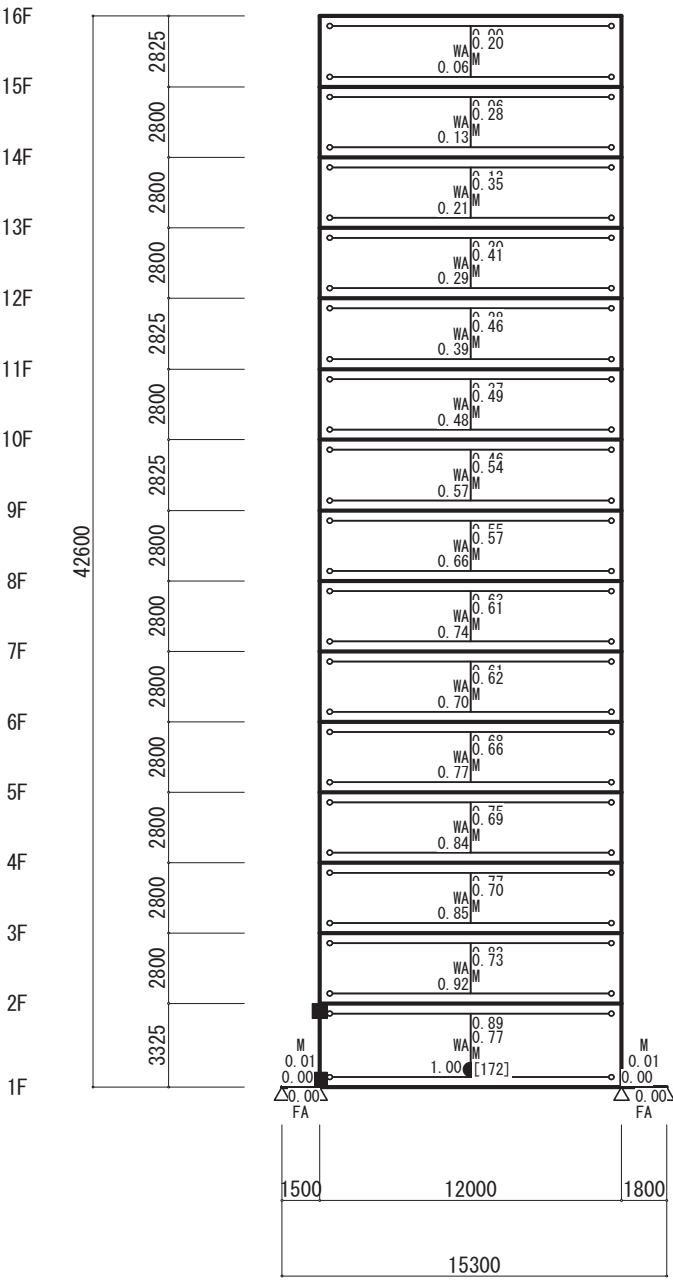


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

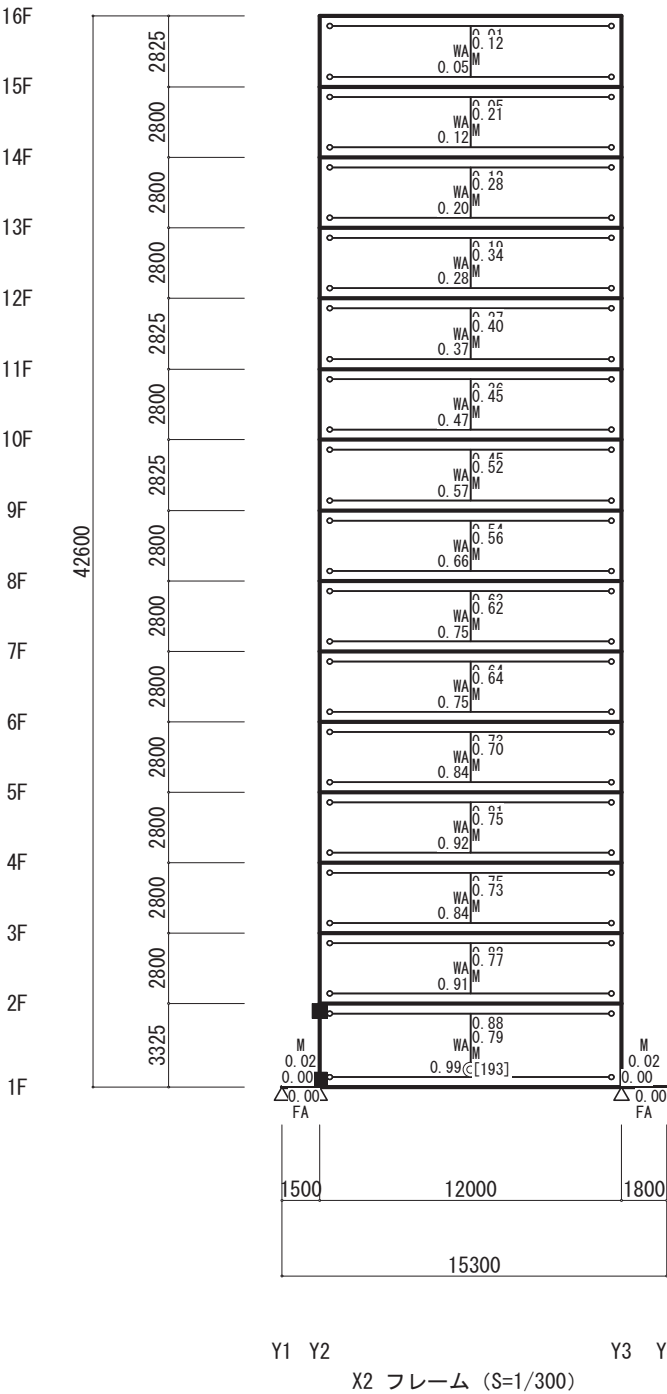


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

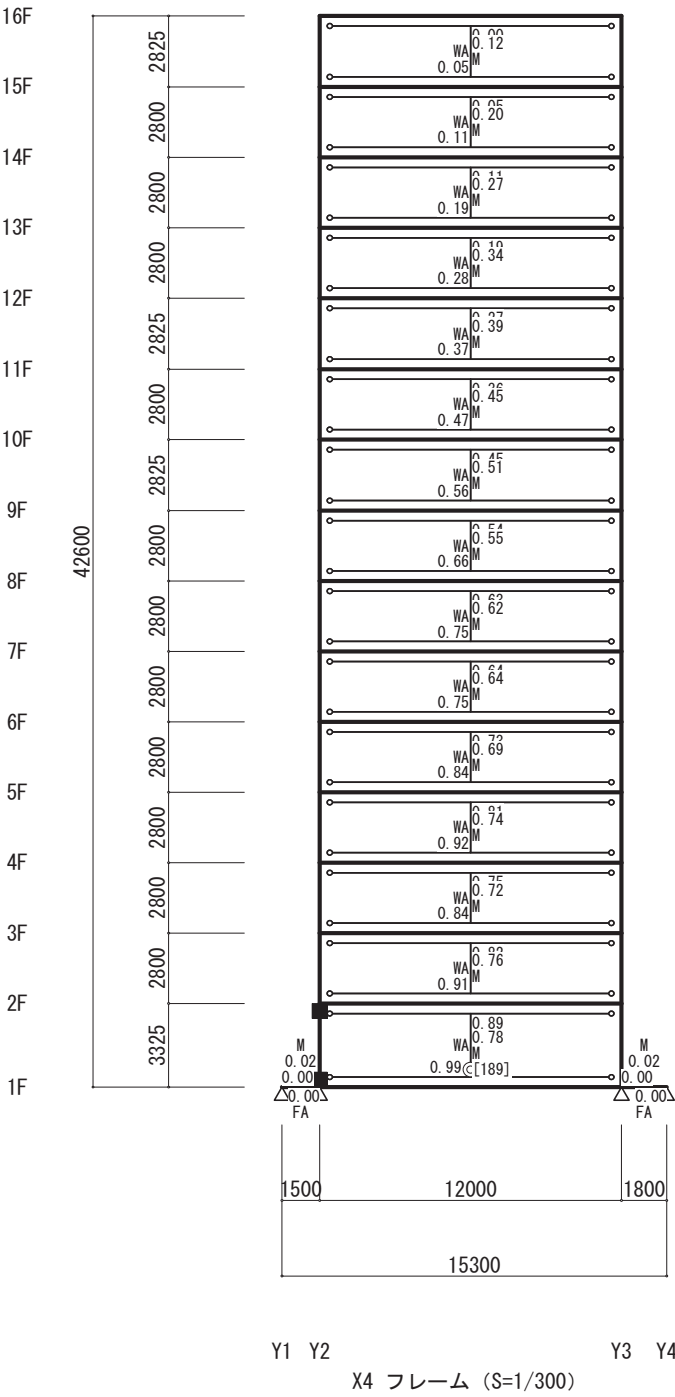

終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

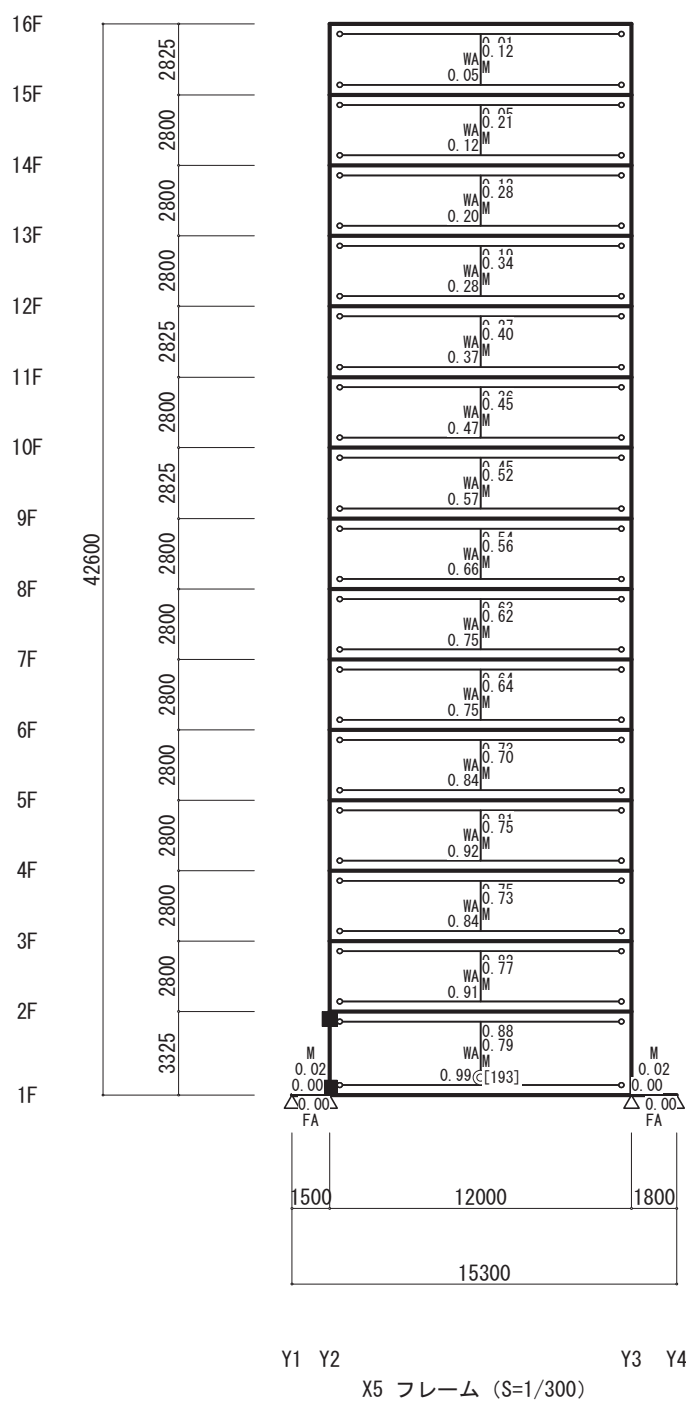


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

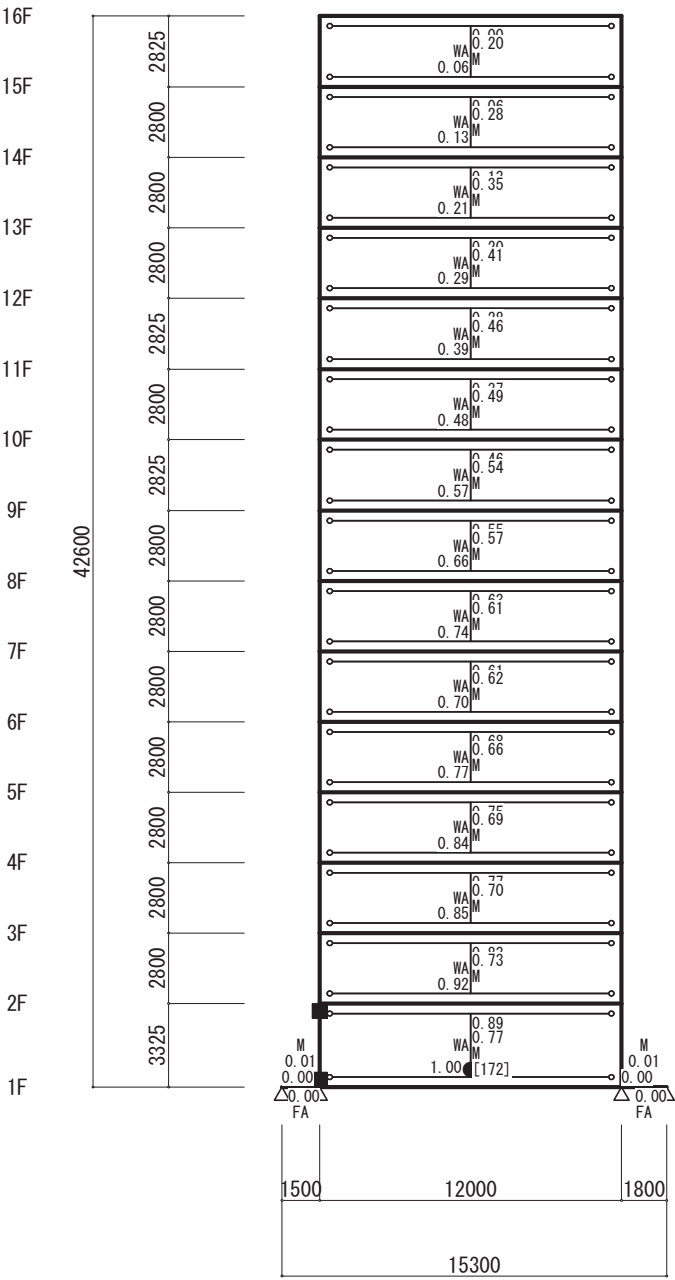


Y1 Y2 Y3 Y4


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

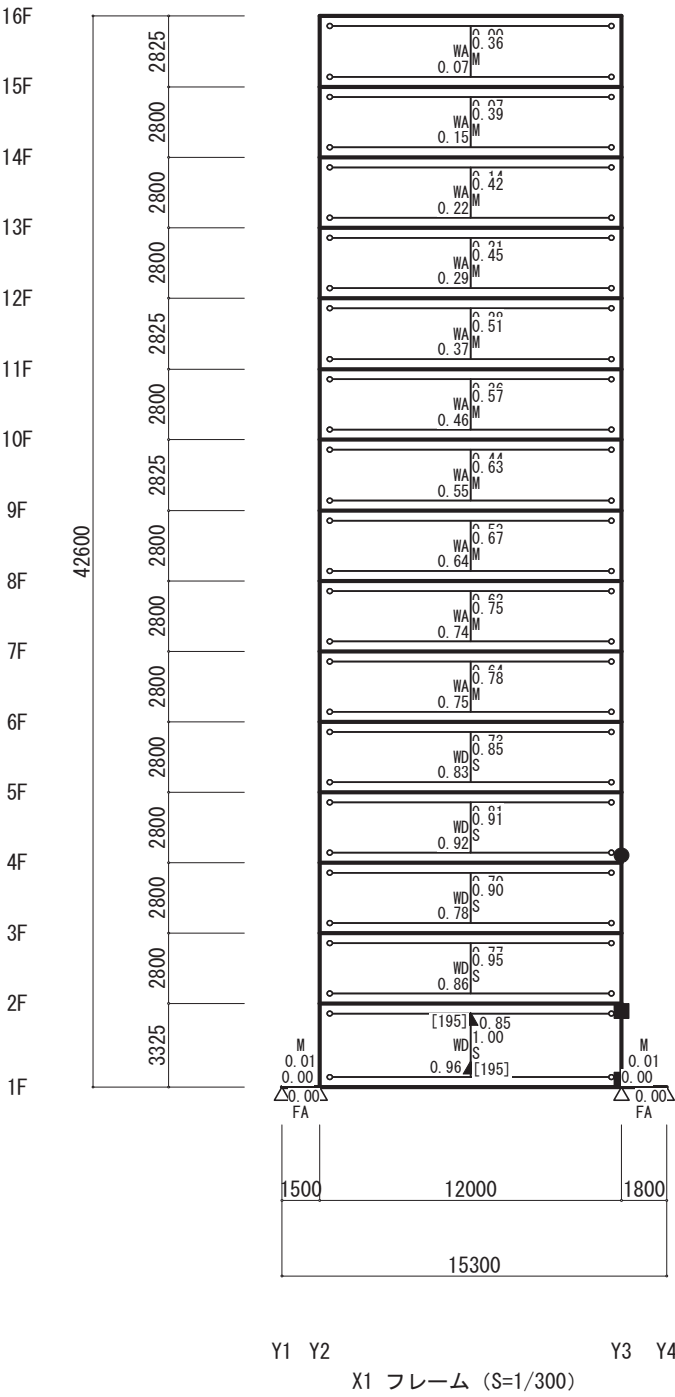


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

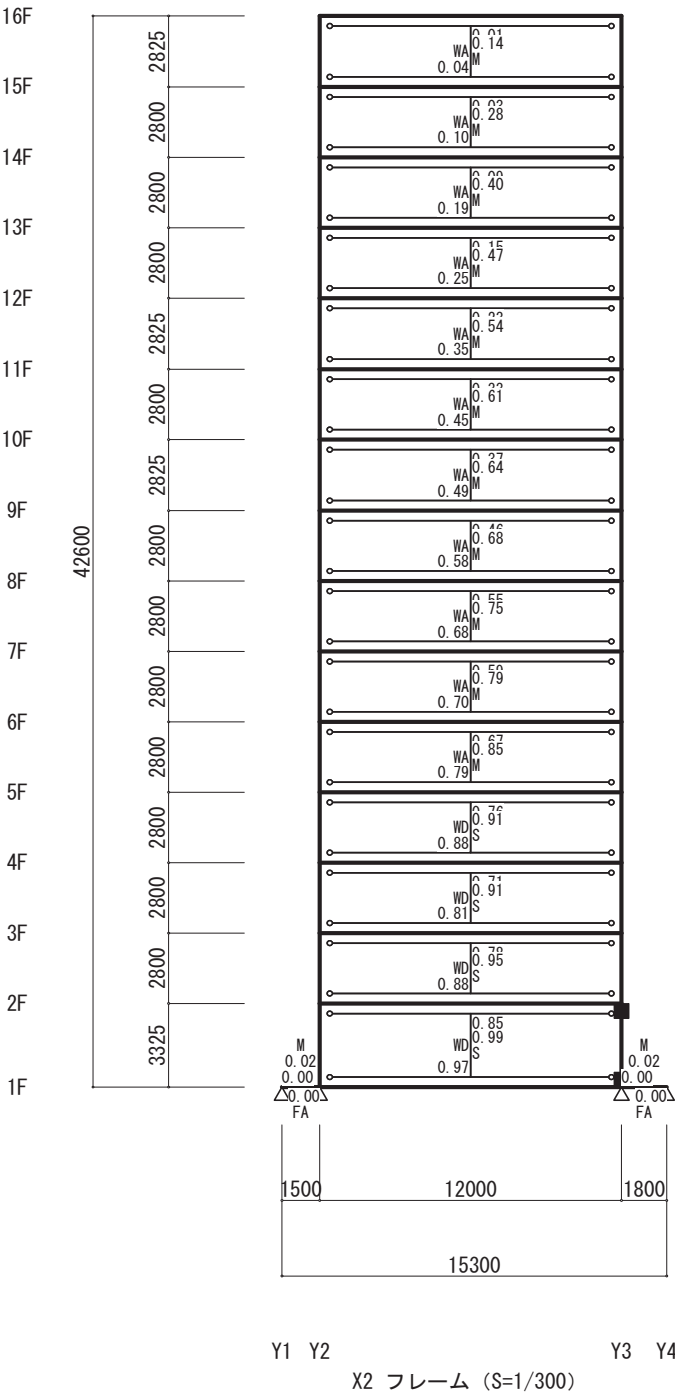

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

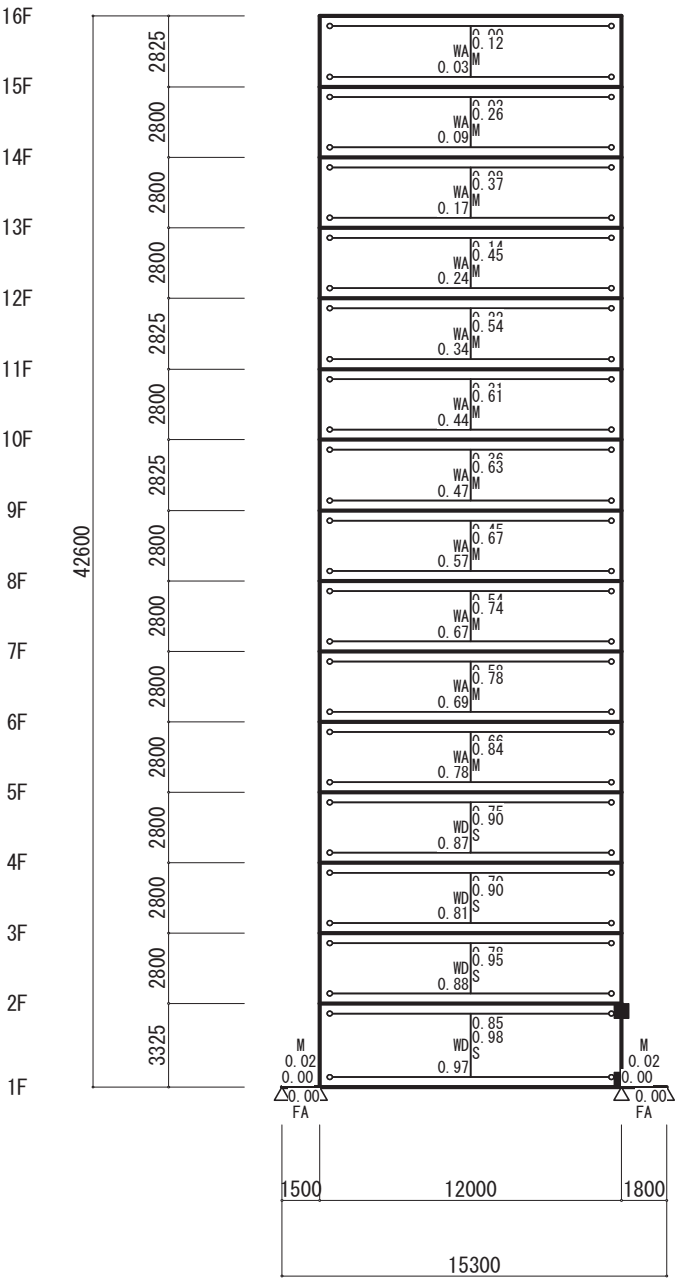


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

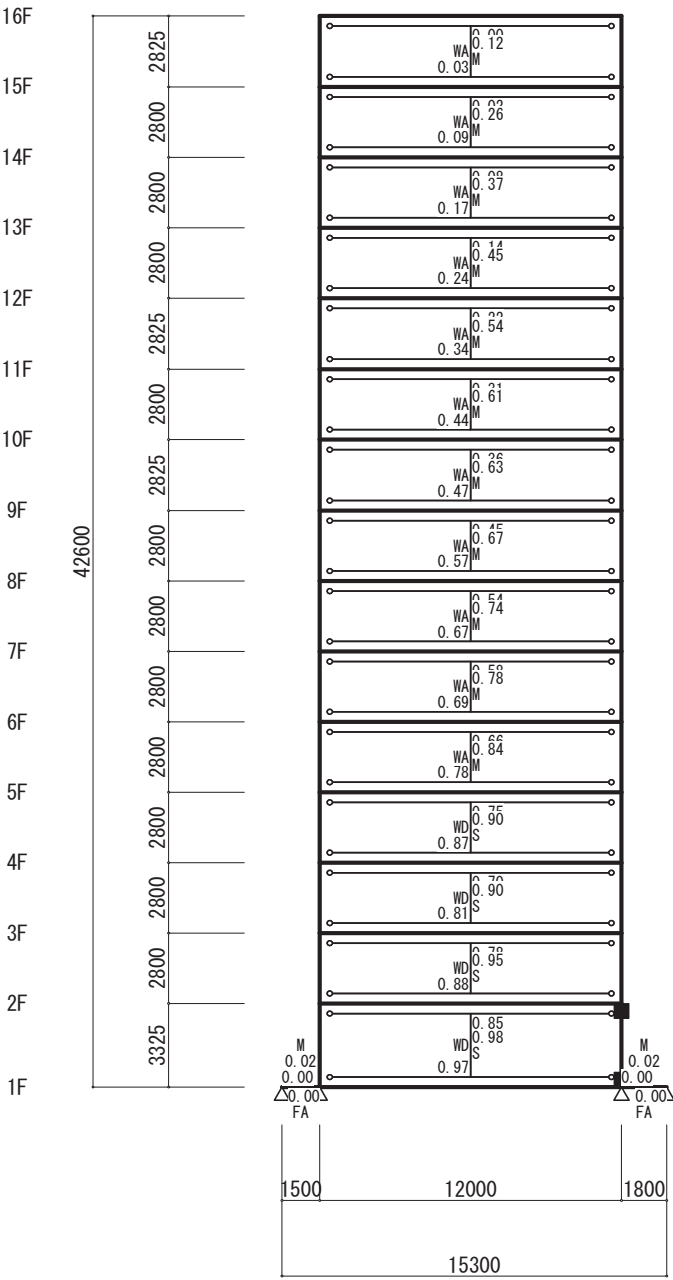


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

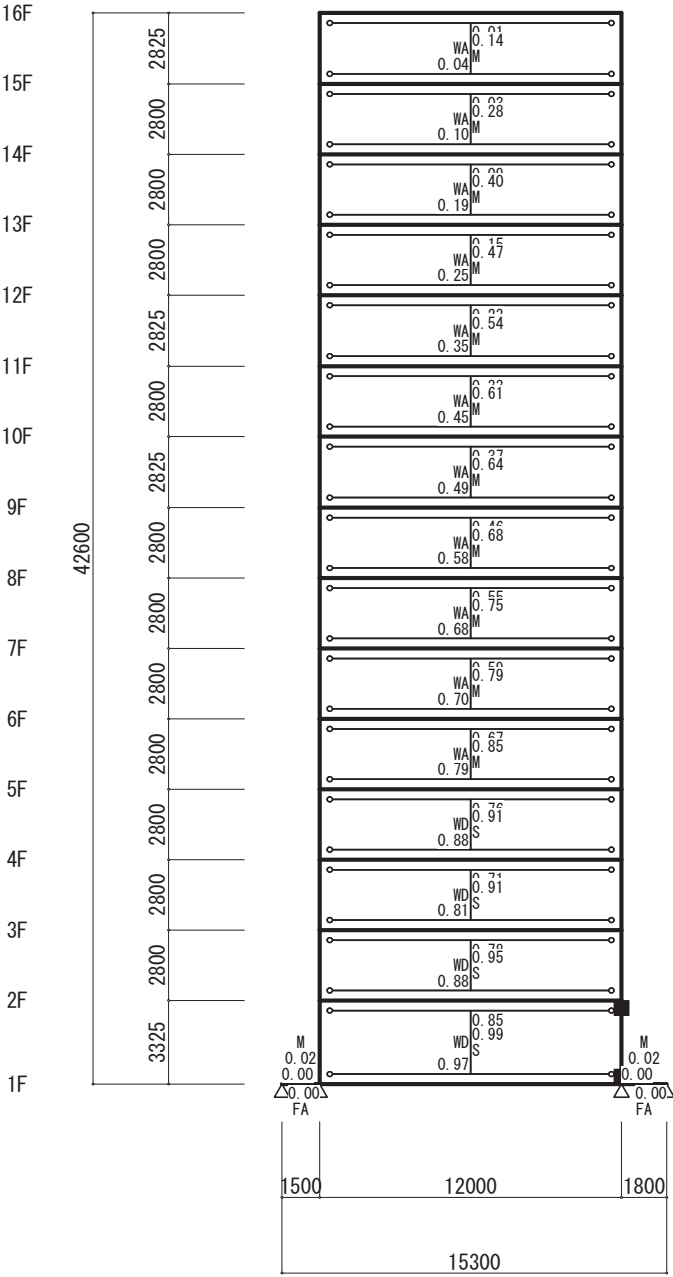

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

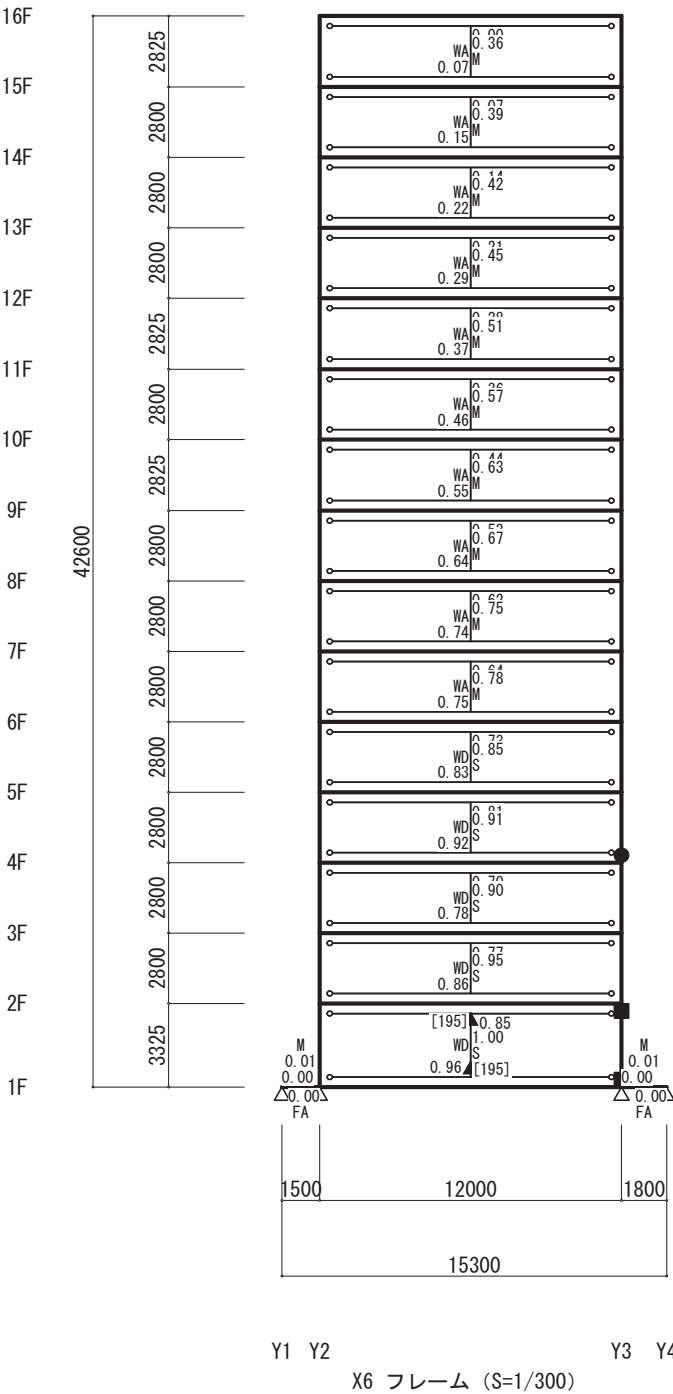

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

- τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.041	1.37	33.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.37	33.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.37	33.00
		X5	X6	FA	M	0.041	1.37	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.038	1.24	33.00
		X2	X3	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X3	X4	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X4	X5	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.24	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.038	1.24	33.00
		X2	X3	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X3	X4	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X4	X5	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.24	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.10	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.10	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X2	X3	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X3	X4	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X5	X6	FA	M	0.036	1.20	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X2	X3	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X3	X4	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X5	X6	FA	M	0.036	1.20	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	4F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.021	0.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.018	0.65	36.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.66	36.00
		X4	X5	FA	M	0.017	0.62	36.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.69	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.054	1.79	33.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.98	33.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.98	33.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.98	33.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.79	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.04	33.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.04	33.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.04	33.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.97	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.04	33.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.04	33.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.04	33.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.97	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.32	33.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.32	33.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.32	33.00
		X5	X6	FA	M	0.072	2.36	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.32	33.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.33	33.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.32	33.00
		X5	X6	FA	M	0.072	2.36	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.070	2.33	33.00
		X2	X3	FA	M	0.077	2.52	33.00
		X3	X4	FA	M	0.077	2.52	33.00
		X4	X5	FA	M	0.077	2.52	33.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.33	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.070	2.33	33.00
		X2	X3	FA	M	0.076	2.52	33.00
		X3	X4	FA	M	0.076	2.52	33.00
		X4	X5	FA	M	0.076	2.52	33.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.33	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.34	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.34	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	7F	X1	X2	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.34	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.41	36.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.037	1.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.047	1.70	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X4	X5	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X5	X6	FA	M	0.066	2.38	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.041	1.37	33.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.37	33.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.37	33.00
		X5	X6	FA	M	0.041	1.37	33.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	15F	X1	X2	FA	M	0.038	1.24	33.00
		X2	X3	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X3	X4	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X4	X5	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.24	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.038	1.24	33.00
		X2	X3	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X3	X4	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X4	X5	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X5	X6	FA	M	0.038	1.24	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.10	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.033	1.10	33.00
		X2	X3	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X3	X4	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X4	X5	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X5	X6	FA	M	0.033	1.10	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X2	X3	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X3	X4	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X5	X6	FA	M	0.036	1.20	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.036	1.20	33.00
		X2	X3	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X3	X4	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X4	X5	FA	M	0.039	1.29	33.00
		X5	X6	FA	M	0.036	1.20	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.48	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	2F	X1	X2	FA	M	0.032	1.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.64	36.00
		X5	X6	FA	M	0.032	1.17	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.019	0.69	36.00
		X2	X3	FA	M	0.017	0.62	36.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.66	36.00
		X4	X5	FA	M	0.018	0.65	36.00
		X5	X6	FA	M	0.021	0.75	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.054	1.79	33.00
		X2	X3	FA	M	0.060	1.98	33.00
		X3	X4	FA	M	0.060	1.98	33.00
		X4	X5	FA	M	0.060	1.98	33.00
		X5	X6	FA	M	0.054	1.79	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.04	33.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.04	33.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.04	33.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.97	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.060	1.97	33.00
		X2	X3	FA	M	0.062	2.04	33.00
		X3	X4	FA	M	0.062	2.04	33.00
		X4	X5	FA	M	0.062	2.04	33.00
		X5	X6	FA	M	0.060	1.97	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.32	33.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.32	33.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.32	33.00
		X5	X6	FA	M	0.072	2.36	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.072	2.36	33.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.32	33.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.33	33.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.32	33.00
		X5	X6	FA	M	0.072	2.36	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.070	2.33	33.00
		X2	X3	FA	M	0.077	2.52	33.00
		X3	X4	FA	M	0.077	2.52	33.00
		X4	X5	FA	M	0.077	2.52	33.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.33	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.070	2.33	33.00
		X2	X3	FA	M	0.076	2.52	33.00
		X3	X4	FA	M	0.076	2.52	33.00
		X4	X5	FA	M	0.076	2.52	33.00
		X5	X6	FA	M	0.070	2.33	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.34	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.34	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.065	2.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X3	X4	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X4	X5	FA	M	0.071	2.57	36.00
		X5	X6	FA	M	0.065	2.34	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	5F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.057	2.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X3	X4	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X4	X5	FA	M	0.073	2.62	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.06	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.070	2.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.060	2.17	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.055	1.98	36.00
		X2	X3	FA	M	0.067	2.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.067	2.41	36.00
		X4	X5	FA	M	0.067	2.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.055	1.98	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.066	2.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.060	2.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X4	X5	FA	M	0.047	1.70	36.00
		X5	X6	FA	M	0.037	1.32	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.021	0.68	33.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.64	33.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.64	33.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	16F	X4	X5	FA	M	0.019	0.64	33.00
		X5	X6	FA	M	0.021	0.68	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.017	0.56	33.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.56	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.017	0.57	33.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.57	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.014	0.45	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.45	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.014	0.45	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.45	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.014	0.46	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.46	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.014	0.46	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.46	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	3F	X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X1	X2	FA	M	0.005	0.18	36.00
	1F	X2	X3	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X4	X5	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X1	X2	FA	M	0.019	0.62	33.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.53	33.00
Y3	16F	X3	X4	FA	M	0.016	0.52	33.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.53	33.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.62	33.00
		X1	X2	FA	M	0.018	0.59	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.40	33.00
	15F	X3	X4	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.40	33.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.59	33.00
		X1	X2	FA	M	0.018	0.59	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
	14F	X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.59	33.00
		X1	X2	FA	M	0.017	0.55	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
	13F	X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.55	33.00
		X1	X2	FA	M	0.017	0.55	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
	12F	X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.55	33.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.49	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.36	33.00
	11F	X3	X4	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.36	33.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.49	33.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.49	33.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.36	33.00
	10F	X3	X4	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.36	33.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.49	33.00
		X1	X2	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
	9F	X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
	8F	X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X1	X2	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
	7F	X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.27	36.00
	6F	X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	6F	X4	X5	FA	M	0.007	0.27	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.41	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X6	X7	FA	M	0.011	0.40	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X6	X7	FA	M	0.010	0.36	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X6	X7	FA	M	0.009	0.32	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.16	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.16	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X6	X7	FA	M	0.005	0.18	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.10	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	16F	X1	X2	FA	M	0.020	0.64	33.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.64	33.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.64	33.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.64	33.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.64	33.00
	15F	X1	X2	FA	M	0.017	0.56	33.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.56	33.00
	14F	X1	X2	FA	M	0.017	0.56	33.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.41	33.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	14F	X4	X5	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.56	33.00
	13F	X1	X2	FA	M	0.013	0.44	33.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.42	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.44	33.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.013	0.45	33.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.41	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.41	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.45	33.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.013	0.44	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.44	33.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.013	0.44	33.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X3	X4	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.39	33.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.44	33.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.34	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.33	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X2	X3	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.15	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	1F	X4	X5	FA	M	0.004	0.15	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.17	36.00
Y3	16F	X1	X2	FA	M	0.018	0.60	33.00
		X2	X3	FA	M	0.017	0.55	33.00
		X3	X4	FA	M	0.016	0.52	33.00
		X4	X5	FA	M	0.017	0.55	33.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.60	33.00
		X1	X2	FA	M	0.017	0.56	33.00
	15F	X2	X3	FA	M	0.013	0.41	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.41	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.56	33.00
		X1	X2	FA	M	0.017	0.57	33.00
	14F	X2	X3	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.57	33.00
		X1	X2	FA	M	0.017	0.55	33.00
	13F	X2	X3	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.55	33.00
		X1	X2	FA	M	0.017	0.56	33.00
	12F	X2	X3	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.37	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.41	33.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.56	33.00
		X1	X2	FA	M	0.016	0.51	33.00
	11F	X2	X3	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.51	33.00
		X1	X2	FA	M	0.016	0.52	33.00
	10F	X2	X3	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.34	33.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.38	33.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.52	33.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.55	36.00
	9F	X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.55	36.00
		X1	X2	FA	M	0.016	0.58	36.00
	8F	X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.58	36.00
		X1	X2	FA	M	0.017	0.59	36.00
	7F	X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.59	36.00
		X1	X2	FA	M	0.016	0.57	36.00
	6F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.57	36.00
		X1	X2	FA	M	0.015	0.55	36.00
	5F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.55	36.00
		X1	X2	FA	M	0.018	0.64	36.00
	4F	X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	4F	X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.64	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.019	0.67	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.67	36.00
		X1	X2	FA	M	0.016	0.56	36.00
	2F	X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.56	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.004	0.16	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00

b) R C柱の部材種別

H_o/D : ①:柱の内のり長さ H_o /柱のせい D 、または②: $2M/(Q \cdot D)$
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 P_t : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 N_o : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/N_o : ビロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるビロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力)

X 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	H_o/D	σ_o/F_c σ_o F_c	P_t	$\tau u/F_c$ τu F_c	N/N_o N N_o
Y2	15F	X1	FA-FA	M	5.14②	0.013	0.38	0.01	(0.01)
						0.45		0.31	333.90
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.20②	0.038	0.45	0.03	(0.04)
						1.24		1.08	790.34
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.04②	0.038	0.45	0.03	(0.04)
						1.26		1.12	800.87
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.03②	0.037	0.45	0.03	(0.04)
						1.22		1.12	779.11
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.21②	0.037	0.45	0.03	(0.04)
						1.23		1.08	781.91
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	5.89②	0.021	0.38	0.01	(0.02)
						0.70		0.43	525.47
						33.00		33.00	25143.03
	14F	X1	FA-FA	M	6.82②	0.025	0.38	0.01	(0.03)
						0.84		0.20	628.81
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.25②	0.061	0.45	0.02	(0.06)
						2.01		0.70	1280.20
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.98②	0.064	0.45	0.03	(0.06)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	14F	X3	FA-FA	M	3.98②	2.10	0.45	0.87	1338.91
						33.00		33.00	21987.40
						0.059		0.03	(0.06)
		X4	FA-FA	M	3.95②	1.96	0.45	0.87	1251.28
						33.00		33.00	21987.40
						0.058		0.02	(0.06)
		X5	FA-FA	M	4.21②	1.92	0.45	0.72	1224.68
						33.00		33.00	21987.40
						0.034		0.01	(0.03)
		X6	FA-FA	M	8.05②	1.14	0.38	0.26	852.69
						33.00		33.00	25143.03
						0.039		0.01	(0.04)
	13F	X1	FA-FA	M	4.77②	1.28	0.38	0.40	957.64
						33.00		33.00	25143.03
						0.089		0.03	(0.09)
		X2	FA-FA	M	3.59②	2.95	0.45	1.04	1878.06
						33.00		33.00	21987.40
						0.091		0.03	(0.09)
		X3	FA-FA	M	3.64②	3.02	0.45	1.09	1922.41
						33.00		33.00	21987.40
						0.083		0.03	(0.08)
		X4	FA-FA	M	3.61②	2.73	0.45	1.09	1742.26
						33.00		33.00	21987.40
						0.081		0.03	(0.08)
		X5	FA-FA	M	3.55②	2.67	0.45	1.05	1699.24
						33.00		33.00	21987.40
						0.046		0.01	(0.04)
		X6	FA-FA	M	5.11②	1.50	0.38	0.47	1126.53
						33.00		33.00	25143.03
						0.051		0.01	(0.05)
	12F	X1	FA-FA	M	4.44②	1.68	0.38	0.47	1258.57
						33.00		33.00	25143.03
						0.119		0.03	(0.11)
		X2	FA-FA	M	3.69②	3.91	0.45	1.15	2493.68
						33.00		33.00	21987.40
						0.118		0.03	(0.11)
		X3	FA-FA	M	3.70②	3.90	0.45	1.13	2486.91
						33.00		33.00	21987.40
						0.104		0.03	(0.10)
		X4	FA-FA	M	3.67②	3.44	0.45	1.13	2196.17
						33.00		33.00	21987.40
						0.101		0.03	(0.10)
		X5	FA-FA	M	3.64②	3.32	0.45	1.15	2116.88
						33.00		33.00	21987.40
						0.056		0.02	(0.05)
		X6	FA-FA	M	4.65②	1.84	0.38	0.56	1382.49
						33.00		33.00	25143.03
						0.064		0.02	(0.06)
	11F	X1	FA-FA	M	3.72②	2.10	0.38	0.50	1577.39
						33.00		33.00	25143.03
						0.149		0.04	(0.14)
		X2	FA-FA	M	3.15②	4.90	0.45	1.26	3125.05
						33.00		33.00	21987.40
						0.145		0.04	(0.14)
		X3	FA-FA	M	3.07②	4.80	0.45	1.30	3057.32
						33.00		33.00	21987.40
						0.126		0.04	(0.12)
		X4	FA-FA	M	3.05②	4.16	0.45	1.29	2649.28
						33.00		33.00	21987.40
						0.118		0.04	(0.11)
		X5	FA-FA	M	3.10②	3.90	0.45	1.25	2486.81
						33.00		33.00	21987.40
						0.064		0.02	(0.06)
		X6	FA-FA	M	3.77②	2.11	0.38	0.58	1582.15

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X6	FA-FA	M	3. 77②	33. 00	0. 38	33. 00	25143. 03
	10F	X1	FA-FA	M	3. 35②	0. 079	0. 38	0. 02	(0. 08)
						2. 59		0. 56	1943. 71
						33. 00		33. 00	25143. 03
		X2	FA-FA	M	3. 18②	0. 180	0. 45	0. 04	(0. 17)
						5. 93		1. 35	3782. 27
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X3	FA-FA	M	3. 23②	0. 174	0. 45	0. 04	(0. 17)
						5. 73		1. 38	3652. 55
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X4	FA-FA	M	3. 22②	0. 148	0. 45	0. 04	(0. 14)
						4. 88		1. 38	3112. 18
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X5	FA-FA	M	3. 16②	0. 136	0. 45	0. 04	(0. 13)
						4. 48		1. 35	2854. 15
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X6	FA-FA	M	3. 39②	0. 073	0. 38	0. 02	(0. 07)
						2. 41		0. 63	1804. 49
						33. 00		33. 00	25143. 03
	9F	X1	FA-FA	M	3. 29②	0. 094	0. 38	0. 02	(0. 09)
						3. 10		0. 62	2326. 34
						33. 00		33. 00	25143. 03
		X2	FA-FA	M	3. 23②	0. 211	0. 45	0. 05	(0. 20)
						6. 96		1. 65	4436. 80
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X3	FA-FA	M	3. 31②	0. 204	0. 45	0. 05	(0. 20)
						6. 75		1. 81	4300. 06
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X4	FA-FA	M	3. 32②	0. 171	0. 45	0. 05	(0. 16)
						5. 66		1. 81	3607. 16
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X5	FA-FA	M	3. 23②	0. 155	0. 45	0. 05	(0. 15)
						5. 13		1. 64	3271. 20
						33. 00		33. 00	21987. 40
		X6	FA-FA	M	3. 33②	0. 082	0. 38	0. 02	(0. 08)
						2. 72		0. 69	2038. 06
						33. 00		33. 00	25143. 03
	8F	X1	FA-FA	M	3. 22②	0. 100	0. 38	0. 02	(0. 10)
						3. 59		0. 74	2693. 23
						36. 00		36. 00	27055. 53
		X2	FA-FA	M	2. 83②	0. 222	0. 45	0. 06	(0. 22)
						8. 00		2. 14	5102. 46
						36. 00		36. 00	23613. 03
		X3	FA-FA	M	2. 77②	0. 218	0. 45	0. 07	(0. 21)
						7. 84		2. 46	4997. 59
						36. 00		36. 00	23613. 03
		X4	FA-FA	M	2. 76②	0. 180	0. 45	0. 07	(0. 17)
						6. 47		2. 45	4127. 21
						36. 00		36. 00	23613. 03
		X5	FA-FA	M	2. 80②	0. 164	0. 45	0. 06	(0. 16)
						5. 89		2. 13	3755. 68
						36. 00		36. 00	23613. 03
		X6	FA-FA	M	3. 21②	0. 087	0. 38	0. 02	(0. 09)
						3. 13		0. 83	2347. 30
						36. 00		36. 00	27055. 53
	7F	X1	FA-FA	M	3. 92②	0. 114	0. 38	0. 02	(0. 11)
						4. 11		0. 78	3083. 07
						36. 00		36. 00	27055. 53
		X2	FA-FA	M	3. 13②	0. 250	0. 45	0. 06	(0. 24)
						9. 01		1. 98	5743. 74
						36. 00		36. 00	23613. 03
		X3	FA-FA	M	3. 02②	0. 244	0. 45	0. 06	(0. 24)
						8. 78		2. 23	5596. 58
						36. 00		36. 00	23613. 03

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X4	FA-FA	M	2.99②	0.199	0.45	0.06	(0.19)
						7.17		2.22	4568.26
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	3.07②	0.183	0.45	0.05	(0.18)
						6.57		1.98	4190.45
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.96②	0.099	0.38	0.02	(0.10)
						3.56		0.86	2670.46
						36.00		36.00	27055.53
	6F	X1	FA-FA	M	4.73②	0.129	0.64	0.02	(0.12)
						4.65		0.74	3484.49
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	3.59②	0.212	0.55	0.05	(0.20)
						7.62		1.69	6570.24
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FA-FA	M	3.45②	0.208	0.55	0.05	(0.20)
						7.48		1.95	6447.35
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FA-FA	M	3.41②	0.162	0.55	0.05	(0.16)
						5.85		1.94	5044.75
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FA-FA	M	3.50②	0.149	0.55	0.05	(0.14)
						5.36		1.67	4624.29
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FA-FA	M	4.83②	0.110	0.64	0.02	(0.10)
						3.95		0.83	2963.13
						36.00		36.00	28697.74
	5F	X1	FA-FA	M	5.24②	0.146	0.64	0.02	(0.14)
						5.27		0.70	3953.34
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	3.91②	0.233	0.55	0.04	(0.23)
						8.41		1.60	7249.66
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FA-FA	M	3.59②	0.230	0.55	0.05	(0.22)
						8.27		1.96	7135.22
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FA-FA	M	3.52②	0.177	0.55	0.05	(0.17)
						6.37		1.96	5490.58
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FA-FA	M	3.79②	0.163	0.55	0.04	(0.16)
						5.87		1.60	5062.93
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FA-FA	M	5.43②	0.120	0.64	0.02	(0.11)
						4.32		0.79	3240.90
						36.00		36.00	28697.74
	4F	X1	FA-FA	M	5.61②	0.167	0.64	0.02	(0.16)
						6.00		0.80	4502.50
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	4.13②	0.259	0.55	0.05	(0.25)
						9.33		1.70	8045.59
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FA-FA	M	3.83②	0.256	0.55	0.06	(0.25)
						9.22		2.02	7956.52
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FA-FA	M	3.75②	0.194	0.55	0.06	(0.19)
						6.98		2.01	6020.04
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FA-FA	M	4.02②	0.179	0.55	0.05	(0.17)
						6.43		1.70	5547.45
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FA-FA	M	5.79②	0.132	0.64	0.02	(0.12)
						4.74		0.89	3553.85
						36.00		36.00	28697.74
	3F	X1	FA-FA	M	6.69②	0.180	0.77	0.02	(0.17)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X1	FA-FA	M	6.69②	6.50	0.77	0.76	4872.66
						36.00		36.00	29518.85
						0.204		0.04	(0.19)
		X2	FA-FA	M	4.84②	7.35	0.72	1.36	8823.20
						36.00		36.00	45752.17
						0.203		0.04	(0.19)
		X3	FA-FA	M	4.42②	7.30	0.72	1.60	8762.28
						36.00		36.00	45752.17
						0.147		0.04	(0.14)
		X4	FA-FA	M	4.32②	5.28	0.72	1.59	6339.72
						36.00		36.00	45752.17
						0.135		0.04	(0.13)
		X5	FA-FA	M	4.70②	4.87	0.72	1.34	5847.76
						36.00		36.00	45752.17
						0.142		0.02	(0.13)
		X6	FA-FA	M	6.97②	5.11	0.77	0.84	3829.50
						36.00		36.00	29518.85
						0.203		0.01	(0.19)
	2F	X1	FA-FA	M	7.76②	7.31	0.77	0.51	5479.55
						36.00		36.00	29518.85
						0.229		0.03	(0.22)
		X2	FA-FA	M	5.87②	8.25	0.72	0.99	9895.75
						36.00		36.00	45752.17
						0.231		0.04	(0.22)
		X3	FA-FA	M	5.18②	8.30	0.72	1.27	9961.32
						36.00		36.00	45752.17
						0.165		0.04	(0.16)
		X4	FA-FA	M	5.05②	5.95	0.72	1.31	7136.45
						36.00		36.00	45752.17
						0.152		0.03	(0.14)
		X5	FA-FA	M	5.63②	5.47	0.72	1.04	6558.45
						36.00		36.00	45752.17
						0.153		0.02	(0.14)
		X6	FA-FA	M	8.16②	5.49	0.77	0.63	4120.20
						36.00		36.00	29518.85
						0.258		0.06	(0.24)
	1F	X1	FA-FA	M	7.10②	9.30	0.77	2.16	6976.66
						36.00		36.00	29518.85
						0.281		0.06	(0.27)
		X2	FA-FA	M	6.58②	10.11	0.72	2.32	12129.02
						36.00		36.00	45752.17
						0.291		0.07	(0.27)
		X3	FA-FA	M	6.30②	10.46	0.72	2.44	12551.07
						36.00		36.00	45752.17
						0.218		0.06	(0.21)
		X4	FA-FA	M	6.27②	7.83	0.72	2.29	9400.52
						36.00		36.00	45752.17
						0.216		0.06	(0.20)
		X5	FA-FA	M	6.55②	7.77	0.72	2.19	9326.18
						36.00		36.00	45752.17
						0.228		0.06	(0.21)
		X6	FA-FA	M	7.26②	8.20	0.77	2.15	6152.16
						36.00		36.00	29518.85
						0.003		0.00	(0.00)
Y3	15F	X1	FA-FA	M	9.53②	0.11	0.48	0.11	164.68
						33.00		33.00	48697.43
						0.016		0.02	(0.02)
		X2	FA-FA	M	5.49②	0.52	0.33	0.53	780.32
						33.00		33.00	47321.14
						0.016		0.02	(0.02)
		X3	FA-FA	M	4.27②	0.54	0.33	0.71	806.03
						33.00		33.00	47321.14
						0.017		0.02	(0.02)
		X4	FA-FA	M	4.32②	0.56	0.33	0.70	835.11

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	15F	X4	FA-FA	M	4.32②	33.00	0.33	33.00	47321.14
		X5	FA-FA	M	5.84②	0.018	0.33	0.02	(0.02)
						0.59		0.50	876.42
						33.00		33.00	47321.14
		X6	FA-FA	M	192.64②	0.016	0.48	0.00	(0.02)
						0.53		0.07	789.78
						33.00		33.00	48697.43
	14F	X1	FA-FA	M	7.00②	0.004	0.48	0.01	(0.00)
						0.12		0.42	175.67
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FA-FA	M	4.61②	0.026	0.33	0.04	(0.03)
						0.85		1.18	1258.62
						33.00		33.00	47321.14
		X3	FA-FA	M	4.05②	0.031	0.33	0.04	(0.03)
						1.01		1.44	1506.41
						33.00		33.00	47321.14
		X4	FA-FA	M	4.10②	0.033	0.33	0.04	(0.03)
						1.09		1.43	1620.68
						33.00		33.00	47321.14
		X5	FA-FA	M	4.94②	0.037	0.33	0.03	(0.04)
						1.23		1.14	1835.60
						33.00		33.00	47321.14
		X6	FA-FA	M	11.28②	0.033	0.48	0.01	(0.03)
						1.10		0.45	1648.71
						33.00		33.00	48697.43
	13F	X1	FA-FA	M	4.56②	0.001	0.48	0.02	(0.00)
						0.03		0.69	48.58
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FA-FA	M	3.87②	0.033	0.33	0.05	(0.03)
						1.07		1.49	1596.70
						33.00		33.00	47321.14
		X3	FA-FA	M	3.67②	0.043	0.33	0.05	(0.04)
						1.40		1.69	2090.64
						33.00		33.00	47321.14
		X4	FA-FA	M	3.72②	0.047	0.33	0.05	(0.05)
						1.57		1.69	2331.59
						33.00		33.00	47321.14
		X5	FA-FA	M	4.16②	0.056	0.33	0.04	(0.06)
						1.86		1.47	2767.51
						33.00		33.00	47321.14
		X6	FA-FA	M	6.65②	0.049	0.48	0.02	(0.05)
						1.63		0.78	2447.36
						33.00		33.00	48697.43
	12F	X1	FA-FA	M	3.77②	0.000	0.48	0.02	(-0.04)
						0.00		0.80	-256.93
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FA-FA	M	3.23②	0.030	0.38	0.04	(0.03)
						0.99		1.47	1925.60
						33.00		33.00	61306.14
		X3	FA-FA	M	3.13②	0.041	0.38	0.05	(0.04)
						1.36		1.61	2634.52
						33.00		33.00	61306.14
		X4	FA-FA	M	3.18②	0.047	0.38	0.05	(0.05)
						1.57		1.61	3035.56
						33.00		33.00	61306.14
		X5	FA-FA	M	3.44②	0.057	0.38	0.04	(0.06)
						1.90		1.47	3672.77
						33.00		33.00	61306.14
		X6	FA-FA	M	5.24②	0.068	0.48	0.03	(0.07)
						2.25		0.96	3374.15
						33.00		33.00	48697.43
	11F	X1	FA-FA	M	2.70②	0.000	0.48	0.03	(-0.09)
						0.00		0.88	-594.65
						33.00		33.00	-6622.43

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X2	FB-FA	M	2.22②	0.035	0.38	0.05	(0.04)
						1.15		1.74	2228.23
						33.00		33.00	61306.14
		X3	FB-FA	M	2.13②	0.050	0.38	0.06	(0.05)
						1.63		1.94	3167.48
						33.00		33.00	61306.14
		X4	FB-FA	M	2.18②	0.059	0.38	0.06	(0.06)
						1.93		1.94	3745.55
						33.00		33.00	61306.14
		X5	FB-FA	M	2.41②	0.072	0.38	0.05	(0.07)
						2.37		1.74	4588.49
						33.00		33.00	61306.14
		X6	FA-FA	M	3.82②	0.087	0.48	0.03	(0.09)
						2.88		1.06	4322.24
						33.00		33.00	48697.43
	10F	X1	FB-FA	M	2.03②	0.000	0.48	0.03	(-0.16)
						0.00		1.06	-1058.57
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FC-FA	M	1.80②	0.039	0.38	0.06	(0.04)
						1.27		1.93	2462.44
						33.00		33.00	61306.14
		X3	FC-FA	M	1.79②	0.058	0.38	0.07	(0.06)
						1.93		2.18	3739.15
						33.00		33.00	61306.14
		X4	FC-FA	M	1.82②	0.071	0.38	0.07	(0.07)
						2.34		2.19	4528.47
						33.00		33.00	61306.14
		X5	FC-FA	M	1.90②	0.088	0.38	0.06	(0.09)
						2.91		2.00	5641.25
						33.00		33.00	61306.14
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.111	0.48	0.04	(0.11)
						3.65		1.31	5480.48
						33.00		33.00	48697.43
	9F	X1	FB-FA	M	2.36②	0.000	0.48	0.03	(-0.24)
						0.00		0.98	-1582.85
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FC-FA	M	1.52②	0.032	0.35	0.05	(0.03)
						1.05		1.59	2670.98
						33.00		33.00	80179.90
		X3	FC-FA	M	1.54②	0.052	0.35	0.06	(0.05)
						1.71		1.87	4333.28
						33.00		33.00	80179.90
		X4	FC-FA	M	1.55②	0.064	0.35	0.06	(0.07)
						2.12		1.90	5386.11
						33.00		33.00	80179.90
		X5	FC-FA	M	1.56②	0.082	0.35	0.05	(0.09)
						2.71		1.70	6876.41
						33.00		33.00	80179.90
		X6	FB-FA	M	2.19②	0.135	0.48	0.04	(0.14)
						4.45		1.21	6675.33
						33.00		33.00	48697.43
	8F	X1	FA-FA	M	2.86②	0.000	0.48	0.03	(-0.31)
						0.00		0.96	-2084.55
						36.00		36.00	-6622.43
		X2	FB-FA	M	2.01②	0.031	0.35	0.05	(0.03)
						1.11		1.66	2819.40
						36.00		36.00	86651.80
		X3	FC-FA	M	1.92②	0.055	0.35	0.06	(0.06)
						1.97		2.01	5011.32
						36.00		36.00	86651.80
		X4	FC-FA	M	1.97②	0.069	0.35	0.06	(0.07)
						2.49		2.02	6320.92
						36.00		36.00	86651.80
		X5	FB-FA	M	2.20②	0.090	0.35	0.05	(0.10)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X5	FB-FA	M	2.20②	3.26	0.35	1.72	8265.00
						36.00		36.00	86651.80
						0.145		0.03	(0.15)
	8F	X6	FA-FA	M	3.14②	5.23	0.48	1.19	7848.73
						36.00		36.00	52522.43
						0.000		0.03	(-0.39)
	7F	X1	FA-FA	M	3.47②	0.00	0.48	1.12	-2595.97
						36.00		36.00	-6622.43
						0.033		0.05	(0.03)
		X2	FA-FA	M	2.64②	1.19	0.35	1.84	3027.16
						36.00		36.00	86651.80
						0.062		0.06	(0.07)
		X3	FA-FA	M	2.51②	2.25	0.35	2.18	5699.95
						36.00		36.00	86651.80
						0.080		0.06	(0.08)
		X4	FA-FA	M	2.57②	2.87	0.35	2.20	7271.69
						36.00		36.00	86651.80
						0.106		0.05	(0.11)
		X5	FA-FA	M	2.90②	3.82	0.35	1.95	9705.85
						36.00		36.00	86651.80
						0.168		0.04	(0.17)
		X6	FA-FA	M	4.12②	6.04	0.48	1.43	9056.37
						36.00		36.00	52522.43
						0.000		0.03	(-0.40)
	6F	X1	FA-FA	M	4.55②	0.00	0.60	1.09	-3232.57
						36.00		36.00	-7984.93
						0.032		0.05	(0.03)
		X2	FA-FA	M	3.52②	1.14	0.38	1.70	3243.59
						36.00		36.00	97510.05
						0.063		0.06	(0.07)
		X3	FA-FA	M	3.29②	2.27	0.38	2.15	6450.31
						36.00		36.00	97510.05
						0.081		0.06	(0.09)
		X4	FA-FA	M	3.37②	2.93	0.38	2.15	8319.03
						36.00		36.00	97510.05
						0.111		0.05	(0.12)
		X5	FA-FA	M	3.89②	3.99	0.38	1.82	11329.71
						36.00		36.00	97510.05
						0.190		0.03	(0.19)
		X6	FA-FA	M	5.96②	6.84	0.60	1.23	10254.45
						36.00		36.00	53884.93
						0.000		0.02	(-0.48)
	5F	X1	FA-FA	M	5.71②	0.00	0.60	0.88	-3841.83
						36.00		36.00	-7984.93
						0.029		0.05	(0.03)
		X2	FA-FA	M	3.76②	1.05	0.38	1.66	2972.76
						36.00		36.00	97510.05
						0.070		0.07	(0.07)
		X3	FA-FA	M	3.08②	2.53	0.38	2.49	7176.54
						36.00		36.00	97510.05
						0.091		0.07	(0.10)
		X4	FA-FA	M	3.17②	3.29	0.38	2.57	9327.86
						36.00		36.00	97510.05
						0.130		0.05	(0.14)
		X5	FA-FA	M	4.11②	4.68	0.38	1.95	13280.29
						36.00		36.00	97510.05
						0.212		0.03	(0.21)
		X6	FA-FA	M	7.24②	7.64	0.60	1.13	11460.96
						36.00		36.00	53884.93
						0.000		0.03	(-0.56)
	4F	X1	FA-FA	M	5.50②	0.00	0.60	1.03	-4472.28
						36.00		36.00	-7984.93
						0.029		0.05	(0.03)
		X2	FA-FA	M	3.92②	1.03	0.38	1.66	2916.43

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X2	FA-FA	M	3.92②	36.00	0.38	36.00	97510.05
		X3	FA-FA	M	3.39②	0.079	0.38	0.07	(0.08)
						2.85		2.44	8102.33
						36.00		36.00	97510.05
		X4	FA-FA	M	3.59②	0.103	0.38	0.07	(0.11)
						3.72		2.52	10555.88
						36.00		36.00	97510.05
		X5	FA-FA	M	4.47②	0.151	0.38	0.06	(0.16)
						5.44		2.23	15435.86
						36.00		36.00	97510.05
		X6	FA-FA	M	7.18②	0.236	0.60	0.04	(0.24)
						8.50		1.42	12755.18
						36.00		36.00	53884.93
	3F	X1	FB-FA	M	5.72②	0.000	0.86	0.04	(-0.44)
						0.00		1.44	-5390.98
						36.00		36.00	-12228.60
		X2	FA-FA	M	3.95②	0.024	0.53	0.05	(0.02)
						0.87		1.96	2459.09
						36.00		36.00	101453.42
		X3	FA-FA	M	3.60②	0.085	0.53	0.07	(0.09)
						3.04		2.68	8637.53
						36.00		36.00	101453.42
		X4	FA-FA	M	3.91②	0.112	0.53	0.07	(0.11)
						4.03		2.62	11422.98
						36.00		36.00	101453.42
		X5	FA-FA	M	5.89②	0.169	0.53	0.05	(0.17)
						6.10		1.81	17300.53
						36.00		36.00	101453.42
		X6	FB-FA	M	10.08②	0.258	0.86	0.03	(0.24)
						9.30		1.10	13946.28
						36.00		36.00	58128.60
	2F	X1	FB-FB	M	7.09②	0.000	0.86	0.04	(-0.52)
						0.00		1.28	-6319.63
						36.00		36.00	-12228.60
		X2	FA-FA	M	4.50②	0.030	0.53	0.05	(0.03)
						1.09		1.81	3096.19
						36.00		36.00	101453.42
		X3	FA-FA	M	4.38②	0.099	0.53	0.07	(0.10)
						3.56		2.43	10115.36
						36.00		36.00	101453.42
		X4	FA-FA	M	4.56②	0.129	0.53	0.07	(0.13)
						4.65		2.55	13192.16
						36.00		36.00	101453.42
		X5	FA-FA	M	5.22②	0.197	0.53	0.07	(0.20)
						7.08		2.56	20090.56
						36.00		36.00	101453.42
		X6	FB-FB	M	6.40②	0.290	0.86	0.07	(0.27)
						10.44		2.64	15655.28
						36.00		36.00	58128.60
	1F	X1	FB-FB	M	8.48②	0.000	0.86	0.03	(-0.56)
						0.00		1.05	-6898.82
						36.00		36.00	-12228.60
		X2	FA-FA	M	5.14②	0.037	0.53	0.05	(0.04)
						1.35		1.64	3817.25
						36.00		36.00	101453.42
		X3	FA-FA	M	5.27②	0.118	0.53	0.06	(0.12)
						4.25		2.16	12057.13
						36.00		36.00	101453.42
		X4	FA-FA	M	5.76②	0.152	0.53	0.06	(0.15)
						5.49		2.16	15577.29
						36.00		36.00	101453.42
		X5	FA-FA	M	8.11②	0.236	0.53	0.05	(0.24)
						8.49		1.77	24107.04
						36.00		36.00	101453.42

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y3	1F	X6	FB-FB	M	13.16②	0.365	0.86	0.04	(0.34)
						13.14		1.54	19704.23
						36.00		36.00	58128.60

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_u}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$
Y2	15F	X1	FA-FA	M	5.89②	0.021	0.38	0.01	(0.02)
						0.70		0.43	525.48
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.21②	0.037	0.45	0.03	(0.04)
						1.23		1.08	781.90
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.03②	0.037	0.45	0.03	(0.04)
						1.22		1.12	779.11
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.04②	0.038	0.45	0.03	(0.04)
						1.26		1.12	800.88
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.20②	0.038	0.45	0.03	(0.04)
						1.24		1.08	790.35
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	5.14②	0.013	0.38	0.01	(0.01)
						0.45		0.31	333.90
						33.00		33.00	25143.03
	14F	X1	FA-FA	M	8.05②	0.034	0.38	0.01	(0.03)
						1.14		0.26	852.69
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.21②	0.058	0.45	0.02	(0.06)
						1.92		0.72	1224.68
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.95②	0.059	0.45	0.03	(0.06)
						1.96		0.87	1251.28
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.98②	0.064	0.45	0.03	(0.06)
						2.10		0.87	1338.91
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.25②	0.061	0.45	0.02	(0.06)
						2.01		0.70	1280.20
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	6.82②	0.025	0.38	0.01	(0.03)
						0.84		0.20	628.81
						33.00		33.00	25143.03
	13F	X1	FA-FA	M	5.11②	0.046	0.38	0.01	(0.04)
						1.50		0.47	1126.53
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.55②	0.081	0.45	0.03	(0.08)
						2.67		1.05	1699.23
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.61②	0.083	0.45	0.03	(0.08)
						2.73		1.09	1742.26
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.64②	0.091	0.45	0.03	(0.09)
						3.02		1.09	1922.41
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.59②	0.089	0.45	0.03	(0.09)
						2.95		1.04	1878.06
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.77②	0.039	0.38	0.01	(0.04)
						1.28		0.40	957.64
						33.00		33.00	25143.03
	12F	X1	FA-FA	M	4.65②	0.056	0.38	0.02	(0.05)
						1.84		0.56	1382.49

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	4.65②	33.00	0.38	33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.64②	0.101	0.45	0.03	(0.10)
						3.32		1.15	2116.87
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.67②	0.104	0.45	0.03	(0.10)
						3.44		1.13	2196.17
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.70②	0.118	0.45	0.03	(0.11)
						3.90		1.13	2486.91
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.69②	0.119	0.45	0.03	(0.11)
						3.91		1.15	2493.68
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.44②	0.051	0.38	0.01	(0.05)
						1.68		0.47	1258.58
						33.00		33.00	25143.03
	11F	X1	FA-FA	M	3.77②	0.064	0.38	0.02	(0.06)
						2.11		0.58	1582.16
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.10②	0.118	0.45	0.04	(0.11)
						3.90		1.25	2486.80
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.05②	0.126	0.45	0.04	(0.12)
						4.16		1.29	2649.29
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.07②	0.145	0.45	0.04	(0.14)
						4.80		1.30	3057.33
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.15②	0.149	0.45	0.04	(0.14)
						4.90		1.26	3125.05
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.72②	0.064	0.38	0.02	(0.06)
						2.10		0.50	1577.39
						33.00		33.00	25143.03
	10F	X1	FA-FA	M	3.39②	0.073	0.38	0.02	(0.07)
						2.41		0.63	1804.49
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.16②	0.136	0.45	0.04	(0.13)
						4.48		1.35	2854.15
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.22②	0.148	0.45	0.04	(0.14)
						4.88		1.38	3112.19
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.23②	0.174	0.45	0.04	(0.17)
						5.73		1.38	3652.56
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.18②	0.180	0.45	0.04	(0.17)
						5.93		1.35	3782.28
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.35②	0.079	0.38	0.02	(0.08)
						2.59		0.56	1943.72
						33.00		33.00	25143.03
	9F	X1	FA-FA	M	3.33②	0.082	0.38	0.02	(0.08)
						2.72		0.69	2038.05
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.23②	0.155	0.45	0.05	(0.15)
						5.13		1.64	3271.20
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.32②	0.171	0.45	0.05	(0.16)
						5.66		1.81	3607.16
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.31②	0.204	0.45	0.05	(0.20)
						6.75		1.81	4300.06
						33.00		33.00	21987.40

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X5	FA-FA	M	3.23②	0.211	0.45	0.05	(0.20)
						6.96		1.65	4436.80
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.29②	0.094	0.38	0.02	(0.09)
						3.10		0.62	2326.35
						33.00		33.00	25143.03
	8F	X1	FA-FA	M	3.21②	0.087	0.38	0.02	(0.09)
						3.13		0.83	2347.30
						36.00		36.00	27055.53
		X2	FA-FA	M	2.80②	0.164	0.45	0.06	(0.16)
						5.89		2.13	3755.67
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FA-FA	M	2.76②	0.180	0.45	0.07	(0.17)
						6.47		2.45	4127.21
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FA-FA	M	2.77②	0.218	0.45	0.07	(0.21)
						7.84		2.46	4997.58
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	2.83②	0.222	0.45	0.06	(0.22)
						8.00		2.14	5102.46
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.22②	0.100	0.38	0.02	(0.10)
						3.59		0.74	2693.24
						36.00		36.00	27055.53
	7F	X1	FA-FA	M	3.96②	0.099	0.38	0.02	(0.10)
						3.56		0.86	2670.46
						36.00		36.00	27055.53
		X2	FA-FA	M	3.07②	0.183	0.45	0.05	(0.18)
						6.57		1.98	4190.44
						36.00		36.00	23613.03
		X3	FA-FA	M	2.99②	0.199	0.45	0.06	(0.19)
						7.17		2.22	4568.26
						36.00		36.00	23613.03
		X4	FA-FA	M	3.02②	0.244	0.45	0.06	(0.24)
						8.78		2.23	5596.57
						36.00		36.00	23613.03
		X5	FA-FA	M	3.13②	0.250	0.45	0.06	(0.24)
						9.01		1.98	5743.72
						36.00		36.00	23613.03
		X6	FA-FA	M	3.92②	0.114	0.38	0.02	(0.11)
						4.11		0.78	3083.08
						36.00		36.00	27055.53
	6F	X1	FA-FA	M	4.83②	0.110	0.64	0.02	(0.10)
						3.95		0.83	2963.14
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	3.50②	0.149	0.55	0.05	(0.14)
						5.36		1.67	4624.27
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FA-FA	M	3.41②	0.162	0.55	0.05	(0.16)
						5.85		1.94	5044.73
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FA-FA	M	3.45②	0.208	0.55	0.05	(0.20)
						7.48		1.95	6447.36
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FA-FA	M	3.59②	0.212	0.55	0.05	(0.20)
						7.62		1.69	6570.20
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FA-FA	M	4.73②	0.129	0.64	0.02	(0.12)
						4.65		0.74	3484.50
						36.00		36.00	28697.74
	5F	X1	FA-FA	M	5.43②	0.120	0.64	0.02	(0.11)
						4.32		0.79	3240.91
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FA-FA	M	3.79②	0.163	0.55	0.04	(0.16)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	5F	X2	FA-FA	M	3.79②	5.87	0.55	1.60	5062.90
						36.00		36.00	32140.24
						0.177		0.05	(0.17)
		X3	FA-FA	M	3.52②	6.37	0.55	1.96	5490.57
						36.00		36.00	32140.24
						0.230		0.05	(0.22)
		X4	FA-FA	M	3.59②	8.27	0.55	1.96	7135.23
						36.00		36.00	32140.24
						0.233		0.04	(0.23)
		X5	FA-FA	M	3.91②	8.41	0.55	1.60	7249.60
						36.00		36.00	32140.24
						0.146		0.02	(0.14)
		X6	FA-FA	M	5.24②	5.27	0.64	0.70	3953.35
						36.00		36.00	28697.74
						0.132		0.02	(0.12)
	4F	X1	FA-FA	M	5.79②	4.74	0.64	0.89	3553.87
						36.00		36.00	28697.74
						0.179		0.05	(0.17)
		X2	FA-FA	M	4.02②	6.43	0.55	1.70	5547.42
						36.00		36.00	32140.24
						0.194		0.06	(0.19)
		X3	FA-FA	M	3.75②	6.98	0.55	2.01	6020.03
						36.00		36.00	32140.24
						0.256		0.06	(0.25)
		X4	FA-FA	M	3.83②	9.22	0.55	2.02	7956.55
						36.00		36.00	32140.24
						0.259		0.05	(0.25)
		X5	FA-FA	M	4.13②	9.33	0.55	1.70	8045.56
						36.00		36.00	32140.24
						0.167		0.02	(0.16)
		X6	FA-FA	M	5.61②	6.00	0.64	0.80	4502.52
						36.00		36.00	28697.74
						0.142		0.02	(0.13)
	3F	X1	FA-FA	M	6.97②	5.11	0.77	0.84	3829.51
						36.00		36.00	29518.85
						0.135		0.04	(0.13)
		X2	FA-FA	M	4.70②	4.87	0.72	1.34	5847.72
						36.00		36.00	45752.17
						0.147		0.04	(0.14)
		X3	FA-FA	M	4.32②	5.28	0.72	1.59	6339.73
						36.00		36.00	45752.17
						0.203		0.04	(0.19)
		X4	FA-FA	M	4.42②	7.30	0.72	1.60	8762.33
						36.00		36.00	45752.17
						0.204		0.04	(0.19)
		X5	FA-FA	M	4.84②	7.35	0.72	1.36	8823.14
						36.00		36.00	45752.17
						0.180		0.02	(0.17)
		X6	FA-FA	M	6.69②	6.50	0.77	0.76	4872.68
						36.00		36.00	29518.85
						0.153		0.02	(0.14)
	2F	X1	FA-FA	M	8.16②	5.49	0.77	0.63	4120.21
						36.00		36.00	29518.85
						0.152		0.03	(0.14)
		X2	FA-FA	M	5.63②	5.47	0.72	1.04	6558.39
						36.00		36.00	45752.17
						0.165		0.04	(0.16)
		X3	FA-FA	M	5.05②	5.95	0.72	1.31	7136.43
						36.00		36.00	45752.17
						0.231		0.04	(0.22)
		X4	FA-FA	M	5.18②	8.30	0.72	1.27	9961.37
						36.00		36.00	45752.17
						0.229		0.03	(0.22)
		X5	FA-FA	M	5.87②	8.25	0.72	0.99	9895.67

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	$\frac{N}{N_o}$ $\frac{N}{N_o}$	
Y2	2F	X5	FA-FA	M	5.87②	36.00	0.72	36.00	45752.17	
		X6	FA-FA	M	7.76②	0.203	0.77	0.01	(0.19)	
						7.31		0.51	5479.59	
						36.00		36.00	29518.85	
	1F	X1	FA-FA	M	7.26②	0.228	0.77	0.06	(0.21)	
						8.20		2.15	6152.16	
						36.00		36.00	29518.85	
		X2	FA-FA	M	6.55②	0.216	0.72	0.06	(0.20)	
						7.77		2.19	9326.15	
						36.00		36.00	45752.17	
		X3	FA-FA	M	6.27②	0.218	0.72	0.06	(0.21)	
						7.83		2.29	9400.45	
						36.00		36.00	45752.17	
		X4	FA-FA	M	6.30②	0.291	0.72	0.07	(0.27)	
						10.46		2.44	12551.14	
						36.00		36.00	45752.17	
		X5	FA-FA	M	6.58②	0.281	0.72	0.06	(0.27)	
						10.11		2.32	12128.96	
						36.00		36.00	45752.17	
		X6	FA-FA	M	7.10②	0.258	0.77	0.06	(0.24)	
9.30						2.16		6976.68		
36.00						36.00		29518.85		
Y3		15F	X1	FA-FA	M	192.65②	0.016	0.48	0.00	(0.02)
							0.53		0.07	789.78
	33.00						33.00		48697.43	
	X2		FA-FA	M	5.84②	0.018	0.33	0.02	(0.02)	
						0.59		0.50	876.42	
						33.00		33.00	47321.14	
	X3		FA-FA	M	4.32②	0.017	0.33	0.02	(0.02)	
						0.56		0.70	835.11	
						33.00		33.00	47321.14	
	X4		FA-FA	M	4.27②	0.016	0.33	0.02	(0.02)	
						0.54		0.71	806.04	
						33.00		33.00	47321.14	
	X5		FA-FA	M	5.49②	0.016	0.33	0.02	(0.02)	
						0.52		0.53	780.32	
						33.00		33.00	47321.14	
	X6		FA-FA	M	9.53②	0.003	0.48	0.00	(0.00)	
						0.11		0.11	164.68	
						33.00		33.00	48697.43	
	14F		X1	FA-FA	M	11.28②	0.033	0.48	0.01	(0.03)
							1.10		0.45	1648.71
		33.00					33.00		48697.43	
		X2	FA-FA	M	4.94②	0.037	0.33	0.03	(0.04)	
						1.23		1.14	1835.59	
						33.00		33.00	47321.14	
		X3	FA-FA	M	4.10②	0.033	0.33	0.04	(0.03)	
						1.09		1.43	1620.70	
						33.00		33.00	47321.14	
		X4	FA-FA	M	4.05②	0.031	0.33	0.04	(0.03)	
						1.01		1.44	1506.40	
						33.00		33.00	47321.14	
		X5	FA-FA	M	4.61②	0.026	0.33	0.04	(0.03)	
						0.85		1.18	1258.60	
						33.00		33.00	47321.14	
		X6	FA-FA	M	7.00②	0.004	0.48	0.01	(0.00)	
						0.12		0.42	175.67	
						33.00		33.00	48697.43	
		13F	X1	FA-FA	M	6.65②	0.049	0.48	0.02	(0.05)
							1.63		0.78	2447.36
	33.00						33.00		48697.43	
	X2		FA-FA	M	4.16②	0.056	0.33	0.04	(0.06)	
1.86						1.47		2767.50		
33.00						33.00		47321.14		

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	13F	X3	FA-FA	M	3.72②	0.047	0.33	0.05	(0.05)
						1.57		1.69	2331.61
						33.00		33.00	47321.14
		X4	FA-FA	M	3.67②	0.043	0.33	0.05	(0.04)
						1.40		1.69	2090.64
						33.00		33.00	47321.14
		X5	FA-FA	M	3.87②	0.033	0.33	0.05	(0.03)
						1.07		1.49	1596.68
						33.00		33.00	47321.14
		X6	FA-FA	M	4.56②	0.001	0.48	0.02	(0.00)
						0.03		0.69	48.58
						33.00		33.00	48697.43
	12F	X1	FA-FA	M	5.24②	0.068	0.48	0.03	(0.07)
						2.25		0.96	3374.15
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FA-FA	M	3.44②	0.057	0.38	0.04	(0.06)
						1.90		1.47	3672.75
						33.00		33.00	61306.14
		X3	FA-FA	M	3.18②	0.047	0.38	0.05	(0.05)
						1.57		1.61	3035.58
						33.00		33.00	61306.14
		X4	FA-FA	M	3.13②	0.041	0.38	0.05	(0.04)
						1.36		1.61	2634.53
						33.00		33.00	61306.14
		X5	FA-FA	M	3.23②	0.030	0.38	0.04	(0.03)
						0.99		1.47	1925.57
						33.00		33.00	61306.14
		X6	FA-FA	M	3.77②	0.000	0.48	0.02	(-0.04)
						0.00		0.80	-256.92
						33.00		33.00	-6622.43
	11F	X1	FA-FA	M	3.82②	0.087	0.48	0.03	(0.09)
						2.88		1.06	4322.24
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FB-FA	M	2.41②	0.072	0.38	0.05	(0.07)
						2.37		1.74	4588.48
						33.00		33.00	61306.14
		X3	FB-FA	M	2.18②	0.059	0.38	0.06	(0.06)
						1.93		1.94	3745.56
						33.00		33.00	61306.14
		X4	FB-FA	M	2.13②	0.050	0.38	0.06	(0.05)
						1.63		1.94	3167.52
						33.00		33.00	61306.14
		X5	FB-FA	M	2.22②	0.035	0.38	0.05	(0.04)
						1.15		1.74	2228.20
						33.00		33.00	61306.14
		X6	FA-FA	M	2.70②	0.000	0.48	0.03	(-0.09)
						0.00		0.88	-594.65
						33.00		33.00	-6622.43
	10F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.111	0.48	0.04	(0.11)
						3.65		1.31	5480.50
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FC-FA	M	1.90②	0.088	0.38	0.06	(0.09)
						2.91		2.00	5641.21
						33.00		33.00	61306.14
		X3	FC-FA	M	1.82②	0.071	0.38	0.07	(0.07)
						2.34		2.19	4528.47
						33.00		33.00	61306.14
		X4	FC-FA	M	1.79②	0.058	0.38	0.07	(0.06)
						1.93		2.18	3739.22
						33.00		33.00	61306.14
		X5	FC-FA	M	1.80②	0.039	0.38	0.06	(0.04)
						1.27		1.93	2462.41
						33.00		33.00	61306.14
		X6	FB-FA	M	2.03②	0.000	0.48	0.03	(-0.16)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X6	FB-FA	M	2.03②	0.00 33.00	0.48	1.06 33.00	-1058.57 -6622.43
	9F	X1	FB-FA	M	2.19②	0.135 4.45 33.00	0.48	0.04 1.21 33.00	(0.14) 6675.35 48697.43
						0.082 2.71 33.00		0.05 1.70 33.00	(0.09) 6876.35 80179.90
						0.064 2.12 33.00		0.06 1.90 33.00	(0.07) 5386.11 80179.90
		X2	FC-FA	M	1.56②	0.052 1.71 33.00	0.35	0.06 1.87 33.00	(0.05) 4333.35 80179.90
						0.032 1.05 33.00		0.05 1.59 33.00	(0.03) 2670.95 80179.90
						0.000 0.00 33.00		0.03 0.98 33.00	(-0.24) -1582.85 -6622.43
		X3	FC-FA	M	1.55②	0.145 5.23 36.00	0.48	0.03 1.19 36.00	(0.15) 7848.75 52522.43
						0.090 3.26 36.00		0.05 1.72 36.00	(0.10) 8264.97 86651.80
						0.069 2.49 36.00		0.06 2.02 36.00	(0.07) 6320.92 86651.80
		X4	FC-FA	M	1.92②	0.055 1.97 36.00	0.35	0.06 2.01 36.00	(0.06) 5011.39 86651.80
						0.031 1.11 36.00		0.05 1.66 36.00	(0.03) 2819.37 86651.80
						0.000 0.00 36.00		0.03 0.96 36.00	(-0.31) -2084.56 -6622.43
		X5	FC-FA	M	1.52②	0.168 6.04 36.00	0.48	0.04 1.43 36.00	(0.17) 9056.42 52522.43
						0.106 3.82 36.00		0.05 1.95 36.00	(0.11) 9705.80 86651.80
						0.080 2.87 36.00		0.06 2.20 36.00	(0.08) 7271.67 86651.80
		X6	FB-FA	M	2.36②	0.062 2.25 36.00	0.35	0.06 2.18 36.00	(0.07) 5700.04 86651.80
						0.033 1.19 36.00		0.05 1.84 36.00	(0.03) 3027.09 86651.80
						0.000 0.00 36.00		0.03 1.12 36.00	(-0.39) -2595.97 -6622.43
	8F	X1	FA-FA	M	3.14②	0.190 6.84 36.00	0.60	0.03 1.23 36.00	(0.19) 10254.45 53884.93
						0.111 3.99 36.00		0.05 1.82 36.00	(0.12) 11329.78 97510.05
						0.081 2.93 36.00		0.06 2.15 36.00	(0.09) 8318.98 8318.98
		X2	FA-FA	M	3.89②	0.190 6.84 36.00	0.60	0.03 1.23 36.00	(0.19) 10254.45 53884.93
						0.111 3.99 36.00		0.05 1.82 36.00	(0.12) 11329.78 97510.05
						0.081 2.93 36.00		0.06 2.15 36.00	(0.09) 8318.98 8318.98
		X3	FA-FA	M	3.37②	0.190 6.84 36.00	0.60	0.03 1.23 36.00	(0.19) 10254.45 53884.93
						0.111 3.99 36.00		0.05 1.82 36.00	(0.12) 11329.78 97510.05
						0.081 2.93 36.00		0.06 2.15 36.00	(0.09) 8318.98 8318.98
		X4	FA-FA	M	2.51②	0.062 2.25 36.00	0.35	0.06 2.18 36.00	(0.07) 5700.04 86651.80
						0.033 1.19 36.00		0.05 1.84 36.00	(0.03) 3027.09 86651.80
						0.000 0.00 36.00		0.03 1.12 36.00	(-0.39) -2595.97 -6622.43
		X5	FA-FA	M	2.64②	0.033 1.19 36.00	0.35	0.05 1.84 36.00	(0.03) 3027.09 86651.80
						0.000 0.00 36.00		0.03 1.12 36.00	(-0.39) -2595.97 -6622.43
						0.000 0.00 36.00		0.03 1.12 36.00	(-0.39) -2595.97 -6622.43

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X3	FA-FA	M	3.37②	36.00	0.38	36.00	97510.05
		X4	FA-FA	M	3.29②	0.063	0.38	0.06	(0.07)
						2.27		2.15	6450.39
						36.00		36.00	97510.05
		X5	FA-FA	M	3.52②	0.032	0.38	0.05	(0.03)
						1.14		1.70	3243.51
						36.00		36.00	97510.05
		X6	FA-FA	M	4.55②	0.000	0.60	0.03	(-0.40)
						0.00		1.09	-3232.57
						36.00		36.00	-7984.93
	5F	X1	FA-FA	M	7.24②	0.212	0.60	0.03	(0.21)
						7.64		1.13	11460.94
						36.00		36.00	53884.93
		X2	FA-FA	M	4.11②	0.130	0.38	0.05	(0.14)
						4.68		1.95	13280.38
						36.00		36.00	97510.05
		X3	FA-FA	M	3.17②	0.091	0.38	0.07	(0.10)
						3.29		2.57	9327.71
						36.00		36.00	97510.05
		X4	FA-FA	M	3.08②	0.070	0.38	0.07	(0.07)
						2.53		2.49	7176.61
						36.00		36.00	97510.05
		X5	FA-FA	M	3.76②	0.029	0.38	0.05	(0.03)
						1.05		1.66	2972.67
						36.00		36.00	97510.05
		X6	FA-FA	M	5.71②	0.000	0.60	0.02	(-0.48)
						0.00		0.88	-3841.83
						36.00		36.00	-7984.93
	4F	X1	FA-FA	M	7.18②	0.236	0.60	0.04	(0.24)
						8.50		1.42	12755.13
						36.00		36.00	53884.93
		X2	FA-FA	M	4.47②	0.151	0.38	0.06	(0.16)
						5.44		2.23	15436.01
						36.00		36.00	97510.05
		X3	FA-FA	M	3.59②	0.103	0.38	0.07	(0.11)
						3.72		2.52	10555.79
						36.00		36.00	97510.05
		X4	FA-FA	M	3.39②	0.079	0.38	0.07	(0.08)
						2.85		2.44	8102.38
						36.00		36.00	97510.05
		X5	FA-FA	M	3.92②	0.029	0.38	0.05	(0.03)
						1.03		1.66	2916.31
						36.00		36.00	97510.05
		X6	FA-FA	M	5.50②	0.000	0.60	0.03	(-0.56)
						0.00		1.03	-4472.28
						36.00		36.00	-7984.93
	3F	X1	FB-FA	M	10.08②	0.258	0.86	0.03	(0.24)
						9.30		1.10	13946.33
						36.00		36.00	58128.60
		X2	FA-FA	M	5.89②	0.169	0.53	0.05	(0.17)
						6.10		1.81	17300.65
						36.00		36.00	101453.42
		X3	FA-FA	M	3.91②	0.112	0.53	0.07	(0.11)
						4.03		2.62	11422.99
						36.00		36.00	101453.42
		X4	FA-FA	M	3.60②	0.085	0.53	0.07	(0.09)
						3.04		2.68	8637.58
						36.00		36.00	101453.42
		X5	FA-FA	M	3.95②	0.024	0.53	0.05	(0.02)
						0.87		1.96	2458.97
						36.00		36.00	101453.42
		X6	FB-FA	M	5.72②	0.000	0.86	0.04	(-0.44)
						0.00		1.44	-5390.96
						36.00		36.00	-12228.60

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	2F	X1	FB-FB	M	6.40②	0.290	0.86	0.07	(0.27)
						10.44		2.64	15655.33
						36.00		36.00	58128.60
		X2	FA-FA	M	5.22②	0.197	0.53	0.07	(0.20)
						7.08		2.56	20090.51
						36.00		36.00	101453.42
		X3	FA-FA	M	4.56②	0.129	0.53	0.07	(0.13)
						4.65		2.55	13192.16
						36.00		36.00	101453.42
		X4	FA-FA	M	4.38②	0.099	0.53	0.07	(0.10)
						3.56		2.43	10115.47
						36.00		36.00	101453.42
		X5	FA-FA	M	4.50②	0.030	0.53	0.05	(0.03)
						1.09		1.81	3096.06
						36.00		36.00	101453.42
		X6	FB-FB	M	7.09②	0.000	0.86	0.04	(-0.52)
						0.00		1.28	-6319.63
						36.00		36.00	-12228.60
	1F	X1	FB-FB	M	13.16②	0.365	0.86	0.04	(0.34)
						13.14		1.54	19704.22
						36.00		36.00	58128.60
		X2	FA-FA	M	8.11②	0.236	0.53	0.05	(0.24)
						8.49		1.77	24106.90
						36.00		36.00	101453.42
		X3	FA-FA	M	5.76②	0.152	0.53	0.06	(0.15)
						5.49		2.16	15577.31
						36.00		36.00	101453.42
		X4	FA-FA	M	5.27②	0.118	0.53	0.06	(0.12)
						4.25		2.16	12057.13
						36.00		36.00	101453.42
		X5	FA-FA	M	5.14②	0.037	0.53	0.05	(0.04)
						1.35		1.64	3817.15
						36.00		36.00	101453.42
		X6	FB-FB	M	8.48②	0.000	0.86	0.03	(-0.56)
						0.00		1.05	-6898.82
						36.00		36.00	-12228.60

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	3.78②	0.003	0.38	0.00	(0.00)
						0.11		0.11	81.14
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.91②	0.019	0.45	0.00	(0.02)
						0.61		0.02	390.83
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	5.29②	0.019	0.45	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	389.72
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	5.29②	0.019	0.45	0.00	(0.02)
						0.61		0.00	389.72
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.91②	0.019	0.45	0.00	(0.02)
						0.61		0.02	390.83
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.78②	0.003	0.38	0.00	(0.00)
						0.11		0.11	81.14
						33.00		33.00	25143.03
	14F	X1	FA-FA	M	5.02②	0.000	0.38	0.00	(0.00)
						0.00		0.05	1.29
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.19②	0.027	0.45	0.00	(0.03)
						0.90		0.00	571.79

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	14F	X2	FA-FA	M	4.19②	33.00	0.45	33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.74②	0.028	0.45	0.00	(0.03)
						0.91		0.01	581.30
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.74②	0.028	0.45	0.00	(0.03)
						0.91		0.01	581.30
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.19②	0.027	0.45	0.00	(0.03)
						0.90		0.00	571.79
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	5.02②	0.000	0.38	0.00	(0.00)
						0.00		0.05	1.28
						33.00		33.00	25143.03
	13F	X1	FA-FA	M	3.97②	0.000	0.38	0.00	(-0.04)
						0.00		0.04	-146.22
						33.00		33.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	4.82②	0.029	0.45	0.00	(0.03)
						0.96		0.03	610.99
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.30②	0.030	0.45	0.00	(0.03)
						0.99		0.00	631.67
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.30②	0.030	0.45	0.00	(0.03)
						0.99		0.00	631.67
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.82②	0.029	0.45	0.00	(0.03)
						0.96		0.03	611.00
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.97②	0.000	0.38	0.00	(-0.04)
						0.00		0.04	-146.23
						33.00		33.00	-4105.53
	12F	X1	FA-FA	M	3.82②	0.000	0.38	0.00	(-0.08)
						0.00		0.03	-347.63
						33.00		33.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	3.90②	0.026	0.45	0.00	(0.03)
						0.87		0.06	552.18
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.04②	0.027	0.45	0.00	(0.03)
						0.89		0.00	564.64
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.04②	0.027	0.45	0.00	(0.03)
						0.89		0.00	564.64
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.90②	0.026	0.45	0.00	(0.03)
						0.87		0.06	552.20
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.82②	0.000	0.38	0.00	(-0.08)
						0.00		0.03	-347.64
						33.00		33.00	-4105.53
	11F	X1	FA-FA	M	3.80②	0.000	0.38	0.00	(-0.15)
						0.00		0.03	-599.66
						33.00		33.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	4.03②	0.017	0.45	0.00	(0.02)
						0.56		0.06	357.60
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.80②	0.017	0.45	0.00	(0.02)
						0.57		0.00	364.55
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.80②	0.017	0.45	0.00	(0.02)
						0.57		0.00	364.56
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.03②	0.017	0.45	0.00	(0.02)
						0.56		0.06	357.62
						33.00		33.00	21987.40

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X6	FA-FA	M	3.80②	0.000	0.38	0.00	(-0.15)
						0.00		0.03	-599.66
						33.00		33.00	-4105.53
	10F	X1	FA-FA	M	3.74②	0.000	0.38	0.00	(-0.22)
						0.00		0.03	-910.97
						33.00		33.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	4.25②	0.003	0.45	0.00	(0.00)
						0.09		0.05	58.74
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.51②	0.002	0.45	0.00	(0.00)
						0.08		0.00	49.31
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.52②	0.002	0.45	0.00	(0.00)
						0.08		0.00	49.32
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.25②	0.003	0.45	0.00	(0.00)
						0.09		0.05	58.76
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.74②	0.000	0.38	0.00	(-0.22)
						0.00		0.03	-910.98
						33.00		33.00	-4105.53
	9F	X1	FA-FA	M	4.27②	0.000	0.38	0.00	(-0.32)
						0.00		0.02	-1315.70
						33.00		33.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	4.67②	0.000	0.45	0.00	(-0.08)
						0.00		0.04	-319.61
						33.00		33.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	7.02②	0.000	0.45	0.00	(-0.08)
						0.00		0.00	-320.41
						33.00		33.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	7.01②	0.000	0.45	0.00	(-0.08)
						0.00		0.00	-320.41
						33.00		33.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	4.67②	0.000	0.45	0.00	(-0.08)
						0.00		0.04	-319.59
						33.00		33.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	4.27②	0.000	0.38	0.00	(-0.32)
						0.00		0.02	-1315.72
						33.00		33.00	-4105.53
	8F	X1	FA-FA	M	3.83②	0.000	0.38	0.00	(-0.44)
						0.00		0.01	-1821.36
						36.00		36.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.22)
						0.00		0.06	-908.21
						36.00		36.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.22)
						0.00		0.00	-920.39
						36.00		36.00	-4105.53
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.22)
						0.00		0.00	-920.38
						36.00		36.00	-4105.53
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.22)
						0.00		0.06	-908.18
						36.00		36.00	-4105.53
		X6	FA-FA	M	3.83②	0.000	0.38	0.00	(-0.44)
						0.00		0.01	-1821.37
						36.00		36.00	-4105.53
	7F	X1	FA-FA	M	3.80②	0.000	0.38	0.00	(-0.59)
						0.00		0.01	-2409.86
						36.00		36.00	-4105.53
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.42)
						0.00		0.05	-1727.24
						36.00		36.00	-4105.53
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.45	0.00	(-0.43)
						0.00		0.00	
						0.00		0.00	

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X3	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.45	0.00	-1752.04
						36.00		36.00	-4105.53
						0.000		0.00	(-0.43)
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.45	0.00	-1752.02
						36.00		36.00	-4105.53
						0.000		0.00	(-0.42)
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.45	0.05	-1727.19
						36.00		36.00	-4105.53
						0.000		0.00	(-0.59)
		X6	FA-FA	M	3.80②	0.00	0.38	0.01	-2409.87
						36.00		36.00	-4105.53
						0.000		0.00	(-0.54)
	6F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.64	0.02	-3119.35
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.51)
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.55	0.05	-2916.58
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.51)
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.55	0.00	-2951.42
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.51)
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.55	0.00	-2951.41
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.51)
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.55	0.05	-2916.53
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.54)
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.64	0.02	-3119.37
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.67)
	5F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.64	0.02	-3822.28
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.70)
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.55	0.04	-4048.81
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.71)
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.55	0.00	-4088.24
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.71)
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.55	0.00	-4088.22
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.70)
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.55	0.04	-4048.75
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.67)
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.64	0.02	-3822.31
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.79*)
	4F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.64	0.03	-4564.57
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.92*)
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.55	0.03	-5298.84
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.93*)
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.55	0.00	-5336.99
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.93*)
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.55	0.00	-5336.96
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.92*)
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.55	0.03	-5298.76
						36.00		36.00	-5747.74
						0.000		0.00	(-0.79*)
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.00	0.64	0.03	-4564.60

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X6	FA-FA	M	2.73①	36.00	0.64	36.00	-5747.74
	3F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.03	-5355.59
						36.00		36.00	-6568.85
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.03	-6852.59
						36.00		36.00	-9032.17
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-6877.15
						36.00		36.00	-9032.17
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-6877.11
						36.00		36.00	-9032.17
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.03	-6852.47
						36.00		36.00	-9032.17
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.82*)
						0.00		0.03	-5355.62
						36.00		36.00	-6568.85
	2F	X1	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.94*)
						0.00		0.04	-6166.90
						36.00		36.00	-6568.85
		X2	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.91*)
						0.00		0.04	-8234.72
						36.00		36.00	-9032.17
		X3	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.91*)
						0.00		0.00	-8245.36
						36.00		36.00	-9032.17
		X4	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.91*)
						0.00		0.00	-8245.33
						36.00		36.00	-9032.17
		X5	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.72	0.00	(-0.91*)
						0.00		0.04	-8234.58
						36.00		36.00	-9032.17
		X6	FA-FA	M	2.73①	0.000	0.77	0.00	(-0.94*)
						0.00		0.04	-6166.93
						36.00		36.00	-6568.85
	1F	X1	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.77	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6568.85
						36.00		36.00	-6568.85
		X2	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.72	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9032.17
						36.00		36.00	-9032.17
		X3	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.72	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9032.17
						36.00		36.00	-9032.17
		X4	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.72	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9032.17
						36.00		36.00	-9032.17
		X5	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.72	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-9032.17
						36.00		36.00	-9032.17
		X6	FA-FA	M	3.13①	0.000	0.77	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6568.85
						36.00		36.00	-6568.85
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.10②	0.008	0.48	0.00	(0.01)
						0.27		0.03	405.09
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FB-FA	M	2.24②	0.015	0.33	0.00	(0.02)
						0.48		0.06	719.28
						33.00		33.00	47321.14
		X3	FC-FA	M	1.99②	0.014	0.33	0.00	(0.01)
						0.47		0.01	700.14
						33.00		33.00	47321.14

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	15F	X4	FC-FA	M	1.99②	0.014	0.33	0.00	(0.01)
						0.47		0.01	700.14
						33.00		33.00	47321.14
		X5	FB-FA	M	2.24②	0.015	0.33	0.00	(0.02)
						0.48		0.06	719.28
						33.00		33.00	47321.14
		X6	FA-FA	M	3.10②	0.008	0.48	0.00	(0.01)
						0.27		0.03	405.09
						33.00		33.00	48697.43
	14F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.023	0.48	0.00	(0.02)
						0.77		0.01	1155.41
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FC-FA	M	1.87②	0.035	0.33	0.00	(0.04)
						1.17		0.05	1736.49
						33.00		33.00	47321.14
		X3	FC-FA	M	1.88②	0.035	0.33	0.00	(0.04)
						1.15		0.01	1704.48
						33.00		33.00	47321.14
		X4	FC-FA	M	1.88②	0.035	0.33	0.00	(0.04)
						1.15		0.01	1704.47
						33.00		33.00	47321.14
		X5	FC-FA	M	1.87②	0.035	0.33	0.00	(0.04)
						1.17		0.05	1736.49
						33.00		33.00	47321.14
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.023	0.48	0.00	(0.02)
						0.77		0.01	1155.41
						33.00		33.00	48697.43
	13F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.041	0.48	0.00	(0.04)
						1.36		0.01	2044.14
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FC-FA	M	1.91②	0.060	0.33	0.00	(0.06)
						1.98		0.05	2952.49
						33.00		33.00	47321.14
		X3	FC-FA	M	1.98②	0.059	0.33	0.00	(0.06)
						1.95		0.01	2905.85
						33.00		33.00	47321.14
		X4	FC-FA	M	1.98②	0.059	0.33	0.00	(0.06)
						1.95		0.01	2905.84
						33.00		33.00	47321.14
		X5	FC-FA	M	1.91②	0.060	0.33	0.00	(0.06)
						1.98		0.05	2952.48
						33.00		33.00	47321.14
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.041	0.48	0.00	(0.04)
						1.36		0.01	2044.14
						33.00		33.00	48697.43
	12F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.062	0.48	0.00	(0.06)
						2.04		0.01	3059.42
						33.00		33.00	48697.43
		X2	FC-FA	M	1.97②	0.069	0.38	0.00	(0.07)
						2.27		0.04	4408.87
						33.00		33.00	61306.14
		X3	FC-FA	M	1.97②	0.068	0.38	0.00	(0.07)
						2.24		0.01	4338.42
						33.00		33.00	61306.14
		X4	FC-FA	M	1.97②	0.068	0.38	0.00	(0.07)
						2.24		0.01	4338.42
						33.00		33.00	61306.14
		X5	FC-FA	M	1.97②	0.069	0.38	0.00	(0.07)
						2.27		0.04	4408.86
						33.00		33.00	61306.14
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.062	0.48	0.00	(0.06)
						2.04		0.01	3059.42
						33.00		33.00	48697.43
	11F	X1	FA-FA	M	2.78②	0.085	0.48	0.00	(0.09)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X1	FA-FA	M	2.78②	2.79	0.48	0.01	4183.44
						33.00		33.00	48697.43
						0.094		0.00	(0.10)
		X2	FB-FA	M	2.06②	3.10	0.38	0.04	6016.46
						33.00		33.00	61306.14
						0.093		0.00	(0.10)
		X3	FB-FA	M	2.04②	3.06	0.38	0.01	5921.71
						33.00		33.00	61306.14
						0.093		0.00	(0.10)
		X4	FB-FA	M	2.04②	3.06	0.38	0.01	5921.69
						33.00		33.00	61306.14
						0.094		0.00	(0.10)
		X5	FB-FA	M	2.06②	3.10	0.38	0.04	6016.46
						33.00		33.00	61306.14
						0.085		0.00	(0.09)
		X6	FA-FA	M	2.78②	2.79	0.48	0.01	4183.45
						33.00		33.00	48697.43
						0.109		0.00	(0.11)
	10F	X1	FA-FA	M	2.56②	3.59	0.48	0.00	5389.05
						33.00		33.00	48697.43
						0.122		0.00	(0.13)
		X2	FC-FA	M	1.97②	4.04	0.38	0.04	7820.06
						33.00		33.00	61306.14
						0.120		0.00	(0.13)
		X3	FB-FA	M	2.01②	3.97	0.38	0.01	7691.48
						33.00		33.00	61306.14
						0.120		0.00	(0.13)
		X4	FB-FA	M	2.01②	3.97	0.38	0.01	7691.46
						33.00		33.00	61306.14
						0.122		0.00	(0.13)
		X5	FC-FA	M	1.97②	4.04	0.38	0.04	7820.05
						33.00		33.00	61306.14
						0.109		0.00	(0.11)
		X6	FA-FA	M	2.56②	3.59	0.48	0.00	5389.05
						33.00		33.00	48697.43
						0.134		0.00	(0.14)
	9F	X1	FA-FA	M	2.62②	4.42	0.48	0.01	6635.16
						33.00		33.00	48697.43
						0.119		0.00	(0.12)
		X2	FC-FA	M	1.98②	3.91	0.35	0.04	9934.05
						33.00		33.00	80179.90
						0.117		0.00	(0.12)
		X3	FC-FA	M	1.93②	3.85	0.35	0.01	9774.54
						33.00		33.00	80179.90
						0.117		0.00	(0.12)
		X4	FC-FA	M	1.93②	3.85	0.35	0.01	9774.51
						33.00		33.00	80179.90
						0.119		0.00	(0.12)
		X5	FC-FA	M	1.98②	3.91	0.35	0.04	9934.03
						33.00		33.00	80179.90
						0.134		0.00	(0.14)
		X6	FA-FA	M	2.62②	4.42	0.48	0.01	6635.15
						33.00		33.00	48697.43
						0.147		0.00	(0.15)
	8F	X1	FA-FA	M	2.63②	5.28	0.48	0.01	7925.23
						36.00		36.00	52522.43
						0.133		0.00	(0.14)
		X2	FC-FA	M	1.93②	4.79	0.35	0.03	12158.83
						36.00		36.00	86651.80
						0.131		0.00	(0.14)
		X3	FC-FA	M	1.94②	4.72	0.35	0.01	11975.93
						36.00		36.00	86651.80
						0.131		0.00	(0.14)
		X4	FC-FA	M	1.94②	4.72	0.35	0.01	11975.93
						36.00		36.00	86651.80
						0.131		0.00	(0.14)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X4	FC-FA	M	1.94②	36.00	0.35	36.00	86651.80
		X5	FC-FA	M	1.93②	0.133	0.35	0.00	(0.14)
						4.79		0.03	12158.82
						36.00		36.00	86651.80
		X6	FA-FA	M	2.63②	0.147	0.48	0.00	(0.15)
						5.28		0.01	7925.22
						36.00		36.00	52522.43
	7F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.171	0.48	0.00	(0.18)
						6.16		0.01	9236.45
						36.00		36.00	52522.43
		X2	FC-FA	M	1.97②	0.158	0.35	0.00	(0.17)
						5.70		0.03	14470.85
						36.00		36.00	86651.80
		X3	FB-FA	M	2.00②	0.156	0.35	0.00	(0.16)
						5.62		0.01	14262.29
						36.00		36.00	86651.80
		X4	FB-FA	M	2.00②	0.156	0.35	0.00	(0.16)
						5.62		0.01	14262.28
						36.00		36.00	86651.80
		X5	FC-FA	M	1.97②	0.158	0.35	0.00	(0.17)
						5.70		0.03	14470.83
						36.00		36.00	86651.80
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.171	0.48	0.00	(0.18)
						6.16		0.01	9236.45
						36.00		36.00	52522.43
	6F	X1	FA-FA	M	2.58②	0.194	0.60	0.00	(0.19)
						6.98		0.02	10466.23
						36.00		36.00	53884.93
		X2	FC-FA	M	1.87②	0.165	0.38	0.00	(0.17)
						5.93		0.02	16824.81
						36.00		36.00	97510.05
		X3	FB-FA	M	2.12②	0.162	0.38	0.00	(0.17)
						5.84		0.01	16584.21
						36.00		36.00	97510.05
		X4	FB-FA	M	2.12②	0.162	0.38	0.00	(0.17)
						5.84		0.01	16584.21
						36.00		36.00	97510.05
		X5	FC-FA	M	1.87②	0.165	0.38	0.00	(0.17)
						5.93		0.02	16824.80
						36.00		36.00	97510.05
		X6	FA-FA	M	2.58②	0.194	0.60	0.00	(0.19)
						6.98		0.02	10466.23
						36.00		36.00	53884.93
	5F	X1	FA-FA	M	2.71②	0.219	0.60	0.00	(0.22)
						7.88		0.02	11817.15
						36.00		36.00	53884.93
		X2	FB-FA	M	2.00②	0.190	0.38	0.00	(0.20)
						6.83		0.02	19382.27
						36.00		36.00	97510.05
		X3	FB-FA	M	2.00②	0.187	0.38	0.00	(0.20)
						6.74		0.01	19129.61
						36.00		36.00	97510.05
		X4	FB-FA	M	2.00②	0.187	0.38	0.00	(0.20)
						6.74		0.01	19129.62
						36.00		36.00	97510.05
		X5	FB-FA	M	2.00②	0.190	0.38	0.00	(0.20)
						6.83		0.02	19382.23
						36.00		36.00	97510.05
		X6	FA-FA	M	2.71②	0.219	0.60	0.00	(0.22)
						7.88		0.02	11817.15
						36.00		36.00	53884.93
	4F	X1	FA-FA	M	2.76②	0.244	0.60	0.00	(0.24)
						8.80		0.03	13198.14
						36.00		36.00	53884.93

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X2	FB-FA	M	2.03②	0.216	0.38	0.00	(0.23)
						7.76		0.02	22033.95
						36.00		36.00	97510.05
		X3	FB-FA	M	2.03②	0.213	0.38	0.00	(0.22)
						7.67		0.01	21771.44
						36.00		36.00	97510.05
		X4	FB-FA	M	2.03②	0.213	0.38	0.00	(0.22)
						7.67		0.01	21771.46
						36.00		36.00	97510.05
		X5	FB-FA	M	2.03②	0.216	0.38	0.00	(0.23)
						7.76		0.02	22033.89
						36.00		36.00	97510.05
		X6	FA-FA	M	2.76②	0.244	0.60	0.00	(0.24)
						8.80		0.03	13198.14
						36.00		36.00	53884.93
	3F	X1	FB-FA	M	2.64②	0.269	0.86	0.00	(0.25)
						9.70		0.03	14549.70
						36.00		36.00	58128.60
		X2	FC-FA	M	1.88②	0.241	0.53	0.00	(0.24)
						8.67		0.02	24599.35
						36.00		36.00	101453.42
		X3	FB-FA	M	2.16②	0.238	0.53	0.00	(0.24)
						8.57		0.00	24327.32
						36.00		36.00	101453.42
		X4	FB-FA	M	2.16②	0.238	0.53	0.00	(0.24)
						8.57		0.00	24327.26
						36.00		36.00	101453.42
		X5	FC-FA	M	1.88②	0.241	0.53	0.00	(0.24)
						8.67		0.02	24599.24
						36.00		36.00	101453.42
		X6	FB-FA	M	2.64②	0.269	0.86	0.00	(0.25)
						9.70		0.03	14549.74
						36.00		36.00	58128.60
	2F	X1	FB-FA	M	2.63②	0.296	0.86	0.00	(0.27)
						10.66		0.03	15984.44
						36.00		36.00	58128.60
		X2	FB-FA	M	2.01②	0.268	0.53	0.00	(0.27)
						9.65		0.01	27400.39
						36.00		36.00	101453.42
		X3	FB-FA	M	2.29②	0.265	0.53	0.00	(0.27)
						9.55		0.00	27095.37
						36.00		36.00	101453.42
		X4	FB-FA	M	2.28②	0.265	0.53	0.00	(0.27)
						9.55		0.00	27095.36
						36.00		36.00	101453.42
		X5	FB-FA	M	2.01②	0.268	0.53	0.00	(0.27)
						9.65		0.01	27400.31
						36.00		36.00	101453.42
		X6	FB-FA	M	2.63②	0.296	0.86	0.00	(0.27)
						10.66		0.03	15984.46
						36.00		36.00	58128.60
	1F	X1	FB-FB	M	5.02②	0.364	0.86	0.00	(0.34)
						13.10		0.06	19644.43
						36.00		36.00	58128.60
		X2	FA-FA	M	3.79②	0.317	0.53	0.00	(0.32)
						11.40		0.01	32354.12
						36.00		36.00	101453.42
		X3	FA-FA	M	3.68②	0.313	0.53	0.00	(0.32)
						11.27		0.00	31984.45
						36.00		36.00	101453.42
		X4	FA-FA	M	3.68②	0.313	0.53	0.00	(0.32)
						11.27		0.00	31984.43
						36.00		36.00	101453.42
		X5	FA-FA	M	3.79②	0.317	0.53	0.00	(0.32)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	N/No N No
Y3	1F	X5	FA-FA	M	3.79②	11.40	0.53	0.01	32354.01
						36.00		36.00	101453.42
		X6	FB-FB	M	5.02②	0.364	0.86	0.00	(0.34)
						13.10		0.06	19644.45
						36.00		36.00	58128.60

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	$\frac{\sigma_o}{F_c}$ $\frac{\sigma_o}{F_c}$	Pt	$\frac{\tau_u}{F_c}$ $\frac{\tau_u}{F_c}$	N/No N No
Y2	15F	X1	FA-FA	M	3.95②	0.016	0.38	0.00	(0.02)
						0.52		0.15	392.96
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.28②	0.029	0.45	0.00	(0.03)
						0.97		0.01	619.30
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	5.63②	0.029	0.45	0.00	(0.03)
						0.96		0.00	613.63
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	5.63②	0.029	0.45	0.00	(0.03)
						0.96		0.00	613.63
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.28②	0.029	0.45	0.00	(0.03)
						0.97		0.01	619.30
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.95②	0.016	0.38	0.00	(0.02)
						0.52		0.15	392.96
						33.00		33.00	25143.03
	14F	X1	FA-FA	M	4.34②	0.052	0.38	0.00	(0.05)
						1.72		0.07	1290.48
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.99②	0.069	0.45	0.00	(0.07)
						2.29		0.03	1461.34
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.10②	0.068	0.45	0.00	(0.06)
						2.24		0.01	1429.17
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.10②	0.068	0.45	0.00	(0.06)
						2.24		0.01	1429.16
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.99②	0.069	0.45	0.00	(0.07)
						2.29		0.03	1461.34
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.34②	0.052	0.38	0.00	(0.05)
						1.72		0.07	1290.48
						33.00		33.00	25143.03
	13F	X1	FA-FA	M	4.93②	0.089	0.38	0.00	(0.09)
						2.95		0.11	2208.82
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	4.52②	0.121	0.45	0.00	(0.12)
						3.98		0.04	2539.18
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.11②	0.118	0.45	0.00	(0.11)
						3.89		0.00	2479.39
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.11②	0.118	0.45	0.00	(0.11)
						3.89		0.00	2479.38
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	4.52②	0.121	0.45	0.00	(0.12)
						3.98		0.04	2539.18
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	4.93②	0.089	0.38	0.00	(0.09)
						2.95		0.11	2208.82
						33.00		33.00	25143.03

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	3.91②	0.126	0.38	0.00	(0.12)
						4.17		0.13	3129.62
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.82②	0.178	0.45	0.00	(0.17)
						5.88		0.05	3749.95
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.98②	0.174	0.45	0.00	(0.17)
						5.73		0.00	3653.45
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.98②	0.174	0.45	0.00	(0.17)
						5.73		0.00	3653.45
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.82②	0.178	0.45	0.00	(0.17)
						5.88		0.05	3749.95
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.91②	0.126	0.38	0.00	(0.12)
						4.17		0.13	3129.62
						33.00		33.00	25143.03
	11F	X1	FA-FA	M	3.89②	0.166	0.38	0.00	(0.16)
						5.49		0.13	4116.89
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.79②	0.244	0.45	0.00	(0.23)
						8.06		0.05	5137.97
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	3.93②	0.239	0.45	0.00	(0.23)
						7.90		0.00	5038.38
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	3.93②	0.239	0.45	0.00	(0.23)
						7.90		0.00	5038.38
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.79②	0.244	0.45	0.00	(0.23)
						8.06		0.05	5137.97
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.89②	0.166	0.38	0.00	(0.16)
						5.49		0.13	4116.89
						33.00		33.00	25143.03
	10F	X1	FA-FA	M	3.89②	0.210	0.38	0.00	(0.21)
						6.93		0.13	5194.95
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FA-FA	M	3.83②	0.316	0.45	0.00	(0.30)
						10.44		0.04	6655.83
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FA-FA	M	4.07②	0.312	0.45	0.00	(0.30)
						10.30		0.00	6564.39
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FA-FA	M	4.07②	0.312	0.45	0.00	(0.30)
						10.30		0.00	6564.38
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FA-FA	M	3.83②	0.316	0.45	0.00	(0.30)
						10.44		0.04	6655.83
						33.00		33.00	21987.40
		X6	FA-FA	M	3.89②	0.210	0.38	0.00	(0.21)
						6.93		0.13	5194.95
						33.00		33.00	25143.03
	9F	X1	FA-FA	M	4.18②	0.257	0.38	0.00	(0.25)
						8.47		0.14	6349.47
						33.00		33.00	25143.03
		X2	FB-FA	M	4.08②	0.385	0.45	0.00	(0.37)
						12.72		0.05	8107.08
						33.00		33.00	21987.40
		X3	FB-FA	M	4.27②	0.382	0.45	0.00	(0.37)
						12.59		0.00	8028.18
						33.00		33.00	21987.40
		X4	FB-FA	M	4.27②	0.382	0.45	0.00	(0.37)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X4	FB-FA	M	4.27②	12.59	0.45	0.00	8028.18
						33.00		33.00	21987.40
		X5	FB-FA	M	4.08②	0.385	0.45	0.00	(0.37)
						12.72		0.05	8107.07
		X6	FA-FA	M	4.18②	33.00	0.38	33.00	21987.40
						0.257		0.00	(0.25)
						8.47		0.14	6349.47
	8F	X1	FA-FA	M	3.93②	33.00	0.38	33.00	25143.03
						0.281		0.00	(0.28)
						10.13		0.15	7593.81
		X2	FB-FA	M	3.77②	36.00	0.45	36.00	27055.53
						0.429		0.00	(0.42)
						15.43		0.06	9836.89
		X3	FB-FA	M	3.78②	36.00	0.45	36.00	23613.03
						0.426		0.00	(0.41)
						15.32		0.01	9767.10
		X4	FB-FA	M	3.78②	36.00	0.45	36.00	23613.03
						0.426		0.00	(0.41)
						15.32		0.01	9767.10
		X5	FB-FA	M	3.77②	36.00	0.45	36.00	23613.03
						0.429		0.00	(0.42)
						15.43		0.06	9836.90
		X6	FA-FA	M	3.93②	36.00	0.38	36.00	23613.03
						0.281		0.00	(0.28)
						10.13		0.15	7593.81
	7F	X1	FA-FA	M	3.91②	36.00	0.38	36.00	27055.53
						0.329		0.00	(0.33)
						11.86		0.14	8893.83
		X2	FC-FA	M	4.02②	36.00	0.45	36.00	27055.53
						0.506		0.00	(0.49)
						18.21		0.04	11611.90
		X3	FC-FA	M	4.20②	36.00	0.45	36.00	23613.03
						0.504		0.00	(0.49)
						18.13		0.00	11556.53
		X4	FC-FA	M	4.20②	36.00	0.45	36.00	23613.03
						0.504		0.00	(0.49)
						18.13		0.00	11556.53
		X5	FC-FA	M	4.02②	36.00	0.45	36.00	23613.03
						0.506		0.00	(0.49)
						18.21		0.04	11611.90
		X6	FA-FA	M	3.91②	36.00	0.38	36.00	27055.53
						0.329		0.00	(0.33)
						11.86		0.14	8893.82
	6F	X1	FB-FA	M	3.88②	36.00	0.64	36.00	28697.74
						0.376		0.00	(0.35)
						13.55		0.13	10161.15
		X2	FC-FA	M	3.99②	36.00	0.55	36.00	32140.24
						0.476		0.00	(0.46)
						17.14		0.03	14785.41
		X3	FC-FA	M	4.19②	36.00	0.55	36.00	32140.24
						0.474		0.00	(0.46)
						17.08		0.00	14731.47
		X4	FC-FA	M	4.19②	36.00	0.55	36.00	32140.24
						0.474		0.00	(0.46)
						17.08		0.00	14731.46
		X5	FC-FA	M	3.99②	36.00	0.55	36.00	32140.24
						0.476		0.00	(0.46)
						17.14		0.03	14785.39
		X6	FB-FA	M	3.88②	36.00	0.64	36.00	28697.74
						0.376		0.00	(0.35)
						13.55		0.13	10161.15
	5F	X1	FB-FA	M	3.75②	36.00	0.64	36.00	28697.74
						0.428		0.00	(0.40)
						15.42		0.12	11567.06

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	5F	X1	FB-FA	M	3.75②	36.00	0.64	36.00	28697.74
		X2	FC-FA	M	3.93②	0.544	0.55	0.00	(0.53)
						19.58		0.02	16884.88
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FC-FA	M	3.76②	0.542	0.55	0.00	(0.52)
						19.52		0.00	16833.81
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FC-FA	M	3.76②	0.542	0.55	0.00	(0.52)
						19.52		0.00	16833.82
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FC-FA	M	3.93②	0.544	0.55	0.00	(0.53)
						19.58		0.02	16884.84
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FB-FA	M	3.75②	0.428	0.64	0.00	(0.40)
						15.42		0.12	11567.05
						36.00		36.00	28697.74
	4F	X1	FC-FA	M	3.87②	0.490	0.64	0.00	(0.46)
						17.63		0.10	13221.93
						36.00		36.00	28697.74
		X2	FD-FD	M	4.66②	0.614	0.55	0.00	(0.59*)
						22.12		0.01	19075.31
						36.00		36.00	32140.24
		X3	FD-FD	M	5.44②	0.613	0.55	0.00	(0.59*)
						22.06		0.00	19025.46
						36.00		36.00	32140.24
		X4	FD-FD	M	5.46②	0.613	0.55	0.00	(0.59*)
						22.06		0.00	19025.47
						36.00		36.00	32140.24
		X5	FD-FD	M	4.66②	0.614	0.55	0.00	(0.59*)
						22.12		0.01	19075.28
						36.00		36.00	32140.24
		X6	FC-FA	M	3.87②	0.490	0.64	0.00	(0.46)
						17.63		0.10	13221.89
						36.00		36.00	28697.74
	3F	X1	FC-FA	M	3.91②	0.526	0.77	0.00	(0.48)
						18.92		0.09	14191.84
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FC-FA	M	3.92②	0.544	0.72	0.00	(0.51)
						19.58		0.00	23496.53
						36.00		36.00	45752.17
		X3	FC-FA	M	4.49②	0.543	0.72	0.00	(0.51)
						19.54		0.00	23452.44
						36.00		36.00	45752.17
		X4	FC-FA	M	4.38②	0.543	0.72	0.00	(0.51)
						19.54		0.00	23452.45
						36.00		36.00	45752.17
		X5	FC-FA	M	3.92②	0.544	0.72	0.00	(0.51)
						19.58		0.00	23496.49
						36.00		36.00	45752.17
		X6	FC-FA	M	3.91②	0.526	0.77	0.00	(0.48)
						18.92		0.09	14191.85
						36.00		36.00	29518.85
	2F	X1	FD-FD	M	4.04②	0.580	0.77	0.00	(0.53)
						20.88		0.09	15662.37
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FD-FD	M	4.59②	0.604	0.72	0.00	(0.57*)
						21.75		0.00	26097.11
						36.00		36.00	45752.17
		X3	FD-FD	M	5.82②	0.603	0.72	0.00	(0.57*)
						21.69		0.00	26033.61
						36.00		36.00	45752.17
		X4	FD-FD	M	5.87②	0.603	0.72	0.00	(0.57*)
						21.69		0.00	26033.61
						36.00		36.00	45752.17

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X5	FD-FD	M	4.60②	0.604	0.72	0.00	(0.57*)
						21.75		0.00	26097.10
						36.00		36.00	45752.17
		X6	FD-FD	M	4.05②	0.580	0.77	0.00	(0.53)
						20.88		0.09	15662.36
						36.00		36.00	29518.85
	1F	X1	FD-FD	M	7.10②	0.751	0.77	0.00	(0.69*)
						27.02		0.07	20266.98
						36.00		36.00	29518.85
		X2	FD-FD	M	4.65②	0.781	0.72	0.00	(0.74*)
						28.11		0.00	33733.89
						36.00		36.00	45752.17
		X3	FD-FD	M	9.74②	0.783	0.72	0.00	(0.74*)
						28.19		0.00	33825.78
						36.00		36.00	45752.17
		X4	FD-FD	M	9.60②	0.783	0.72	0.00	(0.74*)
						28.19		0.00	33825.76
						36.00		36.00	45752.17
		X5	FD-FD	M	4.65②	0.781	0.72	0.00	(0.74*)
						28.11		0.00	33733.87
						36.00		36.00	45752.17
		X6	FD-FD	M	7.10②	0.751	0.77	0.00	(0.69*)
						27.02		0.07	20266.99
						36.00		36.00	29518.85
Y3	15F	X1	FA-FA	M	3.00②	0.000	0.48	0.00	(-0.02)
						0.00		0.04	-164.15
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FB-FA	M	2.17②	0.008	0.33	0.00	(0.01)
						0.25		0.06	370.31
						33.00		33.00	47321.14
		X3	FB-FA	M	2.02②	0.008	0.33	0.00	(0.01)
						0.28		0.02	409.28
						33.00		33.00	47321.14
		X4	FB-FA	M	2.02②	0.008	0.33	0.00	(0.01)
						0.28		0.02	409.28
						33.00		33.00	47321.14
		X5	FB-FA	M	2.17②	0.008	0.33	0.00	(0.01)
						0.25		0.06	370.30
						33.00		33.00	47321.14
		X6	FA-FA	M	3.00②	0.000	0.48	0.00	(-0.02)
						0.00		0.04	-164.15
						33.00		33.00	-6622.43
	14F	X1	FA-FA	M	2.72②	0.000	0.48	0.00	(-0.06)
						0.00		0.02	-405.80
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FC-FA	M	1.96②	0.009	0.33	0.00	(0.01)
						0.28		0.05	418.26
						33.00		33.00	47321.14
		X3	FC-FA	M	1.88②	0.011	0.33	0.00	(0.01)
						0.35		0.02	523.51
						33.00		33.00	47321.14
		X4	FC-FA	M	1.88②	0.011	0.33	0.00	(0.01)
						0.35		0.02	523.51
						33.00		33.00	47321.14
		X5	FC-FA	M	1.96②	0.009	0.33	0.00	(0.01)
						0.28		0.05	418.26
						33.00		33.00	47321.14
		X6	FA-FA	M	2.72②	0.000	0.48	0.00	(-0.06)
						0.00		0.02	-405.80
						33.00		33.00	-6622.43
	13F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.000	0.48	0.00	(-0.11)
						0.00		0.02	-701.17
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FB-FA	M	2.22②	0.003	0.33	0.00	(0.00)

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	13F	X2	FB-FA	M	2. 22②	0. 11	0. 33	0. 06	162. 03
						33. 00		33. 00	47321. 14
						0. 007		0. 00	(0. 01)
		X3	FB-FA	M	2. 12②	0. 23	0. 33	0. 02	336. 20
						33. 00		33. 00	47321. 14
						0. 007		0. 00	(0. 01)
		X4	FB-FA	M	2. 12②	0. 23	0. 33	0. 02	336. 20
						33. 00		33. 00	47321. 14
						0. 003		0. 00	(0. 00)
		X5	FB-FA	M	2. 22②	0. 11	0. 33	0. 06	162. 03
						33. 00		33. 00	47321. 14
						0. 000		0. 00	(-0. 11)
		X6	FA-FA	M	2. 69②	0. 00	0. 48	0. 02	-701. 17
						33. 00		33. 00	-6622. 43
						0. 000		0. 00	(-0. 16)
	12F	X1	FA-FA	M	2. 68②	0. 00	0. 48	0. 01	-1052. 25
						33. 00		33. 00	-6622. 43
						0. 000		0. 00	(-0. 05)
		X2	FB-FA	M	2. 27②	0. 00	0. 38	0. 04	-336. 61
						33. 00		33. 00	-6945. 24
						0. 000		0. 00	(-0. 02)
		X3	FB-FA	M	2. 27②	0. 00	0. 38	0. 01	-171. 89
						33. 00		33. 00	-6945. 24
						0. 000		0. 00	(-0. 02)
		X4	FB-FA	M	2. 27②	0. 00	0. 38	0. 01	-171. 89
						33. 00		33. 00	-6945. 24
						0. 000		0. 00	(-0. 05)
		X5	FB-FA	M	2. 27②	0. 00	0. 38	0. 04	-336. 61
						33. 00		33. 00	-6945. 24
						0. 000		0. 00	(-0. 16)
		X6	FA-FA	M	2. 68②	0. 00	0. 48	0. 01	-1052. 24
						33. 00		33. 00	-6622. 43
						0. 000		0. 00	(-0. 23)
	11F	X1	FA-FA	M	2. 97②	0. 00	0. 48	0. 00	-1503. 88
						33. 00		33. 00	-6622. 43
						0. 000		0. 00	(-0. 13)
		X2	FB-FA	M	2. 14②	0. 00	0. 38	0. 05	-905. 99
						33. 00		33. 00	-6945. 24
						0. 000		0. 00	(-0. 11)
		X3	FB-FA	M	2. 14②	0. 00	0. 38	0. 01	-738. 59
						33. 00		33. 00	-6945. 24
						0. 000		0. 00	(-0. 11)
		X4	FB-FA	M	2. 14②	0. 00	0. 38	0. 02	-738. 59
						33. 00		33. 00	-6945. 24
						0. 000		0. 00	(-0. 13)
		X5	FB-FA	M	2. 14②	0. 00	0. 38	0. 05	-906. 00
						33. 00		33. 00	-6945. 24
						0. 000		0. 00	(-0. 23)
		X6	FA-FA	M	2. 97②	0. 00	0. 48	0. 00	-1503. 87
						33. 00		33. 00	-6622. 43
						0. 000		0. 00	(-0. 31)
	10F	X1	FA-FA	M	2. 75②	0. 00	0. 48	0. 01	-2051. 79
						33. 00		33. 00	-6622. 43
						0. 000		0. 00	(-0. 23)
		X2	FC-FA	M	1. 87②	0. 00	0. 38	0. 06	-1604. 29
						33. 00		33. 00	-6945. 24
						0. 000		0. 00	(-0. 21)
		X3	FC-FA	M	1. 89②	0. 00	0. 38	0. 02	-1437. 62
						33. 00		33. 00	-6945. 24
						0. 000		0. 00	(-0. 21)
		X4	FC-FA	M	1. 89②	0. 00	0. 38	0. 02	-1437. 62
						33. 00		33. 00	-6945. 24
						0. 000		0. 00	(-0. 23)
		X5	FC-FA	M	1. 87②	0. 00	0. 38	0. 06	-1604. 29

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	10F	X5	FC-FA	M	1.87②	33.00	0.38	33.00	-6945.24
						0.000		0.00	(-0.31)
		X6	FA-FA	M	2.75②	0.00	0.48	0.01	-2051.78
						33.00		33.00	-6622.43
	9F	X1	FA-FA	M	2.93②	0.000	0.48	0.00	(-0.41)
						0.00		0.02	-2738.53
						33.00		33.00	-6622.43
		X2	FC-FA	M	1.98②	0.000	0.35	0.00	(-0.31)
						0.00		0.06	-2744.25
						33.00		33.00	-8989.00
		X3	FB-FA	M	2.04②	0.000	0.35	0.00	(-0.29)
						0.00		0.02	-2564.05
						33.00		33.00	-8989.00
		X4	FB-FA	M	2.04②	0.000	0.35	0.00	(-0.29)
						0.00		0.02	-2564.06
						33.00		33.00	-8989.00
		X5	FC-FA	M	1.98②	0.000	0.35	0.00	(-0.31)
						0.00		0.06	-2744.25
						33.00		33.00	-8989.00
		X6	FA-FA	M	2.93②	0.000	0.48	0.00	(-0.41)
						0.00		0.02	-2738.53
						33.00		33.00	-6622.43
	8F	X1	FA-FA	M	2.92②	0.000	0.48	0.00	(-0.54)
						0.00		0.03	-3562.82
						36.00		36.00	-6622.43
		X2	FC-FA	M	1.95②	0.000	0.35	0.00	(-0.43)
						0.00		0.07	-3849.75
						36.00		36.00	-8989.00
		X3	FC-FA	M	1.91②	0.000	0.35	0.00	(-0.41)
						0.00		0.02	-3651.07
						36.00		36.00	-8989.00
		X4	FC-FA	M	1.91②	0.000	0.35	0.00	(-0.41)
						0.00		0.02	-3651.08
						36.00		36.00	-8989.00
		X5	FC-FA	M	1.95②	0.000	0.35	0.00	(-0.43)
						0.00		0.07	-3849.76
						36.00		36.00	-8989.00
		X6	FA-FA	M	2.92②	0.000	0.48	0.00	(-0.54)
						0.00		0.03	-3562.82
						36.00		36.00	-6622.43
	7F	X1	FA-FA	M	3.20②	0.000	0.48	0.00	(-0.68)
						0.00		0.06	-4527.13
						36.00		36.00	-6622.43
		X2	FC-FA	M	1.89②	0.000	0.35	0.00	(-0.58)
						0.00		0.07	-5208.61
						36.00		36.00	-8989.00
		X3	FC-FC	M	1.88②	0.000	0.35	0.00	(-0.56)
						0.00		0.02	-4998.87
						36.00		36.00	-8989.00
		X4	FC-FC	M	1.88②	0.000	0.35	0.00	(-0.56)
						0.00		0.02	-4998.87
						36.00		36.00	-8989.00
		X5	FC-FA	M	1.89②	0.000	0.35	0.00	(-0.58)
						0.00		0.07	-5208.62
						36.00		36.00	-8989.00
		X6	FA-FA	M	3.20②	0.000	0.48	0.00	(-0.68)
						0.00		0.06	-4527.12
						36.00		36.00	-6622.43
	6F	X1	FA-FA	M	3.99②	0.000	0.60	0.00	(-0.71)
						0.00		0.08	-5660.74
						36.00		36.00	-7984.93
		X2	FB-FB	M	2.13②	0.000	0.38	0.00	(-0.63)
						0.00		0.09	-6700.20
						36.00		36.00	-10667.25

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X3	FC-FC	M	1.30①	0.000	0.38	0.00	(-0.61)
						0.00		0.03	-6489.72
						36.00		36.00	-10667.25
		X4	FC-FC	M	1.30①	0.000	0.38	0.00	(-0.61)
						0.00		0.03	-6489.73
						36.00		36.00	-10667.25
		X5	FB-FB	M	2.13②	0.000	0.38	0.00	(-0.63)
						0.00		0.09	-6700.20
						36.00		36.00	-10667.25
		X6	FA-FA	M	3.99②	0.000	0.60	0.00	(-0.71)
						0.00		0.08	-5660.74
						36.00		36.00	-7984.93
	5F	X1	FA-FA	M	4.78②	0.000	0.60	0.00	(-0.86*)
						0.00		0.15	-6838.73
						36.00		36.00	-7984.93
		X2	FC-FC	M	1.20①	0.000	0.38	0.00	(-0.78*)
						0.00		0.08	-8358.80
						36.00		36.00	-10667.25
		X3	FC-FC	M	1.20①	0.000	0.38	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.03	-8130.66
						36.00		36.00	-10667.25
		X4	FC-FC	M	1.20①	0.000	0.38	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.03	-8130.65
						36.00		36.00	-10667.25
		X5	FC-FC	M	1.20①	0.000	0.38	0.00	(-0.78*)
						0.00		0.08	-8358.80
						36.00		36.00	-10667.25
		X6	FA-FA	M	4.78②	0.000	0.60	0.00	(-0.86*)
						0.00		0.15	-6838.73
						36.00		36.00	-7984.93
	4F	X1	FA-FA	M	13.04②	0.000	0.60	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7984.93
						36.00		36.00	-7984.93
		X2	FC-FC	M	1.20①	0.000	0.38	0.00	(-0.95*)
						0.00		0.09	-10152.82
						36.00		36.00	-10667.25
		X3	FC-FC	M	1.20①	0.000	0.38	0.00	(-0.93*)
						0.00		0.03	-9899.47
						36.00		36.00	-10667.25
		X4	FC-FC	M	1.20①	0.000	0.38	0.00	(-0.93*)
						0.00		0.03	-9899.47
						36.00		36.00	-10667.25
		X5	FC-FC	M	1.20①	0.000	0.38	0.00	(-0.95*)
						0.00		0.09	-10152.82
						36.00		36.00	-10667.25
		X6	FA-FA	M	13.04②	0.000	0.60	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-7984.93
						36.00		36.00	-7984.93
	3F	X1	FB-FA	M	4.89②	0.000	0.86	0.01	(-0.79*)
						0.00		0.22	-9640.14
						36.00		36.00	-12228.60
		X2	FC-FC	M	1.20①	0.000	0.53	0.00	(-0.81*)
						0.00		0.13	-11762.40
						36.00		36.00	-14610.62
		X3	FC-FC	M	1.20①	0.000	0.53	0.00	(-0.79*)
						0.00		0.03	-11516.03
						36.00		36.00	-14610.62
		X4	FC-FC	M	1.20①	0.000	0.53	0.00	(-0.79*)
						0.00		0.03	-11516.03
						36.00		36.00	-14610.62
		X5	FC-FC	M	1.20①	0.000	0.53	0.00	(-0.81*)
						0.00		0.13	-11762.40
						36.00		36.00	-14610.62
		X6	FB-FA	M	4.89②	0.000	0.86	0.01	(-0.79*)

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	3F	X6	FB-FA	M	4.89②	0.00	0.86	0.22	-9640.12
						36.00		36.00	-12228.60
						0.000		0.01	(-0.91*)
	2F	X1	FB-FB	M	5.73②	0.00	0.86	0.30	-11137.92
						36.00		36.00	-12228.60
						0.000		0.00	(-0.93*)
		X2	FC-FC	M	1.20①	0.00	0.53	0.17	-13581.33
						36.00		36.00	-14610.62
						0.000		0.00	(-0.92*)
		X3	FC-FC	M	1.20①	0.00	0.53	0.02	-13435.22
						36.00		36.00	-14610.62
						0.000		0.00	(-0.92*)
		X4	FC-FC	M	1.20①	0.00	0.53	0.02	-13435.23
						36.00		36.00	-14610.62
						0.000		0.00	(-0.93*)
		X5	FC-FC	M	1.20①	0.00	0.53	0.17	-13581.34
						36.00		36.00	-14610.62
						0.000		0.01	(-0.91*)
		X6	FB-FB	M	5.73②	0.00	0.86	0.30	-11137.92
						36.00		36.00	-12228.60
						0.000		0.00	(-1.00*)
	1F	X1	FB-FB	M	2.05①	0.00	0.86	0.00	-12228.60
						36.00		36.00	-12228.60
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X2	FC-FC	M	1.40①	0.00	0.53	0.00	-14610.62
						36.00		36.00	-14610.62
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X3	FC-FC	M	1.40①	0.00	0.53	0.00	-14610.62
						36.00		36.00	-14610.62
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X4	FC-FC	M	1.40①	0.00	0.53	0.00	-14610.62
						36.00		36.00	-14610.62
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X5	FC-FC	M	1.40①	0.00	0.53	0.00	-14610.62
						36.00		36.00	-14610.62
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X6	FB-FB	M	2.05①	0.00	0.86	0.00	-12228.60
						36.00		36.00	-12228.60
						0.000		0.00	(-1.00*)

c) RC壁の部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X2	13F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X6	8F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X4	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
X5	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
X6	2F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.9	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.3	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.9	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.0	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.4	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X2	4F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.9	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.0	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.4	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.9	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.027	0.9	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.0	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.4	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.9	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.9	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.031	1.0	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.4	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.4	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.023	0.8	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.9	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.1	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.3	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.3	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.7	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	15F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.4	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.6	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.7	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.9	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.058	2.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WD	S	0.061	2.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.064	2.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.067	2.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.070	2.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.073	2.6	36.00
X2	15F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.9	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.3	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.5	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.7	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.059	1.9	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.063	2.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.062	2.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.065	2.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.068	2.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.068	2.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.070	2.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.071	2.5	36.00
X3	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.3	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.5	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.7	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.059	1.9	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.063	2.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.062	2.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.065	2.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.068	2.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.068	2.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.070	2.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.071	2.6	36.00
X4	15F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.038	1.3	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.5	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.7	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.059	1.9	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.063	2.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.062	2.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.065	2.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.068	2.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.068	2.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.070	2.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.071	2.6	36.00
X5	15F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.028	0.9	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.3	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.5	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.7	33.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X5	10F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.0	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.059	1.9	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.063	2.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.062	2.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.065	2.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.068	2.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.068	2.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.070	2.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.071	2.5	36.00
X6	15F	Y2	Y3	WA	M	0.029	1.0	33.00
	14F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	33.00
	13F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.1	33.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.037	1.2	33.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.4	33.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.6	33.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.7	33.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.9	36.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.058	2.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WD	S	0.061	2.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.064	2.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.067	2.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.070	2.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.073	2.6	36.00

U-5. 1.3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τ u/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)

 τ_{II} : 最終ステップでの平均せん断応力度

sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力

d/t(w) : ウェブの幅厚比

b/t(f) : フランジの幅厚比

橫補剛：[o] 充分 [x] 不足

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

〔o〕：保有耐力接合とみなす 〔---〕：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q・D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 : [*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
 Ho/D : (柱の内のり長さ / 柱のせい) または ($2 \cdot M / Q \cdot D$)
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度
 Pt : 引張鉄筋比 (%)
 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度
 N/No : RCの場合は、ピロティ柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティ柱の軸力制限を超えた場合
 : (X Y 方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として) 付で出力)
 N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重 / SRC断面としての最大圧縮耐力。
 Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
 sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力 / 鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 (SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
 d/t(w) : ウェブの幅厚比
 b/t(f) : フランジの幅厚比
 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τ_u / F_c		λ_{e1}
P2			λ_{e2}
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度
 λ_{e1} : 筋違材の有効細長比 (右上り)
 λ_{e2} : 筋違材の有効細長比 (左上り)
 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

Y方向負加力時 X1 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
5F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.061	---	---	---
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.064	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.067	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.070	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.073	---	---	---

Y方向負加力時 X2 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.068	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.068	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.070	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.071	---	---	---

Y方向負加力時 X3 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.068	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.068	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.070	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.071	---	---	---

Y方向負加力時 X4 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.068	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.068	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.070	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.071	---	---	---

Y方向負加力時 X5 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.068	---	---	---

Y方向負加力時 X5 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.068	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.070	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.071	---	---	---

Y方向負加力時 X6 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
5F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.061	---	---	---
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.064	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.067	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.070	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.073	---	---	---

Y方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	X2	RC	FD-FD	M	4.66②	0.61	0.55	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	5.44②	0.61	0.55	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	5.46②	0.61	0.55	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	4.66②	0.61	0.55	0.000	
2F	X1	RC	FD-FD	M	4.04②	0.58	0.77	0.003	
	X2	RC	FD-FD	M	4.59②	0.60	0.72	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	5.82②	0.60	0.72	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	5.87②	0.60	0.72	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	4.60②	0.60	0.72	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	4.05②	0.58	0.77	0.003	
1F	X1	RC	FD-FD	M	7.10②	0.75	0.77	0.002	
	X2	RC	FD-FD	M	4.65②	0.78	0.72	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	9.74②	0.78	0.72	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	9.60②	0.78	0.72	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	4.65②	0.78	0.72	0.000	
	X6	RC	FD-FD	M	7.10②	0.75	0.77	0.002	

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：はりのせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
1F	X1	L	-22.7	1.200	0.0	22.7	OK
		R	35.4			35.4	
	X2	L	-30.6	1.200	0.0	30.6	OK
		R	27.4			27.4	
	X3	L	-29.0	1.200	0.0	29.0	OK
		R	29.0			29.0	
	X4	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	OK
		R	30.6			30.6	
	X5	L	-35.4	1.200	0.0	35.4	OK
		R	22.7			22.7	

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	判定
16F	X1	L	0	1.100	126.5	27.0	OK
		R	0			256.6	
	X2	L	0	1.100	129.4	27.3	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X2	R	0	114.6	1.100	129.4	256.9	≦	355.8	OK
		L	0	-114.8			27.3	≦		
	X3	R	0	114.8	1.100	129.2	256.9	≦	355.8	OK
		L	0	-114.6			27.3	≦		
	X4	R	0	115.0	1.100	129.0	256.9	≦	355.8	OK
		L	0	-117.5			27.6	≦		
15F	X1	R	0	93.4	1.100	128.8	235.0	≦	355.8	OK
		L	0	-92.6			49.1	≦		
	X2	R	0	101.1	1.100	169.7	287.7	≦	461.3	OK
		L	0	-100.7			85.9	≦		
	X3	R	0	100.9	1.100	169.9	287.7	≦	461.3	OK
		L	0	-100.9			86.0	≦		
	X4	R	0	100.7	1.100	170.1	287.7	≦	461.3	OK
		L	0	-101.1			86.0	≦		
	X5	R	0	92.6	1.100	129.6	235.1	≦	355.8	OK
		L	0	-93.4			49.2	≦		
14F	X1	R	0	93.9	1.100	128.2	235.0	≦	355.8	OK
		L	0	-92.0			49.0	≦		
	X2	R	0	101.0	1.100	169.7	287.7	≦	461.3	OK
		L	0	-100.8			86.0	≦		
	X3	R	0	100.9	1.100	169.9	287.7	≦	461.3	OK
		L	0	-100.9			86.0	≦		
	X4	R	0	100.8	1.100	170.0	287.7	≦	461.3	OK
		L	0	-101.0			86.0	≦		
	X5	R	0	92.0	1.100	130.2	235.2	≦	355.8	OK
		L	0	-93.9			49.2	≦		
13F	X1	R	0	105.0	1.100	196.6	321.3	≦	505.7	OK
		L	0	-102.6			113.7	≦		
	X2	R	0	100.8	1.100	198.0	318.5	≦	475.0	OK
		L	0	-101.0			116.8	≦		
	X3	R	0	100.9	1.100	197.9	318.5	≦	475.0	OK
		L	0	-100.9			116.8	≦		
	X4	R	0	101.0	1.100	197.7	318.5	≦	475.0	OK
		L	0	-100.8			116.8	≦		
	X5	R	0	102.6	1.100	199.1	321.6	≦	505.7	OK
		L	0	-105.0			113.9	≦		
12F	X1	R	0	105.1	1.100	196.6	321.3	≦	505.7	OK
		L	0	-102.6			113.7	≦		
	X2	R	0	100.8	1.100	197.9	318.5	≦	475.0	OK
		L	0	-101.0			116.8	≦		
	X3	R	0	100.9	1.100	197.9	318.5	≦	475.0	OK
		L	0	-100.9			116.8	≦		
	X4	R	0	101.0	1.100	197.8	318.5	≦	475.0	OK
		L	0	-100.8			116.8	≦		
	X5	R	0	102.6	1.100	199.1	321.6	≦	505.7	OK
		L	0	-105.1			113.9	≦		
11F	X1	R	0	103.3	1.100	224.5	352.1	≦	518.4	OK
		L	0	-102.5			144.5	≦		
	X2	R	0	103.3	1.100	245.7	373.6	≦	571.3	OK
		L	0	-103.4			166.9	≦		
	X3	R	0	103.4	1.100	245.7	373.6	≦	571.3	OK
		L	0	-103.4			166.9	≦		
	X4	R	0	103.4	1.100	245.6	373.6	≦	571.3	OK
		L	0	-103.3			166.9	≦		
	X5	R	0	102.5	1.100	227.2	352.4	≦	518.4	OK
		L	0	-105.1			144.7	≦		
10F	X1	R	0	105.2	1.100	224.5	352.1	≦	518.4	OK
		L	0	-102.5			144.5	≦		
	X2	R	0	103.3	1.100	245.7	373.6	≦	571.3	OK
		L	0	-103.4			166.9	≦		
	X3	R	0	103.4	1.100	245.7	373.6	≦	571.3	OK
		L	0	-103.4			166.9	≦		
	X4	R	0	103.4	1.100	245.6	373.6	≦	571.3	OK
		L	0	-103.3			166.9	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X5	L 0	-105.2	1.100	227.2	144.7	518.4	OK
		R 0	102.5			352.4		
9F	X1	L 0	-110.5	1.100	296.1	215.2	665.4	OK
		R 0	114.8			440.6		
	X2	L 0	-112.8	1.100	399.4	326.5	778.3	OK
		R 0	112.6			551.9		
	X3	L 0	-112.7	1.100	399.3	326.5	778.3	OK
		R 0	112.7			551.9		
	X4	L 0	-112.6	1.100	399.2	326.5	778.3	OK
		R 0	112.8			551.9		
	X5	L 0	-114.8	1.100	300.4	215.6	665.4	OK
		R 0	110.5			441.0		
8F	X1	L 0	-110.6	1.100	296.2	215.2	665.4	OK
		R 0	114.8			440.6		
	X2	L 0	-112.8	1.100	399.4	326.5	778.3	OK
		R 0	112.6			551.9		
	X3	L 0	-112.7	1.100	399.3	326.5	778.3	OK
		R 0	112.7			551.9		
	X4	L 0	-112.6	1.100	399.2	326.5	778.3	OK
		R 0	112.8			551.9		
	X5	L 0	-114.8	1.100	300.4	215.6	665.4	OK
		R 0	110.6			441.0		
7F	X1	L 0	-110.5	1.100	296.1	215.2	665.4	OK
		R 0	114.9			440.6		
	X2	L 0	-112.8	1.100	399.4	326.5	778.3	OK
		R 0	112.6			551.9		
	X3	L 0	-112.7	1.100	399.3	326.5	778.3	OK
		R 0	112.7			551.9		
	X4	L 0	-112.6	1.100	399.2	326.5	778.3	OK
		R 0	112.8			551.9		
	X5	L 0	-114.9	1.100	300.5	215.6	665.4	OK
		R 0	110.5			441.0		
6F	X1	L 0	-110.4	1.100	296.0	215.2	723.0	OK
		R 0	114.9			440.6		
	X2	L 0	-112.8	1.100	457.0	390.0	796.2	OK
		R 0	112.6			615.3		
	X3	L 0	-112.7	1.100	457.0	390.0	796.2	OK
		R 0	112.7			615.3		
	X4	L 0	-112.6	1.100	456.9	389.9	796.2	OK
		R 0	112.8			615.3		
	X5	L 0	-114.9	1.100	300.5	215.6	723.0	OK
		R 0	110.4			441.0		
5F	X1	L 0	-110.4	1.100	296.0	215.2	723.0	OK
		R 0	115.0			440.5		
	X2	L 0	-112.8	1.100	457.0	390.0	796.2	OK
		R 0	112.6			615.3		
	X3	L 0	-112.7	1.100	456.9	390.0	796.2	OK
		R 0	112.7			615.3		
	X4	L 0	-112.6	1.100	456.9	389.9	796.2	OK
		R 0	112.8			615.3		
	X5	L 0	-115.0	1.100	300.5	215.6	723.0	OK
		R 0	110.4			441.0		
4F	X1	L 0	-110.3	1.100	295.9	215.2	723.0	OK
		R 0	115.0			440.5		
	X2	L 0	-112.8	1.100	457.0	390.0	796.2	OK
		R 0	112.6			615.3		
	X3	L 0	-112.7	1.100	456.9	389.9	796.2	OK
		R 0	112.7			615.3		
	X4	L 0	-112.6	1.100	456.9	389.9	796.2	OK
		R 0	112.8			615.3		
	X5	L 0	-115.0	1.100	300.6	215.6	723.0	OK
		R 0	110.3			441.0		
3F	X1	L 0	-110.4	1.100	295.9	215.2	723.0	OK
		R 0	115.0			440.5		
	X2	L 0	-112.8	1.100	457.0	390.0	796.2	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X2	R	0	112.6	1.100	457.0	615.3	≦	796.2	OK
		L	0	-112.7			389.9	≦		
	X3	R	0	112.7	1.100	456.9	615.3	≦	796.2	OK
		L	0	-112.6			389.9	≦		
	X4	R	0	112.8	1.100	456.9	615.3	≦	796.2	OK
		L	0	-115.0			215.6	≦		
2F	X5	R	0	110.4	1.100	300.6	441.0	≦	723.0	OK
		L	0	-110.2			215.1	≦		
	X1	R	0	115.2	1.100	295.7	440.5	≦	723.0	OK
		L	0	-112.7			389.9	≦		
	X2	R	0	112.7	1.100	456.9	615.3	≦	796.2	OK
		L	0	-112.7			389.9	≦		
	X3	R	0	112.7	1.100	456.9	615.3	≦	796.2	OK
		L	0	-112.7			389.9	≦		
	X4	R	0	112.7	1.100	457.0	615.3	≦	796.2	OK
		L	0	-115.2			215.6	≦		
1F	X5	R	0	110.2	1.100	300.8	441.0	≦	723.0	OK
		L	0	-115.2			215.6	≦		
	X1	R		279.5	1.200	945.2	1413.8	≦	3727.3	OK
		L		-199.5			934.8	≦		
	X2	R		232.1	1.200	828.9	1226.8	≦	3916.1	OK
		L		-246.9			747.8	≦		
	X3	R		239.5	1.200	841.7	1249.6	≦	3831.6	OK
		L		-239.5			770.6	≦		
	X4	R		246.9	1.200	762.7	1162.1	≦	3829.0	OK
		L		-232.1			683.1	≦		
	X5	R		199.5	1.200	927.4	1312.4	≦	4206.2	OK
		L		-279.5			833.4	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	R	0	147.4	1.100	354.1	537.0	≦	609.3	OK
		L	0	-142.4			247.2	≦		
	X2	R	0	144.8	1.100	408.6	594.3	≦	609.8	OK
		L	0	-145.0			304.4	≦		
	X3	R	0	144.9	1.100	408.5	594.2	≦	609.8	OK
		L	0	-144.9			304.4	≦		
	X4	R	0	145.0	1.100	408.4	594.2	≦	609.8	OK
		L	0	-144.8			304.4	≦		
	X5	R	0	142.4	1.100	359.2	537.5	≦	609.3	OK
		L	0	-147.4			247.7	≦		
15F	X1	R	0	145.1	1.100	460.2	651.3	≦	756.7	OK
		L	0	-142.3			364.0	≦		
	X2	R	0	155.9	1.100	688.6	913.4	≦	1114.2	OK
		L	0	-155.8			601.7	≦		
	X3	R	0	155.8	1.100	688.7	913.4	≦	1114.2	OK
		L	0	-155.8			601.7	≦		
	X4	R	0	155.8	1.100	688.8	913.4	≦	1114.2	OK
		L	0	-155.9			601.8	≦		
	X5	R	0	142.3	1.100	463.0	651.6	≦	756.7	OK
		L	0	-145.1			364.2	≦		
14F	X1	R	0	144.7	1.100	460.0	650.6	≦	756.7	OK
		L	0	-141.4			364.6	≦		
	X2	R	0	155.0	1.100	688.7	912.5	≦	1114.2	OK
		L	0	-154.8			602.7	≦		
	X3	R	0	154.9	1.100	688.7	912.5	≦	1114.2	OK
		L	0	-154.9			602.7	≦		
	X4	R	0	154.8	1.100	688.8	912.5	≦	1114.2	OK
		L	0	-155.0			602.7	≦		
	X5	R	0	141.4	1.100	463.2	651.0	≦	756.7	OK
		L	0	-144.7			364.9	≦		
13F	X1	R	0	148.0	1.100	646.0	858.6	≦	864.8	OK
		L	0	-144.5			566.1	≦		
	X2	R	0	154.9	1.100	807.0	1042.7	≦	1129.3	OK
		L	0	-154.9			732.9	≦		
	X3	R	0	-154.9	1.100	807.1	732.9	≦	1129.3	OK
		L	0	-154.9			732.9	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X3	R	0	154.9	1.100	807.1	1042.7	≦	1129.3	OK
		L	0	-154.9			732.9	≦		
	X4	R	0	154.9	1.100	807.1	1042.7	≦	1129.3	OK
		L	0	-148.0			566.5	≦		
12F	X1	R	0	144.5	1.100	649.5	858.9	≦	864.8	OK
		L	0	-144.5			566.1	≦		
	X2	R	0	148.0	1.100	646.0	858.6	≦	864.8	OK
		L	0	-154.9			732.9	≦		
	X3	R	0	154.9	1.100	807.1	1042.7	≦	1129.3	OK
		L	0	-154.9			732.9	≦		
	X4	R	0	154.9	1.100	807.1	1042.7	≦	1129.3	OK
		L	0	-154.9			732.9	≦		
	X5	R	0	144.5	1.100	649.5	858.9	≦	864.8	OK
		L	0	-148.0			566.5	≦		
11F	X1	R	0	157.6	1.100	804.7	1042.8	≦	1129.3	OK
		L	0	-152.8			732.3	≦		
	X2	R	0	168.6	1.100	1084.3	1361.3	≦	1384.8	OK
		L	0	-168.5			1024.2	≦		
	X3	R	0	168.5	1.100	1084.3	1361.3	≦	1384.8	OK
		L	0	-168.5			1024.3	≦		
	X4	R	0	168.5	1.100	1084.4	1361.3	≦	1384.8	OK
		L	0	-168.6			1024.3	≦		
	X5	R	0	152.8	1.100	809.4	1043.2	≦	1129.3	OK
		L	0	-157.6			732.8	≦		
10F	X1	R	0	157.3	1.100	804.7	1042.4	≦	1129.3	OK
		L	0	-152.5			732.6	≦		
	X2	R	0	168.3	1.100	1084.3	1361.0	≦	1384.8	OK
		L	0	-168.2			1024.6	≦		
	X3	R	0	168.2	1.100	1084.3	1361.0	≦	1384.8	OK
		L	0	-168.2			1024.6	≦		
	X4	R	0	168.2	1.100	1084.4	1361.0	≦	1384.8	OK
		L	0	-168.3			1024.6	≦		
	X5	R	0	152.5	1.100	809.5	1042.9	≦	1129.3	OK
		L	0	-157.3			733.1	≦		
9F	X1	R	0	157.4	1.100	810.2	1048.5	≦	1158.9	OK
		L	0	-152.4			738.7	≦		
	X2	R	0	175.7	1.100	1277.8	1581.3	≦	1644.3	OK
		L	0	-175.4			1230.2	≦		
	X3	R	0	175.5	1.100	1278.0	1581.3	≦	1644.3	OK
		L	0	-175.5			1230.2	≦		
	X4	R	0	175.4	1.100	1278.1	1581.3	≦	1644.3	OK
		L	0	-175.7			1230.3	≦		
	X5	R	0	152.4	1.100	815.1	1049.0	≦	1158.9	OK
		L	0	-157.4			739.2	≦		
8F	X1	R	0	157.3	1.100	810.2	1048.5	≦	1158.9	OK
		L	0	-152.5			738.7	≦		
	X2	R	0	175.4	1.100	1277.8	1581.0	≦	1644.3	OK
		L	0	-175.1			1230.5	≦		
	X3	R	0	175.2	1.100	1278.0	1581.0	≦	1644.3	OK
		L	0	-175.2			1230.6	≦		
	X4	R	0	175.1	1.100	1278.1	1581.0	≦	1644.3	OK
		L	0	-175.4			1230.6	≦		
	X5	R	0	152.5	1.100	815.1	1049.0	≦	1158.9	OK
		L	0	-157.3			739.2	≦		
7F	X1	R	0	157.3	1.100	810.2	1048.5	≦	1158.9	OK
		L	0	-152.5			738.7	≦		
	X2	R	0	175.4	1.100	1277.8	1581.0	≦	1644.3	OK
		L	0	-175.1			1230.5	≦		
	X3	R	0	175.2	1.100	1278.0	1581.0	≦	1644.3	OK
		L	0	-175.2			1230.5	≦		
	X4	R	0	175.1	1.100	1278.1	1581.0	≦	1644.3	OK
		L	0	-175.4			1230.6	≦		
	X5	R	0	152.5	1.100	815.0	1049.0	≦	1158.9	OK
		L	0	-157.3			739.2	≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X1	L	0	1.100	817.8	740.8	1310.8	OK
		R	0			1064.3	1310.8	
	X2	L	0	1.100	1886.8	1875.9	2289.9	OK
		R	0			2276.1	2289.9	
	X3	L	0	1.100	1887.4	1876.0	2289.9	OK
		R	0			2276.2	2289.9	
	X4	L	0	1.100	1887.9	1876.0	2289.9	OK
		R	0			2276.2	2289.9	
	X5	L	0	1.100	823.7	741.4	1310.8	OK
		R	0			1064.9	1310.8	
5F	X1	L	0	1.100	817.9	740.8	1310.8	OK
		R	0			1064.3	1310.8	
	X2	L	0	1.100	1886.9	1880.2	2292.5	OK
		R	0			2271.8	2292.5	
	X3	L	0	1.100	1887.3	1880.2	2292.5	OK
		R	0			2271.9	2292.5	
	X4	L	0	1.100	1887.7	1880.3	2292.5	OK
		R	0			2271.9	2292.5	
	X5	L	0	1.100	823.6	741.4	1310.8	OK
		R	0			1064.9	1310.8	
4F	X1	L	0	1.100	817.9	740.8	1310.8	OK
		R	0			1064.3	1310.8	
	X2	L	0	1.100	1886.9	1880.2	2292.5	OK
		R	0			2271.8	2292.5	
	X3	L	0	1.100	1887.3	1880.2	2292.5	OK
		R	0			2271.9	2292.5	
	X4	L	0	1.100	1887.7	1880.3	2292.5	OK
		R	0			2271.9	2292.5	
	X5	L	0	1.100	823.6	741.3	1310.8	OK
		R	0			1064.9	1310.8	
3F	X1	L	0	1.100	1039.5	971.7	1603.7	OK
		R	0			1323.4	1603.7	
	X2	L	0	1.100	1812.8	1798.3	2247.9	OK
		R	0			2190.0	2247.9	
	X3	L	0	1.100	1812.9	1798.3	2247.9	OK
		R	0			2190.0	2247.9	
	X4	L	0	1.100	1813.0	1798.3	2247.9	OK
		R	0			2190.0	2247.9	
	X5	L	0	1.100	1047.8	972.6	1603.7	OK
		R	0			1324.3	1603.7	
2F	X1	L	0	1.100	1086.8	1020.7	1603.7	OK
		R	0			1378.0	1603.7	
	X2	L	0	1.100	1844.9	1830.8	2305.6	OK
		R	0			2228.8	2305.6	
	X3	L	0	1.100	1845.3	1830.8	2305.6	OK
		R	0			2228.8	2305.6	
	X4	L	0	1.100	1845.6	1830.8	2305.6	OK
		R	0			2228.8	2305.6	
	X5	L	0	1.100	1094.5	1021.4	1603.7	OK
		R	0			1378.8	1603.7	
1F	X1	L		1.200	1855.5	2002.4	5369.3	OK
		R				2521.5	5369.3	
	X2	L		1.200	2523.8	2763.2	5755.2	OK
		R				3280.4	5755.2	
	X3	L		1.200	3049.2	3400.5	5363.0	OK
		R				3917.7	5363.0	
	X4	L		1.200	3272.2	3674.9	5541.3	OK
		R				4192.1	5541.3	
	X5	L		1.200	3664.2	4102.1	5444.7	OK
		R				4621.2	5444.7	

Y4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-24.6	1.200	0.0	24.6	297.1	OK
		R	38.6			38.6		

Y4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X2	L	-33.4	1.200	0.0	33.4	297.1	OK
		R	29.9			29.9		
	X3	L	-31.6	1.200	0.0	31.6	297.1	OK
		R	31.6			31.6		
	X4	L	-29.9	1.200	0.0	29.9	297.1	OK
		R	33.4			33.4		
	X5	L	-38.6	1.200	0.0	38.6	297.1	OK
		R	24.6			24.6		

X1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R	6.3			6.3		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R	3.0			3.0		

X2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	564.5	OK
		R	9.4			9.4		
	Y3	L	-11.0	1.200	0.0	11.0	564.5	OK
		R	2.7			2.7		

X3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	590.2	OK
		R	9.4			9.4		
	Y3	L	-11.0	1.200	0.0	11.0	564.5	OK
		R	2.7			2.7		

X4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	590.2	OK
		R	9.4			9.4		
	Y3	L	-11.0	1.200	0.0	11.0	564.5	OK
		R	2.7			2.7		

X5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	564.5	OK
		R	9.4			9.4		
	Y3	L	-11.0	1.200	0.0	11.0	564.5	OK
		R	2.7			2.7		

X6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R	6.3			6.3		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R	3.0			3.0		

Y1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-22.7	1.200	0.0	22.7	297.1	OK
		R	35.4			35.4		
	X2	L	-30.6	1.200	0.0	30.6	297.1	OK
		R	27.4			27.4		
	X3	L	-29.0	1.200	0.0	29.0	297.1	OK
		R	29.0			29.0		
	X4	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	297.1	OK
		R	30.6			30.6		
	X5	L	-35.4	1.200	0.0	35.4	297.1	OK
		R	22.7			22.7		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L 0	-112.1	1.100	-131.9	257.2	355.8	OK
		R 0	117.5			27.6		
	X2	L 0	-115.0	1.100	-129.0	256.9	355.8	OK
		R 0	114.6			27.3		
	X3	L 0	-114.8	1.100	-129.2	256.9	355.8	OK
		R 0	114.8			27.3		
	X4	L 0	-114.6	1.100	-129.4	256.9	355.8	OK
		R 0	115.0			27.3		
	X5	L 0	-117.5	1.100	-126.5	256.6	355.8	OK
		R 0	112.1			27.0		
15F	X1	L 0	-92.6	1.100	-129.6	235.1	355.8	OK
		R 0	93.4			49.2		
	X2	L 0	-100.7	1.100	-170.1	287.7	461.3	OK
		R 0	101.1			86.0		
	X3	L 0	-100.9	1.100	-169.9	287.7	461.3	OK
		R 0	100.9			86.0		
	X4	L 0	-101.1	1.100	-169.7	287.7	461.3	OK
		R 0	100.7			85.9		
	X5	L 0	-93.4	1.100	-128.8	235.0	355.8	OK
		R 0	92.6			49.1		
14F	X1	L 0	-92.0	1.100	-130.2	235.2	355.8	OK
		R 0	93.9			49.2		
	X2	L 0	-100.8	1.100	-170.0	287.7	461.3	OK
		R 0	101.0			86.0		
	X3	L 0	-100.9	1.100	-169.9	287.7	461.3	OK
		R 0	100.9			86.0		
	X4	L 0	-101.0	1.100	-169.7	287.7	461.3	OK
		R 0	100.8			86.0		
	X5	L 0	-93.9	1.100	-128.2	235.0	355.8	OK
		R 0	92.0			49.0		
13F	X1	L 0	-102.6	1.100	-199.1	321.6	505.7	OK
		R 0	105.0			113.9		
	X2	L 0	-101.0	1.100	-197.7	318.5	475.0	OK
		R 0	100.8			116.8		
	X3	L 0	-100.9	1.100	-197.9	318.5	475.0	OK
		R 0	100.9			116.8		
	X4	L 0	-100.8	1.100	-198.0	318.5	475.0	OK
		R 0	101.0			116.8		
	X5	L 0	-105.0	1.100	-196.6	321.3	505.7	OK
		R 0	102.6			113.7		
12F	X1	L 0	-102.6	1.100	-199.1	321.6	505.7	OK
		R 0	105.1			113.9		
	X2	L 0	-101.0	1.100	-197.8	318.5	475.0	OK
		R 0	100.8			116.8		
	X3	L 0	-100.9	1.100	-197.9	318.5	475.0	OK
		R 0	100.9			116.8		
	X4	L 0	-100.8	1.100	-197.9	318.5	475.0	OK
		R 0	101.0			116.8		
	X5	L 0	-105.1	1.100	-196.6	321.3	505.7	OK
		R 0	102.6			113.7		
11F	X1	L 0	-102.5	1.100	-227.2	352.4	518.4	OK
		R 0	105.1			144.7		
	X2	L 0	-103.4	1.100	-245.6	373.6	571.3	OK
		R 0	103.3			166.9		
	X3	L 0	-103.4	1.100	-245.7	373.6	571.3	OK
		R 0	103.4			166.9		
	X4	L 0	-103.3	1.100	-245.7	373.6	571.3	OK
		R 0	103.4			166.9		
	X5	L 0	-105.1	1.100	-224.5	352.1	518.4	OK
		R 0	102.5			144.5		
10F	X1	L 0	-102.5	1.100	-227.2	352.4	518.4	OK
		R 0	105.2			144.7		
	X2	L 0	-103.4	1.100	-245.6	373.6	571.3	OK
		R 0	103.3			166.9		
	X3	L 0	-103.4	1.100	-245.7	373.6	571.3	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X3	R	0	103.4	1.100	-245.7	166.9	≦	571.3	OK
		L	0	-103.3			373.6	≦		
	X4	R	0	103.4	1.100	-245.7	166.9	≦	571.3	OK
		L	0	-105.2			352.1	≦		
9F	X1	R	0	102.5	1.100	-224.5	144.5	≦	518.4	OK
		L	0	-110.5			441.0	≦		
	X2	R	0	114.8	1.100	-300.4	215.6	≦	665.4	OK
		L	0	-112.8			551.9	≦		
	X3	R	0	112.6	1.100	-399.2	326.5	≦	778.3	OK
		L	0	-112.7			551.9	≦		
	X4	R	0	112.7	1.100	-399.3	326.5	≦	778.3	OK
		L	0	-112.6			551.9	≦		
	X5	R	0	112.8	1.100	-399.4	326.5	≦	778.3	OK
		L	0	-114.8			440.6	≦		
8F	X1	R	0	110.5	1.100	-296.1	215.2	≦	665.4	OK
		L	0	-110.6			441.0	≦		
	X2	R	0	114.8	1.100	-300.4	215.6	≦	665.4	OK
		L	0	-112.8			551.9	≦		
	X3	R	0	112.6	1.100	-399.2	326.5	≦	778.3	OK
		L	0	-112.7			551.9	≦		
	X4	R	0	112.7	1.100	-399.3	326.5	≦	778.3	OK
		L	0	-112.6			551.9	≦		
	X5	R	0	112.8	1.100	-399.4	326.5	≦	778.3	OK
		L	0	-114.8			440.6	≦		
7F	X1	R	0	110.6	1.100	-296.2	215.2	≦	665.4	OK
		L	0	-110.5			441.0	≦		
	X2	R	0	114.9	1.100	-300.5	215.6	≦	665.4	OK
		L	0	-112.8			551.9	≦		
	X3	R	0	112.6	1.100	-399.2	326.5	≦	778.3	OK
		L	0	-112.7			551.9	≦		
	X4	R	0	112.7	1.100	-399.3	326.5	≦	778.3	OK
		L	0	-112.6			551.9	≦		
	X5	R	0	112.8	1.100	-399.4	326.5	≦	778.3	OK
		L	0	-114.9			440.6	≦		
6F	X1	R	0	110.5	1.100	-296.1	215.2	≦	665.4	OK
		L	0	-110.4			441.0	≦		
	X2	R	0	114.9	1.100	-300.5	215.6	≦	665.4	OK
		L	0	-112.8			551.9	≦		
	X3	R	0	112.6	1.100	-399.2	326.5	≦	778.3	OK
		L	0	-112.7			551.9	≦		
	X4	R	0	112.7	1.100	-399.3	326.5	≦	778.3	OK
		L	0	-112.6			551.9	≦		
	X5	R	0	112.8	1.100	-399.4	326.5	≦	778.3	OK
		L	0	-114.9			440.6	≦		
5F	X1	R	0	110.4	1.100	-296.0	215.2	≦	723.0	OK
		L	0	-110.3			441.0	≦		
	X2	R	0	115.0	1.100	-300.6	215.6	≦	723.0	OK
		L	0	-112.8			615.3	≦		
	X3	R	0	112.6	1.100	-456.9	389.9	≦	796.2	OK
		L	0	-112.7			615.3	≦		
	X4	R	0	112.7	1.100	-456.9	390.0	≦	796.2	OK
		L	0	-112.6			615.3	≦		
	X5	R	0	112.8	1.100	-457.0	390.0	≦	796.2	OK
		L	0	-115.0			440.5	≦		
4F	X1	R	0	110.4	1.100	-296.0	215.2	≦	723.0	OK
		L	0	-110.3			441.0	≦		
	X2	R	0	115.0	1.100	-300.6	215.6	≦	723.0	OK
		L	0	-112.8			615.3	≦		
	X3	R	0	112.6	1.100	-456.9	389.9	≦	796.2	OK
		L	0	-112.7			615.3	≦		
	X4	R	0	112.7	1.100	-456.9	390.0	≦	796.2	OK
		L	0	-112.6			615.3	≦		
	X5	R	0	112.8	1.100	-457.0	390.0	≦	796.2	OK
		L	0	-115.0			440.5	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X1	L 0	-110.4	1.100	-300.6	441.0	723.0	OK
		R 0	115.0			215.6		
	X2	L 0	-112.8	1.100	-456.9	615.3	796.2	OK
		R 0	112.6			389.9		
	X3	L 0	-112.7	1.100	-456.9	615.3	796.2	OK
		R 0	112.7			389.9		
	X4	L 0	-112.6	1.100	-457.0	615.3	796.2	OK
		R 0	112.8			390.0		
	X5	L 0	-115.0	1.100	-295.9	440.5	723.0	OK
		R 0	110.4			215.2		
2F	X1	L 0	-110.2	1.100	-300.8	441.0	723.0	OK
		R 0	115.2			215.6		
	X2	L 0	-112.7	1.100	-457.0	615.3	796.2	OK
		R 0	112.7			389.9		
	X3	L 0	-112.7	1.100	-456.9	615.3	796.2	OK
		R 0	112.7			389.9		
	X4	L 0	-112.7	1.100	-456.9	615.3	796.2	OK
		R 0	112.7			389.9		
	X5	L 0	-115.2	1.100	-295.7	440.5	723.0	OK
		R 0	110.2			215.1		
1F	X1	L	-199.5	1.200	-927.4	1312.4	4206.2	OK
		R	279.5			833.4		
	X2	L	-246.9	1.200	-762.7	1162.1	3829.0	OK
		R	232.1			683.1		
	X3	L	-239.5	1.200	-841.7	1249.6	3831.6	OK
		R	239.5			770.6		
	X4	L	-232.1	1.200	-828.9	1226.8	3916.1	OK
		R	246.9			747.8		
	X5	L	-279.5	1.200	-945.2	1413.8	3727.3	OK
		R	199.5			934.8		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L 0	-142.4	1.100	-359.2	537.5	609.3	OK
		R 0	147.4			247.7		
	X2	L 0	-145.0	1.100	-408.4	594.2	609.8	OK
		R 0	144.8			304.4		
	X3	L 0	-144.9	1.100	-408.5	594.2	609.8	OK
		R 0	144.9			304.4		
	X4	L 0	-144.8	1.100	-408.6	594.3	609.8	OK
		R 0	145.0			304.4		
	X5	L 0	-147.4	1.100	-354.1	537.0	609.3	OK
		R 0	142.4			247.2		
15F	X1	L 0	-142.3	1.100	-463.0	651.6	756.7	OK
		R 0	145.1			364.2		
	X2	L 0	-155.8	1.100	-688.8	913.4	1114.2	OK
		R 0	155.9			601.8		
	X3	L 0	-155.8	1.100	-688.7	913.4	1114.2	OK
		R 0	155.8			601.7		
	X4	L 0	-155.9	1.100	-688.6	913.4	1114.2	OK
		R 0	155.8			601.7		
	X5	L 0	-145.1	1.100	-460.2	651.3	756.7	OK
		R 0	142.3			364.0		
14F	X1	L 0	-141.4	1.100	-463.2	651.0	756.7	OK
		R 0	144.7			364.9		
	X2	L 0	-154.8	1.100	-688.8	912.5	1114.2	OK
		R 0	155.0			602.7		
	X3	L 0	-154.9	1.100	-688.7	912.5	1114.2	OK
		R 0	154.9			602.7		
	X4	L 0	-155.0	1.100	-688.7	912.5	1114.2	OK
		R 0	154.8			602.7		
	X5	L 0	-144.7	1.100	-460.0	650.6	756.7	OK
		R 0	141.4			364.6		
13F	X1	L 0	-144.5	1.100	-649.5	858.9	864.8	OK
		R 0	148.0			566.5		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X2	L	0	-154.9	1.100	-807.1	1042.7	≦	1129.3	OK
		R	0	154.9			732.9	≦		
	X3	L	0	-154.9	1.100	-807.1	1042.7	≦	1129.3	OK
		R	0	154.9			732.9	≦		
	X4	L	0	-154.9	1.100	-807.0	1042.7	≦	1129.3	OK
		R	0	154.9			732.9	≦		
	X5	L	0	-148.0	1.100	-646.0	858.6	≦	864.8	OK
		R	0	144.5			566.1	≦		
12F	X1	L	0	-144.5	1.100	-649.5	858.9	≦	864.8	OK
		R	0	148.0			566.5	≦		
	X2	L	0	-154.9	1.100	-807.1	1042.7	≦	1129.3	OK
		R	0	154.9			732.9	≦		
	X3	L	0	-154.9	1.100	-807.1	1042.7	≦	1129.3	OK
		R	0	154.9			732.9	≦		
	X4	L	0	-154.9	1.100	-807.1	1042.7	≦	1129.3	OK
		R	0	154.9			732.9	≦		
	X5	L	0	-148.0	1.100	-646.0	858.6	≦	864.8	OK
		R	0	144.5			566.1	≦		
11F	X1	L	0	-152.8	1.100	-809.4	1043.2	≦	1129.3	OK
		R	0	157.6			732.8	≦		
	X2	L	0	-168.5	1.100	-1084.4	1361.3	≦	1384.8	OK
		R	0	168.6			1024.3	≦		
	X3	L	0	-168.5	1.100	-1084.3	1361.3	≦	1384.8	OK
		R	0	168.5			1024.3	≦		
	X4	L	0	-168.6	1.100	-1084.3	1361.3	≦	1384.8	OK
		R	0	168.5			1024.2	≦		
	X5	L	0	-157.6	1.100	-804.7	1042.8	≦	1129.3	OK
		R	0	152.8			732.3	≦		
10F	X1	L	0	-152.5	1.100	-809.5	1042.9	≦	1129.3	OK
		R	0	157.3			733.1	≦		
	X2	L	0	-168.2	1.100	-1084.4	1361.0	≦	1384.8	OK
		R	0	168.3			1024.6	≦		
	X3	L	0	-168.2	1.100	-1084.3	1361.0	≦	1384.8	OK
		R	0	168.2			1024.6	≦		
	X4	L	0	-168.3	1.100	-1084.3	1361.0	≦	1384.8	OK
		R	0	168.2			1024.6	≦		
	X5	L	0	-157.3	1.100	-804.7	1042.4	≦	1129.3	OK
		R	0	152.5			732.6	≦		
9F	X1	L	0	-152.4	1.100	-815.1	1049.0	≦	1158.9	OK
		R	0	157.4			739.2	≦		
	X2	L	0	-175.4	1.100	-1278.1	1581.3	≦	1644.3	OK
		R	0	175.7			1230.3	≦		
	X3	L	0	-175.5	1.100	-1278.0	1581.3	≦	1644.3	OK
		R	0	175.5			1230.2	≦		
	X4	L	0	-175.7	1.100	-1277.8	1581.3	≦	1644.3	OK
		R	0	175.4			1230.2	≦		
	X5	L	0	-157.4	1.100	-810.2	1048.5	≦	1158.9	OK
		R	0	152.4			738.7	≦		
8F	X1	L	0	-152.5	1.100	-815.1	1049.0	≦	1158.9	OK
		R	0	157.3			739.2	≦		
	X2	L	0	-175.1	1.100	-1278.1	1581.0	≦	1644.3	OK
		R	0	175.4			1230.6	≦		
	X3	L	0	-175.2	1.100	-1278.0	1581.0	≦	1644.3	OK
		R	0	175.2			1230.6	≦		
	X4	L	0	-175.4	1.100	-1277.8	1581.0	≦	1644.3	OK
		R	0	175.1			1230.5	≦		
	X5	L	0	-157.3	1.100	-810.2	1048.5	≦	1158.9	OK
		R	0	152.5			738.7	≦		
7F	X1	L	0	-152.5	1.100	-815.0	1049.0	≦	1158.9	OK
		R	0	157.3			739.2	≦		
	X2	L	0	-175.1	1.100	-1278.1	1581.0	≦	1644.3	OK
		R	0	175.4			1230.6	≦		
	X3	L	0	-175.2	1.100	-1278.0	1581.0	≦	1644.3	OK
		R	0	175.2			1230.5	≦		
	X4	L	0	-175.4	1.100	-1277.8	1581.0	≦	1644.3	OK
		R	0	-175.4			1581.0	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X4	R	0	175.1	1.100	-1277.8	1230.5	≦	1644.3	OK
	X5	R	0	-157.3	1.100	-810.2	1048.5	≦	1158.9	OK
6F	X1	R	0	152.5	1.100	-823.7	738.7	≦	1310.8	OK
		L	0	-158.8			1064.9	≦		
	X2	R	0	164.7	1.100	-1887.9	741.4	≦	2289.9	OK
		L	0	-199.6			2276.2	≦		
	X3	R	0	200.6	1.100	-1887.4	1876.0	≦	2289.9	OK
		L	0	-200.1			2276.2	≦		
	X4	R	0	200.1	1.100	-1886.8	1876.0	≦	2289.9	OK
		L	0	-200.6			2276.1	≦		
	X5	R	0	199.6	1.100	-817.8	1875.9	≦	1310.8	OK
		L	0	-164.7			1064.3	≦		
5F	X1	R	0	158.8	1.100	-823.6	740.8	≦	1310.8	OK
		L	0	-158.9			1064.9	≦		
	X2	R	0	164.6	1.100	-1887.7	741.3	≦	2292.5	OK
		L	0	-195.4			2271.9	≦		
	X3	R	0	196.2	1.100	-1887.3	1880.3	≦	2292.5	OK
		L	0	-195.8			2271.9	≦		
	X4	R	0	195.8	1.100	-1886.9	1880.2	≦	2292.5	OK
		L	0	-196.2			2271.8	≦		
	X5	R	0	195.4	1.100	-817.9	1880.2	≦	1310.8	OK
		L	0	-164.6			1064.3	≦		
4F	X1	R	0	158.9	1.100	-823.6	740.8	≦	1310.8	OK
		L	0	-158.9			1064.9	≦		
	X2	R	0	164.6	1.100	-1887.7	741.3	≦	2292.5	OK
		L	0	-195.4			2271.9	≦		
	X3	R	0	196.3	1.100	-1887.3	1880.3	≦	2292.5	OK
		L	0	-195.8			2271.9	≦		
	X4	R	0	195.8	1.100	-1886.9	1880.2	≦	2292.5	OK
		L	0	-196.3			2271.8	≦		
	X5	R	0	195.4	1.100	-817.9	1880.2	≦	1310.8	OK
		L	0	-164.6			1064.3	≦		
3F	X1	R	0	158.9	1.100	-1047.8	740.8	≦	1603.7	OK
		L	0	-171.7			1324.3	≦		
	X2	R	0	180.0	1.100	-1813.0	972.6	≦	2247.9	OK
		L	0	-195.7			2190.0	≦		
	X3	R	0	195.9	1.100	-1812.9	1798.3	≦	2247.9	OK
		L	0	-195.8			2190.0	≦		
	X4	R	0	195.8	1.100	-1812.8	1798.3	≦	2247.9	OK
		L	0	-195.9			2190.0	≦		
	X5	R	0	195.7	1.100	-1039.5	1798.3	≦	1603.7	OK
		L	0	-180.0			1323.4	≦		
2F	X1	R	0	171.7	1.100	-1094.5	971.7	≦	1603.7	OK
		L	0	-174.8			1378.8	≦		
	X2	R	0	182.5	1.100	-1845.6	1021.4	≦	2305.6	OK
		L	0	-198.6			2228.8	≦		
	X3	R	0	199.4	1.100	-1845.3	1830.8	≦	2305.6	OK
		L	0	-199.0			2228.8	≦		
	X4	R	0	199.0	1.100	-1844.9	1830.8	≦	2305.6	OK
		L	0	-199.4			2228.8	≦		
	X5	R	0	198.6	1.100	-1086.8	1830.8	≦	1603.7	OK
		L	0	-182.5			1378.0	≦		
1F	X1	R		174.8	1.200	-3664.2	1020.7	≦	5444.7	OK
		L		-224.1			4621.2	≦		
	X2	R		295.0	1.200	-3272.2	4102.1	≦	5541.3	OK
		L		-265.4			4192.1	≦		
	X3	R		251.8	1.200	-3049.2	3674.9	≦	5363.0	OK
		L		-258.6			3917.7	≦		
	X4	R		258.6	1.200	-2523.8	3400.5	≦	5755.2	OK
		L		-251.8			3280.4	≦		
	X5	R		265.4	1.200	-1855.4	2763.2	≦	5369.3	OK
		L		-295.0			2521.5	≦		
				224.1			2002.4	≦		

Y4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-24.6	1.200	0.0	24.6	297.1	OK
		R	38.6			38.6		
	X2	L	-33.4	1.200	0.0	33.4	297.1	OK
		R	29.9			29.9		
	X3	L	-31.6	1.200	0.0	31.6	297.1	OK
		R	31.6			31.6		
	X4	L	-29.9	1.200	0.0	29.9	297.1	OK
		R	33.4			33.4		
	X5	L	-38.6	1.200	0.0	38.6	297.1	OK
		R	24.6			24.6		

X1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R	6.3			6.3		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R	3.0			3.0		

X2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	564.5	OK
		R	9.4			9.4		
	Y3	L	-11.0	1.200	0.0	11.0	564.5	OK
		R	2.7			2.7		

X3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	590.2	OK
		R	9.4			9.4		
	Y3	L	-11.0	1.200	0.0	11.0	564.5	OK
		R	2.7			2.7		

X4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	590.2	OK
		R	9.4			9.4		
	Y3	L	-11.0	1.200	0.0	11.0	564.5	OK
		R	2.7			2.7		

X5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	564.5	OK
		R	9.4			9.4		
	Y3	L	-11.0	1.200	0.0	11.0	564.5	OK
		R	2.7			2.7		

X6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R	6.3			6.3		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R	3.0			3.0		

X1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK
		R	6.3			6.3		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	564.5	OK
		R	3.0			3.0		

X2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	564.5	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	R	9.4	1.200	0.0	9.4	≦	564.5	OK
	Y3	L	-11.0	1.200	0.0	11.0	≦	564.5	OK
		R	2.7			2.7	≦		

X3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	≦	590.2	OK
		R	9.4			9.4	≦		
	Y3	L	-11.0	1.200	0.0	11.0	≦	564.5	OK
		R	2.7			2.7	≦		

X4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	≦	590.2	OK
		R	9.4			9.4	≦		
	Y3	L	-11.0	1.200	0.0	11.0	≦	564.5	OK
		R	2.7			2.7	≦		

X5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	≦	564.5	OK
		R	9.4			9.4	≦		
	Y3	L	-11.0	1.200	0.0	11.0	≦	564.5	OK
		R	2.7			2.7	≦		

X6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	≦	564.5	OK
		R	6.3			6.3	≦		
	Y3	L	-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R	3.0			3.0	≦		

Y1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L	-22.7	1.200	0.0	22.7	≦	297.1	OK
		R	35.4			35.4	≦		
	X2	L	-30.6	1.200	0.0	30.6	≦	297.1	OK
		R	27.4			27.4	≦		
	X3	L	-29.0	1.200	0.0	29.0	≦	297.1	OK
		R	29.0			29.0	≦		
	X4	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	297.1	OK
		R	30.6			30.6	≦		
	X5	L	-35.4	1.200	0.0	35.4	≦	297.1	OK
		R	22.7			22.7	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	L	-112.1	1.200	4.4	106.8	≦	355.8	OK
		R	117.5			122.8	≦		
	X2	L	-115.0	1.200	0.2	114.7	≦	355.8	OK
		R	114.6			114.9	≦		
	X3	L	-114.8	1.200	0.0	114.8	≦	355.8	OK
		R	114.8			114.8	≦		
	X4	L	-114.6	1.200	-0.2	114.9	≦	355.8	OK
		R	115.0			114.7	≦		
	X5	L	-117.5	1.200	-4.4	122.8	≦	355.8	OK
		R	112.1			106.8	≦		
15F	X1	L	-92.6	1.200	6.7	84.5	≦	355.8	OK
		R	93.4			101.4	≦		
	X2	L	-100.7	1.200	1.5	98.8	≦	461.3	OK
		R	101.1			102.9	≦		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	≦	461.3	OK
		R	100.9			100.9	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X4	L	-101.1	1.200	-1.5	102.9	461.3	OK
		R	100.7			98.8		
	X5	L	-93.4	1.200	-6.7	101.4	355.8	OK
		R	92.6			84.5		
14F	X1	L	-92.0	1.200	7.3	83.3	355.8	OK
		R	93.9			102.7		
	X2	L	-100.8	1.200	1.7	98.7	461.3	OK
		R	101.0			103.1		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	461.3	OK
		R	100.9			100.9		
	X4	L	-101.0	1.200	-1.7	103.1	461.3	OK
		R	100.8			98.7		
	X5	L	-93.9	1.200	-7.3	102.7	355.8	OK
		R	92.0			83.3		
13F	X1	L	-102.6	1.200	18.4	80.6	505.7	OK
		R	105.0			127.1		
	X2	L	-101.0	1.200	0.7	100.2	475.0	OK
		R	100.8			101.6		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	475.0	OK
		R	100.9			100.9		
	X4	L	-100.8	1.200	-0.7	101.6	475.0	OK
		R	101.0			100.2		
	X5	L	-105.0	1.200	-18.4	127.1	505.7	OK
		R	102.6			80.6		
12F	X1	L	-102.6	1.200	18.8	80.1	505.7	OK
		R	105.1			127.6		
	X2	L	-101.0	1.200	0.9	99.8	475.0	OK
		R	100.8			101.9		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	475.0	OK
		R	100.9			100.9		
	X4	L	-100.8	1.200	-0.9	101.9	475.0	OK
		R	101.0			99.8		
	X5	L	-105.1	1.200	-18.8	127.6	505.7	OK
		R	102.6			80.1		
11F	X1	L	-102.5	1.200	19.7	78.8	518.4	OK
		R	105.1			128.8		
	X2	L	-103.4	1.200	0.6	102.7	571.3	OK
		R	103.3			104.0		
	X3	L	-103.4	1.200	0.0	103.4	571.3	OK
		R	103.4			103.4		
	X4	L	-103.3	1.200	-0.6	104.0	571.3	OK
		R	103.4			102.7		
	X5	L	-105.1	1.200	-19.7	128.8	518.4	OK
		R	102.5			78.8		
10F	X1	L	-102.5	1.200	19.9	78.6	518.4	OK
		R	105.2			129.0		
	X2	L	-103.4	1.200	-0.8	104.3	571.3	OK
		R	103.3			102.4		
	X3	L	-103.4	1.200	0.0	103.4	571.3	OK
		R	103.4			103.4		
	X4	L	-103.3	1.200	0.8	102.4	571.3	OK
		R	103.4			104.3		
	X5	L	-105.2	1.200	-19.9	129.0	518.4	OK
		R	102.5			78.6		
9F	X1	L	-110.5	1.200	29.4	75.3	665.4	OK
		R	114.8			150.1		
	X2	L	-112.8	1.200	-4.9	118.7	778.3	OK
		R	112.6			106.7		
	X3	L	-112.7	1.200	0.0	112.7	778.3	OK
		R	112.7			112.7		
	X4	L	-112.6	1.200	4.9	106.7	778.3	OK
		R	112.8			118.7		
	X5	L	-114.8	1.200	-29.4	150.1	665.4	OK
		R	110.5			75.3		
8F	X1	L	-110.6	1.200	29.6	75.0	665.4	OK

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X1	R	114.8	1.200	29.6	150.4	≦	665.4	OK
		L	-112.8			118.7	≦		
	X2	R	112.6	1.200	-4.9	106.7	≦	778.3	OK
		L	-112.7			112.7	≦		
	X3	R	112.7	1.200	0.0	112.7	≦	778.3	OK
		L	-112.6			106.7	≦		
	X4	R	112.8	1.200	4.9	118.7	≦	778.3	OK
		L	-114.8			150.4	≦		
	X5	R	110.6	1.200	-29.6	75.0	≦	665.4	OK
		L	-110.5			76.5	≦		
7F	X1	R	114.9	1.200	28.3	148.8	≦	665.4	OK
		L	-112.8			117.2	≦		
	X2	R	112.6	1.200	-3.7	108.2	≦	778.3	OK
		L	-112.7			112.7	≦		
	X3	R	112.7	1.200	0.0	112.7	≦	778.3	OK
		L	-112.6			108.2	≦		
	X4	R	112.8	1.200	3.7	117.2	≦	778.3	OK
		L	-114.9			148.8	≦		
	X5	R	110.5	1.200	-28.3	76.5	≦	665.4	OK
		L	-110.4			77.5	≦		
6F	X1	R	114.9	1.200	27.5	147.9	≦	723.0	OK
		L	-112.8			116.2	≦		
	X2	R	112.6	1.200	-2.8	109.2	≦	796.2	OK
		L	-112.7			112.7	≦		
	X3	R	112.7	1.200	0.0	112.7	≦	796.2	OK
		L	-112.6			109.2	≦		
	X4	R	112.8	1.200	2.8	116.2	≦	796.2	OK
		L	-114.9			147.9	≦		
	X5	R	110.4	1.200	-27.5	77.5	≦	723.0	OK
		L	-110.4			81.3	≦		
5F	X1	R	115.0	1.200	24.2	144.1	≦	723.0	OK
		L	-112.8			115.7	≦		
	X2	R	112.6	1.200	-2.4	109.7	≦	796.2	OK
		L	-112.7			112.7	≦		
	X3	R	112.7	1.200	0.0	112.7	≦	796.2	OK
		L	-112.6			109.7	≦		
	X4	R	112.8	1.200	2.4	115.7	≦	796.2	OK
		L	-115.0			144.1	≦		
	X5	R	110.4	1.200	-24.2	81.3	≦	723.0	OK
		L	-110.3			86.9	≦		
4F	X1	R	115.0	1.200	19.5	138.5	≦	723.0	OK
		L	-112.8			113.7	≦		
	X2	R	112.6	1.200	-0.8	111.7	≦	796.2	OK
		L	-112.7			112.7	≦		
	X3	R	112.7	1.200	0.0	112.7	≦	796.2	OK
		L	-112.6			111.6	≦		
	X4	R	112.8	1.200	0.8	113.7	≦	796.2	OK
		L	-115.0			138.5	≦		
	X5	R	110.3	1.200	-19.5	86.9	≦	723.0	OK
		L	-110.4			83.8	≦		
3F	X1	R	115.0	1.200	22.1	141.6	≦	723.0	OK
		L	-112.8			113.4	≦		
	X2	R	112.6	1.200	-0.5	112.0	≦	796.2	OK
		L	-112.7			112.7	≦		
	X3	R	112.7	1.200	0.0	112.7	≦	796.2	OK
		L	-112.6			112.0	≦		
	X4	R	112.8	1.200	0.5	113.4	≦	796.2	OK
		L	-115.0			141.6	≦		
	X5	R	110.4	1.200	-22.1	83.8	≦	723.0	OK
		L	-110.2			81.7	≦		
2F	X1	R	115.2	1.200	23.7	143.6	≦	723.0	OK
		L	-112.7			116.7	≦		
	X2	R	112.7	1.200	-3.3	108.7	≦	796.2	OK
		L	-112.7			112.7	≦		
	X3	R	112.7	1.200	0.0	112.7	≦	796.2	OK
		L	-112.7			112.7	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X4	L	-112.7	1.200	3.3	108.7	796.2	OK
		R	112.7			116.7		
	X5	L	-115.2	1.200	-23.7	143.6	723.0	OK
		R	110.2			81.7		
1F	X1	L	-199.5	1.200	11.2	186.1	3612.7	OK
		R	279.5			292.9		
	X2	L	-246.9	1.200	-3.4	251.0	3612.7	OK
		R	232.1			228.0		
	X3	L	-239.5	1.200	0.0	239.5	3612.7	OK
		R	239.5			239.5		
	X4	L	-232.1	1.200	3.4	228.0	3612.7	OK
		R	246.9			251.0		
	X5	L	-279.5	1.200	-11.2	292.9	3612.7	OK
		R	199.5			186.1		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
16F	X1	L	-142.4	1.200	27.4	109.5	609.3	OK
		R	147.4			180.3		
	X2	L	-145.0	1.200	4.5	139.7	610.3	OK
		R	144.8			150.1		
	X3	L	-144.9	1.200	0.0	144.9	610.3	OK
		R	144.9			144.9		
	X4	L	-144.8	1.200	-4.5	150.1	610.3	OK
		R	145.0			139.7		
	X5	L	-147.4	1.200	-27.4	180.3	609.3	OK
		R	142.4			109.5		
15F	X1	L	-142.3	1.200	34.8	100.5	756.7	OK
		R	145.1			186.9		
	X2	L	-155.8	1.200	8.1	146.1	1114.2	OK
		R	155.9			165.6		
	X3	L	-155.8	1.200	0.0	155.8	1116.1	OK
		R	155.8			155.8		
	X4	L	-155.9	1.200	-8.1	165.6	1114.2	OK
		R	155.8			146.1		
	X5	L	-145.1	1.200	-34.8	186.9	756.7	OK
		R	142.3			100.5		
14F	X1	L	-141.4	1.200	35.0	99.5	756.7	OK
		R	144.7			186.6		
	X2	L	-154.8	1.200	7.9	145.4	1114.2	OK
		R	155.0			164.4		
	X3	L	-154.9	1.200	0.0	154.9	1116.1	OK
		R	154.9			154.9		
	X4	L	-155.0	1.200	-7.9	164.4	1114.2	OK
		R	154.8			145.4		
	X5	L	-144.7	1.200	-35.0	186.6	756.7	OK
		R	141.4			99.5		
13F	X1	L	-144.5	1.200	37.7	99.2	864.8	OK
		R	148.0			193.2		
	X2	L	-154.9	1.200	7.7	145.6	1129.3	OK
		R	154.9			164.2		
	X3	L	-154.9	1.200	-0.0	154.9	1133.8	OK
		R	154.9			154.9		
	X4	L	-154.9	1.200	-7.7	164.2	1129.3	OK
		R	154.9			145.6		
	X5	L	-148.0	1.200	-37.7	193.2	864.8	OK
		R	144.5			99.2		
12F	X1	L	-144.5	1.200	37.5	99.5	864.8	OK
		R	148.0			193.0		
	X2	L	-154.9	1.200	7.7	145.7	1129.3	OK
		R	154.9			164.1		
	X3	L	-154.9	1.200	-0.0	154.9	1133.8	OK
		R	154.9			154.9		
	X4	L	-154.9	1.200	-7.7	164.1	1129.3	OK
		R	154.9			145.7		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X5	L	-148.0	1.200	-37.5	193.0	864.8	OK
		R	144.5			99.5		
11F	X1	L	-152.8	1.200	46.0	97.7	1129.3	OK
		R	157.6			212.8		
	X2	L	-168.5	1.200	9.0	157.6	1384.8	OK
		R	168.6			179.4		
	X3	L	-168.5	1.200	-0.0	168.5	1384.8	OK
		R	168.5			168.5		
	X4	L	-168.6	1.200	-9.0	179.4	1384.8	OK
		R	168.5			157.6		
	X5	L	-157.6	1.200	-46.0	212.8	1129.3	OK
		R	152.8			97.7		
10F	X1	L	-152.5	1.200	45.9	97.4	1129.3	OK
		R	157.3			212.4		
	X2	L	-168.2	1.200	8.7	157.8	1384.8	OK
		R	168.3			178.6		
	X3	L	-168.2	1.200	-0.0	168.2	1384.8	OK
		R	168.2			168.2		
	X4	L	-168.3	1.200	-8.7	178.6	1384.8	OK
		R	168.2			157.8		
	X5	L	-157.3	1.200	-45.9	212.4	1129.3	OK
		R	152.5			97.4		
9F	X1	L	-152.4	1.200	43.9	99.7	1158.9	OK
		R	157.4			210.1		
	X2	L	-175.4	1.200	10.3	163.1	1644.3	OK
		R	175.7			188.0		
	X3	L	-175.5	1.200	-0.0	175.5	1644.3	OK
		R	175.5			175.5		
	X4	L	-175.7	1.200	-10.3	188.0	1644.3	OK
		R	175.4			163.1		
	X5	L	-157.4	1.200	-43.9	210.1	1158.9	OK
		R	152.4			99.7		
8F	X1	L	-152.5	1.200	40.6	103.7	1158.9	OK
		R	157.3			206.1		
	X2	L	-175.1	1.200	9.5	163.7	1644.3	OK
		R	175.4			186.7		
	X3	L	-175.2	1.200	-0.0	175.2	1644.3	OK
		R	175.2			175.2		
	X4	L	-175.4	1.200	-9.5	186.7	1644.3	OK
		R	175.1			163.7		
	X5	L	-157.3	1.200	-40.6	206.1	1158.9	OK
		R	152.5			103.7		
7F	X1	L	-152.5	1.200	37.5	107.5	1158.9	OK
		R	157.3			202.3		
	X2	L	-175.1	1.200	8.6	164.8	1644.3	OK
		R	175.4			185.6		
	X3	L	-175.2	1.200	-0.0	175.2	1644.3	OK
		R	175.2			175.2		
	X4	L	-175.4	1.200	-8.6	185.6	1644.3	OK
		R	175.1			164.8		
	X5	L	-157.3	1.200	-37.5	202.3	1158.9	OK
		R	152.5			107.5		
6F	X1	L	-158.8	1.200	35.4	116.3	1310.8	OK
		R	164.7			207.2		
	X2	L	-199.6	1.200	12.1	185.0	2238.4	OK
		R	200.6			215.2		
	X3	L	-200.1	1.200	-0.0	200.1	2238.4	OK
		R	200.1			200.1		
	X4	L	-200.6	1.200	-12.1	215.2	2238.4	OK
		R	199.6			185.0		
	X5	L	-164.7	1.200	-35.4	207.2	1310.8	OK
		R	158.8			116.3		
5F	X1	L	-158.9	1.200	29.6	123.4	1310.8	OK
		R	164.6			200.1		
	X2	L	-195.4	1.200	10.3	183.0	2238.4	OK

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X2	R	196.2	1.200	10.3	208.6	2238.4	OK
		L	-195.8			195.8		
	X3	R	195.8	1.200	-0.0	195.8	2238.4	OK
		L	-196.2			208.6		
	X4	R	195.4	1.200	-10.3	183.0	2238.4	OK
		L	-164.6			200.1		
	X5	R	158.9	1.200	-29.6	123.4	1310.8	OK
		L	-158.9			130.3		
4F	X1	R	164.6	1.200	23.8	193.2	1310.8	OK
		L	-195.4			185.4		
	X2	R	196.3	1.200	8.3	206.2	2238.4	OK
		L	-195.8			195.8		
	X3	R	195.8	1.200	-0.0	195.8	2238.4	OK
		L	-196.3			206.2		
	X4	R	195.4	1.200	-8.3	185.4	2238.4	OK
		L	-164.6			193.2		
	X5	R	158.9	1.200	-23.8	130.3	1310.8	OK
		L	-158.9			130.3		
3F	X1	R	180.0	1.200	25.3	210.4	1603.7	OK
		L	-171.7			141.3		
	X2	R	195.9	1.200	5.5	202.5	2238.4	OK
		L	-195.7			189.2		
	X3	R	195.8	1.200	-0.0	195.8	2238.4	OK
		L	-195.8			195.8		
	X4	R	195.7	1.200	-5.5	189.2	2238.4	OK
		L	-195.9			202.5		
	X5	R	171.7	1.200	-25.3	141.3	1603.7	OK
		L	-180.0			210.4		
2F	X1	R	182.5	1.200	20.7	207.4	1603.7	OK
		L	-174.8			150.0		
	X2	R	199.4	1.200	2.8	202.7	2305.6	OK
		L	-198.6			195.3		
	X3	R	199.0	1.200	-0.0	199.0	2305.6	OK
		L	-199.0			199.0		
	X4	R	198.6	1.200	-2.8	195.3	2305.6	OK
		L	-199.4			202.7		
	X5	R	174.8	1.200	-20.7	150.0	1603.7	OK
		L	-182.5			207.4		
1F	X1	R	295.0	1.200	1.6	296.8	3612.7	OK
		L	-224.1			222.3		
	X2	R	251.8	1.200	0.4	252.2	3612.7	OK
		L	-265.4			265.0		
	X3	R	258.6	1.200	-0.0	258.6	3612.7	OK
		L	-258.6			258.6		
	X4	R	265.4	1.200	-0.4	265.0	3612.7	OK
		L	-251.8			252.2		
	X5	R	224.1	1.200	-1.6	222.3	3612.7	OK
		L	-295.0			296.8		

Y4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	R	38.6	1.200	0.0	38.6	297.1	OK
		L	-24.6			24.6		
	X2	R	29.9	1.200	0.0	29.9	297.1	OK
		L	-33.4			33.4		
	X3	R	31.6	1.200	0.0	31.6	297.1	OK
		L	-31.6			31.6		
	X4	R	33.4	1.200	0.0	33.4	297.1	OK
		L	-29.9			29.9		
	X5	R	24.6	1.200	0.0	24.6	297.1	OK
		L	-38.6			38.6		

X1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK

X1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	R		6.3	1.200	0.0	6.3	≦	564.5	OK
		L		-7.8			7.8	≦		
	Y3	R		3.0	1.200	0.0	3.0	≦	564.5	OK

X2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-0.8	1.200	0.0	0.8	≦	564.5	OK
		R		9.4			9.4	≦		
	Y3	L		-11.0	1.200	0.0	11.0	≦	564.5	OK
		R		2.7			2.7	≦		

X3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-0.8	1.200	0.0	0.8	≦	590.2	OK
		R		9.4			9.4	≦		
	Y3	L		-11.0	1.200	0.0	11.0	≦	564.5	OK
		R		2.7			2.7	≦		

X4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-0.8	1.200	0.0	0.8	≦	590.2	OK
		R		9.4			9.4	≦		
	Y3	L		-11.0	1.200	0.0	11.0	≦	564.5	OK
		R		2.7			2.7	≦		

X5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-0.8	1.200	0.0	0.8	≦	564.5	OK
		R		9.4			9.4	≦		
	Y3	L		-11.0	1.200	0.0	11.0	≦	564.5	OK
		R		2.7			2.7	≦		

X6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-2.1	1.200	0.0	2.1	≦	564.5	OK
		R		6.3			6.3	≦		
	Y3	L		-7.8	1.200	0.0	7.8	≦	564.5	OK
		R		3.0			3.0	≦		

Y1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-22.7	1.200	0.0	22.7	≦	297.1	OK
		R		35.4			35.4	≦		
	X2	L		-30.6	1.200	0.0	30.6	≦	297.1	OK
		R		27.4			27.4	≦		
	X3	L		-29.0	1.200	0.0	29.0	≦	297.1	OK
		R		29.0			29.0	≦		
	X4	L		-27.4	1.200	0.0	27.4	≦	297.1	OK
		R		30.6			30.6	≦		
	X5	L		-35.4	1.200	0.0	35.4	≦	297.1	OK
		R		22.7			22.7	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	L		-112.1	1.200	-3.0	115.7	≦	355.8	OK
		R		117.5			113.9	≦		
	X2	L		-115.0	1.200	0.2	114.7	≦	355.8	OK
		R		114.6			114.9	≦		
	X3	L		-114.8	1.200	0.0	114.8	≦	355.8	OK
		R		114.8			114.8	≦		
	X4	L		-114.6	1.200	-0.2	114.9	≦	355.8	OK
		R		115.0			114.7	≦		
	X5	L		-117.5	1.200	3.0	113.9	≦	355.8	OK
		R								

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X5	R	112.1	1.200	3.0	115.7	≦	355.8	OK
15F	X1	L	-92.6	1.200	-7.3	101.4	≦	355.8	OK
		R	93.4			84.6	≦		
	X2	L	-100.7	1.200	1.9	98.5	≦	461.3	OK
		R	101.1			103.3	≦		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	≦	461.3	OK
		R	100.9			100.9	≦		
	X4	L	-101.1	1.200	-1.9	103.3	≦	461.3	OK
		R	100.7			98.5	≦		
	X5	L	-93.4	1.200	7.3	84.6	≦	355.8	OK
		R	92.6			101.4	≦		
14F	X1	L	-92.0	1.200	-8.0	101.6	≦	355.8	OK
		R	93.9			84.4	≦		
	X2	L	-100.8	1.200	1.7	98.8	≦	461.3	OK
		R	101.0			103.0	≦		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	≦	461.3	OK
		R	100.9			100.9	≦		
	X4	L	-101.0	1.200	-1.7	103.0	≦	461.3	OK
		R	100.8			98.8	≦		
	X5	L	-93.9	1.200	8.0	84.4	≦	355.8	OK
		R	92.0			101.6	≦		
13F	X1	L	-102.6	1.200	-18.9	125.3	≦	505.7	OK
		R	105.0			82.4	≦		
	X2	L	-101.0	1.200	2.4	98.2	≦	475.0	OK
		R	100.8			103.6	≦		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	≦	475.0	OK
		R	100.9			100.9	≦		
	X4	L	-100.8	1.200	-2.4	103.6	≦	475.0	OK
		R	101.0			98.2	≦		
	X5	L	-105.0	1.200	18.9	82.4	≦	505.7	OK
		R	102.6			125.3	≦		
12F	X1	L	-102.6	1.200	-19.0	125.4	≦	505.7	OK
		R	105.1			82.2	≦		
	X2	L	-101.0	1.200	2.1	98.5	≦	475.0	OK
		R	100.8			103.3	≦		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	≦	475.0	OK
		R	100.9			100.9	≦		
	X4	L	-100.8	1.200	-2.1	103.3	≦	475.0	OK
		R	101.0			98.5	≦		
	X5	L	-105.1	1.200	19.0	82.2	≦	505.7	OK
		R	102.6			125.4	≦		
11F	X1	L	-102.5	1.200	-19.5	125.9	≦	518.4	OK
		R	105.1			81.8	≦		
	X2	L	-103.4	1.200	2.3	100.7	≦	571.3	OK
		R	103.3			106.0	≦		
	X3	L	-103.4	1.200	0.0	103.4	≦	571.3	OK
		R	103.4			103.4	≦		
	X4	L	-103.3	1.200	-2.3	106.0	≦	571.3	OK
		R	103.4			100.7	≦		
	X5	L	-105.1	1.200	19.5	81.8	≦	518.4	OK
		R	102.5			125.9	≦		
10F	X1	L	-102.5	1.200	-19.0	125.2	≦	518.4	OK
		R	105.2			82.4	≦		
	X2	L	-103.4	1.200	1.9	101.1	≦	571.3	OK
		R	103.3			105.6	≦		
	X3	L	-103.4	1.200	0.0	103.4	≦	571.3	OK
		R	103.4			103.4	≦		
	X4	L	-103.3	1.200	-1.9	105.6	≦	571.3	OK
		R	103.4			101.1	≦		
	X5	L	-105.2	1.200	19.0	82.4	≦	518.4	OK
		R	102.5			125.2	≦		
9F	X1	L	-110.5	1.200	-26.4	142.3	≦	665.4	OK
		R	114.8			83.1	≦		
	X2	L	-112.8	1.200	3.3	108.9	≦	778.3	OK
		R	112.6			116.5	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X3	L		-112.7	1.200	0.0	112.7	≧	778.3	OK
		R		112.7			≦			
	X4	L		-112.6	1.200	-3.3	116.5	≧	778.3	OK
		R		112.8			≦			
	X5	L		-114.8	1.200	26.4	83.1	≧	665.4	OK
		R		110.5			≦			
8F	X1	L		-110.6	1.200	-23.0	138.2	≧	665.4	OK
		R		114.8			≦			
	X2	L		-112.8	1.200	2.9	109.3	≧	778.3	OK
		R		112.6			≦			
	X3	L		-112.7	1.200	0.0	112.7	≧	778.3	OK
		R		112.7			≦			
	X4	L		-112.6	1.200	-2.9	116.1	≧	778.3	OK
		R		112.8			≦			
	X5	L		-114.8	1.200	23.0	87.2	≧	665.4	OK
		R		110.6			≦			
7F	X1	L		-110.5	1.200	-18.1	132.3	≧	665.4	OK
		R		114.9			≦			
	X2	L		-112.8	1.200	2.1	110.3	≧	778.3	OK
		R		112.6			≦			
	X3	L		-112.7	1.200	-0.0	112.7	≧	778.3	OK
		R		112.7			≦			
	X4	L		-112.6	1.200	-2.1	115.1	≧	778.3	OK
		R		112.8			≦			
	X5	L		-114.9	1.200	18.1	93.1	≧	665.4	OK
		R		110.5			≦			
6F	X1	L		-110.4	1.200	-15.3	128.9	≧	723.0	OK
		R		114.9			≦			
	X2	L		-112.8	1.200	1.5	111.0	≧	796.2	OK
		R		112.6			≦			
	X3	L		-112.7	1.200	0.0	112.7	≧	796.2	OK
		R		112.7			≦			
	X4	L		-112.6	1.200	-1.5	114.4	≧	796.2	OK
		R		112.8			≦			
	X5	L		-114.9	1.200	15.3	96.5	≧	723.0	OK
		R		110.4			≦			
5F	X1	L		-110.4	1.200	-10.3	122.7	≧	723.0	OK
		R		115.0			≦			
	X2	L		-112.8	1.200	1.0	111.5	≧	796.2	OK
		R		112.6			≦			
	X3	L		-112.7	1.200	0.0	112.7	≧	796.2	OK
		R		112.7			≦			
	X4	L		-112.6	1.200	-1.0	113.9	≧	796.2	OK
		R		112.8			≦			
	X5	L		-115.0	1.200	10.3	102.7	≧	723.0	OK
		R		110.4			≦			
4F	X1	L		-110.3	1.200	-4.4	115.6	≧	723.0	OK
		R		115.0			≦			
	X2	L		-112.8	1.200	0.2	112.5	≧	796.2	OK
		R		112.6			≦			
	X3	L		-112.7	1.200	0.0	112.7	≧	796.2	OK
		R		112.7			≦			
	X4	L		-112.6	1.200	-0.2	112.9	≧	796.2	OK
		R		112.8			≦			
	X5	L		-115.0	1.200	4.4	109.7	≧	723.0	OK
		R		110.3			≦			
3F	X1	L		-110.4	1.200	-3.0	114.0	≧	723.0	OK
		R		115.0			≦			
	X2	L		-112.8	1.200	0.1	112.7	≧	796.2	OK
		R		112.6			≦			
	X3	L		-112.7	1.200	-0.0	112.7	≧	796.2	OK
		R		112.7			≦			
	X4	L		-112.6	1.200	-0.1	112.7	≧	796.2	OK
		R		112.8			≦			
	X5	L		-115.0	1.200	3.0	111.4	≧	723.0	OK
		R					≦			

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	X5	R		110.4	1.200	3.0	114.0	≦	723.0	OK
2F	X1	L		-110.2	1.200	-1.2	111.6	≦	723.0	OK
		R		115.2			113.8	≦		
	X2	L		-112.7	1.200	-0.1	112.9	≦	796.2	OK
		R		112.7			112.5	≦		
	X3	L		-112.7	1.200	-0.0	112.7	≦	796.2	OK
		R		112.7			112.7	≦		
	X4	L		-112.7	1.200	0.1	112.5	≦	796.2	OK
		R		112.7			112.9	≦		
	X5	L		-115.2	1.200	1.2	113.8	≦	723.0	OK
		R		110.2			111.6	≦		
1F	X1	L		-199.5	1.200	1.9	197.3	≦	3612.7	OK
		R		279.5			281.8	≦		
	X2	L		-246.9	1.200	-0.7	247.7	≦	3612.7	OK
		R		232.1			231.3	≦		
	X3	L		-239.5	1.200	-0.0	239.5	≦	3612.7	OK
		R		239.5			239.5	≦		
	X4	L		-232.1	1.200	0.7	231.3	≦	3612.7	OK
		R		246.9			247.7	≦		
	X5	L		-279.5	1.200	-1.9	281.8	≦	3612.7	OK
		R		199.5			197.3	≦		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ°	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
16F	X1	L		-142.4	1.200	20.2	118.2	≦	609.3	OK
		R		147.4			171.7	≦		
	X2	L		-145.0	1.200	8.8	134.4	≦	609.8	OK
		R		144.8			155.4	≦		
	X3	L		-144.9	1.200	-0.0	144.9	≦	610.3	OK
		R		144.9			144.9	≦		
	X4	L		-144.8	1.200	-8.8	155.4	≦	609.8	OK
		R		145.0			134.4	≦		
	X5	L		-147.4	1.200	-20.2	171.7	≦	609.3	OK
		R		142.4			118.2	≦		
15F	X1	L		-142.3	1.200	26.8	110.0	≦	756.7	OK
		R		145.1			177.3	≦		
	X2	L		-155.8	1.200	15.3	137.4	≦	1114.2	OK
		R		155.9			174.3	≦		
	X3	L		-155.8	1.200	-0.0	155.8	≦	1116.1	OK
		R		155.8			155.8	≦		
	X4	L		-155.9	1.200	-15.3	174.3	≦	1114.2	OK
		R		155.8			137.4	≦		
	X5	L		-145.1	1.200	-26.8	177.3	≦	756.7	OK
		R		142.3			110.0	≦		
14F	X1	L		-141.4	1.200	30.2	105.2	≦	756.7	OK
		R		144.7			180.9	≦		
	X2	L		-154.8	1.200	15.6	136.2	≦	1114.2	OK
		R		155.0			173.6	≦		
	X3	L		-154.9	1.200	-0.0	154.9	≦	1116.1	OK
		R		154.9			154.9	≦		
	X4	L		-155.0	1.200	-15.6	173.6	≦	1114.2	OK
		R		154.8			136.2	≦		
	X5	L		-144.7	1.200	-30.2	180.9	≦	756.7	OK
		R		141.4			105.2	≦		
13F	X1	L		-144.5	1.200	36.2	101.1	≦	864.8	OK
		R		148.0			191.4	≦		
	X2	L		-154.9	1.200	14.9	137.0	≦	1129.3	OK
		R		154.9			172.8	≦		
	X3	L		-154.9	1.200	-0.0	154.9	≦	1133.8	OK
		R		154.9			154.9	≦		
	X4	L		-154.9	1.200	-14.9	172.8	≦	1129.3	OK
		R		154.9			137.0	≦		
	X5	L		-148.0	1.200	-36.2	191.4	≦	864.8	OK
		R		144.5			101.1	≦		
12F	X1	L		-144.5	1.200	40.9	95.4	≦	864.8	OK

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X1	R	148.0	1.200	40.9	197.1	≦	864.8	OK
		L	-154.9			137.4	≦		
	X2	R	154.9	1.200	14.5	172.4	≦	1129.3	OK
		L	-154.9			154.9	≦		
	X3	R	154.9	1.200	-0.0	154.9	≦	1133.8	OK
		L	-154.9			172.4	≦		
	X4	R	154.9	1.200	-14.5	137.4	≦	1129.3	OK
		L	-148.0			197.1	≦		
	X5	R	144.5	1.200	-40.9	95.4	≦	864.8	OK
		L	-152.8			86.7	≦		
11F	X1	R	157.6	1.200	55.1	223.7	≦	1129.3	OK
		L	-168.5			145.4	≦		
	X2	R	168.6	1.200	19.2	191.7	≦	1384.8	OK
		L	-168.5			168.5	≦		
	X3	R	168.5	1.200	-0.0	168.5	≦	1384.8	OK
		L	-168.6			191.7	≦		
	X4	R	168.5	1.200	-19.2	145.4	≦	1384.8	OK
		L	-157.6			223.7	≦		
	X5	R	152.8	1.200	-55.1	86.7	≦	1129.3	OK
		L	-152.5			80.6	≦		
10F	X1	R	157.3	1.200	59.9	229.2	≦	1130.9	OK
		L	-168.2			141.9	≦		
	X2	R	168.3	1.200	21.9	194.5	≦	1384.8	OK
		L	-168.2			168.2	≦		
	X3	R	168.2	1.200	-0.0	168.2	≦	1384.8	OK
		L	-168.3			194.5	≦		
	X4	R	168.2	1.200	-21.9	141.9	≦	1384.8	OK
		L	-157.3			229.2	≦		
	X5	R	152.5	1.200	-59.9	80.6	≦	1130.9	OK
		L	-152.4			66.8	≦		
9F	X1	R	157.4	1.200	71.4	243.0	≦	1158.9	OK
		L	-175.4			141.2	≦		
	X2	R	175.7	1.200	28.5	209.9	≦	1644.3	OK
		L	-175.5			175.5	≦		
	X3	R	175.5	1.200	-0.0	175.5	≦	1644.3	OK
		L	-175.7			209.9	≦		
	X4	R	175.4	1.200	-28.5	141.2	≦	1644.3	OK
		L	-157.4			243.0	≦		
	X5	R	152.4	1.200	-71.4	66.8	≦	1158.9	OK
		L	-152.5			54.8	≦		
8F	X1	R	157.3	1.200	81.4	255.0	≦	1158.9	OK
		L	-175.1			139.2	≦		
	X2	R	175.4	1.200	29.9	211.3	≦	1644.3	OK
		L	-175.2			175.2	≦		
	X3	R	175.2	1.200	-0.0	175.2	≦	1644.3	OK
		L	-175.4			211.3	≦		
	X4	R	175.1	1.200	-29.9	139.2	≦	1644.3	OK
		L	-157.3			255.0	≦		
	X5	R	152.5	1.200	-81.4	54.8	≦	1158.9	OK
		L	-152.5			46.1	≦		
7F	X1	R	157.3	1.200	88.6	263.7	≦	1158.9	OK
		L	-175.1			135.9	≦		
	X2	R	175.4	1.200	32.7	214.6	≦	1644.3	OK
		L	-175.2			175.2	≦		
	X3	R	175.2	1.200	-0.0	175.2	≦	1644.3	OK
		L	-175.4			214.6	≦		
	X4	R	175.1	1.200	-32.7	135.9	≦	1644.3	OK
		L	-157.3			263.7	≦		
	X5	R	152.5	1.200	-88.6	46.1	≦	1158.9	OK
		L	-158.8			28.7	≦		
6F	X1	R	164.7	1.200	108.4	294.8	≦	1310.8	OK
		L	-199.6			143.0	≦		
	X2	R	200.6	1.200	47.1	257.2	≦	2335.0	OK
		L	-200.1			200.1	≦		
	X3	R	200.1	1.200	-0.0	200.1	≦	2238.4	OK
		L	-200.1			200.1	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X4	L	-200.6	1.200	-47.1	257.2	2335.0	OK
		R	199.6			143.0		
	X5	L	-164.7	1.200	-108.4	294.8	1310.8	OK
		R	158.8			28.7		
5F	X1	L	-158.9	1.200	97.9	41.5	1310.8	OK
		R	164.6			282.0		
	X2	L	-195.4	1.200	46.9	139.1	2362.1	OK
		R	196.2			252.6		
	X3	L	-195.8	1.200	-0.0	195.8	2238.4	OK
		R	195.8			195.8		
	X4	L	-196.2	1.200	-46.9	252.6	2362.1	OK
		R	195.4			139.1		
	X5	L	-164.6	1.200	-97.9	282.0	1310.8	OK
		R	158.9			41.5		
4F	X1	L	-158.9	1.200	140.6	9.8	1310.8	OK
		R	164.6			333.3		
	X2	L	-195.4	1.200	48.5	137.2	2441.7	OK
		R	196.3			254.5		
	X3	L	-195.8	1.200	-0.0	195.8	2238.4	OK
		R	195.8			195.8		
	X4	L	-196.3	1.200	-48.5	254.5	2441.7	OK
		R	195.4			137.2		
	X5	L	-164.6	1.200	-140.6	333.3	1310.8	OK
		R	158.9			9.8		
3F	X1	L	-171.7	1.200	197.0	64.7	1603.7	OK
		R	180.0			416.4		
	X2	L	-195.7	1.200	47.2	139.0	2462.1	OK
		R	195.9			252.6		
	X3	L	-195.8	1.200	-0.0	195.8	2238.4	OK
		R	195.8			195.8		
	X4	L	-195.9	1.200	-47.2	252.6	2462.1	OK
		R	195.7			139.0		
	X5	L	-180.0	1.200	-196.9	416.4	1603.7	OK
		R	171.7			64.7		
2F	X1	L	-174.8	1.200	178.0	38.7	1603.7	OK
		R	182.5			396.1		
	X2	L	-198.6	1.200	-4.7	204.3	2305.6	OK
		R	199.4			193.7		
	X3	L	-199.0	1.200	0.0	199.0	2305.6	OK
		R	199.0			199.0		
	X4	L	-199.4	1.200	4.7	193.7	2305.6	OK
		R	198.6			204.3		
	X5	L	-182.5	1.200	-178.0	396.1	1603.7	OK
		R	174.8			38.7		
1F	X1	L	-224.1	1.200	169.5	20.7	3612.7	OK
		R	295.0			498.4		
	X2	L	-265.4	1.200	-54.2	330.4	7028.1	OK
		R	251.8			186.8		
	X3	L	-258.6	1.200	0.0	258.6	3612.7	OK
		R	258.6			258.6		
	X4	L	-251.8	1.200	54.2	186.8	7028.1	OK
		R	265.4			330.4		
	X5	L	-295.0	1.200	-169.5	498.4	3612.7	OK
		R	224.1			20.7		

Y4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-24.6	1.200	0.0	24.6	297.1	OK
		R	38.6			38.6		
	X2	L	-33.4	1.200	0.0	33.4	297.1	OK
		R	29.9			29.9		
	X3	L	-31.6	1.200	0.0	31.6	297.1	OK
		R	31.6			31.6		
	X4	L	-29.9	1.200	0.0	29.9	297.1	OK
		R	33.4			33.4		

Y4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X5	L	-38.6	1.200	0.0	38.6	297.1	OK
		R	24.6			24.6		

U-5.2.2 R C柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：柱のせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-81.5	1.250	263.9	248.3	989.4	OK
		B	-81.5			248.3		
	X2	T	1.5	1.250	541.1	677.8	1456.9	OK
		B	1.5			677.8		
	X3	T	-0.2	1.250	562.0	702.4	1482.0	OK
		B	-0.2			702.4		
	X4	T	0.2	1.250	562.3	703.0	1481.0	OK
		B	0.2			703.0		
	X5	T	-1.5	1.250	545.9	680.9	1458.5	OK
		B	-1.5			680.9		
	X6	T	81.5	1.250	173.3	298.2	1020.2	OK
		B	81.5			298.2		
14F	X1	T	-35.2	1.250	151.6	154.2	1012.7	OK
		B	-35.2			154.2		
	X2	T	-4.5	1.250	359.1	444.4	1488.7	OK
		B	-4.5			444.4		
	X3	T	0.3	1.250	436.4	545.7	1532.4	OK
		B	0.3			545.7		
	X4	T	-0.3	1.250	438.6	548.0	1529.9	OK
		B	-0.3			548.0		
	X5	T	4.5	1.250	357.7	451.6	1492.8	OK
		B	4.5			451.6		
	X6	T	35.2	1.250	120.1	185.3	1030.3	OK
		B	35.2			185.3		
13F	X1	T	-48.2	1.250	282.2	304.6	1065.1	OK
		B	-48.2			304.6		
	X2	T	-0.0	1.250	524.6	655.7	1640.4	OK
		B	-0.0			655.7		
	X3	T	-0.0	1.250	549.4	686.7	1634.7	OK
		B	-0.0			686.7		
	X4	T	0.0	1.250	549.0	686.2	1625.5	OK
		B	0.0			686.2		
	X5	T	0.0	1.250	525.8	657.3	1631.9	OK
		B	0.0			657.3		
	X6	T	48.2	1.250	232.2	338.4	1123.0	OK
		B	48.2			338.4		
12F	X1	T	-49.0	1.250	328.1	361.1	1137.3	OK
		B	-49.0			361.1		
	X2	T	2.9	1.250	576.2	723.1	1670.5	OK
		B	2.9			723.1		
	X3	T	-0.1	1.250	567.4	709.2	1667.9	OK
		B	-0.1			709.2		
	X4	T	0.1	1.250	568.2	710.4	1650.8	OK
		B	0.1			710.4		
	X5	T	-2.9	1.250	582.3	725.0	1648.9	OK
		B	-2.9			725.0		
	X6	T	49.0	1.250	279.9	398.8	1189.6	OK
		B	49.0			398.8		
11F	X1	T	-48.9	1.250	346.1	383.7	1288.6	OK
		B	-48.9			383.7		
	X2	T	1.7	1.250	630.2	789.4	1828.8	OK

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X2	B	1.7	1.250	630.2	789.4	1828.8	OK
	X3	T	-0.0	1.250	652.8	816.0	1841.0	OK
		B	-0.0			816.0		
	X4	T	0.0	1.250	651.4	814.3	1815.1	OK
		B	0.0			814.3		
	X5	T	-1.7	1.250	632.4	788.8	1789.5	OK
		B	-1.7			788.8		
10F	X1	T	-48.7	1.250	378.5	424.4	1403.7	OK
		B	-48.7			424.4		
	X2	T	1.2	1.250	678.5	849.3	1873.0	OK
		B	1.2			849.3		
	X3	T	-0.0	1.250	694.3	867.8	1851.0	OK
		B	-0.0			867.8		
	X4	T	0.0	1.250	693.0	866.3	1810.6	OK
		B	0.0			866.3		
	X5	T	-1.2	1.250	680.8	849.8	1804.0	OK
		B	-1.2			849.8		
	X6	T	48.7	1.250	324.8	454.7	1416.3	OK
		B	48.7			454.7		
9F	X1	T	-48.4	1.250	413.3	468.3	1450.5	OK
		B	-48.4			468.3		
	X2	T	1.5	1.250	826.9	1035.2	1912.5	OK
		B	1.5			1035.2		
	X3	T	-0.1	1.250	911.2	1139.0	1884.7	OK
		B	-0.1			1139.0		
	X4	T	0.1	1.250	911.3	1139.2	1829.1	OK
		B	0.1			1139.2		
	X5	T	-1.5	1.250	829.1	1034.8	1821.5	OK
		B	-1.5			1034.8		
	X6	T	48.4	1.250	361.5	500.2	1447.6	OK
		B	48.4			500.2		
8F	X1	T	-52.4	1.250	488.1	557.8	1546.0	OK
		B	-52.4			557.8		
	X2	T	1.8	1.250	1074.2	1344.5	2117.7	OK
		B	1.8			1344.5		
	X3	T	-0.1	1.250	1236.4	1545.4	2125.4	OK
		B	-0.1			1545.4		
	X4	T	0.1	1.250	1231.7	1539.7	2059.9	OK
		B	0.1			1539.7		
	X5	T	-1.8	1.250	1070.9	1336.8	2019.7	OK
		B	-1.8			1336.8		
	X6	T	52.4	1.250	438.3	600.2	1554.1	OK
		B	52.4			600.2		
7F	X1	T	-51.2	1.250	512.3	589.2	1414.7	OK
		B	-51.2			589.2		
	X2	T	1.6	1.250	996.0	1246.7	2086.0	OK
		B	1.6			1246.7		
	X3	T	-0.1	1.250	1120.2	1400.2	2101.9	OK
		B	-0.1			1400.2		
	X4	T	0.1	1.250	1118.6	1398.3	2029.1	OK
		B	0.1			1398.3		
	X5	T	-1.6	1.250	997.0	1244.7	1978.4	OK
		B	-1.6			1244.7		
	X6	T	51.2	1.250	460.0	626.2	1421.7	OK
		B	51.2			626.2		
6F	X1	T	-51.3	1.250	486.6	557.0	1392.1	OK
		B	-51.3			557.0		
	X2	T	2.0	1.250	1147.7	1436.7	2488.7	OK
		B	2.0			1436.7		
	X3	T	-0.1	1.250	1328.7	1660.8	2515.4	OK
		B	-0.1			1660.8		
	X4	T	0.1	1.250	1321.3	1651.8	2418.8	OK
		B	0.1			1651.8		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X5	T	-2.0	1.250	1141.9	1425.4	2358.0	OK
		B	-2.0			1425.4		
	X6	T	51.3	1.250	440.5	601.9	1401.1	OK
		B	51.3			601.9		
5F	X1	T	-51.2	1.250	466.6	532.0	1375.7	OK
		B	-51.2			532.0		
	X2	T	2.0	1.250	1087.0	1360.7	2461.8	OK
		B	2.0			1360.7		
	X3	T	-0.1	1.250	1333.4	1666.7	2530.3	OK
		B	-0.1			1666.7		
	X4	T	0.1	1.250	1332.4	1665.6	2420.6	OK
		B	0.1			1665.6		
	X5	T	-2.0	1.250	1094.5	1366.1	2316.8	OK
		B	-2.0			1366.1		
	X6	T	51.2	1.250	416.1	571.4	1352.0	OK
		B	51.2			571.4		
4F	X1	T	-51.2	1.250	525.3	605.5	1419.0	OK
		B	-51.2			605.5		
	X2	T	1.9	1.250	1158.4	1449.8	2475.0	OK
		B	1.9			1449.8		
	X3	T	-0.0	1.250	1372.8	1715.9	2535.0	OK
		B	-0.0			1715.9		
	X4	T	0.0	1.250	1370.4	1713.0	2401.4	OK
		B	0.0			1713.0		
	X5	T	-1.9	1.250	1156.9	1444.3	2299.9	OK
		B	-1.9			1444.3		
	X6	T	51.2	1.250	474.9	644.8	1344.2	OK
		B	51.2			644.8		
3F	X1	T	-51.0	1.250	498.0	571.4	1728.2	OK
		B	-51.0			571.4		
	X2	T	2.6	1.250	1284.4	1608.1	2948.2	OK
		B	2.6			1608.1		
	X3	T	-0.2	1.250	1517.9	1897.3	3047.2	OK
		B	-0.2			1897.3		
	X4	T	0.2	1.250	1503.0	1878.9	2883.4	OK
		B	0.2			1878.9		
	X5	T	-2.6	1.250	1274.7	1590.8	2744.2	OK
		B	-2.6			1590.8		
	X6	T	51.0	1.250	445.7	608.1	1645.9	OK
		B	51.0			608.1		
2F	X1	T	-51.4	1.250	350.4	386.6	1776.1	OK
		B	-51.4			386.6		
	X2	T	0.7	1.250	937.5	1172.6	2915.4	OK
		B	0.7			1172.6		
	X3	T	0.4	1.250	1201.6	1502.4	2964.6	OK
		B	0.4			1502.4		
	X4	T	-0.4	1.250	1245.3	1556.2	2769.5	OK
		B	-0.4			1556.2		
	X5	T	-0.7	1.250	981.7	1226.4	2652.1	OK
		B	-0.7			1226.4		
	X6	T	51.4	1.250	320.2	451.7	1668.9	OK
		B	51.4			451.7		
1F	X1	T	-45.5	1.250	1326.9	1613.1	1894.3	OK
		B	-45.5			1613.1		
	X2	T	6.8	1.250	2193.4	2748.5	3091.7	OK
		B	6.8			2748.5		
	X3	T	-1.2	1.250	2315.9	2893.7	3125.0	OK
		B	-1.2			2893.7		
	X4	T	1.2	1.250	2169.0	2712.5	2876.4	OK
		B	1.2			2712.5		
	X5	T	-6.8	1.250	2077.7	2590.4	2870.5	OK
		B	-6.8			2590.4		
	X6	T	45.5	1.250	1224.5	1576.1	1829.2	OK
		B	45.5			1576.1		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-100.8	1.250	240.9	200.4	2053.0	OK
		B	-100.8			200.4		
	X2	T	1.0	1.250	658.6	824.3	2948.9	OK
		B	1.0			824.3		
	X3	T	-0.1	1.250	876.3	1095.2	3214.8	OK
		B	-0.1			1095.2		
	X4	T	0.1	1.250	867.8	1084.8	3204.9	OK
		B	0.1			1084.8		
	X5	T	-1.0	1.250	624.0	779.0	2903.9	OK
		B	-1.0			779.0		
	X6	T	100.8	1.250	-14.2	83.1	3211.1	OK
		B	100.8			83.1		
14F	X1	T	-62.4	1.250	591.5	677.0	2053.9	OK
		B	-62.4			677.0		
	X2	T	-3.9	1.250	1464.1	1826.2	3173.7	OK
		B	-3.9			1826.2		
	X3	T	0.1	1.250	1782.2	2227.9	3349.1	OK
		B	0.1			2227.9		
	X4	T	-0.1	1.250	1769.8	2212.2	3345.3	OK
		B	-0.1			2212.2		
	X5	T	3.9	1.250	1405.8	1761.1	3161.3	OK
		B	3.9			1761.1		
	X6	T	62.4	1.250	497.2	683.9	3297.0	OK
		B	62.4			683.9		
13F	X1	T	-67.4	1.250	924.2	1087.8	2211.9	OK
		B	-67.4			1087.8		
	X2	T	-2.7	1.250	1846.0	2304.8	3413.1	OK
		B	-2.7			2304.8		
	X3	T	0.0	1.250	2099.4	2624.3	3533.2	OK
		B	0.0			2624.3		
	X4	T	-0.0	1.250	2090.5	2613.0	3537.4	OK
		B	-0.0			2613.0		
	X5	T	2.7	1.250	1819.7	2277.3	3443.4	OK
		B	2.7			2277.3		
	X6	T	67.4	1.250	906.2	1200.2	3590.2	OK
		B	67.4			1200.2		
12F	X1	T	-67.4	1.250	1071.3	1271.8	2437.6	OK
		B	-67.4			1271.8		
	X2	T	-2.0	1.250	2369.8	2960.2	5055.6	OK
		B	-2.0			2960.2		
	X3	T	0.0	1.250	2599.8	3249.8	5193.1	OK
		B	0.0			3249.8		
	X4	T	-0.0	1.250	2597.3	3246.6	5203.3	OK
		B	-0.0			3246.6		
	X5	T	2.0	1.250	2376.5	2972.7	5115.4	OK
		B	2.0			2972.7		
	X6	T	67.4	1.250	1137.4	1489.1	4046.8	OK
		B	67.4			1489.1		
11F	X1	T	-69.4	1.250	1172.2	1395.8	2962.3	OK
		B	-69.4			1395.8		
	X2	T	-2.6	1.250	2820.0	3522.3	5940.5	OK
		B	-2.6			3522.3		
	X3	T	0.0	1.250	3134.1	3917.7	6150.1	OK
		B	0.0			3917.7		
	X4	T	-0.0	1.250	3128.4	3910.5	6153.1	OK
		B	-0.0			3910.5		
	X5	T	2.6	1.250	2803.3	3506.8	5972.0	OK
		B	2.6			3506.8		
	X6	T	69.4	1.250	1260.2	1644.7	4765.8	OK
		B	69.4			1644.7		
10F	X1	T	-70.8	1.250	1394.4	1672.2	3670.8	OK
		B	-70.8			1672.2		
	X2	T	-3.1	1.250	3123.8	3901.6	6568.0	OK
		B	-3.1			3901.6		
	X3	T	0.1	1.250	3516.2	4395.3	6705.1	OK

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X3	B		0.1	1.250	3516.2	4395.3	≧	6705.1	OK
	X4	T		-0.1	1.250	3537.0	4421.2	≧	6739.9	OK
		B		-0.1			4421.2	≧		
	X5	T		3.1	1.250	3226.5	4036.2	≧	6715.5	OK
		B		3.1			4036.2	≧		
	X6	T		70.8	1.250	1566.9	2029.4	≧	3726.0	OK
B			70.8	2029.4			≧			
9F	X1	T		-70.5	1.250	1289.6	1541.5	≧	3281.7	OK
		B		-70.5			1541.5	≧		
	X2	T		-4.9	1.250	3367.3	4204.3	≧	9206.2	OK
		B		-4.9			4204.3	≧		
	X3	T		0.1	1.250	3952.1	4940.3	≧	9322.8	OK
		B		0.1			4940.3	≧		
	X4	T		-0.1	1.250	4014.2	5017.7	≧	9398.1	OK
		B		-0.1			5017.7	≧		
	X5	T		4.9	1.250	3600.0	4504.9	≧	9503.7	OK
		B		4.9			4504.9	≧		
	X6	T		70.5	1.250	1441.7	1872.7	≧	4163.1	OK
		B		70.5			1872.7	≧		
8F	X1	T		-71.0	1.250	1273.5	1521.0	≧	2969.2	OK
		B		-71.0			1521.0	≧		
	X2	T		-6.7	1.250	3508.5	4379.0	≧	8359.1	OK
		B		-6.7			4379.0	≧		
	X3	T		0.2	1.250	4246.0	5307.6	≧	8753.7	OK
		B		0.2			5307.6	≧		
	X4	T		-0.2	1.250	4268.2	5335.0	≧	8791.9	OK
		B		-0.2			5335.0	≧		
	X5	T		6.7	1.250	3636.5	4552.2	≧	8576.2	OK
		B		6.7			4552.2	≧		
	X6	T		71.0	1.250	1414.2	1838.7	≧	3683.9	OK
		B		71.0			1838.7	≧		
7F	X1	T		-70.5	1.250	1469.4	1766.2	≧	2591.8	OK
		B		-70.5			1766.2	≧		
	X2	T		-6.1	1.250	3891.9	4858.8	≧	7424.5	OK
		B		-6.1			4858.8	≧		
	X3	T		0.1	1.250	4612.7	5766.0	≧	7862.2	OK
		B		0.1			5766.0	≧		
	X4	T		-0.1	1.250	4656.6	5820.6	≧	7942.6	OK
		B		-0.1			5820.6	≧		
	X5	T		6.1	1.250	4116.1	5151.3	≧	7819.6	OK
		B		6.1			5151.3	≧		
	X6	T		70.5	1.250	1712.1	2210.6	≧	3361.1	OK
		B		70.5			2210.6	≧		
6F	X1	T		-71.9	1.250	1437.1	1724.5	≧	4217.9	OK
		B		-71.9			1724.5	≧		
	X2	T		-9.6	1.250	4037.7	5037.5	≧	7404.1	OK
		B		-9.6			5037.5	≧		
	X3	T		0.3	1.250	5078.6	6348.6	≧	7925.0	OK
		B		0.3			6348.6	≧		
	X4	T		-0.3	1.250	5092.7	6365.6	≧	8040.0	OK
		B		-0.3			6365.6	≧		
	X5	T		9.6	1.250	4287.8	5369.3	≧	7946.4	OK
		B		9.6			5369.3	≧		
	X6	T		71.9	1.250	1470.7	1910.3	≧	3325.4	OK
		B		71.9			1910.3	≧		
5F	X1	T		-73.4	1.250	1168.1	1386.7	≧	3694.8	OK
		B		-73.4			1386.7	≧		
	X2	T		-13.3	1.250	3946.4	4919.7	≧	7185.6	OK
		B		-13.3			4919.7	≧		
	X3	T		0.5	1.250	5876.9	7346.6	≧	8191.8	OK
		B		0.5			7346.6	≧		
	X4	T		-0.5	1.250	6068.7	7585.4	≧	8325.4	OK
		B		-0.5			7585.4	≧		
	X5	T		13.3	1.250	4609.0	5774.5	≧	8000.6	OK
		B		13.3			5774.5	≧		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X6	T	73.4	1.250	1342.4	1751.5	3424.1	OK
		B	73.4			1751.5		
4F	X1	T	-73.1	1.250	1361.3	1628.5	3710.2	OK
		B	-73.1			1628.5		
	X2	T	-12.0	1.250	3938.3	4910.9	7072.9	OK
		B	-12.0			4910.9		
	X3	T	0.5	1.250	5760.4	7201.0	7994.0	OK
		B	0.5			7201.0		
	X4	T	-0.5	1.250	5954.6	7442.7	8081.9	OK
		B	-0.5			7442.7		
	X5	T	12.0	1.250	5254.0	6579.6	8013.6	OK
		B	12.0			6579.6		
	X6	T	73.1	1.250	1697.9	2195.4	3529.9	OK
		B	73.1			2195.4		
3F	X1	T	-75.5	1.250	1877.9	2271.9	4199.0	OK
		B	-75.5			2271.9		
	X2	T	-8.3	1.250	4640.9	5792.9	7221.0	OK
		B	-8.3			5792.9		
	X3	T	0.3	1.250	6328.5	7910.9	8110.2	OK
		B	0.3			7910.9		
	X4	T	-0.3	1.250	6199.5	7749.1	8148.2	OK
		B	-0.3			7749.1		
	X5	T	8.3	1.250	4260.7	5334.1	7776.2	OK
		B	8.3			5334.1		
	X6	T	75.5	1.250	1301.2	1702.0	4040.8	OK
		B	75.5			1702.0		
2F	X1	T	-70.0	1.250	1675.6	2024.5	3725.3	OK
		B	-70.0			2024.5		
	X2	T	-6.7	1.250	4287.2	5352.3	6944.7	OK
		B	-6.7			5352.3		
	X3	T	0.9	1.250	5747.7	7185.4	7717.1	OK
		B	0.9			7185.4		
	X4	T	-0.9	1.250	6034.4	7542.2	7923.6	OK
		B	-0.9			7542.2		
	X5	T	6.7	1.250	6055.7	7576.4	8303.7	OK
		B	6.7			7576.4		
	X6	T	70.0	1.250	3231.8	4109.7	4179.7	OK
		B	70.0			4109.7		
1F	X1	T	-92.3	1.250	1403.8	1662.5	3663.8	OK
		B	-92.3			1662.5		
	X2	T	15.5	1.250	3871.1	4854.4	6709.3	OK
		B	15.5			4854.4		
	X3	T	-3.9	1.250	5113.6	6388.1	7478.4	OK
		B	-3.9			6388.1		
	X4	T	3.9	1.250	5102.4	6381.9	7646.6	OK
		B	3.9			6381.9		
	X5	T	-15.5	1.250	4207.8	5244.2	8443.4	OK
		B	-15.5			5244.2		
	X6	T	92.3	1.250	1831.0	2381.0	4452.1	OK
		B	92.3			2381.0		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-81.5	1.250	-173.3	298.2	1020.2	OK
		B	-81.5			298.2		
	X2	T	1.5	1.250	-545.9	680.9	1458.5	OK
		B	1.5			680.9		
	X3	T	-0.2	1.250	-562.3	703.0	1481.0	OK
		B	-0.2			703.0		
	X4	T	0.2	1.250	-562.0	702.4	1482.0	OK
		B	0.2			702.4		
	X5	T	-1.5	1.250	-541.1	677.8	1456.9	OK
		B	-1.5			677.8		
	X6	T	81.5	1.250	-263.9	248.3	989.4	OK
		B	81.5			248.3		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
14F	X1	T	-35.2	1.250	-120.1	185.3	≦	1030.3	OK
		B	-35.2			185.3	≦		
	X2	T	-4.5	1.250	-357.7	451.6	≦	1492.8	OK
		B	-4.5			451.6	≦		
	X3	T	0.3	1.250	-438.6	548.0	≦	1529.9	OK
		B	0.3			548.0	≦		
	X4	T	-0.3	1.250	-436.4	545.7	≦	1532.4	OK
		B	-0.3			545.7	≦		
	X5	T	4.5	1.250	-359.1	444.4	≦	1488.7	OK
		B	4.5			444.4	≦		
	X6	T	35.2	1.250	-151.6	154.2	≦	1012.7	OK
		B	35.2			154.2	≦		
13F	X1	T	-48.2	1.250	-232.2	338.4	≦	1123.0	OK
		B	-48.2			338.4	≦		
	X2	T	-0.0	1.250	-525.8	657.3	≦	1631.9	OK
		B	-0.0			657.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-549.0	686.2	≦	1625.5	OK
		B	-0.0			686.2	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-549.4	686.7	≦	1634.7	OK
		B	0.0			686.7	≦		
	X5	T	0.0	1.250	-524.6	655.7	≦	1640.4	OK
		B	0.0			655.7	≦		
	X6	T	48.2	1.250	-282.2	304.6	≦	1065.1	OK
		B	48.2			304.6	≦		
12F	X1	T	-49.0	1.250	-279.9	398.8	≦	1189.6	OK
		B	-49.0			398.8	≦		
	X2	T	2.9	1.250	-582.3	725.0	≦	1648.9	OK
		B	2.9			725.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-568.2	710.4	≦	1650.8	OK
		B	-0.1			710.4	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-567.4	709.2	≦	1667.9	OK
		B	0.1			709.2	≦		
	X5	T	-2.9	1.250	-576.2	723.1	≦	1670.5	OK
		B	-2.9			723.1	≦		
	X6	T	49.0	1.250	-328.1	361.1	≦	1137.3	OK
		B	49.0			361.1	≦		
11F	X1	T	-48.9	1.250	-296.8	419.9	≦	1329.4	OK
		B	-48.9			419.9	≦		
	X2	T	1.7	1.250	-632.4	788.8	≦	1789.5	OK
		B	1.7			788.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-651.4	814.3	≦	1815.1	OK
		B	-0.0			814.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-652.8	816.0	≦	1841.0	OK
		B	0.0			816.0	≦		
	X5	T	-1.7	1.250	-630.2	789.4	≦	1828.8	OK
		B	-1.7			789.4	≦		
	X6	T	48.9	1.250	-346.1	383.7	≦	1288.6	OK
		B	48.9			383.7	≦		
10F	X1	T	-48.7	1.250	-324.8	454.7	≦	1416.3	OK
		B	-48.7			454.7	≦		
	X2	T	1.2	1.250	-680.8	849.8	≦	1804.0	OK
		B	1.2			849.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-693.0	866.3	≦	1810.6	OK
		B	-0.0			866.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-694.3	867.8	≦	1851.0	OK
		B	0.0			867.8	≦		
	X5	T	-1.2	1.250	-678.5	849.3	≦	1873.0	OK
		B	-1.2			849.3	≦		
	X6	T	48.7	1.250	-378.5	424.4	≦	1403.7	OK
		B	48.7			424.4	≦		
9F	X1	T	-48.4	1.250	-361.5	500.2	≦	1447.6	OK
		B	-48.4			500.2	≦		
	X2	T	1.5	1.250	-829.1	1034.8	≦	1821.5	OK
		B	1.5			1034.8	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-911.3	1139.2	≦	1829.1	OK
		B	-0.1			1139.2	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	X3	B	-0.1	1.250	-911.3	1139.2	≦	1829.1	OK
	X4	T	0.1	1.250	-911.2	1139.0	≦	1884.7	OK
		B	0.1			1139.0	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	-826.9	1035.2	≦	1912.5	OK
		B	-1.5			1035.2	≦		
	X6	T	48.4	1.250	-413.3	468.3	≦	1450.5	OK
		B	48.4			468.3	≦		
8F	X1	T	-52.4	1.250	-438.3	600.2	≦	1554.1	OK
		B	-52.4			600.2	≦		
	X2	T	1.8	1.250	-1070.9	1336.8	≦	2019.7	OK
		B	1.8			1336.8	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1231.7	1539.7	≦	2059.9	OK
		B	-0.1			1539.7	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1236.4	1545.5	≦	2125.4	OK
		B	0.1			1545.5	≦		
	X5	T	-1.8	1.250	-1074.2	1344.5	≦	2117.7	OK
		B	-1.8			1344.5	≦		
	X6	T	52.4	1.250	-488.1	557.8	≦	1546.0	OK
		B	52.4			557.8	≦		
7F	X1	T	-51.2	1.250	-460.0	626.2	≦	1421.7	OK
		B	-51.2			626.2	≦		
	X2	T	1.6	1.250	-997.0	1244.7	≦	1978.4	OK
		B	1.6			1244.7	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1118.6	1398.3	≦	2029.1	OK
		B	-0.1			1398.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1120.2	1400.2	≦	2101.9	OK
		B	0.1			1400.2	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	-996.0	1246.7	≦	2086.0	OK
		B	-1.6			1246.7	≦		
	X6	T	51.2	1.250	-512.3	589.2	≦	1414.7	OK
		B	51.2			589.2	≦		
6F	X1	T	-51.3	1.250	-440.5	601.9	≦	1401.1	OK
		B	-51.3			601.9	≦		
	X2	T	2.0	1.250	-1141.9	1425.4	≦	2358.0	OK
		B	2.0			1425.4	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1321.3	1651.8	≦	2418.8	OK
		B	-0.1			1651.8	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1328.7	1660.8	≦	2515.4	OK
		B	0.1			1660.8	≦		
	X5	T	-2.0	1.250	-1147.7	1436.7	≦	2488.7	OK
		B	-2.0			1436.7	≦		
	X6	T	51.3	1.250	-486.6	557.0	≦	1392.1	OK
		B	51.3			557.0	≦		
5F	X1	T	-51.2	1.250	-416.1	571.4	≦	1352.0	OK
		B	-51.2			571.4	≦		
	X2	T	2.0	1.250	-1094.5	1366.1	≦	2316.8	OK
		B	2.0			1366.1	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1332.4	1665.6	≦	2420.6	OK
		B	-0.1			1665.6	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-1333.4	1666.7	≦	2530.3	OK
		B	0.1			1666.7	≦		
	X5	T	-2.0	1.250	-1087.0	1360.7	≦	2461.8	OK
		B	-2.0			1360.7	≦		
	X6	T	51.2	1.250	-466.6	532.0	≦	1375.7	OK
		B	51.2			532.0	≦		
4F	X1	T	-51.2	1.250	-474.9	644.8	≦	1344.2	OK
		B	-51.2			644.8	≦		
	X2	T	1.9	1.250	-1156.9	1444.3	≦	2299.9	OK
		B	1.9			1444.3	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-1370.4	1713.0	≦	2401.4	OK
		B	-0.0			1713.0	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-1372.8	1715.9	≦	2535.0	OK
		B	0.0			1715.9	≦		
	X5	T	-1.9	1.250	-1158.4	1449.8	≦	2475.0	OK
		B	-1.9			1449.8	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X6	T	51.2	1.250	-525.3	605.5	1419.0	OK
		B	51.2			605.5		
3F	X1	T	-51.0	1.250	-445.7	608.1	1645.9	OK
		B	-51.0			608.1		
	X2	T	2.6	1.250	-1274.7	1590.8	2744.2	OK
		B	2.6			1590.8		
	X3	T	-0.2	1.250	-1503.0	1878.9	2883.4	OK
		B	-0.2			1878.9		
	X4	T	0.2	1.250	-1517.9	1897.2	3047.2	OK
		B	0.2			1897.2		
	X5	T	-2.6	1.250	-1284.4	1608.1	2948.2	OK
		B	-2.6			1608.1		
	X6	T	51.0	1.250	-498.0	571.4	1728.2	OK
		B	51.0			571.4		
2F	X1	T	-51.4	1.250	-320.2	451.7	1668.9	OK
		B	-51.4			451.7		
	X2	T	0.7	1.250	-981.7	1226.4	2652.1	OK
		B	0.7			1226.4		
	X3	T	0.4	1.250	-1245.3	1556.2	2769.5	OK
		B	0.4			1556.2		
	X4	T	-0.4	1.250	-1201.6	1502.4	2964.6	OK
		B	-0.4			1502.4		
	X5	T	-0.7	1.250	-937.5	1172.6	2915.4	OK
		B	-0.7			1172.6		
	X6	T	51.4	1.250	-350.4	386.6	1776.1	OK
		B	51.4			386.6		
1F	X1	T	-45.5	1.250	-1224.5	1576.1	1829.2	OK
		B	-45.5			1576.1		
	X2	T	6.8	1.250	-2077.7	2590.4	2870.5	OK
		B	6.8			2590.4		
	X3	T	-1.2	1.250	-2169.0	2712.5	2876.3	OK
		B	-1.2			2712.5		
	X4	T	1.2	1.250	-2315.9	2893.7	3125.0	OK
		B	1.2			2893.7		
	X5	T	-6.8	1.250	-2193.4	2748.5	3091.7	OK
		B	-6.8			2748.5		
	X6	T	45.5	1.250	-1326.9	1613.1	1894.3	OK
		B	45.5			1613.1		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-100.8	1.250	14.2	83.1	3211.1	OK
		B	-100.8			83.1		
	X2	T	1.0	1.250	-624.0	779.0	2903.9	OK
		B	1.0			779.0		
	X3	T	-0.1	1.250	-867.8	1084.8	3204.9	OK
		B	-0.1			1084.8		
	X4	T	0.1	1.250	-876.3	1095.2	3214.8	OK
		B	0.1			1095.2		
	X5	T	-1.0	1.250	-658.6	824.3	2948.9	OK
		B	-1.0			824.3		
	X6	T	100.8	1.250	-240.9	200.4	2053.0	OK
		B	100.8			200.4		
14F	X1	T	-62.4	1.250	-497.2	683.9	3297.0	OK
		B	-62.4			683.9		
	X2	T	-3.9	1.250	-1405.8	1761.1	3161.3	OK
		B	-3.9			1761.1		
	X3	T	0.1	1.250	-1769.8	2212.2	3345.3	OK
		B	0.1			2212.2		
	X4	T	-0.1	1.250	-1782.3	2227.9	3349.1	OK
		B	-0.1			2227.9		
	X5	T	3.9	1.250	-1464.1	1826.2	3173.7	OK
		B	3.9			1826.2		
	X6	T	62.4	1.250	-591.5	677.0	2053.9	OK
		B	62.4			677.0		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	T	-67.4	1.250	-906.2	1200.2	3590.2	OK
		B	-67.4			1200.2		
	X2	T	-2.7	1.250	-1819.7	2277.3	3443.4	OK
		B	-2.7			2277.3		
	X3	T	0.0	1.250	-2090.5	2613.1	3537.4	OK
		B	0.0			2613.1		
	X4	T	-0.0	1.250	-2099.4	2624.3	3533.2	OK
		B	-0.0			2624.3		
	X5	T	2.7	1.250	-1846.0	2304.8	3413.1	OK
		B	2.7			2304.8		
	X6	T	67.4	1.250	-924.2	1087.8	2211.9	OK
		B	67.4			1087.8		
12F	X1	T	-67.4	1.250	-1137.4	1489.1	4046.8	OK
		B	-67.4			1489.1		
	X2	T	-2.0	1.250	-2376.5	2972.7	5115.4	OK
		B	-2.0			2972.7		
	X3	T	0.0	1.250	-2597.3	3246.6	5203.3	OK
		B	0.0			3246.6		
	X4	T	-0.0	1.250	-2599.8	3249.8	5193.1	OK
		B	-0.0			3249.8		
	X5	T	2.0	1.250	-2369.8	2960.2	5055.6	OK
		B	2.0			2960.2		
	X6	T	67.4	1.250	-1071.3	1271.8	2437.6	OK
		B	67.4			1271.8		
11F	X1	T	-69.4	1.250	-1260.2	1644.7	4765.8	OK
		B	-69.4			1644.7		
	X2	T	-2.6	1.250	-2803.3	3506.8	5972.0	OK
		B	-2.6			3506.8		
	X3	T	0.0	1.250	-3128.4	3910.5	6153.1	OK
		B	0.0			3910.5		
	X4	T	-0.0	1.250	-3134.1	3917.7	6150.2	OK
		B	-0.0			3917.7		
	X5	T	2.6	1.250	-2820.0	3522.3	5940.5	OK
		B	2.6			3522.3		
	X6	T	69.4	1.250	-1172.2	1395.8	2962.3	OK
		B	69.4			1395.8		
10F	X1	T	-70.8	1.250	-1566.9	2029.4	3726.0	OK
		B	-70.8			2029.4		
	X2	T	-3.1	1.250	-3226.5	4036.2	6715.5	OK
		B	-3.1			4036.2		
	X3	T	0.1	1.250	-3537.0	4421.2	6739.9	OK
		B	0.1			4421.2		
	X4	T	-0.1	1.250	-3516.2	4395.3	6705.1	OK
		B	-0.1			4395.3		
	X5	T	3.1	1.250	-3123.8	3901.6	6568.0	OK
		B	3.1			3901.6		
	X6	T	70.8	1.250	-1394.4	1672.2	3670.8	OK
		B	70.8			1672.2		
9F	X1	T	-70.5	1.250	-1441.7	1872.7	4163.1	OK
		B	-70.5			1872.7		
	X2	T	-4.9	1.250	-3600.0	4504.9	9503.7	OK
		B	-4.9			4504.9		
	X3	T	0.1	1.250	-4014.2	5017.7	9398.1	OK
		B	0.1			5017.7		
	X4	T	-0.1	1.250	-3952.1	4940.3	9322.8	OK
		B	-0.1			4940.3		
	X5	T	4.9	1.250	-3367.3	4204.3	9206.2	OK
		B	4.9			4204.3		
	X6	T	70.5	1.250	-1289.6	1541.5	3281.7	OK
		B	70.5			1541.5		
8F	X1	T	-71.0	1.250	-1414.2	1838.7	3683.9	OK
		B	-71.0			1838.7		
	X2	T	-6.7	1.250	-3636.5	4552.2	8576.2	OK
		B	-6.7			4552.2		
	X3	T	0.2	1.250	-4268.2	5335.0	8791.9	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	B	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	X3	B		0.2	1.250	-4268.2	5335.0	≧	8791.9	OK
	X4	T		-0.2	1.250	-4246.0	5307.6	≧	8753.7	OK
		B		-0.2			5307.6	≧		
	X5	T		6.7	1.250	-3508.5	4379.0	≧	8359.1	OK
		B		6.7			4379.0	≧		
	X6	T		71.0	1.250	-1273.5	1521.0	≧	2969.2	OK
B			71.0	1521.0			≧			
7F	X1	T		-70.5	1.250	-1712.1	2210.6	≧	3361.1	OK
		B		-70.5			2210.6	≧		
	X2	T		-6.1	1.250	-4116.1	5151.3	≧	7819.6	OK
		B		-6.1			5151.3	≧		
	X3	T		0.1	1.250	-4656.6	5820.6	≧	7942.6	OK
		B		0.1			5820.6	≧		
	X4	T		-0.1	1.250	-4612.7	5766.0	≧	7862.2	OK
		B		-0.1			5766.0	≧		
	X5	T		6.1	1.250	-3891.9	4858.8	≧	7424.5	OK
		B		6.1			4858.8	≧		
	X6	T		70.5	1.250	-1469.4	1766.2	≧	2591.8	OK
		B		70.5			1766.2	≧		
6F	X1	T		-71.9	1.250	-1470.7	1910.3	≧	3325.4	OK
		B		-71.9			1910.3	≧		
	X2	T		-9.6	1.250	-4287.8	5369.3	≧	7946.4	OK
		B		-9.6			5369.3	≧		
	X3	T		0.3	1.250	-5092.7	6365.6	≧	8040.0	OK
		B		0.3			6365.6	≧		
	X4	T		-0.3	1.250	-5078.6	6348.6	≧	7925.0	OK
		B		-0.3			6348.6	≧		
	X5	T		9.6	1.250	-4037.7	5037.5	≧	7404.1	OK
		B		9.6			5037.5	≧		
	X6	T		71.9	1.250	-1437.1	1724.5	≧	4217.9	OK
		B		71.9			1724.5	≧		
5F	X1	T		-73.4	1.250	-1342.4	1751.5	≧	3424.1	OK
		B		-73.4			1751.5	≧		
	X2	T		-13.3	1.250	-4609.0	5774.6	≧	8000.6	OK
		B		-13.3			5774.6	≧		
	X3	T		0.5	1.250	-6068.7	7585.4	≧	8325.4	OK
		B		0.5			7585.4	≧		
	X4	T		-0.5	1.250	-5876.9	7346.7	≧	8191.8	OK
		B		-0.5			7346.7	≧		
	X5	T		13.3	1.250	-3946.4	4919.7	≧	7185.6	OK
		B		13.3			4919.7	≧		
	X6	T		73.4	1.250	-1168.1	1386.7	≧	3694.8	OK
		B		73.4			1386.7	≧		
4F	X1	T		-73.1	1.250	-1697.9	2195.4	≧	3529.9	OK
		B		-73.1			2195.4	≧		
	X2	T		-12.0	1.250	-5254.1	6579.6	≧	8013.6	OK
		B		-12.0			6579.6	≧		
	X3	T		0.5	1.250	-5954.6	7442.7	≧	8081.9	OK
		B		0.5			7442.7	≧		
	X4	T		-0.5	1.250	-5760.4	7201.0	≧	7994.0	OK
		B		-0.5			7201.0	≧		
	X5	T		12.0	1.250	-3938.3	4910.9	≧	7072.9	OK
		B		12.0			4910.9	≧		
	X6	T		73.1	1.250	-1361.3	1628.5	≧	3710.2	OK
		B	0	73.1			1628.5	≧		
3F	X1	T		-75.5	1.250	-1301.2	1702.0	≧	4040.8	OK
		B		-75.5			1702.0	≧		
	X2	T		-8.3	1.250	-4260.7	5334.1	≧	7776.2	OK
		B		-8.3			5334.1	≧		
	X3	T		0.3	1.250	-6199.5	7749.1	≧	8148.2	OK
		B		0.3			7749.1	≧		
	X4	T		-0.3	1.250	-6328.5	7910.9	≧	8110.2	OK
		B		-0.3			7910.9	≧		
	X5	T		8.3	1.250	-4640.9	5792.9	≧	7221.0	OK
		B		8.3			5792.9	≧		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X6	T	75.5	1.250	-1877.9	2271.9	4199.0	OK
		B	75.5			2271.9		
2F	X1	T	-70.0	1.250	-3231.8	4109.7	4179.7	OK
		B	-70.0			4109.7		
	X2	T	-6.7	1.250	-6055.7	7576.4	8303.7	OK
		B	-6.7			7576.4		
	X3	T	0.9	1.250	-6034.4	7542.2	7923.6	OK
		B	0.9			7542.2		
	X4	T	-0.9	1.250	-5747.7	7185.5	7717.1	OK
		B	-0.9			7185.5		
	X5	T	6.7	1.250	-4287.2	5352.2	6944.7	OK
		B	6.7			5352.2		
	X6	T	70.0	1.250	-1675.6	2024.5	3725.3	OK
		B	70.0			2024.5		
1F	X1	T	-92.3	1.250	-1831.0	2381.0	4452.1	OK
		B	-92.3			2381.0		
	X2	T	15.5	1.250	-4207.8	5244.2	8443.4	OK
		B	15.5			5244.2		
	X3	T	-3.9	1.250	-5102.4	6382.0	7646.6	OK
		B	-3.9			6382.0		
	X4	T	3.9	1.250	-5113.6	6388.1	7478.4	OK
		B	3.9			6388.1		
	X5	T	-15.5	1.250	-3871.1	4854.4	6709.3	OK
		B	-15.5			4854.4		
	X6	T	92.3	1.250	-1403.8	1662.5	3663.8	OK
		B	92.3			1662.5		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-81.5	1.250	16.1	61.4	1011.4	OK
		B	-81.5			61.4		
	X2	T	1.5	1.250	9.3	13.1	1363.8	OK
		B	1.5			13.1		
	X3	T	-0.2	1.250	1.3	1.4	1299.3	OK
		B	-0.2			1.4		
	X4	T	0.2	1.250	-1.3	1.4	1299.3	OK
		B	0.2			1.4		
	X5	T	-1.5	1.250	-9.3	13.1	1363.8	OK
		B	-1.5			13.1		
	X6	T	81.5	1.250	-16.1	61.4	1011.4	OK
		B	81.5			61.4		
14F	X1	T	-35.2	1.250	7.3	26.1	1035.0	OK
		B	-35.2			26.1		
	X2	T	-4.5	1.250	6.5	3.6	1426.8	OK
		B	-4.5			3.6		
	X3	T	0.3	1.250	2.6	3.5	1502.0	OK
		B	0.3			3.5		
	X4	T	-0.3	1.250	-2.6	3.5	1502.0	OK
		B	-0.3			3.5		
	X5	T	4.5	1.250	-6.5	3.6	1426.7	OK
		B	4.5			3.6		
	X6	T	35.2	1.250	-7.3	26.1	1035.0	OK
		B	35.2			26.1		
13F	X1	T	-48.2	1.250	26.0	15.7	1114.7	OK
		B	-48.2			15.7		
	X2	T	-0.0	1.250	16.3	20.4	1346.0	OK
		B	-0.0			20.4		
	X3	T	-0.0	1.250	1.9	2.4	1420.8	OK
		B	-0.0			2.4		
	X4	T	0.0	1.250	-1.9	2.4	1420.5	OK
		B	0.0			2.4		
	X5	T	0.0	1.250	-16.3	20.4	1346.0	OK
		B	0.0			20.4		
	X6	T	48.2	1.250	-26.0	15.7	1114.7	OK
		B	48.2			15.7		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-49.0	1.250	29.9	11.6	1147.2	OK
		B	-49.0			11.6	1147.2	
	X2	T	2.9	1.250	25.3	34.5	1480.6	OK
		B	2.9			34.5	1480.6	
	X3	T	-0.1	1.250	1.5	1.8	1451.5	OK
		B	-0.1			1.8	1451.5	
	X4	T	0.1	1.250	-1.5	1.8	1451.3	OK
		B	0.1			1.8	1451.3	
	X5	T	-2.9	1.250	-25.3	34.5	1480.6	OK
		B	-2.9			34.5	1480.6	
	X6	T	49.0	1.250	-29.9	11.6	1147.2	OK
		B	49.0			11.6	1147.2	
11F	X1	T	-48.9	1.250	30.5	10.7	1108.0	OK
		B	-48.9			10.7	1108.0	
	X2	T	1.7	1.250	26.8	35.2	1455.1	OK
		B	1.7			35.2	1455.1	
	X3	T	-0.0	1.250	1.7	2.1	1486.3	OK
		B	-0.0			2.1	1486.3	
	X4	T	0.0	1.250	-1.7	2.1	1486.3	OK
		B	0.0			2.1	1486.3	
	X5	T	-1.7	1.250	-26.8	35.2	1455.1	OK
		B	-1.7			35.2	1455.1	
	X6	T	48.9	1.250	-30.5	10.7	1108.0	OK
		B	48.9			10.7	1108.0	
10F	X1	T	-48.7	1.250	30.8	10.2	1111.7	OK
		B	-48.7			10.2	1111.7	
	X2	T	1.2	1.250	25.6	33.2	1396.4	OK
		B	1.2			33.2	1396.4	
	X3	T	-0.0	1.250	1.1	1.4	1357.5	OK
		B	-0.0			1.4	1357.5	
	X4	T	0.0	1.250	-1.1	1.4	1356.7	OK
		B	0.0			1.4	1356.7	
	X5	T	-1.2	1.250	-25.6	33.2	1396.4	OK
		B	-1.2			33.2	1396.4	
	X6	T	48.7	1.250	-30.8	10.2	1111.7	OK
		B	48.7			10.2	1111.7	
9F	X1	T	-48.4	1.250	37.2	1.8	859.2	OK
		B	-48.4			1.8	859.2	
	X2	T	1.5	1.250	20.8	27.5	1319.6	OK
		B	1.5			27.5	1319.6	
	X3	T	-0.1	1.250	-0.9	1.2	1243.2	OK
		B	-0.1			1.2	1243.2	
	X4	T	0.1	1.250	0.9	1.2	1243.2	OK
		B	0.1			1.2	1243.2	
	X5	T	-1.5	1.250	-20.8	27.5	1319.6	OK
		B	-1.5			27.5	1319.6	
	X6	T	48.4	1.250	-37.2	1.8	859.2	OK
		B	48.4			1.8	859.2	
8F	X1	T	-52.4	1.250	46.8	6.2	1060.0	OK
		B	-52.4			6.2	1060.0	
	X2	T	1.8	1.250	28.0	36.7	1429.4	OK
		B	1.8			36.7	1429.4	
	X3	T	-0.1	1.250	-2.0	2.6	1424.8	OK
		B	-0.1			2.6	1424.8	
	X4	T	0.1	1.250	2.0	2.6	1424.8	OK
		B	0.1			2.6	1424.8	
	X5	T	-1.8	1.250	-28.0	36.7	1429.4	OK
		B	-1.8			36.7	1429.4	
	X6	T	52.4	1.250	-46.8	6.2	1060.0	OK
		B	52.4			6.2	1060.0	
7F	X1	T	-51.2	1.250	45.0	5.1	1036.1	OK
		B	-51.2			5.1	1036.1	
	X2	T	1.6	1.250	25.1	33.0	1322.5	OK
		B	1.6			33.0	1322.5	
	X3	T	-0.1	1.250	-1.5	2.0	1246.1	OK

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
7F	X3	B	-0.1	1.250	-1.5	2.0	≦	1246.1	OK
	X4	T	0.1	1.250	1.5	2.0	≦	1246.4	OK
		B	0.1			2.0	≦		
	X5	T	-1.6	1.250	-25.1	33.0	≦	1322.5	OK
		B	-1.6			33.0	≦		
	X6	T	51.2	1.250	-45.0	5.1	≦	1036.1	OK
		B	51.2			5.1	≦		
6F	X1	T	-51.3	1.250	41.7	0.8	≦	1032.5	OK
		B	-51.3			0.8	≦		
	X2	T	2.0	1.250	32.7	42.9	≦	1647.9	OK
		B	2.0			42.9	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-1.3	1.7	≦	1535.3	OK
		B	-0.1			1.7	≦		
	X4	T	0.1	1.250	1.3	1.7	≦	1536.1	OK
		B	0.1			1.7	≦		
	X5	T	-2.0	1.250	-32.7	42.9	≦	1647.9	OK
		B	-2.0			42.9	≦		
	X6	T	51.3	1.250	-41.7	0.8	≦	1032.5	OK
		B	51.3			0.8	≦		
5F	X1	T	-51.2	1.250	39.4	1.9	≦	959.5	OK
		B	-51.2			1.9	≦		
	X2	T	2.0	1.250	28.3	37.3	≦	1578.5	OK
		B	2.0			37.3	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.8	1.1	≦	1569.3	OK
		B	-0.1			1.1	≦		
	X4	T	0.1	1.250	0.8	1.1	≦	1569.8	OK
		B	0.1			1.1	≦		
	X5	T	-2.0	1.250	-28.3	37.3	≦	1578.5	OK
		B	-2.0			37.3	≦		
	X6	T	51.2	1.250	-39.4	1.9	≦	959.5	OK
		B	51.2			1.9	≦		
4F	X1	T	-51.2	1.250	33.7	9.1	≦	891.9	OK
		B	-51.2			9.1	≦		
	X2	T	1.9	1.250	21.7	29.0	≦	1387.8	OK
		B	1.9			29.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.2	0.3	≦	1212.4	OK
		B	-0.0			0.3	≦		
	X4	T	0.0	1.250	0.2	0.3	≦	1212.4	OK
		B	0.0			0.3	≦		
	X5	T	-1.9	1.250	-21.7	29.0	≦	1387.8	OK
		B	-1.9			29.0	≦		
	X6	T	51.2	1.250	-33.7	9.1	≦	891.9	OK
		B	51.2			9.1	≦		
3F	X1	T	-51.0	1.250	30.9	12.5	≦	1087.1	OK
		B	-51.0			12.5	≦		
	X2	T	2.6	1.250	26.8	36.1	≦	1983.2	OK
		B	2.6			36.1	≦		
	X3	T	-0.2	1.250	0.9	0.9	≦	1819.6	OK
		B	-0.2			0.9	≦		
	X4	T	0.2	1.250	-0.8	0.9	≦	1815.6	OK
		B	0.2			0.9	≦		
	X5	T	-2.6	1.250	-26.8	36.1	≦	1983.2	OK
		B	-2.6			36.1	≦		
	X6	T	51.0	1.250	-30.9	12.5	≦	1087.1	OK
		B	51.0			12.5	≦		
2F	X1	T	-51.4	1.250	28.4	15.9	≦	1015.1	OK
		B	-51.4			15.9	≦		
	X2	T	0.7	1.250	40.1	50.8	≦	1679.3	OK
		B	0.7			50.8	≦		
	X3	T	0.4	1.250	-1.5	1.6	≦	1483.8	OK
		B	0.4			1.6	≦		
	X4	T	-0.4	1.250	1.6	1.6	≦	1483.8	OK
		B	-0.4			1.6	≦		
	X5	T	-0.7	1.250	-40.1	50.8	≦	1679.2	OK
		B	-0.7			50.8	≦		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X6	T	51.4	1.250	-28.4	15.9	≦	1015.1	OK
		B	51.4			15.9	≦		
1F	X1	T	-45.5	1.250	45.5	11.4	≦	955.4	OK
		B	-45.5			11.4	≦		
	X2	T	6.8	1.250	-6.8	1.7	≦	1415.0	OK
		B	6.8			1.7	≦		
	X3	T	-1.2	1.250	1.2	0.3	≦	1415.0	OK
		B	-1.2			0.3	≦		
	X4	T	1.2	1.250	-1.2	0.3	≦	1511.3	OK
		B	1.2			0.3	≦		
	X5	T	-6.8	1.250	6.8	1.7	≦	1415.0	OK
		B	-6.8			1.7	≦		
	X6	T	45.5	1.250	-45.5	11.4	≦	937.5	OK
		B	45.5			11.4	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-100.8	1.250	64.1	20.6	≦	2512.9	OK
		B	-100.8			20.6	≦		
	X2	T	1.0	1.250	75.4	95.3	≦	4100.5	OK
		B	1.0			95.3	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	12.3	15.3	≦	4459.7	OK
		B	-0.1			15.3	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-12.3	15.3	≦	4459.6	OK
		B	0.1			15.3	≦		
	X5	T	-1.0	1.250	-75.4	95.3	≦	4100.5	OK
		B	-1.0			95.3	≦		
	X6	T	100.8	1.250	-64.1	20.6	≦	2512.9	OK
		B	100.8			20.6	≦		
14F	X1	T	-62.4	1.250	48.8	1.4	≦	2965.7	OK
		B	-62.4			1.4	≦		
	X2	T	-3.9	1.250	60.7	72.0	≦	4643.1	OK
		B	-3.9			72.0	≦		
	X3	T	0.1	1.250	11.6	14.6	≦	4645.6	OK
		B	0.1			14.6	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-11.6	14.6	≦	4645.5	OK
		B	-0.1			14.6	≦		
	X5	T	3.9	1.250	-60.7	72.0	≦	4643.1	OK
		B	3.9			72.0	≦		
	X6	T	62.4	1.250	-48.8	1.4	≦	2965.7	OK
		B	62.4			1.4	≦		
13F	X1	T	-67.4	1.250	52.0	2.4	≦	2753.1	OK
		B	-67.4			2.4	≦		
	X2	T	-2.7	1.250	59.5	71.6	≦	4774.9	OK
		B	-2.7			71.6	≦		
	X3	T	0.0	1.250	10.8	13.5	≦	4653.7	OK
		B	0.0			13.5	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-10.8	13.5	≦	4653.6	OK
		B	-0.0			13.5	≦		
	X5	T	2.7	1.250	-59.5	71.7	≦	4774.9	OK
		B	2.7			71.7	≦		
	X6	T	67.4	1.250	-52.0	2.4	≦	2753.0	OK
		B	67.4			2.4	≦		
12F	X1	T	-67.4	1.250	53.3	0.8	≦	2939.4	OK
		B	-67.4			0.8	≦		
	X2	T	-2.0	1.250	67.6	82.5	≦	6501.2	OK
		B	-2.0			82.5	≦		
	X3	T	0.0	1.250	11.7	14.7	≦	6482.8	OK
		B	0.0			14.7	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-11.7	14.7	≦	6482.8	OK
		B	-0.0			14.7	≦		
	X5	T	2.0	1.250	-67.7	82.5	≦	6501.1	OK
		B	2.0			82.5	≦		
	X6	T	67.4	1.250	-53.3	0.8	≦	2939.3	OK
		B	67.4			0.8	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
11F	X1	T	-69.4	1.250	59.0	4.3	2619.4	OK
		B	-69.4			4.3		
	X2	T	-2.6	1.250	70.8	85.8	6537.7	OK
		B	-2.6			85.8		
	X3	T	0.0	1.250	12.1	15.1	6538.8	OK
		B	0.0			15.1		
	X4	T	-0.0	1.250	-12.1	15.1	6538.8	OK
		B	-0.0			15.1		
	X5	T	2.6	1.250	-70.8	85.8	6537.7	OK
		B	2.6			85.8		
	X6	T	69.4	1.250	-59.0	4.3	2619.2	OK
		B	69.4			4.3		
10F	X1	T	-70.8	1.250	66.2	12.0	2829.5	OK
		B	-70.8			12.0		
	X2	T	-3.1	1.250	74.2	89.6	6837.0	OK
		B	-3.1			89.6		
	X3	T	0.1	1.250	12.2	15.3	6755.2	OK
		B	0.1			15.3		
	X4	T	-0.1	1.250	-12.2	15.3	6755.4	OK
		B	-0.1			15.3		
	X5	T	3.1	1.250	-74.2	89.6	6837.0	OK
		B	3.1			89.6		
	X6	T	70.8	1.250	-66.3	12.0	2829.1	OK
		B	70.8			12.0		
9F	X1	T	-70.5	1.250	63.2	8.4	3344.7	OK
		B	-70.5			8.4		
	X2	T	-4.9	1.250	80.5	95.7	8813.2	OK
		B	-4.9			95.7		
	X3	T	0.1	1.250	14.2	17.9	8937.9	OK
		B	0.1			17.9		
	X4	T	-0.1	1.250	-14.2	17.9	8937.5	OK
		B	-0.1			17.9		
	X5	T	4.9	1.250	-80.5	95.7	8813.2	OK
		B	4.9			95.7		
	X6	T	70.5	1.250	-63.2	8.4	3344.5	OK
		B	70.5			8.4		
8F	X1	T	-71.0	1.250	60.7	4.9	3910.6	OK
		B	-71.0			4.9		
	X2	T	-6.7	1.250	74.7	86.8	9456.4	OK
		B	-6.7			86.8		
	X3	T	0.2	1.250	14.5	18.3	9403.1	OK
		B	0.2			18.3		
	X4	T	-0.2	1.250	-14.5	18.3	9403.1	OK
		B	-0.2			18.3		
	X5	T	6.7	1.250	-74.7	86.8	9456.4	OK
		B	6.7			86.8		
	X6	T	71.0	1.250	-60.7	4.9	3910.5	OK
		B	71.0			4.9		
7F	X1	T	-70.5	1.250	55.5	1.2	4026.4	OK
		B	-70.5			1.2		
	X2	T	-6.1	1.250	66.8	77.4	9609.8	OK
		B	-6.1			77.4		
	X3	T	0.1	1.250	12.6	15.9	9512.1	OK
		B	0.1			15.9		
	X4	T	-0.1	1.250	-12.6	15.9	9511.9	OK
		B	-0.1			15.9		
	X5	T	6.1	1.250	-66.8	77.4	9609.8	OK
		B	6.1			77.4		
	X6	T	70.5	1.250	-55.5	1.2	4026.6	OK
		B	70.5			1.2		
6F	X1	T	-71.9	1.250	52.1	6.8	4501.9	OK
		B	-71.9			6.8		
	X2	T	-9.6	1.250	68.2	75.6	10910.1	OK
		B	-9.6			75.6		
	X3	T	0.3	1.250	15.3	19.4	10464.0	OK
		B	0.3			19.4		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X3	B	0.3	1.250	15.3	19.4	≦	10464.0	OK
	X4	T	-0.3	1.250	-15.3	19.4	≦	10464.1	OK
		B	-0.3			19.4	≦		
	X5	T	9.6	1.250	-68.2	75.6	≦	10910.1	OK
		B	9.6			75.6	≦		
	X6	T	71.9	1.250	-52.1	6.8	≦	4501.7	OK
		B	71.9			6.8	≦		
5F	X1	T	-73.4	1.250	46.5	15.3	≦	4679.4	OK
		B	-73.4			15.3	≦		
	X2	T	-13.3	1.250	62.4	64.7	≦	11144.7	OK
		B	-13.3			64.7	≦		
	X3	T	0.5	1.250	16.4	21.1	≦	10973.7	OK
		B	0.5			21.1	≦		
	X4	T	-0.5	1.250	-16.4	21.1	≦	10973.9	OK
		B	-0.5			21.1	≦		
	X5	T	13.3	1.250	-62.4	64.7	≦	11144.9	OK
		B	13.3			64.7	≦		
	X6	T	73.4	1.250	-46.6	15.3	≦	4679.4	OK
		B	73.4			15.3	≦		
4F	X1	T	-73.1	1.250	37.5	26.2	≦	4796.4	OK
		B	-73.1			26.2	≦		
	X2	T	-12.0	1.250	50.9	51.5	≦	11192.5	OK
		B	-12.0			51.5	≦		
	X3	T	0.5	1.250	13.4	17.3	≦	11219.0	OK
		B	0.5			17.3	≦		
	X4	T	-0.5	1.250	-13.4	17.3	≦	11219.3	OK
		B	-0.5			17.3	≦		
	X5	T	12.0	1.250	-50.9	51.5	≦	11192.6	OK
		B	12.0			51.5	≦		
	X6	T	73.1	1.250	-37.5	26.2	≦	4796.4	OK
		B	73.1			26.2	≦		
3F	X1	T	-75.5	1.250	34.7	32.1	≦	5303.3	OK
		B	-75.5			32.1	≦		
	X2	T	-8.3	1.250	44.6	47.5	≦	11783.2	OK
		B	-8.3			47.5	≦		
	X3	T	0.3	1.250	10.0	12.8	≦	11492.5	OK
		B	0.3			12.8	≦		
	X4	T	-0.3	1.250	-10.0	12.8	≦	11492.5	OK
		B	-0.3			12.8	≦		
	X5	T	8.3	1.250	-44.6	47.5	≦	11783.2	OK
		B	8.3			47.5	≦		
	X6	T	75.5	1.250	-34.7	32.1	≦	5303.2	OK
		B	75.5			32.1	≦		
2F	X1	T	-70.0	1.250	34.7	26.5	≦	5019.5	OK
		B	-70.0			26.5	≦		
	X2	T	-6.7	1.250	40.2	43.5	≦	11846.2	OK
		B	-6.7			43.5	≦		
	X3	T	0.9	1.250	6.3	8.7	≦	12045.2	OK
		B	0.9			8.7	≦		
	X4	T	-0.9	1.250	-6.3	8.7	≦	12047.2	OK
		B	-0.9			8.7	≦		
	X5	T	6.7	1.250	-40.2	43.5	≦	11846.7	OK
		B	6.7			43.5	≦		
	X6	T	70.0	1.250	-34.7	26.5	≦	5019.4	OK
		B	70.0			26.5	≦		
1F	X1	T	-92.3	1.250	12.7	76.4	≦	5068.8	OK
		B	-92.3			76.4	≦		
	X2	T	15.5	1.250	14.8	34.0	≦	11700.1	OK
		B	15.5			34.0	≦		
	X3	T	-3.9	1.250	1.9	1.5	≦	9231.1	OK
		B	-3.9			1.5	≦		
	X4	T	3.9	1.250	-1.9	1.5	≦	9231.1	OK
		B	3.9			1.5	≦		
	X5	T	-15.5	1.250	-14.8	34.0	≦	11699.7	OK
		B	-15.5			34.0	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X6	T	92.3	1.250	-12.7	76.4	≦	5068.9	OK
		B	92.3			76.4	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X1	T	-81.5	1.250	-8.0	91.6	≦	1072.9	OK
		B	-81.5			91.6	≦		
	X2	T	1.5	1.250	-9.0	9.7	≦	1317.4	OK
		B	1.5			9.7	≦		
	X3	T	-0.2	1.250	1.3	1.4	≦	1316.9	OK
		B	-0.2			1.4	≦		
	X4	T	0.2	1.250	-1.3	1.4	≦	1316.9	OK
		B	0.2			1.4	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	9.0	9.7	≦	1317.4	OK
		B	-1.5			9.7	≦		
	X6	T	81.5	1.250	8.0	91.6	≦	1072.9	OK
		B	81.5			91.6	≦		
14F	X1	T	-35.2	1.250	-5.9	42.6	≦	1225.9	OK
		B	-35.2			42.6	≦		
	X2	T	-4.5	1.250	-10.4	17.5	≦	1534.3	OK
		B	-4.5			17.5	≦		
	X3	T	0.3	1.250	2.3	3.1	≦	1517.2	OK
		B	0.3			3.1	≦		
	X4	T	-0.3	1.250	-2.3	3.1	≦	1517.2	OK
		B	-0.3			3.1	≦		
	X5	T	4.5	1.250	10.4	17.5	≦	1534.3	OK
		B	4.5			17.5	≦		
	X6	T	35.2	1.250	5.9	42.6	≦	1225.9	OK
		B	35.2			42.6	≦		
13F	X1	T	-48.2	1.250	-17.2	69.7	≦	1310.0	OK
		B	-48.2			69.7	≦		
	X2	T	-0.0	1.250	-17.9	22.4	≦	1586.2	OK
		B	-0.0			22.4	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	2.3	2.9	≦	1614.0	OK
		B	-0.0			2.9	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-2.3	2.9	≦	1614.0	OK
		B	0.0			2.9	≦		
	X5	T	0.0	1.250	17.9	22.4	≦	1586.2	OK
		B	0.0			22.4	≦		
	X6	T	48.2	1.250	17.2	69.7	≦	1310.0	OK
		B	48.2			69.7	≦		
12F	X1	T	-49.0	1.250	-27.7	83.6	≦	1413.3	OK
		B	-49.0			83.6	≦		
	X2	T	2.9	1.250	-25.8	29.4	≦	1753.0	OK
		B	2.9			29.4	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	2.5	3.0	≦	1718.7	OK
		B	-0.1			3.0	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2.5	3.0	≦	1718.7	OK
		B	0.1			3.0	≦		
	X5	T	-2.9	1.250	25.8	29.4	≦	1753.0	OK
		B	-2.9			29.4	≦		
	X6	T	49.0	1.250	27.7	83.6	≦	1413.3	OK
		B	49.0			83.6	≦		
11F	X1	T	-48.9	1.250	-26.3	81.8	≦	1502.0	OK
		B	-48.9			81.8	≦		
	X2	T	1.7	1.250	-24.3	28.8	≦	1856.3	OK
		B	1.7			28.8	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	2.3	2.8	≦	1830.2	OK
		B	-0.0			2.8	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-2.3	2.8	≦	1830.2	OK
		B	0.0			2.8	≦		
	X5	T	-1.7	1.250	24.3	28.8	≦	1856.3	OK
		B	-1.7			28.8	≦		
	X6	T	48.9	1.250	26.3	81.8	≦	1502.0	OK
		B	48.9			81.8	≦		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X1	T	-48.7	1.250	-26.1	81.3	1587.7	OK
		B	-48.7			81.3		
	X2	T	1.2	1.250	-23.5	28.2	1973.8	OK
		B	1.2			28.2		
	X3	T	-0.0	1.250	2.1	2.6	1930.7	OK
		B	-0.0			2.6		
	X4	T	0.0	1.250	-2.1	2.6	1930.7	OK
		B	0.0			2.6		
	X5	T	-1.2	1.250	23.5	28.2	1973.8	OK
		B	-1.2			28.2		
	X6	T	48.7	1.250	26.1	81.3	1587.7	OK
		B	48.7			81.3		
9F	X1	T	-48.4	1.250	-31.9	88.3	1651.1	OK
		B	-48.4			88.3		
	X2	T	1.5	1.250	-27.2	32.5	2051.0	OK
		B	1.5			32.5		
	X3	T	-0.1	1.250	2.4	3.0	2020.5	OK
		B	-0.1			3.0		
	X4	T	0.1	1.250	-2.4	3.0	2020.4	OK
		B	0.1			3.0		
	X5	T	-1.5	1.250	27.2	32.5	2051.0	OK
		B	-1.5			32.5		
	X6	T	48.4	1.250	31.9	88.3	1651.1	OK
		B	48.4			88.3		
8F	X1	T	-52.4	1.250	-37.6	99.4	1803.2	OK
		B	-52.4			99.4		
	X2	T	1.8	1.250	-33.4	40.0	2223.2	OK
		B	1.8			40.0		
	X3	T	-0.1	1.250	3.3	4.0	2222.6	OK
		B	-0.1			4.0		
	X4	T	0.1	1.250	-3.3	4.0	2222.5	OK
		B	0.1			4.0		
	X5	T	-1.8	1.250	33.4	40.0	2223.2	OK
		B	-1.8			40.0		
	X6	T	52.4	1.250	37.6	99.4	1803.2	OK
		B	52.4			99.4		
7F	X1	T	-51.2	1.250	-29.1	87.5	1912.9	OK
		B	-51.2			87.5		
	X2	T	1.6	1.250	-19.8	23.2	2178.9	OK
		B	1.6			23.2		
	X3	T	-0.1	1.250	1.8	2.1	2154.2	OK
		B	-0.1			2.1		
	X4	T	0.1	1.250	-1.8	2.1	2154.2	OK
		B	0.1			2.1		
	X5	T	-1.6	1.250	19.8	23.2	2178.9	OK
		B	-1.6			23.2		
	X6	T	51.2	1.250	29.1	87.5	1912.9	OK
		B	51.2			87.5		
6F	X1	T	-51.3	1.250	-23.4	80.6	2112.2	OK
		B	-51.3			80.6		
	X2	T	2.0	1.250	-24.0	28.0	2849.0	OK
		B	2.0			28.0		
	X3	T	-0.1	1.250	2.0	2.4	2807.6	OK
		B	-0.1			2.4		
	X4	T	0.1	1.250	-2.0	2.4	2807.7	OK
		B	0.1			2.4		
	X5	T	-2.0	1.250	24.0	28.0	2849.0	OK
		B	-2.0			28.0		
	X6	T	51.3	1.250	23.4	80.6	2112.2	OK
		B	51.3			80.6		
5F	X1	T	-51.2	1.250	-21.4	77.9	2173.2	OK
		B	-51.2			77.9		
	X2	T	2.0	1.250	-15.2	17.0	2856.1	OK
		B	2.0			17.0		
	X3	T	-0.1	1.250	1.0	1.2	2910.2	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X3	T	-0.1	1.250	1.0	1.2	2910.2	OK
		B	0.1			1.2		
	X4	T	0.1	1.250	-1.0	1.2	2909.4	OK
		B	-2.0			1.2		
	X5	T	-2.0	1.250	15.2	17.0	2856.1	OK
		B	51.2			17.0		
4F	X6	T	51.2	1.250	21.4	77.9	2173.2	OK
		B	51.2			77.9		
	X1	T	-51.2	1.250	-7.8	60.9	2173.9	OK
		B	-51.2			60.9		
	X2	T	1.9	1.250	-9.0	9.4	2693.4	OK
		B	1.9			9.4		
	X3	T	-0.0	1.250	0.5	0.6	2613.8	OK
		B	-0.0			0.6		
	X4	T	0.0	1.250	-0.5	0.6	2613.8	OK
		B	0.0			0.6		
	X5	T	-1.9	1.250	9.0	9.4	2693.6	OK
		B	-1.9			9.4		
3F	X6	T	51.2	1.250	7.8	61.0	2173.9	OK
		B	51.2			61.0		
	X1	T	-51.0	1.250	-3.6	55.5	2462.1	OK
		B	-51.0			55.5		
	X2	T	2.6	1.250	-5.7	4.6	3793.7	OK
		B	2.6			4.6		
	X3	T	-0.2	1.250	0.1	0.0	3498.2	OK
		B	-0.2			0.0		
	X4	T	0.2	1.250	-0.1	0.0	3498.2	OK
		B	0.2			0.0		
	X5	T	-2.6	1.250	5.7	4.6	3794.7	OK
		B	-2.6			4.6		
2F	X6	T	51.0	1.250	3.6	55.5	2462.1	OK
		B	51.0			55.5		
	X1	T	-51.4	1.250	-4.1	56.5	2467.7	OK
		B	-51.4			56.5		
	X2	T	0.7	1.250	-3.2	3.3	3926.9	OK
		B	0.7			3.3		
	X3	T	0.4	1.250	-0.3	0.0	3498.2	OK
		B	0.4			0.0		
	X4	T	-0.4	1.250	0.3	0.0	3498.2	OK
		B	-0.4			0.0		
	X5	T	-0.7	1.250	3.2	3.3	3927.3	OK
		B	-0.7			3.3		
1F	X6	T	51.4	1.250	4.1	56.5	2467.7	OK
		B	51.4			56.5		
	X1	T	-45.5	1.250	5.1	39.1	2321.1	OK
		B	-45.5			39.1		
	X2	T	6.8	1.250	-2.2	4.0	3498.2	OK
		B	6.8			4.0		
	X3	T	-1.2	1.250	0.1	1.1	3498.2	OK
		B	-1.2			1.1		
	X4	T	1.2	1.250	-0.1	1.1	3498.2	OK
		B	1.2			1.1		
	X5	T	-6.8	1.250	2.2	4.0	3498.2	OK
		B	-6.8			4.0		
15F	X6	T	45.5	1.250	-5.1	39.1	2321.1	OK
		B	45.5			39.1		
	X1	T	-100.8	1.250	49.8	38.6	2506.0	OK
		B	-100.8			38.6		
	X2	T	1.0	1.250	70.1	88.6	4116.0	OK
		B	1.0			88.6		
	X3	T	-0.1	1.250	23.4	29.1	4382.7	OK
		B	-0.1			29.1		
	X4	T	0.1	1.250	-23.4	29.1	4382.7	OK
		B						

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
15F	X1	T	-100.8	1.250	49.8	38.6	2506.0	OK
		B	-100.8			38.6		
	X2	T	1.0	1.250	70.1	88.6	4116.0	OK
		B	1.0			88.6		
	X3	T	-0.1	1.250	23.4	29.1	4382.7	OK
		B	-0.1			29.1		
	X4	T	0.1	1.250	-23.4	29.1	4382.7	OK
		B						

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	X4	B	0.1	1.250	-23.4	29.1	$\leq$	4382.7	OK
	X5	T	-1.0	1.250	-70.1	88.6	$\leq$	4116.0	OK
		B	-1.0			88.6	$\leq$		
	X6	T	100.8	1.250	-49.8	38.6	$\leq$	2506.0	OK
		B	100.8			38.6	$\leq$		
14F	X1	T	-62.4	1.250	38.4	14.4	$\leq$	2821.0	OK
		B	-62.4			14.4	$\leq$		
	X2	T	-3.9	1.250	62.1	73.7	$\leq$	4416.1	OK
		B	-3.9			73.7	$\leq$		
	X3	T	0.1	1.250	21.9	27.5	$\leq$	4530.7	OK
		B	0.1			27.5	$\leq$		
	X4	T	-0.1	1.250	-21.9	27.5	$\leq$	4530.7	OK
		B	-0.1			27.5	$\leq$		
	X5	T	3.9	1.250	-62.1	73.7	$\leq$	4416.2	OK
		B	3.9			73.7	$\leq$		
	X6	T	62.4	1.250	-38.4	14.4	$\leq$	2821.0	OK
		B	62.4			14.4	$\leq$		
13F	X1	T	-67.4	1.250	48.6	6.6	$\leq$	2537.0	OK
		B	-67.4			6.6	$\leq$		
	X2	T	-2.7	1.250	79.5	96.7	$\leq$	4119.7	OK
		B	-2.7			96.7	$\leq$		
	X3	T	0.0	1.250	25.8	32.4	$\leq$	4262.6	OK
		B	0.0			32.4	$\leq$		
	X4	T	-0.0	1.250	-25.9	32.4	$\leq$	4262.6	OK
		B	-0.0			32.4	$\leq$		
	X5	T	2.7	1.250	-79.5	96.7	$\leq$	4119.7	OK
		B	2.7			96.7	$\leq$		
	X6	T	67.4	1.250	-48.6	6.6	$\leq$	2537.0	OK
		B	67.4			6.6	$\leq$		
12F	X1	T	-67.4	1.250	55.8	2.3	$\leq$	2238.6	OK
		B	-67.4			2.3	$\leq$		
	X2	T	-2.0	1.250	63.3	77.1	$\leq$	5606.2	OK
		B	-2.0			77.1	$\leq$		
	X3	T	0.0	1.250	17.2	21.5	$\leq$	5655.0	OK
		B	0.0			21.5	$\leq$		
	X4	T	-0.0	1.250	-17.2	21.5	$\leq$	5655.0	OK
		B	-0.0			21.5	$\leq$		
	X5	T	2.0	1.250	-63.3	77.1	$\leq$	5606.2	OK
		B	2.0			77.1	$\leq$		
	X6	T	67.4	1.250	-55.8	2.3	$\leq$	2238.7	OK
		B	67.4			2.3	$\leq$		
11F	X1	T	-69.4	1.250	69.9	17.9	$\leq$	2981.7	OK
		B	-69.4			17.9	$\leq$		
	X2	T	-2.6	1.250	90.1	110.0	$\leq$	5734.0	OK
		B	-2.6			110.0	$\leq$		
	X3	T	0.0	1.250	24.2	30.3	$\leq$	5750.2	OK
		B	0.0			30.3	$\leq$		
	X4	T	-0.0	1.250	-24.2	30.3	$\leq$	5750.3	OK
		B	-0.0			30.3	$\leq$		
	X5	T	2.6	1.250	-90.1	110.0	$\leq$	5734.0	OK
		B	2.6			110.0	$\leq$		
	X6	T	69.4	1.250	-69.9	17.9	$\leq$	2981.7	OK
		B	69.4			17.9	$\leq$		
10F	X1	T	-70.8	1.250	83.8	33.9	$\leq$	2199.0	OK
		B	-70.8			33.9	$\leq$		
	X2	T	-3.1	1.250	104.9	128.0	$\leq$	6036.7	OK
		B	-3.1			128.0	$\leq$		
	X3	T	0.1	1.250	28.4	35.6	$\leq$	6026.3	OK
		B	0.1			35.6	$\leq$		
	X4	T	-0.1	1.250	-28.4	35.6	$\leq$	6026.3	OK
		B	-0.1			35.6	$\leq$		
	X5	T	3.1	1.250	-104.9	128.0	$\leq$	6036.7	OK
		B	3.1			128.0	$\leq$		
	X6	T	70.8	1.250	-83.8	33.9	$\leq$	2199.0	OK
		B	70.8			33.9	$\leq$		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X1	T	-70.5	1.250	94.3	47.4	2208.1	OK
		B	-70.5			47.4		
	X2	T	-4.9	1.250	130.5	158.2	7624.0	OK
		B	-4.9			158.2		
	X3	T	0.1	1.250	37.1	46.4	7512.1	OK
		B	0.1			46.4		
	X4	T	-0.1	1.250	-37.1	46.4	7512.2	OK
		B	-0.1			46.4		
	X5	T	4.9	1.250	-130.5	158.2	7624.0	OK
		B	4.9			158.2		
	X6	T	70.5	1.250	-94.3	47.4	2208.1	OK
		B	70.5			47.4		
8F	X1	T	-71.0	1.250	112.5	69.7	2437.6	OK
		B	-71.0			69.7		
	X2	T	-6.7	1.250	149.3	179.9	7780.8	OK
		B	-6.7			179.9		
	X3	T	0.2	1.250	42.3	53.0	7918.9	OK
		B	0.2			53.0		
	X4	T	-0.2	1.250	-42.3	53.0	7918.8	OK
		B	-0.2			53.0		
	X5	T	6.7	1.250	-149.3	179.9	7780.7	OK
		B	6.7			179.9		
	X6	T	71.0	1.250	-112.5	69.7	2437.6	OK
		B	71.0			69.7		
7F	X1	T	-70.5	1.250	139.3	103.6	2267.5	OK
		B	-70.5			103.6		
	X2	T	-6.1	1.250	159.0	192.6	7787.8	OK
		B	-6.1			192.6		
	X3	T	0.1	1.250	43.6	54.7	7839.0	OK
		B	0.1			54.7		
	X4	T	-0.1	1.250	-43.6	54.7	7838.9	OK
		B	-0.1			54.7		
	X5	T	6.1	1.250	-159.0	192.6	7787.8	OK
		B	6.1			192.6		
	X6	T	70.5	1.250	-139.3	103.6	2267.5	OK
		B	70.5			103.6		
6F	X1	T	-71.9	1.250	174.6	146.4	2144.1	OK
		B	-71.9			146.4		
	X2	T	-9.6	1.250	214.1	257.9	8160.5	OK
		B	-9.6			257.9		
	X3	T	0.3	1.250	63.8	80.1	7930.1	OK
		B	0.3			80.1		
	X4	T	-0.3	1.250	-63.8	80.1	7930.1	OK
		B	-0.3			80.1		
	X5	T	9.6	1.250	-214.1	257.9	8160.5	OK
		B	9.6			257.9		
	X6	T	71.9	1.250	-174.6	146.4	2144.1	OK
		B	71.9			146.4		
5F	X1	T	-73.4	1.250	262.5	254.6	3483.5	OK
		B	-73.4			254.6		
	X2	T	-13.3	1.250	201.1	238.1	8295.9	OK
		B	-13.3			238.1		
	X3	T	0.5	1.250	62.2	78.3	8280.2	OK
		B	0.5			78.3		
	X4	T	-0.5	1.250	-62.2	78.3	8280.2	OK
		B	-0.5			78.3		
	X5	T	13.3	1.250	-201.1	238.1	8296.0	OK
		B	13.3			238.1		
	X6	T	73.4	1.250	-262.5	254.6	3483.5	OK
		B	73.4			254.6		
4F	X1	T	-73.1	1.250	73.1	18.3	2947.9	OK
		B	-73.1			18.3		
	X2	T	-12.0	1.250	215.4	257.2	8174.9	OK
		B	-12.0			257.2		
	X3	T	0.5	1.250	64.6	81.2	8249.8	OK
		B	0.5			81.2		

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	X3	B	0.5	1.250	64.6	81.2	≦	8249.8	OK
	X4	T	-0.5	1.250	-64.6	81.2	≦	8249.8	OK
		B	-0.5			81.2	≦		
	X5	T	12.0	1.250	-215.4	257.2	≦	8175.0	OK
		B	12.0			257.2	≦		
	X6	T	73.1	1.250	-73.1	18.3	≦	2947.9	OK
B		73.1	18.3			≦			
3F	X1	T	-75.5	1.250	349.7	361.7	≦	3888.7	OK
		B	-75.5			361.7	≦		
	X2	T	-8.3	1.250	319.3	390.8	≦	8289.4	OK
		B	-8.3			390.8	≦		
	X3	T	0.3	1.250	76.2	95.5	≦	8423.4	OK
		B	0.3			95.5	≦		
	X4	T	-0.3	1.250	-76.2	95.5	≦	8423.7	OK
		B	-0.3			95.5	≦		
	X5	T	8.3	1.250	-319.3	390.8	≦	8289.4	OK
		B	8.3			390.8	≦		
	X6	T	75.5	1.250	-349.7	361.7	≦	3888.7	OK
		B	75.5			361.7	≦		
2F	X1	T	-70.0	1.250	442.0	482.5	≦	3469.2	OK
		B	0			-70.0	482.5		
	X2	T	-6.7	1.250	412.4	508.8	≦	7727.7	OK
		B	-6.7			508.8	≦		
	X3	T	0.9	1.250	53.6	67.9	≦	7283.7	OK
		B	0.9			67.9	≦		
	X4	T	-0.9	1.250	-53.6	67.9	≦	7283.7	OK
		B	-0.9			67.9	≦		
	X5	T	6.7	1.250	-412.4	508.8	≦	7727.7	OK
		B	6.7			508.8	≦		
	X6	T	70.0	1.250	-442.0	482.5	≦	3469.3	OK
		B	0			70.0	482.5		
1F	X1	T	-92.3	1.250	92.3	23.1	≦	3130.3	OK
		B	-92.3			23.1	≦		
	X2	T	15.5	1.250	-15.5	3.8	≦	5733.8	OK
		B	15.5			3.8	≦		
	X3	T	-3.9	1.250	3.9	1.0	≦	4570.6	OK
		B	-3.9			1.0	≦		
	X4	T	3.9	1.250	-3.9	1.0	≦	4694.1	OK
		B	3.9			1.0	≦		
	X5	T	-15.5	1.250	15.5	3.8	≦	5633.9	OK
		B	-15.5			3.8	≦		
	X6	T	92.3	1.250	-92.3	23.1	≦	3130.3	OK
		B	92.3			23.1	≦		

U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 壁のせん断耐力 (kN)

n : せん断力の割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-19.6	1.250	26.4	13.4	≦	5142.0	OK
14F	Y2		-19.3	1.250	-397.0	515.6	≦	7136.0	OK
13F	Y2		-18.8	1.250	-460.5	594.4	≦	7181.6	OK
12F	Y2		-18.0	1.250	-604.0	772.9	≦	6972.5	OK
11F	Y2		-16.8	1.250	-741.9	944.2	≦	6692.8	OK
10F	Y2		-15.2	1.250	-906.8	1148.8	≦	6425.7	OK
9F	Y2		-13.3	1.250	-990.1	1250.9	≦	6158.6	OK
8F	Y2		-11.1	1.250	-1008.4	1271.6	≦	6053.1	OK
7F	Y2		-8.3	1.250	-1311.7	1647.9	≦	6194.2	OK
6F	Y2		-5.9	1.250	-1422.7	1784.3	≦	6355.8	OK

X1フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	Y2		-4.1	1.250	-1652.4	2069.6	≦	6365.2	OK
4F	Y2		-2.1	1.250	-1738.0	2174.6	≦	6226.4	OK
3F	Y2		-0.9	1.250	-1888.0	2360.9	≦	6282.2	OK
2F	Y2		-0.6	1.250	-2072.9	2591.7	≦	6216.6	OK
1F	Y2		-0.2	1.250	-709.5	887.1	≦	6206.0	OK

X2フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		10.2	1.250	-29.5	26.6	≦	7620.0	OK
14F	Y2		10.1	1.250	-435.3	534.1	≦	10675.9	OK
13F	Y2		9.8	1.250	-538.2	662.9	≦	10842.4	OK
12F	Y2		9.4	1.250	-715.5	884.9	≦	10952.2	OK
11F	Y2		8.8	1.250	-848.1	1051.3	≦	11115.4	OK
10F	Y2		8.0	1.250	-954.9	1185.6	≦	11271.7	OK
9F	Y2		7.0	1.250	-915.0	1136.7	≦	11301.2	OK
8F	Y2		5.9	1.250	-757.3	940.7	≦	11616.9	OK
7F	Y2		4.5	1.250	-857.2	1066.9	≦	11515.7	OK
6F	Y2		3.3	1.250	-741.4	923.4	≦	11322.7	OK
5F	Y2		2.3	1.250	-770.2	960.3	≦	10652.9	OK
4F	Y2		1.3	1.250	-753.2	940.2	≦	10073.4	OK
3F	Y2		0.7	1.250	-647.3	808.4	≦	10287.4	OK
2F	Y2		0.4	1.250	-1057.3	1321.2	≦	11107.2	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-52.2	65.1	≦	10500.3	OK

X3フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		9.4	1.250	-145.0	171.9	≦	10513.0	OK
14F	Y2		9.2	1.250	-281.9	343.1	≦	10702.4	OK
13F	Y2		9.0	1.250	-338.8	414.5	≦	10891.7	OK
12F	Y2		8.6	1.250	-433.6	533.4	≦	11008.0	OK
11F	Y2		8.0	1.250	-505.0	623.3	≦	11182.6	OK
10F	Y2		7.2	1.250	-563.6	697.3	≦	11360.5	OK
9F	Y2		6.2	1.250	-568.2	704.0	≦	11398.7	OK
8F	Y2		5.2	1.250	-534.9	663.5	≦	11987.8	OK
7F	Y2		3.8	1.250	-592.7	737.1	≦	12152.8	OK
6F	Y2		2.6	1.250	-589.0	733.6	≦	12718.8	OK
5F	Y2		1.8	1.250	-640.5	798.9	≦	12650.2	OK
4F	Y2		0.8	1.250	-674.3	842.1	≦	12590.1	OK
3F	Y2		0.3	1.250	-617.5	771.6	≦	13101.8	OK
2F	Y2		0.2	1.250	-835.3	1043.9	≦	14111.0	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-349.3	436.5	≦	11187.9	OK

X4フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		9.4	1.250	97.0	130.7	≦	10513.0	OK
14F	Y2		9.2	1.250	228.9	295.3	≦	10569.6	OK
13F	Y2		9.0	1.250	245.8	316.3	≦	9428.4	OK
12F	Y2		8.6	1.250	290.4	371.5	≦	8999.8	OK
11F	Y2		8.0	1.250	345.6	439.9	≦	8835.2	OK
10F	Y2		7.2	1.250	421.4	533.9	≦	8843.6	OK
9F	Y2		6.2	1.250	469.7	593.4	≦	8639.2	OK
8F	Y2		5.2	1.250	513.8	647.4	≦	8928.2	OK
7F	Y2		3.8	1.250	633.1	795.1	≦	9093.2	OK
6F	Y2		2.6	1.250	653.7	819.8	≦	9586.9	OK
5F	Y2		1.8	1.250	741.0	928.0	≦	9747.0	OK
4F	Y2		0.8	1.250	781.6	977.8	≦	9907.0	OK
3F	Y2		0.3	1.250	846.9	1058.9	≦	10677.5	OK
2F	Y2		0.2	1.250	896.9	1121.4	≦	10833.9	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-8.6	10.7	≦	10993.2	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		10.2	1.250	10.8	23.7	≦	7678.6	OK
14F	Y2		10.1	1.250	395.8	504.8	≦	10724.7	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	Y2		9.8	1.250	468.7	595.7	≦	9862.0	OK
12F	Y2		9.4	1.250	643.8	814.2	≦	9753.9	OK
11F	Y2		8.8	1.250	793.9	1001.1	≦	9628.3	OK
10F	Y2		8.0	1.250	937.0	1179.2	≦	9497.1	OK
9F	Y2		7.0	1.250	958.4	1205.1	≦	9070.4	OK
8F	Y2		5.9	1.250	890.8	1119.4	≦	9045.4	OK
7F	Y2		4.5	1.250	1092.2	1369.8	≦	9243.0	OK
6F	Y2		3.3	1.250	1088.2	1363.6	≦	9754.9	OK
5F	Y2		2.3	1.250	1198.4	1500.4	≦	9980.1	OK
4F	Y2		1.3	1.250	1261.5	1578.2	≦	10205.4	OK
3F	Y2		0.7	1.250	1279.8	1600.4	≦	11028.2	OK
2F	Y2		0.4	1.250	1570.2	1963.2	≦	11232.8	OK
1F	Y2		0.2	1.250	4.8	6.1	≦	11439.5	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-19.6	1.250	40.3	30.8	≦	5190.5	OK
14F	Y2		-19.3	1.250	489.6	592.7	≦	7214.1	OK
13F	Y2		-18.8	1.250	622.9	759.8	≦	6687.8	OK
12F	Y2		-18.0	1.250	818.8	1005.6	≦	6533.8	OK
11F	Y2		-16.8	1.250	955.6	1177.7	≦	6397.4	OK
10F	Y2		-15.2	1.250	1067.0	1318.6	≦	6220.6	OK
9F	Y2		-13.3	1.250	1045.2	1293.2	≦	6008.0	OK
8F	Y2		-11.1	1.250	896.1	1109.0	≦	6175.2	OK
7F	Y2		-8.3	1.250	1036.3	1287.1	≦	6307.6	OK
6F	Y2		-5.9	1.250	1011.1	1258.0	≦	6690.9	OK
5F	Y2		-4.1	1.250	1123.6	1400.4	≦	6824.3	OK
4F	Y2		-2.1	1.250	1122.4	1400.9	≦	6957.7	OK
3F	Y2		-0.9	1.250	1026.1	1281.7	≦	7196.1	OK
2F	Y2		-0.6	1.250	1498.3	1872.3	≦	7341.7	OK
1F	Y2		-0.2	1.250	1114.8	1393.3	≦	7728.2	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-19.6	1.250	40.3	30.8	≦	5514.1	OK
14F	Y2		-19.3	1.250	489.6	592.7	≦	7737.8	OK
13F	Y2		-18.8	1.250	622.9	759.8	≦	7147.1	OK
12F	Y2		-18.0	1.250	818.8	1005.6	≦	6966.0	OK
11F	Y2		-16.8	1.250	955.6	1177.7	≦	6803.1	OK
10F	Y2		-15.2	1.250	1067.0	1318.6	≦	6596.9	OK
9F	Y2		-13.3	1.250	1045.2	1293.2	≦	6348.9	OK
8F	Y2		-11.1	1.250	896.1	1109.0	≦	6522.0	OK
7F	Y2		-8.3	1.250	1036.3	1287.0	≦	6655.4	OK
6F	Y2		-5.9	1.250	1011.1	1258.0	≦	6951.4	OK
5F	Y2		-4.1	1.250	1123.6	1400.4	≦	7085.8	OK
4F	Y2		-2.1	1.250	1122.4	1400.9	≦	7220.3	OK
3F	Y2		-0.9	1.250	1026.1	1281.7	≦	7746.4	OK
2F	Y2		-0.6	1.250	1498.3	1872.3	≦	7893.1	OK
1F	Y2		-0.2	1.250	1114.8	1393.3	≦	8298.3	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		10.2	1.250	10.8	23.7	≦	7817.8	OK
14F	Y2		10.1	1.250	395.8	504.7	≦	10958.6	OK
13F	Y2		9.8	1.250	468.7	595.7	≦	10059.7	OK
12F	Y2		9.4	1.250	643.8	814.2	≦	10413.7	OK
11F	Y2		8.8	1.250	793.8	1001.1	≦	10257.2	OK
10F	Y2		8.0	1.250	937.0	1179.2	≦	10093.5	OK
9F	Y2		7.0	1.250	958.4	1205.1	≦	10118.3	OK
8F	Y2		5.9	1.250	890.8	1119.4	≦	10055.0	OK
7F	Y2		4.5	1.250	1092.2	1369.8	≦	10257.7	OK
6F	Y2		3.3	1.250	1088.2	1363.6	≦	10612.1	OK
5F	Y2		2.3	1.250	1198.4	1500.4	≦	10842.3	OK
4F	Y2		1.3	1.250	1261.5	1578.2	≦	11072.5	OK

X2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
3F	Y2		0.7	1.250	1279.8	1600.4	≦	11642.0	OK
2F	Y2		0.4	1.250	1570.3	1963.3	≦	11847.4	OK
1F	Y2		0.2	1.250	4.8	6.1	≦	12054.9	OK

X3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		9.4	1.250	97.0	130.7	≦	10747.4	OK
14F	Y2		9.2	1.250	228.9	295.3	≦	10799.1	OK
13F	Y2		9.0	1.250	245.8	316.3	≦	9613.1	OK
12F	Y2		8.6	1.250	290.4	371.6	≦	9584.7	OK
11F	Y2		8.0	1.250	345.6	439.9	≦	9386.2	OK
10F	Y2		7.2	1.250	421.4	533.9	≦	9378.5	OK
9F	Y2		6.2	1.250	469.7	593.4	≦	9617.2	OK
8F	Y2		5.2	1.250	513.8	647.4	≦	9934.7	OK
7F	Y2		3.8	1.250	633.1	795.1	≦	10104.0	OK
6F	Y2		2.6	1.250	653.7	819.8	≦	10440.5	OK
5F	Y2		1.8	1.250	741.0	928.0	≦	10604.0	OK
4F	Y2		0.8	1.250	781.5	977.7	≦	10767.5	OK
3F	Y2		0.3	1.250	846.9	1058.9	≦	11290.0	OK
2F	Y2		0.2	1.250	896.9	1121.3	≦	11447.0	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-8.6	10.7	≦	11606.8	OK

X4フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		9.4	1.250	-145.0	171.9	≦	10747.4	OK
14F	Y2		9.2	1.250	-281.9	343.1	≦	10936.4	OK
13F	Y2		9.0	1.250	-338.8	414.5	≦	11125.4	OK
12F	Y2		8.6	1.250	-433.6	533.4	≦	11804.0	OK
11F	Y2		8.0	1.250	-505.0	623.3	≦	11980.3	OK
10F	Y2		7.2	1.250	-563.6	697.3	≦	12160.0	OK
9F	Y2		6.2	1.250	-568.2	704.0	≦	12915.3	OK
8F	Y2		5.2	1.250	-534.9	663.5	≦	13591.4	OK
7F	Y2		3.8	1.250	-592.7	737.1	≦	13760.7	OK
6F	Y2		2.6	1.250	-589.0	733.6	≦	14045.0	OK
5F	Y2		1.8	1.250	-640.5	798.8	≦	13945.5	OK
4F	Y2		0.8	1.250	-674.3	842.1	≦	13855.7	OK
3F	Y2		0.3	1.250	-617.5	771.5	≦	13970.3	OK
2F	Y2		0.2	1.250	-835.3	1043.9	≦	15070.1	OK
1F	Y2		0.1	1.250	-349.2	436.5	≦	11822.1	OK

X5フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		10.2	1.250	-29.5	26.6	≦	7757.7	OK
14F	Y2		10.1	1.250	-435.3	534.1	≦	10910.0	OK
13F	Y2		9.8	1.250	-538.2	662.9	≦	11076.1	OK
12F	Y2		9.4	1.250	-715.4	884.9	≦	11747.6	OK
11F	Y2		8.8	1.250	-848.1	1051.3	≦	11912.5	OK
10F	Y2		8.0	1.250	-954.9	1185.6	≦	12070.3	OK
9F	Y2		7.0	1.250	-915.0	1136.7	≦	12815.2	OK
8F	Y2		5.9	1.250	-757.3	940.7	≦	13170.6	OK
7F	Y2		4.5	1.250	-857.2	1066.9	≦	13027.9	OK
6F	Y2		3.3	1.250	-741.4	923.4	≦	12462.8	OK
5F	Y2		2.3	1.250	-770.1	960.3	≦	11680.5	OK
4F	Y2		1.3	1.250	-753.2	940.2	≦	11002.1	OK
3F	Y2		0.7	1.250	-647.3	808.4	≦	10898.3	OK
2F	Y2		0.4	1.250	-1057.3	1321.2	≦	11794.1	OK
1F	Y2		0.2	1.250	-52.2	65.1	≦	11112.0	OK

X6フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-19.6	1.250	26.4	13.4	≦	5465.2	OK
14F	Y2		-19.3	1.250	-397.0	515.6	≦	7661.9	OK
13F	Y2		-18.8	1.250	-460.5	594.4	≦	7707.8	OK
12F	Y2		-18.0	1.250	-604.0	772.9	≦	7473.8	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
11F	Y2		-16.8	1.250	-741.9	944.2	≦	7161.0	OK
10F	Y2		-15.2	1.250	-906.8	1148.8	≦	6864.8	OK
9F	Y2		-13.3	1.250	-990.1	1250.9	≦	6566.8	OK
8F	Y2		-11.1	1.250	-1008.4	1271.6	≦	6449.2	OK
7F	Y2		-8.3	1.250	-1311.7	1647.9	≦	6602.8	OK
6F	Y2		-5.9	1.250	-1422.7	1784.3	≦	6646.5	OK
5F	Y2		-4.1	1.250	-1652.4	2069.6	≦	6655.3	OK
4F	Y2		-2.1	1.250	-1738.0	2174.6	≦	6505.4	OK
3F	Y2		-0.9	1.250	-1888.0	2361.0	≦	6866.4	OK
2F	Y2		-0.6	1.250	-2072.9	2591.7	≦	6789.2	OK
1F	Y2		-0.2	1.250	-709.5	887.1	≦	6763.9	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-19.6	1.250	1598.1	1978.0	≦	7142.6	OK
14F	Y2		-19.3	1.250	2177.4	2702.5	≦	7185.5	OK
13F	Y2		-18.8	1.250	2673.3	3322.9	≦	7258.2	OK
12F	Y2		-18.0	1.250	3141.3	3908.7	≦	7331.5	OK
11F	Y2		-16.8	1.250	3453.3	4299.9	≦	7435.7	OK
10F	Y2		-15.2	1.250	3634.7	4528.2	≦	7344.4	OK
9F	Y2		-13.3	1.250	3832.3	4777.1	≦	7129.2	OK
8F	Y2		-11.1	1.250	4096.3	5109.3	≦	7199.7	OK
7F	Y2		-8.3	1.250	4251.0	5305.5	≦	7032.3	OK
6F	Y2		-5.9	1.250	4400.6	5494.8	≦	7228.5	OK
5F	Y2		-4.1	1.250	4537.9	5668.2	≦	7110.4	OK
4F	Y2		-2.1	1.250	4657.9	5820.3	≦	7013.3	OK
3F	Y2		-0.9	1.250	4766.0	5956.6	≦	7054.6	OK
2F	Y2		-0.6	1.250	4901.0	6125.6	≦	6998.4	OK
1F	Y2		-0.2	1.250	5499.4	6874.1	≦	7296.6	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		10.2	1.250	1256.6	1581.0	≦	10516.0	OK
14F	Y2		10.1	1.250	2171.6	2724.6	≦	10705.3	OK
13F	Y2		9.8	1.250	2958.0	3707.3	≦	10894.9	OK
12F	Y2		9.4	1.250	3665.7	4591.5	≦	11014.0	OK
11F	Y2		8.8	1.250	4372.0	5473.8	≦	11191.6	OK
10F	Y2		8.0	1.250	5080.9	6359.1	≦	11372.4	OK
9F	Y2		7.0	1.250	5718.6	7155.2	≦	11107.0	OK
8F	Y2		5.9	1.250	6275.1	7849.8	≦	11288.3	OK
7F	Y2		4.5	1.250	6818.2	8527.2	≦	11128.5	OK
6F	Y2		3.3	1.250	7301.4	9130.1	≦	11542.0	OK
5F	Y2		2.3	1.250	7750.5	9690.5	≦	11408.0	OK
4F	Y2		1.3	1.250	8138.8	10174.8	≦	11296.3	OK
3F	Y2		0.7	1.250	8473.3	10592.3	≦	12010.9	OK
2F	Y2		0.4	1.250	8740.8	10926.4	≦	11901.5	OK
1F	Y2		0.2	1.250	8709.5	10887.1	≦	11685.8	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		9.4	1.250	1233.1	1550.8	≦	10513.4	OK
14F	Y2		9.2	1.250	2143.6	2688.7	≦	10703.5	OK
13F	Y2		9.0	1.250	2921.9	3661.4	≦	10893.6	OK
12F	Y2		8.6	1.250	3619.7	4533.2	≦	11010.2	OK
11F	Y2		8.0	1.250	4314.7	5401.4	≦	11185.4	OK
10F	Y2		7.2	1.250	5008.3	6267.6	≦	11364.0	OK
9F	Y2		6.2	1.250	5630.1	7043.8	≦	11083.3	OK
8F	Y2		5.2	1.250	6172.7	7721.0	≦	11252.4	OK
7F	Y2		3.8	1.250	6705.5	8385.6	≦	11086.3	OK
6F	Y2		2.6	1.250	7186.7	8986.0	≦	11497.2	OK
5F	Y2		1.8	1.250	7618.5	9524.8	≦	11355.4	OK
4F	Y2		0.8	1.250	7999.2	9999.8	≦	11242.2	OK
3F	Y2		0.3	1.250	8323.4	10404.6	≦	11951.1	OK
2F	Y2		0.2	1.250	8569.8	10712.5	≦	11838.5	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y2		0.1	1.250	8534.3	10667.9	≦	11624.4	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		9.4	1.250	1233.1	1550.8	≦	10513.4	OK
14F	Y2		9.2	1.250	2143.6	2688.7	≦	10703.5	OK
13F	Y2		9.0	1.250	2921.9	3661.4	≦	10893.6	OK
12F	Y2		8.6	1.250	3619.7	4533.1	≦	11010.2	OK
11F	Y2		8.0	1.250	4314.7	5401.3	≦	11185.4	OK
10F	Y2		7.2	1.250	5008.3	6267.6	≦	11364.0	OK
9F	Y2		6.2	1.250	5630.1	7043.9	≦	11083.3	OK
8F	Y2		5.2	1.250	6172.7	7721.0	≦	11252.4	OK
7F	Y2		3.8	1.250	6705.4	8385.6	≦	11086.3	OK
6F	Y2		2.6	1.250	7186.7	8986.0	≦	11497.2	OK
5F	Y2		1.8	1.250	7618.5	9524.9	≦	11355.5	OK
4F	Y2		0.8	1.250	7999.1	9999.7	≦	11242.2	OK
3F	Y2		0.3	1.250	8323.4	10404.6	≦	11951.1	OK
2F	Y2		0.2	1.250	8569.8	10712.5	≦	11838.5	OK
1F	Y2		0.1	1.250	8534.6	10668.4	≦	11624.5	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		10.2	1.250	1256.6	1581.0	≦	10516.0	OK
14F	Y2		10.1	1.250	2171.6	2724.6	≦	10705.3	OK
13F	Y2		9.8	1.250	2958.0	3707.3	≦	10894.9	OK
12F	Y2		9.4	1.250	3665.7	4591.5	≦	11014.0	OK
11F	Y2		8.8	1.250	4372.0	5473.8	≦	11191.6	OK
10F	Y2		8.0	1.250	5080.9	6359.1	≦	11372.4	OK
9F	Y2		7.0	1.250	5718.6	7155.2	≦	11107.0	OK
8F	Y2		5.9	1.250	6275.1	7849.8	≦	11288.3	OK
7F	Y2		4.5	1.250	6818.1	8527.2	≦	11128.5	OK
6F	Y2		3.3	1.250	7301.4	9130.0	≦	11542.0	OK
5F	Y2		2.3	1.250	7750.5	9690.4	≦	11408.0	OK
4F	Y2		1.3	1.250	8138.7	10174.6	≦	11296.3	OK
3F	Y2		0.7	1.250	8473.3	10592.2	≦	12010.9	OK
2F	Y2		0.4	1.250	8740.8	10926.4	≦	11901.6	OK
1F	Y2		0.2	1.250	8710.0	10887.7	≦	11685.9	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-19.6	1.250	1598.1	1978.0	≦	7142.6	OK
14F	Y2		-19.3	1.250	2177.4	2702.5	≦	7185.5	OK
13F	Y2		-18.8	1.250	2673.4	3322.9	≦	7258.2	OK
12F	Y2		-18.0	1.250	3141.4	3908.7	≦	7331.5	OK
11F	Y2		-16.8	1.250	3453.3	4299.9	≦	7435.7	OK
10F	Y2		-15.2	1.250	3634.8	4528.2	≦	7344.4	OK
9F	Y2		-13.3	1.250	3832.3	4777.1	≦	7129.1	OK
8F	Y2		-11.1	1.250	4096.4	5109.4	≦	7199.7	OK
7F	Y2		-8.3	1.250	4251.0	5305.5	≦	7032.3	OK
6F	Y2		-5.9	1.250	4400.6	5494.8	≦	7228.5	OK
5F	Y2		-4.1	1.250	4537.9	5668.2	≦	7110.4	OK
4F	Y2		-2.1	1.250	4658.0	5820.4	≦	7013.3	OK
3F	Y2		-0.9	1.250	4766.0	5956.6	≦	7054.6	OK
2F	Y2		-0.6	1.250	4900.9	6125.6	≦	6998.4	OK
1F	Y2		-0.2	1.250	5499.0	6873.6	≦	7296.5	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-19.6	1.250	-2718.9	3418.3	≦	7671.1	OK
14F	Y2		-19.3	1.250	-2997.2	3765.8	≦	7713.6	OK
13F	Y2		-18.8	1.250	-3257.4	4090.5	≦	7787.9	OK
12F	Y2		-18.0	1.250	-3504.6	4398.7	≦	7863.6	OK
11F	Y2		-16.8	1.250	-4033.1	5058.1	≦	7972.5	OK
10F	Y2		-15.2	1.250	-4527.9	5675.1	≦	8014.5	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
9F	Y2		-13.3	1.250	-4914.1	6155.9	≦	7933.3	OK
8F	Y2		-11.1	1.250	-5293.5	6627.9	≦	7998.7	OK
7F	Y2		-8.3	1.250	-5671.6	7097.8	≦	7832.9	OK
6F	Y2		-5.9	1.250	-5985.9	7488.3	≦	7907.6	OK
5F	Y2		-4.1	1.250	-6328.7	7915.0	>	7787.4	NG
4F	Y2		-2.1	1.250	-6637.4	8298.9	>	7682.9	NG
3F	Y2		-0.9	1.250	-6932.0	8665.9	>	8078.5	NG
2F	Y2		-0.6	1.250	-7222.4	9028.6	>	7984.9	NG
1F	Y2	x	-0.2	1.000	-7592.7	7592.9		8143.3	

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		10.2	1.250	-1557.5	1936.7	≦	10748.9	OK
14F	Y2		10.1	1.250	-3072.3	3830.3	≦	10935.7	OK
13F	Y2		9.8	1.250	-4368.0	5450.1	≦	11122.7	OK
12F	Y2		9.4	1.250	-5454.2	6808.4	≦	11801.4	OK
11F	Y2		8.8	1.250	-6312.0	7881.2	≦	11977.9	OK
10F	Y2		8.0	1.250	-7150.9	8930.6	≦	12157.6	OK
9F	Y2		7.0	1.250	-7957.5	9939.9	≦	12913.3	OK
8F	Y2		5.9	1.250	-8699.5	10868.4	≦	13588.7	OK
7F	Y2		4.5	1.250	-9350.6	11683.7	≦	13452.2	OK
6F	Y2		3.3	1.250	-9954.7	12440.1	≦	13582.2	OK
5F	Y2		2.3	1.250	-10475.6	13092.2	≦	13339.6	OK
4F	Y2		1.3	1.250	-10924.7	13654.6	>	13130.7	NG
3F	Y2		0.7	1.250	-11302.4	14127.4	>	13543.4	NG
2F	Y2		0.4	1.250	-11596.1	14494.7	>	13366.0	NG
1F	Y2	x	0.2	1.000	-11743.2	11743.1		13124.6	

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		9.4	1.250	-1322.2	1643.3	≦	10748.1	OK
14F	Y2		9.2	1.250	-2822.7	3519.2	≦	10938.4	OK
13F	Y2		9.0	1.250	-4089.2	5102.5	≦	11128.7	OK
12F	Y2		8.6	1.250	-5321.6	6643.5	≦	11808.2	OK
11F	Y2		8.0	1.250	-6281.9	7844.4	≦	11985.7	OK
10F	Y2		7.2	1.250	-7117.5	8889.7	≦	12166.9	OK
9F	Y2		6.2	1.250	-7920.2	9894.0	≦	12922.9	OK
8F	Y2		5.2	1.250	-8665.9	10827.2	≦	13601.0	OK
7F	Y2		3.8	1.250	-9322.0	11648.7	≦	13523.1	OK
6F	Y2		2.6	1.250	-9929.3	12409.1	≦	13645.1	OK
5F	Y2		1.8	1.250	-10460.1	13073.4	≦	13404.7	OK
4F	Y2		0.8	1.250	-10919.9	13649.0	>	13199.9	NG
3F	Y2		0.3	1.250	-11298.0	14122.2	>	13610.1	NG
2F	Y2		0.2	1.250	-11602.5	14503.0	>	13419.6	NG
1F	Y2	x	0.1	1.000	-11813.6	11813.5		13170.1	

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		9.4	1.250	-1322.2	1643.3	≦	10748.1	OK
14F	Y2		9.2	1.250	-2822.7	3519.2	≦	10938.4	OK
13F	Y2		9.0	1.250	-4089.2	5102.5	≦	11128.7	OK
12F	Y2		8.6	1.250	-5321.6	6643.5	≦	11808.2	OK
11F	Y2		8.0	1.250	-6281.9	7844.4	≦	11985.7	OK
10F	Y2		7.2	1.250	-7117.5	8889.7	≦	12166.9	OK
9F	Y2		6.2	1.250	-7920.2	9894.0	≦	12922.9	OK
8F	Y2		5.2	1.250	-8665.8	10827.1	≦	13601.0	OK
7F	Y2		3.8	1.250	-9322.0	11648.7	≦	13523.1	OK
6F	Y2		2.6	1.250	-9929.3	12409.1	≦	13645.1	OK
5F	Y2		1.8	1.250	-10460.1	13073.4	≦	13404.7	OK
4F	Y2		0.8	1.250	-10919.9	13649.0	>	13199.9	NG
3F	Y2		0.3	1.250	-11298.0	14122.2	>	13610.1	NG
2F	Y2		0.2	1.250	-11602.5	14503.0	>	13419.6	NG
1F	Y2	x	0.1	1.000	-11813.6	11813.5		13170.1	

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		10. 2	1. 250	-1557. 5	1936. 7	≦	10748. 9	OK
14F	Y2		10. 1	1. 250	-3072. 3	3830. 4	≦	10935. 7	OK
13F	Y2		9. 8	1. 250	-4368. 0	5450. 1	≦	11122. 7	OK
12F	Y2		9. 4	1. 250	-5454. 2	6808. 4	≦	11801. 4	OK
11F	Y2		8. 8	1. 250	-6312. 0	7881. 2	≦	11977. 9	OK
10F	Y2		8. 0	1. 250	-7150. 9	8930. 6	≦	12157. 6	OK
9F	Y2		7. 0	1. 250	-7957. 5	9939. 9	≦	12913. 3	OK
8F	Y2		5. 9	1. 250	-8699. 5	10868. 4	≦	13588. 7	OK
7F	Y2		4. 5	1. 250	-9350. 6	11683. 7	≦	13452. 2	OK
6F	Y2		3. 3	1. 250	-9954. 7	12440. 1	≦	13582. 2	OK
5F	Y2		2. 3	1. 250	-10475. 6	13092. 1	≦	13339. 6	OK
4F	Y2		1. 3	1. 250	-10924. 7	13654. 6	>	13130. 8	NG
3F	Y2		0. 7	1. 250	-11302. 4	14127. 4	>	13543. 4	NG
2F	Y2		0. 4	1. 250	-11596. 1	14494. 7	>	13366. 0	NG
1F	Y2	x	0. 2	1. 000	-11743. 2	11743. 1		13124. 6	

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
15F	Y2		-19. 6	1. 250	-2718. 9	3418. 3	≦	7671. 1	OK
14F	Y2		-19. 3	1. 250	-2997. 2	3765. 8	≦	7713. 6	OK
13F	Y2		-18. 8	1. 250	-3257. 4	4090. 5	≦	7787. 9	OK
12F	Y2		-18. 0	1. 250	-3504. 6	4398. 7	≦	7863. 6	OK
11F	Y2		-16. 8	1. 250	-4033. 1	5058. 1	≦	7972. 5	OK
10F	Y2		-15. 2	1. 250	-4527. 9	5675. 1	≦	8014. 5	OK
9F	Y2		-13. 3	1. 250	-4914. 1	6155. 9	≦	7933. 3	OK
8F	Y2		-11. 1	1. 250	-5293. 5	6627. 9	≦	7998. 7	OK
7F	Y2		-8. 3	1. 250	-5671. 6	7097. 8	≦	7832. 9	OK
6F	Y2		-5. 9	1. 250	-5985. 9	7488. 3	≦	7907. 6	OK
5F	Y2		-4. 1	1. 250	-6328. 7	7915. 0	>	7787. 4	NG
4F	Y2		-2. 1	1. 250	-6637. 4	8298. 9	>	7682. 9	NG
3F	Y2		-0. 9	1. 250	-6932. 0	8665. 9	>	8078. 5	NG
2F	Y2		-0. 6	1. 250	-7222. 4	9028. 6	>	7984. 9	NG
1F	Y2	x	-0. 2	1. 000	-7592. 7	7592. 9		8143. 3	

U-5. 3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5. 4. 3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y2	2648. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y3	3253. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	合計	5901. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
14F	Y1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y2	1863. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y3	7510. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	Y4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	X4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2663.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9685.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2902.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12152.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14318.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3449.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16364.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19814.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17664.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21918.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5539.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18346.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23886.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5204.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	20458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25663.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5866.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	21404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5729.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	23011.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28741.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	23966.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30025.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	24608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5036.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	22125.02	4907.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27161.76	4907.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18294.91	3234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29602.32	3234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2648.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1863.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2663.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9685.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2902.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14318.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3449.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	16364.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19814.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17664.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5539.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18346.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5204.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	20458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25663.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5866.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	21404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27271.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5729.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	23011.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28741.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	23966.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30025.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	24608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	31132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5036.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	22125.02	4907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	27161.75	4907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	11307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18294.88	3234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29602.31	3234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1598.08	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1256.62	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1233.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1233.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1256.59	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1598.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	8175.60	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2177.41	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2171.64	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2143.56	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2143.55	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2171.61	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2177.43	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12985.21	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2673.35	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2957.97	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2921.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2921.93	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2957.95	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2673.36	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17106.50	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3141.35	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3665.68	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3619.70	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3619.67	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3665.67	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3141.36	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20853.42	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3453.32	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4372.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4314.72	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4314.69	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4372.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3453.32	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24280.06	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3634.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5080.89	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5008.31	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5008.29	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5080.86	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3634.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27447.84	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3832.33	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5718.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5630.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5630.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5718.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3832.32	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30361.93	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4096.35	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6275.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6172.66	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6172.66	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6275.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4096.37	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33088.23	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4251.02	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6818.15	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6705.46	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6705.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6818.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4251.03	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35549.24	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4400.55	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7301.41	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7186.72	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7186.73	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7301.39	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4400.56	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37777.37	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4537.87	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7750.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7618.47	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7618.50	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7750.47	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4537.87	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	39813.68	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4657.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8138.76	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7999.21	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7999.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8138.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4658.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	41591.67	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4766.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8473.34	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8323.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8323.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8473.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4766.05	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	43125.49	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.95	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8740.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8569.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8569.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8740.77	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	44423.12	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5499.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8709.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8534.30	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8534.64	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8710.02	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5499.04	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	45486.97	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2718.94	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1557.53	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1322.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1322.18	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1557.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2718.94	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11197.31	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2997.24	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3072.32	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2822.71	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2822.71	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3072.33	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2997.24	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17784.54	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3257.35	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4367.96	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
13F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4089.22	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4089.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4367.96	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3257.36	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23429.08	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3504.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5454.22	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5321.64	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5321.64	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5454.22	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3504.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28560.85	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4033.06	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6312.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6281.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6281.89	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6312.03	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4033.07	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33253.98	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4527.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7150.87	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7117.52	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7117.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7150.87	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4527.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37592.56	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4914.13	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7957.52	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7920.20	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7920.20	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7957.53	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4914.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	41583.70	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5293.46	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8699.49	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8665.87	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8665.83	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8699.50	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5293.47	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	45317.62	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5671.61	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	9350.56	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	9321.95	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	9321.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	9350.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5671.61	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	48688.25	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5985.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	9954.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	9929.35	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	9929.34	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	9954.71	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5985.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	51739.88	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6328.72
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	10475.60	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	10460.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	10460.09	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	10475.58	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6328.73
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	41871.39	0.00	0.00	12657.45
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6637.39
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10924.71
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10919.88
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10919.89
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10924.72
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6637.38
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56963.97
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6931.98
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11302.41
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11297.96
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11297.97
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11302.42
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6931.96
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59064.71
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7222.35
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11596.11
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11602.53
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11602.52
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11596.09
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7222.35
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60841.95
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7592.69
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11743.23
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11813.59
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11813.60
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11743.24
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7592.67
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62299.02

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / ∑ W i		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2648.5	0.0	2648.5	0.44	0.00	0.44
	Y3	3253.5	0.0	3253.5	0.54	0.00	0.54
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5902.0	0.0	5902.0	0.98	0.00	0.98
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1863.4	0.0	1863.4	0.16	0.00	0.16
	Y3	7510.6	0.0	7510.6	0.63	0.00	0.63
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9374.0	0.0	9374.0	0.78	0.00	0.78
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2663.2	0.0	2663.2	0.15	0.00	0.15
	Y3	9686.0	0.0	9686.0	0.54	0.00	0.54
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12349.2	0.0	12349.2	0.69	0.00	0.69
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2902.1	0.0	2902.1	0.12	0.00	0.12
	Y3	12152.0	0.0	12152.0	0.50	0.00	0.50
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15054.1	0.0	15054.1	0.62	0.00	0.62

Ai=2.892 Co=0.352

Ai=2.300 Co=0.352

Ai=2.021 Co=0.352

Ai=1.840 Co=0.352

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3209.7	0.0	3209.7	0.11	0.00	0.11
	Y3	14318.1	0.0	14318.1	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17527.8	0.0	17527.8	0.58	0.00	0.58
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3449.9	0.0	3449.9	0.09	0.00	0.09
	Y3	16364.7	0.0	16364.7	0.45	0.00	0.45
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19814.6	0.0	19814.6	0.54	0.00	0.54
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4253.3	0.0	4253.3	0.10	0.00	0.10
	Y3	17665.0	0.0	17665.0	0.41	0.00	0.41
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21918.3	0.0	21918.3	0.51	0.00	0.51
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5539.6	0.0	5539.6	0.11	0.00	0.11
	Y3	18346.8	0.0	18346.8	0.37	0.00	0.37
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23886.4	0.0	23886.4	0.48	0.00	0.48
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5204.2	0.0	5204.2	0.09	0.00	0.09
	Y3	20458.8	0.0	20458.8	0.37	0.00	0.37
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25663.0	0.0	25663.0	0.46	0.00	0.46
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5866.8	0.0	5866.8	0.09	0.00	0.09
	Y3	21404.7	0.0	21404.7	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.707 Co=0.352

Ai=1.599 Co=0.352

Ai=1.508 Co=0.352

Ai=1.427 Co=0.352

Ai=1.354 Co=0.352

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q / Σ W i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	合計	27271. 5	0. 0	27271. 5	0. 44	0. 00	0. 44	Ai=1. 287 Co=0. 352
5F	Y1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	Y2	5730. 0	0. 0	5730. 0	0. 08	0. 00	0. 08	
	Y3	23011. 6	0. 0	23011. 6	0. 33	0. 00	0. 33	
	Y4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	合計	28741. 5	0. 0	28741. 5	0. 42	0. 00	0. 42	Ai=1. 224 Co=0. 352
4F	Y1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	Ai=1. 164 Co=0. 352
	Y2	6058. 6	0. 0	6058. 6	0. 08	0. 00	0. 08	
	Y3	23966. 5	0. 0	23966. 5	0. 32	0. 00	0. 32	
	Y4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	合計	30025. 1	0. 0	30025. 1	0. 40	0. 00	0. 40	
3F	Y1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	Ai=1. 053 Co=0. 352
	Y2	6523. 7	0. 0	6523. 7	0. 08	0. 00	0. 08	
	Y3	24608. 6	0. 0	24608. 6	0. 30	0. 00	0. 30	
	Y4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	合計	31132. 4	0. 0	31132. 4	0. 38	0. 00	0. 38	
2F	Y1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	Ai=1. 000 Co=0. 352
	Y2	5036. 7	0. 0	5036. 7	0. 06	0. 00	0. 06	
	Y3	27032. 4	0. 0	27032. 4	0. 30	0. 00	0. 30	
	Y4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	合計	32069. 1	0. 0	32069. 1	0. 36	0. 00	0. 36	
1F	Y1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	Ai=1. 000 Co=0. 352
	Y2	11307. 4	0. 0	11307. 4	0. 12	0. 00	0. 12	
	Y3	21529. 7	0. 0	21529. 7	0. 22	0. 00	0. 22	
	Y4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	X6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	
	合計	32837. 1	0. 0	32837. 1	0. 34	0. 00	0. 34	

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2648.5	0.0	2648.5	0.44	0.00	0.44
	Y3	3253.5	0.0	3253.5	0.54	0.00	0.54
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5902.0	0.0	5902.0	0.98	0.00	0.98
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1863.4	0.0	1863.4	0.16	0.00	0.16
	Y3	7510.6	0.0	7510.6	0.63	0.00	0.63
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9374.0	0.0	9374.0	0.78	0.00	0.78
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2663.2	0.0	2663.2	0.15	0.00	0.15
	Y3	9686.0	0.0	9686.0	0.54	0.00	0.54
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12349.2	0.0	12349.2	0.69	0.00	0.69
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2902.1	0.0	2902.1	0.12	0.00	0.12
	Y3	12152.0	0.0	12152.0	0.50	0.00	0.50
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15054.1	0.0	15054.1	0.62	0.00	0.62
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3209.7	0.0	3209.7	0.11	0.00	0.11
	Y3	14318.1	0.0	14318.1	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17527.8	0.0	17527.8	0.58	0.00	0.58
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3449.9	0.0	3449.9	0.09	0.00	0.09
	Y3	16364.7	0.0	16364.7	0.45	0.00	0.45
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19814.6	0.0	19814.6	0.54	0.00	0.54
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4253.3	0.0	4253.3	0.10	0.00	0.10
	Y3	17665.0	0.0	17665.0	0.41	0.00	0.41
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.892 Co=0.352

Ai=2.300 Co=0.352

Ai=2.021 Co=0.352

Ai=1.840 Co=0.352

Ai=1.707 Co=0.352

Ai=1.599 Co=0.352

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21918.3	0.0	21918.3	0.51	0.00	0.51
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5539.6	0.0	5539.6	0.11	0.00	0.11
	Y3	18346.8	0.0	18346.8	0.37	0.00	0.37
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23886.4	0.0	23886.4	0.48	0.00	0.48
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5204.2	0.0	5204.2	0.09	0.00	0.09
	Y3	20458.8	0.0	20458.8	0.37	0.00	0.37
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25663.0	0.0	25663.0	0.46	0.00	0.46
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5866.8	0.0	5866.8	0.09	0.00	0.09
	Y3	21404.7	0.0	21404.7	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	27271.5	0.0	27271.5	0.44	0.00	0.44
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5730.0	0.0	5730.0	0.08	0.00	0.08
	Y3	23011.6	0.0	23011.6	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28741.5	0.0	28741.5	0.42	0.00	0.42
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6058.6	0.0	6058.6	0.08	0.00	0.08
	Y3	23966.5	0.0	23966.5	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30025.1	0.0	30025.1	0.40	0.00	0.40
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6523.7	0.0	6523.7	0.08	0.00	0.08
	Y3	24608.6	0.0	24608.6	0.30	0.00	0.30

Ai=1.508 Co=0.352

Ai=1.427 Co=0.352

Ai=1.354 Co=0.352

Ai=1.287 Co=0.352

Ai=1.224 Co=0.352

Ai=1.164 Co=0.352

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	31132.3	0.0	31132.3	0.38	0.00	0.38
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5036.7	0.0	5036.7	0.06	0.00	0.06
	Y3	27032.4	0.0	27032.4	0.30	0.00	0.30
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	32069.1	0.0	32069.1	0.36	0.00	0.36
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	11307.4	0.0	11307.4	0.12	0.00	0.12
	Y3	21529.7	0.0	21529.7	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	32837.1	0.0	32837.1	0.34	0.00	0.34

Ai=1.108 Co=0.352

Ai=1.053 Co=0.352

Ai=1.000 Co=0.352

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1598.1	1598.1	0.00	0.27	0.27
	X2	0.0	1256.6	1256.6	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	1233.1	1233.1	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	1233.1	1233.1	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	1256.6	1256.6	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	1598.1	1598.1	0.00	0.27	0.27
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	8175.6	8175.6	0.00	1.36	1.36
14F	X1	0.0	2177.4	2177.4	0.00	0.18	0.18
	X2	0.0	2171.6	2171.6	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	2143.6	2143.6	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	2143.6	2143.6	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	2171.6	2171.6	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	2177.4	2177.4	0.00	0.18	0.18
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12985.2	12985.2	0.00	1.08	1.08
13F	X1	0.0	2673.3	2673.3	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	2958.0	2958.0	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2921.9	2921.9	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2921.9	2921.9	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2958.0	2958.0	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2673.4	2673.4	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.892 Co=0.487

Ai=2.300 Co=0.487

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17106.5	17106.5	0.00	0.95	0.95
12F	X1	0.0	3141.3	3141.3	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	3665.7	3665.7	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3619.7	3619.7	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3619.7	3619.7	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3665.7	3665.7	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	3141.4	3141.4	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20853.4	20853.4	0.00	0.86	0.86
11F	X1	0.0	3453.3	3453.3	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	4372.0	4372.0	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4314.7	4314.7	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4314.7	4314.7	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	4372.0	4372.0	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3453.3	3453.3	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24280.1	24280.1	0.00	0.80	0.80
10F	X1	0.0	3634.7	3634.7	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	5080.9	5080.9	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	5008.3	5008.3	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	5008.3	5008.3	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	5080.9	5080.9	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3634.8	3634.8	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	27447.8	27447.8	0.00	0.75	0.75
9F	X1	0.0	3832.3	3832.3	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5718.6	5718.6	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	5630.1	5630.1	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	5630.1	5630.1	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	5718.6	5718.6	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3832.3	3832.3	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30361.9	30361.9	0.00	0.71	0.71
8F	X1	0.0	4096.3	4096.3	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6275.1	6275.1	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	6172.7	6172.7	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	6172.7	6172.7	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	6275.1	6275.1	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	4096.4	4096.4	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33088.2	33088.2	0.00	0.67	0.67
7F	X1	0.0	4251.0	4251.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6818.2	6818.2	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	6705.5	6705.5	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	6705.4	6705.4	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	6818.1	6818.1	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4251.0	4251.0	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.021 Co=0.487

Ai=1.840 Co=0.487

Ai=1.707 Co=0.487

Ai=1.599 Co=0.487

Ai=1.508 Co=0.487

Ai=1.427 Co=0.487

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35549.2	35549.2	0.00	0.64	0.64
6F	X1	0.0	4400.6	4400.6	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7301.4	7301.4	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	7186.7	7186.7	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	7186.7	7186.7	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	7301.4	7301.4	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4400.6	4400.6	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37777.4	37777.4	0.00	0.61	0.61
5F	X1	0.0	4537.9	4537.9	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7750.5	7750.5	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	7618.5	7618.5	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	7618.5	7618.5	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	7750.5	7750.5	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4537.9	4537.9	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	39813.7	39813.7	0.00	0.58	0.58
4F	X1	0.0	4657.9	4657.9	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	8138.8	8138.8	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	7999.2	7999.2	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	7999.1	7999.1	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	8138.7	8138.7	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4658.0	4658.0	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	41591.7	41591.7	0.00	0.55	0.55
3F	X1	0.0	4766.0	4766.0	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	8473.3	8473.3	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	8323.4	8323.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	8323.4	8323.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	8473.3	8473.3	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4766.0	4766.0	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	43125.5	43125.5	0.00	0.52	0.52
2F	X1	0.0	4901.0	4901.0	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	8740.8	8740.8	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	8569.8	8569.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	8569.8	8569.8	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	8740.8	8740.8	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4900.9	4900.9	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	44423.1	44423.1	0.00	0.50	0.50
1F	X1	0.0	5499.4	5499.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	8709.5	8709.5	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	8534.3	8534.3	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	8534.6	8534.6	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	8710.0	8710.0	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.354 Co=0.487

Ai=1.287 Co=0.487

Ai=1.224 Co=0.487

Ai=1.164 Co=0.487

Ai=1.108 Co=0.487

Ai=1.053 Co=0.487

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	45487.0	45487.0	0.00	0.47	0.47

Ai=1.000 Co=0.487

Y 方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	2718.9	2718.9	0.00	0.45	0.45
	X2	0.0	1557.5	1557.5	0.00	0.26	0.26
	X3	0.0	1322.2	1322.2	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	1322.2	1322.2	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	1557.5	1557.5	0.00	0.26	0.26
	X6	0.0	2718.9	2718.9	0.00	0.45	0.45
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11197.3	11197.3	0.00	1.86	1.86
14F	X1	0.0	2997.2	2997.2	0.00	0.25	0.25
	X2	0.0	3072.3	3072.3	0.00	0.26	0.26
	X3	0.0	2822.7	2822.7	0.00	0.24	0.24
	X4	0.0	2822.7	2822.7	0.00	0.24	0.24
	X5	0.0	3072.3	3072.3	0.00	0.26	0.26
	X6	0.0	2997.2	2997.2	0.00	0.25	0.25
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17784.5	17784.5	0.00	1.48	1.48
13F	X1	0.0	3257.4	3257.4	0.00	0.18	0.18
	X2	0.0	4368.0	4368.0	0.00	0.24	0.24
	X3	0.0	4089.2	4089.2	0.00	0.23	0.23
	X4	0.0	4089.2	4089.2	0.00	0.23	0.23
	X5	0.0	4368.0	4368.0	0.00	0.24	0.24
	X6	0.0	3257.4	3257.4	0.00	0.18	0.18
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23429.1	23429.1	0.00	1.30	1.30
12F	X1	0.0	3504.6	3504.6	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	5454.2	5454.2	0.00	0.23	0.23
	X3	0.0	5321.6	5321.6	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	5321.6	5321.6	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	5454.2	5454.2	0.00	0.23	0.23
	X6	0.0	3504.6	3504.6	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28560.9	28560.9	0.00	1.18	1.18
11F	X1	0.0	4033.1	4033.1	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	6312.0	6312.0	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	6281.9	6281.9	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	6281.9	6281.9	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	6312.0	6312.0	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	4033.1	4033.1	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33254.0	33254.0	0.00	1.10	1.10
10F	X1	0.0	4527.9	4527.9	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	7150.9	7150.9	0.00	0.20	0.20

Ai=2.892 Co=0.667

Ai=2.300 Co=0.667

Ai=2.021 Co=0.667

Ai=1.840 Co=0.667

Ai=1.707 Co=0.667

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	X3	0.0	7117.5	7117.5	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	7117.5	7117.5	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	7150.9	7150.9	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	4527.9	4527.9	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37592.6	37592.6	0.00	1.03	1.03
9F	X1	0.0	4914.1	4914.1	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	7957.5	7957.5	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	7920.2	7920.2	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	7920.2	7920.2	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	7957.5	7957.5	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	4914.1	4914.1	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	41583.7	41583.7	0.00	0.97	0.97
8F	X1	0.0	5293.5	5293.5	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	8699.5	8699.5	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	8665.9	8665.9	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	8665.8	8665.8	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	8699.5	8699.5	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	5293.5	5293.5	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	45317.6	45317.6	0.00	0.92	0.92
7F	X1	0.0	5671.6	5671.6	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	9350.6	9350.6	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	9322.0	9322.0	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	9322.0	9322.0	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	9350.6	9350.6	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	5671.6	5671.6	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	48688.3	48688.3	0.00	0.87	0.87
6F	X1	0.0	5985.9	5985.9	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	9954.7	9954.7	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	9929.3	9929.3	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	9929.3	9929.3	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	9954.7	9954.7	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	5985.9	5985.9	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	51739.9	51739.9	0.00	0.83	0.83
5F	X1	0.0	6328.7	6328.7	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	10475.6	10475.6	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	10460.1	10460.1	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	10460.1	10460.1	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	10475.6	10475.6	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	6328.7	6328.7	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	54528.8	54528.8	0.00	0.79	0.79
4F	X1	0.0	6637.4	6637.4	0.00	0.09	0.09

Ai=1.599 Co=0.667

Ai=1.508 Co=0.667

Ai=1.427 Co=0.667

Ai=1.354 Co=0.667

Ai=1.287 Co=0.667

Ai=1.224 Co=0.667

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	X2	0.0	10924.7	10924.7	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	10919.9	10919.9	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	10919.9	10919.9	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	10924.7	10924.7	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	6637.4	6637.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	56964.0	56964.0	0.00	0.75	0.75
3F	X1	0.0	6932.0	6932.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	11302.4	11302.4	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	11298.0	11298.0	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	11298.0	11298.0	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	11302.4	11302.4	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	6932.0	6932.0	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	59064.7	59064.7	0.00	0.71	0.71
2F	X1	0.0	7222.4	7222.4	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	11596.1	11596.1	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	11602.5	11602.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	11602.5	11602.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	11596.1	11596.1	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	7222.4	7222.4	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	60841.9	60841.9	0.00	0.68	0.68
1F	X1	0.0	7592.7	7592.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	11743.2	11743.2	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	11813.6	11813.6	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	11813.6	11813.6	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	11743.2	11743.2	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	7592.7	7592.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	62299.0	62299.0	0.00	0.64	0.64

Ai=1.164 Co=0.667

Ai=1.108 Co=0.667

Ai=1.053 Co=0.667

Ai=1.000 Co=0.667

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2483.7	0.0	2483.7	0.41	0.00	0.41
	Y3	3291.0	0.0	3291.0	0.55	0.00	0.55
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5774.6	0.0	5774.6	0.96	0.00	0.96
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1872.3	0.0	1872.3	0.16	0.00	0.16
	Y3	7299.5	0.0	7299.5	0.61	0.00	0.61
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.892 Co=0.344

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
14F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9171.8	0.0	9171.8	0.76	0.00	0.76
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2642.4	0.0	2642.4	0.15	0.00	0.15
	Y3	9440.3	0.0	9440.3	0.52	0.00	0.52
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12082.8	0.0	12082.8	0.67	0.00	0.67
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2889.5	0.0	2889.5	0.12	0.00	0.12
	Y3	11839.8	0.0	11839.8	0.49	0.00	0.49
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14729.3	0.0	14729.3	0.61	0.00	0.61
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3192.9	0.0	3192.9	0.11	0.00	0.11
	Y3	13956.7	0.0	13956.7	0.46	0.00	0.46
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17149.7	0.0	17149.7	0.57	0.00	0.57
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3423.6	0.0	3423.6	0.09	0.00	0.09
	Y3	15963.5	0.0	15963.5	0.44	0.00	0.44
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19387.1	0.0	19387.1	0.53	0.00	0.53
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4252.4	0.0	4252.4	0.10	0.00	0.10
	Y3	17193.0	0.0	17193.0	0.40	0.00	0.40
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21445.4	0.0	21445.4	0.50	0.00	0.50
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5512.3	0.0	5512.3	0.11	0.00	0.11
	Y3	17858.7	0.0	17858.7	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.300 Co=0.344

Ai=2.021 Co=0.344

Ai=1.840 Co=0.344

Ai=1.707 Co=0.344

Ai=1.599 Co=0.344

Ai=1.508 Co=0.344

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23371.1	0.0	23371.1	0.47	0.00	0.47
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5146.6	0.0	5146.6	0.09	0.00	0.09
	Y3	19962.8	0.0	19962.8	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25109.4	0.0	25109.4	0.45	0.00	0.45
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5785.3	0.0	5785.3	0.09	0.00	0.09
	Y3	20897.9	0.0	20897.9	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26683.2	0.0	26683.2	0.43	0.00	0.43
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5581.8	0.0	5581.8	0.08	0.00	0.08
	Y3	22539.7	0.0	22539.7	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28121.4	0.0	28121.4	0.41	0.00	0.41
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5451.4	0.0	5451.4	0.07	0.00	0.07
	Y3	23925.9	0.0	23925.9	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29377.3	0.0	29377.3	0.39	0.00	0.39
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6122.9	0.0	6122.9	0.07	0.00	0.07
	Y3	24337.7	0.0	24337.7	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30460.6	0.0	30460.6	0.37	0.00	0.37
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2995.5	0.0	2995.5	0.03	0.00	0.03
	Y3	28381.7	0.0	28381.7	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.427 Co=0.344

Ai=1.354 Co=0.344

Ai=1.287 Co=0.344

Ai=1.224 Co=0.344

Ai=1.164 Co=0.344

Ai=1.108 Co=0.344

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	31377.2	0.0	31377.2	0.35	0.00	0.35
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10568.4	0.0	10568.4	0.11	0.00	0.11
	Y3	21560.3	0.0	21560.3	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	32128.7	0.0	32128.7	0.33	0.00	0.33

Ai=1.053 Co=0.344

Ai=1.000 Co=0.344

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2483.7	0.0	2483.7	0.41	0.00	0.41
	Y3	3291.0	0.0	3291.0	0.55	0.00	0.55
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5774.6	0.0	5774.6	0.96	0.00	0.96
14F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1872.3	0.0	1872.3	0.16	0.00	0.16
	Y3	7299.5	0.0	7299.5	0.61	0.00	0.61
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	9171.8	0.0	9171.8	0.76	0.00	0.76
13F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2642.4	0.0	2642.4	0.15	0.00	0.15
	Y3	9440.3	0.0	9440.3	0.52	0.00	0.52
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12082.8	0.0	12082.8	0.67	0.00	0.67
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2889.5	0.0	2889.5	0.12	0.00	0.12
	Y3	11839.8	0.0	11839.8	0.49	0.00	0.49
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.892 Co=0.344

Ai=2.300 Co=0.344

Ai=2.021 Co=0.344

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
12F	合計	14729.3	0.0	14729.3	0.61	0.00	0.61	Ai=1.840 Co=0.344
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3192.9	0.0	3192.9	0.11	0.00	0.11	
	Y3	13956.7	0.0	13956.7	0.46	0.00	0.46	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17149.6	0.0	17149.6	0.57	0.00	0.57	Ai=1.707 Co=0.344
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3423.6	0.0	3423.6	0.09	0.00	0.09	
	Y3	15963.5	0.0	15963.5	0.44	0.00	0.44	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19387.1	0.0	19387.1	0.53	0.00	0.53	Ai=1.599 Co=0.344
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	4252.4	0.0	4252.4	0.10	0.00	0.10	
	Y3	17193.0	0.0	17193.0	0.40	0.00	0.40	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21445.4	0.0	21445.4	0.50	0.00	0.50	Ai=1.508 Co=0.344
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5512.3	0.0	5512.3	0.11	0.00	0.11	
	Y3	17858.7	0.0	17858.7	0.36	0.00	0.36	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	23371.1	0.0	23371.1	0.47	0.00	0.47	Ai=1.427 Co=0.344
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5146.6	0.0	5146.6	0.09	0.00	0.09	
	Y3	19962.8	0.0	19962.8	0.36	0.00	0.36	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	25109.4	0.0	25109.4	0.45	0.00	0.45	Ai=1.354 Co=0.344
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	5785.3	0.0	5785.3	0.09	0.00	0.09	
	Y3	20897.9	0.0	20897.9	0.33	0.00	0.33	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	26683.2	0.0	26683.2	0.43	0.00	0.43
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5581.8	0.0	5581.8	0.08	0.00	0.08
	Y3	22539.7	0.0	22539.7	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	28121.5	0.0	28121.5	0.41	0.00	0.41
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	5451.4	0.0	5451.4	0.07	0.00	0.07
	Y3	23925.9	0.0	23925.9	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	29377.3	0.0	29377.3	0.39	0.00	0.39
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	6122.9	0.0	6122.9	0.07	0.00	0.07
	Y3	24337.7	0.0	24337.7	0.29	0.00	0.29
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	30460.6	0.0	30460.6	0.37	0.00	0.37
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2995.5	0.0	2995.5	0.03	0.00	0.03
	Y3	28381.7	0.0	28381.7	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	31377.2	0.0	31377.2	0.35	0.00	0.35
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	10568.4	0.0	10568.4	0.11	0.00	0.11
	Y3	21560.3	0.0	21560.3	0.22	0.00	0.22
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	32128.7	0.0	32128.7	0.33	0.00	0.33

Ai=1.287 Co=0.344

Ai=1.224 Co=0.344

Ai=1.164 Co=0.344

Ai=1.108 Co=0.344

Ai=1.053 Co=0.344

Ai=1.000 Co=0.344

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	1468.2	1468.2	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	1266.8	1266.8	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	1247.8	1247.8	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	1247.9	1247.9	0.00	0.21	0.21

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X5	0.0	1266.8	1266.8	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	1468.2	1468.2	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7965.6	7965.6	0.00	1.32	1.32
14F	X1	0.0	2027.5	2027.5	0.00	0.17	0.17
	X2	0.0	2160.6	2160.6	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	2137.6	2137.6	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	2137.6	2137.6	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	2160.6	2160.6	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	2027.5	2027.5	0.00	0.17	0.17
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12651.6	12651.6	0.00	1.05	1.05
13F	X1	0.0	2498.7	2498.7	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	2932.5	2932.5	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2902.4	2902.4	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2902.4	2902.4	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2932.5	2932.5	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2498.7	2498.7	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	16667.0	16667.0	0.00	0.93	0.93
12F	X1	0.0	2934.5	2934.5	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	3631.6	3631.6	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	3592.7	3592.7	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	3592.7	3592.7	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	3631.6	3631.6	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2934.5	2934.5	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20317.7	20317.7	0.00	0.84	0.84
11F	X1	0.0	3344.5	3344.5	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	4266.3	4266.3	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4217.3	4217.3	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4217.3	4217.3	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	4266.3	4266.3	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	3344.5	3344.5	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23656.2	23656.2	0.00	0.78	0.78
10F	X1	0.0	3597.9	3597.9	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	4917.6	4917.6	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4855.9	4855.9	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4855.9	4855.9	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4917.6	4917.6	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3597.9	3597.9	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26742.6	26742.6	0.00	0.73	0.73
9F	X1	0.0	3792.7	3792.7	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	5535.5	5535.5	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	5462.7	5462.7	0.00	0.13	0.13

Ai=2.892 Co=0.475

Ai=2.300 Co=0.475

Ai=2.021 Co=0.475

Ai=1.840 Co=0.475

Ai=1.707 Co=0.475

Ai=1.599 Co=0.475

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X4	0.0	5462.7	5462.7	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	5535.5	5535.5	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	3792.7	3792.7	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	29581.9	29581.9	0.00	0.69	0.69
8F	X1	0.0	4055.1	4055.1	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6074.0	6074.0	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5990.0	5990.0	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5990.0	5990.0	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	6074.0	6074.0	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4055.1	4055.1	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32238.1	32238.1	0.00	0.65	0.65
7F	X1	0.0	4210.0	4210.0	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	6599.9	6599.9	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	6508.0	6508.0	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	6508.0	6508.0	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	6599.9	6599.9	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	4210.0	4210.0	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	34635.9	34635.9	0.00	0.62	0.62
6F	X1	0.0	4358.1	4358.1	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	7069.2	7069.2	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6976.1	6976.1	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6976.1	6976.1	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	7069.2	7069.2	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4358.1	4358.1	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36806.8	36806.8	0.00	0.59	0.59
5F	X1	0.0	4498.4	4498.4	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7497.1	7497.1	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	7399.9	7399.9	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	7399.9	7399.9	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	7497.1	7497.1	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	4498.4	4498.4	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	38790.8	38790.8	0.00	0.56	0.56
4F	X1	0.0	4622.1	4622.1	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	7874.7	7874.7	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	7764.8	7764.8	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	7764.8	7764.8	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	7874.7	7874.7	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4622.1	4622.1	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40523.1	40523.1	0.00	0.53	0.53
3F	X1	0.0	4732.8	4732.8	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	8197.5	8197.5	0.00	0.10	0.10

Ai=1.508 Co=0.475

Ai=1.427 Co=0.475

Ai=1.354 Co=0.475

Ai=1.287 Co=0.475

Ai=1.224 Co=0.475

Ai=1.164 Co=0.475

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X3	0.0	8078.4	8078.4	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	8078.4	8078.4	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	8197.5	8197.5	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	4732.8	4732.8	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	42017.5	42017.5	0.00	0.51	0.51
2F	X1	0.0	4870.2	4870.2	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	8454.4	8454.4	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	8316.3	8316.3	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	8316.3	8316.3	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	8454.4	8454.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4870.2	4870.2	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	43281.8	43281.8	0.00	0.48	0.48
1F	X1	0.0	5224.7	5224.7	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	8543.1	8543.1	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	8391.4	8391.4	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	8391.3	8391.3	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	8543.1	8543.1	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	5224.7	5224.7	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	44318.3	44318.3	0.00	0.46	0.46

Ai=1.108 Co=0.475

Ai=1.053 Co=0.475

Ai=1.000 Co=0.475

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.85 Rt=0.96)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
15F	X1	0.0	2710.3	2710.3	0.00	0.45	0.45
	X2	0.0	1517.2	1517.2	0.00	0.25	0.25
	X3	0.0	1314.8	1314.8	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	1314.8	1314.8	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	1517.2	1517.2	0.00	0.25	0.25
	X6	0.0	2710.3	2710.3	0.00	0.45	0.45
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11084.6	11084.6	0.00	1.84	1.84
14F	X1	0.0	2987.8	2987.8	0.00	0.25	0.25
	X2	0.0	3014.7	3014.7	0.00	0.25	0.25
	X3	0.0	2800.3	2800.3	0.00	0.23	0.23
	X4	0.0	2800.3	2800.3	0.00	0.23	0.23
	X5	0.0	3014.7	3014.7	0.00	0.25	0.25
	X6	0.0	2987.8	2987.8	0.00	0.25	0.25
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	17605.6	17605.6	0.00	1.47	1.47
13F	X1	0.0	3247.3	3247.3	0.00	0.18	0.18
	X2	0.0	4294.1	4294.1	0.00	0.24	0.24
	X3	0.0	4055.3	4055.3	0.00	0.23	0.23
	X4	0.0	4055.3	4055.3	0.00	0.23	0.23
	X5	0.0	4294.1	4294.1	0.00	0.24	0.24
	X6	0.0	3247.3	3247.3	0.00	0.18	0.18
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.892 Co=0.660

Ai=2.300 Co=0.660

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
13F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23193.3	23193.3	0.00	1.29	1.29
12F	X1	0.0	3489.6	3489.6	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	5439.1	5439.1	0.00	0.23	0.23
	X3	0.0	5208.1	5208.1	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	5208.1	5208.1	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	5439.1	5439.1	0.00	0.23	0.23
	X6	0.0	3489.6	3489.6	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28273.5	28273.5	0.00	1.17	1.17
11F	X1	0.0	3986.1	3986.1	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	6249.7	6249.7	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	6223.9	6223.9	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	6223.9	6223.9	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	6249.7	6249.7	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	3986.1	3986.1	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32919.4	32919.4	0.00	1.09	1.09
10F	X1	0.0	4475.1	4475.1	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	7080.5	7080.5	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	7051.5	7051.5	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	7051.5	7051.5	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	7080.5	7080.5	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	4475.1	4475.1	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	37214.3	37214.3	0.00	1.02	1.02
9F	X1	0.0	4857.5	4857.5	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	7879.0	7879.0	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	7846.1	7846.1	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	7846.1	7846.1	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	7879.0	7879.0	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	4857.5	4857.5	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	41165.3	41165.3	0.00	0.96	0.96
8F	X1	0.0	5232.6	5232.6	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	8613.7	8613.7	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	8584.5	8584.5	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	8584.4	8584.4	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	8613.7	8613.7	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	5232.6	5232.6	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	44861.6	44861.6	0.00	0.91	0.91
7F	X1	0.0	5605.5	5605.5	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	9259.0	9259.0	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	9234.6	9234.6	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	9234.6	9234.6	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	9259.0	9259.0	0.00	0.17	0.17
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.021 Co=0.660

Ai=1.840 Co=0.660

Ai=1.707 Co=0.660

Ai=1.599 Co=0.660

Ai=1.508 Co=0.660

Ai=1.427 Co=0.660

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	48198.3	48198.3	0.00	0.86	0.86
6F	X1	0.0	5914.2	5914.2	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	9858.3	9858.3	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	9837.2	9837.2	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	9837.2	9837.2	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	9858.3	9858.3	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	5914.2	5914.2	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	51219.2	51219.2	0.00	0.82	0.82
5F	X1	0.0	6250.6	6250.6	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	10375.4	10375.4	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	10364.0	10364.0	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	10364.0	10364.0	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	10375.4	10375.4	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	6250.6	6250.6	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	53980.1	53980.1	0.00	0.78	0.78
4F	X1	0.0	6553.8	6553.8	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	10821.5	10821.5	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	10820.1	10820.1	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	10820.1	10820.1	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	10821.5	10821.5	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	6553.8	6553.8	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	56390.8	56390.8	0.00	0.74	0.74
3F	X1	0.0	6826.7	6826.7	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	11203.9	11203.9	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	11204.6	11204.6	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	11204.6	11204.6	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	11203.9	11203.9	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	6826.7	6826.7	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	58470.4	58470.4	0.00	0.71	0.71
2F	X1	0.0	7110.2	7110.2	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	11497.3	11497.3	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	11507.4	11507.4	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	11507.4	11507.4	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	11497.3	11497.3	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	7110.2	7110.2	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	60229.7	60229.7	0.00	0.67	0.67
1F	X1	0.0	7590.9	7590.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	11611.3	11611.3	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	11631.4	11631.4	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	11631.3	11631.3	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	11611.3	11611.3	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	7590.9	7590.9	0.00	0.08	0.08

Ai=1.354 Co=0.660

Ai=1.287 Co=0.660

Ai=1.224 Co=0.660

Ai=1.164 Co=0.660

Ai=1.108 Co=0.660

Ai=1.053 Co=0.660

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	61667.2	61667.2	0.00	0.64	0.64

Ai=1.000 Co=0.660

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	5901.97	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5901.97		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	9374.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9374.04		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	12349.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12349.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	15054.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15054.10		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	17527.80	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17527.80		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	19814.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19814.62		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	21918.31	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21918.31		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	23886.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23886.41		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	25663.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25663.02		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	27271.52	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27271.52		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	28741.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28741.53		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	30025.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30025.07		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	31132.35	100.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
3F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	31132.35		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	27161.76	84.70		0.00	0.00			
	B	4907.36	15.30		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	32069.12		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	29602.32	90.15		0.00	0.00			
	B	3234.80	9.85		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	32837.12		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	5901.97	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5901.97		FA	0.00		WA	0.00	0.30
14F	A	9374.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	9374.04		FA	0.00		WA	0.00	0.30
13F	A	12349.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12349.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30
12F	A	15054.10	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15054.10		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	17527.80	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17527.80		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	19814.61	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19814.61		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	21918.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21918.30		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	23886.40	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23886.40		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	25663.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	25663.02		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	27271.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	27271.53		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	28741.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	28741.53		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	30025.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	30025.07		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	31132.35	100.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
3F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	31132.35		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	27161.75	84.70		0.00	0.00			
	B	4907.35	15.30		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	32069.11		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	29602.31	90.15		0.00	0.00			
	B	3234.81	9.85		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	32837.12		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		8175.60	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	8175.60		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		12985.21	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	12985.21		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		17106.50	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17106.50		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		20853.42	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20853.42		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		24280.06	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24280.06		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		27447.84	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	27447.84		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		30361.93	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30361.93		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		33088.23	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33088.23		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		35549.24	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	35549.24		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		37777.37	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	37777.37		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		39813.68	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	39813.68		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		41591.67	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	41591.67		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		43125.49	100.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
3F	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	43125.49		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		44423.12	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	44423.12		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		45486.97	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	45486.97		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
15F	A	0.00	0.00		11197.31	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11197.31		WA	1.00	0.40
14F	A	0.00	0.00		17784.54	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	17784.54		WA	1.00	0.40
13F	A	0.00	0.00		23429.08	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23429.08		WA	1.00	0.40
12F	A	0.00	0.00		28560.85	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28560.85		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		33253.98	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33253.98		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		37592.56	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	37592.56		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		41583.70	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	41583.70		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		45317.62	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	45317.62		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		48688.25	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	48688.25		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		51739.88	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	51739.88		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		41871.39	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	41871.39		WA	1.00	0.40
	D	0.00	0.00		12657.45	23.21			
4F	A+B+C+D	0.00		FA	54528.83		WD	1.00	0.55
	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
3F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向負加力時

階名	ゲルプ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
4F	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		56963.97	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	56963.97		WD	1.00	0.55
3F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		59064.71	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	59064.71		WD	1.00	0.55
2F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		60841.95	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	60841.95		WD	1.00	0.55
1F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		62299.02	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	62299.02		WD	1.00	0.55

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: D_s 値の直接入力
 $+$: D_s 値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
15F	2.790	6015.8	16786.7	1.000	1.000	1.000	0.30	5036.0
14F	2.220	12010.7	26662.1	1.000	1.115	1.115	0.30	8922.1
13F	1.951	18005.6	35124.3	1.000	1.060	1.060	0.30	11166.9
12F	1.776	24108.1	42817.7	1.000	1.051	1.051	0.30	13496.1
11F	1.647	30268.6	49853.5	1.000	1.051	1.051	0.30	15715.5
10F	1.543	36523.4	56357.8	1.000	1.053	1.053	0.30	17796.1
9F	1.455	42840.4	62341.2	1.000	1.033	1.033	0.30	19326.9
8F	1.377	49351.0	67939.0	1.000	1.000	1.000	0.30	20381.7
7F	1.307	55861.7	72992.1	1.000	1.004	1.004	0.30	21975.7
6F	1.242	62437.2	77567.1	1.000	1.009	1.009	0.30	23477.7
5F	1.181	69218.9	81748.2	1.000	1.064	1.064	0.30	26088.5
4F	1.124	76000.6	85398.9	1.000	1.059	1.059	0.30	27129.8
3F	1.069	82822.5	88548.3	1.000	1.023	1.023	0.30	27173.7
2F	1.017	89730.5	91212.7	1.000	1.070	1.070	0.30	29267.6
1F	0.965	96784.6	93397.0	1.000	1.046	1.046	0.30	29306.3

X 方向負加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
15F	2.790	6015.8	16786.7	1.000	1.000	1.000	0.30	5036.0
14F	2.220	12010.7	26662.1	1.000	1.115	1.115	0.30	8922.1
13F	1.951	18005.6	35124.3	1.000	1.060	1.060	0.30	11166.9
12F	1.776	24108.1	42817.7	1.000	1.051	1.051	0.30	13496.1
11F	1.647	30268.6	49853.5	1.000	1.051	1.051	0.30	15715.5
10F	1.543	36523.4	56357.8	1.000	1.053	1.053	0.30	17796.1
9F	1.455	42840.4	62341.2	1.000	1.033	1.033	0.30	19326.9
8F	1.377	49351.0	67939.0	1.000	1.000	1.000	0.30	20381.7
7F	1.307	55861.7	72992.1	1.000	1.004	1.004	0.30	21975.7
6F	1.242	62437.2	77567.1	1.000	1.009	1.009	0.30	23477.7
5F	1.181	69218.9	81748.2	1.000	1.064	1.064	0.30	26088.5
4F	1.124	76000.6	85398.9	1.000	1.059	1.059	0.30	27129.8

X 方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
3F	1.069	82822.5	88548.3	1.000	1.023	1.023	0.30	27173.7
2F	1.017	89730.5	91212.7	1.000	1.070	1.070	0.30	29267.6
1F	0.965	96784.6	93397.0	1.000	1.046	1.046	0.30	29306.3

Y 方向正加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.790	6015.8	16786.7	1.000	1.000	1.000	0.40	6714.7
14F	2.220	12010.7	26662.1	1.000	1.000	1.000	0.40	10664.8
13F	1.951	18005.6	35124.3	1.000	1.000	1.000	0.40	14049.7
12F	1.776	24108.1	42817.7	1.000	1.000	1.000	0.40	17127.1
11F	1.647	30268.6	49853.5	1.000	1.000	1.000	0.40	19941.4
10F	1.543	36523.4	56357.8	1.000	1.000	1.000	0.40	22543.1
9F	1.455	42840.4	62341.2	1.000	1.000	1.000	0.40	24936.5
8F	1.377	49351.0	67939.0	1.000	1.000	1.000	0.40	27175.6
7F	1.307	55861.7	72992.1	1.000	1.000	1.000	0.40	29196.9
6F	1.242	62437.2	77567.1	1.000	1.000	1.000	0.40	31026.8
5F	1.181	69218.9	81748.2	1.000	1.000	1.000	0.40	32699.3
4F	1.124	76000.6	85398.9	1.000	1.000	1.000	0.40	34159.6
3F	1.069	82822.5	88548.3	1.000	1.000	1.000	0.40	35419.3
2F	1.017	89730.5	91212.7	1.000	1.000	1.000	0.40	36485.1
1F	0.965	96784.6	93397.0	1.000	1.000	1.000	0.40	37358.8

Y 方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
15F	2.790	6015.8	16786.7	1.000	1.000	1.000	0.40	6714.7
14F	2.220	12010.7	26662.1	1.000	1.000	1.000	0.40	10664.8
13F	1.951	18005.6	35124.3	1.000	1.000	1.000	0.40	14049.7
12F	1.776	24108.1	42817.7	1.000	1.000	1.000	0.40	17127.1
11F	1.647	30268.6	49853.5	1.000	1.000	1.000	0.40	19941.4
10F	1.543	36523.4	56357.8	1.000	1.000	1.000	0.40	22543.1
9F	1.455	42840.4	62341.2	1.000	1.000	1.000	0.40	24936.5
8F	1.377	49351.0	67939.0	1.000	1.000	1.000	0.40	27175.6
7F	1.307	55861.7	72992.1	1.000	1.000	1.000	0.40	29196.9
6F	1.242	62437.2	77567.1	1.000	1.000	1.000	0.40	31026.8
5F	1.181	69218.9	81748.2	1.000	1.000	1.000	0.40	32699.3
							0.55	44961.5
4F	1.124	76000.6	85398.9	1.000	1.000	1.000	0.30	25619.7
							0.55	46969.4
3F	1.069	82822.5	88548.3	1.000	1.000	1.000	0.30	26564.5
							0.55	48701.5
2F	1.017	89730.5	91212.7	1.000	1.000	1.000	0.30	27363.8
							0.55	50167.0
1F	0.965	96784.6	93397.0	1.000	1.000	1.000	0.30	28019.1
							0.55	51368.4

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3290.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5774.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y2	1872.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2642.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9440.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	合計	12082.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11839.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14729.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13956.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15963.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4252.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	合計	21445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17858.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23371.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	19962.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	20897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26683.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5581.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	22539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5451.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	23925.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	24337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2995.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	23841.82	4539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26837.34	4539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10568.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17784.43	3775.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28352.86	3775.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3290.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5774.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1872.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	7299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2642.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	9440.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12082.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2889.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y3	11839.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14729.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13956.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15963.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4252.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17858.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	19962.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	20897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26683.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5581.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	22539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	5451.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	23925.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	29377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	6122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	24337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	30460.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2995.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	23841.83	4539.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	26837.35	4539.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	10568.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17784.43	3775.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	28352.86	3775.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1468.16	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1266.77	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1247.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1247.85	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1266.77	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1468.16	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7965.56	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2027.52	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2160.65	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2137.63	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2137.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2160.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2027.52	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12651.58	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2498.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2932.47	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2902.36	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2902.36	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2932.47	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2498.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16667.00	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2934.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3631.64	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3592.65	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3592.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3631.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2934.53	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20317.65	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3344.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4266.28	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4217.34	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4217.34	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4266.28	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3344.50	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23656.25	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3597.88	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4917.55	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4855.89	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4855.88	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4917.56	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3597.88	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26742.64	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3792.73	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5535.47	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5462.73	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5462.73	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5535.48	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3792.72	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29581.86	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4055.10	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6073.99	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5989.97	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5989.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6073.98	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4055.10	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32238.11	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4209.99	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6599.92	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6508.03	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6508.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6599.92	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4209.99	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34635.89	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4358.12	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7069.16	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6976.11	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6976.10	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7069.16	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4358.12	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36806.78	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4498.37	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7497.08	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7399.92	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7399.95	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7497.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4498.36	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	38790.78	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4622.07	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7874.70	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7764.77	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7764.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7874.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4622.07	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40523.10	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4732.80	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8197.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8078.43	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8078.44	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8197.49	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4732.82	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	42017.51	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4870.23	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8454.37	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8316.29	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8316.31	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8454.36	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4870.23	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	43281.79	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5224.70	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8543.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8391.37	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8391.33	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8543.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5224.70	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	44318.32	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
15F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2710.34	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1517.22	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1314.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1314.76	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1517.22	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2710.34	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11084.64	0.00	0.00	0.00
14F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2987.85	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3014.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3014.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2987.85	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
14F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	17605.59	0.00	0.00	0.00
13F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3247.30	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4294.10	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4055.26	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4055.27	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4294.10	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3247.30	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23193.33	0.00	0.00	0.00
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3489.62	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5439.05	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5208.06	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5208.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5439.05	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3489.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28273.47	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3986.09	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6249.66	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6223.94	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6223.94	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6249.66	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3986.09	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32919.37	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4475.11	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7051.53	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7051.53	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.51	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4475.11	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	37214.31	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4857.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7878.98	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7846.14	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7846.14	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7878.98	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4857.53	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	41165.28	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5232.64	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8613.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8584.47	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8584.45	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8613.73	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5232.63	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	44861.64	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5605.52	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	9259.03	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	9234.61	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	9234.60	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	9259.04	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5605.52	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	48198.33	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.18	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	9858.27	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	9837.18	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	9837.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	9858.26	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.19	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	51219.25	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6250.61
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	10375.43	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	10364.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	10364.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	10375.42	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6250.61
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	41478.92	0.00	0.00	12501.22
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6553.79
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10821.50
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10820.09
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10820.07
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10821.53
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6553.78
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56390.77
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6826.70
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11203.90
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11204.56
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11204.58
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11203.91
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6826.71
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58470.35
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7110.22
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11497.28

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11507.36
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11507.37
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11497.29
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7110.20
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60229.72
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7590.89
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11611.33
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11631.38
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11631.33
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11611.34
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7590.89
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61667.17

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	16786.7	1.000	0.30	5036.0		5774.6	1.14
14F	26662.1	1.115	0.30	8922.1		9171.8	1.02
13F	35124.3	1.060	0.30	11166.9		12082.8	1.08
12F	42817.7	1.051	0.30	13496.1		14729.3	1.09
11F	49853.5	1.051	0.30	15715.5		17149.7	1.09
10F	56357.8	1.053	0.30	17796.1		19387.1	1.08
9F	62341.2	1.033	0.30	19326.9		21445.4	1.10
8F	67939.0	1.000	0.30	20381.7		23371.1	1.14
7F	72992.1	1.004	0.30	21975.7		25109.4	1.14
6F	77567.1	1.009	0.30	23477.7		26683.2	1.13
5F	81748.2	1.064	0.30	26088.5		28121.4	1.07
4F	85398.9	1.059	0.30	27129.8		29377.3	1.08
3F	88548.3	1.023	0.30	27173.7		30460.6	1.12
2F	91212.7	1.070	0.30	29267.6		31377.2	1.07
1F	93397.0	1.046	0.30	29306.3		32128.7	1.09

X 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	16786.7	1.000	0.30	5036.0		5774.6	1.14
14F	26662.1	1.115	0.30	8922.1		9171.8	1.02
13F	35124.3	1.060	0.30	11166.9		12082.8	1.08
12F	42817.7	1.051	0.30	13496.1		14729.3	1.09
11F	49853.5	1.051	0.30	15715.5		17149.6	1.09
10F	56357.8	1.053	0.30	17796.1		19387.1	1.08
9F	62341.2	1.033	0.30	19326.9		21445.4	1.10
8F	67939.0	1.000	0.30	20381.7		23371.1	1.14
7F	72992.1	1.004	0.30	21975.7		25109.4	1.14
6F	77567.1	1.009	0.30	23477.7		26683.2	1.13
5F	81748.2	1.064	0.30	26088.5		28121.5	1.07
4F	85398.9	1.059	0.30	27129.8		29377.3	1.08

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
3F	88548.3	1.023	0.30	27173.7		30460.6	1.12
2F	91212.7	1.070	0.30	29267.6		31377.2	1.07
1F	93397.0	1.046	0.30	29306.3		32128.7	1.09

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	16786.7	1.000	0.40	6714.7		7965.6	1.18
14F	26662.1	1.000	0.40	10664.8		12651.6	1.18
13F	35124.3	1.000	0.40	14049.7		16667.0	1.18
12F	42817.7	1.000	0.40	17127.1		20317.7	1.18
11F	49853.5	1.000	0.40	19941.4		23656.2	1.18
10F	56357.8	1.000	0.40	22543.1		26742.6	1.18
9F	62341.2	1.000	0.40	24936.5		29581.9	1.18
8F	67939.0	1.000	0.40	27175.6		32238.1	1.18
7F	72992.1	1.000	0.40	29196.9		34635.9	1.18
6F	77567.1	1.000	0.40	31026.8		36806.8	1.18
5F	81748.2	1.000	0.40	32699.3		38790.8	1.18
4F	85398.9	1.000	0.40	34159.6		40523.1	1.18
3F	88548.3	1.000	0.40	35419.3		42017.5	1.18
2F	91212.7	1.000	0.40	36485.1		43281.8	1.18
1F	93397.0	1.000	0.40	37358.8		44318.3	1.18

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
15F	16786.7	1.000	0.40	6714.7		11084.6	1.65
14F	26662.1	1.000	0.40	10664.8		17605.6	1.65
13F	35124.3	1.000	0.40	14049.7		23193.3	1.65
12F	42817.7	1.000	0.40	17127.1		28273.5	1.65
11F	49853.5	1.000	0.40	19941.4		32919.4	1.65
10F	56357.8	1.000	0.40	22543.1		37214.3	1.65
9F	62341.2	1.000	0.40	24936.5		41165.3	1.65
8F	67939.0	1.000	0.40	27175.6		44861.6	1.65
7F	72992.1	1.000	0.40	29196.9		48198.3	1.65
6F	77567.1	1.000	0.40	31026.8		51219.2	1.65
5F	81748.2	1.000	0.40	32699.3		41478.9	1.26
			0.55	(44961.5)	12501.2	(53980.1)	(1.20)
4F	85398.9	1.000	0.30	25619.7		0.0	0.00
			0.55	(46969.4)	56390.8	(56390.8)	(1.20)
3F	88548.3	1.000	0.30	26564.5		0.0	0.00
			0.55	(48701.5)	58470.4	(58470.4)	(1.20)
2F	91212.7	1.000	0.30	27363.8		0.0	0.00
			0.55	(50167.0)	60229.7	(60229.7)	(1.20)
1F	93397.0	1.000	0.30	28019.1		0.0	0.00
			0.55	(51368.4)	61667.2	(61667.2)	(1.20)

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）

保有耐力時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：12F - 13F）
 Y方向（負加力） 脆性破壊部材の発生

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q : 層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
 U : 層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
 ΔU : 層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
 ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
521	16F	5902.0	74.6346	4.9490	1/ 57
	15F	9374.0	69.6856	5.0269	1/ 56
	14F	12349.2	64.6587	5.2327	1/ 54
	13F	15054.1	59.4260	5.4074	1/ 52
	12F	17527.8	54.0187	5.5804	1/ 51
	11F	19814.6	48.4383	5.6038	1/ 50
	10F	21918.3	42.8345	5.6550	1/ 50
	9F	23886.4	37.1796	5.5566	1/ 50
	8F	25663.0	31.6230	5.4568	1/ 51
	7F	27271.5	26.1661	5.2656	1/ 53
	6F	28741.5	20.9005	4.9993	1/ 56
	5F	30025.1	15.9012	4.6867	1/ 60
	4F	31132.3	11.2146	4.2694	1/ 66
	3F	32069.1	6.9452	3.8033	1/ 74
	2F	32837.1	3.1418	3.1418	1/ 106

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
521	16F	5902.0	74.6346	4.9490	1/ 57
	15F	9374.0	69.6856	5.0269	1/ 56
	14F	12349.2	64.6587	5.2328	1/ 54
	13F	15054.1	59.4260	5.4073	1/ 52
	12F	17527.8	54.0187	5.5804	1/ 51
	11F	19814.6	48.4383	5.6038	1/ 50
	10F	21918.3	42.8345	5.6549	1/ 50
	9F	23886.4	37.1796	5.5566	1/ 50
	8F	25663.0	31.6230	5.4569	1/ 51
	7F	27271.5	26.1661	5.2656	1/ 53
	6F	28741.5	20.9006	4.9993	1/ 56
	5F	30025.1	15.9013	4.6867	1/ 60
	4F	31132.3	11.2146	4.2694	1/ 66
	3F	32069.1	6.9452	3.8033	1/ 74
	2F	32837.1	3.1418	3.1418	1/ 106

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
480	16F	8175.6	81.0245	5.4042	1/ 52
	15F	12985.2	75.6203	5.3697	1/ 52
	14F	17106.5	70.2506	5.3777	1/ 52
	13F	20853.4	64.8728	5.3821	1/ 52
	12F	24280.1	59.4908	5.4304	1/ 52
	11F	27447.8	54.0604	5.3784	1/ 52
	10F	30361.9	48.6820	5.4170	1/ 52
	9F	33088.2	43.2650	5.3482	1/ 52
	8F	35549.2	37.9168	5.3234	1/ 53
	7F	37777.4	32.5934	5.2876	1/ 53
	6F	39813.7	27.3058	5.2488	1/ 53
	5F	41591.7	22.0570	5.1974	1/ 54
	4F	43125.5	16.8596	5.1314	1/ 55
	3F	44423.1	11.7282	5.0736	1/ 55

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
480	2F	45487.0	6.6545	6.6545	1/ 50

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
252	16F	11197.3	23.8857	1.0044	1/ 281
	15F	17784.5	22.8813	1.0172	1/ 275
	14F	23429.1	21.8641	1.0324	1/ 271
	13F	28560.8	20.8317	1.0433	1/ 268
	12F	33254.0	19.7884	1.1284	1/ 250
	11F	37592.6	18.6601	1.1938	1/ 235
	10F	41583.7	17.4663	1.2468	1/ 227
	9F	45317.6	16.2195	1.2528	1/ 224
	8F	48688.3	14.9668	1.3091	1/ 214
	7F	51739.9	13.6577	1.3303	1/ 210
	6F	54528.8	12.3274	1.3816	1/ 203
	5F	56964.0	10.9457	1.4307	1/ 196
	4F	59064.7	9.5150	1.3798	1/ 203
	3F	60842.0	8.1352	1.4178	1/ 197
	2F	62299.0	6.7174	6.7174	1/ 49

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
408	16F	5774.6	34.7616	2.0104	1/ 141
	15F	9171.8	32.7512	2.1273	1/ 132
	14F	12082.8	30.6239	2.3386	1/ 120
	13F	14729.3	28.2853	2.5251	1/ 111
	12F	17149.7	25.7602	2.6911	1/ 105
	11F	19387.1	23.0691	2.7666	1/ 101
	10F	21445.4	20.3025	2.8267	1/ 100
	9F	23371.1	17.4758	2.7928	1/ 100
	8F	25109.4	14.6829	2.7408	1/ 102
	7F	26683.2	11.9421	2.6094	1/ 107
	6F	28121.5	9.3327	2.4161	1/ 116
	5F	29377.3	6.9167	2.2006	1/ 127
	4F	30460.7	4.7161	1.9287	1/ 145
	3F	31377.2	2.7874	1.6005	1/ 175
	2F	32128.7	1.1869	1.1869	1/ 280

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
408	16F	5774.6	34.7616	2.0104	1/ 141
	15F	9171.8	32.7512	2.1273	1/ 132
	14F	12082.8	30.6239	2.3386	1/ 120
	13F	14729.3	28.2853	2.5251	1/ 111
	12F	17149.6	25.7602	2.6911	1/ 105
	11F	19387.1	23.0691	2.7666	1/ 101
	10F	21445.4	20.3025	2.8267	1/ 100
	9F	23371.1	17.4757	2.7928	1/ 100
	8F	25109.4	14.6829	2.7408	1/ 102
	7F	26683.2	11.9421	2.6094	1/ 107
	6F	28121.5	9.3327	2.4161	1/ 116
	5F	29377.3	6.9167	2.2006	1/ 127
	4F	30460.7	4.7161	1.9287	1/ 145
	3F	31377.2	2.7874	1.6005	1/ 175
	2F	32128.7	1.1869	1.1869	1/ 280

Y 方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
234	16F	7965. 6	19. 9369	1. 3912	1/ 203
	15F	12651. 6	18. 5457	1. 3911	1/ 201
	14F	16667. 0	17. 1546	1. 3991	1/ 200
	13F	20317. 7	15. 7554	1. 4033	1/ 200
	12F	23656. 2	14. 3521	1. 4154	1/ 200
	11F	26742. 6	12. 9367	1. 3980	1/ 200
	10F	29581. 9	11. 5387	1. 4006	1/ 202
	9F	32238. 1	10. 1381	1. 3684	1/ 205
	8F	34635. 9	8. 7697	1. 3439	1/ 208
	7F	36806. 8	7. 4259	1. 3101	1/ 214
	6F	38790. 8	6. 1158	1. 2729	1/ 220
	5F	40523. 1	4. 8428	1. 2238	1/ 229
	4F	42017. 5	3. 6190	1. 1607	1/ 241

Y 方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角
195	16F	11084. 6	16. 6140	0. 8670	1/ 326
	15F	17605. 6	15. 7470	0. 8808	1/ 318
	14F	23193. 3	14. 8662	0. 8958	1/ 313
	13F	28273. 5	13. 9704	0. 9056	1/ 309
	12F	32919. 4	13. 0648	0. 9815	1/ 288
	11F	37214. 3	12. 0833	1. 0466	1/ 268
	10F	41165. 3	11. 0367	1. 0970	1/ 258
	9F	44861. 6	9. 9397	1. 1030	1/ 254
	8F	48198. 3	8. 8367	1. 1571	1/ 242
	7F	51219. 3	7. 6796	1. 1766	1/ 238
	6F	53980. 2	6. 5029	1. 2252	1/ 229
	5F	56390. 8	5. 2777	1. 2711	1/ 220
	4F	58470. 4	4. 0066	1. 2220	1/ 229

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X 方向（正加力） 最大荷重ステップ：521
X 方向（負加力） 最大荷重ステップ：521
Y 方向（正加力） 最大荷重ステップ：480
Y 方向（負加力） 最大荷重ステップ：252

保有水平耐力時

X 方向（正加力） 最大荷重ステップ：408
X 方向（負加力） 最大荷重ステップ：408
Y 方向（正加力） 最大荷重ステップ：234
Y 方向（負加力） 最大荷重ステップ：195

U-5. 11 R C 柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力 $Q_{dju} = \alpha (T_u + T_u' - Q_{cu})$ (はり降伏型)
 $Q_{dju} = \alpha (T_u + T_u' - Q_{gu}) \cdot D/Db$ (柱降伏型)
ここに、 α ：応力割増し係数で 1.1 とする
柱はり接合部のせん断強度 $V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$

U-5.11.1 R C柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mb, Mb'	: 左右のはり端モーメント	(kN・m)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
L, L'	: 左右のはりの内り長さ	(cm)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
Tu, Tu'	: 左右のはり端に生ずる引張力	(kN)
Qcu	: 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部のせん断設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
種別	判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力) -- R Cはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	345.1	708.8	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	725.0	282.5	989.5				
			100.0	75.0	0.40	0.85	9.25	68.1	56.3	1204.9		
	X2	Fc33	40.0	494.7	800.0	725.0	0.0	1108.0	731.6	1502.5	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	725.0	282.5	989.5				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X3	Fc33	40.0	494.7	800.0	725.0	0.0	1108.0	731.6	1502.5	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	725.0	282.5	989.5				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X4	Fc33	40.0	494.7	800.0	725.0	0.0	1108.0	731.6	1502.5	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	725.0	282.5	989.5				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X5	Fc33	40.0	494.7	800.0	725.0	0.0	1108.0	731.6	1502.5	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	725.0	282.5	989.5				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X6	Fc33	40.0	494.7	800.0	725.0	0.0	1108.0	386.5	793.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			100.0	75.0	0.40	0.85	9.25	68.1	56.3	1204.9		
15F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	173.3	897.8	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	725.0	280.0	989.5				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
	X2	Fc33	40.0	494.7	800.0	725.0	282.5	1108.0	424.2	2058.4	OK	FA
			50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	644.9	800.0	725.0	282.5	1305.9	483.1	2211.2	OK	FA
			50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	644.9	800.0	725.0	282.5	1305.9	483.1	2211.2	OK	FA
			50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	644.9	800.0	725.0	282.5	1305.9	426.4	2056.0	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	725.0	280.0	989.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X6	Fc33	40.0	494.7	800.0	725.0	282.5	1108.0	194.1	1005.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
14F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	174.1	897.0	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	725.0	280.0	989.5				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X2	Fc33	40.0	494.7	800.0	725.0	280.0	1108.0	426.1	2056.3	OK	FA
			50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9	485.3	2208.9	OK	FA
			50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9	485.3	2208.9	OK	FA
			50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9	428.3	2053.9	OK	FA
			40.0	441.8	800.0	725.0	280.0	989.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X6	Fc33	40.0	494.7	800.0	725.0	280.0	1108.0	195.0	1004.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
13F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	271.0	1225.7	OK	FA
			55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	565.3	2556.3	OK	FA
			50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	565.3	2556.3	OK	FA
			50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	565.3	2556.3	OK	FA
			50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	565.3	2556.3	OK	FA
			55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	294.2	1330.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
12F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	269.8	1227.0	OK	FA
			55.0	687.8	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	562.8	2559.0	OK	FA
			50.0	687.8	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	562.8	2559.0	OK	FA
			50.0	687.8	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	562.8	2559.0	OK	FA
			50.0	687.8	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	562.8	2559.0	OK	FA
			55.0	687.8	800.0	725.0	282.5	1385.3				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8	292.9	1332.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
11F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	309.6	1401.0	OK	FA
			55.0	789.1	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	848.2	800.0	725.0	282.5	1701.7	669.5	2876.9	OK	FA
			50.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2	OK	FA

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X3	Fc33	50.0	922.6	800.0	725.0	282.5	1701.7	698.8	2844.8	OK	FA
			50.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	922.6	800.0	725.0	282.5	1701.7	698.8	2844.8	OK	FA
			50.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	922.6	800.0	725.0	282.5	1701.7	671.6	2874.7	OK	FA
			55.0	789.1	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	848.2	800.0	725.0	282.5	1701.7	332.8	1505.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
10F	X1	Fc33	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	309.6	1401.0	OK	FA
			55.0	789.1	800.0	725.0	282.5	1583.2				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	848.2	800.0	725.0	280.0	1701.7	669.5	2876.9	OK	FA
			50.0	858.4	800.0	725.0	282.5	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	698.8	2844.8	OK	FA
			50.0	858.4	800.0	725.0	282.5	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	698.8	2844.8	OK	FA
			50.0	858.4	800.0	725.0	282.5	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	671.6	2874.7	OK	FA
			55.0	789.1	800.0	725.0	282.5	1583.2				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	848.2	800.0	725.0	280.0	1701.7	332.8	1505.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
9F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	410.5	1507.7	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	282.5	1899.6	992.3	3695.9	OK	FA
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X3	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	282.5	2571.0	1135.7	4276.6	OK	FA
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X4	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	282.5	2571.0	1135.7	4276.6	OK	FA
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X5	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	282.5	2571.0	991.7	3696.4	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X6	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	282.5	1899.6	437.8	1608.0	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	412.3	1505.7	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6	996.7	3691.0	OK	FA
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X3	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0	1140.8	4271.0	OK	FA
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X4	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0	1140.8	4271.0	OK	FA
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X5	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0	996.2	3691.6	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X6	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6	439.8	1605.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	412.3	1505.7	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6	996.7	3691.0	OK	FA
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X3	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0	1140.8	4271.0	OK	FA
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X4	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0	1140.8	4271.0	OK	FA
			60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X5	Fc36	60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0	996.2	3691.6	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X6	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6	439.8	1605.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	412.3	1505.7	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6	1079.0	3985.8	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1078.6	3986.3	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X6	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6	439.8	1605.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	412.3	1505.7	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6	1079.0	3985.8	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		

Y2(正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X5	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1078.6	3986.3	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X6	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6	439.8	1605.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	412.3	1505.7	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6	1079.0	3985.8	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1078.6	3986.3	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6	439.8	1605.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	412.3	1505.7	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6	1079.0	3985.8	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1078.6	3986.3	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6	439.8	1605.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	377.0	1544.6	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	332.5	1781.1				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6	986.5	4087.6	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	332.5	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1193.6	4983.7	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	332.5	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	1193.6	4983.7	OK	FA
			60.0	1622.1	800.0	725.0	332.5	2802.9				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4	986.2	4088.0	OK	FA
			60.0	1046.3	800.0	725.0	332.5	1781.1				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		

Y2 (正加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X6	Fc36	60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6	402.1	1647.3	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	332.5	0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		

Y2 (負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
16F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	386.5	793.7	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	725.0	282.5	1108.0				
			100.0	75.0	0.40	0.85	9.25	68.1	56.3	1204.9		
	X2	Fc33	40.0	441.8	800.0	725.0	0.0	989.5	731.6	1502.5	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	725.0	282.5	1108.0				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X3	Fc33	40.0	441.8	800.0	725.0	0.0	989.5	731.6	1502.5	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	725.0	282.5	1108.0				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X4	Fc33	40.0	441.8	800.0	725.0	0.0	989.5	731.6	1502.5	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	725.0	282.5	1108.0				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X5	Fc33	40.0	441.8	800.0	725.0	0.0	989.5	731.6	1502.5	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	725.0	282.5	1108.0				
			85.0	75.0	0.70	0.85	9.25	62.5	75.0	2579.3		
	X6	Fc33	40.0	441.8	800.0	725.0	0.0	989.5	345.1	708.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			100.0	75.0	0.40	0.85	9.25	68.1	56.3	1204.9		
15F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	194.1	1005.3	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	725.0	280.0	1108.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
	X2	Fc33	40.0	441.8	800.0	725.0	282.5	989.5	426.4	2056.0	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	586.4	800.0	725.0	282.5	1187.4	483.1	2211.2	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	586.4	800.0	725.0	282.5	1187.4	483.1	2211.2	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	586.4	800.0	725.0	282.5	1187.4	424.2	2058.4	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	725.0	280.0	1108.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X6	Fc33	40.0	441.8	800.0	725.0	282.5	989.5	173.3	897.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
14F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	195.0	1004.4	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	725.0	280.0	1108.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
	X2	Fc33	40.0	441.8	800.0	725.0	280.0	989.5	428.3	2053.9	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		
	X3	Fc33	50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4	485.3	2208.9	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4	485.3	2208.9	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1305.9				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	586.4	800.0	725.0	280.0	1187.4	426.1	2056.3	OK	FA
			40.0	494.7	800.0	725.0	280.0	1108.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	65.0	75.0	3832.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
14F	X6	Fc33	40.0	441.8	800.0	725.0	280.0	989.5	174.1	897.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	68.1	56.3	2108.6		
13F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	294.2	1330.5	OK	FA
			55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	565.3	2556.3	OK	FA
			50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	565.3	2556.3	OK	FA
			50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	565.3	2556.3	OK	FA
			50.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	565.3	2556.3	OK	FA
			55.0	746.6	800.0	725.0	280.0	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	271.0	1225.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
12F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	292.9	1332.0	OK	FA
			55.0	746.6	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	562.8	2559.0	OK	FA
			50.0	746.6	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	562.8	2559.0	OK	FA
			50.0	746.6	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	562.8	2559.0	OK	FA
			50.0	746.6	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	562.8	2559.0	OK	FA
			55.0	746.6	800.0	725.0	282.5	1503.8				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	687.8	800.0	725.0	280.0	1385.3	269.8	1227.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
11F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	332.8	1505.8	OK	FA
			55.0	848.2	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	789.1	800.0	725.0	282.5	1583.2	671.6	2874.7	OK	FA
			50.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	858.4	800.0	725.0	282.5	1583.2	698.8	2844.8	OK	FA
			50.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	858.4	800.0	725.0	282.5	1583.2	698.8	2844.8	OK	FA
			50.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	858.4	800.0	725.0	282.5	1583.2	669.5	2876.9	OK	FA
			55.0	848.2	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	789.1	800.0	725.0	282.5	1583.2	309.6	1401.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
10F	X1	Fc33	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	332.8	1505.8	OK	FA
			55.0	848.2	800.0	725.0	282.5	1701.7				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
	X2	Fc33	55.0	789.1	800.0	725.0	280.0	1583.2	671.6	2874.7	OK	FA
			50.0	922.6	800.0	725.0	282.5	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X3	Fc33	50.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	698.8	2844.8	OK	FA
			50.0	922.6	800.0	725.0	282.5	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X4	Fc33	50.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	698.8	2844.8	OK	FA
			50.0	922.6	800.0	725.0	282.5	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	67.5	75.0	3979.5		
	X5	Fc33	50.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	669.5	2876.9	OK	FA
			55.0	848.2	800.0	725.0	282.5	1701.7				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.25	68.8	75.0	4053.2		
	X6	Fc33	55.0	789.1	800.0	725.0	280.0	1583.2	309.6	1401.0	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.25	77.5	56.3	2398.8		
9F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	437.8	1608.0	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	282.5	1781.1	991.7	3696.4	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X3	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	282.5	2452.5	1135.7	4276.6	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X4	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	282.5	2452.5	1135.7	4276.6	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X5	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	282.5	2452.5	992.3	3695.9	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X6	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	282.5	1781.1	410.5	1507.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	439.8	1605.8	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1	996.2	3691.6	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X3	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5	1140.8	4271.0	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X4	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5	1140.8	4271.0	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X5	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5	996.7	3691.0	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6				
			85.0	75.0	1.00	0.85	9.83	72.5	75.0	4542.8		
	X6	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1	412.3	1505.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	439.8	1605.8	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X2	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1	996.2	3691.6	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X3	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5	1140.8	4271.0	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X4	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5	1140.8	4271.0	OK	FA
			60.0	1481.5	800.0	725.0	280.0	2571.0				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X5	Fc36	60.0	1413.2	800.0	725.0	280.0	2452.5	996.7	3691.0	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X6	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1	412.3	1505.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	439.8	1605.8	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1	1078.6	3986.3	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1079.0	3985.8	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
5F	X1	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1	412.3	1505.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	439.8	1605.8	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X3	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1	1078.6	3986.3	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1079.0	3985.8	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6				
			115.0	75.0	1.00	0.85	9.83	87.5	75.0	5482.6		
4F	X1	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1	412.3	1505.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	439.8	1605.8	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
4F	X1	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1	1078.6	3986.3	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		

Y2(負加力) -- RCはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X3	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1079.0	3985.8	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1	412.3	1505.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	439.8	1605.8	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1	1078.6	3986.3	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1305.5	4860.6	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	280.0	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1079.0	3985.8	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	280.0	1899.6				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1	412.3	1505.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	402.1	1647.3	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	332.5	1899.6				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		
	X2	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1	986.2	4088.0	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	332.5	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X3	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1193.6	4983.7	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	332.5	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X4	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	1193.6	4983.7	OK	FA
			60.0	1690.7	800.0	725.0	332.5	2921.4				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X5	Fc36	60.0	1622.1	800.0	725.0	280.0	2802.9	986.5	4087.6	OK	FA
			60.0	1115.9	800.0	725.0	332.5	1899.6				
			160.0	75.0	1.00	0.85	9.83	97.5	75.0	6109.2		
	X6	Fc36	60.0	1046.3	800.0	725.0	280.0	1781.1	377.0	1544.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	332.5	-0.0				
			100.0	75.0	0.70	0.85	9.83	80.0	56.3	2631.7		

U-5.11.2 R C柱はり接合部（柱降伏型）

- gbL, gbR : 左右のはり幅 (cm)
- Mc, Mc' : 上下の柱端モーメント (kN・m)
- hc, hc' : 上下の階高 (cm)
- H, H' : 上下の柱の内のり高さ (cm)
- lb, lb' : 左右のはりのスパン長さ (cm)
- Tu, Tu' : 上下の柱端に生ずる引張力 (kN)
- Qgu : 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値 (kN)
- Qdju : 柱はり接合部のせん断設計用せん断力 (kN)
- cB, cD : 柱はり接合部の柱断面寸法 (cm)
- κ : 柱はり接合部の形状による係数
- Φ : 直交はりの有無による補正係数
- Fj : 柱はり接合部のせん断強度の基準値 (N/mm2)
- bj : 柱はり接合部の有効幅 (cm)
- Dj : 柱せい (cm)
- Vju : 柱はり接合部のせん断強度 (kN)
- D : 柱せい (cm)
- Db : はりせい (cm)
- 種別 : 判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2（正加力）― R C柱降伏型 ―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	3487.5	332.5	235.0	0.0	5892.1	1233.6	1921.6	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			100.0	75.0	0.40	1.00	9.83	100.0	56.3	2211.5		
	X2	Fc36	100.0	5429.4	332.5	235.0	800.0	9172.9	960.2	3387.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X3	Fc36	100.0	5476.8	332.5	235.0	800.0	9253.1	968.6	3417.3	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X4	Fc36	100.0	5122.4	332.5	235.0	800.0	8654.3	906.0	3196.2	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X5	Fc36	100.0	5110.5	332.5	235.0	800.0	8634.1	903.8	3188.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X6	Fc36	100.0	3394.8	332.5	235.0	800.0	5735.4	1200.8	1870.5	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			100.0	75.0	0.40	1.00	9.83	100.0	56.3	2211.5		

Y2(負加力)-- R C柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-3394.8	332.5	235.0	0.0	5735.4	1200.8	1870.5	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			100.0	75.0	0.40	1.00	9.83	100.0	56.3	2211.5		
	X2	Fc36	100.0	-5110.5	332.5	235.0	800.0	8634.1	903.8	3188.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X3	Fc36	100.0	-5122.4	332.5	235.0	800.0	8654.3	906.0	3196.2	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X4	Fc36	100.0	-5476.9	332.5	235.0	800.0	9253.1	968.6	3417.3	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X5	Fc36	100.0	-5429.4	332.5	235.0	800.0	9172.9	960.2	3387.7	OK	FA
			100.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			160.0	75.0	0.70	1.00	9.83	130.0	75.0	6708.2		
	X6	Fc36	100.0	-3487.5	332.5	235.0	800.0	5892.1	1233.6	1921.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			100.0	75.0	0.40	1.00	9.83	100.0	56.3	2211.5		

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

- ・ C504 LW1.LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1.LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 3

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ [Y方向負加力][X1 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X1 フレーム Y2 軸 3F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X1 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X1 フレーム Y2 軸 5F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X2 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X2 フレーム Y2 軸 3F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X2 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X3 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X3 フレーム Y2 軸 3F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X3 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X4 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X4 フレーム Y2 軸 3F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X4 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X5 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X5 フレーム Y2 軸 3F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X5 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X6 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X6 フレーム Y2 軸 3F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X6 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X6 フレーム Y2 軸 5F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/19 15:22