BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

NO.65 rc6-8-10

略　称：NO.65
日　付：2013/7/29
担当者：k-lab

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.4
データベース番号：6.5.0.4

会員番号：BUSk00042
シリアルNo：K48033

計算開始時間 2014/01/19 14:21　（株）構造システム

目　次

計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 8
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 8
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 12
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 12
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 14
I-1.4.3　ベースプレート ―― Ⅲ－ 14
I-1.4.4　壁 ―― Ⅲ－ 14
I-1.4.5　雑壁 ―― Ⅲ－ 15
I-1.4.6　壁鉄筋番号 ―― Ⅲ－ 15
I-1.4.7　ブレース ―― Ⅲ－ 15
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 15
I-1.4.9　片持ばり ―― Ⅲ－ 16
I-1.4.10　片持スラブ ―― Ⅲ－ 16
I-1.4.11　出隅片持スラブ ―― Ⅲ－ 16
I-1.4.12　接合部 ―― Ⅲ－ 16
I-1.4.13　杭、杭基礎 ―― Ⅲ－ 16
I-1.4.14　直接基礎 ―― Ⅲ－ 17

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 17

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 17
I-2.1.1　材料種別図 ―― Ⅲ－ 17
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 17
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 17
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 17
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 17

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 17

I-3.1　荷重計算条件 ― Ⅲ－ 17
I-3.1.1　最小スラブ厚 ― Ⅲ－ 17
I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方 ― Ⅲ－ 18
I-3.1.3　基礎荷重 ― Ⅲ－ 18
I-3.2　積載荷重 ― Ⅲ－ 18
I-3.3　仕上 ― Ⅲ－ 18
I-3.3.1　仕上材名称 ― Ⅲ－ 18
I-3.3.2　仕上名称 ― Ⅲ－ 18
I-3.4　重量 ― Ⅲ－ 18
I-3.4.1　はり、柱仕上重量 ― Ⅲ－ 18
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ― Ⅲ－ 19
I-3.4.3　建物重量の直接入力 ― Ⅲ－ 19
I-3.5　地震力 ― Ⅲ－ 19
I-3.6　風圧力 ― Ⅲ－ 19
I-3.7　積雪荷重 ― Ⅲ－ 19

I-6　共通計算条件 ― Ⅲ－ 19

I-6.1　使用基準 ― Ⅲ－ 19
I-6.2　計算ルート指定 ― Ⅲ－ 19
I-6.3　柱はり接合部計算条件 ― Ⅲ－ 19

I-7　許容応力度計算 ― Ⅲ－ 19

I-7.1　応力解析・モデル化 ― Ⅲ－ 19
I-7.1.1　応力計算条件 ― Ⅲ－ 19
I-7.2　剛性率・偏心率 ― Ⅲ－ 20
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ― Ⅲ－ 20
I-7.3　断面計算 ― Ⅲ－ 20
I-7.3.1　断面計算条件 ― Ⅲ－ 20

I-8　保有水平耐力計算 ― Ⅲ－ 21

I-8.1　計算条件 ― Ⅲ－ 21
I-8.1.1　基本条件 ― Ⅲ－ 21
I-8.1.2　計算条件 ― Ⅲ－ 21
I-8.1.3　解析条件等 ― Ⅲ－ 21
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ― Ⅲ－ 22
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ― Ⅲ－ 22

§２．許容応力度等計算結果 ― Ⅲ－ 24

A-1　準備計算結果 ― Ⅲ－ 24

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ ― Ⅲ－ 24
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ― Ⅲ－ 24
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ― Ⅲ－ 28
A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表 ― Ⅲ－ 30
A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ― Ⅲ－ 30
A-1.2　節点重量 ― Ⅲ－ 31
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ― Ⅲ－ 31
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ― Ⅲ－ 33

A-1.3 層せん断力 ―― Ⅲ－ 36
A-1.3.1　地震力 ―― Ⅲ－ 36
A-1.4 剛度増大率 ―― Ⅲ－ 40
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 40
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 43

A-2. 応力計算結果 ―― Ⅲ－ 46

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性 ―― Ⅲ－ 46
A-2.2　部材応力図 ―― Ⅲ－ 48
A-2.3 部材応力表 ―― Ⅲ－ 59

A-3. 応力計算結果のまとめ ―― Ⅲ－ 78

A-3.5　壁量 ―― Ⅲ－ 78
A-3.6　剛性率 ―― Ⅲ－ 79
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 79
A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 79
A-3.7　偏心率 ―― Ⅲ－ 80
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 80
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 80

A-4. 断面計算結果 ―― Ⅲ－ 82

A-4.3　ＲＣの断面計算 ―― Ⅲ－ 82
A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 82
A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 119
A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算 ―― Ⅲ－ 148
A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度） ―― Ⅲ－ 160
A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度） ―― Ⅲ－ 160
A-4.8　断面計算結果一覧 ―― Ⅲ－ 161
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 161
A-4.8.2　はり断面計算結果 ―― Ⅲ－ 173
A-4.8.3　柱断面計算結果 ―― Ⅲ－ 177
A-4.8.4　壁・ブレース断面計算結果 ―― Ⅲ－ 178

§３．保有水平耐力計算結果 ―― Ⅲ－ 181

U-1 長期荷重時応力・層せん断力 ―― Ⅲ－ 181

U-1.3　層せん断力 ―― Ⅲ－ 181
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 181
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 181

U-3　Ds算定時計算結果 ―― Ⅲ－ 182

U-3.1　荷重－変位（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 182
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 182
U-3.1.2　重心位置の変位（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 184
U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 202
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 202
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 212

U-3.2.3　終局時支点反力図（水平荷重）（Ds算定時）　Ⅲ－ 222
U-3.2.4　終局時支点反力図（長期考慮）（Ds算定時）　Ⅲ－ 224
U-3.2.5　終局時部材応力表（水平荷重）（Ds算定時）　Ⅲ－ 226
U-3.2.6　終局時部材応力表（長期考慮）（Ds算定時）　Ⅲ－ 236
U-3.2.7　終局時支点反力表（水平荷重）（Ds算定時）　Ⅲ－ 246
U-3.2.8　終局時支点反力表（長期考慮）（Ds算定時）　Ⅲ－ 246
U-3.3　部材の終局強度（Ds算定時）　Ⅲ－ 247
U-3.3.1　部材の終局強度図（Ds算定時）　Ⅲ－ 247
U-3.3.2　部材の終局強度表（Ds算定時）　Ⅲ－ 255
U-3.3.3　水平バネ強度表（Ds算定時）　Ⅲ－ 270
U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）　Ⅲ－ 271
U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）　Ⅲ－ 278
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）　Ⅲ－ 278
U-3.5.2　終局時余裕率図（Ds算定時）　Ⅲ－ 289
U-3.5.3　終局時機構・余裕率表（Ds算定時）　Ⅲ－ 299

U-4　保有水平耐力計算結果　Ⅲ－ 315

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）　Ⅲ－ 315
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）　Ⅲ－ 315
U-4.1.2　重心位置の変位（保有耐力時）　Ⅲ－ 316
U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）　Ⅲ－ 330
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）　Ⅲ－ 330
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）　Ⅲ－ 340
U-4.2.3　終局時支点反力図（水平荷重）（保有耐力時）　Ⅲ－ 350
U-4.2.4　終局時支点反力図（長期考慮）（保有耐力時）　Ⅲ－ 352
U-4.2.5　終局時部材応力表（水平荷重）（保有耐力時）　Ⅲ－ 354
U-4.2.6　終局時部材応力表（長期考慮）（保有耐力時）　Ⅲ－ 364
U-4.2.7　終局時支点反力表（水平荷重）（保有耐力時）　Ⅲ－ 374
U-4.2.8　終局時支点反力表（長期考慮）（保有耐力時）　Ⅲ－ 374
U-4.3　部材の終局強度（保有耐力時）　Ⅲ－ 375
U-4.3.1　部材の終局強度図（保有耐力時）　Ⅲ－ 375
U-4.3.2　部材の終局強度表（保有耐力時）　Ⅲ－ 383
U-4.3.3　水平バネ強度表（保有耐力時）　Ⅲ－ 398
U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）　Ⅲ－ 399
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）　Ⅲ－ 399
U-4.5.2　終局時余裕率図（保有耐力時）　Ⅲ－ 409
U-4.5.3　終局時機構・余裕率表（保有耐力時）　Ⅲ－ 419

U-5　必要保有水平力と判定　Ⅲ－ 435

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク　Ⅲ－ 435
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）　Ⅲ－ 435
U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）　Ⅲ－ 457
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認　Ⅲ－ 459
U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 459
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 459
U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 472
U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）　Ⅲ－ 482
U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）　Ⅲ－ 485
U-5.4　ランク別のDs算定時負担せん断力　Ⅲ－ 485
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ　Ⅲ－ 485
U-5.5　水平せん断力係数　Ⅲ－ 490
U-5.6　構造特性係数　Ⅲ－ 498

U-5.7　必要保有水平耐力 ―― **Ⅲ－ 500**
U-5.8　保有水平耐力判定 ―― **Ⅲ－ 501**
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 501
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 506
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 506
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 507
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 508
U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力 ―― **Ⅲ－ 508**
U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型） ―― Ⅲ－ 509
U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型） ―― Ⅲ－ 513

****** メッセージ一覧 ****** ―― **Ⅲ－ 515**

プリチェックメッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 515**
準備計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 515**
応力計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 515**
断面計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 515**
保有耐力計算メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 515**
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 ―― **Ⅲ－ 515**

計算・設計に関する情報

工事名称	NO.65 rc6-8-10
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver.1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先･電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先･電話番号	

【１．構造上の特徴】

【２．構造計算方針】

【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑ 保有水平耐力計算
- ☐ 許容応力度等計算
- ☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.4 データベース番号:6.5.0.4
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

§1. 入力データ

I-1　一般事項

I-1.1　建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途			構造種別	鉄筋コンクリート造	
階数	地下　0階　地上　6階　塔屋　0階				
建築面積	0.00 m2		延べ面積	0.00 m2	
軒高さ	17.350 m		建物高さ	17.950 m	
工事種別	☑ 新築　☐ 増築		増築予定	☑ 無　☐ 有(階)	
構造 主要ｽﾊﾟﾝ	X方向 : 0.000 m			Y方向 : 0.000 m	
構造 塔状比	X方向 : 検討しない			Y方向 : 検討しない	
構造 骨組形式	X方向 :			Y方向 :	
基礎形式	☑ 直接基礎　☐ 杭基礎				
仕上	床 :		屋根 :		
	外装 :				
屋上付属物等					

I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

スパン数	X方向	5 スパン
	Y方向	3 スパン
階　数	地　上	6 階
	地　下	0 階
	塔　屋	0 階
高　さ		17.950 m
軒の高さ		17.350 m
地面から地上１階床までの高さ		25.0 cm
パラペットの高さ		60.0 cm
ピロティ階	X方向	指定なし
	Y方向	指定なし
基礎下端レベル		GL-200.0 cm

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)
6F	280.0	280.0
5F	280.0	280.0
4F	280.0	280.0
3F	280.0	280.0
2F	280.0	280.0
1F	310.0	330.0

層名	標準はりせい (cm)
7F	55.0
6F	55.0
5F	55.0
4F	55.0
3F	55.0
2F	55.0
1F	95.0

層名	標準レベル (cm)
7F	-3.0
6F	-3.0
5F	-3.0
4F	-3.0
3F	-3.0
2F	-3.0
1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠ｽﾊﾟﾝ	構造ｽﾊﾟﾝ	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	800.0	800.0	0.0	Y1	150.0	150.0	0.0
X2	800.0	800.0	0.0	Y2	1000.0	1000.0	0.0
X3	800.0	800.0	0.0	Y3	180.0	180.0	0.0
X4	800.0	800.0	0.0	Y4			0.0
X5	800.0	800.0	0.0				
X6			0.0				

I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3　構造概要

構造種別	層名１	層名２
鉄筋コンクリート造	1F	7F

I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

I-1.2　略伏図

I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

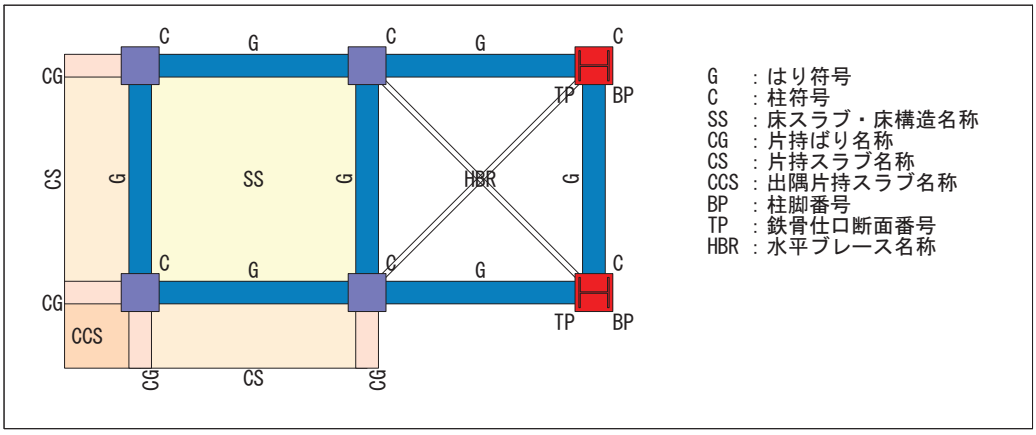

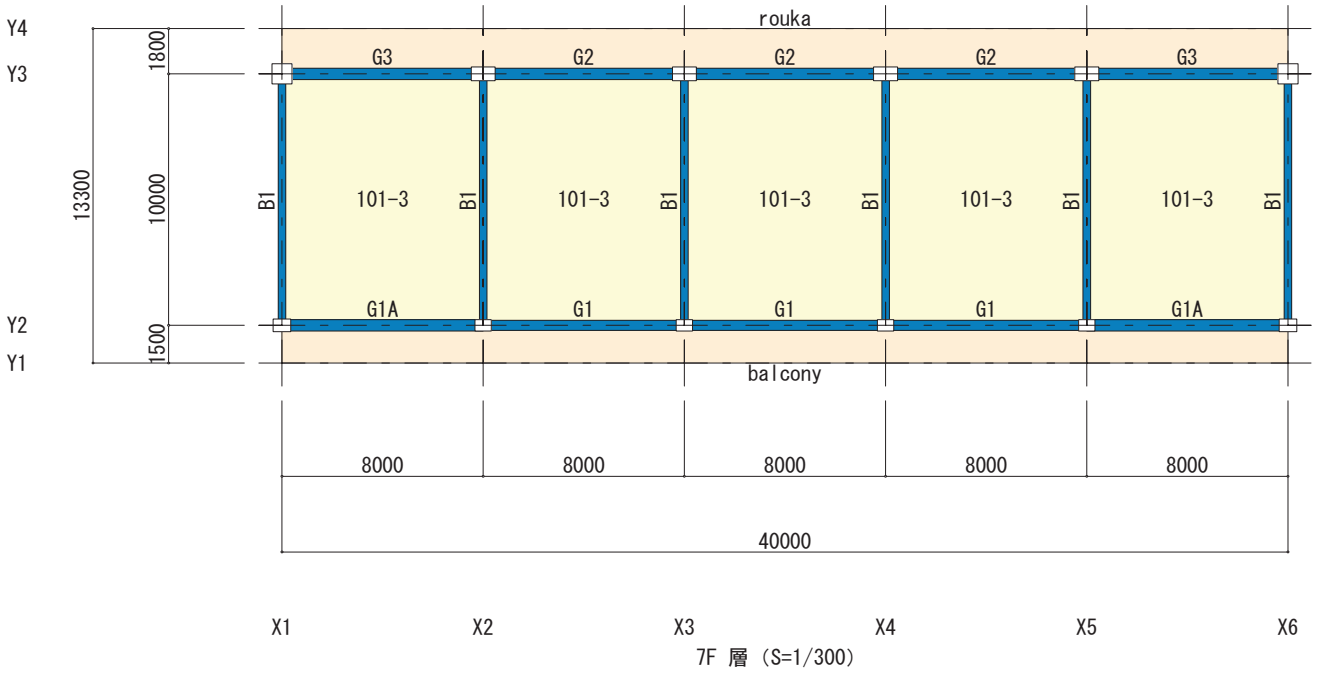

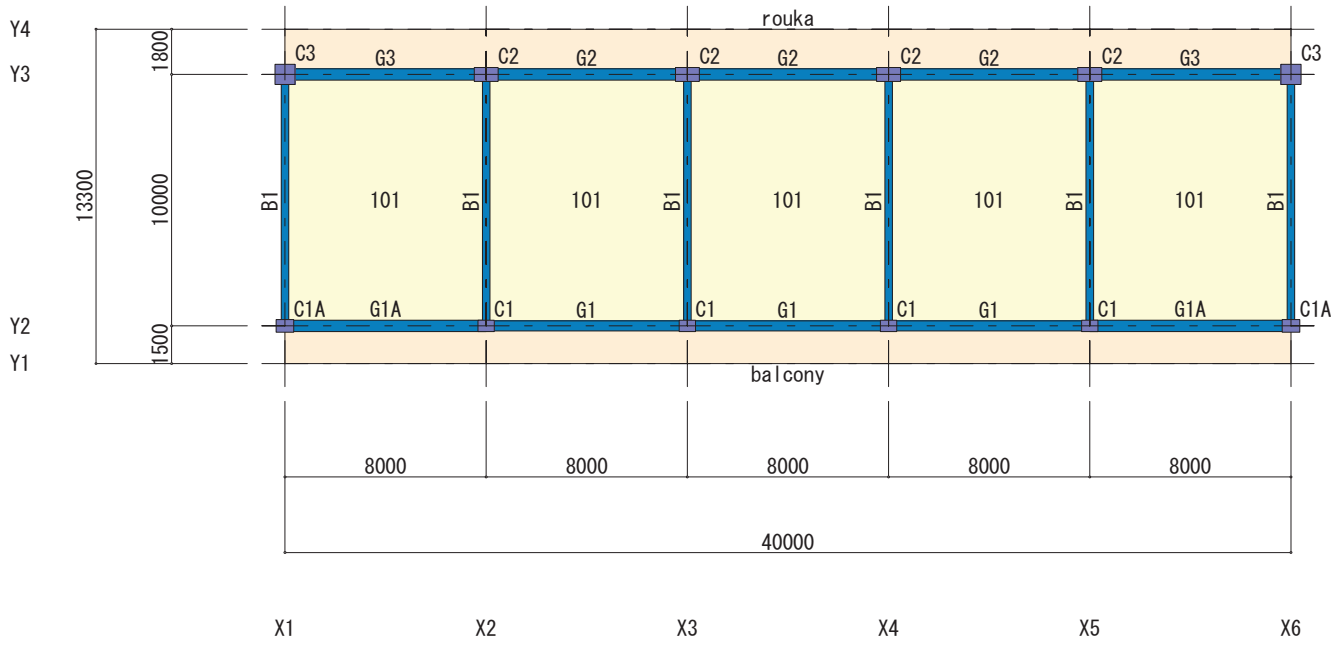

6F 層 (S=1/300)

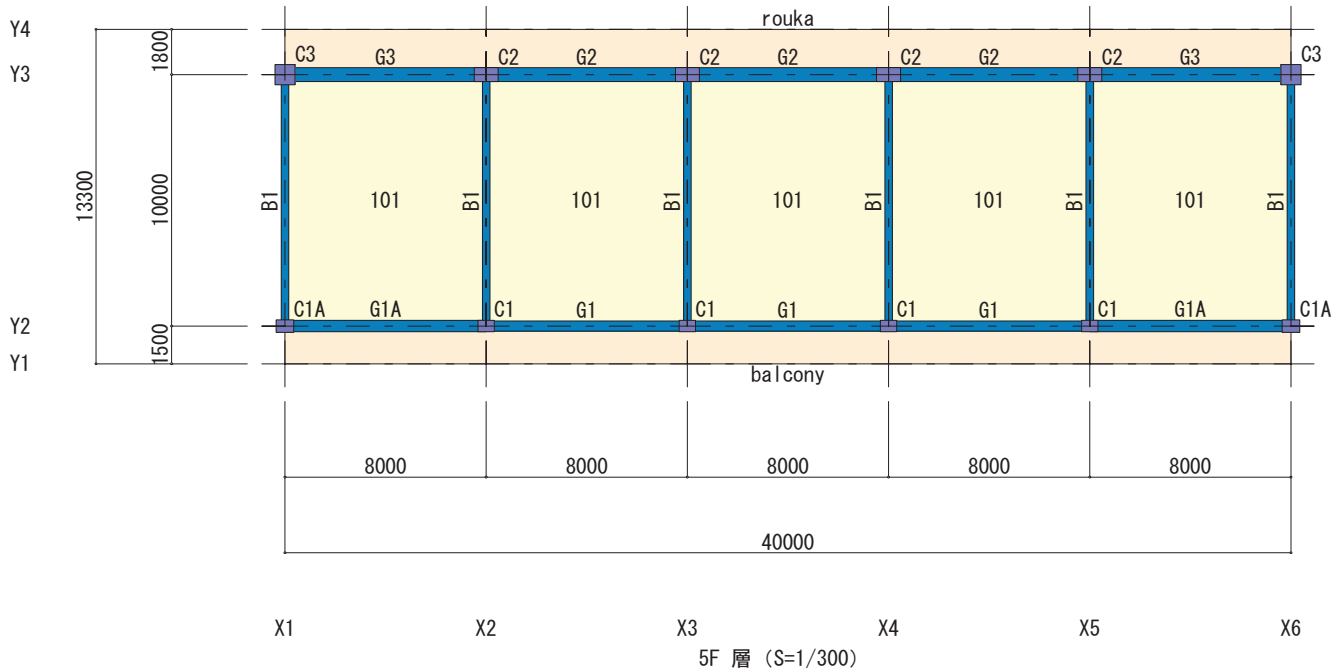

5F 層 (S=1/300)

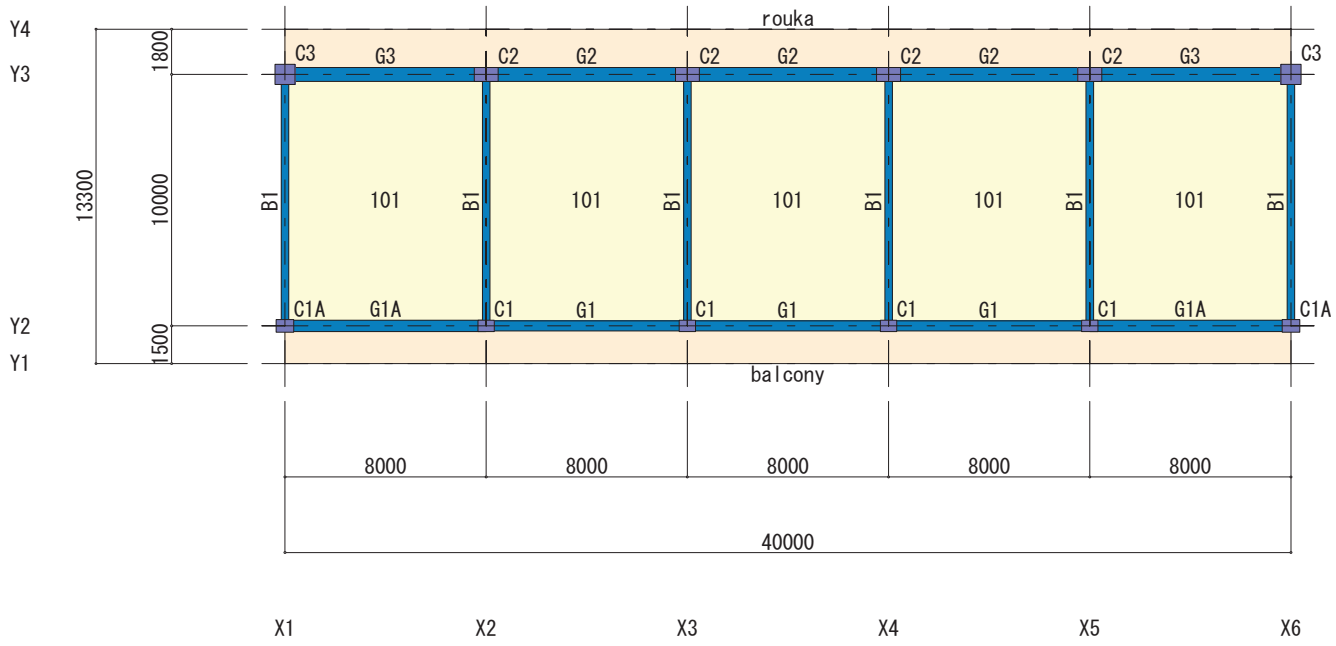

4F 層 (S=1/300)

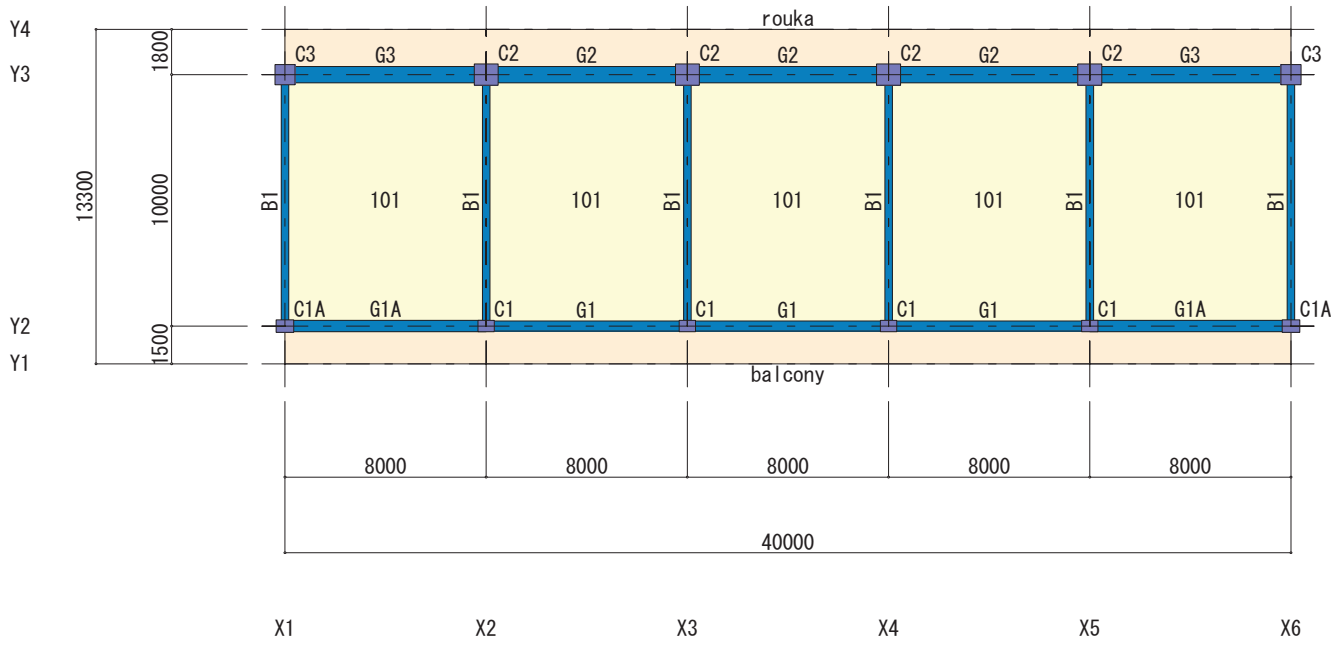

3F 層 (S=1/300)

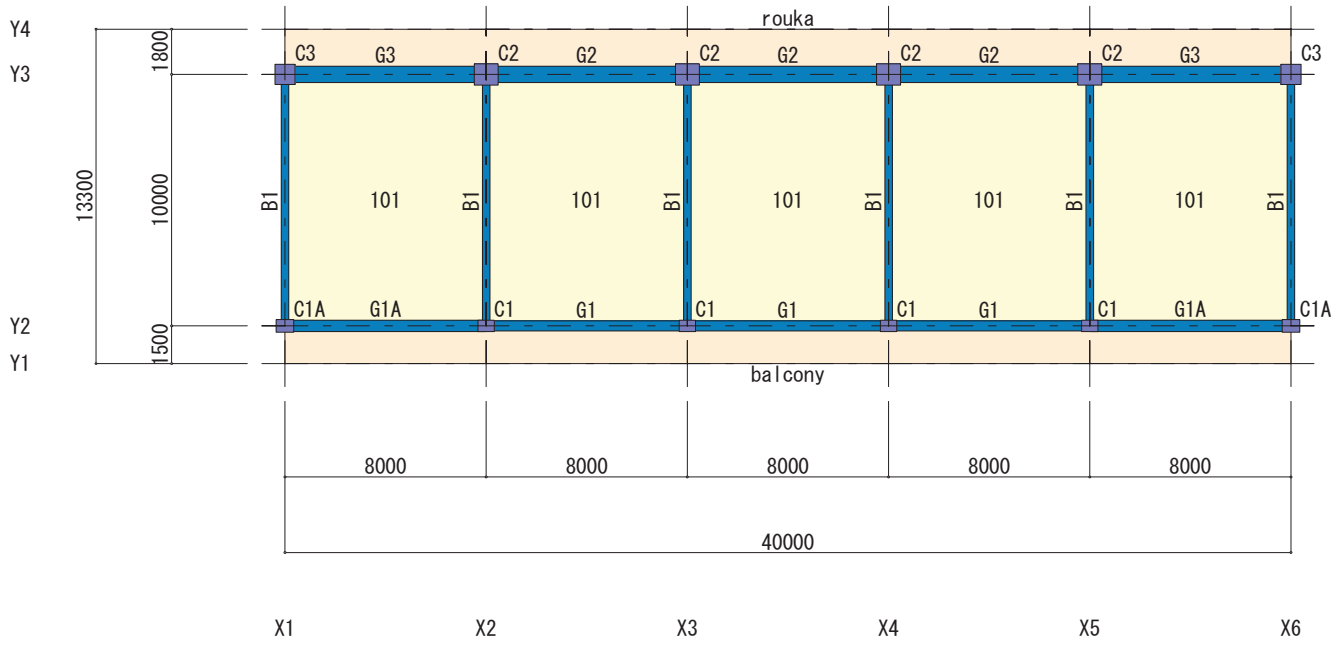

2F 層 (S=1/300)

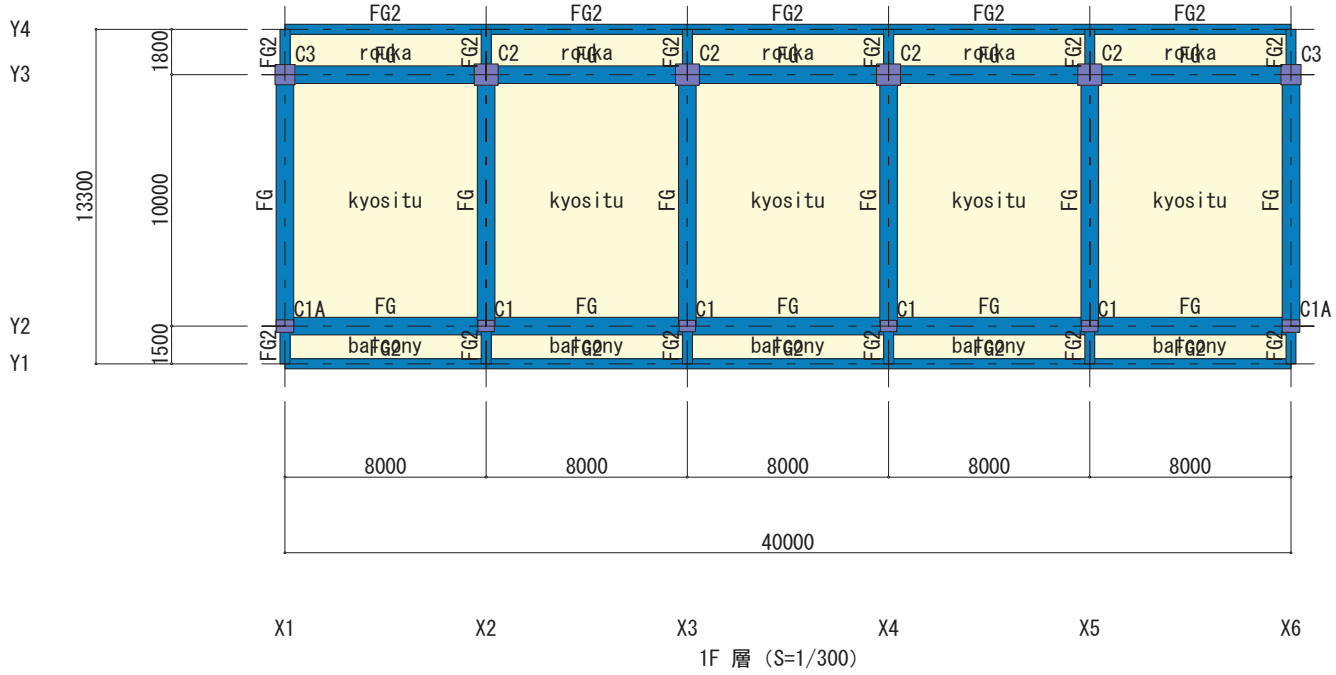

1F 層 (S=1/300)

I-1.3　略軸組図

I-1.3.1　壁開口配置

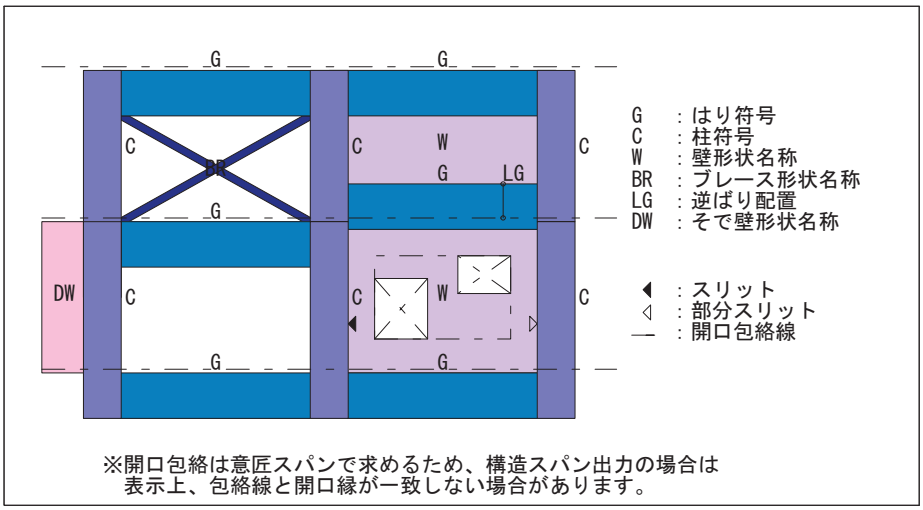

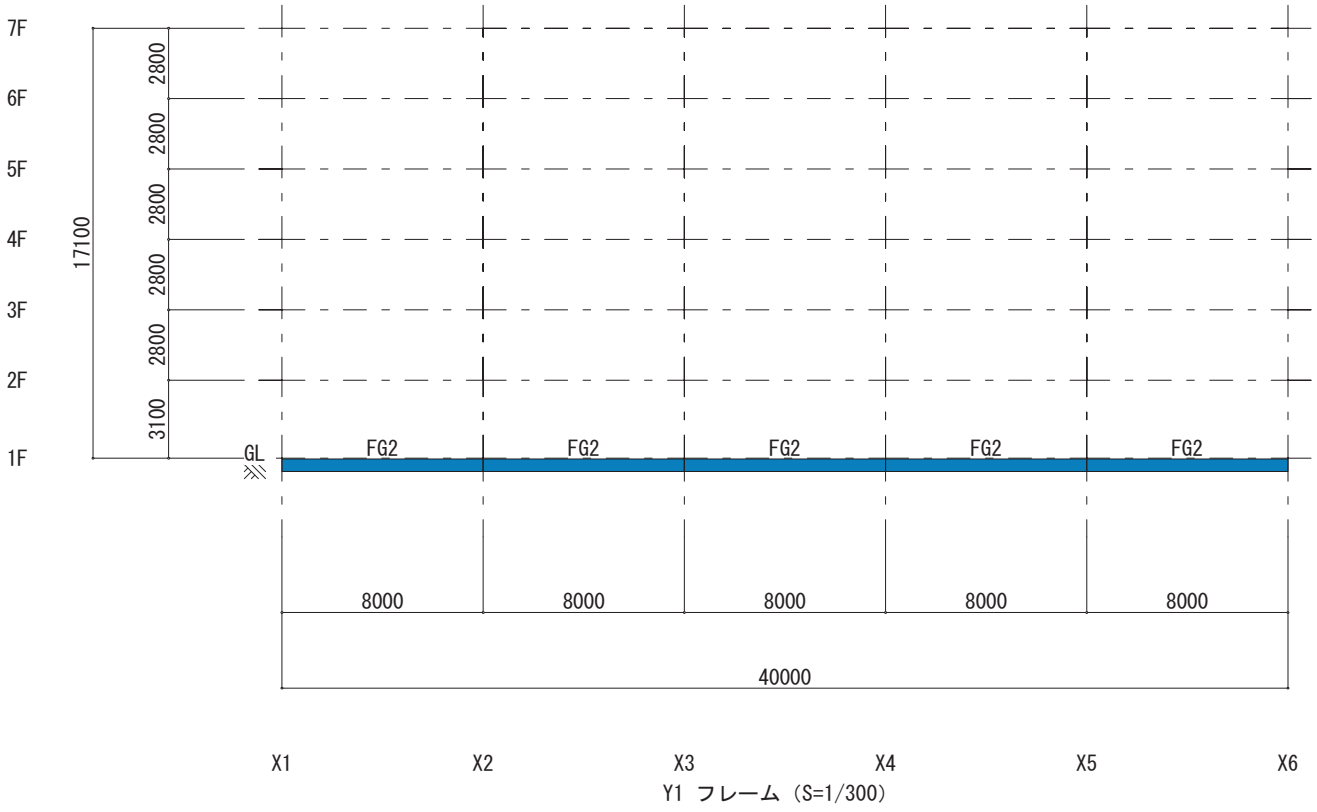

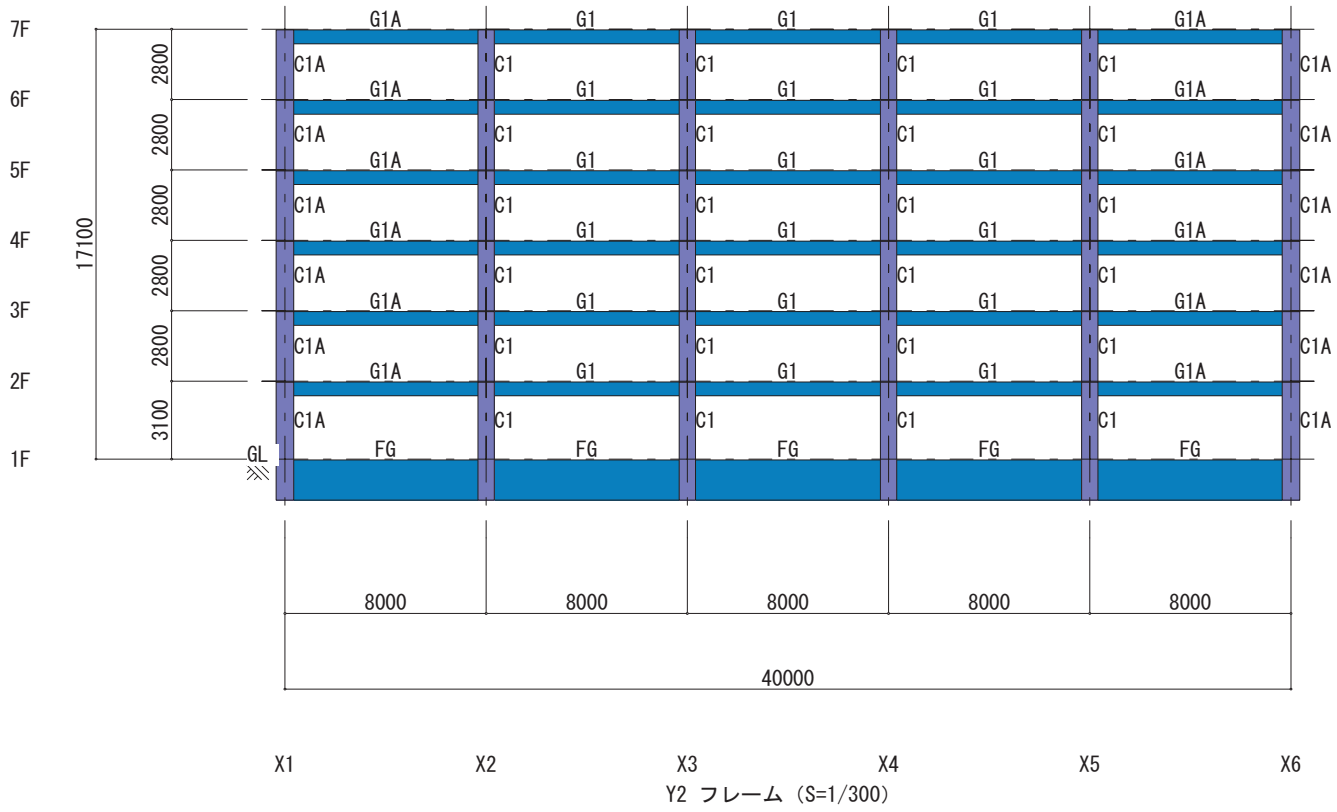

Y2 フレーム（S=1/300）

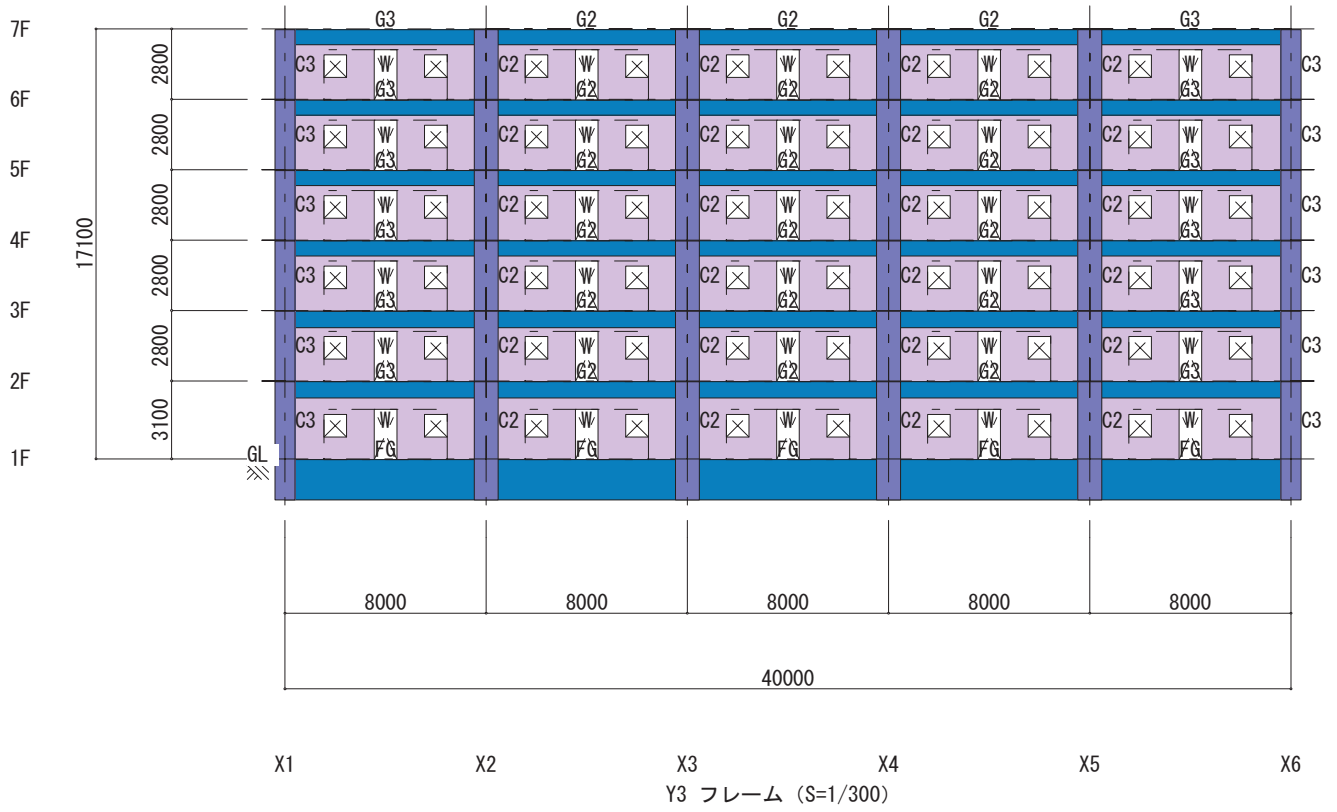

Y3 フレーム（S=1/300）

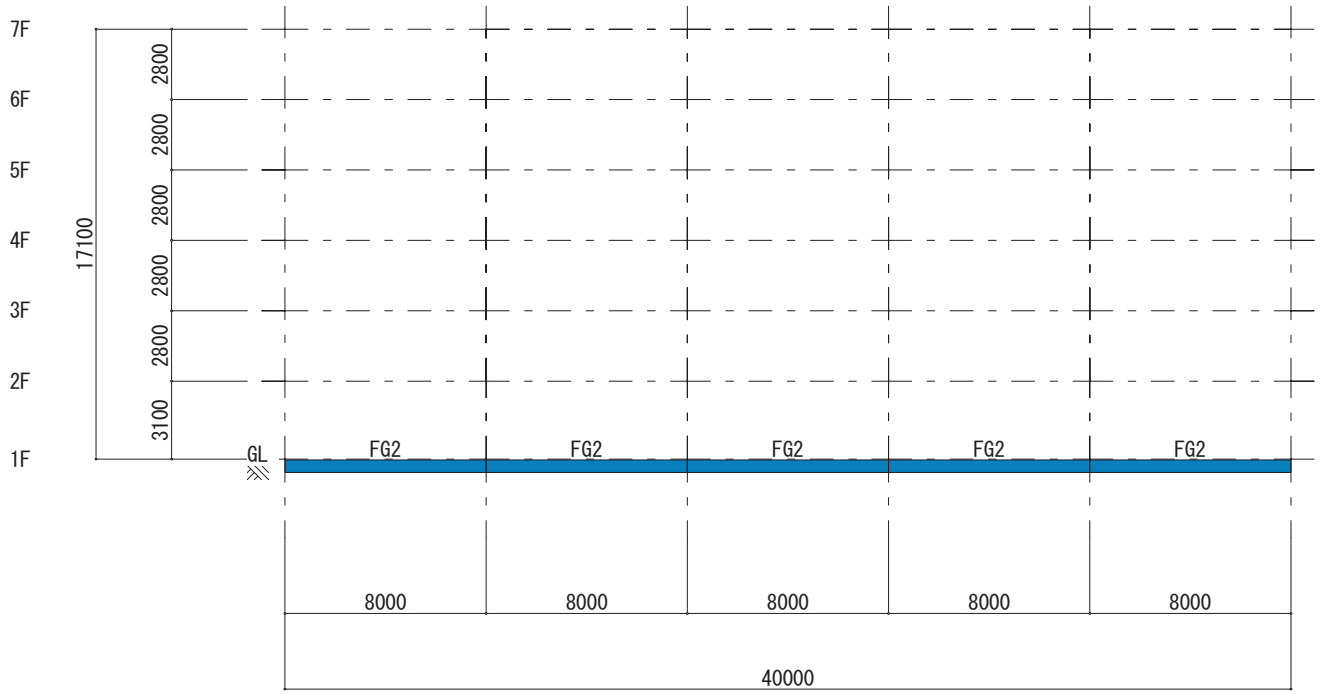

Y4 フレーム（S=1/300）

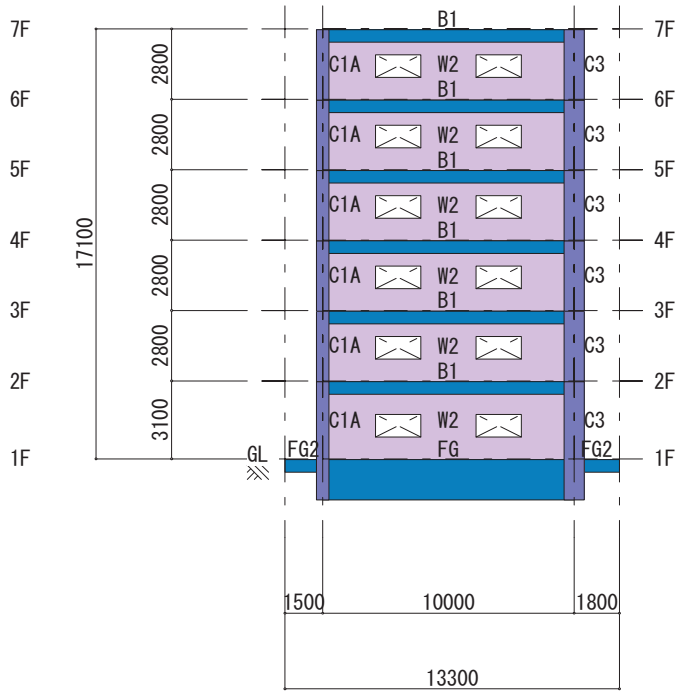

X1 フレーム（S=1/300）

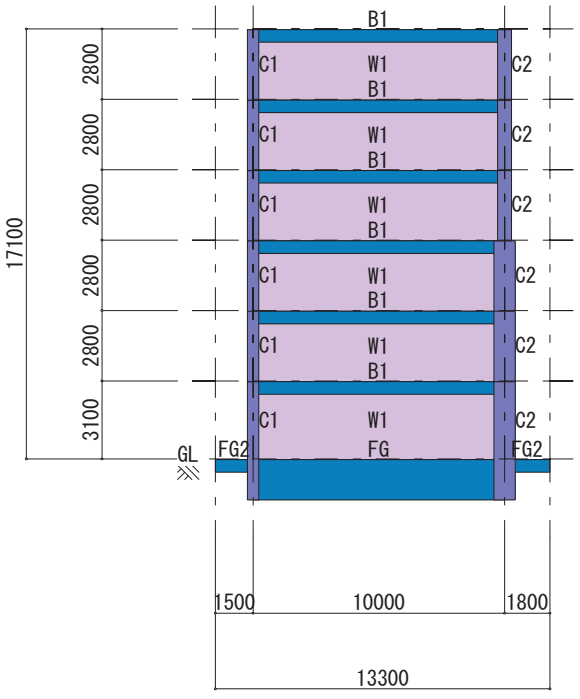

X2 フレーム（S=1/300）

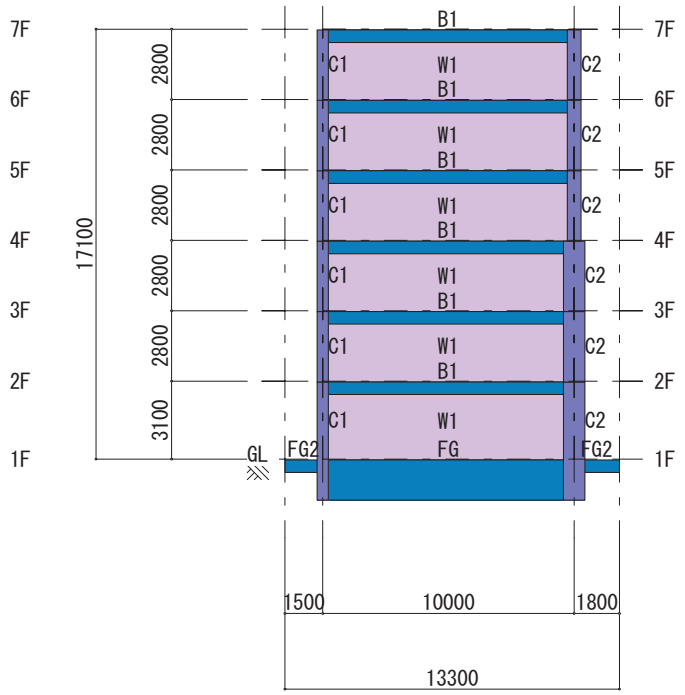

X3 フレーム (S=1/300)

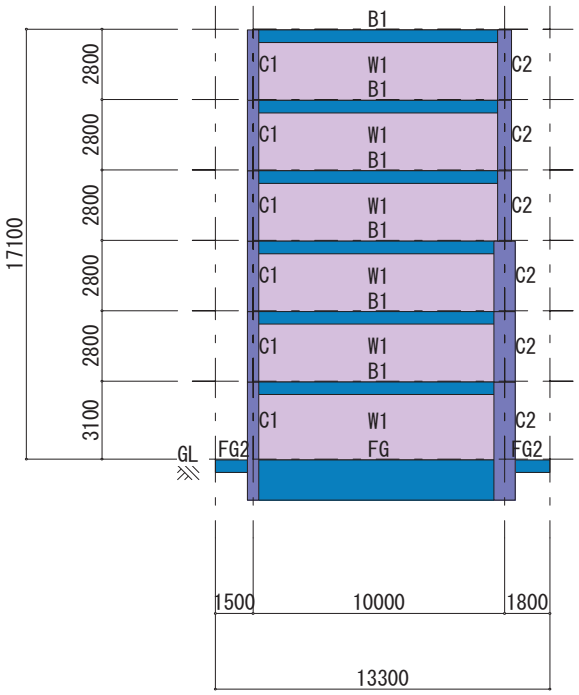

X4 フレーム (S=1/300)

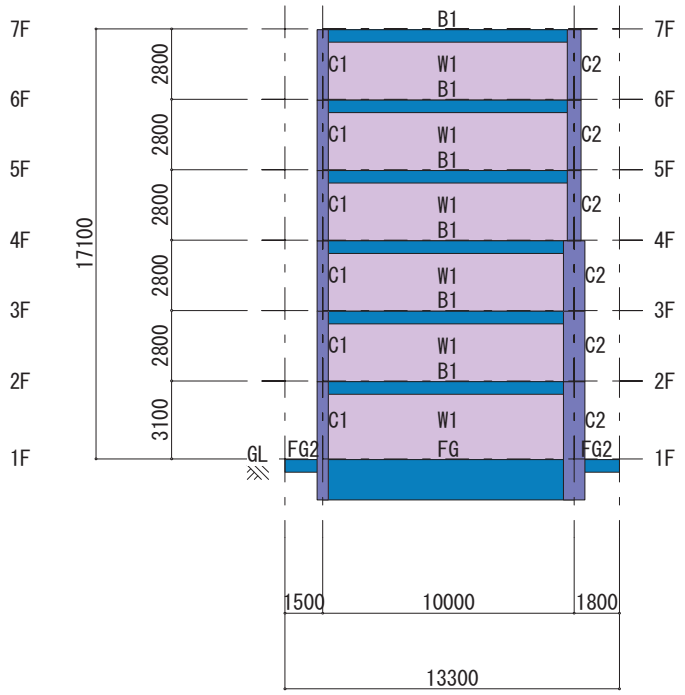

X5 フレーム (S=1/300)

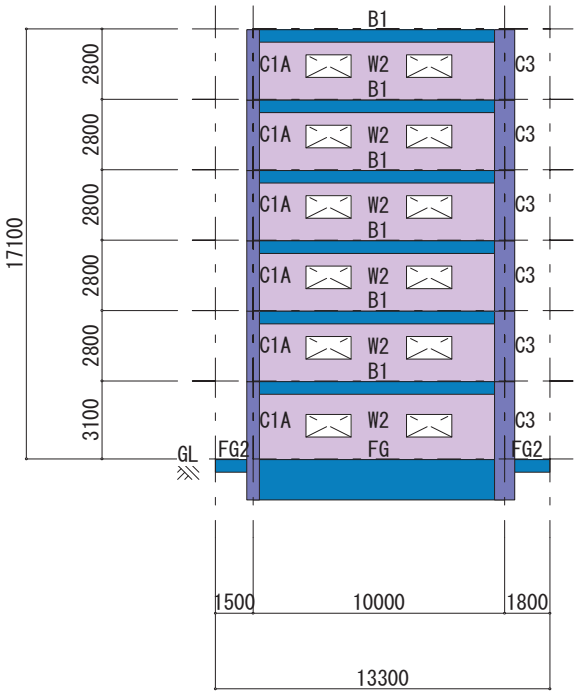

X6 フレーム (S=1/300)

I-1.4　部材

I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG		FG2		G1		G1	
層		1F		1F		2F - 3F		4F - 5F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面									
b x D (cm)		70 x 160	70 x 160	40 x 50	40 x 50	40 x 55	40 x 55	40 x 55	40 x 55
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	8-D32	8-D32	3-D29	3-D29	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
	2段筋	—	—	—	—	2-D19	—	2-D19	—
下端筋	2段筋	—	—	—	—	2-D19	—	2-D19	—
	1段筋	8-D32	8-D32	3-D29	3-D29	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
あばら筋 (mm)		4-D16@100	4-D16@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—	—

符 号		G1		G1A		G1A		G1A	
層		6F - 7F		2F - 3F		4F - 5F		6F - 7F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面									
b x D (cm)		40 x 55	40 x 55	45 x 55	45 x 55	45 x 55	45 x 55	45 x 55	45 x 55
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
	2段筋	2-D19	—	2-D19	—	2-D19	—	2-D19	—
下端筋	2段筋	2-D19	—	2-D19	—	2-D19	—	2-D19	—
	1段筋	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
あばら筋 (mm)		2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—	—

符 号		G2		G2		G2	
層		2F － 3F		4F － 5F		6F － 7F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		65 x 65	65 x 65	55 x 60	55 x 60	45 x 60	45 x 60
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29
	2段筋	2-D29	—	2-D29	—	2-D29	—
下端筋	2段筋	2-D29	—	2-D29	—	2-D29	—
	1段筋	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29
あばら筋 (mm)		4-S13@100 (KSS785)	4-S13@100 (KSS785)	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—

符 号		G3		G3		G3		B1
層		2F － 3F		4F － 5F		6F － 7F		2F － 7F
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	全断面
断 面								
b x D (cm)		65 x 65	65 x 65	55 x 60	55 x 60	45 x 60	45 x 60	30 x 50
ﾊﾝﾁ長 (cm)		—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	2-D22
	2段筋	2-D29	—	2-D29	—	2-D29	—	—
下端筋	2段筋	2-D29	—	2-D29	—	2-D29	—	—
	1段筋	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	2-D22
あばら筋 (mm)		4-S13@100 (KSS785)	4-S13@100 (KSS785)	5-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100	2-D10@200
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—

I-1.4.2　柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		C1		C1		C1A		C1A	
階		1F - 3F		4F - 6F		1F - 3F		4F - 6F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		65 x 45		65 x 45		70 x 50		70 x 50	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	5-D22	3-D22	5-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		4-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	3-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面(mm)		—		—		—		—	

符 号		C2		C2		C3		C3	
階		1F - 3F		4F - 6F		1F - 3F		4F - 6F	
位 置		全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向		X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面									
D (cm)		95 x 85		95 x 55		80 x 80		80 x 80	
寄せ筋		XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	8-D32	3-D32	4-D29	3-D29	7-D29	3-D29	3-D29	3-D29
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		5-S13@100 (KSS785)	2-S13@100 (KSS785)	5-D13@100	2-D13@100	5-S13@100 (KSS785)	2-S13@100 (KSS785)	6-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面(mm)		—		—		—		—	

I-1.4.3　ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4　壁

壁重量の伝達方法　：　1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
：　4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
：11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算）　12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
：21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算）　22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m2)	伝達 方法	開口 重量 (N/m2)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ(cm)					
									ﾀｲﾌﾟ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					

名称	壁厚(cm)	仕上(材)名称／仕上重量(N/m2)	伝達方法	開口重量(N/m2)	開口周比	束壁の場合のn値	剛性低下倍率	鉄筋番号	壁開口パラメータ(cm)					
									ﾀｲﾌﾟ	周比対象	P1	P2	P3	P4
W2	18.0	200	1	400	開口面積の和から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	180.0	90.0	700.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W	18.0	200	1	400	開口を包絡した面積から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	90.0	90.0	200.0	90.0
									 タイプ1	する	90.0	90.0	600.0	90.0
									 タイプ1	する	90.0	200.0	400.0	0.0

I-1.4.5　雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6　壁鉄筋番号

番号	縦　筋				横　筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ﾋﾟｯﾁ(cm)	D1	D2	配筋種別	ﾋﾟｯﾁ(cm)	縦筋	横筋	斜筋	ﾀｲﾌﾟ	A, t
1	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@20.0	D10		ﾀﾞﾌﾞﾙ	@20.0	3-D13	4-D13	3-D13	-----	-----

I-1.4.7　ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8　床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄筋コンクリート

名称	断面寸法(cm)	
	幅b	せいD
B1	30.0	50.0

b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重番号	仕上名称(材)／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達タイプ	積雪荷重
okujou	15.0	0.0	1	2190	両方向板	無
kyositu	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
balcony	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
kyositu1	15.0	0.0	1	600	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 ： 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
101	x方向	3	kyositu1		B1
102	x方向	3	okujou		B1
101-0	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou		
101-1	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-2	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-3	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-4	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		
101-5	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		

I-1.4.9　片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10　片持スラブ

出長さの基点は構造心

床･床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床･床構造名称	スラブ厚(cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離(cm)		積載荷重番号	仕上(材)名称／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の線荷重 W1 (N/m)	先端の小ばり形状名称	荷重伝達タイプ	積雪荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		18.0	12.0	180.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
balcony		15.0	12.0	150.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
hisasi		15.0	15.0	150.0	0.0	0.0	1	400	0.0		出方向	無

I-1.4.11　出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12　接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13　杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14　直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2　使用材料、材料の許容応力度

I-2.1　材料種別

I-2.1.1　材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2　コンクリート

a）層別

層名	構造種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ種別	設計基準強度 Fc(N/mm2)	部材単位体積重量(kN/m3)	
				柱、はり	ｽﾗﾌﾞ、壁
6F-7F	RC	普通	27.00	24.00	24.00
1F-5F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2.1.3　鉄筋

a）層別
両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	ｽﾗﾌﾞ
1F-7F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	7F	SD390	D29	SD345	D19	SD295

I-2.1.4　鉄骨
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a）層別
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主　材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3　荷重・外力

I-3.1　荷重計算条件

I-3.1.1　最小スラブ厚　（自動計算）

層名	スラブ厚（cm）
7F	15.00

層名	スラブ厚（cm）
6F	15.00

層名	スラブ厚（cm）
5F	15.00

層名	スラブ厚（cm）
4F	15.00

層名	スラブ厚（cm）
3F	15.00

層名	スラブ厚 (cm)
2F	15.00
1F	15.00

I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	ＲＣ、ＳＲＣ造ははり面まで、Ｓ造は構造心まで拾います
パラペット重量	3200.00 (N/m)

I-3.1.3　基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式　基礎配置による（布基礎も考慮）　L1＝0.0　L2＝0.0　L3＝0.0　L4＝0.0　(cm)

基礎重量の比率	0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）
最下層重量の拾い	行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮　基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル(GL-) (mm)	2000
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20.00

I-3.2　積載荷重　(N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用　途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.3　仕上

I-3.3.1　仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2　仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4　重量

I-3.4.1　はり、柱仕上重量　(N/m2)

層名	はり	柱
7F	200	---
6F	200	200
5F	200	200
4F	200	200
3F	200	200
2F	200	200
1F	200	200

I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3　建物重量の直接入力
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5　地震力
a) 地震時層せん断力算定の諸数値　　(*：直接入力)

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	Z = 1.000	
用途係数	U = 1.000	
塔屋の震度	K = 1.000	
	X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co = 0.200	Co = 0.200
１次固有周期(秒)	T = 0.347　(h(0.02+0.01α) による)	T = 0.347　(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 1.000	Rt = 1.000
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.200	Ci = 0.200

I-3.6　風圧力
・風圧力の扱い方

X方向	風圧力を考慮しない
Y方向	風圧力を考慮しない

I-3.7　積雪荷重

積雪荷重の扱い方	考慮しない

I-6　共通計算条件

I-6.1　使用基準

ＲＣ造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ）
ＲＣ造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
ＲＣ造断面計算の使用規準（付着・定着）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ	適用する
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準	平１４国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2　計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力		
計算ルート指定		X方向	Y方向
	RC・SRC造	ルート3	ルート3
	S造	ルート3	ルート3

I-6.3　柱はり接合部計算条件

ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算	自動計算 （ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算）
ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Ｍｙから求める
ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7　許容応力度計算

I-7.1　応力解析・モデル化

I-7.1.1　応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）

浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2　剛性率・偏心率

I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500）
面内雑壁のｎ値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3　断面計算

I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

断面計算の種別		検定計算 （ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） （ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）
断面計算の指定		１部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱２軸計算		長期短期共に２軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

長期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	Ｘ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Ｙ方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のＭｙ計算用 地震時軸力の割増率	Ｘ方向	1.00
	Ｙ方向	1.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	Ｘ方向	壁負担率５０%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Ｙ方向	壁負担率５０%超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のＭ/Ｑ･ｄのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
ルート２－３の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) bQsu+0.1σo･b･j
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法		単純累加
ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
ＳＲＣ造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)

Ｓ造断面計算条件

短期荷重時モーメント算定位置	Ｘ方向	軸心
	Ｙ方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8　保有水平耐力計算

I-8.1　計算条件

I-8.1.1　基本条件

計算加力方向	Ｘ方向正加力	計算する
	Ｘ方向負加力	計算する
	Ｙ方向正加力	計算する
	Ｙ方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1.00
算定対象最上階		6F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0.00
浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ｄs算定時共考慮しない （終局時まで支点は解除しない）
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 （2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による）		Σ Mpc/Σ Mpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う

I-8.1.2　計算条件

加力方向		Ｘ方向正加力	Ｘ方向負加力
増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　100	1/　100
	S造	1/　100	1/　100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　 50	1/　 50
	S造	1/　 50	1/　 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.383、Ｄｓ算定時:0.388	保有水平耐力時:0.383、Ｄｓ算定時:0.388
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える	Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

加力方向		Ｙ方向正加力	Ｙ方向負加力
増分解析打切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか	層間変形角 脆性破壊の発生のいずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　200	1/　200
	S造	1/　100	1/　100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/　 50	1/　 50
	S造	1/　 50	1/　 50
終局時Co値		保有水平耐力時:0.466、Ｄｓ算定時:0.470	保有水平耐力時:0.813、Ｄｓ算定時:0.819
脆性部材を含むQuの算定方法		Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える	Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3　解析条件等

解析モデル		立体ＭＳモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ）
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC,SRC造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4.1 モデル化条件」の指定による
ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方		告示（Ｍ、Ｑの最大値）
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm		1.00
ｈo/ＤのＤのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化する

ヒンジ判定の条件（%）	鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% （立体モデルのみ有効）

せん断力の割増率			ＲＣ	ＳＲＣ
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α、αe	1.25	1.00

I-8.1.5　増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打切り回数		5
最大不釣合い力率		0.01 %
最大不釣合い力		0.00 (kN)
最大不釣合いモーメント		0.00 (kN･cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年
【12】：住友金属工業株式会社・住友電気工業株式会社
鉄筋コンクリート造梁､柱に用いる高強度せん断補強筋
ｽﾄﾛﾝｸﾞﾌｰﾌﾟ（ｽﾐﾌｰﾌﾟ）の設計施工指針・同解説

ＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【１】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【１】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方
付着割裂検定式		文献【１】付1.3-20式を適用
高強度せん断補強筋	KSS785	文献【12】min{ (3.5)式 , (3.6)式 }を適用

ＳＲＣ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【２】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【４】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【４】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

Ｓ造部材

はり	曲げ耐力式	文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	As･sσy / √3
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	As･sσy / √3

露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による
	せん断耐力式	文献【１】付1.2-28～34式を適用
Ｓブレース	引張耐力式	Ａ･ｓσｙ
	圧縮耐力式	文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	My

§２．許容応力度等計算結果

A-1　準備計算結果

A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図

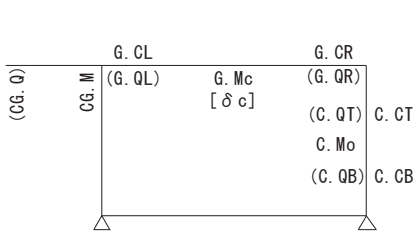

G.CL	：はり左端固定端モーメント	(kN･m)
G.CR	：はり右端固定端モーメント	(kN･m)
G.Mc	：単純梁としたときの中央モーメント	(kN･m)
G.QL	：はり左端せん断力	(kN)
G.QR	：はり右端せん断力	(kN)
δc	：鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG.M	：片持ばりモーメント	(kN･m)
CG.Q	：片持ばりせん断力	(kN)
C.CB	：柱脚固定端モーメント	(kN･m)
C.CT	：柱頭固定端モーメント	(kN･m)
C.Mo	：単純梁としてときの中央モーメント	(kN･m)
C.QB	：柱脚せん断力	(kN)
C.QT	：柱頭せん断力	(kN)

固定荷重＋積載荷重

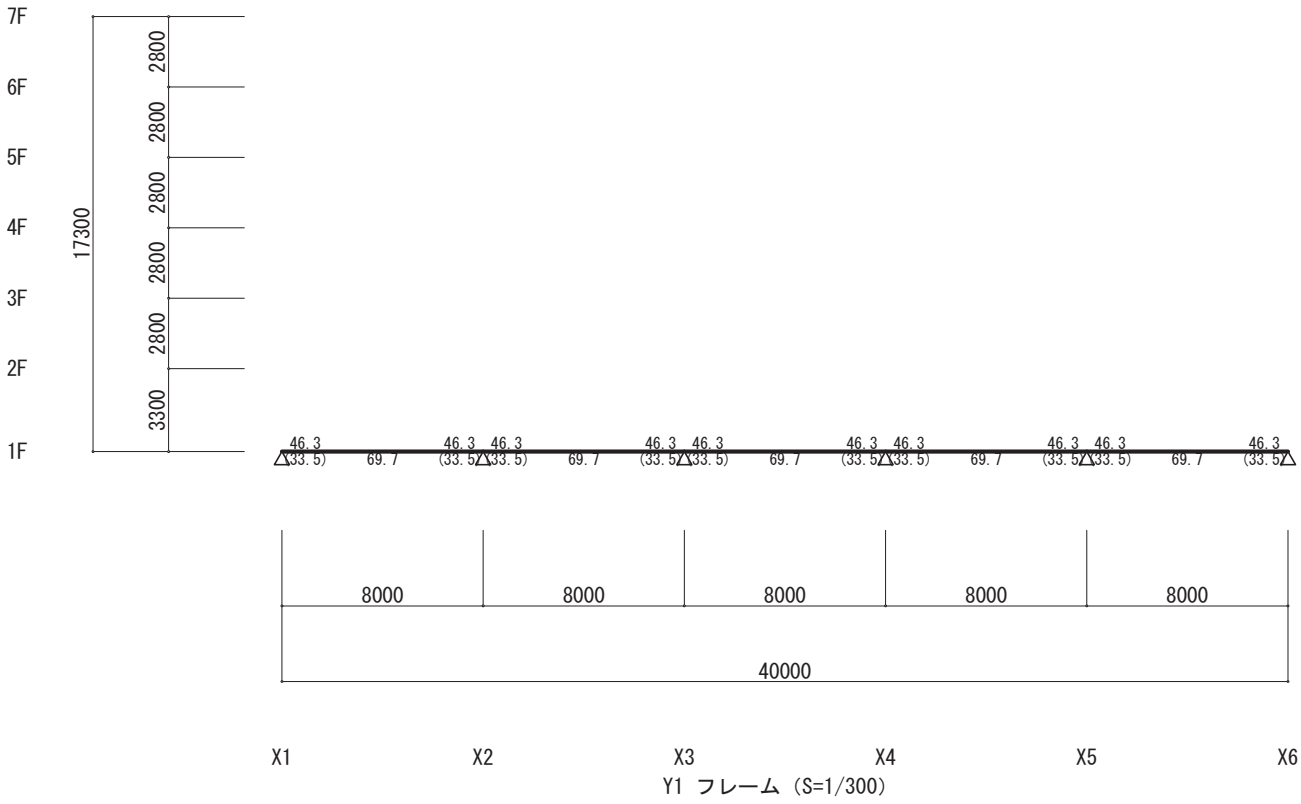

固定荷重＋積載荷重

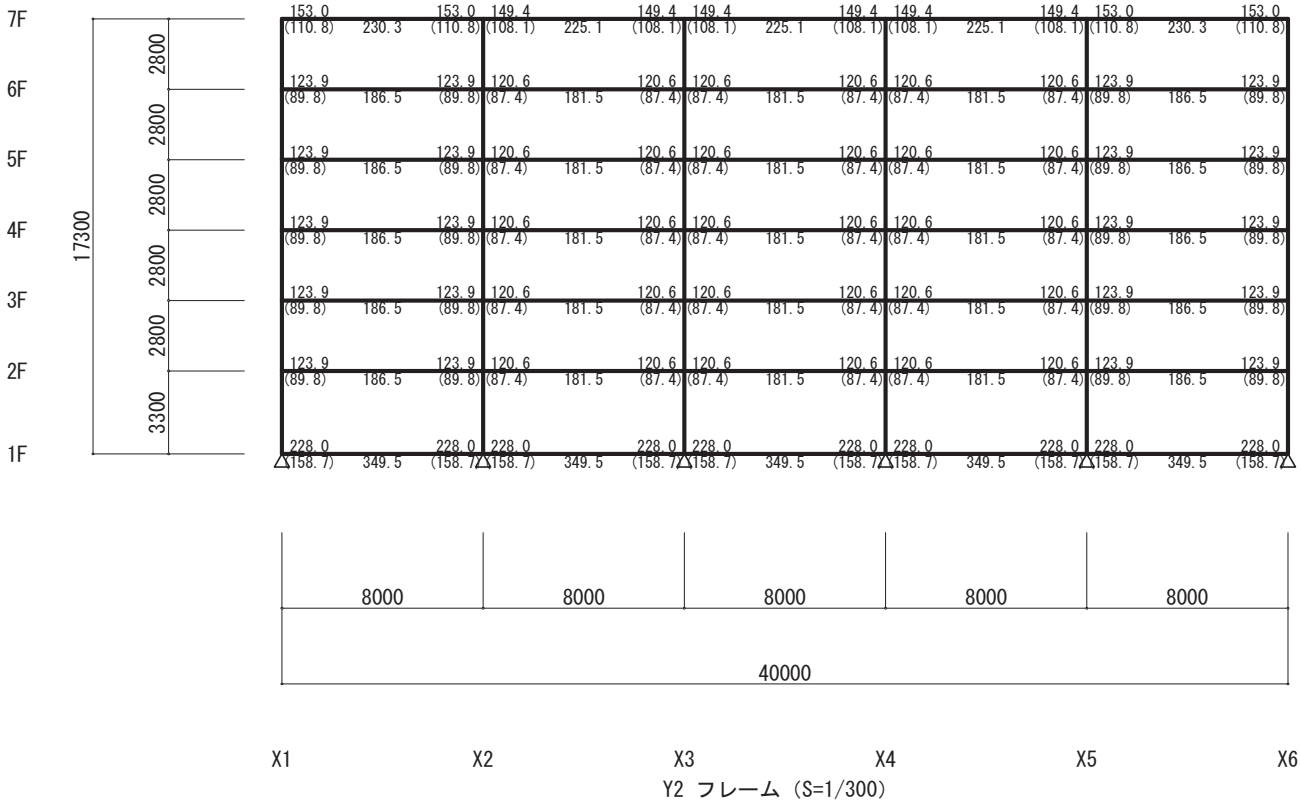

Y2 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重

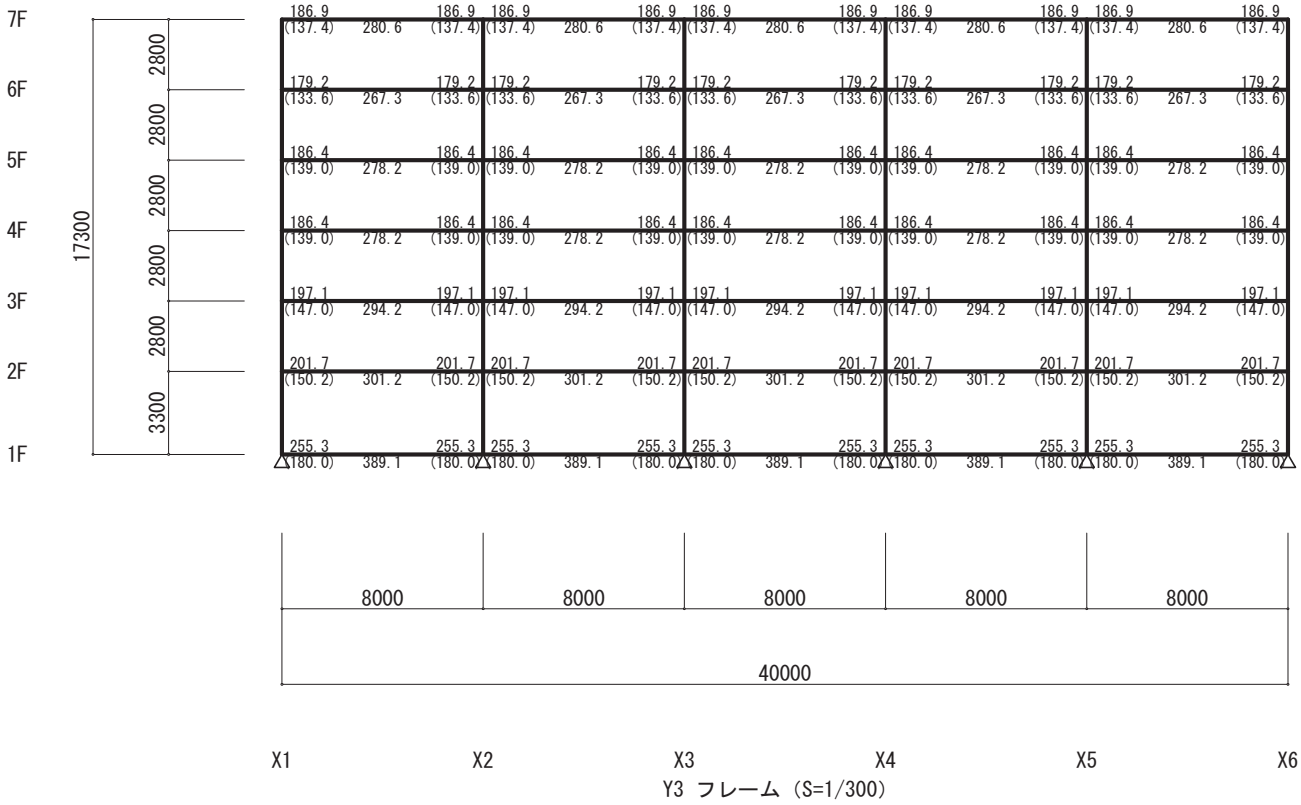

Y3 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重

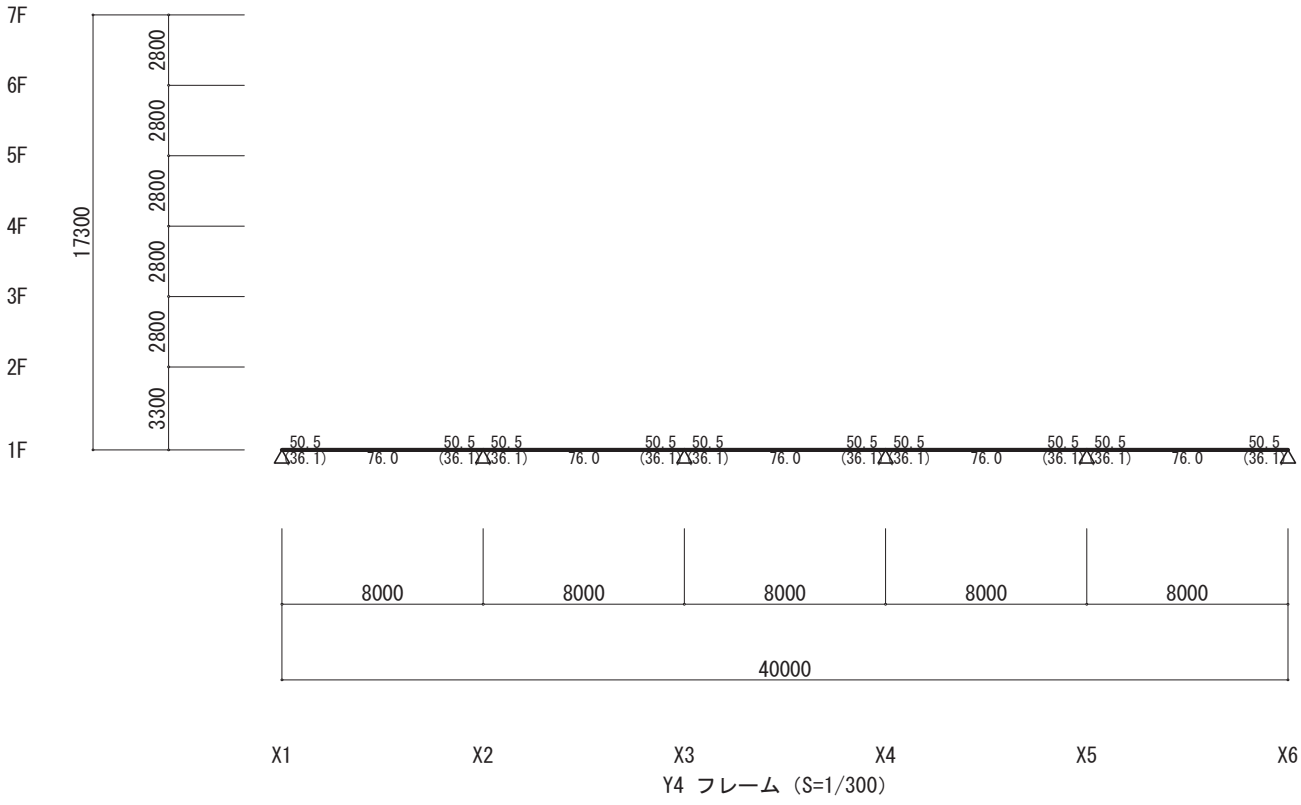

Y4 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

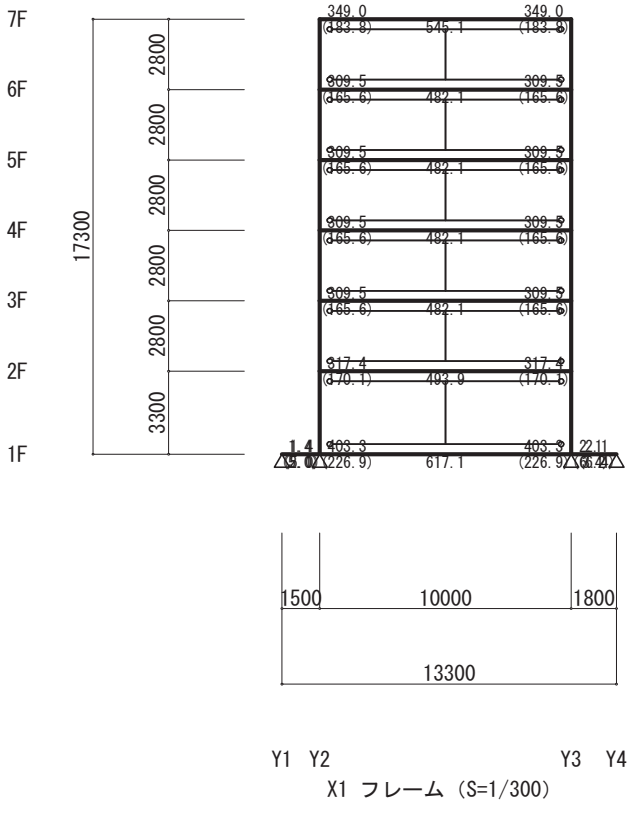

X1 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

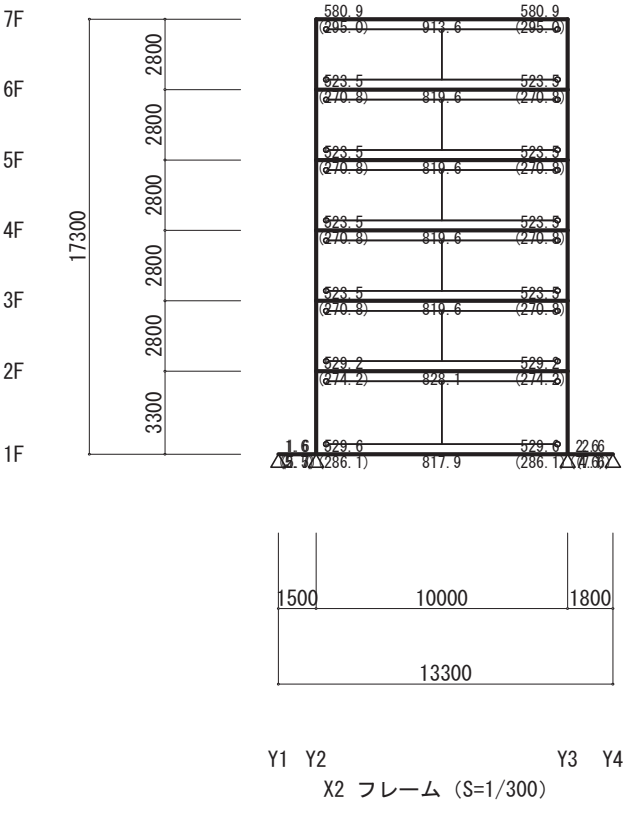

X2 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

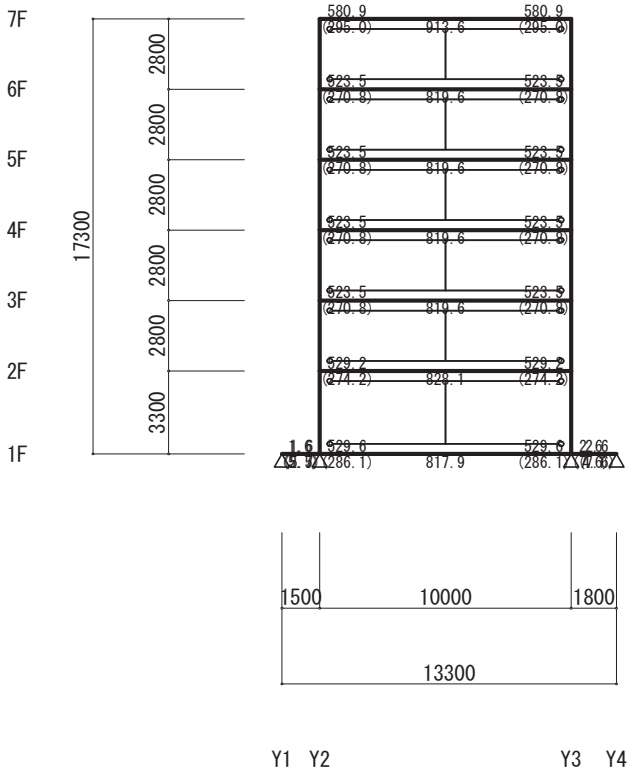

X3 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重

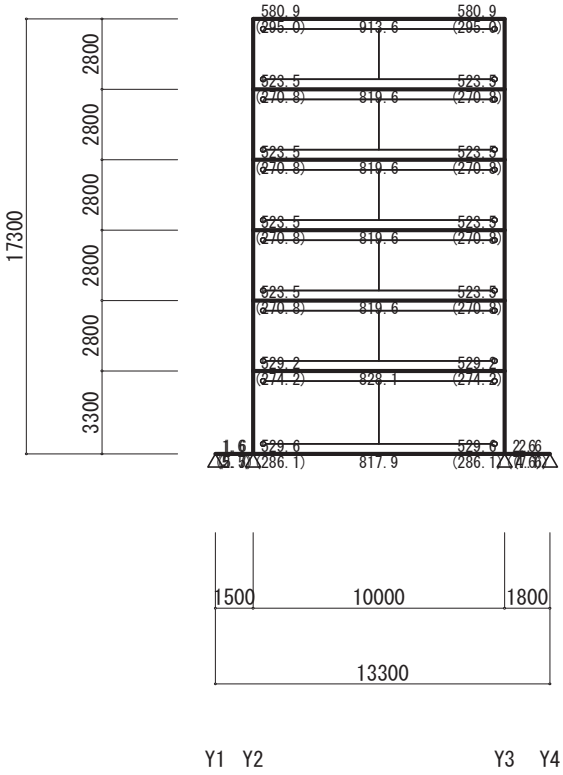

X4 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重

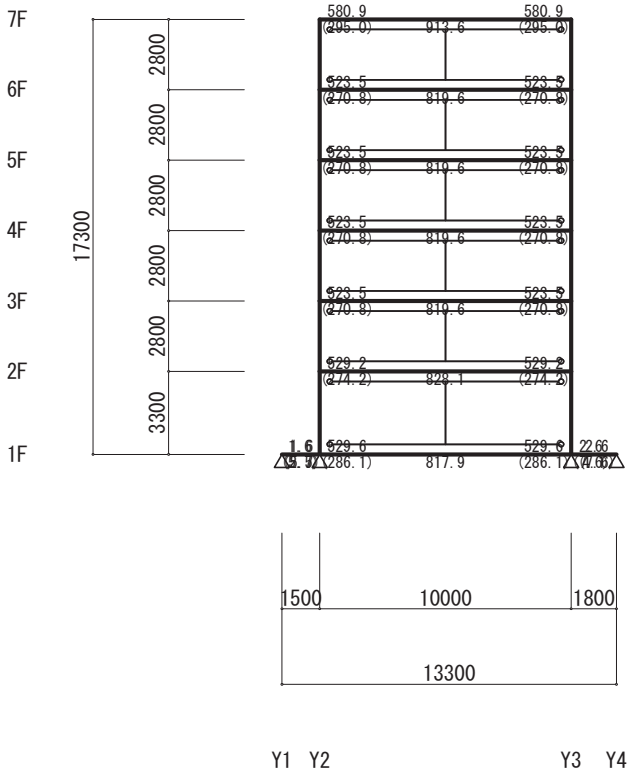

X5 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重

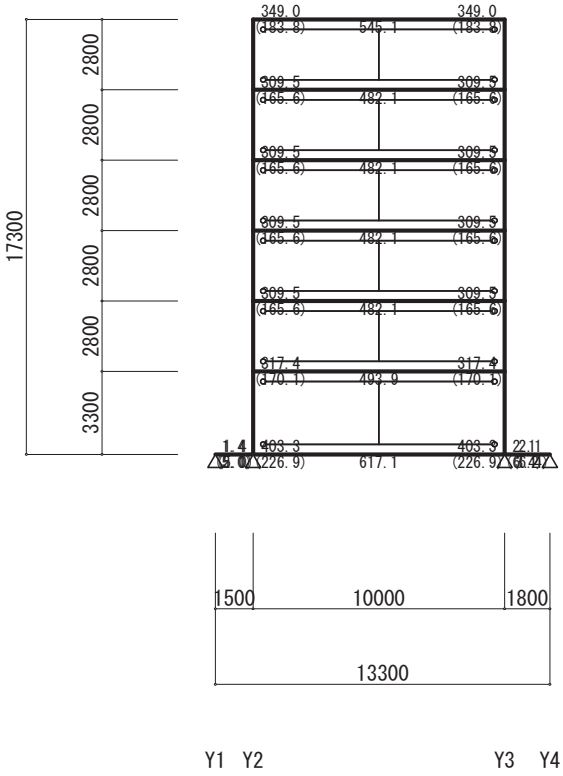

X6 フレーム（S=1/300）

A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

Y1 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	46.3	46.3	69.7	33.5	33.5	0.0	0.0	
	X2	X3	46.3	46.3	69.7	33.5	33.5	0.0	0.0	
	X3	X4	46.3	46.3	69.7	33.5	33.5	0.0	0.0	
	X4	X5	46.3	46.3	69.7	33.5	33.5	0.0	0.0	
	X5	X6	46.3	46.3	69.7	33.5	33.5	0.0	0.0	

Y2 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	X1	X2	153.0	153.0	230.3	110.8	110.8	0.0	0.0	
	X2	X3	149.4	149.4	225.1	108.1	108.1	0.0	0.0	
	X3	X4	149.4	149.4	225.1	108.1	108.1	0.0	0.0	
	X4	X5	149.4	149.4	225.1	108.1	108.1	0.0	0.0	
	X5	X6	153.0	153.0	230.3	110.8	110.8	0.0	0.0	
6F	X1	X2	123.9	123.9	186.5	89.8	89.8	0.0	0.0	
	X2	X3	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X3	X4	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X4	X5	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X5	X6	123.9	123.9	186.5	89.8	89.8	0.0	0.0	
5F	X1	X2	123.9	123.9	186.5	89.8	89.8	0.0	0.0	
	X2	X3	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X3	X4	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X4	X5	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X5	X6	123.9	123.9	186.5	89.8	89.8	0.0	0.0	
4F	X1	X2	123.9	123.9	186.5	89.8	89.8	0.0	0.0	
	X2	X3	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X3	X4	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X4	X5	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X5	X6	123.9	123.9	186.5	89.8	89.8	0.0	0.0	
3F	X1	X2	123.9	123.9	186.5	89.8	89.8	0.0	0.0	
	X2	X3	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X3	X4	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X4	X5	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X5	X6	123.9	123.9	186.5	89.8	89.8	0.0	0.0	
2F	X1	X2	123.9	123.9	186.5	89.8	89.8	0.0	0.0	
	X2	X3	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X3	X4	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X4	X5	120.6	120.6	181.5	87.4	87.4	0.0	0.0	
	X5	X6	123.9	123.9	186.5	89.8	89.8	0.0	0.0	
1F	X1	X2	228.0	228.0	349.5	158.7	158.7	0.0	0.0	
	X2	X3	228.0	228.0	349.5	158.7	158.7	0.0	0.0	
	X3	X4	228.0	228.0	349.5	158.7	158.7	0.0	0.0	
	X4	X5	228.0	228.0	349.5	158.7	158.7	0.0	0.0	
	X5	X6	228.0	228.0	349.5	158.7	158.7	0.0	0.0	

Y3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	X1	X2	186.9	186.9	280.6	137.4	137.4	0.0	0.0	
	X2	X3	186.9	186.9	280.6	137.4	137.4	0.0	0.0	
	X3	X4	186.9	186.9	280.6	137.4	137.4	0.0	0.0	
	X4	X5	186.9	186.9	280.6	137.4	137.4	0.0	0.0	
	X5	X6	186.9	186.9	280.6	137.4	137.4	0.0	0.0	
6F	X1	X2	179.2	179.2	267.3	133.6	133.6	0.0	0.0	
	X2	X3	179.2	179.2	267.3	133.6	133.6	0.0	0.0	
	X3	X4	179.2	179.2	267.3	133.6	133.6	0.0	0.0	
	X4	X5	179.2	179.2	267.3	133.6	133.6	0.0	0.0	
	X5	X6	179.2	179.2	267.3	133.6	133.6	0.0	0.0	
5F	X1	X2	186.4	186.4	278.2	139.0	139.0	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
5F	X2	X3	186.4	186.4	278.2	139.0	139.0	0.0	0.0	
	X3	X4	186.4	186.4	278.2	139.0	139.0	0.0	0.0	
	X4	X5	186.4	186.4	278.2	139.0	139.0	0.0	0.0	
	X5	X6	186.4	186.4	278.2	139.0	139.0	0.0	0.0	
4F	X1	X2	186.4	186.4	278.2	139.0	139.0	0.0	0.0	
	X2	X3	186.4	186.4	278.2	139.0	139.0	0.0	0.0	
	X3	X4	186.4	186.4	278.2	139.0	139.0	0.0	0.0	
	X4	X5	186.4	186.4	278.2	139.0	139.0	0.0	0.0	
	X5	X6	186.4	186.4	278.2	139.0	139.0	0.0	0.0	
3F	X1	X2	197.1	197.1	294.2	147.0	147.0	0.0	0.0	
	X2	X3	197.1	197.1	294.2	147.0	147.0	0.0	0.0	
	X3	X4	197.1	197.1	294.2	147.0	147.0	0.0	0.0	
	X4	X5	197.1	197.1	294.2	147.0	147.0	0.0	0.0	
	X5	X6	197.1	197.1	294.2	147.0	147.0	0.0	0.0	
2F	X1	X2	201.7	201.7	301.2	150.2	150.2	0.0	0.0	
	X2	X3	201.7	201.7	301.2	150.2	150.2	0.0	0.0	
	X3	X4	201.7	201.7	301.2	150.2	150.2	0.0	0.0	
	X4	X5	201.7	201.7	301.2	150.2	150.2	0.0	0.0	
	X5	X6	201.7	201.7	301.2	150.2	150.2	0.0	0.0	
1F	X1	X2	255.3	255.3	389.1	180.0	180.0	0.0	0.0	
	X2	X3	255.3	255.3	389.1	180.0	180.0	0.0	0.0	
	X3	X4	255.3	255.3	389.1	180.0	180.0	0.0	0.0	
	X4	X5	255.3	255.3	389.1	180.0	180.0	0.0	0.0	
	X5	X6	255.3	255.3	389.1	180.0	180.0	0.0	0.0	

Y4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	50.5	50.5	76.0	36.1	36.1	0.0	0.0	
	X2	X3	50.5	50.5	76.0	36.1	36.1	0.0	0.0	
	X3	X4	50.5	50.5	76.0	36.1	36.1	0.0	0.0	
	X4	X5	50.5	50.5	76.0	36.1	36.1	0.0	0.0	
	X5	X6	50.5	50.5	76.0	36.1	36.1	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	Y2	Y3	349.0	349.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	317.4	317.4	493.9	170.1	170.1	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.4	1.4	2.1	5.0	5.0	0.0	0.0	
	Y2	Y3	403.3	403.3	617.1	226.9	226.9	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.1	2.1	3.2	6.4	6.4	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	529.2	529.2	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.6	1.6	2.5	5.7	5.7	0.0	0.0	
	Y2	Y3	529.6	529.6	817.9	286.1	286.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.6	2.6	4.1	7.6	7.6	0.0	0.0	

X3 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	529.2	529.2	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.6	1.6	2.5	5.7	5.7	0.0	0.0	
	Y2	Y3	529.6	529.6	817.9	286.1	286.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.6	2.6	4.1	7.6	7.6	0.0	0.0	

X4 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	529.2	529.2	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.6	1.6	2.5	5.7	5.7	0.0	0.0	
	Y2	Y3	529.6	529.6	817.9	286.1	286.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.6	2.6	4.1	7.6	7.6	0.0	0.0	

X5 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	Y2	Y3	580.9	580.9	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	523.5	523.5	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	529.2	529.2	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.6	1.6	2.5	5.7	5.7	0.0	0.0	
	Y2	Y3	529.6	529.6	817.9	286.1	286.1	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.6	2.6	4.1	7.6	7.6	0.0	0.0	

X6 ﾌﾚｰﾑ

層名	軸名1	軸名2	固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)		単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	Y2	Y3	349.0	349.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	309.5	309.5	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	317.4	317.4	493.9	170.1	170.1	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.4	1.4	2.1	5.0	5.0	0.0	0.0	
	Y2	Y3	403.3	403.3	617.1	226.9	226.9	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.1	2.1	3.2	6.4	6.4	0.0	0.0	

A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.2　節点重量

A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 : D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 : L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 : T.L （トータル重量）　(kN)

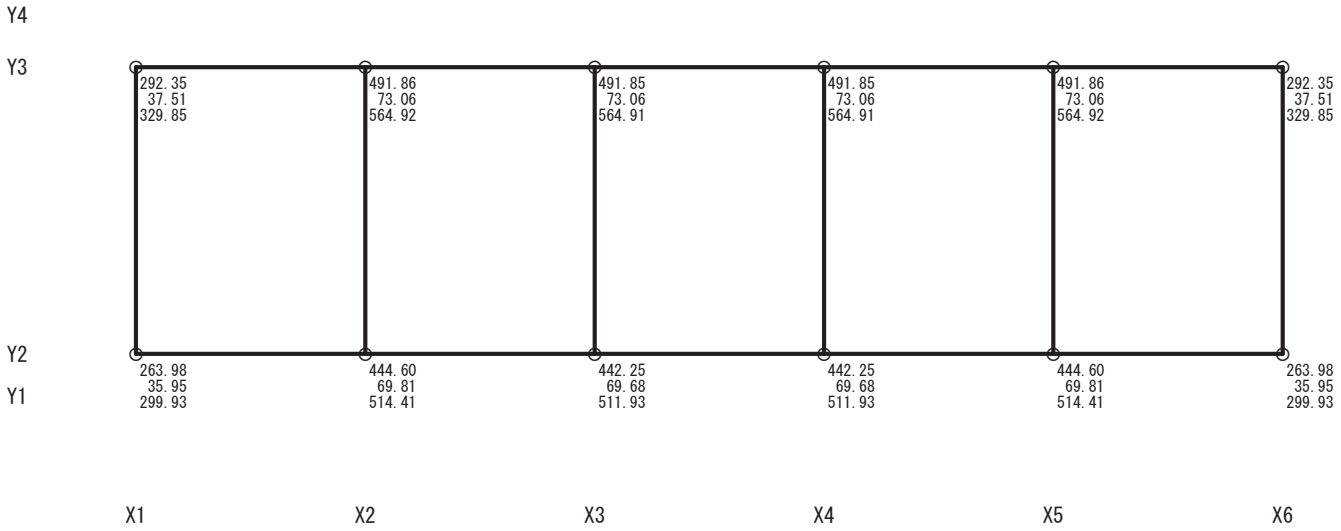

7F 層　合計 : 5571.89 (kN) (S=1/263)

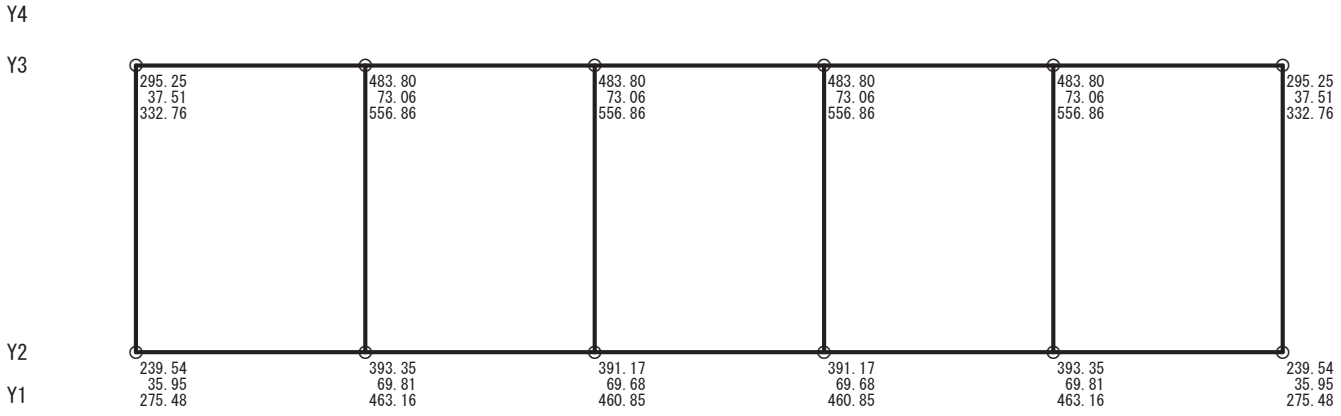

6F 層　合計 : 5291.96 (kN) (S=1/263)

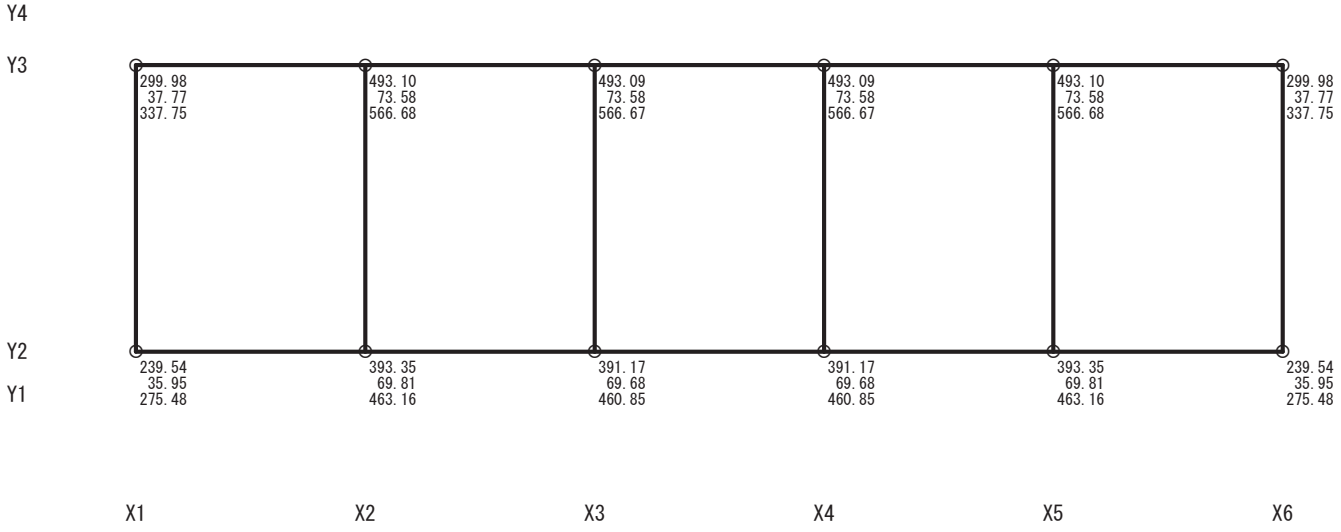

5F 層　合計 : 5341.20 (kN) (S=1/263)

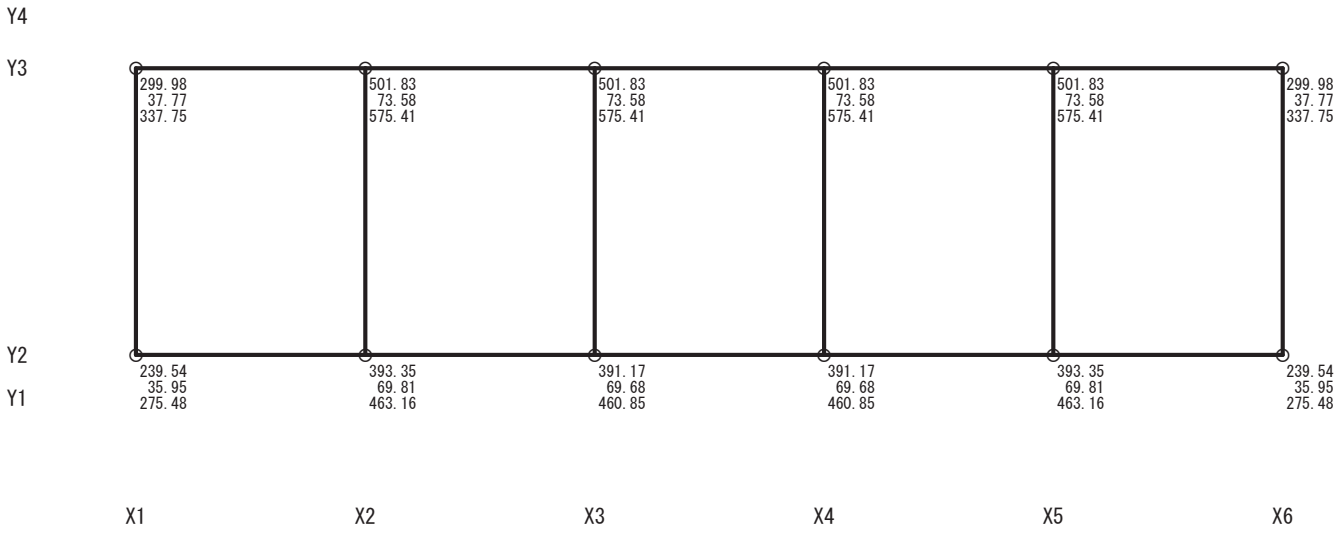

4F 層　合計 : 5376.13 (kN) (S=1/263)

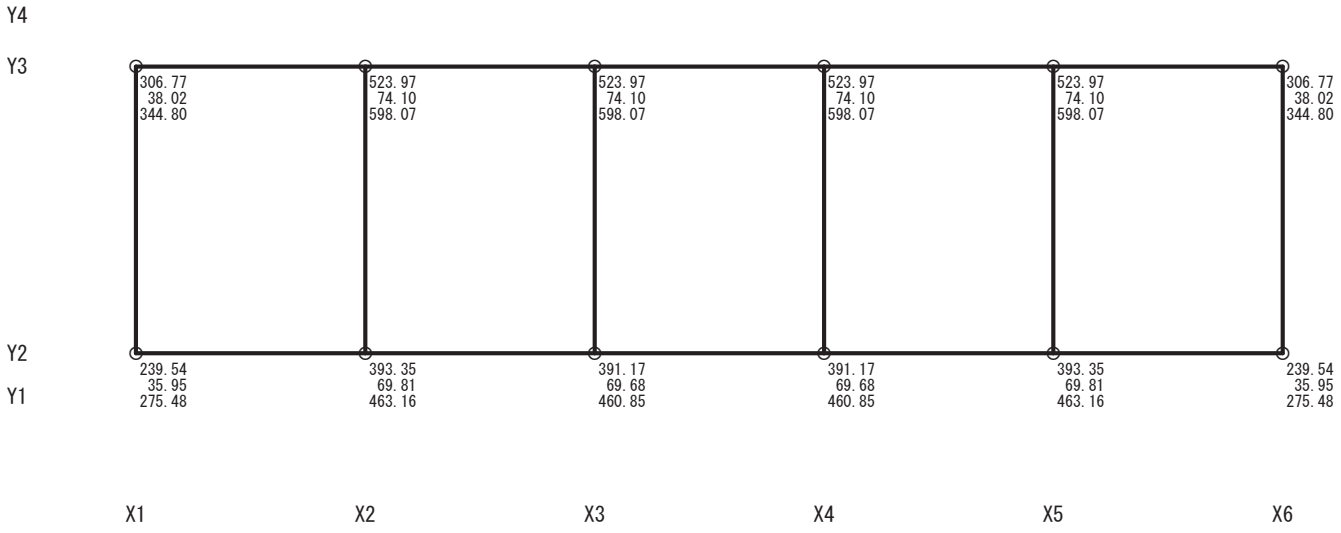

3F 層　合計 : 5480.87 (kN) (S=1/263)

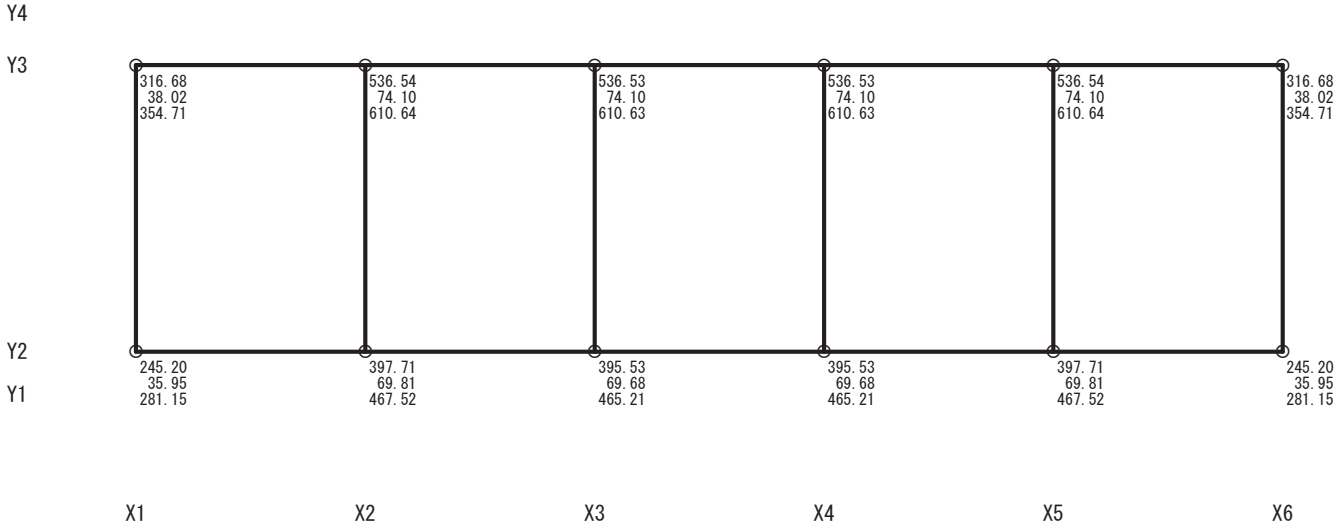

2F 層　合計 : 5579.69 (kN) (S=1/263)

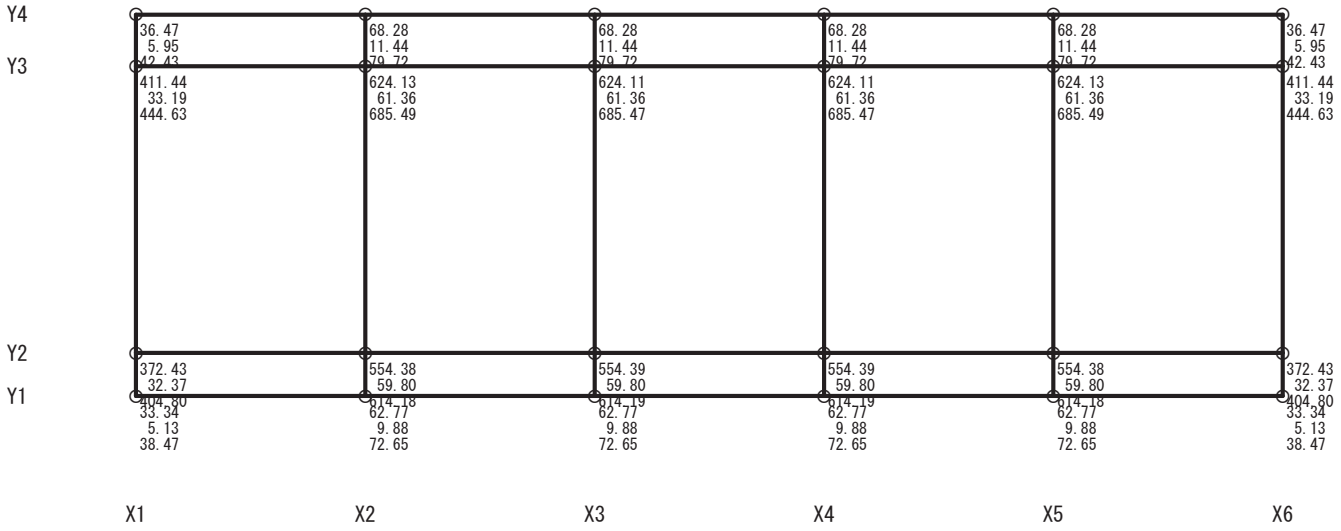

1F 層　合計 : 7668.77 (kN) (S=1/263)

A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

(kN)

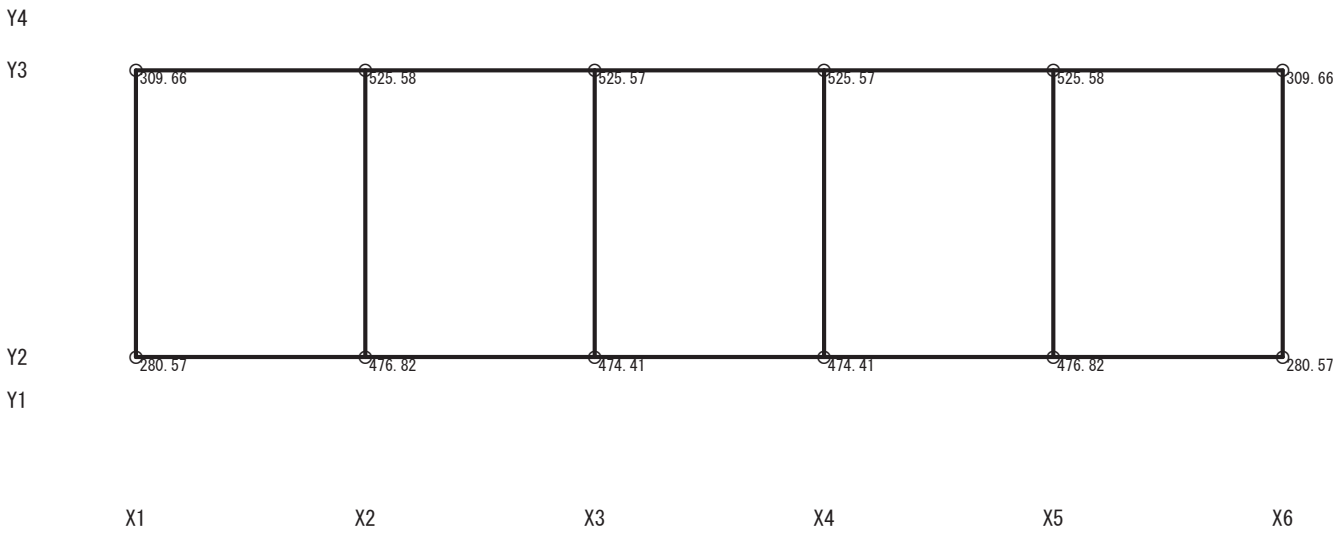

7F 層　合計 : 5185.21 (kN) (S=1/263)

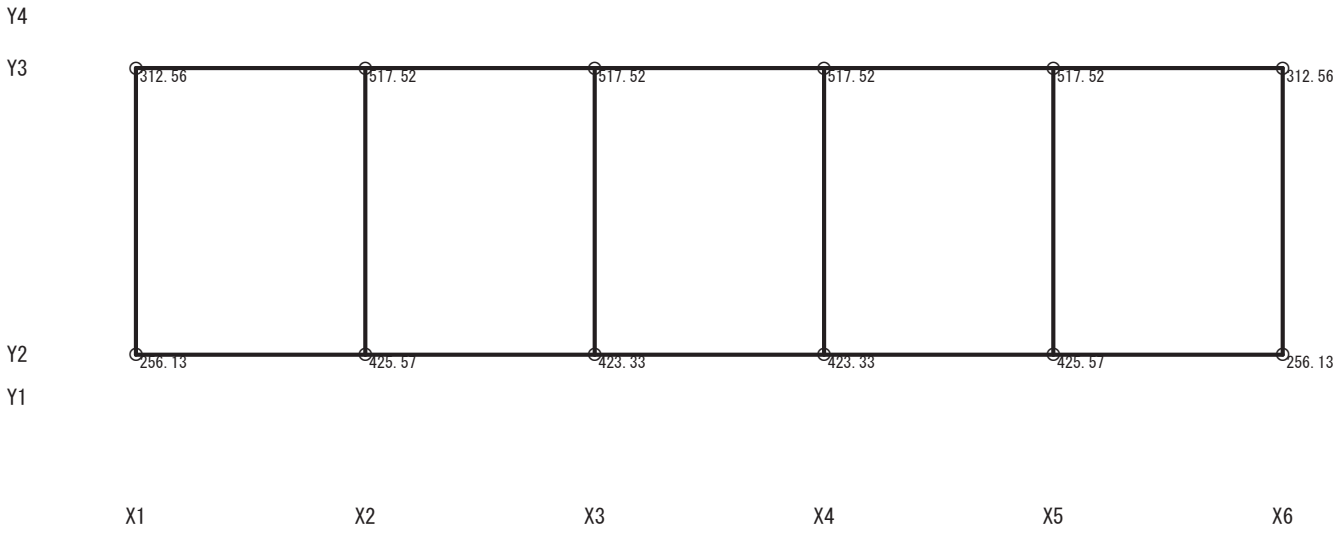

6F 層　合計 : 4905.28 (kN) (S=1/263)

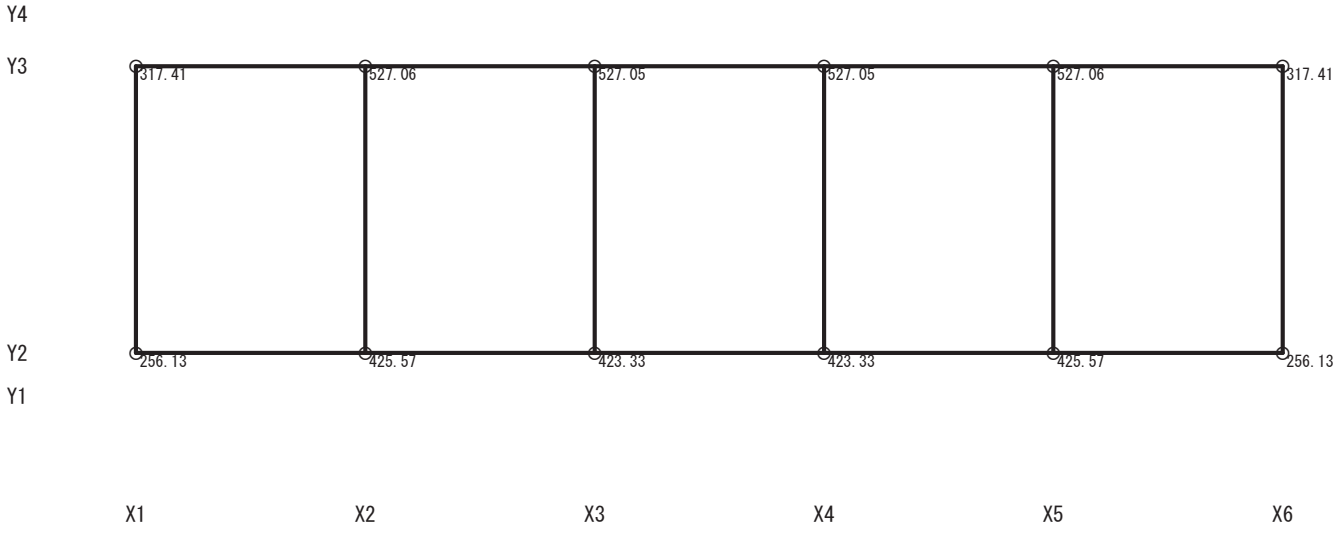

5F 層　合計 : 4953.12 (kN) (S=1/263)

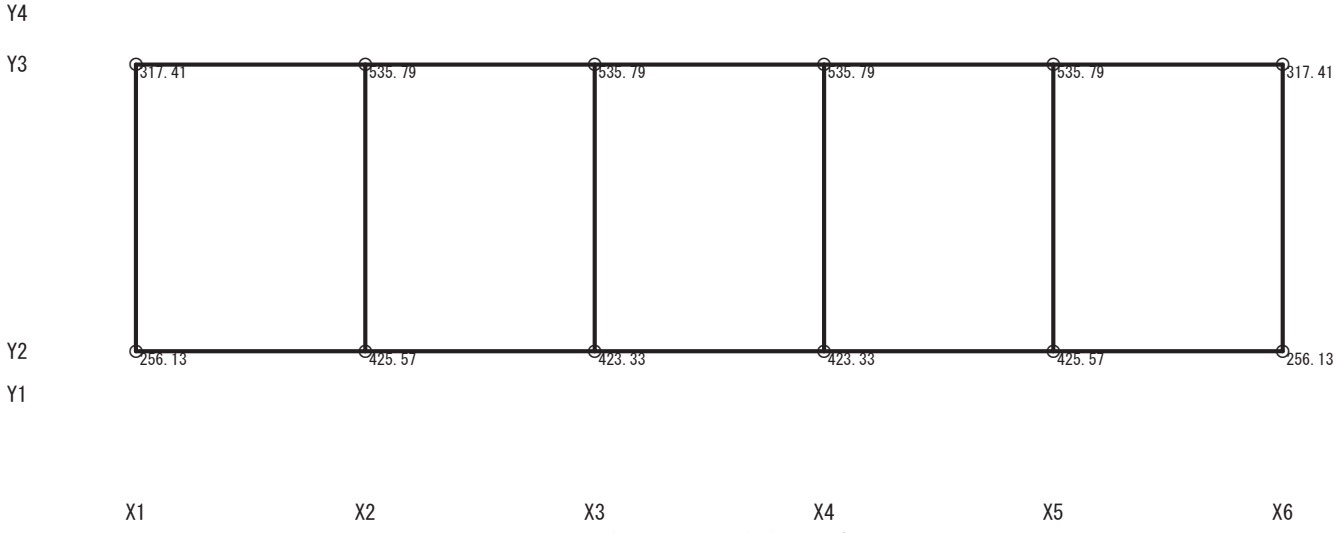

4F 層　合計 : 4988.05 (kN) (S=1/263)

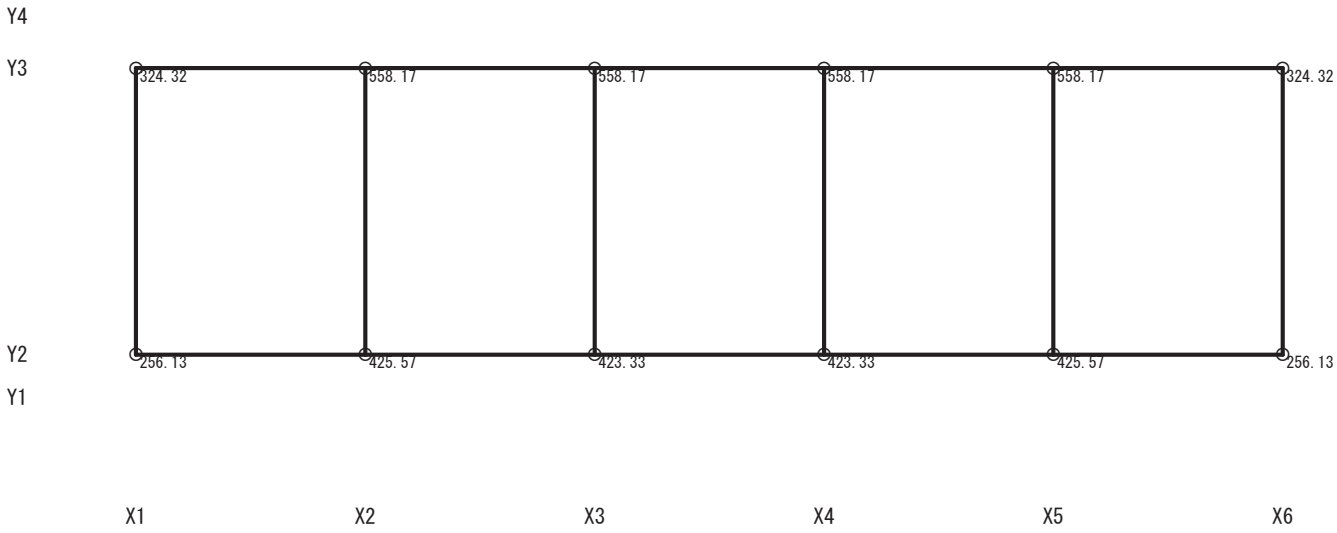

3F 層 合計 : 5091.39 (kN) (S=1/263)

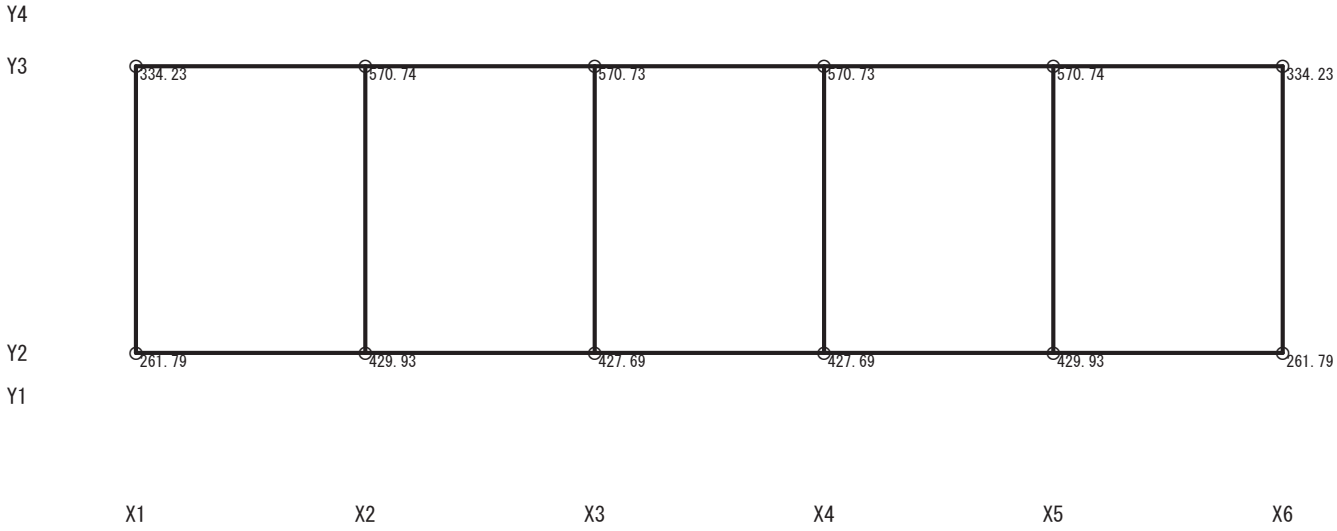

2F 層 合計 : 5190.21 (kN) (S=1/263)

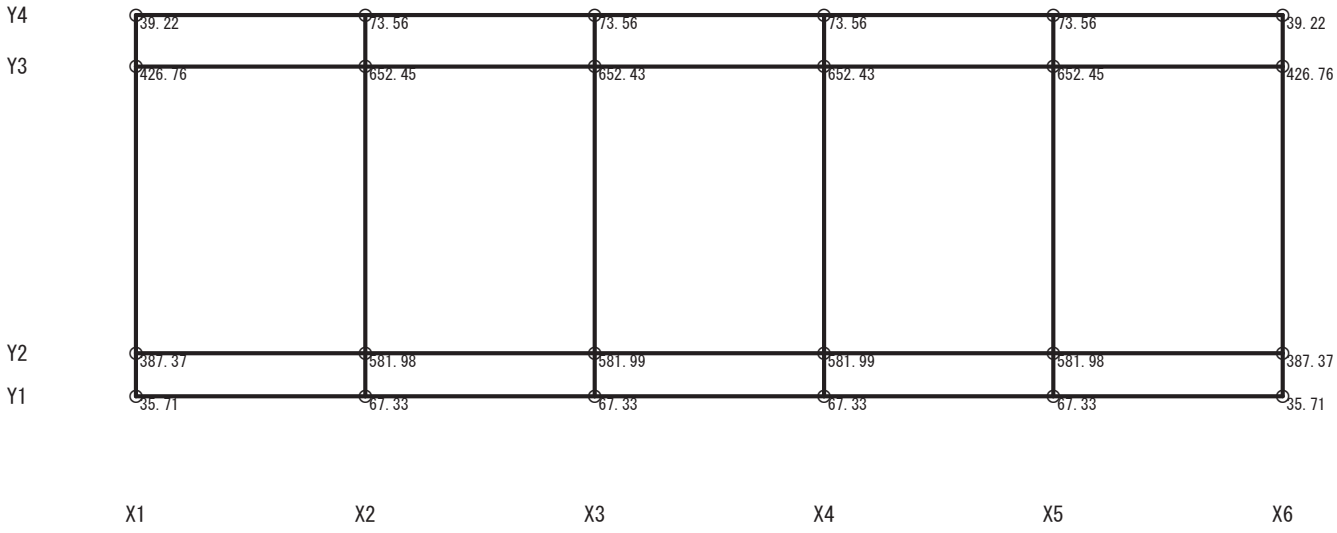

1F 層 合計 : 7279.34 (kN) (S=1/263)

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1　地震力

Ｗｉ　：ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量　(kN)
Ａ　：床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積）　(m2)
ΣＷｉ　：ｉ階より上部の重量　(kN)
αｉ　：ΣＷｉ / ΣＷ1
Ａｉ　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ｃｉ　：ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co
Ｑ　：（地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ　(kN)
（塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ
Ｐｉ　：水平荷重時特殊節点荷重（水平方向）　(kN)
Ｑｉ　：ｉ階の地震層せん断力　(kN)
（）：ｉ階から控除された地震層せん断力　(kN)
Ｔ　：１次固有周期　(秒)
Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ　(m)
Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ　(m)
Ｒｔ　：振動特性係数
Ｋ　：塔屋　（入力値による）･U
地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U
基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする）
H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層）　(m)
（但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする）
Ｚ　：地域係数　（入力値による）
Ｕ　：用途係数　（入力値による）
雑壁　：地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

＜ Ｘ方向（正加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a）１次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　：17.350 (m)
鉄骨造である階の高さの合計　：0.000 (m)　α：0.00
Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 17.35×(0.02＋0.01×0.00) = 0.347 (秒)

b）Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.750
Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ Ｔ = 0.347 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c）層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	Ｋ･Ｗｉ	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
6F	Y2	2463.6	5185.2	0.171	1.764	0.353		1829.3	0.0	1829.3
	Y3	2721.6								
	sum	5185.2								
	Ｗｉ/Ａ	12.96								
5F	Y2	2210.1	10090.5	0.333	1.476	0.295		2979.1	0.0	2979.1
	Y3	2695.2								
	sum	4905.3								
	Ｗｉ/Ａ	12.26								
4F	Y2	2210.1	15043.6	0.496	1.314	0.263		3953.3	0.0	3953.3
	Y3	2743.0								
	sum	4953.1								
	Ｗｉ/Ａ	12.38								
3F	Y2	2210.1	20031.7	0.661	1.194	0.239		4781.9	0.0	4781.9
	Y3	2778.0								
	sum	4988.1								
	Ｗｉ/Ａ	12.47								
2F	Y2	2210.1	25123.1	0.829	1.092	0.218		5485.3	0.0	5485.3
	Y3	2881.3								
	sum	5091.4								
	Ｗｉ/Ａ	12.73								
1F	Y2	2238.8	30313.3	1.000	1.000	0.200		6062.7	0.0	6062.7
	Y3	2951.4								
	sum	5190.2								

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
1F	Wi/A	12.98	30313.3	1.000	1.000	0.200		6062.7	0.0	6062.7
基礎	Y1	340.7	37592.6		K=0.1006 (H=-0.25)		732.484	6795.1	0.0	6795.1
	Y2	3102.7								
	Y3	3463.3								
	Y4	372.7								
	sum	7279.3								
	Wi/A	13.68								

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：17.350 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 17.35×(0.02＋0.01×0.00) = 0.347 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.347 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
6F	Y2	2463.6	5185.2	0.171	1.764	0.353		1829.3	0.0	1829.3
	Y3	2721.6								
	sum	5185.2								
	Wi/A	12.96								
5F	Y2	2210.1	10090.5	0.333	1.476	0.295		2979.1	0.0	2979.1
	Y3	2695.2								
	sum	4905.3								
	Wi/A	12.26								
4F	Y2	2210.1	15043.6	0.496	1.314	0.263		3953.3	0.0	3953.3
	Y3	2743.0								
	sum	4953.1								
	Wi/A	12.38								
3F	Y2	2210.1	20031.7	0.661	1.194	0.239		4781.9	0.0	4781.9
	Y3	2778.0								
	sum	4988.1								
	Wi/A	12.47								
2F	Y2	2210.1	25123.1	0.829	1.092	0.218		5485.3	0.0	5485.3
	Y3	2881.3								
	sum	5091.4								
	Wi/A	12.73								
1F	Y2	2238.8	30313.3	1.000	1.000	0.200		6062.7	0.0	6062.7
	Y3	2951.4								
	sum	5190.2								
	Wi/A	12.98								
基礎	Y1	340.7	37592.6		K=0.1006 (H=-0.25)		732.484	6795.1	0.0	6795.1
	Y2	3102.7								
	Y3	3463.3								
	Y4	372.7								
	sum	7279.3								
	Wi/A	13.68								

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：17.350 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 17.35×(0.02＋0.01×0.00) = 0.347 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.347 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K･Wi	Q	Pi	Qi
6F	X1	590.2	5185.2	0.171	1.764	0.353		1829.3	0.0	1829.3
	X2	1002.4								
	X3	1000.0								
	X4	1000.0								
	X5	1002.4								
	X6	590.2								
	sum	5185.2								
	Wi/A	12.96								
5F	X1	568.7	10090.5	0.333	1.476	0.295		2979.1	0.0	2979.1
	X2	943.1								
	X3	940.9								
	X4	940.9								
	X5	943.1								
	X6	568.7								
	sum	4905.3								
	Wi/A	12.26								
4F	X1	573.5	15043.6	0.496	1.314	0.263		3953.3	0.0	3953.3
	X2	952.6								
	X3	950.4								
	X4	950.4								
	X5	952.6								
	X6	573.5								
	sum	4953.1								
	Wi/A	12.38								
3F	X1	573.5	20031.7	0.661	1.194	0.239		4781.9	0.0	4781.9
	X2	961.4								
	X3	959.1								
	X4	959.1								
	X5	961.4								
	X6	573.5								
	sum	4988.1								
	Wi/A	12.47								
2F	X1	580.5	25123.1	0.829	1.092	0.218		5485.3	0.0	5485.3
	X2	983.7								
	X3	981.5								
	X4	981.5								
	X5	983.7								
	X6	580.5								
	sum	5091.4								
	Wi/A	12.73								
1F	X1	596.0	30313.3	1.000	1.000	0.200		6062.7	0.0	6062.7
	X2	1000.7								
	X3	998.4								
	X4	998.4								
	X5	1000.7								
	X6	596.0								
	sum	5190.2								
	Wi/A	12.98								
基礎	X1	889.0	37592.6		K=0.1006 (H=-0.25)		732.484	6795.1	0.0	6795.1
	X2	1375.3								
	X3	1375.3								
	X4	1375.3								
	X5	1375.3								
	X6	889.0								
	sum	7279.3								
	Wi/A	13.68								

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：17.350 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 17.35×(0.02＋0.01×0.00) = 0.347 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Tc ：0.60（第 2 種地盤）
Rtの下限値 = 0.750
Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.347 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Ｗｉ	ΣＷｉ	αｉ	Ａｉ、Ｋ	Ｃｉ	Ｋ･Ｗｉ	Ｑ	Ｐｉ	Ｑｉ
6F	X1	590.2	5185.2	0.171	1.764	0.353		1829.3	0.0	1829.3
	X2	1002.4								
	X3	1000.0								
	X4	1000.0								
	X5	1002.4								
	X6	590.2								
	sum	5185.2								
	Ｗｉ/Ａ	12.96								
5F	X1	568.7	10090.5	0.333	1.476	0.295		2979.1	0.0	2979.1
	X2	943.1								
	X3	940.9								
	X4	940.9								
	X5	943.1								
	X6	568.7								
	sum	4905.3								
	Ｗｉ/Ａ	12.26								
4F	X1	573.5	15043.6	0.496	1.314	0.263		3953.3	0.0	3953.3
	X2	952.6								
	X3	950.4								
	X4	950.4								
	X5	952.6								
	X6	573.5								
	sum	4953.1								
	Ｗｉ/Ａ	12.38								
3F	X1	573.5	20031.7	0.661	1.194	0.239		4781.9	0.0	4781.9
	X2	961.4								
	X3	959.1								
	X4	959.1								
	X5	961.4								
	X6	573.5								
	sum	4988.1								
	Ｗｉ/Ａ	12.47								
2F	X1	580.5	25123.1	0.829	1.092	0.218		5485.3	0.0	5485.3
	X2	983.7								
	X3	981.5								
	X4	981.5								
	X5	983.7								
	X6	580.5								
	sum	5091.4								
	Ｗｉ/Ａ	12.73								
1F	X1	596.0	30313.3	1.000	1.000	0.200		6062.7	0.0	6062.7
	X2	1000.7								
	X3	998.4								
	X4	998.4								
	X5	1000.7								
	X6	596.0								
	sum	5190.2								
	Ｗｉ/Ａ	12.98								
基礎	X1	889.0	37592.6		K=0.1006 (H=-0.25)		732.484	6795.1	0.0	6795.1
	X2	1375.3								
	X3	1375.3								
	X4	1375.3								
	X5	1375.3								
	X6	889.0								
	sum	7279.3								
	Ｗｉ/Ａ	13.68								

A-1.4 剛度増大率

A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率

（*印は直接入力）



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率

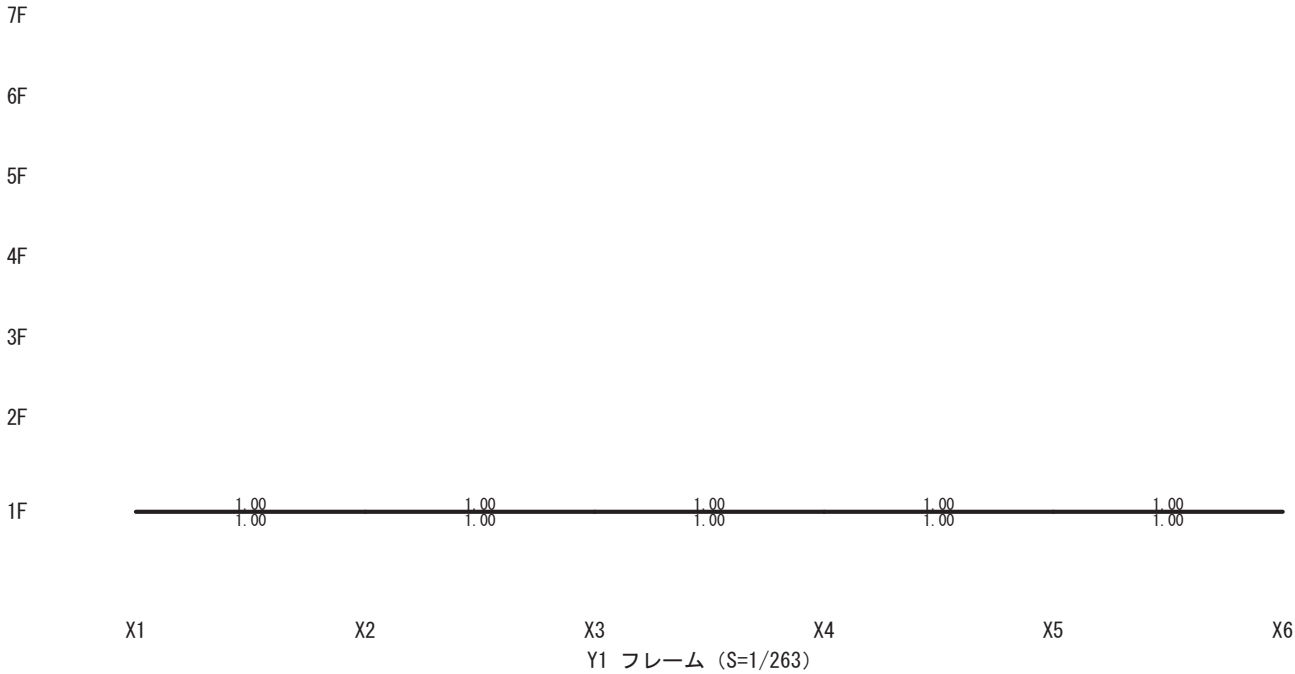

Y1 フレーム（S=1/263）

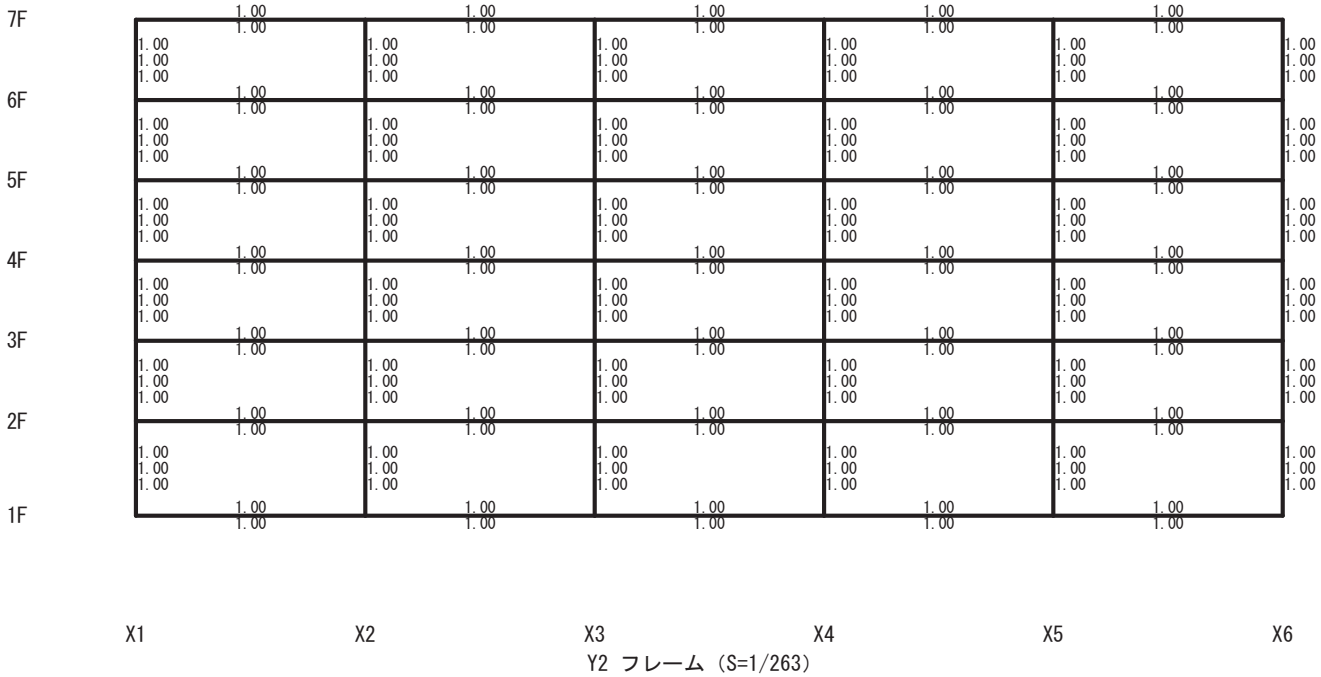

Y2 フレーム（S=1/263）

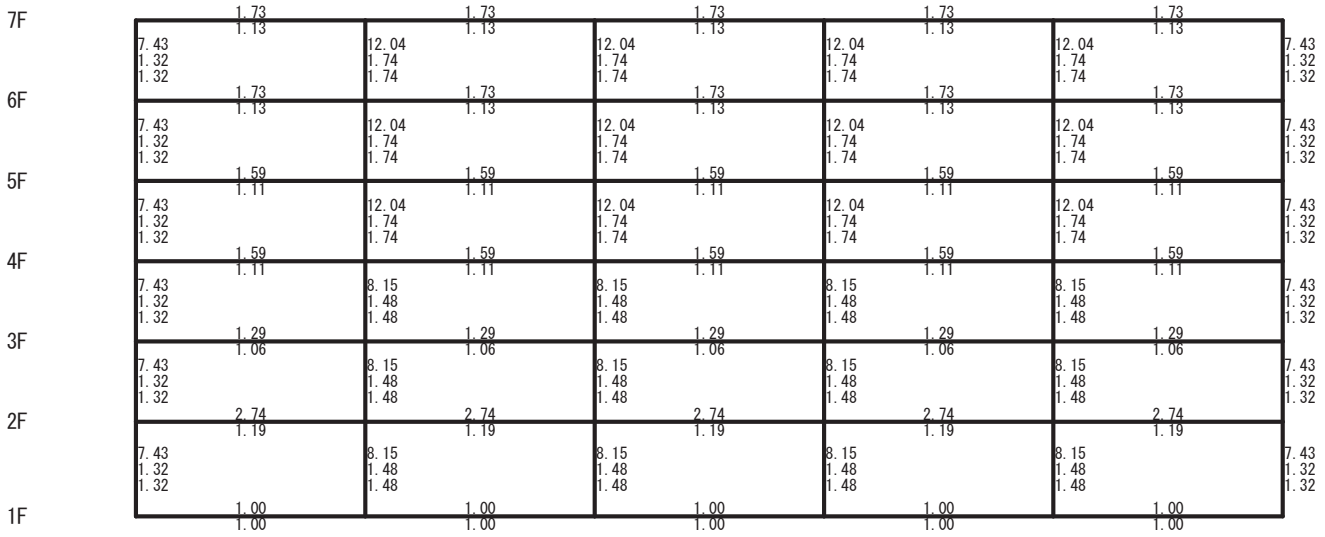

Y3 フレーム（S=1/263）

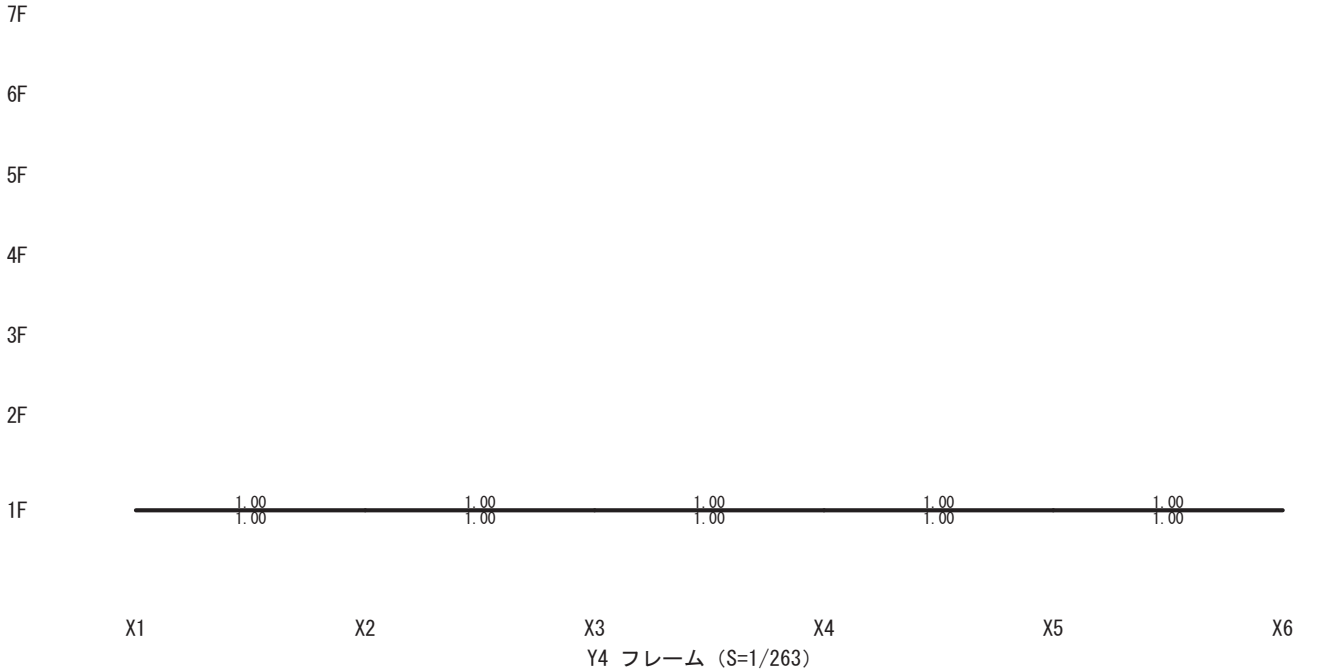

Y4 フレーム（S=1/263）

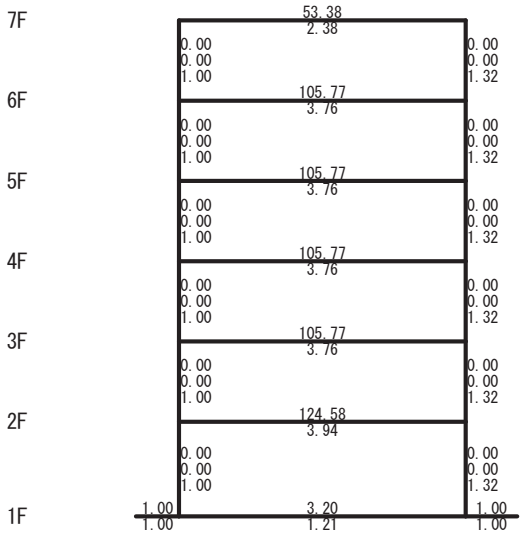

X1 フレーム (S=1/263)

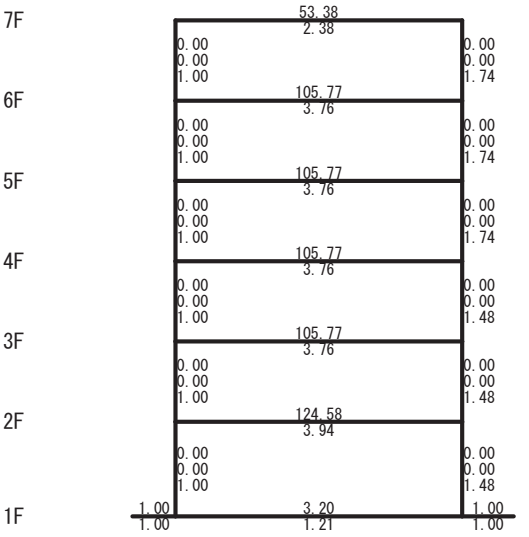

X2 フレーム (S=1/263)

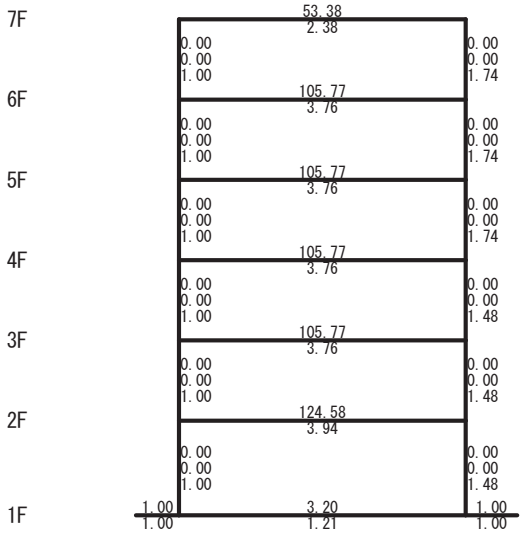

X3 フレーム (S=1/263)

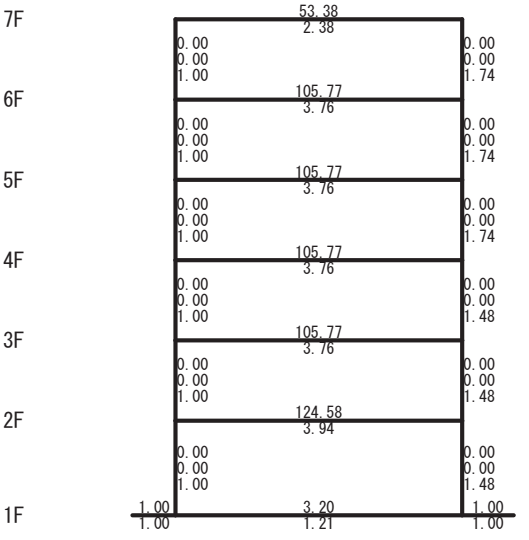

X4 フレーム (S=1/263)

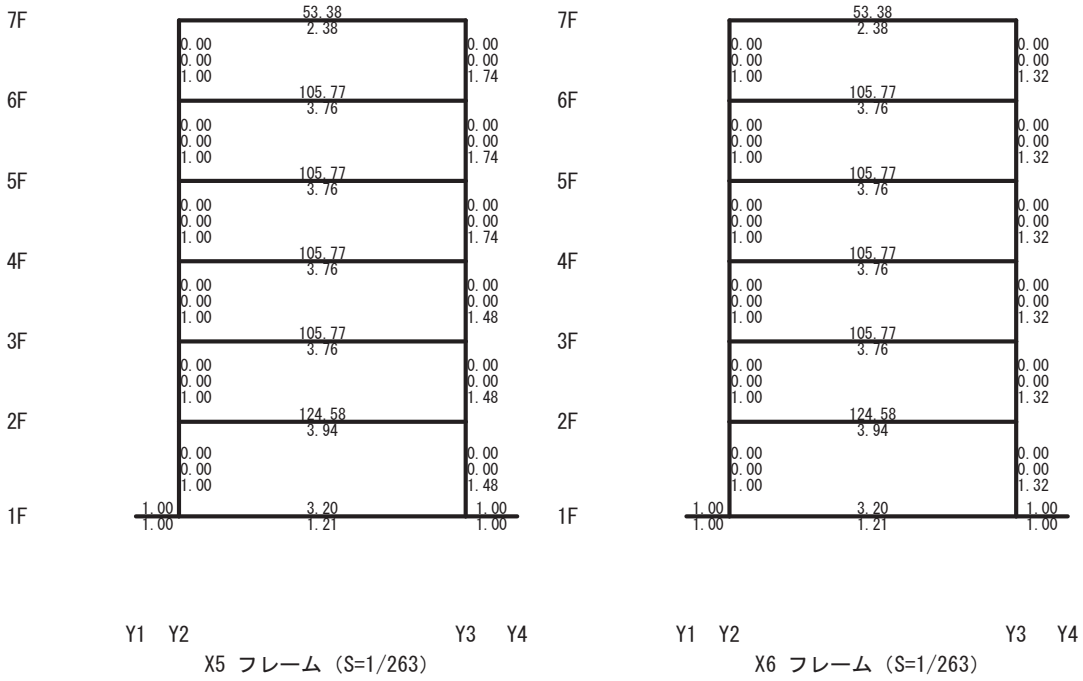

A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）



G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率

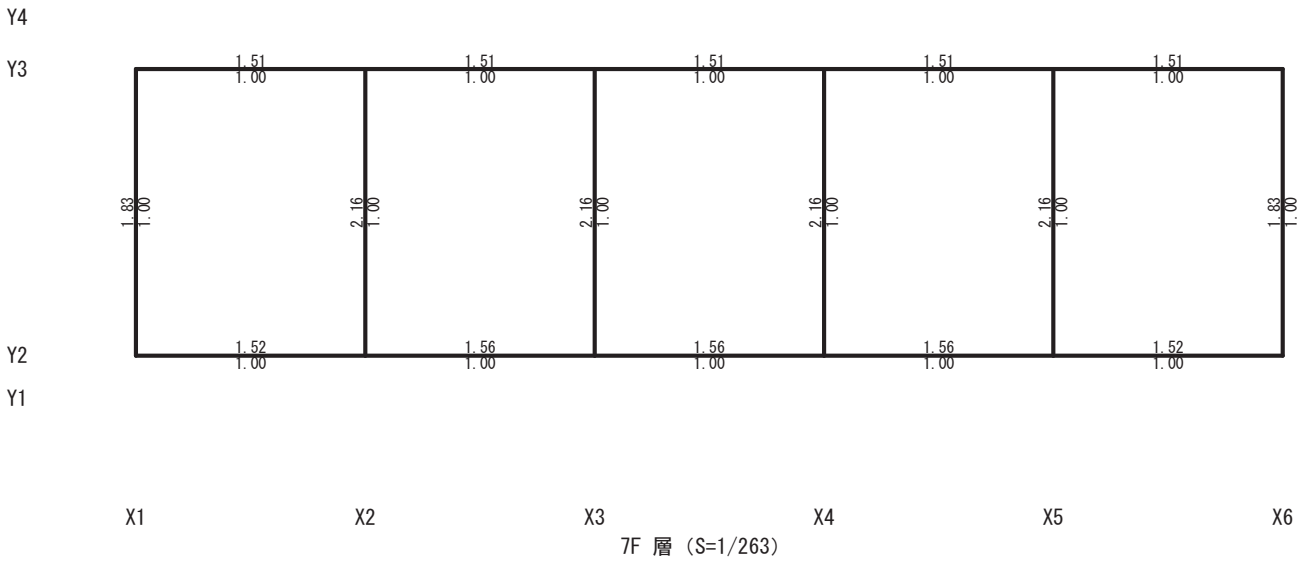

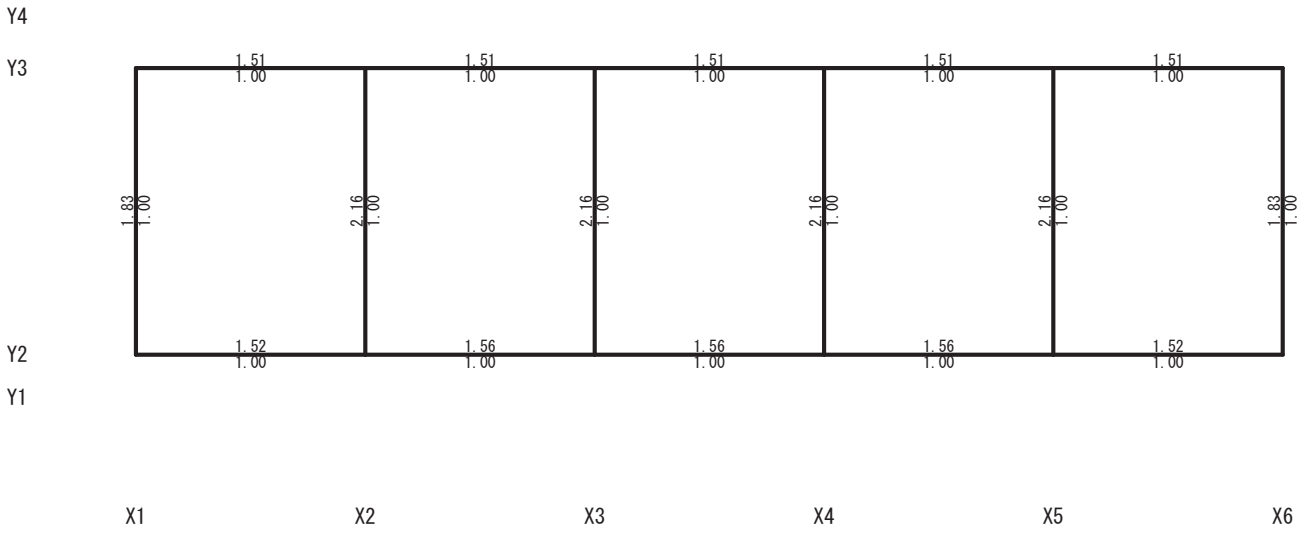

6F 層 (S=1/263)

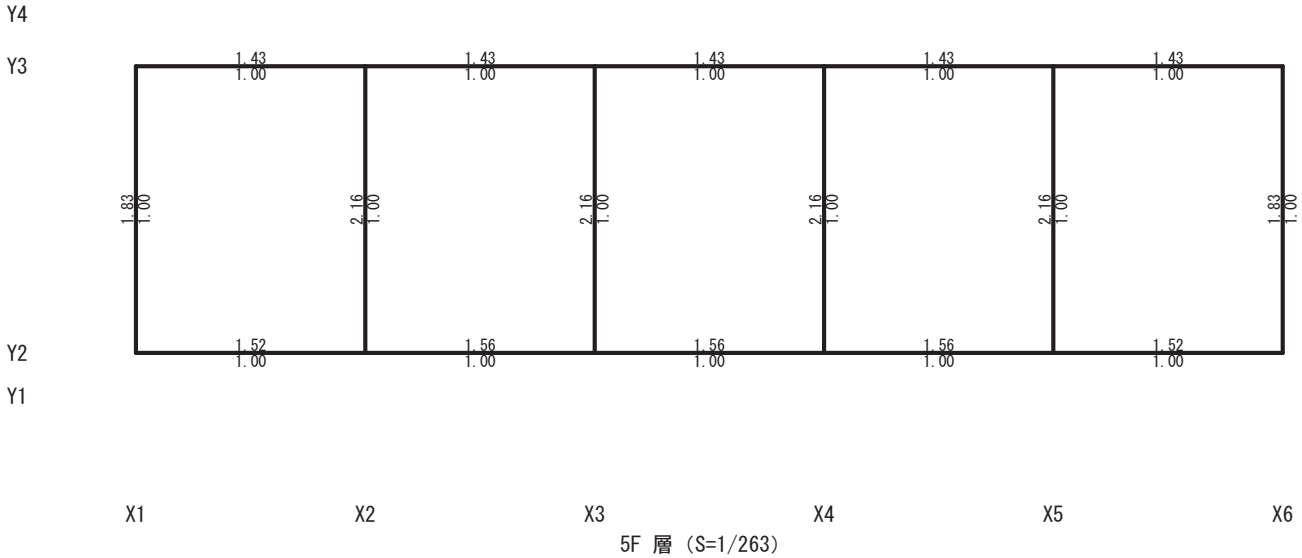

5F 層 (S=1/263)

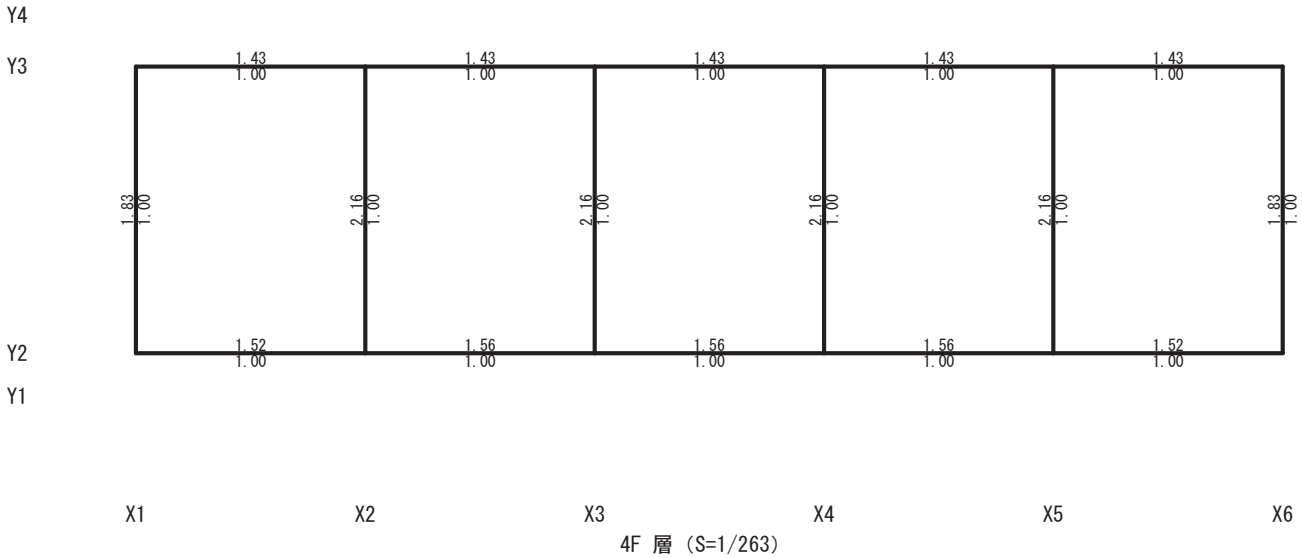

4F 層 (S=1/263)

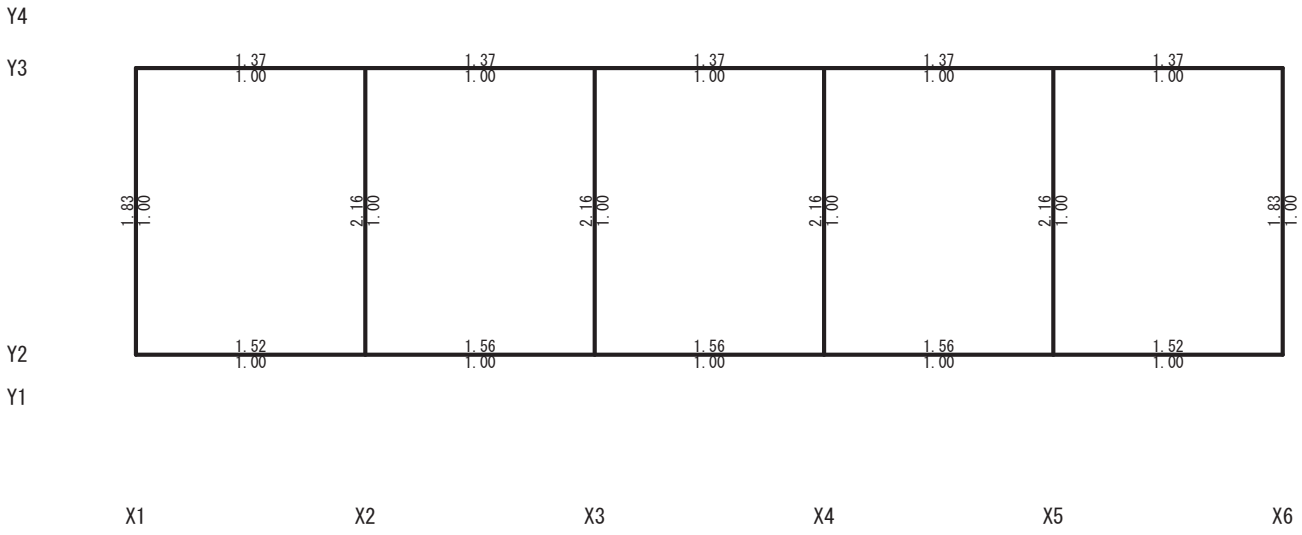

3F 層 (S=1/263)

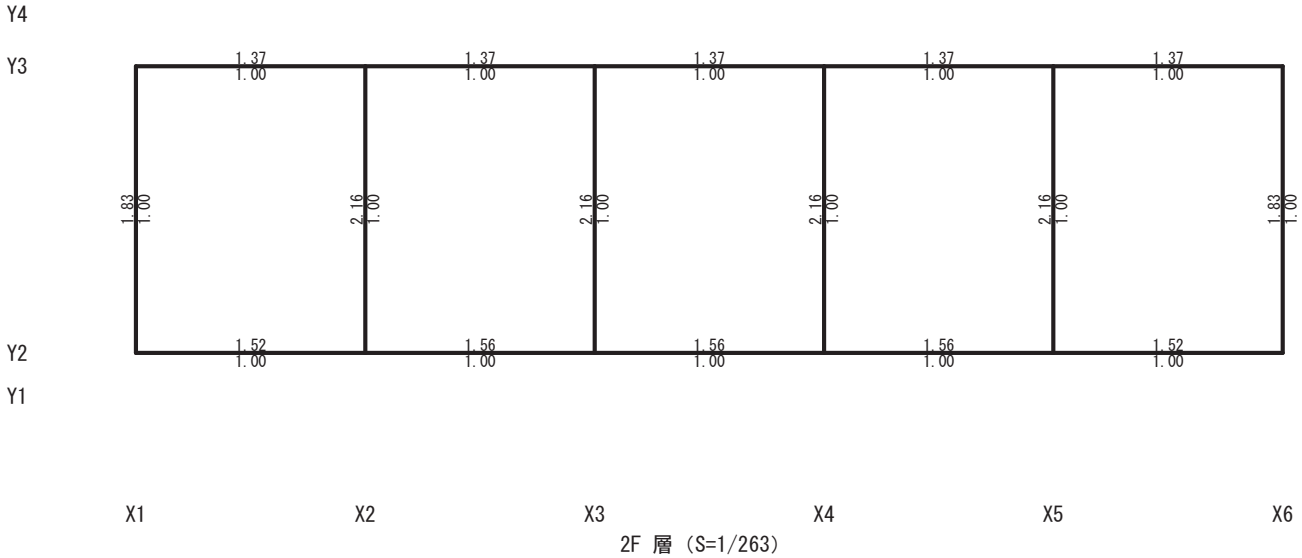

2F 層 (S=1/263)

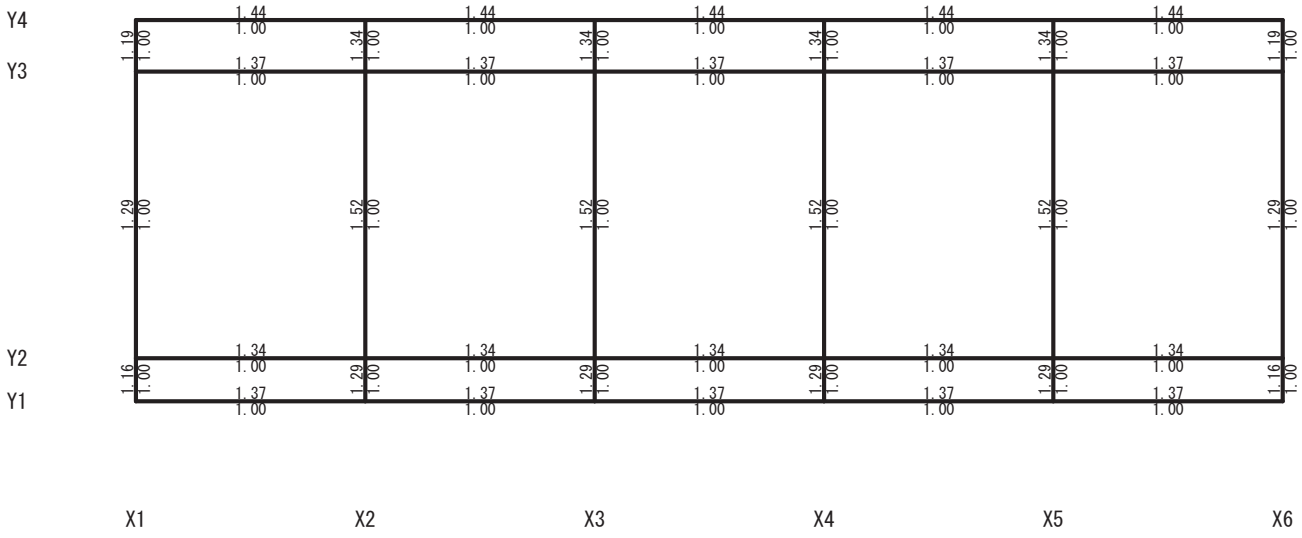

1F 層 (S=1/263)

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

6F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	674.9	676.3	971.9	295.6	122923.4	0.0	0.0
Y3						10128.5	10128.5
Y2						2195.2	2195.2
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	699.5	688.2	1035.5	347.4	164156.5	0.0	0.0
Y3						14439.1	14439.1
Y2						1866.2	1866.2
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	703.8	693.7	1038.5	344.8	208274.4	0.0	0.0
Y3						17041.5	17041.5
Y2						2138.0	2138.0
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	706.9	697.5	1056.1	358.7	245842.4	0.0	0.0
Y3						20744.4	20744.4
Y2						2148.5	2148.5
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	715.9	701.5	1082.9	381.4	293208.1	0.0	0.0
Y3						27715.7	27715.7
Y2						1994.4	1994.4
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	718.6	704.6	1078.6	373.9	324382.2	0.0	0.0
Y3						41436.1	41436.1
Y2						3187.4	3187.4

1F 階 < X 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y1						0.0	0.0

6F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	122923.4	10745.1	10745.1
X2						10994.5	10994.5
X3						10919.5	10919.5
X4						10919.5	10919.5
X5						10994.5	10994.5
X6						10745.1	10745.1

5F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	164156.5	13581.9	13581.9
X2						16833.9	16833.9
X3						16773.4	16773.4
X4						16773.4	16773.4
X5						16833.9	16833.9
X6						13581.9	13581.9

4F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	208274.4	16841.7	16841.7
X2						22393.5	22393.5
X3						22337.1	22337.1
X4						22337.1	22337.1
X5						22393.5	22393.5
X6						16841.7	16841.7

3F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	245842.4	19424.8	19424.8
X2						27659.8	27659.8
X3						27614.5	27614.5
X4						27614.5	27614.5
X5						27659.8	27659.8
X6						19424.8	19424.8

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	293208.1	22684.1	22684.1
X2						34339.3	34339.3
X3						34305.8	34305.8
X4						34305.8	34305.8

2F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X5						34339.3	34339.3
X6						22684.1	22684.1

1F 階 < Y 方向 >

ﾌﾚｰﾑ	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm)	ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	324382.2	24634.5	24634.5
X2						38859.5	38859.5
X3						38846.9	38846.9
X4						38846.9	38846.9
X5						38859.5	38859.5
X6						24634.5	24634.5

A-2.2　部材応力図

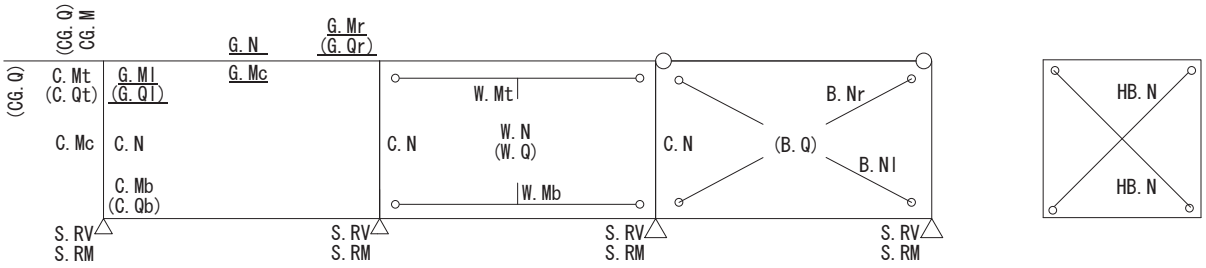

G.Ml	: はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	: 壁頭の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mr	: はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	: 壁脚の曲げモーメント	(kN･m)
G.Mc	: はり中央の曲げモーメント ()付きはフェース間中央	(kN･m)	W.Q	: 壁のせん断力	(kN)
			W.N	: 壁軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)
G.N	: はり軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)			
G.Ql	: はり左端部 のせん断力	(kN)	B.Nr	: ブレースの右上り軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)
G.Qr	: はり右端部のせん断力	(kN)	B.Nl	: ブレースの左上り軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)
			B.Q	: ブレースのせん断力	(kN)
C.Mt	: 柱頭の曲げモーメント	(kN･m)			
C.Mc	: 柱中央の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	: 水平ブレースの部材軸力	(kN)
C.Mb	: 柱脚の曲げモーメント	(kN･m)			
C.N	: 柱軸力 (T:引張, C:圧縮)	(kN)	S.RV	: 鉛直方向支点反力 (■ :水平荷重時浮き上がり)	(kN)
C.Qt	: 柱頭のせん断力	(kN)			
C.Qb	: 柱脚のせん断力	(kN)	S.RM	: 支点反力曲げモーメント	(kN･m)
			○	: ピン接合	
CG.M	: 片持ばりの曲げモーメント	(kN･m)			
CG.Q	; 片持ばりのせん断力	(kN)			

鉛直荷重（立体解析）

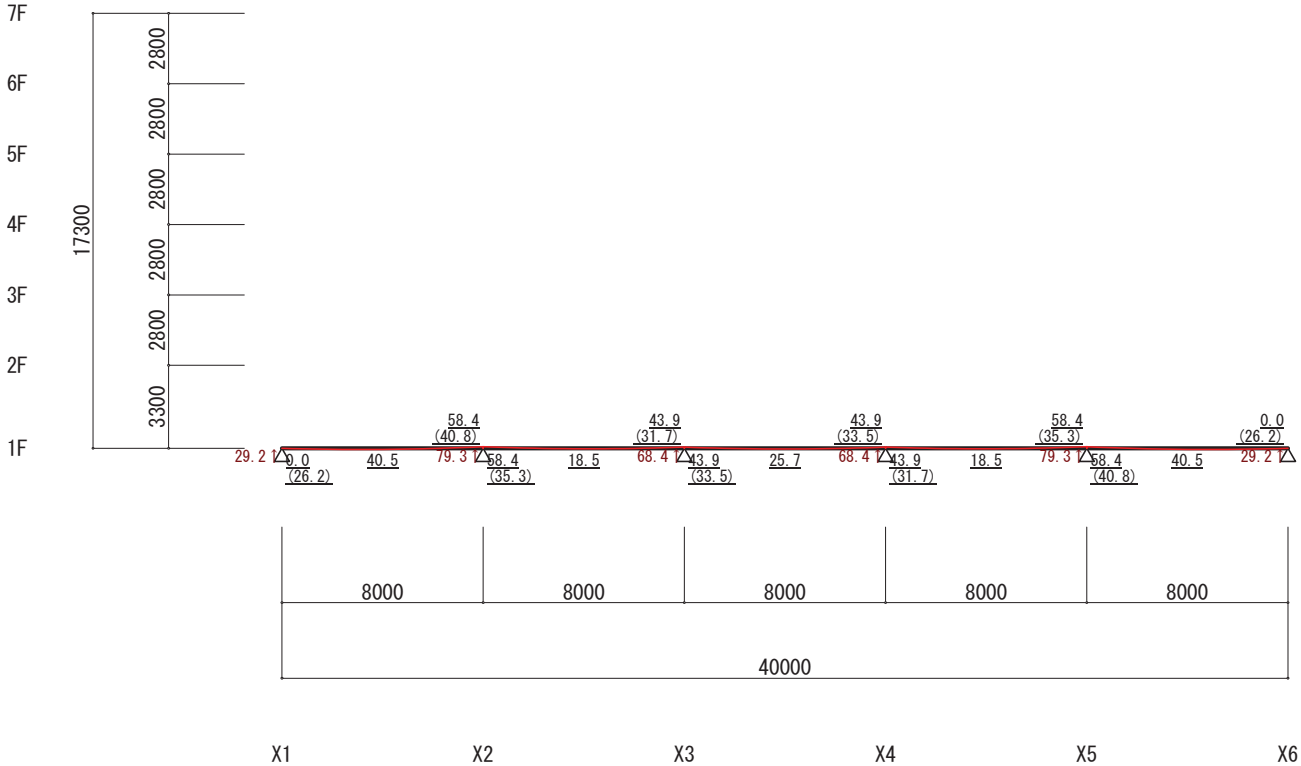

Y1 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

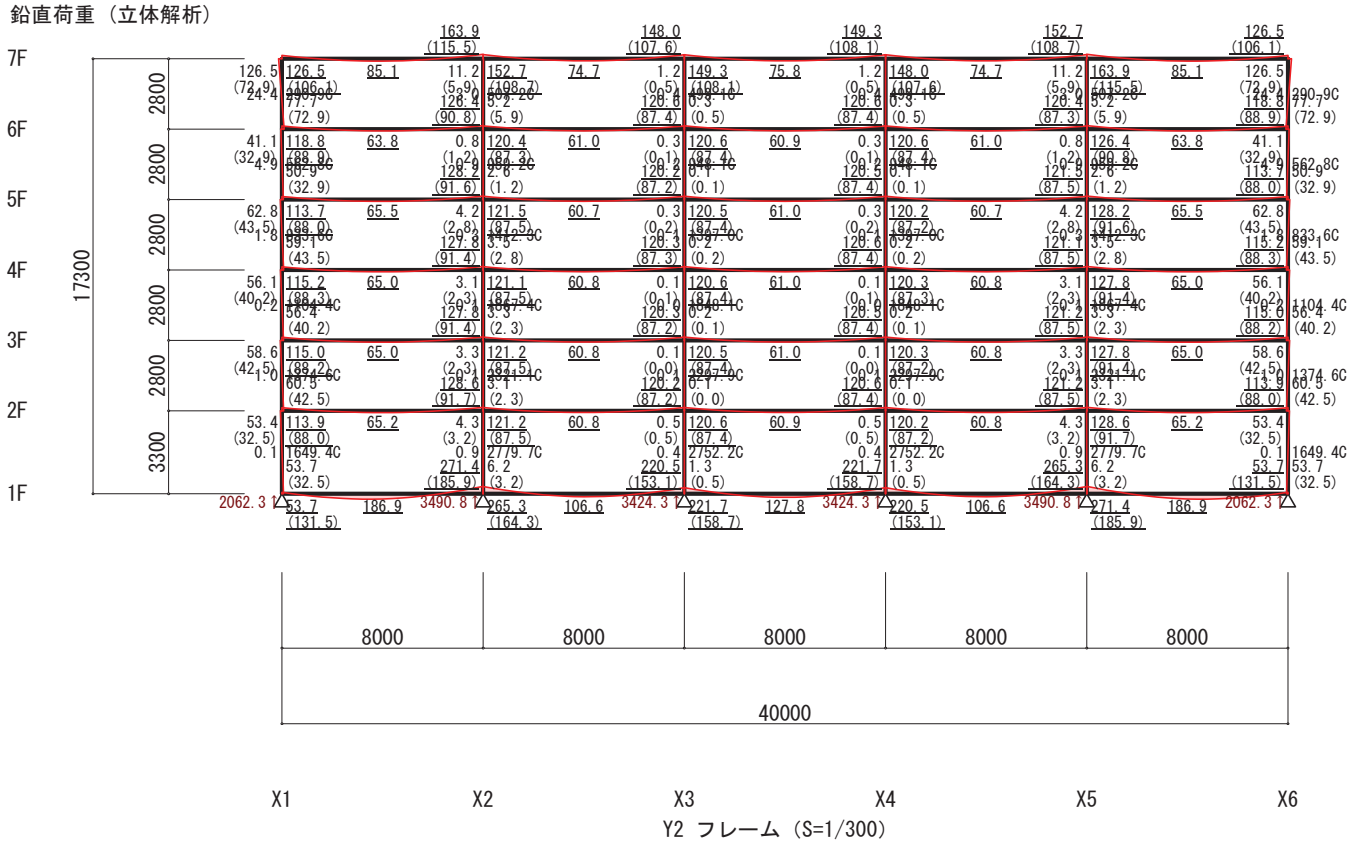

Y2 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

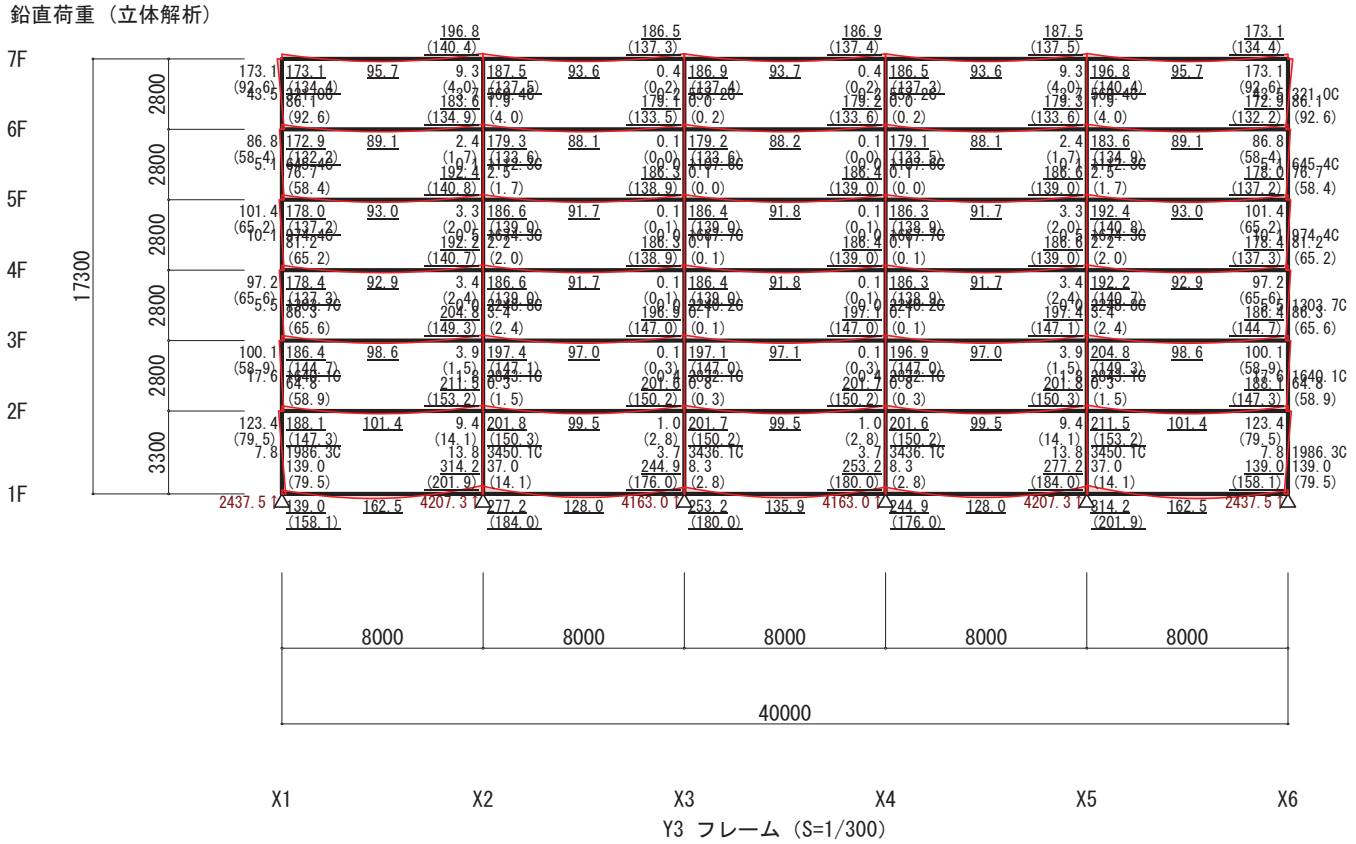

Y3 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

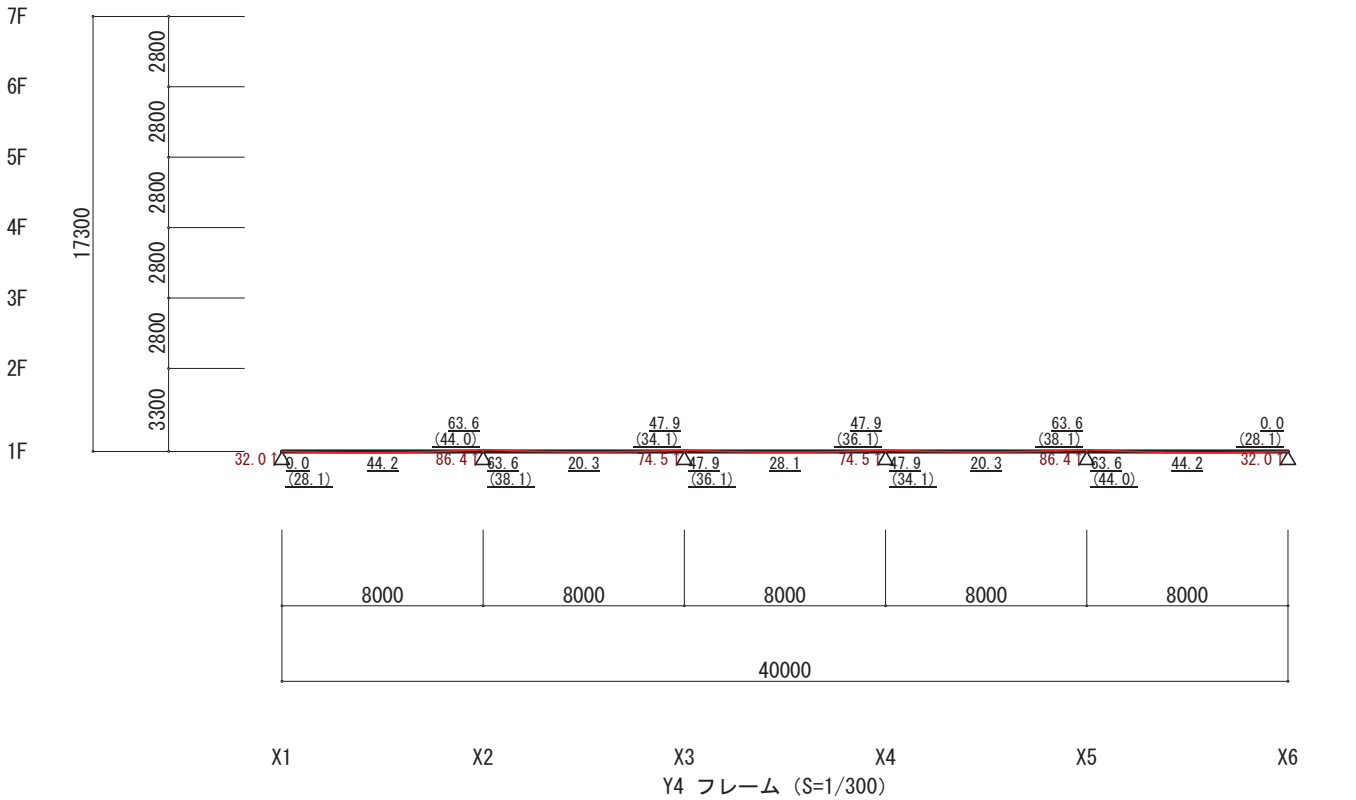

Y4 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

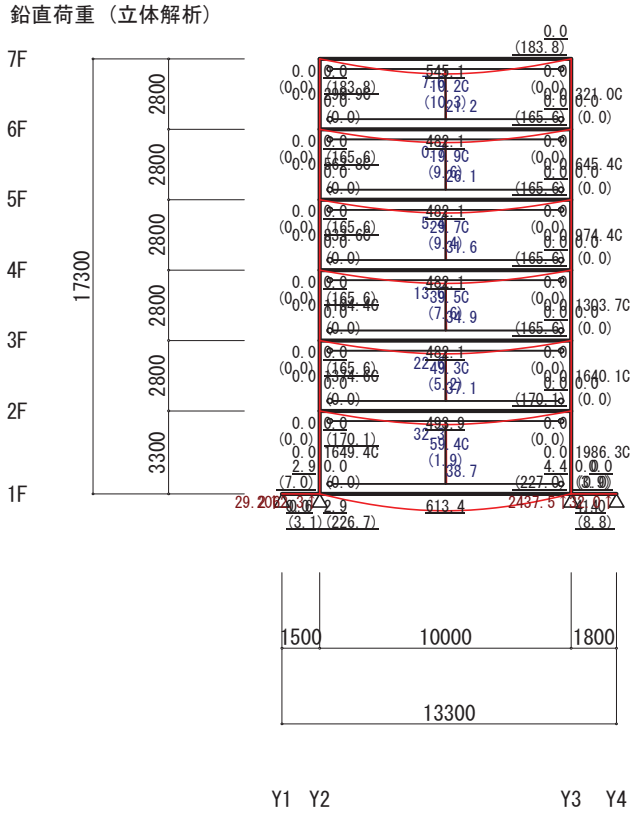

X1 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

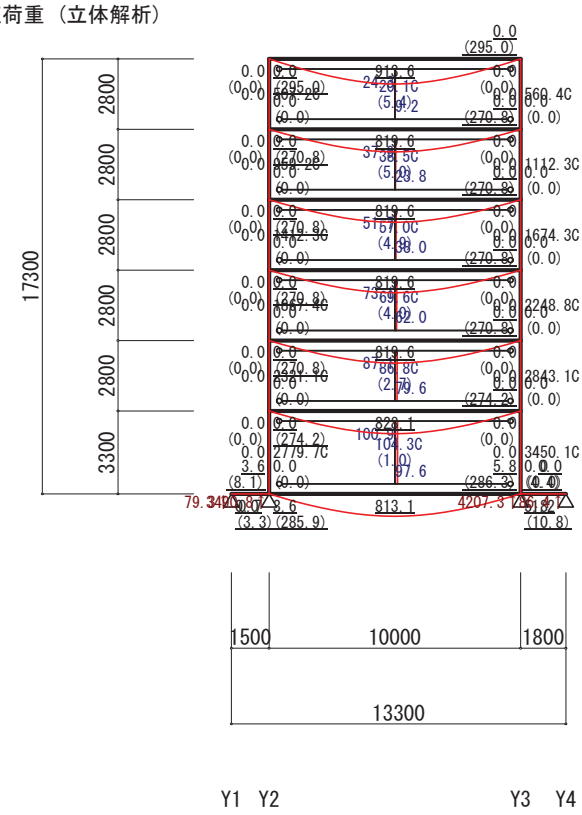

X2 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

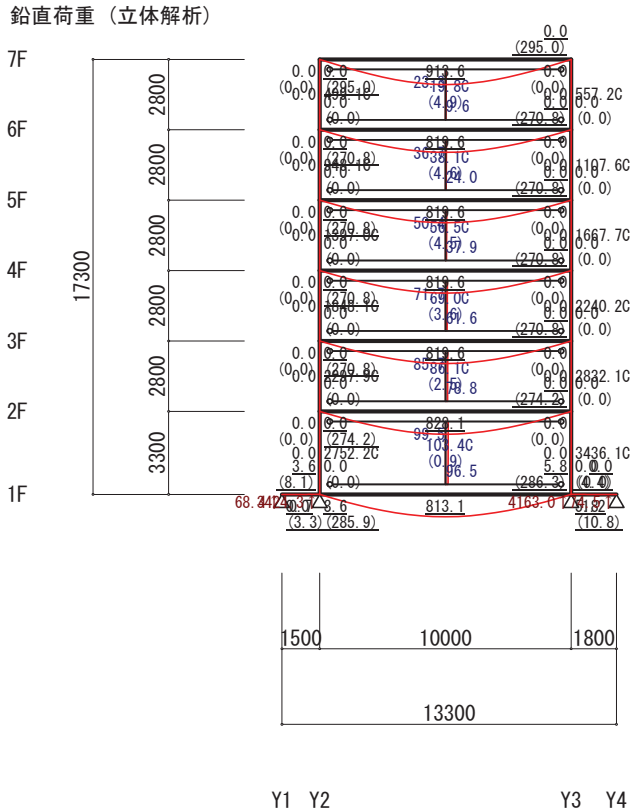

X3 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

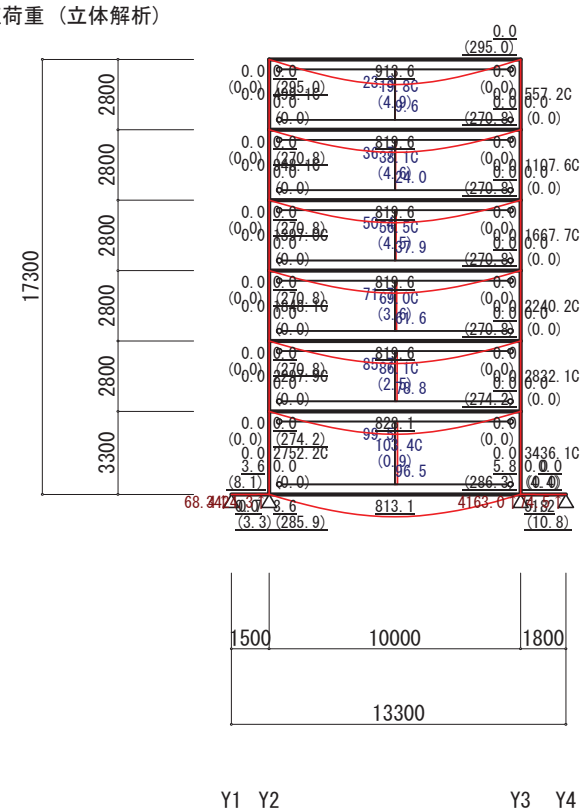

X4 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

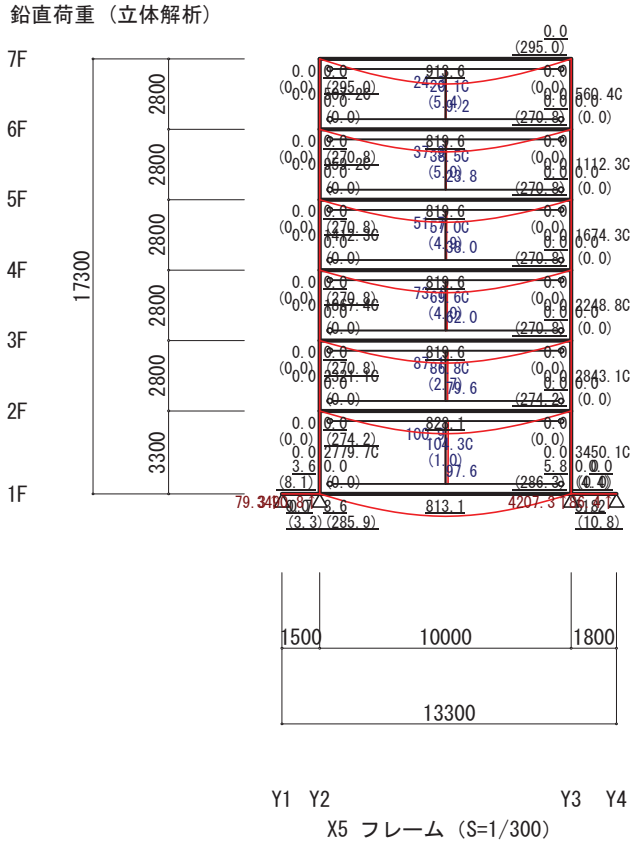

X5 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

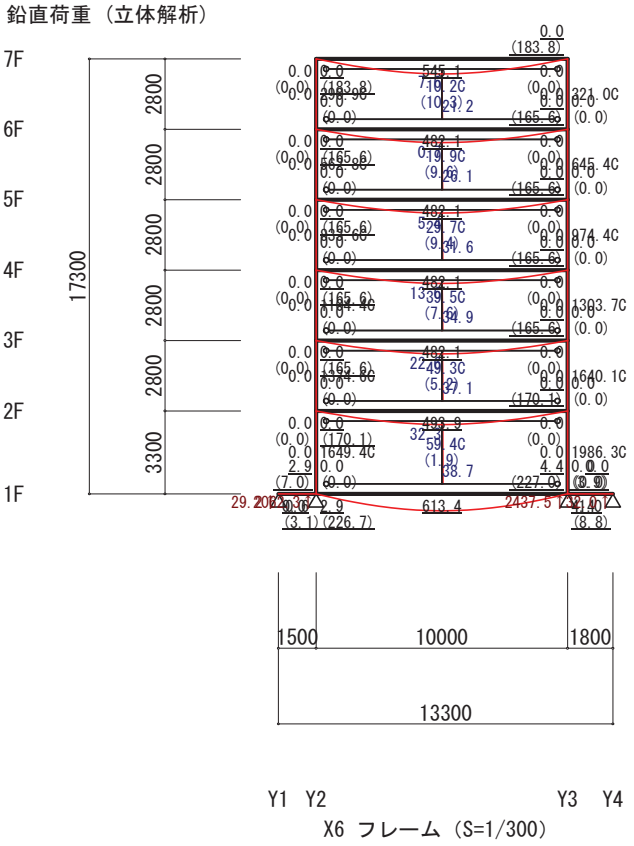

X6 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

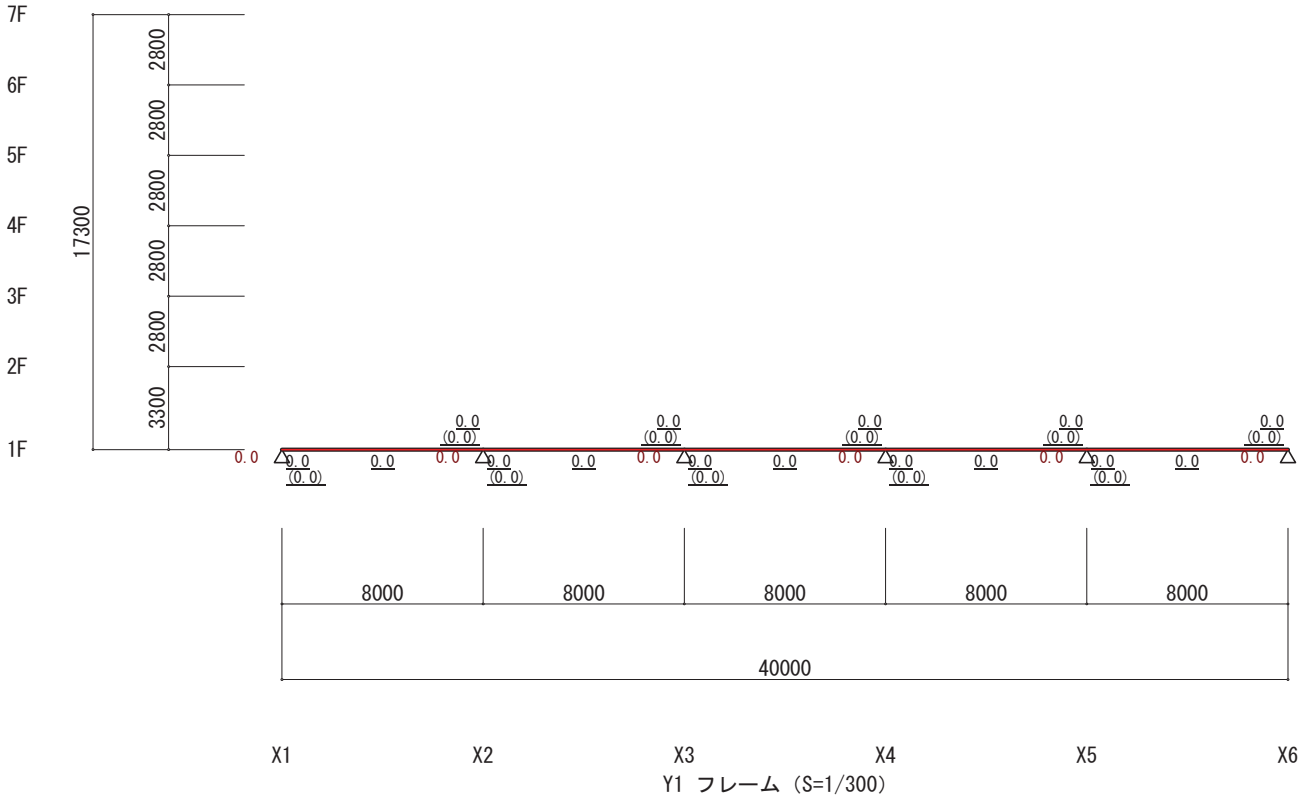

Y1 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

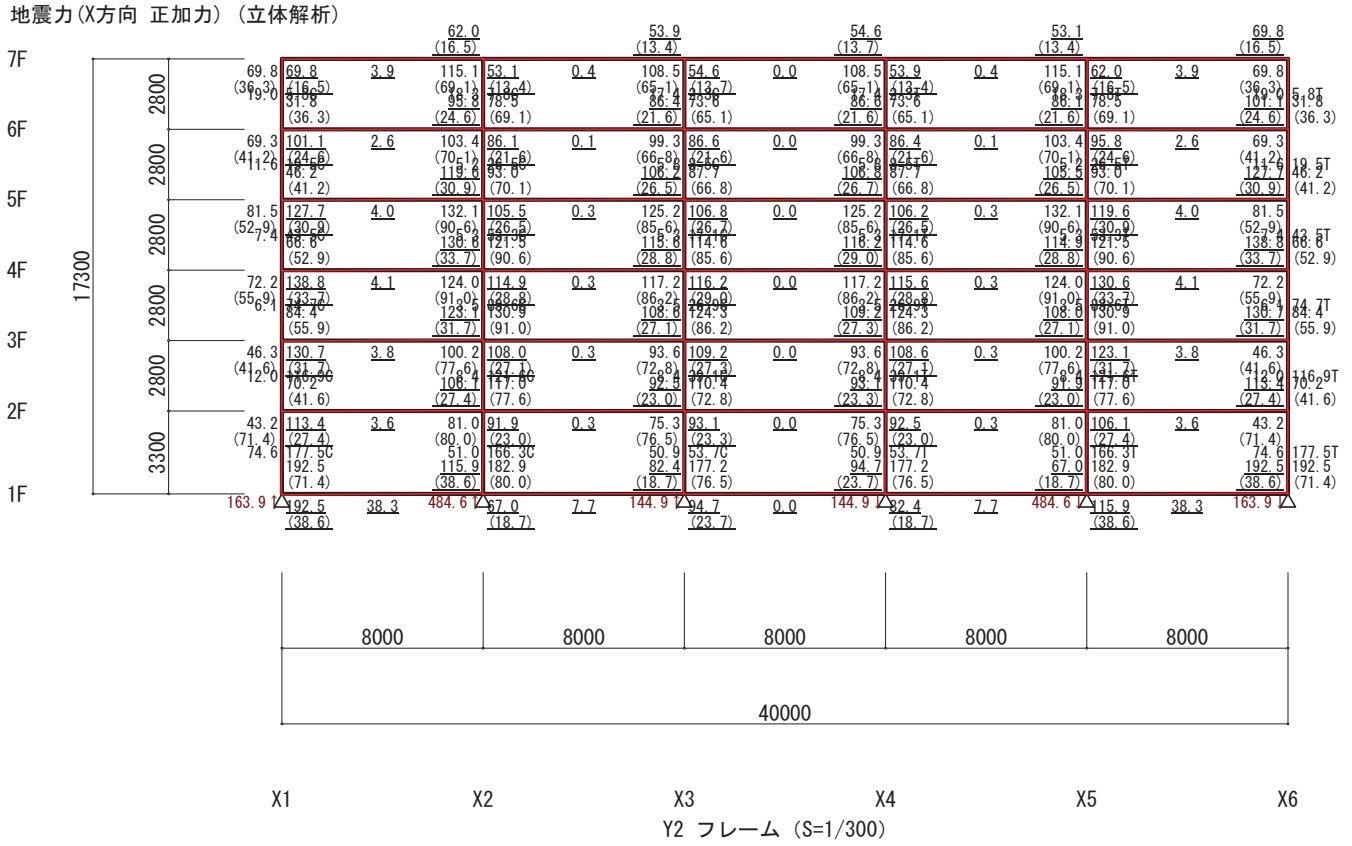

Y2 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

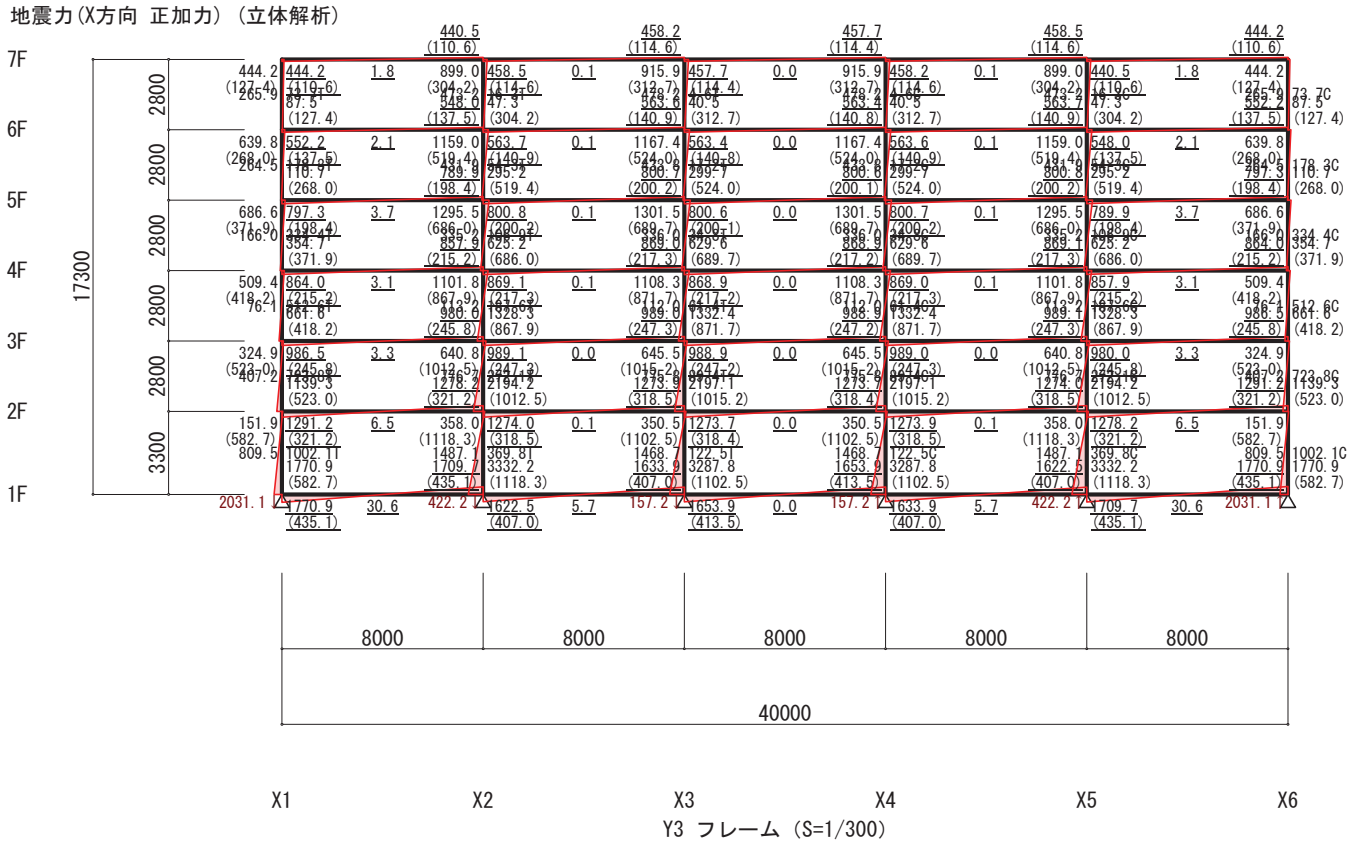

Y3 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 正加力)（立体解析）

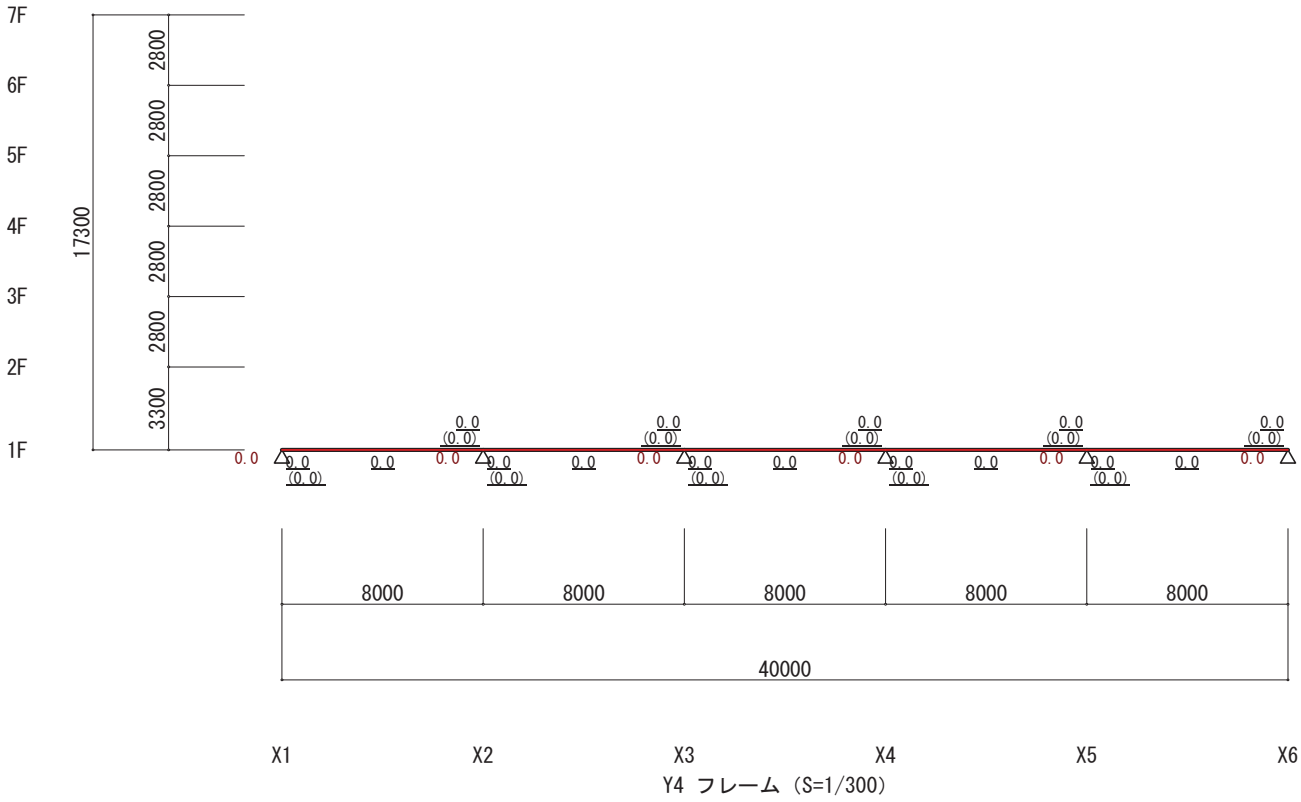

Y4 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

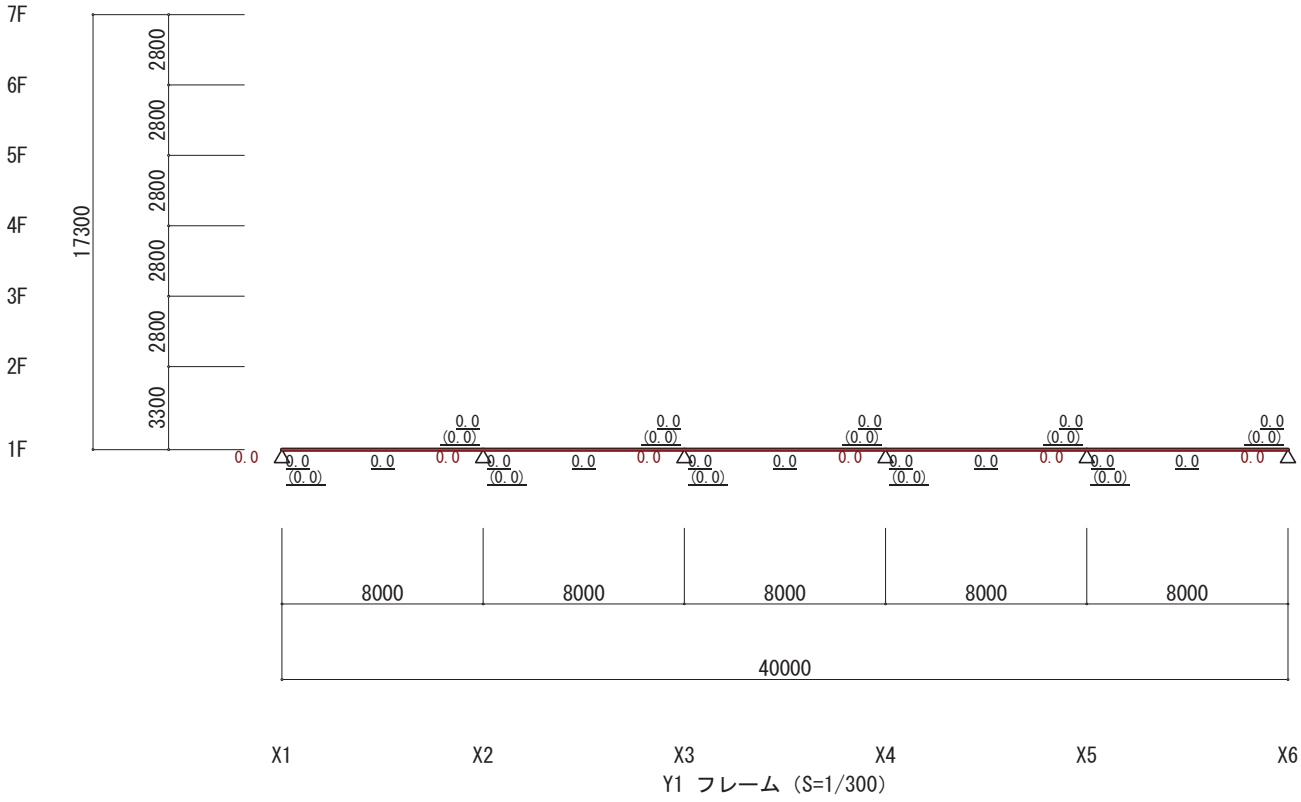

Y1 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

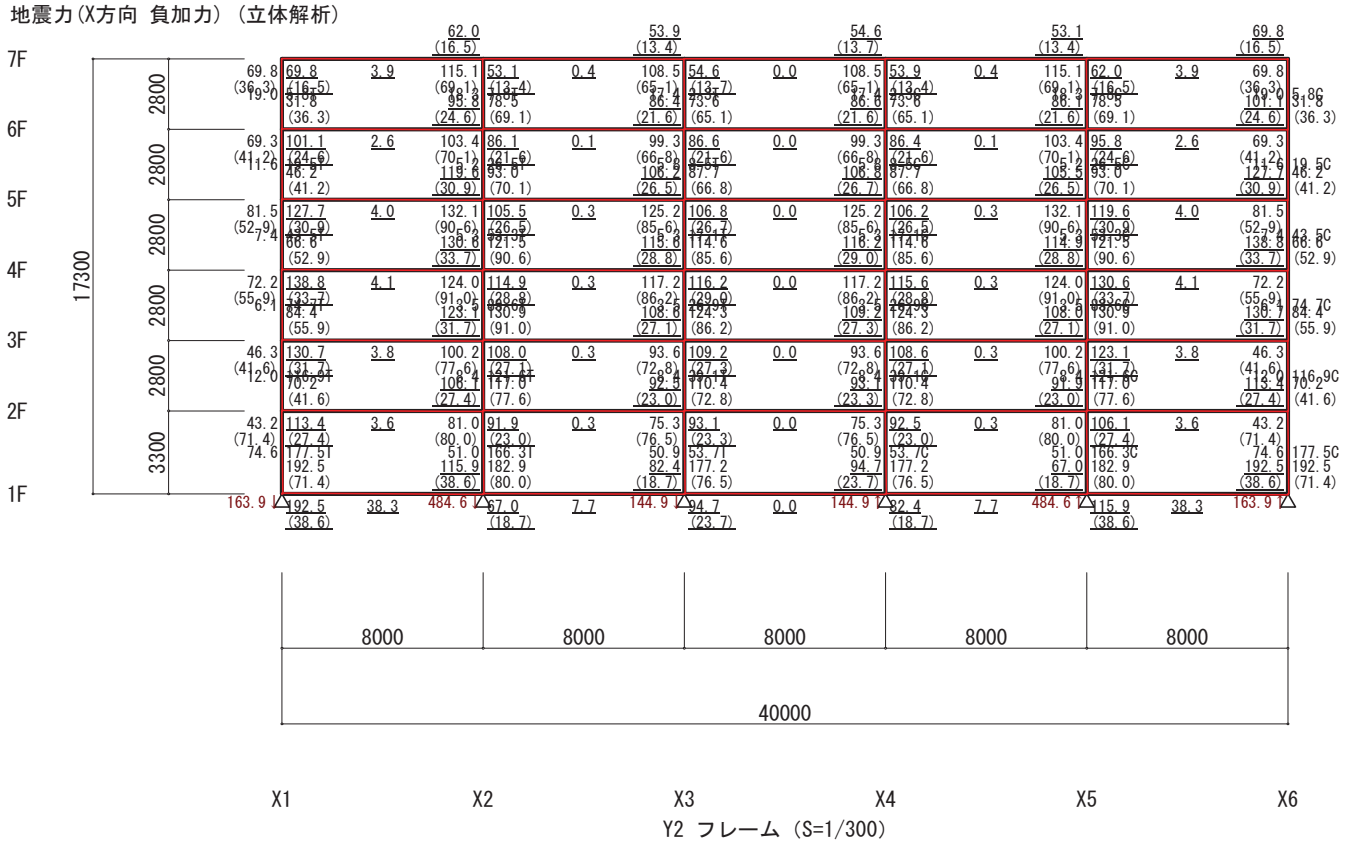

Y2 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

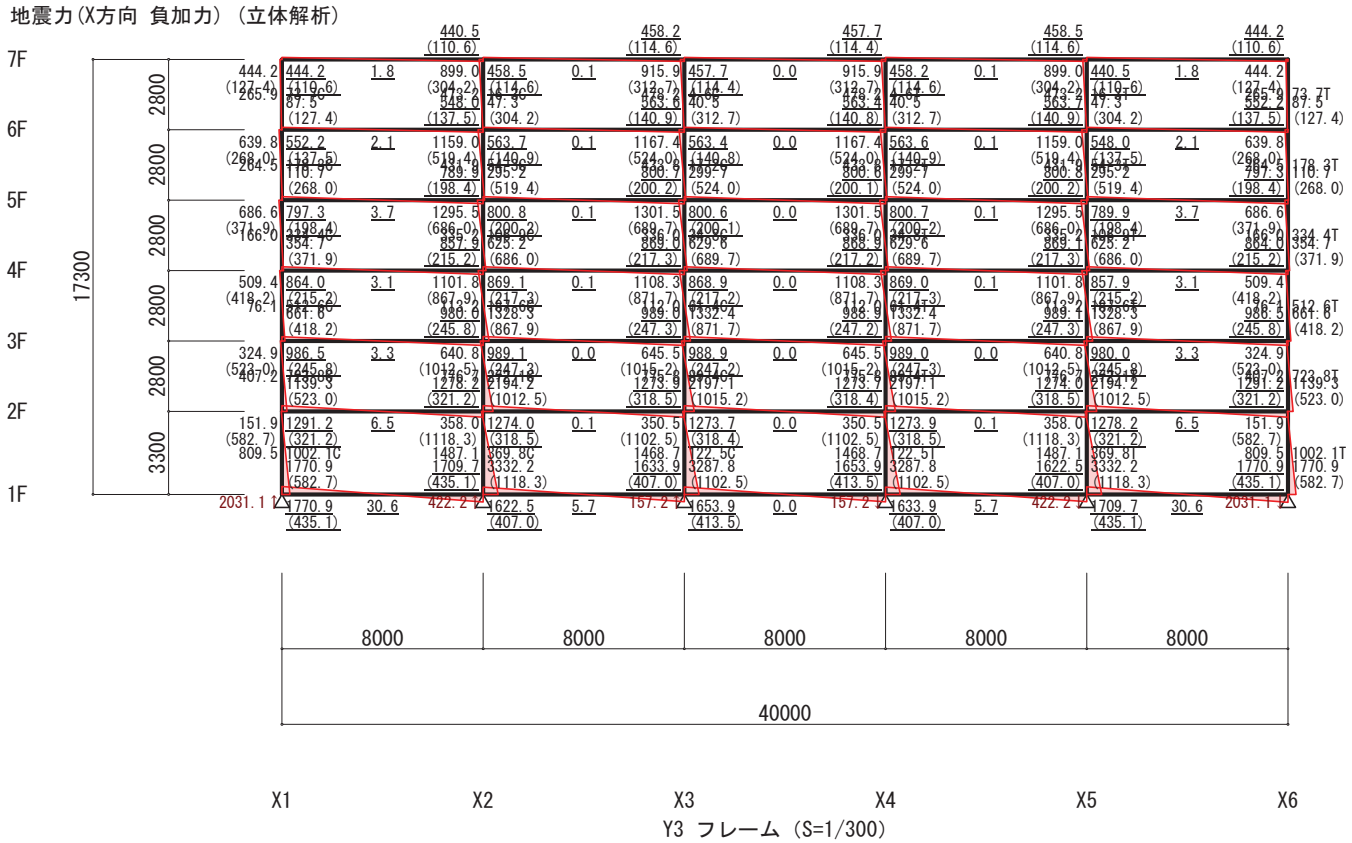

Y3 フレーム（S=1/300）

地震力(X方向 負加力)（立体解析）

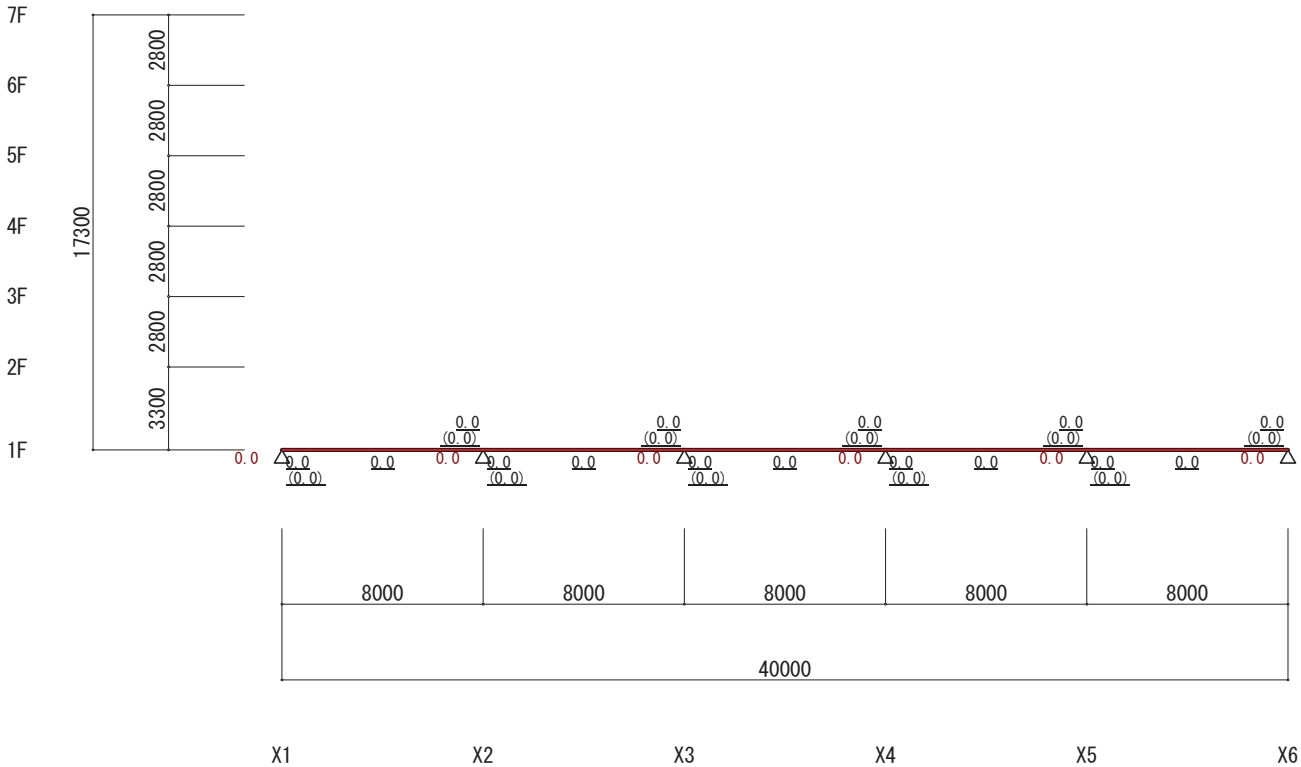

Y4 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

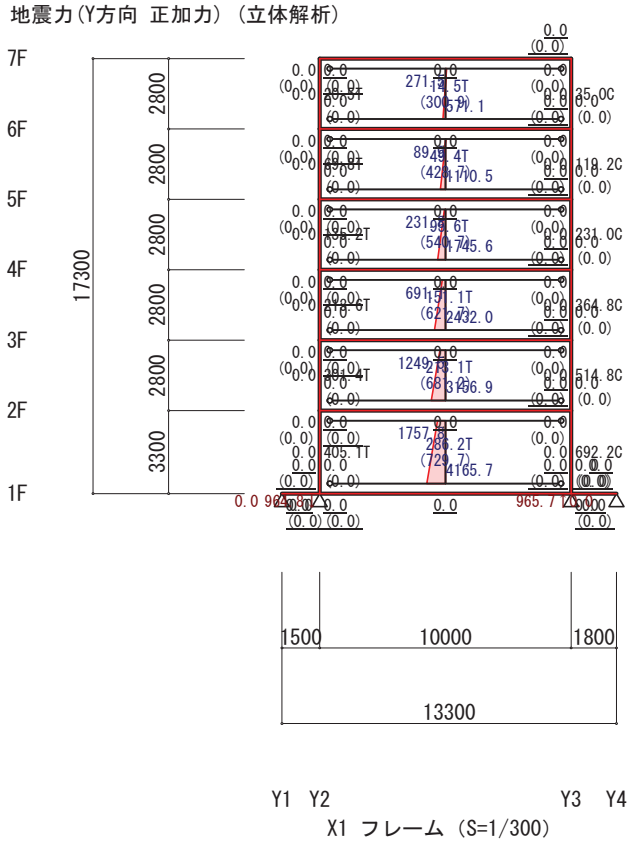

X1 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

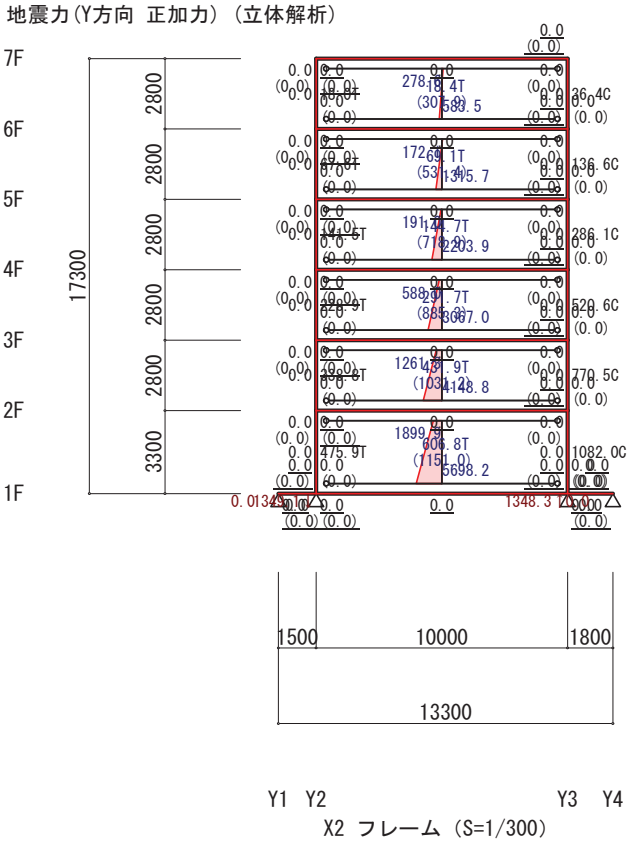

X2 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

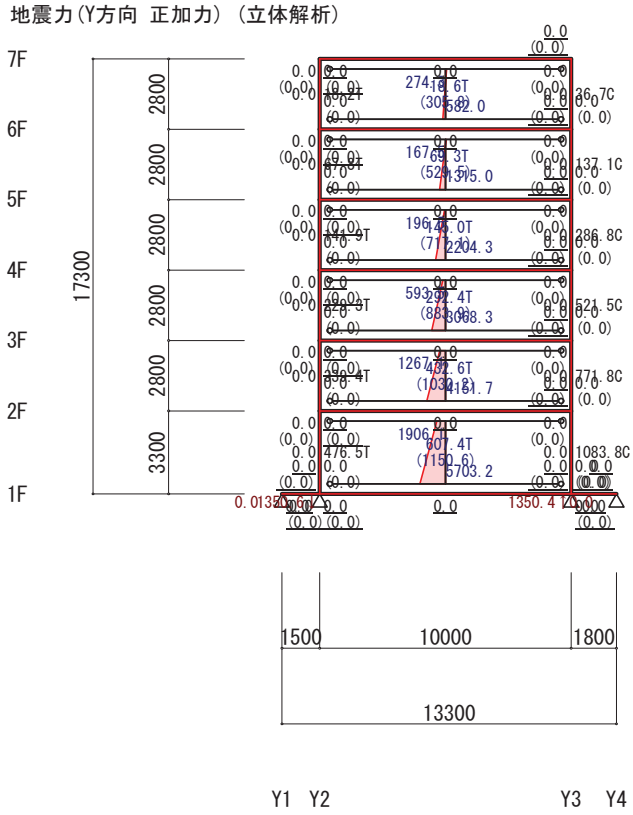

X3 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

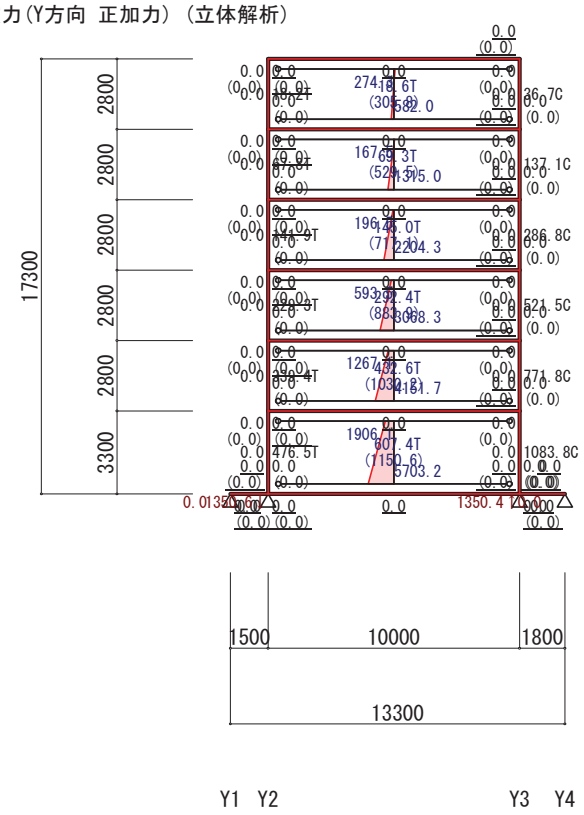

X4 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

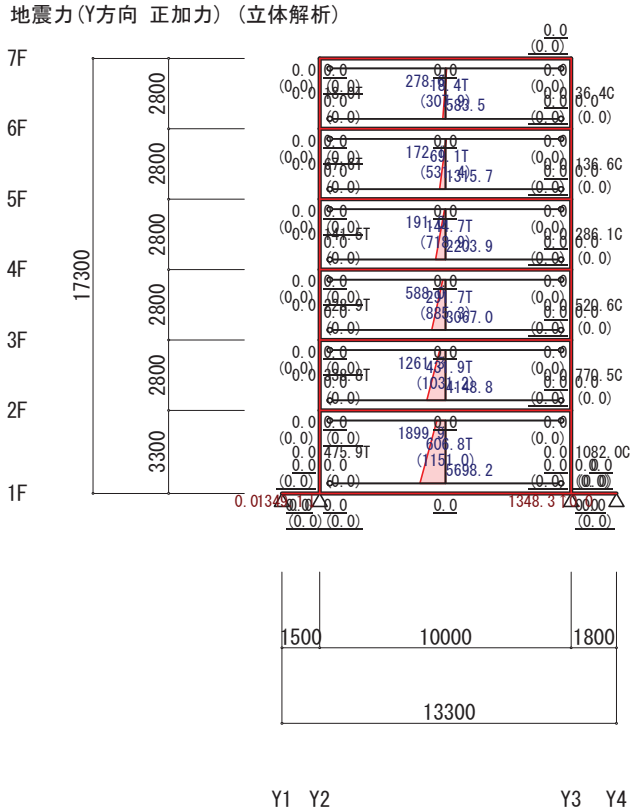

X5 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

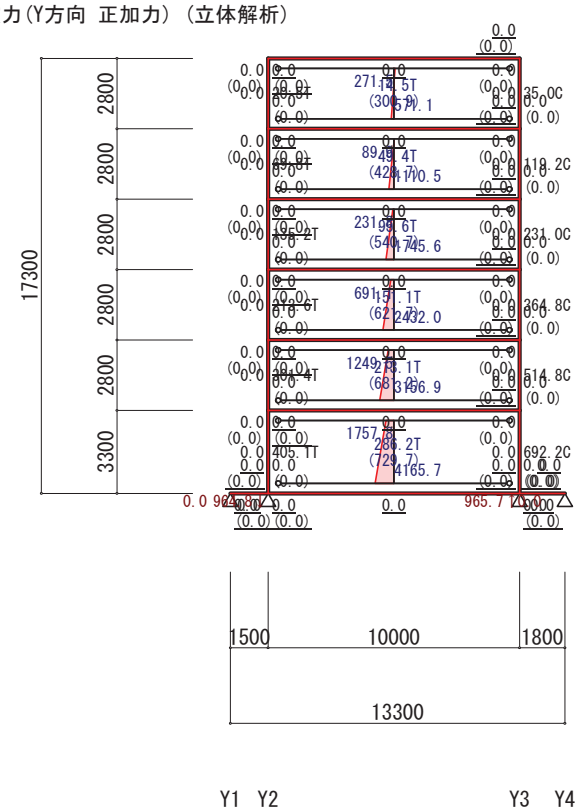

X6 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

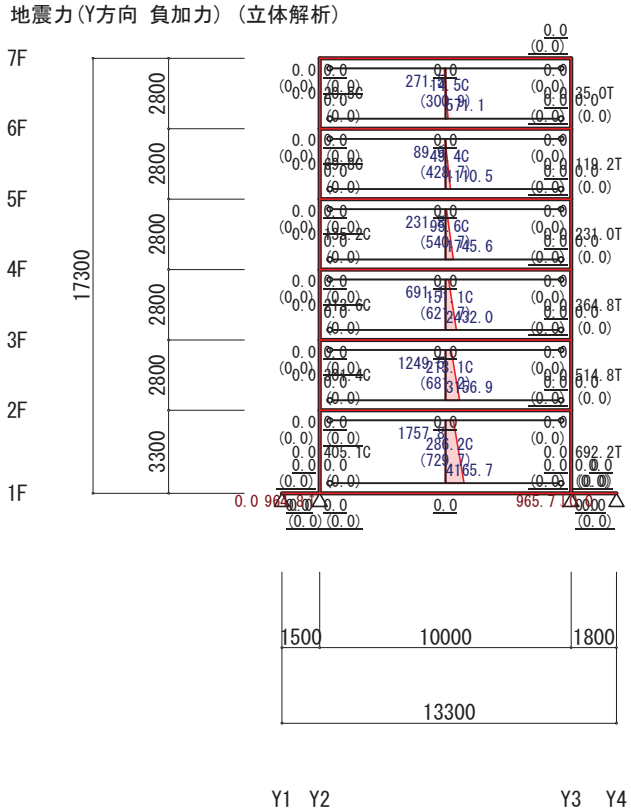

X1 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

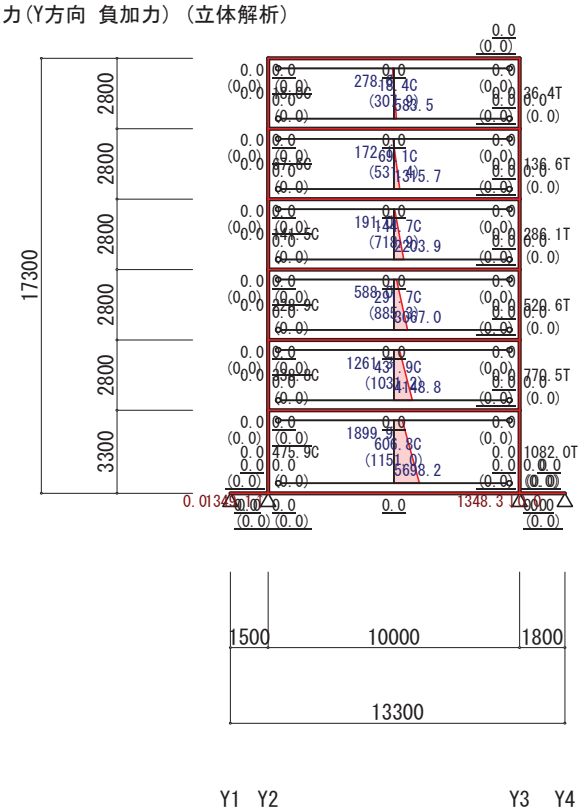

X2 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

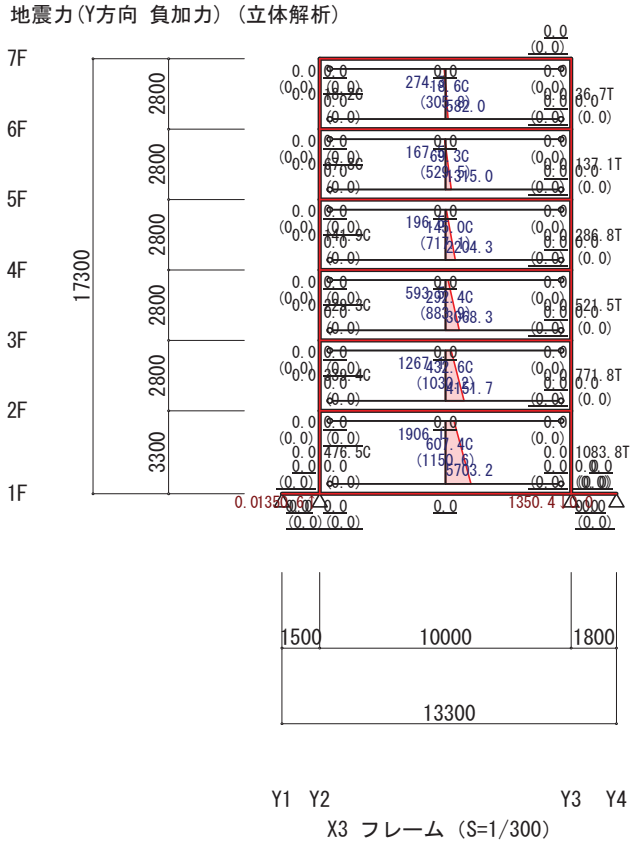

X3 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

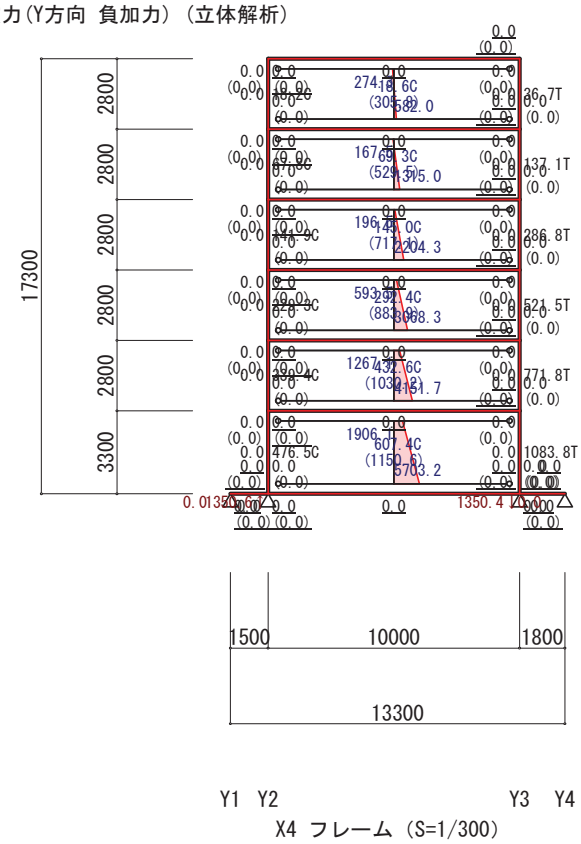

X4 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

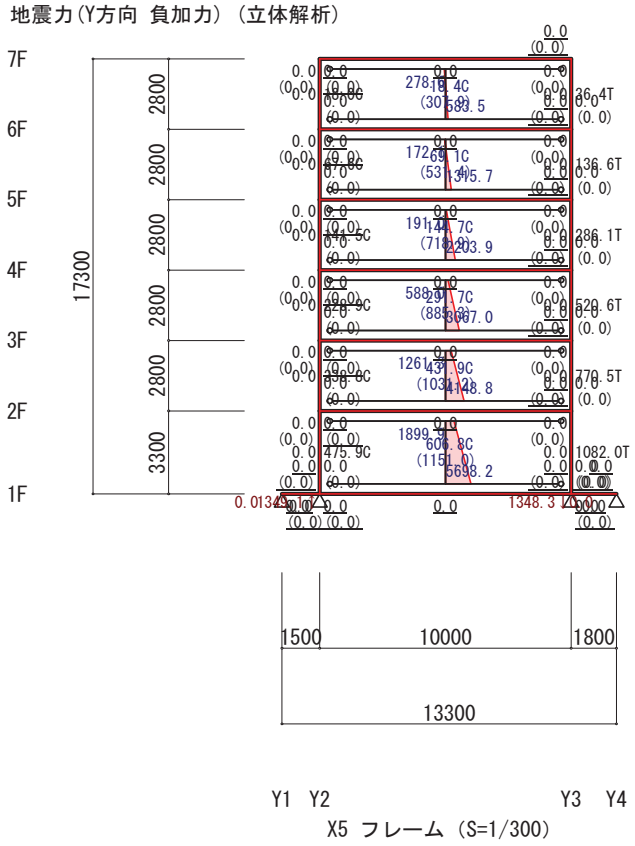

X5 フレーム（S=1/300）

地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

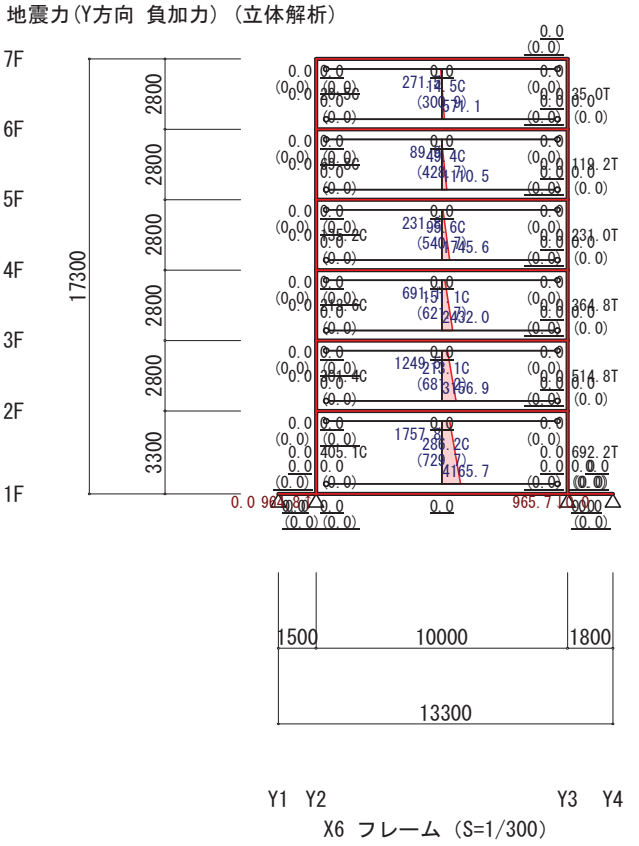

X6 フレーム（S=1/300）

A-2.3 部材応力表

G.Ml	：大梁左端部モーメント	(kN･m)	G.Mr	：大梁右端部モーメント	(kN･m)
G.Mc	：大梁中央部モーメント	(kN･m)			
G.Nl	：大梁左端部軸力	(kN･m)	G.Nr	：大梁右端部軸力	(kN)
G.Ql	：大梁左端部せん断力	(kN)	G.Qr	：大梁右端部せん断力	(kN)
C.Mt	：柱頭モーメント	(kN･m)	C.Mb	：柱脚モーメント	(kN･m)
C.Mc	：柱中央モーメント	(kN･m)			
C.Qt	：柱頭せん断力	(kN)	C.Qb	：柱脚せん断力	(kN)
C.Nt	：柱頭軸力	(kN)	C.Nb	：柱脚軸力	(kN)
W.N1	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W.N2	：ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W.Q	：壁・ブレースせん断力	(kN)			
W.Mt	：壁柱壁頭モーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁柱壁脚モーメント	(kN･m)
W.N	：壁柱軸力	(kN)			
HS.N	：水平バネ応力（加力方向）	(kN)			
HS.N1	：水平バネ応力（加力直交）	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

＊ Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	58.4	40.5	26.2	40.8	0.0	0.0
	X2	X3	-58.4	43.9	18.5	35.3	31.7	0.0	0.0
	X3	X4	-43.9	43.9	25.7	33.5	33.5	0.0	0.0
	X4	X5	-43.9	58.4	18.5	31.7	35.3	0.0	0.0
	X5	X6	-58.4	0.0	40.5	40.8	26.2	0.0	0.0

＊ Y1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ Y1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

==========

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	X1	X2	-126.5	163.9	85.1	106.1	115.5	0.0	0.0
	X2	X3	-152.7	148.0	74.7	108.7	107.6	0.0	0.0
	X3	X4	-149.3	149.3	75.8	108.1	108.1	0.0	0.0
	X4	X5	-148.0	152.7	74.7	107.6	108.7	0.0	0.0
	X5	X6	-163.9	126.5	85.1	115.5	106.1	0.0	0.0
6F	X1	X2	-118.8	126.4	63.8	88.9	90.8	0.0	0.0
	X2	X3	-120.4	120.6	61.0	87.3	87.4	0.0	0.0
	X3	X4	-120.6	120.6	60.9	87.4	87.4	0.0	0.0
	X4	X5	-120.6	120.4	61.0	87.4	87.3	0.0	0.0
	X5	X6	-126.4	118.8	63.8	90.8	88.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	-113.7	128.2	65.5	88.0	91.6	0.0	0.0
	X2	X3	-121.5	120.2	60.7	87.5	87.2	0.0	0.0
	X3	X4	-120.5	120.5	61.0	87.4	87.4	0.0	0.0
	X4	X5	-120.2	121.5	60.7	87.2	87.5	0.0	0.0
	X5	X6	-128.2	113.7	65.5	91.6	88.0	0.0	0.0
4F	X1	X2	-115.2	127.8	65.0	88.3	91.4	0.0	0.0
	X2	X3	-121.1	120.3	60.8	87.5	87.3	0.0	0.0
	X3	X4	-120.6	120.6	61.0	87.4	87.4	0.0	0.0
	X4	X5	-120.3	121.1	60.8	87.3	87.5	0.0	0.0
	X5	X6	-127.8	115.2	65.0	91.4	88.3	0.0	0.0
3F	X1	X2	-115.0	127.8	65.0	88.2	91.4	0.0	0.0
	X2	X3	-121.2	120.3	60.8	87.5	87.2	0.0	0.0
	X3	X4	-120.5	120.5	61.0	87.4	87.4	0.0	0.0
	X4	X5	-120.3	121.2	60.8	87.2	87.5	0.0	0.0
	X5	X6	-127.8	115.0	65.0	91.4	88.2	0.0	0.0
2F	X1	X2	-113.9	128.6	65.2	88.0	91.7	0.0	0.0
	X2	X3	-121.2	120.2	60.8	87.5	87.2	0.0	0.0
	X3	X4	-120.6	120.6	60.9	87.4	87.4	0.0	0.0
	X4	X5	-120.2	121.2	60.8	87.2	87.5	0.0	0.0
	X5	X6	-128.6	113.9	65.2	91.7	88.0	0.0	0.0
1F	X1	X2	-53.7	271.4	186.9	131.5	185.9	0.0	0.0
	X2	X3	-265.3	220.5	106.6	164.3	153.1	0.0	0.0
	X3	X4	-221.7	221.7	127.8	158.7	158.7	0.0	0.0
	X4	X5	-220.5	265.3	106.6	153.1	164.3	0.0	0.0
	X5	X6	-271.4	53.7	186.9	185.9	131.5	0.0	0.0

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	X1	X2	69.8	62.0	3.9	-16.5	16.5	0.0	0.0
	X2	X3	53.1	53.9	-0.4	-13.4	13.4	0.0	0.0
	X3	X4	54.6	54.6	0.0	-13.7	13.7	0.0	0.0
	X4	X5	53.9	53.1	0.4	-13.4	13.4	0.0	0.0
	X5	X6	62.0	69.8	-3.9	-16.5	16.5	0.0	0.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
6F	X1	X2	101.1	95.8	2.6	-24.6	24.6	0.0	0.0
	X2	X3	86.1	86.4	-0.1	-21.6	21.6	0.0	0.0
	X3	X4	86.6	86.6	0.0	-21.6	21.6	0.0	0.0
	X4	X5	86.4	86.1	0.1	-21.6	21.6	0.0	0.0
	X5	X6	95.8	101.1	-2.6	-24.6	24.6	0.0	0.0
5F	X1	X2	127.7	119.6	4.0	-30.9	30.9	0.0	0.0
	X2	X3	105.5	106.2	-0.3	-26.5	26.5	0.0	0.0
	X3	X4	106.8	106.8	0.0	-26.7	26.7	0.0	0.0
	X4	X5	106.2	105.5	0.3	-26.5	26.5	0.0	0.0
	X5	X6	119.6	127.7	-4.0	-30.9	30.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	138.8	130.6	4.1	-33.7	33.7	0.0	0.0
	X2	X3	114.9	115.6	-0.3	-28.8	28.8	0.0	0.0
	X3	X4	116.2	116.2	0.0	-29.0	29.0	0.0	0.0
	X4	X5	115.6	114.9	0.3	-28.8	28.8	0.0	0.0
	X5	X6	130.6	138.8	-4.1	-33.7	33.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	130.7	123.1	3.8	-31.7	31.7	0.0	0.0
	X2	X3	108.0	108.6	-0.3	-27.1	27.1	0.0	0.0
	X3	X4	109.2	109.2	0.0	-27.3	27.3	0.0	0.0
	X4	X5	108.6	108.0	0.3	-27.1	27.1	0.0	0.0
	X5	X6	123.1	130.7	-3.8	-31.7	31.7	0.0	0.0
2F	X1	X2	113.4	106.1	3.6	-27.4	27.4	0.0	0.0
	X2	X3	91.9	92.5	-0.3	-23.0	23.0	0.0	0.0
	X3	X4	93.1	93.1	0.0	-23.3	23.3	0.0	0.0
	X4	X5	92.5	91.9	0.3	-23.0	23.0	0.0	0.0
	X5	X6	106.1	113.4	-3.6	-27.4	27.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	192.5	115.9	38.3	-38.6	38.6	0.0	0.0
	X2	X3	67.0	82.4	-7.7	-18.7	18.7	0.0	0.0
	X3	X4	94.7	94.7	0.0	-23.7	23.7	0.0	0.0
	X4	X5	82.4	67.0	7.7	-18.7	18.7	0.0	0.0
	X5	X6	115.9	192.5	-38.3	-38.6	38.6	0.0	0.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	X1	X2	-69.8	-62.0	-3.9	16.5	-16.5	0.0	0.0
	X2	X3	-53.1	-53.9	0.4	13.4	-13.4	0.0	0.0
	X3	X4	-54.6	-54.6	0.0	13.7	-13.7	0.0	0.0
	X4	X5	-53.9	-53.1	-0.4	13.4	-13.4	0.0	0.0
	X5	X6	-62.0	-69.8	3.9	16.5	-16.5	0.0	0.0
6F	X1	X2	-101.1	-95.8	-2.6	24.6	-24.6	0.0	0.0
	X2	X3	-86.1	-86.4	0.1	21.6	-21.6	0.0	0.0
	X3	X4	-86.6	-86.6	0.0	21.6	-21.6	0.0	0.0
	X4	X5	-86.4	-86.1	-0.1	21.6	-21.6	0.0	0.0
	X5	X6	-95.8	-101.1	2.6	24.6	-24.6	0.0	0.0
5F	X1	X2	-127.7	-119.6	-4.0	30.9	-30.9	0.0	0.0
	X2	X3	-105.5	-106.2	0.3	26.5	-26.5	0.0	0.0
	X3	X4	-106.8	-106.8	0.0	26.7	-26.7	0.0	0.0
	X4	X5	-106.2	-105.5	-0.3	26.5	-26.5	0.0	0.0
	X5	X6	-119.6	-127.7	4.0	30.9	-30.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	-138.8	-130.6	-4.1	33.7	-33.7	0.0	0.0
	X2	X3	-114.9	-115.6	0.3	28.8	-28.8	0.0	0.0
	X3	X4	-116.2	-116.2	0.0	29.0	-29.0	0.0	0.0
	X4	X5	-115.6	-114.9	-0.3	28.8	-28.8	0.0	0.0
	X5	X6	-130.6	-138.8	4.1	33.7	-33.7	0.0	0.0
3F	X1	X2	-130.7	-123.1	-3.8	31.7	-31.7	0.0	0.0
	X2	X3	-108.0	-108.6	0.3	27.1	-27.1	0.0	0.0
	X3	X4	-109.2	-109.2	0.0	27.3	-27.3	0.0	0.0
	X4	X5	-108.6	-108.0	-0.3	27.1	-27.1	0.0	0.0
	X5	X6	-123.1	-130.7	3.8	31.7	-31.7	0.0	0.0
2F	X1	X2	-113.4	-106.1	-3.6	27.4	-27.4	0.0	0.0
	X2	X3	-91.9	-92.5	0.3	23.0	-23.0	0.0	0.0
	X3	X4	-93.1	-93.1	0.0	23.3	-23.3	0.0	0.0
	X4	X5	-92.5	-91.9	-0.3	23.0	-23.0	0.0	0.0
	X5	X6	-106.1	-113.4	3.6	27.4	-27.4	0.0	0.0
1F	X1	X2	-192.5	-115.9	-38.3	38.6	-38.6	0.0	0.0
	X2	X3	-67.0	-82.4	7.7	18.7	-18.7	0.0	0.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X3	X4	-94.7	-94.7	0.0	23.7	-23.7	0.0	0.0
	X4	X5	-82.4	-67.0	-7.7	18.7	-18.7	0.0	0.0
	X5	X6	-115.9	-192.5	38.3	38.6	-38.6	0.0	0.0

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	X1	126.5	77.7	-24.4	-72.9	72.9	-290.9	290.9
		X2	-11.2	-5.2	3.0	5.9	-5.9	-507.2	507.2
		X3	1.2	0.3	-0.4	-0.5	0.5	-499.1	499.1
		X4	-1.2	-0.3	0.4	0.5	-0.5	-499.1	499.1
		X5	11.2	5.2	-3.0	-5.9	5.9	-507.2	507.2
		X6	-126.5	-77.7	24.4	72.9	-72.9	-290.9	290.9
5F	6F	X1	41.1	50.9	4.9	-32.9	32.9	-562.8	562.8
		X2	-0.8	-2.6	-0.9	1.2	-1.2	-959.2	959.2
		X3	-0.3	0.1	0.2	0.1	-0.1	-948.1	948.1
		X4	0.3	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-948.1	948.1
		X5	0.8	2.6	0.9	-1.2	1.2	-959.2	959.2
		X6	-41.1	-50.9	-4.9	32.9	-32.9	-562.8	562.8
4F	5F	X1	62.8	59.1	-1.8	-43.5	43.5	-833.6	833.6
		X2	-4.2	-3.5	0.3	2.8	-2.8	-1412.3	1412.3
		X3	0.3	0.2	-0.1	-0.2	0.2	-1397.0	1397.0
		X4	-0.3	-0.2	0.1	0.2	-0.2	-1397.0	1397.0
		X5	4.2	3.5	-0.3	-2.8	2.8	-1412.3	1412.3
		X6	-62.8	-59.1	1.8	43.5	-43.5	-833.6	833.6
3F	4F	X1	56.1	56.4	0.2	-40.2	40.2	-1104.4	1104.4
		X2	-3.1	-3.3	-0.1	2.3	-2.3	-1867.4	1867.4
		X3	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.1	-1848.1	1848.1
		X4	-0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-1848.1	1848.1
		X5	3.1	3.3	0.1	-2.3	2.3	-1867.4	1867.4
		X6	-56.1	-56.4	-0.2	40.2	-40.2	-1104.4	1104.4
2F	3F	X1	58.6	60.5	1.0	-42.5	42.5	-1374.6	1374.6
		X2	-3.3	-3.1	0.1	2.3	-2.3	-2321.1	2321.1
		X3	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-2297.9	2297.9
		X4	-0.1	0.1	0.1	-0.0	0.0	-2297.9	2297.9
		X5	3.3	3.1	-0.1	-2.3	2.3	-2321.1	2321.1
		X6	-58.6	-60.5	-1.0	42.5	-42.5	-1374.6	1374.6
1F	2F	X1	53.4	53.7	0.1	-32.5	32.5	-1649.4	1649.4
		X2	-4.3	-6.2	-0.9	3.2	-3.2	-2779.7	2779.7
		X3	0.5	1.3	0.4	-0.5	0.5	-2752.2	2752.2
		X4	-0.5	-1.3	-0.4	0.5	-0.5	-2752.2	2752.2
		X5	4.3	6.2	0.9	-3.2	3.2	-2779.7	2779.7
		X6	-53.4	-53.7	-0.1	32.5	-32.5	-1649.4	1649.4

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X　正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	X1	-69.8	-31.8	19.0	36.3	-36.3	-5.8	5.8
		X2	-115.1	-78.5	18.3	69.1	-69.1	-7.8	7.8
		X3	-108.5	-73.6	17.4	65.1	-65.1	-2.3	2.3
		X4	-108.5	-73.6	17.4	65.1	-65.1	2.3	-2.3
		X5	-115.1	-78.5	18.3	69.1	-69.1	7.8	-7.8
		X6	-69.8	-31.8	19.0	36.3	-36.3	5.8	-5.8
5F	6F	X1	-69.3	-46.2	11.6	41.2	-41.2	-19.5	19.5
		X2	-103.4	-93.0	5.2	70.1	-70.1	-26.5	26.5
		X3	-99.3	-87.7	5.8	66.8	-66.8	-8.5	8.5
		X4	-99.3	-87.7	5.8	66.8	-66.8	8.5	-8.5
		X5	-103.4	-93.0	5.2	70.1	-70.1	26.5	-26.5
		X6	-69.3	-46.2	11.6	41.2	-41.2	19.5	-19.5
4F	5F	X1	-81.5	-66.6	7.4	52.9	-52.9	-43.5	43.5
		X2	-132.1	-121.5	5.3	90.6	-90.6	-53.3	53.3
		X3	-125.2	-114.6	5.3	85.6	-85.6	-17.1	17.1
		X4	-125.2	-114.6	5.3	85.6	-85.6	17.1	-17.1
		X5	-132.1	-121.5	5.3	90.6	-90.6	53.3	-53.3
		X6	-81.5	-66.6	7.4	52.9	-52.9	43.5	-43.5
3F	4F	X1	-72.2	-84.4	-6.1	55.9	-55.9	-74.7	74.7

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
3F	4F	X2	-124.0	-130.9	-3.5	91.0	-91.0	-83.6	83.6
		X3	-117.2	-124.3	-3.5	86.2	-86.2	-26.9	26.9
		X4	-117.2	-124.3	-3.5	86.2	-86.2	26.9	-26.9
		X5	-124.0	-130.9	-3.5	91.0	-91.0	83.6	-83.6
		X6	-72.2	-84.4	-6.1	55.9	-55.9	74.7	-74.7
2F	3F	X1	-46.3	-70.2	-12.0	41.6	-41.6	-116.9	116.9
		X2	-100.2	-117.0	-8.4	77.6	-77.6	-121.6	121.6
		X3	-93.6	-110.4	-8.4	72.8	-72.8	-39.1	39.1
		X4	-93.6	-110.4	-8.4	72.8	-72.8	39.1	-39.1
		X5	-100.2	-117.0	-8.4	77.6	-77.6	121.6	-121.6
		X6	-46.3	-70.2	-12.0	41.6	-41.6	116.9	-116.9
1F	2F	X1	-43.2	-192.5	-74.6	71.4	-71.4	-177.5	177.5
		X2	-81.0	-182.9	-51.0	80.0	-80.0	-166.3	166.3
		X3	-75.3	-177.2	-50.9	76.5	-76.5	-53.7	53.7
		X4	-75.3	-177.2	-50.9	76.5	-76.5	53.7	-53.7
		X5	-81.0	-182.9	-51.0	80.0	-80.0	166.3	-166.3
		X6	-43.2	-192.5	-74.6	71.4	-71.4	177.5	-177.5

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	X1	69.8	31.8	-19.0	-36.3	36.3	5.8	-5.8
		X2	115.1	78.5	-18.3	-69.1	69.1	7.8	-7.8
		X3	108.5	73.6	-17.4	-65.1	65.1	2.3	-2.3
		X4	108.5	73.6	-17.4	-65.1	65.1	-2.3	2.3
		X5	115.1	78.5	-18.3	-69.1	69.1	-7.8	7.8
		X6	69.8	31.8	-19.0	-36.3	36.3	-5.8	5.8
5F	6F	X1	69.3	46.2	-11.6	-41.2	41.2	19.5	-19.5
		X2	103.4	93.0	-5.2	-70.1	70.1	26.5	-26.5
		X3	99.3	87.7	-5.8	-66.8	66.8	8.5	-8.5
		X4	99.3	87.7	-5.8	-66.8	66.8	-8.5	8.5
		X5	103.4	93.0	-5.2	-70.1	70.1	-26.5	26.5
		X6	69.3	46.2	-11.6	-41.2	41.2	-19.5	19.5
4F	5F	X1	81.5	66.6	-7.4	-52.9	52.9	43.5	-43.5
		X2	132.1	121.5	-5.3	-90.6	90.6	53.3	-53.3
		X3	125.2	114.6	-5.3	-85.6	85.6	17.1	-17.1
		X4	125.2	114.6	-5.3	-85.6	85.6	-17.1	17.1
		X5	132.1	121.5	-5.3	-90.6	90.6	-53.3	53.3
		X6	81.5	66.6	-7.4	-52.9	52.9	-43.5	43.5
3F	4F	X1	72.2	84.4	6.1	-55.9	55.9	74.7	-74.7
		X2	124.0	130.9	3.5	-91.0	91.0	83.6	-83.6
		X3	117.2	124.3	3.5	-86.2	86.2	26.9	-26.9
		X4	117.2	124.3	3.5	-86.2	86.2	-26.9	26.9
		X5	124.0	130.9	3.5	-91.0	91.0	-83.6	83.6
		X6	72.2	84.4	6.1	-55.9	55.9	-74.7	74.7
2F	3F	X1	46.3	70.2	12.0	-41.6	41.6	116.9	-116.9
		X2	100.2	117.0	8.4	-77.6	77.6	121.6	-121.6
		X3	93.6	110.4	8.4	-72.8	72.8	39.1	-39.1
		X4	93.6	110.4	8.4	-72.8	72.8	-39.1	39.1
		X5	100.2	117.0	8.4	-77.6	77.6	-121.6	121.6
		X6	46.3	70.2	12.0	-41.6	41.6	-116.9	116.9
1F	2F	X1	43.2	192.5	74.6	-71.4	71.4	177.5	-177.5
		X2	81.0	182.9	51.0	-80.0	80.0	166.3	-166.3
		X3	75.3	177.2	50.9	-76.5	76.5	53.7	-53.7
		X4	75.3	177.2	50.9	-76.5	76.5	-53.7	53.7
		X5	81.0	182.9	51.0	-80.0	80.0	-166.3	166.3
		X6	43.2	192.5	74.6	-71.4	71.4	-177.5	177.5

==========

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	X1	X2	-173.1	196.8	95.7	134.4	140.4	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	X2	X3	-187.5	186.5	93.6	137.5	137.3	0.0	0.0
	X3	X4	-186.9	186.9	93.7	137.4	137.4	0.0	0.0
	X4	X5	-186.5	187.5	93.6	137.3	137.5	0.0	0.0
	X5	X6	-196.8	173.1	95.7	140.4	134.4	0.0	0.0
6F	X1	X2	-172.9	183.6	89.1	132.2	134.9	0.0	0.0
	X2	X3	-179.3	179.1	88.1	133.6	133.5	0.0	0.0
	X3	X4	-179.2	179.2	88.2	133.6	133.6	0.0	0.0
	X4	X5	-179.1	179.3	88.1	133.5	133.6	0.0	0.0
	X5	X6	-183.6	172.9	89.1	134.9	132.2	0.0	0.0
5F	X1	X2	-178.0	192.4	93.0	137.2	140.8	0.0	0.0
	X2	X3	-186.6	186.3	91.7	139.0	138.9	0.0	0.0
	X3	X4	-186.4	186.4	91.8	139.0	139.0	0.0	0.0
	X4	X5	-186.3	186.6	91.7	138.9	139.0	0.0	0.0
	X5	X6	-192.4	178.0	93.0	140.8	137.2	0.0	0.0
4F	X1	X2	-178.4	192.2	92.9	137.3	140.7	0.0	0.0
	X2	X3	-186.6	186.3	91.7	139.0	138.9	0.0	0.0
	X3	X4	-186.4	186.4	91.8	139.0	139.0	0.0	0.0
	X4	X5	-186.3	186.6	91.7	138.9	139.0	0.0	0.0
	X5	X6	-192.2	178.4	92.9	140.7	137.3	0.0	0.0
3F	X1	X2	-186.4	204.8	98.6	144.7	149.3	0.0	0.0
	X2	X3	-197.4	196.9	97.0	147.1	147.0	0.0	0.0
	X3	X4	-197.1	197.1	97.1	147.0	147.0	0.0	0.0
	X4	X5	-196.9	197.4	97.0	147.0	147.1	0.0	0.0
	X5	X6	-204.8	186.4	98.6	149.3	144.7	0.0	0.0
2F	X1	X2	-188.1	211.5	101.4	147.3	153.2	0.0	0.0
	X2	X3	-201.8	201.6	99.5	150.3	150.2	0.0	0.0
	X3	X4	-201.7	201.7	99.5	150.2	150.2	0.0	0.0
	X4	X5	-201.6	201.8	99.5	150.2	150.3	0.0	0.0
	X5	X6	-211.5	188.1	101.4	153.2	147.3	0.0	0.0
1F	X1	X2	-139.0	314.2	162.5	158.1	201.9	0.0	0.0
	X2	X3	-277.2	244.9	128.0	184.0	176.0	0.0	0.0
	X3	X4	-253.2	253.2	135.9	180.0	180.0	0.0	0.0
	X4	X5	-244.9	277.2	128.0	176.0	184.0	0.0	0.0
	X5	X6	-314.2	139.0	162.5	201.9	158.1	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	X1	X2	444.2	440.5	1.8	-110.6	110.6	0.0	0.0
	X2	X3	458.5	458.2	0.1	-114.6	114.6	0.0	0.0
	X3	X4	457.7	457.7	0.0	-114.4	114.4	0.0	0.0
	X4	X5	458.2	458.5	-0.1	-114.6	114.6	0.0	0.0
	X5	X6	440.5	444.2	-1.8	-110.6	110.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	552.2	548.0	2.1	-137.5	137.5	0.0	0.0
	X2	X3	563.7	563.6	0.1	-140.9	140.9	0.0	0.0
	X3	X4	563.4	563.4	0.0	-140.8	140.8	0.0	0.0
	X4	X5	563.6	563.7	-0.1	-140.9	140.9	0.0	0.0
	X5	X6	548.0	552.2	-2.1	-137.5	137.5	0.0	0.0
5F	X1	X2	797.3	789.9	3.7	-198.4	198.4	0.0	0.0
	X2	X3	800.8	800.7	0.1	-200.2	200.2	0.0	0.0
	X3	X4	800.6	800.6	0.0	-200.1	200.1	0.0	0.0
	X4	X5	800.7	800.8	-0.1	-200.2	200.2	0.0	0.0
	X5	X6	789.9	797.3	-3.7	-198.4	198.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	864.0	857.9	3.1	-215.2	215.2	0.0	0.0
	X2	X3	869.1	869.0	0.1	-217.3	217.3	0.0	0.0
	X3	X4	868.9	868.9	0.0	-217.2	217.2	0.0	0.0
	X4	X5	869.0	869.1	-0.1	-217.3	217.3	0.0	0.0
	X5	X6	857.9	864.0	-3.1	-215.2	215.2	0.0	0.0
3F	X1	X2	986.5	980.0	3.3	-245.8	245.8	0.0	0.0
	X2	X3	989.1	989.0	0.0	-247.3	247.3	0.0	0.0
	X3	X4	988.9	988.9	0.0	-247.2	247.2	0.0	0.0
	X4	X5	989.0	989.1	-0.0	-247.3	247.3	0.0	0.0
	X5	X6	980.0	986.5	-3.3	-245.8	245.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	1291.2	1278.2	6.5	-321.2	321.2	0.0	0.0
	X2	X3	1274.0	1273.9	0.1	-318.5	318.5	0.0	0.0
	X3	X4	1273.7	1273.7	0.0	-318.4	318.4	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
2F	X4	X5	1273.9	1274.0	-0.1	-318.5	318.5	0.0	0.0
	X5	X6	1278.2	1291.2	-6.5	-321.2	321.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	1770.9	1709.7	30.6	-435.1	435.1	0.0	0.0
	X2	X3	1622.5	1633.9	-5.7	-407.0	407.0	0.0	0.0
	X3	X4	1653.9	1653.9	0.0	-413.5	413.5	0.0	0.0
	X4	X5	1633.9	1622.5	5.7	-407.0	407.0	0.0	0.0
	X5	X6	1709.7	1770.9	-30.6	-435.1	435.1	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	X1	X2	-444.2	-440.5	-1.8	110.6	-110.6	0.0	0.0
	X2	X3	-458.5	-458.2	-0.1	114.6	-114.6	0.0	0.0
	X3	X4	-457.7	-457.7	0.0	114.4	-114.4	0.0	0.0
	X4	X5	-458.2	-458.5	0.1	114.6	-114.6	0.0	0.0
	X5	X6	-440.5	-444.2	1.8	110.6	-110.6	0.0	0.0
6F	X1	X2	-552.2	-548.0	-2.1	137.5	-137.5	0.0	0.0
	X2	X3	-563.7	-563.6	-0.1	140.9	-140.9	0.0	0.0
	X3	X4	-563.4	-563.4	0.0	140.8	-140.8	0.0	0.0
	X4	X5	-563.6	-563.7	0.1	140.9	-140.9	0.0	0.0
	X5	X6	-548.0	-552.2	2.1	137.5	-137.5	0.0	0.0
5F	X1	X2	-797.3	-789.9	-3.7	198.4	-198.4	0.0	0.0
	X2	X3	-800.8	-800.7	-0.1	200.2	-200.2	0.0	0.0
	X3	X4	-800.6	-800.6	0.0	200.1	-200.1	0.0	0.0
	X4	X5	-800.7	-800.8	0.1	200.2	-200.2	0.0	0.0
	X5	X6	-789.9	-797.3	3.7	198.4	-198.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	-864.0	-857.9	-3.1	215.2	-215.2	0.0	0.0
	X2	X3	-869.1	-869.0	-0.1	217.3	-217.3	0.0	0.0
	X3	X4	-868.9	-868.9	0.0	217.2	-217.2	0.0	0.0
	X4	X5	-869.0	-869.1	0.1	217.3	-217.3	0.0	0.0
	X5	X6	-857.9	-864.0	3.1	215.2	-215.2	0.0	0.0
3F	X1	X2	-986.5	-980.0	-3.3	245.8	-245.8	0.0	0.0
	X2	X3	-989.1	-989.0	-0.0	247.3	-247.3	0.0	0.0
	X3	X4	-988.9	-988.9	0.0	247.2	-247.2	0.0	0.0
	X4	X5	-989.0	-989.1	0.0	247.3	-247.3	0.0	0.0
	X5	X6	-980.0	-986.5	3.3	245.8	-245.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	-1291.2	-1278.2	-6.5	321.2	-321.2	0.0	0.0
	X2	X3	-1274.0	-1273.9	-0.1	318.5	-318.5	0.0	0.0
	X3	X4	-1273.7	-1273.7	0.0	318.4	-318.4	0.0	0.0
	X4	X5	-1273.9	-1274.0	0.1	318.5	-318.5	0.0	0.0
	X5	X6	-1278.2	-1291.2	6.5	321.2	-321.2	0.0	0.0
1F	X1	X2	-1770.9	-1709.7	-30.6	435.1	-435.1	0.0	0.0
	X2	X3	-1622.5	-1633.9	5.7	407.0	-407.0	0.0	0.0
	X3	X4	-1653.9	-1653.9	0.0	413.5	-413.5	0.0	0.0
	X4	X5	-1633.9	-1622.5	-5.7	407.0	-407.0	0.0	0.0
	X5	X6	-1709.7	-1770.9	30.6	435.1	-435.1	0.0	0.0

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	X1	173.1	86.1	-43.5	-92.6	92.6	-321.0	321.0
		X2	-9.3	-1.9	3.7	4.0	-4.0	-560.4	560.4
		X3	0.4	0.0	-0.2	-0.2	0.2	-557.2	557.2
		X4	-0.4	-0.0	0.2	0.2	-0.2	-557.2	557.2
		X5	9.3	1.9	-3.7	-4.0	4.0	-560.4	560.4
		X6	-173.1	-86.1	43.5	92.6	-92.6	-321.0	321.0
5F	6F	X1	86.8	76.7	-5.1	-58.4	58.4	-645.4	645.4
		X2	-2.4	-2.5	-0.1	1.7	-1.7	-1112.3	1112.3
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.0	0.0	-1107.6	1107.6
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-1107.6	1107.6
		X5	2.4	2.5	0.1	-1.7	1.7	-1112.3	1112.3
		X6	-86.8	-76.7	5.1	58.4	-58.4	-645.4	645.4
4F	5F	X1	101.4	81.2	-10.1	-65.2	65.2	-974.4	974.4
		X2	-3.3	-2.2	0.5	2.0	-2.0	-1674.3	1674.3
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-1667.7	1667.7
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-1667.7	1667.7

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	X5	3.3	2.2	-0.5	-2.0	2.0	-1674.3	1674.3
		X6	-101.4	-81.2	10.1	65.2	-65.2	-974.4	974.4
3F	4F	X1	97.2	86.3	-5.5	-65.6	65.6	-1303.7	1303.7
		X2	-3.4	-3.4	-0.0	2.4	-2.4	-2248.8	2248.8
		X3	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-2240.2	2240.2
		X4	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2240.2	2240.2
		X5	3.4	3.4	0.0	-2.4	2.4	-2248.8	2248.8
		X6	-97.2	-86.3	5.5	65.6	-65.6	-1303.7	1303.7
2F	3F	X1	100.1	64.8	-17.6	-58.9	58.9	-1640.1	1640.1
		X2	-3.9	-0.3	1.8	1.5	-1.5	-2843.1	2843.1
		X3	0.1	-0.8	-0.4	0.3	-0.3	-2832.1	2832.1
		X4	-0.1	0.8	0.4	-0.3	0.3	-2832.1	2832.1
		X5	3.9	0.3	-1.8	-1.5	1.5	-2843.1	2843.1
		X6	-100.1	-64.8	17.6	58.9	-58.9	-1640.1	1640.1
1F	2F	X1	123.4	139.0	7.8	-79.5	79.5	-1986.3	1986.3
		X2	-9.4	-37.0	-13.8	14.1	-14.1	-3450.1	3450.1
		X3	1.0	8.3	3.7	-2.8	2.8	-3436.1	3436.1
		X4	-1.0	-8.3	-3.7	2.8	-2.8	-3436.1	3436.1
		X5	9.4	37.0	13.8	-14.1	14.1	-3450.1	3450.1
		X6	-123.4	-139.0	-7.8	79.5	-79.5	-1986.3	1986.3

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	X1	-444.2	87.5	265.9	127.4	-127.4	73.7	-73.7
		X2	-899.0	47.3	473.2	304.2	-304.2	16.3	-16.3
		X3	-915.9	40.5	478.2	312.7	-312.7	4.6	-4.6
		X4	-915.9	40.5	478.2	312.7	-312.7	-4.6	4.6
		X5	-899.0	47.3	473.2	304.2	-304.2	-16.3	16.3
		X6	-444.2	87.5	265.9	127.4	-127.4	-73.7	73.7
5F	6F	X1	-639.8	-110.7	264.5	268.0	-268.0	178.3	-178.3
		X2	-1159.0	-295.2	431.9	519.4	-519.4	54.3	-54.3
		X3	-1167.4	-299.7	433.8	524.0	-524.0	17.2	-17.2
		X4	-1167.4	-299.7	433.8	524.0	-524.0	-17.2	17.2
		X5	-1159.0	-295.2	431.9	519.4	-519.4	-54.3	54.3
		X6	-639.8	-110.7	264.5	268.0	-268.0	-178.3	178.3
4F	5F	X1	-686.6	-354.7	166.0	371.9	-371.9	334.4	-334.4
		X2	-1295.5	-625.2	335.2	686.0	-686.0	106.9	-106.9
		X3	-1301.5	-629.6	336.0	689.7	-689.7	34.8	-34.8
		X4	-1301.5	-629.6	336.0	689.7	-689.7	-34.8	34.8
		X5	-1295.5	-625.2	335.2	686.0	-686.0	-106.9	106.9
		X6	-686.6	-354.7	166.0	371.9	-371.9	-334.4	334.4
3F	4F	X1	-509.4	-661.6	-76.1	418.2	-418.2	512.6	-512.6
		X2	-1101.8	-1328.3	-113.2	867.9	-867.9	187.6	-187.6
		X3	-1108.3	-1332.4	-112.0	871.7	-871.7	61.4	-61.4
		X4	-1108.3	-1332.4	-112.0	871.7	-871.7	-61.4	61.4
		X5	-1101.8	-1328.3	-113.2	867.9	-867.9	-187.6	187.6
		X6	-509.4	-661.6	-76.1	418.2	-418.2	-512.6	512.6
2F	3F	X1	-324.9	-1139.3	-407.2	523.0	-523.0	723.8	-723.8
		X2	-640.8	-2194.2	-776.7	1012.5	-1012.5	272.1	-272.1
		X3	-645.5	-2197.1	-775.8	1015.2	-1015.2	89.4	-89.4
		X4	-645.5	-2197.1	-775.8	1015.2	-1015.2	-89.4	89.4
		X5	-640.8	-2194.2	-776.7	1012.5	-1012.5	-272.1	272.1
		X6	-324.9	-1139.3	-407.2	523.0	-523.0	-723.8	723.8
1F	2F	X1	-151.9	-1770.9	-809.5	582.7	-582.7	1002.1	-1002.1
		X2	-358.0	-3332.2	-1487.1	1118.3	-1118.3	369.8	-369.8
		X3	-350.5	-3287.8	-1468.7	1102.5	-1102.5	122.5	-122.5
		X4	-350.5	-3287.8	-1468.7	1102.5	-1102.5	-122.5	122.5
		X5	-358.0	-3332.2	-1487.1	1118.3	-1118.3	-369.8	369.8
		X6	-151.9	-1770.9	-809.5	582.7	-582.7	-1002.1	1002.1

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	X1	444.2	-87.5	-265.9	-127.4	127.4	-73.7	73.7
		X2	899.0	-47.3	-473.2	-304.2	304.2	-16.3	16.3

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	X3	915.9	-40.5	-478.2	-312.7	312.7	-4.6	4.6
		X4	915.9	-40.5	-478.2	-312.7	312.7	4.6	-4.6
		X5	899.0	-47.3	-473.2	-304.2	304.2	16.3	-16.3
		X6	444.2	-87.5	-265.9	-127.4	127.4	73.7	-73.7
5F	6F	X1	639.8	110.7	-264.5	-268.0	268.0	-178.3	178.3
		X2	1159.0	295.2	-431.9	-519.4	519.4	-54.3	54.3
		X3	1167.4	299.7	-433.8	-524.0	524.0	-17.2	17.2
		X4	1167.4	299.7	-433.8	-524.0	524.0	17.2	-17.2
		X5	1159.0	295.2	-431.9	-519.4	519.4	54.3	-54.3
		X6	639.8	110.7	-264.5	-268.0	268.0	178.3	-178.3
4F	5F	X1	686.6	354.7	-166.0	-371.9	371.9	-334.4	334.4
		X2	1295.5	625.2	-335.2	-686.0	686.0	-106.9	106.9
		X3	1301.5	629.6	-336.0	-689.7	689.7	-34.8	34.8
		X4	1301.5	629.6	-336.0	-689.7	689.7	34.8	-34.8
		X5	1295.5	625.2	-335.2	-686.0	686.0	106.9	-106.9
		X6	686.6	354.7	-166.0	-371.9	371.9	334.4	-334.4
3F	4F	X1	509.4	661.6	76.1	-418.2	418.2	-512.6	512.6
		X2	1101.8	1328.3	113.2	-867.9	867.9	-187.6	187.6
		X3	1108.3	1332.4	112.0	-871.7	871.7	-61.4	61.4
		X4	1108.3	1332.4	112.0	-871.7	871.7	61.4	-61.4
		X5	1101.8	1328.3	113.2	-867.9	867.9	187.6	-187.6
		X6	509.4	661.6	76.1	-418.2	418.2	512.6	-512.6
2F	3F	X1	324.9	1139.3	407.2	-523.0	523.0	-723.8	723.8
		X2	640.8	2194.2	776.7	-1012.5	1012.5	-272.1	272.1
		X3	645.5	2197.1	775.8	-1015.2	1015.2	-89.4	89.4
		X4	645.5	2197.1	775.8	-1015.2	1015.2	89.4	-89.4
		X5	640.8	2194.2	776.7	-1012.5	1012.5	272.1	-272.1
		X6	324.9	1139.3	407.2	-523.0	523.0	723.8	-723.8
1F	2F	X1	151.9	1770.9	809.5	-582.7	582.7	-1002.1	1002.1
		X2	358.0	3332.2	1487.1	-1118.3	1118.3	-369.8	369.8
		X3	350.5	3287.8	1468.7	-1102.5	1102.5	-122.5	122.5
		X4	350.5	3287.8	1468.7	-1102.5	1102.5	122.5	-122.5
		X5	358.0	3332.2	1487.1	-1118.3	1118.3	369.8	-369.8
		X6	151.9	1770.9	809.5	-582.7	582.7	1002.1	-1002.1

==========

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	63.6	44.2	28.1	44.0	0.0	0.0
	X2	X3	-63.6	47.9	20.3	38.1	34.1	0.0	0.0
	X3	X4	-47.9	47.9	28.1	36.1	36.1	0.0	0.0
	X4	X5	-47.9	63.6	20.3	34.1	38.1	0.0	0.0
	X5	X6	-63.6	0.0	44.2	44.0	28.1	0.0	0.0

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　Y4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

==========

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	493.9	170.1	170.1	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.9	0.6	3.1	7.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.9	4.4	613.4	226.7	227.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.4	0.0	1.0	8.8	3.9	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-290.9	290.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-321.0	321.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-562.8	562.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-645.4	645.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-833.6	833.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-974.4	974.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1104.4	1104.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1303.7	1303.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1374.6	1374.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1640.1	1640.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1649.4	1649.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1986.3	1986.3

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	-20.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.0	35.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.8	-69.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-119.2	119.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.2	-135.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-231.0	231.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.6	-213.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-364.8	364.8

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.4	-301.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-514.8	514.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	405.1	-405.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-692.2	692.2

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.5	20.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	-35.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-69.8	69.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.2	-119.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-135.2	135.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.0	-231.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-213.6	213.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	364.8	-364.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-301.4	301.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	514.8	-514.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-405.1	405.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	692.2	-692.2

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	10.2	-21.2	-7.6	-10.3
5F	Y2	Y3	19.9	-26.1	-0.7	-9.6
4F	Y2	Y3	29.7	-31.6	5.4	-9.4
3F	Y2	Y3	39.5	-34.9	13.6	-7.6
2F	Y2	Y3	49.3	-37.1	22.6	-5.2
1F	Y2	Y3	59.4	-38.7	32.3	-1.9

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	-14.5	571.1	271.5	300.9
5F	Y2	Y3	-49.4	1110.5	89.9	428.7
4F	Y2	Y3	-95.6	1745.6	-231.8	540.7
3F	Y2	Y3	-151.1	2432.0	-691.1	621.7
2F	Y2	Y3	-213.1	3156.9	-1249.5	681.2
1F	Y2	Y3	-286.2	4165.7	-1757.8	729.7

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	14.5	-571.1	-271.5	-300.9
5F	Y2	Y3	49.4	-1110.5	-89.9	-428.7
4F	Y2	Y3	95.6	-1745.6	231.8	-540.7
3F	Y2	Y3	151.1	-2432.0	691.1	-621.7
2F	Y2	Y3	213.1	-3156.9	1249.5	-681.2
1F	Y2	Y3	286.2	-4165.7	1757.8	-729.7

==========

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.6	0.7	3.3	8.1	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.6	5.8	813.1	285.9	286.3	0.0	0.0
	Y3	Y4	-5.8	0.0	1.2	10.8	4.4	0.0	0.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-507.2	507.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-560.4	560.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-959.2	959.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1112.3	1112.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1412.3	1412.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1674.3	1674.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1867.4	1867.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2248.8	2248.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2321.1	2321.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2843.1	2843.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2779.7	2779.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3450.1	3450.1

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	-18.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.4	36.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.6	-67.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-136.6	136.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.5	-141.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-286.1	286.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	228.9	-228.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-520.6	520.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	338.8	-338.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-770.5	770.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	475.9	-475.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1082.0	1082.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.0	18.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	-36.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-67.6	67.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.6	-136.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-141.5	141.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	286.1	-286.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-228.9	228.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	520.6	-520.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-338.8	338.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	770.5	-770.5

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-475.9	475.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1082.0	-1082.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	20.1	-9.2	24.3	5.4
5F	Y2	Y3	38.5	-23.8	37.9	5.0
4F	Y2	Y3	57.0	-38.0	51.7	4.9
3F	Y2	Y3	69.6	-62.0	73.1	4.0
2F	Y2	Y3	86.8	-79.6	87.1	2.7
1F	Y2	Y3	104.3	-97.6	100.9	1.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	-18.4	583.5	278.6	307.9
5F	Y2	Y3	-69.1	1315.7	172.1	531.4
4F	Y2	Y3	-144.7	2203.9	-191.0	718.9
3F	Y2	Y3	-291.7	3067.0	-588.0	885.3
2F	Y2	Y3	-431.9	4148.8	-1261.3	1031.2
1F	Y2	Y3	-606.8	5698.2	-1899.9	1151.0

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	18.4	-583.5	-278.6	-307.9
5F	Y2	Y3	69.1	-1315.7	-172.1	-531.4
4F	Y2	Y3	144.7	-2203.9	191.0	-718.9
3F	Y2	Y3	291.7	-3067.0	588.0	-885.3
2F	Y2	Y3	431.9	-4148.8	1261.3	-1031.2
1F	Y2	Y3	606.8	-5698.2	1899.9	-1151.0

==========

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.6	0.7	3.3	8.1	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.6	5.8	813.1	285.9	286.3	0.0	0.0
	Y3	Y4	-5.8	0.0	1.2	10.8	4.4	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-499.1	499.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-557.2	557.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-948.1	948.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1107.6	1107.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1397.0	1397.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1667.7	1667.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1848.1	1848.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2240.2	2240.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2297.9	2297.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2832.1	2832.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2752.2	2752.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3436.1	3436.1

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	-18.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.7	36.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.8	-67.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-137.1	137.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.9	-141.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-286.8	286.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.3	-229.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-521.5	521.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	339.4	-339.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-771.8	771.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	476.5	-476.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1083.8	1083.8

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.2	18.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	-36.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-67.8	67.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.1	-137.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-141.9	141.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	286.8	-286.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-229.3	229.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	521.5	-521.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-339.4	339.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	771.8	-771.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-476.5	476.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1083.8	-1083.8

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	19.8	-9.6	23.3	4.9
5F	Y2	Y3	38.1	-24.0	36.7	4.6
4F	Y2	Y3	56.5	-37.9	50.4	4.5
3F	Y2	Y3	69.0	-61.6	71.7	3.6
2F	Y2	Y3	86.1	-78.8	85.7	2.5
1F	Y2	Y3	103.4	-96.5	99.5	0.9

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	-18.6	582.0	274.3	305.8
5F	Y2	Y3	-69.3	1315.0	167.5	529.5
4F	Y2	Y3	-145.0	2204.3	-196.5	717.1
3F	Y2	Y3	-292.4	3068.3	-593.5	883.9
2F	Y2	Y3	-432.6	4151.7	-1267.1	1030.2
1F	Y2	Y3	-607.4	5703.2	-1906.1	1150.6

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	18.6	-582.0	-274.3	-305.8
5F	Y2	Y3	69.3	-1315.0	-167.5	-529.5
4F	Y2	Y3	145.0	-2204.3	196.5	-717.1
3F	Y2	Y3	292.4	-3068.3	593.5	-883.9
2F	Y2	Y3	432.6	-4151.7	1267.1	-1030.2
1F	Y2	Y3	607.4	-5703.2	1906.1	-1150.6

==========

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.6	0.7	3.3	8.1	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.6	5.8	813.1	285.9	286.3	0.0	0.0
	Y3	Y4	-5.8	0.0	1.2	10.8	4.4	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-499.1	499.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-557.2	557.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-948.1	948.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1107.6	1107.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1397.0	1397.0

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
4F	5F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1667.7	1667.7
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1848.1	1848.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2240.2	2240.2
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2297.9	2297.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2832.1	2832.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2752.2	2752.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3436.1	3436.1

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	-18.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.7	36.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.8	-67.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-137.1	137.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.9	-141.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-286.8	286.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.3	-229.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-521.5	521.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	339.4	-339.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-771.8	771.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	476.5	-476.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1083.8	1083.8

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.2	18.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	-36.7
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-67.8	67.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.1	-137.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-141.9	141.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	286.8	-286.8
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-229.3	229.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	521.5	-521.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-339.4	339.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	771.8	-771.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-476.5	476.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1083.8	-1083.8

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	19.8	-9.6	23.3	4.9
5F	Y2	Y3	38.1	-24.0	36.7	4.6
4F	Y2	Y3	56.5	-37.9	50.4	4.5
3F	Y2	Y3	69.0	-61.6	71.7	3.6
2F	Y2	Y3	86.1	-78.8	85.7	2.5
1F	Y2	Y3	103.4	-96.5	99.5	0.9

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	-18.6	582.0	274.3	305.8
5F	Y2	Y3	-69.3	1315.0	167.5	529.5
4F	Y2	Y3	-145.0	2204.3	-196.5	717.1
3F	Y2	Y3	-292.4	3068.3	-593.5	883.9
2F	Y2	Y3	-432.6	4151.7	-1267.1	1030.2
1F	Y2	Y3	-607.4	5703.2	-1906.1	1150.6

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	18.6	-582.0	-274.3	-305.8
5F	Y2	Y3	69.3	-1315.0	-167.5	-529.5
4F	Y2	Y3	145.0	-2204.3	196.5	-717.1
3F	Y2	Y3	292.4	-3068.3	593.5	-883.9
2F	Y2	Y3	432.6	-4151.7	1267.1	-1030.2
1F	Y2	Y3	607.4	-5703.2	1906.1	-1150.6

==========

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	913.6	295.0	295.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	819.6	270.8	270.8	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	828.1	274.2	274.2	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.6	0.7	3.3	8.1	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.6	5.8	813.1	285.9	286.3	0.0	0.0
	Y3	Y4	-5.8	0.0	1.2	10.8	4.4	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-507.2	507.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-560.4	560.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-959.2	959.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1112.3	1112.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1412.3	1412.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1674.3	1674.3
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1867.4	1867.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2248.8	2248.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2321.1	2321.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2843.1	2843.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2779.7	2779.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3450.1	3450.1

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	-18.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.4	36.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.6	-67.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-136.6	136.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.5	-141.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-286.1	286.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	228.9	-228.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-520.6	520.6

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	338.8	-338.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-770.5	770.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	475.9	-475.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1082.0	1082.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.0	18.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	-36.4
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-67.6	67.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.6	-136.6
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-141.5	141.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	286.1	-286.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-228.9	228.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	520.6	-520.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-338.8	338.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	770.5	-770.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-475.9	475.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1082.0	-1082.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	20.1	-9.2	24.3	5.4
5F	Y2	Y3	38.5	-23.8	37.9	5.0
4F	Y2	Y3	57.0	-38.0	51.7	4.9
3F	Y2	Y3	69.6	-62.0	73.1	4.0
2F	Y2	Y3	86.8	-79.6	87.1	2.7
1F	Y2	Y3	104.3	-97.6	100.9	1.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	-18.4	583.5	278.6	307.9
5F	Y2	Y3	-69.1	1315.7	172.1	531.4
4F	Y2	Y3	-144.7	2203.9	-191.0	718.9
3F	Y2	Y3	-291.7	3067.0	-588.0	885.3
2F	Y2	Y3	-431.9	4148.8	-1261.3	1031.2
1F	Y2	Y3	-606.8	5698.2	-1899.9	1151.0

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	18.4	-583.5	-278.6	-307.9
5F	Y2	Y3	69.1	-1315.7	-172.1	-531.4
4F	Y2	Y3	144.7	-2203.9	191.0	-718.9
3F	Y2	Y3	291.7	-3067.0	588.0	-885.3
2F	Y2	Y3	431.9	-4148.8	1261.3	-1031.2
1F	Y2	Y3	606.8	-5698.2	1899.9	-1151.0

==========

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	545.1	183.8	183.8	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	482.1	165.6	165.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	493.9	170.1	170.1	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	2.9	0.6	3.1	7.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	-2.9	4.4	613.4	226.7	227.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	-4.4	0.0	1.0	8.8	3.9	0.0	0.0

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名	軸名1	軸名2	G.Ml	G.Mr	G.Mc	G.Ql	G.Qr	G.Nl	G.Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-290.9	290.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-321.0	321.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-562.8	562.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-645.4	645.4
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-833.6	833.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-974.4	974.4
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1104.4	1104.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1303.7	1303.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1374.6	1374.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1640.1	1640.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1649.4	1649.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1986.3	1986.3

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	-20.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.0	35.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.8	-69.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-119.2	119.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.2	-135.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-231.0	231.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.6	-213.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-364.8	364.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.4	-301.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-514.8	514.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	405.1	-405.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-692.2	692.2

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.5	20.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	-35.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-69.8	69.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.2	-119.2
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-135.2	135.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.0	-231.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-213.6	213.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	364.8	-364.8
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-301.4	301.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	514.8	-514.8

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

層名1	層名2	軸名	C.Mt	C.Mb	C.Mc	C.Qt	C.Qb	C.Nt	C.Nb
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-405.1	405.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	692.2	-692.2

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	10.2	-21.2	-7.6	-10.3
5F	Y2	Y3	19.9	-26.1	-0.7	-9.6
4F	Y2	Y3	29.7	-31.6	5.4	-9.4
3F	Y2	Y3	39.5	-34.9	13.6	-7.6
2F	Y2	Y3	49.3	-37.1	22.6	-5.2
1F	Y2	Y3	59.4	-38.7	32.3	-1.9

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	-14.5	571.1	271.5	300.9
5F	Y2	Y3	-49.4	1110.5	89.9	428.7
4F	Y2	Y3	-95.6	1745.6	-231.8	540.7
3F	Y2	Y3	-151.1	2432.0	-691.1	621.7
2F	Y2	Y3	-213.1	3156.9	-1249.5	681.2
1F	Y2	Y3	-286.2	4165.7	-1757.8	729.7

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W.N	W.Mb	W.Mt	W.Q
6F	Y2	Y3	14.5	-571.1	-271.5	-300.9
5F	Y2	Y3	49.4	-1110.5	-89.9	-428.7
4F	Y2	Y3	95.6	-1745.6	231.8	-540.7
3F	Y2	Y3	151.1	-2432.0	691.1	-621.7
2F	Y2	Y3	213.1	-3156.9	1249.5	-681.2
1F	Y2	Y3	286.2	-4165.7	1757.8	-729.7

==========

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5　壁量

Aw　：耐力壁の水平断面積　(100 x mm2)
Ac　：柱の水平断面積　(100 x mm2)
Aw'　：雑壁の水平断面積　(100 x mm2)
U　：用途係数
Z　：地震力の地域係数
Ai　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
α　：コンクリートの設計基準強度による割増係数（H19国交告593,595号）

（１）式　：Σ2.5αAw+Σ0.7αAc+Σ0.7αAw'（RC ）　（２）式　：Σ1.8αAw+Σ1.8αAc（RC ）
：Σ2.5αAw+Σ1.0αAc+Σ0.7αAw'（SRC）　：Σ2.0αAw+Σ2.0αAc（SRC）

＜ Ｘ方向 ＞

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（１）式 U·Z·W·Ai	（２）式 U·Z·W·Ai
6F	RC	19620.00	52400.00	0.00	1.225	1.148	1.736
5F	RC	19620.00	52400.00	0.00	1.225	0.705	1.066
4F	RC	19620.00	52400.00	0.00	1.414	0.613	0.928
3F	RC	19620.00	63800.00	0.00	1.414	0.554	0.888
2F	RC	19620.00	63800.00	0.00	1.414	0.483	0.774
1F	RC	19620.00	63800.00	0.00	1.414	0.437	0.701

＜ Ｙ方向 ＞

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（１）式 U·Z·W·Ai	（２）式 U·Z·W·Ai
6F	RC	89100.00	52400.00	0.00	1.225	3.474	3.410

〈 Y方向 〉

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	（1）式	（2）式
						U･Z･W･Ai	U･Z･W･Ai
5F	RC	89100.00	52400.00	0.00	1.225	2.133	2.094
4F	RC	89100.00	52400.00	0.00	1.414	1.856	1.822
3F	RC	88020.00	63800.00	0.00	1.414	1.566	1.616
2F	RC	88020.00	63800.00	0.00	1.414	1.365	1.409
1F	RC	88020.00	63800.00	0.00	1.414	1.235	1.275

A-3.6　剛性率

A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
6F	0.1484	280.0	1/ 1886	1653	1.141	1.000
5F	0.1827	280.0	1/ 1533		0.927	1.000
4F	0.2061	280.0	1/ 1358		0.822	1.000
3F	0.2089	280.0	1/ 1340		0.811	1.000
2F	0.1846	280.0	1/ 1517		0.918	1.000
1F	0.1359	310.0	1/ 2282		1.381	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
6F	0.0280	280.0	1/ 9998	9355	1.069	1.000
5F	0.0316	280.0	1/ 8871		0.948	1.000
4F	0.0321	280.0	1/ 8722		0.932	1.000
3F	0.0320	280.0	1/ 8748		0.935	1.000
2F	0.0300	280.0	1/ 9324		0.997	1.000
1F	0.0296	310.0	1/ 10466		1.119	1.000

A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
6F	0.1484	280.0	1/ 1886	1653	1.141	1.000
5F	0.1827	280.0	1/ 1533		0.927	1.000
4F	0.2061	280.0	1/ 1358		0.822	1.000
3F	0.2089	280.0	1/ 1340		0.811	1.000
2F	0.1846	280.0	1/ 1517		0.918	1.000
1F	0.1359	310.0	1/ 2282		1.381	1.000

Ｙ方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
6F	0.0280	280.0	1/ 9998	9355	1.069	1.000
5F	0.0316	280.0	1/ 8871		0.948	1.000
4F	0.0321	280.0	1/ 8722		0.932	1.000
3F	0.0320	280.0	1/ 8748		0.935	1.000
2F	0.0300	280.0	1/ 9324		0.997	1.000
1F	0.0296	310.0	1/ 10466		1.119	1.000

A-3.7　偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
6F	676.3	971.9	295.6	3158.3	0.094	1.000
5F	688.2	1035.5	347.4	3173.0	0.109	1.000
4F	693.7	1038.5	344.8	3295.3	0.105	1.000
3F	697.5	1056.1	358.7	3277.0	0.109	1.000
2F	701.5	1082.9	381.4	3141.5	0.121	1.000
1F	704.6	1078.6	373.9	2696.2	0.139	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
6F	2000.0	2000.0	0.0	1371.8	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1318.8	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1300.5	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1282.8	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1267.0	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1258.9	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
6F	676.3	971.9	295.6	3158.3	0.094	1.000
5F	688.2	1035.5	347.4	3173.0	0.109	1.000
4F	693.7	1038.5	344.8	3295.3	0.105	1.000
3F	697.5	1056.1	358.7	3277.0	0.109	1.000
2F	701.5	1082.9	381.4	3141.5	0.121	1.000
1F	704.6	1078.6	373.9	2696.2	0.139	1.000

Ｙ方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
6F	2000.0	2000.0	0.0	1371.8	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1318.8	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1300.5	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1282.8	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1267.0	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1258.9	0.000	1.000

A-4. 断面計算結果

A-4.3　ＲＣの断面計算

A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算

（１）ＲＣはりの計算指定

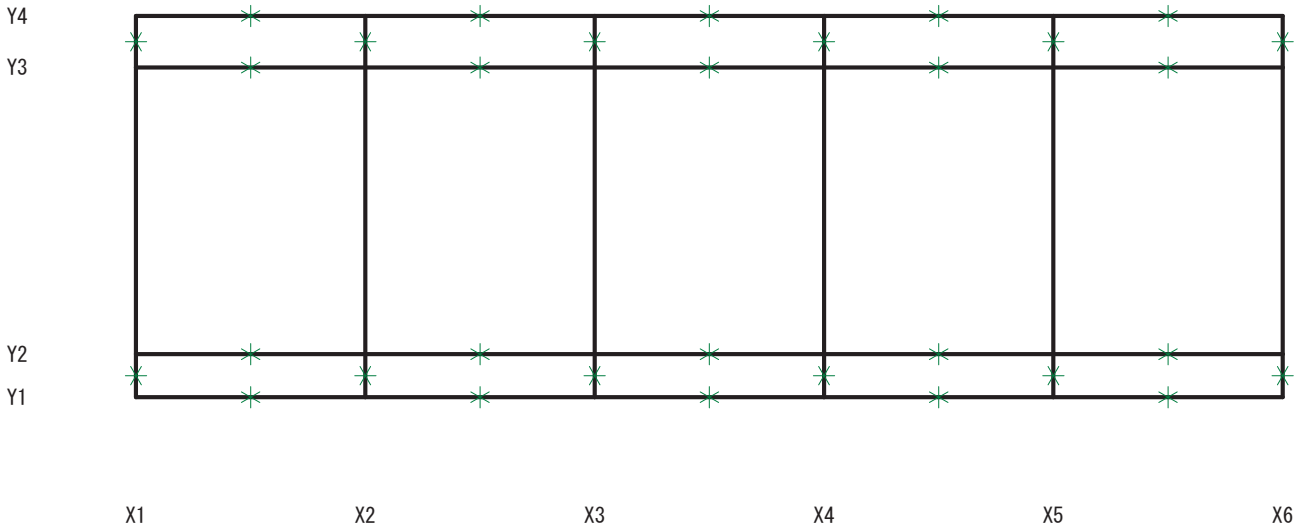

1F 層 (S=1/263)

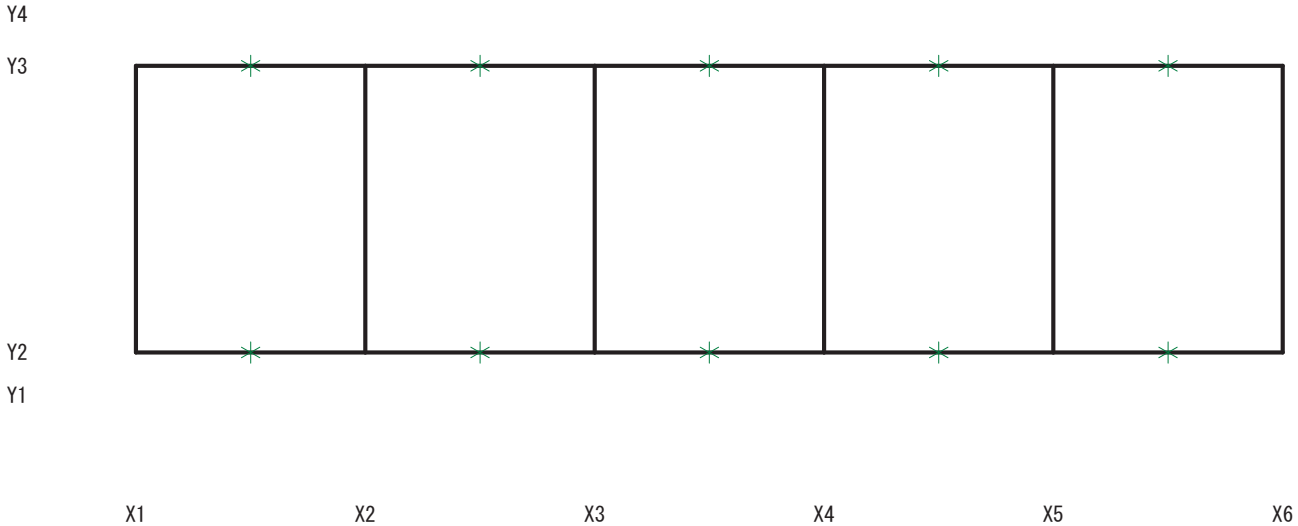

2F 層 (S=1/263)

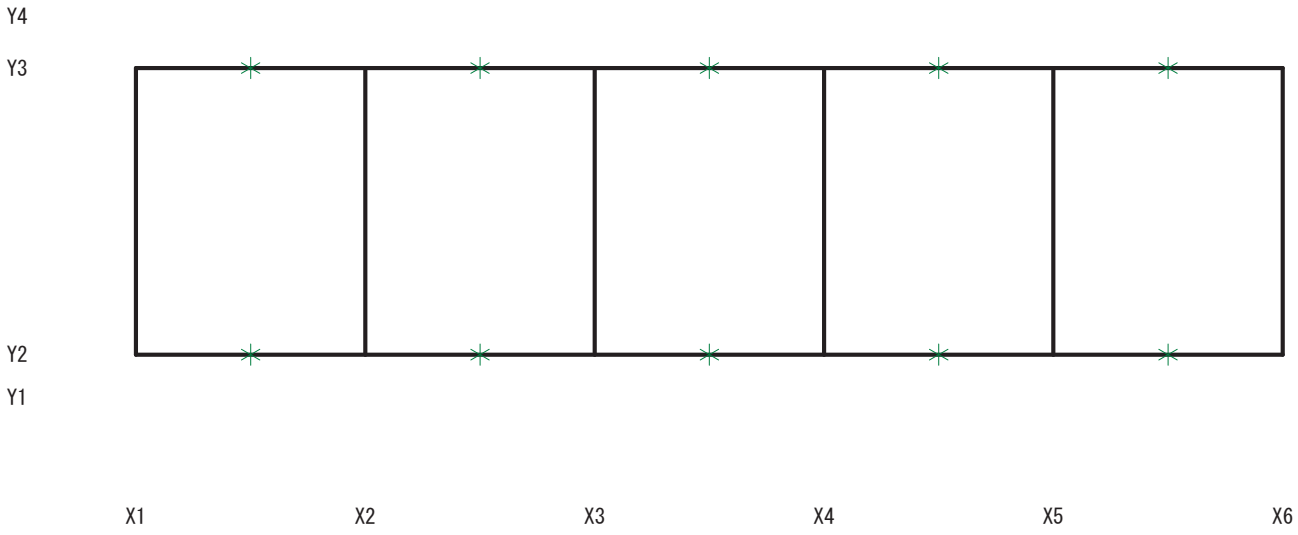

3F 層 (S=1/263)

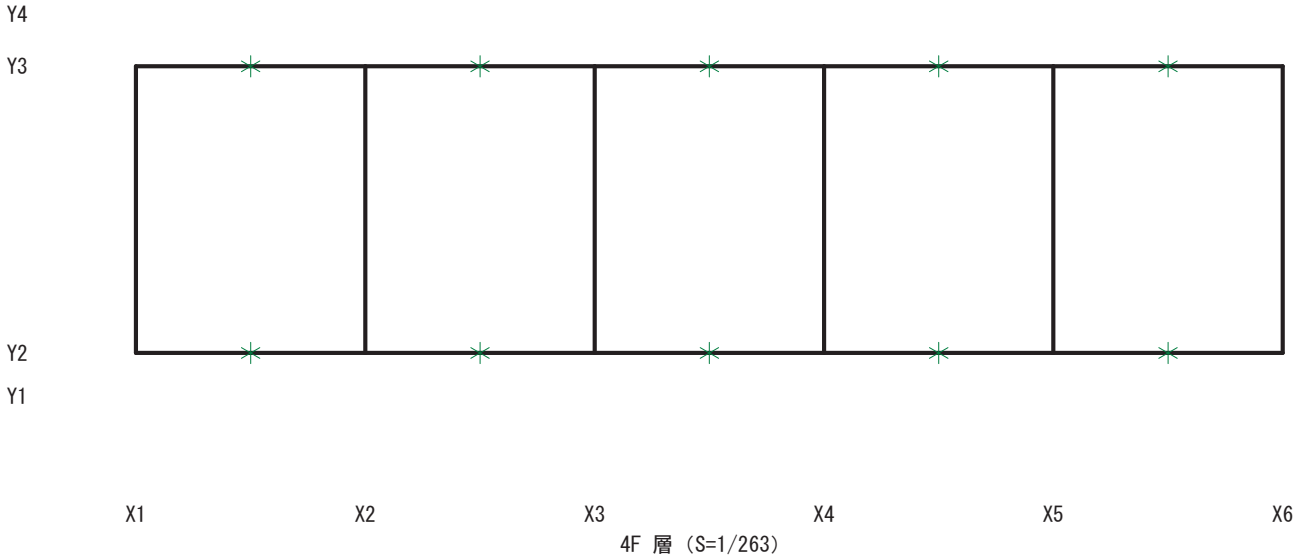

4F 層 (S=1/263)

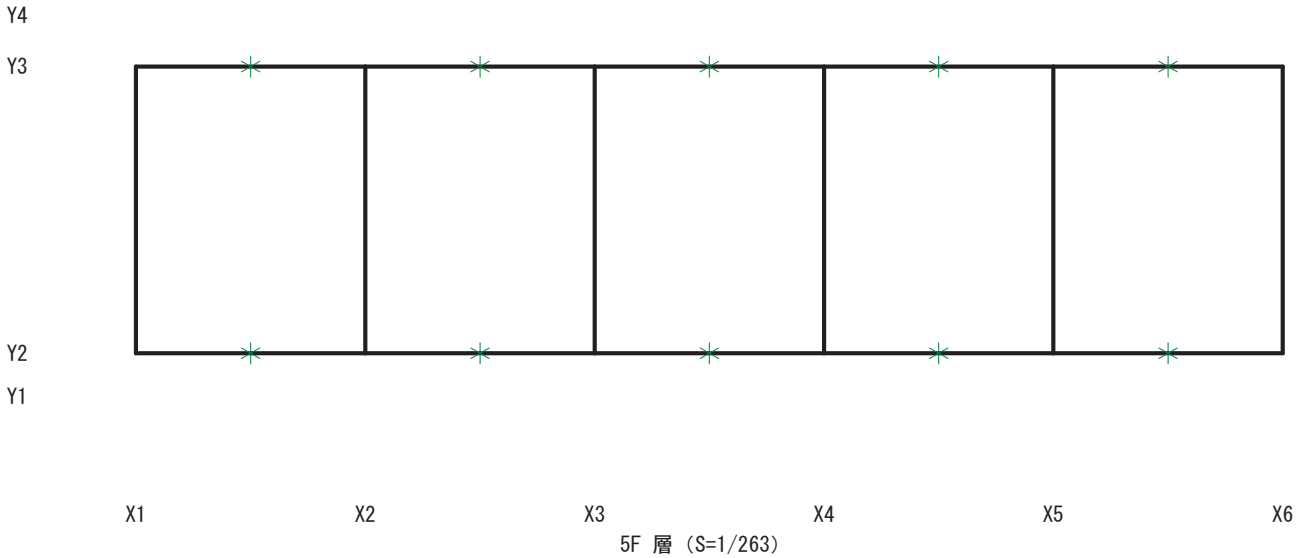

5F 層 (S=1/263)

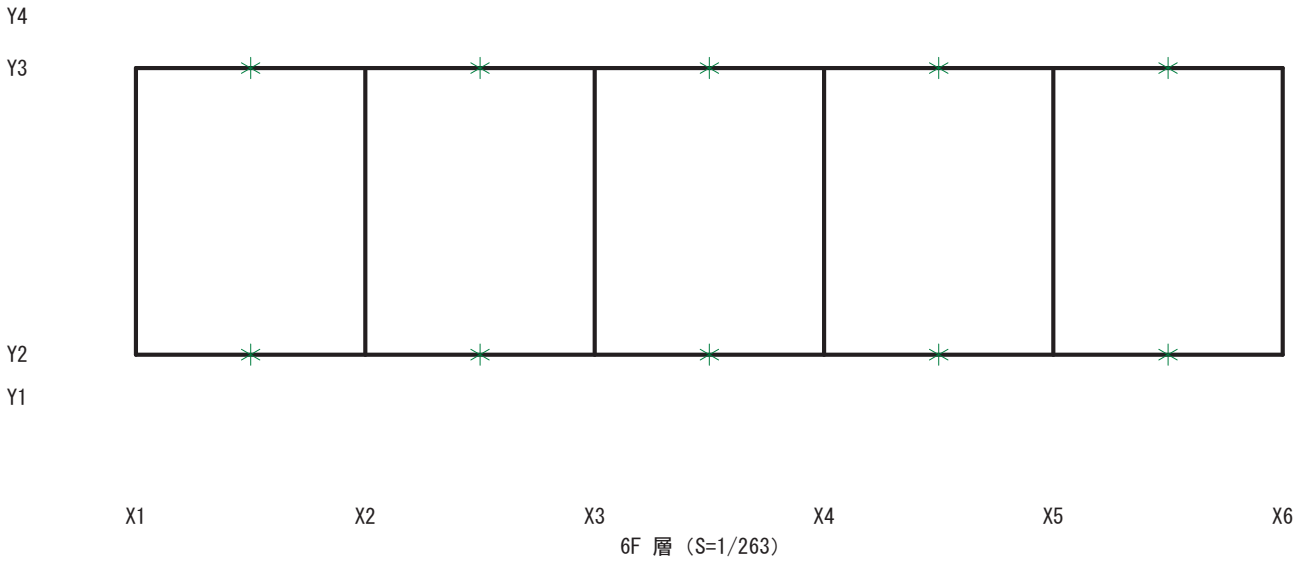

6F 層 (S=1/263)

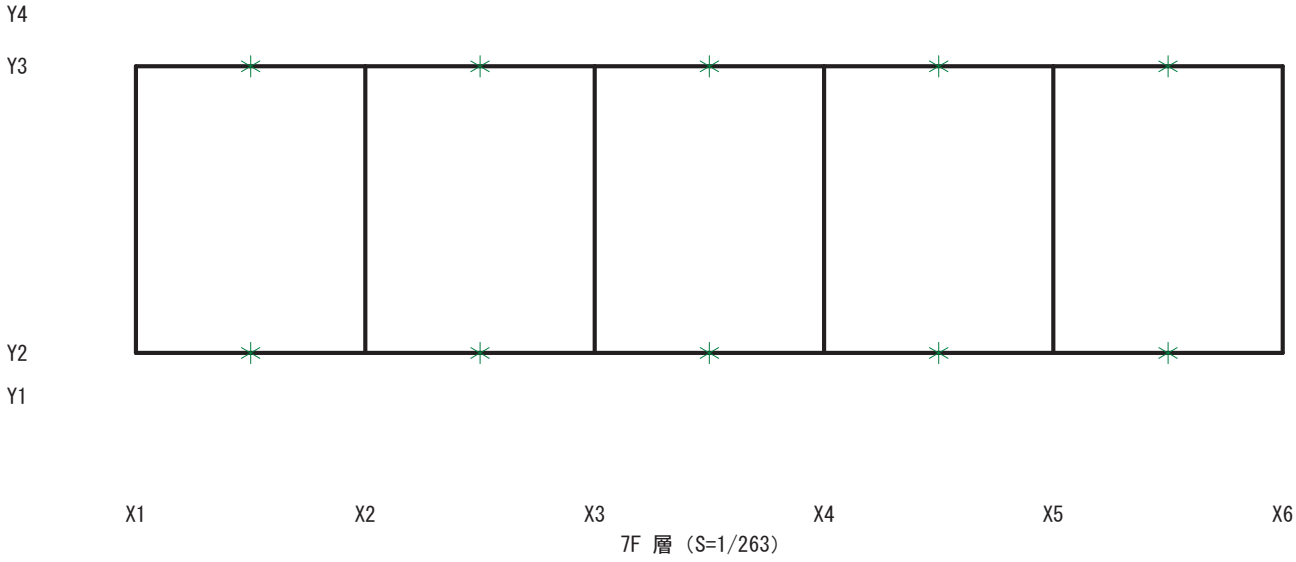

7F 層 (S=1/263)

（２）ＲＣはりの計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)13条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.40 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
　　a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　My計算時：
　　主筋強度割増率：　1.10 倍
　　スラブ筋断面積：　7.10 cm2

イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(6)式による
　　部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います
ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

５）付着の検討
　ＲＣ規準(1991)17条(27)～(28)式による
６）定着の検討
　ＲＣ規準(1991)17条(29)式による
７）地震時設計応力の割増率
　はりの応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが
　　0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す
　壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

（３）ＲＣはりの断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名			入力で指定した断面名称。( )内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置			部材位置は○○フレーム、○○層、[○○○－○○○軸]で表示します。
位置		cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ､中央､右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。( )内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Ml	kN･m	長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms.U(D)	kN･m	断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L.no		①／②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms.U、②はMs.D を示します。（注2）
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L.no		上記Qs の短期荷重ケース記号（注2）
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm	はり幅
	D	cm	はりせい
	d.U(D)	cm	コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j.U(D)	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)･d.U ((7/8)･d.D)
	被り/sat	cm, 10^2cm2	①／②：①はかぶり厚(上端：下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋		入力した鉄筋本数で、２段筋の場合は上端筋１(下端筋１)が外側、上端筋２(下端筋２)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm	あばら筋径。算定計算の場合は、①－②：①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
	形ﾋﾟｯﾁ	mm	あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
曲げ	at.U(D)	cm2	上(下)端鉄筋断面積
	pt.U(D)	%	鉄筋比で、At.U/bd (At.D/db)
	Mal	kN･m	長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN･m	上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
	判定		①／②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
せん断	My.U(D)	kN･m	上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L'(L)	cm	①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd.正(負)	kN	地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN	Qd／Qa が最大となる時のQd
	L.no		上記のQdの荷重ケース記号（注2）
	Qd/bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度

せん断	a		はりのせん断スパン比（M／Qd）による割増係数で、(Ⅰ)は長期、(s.正)(s.負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	%	あばら筋比
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas.正(負)	kN	地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含みません。
	Qax	kN	Ｘ形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果（注1）
付着	Ta.U(D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld.U(D)	cm	上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。 使用基準がＲＣ規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。ＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1.U(D)	cm	上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。Ld＞Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La.U(D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。ＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。 標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。 （ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、（15）式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
応力	Ml		0.0	-40.5	58.4	58.4	-18.5	43.9	43.9	-25.7	43.9
	Ms	U	0.0	0.0	58.4	58.4	0.0	43.9	43.9	0.0	43.9
		D	0.0	40.5	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	25.7	0.0
	L.no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		26.2	-7.3	-40.8	35.3	1.8	-31.7	33.5	0.0	-33.5
	Qs		26.2	7.3	40.8	35.3	1.8	31.7	33.5	0.0	33.5
	L.no		K2	K1	K1	K1	K1	K2	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
		D	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
	Mal		135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3
	Mas	U	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5
		D	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L'(L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			800.0 (800.0)		
	Qd	正	26.2	7.3	40.8	35.3	1.8	31.7	33.5	0.0	33.5
		負	26.2	7.3	40.8	35.3	1.8	31.7	33.5	0.0	33.5
	Qd		26.2	7.3	40.8	35.3	1.8	31.7	33.5	0.0	33.5
	L.no		K2	K1	K1	K1	K1	K2	K2	K1	K1
	Qd/bj		17.82	4.97	27.75	24.01	1.23	21.56	22.78	0.00	22.78
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2
	Qas	正	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	468.9	468.9	468.9
		負	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	468.9	468.9	468.9
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.26L		0.41L	0.36L		0.32L	0.34L		0.34L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y1ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(35)	(400)	(33)
応力	Ml		43.9	-18.5	58.4	58.4	-40.5	0.0	53.7	-186.9	271.4
	Ms	U	43.9	0.0	58.4	58.4	0.0	0.0	232.7	0.0	374.8
		D	0.0	18.5	0.0	0.0	40.5	0.0	125.3	225.2	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		31.7	-1.8	-35.3	40.8	7.3	-26.2	131.5	-27.2	-185.9
	Qs		31.7	1.8	35.3	40.8	7.3	26.2	170.0	65.8	224.5
	L.no		K1	K2	K2	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	70.0	70.0	70.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	160.0	160.0	160.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	151.5	151.5	151.5
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	151.5	151.5	151.5
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	132.5	132.5	132.5
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	132.5	132.5	132.5
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	63.52	63.52	63.52
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	63.52	63.52	63.52
	pt	U	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.60	0.60	0.60
		D	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.60	0.60	0.60
	Mal		135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	1723.2	1723.2	1723.2
	Mas	U	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	3446.4	3446.4	3446.4
		D	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	3446.4	3446.4	3446.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	4029.2		4029.2
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	3715.1		3715.1
	L'(L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			732.5 (800.0)		
	Qd	正	31.7	1.8	35.3	40.8	7.3	26.2	73.7	85.0	243.8
		負	31.7	1.8	35.3	40.8	7.3	26.2	189.3	30.6	128.1
	Qd		31.7	1.8	35.3	40.8	7.3	26.2	189.3	85.0	243.8
	L.no		K1	K2	K2	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		21.56	1.23	24.01	27.75	4.97	17.82	20.41	9.17	26.27
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.227	1.227	1.227
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	1.137	1.137	1.137
	Qal		187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	2425.0	2425.0	2425.0
	Qas	正	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	2733.8	2733.8	2733.8
		負	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	2465.5	2465.5	2465.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.32L		0.36L	0.41L		0.26L	0.12L		0.18L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.07S		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	365.0		367.5
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	365.0		367.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(35)	(400)	(33)	(35)	(400)	(33)	(35)	(400)	(33)
応力	Ml		113.9	-65.2	128.6	115.0	-65.0	127.8	115.2	-65.0	127.8
	Ms	U	217.7	0.0	225.8	234.6	0.0	240.6	242.2	0.0	247.4
		D	0.0	68.9	0.0	4.6	68.8	0.0	11.8	69.1	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		88.0	-1.8	-91.7	88.2	-1.6	-91.4	88.3	-1.6	-91.4
	Qs		115.4	29.3	119.1	119.9	33.3	123.2	121.9	35.2	125.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
	D		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	d	U	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
		D	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
	j	U	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
		D	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	下端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
		D	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
	pt	U	0.95	0.66	0.95	0.95	0.66	0.95	0.95	0.66	0.95
		D	0.95	0.66	0.95	0.95	0.66	0.95	0.95	0.66	0.95
	Mal		177.6	133.5	177.6	177.6	133.5	177.6	177.6	133.5	177.6
	Mas	U	284.9	214.2	284.9	284.9	214.2	284.9	284.9	214.2	284.9
		D	284.9	214.2	284.9	284.9	214.2	284.9	284.9	214.2	284.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	372.6		372.6	372.6		372.6	372.6		372.6
		D	323.7		323.7	323.7		323.7	323.7		323.7
	L'(L)		732.5 (800.0)			732.5 (800.0)			732.5 (800.0)		
	Qd	正	5.2	43.0	132.8	5.2	49.2	139.0	5.2	52.1	141.9
		負	129.2	39.3	5.2	135.8	46.0	5.2	138.8	48.9	5.2
	Qd		129.2	43.0	132.8	135.8	49.2	139.0	138.8	52.1	141.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		69.55	22.50	71.52	73.12	25.74	74.85	74.71	27.25	76.41
	a	l	1.007	1.028	1.007	1.009	1.031	1.009	1.009	1.031	1.009
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564
	Qal		224.9	234.9	224.9	225.3	235.3	225.3	225.3	235.3	225.3
	Qas	正	336.6	346.3	336.6	336.6	346.3	336.6	336.6	346.3	336.6
		負	336.6	346.3	336.6	336.6	346.3	336.6	336.6	346.3	336.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.51L		0.53L	0.78S		0.80S	0.80S		0.82S
		D	0.00		0.00	0.03S		0.00	0.03S		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	211.6		211.6	211.6		211.6	211.6		211.6
		D	221.1		221.1	221.1		221.1	221.1		221.1
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(35)	(400)	(33)	(35)	(400)	(33)	(35)	(400)	(33)
応力	Ml		113.7	-65.5	128.2	118.8	-63.8	126.4	126.5	-85.1	163.9
	Ms	U	230.6	0.0	237.8	211.3	0.0	214.2	190.6	0.0	220.6
		D	3.1	69.5	0.0	0.0	66.5	0.0	0.0	89.0	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		88.0	-1.8	-91.6	88.9	-1.0	-90.8	106.1	-4.7	-115.5
	Qs		118.9	32.7	122.6	113.5	25.6	115.4	122.6	21.2	131.9
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
	D		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	d	U	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
		D	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
	j	U	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
		D	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	下端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
		D	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
	pt	U	0.95	0.66	0.95	0.95	0.66	0.95	0.95	0.66	0.95
		D	0.95	0.66	0.95	0.95	0.66	0.95	0.95	0.66	0.95
	Mal		177.6	133.5	177.6	176.6	132.9	176.6	176.6	132.9	176.6
	Mas	U	284.9	214.2	284.9	283.4	213.2	283.4	283.4	213.2	283.4
		D	284.9	214.2	284.9	283.4	213.2	283.4	283.4	213.2	283.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	372.6		372.6	372.6		372.6	372.6		372.6
		D	323.7		323.7	323.7		323.7	323.7		323.7
	L'(L)		732.5 (800.0)			732.5 (800.0)			732.5 (800.0)		
	Qd	正	5.2	48.2	138.0	5.2	37.9	127.7	15.7	29.4	140.2
		負	134.4	44.6	5.2	125.8	36.0	5.2	130.8	20.0	15.7
	Qd		134.4	48.2	138.0	125.8	37.9	127.7	130.8	29.4	140.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		72.36	25.22	74.31	67.73	19.82	68.76	70.43	15.38	75.47
	a	l	1.008	1.030	1.008	1.012	1.034	1.012	1.000	1.019	1.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564
	Qal		225.2	235.2	225.2	208.8	218.0	208.8	207.1	215.8	207.1
	Qas	正	336.6	346.3	336.6	311.6	320.5	311.6	311.6	320.5	311.6
		負	336.6	346.3	336.6	311.6	320.5	311.6	311.6	320.5	311.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.78S		0.80S	0.51L		0.52L	0.61L		0.67L
		D	0.03S		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	211.6		211.6	211.6		211.6	211.6		211.6
		D	221.1		221.1	221.1		221.1	221.1		221.1
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG（ 3 ）			G1（ 3 ）			G1（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		265.3	-106.6	220.5	121.2	-60.8	120.2	121.2	-60.8	120.3
	Ms	U	326.2	0.0	296.8	205.5	0.0	205.2	220.4	0.0	220.1
		D	0.0	114.3	0.0	0.0	61.2	0.0	0.0	61.1	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1
	Ql		164.3	5.6	-153.1	87.5	0.1	-87.2	87.5	0.1	-87.2
	Qs		183.0	24.3	171.8	110.5	23.2	110.3	114.6	27.2	114.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		160.0	160.0	160.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	d	U	151.5	151.5	151.5	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
		D	151.5	151.5	151.5	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
	j	U	132.5	132.5	132.5	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
		D	132.5	132.5	132.5	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2				2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	下端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2				2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	63.52	63.52	63.52	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
		D	63.52	63.52	63.52	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
	pt	U	0.60	0.60	0.60	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06
		D	0.60	0.60	0.60	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06
	Mal		1723.2	1723.2	1723.2	176.8	133.0	176.8	176.8	133.0	176.8
	Mas	U	3446.4	3446.4	3446.4	283.6	213.4	283.6	283.6	213.4	283.6
		D	3446.4	3446.4	3446.4	283.6	213.4	283.6	283.6	213.4	283.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	4029.2		4029.2	372.6		372.6	372.6		372.6
		D	3715.1		3715.1	323.7		323.7	323.7		323.7
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	136.3	22.4	181.1	7.4	34.4	121.8	7.4	40.5	127.9
		負	192.3	33.6	125.1	122.0	34.7	7.4	128.1	40.7	7.4
	Qd		192.3	33.6	181.1	122.0	34.7	121.8	128.1	40.7	127.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		20.73	3.62	19.52	73.93	20.42	73.78	77.60	23.99	77.45
	a	l	1.936	1.936	1.936	1.016	1.038	1.016	1.016	1.037	1.016
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.137	1.137	1.137	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		2374.8	2374.8	2374.8	212.6	221.8	212.6	212.6	221.8	212.6
	Qas	正	2465.5	2465.5	2465.5	316.4	325.5	316.4	316.4	325.5	316.4
		負	2465.5	2465.5	2465.5	316.4	325.5	316.4	316.4	325.5	316.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.15L		0.14L	0.50L		0.50L	0.50L		0.50L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	367.5		367.5	212.3		212.3	212.3		212.3
		D	367.5		367.5	221.8		221.8	221.8		221.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		121.1	-60.8	120.3	121.5	-60.7	120.2	120.4	-61.0	120.6
	Ms	U	226.7	0.0	226.5	218.4	0.0	217.7	199.5	0.0	199.9
		D	0.0	61.2	0.0	0.0	61.0	0.0	0.0	61.2	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1
	Ql		87.5	0.1	-87.3	87.5	0.2	-87.2	87.3	-0.0	-87.4
	Qs		116.3	28.9	116.1	114.0	26.6	113.7	108.9	21.6	108.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	d	U	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
		D	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
	j	U	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
		D	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	下端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
		D	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
	pt	U	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06
		D	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06
	Mal		176.8	133.0	176.8	176.8	133.0	176.8	175.8	132.4	175.8
	Mas	U	283.6	213.4	283.6	283.6	213.4	283.6	282.1	212.4	282.1
		D	283.6	213.4	283.6	283.6	213.4	283.6	282.1	212.4	282.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	372.6		372.6	372.6		372.6	372.6		372.6
		D	323.7		323.7	323.7		323.7	323.7		323.7
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	7.4	43.1	130.5	7.4	39.5	126.9	7.4	32.3	119.7
		負	130.7	43.3	7.4	127.2	39.8	7.4	119.7	32.3	7.4
	Qd		130.7	43.3	130.5	127.2	39.8	126.9	119.7	32.3	119.7
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		79.17	25.51	79.03	77.06	23.46	76.86	72.49	19.05	72.51
	a	l	1.016	1.038	1.016	1.015	1.036	1.015	1.019	1.041	1.019
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		212.6	221.9	212.6	212.4	221.6	212.4	197.9	206.4	197.9
	Qas	正	316.4	325.5	316.4	316.4	325.5	316.4	294.1	302.6	294.1
		負	316.4	325.5	316.4	316.4	325.5	316.4	294.1	302.6	294.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.50L		0.50L	0.50L		0.50L	0.50L		0.50L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	212.3		212.3	212.3		212.3	212.3		212.3
		D	221.8		221.8	221.8		221.8	221.8		221.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			FG (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		152.7	-74.7	148.0	221.7	-127.8	221.7	120.6	-60.9	120.6
	Ms	U	201.4	0.0	197.6	308.8	0.0	308.8	206.2	0.0	206.2
		D	0.0	75.1	0.0	0.0	127.8	0.0	0.0	60.9	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K4	K1/K1	K2/K1	K1/K3	K1/K1
	Ql		108.7	0.6	-107.6	158.7	0.0	-158.7	87.4	-0.0	-87.4
	Qs		122.1	14.0	120.9	182.4	23.7	182.4	110.6	23.3	110.6
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	70.0	70.0	70.0	40.0	40.0	40.0
	D		55.0	55.0	55.0	160.0	160.0	160.0	55.0	55.0	55.0
	d	U	47.2	48.5	47.2	151.5	151.5	151.5	47.2	48.5	47.2
		D	47.2	48.5	47.2	151.5	151.5	151.5	47.2	48.5	47.2
	j	U	41.3	42.5	41.3	132.5	132.5	132.5	41.3	42.5	41.3
		D	41.3	42.5	41.3	132.5	132.5	132.5	41.3	42.5	41.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	8-D32	8-D32	8-D32	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19				2-D19		2-D19
	下端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	8-D32	8-D32	8-D32	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19				2-D19		2-D19
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.09	14.35	20.09	63.52	63.52	63.52	20.09	14.35	20.09
		D	20.09	14.35	20.09	63.52	63.52	63.52	20.09	14.35	20.09
	pt	U	1.06	0.74	1.06	0.60	0.60	0.60	1.06	0.74	1.06
		D	1.06	0.74	1.06	0.60	0.60	0.60	1.06	0.74	1.06
	Mal		175.8	132.4	175.8	1723.2	1723.2	1723.2	176.8	133.0	176.8
	Mas	U	282.1	212.4	282.1	3446.4	3446.4	3446.4	283.6	213.4	283.6
		D	282.1	212.4	282.1	3446.4	3446.4	3446.4	283.6	213.4	283.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	372.6		372.6	4029.2		4029.2	372.6		372.6
		D	323.7		323.7	3715.1		3715.1	323.7		323.7
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	13.4	19.5	127.6	123.2	35.5	194.2	7.4	34.9	122.3
		負	128.8	20.6	13.4	194.2	35.5	123.2	122.3	34.9	7.4
	Qd		128.8	20.6	127.6	194.2	35.5	194.2	122.3	34.9	122.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		78.01	12.15	77.30	20.93	3.83	20.93	74.08	20.57	74.08
	a	l	1.006	1.027	1.006	2.000	2.000	2.000	1.019	1.040	1.019
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.635	0.635	0.635	1.137	1.137	1.137	0.635	0.635	0.635
	Qal		196.2	204.6	196.2	2425.0	2425.0	2425.0	213.0	222.2	213.0
	Qas	正	294.1	302.6	294.1	2465.5	2465.5	2465.5	316.4	325.5	316.4
		負	294.1	302.6	294.1	2465.5	2465.5	2465.5	316.4	325.5	316.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.63L		0.62L	0.15L		0.15L	0.50L		0.50L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	212.3		212.3	367.5		367.5	212.3		212.3
		D	221.8		221.8	367.5		367.5	221.8		221.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		120.5	-61.0	120.5	120.6	-61.0	120.6	120.5	-61.0	120.5
	Ms	U	220.9	0.0	220.9	227.3	0.0	227.3	218.6	0.0	218.6
		D	0.0	61.0	0.0	0.0	61.0	0.0	0.0	61.0	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K1	K2/K1	K1/K3	K1/K1	K2/K1	K1/K3	K1/K1
	Ql		87.4	-0.0	-87.4	87.4	-0.0	-87.4	87.4	-0.0	-87.4
	Qs		114.7	27.3	114.7	116.4	29.0	116.4	114.1	26.7	114.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	d	U	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
		D	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
	j	U	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
		D	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	下端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
		D	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
	pt	U	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06
		D	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06
	Mal		176.8	133.0	176.8	176.8	133.0	176.8	176.8	133.0	176.8
	Mas	U	283.6	213.4	283.6	283.6	213.4	283.6	283.6	213.4	283.6
		D	283.6	213.4	283.6	283.6	213.4	283.6	283.6	213.4	283.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	372.6		372.6	372.6		372.6	372.6		372.6
		D	323.7		323.7	323.7		323.7	323.7		323.7
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	7.4	41.0	128.3	7.4	43.6	130.9	7.4	40.0	127.4
		負	128.3	41.0	7.4	130.9	43.6	7.4	127.4	40.0	7.4
	Qd		128.3	41.0	128.3	130.9	43.6	130.9	127.4	40.0	127.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		77.73	24.12	77.73	79.31	25.66	79.31	77.17	23.57	77.17
	a	l	1.019	1.041	1.019	1.019	1.041	1.019	1.019	1.041	1.019
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		213.0	222.3	213.0	213.0	222.3	213.0	213.0	222.3	213.0
	Qas	正	316.4	325.5	316.4	316.4	325.5	316.4	316.4	325.5	316.4
		負	316.4	325.5	316.4	316.4	325.5	316.4	316.4	325.5	316.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.50L		0.50L	0.50L		0.50L	0.50L		0.50L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	212.3		212.3	212.3		212.3	212.3		212.3
		D	221.8		221.8	221.8		221.8	221.8		221.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			FG (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		120.6	-60.9	120.6	149.3	-75.8	149.3	220.5	-106.6	265.3
	Ms	U	200.1	0.0	200.1	199.4	0.0	199.4	296.8	0.0	326.2
		D	0.0	60.9	0.0	0.0	75.8	0.0	0.0	114.3	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K1	K2/K1	K1/K3	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		87.4	0.0	-87.4	108.1	0.0	-108.1	153.1	-5.6	-164.3
	Qs		109.0	21.6	109.0	121.8	13.7	121.8	171.8	24.3	183.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	70.0	70.0	70.0
	D		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	160.0	160.0	160.0
	d	U	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	151.5	151.5	151.5
		D	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	151.5	151.5	151.5
	j	U	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	132.5	132.5	132.5
		D	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	132.5	132.5	132.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19			
	下端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	63.52	63.52	63.52
		D	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	63.52	63.52	63.52
	pt	U	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06	0.60	0.60	0.60
		D	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06	0.60	0.60	0.60
	Mal		175.8	132.4	175.8	175.8	132.4	175.8	1723.2	1723.2	1723.2
	Mas	U	282.1	212.4	282.1	282.1	212.4	282.1	3446.4	3446.4	3446.4
		D	282.1	212.4	282.1	282.1	212.4	282.1	3446.4	3446.4	3446.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	372.6		372.6	372.6		372.6	4029.2		4029.2
		D	323.7		323.7	323.7		323.7	3715.1		3715.1
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	7.4	32.5	119.8	13.4	20.5	128.6	125.1	33.6	192.3
		負	119.8	32.5	7.4	128.6	20.5	13.4	181.1	22.4	136.3
	Qd		119.8	32.5	119.8	128.6	20.5	128.6	181.1	33.6	192.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		72.58	19.11	72.58	77.91	12.06	77.91	19.52	3.62	20.73
	a	l	1.019	1.040	1.019	1.019	1.041	1.019	1.936	1.936	1.936
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	1.137	1.137	1.137
	Qal		197.8	206.3	197.8	197.8	206.3	197.8	2374.8	2374.8	2374.8
	Qas	正	294.1	302.6	294.1	294.1	302.6	294.1	2465.5	2465.5	2465.5
		負	294.1	302.6	294.1	294.1	302.6	294.1	2465.5	2465.5	2465.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.50L		0.50L	0.62L		0.62L	0.14L		0.15L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	212.3		212.3	212.3		212.3	367.5		367.5
		D	221.8		221.8	221.8		221.8	367.5		367.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		120.2	-60.8	121.2	120.3	-60.8	121.2	120.3	-60.8	121.1
	Ms	U	205.2	0.0	205.5	220.1	0.0	220.4	226.5	0.0	226.7
		D	0.0	61.2	0.0	0.0	61.1	0.0	0.0	61.2	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		87.2	-0.1	-87.5	87.2	-0.1	-87.5	87.3	-0.1	-87.5
	Qs		110.3	23.2	110.5	114.3	27.2	114.6	116.1	28.9	116.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	d	U	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
		D	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
	j	U	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
		D	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	下端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
		D	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
	pt	U	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06
		D	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06
	Mal		176.8	133.0	176.8	176.8	133.0	176.8	176.8	133.0	176.8
	Mas	U	283.6	213.4	283.6	283.6	213.4	283.6	283.6	213.4	283.6
		D	283.6	213.4	283.6	283.6	213.4	283.6	283.6	213.4	283.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	372.6		372.6	372.6		372.6	372.6		372.6
		D	323.7		323.7	323.7		323.7	323.7		323.7
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	7.4	34.7	122.0	7.4	40.7	128.1	7.4	43.3	130.7
		負	121.8	34.4	7.4	127.9	40.5	7.4	130.5	43.1	7.4
	Qd		121.8	34.7	122.0	127.9	40.7	128.1	130.5	43.3	130.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		73.78	20.42	73.93	77.45	23.99	77.60	79.03	25.51	79.17
	a	l	1.016	1.038	1.016	1.016	1.037	1.016	1.016	1.038	1.016
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		212.6	221.8	212.6	212.6	221.8	212.6	212.6	221.9	212.6
	Qas	正	316.4	325.5	316.4	316.4	325.5	316.4	316.4	325.5	316.4
		負	316.4	325.5	316.4	316.4	325.5	316.4	316.4	325.5	316.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.50L		0.50L	0.50L		0.50L	0.50L		0.50L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	212.3		212.3	212.3		212.3	212.3		212.3
		D	221.8		221.8	221.8		221.8	221.8		221.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)	(33)	(400)	(33)
応力	Ml		120.2	-60.7	121.5	120.6	-61.0	120.4	148.0	-74.7	152.7
	Ms	U	217.7	0.0	218.4	199.9	0.0	199.5	197.6	0.0	201.4
		D	0.0	61.0	0.0	0.0	61.2	0.0	0.0	75.1	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		87.2	-0.2	-87.5	87.4	0.0	-87.3	107.6	-0.6	-108.7
	Qs		113.7	26.6	114.0	108.9	21.6	108.9	120.9	14.0	122.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	d	U	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
		D	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
	j	U	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
		D	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	下端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
		D	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
	pt	U	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06
		D	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06	1.06	0.74	1.06
	Mal		176.8	133.0	176.8	175.8	132.4	175.8	175.8	132.4	175.8
	Mas	U	283.6	213.4	283.6	282.1	212.4	282.1	282.1	212.4	282.1
		D	283.6	213.4	283.6	282.1	212.4	282.1	282.1	212.4	282.1
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	372.6		372.6	372.6		372.6	372.6		372.6
		D	323.7		323.7	323.7		323.7	323.7		323.7
	L'(L)		735.0 (800.0)			735.0 (800.0)			735.0 (800.0)		
	Qd	正	7.4	39.8	127.2	7.4	32.3	119.7	13.4	20.6	128.8
		負	126.9	39.5	7.4	119.7	32.3	7.4	127.6	19.5	13.4
	Qd		126.9	39.8	127.2	119.7	32.3	119.7	127.6	20.6	128.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		76.86	23.46	77.06	72.51	19.05	72.49	77.30	12.15	78.01
	a	l	1.015	1.036	1.015	1.019	1.041	1.019	1.006	1.027	1.006
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		212.4	221.6	212.4	197.9	206.4	197.9	196.2	204.6	196.2
	Qas	正	316.4	325.5	316.4	294.1	302.6	294.1	294.1	302.6	294.1
		負	316.4	325.5	316.4	294.1	302.6	294.1	294.1	302.6	294.1
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.50L		0.50L	0.50L		0.50L	0.62L		0.63L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	212.3		212.3	212.3		212.3	212.3		212.3
		D	221.8		221.8	221.8		221.8	221.8		221.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(35)	(33)	(400)	(35)	(33)	(400)	(35)
応力	Ml		271.4	-186.9	53.7	128.6	-65.2	113.9	127.8	-65.0	115.0
	Ms	U	374.8	0.0	232.7	225.8	0.0	217.7	240.6	0.0	234.6
		D	0.0	225.2	125.3	0.0	68.9	0.0	0.0	68.8	4.6
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		185.9	27.2	-131.5	91.7	1.8	-88.0	91.4	1.6	-88.2
	Qs		224.5	65.8	170.0	119.1	29.3	115.4	123.2	33.3	119.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		70.0	70.0	70.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
	D		160.0	160.0	160.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	d	U	151.5	151.5	151.5	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
		D	151.5	151.5	151.5	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
	j	U	132.5	132.5	132.5	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
		D	132.5	132.5	132.5	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2				2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	下端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2				2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	STP	径	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	63.52	63.52	63.52	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
		D	63.52	63.52	63.52	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
	pt	U	0.60	0.60	0.60	0.95	0.66	0.95	0.95	0.66	0.95
		D	0.60	0.60	0.60	0.95	0.66	0.95	0.95	0.66	0.95
	Mal		1723.2	1723.2	1723.2	177.6	133.5	177.6	177.6	133.5	177.6
	Mas	U	3446.4	3446.4	3446.4	284.9	214.2	284.9	284.9	214.2	284.9
		D	3446.4	3446.4	3446.4	284.9	214.2	284.9	284.9	214.2	284.9
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	4029.2		4029.2	372.6		372.6	372.6		372.6
		D	3715.1		3715.1	323.7		323.7	323.7		323.7
	L'(L)		732.5 (800.0)			732.5 (800.0)			732.5 (800.0)		
	Qd	正	128.1	30.6	189.3	5.2	39.3	129.2	5.2	46.0	135.8
		負	243.8	85.0	73.7	132.8	43.0	5.2	139.0	49.2	5.2
	Qd		243.8	85.0	189.3	132.8	43.0	129.2	139.0	49.2	135.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		26.27	9.17	20.41	71.52	22.50	69.55	74.85	25.74	73.12
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.007	1.028	1.007	1.009	1.031	1.009
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.227	1.227	1.227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.137	1.137	1.137	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564
	Qal		2425.0	2425.0	2425.0	224.9	234.9	224.9	225.3	235.3	225.3
	Qas	正	2465.5	2465.5	2465.5	336.6	346.3	336.6	336.6	346.3	336.6
		負	2733.8	2733.8	2733.8	336.6	346.3	336.6	336.6	346.3	336.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.18L		0.12L	0.53L		0.51L	0.80S		0.78S
		D	0.00		0.07S	0.00		0.00	0.00		0.03S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	367.5		365.0	211.6		211.6	211.6		211.6
		D	367.5		365.0	221.1		221.1	221.1		221.1
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）			G1A（ 3 ）		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(35)	(33)	(400)	(35)	(33)	(400)	(35)
応力	Ml		127.8	-65.0	115.2	128.2	-65.5	113.7	126.4	-63.8	118.8
	Ms	U	247.4	0.0	242.2	237.8	0.0	230.6	214.2	0.0	211.3
		D	0.0	69.1	11.8	0.0	69.5	3.1	0.0	66.5	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K1
	Ql		91.4	1.6	-88.3	91.6	1.8	-88.0	90.8	1.0	-88.9
	Qs		125.1	35.2	121.9	122.6	32.7	118.9	115.4	25.6	113.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
	D		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	d	U	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
		D	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2	47.2	48.5	47.2
	j	U	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
		D	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3	41.3	42.5	41.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	下端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19	5-D19
		2	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19	2-D19		2-D19
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
		D	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09	20.09	14.35	20.09
	pt	U	0.95	0.66	0.95	0.95	0.66	0.95	0.95	0.66	0.95
		D	0.95	0.66	0.95	0.95	0.66	0.95	0.95	0.66	0.95
	Mal		177.6	133.5	177.6	177.6	133.5	177.6	176.6	132.9	176.6
	Mas	U	284.9	214.2	284.9	284.9	214.2	284.9	283.4	213.2	283.4
		D	284.9	214.2	284.9	284.9	214.2	284.9	283.4	213.2	283.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	372.6		372.6	372.6		372.6	372.6		372.6
		D	323.7		323.7	323.7		323.7	323.7		323.7
	L'(L)		732.5 (800.0)			732.5 (800.0)			732.5 (800.0)		
	Qd	正	5.2	48.9	138.8	5.2	44.6	134.4	5.2	36.0	125.8
		負	141.9	52.1	5.2	138.0	48.2	5.2	127.7	37.9	5.2
	Qd		141.9	52.1	138.8	138.0	48.2	134.4	127.7	37.9	125.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		76.41	27.25	74.71	74.31	25.22	72.36	68.76	19.82	67.73
	a	l	1.009	1.031	1.009	1.008	1.030	1.008	1.012	1.034	1.012
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564	0.564
	Qal		225.3	235.3	225.3	225.2	235.2	225.2	208.8	218.0	208.8
	Qas	正	336.6	346.3	336.6	336.6	346.3	336.6	311.6	320.5	311.6
		負	336.6	346.3	336.6	336.6	346.3	336.6	311.6	320.5	311.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.82S		0.80S	0.80S		0.78S	0.52L		0.51L
		D	0.00		0.03S	0.00		0.03S	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	211.6		211.6	211.6		211.6	211.6		211.6
		D	221.1		221.1	221.1		221.1	221.1		221.1
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G1A (3)			FG (3)			G3 (3)		
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(33)	(400)	(35)	(115)	(400)	(115)	(139)	(400)	(139)
応力	Ml		163.9	-85.1	126.5	139.0	-162.5	314.2	188.1	-101.4	211.5
	Ms	U	220.6	0.0	190.6	1409.5	0.0	1523.6	1033.7	0.0	1044.1
		D	0.0	89.0	0.0	1131.5	193.1	895.2	657.5	107.9	621.1
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		115.5	4.7	-106.1	158.1	-21.9	-201.9	147.3	-2.9	-153.2
	Qs		131.9	21.2	122.6	593.2	457.0	637.0	468.5	324.1	474.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/KSS785		
	b		45.0	45.0	45.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0
	D		55.0	55.0	55.0	160.0	160.0	160.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	47.2	48.5	47.2	151.5	151.5	151.5	56.4	58.0	56.4
		D	47.2	48.5	47.2	151.5	151.5	151.5	56.4	58.0	56.4
	j	U	41.3	42.5	41.3	132.5	132.5	132.5	49.3	50.7	49.3
		D	41.3	42.5	41.3	132.5	132.5	132.5	49.3	50.7	49.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	8-D32	8-D32	8-D32	7-D29	7-D29	7-D29
		2	2-D19		2-D19				2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D19	5-D19	5-D19	8-D32	8-D32	8-D32	7-D29	7-D29	7-D29
		2	2-D19		2-D19				2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	S13	S13	S13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	20.09	14.35	20.09	63.52	63.52	63.52	57.78	44.94	57.78
		D	20.09	14.35	20.09	63.52	63.52	63.52	57.78	44.94	57.78
	pt	U	0.95	0.66	0.95	0.60	0.60	0.60	1.58	1.19	1.58
		D	0.95	0.66	0.95	0.60	0.60	0.60	1.58	1.19	1.58
	Mal		176.6	132.9	176.6	1723.2	1723.2	1723.2	546.7	447.3	546.7
	Mas	U	283.4	213.2	283.4	3446.4	3446.4	3446.4	1093.4	894.6	1093.4
		D	283.4	213.2	283.4	3446.4	3446.4	3446.4	1093.4	894.6	1093.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	372.6		372.6	4029.2		4029.2	1315.9		1315.9
		D	323.7		323.7	3715.1		3715.1	1257.4		1257.4
	L'(L)		732.5 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	15.7	20.0	130.8	494.5	674.5	854.5	334.4	484.7	634.9
		負	140.2	29.4	15.7	810.7	630.7	450.7	629.1	478.8	328.6
	Qd		140.2	29.4	130.8	810.7	674.5	854.5	629.1	484.7	634.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		75.47	15.38	70.43	87.38	72.70	92.10	196.24	146.99	198.06
	a	l	1.000	1.019	1.000	1.973	1.973	1.973	1.159	1.183	1.159
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.082	1.082	1.082	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.132	1.132	1.132	1.000	1.000	1.000
	pw		0.564	0.564	0.564	1.137	1.137	1.137	0.780	0.780	0.780
	Qal		207.1	215.8	207.1	2403.8	2403.8	2403.8	497.1	517.9	497.1
	Qas	正	311.6	320.5	311.6	2562.4	2562.4	2562.4	1051.5	1081.6	1051.5
		負	311.6	320.5	311.6	2621.3	2621.3	2621.3	1051.5	1081.6	1051.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.67L		0.61L	0.76S		0.81S	1.57S		1.59S
		D	0.00		0.00	0.47S		0.43S	0.84S		0.82S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	211.6		211.6	285.0		285.0	122.9		130.4
		D	221.1		221.1	285.0		285.0	137.4		144.9
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(139)	(400)	(139)	(140)	(400)	(140)	(140)	(400)	(140)
応力	Ml		186.4	-98.6	204.8	178.4	-92.9	192.2	178.0	-93.0	192.4
	Ms	U	831.8	0.0	843.7	741.1	0.0	748.7	697.6	0.0	704.5
		D	459.1	101.8	434.2	384.3	96.0	364.4	341.6	96.7	319.7
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		144.7	-2.3	-149.3	137.3	-1.7	-140.7	137.2	-1.8	-140.8
	Qs		390.5	248.1	395.1	352.5	217.0	355.9	335.6	200.2	339.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	D		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	56.4	58.0	56.4	50.9	53.0	50.9	50.9	53.0	50.9
		D	56.4	58.0	56.4	50.9	53.0	50.9	50.9	53.0	50.9
	j	U	49.3	50.7	49.3	44.5	46.4	44.5	44.5	46.4	44.5
		D	49.3	50.7	49.3	44.5	46.4	44.5	44.5	46.4	44.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D29	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	7-D29	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	S13	S13	S13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	57.78	44.94	57.78	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94
		D	57.78	44.94	57.78	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94
	pt	U	1.58	1.19	1.58	1.61	1.10	1.61	1.61	1.10	1.61
		D	1.58	1.19	1.58	1.61	1.10	1.61	1.61	1.10	1.61
	Mal		546.7	447.3	546.7	379.3	291.0	379.3	379.3	291.0	379.3
	Mas	U	1093.4	894.6	1093.4	758.6	582.1	758.6	758.6	582.1	758.6
		D	1093.4	894.6	1093.4	758.6	582.1	758.6	758.6	582.1	758.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1315.9		1315.9	936.0		936.0	936.0		936.0
		D	1257.4		1257.4	883.2		883.2	883.2		883.2
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	224.0	371.0	518.0	185.6	324.6	463.6	160.4	299.4	438.4
		負	513.4	366.4	219.4	460.1	321.1	182.2	434.8	295.8	156.8
	Qd		513.4	371.0	518.0	460.1	324.6	463.6	434.8	299.4	438.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		160.16	112.52	161.60	187.82	127.32	189.23	177.48	117.44	178.95
	a	l	1.165	1.189	1.165	1.086	1.118	1.086	1.085	1.117	1.085
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.780	0.780	0.780	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
	Qal		498.7	519.5	498.7	454.1	479.5	454.1	454.0	479.4	454.0
	Qas	正	1051.5	1081.6	1051.5	657.3	684.0	657.3	657.3	684.0	657.3
		負	1051.5	1081.6	1051.5	657.3	684.0	657.3	657.3	684.0	657.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.29S		1.30S	1.64S		1.65S	1.55S		1.56S
		D	0.56S		0.55S	0.66S		0.65S	0.57S		0.56S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	122.9		130.4	121.6		129.1	121.6		129.1
		D	137.4		144.9	136.1		143.6	136.1		143.6
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(140)	(400)	(140)	(140)	(400)	(140)	(115)	(400)	(115)
応力	Ml		172.9	-89.1	183.6	173.1	-95.7	196.8	277.2	-128.0	244.9
	Ms	U	532.6	0.0	539.1	462.4	0.0	482.5	1431.6	0.0	1410.7
		D	186.8	91.2	171.8	116.3	97.5	88.9	877.2	133.7	920.9
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		132.2	-1.3	-134.9	134.4	-3.0	-140.4	184.0	4.0	-176.0
	Qs		269.8	138.9	272.4	245.0	113.6	251.0	591.1	411.1	583.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	70.0	70.0	70.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	160.0	160.0	160.0
	d	U	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	151.5	151.5	151.5
		D	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	151.5	151.5	151.5
	j	U	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	132.5	132.5	132.5
		D	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	132.5	132.5	132.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29			
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	63.52	63.52	63.52
		D	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	63.52	63.52	63.52
	pt	U	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69	0.60	0.60	0.60
		D	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69	0.60	0.60	0.60
	Mal		305.6	232.1	305.6	305.6	232.1	305.6	1723.2	1723.2	1723.2
	Mas	U	611.2	464.2	611.2	611.2	464.2	611.2	3446.4	3446.4	3446.4
		D	611.2	464.2	611.2	611.2	464.2	611.2	3446.4	3446.4	3446.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	804.4		804.4	804.4		804.4	4029.2		4029.2
		D	751.9		751.9	751.9		751.9	3715.1		3715.1
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	74.1	207.6	341.2	31.5	168.9	306.2	426.5	606.5	786.5
		負	338.5	204.9	71.4	300.3	162.9	25.5	794.6	614.6	434.6
	Qd		338.5	207.6	341.2	300.3	168.9	306.2	794.6	614.6	786.5
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		170.04	99.54	171.39	150.86	80.95	153.84	85.64	66.24	84.77
	a	l	1.083	1.121	1.083	1.060	1.097	1.060	2.000	2.000	2.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.112	1.112	1.112
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.102	1.102	1.102
	pw		1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.137	1.137	1.137
	Qal		344.2	366.6	344.2	340.7	362.8	340.7	2425.0	2425.0	2425.0
	Qas	正	499.7	523.6	499.7	499.7	523.6	499.7	2598.1	2598.1	2598.1
		負	499.7	523.6	499.7	499.7	523.6	499.7	2585.8	2585.8	2585.8
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.42S		1.43S	1.26S		1.28S	0.75S		0.74S
		D	0.31S		0.30S	0.13S		0.11S	0.40S		0.41S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	121.6		129.1	121.6		129.1	285.0		285.0
		D	136.1		143.6	136.1		143.6	285.0		285.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(139)	(400)	(139)	(139)	(400)	(139)	(140)	(400)	(140)
応力	Ml		201.8	-99.5	201.6	197.4	-97.0	196.9	186.6	-91.7	186.3
	Ms	U	1033.9	0.0	1033.6	843.4	0.0	842.8	751.5	0.0	751.1
		D	630.3	99.6	630.4	448.6	97.1	449.0	378.3	91.8	378.5
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		150.3	0.0	-150.2	147.1	0.1	-147.0	139.0	0.0	-138.9
	Qs		468.8	318.5	468.7	394.3	247.3	394.2	356.3	217.3	356.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	56.4	58.0	56.4	56.4	58.0	56.4	50.9	53.0	50.9
		D	56.4	58.0	56.4	56.4	58.0	56.4	50.9	53.0	50.9
	j	U	49.3	50.7	49.3	49.3	50.7	49.3	44.5	46.4	44.5
		D	49.3	50.7	49.3	49.3	50.7	49.3	44.5	46.4	44.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	57.78	44.94	57.78	57.78	44.94	57.78	44.94	32.10	44.94
		D	57.78	44.94	57.78	57.78	44.94	57.78	44.94	32.10	44.94
	pt	U	1.58	1.19	1.58	1.58	1.19	1.58	1.61	1.10	1.61
		D	1.58	1.19	1.58	1.58	1.19	1.58	1.61	1.10	1.61
	Mal		546.7	447.3	546.7	546.7	447.3	546.7	379.3	291.0	379.3
	Mas	U	1093.4	894.6	1093.4	1093.4	894.6	1093.4	758.6	582.1	758.6
		D	1093.4	894.6	1093.4	1093.4	894.6	1093.4	758.6	582.1	758.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1315.9		1315.9	1315.9		1315.9	936.0		936.0
		D	1257.4		1257.4	1257.4		1257.4	883.2		883.2
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	327.5	477.7	628.0	223.8	370.8	517.8	186.9	325.9	464.8
		負	628.0	477.8	327.5	518.0	370.9	223.9	464.9	325.9	187.0
	Qd		628.0	477.8	628.0	518.0	370.9	517.8	464.9	325.9	464.8
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		195.91	144.90	195.89	161.57	112.50	161.54	189.78	127.85	189.75
	a	l	1.183	1.206	1.183	1.183	1.207	1.183	1.100	1.132	1.100
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	1.155	1.155	1.155
	Qal		503.4	524.4	503.4	503.6	524.6	503.6	457.0	482.6	457.0
	Qas	正	1051.5	1081.6	1051.5	1051.5	1081.6	1051.5	657.3	684.0	657.3
		負	1051.5	1081.6	1051.5	1051.5	1081.6	1051.5	657.3	684.0	657.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.57S		1.57S	1.30S		1.30S	1.66S		1.66S
		D	0.82S		0.82S	0.56S		0.56S	0.67S		0.67S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	128.5		128.5	128.5		128.5	127.3		127.3
		D	143.0		143.0	143.0		143.0	141.8		141.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(140)	(400)	(140)	(140)	(400)	(140)	(140)	(400)	(140)
応力	Ml		186.6	-91.7	186.3	179.3	-88.1	179.1	187.5	-93.6	186.5
	Ms	U	707.2	0.0	706.7	545.8	0.0	545.4	485.6	0.0	484.3
		D	333.9	91.8	334.2	187.1	88.2	187.2	110.6	93.7	111.3
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2
	Ql		139.0	0.0	-138.9	133.6	0.0	-133.5	137.5	0.1	-137.3
	Qs		339.2	200.2	339.1	274.5	140.9	274.4	252.1	114.7	251.9
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	50.9	53.0	50.9	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6
		D	50.9	53.0	50.9	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6
	j	U	44.5	46.4	44.5	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2
		D	44.5	46.4	44.5	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
		D	44.94	32.10	44.94	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
	pt	U	1.61	1.10	1.61	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69
		D	1.61	1.10	1.61	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69
	Mal		379.3	291.0	379.3	305.6	232.1	305.6	305.6	232.1	305.6
	Mas	U	758.6	582.1	758.6	611.2	464.2	611.2	611.2	464.2	611.2
		D	758.6	582.1	758.6	611.2	464.2	611.2	611.2	464.2	611.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	936.0		936.0	804.4		804.4	804.4		804.4
		D	883.2		883.2	751.9		751.9	751.9		751.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	161.3	300.2	439.2	77.8	211.3	344.9	34.4	171.8	309.2
		負	439.3	300.3	161.3	345.0	211.4	77.8	309.4	172.0	34.6
	Qd		439.3	300.3	439.2	345.0	211.4	344.9	309.4	172.0	309.2
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		179.33	117.80	179.29	173.28	101.35	173.25	155.42	82.46	155.30
	a	l	1.100	1.132	1.100	1.094	1.132	1.094	1.082	1.119	1.082
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.155	1.155	1.155	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
	Qal		457.0	482.5	457.0	345.9	368.3	345.9	344.0	366.3	344.0
	Qas	正	657.3	684.0	657.3	499.7	523.6	499.7	499.7	523.6	499.7
		負	657.3	684.0	657.3	499.7	523.6	499.7	499.7	523.6	499.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.57S		1.57S	1.44S		1.44S	1.30S		1.29S
		D	0.57S		0.57S	0.33S		0.33S	0.14S		0.14S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	127.3		127.3	127.3		127.3	127.3		127.3
		D	141.8		141.8	141.8		141.8	141.8		141.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG（ 3 ）			G2（ 3 ）			G2（ 3 ）		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(115)	(400)	(115)	(139)	(400)	(139)	(139)	(400)	(139)
応力	Ml		253.2	-135.9	253.2	201.7	-99.5	201.7	197.1	-97.1	197.1
	Ms	U	1431.6	0.0	1431.6	1033.6	0.0	1033.6	842.9	0.0	842.9
		D	925.2	135.9	925.2	630.1	99.5	630.1	448.8	97.1	448.8
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		180.0	0.0	-180.0	150.2	-0.0	-150.2	147.0	0.0	-147.0
	Qs		593.5	413.5	593.5	468.7	318.4	468.7	394.2	247.2	394.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785		
	b		70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	D		160.0	160.0	160.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	151.5	151.5	151.5	56.4	58.0	56.4	56.4	58.0	56.4
		D	151.5	151.5	151.5	56.4	58.0	56.4	56.4	58.0	56.4
	j	U	132.5	132.5	132.5	49.3	50.7	49.3	49.3	50.7	49.3
		D	132.5	132.5	132.5	49.3	50.7	49.3	49.3	50.7	49.3
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29
		2				2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	8-D32	8-D32	8-D32	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29
		2				2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D16	D16	D16	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	63.52	63.52	63.52	57.78	44.94	57.78	57.78	44.94	57.78
		D	63.52	63.52	63.52	57.78	44.94	57.78	57.78	44.94	57.78
	pt	U	0.60	0.60	0.60	1.58	1.19	1.58	1.58	1.19	1.58
		D	0.60	0.60	0.60	1.58	1.19	1.58	1.58	1.19	1.58
	Mal		1723.2	1723.2	1723.2	546.7	447.3	546.7	546.7	447.3	546.7
	Mas	U	3446.4	3446.4	3446.4	1093.4	894.6	1093.4	1093.4	894.6	1093.4
		D	3446.4	3446.4	3446.4	1093.4	894.6	1093.4	1093.4	894.6	1093.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	4029.2		4029.2	1315.9		1315.9	1315.9		1315.9
		D	3715.1		3715.1	1257.4		1257.4	1257.4		1257.4
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	440.2	620.2	800.2	327.4	477.6	627.9	223.8	370.8	517.8
		負	800.2	620.2	440.2	627.9	477.6	327.4	517.8	370.8	223.8
	Qd		800.2	620.2	800.2	627.9	477.6	627.9	517.8	370.8	517.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		86.25	66.85	86.25	195.86	144.85	195.86	161.53	112.46	161.53
	a	l	2.000	2.000	2.000	1.183	1.206	1.183	1.184	1.208	1.184
		s.正	1.106	1.106	1.106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.106	1.106	1.106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.137	1.137	1.137	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780
	Qal		2425.0	2425.0	2425.0	503.4	524.4	503.4	503.8	524.8	503.8
	Qas	正	2591.0	2591.0	2591.0	1051.5	1081.6	1051.5	1051.5	1081.6	1051.5
		負	2591.0	2591.0	2591.0	1051.5	1081.6	1051.5	1051.5	1081.6	1051.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.75S		0.75S	1.57S		1.57S	1.30S		1.30S
		D	0.42S		0.42S	0.82S		0.82S	0.56S		0.56S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	285.0		285.0	128.5		128.5	128.5		128.5
		D	285.0		285.0	143.0		143.0	143.0		143.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(140)	(400)	(140)	(140)	(400)	(140)	(140)	(400)	(140)
応力	Ml		186.4	-91.8	186.4	186.4	-91.8	186.4	179.2	-88.2	179.2
	Ms	U	751.2	0.0	751.2	706.8	0.0	706.8	545.4	0.0	545.4
		D	378.3	91.8	378.3	334.0	91.8	334.0	187.0	88.2	187.0
	L.no		K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	Ql		139.0	-0.0	-139.0	139.0	-0.0	-139.0	133.6	0.0	-133.6
	Qs		356.2	217.2	356.2	339.1	200.1	339.1	274.4	140.8	274.4
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	45.0	45.0	45.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	50.9	53.0	50.9	50.9	53.0	50.9	50.6	53.0	50.6
		D	50.9	53.0	50.9	50.9	53.0	50.9	50.6	53.0	50.6
	j	U	44.5	46.4	44.5	44.5	46.4	44.5	44.2	46.4	44.2
		D	44.5	46.4	44.5	44.5	46.4	44.5	44.2	46.4	44.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94	38.52	25.68	38.52
		D	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94	38.52	25.68	38.52
	pt	U	1.61	1.10	1.61	1.61	1.10	1.61	1.69	1.08	1.69
		D	1.61	1.10	1.61	1.61	1.10	1.61	1.69	1.08	1.69
	Mal		379.3	291.0	379.3	379.3	291.0	379.3	305.6	232.1	305.6
	Mas	U	758.6	582.1	758.6	758.6	582.1	758.6	611.2	464.2	611.2
		D	758.6	582.1	758.6	758.6	582.1	758.6	611.2	464.2	611.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	936.0		936.0	936.0		936.0	804.4		804.4
		D	883.2		883.2	883.2		883.2	751.9		751.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	186.8	325.8	464.8	161.2	300.2	439.2	77.7	211.3	344.8
		負	464.8	325.8	186.8	439.2	300.2	161.2	344.8	211.3	77.7
	Qd		464.8	325.8	464.8	439.2	300.2	439.2	344.8	211.3	344.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		189.74	127.80	189.74	179.28	117.76	179.28	173.22	101.28	173.22
	a	l	1.100	1.133	1.100	1.100	1.133	1.100	1.095	1.132	1.095
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.129	1.129	1.129
	Qal		457.1	482.7	457.1	457.1	482.7	457.1	345.9	368.4	345.9
	Qas	正	657.3	684.0	657.3	657.3	684.0	657.3	499.7	523.6	499.7
		負	657.3	684.0	657.3	657.3	684.0	657.3	499.7	523.6	499.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.66S		1.66S	1.57S		1.57S	1.44S		1.44S
		D	0.67S		0.67S	0.57S		0.57S	0.33S		0.33S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	127.3		127.3	127.3		127.3	127.3		127.3
		D	141.8		141.8	141.8		141.8	141.8		141.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			FG (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(140)	(400)	(140)	(115)	(400)	(115)	(139)	(400)	(139)
応力	Ml		186.9	-93.7	186.9	244.9	-128.0	277.2	201.6	-99.5	201.8
	Ms	U	484.4	0.0	484.4	1410.7	0.0	1431.6	1033.6	0.0	1033.9
		D	110.5	93.7	110.5	920.9	133.7	877.2	630.4	99.6	630.3
	L.no		K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		137.4	0.0	-137.4	176.0	-4.0	-184.0	150.2	-0.0	-150.3
	Qs		251.8	114.4	251.8	583.0	411.1	591.1	468.7	318.5	468.8
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/KSS785		
	b		45.0	45.0	45.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0
	D		60.0	60.0	60.0	160.0	160.0	160.0	65.0	65.0	65.0
	d	U	50.6	53.0	50.6	151.5	151.5	151.5	56.4	58.0	56.4
		D	50.6	53.0	50.6	151.5	151.5	151.5	56.4	58.0	56.4
	j	U	44.2	46.4	44.2	132.5	132.5	132.5	49.3	50.7	49.3
		D	44.2	46.4	44.2	132.5	132.5	132.5	49.3	50.7	49.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32	7-D29	7-D29	7-D29
		2	2-D29		2-D29				2-D29		2-D29
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32	7-D29	7-D29	7-D29
		2	2-D29		2-D29				2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D16	D16	D16	S13	S13	S13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	63.52	63.52	63.52	57.78	44.94	57.78
		D	38.52	25.68	38.52	63.52	63.52	63.52	57.78	44.94	57.78
	pt	U	1.69	1.08	1.69	0.60	0.60	0.60	1.58	1.19	1.58
		D	1.69	1.08	1.69	0.60	0.60	0.60	1.58	1.19	1.58
	Mal		305.6	232.1	305.6	1723.2	1723.2	1723.2	546.7	447.3	546.7
	Mas	U	611.2	464.2	611.2	3446.4	3446.4	3446.4	1093.4	894.6	1093.4
		D	611.2	464.2	611.2	3446.4	3446.4	3446.4	1093.4	894.6	1093.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	804.4		804.4	4029.2		4029.2	1315.9		1315.9
		D	751.9		751.9	3715.1		3715.1	1257.4		1257.4
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	34.2	171.6	309.0	434.6	614.6	794.6	327.5	477.8	628.0
		負	309.0	171.6	34.2	786.5	606.5	426.5	628.0	477.7	327.5
	Qd		309.0	171.6	309.0	786.5	614.6	794.6	628.0	477.8	628.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		155.23	82.28	155.23	84.77	66.24	85.64	195.89	144.90	195.91
	a	l	1.084	1.121	1.084	2.000	2.000	2.000	1.183	1.206	1.183
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.102	1.102	1.102	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.112	1.112	1.112	1.000	1.000	1.000
	pw		1.129	1.129	1.129	1.137	1.137	1.137	0.780	0.780	0.780
	Qal		344.3	366.6	344.3	2425.0	2425.0	2425.0	503.4	524.4	503.4
	Qas	正	499.7	523.6	499.7	2585.8	2585.8	2585.8	1051.5	1081.6	1051.5
		負	499.7	523.6	499.7	2598.1	2598.1	2598.1	1051.5	1081.6	1051.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.29S		1.29S	0.74S		0.75S	1.57S		1.57S
		D	0.14S		0.14S	0.41S		0.40S	0.82S		0.82S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	127.3		127.3	285.0		285.0	128.5		128.5
		D	141.8		141.8	285.0		285.0	143.0		143.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(139)	(400)	(139)	(140)	(400)	(140)	(140)	(400)	(140)
応力	Ml		196.9	-97.0	197.4	186.3	-91.7	186.6	186.3	-91.7	186.6
	Ms	U	842.8	0.0	843.4	751.1	0.0	751.5	706.7	0.0	707.2
		D	449.0	97.1	448.6	378.5	91.8	378.3	334.2	91.8	333.9
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		147.0	-0.1	-147.1	138.9	-0.0	-139.0	138.9	-0.0	-139.0
	Qs		394.2	247.3	394.3	356.2	217.3	356.3	339.1	200.2	339.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	D		65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	56.4	58.0	56.4	50.9	53.0	50.9	50.9	53.0	50.9
		D	56.4	58.0	56.4	50.9	53.0	50.9	50.9	53.0	50.9
	j	U	49.3	50.7	49.3	44.5	46.4	44.5	44.5	46.4	44.5
		D	49.3	50.7	49.3	44.5	46.4	44.5	44.5	46.4	44.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D29	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	7-D29	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	S13	S13	S13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	57.78	44.94	57.78	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94
		D	57.78	44.94	57.78	44.94	32.10	44.94	44.94	32.10	44.94
	pt	U	1.58	1.19	1.58	1.61	1.10	1.61	1.61	1.10	1.61
		D	1.58	1.19	1.58	1.61	1.10	1.61	1.61	1.10	1.61
	Mal		546.7	447.3	546.7	379.3	291.0	379.3	379.3	291.0	379.3
	Mas	U	1093.4	894.6	1093.4	758.6	582.1	758.6	758.6	582.1	758.6
		D	1093.4	894.6	1093.4	758.6	582.1	758.6	758.6	582.1	758.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1315.9		1315.9	936.0		936.0	936.0		936.0
		D	1257.4		1257.4	883.2		883.2	883.2		883.2
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	223.9	370.9	518.0	187.0	325.9	464.9	161.3	300.3	439.3
		負	517.8	370.8	223.8	464.8	325.9	186.9	439.2	300.2	161.3
	Qd		517.8	370.9	518.0	464.8	325.9	464.9	439.2	300.3	439.3
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		161.54	112.50	161.57	189.75	127.85	189.78	179.29	117.80	179.33
	a	l	1.183	1.207	1.183	1.100	1.132	1.100	1.100	1.132	1.100
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.780	0.780	0.780	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
	Qal		503.6	524.6	503.6	457.0	482.6	457.0	457.0	482.5	457.0
	Qas	正	1051.5	1081.6	1051.5	657.3	684.0	657.3	657.3	684.0	657.3
		負	1051.5	1081.6	1051.5	657.3	684.0	657.3	657.3	684.0	657.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.30S		1.30S	1.66S		1.66S	1.57S		1.57S
		D	0.56S		0.56S	0.67S		0.67S	0.57S		0.57S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	128.5		128.5	127.3		127.3	127.3		127.3
		D	143.0		143.0	141.8		141.8	141.8		141.8
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G2 (3)			G2 (3)			FG (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5]			Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(140)	(400)	(140)	(140)	(400)	(140)	(115)	(400)	(115)
応力	Ml		179.1	-88.1	179.3	186.5	-93.6	187.5	314.2	-162.5	139.0
	Ms	U	545.4	0.0	545.8	484.3	0.0	485.6	1523.6	0.0	1409.5
		D	187.2	88.2	187.1	111.3	93.7	110.6	895.2	193.1	1131.5
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		133.5	-0.0	-133.6	137.3	-0.1	-137.5	201.9	21.9	-158.1
	Qs		274.4	140.9	274.5	251.9	114.7	252.1	637.0	457.0	593.2
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	70.0	70.0	70.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	160.0	160.0	160.0
	d	U	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	151.5	151.5	151.5
		D	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6	151.5	151.5	151.5
	j	U	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	132.5	132.5	132.5
		D	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2	132.5	132.5	132.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29			
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	8-D32	8-D32	8-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	63.52	63.52	63.52
		D	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52	63.52	63.52	63.52
	pt	U	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69	0.60	0.60	0.60
		D	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69	0.60	0.60	0.60
	Mal		305.6	232.1	305.6	305.6	232.1	305.6	1723.2	1723.2	1723.2
	Mas	U	611.2	464.2	611.2	611.2	464.2	611.2	3446.4	3446.4	3446.4
		D	611.2	464.2	611.2	611.2	464.2	611.2	3446.4	3446.4	3446.4
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	804.4		804.4	804.4		804.4	4029.2		4029.2
		D	751.9		751.9	751.9		751.9	3715.1		3715.1
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	77.8	211.4	345.0	34.6	172.0	309.4	450.7	630.7	810.7
		負	344.9	211.3	77.8	309.2	171.8	34.4	854.5	674.5	494.5
	Qd		344.9	211.4	345.0	309.2	172.0	309.4	854.5	674.5	810.7
	L.no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		173.25	101.35	173.28	155.30	82.46	155.42	92.10	72.70	87.38
	a	l	1.094	1.132	1.094	1.082	1.119	1.082	1.973	1.973	1.973
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.132	1.132	1.132
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.082	1.082	1.082
	pw		1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.137	1.137	1.137
	Qal		345.9	368.3	345.9	344.0	366.3	344.0	2403.8	2403.8	2403.8
	Qas	正	499.7	523.6	499.7	499.7	523.6	499.7	2621.3	2621.3	2621.3
		負	499.7	523.6	499.7	499.7	523.6	499.7	2562.4	2562.4	2562.4
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.44S		1.44S	1.29S		1.30S	0.81S		0.76S
		D	0.33S		0.33S	0.14S		0.14S	0.43S		0.47S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	127.3		127.3	127.3		127.3	285.0		285.0
		D	141.8		141.8	141.8		141.8	285.0		285.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(139)	(400)	(139)	(139)	(400)	(139)	(140)	(400)	(140)
応力	Ml		211.5	-101.4	188.1	204.8	-98.6	186.4	192.2	-92.9	178.4
	Ms	U	1044.1	0.0	1033.7	843.7	0.0	831.8	748.7	0.0	741.1
		D	621.1	107.9	657.5	434.2	101.8	459.1	364.4	96.0	384.3
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		153.2	2.9	-147.3	149.3	2.3	-144.7	140.7	1.7	-137.3
	Qs		474.3	324.1	468.5	395.1	248.1	390.5	355.9	217.0	352.5
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/SD295		
	b		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	55.0	55.0	55.0
	D		65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	56.4	58.0	56.4	56.4	58.0	56.4	50.9	53.0	50.9
		D	56.4	58.0	56.4	56.4	58.0	56.4	50.9	53.0	50.9
	j	U	49.3	50.7	49.3	49.3	50.7	49.3	44.5	46.4	44.5
		D	49.3	50.7	49.3	49.3	50.7	49.3	44.5	46.4	44.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	7-D29	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	5-100	5-100	5-100
曲げ	at	U	57.78	44.94	57.78	57.78	44.94	57.78	44.94	32.10	44.94
		D	57.78	44.94	57.78	57.78	44.94	57.78	44.94	32.10	44.94
	pt	U	1.58	1.19	1.58	1.58	1.19	1.58	1.61	1.10	1.61
		D	1.58	1.19	1.58	1.58	1.19	1.58	1.61	1.10	1.61
	Mal		546.7	447.3	546.7	546.7	447.3	546.7	379.3	291.0	379.3
	Mas	U	1093.4	894.6	1093.4	1093.4	894.6	1093.4	758.6	582.1	758.6
		D	1093.4	894.6	1093.4	1093.4	894.6	1093.4	758.6	582.1	758.6
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	1315.9		1315.9	1315.9		1315.9	936.0		936.0
		D	1257.4		1257.4	1257.4		1257.4	883.2		883.2
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	328.6	478.8	629.1	219.4	366.4	513.4	182.2	321.1	460.1
		負	634.9	484.7	334.4	518.0	371.0	224.0	463.6	324.6	185.6
	Qd		634.9	484.7	629.1	518.0	371.0	513.4	463.6	324.6	460.1
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		198.06	146.99	196.24	161.60	112.52	160.16	189.23	127.32	187.82
	a	l	1.159	1.183	1.159	1.165	1.189	1.165	1.086	1.118	1.086
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	1.155	1.155	1.155
	Qal		497.1	517.9	497.1	498.7	519.5	498.7	454.1	479.5	454.1
	Qas	正	1051.5	1081.6	1051.5	1051.5	1081.6	1051.5	657.3	684.0	657.3
		負	1051.5	1081.6	1051.5	1051.5	1081.6	1051.5	657.3	684.0	657.3
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.59S		1.57S	1.30S		1.29S	1.65S		1.64S
		D	0.82S		0.84S	0.55S		0.56S	0.65S		0.66S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	130.4		122.9	130.4		122.9	129.1		121.6
		D	144.9		137.4	144.9		137.4	143.6		136.1
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)		
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6]			Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(140)	(400)	(140)	(140)	(400)	(140)	(140)	(400)	(140)
応力	Ml		192.4	-93.0	178.0	183.6	-89.1	172.9	196.8	-95.7	173.1
	Ms	U	704.5	0.0	697.6	539.1	0.0	532.6	482.5	0.0	462.4
		D	319.7	96.7	341.6	171.8	91.2	186.8	88.9	97.5	116.3
	L.no		K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2
	Ql		140.8	1.8	-137.2	134.9	1.3	-132.2	140.4	3.0	-134.4
	Qs		339.2	200.2	335.6	272.4	138.9	269.8	251.0	113.6	245.0
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		55.0	55.0	55.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
	D		60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	d	U	50.9	53.0	50.9	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6
		D	50.9	53.0	50.9	50.6	53.0	50.6	50.6	53.0	50.6
	j	U	44.5	46.4	44.5	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2
		D	44.5	46.4	44.5	44.2	46.4	44.2	44.2	46.4	44.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29	2-D29		2-D29
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
		D	44.94	32.10	44.94	38.52	25.68	38.52	38.52	25.68	38.52
	pt	U	1.61	1.10	1.61	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69
		D	1.61	1.10	1.61	1.69	1.08	1.69	1.69	1.08	1.69
	Mal		379.3	291.0	379.3	305.6	232.1	305.6	305.6	232.1	305.6
	Mas	U	758.6	582.1	758.6	611.2	464.2	611.2	611.2	464.2	611.2
		D	758.6	582.1	758.6	611.2	464.2	611.2	611.2	464.2	611.2
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	936.0		936.0	804.4		804.4	804.4		804.4
		D	883.2		883.2	751.9		751.9	751.9		751.9
	L'(L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	156.8	295.8	434.8	71.4	204.9	338.5	25.5	162.9	300.3
		負	438.4	299.4	160.4	341.2	207.6	74.1	306.2	168.9	31.5
	Qd		438.4	299.4	434.8	341.2	207.6	338.5	306.2	168.9	300.3
	L.no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		178.95	117.44	177.48	171.39	99.54	170.04	153.84	80.95	150.86
	a	l	1.085	1.117	1.085	1.083	1.121	1.083	1.060	1.097	1.060
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.155	1.155	1.155	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
	Qal		454.0	479.4	454.0	344.2	366.6	344.2	340.7	362.8	340.7
	Qas	正	657.3	684.0	657.3	499.7	523.6	499.7	499.7	523.6	499.7
		負	657.3	684.0	657.3	499.7	523.6	499.7	499.7	523.6	499.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.56S		1.55S	1.43S		1.42S	1.28S		1.26S
		D	0.56S		0.57S	0.30S		0.31S	0.11S		0.13S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	129.1		121.6	129.1		121.6	129.1		121.6
		D	143.6		136.1	143.6		136.1	143.6		136.1
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3]			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)
応力	Ml		0.0	-44.2	63.6	63.6	-20.3	47.9	47.9	-28.1	47.9
	Ms	U	0.0	0.0	63.6	63.6	0.0	47.9	47.9	0.0	47.9
		D	0.0	44.2	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	28.1	0.0
	L.no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		28.1	-7.9	-44.0	38.1	2.0	-34.1	36.1	0.0	-36.1
	Qs		28.1	7.9	44.0	38.1	2.0	34.1	36.1	0.0	36.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
		D	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
	Mal		135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3
	Mas	U	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5
		D	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L'(L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			800.0 (800.0)		
	Qd	正	28.1	7.9	44.0	38.1	2.0	34.1	36.1	0.0	36.1
		負	28.1	7.9	44.0	38.1	2.0	34.1	36.1	0.0	36.1
	Qd		28.1	7.9	44.0	38.1	2.0	34.1	36.1	0.0	36.1
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		19.16	5.41	29.98	25.90	1.34	23.23	24.57	0.00	24.57
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2
	Qas	正	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	468.9	468.9	468.9
		負	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	468.9	468.9	468.9
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.28L		0.44L	0.38L		0.34L	0.36L		0.36L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5]			Y4ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6]			X1ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(75)	(0)
	短期		(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(75)	(25)
応力	Ml		47.9	-20.3	63.6	63.6	-44.2	0.0	-0.0	-0.6	2.9
	Ms	U	47.9	0.0	63.6	63.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
		D	0.0	20.3	0.0	0.0	44.2	0.0	0.0	0.6	0.0
	L.no		K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		34.1	-2.0	-38.1	44.0	7.9	-28.1	3.1	-2.0	-7.0
	Qs		34.1	2.0	38.1	44.0	7.9	28.1	3.1	2.0	7.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
		D	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
	Mal		135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3
	Mas	U	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5
		D	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L'(L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			125.0 (150.0)		
	Qd	正	34.1	2.0	38.1	44.0	7.9	28.1	3.1	2.0	7.0
		負	34.1	2.0	38.1	44.0	7.9	28.1	3.1	2.0	7.0
	Qd		34.1	2.0	38.1	44.0	7.9	28.1	3.1	2.0	7.0
	L.no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		23.23	1.34	25.90	29.98	5.41	19.16	2.09	1.33	4.75
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.998	1.998	1.998
		s.正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.998	1.998	1.998
		s.負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.998	1.998	1.998
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	311.8	311.8	311.8
	Qas	正	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	468.5	468.5	468.5
		負	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	281.6	468.5	468.5	468.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.34L		0.38L	0.44L		0.28L	0.03L		0.07L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	75.0		50.0
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	75.0		50.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			X1ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			X2ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X2ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)
	短期		(40)	(90)	(0)	(0)	(75)	(23)	(43)	(90)	(0)
応力	Ml		4.4	-1.0	-0.0	0.0	-0.7	3.6	5.8	-1.2	0.0
	Ms	U	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.8	0.0	0.0
		D	0.0	1.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.2	0.0
	L.no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		8.8	2.5	-3.9	3.3	-2.4	-8.1	10.8	3.2	-4.4
	Qs		8.8	2.5	3.9	3.3	2.4	8.1	10.8	3.2	4.4
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
		D	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
	Mal		135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3
	Mas	U	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5
		D	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7		355.7	399.2		399.2	399.2		399.2
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L'(L)		140.0 (180.0)			127.5 (150.0)			137.5 (180.0)		
	Qd	正	8.8	2.5	3.9	3.3	2.4	8.1	10.8	3.2	4.4
		負	8.8	2.5	3.9	3.3	2.4	8.1	10.8	3.2	4.4
	Qd		8.8	2.5	3.9	3.3	2.4	8.1	10.8	3.2	4.4
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		6.02	1.67	2.68	2.25	1.64	5.54	7.38	2.21	2.97
	a	l	1.827	1.827	1.827	1.940	1.940	1.940	1.753	1.753	1.753
		s.正	1.827	1.827	1.827	1.940	1.940	1.940	1.753	1.753	1.753
		s.負	1.827	1.827	1.827	1.940	1.940	1.940	1.753	1.753	1.753
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		290.5	290.5	290.5	304.6	304.6	304.6	281.2	281.2	281.2
	Qas	正	436.5	436.5	436.5	457.7	457.7	457.7	422.6	422.6	422.6
		負	436.5	436.5	436.5	457.7	457.7	457.7	422.6	422.6	422.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.09L		0.04L	0.03L		0.08L	0.11L		0.04L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	50.0		90.0	75.0		52.5	47.5		90.0
		D	50.0		90.0	75.0		52.5	47.5		90.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			X3ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X3ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			X4ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)
	短期		(0)	(75)	(23)	(43)	(90)	(0)	(0)	(75)	(23)
応力	Ml		0.0	-0.7	3.6	5.8	-1.2	-0.0	0.0	-0.7	3.6
	Ms	U	0.0	0.0	3.6	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
		D	0.0	0.7	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.7	0.0
	L.no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		3.3	-2.4	-8.1	10.8	3.2	-4.4	3.3	-2.4	-8.1
	Qs		3.3	2.4	8.1	10.8	3.2	4.4	3.3	2.4	8.1
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
		D	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
	Mal		135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3
	Mas	U	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5
		D	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	399.2		399.2
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L'(L)		127.5 (150.0)			137.5 (180.0)			127.5 (150.0)		
	Qd	正	3.3	2.4	8.1	10.8	3.2	4.4	3.3	2.4	8.1
		負	3.3	2.4	8.1	10.8	3.2	4.4	3.3	2.4	8.1
	Qd		3.3	2.4	8.1	10.8	3.2	4.4	3.3	2.4	8.1
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		2.25	1.64	5.54	7.38	2.21	2.97	2.25	1.64	5.54
	a	l	1.940	1.940	1.940	1.753	1.753	1.753	1.940	1.940	1.940
		s.正	1.940	1.940	1.940	1.753	1.753	1.753	1.940	1.940	1.940
		s.負	1.940	1.940	1.940	1.753	1.753	1.753	1.940	1.940	1.940
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		304.6	304.6	304.6	281.2	281.2	281.2	304.6	304.6	304.6
	Qas	正	457.7	457.7	457.7	422.6	422.6	422.6	457.7	457.7	457.7
		負	457.7	457.7	457.7	422.6	422.6	422.6	457.7	457.7	457.7
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.03L		0.08L	0.11L		0.04L	0.03L		0.08L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	75.0		52.5	47.5		90.0	75.0		52.5
		D	75.0		52.5	47.5		90.0	75.0		52.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			X4ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]			X5ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X5ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)
	短期		(43)	(90)	(0)	(0)	(75)	(23)	(43)	(90)	(0)
応力	Ml		5.8	-1.2	-0.0	0.0	-0.7	3.6	5.8	-1.2	0.0
	Ms	U	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.8	0.0	0.0
		D	0.0	1.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.2	0.0
	L.no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		10.8	3.2	-4.4	3.3	-2.4	-8.1	10.8	3.2	-4.4
	Qs		10.8	3.2	4.4	3.3	2.4	8.1	10.8	3.2	4.4
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
		D	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
	Mal		135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3
	Mas	U	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5
		D	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	399.2		399.2	399.2		399.2	399.2		399.2
		D	312.1		312.1	312.1		312.1	312.1		312.1
	L'(L)		137.5 (180.0)			127.5 (150.0)			137.5 (180.0)		
	Qd	正	10.8	3.2	4.4	3.3	2.4	8.1	10.8	3.2	4.4
		負	10.8	3.2	4.4	3.3	2.4	8.1	10.8	3.2	4.4
	Qd		10.8	3.2	4.4	3.3	2.4	8.1	10.8	3.2	4.4
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		7.38	2.21	2.97	2.25	1.64	5.54	7.38	2.21	2.97
	a	l	1.753	1.753	1.753	1.940	1.940	1.940	1.753	1.753	1.753
		s.正	1.753	1.753	1.753	1.940	1.940	1.940	1.753	1.753	1.753
		s.負	1.753	1.753	1.753	1.940	1.940	1.940	1.753	1.753	1.753
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		281.2	281.2	281.2	304.6	304.6	304.6	281.2	281.2	281.2
	Qas	正	422.6	422.6	422.6	457.7	457.7	457.7	422.6	422.6	422.6
		負	422.6	422.6	422.6	457.7	457.7	457.7	422.6	422.6	422.6
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.11L		0.04L	0.03L		0.08L	0.11L		0.04L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	47.5		90.0	75.0		52.5	47.5		90.0
		D	47.5		90.0	75.0		52.5	47.5		90.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			X6ﾌﾚｰﾑ1F層[Y1-Y2]			X6ﾌﾚｰﾑ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)
	短期		(0)	(75)	(25)	(40)	(90)	(0)
応力	Ml		-0.0	-0.6	2.9	4.4	-1.0	-0.0
	Ms	U	0.0	0.0	2.9	4.4	0.0	0.0
		D	0.0	0.6	0.0	0.0	1.0	0.0
	L.no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	Ql		3.1	-2.0	-7.0	8.8	2.5	-3.9
	Qs		3.1	2.0	7.0	8.8	2.5	3.9
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
		D	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
	j	U	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
		D	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2						
	下端筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2						
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
		D	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt	U	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
		D	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
	Mal		135.3	135.3	135.3	135.3	135.3	135.3
	Mas	U	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5
		D	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5	270.5
	判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK
せん断	My	U	355.7		355.7	355.7		355.7
		D	312.1		312.1	312.1		312.1
	L'(L)		125.0 (150.0)			140.0 (180.0)		
	Qd	正	3.1	2.0	7.0	8.8	2.5	3.9
		負	3.1	2.0	7.0	8.8	2.5	3.9
	Qd		3.1	2.0	7.0	8.8	2.5	3.9
	L.no		K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		2.09	1.33	4.75	6.02	1.67	2.68
	a	l	1.998	1.998	1.998	1.827	1.827	1.827
		s.正	1.998	1.998	1.998	1.827	1.827	1.827
		s.負	1.998	1.998	1.998	1.827	1.827	1.827
	pw		0.635	0.635	0.635	0.635	0.635	0.635
	Qal		311.8	311.8	311.8	290.5	290.5	290.5
	Qas	正	468.5	468.5	468.5	436.5	436.5	436.5
		負	468.5	468.5	468.5	436.5	436.5	436.5
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.03L		0.07L	0.09L		0.04L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	75.0		50.0	50.0		90.0
		D	75.0		50.0	50.0		90.0
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

（４）建築物の使用上の支障が起こらないことの確認（ＲＣ造）

l	はりの有効長さ(mm)
D	はりのせい(mm)
δo	固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ(mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	δo * 変形増大係数
δ/l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、δ/lが1/250以下である場合にOKと表示する

※ (D/l ＞ 1/10)の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
Y1	1F	X1	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.44	8	1/ 695	OK
		X2	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.34	8	1/2912	OK
		X3	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.70	8	1/1422	OK
		X4	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.34	8	1/2912	OK
		X5	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.44	8	1/ 695	OK
Y2	1F	X1	FG	8000.0	1600	1/ 5				OK
		X2	FG	8000.0	1600	1/ 5				OK
		X3	FG	8000.0	1600	1/ 5				OK
		X4	FG	8000.0	1600	1/ 5				OK
		X5	FG	8000.0	1600	1/ 5				OK
	2F	X1	G1A	8000.0	550	1/ 15	1.01	8	1/ 986	OK
		X2	G1	8000.0	550	1/ 15	0.99	8	1/1011	OK
		X3	G1	8000.0	550	1/ 15	0.99	8	1/1008	OK
		X4	G1	8000.0	550	1/ 15	0.99	8	1/1011	OK
		X5	G1A	8000.0	550	1/ 15	1.01	8	1/ 986	OK
	3F	X1	G1A	8000.0	550	1/ 15	1.01	8	1/ 991	OK
		X2	G1	8000.0	550	1/ 15	0.99	8	1/1013	OK
		X3	G1	8000.0	550	1/ 15	0.99	8	1/1006	OK
		X4	G1	8000.0	550	1/ 15	0.99	8	1/1013	OK
		X5	G1A	8000.0	550	1/ 15	1.01	8	1/ 991	OK
	4F	X1	G1A	8000.0	550	1/ 15	1.01	8	1/ 993	OK
		X2	G1	8000.0	550	1/ 15	0.99	8	1/1011	OK
		X3	G1	8000.0	550	1/ 15	0.99	8	1/1007	OK
		X4	G1	8000.0	550	1/ 15	0.99	8	1/1011	OK
		X5	G1A	8000.0	550	1/ 15	1.01	8	1/ 993	OK
	5F	X1	G1A	8000.0	550	1/ 15	1.02	8	1/ 978	OK
		X2	G1	8000.0	550	1/ 15	0.99	8	1/1015	OK
		X3	G1	8000.0	550	1/ 15	0.99	8	1/1005	OK
		X4	G1	8000.0	550	1/ 15	0.99	8	1/1015	OK
		X5	G1A	8000.0	550	1/ 15	1.02	8	1/ 978	OK
	6F	X1	G1A	8000.0	550	1/ 15	1.07	8	1/ 935	OK
		X2	G1	8000.0	550	1/ 15	1.10	8	1/ 912	OK
		X3	G1	8000.0	550	1/ 15	1.09	8	1/ 916	OK
		X4	G1	8000.0	550	1/ 15	1.10	8	1/ 912	OK
		X5	G1A	8000.0	550	1/ 15	1.07	8	1/ 935	OK
	7F	X1	G1A	8000.0	550	1/ 15	1.40	8	1/ 713	OK
		X2	G1	8000.0	550	1/ 15	1.18	8	1/ 846	OK
		X3	G1	8000.0	550	1/ 15	1.22	8	1/ 818	OK
		X4	G1	8000.0	550	1/ 15	1.18	8	1/ 846	OK
		X5	G1A	8000.0	550	1/ 15	1.40	8	1/ 713	OK
Y3	1F	X1	FG	8000.0	1600	1/ 5				OK
		X2	FG	8000.0	1600	1/ 5				OK
		X3	FG	8000.0	1600	1/ 5				OK
		X4	FG	8000.0	1600	1/ 5				OK
		X5	FG	8000.0	1600	1/ 5				OK
	2F	X1	G3	8000.0	650	1/ 12	0.73	8	1/1379	OK
		X2	G2	8000.0	650	1/ 12	0.70	8	1/1431	OK
		X3	G2	8000.0	650	1/ 12	0.70	8	1/1433	OK
		X4	G2	8000.0	650	1/ 12	0.70	8	1/1431	OK
		X5	G3	8000.0	650	1/ 12	0.73	8	1/1379	OK
	3F	X1	G3	8000.0	650	1/ 12	0.70	8	1/1426	OK
		X2	G2	8000.0	650	1/ 12	0.68	8	1/1473	OK
		X3	G2	8000.0	650	1/ 12	0.68	8	1/1471	OK
		X4	G2	8000.0	650	1/ 12	0.68	8	1/1473	OK
		X5	G3	8000.0	650	1/ 12	0.70	8	1/1426	OK
	4F	X1	G3	8000.0	600	1/ 13	0.94	8	1/1063	OK
		X2	G2	8000.0	600	1/ 13	0.92	8	1/1090	OK
		X3	G2	8000.0	600	1/ 13	0.92	8	1/1089	OK
		X4	G2	8000.0	600	1/ 13	0.92	8	1/1090	OK

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ/l	判定
		X5	G3	8000.0	600	1/ 13	0.94	8	1/1063	OK
	5F	X1	G3	8000.0	600	1/ 13	0.94	8	1/1061	OK
		X2	G2	8000.0	600	1/ 13	0.92	8	1/1090	OK
		X3	G2	8000.0	600	1/ 13	0.92	8	1/1089	OK
		X4	G2	8000.0	600	1/ 13	0.92	8	1/1090	OK
		X5	G3	8000.0	600	1/ 13	0.94	8	1/1061	OK
	6F	X1	G3	8000.0	600	1/ 13	1.15	8	1/ 871	OK
		X2	G2	8000.0	600	1/ 13	1.12	8	1/ 889	OK
		X3	G2	8000.0	600	1/ 13	1.12	8	1/ 889	OK
		X4	G2	8000.0	600	1/ 13	1.12	8	1/ 889	OK
		X5	G3	8000.0	600	1/ 13	1.15	8	1/ 871	OK
	7F	X1	G3	8000.0	600	1/ 13	1.15	8	1/ 869	OK
		X2	G2	8000.0	600	1/ 13	1.10	8	1/ 913	OK
		X3	G2	8000.0	600	1/ 13	1.10	8	1/ 911	OK
		X4	G2	8000.0	600	1/ 13	1.10	8	1/ 913	OK
		X5	G3	8000.0	600	1/ 13	1.15	8	1/ 869	OK
Y4	1F	X1	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.49	8	1/ 671	OK
		X2	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.36	8	1/2789	OK
		X3	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.73	8	1/1370	OK
		X4	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.36	8	1/2789	OK
		X5	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.49	8	1/ 671	OK
X1	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X2	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X3	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X4	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X5	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X6	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK

A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算

（１）ＲＣ柱の計算指定

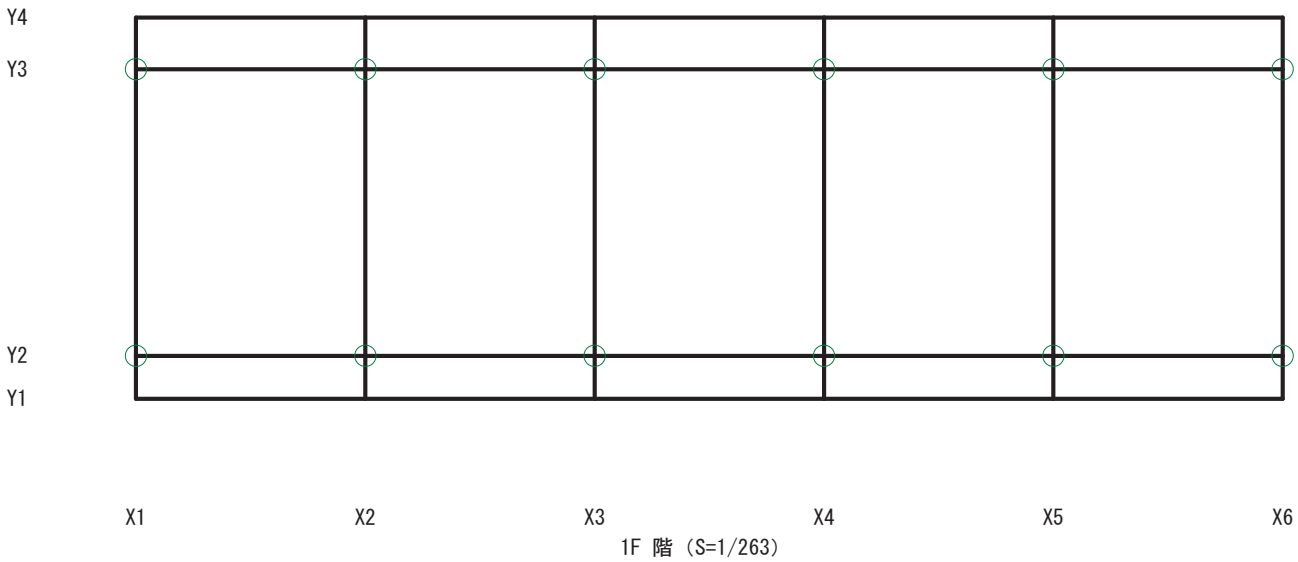

1F 階 (S=1/263)

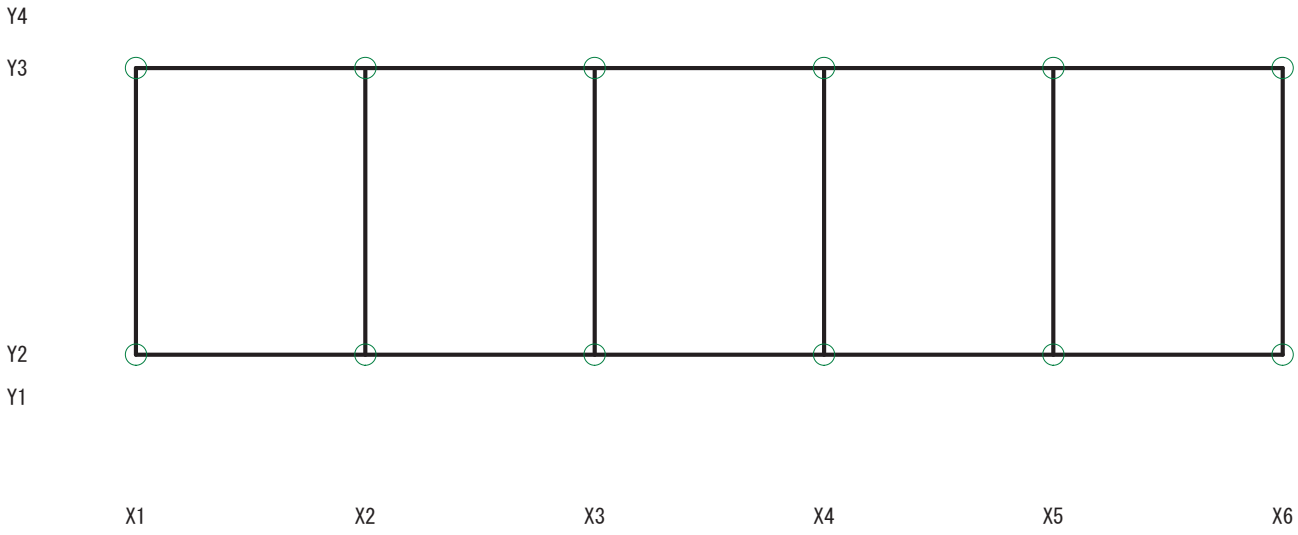

2F 階 (S=1/263)

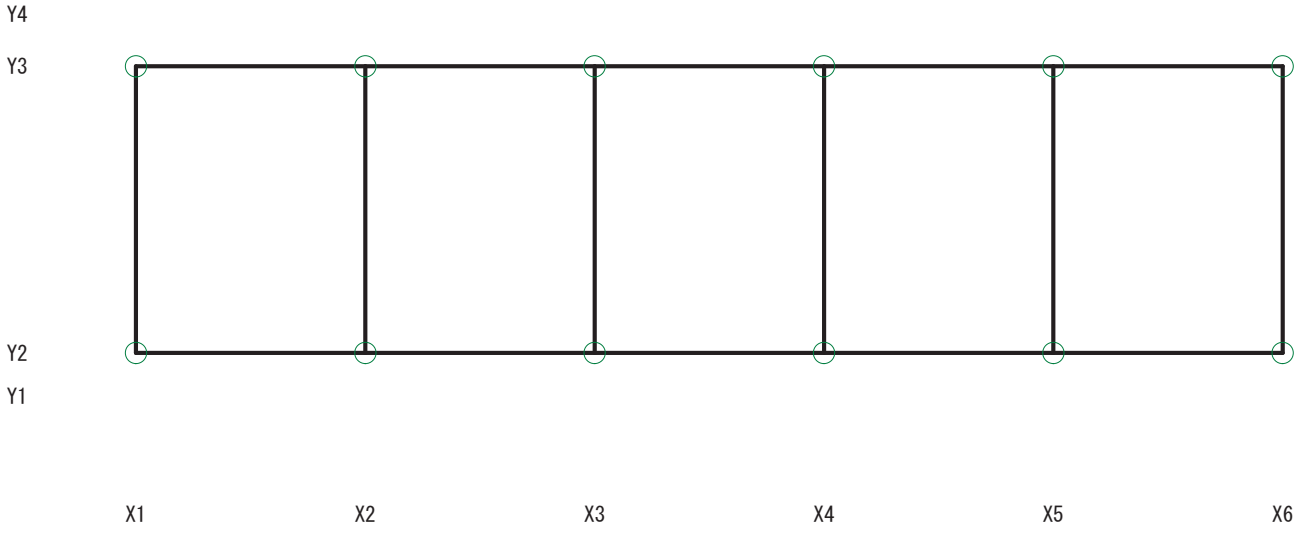

3F 階 (S=1/263)

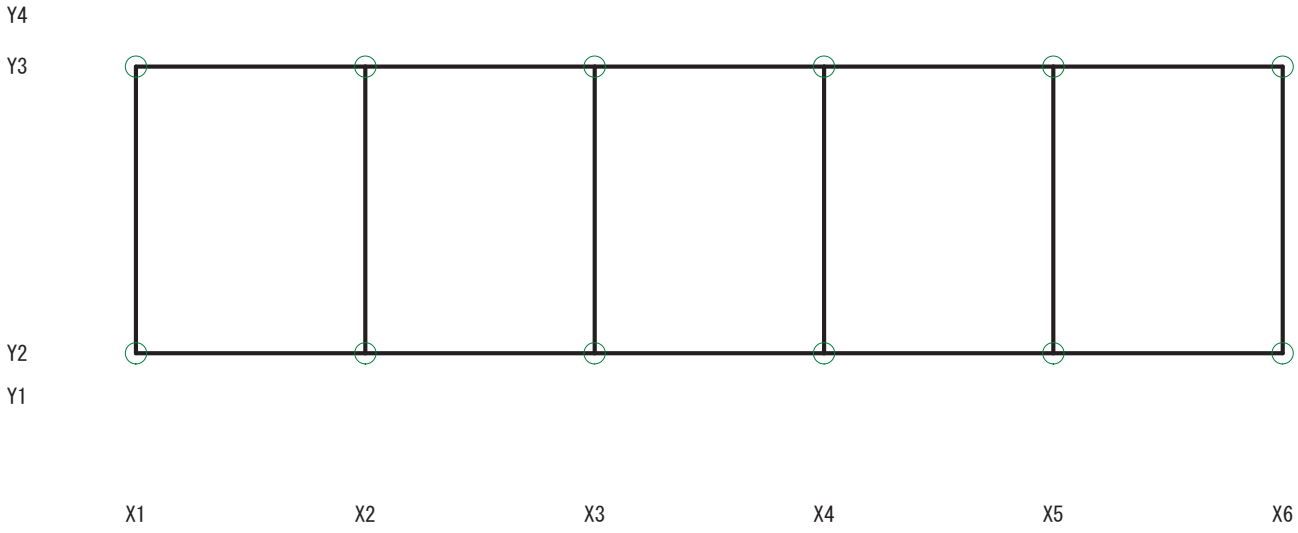

4F 階 (S=1/263)

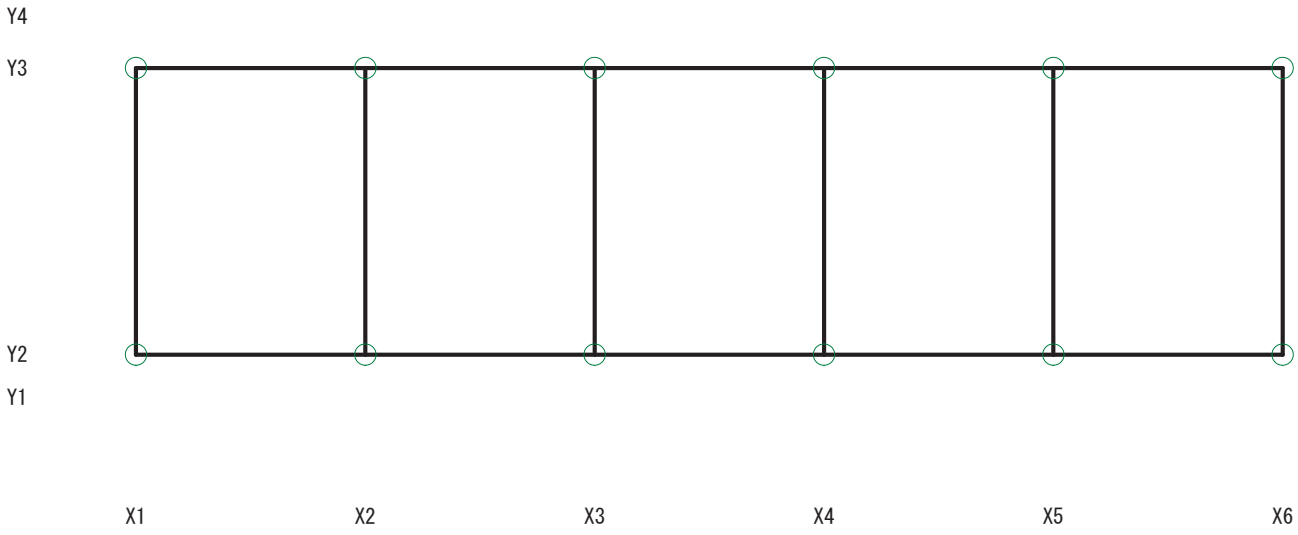

5F 階 (S=1/263)

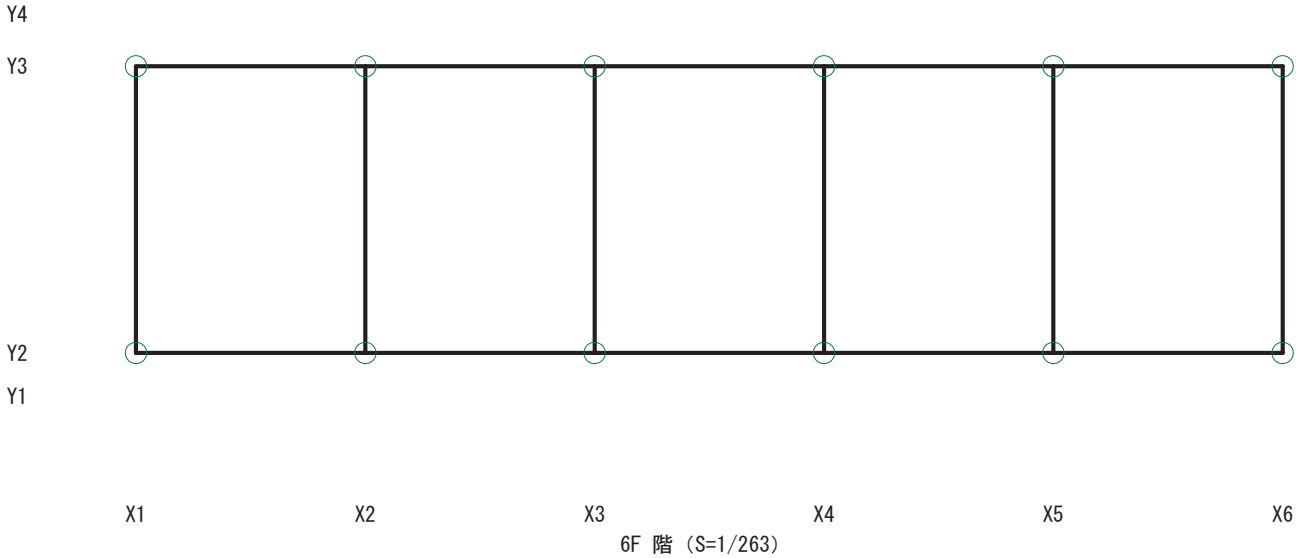

6F 階 (S=1/263)

（２）ＲＣ柱の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)14条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.20 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = min{ Qo+a*cMy/h' , Qo+a*(gMy+cMy)/h' , QL+n*QE }
　　a=1.00 , n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　Ｍｙ計算時：
　　主筋強度割増率　：　1.10 倍
　　地震時軸力割増率：　1.00 倍

イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(8)式による
　　部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います
ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

５）付着の検討
　ＲＣ規準(1991)17条(27)～(28)式による
６）定着の検討
　ＲＣ規準(1991)17条(29)式による
７）地震時設計応力の割増率
　柱の応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０%を超える場合は
　　柱せん断力Ｑが 0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す
　壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

（３）ＲＣ柱の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は○○フレーム、○○軸、[○○階－○○階／○○]で表示します。／の後の○○では「_壁」はＸ方向壁、「壁_」はＹ方向壁が取り付いていることを示します。
方向			計算方向で、( )内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置		cm	断面計算位置で、柱頭､柱脚を示します。( )内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN	長期軸力
	Ml	kN･m	長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN	pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN･m	pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no		上記Ms の短期荷重ケース記号（注2）
	Ql	kN	最大長期せん断力。
	Qs	kN	最大短期せん断力。
	L.no		上記Qs の短期荷重ケース記号（注2）
断面	材質	N/mm2	Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件		２軸応力の計算条件で、LS1軸(長期､短期とも１軸)､L2軸(長期２軸､短期１軸)､LS2軸(長期､短期とも２軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm	断面の幅とせい円柱は直径を示し、( )内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm	コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ( )内は上記のd
	j	cm	曲げ材の応力中心距離(7/8)･d ( )内は上記のj
配筋	主筋		入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、２段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径		帯筋の径
	ﾋﾟｯﾁ	mm	帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm2	鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	%	鉄筋比でat／BD
	Mal	kN･m	長期許容曲げモーメント
	Mas	kN･m	短期許容曲げモーメント
	判定		軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm2	Nl/BD
	Ml/BD2	N/cm2	Ml/BD2
	ptl	%	長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm2	Ns/BD
	Ms/BD2	N/cm2	Ms/BD2
	pts	%	短期応力に対して、必要な引張鉄筋比

配筋	at	cm2	必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm2	全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
せん断	cMy.正(負)	kN･m	地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy.正(負)	kN･m	cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2
	H'(H)	cm	①(②)：①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN	設計用せん断力
	Qal	kN	長期許容せん断力
	Qas	kN	短期許容せん断力 Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含まない。 ルート2-3の場合はせん断強度（Qsu）(2007年版技術基準解説書P354④)。
	Qax	kN	Ｘ形配筋による短期許容せん断力
	判定		せん断力に対する判定結果（注1）
	Qd/Bj	N/cm2	短期で最大となるせん断応力度
	pw	%	帯筋比
	Hoop	mm	①－②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。
付着	Ta.U(D)	N/mm2	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。ＲＣ規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8 倍しています。また、S=1.0 としています。（ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。 使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(28)	(48)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	N		1649.4	1649.4	0.0	0.0	1374.6	1374.6	0.0	0.0	1104.4	1104.4	0.0	0.0
	M		-53.4	53.7	0.0	0.0	-58.6	60.5	0.0	0.0	-56.1	56.4	0.0	0.0
	Ns		1471.9	1471.9	0.0	0.0	1257.7	1257.7	0.0	0.0	1029.7	1029.7	0.0	0.0
	Ms		-77.0	212.3	0.0	0.0	-93.4	119.2	0.0	0.0	-112.9	125.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Q		-32.5	-32.5	0.0	0.0	-42.5	-42.5	0.0	0.0	-40.2	-40.2	0.0	0.0
	Qs		103.9	103.9	0.0	0.0	84.1	84.1	0.0	0.0	96.1	96.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0
	D		70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0
	d		63.4	63.4	43.4	43.4	63.4	63.4	43.4	43.4	63.4	63.4	43.4	43.4
	j		55.4	55.4	37.9	37.9	55.4	55.4	37.9	37.9	55.4	55.4	37.9	37.9
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.76	0.76	0.36	0.36	0.76	0.76	0.36	0.36	0.76	0.76	0.36	0.36
曲げ	Ma		332.4	332.4	0.0	0.0	333.1	333.1	0.0	0.0	329.7	329.7	0.0	0.0
	Mas		596.4	596.4	0.0	0.0	547.6	547.6	0.0	0.0	494.4	494.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		161.8	3715.1	0.0	0.0	161.8	161.8	0.0	0.0	161.8	161.8	0.0	0.0
	cMy.正		793.4	793.4	0.0	0.0	707.0	707.0	0.0	0.0	620.8	620.8	0.0	0.0
	gMy.負		186.3	4029.2	0.0	0.0	186.3	186.3	0.0	0.0	186.3	186.3	0.0	0.0
	cMy.負		701.7	701.7	0.0	0.0	643.0	643.0	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0
	H'(H)		255(330)		0(0)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)	
	Qd		139.6	139.6	0.0	0.0	104.9	104.9	0.0	0.0	124.0	124.0	0.0	0.0
	Qa		261.0	261.0	0.0	0.0	290.4	290.4	0.0	0.0	293.0	293.0	0.0	0.0
	Qas		583.2	583.2	0.0	0.0	583.2	583.2	0.0	0.0	583.2	583.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.20S	1.20S	0.00	0.00	0.90S	0.90S	0.00	0.00	1.07S	1.07S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		137.5	117.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	Nl		833.6	833.6	0.0	0.0	562.8	562.8	0.0	0.0	290.9	290.9	0.0	0.0
	Ml		-62.8	59.1	0.0	0.0	-41.1	50.9	0.0	0.0	-126.5	77.7	0.0	0.0
	Ns		790.1	790.1	0.0	0.0	543.3	543.3	0.0	0.0	285.1	285.1	0.0	0.0
	Ms		-129.7	111.2	0.0	0.0	-99.1	85.8	0.0	0.0	-186.3	99.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-43.5	-43.5	0.0	0.0	-32.9	-32.9	0.0	0.0	-72.9	-72.9	0.0	0.0
	Qs		96.4	96.4	0.0	0.0	74.1	74.1	0.0	0.0	109.2	109.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0
	D		70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0
	d		63.4	63.4	43.4	43.4	63.4	63.4	43.4	43.4	63.4	63.4	43.4	43.4
	j		55.4	55.4	37.9	37.9	55.4	55.4	37.9	37.9	55.4	55.4	37.9	37.9
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.51	0.51	0.36	0.36	0.51	0.51	0.36	0.36	0.51	0.51	0.36	0.36
曲げ	Mal		322.2	322.2	0.0	0.0	252.9	252.9	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0
	Mas		437.2	437.2	0.0	0.0	373.5	373.5	0.0	0.0	308.6	308.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		161.8	161.8	0.0	0.0	161.8	161.8	0.0	0.0	323.7	161.8	0.0	0.0
	cMy.正		532.4	532.4	0.0	0.0	438.0	438.0	0.0	0.0	347.3	347.3	0.0	0.0
	gMy.負		186.3	186.3	0.0	0.0	186.3	186.3	0.0	0.0	372.6	186.3	0.0	0.0
	cMy.負		505.9	505.9	0.0	0.0	426.0	426.0	0.0	0.0	343.5	343.5	0.0	0.0
	H'(H)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)	
	Qd		122.9	122.9	0.0	0.0	94.8	94.8	0.0	0.0	127.4	127.4	0.0	0.0
	Qal		287.7	287.7	0.0	0.0	244.6	244.6	0.0	0.0	225.5	225.5	0.0	0.0
	Qas		479.4	479.4	0.0	0.0	441.9	441.9	0.0	0.0	441.9	441.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.06S	1.06S	0.00	0.00	0.81S	0.81S	0.00	0.00	1.09S	1.09S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(28)	(48)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		2779.7	2779.7	0.0	0.0	2321.1	2321.1	0.0	0.0	1867.4	1867.4	0.0	0.0
	MI		4.3	-6.2	0.0	0.0	3.3	-3.1	0.0	0.0	3.1	-3.3	0.0	0.0
	Ns		2946.1	2946.1	0.0	0.0	2442.7	2442.7	0.0	0.0	1951.0	1951.0	0.0	0.0
	Ms		63.3	-151.1	0.0	0.0	82.1	-98.8	0.0	0.0	102.1	-109.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI		3.2	3.2	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0
	Qs		83.2	83.2	0.0	0.0	79.8	79.8	0.0	0.0	93.3	93.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4
	j		51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6
配筋	主筋	1	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61
	pt		0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		163.6	163.6	0.0	0.0	219.8	219.8	0.0	0.0	272.1	272.1	0.0	0.0
	Mas		597.3	597.3	0.0	0.0	614.5	614.5	0.0	0.0	624.9	624.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		348.1	7744.2	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0
	cMy.正		1071.4	1071.4	0.0	0.0	991.6	991.6	0.0	0.0	898.4	898.4	0.0	0.0
	gMy.負		348.1	7744.2	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0
	cMy.負		1020.4	1020.4	0.0	0.0	947.4	947.4	0.0	0.0	863.4	863.4	0.0	0.0
	H'(H)		255(330)		0(0)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)	
	Qd		123.1	123.1	0.0	0.0	118.6	118.6	0.0	0.0	138.9	138.9	0.0	0.0
	Qal		195.3	195.3	0.0	0.0	224.9	224.9	0.0	0.0	225.0	225.0	0.0	0.0
	Qas		607.8	607.8	0.0	0.0	607.8	607.8	0.0	0.0	607.8	607.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		0.69S	0.69S	0.00	0.00	0.66S	0.66S	0.00	0.00	0.78S	0.78S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		137.5	117.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	Nl		1412.3	1412.3	0.0	0.0	959.2	959.2	0.0	0.0	507.2	507.2	0.0	0.0
	Ml		4.2	-3.5	0.0	0.0	0.8	-2.6	0.0	0.0	11.2	-5.2	0.0	0.0
	Ns		1465.6	1465.6	0.0	0.0	985.8	985.8	0.0	0.0	515.0	515.0	0.0	0.0
	Ms		111.4	-100.1	0.0	0.0	85.0	-76.3	0.0	0.0	107.3	-64.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		2.8	2.8	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	5.9	5.9	0.0	0.0
	Qs		93.3	93.3	0.0	0.0	71.4	71.4	0.0	0.0	75.0	75.0	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4
	j		51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6
配筋	主筋	1	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61
	pt		0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		301.2	301.2	0.0	0.0	240.9	240.9	0.0	0.0	256.0	256.0	0.0	0.0
	Mas		635.6	635.6	0.0	0.0	511.5	511.5	0.0	0.0	467.7	467.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	696.2	348.1	0.0	0.0
	cMy.正		791.9	791.9	0.0	0.0	662.2	662.2	0.0	0.0	538.3	538.3	0.0	0.0
	gMy.負		348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	696.2	348.1	0.0	0.0
	cMy.負		766.5	766.5	0.0	0.0	649.2	649.2	0.0	0.0	533.9	533.9	0.0	0.0
	H'(H)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)	
	Qd		138.6	138.6	0.0	0.0	106.4	106.4	0.0	0.0	109.5	109.5	0.0	0.0
	Qal		217.4	217.4	0.0	0.0	174.6	174.6	0.0	0.0	174.6	174.6	0.0	0.0
	Qas		607.8	607.8	0.0	0.0	576.8	576.8	0.0	0.0	576.8	576.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		0.78S	0.78S	0.00	0.00	0.60S	0.60S	0.00	0.00	0.61S	0.61S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(28)	(48)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		2752.2	2752.2	0.0	0.0	2297.9	2297.9	0.0	0.0	1848.1	1848.1	0.0	0.0
	MI		-0.5	1.3	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0
	Ns		2698.6	2698.6	0.0	0.0	2337.0	2337.0	0.0	0.0	1821.2	1821.2	0.0	0.0
	Ms		-54.7	142.1	0.0	0.0	73.5	-90.4	0.0	0.0	-93.6	100.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
	QI		-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		77.0	77.0	0.0	0.0	72.8	72.8	0.0	0.0	86.4	86.4	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4
	j		51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6
配筋	主筋	1	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61
	pt		0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	MaI		167.0	167.0	0.0	0.0	222.7	222.7	0.0	0.0	273.9	273.9	0.0	0.0
	Mas		606.9	606.9	0.0	0.0	617.0	617.0	0.0	0.0	627.4	627.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		348.1	7744.2	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0
	cMy.正		1050.8	1050.8	0.0	0.0	972.8	972.8	0.0	0.0	882.7	882.7	0.0	0.0
	gMy.負		348.1	7744.2	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0
	cMy.負		1034.1	1034.1	0.0	0.0	958.5	958.5	0.0	0.0	871.4	871.4	0.0	0.0
	H'(H)		255(330)		0(0)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)	
	Qd		115.3	115.3	0.0	0.0	109.3	109.3	0.0	0.0	129.5	129.5	0.0	0.0
	Qal		195.3	195.3	0.0	0.0	195.3	195.3	0.0	0.0	195.5	195.5	0.0	0.0
	Qas		607.8	607.8	0.0	0.0	607.8	607.8	0.0	0.0	607.8	607.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		0.64S	0.64S	0.00	0.00	0.61S	0.61S	0.00	0.00	0.72S	0.72S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		137.5	117.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	N1		1397.0	1397.0	0.0	0.0	948.1	948.1	0.0	0.0	499.1	499.1	0.0	0.0
	M1		-0.3	0.2	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	-1.2	0.3	0.0	0.0
	Ns		1379.8	1379.8	0.0	0.0	956.6	939.6	0.0	0.0	496.8	496.8	0.0	0.0
	Ms		-101.9	91.2	0.0	0.0	81.2	69.4	0.0	0.0	-91.8	56.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K2			K2	K2		
	Q1		-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0
	Qs		85.8	85.8	0.0	0.0	66.8	66.8	0.0	0.0	65.6	65.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4
	j		51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6
配筋	主筋	1	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61
	pt		0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Ma1		301.8	301.8	0.0	0.0	241.2	241.2	0.0	0.0	256.4	256.4	0.0	0.0
	Mas		637.0	637.0	0.0	0.0	512.7	513.3	0.0	0.0	463.6	463.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	696.2	348.1	0.0	0.0
	cMy.正		779.7	779.7	0.0	0.0	655.1	655.1	0.0	0.0	534.5	534.5	0.0	0.0
	gMy.負		348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	696.2	348.1	0.0	0.0
	cMy.負		771.5	771.5	0.0	0.0	650.9	650.9	0.0	0.0	533.2	533.2	0.0	0.0
	H'(H)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)	
	Qd		128.6	128.6	0.0	0.0	100.2	100.2	0.0	0.0	98.1	98.1	0.0	0.0
	Qa1		195.3	195.3	0.0	0.0	174.6	174.6	0.0	0.0	174.6	174.6	0.0	0.0
	Qas		607.8	607.8	0.0	0.0	576.8	576.8	0.0	0.0	576.8	576.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		0.72S	0.72S	0.00	0.00	0.56S	0.56S	0.00	0.00	0.55S	0.55S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(28)	(48)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		2752.2	2752.2	0.0	0.0	2297.9	2297.9	0.0	0.0	1848.1	1848.1	0.0	0.0
	MI		0.5	-1.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0
	Ns		2698.6	2698.6	0.0	0.0	2337.0	2337.0	0.0	0.0	1821.2	1821.2	0.0	0.0
	Ms		54.7	-142.1	0.0	0.0	-73.5	90.4	0.0	0.0	93.6	-100.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
	QI		0.5	0.5	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		77.0	77.0	0.0	0.0	72.8	72.8	0.0	0.0	86.4	86.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4
	j		51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6
配筋	主筋	1	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61
	pt		0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	MaI		167.0	167.0	0.0	0.0	222.7	222.7	0.0	0.0	273.9	273.9	0.0	0.0
	Mas		606.9	606.9	0.0	0.0	617.0	617.0	0.0	0.0	627.4	627.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		348.1	7744.2	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0
	cMy.正		1034.1	1034.1	0.0	0.0	958.5	958.5	0.0	0.0	871.4	871.4	0.0	0.0
	gMy.負		348.1	7744.2	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0
	cMy.負		1050.8	1050.8	0.0	0.0	972.8	972.8	0.0	0.0	882.7	882.7	0.0	0.0
	H'(H)		255(330)		0(0)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)	
	Qd		115.3	115.3	0.0	0.0	109.3	109.3	0.0	0.0	129.5	129.5	0.0	0.0
	Qal		195.3	195.3	0.0	0.0	195.3	195.3	0.0	0.0	195.5	195.5	0.0	0.0
	Qas		607.8	607.8	0.0	0.0	607.8	607.8	0.0	0.0	607.8	607.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		0.64S	0.64S	0.00	0.00	0.61S	0.61S	0.00	0.00	0.72S	0.72S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		137.5	117.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	Nl		1397.0	1397.0	0.0	0.0	948.1	948.1	0.0	0.0	499.1	499.1	0.0	0.0
	Ml		0.3	-0.2	0.0	0.0	-0.3	-0.1	0.0	0.0	1.2	-0.3	0.0	0.0
	Ns		1379.8	1379.8	0.0	0.0	956.6	939.6	0.0	0.0	496.8	496.8	0.0	0.0
	Ms		101.9	-91.2	0.0	0.0	-81.2	-69.4	0.0	0.0	91.8	-56.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K1			K1	K1		
	Ql		0.2	0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
	Qs		85.8	85.8	0.0	0.0	66.8	66.8	0.0	0.0	65.6	65.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4
	j		51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6
配筋	主筋	1	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61
	pt		0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		301.8	301.8	0.0	0.0	241.2	241.2	0.0	0.0	256.4	256.4	0.0	0.0
	Mas		637.0	637.0	0.0	0.0	512.7	513.3	0.0	0.0	463.6	463.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	696.2	348.1	0.0	0.0
	cMy.正		771.5	771.5	0.0	0.0	650.9	650.9	0.0	0.0	533.2	533.2	0.0	0.0
	gMy.負		348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	696.2	348.1	0.0	0.0
	cMy.負		779.7	779.7	0.0	0.0	655.1	655.1	0.0	0.0	534.5	534.5	0.0	0.0
	H'(H)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)	
	Qd		128.6	128.6	0.0	0.0	100.2	100.2	0.0	0.0	98.1	98.1	0.0	0.0
	Qal		195.3	195.3	0.0	0.0	174.6	174.6	0.0	0.0	174.6	174.6	0.0	0.0
	Qas		607.8	607.8	0.0	0.0	576.8	576.8	0.0	0.0	576.8	576.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		0.72S	0.72S	0.00	0.00	0.56S	0.56S	0.00	0.00	0.55S	0.55S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(28)	(48)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		2779.7	2779.7	0.0	0.0	2321.1	2321.1	0.0	0.0	1867.4	1867.4	0.0	0.0
	MI		-4.3	6.2	0.0	0.0	-3.3	3.1	0.0	0.0	-3.1	3.3	0.0	0.0
	Ns		2946.1	2946.1	0.0	0.0	2442.7	2442.7	0.0	0.0	1951.0	1951.0	0.0	0.0
	Ms		-63.3	151.1	0.0	0.0	-82.1	98.8	0.0	0.0	-102.1	109.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-3.2	-3.2	0.0	0.0	-2.3	-2.3	0.0	0.0	-2.3	-2.3	0.0	0.0
	Qs		83.2	83.2	0.0	0.0	79.8	79.8	0.0	0.0	93.3	93.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4
	j		51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6
配筋	主筋	1	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61
	pt		0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		163.6	163.6	0.0	0.0	219.8	219.8	0.0	0.0	272.1	272.1	0.0	0.0
	Mas		597.3	597.3	0.0	0.0	614.5	614.5	0.0	0.0	624.9	624.9	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		348.1	7744.2	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0
	cMy.正		1020.4	1020.4	0.0	0.0	947.4	947.4	0.0	0.0	863.4	863.4	0.0	0.0
	gMy.負		348.1	7744.2	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0
	cMy.負		1071.4	1071.4	0.0	0.0	991.6	991.6	0.0	0.0	898.4	898.4	0.0	0.0
	H'(H)		255(330)		0(0)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)	
	Qd		123.1	123.1	0.0	0.0	118.6	118.6	0.0	0.0	138.9	138.9	0.0	0.0
	Qal		195.3	195.3	0.0	0.0	224.9	224.9	0.0	0.0	225.0	225.0	0.0	0.0
	Qas		607.8	607.8	0.0	0.0	607.8	607.8	0.0	0.0	607.8	607.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		0.69S	0.69S	0.00	0.00	0.66S	0.66S	0.00	0.00	0.78S	0.78S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		137.5	117.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1				C1				C1			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	Nl		1412.3	1412.3	0.0	0.0	959.2	959.2	0.0	0.0	507.2	507.2	0.0	0.0
	Ml		-4.2	3.5	0.0	0.0	-0.8	2.6	0.0	0.0	-11.2	5.2	0.0	0.0
	Ns		1465.6	1465.6	0.0	0.0	985.8	985.8	0.0	0.0	515.0	515.0	0.0	0.0
	Ms		-111.4	100.1	0.0	0.0	-85.0	76.3	0.0	0.0	-107.3	64.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-2.8	-2.8	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	-5.9	-5.9	0.0	0.0
	Qs		93.3	93.3	0.0	0.0	71.4	71.4	0.0	0.0	75.0	75.0	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0
	D		65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0	65.0	65.0	45.0	45.0
	d		58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4	58.4	58.4	38.4	38.4
	j		51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6	51.1	51.1	33.6	33.6
配筋	主筋	1	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at		19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61	19.35	19.35	11.61	11.61
	pt		0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40	0.66	0.66	0.40	0.40
	pw		1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39	1.13	1.13	0.39	0.39
曲げ	Mal		301.2	301.2	0.0	0.0	240.9	240.9	0.0	0.0	256.0	256.0	0.0	0.0
	Mas		635.6	635.6	0.0	0.0	511.5	511.5	0.0	0.0	467.7	467.7	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	696.2	348.1	0.0	0.0
	cMy.正		766.5	766.5	0.0	0.0	649.2	649.2	0.0	0.0	533.9	533.9	0.0	0.0
	gMy.負		348.1	348.1	0.0	0.0	348.1	348.1	0.0	0.0	696.2	348.1	0.0	0.0
	cMy.負		791.9	791.9	0.0	0.0	662.2	662.2	0.0	0.0	538.3	538.3	0.0	0.0
	H'(H)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)	
	Qd		138.6	138.6	0.0	0.0	106.4	106.4	0.0	0.0	109.5	109.5	0.0	0.0
	Qal		217.4	217.4	0.0	0.0	174.6	174.6	0.0	0.0	174.6	174.6	0.0	0.0
	Qas		607.8	607.8	0.0	0.0	576.8	576.8	0.0	0.0	576.8	576.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		0.78S	0.78S	0.00	0.00	0.60S	0.60S	0.00	0.00	0.61S	0.61S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(28)	(48)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		1649.4	1649.4	0.0	0.0	1374.6	1374.6	0.0	0.0	1104.4	1104.4	0.0	0.0
	MI		53.4	-53.7	0.0	0.0	58.6	-60.5	0.0	0.0	56.1	-56.4	0.0	0.0
	Ns		1471.9	1471.9	0.0	0.0	1257.7	1257.7	0.0	0.0	1029.7	1029.7	0.0	0.0
	Ms		77.0	-212.3	0.0	0.0	93.4	-119.2	0.0	0.0	112.9	-125.4	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		32.5	32.5	0.0	0.0	42.5	42.5	0.0	0.0	40.2	40.2	0.0	0.0
	Qs		103.9	103.9	0.0	0.0	84.1	84.1	0.0	0.0	96.1	96.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0
	D		70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0
	d		63.4	63.4	43.4	43.4	63.4	63.4	43.4	43.4	63.4	63.4	43.4	43.4
	j		55.4	55.4	37.9	37.9	55.4	55.4	37.9	37.9	55.4	55.4	37.9	37.9
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100
	at		11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.76	0.76	0.36	0.36	0.76	0.76	0.36	0.36	0.76	0.76	0.36	0.36
曲げ	Mal		332.4	332.4	0.0	0.0	333.1	333.1	0.0	0.0	329.7	329.7	0.0	0.0
	Mas		596.4	596.4	0.0	0.0	547.6	547.6	0.0	0.0	494.4	494.4	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		186.3	4029.2	0.0	0.0	186.3	186.3	0.0	0.0	186.3	186.3	0.0	0.0
	cMy.正		701.7	701.7	0.0	0.0	643.0	643.0	0.0	0.0	577.7	577.7	0.0	0.0
	gMy.負		161.8	3715.1	0.0	0.0	161.8	161.8	0.0	0.0	161.8	161.8	0.0	0.0
	cMy.負		793.4	793.4	0.0	0.0	707.0	707.0	0.0	0.0	620.8	620.8	0.0	0.0
	H'(H)		255(330)		0(0)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)	
	Qd		139.6	139.6	0.0	0.0	104.9	104.9	0.0	0.0	124.0	124.0	0.0	0.0
	Qal		261.0	261.0	0.0	0.0	290.4	290.4	0.0	0.0	293.0	293.0	0.0	0.0
	Qas		583.2	583.2	0.0	0.0	583.2	583.2	0.0	0.0	583.2	583.2	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.20S	1.20S	0.00	0.00	0.90S	0.90S	0.00	0.00	1.07S	1.07S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		137.5	117.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C1A				C1A				C1A			
部材位置			Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)	(28)	(28)	(0)	(0)
応力	Nl		833.6	833.6	0.0	0.0	562.8	562.8	0.0	0.0	290.9	290.9	0.0	0.0
	Ml		62.8	-59.1	0.0	0.0	41.1	-50.9	0.0	0.0	126.5	-77.7	0.0	0.0
	Ns		790.1	790.1	0.0	0.0	543.3	543.3	0.0	0.0	285.1	285.1	0.0	0.0
	Ms		129.7	-111.2	0.0	0.0	99.1	-85.8	0.0	0.0	186.3	-99.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		43.5	43.5	0.0	0.0	32.9	32.9	0.0	0.0	72.9	72.9	0.0	0.0
	Qs		96.4	96.4	0.0	0.0	74.1	74.1	0.0	0.0	109.2	109.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0
	D		70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0	70.0	70.0	50.0	50.0
	d		63.4	63.4	43.4	43.4	63.4	63.4	43.4	43.4	63.4	63.4	43.4	43.4
	j		55.4	55.4	37.9	37.9	55.4	55.4	37.9	37.9	55.4	55.4	37.9	37.9
配筋	主筋	1	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at		11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
	pt		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw		0.51	0.51	0.36	0.36	0.51	0.51	0.36	0.36	0.51	0.51	0.36	0.36
曲げ	Mal		322.2	322.2	0.0	0.0	252.9	252.9	0.0	0.0	220.9	220.9	0.0	0.0
	Mas		437.2	437.2	0.0	0.0	373.5	373.5	0.0	0.0	308.6	308.6	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		186.3	186.3	0.0	0.0	186.3	186.3	0.0	0.0	372.6	186.3	0.0	0.0
	cMy.正		505.9	505.9	0.0	0.0	426.0	426.0	0.0	0.0	343.5	343.5	0.0	0.0
	gMy.負		161.8	161.8	0.0	0.0	161.8	161.8	0.0	0.0	323.7	161.8	0.0	0.0
	cMy.負		532.4	532.4	0.0	0.0	438.0	438.0	0.0	0.0	347.3	347.3	0.0	0.0
	H'(H)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)		225(280)		0(0)	
	Qd		122.9	122.9	0.0	0.0	94.8	94.8	0.0	0.0	127.4	127.4	0.0	0.0
	Qal		287.7	287.7	0.0	0.0	244.6	244.6	0.0	0.0	225.5	225.5	0.0	0.0
	Qas		479.4	479.4	0.0	0.0	441.9	441.9	0.0	0.0	441.9	441.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		1.06S	1.06S	0.00	0.00	0.81S	0.81S	0.00	0.00	1.09S	1.09S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0	112.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(63)	(48)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	N		1986.3	1986.3	0.0	0.0	1640.1	1640.1	0.0	0.0	1303.7	1303.7	0.0	0.0
	M		-123.4	139.0	0.0	0.0	-100.1	64.8	0.0	0.0	-97.2	86.3	0.0	0.0
	Ns		984.2	984.2	0.0	0.0	2363.9	916.2	0.0	0.0	1816.3	1816.3	0.0	0.0
	Ms		-335.6	-1355.1	0.0	0.0	-228.9	-930.7	0.0	0.0	-470.7	632.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K1			K2	K2		
	Q		-79.5	-79.5	0.0	0.0	-58.9	-58.9	0.0	0.0	-65.6	-65.6	0.0	0.0
	Qs		662.2	662.2	0.0	0.0	581.8	581.8	0.0	0.0	483.7	483.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d		73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
	j		63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	7-D29	7-D29	3-D29	3-D29	7-D29	7-D29	3-D29	3-D29	7-D29	7-D29	3-D29	3-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		44.94	44.94	19.26	19.26	44.94	44.94	19.26	19.26	44.94	44.94	19.26	19.26
	pt		0.70	0.70	0.30	0.30	0.70	0.70	0.30	0.30	0.70	0.70	0.30	0.30
	pw		0.79	0.79	0.32	0.32	0.79	0.79	0.32	0.32	0.79	0.79	0.32	0.32
曲げ	Ma		890.7	890.7	0.0	0.0	905.2	905.2	0.0	0.0	920.5	920.5	0.0	0.0
	Mas		1442.1	1442.1	0.0	0.0	1824.1	1422.7	0.0	0.0	1675.1	1675.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		628.7	3715.1	0.0	0.0	628.7	628.7	0.0	0.0	441.6	628.7	0.0	0.0
	cMy.正		1610.7	1610.7	0.0	0.0	1585.8	1585.8	0.0	0.0	1539.5	1539.5	0.0	0.0
	gMy.負		657.9	4029.2	0.0	0.0	657.9	657.9	0.0	0.0	468.0	657.9	0.0	0.0
	cMy.負		2274.2	2274.2	0.0	0.0	2082.4	2082.4	0.0	0.0	1903.1	1903.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(330)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		953.5	953.5	0.0	0.0	843.3	843.3	0.0	0.0	692.8	692.8	0.0	0.0
	Qa		511.4	511.4	0.0	0.0	521.7	521.7	0.0	0.0	572.7	572.7	0.0	0.0
	Qas		1693.9	1693.9	0.0	0.0	1693.9	1693.9	0.0	0.0	1693.9	1693.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.37S	2.37S	0.00	0.00	2.10S	2.10S	0.00	0.00	1.72S	1.72S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		102.5	117.5	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	Nl		974.4	974.4	0.0	0.0	645.4	645.4	0.0	0.0	321.0	321.0	0.0	0.0
	Ml		-101.4	81.2	0.0	0.0	-86.8	76.7	0.0	0.0	-173.1	86.1	0.0	0.0
	Ns		1308.8	1308.8	0.0	0.0	823.7	823.7	0.0	0.0	394.7	247.4	0.0	0.0
	Ms		-667.1	333.6	0.0	0.0	-639.5	113.7	0.0	0.0	-575.8	208.6	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K1		
	Ql		-65.2	-65.2	0.0	0.0	-58.4	-58.4	0.0	0.0	-92.6	-92.6	0.0	0.0
	Qs		437.1	437.1	0.0	0.0	326.4	326.4	0.0	0.0	219.9	219.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d		73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
	j		63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	pw		0.95	0.95	0.32	0.32	0.95	0.95	0.32	0.32	0.95	0.95	0.32	0.32
曲げ	Mal		538.8	538.8	0.0	0.0	443.7	443.7	0.0	0.0	351.1	351.1	0.0	0.0
	Mas		900.3	900.3	0.0	0.0	754.9	754.9	0.0	0.0	624.2	579.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		441.6	441.6	0.0	0.0	376.0	441.6	0.0	0.0	751.9	376.0	0.0	0.0
	cMy.正		777.7	777.7	0.0	0.0	710.6	710.6	0.0	0.0	626.3	626.3	0.0	0.0
	gMy.負		468.0	468.0	0.0	0.0	402.2	468.0	0.0	0.0	804.4	402.2	0.0	0.0
	cMy.負		1022.6	1022.6	0.0	0.0	842.6	842.6	0.0	0.0	683.1	683.1	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		623.0	623.0	0.0	0.0	460.4	460.4	0.0	0.0	283.6	283.6	0.0	0.0
	Qal		554.8	554.8	0.0	0.0	511.2	511.2	0.0	0.0	435.9	435.9	0.0	0.0
	Qas		1218.3	1218.3	0.0	0.0	1149.3	1149.3	0.0	0.0	1149.3	1149.3	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.61S	3.61S	0.00	0.00	2.67S	2.67S	0.00	0.00	1.65S	1.65S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(59)	(48)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	Nl		3450.1	3450.1	0.0	0.0	2843.1	2843.1	0.0	0.0	2248.8	2248.8	0.0	0.0
	Ml		9.4	-37.0	0.0	0.0	3.9	-0.3	0.0	0.0	3.4	-3.4	0.0	0.0
	Ns		3819.8	3080.3	0.0	0.0	2570.9	2570.9	0.0	0.0	2061.1	2061.1	0.0	0.0
	Ms		308.4	-2838.0	0.0	0.0	265.1	-1916.0	0.0	0.0	823.1	-1093.1	0.0	0.0
	L.no		K2	K1			K1	K1			K1	K1		
	Ql		14.1	14.1	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0
	Qs		1132.3	1132.3	0.0	0.0	1014.0	1014.0	0.0	0.0	870.3	870.3	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0
	D		95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0
	d		87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8
	j		76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.79	0.79	0.29	0.29	0.79	0.79	0.29	0.29	0.79	0.79	0.29	0.29
	pw		0.75	0.75	0.27	0.27	0.75	0.75	0.27	0.27	0.75	0.75	0.27	0.27
曲げ	Mal		1379.7	1379.7	0.0	0.0	1418.4	1418.4	0.0	0.0	1457.2	1457.2	0.0	0.0
	Mas		2964.3	3011.9	0.0	0.0	2846.9	2846.9	0.0	0.0	2679.2	2679.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1286.6	7744.2	0.0	0.0	1286.6	1286.6	0.0	0.0	909.6	1286.6	0.0	0.0
	cMy.正		3379.1	3379.1	0.0	0.0	3184.2	3184.2	0.0	0.0	2980.6	2980.6	0.0	0.0
	gMy.負		1286.6	7744.2	0.0	0.0	1286.6	1286.6	0.0	0.0	909.6	1286.6	0.0	0.0
	cMy.負		3647.0	3647.0	0.0	0.0	3392.2	3392.2	0.0	0.0	3131.3	3131.3	0.0	0.0
	H'(H)		200(330)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1691.4	1691.4	0.0	0.0	1520.3	1520.3	0.0	0.0	1304.3	1304.3	0.0	0.0
	Qal		556.0	556.0	0.0	0.0	555.5	555.5	0.0	0.0	848.5	848.5	0.0	0.0
	Qas		2075.9	2075.9	0.0	0.0	2075.9	2075.9	0.0	0.0	2075.9	2075.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.75S	2.75S	0.00	0.00	2.47S	2.47S	0.00	0.00	2.12S	2.12S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		106.3	117.5	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	Nl		1674.3	1674.3	0.0	0.0	1112.3	1112.3	0.0	0.0	560.4	560.4	0.0	0.0
	Ml		3.3	-2.2	0.0	0.0	2.4	-2.5	0.0	0.0	9.3	-1.9	0.0	0.0
	Ns		1567.4	1567.4	0.0	0.0	1058.0	1058.0	0.0	0.0	544.1	576.7	0.0	0.0
	Ms		1075.9	-438.8	0.0	0.0	992.6	-154.9	0.0	0.0	809.5	-132.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K2		
	Ql		2.0	2.0	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
	Qs		687.9	687.9	0.0	0.0	521.1	521.1	0.0	0.0	308.2	308.2	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0
	D		95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0
	d		88.0	88.0	48.0	48.0	88.0	88.0	48.0	48.0	88.0	88.0	48.0	48.0
	j		77.0	77.0	42.0	42.0	77.0	77.0	42.0	42.0	77.0	77.0	42.0	42.0
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	19.26	19.26	25.68	25.68	19.26	19.26	25.68	25.68	19.26	19.26
	pt		0.49	0.49	0.37	0.37	0.49	0.49	0.37	0.37	0.49	0.49	0.37	0.37
	pw		1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27
曲げ	Mal		771.4	771.4	0.0	0.0	613.3	613.3	0.0	0.0	596.9	596.9	0.0	0.0
	Mas		1348.3	1348.3	0.0	0.0	1173.0	1173.0	0.0	0.0	999.0	1010.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		909.6	909.6	0.0	0.0	778.1	909.6	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0
	cMy.正		1519.7	1519.7	0.0	0.0	1302.1	1302.1	0.0	0.0	1085.7	1085.7	0.0	0.0
	gMy.負		909.6	909.6	0.0	0.0	778.1	909.6	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0
	cMy.負		1603.3	1603.3	0.0	0.0	1345.6	1345.6	0.0	0.0	1100.0	1100.0	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1030.9	1030.9	0.0	0.0	780.8	780.8	0.0	0.0	460.3	460.3	0.0	0.0
	Qal		497.2	497.2	0.0	0.0	490.3	490.3	0.0	0.0	353.5	353.5	0.0	0.0
	Qas		1135.9	1135.9	0.0	0.0	1078.8	1078.8	0.0	0.0	1078.8	1078.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.72S	3.72S	0.00	0.00	2.82S	2.82S	0.00	0.00	1.66S	1.66S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(59)	(48)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		3436.1	3436.1	0.0	0.0	2832.1	2832.1	0.0	0.0	2240.2	2240.2	0.0	0.0
	MI		-1.0	8.3	0.0	0.0	-0.1	-0.8	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		3558.6	3558.6	0.0	0.0	2742.6	2742.6	0.0	0.0	2178.8	2178.8	0.0	0.0
	Ms		296.3	2772.4	0.0	0.0	264.7	-1918.7	0.0	0.0	824.9	-1092.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI		-2.8	-2.8	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		1105.3	1105.3	0.0	0.0	1015.5	1015.5	0.0	0.0	871.7	871.7	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0
	D		95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0
	d		87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8
	j		76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.79	0.79	0.29	0.29	0.79	0.79	0.29	0.29	0.79	0.79	0.29	0.29
	pw		0.75	0.75	0.27	0.27	0.75	0.75	0.27	0.27	0.75	0.75	0.27	0.27
曲げ	Mal		1380.6	1380.6	0.0	0.0	1419.1	1419.1	0.0	0.0	1457.9	1457.9	0.0	0.0
	Mas		2985.4	2985.4	0.0	0.0	2902.8	2902.8	0.0	0.0	2718.1	2718.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1286.6	7744.2	0.0	0.0	1286.6	1286.6	0.0	0.0	909.6	1286.6	0.0	0.0
	cMy.正		3465.5	3465.5	0.0	0.0	3250.9	3250.9	0.0	0.0	3028.4	3028.4	0.0	0.0
	gMy.負		1286.6	7744.2	0.0	0.0	1286.6	1286.6	0.0	0.0	909.6	1286.6	0.0	0.0
	cMy.負		3554.4	3554.4	0.0	0.0	3319.3	3319.3	0.0	0.0	3077.7	3077.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(330)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1656.6	1656.6	0.0	0.0	1523.1	1523.1	0.0	0.0	1307.6	1307.6	0.0	0.0
	Qal		555.1	555.1	0.0	0.0	555.1	555.1	0.0	0.0	764.0	764.0	0.0	0.0
	Qas		2075.9	2075.9	0.0	0.0	2075.9	2075.9	0.0	0.0	2075.9	2075.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.70S	2.70S	0.00	0.00	2.48S	2.48S	0.00	0.00	2.13S	2.13S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		106.3	117.5	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	N		1667.7	1667.7	0.0	0.0	1107.6	1107.6	0.0	0.0	557.2	557.2	0.0	0.0
	M		-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0
	Ns		1632.9	1632.9	0.0	0.0	1090.4	1090.4	0.0	0.0	552.6	552.6	0.0	0.0
	Ms		1077.3	-439.9	0.0	0.0	997.1	-155.6	0.0	0.0	813.9	126.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	Q		-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0
	Qs		689.7	689.7	0.0	0.0	524.0	524.0	0.0	0.0	312.8	312.8	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0
	D		95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0
	d		88.0	88.0	48.0	48.0	88.0	88.0	48.0	48.0	88.0	88.0	48.0	48.0
	j		77.0	77.0	42.0	42.0	77.0	77.0	42.0	42.0	77.0	77.0	42.0	42.0
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	19.26	19.26	25.68	25.68	19.26	19.26	25.68	25.68	19.26	19.26
	pt		0.49	0.49	0.37	0.37	0.49	0.49	0.37	0.37	0.49	0.49	0.37	0.37
	pw		1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27
曲げ	Ma		771.5	771.5	0.0	0.0	613.4	613.4	0.0	0.0	595.9	595.9	0.0	0.0
	Mas		1369.5	1369.5	0.0	0.0	1183.8	1183.8	0.0	0.0	1002.0	1002.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		909.6	909.6	0.0	0.0	778.1	909.6	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0
	cMy.正		1545.6	1545.6	0.0	0.0	1315.2	1315.2	0.0	0.0	1089.5	1089.5	0.0	0.0
	gMy.負		909.6	909.6	0.0	0.0	778.1	909.6	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0
	cMy.負		1572.7	1572.7	0.0	0.0	1328.9	1328.9	0.0	0.0	1093.5	1093.5	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1034.6	1034.6	0.0	0.0	786.0	786.0	0.0	0.0	469.1	469.1	0.0	0.0
	Qa		474.8	474.8	0.0	0.0	474.2	474.2	0.0	0.0	333.1	333.1	0.0	0.0
	Qas		1135.9	1135.9	0.0	0.0	1078.8	1078.8	0.0	0.0	1078.8	1078.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.73S	3.73S	0.00	0.00	2.84S	2.84S	0.00	0.00	1.69S	1.69S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(59)	(48)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	NI		3436.1	3436.1	0.0	0.0	2832.1	2832.1	0.0	0.0	2240.2	2240.2	0.0	0.0
	MI		1.0	-8.3	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns		3558.6	3558.6	0.0	0.0	2742.6	2742.6	0.0	0.0	2178.8	2178.8	0.0	0.0
	Ms		-296.3	-2772.4	0.0	0.0	-264.7	1918.7	0.0	0.0	-824.9	1092.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI		2.8	2.8	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs		1105.3	1105.3	0.0	0.0	1015.5	1015.5	0.0	0.0	871.7	871.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0
	D		95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0
	d		87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8
	j		76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.79	0.79	0.29	0.29	0.79	0.79	0.29	0.29	0.79	0.79	0.29	0.29
	pw		0.75	0.75	0.27	0.27	0.75	0.75	0.27	0.27	0.75	0.75	0.27	0.27
曲げ	Mal		1380.6	1380.6	0.0	0.0	1419.1	1419.1	0.0	0.0	1457.9	1457.9	0.0	0.0
	Mas		2985.4	2985.4	0.0	0.0	2902.8	2902.8	0.0	0.0	2718.1	2718.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1286.6	7744.2	0.0	0.0	1286.6	1286.6	0.0	0.0	909.6	1286.6	0.0	0.0
	cMy.正		3554.4	3554.4	0.0	0.0	3319.3	3319.3	0.0	0.0	3077.7	3077.7	0.0	0.0
	gMy.負		1286.6	7744.2	0.0	0.0	1286.6	1286.6	0.0	0.0	909.6	1286.6	0.0	0.0
	cMy.負		3465.5	3465.5	0.0	0.0	3250.9	3250.9	0.0	0.0	3028.4	3028.4	0.0	0.0
	H'(H)		200(330)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1656.6	1656.6	0.0	0.0	1523.1	1523.1	0.0	0.0	1307.6	1307.6	0.0	0.0
	Qal		555.1	555.1	0.0	0.0	555.1	555.1	0.0	0.0	764.0	764.0	0.0	0.0
	Qas		2075.9	2075.9	0.0	0.0	2075.9	2075.9	0.0	0.0	2075.9	2075.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.70S	2.70S	0.00	0.00	2.48S	2.48S	0.00	0.00	2.13S	2.13S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		106.3	117.5	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	N		1667.7	1667.7	0.0	0.0	1107.6	1107.6	0.0	0.0	557.2	557.2	0.0	0.0
	M		0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.4	-0.0	0.0	0.0
	Ns		1632.9	1632.9	0.0	0.0	1090.4	1090.4	0.0	0.0	552.6	552.6	0.0	0.0
	Ms		-1077.3	439.9	0.0	0.0	-997.1	155.6	0.0	0.0	-813.9	-126.5	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	Q		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
	Qs		689.7	689.7	0.0	0.0	524.0	524.0	0.0	0.0	312.8	312.8	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0
	D		95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0
	d		88.0	88.0	48.0	48.0	88.0	88.0	48.0	48.0	88.0	88.0	48.0	48.0
	j		77.0	77.0	42.0	42.0	77.0	77.0	42.0	42.0	77.0	77.0	42.0	42.0
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	19.26	19.26	25.68	25.68	19.26	19.26	25.68	25.68	19.26	19.26
	pt		0.49	0.49	0.37	0.37	0.49	0.49	0.37	0.37	0.49	0.49	0.37	0.37
	pw		1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27
曲げ	Ma		771.5	771.5	0.0	0.0	613.4	613.4	0.0	0.0	595.9	595.9	0.0	0.0
	Mas		1369.5	1369.5	0.0	0.0	1183.8	1183.8	0.0	0.0	1002.0	1002.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		909.6	909.6	0.0	0.0	778.1	909.6	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0
	cMy.正		1572.7	1572.7	0.0	0.0	1328.9	1328.9	0.0	0.0	1093.5	1093.5	0.0	0.0
	gMy.負		909.6	909.6	0.0	0.0	778.1	909.6	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0
	cMy.負		1545.6	1545.6	0.0	0.0	1315.2	1315.2	0.0	0.0	1089.5	1089.5	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1034.6	1034.6	0.0	0.0	786.0	786.0	0.0	0.0	469.1	469.1	0.0	0.0
	Qa		474.8	474.8	0.0	0.0	474.2	474.2	0.0	0.0	333.1	333.1	0.0	0.0
	Qas		1135.9	1135.9	0.0	0.0	1078.8	1078.8	0.0	0.0	1078.8	1078.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.73S	3.73S	0.00	0.00	2.84S	2.84S	0.00	0.00	1.69S	1.69S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(59)	(48)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	Nl		3450.1	3450.1	0.0	0.0	2843.1	2843.1	0.0	0.0	2248.8	2248.8	0.0	0.0
	Ml		-9.4	37.0	0.0	0.0	-3.9	0.3	0.0	0.0	-3.4	3.4	0.0	0.0
	Ns		3819.8	3080.3	0.0	0.0	2570.9	2570.9	0.0	0.0	2061.1	2061.1	0.0	0.0
	Ms		-308.4	2838.0	0.0	0.0	-265.1	1916.0	0.0	0.0	-823.1	1093.1	0.0	0.0
	L.no		K1	K2			K2	K2			K2	K2		
	Ql		-14.1	-14.1	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-2.4	-2.4	0.0	0.0
	Qs		1132.3	1132.3	0.0	0.0	1014.0	1014.0	0.0	0.0	870.3	870.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0
	D		95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0	95.0	95.0	85.0	85.0
	d		87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8	87.8	87.8	77.8	77.8
	j		76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1	76.8	76.8	68.1	68.1
配筋	主筋	1	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32	8-D32	8-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82	63.52	63.52	23.82	23.82
	pt		0.79	0.79	0.29	0.29	0.79	0.79	0.29	0.29	0.79	0.79	0.29	0.29
	pw		0.75	0.75	0.27	0.27	0.75	0.75	0.27	0.27	0.75	0.75	0.27	0.27
曲げ	Mal		1379.7	1379.7	0.0	0.0	1418.4	1418.4	0.0	0.0	1457.2	1457.2	0.0	0.0
	Mas		2964.3	3011.9	0.0	0.0	2846.9	2846.9	0.0	0.0	2679.2	2679.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		1286.6	7744.2	0.0	0.0	1286.6	1286.6	0.0	0.0	909.6	1286.6	0.0	0.0
	cMy.正		3647.0	3647.0	0.0	0.0	3392.2	3392.2	0.0	0.0	3131.3	3131.3	0.0	0.0
	gMy.負		1286.6	7744.2	0.0	0.0	1286.6	1286.6	0.0	0.0	909.6	1286.6	0.0	0.0
	cMy.負		3379.1	3379.1	0.0	0.0	3184.2	3184.2	0.0	0.0	2980.6	2980.6	0.0	0.0
	H'(H)		200(330)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1691.4	1691.4	0.0	0.0	1520.3	1520.3	0.0	0.0	1304.3	1304.3	0.0	0.0
	Qal		556.0	556.0	0.0	0.0	555.5	555.5	0.0	0.0	848.5	848.5	0.0	0.0
	Qas		2075.9	2075.9	0.0	0.0	2075.9	2075.9	0.0	0.0	2075.9	2075.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.75S	2.75S	0.00	0.00	2.47S	2.47S	0.00	0.00	2.12S	2.12S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		106.3	117.5	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C2				C2				C2			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	N		1674.3	1674.3	0.0	0.0	1112.3	1112.3	0.0	0.0	560.4	560.4	0.0	0.0
	M		-3.3	2.2	0.0	0.0	-2.4	2.5	0.0	0.0	-9.3	1.9	0.0	0.0
	Ns		1567.4	1567.4	0.0	0.0	1058.0	1058.0	0.0	0.0	544.1	576.7	0.0	0.0
	Ms		-1075.9	438.8	0.0	0.0	-992.6	154.9	0.0	0.0	-809.5	132.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K1		
	Q		-2.0	-2.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0	-4.0	-4.0	0.0	0.0
	Qs		687.9	687.9	0.0	0.0	521.1	521.1	0.0	0.0	308.2	308.2	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0
	D		95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0	95.0	95.0	55.0	55.0
	d		88.0	88.0	48.0	48.0	88.0	88.0	48.0	48.0	88.0	88.0	48.0	48.0
	j		77.0	77.0	42.0	42.0	77.0	77.0	42.0	42.0	77.0	77.0	42.0	42.0
配筋	主筋	1	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29	4-D29	4-D29	3-D29	3-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		25.68	25.68	19.26	19.26	25.68	25.68	19.26	19.26	25.68	25.68	19.26	19.26
	pt		0.49	0.49	0.37	0.37	0.49	0.49	0.37	0.37	0.49	0.49	0.37	0.37
	pw		1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27	1.15	1.15	0.27	0.27
曲げ	Ma		771.4	771.4	0.0	0.0	613.3	613.3	0.0	0.0	596.9	596.9	0.0	0.0
	Mas		1348.3	1348.3	0.0	0.0	1173.0	1173.0	0.0	0.0	999.0	1010.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		909.6	909.6	0.0	0.0	778.1	909.6	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0
	cMy.正		1603.3	1603.3	0.0	0.0	1345.6	1345.6	0.0	0.0	1100.0	1100.0	0.0	0.0
	gMy.負		909.6	909.6	0.0	0.0	778.1	909.6	0.0	0.0	1556.3	778.1	0.0	0.0
	cMy.負		1519.7	1519.7	0.0	0.0	1302.1	1302.1	0.0	0.0	1085.7	1085.7	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		1030.9	1030.9	0.0	0.0	780.8	780.8	0.0	0.0	460.3	460.3	0.0	0.0
	Qa		497.2	497.2	0.0	0.0	490.3	490.3	0.0	0.0	353.5	353.5	0.0	0.0
	Qas		1135.9	1135.9	0.0	0.0	1078.8	1078.8	0.0	0.0	1078.8	1078.8	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.72S	3.72S	0.00	0.00	2.82S	2.82S	0.00	0.00	1.66S	1.66S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(63)	(48)	(0)	(0)	(38)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	Nl		1986.3	1986.3	0.0	0.0	1640.1	1640.1	0.0	0.0	1303.7	1303.7	0.0	0.0
	Ml		123.4	-139.0	0.0	0.0	100.1	-64.8	0.0	0.0	97.2	-86.3	0.0	0.0
	Ns		984.2	984.2	0.0	0.0	2363.9	916.2	0.0	0.0	1816.3	1816.3	0.0	0.0
	Ms		335.6	1355.1	0.0	0.0	228.9	930.7	0.0	0.0	470.7	-632.9	0.0	0.0
	L.no		K2	K2			K1	K2			K1	K1		
	Ql		79.5	79.5	0.0	0.0	58.9	58.9	0.0	0.0	65.6	65.6	0.0	0.0
	Qs		662.2	662.2	0.0	0.0	581.8	581.8	0.0	0.0	483.7	483.7	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d		73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
	j		63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	7-D29	7-D29	3-D29	3-D29	7-D29	7-D29	3-D29	3-D29	7-D29	7-D29	3-D29	3-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ﾋﾟｯﾁ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at		44.94	44.94	19.26	19.26	44.94	44.94	19.26	19.26	44.94	44.94	19.26	19.26
	pt		0.70	0.70	0.30	0.30	0.70	0.70	0.30	0.30	0.70	0.70	0.30	0.30
	pw		0.79	0.79	0.32	0.32	0.79	0.79	0.32	0.32	0.79	0.79	0.32	0.32
曲げ	Mal		890.7	890.7	0.0	0.0	905.2	905.2	0.0	0.0	920.5	920.5	0.0	0.0
	Mas		1442.1	1442.1	0.0	0.0	1824.1	1422.7	0.0	0.0	1675.1	1675.1	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		657.9	4029.2	0.0	0.0	657.9	657.9	0.0	0.0	468.0	657.9	0.0	0.0
	cMy.正		2274.2	2274.2	0.0	0.0	2082.4	2082.4	0.0	0.0	1903.1	1903.1	0.0	0.0
	gMy.負		628.7	3715.1	0.0	0.0	628.7	628.7	0.0	0.0	441.6	628.7	0.0	0.0
	cMy.負		1610.7	1610.7	0.0	0.0	1585.8	1585.8	0.0	0.0	1539.5	1539.5	0.0	0.0
	H'(H)		200(330)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		953.5	953.5	0.0	0.0	843.3	843.3	0.0	0.0	692.8	692.8	0.0	0.0
	Qal		511.4	511.4	0.0	0.0	521.7	521.7	0.0	0.0	572.7	572.7	0.0	0.0
	Qas		1693.9	1693.9	0.0	0.0	1693.9	1693.9	0.0	0.0	1693.9	1693.9	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		2.37S	2.37S	0.00	0.00	2.10S	2.10S	0.00	0.00	1.72S	1.72S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		102.5	117.5	0.0	0.0	102.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名			C3				C3				C3			
部材位置			Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_]				Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_]			
方向			X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)	(33)	(28)	(0)	(0)
応力	Nl		974.4	974.4	0.0	0.0	645.4	645.4	0.0	0.0	321.0	321.0	0.0	0.0
	Ml		101.4	-81.2	0.0	0.0	86.8	-76.7	0.0	0.0	173.1	-86.1	0.0	0.0
	Ns		1308.8	1308.8	0.0	0.0	823.7	823.7	0.0	0.0	394.7	247.4	0.0	0.0
	Ms		667.1	-333.6	0.0	0.0	639.5	-113.7	0.0	0.0	575.8	-208.6	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K2		
	Ql		65.2	65.2	0.0	0.0	58.4	58.4	0.0	0.0	92.6	92.6	0.0	0.0
	Qs		437.1	437.1	0.0	0.0	326.4	326.4	0.0	0.0	219.9	219.9	0.0	0.0
	L.no		K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	D		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	d		73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
	j		63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9	63.9
配筋	主筋	1	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29	3-D29
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ﾋﾟｯﾁ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at		19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26	19.26
	pt		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	pw		0.95	0.95	0.32	0.32	0.95	0.95	0.32	0.32	0.95	0.95	0.32	0.32
曲げ	Mal		538.8	538.8	0.0	0.0	443.7	443.7	0.0	0.0	351.1	351.1	0.0	0.0
	Mas		900.3	900.3	0.0	0.0	754.9	754.9	0.0	0.0	624.2	579.2	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy.正		468.0	468.0	0.0	0.0	402.2	468.0	0.0	0.0	804.4	402.2	0.0	0.0
	cMy.正		1022.6	1022.6	0.0	0.0	842.6	842.6	0.0	0.0	683.1	683.1	0.0	0.0
	gMy.負		441.6	441.6	0.0	0.0	376.0	441.6	0.0	0.0	751.9	376.0	0.0	0.0
	cMy.負		777.7	777.7	0.0	0.0	710.6	710.6	0.0	0.0	626.3	626.3	0.0	0.0
	H'(H)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)	
	Qd		623.0	623.0	0.0	0.0	460.4	460.4	0.0	0.0	283.6	283.6	0.0	0.0
	Qal		554.8	554.8	0.0	0.0	511.2	511.2	0.0	0.0	435.9	435.9	0.0	0.0
	Qas		1218.3	1218.3	0.0	0.0	1149.3	1149.3	0.0	0.0	1149.3	1149.3	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		3.61S	3.61S	0.00	0.00	2.67S	2.67S	0.00	0.00	1.65S	1.65S	0.00	0.00
	Ld		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0	107.5	112.5	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		

A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算

（１）ＲＣ壁の計算指定

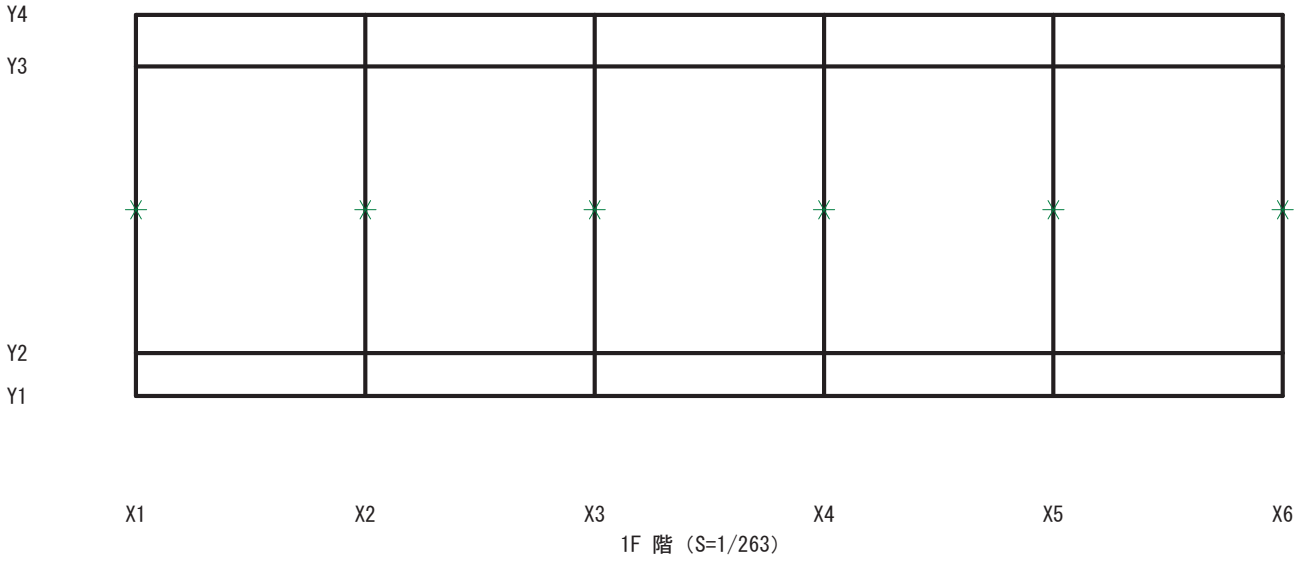

1F 階（S=1/263）

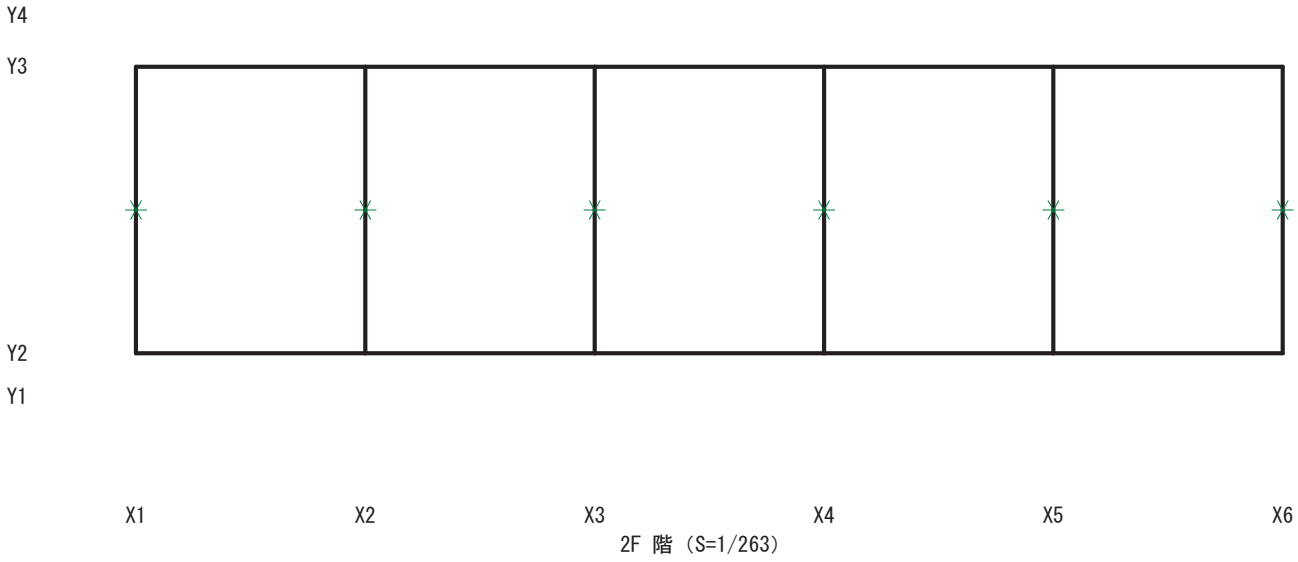

2F 階（S=1/263）

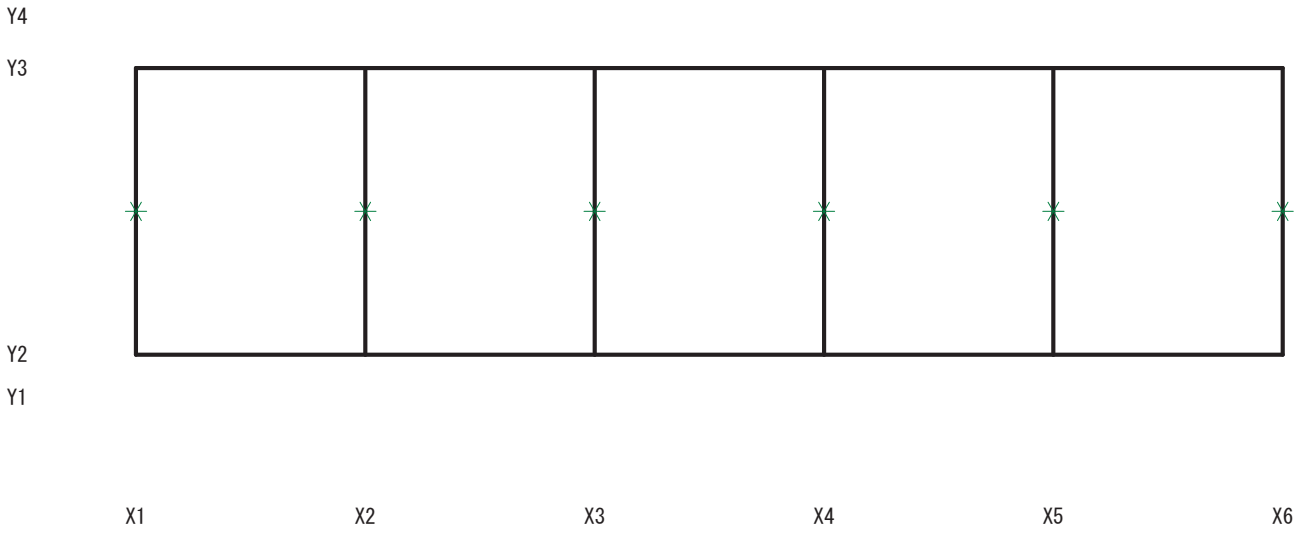

3F 階 (S=1/263)

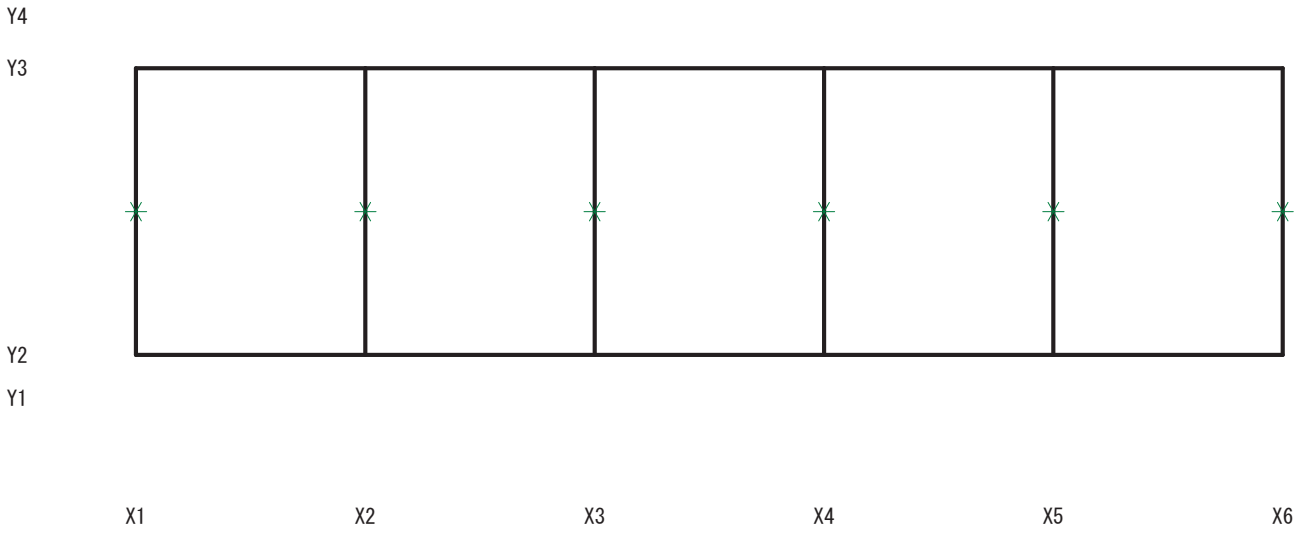

4F 階 (S=1/263)

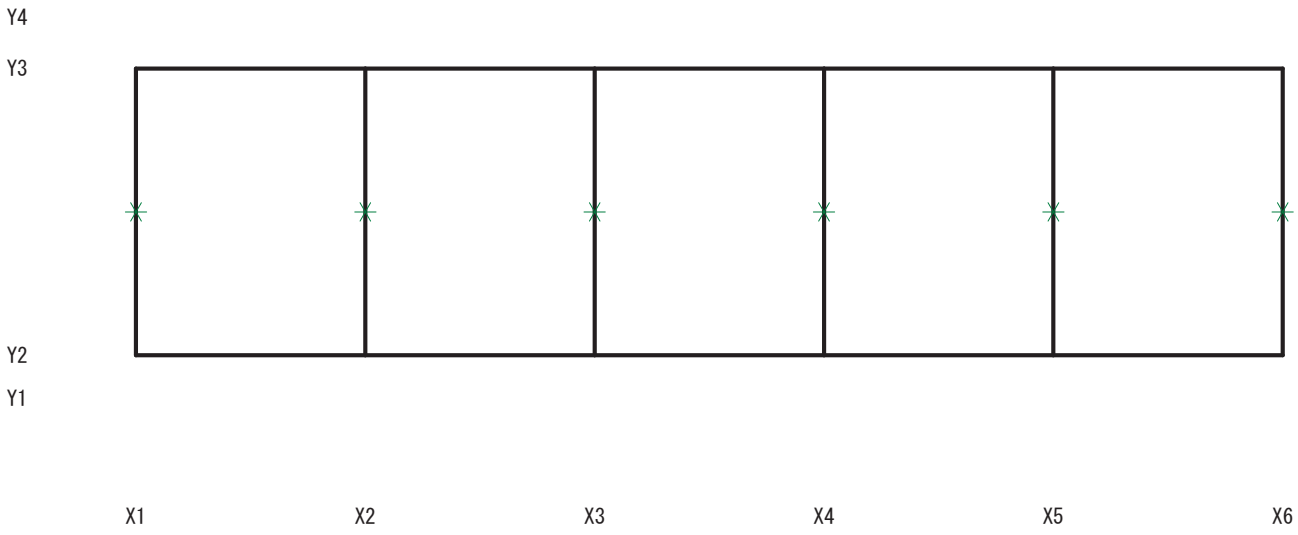

5F 階 (S=1/263)

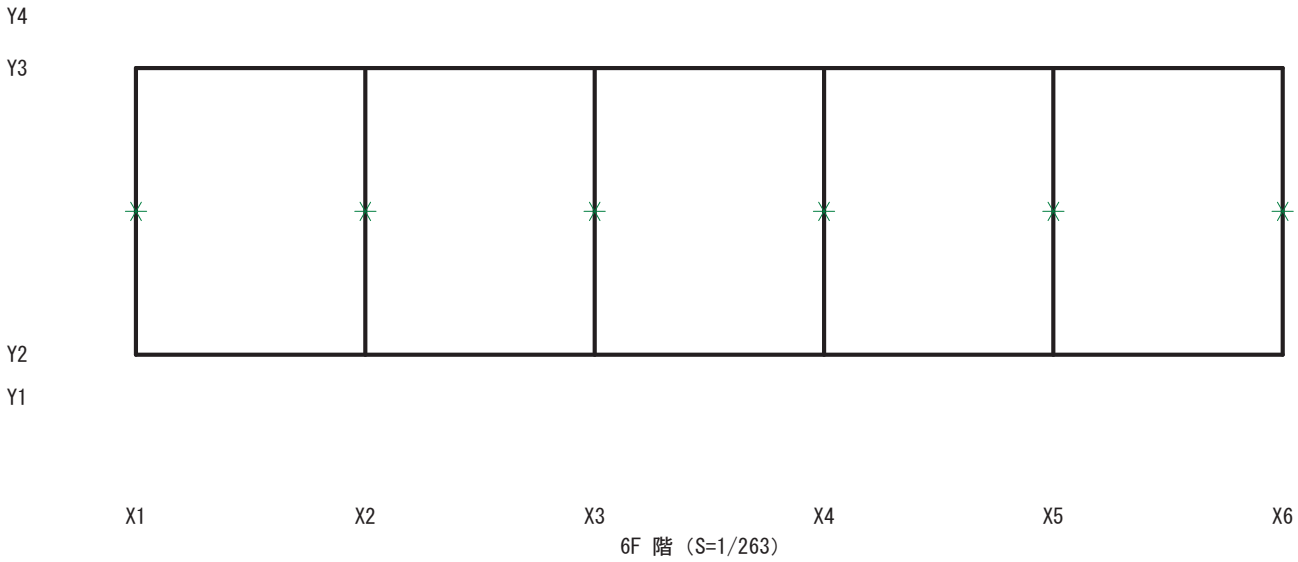

6F 階 (S=1/263)

（２）ＲＣ壁の計算条件

１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = QL + 1.00 * QE
　　開口補強筋：ＲＣ規準(1999)19条(26)～(28)式による
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)19条(22)式による
　ウ）せん断補強筋比
　　Psmax =　1.20 %
　　Psmin =　0.25 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
４）付帯柱の検討
　　許容圧縮耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.8)式による
　　許容引張耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.9)式による
　　(設計軸力/許容耐力)≦1.0 をＯＫとする

（３）ＲＣ壁の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は○○階、○○フレーム、○○軸で表示します。
形状	t	cm	壁厚
	Lo／Ho	cm	①／②：①は開口幅、②は開口高さ
	L'／H'	cm	①／②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ
	L／H	cm	①／②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ
	r		開口による低減率で、ｒ1 ～ｒ3 の最小値
	r1		開口による低減率（＝1－Lo／L）
	r2		開口による低減率（＝1－ √((Ho･Lo)／(H･L))
	r3		開口による低減率（＝1－Ho／H）
材質			コンクリート：Ｆｃ は普通コンクリート、Ｌｃ は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。 鉄筋①／②／③：①：鉄筋太物種別１、②：鉄筋太物種別２、③：鉄筋細物種別
配筋	縦筋 横筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。
	ps	%	壁筋比
応力	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。
	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds＞Q1の場合はmax(Q1,rQw)を用います。
	L.no		上記Qds の短期荷重ケース記号（注1）
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（＝ps･t･L'･ft）

応力	ΣQc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は１／２
	Q1	kN	壁の許容せん断力（＝r･t･L・fs）
	Q2	kN	壁の許容せん断力（＝r(Qw+ΣQc)
	判定		作用せん断力に対する判定結果
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。
	aTd	kN,cm2	①ー②，③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTv	kN,cm2	①ー②，③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	aTh	kN,cm2	①ー②，③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。
	判定		①／②／③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法(幅xせい)
	X 主筋1		壁方向の柱鉄筋一段目
	X 主筋2		壁方向の柱鉄筋二段目
	X 芯鉄筋		壁方向の芯鉄筋
	Y 主筋1		壁と直交方向の柱鉄筋一段目
	Y 主筋2		壁と直交方向の柱鉄筋二段目
	Y 芯鉄筋		壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積
	Nl	kN	長期設計軸力
	Ml	kN･m	長期設計用曲げモーメント
	Ns	kN	短期設計軸力
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント
	L.no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力
	Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力
	判定		付帯柱の軸方向の判定結果

（注1）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮）	WS3	風圧時直交方向正加力（積雪考慮）
WS2	風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮）	WS4	風圧時直交方向負加力（積雪考慮）

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	935 / 260		935 / 230		935 / 230		935 / 230	
	L/H	1000 / 330		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r2	0.677		0.660		0.660		0.660	
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	1.9		5.2		7.6		9.4	
	Qds	731.6		686.4		629.4		550.0	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	979.2		979.2		979.2		979.2	
	Qw	1967.5		1967.5		1967.5		1967.5	
	rQw	1259.2		1259.2		1259.2		1259.2	
	ΣQc	1875.3		1875.3		1875.3		1637.2	
	Q1	1468.8		1468.8		1468.8		1468.8	
	Q2	2459.4		2459.4		2459.4		2307.0	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	69.8		65.5		60.1		52.5	
	Tv	40.1		37.7		34.5		30.2	
	Th	90.5		91.0		83.5		73.0	
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3	
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	70x 50	80x 80	70x 50	80x 80	70x 50	80x 80	70x 50	80x 80
	X 主筋1	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D22	7-D29	3-D22	7-D29	3-D22	7-D29	3-D22	3-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	30.96	102.72	30.96	102.72	30.96	102.72	30.96	51.36
	長期 Nl	3695.1	3695.1	3064.0	3064.0	2447.6	2447.6	1837.7	1837.7
	長期 Ml	1646.1	1646.1	1290.1	1290.1	961.4	961.4	672.2	672.2
	長期 Nc	2012.2	2012.2	1661.0	1661.0	1320.0	1320.0	986.1	986.1
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	4645.8	9159.2	4645.8	9159.2	4645.8	9159.2	4645.8	8419.6
	長期 Nat	665.6	2003.0	665.6	2003.0	665.6	2003.0	665.6	1001.5
	短期 Ns	5088.7	5088.7	4109.0	4109.0	3215.1	3215.1	2356.2	2356.2
	短期 Ms	10638.2	10638.2	7695.7	7695.7	5458.8	5458.8	3596.1	3596.1
	短期 L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
	短期 Nc	3608.2	3608.2	2824.1	2824.1	2153.4	2153.4	1537.7	1537.7
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	9291.6	18318.3	9291.6	18318.3	9291.6	18318.3	9291.6	16839.2
	短期 Nat	1068.1	4006.1	1068.1	4006.1	1068.1	4006.1	1068.1	2003.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W1		W1	
部材位置		5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	935 / 230		935 / 230		935 / 260		935 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 330		1000 / 280	
	r	0.640		0.640		1.000		1.000	
	r1	0.640		0.640		1.000		1.000	
	r2	0.660		0.660		1.000		1.000	
	r3	0.679		0.679		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	9.6		10.3		1.0		2.7	
	Qds	438.3		311.2		1152.0		1033.9	
	L.no	K2		K2		K1		K1	
	Qal	875.5		875.5		1530.0		1530.0	
	Qw	1967.5		1967.5		1967.5		1967.5	
	rQw	1259.2		1259.2		1967.5		1967.5	
	ΣQc	1480.0		1480.0		2033.8		2033.8	
	Q1	1313.3		1313.3		2295.0		2295.0	
	Q2	2206.4		2206.4		4001.2		4001.2	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	41.8		29.7					
	Tv	24.1		17.1					
	Th	58.1		41.3					
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3					
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4					
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9					
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK					
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	70x 50	80x 80	70x 50	80x 80	65x 45	95x 85	65x 45	95x 85
	X 主筋1	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29	3-D22	3-D32	3-D22	3-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29	5-D22	8-D32	5-D22	8-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	30.96	51.36	30.96	51.36	46.44	142.92	46.44	142.92
	長期 Nl	1228.1	1228.1	622.1	622.1	6334.1	6334.1	5251.0	5251.0
	長期 Ml	387.0	387.0	129.4	129.4	3254.0	3254.0	2530.2	2530.2
	長期 Nc	652.7	652.7	324.0	324.0	3492.4	3492.4	2878.5	2878.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	3540.1	6407.1	3540.1	6407.1	4178.7	11748.0	4178.7	11748.0
	長期 Nat	665.6	1001.5	665.6	1001.5	998.5	2786.9	998.5	2786.9
	短期 Ns	1517.3	1517.3	749.2	749.2	6333.3	6333.3	5250.8	5250.8
	短期 Ms	1962.7	1962.7	764.7	764.7	16741.4	16741.4	12225.5	12225.5
	短期 L.no	K4	K4	K4	K4	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	954.9	954.9	451.1	451.1	4840.8	4840.8	3848.0	3848.0
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	7080.2	12814.3	7080.2	12814.3	8357.5	23496.1	8357.5	23496.1
	短期 Nat	1068.1	2003.0	1068.1	2003.0	1602.2	5573.9	1602.2	5573.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	935 / 230		950 / 230		950 / 230		950 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	4.0		4.9		5.0		5.4	
	Qds	889.3		723.8		536.4		313.3	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1530.0		1530.0		1368.0		1368.0	
	Qw	1967.5		1999.0		1999.0		1999.0	
	rQw	1967.5		1999.0		1999.0		1999.0	
	ΣQc	2033.8		1281.0		1156.0		1156.0	
	Q1	2295.0		2295.0		2052.0		2052.0	
	Q2	4001.2		3280.0		3155.1		3155.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 45	95x 85	65x 45	95x 55	65x 45	95x 55	65x 45	95x 55
	X 主筋1	3-D22	3-D32	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D22	8-D32	5-D22	4-D29	5-D22	4-D29	5-D22	4-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	46.44	142.92	46.44	64.20	46.44	64.20	46.44	64.20
	長期 Nl	4185.7	4185.7	3143.7	3143.7	2110.0	2110.0	1087.7	1087.7
	長期 Ml	1844.9	1844.9	1272.1	1272.1	741.5	741.5	256.8	256.8
	長期 Nc	2277.3	2277.3	1699.0	1699.0	1129.2	1129.2	569.5	569.5
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	4178.7	11748.0	4178.7	7194.5	3217.6	5511.4	3217.6	5511.4
	長期 Nat	998.5	2786.9	998.5	1251.9	998.5	1251.9	998.5	1251.9
	短期 Ns	4185.7	4185.7	3143.6	3143.6	2110.0	2110.0	1087.6	1087.6
	短期 Ms	8659.3	8659.3	5614.0	5614.0	3078.1	3078.1	1112.5	1112.5
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	2958.8	2958.8	2133.2	2133.2	1362.8	1362.8	655.1	655.1
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	8357.5	23496.1	8357.5	14389.0	6435.3	11022.8	6435.3	11022.8
	短期 Nat	1602.2	5573.9	1602.2	2503.8	1602.2	2503.8	1602.2	2503.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	935 / 260		935 / 230		935 / 230		950 / 230	
	L/H	1000 / 330		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	0.9		2.5		3.6		4.5	
	Qds	1151.6		1032.7		887.5		721.6	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0	
	Qw	1967.5		1967.5		1967.5		1999.0	
	rQw	1967.5		1967.5		1967.5		1999.0	
	ΣQc	2033.8		2033.8		2033.8		1281.0	
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0	
	Q2	4001.2		4001.2		4001.2		3280.0	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 45	95x 85	65x 45	95x 85	65x 45	95x 85	65x 45	95x 55
	X 主筋1	3-D22	3-D32	3-D22	3-D32	3-D22	3-D32	3-D22	3-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D22	8-D32	5-D22	8-D32	5-D22	8-D32	5-D22	4-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	46.44	142.92	46.44	142.92	46.44	142.92	46.44	64.20
	長期 Nl	6291.7	6291.7	5216.0	5216.0	4157.3	4157.3	3121.2	3121.2
	長期 Ml	3323.0	3323.0	2592.3	2592.3	1899.0	1899.0	1315.7	1315.7
	長期 Nc	3478.1	3478.1	2867.2	2867.2	2268.5	2268.5	1692.1	1692.1
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	4178.7	11748.0	4178.7	11748.0	4178.7	11748.0	4178.7	7194.5
	長期 Nat	998.5	2786.9	998.5	2786.9	998.5	2786.9	998.5	1251.9
	短期 Ns	6291.5	6291.5	5215.8	5215.8	4157.1	4157.1	3121.0	3121.0
	短期 Ms	16827.7	16827.7	12299.7	12299.7	8721.5	8721.5	5663.2	5663.2
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	4828.5	4828.5	3837.9	3837.9	2950.7	2950.7	2126.8	2126.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	8357.5	23496.1	8357.5	23496.1	8357.5	23496.1	8357.5	14389.0
	短期 Nat	1602.2	5573.9	1602.2	5573.9	1602.2	5573.9	1602.2	2503.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	950 / 230		950 / 230		935 / 260		935 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 330		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	4.6		4.9		0.9		2.5	
	Qds	534.0		310.7		1151.6		1032.7	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1368.0		1368.0		1530.0		1530.0	
	Qw	1999.0		1999.0		1967.5		1967.5	
	rQw	1999.0		1999.0		1967.5		1967.5	
	ΣQc	1156.0		1156.0		2033.8		2033.8	
	Q1	2052.0		2052.0		2295.0		2295.0	
	Q2	3155.1		3155.1		4001.2		4001.2	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 45	95x 55	65x 45	95x 55	65x 45	95x 85	65x 45	95x 85
	X 主筋1	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29	3-D22	3-D32	3-D22	3-D32
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D22	4-D29	5-D22	4-D29	5-D22	8-D32	5-D22	8-D32
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	46.44	64.20	46.44	64.20	46.44	142.92	46.44	142.92
	長期 Nl	2093.8	2093.8	1076.1	1076.1	6291.7	6291.7	5216.0	5216.0
	長期 Ml	773.5	773.5	280.9	280.9	3323.0	3323.0	2592.3	2592.3
	長期 Nc	1124.3	1124.3	566.2	566.2	3478.1	3478.1	2867.2	2867.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	3217.6	5511.4	3217.6	5511.4	4178.7	11748.0	4178.7	11748.0
	長期 Nat	998.5	1251.9	998.5	1251.9	998.5	2786.9	998.5	2786.9
	短期 Ns	2093.8	2093.8	1076.1	1076.1	6291.5	6291.5	5215.8	5215.8
	短期 Ms	3112.8	3112.8	1137.6	1137.6	16827.7	16827.7	12299.7	12299.7
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	1358.2	1358.2	651.8	651.8	4828.5	4828.5	3837.9	3837.9
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	6435.3	11022.8	6435.3	11022.8	8357.5	23496.1	8357.5	23496.1
	短期 Nat	1602.2	2503.8	1602.2	2503.8	1602.2	5573.9	1602.2	5573.9
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	935 / 230		950 / 230		950 / 230		950 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	3.6		4.5		4.6		4.9	
	Qds	887.5		721.6		534.0		310.7	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1530.0		1530.0		1368.0		1368.0	
	Qw	1967.5		1999.0		1999.0		1999.0	
	rQw	1967.5		1999.0		1999.0		1999.0	
	ΣQc	2033.8		1281.0		1156.0		1156.0	
	Q1	2295.0		2295.0		2052.0		2052.0	
	Q2	4001.2		3280.0		3155.1		3155.1	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 45	95x 85	65x 45	95x 55	65x 45	95x 55	65x 45	95x 55
	X 主筋1	3-D22	3-D32	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29
	X 主筋2								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D22	8-D32	5-D22	4-D29	5-D22	4-D29	5-D22	4-D29
	Y 主筋2								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	46.44	142.92	46.44	64.20	46.44	64.20	46.44	64.20
	長期 Nl	4157.3	4157.3	3121.2	3121.2	2093.8	2093.8	1076.1	1076.1
	長期 Ml	1899.0	1899.0	1315.7	1315.7	773.5	773.5	280.9	280.9
	長期 Nc	2268.5	2268.5	1692.1	1692.1	1124.3	1124.3	566.2	566.2
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	4178.7	11748.0	4178.7	7194.5	3217.6	5511.4	3217.6	5511.4
	長期 Nat	998.5	2786.9	998.5	1251.9	998.5	1251.9	998.5	1251.9
	短期 Ns	4157.1	4157.1	3121.0	3121.0	2093.8	2093.8	1076.1	1076.1
	短期 Ms	8721.5	8721.5	5663.2	5663.2	3112.8	3112.8	1137.6	1137.6
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	2950.7	2950.7	2126.8	2126.8	1358.2	1358.2	651.8	651.8
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	8357.5	23496.1	8357.5	14389.0	6435.3	11022.8	6435.3	11022.8
	短期 Nat	1602.2	5573.9	1602.2	2503.8	1602.2	2503.8	1602.2	2503.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	935 / 260		935 / 230		935 / 230		950 / 230	
	L/H	1000 / 330		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	1.0		2.7		4.0		4.9	
	Qds	1152.0		1033.9		889.3		723.8	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1530.0		1530.0		1530.0		1530.0	
	Qw	1967.5		1967.5		1967.5		1999.0	
	rQw	1967.5		1967.5		1967.5		1999.0	
	ΣQc	2033.8		2033.8		2033.8		1281.0	
	Q1	2295.0		2295.0		2295.0		2295.0	
	Q2	4001.2		4001.2		4001.2		3280.0	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 45	95x 85	65x 45	95x 85	65x 45	95x 85	65x 45	95x 55
	X 主筋1	3-D22	3-D32	3-D22	3-D32	3-D22	3-D32	3-D22	3-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D22	8-D32	5-D22	8-D32	5-D22	8-D32	5-D22	4-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	46.44	142.92	46.44	142.92	46.44	142.92	46.44	64.20
	長期 Nl	6334.1	6334.1	5251.0	5251.0	4185.7	4185.7	3143.7	3143.7
	長期 Ml	3254.0	3254.0	2530.2	2530.2	1844.9	1844.9	1272.1	1272.1
	長期 Nc	3492.4	3492.4	2878.5	2878.5	2277.3	2277.3	1699.0	1699.0
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	4178.7	11748.0	4178.7	11748.0	4178.7	11748.0	4178.7	7194.5
	長期 Nat	998.5	2786.9	998.5	2786.9	998.5	2786.9	998.5	1251.9
	短期 Ns	6333.3	6333.3	5250.8	5250.8	4185.7	4185.7	3143.6	3143.6
	短期 Ms	16741.4	16741.4	12225.5	12225.5	8659.3	8659.3	5614.0	5614.0
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	短期 Nc	4840.8	4840.8	3848.0	3848.0	2958.8	2958.8	2133.2	2133.2
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	8357.5	23496.1	8357.5	23496.1	8357.5	23496.1	8357.5	14389.0
	短期 Nat	1602.2	5573.9	1602.2	5573.9	1602.2	5573.9	1602.2	2503.8
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W2		W2	
部材位置		5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	950 / 230		950 / 230		935 / 260		935 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 330		1000 / 280	
	r	1.000		1.000		0.640		0.640	
	r1	1.000		1.000		0.640		0.640	
	r2	1.000		1.000		0.677		0.660	
	r3	1.000		1.000		0.710		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	5.0		5.4		1.9		5.2	
	Qds	536.4		313.3		731.6		686.4	
	L.no	K1		K1		K2		K2	
	Qal	1368.0		1368.0		979.2		979.2	
	Qw	1999.0		1999.0		1967.5		1967.5	
	rQw	1999.0		1999.0		1259.2		1259.2	
	ΣQc	1156.0		1156.0		1875.3		1875.3	
	Q1	2052.0		2052.0		1468.8		1468.8	
	Q2	3155.1		3155.1		2459.4		2459.4	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td					69.8		65.5	
	Tv					40.1		37.7	
	Th					90.5		91.0	
	aTd					3-D13 238.3		3-D13 238.3	
	aTv					3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh					4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定					OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	65x 45	95x 55	65x 45	95x 55	70x 50	80x 80	70x 50	80x 80
	X 主筋1	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	5-D22	4-D29	5-D22	4-D29	3-D22	7-D29	3-D22	7-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	46.44	64.20	46.44	64.20	30.96	102.72	30.96	102.72
	長期 Nl	2110.0	2110.0	1087.7	1087.7	3695.1	3695.1	3064.0	3064.0
	長期 Ml	741.5	741.5	256.8	256.8	1646.1	1646.1	1290.1	1290.1
	長期 Nc	1129.2	1129.2	569.5	569.5	2012.2	2012.2	1661.0	1661.0
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	3217.6	5511.4	3217.6	5511.4	4645.8	9159.2	4645.8	9159.2
	長期 Nat	998.5	1251.9	998.5	1251.9	665.6	2003.0	665.6	2003.0
	短期 Ns	2110.0	2110.0	1087.6	1087.6	5088.7	5088.7	4109.0	4109.0
	短期 Ms	3078.1	3078.1	1112.5	1112.5	10638.2	10638.2	7695.7	7695.7
	短期 L.no	K1	K1	K1	K1	K3	K3	K3	K3
	短期 Nc	1362.8	1362.8	655.1	655.1	3608.2	3608.2	2824.1	2824.1
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	6435.3	11022.8	6435.3	11022.8	9291.6	18318.3	9291.6	18318.3
	短期 Nat	1602.2	2503.8	1602.2	2503.8	1068.1	4006.1	1068.1	4006.1
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W2		W2		W2		W2	
部材位置		3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		5F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90	
	L'/H'	935 / 230		935 / 230		935 / 230		935 / 230	
	L/H	1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280		1000 / 280	
	r	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r1	0.640		0.640		0.640		0.640	
	r2	0.660		0.660		0.660		0.660	
	r3	0.679		0.679		0.679		0.679	
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	7.6		9.4		9.6		10.3	
	Qds	629.4		550.0		438.3		311.2	
	L.no	K2		K2		K2		K2	
	Qal	979.2		979.2		875.5		875.5	
	Qw	1967.5		1967.5		1967.5		1967.5	
	rQw	1259.2		1259.2		1259.2		1259.2	
	ΣQc	1875.3		1637.2		1480.0		1480.0	
	Q1	1468.8		1468.8		1313.3		1313.3	
	Q2	2459.4		2307.0		2206.4		2206.4	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td	60.1		52.5		41.8		29.7	
	Tv	34.5		30.2		24.1		17.1	
	Th	83.5		73.0		58.1		41.3	
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3	
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4	
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9	
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK	
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	70x 50	80x 80	70x 50	80x 80	70x 50	80x 80	70x 50	80x 80
	X 主筋1	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29
	X								
	X 主筋2								
	X								
	X 芯鉄筋								
	Y 主筋1	3-D22	7-D29	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29	3-D22	3-D29
	Y								
	Y 主筋2								
	Y								
	Y 芯鉄筋								
	Ag	30.96	102.72	30.96	51.36	30.96	51.36	30.96	51.36
	長期 Nl	2447.6	2447.6	1837.7	1837.7	1228.1	1228.1	622.1	622.1
	長期 Ml	961.4	961.4	672.2	672.2	387.0	387.0	129.4	129.4
	長期 Nc	1320.0	1320.0	986.1	986.1	652.7	652.7	324.0	324.0
	長期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長期 Nac	4645.8	9159.2	4645.8	8419.6	3540.1	6407.1	3540.1	6407.1
	長期 Nat	665.6	2003.0	665.6	1001.5	665.6	1001.5	665.6	1001.5
	短期 Ns	3215.1	3215.1	2356.2	2356.2	1517.3	1517.3	749.2	749.2
	短期 Ms	5458.8	5458.8	3596.1	3596.1	1962.7	1962.7	764.7	764.7
	短期 L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
	短期 Nc	2153.4	2153.4	1537.7	1537.7	954.9	954.9	451.1	451.1
	短期 Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	短期 Nac	9291.6	18318.3	9291.6	16839.2	7080.2	12814.3	7080.2	12814.3
	短期 Nat	1068.1	4006.1	1068.1	2003.0	1068.1	2003.0	1068.1	2003.0
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8　断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図

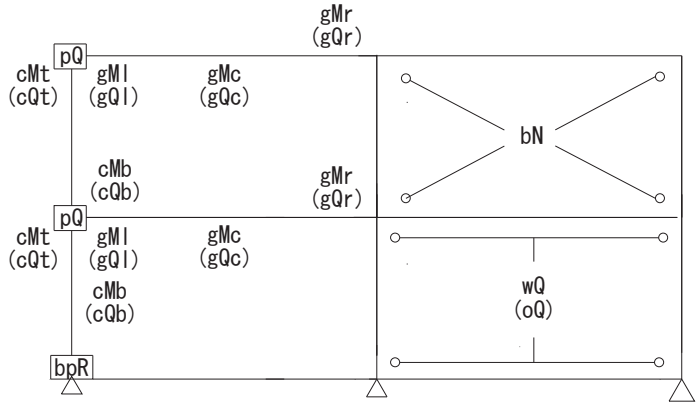



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

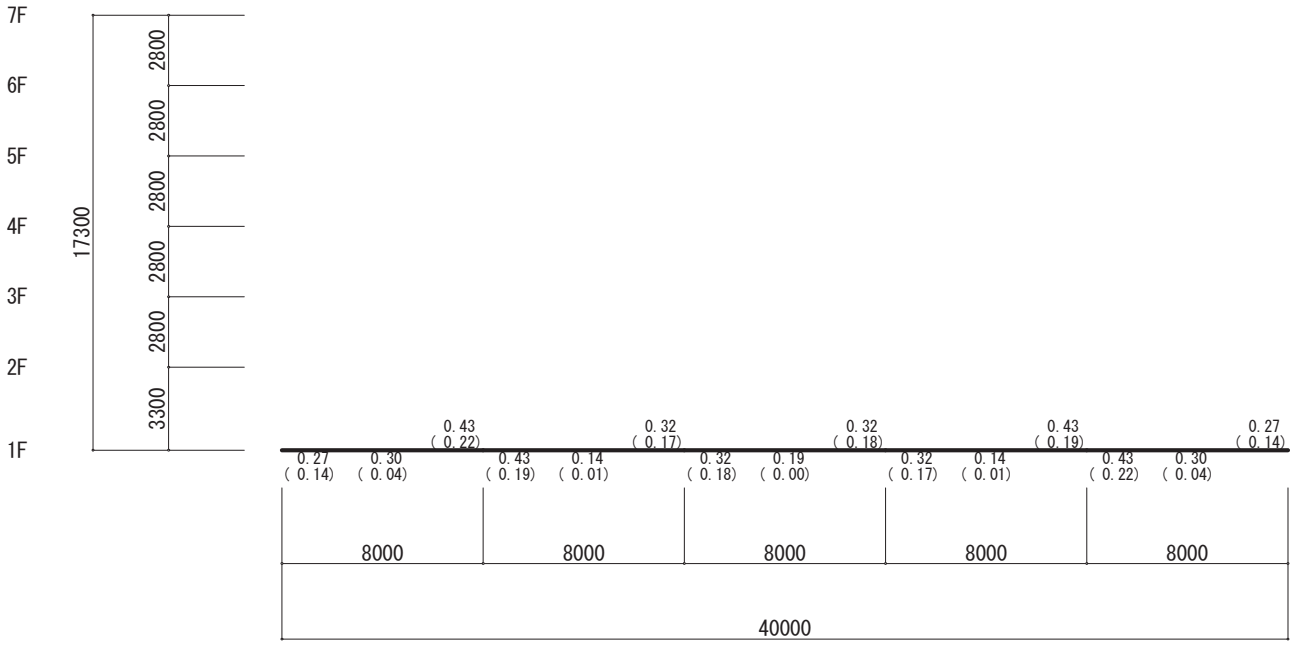

Y1 フレーム（S=1/300）

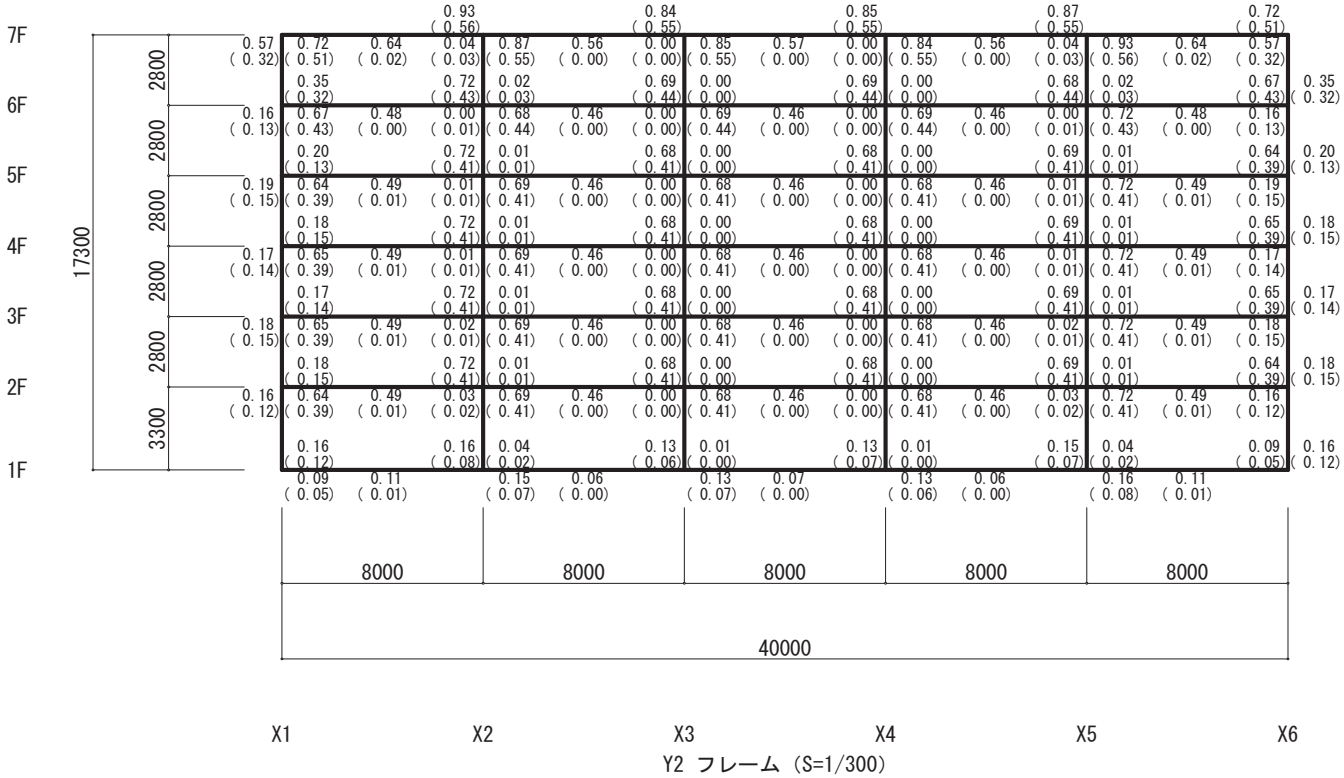

Y2 フレーム（S=1/300）

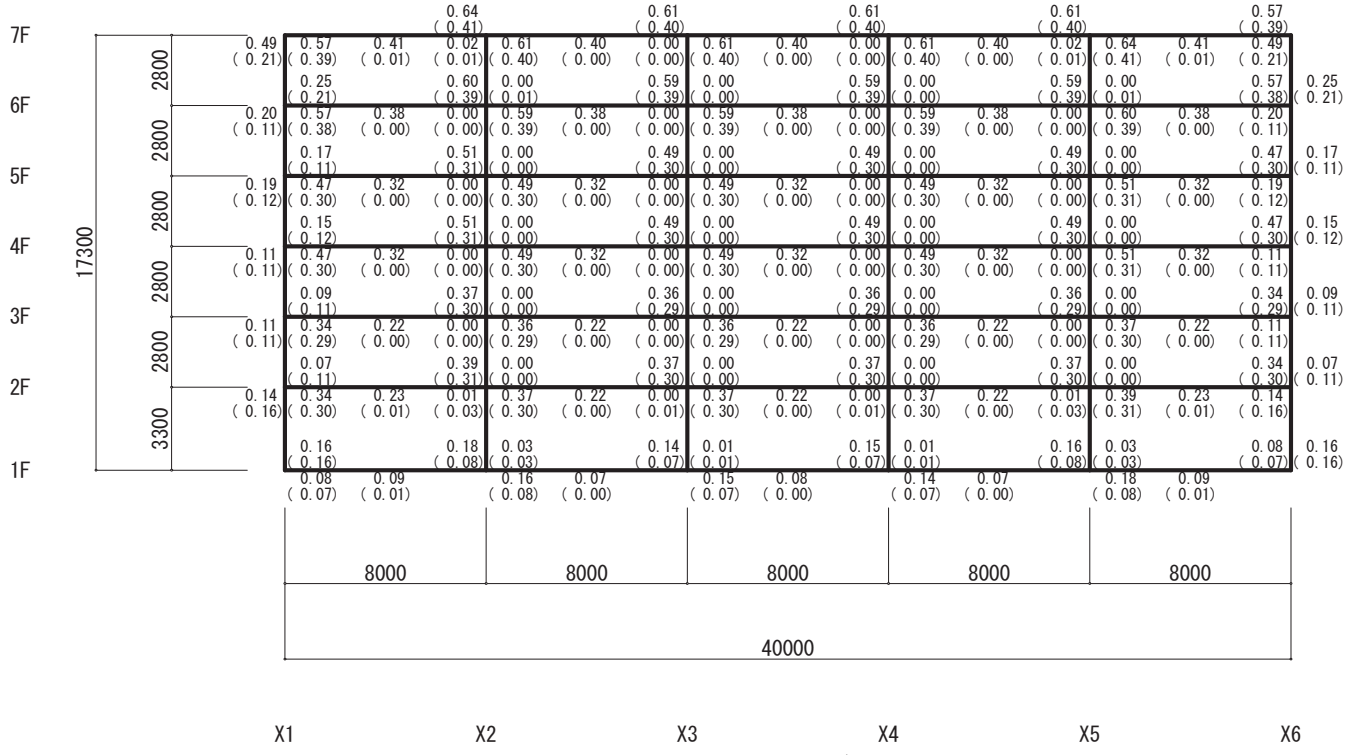

Y3 フレーム（S=1/300）

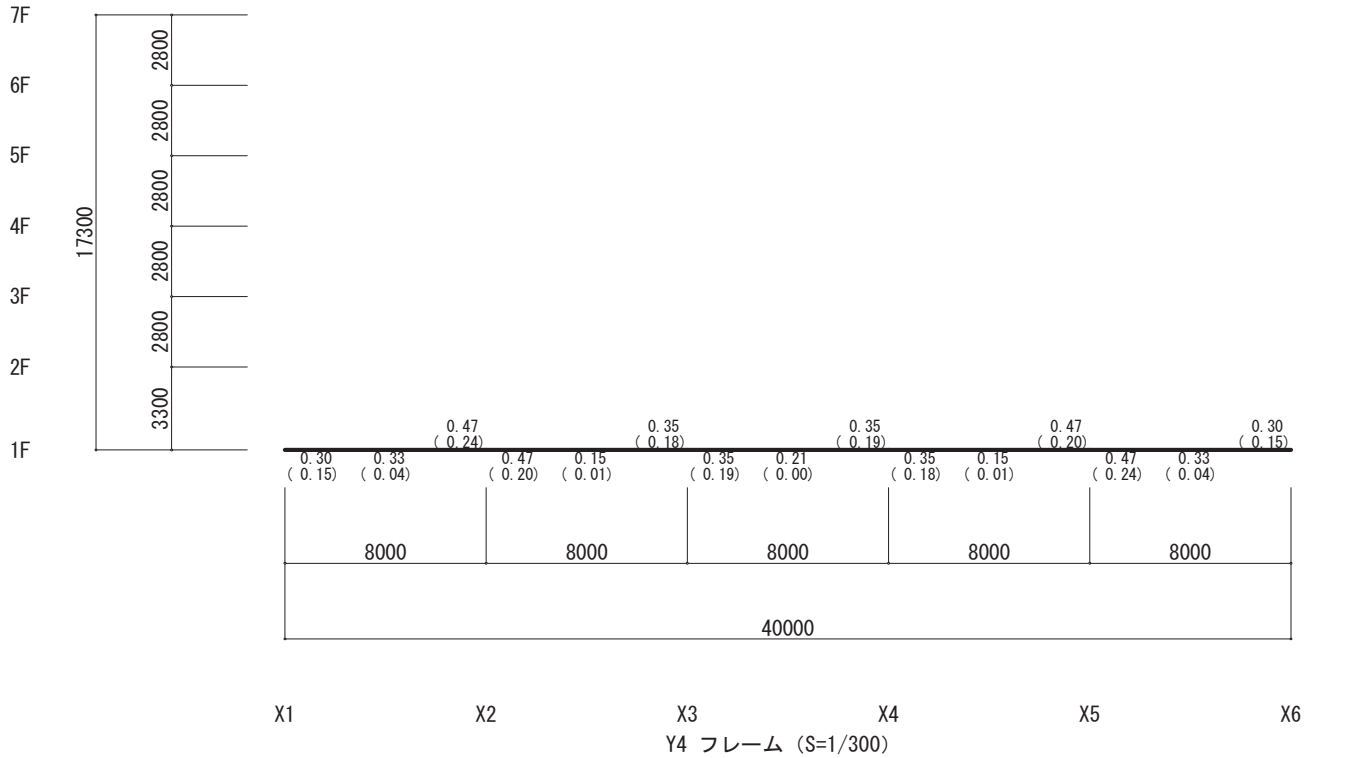

Y4 フレーム（S=1/300）

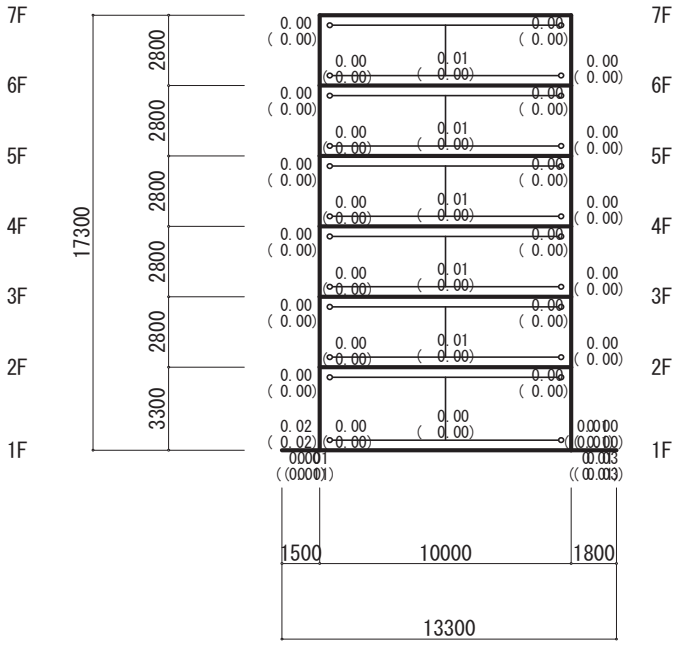

X1 フレーム (S=1/300)

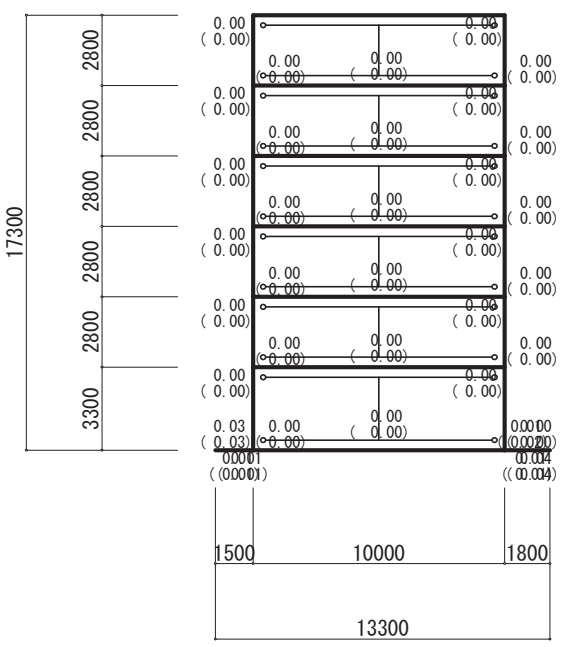

X2 フレーム (S=1/300)

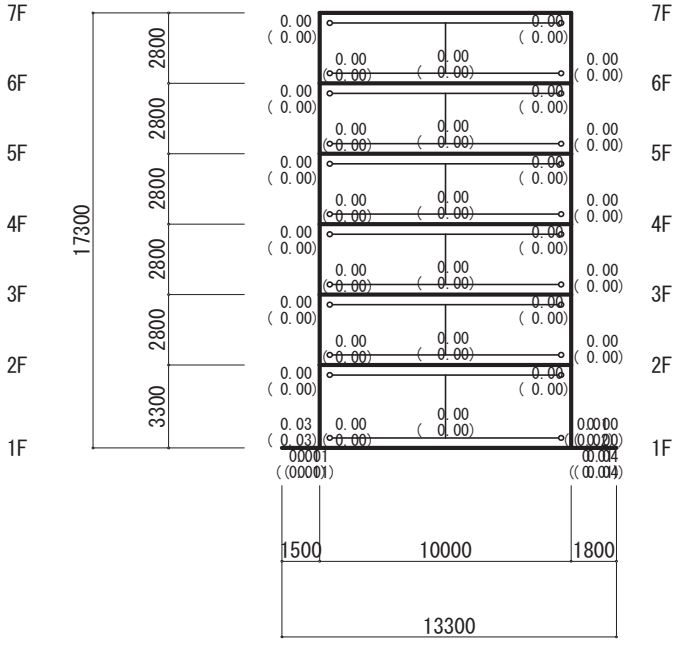

X3 フレーム (S=1/300)

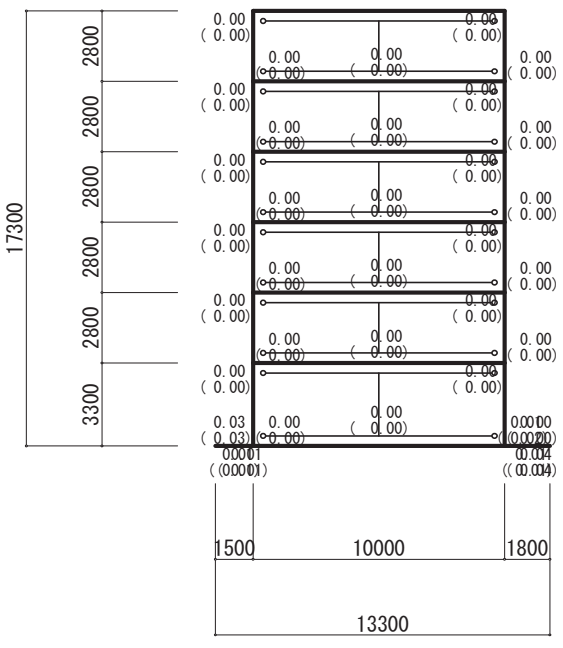

X4 フレーム (S=1/300)

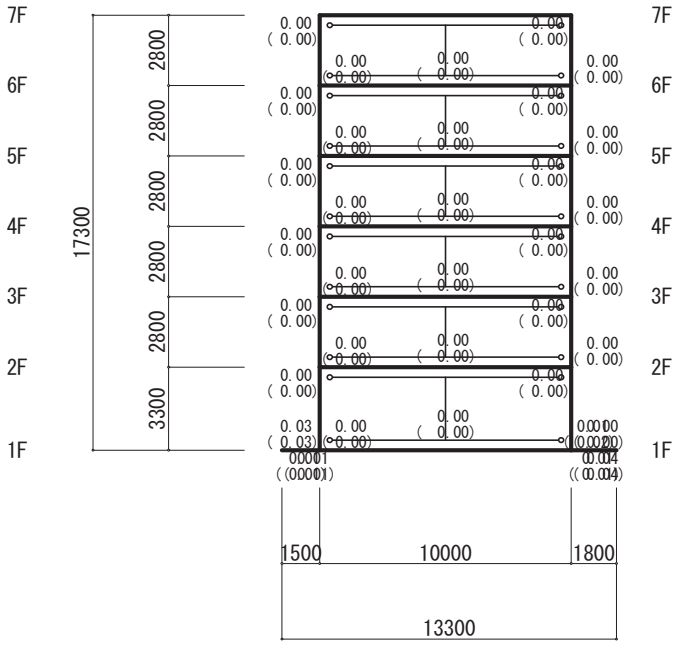

X5 フレーム（S=1/300）

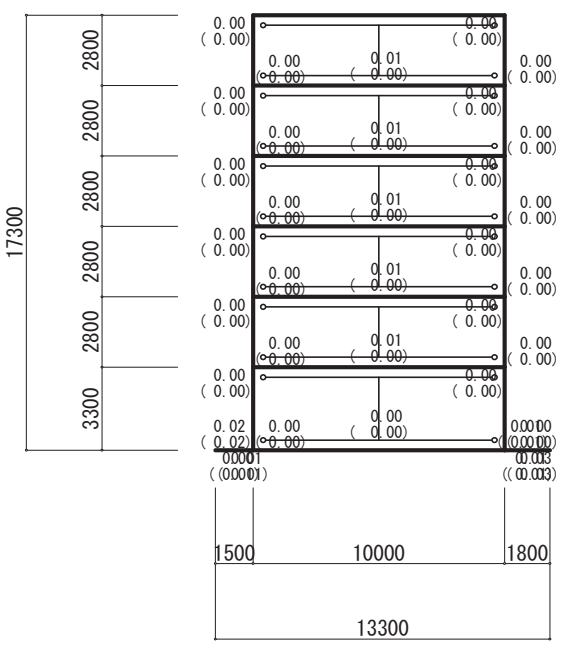

X6 フレーム（S=1/300）

（２）短期荷重時断面検定比図

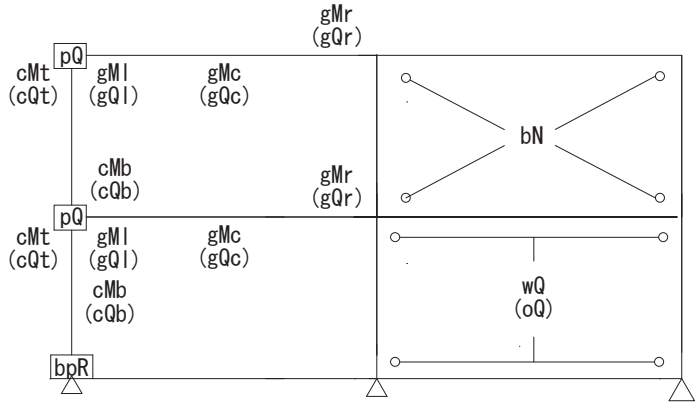



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

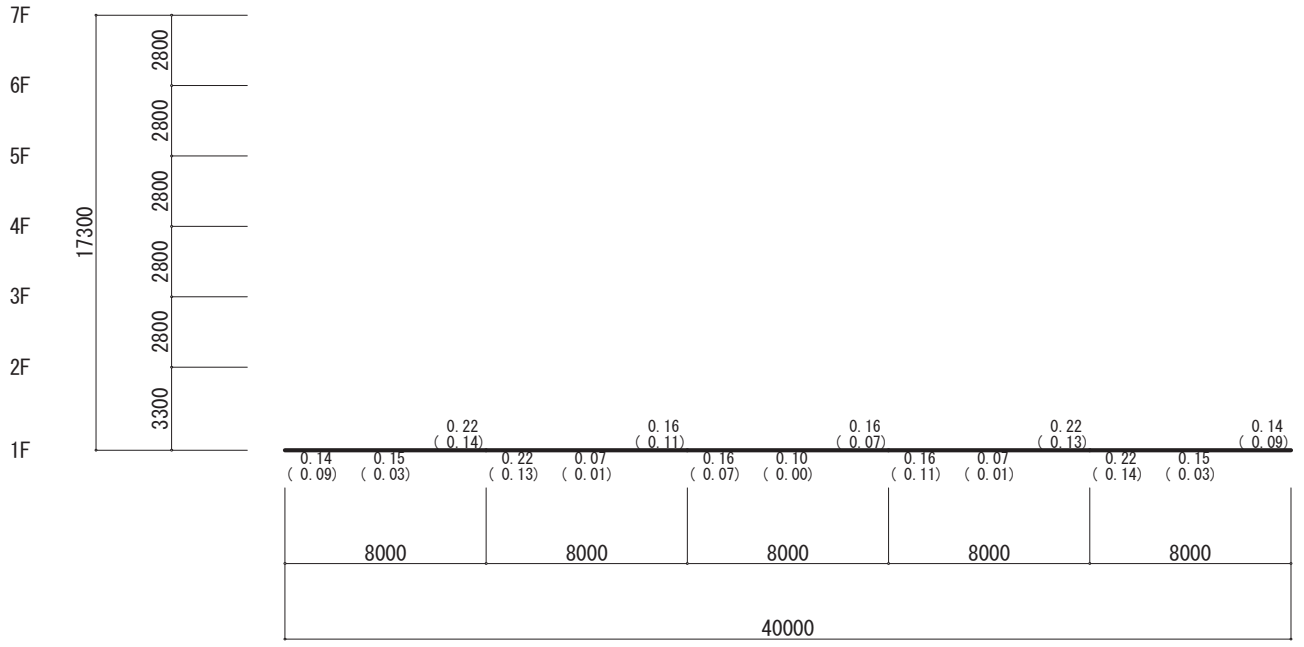

Y1 フレーム（S=1/300）

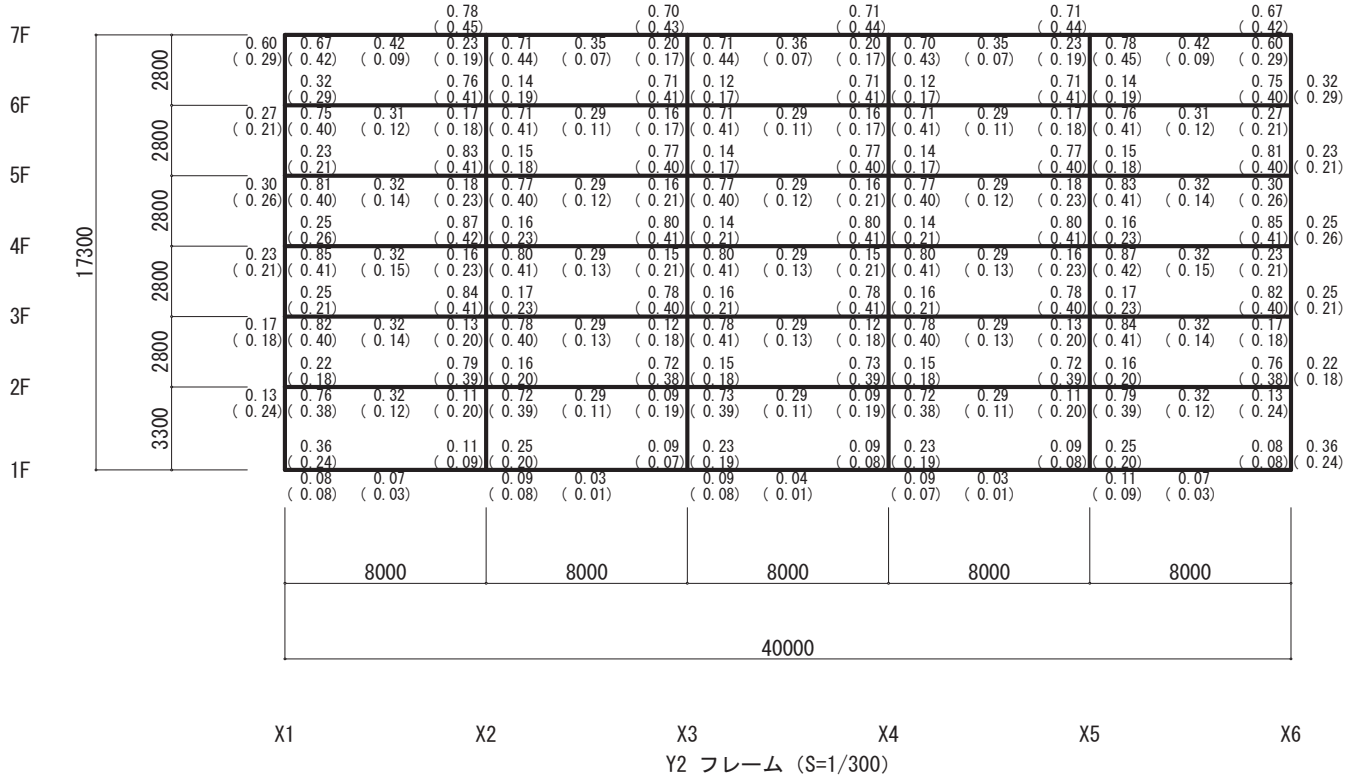

Y2 フレーム（S=1/300）

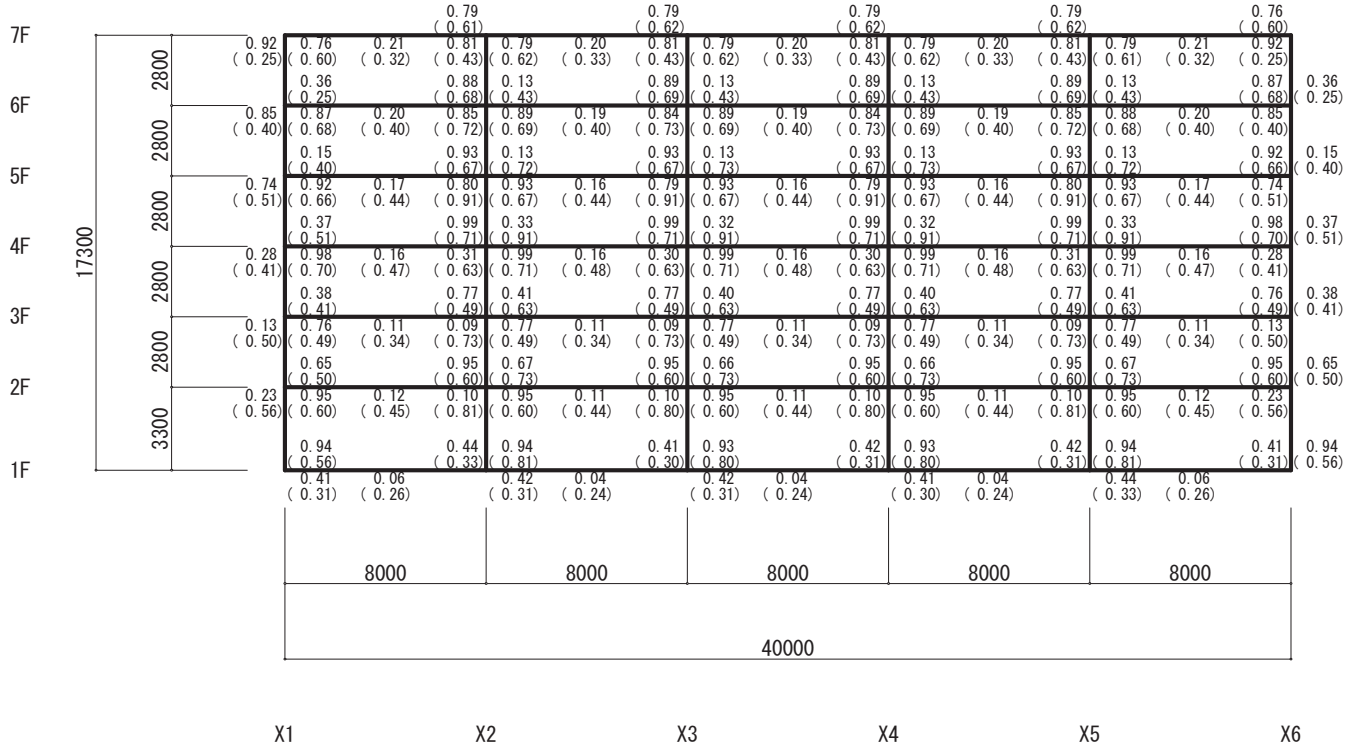

Y3 フレーム（S=1/300）

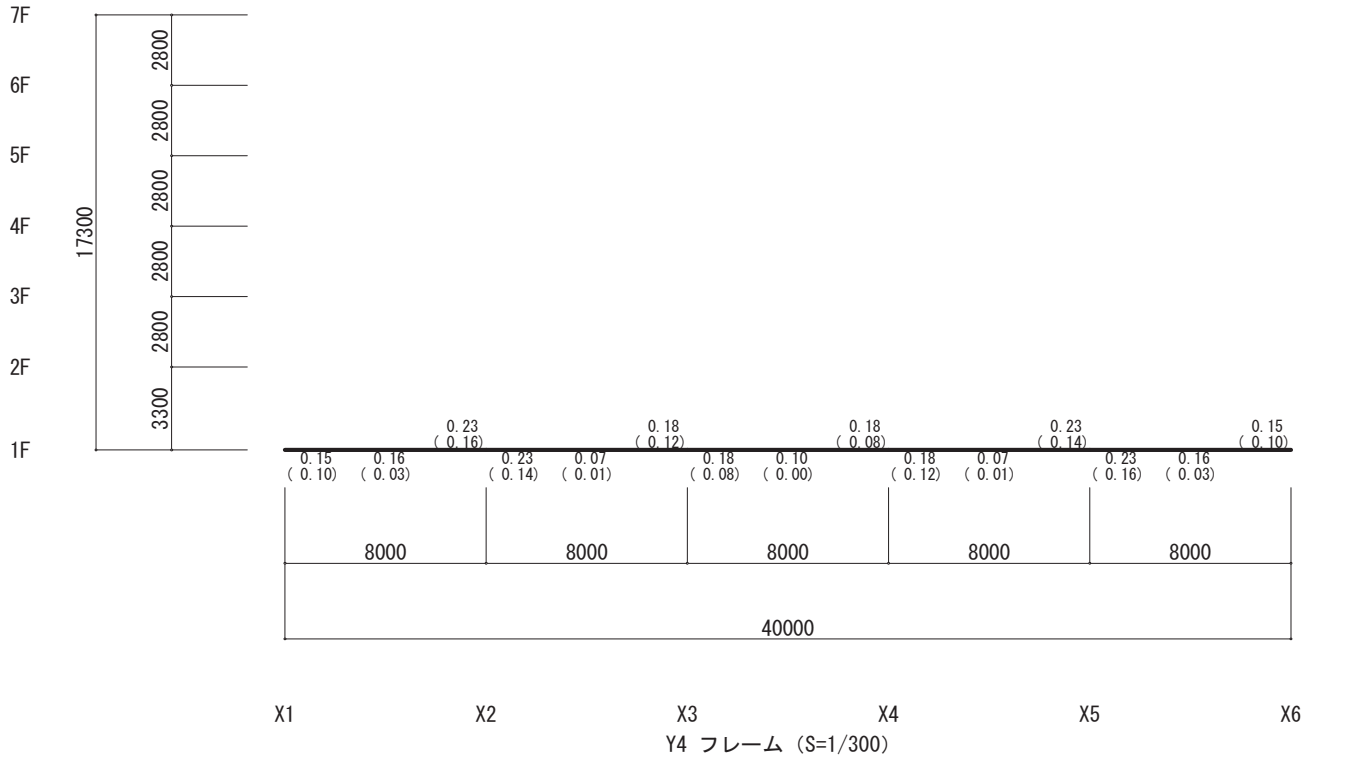

Y4 フレーム（S=1/300）

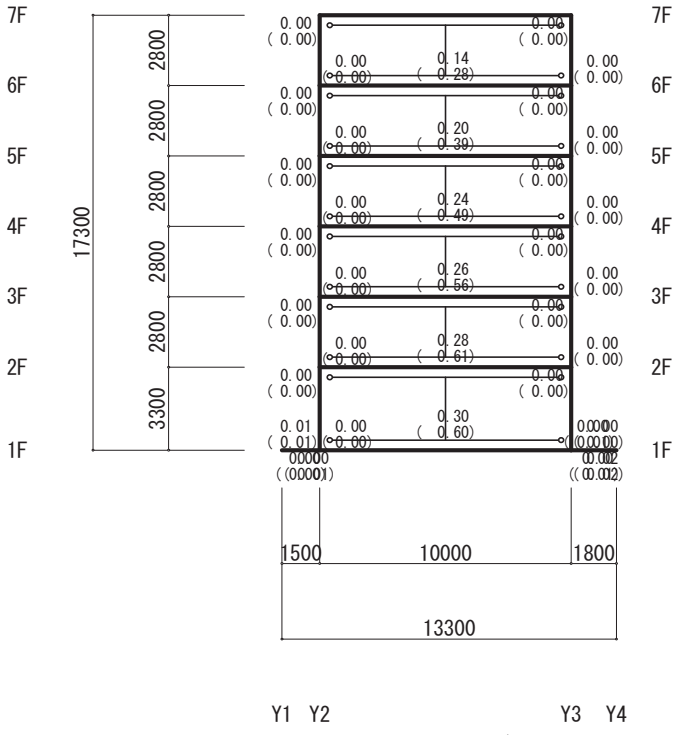

X1 フレーム（S=1/300）

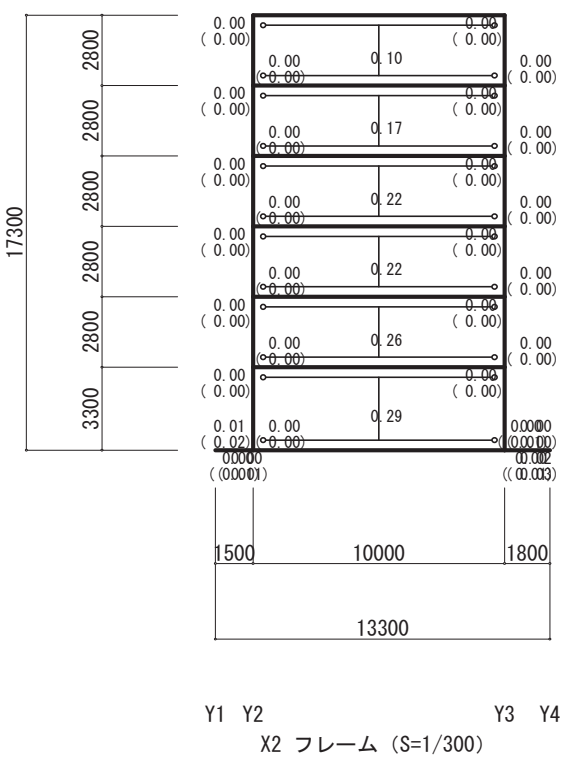

X2 フレーム（S=1/300）

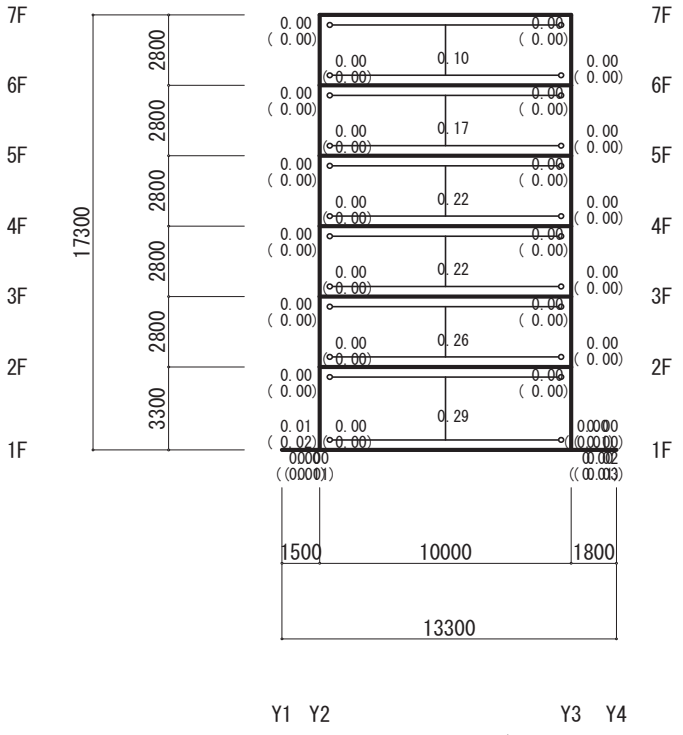

X3 フレーム（S=1/300）

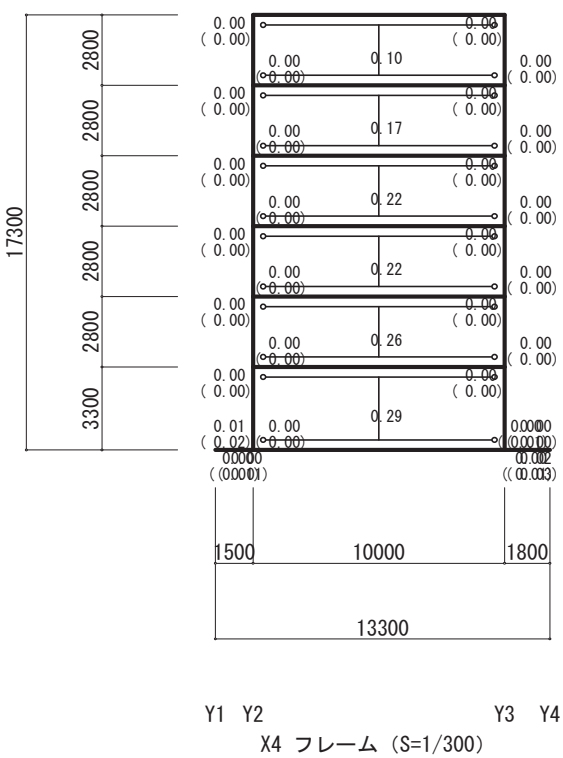

X4 フレーム（S=1/300）

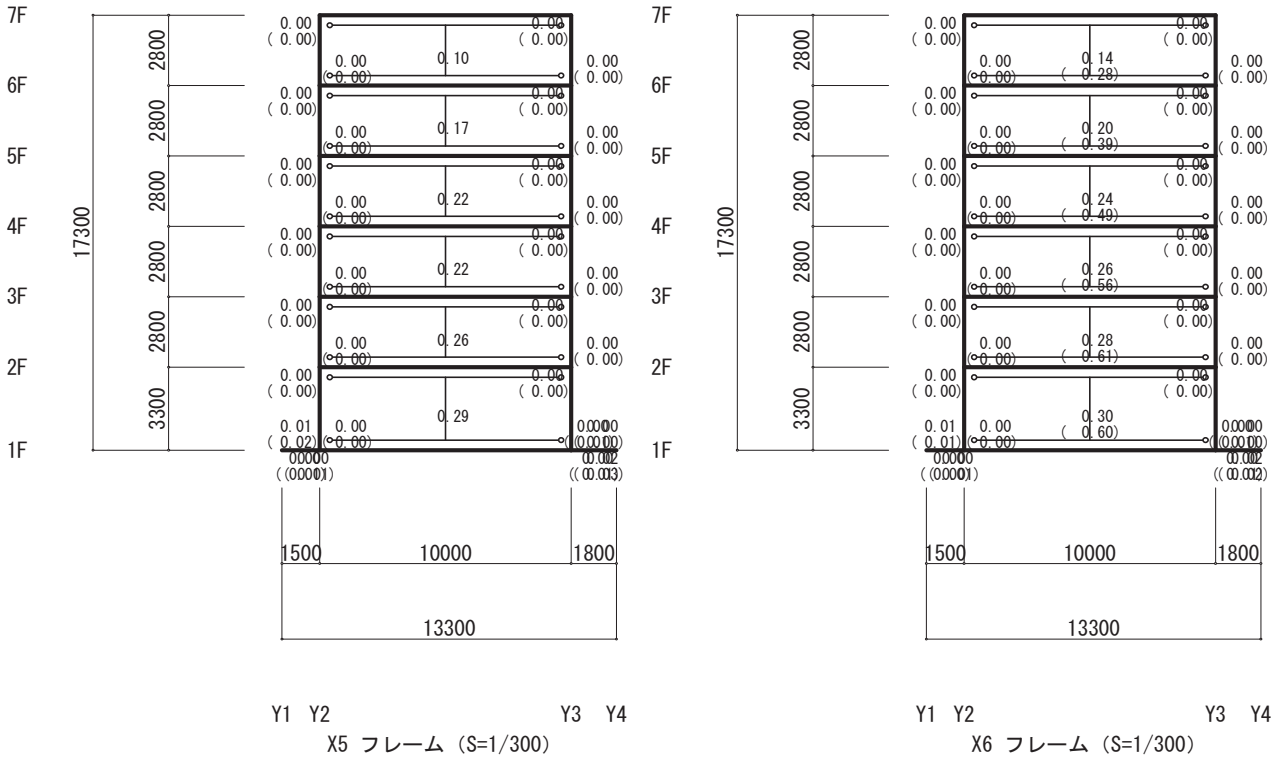

X5 フレーム（S=1/300）　　X6 フレーム（S=1/300）

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

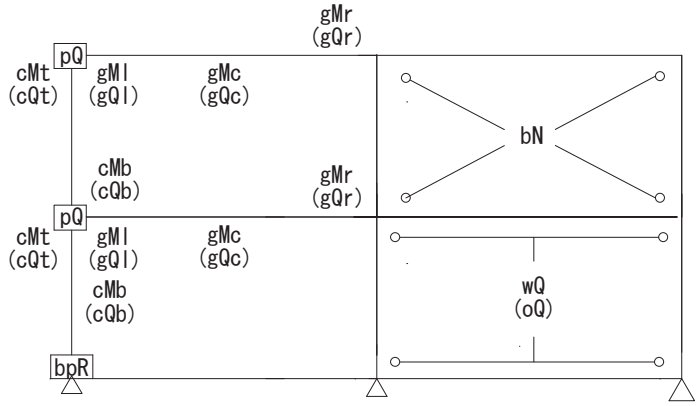



gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

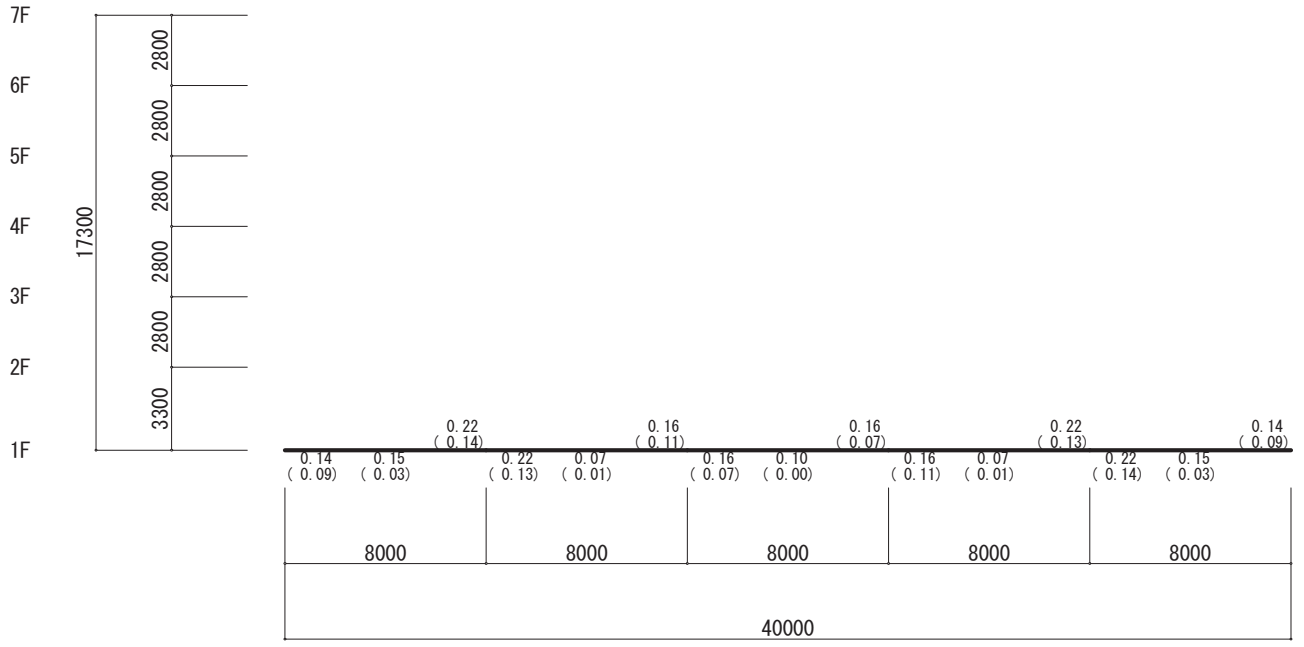

Y1 フレーム（S=1/300）

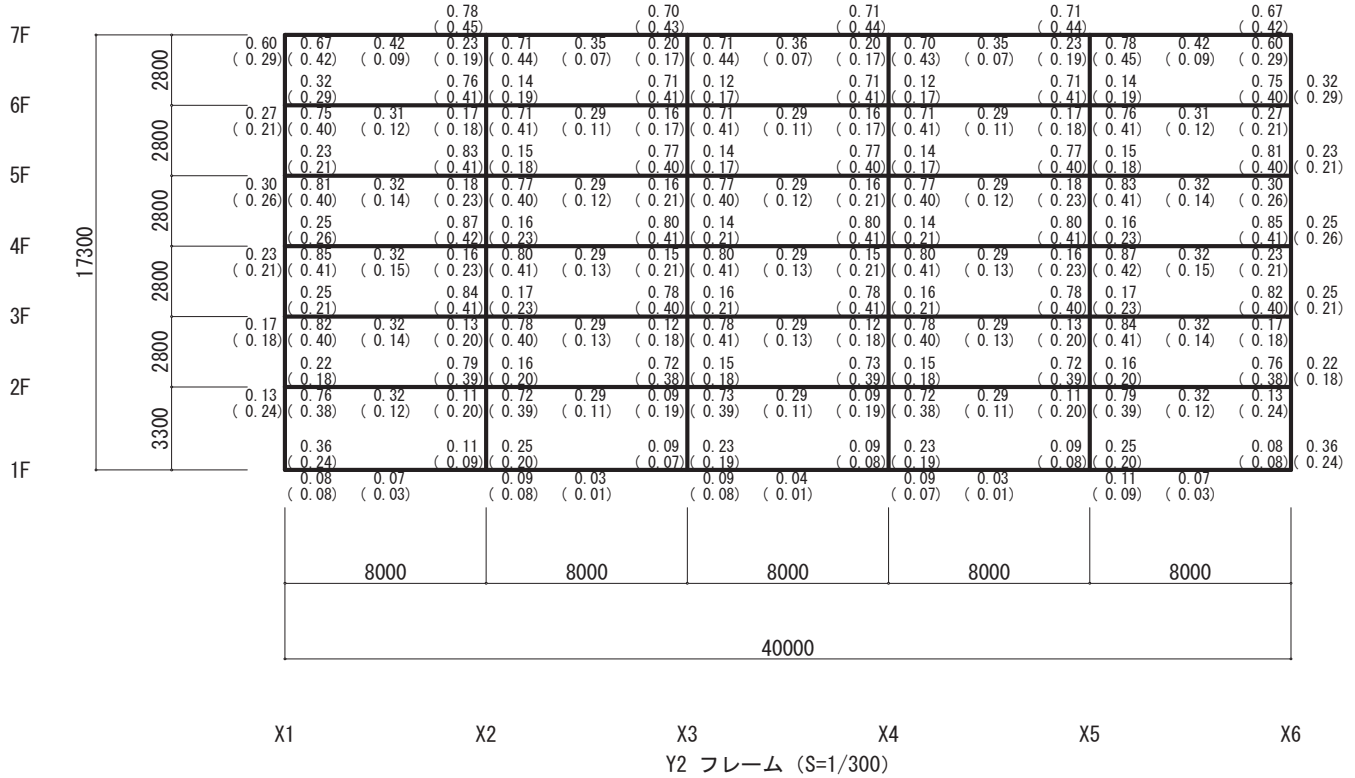

Y2 フレーム（S=1/300）

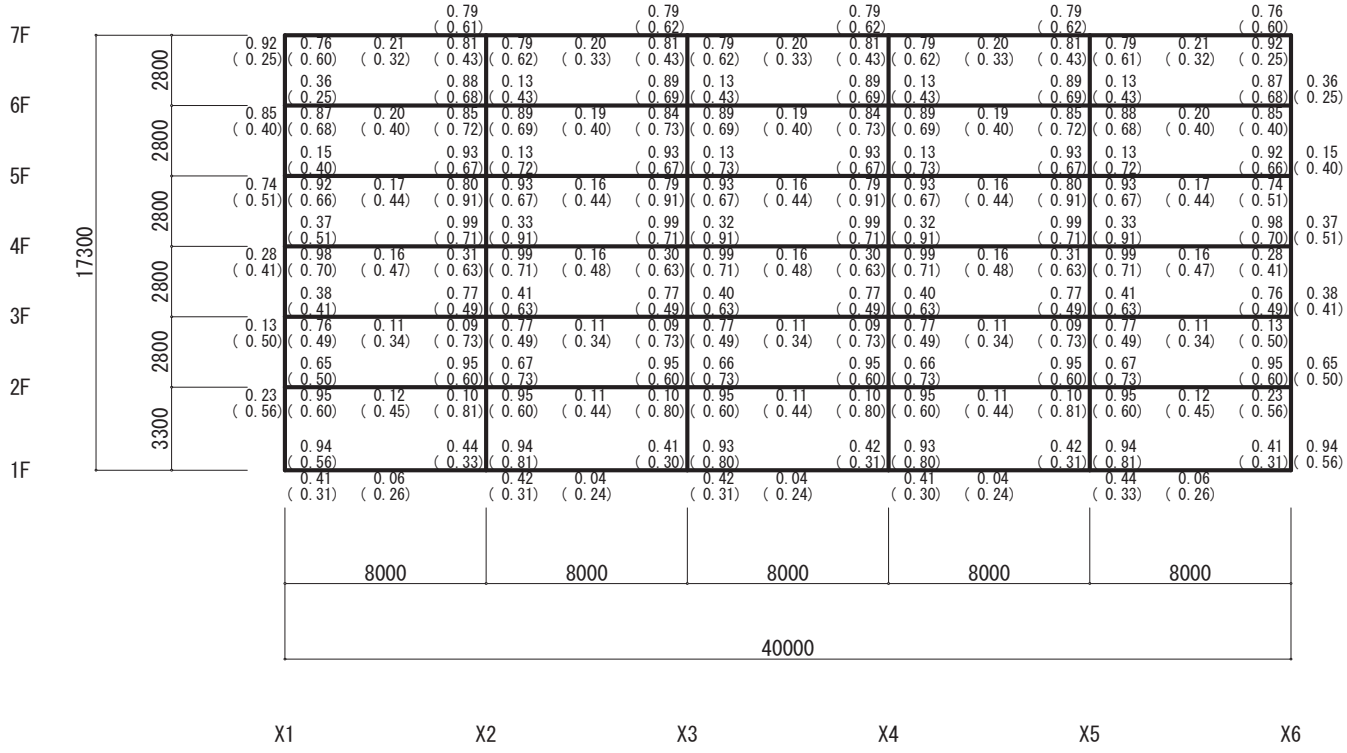

Y3 フレーム（S=1/300）

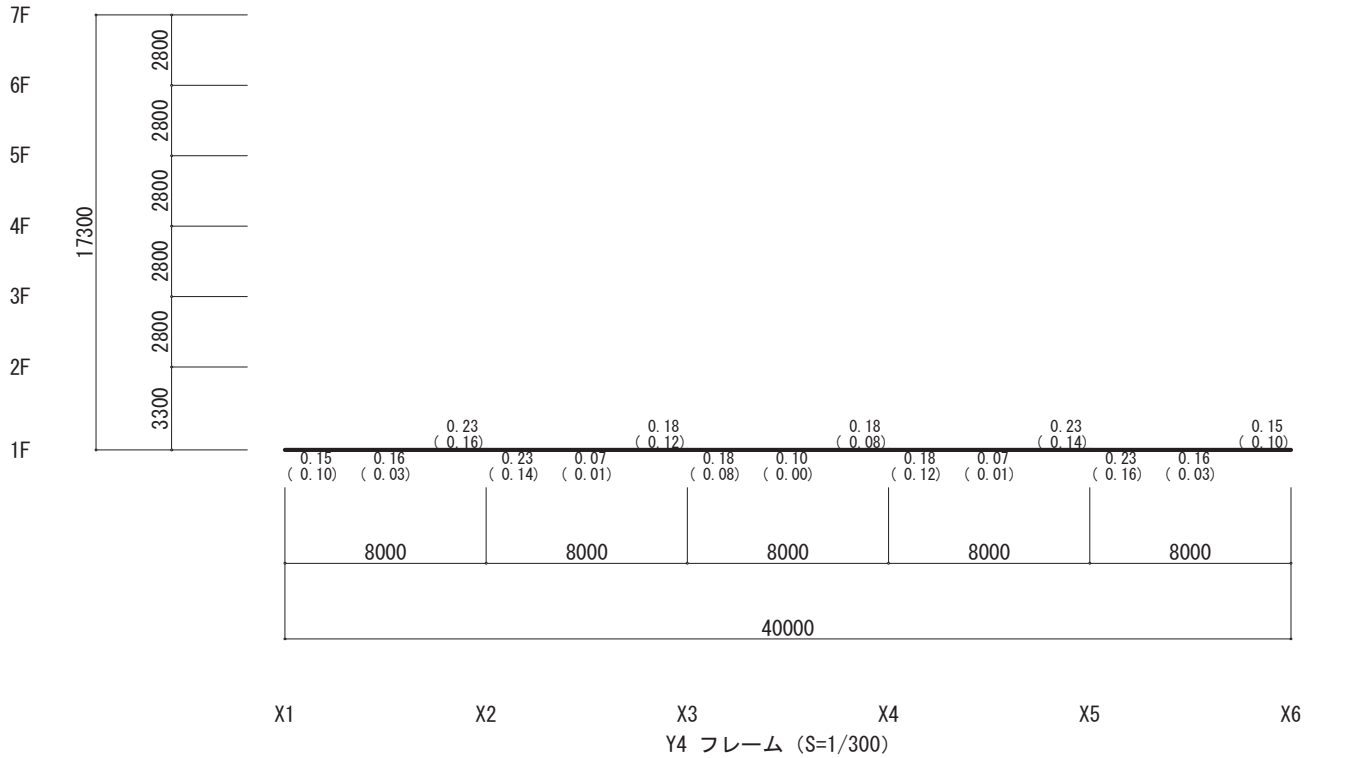

Y4 フレーム（S=1/300）

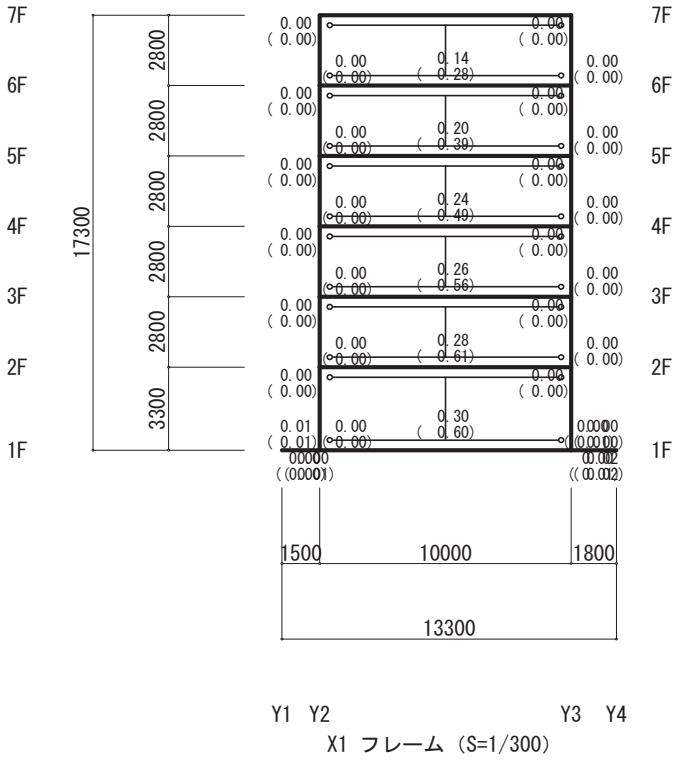

X1 フレーム (S=1/300)

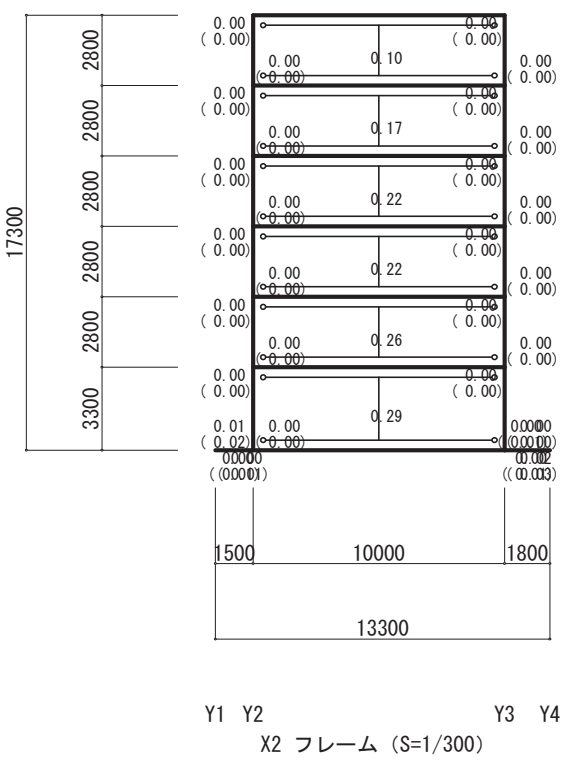

X2 フレーム (S=1/300)

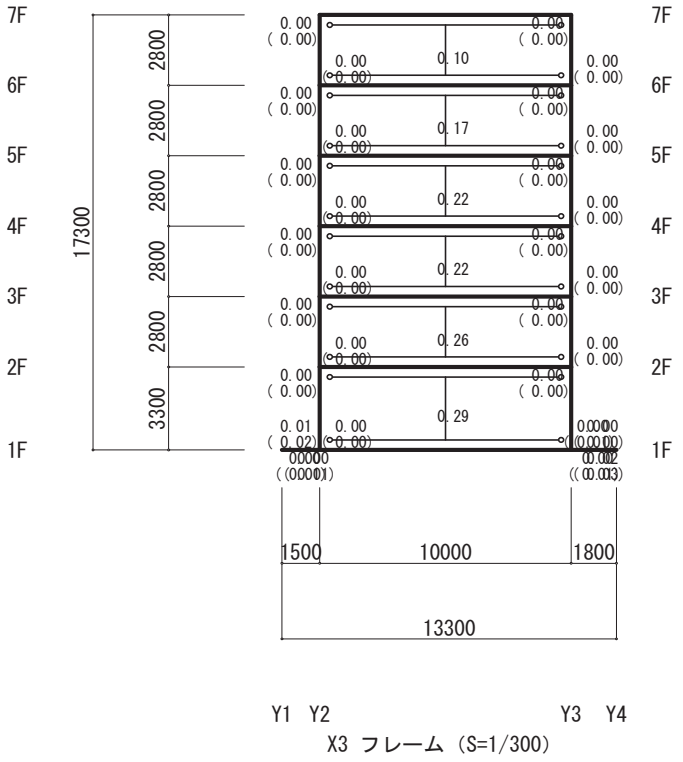

X3 フレーム (S=1/300)

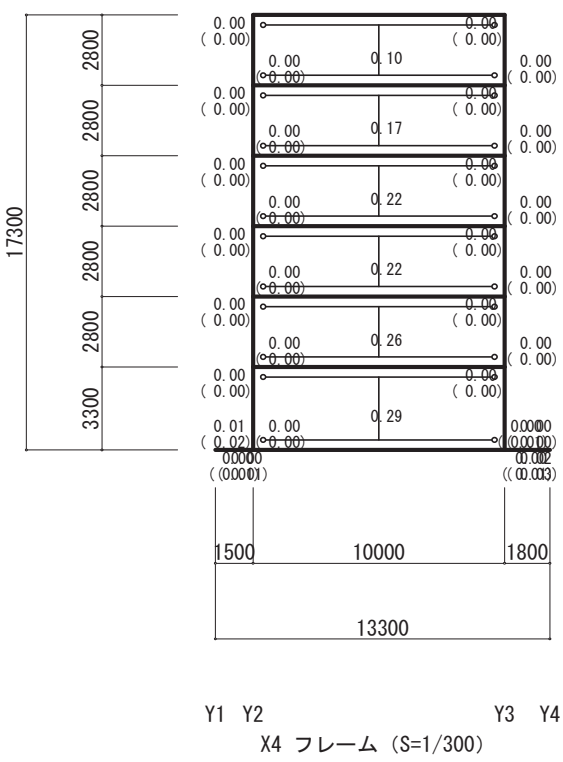

X4 フレーム (S=1/300)

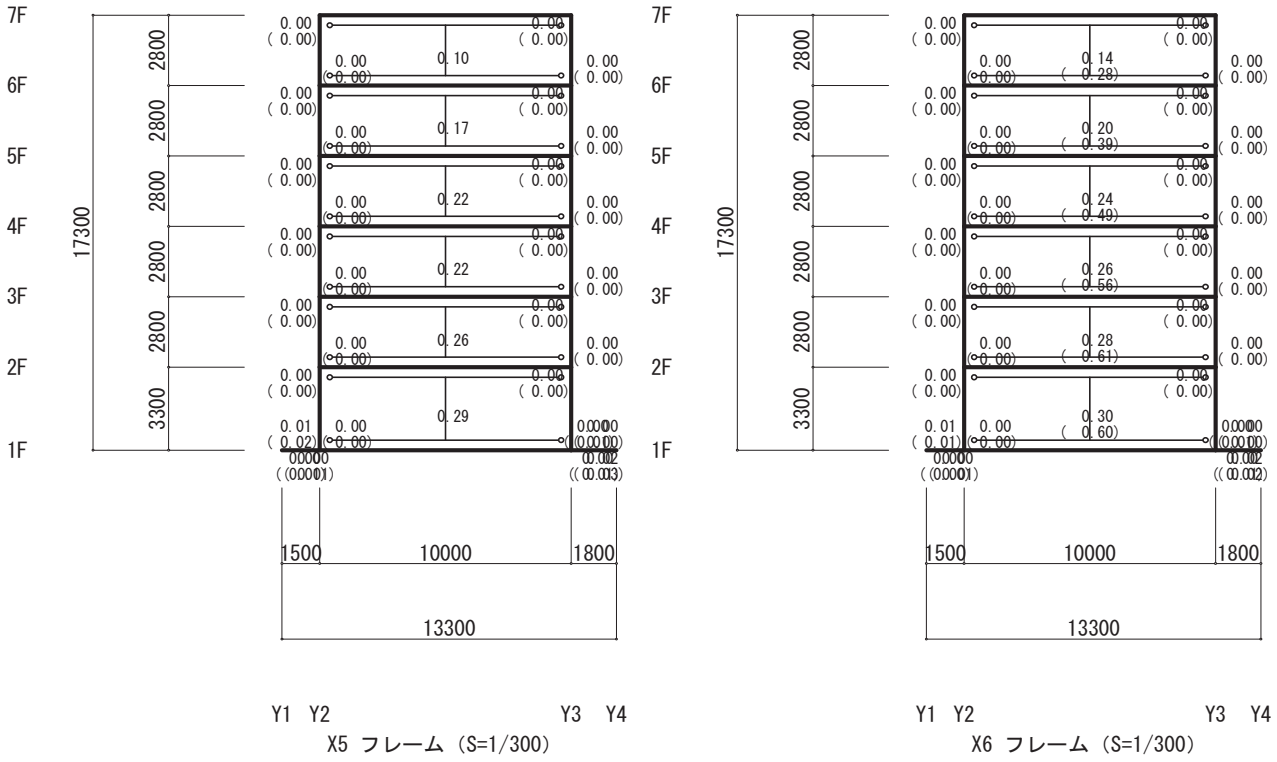

A-4.8.2　はり断面計算結果

（１）ＲＣはり断面計算結果　　（検定計算）

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

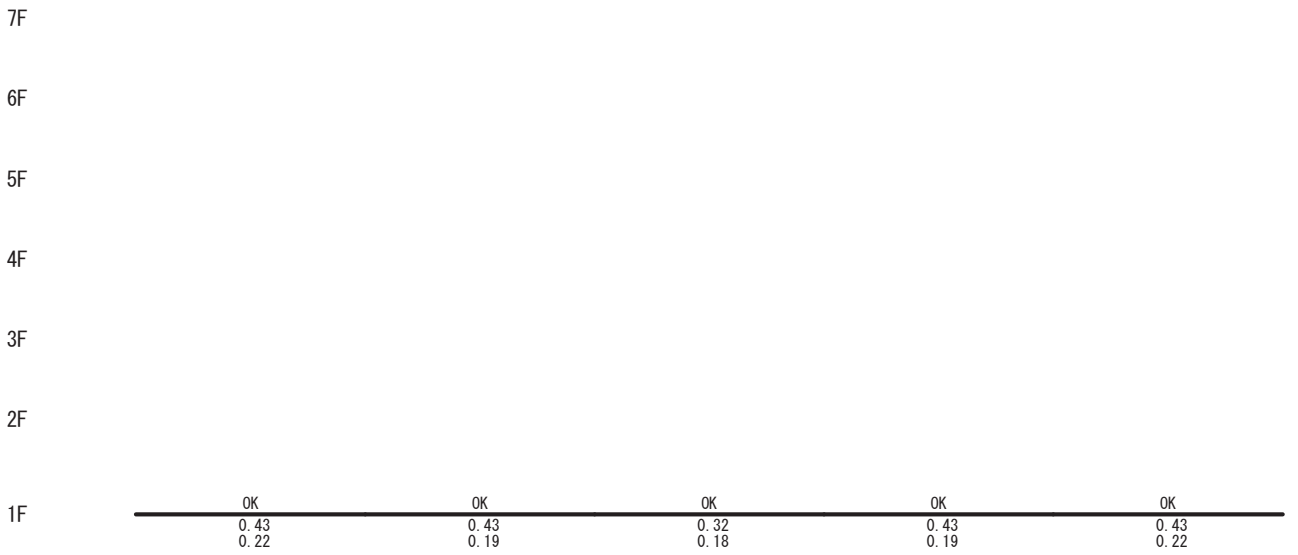

Y1 フレーム（S=1/263）

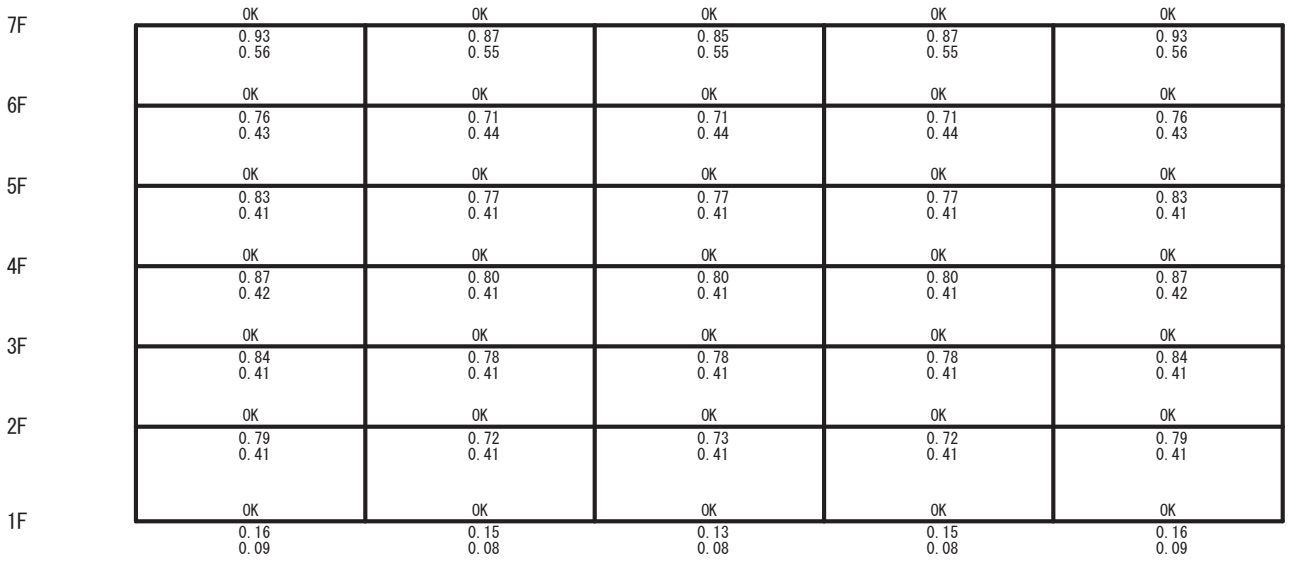

Y2 フレーム（S=1/263）

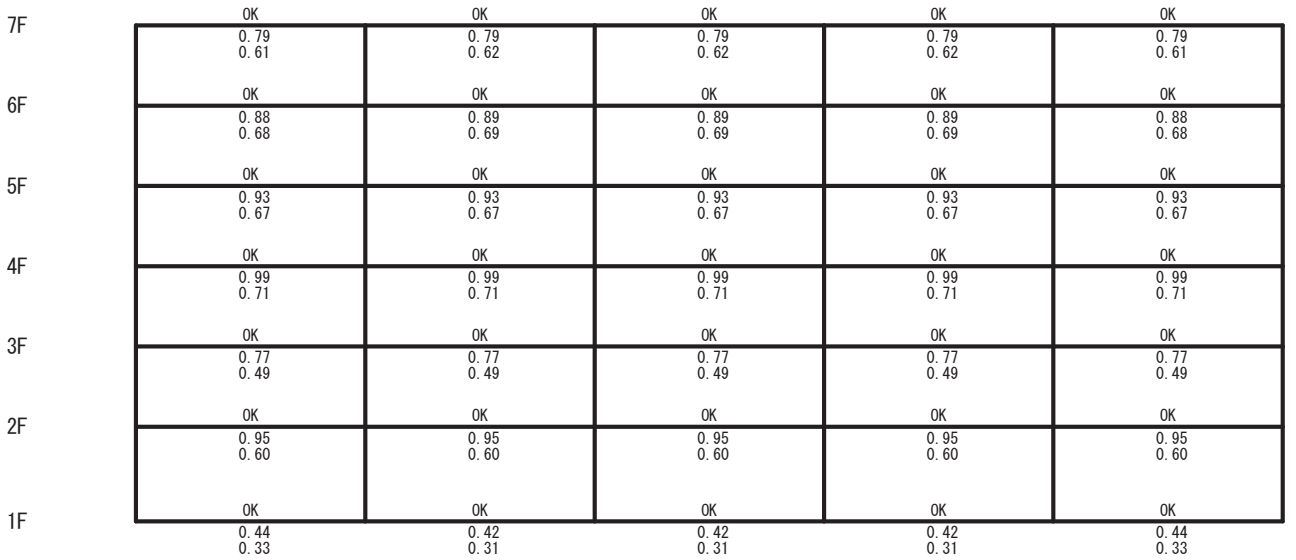

Y3 フレーム（S=1/263）

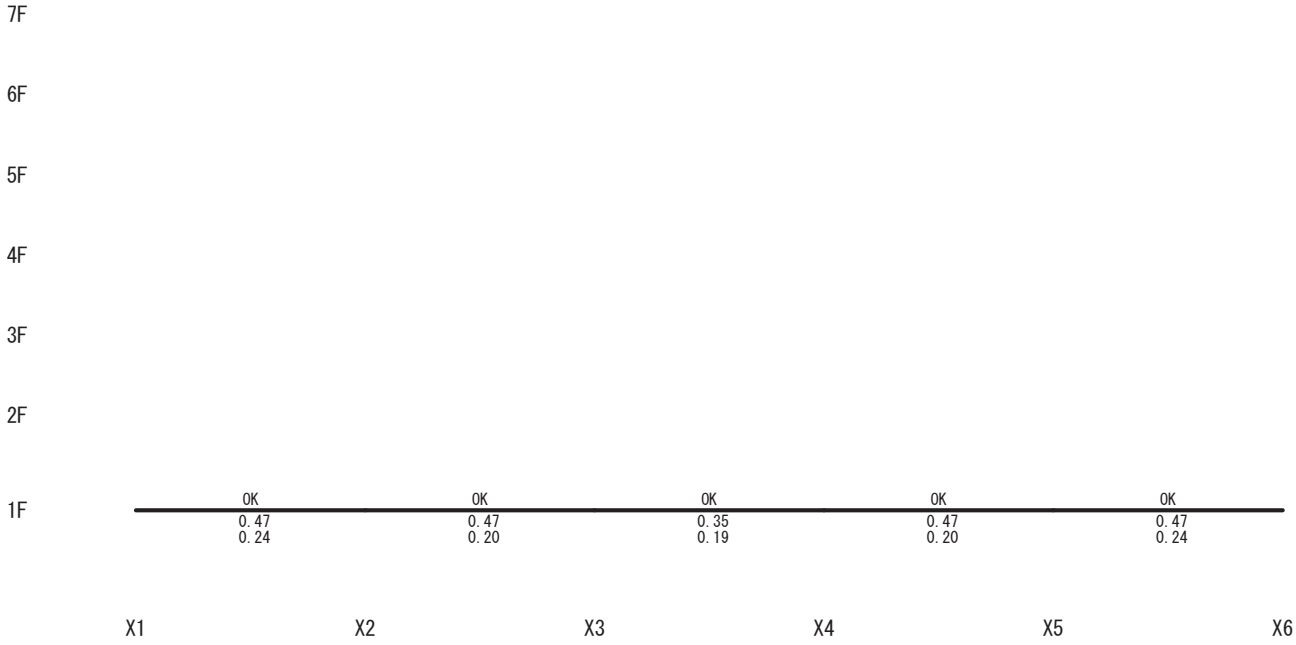

Y4 フレーム（S=1/263）

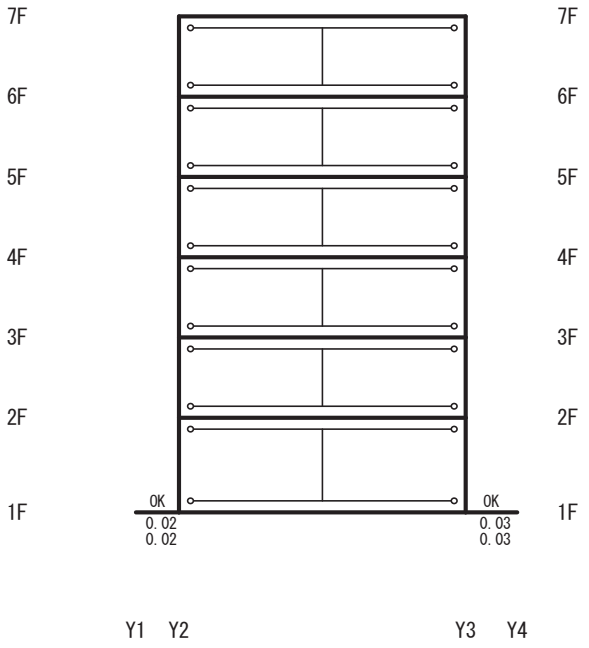

X1 フレーム (S=1/263)

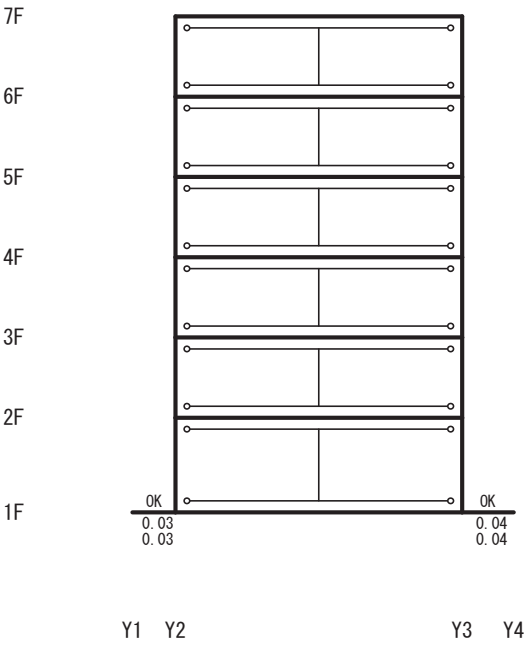

X2 フレーム (S=1/263)

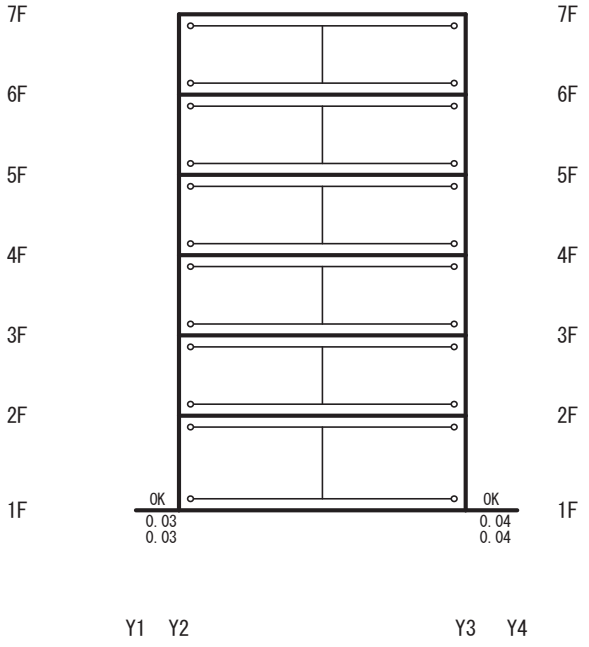

X3 フレーム (S=1/263)

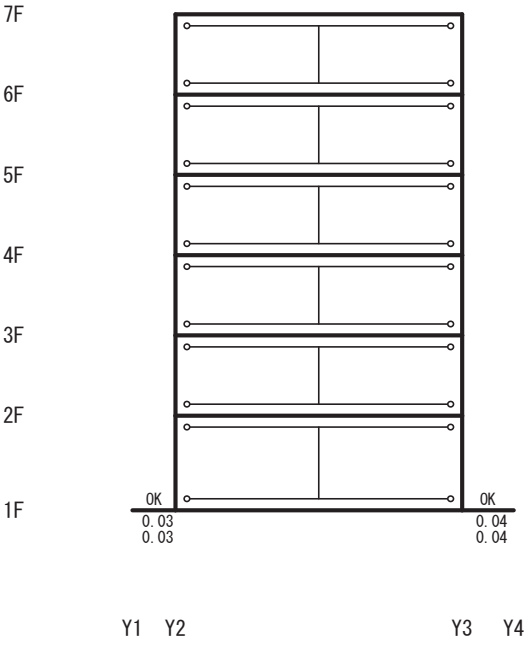

X4 フレーム (S=1/263)

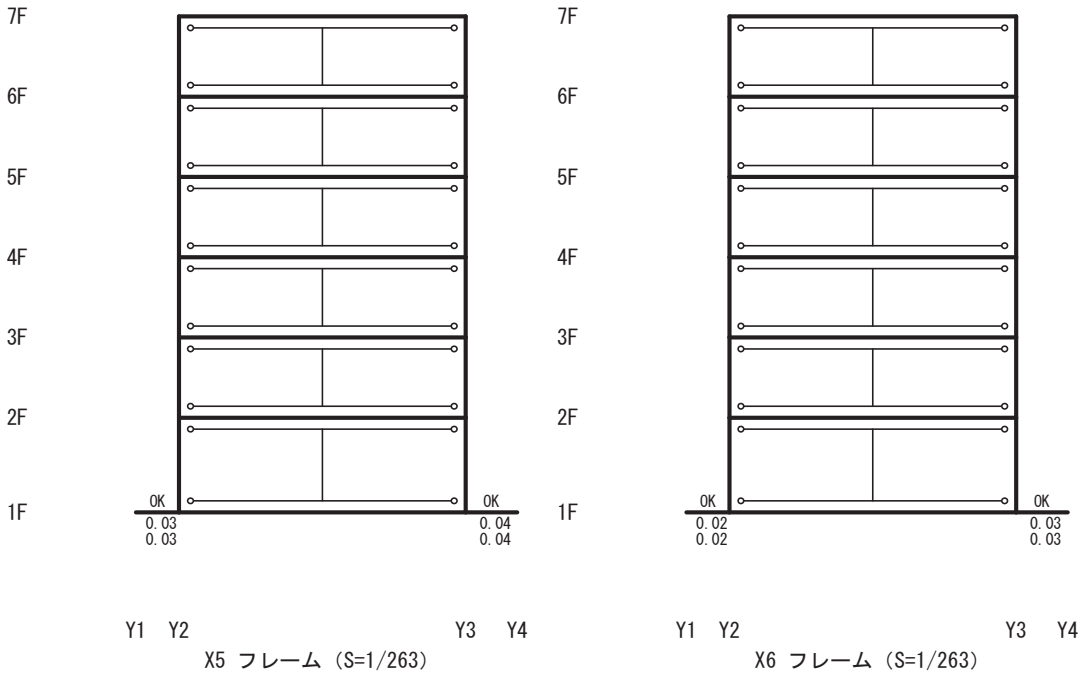

A-4.8.3　柱断面計算結果

（１）ＲＣ柱断面計算結果　（検定計算）

判定 最大曲げ応力度比 最大せん断応力度比

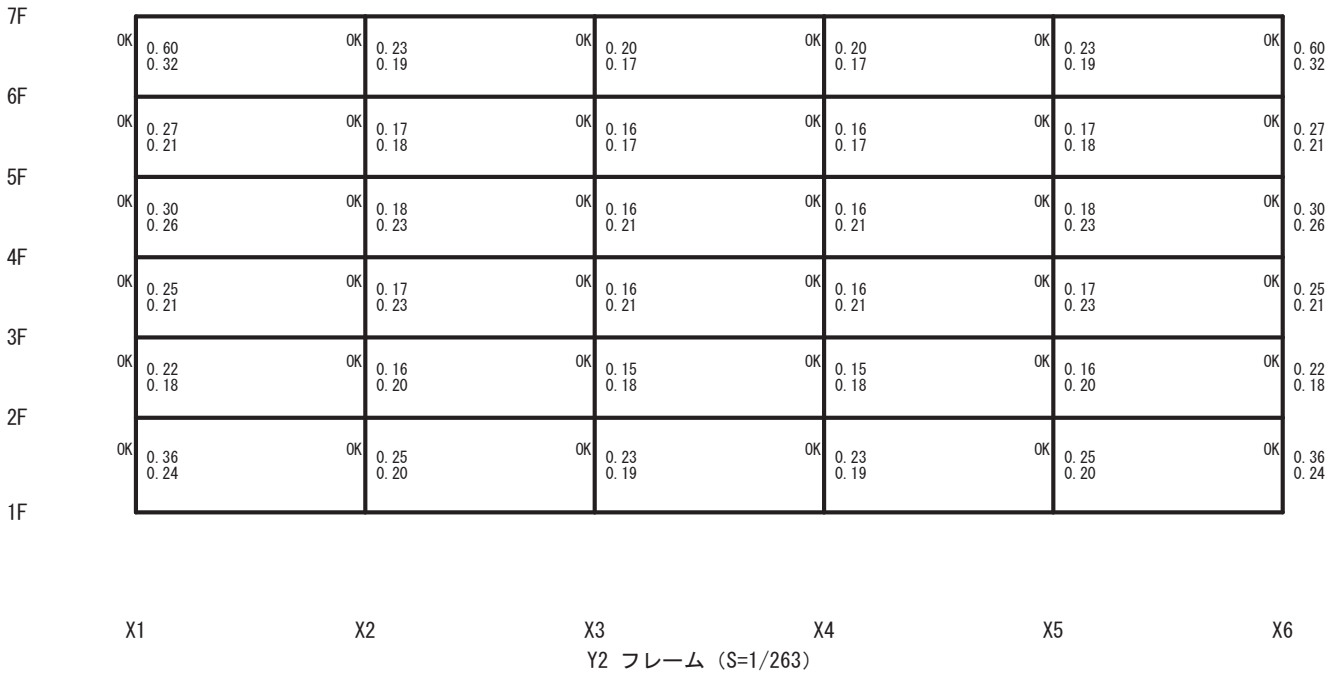

Y2 フレーム（S=1/263）

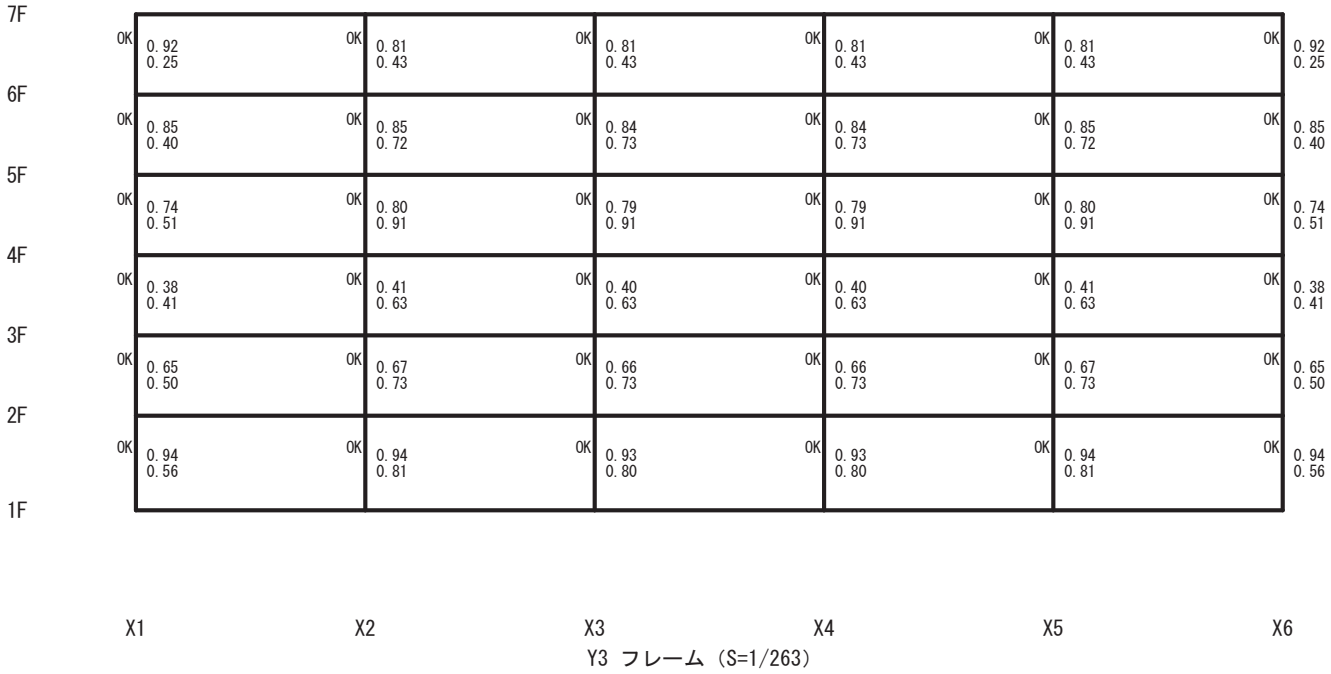

Y3 フレーム（S=1/263）

A-4.8.4　壁・ブレース断面計算結果

（１）ＲＣ壁断面計算結果　（検定計算）

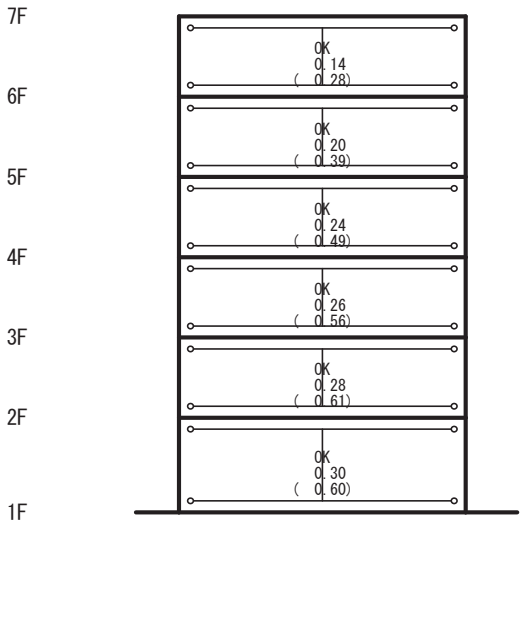

X1 フレーム (S=1/263)

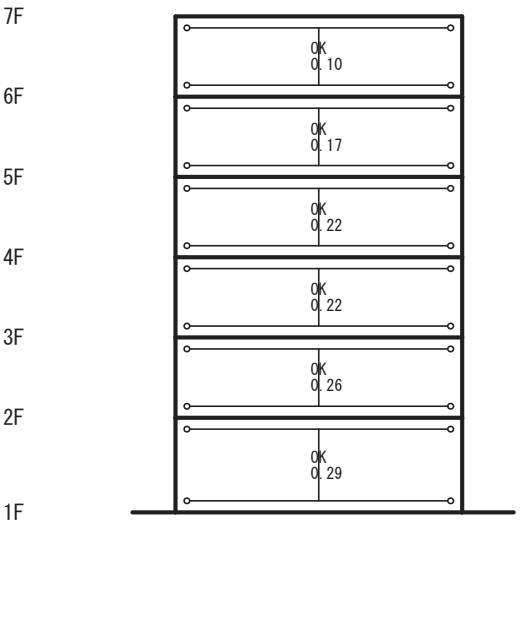

X2 フレーム (S=1/263)

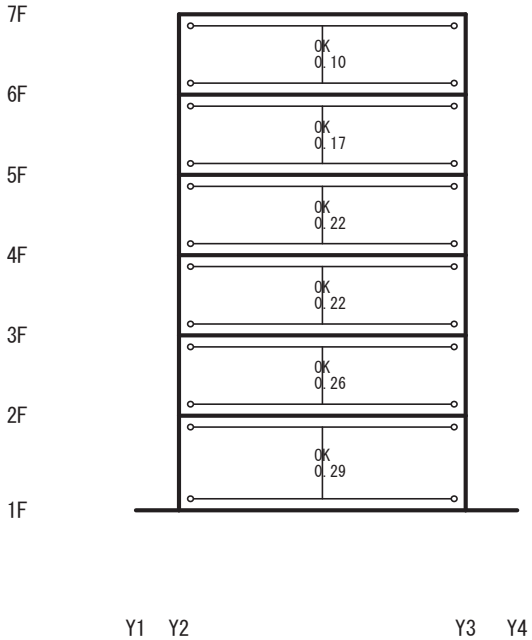

X3 フレーム (S=1/263)

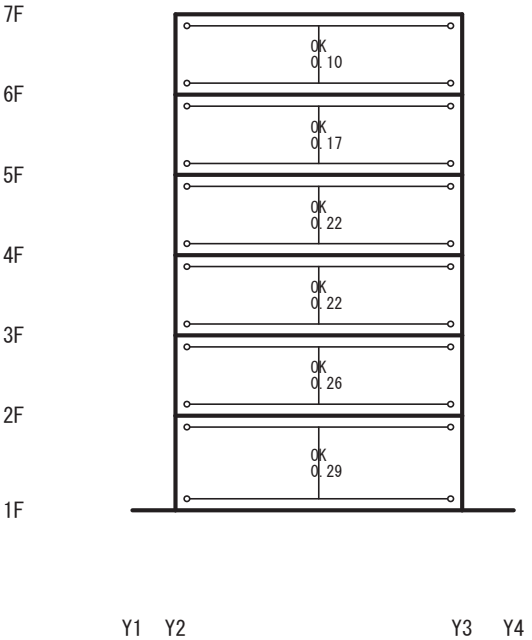

X4 フレーム (S=1/263)

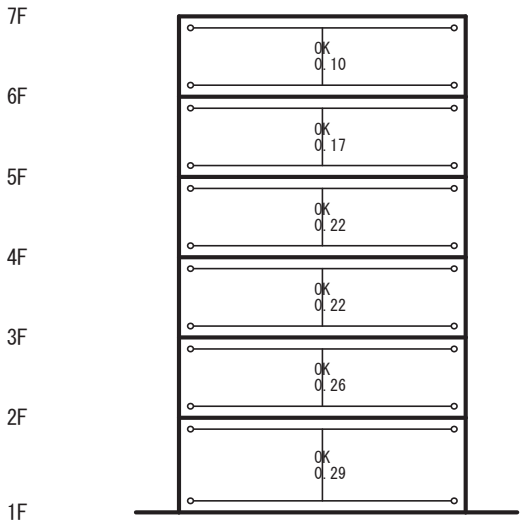

X5 フレーム (S=1/263)

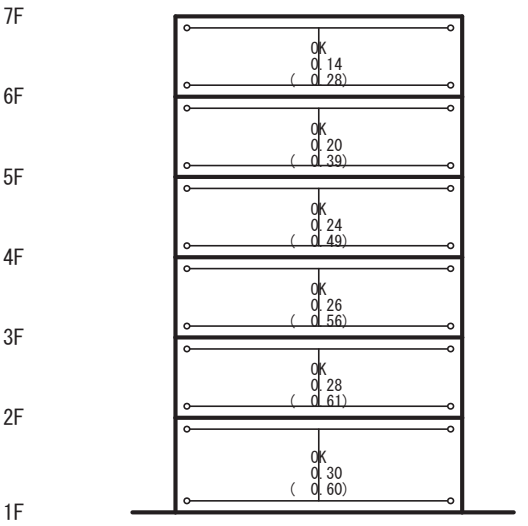

X6 フレーム (S=1/263)

§３．保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3　層せん断力

U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X方向	Y方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
１次固有周期	T	0.347(秒)	0.347(秒)
自動計算時の最小せん断力係数	Ci	Ci = 1.000 (Rt = 1.000)	Ci = 1.000 (Rt = 1.000)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
7F	5185.21	5185.21	1.764	9146.63	1.764
6F	4905.28	10090.50	1.476	14895.26	1.476
5F	4953.12	15043.61	1.314	19766.26	1.314
4F	4988.05	20031.67	1.194	23909.56	1.194
3F	5091.39	25123.05	1.092	27426.72	1.092
2F	5190.21	30313.27	1.000	30313.27	1.000

X方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
7F	5185.21	5185.21	1.764	9146.63	1.764
6F	4905.28	10090.50	1.476	14895.26	1.476
5F	4953.12	15043.61	1.314	19766.26	1.314
4F	4988.05	20031.67	1.194	23909.56	1.194
3F	5091.39	25123.05	1.092	27426.72	1.092
2F	5190.21	30313.27	1.000	30313.27	1.000

Y方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
7F	5185.21	5185.21	1.764	9146.63	1.764
6F	4905.28	10090.50	1.476	14895.26	1.476
5F	4953.12	15043.61	1.314	19766.26	1.314
4F	4988.05	20031.67	1.194	23909.56	1.194
3F	5091.39	25123.05	1.092	27426.72	1.092
2F	5190.21	30313.27	1.000	30313.27	1.000

Y方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
7F	5185.21	5185.21	1.764	9146.63	1.764
6F	4905.28	10090.50	1.476	14895.26	1.476
5F	4953.12	15043.61	1.314	19766.26	1.314
4F	4988.05	20031.67	1.194	23909.56	1.194
3F	5091.39	25123.05	1.092	27426.72	1.092
2F	5190.21	30313.27	1.000	30313.27	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
7F		9146.63
	9146.63	
6F		5748.63
	14895.26	
5F		4870.99
	19766.26	

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
4F		4143.30
	23909.56	
3F		3517.16
	27426.72	
2F		2886.55
	30313.27	

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
7F		9146.63
	9146.63	
6F		5748.63
	14895.26	
5F		4870.99
	19766.26	

Ｘ方向負加力

層名	層せん断力	外力
4F		4143.30
	23909.56	
3F		3517.16
	27426.72	
2F		2886.55
	30313.27	
1F		0.00

Ｙ方向正加力

層名	層せん断力	外力
7F		9146.63
	9146.63	
6F		5748.63
	14895.26	
5F		4870.99
	19766.26	
4F		4143.30
	23909.56	
3F		3517.16
	27426.72	
2F		2886.55
	30313.27	
1F		0.00

Ｙ方向負加力

層名	層せん断力	外力
7F		9146.63
	9146.63	
6F		5748.63
	14895.26	
5F		4870.99
	19766.26	
4F		4143.30
	23909.56	
3F		3517.16
	27426.72	
2F		2886.55
	30313.27	
1F		0.00

U-3　Ｄs算定時計算結果

U-3.1　荷重－変位（Ｄs算定時）

U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ｄs算定時）

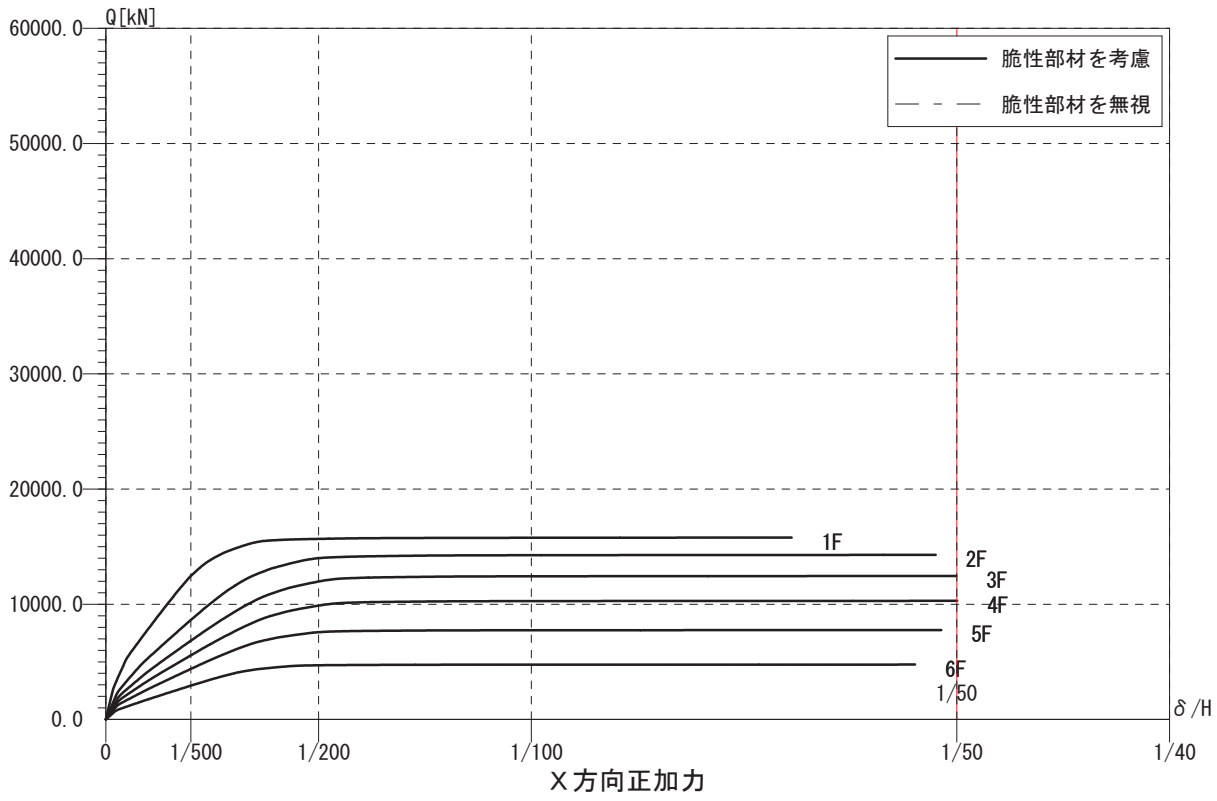

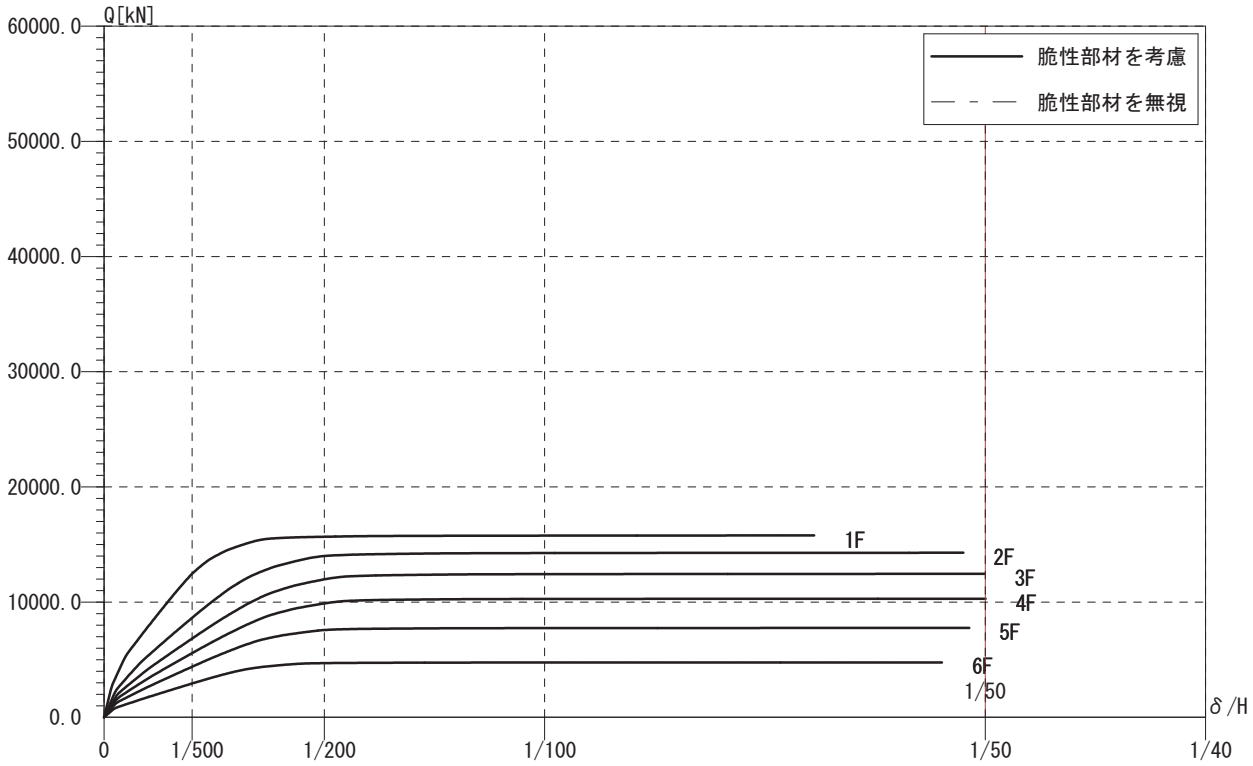

X方向負加力

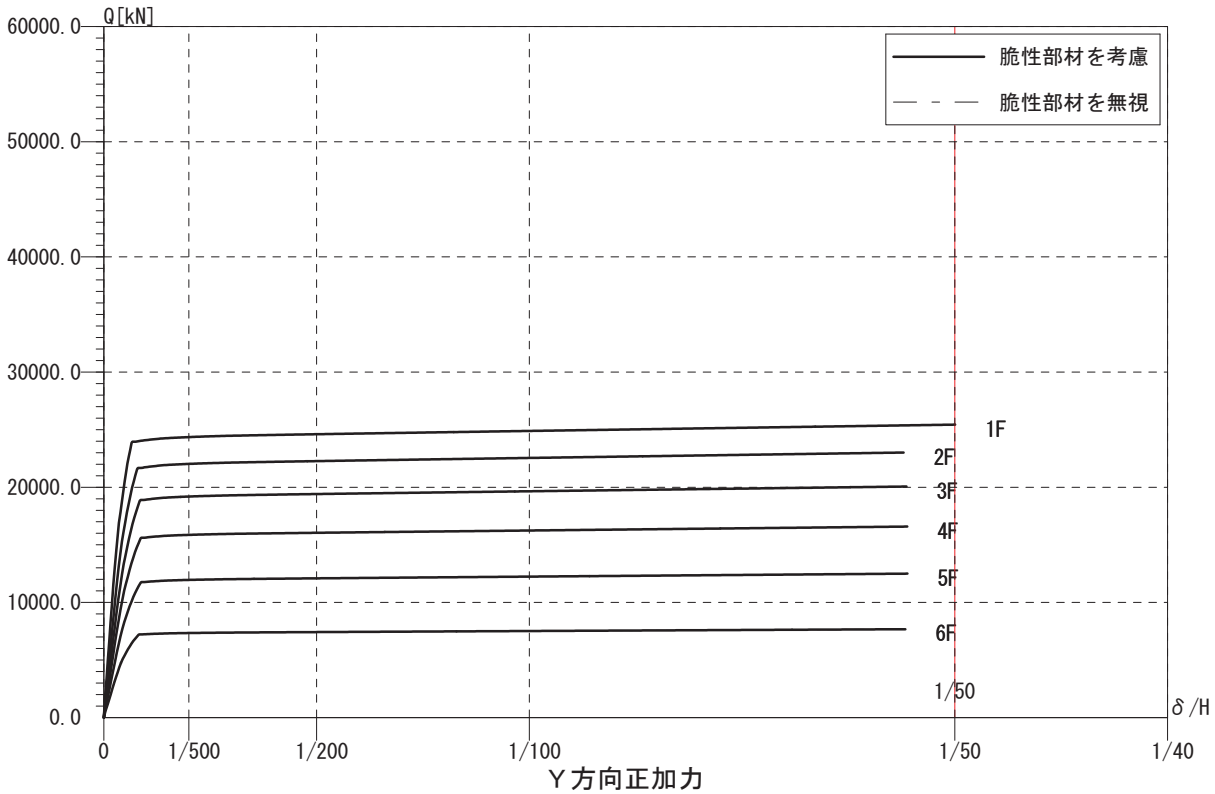

Y方向正加力

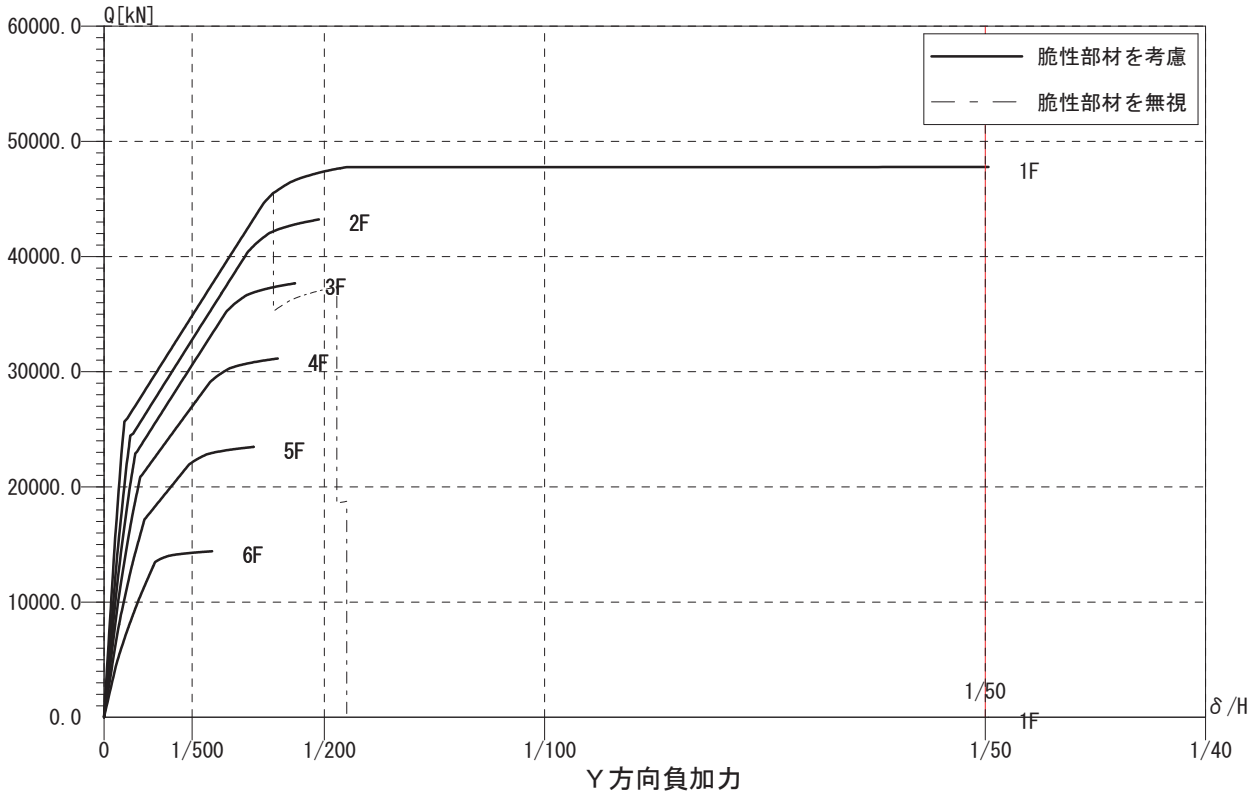

U-3.1.2　重心位置の変位（Ds算定時）

Q　：層せん断力　(kN)　層名位置と下層との間の階のせん断力
U　：層変位　(cm)　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔU　：層間変位　(cm)　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

X方向（ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
1	7F	119.8	0.0692	0.0103	1/ 27222
	6F	195.1	0.0589	0.0121	1/ 23081
	5F	258.9	0.0468	0.0134	1/ 20958
	4F	313.2	0.0334	0.0133	1/ 20997
	3F	359.3	0.0201	0.0116	1/ 24093
	2F	397.1	0.0085	0.0085	1/ 38980
10	7F	975.6	0.6920	0.1082	1/ 2589
	6F	1588.7	0.5838	0.1254	1/ 2233
	5F	2108.2	0.4584	0.1356	1/ 2065
	4F	2550.2	0.3229	0.1324	1/ 2114
	3F	2925.3	0.1904	0.1119	1/ 2503
	2F	3233.2	0.0786	0.0786	1/ 4201
20	7F	1521.3	1.3840	0.2275	1/ 1231
	6F	2477.5	1.1565	0.2553	1/ 1097
	5F	3287.7	0.9013	0.2699	1/ 1037
	4F	3976.8	0.6314	0.2610	1/ 1073
	3F	4561.8	0.3704	0.2196	1/ 1275
	2F	5041.9	0.1508	0.1508	1/ 2188
30	7F	1994.9	2.0760	0.3369	1/ 831
	6F	3248.6	1.7391	0.3760	1/ 745
	5F	4311.0	1.3631	0.3974	1/ 705
	4F	5214.6	0.9657	0.3870	1/ 724
	3F	5981.7	0.5787	0.3328	1/ 841
	2F	6611.3	0.2459	0.2459	1/ 1342
40	7F	2447.2	2.7680	0.4435	1/ 631
	6F	3985.3	2.3245	0.4945	1/ 566
	5F	5288.5	1.8300	0.5234	1/ 535
	4F	6397.0	1.3065	0.5126	1/ 546

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
40	3F	7338.1	0.7939	0.4476	1/ 626
	2F	8110.4	0.3463	0.3463	1/ 953
50	7F	2869.7	3.4254	0.5440	1/ 515
	6F	4673.4	2.8814	0.6067	1/ 462
	5F	6201.6	2.2748	0.6432	1/ 435
	4F	7501.6	1.6315	0.6322	1/ 443
	3F	8605.1	0.9993	0.5570	1/ 503
	2F	9510.8	0.4424	0.4424	1/ 746
60	7F	3234.1	4.0136	0.6332	1/ 442
	6F	5266.7	3.3804	0.7071	1/ 396
	5F	6989.0	2.6733	0.7513	1/ 373
	4F	8454.0	1.9220	0.7400	1/ 378
	3F	9697.7	1.1819	0.6547	1/ 428
	2F	10718.3	0.5272	0.5272	1/ 626
70	7F	3516.8	4.4980	0.7062	1/ 397
	6F	5727.0	3.7918	0.7899	1/ 354
	5F	7599.9	3.0020	0.8408	1/ 333
	4F	9192.9	2.1612	0.8293	1/ 338
	3F	10545.2	1.3319	0.7354	1/ 381
	2F	11655.0	0.5964	0.5964	1/ 553
80	7F	3765.0	4.9478	0.7730	1/ 362
	6F	6131.2	4.1748	0.8663	1/ 323
	5F	8136.2	3.3085	0.9236	1/ 303
	4F	9841.7	2.3849	0.9122	1/ 307
	3F	11289.5	1.4727	0.8112	1/ 345
	2F	12477.6	0.6615	0.6615	1/ 499
90	7F	3997.6	5.4322	0.8419	1/ 333
	6F	6510.1	4.5903	0.9457	1/ 296
	5F	8639.0	3.6446	1.0103	1/ 277
	4F	10449.8	2.6343	1.0007	1/ 280
	3F	11987.0	1.6335	0.8958	1/ 313
	2F	13248.6	0.7378	0.7378	1/ 447
100	7F	4169.9	5.8820	0.9043	1/ 310
	6F	6790.6	4.9777	1.0196	1/ 275
	5F	9011.3	3.9581	1.0926	1/ 256
	4F	10900.2	2.8655	1.0839	1/ 258
	3F	12503.6	1.7816	0.9735	1/ 288
	2F	13819.6	0.8081	0.8081	1/ 408
110	7F	4314.4	6.3664	0.9737	1/ 288
	6F	7025.9	5.3927	1.1010	1/ 254
	5F	9323.5	4.2917	1.1801	1/ 237
	4F	11277.8	3.1116	1.1707	1/ 239
	3F	12936.8	1.9409	1.0555	1/ 265
	2F	14298.4	0.8854	0.8854	1/ 373
120	7F	4429.4	6.8508	1.0440	1/ 268
	6F	7213.2	5.8068	1.1817	1/ 237
	5F	9572.1	4.6251	1.2661	1/ 221
	4F	11578.5	3.3589	1.2570	1/ 223
	3F	13281.7	2.1019	1.1384	1/ 246
	2F	14679.6	0.9635	0.9635	1/ 342
130	7F	4542.3	7.4390	1.1343	1/ 247
	6F	7397.1	6.3047	1.2803	1/ 219
	5F	9816.0	5.0245	1.3689	1/ 205
	4F	11873.6	3.6555	1.3602	1/ 206
	3F	13620.2	2.2954	1.2380	1/ 226
	2F	15053.7	1.0574	1.0574	1/ 312
140	7F	4621.4	7.9234	1.2085	1/ 232
	6F	7526.0	6.7149	1.3601	1/ 206
	5F	9987.1	5.3548	1.4522	1/ 193
	4F	12080.6	3.9025	1.4445	1/ 194
	3F	13857.7	2.4581	1.3206	1/ 212
	2F	15316.1	1.1374	1.1374	1/ 290
150	7F	4674.2	8.4424	1.2861	1/ 218
	6F	7612.0	7.1563	1.4449	1/ 194
	5F	10101.2	5.7114	1.5424	1/ 182

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
150	4F	12218.6	4.1690	1.5365	1/ 182
	3F	14016.0	2.6325	1.4101	1/ 199
	2F	15491.1	1.2224	1.2224	1/ 270
160	7F	4694.0	8.9268	1.3580	1/ 206
	6F	7644.2	7.5688	1.5232	1/ 184
	5F	10143.9	6.0456	1.6247	1/ 172
	4F	12270.2	4.4209	1.6206	1/ 173
	3F	14075.2	2.8003	1.4943	1/ 187
	2F	15556.6	1.3060	1.3060	1/ 253
170	7F	4711.1	9.5496	1.4532	1/ 193
	6F	7672.0	8.0964	1.6249	1/ 172
	5F	10180.9	6.4714	1.7300	1/ 162
	4F	12315.0	4.7415	1.7274	1/ 162
	3F	14126.6	3.0141	1.6012	1/ 175
	2F	15613.3	1.4128	1.4128	1/ 234
180	7F	4719.6	10.1032	1.5443	1/ 181
	6F	7685.8	8.5589	1.7176	1/ 163
	5F	10199.1	6.8412	1.8232	1/ 154
	4F	12337.0	5.0181	1.8204	1/ 154
	3F	14151.9	3.1976	1.6933	1/ 165
	2F	15641.3	1.5043	1.5043	1/ 219
190	7F	4727.6	10.7952	1.6593	1/ 169
	6F	7699.0	9.1359	1.8338	1/ 153
	5F	10216.6	7.3021	1.9394	1/ 144
	4F	12358.2	5.3627	1.9363	1/ 145
	3F	14176.1	3.4264	1.8079	1/ 155
	2F	15668.1	1.6184	1.6184	1/ 204
200	7F	4734.6	11.4872	1.7739	1/ 158
	6F	7710.3	9.7133	1.9496	1/ 144
	5F	10231.7	7.7636	2.0555	1/ 136
	4F	12376.5	5.7081	2.0521	1/ 136
	3F	14197.1	3.6561	1.9228	1/ 146
	2F	15691.3	1.7332	1.7332	1/ 190
210	7F	4740.8	12.1792	1.8883	1/ 148
	6F	7720.4	10.2909	2.0652	1/ 136
	5F	10245.1	8.2257	2.1714	1/ 129
	4F	12392.6	6.0543	2.1679	1/ 129
	3F	14215.6	3.8864	2.0379	1/ 137
	2F	15711.7	1.8486	1.8486	1/ 179
220	7F	4745.4	12.8020	1.9911	1/ 141
	6F	7727.8	10.8109	2.1691	1/ 129
	5F	10255.0	8.6417	2.2755	1/ 123
	4F	12404.6	6.3662	2.2720	1/ 123
	3F	14229.3	4.0942	2.1415	1/ 131
	2F	15726.9	1.9528	1.9528	1/ 169
230	7F	4748.1	13.3902	2.0891	1/ 134
	6F	7732.2	11.3010	2.2673	1/ 123
	5F	10260.8	9.0337	2.3737	1/ 118
	4F	12411.6	6.6600	2.3700	1/ 118
	3F	14237.4	4.2900	2.2390	1/ 125
	2F	15735.8	2.0510	2.0510	1/ 161
240	7F	4750.0	14.0476	2.1992	1/ 127
	6F	7735.4	11.8484	2.3772	1/ 118
	5F	10265.0	9.4712	2.4833	1/ 113
	4F	12416.7	6.9879	2.4793	1/ 113
	3F	14243.3	4.5086	2.3478	1/ 119
	2F	15742.3	2.1608	2.1608	1/ 153
250	7F	4751.8	14.7396	2.3150	1/ 121
	6F	7738.2	12.4246	2.4927	1/ 112
	5F	10268.7	9.9320	2.5986	1/ 108
	4F	12421.2	7.3333	2.5943	1/ 108
	3F	14248.4	4.7390	2.4624	1/ 114
	2F	15748.0	2.2766	2.2766	1/ 145
260	7F	4753.1	15.4316	2.4306	1/ 115
	6F	7740.4	13.0010	2.6081	1/ 107

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
260	5F	10271.6	10.3930	2.7139	1/ 103
	4F	12424.7	7.6791	2.7094	1/ 103
	3F	14252.4	4.9697	2.5771	1/ 109
	2F	15752.4	2.3926	2.3926	1/ 138
270	7F	4754.2	16.1236	2.5461	1/ 110
	6F	7742.2	13.5775	2.7234	1/ 103
	5F	10274.0	10.8542	2.8291	1/ 99
	4F	12427.6	8.0251	2.8244	1/ 99
	3F	14255.7	5.2007	2.6918	1/ 104
	2F	15756.0	2.5088	2.5088	1/ 132
280	7F	4755.1	16.8156	2.6616	1/ 105
	6F	7743.7	14.1541	2.8386	1/ 99
	5F	10276.1	11.3154	2.9442	1/ 95
	4F	12430.1	8.3712	2.9394	1/ 95
	3F	14258.6	5.4317	2.8066	1/ 100
	2F	15759.2	2.6251	2.6251	1/ 126
290	7F	4755.9	17.5076	2.7770	1/ 101
	6F	7745.0	14.7307	2.9539	1/ 95
	5F	10277.8	11.7768	3.0594	1/ 92
	4F	12432.2	8.7174	3.0545	1/ 92
	3F	14261.0	5.6629	2.9214	1/ 96
	2F	15761.9	2.7415	2.7415	1/ 120
300	7F	4756.6	18.1996	2.8924	1/ 97
	6F	7746.2	15.3073	3.0691	1/ 91
	5F	10279.3	12.2382	3.1745	1/ 88
	4F	12434.0	9.0637	3.1695	1/ 88
	3F	14263.1	5.8942	3.0362	1/ 92
	2F	15764.2	2.8580	2.8580	1/ 115
310	7F	4757.3	18.8917	3.0077	1/ 93
	6F	7747.2	15.8839	3.1842	1/ 88
	5F	10280.6	12.6997	3.2896	1/ 85
	4F	12435.6	9.4101	3.2845	1/ 85
	3F	14264.9	6.1256	3.1511	1/ 89
	2F	15766.3	2.9745	2.9745	1/ 111
320	7F	4757.8	19.5491	3.1173	1/ 90
	6F	7748.1	16.4317	3.2936	1/ 85
	5F	10281.8	13.1381	3.3989	1/ 82
	4F	12437.1	9.7392	3.3938	1/ 83
	3F	14266.6	6.3454	3.2602	1/ 86
	2F	15768.1	3.0852	3.0852	1/ 107
330	7F	4758.3	20.2065	3.2269	1/ 87
	6F	7748.9	16.9796	3.4031	1/ 82
	5F	10282.9	13.5765	3.5082	1/ 80
	4F	12438.4	10.0683	3.5030	1/ 80
	3F	14268.1	6.5652	3.3693	1/ 83
	2F	15769.8	3.1959	3.1959	1/ 103
340	7F	4758.8	20.8985	3.3422	1/ 84
	6F	7749.7	17.5563	3.5182	1/ 80
	5F	10284.0	14.0381	3.6233	1/ 77
	4F	12439.7	10.4147	3.6181	1/ 77
	3F	14269.6	6.7967	3.4842	1/ 80
	2F	15771.4	3.3125	3.3125	1/ 100
350	7F	4759.3	21.5905	3.4575	1/ 81
	6F	7750.5	18.1330	3.6333	1/ 77
	5F	10285.0	14.4996	3.7384	1/ 75
	4F	12440.9	10.7612	3.7331	1/ 75
	3F	14271.0	7.0281	3.5991	1/ 78
	2F	15772.9	3.4291	3.4291	1/ 96
360	7F	4759.7	22.2825	3.5728	1/ 78
	6F	7751.1	18.7097	3.7484	1/ 75
	5F	10285.9	14.9612	3.8535	1/ 73
	4F	12441.9	11.1077	3.8481	1/ 73
	3F	14272.2	7.2596	3.7139	1/ 75
	2F	15774.3	3.5457	3.5457	1/ 93
370	7F	4760.1	22.9745	3.6881	1/ 76

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
370	6F	7751.7	19.2864	3.8636	1/ 72
	5F	10286.7	15.4228	3.9685	1/ 71
	4F	12442.9	11.4543	3.9631	1/ 71
	3F	14273.3	7.4912	3.8289	1/ 73
	2F	15775.5	3.6623	3.6623	1/ 90
380	7F	4760.4	23.5973	3.7919	1/ 74
	6F	7752.3	19.8054	3.9672	1/ 71
	5F	10287.4	15.8383	4.0721	1/ 69
	4F	12443.8	11.7662	4.0666	1/ 69
	3F	14274.3	7.6995	3.9323	1/ 71
	2F	15776.6	3.7673	3.7673	1/ 88
390	7F	4760.7	24.2893	3.9072	1/ 72
	6F	7752.9	20.3822	4.0823	1/ 69
	5F	10288.2	16.2999	4.1871	1/ 67
	4F	12444.7	12.1127	4.1817	1/ 67
	3F	14275.4	7.9311	4.0472	1/ 69
	2F	15777.8	3.8839	3.8839	1/ 85
400	7F	4761.1	24.9121	4.0109	1/ 70
	6F	7753.4	20.9012	4.1859	1/ 67
	5F	10288.8	16.7153	4.2907	1/ 65
	4F	12445.5	12.4246	4.2852	1/ 65
	3F	14276.3	8.1395	4.1506	1/ 67
	2F	15778.8	3.9889	3.9889	1/ 83
410	7F	4761.4	25.6041	4.1262	1/ 68
	6F	7753.9	21.4780	4.3010	1/ 65
	5F	10289.5	17.1770	4.4058	1/ 64
	4F	12446.4	12.7712	4.4002	1/ 64
	3F	14277.3	8.3710	4.2655	1/ 66
	2F	15779.9	4.1055	4.1055	1/ 80
420	7F	4761.7	26.2962	4.2415	1/ 66
	6F	7754.4	22.0547	4.4161	1/ 63
	5F	10290.2	17.6386	4.5208	1/ 62
	4F	12447.2	13.1178	4.5152	1/ 62
	3F	14278.2	8.6026	4.3804	1/ 64
	2F	15781.0	4.2222	4.2222	1/ 78
430	7F	4762.0	26.9882	4.3567	1/ 64
	6F	7754.9	22.6314	4.5312	1/ 62
	5F	10290.9	18.1002	4.6359	1/ 60
	4F	12448.0	13.4644	4.6302	1/ 60
	3F	14279.2	8.8342	4.4954	1/ 62
	2F	15782.0	4.3388	4.3388	1/ 76
440	7F	4762.3	27.6802	4.4720	1/ 63
	6F	7755.4	23.2082	4.6463	1/ 60
	5F	10291.5	18.5619	4.7509	1/ 59
	4F	12448.8	13.8110	4.7452	1/ 59
	3F	14280.1	9.0657	4.6103	1/ 61
	2F	15783.0	4.4555	4.4555	1/ 74
450	7F	4762.6	28.3722	4.5873	1/ 61
	6F	7755.9	23.7849	4.7614	1/ 59
	5F	10292.1	19.0236	4.8660	1/ 58
	4F	12449.5	14.1576	4.8603	1/ 58
	3F	14280.9	9.2973	4.7252	1/ 59
	2F	15783.9	4.5721	4.5721	1/ 72
460	7F	4762.8	28.9950	4.6910	1/ 60
	6F	7756.3	24.3040	4.8650	1/ 58
	5F	10292.7	19.4391	4.9695	1/ 56
	4F	12450.2	14.4695	4.9638	1/ 56
	3F	14281.6	9.5057	4.8287	1/ 58
	2F	15784.7	4.6771	4.6771	1/ 71
470	7F	4763.1	29.6870	4.8062	1/ 58
	6F	7756.7	24.8808	4.9800	1/ 56
	5F	10293.2	19.9007	5.0846	1/ 55
	4F	12450.8	14.8161	5.0788	1/ 55
	3F	14282.4	9.7373	4.9436	1/ 57
	2F	15785.6	4.7937	4.7937	1/ 69

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
480	7F	4763.3	30.3790	4.9215	1/ 57
	6F	7757.1	25.4575	5.0951	1/ 55
	5F	10293.8	20.3624	5.1996	1/ 54
	4F	12451.5	15.1628	5.1938	1/ 54
	3F	14283.2	9.9689	5.0585	1/ 55
	2F	15786.4	4.9104	4.9104	1/ 67
490	7F	4763.6	31.0710	5.0368	1/ 56
	6F	7757.5	26.0343	5.2102	1/ 54
	5F	10294.3	20.8241	5.3147	1/ 53
	4F	12452.2	15.5094	5.3089	1/ 53
	3F	14283.9	10.2005	5.1735	1/ 54
	2F	15787.2	5.0271	5.0271	1/ 66
500	7F	4763.8	31.7630	5.1520	1/ 54
	6F	7757.9	26.6110	5.3253	1/ 53
	5F	10294.8	21.2857	5.4297	1/ 52
	4F	12452.8	15.8560	5.4239	1/ 52
	3F	14284.6	10.4321	5.2884	1/ 53
	2F	15788.0	5.1437	5.1437	1/ 64
510	7F	4764.0	32.4550	5.2673	1/ 53
	6F	7758.2	27.1878	5.4404	1/ 51
	5F	10295.3	21.7474	5.5448	1/ 50
	4F	12453.3	16.2027	5.5389	1/ 51
	3F	14285.3	10.6638	5.4034	1/ 52
	2F	15788.7	5.2604	5.2604	1/ 63
515	7F	4764.2	32.8011	5.3249	1/ 53
	6F	7758.4	27.4762	5.4979	1/ 51
	5F	10295.5	21.9783	5.6023	1/ 50
	4F	12453.6	16.3760	5.5964	1/ 50
	3F	14285.6	10.7796	5.4608	1/ 51
	2F	15789.1	5.3187	5.3187	1/ 62

X方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
1	7F	119.8	0.0692	0.0103	1/ 27222
	6F	195.1	0.0589	0.0121	1/ 23081
	5F	258.9	0.0468	0.0134	1/ 20958
	4F	313.2	0.0334	0.0133	1/ 20997
	3F	359.3	0.0201	0.0116	1/ 24093
	2F	397.1	0.0085	0.0085	1/ 38980
10	7F	975.6	0.6920	0.1082	1/ 2589
	6F	1588.7	0.5838	0.1254	1/ 2233
	5F	2108.2	0.4584	0.1356	1/ 2065
	4F	2550.2	0.3229	0.1324	1/ 2114
	3F	2925.3	0.1904	0.1119	1/ 2503
	2F	3233.2	0.0786	0.0786	1/ 4201
20	7F	1521.3	1.3840	0.2275	1/ 1231
	6F	2477.5	1.1565	0.2553	1/ 1097
	5F	3287.7	0.9013	0.2699	1/ 1037
	4F	3976.8	0.6314	0.2610	1/ 1073
	3F	4561.8	0.3704	0.2196	1/ 1275
	2F	5041.9	0.1508	0.1508	1/ 2188
30	7F	1994.9	2.0760	0.3369	1/ 831
	6F	3248.6	1.7391	0.3760	1/ 745
	5F	4311.0	1.3631	0.3974	1/ 705
	4F	5214.6	0.9657	0.3870	1/ 724
	3F	5981.7	0.5787	0.3328	1/ 841
	2F	6611.3	0.2459	0.2459	1/ 1342
40	7F	2447.2	2.7680	0.4435	1/ 631
	6F	3985.3	2.3245	0.4945	1/ 566
	5F	5288.5	1.8300	0.5234	1/ 535
	4F	6397.0	1.3065	0.5126	1/ 546
	3F	7338.1	0.7939	0.4476	1/ 626
	2F	8110.4	0.3463	0.3463	1/ 953

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
50	7F	2869.7	3.4254	0.5440	1/ 515
	6F	4673.4	2.8814	0.6067	1/ 462
	5F	6201.6	2.2748	0.6432	1/ 435
	4F	7501.6	1.6315	0.6322	1/ 443
	3F	8605.1	0.9993	0.5570	1/ 503
	2F	9510.8	0.4424	0.4424	1/ 746
60	7F	3234.1	4.0136	0.6332	1/ 442
	6F	5266.7	3.3804	0.7071	1/ 396
	5F	6989.0	2.6733	0.7513	1/ 373
	4F	8454.0	1.9220	0.7400	1/ 378
	3F	9697.7	1.1819	0.6547	1/ 428
	2F	10718.3	0.5272	0.5272	1/ 626
70	7F	3516.8	4.4980	0.7062	1/ 397
	6F	5727.0	3.7918	0.7899	1/ 354
	5F	7599.9	3.0020	0.8408	1/ 333
	4F	9192.9	2.1612	0.8293	1/ 338
	3F	10545.2	1.3319	0.7354	1/ 381
	2F	11655.0	0.5964	0.5964	1/ 553
80	7F	3765.0	4.9478	0.7730	1/ 362
	6F	6131.2	4.1748	0.8663	1/ 323
	5F	8136.2	3.3085	0.9236	1/ 303
	4F	9841.7	2.3849	0.9122	1/ 307
	3F	11289.5	1.4727	0.8112	1/ 345
	2F	12477.6	0.6615	0.6615	1/ 499
90	7F	3997.6	5.4322	0.8419	1/ 333
	6F	6510.1	4.5903	0.9457	1/ 296
	5F	8639.0	3.6446	1.0103	1/ 277
	4F	10449.8	2.6343	1.0007	1/ 280
	3F	11987.0	1.6335	0.8958	1/ 313
	2F	13248.6	0.7378	0.7378	1/ 447
100	7F	4169.9	5.8820	0.9043	1/ 310
	6F	6790.6	4.9777	1.0196	1/ 275
	5F	9011.3	3.9581	1.0926	1/ 256
	4F	10900.2	2.8655	1.0839	1/ 258
	3F	12503.6	1.7816	0.9735	1/ 288
	2F	13819.6	0.8081	0.8081	1/ 408
110	7F	4314.4	6.3664	0.9737	1/ 288
	6F	7025.9	5.3927	1.1010	1/ 254
	5F	9323.5	4.2917	1.1801	1/ 237
	4F	11277.8	3.1116	1.1707	1/ 239
	3F	12936.8	1.9409	1.0555	1/ 265
	2F	14298.4	0.8854	0.8854	1/ 373
120	7F	4429.4	6.8508	1.0440	1/ 268
	6F	7213.2	5.8068	1.1817	1/ 237
	5F	9572.1	4.6251	1.2661	1/ 221
	4F	11578.5	3.3589	1.2570	1/ 223
	3F	13281.7	2.1019	1.1384	1/ 246
	2F	14679.6	0.9635	0.9635	1/ 342
130	7F	4542.3	7.4390	1.1343	1/ 247
	6F	7397.1	6.3047	1.2803	1/ 219
	5F	9816.0	5.0245	1.3689	1/ 205
	4F	11873.6	3.6555	1.3602	1/ 206
	3F	13620.2	2.2954	1.2380	1/ 226
	2F	15053.7	1.0574	1.0574	1/ 312
140	7F	4621.4	7.9234	1.2085	1/ 232
	6F	7526.0	6.7149	1.3601	1/ 206
	5F	9987.1	5.3548	1.4522	1/ 193
	4F	12080.6	3.9025	1.4445	1/ 194
	3F	13857.7	2.4581	1.3206	1/ 212
	2F	15316.1	1.1374	1.1374	1/ 290
150	7F	4674.2	8.4424	1.2861	1/ 218
	6F	7612.0	7.1563	1.4449	1/ 194
	5F	10101.2	5.7114	1.5424	1/ 182
	4F	12218.6	4.1690	1.5365	1/ 182
	3F	14016.0	2.6325	1.4101	1/ 199

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
150	2F	15491.1	1.2224	1.2224	1/ 270
160	7F	4694.0	8.9268	1.3580	1/ 206
	6F	7644.2	7.5688	1.5232	1/ 184
	5F	10143.9	6.0456	1.6247	1/ 172
	4F	12270.2	4.4209	1.6206	1/ 173
	3F	14075.2	2.8003	1.4943	1/ 187
	2F	15556.6	1.3060	1.3060	1/ 253
170	7F	4711.1	9.5496	1.4532	1/ 193
	6F	7672.0	8.0964	1.6249	1/ 172
	5F	10180.9	6.4714	1.7300	1/ 162
	4F	12315.0	4.7415	1.7274	1/ 162
	3F	14126.6	3.0141	1.6012	1/ 175
	2F	15613.3	1.4128	1.4128	1/ 234
180	7F	4719.6	10.1032	1.5443	1/ 181
	6F	7685.8	8.5589	1.7176	1/ 163
	5F	10199.1	6.8412	1.8232	1/ 154
	4F	12337.0	5.0181	1.8204	1/ 154
	3F	14151.8	3.1976	1.6933	1/ 165
	2F	15641.3	1.5043	1.5043	1/ 219
190	7F	4727.6	10.7952	1.6593	1/ 169
	6F	7699.0	9.1359	1.8338	1/ 153
	5F	10216.6	7.3021	1.9394	1/ 144
	4F	12358.2	5.3627	1.9363	1/ 145
	3F	14176.1	3.4264	1.8079	1/ 155
	2F	15668.1	1.6184	1.6184	1/ 204
200	7F	4734.6	11.4872	1.7739	1/ 158
	6F	7710.3	9.7133	1.9496	1/ 144
	5F	10231.7	7.7636	2.0555	1/ 136
	4F	12376.5	5.7081	2.0521	1/ 136
	3F	14197.1	3.6561	1.9228	1/ 146
	2F	15691.3	1.7332	1.7332	1/ 190
210	7F	4740.8	12.1792	1.8883	1/ 148
	6F	7720.4	10.2909	2.0652	1/ 136
	5F	10245.1	8.2257	2.1714	1/ 129
	4F	12392.6	6.0543	2.1679	1/ 129
	3F	14215.5	3.8864	2.0379	1/ 137
	2F	15711.7	1.8486	1.8486	1/ 179
220	7F	4745.4	12.8020	1.9911	1/ 141
	6F	7727.8	10.8109	2.1691	1/ 129
	5F	10255.0	8.6417	2.2755	1/ 123
	4F	12404.6	6.3662	2.2720	1/ 123
	3F	14229.3	4.0942	2.1415	1/ 131
	2F	15726.9	1.9528	1.9528	1/ 169
230	7F	4748.1	13.3902	2.0891	1/ 134
	6F	7732.2	11.3010	2.2673	1/ 123
	5F	10260.8	9.0337	2.3737	1/ 118
	4F	12411.6	6.6600	2.3700	1/ 118
	3F	14237.4	4.2900	2.2390	1/ 125
	2F	15735.8	2.0510	2.0510	1/ 161
240	7F	4750.0	14.0476	2.1992	1/ 127
	6F	7735.4	11.8484	2.3772	1/ 118
	5F	10265.0	9.4712	2.4833	1/ 113
	4F	12416.7	6.9879	2.4793	1/ 113
	3F	14243.3	4.5086	2.3478	1/ 119
	2F	15742.3	2.1608	2.1608	1/ 153
250	7F	4751.8	14.7396	2.3150	1/ 121
	6F	7738.2	12.4246	2.4927	1/ 112
	5F	10268.7	9.9320	2.5986	1/ 108
	4F	12421.2	7.3333	2.5943	1/ 108
	3F	14248.4	4.7390	2.4624	1/ 114
	2F	15748.0	2.2766	2.2766	1/ 145
260	7F	4753.1	15.4316	2.4306	1/ 115
	6F	7740.4	13.0010	2.6081	1/ 107
	5F	10271.6	10.3930	2.7139	1/ 103
	4F	12424.7	7.6791	2.7094	1/ 103

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
260	3F	14252.4	4.9697	2.5771	1/ 109
	2F	15752.5	2.3926	2.3926	1/ 138
270	7F	4754.2	16.1236	2.5461	1/ 110
	6F	7742.2	13.5775	2.7234	1/ 103
	5F	10274.0	10.8542	2.8291	1/ 99
	4F	12427.6	8.0251	2.8244	1/ 99
	3F	14255.7	5.2007	2.6918	1/ 104
	2F	15756.0	2.5088	2.5088	1/ 132
280	7F	4755.1	16.8156	2.6616	1/ 105
	6F	7743.7	14.1541	2.8387	1/ 99
	5F	10276.1	11.3154	2.9442	1/ 95
	4F	12430.1	8.3712	2.9395	1/ 95
	3F	14258.6	5.4317	2.8066	1/ 100
	2F	15759.2	2.6251	2.6251	1/ 126
290	7F	4755.9	17.5076	2.7770	1/ 101
	6F	7745.0	14.7307	2.9539	1/ 95
	5F	10277.8	11.7768	3.0594	1/ 92
	4F	12432.2	8.7174	3.0545	1/ 92
	3F	14261.0	5.6629	2.9214	1/ 96
	2F	15761.9	2.7415	2.7415	1/ 120
300	7F	4756.6	18.1996	2.8924	1/ 97
	6F	7746.2	15.3073	3.0691	1/ 91
	5F	10279.3	12.2382	3.1745	1/ 88
	4F	12434.0	9.0637	3.1695	1/ 88
	3F	14263.1	5.8942	3.0362	1/ 92
	2F	15764.2	2.8580	2.8580	1/ 115
310	7F	4757.3	18.8917	3.0077	1/ 93
	6F	7747.2	15.8839	3.1842	1/ 88
	5F	10280.6	12.6997	3.2896	1/ 85
	4F	12435.6	9.4101	3.2845	1/ 85
	3F	14264.9	6.1256	3.1511	1/ 89
	2F	15766.3	2.9745	2.9745	1/ 111
320	7F	4757.8	19.5491	3.1173	1/ 90
	6F	7748.1	16.4317	3.2936	1/ 85
	5F	10281.8	13.1381	3.3989	1/ 82
	4F	12437.0	9.7392	3.3938	1/ 83
	3F	14266.6	6.3454	3.2602	1/ 86
	2F	15768.1	3.0852	3.0852	1/ 107
330	7F	4758.3	20.2065	3.2269	1/ 87
	6F	7748.9	16.9796	3.4030	1/ 82
	5F	10282.9	13.5765	3.5082	1/ 80
	4F	12438.4	10.0683	3.5030	1/ 80
	3F	14268.1	6.5652	3.3693	1/ 83
	2F	15769.8	3.1959	3.1959	1/ 103
340	7F	4758.8	20.8985	3.3422	1/ 84
	6F	7749.7	17.5563	3.5182	1/ 80
	5F	10284.0	14.0381	3.6233	1/ 77
	4F	12439.7	10.4147	3.6181	1/ 77
	3F	14269.6	6.7967	3.4842	1/ 80
	2F	15771.4	3.3125	3.3125	1/ 100
350	7F	4759.3	21.5905	3.4575	1/ 81
	6F	7750.5	18.1330	3.6333	1/ 77
	5F	10285.0	14.4996	3.7384	1/ 75
	4F	12440.9	10.7612	3.7331	1/ 75
	3F	14271.0	7.0281	3.5991	1/ 78
	2F	15772.9	3.4291	3.4291	1/ 96
360	7F	4759.7	22.2825	3.5728	1/ 78
	6F	7751.1	18.7097	3.7484	1/ 75
	5F	10285.9	14.9612	3.8535	1/ 73
	4F	12441.9	11.1077	3.8481	1/ 73
	3F	14272.2	7.2596	3.7140	1/ 75
	2F	15774.3	3.5457	3.5457	1/ 93
370	7F	4760.1	22.9745	3.6881	1/ 76
	6F	7751.7	19.2864	3.8636	1/ 72
	5F	10286.7	15.4228	3.9685	1/ 71

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
370	4F	12442.9	11.4543	3.9631	1/ 71
	3F	14273.3	7.4912	3.8289	1/ 73
	2F	15775.5	3.6623	3.6623	1/ 90
380	7F	4760.4	23.5973	3.7919	1/ 74
	6F	7752.3	19.8054	3.9672	1/ 71
	5F	10287.4	15.8383	4.0721	1/ 69
	4F	12443.8	11.7662	4.0666	1/ 69
	3F	14274.3	7.6995	3.9323	1/ 71
	2F	15776.6	3.7673	3.7673	1/ 88
390	7F	4760.7	24.2893	3.9072	1/ 72
	6F	7752.9	20.3822	4.0823	1/ 69
	5F	10288.2	16.2999	4.1871	1/ 67
	4F	12444.7	12.1127	4.1817	1/ 67
	3F	14275.4	7.9311	4.0472	1/ 69
	2F	15777.8	3.8839	3.8839	1/ 85
400	7F	4761.1	24.9121	4.0109	1/ 70
	6F	7753.4	20.9012	4.1859	1/ 67
	5F	10288.8	16.7153	4.2907	1/ 65
	4F	12445.5	12.4246	4.2852	1/ 65
	3F	14276.3	8.1395	4.1506	1/ 67
	2F	15778.8	3.9889	3.9889	1/ 83
410	7F	4761.4	25.6041	4.1262	1/ 68
	6F	7753.9	21.4780	4.3010	1/ 65
	5F	10289.5	17.1770	4.4058	1/ 64
	4F	12446.4	12.7712	4.4002	1/ 64
	3F	14277.3	8.3710	4.2655	1/ 66
	2F	15779.9	4.1055	4.1055	1/ 80
420	7F	4761.7	26.2962	4.2414	1/ 66
	6F	7754.4	22.0547	4.4161	1/ 63
	5F	10290.2	17.6386	4.5208	1/ 62
	4F	12447.2	13.1178	4.5152	1/ 62
	3F	14278.2	8.6026	4.3804	1/ 64
	2F	15781.0	4.2222	4.2222	1/ 78
430	7F	4762.0	26.9882	4.3567	1/ 64
	6F	7754.9	22.6314	4.5312	1/ 62
	5F	10290.9	18.1003	4.6359	1/ 60
	4F	12448.0	13.4644	4.6302	1/ 60
	3F	14279.2	8.8342	4.4954	1/ 62
	2F	15782.0	4.3388	4.3388	1/ 76
440	7F	4762.3	27.6802	4.4720	1/ 63
	6F	7755.4	23.2082	4.6463	1/ 60
	5F	10291.6	18.5619	4.7509	1/ 59
	4F	12448.8	13.8110	4.7452	1/ 59
	3F	14280.1	9.0657	4.6103	1/ 61
	2F	15783.0	4.4554	4.4554	1/ 74
450	7F	4762.6	28.3722	4.5873	1/ 61
	6F	7755.9	23.7849	4.7614	1/ 59
	5F	10292.1	19.0236	4.8660	1/ 58
	4F	12449.5	14.1576	4.8603	1/ 58
	3F	14280.9	9.2973	4.7252	1/ 59
	2F	15783.9	4.5721	4.5721	1/ 72
460	7F	4762.8	28.9950	4.6910	1/ 60
	6F	7756.3	24.3040	4.8649	1/ 58
	5F	10292.7	19.4391	4.9695	1/ 56
	4F	12450.2	14.4695	4.9638	1/ 56
	3F	14281.6	9.5057	4.8287	1/ 58
	2F	15784.7	4.6771	4.6771	1/ 71
470	7F	4763.1	29.6870	4.8062	1/ 58
	6F	7756.7	24.8808	4.9800	1/ 56
	5F	10293.2	19.9007	5.0846	1/ 55
	4F	12450.8	14.8161	5.0788	1/ 55
	3F	14282.4	9.7373	4.9436	1/ 57
	2F	15785.5	4.7937	4.7937	1/ 69
480	7F	4763.3	30.3790	4.9215	1/ 57
	6F	7757.1	25.4575	5.0951	1/ 55

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
480	5F	10293.8	20.3624	5.1996	1/ 54
	4F	12451.5	15.1628	5.1938	1/ 54
	3F	14283.2	9.9689	5.0585	1/ 55
	2F	15786.4	4.9104	4.9104	1/ 67
490	7F	4763.6	31.0710	5.0368	1/ 56
	6F	7757.5	26.0343	5.2102	1/ 54
	5F	10294.3	20.8241	5.3147	1/ 53
	4F	12452.1	15.5094	5.3089	1/ 53
	3F	14283.9	10.2005	5.1735	1/ 54
	2F	15787.2	5.0271	5.0271	1/ 66
500	7F	4763.8	31.7630	5.1520	1/ 54
	6F	7757.9	26.6110	5.3253	1/ 53
	5F	10294.8	21.2857	5.4297	1/ 52
	4F	12452.8	15.8560	5.4239	1/ 52
	3F	14284.6	10.4321	5.2884	1/ 53
	2F	15788.0	5.1437	5.1437	1/ 64
510	7F	4764.0	32.4550	5.2673	1/ 53
	6F	7758.2	27.1878	5.4404	1/ 51
	5F	10295.3	21.7474	5.5448	1/ 50
	4F	12453.3	16.2027	5.5389	1/ 51
	3F	14285.3	10.6638	5.4034	1/ 52
	2F	15788.7	5.2604	5.2604	1/ 63
515	7F	4764.2	32.8011	5.3249	1/ 53
	6F	7758.4	27.4762	5.4979	1/ 51
	5F	10295.5	21.9783	5.6023	1/ 50
	4F	12453.6	16.3760	5.5964	1/ 50
	3F	14285.6	10.7796	5.4608	1/ 51
	2F	15789.1	5.3187	5.3187	1/ 62

Y方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
1	7F	573.5	0.0692	0.0110	1/ 25492
	6F	934.0	0.0582	0.0121	1/ 23157
	5F	1239.4	0.0461	0.0122	1/ 22996
	4F	1499.2	0.0339	0.0120	1/ 23264
	3F	1719.8	0.0219	0.0111	1/ 25142
	2F	1900.8	0.0108	0.0108	1/ 30622
10	7F	4744.7	0.6920	0.1134	1/ 2468
	6F	7726.7	0.5786	0.1225	1/ 2286
	5F	10253.5	0.4561	0.1222	1/ 2292
	4F	12402.8	0.3339	0.1190	1/ 2353
	3F	14227.2	0.2150	0.1085	1/ 2580
	2F	15724.6	0.1064	0.1064	1/ 3100
20	7F	7196.1	1.3840	0.2289	1/ 1224
	6F	11718.8	1.1552	0.2425	1/ 1155
	5F	15551.1	0.9127	0.2417	1/ 1159
	4F	18810.8	0.6710	0.2366	1/ 1183
	3F	21577.9	0.4344	0.2193	1/ 1277
	2F	23848.9	0.2151	0.2151	1/ 1534
30	7F	7280.8	2.0981	0.3431	1/ 816
	6F	11856.8	1.7550	0.3569	1/ 784
	5F	15734.2	1.3980	0.3561	1/ 786
	4F	19032.3	1.0419	0.3510	1/ 798
	3F	21832.0	0.6909	0.3332	1/ 840
	2F	24129.8	0.3577	0.3577	1/ 922
40	7F	7321.7	2.7901	0.4540	1/ 617
	6F	11923.3	2.3361	0.4679	1/ 598
	5F	15822.4	1.8682	0.4671	1/ 599
	4F	19139.0	1.4011	0.4620	1/ 606
	3F	21954.4	0.9391	0.4439	1/ 631
	2F	24265.1	0.4953	0.4953	1/ 666
50	7F	7344.9	3.4821	0.5649	1/ 496
	6F	11961.1	2.9172	0.5788	1/ 484

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
50	5F	15872.5	2.3384	0.5780	1/ 484
	4F	19199.7	1.7605	0.5729	1/ 489
	3F	22024.0	1.1876	0.5546	1/ 505
	2F	24341.9	0.6330	0.6330	1/ 521
60	7F	7362.6	4.1741	0.6756	1/ 414
	6F	11989.9	3.4985	0.6896	1/ 406
	5F	15910.8	2.8089	0.6887	1/ 407
	4F	19246.0	2.1202	0.6836	1/ 410
	3F	22077.1	1.4366	0.6652	1/ 421
	2F	24400.7	0.7714	0.7714	1/ 428
70	7F	7375.8	4.7969	0.7752	1/ 361
	6F	12011.4	4.0217	0.7892	1/ 355
	5F	15939.4	3.2325	0.7883	1/ 355
	4F	19280.5	2.4442	0.7832	1/ 357
	3F	22116.7	1.6610	0.7648	1/ 366
	2F	24444.4	0.8962	0.8962	1/ 368
80	7F	7387.1	5.4889	0.8858	1/ 316
	6F	12029.9	4.6031	0.8998	1/ 311
	5F	15963.8	3.7033	0.8989	1/ 311
	4F	19310.1	2.8044	0.8938	1/ 313
	3F	22150.6	1.9106	0.8753	1/ 320
	2F	24481.9	1.0353	1.0353	1/ 319
90	7F	7396.2	6.1809	0.9963	1/ 281
	6F	12044.7	5.1846	1.0103	1/ 277
	5F	15983.6	4.1742	1.0095	1/ 277
	4F	19334.0	3.1648	1.0044	1/ 279
	3F	22178.0	2.1604	0.9858	1/ 284
	2F	24512.2	1.1746	1.1746	1/ 281
100	7F	7404.9	6.8729	1.1069	1/ 253
	6F	12058.8	5.7660	1.1209	1/ 250
	5F	16002.3	4.6452	1.1200	1/ 250
	4F	19356.6	3.5251	1.1149	1/ 251
	3F	22204.0	2.4102	1.0962	1/ 255
	2F	24540.8	1.3140	1.3140	1/ 251
110	7F	7413.0	7.5649	1.2173	1/ 230
	6F	12072.0	6.3476	1.2313	1/ 227
	5F	16019.8	5.1164	1.2304	1/ 228
	4F	19377.7	3.8859	1.2253	1/ 229
	3F	22228.3	2.6606	1.2066	1/ 232
	2F	24567.7	1.4540	1.4540	1/ 227
120	7F	7420.8	8.2569	1.3276	1/ 211
	6F	12084.8	6.9293	1.3417	1/ 209
	5F	16036.7	5.5876	1.3408	1/ 209
	4F	19398.3	4.2467	1.3357	1/ 210
	3F	22251.8	2.9110	1.3169	1/ 213
	2F	24593.7	1.5941	1.5941	1/ 207
130	7F	7428.5	8.9489	1.4380	1/ 195
	6F	12097.3	7.5109	1.4521	1/ 193
	5F	16053.3	6.0587	1.4513	1/ 193
	4F	19418.3	4.6075	1.4461	1/ 194
	3F	22274.8	3.1614	1.4273	1/ 196
	2F	24619.1	1.7341	1.7341	1/ 190
140	7F	7436.0	9.6409	1.5484	1/ 181
	6F	12109.5	8.0925	1.5625	1/ 179
	5F	16069.5	6.5299	1.5617	1/ 179
	4F	19437.9	4.9683	1.5565	1/ 180
	3F	22297.2	3.4117	1.5377	1/ 182
	2F	24643.9	1.8741	1.8741	1/ 176
150	7F	7443.4	10.3329	1.6588	1/ 169
	6F	12121.6	8.6741	1.6729	1/ 167
	5F	16085.5	7.0011	1.6721	1/ 167
	4F	19457.3	5.3291	1.6669	1/ 168
	3F	22319.5	3.6621	1.6480	1/ 170
	2F	24668.5	2.0141	2.0141	1/ 164
160	7F	7450.7	11.0249	1.7692	1/ 158

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
160	6F	12133.5	9.2557	1.7833	1/ 157
	5F	16101.4	7.4723	1.7825	1/ 157
	4F	19476.5	5.6899	1.7773	1/ 158
	3F	22341.5	3.9125	1.7584	1/ 159
	2F	24692.9	2.1541	2.1541	1/ 153
170	7F	7458.1	11.7169	1.8796	1/ 149
	6F	12145.4	9.8373	1.8937	1/ 148
	5F	16117.2	7.9436	1.8929	1/ 148
	4F	19495.6	6.0507	1.8877	1/ 148
	3F	22363.4	4.1630	1.8687	1/ 150
	2F	24717.1	2.2942	2.2942	1/ 144
180	7F	7465.3	12.4089	1.9900	1/ 141
	6F	12157.3	10.4189	2.0041	1/ 140
	5F	16132.9	8.4148	2.0033	1/ 140
	4F	19514.6	6.4115	1.9981	1/ 140
	3F	22385.2	4.4134	1.9791	1/ 141
	2F	24741.2	2.4343	2.4343	1/ 136
190	7F	7472.6	13.1009	2.1004	1/ 133
	6F	12169.1	11.0005	2.1145	1/ 132
	5F	16148.5	8.8860	2.1137	1/ 132
	4F	19533.5	6.7723	2.1085	1/ 133
	3F	22406.9	4.6638	2.0894	1/ 134
	2F	24765.2	2.5744	2.5744	1/ 128
200	7F	7479.8	13.7929	2.2108	1/ 127
	6F	12180.8	11.5821	2.2249	1/ 126
	5F	16164.2	9.3572	2.2241	1/ 126
	4F	19552.4	7.1331	2.2189	1/ 126
	3F	22428.6	4.9142	2.1998	1/ 127
	2F	24789.1	2.7145	2.7145	1/ 122
210	7F	7487.0	14.4849	2.3212	1/ 121
	6F	12192.5	12.1637	2.3353	1/ 120
	5F	16179.7	9.8284	2.3345	1/ 120
	4F	19571.2	7.4940	2.3293	1/ 120
	3F	22450.1	5.1647	2.3101	1/ 121
	2F	24812.9	2.8546	2.8546	1/ 116
220	7F	7494.1	15.1769	2.4315	1/ 115
	6F	12204.1	12.7454	2.4457	1/ 114
	5F	16195.1	10.2997	2.4448	1/ 115
	4F	19589.8	7.8548	2.4397	1/ 115
	3F	22471.6	5.4152	2.4205	1/ 116
	2F	24836.6	2.9947	2.9947	1/ 110
230	7F	7501.2	15.8689	2.5419	1/ 110
	6F	12215.8	13.3270	2.5561	1/ 110
	5F	16210.5	10.7709	2.5552	1/ 110
	4F	19608.5	8.2157	2.5501	1/ 110
	3F	22492.9	5.6656	2.5308	1/ 111
	2F	24860.2	3.1348	3.1348	1/ 105
240	7F	7508.4	16.5609	2.6523	1/ 106
	6F	12227.4	13.9086	2.6664	1/ 105
	5F	16225.9	11.2422	2.6656	1/ 105
	4F	19627.1	8.5765	2.6604	1/ 105
	3F	22514.3	5.9161	2.6411	1/ 106
	2F	24883.8	3.2750	3.2750	1/ 101
250	7F	7515.4	17.2529	2.7627	1/ 101
	6F	12238.9	14.4902	2.7768	1/ 101
	5F	16241.2	11.7134	2.7760	1/ 101
	4F	19645.6	8.9374	2.7708	1/ 101
	3F	22535.5	6.1665	2.7515	1/ 102
	2F	24907.3	3.4150	3.4150	1/ 97
260	7F	7522.5	17.9449	2.8731	1/ 97
	6F	12250.4	15.0718	2.8873	1/ 97
	5F	16256.5	12.1846	2.8864	1/ 97
	4F	19664.0	9.2982	2.8812	1/ 97
	3F	22556.7	6.4170	2.8618	1/ 98
	2F	24930.7	3.5551	3.5551	1/ 93

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
270	7F	7529.5	18.6370	2.9835	1/ 94
	6F	12261.8	15.6535	2.9977	1/ 93
	5F	16271.7	12.6558	2.9968	1/ 93
	4F	19682.4	9.6590	2.9916	1/ 94
	3F	22577.8	6.6674	2.9722	1/ 94
	2F	24954.0	3.6952	3.6952	1/ 89
280	7F	7536.6	19.3290	3.0939	1/ 91
	6F	12273.3	16.2351	3.1080	1/ 90
	5F	16286.8	13.1270	3.1072	1/ 90
	4F	19700.8	10.0198	3.1020	1/ 90
	3F	22598.8	6.9178	3.0825	1/ 91
	2F	24977.3	3.8353	3.8353	1/ 86
290	7F	7543.6	20.0210	3.2043	1/ 87
	6F	12284.7	16.8167	3.2184	1/ 87
	5F	16302.0	13.5983	3.2176	1/ 87
	4F	19719.2	10.3807	3.2124	1/ 87
	3F	22619.9	7.1683	3.1929	1/ 88
	2F	25000.5	3.9754	3.9754	1/ 83
300	7F	7550.6	20.7130	3.3146	1/ 84
	6F	12296.1	17.3983	3.3288	1/ 84
	5F	16317.2	14.0695	3.3280	1/ 84
	4F	19737.5	10.7415	3.3228	1/ 84
	3F	22640.9	7.4187	3.3032	1/ 85
	2F	25023.8	4.1155	4.1155	1/ 80
310	7F	7557.6	21.4050	3.4250	1/ 82
	6F	12307.6	17.9800	3.4392	1/ 81
	5F	16332.3	14.5407	3.4384	1/ 81
	4F	19755.9	11.1023	3.4332	1/ 82
	3F	22662.0	7.6691	3.4136	1/ 82
	2F	25047.1	4.2556	4.2556	1/ 78
320	7F	7564.6	22.0970	3.5354	1/ 79
	6F	12319.0	18.5616	3.5496	1/ 79
	5F	16347.5	15.0120	3.5488	1/ 79
	4F	19774.2	11.4632	3.5436	1/ 79
	3F	22683.0	7.9196	3.5239	1/ 79
	2F	25070.3	4.3957	4.3957	1/ 75
330	7F	7571.7	22.7890	3.6458	1/ 77
	6F	12330.4	19.1432	3.6600	1/ 77
	5F	16362.7	15.4832	3.6592	1/ 77
	4F	19792.5	11.8240	3.6540	1/ 77
	3F	22704.0	8.1700	3.6343	1/ 77
	2F	25093.5	4.5358	4.5358	1/ 73
340	7F	7578.7	23.4810	3.7562	1/ 75
	6F	12341.8	19.7248	3.7704	1/ 74
	5F	16377.8	15.9544	3.7696	1/ 74
	4F	19810.8	12.1848	3.7644	1/ 74
	3F	22725.1	8.4205	3.7446	1/ 75
	2F	25116.8	4.6759	4.6759	1/ 71
350	7F	7585.7	24.1730	3.8666	1/ 72
	6F	12353.3	20.3064	3.8808	1/ 72
	5F	16393.0	16.4257	3.8800	1/ 72
	4F	19829.2	12.5457	3.8747	1/ 72
	3F	22746.1	8.6710	3.8550	1/ 73
	2F	25140.1	4.8160	4.8160	1/ 69
360	7F	7592.7	24.8650	3.9770	1/ 70
	6F	12364.7	20.8881	3.9911	1/ 70
	5F	16408.1	16.8970	3.9904	1/ 70
	4F	19847.5	12.9066	3.9851	1/ 70
	3F	22767.1	8.9215	3.9654	1/ 71
	2F	25163.3	4.9561	4.9561	1/ 67
370	7F	7599.7	25.5571	4.0874	1/ 69
	6F	12376.1	21.4697	4.1015	1/ 68
	5F	16423.3	17.3682	4.1008	1/ 68
	4F	19865.8	13.2674	4.0955	1/ 68
	3F	22788.1	9.1720	4.0758	1/ 69

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
370	2F	25186.5	5.0962	5.0962	1/ 65
380	7F	7606.7	26.2491	4.1977	1/ 67
	6F	12387.5	22.0513	4.2118	1/ 66
	5F	16438.4	17.8395	4.2112	1/ 66
	4F	19884.1	13.6283	4.2059	1/ 67
	3F	22809.1	9.4225	4.1862	1/ 67
	2F	25209.7	5.2363	5.2363	1/ 63
390	7F	7613.7	26.9411	4.3081	1/ 65
	6F	12398.9	22.6329	4.3222	1/ 65
	5F	16453.5	18.3107	4.3215	1/ 65
	4F	19902.4	13.9892	4.3162	1/ 65
	3F	22830.1	9.6730	4.2966	1/ 65
	2F	25232.9	5.3764	5.3764	1/ 61
400	7F	7620.7	27.6331	4.4185	1/ 63
	6F	12410.3	23.2146	4.4326	1/ 63
	5F	16468.6	18.7820	4.4319	1/ 63
	4F	19920.7	14.3501	4.4266	1/ 63
	3F	22851.1	9.9235	4.4070	1/ 64
	2F	25256.0	5.5165	5.5165	1/ 60
410	7F	7627.7	28.3251	4.5289	1/ 62
	6F	12421.7	23.7962	4.5429	1/ 62
	5F	16483.7	19.2533	4.5423	1/ 62
	4F	19939.0	14.7109	4.5370	1/ 62
	3F	22872.0	10.1740	4.5174	1/ 62
	2F	25279.2	5.6566	5.6566	1/ 58
420	7F	7634.7	29.0171	4.6393	1/ 60
	6F	12433.1	24.3778	4.6533	1/ 60
	5F	16498.9	19.7245	4.6527	1/ 60
	4F	19957.3	15.0718	4.6474	1/ 60
	3F	22893.0	10.4245	4.6278	1/ 61
	2F	25302.5	5.7967	5.7967	1/ 57
430	7F	7641.7	29.7091	4.7497	1/ 59
	6F	12444.5	24.9594	4.7636	1/ 59
	5F	16514.0	20.1958	4.7631	1/ 59
	4F	19975.6	15.4327	4.7577	1/ 59
	3F	22914.0	10.6750	4.7382	1/ 59
	2F	25325.7	5.9368	5.9368	1/ 56
440	7F	7648.7	30.4011	4.8601	1/ 58
	6F	12455.8	25.5410	4.8740	1/ 57
	5F	16529.1	20.6671	4.8735	1/ 57
	4F	19993.8	15.7936	4.8681	1/ 58
	3F	22935.0	10.9255	4.8486	1/ 58
	2F	25348.8	6.0769	6.0769	1/ 54
450	7F	7655.7	31.0931	4.9705	1/ 56
	6F	12467.2	26.1227	4.9843	1/ 56
	5F	16544.2	21.1383	4.9839	1/ 56
	4F	20012.1	16.1545	4.9785	1/ 56
	3F	22955.9	11.1760	4.9590	1/ 56
	2F	25371.9	6.2170	6.2170	1/ 53
460	7F	7662.6	31.7851	5.0808	1/ 55
	6F	12478.6	26.7043	5.0947	1/ 55
	5F	16559.3	21.6096	5.0943	1/ 55
	4F	20030.4	16.5153	5.0889	1/ 55
	3F	22976.9	11.4265	5.0694	1/ 55
	2F	25395.2	6.3571	6.3571	1/ 52
470	7F	7669.7	32.4771	5.1912	1/ 54
	6F	12490.0	27.2859	5.2050	1/ 54
	5F	16574.4	22.0809	5.2046	1/ 54
	4F	20048.7	16.8763	5.1992	1/ 54
	3F	22997.9	11.6770	5.1798	1/ 54
	2F	25418.3	6.4973	6.4973	1/ 51
478	7F	7674.9	32.9962	5.2740	1/ 53
	6F	12498.6	27.7222	5.2878	1/ 53
	5F	16585.8	22.4344	5.2874	1/ 53
	4F	20062.4	17.1470	5.2820	1/ 53

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
478	3F	23013.7	11.8651	5.2625	1/ 53
	2F	25435.8	6.6025	6.6025	1/ 50

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
1	7F	338.6	0.0346	0.0053	1/ 52456
	6F	551.4	0.0293	0.0060	1/ 46764
	5F	731.7	0.0233	0.0061	1/ 46109
	4F	885.0	0.0172	0.0060	1/ 46416
	3F	1015.2	0.0112	0.0056	1/ 49654
	2F	1122.1	0.0055	0.0055	1/ 59667
10	7F	3168.6	0.3460	0.0536	1/ 5222
	6F	5160.1	0.2924	0.0598	1/ 4681
	5F	6847.5	0.2326	0.0605	1/ 4626
	4F	8282.8	0.1720	0.0599	1/ 4671
	3F	9501.3	0.1121	0.0561	1/ 4992
	2F	10501.2	0.0560	0.0560	1/ 5892
20	7F	5941.3	0.6920	0.1085	1/ 2580
	6F	9675.3	0.5835	0.1201	1/ 2332
	5F	12839.3	0.4634	0.1212	1/ 2309
	4F	15530.6	0.3422	0.1198	1/ 2337
	3F	17815.2	0.2223	0.1120	1/ 2500
	2F	19690.2	0.1103	0.1103	1/ 2991
30	7F	7942.7	1.0380	0.1586	1/ 1766
	6F	12934.6	0.8794	0.1740	1/ 1610
	5F	17164.4	0.7055	0.1751	1/ 1599
	4F	20762.4	0.5303	0.1737	1/ 1612
	3F	23816.6	0.3567	0.1616	1/ 1733
	2F	26323.2	0.1951	0.1951	1/ 1692
40	7F	8764.5	1.3840	0.1807	1/ 1550
	6F	14272.9	1.2033	0.1988	1/ 1408
	5F	18940.4	1.0045	0.2014	1/ 1390
	4F	22910.6	0.8031	0.1991	1/ 1407
	3F	26280.8	0.6040	0.2610	1/ 1073
	2F	29046.7	0.3431	0.3431	1/ 962
50	7F	9408.5	1.7300	0.1983	1/ 1412
	6F	15321.8	1.5317	0.2197	1/ 1274
	5F	20332.2	1.3120	0.2224	1/ 1259
	4F	24594.2	1.0896	0.2808	1/ 997
	3F	28212.0	0.8088	0.3496	1/ 801
	2F	31181.2	0.4592	0.4592	1/ 719
60	7F	10000.5	2.0760	0.2148	1/ 1304
	6F	16285.8	1.8612	0.2391	1/ 1171
	5F	21611.6	1.6221	0.2722	1/ 1029
	4F	26141.7	1.3499	0.3526	1/ 794
	3F	29987.2	0.9974	0.4312	1/ 649
	2F	33143.2	0.5661	0.5661	1/ 583
70	7F	10558.8	2.4220	0.2316	1/ 1209
	6F	17195.0	2.1904	0.2583	1/ 1084
	5F	22818.0	1.9321	0.3364	1/ 832
	4F	27601.0	1.5958	0.4204	1/ 666
	3F	31661.2	1.1754	0.5084	1/ 551
	2F	34993.4	0.6670	0.6670	1/ 495
80	7F	11064.3	2.7680	0.2472	1/ 1133
	6F	18018.1	2.5208	0.3076	1/ 910
	5F	23910.3	2.2132	0.3946	1/ 710
	4F	28922.3	1.8187	0.4819	1/ 581
	3F	33176.8	1.3367	0.5783	1/ 484
	2F	36668.6	0.7585	0.7585	1/ 435
90	7F	11568.4	3.1140	0.2631	1/ 1064
	6F	18839.1	2.8509	0.3561	1/ 786
	5F	24999.8	2.4949	0.4529	1/ 618
	4F	30240.2	2.0419	0.5436	1/ 515

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
90	3F	34688.6	1.4983	0.6483	1/ 432
	2F	38339.4	0.8500	0.8500	1/ 388
100	7F	12071.3	3.4600	0.2791	1/ 1003
	6F	19658.1	3.1809	0.4046	1/ 692
	5F	26086.6	2.7763	0.5113	1/ 548
	4F	31554.7	2.2650	0.6053	1/ 463
	3F	36196.5	1.6597	0.7184	1/ 390
	2F	40006.1	0.9414	0.9414	1/ 351
110	7F	12573.7	3.8060	0.2952	1/ 948
	6F	20476.2	3.5108	0.4531	1/ 618
	5F	27172.3	3.0577	0.5697	1/ 491
	4F	32868.0	2.4880	0.6670	1/ 420
	3F	37703.0	1.8210	0.7883	1/ 355
	2F	41671.0	1.0327	1.0327	1/ 320
120	7F	13075.1	4.1520	0.3114	1/ 899
	6F	21292.8	3.8406	0.5017	1/ 558
	5F	28255.9	3.3389	0.6282	1/ 446
	4F	34178.8	2.7107	0.7286	1/ 384
	3F	39206.6	1.9821	0.8582	1/ 326
	2F	43332.9	1.1239	1.1239	1/ 294
130	7F	13534.8	4.4980	0.3317	1/ 844
	6F	22041.4	4.1663	0.5507	1/ 508
	5F	29249.3	3.6156	0.6863	1/ 408
	4F	35380.4	2.9293	0.7897	1/ 355
	3F	40585.0	2.1396	0.9268	1/ 302
	2F	44856.4	1.2128	1.2128	1/ 272
140	7F	13802.1	4.8440	0.3682	1/ 761
	6F	22476.7	4.4758	0.6007	1/ 466
	5F	29826.9	3.8751	0.7416	1/ 378
	4F	36079.1	3.1335	0.8469	1/ 331
	3F	41386.4	2.2866	0.9884	1/ 283
	2F	45742.2	1.2982	1.2982	1/ 254
150	7F	14005.0	5.1900	0.4084	1/ 686
	6F	22807.1	4.7817	0.6497	1/ 431
	5F	30265.4	4.1319	0.7946	1/ 352
	4F	36609.5	3.3373	0.9015	1/ 311
	3F	41994.9	2.4358	1.0463	1/ 268
	2F	46414.7	1.3896	1.3896	1/ 237
160	7F	14121.6	5.5360	0.4546	1/ 616
	6F	22997.0	5.0814	0.7022	1/ 399
	5F	30517.3	4.3793	0.8493	1/ 330
	4F	36914.2	3.5299	0.9570	1/ 293
	3F	42344.4	2.5730	1.1037	1/ 254
	2F	46801.0	1.4693	1.4693	1/ 225
170	7F	14203.4	5.8820	0.5036	1/ 556
	6F	23130.3	5.3784	0.7556	1/ 371
	5F	30694.2	4.6229	0.9044	1/ 310
	4F	37128.2	3.7185	1.0126	1/ 277
	3F	42589.9	2.7059	1.1606	1/ 241
	2F	47072.3	1.5453	1.5453	1/ 214
180	7F	14274.1	6.2280	0.5534	1/ 506
	6F	23245.4	5.6746	0.8094	1/ 346
	5F	30847.0	4.8652	0.9596	1/ 292
	4F	37313.0	3.9056	1.0682	1/ 262
	3F	42801.8	2.8374	1.2174	1/ 230
	2F	47306.5	1.6200	1.6200	1/ 204
190	7F	14332.7	6.5740	0.6043	1/ 463
	6F	23340.8	5.9697	0.8635	1/ 324
	5F	30973.7	5.1062	1.0149	1/ 276
	4F	37466.2	4.0913	1.1239	1/ 249
	3F	42977.6	2.9674	1.2741	1/ 220
	2F	47500.8	1.6933	1.6933	1/ 195
200	7F	14383.4	6.9200	0.6551	1/ 427
	6F	23423.3	6.2649	0.9172	1/ 305
	5F	31083.1	5.3478	1.0695	1/ 262

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
200	4F	37598.6	4.2782	1.1789	1/ 238
	3F	43129.5	3.0993	1.3299	1/ 211
	2F	47668.7	1.7694	1.7694	1/ 187
210	7F	14412.6	8.9704	0.6850	1/ 409
	6F	23470.9	8.2854	0.9488	1/ 295
	5F	31146.2	7.3366	1.1017	1/ 254
	4F	37674.9	6.2349	1.2113	1/ 231
	3F	43217.0	5.0235	1.3628	1/ 205
	2F	47765.4	3.6608	3.6608	1/ 90
220	7F	14412.9	9.3164	0.6853	1/ 409
	6F	23471.3	8.6312	0.9491	1/ 295
	5F	31146.8	7.6821	1.1020	1/ 254
	4F	37675.6	6.5800	1.2116	1/ 231
	3F	43217.8	5.3684	1.3631	1/ 205
	2F	47766.3	4.0054	4.0054	1/ 82
230	7F	14413.1	9.6624	0.6856	1/ 408
	6F	23471.7	8.9769	0.9494	1/ 295
	5F	31147.4	8.0275	1.1023	1/ 254
	4F	37676.3	6.9252	1.2119	1/ 231
	3F	43218.6	5.7133	1.3634	1/ 205
	2F	47767.2	4.3499	4.3499	1/ 76
240	7F	14413.4	10.0084	0.6858	1/ 408
	6F	23472.2	9.3226	0.9497	1/ 295
	5F	31147.9	8.3729	1.1026	1/ 254
	4F	37677.0	7.2703	1.2122	1/ 231
	3F	43219.4	6.0581	1.3637	1/ 205
	2F	47768.1	4.6945	4.6945	1/ 70
250	7F	14413.6	10.3544	0.6861	1/ 408
	6F	23472.6	9.6683	0.9500	1/ 295
	5F	31148.5	8.7184	1.1029	1/ 254
	4F	37677.7	7.6155	1.2125	1/ 231
	3F	43220.2	6.4030	1.3640	1/ 205
	2F	47769.0	5.0390	5.0390	1/ 65
260	7F	14413.9	10.7004	0.6864	1/ 408
	6F	23473.0	10.0141	0.9502	1/ 295
	5F	31149.1	9.0638	1.1032	1/ 254
	4F	37678.4	7.9606	1.2128	1/ 231
	3F	43221.0	6.7478	1.3643	1/ 205
	2F	47769.8	5.3836	5.3836	1/ 61
270	7F	14414.2	11.0464	0.6866	1/ 408
	6F	23473.4	10.3598	0.9505	1/ 295
	5F	31149.6	9.4093	1.1035	1/ 254
	4F	37679.1	8.3058	1.2131	1/ 231
	3F	43221.8	7.0927	1.3645	1/ 205
	2F	47770.7	5.7281	5.7281	1/ 58
280	7F	14414.4	11.3924	0.6869	1/ 408
	6F	23473.9	10.7055	0.9508	1/ 294
	5F	31150.2	9.7547	1.1038	1/ 254
	4F	37679.8	8.6509	1.2134	1/ 231
	3F	43222.6	7.4375	1.3649	1/ 205
	2F	47771.6	6.0727	6.0727	1/ 54
290	7F	14414.7	11.7384	0.6872	1/ 407
	6F	23474.3	11.0512	0.9511	1/ 294
	5F	31150.8	10.1001	1.1041	1/ 254
	4F	37680.5	8.9961	1.2137	1/ 231
	3F	43223.4	7.7824	1.3652	1/ 205
	2F	47772.4	6.4172	6.4172	1/ 51
296	7F	14414.9	11.9460	0.6873	1/ 407
	6F	23474.6	11.2587	0.9513	1/ 294
	5F	31151.1	10.3074	1.1042	1/ 254
	4F	37680.9	9.2032	1.2139	1/ 231
	3F	43223.8	7.9893	1.3653	1/ 205
	2F	47773.0	6.6240	6.6240	1/ 50

U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）

U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

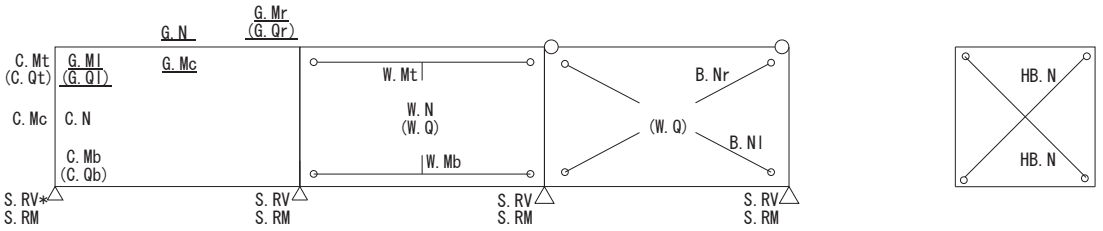

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN·m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN·m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN·m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN·m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN·m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力（T:引張，C:圧縮，0は非表示）※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
			B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
			B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力（ ■ :水平荷重時浮き上がり）（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN·m)		
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN·m)					
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN·m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN·m)					
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）（※C.Nは0の場合、非表示）	(kN)					
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

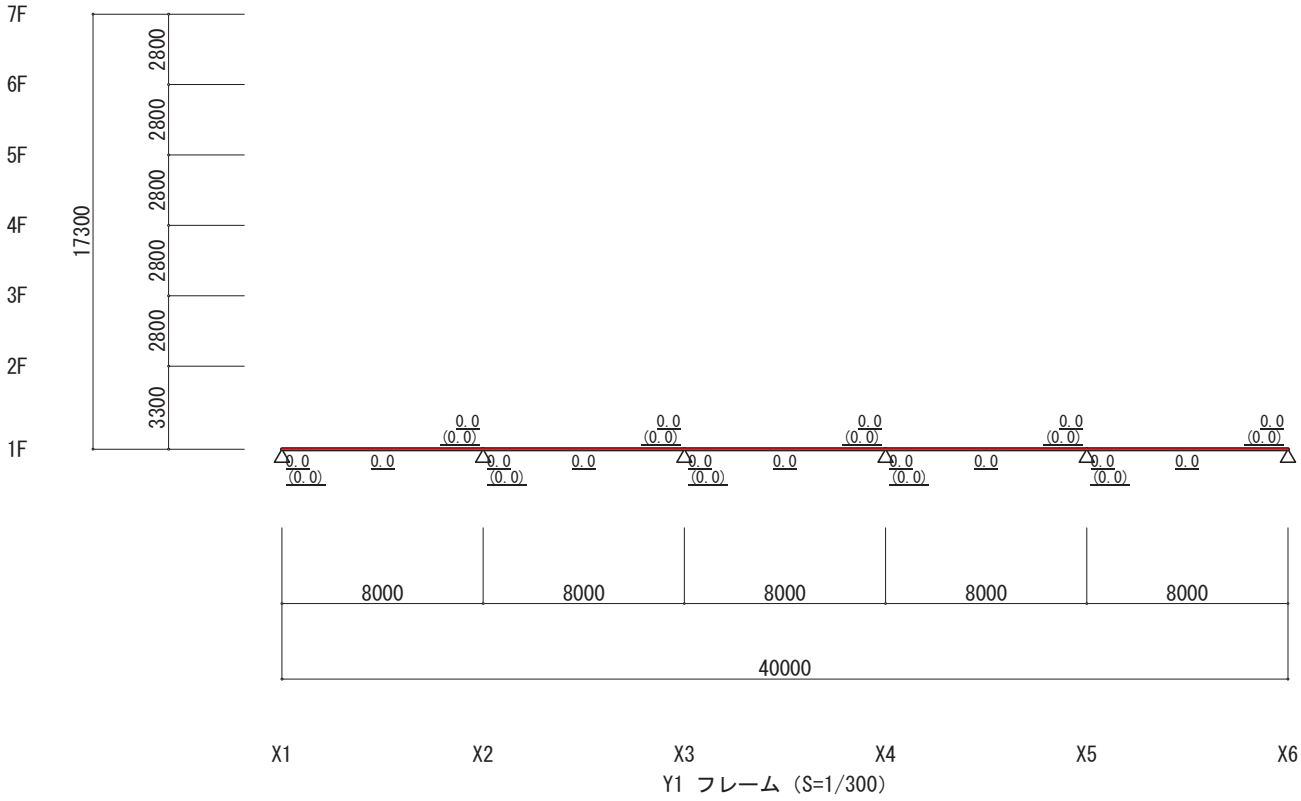

Y1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

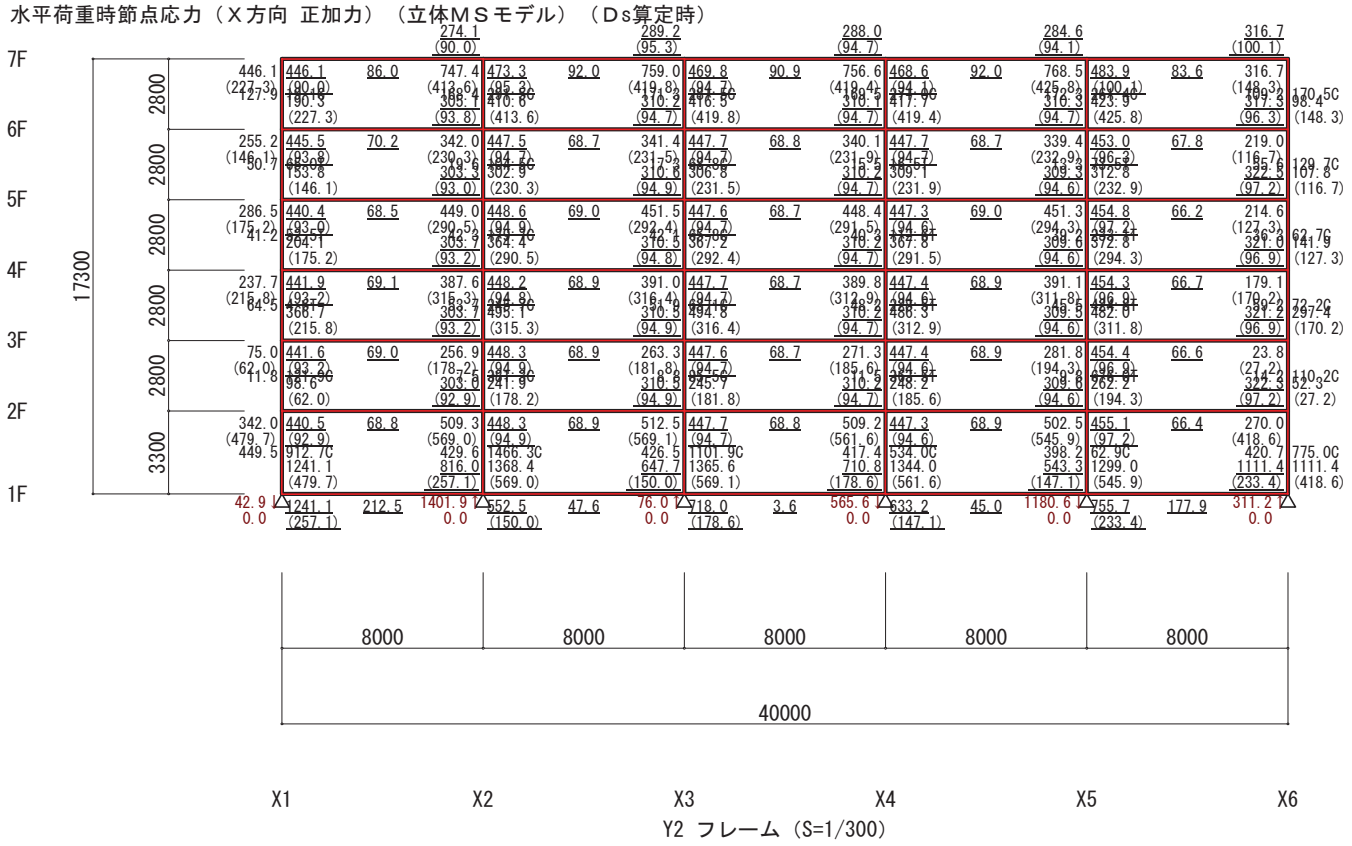

Y2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

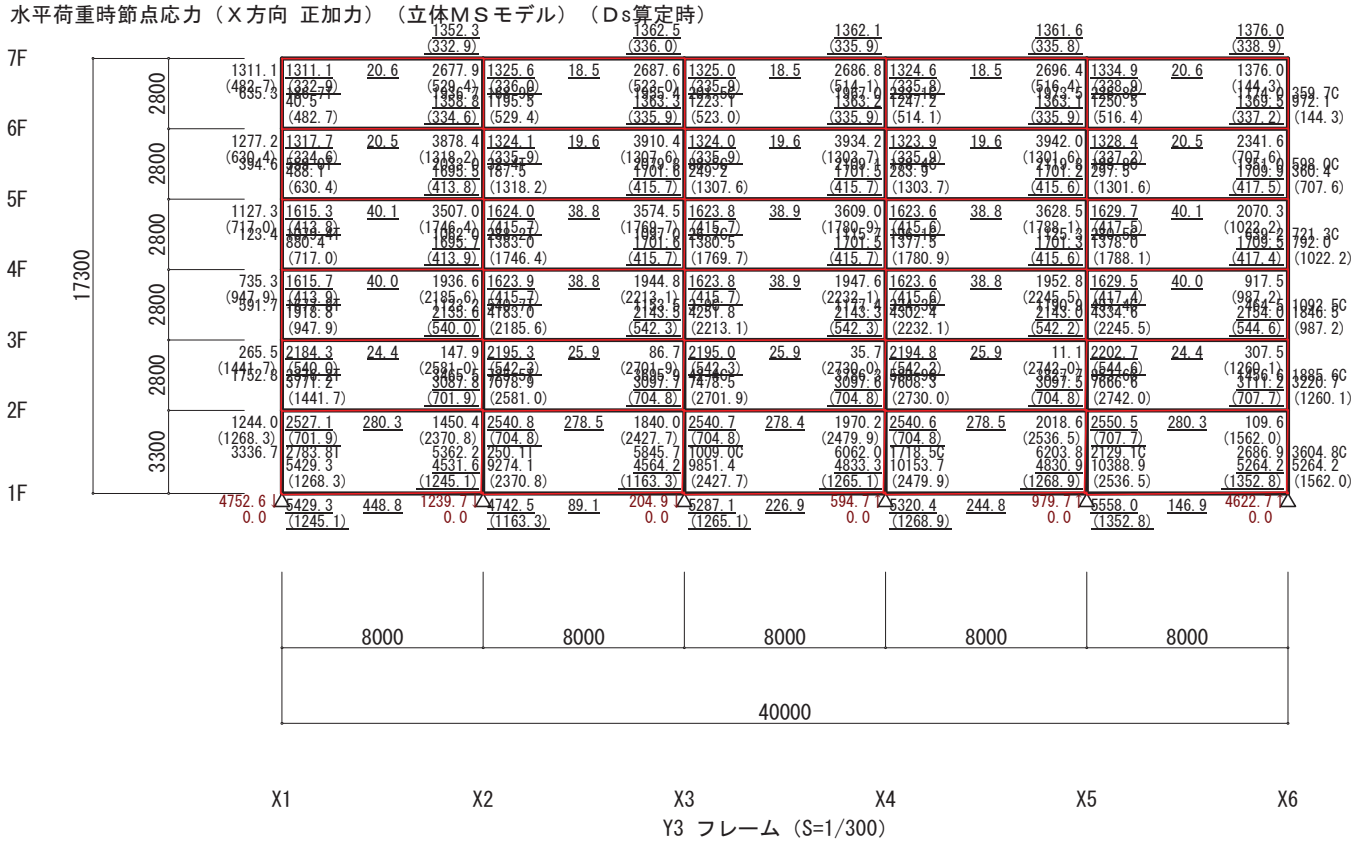

Y3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

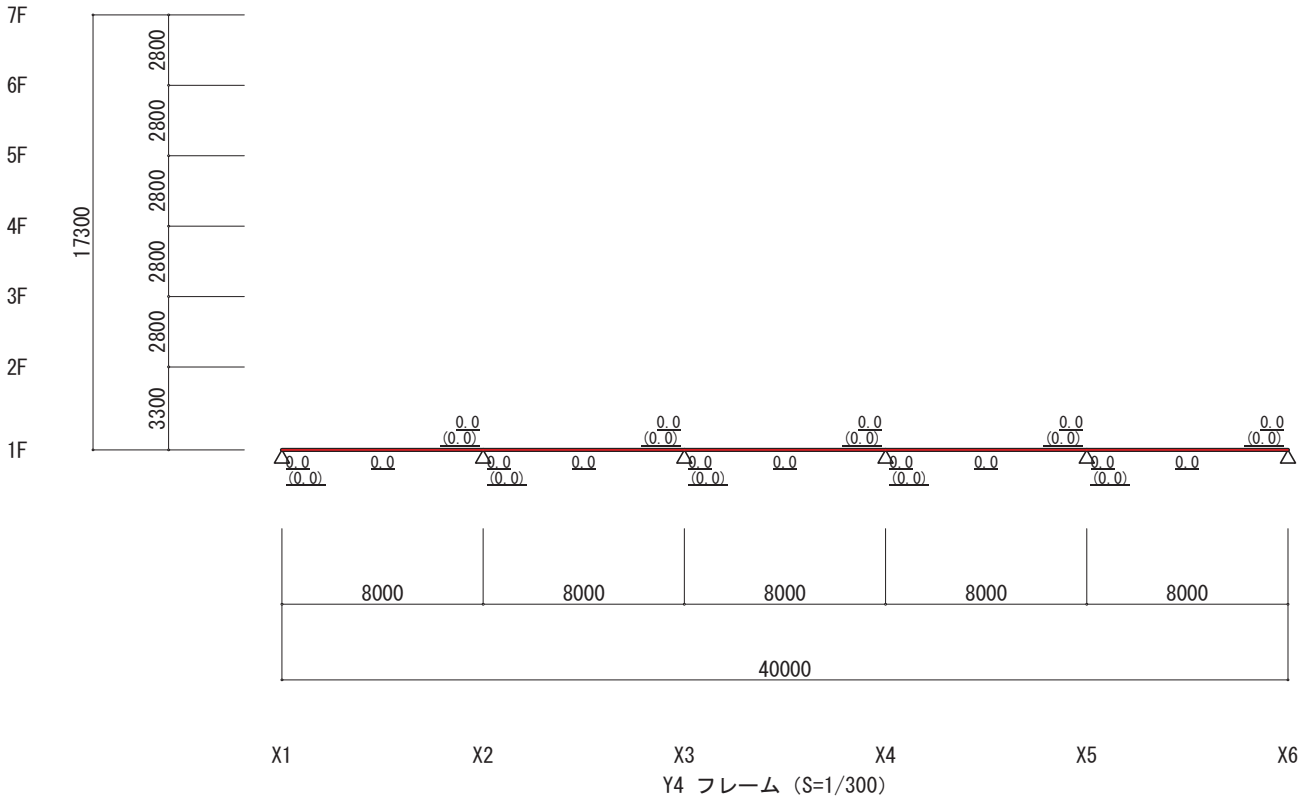

Y4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

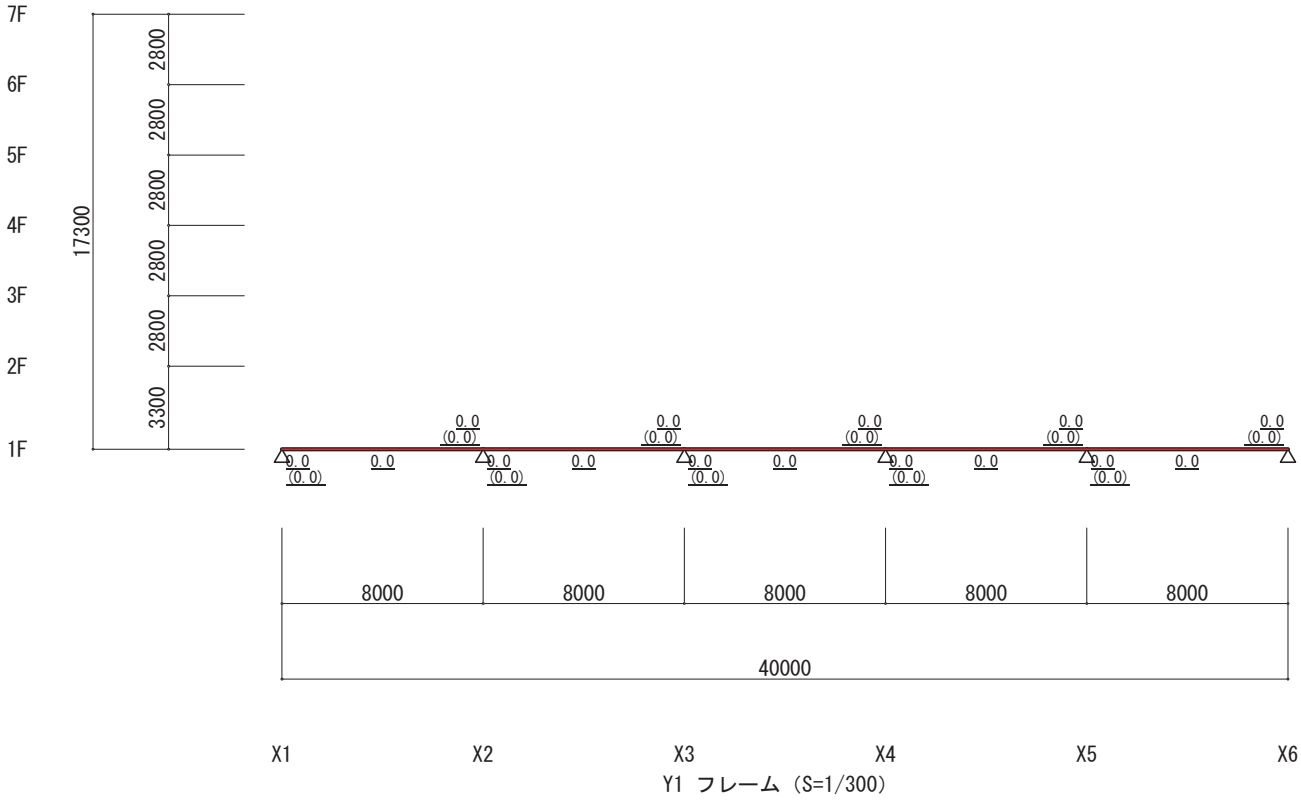

Y1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

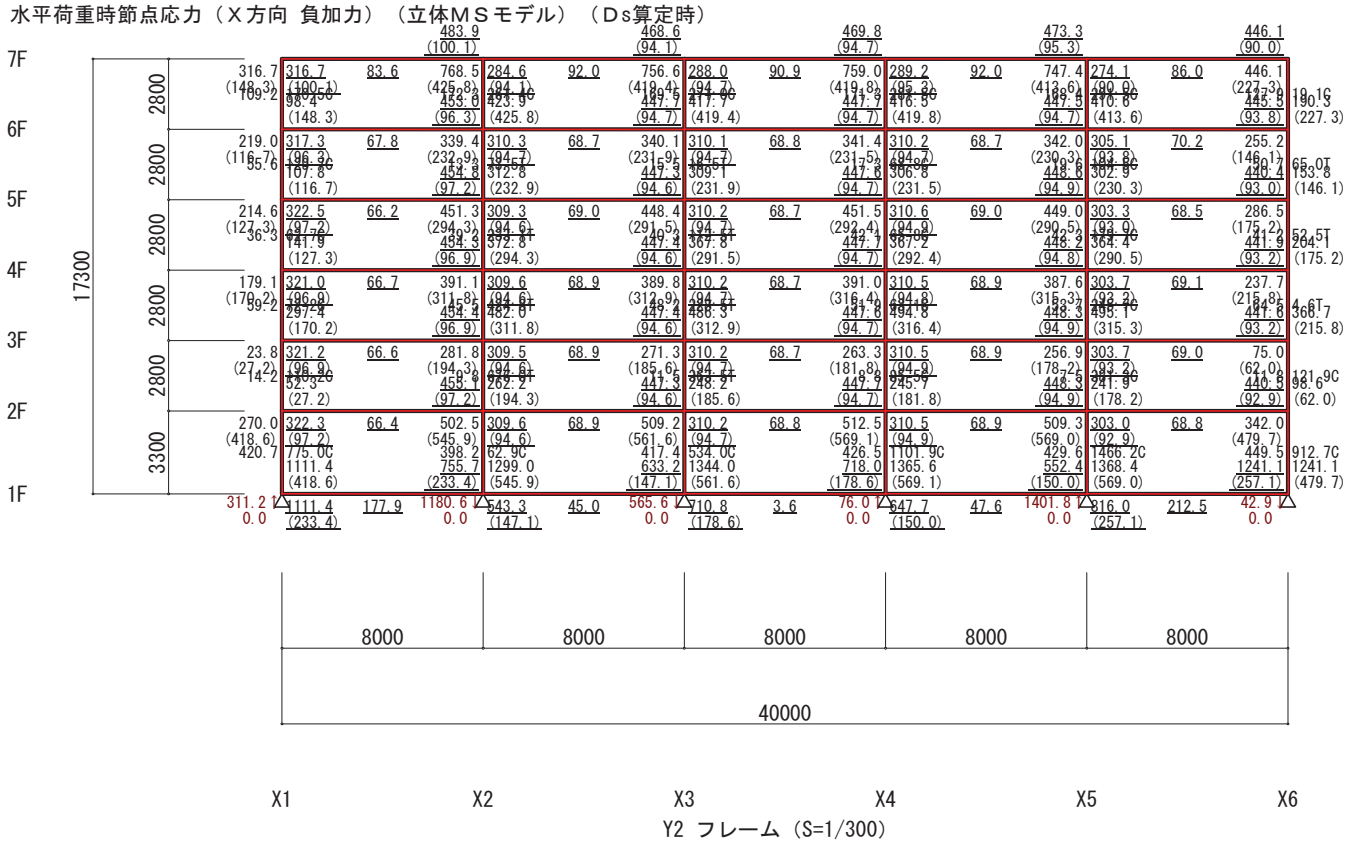

Y2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

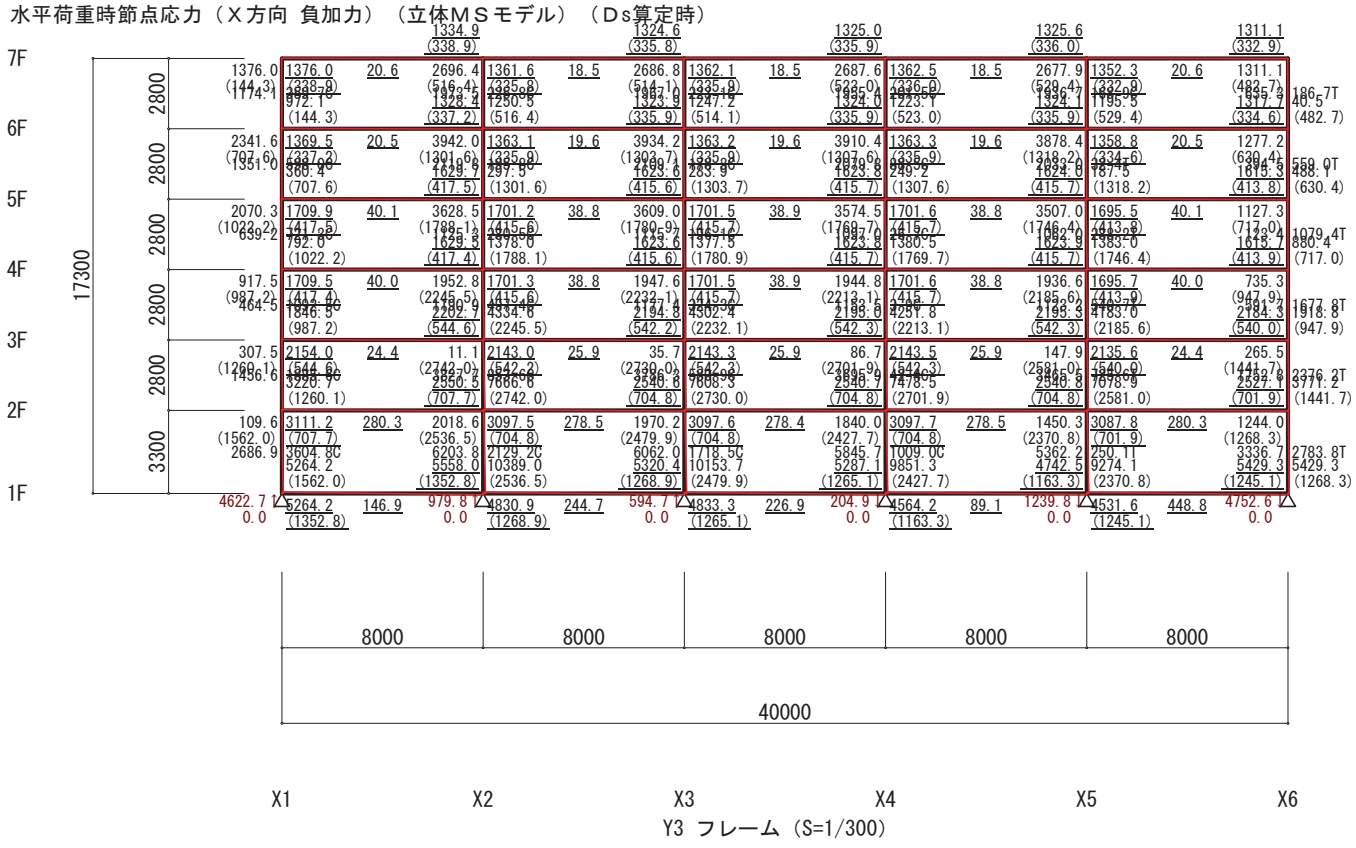

Y3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

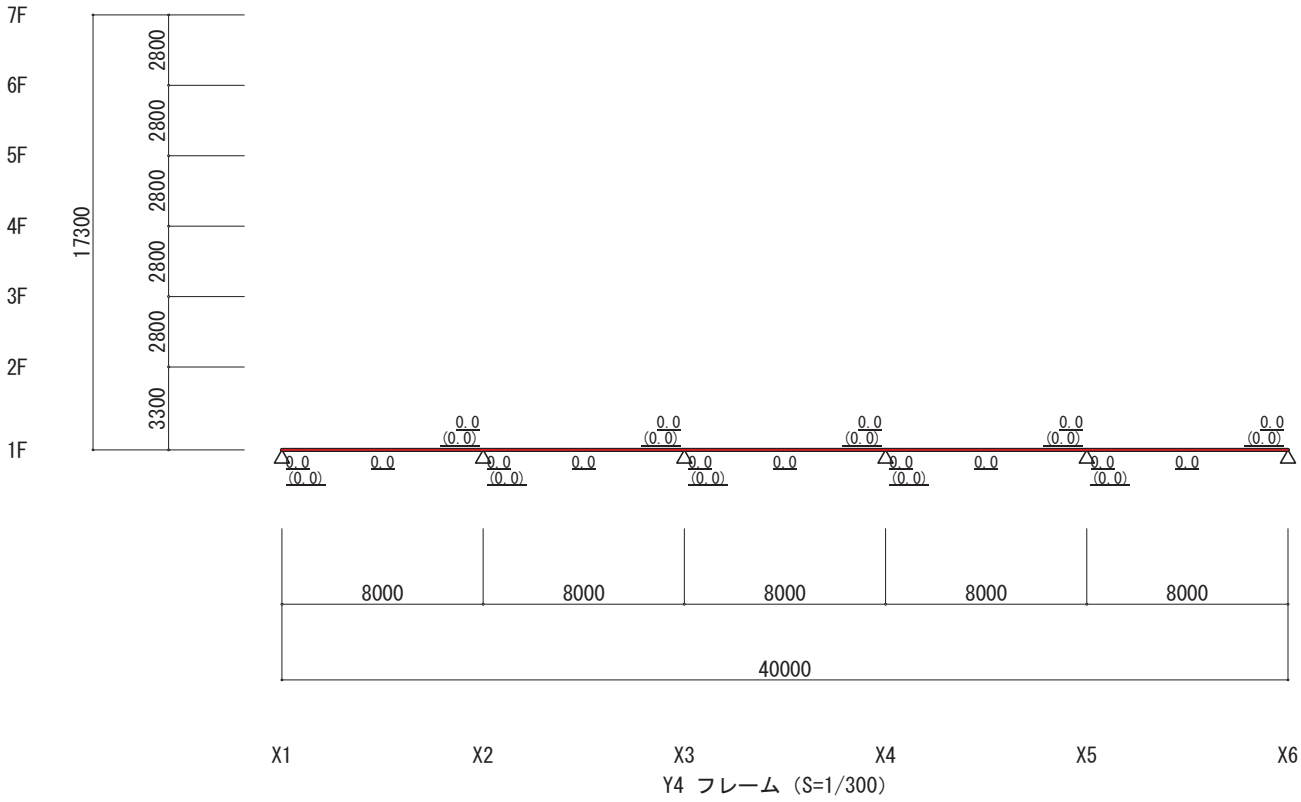

Y4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

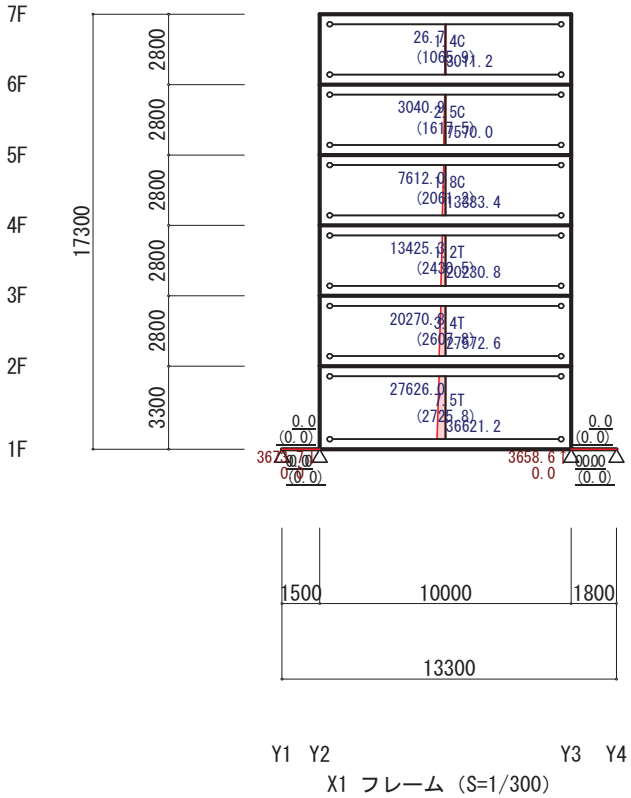

X1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

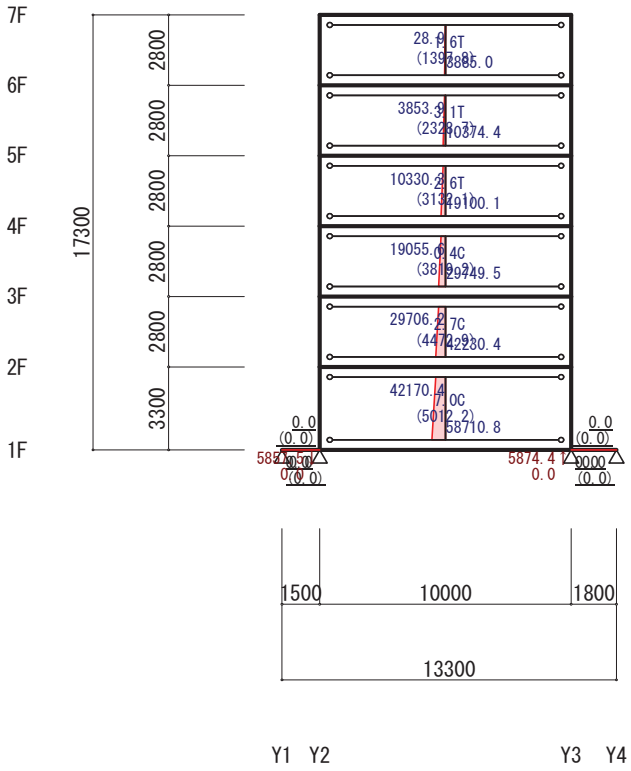

X2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

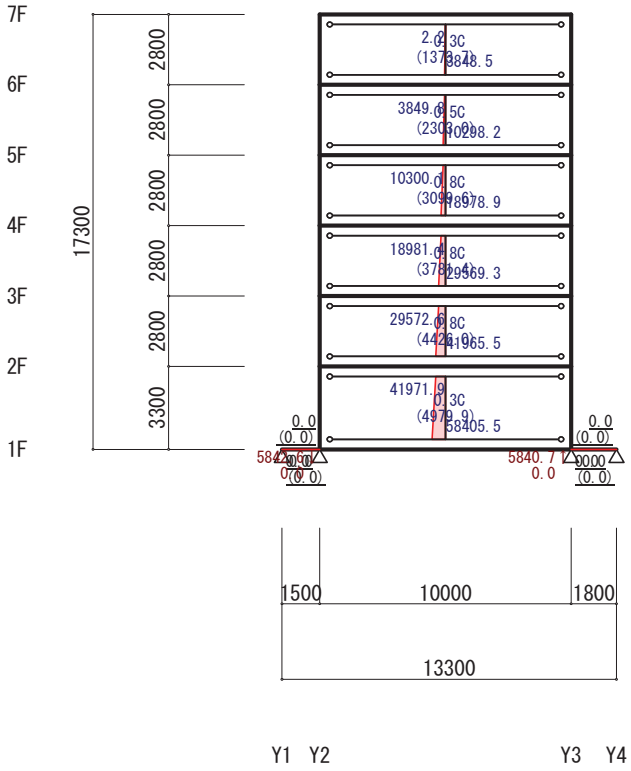

X3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

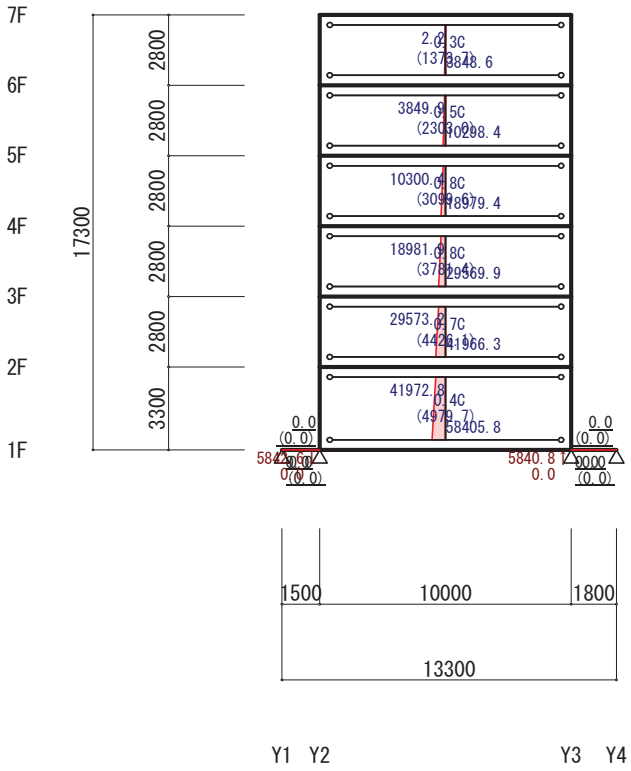

X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

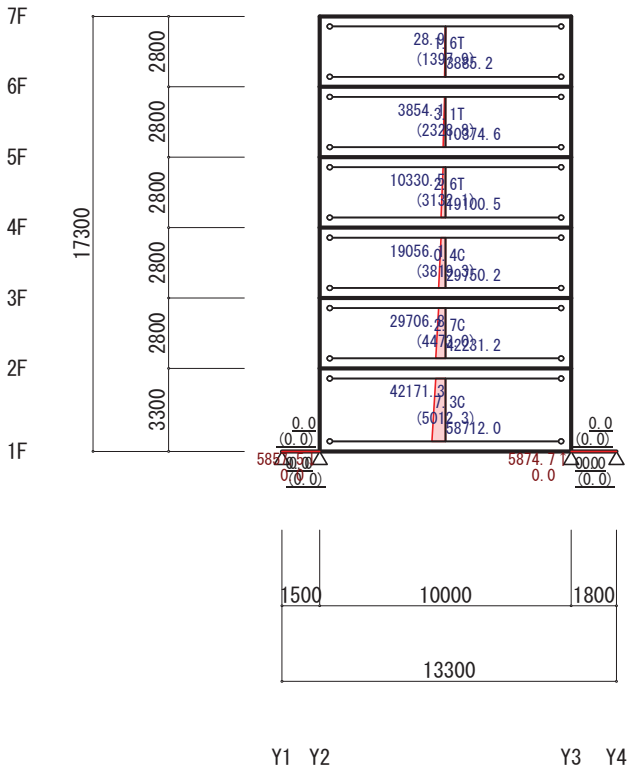

X5 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

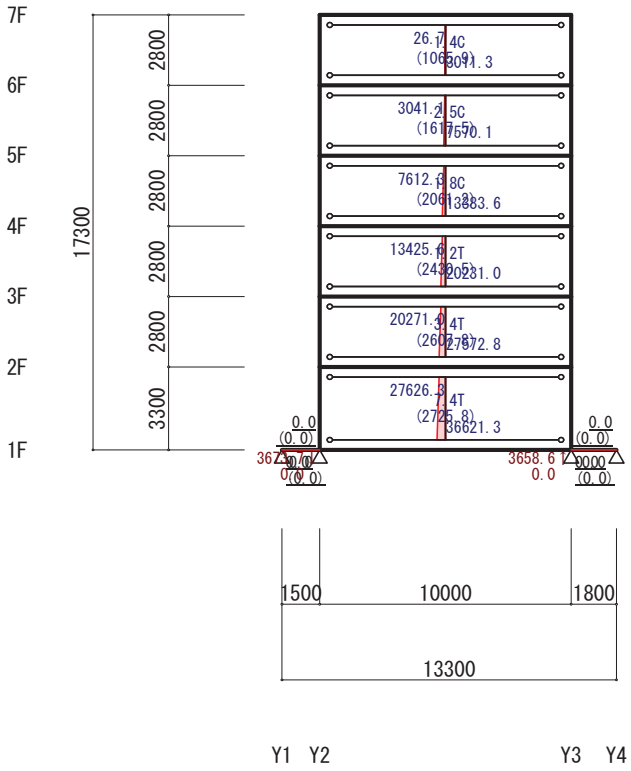

X6 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

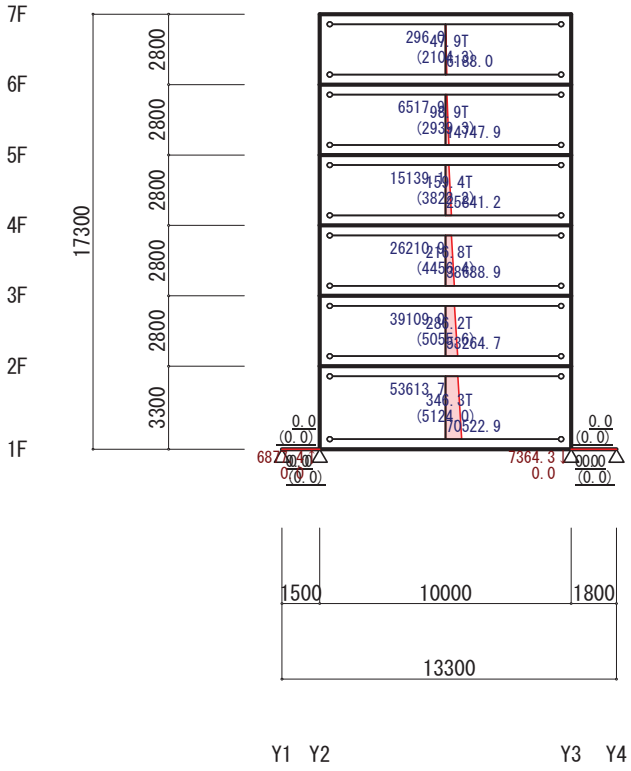

X1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

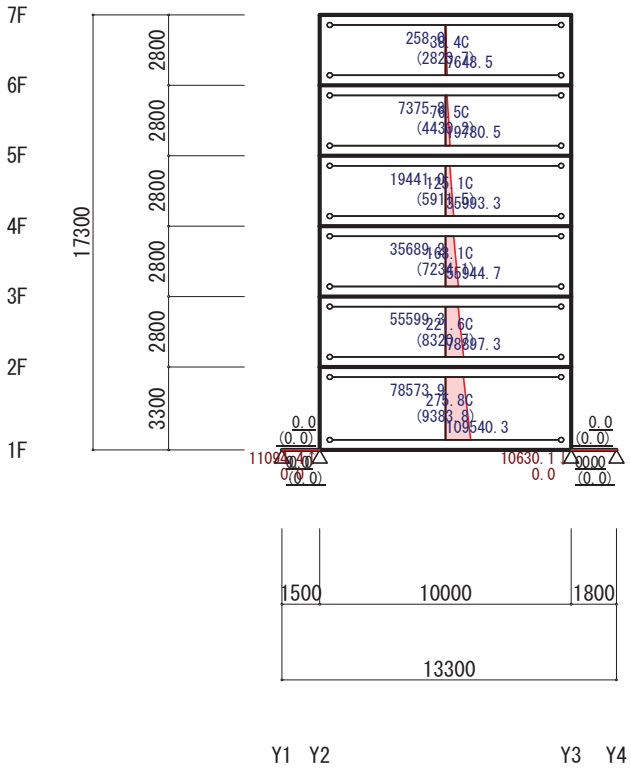

X2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

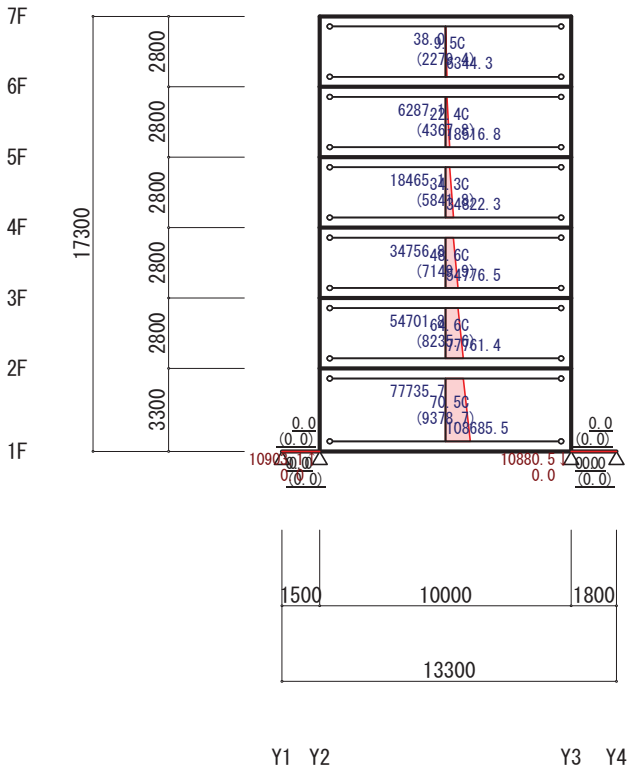

X3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

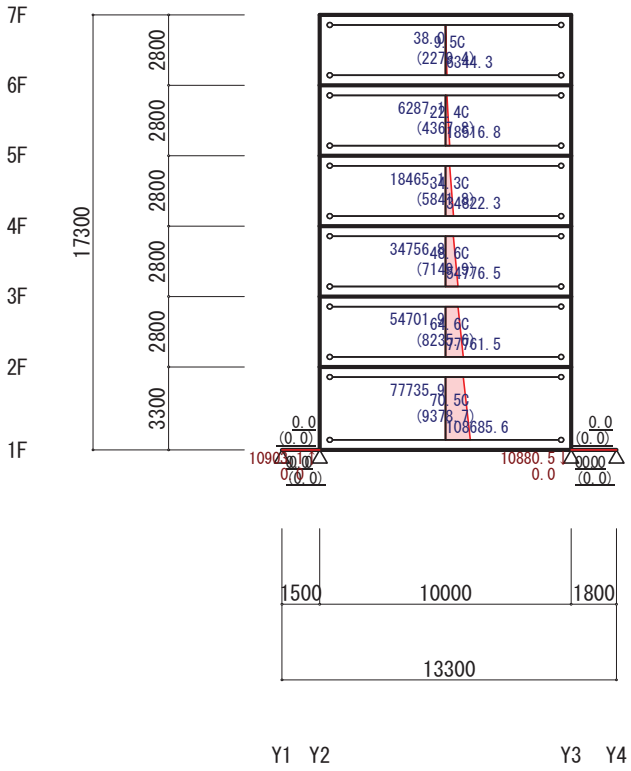

X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

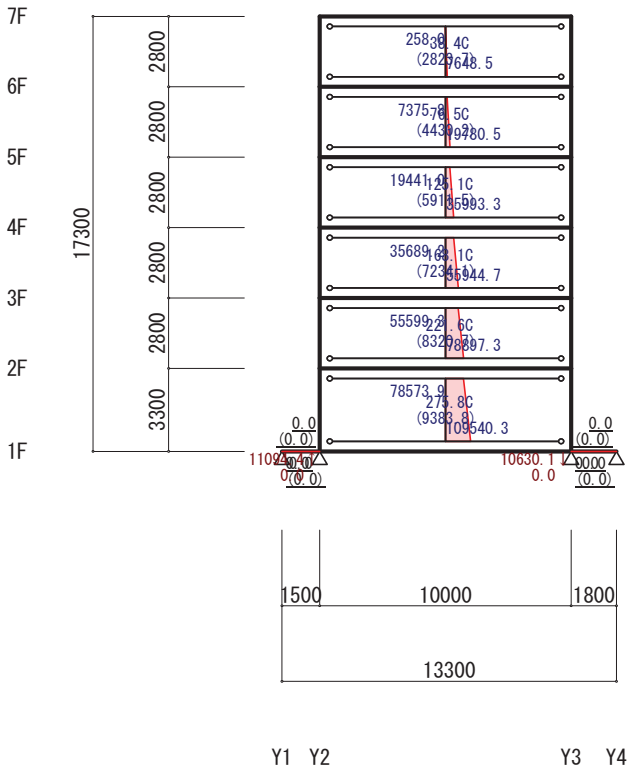

X5 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

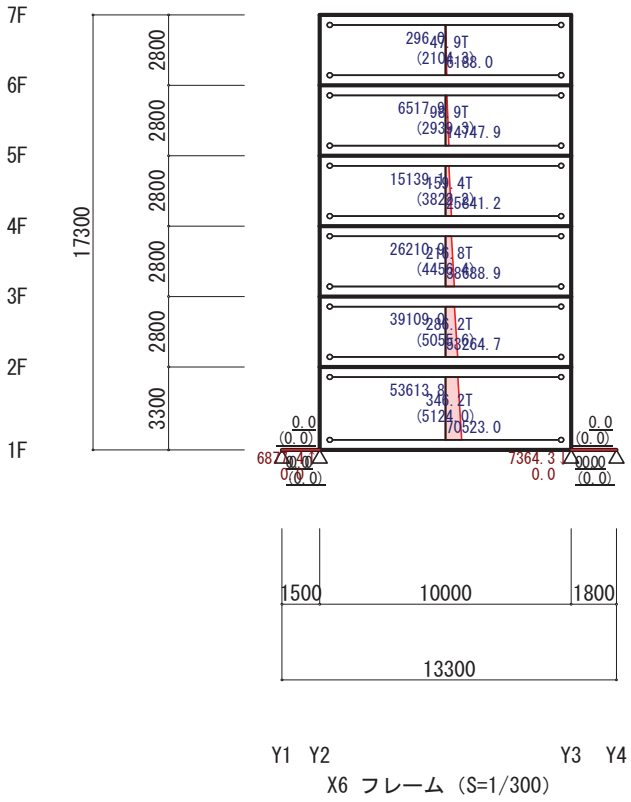

X6 フレーム（S=1/300）

U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ｄs算定時）

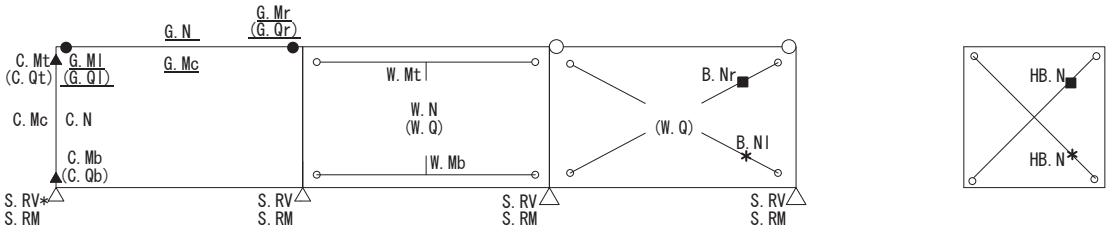

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)		
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)	●	：曲げ破壊
G.N	：はり軸力	(kN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)	▲	：せん断破壊
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)	■	：引張破壊
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)	＊	：圧縮破壊
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)	耐震壁の破壊表示	
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ ：水平荷重時浮き上がり）		◎	：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)		（ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊）		○	：ピン接合
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)					
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)					
	（※C.Nは0の場合、非表示）						
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

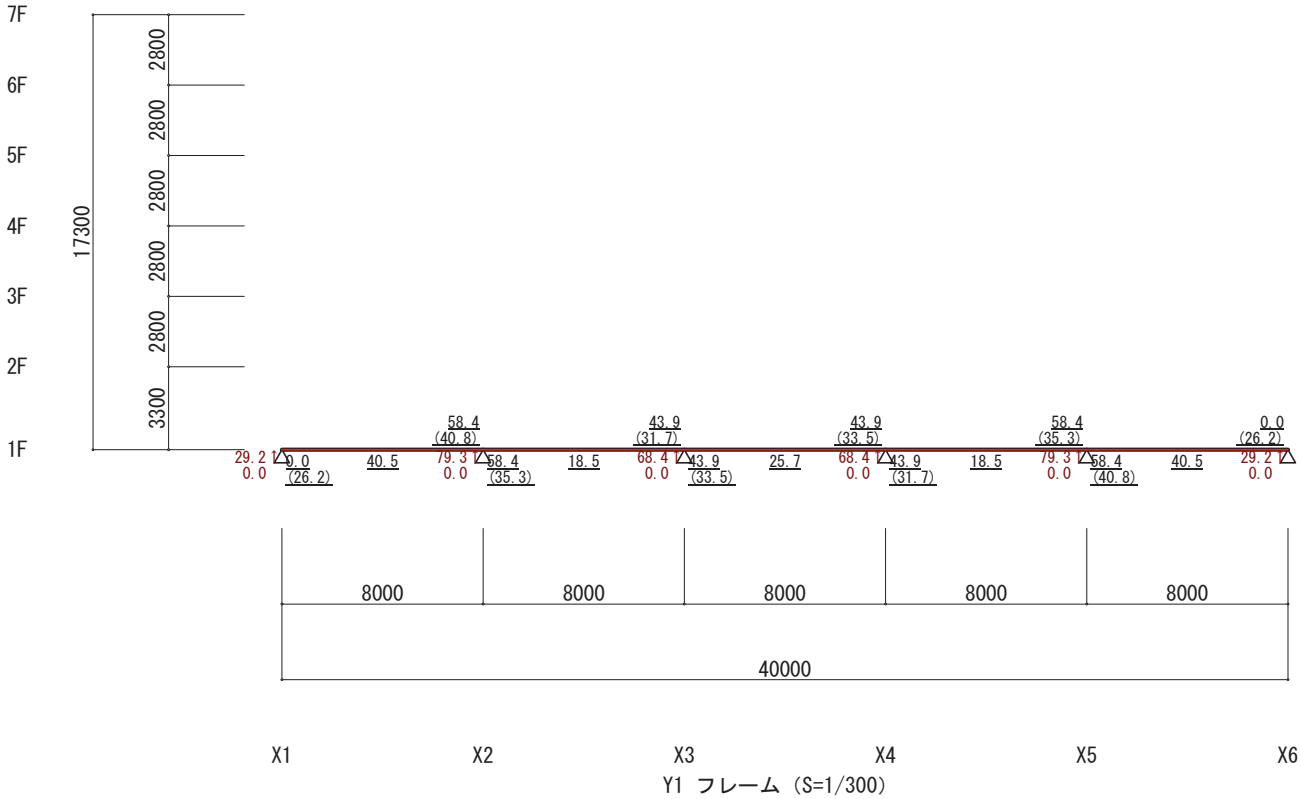

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

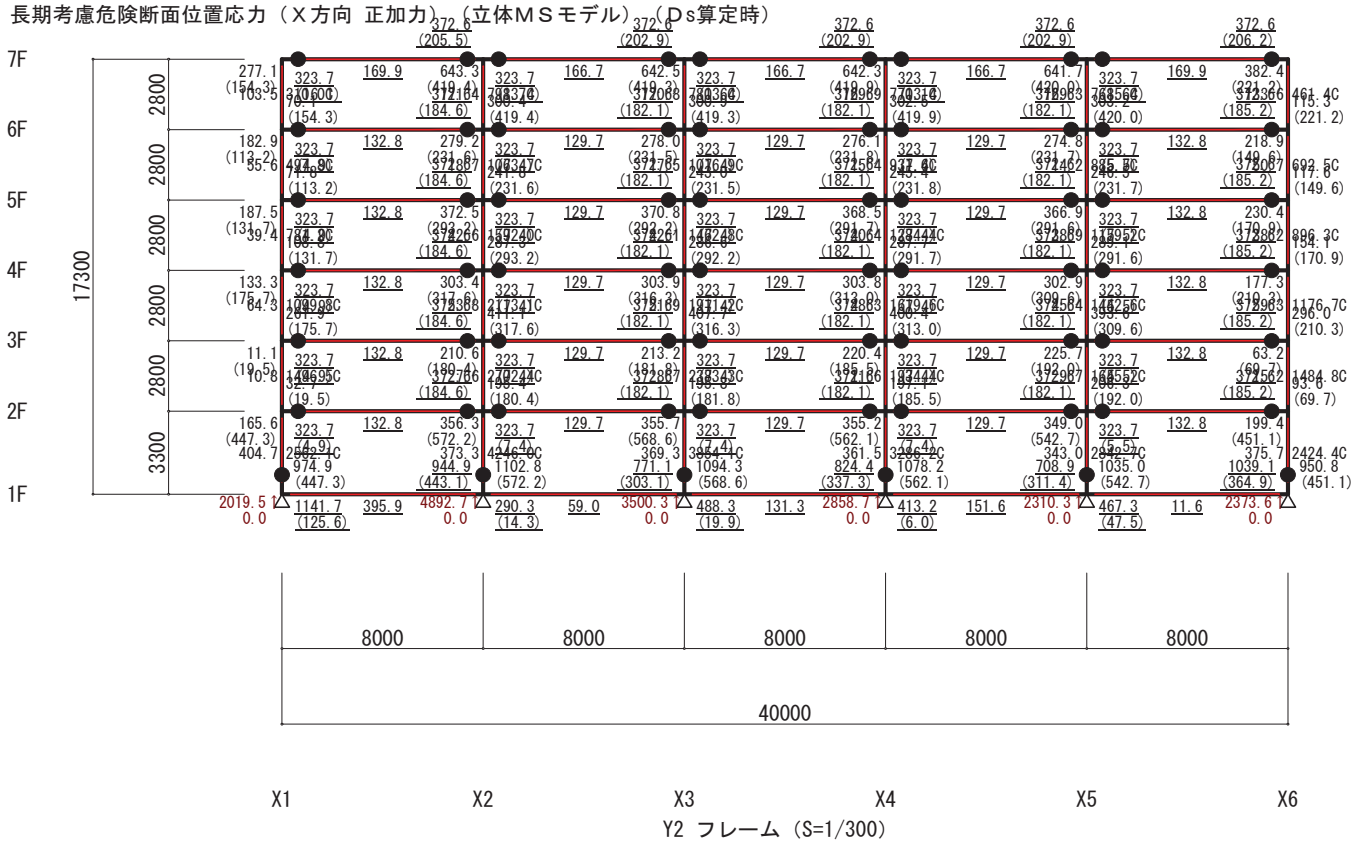

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

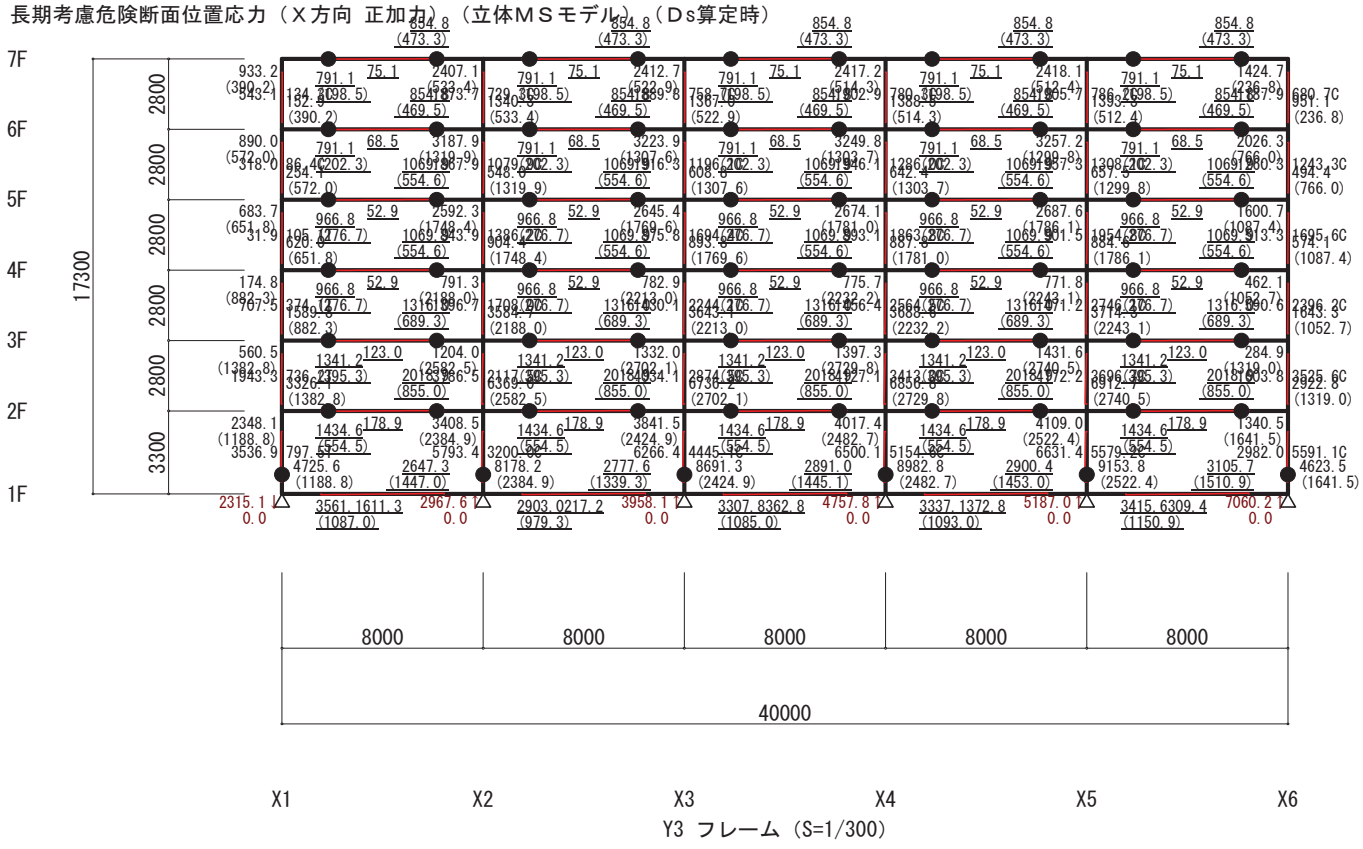

Y3 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

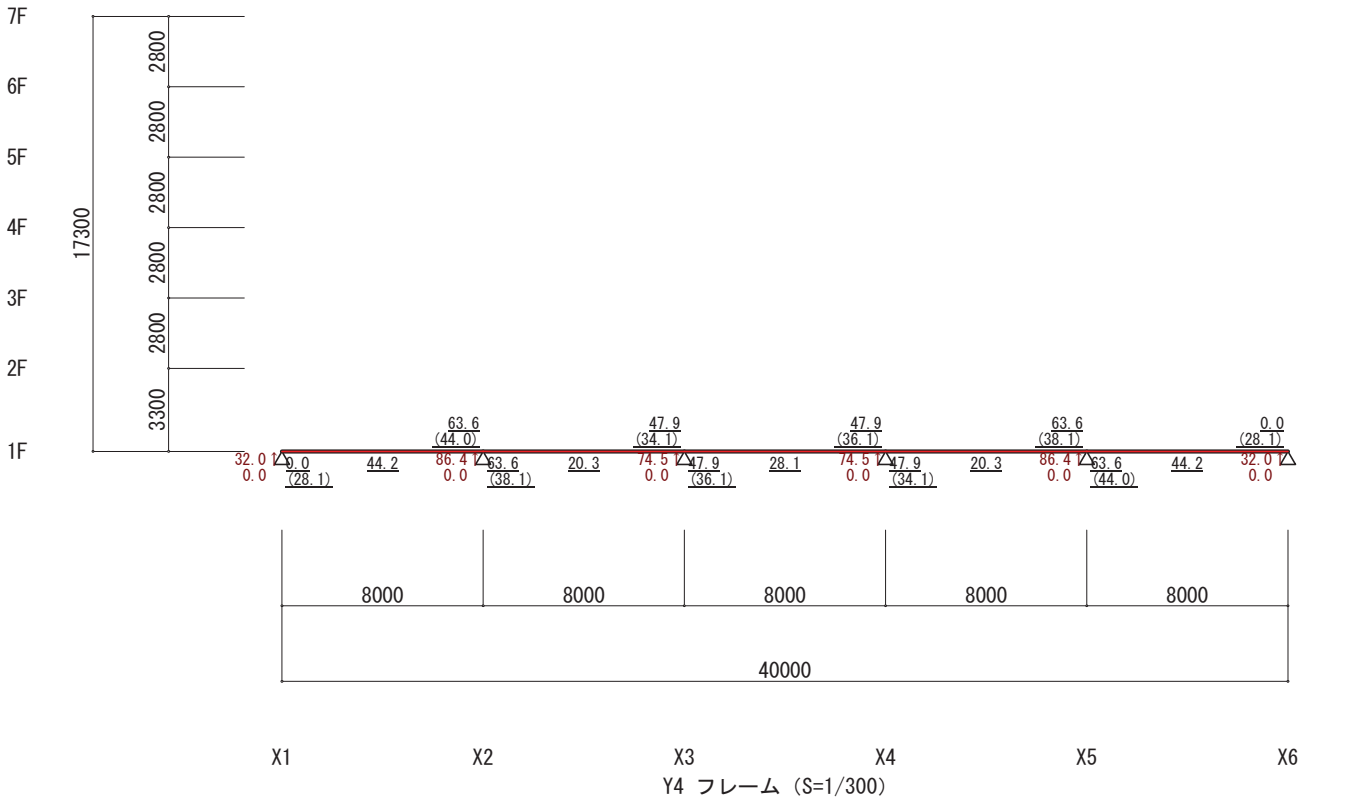

Y4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

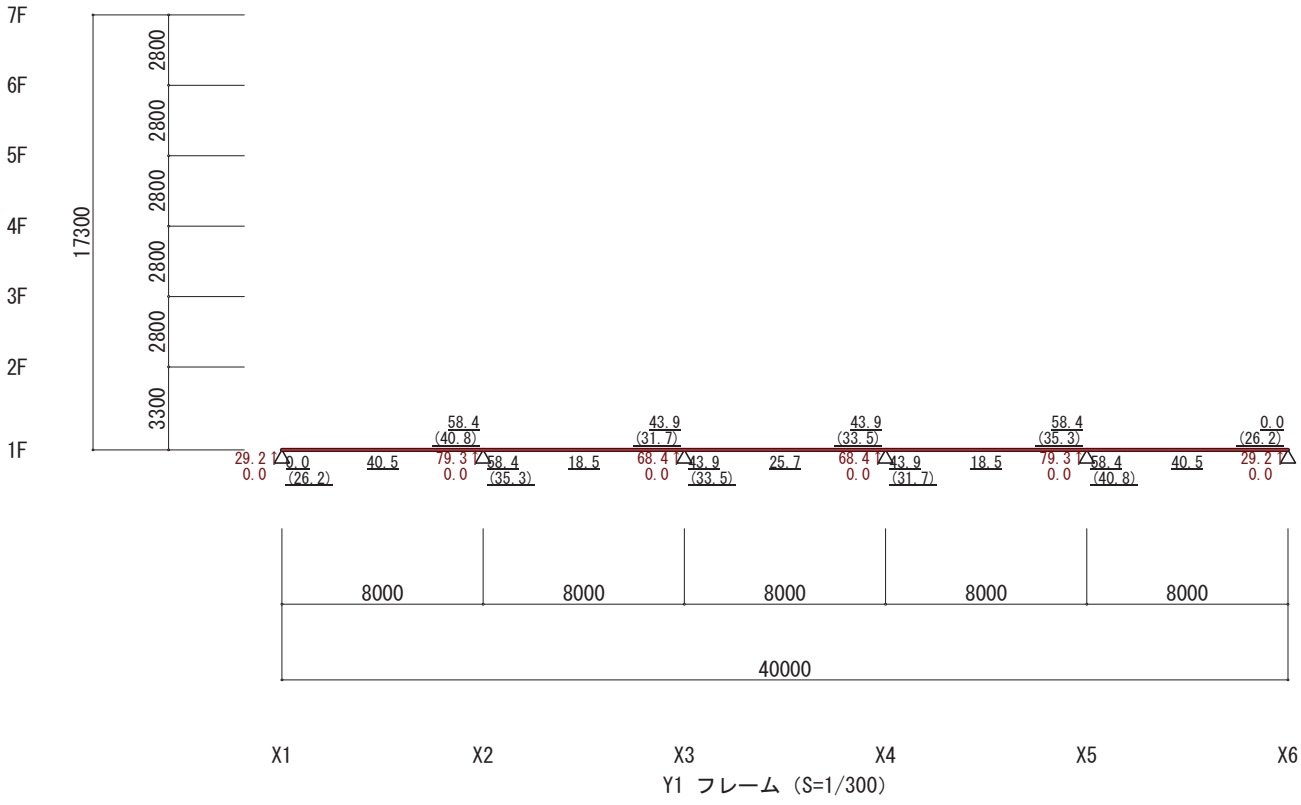

Y1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

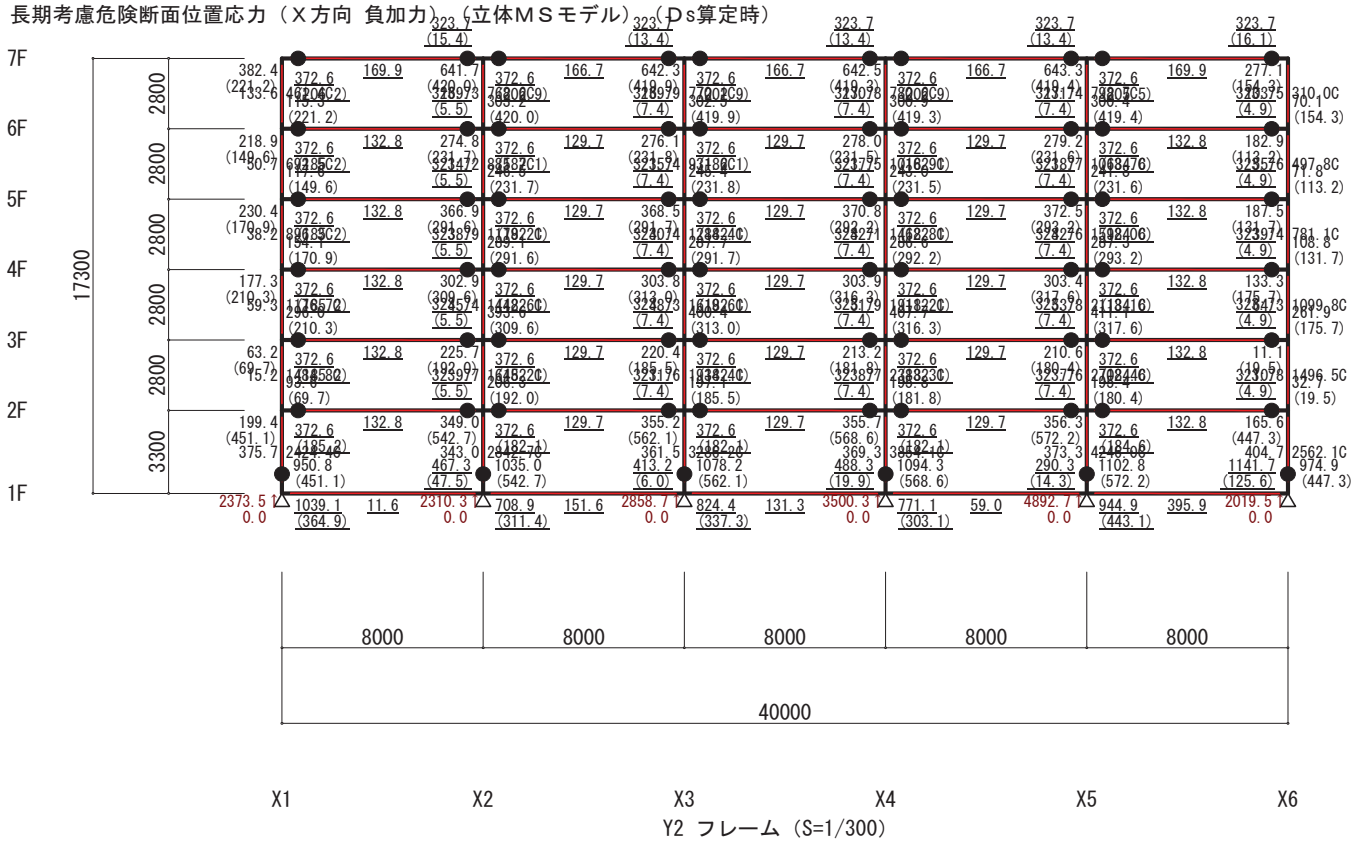

Y2 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

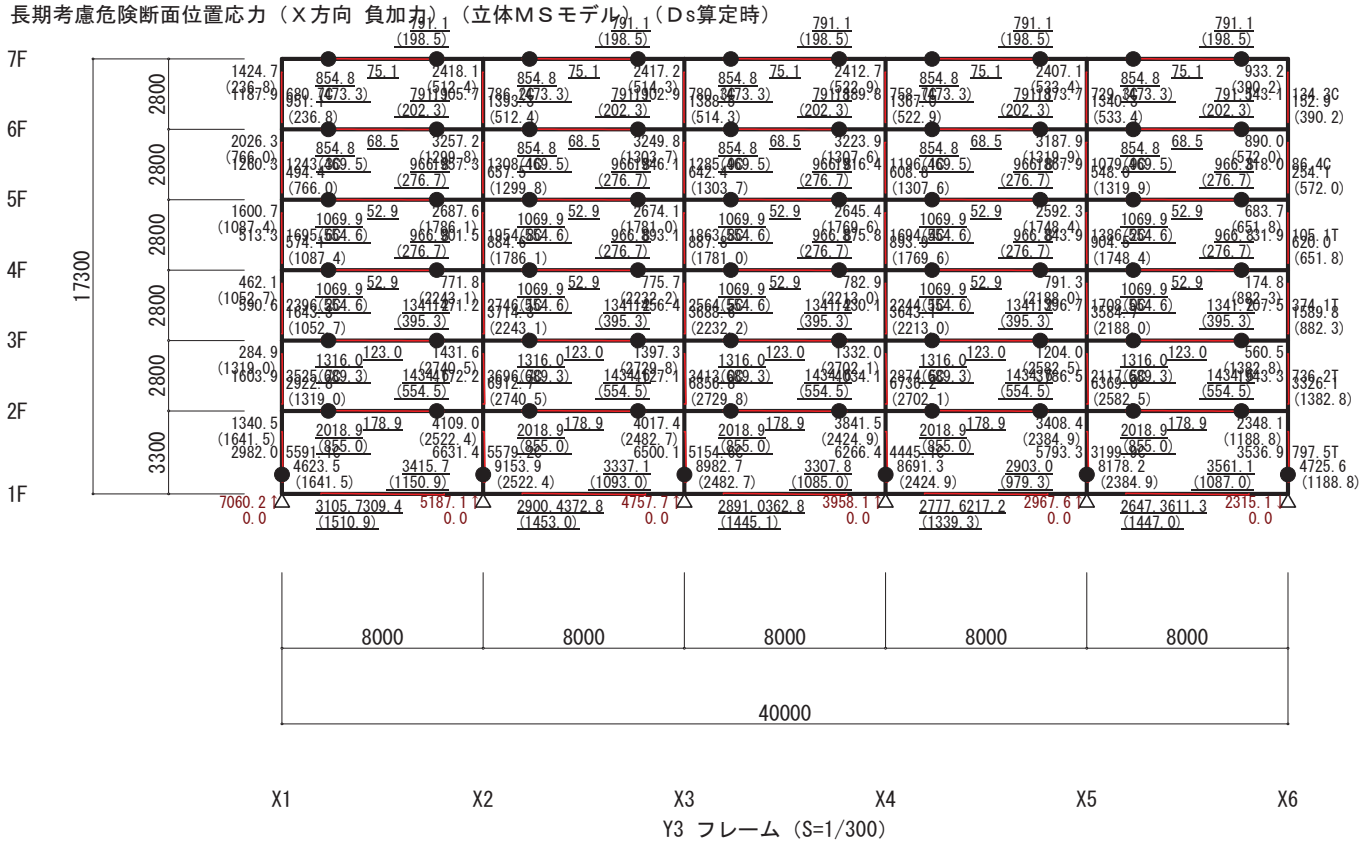

Y3 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

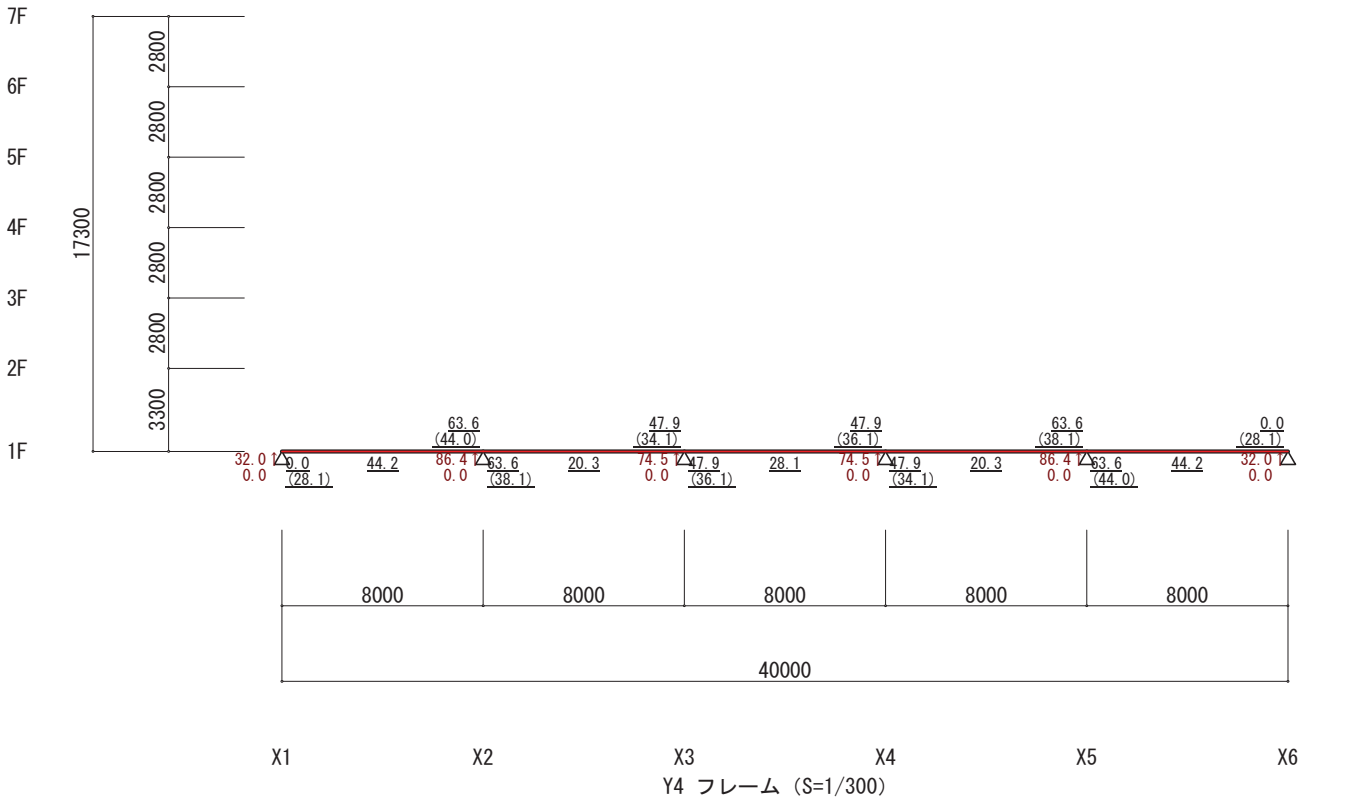

Y4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

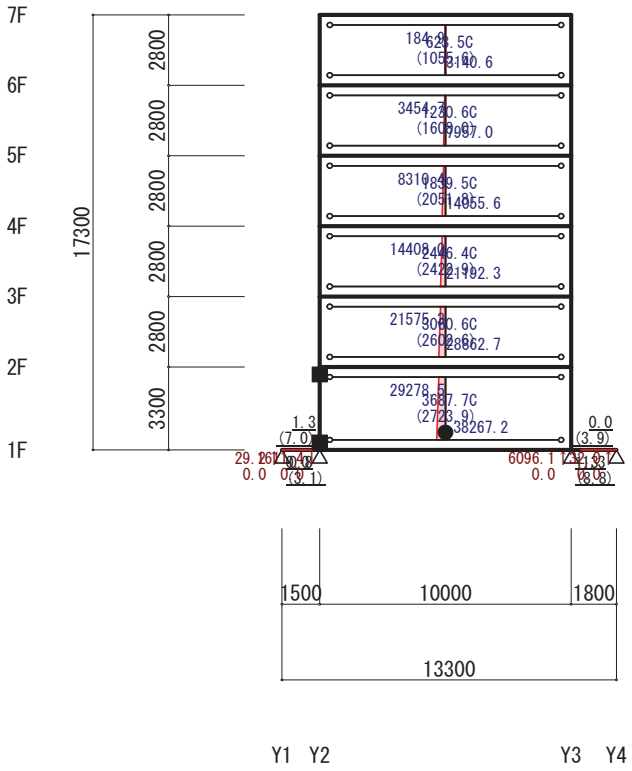

X1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

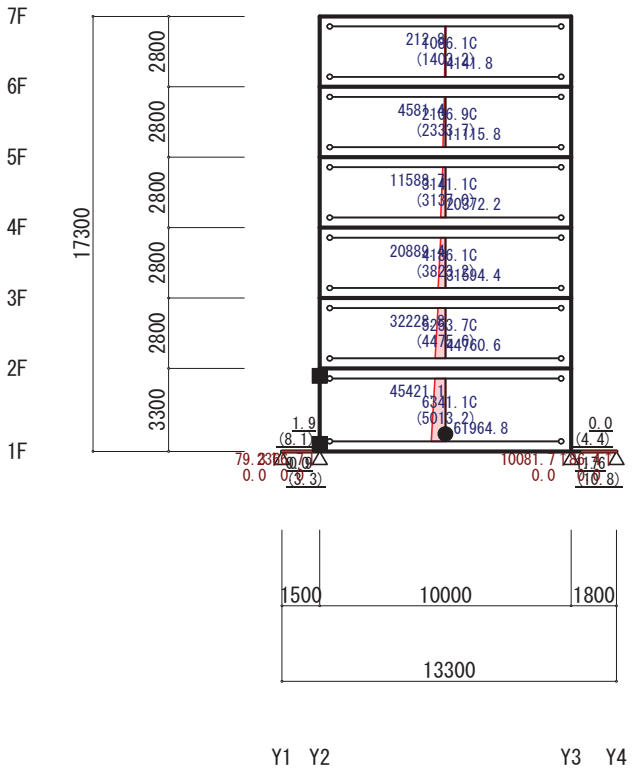

X2 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

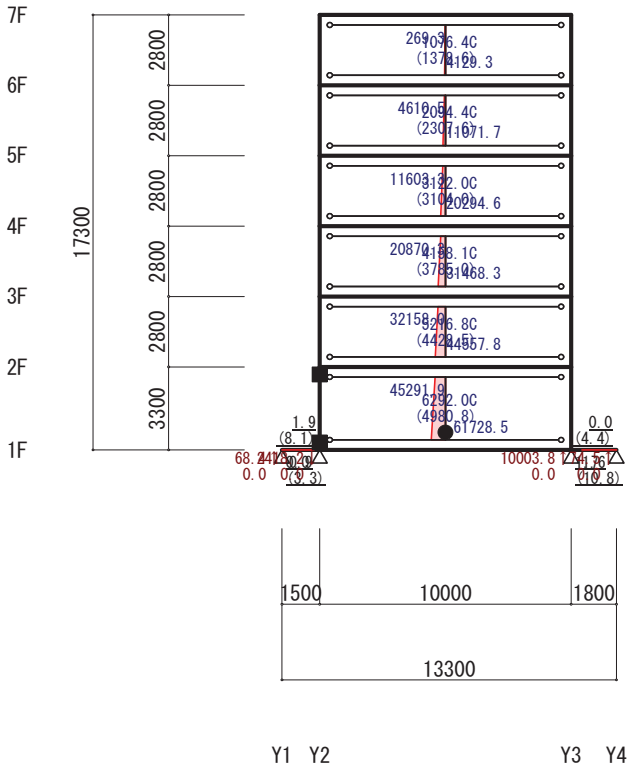

X3 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

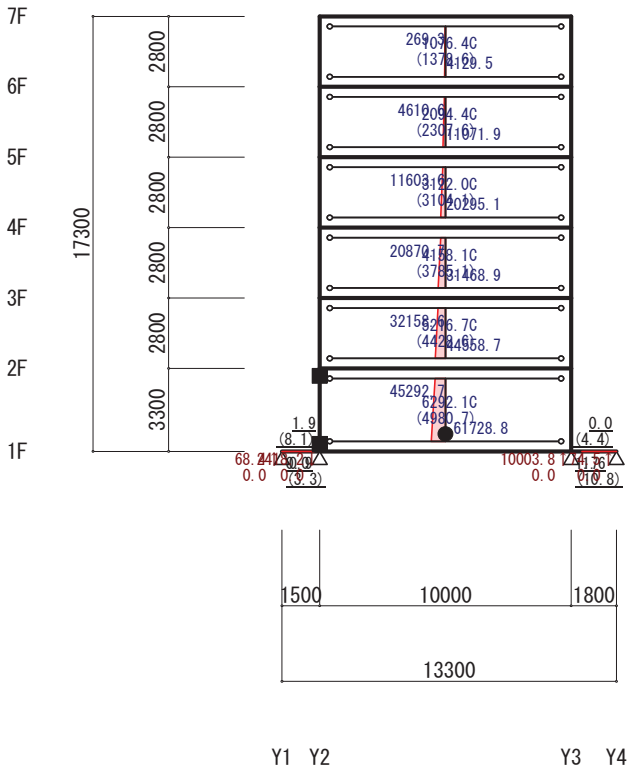

X4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

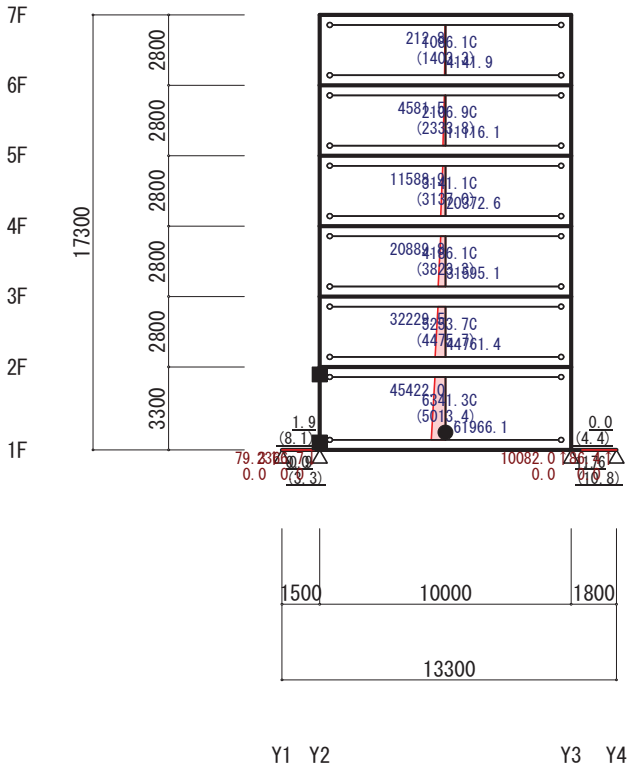

X5 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

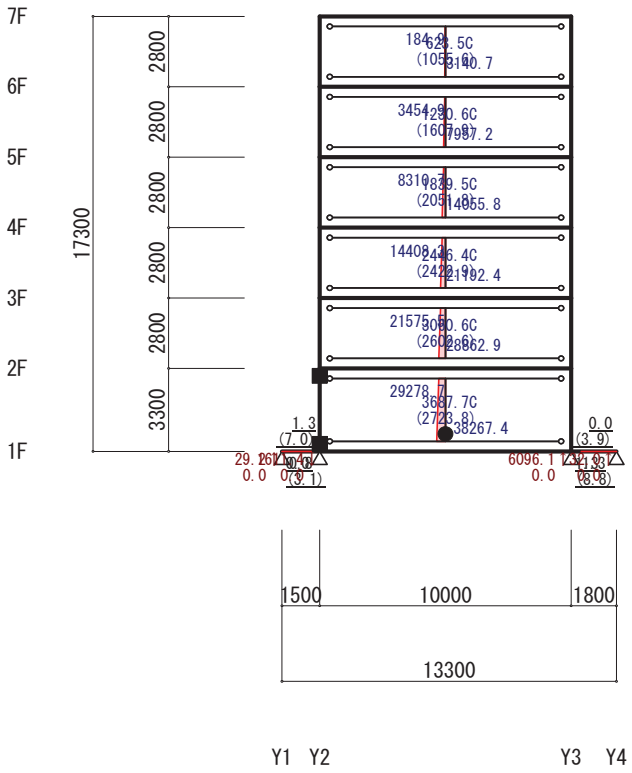

X6 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

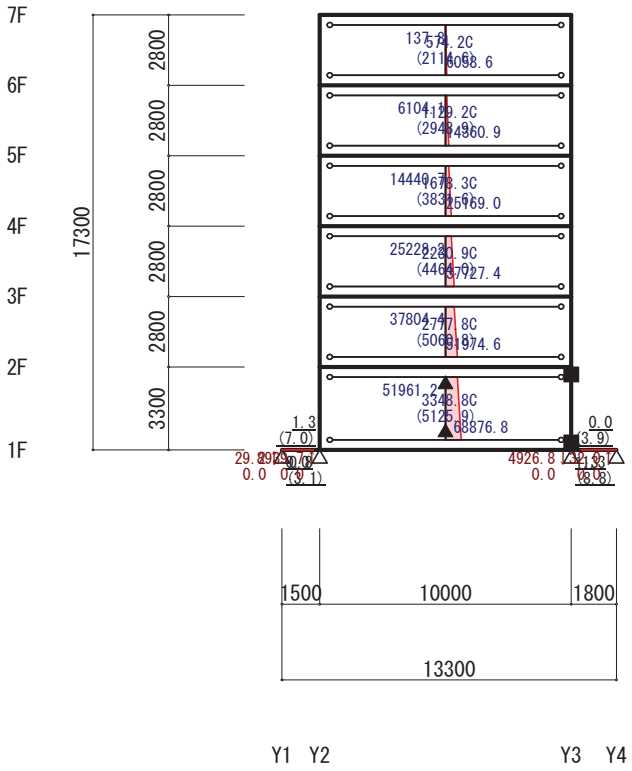

X1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

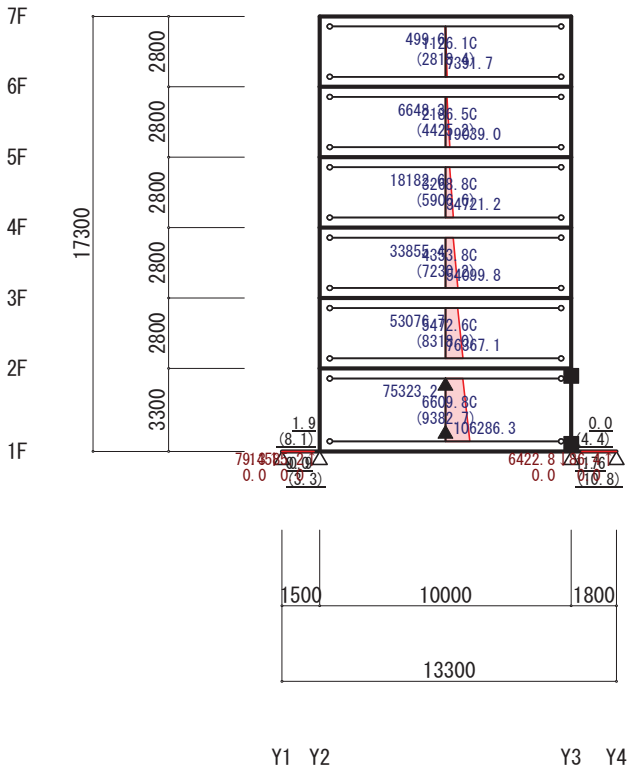

X2 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

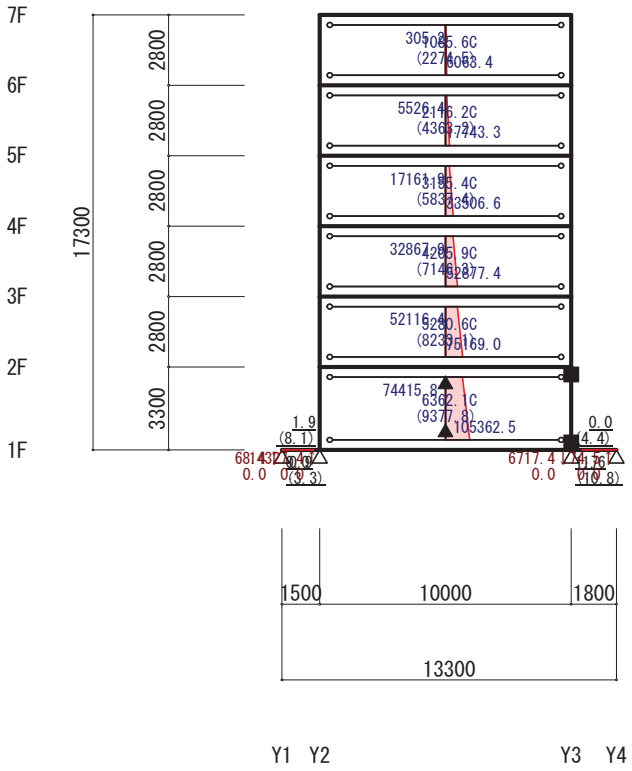

X3 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

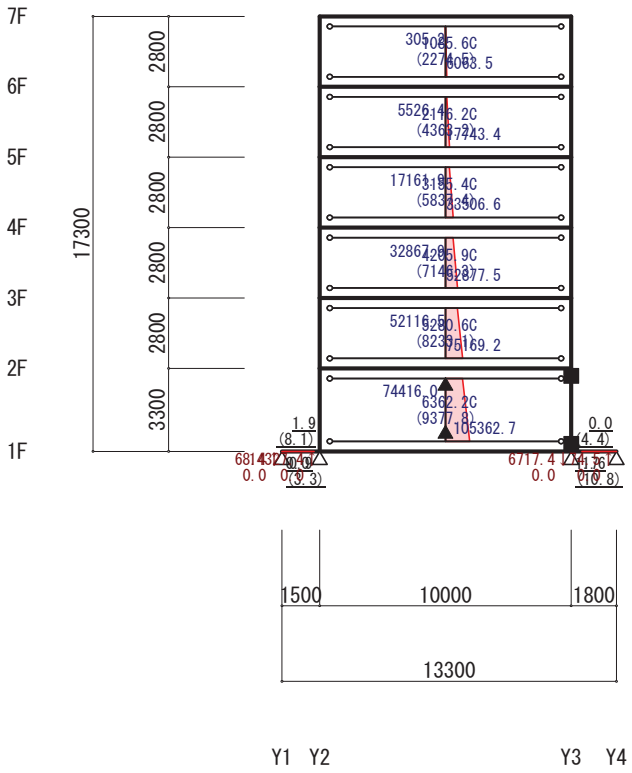

X4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

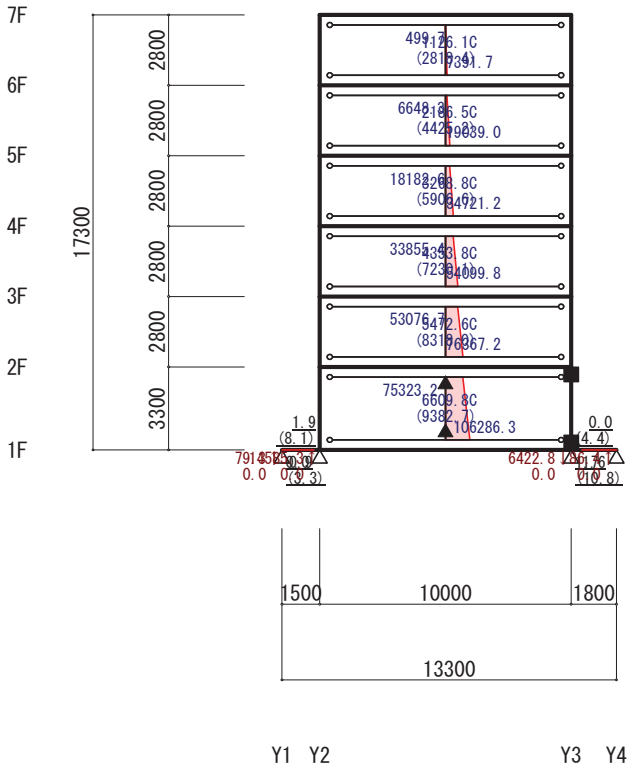

X5 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

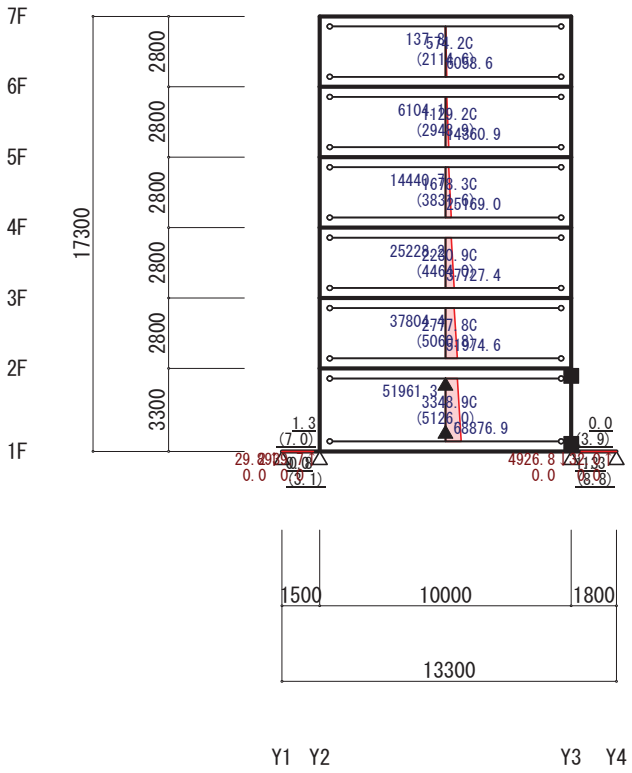

X6 フレーム（S=1/300）

U-3.2.3　終局時支点反力図（水平荷重）（Ｄs算定時）

■：水平荷重時浮上り　＊：水平荷重時圧縮破壊

（水平荷重）（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時計算結果）

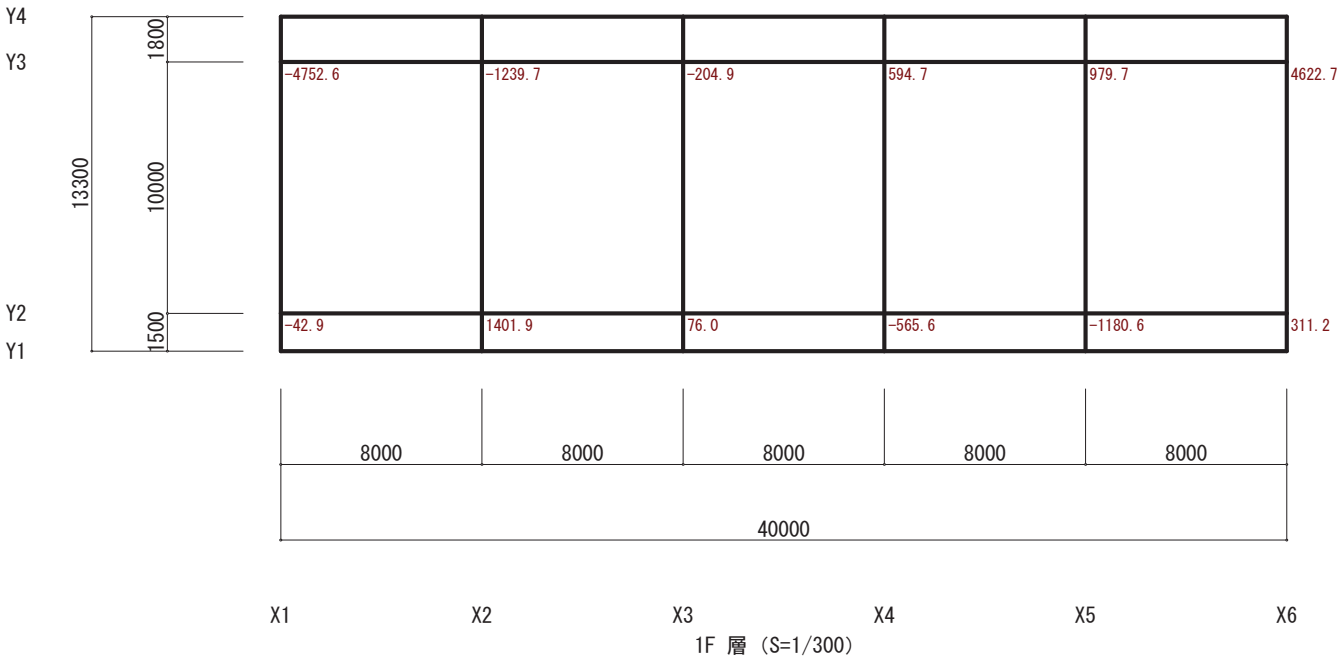

1F 層（S=1/300）

（水平荷重）（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時計算結果）

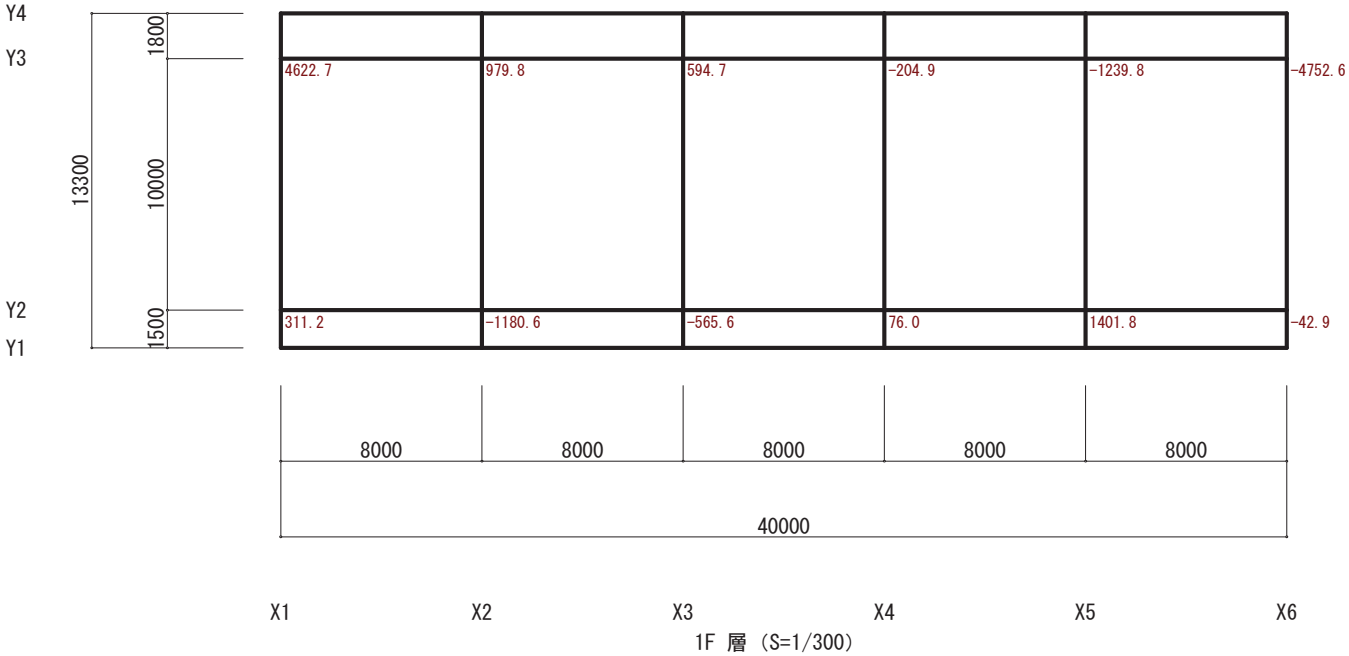

1F 層（S=1/300）

（水平荷重）（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時計算結果）

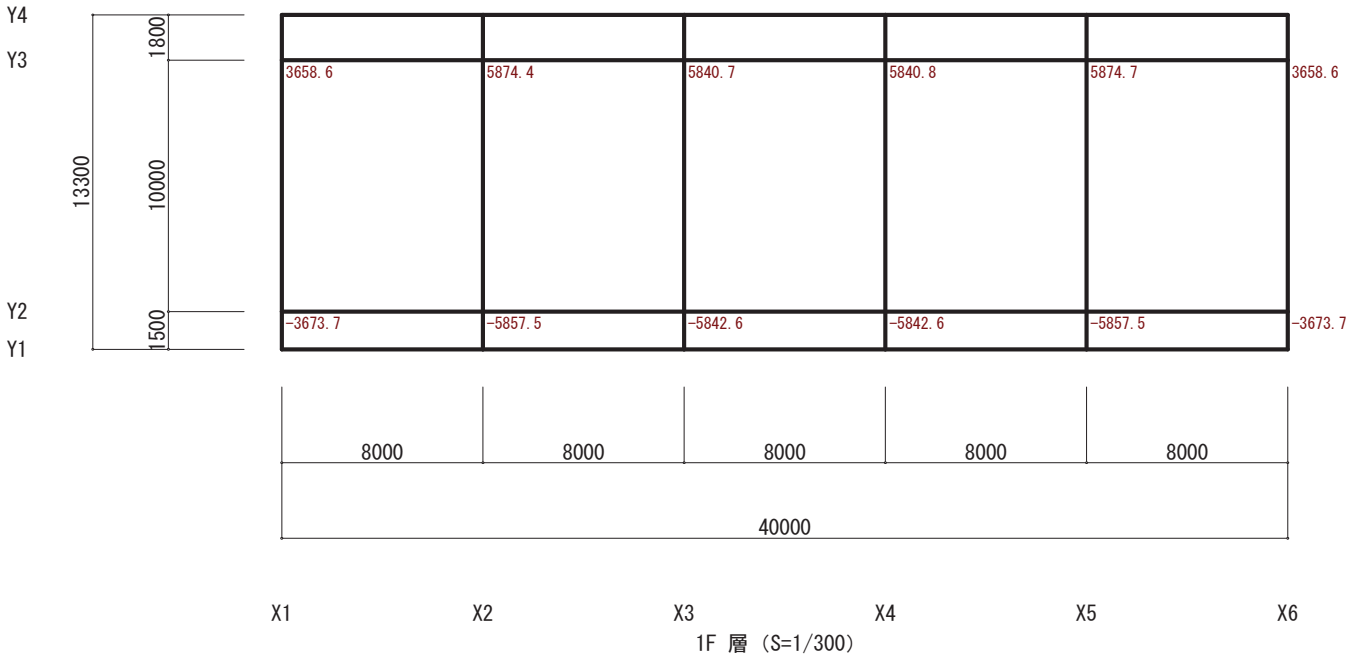

1F 層（S=1/300）

（水平荷重）（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時計算結果）

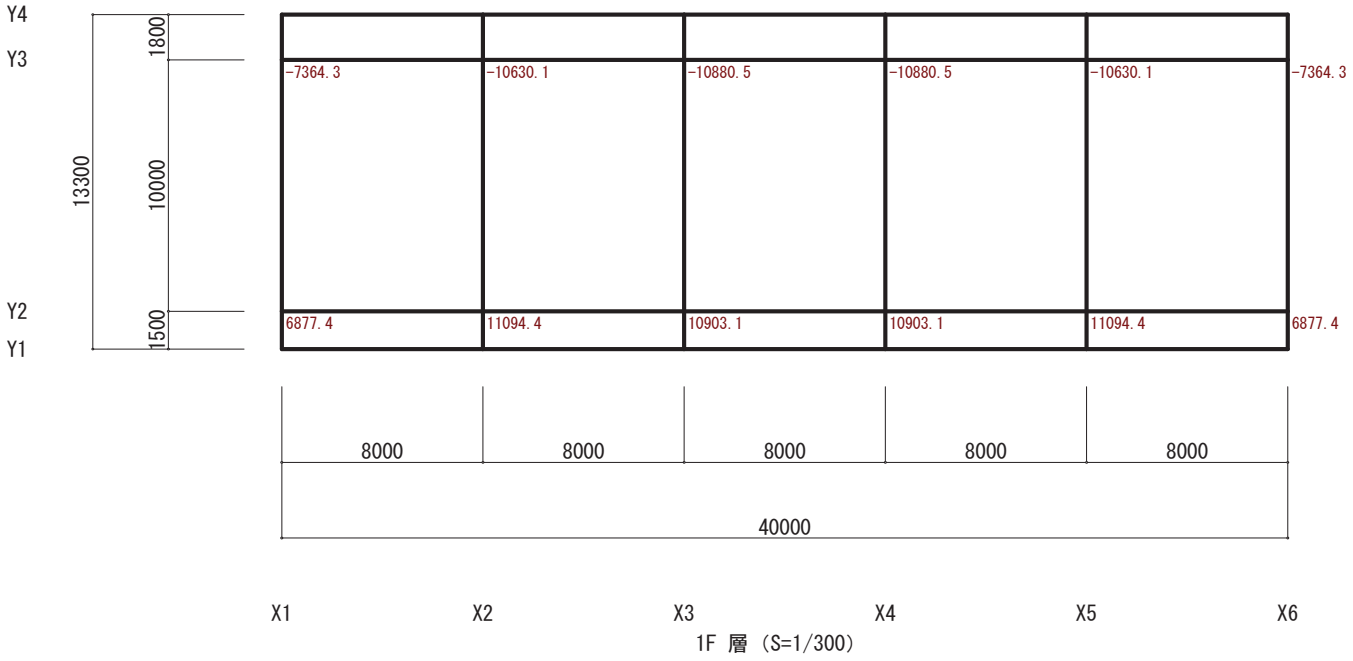

1F 層（S=1/300）

U-3.2.4　終局時支点反力図（長期考慮）（Ds算定時）

■：水平荷重時浮上り　＊：水平荷重時圧縮破壊

引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と比較確認を行ってください。

（長期考慮）（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時計算結果）

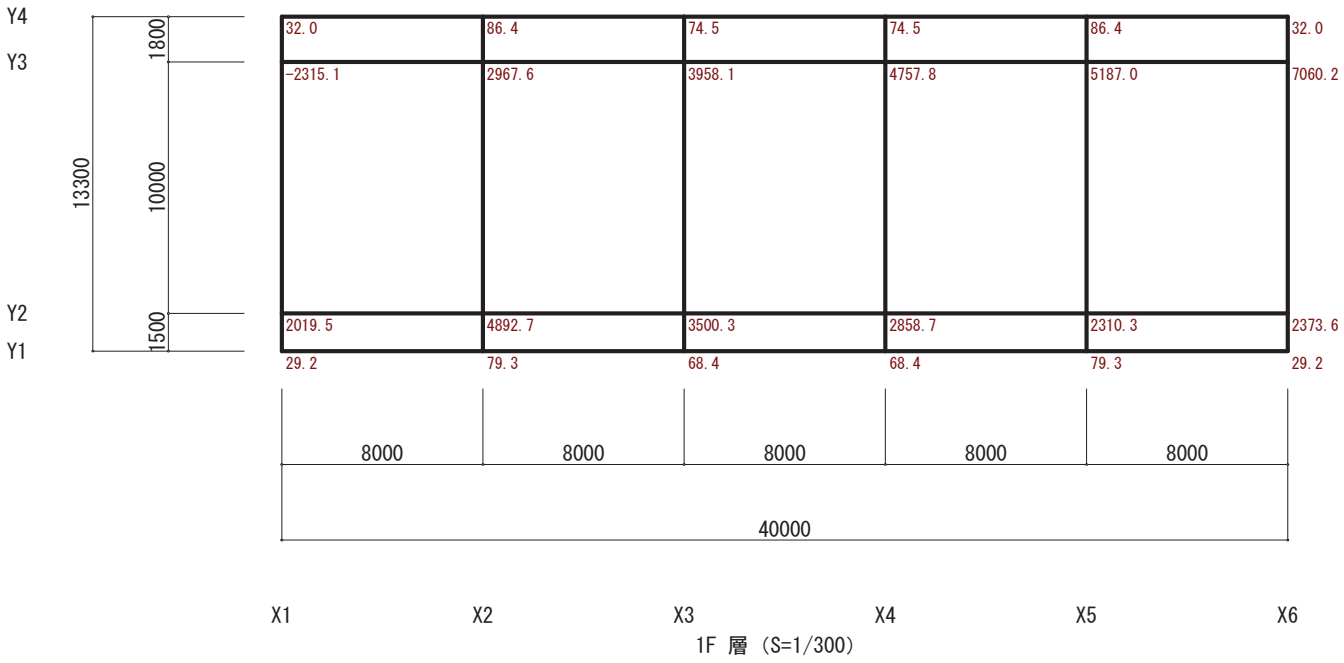

1F 層 (S=1/300)

（長期考慮）（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時計算結果）

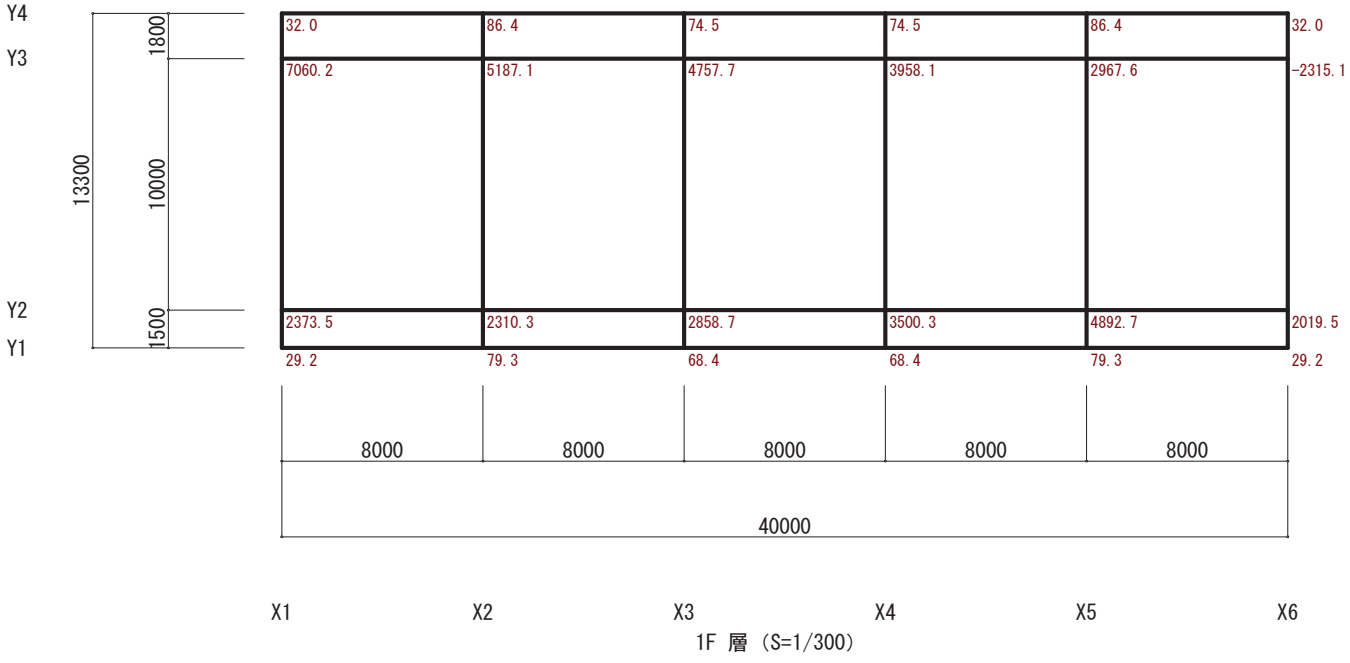

1F 層 (S=1/300)

（長期考慮）（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時計算結果）

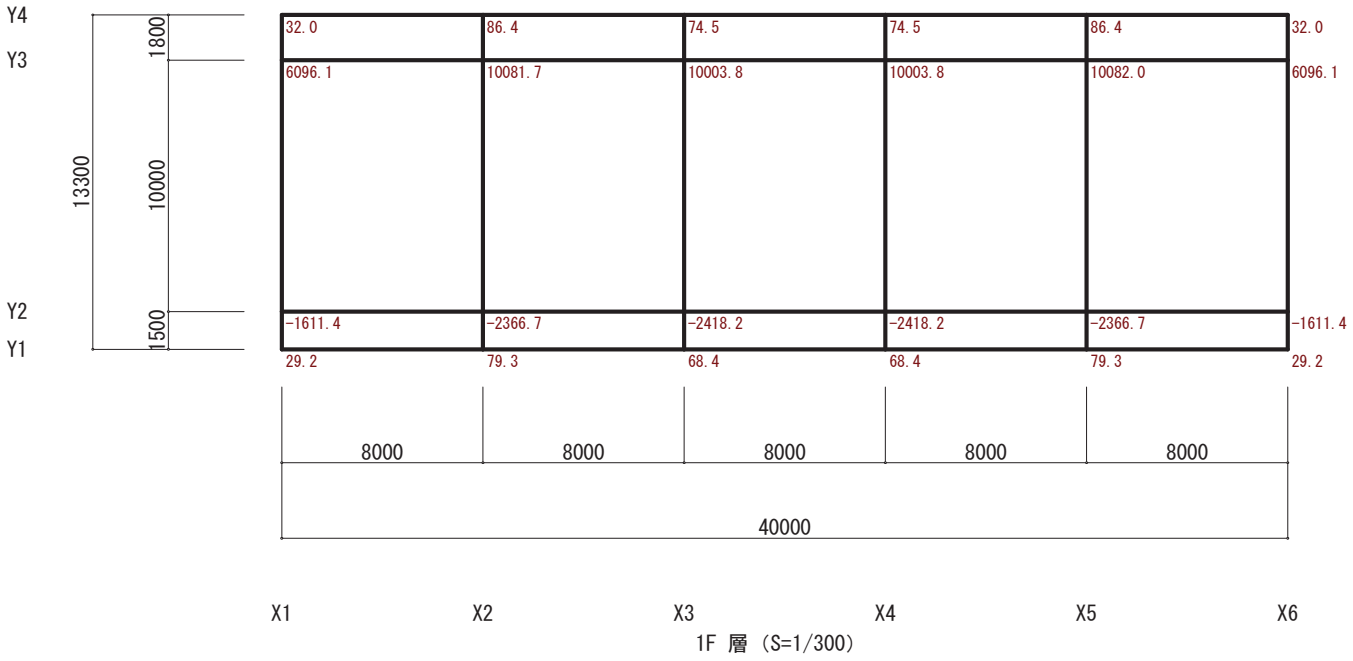

1F 層（S=1/300）

（長期考慮）（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時計算結果）

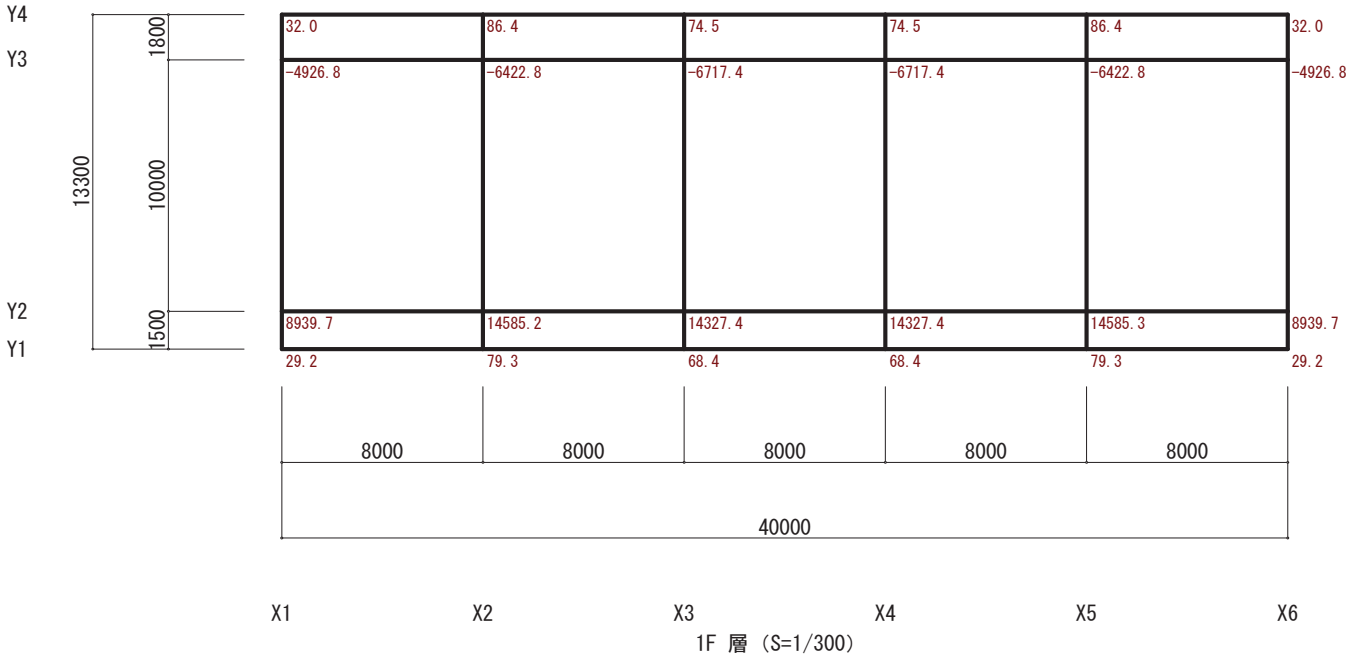

1F 層（S=1/300）

U-3.2.5　終局時部材応力表（水平荷重）（Ｄs算定時）

はり軸力NL、NR：「----」は０であるため出力を省略。また、剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません。

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	446.06	274.13	90.02	90.02	----	----
	X2	473.27	289.20	95.31	95.31	----	----
	X3	469.83	288.00	94.73	94.73	----	----
	X4	468.63	284.56	94.15	94.15	----	----
	X5	483.92	316.75	100.08	100.08	----	----
6F	X1	445.48	305.09	93.82	93.82	----	----
	X2	447.54	310.19	94.72	94.72	----	----
	X3	447.72	310.12	94.73	94.73	----	----
	X4	447.66	310.31	94.75	94.75	----	----
	X5	452.97	317.34	96.29	96.29	----	----
5F	X1	440.37	303.30	92.96	92.96	----	----
	X2	448.58	310.59	94.90	94.90	----	----
	X3	447.63	310.22	94.73	94.73	----	----
	X4	447.26	309.28	94.57	94.57	----	----
	X5	454.77	322.45	97.15	97.15	----	----
4F	X1	441.85	303.75	93.20	93.20	----	----
	X2	448.24	310.48	94.84	94.84	----	----
	X3	447.67	310.19	94.73	94.73	----	----
	X4	447.38	309.61	94.62	94.62	----	----
	X5	454.32	320.98	96.91	96.91	----	----
3F	X1	441.65	303.69	93.17	93.17	----	----
	X2	448.34	310.49	94.85	94.85	----	----
	X3	447.64	310.21	94.73	94.73	----	----
	X4	447.36	309.51	94.61	94.61	----	----
	X5	454.38	321.18	96.94	96.94	----	----
2F	X1	440.54	302.96	92.94	92.94	----	----
	X2	448.28	310.55	94.85	94.85	----	----
	X3	447.70	310.15	94.73	94.73	----	----
	X4	447.31	309.57	94.61	94.61	----	----
	X5	455.11	322.28	97.17	97.17	----	----
1F	X1	1241.06	815.97	257.13	257.13	----	----
	X2	552.45	647.66	150.01	150.01	----	----
	X3	717.97	710.78	178.59	178.59	----	----
	X4	633.22	543.31	147.07	147.07	----	----
	X5	755.68	1111.43	233.39	233.39	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	19.12	190.30	446.06	227.27
	X2	291.51	410.61	747.40	413.58
	X3	281.50	416.52	759.03	419.84
	X4	271.00	417.67	756.63	419.39
	X5	261.41	423.88	768.48	425.84
	X6	170.46	98.38	316.75	148.26
5F	X1	-65.00	153.84	255.18	146.08
	X2	104.50	302.90	342.01	230.32
	X3	68.78	306.77	341.39	231.49
	X4	-16.47	309.07	340.11	231.85
	X5	-73.55	312.79	339.40	232.93
	X6	129.75	107.83	218.96	116.71
4F	X1	-52.46	204.14	286.54	175.24
	X2	179.67	364.35	448.98	290.48
	X3	65.80	367.17	451.46	292.37
	X4	-112.55	367.79	448.41	291.50
	X5	-233.07	372.80	451.26	294.31
	X6	62.68	141.92	214.62	127.34
3F	X1	-4.64	366.67	237.71	215.85
	X2	245.68	495.12	387.64	315.27
	X3	63.09	494.85	390.98	316.37

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
3F	X4	-228.46	486.25	389.78	312.87
	X5	-424.78	482.04	391.13	311.85
	X6	72.24	297.38	179.05	170.15
2F	X1	121.86	98.56	74.97	61.98
	X2	381.31	241.93	256.91	178.16
	X3	85.46	245.71	263.29	181.79
	X4	-363.47	248.23	271.32	185.55
	X5	-675.97	262.16	281.85	194.29
	X6	110.20	52.26	23.80	27.17
1F	X1	912.68	1241.06	341.98	479.71
	X2	1466.26	1368.42	509.31	569.01
	X3	1101.86	1365.63	512.53	569.14
	X4	534.03	1344.00	509.23	561.59
	X5	62.92	1299.00	502.53	545.92
	X6	775.04	1111.43	270.02	418.62

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	1311.15	1352.27	332.93	332.93	----	----
	X2	1325.61	1362.53	336.02	336.02	----	----
	X3	1325.04	1362.13	335.90	335.90	----	----
	X4	1324.64	1361.56	335.77	335.77	----	----
	X5	1334.89	1376.01	338.86	338.86	----	----
6F	X1	1317.69	1358.78	334.56	334.56	----	----
	X2	1324.10	1363.33	335.93	335.93	----	----
	X3	1323.96	1363.23	335.90	335.90	----	----
	X4	1323.85	1363.08	335.87	335.87	----	----
	X5	1328.39	1369.48	337.23	337.23	----	----
5F	X1	1615.33	1695.46	413.85	413.85	----	----
	X2	1623.98	1701.62	415.70	415.70	----	----
	X3	1623.75	1701.47	415.65	415.65	----	----
	X4	1623.59	1701.24	415.60	415.60	----	----
	X5	1629.75	1709.87	417.45	417.45	----	----
4F	X1	1615.73	1695.69	413.93	413.93	----	----
	X2	1623.94	1701.60	415.69	415.69	----	----
	X3	1623.75	1701.47	415.65	415.65	----	----
	X4	1623.62	1701.28	415.61	415.61	----	----
	X5	1629.52	1709.49	417.38	417.38	----	----
3F	X1	2184.30	2135.58	539.98	539.98	----	----
	X2	2195.30	2143.47	542.35	542.35	----	----
	X3	2195.01	2143.27	542.29	542.29	----	----
	X4	2194.81	2142.98	542.22	542.22	----	----
	X5	2202.69	2153.97	544.58	544.58	----	----
2F	X1	2527.11	3087.79	701.86	701.86	----	----
	X2	2540.79	3097.72	704.81	704.81	----	----
	X3	2540.74	3097.55	704.79	704.79	----	----
	X4	2540.57	3097.49	704.76	704.76	----	----
	X5	2550.48	3111.16	707.70	707.70	----	----
1F	X1	5429.29	4531.62	1245.11	1245.11	----	----
	X2	4742.50	4564.24	1163.34	1163.34	----	----
	X3	5287.11	4833.32	1265.05	1265.05	----	----
	X4	5320.42	4830.91	1268.92	1268.92	----	----
	X5	5558.02	5264.23	1352.78	1352.78	----	----

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	-186.72	40.52	1311.15	482.74

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X2	168.91	-1195.54	2677.88	529.41
	X3	201.48	-1223.14	2687.57	523.01
	X4	223.14	-1247.16	2686.77	514.15
	X5	225.76	-1250.48	2696.44	516.41
	X6	359.70	-972.09	1376.01	144.26
5F	X1	-559.01	488.07	1277.17	630.44
	X2	-32.41	-187.52	3878.42	1318.18
	X3	88.54	-249.15	3910.43	1307.60
	X4	178.35	-283.94	3934.24	1303.68
	X5	195.78	-297.55	3941.96	1301.57
	X6	597.95	-360.40	2341.57	707.56
4F	X1	-1079.44	880.40	1127.27	717.03
	X2	-288.17	1383.03	3506.96	1746.42
	X3	26.72	1380.55	3574.52	1769.67
	X4	196.10	1377.54	3608.99	1780.90
	X5	280.51	1378.03	3628.54	1788.06
	X6	721.26	791.95	2070.27	1022.22
3F	X1	-1677.81	1918.78	735.32	947.89
	X2	-540.72	4182.98	1936.61	2185.57
	X3	3.92	4251.76	1944.81	2213.06
	X4	324.32	4302.35	1947.55	2232.11
	X5	497.37	4334.59	1952.77	2245.48
	X6	1092.53	1846.49	917.53	987.15
2F	X1	-2376.22	3771.16	265.52	1441.67
	X2	-725.53	7078.94	147.90	2581.02
	X3	42.39	7478.49	86.73	2701.86
	X4	580.94	7608.31	35.73	2730.02
	X5	853.63	7666.57	11.09	2742.02
	X6	1885.58	3220.73	307.48	1260.07
1F	X1	-2783.82	5429.29	-1244.05	1268.25
	X2	-250.07	9274.12	-1450.36	2370.84
	X3	1008.99	9851.35	-1840.04	2427.67
	X4	1718.50	10153.74	-1970.19	2479.86
	X5	2129.10	10388.93	-2018.59	2536.47
	X6	3604.79	5264.23	-109.57	1562.02

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

==========

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	-316.75	-483.92	-100.08	-100.08	----	----
	X2	-284.56	-468.63	-94.15	-94.15	----	----
	X3	-288.00	-469.83	-94.73	-94.73	----	----
	X4	-289.20	-473.27	-95.31	-95.31	----	----
	X5	-274.13	-446.06	-90.02	-90.02	----	----
6F	X1	-317.34	-452.97	-96.29	-96.29	----	----
	X2	-310.31	-447.66	-94.75	-94.75	----	----
	X3	-310.12	-447.72	-94.73	-94.73	----	----
	X4	-310.19	-447.54	-94.72	-94.72	----	----
	X5	-305.09	-445.48	-93.82	-93.82	----	----
5F	X1	-322.45	-454.77	-97.15	-97.15	----	----
	X2	-309.28	-447.26	-94.57	-94.57	----	----
	X3	-310.22	-447.63	-94.73	-94.73	----	----
	X4	-310.59	-448.58	-94.90	-94.90	----	----
	X5	-303.30	-440.37	-92.96	-92.96	----	----
4F	X1	-320.98	-454.32	-96.91	-96.91	----	----
	X2	-309.61	-447.38	-94.62	-94.62	----	----
	X3	-310.19	-447.67	-94.73	-94.73	----	----
	X4	-310.48	-448.24	-94.84	-94.84	----	----
	X5	-303.75	-441.85	-93.20	-93.20	----	----
3F	X1	-321.18	-454.38	-96.94	-96.94	----	----
	X2	-309.51	-447.36	-94.61	-94.61	----	----
	X3	-310.21	-447.64	-94.73	-94.73	----	----
	X4	-310.49	-448.34	-94.85	-94.85	----	----
	X5	-303.69	-441.65	-93.17	-93.17	----	----
2F	X1	-322.28	-455.11	-97.17	-97.17	----	----
	X2	-309.57	-447.31	-94.61	-94.61	----	----
	X3	-310.15	-447.70	-94.73	-94.73	----	----
	X4	-310.55	-448.28	-94.85	-94.85	----	----
	X5	-302.96	-440.54	-92.94	-92.94	----	----
1F	X1	-1111.43	-755.68	-233.39	-233.39	----	----
	X2	-543.32	-633.22	-147.07	-147.07	----	----
	X3	-710.78	-717.97	-178.59	-178.59	----	----
	X4	-647.66	-552.45	-150.01	-150.01	----	----
	X5	-815.97	-1241.05	-257.13	-257.13	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	170.45	-98.38	-316.75	-148.26
	X2	261.41	-423.88	-768.48	-425.84
	X3	271.00	-417.67	-756.63	-419.39
	X4	281.49	-416.52	-759.03	-419.84
	X5	291.50	-410.61	-747.40	-413.58
	X6	19.12	-190.30	-446.06	-227.27
5F	X1	129.75	-107.83	-218.96	-116.71
	X2	-73.55	-312.79	-339.40	-232.93
	X3	-16.47	-309.07	-340.11	-231.85
	X4	68.77	-306.77	-341.39	-231.49
	X5	104.49	-302.90	-342.01	-230.33
	X6	-65.00	-153.84	-255.18	-146.08
4F	X1	62.68	-141.92	-214.62	-127.34
	X2	-233.07	-372.80	-451.26	-294.31
	X3	-112.55	-367.79	-448.41	-291.50
	X4	65.79	-367.17	-451.46	-292.37
	X5	179.67	-364.35	-448.98	-290.48
	X6	-52.47	-204.15	-286.54	-175.24
3F	X1	72.24	-297.38	-179.05	-170.15
	X2	-424.78	-482.04	-391.13	-311.85
	X3	-228.45	-486.25	-389.78	-312.87

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
3F	X4	63.08	-494.85	-390.98	-316.37
	X5	245.67	-495.12	-387.64	-315.27
	X6	-4.64	-366.67	-237.71	-215.85
2F	X1	110.20	-52.26	-23.80	-27.17
	X2	-675.98	-262.16	-281.85	-194.29
	X3	-363.46	-248.23	-271.32	-185.55
	X4	85.45	-245.71	-263.29	-181.79
	X5	381.31	-241.93	-256.91	-178.16
	X6	121.85	-98.56	-74.97	-61.98
1F	X1	775.02	-1111.43	-270.02	-418.62
	X2	62.92	-1299.00	-502.53	-545.92
	X3	534.03	-1344.00	-509.24	-561.59
	X4	1101.85	-1365.63	-512.53	-569.14
	X5	1466.25	-1368.42	-509.31	-569.01
	X6	912.67	-1241.05	-341.98	-479.71

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	-1376.01	-1334.89	-338.86	-338.86	----	----
	X2	-1361.56	-1324.64	-335.77	-335.77	----	----
	X3	-1362.13	-1325.04	-335.90	-335.90	----	----
	X4	-1362.53	-1325.61	-336.02	-336.02	----	----
	X5	-1352.27	-1311.15	-332.93	-332.93	----	----
6F	X1	-1369.48	-1328.39	-337.23	-337.23	----	----
	X2	-1363.08	-1323.85	-335.87	-335.87	----	----
	X3	-1363.23	-1323.96	-335.90	-335.90	----	----
	X4	-1363.33	-1324.10	-335.93	-335.93	----	----
	X5	-1358.78	-1317.69	-334.56	-334.56	----	----
5F	X1	-1709.87	-1629.75	-417.45	-417.45	----	----
	X2	-1701.24	-1623.59	-415.60	-415.60	----	----
	X3	-1701.47	-1623.75	-415.65	-415.65	----	----
	X4	-1701.62	-1623.98	-415.70	-415.70	----	----
	X5	-1695.46	-1615.33	-413.85	-413.85	----	----
4F	X1	-1709.49	-1629.52	-417.38	-417.38	----	----
	X2	-1701.28	-1623.62	-415.61	-415.61	----	----
	X3	-1701.47	-1623.75	-415.65	-415.65	----	----
	X4	-1701.60	-1623.94	-415.69	-415.69	----	----
	X5	-1695.69	-1615.73	-413.93	-413.93	----	----
3F	X1	-2153.97	-2202.69	-544.58	-544.58	----	----
	X2	-2142.98	-2194.81	-542.22	-542.22	----	----
	X3	-2143.27	-2195.01	-542.29	-542.29	----	----
	X4	-2143.47	-2195.30	-542.35	-542.35	----	----
	X5	-2135.58	-2184.30	-539.98	-539.98	----	----
2F	X1	-3111.16	-2550.48	-707.70	-707.70	----	----
	X2	-3097.49	-2540.57	-704.76	-704.76	----	----
	X3	-3097.55	-2540.74	-704.79	-704.79	----	----
	X4	-3097.72	-2540.79	-704.81	-704.81	----	----
	X5	-3087.79	-2527.11	-701.86	-701.86	----	----
1F	X1	-5264.23	-5558.04	-1352.78	-1352.78	----	----
	X2	-4830.93	-5320.42	-1268.92	-1268.92	----	----
	X3	-4833.31	-5287.10	-1265.05	-1265.05	----	----
	X4	-4564.24	-4742.48	-1163.34	-1163.34	----	----
	X5	-4531.61	-5429.28	-1245.11	-1245.11	----	----

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	359.70	972.09	-1376.01	-144.26

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X2	225.76	1250.48	-2696.44	-516.42
	X3	223.13	1247.16	-2686.77	-514.15
	X4	201.48	1223.14	-2687.57	-523.01
	X5	168.91	1195.54	-2677.88	-529.41
	X6	-186.74	-40.52	-1311.15	-482.74
5F	X1	597.95	360.40	-2341.57	-707.56
	X2	195.78	297.55	-3941.96	-1301.57
	X3	178.35	283.94	-3934.24	-1303.68
	X4	88.55	249.15	-3910.43	-1307.60
	X5	-32.41	187.53	-3878.43	-1318.18
	X6	-559.02	-488.07	-1277.17	-630.44
4F	X1	721.26	-791.95	-2070.28	-1022.22
	X2	280.51	-1378.03	-3628.54	-1788.06
	X3	196.09	-1377.54	-3608.99	-1780.90
	X4	26.72	-1380.55	-3574.53	-1769.67
	X5	-288.17	-1383.03	-3506.96	-1746.42
	X6	-1079.45	-880.40	-1127.27	-717.02
3F	X1	1092.54	-1846.50	-917.53	-987.15
	X2	497.39	-4334.59	-1952.77	-2245.48
	X3	324.31	-4302.35	-1947.55	-2232.11
	X4	3.92	-4251.76	-1944.81	-2213.06
	X5	-540.73	-4182.97	-1936.61	-2185.56
	X6	-1677.82	-1918.78	-735.32	-947.89
2F	X1	1885.62	-3220.74	-307.48	-1260.08
	X2	853.65	-7666.58	-11.09	-2742.02
	X3	580.94	-7608.31	-35.73	-2730.02
	X4	42.38	-7478.49	-86.73	-2701.86
	X5	-725.57	-7078.92	-147.91	-2581.01
	X6	-2376.23	-3771.16	-265.52	-1441.67
1F	X1	3604.79	-5264.23	109.58	-1562.01
	X2	2129.17	-10388.96	2018.61	-2536.47
	X3	1718.49	-10153.73	1970.19	-2479.86
	X4	1008.99	-9851.35	1840.04	-2427.67
	X5	-250.13	-9274.09	1450.34	-2370.83
	X6	-2783.82	-5429.28	1244.05	-1268.25

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

==========

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1.36	3011.22	-26.66	1065.91
5F	Y2	2.55	7569.98	-3040.90	1617.53

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
4F	Y2	1.76	13383.42	-7612.03	2061.21
3F	Y2	-1.20	20230.83	-13425.30	2430.55
2F	Y2	-3.43	27572.58	-20270.75	2607.79
1F	Y2	-7.46	36621.18	-27626.04	2725.80

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	-1.61	3885.02	28.86	1397.81
5F	Y2	-3.07	10374.35	-3853.94	2328.72
4F	Y2	-2.56	19100.07	-10330.31	3132.06
3F	Y2	0.38	29749.49	-19055.63	3819.24
2F	Y2	2.68	42230.40	-29706.19	4472.93
1F	Y2	6.98	58710.81	-42170.44	5012.23

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	0.25	3848.45	-2.16	1373.68
5F	Y2	0.53	10298.18	-3849.81	2302.99
4F	Y2	0.80	18978.90	-10300.14	3099.56
3F	Y2	0.85	29569.26	-18981.40	3781.38
2F	Y2	0.77	41965.50	-29572.60	4426.04
1F	Y2	0.34	58405.54	-41971.95	4979.90

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	0.25	3848.57	-2.16	1373.72
5F	Y2	0.53	10298.44	-3849.93	2303.04
4F	Y2	0.81	18979.39	-10300.39	3099.64
3F	Y2	0.83	29569.87	-18981.88	3781.43
2F	Y2	0.74	41966.35	-29573.21	4426.12

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
1F	Y2	0.40	58405.82	-41972.80	4979.72

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	-1.61	3885.16	28.87	1397.87
5F	Y2	-3.07	10374.60	-3854.07	2328.76
4F	Y2	-2.56	19100.52	-10330.54	3132.14
3F	Y2	0.37	29750.16	-19056.06	3819.32
2F	Y2	2.70	42231.21	-29706.85	4472.99
1F	Y2	7.25	58712.03	-42171.26	5012.35

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1.36	3011.30	-26.75	1065.91
5F	Y2	2.55	7570.13	-3041.07	1617.52
4F	Y2	1.77	13383.60	-7612.28	2061.18
3F	Y2	-1.19	20230.98	-13425.56	2430.51
2F	Y2	-3.41	27572.76	-20270.99	2607.77
1F	Y2	-7.43	36621.30	-27626.27	2725.77

==========

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	-47.89	-6187.96	295.99	-2104.28
5F	Y2	-98.87	-14747.91	6517.92	-2939.28
4F	Y2	-159.41	-25841.20	15139.09	-3822.18
3F	Y2	-216.77	-38688.88	26210.89	-4456.42
2F	Y2	-286.23	-53264.69	39108.96	-5055.62
1F	Y2	-346.27	-70522.86	53613.65	-5124.00

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	38.39	-7648.52	-257.96	-2823.74
5F	Y2	76.51	-19780.48	7375.79	-4430.24
4F	Y2	125.12	-35993.35	19441.04	-5911.54
3F	Y2	168.13	-55944.71	35689.17	-7234.12
2F	Y2	221.60	-78897.30	55599.27	-8320.73
1F	Y2	275.77	-109540.29	78573.92	-9383.75

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	9.50	-6344.32	-38.04	-2279.41
5F	Y2	22.35	-18516.82	6287.08	-4367.76
4F	Y2	34.28	-34822.26	18465.09	-5841.85
3F	Y2	48.60	-54776.46	34756.77	-7149.89
2F	Y2	64.59	-77761.35	54701.77	-8235.56
1F	Y2	70.46	-108685.47	77735.68	-9378.72

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	9.50	-6344.34	-38.03	-2279.42
5F	Y2	22.35	-18516.84	6287.12	-4367.76
4F	Y2	34.28	-34822.27	18465.11	-5841.84
3F	Y2	48.60	-54776.51	34756.79	-7149.90
2F	Y2	64.62	-77761.52	54701.87	-8235.59
1F	Y2	70.50	-108685.64	77735.88	-9378.71

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	38.39	-7648.51	-257.96	-2823.74
5F	Y2	76.51	-19780.47	7375.78	-4430.25
4F	Y2	125.12	-35993.34	19441.02	-5911.54
3F	Y2	168.14	-55944.69	35689.16	-7234.12
2F	Y2	221.61	-78897.33	55599.28	-8320.73
1F	Y2	275.77	-109540.32	78573.94	-9383.76

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	-47.89	-6187.96	296.00	-2104.28
5F	Y2	-98.87	-14747.92	6517.93	-2939.28
4F	Y2	-159.41	-25841.19	15139.08	-3822.18
3F	Y2	-216.76	-38688.88	26210.89	-4456.43
2F	Y2	-286.23	-53264.66	39108.95	-5055.61
1F	Y2	-346.24	-70522.99	53613.75	-5124.01

==========

U-3.2.6　終局時部材応力表（長期考慮）（Ｄs算定時）

はり軸力NL、NR：「----」はＯであるため出力を省略。また、剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません。

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	58.36	-26.18	40.77	----	----
	X2	-58.36	43.94	-35.28	31.67	----	----
	X3	-43.94	43.94	-33.47	33.47	----	----
	X4	-43.94	58.36	-31.67	35.28	----	----
	X5	-58.36	0.00	-40.77	26.18	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	323.68	372.58	-16.07	205.48	----	----
	X2	323.68	372.58	-13.41	202.87	----	----
	X3	323.68	372.58	-13.41	202.87	----	----
	X4	323.68	372.58	-13.41	202.87	----	----
	X5	323.68	372.59	-15.37	206.17	----	----
6F	X1	323.69	372.59	4.94	184.60	----	----
	X2	323.68	372.59	7.37	182.09	----	----
	X3	323.68	372.59	7.37	182.09	----	----
	X4	323.68	372.59	7.37	182.09	----	----
	X5	323.69	372.59	5.51	185.17	----	----
5F	X1	323.69	372.59	4.94	184.61	----	----
	X2	323.69	372.59	7.37	182.09	----	----
	X3	323.69	372.59	7.37	182.09	----	----
	X4	323.69	372.59	7.37	182.09	----	----
	X5	323.69	372.60	5.51	185.17	----	----
4F	X1	323.69	372.60	4.94	184.61	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
4F	X2	323.69	372.59	7.37	182.09	----	----
	X3	323.69	372.59	7.37	182.09	----	----
	X4	323.69	372.59	7.37	182.09	----	----
	X5	323.69	372.60	5.51	185.17	----	----
3F	X1	323.69	372.59	4.94	184.61	----	----
	X2	323.69	372.59	7.37	182.09	----	----
	X3	323.69	372.59	7.37	182.09	----	----
	X4	323.69	372.59	7.37	182.09	----	----
	X5	323.69	372.60	5.51	185.17	----	----
2F	X1	323.69	372.59	4.94	184.61	----	----
	X2	323.69	372.59	7.37	182.09	----	----
	X3	323.69	372.59	7.37	182.09	----	----
	X4	323.69	372.59	7.37	182.09	----	----
	X5	323.69	372.60	5.51	185.17	----	----
1F	X1	1141.67	944.90	125.63	443.06	----	----
	X2	290.34	771.10	-14.30	303.13	----	----
	X3	488.30	824.37	19.88	337.31	----	----
	X4	413.22	708.88	-6.05	311.38	----	----
	X5	467.33	1039.14	47.46	364.88	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	310.03	70.14	277.12	154.34
	X2	798.70	300.43	643.30	419.44
	X3	780.61	300.90	642.52	419.30
	X4	770.11	302.50	642.35	419.93
	X5	768.60	303.22	641.74	419.98
	X6	461.37	115.26	382.42	221.19
5F	X1	497.76	71.77	182.93	113.20
	X2	1063.72	241.82	279.18	231.55
	X3	1016.89	243.02	277.96	231.55
	X4	931.64	245.40	276.12	231.79
	X5	885.68	246.48	274.84	231.70
	X6	692.51	117.63	218.94	149.59
4F	X1	781.15	108.79	187.53	131.70
	X2	1591.99	287.25	372.51	293.23
	X3	1462.76	286.64	370.80	292.20
	X4	1284.41	287.75	368.50	291.67
	X5	1179.25	289.09	366.91	291.56
	X6	896.29	154.07	230.41	170.88
3F	X1	1099.80	261.93	133.33	175.67
	X2	2113.06	411.10	303.42	317.57
	X3	1911.19	407.68	303.89	316.25
	X4	1619.64	400.38	303.83	312.98
	X5	1442.60	393.61	302.89	309.56
	X6	1176.67	295.97	177.27	210.33
2F	X1	1496.48	32.73	11.05	19.46
	X2	2702.44	195.41	210.59	180.44
	X3	2383.31	195.83	213.21	181.79
	X4	1934.38	197.10	220.38	185.54
	X5	1645.16	206.26	225.75	192.00
	X6	1484.82	93.58	63.21	69.68
1F	X1	2562.07	974.93	165.58	447.26
	X2	4246.00	1102.80	356.26	572.18
	X3	3854.07	1094.29	355.67	568.61
	X4	3286.23	1078.24	355.15	562.12
	X5	2842.66	1035.03	348.97	542.75
	X6	2424.43	950.85	199.39	451.07

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	791.10	854.78	198.50	473.29	----	----
	X2	791.10	854.79	198.50	473.29	----	----
	X3	791.10	854.79	198.50	473.29	----	----
	X4	791.10	854.79	198.50	473.29	----	----
	X5	791.10	854.79	198.50	473.29	----	----
6F	X1	791.10	854.79	202.33	469.46	----	----
	X2	791.11	854.79	202.33	469.46	----	----
	X3	791.11	854.79	202.33	469.46	----	----
	X4	791.11	854.79	202.33	469.46	----	----
	X5	791.11	854.79	202.33	469.46	----	----
5F	X1	966.82	1069.86	276.67	554.63	----	----
	X2	966.83	1069.86	276.67	554.64	----	----
	X3	966.83	1069.86	276.67	554.64	----	----
	X4	966.83	1069.86	276.67	554.64	----	----
	X5	966.83	1069.86	276.67	554.64	----	----
4F	X1	966.83	1069.86	276.67	554.63	----	----
	X2	966.83	1069.87	276.67	554.64	----	----
	X3	966.83	1069.87	276.67	554.64	----	----
	X4	966.83	1069.87	276.67	554.64	----	----
	X5	966.83	1069.87	276.67	554.64	----	----
3F	X1	1341.15	1316.03	395.27	689.30	----	----
	X2	1341.16	1316.04	395.27	689.30	----	----
	X3	1341.16	1316.04	395.27	689.30	----	----
	X4	1341.16	1316.04	395.27	689.30	----	----
	X5	1341.16	1316.04	395.27	689.30	----	----
2F	X1	1434.57	2018.87	554.54	855.03	----	----
	X2	1434.57	2018.88	554.54	855.03	----	----
	X3	1434.57	2018.88	554.54	855.03	----	----
	X4	1434.57	2018.88	554.54	855.03	----	----
	X5	1434.57	2018.87	554.54	855.03	----	----
1F	X1	3561.08	2647.26	1087.01	1447.01	----	----
	X2	2903.03	2777.56	979.30	1339.31	----	----
	X3	3307.76	2891.00	1085.05	1445.06	----	----
	X4	3337.10	2900.38	1092.95	1452.96	----	----
	X5	3415.65	3105.69	1150.88	1510.89	----	----

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	134.31	-152.87	933.24	390.19
	X2	729.30	-1340.32	2407.12	533.40
	X3	758.68	-1366.97	2412.67	522.85
	X4	780.34	-1388.55	2417.16	514.31
	X5	786.15	-1393.30	2418.15	512.42
	X6	680.73	-951.12	1424.74	236.81
5F	X1	86.38	254.09	890.00	572.04
	X2	1079.88	-548.01	3187.85	1319.92
	X3	1196.14	-608.80	3223.90	1307.55
	X4	1285.95	-642.39	3249.84	1303.72
	X5	1308.06	-657.50	3257.16	1299.83
	X6	1243.34	-494.38	2026.29	765.96
4F	X1	-105.07	619.99	683.70	651.84
	X2	1386.17	904.45	2592.33	1748.39
	X3	1694.40	893.85	2645.38	1769.62
	X4	1863.77	887.83	2674.08	1780.95
	X5	1954.84	884.63	2687.56	1786.09
	X6	1695.63	574.07	1600.74	1087.41
3F	X1	-374.11	1589.84	174.85	882.34
	X2	1708.03	3584.73	791.26	2187.99
	X3	2244.14	3643.06	782.91	2212.99

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
3F	X4	2564.53	3688.62	775.74	2232.18
	X5	2746.12	3714.30	771.81	2243.06
	X6	2396.23	1643.30	462.11	1052.71
2F	X1	-736.17	3326.11	-560.52	1382.80
	X2	2117.54	6369.00	-1203.97	2582.52
	X3	2874.47	6736.20	-1331.96	2702.12
	X4	3413.02	6856.84	-1397.31	2729.76
	X5	3696.71	6912.67	-1431.63	2740.52
	X6	3525.64	2922.80	-284.90	1318.95
1F	X1	-797.48	4725.63	-2348.12	1188.75
	X2	3199.99	8178.25	-3408.46	2384.89
	X3	4445.09	8691.26	-3841.52	2424.87
	X4	5154.59	8982.75	-4017.43	2482.66
	X5	5579.15	9153.83	-4109.02	2522.41
	X6	5591.13	4623.51	-1340.47	1641.52

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	63.57	-28.15	44.04	----	----
	X2	-63.57	47.87	-38.05	34.13	----	----
	X3	-47.87	47.87	-36.09	36.09	----	----
	X4	-47.87	63.57	-34.13	38.05	----	----
	X5	-63.57	0.00	-44.04	28.15	----	----

==========

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	58.36	-26.18	40.77	----	----
	X2	-58.36	43.94	-35.28	31.67	----	----
	X3	-43.94	43.94	-33.47	33.47	----	----
	X4	-43.94	58.36	-31.67	35.28	----	----
	X5	-58.36	0.00	-40.77	26.18	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	-372.59	-323.68	-206.17	15.37	----	----
	X2	-372.58	-323.68	-202.87	13.41	----	----
	X3	-372.58	-323.68	-202.87	13.41	----	----
	X4	-372.58	-323.68	-202.87	13.41	----	----
	X5	-372.58	-323.68	-205.48	16.07	----	----
6F	X1	-372.59	-323.69	-185.17	-5.51	----	----
	X2	-372.59	-323.68	-182.09	-7.37	----	----
	X3	-372.59	-323.68	-182.09	-7.37	----	----
	X4	-372.59	-323.68	-182.09	-7.37	----	----
	X5	-372.59	-323.69	-184.60	-4.94	----	----
5F	X1	-372.60	-323.69	-185.17	-5.51	----	----
	X2	-372.59	-323.69	-182.09	-7.37	----	----
	X3	-372.59	-323.69	-182.09	-7.37	----	----
	X4	-372.59	-323.69	-182.09	-7.37	----	----
	X5	-372.59	-323.69	-184.61	-4.94	----	----
4F	X1	-372.60	-323.69	-185.17	-5.51	----	----
	X2	-372.59	-323.69	-182.09	-7.37	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
4F	X3	-372.59	-323.69	-182.09	-7.37	----	----
	X4	-372.59	-323.69	-182.09	-7.37	----	----
	X5	-372.60	-323.69	-184.61	-4.94	----	----
3F	X1	-372.60	-323.69	-185.17	-5.51	----	----
	X2	-372.59	-323.69	-182.09	-7.37	----	----
	X3	-372.59	-323.69	-182.09	-7.37	----	----
	X4	-372.59	-323.69	-182.09	-7.37	----	----
	X5	-372.59	-323.69	-184.61	-4.94	----	----
2F	X1	-372.60	-323.69	-185.17	-5.51	----	----
	X2	-372.59	-323.69	-182.09	-7.37	----	----
	X3	-372.59	-323.69	-182.09	-7.37	----	----
	X4	-372.59	-323.69	-182.09	-7.37	----	----
	X5	-372.59	-323.69	-184.61	-4.94	----	----
1F	X1	-1039.13	-467.33	-364.88	-47.46	----	----
	X2	-708.88	-413.22	-311.38	6.05	----	----
	X3	-824.37	-488.30	-337.31	-19.88	----	----
	X4	-771.10	-290.34	-303.13	14.30	----	----
	X5	-944.90	-1141.66	-443.06	-125.63	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	461.37	-115.26	-382.42	-221.19
	X2	768.60	-303.22	-641.74	-419.98
	X3	770.11	-302.50	-642.35	-419.93
	X4	780.61	-300.90	-642.52	-419.30
	X5	798.69	-300.43	-643.30	-419.44
	X6	310.03	-70.14	-277.12	-154.34
5F	X1	692.51	-117.63	-218.94	-149.59
	X2	885.68	-246.48	-274.84	-231.70
	X3	931.64	-245.40	-276.12	-231.79
	X4	1016.89	-243.02	-277.96	-231.55
	X5	1063.71	-241.82	-279.18	-231.55
	X6	497.76	-71.77	-182.93	-113.20
4F	X1	896.29	-154.07	-230.41	-170.88
	X2	1179.25	-289.09	-366.91	-291.56
	X3	1284.41	-287.75	-368.50	-291.67
	X4	1462.76	-286.64	-370.80	-292.20
	X5	1591.98	-287.25	-372.51	-293.23
	X6	781.15	-108.79	-187.53	-131.70
3F	X1	1176.67	-295.97	-177.27	-210.33
	X2	1442.60	-393.61	-302.89	-309.56
	X3	1619.65	-400.38	-303.83	-312.98
	X4	1911.18	-407.68	-303.89	-316.25
	X5	2113.05	-411.10	-303.42	-317.57
	X6	1099.79	-261.93	-133.33	-175.67
2F	X1	1484.81	-93.58	-63.21	-69.68
	X2	1645.16	-206.26	-225.75	-192.00
	X3	1934.39	-197.09	-220.38	-185.54
	X4	2383.30	-195.82	-213.21	-181.79
	X5	2702.44	-195.41	-210.59	-180.44
	X6	1496.47	-32.73	-11.05	-19.46
1F	X1	2424.41	-950.85	-199.39	-451.07
	X2	2842.66	-1035.03	-348.97	-542.75
	X3	3286.23	-1078.24	-355.15	-562.12
	X4	3854.05	-1094.29	-355.67	-568.61
	X5	4245.99	-1102.80	-356.26	-572.18
	X6	2562.06	-974.93	-165.58	-447.26

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	-854.79	-791.10	-473.29	-198.50	----	----
	X2	-854.79	-791.10	-473.29	-198.50	----	----
	X3	-854.79	-791.10	-473.29	-198.50	----	----
	X4	-854.79	-791.10	-473.29	-198.50	----	----
	X5	-854.78	-791.10	-473.29	-198.50	----	----
6F	X1	-854.79	-791.11	-469.46	-202.33	----	----
	X2	-854.79	-791.11	-469.46	-202.33	----	----
	X3	-854.79	-791.11	-469.46	-202.33	----	----
	X4	-854.79	-791.11	-469.46	-202.33	----	----
	X5	-854.79	-791.10	-469.46	-202.33	----	----
5F	X1	-1069.86	-966.83	-554.64	-276.67	----	----
	X2	-1069.86	-966.83	-554.64	-276.67	----	----
	X3	-1069.86	-966.83	-554.64	-276.67	----	----
	X4	-1069.86	-966.83	-554.64	-276.67	----	----
	X5	-1069.86	-966.82	-554.63	-276.67	----	----
4F	X1	-1069.87	-966.83	-554.64	-276.67	----	----
	X2	-1069.87	-966.83	-554.64	-276.67	----	----
	X3	-1069.87	-966.83	-554.64	-276.67	----	----
	X4	-1069.87	-966.83	-554.64	-276.67	----	----
	X5	-1069.86	-966.83	-554.63	-276.67	----	----
3F	X1	-1316.04	-1341.16	-689.30	-395.27	----	----
	X2	-1316.04	-1341.16	-689.30	-395.27	----	----
	X3	-1316.04	-1341.16	-689.30	-395.27	----	----
	X4	-1316.04	-1341.16	-689.30	-395.27	----	----
	X5	-1316.03	-1341.15	-689.30	-395.27	----	----
2F	X1	-2018.87	-1434.57	-855.03	-554.54	----	----
	X2	-2018.88	-1434.57	-855.03	-554.54	----	----
	X3	-2018.88	-1434.57	-855.03	-554.54	----	----
	X4	-2018.88	-1434.57	-855.03	-554.54	----	----
	X5	-2018.87	-1434.57	-855.03	-554.54	----	----
1F	X1	-3105.69	-3415.66	-1510.89	-1150.88	----	----
	X2	-2900.39	-3337.10	-1452.96	-1092.95	----	----
	X3	-2890.99	-3307.76	-1445.06	-1085.05	----	----
	X4	-2777.56	-2903.02	-1339.31	-979.30	----	----
	X5	-2647.25	-3561.08	-1447.01	-1087.00	----	----

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	680.73	951.13	-1424.74	-236.81
	X2	786.15	1393.30	-2418.15	-512.42
	X3	780.33	1388.55	-2417.16	-514.31
	X4	758.68	1366.97	-2412.67	-522.85
	X5	729.30	1340.33	-2407.12	-533.40
	X6	134.29	152.86	-933.24	-390.19
5F	X1	1243.34	494.38	-2026.30	-765.96
	X2	1308.07	657.50	-3257.16	-1299.83
	X3	1285.95	642.39	-3249.84	-1303.72
	X4	1196.15	608.80	-3223.90	-1307.55
	X5	1079.88	548.01	-3187.86	-1319.92
	X6	86.37	-254.09	-889.99	-572.04
4F	X1	1695.63	-574.07	-1600.74	-1087.41
	X2	1954.85	-884.63	-2687.56	-1786.09
	X3	1863.77	-887.83	-2674.08	-1780.95
	X4	1694.40	-893.85	-2645.39	-1769.62
	X5	1386.16	-904.45	-2592.33	-1748.39
	X6	-105.08	-619.99	-683.70	-651.84
3F	X1	2396.23	-1643.30	-462.11	-1052.71
	X2	2746.14	-3714.30	-771.81	-2243.06
	X3	2564.53	-3688.62	-775.74	-2232.18

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
3F	X4	2244.14	-3643.07	-782.91	-2212.99
	X5	1708.03	-3584.72	-791.26	-2187.99
	X6	-374.12	-1589.84	-174.85	-882.34
2F	X1	3525.67	-2922.81	284.90	-1318.95
	X2	3696.73	-6912.69	1431.64	-2740.52
	X3	3413.02	-6856.84	1397.31	-2729.76
	X4	2874.46	-6736.20	1331.97	-2702.12
	X5	2117.51	-6368.98	1203.96	-2582.51
	X6	-736.18	-3326.11	560.52	-1382.80
1F	X1	5591.13	-4623.51	1340.48	-1641.52
	X2	5579.23	-9153.86	4109.04	-2522.41
	X3	5154.59	-8982.75	4017.43	-2482.66
	X4	4445.08	-8691.25	3841.51	-2424.87
	X5	3199.93	-8178.22	3408.44	-2384.89
	X6	-797.48	-4725.62	2348.12	-1188.75

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	63.57	-28.15	44.04	----	----
	X2	-63.57	47.87	-38.05	34.13	----	----
	X3	-47.87	47.87	-36.09	36.09	----	----
	X4	-47.87	63.57	-34.13	38.05	----	----
	X5	-63.57	0.00	-44.04	28.15	----	----

==========

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.35	-3.06	6.98	----	----
	Y3	-1.31	0.00	-8.85	3.94	----	----

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	623.49	3140.62	-184.85	1055.63
5F	Y2	1230.63	7957.02	-3454.74	1607.96
4F	Y2	1839.46	14055.59	-8310.44	2051.84
3F	Y2	2446.43	21192.27	-14408.03	2422.94
2F	Y2	3060.59	28862.68	-21575.30	2602.64
1F	Y2	3687.65	38267.24	-29278.50	2723.86

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1086.06	4141.80	-212.83	1403.20
5F	Y2	2106.93	11115.84	-4581.39	2333.73

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
4F	Y2	3141.11	20372.19	-11588.72	3136.95
3F	Y2	4186.07	31594.40	-20889.42	3823.21
2F	Y2	5253.69	44760.56	-32228.80	4475.63
1F	Y2	6341.06	61964.85	-45421.14	5013.24

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1076.40	4129.34	-269.35	1378.57
5F	Y2	2094.37	11071.66	-4610.51	2307.55
4F	Y2	3121.95	20294.60	-11603.32	3104.03
3F	Y2	4158.11	31468.29	-20870.25	3785.02
2F	Y2	5216.76	44557.82	-32158.02	4428.50
1F	Y2	6292.03	61728.53	-45291.87	4980.83

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1076.40	4129.46	-269.34	1378.61
5F	Y2	2094.37	11071.92	-4610.63	2307.60
4F	Y2	3121.96	20295.09	-11603.57	3104.11
3F	Y2	4158.09	31468.90	-20870.73	3785.06
2F	Y2	5216.73	44558.67	-32158.63	4428.59
1F	Y2	6292.08	61728.81	-45292.72	4980.65

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1086.07	4141.95	-212.82	1403.26
5F	Y2	2106.94	11116.09	-4581.52	2333.77
4F	Y2	3141.11	20372.64	-11588.95	3137.03
3F	Y2	4186.07	31595.07	-20889.85	3823.29
2F	Y2	5253.71	44761.37	-32229.47	4475.68

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
1F	Y2	6341.33	61966.07	-45421.96	5013.36

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.35	-3.06	6.98	----	----
	Y3	-1.31	0.00	-8.85	3.94	----	----

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	623.49	3140.70	-184.94	1055.63
5F	Y2	1230.63	7957.16	-3454.91	1607.95
4F	Y2	1839.47	14055.77	-8310.69	2051.82
3F	Y2	2446.44	21192.41	-14408.30	2422.90
2F	Y2	3060.60	28862.86	-21575.53	2602.62
1F	Y2	3687.68	38267.35	-29278.73	2723.82

==========

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.35	-3.06	6.98	----	----
	Y3	-1.31	0.00	-8.85	3.94	----	----

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	574.24	-6058.56	137.80	-2114.56
5F	Y2	1129.21	-14360.87	6104.08	-2948.85
4F	Y2	1678.30	-25169.03	14440.68	-3831.55
3F	Y2	2230.86	-37727.45	25228.16	-4464.03
2F	Y2	2777.79	-51974.59	37804.41	-5060.78
1F	Y2	3348.85	-68876.80	51961.19	-5125.95

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1126.06	-7391.73	-499.65	-2818.35
5F	Y2	2186.52	-19039.00	6648.34	-4425.23
4F	Y2	3268.79	-34721.23	18182.63	-5906.64
3F	Y2	4353.83	-54099.80	33855.38	-7230.15
2F	Y2	5472.61	-76367.15	53076.66	-8318.03
1F	Y2	6609.84	-106286.26	75323.22	-9382.74

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1085.65	-6063.43	-305.22	-2274.52
5F	Y2	2116.19	-17743.34	5526.38	-4363.20
4F	Y2	3155.43	-33506.56	17161.91	-5837.38
3F	Y2	4205.87	-52877.43	32867.92	-7146.25
2F	Y2	5280.58	-75169.03	52116.35	-8233.10
1F	Y2	6362.15	-105362.48	74415.76	-9377.80

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1085.65	-6063.45	-305.22	-2274.53
5F	Y2	2116.19	-17743.36	5526.41	-4363.20
4F	Y2	3155.43	-33506.57	17161.94	-5837.37
3F	Y2	4205.87	-52877.48	32867.94	-7146.27
2F	Y2	5280.61	-75169.20	52116.45	-8233.12
1F	Y2	6362.18	-105362.66	74415.97	-9377.78

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1126.06	-7391.72	-499.66	-2818.35
5F	Y2	2186.52	-19038.99	6648.33	-4425.23
4F	Y2	3268.80	-34721.22	18182.61	-5906.64
3F	Y2	4353.83	-54099.78	33855.37	-7230.15
2F	Y2	5472.62	-76367.18	53076.66	-8318.04
1F	Y2	6609.84	-106286.29	75323.24	-9382.74

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.35	-3.06	6.98	----	----
	Y3	-1.31	0.00	-8.85	3.94	----	----

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	574.24	-6058.56	137.80	-2114.56
5F	Y2	1129.21	-14360.89	6104.09	-2948.86
4F	Y2	1678.30	-25169.02	14440.67	-3831.55
3F	Y2	2230.88	-37727.45	25228.15	-4464.03
2F	Y2	2777.79	-51974.56	37804.41	-5060.77
1F	Y2	3348.87	-68876.94	51961.29	-5125.95

==========

U-3.2.7　終局時支点反力表（水平荷重）（Ｄs算定時）

■：水平荷重時浮上り　＊：水平荷重時圧縮破壊

1F 層（Ｘ方向 正加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Y3	-4752.6	-1239.7	-204.9	594.7	979.7	4622.7
Y2	-42.9	1401.9	76.0	-565.6	-1180.6	311.2
Y1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1F 層（Ｘ方向 負加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Y3	4622.7	979.8	594.7	-204.9	-1239.8	-4752.6
Y2	311.2	-1180.6	-565.6	76.0	1401.8	-42.9
Y1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1F 層（Ｙ方向 正加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Y3	3658.6	5874.4	5840.7	5840.8	5874.7	3658.6
Y2	-3673.7	-5857.5	-5842.6	-5842.6	-5857.5	-3673.7
Y1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1F 層（Ｙ方向 負加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Y3	-7364.3	-10630.1	-10880.5	-10880.5	-10630.1	-7364.3
Y2	6877.4	11094.4	10903.1	10903.1	11094.4	6877.4
Y1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

U-3.2.8　終局時支点反力表（長期考慮）（Ｄs算定時）

（）：耐力　■：水平荷重時浮上り　＊：水平荷重時圧縮破壊

引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と比較確認を行ってください。

1F 層（Ｘ方向 正加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	32.0 (0.0)	86.4 (0.0)	74.5 (0.0)	74.5 (0.0)	86.4 (0.0)	32.0 (0.0)
Y3	-2315.1 (0.0)	2967.6 (0.0)	3958.1 (0.0)	4757.8 (0.0)	5187.0 (0.0)	7060.2 (0.0)
Y2	2019.5 (0.0)	4892.7 (0.0)	3500.3 (0.0)	2858.7 (0.0)	2310.3 (0.0)	2373.6 (0.0)
Y1	29.2 (0.0)	79.3 (0.0)	68.4 (0.0)	68.4 (0.0)	79.3 (0.0)	29.2 (0.0)

1F 層（Ｘ方向 負加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	32.0 (0.0)	86.4 (0.0)	74.5 (0.0)	74.5 (0.0)	86.4 (0.0)	32.0 (0.0)
Y3	7060.2 (0.0)	5187.1 (0.0)	4757.7 (0.0)	3958.1 (0.0)	2967.6 (0.0)	-2315.1 (0.0)

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2	2373.5 (0.0)	2310.3 (0.0)	2858.7 (0.0)	3500.3 (0.0)	4892.7 (0.0)	2019.5 (0.0)
Y1	29.2 (0.0)	79.3 (0.0)	68.4 (0.0)	68.4 (0.0)	79.3 (0.0)	29.2 (0.0)

1F 層（Ｙ方向 正加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	32.0 (0.0)	86.4 (0.0)	74.5 (0.0)	74.5 (0.0)	86.4 (0.0)	32.0 (0.0)
Y3	6096.1 (0.0)	10081.7 (0.0)	10003.8 (0.0)	10003.8 (0.0)	10082.0 (0.0)	6096.1 (0.0)
Y2	-1611.4 (0.0)	-2366.7 (0.0)	-2418.2 (0.0)	-2418.2 (0.0)	-2366.7 (0.0)	-1611.4 (0.0)
Y1	29.2 (0.0)	79.3 (0.0)	68.4 (0.0)	68.4 (0.0)	79.3 (0.0)	29.2 (0.0)

1F 層（Ｙ方向 負加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	32.0 (0.0)	86.4 (0.0)	74.5 (0.0)	74.5 (0.0)	86.4 (0.0)	32.0 (0.0)
Y3	-4926.8 (0.0)	-6422.8 (0.0)	-6717.4 (0.0)	-6717.4 (0.0)	-6422.8 (0.0)	-4926.8 (0.0)
Y2	8939.7 (0.0)	14585.2 (0.0)	14327.4 (0.0)	14327.4 (0.0)	14585.2 (0.0)	8939.7 (0.0)
Y1	29.2 (0.0)	79.3 (0.0)	68.4 (0.0)	68.4 (0.0)	79.3 (0.0)	29.2 (0.0)

U-3.3　部材の終局強度（Ｄs算定時）

U-3.3.1　部材の終局強度図（Ｄs算定時）

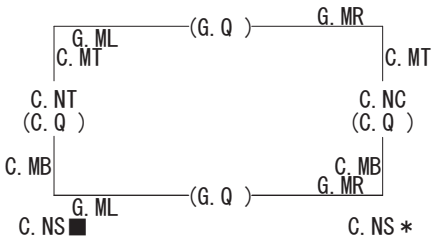

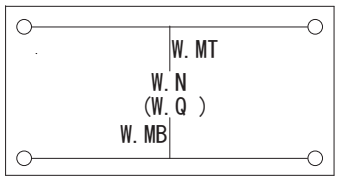

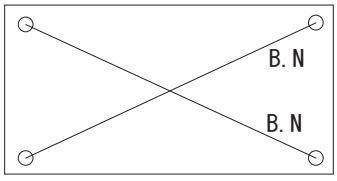

G.ML　：はり左端危険断面位置曲げ耐力　(kN･m)
G.MR　：はり左端危険断面位置曲げ耐力　(kN･m)
G.Q　：はりせん断耐力　(kN)

C.MT　：柱頭危険断面位置曲げ耐力　(kN･m)
C.MB　：柱脚危険断面位置曲げ耐力　(kN･m)
C.N　：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）　(kN)
C.Q　：柱のせん断耐力　(kN)

C.NS　：支点鉛直耐力　(kN)
■:浮上り、＊:圧壊

W.MT　：壁柱　柱頭の曲げ耐力　(kN･m)
W.MB　：壁柱　柱脚の曲げ耐力　(kN･m)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
W.N　：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）　(kN)
B.N　：ブレース部材軸耐力　(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

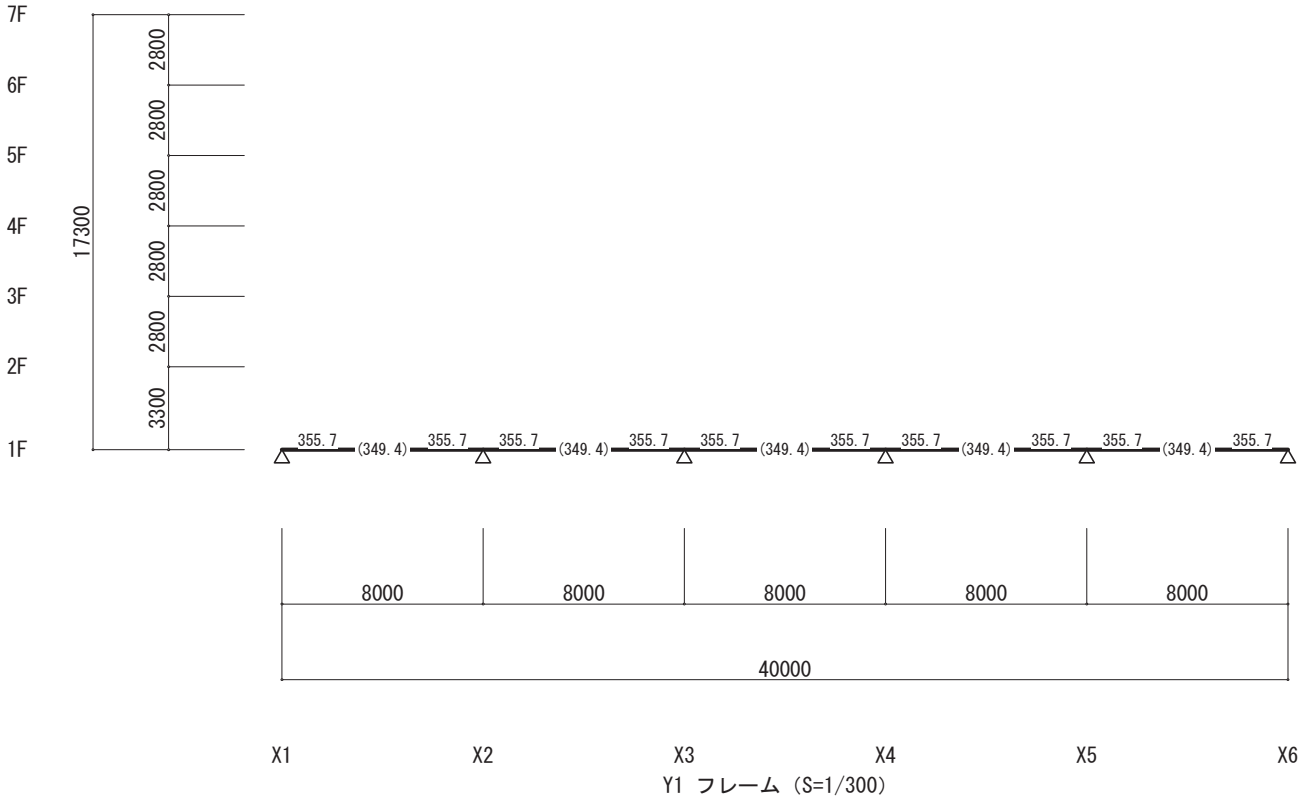

Y1 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

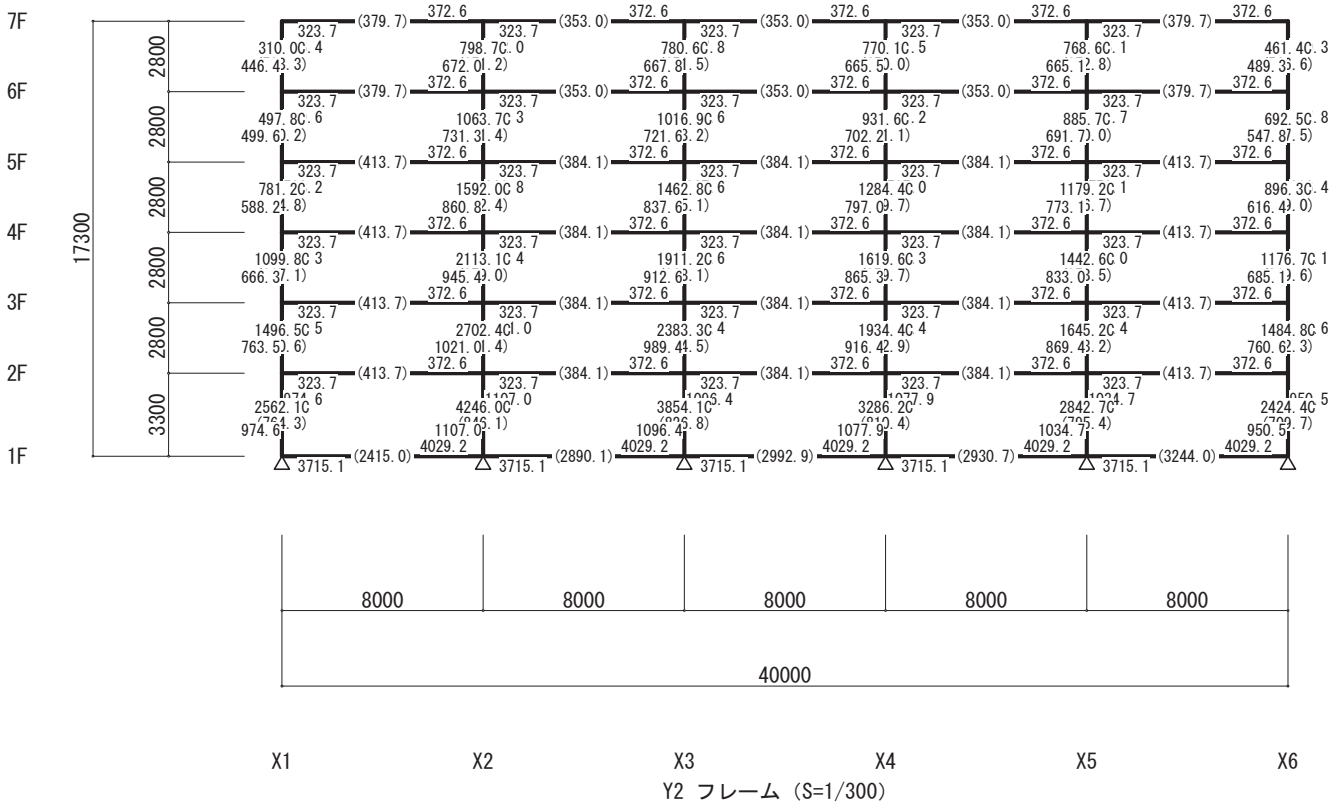

Y2 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

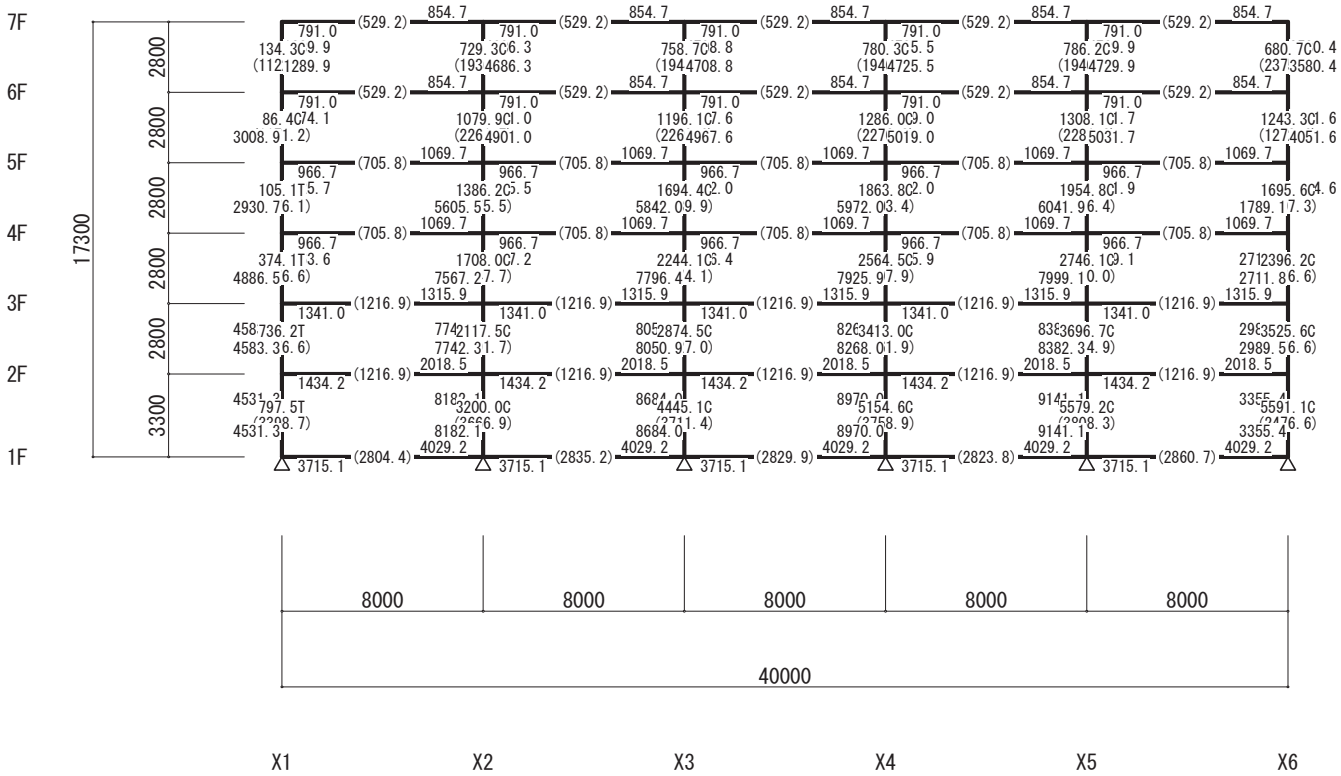

Y3 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

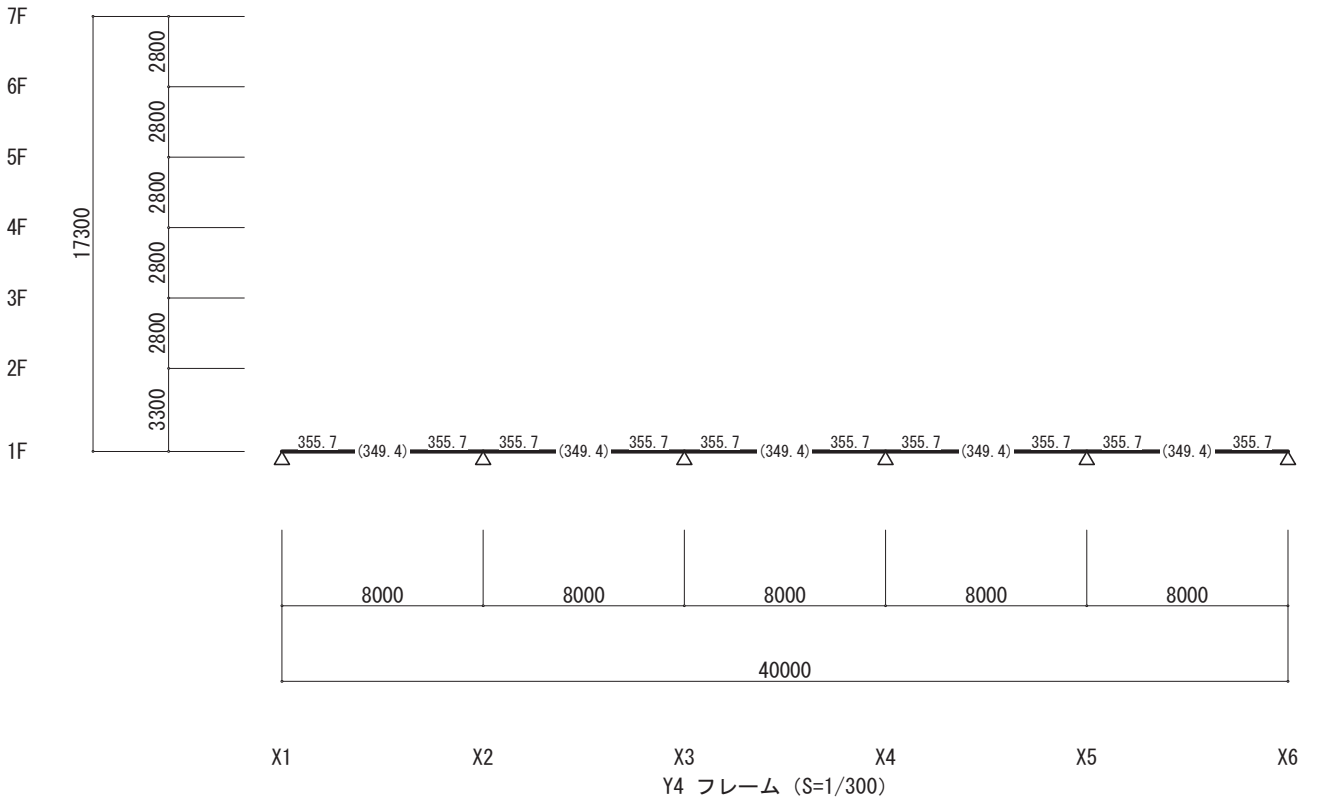

Y4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

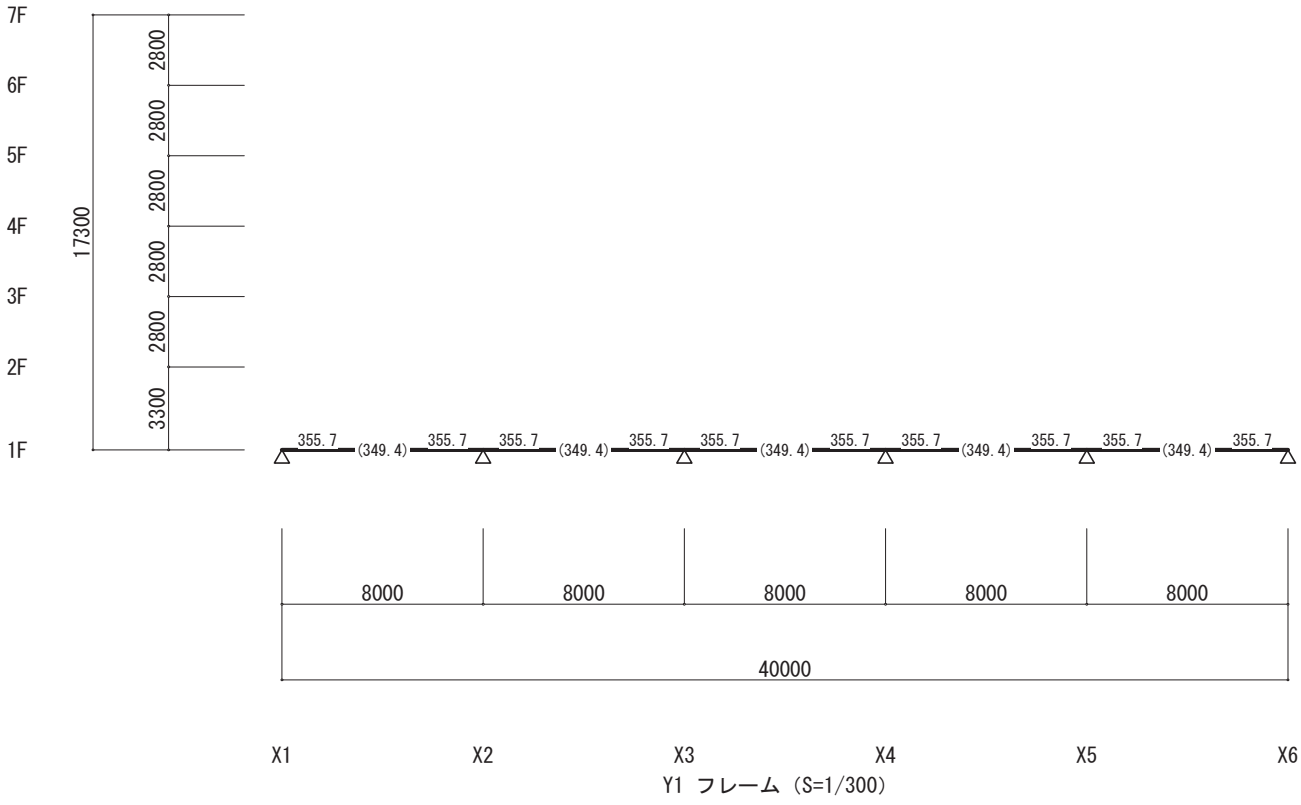

Y1 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

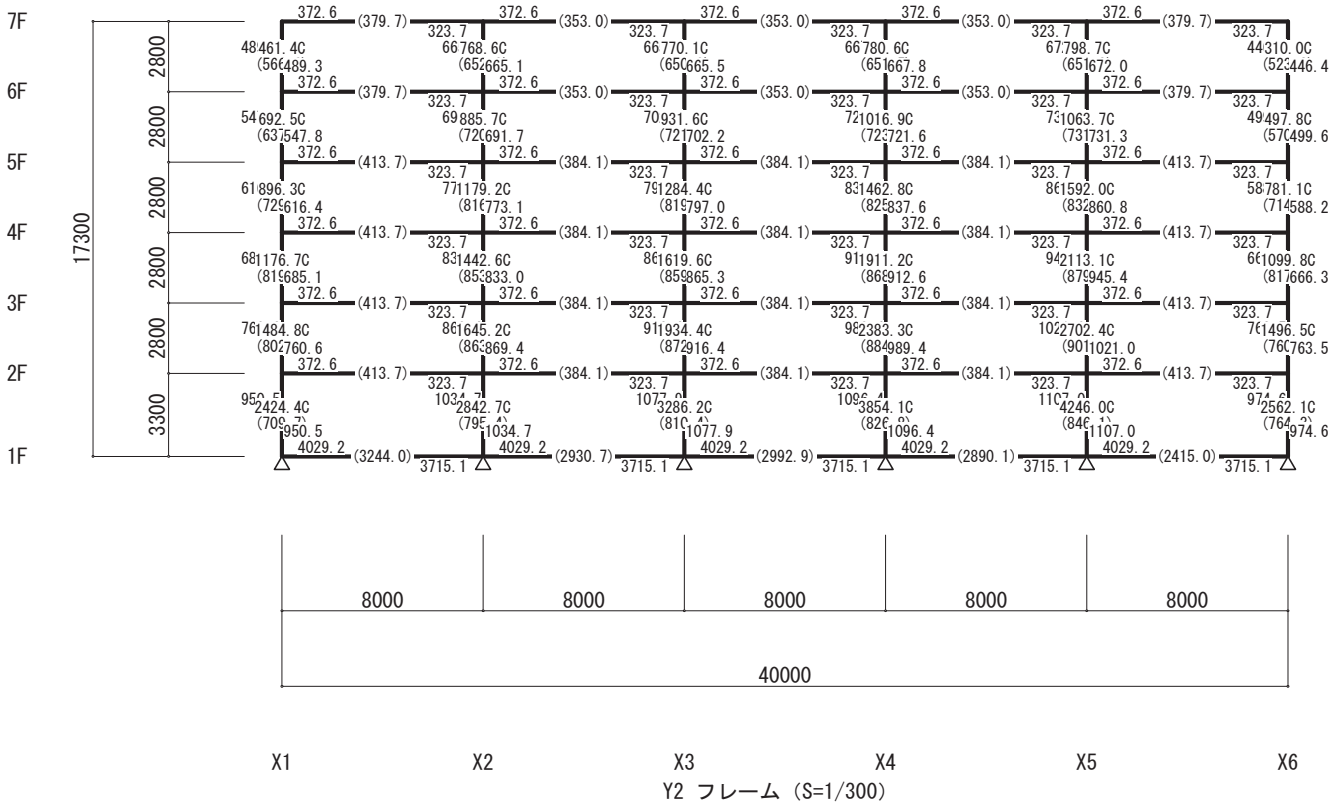

Y2 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

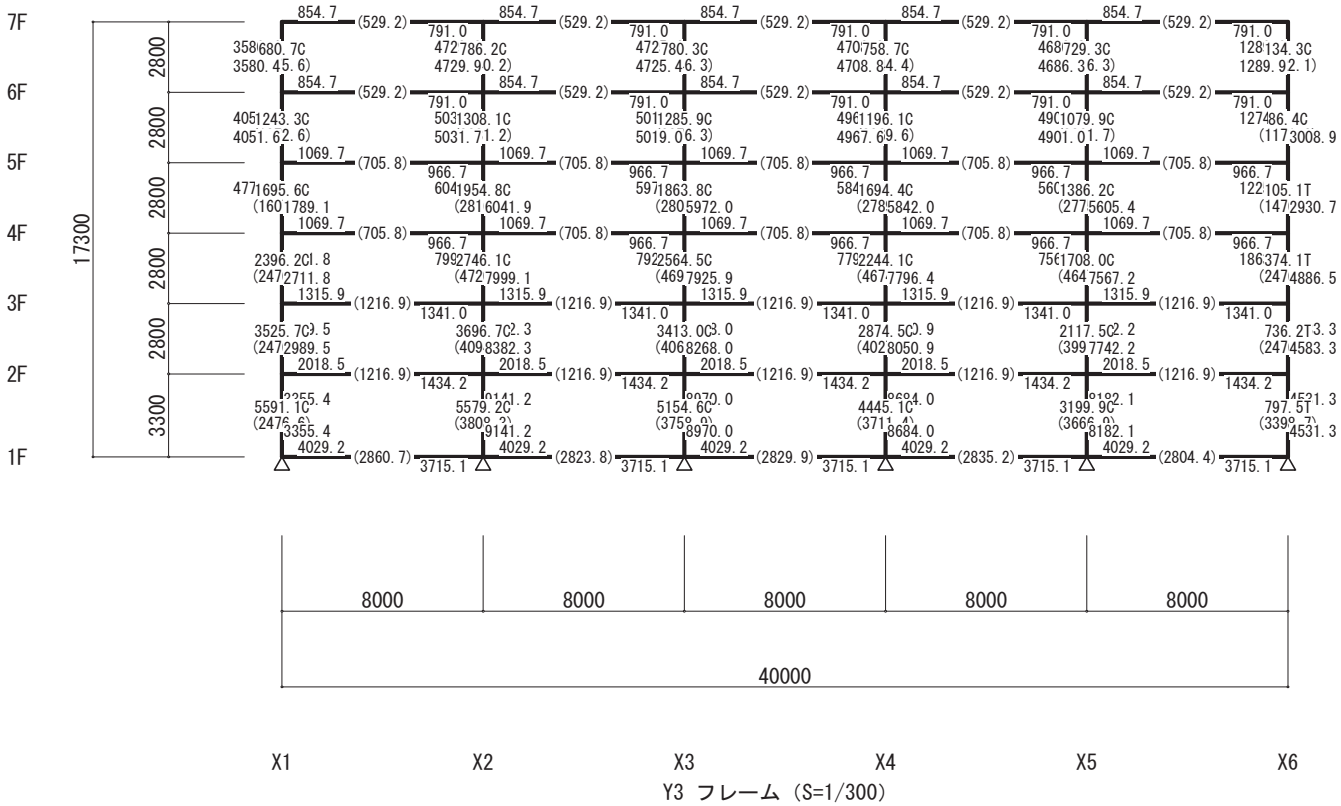

Y3 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

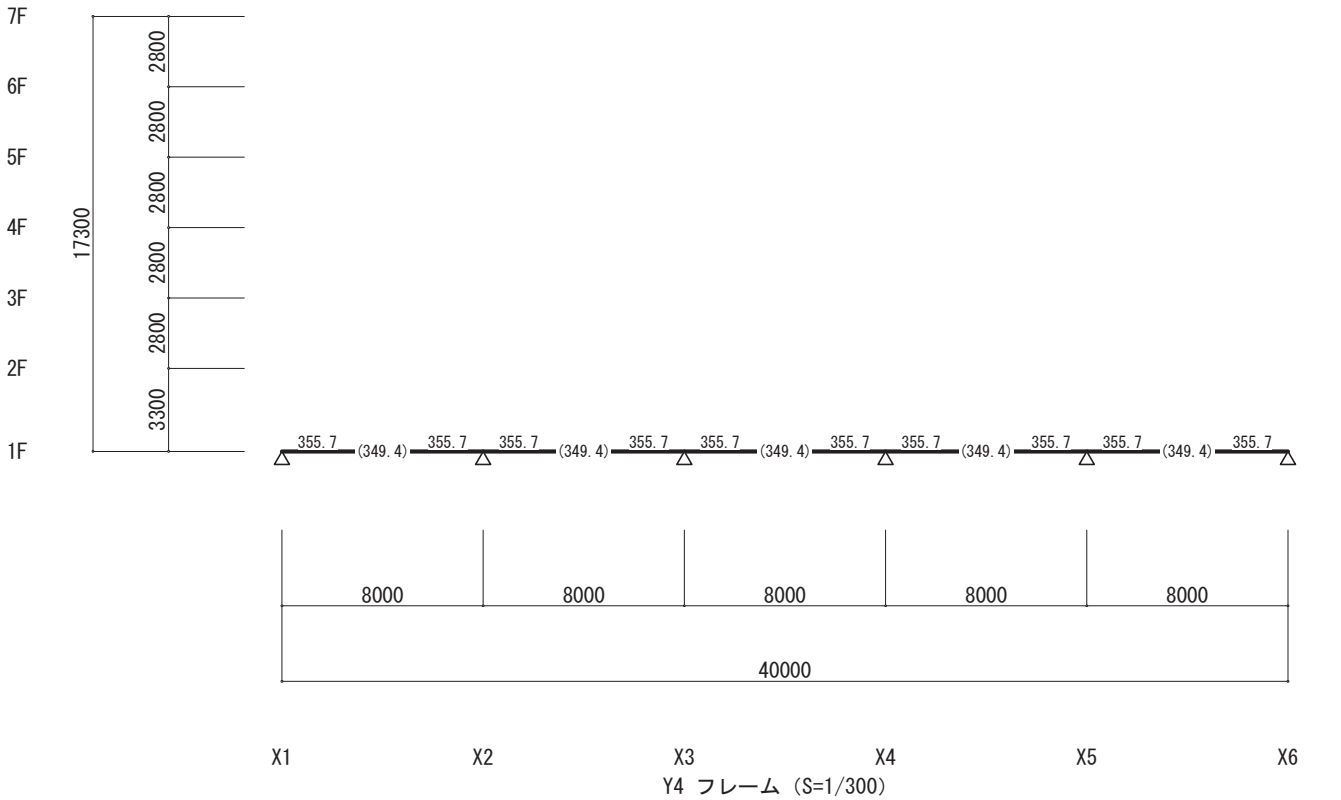

Y4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

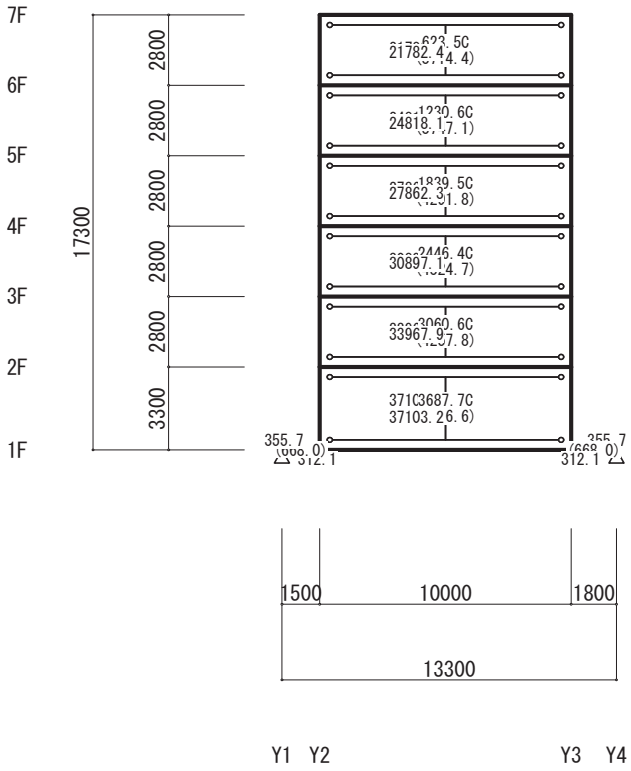

X1 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

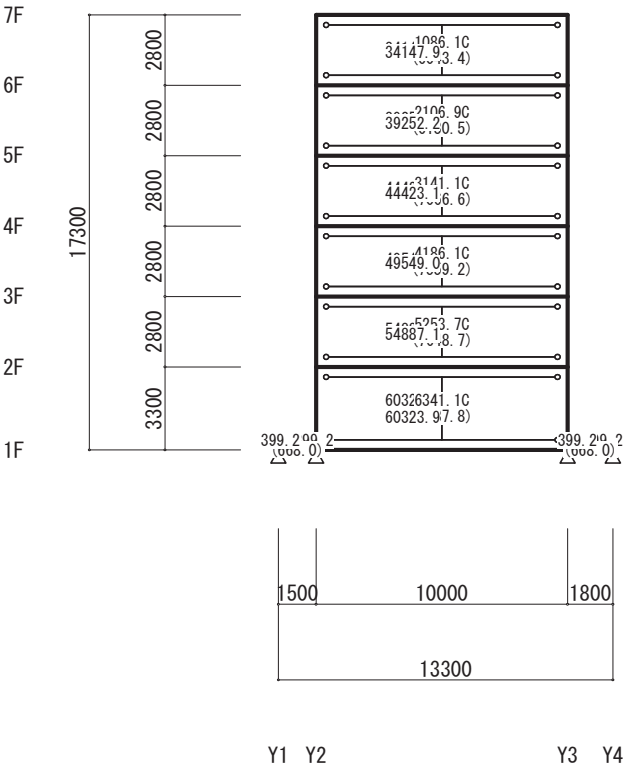

X2 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

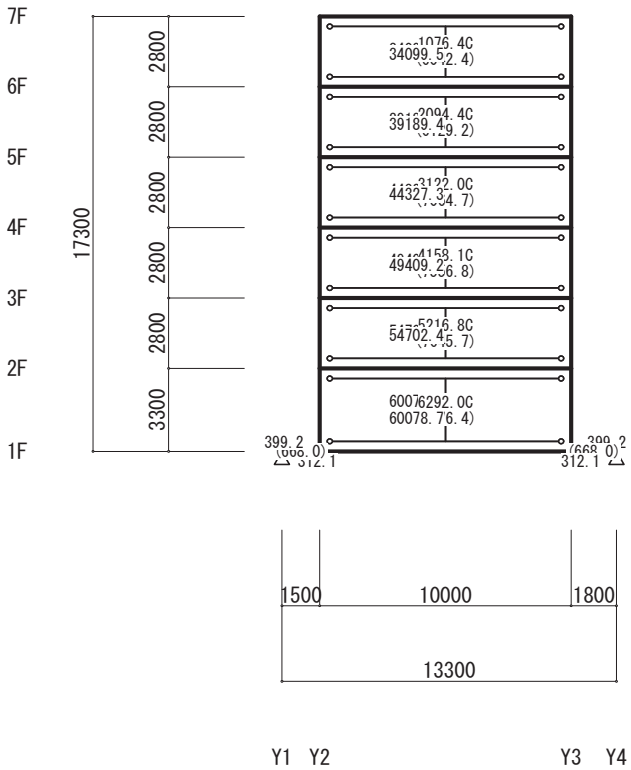

X3 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

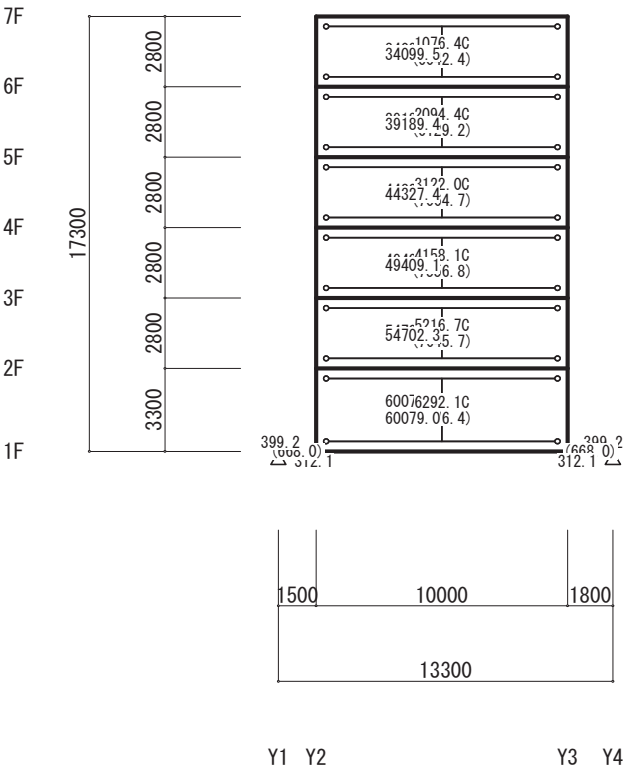

X4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

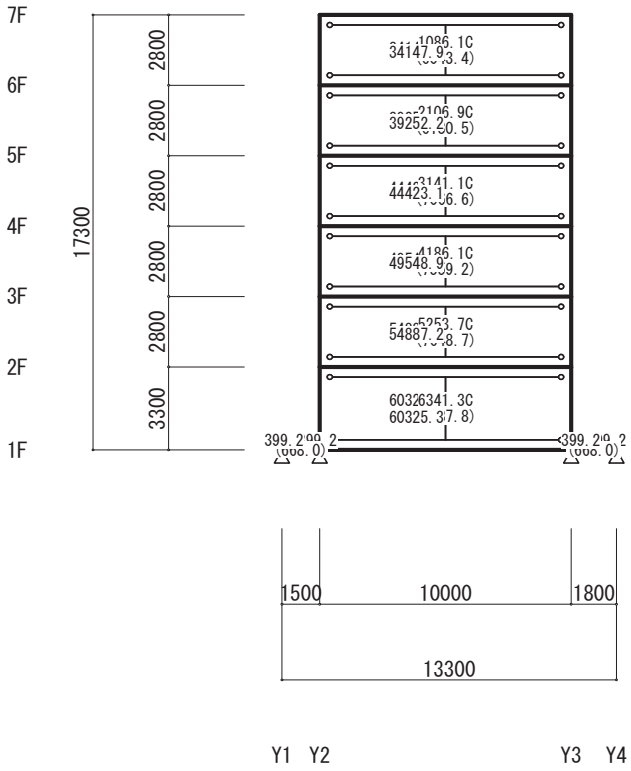

X5 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

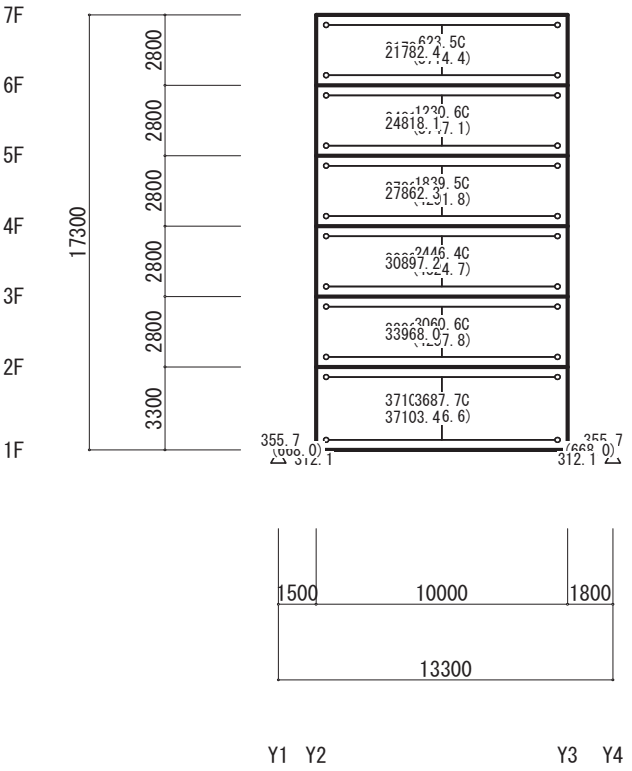

X6 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

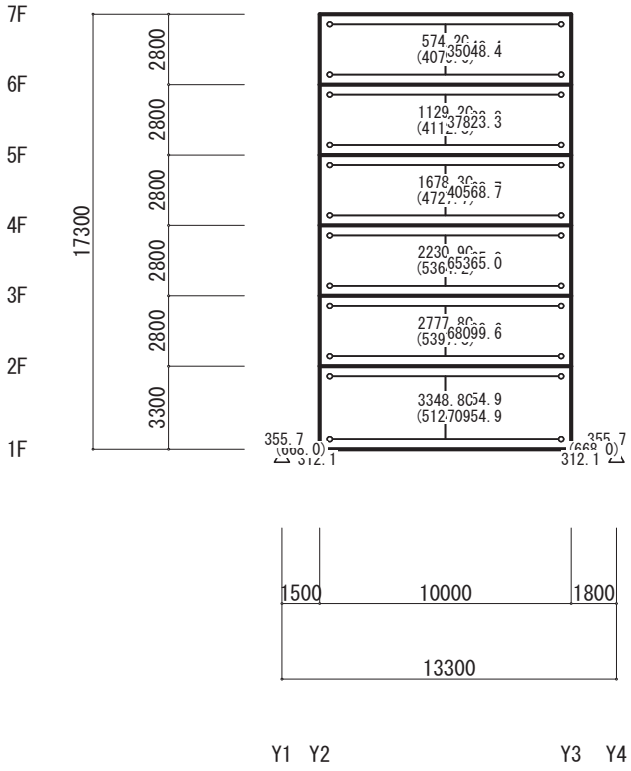

X1 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

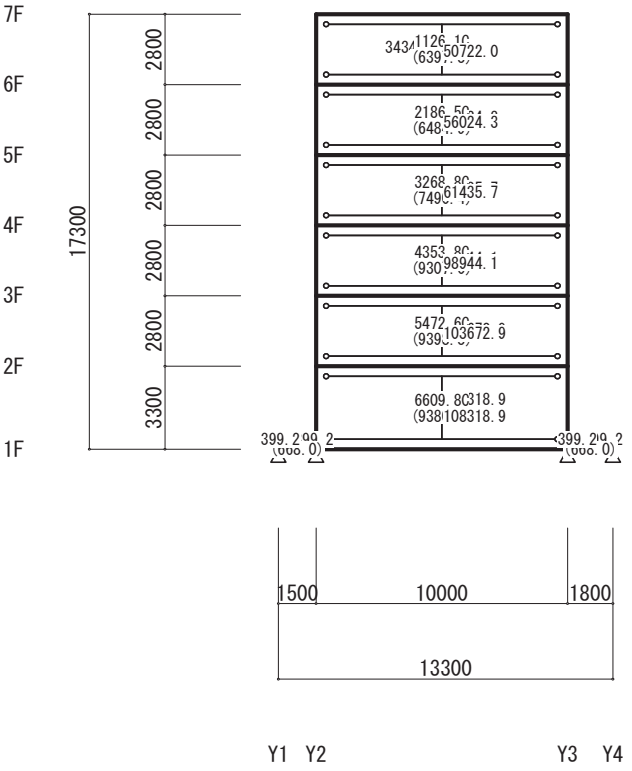

X2 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

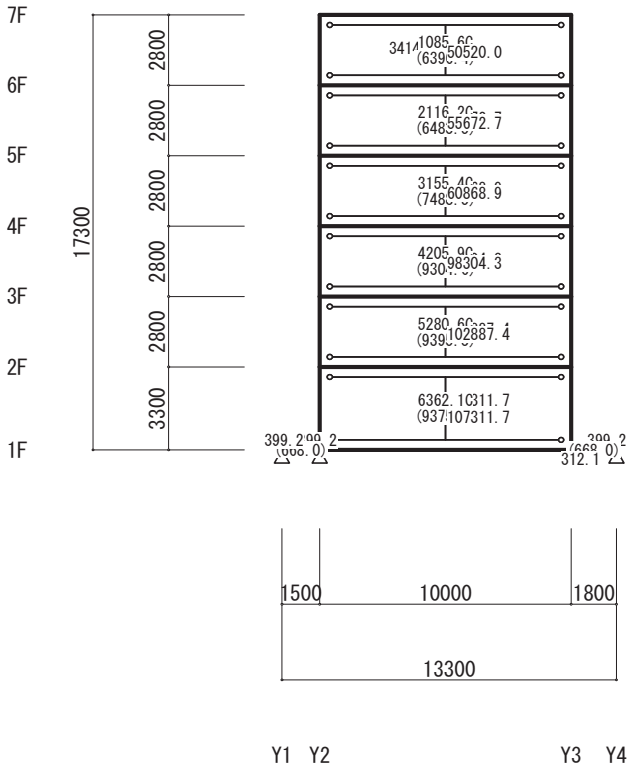

X3 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

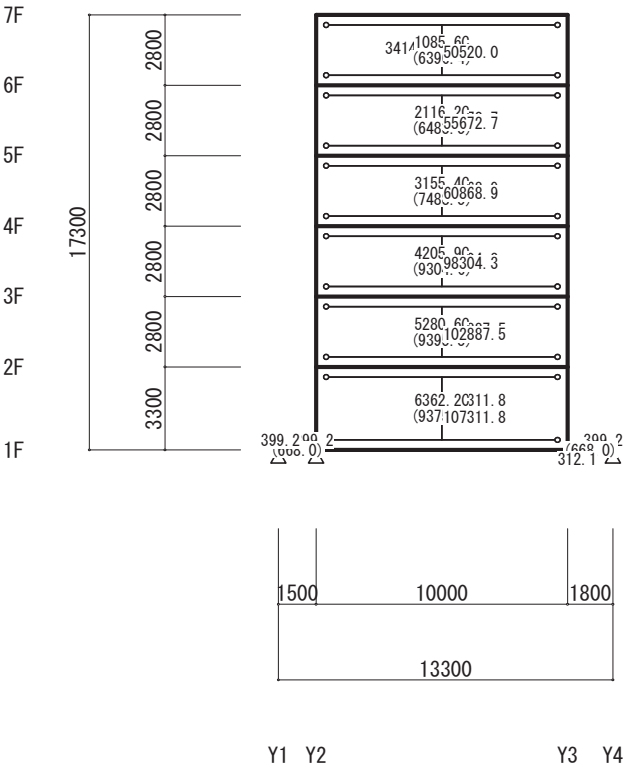

X4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

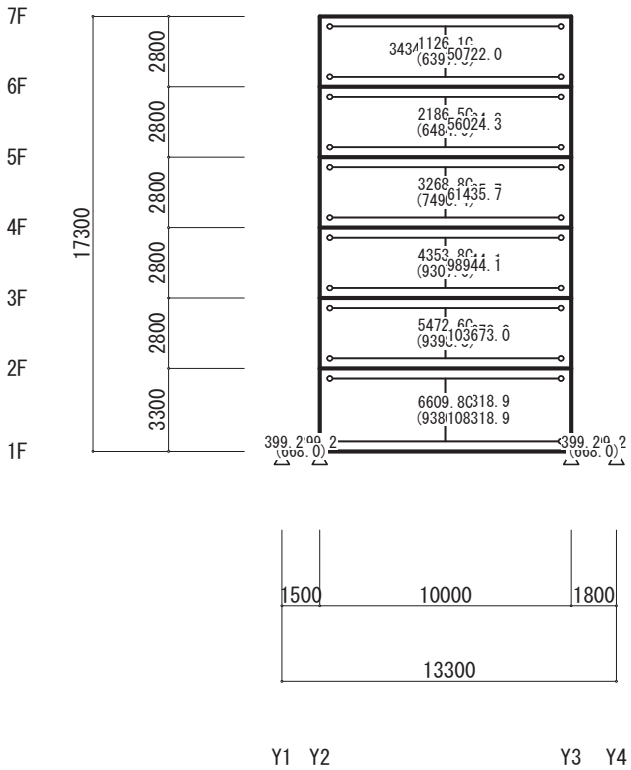

X5 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

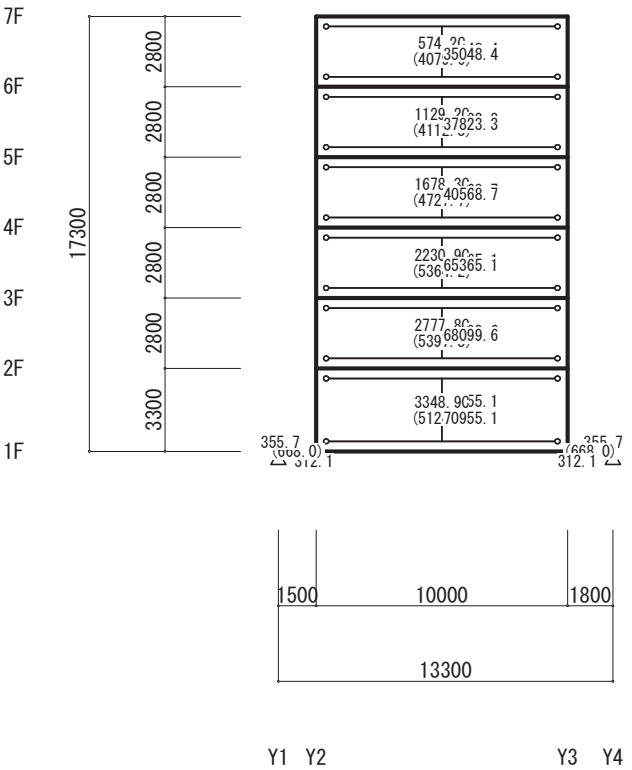

X6 フレーム（S=1/300）

U-3.3.2　部材の終局強度表（Ds算定時）

L,R　：はり左端、右端
B,T　：柱　柱脚、柱頭
　　：壁　壁脚、壁頭

Mcr　：ひび割れモーメント　(kN･m)
αcrm：曲げに対するひびわれ時剛性比
Mu　：危険断面位置曲げ耐力(壁柱は軸心)　(kN･m)
　（＊：ハンチ端、継手位置、Ｌｏ/４位置の耐力により耐力低減がされている）
βm　：曲げに対する降伏後剛性比（部材降伏後の曲げ剛性の初期剛性に対する比率）
Qcr　：ひび割れせん断耐力　(kN)
αcrs：せん断に対するひびわれ時剛性比
Qsu　：せん断耐力　(kN)
βs　：せん断に対する降伏後剛性比（部材降伏後のせん断剛性の初期剛性に対する比率）
Nu　：柱・壁柱軸力(長期考慮)　(kN)
Nuc　：最大圧縮強度　(kN)
Nut　：最大引張強度　(kN)
Nutb　：ブレース引張耐力　(kN)
Nuc1　：ブレース右上がり部材圧縮耐力　(kN)
Nuc2　：ブレース左上がり部材圧縮耐力　(kN)
Nu1　：ブレース右上がり部材軸耐力　(kN)
Nu2　：ブレース左上がり部材軸耐力　(kN)
βnt　：ブレース引張に対する降伏後剛性比（部材降伏後のブレース引張の剛性の初期剛性に対する比率）
βnc　：ブレース圧縮に対する降伏後剛性比（部材降伏後のブレース圧縮の剛性の初期剛性に対する比率）

※柱は終局時部材応力の向きに合わせてMuを出力しています。
　（柱頭：右側引張り状態が正　柱脚：左側引張り状態が正）

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度（ Ｘ方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	X1	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X2	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X3	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X4	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X5	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					

==========

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度（ Ｘ方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
7F	X1	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
6F	X1	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	X4	LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
5F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
4F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
3F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
2F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
1F	X1	LRU	1235.9	1.10E-01	4029.2	1.00E-05	1027.3	1.00E+00	2415.0	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X2	LRU	1235.9	1.11E-01	4029.2	1.00E-05	1313.9	1.00E+00	2890.1	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X3	LRU	1235.9	1.11E-01	4029.2	1.00E-05	1365.7	1.00E+00	2992.9	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X4	LRU	1235.9	1.11E-01	4029.2	1.00E-05	1334.7	1.00E+00	2930.7	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X5	LRU	1235.9	1.10E-01	4029.2	1.00E-05	1479.9	1.00E+00	3244.0	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	X1	T	310.0	9207.4	---	---	446.4	1.00E-04	290.6	1.00E+00	523.3	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	446.4					
	X2	T	798.7	8475.3	---	---	672.0	1.00E-04	292.5	1.00E+00	651.2	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	672.0					
	X3	T	780.6	8475.3	---	---	667.8	1.00E-04	292.6	1.00E+00	651.5	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	667.8					

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	X4	T	770.1	8475.3	---	---	665.5	1.00E-04	291.4	1.00E+00	650.0	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	665.5					
	X5	T	768.6	8475.3	---	---	665.1	1.00E-04	293.4	1.00E+00	652.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	665.1					
	X6	T	461.4	9207.4	---	---	489.3	1.00E-04	327.6	1.00E+00	566.6	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	489.3					
5F	X1	T	497.8	9207.4	---	---	499.6	1.00E-04	328.1	1.00E+00	570.2	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	499.6					
	X2	T	1063.7	8475.3	---	---	731.3	1.00E-04	352.8	1.00E+00	731.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	731.3					
	X3	T	1016.9	8475.3	---	---	721.6	1.00E-04	346.5	1.00E+00	723.2	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	721.6					
	X4	T	931.6	8475.3	---	---	702.2	1.00E-04	344.7	1.00E+00	721.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	702.2					
	X5	T	885.7	8475.3	---	---	691.7	1.00E-04	343.7	1.00E+00	720.0	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	691.7					
	X6	T	692.5	9207.4	---	---	547.8	1.00E-04	382.1	1.00E+00	637.5	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	547.8					
4F	X1	T	781.2	11884.9	---	---	588.2	1.00E-04	445.8	1.00E+00	714.8	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	588.2					
	X2	T	1592.0	10712.9	---	---	860.8	1.00E-04	433.6	1.00E+00	832.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	860.8					
	X3	T	1462.8	10712.9	---	---	837.6	1.00E-04	426.8	1.00E+00	825.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	837.6					
	X4	T	1284.4	10712.9	---	---	797.0	1.00E-04	421.7	1.00E+00	819.7	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	797.0					
	X5	T	1179.2	10712.9	---	---	773.1	1.00E-04	418.5	1.00E+00	816.7	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	773.1					
	X6	T	896.3	11884.9	---	---	616.4	1.00E-04	452.6	1.00E+00	729.0	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	616.4					
3F	X1	T	1099.8	11884.9	---	---	666.3	1.00E-04	478.7	1.00E+00	817.1	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	666.3					
	X2	T	2113.1	10712.9	---	---	945.4	1.00E-04	476.5	1.00E+00	879.0	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	945.4					
	X3	T	1911.2	10712.9	---	---	912.6	1.00E-04	466.2	1.00E+00	868.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	912.6					
	X4	T	1619.6	10712.9	---	---	865.3	1.00E-04	458.3	1.00E+00	859.7	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	865.3					
	X5	T	1442.6	10712.9	---	---	833.0	1.00E-04	452.1	1.00E+00	853.5	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	833.0					
	X6	T	1176.7	11884.9	---	---	685.1	1.00E-04	475.0	1.00E+00	819.6	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	685.1					
2F	X1	T	1496.5	11884.9	---	---	763.5	1.00E-04	430.3	1.00E+00	760.6	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	763.5					
	X2	T	2702.4	10712.9	---	---	1021.0	1.00E-04	500.4	1.00E+00	901.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	1021.0					
	X3	T	2383.3	10712.9	---	---	989.4	1.00E-04	485.0	1.00E+00	884.5	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	989.4					
	X4	T	1934.4	10712.9	---	---	916.4	1.00E-04	474.2	1.00E+00	872.9	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	916.4					
	X5	T	1645.2	10712.9	---	---	869.4	1.00E-04	465.0	1.00E+00	863.2	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	869.4					
	X6	T	1484.8	11884.9	---	---	760.6	1.00E-04	466.1	1.00E+00	802.3	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	760.6					
1F	X1	T	2562.1	11884.9	---	---	974.6	1.00E-04	425.8	1.00E+00	764.3	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	974.6					
	X2	T	4246.0	10712.9	---	---	1107.0	1.00E-04	437.9	1.00E+00	846.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	1107.0					
	X3	T	3854.1	10712.9	---	---	1096.4	1.00E-04	423.3	1.00E+00	826.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	1096.4					
	X4	T	3286.2	10712.9	---	---	1077.9	1.00E-04	411.0	1.00E+00	810.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	1077.9					
	X5	T	2842.7	10712.9	---	---	1034.7	1.00E-04	399.7	1.00E+00	795.4	1.00E-04

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	X5	B		-1762.4	---	---	1034.7					
	X6	T	2424.4	11884.9	---	---	950.5	1.00E-04	384.7	1.00E+00	709.7	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	950.5					

==========

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
7F	X1	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X2	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X3	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X4	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X5	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
6F	X1	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X2	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X3	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X4	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X5	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
5F	X1	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X2	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X3	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X4	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X5	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
4F	X1	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X2	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X3	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X4	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X5	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
3F	X1	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X2	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X3	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X4	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X5	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
2F	X1	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
	X2	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
2F	X3	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
	X4	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
	X5	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
1F	X1	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1268.4	1.00E+00	2804.4	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X2	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1285.1	1.00E+00	2835.2	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X3	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1282.2	1.00E+00	2829.9	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X4	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1279.0	1.00E+00	2823.8	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X5	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1298.6	1.00E+00	2860.7	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	X1	T	134.3	21964.8	---	---	1289.9	1.00E-04	515.3	1.00E+00	1122.1	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	-1289.9					
	X2	T	729.3	24272.8	---	---	4686.3	1.00E-04	825.3	1.00E+00	1936.3	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-4686.3					
	X3	T	758.7	24272.8	---	---	4708.8	1.00E-04	829.6	1.00E+00	1944.4	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-4708.8					
	X4	T	780.3	24272.8	---	---	4725.5	1.00E-04	830.7	1.00E+00	1946.3	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-4725.5					
	X5	T	786.2	24272.8	---	---	4729.9	1.00E-04	827.8	1.00E+00	1940.2	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-4729.9					
	X6	T	680.7	21964.8	---	---	3580.4	1.00E-04	1133.8	1.00E+00	2375.6	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	-3580.4					
5F	X1	T	86.4	21964.8	---	---	1274.1	1.00E-04	556.5	1.00E+00	1171.2	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	3008.9					
	X2	T	1079.9	24272.8	---	---	4901.0	1.00E-04	929.9	1.00E+00	2261.7	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-4901.0					
	X3	T	1196.1	24272.8	---	---	4967.6	1.00E-04	934.3	1.00E+00	2269.6	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-4967.6					
	X4	T	1286.0	24272.8	---	---	5019.0	1.00E-04	938.6	1.00E+00	2276.3	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-5019.0					
	X5	T	1308.1	24272.8	---	---	5031.7	1.00E-04	943.5	1.00E+00	2281.2	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-5031.7					
	X6	T	1243.3	21964.8	---	---	4051.6	1.00E-04	636.6	1.00E+00	1272.6	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	-4051.6					
4F	X1	T	-105.1	28444.4	---	---	1225.7	1.00E-04	774.7	1.00E+00	1476.1	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	2930.7					
	X2	T	1386.2	31230.5	---	---	5605.5	1.00E-04	1073.2	1.00E+00	2775.5	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	5605.5					
	X3	T	1694.4	31230.5	---	---	5842.0	1.00E-04	1082.9	1.00E+00	2789.9	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	5842.0					
	X4	T	1863.8	31230.5	---	---	5972.0	1.00E-04	1092.6	1.00E+00	2803.4	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	5972.0					
	X5	T	1954.8	31230.5	---	---	6041.9	1.00E-04	1103.2	1.00E+00	2816.4	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	6041.9					
	X6	T	1695.6	28444.4	---	---	4774.6	1.00E-04	896.2	1.00E+00	1607.3	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	1789.1					
3F	X1	T	-374.1	30647.7	---	---	1863.6	1.00E-04	779.4	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	4886.5					
	X2	T	1708.0	43328.6	---	---	7567.2	1.00E-04	1405.4	1.00E+00	4647.7	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	7567.2					
	X3	T	2244.1	43328.6	---	---	7796.4	1.00E-04	1422.4	1.00E+00	4674.1	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	7796.4					
	X4	T	2564.5	43328.6	---	---	7925.9	1.00E-04	1439.6	1.00E+00	4697.9	1.00E-04

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
3F	X4	B		-6776.9	---	---	7925.9					
	X5	T	2746.1	43328.6	---	---	7999.1	1.00E-04	1457.9	1.00E+00	4720.0	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	7999.1					
	X6	T	2396.2	30647.7	---	---	-2711.8	1.00E-04	954.8	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	2711.8					
2F	X1	T	-736.2	30647.7	---	---	-4583.3	1.00E-04	619.3	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	4583.3					
	X2	T	2117.5	43328.6	---	---	-7742.3	1.00E-04	1436.4	1.00E+00	3991.7	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	7742.3					
	X3	T	2874.5	43328.6	---	---	-8050.9	1.00E-04	1461.2	1.00E+00	4027.0	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	8050.9					
	X4	T	3413.0	43328.6	---	---	-8268.0	1.00E-04	1486.3	1.00E+00	4061.9	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	8268.0					
	X5	T	3696.7	43328.6	---	---	-8382.3	1.00E-04	1512.7	1.00E+00	4094.9	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	8382.3					
	X6	T	3525.6	30647.7	---	---	-2989.5	1.00E-04	832.1	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	2989.5					
1F	X1	T	-797.5	30647.7	---	---	-4531.3	1.00E-04	1197.2	1.00E+00	3398.7	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	4531.3					
	X2	T	3200.0	43328.6	---	---	-8182.1	1.00E-04	1328.2	1.00E+00	3666.9	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	8182.1					
	X3	T	4445.1	43328.6	---	---	-8684.0	1.00E-04	1357.6	1.00E+00	3711.4	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	8684.0					
	X4	T	5154.6	43328.6	---	---	-8970.0	1.00E-04	1388.7	1.00E+00	3758.9	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	8970.0					
	X5	T	5579.2	43328.6	---	---	-9141.1	1.00E-04	1420.9	1.00E+00	3808.3	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	9141.1					
	X6	T	5591.1	30647.7	---	---	-3355.4	1.00E-04	801.7	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	3355.4					

==========

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	X1	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X2	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X3	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X4	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X5	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	X1	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X2	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X3	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X4	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X5	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					

==========

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
7F	X1	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
6F	X1	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
5F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
4F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
3F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
2F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
1F	X1	LRU	1235.9	1.10E-01	4029.2	1.00E-05	1479.9	1.00E+00	3244.0	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X2	LRU	1235.9	1.11E-01	4029.2	1.00E-05	1334.7	1.00E+00	2930.7	1.00E-05

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	X2	LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X3	LRU	1235.9	1.11E-01	4029.2	1.00E-05	1365.7	1.00E+00	2992.9	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X4	LRU	1235.9	1.11E-01	4029.2	1.00E-05	1313.9	1.00E+00	2890.1	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X5	LRU	1235.9	1.10E-01	4029.2	1.00E-05	1027.3	1.00E+00	2415.0	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	X1	T	461.4	9207.4	---	---	-489.3	1.00E-04	327.6	1.00E+00	566.6	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-489.3					
	X2	T	768.6	8475.3	---	---	-665.1	1.00E-04	293.4	1.00E+00	652.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-665.1					
	X3	T	770.1	8475.3	---	---	-665.5	1.00E-04	291.4	1.00E+00	650.0	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-665.5					
	X4	T	780.6	8475.3	---	---	-667.8	1.00E-04	292.6	1.00E+00	651.5	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-667.8					
	X5	T	798.7	8475.3	---	---	-672.0	1.00E-04	292.5	1.00E+00	651.2	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-672.0					
	X6	T	310.0	9207.4	---	---	-446.4	1.00E-04	290.6	1.00E+00	523.3	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-446.4					
5F	X1	T	692.5	9207.4	---	---	-547.8	1.00E-04	382.1	1.00E+00	637.5	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-547.8					
	X2	T	885.7	8475.3	---	---	-691.7	1.00E-04	343.7	1.00E+00	720.0	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-691.7					
	X3	T	931.6	8475.3	---	---	-702.2	1.00E-04	344.7	1.00E+00	721.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-702.2					
	X4	T	1016.9	8475.3	---	---	-721.6	1.00E-04	346.5	1.00E+00	723.2	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-721.6					
	X5	T	1063.7	8475.3	---	---	-731.3	1.00E-04	352.8	1.00E+00	731.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-731.3					
	X6	T	497.8	9207.4	---	---	-499.6	1.00E-04	328.1	1.00E+00	570.2	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-499.6					
4F	X1	T	896.3	11884.9	---	---	-616.4	1.00E-04	452.6	1.00E+00	729.0	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-616.4					
	X2	T	1179.2	10712.9	---	---	-773.1	1.00E-04	418.5	1.00E+00	816.7	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-773.1					
	X3	T	1284.4	10712.9	---	---	-797.0	1.00E-04	421.7	1.00E+00	819.7	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-797.0					
	X4	T	1462.8	10712.9	---	---	-837.6	1.00E-04	426.8	1.00E+00	825.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-837.6					
	X5	T	1592.0	10712.9	---	---	-860.8	1.00E-04	433.6	1.00E+00	832.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-860.8					
	X6	T	781.1	11884.9	---	---	-588.2	1.00E-04	445.8	1.00E+00	714.8	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-588.2					
3F	X1	T	1176.7	11884.9	---	---	-685.1	1.00E-04	475.0	1.00E+00	819.6	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-685.1					
	X2	T	1442.6	10712.9	---	---	-833.0	1.00E-04	452.1	1.00E+00	853.5	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-833.0					
	X3	T	1619.6	10712.9	---	---	-865.3	1.00E-04	458.3	1.00E+00	859.7	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-865.3					
	X4	T	1911.2	10712.9	---	---	-912.6	1.00E-04	466.2	1.00E+00	868.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-912.6					
	X5	T	2113.1	10712.9	---	---	-945.4	1.00E-04	476.5	1.00E+00	879.0	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-945.4					
	X6	T	1099.8	11884.9	---	---	-666.3	1.00E-04	478.7	1.00E+00	817.1	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-666.3					
2F	X1	T	1484.8	11884.9	---	---	-760.6	1.00E-04	466.1	1.00E+00	802.3	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-760.6					
	X2	T	1645.2	10712.9	---	---	-869.4	1.00E-04	465.0	1.00E+00	863.2	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-869.4					

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
2F	X3	T	1934.4	10712.9	---	---	-916.4	1.00E-04	474.2	1.00E+00	872.9	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-916.4					
	X4	T	2383.3	10712.9	---	---	-989.4	1.00E-04	485.0	1.00E+00	884.5	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-989.4					
	X5	T	2702.4	10712.9	---	---	-1021.0	1.00E-04	500.4	1.00E+00	901.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-1021.0					
	X6	T	1496.5	11884.9	---	---	-763.5	1.00E-04	430.3	1.00E+00	760.6	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-763.5					
1F	X1	T	2424.4	11884.9	---	---	-950.5	1.00E-04	384.7	1.00E+00	709.7	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-950.5					
	X2	T	2842.7	10712.9	---	---	-1034.7	1.00E-04	399.7	1.00E+00	795.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-1034.7					
	X3	T	3286.2	10712.9	---	---	-1077.9	1.00E-04	411.0	1.00E+00	810.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-1077.9					
	X4	T	3854.1	10712.9	---	---	-1096.4	1.00E-04	423.3	1.00E+00	826.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-1096.4					
	X5	T	4246.0	10712.9	---	---	-1107.0	1.00E-04	437.9	1.00E+00	846.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-1107.0					
	X6	T	2562.1	11884.9	---	---	-974.6	1.00E-04	425.8	1.00E+00	764.3	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-974.6					

==========

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
7F	X1	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X2	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X3	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X4	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X5	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
6F	X1	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X2	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X3	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X4	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X5	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
5F	X1	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X2	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X3	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X4	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X5	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
4F	X1	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X2	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X3	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X4	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｘ方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
4F	X4	LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X5	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
3F	X1	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X2	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X3	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X4	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X5	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
2F	X1	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
	X2	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
	X3	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
	X4	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
	X5	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
1F	X1	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1298.6	1.00E+00	2860.7	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X2	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1279.0	1.00E+00	2823.8	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X3	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1282.2	1.00E+00	2829.9	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X4	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1285.1	1.00E+00	2835.2	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X5	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1268.4	1.00E+00	2804.4	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ Ｘ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	X1	T	680.7	21964.8	---	---	-3580.4	1.00E-04	1133.8	1.00E+00	2375.6	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	3580.4					
	X2	T	786.2	24272.8	---	---	-4729.9	1.00E-04	827.8	1.00E+00	1940.2	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	4729.9					
	X3	T	780.3	24272.8	---	---	-4725.4	1.00E-04	830.7	1.00E+00	1946.3	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	4725.4					
	X4	T	758.7	24272.8	---	---	-4708.8	1.00E-04	829.6	1.00E+00	1944.4	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	4708.8					
	X5	T	729.3	24272.8	---	---	-4686.3	1.00E-04	825.3	1.00E+00	1936.3	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	4686.3					
	X6	T	134.3	21964.8	---	---	-1289.9	1.00E-04	515.3	1.00E+00	1122.1	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	1289.9					
5F	X1	T	1243.3	21964.8	---	---	-4051.6	1.00E-04	636.6	1.00E+00	1272.6	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	4051.6					
	X2	T	1308.1	24272.8	---	---	-5031.7	1.00E-04	943.5	1.00E+00	2281.2	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	5031.7					
	X3	T	1285.9	24272.8	---	---	-5019.0	1.00E-04	938.6	1.00E+00	2276.3	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	5019.0					
	X4	T	1196.1	24272.8	---	---	-4967.6	1.00E-04	934.3	1.00E+00	2269.6	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	4967.6					
	X5	T	1079.9	24272.8	---	---	-4901.0	1.00E-04	929.9	1.00E+00	2261.7	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	4901.0					
	X6	T	86.4	21964.8	---	---	-1274.0	1.00E-04	556.5	1.00E+00	1171.2	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	-3008.9					
4F	X1	T	1695.6	28444.4	---	---	-4774.7	1.00E-04	896.2	1.00E+00	1607.3	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	-1789.1					

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
4F	X2	T	1954.8	31230.5	---	---	-6041.9	1.00E-04	1103.2	1.00E+00	2816.4	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-6041.9					
	X3	T	1863.8	31230.5	---	---	-5972.0	1.00E-04	1092.6	1.00E+00	2803.4	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-5972.0					
	X4	T	1694.4	31230.5	---	---	-5842.0	1.00E-04	1082.9	1.00E+00	2789.9	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-5842.0					
	X5	T	1386.2	31230.5	---	---	-5605.4	1.00E-04	1073.2	1.00E+00	2775.5	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-5605.4					
	X6	T	-105.1	28444.4	---	---	-1225.7	1.00E-04	774.7	1.00E+00	1476.1	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	-2930.7					
3F	X1	T	2396.2	30647.7	---	---	2711.8	1.00E-04	954.8	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	-2711.8					
	X2	T	2746.1	43328.6	---	---	-7999.1	1.00E-04	1457.9	1.00E+00	4720.0	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-7999.1					
	X3	T	2564.5	43328.6	---	---	-7925.9	1.00E-04	1439.6	1.00E+00	4697.9	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-7925.9					
	X4	T	2244.1	43328.6	---	---	-7796.4	1.00E-04	1422.4	1.00E+00	4674.1	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-7796.4					
	X5	T	1708.0	43328.6	---	---	-7567.2	1.00E-04	1405.4	1.00E+00	4647.7	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-7567.2					
	X6	T	-374.1	30647.7	---	---	-1863.6	1.00E-04	779.4	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	-4886.5					
2F	X1	T	3525.7	30647.7	---	---	2989.5	1.00E-04	832.1	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	-2989.5					
	X2	T	3696.7	43328.6	---	---	8382.3	1.00E-04	1512.7	1.00E+00	4094.9	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-8382.3					
	X3	T	3413.0	43328.6	---	---	8268.0	1.00E-04	1486.3	1.00E+00	4061.9	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-8268.0					
	X4	T	2874.5	43328.6	---	---	8050.9	1.00E-04	1461.2	1.00E+00	4027.0	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-8050.9					
	X5	T	2117.5	43328.6	---	---	7742.2	1.00E-04	1436.4	1.00E+00	3991.7	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-7742.2					
	X6	T	-736.2	30647.7	---	---	4583.3	1.00E-04	619.3	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	-4583.3					
1F	X1	T	5591.1	30647.7	---	---	3355.4	1.00E-04	801.7	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	-3355.4					
	X2	T	5579.2	43328.6	---	---	9141.2	1.00E-04	1420.9	1.00E+00	3808.3	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-9141.2					
	X3	T	5154.6	43328.6	---	---	8970.0	1.00E-04	1388.7	1.00E+00	3758.9	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-8970.0					
	X4	T	4445.1	43328.6	---	---	8684.0	1.00E-04	1357.6	1.00E+00	3711.4	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-8684.0					
	X5	T	3199.9	43328.6	---	---	8182.1	1.00E-04	1328.2	1.00E+00	3666.9	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-8182.1					
	X6	T	-797.5	30647.7	---	---	4531.3	1.00E-04	1197.2	1.00E+00	3398.7	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	-4531.3					

==========

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	X1	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X2	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X3	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X4	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X5	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	69.4	5.71E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	6.45E-02	312.1					
	Y3	LRU	69.4	6.75E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	7.82E-02	312.1					

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	623.5	---	---	-21782.4	1.00E-05	1805.9	8.57E-02	3714.4	1.00E-05
		B		---	---	21782.4					
5F	Y2	T	1230.6	---	---	-24818.1	1.00E-05	1947.8	8.05E-02	3747.1	1.00E-05
		B		---	---	24818.1					
4F	Y2	T	1839.5	---	---	-27862.3	1.00E-05	2341.9	7.46E-02	4291.8	1.00E-05
		B		---	---	27862.3					
3F	Y2	T	2446.4	---	---	-30897.1	1.00E-05	2470.6	7.07E-02	4324.7	1.00E-05
		B		---	---	30897.1					
2F	Y2	T	3060.6	---	---	-33967.9	1.00E-05	2594.2	6.48E-02	4257.8	1.00E-05
		B		---	---	33967.9					
1F	Y2	T	3687.7	---	---	-37103.2	1.00E-05	2714.9	5.44E-02	4016.6	1.00E-05
		B		---	---	37103.2					

==========

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1086.1	---	---	-34147.9	1.00E-05	2933.9	8.62E-02	6043.4	1.00E-05
		B		---	---	34147.9					
5F	Y2	T	2106.9	---	---	-39252.2	1.00E-05	3273.6	7.87E-02	6130.5	1.00E-05
		B		---	---	39252.2					
4F	Y2	T	3141.1	---	---	-44423.1	1.00E-05	3996.6	7.18E-02	7066.6	1.00E-05
		B		---	---	44423.1					
3F	Y2	T	4186.1	---	---	-49549.0	1.00E-05	4434.3	6.81E-02	7559.2	1.00E-05
		B		---	---	49549.0					
2F	Y2	T	5253.7	---	---	-54887.1	1.00E-05	4729.3	6.32E-02	7648.7	1.00E-05
		B		---	---	54887.1					
1F	Y2	T	6341.1	---	---	-60323.9	1.00E-05	5011.4	5.24E-02	7287.8	1.00E-05
		B		---	---	60323.9					

==========

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1076.4	---	---	-34099.5	1.00E-05	2929.9	8.63E-02	6042.4	1.00E-05

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Y方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	B		---	---	34099.5					
5F	Y2	T	2094.4	---	---	-39189.4	1.00E-05	3268.5	7.88E-02	6129.2	1.00E-05
		B		---	---	39189.4					
4F	Y2	T	3122.0	---	---	-44327.3	1.00E-05	3989.8	7.19E-02	7064.7	1.00E-05
		B		---	---	44327.3					
3F	Y2	T	4158.1	---	---	-49409.2	1.00E-05	4426.2	6.83E-02	7556.8	1.00E-05
		B		---	---	49409.2					
2F	Y2	T	5216.8	---	---	-54702.4	1.00E-05	4719.9	6.34E-02	7645.7	1.00E-05
		B		---	---	54702.4					
1F	Y2	T	6292.0	---	---	-60078.7	1.00E-05	5000.6	5.24E-02	7276.4	1.00E-05
		B		---	---	60078.7					

==========

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Y方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Y方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1076.4	---	---	-34099.5	1.00E-05	2929.9	8.63E-02	6042.4	1.00E-05
		B		---	---	34099.5					
5F	Y2	T	2094.4	---	---	-39189.4	1.00E-05	3268.5	7.88E-02	6129.2	1.00E-05
		B		---	---	39189.4					
4F	Y2	T	3122.0	---	---	-44327.4	1.00E-05	3989.8	7.19E-02	7064.7	1.00E-05
		B		---	---	44327.4					
3F	Y2	T	4158.1	---	---	-49409.1	1.00E-05	4426.2	6.83E-02	7556.8	1.00E-05
		B		---	---	49409.1					
2F	Y2	T	5216.7	---	---	-54702.3	1.00E-05	4719.9	6.34E-02	7645.7	1.00E-05
		B		---	---	54702.3					
1F	Y2	T	6292.1	---	---	-60079.0	1.00E-05	5000.6	5.24E-02	7276.4	1.00E-05
		B		---	---	60079.0					

==========

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Y方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Y方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1086.1	---	---	-34147.9	1.00E-05	2933.9	8.62E-02	6043.4	1.00E-05
		B		---	---	34147.9					
5F	Y2	T	2106.9	---	---	-39252.2	1.00E-05	3273.6	7.87E-02	6130.5	1.00E-05
		B		---	---	39252.2					
4F	Y2	T	3141.1	---	---	-44423.1	1.00E-05	3996.6	7.18E-02	7066.6	1.00E-05
		B		---	---	44423.1					
3F	Y2	T	4186.1	---	---	-49548.9	1.00E-05	4434.3	6.81E-02	7559.2	1.00E-05
		B		---	---	49548.9					
2F	Y2	T	5253.7	---	---	-54887.2	1.00E-05	4729.3	6.32E-02	7648.7	1.00E-05
		B		---	---	54887.2					
1F	Y2	T	6341.3	---	---	-60325.3	1.00E-05	5011.4	5.24E-02	7287.8	1.00E-05

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y2	B		---	---	60325.3					

==========

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	69.4	5.71E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	6.45E-02	312.1					
	Y3	LRU	69.4	6.75E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	7.82E-02	312.1					

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	623.5	---	---	-21782.4	1.00E-05	1805.9	8.57E-02	3714.4	1.00E-05
		B		---	---	21782.4					
5F	Y2	T	1230.6	---	---	-24818.1	1.00E-05	1947.8	8.05E-02	3747.1	1.00E-05
		B		---	---	24818.1					
4F	Y2	T	1839.5	---	---	-27862.3	1.00E-05	2341.9	7.46E-02	4291.8	1.00E-05
		B		---	---	27862.3					
3F	Y2	T	2446.4	---	---	-30897.2	1.00E-05	2470.6	7.07E-02	4324.7	1.00E-05
		B		---	---	30897.2					
2F	Y2	T	3060.6	---	---	-33968.0	1.00E-05	2594.2	6.48E-02	4257.8	1.00E-05
		B		---	---	33968.0					
1F	Y2	T	3687.7	---	---	-37103.4	1.00E-05	2714.9	5.44E-02	4016.6	1.00E-05
		B		---	---	37103.4					

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	69.4	5.71E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	6.45E-02	312.1					
	Y3	LRU	69.4	6.75E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	7.82E-02	312.1					

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	574.2	---	---	35048.4	1.00E-05	1805.9	9.23E-02	4079.6	1.00E-05
		B		---	---	-35048.4					
5F	Y2	T	1129.2	---	---	37823.3	1.00E-05	1947.8	8.76E-02	4112.8	1.00E-05
		B		---	---	-37823.3					
4F	Y2	T	1678.3	---	---	40568.7	1.00E-05	2341.9	8.22E-02	4727.7	1.00E-05
		B		---	---	-40568.7					
3F	Y2	T	2230.9	---	---	65365.0	1.00E-05	2470.6	8.74E-02	5364.2	1.00E-05
		B		---	---	-65365.0					
2F	Y2	T	2777.8	---	---	68099.6	1.00E-05	2594.2	8.44E-02	5397.8	1.00E-05
		B		---	---	-68099.6					
1F	Y2	T	3348.8	---	---	70954.9	1.00E-05	2714.9	7.70E-02	5124.5	1.00E-05
		B		---	---	-70954.9					

==========

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1126.1	---	---	-34347.8	1.00E-05	2933.9	9.03E-02	6397.3	1.00E-05
		B		---	---	-50722.0					
5F	Y2	T	2186.5	---	---	56024.3	1.00E-05	3273.6	8.32E-02	6484.9	1.00E-05
		B		---	---	-56024.3					
4F	Y2	T	3268.8	---	---	61435.7	1.00E-05	3996.6	7.67E-02	7490.4	1.00E-05
		B		---	---	-61435.7					
3F	Y2	T	4353.8	---	---	98944.1	1.00E-05	4434.3	8.48E-02	9307.0	1.00E-05
		B		---	---	-98944.1					
2F	Y2	T	5472.6	---	---	103672.9	1.00E-05	4729.3	8.08E-02	9398.3	1.00E-05
		B		---	---	-103672.9					
1F	Y2	T	6609.8	---	---	108318.9	1.00E-05	5011.4	7.61E-02	9380.4	1.00E-05
		B		---	---	-108318.9					

==========

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1085.6	---	---	-34145.8	1.00E-05	2929.9	9.04E-02	6396.4	1.00E-05
		B		---	---	-50520.0					
5F	Y2	T	2116.2	---	---	55672.7	1.00E-05	3268.5	8.33E-02	6483.5	1.00E-05
		B		---	---	-55672.7					
4F	Y2	T	3155.4	---	---	60868.9	1.00E-05	3989.8	7.68E-02	7488.5	1.00E-05
		B		---	---	-60868.9					
3F	Y2	T	4205.9	---	---	98304.3	1.00E-05	4426.2	8.49E-02	9304.6	1.00E-05
		B		---	---	-98304.3					
2F	Y2	T	5280.6	---	---	102887.4	1.00E-05	4719.9	8.09E-02	9395.3	1.00E-05
		B		---	---	-102887.4					
1F	Y2	T	6362.1	---	---	107311.7	1.00E-05	5000.6	7.62E-02	9375.4	1.00E-05
		B		---	---	-107311.7					

==========

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1085.6	---	---	-34145.8	1.00E-05	2929.9	9.04E-02	6396.4	1.00E-05
		B		---	---	-50520.0					
5F	Y2	T	2116.2	---	---	55672.7	1.00E-05	3268.5	8.33E-02	6483.5	1.00E-05
		B		---	---	-55672.7					
4F	Y2	T	3155.4	---	---	60868.9	1.00E-05	3989.8	7.68E-02	7488.5	1.00E-05
		B		---	---	-60868.9					
3F	Y2	T	4205.9	---	---	98304.3	1.00E-05	4426.2	8.49E-02	9304.6	1.00E-05
		B		---	---	-98304.3					
2F	Y2	T	5280.6	---	---	102887.5	1.00E-05	4719.9	8.09E-02	9395.3	1.00E-05
		B		---	---	-102887.5					

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y2	T	6362.2	---	---	107311.8	1.00E-05	5000.6	7.62E-02	9375.4	1.00E-05
		B		---	---	-107311.8					

==========

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1126.1	---	---	-34347.9	1.00E-05	2933.9	9.03E-02	6397.3	1.00E-05
		B		---	---	-50722.0					
5F	Y2	T	2186.5	---	---	56024.3	1.00E-05	3273.6	8.32E-02	6484.9	1.00E-05
		B		---	---	-56024.3					
4F	Y2	T	3268.8	---	---	61435.7	1.00E-05	3996.6	7.67E-02	7490.4	1.00E-05
		B		---	---	-61435.7					
3F	Y2	T	4353.8	---	---	98944.1	1.00E-05	4434.3	8.48E-02	9307.0	1.00E-05
		B		---	---	-98944.1					
2F	Y2	T	5472.6	---	---	103673.0	1.00E-05	4729.3	8.08E-02	9398.3	1.00E-05
		B		---	---	-103673.0					
1F	Y2	T	6609.8	---	---	108318.9	1.00E-05	5011.4	7.61E-02	9380.4	1.00E-05
		B		---	---	-108318.9					

==========

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	69.4	5.71E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	6.45E-02	312.1					
	Y3	LRU	69.4	6.75E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	7.82E-02	312.1					

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	574.2	---	---	35048.4	1.00E-05	1805.9	9.23E-02	4079.6	1.00E-05
		B		---	---	-35048.4					
5F	Y2	T	1129.2	---	---	37823.3	1.00E-05	1947.8	8.76E-02	4112.8	1.00E-05
		B		---	---	-37823.3					
4F	Y2	T	1678.3	---	---	40568.7	1.00E-05	2341.9	8.22E-02	4727.7	1.00E-05
		B		---	---	-40568.7					
3F	Y2	T	2230.9	---	---	65365.1	1.00E-05	2470.6	8.74E-02	5364.2	1.00E-05
		B		---	---	-65365.1					
2F	Y2	T	2777.8	---	---	68099.6	1.00E-05	2594.2	8.44E-02	5397.8	1.00E-05
		B		---	---	-68099.6					
1F	Y2	T	3348.9	---	---	70955.1	1.00E-05	2714.9	7.70E-02	5124.5	1.00E-05
		B		---	---	-70955.1					

U-3.3.3　水平バネ強度表（Ds算定時）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-3.4　終局時ヒンジ図（Ds算定時）

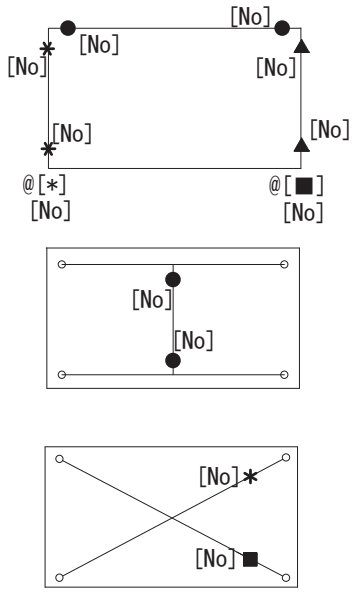

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

[No]　：崩壊荷重ステップ数
@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

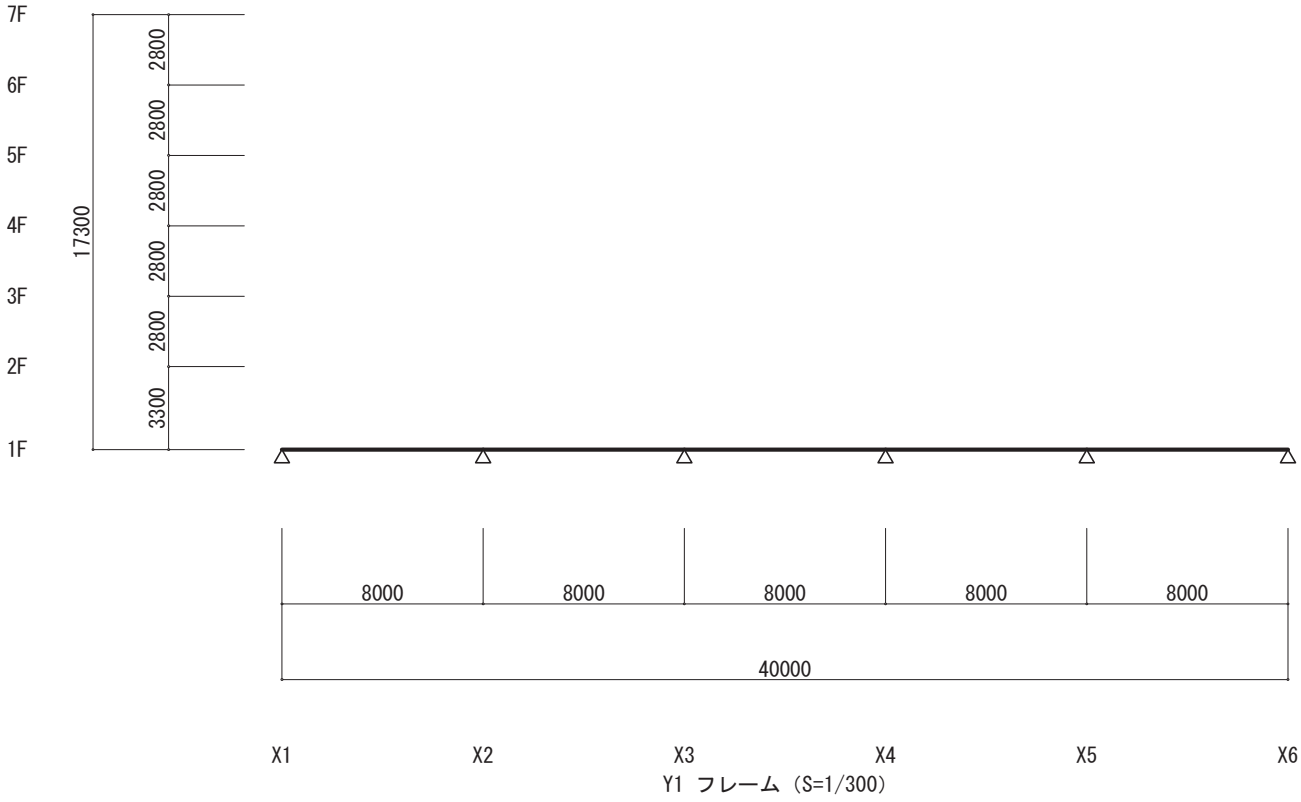

Y1 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

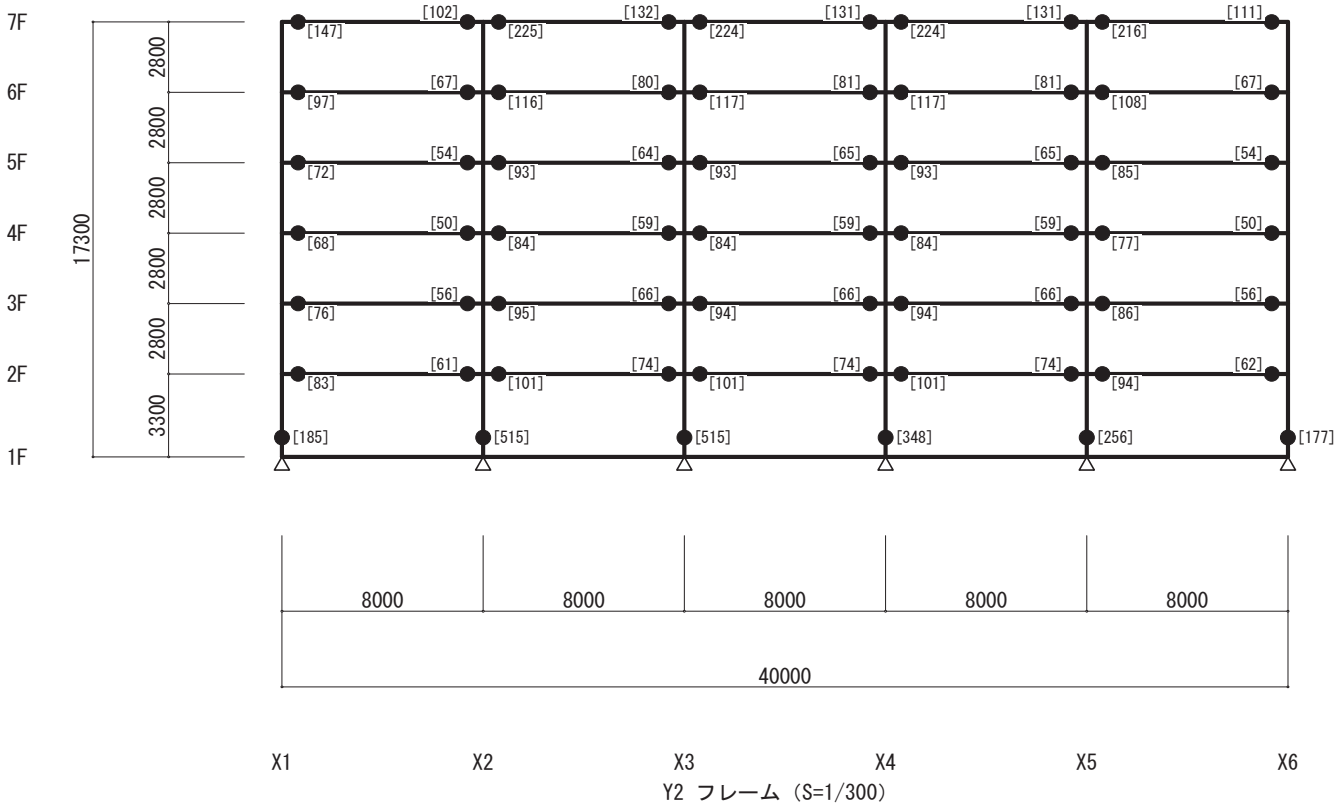

Y2 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

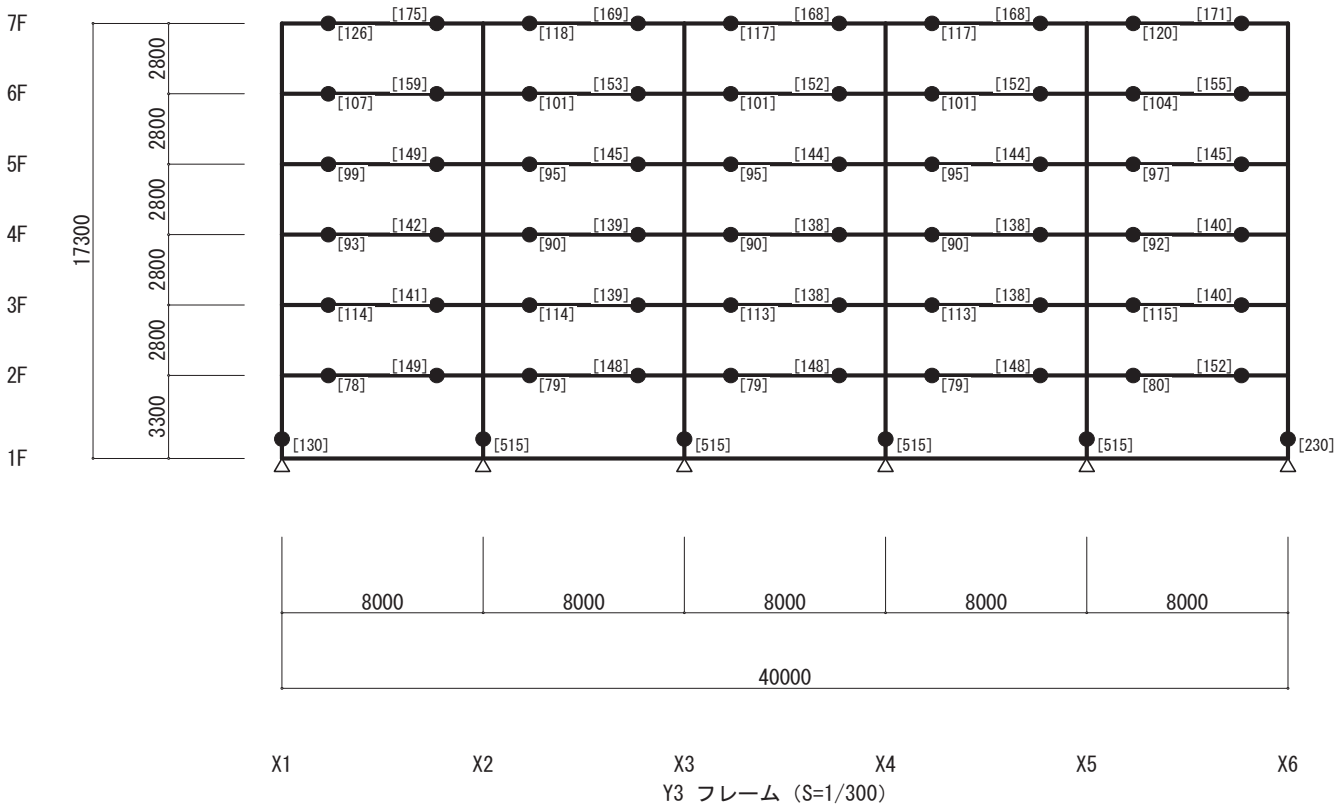

Y3 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

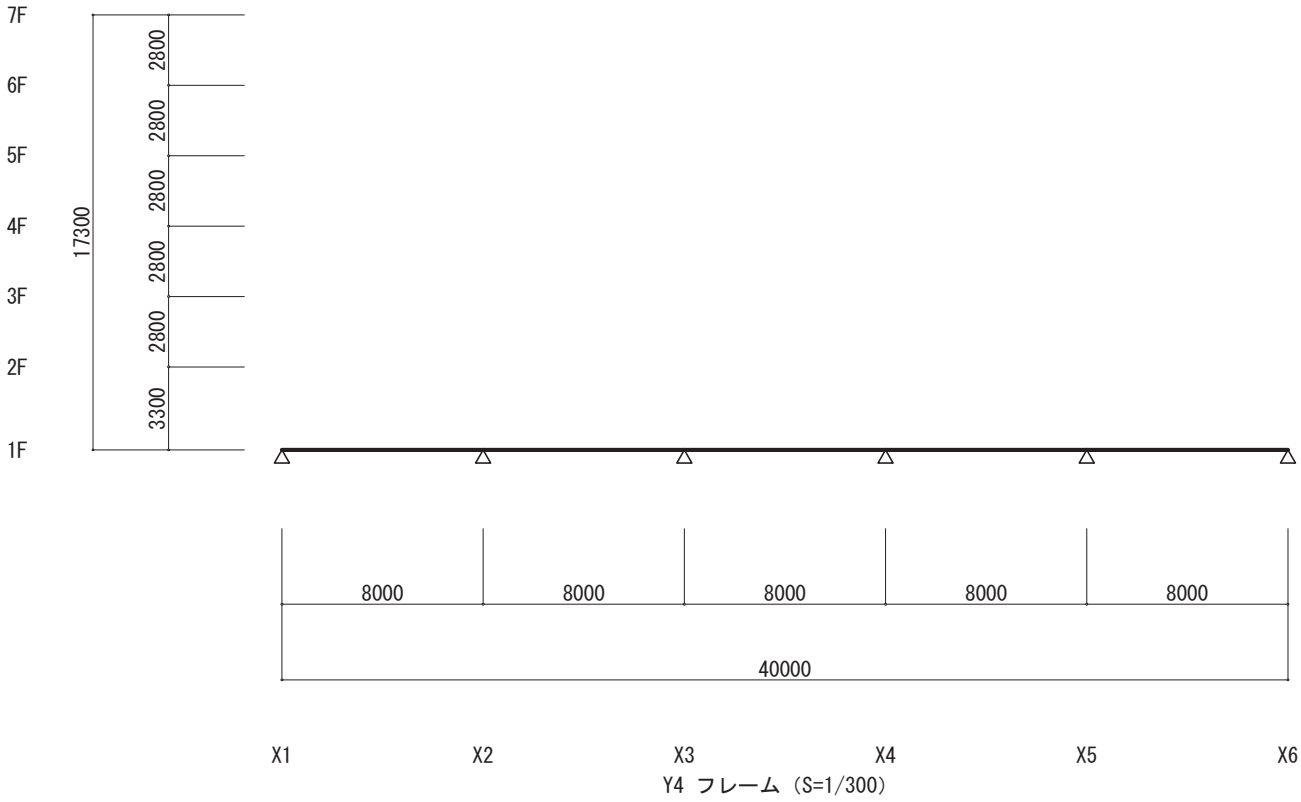

Y4 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

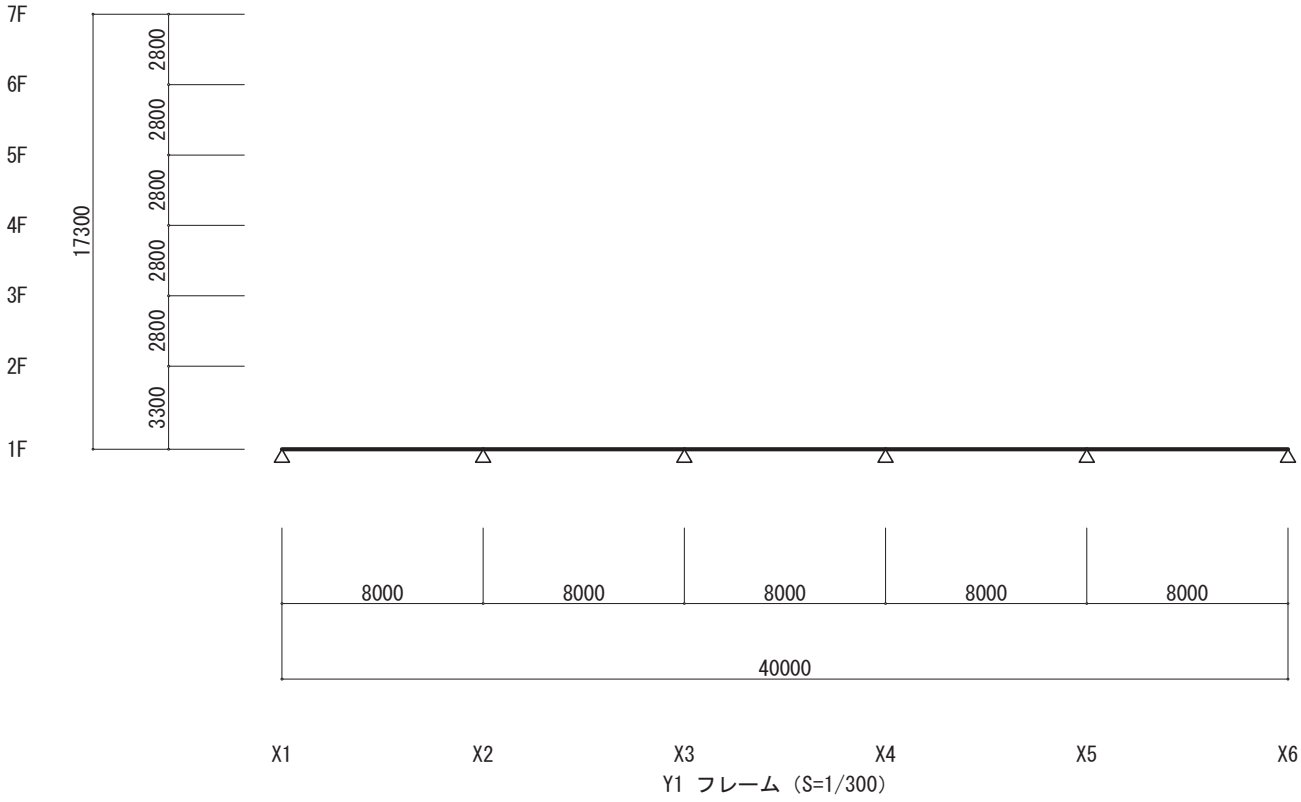

Y1 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

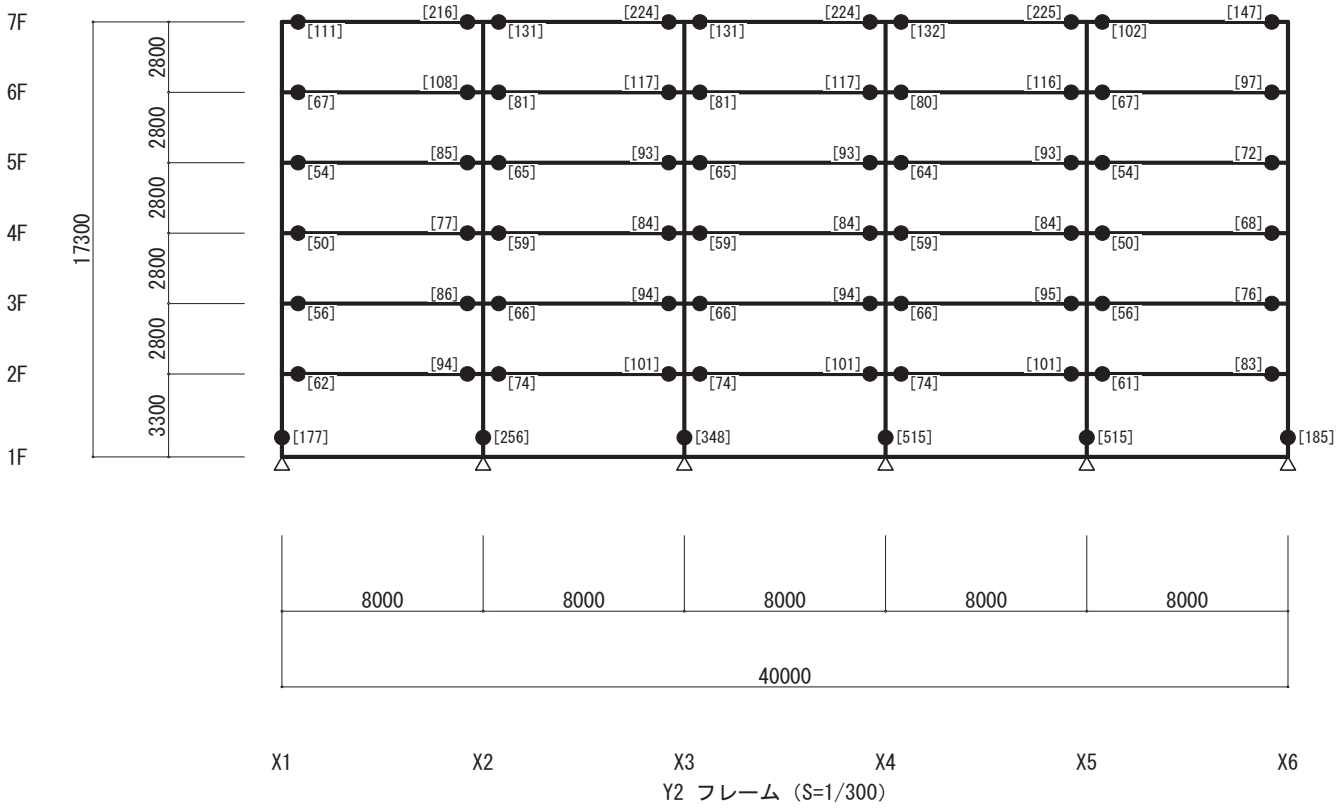

Y2 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

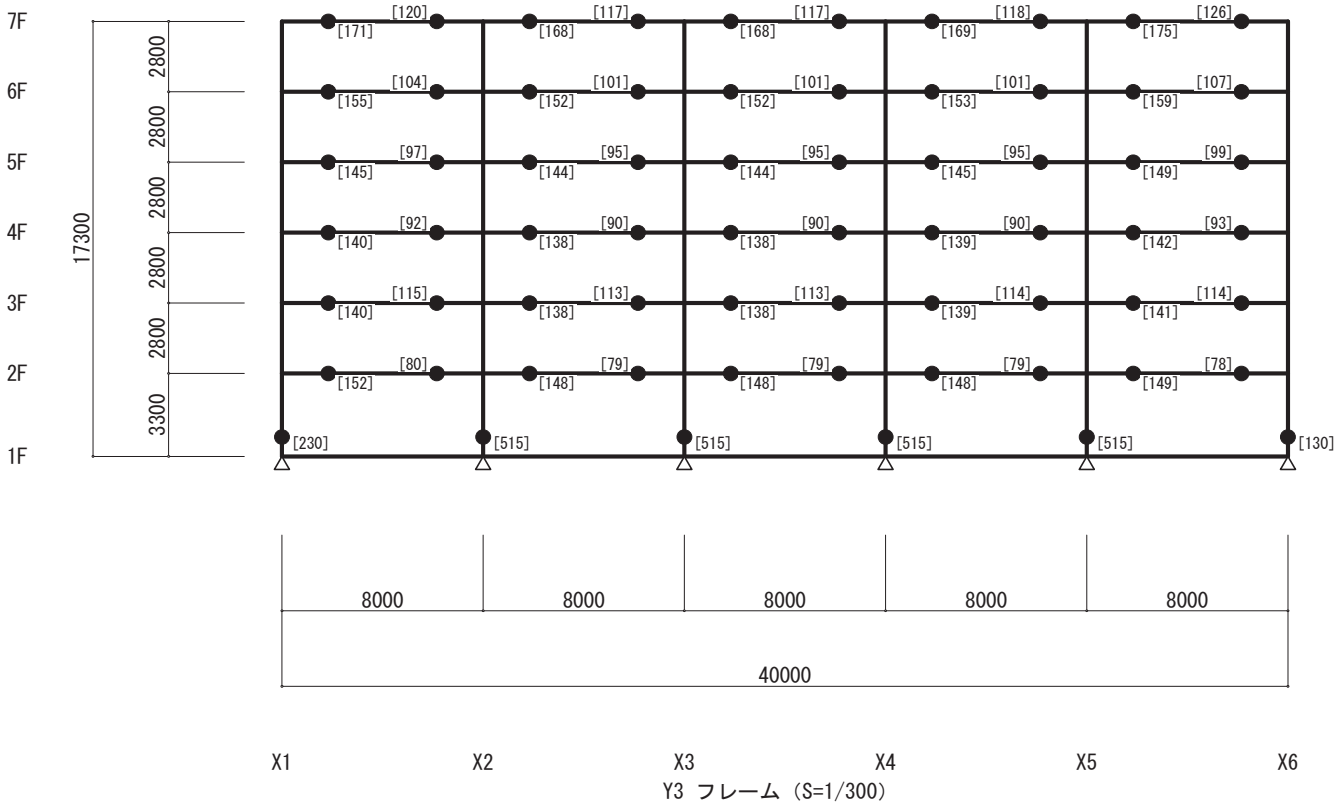

Y3 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

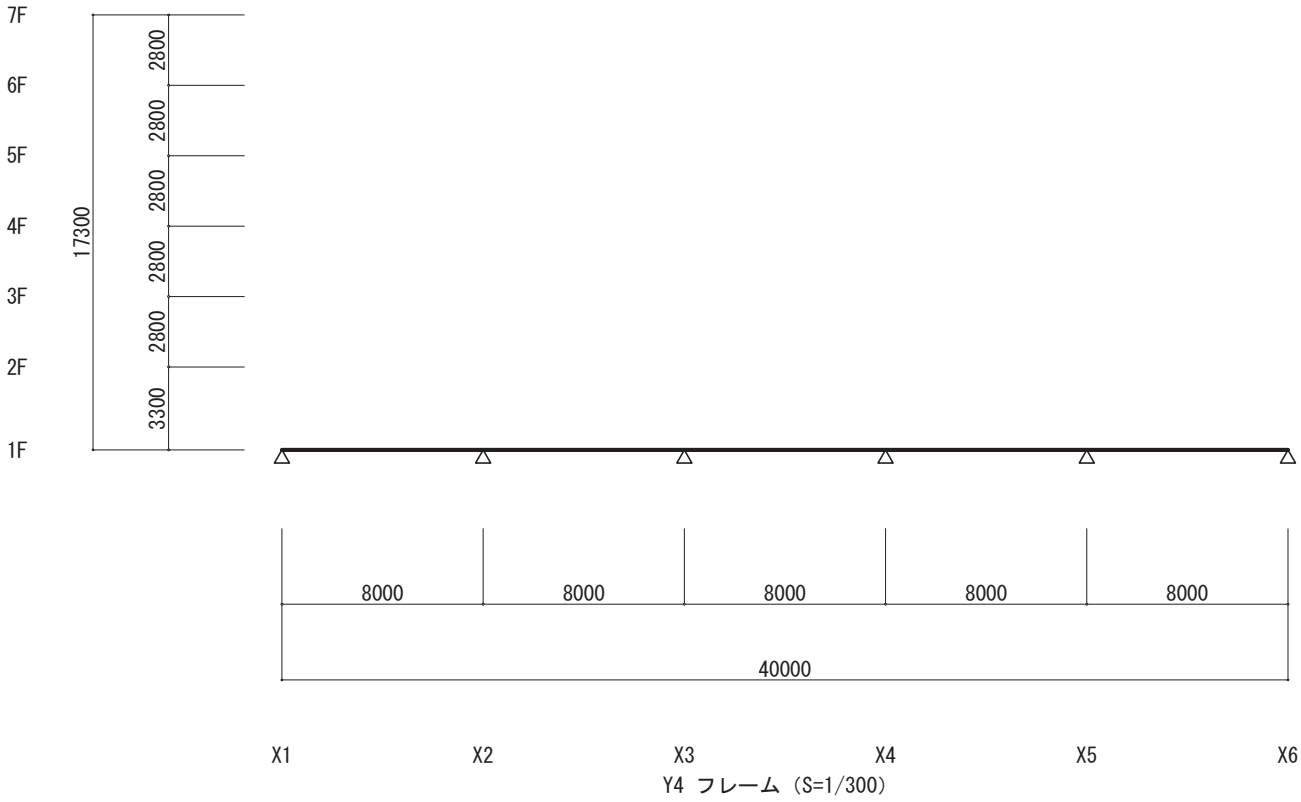

Y4 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

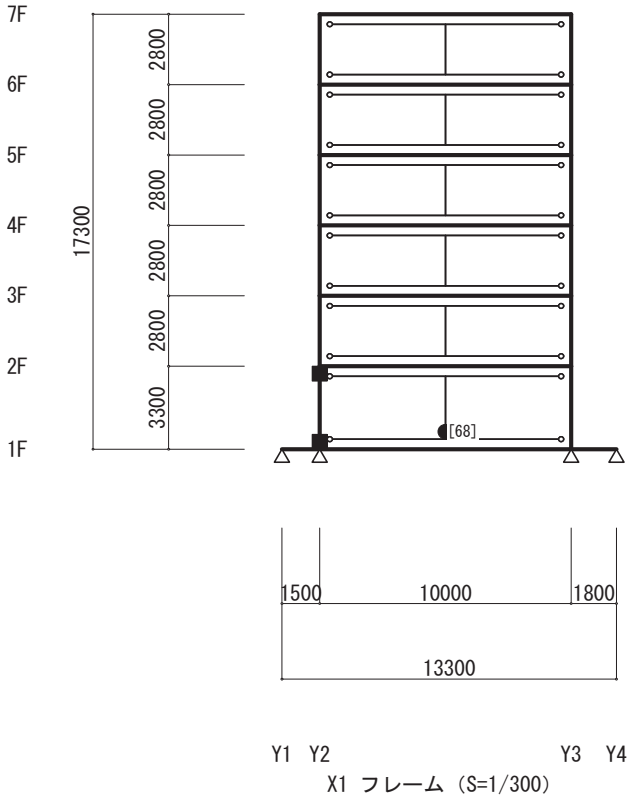

X1 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

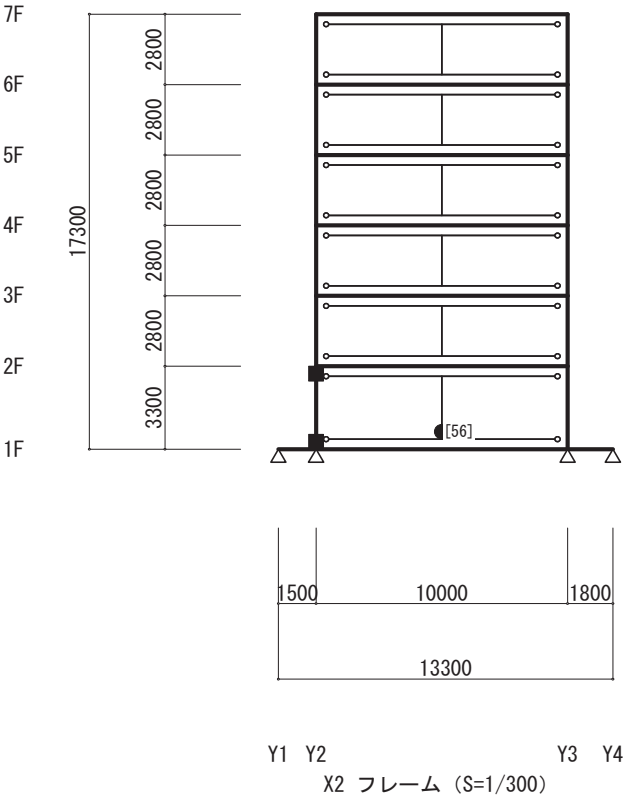

X2 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

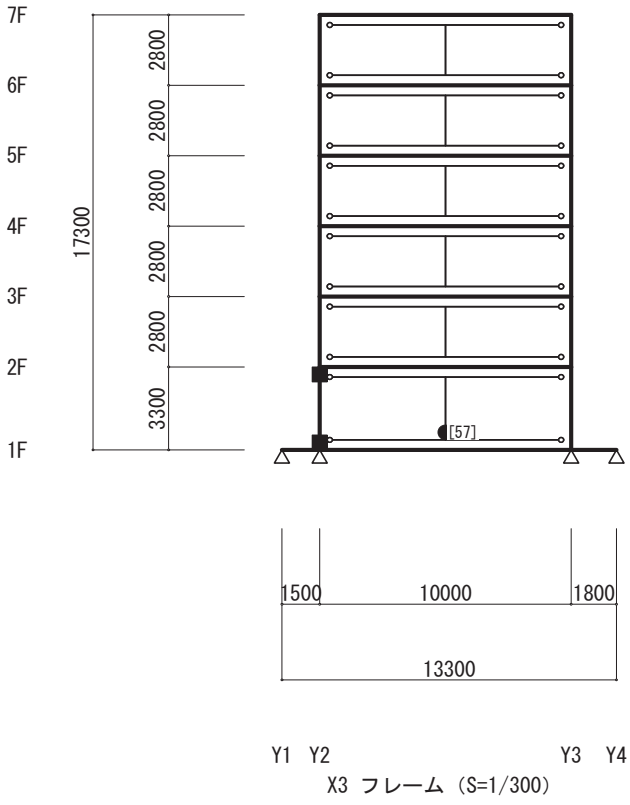

X3 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

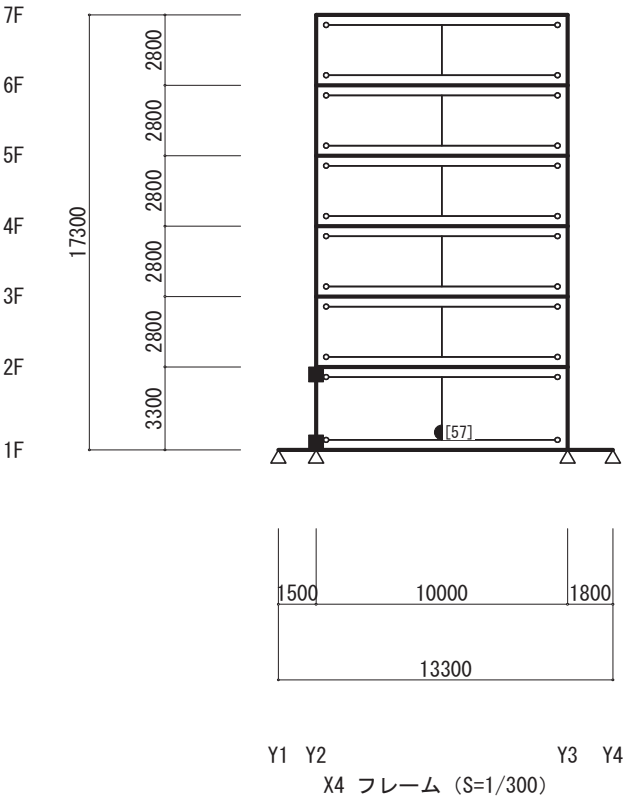

X4 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

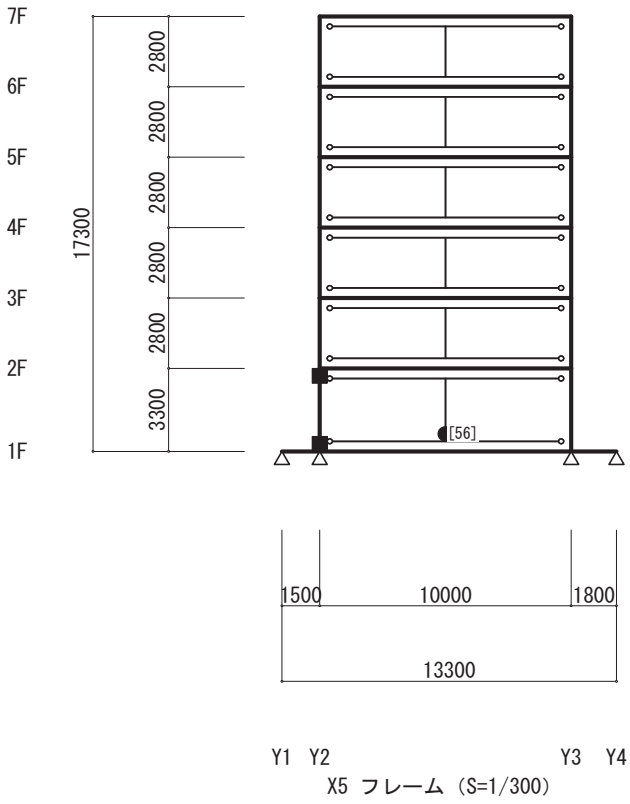

X5 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

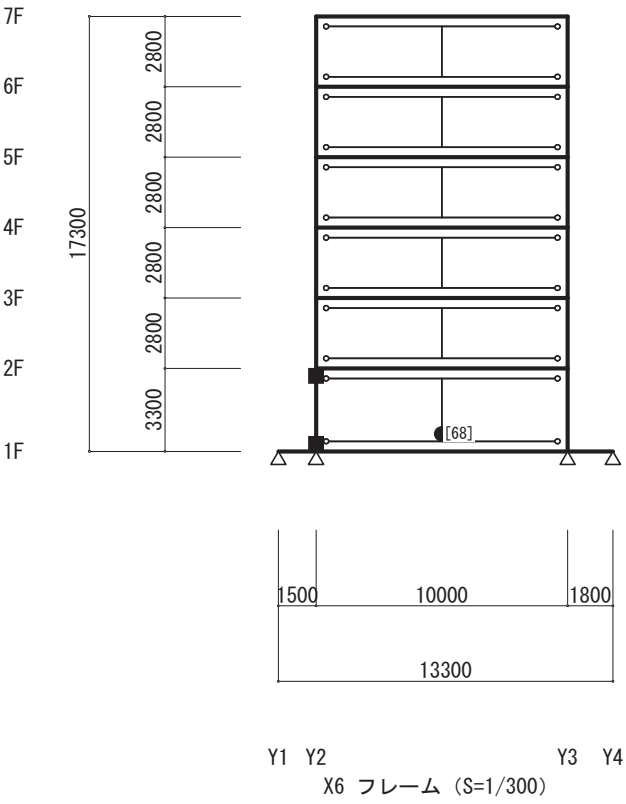

X6 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

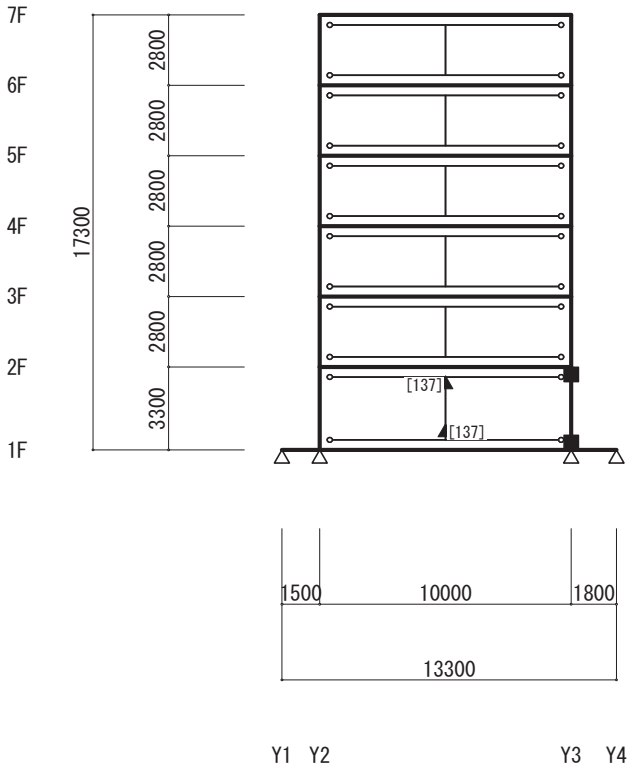

X1 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

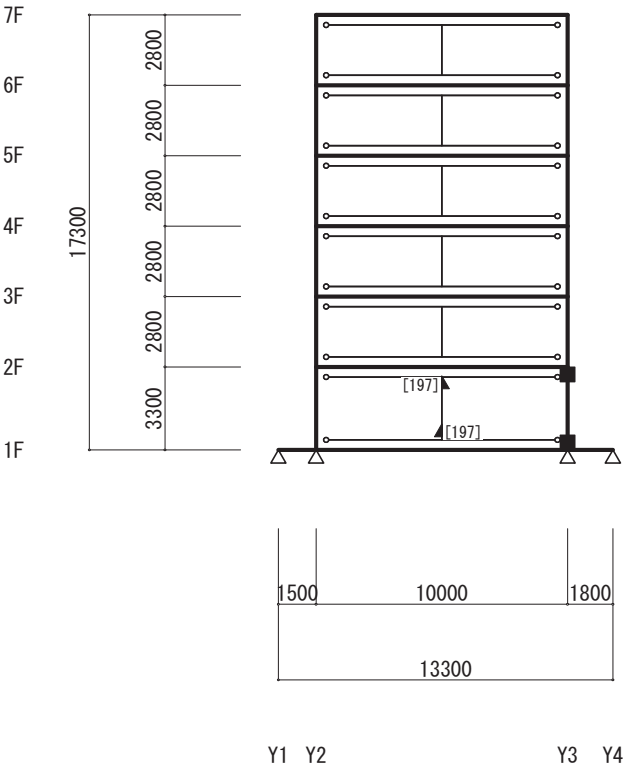

X2 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

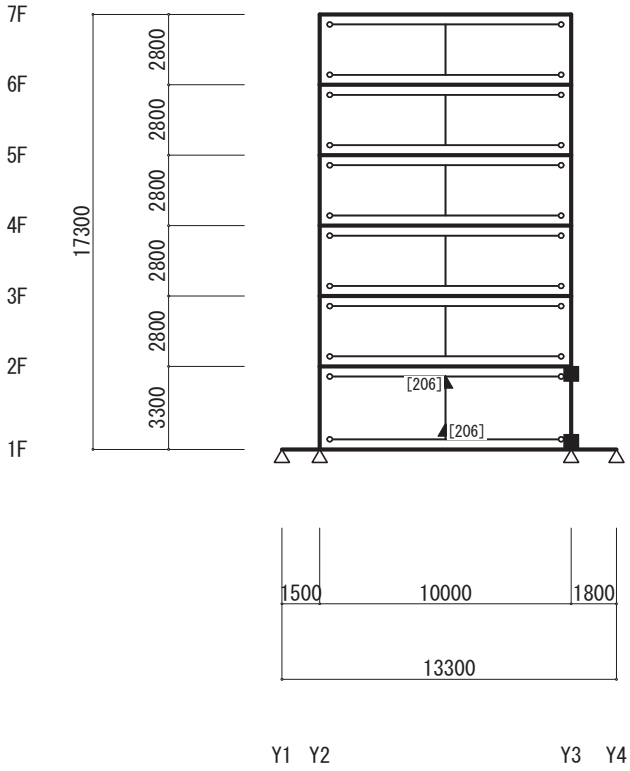

X3 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

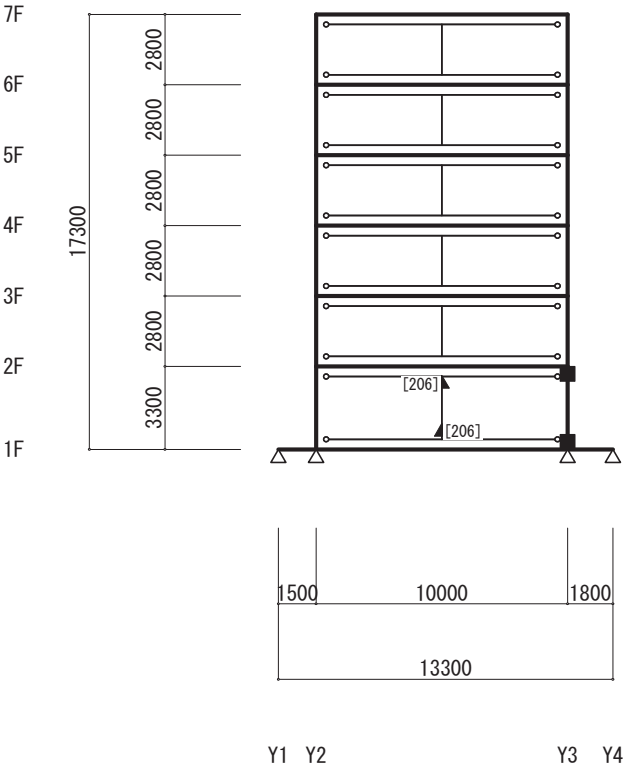

X4 フレーム（S=1/300）

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

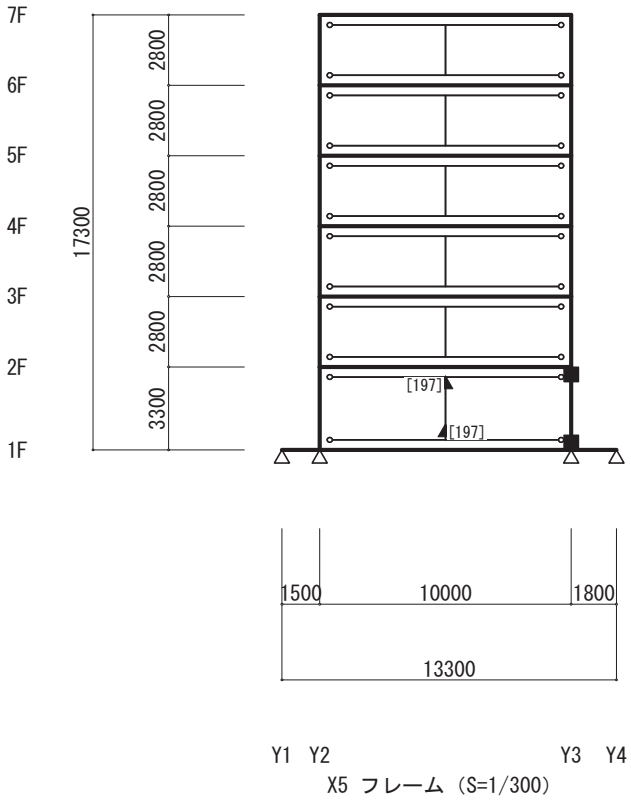

ヒンジ図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

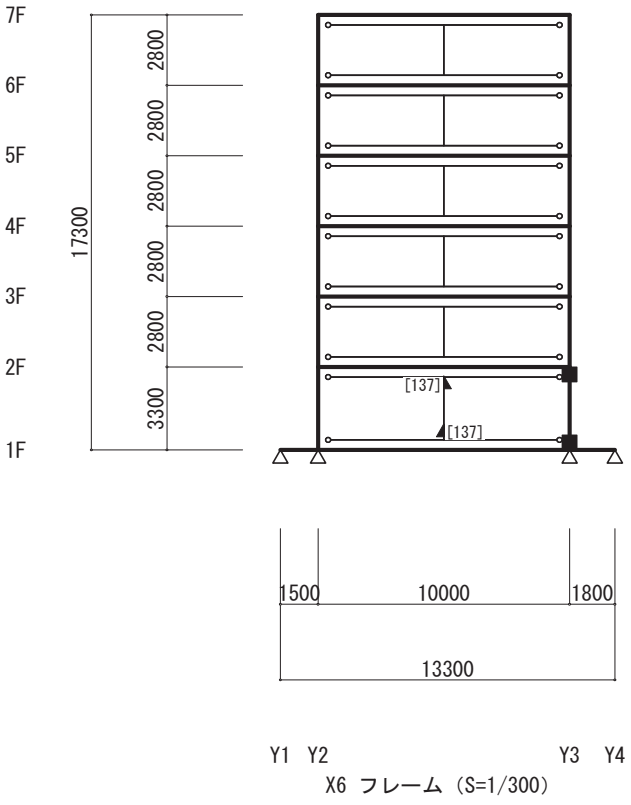

U-3.5　終局時機構図（Ｄs算定時）

U-3.5.1　終局時機構図（Ｄs算定時）

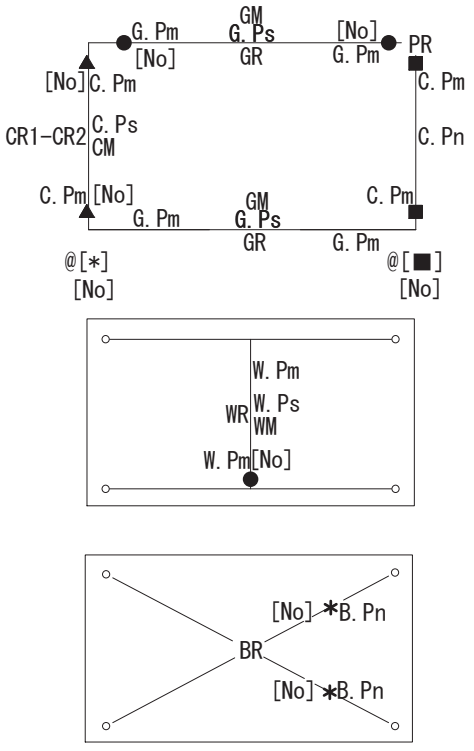

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、＊：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

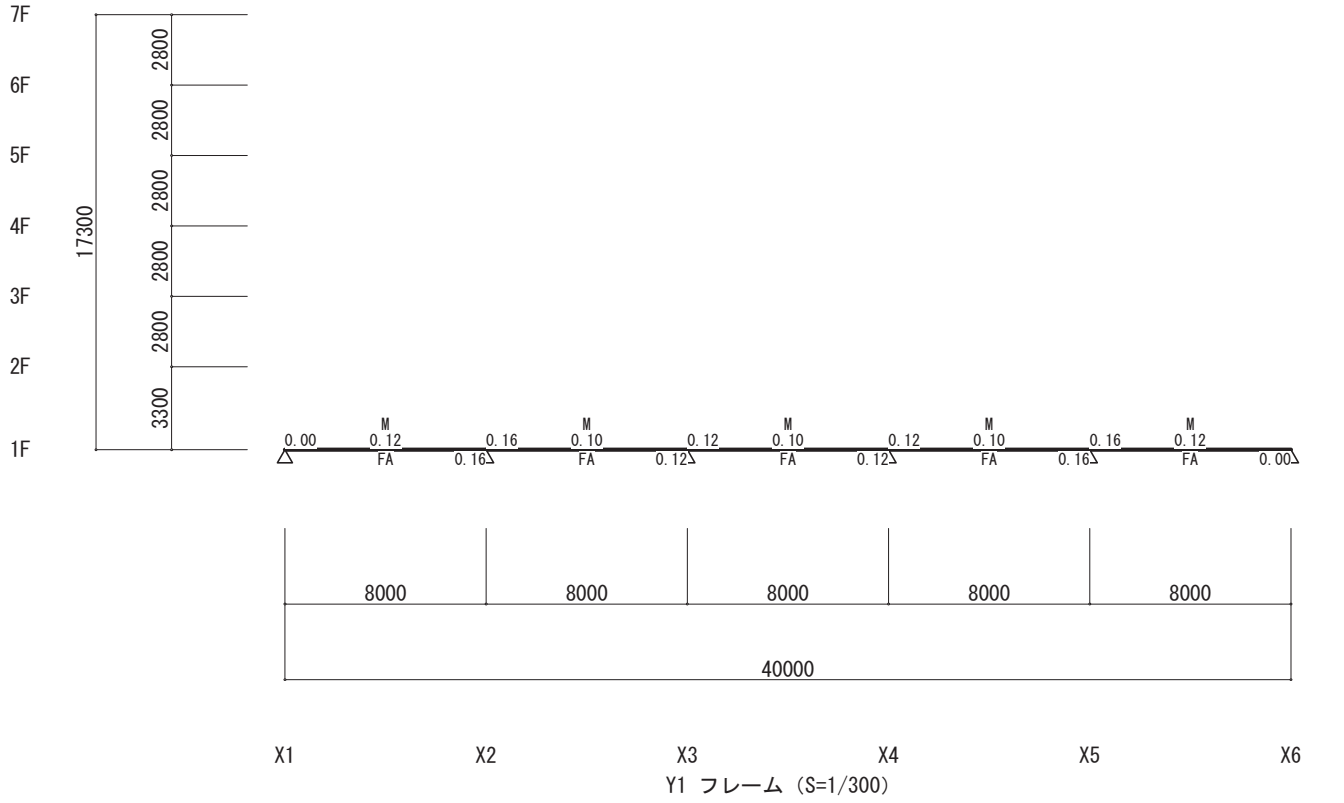

Y1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

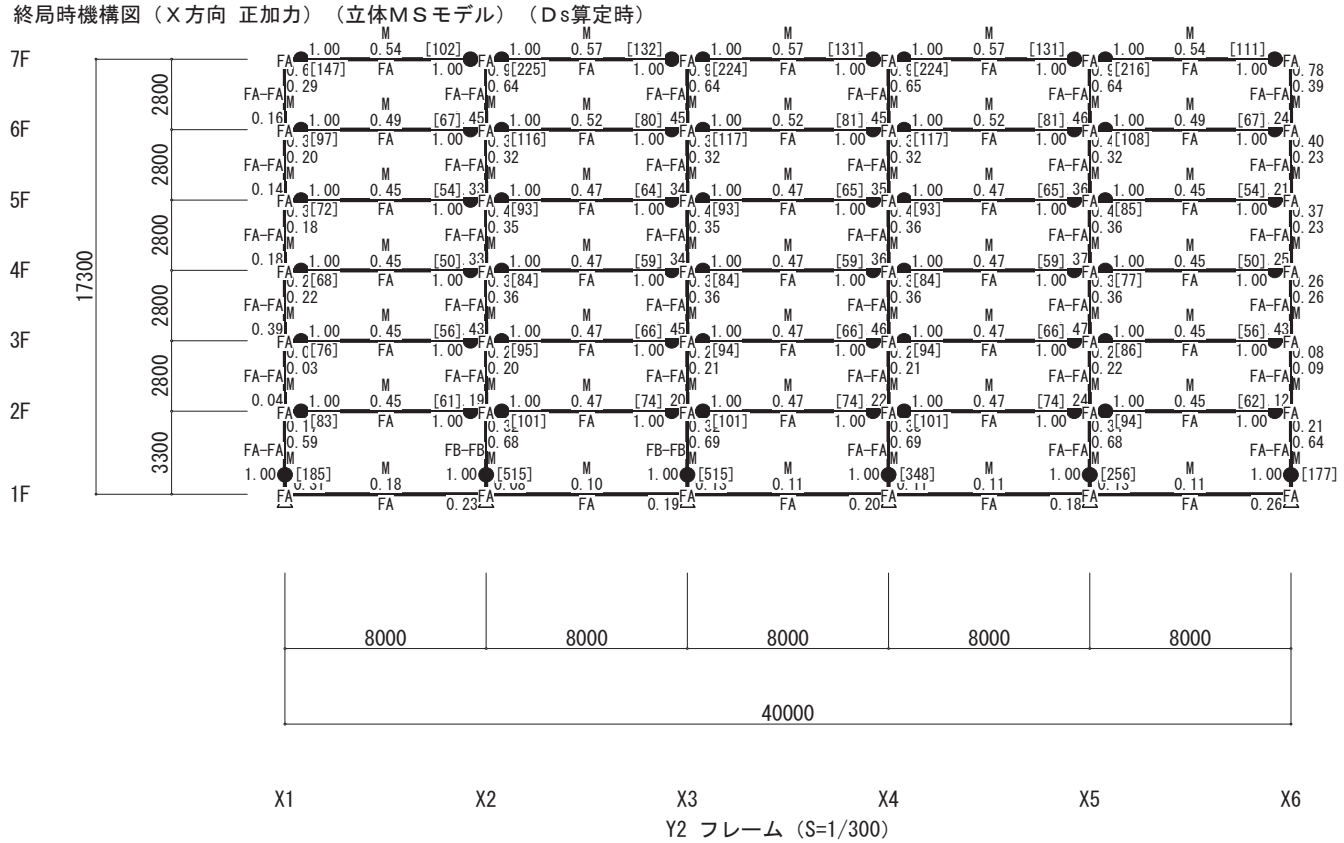

Y2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

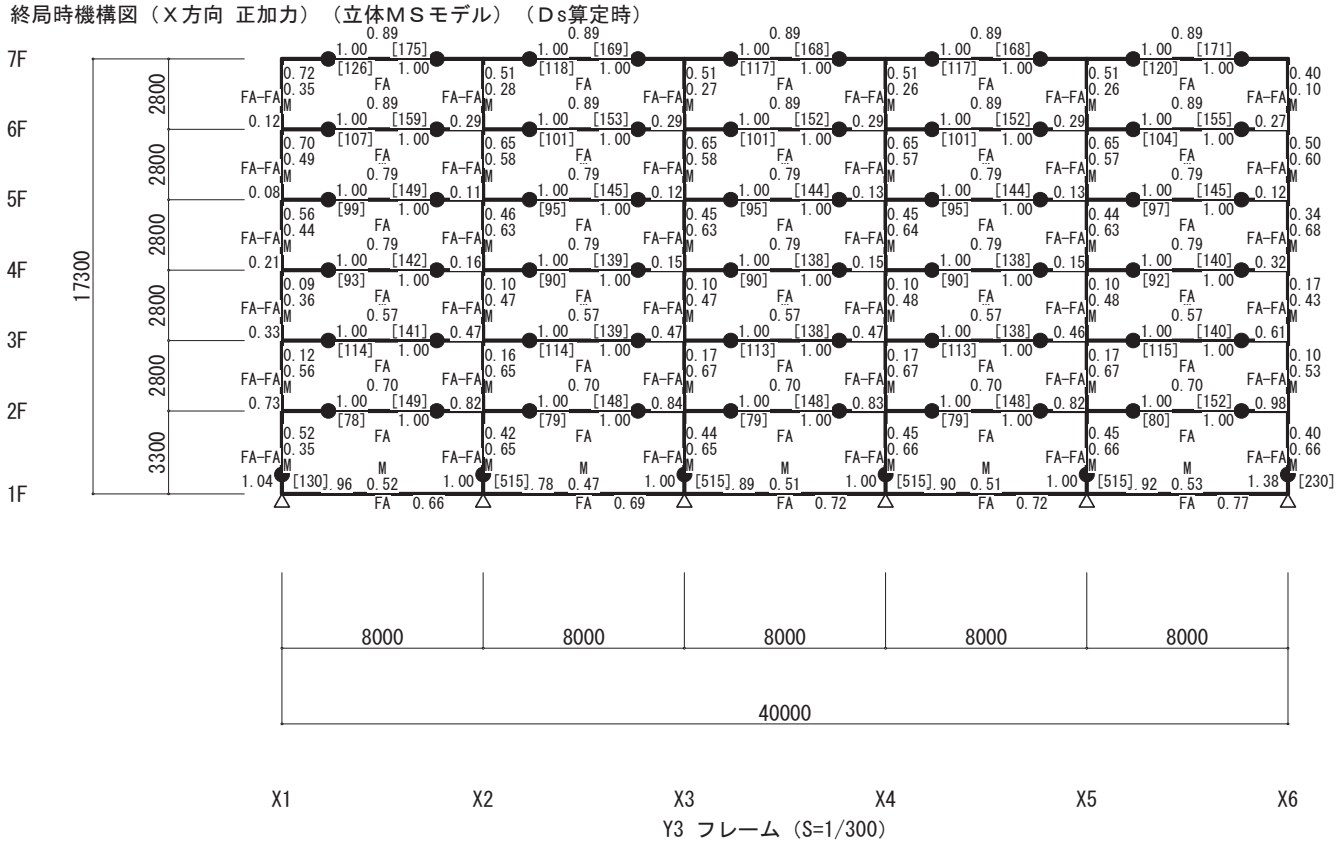

Y3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

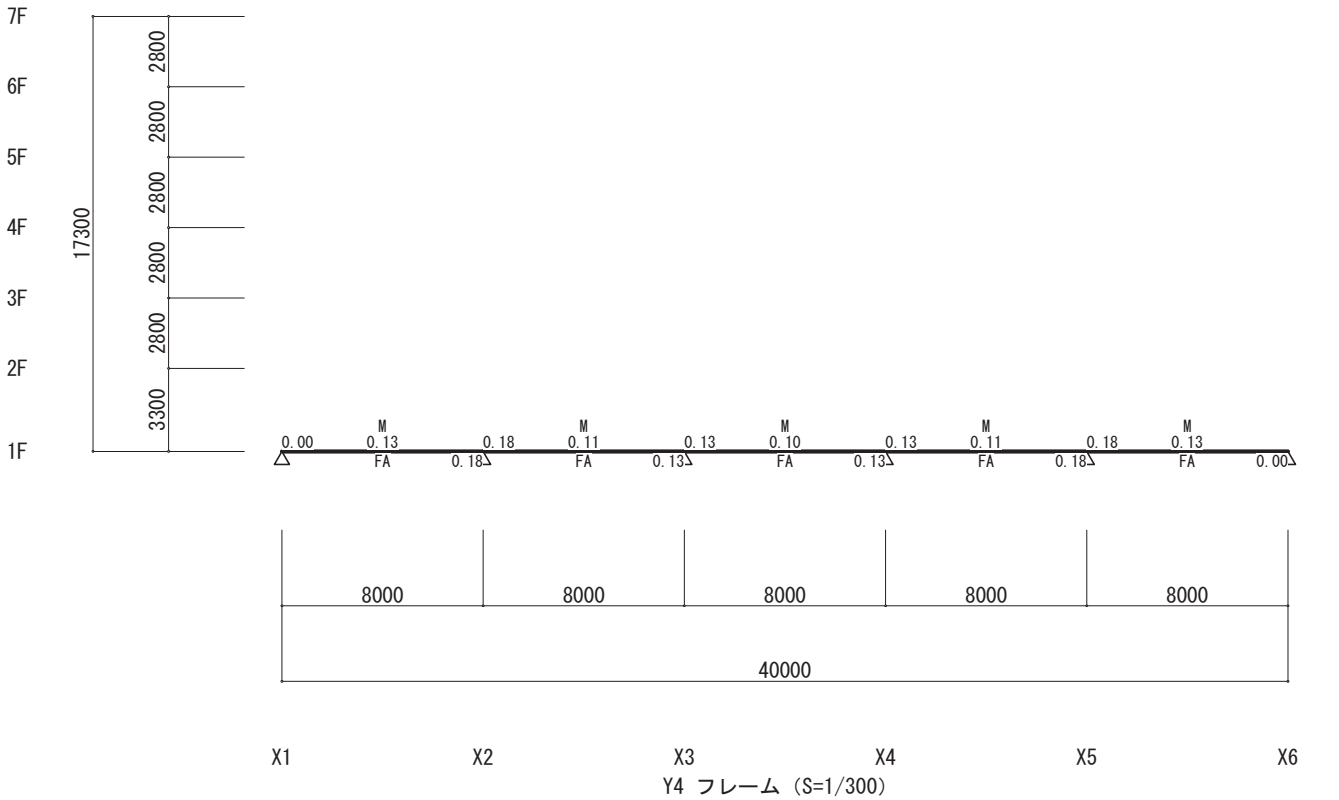

Y4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

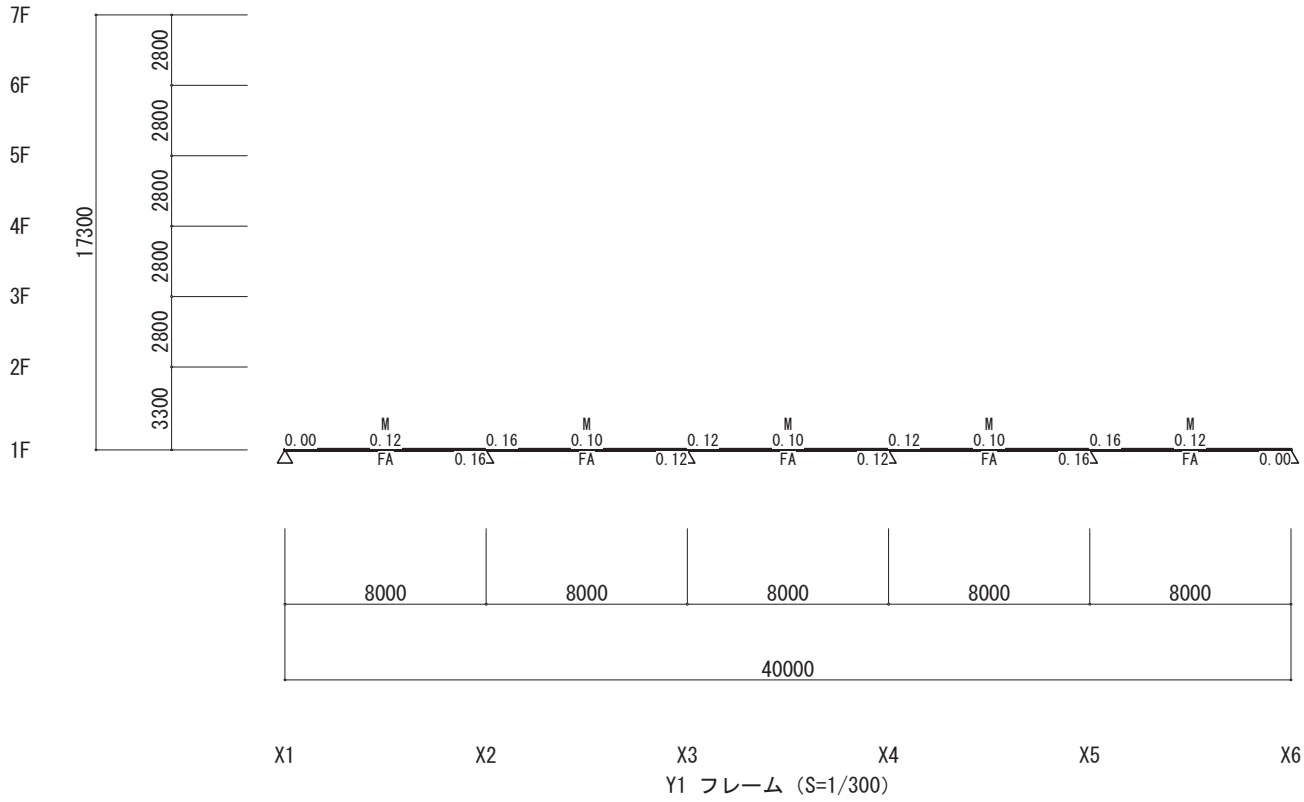

Y1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

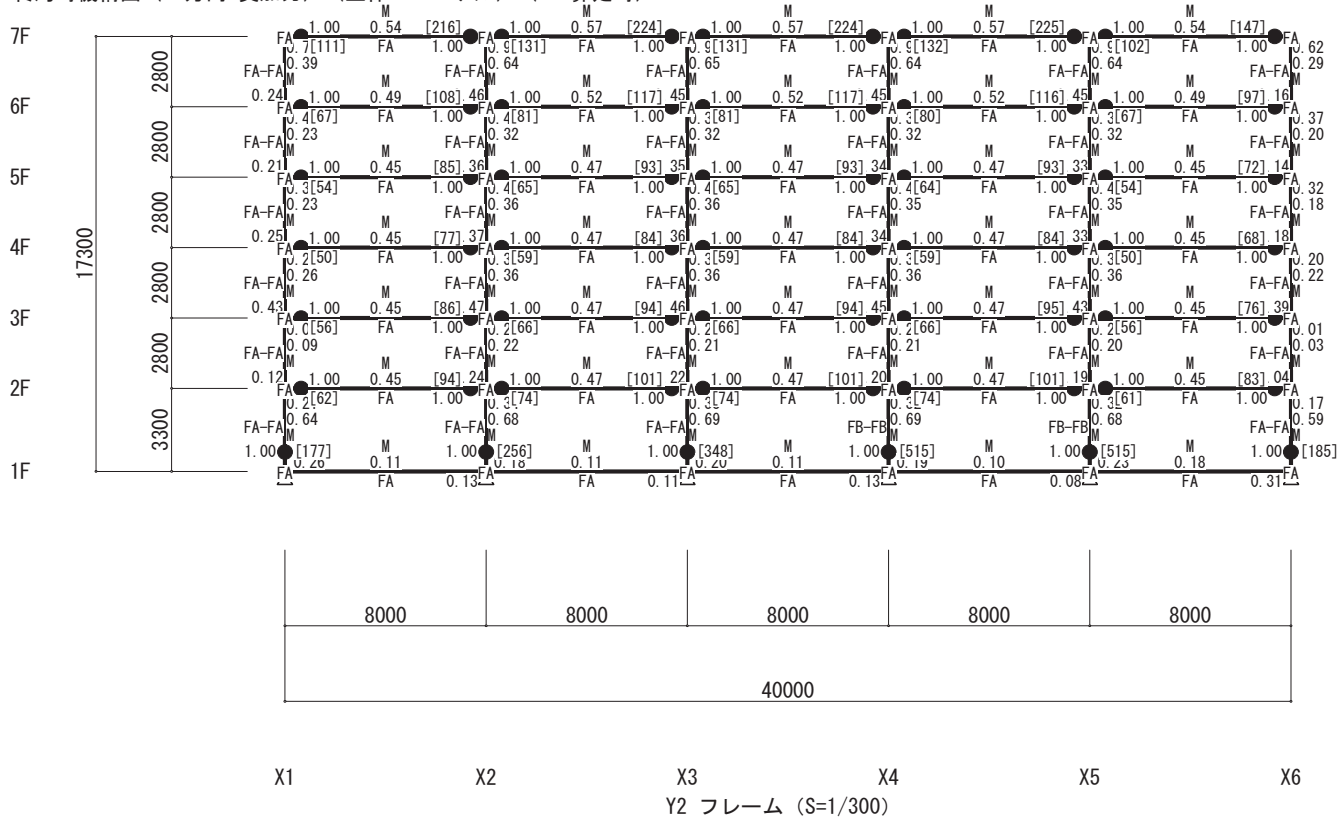

Y2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

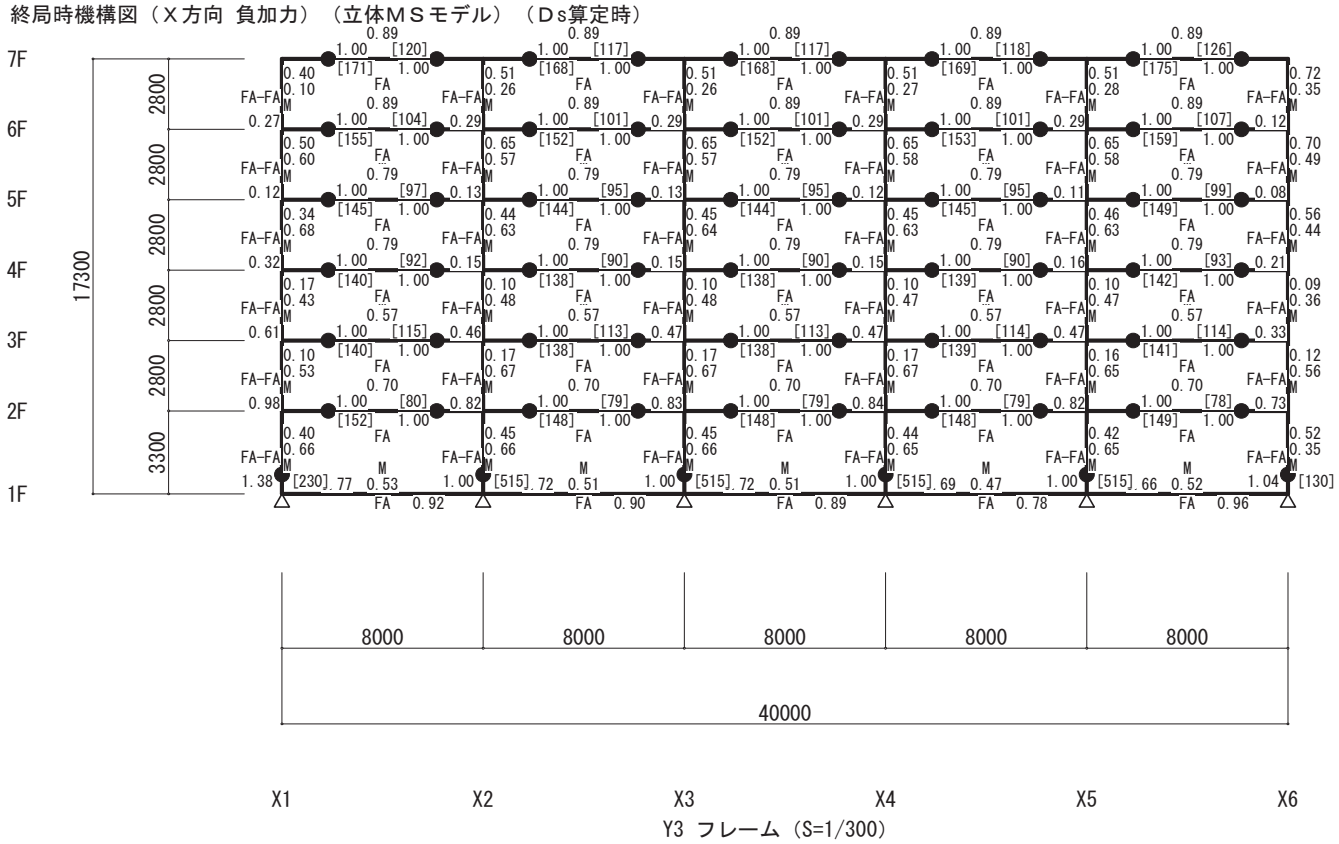

Y3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

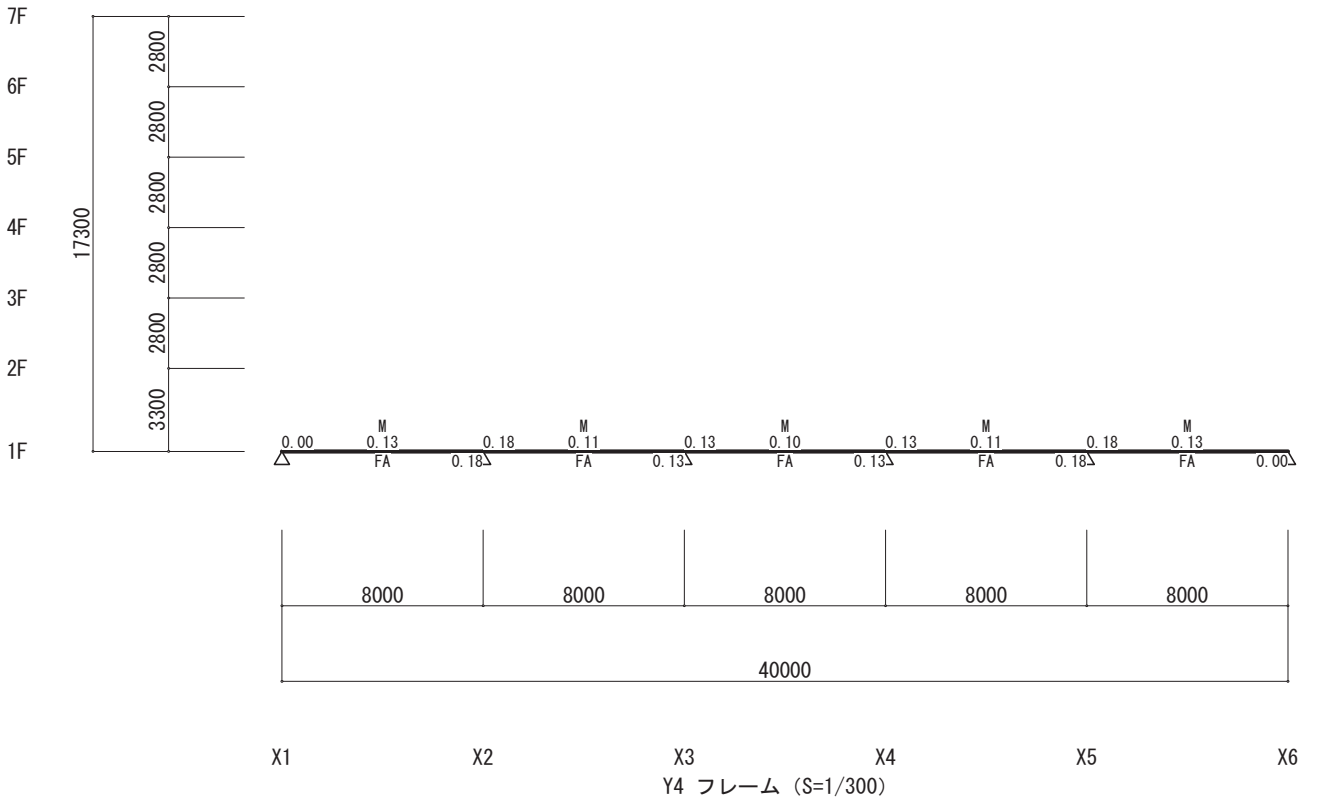

Y4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

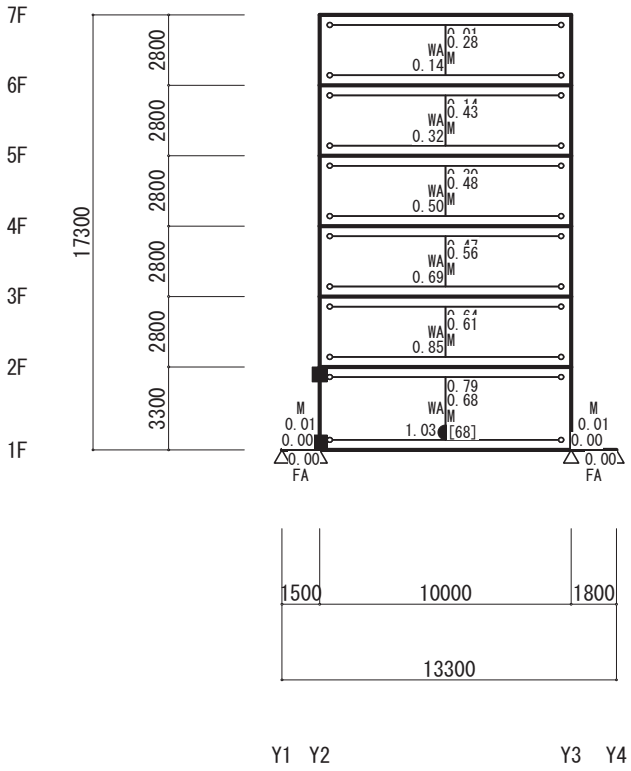

X1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

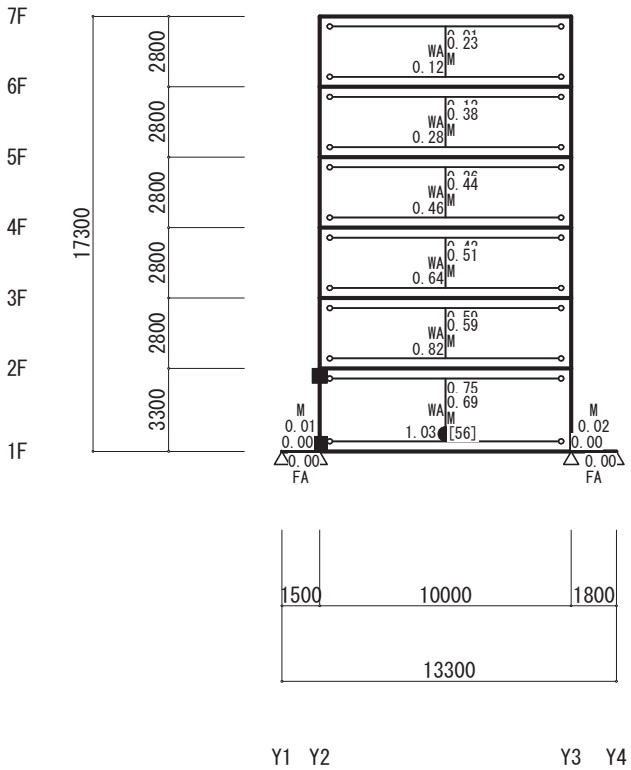

X2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

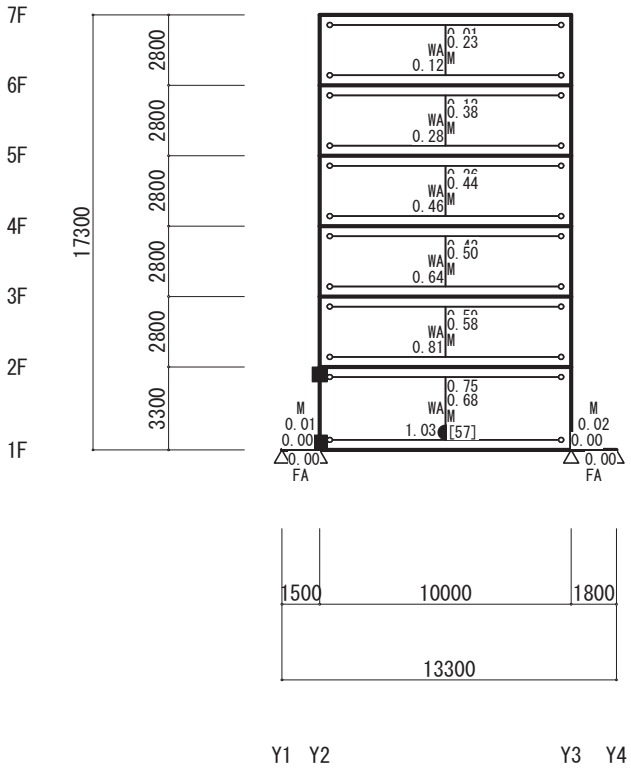

X3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

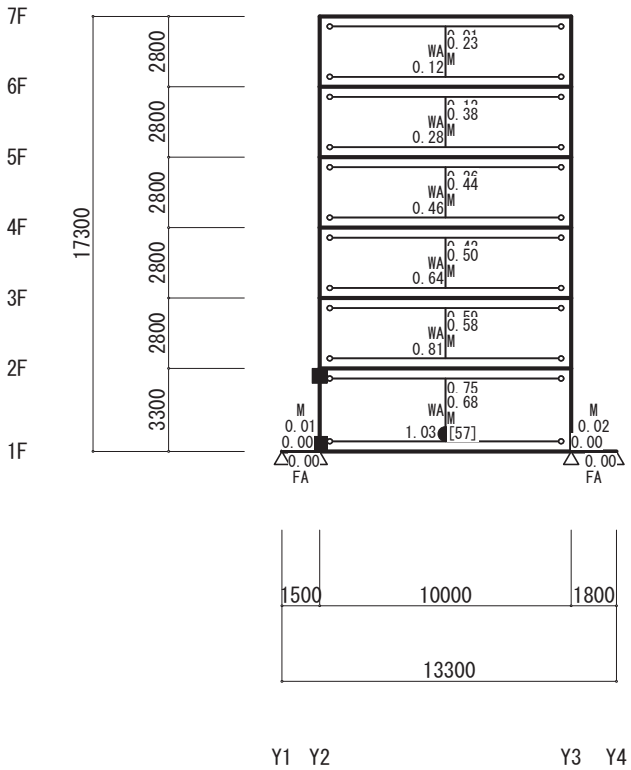

X4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

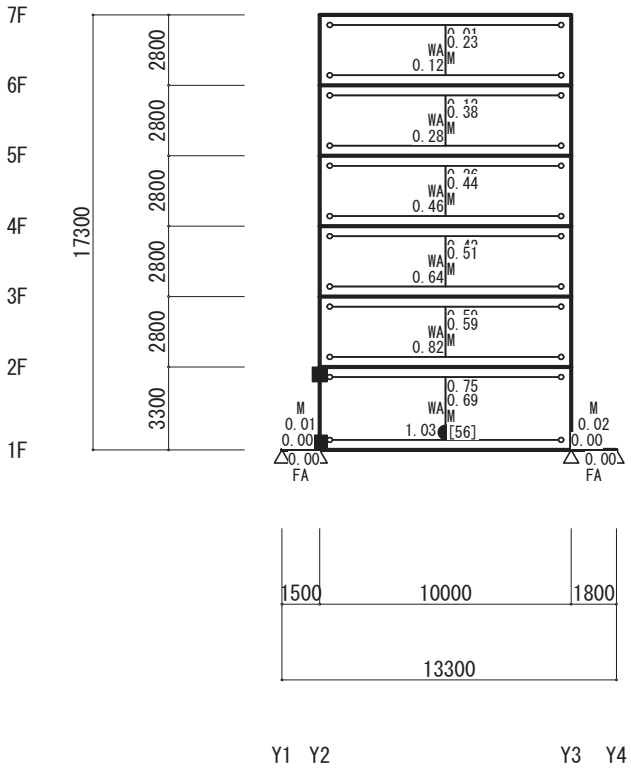

X5 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

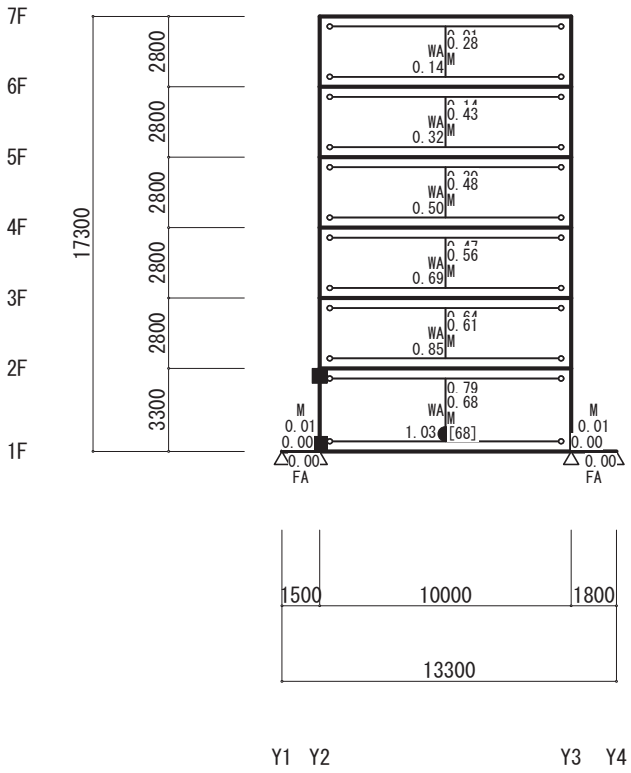

X6 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

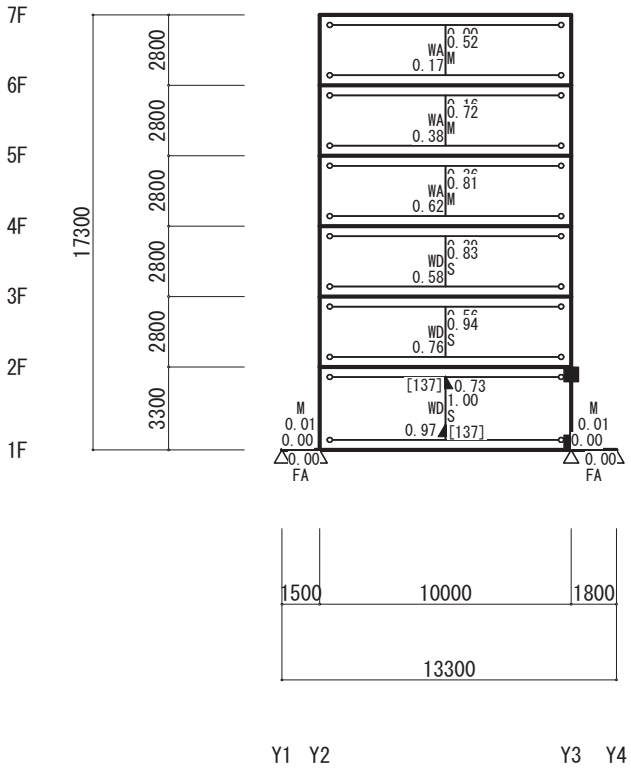

X1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

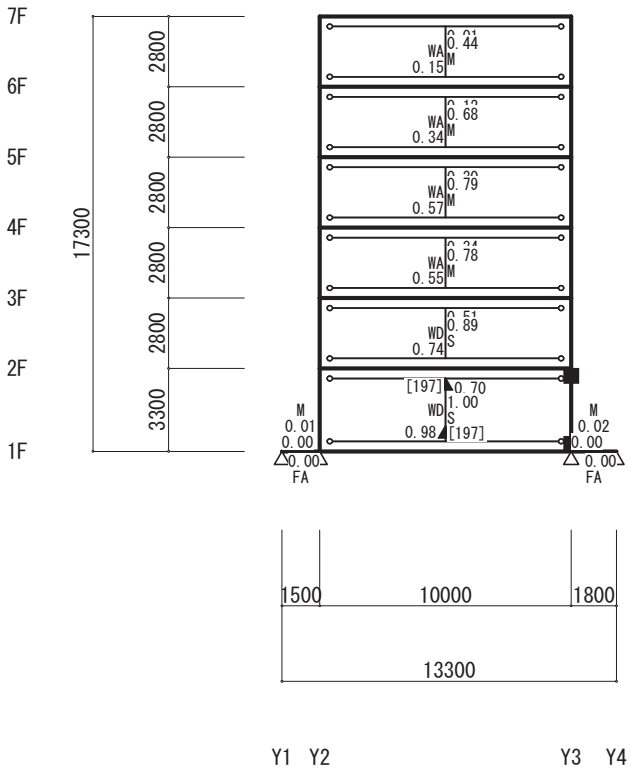

X2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

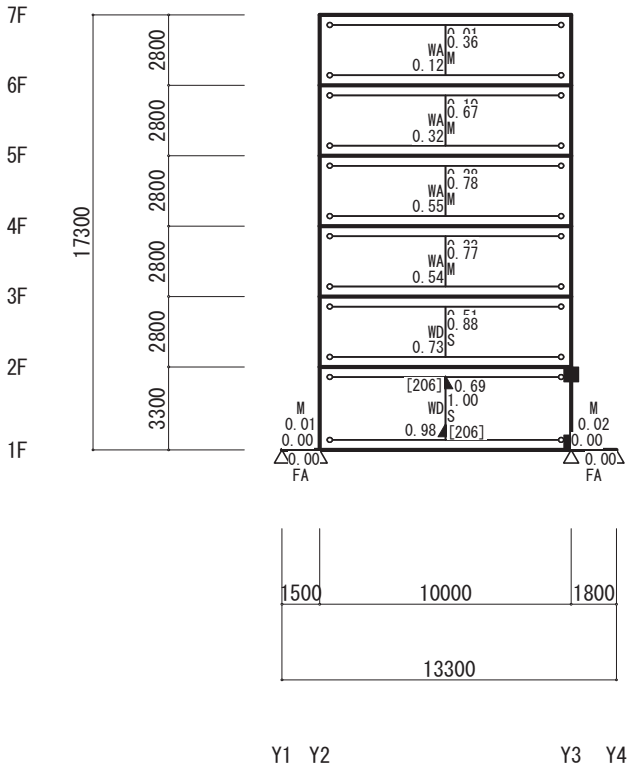

X3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

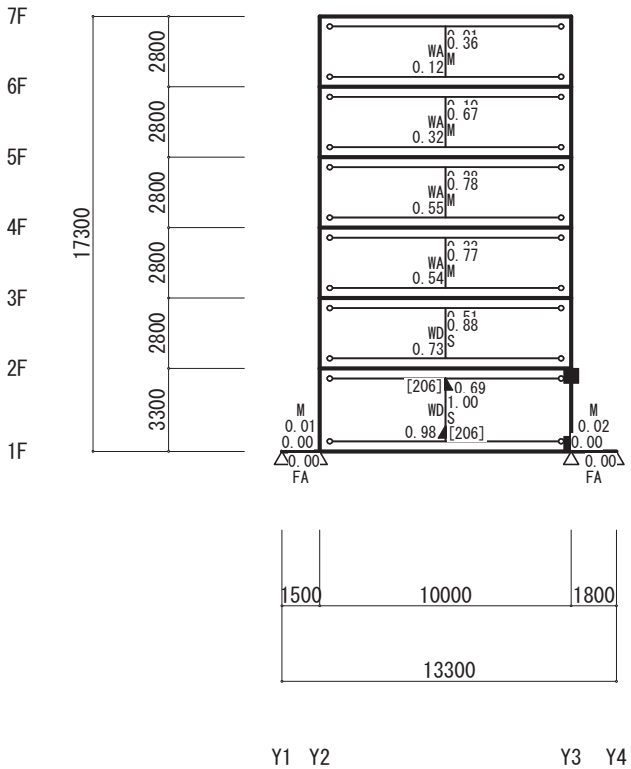

X4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

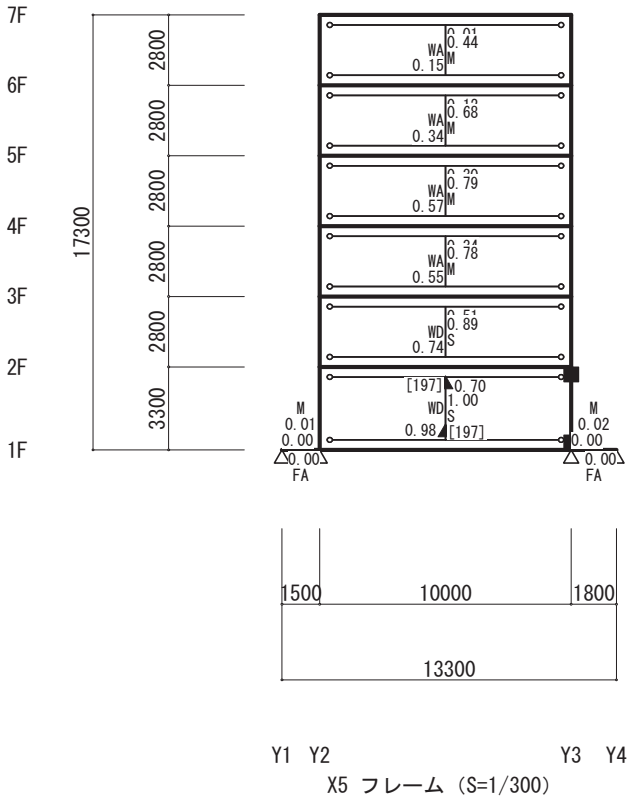

X5 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

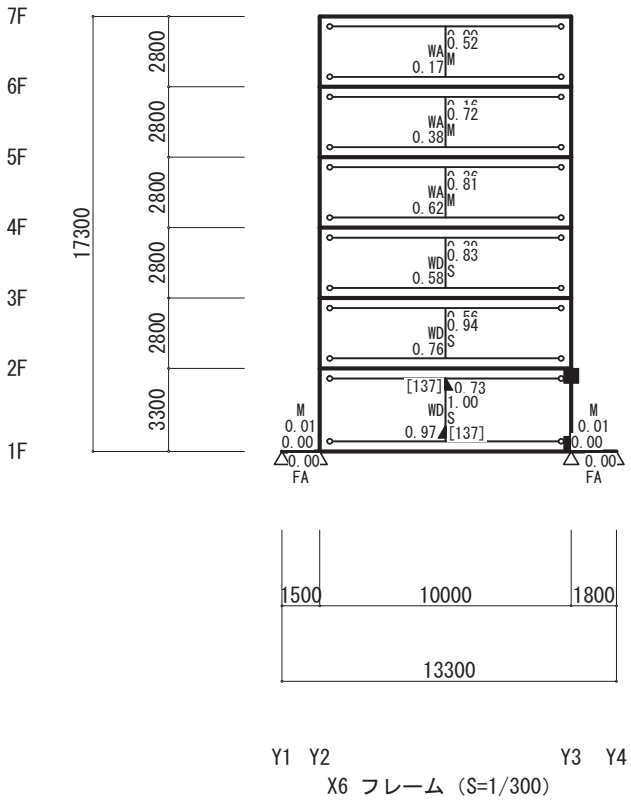

X6 フレーム（S=1/300）

U-3.5.2　終局時余裕率図（Ds算定時）

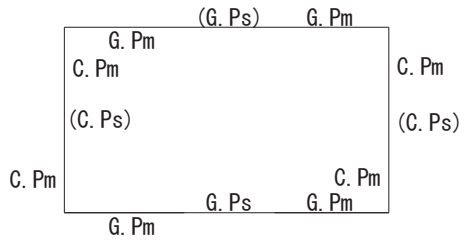

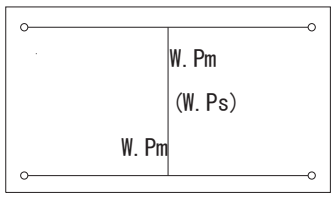

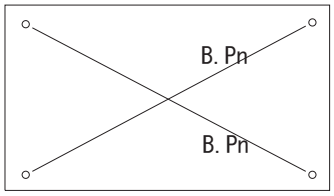

G.Pm　：はり曲げ余裕率　(Mu-ML)/ME
G.Ps　：はりせん断余裕率　(Qsu-QL)/QE
C.Pm　：柱曲げ余裕率　(Mu-ML)/ME
C.Ps　：柱せん断余裕率　(Qsu-QL)/QE
W.Pm　：壁曲げ余裕率　(Mu-ML)/ME
W.Ps　：壁せん断余裕率　(Qsu-QL)/QE
B.Pn　：ブレース余裕率　(Nu-NL)/NE

Mu　：危険断面位置曲げ耐力
ML　：危険断面位置長期曲げモーメント
ME　：地震力によって生じる危険断面位置曲げモーメント
Qsu　：せん断耐力
QL　：長期せん断力
QE　：地震力によって生じるせん断力
Nu　：軸耐力
NL　：長期軸力
NE　：地震力によって生じる軸力

T:引張、C:圧縮

※ 99.99と表示される場合には、99.99以上の数値を示します。

※ 長期応力が耐力を超えた場合には、
（耐力／長期考慮危険断面位置応力）の値となります。

※ 解析モデルが立体解析モデルの場合の柱曲げ余裕率C.Pmは、
以下の通り2軸を考慮した値となります。

$$C.Pm = \frac{\sqrt{\{(Mux-MLx)^2+(Muy-MLy)^2\}}}{\sqrt{(MEx^2+MEy^2)}}$$

終局時余裕率図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

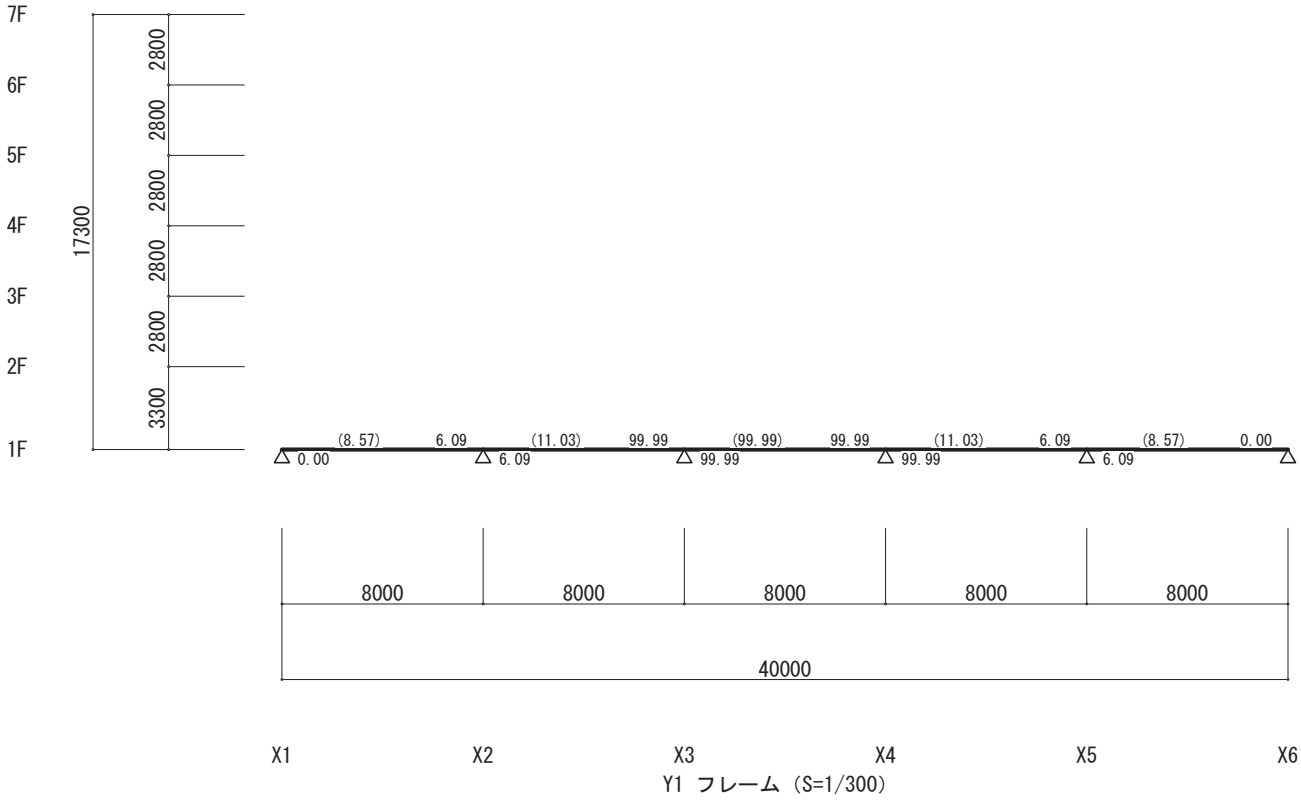

終局時余裕率図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

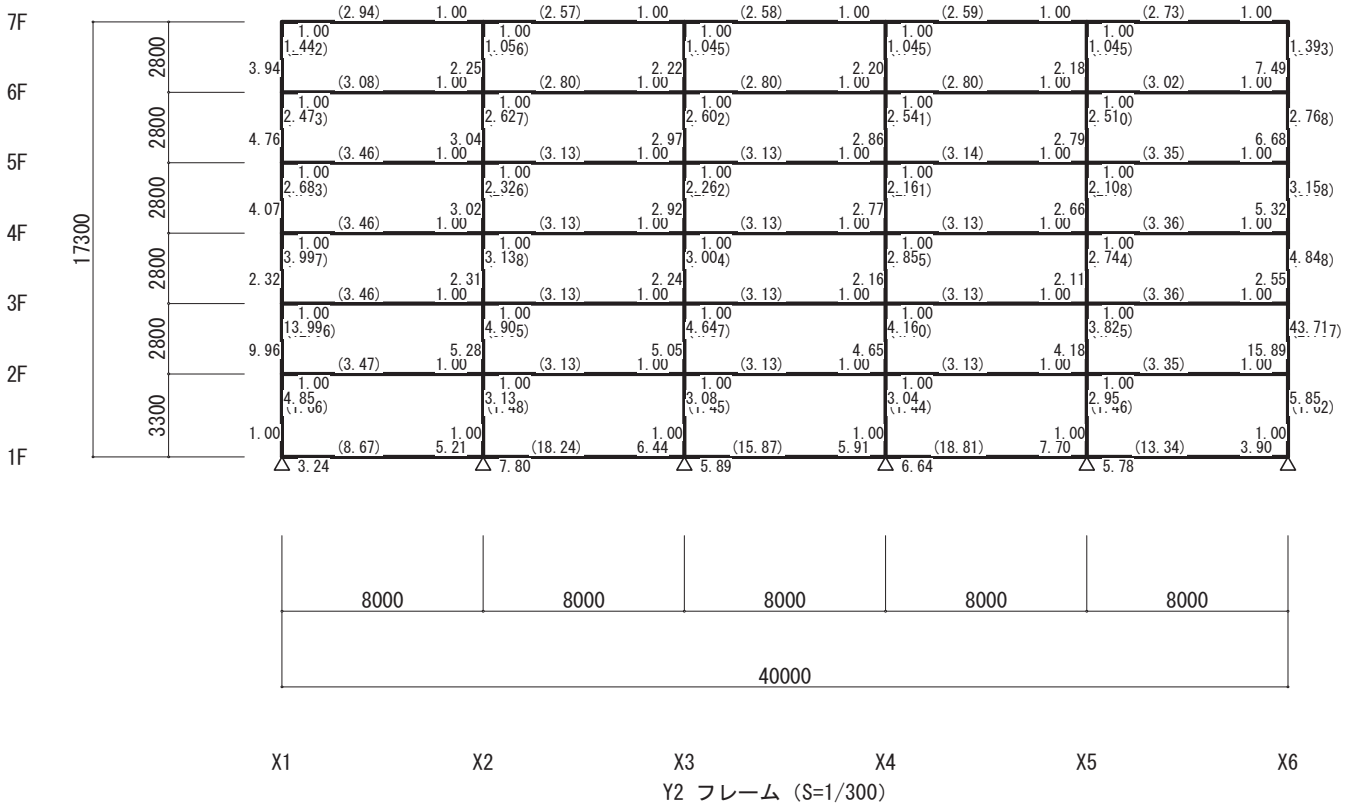

Y2 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

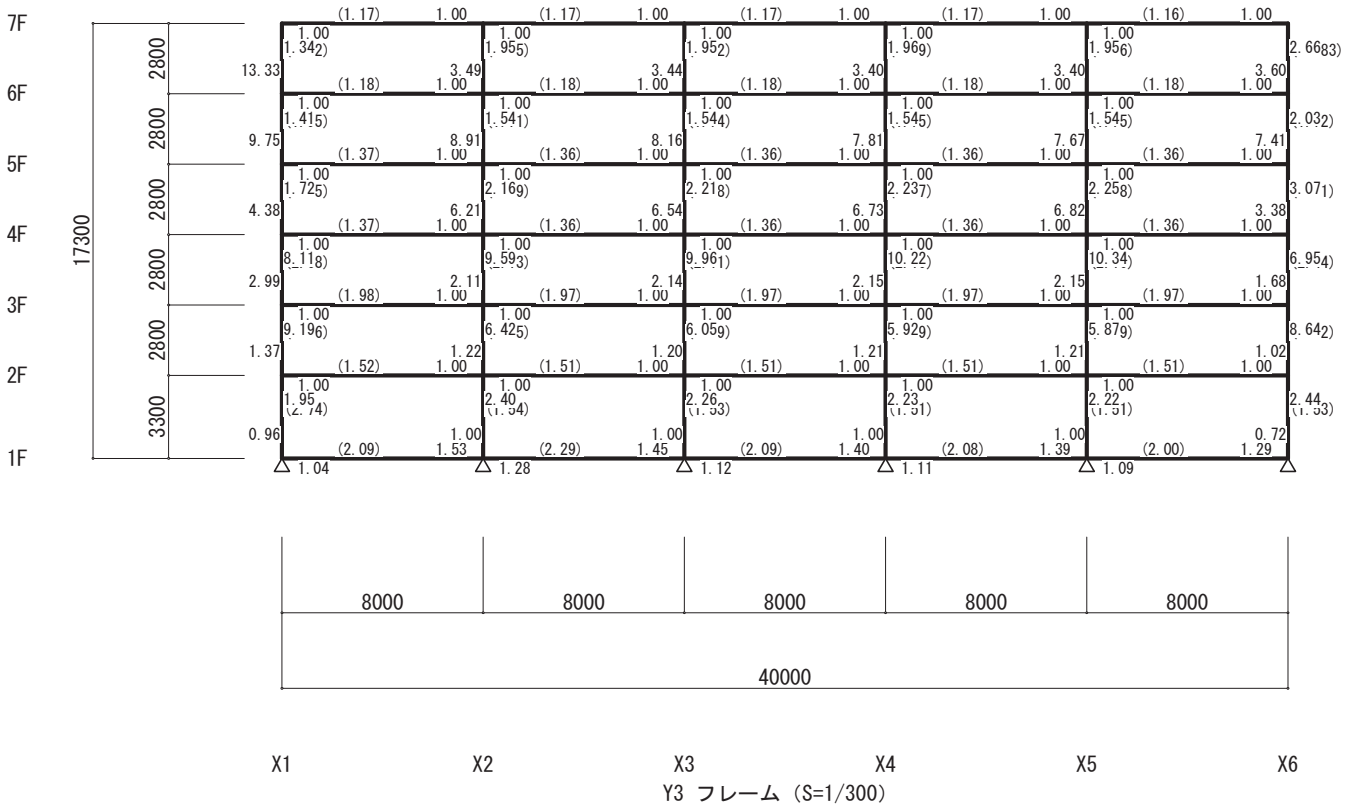

Y3 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

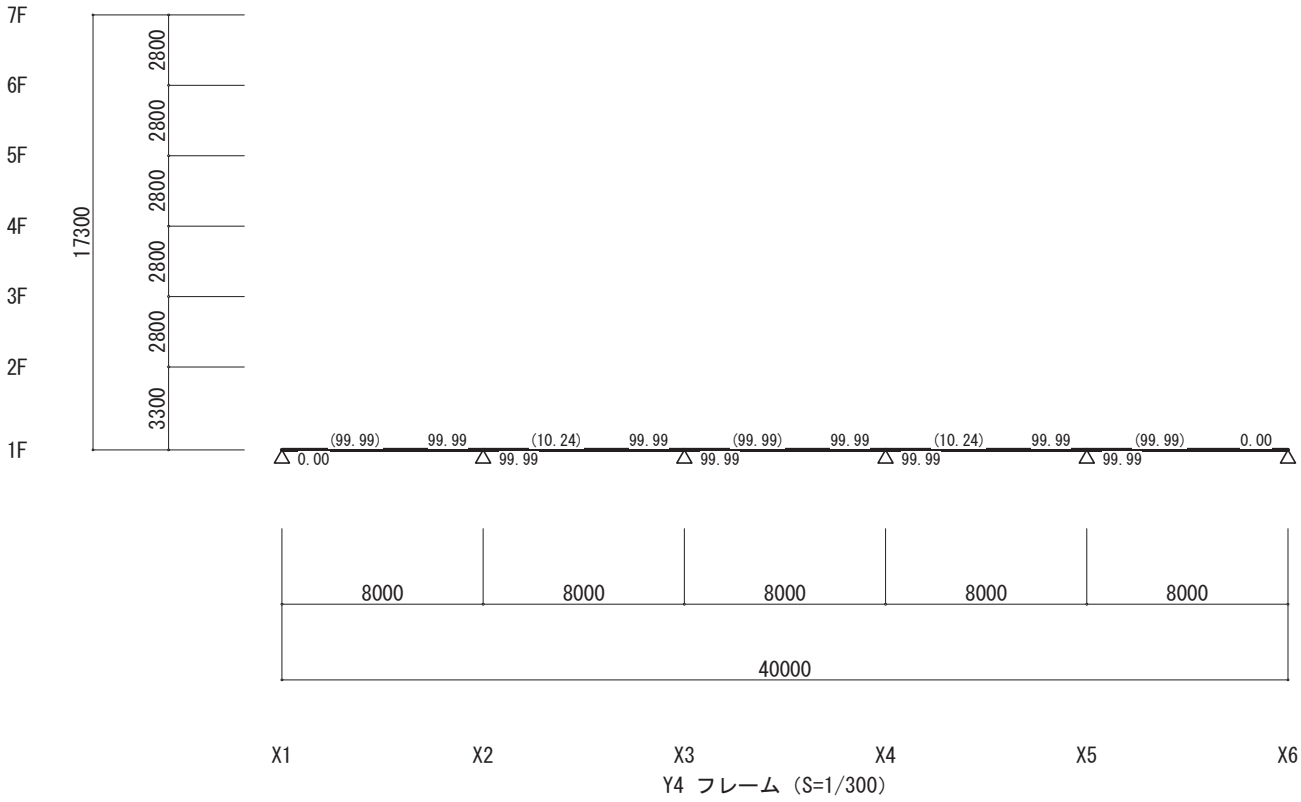

Y4 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

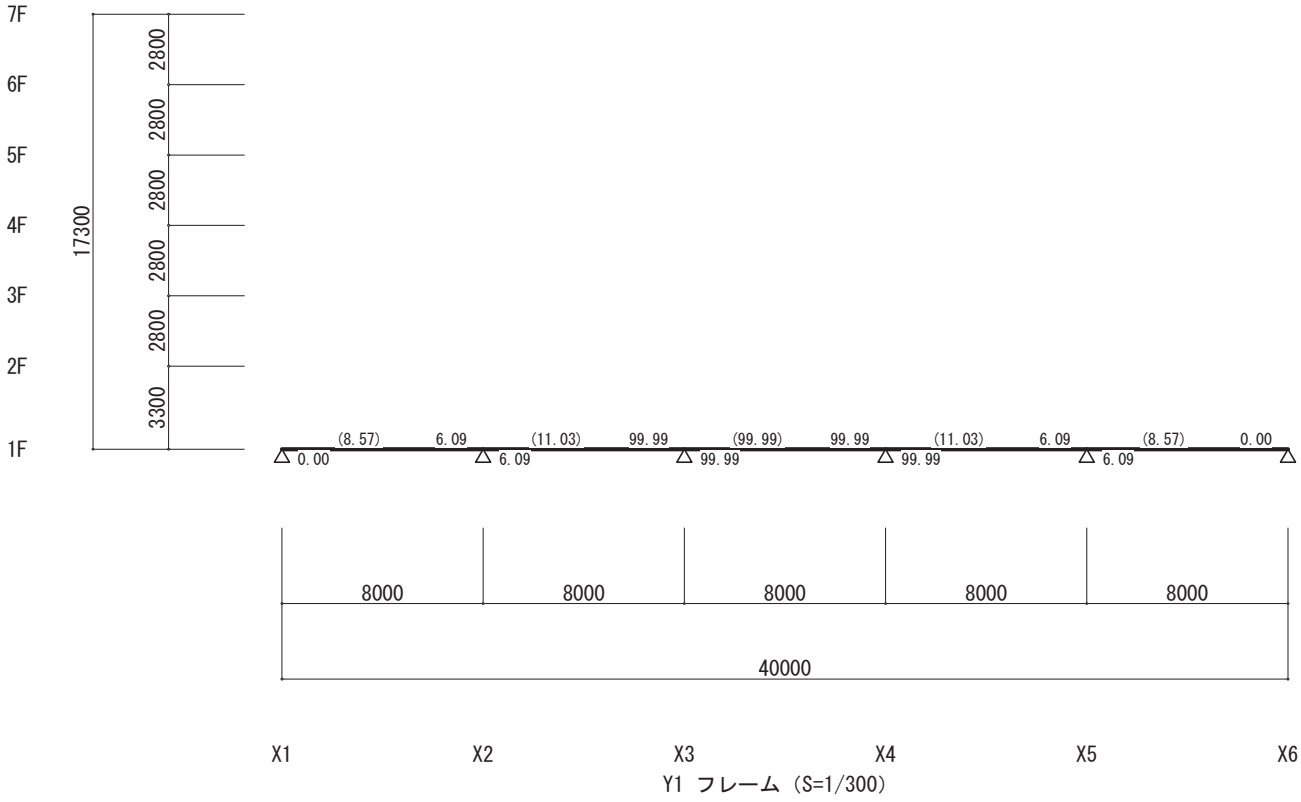

Y1 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

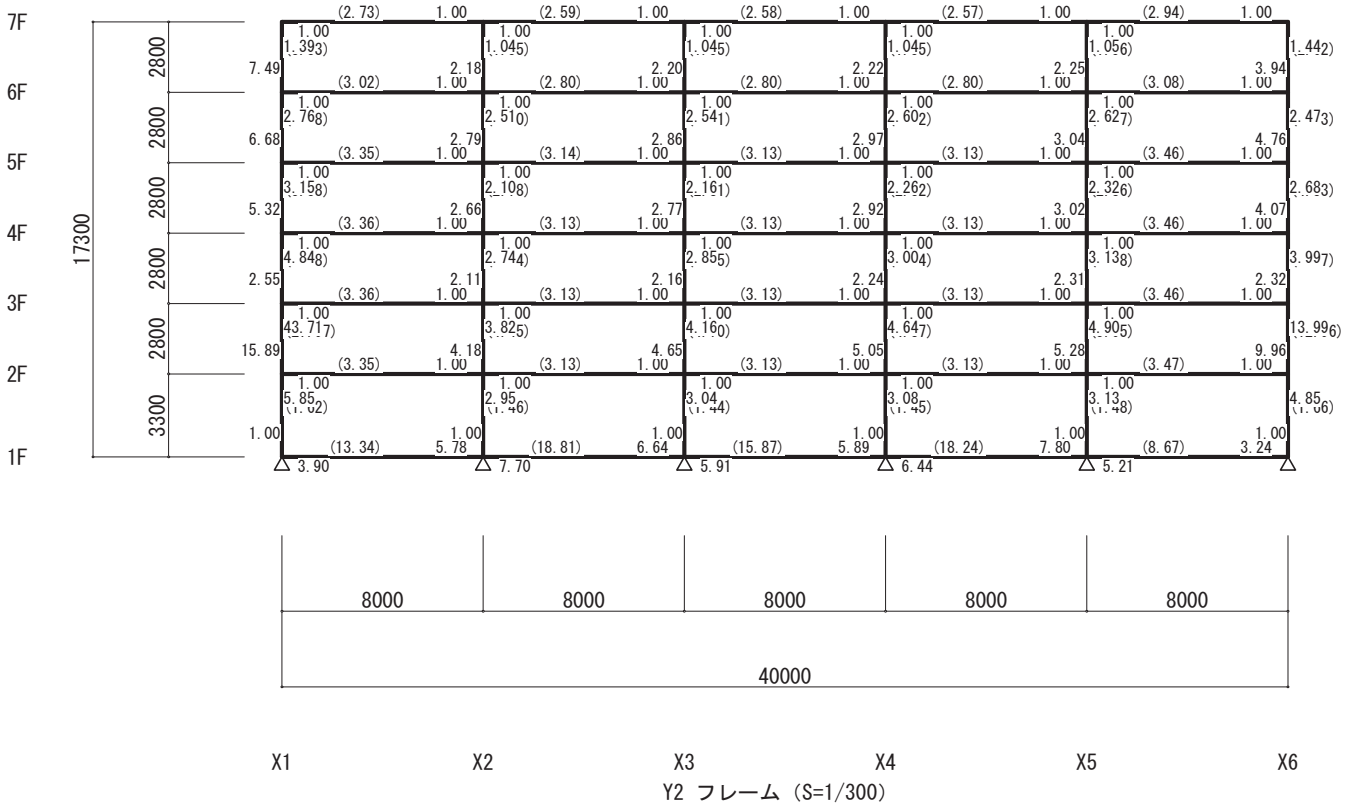

Y2 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

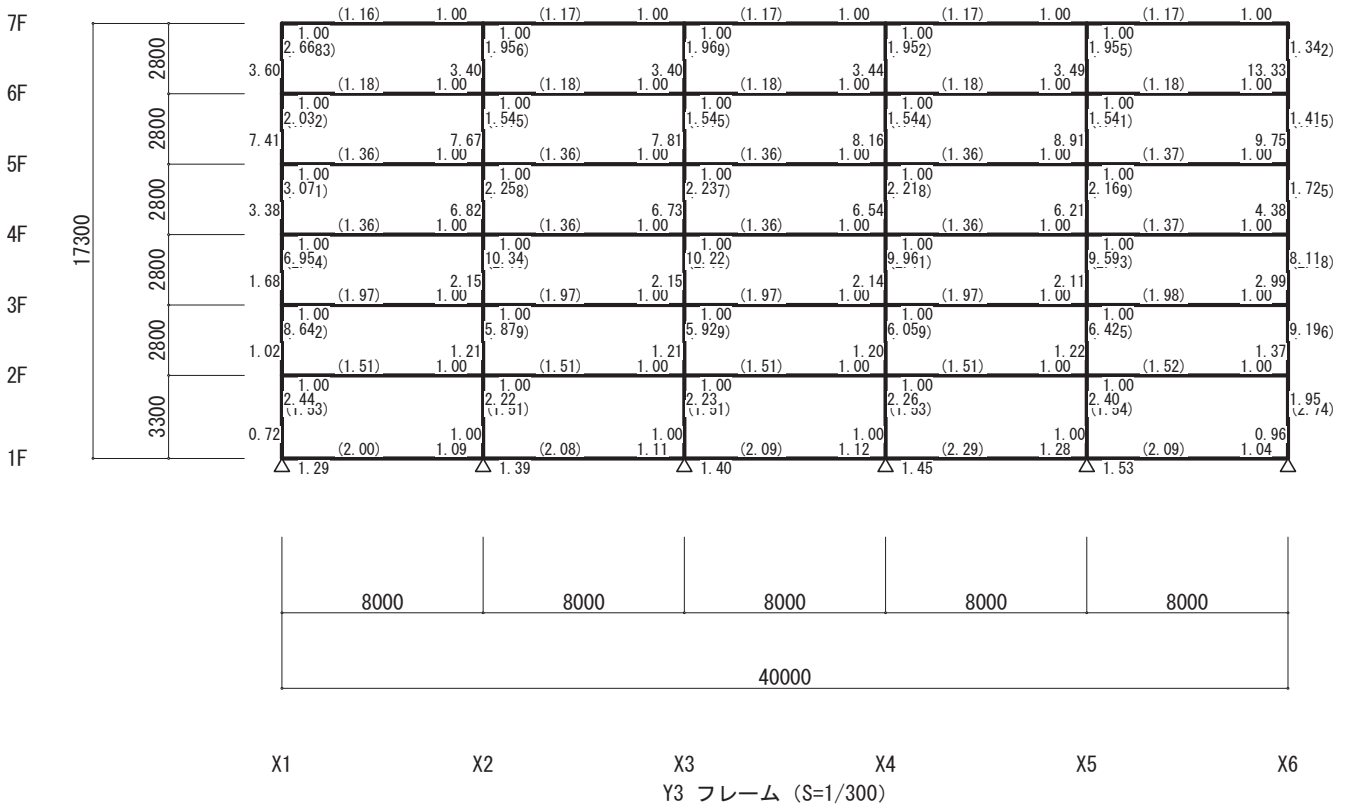

Y3 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

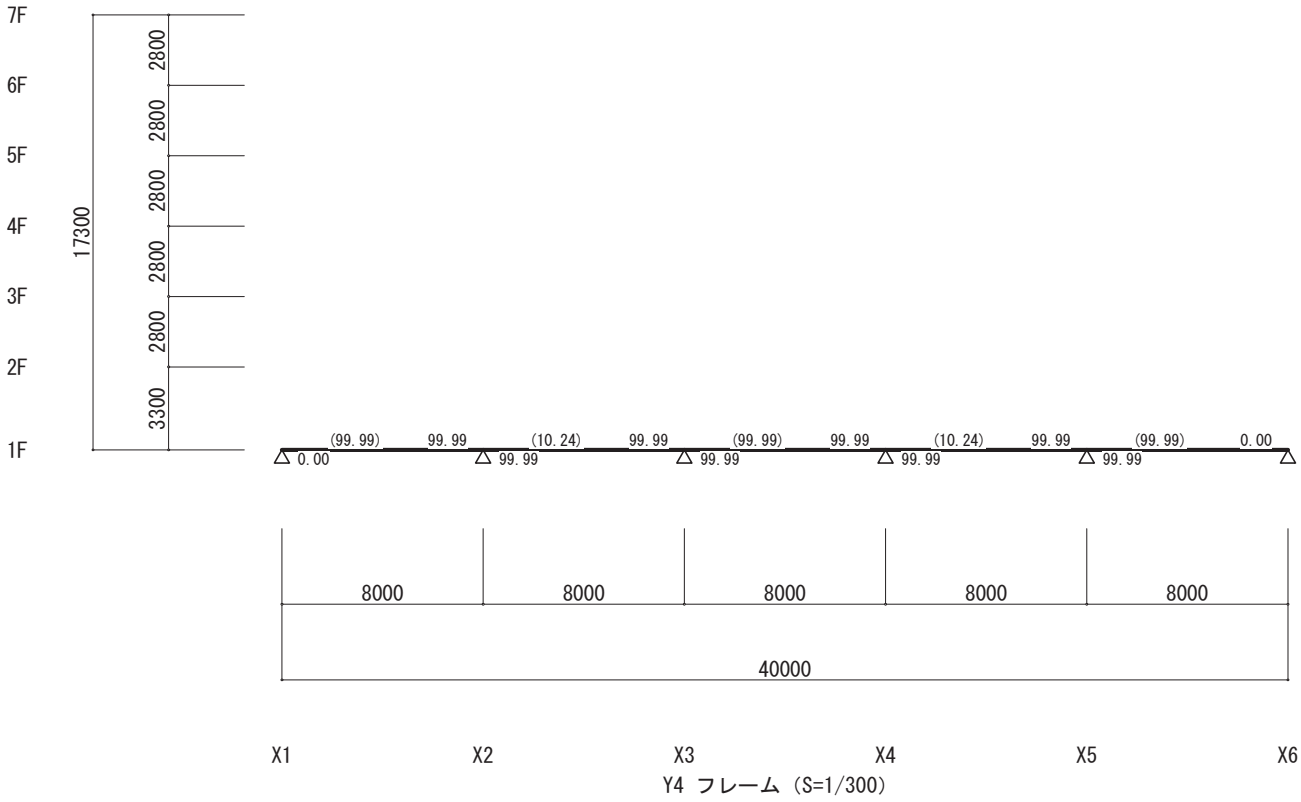

Y4 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

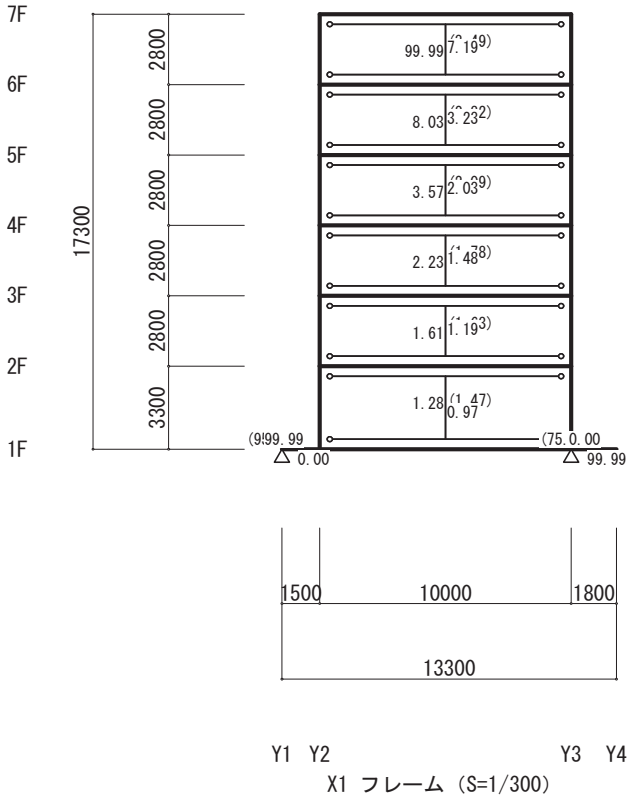

X1 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

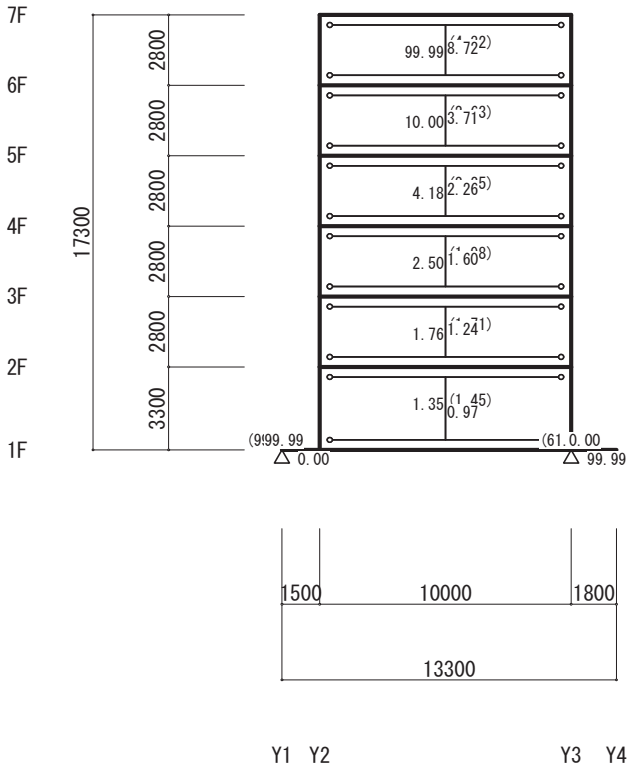

X2 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

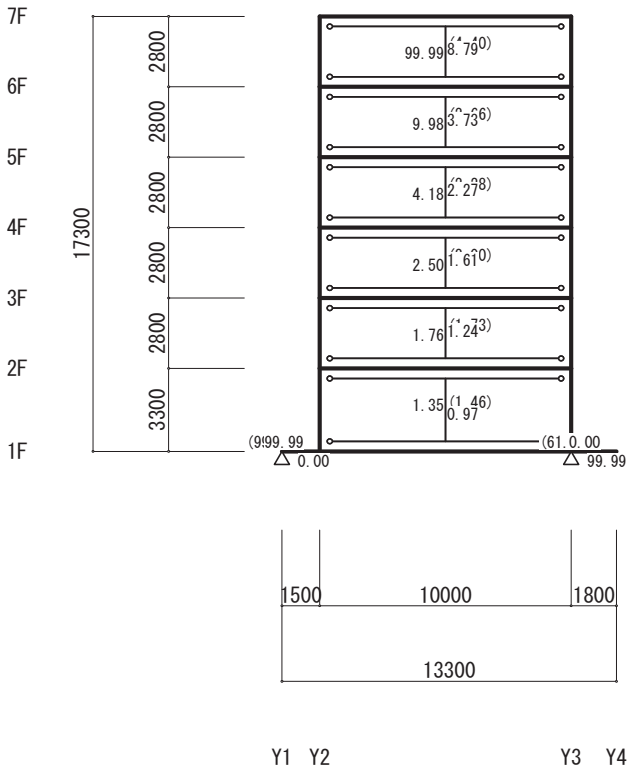

X3 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

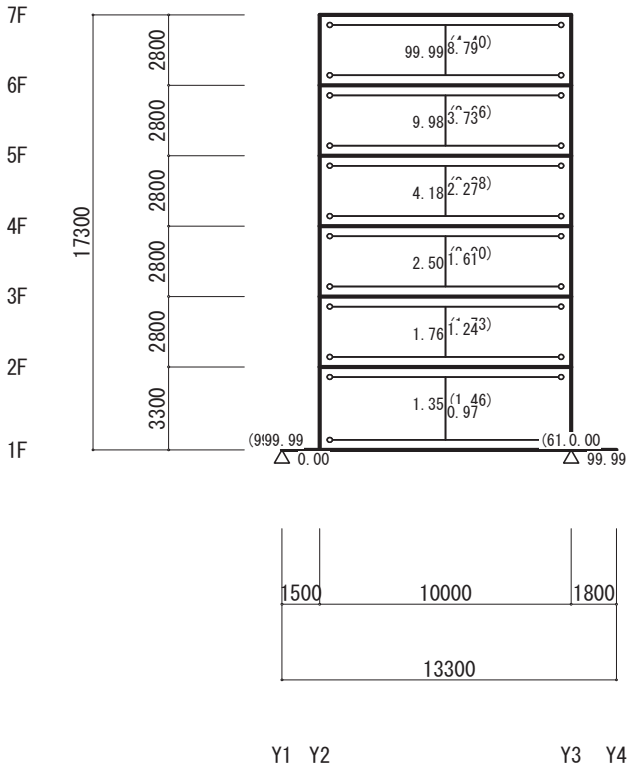

X4 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

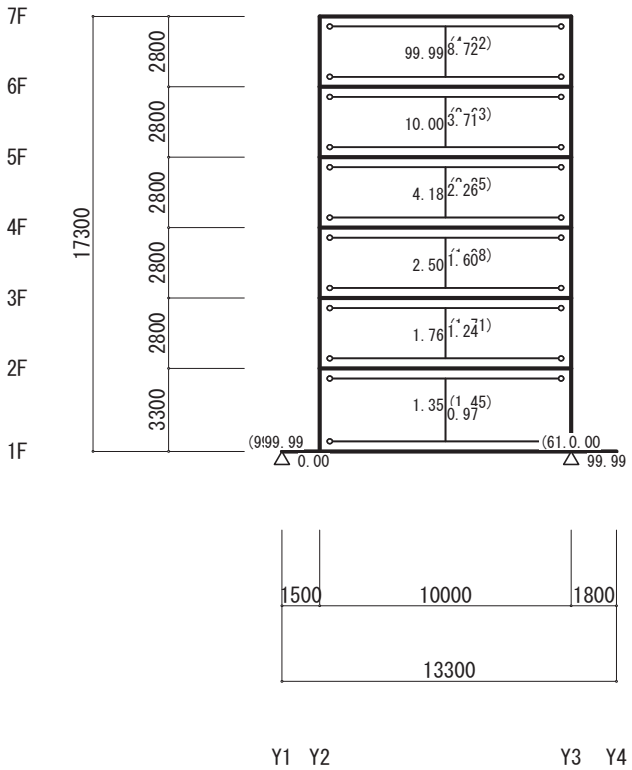

X5 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

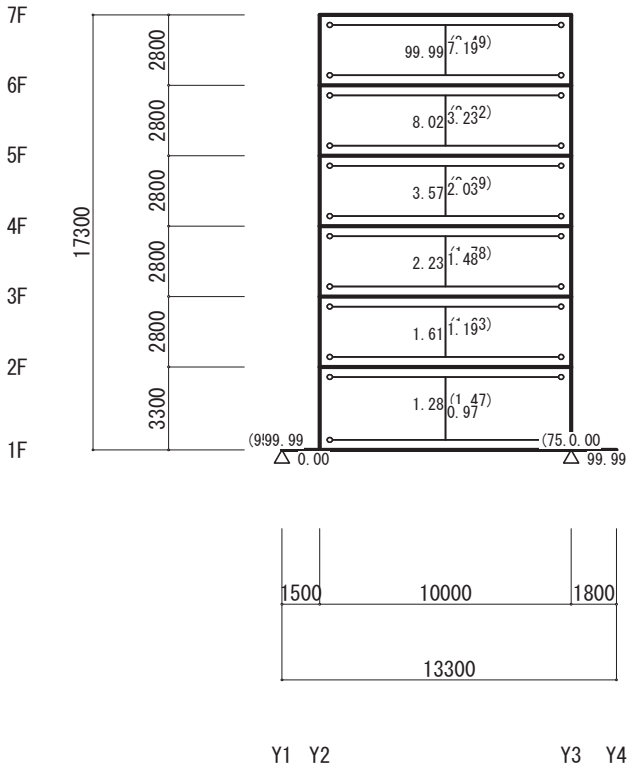

X6 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

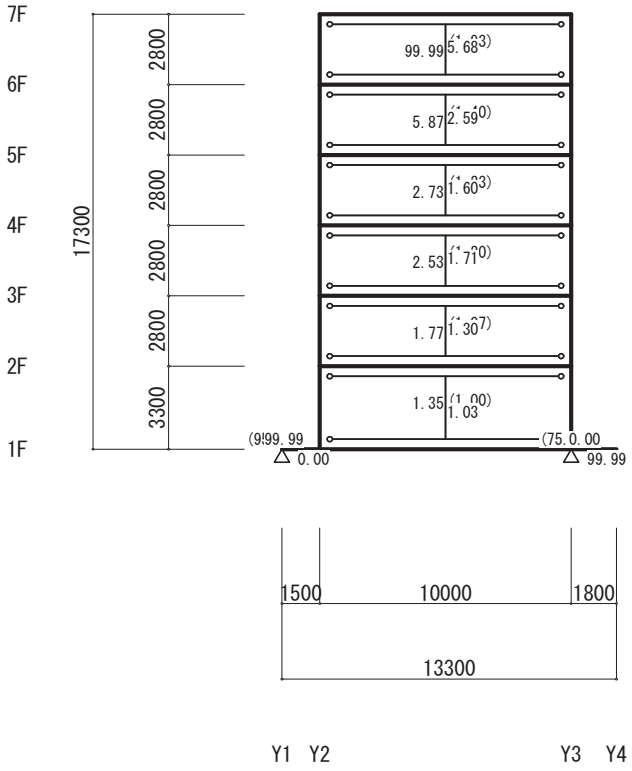

X1 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

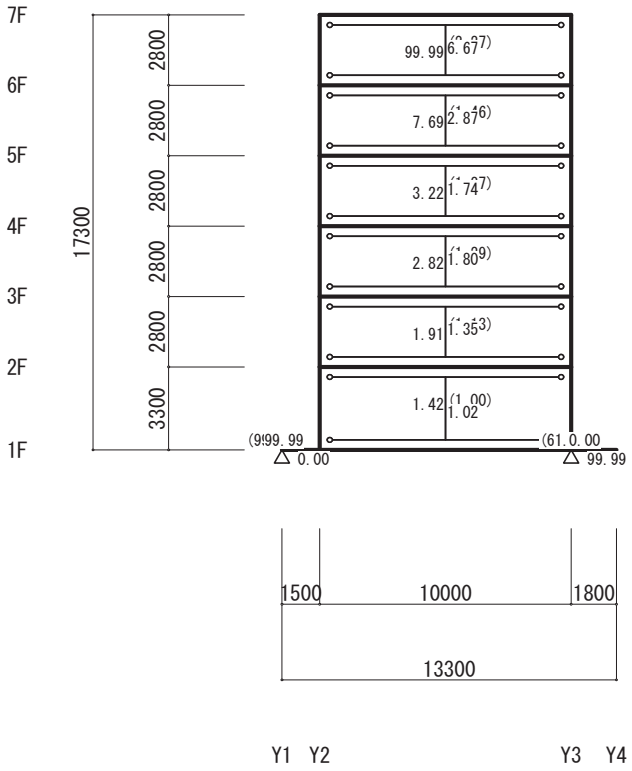

X2 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

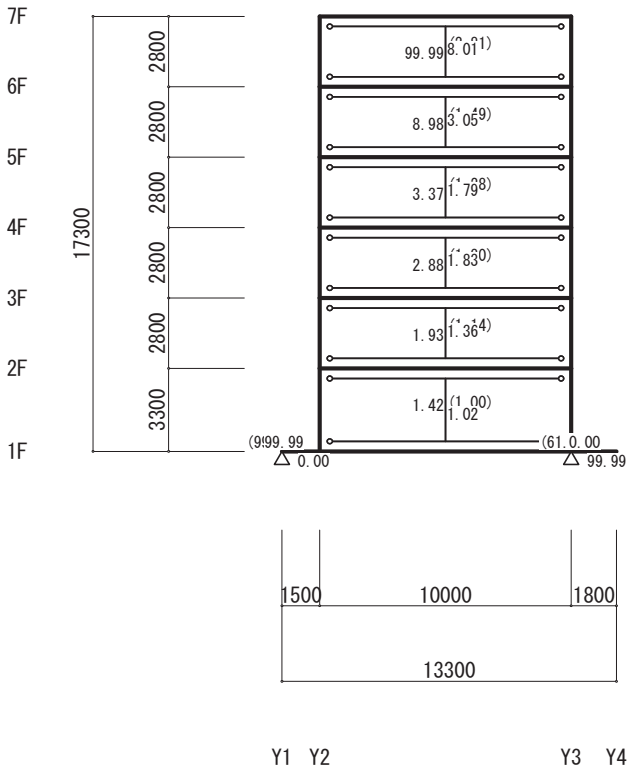

X3 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

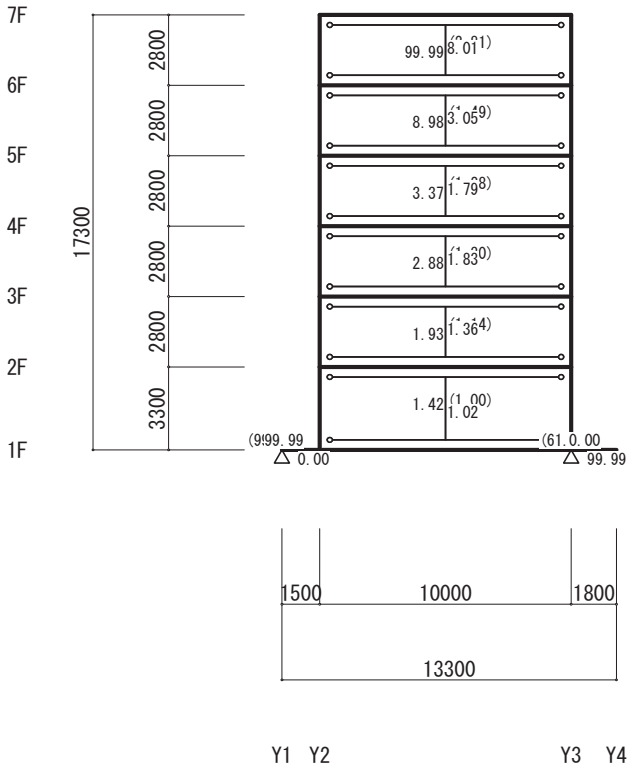

X4 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

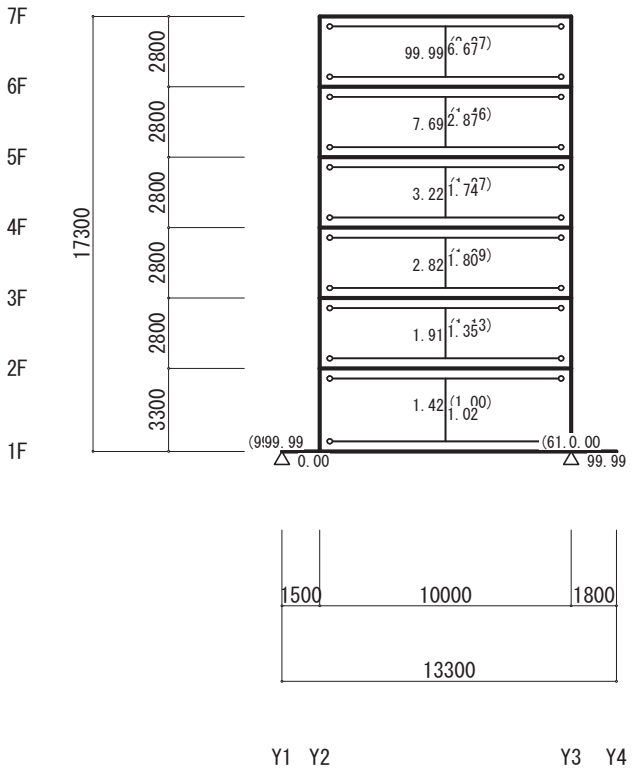

X5 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

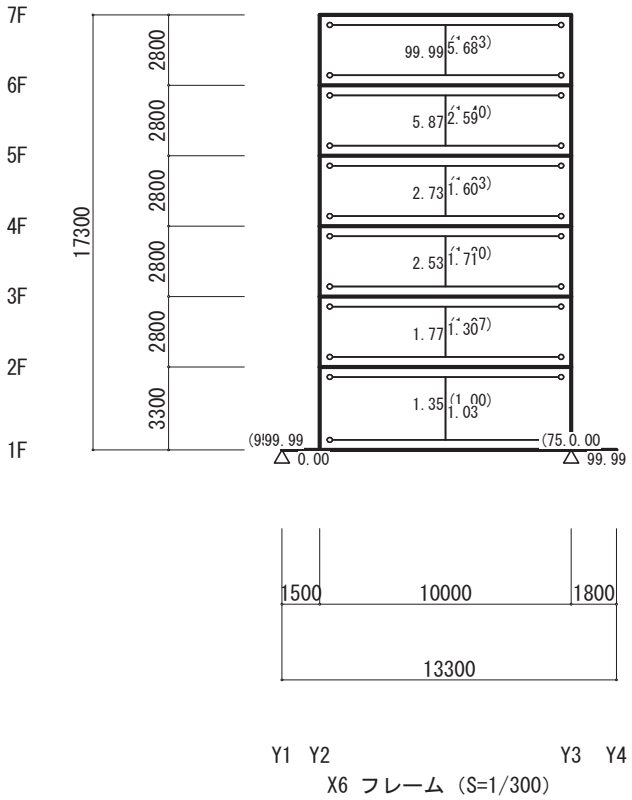

U-3.5.3　終局時機構・余裕率表（Ｄs算定時）

L、R　　：はり左端、右端
B、T　　：柱　柱脚、柱頭
ﾋﾝｼﾞ状態　：● 曲げ破壊、▲ せん断破壊、■ 引張破壊、＊ 圧縮破壊、◎ 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	X1	L	0.00	0.12	0.00	8.57			FA	M
		R	0.16		6.09					
	X2	L	0.16	0.10	6.09	11.03			FA	M
		R	0.12		99.99					
	X3	L	0.12	0.10	99.99	99.99			FA	M
		R	0.12		99.99					
	X4	L	0.12	0.10	99.99	11.03			FA	M
		R	0.16		6.09					
	X5	L	0.16	0.12	6.09	8.57			FA	M
		R	0.00		0.00					

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
7F	X1	L	1.00	0.54	1.00	2.94	●	147	FA	M
		R	1.00		1.00		●	102		
	X2	L	1.00	0.57	1.00	2.57	●	225	FA	M
		R	1.00		1.00		●	132		
	X3	L	1.00	0.57	1.00	2.58	●	224	FA	M
		R	1.00		1.00		●	131		
	X4	L	1.00	0.57	1.00	2.59	●	224	FA	M
		R	1.00		1.00		●	131		
	X5	L	1.00	0.54	1.00	2.73	●	216	FA	M
		R	1.00		1.00		●	111		

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	X1	L	1.00	0.49	1.00	3.08	●	97	FA	M
		R	1.00		1.00		●	67		
	X2	L	1.00	0.52	1.00	2.80	●	116	FA	M
		R	1.00		1.00		●	80		
	X3	L	1.00	0.52	1.00	2.80	●	117	FA	M
		R	1.00		1.00		●	81		
	X4	L	1.00	0.52	1.00	2.80	●	117	FA	M
		R	1.00		1.00		●	81		
	X5	L	1.00	0.49	1.00	3.02	●	108	FA	M
		R	1.00		1.00		●	67		
5F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.46	●	72	FA	M
		R	1.00		1.00		●	54		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	93	FA	M
		R	1.00		1.00		●	64		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	93	FA	M
		R	1.00		1.00		●	65		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.14	●	93	FA	M
		R	1.00		1.00		●	65		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.35	●	85	FA	M
		R	1.00		1.00		●	54		
4F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.46	●	68	FA	M
		R	1.00		1.00		●	50		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	84	FA	M
		R	1.00		1.00		●	59		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	84	FA	M
		R	1.00		1.00		●	59		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	84	FA	M
		R	1.00		1.00		●	59		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.36	●	77	FA	M
		R	1.00		1.00		●	50		
3F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.46	●	76	FA	M
		R	1.00		1.00		●	56		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	95	FA	M
		R	1.00		1.00		●	66		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	94	FA	M
		R	1.00		1.00		●	66		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	94	FA	M
		R	1.00		1.00		●	66		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.36	●	86	FA	M
		R	1.00		1.00		●	56		
2F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.47	●	83	FA	M
		R	1.00		1.00		●	61		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	101	FA	M
		R	1.00		1.00		●	74		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	101	FA	M
		R	1.00		1.00		●	74		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	101	FA	M
		R	1.00		1.00		●	74		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.35	●	94	FA	M
		R	1.00		1.00		●	62		
1F	X1	L	0.31	0.18	3.24	8.67			FA	M
		R	0.23		5.21					
	X2	L	0.08	0.10	7.80	18.24			FA	M
		R	0.19		6.44					
	X3	L	0.13	0.11	5.89	15.87			FA	M
		R	0.20		5.91					
	X4	L	0.11	0.11	6.64	18.81			FA	M
		R	0.18		7.70					
	X5	L	0.13	0.11	5.78	13.34			FA	M
		R	0.26		3.90					

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
6F	X1	T		0.62	0.29		1.44	2.62			FA-FA	M
		B		0.16			3.94					
	X2	T		0.96	0.64		1.05	1.56			FA-FA	M
		B		0.45			2.25					
	X3	T		0.96	0.64		1.04	1.55			FA-FA	M
		B		0.45			2.22					
	X4	T		0.97	0.65		1.04	1.55			FA-FA	M
		B		0.45			2.20					
	X5	T		0.96	0.64		1.04	1.55			FA-FA	M
		B		0.46			2.18					
	X6	T		0.78	0.39		1.39	3.33			FA-FA	M
		B		0.24			7.49					
5F	X1	T		0.37	0.20		2.47	4.13			FA-FA	M
		B		0.14			4.76					
	X2	T		0.38	0.32		2.62	3.17			FA-FA	M
		B		0.33			3.04					
	X3	T		0.39	0.32		2.60	3.12			FA-FA	M
		B		0.34			2.97					
	X4	T		0.39	0.32		2.54	3.11			FA-FA	M
		B		0.35			2.86					
	X5	T		0.40	0.32		2.51	3.10			FA-FA	M
		B		0.36			2.79					
	X6	T		0.40	0.23		2.76	5.18			FA-FA	M
		B		0.21			6.68					
4F	X1	T		0.32	0.18		2.68	4.33			FA-FA	M
		B		0.18			4.07					
	X2	T		0.43	0.35		2.32	2.86			FA-FA	M
		B		0.33			3.02					
	X3	T		0.44	0.35		2.26	2.82			FA-FA	M
		B		0.34			2.92					
	X4	T		0.46	0.36		2.16	2.81			FA-FA	M
		B		0.36			2.77					
	X5	T		0.47	0.36		2.10	2.78			FA-FA	M
		B		0.37			2.66					
	X6	T		0.37	0.23		3.15	5.38			FA-FA	M
		B		0.25			5.32					
3F	X1	T		0.20	0.22		3.99	3.97			FA-FA	M
		B		0.39			2.32					
	X2	T		0.32	0.36		3.13	2.78			FA-FA	M
		B		0.43			2.31					
	X3	T		0.33	0.36		3.00	2.74			FA-FA	M
		B		0.45			2.24					
	X4	T		0.35	0.36		2.85	2.75			FA-FA	M
		B		0.46			2.16					
	X5	T		0.36	0.36		2.74	2.74			FA-FA	M
		B		0.47			2.11					
	X6	T		0.26	0.26		4.84	4.58			FA-FA	M
		B		0.43			2.55					
2F	X1	T		0.01	0.03		13.99	12.96			FA-FA	M
		B		0.04			9.96					
	X2	T		0.21	0.20		4.90	5.05			FA-FA	M
		B		0.19			5.28					
	X3	T		0.22	0.21		4.64	4.87			FA-FA	M
		B		0.20			5.05					
	X4	T		0.24	0.21		4.16	4.70			FA-FA	M
		B		0.22			4.65					
	X5	T		0.26	0.22		3.82	4.45			FA-FA	M
		B		0.24			4.18					
	X6	T		0.08	0.09		43.71	27.97			FA-FA	M
		B		0.12			15.89					
1F	X1	T		0.17	0.59		4.85	1.66			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	185		
	X2	T		0.32	0.68		3.13	1.48			FB-FB	M
		B		1.00			1.00		●	515		

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
1F	X3	T		0.32	0.69		3.08	1.45			FB-FB	M
		B		1.00			1.00		●	515		
	X4	T		0.33	0.69		3.04	1.44			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	348		
	X5	T		0.34	0.68		2.95	1.46			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	256		
	X6	T		0.21	0.64		5.85	1.62			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	177		

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
7F	X1	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	126	FA	M
		R	1.00		1.00		●	175		
	X2	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	118	FA	M
		R	1.00		1.00		●	169		
	X3	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	117	FA	M
		R	1.00		1.00		●	168		
	X4	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	117	FA	M
		R	1.00		1.00		●	168		
	X5	L	1.00	0.89	1.00	1.16	●	120	FA	M
		R	1.00		1.00		●	171		
6F	X1	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	107	FA	M
		R	1.00		1.00		●	159		
	X2	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	101	FA	M
		R	1.00		1.00		●	153		
	X3	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	101	FA	M
		R	1.00		1.00		●	152		
	X4	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	101	FA	M
		R	1.00		1.00		●	152		
	X5	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	104	FA	M
		R	1.00		1.00		●	155		
5F	X1	L	1.00	0.79	1.00	1.37	●	99	FA	M
		R	1.00		1.00		●	149		
	X2	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	95	FA	M
		R	1.00		1.00		●	145		
	X3	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	95	FA	M
		R	1.00		1.00		●	144		
	X4	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	95	FA	M
		R	1.00		1.00		●	144		
	X5	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	97	FA	M
		R	1.00		1.00		●	145		
4F	X1	L	1.00	0.79	1.00	1.37	●	93	FA	M
		R	1.00		1.00		●	142		
	X2	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	90	FA	M
		R	1.00		1.00		●	139		
	X3	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	90	FA	M
		R	1.00		1.00		●	138		
	X4	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	90	FA	M
		R	1.00		1.00		●	138		
	X5	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	92	FA	M
		R	1.00		1.00		●	140		
3F	X1	L	1.00	0.57	1.00	1.98	●	114	FA	M
		R	1.00		1.00		●	141		
	X2	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	114	FA	M
		R	1.00		1.00		●	139		
	X3	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	113	FA	M
		R	1.00		1.00		●	138		
	X4	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	113	FA	M
		R	1.00		1.00		●	138		
	X5	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	115	FA	M
		R	1.00		1.00		●	140		

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
2F	X1	L	1.00	0.70	1.00	1.52	●	78	FA	M
		R	1.00		1.00		●	149		
	X2	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	79	FA	M
		R	1.00		1.00		●	148		
	X3	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	79	FA	M
		R	1.00		1.00		●	148		
	X4	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	79	FA	M
		R	1.00		1.00		●	148		
	X5	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	80	FA	M
		R	1.00		1.00		●	152		
1F	X1	L	0.96	0.52	1.04	2.09			FA	M
		R	0.66		1.53					
	X2	L	0.78	0.47	1.28	2.29			FA	M
		R	0.69		1.45					
	X3	L	0.89	0.51	1.12	2.09			FA	M
		R	0.72		1.40					
	X4	L	0.90	0.51	1.11	2.08			FA	M
		R	0.72		1.39					
	X5	L	0.92	0.53	1.09	2.00			FA	M
		R	0.77		1.29					

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
6F	X1	T		0.72	0.35		1.34	2.52			FA-FA	M
		B		0.12			13.33					
	X2	T		0.51	0.28		1.95	3.65			FA-FA	M
		B		0.29			3.49					
	X3	T		0.51	0.27		1.95	3.72			FA-FA	M
		B		0.29			3.44					
	X4	T		0.51	0.26		1.96	3.79			FA-FA	M
		B		0.29			3.40					
	X5	T		0.51	0.26		1.95	3.76			FA-FA	M
		B		0.29			3.40					
	X6	T		0.40	0.10		2.66	15.83			FA-FA	M
		B		0.27			3.60					
5F	X1	T		0.70	0.49		1.41	1.95			FA-FA	M
		B		0.08			9.75					
	X2	T		0.65	0.58		1.54	1.71			FA-FA	M
		B		0.11			8.91					
	X3	T		0.65	0.58		1.54	1.74			FA-FA	M
		B		0.12			8.16					
	X4	T		0.65	0.57		1.54	1.75			FA-FA	M
		B		0.13			7.81					
	X5	T		0.65	0.57		1.54	1.75			FA-FA	M
		B		0.13			7.67					
	X6	T		0.50	0.60		2.03	1.72			FA-FA	M
		B		0.12			7.41					
4F	X1	T		0.56	0.44		1.72	2.15			FA-FA	M
		B		0.21			4.38					
	X2	T		0.46	0.63		2.16	1.59			FA-FA	M
		B		0.16			6.21					
	X3	T		0.45	0.63		2.21	1.58			FA-FA	M
		B		0.15			6.54					
	X4	T		0.45	0.64		2.23	1.57			FA-FA	M
		B		0.15			6.73					
	X5	T		0.44	0.63		2.25	1.58			FA-FA	M
		B		0.15			6.82					
	X6	T		0.34	0.68		3.07	1.51			FA-FA	M
		B		0.32			3.38					
3F	X1	T		0.09	0.36		8.11	2.68			FA-FA	M
		B		0.33			2.99					
	X2	T		0.10	0.47		9.59	2.13			FA-FA	M
		B		0.47			2.11					

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
3F	X3	T		0.10	0.47		9.96	2.11			FA-FA	M
		B		0.47			2.14					
	X4	T		0.10	0.48		10.22	2.10			FA-FA	M
		B		0.47			2.15					
	X5	T		0.10	0.48		10.34	2.10			FA-FA	M
		B		0.46			2.15					
	X6	T		0.17	0.43		6.95	2.44			FA-FA	M
		B		0.61			1.68					
2F	X1	T		0.12	0.56		9.19	1.76			FA-FA	M
		B		0.73			1.37					
	X2	T		0.16	0.65		6.42	1.55			FA-FA	M
		B		0.82			1.22					
	X3	T		0.17	0.67		6.05	1.49			FA-FA	M
		B		0.84			1.20					
	X4	T		0.17	0.67		5.92	1.49			FA-FA	M
		B		0.83			1.21					
	X5	T		0.17	0.67		5.87	1.49			FA-FA	M
		B		0.82			1.21					
	X6	T		0.10	0.53		8.64	1.92			FA-FA	M
		B		0.98			1.02					
1F	X1	T		0.52	0.35		1.95	2.74			FA-FA	M
		B		1.04			0.96		●	130		
	X2	T		0.42	0.65		2.40	1.54			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	515		
	X3	T		0.44	0.65		2.26	1.53			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	515		
	X4	T		0.45	0.66		2.23	1.51			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	515		
	X5	T		0.45	0.66		2.22	1.51			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	515		
	X6	T		0.40	0.66		2.44	1.53			FA-FA	M
		B		1.38			0.72		●	230		

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	X1	L	0.00	0.13	0.00	99.99			FA	M
		R	0.18		99.99					
	X2	L	0.18	0.11	99.99	10.24			FA	M
		R	0.13		99.99					
	X3	L	0.13	0.10	99.99	99.99			FA	M
		R	0.13		99.99					
	X4	L	0.13	0.11	99.99	10.24			FA	M
		R	0.18		99.99					
	X5	L	0.18	0.13	99.99	99.99			FA	M
		R	0.00		0.00					

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	X1	L	0.00	0.12	0.00	8.57			FA	M
		R	0.16		6.09					
	X2	L	0.16	0.10	6.09	11.03			FA	M
		R	0.12		99.99					
	X3	L	0.12	0.10	99.99	99.99			FA	M
		R	0.12		99.99					
	X4	L	0.12	0.10	99.99	11.03			FA	M
		R	0.16		6.09					
	X5	L	0.16	0.12	6.09	8.57			FA	M
		R	0.00		0.00					

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
7F	X1	L	1.00	0.54	1.00	2.73	●	111	FA	M
		R	1.00		1.00		●	216		
	X2	L	1.00	0.57	1.00	2.59	●	131	FA	M
		R	1.00		1.00		●	224		
	X3	L	1.00	0.57	1.00	2.58	●	131	FA	M
		R	1.00		1.00		●	224		
	X4	L	1.00	0.57	1.00	2.57	●	132	FA	M
		R	1.00		1.00		●	225		
	X5	L	1.00	0.54	1.00	2.94	●	102	FA	M
		R	1.00		1.00		●	147		
6F	X1	L	1.00	0.49	1.00	3.02	●	67	FA	M
		R	1.00		1.00		●	108		
	X2	L	1.00	0.52	1.00	2.80	●	81	FA	M
		R	1.00		1.00		●	117		
	X3	L	1.00	0.52	1.00	2.80	●	81	FA	M
		R	1.00		1.00		●	117		
	X4	L	1.00	0.52	1.00	2.80	●	80	FA	M
		R	1.00		1.00		●	116		
	X5	L	1.00	0.49	1.00	3.08	●	67	FA	M
		R	1.00		1.00		●	97		
5F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.35	●	54	FA	M
		R	1.00		1.00		●	85		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.14	●	65	FA	M
		R	1.00		1.00		●	93		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	65	FA	M
		R	1.00		1.00		●	93		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	64	FA	M
		R	1.00		1.00		●	93		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.46	●	54	FA	M
		R	1.00		1.00		●	72		
4F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.36	●	50	FA	M
		R	1.00		1.00		●	77		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	59	FA	M
		R	1.00		1.00		●	84		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	59	FA	M
		R	1.00		1.00		●	84		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	59	FA	M
		R	1.00		1.00		●	84		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.46	●	50	FA	M
		R	1.00		1.00		●	68		
3F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.36	●	56	FA	M
		R	1.00		1.00		●	86		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	66	FA	M
		R	1.00		1.00		●	94		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	66	FA	M
		R	1.00		1.00		●	94		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	66	FA	M
		R	1.00		1.00		●	95		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.46	●	56	FA	M
		R	1.00		1.00		●	76		
2F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.35	●	62	FA	M
		R	1.00		1.00		●	94		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	74	FA	M
		R	1.00		1.00		●	101		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	74	FA	M
		R	1.00		1.00		●	101		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	74	FA	M
		R	1.00		1.00		●	101		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.47	●	61	FA	M
		R	1.00		1.00		●	83		
1F	X1	L	0.26	0.11	3.90	13.34			FA	M
		R	0.13		5.78					
	X2	L	0.18	0.11	7.70	18.81			FA	M

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	X2	R	0.11	0.11	6.64	18.81			FA	M
	X3	L	0.20	0.11	5.91	15.87			FA	M
		R	0.13		5.89					
	X4	L	0.19	0.10	6.44	18.24			FA	M
		R	0.08		7.80					
	X5	L	0.23	0.18	5.21	8.67			FA	M
		R	0.31		3.24					

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
6F	X1	T		0.78	0.39		1.39	3.33			FA-FA	M
		B		0.24			7.49					
	X2	T		0.96	0.64		1.04	1.55			FA-FA	M
		B		0.46			2.18					
	X3	T		0.97	0.65		1.04	1.55			FA-FA	M
		B		0.45			2.20					
	X4	T		0.96	0.64		1.04	1.55			FA-FA	M
		B		0.45			2.22					
	X5	T		0.96	0.64		1.05	1.56			FA-FA	M
		B		0.45			2.25					
	X6	T		0.62	0.29		1.44	2.62			FA-FA	M
		B		0.16			3.94					
5F	X1	T		0.40	0.23		2.76	5.18			FA-FA	M
		B		0.21			6.68					
	X2	T		0.40	0.32		2.51	3.10			FA-FA	M
		B		0.36			2.79					
	X3	T		0.39	0.32		2.54	3.11			FA-FA	M
		B		0.35			2.86					
	X4	T		0.39	0.32		2.60	3.12			FA-FA	M
		B		0.34			2.97					
	X5	T		0.38	0.32		2.62	3.17			FA-FA	M
		B		0.33			3.04					
	X6	T		0.37	0.20		2.47	4.13			FA-FA	M
		B		0.14			4.76					
4F	X1	T		0.37	0.23		3.15	5.38			FA-FA	M
		B		0.25			5.32					
	X2	T		0.47	0.36		2.10	2.78			FA-FA	M
		B		0.37			2.66					
	X3	T		0.46	0.36		2.16	2.81			FA-FA	M
		B		0.36			2.77					
	X4	T		0.44	0.35		2.26	2.82			FA-FA	M
		B		0.34			2.92					
	X5	T		0.43	0.35		2.32	2.86			FA-FA	M
		B		0.33			3.02					
	X6	T		0.32	0.18		2.68	4.33			FA-FA	M
		B		0.18			4.07					
3F	X1	T		0.26	0.26		4.84	4.58			FA-FA	M
		B		0.43			2.55					
	X2	T		0.36	0.36		2.74	2.74			FA-FA	M
		B		0.47			2.11					
	X3	T		0.35	0.36		2.85	2.75			FA-FA	M
		B		0.46			2.16					
	X4	T		0.33	0.36		3.00	2.74			FA-FA	M
		B		0.45			2.24					
	X5	T		0.32	0.36		3.13	2.78			FA-FA	M
		B		0.43			2.31					
	X6	T		0.20	0.22		3.99	3.97			FA-FA	M
		B		0.39			2.32					
2F	X1	T		0.08	0.09		43.71	27.97			FA-FA	M
		B		0.12			15.89					
	X2	T		0.26	0.22		3.82	4.45			FA-FA	M
		B		0.24			4.18					
	X3	T		0.24	0.21		4.16	4.70			FA-FA	M

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
2F	X3	B		0.22	0.21		4.65	4.70			FA-FA	M
	X4	T		0.22	0.21		4.64	4.87			FA-FA	M
		B		0.20			5.05					
	X5	T		0.21	0.20		4.90	5.05			FA-FA	M
		B		0.19			5.28					
	X6	T		0.01	0.03		13.99	12.96			FA-FA	M
		B		0.04			9.96					
1F	X1	T		0.21	0.64		5.85	1.62			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	177		
	X2	T		0.34	0.68		2.95	1.46			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	256		
	X3	T		0.33	0.69		3.04	1.44			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	348		
	X4	T		0.32	0.69		3.08	1.45			FB-FB	M
		B		1.00			1.00		●	515		
	X5	T		0.32	0.68		3.13	1.48			FB-FB	M
		B		1.00			1.00		●	515		
	X6	T		0.17	0.59		4.85	1.66			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	185		

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
7F	X1	L	1.00	0.89	1.00	1.16	●	171	FA	M
		R	1.00		1.00		●	120		
	X2	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	168	FA	M
		R	1.00		1.00		●	117		
	X3	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	168	FA	M
		R	1.00		1.00		●	117		
	X4	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	169	FA	M
		R	1.00		1.00		●	118		
	X5	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	175	FA	M
		R	1.00		1.00		●	126		
6F	X1	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	155	FA	M
		R	1.00		1.00		●	104		
	X2	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	152	FA	M
		R	1.00		1.00		●	101		
	X3	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	152	FA	M
		R	1.00		1.00		●	101		
	X4	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	153	FA	M
		R	1.00		1.00		●	101		
	X5	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	159	FA	M
		R	1.00		1.00		●	107		
5F	X1	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	145	FA	M
		R	1.00		1.00		●	97		
	X2	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	144	FA	M
		R	1.00		1.00		●	95		
	X3	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	144	FA	M
		R	1.00		1.00		●	95		
	X4	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	145	FA	M
		R	1.00		1.00		●	95		
	X5	L	1.00	0.79	1.00	1.37	●	149	FA	M
		R	1.00		1.00		●	99		
4F	X1	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	140	FA	M
		R	1.00		1.00		●	92		
	X2	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	138	FA	M
		R	1.00		1.00		●	90		
	X3	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	138	FA	M
		R	1.00		1.00		●	90		
	X4	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	139	FA	M
		R	1.00		1.00		●	90		
	X5	L	1.00	0.79	1.00	1.37	●	142	FA	M

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
4F	X5	R	1.00	0.79	1.00	1.37	●	93	FA	M
3F	X1	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	140	FA	M
		R	1.00		1.00		●	115		
	X2	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	138	FA	M
		R	1.00		1.00		●	113		
	X3	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	138	FA	M
		R	1.00		1.00		●	113		
	X4	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	139	FA	M
		R	1.00		1.00		●	114		
	X5	L	1.00	0.57	1.00	1.98	●	141	FA	M
		R	1.00		1.00		●	114		
2F	X1	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	152	FA	M
		R	1.00		1.00		●	80		
	X2	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	148	FA	M
		R	1.00		1.00		●	79		
	X3	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	148	FA	M
		R	1.00		1.00		●	79		
	X4	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	148	FA	M
		R	1.00		1.00		●	79		
	X5	L	1.00	0.70	1.00	1.52	●	149	FA	M
		R	1.00		1.00		●	78		
1F	X1	L	0.77	0.53	1.29	2.00			FA	M
		R	0.92		1.09					
	X2	L	0.72	0.51	1.39	2.08			FA	M
		R	0.90		1.11					
	X3	L	0.72	0.51	1.40	2.09			FA	M
		R	0.89		1.12					
	X4	L	0.69	0.47	1.45	2.29			FA	M
		R	0.78		1.28					
	X5	L	0.66	0.52	1.53	2.09			FA	M
		R	0.96		1.04					

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
6F	X1	T		0.40	0.10		2.66	15.83			FA-FA	M
		B		0.27			3.60					
	X2	T		0.51	0.26		1.95	3.76			FA-FA	M
		B		0.29			3.40					
	X3	T		0.51	0.26		1.96	3.79			FA-FA	M
		B		0.29			3.40					
	X4	T		0.51	0.27		1.95	3.72			FA-FA	M
		B		0.29			3.44					
	X5	T		0.51	0.28		1.95	3.65			FA-FA	M
		B		0.29			3.49					
	X6	T		0.72	0.35		1.34	2.52			FA-FA	M
		B		0.12			13.33					
5F	X1	T		0.50	0.60		2.03	1.72			FA-FA	M
		B		0.12			7.41					
	X2	T		0.65	0.57		1.54	1.75			FA-FA	M
		B		0.13			7.67					
	X3	T		0.65	0.57		1.54	1.75			FA-FA	M
		B		0.13			7.81					
	X4	T		0.65	0.58		1.54	1.74			FA-FA	M
		B		0.12			8.16					
	X5	T		0.65	0.58		1.54	1.71			FA-FA	M
		B		0.11			8.91					
	X6	T		0.70	0.49		1.41	1.95			FA-FA	M
		B		0.08			9.75					
4F	X1	T		0.34	0.68		3.07	1.51			FA-FA	M
		B		0.32			3.38					
	X2	T		0.44	0.63		2.25	1.58			FA-FA	M
		B		0.15			6.82					
	X3	T		0.45	0.64		2.23	1.57			FA-FA	M

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
4F	X3	B		0.15	0.64		6.73	1.57			FA-FA	M
	X4	T		0.45	0.63		2.21	1.58			FA-FA	M
		B		0.15			6.54					
	X5	T		0.46	0.63		2.16	1.59			FA-FA	M
		B		0.16			6.21					
	X6	T		0.56	0.44		1.72	2.15			FA-FA	M
		B		0.21			4.38					
3F	X1	T		0.17	0.43		6.95	2.44			FA-FA	M
		B		0.61			1.68					
	X2	T		0.10	0.48		10.34	2.10			FA-FA	M
		B		0.46			2.15					
	X3	T		0.10	0.48		10.22	2.10			FA-FA	M
		B		0.47			2.15					
	X4	T		0.10	0.47		9.96	2.11			FA-FA	M
		B		0.47			2.14					
	X5	T		0.10	0.47		9.59	2.13			FA-FA	M
		B		0.47			2.11					
	X6	T		0.09	0.36		8.11	2.68			FA-FA	M
		B		0.33			2.99					
2F	X1	T		0.10	0.53		8.64	1.92			FA-FA	M
		B		0.98			1.02					
	X2	T		0.17	0.67		5.87	1.49			FA-FA	M
		B		0.82			1.21					
	X3	T		0.17	0.67		5.92	1.49			FA-FA	M
		B		0.83			1.21					
	X4	T		0.17	0.67		6.05	1.49			FA-FA	M
		B		0.84			1.20					
	X5	T		0.16	0.65		6.42	1.55			FA-FA	M
		B		0.82			1.22					
	X6	T		0.12	0.56		9.19	1.76			FA-FA	M
		B		0.73			1.37					
1F	X1	T		0.40	0.66		2.44	1.53			FA-FA	M
		B		1.38			0.72		●	230		
	X2	T		0.45	0.66		2.22	1.51			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	515		
	X3	T		0.45	0.66		2.23	1.51			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	515		
	X4	T		0.44	0.65		2.26	1.53			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	515		
	X5	T		0.42	0.65		2.40	1.54			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	515		
	X6	T		0.52	0.35		1.95	2.74			FA-FA	M
		B		1.04			0.96		●	130		

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	X1	L	0.00	0.13	0.00	99.99			FA	M
		R	0.18		99.99					
	X2	L	0.18	0.11	99.99	10.24			FA	M
		R	0.13		99.99					
	X3	L	0.13	0.10	99.99	99.99			FA	M
		R	0.13		99.99					
	X4	L	0.13	0.11	99.99	10.24			FA	M
		R	0.18		99.99					
	X5	L	0.18	0.13	99.99	99.99			FA	M
		R	0.00		0.00					

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	95.77			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.01	99.99	75.50			FA	M
		R	0.00		0.00					

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.28	99.99	3.49			WA	M
		B	0.14		7.19					
5F	Y2	T	0.14	0.43	8.03	2.32			WA	M
		B	0.32		3.23					
4F	Y2	T	0.30	0.48	3.57	2.09			WA	M
		B	0.50		2.03					
3F	Y2	T	0.47	0.56	2.23	1.78			WA	M
		B	0.69		1.48					
2F	Y2	T	0.64	0.61	1.61	1.63			WA	M
		B	0.85		1.19					
1F	Y2	T	0.79	0.68	1.28	1.47			WA	M
		B	1.03		0.97		●	68		

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.23	99.99	4.32			WA	M
		B	0.12		8.72					
5F	Y2	T	0.12	0.38	10.00	2.63			WA	M
		B	0.28		3.71					
4F	Y2	T	0.26	0.44	4.18	2.25			WA	M
		B	0.46		2.26					
3F	Y2	T	0.42	0.51	2.50	1.98			WA	M
		B	0.64		1.60					
2F	Y2	T	0.59	0.59	1.76	1.71			WA	M
		B	0.82		1.24					
1F	Y2	T	0.75	0.69	1.35	1.45			WA	M
		B	1.03		0.97		●	56		

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.23	99.99	4.40			WA	M
		B	0.12		8.79					
5F	Y2	T	0.12	0.38	9.98	2.66			WA	M

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
5F	Y2	B	0.28	0.38	3.73	2.66			WA	M
4F	Y2	T	0.26	0.44	4.18	2.28			WA	M
		B	0.46		2.27					
3F	Y2	T	0.42	0.50	2.50	2.00			WA	M
		B	0.64		1.61					
2F	Y2	T	0.59	0.58	1.76	1.73			WA	M
		B	0.81		1.24					
1F	Y2	T	0.75	0.68	1.35	1.46			WA	M
		B	1.03		0.97		●	57		

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.23	99.99	4.40			WA	M
		B	0.12		8.79					
5F	Y2	T	0.12	0.38	9.98	2.66			WA	M
		B	0.28		3.73					
4F	Y2	T	0.26	0.44	4.18	2.28			WA	M
		B	0.46		2.27					
3F	Y2	T	0.42	0.50	2.50	2.00			WA	M
		B	0.64		1.61					
2F	Y2	T	0.59	0.58	1.76	1.73			WA	M
		B	0.81		1.24					
1F	Y2	T	0.75	0.68	1.35	1.46			WA	M
		B	1.03		0.97		●	57		

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.23	99.99	4.32			WA	M
		B	0.12		8.72					
5F	Y2	T	0.12	0.38	10.00	2.63			WA	M
		B	0.28		3.71					
4F	Y2	T	0.26	0.44	4.18	2.25			WA	M
		B	0.46		2.26					
3F	Y2	T	0.42	0.51	2.50	1.98			WA	M
		B	0.64		1.60					
2F	Y2	T	0.59	0.59	1.76	1.71			WA	M
		B	0.82		1.24					
1F	Y2	T	0.75	0.69	1.35	1.45			WA	M
		B	1.03		0.97		●	56		

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	95.77			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.01	99.99	75.50			FA	M
		R	0.00		0.00					

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.28	99.99	3.49			WA	M
		B	0.14		7.19					
5F	Y2	T	0.14	0.43	8.02	2.32			WA	M
		B	0.32		3.23					
4F	Y2	T	0.30	0.48	3.57	2.09			WA	M
		B	0.50		2.03					
3F	Y2	T	0.47	0.56	2.23	1.78			WA	M
		B	0.69		1.48					
2F	Y2	T	0.64	0.61	1.61	1.63			WA	M
		B	0.85		1.19					
1F	Y2	T	0.79	0.68	1.28	1.47			WA	M
		B	1.03		0.97		●	68		

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	95.77			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.01	99.99	75.50			FA	M
		R	0.00		0.00					

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.00	0.52	99.99	1.93			WA	M
		B	0.17		5.68					
5F	Y2	T	0.16	0.72	5.87	1.40			WA	M
		B	0.38		2.59					
4F	Y2	T	0.36	0.81	2.73	1.23			WA	M
		B	0.62		1.60					
3F	Y2	T	0.39	0.83	2.53	1.20			WD	S
		B	0.58		1.71					
2F	Y2	T	0.56	0.94	1.77	1.07			WD	S
		B	0.76		1.30					
1F	Y2	T	0.73	1.00	1.35	1.00	▲	137	WD	S
		B	0.97		1.03		▲	137		

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.44	99.99	2.27			WA	M
		B	0.15		6.67					
5F	Y2	T	0.12	0.68	7.69	1.46			WA	M

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
5F	Y2	B	0.34	0.68	2.87	1.46			WA	M
4F	Y2	T	0.30	0.79	3.22	1.27			WA	M
		B	0.57		1.74					
3F	Y2	T	0.34	0.78	2.82	1.29			WA	M
		B	0.55		1.80					
2F	Y2	T	0.51	0.89	1.91	1.13			WD	S
		B	0.74		1.35					
1F	Y2	T	0.70	1.00	1.42	1.00	▲	197	WD	S
		B	0.98		1.02		▲	197		

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.36	99.99	2.81			WA	M
		B	0.12		8.01					
5F	Y2	T	0.10	0.67	8.98	1.49			WA	M
		B	0.32		3.05					
4F	Y2	T	0.28	0.78	3.37	1.28			WA	M
		B	0.55		1.79					
3F	Y2	T	0.33	0.77	2.88	1.30			WA	M
		B	0.54		1.83					
2F	Y2	T	0.51	0.88	1.93	1.14			WD	S
		B	0.73		1.36					
1F	Y2	T	0.69	1.00	1.42	1.00	▲	206	WD	S
		B	0.98		1.02		▲	206		

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.36	99.99	2.81			WA	M
		B	0.12		8.01					
5F	Y2	T	0.10	0.67	8.98	1.49			WA	M
		B	0.32		3.05					
4F	Y2	T	0.28	0.78	3.37	1.28			WA	M
		B	0.55		1.79					
3F	Y2	T	0.33	0.77	2.88	1.30			WA	M
		B	0.54		1.83					
2F	Y2	T	0.51	0.88	1.93	1.14			WD	S
		B	0.73		1.36					
1F	Y2	T	0.69	1.00	1.42	1.00	▲	206	WD	S
		B	0.98		1.02		▲	206		

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.44	99.99	2.27			WA	M
		B	0.15		6.67					
5F	Y2	T	0.12	0.68	7.69	1.46			WA	M
		B	0.34		2.87					
4F	Y2	T	0.30	0.79	3.22	1.27			WA	M
		B	0.57		1.74					
3F	Y2	T	0.34	0.78	2.82	1.29			WA	M
		B	0.55		1.80					
2F	Y2	T	0.51	0.89	1.91	1.13			WD	S
		B	0.74		1.35					
1F	Y2	T	0.70	1.00	1.42	1.00	▲	197	WD	S
		B	0.98		1.02		▲	197		

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	95.77			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.01	99.99	75.50			FA	M
		R	0.00		0.00					

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.00	0.52	99.99	1.93			WA	M
		B	0.17		5.68					
5F	Y2	T	0.16	0.72	5.87	1.40			WA	M
		B	0.38		2.59					
4F	Y2	T	0.36	0.81	2.73	1.23			WA	M
		B	0.62		1.60					
3F	Y2	T	0.39	0.83	2.53	1.20			WD	S
		B	0.58		1.71					
2F	Y2	T	0.56	0.94	1.77	1.07			WD	S
		B	0.76		1.30					
1F	Y2	T	0.73	1.00	1.35	1.00	▲	137	WD	S
		B	0.97		1.03		▲	137		

U-4　保有水平耐力計算結果

U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

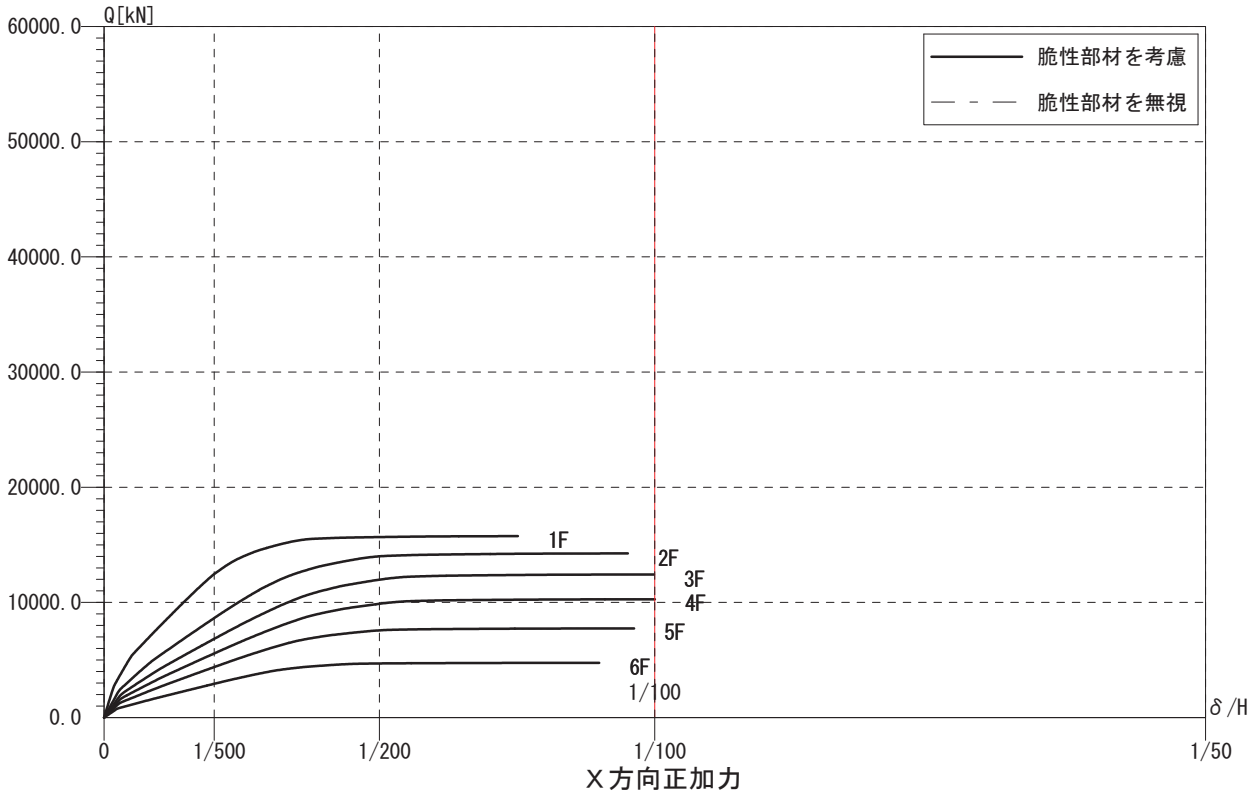

X方向正加力

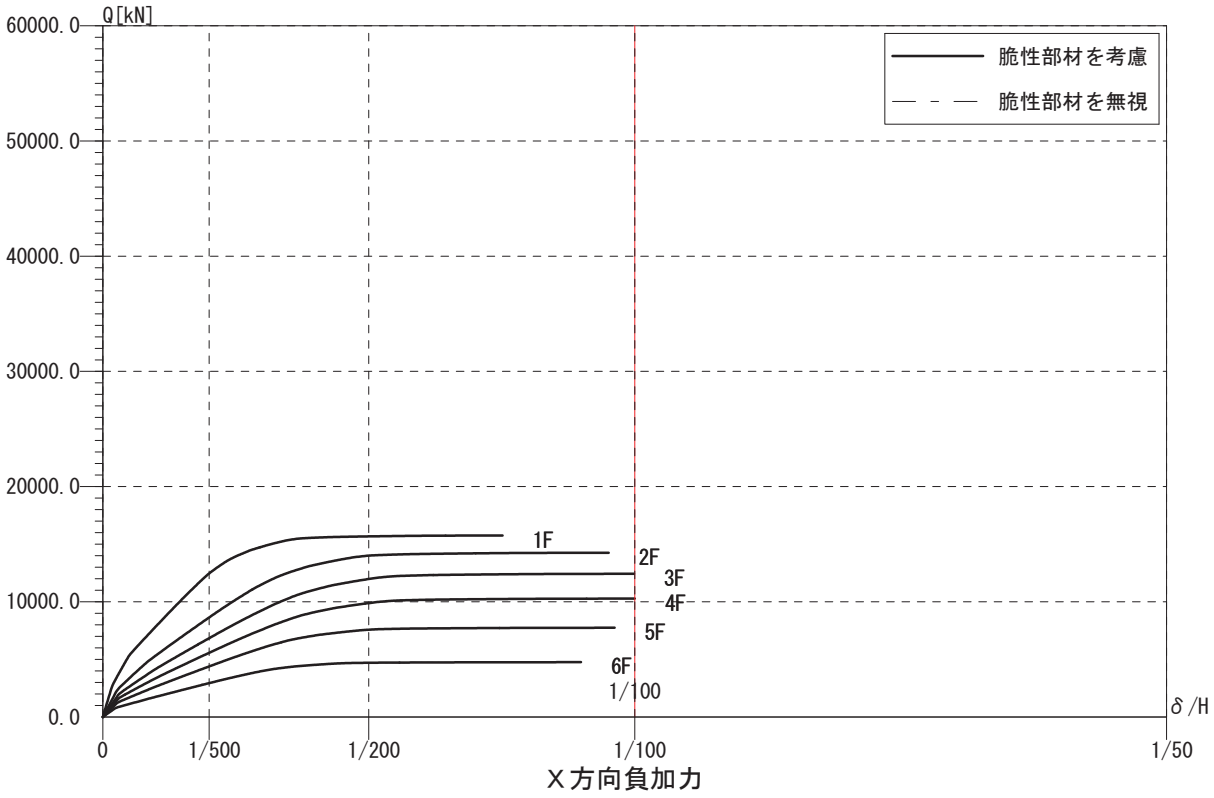

X方向負加力

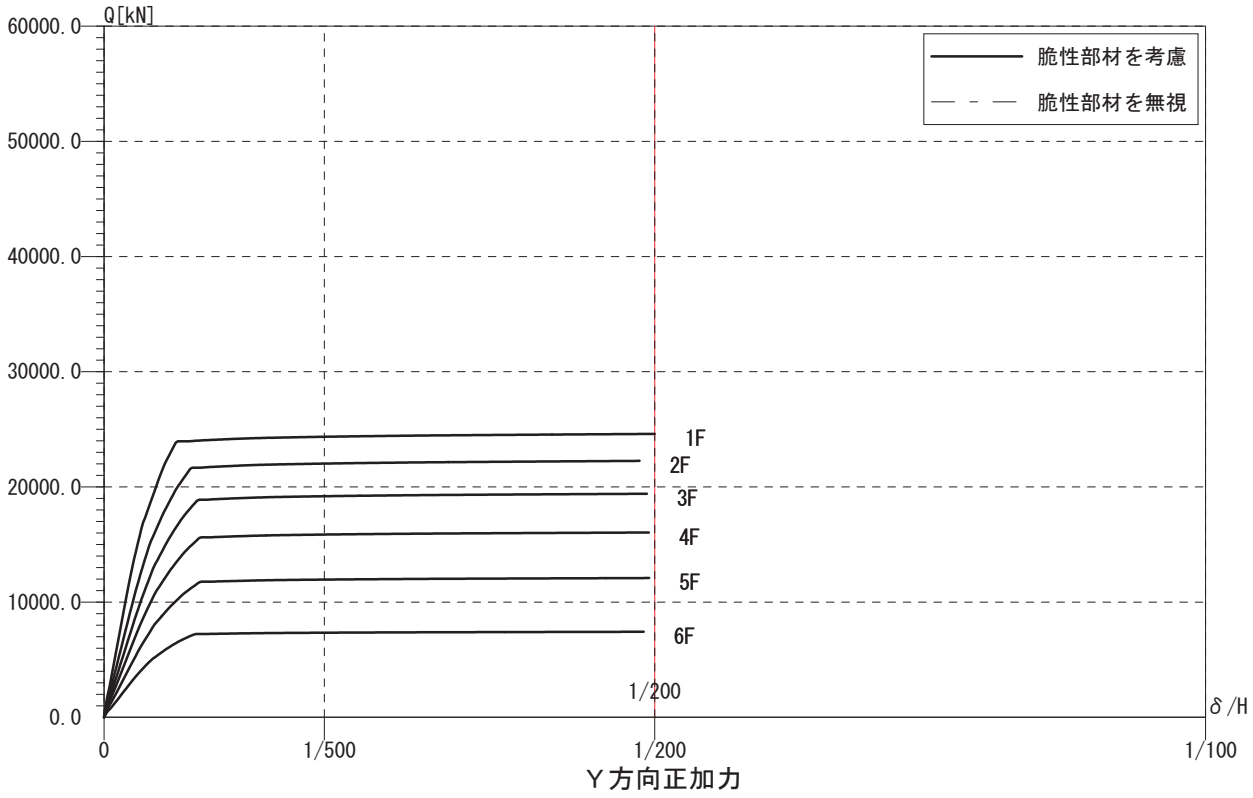

Y方向正加力

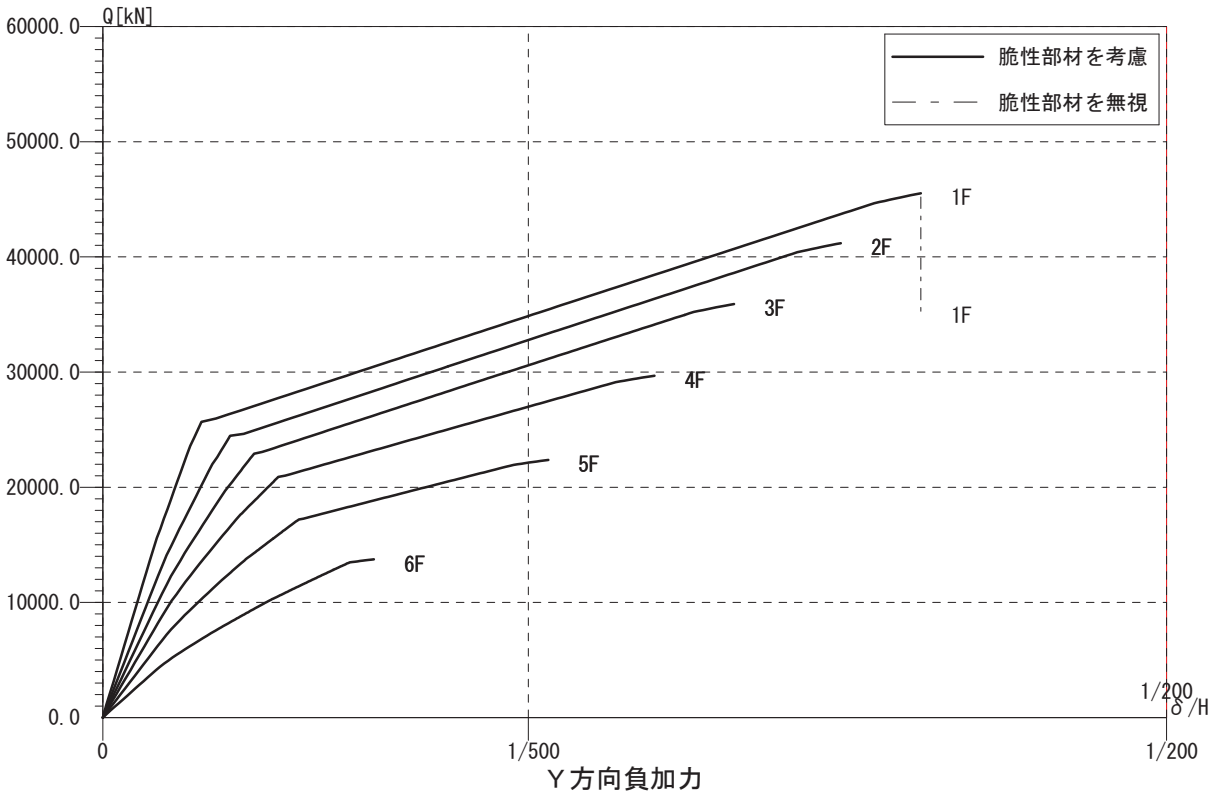

Y方向負加力

U-4.1.2　重心位置の変位（保有耐力時）

Q	：層せん断力	(kN)	層名位置と下層との間の階のせん断力
U	：層変位	(cm)	層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔU	：層間変位	(cm)	層名位置と下層との水平変位の差分

※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

X方向 (正加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
1	7F	60.0	0.0346	0.0051	1/ 54465
	6F	97.6	0.0295	0.0061	1/ 46171
	5F	129.6	0.0234	0.0067	1/ 41914
	4F	156.7	0.0167	0.0067	1/ 41988
	3F	179.8	0.0100	0.0058	1/ 48177
	2F	198.7	0.0042	0.0042	1/ 77941
10	7F	599.0	0.3460	0.0515	1/ 5437
	6F	975.4	0.2945	0.0607	1/ 4616
	5F	1294.4	0.2338	0.0667	1/ 4196
	4F	1565.7	0.1671	0.0666	1/ 4203
	3F	1796.0	0.1005	0.0581	1/ 4820
	2F	1985.0	0.0424	0.0424	1/ 7781
20	7F	975.6	0.6920	0.1082	1/ 2589
	6F	1588.7	0.5838	0.1254	1/ 2233
	5F	2108.2	0.4584	0.1356	1/ 2065
	4F	2550.2	0.3229	0.1324	1/ 2114
	3F	2925.3	0.1904	0.1119	1/ 2503
	2F	3233.2	0.0786	0.0786	1/ 4201
30	7F	1251.5	1.0380	0.1682	1/ 1664
	6F	2038.0	0.8698	0.1906	1/ 1469
	5F	2704.5	0.6792	0.2029	1/ 1380
	4F	3271.4	0.4763	0.1966	1/ 1424
	3F	3752.6	0.2797	0.1653	1/ 1693
	2F	4147.5	0.1144	0.1144	1/ 2884
40	7F	1521.3	1.3840	0.2275	1/ 1231
	6F	2477.5	1.1565	0.2553	1/ 1097
	5F	3287.7	0.9013	0.2699	1/ 1037
	4F	3976.8	0.6314	0.2610	1/ 1073
	3F	4561.8	0.3704	0.2196	1/ 1275
	2F	5041.9	0.1508	0.1508	1/ 2188
50	7F	1765.8	1.7300	0.2833	1/ 988
	6F	2875.7	1.4467	0.3166	1/ 884
	5F	3816.0	1.1301	0.3344	1/ 837
	4F	4615.9	0.7957	0.3243	1/ 863
	3F	5295.0	0.4714	0.2757	1/ 1016
	2F	5852.2	0.1957	0.1957	1/ 1686
60	7F	1994.9	2.0760	0.3369	1/ 831
	6F	3248.6	1.7391	0.3760	1/ 745
	5F	4311.0	1.3631	0.3974	1/ 705
	4F	5214.6	0.9657	0.3870	1/ 724
	3F	5981.7	0.5787	0.3328	1/ 841
	2F	6611.3	0.2459	0.2459	1/ 1342
70	7F	2222.1	2.4220	0.3904	1/ 717
	6F	3618.7	2.0316	0.4353	1/ 643
	5F	4802.1	1.5963	0.4604	1/ 608
	4F	5808.7	1.1359	0.4498	1/ 623
	3F	6663.1	0.6861	0.3901	1/ 718
	2F	7364.4	0.2960	0.2960	1/ 1115
80	7F	2447.2	2.7680	0.4435	1/ 631
	6F	3985.3	2.3245	0.4945	1/ 566
	5F	5288.5	1.8300	0.5234	1/ 535
	4F	6397.0	1.3065	0.5126	1/ 546
	3F	7338.1	0.7939	0.4476	1/ 626
	2F	8110.4	0.3463	0.3463	1/ 953
90	7F	2670.3	3.1140	0.4965	1/ 564
	6F	4348.5	2.6175	0.5536	1/ 506
	5F	5770.6	2.0639	0.5865	1/ 477
	4F	6980.2	1.4775	0.5755	1/ 487
	3F	8007.0	0.9019	0.5051	1/ 554
	2F	8849.7	0.3968	0.3968	1/ 832
100	7F	2891.4	3.4600	0.5492	1/ 510
	6F	4708.7	2.9108	0.6126	1/ 457
	5F	6248.5	2.2982	0.6496	1/ 431
	4F	7558.3	1.6486	0.6385	1/ 439

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
100	3F	8670.1	1.0101	0.5627	1/ 498
	2F	9582.6	0.4474	0.4474	1/ 738
110	7F	3107.5	3.8060	0.6018	1/ 465
	6F	5060.6	3.2042	0.6717	1/ 417
	5F	6715.5	2.5325	0.7131	1/ 393
	4F	8123.2	1.8195	0.7018	1/ 399
	3F	9318.1	1.1177	0.6202	1/ 452
	2F	10298.8	0.4975	0.4975	1/ 663
120	7F	3316.9	4.1520	0.6540	1/ 428
	6F	5401.5	3.4980	0.7306	1/ 383
	5F	7167.9	2.7673	0.7768	1/ 360
	4F	8670.4	1.9905	0.7655	1/ 366
	3F	9945.9	1.2250	0.6778	1/ 413
	2F	10992.6	0.5472	0.5472	1/ 603
130	7F	3516.8	4.4980	0.7062	1/ 397
	6F	5727.0	3.7918	0.7899	1/ 354
	5F	7599.9	3.0020	0.8408	1/ 333
	4F	9192.9	2.1612	0.8293	1/ 338
	3F	10545.2	1.3319	0.7354	1/ 381
	2F	11655.0	0.5964	0.5964	1/ 553
140	7F	3710.5	4.8440	0.7580	1/ 369
	6F	6042.6	4.0860	0.8490	1/ 330
	5F	8018.6	3.2370	0.9047	1/ 309
	4F	9699.4	2.3323	0.8931	1/ 314
	3F	11126.2	1.4393	0.7933	1/ 353
	2F	12297.2	0.6459	0.6459	1/ 511
150	7F	3883.6	5.1900	0.8076	1/ 347
	6F	6324.4	4.3824	0.9062	1/ 309
	5F	8392.6	3.4762	0.9670	1/ 290
	4F	10151.8	2.5092	0.9564	1/ 293
	3F	11645.2	1.5528	0.8534	1/ 328
	2F	12870.8	0.6994	0.6994	1/ 472
160	7F	4041.9	5.5360	0.8563	1/ 327
	6F	6582.2	4.6797	0.9625	1/ 291
	5F	8734.7	3.7172	1.0291	1/ 272
	4F	10565.6	2.6880	1.0200	1/ 275
	3F	12119.8	1.6680	0.9139	1/ 306
	2F	13395.4	0.7541	0.7541	1/ 438
170	7F	4169.9	5.8820	0.9043	1/ 310
	6F	6790.6	4.9777	1.0196	1/ 275
	5F	9011.3	3.9581	1.0926	1/ 256
	4F	10900.2	2.8655	1.0839	1/ 258
	3F	12503.6	1.7816	0.9735	1/ 288
	2F	13819.6	0.8081	0.8081	1/ 408
180	7F	4275.2	6.2280	0.9535	1/ 294
	6F	6962.1	5.2746	1.0775	1/ 260
	5F	9238.8	4.1970	1.1552	1/ 242
	4F	11175.4	3.0418	1.1461	1/ 244
	3F	12819.4	1.8957	1.0323	1/ 271
	2F	14168.6	0.8634	0.8634	1/ 382
190	7F	4370.9	6.5740	1.0037	1/ 279
	6F	7118.0	5.5703	1.1359	1/ 247
	5F	9445.7	4.4345	1.2173	1/ 230
	4F	11425.7	3.2171	1.2076	1/ 232
	3F	13106.4	2.0096	1.0906	1/ 257
	2F	14485.8	0.9189	0.9189	1/ 359
200	7F	4443.1	6.9200	1.0547	1/ 265
	6F	7235.6	5.8653	1.1934	1/ 235
	5F	9601.7	4.6719	1.2783	1/ 219
	4F	11614.4	3.3936	1.2692	1/ 221
	3F	13322.9	2.1245	1.1500	1/ 243
	2F	14725.0	0.9744	0.9744	1/ 339
210	7F	4510.3	7.2660	1.1076	1/ 253
	6F	7345.0	6.1584	1.2514	1/ 224
	5F	9746.9	4.9071	1.3388	1/ 209

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
210	4F	11790.0	3.5682	1.3300	1/ 211
	3F	13524.3	2.2383	1.2087	1/ 232
	2F	14947.7	1.0296	1.0296	1/ 321
220	7F	4571.6	7.6120	1.1609	1/ 241
	6F	7444.8	6.4511	1.3089	1/ 214
	5F	9879.4	5.1423	1.3987	1/ 200
	4F	11950.3	3.7436	1.3902	1/ 201
	3F	13708.2	2.3533	1.2674	1/ 221
	2F	15150.9	1.0859	1.0859	1/ 304
230	7F	4625.8	7.9580	1.2137	1/ 231
	6F	7533.2	6.7443	1.3657	1/ 205
	5F	9996.7	5.3785	1.4582	1/ 192
	4F	12092.1	3.9203	1.4506	1/ 193
	3F	13870.9	2.4697	1.3266	1/ 211
	2F	15330.7	1.1431	1.1431	1/ 289
240	7F	4663.9	8.3040	1.2656	1/ 221
	6F	7595.1	7.0384	1.4224	1/ 197
	5F	10078.8	5.6160	1.5185	1/ 184
	4F	12191.5	4.0975	1.5121	1/ 185
	3F	13984.9	2.5854	1.3861	1/ 202
	2F	15456.8	1.1993	1.1993	1/ 275
250	7F	4684.5	8.6500	1.3164	1/ 213
	6F	7628.7	7.3336	1.4782	1/ 189
	5F	10123.4	5.8553	1.5778	1/ 177
	4F	12245.4	4.2775	1.5728	1/ 178
	3F	14046.7	2.7047	1.4464	1/ 194
	2F	15525.1	1.2583	1.2583	1/ 262
260	7F	4696.1	8.9960	1.3685	1/ 205
	6F	7647.5	7.6275	1.5345	1/ 182
	5F	10148.4	6.0931	1.6364	1/ 171
	4F	12275.7	4.4566	1.6325	1/ 172
	3F	14081.4	2.8241	1.5062	1/ 186
	2F	15563.5	1.3179	1.3179	1/ 250
270	7F	4706.2	9.3420	1.4208	1/ 197
	6F	7664.0	7.9211	1.5908	1/ 176
	5F	10170.2	6.3303	1.6949	1/ 165
	4F	12302.1	4.6354	1.6920	1/ 165
	3F	14111.7	2.9434	1.5659	1/ 179
	2F	15597.0	1.3775	1.3775	1/ 240
280	7F	4713.6	9.6880	1.4756	1/ 190
	6F	7676.0	8.2124	1.6480	1/ 170
	5F	10186.2	6.5644	1.7533	1/ 160
	4F	12321.4	4.8111	1.7508	1/ 160
	3F	14133.9	3.0603	1.6244	1/ 172
	2F	15621.5	1.4359	1.4359	1/ 230
290	7F	4718.7	10.0340	1.5328	1/ 183
	6F	7684.3	8.5012	1.7060	1/ 164
	5F	10197.2	6.7952	1.8115	1/ 155
	4F	12334.7	4.9837	1.8089	1/ 155
	3F	14149.2	3.1748	1.6819	1/ 166
	2F	15638.3	1.4929	1.4929	1/ 221
300	7F	4723.0	10.3800	1.5904	1/ 176
	6F	7691.4	8.7896	1.7642	1/ 159
	5F	10206.6	7.0255	1.8697	1/ 150
	4F	12346.0	5.1557	1.8668	1/ 150
	3F	14162.1	3.2890	1.7391	1/ 161
	2F	15652.6	1.5498	1.5498	1/ 213
310	7F	4726.9	10.7260	1.6478	1/ 170
	6F	7697.7	9.0782	1.8222	1/ 154
	5F	10215.0	7.2560	1.9278	1/ 145
	4F	12356.2	5.3281	1.9247	1/ 145
	3F	14173.9	3.4034	1.7965	1/ 156
	2F	15665.6	1.6070	1.6070	1/ 205
320	7F	4730.6	11.0720	1.7052	1/ 164
	6F	7703.7	9.3668	1.8802	1/ 149

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
320	5F	10223.0	7.4866	1.9859	1/ 141
	4F	12365.8	5.5007	1.9826	1/ 141
	3F	14184.9	3.5181	1.8539	1/ 151
	2F	15677.8	1.6643	1.6643	1/ 198
330	7F	4734.0	11.4180	1.7625	1/ 159
	6F	7709.3	9.6555	1.9381	1/ 144
	5F	10230.3	7.7174	2.0439	1/ 137
	4F	12374.7	5.6736	2.0405	1/ 137
	3F	14195.1	3.6331	1.9113	1/ 146
	2F	15689.1	1.7217	1.7217	1/ 192
340	7F	4737.2	11.7640	1.8197	1/ 154
	6F	7714.5	9.9443	1.9959	1/ 140
	5F	10237.3	7.9484	2.1019	1/ 133
	4F	12383.2	5.8465	2.0984	1/ 133
	3F	14204.8	3.7481	1.9688	1/ 142
	2F	15699.8	1.7793	1.7793	1/ 185
350	7F	4740.2	12.1100	1.8768	1/ 149
	6F	7719.4	10.2331	2.0537	1/ 136
	5F	10243.8	8.1794	2.1598	1/ 130
	4F	12391.0	6.0196	2.1563	1/ 130
	3F	14213.8	3.8634	2.0263	1/ 138
	2F	15709.7	1.8370	1.8370	1/ 180
360	7F	4743.1	12.4560	1.9339	1/ 145
	6F	7724.0	10.5220	2.1114	1/ 133
	5F	10249.9	8.4106	2.2177	1/ 126
	4F	12398.5	6.1929	2.2142	1/ 126
	3F	14222.3	3.9788	2.0839	1/ 134
	2F	15719.2	1.8948	1.8948	1/ 174
370	7F	4745.4	12.8020	1.9911	1/ 141
	6F	7727.8	10.8109	2.1691	1/ 129
	5F	10255.0	8.6417	2.2755	1/ 123
	4F	12404.6	6.3662	2.2720	1/ 123
	3F	14229.3	4.0942	2.1415	1/ 131
	2F	15726.9	1.9528	1.9528	1/ 169
380	7F	4747.2	13.1480	2.0485	1/ 137
	6F	7730.8	11.0994	2.2268	1/ 126
	5F	10258.9	8.8726	2.3333	1/ 120
	4F	12409.3	6.5393	2.3297	1/ 120
	3F	14234.8	4.2096	2.1989	1/ 127
	2F	15732.9	2.0107	2.0107	1/ 164
390	7F	4748.4	13.4940	2.1065	1/ 133
	6F	7732.8	11.3875	2.2847	1/ 123
	5F	10261.5	9.1028	2.3910	1/ 117
	4F	12412.5	6.7117	2.3872	1/ 117
	3F	14238.4	4.3245	2.2562	1/ 124
	2F	15736.9	2.0683	2.0683	1/ 160
400	7F	4749.5	13.8400	2.1645	1/ 129
	6F	7734.5	11.6755	2.3425	1/ 120
	5F	10263.8	9.3330	2.4487	1/ 114
	4F	12415.2	6.8843	2.4448	1/ 115
	3F	14241.5	4.4395	2.3134	1/ 121
	2F	15740.4	2.1261	2.1261	1/ 155
410	7F	4750.4	14.1860	2.2224	1/ 126
	6F	7736.0	11.9636	2.4003	1/ 117
	5F	10265.9	9.5633	2.5064	1/ 112
	4F	12417.7	7.0569	2.5023	1/ 112
	3F	14244.4	4.5546	2.3707	1/ 118
	2F	15743.6	2.1839	2.1839	1/ 151
420	7F	4751.3	14.5320	2.2802	1/ 123
	6F	7737.4	12.2517	2.4580	1/ 114
	5F	10267.7	9.7937	2.5641	1/ 109
	4F	12420.0	7.2297	2.5598	1/ 109
	3F	14247.0	4.6698	2.4280	1/ 115
	2F	15746.4	2.2418	2.2418	1/ 147
430	7F	4752.1	14.8780	2.3381	1/ 120

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
430	6F	7738.7	12.5399	2.5158	1/ 111
	5F	10269.4	10.0241	2.6217	1/ 107
	4F	12422.0	7.4024	2.6174	1/ 107
	3F	14249.3	4.7851	2.4853	1/ 113
	2F	15749.0	2.2998	2.2998	1/ 143
440	7F	4752.7	15.2240	2.3959	1/ 117
	6F	7739.8	12.8281	2.5735	1/ 109
	5F	10270.9	10.2546	2.6793	1/ 105
	4F	12423.8	7.5753	2.6749	1/ 105
	3F	14251.4	4.9004	2.5427	1/ 110
	2F	15751.3	2.3578	2.3578	1/ 140
450	7F	4753.3	15.5700	2.4537	1/ 114
	6F	7740.8	13.1163	2.6311	1/ 106
	5F	10272.1	10.4852	2.7369	1/ 102
	4F	12425.3	7.7483	2.7324	1/ 102
	3F	14253.1	5.0159	2.6000	1/ 108
	2F	15753.2	2.4159	2.4159	1/ 137
460	7F	4753.9	15.9160	2.5114	1/ 111
	6F	7741.7	13.4046	2.6888	1/ 104
	5F	10273.3	10.7158	2.7945	1/ 100
	4F	12426.8	7.9213	2.7899	1/ 100
	3F	14254.8	5.1314	2.6574	1/ 105
	2F	15755.0	2.4740	2.4740	1/ 133
461	7F	4753.9	15.9506	2.5172	1/ 111
	6F	7741.8	13.4334	2.6945	1/ 104
	5F	10273.4	10.7389	2.8003	1/ 100
	4F	12426.9	7.9386	2.7957	1/ 100
	3F	14254.9	5.1429	2.6631	1/ 105
	2F	15755.2	2.4798	2.4798	1/ 133

X方向 (負加力)

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
1	7F	60.0	0.0346	0.0051	1/ 54465
	6F	97.6	0.0295	0.0061	1/ 46171
	5F	129.6	0.0234	0.0067	1/ 41914
	4F	156.7	0.0167	0.0067	1/ 41988
	3F	179.8	0.0100	0.0058	1/ 48177
	2F	198.7	0.0042	0.0042	1/ 77941
10	7F	599.0	0.3460	0.0515	1/ 5437
	6F	975.4	0.2945	0.0607	1/ 4616
	5F	1294.4	0.2338	0.0667	1/ 4196
	4F	1565.7	0.1671	0.0666	1/ 4203
	3F	1796.0	0.1005	0.0581	1/ 4820
	2F	1985.0	0.0424	0.0424	1/ 7781
20	7F	975.6	0.6920	0.1082	1/ 2589
	6F	1588.7	0.5838	0.1254	1/ 2233
	5F	2108.2	0.4584	0.1356	1/ 2065
	4F	2550.2	0.3229	0.1324	1/ 2114
	3F	2925.3	0.1904	0.1119	1/ 2503
	2F	3233.2	0.0786	0.0786	1/ 4201
30	7F	1251.5	1.0380	0.1682	1/ 1664
	6F	2038.0	0.8698	0.1906	1/ 1469
	5F	2704.5	0.6792	0.2029	1/ 1380
	4F	3271.4	0.4763	0.1966	1/ 1424
	3F	3752.6	0.2797	0.1653	1/ 1693
	2F	4147.5	0.1144	0.1144	1/ 2884
40	7F	1521.3	1.3840	0.2275	1/ 1231
	6F	2477.5	1.1565	0.2553	1/ 1097
	5F	3287.7	0.9013	0.2699	1/ 1037
	4F	3976.8	0.6314	0.2610	1/ 1073
	3F	4561.8	0.3704	0.2196	1/ 1275
	2F	5041.9	0.1508	0.1508	1/ 2188
50	7F	1765.8	1.7300	0.2833	1/ 988

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
50	6F	2875.7	1.4467	0.3166	1/ 884
	5F	3816.0	1.1301	0.3344	1/ 837
	4F	4615.9	0.7957	0.3243	1/ 863
	3F	5295.0	0.4714	0.2757	1/ 1016
	2F	5852.2	0.1957	0.1957	1/ 1686
60	7F	1994.9	2.0760	0.3369	1/ 831
	6F	3248.6	1.7391	0.3760	1/ 745
	5F	4311.0	1.3631	0.3974	1/ 705
	4F	5214.6	0.9657	0.3870	1/ 724
	3F	5981.7	0.5787	0.3328	1/ 841
	2F	6611.3	0.2459	0.2459	1/ 1342
70	7F	2222.1	2.4220	0.3904	1/ 717
	6F	3618.7	2.0316	0.4353	1/ 643
	5F	4802.1	1.5963	0.4604	1/ 608
	4F	5808.7	1.1359	0.4498	1/ 623
	3F	6663.1	0.6861	0.3901	1/ 718
	2F	7364.4	0.2960	0.2960	1/ 1115
80	7F	2447.2	2.7680	0.4435	1/ 631
	6F	3985.3	2.3245	0.4945	1/ 566
	5F	5288.5	1.8300	0.5234	1/ 535
	4F	6397.0	1.3065	0.5126	1/ 546
	3F	7338.1	0.7939	0.4476	1/ 626
	2F	8110.4	0.3463	0.3463	1/ 953
90	7F	2670.3	3.1140	0.4965	1/ 564
	6F	4348.5	2.6175	0.5536	1/ 506
	5F	5770.6	2.0639	0.5865	1/ 477
	4F	6980.2	1.4775	0.5755	1/ 487
	3F	8007.0	0.9019	0.5051	1/ 554
	2F	8849.7	0.3968	0.3968	1/ 832
100	7F	2891.4	3.4600	0.5492	1/ 510
	6F	4708.7	2.9108	0.6126	1/ 457
	5F	6248.5	2.2982	0.6496	1/ 431
	4F	7558.3	1.6486	0.6385	1/ 439
	3F	8670.1	1.0101	0.5627	1/ 498
	2F	9582.6	0.4474	0.4474	1/ 738
110	7F	3107.5	3.8060	0.6018	1/ 465
	6F	5060.6	3.2042	0.6717	1/ 417
	5F	6715.5	2.5325	0.7131	1/ 393
	4F	8123.2	1.8195	0.7018	1/ 399
	3F	9318.1	1.1177	0.6202	1/ 451
	2F	10298.8	0.4975	0.4975	1/ 663
120	7F	3316.9	4.1520	0.6540	1/ 428
	6F	5401.5	3.4980	0.7306	1/ 383
	5F	7167.9	2.7673	0.7768	1/ 360
	4F	8670.4	1.9905	0.7655	1/ 366
	3F	9945.9	1.2250	0.6778	1/ 413
	2F	10992.6	0.5472	0.5472	1/ 603
130	7F	3516.8	4.4980	0.7062	1/ 397
	6F	5727.0	3.7918	0.7899	1/ 354
	5F	7599.9	3.0020	0.8408	1/ 333
	4F	9192.9	2.1612	0.8293	1/ 338
	3F	10545.2	1.3319	0.7354	1/ 381
	2F	11655.0	0.5964	0.5964	1/ 553
140	7F	3710.5	4.8440	0.7580	1/ 369
	6F	6042.6	4.0860	0.8490	1/ 330
	5F	8018.6	3.2370	0.9047	1/ 309
	4F	9699.4	2.3323	0.8931	1/ 314
	3F	11126.2	1.4393	0.7933	1/ 353
	2F	12297.2	0.6459	0.6459	1/ 511
150	7F	3883.6	5.1900	0.8076	1/ 347
	6F	6324.4	4.3824	0.9062	1/ 309
	5F	8392.6	3.4762	0.9670	1/ 290
	4F	10151.8	2.5092	0.9564	1/ 293
	3F	11645.2	1.5528	0.8534	1/ 328
	2F	12870.8	0.6994	0.6994	1/ 472

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
160	7F	4041.9	5.5360	0.8563	1/ 327
	6F	6582.2	4.6797	0.9625	1/ 291
	5F	8734.7	3.7172	1.0291	1/ 272
	4F	10565.6	2.6880	1.0200	1/ 275
	3F	12119.8	1.6680	0.9139	1/ 306
	2F	13395.4	0.7541	0.7541	1/ 438
170	7F	4169.9	5.8820	0.9043	1/ 310
	6F	6790.6	4.9777	1.0196	1/ 275
	5F	9011.3	3.9581	1.0926	1/ 256
	4F	10900.2	2.8655	1.0839	1/ 258
	3F	12503.6	1.7816	0.9735	1/ 288
	2F	13819.6	0.8081	0.8081	1/ 408
180	7F	4275.2	6.2280	0.9535	1/ 294
	6F	6962.1	5.2746	1.0775	1/ 260
	5F	9238.8	4.1970	1.1552	1/ 242
	4F	11175.4	3.0418	1.1461	1/ 244
	3F	12819.4	1.8957	1.0323	1/ 271
	2F	14168.5	0.8634	0.8634	1/ 382
190	7F	4370.9	6.5740	1.0037	1/ 279
	6F	7118.0	5.5703	1.1359	1/ 247
	5F	9445.7	4.4345	1.2173	1/ 230
	4F	11425.7	3.2171	1.2076	1/ 232
	3F	13106.4	2.0096	1.0906	1/ 257
	2F	14485.8	0.9189	0.9189	1/ 359
200	7F	4443.1	6.9200	1.0547	1/ 265
	6F	7235.6	5.8653	1.1934	1/ 235
	5F	9601.7	4.6719	1.2783	1/ 219
	4F	11614.4	3.3936	1.2692	1/ 221
	3F	13322.9	2.1245	1.1500	1/ 243
	2F	14725.0	0.9744	0.9744	1/ 339
210	7F	4510.3	7.2660	1.1076	1/ 253
	6F	7345.0	6.1584	1.2514	1/ 224
	5F	9746.9	4.9071	1.3388	1/ 209
	4F	11790.0	3.5682	1.3300	1/ 211
	3F	13524.3	2.2383	1.2087	1/ 232
	2F	14947.7	1.0296	1.0296	1/ 321
220	7F	4571.6	7.6120	1.1609	1/ 241
	6F	7444.8	6.4511	1.3089	1/ 214
	5F	9879.4	5.1423	1.3987	1/ 200
	4F	11950.3	3.7436	1.3902	1/ 201
	3F	13708.2	2.3533	1.2674	1/ 221
	2F	15150.9	1.0859	1.0859	1/ 304
230	7F	4625.8	7.9580	1.2137	1/ 231
	6F	7533.2	6.7443	1.3657	1/ 205
	5F	9996.7	5.3785	1.4582	1/ 192
	4F	12092.1	3.9203	1.4506	1/ 193
	3F	13870.9	2.4697	1.3266	1/ 211
	2F	15330.7	1.1431	1.1431	1/ 289
240	7F	4663.9	8.3040	1.2656	1/ 221
	6F	7595.1	7.0384	1.4224	1/ 197
	5F	10078.8	5.6160	1.5185	1/ 184
	4F	12191.5	4.0975	1.5121	1/ 185
	3F	13984.9	2.5854	1.3861	1/ 202
	2F	15456.8	1.1993	1.1993	1/ 275
250	7F	4684.5	8.6500	1.3164	1/ 213
	6F	7628.7	7.3336	1.4782	1/ 189
	5F	10123.4	5.8553	1.5778	1/ 177
	4F	12245.4	4.2775	1.5728	1/ 178
	3F	14046.7	2.7047	1.4464	1/ 194
	2F	15525.1	1.2583	1.2583	1/ 262
260	7F	4696.1	8.9960	1.3685	1/ 205
	6F	7647.5	7.6275	1.5345	1/ 182
	5F	10148.4	6.0930	1.6364	1/ 171
	4F	12275.7	4.4566	1.6325	1/ 172
	3F	14081.5	2.8241	1.5062	1/ 186

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
260	2F	15563.5	1.3179	1.3179	1/ 250
270	7F	4706.2	9.3420	1.4209	1/ 197
	6F	7664.0	7.9211	1.5908	1/ 176
	5F	10170.2	6.3303	1.6949	1/ 165
	4F	12302.1	4.6354	1.6920	1/ 165
	3F	14111.7	2.9434	1.5659	1/ 179
	2F	15596.9	1.3775	1.3775	1/ 240
280	7F	4713.6	9.6880	1.4756	1/ 190
	6F	7676.0	8.2123	1.6480	1/ 170
	5F	10186.2	6.5644	1.7533	1/ 160
	4F	12321.4	4.8111	1.7508	1/ 160
	3F	14133.9	3.0603	1.6244	1/ 172
	2F	15621.5	1.4359	1.4359	1/ 230
290	7F	4718.7	10.0340	1.5328	1/ 183
	6F	7684.3	8.5012	1.7060	1/ 164
	5F	10197.2	6.7952	1.8115	1/ 155
	4F	12334.7	4.9837	1.8089	1/ 155
	3F	14149.2	3.1748	1.6819	1/ 166
	2F	15638.3	1.4929	1.4929	1/ 221
300	7F	4723.0	10.3800	1.5904	1/ 176
	6F	7691.4	8.7896	1.7642	1/ 159
	5F	10206.6	7.0255	1.8697	1/ 150
	4F	12346.0	5.1557	1.8668	1/ 150
	3F	14162.1	3.2890	1.7391	1/ 161
	2F	15652.6	1.5498	1.5498	1/ 213
310	7F	4726.9	10.7260	1.6478	1/ 170
	6F	7697.7	9.0782	1.8222	1/ 154
	5F	10215.0	7.2560	1.9278	1/ 145
	4F	12356.2	5.3281	1.9247	1/ 145
	3F	14173.9	3.4034	1.7965	1/ 156
	2F	15665.6	1.6070	1.6070	1/ 205
320	7F	4730.6	11.0720	1.7052	1/ 164
	6F	7703.7	9.3668	1.8802	1/ 149
	5F	10223.0	7.4866	1.9859	1/ 141
	4F	12365.8	5.5007	1.9826	1/ 141
	3F	14184.9	3.5181	1.8539	1/ 151
	2F	15677.8	1.6643	1.6643	1/ 198
330	7F	4734.0	11.4180	1.7625	1/ 159
	6F	7709.3	9.6555	1.9381	1/ 144
	5F	10230.3	7.7174	2.0439	1/ 137
	4F	12374.7	5.6736	2.0405	1/ 137
	3F	14195.1	3.6331	1.9113	1/ 146
	2F	15689.1	1.7217	1.7217	1/ 192
340	7F	4737.2	11.7640	1.8197	1/ 154
	6F	7714.5	9.9443	1.9959	1/ 140
	5F	10237.3	7.9484	2.1019	1/ 133
	4F	12383.2	5.8465	2.0984	1/ 133
	3F	14204.8	3.7481	1.9688	1/ 142
	2F	15699.8	1.7793	1.7793	1/ 185
350	7F	4740.2	12.1100	1.8768	1/ 149
	6F	7719.4	10.2331	2.0537	1/ 136
	5F	10243.8	8.1794	2.1598	1/ 130
	4F	12391.0	6.0196	2.1563	1/ 130
	3F	14213.8	3.8634	2.0263	1/ 138
	2F	15709.7	1.8370	1.8370	1/ 180
360	7F	4743.1	12.4560	1.9339	1/ 145
	6F	7724.0	10.5220	2.1114	1/ 133
	5F	10249.9	8.4106	2.2177	1/ 126
	4F	12398.5	6.1929	2.2142	1/ 126
	3F	14222.3	3.9788	2.0839	1/ 134
	2F	15719.2	1.8948	1.8948	1/ 174
370	7F	4745.4	12.8020	1.9911	1/ 141
	6F	7727.8	10.8109	2.1691	1/ 129
	5F	10255.0	8.6417	2.2755	1/ 123
	4F	12404.6	6.3662	2.2720	1/ 123

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
370	3F	14229.3	4.0942	2.1415	1/ 131
	2F	15726.9	1.9528	1.9528	1/ 169
380	7F	4747.2	13.1480	2.0485	1/ 137
	6F	7730.8	11.0994	2.2268	1/ 126
	5F	10258.9	8.8726	2.3333	1/ 120
	4F	12409.3	6.5393	2.3297	1/ 120
	3F	14234.8	4.2096	2.1989	1/ 127
	2F	15732.9	2.0107	2.0107	1/ 164
390	7F	4748.4	13.4940	2.1065	1/ 133
	6F	7732.8	11.3874	2.2847	1/ 123
	5F	10261.5	9.1028	2.3910	1/ 117
	4F	12412.5	6.7117	2.3872	1/ 117
	3F	14238.4	4.3245	2.2562	1/ 124
	2F	15736.9	2.0683	2.0683	1/ 160
400	7F	4749.5	13.8400	2.1645	1/ 129
	6F	7734.5	11.6755	2.3425	1/ 120
	5F	10263.8	9.3330	2.4487	1/ 114
	4F	12415.2	6.8843	2.4448	1/ 115
	3F	14241.5	4.4395	2.3134	1/ 121
	2F	15740.4	2.1261	2.1261	1/ 155
410	7F	4750.4	14.1860	2.2224	1/ 126
	6F	7736.0	11.9636	2.4003	1/ 117
	5F	10265.9	9.5633	2.5064	1/ 112
	4F	12417.7	7.0569	2.5023	1/ 112
	3F	14244.4	4.5546	2.3707	1/ 118
	2F	15743.6	2.1839	2.1839	1/ 151
420	7F	4751.3	14.5320	2.2803	1/ 123
	6F	7737.4	12.2517	2.4580	1/ 114
	5F	10267.7	9.7937	2.5641	1/ 109
	4F	12420.0	7.2296	2.5598	1/ 109
	3F	14247.0	4.6698	2.4280	1/ 115
	2F	15746.4	2.2418	2.2418	1/ 147
430	7F	4752.1	14.8780	2.3381	1/ 120
	6F	7738.7	12.5399	2.5158	1/ 111
	5F	10269.4	10.0241	2.6217	1/ 107
	4F	12422.0	7.4024	2.6173	1/ 107
	3F	14249.3	4.7851	2.4853	1/ 113
	2F	15749.0	2.2998	2.2998	1/ 143
440	7F	4752.7	15.2240	2.3959	1/ 117
	6F	7739.8	12.8281	2.5735	1/ 109
	5F	10270.9	10.2546	2.6793	1/ 105
	4F	12423.8	7.5753	2.6749	1/ 105
	3F	14251.4	4.9004	2.5427	1/ 110
	2F	15751.3	2.3578	2.3578	1/ 140
450	7F	4753.3	15.5700	2.4537	1/ 114
	6F	7740.8	13.1163	2.6311	1/ 106
	5F	10272.1	10.4852	2.7369	1/ 102
	4F	12425.3	7.7483	2.7324	1/ 102
	3F	14253.1	5.0159	2.6000	1/ 108
	2F	15753.2	2.4159	2.4159	1/ 137
460	7F	4753.9	15.9160	2.5114	1/ 111
	6F	7741.7	13.4046	2.6888	1/ 104
	5F	10273.3	10.7158	2.7945	1/ 100
	4F	12426.8	7.9213	2.7899	1/ 100
	3F	14254.8	5.1314	2.6574	1/ 105
	2F	15755.0	2.4740	2.4740	1/ 133
461	7F	4753.9	15.9506	2.5172	1/ 111
	6F	7741.8	13.4334	2.6945	1/ 104
	5F	10273.4	10.7389	2.8003	1/ 100
	4F	12426.9	7.9386	2.7957	1/ 100
	3F	14254.9	5.1429	2.6631	1/ 105
	2F	15755.2	2.4798	2.4798	1/ 133

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
1	7F	338.6	0.0346	0.0053	1/ 52456
	6F	551.4	0.0293	0.0060	1/ 46764
	5F	731.7	0.0233	0.0061	1/ 46109
	4F	885.0	0.0172	0.0060	1/ 46416
	3F	1015.2	0.0112	0.0056	1/ 49654
	2F	1122.1	0.0055	0.0055	1/ 59667
10	7F	2501.1	0.3460	0.0565	1/ 4958
	6F	4073.1	0.2895	0.0613	1/ 4571
	5F	5405.0	0.2283	0.0612	1/ 4576
	4F	6538.0	0.1671	0.0597	1/ 4690
	3F	7499.8	0.1074	0.0544	1/ 5143
	2F	8289.1	0.0529	0.0529	1/ 6234
20	7F	4744.7	0.6920	0.1134	1/ 2468
	6F	7726.7	0.5786	0.1225	1/ 2286
	5F	10253.5	0.4561	0.1222	1/ 2292
	4F	12402.8	0.3339	0.1190	1/ 2353
	3F	14227.2	0.2150	0.1085	1/ 2580
	2F	15724.6	0.1064	0.1064	1/ 3100
30	7F	6188.2	1.0380	0.1706	1/ 1641
	6F	10077.5	0.8674	0.1824	1/ 1535
	5F	13373.0	0.6850	0.1818	1/ 1540
	4F	16176.2	0.5032	0.1774	1/ 1579
	3F	18555.8	0.3258	0.1637	1/ 1710
	2F	20508.7	0.1621	0.1621	1/ 2036
40	7F	7196.1	1.3840	0.2289	1/ 1224
	6F	11718.8	1.1552	0.2425	1/ 1155
	5F	15551.1	0.9127	0.2417	1/ 1159
	4F	18810.8	0.6710	0.2366	1/ 1183
	3F	21577.9	0.4344	0.2193	1/ 1277
	2F	23848.9	0.2151	0.2151	1/ 1534
50	7F	7257.6	1.8213	0.2988	1/ 937
	6F	11819.1	1.5225	0.3126	1/ 896
	5F	15684.1	1.2099	0.3118	1/ 898
	4F	18971.7	0.8981	0.3067	1/ 913
	3F	21762.5	0.5915	0.2890	1/ 969
	2F	24052.9	0.3025	0.3025	1/ 1091
60	7F	7286.3	2.1673	0.3542	1/ 790
	6F	11865.8	1.8131	0.3680	1/ 761
	5F	15746.1	1.4451	0.3672	1/ 763
	4F	19046.7	1.0779	0.3621	1/ 773
	3F	21848.5	0.7158	0.3442	1/ 813
	2F	24147.9	0.3715	0.3715	1/ 888
70	7F	7310.0	2.5133	0.4096	1/ 684
	6F	11904.3	2.1037	0.4235	1/ 661
	5F	15797.1	1.6802	0.4227	1/ 662
	4F	19108.5	1.2575	0.4176	1/ 671
	3F	21919.4	0.8400	0.3995	1/ 701
	2F	24226.3	0.4405	0.4405	1/ 749
80	7F	7324.3	2.8593	0.4651	1/ 602
	6F	11927.6	2.3942	0.4790	1/ 585
	5F	15828.1	1.9152	0.4782	1/ 586
	4F	19145.9	1.4370	0.4731	1/ 592
	3F	21962.3	0.9639	0.4549	1/ 615
	2F	24273.8	0.5090	0.5090	1/ 648
90	7F	7336.3	3.2053	0.5206	1/ 538
	6F	11947.1	2.6847	0.5345	1/ 524
	5F	15854.0	2.1503	0.5336	1/ 525
	4F	19177.3	1.6166	0.5285	1/ 530
	3F	21998.3	1.0881	0.5103	1/ 549
	2F	24313.5	0.5778	0.5778	1/ 571
100	7F	7346.9	3.5513	0.5760	1/ 486
	6F	11964.4	2.9753	0.5899	1/ 475
	5F	15876.9	2.3855	0.5890	1/ 475
	4F	19204.9	1.7964	0.5839	1/ 480

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
100	3F	22030.0	1.2125	0.5657	1/ 495
	2F	24348.6	0.6468	0.6468	1/ 510
110	7F	7356.2	3.8973	0.6313	1/ 444
	6F	11979.5	3.2660	0.6453	1/ 434
	5F	15897.0	2.6207	0.6444	1/ 434
	4F	19229.2	1.9763	0.6393	1/ 438
	3F	22057.9	1.3370	0.6210	1/ 451
	2F	24379.4	0.7160	0.7160	1/ 461
120	7F	7364.1	4.2433	0.6867	1/ 408
	6F	11992.5	3.5566	0.7006	1/ 400
	5F	15914.2	2.8560	0.6998	1/ 400
	4F	19250.0	2.1562	0.6947	1/ 403
	3F	22081.8	1.4615	0.6763	1/ 414
	2F	24405.8	0.7852	0.7852	1/ 420
130	7F	7371.5	4.5893	0.7420	1/ 377
	6F	12004.5	3.8473	0.7560	1/ 370
	5F	15930.2	3.0913	0.7551	1/ 371
	4F	19269.4	2.3362	0.7500	1/ 373
	3F	22104.0	1.5862	0.7316	1/ 383
	2F	24430.3	0.8545	0.8545	1/ 386
140	7F	7378.6	4.9353	0.7973	1/ 351
	6F	12016.0	4.1380	0.8113	1/ 345
	5F	15945.4	3.3266	0.8105	1/ 345
	4F	19287.8	2.5162	0.8054	1/ 348
	3F	22125.1	1.7108	0.7869	1/ 356
	2F	24453.6	0.9239	0.9239	1/ 357
150	7F	7384.2	5.2813	0.8526	1/ 328
	6F	12025.2	4.4287	0.8666	1/ 323
	5F	15957.6	3.5621	0.8658	1/ 323
	4F	19302.5	2.6963	0.8606	1/ 325
	3F	22142.0	1.8357	0.8421	1/ 332
	2F	24472.3	0.9935	0.9935	1/ 332
160	7F	7389.0	5.6273	0.9079	1/ 308
	6F	12032.9	4.7194	0.9219	1/ 304
	5F	15967.9	3.7975	0.9210	1/ 304
	4F	19315.0	2.8765	0.9159	1/ 306
	3F	22156.3	1.9606	0.8974	1/ 312
	2F	24488.1	1.0632	1.0632	1/ 310
170	7F	7393.6	5.9733	0.9632	1/ 291
	6F	12040.4	5.0101	0.9772	1/ 287
	5F	15977.8	4.0330	0.9763	1/ 287
	4F	19327.0	3.0566	0.9712	1/ 288
	3F	22170.0	2.0855	0.9526	1/ 294
	2F	24503.3	1.1328	1.1328	1/ 291
180	7F	7398.0	6.3193	1.0184	1/ 275
	6F	12047.6	5.3009	1.0324	1/ 271
	5F	15987.4	4.2684	1.0316	1/ 271
	4F	19338.6	3.2368	1.0265	1/ 273
	3F	22183.3	2.2104	1.0079	1/ 278
	2F	24518.0	1.2025	1.2025	1/ 274
190	7F	7402.3	6.6653	1.0737	1/ 261
	6F	12054.7	5.5916	1.0877	1/ 257
	5F	15996.7	4.5039	1.0869	1/ 258
	4F	19349.9	3.4170	1.0817	1/ 259
	3F	22196.3	2.3353	1.0631	1/ 263
	2F	24532.4	1.2722	1.2722	1/ 259
200	7F	7406.5	7.0113	1.1289	1/ 248
	6F	12061.5	5.8824	1.1430	1/ 245
	5F	16005.8	4.7394	1.1421	1/ 245
	4F	19360.9	3.5973	1.1370	1/ 246
	3F	22208.9	2.4603	1.1183	1/ 250
	2F	24546.3	1.3420	1.3420	1/ 246
210	7F	7410.6	7.3573	1.1841	1/ 236
	6F	12068.2	6.1732	1.1982	1/ 234
	5F	16014.6	4.9750	1.1973	1/ 234

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
210	4F	19371.5	3.7777	1.1922	1/ 235
	3F	22221.1	2.5855	1.1735	1/ 239
	2F	24559.8	1.4120	1.4120	1/ 234
220	7F	7414.6	7.7033	1.2393	1/ 226
	6F	12074.6	6.4640	1.2534	1/ 223
	5F	16023.2	5.2106	1.2525	1/ 224
	4F	19381.9	3.9581	1.2474	1/ 224
	3F	22233.0	2.7107	1.2287	1/ 228
	2F	24572.9	1.4820	1.4820	1/ 223
230	7F	7418.5	8.0493	1.2945	1/ 216
	6F	12081.0	6.7548	1.3086	1/ 214
	5F	16031.7	5.4462	1.3077	1/ 214
	4F	19392.2	4.1385	1.3026	1/ 215
	3F	22244.9	2.8359	1.2838	1/ 218
	2F	24586.1	1.5521	1.5521	1/ 213
240	7F	7422.4	8.3953	1.3497	1/ 207
	6F	12087.3	7.0456	1.3638	1/ 205
	5F	16040.0	5.6818	1.3629	1/ 205
	4F	19402.3	4.3189	1.3578	1/ 206
	3F	22256.4	2.9611	1.3390	1/ 209
	2F	24598.8	1.6221	1.6221	1/ 203
244	7F	7423.9	8.5337	1.3718	1/ 204
	6F	12089.8	7.1619	1.3859	1/ 202
	5F	16043.4	5.7760	1.3850	1/ 202
	4F	19406.3	4.3910	1.3799	1/ 203
	3F	22261.0	3.0112	1.3611	1/ 206
	2F	24603.9	1.6501	1.6501	1/ 200

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
1	7F	338.6	0.0346	0.0053	1/ 52456
	6F	551.4	0.0293	0.0060	1/ 46764
	5F	731.7	0.0233	0.0061	1/ 46109
	4F	885.0	0.0172	0.0060	1/ 46416
	3F	1015.2	0.0112	0.0056	1/ 49654
	2F	1122.1	0.0055	0.0055	1/ 59667
10	7F	3168.6	0.3460	0.0536	1/ 5222
	6F	5160.1	0.2924	0.0598	1/ 4681
	5F	6847.5	0.2326	0.0605	1/ 4626
	4F	8282.8	0.1720	0.0599	1/ 4671
	3F	9501.3	0.1121	0.0561	1/ 4992
	2F	10501.2	0.0560	0.0560	1/ 5892
20	7F	5941.3	0.6920	0.1085	1/ 2580
	6F	9675.3	0.5835	0.1201	1/ 2332
	5F	12839.3	0.4634	0.1212	1/ 2309
	4F	15530.6	0.3422	0.1198	1/ 2337
	3F	17815.2	0.2223	0.1120	1/ 2500
	2F	19690.2	0.1103	0.1103	1/ 2991
30	7F	7942.7	1.0380	0.1586	1/ 1766
	6F	12934.6	0.8794	0.1740	1/ 1610
	5F	17164.5	0.7055	0.1751	1/ 1599
	4F	20762.4	0.5303	0.1737	1/ 1612
	3F	23816.6	0.3567	0.1616	1/ 1733
	2F	26323.2	0.1951	0.1951	1/ 1692
40	7F	8764.5	1.3840	0.1807	1/ 1549
	6F	14273.0	1.2033	0.1988	1/ 1408
	5F	18940.5	1.0045	0.2014	1/ 1390
	4F	22910.7	0.8031	0.1991	1/ 1407
	3F	26280.9	0.6040	0.2610	1/ 1073
	2F	29046.9	0.3431	0.3431	1/ 962
50	7F	9408.6	1.7300	0.1983	1/ 1412
	6F	15321.9	1.5317	0.2197	1/ 1274
	5F	20332.4	1.3120	0.2224	1/ 1259

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
50	4F	24594.3	1.0896	0.2808	1/ 997
	3F	28212.2	0.8088	0.3496	1/ 801
	2F	31181.5	0.4592	0.4592	1/ 719
60	7F	10000.6	2.0760	0.2148	1/ 1304
	6F	16286.0	1.8612	0.2391	1/ 1171
	5F	21611.7	1.6221	0.2722	1/ 1029
	4F	26141.9	1.3499	0.3526	1/ 794
	3F	29987.4	0.9973	0.4312	1/ 649
	2F	33143.5	0.5661	0.5661	1/ 583
70	7F	10558.9	2.4220	0.2316	1/ 1209
	6F	17195.1	2.1904	0.2583	1/ 1084
	5F	22818.2	1.9321	0.3364	1/ 832
	4F	27601.3	1.5958	0.4204	1/ 666
	3F	31661.5	1.1753	0.5084	1/ 551
	2F	34993.8	0.6670	0.6670	1/ 495
80	7F	11064.4	2.7680	0.2472	1/ 1133
	6F	18018.3	2.5208	0.3076	1/ 910
	5F	23910.6	2.2132	0.3946	1/ 710
	4F	28922.6	1.8186	0.4819	1/ 581
	3F	33177.2	1.3367	0.5783	1/ 484
	2F	36668.9	0.7584	0.7584	1/ 435
90	7F	11568.5	3.1140	0.2631	1/ 1064
	6F	18839.3	2.8509	0.3561	1/ 786
	5F	25000.1	2.4948	0.4529	1/ 618
	4F	30240.5	2.0419	0.5436	1/ 515
	3F	34689.0	1.4983	0.6484	1/ 432
	2F	38339.9	0.8499	0.8499	1/ 388
100	7F	12071.4	3.4600	0.2791	1/ 1003
	6F	19658.3	3.1809	0.4046	1/ 692
	5F	26086.9	2.7763	0.5113	1/ 548
	4F	31555.1	2.2650	0.6053	1/ 463
	3F	36197.0	1.6597	0.7184	1/ 390
	2F	40006.5	0.9413	0.9413	1/ 351
110	7F	12573.8	3.8060	0.2952	1/ 948
	6F	20476.5	3.5108	0.4531	1/ 618
	5F	27172.6	3.0577	0.5697	1/ 491
	4F	32868.4	2.4879	0.6670	1/ 420
	3F	37703.4	1.8209	0.7883	1/ 355
	2F	41671.5	1.0326	1.0326	1/ 320
120	7F	13075.3	4.1520	0.3114	1/ 899
	6F	21293.1	3.8406	0.5017	1/ 558
	5F	28256.3	3.3389	0.6282	1/ 446
	4F	34179.2	2.7107	0.7287	1/ 384
	3F	39207.1	1.9820	0.8582	1/ 326
	2F	43333.5	1.1238	1.1238	1/ 294
130	7F	13534.9	4.4980	0.3317	1/ 844
	6F	22041.6	4.1663	0.5507	1/ 508
	5F	29249.6	3.6156	0.6863	1/ 408
	4F	35380.7	2.9293	0.7898	1/ 355
	3F	40585.3	2.1395	0.9268	1/ 302
	2F	44856.8	1.2127	1.2127	1/ 272
137	7F	13736.7	4.7402	0.3569	1/ 785
	6F	22370.1	4.3833	0.5864	1/ 477
	5F	29685.5	3.7969	0.7260	1/ 386
	4F	35908.0	3.0710	0.8308	1/ 337
	3F	41190.2	2.2401	0.9712	1/ 288
	2F	45525.3	1.2689	1.2689	1/ 260

U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）

U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

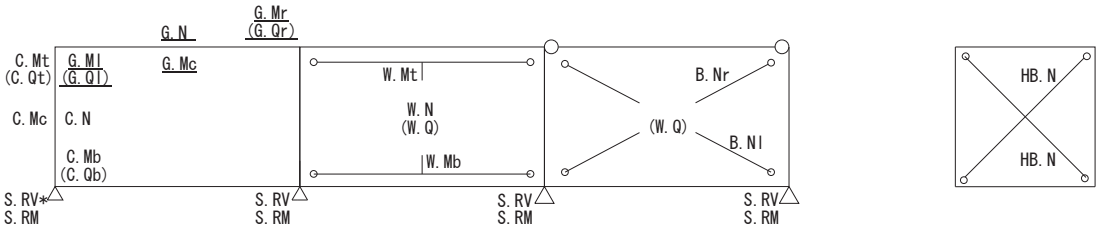

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	○	：ピン接合
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)		
G.N	：はり軸力	(KN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)		
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)		
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)		
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)		
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ :水平荷重時浮き上がり）			
				（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）			
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)					
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)					
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)					
	（※C.Nは0の場合、非表示）						
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

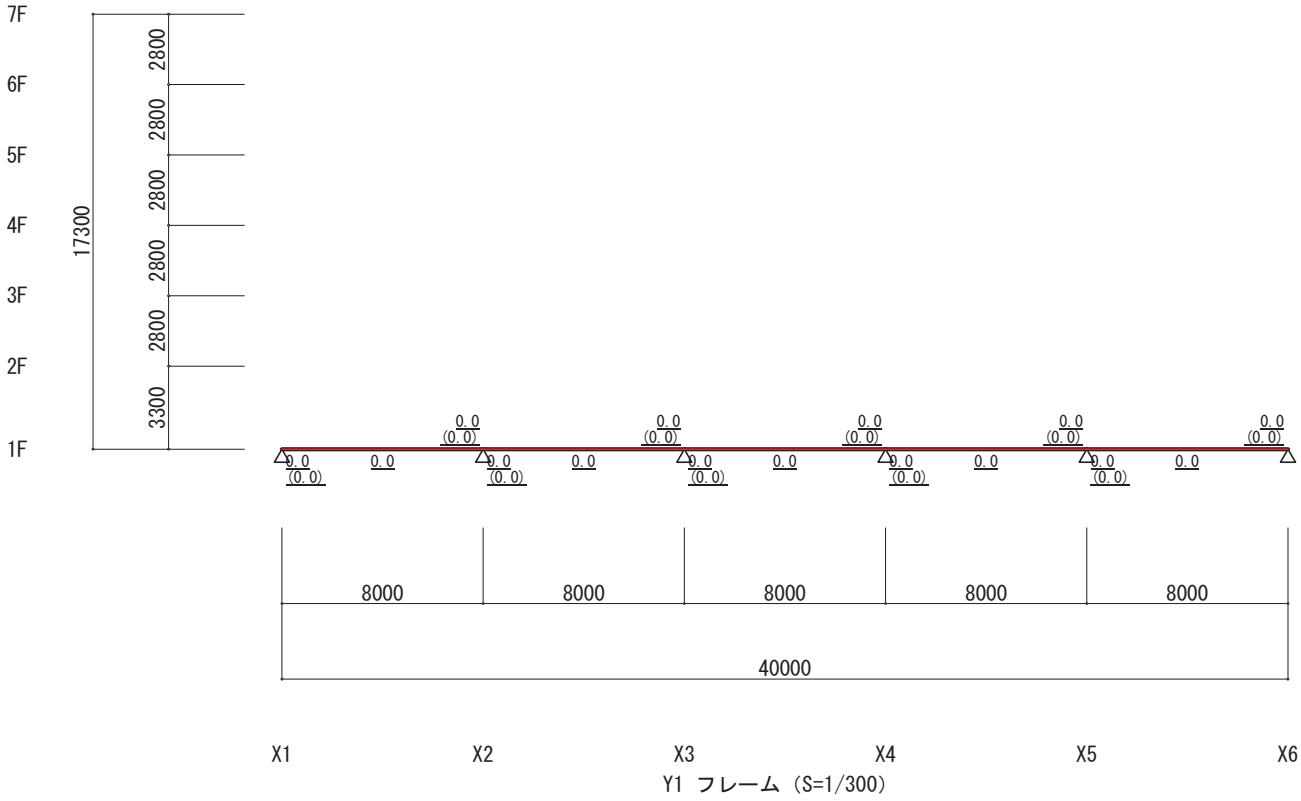

Y1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

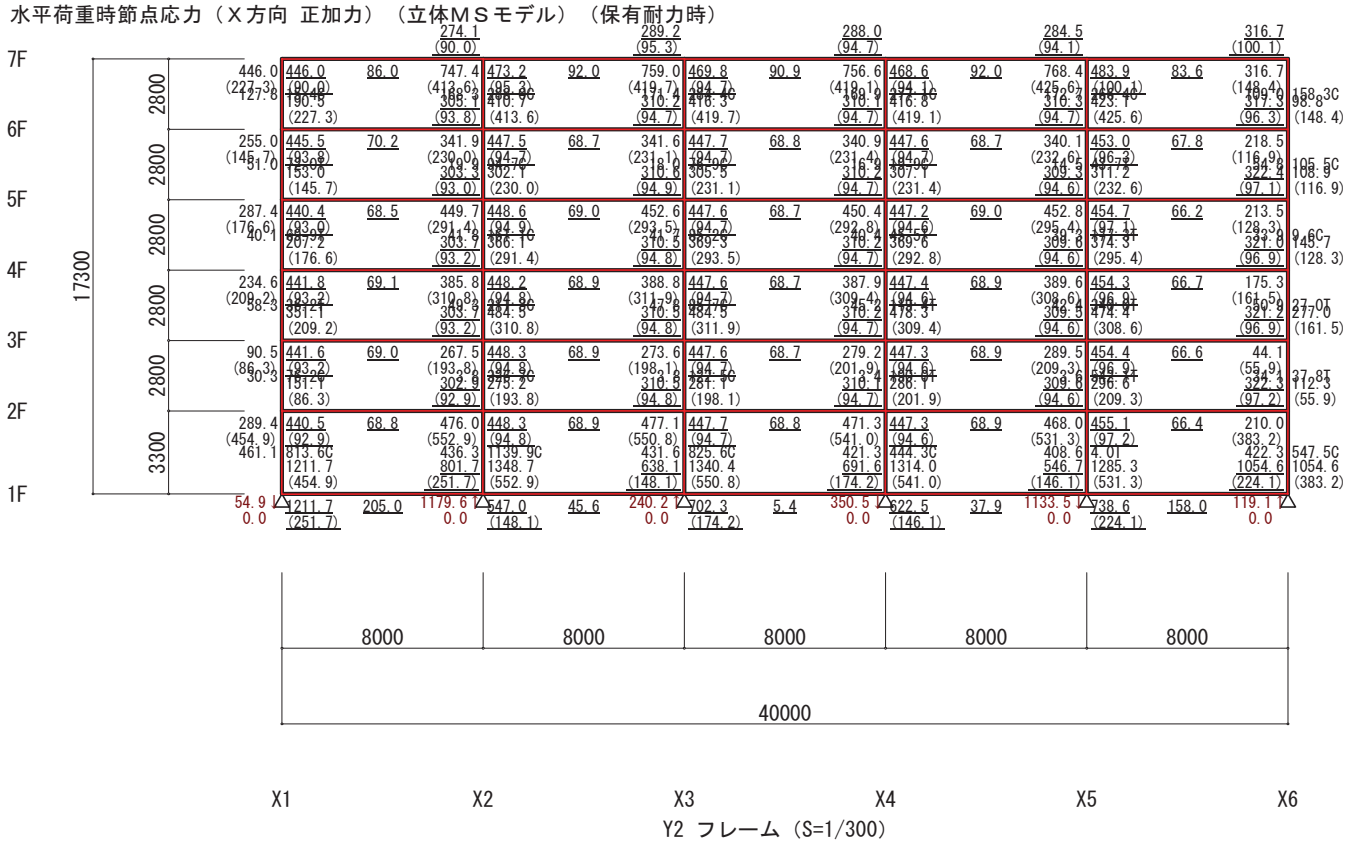

Y2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

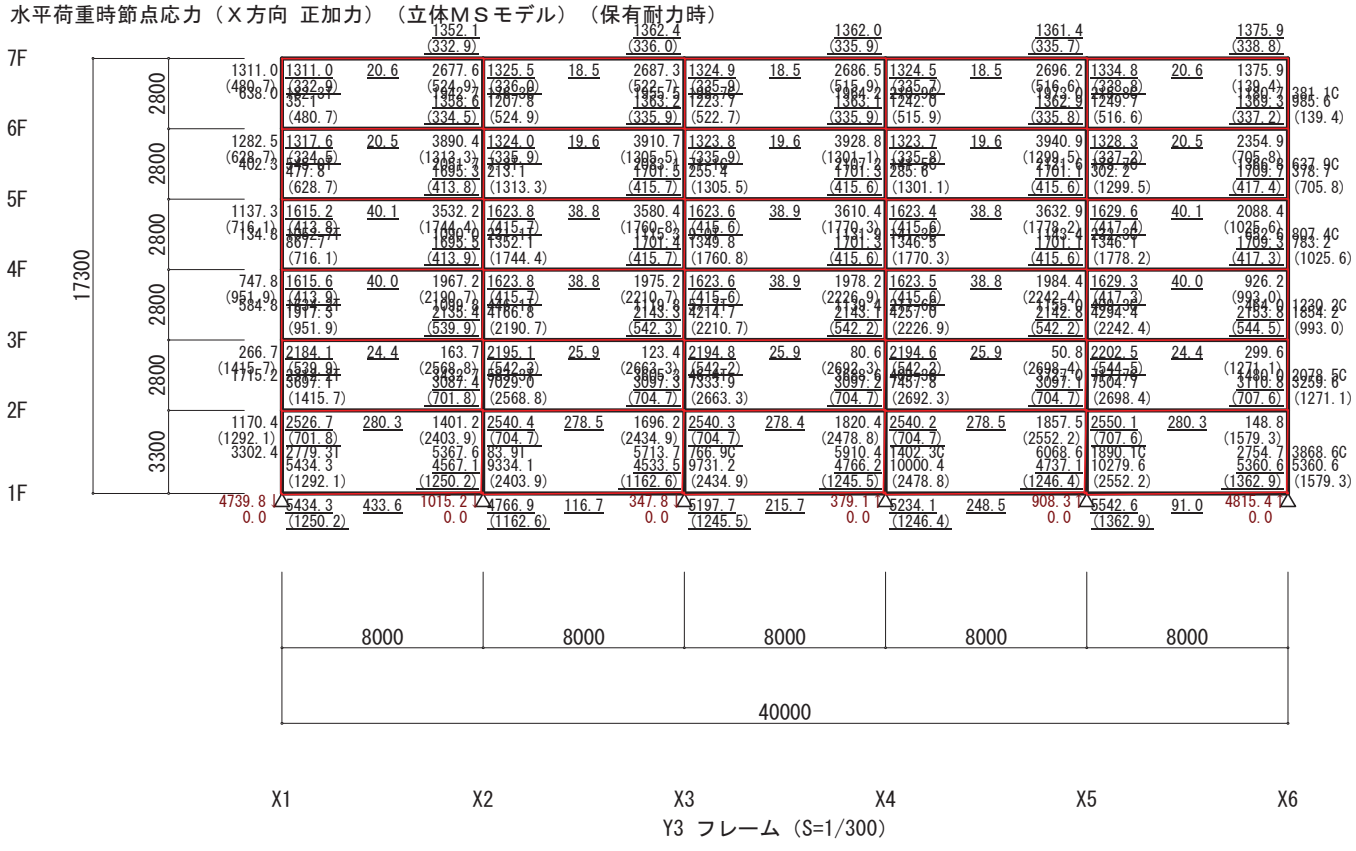

Y3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

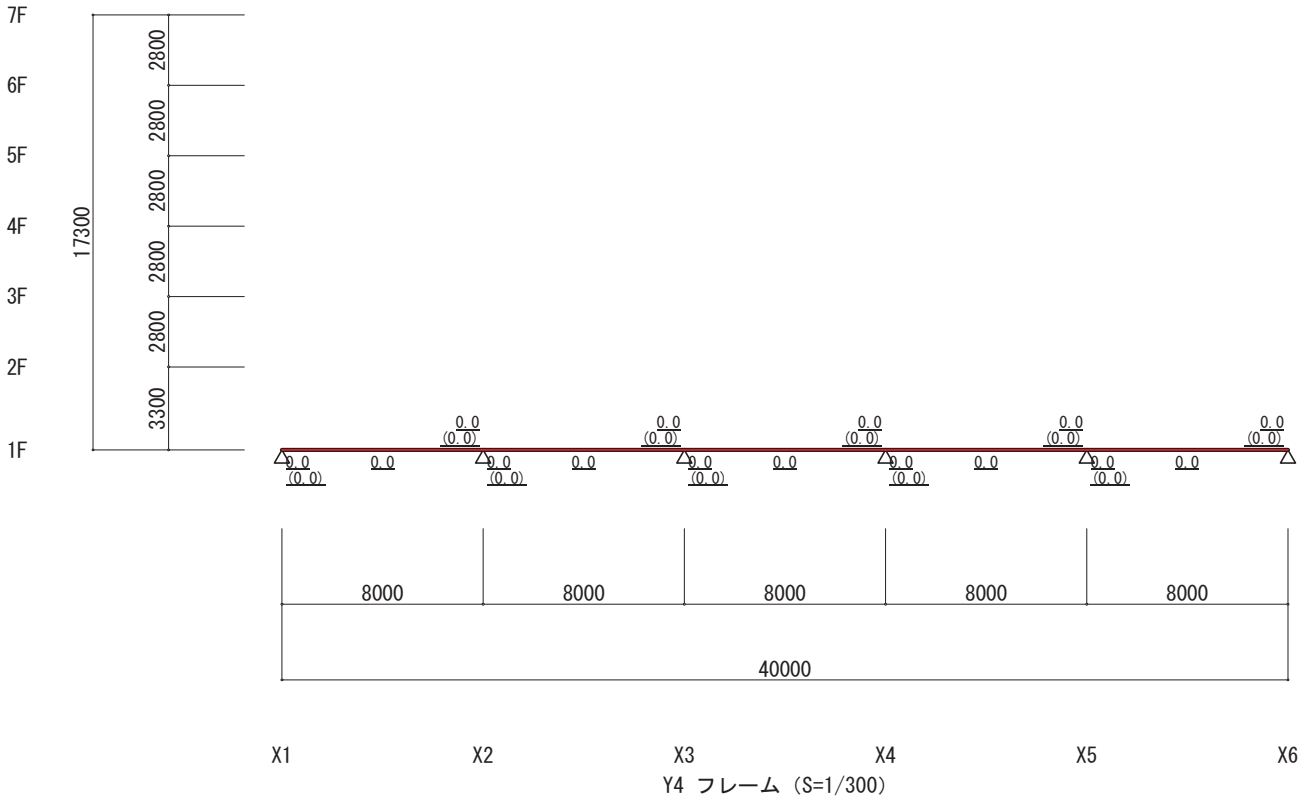

Y4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

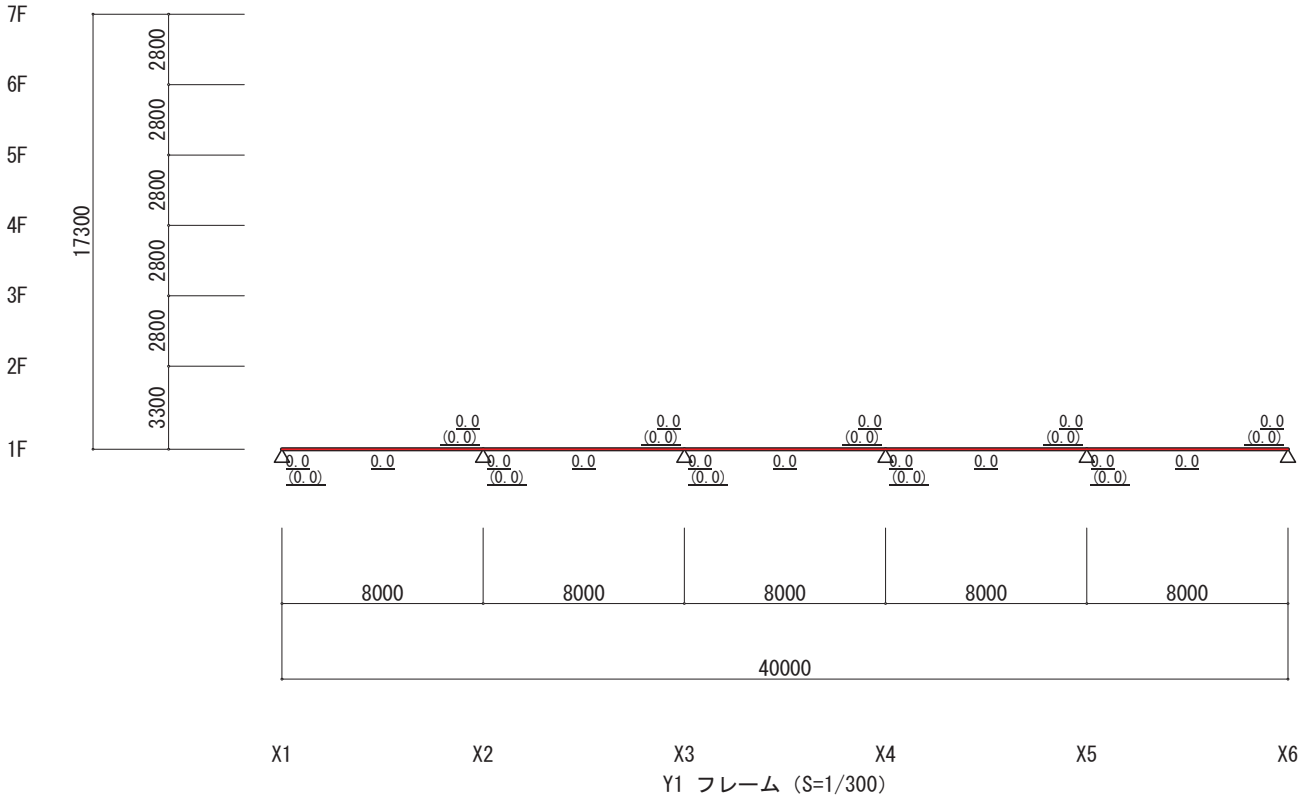

Y1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

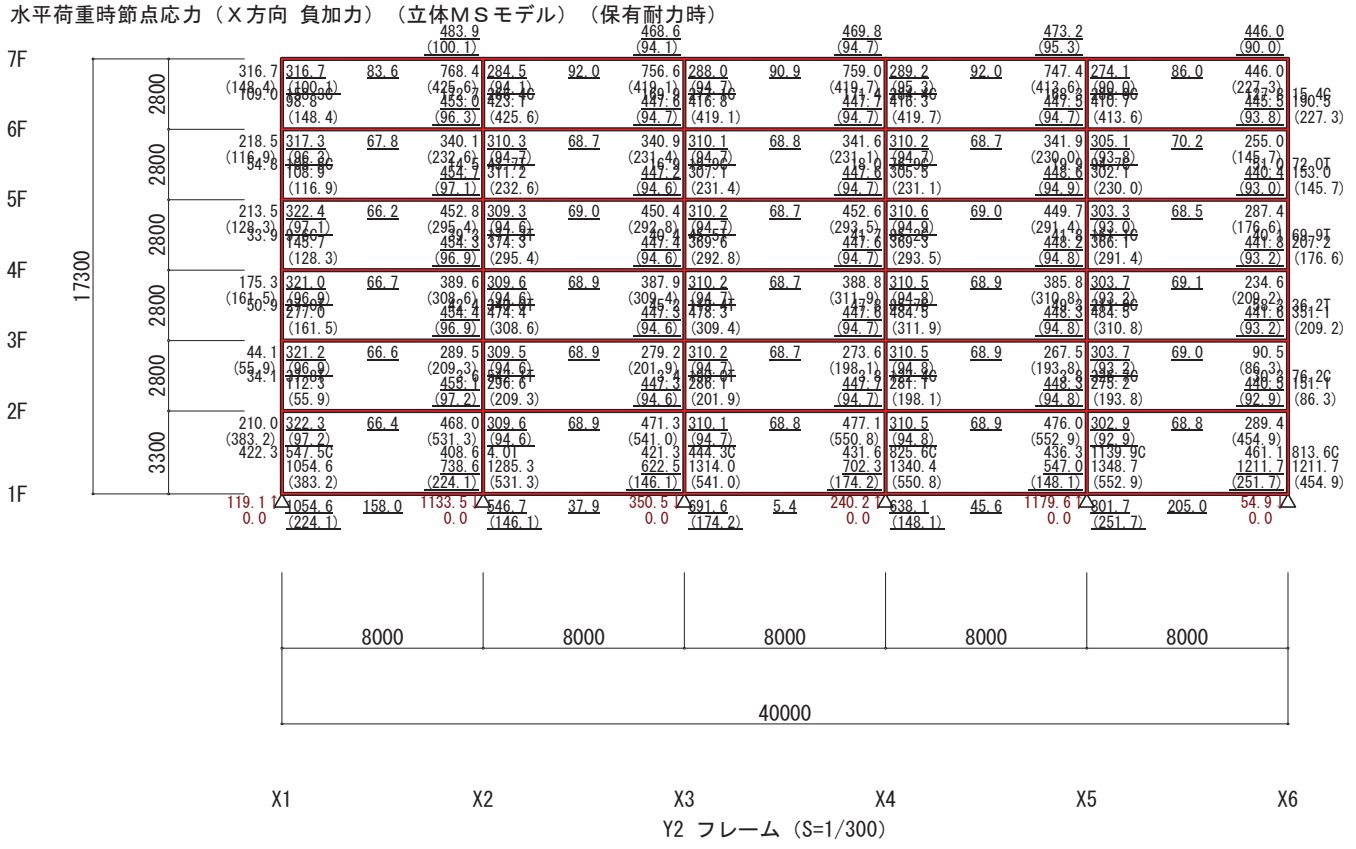

Y2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

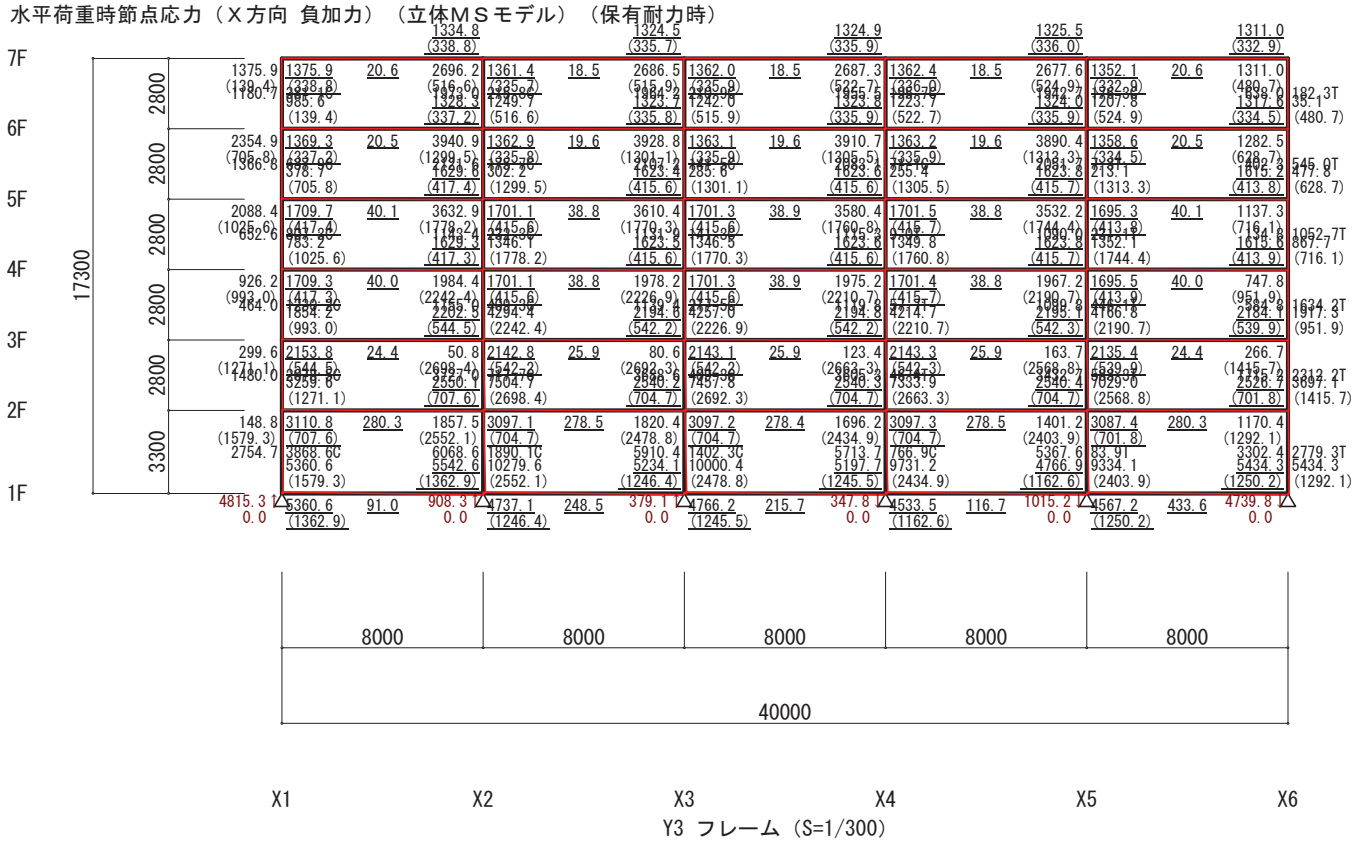

Y3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

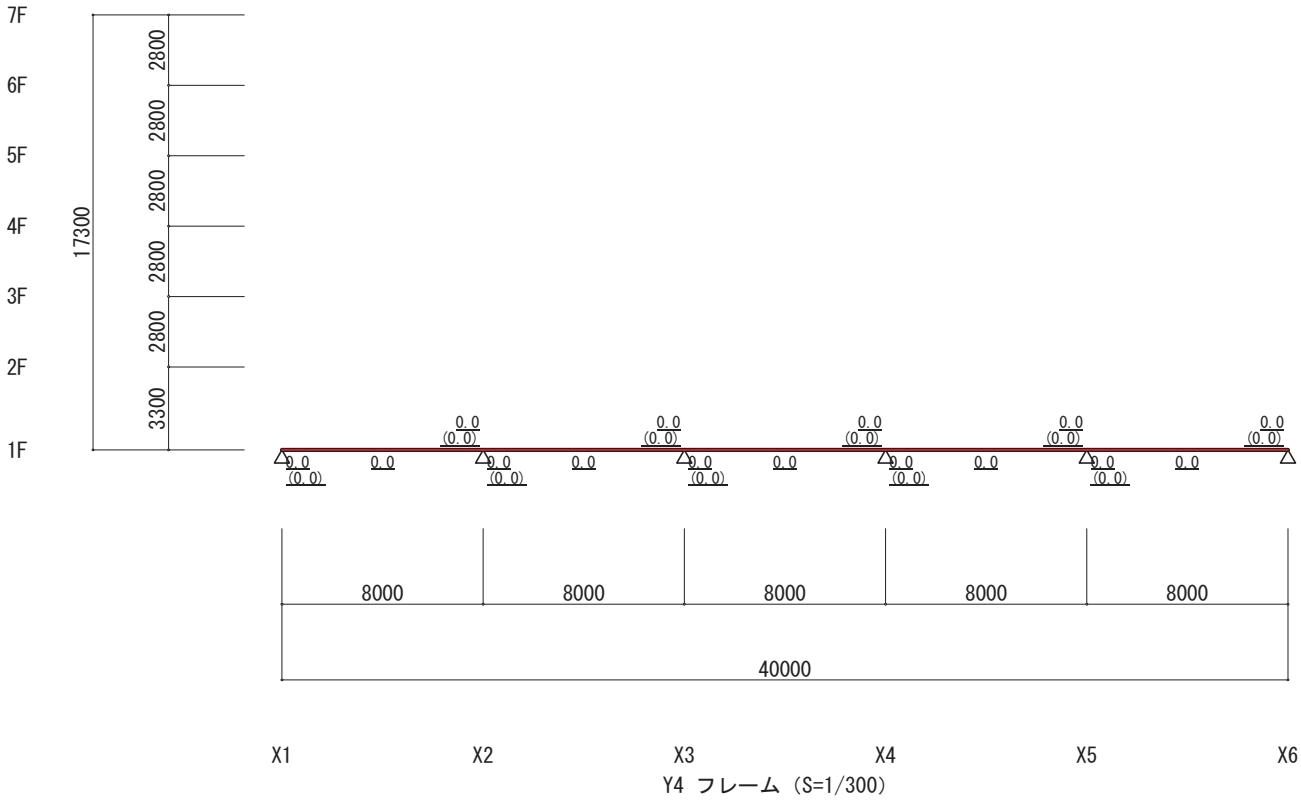

Y4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

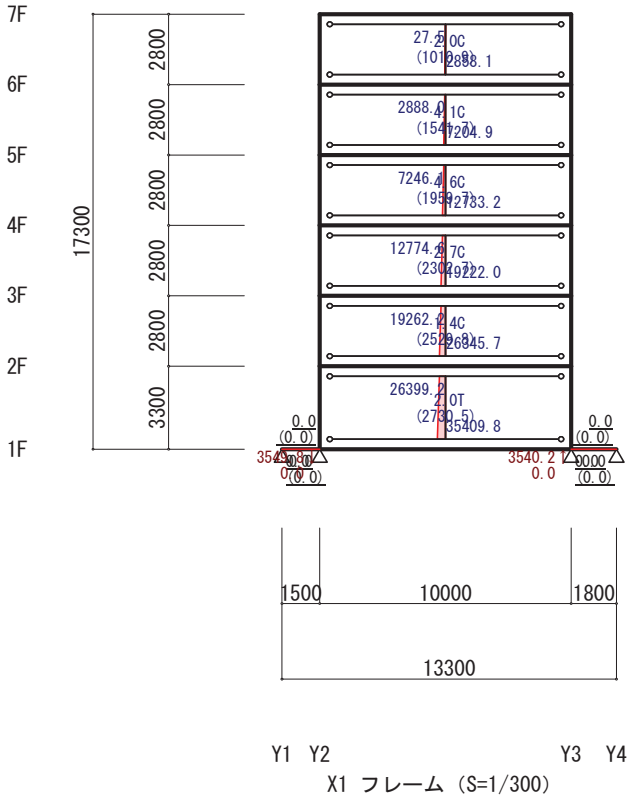

X1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

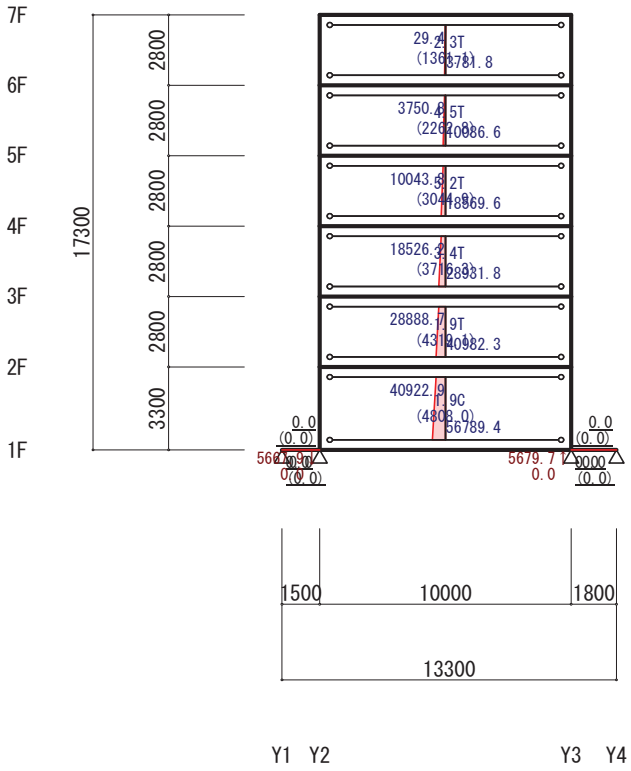

X2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

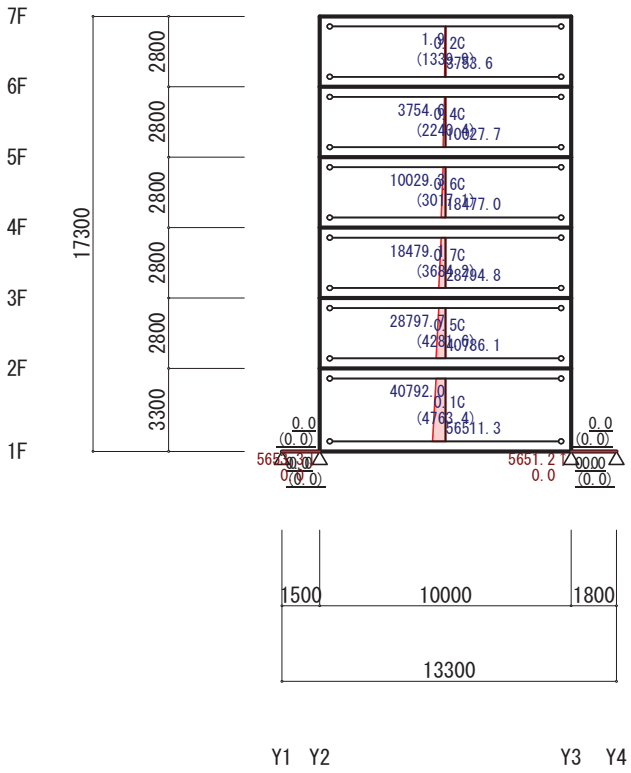

X3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

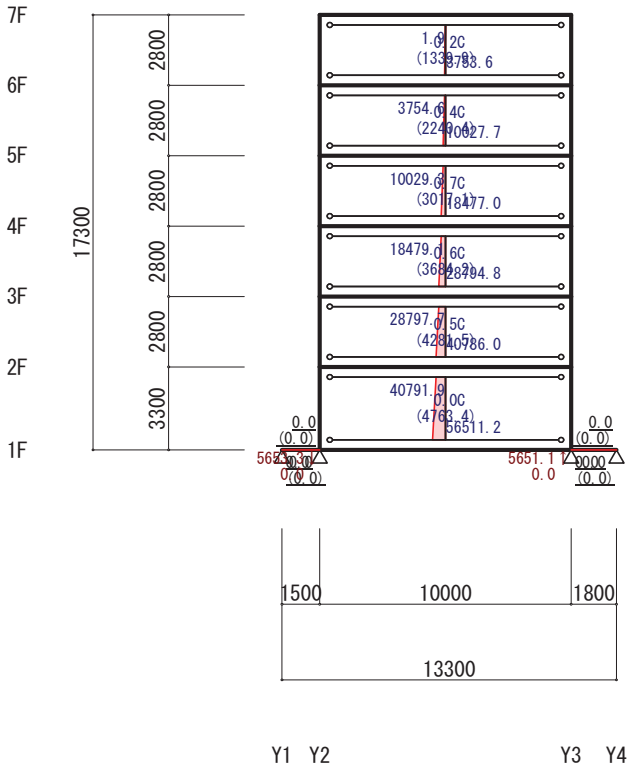

X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

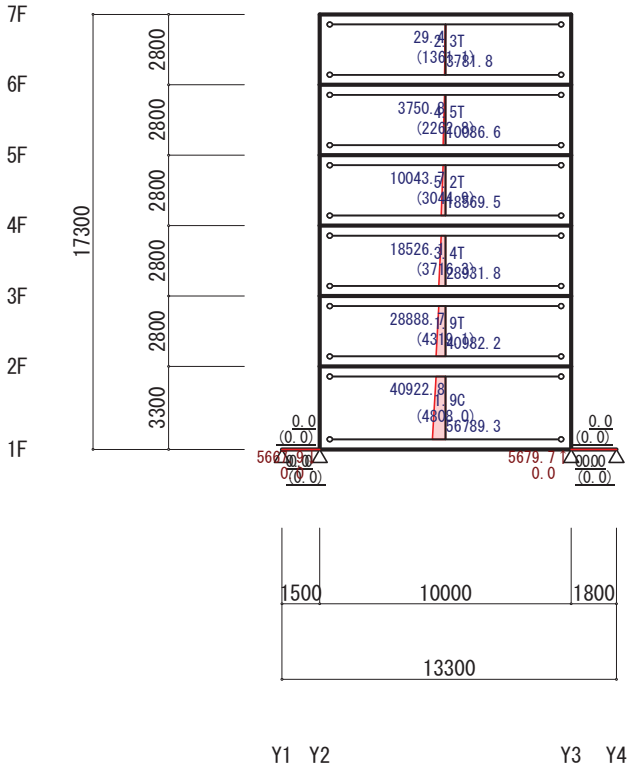

X5 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

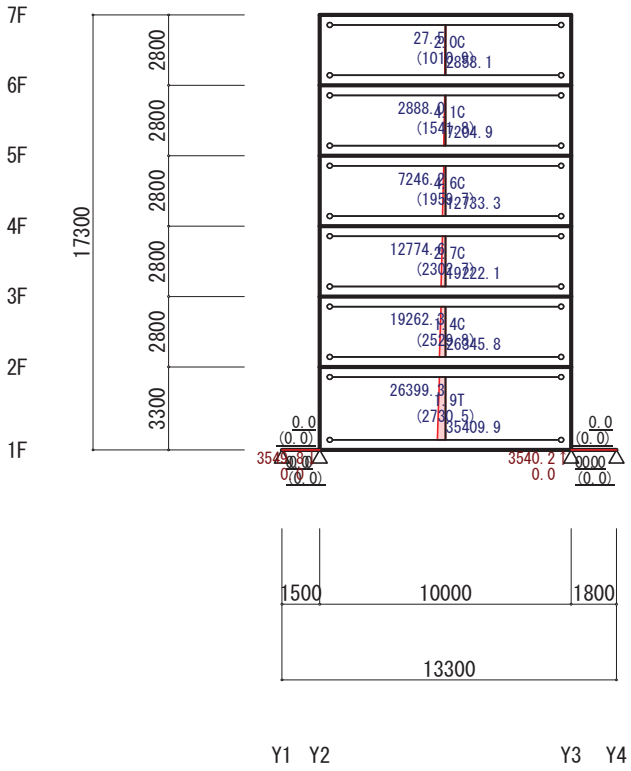

X6 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

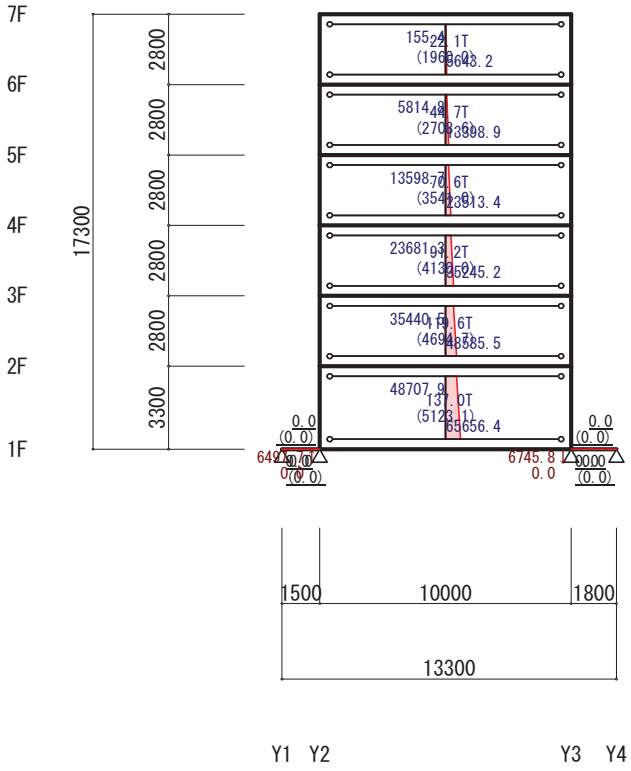

X1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

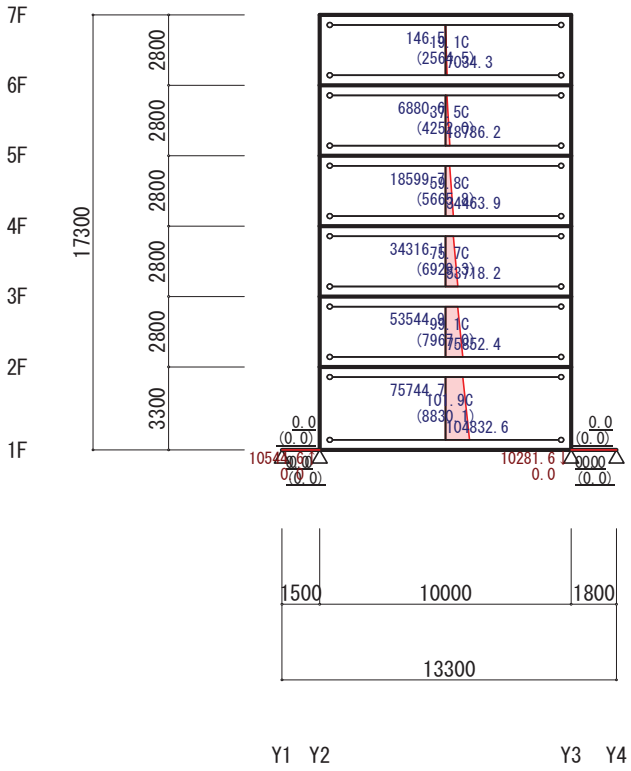

X2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

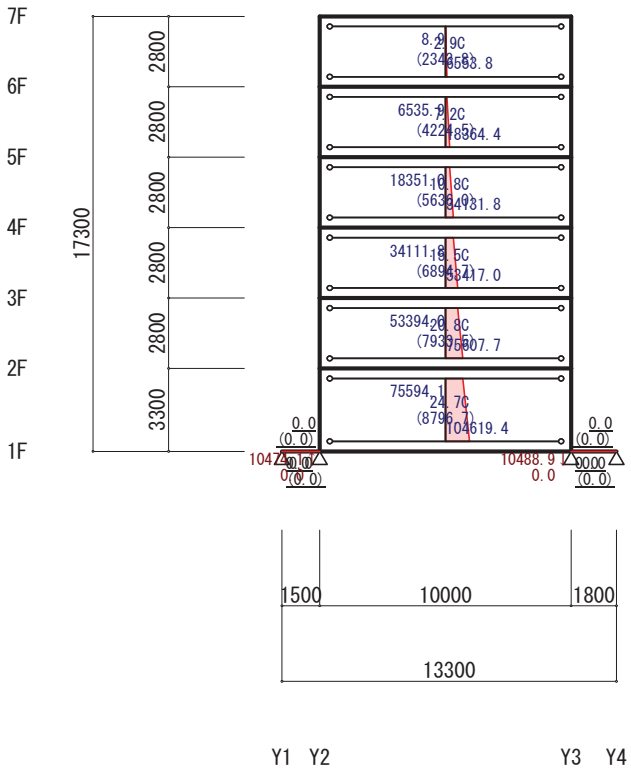

X3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

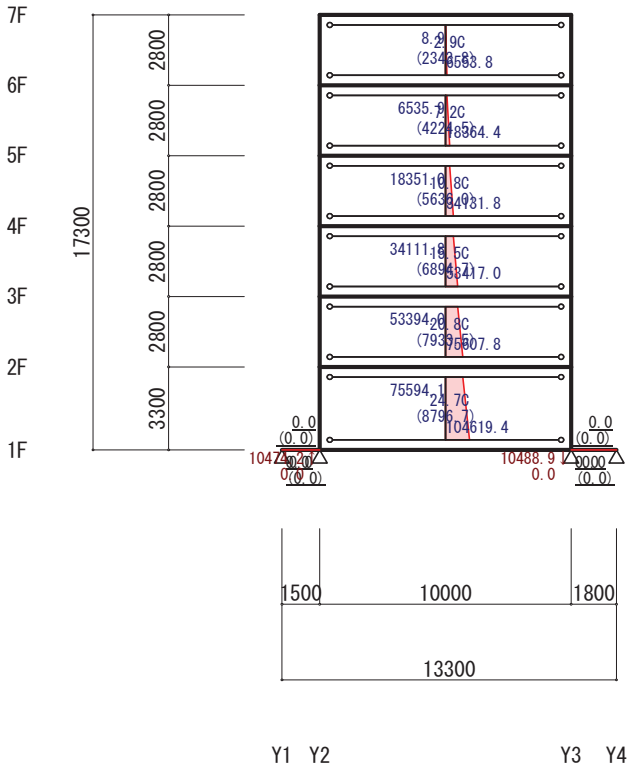

X4 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

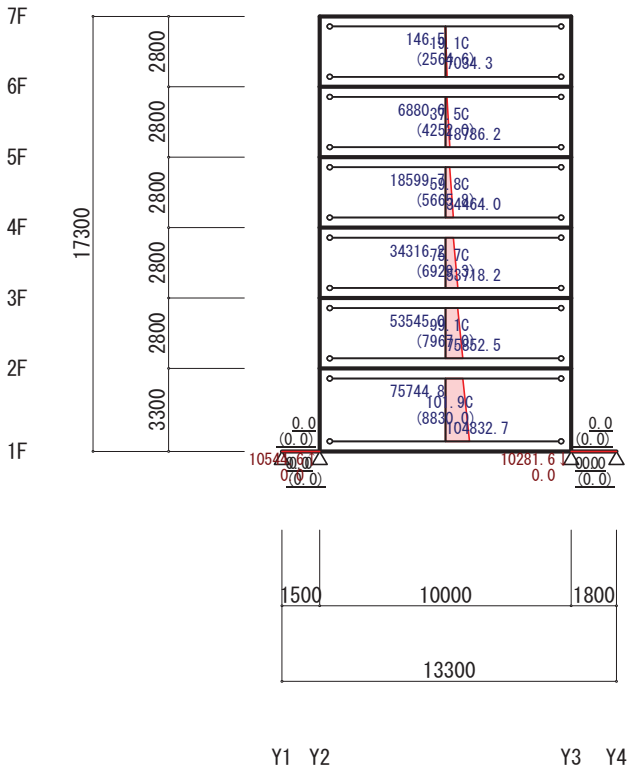

X5 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

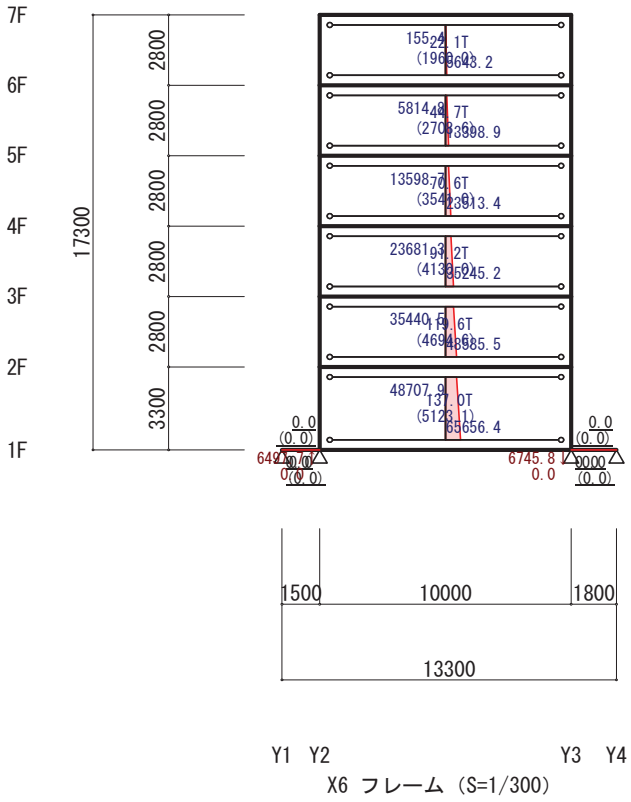

X6 フレーム（S=1/300）

U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

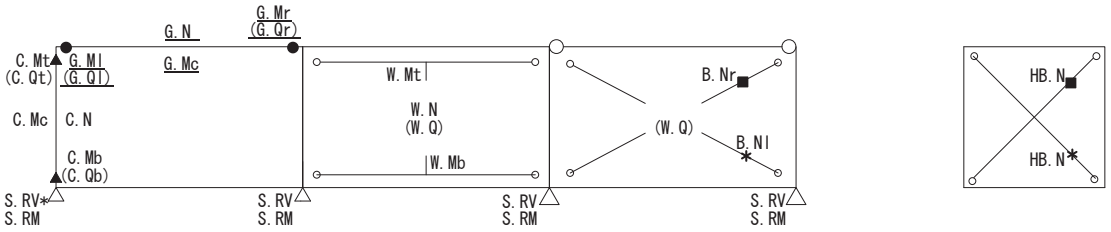

G.Ml	：はり左端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mt	：壁頭・柱頭の曲げモーメント	(kN･m)	HB.N	：水平ブレースの部材軸力　(kN)
G.Mr	：はり右端部の曲げモーメント	(kN･m)	W.Mb	：壁脚・柱脚の曲げモーメント	(kN･m)		
G.Mc	：はり中央の曲げモーメント	(kN･m)	W.N	：壁軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)	●	：曲げ破壊
G.N	：はり軸力	(kN)	W.Q	：壁・ブレースのせん断力	(kN)	▲	：せん断破壊
	（T:引張，C:圧縮，0は非表示）		B.Nr	：ブレース右上がり部材軸力	(kN)	■	：引張破壊
	※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません		B.Nl	：ブレース左上がり部材軸力	(kN)	＊	：圧縮破壊
G.Ql	：はり左端部のせん断力	(kN)	S.RV	：鉛直方向支点反力	(kN)	耐震壁の破壊表示	
G.Qr	：はり右端部のせん断力	(kN)		（ ■ ：水平荷重時浮き上がり）		◎	：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
C.Mt	：柱頭の曲げモーメント	(kN･m)		（ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊）		○	：ピン接合
C.Mb	：柱脚の曲げモーメント	(kN･m)	S.RM	：曲げ支点反力	(kN･m)		
C.Mc	：柱中央の曲げモーメント	(kN･m)					
C.N	：柱軸力（T:引張，C:圧縮）	(kN)					
	（※C.Nは0の場合、非表示）						
C.Qt	：柱頭のせん断力	(kN)					
C.Qb	：柱脚のせん断力	(kN)					

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

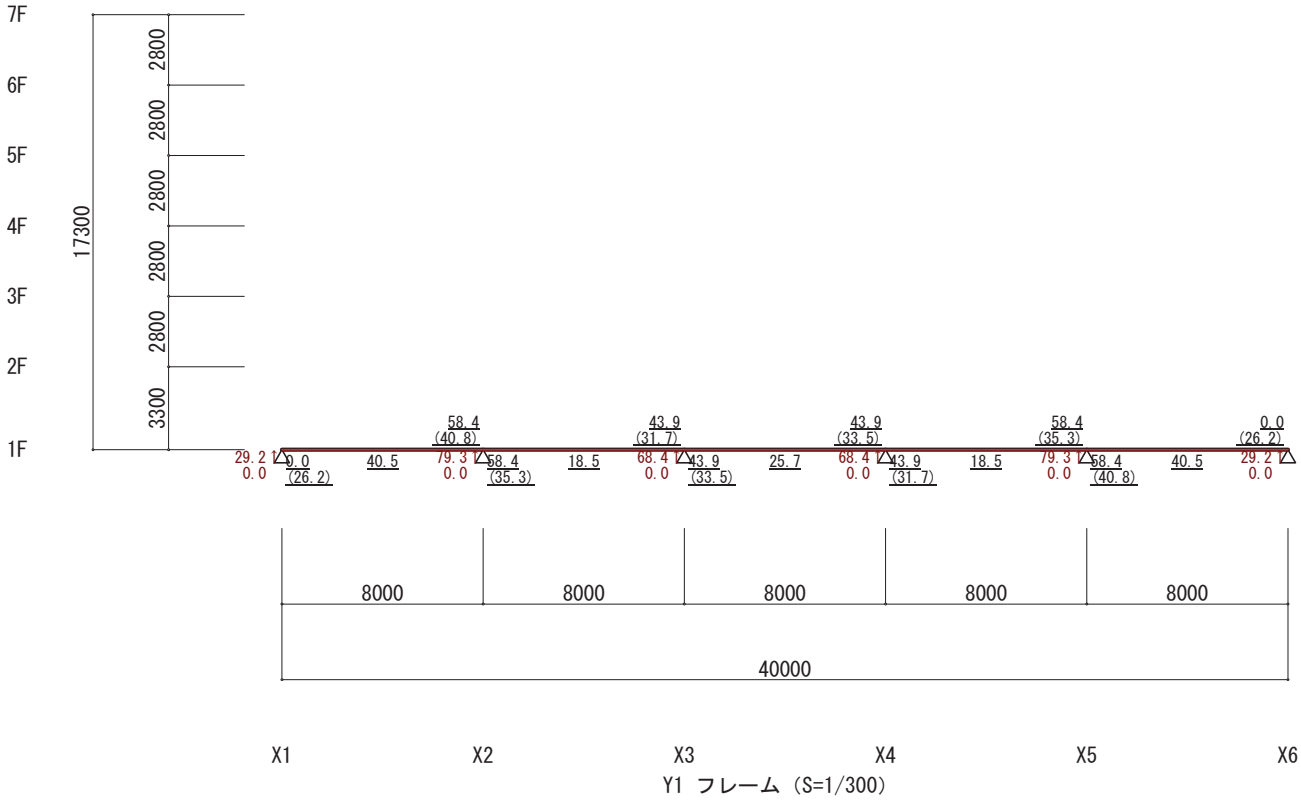

Y1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

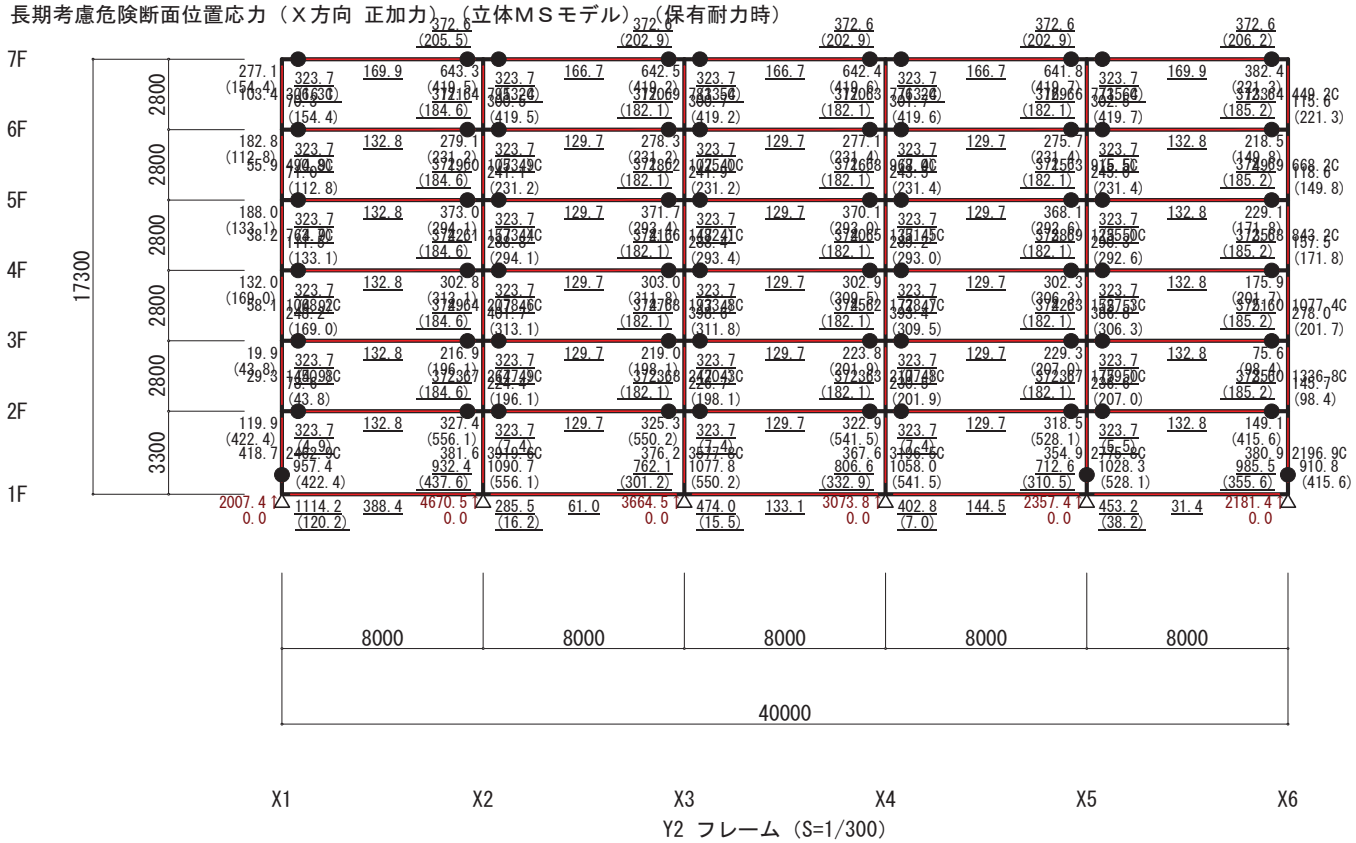

Y2 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

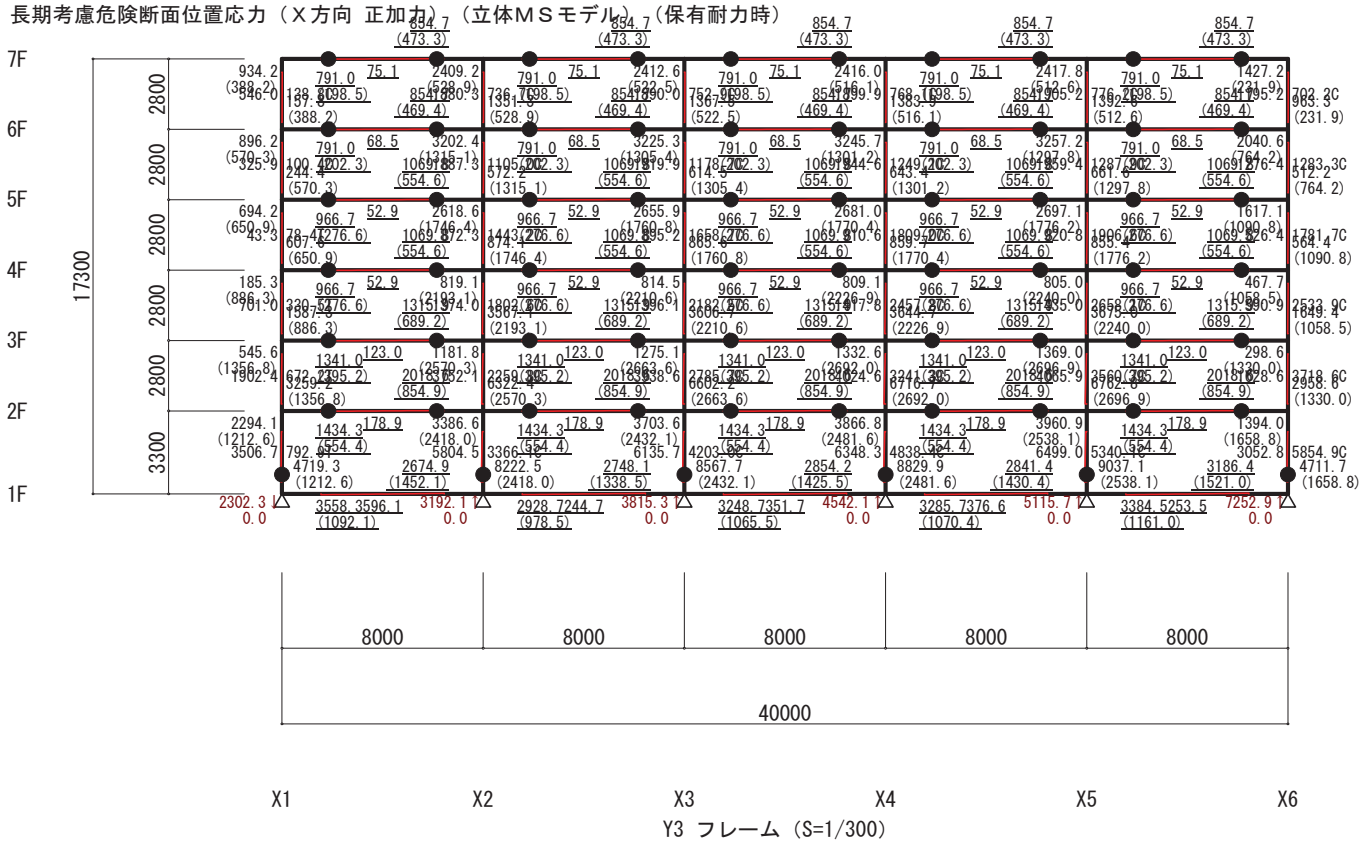

Y3 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

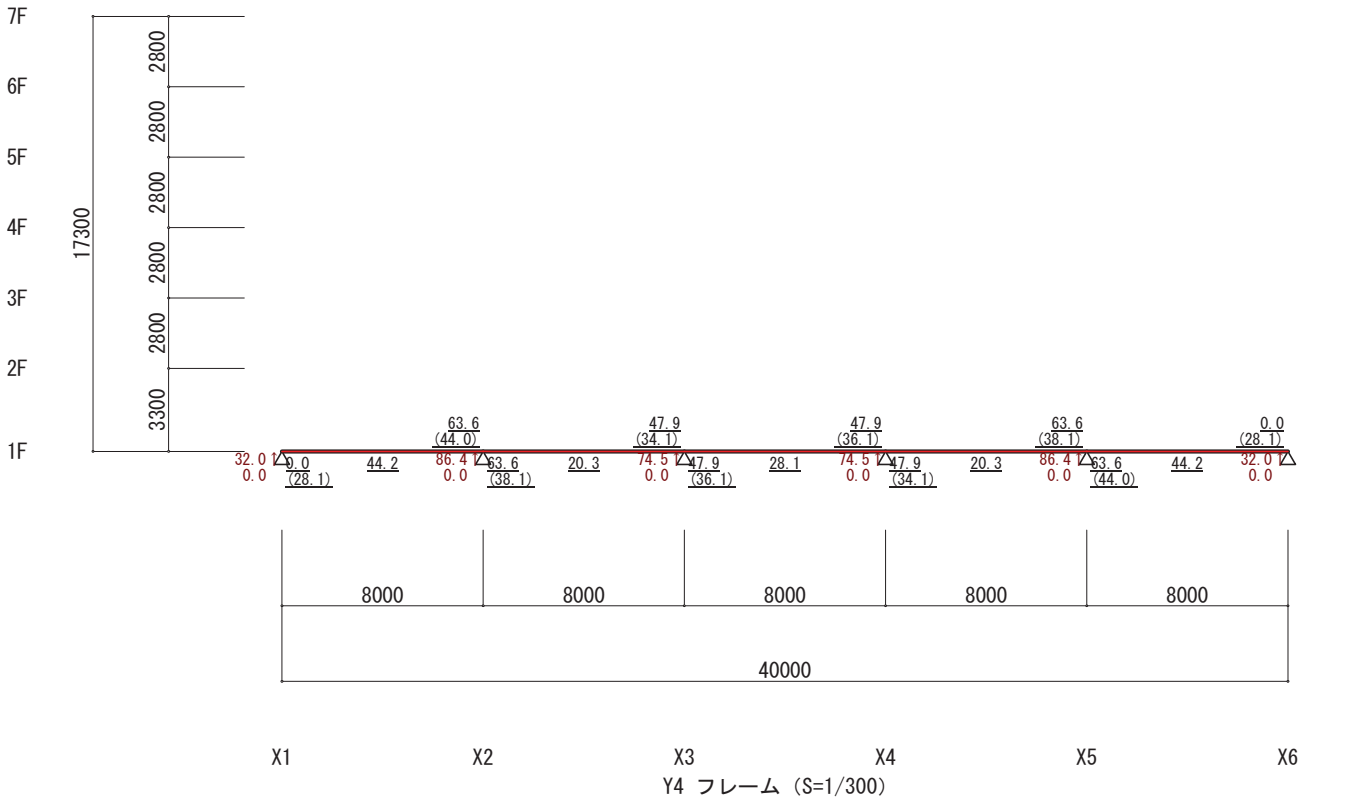

Y4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

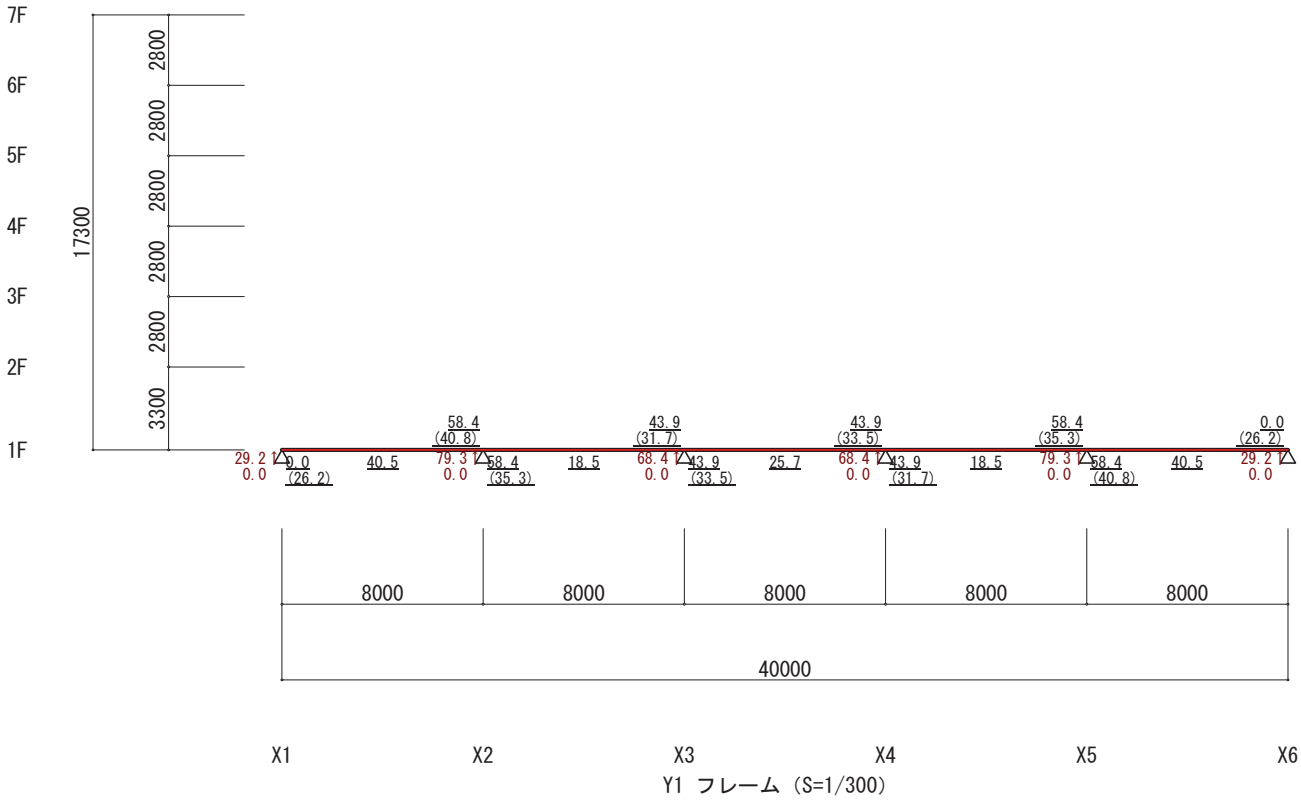

Y1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

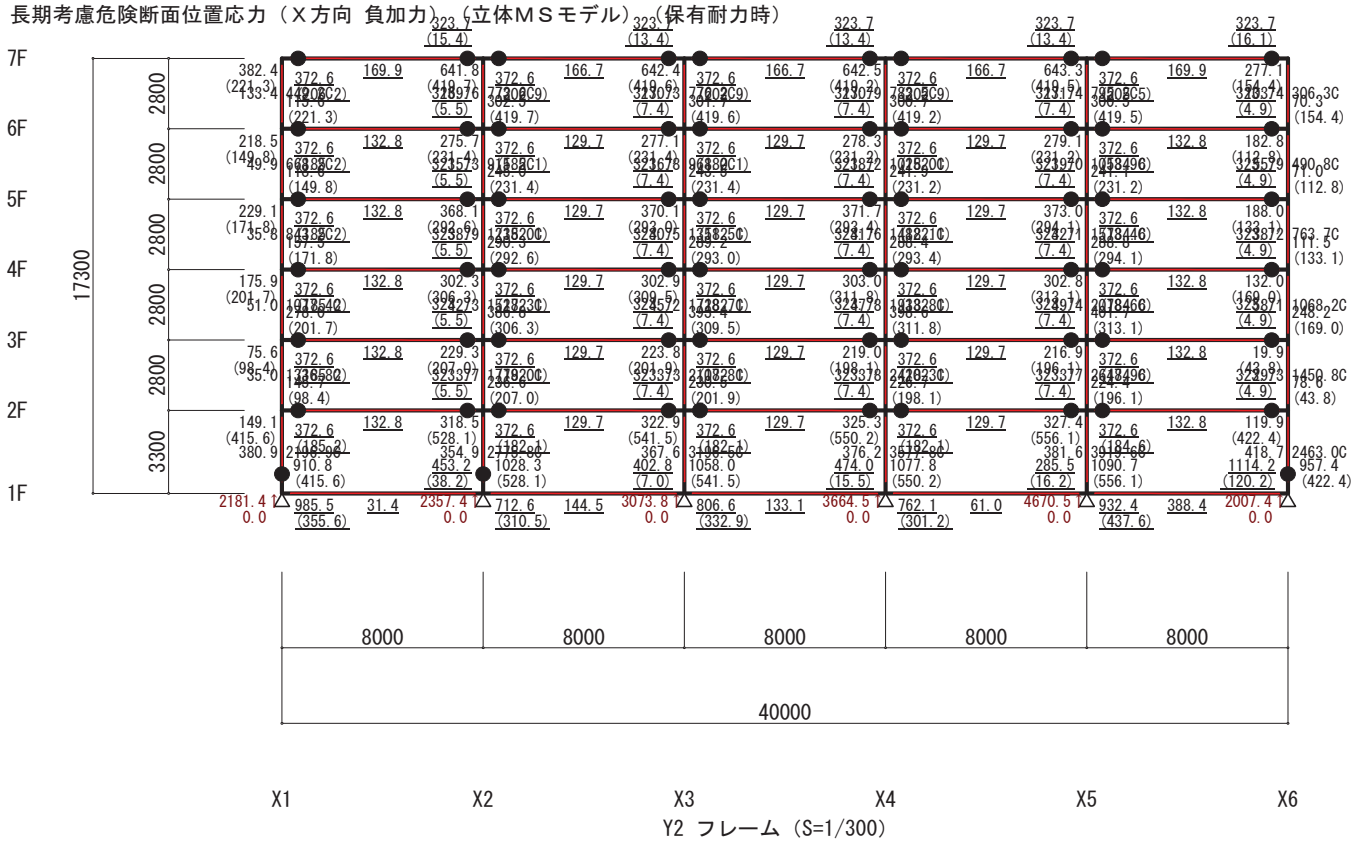

Y2 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

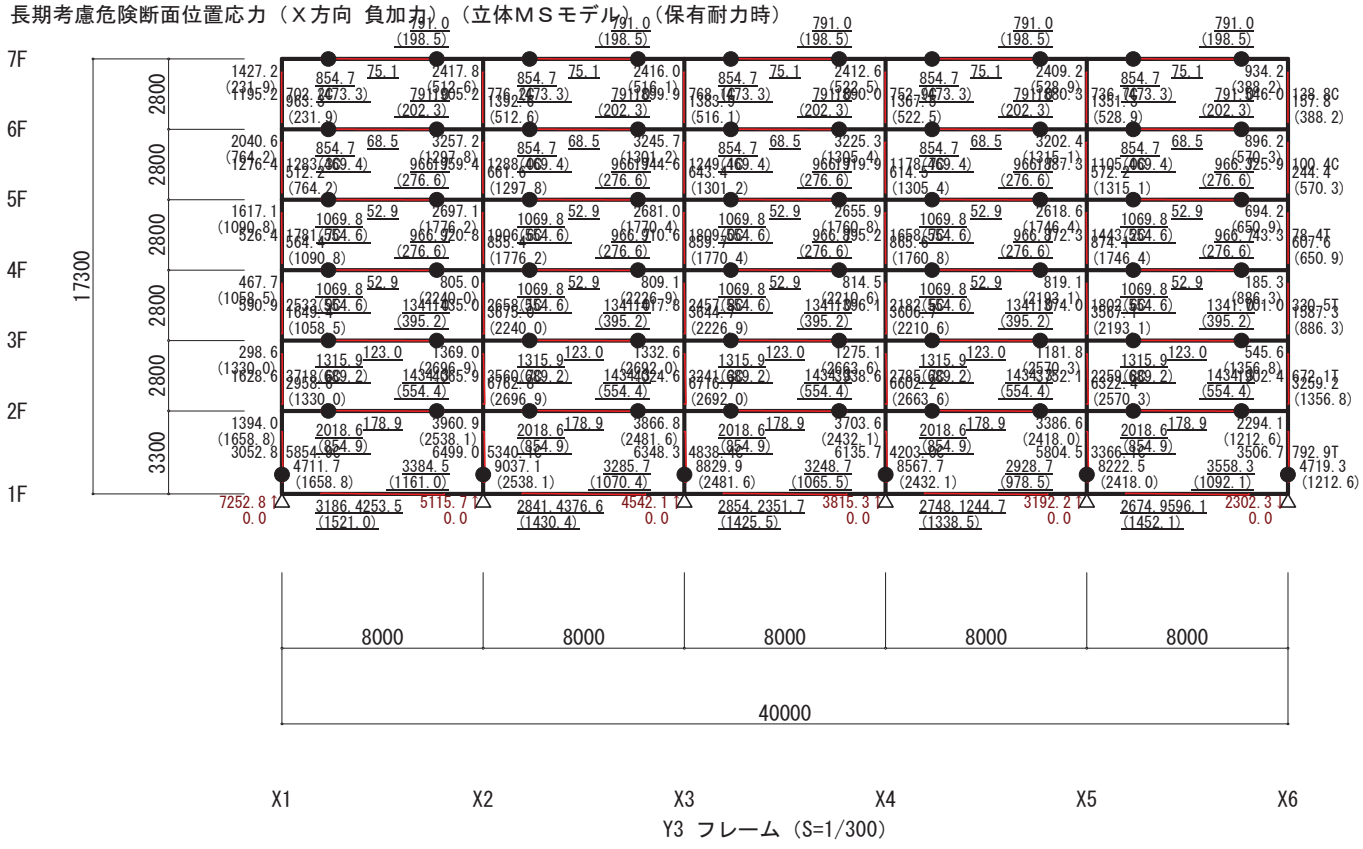

Y3 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

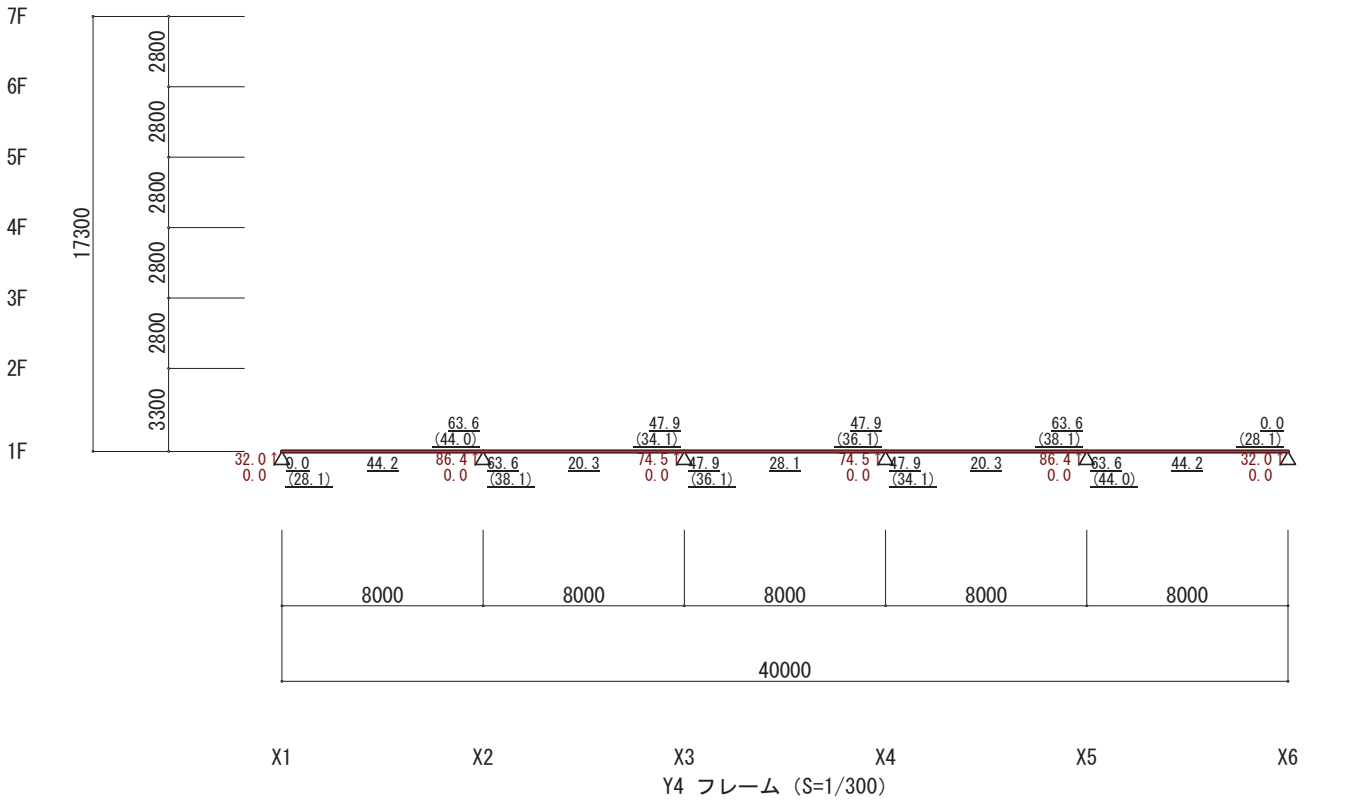

Y4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

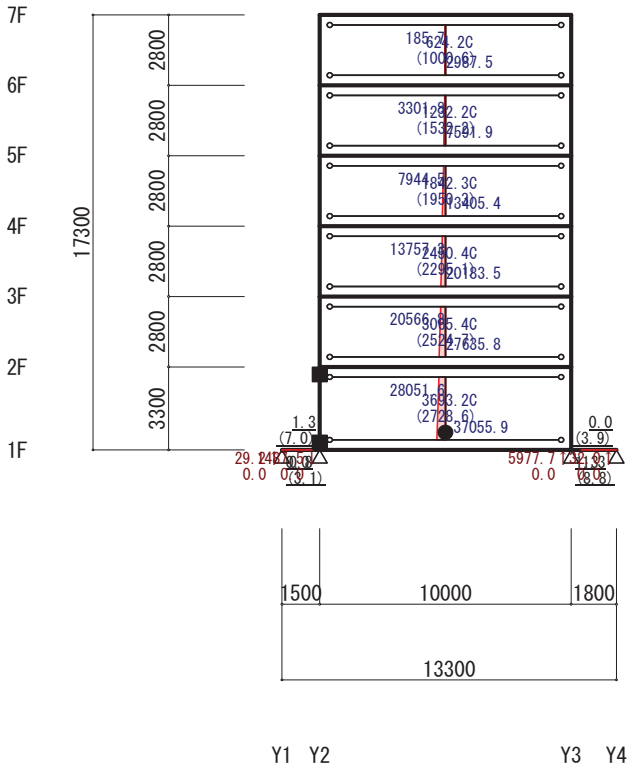

X1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

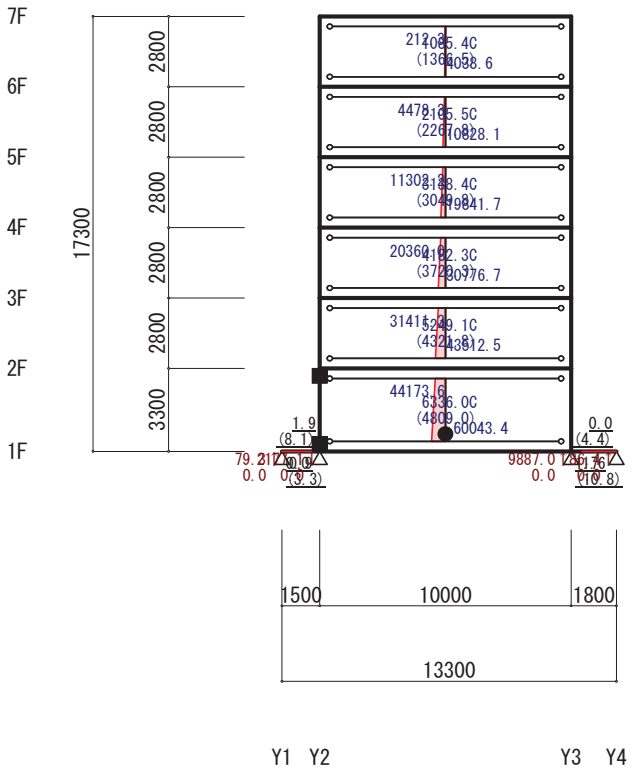

X2 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

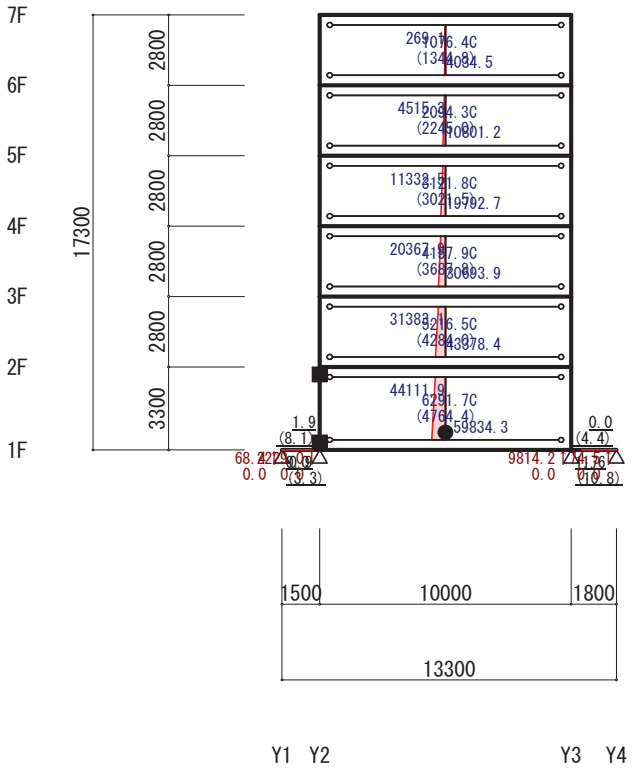

X3 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

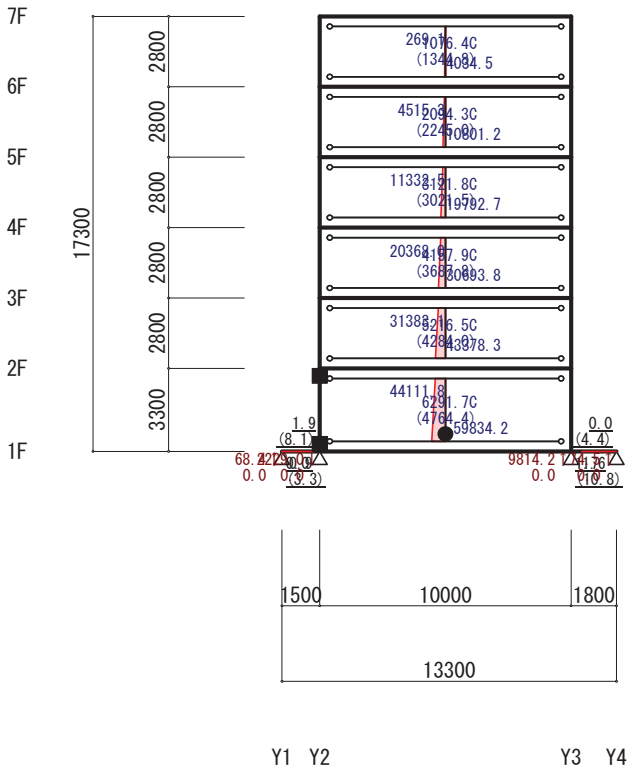

X4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

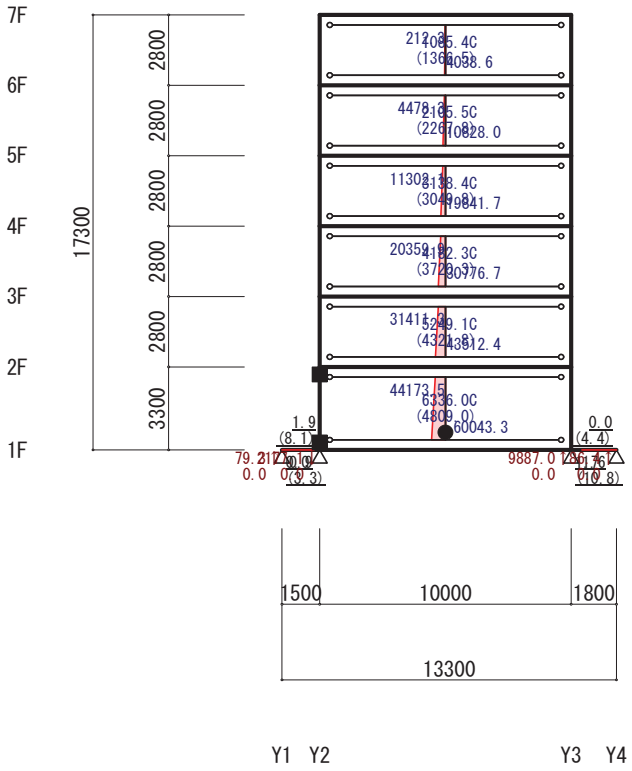

X5 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

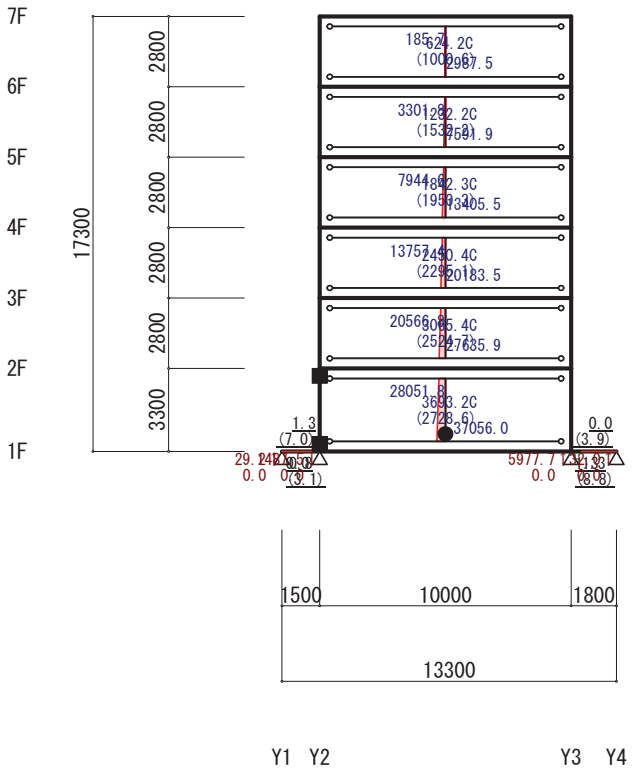

X6 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

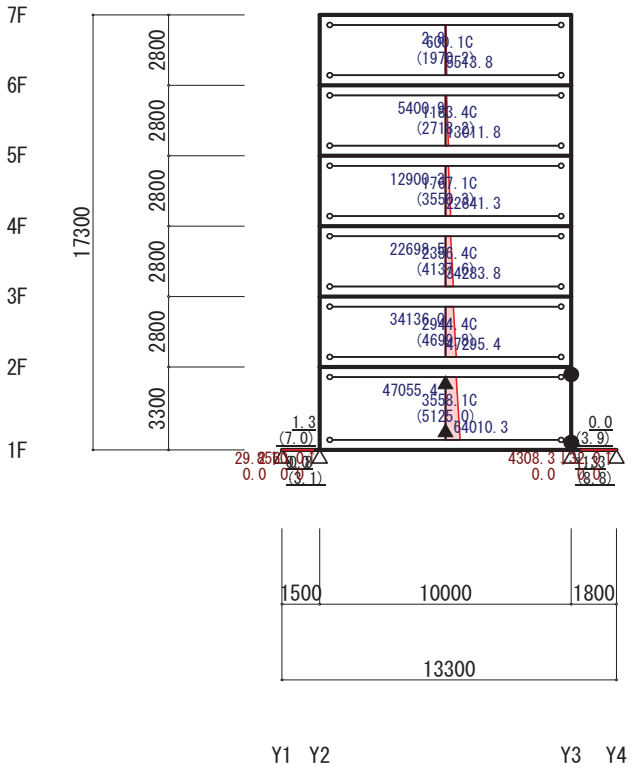

X1 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

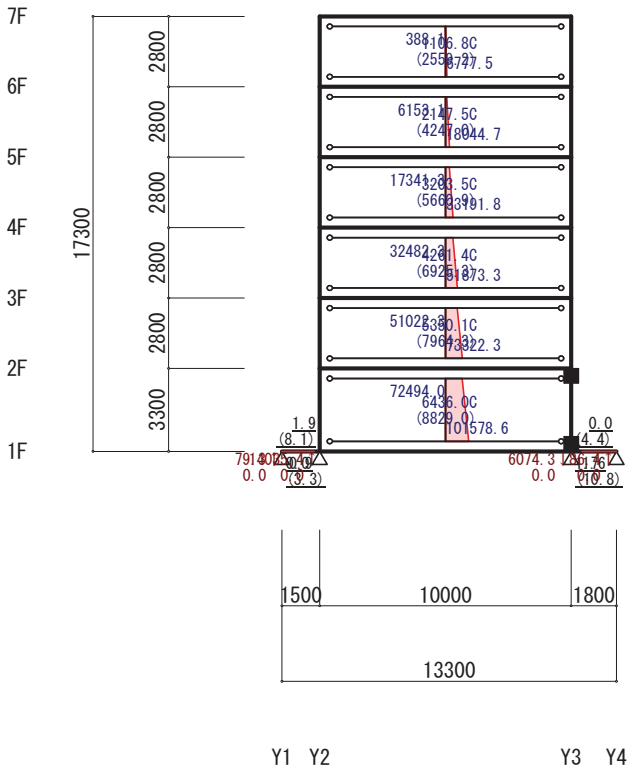

X2 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

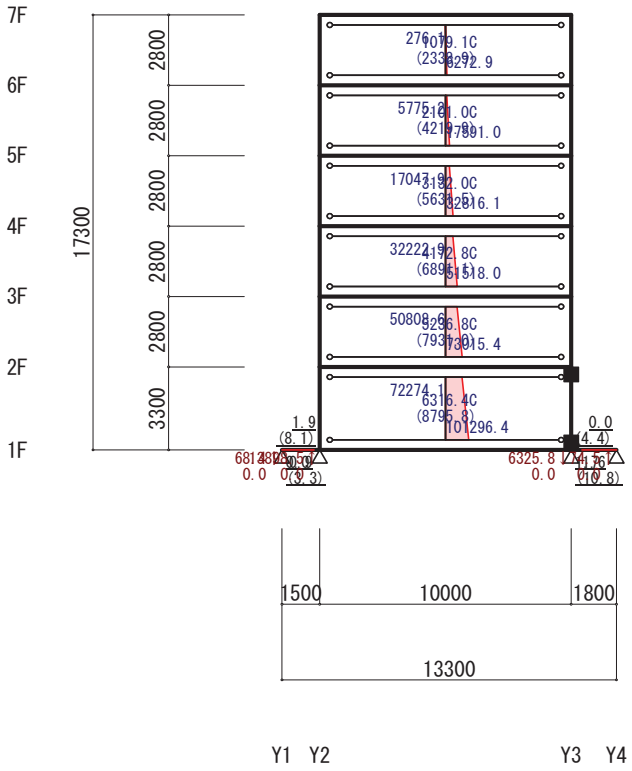

X3 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

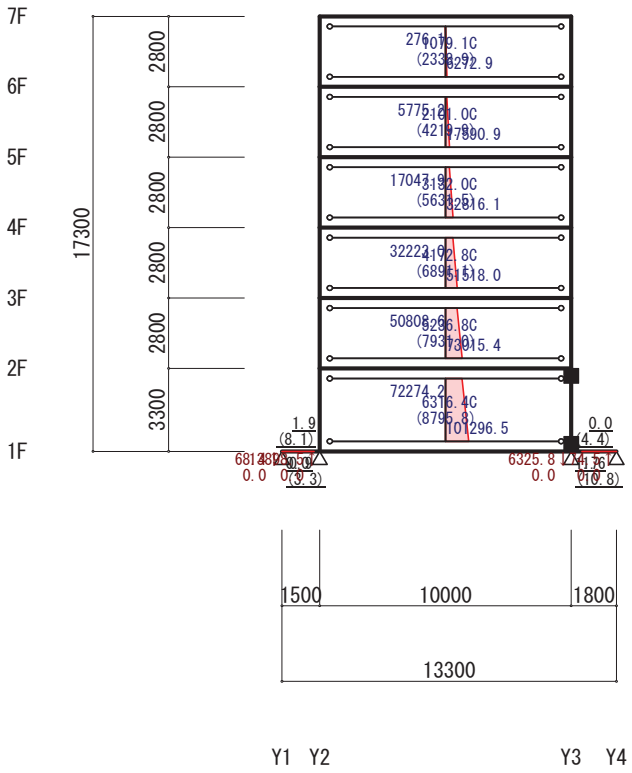

X4 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

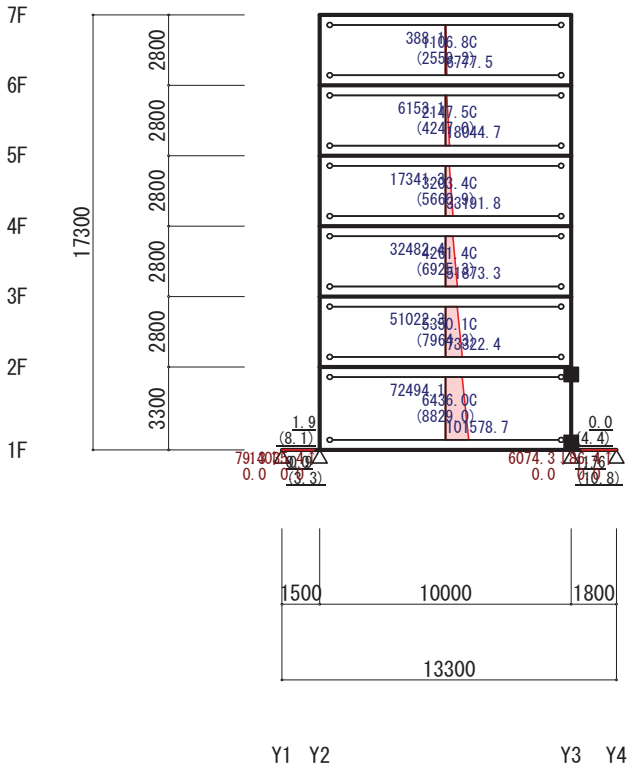

X5 フレーム（S=1/300）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

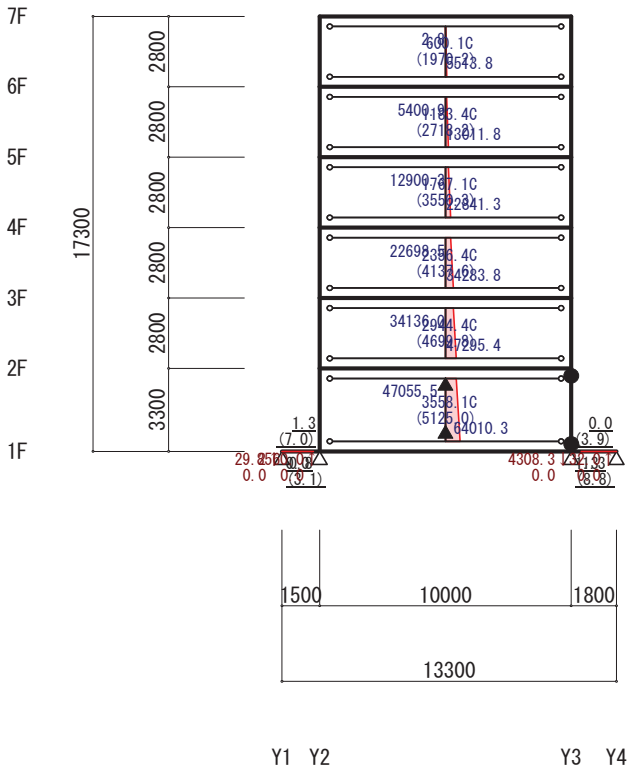

X6 フレーム（S=1/300）

U-4.2.3　終局時支点反力図（水平荷重）（保有耐力時）

■：水平荷重時浮上り　＊：水平荷重時圧縮破壊

（水平荷重）（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有水平耐力計算結果）

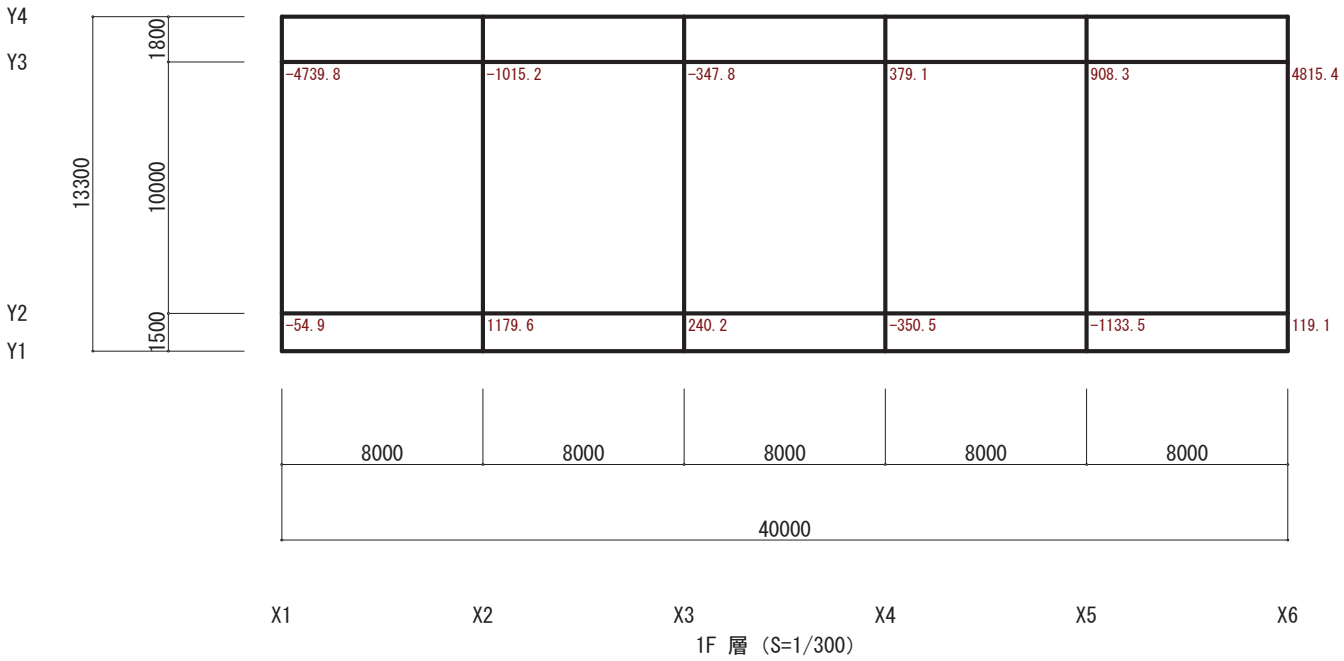

1F 層（S=1/300）

（水平荷重）（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有水平耐力計算結果）

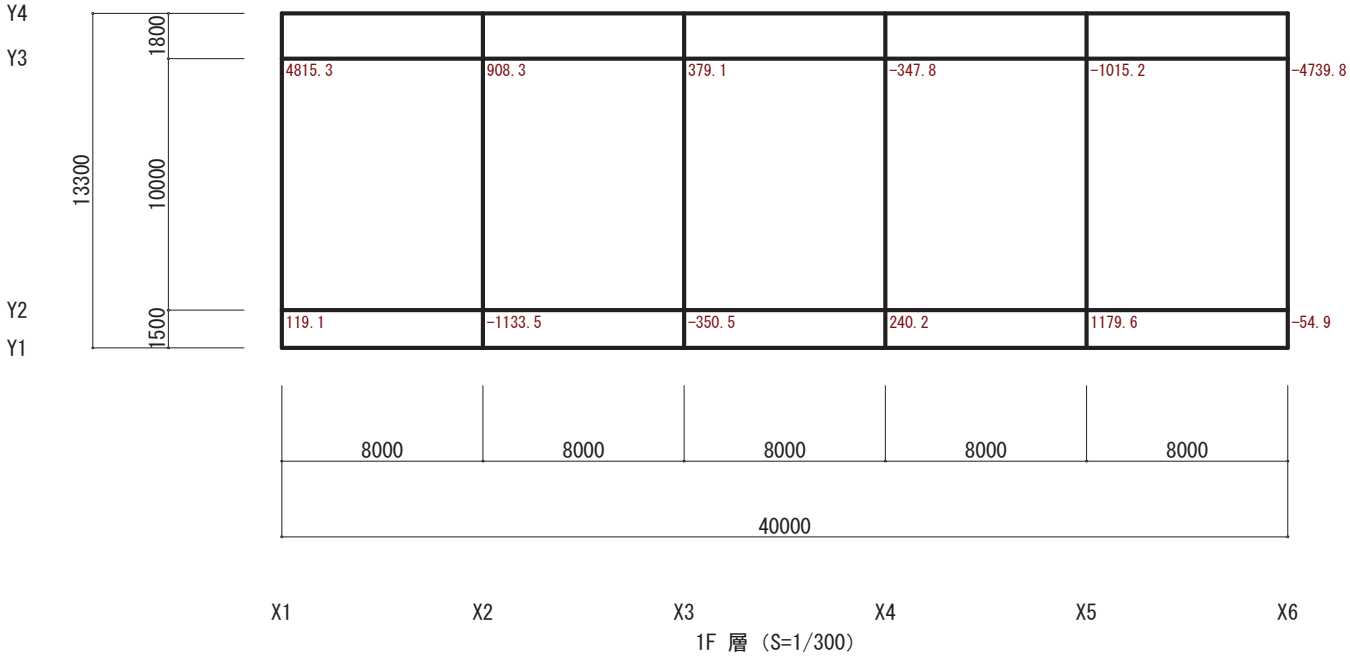

1F 層（S=1/300）

（水平荷重）（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有水平耐力計算結果）

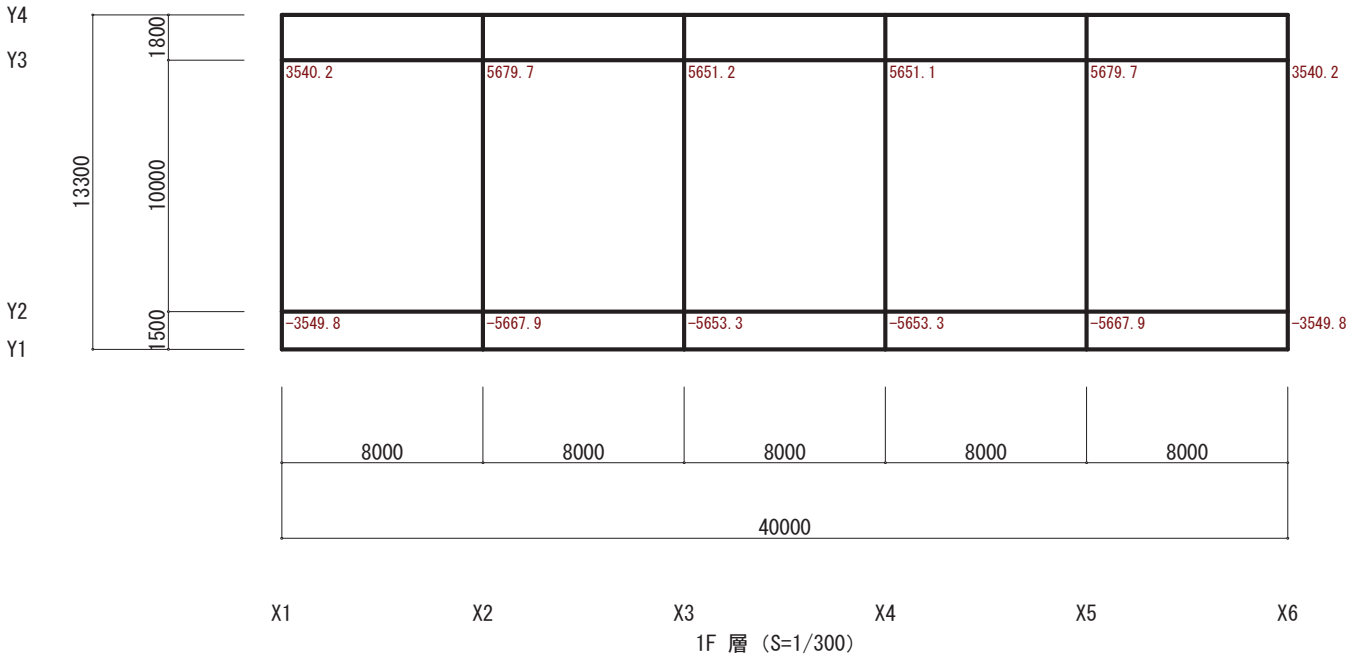

1F 層（S=1/300）

（水平荷重）（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有水平耐力計算結果）

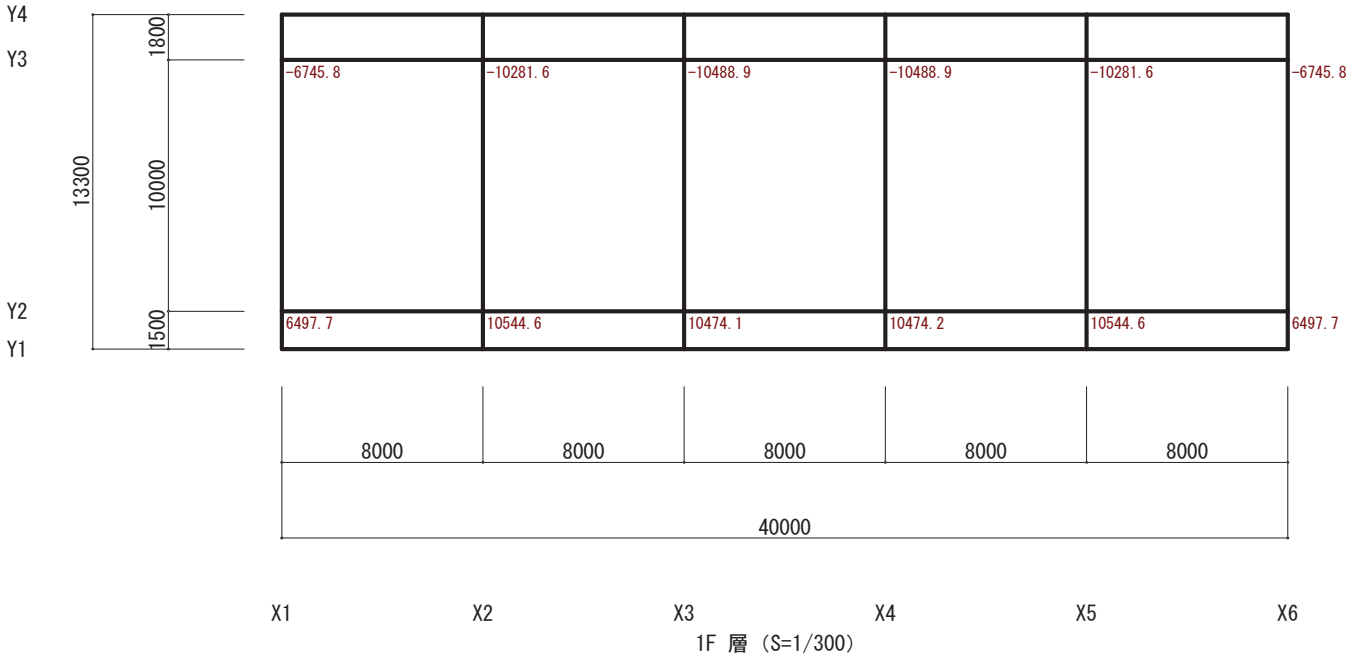

1F 層（S=1/300）

U-4.2.4　終局時支点反力図（長期考慮）（保有耐力時）

■：水平荷重時浮上り　＊：水平荷重時圧縮破壊

引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と比較確認を行ってください。

（長期考慮）（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有水平耐力計算結果）

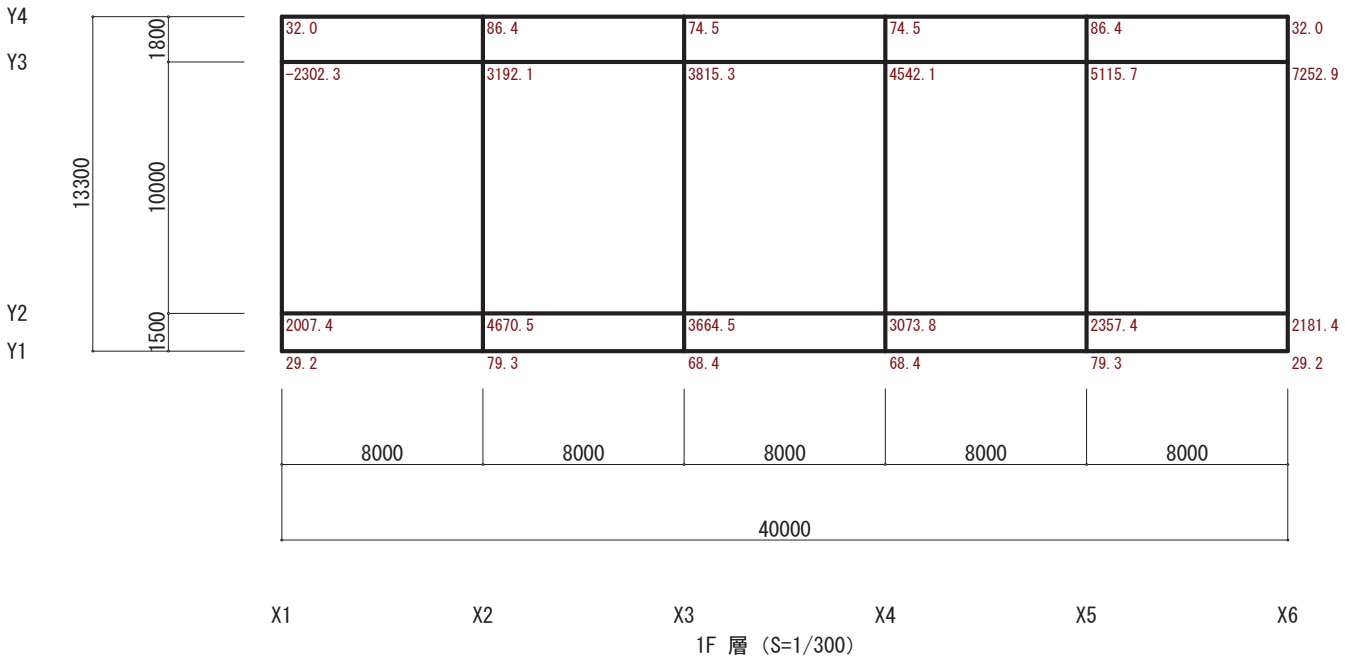

1F 層（S=1/300）

（長期考慮）（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有水平耐力計算結果）

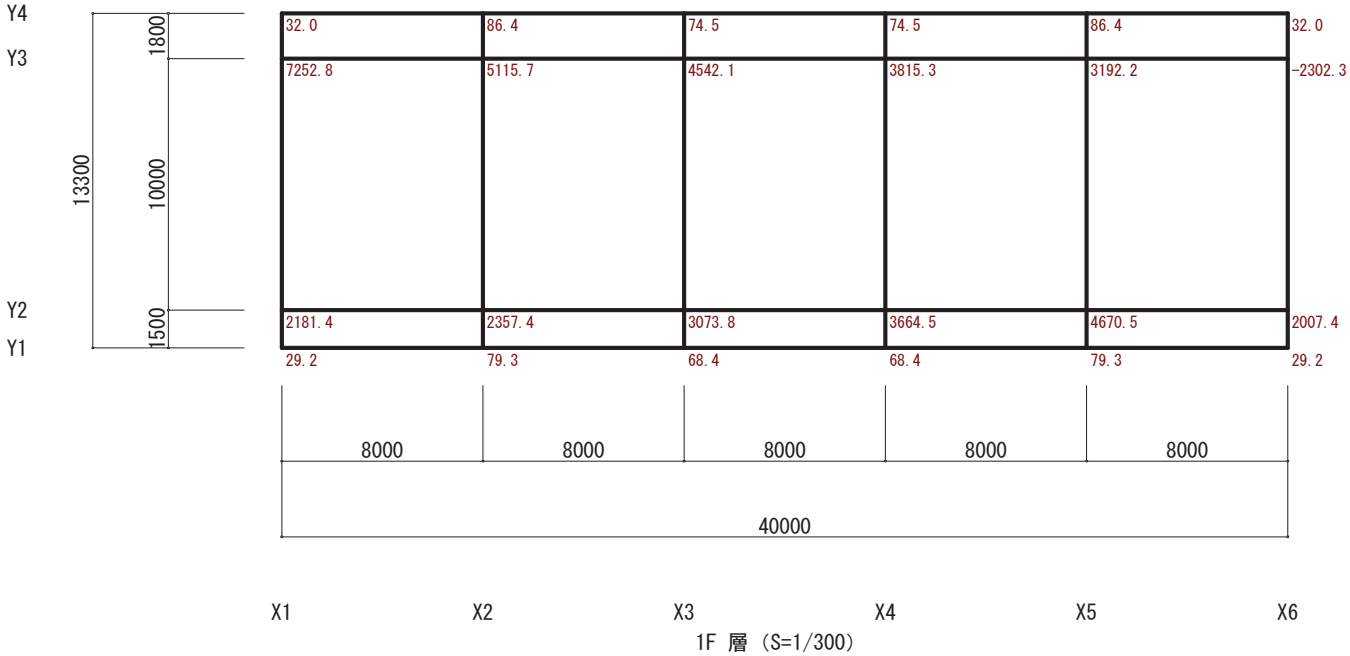

1F 層（S=1/300）

（長期考慮）（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有水平耐力計算結果）

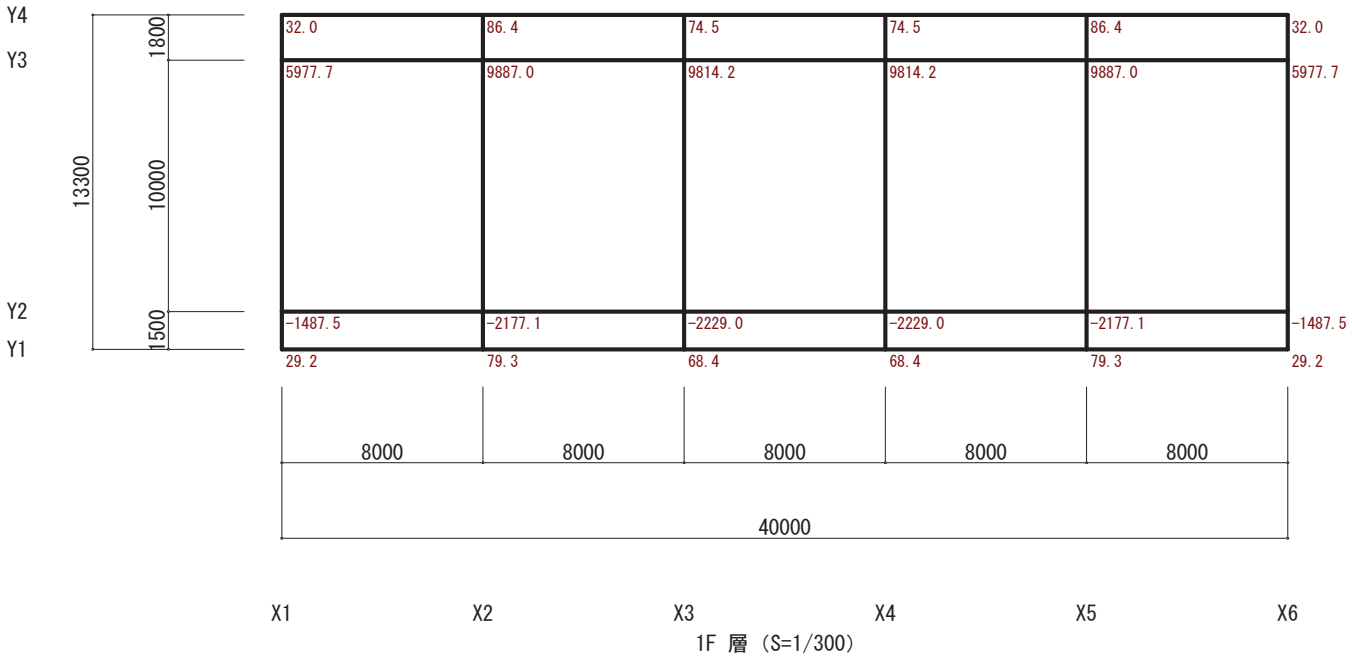

（長期考慮）（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有水平耐力計算結果）

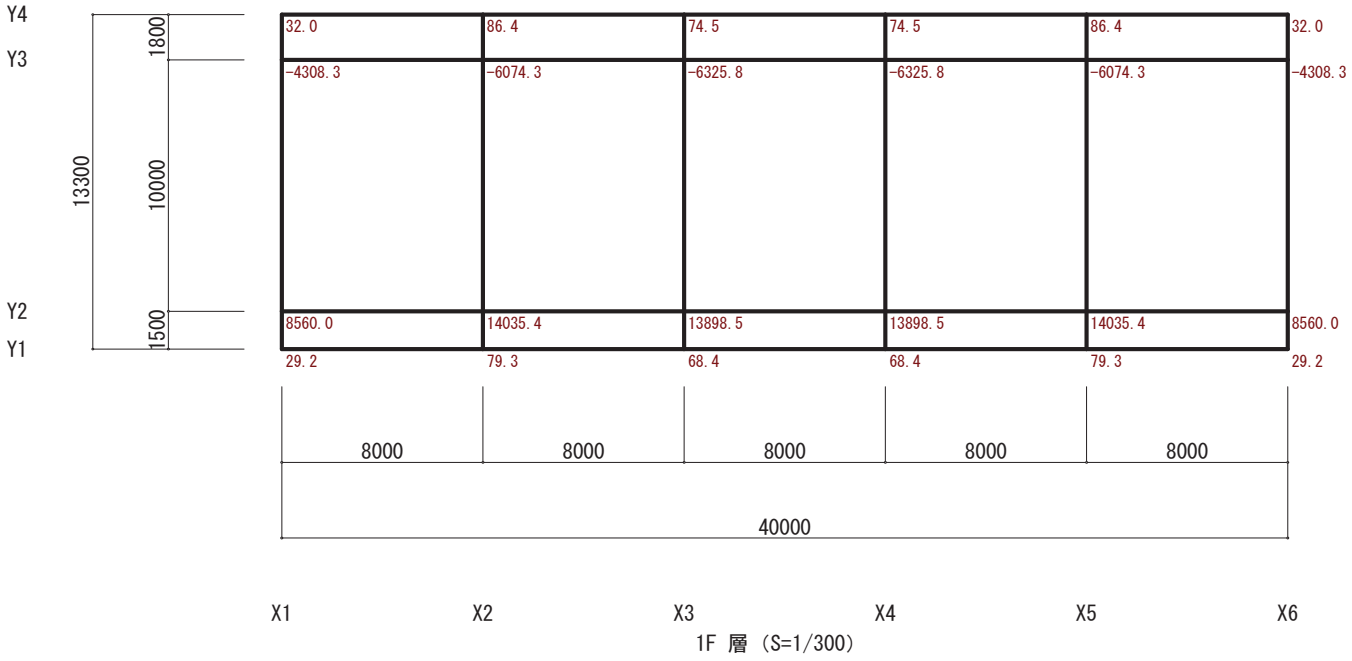

U-4.2.5　終局時部材応力表（水平荷重）（保有耐力時）

はり軸力NL、NR：「----」は０であるため出力を省略。また、剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません。

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	446.04	274.11	90.02	90.02	----	----
	X2	473.25	289.18	95.30	95.30	----	----
	X3	469.81	287.98	94.72	94.72	----	----
	X4	468.61	284.54	94.14	94.14	----	----
	X5	483.89	316.72	100.08	100.08	----	----
6F	X1	445.45	305.07	93.82	93.82	----	----
	X2	447.52	310.17	94.71	94.71	----	----
	X3	447.70	310.10	94.73	94.73	----	----
	X4	447.64	310.29	94.74	94.74	----	----
	X5	452.95	317.32	96.28	96.28	----	----
5F	X1	440.35	303.28	92.95	92.95	----	----
	X2	448.55	310.57	94.89	94.89	----	----
	X3	447.61	310.20	94.73	94.73	----	----
	X4	447.24	309.25	94.56	94.56	----	----
	X5	454.75	322.43	97.15	97.15	----	----
4F	X1	441.83	303.73	93.19	93.19	----	----
	X2	448.22	310.46	94.83	94.83	----	----
	X3	447.65	310.17	94.73	94.73	----	----
	X4	447.36	309.59	94.62	94.62	----	----
	X5	454.30	320.95	96.91	96.91	----	----
3F	X1	441.62	303.67	93.16	93.16	----	----
	X2	448.32	310.47	94.85	94.85	----	----
	X3	447.62	310.19	94.73	94.73	----	----
	X4	447.34	309.49	94.60	94.60	----	----
	X5	454.35	321.15	96.94	96.94	----	----
2F	X1	440.52	302.94	92.93	92.93	----	----
	X2	448.26	310.52	94.85	94.85	----	----
	X3	447.68	310.13	94.73	94.73	----	----
	X4	447.28	309.55	94.60	94.60	----	----
	X5	455.09	322.26	97.17	97.17	----	----
1F	X1	1211.69	801.69	251.67	251.67	----	----
	X2	546.96	638.07	148.13	148.13	----	----
	X3	702.29	691.56	174.23	174.23	----	----
	X4	622.47	546.70	146.15	146.15	----	----
	X5	738.59	1054.56	224.14	224.14	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	15.42	190.49	446.04	227.33
	X2	287.97	410.72	747.36	413.60
	X3	284.39	416.28	758.99	419.74
	X4	277.09	416.80	756.59	419.07
	X5	266.43	423.11	768.44	425.55
	X6	158.29	98.78	316.72	148.39
5F	X1	-71.95	152.99	254.97	145.70
	X2	94.72	302.12	341.86	229.99
	X3	76.87	305.54	341.59	231.12
	X4	19.89	307.05	340.94	231.43
	X5	-43.74	311.22	340.13	232.62
	X6	105.48	108.90	218.53	116.94
4F	X1	-69.90	207.24	287.36	176.65
	X2	161.07	366.13	449.72	291.37
	X3	85.19	369.26	452.64	293.53
	X4	-45.45	369.58	450.38	292.85
	X5	-177.30	374.28	452.78	295.38
	X6	9.63	145.65	213.53	128.28
3F	X1	-36.23	351.10	234.58	209.17
	X2	211.26	484.48	385.82	310.82
	X3	85.67	484.52	388.84	311.91

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
3F	X4	-119.39	478.33	387.94	309.38
	X5	-340.04	474.35	389.61	308.56
	X6	-27.05	277.02	175.30	161.54
2F	X1	76.20	151.08	90.53	86.29
	X2	326.75	275.18	267.51	193.82
	X3	122.45	281.08	273.58	198.09
	X4	-190.04	286.09	279.20	201.89
	X5	-542.09	296.64	289.49	209.33
	X6	-37.83	112.29	44.13	55.86
1F	X1	813.56	1211.69	289.44	454.89
	X2	1139.87	1348.65	476.01	552.93
	X3	825.64	1340.36	477.12	550.75
	X4	444.30	1314.03	471.33	541.02
	X5	-3.97	1285.28	468.00	531.30
	X6	547.53	1054.56	209.97	383.19

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	1311.01	1352.13	332.89	332.89	----	----
	X2	1325.47	1362.39	335.98	335.98	----	----
	X3	1324.90	1361.99	335.86	335.86	----	----
	X4	1324.50	1361.42	335.74	335.74	----	----
	X5	1334.75	1375.87	338.83	338.83	----	----
6F	X1	1317.55	1358.64	334.52	334.52	----	----
	X2	1323.96	1363.19	335.89	335.89	----	----
	X3	1323.82	1363.09	335.86	335.86	----	----
	X4	1323.71	1362.94	335.83	335.83	----	----
	X5	1328.26	1369.35	337.20	337.20	----	----
5F	X1	1615.17	1695.29	413.81	413.81	----	----
	X2	1623.81	1701.46	415.66	415.66	----	----
	X3	1623.58	1701.30	415.61	415.61	----	----
	X4	1623.42	1701.07	415.56	415.56	----	----
	X5	1629.58	1709.70	417.41	417.41	----	----
4F	X1	1615.56	1695.53	413.89	413.89	----	----
	X2	1623.77	1701.43	415.65	415.65	----	----
	X3	1623.58	1701.30	415.61	415.61	----	----
	X4	1623.45	1701.11	415.57	415.57	----	----
	X5	1629.35	1709.32	417.33	417.33	----	----
3F	X1	2184.10	2135.37	539.93	539.93	----	----
	X2	2195.09	2143.26	542.29	542.29	----	----
	X3	2194.81	2143.06	542.23	542.23	----	----
	X4	2194.60	2142.77	542.17	542.17	----	----
	X5	2202.49	2153.76	544.53	544.53	----	----
2F	X1	2526.73	3087.41	701.77	701.77	----	----
	X2	2540.41	3097.33	704.72	704.72	----	----
	X3	2540.35	3097.16	704.69	704.69	----	----
	X4	2540.18	3097.11	704.66	704.66	----	----
	X5	2550.09	3110.77	707.61	707.61	----	----
1F	X1	5434.34	4567.15	1250.19	1250.19	----	----
	X2	4766.93	4533.52	1162.56	1162.56	----	----
	X3	5197.72	4766.24	1245.50	1245.50	----	----
	X4	5234.13	4737.05	1246.40	1246.40	----	----
	X5	5542.59	5360.62	1362.90	1362.90	----	----

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	-182.27	35.05	1311.01	480.74

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X2	176.31	-1207.77	2677.61	524.94
	X3	195.72	-1223.72	2687.29	522.70
	X4	210.87	-1241.99	2686.49	515.89
	X5	215.81	-1249.74	2696.17	516.58
	X6	381.13	-985.60	1375.87	139.38
5F	X1	-544.99	477.85	1282.50	628.70
	X2	-7.31	-213.08	3890.38	1313.32
	X3	71.06	-255.40	3910.73	1305.48
	X4	141.48	-285.64	3928.79	1301.12
	X5	175.66	-302.21	3940.94	1299.54
	X6	637.92	-378.74	2354.95	705.79
4F	X1	-1052.73	867.71	1137.32	716.08
	X2	-231.14	1352.11	3532.18	1744.39
	X3	-8.99	1349.85	3580.43	1760.82
	X4	141.32	1346.55	3610.36	1770.32
	X5	232.32	1346.08	3632.86	1778.19
	X6	807.35	783.16	2088.44	1025.57
3F	X1	-1634.18	1917.35	747.85	951.86
	X2	-446.13	4166.80	1967.19	2190.71
	X3	-57.68	4214.69	1975.17	2210.66
	X4	217.55	4257.03	1978.20	2226.87
	X5	409.30	4294.43	1984.38	2242.43
	X6	1230.21	1854.17	926.16	992.98
2F	X1	-2312.21	3697.11	266.75	1415.66
	X2	-583.29	7029.02	163.67	2568.82
	X3	-46.41	7333.89	123.38	2663.31
	X4	409.26	7457.79	80.63	2692.29
	X5	717.67	7504.74	50.83	2698.42
	X6	2078.51	3259.60	299.59	1271.14
1F	X1	-2779.28	5434.34	-1170.37	1292.11
	X2	-83.95	9334.08	-1401.21	2403.90
	X3	766.90	9731.25	-1696.21	2434.86
	X4	1402.29	10000.37	-1820.44	2478.77
	X5	1890.09	10279.64	-1857.54	2552.15
	X6	3868.59	5360.61	-148.84	1579.33

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

==========

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	-316.72	-483.89	-100.08	-100.08	----	----
	X2	-284.54	-468.61	-94.14	-94.14	----	----
	X3	-287.98	-469.81	-94.72	-94.72	----	----
	X4	-289.18	-473.25	-95.30	-95.30	----	----
	X5	-274.11	-446.04	-90.02	-90.02	----	----
6F	X1	-317.32	-452.95	-96.28	-96.28	----	----
	X2	-310.29	-447.64	-94.74	-94.74	----	----
	X3	-310.10	-447.70	-94.73	-94.73	----	----
	X4	-310.17	-447.52	-94.71	-94.71	----	----
	X5	-305.07	-445.45	-93.82	-93.82	----	----
5F	X1	-322.43	-454.75	-97.15	-97.15	----	----
	X2	-309.25	-447.24	-94.56	-94.56	----	----
	X3	-310.20	-447.61	-94.73	-94.73	----	----
	X4	-310.57	-448.55	-94.89	-94.89	----	----
	X5	-303.28	-440.35	-92.95	-92.95	----	----
4F	X1	-320.95	-454.30	-96.91	-96.91	----	----
	X2	-309.59	-447.36	-94.62	-94.62	----	----
	X3	-310.17	-447.65	-94.73	-94.73	----	----
	X4	-310.46	-448.22	-94.83	-94.83	----	----
	X5	-303.73	-441.83	-93.19	-93.19	----	----
3F	X1	-321.15	-454.35	-96.94	-96.94	----	----
	X2	-309.49	-447.34	-94.60	-94.60	----	----
	X3	-310.19	-447.62	-94.73	-94.73	----	----
	X4	-310.47	-448.32	-94.85	-94.85	----	----
	X5	-303.67	-441.62	-93.16	-93.16	----	----
2F	X1	-322.26	-455.09	-97.17	-97.17	----	----
	X2	-309.55	-447.28	-94.60	-94.60	----	----
	X3	-310.13	-447.68	-94.73	-94.73	----	----
	X4	-310.52	-448.26	-94.85	-94.85	----	----
	X5	-302.94	-440.52	-92.93	-92.93	----	----
1F	X1	-1054.56	-738.59	-224.14	-224.14	----	----
	X2	-546.70	-622.46	-146.15	-146.15	----	----
	X3	-691.56	-702.29	-174.23	-174.23	----	----
	X4	-638.07	-546.96	-148.13	-148.13	----	----
	X5	-801.69	-1211.69	-251.67	-251.67	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	158.29	-98.78	-316.72	-148.39
	X2	266.43	-423.11	-768.44	-425.55
	X3	277.09	-416.80	-756.59	-419.07
	X4	284.39	-416.28	-758.99	-419.74
	X5	287.97	-410.72	-747.36	-413.60
	X6	15.42	-190.49	-446.04	-227.33
5F	X1	105.48	-108.90	-218.53	-116.94
	X2	-43.74	-311.22	-340.13	-232.62
	X3	19.88	-307.05	-340.94	-231.43
	X4	76.87	-305.54	-341.59	-231.12
	X5	94.72	-302.12	-341.86	-229.99
	X6	-71.95	-152.99	-254.97	-145.70
4F	X1	9.63	-145.65	-213.53	-128.28
	X2	-177.30	-374.28	-452.78	-295.38
	X3	-45.45	-369.58	-450.39	-292.85
	X4	85.18	-369.26	-452.64	-293.53
	X5	161.07	-366.13	-449.71	-291.37
	X6	-69.90	-207.24	-287.36	-176.65
3F	X1	-27.05	-277.02	-175.30	-161.54
	X2	-340.04	-474.35	-389.61	-308.56
	X3	-119.38	-478.33	-387.94	-309.38

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
3F	X4	85.67	-484.52	-388.84	-311.91
	X5	211.26	-484.48	-385.82	-310.82
	X6	-36.23	-351.10	-234.58	-209.17
2F	X1	-37.83	-112.29	-44.13	-55.86
	X2	-542.09	-296.64	-289.49	-209.33
	X3	-190.04	-286.09	-279.20	-201.89
	X4	122.45	-281.08	-273.58	-198.09
	X5	326.74	-275.18	-267.51	-193.82
	X6	76.21	-151.08	-90.53	-86.29
1F	X1	547.53	-1054.56	-209.97	-383.19
	X2	-3.96	-1285.28	-468.00	-531.30
	X3	444.29	-1314.03	-471.33	-541.02
	X4	825.65	-1340.36	-477.12	-550.75
	X5	1139.86	-1348.65	-476.01	-552.93
	X6	813.57	-1211.69	-289.44	-454.89

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	-1375.87	-1334.75	-338.83	-338.83	----	----
	X2	-1361.42	-1324.50	-335.74	-335.74	----	----
	X3	-1361.99	-1324.90	-335.86	-335.86	----	----
	X4	-1362.39	-1325.47	-335.98	-335.98	----	----
	X5	-1352.13	-1311.01	-332.89	-332.89	----	----
6F	X1	-1369.35	-1328.26	-337.20	-337.20	----	----
	X2	-1362.94	-1323.71	-335.83	-335.83	----	----
	X3	-1363.09	-1323.82	-335.86	-335.86	----	----
	X4	-1363.19	-1323.96	-335.89	-335.89	----	----
	X5	-1358.64	-1317.55	-334.52	-334.52	----	----
5F	X1	-1709.70	-1629.58	-417.41	-417.41	----	----
	X2	-1701.07	-1623.42	-415.56	-415.56	----	----
	X3	-1701.30	-1623.58	-415.61	-415.61	----	----
	X4	-1701.46	-1623.81	-415.66	-415.66	----	----
	X5	-1695.29	-1615.17	-413.81	-413.81	----	----
4F	X1	-1709.32	-1629.35	-417.33	-417.33	----	----
	X2	-1701.11	-1623.45	-415.57	-415.57	----	----
	X3	-1701.30	-1623.58	-415.61	-415.61	----	----
	X4	-1701.43	-1623.77	-415.65	-415.65	----	----
	X5	-1695.53	-1615.56	-413.89	-413.89	----	----
3F	X1	-2153.76	-2202.49	-544.53	-544.53	----	----
	X2	-2142.77	-2194.60	-542.17	-542.17	----	----
	X3	-2143.06	-2194.81	-542.23	-542.23	----	----
	X4	-2143.26	-2195.09	-542.29	-542.29	----	----
	X5	-2135.37	-2184.10	-539.93	-539.93	----	----
2F	X1	-3110.77	-2550.09	-707.61	-707.61	----	----
	X2	-3097.11	-2540.18	-704.66	-704.66	----	----
	X3	-3097.16	-2540.35	-704.69	-704.69	----	----
	X4	-3097.33	-2540.41	-704.72	-704.72	----	----
	X5	-3087.41	-2526.73	-701.77	-701.77	----	----
1F	X1	-5360.61	-5542.58	-1362.90	-1362.90	----	----
	X2	-4737.05	-5234.13	-1246.40	-1246.40	----	----
	X3	-4766.24	-5197.72	-1245.50	-1245.50	----	----
	X4	-4533.53	-4766.94	-1162.56	-1162.56	----	----
	X5	-4567.15	-5434.34	-1250.19	-1250.19	----	----

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	381.13	985.60	-1375.87	-139.38

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X2	215.81	1249.74	-2696.17	-516.58
	X3	210.87	1241.99	-2686.49	-515.89
	X4	195.72	1223.72	-2687.29	-522.70
	X5	176.31	1207.77	-2677.61	-524.94
	X6	-182.27	-35.05	-1311.01	-480.74
5F	X1	637.92	378.74	-2354.95	-705.79
	X2	175.66	302.21	-3940.94	-1299.54
	X3	141.48	285.64	-3928.79	-1301.12
	X4	71.07	255.40	-3910.73	-1305.48
	X5	-7.30	213.08	-3890.38	-1313.32
	X6	-544.98	-477.85	-1282.50	-628.70
4F	X1	807.35	-783.16	-2088.44	-1025.57
	X2	232.31	-1346.08	-3632.86	-1778.19
	X3	141.31	-1346.55	-3610.36	-1770.32
	X4	-8.98	-1349.85	-3580.44	-1760.82
	X5	-231.13	-1352.11	-3532.18	-1744.39
	X6	-1052.72	-867.71	-1137.32	-716.08
3F	X1	1230.21	-1854.18	-926.16	-992.98
	X2	409.30	-4294.43	-1984.38	-2242.43
	X3	217.54	-4257.03	-1978.20	-2226.87
	X4	-57.69	-4214.69	-1975.17	-2210.66
	X5	-446.12	-4166.79	-1967.19	-2190.71
	X6	-1634.17	-1917.35	-747.85	-951.86
2F	X1	2078.51	-3259.61	-299.59	-1271.14
	X2	717.67	-7504.74	-50.83	-2698.42
	X3	409.26	-7457.79	-80.63	-2692.29
	X4	-46.42	-7333.88	-123.38	-2663.31
	X5	-583.29	-7029.02	-163.67	-2568.82
	X6	-2312.20	-3697.11	-266.75	-1415.66
1F	X1	3868.57	-5360.61	148.84	-1579.33
	X2	1890.07	-10279.63	1857.54	-2552.15
	X3	1402.30	-10000.37	1820.44	-2478.77
	X4	766.90	-9731.25	1696.21	-2434.86
	X5	-83.92	-9334.09	1401.21	-2403.90
	X6	-2779.27	-5434.34	1170.38	-1292.11

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

==========

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	2.04	2858.08	-27.54	1010.90
5F	Y2	4.12	7204.85	-2887.97	1541.74

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
4F	Y2	4.58	12733.25	-7246.12	1959.69
3F	Y2	2.73	19222.03	-12774.58	2302.66
2F	Y2	1.36	26345.69	-19262.22	2529.81
1F	Y2	-1.96	35409.83	-26399.18	2730.50

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	-2.25	3781.78	29.41	1361.14
5F	Y2	-4.55	10086.58	-3750.83	2262.77
4F	Y2	-5.23	18569.57	-10043.75	3044.93
3F	Y2	-3.39	28931.80	-18526.18	3716.30
2F	Y2	-1.88	40982.33	-28888.73	4319.14
1F	Y2	1.90	56789.36	-40922.94	4808.01

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	0.22	3753.60	-1.87	1339.91
5F	Y2	0.43	10027.73	-3754.64	2240.39
4F	Y2	0.65	18477.04	-10029.28	3017.06
3F	Y2	0.65	28794.83	-18479.10	3684.19
2F	Y2	0.53	40786.08	-28797.72	4281.56
1F	Y2	0.06	56511.34	-40791.99	4763.44

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	0.21	3753.60	-1.87	1339.90
5F	Y2	0.43	10027.73	-3754.64	2240.39
4F	Y2	0.65	18477.05	-10029.28	3017.06
3F	Y2	0.65	28794.78	-18479.10	3684.17
2F	Y2	0.51	40785.99	-28797.68	4281.54

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
1F	Y2	0.04	56511.23	-40791.88	4763.43

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	-2.25	3781.78	29.41	1361.14
5F	Y2	-4.55	10086.55	-3750.83	2262.76
4F	Y2	-5.23	18569.53	-10043.73	3044.93
3F	Y2	-3.39	28931.76	-18526.13	3716.29
2F	Y2	-1.89	40982.24	-28888.67	4319.13
1F	Y2	1.89	56789.31	-40922.84	4808.02

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	2.04	2858.09	-27.55	1010.91
5F	Y2	4.12	7204.89	-2887.99	1541.75
4F	Y2	4.58	12733.29	-7246.16	1959.69
3F	Y2	2.73	19222.11	-12774.64	2302.67
2F	Y2	1.36	26345.78	-19262.28	2529.82
1F	Y2	-1.94	35409.92	-26399.29	2730.49

==========

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	-22.08	-5643.23	155.37	-1959.95
5F	Y2	-44.73	-13398.87	5814.78	-2708.59
4F	Y2	-70.60	-23513.44	13598.70	-3540.98
3F	Y2	-91.23	-35245.19	23681.26	-4129.98
2F	Y2	-119.62	-48585.54	35440.51	-4694.65
1F	Y2	-137.00	-65656.36	48707.91	-5123.10

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	19.13	-7034.28	-146.46	-2564.55
5F	Y2	37.52	-18786.17	6880.58	-4252.00
4F	Y2	59.78	-34463.95	18599.73	-5665.79
3F	Y2	75.68	-53718.19	34316.14	-6929.30
2F	Y2	99.06	-75852.43	53544.88	-7966.98
1F	Y2	101.90	-104832.64	75744.70	-8830.05

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	2.95	-6553.80	-8.92	-2343.83
5F	Y2	7.21	-18364.45	6535.92	-4224.47
4F	Y2	10.82	-34131.79	18351.05	-5635.98
3F	Y2	15.55	-53417.03	34111.78	-6894.73
2F	Y2	20.76	-75607.71	53394.01	-7933.46
1F	Y2	24.70	-104619.39	75594.05	-8796.71

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	2.95	-6553.79	-8.92	-2343.83
5F	Y2	7.21	-18364.42	6535.91	-4224.47
4F	Y2	10.83	-34131.80	18351.04	-5635.99
3F	Y2	15.54	-53417.04	34111.80	-6894.73
2F	Y2	20.77	-75607.76	53394.02	-7933.48
1F	Y2	24.72	-104619.44	75594.11	-8796.71

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	19.13	-7034.29	-146.45	-2564.55
5F	Y2	37.52	-18786.18	6880.60	-4251.99
4F	Y2	59.78	-34463.96	18599.74	-5665.79
3F	Y2	75.69	-53718.23	34316.16	-6929.31
2F	Y2	99.07	-75852.50	53544.96	-7966.98
1F	Y2	101.93	-104832.71	75744.76	-8830.05

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	-22.08	-5643.23	155.37	-1959.95
5F	Y2	-44.72	-13398.87	5814.77	-2708.59
4F	Y2	-70.60	-23513.44	13598.70	-3540.98
3F	Y2	-91.23	-35245.18	23681.26	-4129.97
2F	Y2	-119.62	-48585.52	35440.51	-4694.65
1F	Y2	-137.00	-65656.37	48707.92	-5123.10

==========

U-4.2.6　終局時部材応力表（長期考慮）（保有耐力時）

はり軸力NL、NR：「----」は０であるため出力を省略。また、剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません。

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	58.36	-26.18	40.77	----	----
	X2	-58.36	43.94	-35.28	31.67	----	----
	X3	-43.94	43.94	-33.47	33.47	----	----
	X4	-43.94	58.36	-31.67	35.28	----	----
	X5	-58.36	0.00	-40.77	26.18	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	323.66	372.56	-16.07	205.47	----	----
	X2	323.66	372.56	-13.42	202.87	----	----
	X3	323.66	372.56	-13.42	202.87	----	----
	X4	323.66	372.56	-13.42	202.87	----	----
	X5	323.66	372.57	-15.37	206.17	----	----
6F	X1	323.67	372.57	4.93	184.60	----	----
	X2	323.66	372.57	7.36	182.09	----	----
	X3	323.66	372.57	7.36	182.09	----	----
	X4	323.66	372.57	7.36	182.09	----	----
	X5	323.67	372.57	5.50	185.17	----	----
5F	X1	323.67	372.57	4.93	184.60	----	----
	X2	323.67	372.57	7.36	182.09	----	----
	X3	323.67	372.57	7.36	182.09	----	----
	X4	323.67	372.57	7.36	182.09	----	----
	X5	323.67	372.57	5.50	185.17	----	----
4F	X1	323.67	372.57	4.93	184.60	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
4F	X2	323.67	372.57	7.36	182.09	----	----
	X3	323.67	372.57	7.36	182.09	----	----
	X4	323.67	372.57	7.36	182.09	----	----
	X5	323.67	372.57	5.50	185.17	----	----
3F	X1	323.67	372.57	4.93	184.60	----	----
	X2	323.67	372.57	7.36	182.09	----	----
	X3	323.67	372.57	7.36	182.09	----	----
	X4	323.67	372.57	7.36	182.09	----	----
	X5	323.67	372.57	5.50	185.17	----	----
2F	X1	323.67	372.57	4.93	184.60	----	----
	X2	323.67	372.57	7.36	182.09	----	----
	X3	323.67	372.57	7.36	182.09	----	----
	X4	323.67	372.57	7.36	182.09	----	----
	X5	323.67	372.57	5.50	185.17	----	----
1F	X1	1114.21	932.40	120.18	437.61	----	----
	X2	285.46	762.13	-16.18	301.24	----	----
	X3	474.04	806.57	15.52	332.94	----	----
	X4	402.77	712.56	-6.97	310.46	----	----
	X5	453.24	985.50	38.21	355.64	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	306.33	70.31	277.08	154.40
	X2	795.16	300.53	643.25	419.46
	X3	783.50	300.68	642.51	419.20
	X4	776.21	301.72	642.40	419.61
	X5	773.62	302.53	641.78	419.69
	X6	449.21	115.63	382.36	221.33
5F	X1	490.81	71.02	182.82	112.82
	X2	1053.94	241.13	279.12	231.22
	X3	1024.98	241.90	278.27	231.18
	X4	968.00	243.50	277.07	231.36
	X5	915.49	244.99	275.65	231.40
	X6	668.24	118.64	218.45	149.82
4F	X1	763.71	111.50	187.97	133.10
	X2	1573.39	288.79	372.99	294.12
	X3	1482.15	288.41	371.66	293.37
	X4	1351.51	289.17	370.11	293.01
	X5	1235.02	290.27	368.15	292.63
	X6	843.24	157.54	229.06	171.82
3F	X1	1068.20	248.19	132.05	169.00
	X2	2078.64	401.68	302.82	313.11
	X3	1933.77	398.57	302.98	311.80
	X4	1728.71	393.41	302.95	309.49
	X5	1527.33	386.82	302.27	306.27
	X6	1077.38	277.98	175.89	201.72
2F	X1	1450.82	78.56	19.92	43.77
	X2	2647.88	224.35	216.88	196.10
	X3	2420.30	226.71	219.01	198.10
	X4	2107.81	230.46	223.77	201.88
	X5	1779.05	236.60	229.25	207.05
	X6	1336.79	145.71	75.65	98.38
1F	X1	2462.95	957.35	119.85	422.43
	X2	3919.61	1090.67	327.39	556.10
	X3	3577.85	1077.75	325.31	550.22
	X4	3196.50	1058.05	322.90	541.55
	X5	2775.77	1028.26	318.46	528.13
	X6	2196.91	910.81	149.08	415.64

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	791.01	854.70	198.46	473.26	----	----
	X2	791.02	854.70	198.47	473.26	----	----
	X3	791.02	854.70	198.47	473.26	----	----
	X4	791.02	854.70	198.47	473.26	----	----
	X5	791.02	854.70	198.47	473.26	----	----
6F	X1	791.02	854.71	202.30	469.43	----	----
	X2	791.02	854.71	202.30	469.43	----	----
	X3	791.02	854.71	202.30	469.43	----	----
	X4	791.02	854.71	202.30	469.43	----	----
	X5	791.02	854.71	202.30	469.43	----	----
5F	X1	966.72	1069.76	276.62	554.59	----	----
	X2	966.73	1069.76	276.63	554.59	----	----
	X3	966.73	1069.76	276.63	554.59	----	----
	X4	966.73	1069.76	276.63	554.59	----	----
	X5	966.73	1069.76	276.63	554.59	----	----
4F	X1	966.73	1069.76	276.63	554.59	----	----
	X2	966.73	1069.76	276.63	554.59	----	----
	X3	966.73	1069.76	276.63	554.59	----	----
	X4	966.73	1069.76	276.63	554.59	----	----
	X5	966.73	1069.76	276.63	554.59	----	----
3F	X1	1341.03	1315.91	395.22	689.25	----	----
	X2	1341.03	1315.91	395.22	689.25	----	----
	X3	1341.03	1315.91	395.22	689.25	----	----
	X4	1341.03	1315.91	395.22	689.25	----	----
	X5	1341.03	1315.91	395.22	689.25	----	----
2F	X1	1434.33	2018.64	554.44	854.93	----	----
	X2	1434.33	2018.64	554.44	854.93	----	----
	X3	1434.33	2018.64	554.44	854.93	----	----
	X4	1434.33	2018.64	554.44	854.94	----	----
	X5	1434.33	2018.64	554.44	854.93	----	----
1F	X1	3558.28	2674.92	1092.08	1452.09	----	----
	X2	2928.68	2748.05	978.51	1338.52	----	----
	X3	3248.69	2854.23	1065.49	1425.50	----	----
	X4	3285.72	2841.42	1070.43	1430.44	----	----
	X5	3384.53	3186.40	1161.00	1521.01	----	----

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	138.76	-157.78	934.16	388.19
	X2	736.70	-1351.33	2409.20	528.93
	X3	752.92	-1367.47	2412.55	522.54
	X4	768.08	-1383.86	2415.96	516.05
	X5	776.20	-1392.60	2417.78	512.59
	X6	702.17	-963.30	1427.16	231.93
5F	X1	100.39	244.35	896.24	570.30
	X2	1104.98	-572.23	3202.36	1315.07
	X3	1178.66	-614.46	3225.32	1305.43
	X4	1249.08	-643.40	3245.73	1301.17
	X5	1287.95	-661.60	3257.20	1297.80
	X6	1283.31	-512.22	2040.60	764.19
4F	X1	-78.36	607.56	694.25	650.90
	X2	1443.19	874.09	2618.62	1746.35
	X3	1658.69	865.59	2655.94	1760.76
	X4	1808.99	859.75	2681.00	1770.38
	X5	1906.65	855.39	2697.06	1776.23
	X6	1781.72	564.36	1617.14	1090.75
3F	X1	-330.48	1587.31	185.29	886.30
	X2	1802.62	3567.13	819.15	2193.14
	X3	2182.53	3606.65	814.53	2210.59

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
3F	X4	2457.76	3644.75	809.14	2226.94
	X5	2658.05	3674.98	805.03	2240.00
	X6	2533.91	1649.38	467.68	1058.53
2F	X1	-672.16	3259.21	-545.64	1356.79
	X2	2259.79	6322.43	-1181.80	2570.32
	X3	2785.67	6602.20	-1275.07	2663.56
	X4	3241.34	6716.68	-1332.61	2692.04
	X5	3560.75	6762.83	-1369.00	2696.92
	X6	3718.57	2958.63	-298.60	1330.02
1F	X1	-792.94	4719.35	-2294.13	1212.61
	X2	3366.11	8222.50	-3386.58	2417.96
	X3	4202.99	8567.74	-3703.62	2432.06
	X4	4838.39	8829.90	-3866.77	2481.57
	X5	5340.15	9037.09	-3960.91	2538.09
	X6	5854.93	4711.68	-1394.02	1658.83

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	63.57	-28.15	44.04	----	----
	X2	-63.57	47.87	-38.05	34.13	----	----
	X3	-47.87	47.87	-36.09	36.09	----	----
	X4	-47.87	63.57	-34.13	38.05	----	----
	X5	-63.57	0.00	-44.04	28.15	----	----

==========

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	58.36	-26.18	40.77	----	----
	X2	-58.36	43.94	-35.28	31.67	----	----
	X3	-43.94	43.94	-33.47	33.47	----	----
	X4	-43.94	58.36	-31.67	35.28	----	----
	X5	-58.36	0.00	-40.77	26.18	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	-372.57	-323.66	-206.17	15.37	----	----
	X2	-372.56	-323.66	-202.87	13.42	----	----
	X3	-372.56	-323.66	-202.87	13.42	----	----
	X4	-372.56	-323.66	-202.87	13.42	----	----
	X5	-372.56	-323.66	-205.47	16.07	----	----
6F	X1	-372.57	-323.67	-185.17	-5.50	----	----
	X2	-372.57	-323.66	-182.09	-7.36	----	----
	X3	-372.57	-323.66	-182.09	-7.36	----	----
	X4	-372.57	-323.66	-182.09	-7.36	----	----
	X5	-372.57	-323.67	-184.60	-4.93	----	----
5F	X1	-372.57	-323.67	-185.17	-5.50	----	----
	X2	-372.57	-323.67	-182.09	-7.36	----	----
	X3	-372.57	-323.67	-182.09	-7.36	----	----
	X4	-372.57	-323.67	-182.09	-7.36	----	----
	X5	-372.57	-323.67	-184.60	-4.93	----	----
4F	X1	-372.57	-323.67	-185.17	-5.50	----	----
	X2	-372.57	-323.67	-182.09	-7.36	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
4F	X3	-372.57	-323.67	-182.09	-7.36	----	----
	X4	-372.57	-323.67	-182.09	-7.36	----	----
	X5	-372.57	-323.67	-184.60	-4.93	----	----
3F	X1	-372.57	-323.67	-185.17	-5.50	----	----
	X2	-372.57	-323.67	-182.09	-7.36	----	----
	X3	-372.57	-323.67	-182.09	-7.36	----	----
	X4	-372.57	-323.67	-182.09	-7.36	----	----
	X5	-372.57	-323.67	-184.60	-4.93	----	----
2F	X1	-372.57	-323.67	-185.17	-5.50	----	----
	X2	-372.57	-323.67	-182.09	-7.36	----	----
	X3	-372.57	-323.67	-182.09	-7.36	----	----
	X4	-372.57	-323.67	-182.09	-7.36	----	----
	X5	-372.57	-323.67	-184.60	-4.93	----	----
1F	X1	-985.50	-453.24	-355.64	-38.21	----	----
	X2	-712.56	-402.77	-310.46	6.97	----	----
	X3	-806.57	-474.04	-332.94	-15.52	----	----
	X4	-762.13	-285.46	-301.24	16.18	----	----
	X5	-932.40	-1114.21	-437.61	-120.18	----	----

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	449.21	-115.63	-382.36	-221.33
	X2	773.62	-302.53	-641.78	-419.69
	X3	776.20	-301.72	-642.40	-419.61
	X4	783.50	-300.68	-642.51	-419.20
	X5	795.16	-300.53	-643.25	-419.46
	X6	306.33	-70.31	-277.08	-154.40
5F	X1	668.24	-118.64	-218.45	-149.82
	X2	915.49	-244.99	-275.65	-231.40
	X3	967.99	-243.50	-277.07	-231.36
	X4	1024.98	-241.90	-278.27	-231.18
	X5	1053.94	-241.13	-279.12	-231.22
	X6	490.81	-71.02	-182.82	-112.82
4F	X1	843.25	-157.54	-229.06	-171.82
	X2	1235.02	-290.27	-368.15	-292.63
	X3	1351.51	-289.17	-370.11	-293.01
	X4	1482.15	-288.41	-371.66	-293.37
	X5	1573.39	-288.79	-372.99	-294.12
	X6	763.71	-111.50	-187.97	-133.10
3F	X1	1077.38	-277.98	-175.89	-201.72
	X2	1527.34	-386.82	-302.27	-306.27
	X3	1728.72	-393.41	-302.95	-309.49
	X4	1933.77	-398.57	-302.98	-311.80
	X5	2078.64	-401.68	-302.82	-313.11
	X6	1068.20	-248.19	-132.05	-169.00
2F	X1	1336.79	-145.71	-75.65	-98.38
	X2	1779.05	-236.60	-229.25	-207.05
	X3	2107.82	-230.46	-223.77	-201.88
	X4	2420.30	-226.71	-219.02	-198.10
	X5	2647.88	-224.35	-216.88	-196.10
	X6	1450.82	-78.56	-19.92	-43.77
1F	X1	2196.92	-910.81	-149.08	-415.64
	X2	2775.78	-1028.26	-318.46	-528.13
	X3	3196.49	-1058.04	-322.90	-541.55
	X4	3577.85	-1077.75	-325.31	-550.22
	X5	3919.61	-1090.67	-327.39	-556.10
	X6	2462.95	-957.35	-119.85	-422.43

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
7F	X1	-854.70	-791.02	-473.26	-198.47	----	----
	X2	-854.70	-791.02	-473.26	-198.47	----	----
	X3	-854.70	-791.02	-473.26	-198.47	----	----
	X4	-854.70	-791.02	-473.26	-198.47	----	----
	X5	-854.70	-791.01	-473.26	-198.46	----	----
6F	X1	-854.71	-791.02	-469.43	-202.30	----	----
	X2	-854.71	-791.02	-469.43	-202.30	----	----
	X3	-854.71	-791.02	-469.43	-202.30	----	----
	X4	-854.71	-791.02	-469.43	-202.30	----	----
	X5	-854.71	-791.02	-469.43	-202.30	----	----
5F	X1	-1069.76	-966.73	-554.59	-276.63	----	----
	X2	-1069.76	-966.73	-554.59	-276.63	----	----
	X3	-1069.76	-966.73	-554.59	-276.63	----	----
	X4	-1069.76	-966.73	-554.59	-276.63	----	----
	X5	-1069.76	-966.72	-554.59	-276.62	----	----
4F	X1	-1069.76	-966.73	-554.59	-276.63	----	----
	X2	-1069.76	-966.73	-554.59	-276.63	----	----
	X3	-1069.76	-966.73	-554.59	-276.63	----	----
	X4	-1069.76	-966.73	-554.59	-276.63	----	----
	X5	-1069.76	-966.73	-554.59	-276.63	----	----
3F	X1	-1315.91	-1341.03	-689.25	-395.22	----	----
	X2	-1315.91	-1341.03	-689.25	-395.22	----	----
	X3	-1315.91	-1341.03	-689.25	-395.22	----	----
	X4	-1315.91	-1341.03	-689.25	-395.22	----	----
	X5	-1315.91	-1341.03	-689.25	-395.22	----	----
2F	X1	-2018.64	-1434.33	-854.93	-554.44	----	----
	X2	-2018.64	-1434.33	-854.94	-554.44	----	----
	X3	-2018.64	-1434.33	-854.93	-554.44	----	----
	X4	-2018.64	-1434.33	-854.93	-554.44	----	----
	X5	-2018.64	-1434.33	-854.93	-554.44	----	----
1F	X1	-3186.39	-3384.52	-1521.01	-1161.00	----	----
	X2	-2841.42	-3285.72	-1430.44	-1070.43	----	----
	X3	-2854.23	-3248.69	-1425.50	-1065.49	----	----
	X4	-2748.05	-2928.69	-1338.52	-978.51	----	----
	X5	-2674.93	-3558.28	-1452.09	-1092.08	----	----

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	X1	702.17	963.30	-1427.16	-231.93
	X2	776.20	1392.60	-2417.78	-512.59
	X3	768.07	1383.86	-2415.96	-516.05
	X4	752.92	1367.47	-2412.55	-522.54
	X5	736.70	1351.33	-2409.20	-528.93
	X6	138.76	157.78	-934.16	-388.19
5F	X1	1283.30	512.23	-2040.60	-764.19
	X2	1287.95	661.60	-3257.20	-1297.80
	X3	1249.08	643.40	-3245.73	-1301.17
	X4	1178.67	614.46	-3225.32	-1305.43
	X5	1104.98	572.23	-3202.36	-1315.07
	X6	100.40	-244.35	-896.24	-570.30
4F	X1	1781.71	-564.36	-1617.14	-1090.75
	X2	1906.65	-855.39	-2697.06	-1776.23
	X3	1808.99	-859.75	-2681.00	-1770.38
	X4	1658.69	-865.59	-2655.94	-1760.76
	X5	1443.20	-874.09	-2618.62	-1746.36
	X6	-78.35	-607.56	-694.25	-650.90
3F	X1	2533.91	-1649.38	-467.68	-1058.53
	X2	2658.06	-3674.98	-805.03	-2240.01
	X3	2457.76	-3644.74	-809.14	-2226.94

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
3F	X4	2182.53	-3606.66	-814.53	-2210.59
	X5	1802.63	-3567.13	-819.15	-2193.14
	X6	-330.47	-1587.31	-185.29	-886.30
2F	X1	3718.57	-2958.63	298.60	-1330.02
	X2	3560.74	-6762.83	1369.00	-2696.92
	X3	3241.34	-6716.69	1332.61	-2692.04
	X4	2785.67	-6602.20	1275.07	-2663.56
	X5	2259.79	-6322.43	1181.80	-2570.32
	X6	-672.15	-3259.21	545.64	-1356.79
1F	X1	5854.91	-4711.67	1394.02	-1658.83
	X2	5340.13	-9037.09	3960.91	-2538.09
	X3	4838.39	-8829.91	3866.78	-2481.57
	X4	4202.99	-8567.74	3703.62	-2432.06
	X5	3366.14	-8222.51	3386.59	-2417.96
	X6	-792.93	-4719.35	2294.13	-1212.61

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	X1	0.00	63.57	-28.15	44.04	----	----
	X2	-63.57	47.87	-38.05	34.13	----	----
	X3	-47.87	47.87	-36.09	36.09	----	----
	X4	-47.87	63.57	-34.13	38.05	----	----
	X5	-63.57	0.00	-44.04	28.15	----	----

==========

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.35	-3.06	6.98	----	----
	Y3	-1.31	0.00	-8.85	3.94	----	----

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	624.17	2987.47	-185.73	1000.62
5F	Y2	1232.21	7591.89	-3301.81	1532.17
4F	Y2	1842.28	13405.42	-7944.53	1950.32
3F	Y2	2450.37	20183.46	-13757.32	2295.05
2F	Y2	3065.38	27635.79	-20566.77	2524.65
1F	Y2	3693.16	37055.88	-28051.64	2728.56

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1085.42	4038.57	-212.28	1366.53
5F	Y2	2105.46	10828.06	-4478.28	2267.78

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
4F	Y2	3138.44	19841.69	-11302.16	3049.83
3F	Y2	4182.31	30776.71	-20359.97	3720.27
2F	Y2	5249.14	43512.48	-31411.35	4321.83
1F	Y2	6335.98	60043.39	-44173.64	4809.02

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1076.36	4034.49	-269.05	1344.80
5F	Y2	2094.27	10801.21	-4515.34	2244.95
4F	Y2	3121.80	19792.74	-11332.46	3021.53
3F	Y2	4157.92	30693.86	-20367.95	3687.83
2F	Y2	5216.52	43378.40	-31383.13	4284.02
1F	Y2	6291.74	59834.32	-44111.91	4764.36

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1076.36	4034.48	-269.05	1344.80
5F	Y2	2094.27	10801.20	-4515.34	2244.95
4F	Y2	3121.80	19792.75	-11332.45	3021.53
3F	Y2	4157.91	30693.81	-20367.95	3687.81
2F	Y2	5216.51	43378.31	-31383.09	4284.01
1F	Y2	6291.72	59834.22	-44111.80	4764.36

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1085.42	4038.56	-212.28	1366.53
5F	Y2	2105.46	10828.04	-4478.28	2267.77
4F	Y2	3138.44	19841.65	-11302.14	3049.82
3F	Y2	4182.31	30776.67	-20359.92	3720.27
2F	Y2	5249.13	43512.39	-31411.29	4321.82

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
1F	Y2	6335.97	60043.35	-44173.54	4809.03

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.35	-3.06	6.98	----	----
	Y3	-1.31	0.00	-8.85	3.94	----	----

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	624.17	2987.49	-185.74	1000.62
5F	Y2	1232.21	7591.92	-3301.83	1532.18
4F	Y2	1842.29	13405.47	-7944.57	1950.32
3F	Y2	2450.37	20183.54	-13757.37	2295.06
2F	Y2	3065.38	27635.88	-20566.83	2524.66
1F	Y2	3693.18	37055.97	-28051.75	2728.55

==========

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.35	-3.06	6.98	----	----
	Y3	-1.31	0.00	-8.85	3.94	----	----

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	600.05	-5513.84	-2.82	-1970.24
5F	Y2	1183.36	-13011.84	5400.94	-2718.16
4F	Y2	1767.10	-22841.26	12900.29	-3550.35
3F	Y2	2356.40	-34283.76	22698.52	-4137.58
2F	Y2	2944.39	-47295.43	34135.97	-4699.81
1F	Y2	3558.11	-64010.31	47055.45	-5125.04

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1106.81	-6777.49	-388.15	-2559.16
5F	Y2	2147.53	-18044.69	6153.13	-4246.98
4F	Y2	3203.45	-33191.83	17341.32	-5660.90
3F	Y2	4261.38	-51873.28	32482.35	-6925.33
2F	Y2	5350.08	-73322.28	51022.27	-7964.29
1F	Y2	6435.98	-101578.61	72494.00	-8829.04

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1079.09	-6272.91	-276.10	-2338.93
5F	Y2	2101.05	-17590.97	5775.22	-4219.91
4F	Y2	3131.97	-32816.09	17047.87	-5631.51
3F	Y2	4172.81	-51518.00	32222.94	-6891.10
2F	Y2	5236.76	-73015.39	50808.59	-7931.00
1F	Y2	6316.38	-101296.41	72274.13	-8795.78

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1079.09	-6272.91	-276.10	-2338.93
5F	Y2	2101.04	-17590.95	5775.21	-4219.91
4F	Y2	3131.98	-32816.10	17047.87	-5631.51
3F	Y2	4172.80	-51518.02	32222.95	-6891.09
2F	Y2	5236.77	-73015.43	50808.61	-7931.01
1F	Y2	6316.40	-101296.45	72274.19	-8795.78

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.90	-3.30	8.14	----	----
	Y3	-1.68	0.00	-10.85	4.36	----	----

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	1106.80	-6777.51	-388.15	-2559.16
5F	Y2	2147.52	-18044.70	6153.15	-4246.98
4F	Y2	3203.45	-33191.84	17341.33	-5660.90
3F	Y2	4261.39	-51873.32	32482.38	-6925.34
2F	Y2	5350.09	-73322.35	51022.34	-7964.29
1F	Y2	6436.00	-101578.67	72494.06	-8829.04

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名	曲げ		せん断		軸	
		ML	MR	QL	QR	NL	NR
		(kN･m)	(kN･m)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
1F	Y1	0.00	1.35	-3.06	6.98	----	----
	Y3	-1.31	0.00	-8.85	3.94	----	----

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時応力（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名	軸力	曲げ		せん断
		N	MB	MT	Q
		(kN)	(kN･m)	(kN･m)	(kN)
6F	Y2	600.05	-5513.84	-2.82	-1970.24
5F	Y2	1183.36	-13011.84	5400.93	-2718.17
4F	Y2	1767.11	-22841.27	12900.30	-3550.34
3F	Y2	2356.41	-34283.75	22698.52	-4137.58
2F	Y2	2944.40	-47295.42	34135.96	-4699.81
1F	Y2	3558.12	-64010.32	47055.46	-5125.04

==========

U-4.2.7　終局時支点反力表（水平荷重）（保有耐力時）

■：水平荷重時浮上り　＊：水平荷重時圧縮破壊

1F 層（Ｘ方向 正加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Y3	-4739.8	-1015.2	-347.8	379.1	908.3	4815.4
Y2	-54.9	1179.6	240.2	-350.5	-1133.5	119.1
Y1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1F 層（Ｘ方向 負加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Y3	4815.3	908.3	379.1	-347.8	-1015.2	-4739.8
Y2	119.1	-1133.5	-350.5	240.2	1179.6	-54.9
Y1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1F 層（Ｙ方向 正加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Y3	3540.2	5679.7	5651.2	5651.1	5679.7	3540.2
Y2	-3549.8	-5667.9	-5653.3	-5653.3	-5667.9	-3549.8
Y1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1F 層（Ｙ方向 負加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Y3	-6745.8	-10281.6	-10488.9	-10488.9	-10281.6	-6745.8
Y2	6497.7	10544.6	10474.1	10474.2	10544.6	6497.7
Y1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

U-4.2.8　終局時支点反力表（長期考慮）（保有耐力時）

（）：耐力　■：水平荷重時浮上り　＊：水平荷重時圧縮破壊

引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と比較確認を行ってください。

1F 層（Ｘ方向 正加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	32.0 (0.0)	86.4 (0.0)	74.5 (0.0)	74.5 (0.0)	86.4 (0.0)	32.0 (0.0)
Y3	-2302.3 (0.0)	3192.1 (0.0)	3815.3 (0.0)	4542.1 (0.0)	5115.7 (0.0)	7252.9 (0.0)
Y2	2007.4 (0.0)	4670.5 (0.0)	3664.5 (0.0)	3073.8 (0.0)	2357.4 (0.0)	2181.4 (0.0)
Y1	29.2 (0.0)	79.3 (0.0)	68.4 (0.0)	68.4 (0.0)	79.3 (0.0)	29.2 (0.0)

1F 層（Ｘ方向 負加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	32.0 (0.0)	86.4 (0.0)	74.5 (0.0)	74.5 (0.0)	86.4 (0.0)	32.0 (0.0)
Y3	7252.8 (0.0)	5115.7 (0.0)	4542.1 (0.0)	3815.3 (0.0)	3192.2 (0.0)	-2302.3 (0.0)

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y2	2181.4 (0.0)	2357.4 (0.0)	3073.8 (0.0)	3664.5 (0.0)	4670.5 (0.0)	2007.4 (0.0)
Y1	29.2 (0.0)	79.3 (0.0)	68.4 (0.0)	68.4 (0.0)	79.3 (0.0)	29.2 (0.0)

1F 層（Ｙ方向 正加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	32.0 (0.0)	86.4 (0.0)	74.5 (0.0)	74.5 (0.0)	86.4 (0.0)	32.0 (0.0)
Y3	5977.7 (0.0)	9887.0 (0.0)	9814.2 (0.0)	9814.2 (0.0)	9887.0 (0.0)	5977.7 (0.0)
Y2	-1487.5 (0.0)	-2177.1 (0.0)	-2229.0 (0.0)	-2229.0 (0.0)	-2177.1 (0.0)	-1487.5 (0.0)
Y1	29.2 (0.0)	79.3 (0.0)	68.4 (0.0)	68.4 (0.0)	79.3 (0.0)	29.2 (0.0)

1F 層（Ｙ方向 負加力）

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y4	32.0 (0.0)	86.4 (0.0)	74.5 (0.0)	74.5 (0.0)	86.4 (0.0)	32.0 (0.0)
Y3	-4308.3 (0.0)	-6074.3 (0.0)	-6325.8 (0.0)	-6325.8 (0.0)	-6074.3 (0.0)	-4308.3 (0.0)
Y2	8560.0 (0.0)	14035.4 (0.0)	13898.5 (0.0)	13898.5 (0.0)	14035.4 (0.0)	8560.0 (0.0)
Y1	29.2 (0.0)	79.3 (0.0)	68.4 (0.0)	68.4 (0.0)	79.3 (0.0)	29.2 (0.0)

U-4.3　部材の終局強度（保有耐力時）

U-4.3.1　部材の終局強度図（保有耐力時）

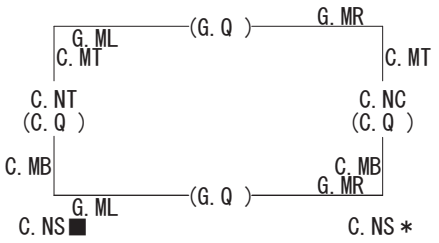

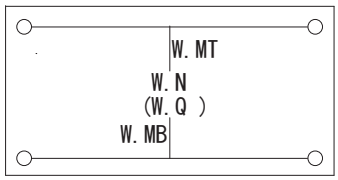

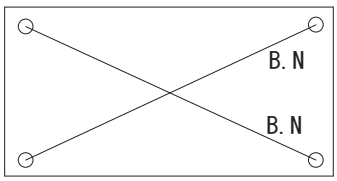

G.ML　：はり左端危険断面位置曲げ耐力　(kN･m)
G.MR　：はり左端危険断面位置曲げ耐力　(kN･m)
G.Q　：はりせん断耐力　(kN)

C.MT　：柱頭危険断面位置曲げ耐力　(kN･m)
C.MB　：柱脚危険断面位置曲げ耐力　(kN･m)
C.N　：柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）　(kN)
C.Q　：柱のせん断耐力　(kN)

C.NS　：支点鉛直耐力　(kN)
■:浮上り、＊:圧壊

W.MT　：壁柱　柱頭の曲げ耐力　(kN･m)
W.MB　：壁柱　柱脚の曲げ耐力　(kN･m)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
W.N　：壁柱軸耐力（T:引張、C:圧縮）　(kN)
B.N　：ブレース部材軸耐力　(kN)

※
解析モデルが２方向ＭＳモデルの場合の
柱の曲げ耐力は２軸曲げを考慮した値です。

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

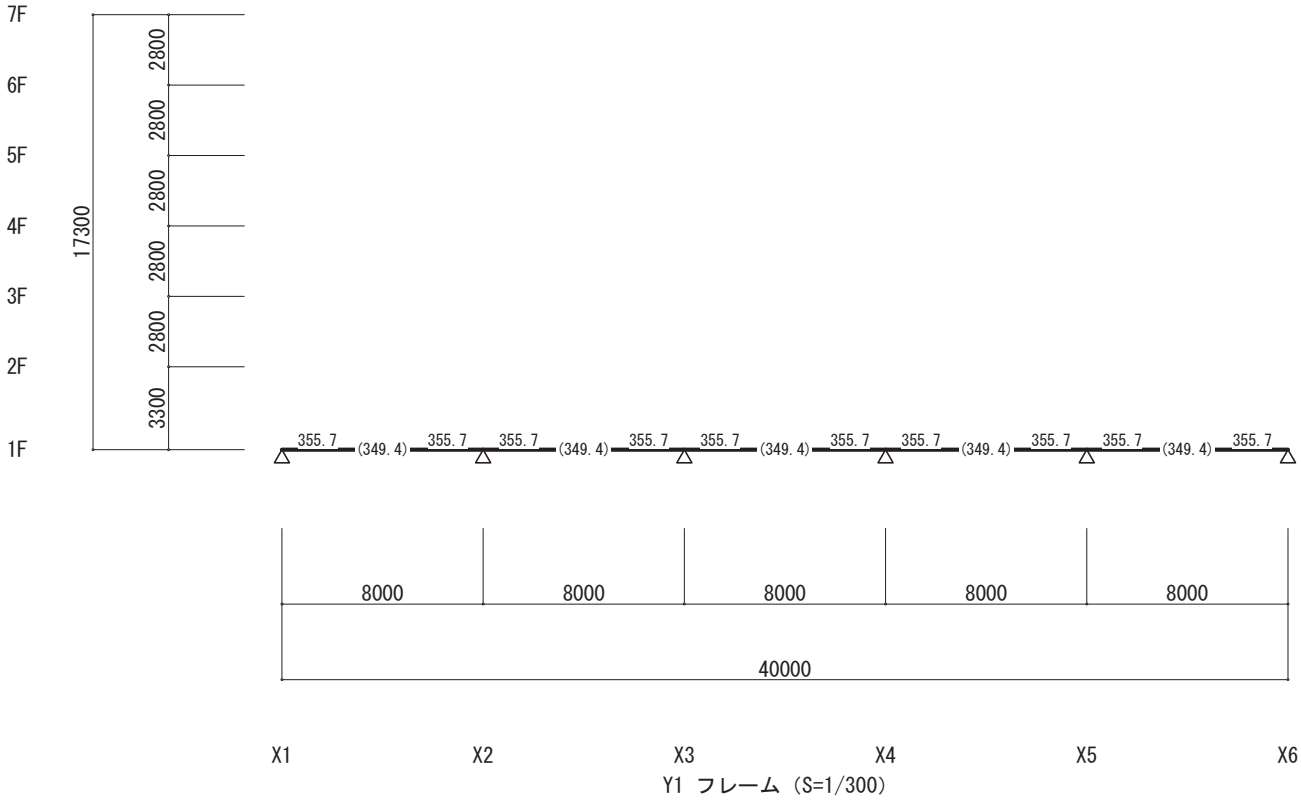

Y1 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

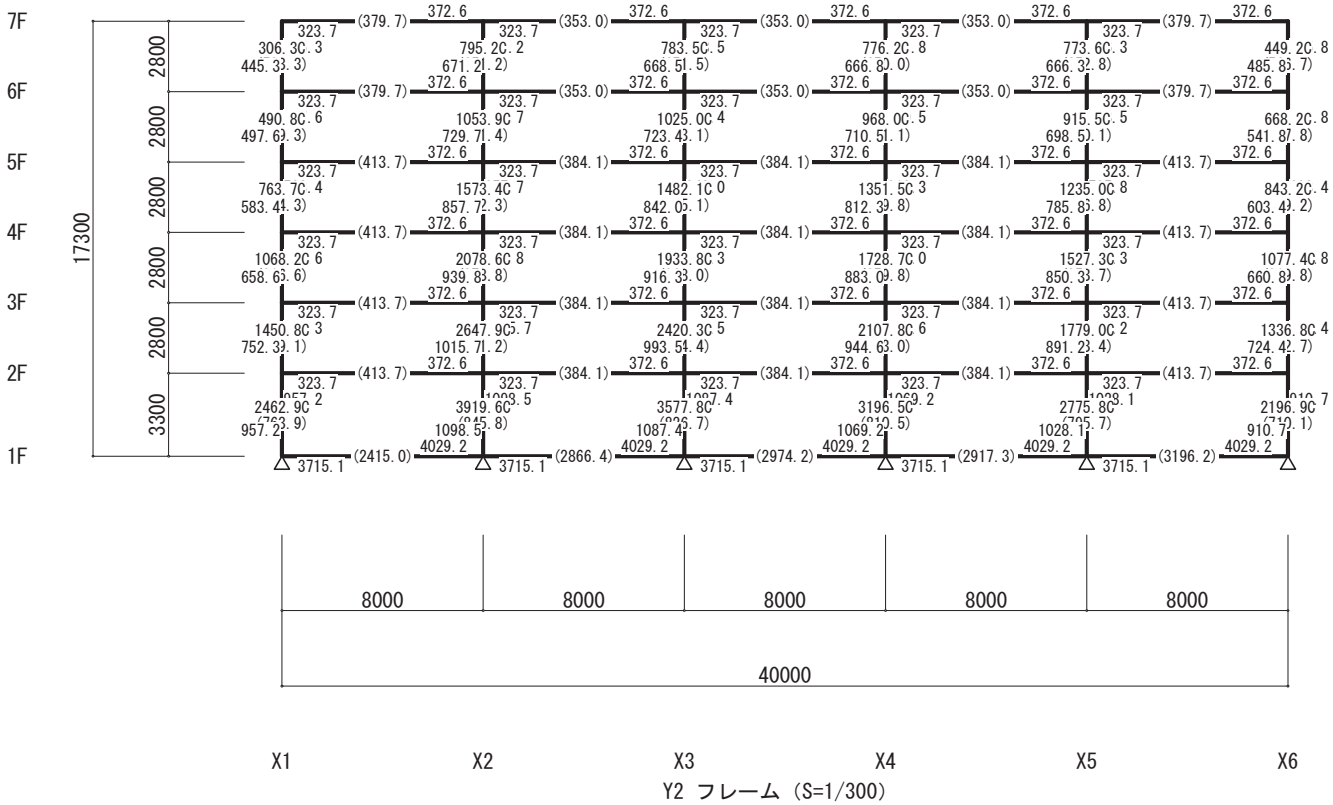

Y2 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

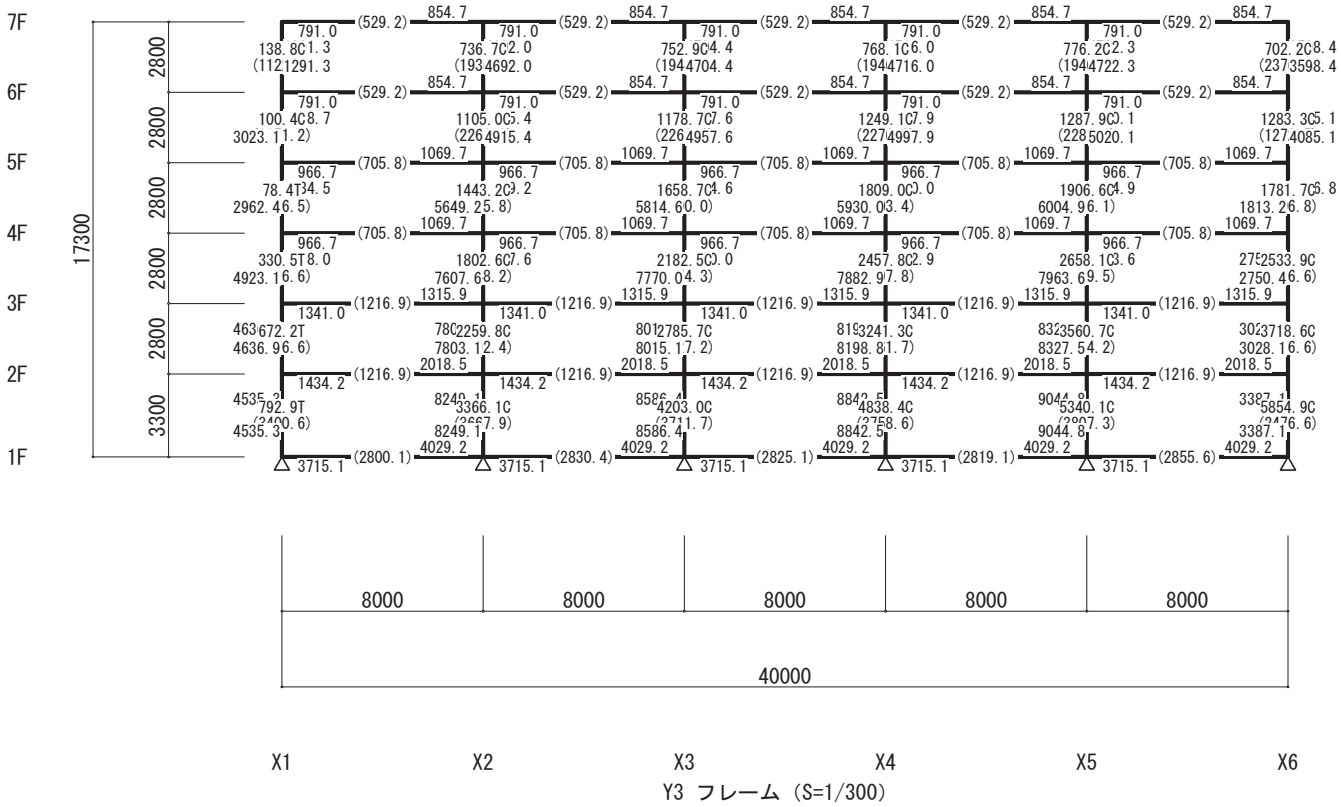

Y3 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

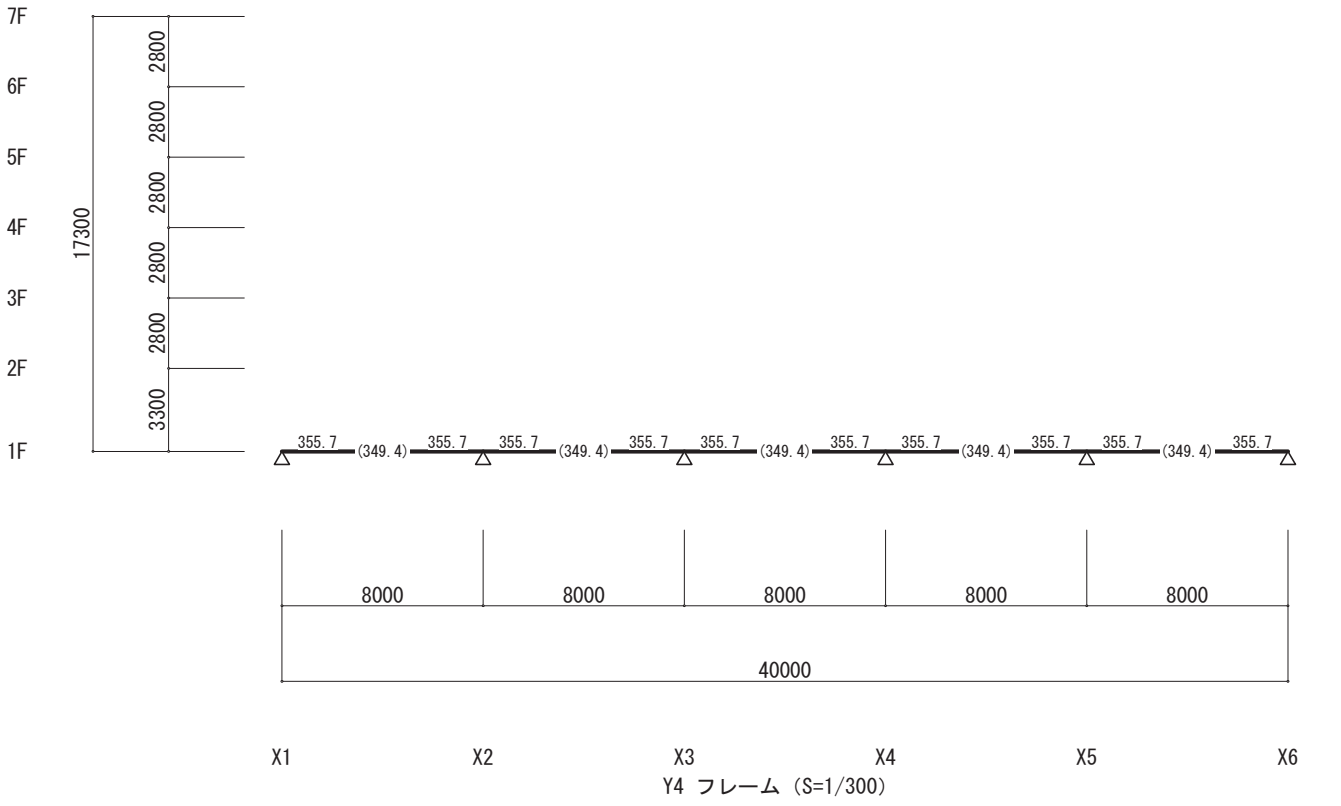

Y4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

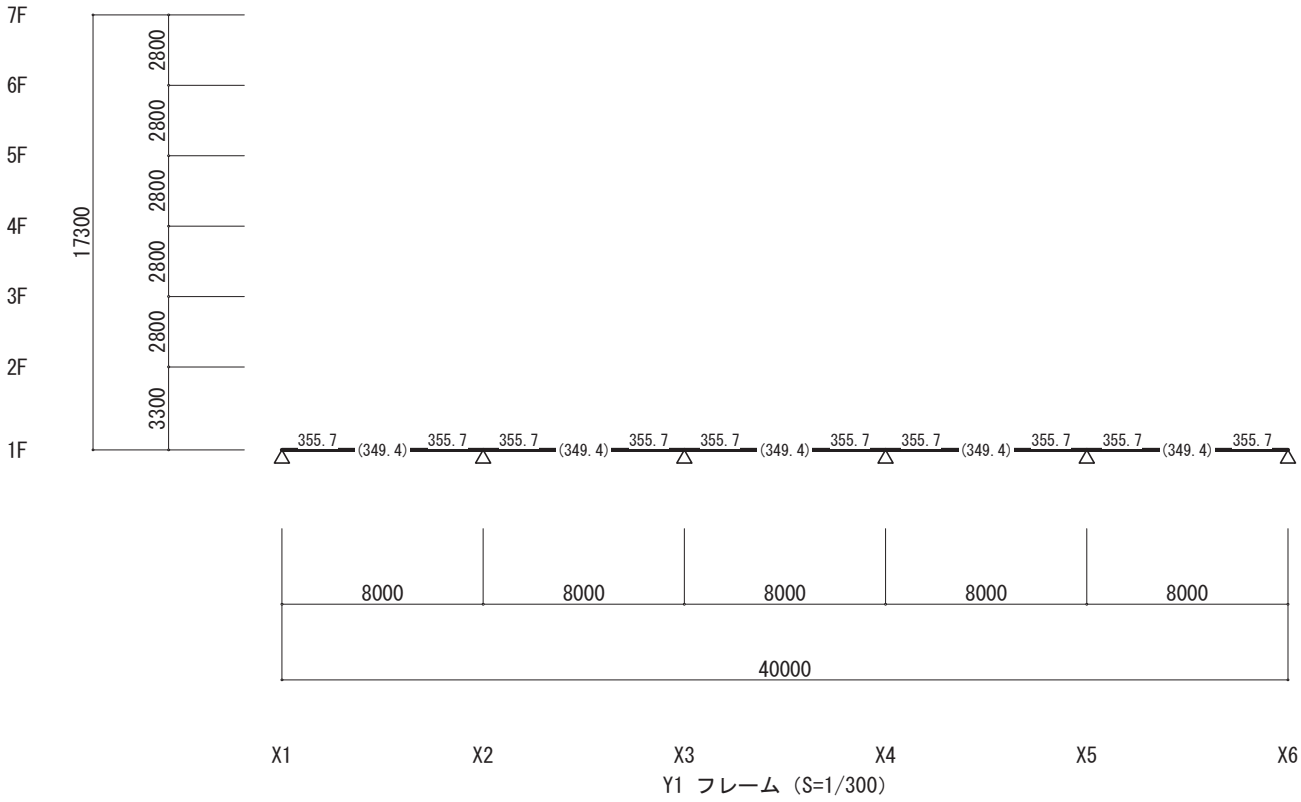

Y1 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

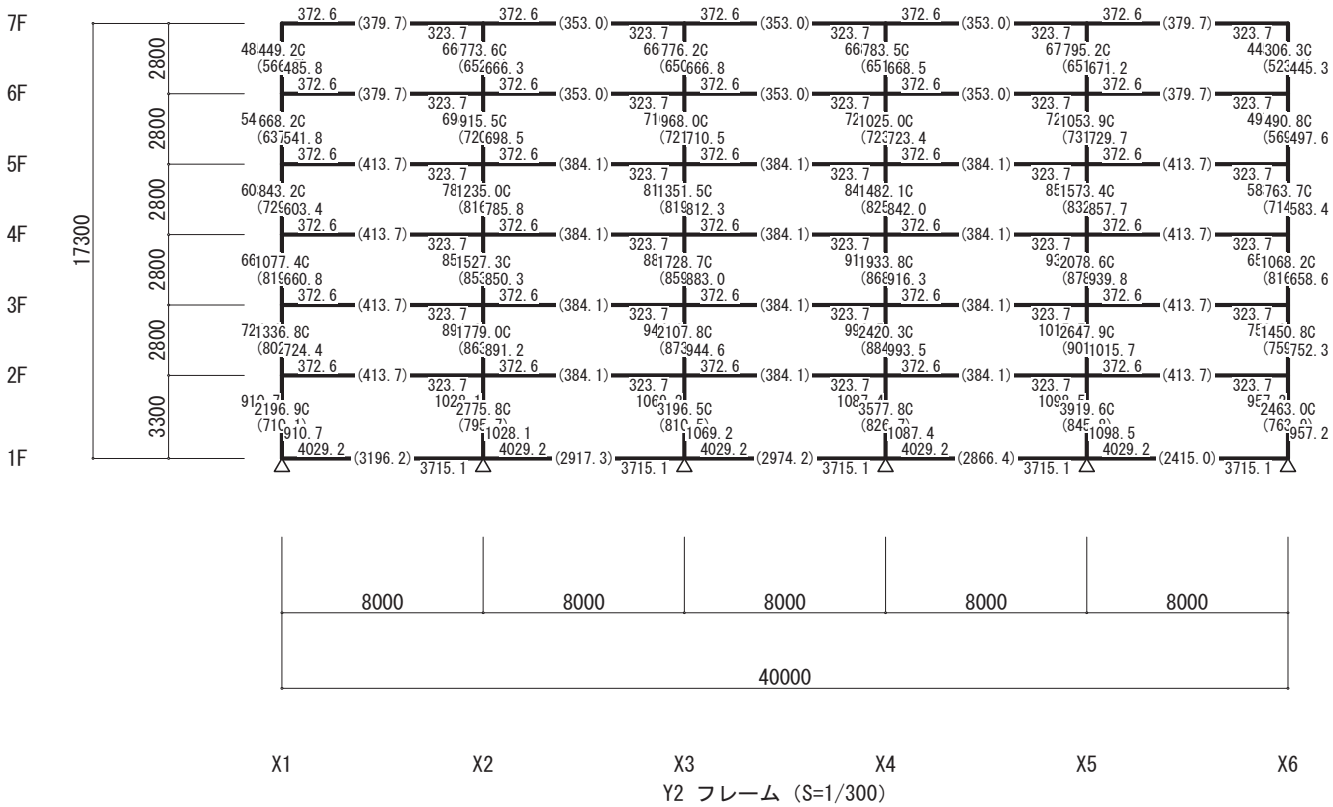

Y2 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

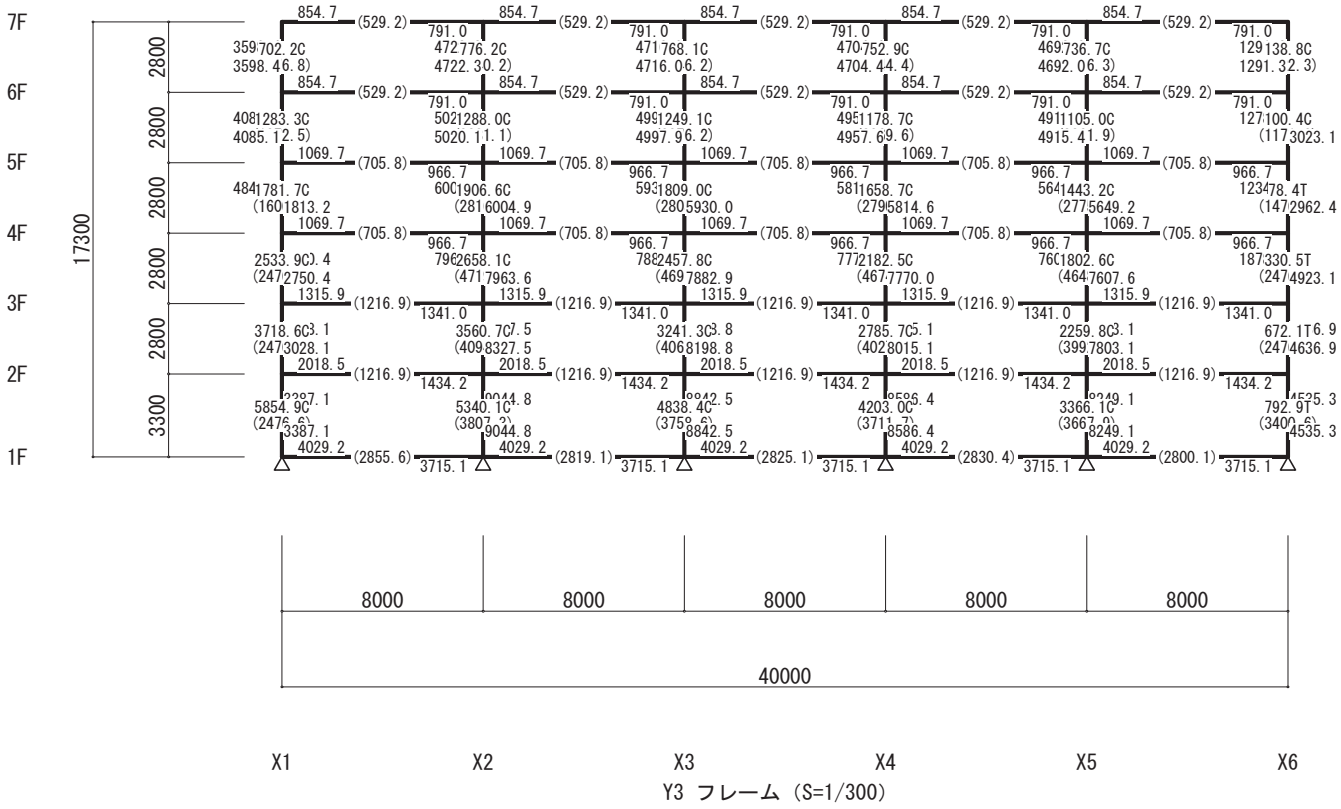

Y3 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

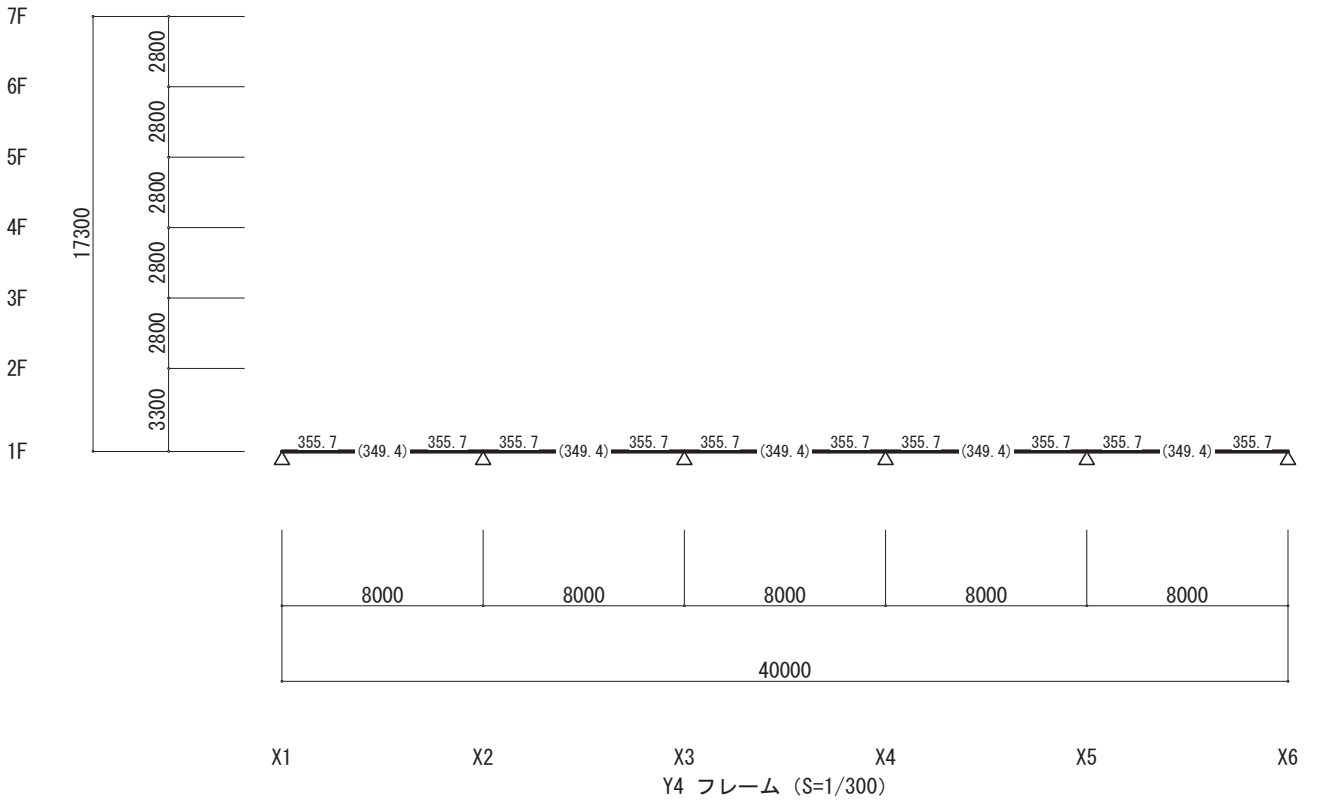

Y4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

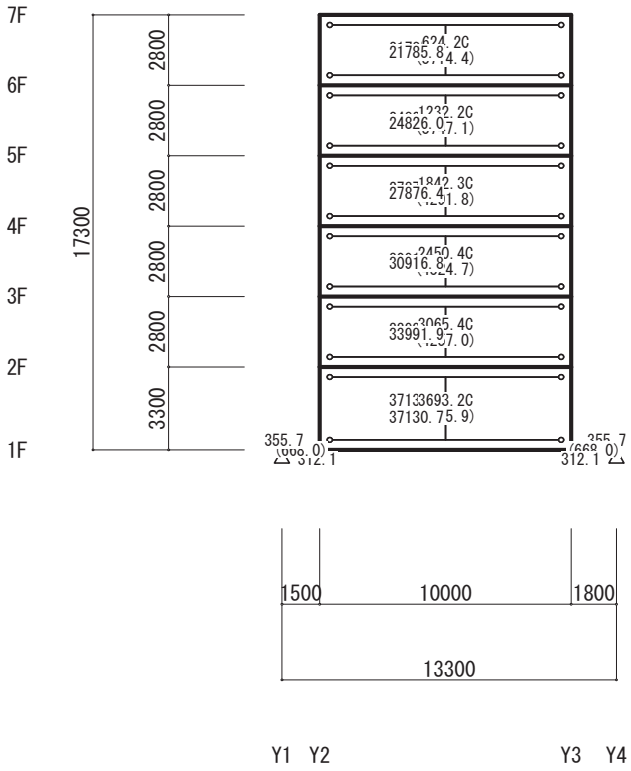

X1 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

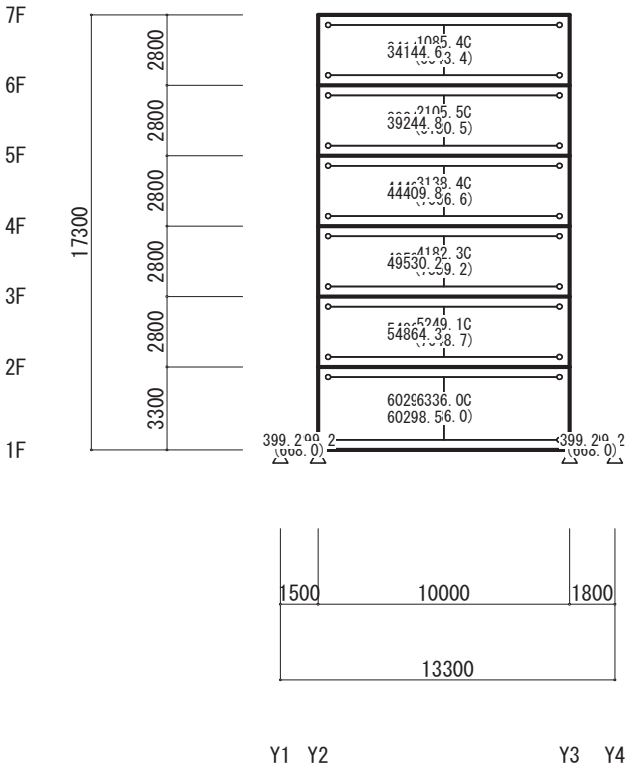

X2 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

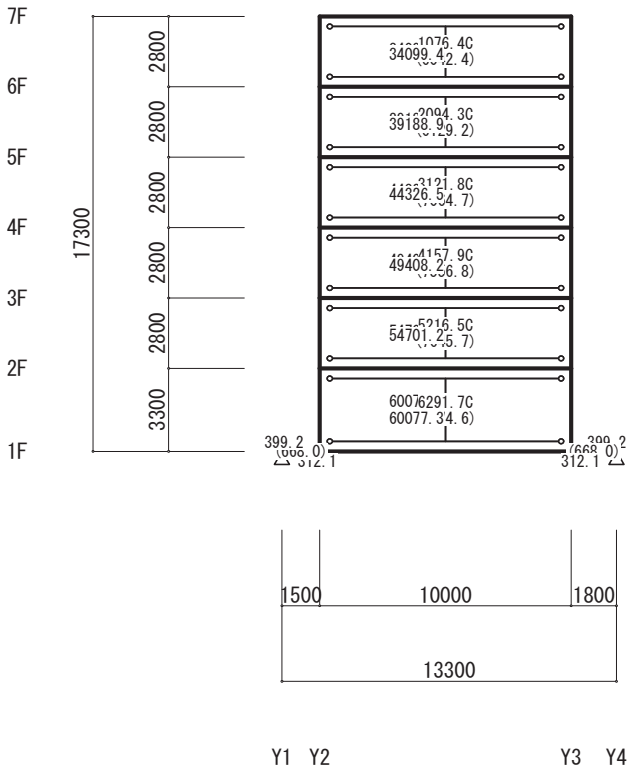

X3 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

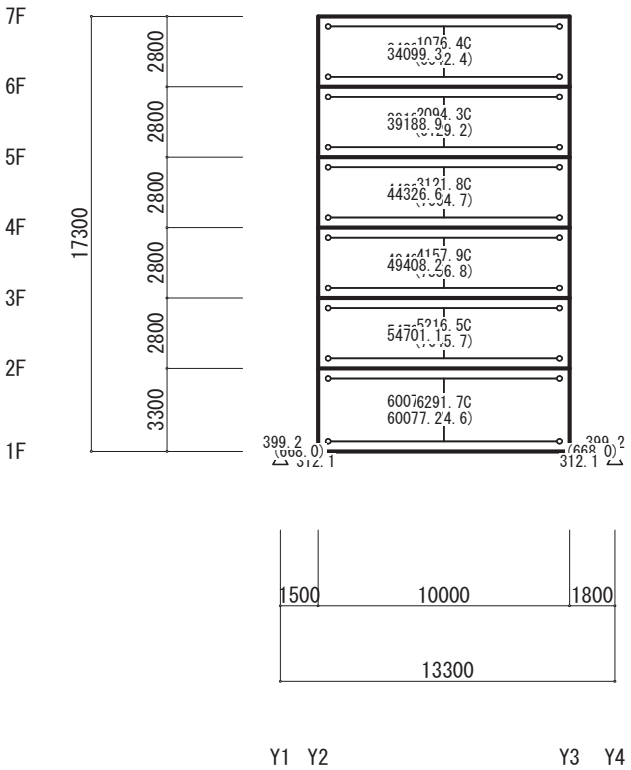

X4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

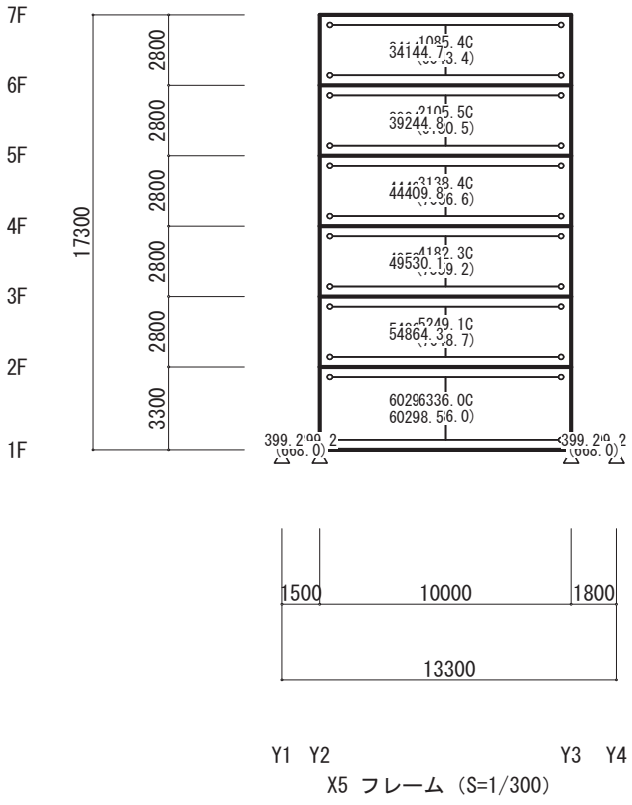

X5 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

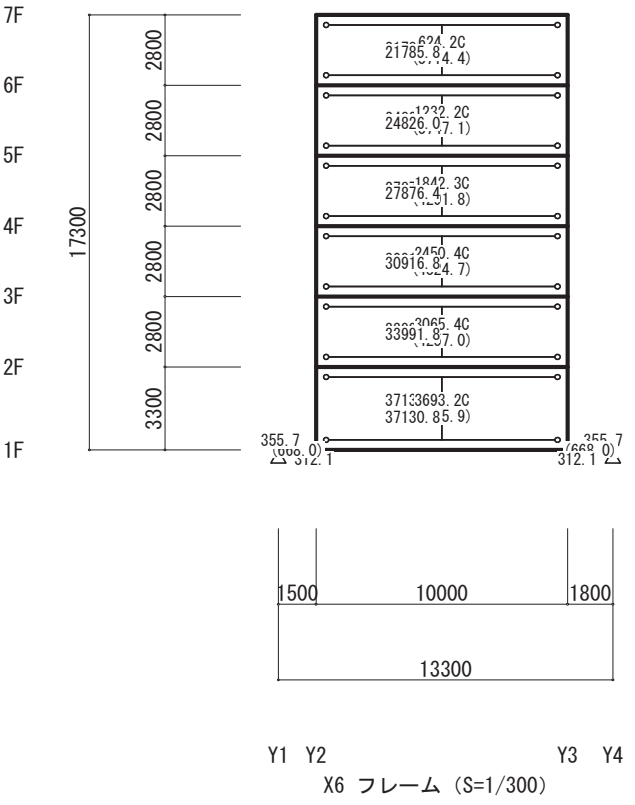

X6 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

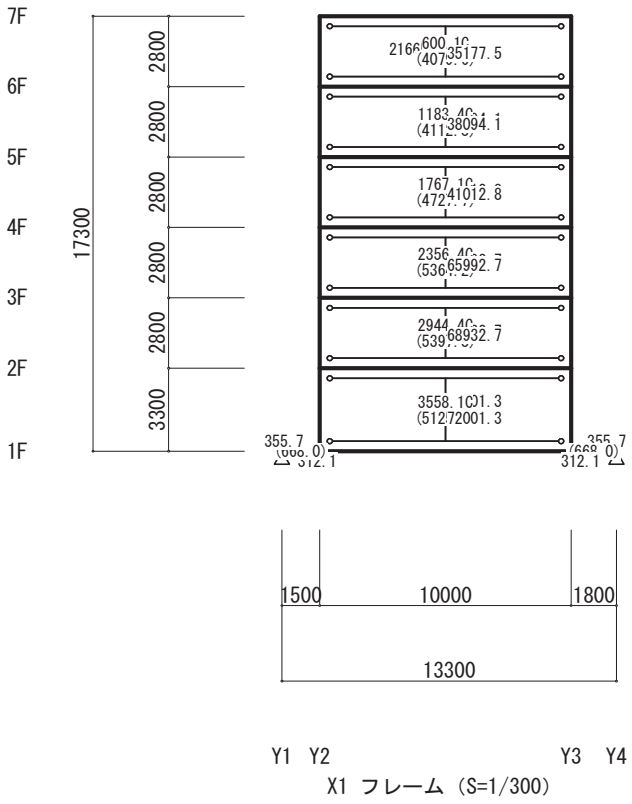

X1 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

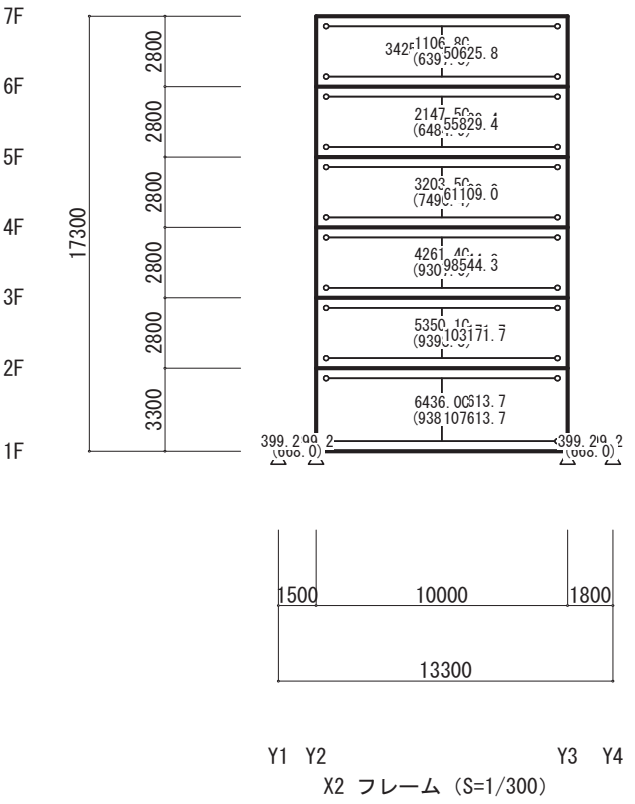

X2 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

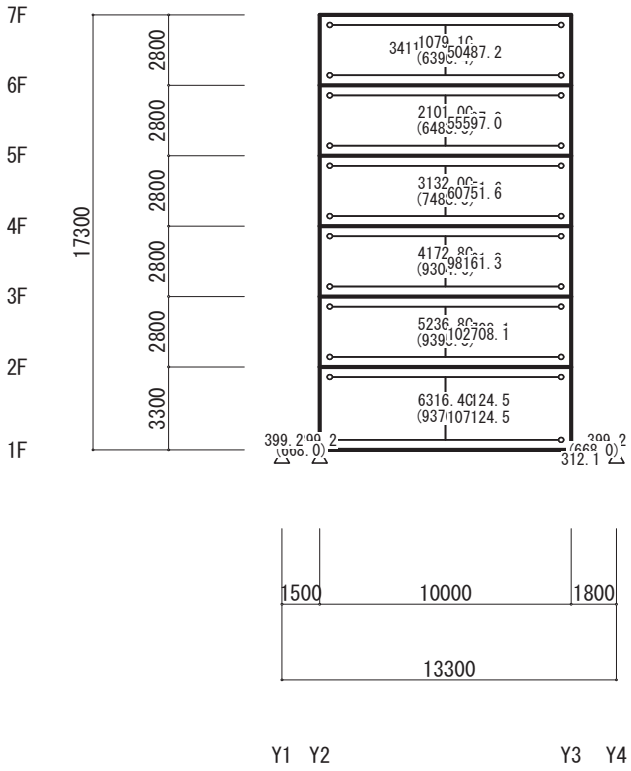

X3 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

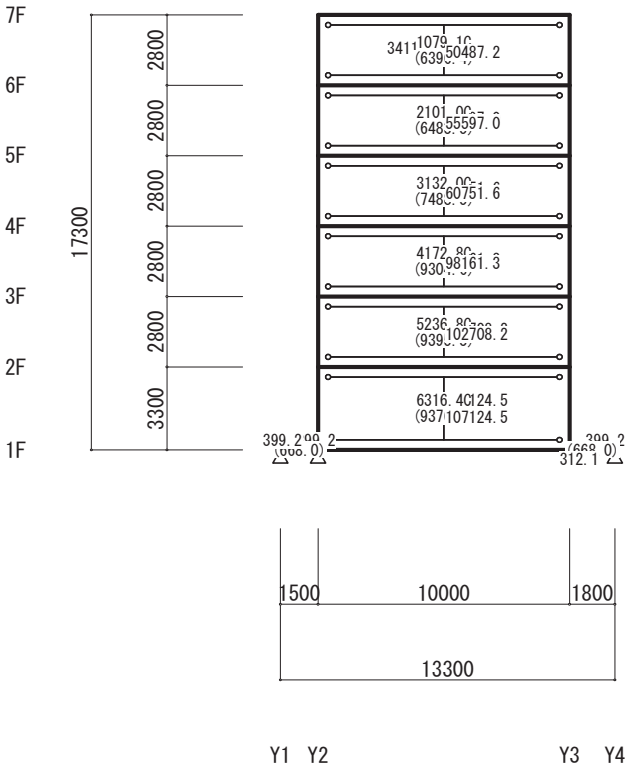

X4 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

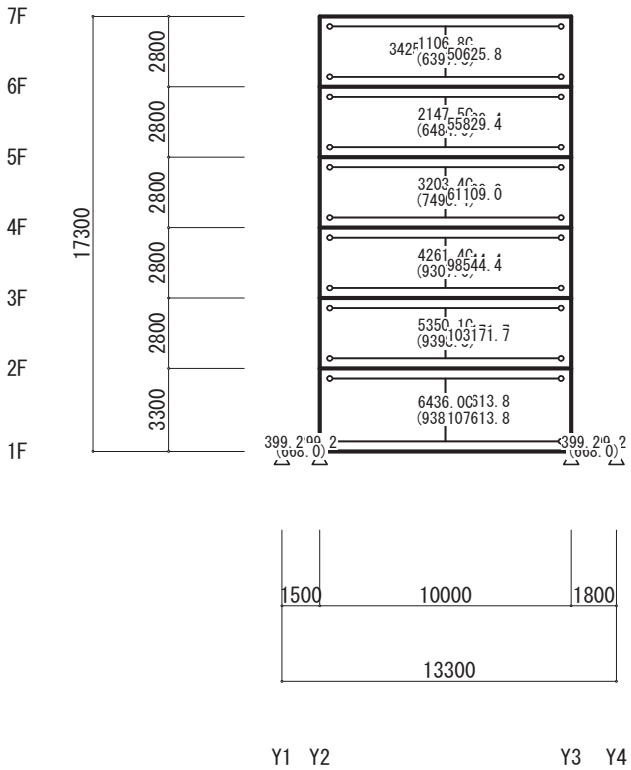

X5 フレーム（S=1/300）

終局強度（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

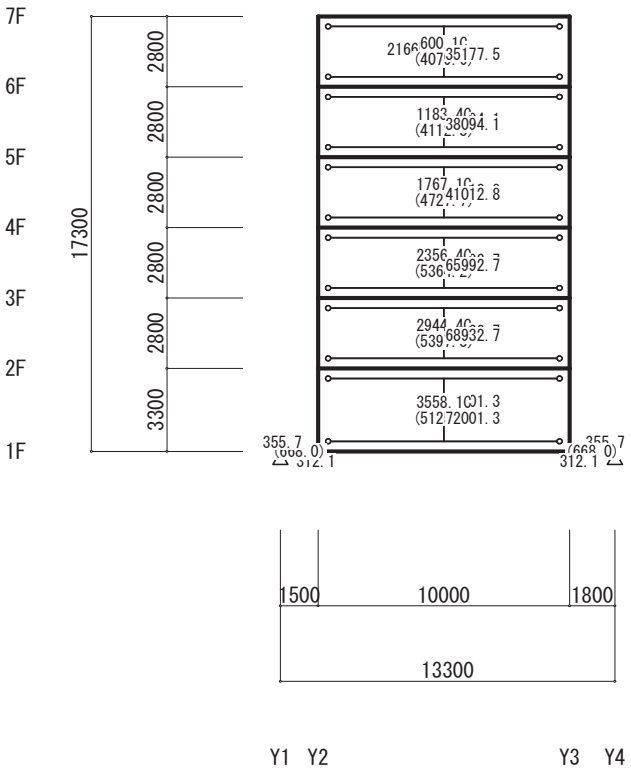

X6 フレーム（S=1/300）

U-4.3.2　部材の終局強度表（保有耐力時）

L,R　：はり左端、右端
B,T　：柱　柱脚、柱頭
　　：壁　壁脚、壁頭

Mcr　：ひび割れモーメント　(kN･m)
αcrm：曲げに対するひびわれ時剛性比
Mu　：危険断面位置曲げ耐力(壁柱は軸心)　(kN･m)
　（＊：ハンチ端、継手位置、Ｌｏ/４位置の耐力により耐力低減がされている）
βm　：曲げに対する降伏後剛性比（部材降伏後の曲げ剛性の初期剛性に対する比率）
Qcr　：ひび割れせん断耐力　(kN)
αcrs：せん断に対するひびわれ時剛性比
Qsu　：せん断耐力　(kN)
βs　：せん断に対する降伏後剛性比（部材降伏後のせん断剛性の初期剛性に対する比率）
Nu　：柱・壁柱軸力(長期考慮)　(kN)
Nuc　：最大圧縮強度　(kN)
Nut　：最大引張強度　(kN)
Nutb　：ブレース引張耐力　(kN)
Nuc1　：ブレース右上がり部材圧縮耐力　(kN)
Nuc2　：ブレース左上がり部材圧縮耐力　(kN)
Nu1　：ブレース右上がり部材軸耐力　(kN)
Nu2　：ブレース左上がり部材軸耐力　(kN)
βnt　：ブレース引張に対する降伏後剛性比（部材降伏後のブレース引張の剛性の初期剛性に対する比率）
βnc　：ブレース圧縮に対する降伏後剛性比（部材降伏後のブレース圧縮の剛性の初期剛性に対する比率）

※柱は終局時部材応力の向きに合わせてMuを出力しています。
　（柱頭：右側引張り状態が正　柱脚：左側引張り状態が正）

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｘ方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	X1	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X2	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X3	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X4	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X5	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					

==========

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｘ方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
7F	X1	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
6F	X1	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	X4	LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
5F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
4F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
3F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
2F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
1F	X1	LRU	1235.9	1.10E-01	4029.2	1.00E-05	1027.3	1.00E+00	2415.0	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X2	LRU	1235.9	1.11E-01	4029.2	1.00E-05	1301.6	1.00E+00	2866.4	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X3	LRU	1235.9	1.11E-01	4029.2	1.00E-05	1356.5	1.00E+00	2974.2	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X4	LRU	1235.9	1.11E-01	4029.2	1.00E-05	1327.9	1.00E+00	2917.3	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X5	LRU	1235.9	1.10E-01	4029.2	1.00E-05	1459.3	1.00E+00	3196.2	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	X1	T	306.3	9207.4	---	---	445.3	1.00E-04	290.5	1.00E+00	523.3	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	445.3					
	X2	T	795.2	8475.3	---	---	671.2	1.00E-04	292.5	1.00E+00	651.2	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	671.2					
	X3	T	783.5	8475.3	---	---	668.5	1.00E-04	292.6	1.00E+00	651.5	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	668.5					

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	X4	T	776.2	8475.3	---	---	666.8	1.00E-04	291.4	1.00E+00	650.0	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	666.8					
	X5	T	773.6	8475.3	---	---	666.3	1.00E-04	293.4	1.00E+00	652.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	666.3					
	X6	T	449.2	9207.4	---	---	485.8	1.00E-04	327.7	1.00E+00	566.7	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	485.8					
5F	X1	T	490.8	9207.4	---	---	497.6	1.00E-04	327.2	1.00E+00	569.3	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	497.6					
	X2	T	1053.9	8475.3	---	---	729.7	1.00E-04	352.7	1.00E+00	731.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	729.7					
	X3	T	1025.0	8475.3	---	---	723.4	1.00E-04	346.5	1.00E+00	723.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	723.4					
	X4	T	968.0	8475.3	---	---	710.5	1.00E-04	344.7	1.00E+00	721.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	710.5					
	X5	T	915.5	8475.3	---	---	698.5	1.00E-04	343.7	1.00E+00	720.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	698.5					
	X6	T	668.2	9207.4	---	---	541.8	1.00E-04	382.3	1.00E+00	637.8	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	541.8					
4F	X1	T	763.7	11884.9	---	---	583.4	1.00E-04	445.4	1.00E+00	714.3	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	583.4					
	X2	T	1573.4	10712.9	---	---	857.7	1.00E-04	433.5	1.00E+00	832.3	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	857.7					
	X3	T	1482.1	10712.9	---	---	842.0	1.00E-04	426.8	1.00E+00	825.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	842.0					
	X4	T	1351.5	10712.9	---	---	812.3	1.00E-04	421.7	1.00E+00	819.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	812.3					
	X5	T	1235.0	10712.9	---	---	785.8	1.00E-04	418.6	1.00E+00	816.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	785.8					
	X6	T	843.2	11884.9	---	---	603.4	1.00E-04	452.7	1.00E+00	729.2	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	603.4					
3F	X1	T	1068.2	11884.9	---	---	658.6	1.00E-04	478.3	1.00E+00	816.6	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	658.6					
	X2	T	2078.6	10712.9	---	---	939.8	1.00E-04	476.4	1.00E+00	878.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	939.8					
	X3	T	1933.8	10712.9	---	---	916.3	1.00E-04	466.2	1.00E+00	868.0	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	916.3					
	X4	T	1728.7	10712.9	---	---	883.0	1.00E-04	458.4	1.00E+00	859.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	883.0					
	X5	T	1527.3	10712.9	---	---	850.3	1.00E-04	452.3	1.00E+00	853.7	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	850.3					
	X6	T	1077.4	11884.9	---	---	660.8	1.00E-04	475.2	1.00E+00	819.8	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	660.8					
2F	X1	T	1450.8	11884.9	---	---	752.3	1.00E-04	428.9	1.00E+00	759.1	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	752.3					
	X2	T	2647.9	10712.9	---	---	1015.7	1.00E-04	500.2	1.00E+00	901.2	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	1015.7					
	X3	T	2420.3	10712.9	---	---	993.5	1.00E-04	484.9	1.00E+00	884.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	993.5					
	X4	T	2107.8	10712.9	---	---	944.6	1.00E-04	474.3	1.00E+00	873.0	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	944.6					
	X5	T	1779.0	10712.9	---	---	891.2	1.00E-04	465.3	1.00E+00	863.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	891.2					
	X6	T	1336.8	11884.9	---	---	724.4	1.00E-04	466.5	1.00E+00	802.7	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	724.4					
1F	X1	T	2462.9	11884.9	---	---	957.2	1.00E-04	425.5	1.00E+00	763.9	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	957.2					
	X2	T	3919.6	10712.9	---	---	1098.5	1.00E-04	437.6	1.00E+00	845.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	1098.5					
	X3	T	3577.8	10712.9	---	---	1087.4	1.00E-04	423.3	1.00E+00	826.7	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	1087.4					
	X4	T	3196.5	10712.9	---	---	1069.2	1.00E-04	411.1	1.00E+00	810.5	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	1069.2					
	X5	T	2775.8	10712.9	---	---	1028.1	1.00E-04	400.0	1.00E+00	795.7	1.00E-04

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	X5	B		-1762.4	---	---	1028.1					
	X6	T	2196.9	11884.9	---	---	910.7	1.00E-04	385.0	1.00E+00	710.1	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	910.7					

==========

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
7F	X1	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X2	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X3	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X4	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X5	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
6F	X1	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X2	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X3	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X4	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X5	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
5F	X1	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X2	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X3	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X4	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X5	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
4F	X1	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X2	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X3	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X4	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X5	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
3F	X1	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X2	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X3	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X4	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X5	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
2F	X1	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
	X2	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
2F	X3	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
	X4	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
	X5	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
1F	X1	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1266.0	1.00E+00	2800.1	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X2	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1282.5	1.00E+00	2830.4	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X3	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1279.6	1.00E+00	2825.1	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X4	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1276.4	1.00E+00	2819.1	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X5	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1295.9	1.00E+00	2855.6	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	X1	T	138.8	21964.8	---	---	1291.3	1.00E-04	515.4	1.00E+00	1122.3	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	-1291.3					
	X2	T	736.7	24272.8	---	---	4692.0	1.00E-04	825.3	1.00E+00	1936.3	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-4692.0					
	X3	T	752.9	24272.8	---	---	4704.4	1.00E-04	829.6	1.00E+00	1944.4	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-4704.4					
	X4	T	768.1	24272.8	---	---	4716.0	1.00E-04	830.7	1.00E+00	1946.2	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-4716.0					
	X5	T	776.2	24272.8	---	---	4722.3	1.00E-04	827.8	1.00E+00	1940.2	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-4722.3					
	X6	T	702.2	21964.8	---	---	3598.4	1.00E-04	1134.4	1.00E+00	2376.8	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	-3598.4					
5F	X1	T	100.4	21964.8	---	---	1278.7	1.00E-04	556.4	1.00E+00	1171.2	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	3023.1					
	X2	T	1105.0	24272.8	---	---	4915.4	1.00E-04	930.0	1.00E+00	2261.9	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-4915.4					
	X3	T	1178.7	24272.8	---	---	4957.6	1.00E-04	934.3	1.00E+00	2269.6	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-4957.6					
	X4	T	1249.1	24272.8	---	---	4997.9	1.00E-04	938.6	1.00E+00	2276.2	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-4997.9					
	X5	T	1287.9	24272.8	---	---	5020.1	1.00E-04	943.5	1.00E+00	2281.1	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-5020.1					
	X6	T	1283.3	21964.8	---	---	4085.1	1.00E-04	636.6	1.00E+00	1272.5	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	-4085.1					
4F	X1	T	-78.4	28444.4	---	---	1234.5	1.00E-04	775.2	1.00E+00	1476.5	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	2962.4					
	X2	T	1443.2	31230.5	---	---	5649.2	1.00E-04	1073.4	1.00E+00	2775.8	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	5649.2					
	X3	T	1658.7	31230.5	---	---	5814.6	1.00E-04	1083.0	1.00E+00	2790.0	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	5814.6					
	X4	T	1809.0	31230.5	---	---	5930.0	1.00E-04	1092.6	1.00E+00	2803.4	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	5930.0					
	X5	T	1906.6	31230.5	---	---	6004.9	1.00E-04	1103.1	1.00E+00	2816.1	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	6004.9					
	X6	T	1781.7	28444.4	---	---	4846.8	1.00E-04	895.7	1.00E+00	1606.8	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	1813.2					
3F	X1	T	-330.5	30647.7	---	---	1878.0	1.00E-04	780.3	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	4923.1					
	X2	T	1802.6	43328.6	---	---	7607.6	1.00E-04	1405.7	1.00E+00	4648.2	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	7607.6					
	X3	T	2182.5	43328.6	---	---	7770.0	1.00E-04	1422.5	1.00E+00	4674.3	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	7770.0					
	X4	T	2457.8	43328.6	---	---	7882.9	1.00E-04	1439.5	1.00E+00	4697.8	1.00E-04

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
3F	X4	B		-6776.9	---	---	7882.9					
	X5	T	2658.1	43328.6	---	---	7963.6	1.00E-04	1457.6	1.00E+00	4719.5	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	7963.6					
	X6	T	2533.9	30647.7	---	---	-2750.4	1.00E-04	953.8	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	2750.4					
2F	X1	T	-672.2	30647.7	---	---	-4636.9	1.00E-04	620.3	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	4636.9					
	X2	T	2259.8	43328.6	---	---	-7803.1	1.00E-04	1436.9	1.00E+00	3992.4	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	7803.1					
	X3	T	2785.7	43328.6	---	---	-8015.1	1.00E-04	1461.4	1.00E+00	4027.2	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	8015.1					
	X4	T	3241.3	43328.6	---	---	-8198.8	1.00E-04	1486.2	1.00E+00	4061.7	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	8198.8					
	X5	T	3560.7	43328.6	---	---	-8327.5	1.00E-04	1512.2	1.00E+00	4094.2	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	8327.5					
	X6	T	3718.6	30647.7	---	---	-3028.1	1.00E-04	831.1	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	3028.1					
1F	X1	T	-792.9	30647.7	---	---	-4535.3	1.00E-04	1199.3	1.00E+00	3400.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	4535.3					
	X2	T	3366.1	43328.6	---	---	-8249.1	1.00E-04	1328.8	1.00E+00	3667.9	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	8249.1					
	X3	T	4203.0	43328.6	---	---	-8586.4	1.00E-04	1357.8	1.00E+00	3711.7	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	8586.4					
	X4	T	4838.4	43328.6	---	---	-8842.5	1.00E-04	1388.5	1.00E+00	3758.6	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	8842.5					
	X5	T	5340.1	43328.6	---	---	-9044.8	1.00E-04	1420.3	1.00E+00	3807.3	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	9044.8					
	X6	T	5854.9	30647.7	---	---	-3387.1	1.00E-04	800.2	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	3387.1					

==========

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	X1	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X2	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X3	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X4	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X5	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	X1	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X2	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X3	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X4	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X5	LRU	69.4	6.84E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					

==========

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
7F	X1	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
6F	X1	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	74.9	5.86E-01	372.6	1.00E-05	163.4	1.00E+00	353.0	1.00E-05
		LRD	73.6	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	82.2	6.01E-01	372.6	1.00E-05	183.9	1.00E+00	379.7	1.00E-05
		LRD	80.9	1.00E+00	323.7					
5F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
4F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
3F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
2F	X1	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
	X2	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X3	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X4	LRU	84.7	5.78E-01	372.6	1.00E-05	182.8	1.00E+00	384.1	1.00E-05
		LRD	83.4	1.00E+00	323.7					
	X5	LRU	93.2	5.92E-01	372.6	1.00E-05	205.6	1.00E+00	413.7	1.00E-05
		LRD	91.9	1.00E+00	323.7					
1F	X1	LRU	1235.9	1.10E-01	4029.2	1.00E-05	1459.3	1.00E+00	3196.2	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X2	LRU	1235.9	1.11E-01	4029.2	1.00E-05	1327.9	1.00E+00	2917.3	1.00E-05

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	X2	LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X3	LRU	1235.9	1.11E-01	4029.2	1.00E-05	1356.5	1.00E+00	2974.2	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X4	LRU	1235.9	1.11E-01	4029.2	1.00E-05	1301.6	1.00E+00	2866.4	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					
	X5	LRU	1235.9	1.10E-01	4029.2	1.00E-05	1027.3	1.00E+00	2415.0	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.41E-01	3715.1					

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	X1	T	449.2	9207.4	---	---	-485.8	1.00E-04	327.7	1.00E+00	566.7	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-485.8					
	X2	T	773.6	8475.3	---	---	-666.3	1.00E-04	293.4	1.00E+00	652.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-666.3					
	X3	T	776.2	8475.3	---	---	-666.8	1.00E-04	291.4	1.00E+00	650.0	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-666.8					
	X4	T	783.5	8475.3	---	---	-668.5	1.00E-04	292.6	1.00E+00	651.5	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-668.5					
	X5	T	795.2	8475.3	---	---	-671.2	1.00E-04	292.5	1.00E+00	651.2	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-671.2					
	X6	T	306.3	9207.4	---	---	-445.3	1.00E-04	290.5	1.00E+00	523.3	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-445.3					
5F	X1	T	668.2	9207.4	---	---	-541.8	1.00E-04	382.3	1.00E+00	637.8	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-541.8					
	X2	T	915.5	8475.3	---	---	-698.5	1.00E-04	343.7	1.00E+00	720.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-698.5					
	X3	T	968.0	8475.3	---	---	-710.5	1.00E-04	344.7	1.00E+00	721.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-710.5					
	X4	T	1025.0	8475.3	---	---	-723.4	1.00E-04	346.5	1.00E+00	723.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-723.4					
	X5	T	1053.9	8475.3	---	---	-729.7	1.00E-04	352.7	1.00E+00	731.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-729.7					
	X6	T	490.8	9207.4	---	---	-497.6	1.00E-04	327.2	1.00E+00	569.3	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-497.6					
4F	X1	T	843.2	11884.9	---	---	-603.4	1.00E-04	452.7	1.00E+00	729.2	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-603.4					
	X2	T	1235.0	10712.9	---	---	-785.8	1.00E-04	418.6	1.00E+00	816.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-785.8					
	X3	T	1351.5	10712.9	---	---	-812.3	1.00E-04	421.7	1.00E+00	819.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-812.3					
	X4	T	1482.1	10712.9	---	---	-842.0	1.00E-04	426.8	1.00E+00	825.1	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-842.0					
	X5	T	1573.4	10712.9	---	---	-857.7	1.00E-04	433.5	1.00E+00	832.3	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-857.7					
	X6	T	763.7	11884.9	---	---	-583.4	1.00E-04	445.4	1.00E+00	714.3	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-583.4					
3F	X1	T	1077.4	11884.9	---	---	-660.8	1.00E-04	475.2	1.00E+00	819.8	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-660.8					
	X2	T	1527.3	10712.9	---	---	-850.3	1.00E-04	452.3	1.00E+00	853.7	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-850.3					
	X3	T	1728.7	10712.9	---	---	-883.0	1.00E-04	458.4	1.00E+00	859.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-883.0					
	X4	T	1933.8	10712.9	---	---	-916.3	1.00E-04	466.2	1.00E+00	868.0	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-916.3					
	X5	T	2078.6	10712.9	---	---	-939.8	1.00E-04	476.4	1.00E+00	878.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-939.8					
	X6	T	1068.2	11884.9	---	---	-658.6	1.00E-04	478.3	1.00E+00	816.6	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-658.6					
2F	X1	T	1336.8	11884.9	---	---	-724.4	1.00E-04	466.5	1.00E+00	802.7	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-724.4					
	X2	T	1779.0	10712.9	---	---	-891.2	1.00E-04	465.3	1.00E+00	863.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-891.2					

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
2F	X3	T	2107.8	10712.9	---	---	-944.6	1.00E-04	474.3	1.00E+00	873.0	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-944.6					
	X4	T	2420.3	10712.9	---	---	-993.5	1.00E-04	484.9	1.00E+00	884.4	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-993.5					
	X5	T	2647.9	10712.9	---	---	-1015.7	1.00E-04	500.2	1.00E+00	901.2	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-1015.7					
	X6	T	1450.8	11884.9	---	---	-752.3	1.00E-04	428.9	1.00E+00	759.1	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-752.3					
1F	X1	T	2196.9	11884.9	---	---	-910.7	1.00E-04	385.0	1.00E+00	710.1	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-910.7					
	X2	T	2775.8	10712.9	---	---	-1028.1	1.00E-04	400.0	1.00E+00	795.7	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-1028.1					
	X3	T	3196.5	10712.9	---	---	-1069.2	1.00E-04	411.1	1.00E+00	810.5	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-1069.2					
	X4	T	3577.8	10712.9	---	---	-1087.4	1.00E-04	423.3	1.00E+00	826.7	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-1087.4					
	X5	T	3919.6	10712.9	---	---	-1098.5	1.00E-04	437.6	1.00E+00	845.8	1.00E-04
		B		-1762.4	---	---	-1098.5					
	X6	T	2463.0	11884.9	---	---	-957.2	1.00E-04	425.5	1.00E+00	763.9	1.00E-04
		B		-1174.9	---	---	-957.2					

==========

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
7F	X1	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X2	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X3	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X4	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X5	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
6F	X1	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X2	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X3	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X4	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
	X5	LRU	152.9	1.94E-01	854.7	1.00E-05	197.1	1.00E+00	529.2	1.00E-05
		LRD	138.1	2.86E-01	791.0					
5F	X1	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X2	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X3	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X4	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X5	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
4F	X1	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X2	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X3	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X4	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
4F	X4	LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
	X5	LRU	206.4	1.87E-01	1069.7	1.00E-05	271.2	1.00E+00	705.8	1.00E-05
		LRD	188.5	2.63E-01	966.7					
3F	X1	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X2	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X3	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X4	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
	X5	LRU	260.0	1.95E-01	1315.9	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	242.2	2.67E-01	1341.0					
2F	X1	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
	X2	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
	X3	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
	X4	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
	X5	LRU	395.2	1.95E-01	2018.5	1.00E-05	354.9	1.00E+00	1216.9	1.00E-05
		LRD	346.0	2.52E-01	1434.2					
1F	X1	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1295.9	1.00E+00	2855.6	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X2	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1276.4	1.00E+00	2819.1	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X3	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1279.6	1.00E+00	2825.1	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X4	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1282.5	1.00E+00	2830.4	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					
	X5	LRU	1235.9	7.50E-02	4029.2	1.00E-05	1266.0	1.00E+00	2800.1	1.00E-05
		LRD	1225.9	1.01E-01	3715.1					

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	X1	T	702.2	21964.8	---	---	-3598.4	1.00E-04	1134.4	1.00E+00	2376.8	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	3598.4					
	X2	T	776.2	24272.8	---	---	-4722.3	1.00E-04	827.8	1.00E+00	1940.2	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	4722.3					
	X3	T	768.1	24272.8	---	---	-4716.0	1.00E-04	830.7	1.00E+00	1946.2	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	4716.0					
	X4	T	752.9	24272.8	---	---	-4704.4	1.00E-04	829.6	1.00E+00	1944.4	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	4704.4					
	X5	T	736.7	24272.8	---	---	-4692.0	1.00E-04	825.3	1.00E+00	1936.3	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	4692.0					
	X6	T	138.8	21964.8	---	---	-1291.3	1.00E-04	515.4	1.00E+00	1122.3	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	1291.3					
5F	X1	T	1283.3	21964.8	---	---	-4085.1	1.00E-04	636.6	1.00E+00	1272.5	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	4085.1					
	X2	T	1288.0	24272.8	---	---	-5020.1	1.00E-04	943.5	1.00E+00	2281.1	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	5020.1					
	X3	T	1249.1	24272.8	---	---	-4997.9	1.00E-04	938.6	1.00E+00	2276.2	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	4997.9					
	X4	T	1178.7	24272.8	---	---	-4957.6	1.00E-04	934.3	1.00E+00	2269.6	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	4957.6					
	X5	T	1105.0	24272.8	---	---	-4915.4	1.00E-04	930.0	1.00E+00	2261.9	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	4915.4					
	X6	T	100.4	21964.8	---	---	-1278.7	1.00E-04	556.4	1.00E+00	1171.2	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	-3023.1					
4F	X1	T	1781.7	28444.4	---	---	-4846.7	1.00E-04	895.7	1.00E+00	1606.8	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	-1813.2					

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸		曲げ				せん断			
			Nu	Nuc Nut	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
4F	X2	T	1906.6	31230.5	---	---	-6004.9	1.00E-04	1103.1	1.00E+00	2816.1	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-6004.9					
	X3	T	1809.0	31230.5	---	---	-5930.0	1.00E-04	1092.6	1.00E+00	2803.4	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-5930.0					
	X4	T	1658.7	31230.5	---	---	-5814.6	1.00E-04	1083.0	1.00E+00	2790.0	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-5814.6					
	X5	T	1443.2	31230.5	---	---	-5649.2	1.00E-04	1073.4	1.00E+00	2775.8	1.00E-04
		B		-3399.8	---	---	-5649.2					
	X6	T	-78.4	28444.4	---	---	-1234.5	1.00E-04	775.2	1.00E+00	1476.5	1.00E-04
		B		-2526.2	---	---	-2962.4					
3F	X1	T	2533.9	30647.7	---	---	2750.4	1.00E-04	953.8	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	-2750.4					
	X2	T	2658.1	43328.6	---	---	-7963.6	1.00E-04	1457.6	1.00E+00	4719.5	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-7963.6					
	X3	T	2457.8	43328.6	---	---	-7882.9	1.00E-04	1439.5	1.00E+00	4697.8	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-7882.9					
	X4	T	2182.5	43328.6	---	---	-7770.0	1.00E-04	1422.5	1.00E+00	4674.3	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-7770.0					
	X5	T	1802.6	43328.6	---	---	-7607.6	1.00E-04	1405.7	1.00E+00	4648.2	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-7607.6					
	X6	T	-330.5	30647.7	---	---	-1878.0	1.00E-04	780.3	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	-4923.1					
2F	X1	T	3718.6	30647.7	---	---	3028.1	1.00E-04	831.1	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	-3028.1					
	X2	T	3560.7	43328.6	---	---	8327.5	1.00E-04	1512.2	1.00E+00	4094.2	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-8327.5					
	X3	T	3241.3	43328.6	---	---	8198.8	1.00E-04	1486.2	1.00E+00	4061.7	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-8198.8					
	X4	T	2785.7	43328.6	---	---	8015.1	1.00E-04	1461.4	1.00E+00	4027.2	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-8015.1					
	X5	T	2259.8	43328.6	---	---	7803.1	1.00E-04	1436.9	1.00E+00	3992.4	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-7803.1					
	X6	T	-672.1	30647.7	---	---	4636.9	1.00E-04	620.3	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	-4636.9					
1F	X1	T	5854.9	30647.7	---	---	3387.1	1.00E-04	800.2	1.00E+00	2476.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	-3387.1					
	X2	T	5340.1	43328.6	---	---	9044.8	1.00E-04	1420.3	1.00E+00	3807.3	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-9044.8					
	X3	T	4838.4	43328.6	---	---	8842.5	1.00E-04	1388.5	1.00E+00	3758.6	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-8842.5					
	X4	T	4203.0	43328.6	---	---	8586.4	1.00E-04	1357.8	1.00E+00	3711.7	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-8586.4					
	X5	T	3366.1	43328.6	---	---	8249.1	1.00E-04	1328.8	1.00E+00	3667.9	1.00E-04
		B		-6776.9	---	---	-8249.1					
	X6	T	-792.9	30647.7	---	---	4535.3	1.00E-04	1199.3	1.00E+00	3400.6	1.00E-04
		B		-4729.5	---	---	-4535.3					

==========

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ X方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	X1	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X2	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X3	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X4	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					
	X5	LRU	69.4	6.47E-01	355.7	1.00E-05	162.7	1.00E+00	349.4	1.00E-05
		LRD	68.3	1.00E+00	312.1					

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	69.4	5.71E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	6.45E-02	312.1					
	Y3	LRU	69.4	6.75E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	7.82E-02	312.1					

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	624.2	---	---	-21785.8	1.00E-05	1805.9	8.57E-02	3714.4	1.00E-05
		B		---	---	21785.8					
5F	Y2	T	1232.2	---	---	-24826.0	1.00E-05	1947.8	8.05E-02	3747.1	1.00E-05
		B		---	---	24826.0					
4F	Y2	T	1842.3	---	---	-27876.4	1.00E-05	2341.9	7.46E-02	4291.8	1.00E-05
		B		---	---	27876.4					
3F	Y2	T	2450.4	---	---	-30916.8	1.00E-05	2470.6	7.07E-02	4324.7	1.00E-05
		B		---	---	30916.8					
2F	Y2	T	3065.4	---	---	-33991.9	1.00E-05	2594.2	6.48E-02	4257.0	1.00E-05
		B		---	---	33991.9					
1F	Y2	T	3693.2	---	---	-37130.7	1.00E-05	2714.9	5.44E-02	4015.9	1.00E-05
		B		---	---	37130.7					

==========

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1085.4	---	---	-34144.6	1.00E-05	2933.9	8.62E-02	6043.4	1.00E-05
		B		---	---	34144.6					
5F	Y2	T	2105.5	---	---	-39244.8	1.00E-05	3273.6	7.87E-02	6130.5	1.00E-05
		B		---	---	39244.8					
4F	Y2	T	3138.4	---	---	-44409.8	1.00E-05	3996.6	7.18E-02	7066.6	1.00E-05
		B		---	---	44409.8					
3F	Y2	T	4182.3	---	---	-49530.2	1.00E-05	4434.3	6.81E-02	7559.2	1.00E-05
		B		---	---	49530.2					
2F	Y2	T	5249.1	---	---	-54864.3	1.00E-05	4729.3	6.32E-02	7648.7	1.00E-05
		B		---	---	54864.3					
1F	Y2	T	6336.0	---	---	-60298.5	1.00E-05	5011.4	5.23E-02	7286.0	1.00E-05
		B		---	---	60298.5					

==========

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1076.4	---	---	-34099.4	1.00E-05	2929.9	8.63E-02	6042.4	1.00E-05

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Y方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	B		---	---	34099.4					
5F	Y2	T	2094.3	---	---	-39188.9	1.00E-05	3268.5	7.88E-02	6129.2	1.00E-05
		B		---	---	39188.9					
4F	Y2	T	3121.8	---	---	-44326.5	1.00E-05	3989.8	7.19E-02	7064.7	1.00E-05
		B		---	---	44326.5					
3F	Y2	T	4157.9	---	---	-49408.2	1.00E-05	4426.2	6.83E-02	7556.8	1.00E-05
		B		---	---	49408.2					
2F	Y2	T	5216.5	---	---	-54701.2	1.00E-05	4719.9	6.34E-02	7645.7	1.00E-05
		B		---	---	54701.2					
1F	Y2	T	6291.7	---	---	-60077.3	1.00E-05	5000.6	5.24E-02	7274.6	1.00E-05
		B		---	---	60077.3					

==========

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Y方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Y方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1076.4	---	---	-34099.3	1.00E-05	2929.9	8.63E-02	6042.4	1.00E-05
		B		---	---	34099.3					
5F	Y2	T	2094.3	---	---	-39188.9	1.00E-05	3268.5	7.88E-02	6129.2	1.00E-05
		B		---	---	39188.9					
4F	Y2	T	3121.8	---	---	-44326.6	1.00E-05	3989.8	7.19E-02	7064.7	1.00E-05
		B		---	---	44326.6					
3F	Y2	T	4157.9	---	---	-49408.2	1.00E-05	4426.2	6.83E-02	7556.8	1.00E-05
		B		---	---	49408.2					
2F	Y2	T	5216.5	---	---	-54701.1	1.00E-05	4719.9	6.34E-02	7645.7	1.00E-05
		B		---	---	54701.1					
1F	Y2	T	6291.7	---	---	-60077.2	1.00E-05	5000.6	5.24E-02	7274.6	1.00E-05
		B		---	---	60077.2					

==========

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Y方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Y方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1085.4	---	---	-34144.7	1.00E-05	2933.9	8.62E-02	6043.4	1.00E-05
		B		---	---	34144.7					
5F	Y2	T	2105.5	---	---	-39244.8	1.00E-05	3273.6	7.87E-02	6130.5	1.00E-05
		B		---	---	39244.8					
4F	Y2	T	3138.4	---	---	-44409.8	1.00E-05	3996.6	7.18E-02	7066.6	1.00E-05
		B		---	---	44409.8					
3F	Y2	T	4182.3	---	---	-49530.1	1.00E-05	4434.3	6.81E-02	7559.2	1.00E-05
		B		---	---	49530.1					
2F	Y2	T	5249.1	---	---	-54864.3	1.00E-05	4729.3	6.32E-02	7648.7	1.00E-05
		B		---	---	54864.3					
1F	Y2	T	6336.0	---	---	-60298.5	1.00E-05	5011.4	5.23E-02	7286.0	1.00E-05

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y2	B		---	---	60298.5					

==========

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	69.4	5.71E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	6.45E-02	312.1					
	Y3	LRU	69.4	6.75E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	7.82E-02	312.1					

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 正加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	624.2	---	---	-21785.8	1.00E-05	1805.9	8.57E-02	3714.4	1.00E-05
		B		---	---	21785.8					
5F	Y2	T	1232.2	---	---	-24826.0	1.00E-05	1947.8	8.05E-02	3747.1	1.00E-05
		B		---	---	24826.0					
4F	Y2	T	1842.3	---	---	-27876.4	1.00E-05	2341.9	7.46E-02	4291.8	1.00E-05
		B		---	---	27876.4					
3F	Y2	T	2450.4	---	---	-30916.8	1.00E-05	2470.6	7.07E-02	4324.7	1.00E-05
		B		---	---	30916.8					
2F	Y2	T	3065.4	---	---	-33991.8	1.00E-05	2594.2	6.48E-02	4257.0	1.00E-05
		B		---	---	33991.8					
1F	Y2	T	3693.2	---	---	-37130.8	1.00E-05	2714.9	5.44E-02	4015.9	1.00E-05
		B		---	---	37130.8					

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	69.4	5.71E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	6.45E-02	312.1					
	Y3	LRU	69.4	6.75E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	7.82E-02	312.1					

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	600.1	---	---	-21665.2	1.00E-05	1805.9	9.23E-02	4079.6	1.00E-05
		B		---	---	-35177.5					
5F	Y2	T	1183.4	---	---	38094.1	1.00E-05	1947.8	8.76E-02	4112.8	1.00E-05
		B		---	---	-38094.1					
4F	Y2	T	1767.1	---	---	41012.8	1.00E-05	2341.9	8.22E-02	4727.7	1.00E-05
		B		---	---	-41012.8					
3F	Y2	T	2356.4	---	---	65992.7	1.00E-05	2470.6	8.74E-02	5364.2	1.00E-05
		B		---	---	-65992.7					
2F	Y2	T	2944.4	---	---	68932.7	1.00E-05	2594.2	8.44E-02	5397.8	1.00E-05
		B		---	---	-68932.7					
1F	Y2	T	3558.1	---	---	72001.3	1.00E-05	2714.9	7.70E-02	5125.0	1.00E-05
		B		---	---	-72001.3					

==========

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1106.8	---	---	-34251.6	1.00E-05	2933.9	9.03E-02	6397.3	1.00E-05
		B		---	---	-50625.8					
5F	Y2	T	2147.5	---	---	55829.4	1.00E-05	3273.6	8.32E-02	6484.9	1.00E-05
		B		---	---	-55829.4					
4F	Y2	T	3203.5	---	---	61109.0	1.00E-05	3996.6	7.67E-02	7490.4	1.00E-05
		B		---	---	-61109.0					
3F	Y2	T	4261.4	---	---	98544.3	1.00E-05	4434.3	8.48E-02	9307.0	1.00E-05
		B		---	---	-98544.3					
2F	Y2	T	5350.1	---	---	103171.7	1.00E-05	4729.3	8.08E-02	9398.3	1.00E-05
		B		---	---	-103171.7					
1F	Y2	T	6436.0	---	---	107613.7	1.00E-05	5011.4	7.61E-02	9381.8	1.00E-05
		B		---	---	-107613.7					

==========

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1079.1	---	---	-34113.0	1.00E-05	2929.9	9.04E-02	6396.4	1.00E-05
		B		---	---	-50487.2					
5F	Y2	T	2101.0	---	---	55597.0	1.00E-05	3268.5	8.33E-02	6483.5	1.00E-05
		B		---	---	-55597.0					
4F	Y2	T	3132.0	---	---	60751.6	1.00E-05	3989.8	7.68E-02	7488.5	1.00E-05
		B		---	---	-60751.6					
3F	Y2	T	4172.8	---	---	98161.3	1.00E-05	4426.2	8.49E-02	9304.6	1.00E-05
		B		---	---	-98161.3					
2F	Y2	T	5236.8	---	---	102708.1	1.00E-05	4719.9	8.09E-02	9395.3	1.00E-05
		B		---	---	-102708.1					
1F	Y2	T	6316.4	---	---	107124.5	1.00E-05	5000.6	7.63E-02	9376.9	1.00E-05
		B		---	---	-107124.5					

==========

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1079.1	---	---	-34113.0	1.00E-05	2929.9	9.04E-02	6396.4	1.00E-05
		B		---	---	-50487.2					
5F	Y2	T	2101.0	---	---	55597.0	1.00E-05	3268.5	8.33E-02	6483.5	1.00E-05
		B		---	---	-55597.0					
4F	Y2	T	3132.0	---	---	60751.6	1.00E-05	3989.8	7.68E-02	7488.5	1.00E-05
		B		---	---	-60751.6					
3F	Y2	T	4172.8	---	---	98161.3	1.00E-05	4426.2	8.49E-02	9304.6	1.00E-05
		B		---	---	-98161.3					
2F	Y2	T	5236.8	---	---	102708.2	1.00E-05	4719.9	8.09E-02	9395.3	1.00E-05
		B		---	---	-102708.2					

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y2	T	6316.4	---	---	107124.5	1.00E-05	5000.6	7.63E-02	9376.9	1.00E-05
		B		---	---	-107124.5					

==========

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	71.1	5.41E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	6.67E-02	312.1					
	Y3	LRU	71.1	5.93E-02	399.2	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.8	7.58E-02	312.1					

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	1106.8	---	---	-34251.6	1.00E-05	2933.9	9.03E-02	6397.3	1.00E-05
		B		---	---	-50625.8					
5F	Y2	T	2147.5	---	---	55829.4	1.00E-05	3273.6	8.32E-02	6484.9	1.00E-05
		B		---	---	-55829.4					
4F	Y2	T	3203.4	---	---	61109.0	1.00E-05	3996.6	7.67E-02	7490.4	1.00E-05
		B		---	---	-61109.0					
3F	Y2	T	4261.4	---	---	98544.4	1.00E-05	4434.3	8.48E-02	9307.0	1.00E-05
		B		---	---	-98544.4					
2F	Y2	T	5350.1	---	---	103171.7	1.00E-05	4729.3	8.08E-02	9398.3	1.00E-05
		B		---	---	-103171.7					
1F	Y2	T	6436.0	---	---	107613.8	1.00E-05	5011.4	7.61E-02	9381.8	1.00E-05
		B		---	---	-107613.8					

==========

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

層名	軸名	位置	曲げ				せん断			
			Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
1F	Y1	LRU	69.4	5.71E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	6.45E-02	312.1					
	Y3	LRU	69.4	6.75E-02	355.7	1.00E-05	283.2	1.00E+00	668.0	1.00E-05
		LRD	68.3	7.82E-02	312.1					

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局強度 （ Ｙ方向 負加力 ）

階名	軸名	位置	軸	曲げ				せん断			
			Nu	Mcr	αcrm	Mu	βm	Qcr	αcrs	Qsu	βs
6F	Y2	T	600.1	---	---	-21665.2	1.00E-05	1805.9	9.23E-02	4079.6	1.00E-05
		B		---	---	-35177.5					
5F	Y2	T	1183.4	---	---	38094.1	1.00E-05	1947.8	8.76E-02	4112.8	1.00E-05
		B		---	---	-38094.1					
4F	Y2	T	1767.1	---	---	41012.8	1.00E-05	2341.9	8.22E-02	4727.7	1.00E-05
		B		---	---	-41012.8					
3F	Y2	T	2356.4	---	---	65992.7	1.00E-05	2470.6	8.74E-02	5364.2	1.00E-05
		B		---	---	-65992.7					
2F	Y2	T	2944.4	---	---	68932.7	1.00E-05	2594.2	8.44E-02	5397.8	1.00E-05
		B		---	---	-68932.7					
1F	Y2	T	3558.1	---	---	72001.3	1.00E-05	2714.9	7.70E-02	5125.0	1.00E-05
		B		---	---	-72001.3					

U-4.3.3　水平バネ強度表（保有耐力時）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

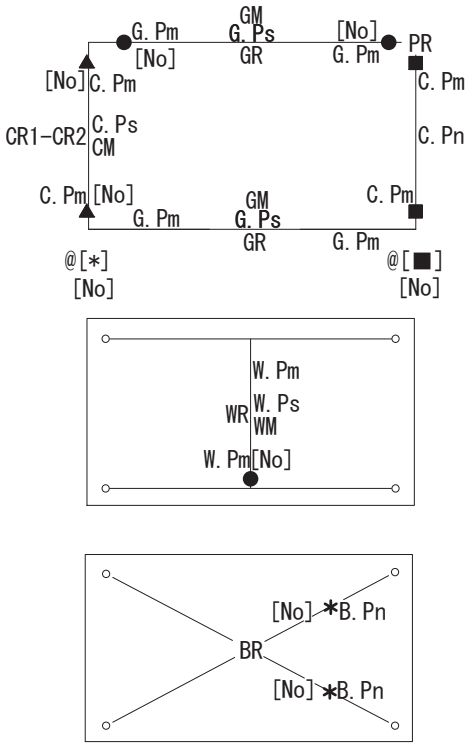

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、＊：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

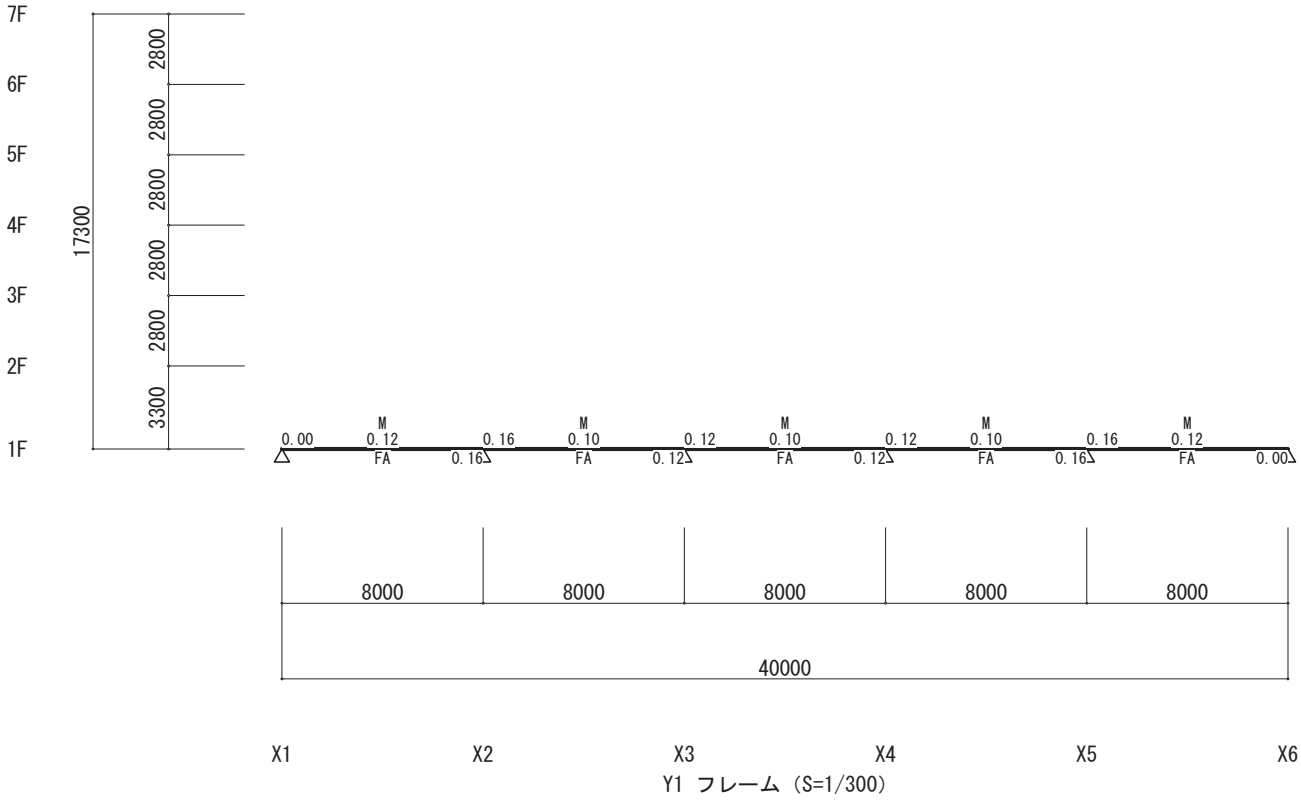

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

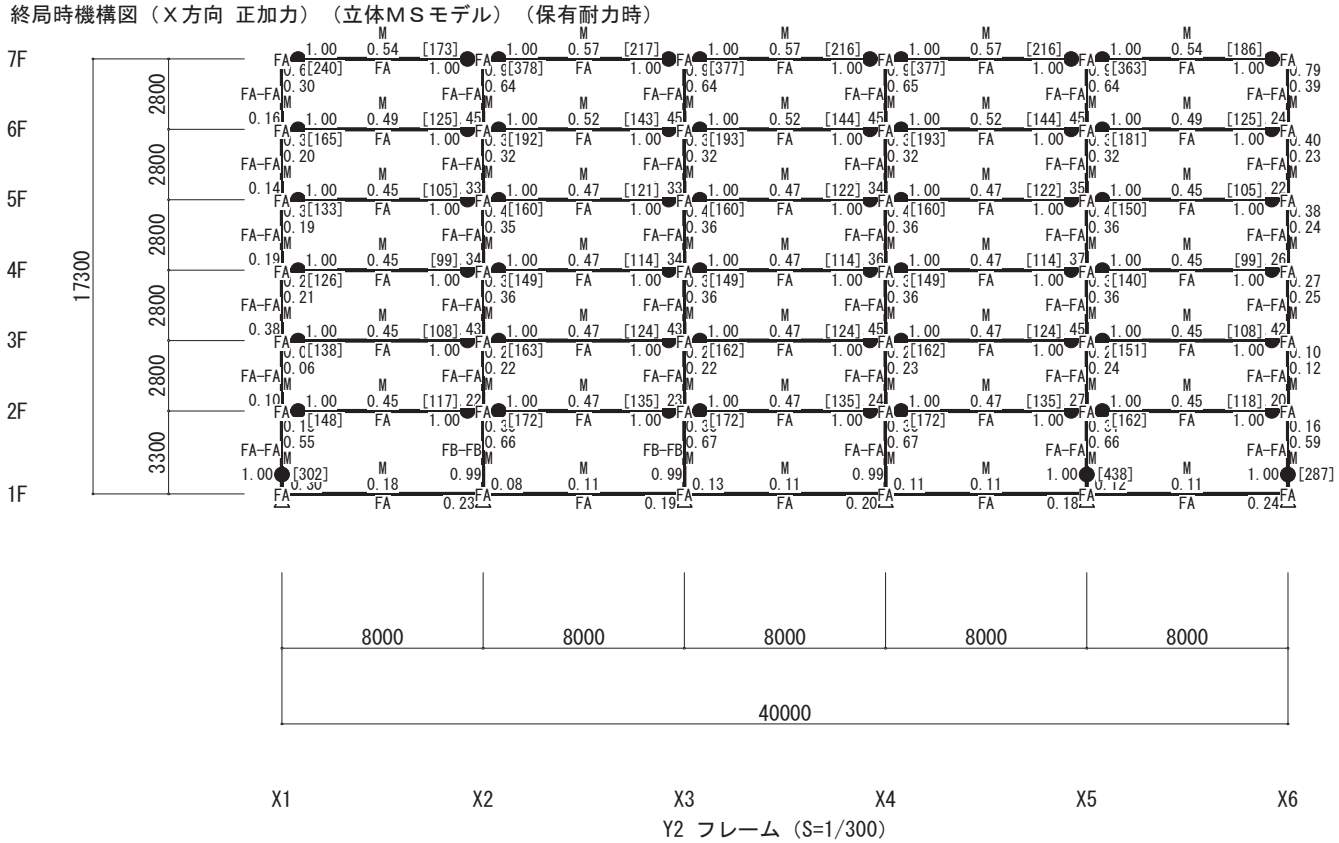

Y2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

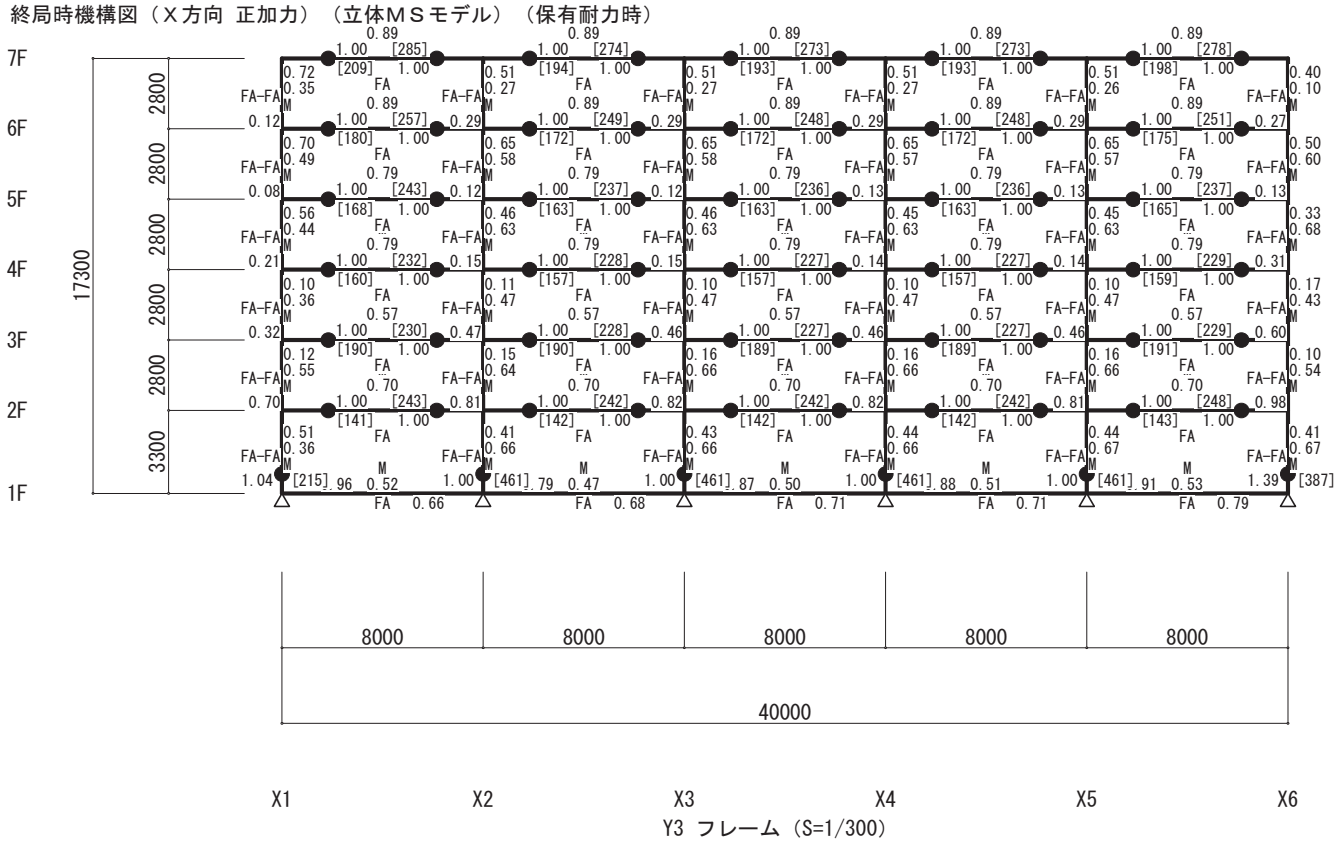

Y3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

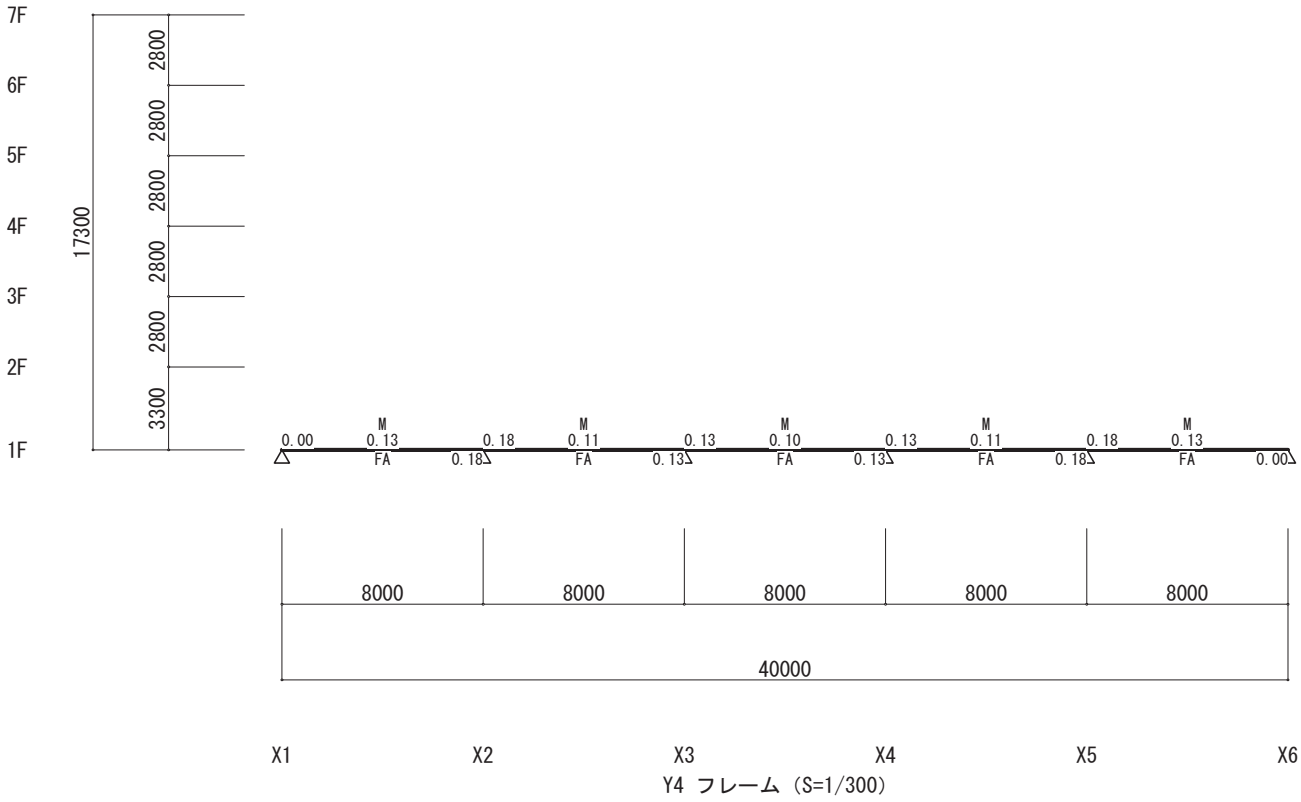

Y4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

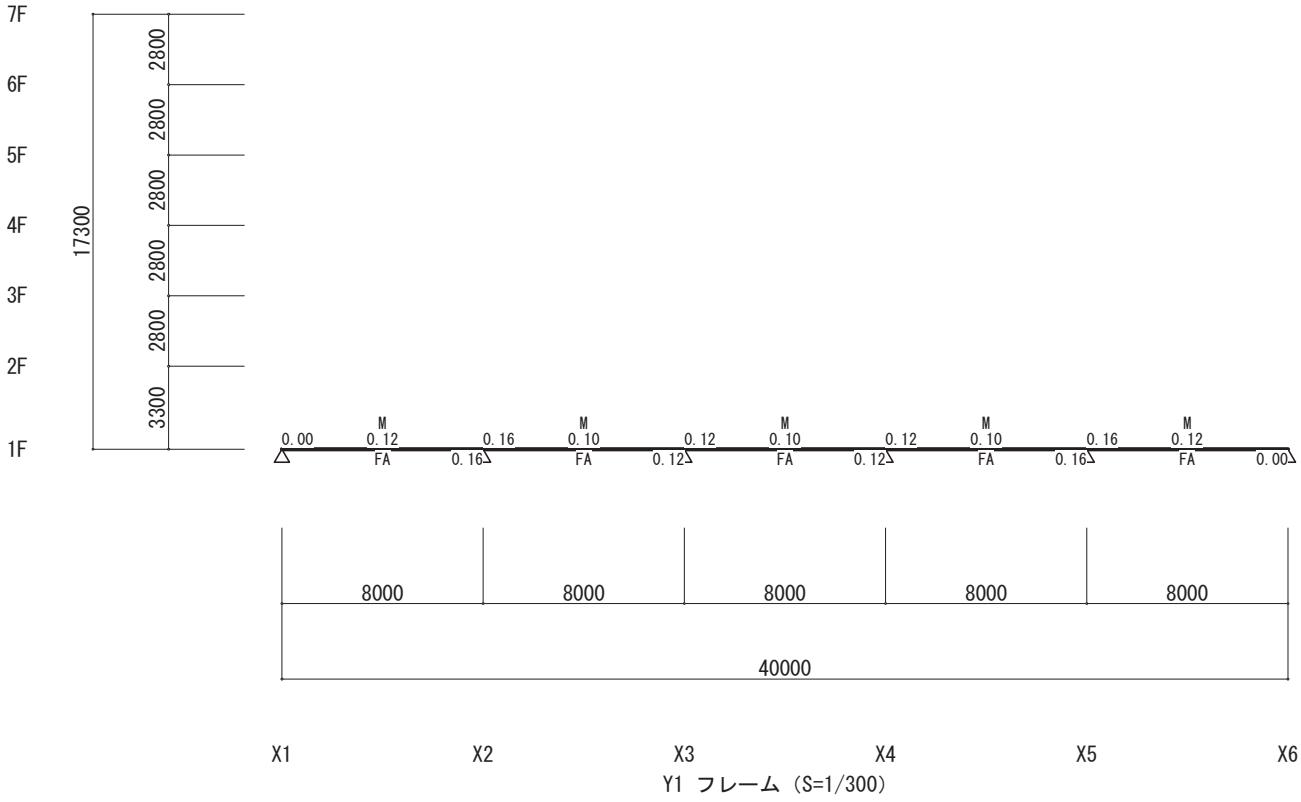

Y1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

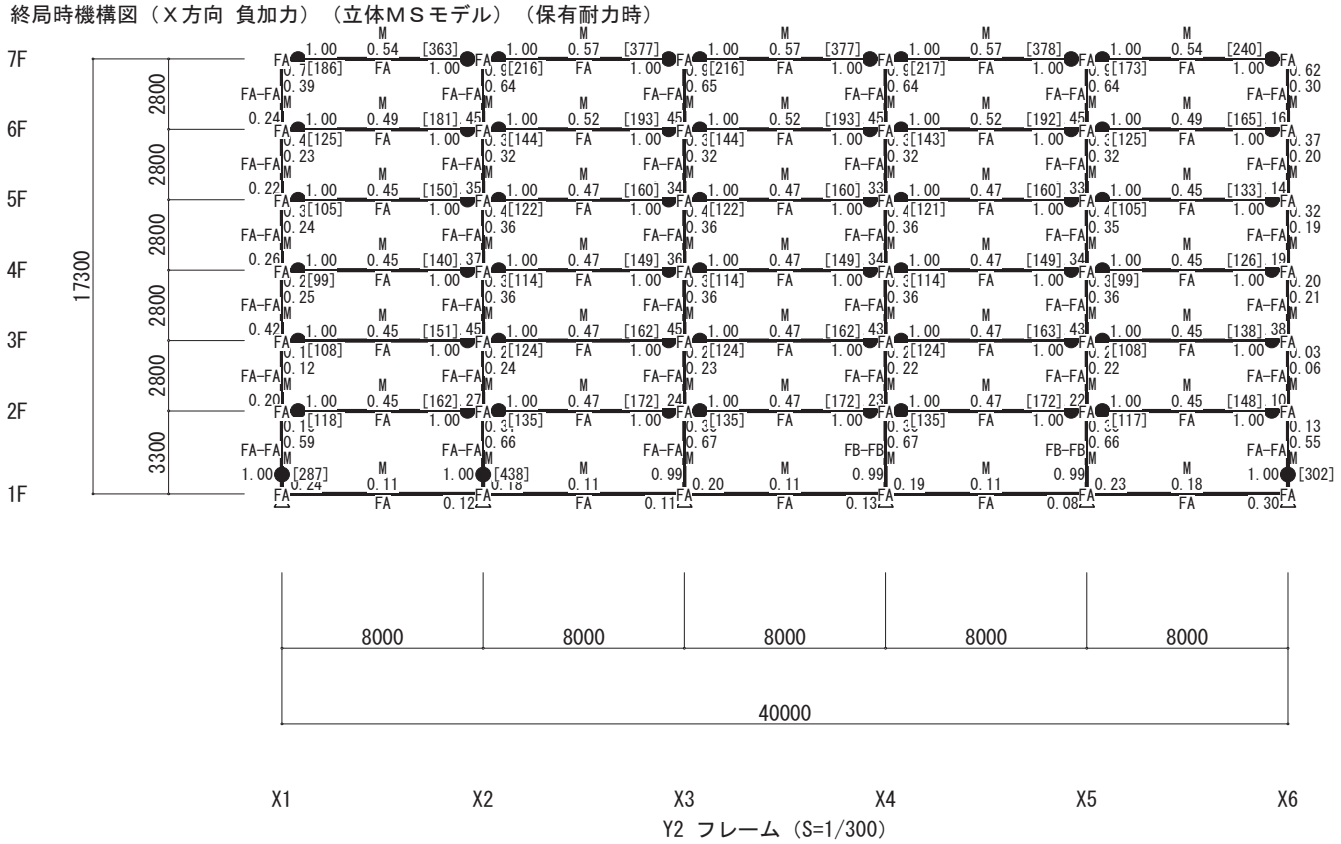

Y2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

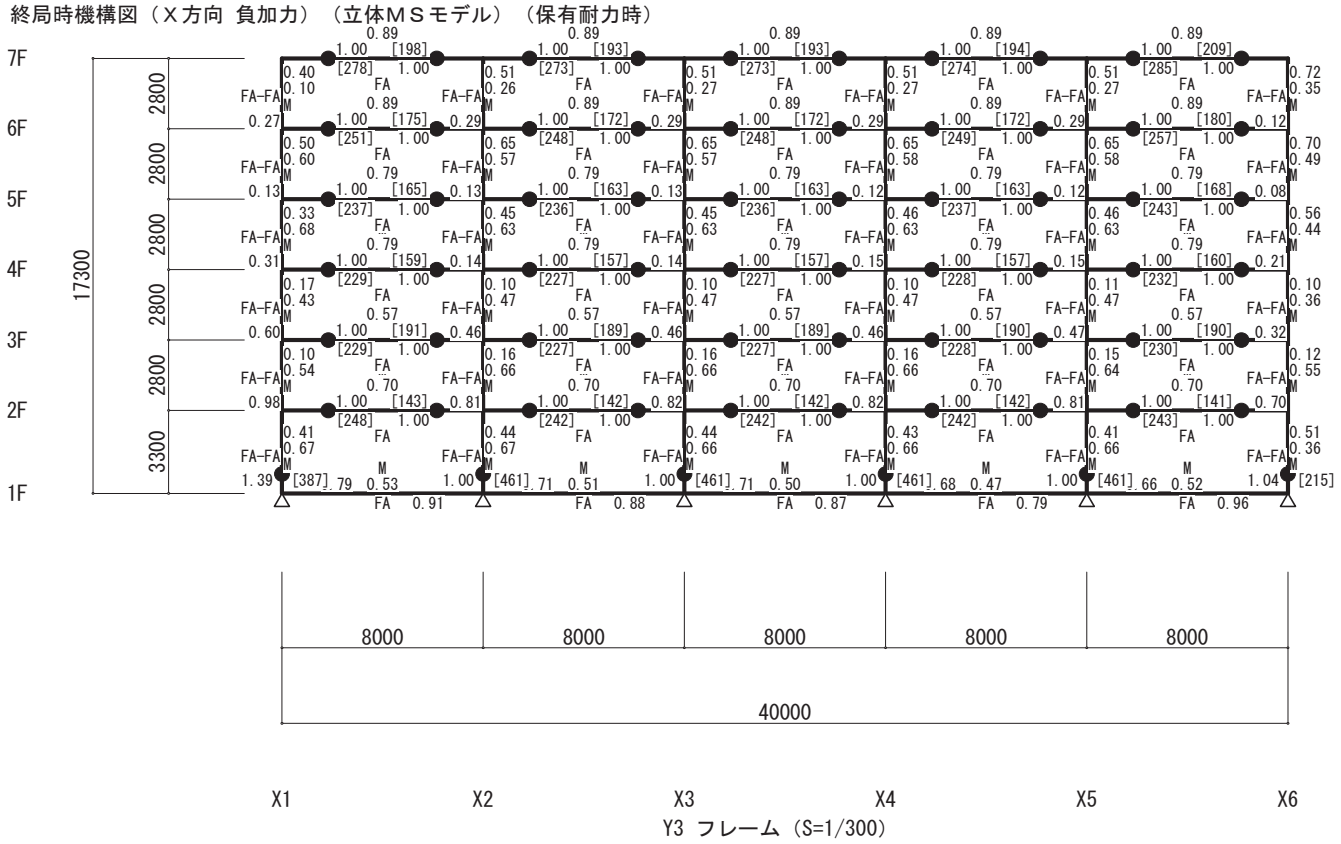

Y3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

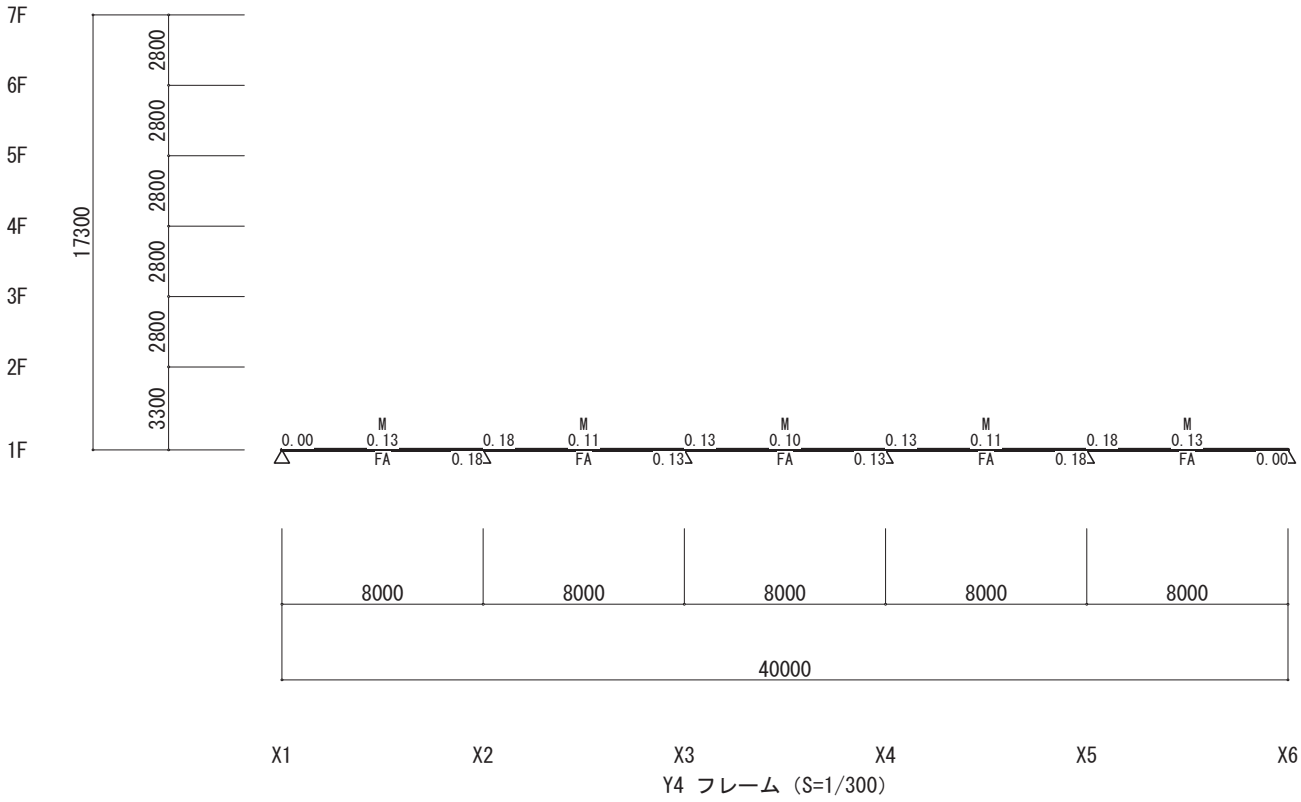

Y4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

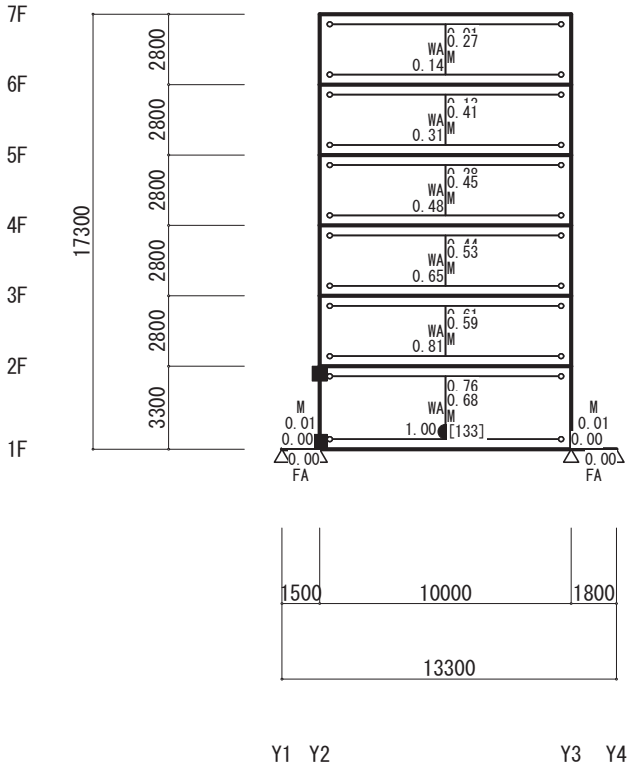

X1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

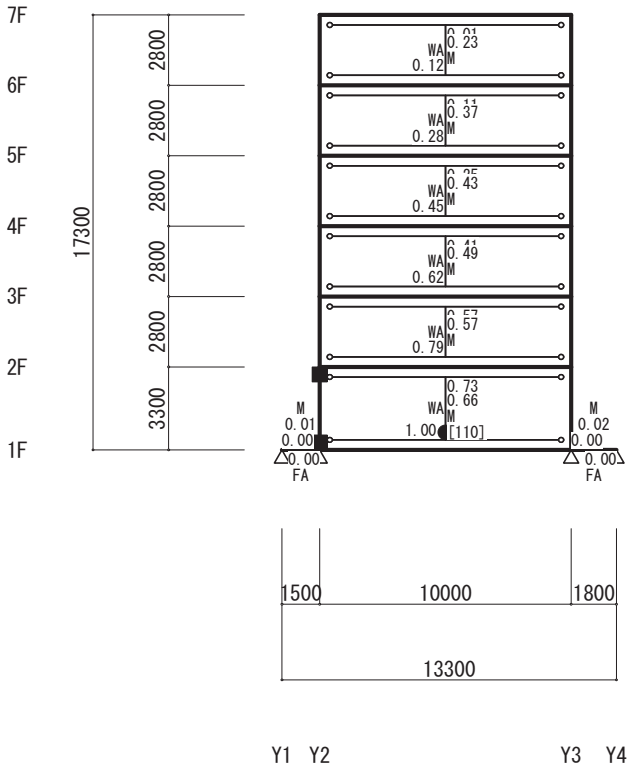

X2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

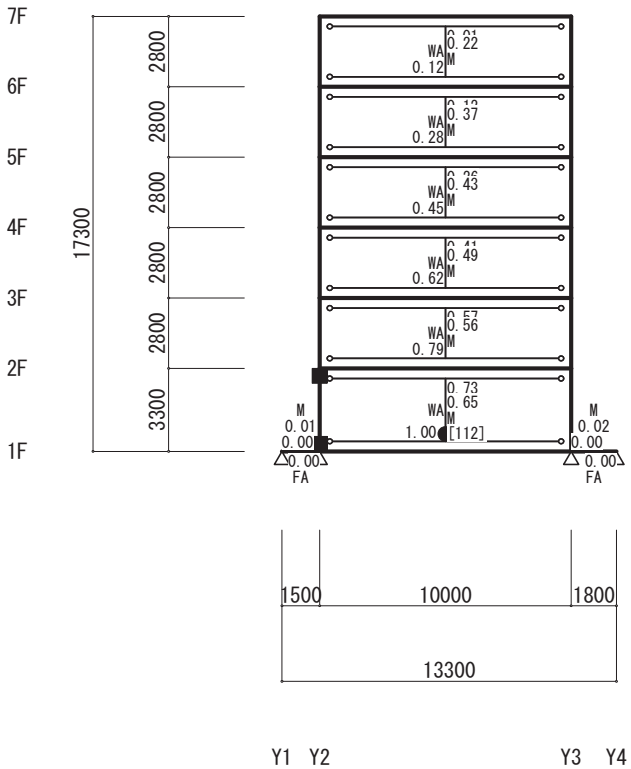

X3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

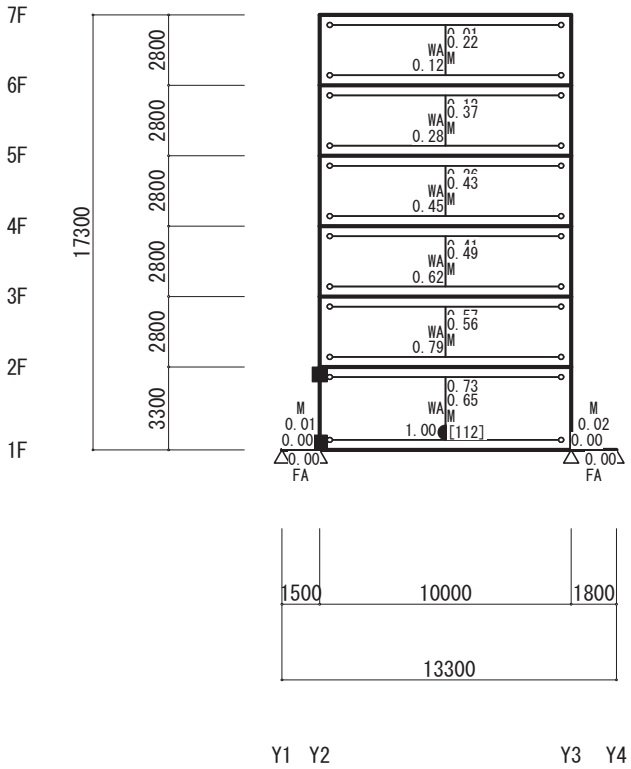

X4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

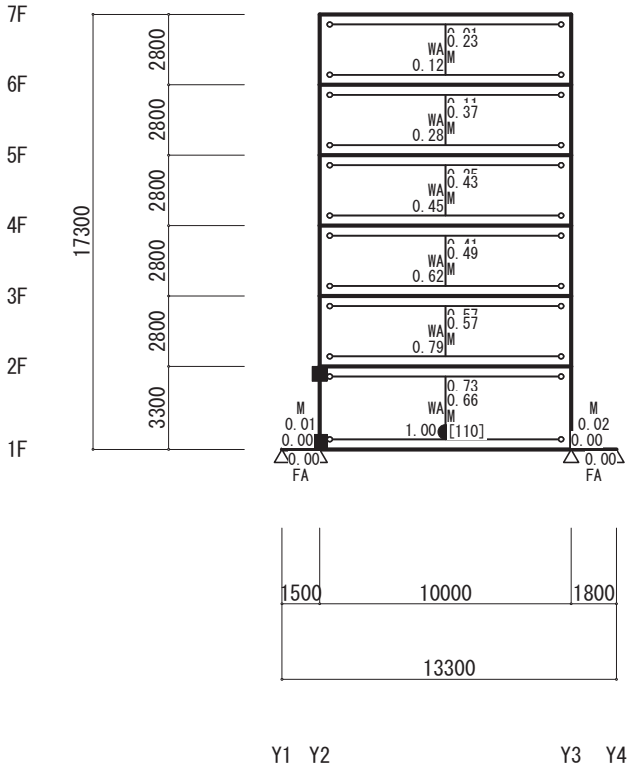

X5 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

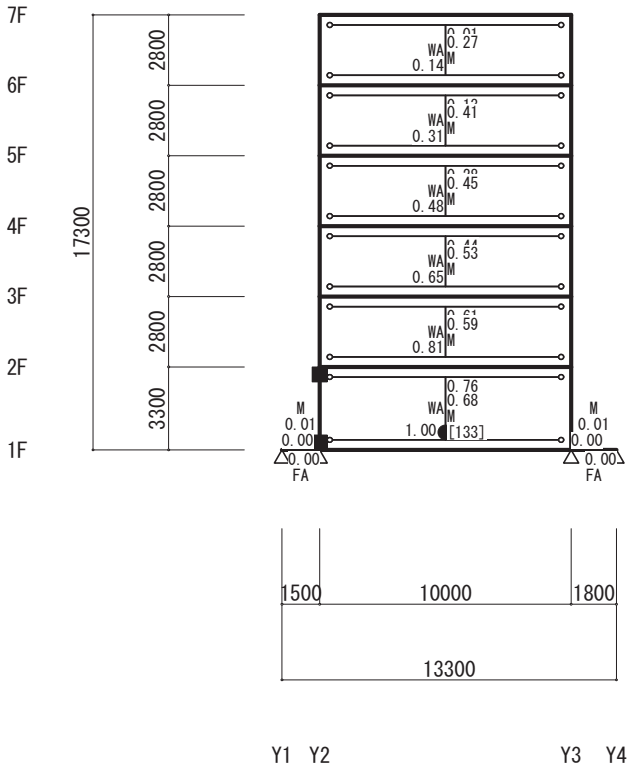

X6 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

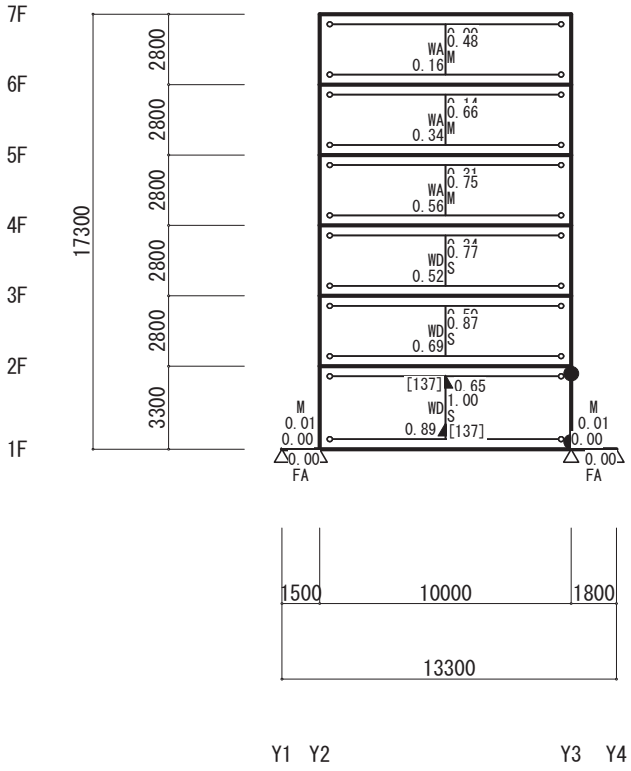

X1 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

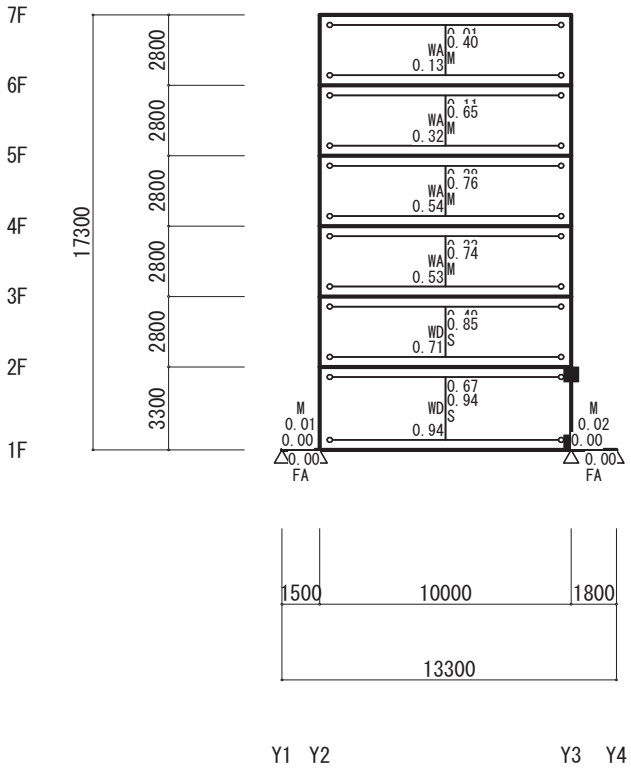

X2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

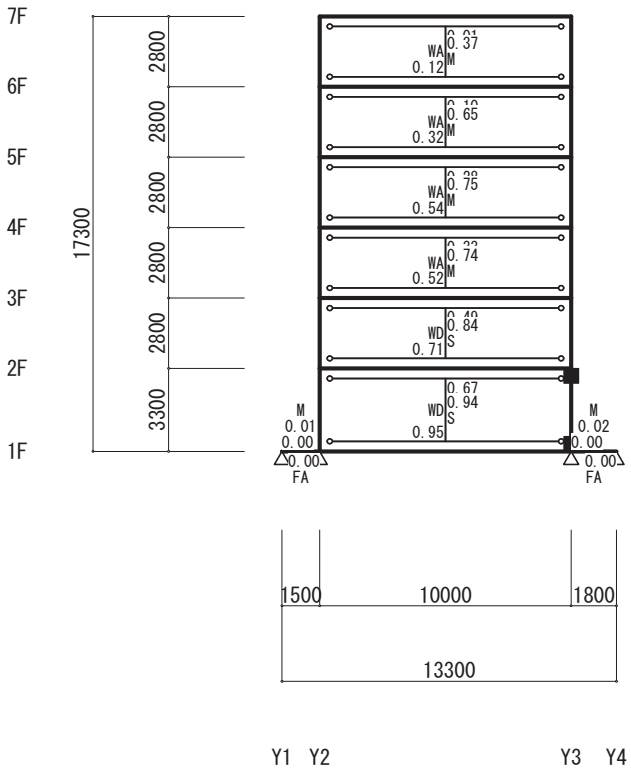

X3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

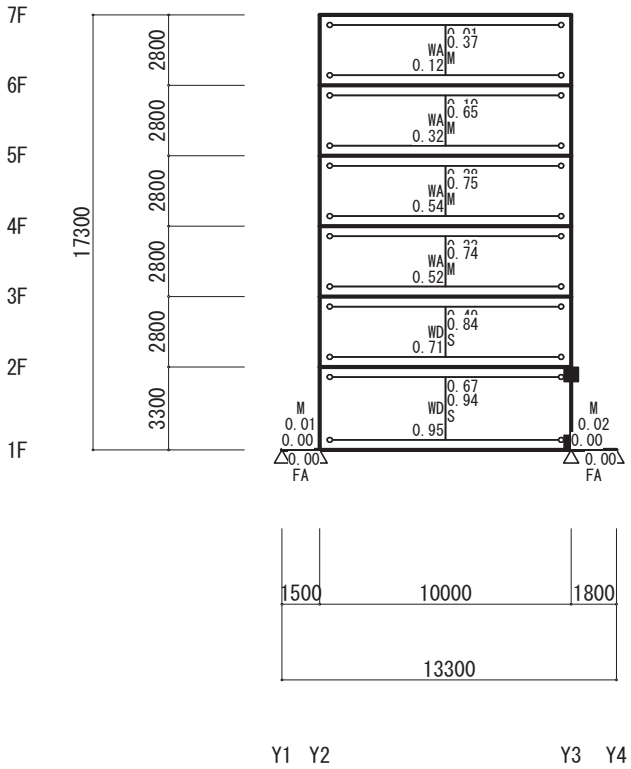

X4 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

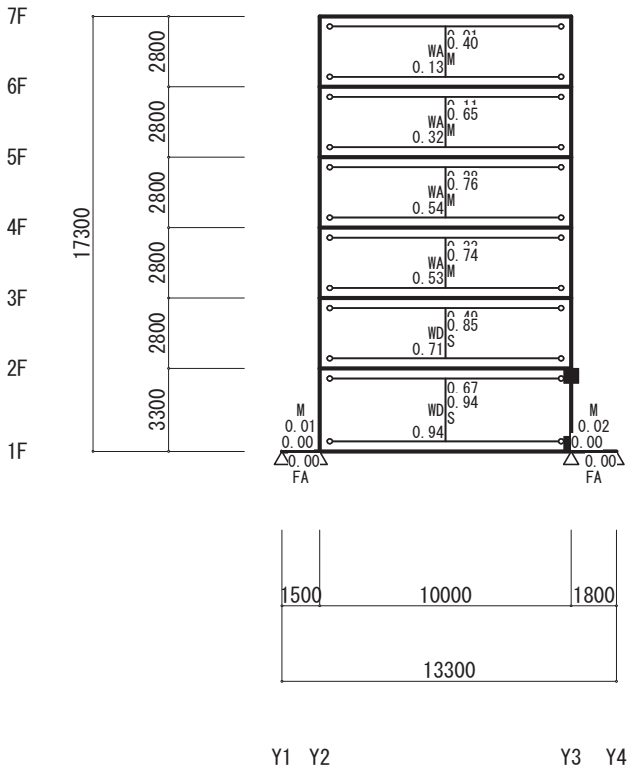

X5 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

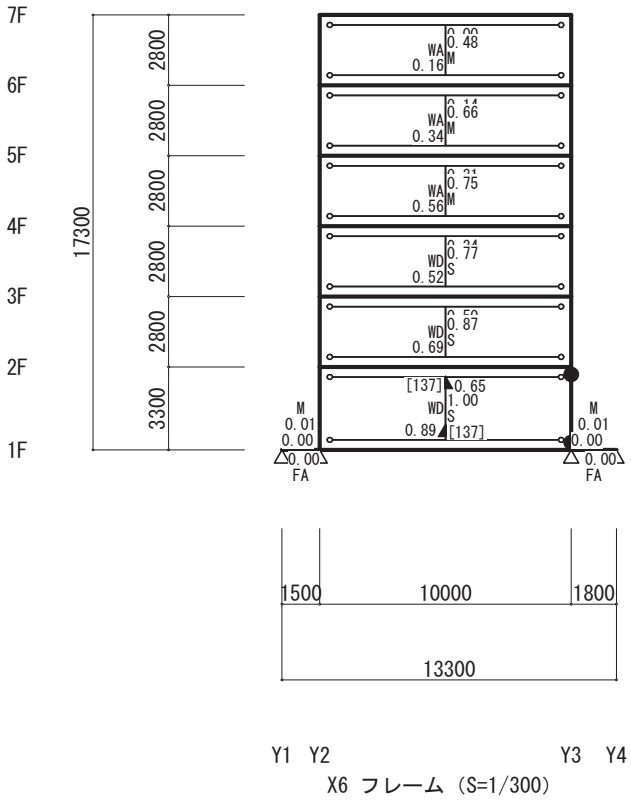

X6 フレーム（S=1/300）

U-4.5.2　終局時余裕率図（保有耐力時）

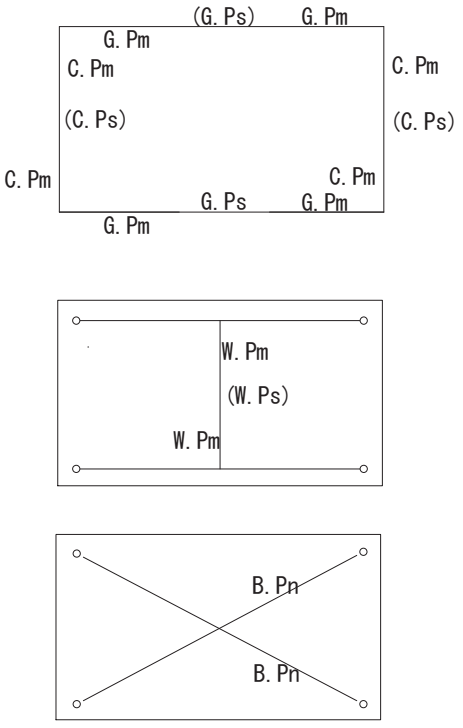

G.Pm	：はり曲げ余裕率	(Mu-ML)/ME
G.Ps	：はりせん断余裕率	(Qsu-QL)/QE
C.Pm	：柱曲げ余裕率	(Mu-ML)/ME
C.Ps	：柱せん断余裕率	(Qsu-QL)/QE
W.Pm	：壁曲げ余裕率	(Mu-ML)/ME
W.Ps	：壁せん断余裕率	(Qsu-QL)/QE
B.Pn	：ブレース余裕率	(Nu-NL)/NE

Mu	：危険断面位置曲げ耐力
ML	：危険断面位置長期曲げモーメント
ME	：地震力によって生じる危険断面位置曲げモーメント
Qsu	：せん断耐力
QL	：長期せん断力
QE	：地震力によって生じるせん断力
Nu	：軸耐力
NL	：長期軸力
NE	：地震力によって生じる軸力

T:引張、C:圧縮

※ 99.99と表示される場合には、99.99以上の数値を示します。

※ 長期応力が耐力を超えた場合には、
（耐力／長期考慮危険断面位置応力）の値となります。

※ 解析モデルが立体解析モデルの場合の柱曲げ余裕率C.Pmは、
以下の通り2軸を考慮した値となります。

$$C.Pm = \frac{\sqrt{\{(Mux-MLx)^2+(Muy-MLy)^2\}}}{\sqrt{(MEx^2+MEy^2)}}$$

終局時余裕率図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

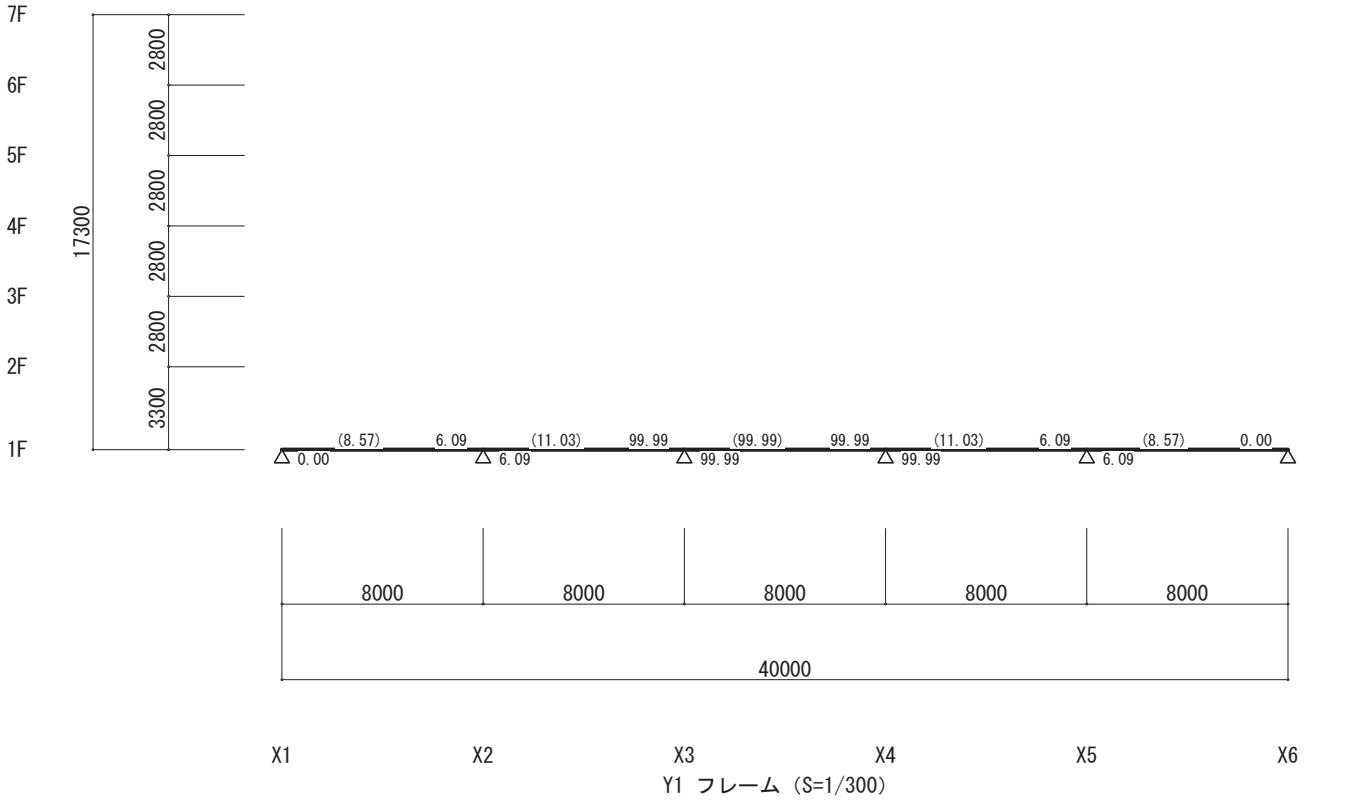

Y1 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

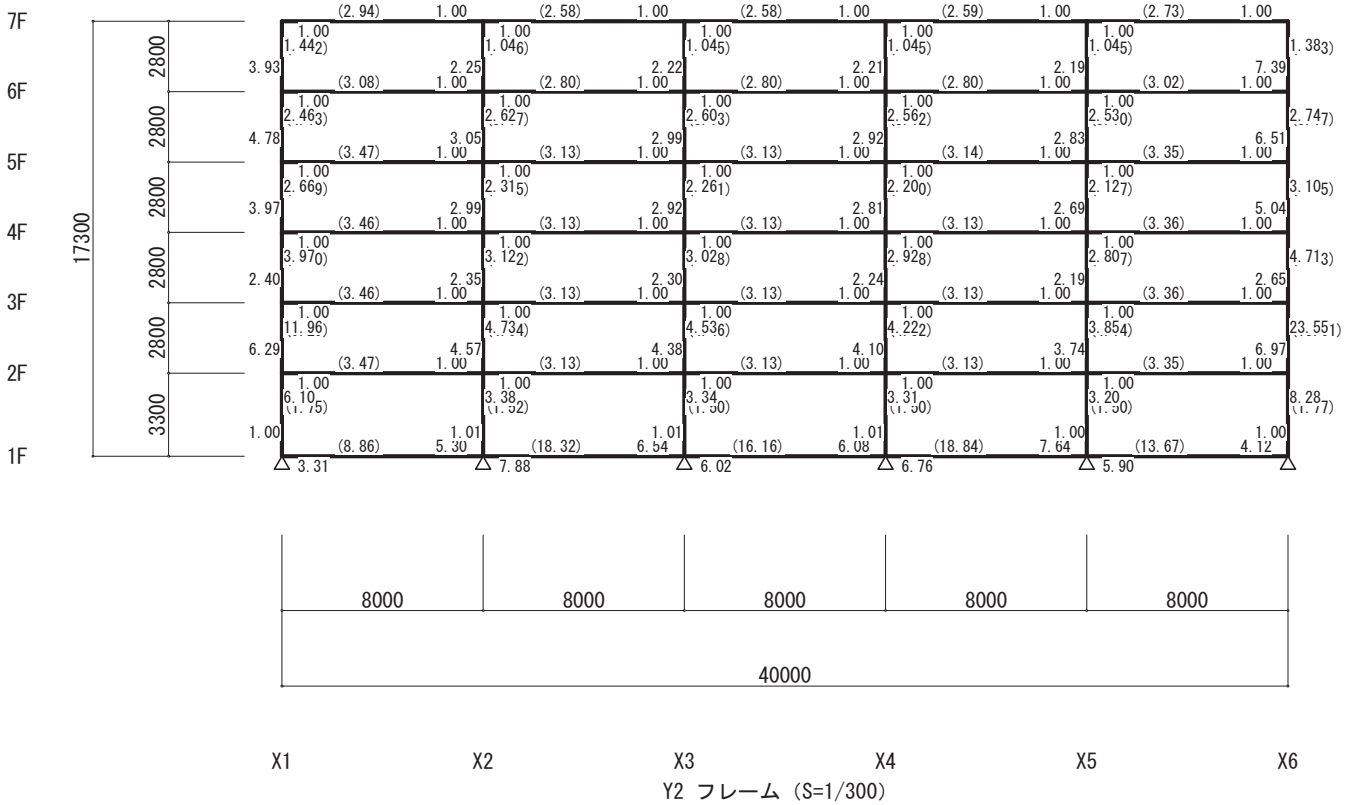

Y2 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

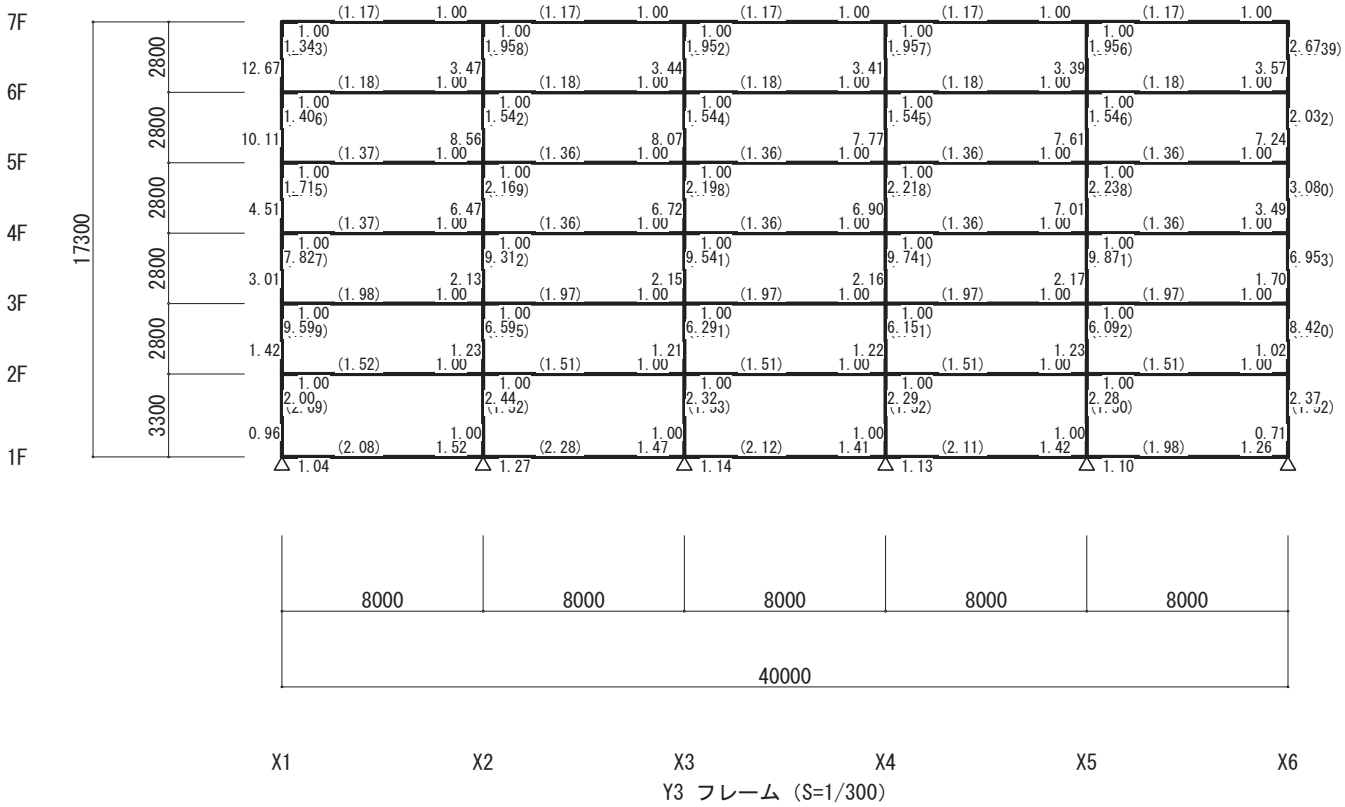

Y3 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

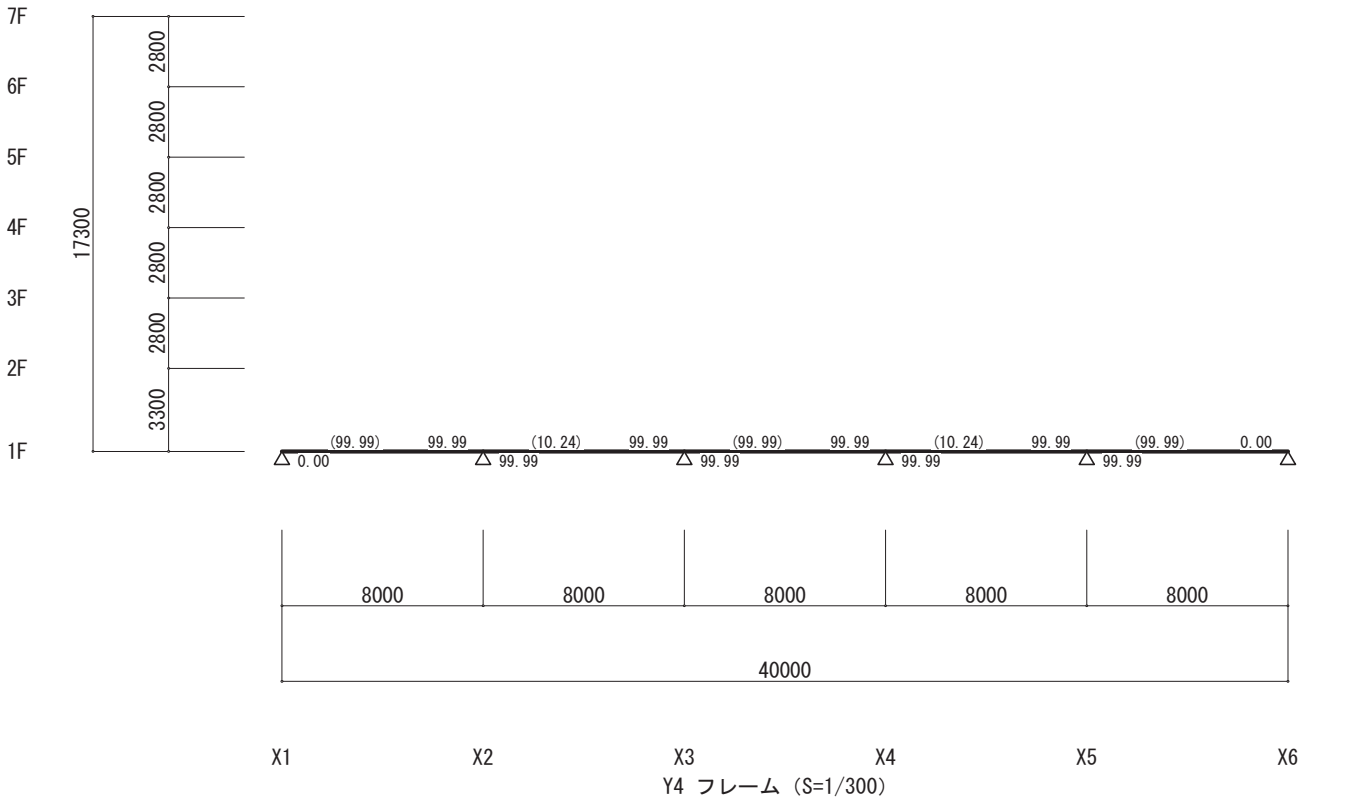

Y4 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

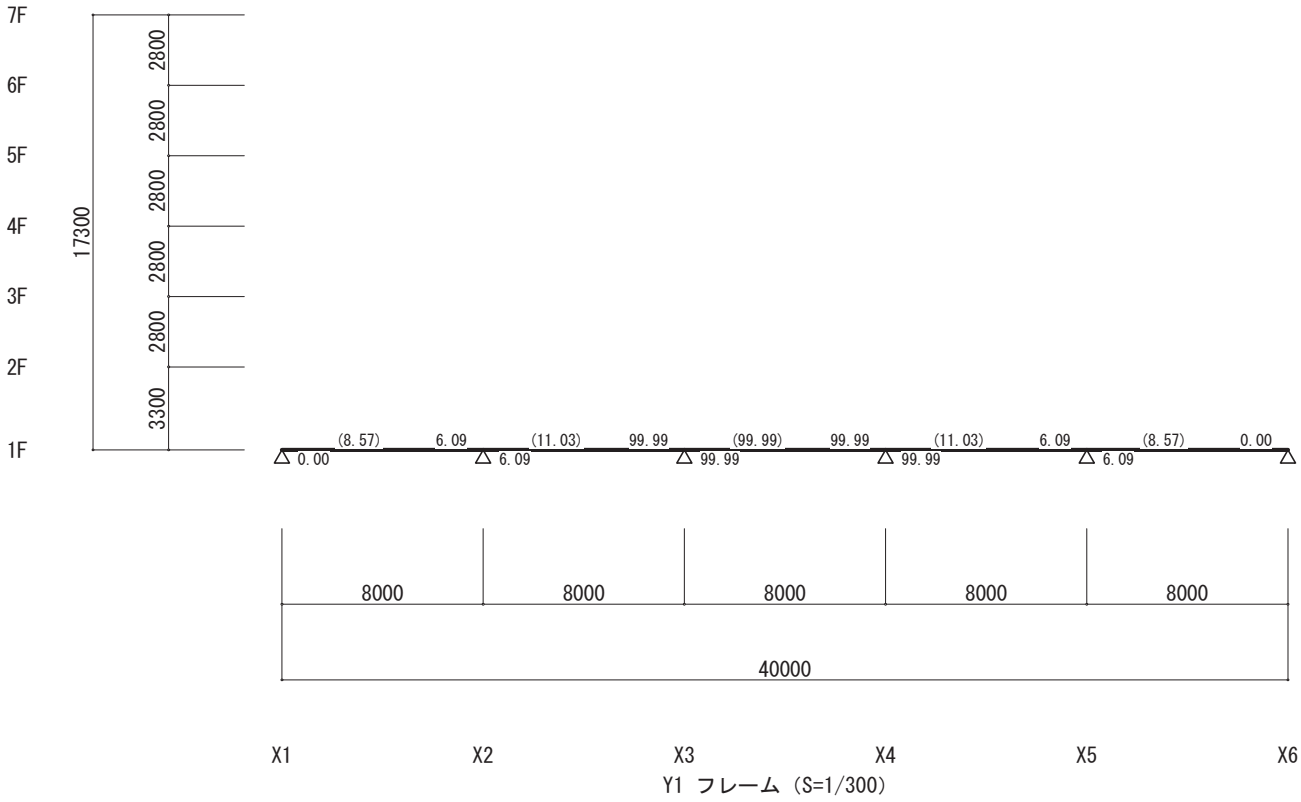

Y1 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

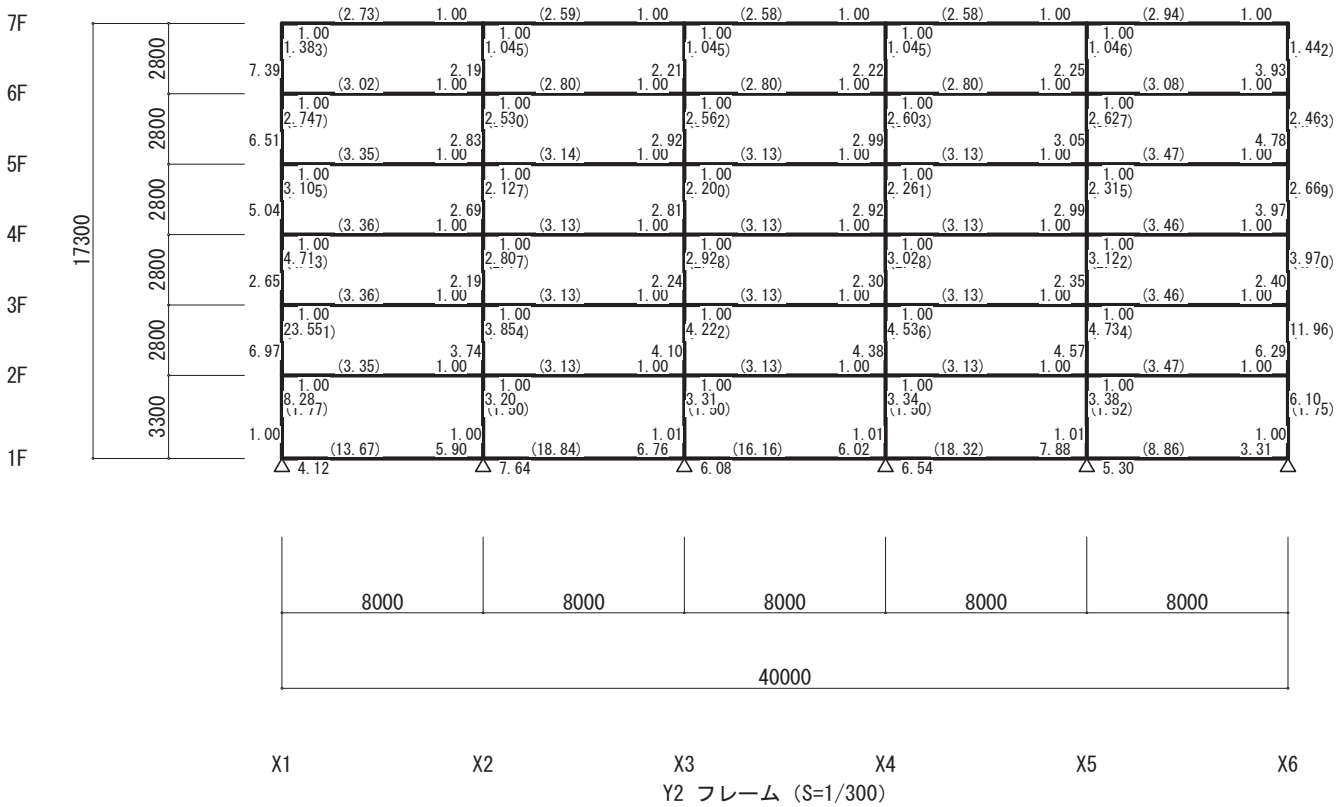

Y2 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

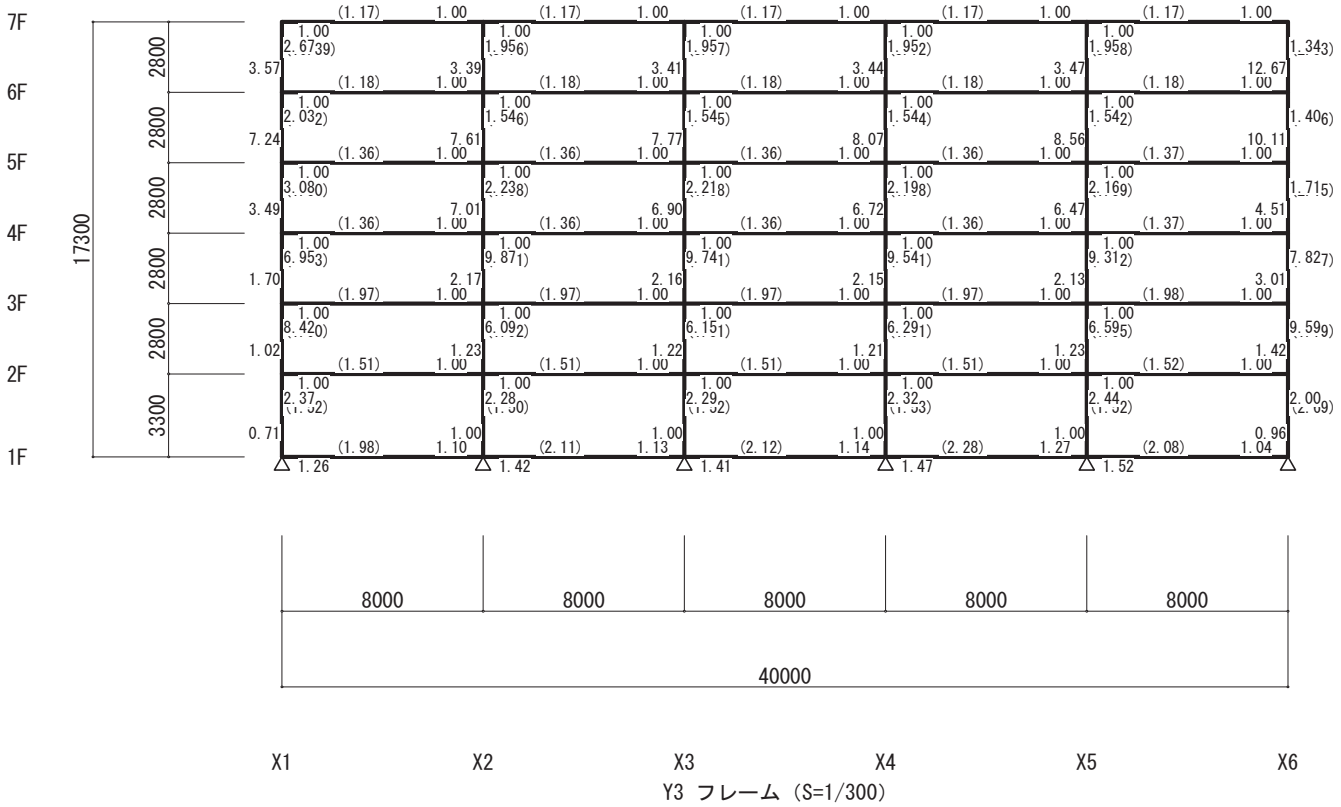

Y3 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

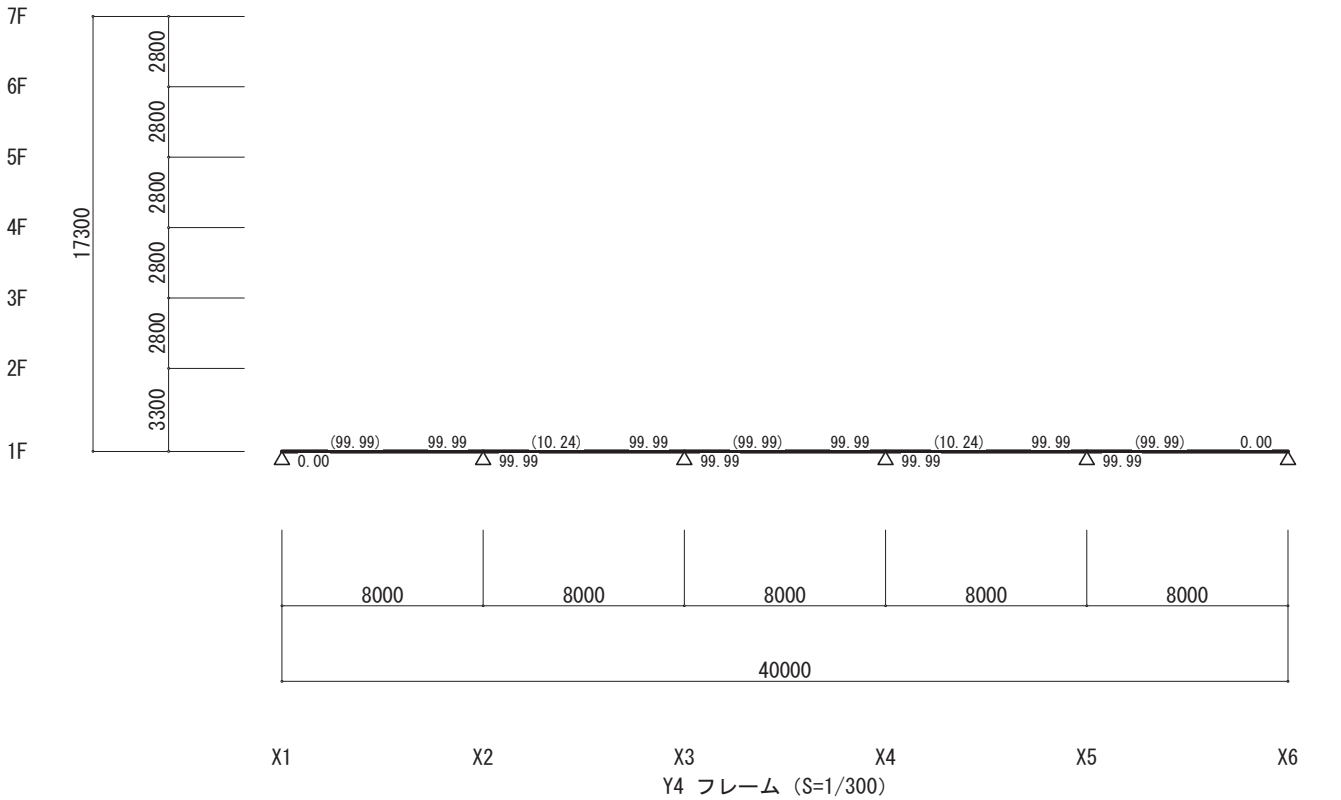

Y4 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

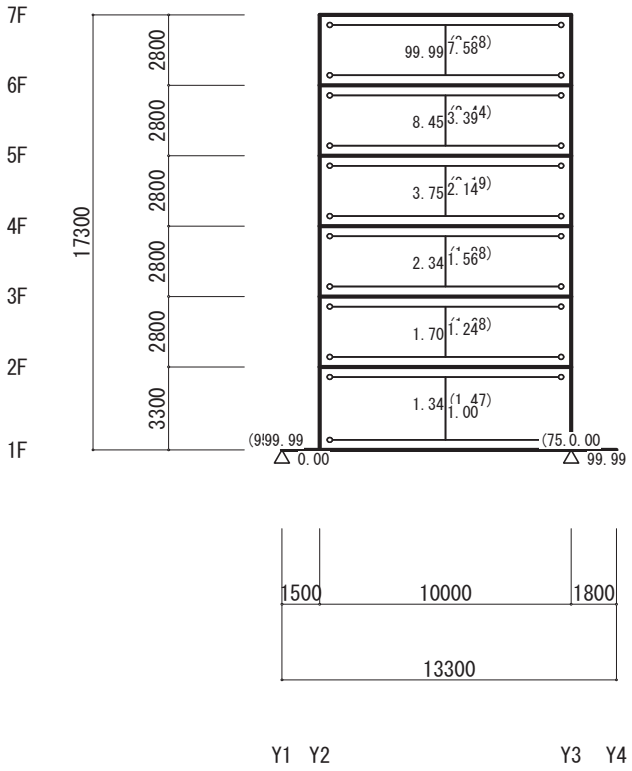

X1 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

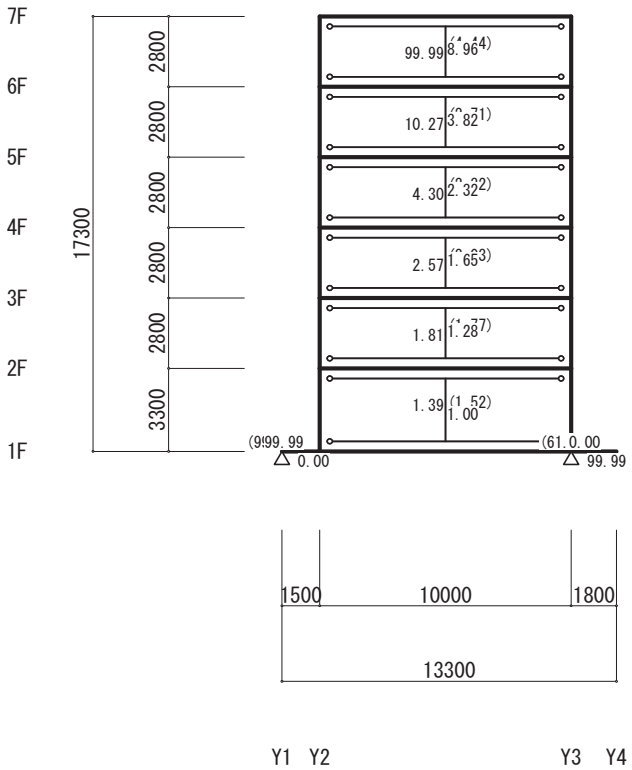

X2 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

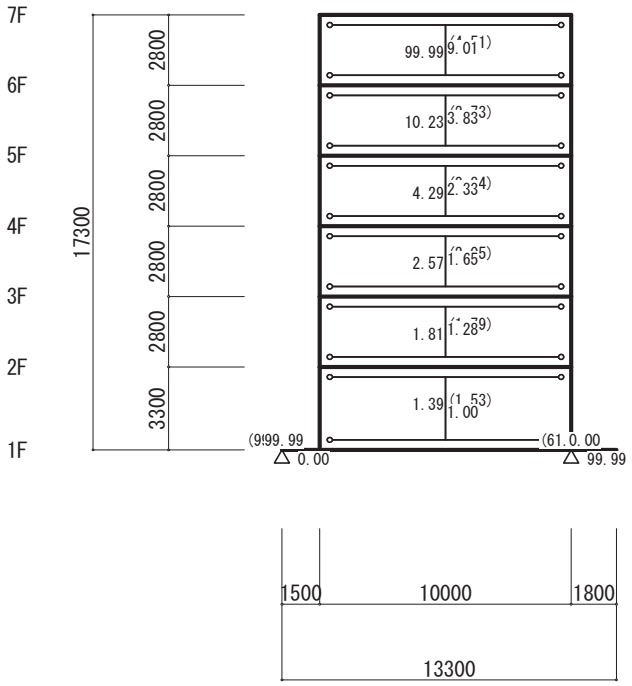

X3 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

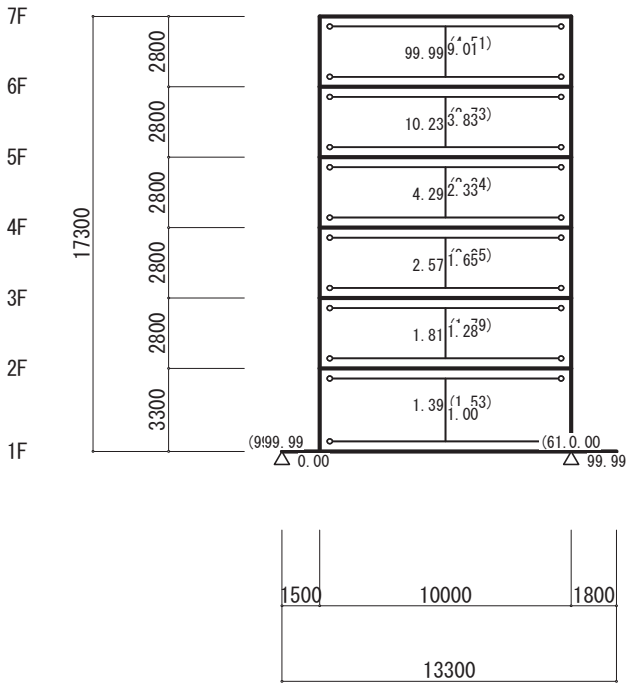

X4 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

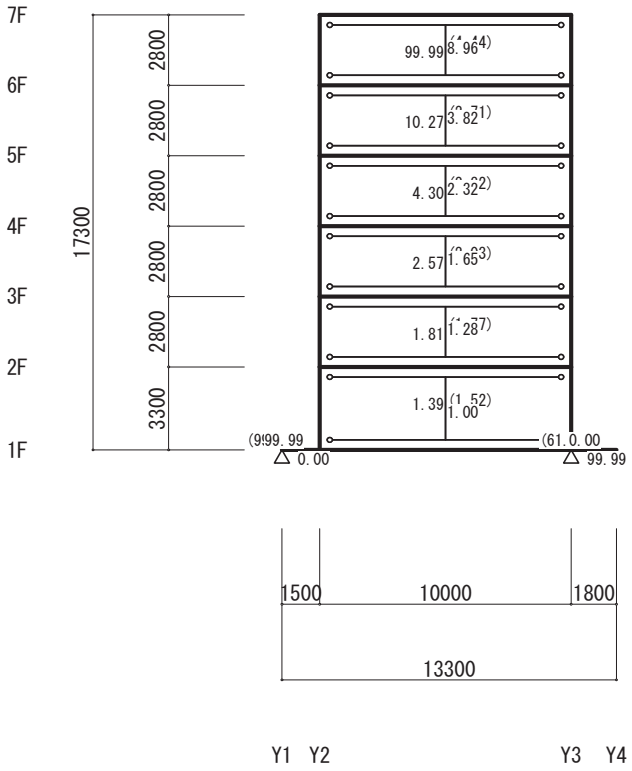

X5 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

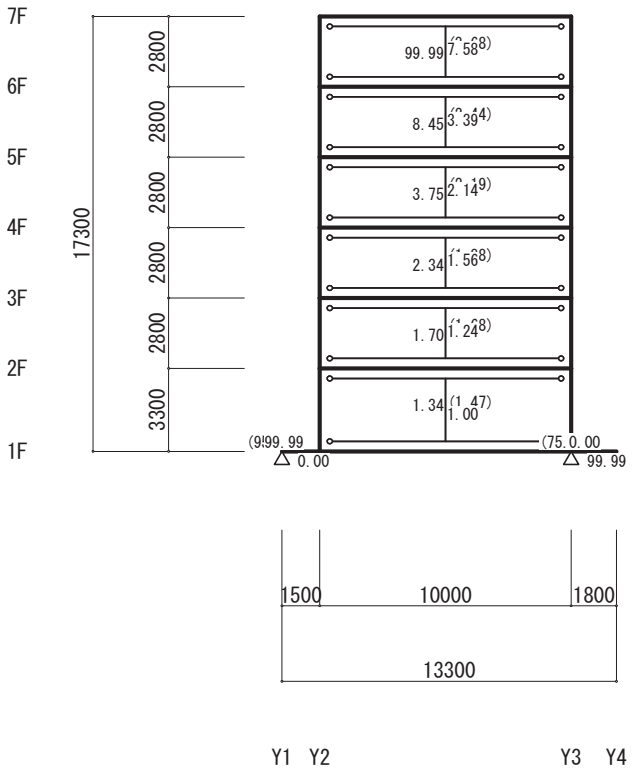

X6 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

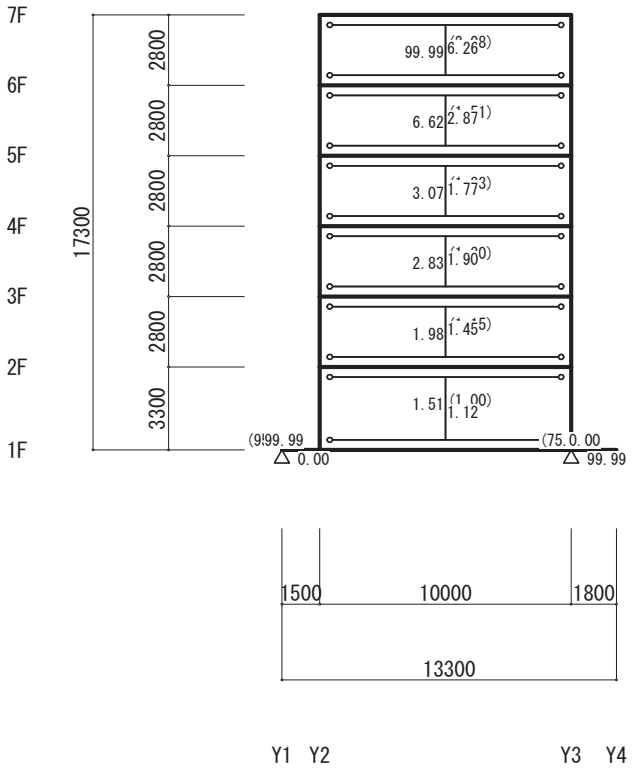

終局時余裕率図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

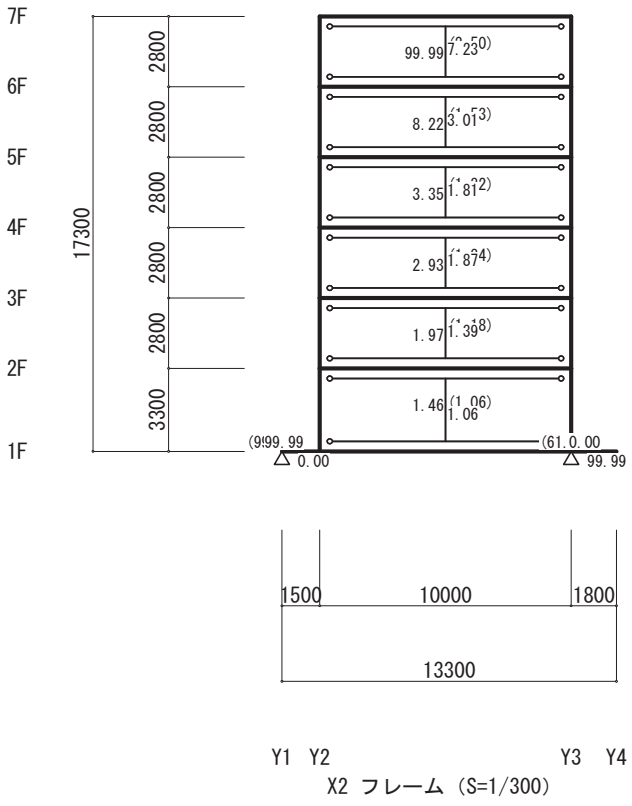

終局時余裕率図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

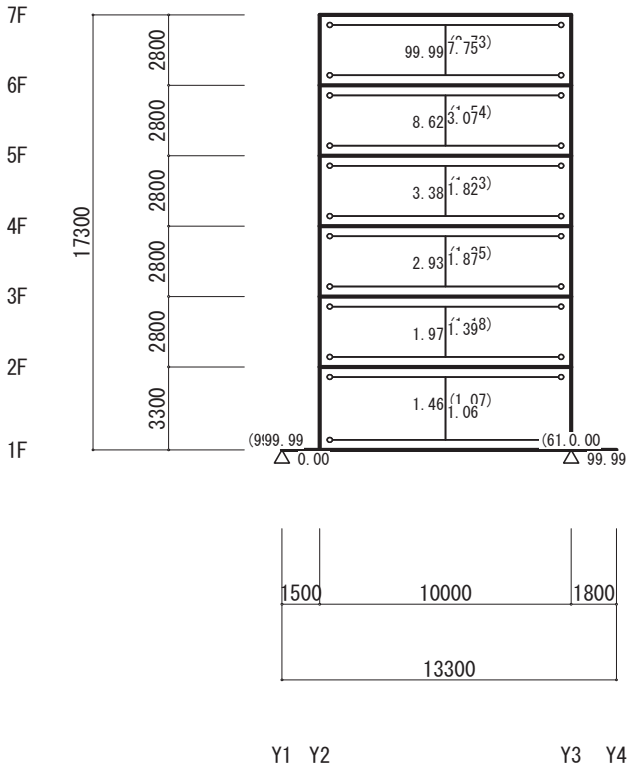

X3 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

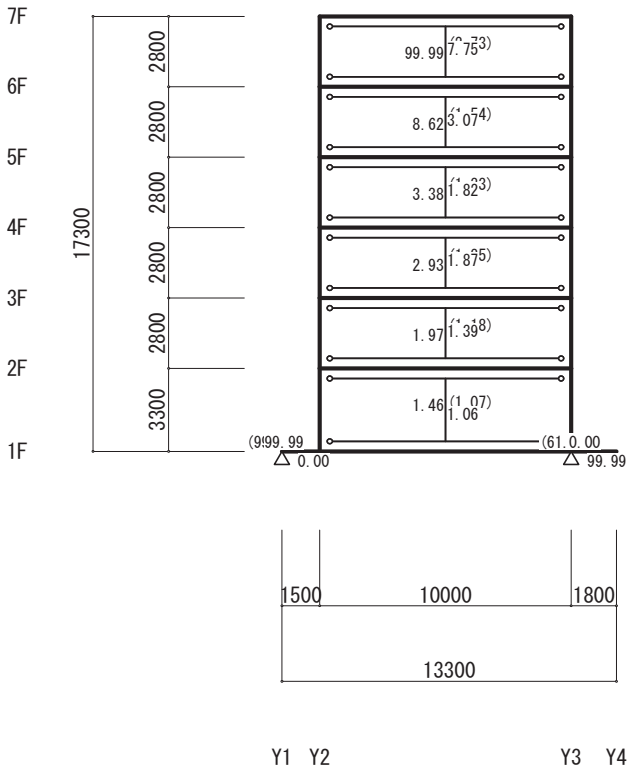

X4 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

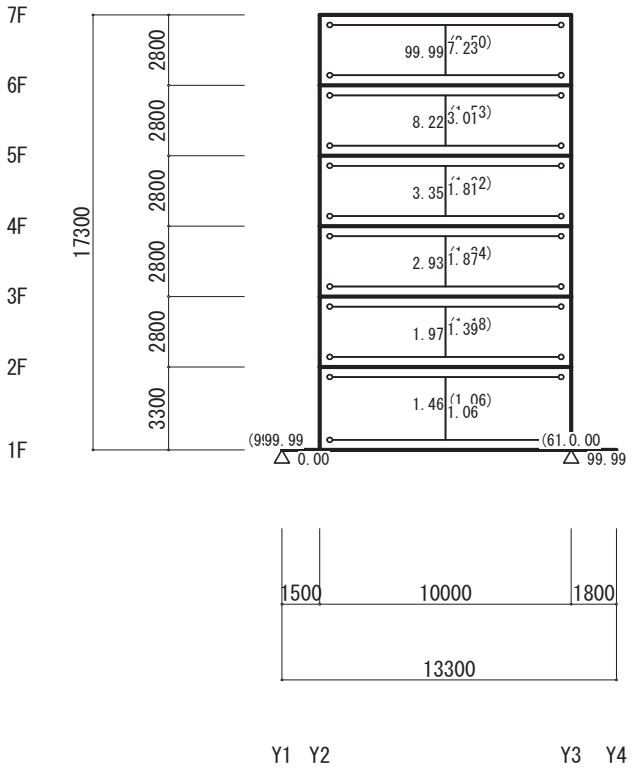

X5 フレーム（S=1/300）

終局時余裕率図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

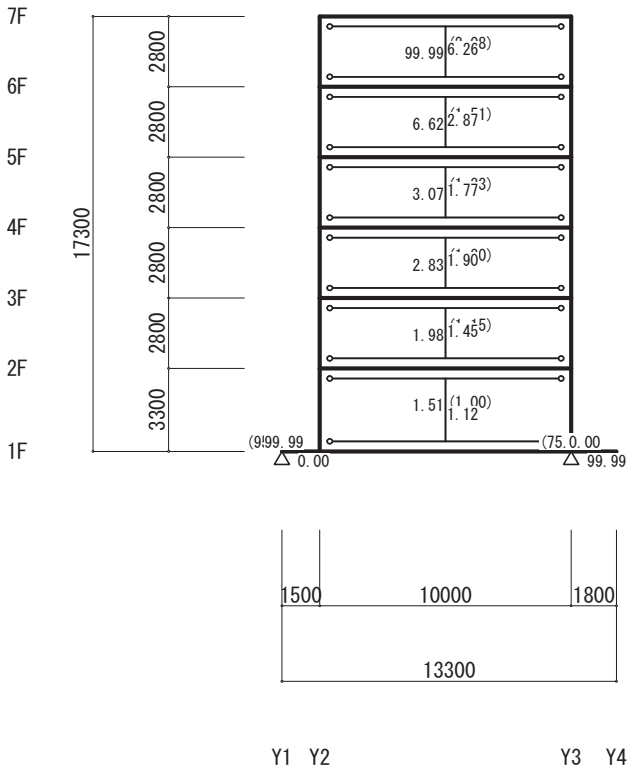

X6 フレーム（S=1/300）

U-4.5.3　終局時機構・余裕率表（保有耐力時）

L、R　　：はり左端、右端
B、T　　：柱　柱脚、柱頭
ﾋﾝｼﾞ状態　：● 曲げ破壊、▲ せん断破壊、■ 引張破壊、＊ 圧縮破壊、◎ 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	X1	L	0.00	0.12	0.00	8.57			FA	M
		R	0.16		6.09					
	X2	L	0.16	0.10	6.09	11.03			FA	M
		R	0.12		99.99					
	X3	L	0.12	0.10	99.99	99.99			FA	M
		R	0.12		99.99					
	X4	L	0.12	0.10	99.99	11.03			FA	M
		R	0.16		6.09					
	X5	L	0.16	0.12	6.09	8.57			FA	M
		R	0.00		0.00					

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
7F	X1	L	1.00	0.54	1.00	2.94	●	240	FA	M
		R	1.00		1.00		●	173		
	X2	L	1.00	0.57	1.00	2.58	●	378	FA	M
		R	1.00		1.00		●	217		
	X3	L	1.00	0.57	1.00	2.58	●	377	FA	M
		R	1.00		1.00		●	216		
	X4	L	1.00	0.57	1.00	2.59	●	377	FA	M
		R	1.00		1.00		●	216		
	X5	L	1.00	0.54	1.00	2.73	●	363	FA	M
		R	1.00		1.00		●	186		
6F	X1	L	1.00	0.49	1.00	3.08	●	165	FA	M
		R	1.00		1.00		●	125		
	X2	L	1.00	0.52	1.00	2.80	●	192	FA	M
		R	1.00		1.00		●	143		
	X3	L	1.00	0.52	1.00	2.80	●	193	FA	M
		R	1.00		1.00		●	144		
	X4	L	1.00	0.52	1.00	2.80	●	193	FA	M
		R	1.00		1.00		●	144		
	X5	L	1.00	0.49	1.00	3.02	●	181	FA	M
		R	1.00		1.00		●	125		
5F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.47	●	133	FA	M
		R	1.00		1.00		●	105		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	160	FA	M
		R	1.00		1.00		●	121		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	160	FA	M
		R	1.00		1.00		●	122		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.14	●	160	FA	M
		R	1.00		1.00		●	122		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.35	●	150	FA	M
		R	1.00		1.00		●	105		
4F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.46	●	126	FA	M
		R	1.00		1.00		●	99		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	149	FA	M
		R	1.00		1.00		●	114		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	149	FA	M
		R	1.00		1.00		●	114		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	149	FA	M
		R	1.00		1.00		●	114		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.36	●	140	FA	M
		R	1.00		1.00		●	99		
3F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.46	●	138	FA	M
		R	1.00		1.00		●	108		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	163	FA	M
		R	1.00		1.00		●	124		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	162	FA	M
		R	1.00		1.00		●	124		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	162	FA	M
		R	1.00		1.00		●	124		

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
3F	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.36	●	151	FA	M
		R	1.00		1.00		●	108		
2F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.47	●	148	FA	M
		R	1.00		1.00		●	117		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	172	FA	M
		R	1.00		1.00		●	135		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	172	FA	M
		R	1.00		1.00		●	135		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	172	FA	M
		R	1.00		1.00		●	135		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.35	●	162	FA	M
		R	1.00		1.00		●	118		
1F	X1	L	0.30	0.18	3.31	8.86			FA	M
		R	0.23		5.30					
	X2	L	0.08	0.11	7.88	18.32			FA	M
		R	0.19		6.54					
	X3	L	0.13	0.11	6.02	16.16			FA	M
		R	0.20		6.08					
	X4	L	0.11	0.11	6.76	18.84			FA	M
		R	0.18		7.64					
	X5	L	0.12	0.11	5.90	13.67			FA	M
		R	0.24		4.12					

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
6F	X1	T		0.62	0.30		1.44	2.62			FA-FA	M
		B		0.16			3.93					
	X2	T		0.96	0.64		1.04	1.56			FA-FA	M
		B		0.45			2.25					
	X3	T		0.96	0.64		1.04	1.55			FA-FA	M
		B		0.45			2.22					
	X4	T		0.96	0.65		1.04	1.55			FA-FA	M
		B		0.45			2.21					
	X5	T		0.96	0.64		1.04	1.55			FA-FA	M
		B		0.45			2.19					
	X6	T		0.79	0.39		1.38	3.33			FA-FA	M
		B		0.24			7.39					
5F	X1	T		0.37	0.20		2.46	4.13			FA-FA	M
		B		0.14			4.78					
	X2	T		0.38	0.32		2.62	3.17			FA-FA	M
		B		0.33			3.05					
	X3	T		0.38	0.32		2.60	3.13			FA-FA	M
		B		0.33			2.99					
	X4	T		0.39	0.32		2.56	3.12			FA-FA	M
		B		0.34			2.92					
	X5	T		0.39	0.32		2.53	3.10			FA-FA	M
		B		0.35			2.83					
	X6	T		0.40	0.23		2.74	5.17			FA-FA	M
		B		0.22			6.51					
4F	X1	T		0.32	0.19		2.66	4.29			FA-FA	M
		B		0.19			3.97					
	X2	T		0.43	0.35		2.31	2.85			FA-FA	M
		B		0.34			2.99					
	X3	T		0.44	0.36		2.26	2.81			FA-FA	M
		B		0.34			2.92					
	X4	T		0.46	0.36		2.20	2.80			FA-FA	M
		B		0.36			2.81					
	X5	T		0.47	0.36		2.12	2.77			FA-FA	M
		B		0.37			2.69					
	X6	T		0.38	0.24		3.10	5.35			FA-FA	M
		B		0.26			5.04					
3F	X1	T		0.20	0.21		3.97	4.10			FA-FA	M
		B		0.38			2.40					

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
3F	X2	T		0.32	0.36		3.12	2.82			FA-FA	M
		B		0.43			2.35					
	X3	T		0.33	0.36		3.02	2.78			FA-FA	M
		B		0.43			2.30					
	X4	T		0.34	0.36		2.92	2.78			FA-FA	M
		B		0.45			2.24					
	X5	T		0.36	0.36		2.80	2.77			FA-FA	M
		B		0.45			2.19					
	X6	T		0.27	0.25		4.71	4.83			FA-FA	M
		B		0.42			2.65					
2F	X1	T		0.03	0.06		11.96	9.29			FA-FA	M
		B		0.10			6.29					
	X2	T		0.21	0.22		4.73	4.64			FA-FA	M
		B		0.22			4.57					
	X3	T		0.22	0.22		4.53	4.46			FA-FA	M
		B		0.23			4.38					
	X4	T		0.24	0.23		4.22	4.32			FA-FA	M
		B		0.24			4.10					
	X5	T		0.26	0.24		3.85	4.14			FA-FA	M
		B		0.27			3.74					
	X6	T		0.10	0.12		23.55	13.61			FA-FA	M
		B		0.20			6.97					
1F	X1	T		0.13	0.55		6.10	1.75			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	302		
	X2	T		0.30	0.66		3.38	1.52			FB-FB	M
		B		0.99			1.01					
	X3	T		0.30	0.67		3.34	1.50			FB-FB	M
		B		0.99			1.01					
	X4	T		0.30	0.67		3.31	1.50			FA-FA	M
		B		0.99			1.01					
	X5	T		0.31	0.66		3.20	1.50			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	438		
	X6	T		0.16	0.59		8.28	1.77			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	287		

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
7F	X1	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	209	FA	M
		R	1.00		1.00		●	285		
	X2	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	194	FA	M
		R	1.00		1.00		●	274		
	X3	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	193	FA	M
		R	1.00		1.00		●	273		
	X4	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	193	FA	M
		R	1.00		1.00		●	273		
	X5	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	198	FA	M
		R	1.00		1.00		●	278		
6F	X1	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	180	FA	M
		R	1.00		1.00		●	257		
	X2	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	172	FA	M
		R	1.00		1.00		●	249		
	X3	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	172	FA	M
		R	1.00		1.00		●	248		
	X4	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	172	FA	M
		R	1.00		1.00		●	248		
	X5	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	175	FA	M
		R	1.00		1.00		●	251		
5F	X1	L	1.00	0.79	1.00	1.37	●	168	FA	M
		R	1.00		1.00		●	243		
	X2	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	163	FA	M
		R	1.00		1.00		●	237		

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
5F	X3	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	163	FA	M
		R	1.00		1.00		●	236		
	X4	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	163	FA	M
		R	1.00		1.00		●	236		
	X5	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	165	FA	M
		R	1.00		1.00		●	237		
4F	X1	L	1.00	0.79	1.00	1.37	●	160	FA	M
		R	1.00		1.00		●	232		
	X2	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	157	FA	M
		R	1.00		1.00		●	228		
	X3	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	157	FA	M
		R	1.00		1.00		●	227		
	X4	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	157	FA	M
		R	1.00		1.00		●	227		
	X5	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	159	FA	M
		R	1.00		1.00		●	229		
3F	X1	L	1.00	0.57	1.00	1.98	●	190	FA	M
		R	1.00		1.00		●	230		
	X2	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	190	FA	M
		R	1.00		1.00		●	228		
	X3	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	189	FA	M
		R	1.00		1.00		●	227		
	X4	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	189	FA	M
		R	1.00		1.00		●	227		
	X5	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	191	FA	M
		R	1.00		1.00		●	229		
2F	X1	L	1.00	0.70	1.00	1.52	●	141	FA	M
		R	1.00		1.00		●	243		
	X2	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	142	FA	M
		R	1.00		1.00		●	242		
	X3	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	142	FA	M
		R	1.00		1.00		●	242		
	X4	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	142	FA	M
		R	1.00		1.00		●	242		
	X5	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	143	FA	M
		R	1.00		1.00		●	248		
1F	X1	L	0.96	0.52	1.04	2.08			FA	M
		R	0.66		1.52					
	X2	L	0.79	0.47	1.27	2.28			FA	M
		R	0.68		1.47					
	X3	L	0.87	0.50	1.14	2.12			FA	M
		R	0.71		1.41					
	X4	L	0.88	0.51	1.13	2.11			FA	M
		R	0.71		1.42					
	X5	L	0.91	0.53	1.10	1.98			FA	M
		R	0.79		1.26					

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
6F	X1	T		0.72	0.35		1.34	2.53			FA-FA	M
		B		0.12			12.67					
	X2	T		0.51	0.27		1.95	3.68			FA-FA	M
		B		0.29			3.47					
	X3	T		0.51	0.27		1.95	3.72			FA-FA	M
		B		0.29			3.44					
	X4	T		0.51	0.27		1.95	3.77			FA-FA	M
		B		0.29			3.41					
	X5	T		0.51	0.26		1.95	3.76			FA-FA	M
		B		0.29			3.39					
	X6	T		0.40	0.10		2.67	16.39			FA-FA	M
		B		0.27			3.57					
5F	X1	T		0.70	0.49		1.40	1.96			FA-FA	M
		B		0.08			10.11					

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
5F	X2	T		0.65	0.58		1.54	1.72			FA-FA	M
		B		0.12			8.56					
	X3	T		0.65	0.58		1.54	1.74			FA-FA	M
		B		0.12			8.07					
	X4	T		0.65	0.57		1.54	1.75			FA-FA	M
		B		0.13			7.77					
	X5	T		0.65	0.57		1.54	1.76			FA-FA	M
		B		0.13			7.61					
	X6	T		0.50	0.60		2.03	1.72			FA-FA	M
		B		0.13			7.24					
4F	X1	T		0.56	0.44		1.71	2.15			FA-FA	M
		B		0.21			4.51					
	X2	T		0.46	0.63		2.16	1.59			FA-FA	M
		B		0.15			6.47					
	X3	T		0.46	0.63		2.19	1.58			FA-FA	M
		B		0.15			6.72					
	X4	T		0.45	0.63		2.21	1.58			FA-FA	M
		B		0.14			6.90					
	X5	T		0.45	0.63		2.23	1.58			FA-FA	M
		B		0.14			7.01					
	X6	T		0.33	0.68		3.08	1.50			FA-FA	M
		B		0.31			3.49					
3F	X1	T		0.10	0.36		7.82	2.67			FA-FA	M
		B		0.32			3.01					
	X2	T		0.11	0.47		9.31	2.12			FA-FA	M
		B		0.47			2.13					
	X3	T		0.10	0.47		9.54	2.11			FA-FA	M
		B		0.46			2.15					
	X4	T		0.10	0.47		9.74	2.11			FA-FA	M
		B		0.46			2.16					
	X5	T		0.10	0.47		9.87	2.11			FA-FA	M
		B		0.46			2.17					
	X6	T		0.17	0.43		6.95	2.43			FA-FA	M
		B		0.60			1.70					
2F	X1	T		0.12	0.55		9.59	1.79			FA-FA	M
		B		0.70			1.42					
	X2	T		0.15	0.64		6.59	1.55			FA-FA	M
		B		0.81			1.23					
	X3	T		0.16	0.66		6.29	1.51			FA-FA	M
		B		0.82			1.21					
	X4	T		0.16	0.66		6.15	1.51			FA-FA	M
		B		0.82			1.22					
	X5	T		0.16	0.66		6.09	1.52			FA-FA	M
		B		0.81			1.23					
	X6	T		0.10	0.54		8.42	1.90			FA-FA	M
		B		0.98			1.02					
1F	X1	T		0.51	0.36		2.00	2.69			FA-FA	M
		B		1.04			0.96		●	215		
	X2	T		0.41	0.66		2.44	1.52			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	461		
	X3	T		0.43	0.66		2.32	1.53			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	461		
	X4	T		0.44	0.66		2.29	1.52			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	461		
	X5	T		0.44	0.67		2.28	1.50			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	461		
	X6	T		0.41	0.67		2.37	1.52			FA-FA	M
		B		1.39			0.71		●	387		

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	X1	L	0.00	0.13	0.00	99.99			FA	M
		R	0.18		99.99					
	X2	L	0.18	0.11	99.99	10.24			FA	M
		R	0.13		99.99					
	X3	L	0.13	0.10	99.99	99.99			FA	M
		R	0.13		99.99					
	X4	L	0.13	0.11	99.99	10.24			FA	M
		R	0.18		99.99					
	X5	L	0.18	0.13	99.99	99.99			FA	M
		R	0.00		0.00					

Y1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	X1	L	0.00	0.12	0.00	8.57			FA	M
		R	0.16		6.09					
	X2	L	0.16	0.10	6.09	11.03			FA	M
		R	0.12		99.99					
	X3	L	0.12	0.10	99.99	99.99			FA	M
		R	0.12		99.99					
	X4	L	0.12	0.10	99.99	11.03			FA	M
		R	0.16		6.09					
	X5	L	0.16	0.12	6.09	8.57			FA	M
		R	0.00		0.00					

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
7F	X1	L	1.00	0.54	1.00	2.73	●	186	FA	M
		R	1.00		1.00		●	363		
	X2	L	1.00	0.57	1.00	2.59	●	216	FA	M
		R	1.00		1.00		●	377		
	X3	L	1.00	0.57	1.00	2.58	●	216	FA	M
		R	1.00		1.00		●	377		
	X4	L	1.00	0.57	1.00	2.58	●	217	FA	M
		R	1.00		1.00		●	378		
	X5	L	1.00	0.54	1.00	2.94	●	173	FA	M
		R	1.00		1.00		●	240		
6F	X1	L	1.00	0.49	1.00	3.02	●	125	FA	M
		R	1.00		1.00		●	181		
	X2	L	1.00	0.52	1.00	2.80	●	144	FA	M
		R	1.00		1.00		●	193		
	X3	L	1.00	0.52	1.00	2.80	●	144	FA	M
		R	1.00		1.00		●	193		
	X4	L	1.00	0.52	1.00	2.80	●	143	FA	M
		R	1.00		1.00		●	192		
	X5	L	1.00	0.49	1.00	3.08	●	125	FA	M
		R	1.00		1.00		●	165		
5F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.35	●	105	FA	M
		R	1.00		1.00		●	150		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.14	●	122	FA	M
		R	1.00		1.00		●	160		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	122	FA	M
		R	1.00		1.00		●	160		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	121	FA	M
		R	1.00		1.00		●	160		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.47	●	105	FA	M
		R	1.00		1.00		●	133		
4F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.36	●	99	FA	M
		R	1.00		1.00		●	140		

Y2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
4F	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	114	FA	M
		R	1.00		1.00		●	149		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	114	FA	M
		R	1.00		1.00		●	149		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	114	FA	M
		R	1.00		1.00		●	149		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.46	●	99	FA	M
		R	1.00		1.00		●	126		
3F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.36	●	108	FA	M
		R	1.00		1.00		●	151		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	124	FA	M
		R	1.00		1.00		●	162		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	124	FA	M
		R	1.00		1.00		●	162		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	124	FA	M
		R	1.00		1.00		●	163		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.46	●	108	FA	M
		R	1.00		1.00		●	138		
2F	X1	L	1.00	0.45	1.00	3.35	●	118	FA	M
		R	1.00		1.00		●	162		
	X2	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	135	FA	M
		R	1.00		1.00		●	172		
	X3	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	135	FA	M
		R	1.00		1.00		●	172		
	X4	L	1.00	0.47	1.00	3.13	●	135	FA	M
		R	1.00		1.00		●	172		
	X5	L	1.00	0.45	1.00	3.47	●	117	FA	M
		R	1.00		1.00		●	148		
1F	X1	L	0.24	0.11	4.12	13.67			FA	M
		R	0.12		5.90					
	X2	L	0.18	0.11	7.64	18.84			FA	M
		R	0.11		6.76					
	X3	L	0.20	0.11	6.08	16.16			FA	M
		R	0.13		6.02					
	X4	L	0.19	0.11	6.54	18.32			FA	M
		R	0.08		7.88					
	X5	L	0.23	0.18	5.30	8.86			FA	M
		R	0.30		3.31					

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
6F	X1	T		0.79	0.39		1.38	3.33			FA-FA	M
		B		0.24			7.39					
	X2	T		0.96	0.64		1.04	1.55			FA-FA	M
		B		0.45			2.19					
	X3	T		0.96	0.65		1.04	1.55			FA-FA	M
		B		0.45			2.21					
	X4	T		0.96	0.64		1.04	1.55			FA-FA	M
		B		0.45			2.22					
	X5	T		0.96	0.64		1.04	1.56			FA-FA	M
		B		0.45			2.25					
	X6	T		0.62	0.30		1.44	2.62			FA-FA	M
		B		0.16			3.93					
5F	X1	T		0.40	0.23		2.74	5.17			FA-FA	M
		B		0.22			6.51					
	X2	T		0.39	0.32		2.53	3.10			FA-FA	M
		B		0.35			2.83					
	X3	T		0.39	0.32		2.56	3.12			FA-FA	M
		B		0.34			2.92					
	X4	T		0.38	0.32		2.60	3.13			FA-FA	M
		B		0.33			2.99					
	X5	T		0.38	0.32		2.62	3.17			FA-FA	M
		B		0.33			3.05					

Y2 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
5F	X6	T		0.37	0.20		2.46	4.13			FA-FA	M
		B		0.14			4.78					
4F	X1	T		0.38	0.24		3.10	5.35			FA-FA	M
		B		0.26			5.04					
	X2	T		0.47	0.36		2.12	2.77			FA-FA	M
		B		0.37			2.69					
	X3	T		0.46	0.36		2.20	2.80			FA-FA	M
		B		0.36			2.81					
	X4	T		0.44	0.36		2.26	2.81			FA-FA	M
		B		0.34			2.92					
	X5	T		0.43	0.35		2.31	2.85			FA-FA	M
		B		0.34			2.99					
	X6	T		0.32	0.19		2.66	4.29			FA-FA	M
		B		0.19			3.97					
3F	X1	T		0.27	0.25		4.71	4.83			FA-FA	M
		B		0.42			2.65					
	X2	T		0.36	0.36		2.80	2.77			FA-FA	M
		B		0.45			2.19					
	X3	T		0.34	0.36		2.92	2.78			FA-FA	M
		B		0.45			2.24					
	X4	T		0.33	0.36		3.02	2.78			FA-FA	M
		B		0.43			2.30					
	X5	T		0.32	0.36		3.12	2.82			FA-FA	M
		B		0.43			2.35					
	X6	T		0.20	0.21		3.97	4.10			FA-FA	M
		B		0.38			2.40					
2F	X1	T		0.10	0.12		23.55	13.61			FA-FA	M
		B		0.20			6.97					
	X2	T		0.26	0.24		3.85	4.14			FA-FA	M
		B		0.27			3.74					
	X3	T		0.24	0.23		4.22	4.32			FA-FA	M
		B		0.24			4.10					
	X4	T		0.22	0.22		4.53	4.46			FA-FA	M
		B		0.23			4.38					
	X5	T		0.21	0.22		4.73	4.64			FA-FA	M
		B		0.22			4.57					
	X6	T		0.03	0.06		11.96	9.29			FA-FA	M
		B		0.10			6.29					
1F	X1	T		0.16	0.59		8.28	1.77			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	287		
	X2	T		0.31	0.66		3.20	1.50			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	438		
	X3	T		0.30	0.67		3.31	1.50			FA-FA	M
		B		0.99			1.01					
	X4	T		0.30	0.67		3.34	1.50			FB-FB	M
		B		0.99			1.01					
	X5	T		0.30	0.66		3.38	1.52			FB-FB	M
		B		0.99			1.01					
	X6	T		0.13	0.55		6.10	1.75			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	302		

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
7F	X1	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	278	FA	M
		R	1.00		1.00		●	198		
	X2	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	273	FA	M
		R	1.00		1.00		●	193		
	X3	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	273	FA	M
		R	1.00		1.00		●	193		
	X4	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	274	FA	M
		R	1.00		1.00		●	194		

Y3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
7F	X5	L	1.00	0.89	1.00	1.17	●	285	FA	M
		R	1.00		1.00		●	209		
6F	X1	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	251	FA	M
		R	1.00		1.00		●	175		
	X2	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	248	FA	M
		R	1.00		1.00		●	172		
	X3	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	248	FA	M
		R	1.00		1.00		●	172		
	X4	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	249	FA	M
		R	1.00		1.00		●	172		
	X5	L	1.00	0.89	1.00	1.18	●	257	FA	M
		R	1.00		1.00		●	180		
5F	X1	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	237	FA	M
		R	1.00		1.00		●	165		
	X2	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	236	FA	M
		R	1.00		1.00		●	163		
	X3	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	236	FA	M
		R	1.00		1.00		●	163		
	X4	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	237	FA	M
		R	1.00		1.00		●	163		
	X5	L	1.00	0.79	1.00	1.37	●	243	FA	M
		R	1.00		1.00		●	168		
4F	X1	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	229	FA	M
		R	1.00		1.00		●	159		
	X2	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	227	FA	M
		R	1.00		1.00		●	157		
	X3	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	227	FA	M
		R	1.00		1.00		●	157		
	X4	L	1.00	0.79	1.00	1.36	●	228	FA	M
		R	1.00		1.00		●	157		
	X5	L	1.00	0.79	1.00	1.37	●	232	FA	M
		R	1.00		1.00		●	160		
3F	X1	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	229	FA	M
		R	1.00		1.00		●	191		
	X2	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	227	FA	M
		R	1.00		1.00		●	189		
	X3	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	227	FA	M
		R	1.00		1.00		●	189		
	X4	L	1.00	0.57	1.00	1.97	●	228	FA	M
		R	1.00		1.00		●	190		
	X5	L	1.00	0.57	1.00	1.98	●	230	FA	M
		R	1.00		1.00		●	190		
2F	X1	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	248	FA	M
		R	1.00		1.00		●	143		
	X2	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	242	FA	M
		R	1.00		1.00		●	142		
	X3	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	242	FA	M
		R	1.00		1.00		●	142		
	X4	L	1.00	0.70	1.00	1.51	●	242	FA	M
		R	1.00		1.00		●	142		
	X5	L	1.00	0.70	1.00	1.52	●	243	FA	M
		R	1.00		1.00		●	141		
1F	X1	L	0.79	0.53	1.26	1.98			FA	M
		R	0.91		1.10					
	X2	L	0.71	0.51	1.42	2.11			FA	M
		R	0.88		1.13					
	X3	L	0.71	0.50	1.41	2.12			FA	M
		R	0.87		1.14					
	X4	L	0.68	0.47	1.47	2.28			FA	M
		R	0.79		1.27					
	X5	L	0.66	0.52	1.52	2.08			FA	M
		R	0.96		1.04					

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
6F	X1	T		0.40	0.10		2.67	16.39			FA-FA	M
		B		0.27			3.57					
	X2	T		0.51	0.26		1.95	3.76			FA-FA	M
		B		0.29			3.39					
	X3	T		0.51	0.27		1.95	3.77			FA-FA	M
		B		0.29			3.41					
	X4	T		0.51	0.27		1.95	3.72			FA-FA	M
		B		0.29			3.44					
	X5	T		0.51	0.27		1.95	3.68			FA-FA	M
		B		0.29			3.47					
	X6	T		0.72	0.35		1.34	2.53			FA-FA	M
		B		0.12			12.67					
5F	X1	T		0.50	0.60		2.03	1.72			FA-FA	M
		B		0.13			7.24					
	X2	T		0.65	0.57		1.54	1.76			FA-FA	M
		B		0.13			7.61					
	X3	T		0.65	0.57		1.54	1.75			FA-FA	M
		B		0.13			7.77					
	X4	T		0.65	0.58		1.54	1.74			FA-FA	M
		B		0.12			8.07					
	X5	T		0.65	0.58		1.54	1.72			FA-FA	M
		B		0.12			8.56					
	X6	T		0.70	0.49		1.40	1.96			FA-FA	M
		B		0.08			10.11					
4F	X1	T		0.33	0.68		3.08	1.50			FA-FA	M
		B		0.31			3.49					
	X2	T		0.45	0.63		2.23	1.58			FA-FA	M
		B		0.14			7.01					
	X3	T		0.45	0.63		2.21	1.58			FA-FA	M
		B		0.14			6.90					
	X4	T		0.46	0.63		2.19	1.58			FA-FA	M
		B		0.15			6.72					
	X5	T		0.46	0.63		2.16	1.59			FA-FA	M
		B		0.15			6.47					
	X6	T		0.56	0.44		1.71	2.15			FA-FA	M
		B		0.21			4.51					
3F	X1	T		0.17	0.43		6.95	2.43			FA-FA	M
		B		0.60			1.70					
	X2	T		0.10	0.47		9.87	2.11			FA-FA	M
		B		0.46			2.17					
	X3	T		0.10	0.47		9.74	2.11			FA-FA	M
		B		0.46			2.16					
	X4	T		0.10	0.47		9.54	2.11			FA-FA	M
		B		0.46			2.15					
	X5	T		0.11	0.47		9.31	2.12			FA-FA	M
		B		0.47			2.13					
	X6	T		0.10	0.36		7.82	2.67			FA-FA	M
		B		0.32			3.01					
2F	X1	T		0.10	0.54		8.42	1.90			FA-FA	M
		B		0.98			1.02					
	X2	T		0.16	0.66		6.09	1.52			FA-FA	M
		B		0.81			1.23					
	X3	T		0.16	0.66		6.15	1.51			FA-FA	M
		B		0.82			1.22					
	X4	T		0.16	0.66		6.29	1.51			FA-FA	M
		B		0.82			1.21					
	X5	T		0.15	0.64		6.59	1.55			FA-FA	M
		B		0.81			1.23					
	X6	T		0.12	0.55		9.59	1.79			FA-FA	M
		B		0.70			1.42					
1F	X1	T		0.41	0.67		2.37	1.52			FA-FA	M
		B		1.39			0.71		●	387		
	X2	T		0.44	0.67		2.28	1.50			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	461		

Y3 ﾌﾚｰﾑ 柱部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率			余裕率			ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			軸	曲げ	せん断	軸	曲げ	せん断				
1F	X3	T		0.44	0.66		2.29	1.52			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	461		
	X4	T		0.43	0.66		2.32	1.53			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	461		
	X5	T		0.41	0.66		2.44	1.52			FA-FA	M
		B		1.00			1.00		●	461		
	X6	T		0.51	0.36		2.00	2.69			FA-FA	M
		B		1.04			0.96		●	215		

Y4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｘ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	X1	L	0.00	0.13	0.00	99.99			FA	M
		R	0.18		99.99					
	X2	L	0.18	0.11	99.99	10.24			FA	M
		R	0.13		99.99					
	X3	L	0.13	0.10	99.99	99.99			FA	M
		R	0.13		99.99					
	X4	L	0.13	0.11	99.99	10.24			FA	M
		R	0.18		99.99					
	X5	L	0.18	0.13	99.99	99.99			FA	M
		R	0.00		0.00					

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	95.77			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.01	99.99	75.50			FA	M
		R	0.00		0.00					

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.27	99.99	3.68			WA	M
		B	0.14		7.58					
5F	Y2	T	0.13	0.41	8.45	2.44			WA	M
		B	0.31		3.39					
4F	Y2	T	0.28	0.45	3.75	2.19			WA	M
		B	0.48		2.14					
3F	Y2	T	0.44	0.53	2.34	1.88			WA	M
		B	0.65		1.56					
2F	Y2	T	0.61	0.59	1.70	1.68			WA	M
		B	0.81		1.24					
1F	Y2	T	0.76	0.68	1.34	1.47			WA	M
		B	1.00		1.00		●	133		

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.23	99.99	4.44			WA	M

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	B	0.12	0.23	8.96	4.44			WA	M
5F	Y2	T	0.11	0.37	10.27	2.71			WA	M
		B	0.28		3.82					
4F	Y2	T	0.25	0.43	4.30	2.32			WA	M
		B	0.45		2.32					
3F	Y2	T	0.41	0.49	2.57	2.03			WA	M
		B	0.62		1.65					
2F	Y2	T	0.57	0.57	1.81	1.77			WA	M
		B	0.79		1.28					
1F	Y2	T	0.73	0.66	1.39	1.52			WA	M
		B	1.00		1.00		●	110		

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.22	99.99	4.51			WA	M
		B	0.12		9.01					
5F	Y2	T	0.12	0.37	10.23	2.73			WA	M
		B	0.28		3.83					
4F	Y2	T	0.26	0.43	4.29	2.34			WA	M
		B	0.45		2.33					
3F	Y2	T	0.41	0.49	2.57	2.05			WA	M
		B	0.62		1.65					
2F	Y2	T	0.57	0.56	1.81	1.79			WA	M
		B	0.79		1.28					
1F	Y2	T	0.73	0.65	1.39	1.53			WA	M
		B	1.00		1.00		●	112		

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.22	99.99	4.51			WA	M
		B	0.12		9.01					
5F	Y2	T	0.12	0.37	10.23	2.73			WA	M
		B	0.28		3.83					
4F	Y2	T	0.26	0.43	4.29	2.34			WA	M
		B	0.45		2.33					
3F	Y2	T	0.41	0.49	2.57	2.05			WA	M
		B	0.62		1.65					
2F	Y2	T	0.57	0.56	1.81	1.79			WA	M
		B	0.79		1.28					
1F	Y2	T	0.73	0.65	1.39	1.53			WA	M
		B	1.00		1.00		●	112		

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.23	99.99	4.44			WA	M
		B	0.12		8.96					
5F	Y2	T	0.11	0.37	10.27	2.71			WA	M
		B	0.28		3.82					
4F	Y2	T	0.25	0.43	4.30	2.32			WA	M
		B	0.45		2.32					
3F	Y2	T	0.41	0.49	2.57	2.03			WA	M
		B	0.62		1.65					
2F	Y2	T	0.57	0.57	1.81	1.77			WA	M
		B	0.79		1.28					
1F	Y2	T	0.73	0.66	1.39	1.52			WA	M
		B	1.00		1.00		●	110		

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	95.77			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.01	99.99	75.50			FA	M
		R	0.00		0.00					

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 正加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.27	99.99	3.68			WA	M
		B	0.14		7.58					
5F	Y2	T	0.13	0.41	8.45	2.44			WA	M
		B	0.31		3.39					
4F	Y2	T	0.28	0.45	3.75	2.19			WA	M
		B	0.48		2.14					
3F	Y2	T	0.44	0.53	2.34	1.88			WA	M
		B	0.65		1.56					
2F	Y2	T	0.61	0.59	1.70	1.68			WA	M
		B	0.81		1.24					
1F	Y2	T	0.76	0.68	1.34	1.47			WA	M
		B	1.00		1.00		●	133		

X1 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	95.77			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.01	99.99	75.50			FA	M
		R	0.00		0.00					

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.00	0.48	99.99	2.08			WA	M
		B	0.16		6.26					
5F	Y2	T	0.14	0.66	6.62	1.51			WA	M

X1 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
5F	Y2	B	0.34	0.66	2.87	1.51			WA	M
4F	Y2	T	0.31	0.75	3.07	1.33			WA	M
		B	0.56		1.77					
3F	Y2	T	0.34	0.77	2.83	1.30			WD	S
		B	0.52		1.90					
2F	Y2	T	0.50	0.87	1.98	1.15			WD	S
		B	0.69		1.45					
1F	Y2	T	0.65	1.00	1.51	1.00	▲	137	WD	S
		B	0.89		1.12		▲	137		

X2 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X2 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.40	99.99	2.50			WA	M
		B	0.13		7.23					
5F	Y2	T	0.11	0.65	8.22	1.53			WA	M
		B	0.32		3.01					
4F	Y2	T	0.28	0.76	3.35	1.32			WA	M
		B	0.54		1.81					
3F	Y2	T	0.33	0.74	2.93	1.34			WA	M
		B	0.53		1.87					
2F	Y2	T	0.49	0.85	1.97	1.18			WD	S
		B	0.71		1.39					
1F	Y2	T	0.67	0.94	1.46	1.06			WD	S
		B	0.94		1.06					

X3 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X3 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.37	99.99	2.73			WA	M
		B	0.12		7.75					
5F	Y2	T	0.10	0.65	8.62	1.54			WA	M
		B	0.32		3.07					
4F	Y2	T	0.28	0.75	3.38	1.33			WA	M
		B	0.54		1.82					
3F	Y2	T	0.33	0.74	2.93	1.35			WA	M
		B	0.52		1.87					
2F	Y2	T	0.49	0.84	1.97	1.18			WD	S
		B	0.71		1.39					
1F	Y2	T	0.67	0.94	1.46	1.07			WD	S
		B	0.95		1.06					

X4 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X4 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.37	99.99	2.73			WA	M
		B	0.12		7.75					
5F	Y2	T	0.10	0.65	8.62	1.54			WA	M
		B	0.32		3.07					
4F	Y2	T	0.28	0.75	3.38	1.33			WA	M
		B	0.54		1.82					
3F	Y2	T	0.33	0.74	2.93	1.35			WA	M
		B	0.52		1.87					
2F	Y2	T	0.49	0.84	1.97	1.18			WD	S
		B	0.71		1.39					
1F	Y2	T	0.67	0.94	1.46	1.07			WD	S
		B	0.95		1.06					

X5 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	99.99			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.02	99.99	61.59			FA	M
		R	0.00		0.00					

X5 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.01	0.40	99.99	2.50			WA	M
		B	0.13		7.23					
5F	Y2	T	0.11	0.65	8.22	1.53			WA	M
		B	0.32		3.01					
4F	Y2	T	0.28	0.76	3.35	1.32			WA	M
		B	0.54		1.81					
3F	Y2	T	0.33	0.74	2.93	1.34			WA	M
		B	0.53		1.87					
2F	Y2	T	0.49	0.85	1.97	1.18			WD	S
		B	0.71		1.39					
1F	Y2	T	0.67	0.94	1.46	1.06			WD	S
		B	0.94		1.06					

X6 ﾌﾚｰﾑ はり部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

層名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
1F	Y1	L	0.00	0.01	0.00	95.77			FA	M
		R	0.00		99.99					
	Y3	L	0.00	0.01	99.99	75.50			FA	M
		R	0.00		0.00					

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
6F	Y2	T	0.00	0.48	99.99	2.08			WA	M
		B	0.16		6.26					
5F	Y2	T	0.14	0.66	6.62	1.51			WA	M

X6 ﾌﾚｰﾑ 壁部材終局時機構・余裕率（Ｙ方向 負加力）

階名	軸名		塑性化率		余裕率		ﾋﾝｼﾞ状態	ｽﾃｯﾌﾟ番号	部材種別	破壊ﾓｰﾄﾞ
			曲げ	せん断	曲げ	せん断				
5F	Y2	B	0.34	0.66	2.87	1.51			WA	M
4F	Y2	T	0.31	0.75	3.07	1.33			WA	M
		B	0.56		1.77					
3F	Y2	T	0.34	0.77	2.83	1.30			WD	S
		B	0.52		1.90					
2F	Y2	T	0.50	0.87	1.98	1.15			WD	S
		B	0.69		1.45					
1F	Y2	T	0.65	1.00	1.51	1.00	▲	137	WD	S
		B	0.89		1.12		▲	137		

U-5　必要保有水平力と判定

U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ Ｍ：曲げ破壊 , Ｓ：せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	7F	X1	X2	FA	M	0.041	1.11	27.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.23	27.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.23	27.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.23	27.00
		X5	X6	FA	M	0.041	1.11	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.037	0.99	27.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.10	27.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.10	27.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.10	27.00
		X5	X6	FA	M	0.037	1.00	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.028	0.99	36.00
		X2	X3	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X5	X6	FA	M	0.028	1.00	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.028	0.99	36.00
		X2	X3	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X5	X6	FA	M	0.028	1.00	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.028	0.99	36.00
		X2	X3	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X5	X6	FA	M	0.028	1.00	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.028	0.99	36.00
		X2	X3	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X5	X6	FA	M	0.028	1.00	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.36	36.00

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	1F	X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
Y3	7F	X1	X2	FA	M	0.069	1.86	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.86	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.86	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.86	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.86	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.068	1.84	27.00
		X2	X3	FA	M	0.068	1.84	27.00
		X3	X4	FA	M	0.068	1.84	27.00
		X4	X5	FA	M	0.068	1.84	27.00
		X5	X6	FA	M	0.068	1.84	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.82	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.82	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.04	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.043	1.56	36.00
		X2	X3	FA	M	0.040	1.44	36.00
		X3	X4	FA	M	0.043	1.56	36.00
		X4	X5	FA	M	0.044	1.57	36.00
		X5	X6	FA	M	0.045	1.63	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	7F	X1	X2	FA	M	0.041	1.11	27.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.23	27.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.23	27.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	7F	X4	X5	FA	M	0.046	1.23	27.00
		X5	X6	FA	M	0.041	1.11	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X2	X3	FA	M	0.041	1.10	27.00
		X3	X4	FA	M	0.041	1.10	27.00
		X4	X5	FA	M	0.041	1.10	27.00
		X5	X6	FA	M	0.037	0.99	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.028	1.00	36.00
		X2	X3	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X5	X6	FA	M	0.028	0.99	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.028	1.00	36.00
		X2	X3	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X5	X6	FA	M	0.028	0.99	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.028	1.00	36.00
		X2	X3	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X5	X6	FA	M	0.028	0.99	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.028	1.00	36.00
		X2	X3	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X3	X4	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X4	X5	FA	M	0.031	1.10	36.00
		X5	X6	FA	M	0.028	0.99	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
Y3	7F	X1	X2	FA	M	0.069	1.86	27.00
		X2	X3	FA	M	0.069	1.86	27.00
		X3	X4	FA	M	0.069	1.86	27.00
		X4	X5	FA	M	0.069	1.86	27.00
		X5	X6	FA	M	0.069	1.86	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.068	1.84	27.00
		X2	X3	FA	M	0.068	1.84	27.00
		X3	X4	FA	M	0.068	1.84	27.00
		X4	X5	FA	M	0.068	1.84	27.00
		X5	X6	FA	M	0.068	1.84	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.82	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.82	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.82	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.051	1.84	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X2	X3	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X3	X4	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X4	X5	FA	M	0.057	2.04	36.00
		X5	X6	FA	M	0.057	2.04	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.045	1.63	36.00
		X2	X3	FA	M	0.044	1.57	36.00
		X3	X4	FA	M	0.043	1.56	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	1F	X4	X5	FA	M	0.040	1.44	36.00
		X5	X6	FA	M	0.043	1.56	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	7F	X1	X2	FA	M	0.023	0.63	27.00
		X2	X3	FA	M	0.024	0.66	27.00
		X3	X4	FA	M	0.024	0.66	27.00
		X4	X5	FA	M	0.024	0.66	27.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.63	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.019	0.50	27.00
		X2	X3	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X3	X4	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X4	X5	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.50	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.014	0.52	36.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.52	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.015	0.52	36.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.52	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.014	0.52	36.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.52	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.015	0.53	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y2	2F	X2	X3	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.54	36.00
		X5	X6	FA	M	0.015	0.53	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.006	0.21	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X5	X6	FA	M	0.006	0.21	36.00
Y3	7F	X1	X2	FA	M	0.020	0.54	27.00
		X2	X3	FA	M	0.020	0.54	27.00
		X3	X4	FA	M	0.020	0.54	27.00
		X4	X5	FA	M	0.020	0.54	27.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.54	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.53	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X4	X5	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.46	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.006	0.22	36.00
		X2	X3	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X5	X6	FA	M	0.006	0.22	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.07	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.001	0.05	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.06	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.28	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y1	1F	X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.006	0.23	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.28	36.00
Y2	7F	X1	X2	FA	M	0.022	0.60	27.00
		X2	X3	FA	M	0.024	0.66	27.00
		X3	X4	FA	M	0.024	0.66	27.00
		X4	X5	FA	M	0.024	0.66	27.00
		X5	X6	FA	M	0.022	0.60	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X2	X3	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X3	X4	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X4	X5	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.52	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.014	0.52	36.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.52	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.014	0.52	36.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.52	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.014	0.51	36.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.51	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.53	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.50	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X5	X6	FA	M	0.006	0.20	36.00
Y3	7F	X1	X2	FA	M	0.028	0.76	27.00
		X2	X3	FA	M	0.021	0.57	27.00
		X3	X4	FA	M	0.020	0.54	27.00
		X4	X5	FA	M	0.021	0.57	27.00
		X5	X6	FA	M	0.028	0.76	27.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.028	0.76	27.00
		X2	X3	FA	M	0.021	0.57	27.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X4	X5	FA	M	0.021	0.57	27.00
		X5	X6	FA	M	0.028	0.76	27.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.019	0.69	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.49	36.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.69	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.019	0.68	36.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X3	X4	FA	M	0.013	0.46	36.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.50	36.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.68	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.017	0.60	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X3	X4	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.60	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.014	0.52	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	層名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
Y3	2F	X2	X3	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.52	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.25	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.008	0.30	36.00

b) ＲＣ柱の部材種別

Ho/D　：　①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q･D)
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度　(N/mm2)
Pt　：　引張鉄筋比　(%)
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　(N/mm2)
N　：　柱軸力　(kN)
No　：　柱軸方向耐力　(kN)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
N/No　：　ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	6F	X1	FA-FA	M	4.82②	0.033	0.33	0.02	(0.03)
						0.89		0.56	310.03
						27.00		27.00	9207.43
		X2	FA-FA	M	4.71②	0.101	0.66	0.07	(0.09)
						2.73		1.83	798.70
						27.00		27.00	8475.27
		X3	FA-FA	M	4.72②	0.099	0.66	0.07	(0.09)
						2.67		1.82	780.61
						27.00		27.00	8475.27
		X4	FA-FA	M	4.70②	0.098	0.66	0.07	(0.09)
						2.63		1.83	770.11
						27.00		27.00	8475.27
		X5	FA-FA	M	4.71②	0.097	0.66	0.07	(0.09)
						2.63		1.83	768.60
						27.00		27.00	8475.27
		X6	FA-FA	M	5.32②	0.049	0.33	0.03	(0.05)
						1.32		0.80	461.37
						27.00		27.00	9207.43
	5F	X1	FA-FA	M	4.21②	0.053	0.33	0.02	(0.05)
						1.42		0.41	497.76
						27.00		27.00	9207.43
		X2	FA-FA	M	3.72②	0.135	0.66	0.04	(0.13)
						3.64		1.01	1063.72
						27.00		27.00	8475.27
		X3	FA-FA	M	3.69②	0.129	0.66	0.04	(0.12)
						3.48		1.01	1016.89
						27.00		27.00	8475.27
		X4	FA-FA	M	3.67②	0.118	0.66	0.04	(0.11)
						3.19		1.01	931.64
						27.00		27.00	8475.27
		X5	FA-FA	M	3.64②	0.112	0.66	0.04	(0.10)
						3.03		1.01	885.68
						27.00		27.00	8475.27

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	5F	X6	FA-FA	M	4.57②	0.073	0.33	0.02	(0.08)
						1.98		0.54	692.51
						27.00		27.00	9207.43
	4F	X1	FA-FA	M	3.89②	0.062	0.33	0.01	(0.07)
						2.23		0.48	781.15
						36.00		36.00	11884.93
		X2	FA-FA	M	3.91②	0.151	0.66	0.04	(0.15)
						5.44		1.28	1591.99
						36.00		36.00	10712.90
		X3	FA-FA	M	3.91②	0.139	0.66	0.04	(0.14)
						5.00		1.27	1462.76
						36.00		36.00	10712.90
		X4	FA-FA	M	3.89②	0.122	0.66	0.04	(0.12)
						4.39		1.27	1284.41
						36.00		36.00	10712.90
		X5	FA-FA	M	3.87②	0.112	0.66	0.04	(0.11)
						4.03		1.27	1179.25
						36.00		36.00	10712.90
		X6	FA-FA	M	4.03②	0.071	0.33	0.02	(0.08)
						2.56		0.62	896.29
						36.00		36.00	11884.93
	3F	X1	FA-FA	M	4.07②	0.087	0.33	0.02	(0.09)
						3.14		0.63	1099.80
						36.00		36.00	11884.93
		X2	FA-FA	M	3.99②	0.201	0.66	0.04	(0.20)
						7.22		1.38	2113.06
						36.00		36.00	10712.90
		X3	FA-FA	M	3.97②	0.181	0.66	0.04	(0.18)
						6.53		1.38	1911.19
						36.00		36.00	10712.90
		X4	FA-FA	M	3.94②	0.154	0.66	0.04	(0.15)
						5.54		1.36	1619.64
						36.00		36.00	10712.90
		X5	FA-FA	M	3.91②	0.137	0.66	0.04	(0.13)
						4.93		1.35	1442.60
						36.00		36.00	10712.90
		X6	FA-FA	M	4.21②	0.093	0.33	0.02	(0.10)
						3.36		0.76	1176.67
						36.00		36.00	11884.93
	2F	X1	FA-FA	M	3.76②	0.119	0.33	0.00	(0.13)
						4.28		0.07	1496.48
						36.00		36.00	11884.93
		X2	FA-FA	M	3.59②	0.257	0.66	0.02	(0.25)
						9.24		0.79	2702.44
						36.00		36.00	10712.90
		X3	FA-FA	M	3.61②	0.226	0.66	0.02	(0.22)
						8.15		0.79	2383.31
						36.00		36.00	10712.90
		X4	FA-FA	M	3.65②	0.184	0.66	0.02	(0.18)
						6.61		0.81	1934.38
						36.00		36.00	10712.90
		X5	FA-FA	M	3.62②	0.156	0.66	0.02	(0.15)
						5.62		0.84	1645.16
						36.00		36.00	10712.90
		X6	FA-FA	M	4.71②	0.118	0.33	0.01	(0.12)
						4.24		0.25	1484.82
						36.00		36.00	11884.93
	1F	X1	FA-FA	M	6.03②	0.203	0.33	0.04	(0.22)
						7.32		1.61	2562.07
						36.00		36.00	11884.93
		X2	FB-FB	M	5.94②	0.403	0.66	0.07	(0.40)
						14.52		2.49	4246.00
						36.00		36.00	10712.90
		X3	FB-FB	M	5.92②	0.366	0.66	0.07	(0.36)

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	1F	X3	FB-FB	M	5.92②	13.18	0.66	2.47	3854.07
						36.00		36.00	10712.90
		X4	FA-FA	M	5.90②	0.312	0.66	0.07	(0.31)
						11.23		2.45	3286.23
						36.00		36.00	10712.90
		X5	FA-FA	M	5.86②	0.270	0.66	0.07	(0.27)
						9.72		2.36	2842.66
						36.00		36.00	10712.90
		X6	FA-FA	M	6.23②	0.192	0.33	0.05	(0.20)
						6.93		1.63	2424.43
						36.00		36.00	11884.93
Y3	6F	X1	FA-FA	M	5.48②	0.006	0.30	0.02	(0.01)
						0.16		0.55	134.31
						27.00		27.00	21964.81
		X2	FA-FA	M	9.54②	0.030	0.49	0.03	(0.03)
						0.80		0.70	729.30
						27.00		27.00	24272.84
		X3	FA-FA	M	9.71②	0.031	0.49	0.03	(0.03)
						0.83		0.69	758.68
						27.00		27.00	24272.84
		X4	FA-FA	M	9.90②	0.032	0.49	0.03	(0.03)
						0.86		0.68	780.34
						27.00		27.00	24272.84
		X5	FA-FA	M	9.89②	0.032	0.49	0.03	(0.03)
						0.86		0.68	786.15
						27.00		27.00	24272.84
		X6	FA-FA	M	22.53②	0.030	0.30	0.01	(0.03)
						0.80		0.34	680.73
						27.00		27.00	21964.81
	5F	X1	FA-FA	M	3.75②	0.004	0.30	0.03	(0.00)
						0.10		0.81	86.38
						27.00		27.00	21964.81
		X2	FA-FA	M	5.09②	0.044	0.49	0.06	(0.04)
						1.19		1.74	1079.88
						27.00		27.00	24272.84
		X3	FA-FA	M	5.19②	0.049	0.49	0.06	(0.05)
						1.32		1.73	1196.14
						27.00		27.00	24272.84
		X4	FA-FA	M	5.25②	0.052	0.49	0.06	(0.05)
						1.41		1.72	1285.95
						27.00		27.00	24272.84
		X5	FA-FA	M	5.27②	0.053	0.49	0.06	(0.05)
						1.44		1.72	1308.06
						27.00		27.00	24272.84
		X6	FA-FA	M	6.96②	0.054	0.30	0.04	(0.06)
						1.47		1.09	1243.34
						27.00		27.00	21964.81
	4F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.000	0.30	0.03	(-0.04)
						0.00		0.92	-105.07
						36.00		36.00	-2526.16
		X2	FA-FA	M	3.12②	0.042	0.49	0.06	(0.04)
						1.52		2.31	1386.17
						36.00		36.00	31230.52
		X3	FA-FA	M	3.15②	0.052	0.49	0.06	(0.05)
						1.86		2.33	1694.40
						36.00		36.00	31230.52
		X4	FA-FA	M	3.16②	0.057	0.49	0.07	(0.06)
						2.05		2.35	1863.77
						36.00		36.00	31230.52
		X5	FA-FA	M	3.17②	0.060	0.49	0.07	(0.06)
						2.15		2.36	1954.84
						36.00		36.00	31230.52
		X6	FA-FA	M	3.75②	0.056	0.30	0.04	(0.06)
						2.00		1.54	1695.63

X方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	4F	X6	FA-FA	M	3.75②	36.00	0.30	36.00	28444.36
	3F	X1	FA-FA	M	4.37②	0.000	0.70	0.03	(-0.08)
						0.00		1.25	-374.11
						36.00		36.00	-4729.51
		X2	FA-FA	M	3.45②	0.040	0.79	0.06	(0.04)
						1.43		2.20	1708.03
						36.00		36.00	43328.61
		X3	FA-FA	M	3.47②	0.052	0.79	0.06	(0.05)
						1.88		2.22	2244.14
						36.00		36.00	43328.61
		X4	FA-FA	M	3.48②	0.060	0.79	0.06	(0.06)
						2.15		2.24	2564.53
						36.00		36.00	43328.61
		X5	FA-FA	M	3.48②	0.064	0.79	0.06	(0.06)
						2.30		2.25	2746.12
						36.00		36.00	43328.61
		X6	FA-FA	M	3.99②	0.079	0.70	0.04	(0.08)
						2.83		1.49	2396.23
						36.00		36.00	30647.71
	2F	X1	FA-FA	M	5.85②	0.000	0.70	0.05	(-0.16)
						0.00		1.96	-736.17
						36.00		36.00	-4729.51
		X2	FA-FA	M	5.20②	0.049	0.79	0.07	(0.05)
						1.77		2.59	2117.54
						36.00		36.00	43328.61
		X3	FA-FA	M	5.25②	0.067	0.79	0.08	(0.07)
						2.41		2.71	2874.47
						36.00		36.00	43328.61
		X4	FA-FA	M	5.29②	0.079	0.79	0.08	(0.08)
						2.86		2.74	3413.02
						36.00		36.00	43328.61
		X5	FA-FA	M	5.31②	0.086	0.79	0.08	(0.09)
						3.09		2.75	3696.71
						36.00		36.00	43328.61
		X6	FA-FA	M	5.70②	0.116	0.70	0.05	(0.12)
						4.16		1.87	3525.64
						36.00		36.00	30647.71
	1F	X1	FA-FA	M	9.51②	0.000	0.70	0.05	(-0.17)
						0.00		1.68	-797.48
						36.00		36.00	-4729.51
		X2	FA-FA	M	7.24②	0.074	0.79	0.07	(0.07)
						2.68		2.40	3199.99
						36.00		36.00	43328.61
		X3	FA-FA	M	7.54②	0.103	0.79	0.07	(0.10)
						3.72		2.44	4445.09
						36.00		36.00	43328.61
		X4	FA-FA	M	7.62②	0.120	0.79	0.07	(0.12)
						4.32		2.49	5154.59
						36.00		36.00	43328.61
		X5	FA-FA	M	7.62②	0.130	0.79	0.07	(0.13)
						4.67		2.53	5579.15
						36.00		36.00	43328.61
		X6	FA-FA	M	7.24②	0.183	0.70	0.06	(0.18)
						6.60		2.33	5591.13
						36.00		36.00	30647.71

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	6F	X1	FA-FA	M	5.32②	0.049	0.33	0.03	(0.05)
						1.32		0.80	461.37
						27.00		27.00	9207.43
		X2	FA-FA	M	4.71②	0.097	0.66	0.07	(0.09)

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	6F	X2	FA-FA	M	4.71②	2.63	0.66	1.83	768.60
						27.00		27.00	8475.27
		X3	FA-FA	M	4.70②	0.098	0.66	0.07	(0.09)
						2.63		1.83	770.11
						27.00		27.00	8475.27
		X4	FA-FA	M	4.72②	0.099	0.66	0.07	(0.09)
						2.67		1.82	780.61
						27.00		27.00	8475.27
		X5	FA-FA	M	4.71②	0.101	0.66	0.07	(0.09)
						2.73		1.83	798.69
						27.00		27.00	8475.27
		X6	FA-FA	M	4.82②	0.033	0.33	0.02	(0.03)
						0.89		0.56	310.03
						27.00		27.00	9207.43
	5F	X1	FA-FA	M	4.57②	0.073	0.33	0.02	(0.08)
						1.98		0.54	692.51
						27.00		27.00	9207.43
		X2	FA-FA	M	3.64②	0.112	0.66	0.04	(0.10)
						3.03		1.01	885.68
						27.00		27.00	8475.27
		X3	FA-FA	M	3.67②	0.118	0.66	0.04	(0.11)
						3.19		1.01	931.64
						27.00		27.00	8475.27
		X4	FA-FA	M	3.69②	0.129	0.66	0.04	(0.12)
						3.48		1.01	1016.89
						27.00		27.00	8475.27
		X5	FA-FA	M	3.72②	0.135	0.66	0.04	(0.13)
						3.64		1.01	1063.71
						27.00		27.00	8475.27
		X6	FA-FA	M	4.21②	0.053	0.33	0.02	(0.05)
						1.42		0.41	497.76
						27.00		27.00	9207.43
	4F	X1	FA-FA	M	4.03②	0.071	0.33	0.02	(0.08)
						2.56		0.62	896.29
						36.00		36.00	11884.93
		X2	FA-FA	M	3.87②	0.112	0.66	0.04	(0.11)
						4.03		1.27	1179.25
						36.00		36.00	10712.90
		X3	FA-FA	M	3.89②	0.122	0.66	0.04	(0.12)
						4.39		1.27	1284.41
						36.00		36.00	10712.90
		X4	FA-FA	M	3.91②	0.139	0.66	0.04	(0.14)
						5.00		1.27	1462.76
						36.00		36.00	10712.90
		X5	FA-FA	M	3.91②	0.151	0.66	0.04	(0.15)
						5.44		1.28	1591.98
						36.00		36.00	10712.90
		X6	FA-FA	M	3.89②	0.062	0.33	0.01	(0.07)
						2.23		0.48	781.15
						36.00		36.00	11884.93
	3F	X1	FA-FA	M	4.21②	0.093	0.33	0.02	(0.10)
						3.36		0.76	1176.67
						36.00		36.00	11884.93
		X2	FA-FA	M	3.91②	0.137	0.66	0.04	(0.13)
						4.93		1.35	1442.60
						36.00		36.00	10712.90
		X3	FA-FA	M	3.94②	0.154	0.66	0.04	(0.15)
						5.54		1.36	1619.65
						36.00		36.00	10712.90
		X4	FA-FA	M	3.97②	0.181	0.66	0.04	(0.18)
						6.53		1.38	1911.18
						36.00		36.00	10712.90
		X5	FA-FA	M	3.99②	0.201	0.66	0.04	(0.20)
						7.22		1.38	2113.05

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	3F	X5	FA-FA	M	3.99②	36.00	0.66	36.00	10712.90
		X6	FA-FA	M	4.07②	0.087	0.33	0.02	(0.09)
						3.14		0.63	1099.79
						36.00		36.00	11884.93
	2F	X1	FA-FA	M	4.71②	0.118	0.33	0.01	(0.12)
						4.24		0.25	1484.81
						36.00		36.00	11884.93
		X2	FA-FA	M	3.62②	0.156	0.66	0.02	(0.15)
						5.62		0.84	1645.16
						36.00		36.00	10712.90
		X3	FA-FA	M	3.65②	0.184	0.66	0.02	(0.18)
						6.61		0.81	1934.39
						36.00		36.00	10712.90
		X4	FA-FA	M	3.61②	0.226	0.66	0.02	(0.22)
						8.15		0.79	2383.30
						36.00		36.00	10712.90
		X5	FA-FA	M	3.59②	0.257	0.66	0.02	(0.25)
						9.24		0.79	2702.44
						36.00		36.00	10712.90
		X6	FA-FA	M	3.76②	0.119	0.33	0.00	(0.13)
						4.28		0.07	1496.47
						36.00		36.00	11884.93
	1F	X1	FA-FA	M	6.23②	0.192	0.33	0.05	(0.20)
						6.93		1.63	2424.41
						36.00		36.00	11884.93
		X2	FA-FA	M	5.86②	0.270	0.66	0.07	(0.27)
						9.72		2.36	2842.66
						36.00		36.00	10712.90
		X3	FA-FA	M	5.90②	0.312	0.66	0.07	(0.31)
						11.23		2.45	3286.23
						36.00		36.00	10712.90
		X4	FB-FB	M	5.92②	0.366	0.66	0.07	(0.36)
						13.18		2.47	3854.05
						36.00		36.00	10712.90
		X5	FB-FB	M	5.94②	0.403	0.66	0.07	(0.40)
						14.52		2.49	4245.99
						36.00		36.00	10712.90
		X6	FA-FA	M	6.03②	0.203	0.33	0.04	(0.22)
						7.32		1.61	2562.06
						36.00		36.00	11884.93
Y3	6F	X1	FA-FA	M	22.53②	0.030	0.30	0.01	(0.03)
						0.80		0.34	680.73
						27.00		27.00	21964.81
		X2	FA-FA	M	9.89②	0.032	0.49	0.03	(0.03)
						0.86		0.68	786.15
						27.00		27.00	24272.84
		X3	FA-FA	M	9.90②	0.032	0.49	0.03	(0.03)
						0.86		0.68	780.33
						27.00		27.00	24272.84
		X4	FA-FA	M	9.71②	0.031	0.49	0.03	(0.03)
						0.83		0.69	758.68
						27.00		27.00	24272.84
		X5	FA-FA	M	9.54②	0.030	0.49	0.03	(0.03)
						0.80		0.70	729.30
						27.00		27.00	24272.84
		X6	FA-FA	M	5.48②	0.006	0.30	0.02	(0.01)
						0.16		0.55	134.29
						27.00		27.00	21964.81
	5F	X1	FA-FA	M	6.96②	0.054	0.30	0.04	(0.06)
						1.47		1.09	1243.34
						27.00		27.00	21964.81
		X2	FA-FA	M	5.27②	0.053	0.49	0.06	(0.05)
						1.44		1.72	1308.07
						27.00		27.00	24272.84

X方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	5F	X3	FA-FA	M	5.25②	0.052	0.49	0.06	(0.05)
						1.41		1.72	1285.95
						27.00		27.00	24272.84
		X4	FA-FA	M	5.19②	0.049	0.49	0.06	(0.05)
						1.32		1.73	1196.15
						27.00		27.00	24272.84
		X5	FA-FA	M	5.09②	0.044	0.49	0.06	(0.04)
						1.19		1.74	1079.88
						27.00		27.00	24272.84
		X6	FA-FA	M	3.75②	0.004	0.30	0.03	(0.00)
						0.10		0.81	86.37
						27.00		27.00	21964.81
	4F	X1	FA-FA	M	3.75②	0.056	0.30	0.04	(0.06)
						2.00		1.54	1695.63
						36.00		36.00	28444.36
		X2	FA-FA	M	3.17②	0.060	0.49	0.07	(0.06)
						2.15		2.36	1954.85
						36.00		36.00	31230.52
		X3	FA-FA	M	3.16②	0.057	0.49	0.07	(0.06)
						2.05		2.35	1863.77
						36.00		36.00	31230.52
		X4	FA-FA	M	3.15②	0.052	0.49	0.06	(0.05)
						1.86		2.33	1694.40
						36.00		36.00	31230.52
		X5	FA-FA	M	3.12②	0.042	0.49	0.06	(0.04)
						1.52		2.31	1386.16
						36.00		36.00	31230.52
		X6	FA-FA	M	2.62②	0.000	0.30	0.03	(-0.04)
						0.00		0.92	-105.08
						36.00		36.00	-2526.16
	3F	X1	FA-FA	M	3.99②	0.079	0.70	0.04	(0.08)
						2.83		1.49	2396.23
						36.00		36.00	30647.71
		X2	FA-FA	M	3.48②	0.064	0.79	0.06	(0.06)
						2.30		2.25	2746.14
						36.00		36.00	43328.61
		X3	FA-FA	M	3.48②	0.060	0.79	0.06	(0.06)
						2.15		2.24	2564.53
						36.00		36.00	43328.61
		X4	FA-FA	M	3.47②	0.052	0.79	0.06	(0.05)
						1.88		2.22	2244.14
						36.00		36.00	43328.61
		X5	FA-FA	M	3.45②	0.040	0.79	0.06	(0.04)
						1.43		2.20	1708.03
						36.00		36.00	43328.61
		X6	FA-FA	M	4.37②	0.000	0.70	0.03	(-0.08)
						0.00		1.25	-374.12
						36.00		36.00	-4729.51
	2F	X1	FA-FA	M	5.70②	0.116	0.70	0.05	(0.12)
						4.16		1.87	3525.67
						36.00		36.00	30647.71
		X2	FA-FA	M	5.31②	0.086	0.79	0.08	(0.09)
						3.09		2.75	3696.73
						36.00		36.00	43328.61
		X3	FA-FA	M	5.29②	0.079	0.79	0.08	(0.08)
						2.86		2.74	3413.02
						36.00		36.00	43328.61
		X4	FA-FA	M	5.25②	0.067	0.79	0.08	(0.07)
						2.41		2.71	2874.46
						36.00		36.00	43328.61
		X5	FA-FA	M	5.20②	0.049	0.79	0.07	(0.05)
						1.77		2.59	2117.51
						36.00		36.00	43328.61
		X6	FA-FA	M	5.85②	0.000	0.70	0.05	(-0.16)

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	2F	X6	FA-FA	M	5.85②	0.00	0.70	1.96	-736.18
						36.00		36.00	-4729.51
	1F	X1	FA-FA	M	7.24②	0.183	0.70	0.06	(0.18)
						6.60		2.33	5591.13
						36.00		36.00	30647.71
		X2	FA-FA	M	7.62②	0.130	0.79	0.07	(0.13)
						4.67		2.53	5579.23
						36.00		36.00	43328.61
		X3	FA-FA	M	7.62②	0.120	0.79	0.07	(0.12)
						4.32		2.49	5154.59
						36.00		36.00	43328.61
		X4	FA-FA	M	7.54②	0.103	0.79	0.07	(0.10)
						3.72		2.44	4445.08
						36.00		36.00	43328.61
		X5	FA-FA	M	7.24②	0.074	0.79	0.07	(0.07)
						2.68		2.40	3199.93
						36.00		36.00	43328.61
		X6	FA-FA	M	9.51②	0.000	0.70	0.05	(-0.17)
						0.00		1.68	-797.48
						36.00		36.00	-4729.51

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	6F	X1	FA-FA	M	4.64②	0.009	0.33	0.01	(0.01)
						0.25		0.24	86.75
						27.00		27.00	9207.43
		X2	FA-FA	M	4.96②	0.032	0.66	0.00	(0.03)
						0.86		0.04	252.08
						27.00		27.00	8475.27
		X3	FA-FA	M	9.67②	0.031	0.66	0.00	(0.03)
						0.84		0.00	246.89
						27.00		27.00	8475.27
		X4	FA-FA	M	52.13②	0.031	0.66	0.00	(0.03)
						0.84		0.00	246.88
						27.00		27.00	8475.27
		X5	FA-FA	M	4.96②	0.032	0.66	0.00	(0.03)
						0.86		0.04	252.07
						27.00		27.00	8475.27
		X6	FA-FA	M	4.64②	0.009	0.33	0.01	(0.01)
						0.25		0.24	86.72
						27.00		27.00	9207.43
	5F	X1	FA-FA	M	14.19②	0.000	0.33	0.00	(-0.00)
						0.00		0.12	-2.46
						27.00		27.00	-1174.93
		X2	FA-FA	M	4.83②	0.033	0.66	0.00	(0.03)
						0.89		0.02	259.08
						27.00		27.00	8475.27
		X3	FA-FA	M	4.78②	0.032	0.66	0.00	(0.03)
						0.87		0.00	254.17
						27.00		27.00	8475.27
		X4	FA-FA	M	4.61②	0.032	0.66	0.00	(0.03)
						0.87		0.00	254.15
						27.00		27.00	8475.27
		X5	FA-FA	M	4.83②	0.033	0.66	0.00	(0.03)
						0.89		0.02	259.07
						27.00		27.00	8475.27
		X6	FA-FA	M	14.02②	0.000	0.33	0.00	(-0.00)
						0.00		0.12	-2.49
						27.00		27.00	-1174.93
	4F	X1	FA-FA	M	5.07②	0.000	0.33	0.00	(-0.14)
						0.00		0.10	-166.45
						36.00		36.00	-1174.93

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	4F	X2	FA-FA	M	4.96②	0.007	0.66	0.00	(0.01)
						0.26		0.04	75.43
						36.00		36.00	10712.90
		X3	FA-FA	M	6.45②	0.007	0.66	0.00	(0.01)
						0.24		0.00	69.32
						36.00		36.00	10712.90
		X4	FA-FA	M	7.01②	0.007	0.66	0.00	(0.01)
						0.24		0.00	69.29
						36.00		36.00	10712.90
		X5	FA-FA	M	4.96②	0.007	0.66	0.00	(0.01)
						0.26		0.04	75.40
						36.00		36.00	10712.90
		X6	FA-FA	M	5.07②	0.000	0.33	0.00	(-0.14)
						0.00		0.10	-166.47
						36.00		36.00	-1174.93
	3F	X1	FA-FA	M	3.21①	0.000	0.33	0.00	(-0.36)
						0.00		0.10	-422.30
						36.00		36.00	-1174.93
		X2	FA-FA	M	5.30②	0.000	0.66	0.00	(-0.15)
						0.00		0.02	-270.70
						36.00		36.00	-1762.40
		X3	FA-FA	M	5.61②	0.000	0.66	0.00	(-0.15)
						0.00		0.00	-272.62
						36.00		36.00	-1762.40
		X4	FA-FA	M	3.46①	0.000	0.66	0.00	(-0.15)
						0.00		0.00	-272.68
						36.00		36.00	-1762.40
		X5	FA-FA	M	5.30②	0.000	0.66	0.00	(-0.15)
						0.00		0.02	-270.76
						36.00		36.00	-1762.40
		X6	FA-FA	M	3.21①	0.000	0.33	0.00	(-0.36)
						0.00		0.10	-422.31
						36.00		36.00	-1174.93
	2F	X1	FA-FA	M	3.21①	0.000	0.33	0.00	(-0.70)
						0.00		0.14	-817.50
						36.00		36.00	-1174.93
		X2	FA-FA	M	3.46①	0.000	0.66	0.00	(-0.55)
						0.00		0.03	-961.26
						36.00		36.00	-1762.40
		X3	FA-FA	M	3.46①	0.000	0.66	0.00	(-0.54)
						0.00		0.00	-958.90
						36.00		36.00	-1762.40
		X4	FA-FA	M	3.46①	0.000	0.66	0.00	(-0.54)
						0.00		0.00	-959.00
						36.00		36.00	-1762.40
		X5	FA-FA	M	3.46①	0.000	0.66	0.00	(-0.55)
						0.00		0.03	-961.33
						36.00		36.00	-1762.40
		X6	FA-FA	M	3.21①	0.000	0.33	0.00	(-0.70)
						0.00		0.14	-817.50
						36.00		36.00	-1174.93
	1F	X1	FA-FA	M	3.64①	0.000	0.33	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-1174.93
						36.00		36.00	-1174.93
		X2	FA-FA	M	3.92①	0.000	0.66	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-1762.40
						36.00		36.00	-1762.40
		X3	FA-FA	M	3.92①	0.000	0.66	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-1762.40
						36.00		36.00	-1762.40
		X4	FA-FA	M	3.92①	0.000	0.66	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-1762.40
						36.00		36.00	-1762.40
		X5	FA-FA	M	3.92①	0.000	0.66	0.00	(-1.00*)

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo	Pt	τu/Fc τu	N/No N
						Fc		Fc	No
Y2	1F	X5	FA-FA	M	3.92①	0.00	0.66	0.00	-1762.40
						36.00		36.00	-1762.40
		X6	FA-FA	M	3.64①	0.000	0.33	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-1174.93
						36.00		36.00	-1174.93
Y3	6F	X1	FA-FA	M	2.75①	0.015	0.30	0.01	(0.02)
						0.41		0.14	348.85
						27.00		27.00	21964.81
		X2	FA-FA	M	3.83②	0.025	0.49	0.00	(0.02)
						0.66		0.00	603.63
						27.00		27.00	24272.84
		X3	FA-FA	M	4.17②	0.025	0.49	0.00	(0.02)
						0.66		0.00	603.43
						27.00		27.00	24272.84
		X4	FA-FA	M	4.21②	0.025	0.49	0.00	(0.02)
						0.66		0.00	603.43
						27.00		27.00	24272.84
		X5	FA-FA	M	3.83②	0.025	0.49	0.00	(0.02)
						0.66		0.00	603.64
						27.00		27.00	24272.84
		X6	FA-FA	M	2.75①	0.015	0.30	0.01	(0.02)
						0.41		0.14	348.85
						27.00		27.00	21964.81
	5F	X1	FA-FA	M	2.75①	0.043	0.30	0.00	(0.04)
						1.15		0.09	973.92
						27.00		27.00	21964.81
		X2	FA-FA	M	2.98②	0.064	0.49	0.00	(0.06)
						1.72		0.00	1564.65
						27.00		27.00	24272.84
		X3	FA-FA	M	3.13②	0.064	0.49	0.00	(0.06)
						1.72		0.00	1560.12
						27.00		27.00	24272.84
		X4	FA-FA	M	3.09②	0.064	0.49	0.00	(0.06)
						1.72		0.00	1560.13
						27.00		27.00	24272.84
		X5	FA-FA	M	2.98②	0.064	0.49	0.00	(0.06)
						1.72		0.00	1564.67
						27.00		27.00	24272.84
		X6	FA-FA	M	2.75①	0.043	0.30	0.00	(0.04)
						1.15		0.09	973.94
						27.00		27.00	21964.81
	4F	X1	FA-FA	M	2.75①	0.058	0.30	0.00	(0.06)
						2.08		0.10	1762.70
						36.00		36.00	28444.36
		X2	FA-FA	M	3.72②	0.085	0.49	0.00	(0.09)
						3.05		0.00	2773.33
						36.00		36.00	31230.52
		X3	FA-FA	M	3.42②	0.084	0.49	0.00	(0.09)
						3.04		0.00	2764.05
						36.00		36.00	31230.52
		X4	FA-FA	M	3.56②	0.084	0.49	0.00	(0.09)
						3.04		0.00	2764.07
						36.00		36.00	31230.52
		X5	FA-FA	M	3.70②	0.085	0.49	0.00	(0.09)
						3.05		0.00	2773.35
						36.00		36.00	31230.52
		X6	FA-FA	M	2.75①	0.058	0.30	0.00	(0.06)
						2.08		0.10	1762.72
						36.00		36.00	28444.36
	3F	X1	FA-FA	M	2.75①	0.088	0.70	0.00	(0.09)
						3.17		0.10	2683.98
						36.00		36.00	30647.71
		X2	FA-FA	M	3.02②	0.100	0.79	0.00	(0.10)
						3.58		0.00	4281.42

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	3F	X2	FA-FA	M	3.02②	36.00	0.79	36.00	43328.61
		X3	FA-FA	M	2.95②	0.099	0.79	0.00	(0.10)
						3.57		0.00	4265.38
						36.00		36.00	43328.61
		X4	FA-FA	M	3.10②	0.099	0.79	0.00	(0.10)
						3.57		0.00	4265.43
						36.00		36.00	43328.61
		X5	FA-FA	M	3.00②	0.100	0.79	0.00	(0.10)
						3.58		0.00	4281.47
						36.00		36.00	43328.61
		X6	FA-FA	M	2.75①	0.088	0.70	0.00	(0.09)
						3.17		0.10	2684.01
						36.00		36.00	30647.71
	2F	X1	FA-FA	M	2.69①	0.121	0.70	0.00	(0.12)
						4.37		0.09	3701.32
						36.00		36.00	30647.71
		X2	FA-FA	M	3.16②	0.139	0.79	0.00	(0.14)
						4.99		0.00	5959.31
						36.00		36.00	43328.61
		X3	FA-FA	M	3.55②	0.138	0.79	0.00	(0.14)
						4.97		0.00	5933.94
						36.00		36.00	43328.61
		X4	FA-FA	M	3.41②	0.138	0.79	0.00	(0.14)
						4.97		0.00	5934.00
						36.00		36.00	43328.61
		X5	FA-FA	M	3.18②	0.139	0.79	0.00	(0.14)
						4.99		0.00	5959.37
						36.00		36.00	43328.61
		X6	FA-FA	M	2.69①	0.121	0.70	0.00	(0.12)
						4.37		0.09	3701.35
						36.00		36.00	30647.71
	1F	X1	FA-FA	M	3.06①	0.178	0.70	0.00	(0.18)
						6.41		0.12	5431.90
						36.00		36.00	30647.71
		X2	FA-FA	M	6.26②	0.203	0.79	0.00	(0.20)
						7.30		0.01	8724.77
						36.00		36.00	43328.61
		X3	FA-FA	M	6.57②	0.202	0.79	0.00	(0.20)
						7.27		0.00	8687.97
						36.00		36.00	43328.61
		X4	FA-FA	M	6.82②	0.202	0.79	0.00	(0.20)
						7.27		0.00	8688.05
						36.00		36.00	43328.61
		X5	FA-FA	M	6.23②	0.203	0.79	0.00	(0.20)
						7.30		0.01	8724.86
						36.00		36.00	43328.61
		X6	FA-FA	M	3.06①	0.178	0.70	0.00	(0.18)
						6.41		0.12	5431.93
						36.00		36.00	30647.71

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	6F	X1	FA-FA	M	5.02②	0.034	0.33	0.01	(0.03)
						0.91		0.31	318.21
						27.00		27.00	9207.43
		X2	FA-FA	M	4.82②	0.069	0.66	0.00	(0.06)
						1.87		0.03	545.67
						27.00		27.00	8475.27
		X3	FA-FA	M	5.40②	0.067	0.66	0.00	(0.06)
						1.80		0.00	526.56
						27.00		27.00	8475.27
		X4	FA-FA	M	5.40②	0.067	0.66	0.00	(0.06)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	6F	X4	FA-FA	M	5.40②	1.80	0.66	0.00	526.56
						27.00		27.00	8475.27
		X5	FA-FA	M	4.82②	0.069	0.66	0.00	(0.06)
						1.87		0.03	545.67
						27.00		27.00	8475.27
		X6	FA-FA	M	5.02②	0.034	0.33	0.01	(0.03)
						0.91		0.31	318.21
						27.00		27.00	9207.43
	5F	X1	FA-FA	M	4.03②	0.115	0.33	0.01	(0.12)
						3.10		0.16	1084.09
						27.00		27.00	9207.43
		X2	FA-FA	M	4.62②	0.197	0.66	0.00	(0.18)
						5.31		0.04	1554.50
						27.00		27.00	8475.27
		X3	FA-FA	M	4.79②	0.185	0.66	0.00	(0.17)
						4.98		0.00	1457.44
						27.00		27.00	8475.27
		X4	FA-FA	M	4.79②	0.185	0.66	0.00	(0.17)
						4.98		0.00	1457.44
						27.00		27.00	8475.27
		X5	FA-FA	M	4.62②	0.197	0.66	0.00	(0.18)
						5.31		0.04	1554.50
						27.00		27.00	8475.27
		X6	FA-FA	M	4.03②	0.115	0.33	0.01	(0.12)
						3.10		0.16	1084.09
						27.00		27.00	9207.43
	4F	X1	FA-FA	M	4.07②	0.157	0.33	0.01	(0.17)
						5.64		0.20	1975.60
						36.00		36.00	11884.93
		X2	FA-FA	M	4.47②	0.260	0.66	0.00	(0.26)
						9.34		0.04	2732.93
						36.00		36.00	10712.90
		X3	FA-FA	M	4.76②	0.252	0.66	0.00	(0.25)
						9.06		0.00	2649.19
						36.00		36.00	10712.90
		X4	FA-FA	M	4.76②	0.252	0.66	0.00	(0.25)
						9.06		0.00	2649.20
						36.00		36.00	10712.90
		X5	FA-FA	M	4.47②	0.260	0.66	0.00	(0.26)
						9.34		0.04	2732.92
						36.00		36.00	10712.90
		X6	FA-FA	M	4.07②	0.157	0.33	0.01	(0.17)
						5.64		0.20	1975.60
						36.00		36.00	11884.93
	3F	X1	FA-FA	M	4.38②	0.224	0.33	0.00	(0.24)
						8.06		0.18	2821.12
						36.00		36.00	11884.93
		X2	FB-FA	M	4.33②	0.373	0.66	0.00	(0.37)
						13.42		0.04	3925.85
						36.00		36.00	10712.90
		X3	FB-FA	M	4.38②	0.364	0.66	0.00	(0.36)
						13.12		0.00	3838.17
						36.00		36.00	10712.90
		X4	FB-FA	M	4.38②	0.364	0.66	0.00	(0.36)
						13.12		0.00	3838.17
						36.00		36.00	10712.90
		X5	FB-FA	M	4.33②	0.373	0.66	0.00	(0.37)
						13.42		0.04	3925.85
						36.00		36.00	10712.90
		X6	FA-FA	M	4.38②	0.224	0.33	0.00	(0.24)
						8.06		0.18	2821.12
						36.00		36.00	11884.93
	2F	X1	FA-FA	M	4.79②	0.306	0.33	0.01	(0.32)
						11.02		0.21	3855.46

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y2	2F	X1	FA-FA	M	4.79②	36.00	0.33	36.00	11884.93
		X2	FC-FA	M	4.45②	0.508	0.66	0.00	(0.50)
						18.30		0.02	5351.61
						36.00		36.00	10712.90
		X3	FC-FA	M	4.96②	0.500	0.66	0.00	(0.49)
						17.99		0.00	5260.78
						36.00		36.00	10712.90
		X4	FC-FA	M	4.95②	0.500	0.66	0.00	(0.49)
						17.99		0.00	5260.79
						36.00		36.00	10712.90
		X5	FC-FA	M	4.45②	0.508	0.66	0.00	(0.50)
						18.30		0.02	5351.62
						36.00		36.00	10712.90
		X6	FA-FA	M	4.79②	0.306	0.33	0.01	(0.32)
						11.02		0.21	3855.46
						36.00		36.00	11884.93
	1F	X1	FC-FC	M	6.67②	0.505	0.33	0.00	(0.54)
						18.19		0.10	6364.76
						36.00		36.00	11884.93
		X2	FD-FD	M	6.81②	0.846	0.66	0.00	(0.83*)
						30.45		0.00	8907.23
						36.00		36.00	10712.90
		X3	FD-FD	M	5.80②	0.844	0.66	0.00	(0.83*)
						30.39		0.00	8889.68
						36.00		36.00	10712.90
		X4	FD-FD	M	5.82②	0.844	0.66	0.00	(0.83*)
						30.39		0.00	8889.70
						36.00		36.00	10712.90
		X5	FD-FD	M	6.81②	0.846	0.66	0.00	(0.83*)
						30.45		0.00	8907.24
						36.00		36.00	10712.90
		X6	FC-FC	M	6.67②	0.505	0.33	0.00	(0.54)
						18.19		0.10	6364.77
						36.00		36.00	11884.93
Y3	6F	X1	FA-FA	M	4.34②	0.000	0.30	0.00	(-0.08)
						0.00		0.04	-213.16
						27.00		27.00	-2526.16
		X2	FA-FA	M	3.38②	0.000	0.49	0.01	(-0.01)
						0.00		0.21	-33.82
						27.00		27.00	-3399.82
		X3	FA-FA	M	3.00②	0.001	0.49	0.00	(0.00)
						0.02		0.03	18.95
						27.00		27.00	24272.84
		X4	FA-FA	M	3.00②	0.001	0.49	0.00	(0.00)
						0.02		0.03	18.95
						27.00		27.00	24272.84
		X5	FA-FA	M	3.38②	0.000	0.49	0.01	(-0.01)
						0.00		0.21	-33.82
						27.00		27.00	-3399.82
		X6	FA-FA	M	4.34②	0.000	0.30	0.00	(-0.08)
						0.00		0.04	-213.16
						27.00		27.00	-2526.16
	5F	X1	FA-FA	M	4.17②	0.000	0.30	0.00	(-0.24)
						0.00		0.05	-616.41
						27.00		27.00	-2526.16
		X2	FA-FA	M	3.67②	0.000	0.49	0.00	(-0.15)
						0.00		0.12	-502.19
						27.00		27.00	-3399.82
		X3	FA-FA	M	3.68②	0.000	0.49	0.00	(-0.13)
						0.00		0.02	-425.80
						27.00		27.00	-3399.82
		X4	FA-FA	M	3.68②	0.000	0.49	0.00	(-0.13)
						0.00		0.02	-425.80
						27.00		27.00	-3399.82

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	5F	X5	FA-FA	M	3.67②	0.000	0.49	0.00	(-0.15)
						0.00		0.12	-502.18
						27.00		27.00	-3399.82
		X6	FA-FA	M	4.17②	0.000	0.30	0.00	(-0.24)
						0.00		0.05	-616.42
						27.00		27.00	-2526.16
	4F	X1	FA-FA	M	4.63②	0.000	0.30	0.00	(-0.52)
						0.00		0.09	-1303.47
						36.00		36.00	-2526.16
		X2	FA-FA	M	3.15②	0.000	0.49	0.00	(-0.39)
						0.00		0.14	-1314.48
						36.00		36.00	-3399.82
		X3	FA-FA	M	2.99②	0.000	0.49	0.00	(-0.37)
						0.00		0.02	-1249.19
						36.00		36.00	-3399.82
		X4	FA-FA	M	2.99②	0.000	0.49	0.00	(-0.37)
						0.00		0.02	-1249.19
						36.00		36.00	-3399.82
		X5	FA-FA	M	3.15②	0.000	0.49	0.00	(-0.39)
						0.00		0.14	-1314.48
						36.00		36.00	-3399.82
		X6	FA-FA	M	4.63②	0.000	0.30	0.00	(-0.52)
						0.00		0.09	-1303.47
						36.00		36.00	-2526.16
	3F	X1	FA-FA	M	6.77②	0.000	0.70	0.00	(-0.50)
						0.00		0.17	-2360.59
						36.00		36.00	-4729.51
		X2	FA-FA	M	3.16②	0.000	0.79	0.00	(-0.43)
						0.00		0.14	-2912.48
						36.00		36.00	-6776.90
		X3	FA-FA	M	2.98②	0.000	0.79	0.00	(-0.42)
						0.00		0.02	-2849.28
						36.00		36.00	-6776.90
		X4	FA-FA	M	2.98②	0.000	0.79	0.00	(-0.42)
						0.00		0.02	-2849.28
						36.00		36.00	-6776.90
		X5	FA-FA	M	3.16②	0.000	0.79	0.00	(-0.43)
						0.00		0.14	-2912.48
						36.00		36.00	-6776.90
		X6	FA-FA	M	6.77②	0.000	0.70	0.00	(-0.50)
						0.00		0.17	-2360.59
						36.00		36.00	-4729.51
	2F	X1	FA-FA	M	9.30②	0.000	0.70	0.01	(-0.75*)
						0.00		0.22	-3555.01
						36.00		36.00	-4729.51
		X2	FA-FA	M	3.82②	0.000	0.79	0.00	(-0.69)
						0.00		0.17	-4689.65
						36.00		36.00	-6776.90
		X3	FA-FA	M	3.29②	0.000	0.79	0.00	(-0.69)
						0.00		0.03	-4647.12
						36.00		36.00	-6776.90
		X4	FA-FA	M	3.29②	0.000	0.79	0.00	(-0.69)
						0.00		0.03	-4647.12
						36.00		36.00	-6776.90
		X5	FA-FA	M	3.82②	0.000	0.79	0.00	(-0.69)
						0.00		0.17	-4689.65
						36.00		36.00	-6776.90
		X6	FA-FA	M	9.30②	0.000	0.70	0.01	(-0.75*)
						0.00		0.22	-3555.01
						36.00		36.00	-4729.51
	1F	X1	FA-FA	M	26.41②	0.000	0.70	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4729.51
						36.00		36.00	-4729.51
		X2	FA-FA	M	2.58①	0.000	0.79	0.00	(-1.00*)

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	Ho/D	σo/Fc σo Fc	Pt	τu/Fc τu Fc	N/No N No
Y3	1F	X2	FA-FA	M	2.58①	0.00	0.79	0.00	-6776.90
						36.00		36.00	-6776.90
		X3	FA-FA	M	2.58①	0.000	0.79	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6776.90
						36.00		36.00	-6776.90
		X4	FA-FA	M	2.58①	0.000	0.79	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6776.90
						36.00		36.00	-6776.90
		X5	FA-FA	M	2.58①	0.000	0.79	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-6776.90
						36.00		36.00	-6776.90
		X6	FA-FA	M	26.40②	0.000	0.70	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4729.51
						36.00		36.00	-4729.51

c) ＲＣ壁の部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 ， S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
X2	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
X3	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	6F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X6	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.018	0.6	36.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00

Ｘ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	4F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	36.00
X2	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.015	0.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
X3	6F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
X6	6F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.6	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	6F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.6	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00
X2	6F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.1	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.1	36.00
X3	6F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.1	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
X4	6F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.6	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.1	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.059	2.1	36.00
X5	6F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.1	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.041	1.5	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00

Ｙ方向正加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X5	2F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.1	36.00
X6	6F	Y2	Y3	WA	M	0.022	0.6	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.034	0.9	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.033	1.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.043	1.6	36.00

Ｙ方向負加力時

ﾌﾚｰﾑ名	階名	軸名1	軸名2	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	τu/Fc	τu	Fc
X1	6F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.2	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.062	1.7	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.070	2.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.080	2.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.081	2.9	36.00
X2	6F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.3	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.076	2.0	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.076	2.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.084	3.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.097	3.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.109	3.9	36.00
X3	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.1	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.075	2.0	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.075	2.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.083	3.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.096	3.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.109	3.9	36.00
X4	6F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.1	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.075	2.0	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.075	2.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.083	3.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.096	3.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.109	3.9	36.00
X5	6F	Y2	Y3	WA	M	0.048	1.3	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.076	2.0	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.076	2.7	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.084	3.0	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.097	3.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.109	3.9	36.00
X6	6F	Y2	Y3	WA	M	0.044	1.2	27.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.062	1.7	27.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.070	2.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.080	2.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WD	S	0.081	2.9	36.00

U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc	sMo/Mo	d/t(w)
P2			b/t(f)
P3			横補剛
P4			靭性
P5			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[o] 充分　[x] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D)	N/No (Ru)	d/t(w)
P2	σo/Fc	sMo/Mo	b/t(f)
P3	Pt		靭性
P4	τu/Fc		接合
P5	N/No		

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･Ｍ／Ｑ･Ｄ）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τu/Fc		λe1
P2			λe2
P3			靭性
P4			接合

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[o]：靭性破壊部材　[x]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[o]：保有耐力接合　[x]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Ｙ方向負加力時　X1 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.070	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.080	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.081	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.097	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.109	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.096	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.109	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X4 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.096	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.109	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.097	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.109	---	---	---

Ｙ方向負加力時　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.070	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.080	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.081	---	---	---

Ｙ方向負加力時　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

階名	軸名	構造	ﾗﾝｸ	ﾓｰﾄﾞ	P1	P2	P3	P4	P5
1F	X2	RC	FD-FD	M	6.81②	0.85	0.66	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	5.80②	0.84	0.66	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	5.82②	0.84	0.66	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	6.81②	0.85	0.66	0.000	

U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1フレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-26.2	1.200	0.0	26.2	≦	349.4	OK
		R		40.8			40.8	≦		
	X2	L		-35.3	1.200	0.0	35.3	≦	349.4	OK
		R		31.7			31.7	≦		
	X3	L		-33.5	1.200	0.0	33.5	≦	349.4	OK
		R		33.5			33.5	≦		
	X4	L		-31.7	1.200	0.0	31.7	≦	349.4	OK
		R		35.3			35.3	≦		
	X5	L		-40.8	1.200	0.0	40.8	≦	349.4	OK
		R		26.2			26.2	≦		

Y2フレーム（Ｘ方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X1	L	0	-106.1	1.100	90.0	7.1	≦	379.7	OK
		R	0	115.5			214.5	≦		
	X2	L	0	-108.7	1.100	95.3	3.9	≦	353.0	OK
		R	0	107.6			212.4	≦		
	X3	L	0	-108.1	1.100	94.7	3.9	≦	353.0	OK
		R	0	108.1			212.3	≦		
	X4	L	0	-107.6	1.100	94.1	4.0	≦	353.0	OK
		R	0	108.7			212.3	≦		
	X5	L	0	-115.5	1.100	100.1	5.4	≦	379.7	OK
		R	0	106.1			216.2	≦		
6F	X1	L	0	-88.9	1.100	93.8	14.3	≦	379.7	OK
		R	0	90.8			194.0	≦		
	X2	L	0	-87.3	1.100	94.7	16.8	≦	353.0	OK

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X2	R	0	87.4	1.100	94.7	191.6	≦	353.0	OK
	X3	L	0	-87.4	1.100	94.7	16.8	≦	353.0	OK
		R	0	87.4			191.6	≦		
	X4	L	0	-87.4	1.100	94.7	16.8	≦	353.0	OK
		R	0	87.3			191.6	≦		
	X5	L	0	-90.8	1.100	96.3	15.1	≦	379.7	OK
		R	0	88.9			194.8	≦		
5F	X1	L	0	-88.0	1.100	93.0	14.2	≦	413.7	OK
		R	0	91.6			193.9	≦		
	X2	L	0	-87.5	1.100	94.9	16.9	≦	384.1	OK
		R	0	87.2			191.6	≦		
	X3	L	0	-87.4	1.100	94.7	16.8	≦	384.1	OK
		R	0	87.4			191.6	≦		
	X4	L	0	-87.2	1.100	94.6	16.8	≦	384.1	OK
		R	0	87.5			191.6	≦		
	X5	L	0	-91.6	1.100	97.2	15.2	≦	413.7	OK
		R	0	88.0			194.9	≦		
4F	X1	L	0	-88.3	1.100	93.2	14.3	≦	413.7	OK
		R	0	91.4			193.9	≦		
	X2	L	0	-87.5	1.100	94.8	16.9	≦	384.1	OK
		R	0	87.3			191.6	≦		
	X3	L	0	-87.4	1.100	94.7	16.8	≦	384.1	OK
		R	0	87.4			191.6	≦		
	X4	L	0	-87.3	1.100	94.6	16.8	≦	384.1	OK
		R	0	87.5			191.6	≦		
	X5	L	0	-91.4	1.100	96.9	15.2	≦	413.7	OK
		R	0	88.3			194.9	≦		
3F	X1	L	0	-88.2	1.100	93.2	14.3	≦	413.7	OK
		R	0	91.4			193.9	≦		
	X2	L	0	-87.5	1.100	94.9	16.9	≦	384.1	OK
		R	0	87.2			191.6	≦		
	X3	L	0	-87.4	1.100	94.7	16.8	≦	384.1	OK
		R	0	87.4			191.6	≦		
	X4	L	0	-87.2	1.100	94.6	16.8	≦	384.1	OK
		R	0	87.5			191.6	≦		
	X5	L	0	-91.4	1.100	96.9	15.2	≦	413.7	OK
		R	0	88.2			194.9	≦		
2F	X1	L	0	-88.0	1.100	92.9	14.2	≦	413.7	OK
		R	0	91.7			193.9	≦		
	X2	L	0	-87.5	1.100	94.9	16.9	≦	384.1	OK
		R	0	87.2			191.6	≦		
	X3	L	0	-87.4	1.100	94.7	16.8	≦	384.1	OK
		R	0	87.4			191.6	≦		
	X4	L	0	-87.2	1.100	94.6	16.8	≦	384.1	OK
		R	0	87.5			191.6	≦		
	X5	L	0	-91.7	1.100	97.2	15.2	≦	413.7	OK
		R	0	88.0			194.9	≦		
1F	X1	L		-131.5	1.200	257.1	177.1	≦	2415.0	OK
		R		185.9			494.5	≦		
	X2	L		-164.3	1.200	150.0	15.7	≦	2415.0	OK
		R		153.1			333.1	≦		
	X3	L		-158.7	1.200	178.6	55.6	≦	2415.0	OK
		R		158.7			373.0	≦		
	X4	L		-153.1	1.200	147.1	23.4	≦	2415.0	OK
		R		164.3			340.8	≦		
	X5	L		-185.9	1.200	233.4	94.1	≦	2415.0	OK
		R		131.5			411.6	≦		

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X1	L	0	-134.4	1.100	332.9	231.8	≦	529.2	OK
		R	0	140.4			506.6	≦		
	X2	L	0	-137.5	1.100	336.0	232.1	≦	529.2	OK
		R	0	137.3			506.9	≦		
	X3	L	0	-137.4	1.100	335.9	232.1	≦	529.2	OK

Y3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X3	R	0	137.4	1.100	335.9	506.9	≦	529.2	OK
	X4	L	0	-137.3	1.100	335.8	232.1	≦	529.2	OK
		R	0	137.5			506.9	≦		
	X5	L	0	-140.4	1.100	338.9	232.4	≦	529.2	OK
		R	0	134.4			507.2	≦		
6F	X1	L	0	-132.2	1.100	334.6	235.8	≦	529.2	OK
		R	0	134.9			502.9	≦		
	X2	L	0	-133.6	1.100	335.9	235.9	≦	529.2	OK
		R	0	133.5			503.1	≦		
	X3	L	0	-133.6	1.100	335.9	235.9	≦	529.2	OK
		R	0	133.6			503.1	≦		
	X4	L	0	-133.5	1.100	335.9	235.9	≦	529.2	OK
		R	0	133.6			503.0	≦		
	X5	L	0	-134.9	1.100	337.2	236.1	≦	529.2	OK
		R	0	132.2			503.2	≦		
5F	X1	L	0	-137.2	1.100	413.8	318.1	≦	705.8	OK
		R	0	140.8			596.0	≦		
	X2	L	0	-139.0	1.100	415.7	318.2	≦	705.8	OK
		R	0	138.9			596.2	≦		
	X3	L	0	-139.0	1.100	415.7	318.2	≦	705.8	OK
		R	0	139.0			596.2	≦		
	X4	L	0	-138.9	1.100	415.6	318.2	≦	705.8	OK
		R	0	139.0			596.2	≦		
	X5	L	0	-140.8	1.100	417.5	318.4	≦	705.8	OK
		R	0	137.2			596.4	≦		
4F	X1	L	0	-137.3	1.100	413.9	318.1	≦	705.8	OK
		R	0	140.7			596.0	≦		
	X2	L	0	-139.0	1.100	415.7	318.2	≦	705.8	OK
		R	0	138.9			596.2	≦		
	X3	L	0	-139.0	1.100	415.7	318.2	≦	705.8	OK
		R	0	139.0			596.2	≦		
	X4	L	0	-138.9	1.100	415.6	318.2	≦	705.8	OK
		R	0	139.0			596.2	≦		
	X5	L	0	-140.7	1.100	417.4	318.4	≦	705.8	OK
		R	0	137.3			596.4	≦		
3F	X1	L	0	-144.7	1.100	540.0	449.3	≦	1216.9	OK
		R	0	149.3			743.3	≦		
	X2	L	0	-147.1	1.100	542.3	449.5	≦	1216.9	OK
		R	0	147.0			743.5	≦		
	X3	L	0	-147.0	1.100	542.3	449.5	≦	1216.9	OK
		R	0	147.0			743.5	≦		
	X4	L	0	-147.0	1.100	542.2	449.5	≦	1216.9	OK
		R	0	147.1			743.5	≦		
	X5	L	0	-149.3	1.100	544.6	449.7	≦	1216.9	OK
		R	0	144.7			743.8	≦		
2F	X1	L	0	-147.3	1.100	701.9	624.7	≦	1216.9	OK
		R	0	153.2			925.2	≦		
	X2	L	0	-150.3	1.100	704.8	625.0	≦	1216.9	OK
		R	0	150.2			925.5	≦		
	X3	L	0	-150.2	1.100	704.8	625.0	≦	1216.9	OK
		R	0	150.2			925.5	≦		
	X4	L	0	-150.2	1.100	704.8	625.0	≦	1216.9	OK
		R	0	150.3			925.5	≦		
	X5	L	0	-153.2	1.100	707.7	625.3	≦	1216.9	OK
		R	0	147.3			925.8	≦		
1F	X1	L		-158.1	1.200	1245.1	1336.0	≦	2771.0	OK
		R		201.9			1696.0	≦		
	X2	L		-184.0	1.200	1163.3	1212.0	≦	2902.4	OK
		R		176.0			1572.0	≦		
	X3	L		-180.0	1.200	1265.1	1338.1	≦	2864.5	OK
		R		180.0			1698.1	≦		
	X4	L		-176.0	1.200	1268.9	1346.7	≦	2862.4	OK
		R		184.0			1706.7	≦		
	X5	L		-201.9	1.200	1352.8	1421.4	≦	2900.8	OK
		R		158.1			1781.4	≦		

Y4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-28.1	1.200	0.0	28.1	≦	349.4	OK
		R		44.0			44.0	≦		
	X2	L		-38.1	1.200	0.0	38.1	≦	349.4	OK
		R		34.1			34.1	≦		
	X3	L		-36.1	1.200	0.0	36.1	≦	349.4	OK
		R		36.1			36.1	≦		
	X4	L		-34.1	1.200	0.0	34.1	≦	349.4	OK
		R		38.1			38.1	≦		
	X5	L		-44.0	1.200	0.0	44.0	≦	349.4	OK
		R		28.1			28.1	≦		

X1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.1	1.200	0.0	3.1	≦	668.0	OK
		R		7.0			7.0	≦		
	Y3	L		-8.8	1.200	0.0	8.8	≦	668.0	OK
		R		3.9			3.9	≦		

X2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK
		R		8.1			8.1	≦		
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X3フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK
		R		8.1			8.1	≦		
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X4フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK
		R		8.1			8.1	≦		
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X5フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK
		R		8.1			8.1	≦		
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X6フレーム（X方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.1	1.200	0.0	3.1	≦	668.0	OK
		R		7.0			7.0	≦		
	Y3	L		-8.8	1.200	0.0	8.8	≦	668.0	OK
		R		3.9			3.9	≦		

Y1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-26.2	1.200	0.0	26.2	≦	349.4	OK
		R		40.8			40.8	≦		
	X2	L		-35.3	1.200	0.0	35.3	≦	349.4	OK
		R		31.7			31.7	≦		
	X3	L		-33.5	1.200	0.0	33.5	≦	349.4	OK
		R		33.5			33.5	≦		
	X4	L		-31.7	1.200	0.0	31.7	≦	349.4	OK
		R		35.3			35.3	≦		

Y1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X5	L		-40.8	1.200	0.0	40.8	≦	349.4	OK
		R		26.2			26.2	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X1	L	0	-106.1	1.100	-100.1	216.2	≦	379.7	OK
		R	0	115.5			5.4	≦		
	X2	L	0	-108.7	1.100	-94.1	212.3	≦	353.0	OK
		R	0	107.6			4.0	≦		
	X3	L	0	-108.1	1.100	-94.7	212.3	≦	353.0	OK
		R	0	108.1			3.9	≦		
	X4	L	0	-107.6	1.100	-95.3	212.4	≦	353.0	OK
		R	0	108.7			3.9	≦		
	X5	L	0	-115.5	1.100	-90.0	214.5	≦	379.7	OK
		R	0	106.1			7.1	≦		
6F	X1	L	0	-88.9	1.100	-96.3	194.8	≦	379.7	OK
		R	0	90.8			15.1	≦		
	X2	L	0	-87.3	1.100	-94.7	191.6	≦	353.0	OK
		R	0	87.4			16.8	≦		
	X3	L	0	-87.4	1.100	-94.7	191.6	≦	353.0	OK
		R	0	87.4			16.8	≦		
	X4	L	0	-87.4	1.100	-94.7	191.6	≦	353.0	OK
		R	0	87.3			16.8	≦		
	X5	L	0	-90.8	1.100	-93.8	194.0	≦	379.7	OK
		R	0	88.9			14.3	≦		
5F	X1	L	0	-88.0	1.100	-97.2	194.9	≦	413.7	OK
		R	0	91.6			15.2	≦		
	X2	L	0	-87.5	1.100	-94.6	191.6	≦	384.1	OK
		R	0	87.2			16.8	≦		
	X3	L	0	-87.4	1.100	-94.7	191.6	≦	384.1	OK
		R	0	87.4			16.8	≦		
	X4	L	0	-87.2	1.100	-94.9	191.6	≦	384.1	OK
		R	0	87.5			16.9	≦		
	X5	L	0	-91.6	1.100	-93.0	193.9	≦	413.7	OK
		R	0	88.0			14.2	≦		
4F	X1	L	0	-88.3	1.100	-96.9	194.9	≦	413.7	OK
		R	0	91.4			15.2	≦		
	X2	L	0	-87.5	1.100	-94.6	191.6	≦	384.1	OK
		R	0	87.3			16.8	≦		
	X3	L	0	-87.4	1.100	-94.7	191.6	≦	384.1	OK
		R	0	87.4			16.8	≦		
	X4	L	0	-87.3	1.100	-94.8	191.6	≦	384.1	OK
		R	0	87.5			16.9	≦		
	X5	L	0	-91.4	1.100	-93.2	193.9	≦	413.7	OK
		R	0	88.3			14.3	≦		
3F	X1	L	0	-88.2	1.100	-96.9	194.9	≦	413.7	OK
		R	0	91.4			15.2	≦		
	X2	L	0	-87.5	1.100	-94.6	191.6	≦	384.1	OK
		R	0	87.2			16.8	≦		
	X3	L	0	-87.4	1.100	-94.7	191.6	≦	384.1	OK
		R	0	87.4			16.8	≦		
	X4	L	0	-87.2	1.100	-94.9	191.6	≦	384.1	OK
		R	0	87.5			16.9	≦		
	X5	L	0	-91.4	1.100	-93.2	193.9	≦	413.7	OK
		R	0	88.2			14.3	≦		
2F	X1	L	0	-88.0	1.100	-97.2	194.9	≦	413.7	OK
		R	0	91.7			15.2	≦		
	X2	L	0	-87.5	1.100	-94.6	191.6	≦	384.1	OK
		R	0	87.2			16.8	≦		
	X3	L	0	-87.4	1.100	-94.7	191.6	≦	384.1	OK
		R	0	87.4			16.8	≦		
	X4	L	0	-87.2	1.100	-94.9	191.6	≦	384.1	OK
		R	0	87.5			16.9	≦		
	X5	L	0	-91.7	1.100	-92.9	193.9	≦	413.7	OK
		R	0	88.0			14.2	≦		

Y2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-131.5	1.200	-233.4	411.6	≦	2415.0	OK
		R		185.9			94.1	≦		
	X2	L		-164.3	1.200	-147.1	340.8	≦	2415.0	OK
		R		153.1			23.4	≦		
	X3	L		-158.7	1.200	-178.6	373.0	≦	2415.0	OK
		R		158.7			55.6	≦		
	X4	L		-153.1	1.200	-150.0	333.1	≦	2415.0	OK
		R		164.3			15.7	≦		
	X5	L		-185.9	1.200	-257.1	494.5	≦	2415.0	OK
		R		131.5			177.1	≦		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X1	L	0	-134.4	1.100	-338.9	507.2	≦	529.2	OK
		R	0	140.4			232.4	≦		
	X2	L	0	-137.5	1.100	-335.8	506.9	≦	529.2	OK
		R	0	137.3			232.1	≦		
	X3	L	0	-137.4	1.100	-335.9	506.9	≦	529.2	OK
		R	0	137.4			232.1	≦		
	X4	L	0	-137.3	1.100	-336.0	506.9	≦	529.2	OK
		R	0	137.5			232.1	≦		
	X5	L	0	-140.4	1.100	-332.9	506.6	≦	529.2	OK
		R	0	134.4			231.8	≦		
6F	X1	L	0	-132.2	1.100	-337.2	503.2	≦	529.2	OK
		R	0	134.9			236.1	≦		
	X2	L	0	-133.6	1.100	-335.9	503.0	≦	529.2	OK
		R	0	133.5			235.9	≦		
	X3	L	0	-133.6	1.100	-335.9	503.1	≦	529.2	OK
		R	0	133.6			235.9	≦		
	X4	L	0	-133.5	1.100	-335.9	503.1	≦	529.2	OK
		R	0	133.6			235.9	≦		
	X5	L	0	-134.9	1.100	-334.6	502.9	≦	529.2	OK
		R	0	132.2			235.8	≦		
5F	X1	L	0	-137.2	1.100	-417.5	596.4	≦	705.8	OK
		R	0	140.8			318.4	≦		
	X2	L	0	-139.0	1.100	-415.6	596.2	≦	705.8	OK
		R	0	138.9			318.2	≦		
	X3	L	0	-139.0	1.100	-415.7	596.2	≦	705.8	OK
		R	0	139.0			318.2	≦		
	X4	L	0	-138.9	1.100	-415.7	596.2	≦	705.8	OK
		R	0	139.0			318.2	≦		
	X5	L	0	-140.8	1.100	-413.8	596.0	≦	705.8	OK
		R	0	137.2			318.1	≦		
4F	X1	L	0	-137.3	1.100	-417.4	596.4	≦	705.8	OK
		R	0	140.7			318.4	≦		
	X2	L	0	-139.0	1.100	-415.6	596.2	≦	705.8	OK
		R	0	138.9			318.2	≦		
	X3	L	0	-139.0	1.100	-415.7	596.2	≦	705.8	OK
		R	0	139.0			318.2	≦		
	X4	L	0	-138.9	1.100	-415.7	596.2	≦	705.8	OK
		R	0	139.0			318.2	≦		
	X5	L	0	-140.7	1.100	-413.9	596.0	≦	705.8	OK
		R	0	137.3			318.1	≦		
3F	X1	L	0	-144.7	1.100	-544.6	743.8	≦	1216.9	OK
		R	0	149.3			449.7	≦		
	X2	L	0	-147.1	1.100	-542.2	743.5	≦	1216.9	OK
		R	0	147.0			449.5	≦		
	X3	L	0	-147.0	1.100	-542.3	743.5	≦	1216.9	OK
		R	0	147.0			449.5	≦		
	X4	L	0	-147.0	1.100	-542.3	743.5	≦	1216.9	OK
		R	0	147.1			449.5	≦		
	X5	L	0	-149.3	1.100	-540.0	743.3	≦	1216.9	OK
		R	0	144.7			449.3	≦		
2F	X1	L	0	-147.3	1.100	-707.7	925.8	≦	1216.9	OK
		R	0	153.2			625.3	≦		

Y3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X2	L	0	-150.3	1.100	-704.8	925.5	≦	1216.9	OK
		R	0	150.2			625.0	≦		
	X3	L	0	-150.2	1.100	-704.8	925.5	≦	1216.9	OK
		R	0	150.2			625.0	≦		
	X4	L	0	-150.2	1.100	-704.8	925.5	≦	1216.9	OK
		R	0	150.3			625.0	≦		
	X5	L	0	-153.2	1.100	-701.9	925.2	≦	1216.9	OK
		R	0	147.3			624.7	≦		
1F	X1	L		-158.1	1.200	-1352.8	1781.4	≦	2900.8	OK
		R		201.9			1421.4	≦		
	X2	L		-184.0	1.200	-1268.9	1706.7	≦	2862.4	OK
		R		176.0			1346.7	≦		
	X3	L		-180.0	1.200	-1265.1	1698.1	≦	2864.5	OK
		R		180.0			1338.1	≦		
	X4	L		-176.0	1.200	-1163.3	1572.0	≦	2902.4	OK
		R		184.0			1212.0	≦		
	X5	L		-201.9	1.200	-1245.1	1696.0	≦	2771.0	OK
		R		158.1			1336.0	≦		

Y4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-28.1	1.200	0.0	28.1	≦	349.4	OK
		R		44.0			44.0	≦		
	X2	L		-38.1	1.200	0.0	38.1	≦	349.4	OK
		R		34.1			34.1	≦		
	X3	L		-36.1	1.200	0.0	36.1	≦	349.4	OK
		R		36.1			36.1	≦		
	X4	L		-34.1	1.200	0.0	34.1	≦	349.4	OK
		R		38.1			38.1	≦		
	X5	L		-44.0	1.200	0.0	44.0	≦	349.4	OK
		R		28.1			28.1	≦		

X1フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.1	1.200	0.0	3.1	≦	668.0	OK
		R		7.0			7.0	≦		
	Y3	L		-8.8	1.200	0.0	8.8	≦	668.0	OK
		R		3.9			3.9	≦		

X2フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK
		R		8.1			8.1	≦		
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X3フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK
		R		8.1			8.1	≦		
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X4フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK
		R		8.1			8.1	≦		
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK

X5フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	R		8.1	1.200	0.0	8.1	≦	668.0	OK
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X6フレーム（X方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.1	1.200	0.0	3.1	≦	668.0	OK
		R		7.0			7.0	≦		
	Y3	L		-8.8	1.200	0.0	8.8	≦	668.0	OK
		R		3.9			3.9	≦		

X1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.1	1.200	0.0	3.1	≦	668.0	OK
		R		7.0			7.0	≦		
	Y3	L		-8.8	1.200	0.0	8.8	≦	668.0	OK
		R		3.9			3.9	≦		

X2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK
		R		8.1			8.1	≦		
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK
		R		8.1			8.1	≦		
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK
		R		8.1			8.1	≦		
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X5フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK
		R		8.1			8.1	≦		
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X6フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.1	1.200	0.0	3.1	≦	668.0	OK
		R		7.0			7.0	≦		
	Y3	L		-8.8	1.200	0.0	8.8	≦	668.0	OK
		R		3.9			3.9	≦		

Y1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-26.2	1.200	0.0	26.2	≦	349.4	OK
		R		40.8			40.8	≦		
	X2	L		-35.3	1.200	0.0	35.3	≦	349.4	OK
		R		31.7			31.7	≦		
	X3	L		-33.5	1.200	0.0	33.5	≦	349.4	OK
		R		33.5			33.5	≦		
	X4	L		-31.7	1.200	0.0	31.7	≦	349.4	OK
		R		35.3			35.3	≦		

Y1フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X5	L		-40.8	1.200	0.0	40.8	≦	349.4	OK
		R		26.2			26.2	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X1	L		-106.1	1.200	2.0	103.7	≦	379.7	OK
		R		115.5			117.8	≦		
	X2	L		-108.7	1.200	-0.1	108.8	≦	353.0	OK
		R		107.6			107.5	≦		
	X3	L		-108.1	1.200	-0.0	108.1	≦	353.0	OK
		R		108.1			108.1	≦		
	X4	L		-107.6	1.200	0.1	107.5	≦	353.0	OK
		R		108.7			108.8	≦		
	X5	L		-115.5	1.200	-2.0	117.8	≦	379.7	OK
		R		106.1			103.7	≦		
6F	X1	L		-88.9	1.200	2.4	86.0	≦	379.7	OK
		R		90.8			93.6	≦		
	X2	L		-87.3	1.200	-0.0	87.3	≦	353.0	OK
		R		87.4			87.4	≦		
	X3	L		-87.4	1.200	-0.0	87.4	≦	353.0	OK
		R		87.4			87.4	≦		
	X4	L		-87.4	1.200	-0.0	87.4	≦	353.0	OK
		R		87.3			87.3	≦		
	X5	L		-90.8	1.200	-2.4	93.6	≦	379.7	OK
		R		88.9			86.0	≦		
5F	X1	L		-88.0	1.200	4.6	82.5	≦	413.7	OK
		R		91.6			97.2	≦		
	X2	L		-87.5	1.200	-0.1	87.6	≦	384.1	OK
		R		87.2			87.1	≦		
	X3	L		-87.4	1.200	-0.0	87.4	≦	384.1	OK
		R		87.4			87.4	≦		
	X4	L		-87.2	1.200	0.1	87.1	≦	384.1	OK
		R		87.5			87.6	≦		
	X5	L		-91.6	1.200	-4.6	97.2	≦	413.7	OK
		R		88.0			82.5	≦		
4F	X1	L		-88.3	1.200	5.7	81.5	≦	413.7	OK
		R		91.4			98.2	≦		
	X2	L		-87.5	1.200	-0.2	87.8	≦	384.1	OK
		R		87.3			87.0	≦		
	X3	L		-87.4	1.200	-0.0	87.4	≦	384.1	OK
		R		87.4			87.4	≦		
	X4	L		-87.3	1.200	0.2	87.0	≦	384.1	OK
		R		87.5			87.8	≦		
	X5	L		-91.4	1.200	-5.7	98.2	≦	413.7	OK
		R		88.3			81.4	≦		
3F	X1	L		-88.2	1.200	5.1	82.1	≦	413.7	OK
		R		91.4			97.6	≦		
	X2	L		-87.5	1.200	-0.4	87.9	≦	384.1	OK
		R		87.2			86.8	≦		
	X3	L		-87.4	1.200	-0.0	87.4	≦	384.1	OK
		R		87.4			87.4	≦		
	X4	L		-87.2	1.200	0.4	86.8	≦	384.1	OK
		R		87.5			87.9	≦		
	X5	L		-91.4	1.200	-5.1	97.6	≦	413.7	OK
		R		88.2			82.1	≦		
2F	X1	L		-88.0	1.200	7.4	79.2	≦	413.7	OK
		R		91.7			100.5	≦		
	X2	L		-87.5	1.200	-0.9	88.5	≦	384.1	OK
		R		87.2			86.2	≦		
	X3	L		-87.4	1.200	-0.0	87.4	≦	384.1	OK
		R		87.4			87.4	≦		
	X4	L		-87.2	1.200	0.9	86.2	≦	384.1	OK
		R		87.5			88.5	≦		
	X5	L		-91.7	1.200	-7.4	100.5	≦	413.7	OK
		R		88.0			79.2	≦		

Y2フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-131.5	1.200	7.9	122.0	≦	2415.0	OK
		R		185.9			195.4	≦		
	X2	L		-164.3	1.200	-2.2	166.9	≦	2415.0	OK
		R		153.1			150.5	≦		
	X3	L		-158.7	1.200	0.0	158.7	≦	2415.0	OK
		R		158.7			158.7	≦		
	X4	L		-153.1	1.200	2.2	150.5	≦	2415.0	OK
		R		164.3			166.9	≦		
	X5	L		-185.9	1.200	-7.9	195.4	≦	2415.0	OK
		R		131.5			122.0	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X1	L		-134.4	1.200	-3.3	138.4	≦	531.7	OK
		R		140.4			136.3	≦		
	X2	L		-137.5	1.200	0.3	137.1	≦	531.7	OK
		R		137.3			137.7	≦		
	X3	L		-137.4	1.200	0.0	137.4	≦	531.7	OK
		R		137.4			137.4	≦		
	X4	L		-137.3	1.200	-0.3	137.7	≦	531.7	OK
		R		137.5			137.1	≦		
	X5	L		-140.4	1.200	3.4	136.3	≦	531.7	OK
		R		134.4			138.5	≦		
6F	X1	L		-132.2	1.200	-3.6	136.5	≦	531.7	OK
		R		134.9			130.6	≦		
	X2	L		-133.6	1.200	0.3	133.3	≦	531.7	OK
		R		133.5			133.9	≦		
	X3	L		-133.6	1.200	0.0	133.6	≦	531.7	OK
		R		133.6			133.6	≦		
	X4	L		-133.5	1.200	-0.3	133.9	≦	531.7	OK
		R		133.6			133.3	≦		
	X5	L		-134.9	1.200	3.6	130.6	≦	531.7	OK
		R		132.2			136.5	≦		
5F	X1	L		-137.2	1.200	-3.8	141.8	≦	706.7	OK
		R		140.8			136.2	≦		
	X2	L		-139.0	1.200	0.3	138.6	≦	706.7	OK
		R		138.9			139.3	≦		
	X3	L		-139.0	1.200	0.0	139.0	≦	706.7	OK
		R		139.0			139.0	≦		
	X4	L		-138.9	1.200	-0.3	139.3	≦	706.7	OK
		R		139.0			138.6	≦		
	X5	L		-140.8	1.200	3.8	136.2	≦	706.7	OK
		R		137.2			141.8	≦		
4F	X1	L		-137.3	1.200	-2.7	140.5	≦	706.7	OK
		R		140.7			137.5	≦		
	X2	L		-139.0	1.200	0.3	138.7	≦	706.7	OK
		R		138.9			139.3	≦		
	X3	L		-139.0	1.200	0.0	139.0	≦	706.7	OK
		R		139.0			139.0	≦		
	X4	L		-138.9	1.200	-0.3	139.3	≦	706.7	OK
		R		139.0			138.7	≦		
	X5	L		-140.7	1.200	2.7	137.4	≦	706.7	OK
		R		137.3			140.5	≦		
3F	X1	L		-144.7	1.200	-2.9	148.2	≦	1216.9	OK
		R		149.3			145.8	≦		
	X2	L		-147.1	1.200	0.3	146.7	≦	1216.9	OK
		R		147.0			147.3	≦		
	X3	L		-147.0	1.200	0.0	147.0	≦	1216.9	OK
		R		147.0			147.0	≦		
	X4	L		-147.0	1.200	-0.3	147.3	≦	1216.9	OK
		R		147.1			146.7	≦		
	X5	L		-149.3	1.200	2.9	145.8	≦	1216.9	OK
		R		144.7			148.2	≦		
2F	X1	L		-147.3	1.200	-3.3	151.3	≦	1216.9	OK
		R		153.2			149.2	≦		

Y3フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X2	L		-150.3	1.200	0.4	149.8	≦	1216.9	OK
		R		150.2			150.7	≦		
	X3	L		-150.2	1.200	0.0	150.2	≦	1216.9	OK
		R		150.2			150.2	≦		
	X4	L		-150.2	1.200	-0.4	150.7	≦	1216.9	OK
		R		150.3			149.8	≦		
	X5	L		-153.2	1.200	3.3	149.2	≦	1216.9	OK
		R		147.3			151.3	≦		
1F	X1	L		-158.1	1.200	-0.2	158.3	≦	2415.0	OK
		R		201.9			201.7	≦		
	X2	L		-184.0	1.200	-0.0	184.0	≦	2415.0	OK
		R		176.0			176.0	≦		
	X3	L		-180.0	1.200	0.0	180.0	≦	2415.0	OK
		R		180.0			180.0	≦		
	X4	L		-176.0	1.200	0.0	176.0	≦	2415.0	OK
		R		184.0			184.1	≦		
	X5	L		-201.9	1.200	0.2	201.7	≦	2415.0	OK
		R		158.1			158.3	≦		

Y4フレーム（Y方向正加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-28.1	1.200	0.0	28.1	≦	349.4	OK
		R		44.0			44.0	≦		
	X2	L		-38.1	1.200	0.0	38.1	≦	349.4	OK
		R		34.1			34.1	≦		
	X3	L		-36.1	1.200	0.0	36.1	≦	349.4	OK
		R		36.1			36.1	≦		
	X4	L		-34.1	1.200	0.0	34.1	≦	349.4	OK
		R		38.1			38.1	≦		
	X5	L		-44.0	1.200	0.0	44.0	≦	349.4	OK
		R		28.1			28.1	≦		

X1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.1	1.200	0.0	3.1	≦	668.0	OK
		R		7.0			7.0	≦		
	Y3	L		-8.8	1.200	0.0	8.8	≦	668.0	OK
		R		3.9			3.9	≦		

X2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK
		R		8.1			8.1	≦		
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK
		R		8.1			8.1	≦		
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK
		R		8.1			8.1	≦		
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.3	1.200	0.0	3.3	≦	668.0	OK

X5フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	R		8.1	1.200	0.0	8.1	≦	668.0	OK
	Y3	L		-10.8	1.200	0.0	10.8	≦	668.0	OK
		R		4.4			4.4	≦		

X6フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-3.1	1.200	0.0	3.1	≦	668.0	OK
		R		7.0			7.0	≦		
	Y3	L		-8.8	1.200	0.0	8.8	≦	668.0	OK
		R		3.9			3.9	≦		

Y1フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-26.2	1.200	0.0	26.2	≦	349.4	OK
		R		40.8			40.8	≦		
	X2	L		-35.3	1.200	0.0	35.3	≦	349.4	OK
		R		31.7			31.7	≦		
	X3	L		-33.5	1.200	0.0	33.5	≦	349.4	OK
		R		33.5			33.5	≦		
	X4	L		-31.7	1.200	0.0	31.7	≦	349.4	OK
		R		35.3			35.3	≦		
	X5	L		-40.8	1.200	0.0	40.8	≦	349.4	OK
		R		26.2			26.2	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X1	L		-106.1	1.200	-5.7	112.9	≦	379.7	OK
		R		115.5			108.7	≦		
	X2	L		-108.7	1.200	0.9	107.6	≦	353.0	OK
		R		107.6			108.7	≦		
	X3	L		-108.1	1.200	0.0	108.1	≦	353.0	OK
		R		108.1			108.1	≦		
	X4	L		-107.6	1.200	-0.9	108.7	≦	353.0	OK
		R		108.7			107.6	≦		
	X5	L		-115.5	1.200	5.7	108.7	≦	379.7	OK
		R		106.1			112.9	≦		
6F	X1	L		-88.9	1.200	-7.5	97.9	≦	379.7	OK
		R		90.8			81.8	≦		
	X2	L		-87.3	1.200	0.7	86.5	≦	353.0	OK
		R		87.4			88.2	≦		
	X3	L		-87.4	1.200	0.0	87.4	≦	353.0	OK
		R		87.4			87.4	≦		
	X4	L		-87.4	1.200	-0.7	88.2	≦	353.0	OK
		R		87.3			86.5	≦		
	X5	L		-90.8	1.200	7.5	81.8	≦	379.7	OK
		R		88.9			97.9	≦		
5F	X1	L		-88.0	1.200	-8.8	98.6	≦	413.7	OK
		R		91.6			81.0	≦		
	X2	L		-87.5	1.200	0.8	86.6	≦	384.1	OK
		R		87.2			88.1	≦		
	X3	L		-87.4	1.200	0.0	87.4	≦	384.1	OK
		R		87.4			87.4	≦		
	X4	L		-87.2	1.200	-0.8	88.1	≦	384.1	OK
		R		87.5			86.6	≦		
	X5	L		-91.6	1.200	8.8	81.0	≦	413.7	OK
		R		88.0			98.6	≦		
4F	X1	L		-88.3	1.200	-8.3	98.2	≦	413.7	OK
		R		91.4			81.5	≦		
	X2	L		-87.5	1.200	0.6	86.7	≦	384.1	OK
		R		87.3			88.0	≦		
	X3	L		-87.4	1.200	0.0	87.4	≦	384.1	OK
		R		87.4			87.4	≦		
	X4	L		-87.3	1.200	-0.6	88.0	≦	384.1	OK
		R		87.5			86.7	≦		

Y2フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X5	L		-91.4	1.200	8.3	81.5	≦	413.7	OK
		R		88.3			98.2	≦		
3F	X1	L		-88.2	1.200	-7.3	97.0	≦	413.7	OK
		R		91.4			82.7	≦		
	X2	L		-87.5	1.200	0.5	86.8	≦	384.1	OK
		R		87.2			87.9	≦		
	X3	L		-87.4	1.200	0.0	87.4	≦	384.1	OK
		R		87.4			87.4	≦		
	X4	L		-87.2	1.200	-0.5	87.9	≦	384.1	OK
		R		87.5			86.8	≦		
	X5	L		-91.4	1.200	7.3	82.7	≦	413.7	OK
		R		88.2			97.0	≦		
2F	X1	L		-88.0	1.200	-4.9	93.9	≦	413.7	OK
		R		91.7			85.8	≦		
	X2	L		-87.5	1.200	0.4	87.0	≦	384.1	OK
		R		87.2			87.7	≦		
	X3	L		-87.4	1.200	0.0	87.4	≦	384.1	OK
		R		87.4			87.4	≦		
	X4	L		-87.2	1.200	-0.4	87.7	≦	384.1	OK
		R		87.5			87.0	≦		
	X5	L		-91.7	1.200	4.9	85.8	≦	413.7	OK
		R		88.0			93.9	≦		
1F	X1	L		-131.5	1.200	1.8	129.3	≦	2415.0	OK
		R		185.9			188.1	≦		
	X2	L		-164.3	1.200	-0.7	165.2	≦	2415.0	OK
		R		153.1			152.3	≦		
	X3	L		-158.7	1.200	0.0	158.7	≦	2415.0	OK
		R		158.7			158.7	≦		
	X4	L		-153.1	1.200	0.7	152.3	≦	2415.0	OK
		R		164.3			165.2	≦		
	X5	L		-185.9	1.200	-1.8	188.1	≦	2415.0	OK
		R		131.5			129.3	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
7F	X1	L		-134.4	1.200	53.5	70.2	≦	529.2	OK
		R		140.4			204.6	≦		
	X2	L		-137.5	1.200	8.6	127.3	≦	529.2	OK
		R		137.3			147.5	≦		
	X3	L		-137.4	1.200	-0.0	137.4	≦	531.7	OK
		R		137.4			137.4	≦		
	X4	L		-137.3	1.200	-8.6	147.5	≦	529.2	OK
		R		137.5			127.3	≦		
	X5	L		-140.4	1.200	-53.5	204.6	≦	529.2	OK
		R		134.4			70.2	≦		
6F	X1	L		-132.2	1.200	58.5	62.0	≦	529.2	OK
		R		134.9			205.1	≦		
	X2	L		-133.6	1.200	12.1	119.0	≦	529.2	OK
		R		133.5			148.1	≦		
	X3	L		-133.6	1.200	-0.0	133.6	≦	531.7	OK
		R		133.6			133.6	≦		
	X4	L		-133.5	1.200	-12.1	148.1	≦	529.2	OK
		R		133.6			119.0	≦		
	X5	L		-134.9	1.200	-58.5	205.1	≦	529.2	OK
		R		132.2			62.0	≦		
5F	X1	L		-137.2	1.200	69.4	53.9	≦	705.8	OK
		R		140.8			224.0	≦		
	X2	L		-139.0	1.200	11.1	125.7	≦	705.8	OK
		R		138.9			152.3	≦		
	X3	L		-139.0	1.200	-0.0	139.0	≦	706.7	OK
		R		139.0			139.0	≦		
	X4	L		-138.9	1.200	-11.1	152.3	≦	705.8	OK
		R		139.0			125.7	≦		
	X5	L		-140.8	1.200	-69.4	224.0	≦	705.8	OK
		R		137.2			53.9	≦		

Y3フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X1	L		-137.3	1.200	65.6	58.5	≦	705.8	OK
		R		140.7			219.5	≦		
	X2	L		-139.0	1.200	13.7	122.6	≦	705.8	OK
		R		138.9			155.4	≦		
	X3	L		-139.0	1.200	-0.0	139.0	≦	706.7	OK
		R		139.0			139.0	≦		
	X4	L		-138.9	1.200	-13.7	155.4	≦	705.8	OK
		R		139.0			122.6	≦		
	X5	L		-140.7	1.200	-65.6	219.5	≦	705.8	OK
		R		137.3			58.5	≦		
3F	X1	L		-144.7	1.200	76.7	52.6	≦	1216.9	OK
		R		149.3			241.4	≦		
	X2	L		-147.1	1.200	15.5	128.5	≦	1216.9	OK
		R		147.0			165.5	≦		
	X3	L		-147.0	1.200	-0.0	147.0	≦	1216.9	OK
		R		147.0			147.0	≦		
	X4	L		-147.0	1.200	-15.5	165.5	≦	1216.9	OK
		R		147.1			128.5	≦		
	X5	L		-149.3	1.200	-76.7	241.4	≦	1216.9	OK
		R		144.7			52.6	≦		
2F	X1	L		-147.3	1.200	64.9	69.4	≦	1216.9	OK
		R		153.2			231.1	≦		
	X2	L		-150.3	1.200	5.5	143.7	≦	1216.9	OK
		R		150.2			156.8	≦		
	X3	L		-150.2	1.200	-0.0	150.2	≦	1216.9	OK
		R		150.2			150.2	≦		
	X4	L		-150.2	1.200	-5.5	156.8	≦	1216.9	OK
		R		150.3			143.7	≦		
	X5	L		-153.2	1.200	-64.9	231.1	≦	1216.9	OK
		R		147.3			69.4	≦		
1F	X1	L		-158.1	1.200	138.8	8.5	≦	2415.0	OK
		R		201.9			368.5	≦		
	X2	L		-184.0	1.200	-47.2	240.6	≦	4148.2	OK
		R		176.0			119.4	≦		
	X3	L		-180.0	1.200	-0.0	180.0	≦	2415.0	OK
		R		180.0			180.0	≦		
	X4	L		-176.0	1.200	47.2	119.4	≦	4148.2	OK
		R		184.0			240.6	≦		
	X5	L		-201.9	1.200	-138.8	368.5	≦	2415.0	OK
		R		158.1			8.5	≦		

Y4フレーム（Y方向負加力）

層名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	L		-28.1	1.200	0.0	28.1	≦	349.4	OK
		R		44.0			44.0	≦		
	X2	L		-38.1	1.200	0.0	38.1	≦	349.4	OK
		R		34.1			34.1	≦		
	X3	L		-36.1	1.200	0.0	36.1	≦	349.4	OK
		R		36.1			36.1	≦		
	X4	L		-34.1	1.200	0.0	34.1	≦	349.4	OK
		R		38.1			38.1	≦		
	X5	L		-44.0	1.200	0.0	44.0	≦	349.4	OK
		R		28.1			28.1	≦		

U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：柱のせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X1	T		-72.9	1.250	227.3	211.2	≦	535.8	OK
		B		-72.9			211.2	≦		
	X2	T		5.9	1.250	413.6	522.8	≦	651.9	OK
		B		5.9			522.8	≦		
	X3	T		-0.5	1.250	419.8	524.3	≦	650.6	OK
		B		-0.5			524.3	≦		
	X4	T		0.5	1.250	419.4	524.8	≦	650.2	OK
		B		0.5			524.8	≦		
	X5	T		-5.9	1.250	425.8	526.4	≦	650.3	OK
		B		-5.9			526.4	≦		
	X6	T		72.9	1.250	148.3	258.3	≦	556.0	OK
		B		72.9			258.3	≦		
5F	X1	T		-32.9	1.250	146.1	149.7	≦	574.3	OK
		B		-32.9			149.7	≦		
	X2	T		1.2	1.250	230.3	289.1	≦	732.5	OK
		B		1.2			289.1	≦		
	X3	T		0.1	1.250	231.5	289.4	≦	730.1	OK
		B		0.1			289.4	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	231.9	289.7	≦	725.5	OK
		B		-0.1			289.7	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	232.9	289.9	≦	723.1	OK
		B		-1.2			289.9	≦		
	X6	T		32.9	1.250	116.7	178.8	≦	614.1	OK
		B		32.9			178.8	≦		
4F	X1	T		-43.5	1.250	175.2	175.5	≦	683.9	OK
		B		-43.5			175.5	≦		
	X2	T		2.8	1.250	290.5	365.8	≦	815.6	OK
		B		2.8			365.8	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	292.4	365.3	≦	805.8	OK
		B		-0.2			365.3	≦		
	X4	T		0.2	1.250	291.5	364.5	≦	793.2	OK
		B		0.2			364.5	≦		
	X5	T		-2.8	1.250	294.3	365.1	≦	786.2	OK
		B		-2.8			365.1	≦		
	X6	T		43.5	1.250	127.3	202.7	≦	710.7	OK
		B		43.5			202.7	≦		
3F	X1	T		-40.2	1.250	215.8	229.6	≦	759.7	OK
		B		-40.2			229.6	≦		
	X2	T		2.3	1.250	315.3	396.4	≦	850.6	OK
		B		2.3			396.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	316.4	395.3	≦	836.1	OK
		B		-0.1			395.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	312.9	391.2	≦	815.6	OK
		B		0.1			391.2	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	311.8	387.5	≦	803.6	OK
		B		-2.3			387.5	≦		
	X6	T		40.2	1.250	170.2	252.9	≦	783.8	OK
		B		40.2			252.9	≦		
2F	X1	T		-42.5	1.250	62.0	35.0	≦	756.4	OK
		B		-42.5			35.0	≦		
	X2	T		2.3	1.250	178.2	225.0	≦	930.7	OK
		B		2.3			225.0	≦		
	X3	T		0.0	1.250	181.8	227.2	≦	904.0	OK
		B		0.0			227.2	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	185.6	231.9	≦	864.4	OK
		B		-0.0			231.9	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	194.3	240.6	≦	845.1	OK
		B		-2.3			240.6	≦		
	X6	T		42.5	1.250	27.2	76.5	≦	823.5	OK
		B		42.5			76.5	≦		
1F	X1	T		-32.5	1.250	479.7	567.2	≦	809.3	OK
		B	0	-32.5			567.2	≦		
	X2	T		3.2	1.250	569.0	714.4	≦	933.3	OK
		B	0	3.2			714.4	≦		
	X3	T		-0.5	1.250	569.1	710.9	≦	905.2	OK

Y2フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X3	B	0	-0.5	1.250	569.1	710.9	≦	905.2	OK
	X4	T		0.5	1.250	561.6	702.5	≦	860.5	OK
		B	0	0.5			702.5	≦		
	X5	T		-3.2	1.250	545.9	679.2	≦	825.7	OK
		B	0	-3.2			679.2	≦		
	X6	T		32.5	1.250	418.6	555.7	≦	798.4	OK
		B	0	32.5			555.7	≦		

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X1	T		-92.6	1.250	482.7	510.9	≦	1118.6	OK
		B		-92.6			510.9	≦		
	X2	T		4.0	1.250	529.4	665.8	≦	1689.1	OK
		B		4.0			665.8	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	523.0	653.6	≦	1692.0	OK
		B		-0.2			653.6	≦		
	X4	T		0.2	1.250	514.1	642.8	≦	1694.2	OK
		B		0.2			642.8	≦		
	X5	T		-4.0	1.250	516.4	641.5	≦	1694.8	OK
		B		-4.0			641.5	≦		
	X6	T		92.6	1.250	144.3	272.9	≦	2122.5	OK
		B		92.6			272.9	≦		
5F	X1	T		-58.4	1.250	630.4	729.7	≦	1261.3	OK
		B		-58.4			729.7	≦		
	X2	T		1.7	1.250	1318.2	1649.5	≦	1994.5	OK
		B		1.7			1649.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	1307.6	1634.5	≦	1992.2	OK
		B		-0.0			1634.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	1303.7	1629.6	≦	1993.8	OK
		B		0.0			1629.6	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	1301.6	1625.2	≦	1992.6	OK
		B		-1.7			1625.2	≦		
	X6	T		58.4	1.250	707.6	942.8	≦	2415.4	OK
		B		58.4			942.8	≦		
4F	X1	T		-65.2	1.250	717.0	831.1	≦	1633.3	OK
		B		-65.2			831.1	≦		
	X2	T		2.0	1.250	1746.4	2185.0	≦	2663.7	OK
		B		2.0			2185.0	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	1769.7	2212.0	≦	2684.8	OK
		B		-0.1			2212.0	≦		
	X4	T		0.1	1.250	1780.9	2226.2	≦	2696.5	OK
		B		0.1			2226.2	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	1788.1	2233.1	≦	2703.0	OK
		B		-2.0			2233.1	≦		
	X6	T		65.2	1.250	1022.2	1343.0	≦	1529.0	OK
		B		65.2			1343.0	≦		
3F	X1	T		-65.6	1.250	947.9	1119.3	≦	2476.6	OK
		B		-65.6			1119.3	≦		
	X2	T		2.4	1.250	2185.6	2734.4	≦	4151.8	OK
		B		2.4			2734.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	2213.1	2766.3	≦	4197.6	OK
		B		-0.1			2766.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	2232.1	2790.2	≦	4223.5	OK
		B		0.1			2790.2	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	2245.5	2804.4	≦	4238.3	OK
		B		-2.4			2804.4	≦		
	X6	T		65.6	1.250	987.2	1299.5	≦	2476.6	OK
		B		65.6			1299.5	≦		
2F	X1	T		-58.9	1.250	1441.7	1743.2	≦	3440.5	OK
		B		-58.9			1743.2	≦		
	X2	T		1.5	1.250	2581.0	3227.8	≦	3622.6	OK
		B		1.5			3227.8	≦		
	X3	T		0.3	1.250	2701.9	3377.6	≦	3685.6	OK
		B		0.3			3377.6	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	2730.0	3412.3	≦	3730.6	OK

Y3フレーム　（X方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	X4	B		-0.3	1.250	2730.0	3412.3	≦	3730.6	OK
	X5	T		-1.5	1.250	2742.0	3426.0	≦	3754.2	OK
		B		-1.5			3426.0	≦		
	X6	T		58.9	1.250	1260.1	1634.0	≦	2476.6	OK
		B		58.9			1634.0	≦		
1F	X1	T		-79.5	1.250	1268.3	1505.8	≦	2976.7	OK
		B	0	-79.5			1505.8	≦		
	X2	T		14.1	1.250	2370.8	2977.6	≦	3391.8	OK
		B	0	14.1			2977.6	≦		
	X3	T		-2.8	1.250	2427.7	3031.8	≦	3477.7	OK
		B	0	-2.8			3031.8	≦		
	X4	T		2.8	1.250	2479.9	3102.6	≦	3540.6	OK
		B	0	2.8			3102.6	≦		
	X5	T		-14.1	1.250	2536.5	3156.5	≦	3580.5	OK
		B	0	-14.1			3156.5	≦		
	X6	T		79.5	1.250	1562.0	2032.0	≦	2476.6	OK
		B	0	79.5			2032.0	≦		

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X1	T		-72.9	1.250	-148.3	258.3	≦	556.0	OK
		B		-72.9			258.3	≦		
	X2	T		5.9	1.250	-425.8	526.4	≦	650.3	OK
		B		5.9			526.4	≦		
	X3	T		-0.5	1.250	-419.4	524.8	≦	650.2	OK
		B		-0.5			524.8	≦		
	X4	T		0.5	1.250	-419.8	524.3	≦	650.6	OK
		B		0.5			524.3	≦		
	X5	T		-5.9	1.250	-413.6	522.8	≦	651.9	OK
		B		-5.9			522.8	≦		
	X6	T		72.9	1.250	-227.3	211.2	≦	535.8	OK
		B		72.9			211.2	≦		
5F	X1	T		-32.9	1.250	-116.7	178.8	≦	614.1	OK
		B		-32.9			178.8	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-232.9	289.9	≦	723.1	OK
		B		1.2			289.9	≦		
	X3	T		0.1	1.250	-231.9	289.7	≦	725.5	OK
		B		0.1			289.7	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-231.5	289.4	≦	730.1	OK
		B		-0.1			289.4	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	-230.3	289.1	≦	732.5	OK
		B		-1.2			289.1	≦		
	X6	T		32.9	1.250	-146.1	149.7	≦	574.3	OK
		B		32.9			149.7	≦		
4F	X1	T		-43.5	1.250	-127.3	202.7	≦	710.7	OK
		B		-43.5			202.7	≦		
	X2	T		2.8	1.250	-294.3	365.1	≦	786.2	OK
		B		2.8			365.1	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	-291.5	364.5	≦	793.2	OK
		B		-0.2			364.5	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-292.4	365.3	≦	805.8	OK
		B		0.2			365.3	≦		
	X5	T		-2.8	1.250	-290.5	365.8	≦	815.6	OK
		B		-2.8			365.8	≦		
	X6	T		43.5	1.250	-175.2	175.5	≦	683.9	OK
		B		43.5			175.5	≦		
3F	X1	T		-40.2	1.250	-170.2	252.9	≦	783.8	OK
		B		-40.2			252.9	≦		
	X2	T		2.3	1.250	-311.8	387.5	≦	803.6	OK
		B		2.3			387.5	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-312.9	391.2	≦	815.6	OK
		B		-0.1			391.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-316.4	395.3	≦	836.1	OK
		B		0.1			395.3	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	-315.3	396.4	≦	850.6	OK

Y2フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
3F	X5	B		-2.3	1.250	-315.3	396.4	≦	850.6	OK
	X6	T		40.2	1.250	-215.8	229.6	≦	759.7	OK
		B		40.2			229.6	≦		
2F	X1	T		-42.5	1.250	-27.2	76.5	≦	823.5	OK
		B		-42.5			76.5	≦		
	X2	T		2.3	1.250	-194.3	240.6	≦	845.1	OK
		B		2.3			240.6	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-185.6	231.9	≦	864.4	OK
		B		0.0			231.9	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-181.8	227.2	≦	904.0	OK
		B		-0.0			227.2	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	-178.2	225.0	≦	930.7	OK
		B		-2.3			225.0	≦		
	X6	T		42.5	1.250	-62.0	35.0	≦	756.4	OK
		B		42.5			35.0	≦		
1F	X1	T		-32.5	1.250	-418.6	555.7	≦	798.4	OK
		B	0	-32.5			555.7	≦		
	X2	T		3.2	1.250	-545.9	679.2	≦	825.7	OK
		B	0	3.2			679.2	≦		
	X3	T		-0.5	1.250	-561.6	702.5	≦	860.5	OK
		B	0	-0.5			702.5	≦		
	X4	T		0.5	1.250	-569.1	710.9	≦	905.2	OK
		B	0	0.5			710.9	≦		
	X5	T		-3.2	1.250	-569.0	714.4	≦	933.3	OK
		B	0	-3.2			714.4	≦		
	X6	T		32.5	1.250	-479.7	567.2	≦	809.3	OK
		B	0	32.5			567.2	≦		

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X1	T		-92.6	1.250	-144.3	272.9	≦	2122.5	OK
		B		-92.6			272.9	≦		
	X2	T		4.0	1.250	-516.4	641.5	≦	1694.8	OK
		B		4.0			641.5	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	-514.1	642.8	≦	1694.2	OK
		B		-0.2			642.8	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-523.0	653.6	≦	1692.0	OK
		B		0.2			653.6	≦		
	X5	T		-4.0	1.250	-529.4	665.8	≦	1689.1	OK
		B		-4.0			665.8	≦		
	X6	T		92.6	1.250	-482.7	510.9	≦	1118.6	OK
		B		92.6			510.9	≦		
5F	X1	T		-58.4	1.250	-707.6	942.8	≦	2415.4	OK
		B		-58.4			942.8	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-1301.6	1625.2	≦	1992.6	OK
		B		1.7			1625.2	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	-1303.7	1629.6	≦	1993.8	OK
		B		-0.0			1629.6	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-1307.6	1634.5	≦	1992.2	OK
		B		0.0			1634.5	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-1318.2	1649.5	≦	1994.5	OK
		B		-1.7			1649.5	≦		
	X6	T		58.4	1.250	-630.4	729.7	≦	1261.3	OK
		B		58.4			729.7	≦		
4F	X1	T		-65.2	1.250	-1022.2	1343.0	≦	1529.0	OK
		B		-65.2			1343.0	≦		
	X2	T		2.0	1.250	-1788.1	2233.1	≦	2703.0	OK
		B		2.0			2233.1	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-1780.9	2226.2	≦	2696.5	OK
		B		-0.1			2226.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-1769.7	2212.0	≦	2684.8	OK
		B		0.1			2212.0	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	-1746.4	2185.0	≦	2663.7	OK
		B		-2.0			2185.0	≦		
	X6	T		65.2	1.250	-717.0	831.1	≦	1633.3	OK

Y3フレーム　（X方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X6	B		65.2	1.250	−717.0	831.1	≦	1633.3	OK
3F	X1	T		−65.6	1.250	−987.2	1299.5	≦	2476.6	OK
		B		−65.6			1299.5	≦		
	X2	T		2.4	1.250	−2245.5	2804.4	≦	4238.3	OK
		B		2.4			2804.4	≦		
	X3	T		−0.1	1.250	−2232.1	2790.2	≦	4223.5	OK
		B		−0.1			2790.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	−2213.1	2766.3	≦	4197.6	OK
		B		0.1			2766.3	≦		
	X5	T		−2.4	1.250	−2185.6	2734.4	≦	4151.8	OK
		B		−2.4			2734.4	≦		
	X6	T		65.6	1.250	−947.9	1119.3	≦	2476.6	OK
		B		65.6			1119.3	≦		
2F	X1	T		−58.9	1.250	−1260.1	1634.0	≦	2476.6	OK
		B		−58.9			1634.0	≦		
	X2	T		1.5	1.250	−2742.0	3426.0	≦	3754.2	OK
		B		1.5			3426.0	≦		
	X3	T		0.3	1.250	−2730.0	3412.3	≦	3730.6	OK
		B		0.3			3412.3	≦		
	X4	T		−0.3	1.250	−2701.9	3377.6	≦	3685.6	OK
		B		−0.3			3377.6	≦		
	X5	T		−1.5	1.250	−2581.0	3227.8	≦	3622.6	OK
		B		−1.5			3227.8	≦		
	X6	T		58.9	1.250	−1441.7	1743.2	≦	3440.5	OK
		B		58.9			1743.2	≦		
1F	X1	T		−79.5	1.250	−1562.0	2032.0	≦	2476.6	OK
		B	0	−79.5			2032.0	≦		
	X2	T		14.1	1.250	−2536.5	3156.5	≦	3580.5	OK
		B	0	14.1			3156.5	≦		
	X3	T		−2.8	1.250	−2479.9	3102.6	≦	3540.6	OK
		B	0	−2.8			3102.6	≦		
	X4	T		2.8	1.250	−2427.7	3031.8	≦	3477.7	OK
		B	0	2.8			3031.8	≦		
	X5	T		−14.1	1.250	−2370.8	2977.6	≦	3391.8	OK
		B	0	−14.1			2977.6	≦		
	X6	T		79.5	1.250	−1268.3	1505.8	≦	2976.7	OK
		B	0	79.5			1505.8	≦		

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X1	T		−72.9	1.250	6.5	64.8	≦	524.2	OK
		B		−72.9			64.8	≦		
	X2	T		5.9	1.250	2.9	9.5	≦	581.2	OK
		B		5.9			9.5	≦		
	X3	T		−0.5	1.250	−0.0	0.6	≦	580.8	OK
		B		−0.5			0.6	≦		
	X4	T		0.5	1.250	−0.0	0.5	≦	580.8	OK
		B		0.5			0.5	≦		
	X5	T		−5.9	1.250	−2.9	9.5	≦	581.2	OK
		B		−5.9			9.5	≦		
	X6	T		72.9	1.250	−6.5	64.7	≦	524.2	OK
		B		72.9			64.7	≦		
5F	X1	T		−32.9	1.250	0.9	31.7	≦	528.7	OK
		B		−32.9			31.7	≦		
	X2	T		1.2	1.250	2.5	4.4	≦	582.2	OK
		B		1.2			4.4	≦		
	X3	T		0.1	1.250	0.0	0.1	≦	581.4	OK
		B		0.1			0.1	≦		
	X4	T		−0.1	1.250	−0.1	0.2	≦	581.4	OK
		B		−0.1			0.2	≦		
	X5	T		−1.2	1.250	−2.6	4.4	≦	582.4	OK
		B		−1.2			4.4	≦		
	X6	T		32.9	1.250	−0.9	31.7	≦	528.7	OK
		B		32.9			31.7	≦		
4F	X1	T		−43.5	1.250	15.4	24.3	≦	584.8	OK

Y2フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
4F	X1	B		-43.5	1.250	15.4	24.3	≦	584.8	OK
	X2	T		2.8	1.250	5.9	10.1	≦	646.1	OK
		B		2.8			10.1	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	-0.1	0.3	≦	650.2	OK
		B		-0.2			0.3	≦		
	X4	T		0.2	1.250	0.1	0.3	≦	650.3	OK
		B		0.2			0.3	≦		
	X5	T		-2.8	1.250	-5.9	10.1	≦	646.2	OK
		B		-2.8			10.1	≦		
	X6	T		43.5	1.250	-15.4	24.3	≦	584.8	OK
		B		43.5			24.3	≦		
3F	X1	T		-40.2	1.250	11.6	25.7	≦	654.4	OK
		B		-40.2			25.7	≦		
	X2	T		2.3	1.250	1.8	4.6	≦	608.7	OK
		B		2.3			4.6	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	-0.1	0.2	≦	581.0	OK
		B		-0.1			0.2	≦		
	X4	T		0.1	1.250	0.0	0.2	≦	581.0	OK
		B		0.1			0.2	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	-1.8	4.6	≦	608.7	OK
		B		-2.3			4.6	≦		
	X6	T		40.2	1.250	-11.6	25.7	≦	654.4	OK
		B		40.2			25.7	≦		
2F	X1	T		-42.5	1.250	3.4	38.3	≦	573.6	OK
		B		-42.5			38.3	≦		
	X2	T		2.3	1.250	5.0	8.5	≦	532.5	OK
		B		2.3			8.5	≦		
	X3	T		0.0	1.250	-0.6	0.8	≦	527.0	OK
		B		0.0			0.8	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	0.6	0.8	≦	527.0	OK
		B		-0.0			0.8	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	-5.0	8.6	≦	532.5	OK
		B		-2.3			8.6	≦		
	X6	T		42.5	1.250	-3.4	38.3	≦	573.6	OK
		B		42.5			38.3	≦		
1F	X1	T		-32.5	1.250	32.4	8.1	≦	512.3	OK
		B		-32.5			8.1	≦		
	X2	T		3.2	1.250	-3.2	0.8	≦	462.6	OK
		B		3.2			0.8	≦		
	X3	T		-0.5	1.250	0.5	0.1	≦	462.6	OK
		B		-0.5			0.1	≦		
	X4	T		0.5	1.250	-0.5	0.1	≦	462.6	OK
		B		0.5			0.1	≦		
	X5	T		-3.2	1.250	3.2	0.8	≦	462.6	OK
		B		-3.2			0.8	≦		
	X6	T		32.5	1.250	-32.4	8.1	≦	512.3	OK
		B		32.5			8.1	≦		

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X1	T		-92.6	1.250	-7.4	101.8	≦	1198.9	OK
		B		-92.6			101.8	≦		
	X2	T		4.0	1.250	-6.5	4.2	≦	2192.0	OK
		B		4.0			4.2	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	0.6	0.6	≦	2175.3	OK
		B		-0.2			0.6	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-0.6	0.6	≦	2170.3	OK
		B		0.2			0.6	≦		
	X5	T		-4.0	1.250	6.6	4.2	≦	2196.2	OK
		B		-4.0			4.2	≦		
	X6	T		92.6	1.250	7.4	101.8	≦	1198.9	OK
		B		92.6			101.8	≦		
5F	X1	T		-58.4	1.250	-5.1	64.8	≦	1358.9	OK
		B		-58.4			64.8	≦		
	X2	T		1.7	1.250	-4.7	4.1	≦	2478.0	OK

Y3フレーム　（Y方向正加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
5F	X2	B		1.7	1.250	-4.7	4.1	≦	2478.0	OK
	X3	T		-0.0	1.250	0.4	0.5	≦	2447.2	OK
		B		-0.0			0.5	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-0.4	0.4	≦	2464.7	OK
		B		0.0			0.4	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	4.7	4.2	≦	2480.7	OK
		B		-1.7			4.2	≦		
	X6	T		58.4	1.250	5.1	64.8	≦	1358.9	OK
		B		58.4			64.8	≦		
4F	X1	T		-65.2	1.250	-4.8	71.2	≦	1498.5	OK
		B		-65.2			71.2	≦		
	X2	T		2.0	1.250	-4.2	3.2	≦	2555.3	OK
		B		2.0			3.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.4	0.5	≦	2712.8	OK
		B		-0.1			0.5	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.4	0.4	≦	2662.6	OK
		B		0.1			0.4	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	4.2	3.3	≦	2563.2	OK
		B		-2.0			3.3	≦		
	X6	T		65.2	1.250	4.8	71.2	≦	1498.6	OK
		B		65.2			71.2	≦		
3F	X1	T		-65.6	1.250	-3.9	70.4	≦	2397.2	OK
		B		-65.6			70.4	≦		
	X2	T		2.4	1.250	-3.8	2.3	≦	4520.7	OK
		B		2.4			2.3	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.4	0.4	≦	4604.1	OK
		B		-0.1			0.4	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.4	0.4	≦	4496.6	OK
		B		0.1			0.4	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	3.8	2.3	≦	4545.1	OK
		B		-2.4			2.3	≦		
	X6	T		65.6	1.250	3.9	70.4	≦	2397.2	OK
		B		65.6			70.4	≦		
2F	X1	T		-58.9	1.250	-4.7	64.7	≦	2397.2	OK
		B		-58.9			64.7	≦		
	X2	T		1.5	1.250	-4.0	3.5	≦	4092.6	OK
		B		1.5			3.5	≦		
	X3	T		0.3	1.250	0.5	0.8	≦	4152.5	OK
		B		0.3			0.8	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	-0.5	0.8	≦	4168.2	OK
		B		-0.3			0.8	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	4.0	3.6	≦	4089.7	OK
		B		-1.5			3.6	≦		
	X6	T		58.9	1.250	4.7	64.7	≦	2397.2	OK
		B		58.9			64.7	≦		
1F	X1	T		-79.5	1.250	-2.1	82.1	≦	2366.0	OK
		B		-79.5			82.1	≦		
	X2	T		14.1	1.250	-1.9	11.7	≦	4075.8	OK
		B		14.1			11.7	≦		
	X3	T		-2.8	1.250	0.2	2.5	≦	4005.4	OK
		B		-2.8			2.5	≦		
	X4	T		2.8	1.250	-0.2	2.5	≦	4002.1	OK
		B		2.8			2.5	≦		
	X5	T		-14.1	1.250	1.9	11.7	≦	4076.5	OK
		B		-14.1			11.7	≦		
	X6	T		79.5	1.250	2.1	82.1	≦	2366.0	OK
		B		79.5			82.1	≦		

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X1	T		-72.9	1.250	-12.4	88.4	≦	543.5	OK
		B		-72.9			88.4	≦		
	X2	T		5.9	1.250	-11.8	8.9	≦	625.4	OK
		B		5.9			8.9	≦		
	X3	T		-0.5	1.250	1.3	1.1	≦	647.2	OK

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X3	B		-0.5	1.250	1.3	1.1	≦	647.2	OK
	X4	T		0.5	1.250	-1.3	1.1	≦	647.2	OK
		B		0.5			1.1	≦		
	X5	T		-5.9	1.250	11.8	8.9	≦	625.4	OK
		B		-5.9			8.9	≦		
	X6	T		72.9	1.250	12.4	88.4	≦	543.5	OK
		B		72.9			88.4	≦		
5F	X1	T		-32.9	1.250	-11.6	47.4	≦	636.6	OK
		B		-32.9			47.4	≦		
	X2	T		1.2	1.250	-10.1	11.4	≦	729.6	OK
		B		1.2			11.4	≦		
	X3	T		0.1	1.250	0.6	0.9	≦	710.8	OK
		B		0.1			0.9	≦		
	X4	T		-0.1	1.250	-0.6	0.9	≦	710.7	OK
		B		-0.1			0.9	≦		
	X5	T		-1.2	1.250	10.1	11.4	≦	729.6	OK
		B		-1.2			11.4	≦		
	X6	T		32.9	1.250	11.6	47.4	≦	636.6	OK
		B		32.9			47.4	≦		
4F	X1	T		-43.5	1.250	-12.4	59.1	≦	775.3	OK
		B		-43.5			59.1	≦		
	X2	T		2.8	1.250	-12.0	12.2	≦	868.4	OK
		B		2.8			12.2	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	0.7	0.7	≦	854.7	OK
		B		-0.2			0.7	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-0.7	0.7	≦	854.8	OK
		B		0.2			0.7	≦		
	X5	T		-2.8	1.250	12.0	12.2	≦	868.4	OK
		B		-2.8			12.2	≦		
	X6	T		43.5	1.250	12.4	59.1	≦	775.3	OK
		B		43.5			59.1	≦		
3F	X1	T		-40.2	1.250	-9.6	52.1	≦	910.7	OK
		B		-40.2			52.1	≦		
	X2	T		2.3	1.250	-10.9	11.4	≦	969.0	OK
		B		2.3			11.4	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	0.5	0.6	≦	950.1	OK
		B		-0.1			0.6	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-0.5	0.6	≦	950.1	OK
		B		0.1			0.6	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	10.9	11.4	≦	969.0	OK
		B		-2.3			11.4	≦		
	X6	T		40.2	1.250	9.6	52.1	≦	910.7	OK
		B		40.2			52.1	≦		
2F	X1	T		-42.5	1.250	-14.5	60.6	≦	978.8	OK
		B		-42.5			60.6	≦		
	X2	T		2.3	1.250	-8.0	7.7	≦	982.5	OK
		B		2.3			7.7	≦		
	X3	T		0.0	1.250	0.3	0.4	≦	974.0	OK
		B		0.0			0.4	≦		
	X4	T		-0.0	1.250	-0.3	0.4	≦	973.9	OK
		B		-0.0			0.4	≦		
	X5	T		-2.3	1.250	8.0	7.7	≦	982.5	OK
		B		-2.3			7.7	≦		
	X6	T		42.5	1.250	14.5	60.6	≦	978.8	OK
		B		42.5			60.6	≦		
1F	X1	T		-32.5	1.250	5.6	25.4	≦	1020.8	OK
		B		-32.5			25.4	≦		
	X2	T		3.2	1.250	-3.3	1.0	≦	933.3	OK
		B		3.2			1.0	≦		
	X3	T		-0.5	1.250	0.2	0.3	≦	933.3	OK
		B		-0.5			0.3	≦		
	X4	T		0.5	1.250	-0.2	0.3	≦	933.3	OK
		B		0.5			0.3	≦		
	X5	T		-3.2	1.250	3.3	1.0	≦	933.3	OK
		B		-3.2			1.0	≦		

Y2フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X6	T		32.5	1.250	-5.6	25.4	≦	1020.8	OK
		B		32.5			25.4	≦		

Y3フレーム　（Y方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	X1	T		-92.6	1.250	122.5	60.6	≦	1264.1	OK
		B		-92.6			60.6	≦		
	X2	T		4.0	1.250	152.8	195.0	≦	2201.4	OK
		B		4.0			195.0	≦		
	X3	T		-0.2	1.250	26.2	32.6	≦	2342.2	OK
		B		-0.2			32.6	≦		
	X4	T		0.2	1.250	-26.2	32.6	≦	2342.2	OK
		B		0.2			32.6	≦		
	X5	T		-4.0	1.250	-152.8	195.0	≦	2201.4	OK
		B		-4.0			195.0	≦		
	X6	T		92.6	1.250	-122.5	60.6	≦	1264.1	OK
		B		92.6			60.6	≦		
5F	X1	T		-58.4	1.250	93.1	57.9	≦	1058.7	OK
		B		-58.4			57.9	≦		
	X2	T		1.7	1.250	90.2	114.5	≦	2094.8	OK
		B		1.7			114.5	≦		
	X3	T		-0.0	1.250	13.7	17.1	≦	2096.6	OK
		B		-0.0			17.1	≦		
	X4	T		0.0	1.250	-13.7	17.1	≦	2096.6	OK
		B		0.0			17.1	≦		
	X5	T		-1.7	1.250	-90.2	114.5	≦	2094.8	OK
		B		-1.7			114.5	≦		
	X6	T		58.4	1.250	-93.1	57.9	≦	1058.7	OK
		B		58.4			57.9	≦		
4F	X1	T		-65.2	1.250	129.4	96.5	≦	1079.9	OK
		B		-65.2			96.5	≦		
	X2	T		2.0	1.250	106.3	134.8	≦	2382.2	OK
		B		2.0			134.8	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	17.7	22.1	≦	2450.4	OK
		B		-0.1			22.1	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-17.7	22.1	≦	2450.4	OK
		B		0.1			22.1	≦		
	X5	T		-2.0	1.250	-106.3	134.8	≦	2382.2	OK
		B		-2.0			134.8	≦		
	X6	T		65.2	1.250	-129.4	96.5	≦	1079.9	OK
		B		65.2			96.5	≦		
3F	X1	T		-65.6	1.250	182.7	162.9	≦	2885.6	OK
		B		-65.6			162.9	≦		
	X2	T		2.4	1.250	138.2	175.2	≦	3839.3	OK
		B		2.4			175.2	≦		
	X3	T		-0.1	1.250	23.5	29.3	≦	3949.9	OK
		B		-0.1			29.3	≦		
	X4	T		0.1	1.250	-23.5	29.3	≦	3949.9	OK
		B		0.1			29.3	≦		
	X5	T		-2.4	1.250	-138.2	175.2	≦	3839.3	OK
		B		-2.4			175.2	≦		
	X6	T		65.6	1.250	-182.7	162.9	≦	2885.6	OK
		B		65.6			162.9	≦		
2F	X1	T		-58.9	1.250	214.7	209.5	≦	2701.0	OK
		B		-58.9			209.5	≦		
	X2	T		1.5	1.250	166.2	209.2	≦	3363.7	OK
		B		1.5			209.2	≦		
	X3	T		0.3	1.250	26.9	33.9	≦	3577.5	OK
		B		0.3			33.9	≦		
	X4	T		-0.3	1.250	-26.9	33.9	≦	3577.5	OK
		B		-0.3			33.9	≦		
	X5	T		-1.5	1.250	-166.2	209.2	≦	3363.8	OK
		B		-1.5			209.2	≦		
	X6	T		58.9	1.250	-214.7	209.5	≦	2701.0	OK
		B		58.9			209.5	≦		

Y3フレーム　（Ｙ方向負加力）

階名	軸名		ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
1F	X1	T		-79.5	1.250	79.5	19.9	≦	2583.3	OK
		B		-79.5			19.9	≦		
	X2	T		14.1	1.250	-14.0	3.5	≦	3065.3	OK
		B		14.1			3.5	≦		
	X3	T		-2.8	1.250	2.8	0.7	≦	3065.3	OK
		B		-2.8			0.7	≦		
	X4	T		2.8	1.250	-2.8	0.7	≦	3065.3	OK
		B		2.8			0.7	≦		
	X5	T		-14.1	1.250	14.0	3.5	≦	3065.3	OK
		B		-14.1			3.5	≦		
	X6	T		79.5	1.250	-79.5	19.9	≦	2583.3	OK
		B		79.5			19.9	≦		

U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：壁のせん断耐力　(kN)
n　　：せん断力の割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（Ｘ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		-10.3	1.250	13.2	6.2	≦	2699.1	OK
5F	Y2		-9.6	1.250	-384.8	490.6	≦	3767.3	OK
4F	Y2		-9.4	1.250	-545.9	691.7	≦	4317.7	OK
3F	Y2		-7.6	1.250	-716.7	903.5	≦	4274.3	OK
2F	Y2		-5.2	1.250	-1022.9	1283.8	≦	4194.6	OK
1F	Y2		-1.9	1.250	-80.0	101.9	≦	3182.4	OK

X2フレーム（Ｘ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		5.4	1.250	-192.1	234.8	≦	6135.4	OK
5F	Y2		5.0	1.250	-522.9	648.6	≦	6309.4	OK
4F	Y2		4.9	1.250	-691.0	858.8	≦	7333.3	OK
3F	Y2		4.0	1.250	-818.7	1019.4	≦	7909.3	OK
2F	Y2		2.7	1.250	-1058.9	1320.9	≦	8088.0	OK
1F	Y2		1.0	1.250	-1178.0	1471.5	≦	8269.6	OK

X3フレーム（Ｘ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		4.9	1.250	-1.0	3.6	≦	4434.6	OK
5F	Y2		4.6	1.250	-59.3	69.6	≦	4659.7	OK
4F	Y2		4.5	1.250	-69.9	82.9	≦	5291.2	OK
3F	Y2		3.6	1.250	-78.0	93.9	≦	5731.8	OK
2F	Y2		2.5	1.250	-130.8	161.0	≦	5909.7	OK
1F	Y2		0.9	1.250	-25.8	31.4	≦	6090.4	OK

X4フレーム（Ｘ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		4.9	1.250	135.8	174.6	≦	6134.2	OK
5F	Y2		4.6	1.250	300.7	380.4	≦	6307.6	OK
4F	Y2		4.5	1.250	433.3	546.1	≦	7136.9	OK
3F	Y2		3.6	1.250	550.7	692.0	≦	7285.9	OK
2F	Y2		2.5	1.250	707.1	886.4	≦	7214.0	OK
1F	Y2		0.9	1.250	7.7	10.5	≦	6090.4	OK

X5フレーム（Ｘ方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		5.4	1.250	172.4	220.9	≦	6135.3	OK
5F	Y2		5.0	1.250	563.1	708.9	≦	6309.3	OK
4F	Y2		4.9	1.250	744.3	935.3	≦	7333.1	OK
3F	Y2		4.0	1.250	917.9	1151.4	≦	7775.6	OK

X5フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	Y2		2.7	1.250	1244.4	1558.2	≦	7761.4	OK
1F	Y2		1.0	1.250	173.3	217.6	≦	6094.9	OK

X6フレーム（X方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		-10.3	1.250	-128.2	170.5	≦	3771.6	OK
5F	Y2		-9.6	1.250	103.2	119.4	≦	2834.2	OK
4F	Y2		-9.4	1.250	129.1	151.9	≦	3234.4	OK
3F	Y2		-7.6	1.250	144.8	173.4	≦	3327.9	OK
2F	Y2		-5.2	1.250	261.1	321.2	≦	3428.9	OK
1F	Y2		-1.9	1.250	1102.9	1376.6	≦	4146.8	OK

X1フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		-10.3	1.250	-128.2	170.5	≦	4137.7	OK
5F	Y2		-9.6	1.250	103.2	119.4	≦	3062.0	OK
4F	Y2		-9.4	1.250	129.1	152.0	≦	3505.3	OK
3F	Y2		-7.6	1.250	144.8	173.4	≦	3961.4	OK
2F	Y2		-5.2	1.250	261.1	321.2	≦	4063.9	OK
1F	Y2		-1.9	1.250	1102.9	1376.6	≦	4985.1	OK

X2フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		5.4	1.250	172.4	220.9	≦	6489.7	OK
5F	Y2		5.0	1.250	563.1	708.9	≦	6664.5	OK
4F	Y2		4.9	1.250	744.3	935.3	≦	7758.2	OK
3F	Y2		4.0	1.250	917.9	1151.4	≦	9488.1	OK
2F	Y2		2.7	1.250	1244.4	1558.2	≦	9416.9	OK
1F	Y2		1.0	1.250	173.3	217.6	≦	7172.7	OK

X3フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		4.9	1.250	135.8	174.6	≦	6488.5	OK
5F	Y2		4.6	1.250	300.7	380.4	≦	6662.8	OK
4F	Y2		4.5	1.250	433.3	546.1	≦	7546.1	OK
3F	Y2		3.6	1.250	550.7	692.0	≦	8845.3	OK
2F	Y2		2.5	1.250	707.1	886.3	≦	8698.3	OK
1F	Y2		0.9	1.250	7.7	10.5	≦	7168.1	OK

X4フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		4.9	1.250	-1.1	3.6	≦	4650.6	OK
5F	Y2		4.6	1.250	-59.3	69.6	≦	4881.0	OK
4F	Y2		4.5	1.250	-69.9	82.9	≦	5550.2	OK
3F	Y2		3.6	1.250	-78.0	93.9	≦	6802.5	OK
2F	Y2		2.5	1.250	-130.8	161.0	≦	6983.9	OK
1F	Y2		0.9	1.250	-25.9	31.4	≦	7168.1	OK

X5フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		5.4	1.250	-192.1	234.8	≦	6489.7	OK
5F	Y2		5.0	1.250	-522.9	648.6	≦	6664.6	OK
4F	Y2		4.9	1.250	-691.0	858.8	≦	7758.3	OK
3F	Y2		4.0	1.250	-818.7	1019.4	≦	9664.0	OK
2F	Y2		2.7	1.250	-1058.9	1320.9	≦	9846.1	OK
1F	Y2		1.0	1.250	-1178.0	1471.4	≦	10031.2	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		-10.3	1.250	13.2	6.2	≦	2924.9	OK
5F	Y2		-9.6	1.250	-384.8	490.5	≦	4133.4	OK
4F	Y2		-9.4	1.250	-545.9	691.7	≦	4753.9	OK
3F	Y2		-7.6	1.250	-716.7	903.5	≦	5287.1	OK

X6フレーム（X方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	Y2		-5.2	1.250	-1022.9	1283.8	≦	5170.6	OK
1F	Y2		-1.9	1.250	-80.0	101.9	≦	3813.8	OK

X1フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		-10.3	1.250	1065.9	1322.1	≦	3748.0	OK
5F	Y2		-9.6	1.250	1617.5	2012.3	≦	3813.4	OK
4F	Y2		-9.4	1.250	2061.2	2567.1	≦	4391.0	OK
3F	Y2		-7.6	1.250	2430.5	3030.6	≦	4456.5	OK
2F	Y2		-5.2	1.250	2607.8	3254.6	≦	4406.4	OK
1F	Y2		-1.9	1.250	2725.8	3405.3	≦	4176.0	OK

X2フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		5.4	1.250	1397.8	1752.7	≦	6136.0	OK
5F	Y2		5.0	1.250	2328.7	2915.9	≦	6310.1	OK
4F	Y2		4.9	1.250	3132.1	3920.0	≦	7334.3	OK
3F	Y2		4.0	1.250	3819.2	4778.0	≦	7910.9	OK
2F	Y2		2.7	1.250	4472.9	5593.9	≦	8090.1	OK
1F	Y2		1.0	1.250	5012.2	6266.3	≦	7804.8	OK

X3フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		4.9	1.250	1373.7	1722.0	≦	6134.2	OK
5F	Y2		4.6	1.250	2303.0	2883.3	≦	6307.6	OK
4F	Y2		4.5	1.250	3099.6	3878.9	≦	7330.7	OK
3F	Y2		3.6	1.250	3781.4	4730.4	≦	7906.1	OK
2F	Y2		2.5	1.250	4426.0	5535.0	≦	8084.0	OK
1F	Y2		0.9	1.250	4979.9	6225.8	≦	7788.2	OK

X4フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		4.9	1.250	1373.7	1722.0	≦	6134.2	OK
5F	Y2		4.6	1.250	2303.0	2883.4	≦	6307.6	OK
4F	Y2		4.5	1.250	3099.6	3879.0	≦	7330.7	OK
3F	Y2		3.6	1.250	3781.4	4730.4	≦	7906.1	OK
2F	Y2		2.5	1.250	4426.1	5535.1	≦	8084.0	OK
1F	Y2		0.9	1.250	4979.7	6225.6	≦	7788.1	OK

X5フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		5.4	1.250	1397.9	1752.7	≦	6136.0	OK
5F	Y2		5.0	1.250	2328.8	2916.0	≦	6310.1	OK
4F	Y2		4.9	1.250	3132.1	3920.1	≦	7334.3	OK
3F	Y2		4.0	1.250	3819.3	4778.1	≦	7910.9	OK
2F	Y2		2.7	1.250	4473.0	5593.9	≦	8090.1	OK
1F	Y2		1.0	1.250	5012.3	6266.4	≦	7804.8	OK

X6フレーム（Y方向正加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		-10.3	1.250	1065.9	1322.1	≦	3748.0	OK
5F	Y2		-9.6	1.250	1617.5	2012.3	≦	3813.4	OK
4F	Y2		-9.4	1.250	2061.2	2567.1	≦	4391.0	OK
3F	Y2		-7.6	1.250	2430.5	3030.5	≦	4456.5	OK
2F	Y2		-5.2	1.250	2607.8	3254.6	≦	4406.4	OK
1F	Y2		-1.9	1.250	2725.8	3405.3	≦	4176.0	OK

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		-10.3	1.250	-2104.3	2640.6	≦	4111.1	OK
5F	Y2		-9.6	1.250	-2939.3	3683.7	≦	4174.5	OK
4F	Y2		-9.4	1.250	-3822.2	4787.1	≦	4819.5	OK
3F	Y2		-7.6	1.250	-4456.4	5578.1	＞	5486.2	NG

X1フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
2F	Y2		-5.2	1.250	-5055.6	6324.7	＞	5549.8	NG
1F	Y2	x	-1.9	1.000	-5124.0	5125.9		5249.2	

X2フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		5.4	1.250	-2823.7	3524.3	≦	6493.7	OK
5F	Y2		5.0	1.250	-4430.2	5532.8	≦	6672.1	OK
4F	Y2		4.9	1.250	-5911.5	7384.5	≦	7770.3	OK
3F	Y2		4.0	1.250	-7234.1	9038.7	≦	9679.9	OK
2F	Y2		2.7	1.250	-8320.7	10398.2	＞	9866.9	NG
1F	Y2	x	1.0	1.000	-9383.8	9382.7		9959.9	

X3フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		4.9	1.250	-2279.4	2844.4	≦	6489.3	OK
5F	Y2		4.6	1.250	-4367.8	5455.1	≦	6664.7	OK
4F	Y2		4.5	1.250	-5841.8	7297.8	≦	7758.6	OK
3F	Y2		3.6	1.250	-7149.9	8933.7	≦	9664.8	OK
2F	Y2		2.5	1.250	-8235.6	10292.0	＞	9847.5	NG
1F	Y2	x	0.9	1.000	-9378.7	9377.8		9963.9	

X4フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		4.9	1.250	-2279.4	2844.4	≦	6489.3	OK
5F	Y2		4.6	1.250	-4367.8	5455.1	≦	6664.7	OK
4F	Y2		4.5	1.250	-5841.8	7297.8	≦	7758.6	OK
3F	Y2		3.6	1.250	-7149.9	8933.7	≦	9664.8	OK
2F	Y2		2.5	1.250	-8235.6	10292.0	＞	9847.5	NG
1F	Y2	x	0.9	1.000	-9378.7	9377.8		9963.9	

X5フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		5.4	1.250	-2823.7	3524.3	≦	6493.7	OK
5F	Y2		5.0	1.250	-4430.2	5532.8	≦	6672.1	OK
4F	Y2		4.9	1.250	-5911.5	7384.5	≦	7770.3	OK
3F	Y2		4.0	1.250	-7234.1	9038.7	≦	9679.9	OK
2F	Y2		2.7	1.250	-8320.7	10398.2	＞	9867.0	NG
1F	Y2	x	1.0	1.000	-9383.8	9382.7		9959.9	

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ﾋﾝｼﾞ	QL	n	Qm	QL+n･Qm		Qsu	判定
6F	Y2		-10.3	1.250	-2104.3	2640.6	≦	4111.1	OK
5F	Y2		-9.6	1.250	-2939.3	3683.7	≦	4174.5	OK
4F	Y2		-9.4	1.250	-3822.2	4787.1	≦	4819.5	OK
3F	Y2		-7.6	1.250	-4456.4	5578.1	＞	5486.2	NG
2F	Y2		-5.2	1.250	-5055.6	6324.7	＞	5549.8	NG
1F	Y2	x	-1.9	1.000	-5124.0	5126.0		5249.2	

U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2054.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4764.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7758.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1471.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10295.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1642.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10811.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12453.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	828.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2005.83	1138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12645.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14650.94	1138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2054.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4764.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7758.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1471.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8824.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10295.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1642.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10811.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12453.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	828.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2005.83	1138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12645.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｘ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14650.93	1138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1065.91	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1397.81	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1373.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1373.72	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1397.87	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1065.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7674.90	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1617.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2328.72	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2302.99	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2303.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2328.76	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1617.52	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12498.56	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2061.21	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3132.06	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3099.56	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3099.64	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3132.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2061.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16585.79	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2430.55	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3819.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3781.38	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3781.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3819.32	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2430.51	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20062.41	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2607.79	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4472.93	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4426.04	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4426.12	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4472.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2607.77	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23013.65	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2725.80	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5012.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4979.90	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
1F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4979.72	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5012.35	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2725.77	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25435.76	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2104.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2823.74	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2279.41	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2279.42	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2823.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2104.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14414.87	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2939.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4430.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4367.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4367.76	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4430.25	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2939.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23474.57	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3822.18	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5911.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5841.85	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5841.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5911.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3822.18	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31151.14	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4456.42
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7234.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7149.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7149.90	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7234.12	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4456.43
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28768.04	0.00	0.00	8912.85
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5055.62
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8320.73
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8235.56
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8235.59
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8320.73
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5055.61
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43223.84
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5124.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9383.75
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9378.72
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9378.71
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9383.76
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5124.01
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47772.96

U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z=1.00 T=0.35 Rt=1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣＷｉ			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2054.2	0.0	2054.2	0.40	0.00	0.40	
	Y3	2710.0	0.0	2710.0	0.52	0.00	0.52	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4764.2	0.0	4764.2	0.92	0.00	0.92	Ai=1.764 Co=0.521
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1189.4	0.0	1189.4	0.12	0.00	0.12	
	Y3	6569.0	0.0	6569.0	0.65	0.00	0.65	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7758.4	0.0	7758.4	0.77	0.00	0.77	Ai=1.476 Co=0.521
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1471.2	0.0	1471.2	0.10	0.00	0.10	
	Y3	8824.3	0.0	8824.3	0.59	0.00	0.59	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10295.5	0.0	10295.5	0.68	0.00	0.68	Ai=1.314 Co=0.521
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1642.4	0.0	1642.4	0.08	0.00	0.08	
	Y3	10811.3	0.0	10811.3	0.54	0.00	0.54	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	合計	12453.6	0.0	12453.6	0.62	0.00	0.62	Ai＝1.194 Co＝0.521
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	828.9	0.0	828.9	0.03	0.00	0.03	
	Y3	13456.7	0.0	13456.7	0.54	0.00	0.54	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14285.6	0.0	14285.6	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.092 Co＝0.521
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3144.0	0.0	3144.0	0.10	0.00	0.10	
	Y3	12645.1	0.0	12645.1	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15789.1	0.0	15789.1	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.000 Co＝0.521

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2054.2	0.0	2054.2	0.40	0.00	0.40	
	Y3	2710.0	0.0	2710.0	0.52	0.00	0.52	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4764.2	0.0	4764.2	0.92	0.00	0.92	Ai＝1.764 Co＝0.521
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1189.4	0.0	1189.4	0.12	0.00	0.12	
	Y3	6569.0	0.0	6569.0	0.65	0.00	0.65	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7758.4	0.0	7758.4	0.77	0.00	0.77	Ai＝1.476 Co＝0.521
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1471.2	0.0	1471.2	0.10	0.00	0.10	
	Y3	8824.3	0.0	8824.3	0.59	0.00	0.59	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10295.5	0.0	10295.5	0.68	0.00	0.68	Ai＝1.314 Co＝0.521
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1642.4	0.0	1642.4	0.08	0.00	0.08	
	Y3	10811.3	0.0	10811.3	0.54	0.00	0.54	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12453.6	0.0	12453.6	0.62	0.00	0.62	Ai＝1.194 Co＝0.521
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	828.9	0.0	828.9	0.03	0.00	0.03	
	Y3	13456.7	0.0	13456.7	0.54	0.00	0.54	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14285.6	0.0	14285.6	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.092 Co＝0.521
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3144.0	0.0	3144.0	0.10	0.00	0.10	
	Y3	12645.1	0.0	12645.1	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15789.1	0.0	15789.1	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.000 Co＝0.521

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	X1	0.0	1065.9	1065.9	0.00	0.21	0.21	
	X2	0.0	1397.8	1397.8	0.00	0.27	0.27	
	X3	0.0	1373.7	1373.7	0.00	0.26	0.26	
	X4	0.0	1373.7	1373.7	0.00	0.26	0.26	
	X5	0.0	1397.9	1397.9	0.00	0.27	0.27	
	X6	0.0	1065.9	1065.9	0.00	0.21	0.21	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	7674.9	7674.9	0.00	1.48	1.48	Ai＝1.764 Co＝0.839
5F	X1	0.0	1617.5	1617.5	0.00	0.16	0.16	
	X2	0.0	2328.7	2328.7	0.00	0.23	0.23	
	X3	0.0	2303.0	2303.0	0.00	0.23	0.23	
	X4	0.0	2303.0	2303.0	0.00	0.23	0.23	
	X5	0.0	2328.8	2328.8	0.00	0.23	0.23	
	X6	0.0	1617.5	1617.5	0.00	0.16	0.16	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	12498.6	12498.6	0.00	1.24	1.24	Ai＝1.476 Co＝0.839
4F	X1	0.0	2061.2	2061.2	0.00	0.14	0.14	
	X2	0.0	3132.1	3132.1	0.00	0.21	0.21	
	X3	0.0	3099.6	3099.6	0.00	0.21	0.21	
	X4	0.0	3099.6	3099.6	0.00	0.21	0.21	
	X5	0.0	3132.1	3132.1	0.00	0.21	0.21	
	X6	0.0	2061.2	2061.2	0.00	0.14	0.14	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	16585.8	16585.8	0.00	1.10	1.10	Ai＝1.314 Co＝0.839

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
3F	X1	0.0	2430.5	2430.5	0.00	0.12	0.12	
	X2	0.0	3819.2	3819.2	0.00	0.19	0.19	
	X3	0.0	3781.4	3781.4	0.00	0.19	0.19	
	X4	0.0	3781.4	3781.4	0.00	0.19	0.19	
	X5	0.0	3819.3	3819.3	0.00	0.19	0.19	
	X6	0.0	2430.5	2430.5	0.00	0.12	0.12	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	20062.4	20062.4	0.00	1.00	1.00	Ai＝1.194 Co＝0.839
2F	X1	0.0	2607.8	2607.8	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	4472.9	4472.9	0.00	0.18	0.18	
	X3	0.0	4426.0	4426.0	0.00	0.18	0.18	
	X4	0.0	4426.1	4426.1	0.00	0.18	0.18	
	X5	0.0	4473.0	4473.0	0.00	0.18	0.18	
	X6	0.0	2607.8	2607.8	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23013.6	23013.6	0.00	0.92	0.92	Ai＝1.092 Co＝0.839
1F	X1	0.0	2725.8	2725.8	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	5012.2	5012.2	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	4979.9	4979.9	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	4979.7	4979.7	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	5012.3	5012.3	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	2725.8	2725.8	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	25435.8	25435.8	0.00	0.84	0.84	Ai＝1.000 Co＝0.839

Y方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	X1	0.0	2104.3	2104.3	0.00	0.41	0.41	
	X2	0.0	2823.7	2823.7	0.00	0.54	0.54	
	X3	0.0	2279.4	2279.4	0.00	0.44	0.44	
	X4	0.0	2279.4	2279.4	0.00	0.44	0.44	
	X5	0.0	2823.7	2823.7	0.00	0.54	0.54	
	X6	0.0	2104.3	2104.3	0.00	0.41	0.41	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	14414.9	14414.9	0.00	2.78	2.78	Ai＝1.764 Co＝1.576
5F	X1	0.0	2939.3	2939.3	0.00	0.29	0.29	
	X2	0.0	4430.2	4430.2	0.00	0.44	0.44	
	X3	0.0	4367.8	4367.8	0.00	0.43	0.43	
	X4	0.0	4367.8	4367.8	0.00	0.43	0.43	
	X5	0.0	4430.2	4430.2	0.00	0.44	0.44	
	X6	0.0	2939.3	2939.3	0.00	0.29	0.29	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	23474.6	23474.6	0.00	2.33	2.33	Ai＝1.476 Co＝1.576
4F	X1	0.0	3822.2	3822.2	0.00	0.25	0.25	
	X2	0.0	5911.5	5911.5	0.00	0.39	0.39	
	X3	0.0	5841.8	5841.8	0.00	0.39	0.39	
	X4	0.0	5841.8	5841.8	0.00	0.39	0.39	
	X5	0.0	5911.5	5911.5	0.00	0.39	0.39	
	X6	0.0	3822.2	3822.2	0.00	0.25	0.25	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	31151.1	31151.1	0.00	2.07	2.07	Ai＝1.314 Co＝1.576
3F	X1	0.0	4456.4	4456.4	0.00	0.22	0.22	
	X2	0.0	7234.1	7234.1	0.00	0.36	0.36	
	X3	0.0	7149.9	7149.9	0.00	0.36	0.36	
	X4	0.0	7149.9	7149.9	0.00	0.36	0.36	
	X5	0.0	7234.1	7234.1	0.00	0.36	0.36	
	X6	0.0	4456.4	4456.4	0.00	0.22	0.22	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	37680.9	37680.9	0.00	1.88	1.88	Ai＝1.194 Co＝1.576
2F	X1	0.0	5055.6	5055.6	0.00	0.20	0.20	
	X2	0.0	8320.7	8320.7	0.00	0.33	0.33	
	X3	0.0	8235.6	8235.6	0.00	0.33	0.33	
	X4	0.0	8235.6	8235.6	0.00	0.33	0.33	
	X5	0.0	8320.7	8320.7	0.00	0.33	0.33	
	X6	0.0	5055.6	5055.6	0.00	0.20	0.20	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	43223.8	43223.8	0.00	1.72	1.72	Ai＝1.092 Co＝1.576
1F	X1	0.0	5124.0	5124.0	0.00	0.17	0.17	
	X2	0.0	9383.8	9383.8	0.00	0.31	0.31	
	X3	0.0	9378.7	9378.7	0.00	0.31	0.31	
	X4	0.0	9378.7	9378.7	0.00	0.31	0.31	
	X5	0.0	9383.8	9383.8	0.00	0.31	0.31	
	X6	0.0	5124.0	5124.0	0.00	0.17	0.17	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	47773.0	47773.0	0.00	1.58	1.58	Ai＝1.000 Co＝1.576

保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2053.7	0.0	2053.7	0.40	0.00	0.40	
	Y3	2700.2	0.0	2700.2	0.52	0.00	0.52	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4753.9	0.0	4753.9	0.92	0.00	0.92	Ai＝1.764 Co＝0.520
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1187.8	0.0	1187.8	0.12	0.00	0.12	
	Y3	6554.0	0.0	6554.0	0.65	0.00	0.65	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7741.8	0.0	7741.8	0.77	0.00	0.77	Ai＝1.476 Co＝0.520

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1478.1	0.0	1478.1	0.10	0.00	0.10	
	Y3	8795.4	0.0	8795.4	0.58	0.00	0.58	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10273.4	0.0	10273.4	0.68	0.00	0.68	Ai＝1.314 Co＝0.520
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1611.4	0.0	1611.4	0.08	0.00	0.08	
	Y3	10815.5	0.0	10815.5	0.54	0.00	0.54	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12426.9	0.0	12426.9	0.62	0.00	0.62	Ai＝1.194 Co＝0.520
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	945.3	0.0	945.3	0.04	0.00	0.04	
	Y3	13309.6	0.0	13309.6	0.53	0.00	0.53	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14254.9	0.0	14254.9	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.092 Co＝0.520
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3014.1	0.0	3014.1	0.10	0.00	0.10	
	Y3	12741.1	0.0	12741.1	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15755.2	0.0	15755.2	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.000 Co＝0.520

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	2053.7	0.0	2053.7	0.40	0.00	0.40	
	Y3	2700.2	0.0	2700.2	0.52	0.00	0.52	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	4753.9	0.0	4753.9	0.92	0.00	0.92	Ai＝1.764 Co＝0.520
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1187.8	0.0	1187.8	0.12	0.00	0.12	
	Y3	6554.0	0.0	6554.0	0.65	0.00	0.65	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
5F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	7741.8	0.0	7741.8	0.77	0.00	0.77	Ai＝1.476 Co＝0.520
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1478.1	0.0	1478.1	0.10	0.00	0.10	
	Y3	8795.4	0.0	8795.4	0.58	0.00	0.58	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	10273.4	0.0	10273.4	0.68	0.00	0.68	Ai＝1.314 Co＝0.520
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	1611.4	0.0	1611.4	0.08	0.00	0.08	
	Y3	10815.5	0.0	10815.5	0.54	0.00	0.54	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	12426.9	0.0	12426.9	0.62	0.00	0.62	Ai＝1.194 Co＝0.520
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	945.3	0.0	945.3	0.04	0.00	0.04	
	Y3	13309.6	0.0	13309.6	0.53	0.00	0.53	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	14254.9	0.0	14254.9	0.57	0.00	0.57	Ai＝1.092 Co＝0.520
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	3014.1	0.0	3014.1	0.10	0.00	0.10	
	Y3	12741.1	0.0	12741.1	0.42	0.00	0.42	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15755.2	0.0	15755.2	0.52	0.00	0.52	Ai＝1.000 Co＝0.520

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	X1	0.0	1010.9	1010.9	0.00	0.19	0.19	
	X2	0.0	1361.1	1361.1	0.00	0.26	0.26	
	X3	0.0	1339.9	1339.9	0.00	0.26	0.26	
	X4	0.0	1339.9	1339.9	0.00	0.26	0.26	
	X5	0.0	1361.1	1361.1	0.00	0.26	0.26	
	X6	0.0	1010.9	1010.9	0.00	0.19	0.19	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	7423.9	7423.9	0.00	1.43	1.43	Ai＝1.764 Co＝0.812
5F	X1	0.0	1541.7	1541.7	0.00	0.15	0.15	

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
5F	X2	0.0	2262.8	2262.8	0.00	0.22	0.22	
	X3	0.0	2240.4	2240.4	0.00	0.22	0.22	
	X4	0.0	2240.4	2240.4	0.00	0.22	0.22	
	X5	0.0	2262.8	2262.8	0.00	0.22	0.22	
	X6	0.0	1541.8	1541.8	0.00	0.15	0.15	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	12089.8	12089.8	0.00	1.20	1.20	Ai＝1.476 Co＝0.812
4F	X1	0.0	1959.7	1959.7	0.00	0.13	0.13	
	X2	0.0	3044.9	3044.9	0.00	0.20	0.20	
	X3	0.0	3017.1	3017.1	0.00	0.20	0.20	
	X4	0.0	3017.1	3017.1	0.00	0.20	0.20	
	X5	0.0	3044.9	3044.9	0.00	0.20	0.20	
	X6	0.0	1959.7	1959.7	0.00	0.13	0.13	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	16043.4	16043.4	0.00	1.07	1.07	Ai＝1.314 Co＝0.812
3F	X1	0.0	2302.7	2302.7	0.00	0.11	0.11	
	X2	0.0	3716.3	3716.3	0.00	0.19	0.19	
	X3	0.0	3684.2	3684.2	0.00	0.18	0.18	
	X4	0.0	3684.2	3684.2	0.00	0.18	0.18	
	X5	0.0	3716.3	3716.3	0.00	0.19	0.19	
	X6	0.0	2302.7	2302.7	0.00	0.11	0.11	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	19406.3	19406.3	0.00	0.97	0.97	Ai＝1.194 Co＝0.812
2F	X1	0.0	2529.8	2529.8	0.00	0.10	0.10	
	X2	0.0	4319.1	4319.1	0.00	0.17	0.17	
	X3	0.0	4281.6	4281.6	0.00	0.17	0.17	
	X4	0.0	4281.5	4281.5	0.00	0.17	0.17	
	X5	0.0	4319.1	4319.1	0.00	0.17	0.17	
	X6	0.0	2529.8	2529.8	0.00	0.10	0.10	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	22261.0	22261.0	0.00	0.89	0.89	Ai＝1.092 Co＝0.812
1F	X1	0.0	2730.5	2730.5	0.00	0.09	0.09	
	X2	0.0	4808.0	4808.0	0.00	0.16	0.16	
	X3	0.0	4763.4	4763.4	0.00	0.16	0.16	
	X4	0.0	4763.4	4763.4	0.00	0.16	0.16	
	X5	0.0	4808.0	4808.0	0.00	0.16	0.16	
	X6	0.0	2730.5	2730.5	0.00	0.09	0.09	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	24603.9	24603.9	0.00	0.81	0.81	Ai＝1.000 Co＝0.812

Y方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.35 Rt＝1.00 ）

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X1	0.0	1960.0	1960.0	0.00	0.38	0.38
	X2	0.0	2564.5	2564.5	0.00	0.49	0.49
	X3	0.0	2343.8	2343.8	0.00	0.45	0.45
	X4	0.0	2343.8	2343.8	0.00	0.45	0.45
	X5	0.0	2564.6	2564.6	0.00	0.49	0.49
	X6	0.0	1960.0	1960.0	0.00	0.38	0.38
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣWi			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	13736.7	13736.7	0.00	2.65	2.65	Ai＝1.764 Co＝1.502
5F	X1	0.0	2708.6	2708.6	0.00	0.27	0.27	
	X2	0.0	4252.0	4252.0	0.00	0.42	0.42	
	X3	0.0	4224.5	4224.5	0.00	0.42	0.42	
	X4	0.0	4224.5	4224.5	0.00	0.42	0.42	
	X5	0.0	4252.0	4252.0	0.00	0.42	0.42	
	X6	0.0	2708.6	2708.6	0.00	0.27	0.27	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	22370.1	22370.1	0.00	2.22	2.22	Ai＝1.476 Co＝1.502
4F	X1	0.0	3541.0	3541.0	0.00	0.24	0.24	
	X2	0.0	5665.8	5665.8	0.00	0.38	0.38	
	X3	0.0	5636.0	5636.0	0.00	0.37	0.37	
	X4	0.0	5636.0	5636.0	0.00	0.37	0.37	
	X5	0.0	5665.8	5665.8	0.00	0.38	0.38	
	X6	0.0	3541.0	3541.0	0.00	0.24	0.24	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	29685.5	29685.5	0.00	1.97	1.97	Ai＝1.314 Co＝1.502
3F	X1	0.0	4130.0	4130.0	0.00	0.21	0.21	
	X2	0.0	6929.3	6929.3	0.00	0.35	0.35	
	X3	0.0	6894.7	6894.7	0.00	0.34	0.34	
	X4	0.0	6894.7	6894.7	0.00	0.34	0.34	
	X5	0.0	6929.3	6929.3	0.00	0.35	0.35	
	X6	0.0	4130.0	4130.0	0.00	0.21	0.21	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	35908.0	35908.0	0.00	1.79	1.79	Ai＝1.194 Co＝1.502
2F	X1	0.0	4694.7	4694.7	0.00	0.19	0.19	
	X2	0.0	7967.0	7967.0	0.00	0.32	0.32	
	X3	0.0	7933.5	7933.5	0.00	0.32	0.32	
	X4	0.0	7933.5	7933.5	0.00	0.32	0.32	
	X5	0.0	7967.0	7967.0	0.00	0.32	0.32	
	X6	0.0	4694.6	4694.6	0.00	0.19	0.19	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	41190.2	41190.2	0.00	1.64	1.64	Ai＝1.092 Co＝1.502
1F	X1	0.0	5123.1	5123.1	0.00	0.17	0.17	
	X2	0.0	8830.1	8830.1	0.00	0.29	0.29	
	X3	0.0	8796.7	8796.7	0.00	0.29	0.29	
	X4	0.0	8796.7	8796.7	0.00	0.29	0.29	
	X5	0.0	8830.0	8830.0	0.00	0.29	0.29	
	X6	0.0	5123.1	5123.1	0.00	0.17	0.17	
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	0.0	45499.7	45499.7	0.00	1.50	1.50	Ai＝1.000 Co＝1.501

U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
6F	A	4764.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4764.15		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	7758.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7758.41		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	10295.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10295.53		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	12453.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12453.62		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	14285.59	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14285.59		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	14650.94	92.79		0.00	0.00			
	B	1138.15	7.21		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15789.09		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
6F	A	4764.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	4764.15		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	7758.41	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	7758.41		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	10295.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10295.53		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	12453.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12453.62		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	14285.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14285.58		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	14650.93	92.79		0.00	0.00			
	B	1138.15	7.21		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15789.08		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
6F	A	0.00	0.00		7674.90	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	7674.90		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		12498.56	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			

Ｙ方向正加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
5F	A+B+C	0.00		FA	12498.56		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		16585.79	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	16585.79		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		20062.41	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20062.41		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		23013.65	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23013.65		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		25435.76	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25435.76		WA	1.00	0.40

Ｙ方向負加力時

階名	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q(kN)	%	種別	Q(kN)	%	種別		
6F	A	0.00	0.00		14414.87	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	14414.87		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		23474.57	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	23474.57		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		31151.14	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31151.14		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		28768.04	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28768.04		WA	1.00	0.40
	D	0.00	0.00		8912.85	23.65			
	A+B+C+D	0.00		FA	37680.89		WD	1.00	0.55
2F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		43223.84	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	43223.84		WD	1.00	0.55
1F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		47772.96	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	47772.96		WD	1.00	0.55

U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数(1.00)
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

X方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
6F	1.764	5185.2	9146.6	1.000	1.000	1.000	0.30	2744.0
5F	1.476	10090.5	14895.3	1.000	1.000	1.000	0.30	4468.6
4F	1.314	15043.6	19766.3	1.000	1.000	1.000	0.30	5929.9
3F	1.194	20031.7	23909.6	1.000	1.000	1.000	0.30	7172.9
2F	1.092	25123.1	27426.7	1.000	1.000	1.000	0.30	8228.0
1F	1.000	30313.3	30313.3	1.000	1.000	1.000	0.30	9094.0

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
6F	1.764	5185.2	9146.6	1.000	1.000	1.000	0.30	2744.0
5F	1.476	10090.5	14895.3	1.000	1.000	1.000	0.30	4468.6
4F	1.314	15043.6	19766.3	1.000	1.000	1.000	0.30	5929.9
3F	1.194	20031.7	23909.6	1.000	1.000	1.000	0.30	7172.9
2F	1.092	25123.1	27426.7	1.000	1.000	1.000	0.30	8228.0
1F	1.000	30313.3	30313.3	1.000	1.000	1.000	0.30	9094.0

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
6F	1.764	5185.2	9146.6	1.000	1.000	1.000	0.40	3658.7
5F	1.476	10090.5	14895.3	1.000	1.000	1.000	0.40	5958.1
4F	1.314	15043.6	19766.3	1.000	1.000	1.000	0.40	7906.5
3F	1.194	20031.7	23909.6	1.000	1.000	1.000	0.40	9563.8
2F	1.092	25123.1	27426.7	1.000	1.000	1.000	0.40	10970.7
1F	1.000	30313.3	30313.3	1.000	1.000	1.000	0.40	12125.3

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
6F	1.764	5185.2	9146.6	1.000	1.000	1.000	0.40	3658.7
5F	1.476	10090.5	14895.3	1.000	1.000	1.000	0.40	5958.1
4F	1.314	15043.6	19766.3	1.000	1.000	1.000	0.40	7906.5
3F	1.194	20031.7	23909.6	1.000	1.000	1.000	0.40	9563.8
							0.55	13150.3
2F	1.092	25123.1	27426.7	1.000	1.000	1.000	0.30	8228.0
							0.55	15084.7
1F	1.000	30313.3	30313.3	1.000	1.000	1.000	0.30	9094.0
							0.55	16672.3

U-5.8　保有水平耐力判定

U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2053.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2700.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6553.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7741.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8795.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10815.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	945.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14254.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1910.39	1103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12741.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14651.51	1103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2053.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	2700.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	4753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6553.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7741.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8795.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	10815.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	945.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14254.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1910.39	1103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12741.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14651.51	1103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1010.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1361.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1339.91	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1339.90	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1361.14	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1010.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向正加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7423.90	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1541.74	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2262.77	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2240.39	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2240.39	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2262.76	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1541.75	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12089.80	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1959.69	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3044.93	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3017.06	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3017.06	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3044.93	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1959.69	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	16043.35	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2302.66	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3716.30	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3684.19	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3684.17	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3716.29	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2302.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19406.28	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2529.81	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4319.14	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4281.56	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4281.54	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4319.13	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2529.82	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22261.00	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2730.50	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4808.01	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4763.44	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4763.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4808.02	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2730.49	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24603.89	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1959.95	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2564.55	0.00	0.00	0.00

Ｙ方向負加力時

階名	ﾌﾚｰﾑ名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2343.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2343.83	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2564.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1959.95	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	13736.66	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2708.59	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4252.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4224.47	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4224.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4251.99	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2708.59	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	22370.11	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3540.98	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5665.79	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5635.98	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5635.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5665.79	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3540.98	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	29685.51	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4129.98
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6929.30	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6894.73	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6894.73	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6929.31	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4129.97
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	27648.08	0.00	0.00	8259.95
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4694.65
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7966.98
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7933.46
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7933.48
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7966.98
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4694.65
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41190.20
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5123.10
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8830.05
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8796.71
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8796.71
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8830.05
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5123.10
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45499.72

U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud ： 水平力 (kN)　　Qun ： 必要保有水平耐力 (kN)
Fes ： 形状係数　　Qbu ： Dランク部材の負担せん断力 (kN)
Ds ： 構造特性係数　　Qu ： 保有水平耐力 (kN)
： 剛性率･偏心率の直接入力
＊ ： Ds値の直接入力　　＋ ： Ds値の割増がされている
() ： Dランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
6F	9146.6	1.000	0.30	2744.0		4753.9	1.73
5F	14895.3	1.000	0.30	4468.6		7741.8	1.73
4F	19766.3	1.000	0.30	5929.9		10273.4	1.73
3F	23909.6	1.000	0.30	7172.9		12426.9	1.73
2F	27426.7	1.000	0.30	8228.0		14254.9	1.73
1F	30313.3	1.000	0.30	9094.0		15755.2	1.73

Ｘ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
6F	9146.6	1.000	0.30	2744.0		4753.9	1.73
5F	14895.3	1.000	0.30	4468.6		7741.8	1.73
4F	19766.3	1.000	0.30	5929.9		10273.4	1.73
3F	23909.6	1.000	0.30	7172.9		12426.9	1.73
2F	27426.7	1.000	0.30	8228.0		14254.9	1.73
1F	30313.3	1.000	0.30	9094.0		15755.2	1.73

Ｙ方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
6F	9146.6	1.000	0.40	3658.7		7423.9	2.02
5F	14895.3	1.000	0.40	5958.1		12089.8	2.02
4F	19766.3	1.000	0.40	7906.5		16043.4	2.02
3F	23909.6	1.000	0.40	9563.8		19406.3	2.02
2F	27426.7	1.000	0.40	10970.7		22261.0	2.02
1F	30313.3	1.000	0.40	12125.3		24603.9	2.02

Ｙ方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	Qu/Qun
6F	9146.6	1.000	0.40	3658.7		13736.7	3.75
5F	14895.3	1.000	0.40	5958.1		22370.1	3.75
4F	19766.3	1.000	0.40	7906.5		29685.5	3.75
3F	23909.6	1.000	0.40	9563.8		27648.1	2.89
			0.55	(13150.3)	8260.0	(35908.0)	(2.73)
2F	27426.7	1.000	0.30	8228.0		0.0	0.00
			0.55	(15084.7)	41190.2	(41190.2)	(2.73)
1F	30313.3	1.000	0.30	9094.0		0.0	0.00
			0.55	(16672.3)	45499.7	(45499.7)	(2.72)

U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　(正加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 4F - 5F)
Ｘ方向　(負加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 4F - 5F)
Ｙ方向　(正加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 1F - 2F)
Ｙ方向　(負加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 1F - 2F)

保有耐力時

Ｘ方向　(正加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 4F - 5F)
Ｘ方向　(負加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 4F - 5F)
Ｙ方向　(正加力)　　層間変形角 (解析終了位置 : 1F - 2F)
Ｙ方向　(負加力)　　脆性破壊部材の発生 (解析終了位置 : X1ﾌﾚｰﾑ 1F階 Y2軸 壁)

U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Q　：層せん断力　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
U　：層変位　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔU　：層間変位　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
515	7F	4764.2	32.8011	5.3249	1/ 53
	6F	7758.4	27.4762	5.4979	1/ 51
	5F	10295.5	21.9783	5.6023	1/ 50
	4F	12453.6	16.3760	5.5964	1/ 50
	3F	14285.6	10.7796	5.4608	1/ 51
	2F	15789.1	5.3187	5.3187	1/ 62

X方向（ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
515	7F	4764.2	32.8011	5.3249	1/ 53
	6F	7758.4	27.4762	5.4979	1/ 51
	5F	10295.5	21.9783	5.6023	1/ 50
	4F	12453.6	16.3760	5.5964	1/ 50
	3F	14285.6	10.7796	5.4608	1/ 51
	2F	15789.1	5.3187	5.3187	1/ 62

Y方向（ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
478	7F	7674.9	32.9962	5.2740	1/ 53
	6F	12498.6	27.7222	5.2878	1/ 53
	5F	16585.8	22.4344	5.2874	1/ 53
	4F	20062.4	17.1470	5.2820	1/ 53
	3F	23013.7	11.8651	5.2625	1/ 53
	2F	25435.8	6.6025	6.6025	1/ 50

Y方向（ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
296	7F	14414.9	11.9460	0.6873	1/ 407
	6F	23474.6	11.2587	0.9513	1/ 294
	5F	31151.1	10.3074	1.1042	1/ 254
	4F	37680.9	9.2032	1.2139	1/ 231
	3F	43223.8	7.9893	1.3653	1/ 205
	2F	47773.0	6.6240	6.6240	1/ 50

保有耐力時

X方向（ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟNo	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
461	7F	4753.9	15.9506	2.5172	1/ 111
	6F	7741.8	13.4334	2.6945	1/ 104
	5F	10273.4	10.7389	2.8003	1/ 100
	4F	12426.9	7.9386	2.7957	1/ 100
	3F	14254.9	5.1429	2.6631	1/ 105
	2F	15755.2	2.4798	2.4798	1/ 133

Ｘ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
461	7F	4753.9	15.9506	2.5172	1/ 111
	6F	7741.8	13.4334	2.6945	1/ 104
	5F	10273.4	10.7389	2.8003	1/ 100
	4F	12426.9	7.9386	2.7957	1/ 100
	3F	14254.9	5.1429	2.6631	1/ 105
	2F	15755.2	2.4798	2.4798	1/ 133

Ｙ方向 （ 正加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
244	7F	7423.9	8.5337	1.3718	1/ 204
	6F	12089.8	7.1619	1.3859	1/ 202
	5F	16043.4	5.7760	1.3850	1/ 202
	4F	19406.3	4.3910	1.3799	1/ 203
	3F	22261.0	3.0112	1.3611	1/ 206
	2F	24603.9	1.6501	1.6501	1/ 200

Ｙ方向 （ 負加力 ）

ｽﾃｯﾌﾟ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
137	7F	13736.7	4.7402	0.3569	1/ 785
	6F	22370.1	4.3833	0.5864	1/ 477
	5F	29685.5	3.7969	0.7260	1/ 386
	4F	35908.0	3.0710	0.8308	1/ 337
	3F	41190.2	2.2401	0.9712	1/ 288
	2F	45525.3	1.2689	1.2689	1/ 260

U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 515
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 515
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 478
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 296

保有水平耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 461
Ｘ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 461
Ｙ方向　（ 正加力 ）　最大荷重ステップ ： 244
Ｙ方向　（ 負加力 ）　最大荷重ステップ ： 137

U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力　Qdju = α(Tu + Tu' - Qcu)　　(はり降伏型)
Qdju = α(Tu + Tu' - Qgu)･D/Db　　(柱降伏型)
ここに、α：応力割り増し係数で 1.1とする

柱はり接合部のせん断強度　Vju = κ･Φ･Fj･bj･Dj

U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR　：左右のはり幅　(cm)
Mb , Mb'　：左右のはり端モーメント　(kN･m)
lb , lb'　：左右のはりのスパン長さ　(cm)
L , L'　：左右のはりの内のり長さ　(cm)
hc , hc'　：上下の階高　(cm)
Tu , Tu'　：左右のはり端に生ずる引張力　(kN)
Qcu　：上下柱のメカニズム時せん断力の平均値　(kN)
Qdju　：柱はり接合部のせん断設計用せん断力　(kN)
cB , cD　：柱はり接合部の柱断面寸法　(cm)
κ　：柱はり接合部の形状による係数
Φ　：直交はりの有無による補正係数
Fj　：柱はり接合部のせん断強度の基準値　(N/mm2)
bj　：柱はり接合部の有効幅　(cm)
Dj　：柱せい　(cm)
Vju　：柱はり接合部のせん断強度　(kN)
種別　：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	252.5	584.9		
			45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2				FA
			50.0	70.0	0.40	0.85	8.04	47.5	52.5	681.4	OK	
	X2	Fc27	45.0	372.6	800.0	732.5	0.0	902.7	542.3	1259.1		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	43.8	65.0	1359.7	OK	
	X3	Fc27	40.0	372.6	800.0	735.0	0.0	902.7	541.3	1260.2		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	42.5	65.0	1320.9	OK	
	X4	Fc27	40.0	372.6	800.0	735.0	0.0	902.7	541.3	1260.2		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	42.5	65.0	1320.9	OK	
	X5	Fc27	40.0	372.6	800.0	735.0	0.0	902.7	542.1	1259.2		
			45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	43.8	65.0	1359.7	OK	
	X6	Fc27	45.0	372.6	800.0	732.5	0.0	902.7	290.6	673.3		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			50.0	70.0	0.40	0.85	8.04	47.5	52.5	681.4	OK	
6F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	126.2	723.8		
			45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	8.04	47.5	52.5	1192.4	OK	
	X2	Fc27	45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7	271.1	1557.3		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	
	X3	Fc27	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	270.6	1557.9		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	
	X4	Fc27	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	270.6	1557.9		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	
	X5	Fc27	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	271.1	1557.4		
			45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	
	X6	Fc27	45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7	145.3	833.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	8.04	47.5	52.5	1192.4	OK	
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	126.2	723.8		
			45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X2	Fc36	45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7	271.1	1557.3		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	
	X3	Fc36	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	270.6	1557.9		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	
	X4	Fc36	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	270.6	1557.9		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	
	X5	Fc36	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	271.1	1557.4		
			45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	
	X6	Fc36	45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7	145.3	833.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	126.2	723.8		
			45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	
	X2	Fc36	45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7	271.1	1557.3		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	
	X3	Fc36	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	270.6	1557.9		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	
	X4	Fc36	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	270.6	1557.9		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	
	X5	Fc36	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	271.1	1557.4		
			45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	
	X6	Fc36	45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7	145.3	833.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	126.2	723.8		
			45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	
	X2	Fc36	45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7	271.1	1557.3		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	
	X3	Fc36	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	270.6	1557.9		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	
	X4	Fc36	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	270.6	1557.9		
			40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	
	X5	Fc36	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	271.1	1557.4		
			45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	
	X6	Fc36	45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7	145.3	833.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	115.9	735.1		
			45.0	323.7	800.0	732.5	330.0	784.2				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	
	X2	Fc36	45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7	248.9	1581.8		
			40.0	323.7	800.0	735.0	330.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	

Y2(正加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X3	Fc36	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	248.5	1582.3		
			40.0	323.7	800.0	735.0	330.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	
	X4	Fc36	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	248.5	1582.3		
			40.0	323.7	800.0	735.0	330.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	
	X5	Fc36	40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7	248.8	1581.8		
			45.0	323.7	800.0	732.5	330.0	784.2				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	
	X6	Fc36	45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7	133.4	846.2		
			0.0	0.0	0.0	0.0	330.0	0.0				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
7F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	290.6	673.3		
			45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7				FA
			50.0	70.0	0.40	0.85	8.04	47.5	52.5	681.4	OK	
	X2	Fc27	45.0	323.7	800.0	732.5	0.0	784.2	542.1	1259.2		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	43.8	65.0	1359.7	OK	
	X3	Fc27	40.0	323.7	800.0	735.0	0.0	784.2	541.3	1260.2		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	42.5	65.0	1320.9	OK	
	X4	Fc27	40.0	323.7	800.0	735.0	0.0	784.2	541.3	1260.2		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	42.5	65.0	1320.9	OK	
	X5	Fc27	40.0	323.7	800.0	735.0	0.0	784.2	542.3	1259.1		
			45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	0.70	0.85	8.04	43.8	65.0	1359.7	OK	
	X6	Fc27	45.0	323.7	800.0	732.5	0.0	784.2	252.5	584.9		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			50.0	70.0	0.40	0.85	8.04	47.5	52.5	681.4	OK	
6F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	145.3	833.1		
			45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	8.04	47.5	52.5	1192.4	OK	
	X2	Fc27	45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2	271.1	1557.4		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	
	X3	Fc27	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	270.6	1557.9		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	
	X4	Fc27	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	270.6	1557.9		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	42.5	65.0	1887.0	OK	
	X5	Fc27	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	271.1	1557.3		
			45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	8.04	43.8	65.0	1942.5	OK	
	X6	Fc27	45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2	126.2	723.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	8.04	47.5	52.5	1192.4	OK	
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	145.3	833.1		
			45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	
	X2	Fc36	45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2	271.1	1557.4		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
5F	X3	Fc36	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	270.6	1557.9		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	
	X4	Fc36	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	270.6	1557.9		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	
	X5	Fc36	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	271.1	1557.3		
			45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	
	X6	Fc36	45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2	126.2	723.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	145.3	833.1		
			45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	
	X2	Fc36	45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2	271.1	1557.4		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	
	X3	Fc36	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	270.6	1557.9		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	
	X4	Fc36	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	270.6	1557.9		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	
	X5	Fc36	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	271.1	1557.3		
			45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	
	X6	Fc36	45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2	126.2	723.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	145.3	833.1		
			45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	
	X2	Fc36	45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2	271.1	1557.4		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	
	X3	Fc36	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	270.6	1557.9		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	
	X4	Fc36	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	270.6	1557.9		
			40.0	372.6	800.0	735.0	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	
	X5	Fc36	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	271.1	1557.3		
			45.0	372.6	800.0	732.5	280.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	
	X6	Fc36	45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2	126.2	723.8		
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	133.4	846.2		
			45.0	372.6	800.0	732.5	330.0	902.7				FA
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4	OK	
	X2	Fc36	45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2	248.8	1581.8		
			40.0	372.6	800.0	735.0	330.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8	OK	
	X3	Fc36	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	248.5	1582.3		
			40.0	372.6	800.0	735.0	330.0	902.7				FA
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9	OK	

Y2(負加力)-- ＲＣはり降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	Ib Ib' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X4	Fc36	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	248.5	1582.3	OK	FA
			40.0	372.6	800.0	735.0	330.0	902.7				
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	42.5	65.0	2307.9		
	X5	Fc36	40.0	323.7	800.0	735.0	280.0	784.2	248.9	1581.8	OK	FA
			45.0	372.6	800.0	732.5	330.0	902.7				
			45.0	65.0	1.00	0.85	9.83	43.8	65.0	2375.8		
	X6	Fc36	45.0	323.7	800.0	732.5	280.0	784.2	115.9	735.1	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	330.0	-0.0				
			50.0	70.0	0.70	0.85	9.83	47.5	52.5	1458.4		

U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）

gbL, gbR　：左右のはり幅　(cm)
Mc , Mc'　：上下の柱端モーメント　(kN･m)
hc , hc'　：上下の階高　(cm)
H , H'　：上下の柱の内のり高さ　(cm)
Ib , Ib'　：左右のはりのスパン長さ　(cm)
Tu , Tu'　：上下の柱端に生ずる引張力　(kN)
Qgu　：左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値　(kN)
Qdju　：柱はり接合部のせん断設計用せん断力　(kN)
cB , cD　：柱はり接合部の柱断面寸法　(cm)
κ　：柱はり接合部の形状による係数
Φ　：直交はりの有無による補正係数
Fj　：柱はり接合部のせん断強度の基準値　(N/mm2)
bj　：柱はり接合部の有効幅　(cm)
Dj　：柱せい　(cm)
Vju　：柱はり接合部のせん断強度　(kN)
D　：柱せい　(cm)
Db　：はりせい　(cm)
種別　：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2(正加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	974.6	330.0	255.0	0.0	1757.9	315.3	694.3	OK	FA
			70.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			50.0	70.0	0.40	1.00	9.83	50.0	52.5	1032.0		
	X2	Fc36	70.0	1107.0	330.0	255.0	800.0	2167.9	179.1	888.7	OK	FA
			70.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			45.0	65.0	0.70	1.00	9.83	45.0	65.0	2012.5		
	X3	Fc36	70.0	1096.4	330.0	255.0	800.0	2147.0	177.4	880.2	OK	FA
			70.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			45.0	65.0	0.70	1.00	9.83	45.0	65.0	2012.5		
	X4	Fc36	70.0	1077.9	330.0	255.0	800.0	2110.9	174.4	865.4	OK	FA
			70.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			45.0	65.0	0.70	1.00	9.83	45.0	65.0	2012.5		
	X5	Fc36	70.0	1034.7	330.0	255.0	800.0	2026.2	167.4	830.7	OK	FA
			70.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				
			45.0	65.0	0.70	1.00	9.83	45.0	65.0	2012.5		
	X6	Fc36	70.0	950.5	330.0	255.0	800.0	1714.5	307.5	677.1	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
			50.0	70.0	0.40	1.00	9.83	50.0	52.5	1032.0		

Y2(負加力)-- ＲＣ柱降伏型 --

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	Ib Ib' Fj	Tu Tu' bj	Qgu Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	-950.5	330.0	255.0	0.0	1714.5	307.5	677.1		
			70.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			50.0	70.0	0.40	1.00	9.83	50.0	52.5	1032.0	OK	
	X2	Fc36	70.0	-1034.7	330.0	255.0	800.0	2026.2	167.4	830.7		
			70.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			45.0	65.0	0.70	1.00	9.83	45.0	65.0	2012.5	OK	
	X3	Fc36	70.0	-1077.9	330.0	255.0	800.0	2110.9	174.4	865.4		
			70.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			45.0	65.0	0.70	1.00	9.83	45.0	65.0	2012.5	OK	
	X4	Fc36	70.0	-1096.4	330.0	255.0	800.0	2147.0	177.4	880.2		
			70.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			45.0	65.0	0.70	1.00	9.83	45.0	65.0	2012.5	OK	
	X5	Fc36	70.0	-1107.0	330.0	255.0	800.0	2167.9	179.1	888.7		
			70.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0				FA
			45.0	65.0	0.70	1.00	9.83	45.0	65.0	2012.5	OK	
	X6	Fc36	70.0	-974.6	330.0	255.0	800.0	1757.9	315.3	694.3		
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				FA
			50.0	70.0	0.40	1.00	9.83	50.0	52.5	1032.0	OK	

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW.　Ｘ方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW.　Ｙ方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・■建物基本入力データ
・　エラー　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　ﾒｯｾｰｼﾞ　：3

準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

・[Ｙ方向負加力][　X1　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X1　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X2　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X3　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X4　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X5　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X6　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　2F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）
・[Ｙ方向負加力][　X6　ﾌﾚｰﾑ　Y2　軸　3F　階]:ＲＣ壁のせん断の保証設計を満足していない。（ＷＤとして計算を進めます）

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2014/01/19 14:22