

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

N0. 84 rc12-8-12

略 称 : N0. 84
日 付 : 2013/7/29
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1. 0. 5. 8
データベース番号 : 6. 5. 0. 8

会員番号 : BUSK00039
シリアルNo : K48024

計算開始時間 2014/02/26 20:19 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	11
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	11
I-1.4 部材	Ⅲ－	21
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	21
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	25
I-1.4.3 ベースプレート	Ⅲ－	26
I-1.4.4 壁	Ⅲ－	26
I-1.4.5 雑壁	Ⅲ－	28
I-1.4.6 壁鉄筋番号	Ⅲ－	28
I-1.4.7 ブレース	Ⅲ－	28
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	28
I-1.4.9 片持ばり	Ⅲ－	29
I-1.4.10 片持スラブ	Ⅲ－	29
I-1.4.11 出隅片持スラブ	Ⅲ－	29
I-1.4.12 接合部	Ⅲ－	29
I-1.4.13 杭、杭基礎	Ⅲ－	29
I-1.4.14 直接基礎	Ⅲ－	29
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	29
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	29
I-2.1.1 材料種別図	Ⅲ－	29
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	29
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	30
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	30
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	30
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	30

I-3.1	荷重計算条件	Ⅲ－	30
I-3.1.1	最小スラブ厚	Ⅲ－	30
I-3.1.2	スラブ荷重の拾い方	Ⅲ－	30
I-3.1.3	基礎荷重	Ⅲ－	31
I-3.2	積載荷重	Ⅲ－	31
I-3.3	仕上	Ⅲ－	31
I-3.3.1	仕上材名称	Ⅲ－	31
I-3.3.2	仕上名称	Ⅲ－	31
I-3.4	重量	Ⅲ－	31
I-3.4.1	はり、柱仕上重量	Ⅲ－	31
I-3.4.2	はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	31
I-3.4.3	建物重量の直接入力	Ⅲ－	32
I-3.5	地震力	Ⅲ－	32
I-3.6	風圧力	Ⅲ－	32
I-3.7	積雪荷重	Ⅲ－	32
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	32
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	32
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	32
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	32
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	32
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	32
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	32
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	33
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	33
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	33
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	33
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	34
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	34
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	34
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	34
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	34
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	35
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	35
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	37
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	37
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	37
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	37
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	47
A-1.1.3	片持ばりのM、Q表	Ⅲ－	52
A-1.1.4	柱のC、M _o 、Q表	Ⅲ－	52
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	52
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	52
A-1.2.3	節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－	58

A-1.3 層せん断力	Ⅲ - 65
A-1.3.1 地震力	Ⅲ - 65
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ - 71
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ - 71
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ - 78
A-2. 応力計算結果	Ⅲ - 85
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ - 85
A-2.2 部材応力図	Ⅲ - 90
A-2.3 部材応力表	Ⅲ - 120
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ - 152
A-3.5 壁量	Ⅲ - 152
A-3.6 剛性率	Ⅲ - 153
A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)	Ⅲ - 153
A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)	Ⅲ - 154
A-3.7 偏心率	Ⅲ - 154
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)	Ⅲ - 154
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)	Ⅲ - 155
A-4. 断面計算結果	Ⅲ - 157
A-4.3 RCの断面計算	Ⅲ - 157
A-4.3.1 RCはりの断面計算	Ⅲ - 157
A-4.3.2 RC柱の断面計算	Ⅲ - 220
A-4.3.3 RC壁の断面計算	Ⅲ - 278
A-4.3.4 RC柱はり接合部の断面計算(許容応力度)	Ⅲ - 302
A-4.3.5 RC柱はり接合部の断面計算(終局強度)	Ⅲ - 302
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ - 303
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ - 303
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ - 335
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ - 342
A-4.8.4 壁・ブレース断面計算結果	Ⅲ - 344
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 348
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ - 348
U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 348
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 348
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 348
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 350
U-3.1 荷重—変位(Ds算定時)	Ⅲ - 350
U-3.1.1 荷重—変位図(せん断力変形図)(Ds算定時)	Ⅲ - 350
U-3.2 終局時部材応力(Ds算定時)	Ⅲ - 352
U-3.2.1 終局時部材応力図(水平荷重節点応力)(Ds算定時)	Ⅲ - 352
U-3.2.2 終局時部材応力図(長期考慮危険断面位置)(Ds算定時)	Ⅲ - 373
U-3.3 部材の終局強度(Ds算定時)	Ⅲ - 394

U-3.3.1	部材の終局強度図 (Ds算定時)	Ⅲ - 394
U-3.4	終局時ヒンジ図 (Ds算定時)	Ⅲ - 415
U-3.5	終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 436
U-3.5.1	終局時機構図 (Ds算定時)	Ⅲ - 436
U-4	保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 457
U-4.1	荷重-変位 (保有耐力時)	Ⅲ - 457
U-4.1.1	荷重-変位図 (せん断力変形図) (保有耐力時)	Ⅲ - 457
U-4.2	終局時部材応力 (保有耐力時)	Ⅲ - 459
U-4.2.1	終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (保有耐力時)	Ⅲ - 459
U-4.2.2	終局時部材応力図 (長期考慮危険断面位置) (保有耐力時)	Ⅲ - 480
U-4.5	終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 501
U-4.5.1	終局時機構図 (保有耐力時)	Ⅲ - 501
U-5	必要保有水平力と判定	Ⅲ - 521
U-5.1	耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 521
U-5.1.2	部材の耐震性能パラメータと部材ランク (構造種別別)	Ⅲ - 521
U-5.1.3	部材の耐震性能パラメータと部材ランク (FD部材のみ)	Ⅲ - 563
U-5.1.4	S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 565
U-5.2	RC部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 565
U-5.2.1	RCはり部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 565
U-5.2.2	RC柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 586
U-5.2.3	RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)	Ⅲ - 604
U-5.3	はりの横補剛による変形能力の確保 (保有耐力横補剛)	Ⅲ - 610
U-5.4	ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 610
U-5.4.3	ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 610
U-5.5	水平せん断力係数	Ⅲ - 618
U-5.6	構造特性係数	Ⅲ - 635
U-5.7	必要保有水平耐力	Ⅲ - 639
U-5.8	保有水平耐力判定	Ⅲ - 640
U-5.8.1	ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 640
U-5.8.2	保有水平耐力判定表	Ⅲ - 648
U-5.8.3	保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 649
U-5.8.4	最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 650
U-5.8.5	増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 652
U-5.9	冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別	Ⅲ - 652
U-5.10	崩壊形の判別	Ⅲ - 652
U-5.11	RC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 652
U-5.11.1	RC柱はり接合部 (はり降伏型)	Ⅲ - 653
U-5.11.2	RC柱はり接合部 (柱降伏型)	Ⅲ - 660
U-5.12	SRC柱はり接合部せん断耐力	Ⅲ - 661
U-5.13	必要せん断補強筋比	Ⅲ - 661
U-5.14	鉄骨柱脚部分の検討	Ⅲ - 661
****	メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 662
	プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 662
	準備計算メッセージ一覧	Ⅲ - 662
	応力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 662
	断面計算メッセージ一覧	Ⅲ - 662
	保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ - 662

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧 _____Ⅲ－ 662

計算・設計に関する情報

工事名称	NO. 84 rc12-8-12	
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1	
構造計算プログラム所有者		
構造計算プログラム実行機種		
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）		
担当者名	印	
連絡先・電話番号		
構造設計事務所		
構造設計担当者名	印	
連絡先・電話番号		
構造計算協力事務所名		
構造計算担当者名	印	
連絡先・電話番号		

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.8 データベース番号:6.5.0.8
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所			
主要用途		構造種別	鉄筋コンクリート造
階数	地下 0階 地上 12階 塔屋 0階		
建築面積	0.00 m2	延べ面積	0.00 m2
軒高さ	34.150 m	建物高さ	34.750 m
工事種別	☒ 新築 ☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有 (階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m	Y方向 : 0.000 m
	塔状比	X方向 : 検討しない	Y方向 : 検討しない
	骨組形式	X方向 :	Y方向 :
基礎形式	☒ 直接基礎 ☐ 杭基礎		
仕上	床 :	屋根 :	
	外装 :		
屋上付属物等			

I-1.1.1 建物概要

建物規模 :	スパン数	X方向	5 スパン
		Y方向	3 スパン
階数	地上	12 階	
	地下	0 階	
	塔屋	0 階	
高さ		34.750 m	
軒の高さ		34.150 m	
地面から地上1階床までの高さ		25.0 cm	
パラベットの高さ		60.0 cm	
ピロティ階	X方向	指定なし	
	Y方向	指定なし	
基礎下端レベル		GL-200.0 cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
12F	280.0	282.5	13F	55.0	13F	-3.0
11F	280.0	280.0	12F	60.0	12F	-3.0
10F	280.0	280.0	11F	60.0	11F	-3.0
9F	280.0	280.0	10F	60.0	10F	-3.0
8F	280.0	282.5	9F	60.0	9F	-3.0
7F	280.0	280.0	8F	65.0	8F	-3.0
6F	280.0	280.0	7F	65.0	7F	-3.0
5F	280.0	280.0	6F	65.0	6F	-3.0
4F	280.0	280.0	5F	65.0	5F	-3.0
3F	280.0	280.0	4F	65.0	4F	-3.0
2F	280.0	280.0	3F	65.0	3F	-3.0
1F	310.0	322.5	2F	65.0	2F	-3.0
			1F	90.0	1F	-3.0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
X1	800.0	800.0	0.0	Y1	150.0	150.0	0.0
X2	800.0	800.0	0.0	Y2	1200.0	1200.0	0.0
X3	800.0	800.0	0.0	Y3	180.0	180.0	0.0
X4	800.0	800.0	0.0	Y4			0.0
X5	800.0	800.0	0.0				
X6			0.0				

I-1.1.2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.1.3 構造概要



構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	13F



I-1.1.4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1.2 略伏図



I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置

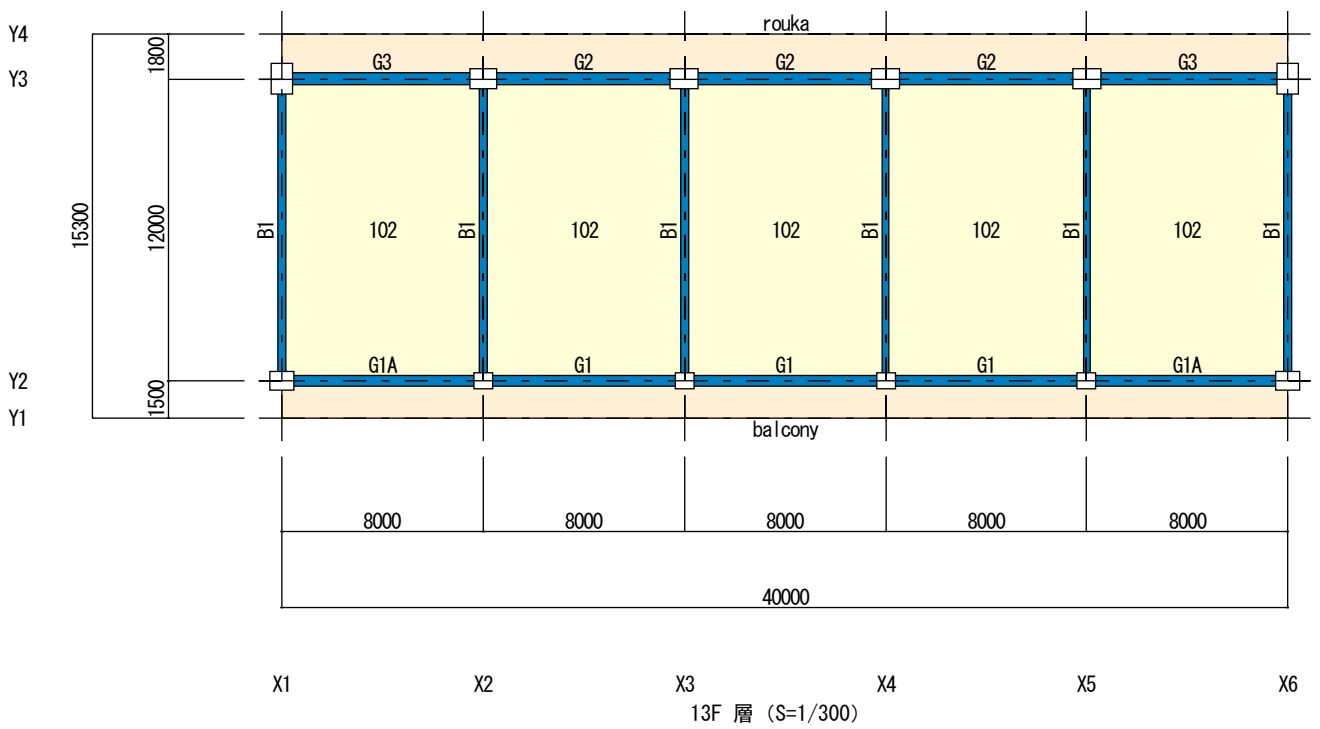
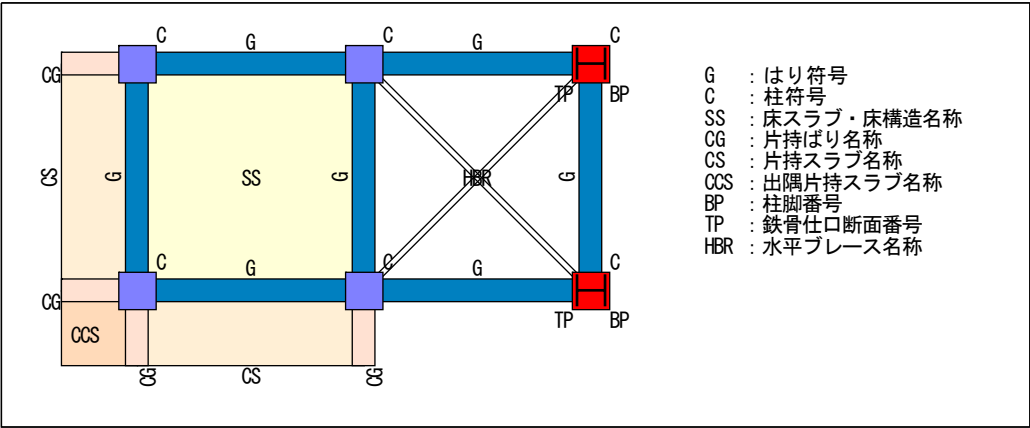


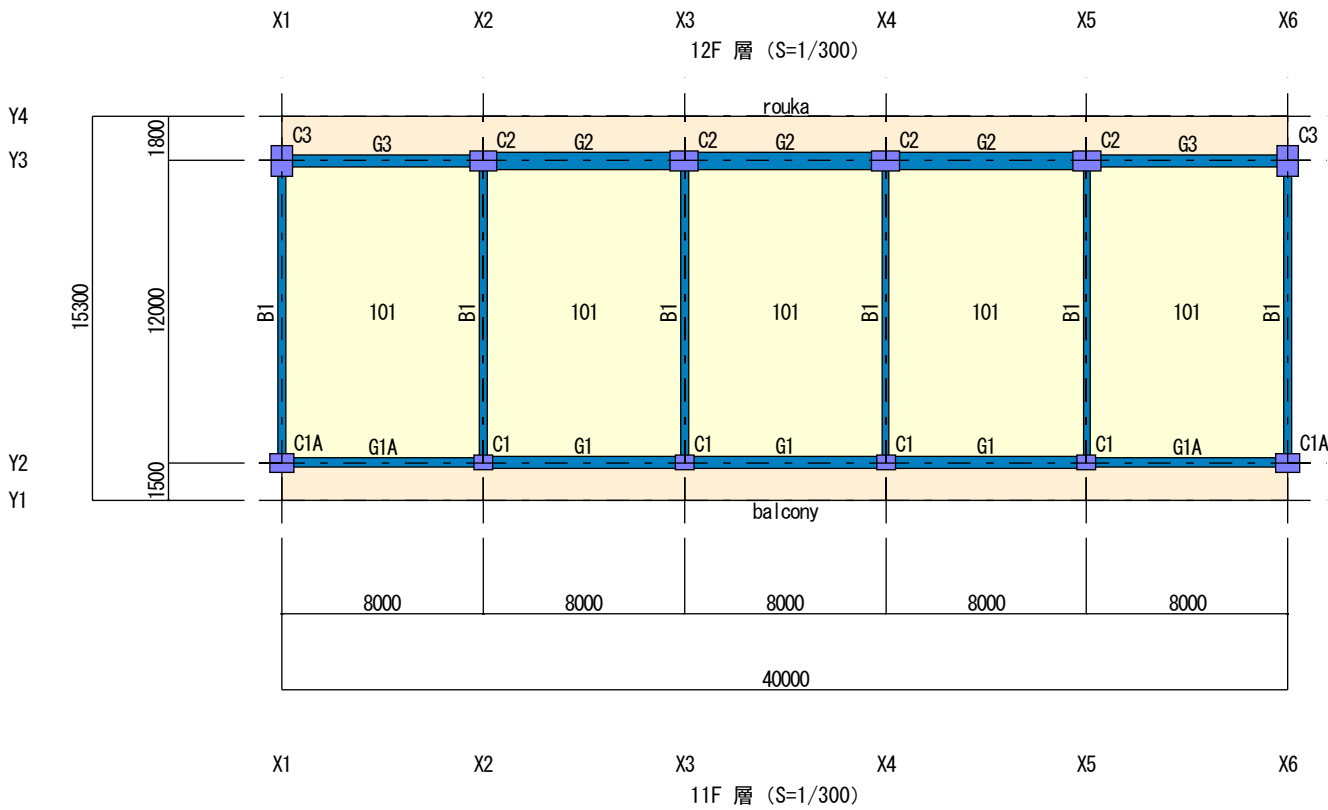
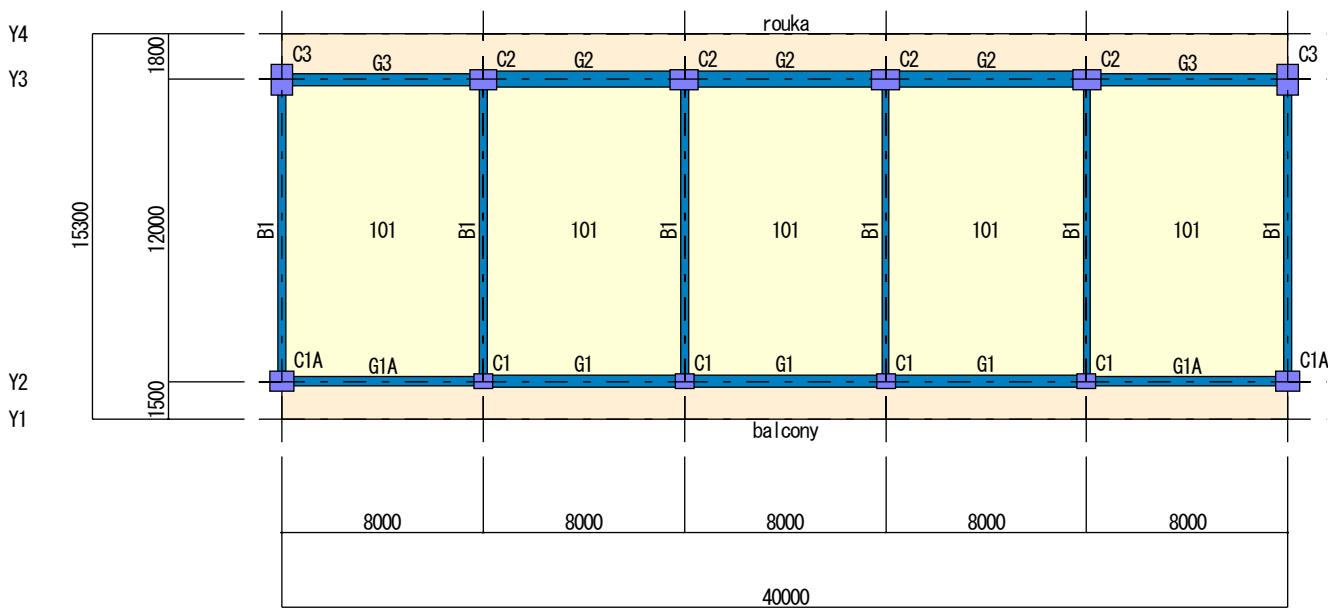


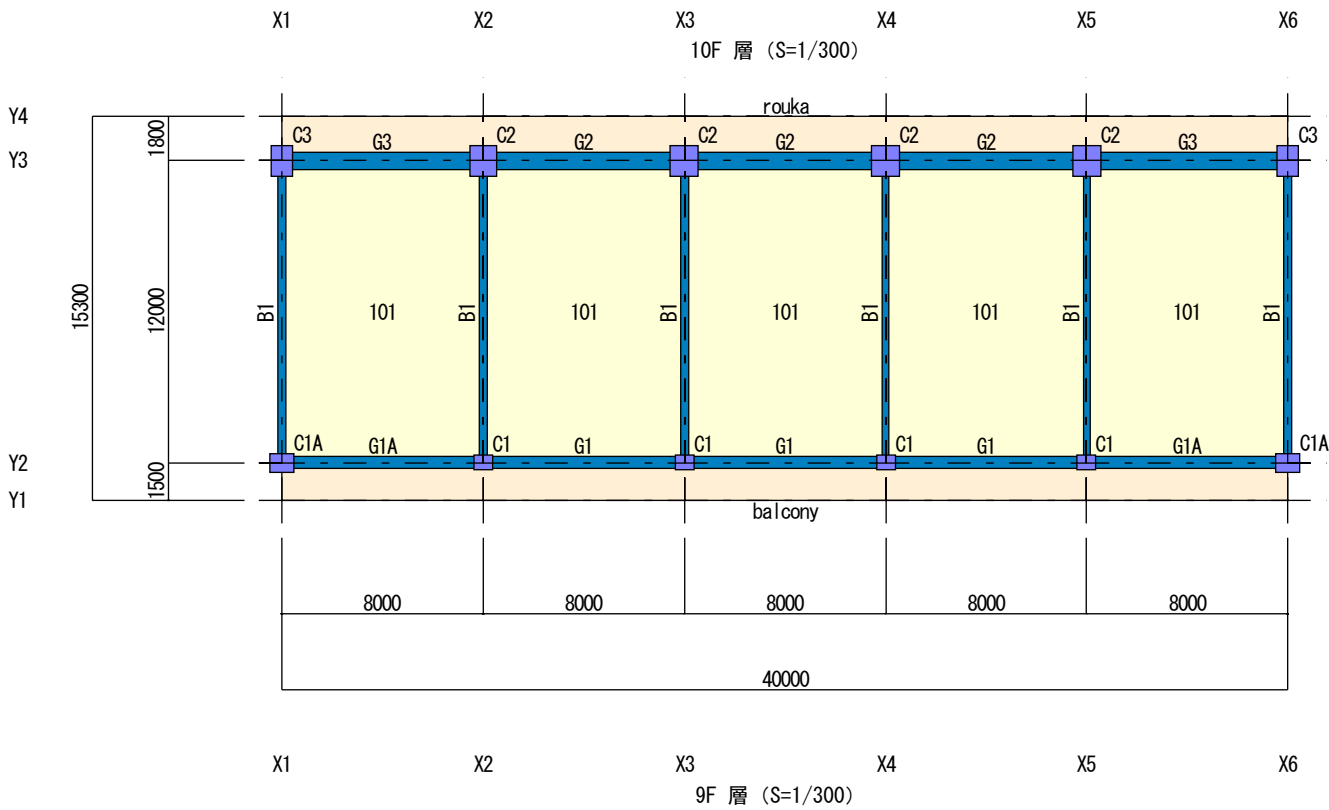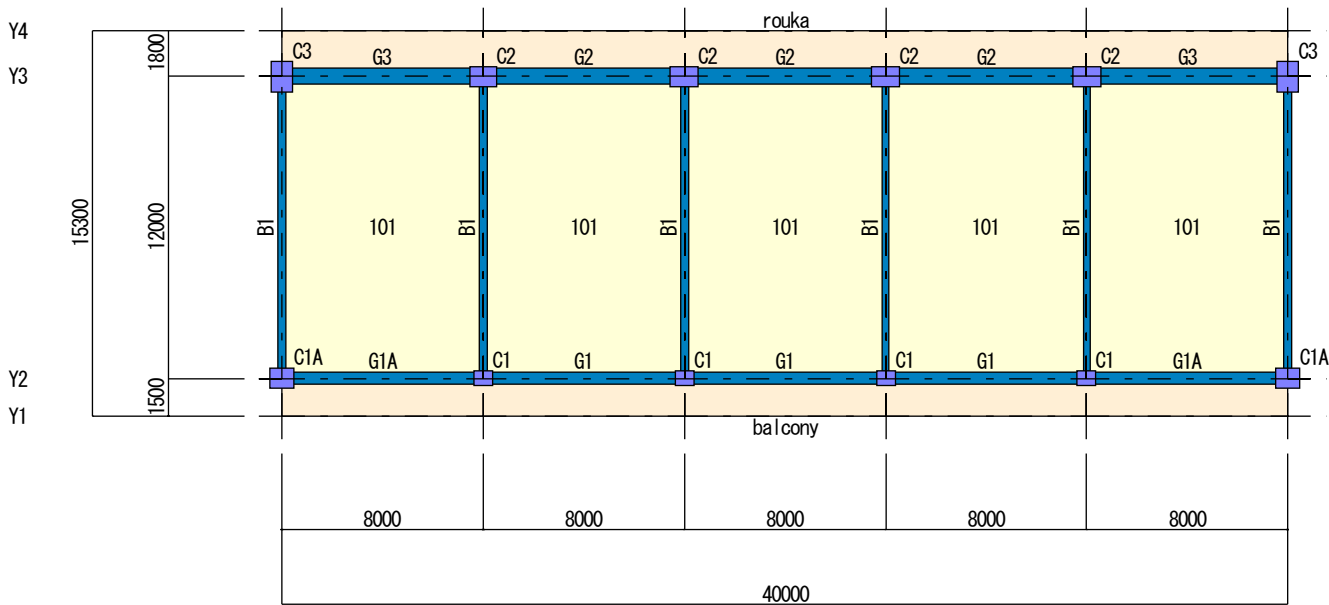

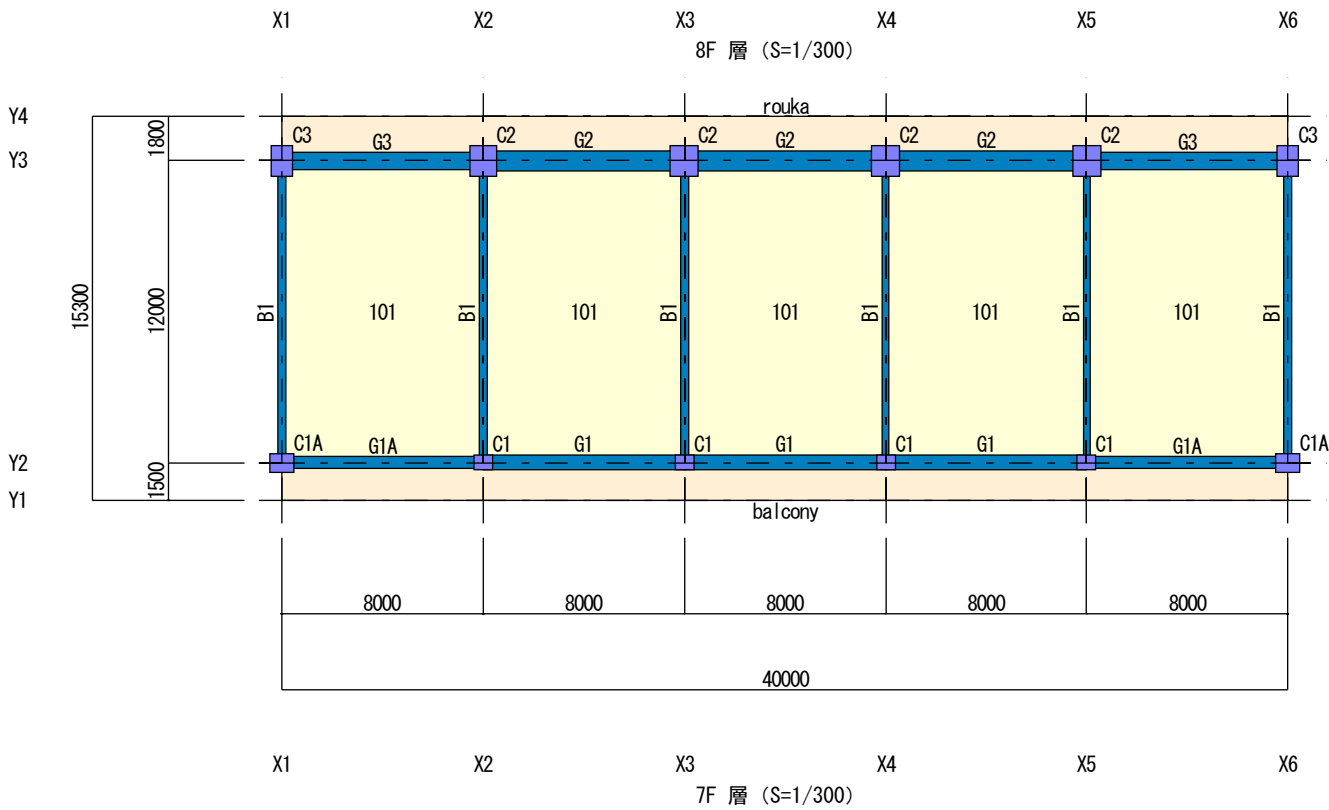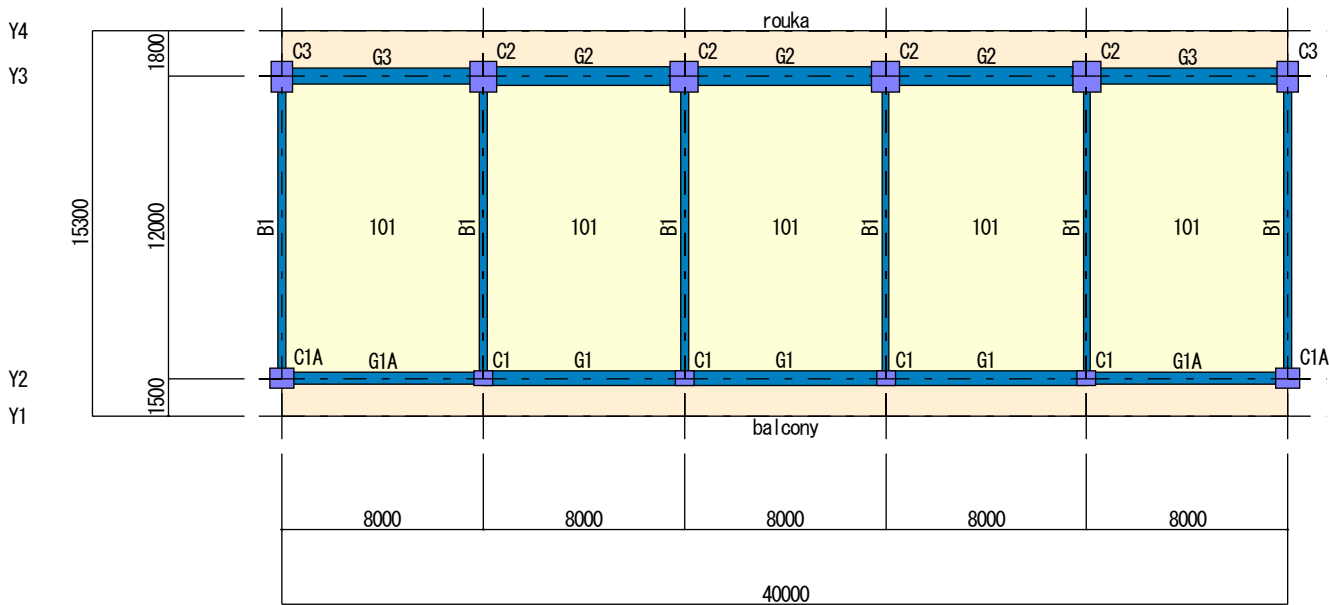

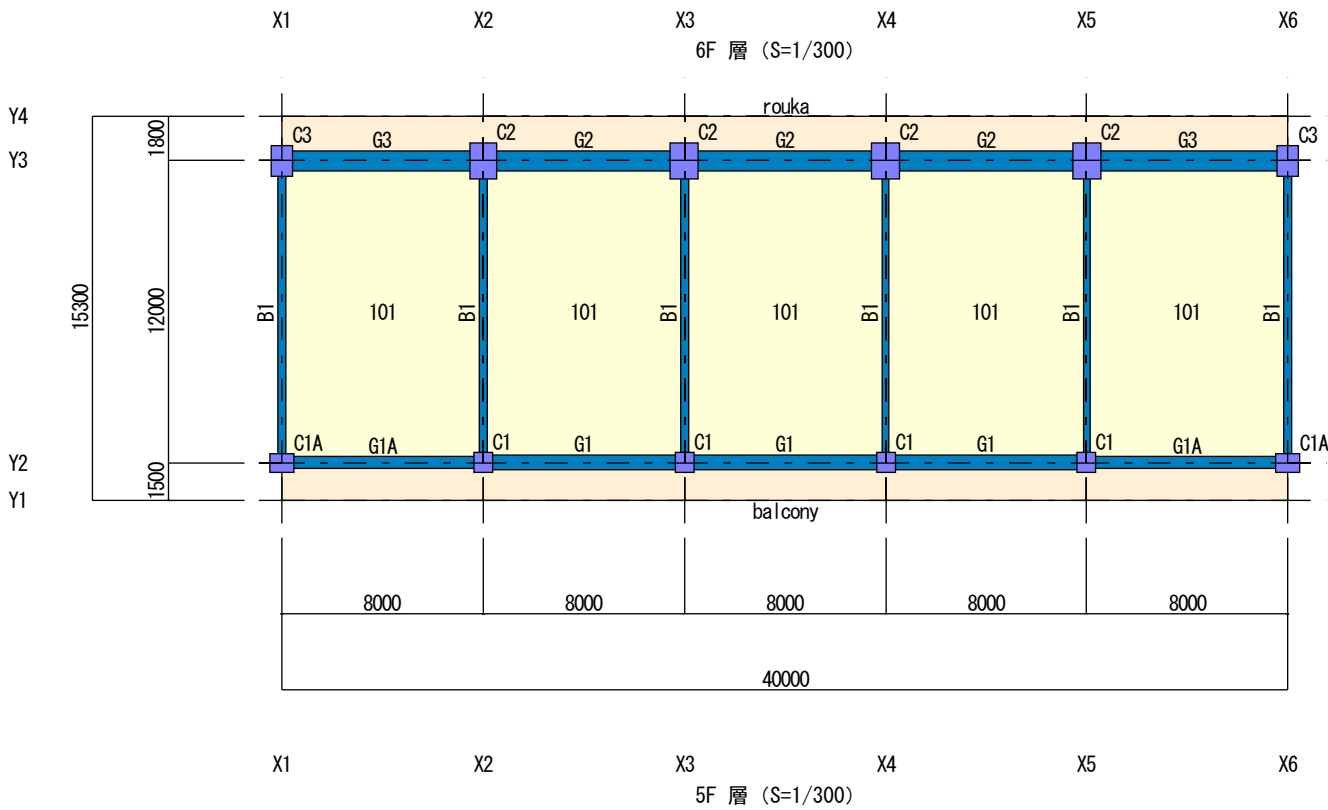
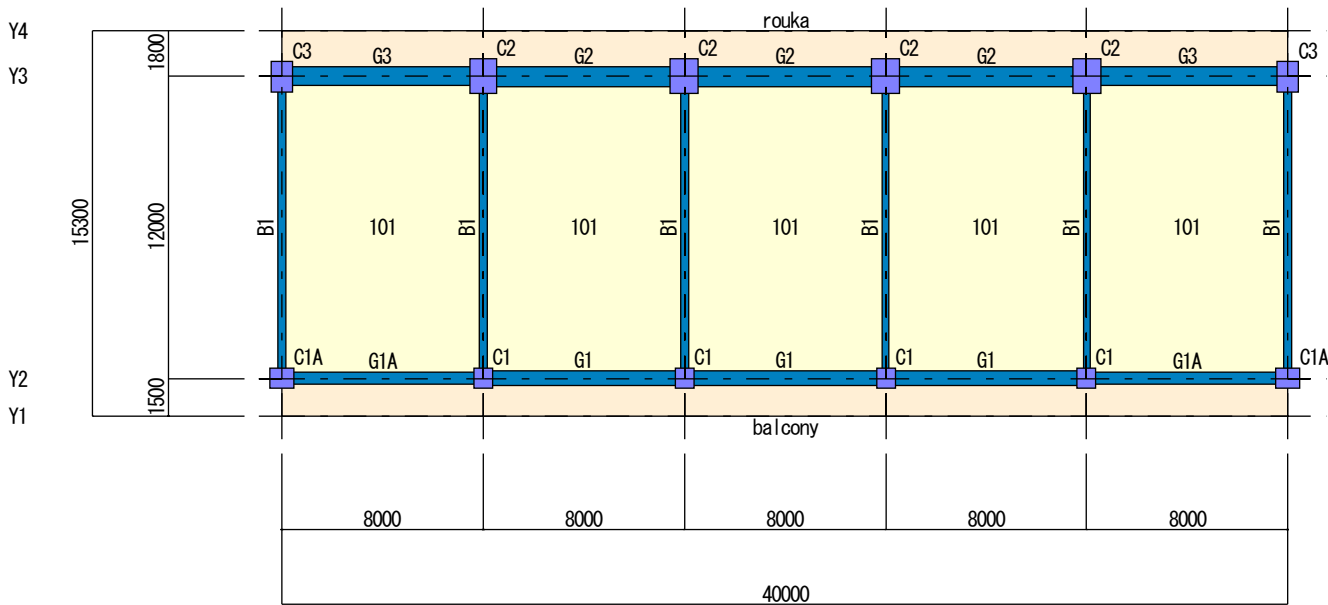


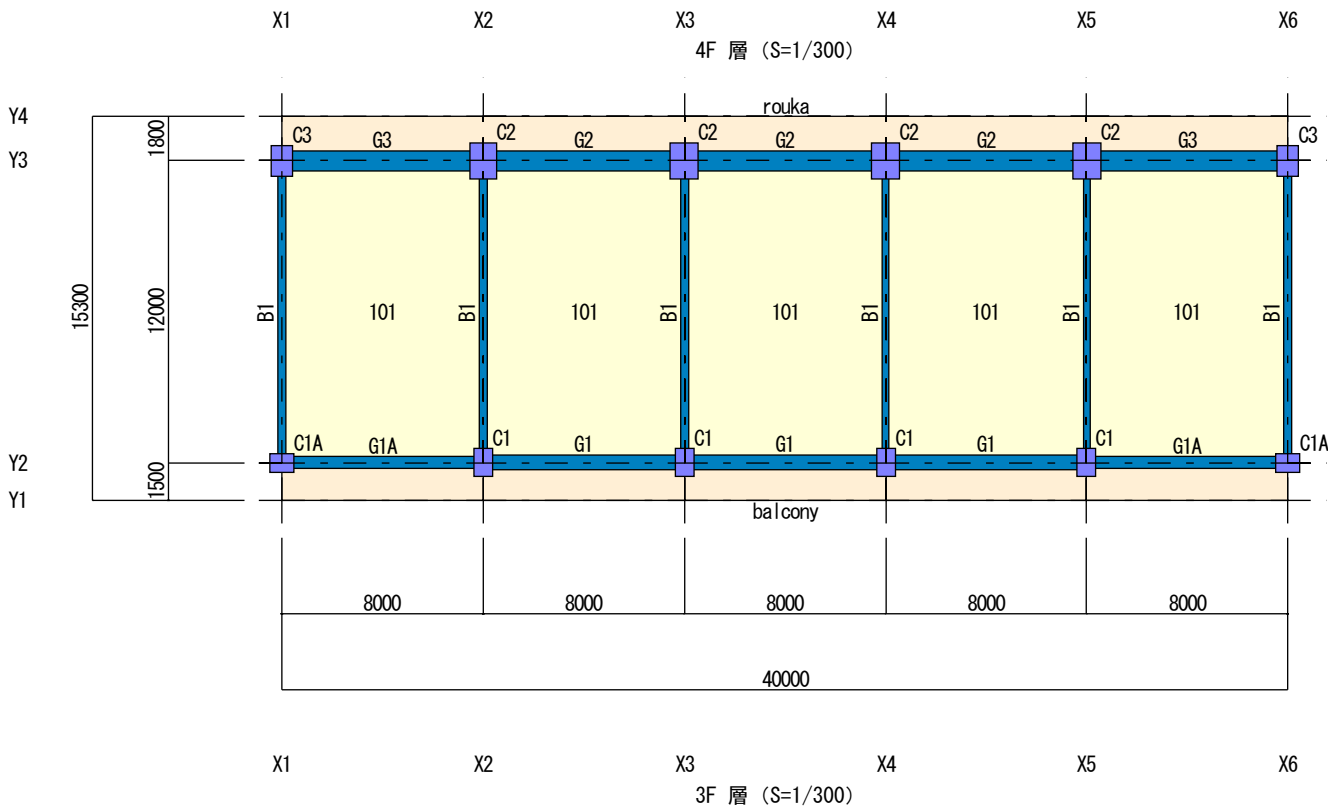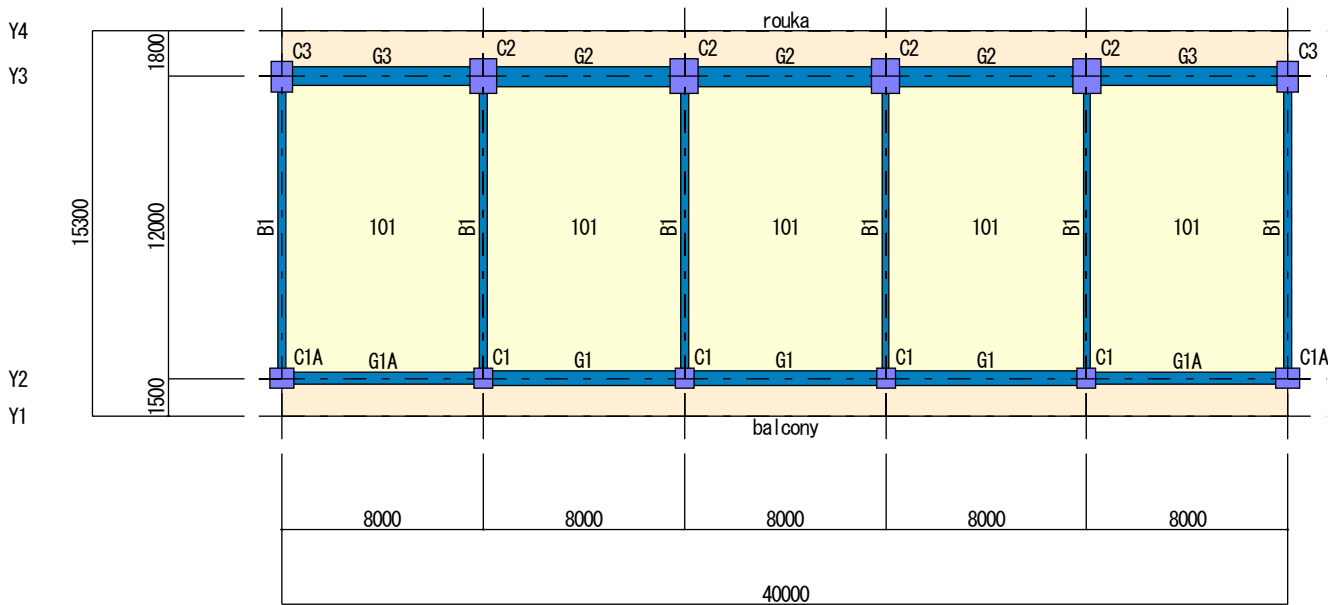






I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

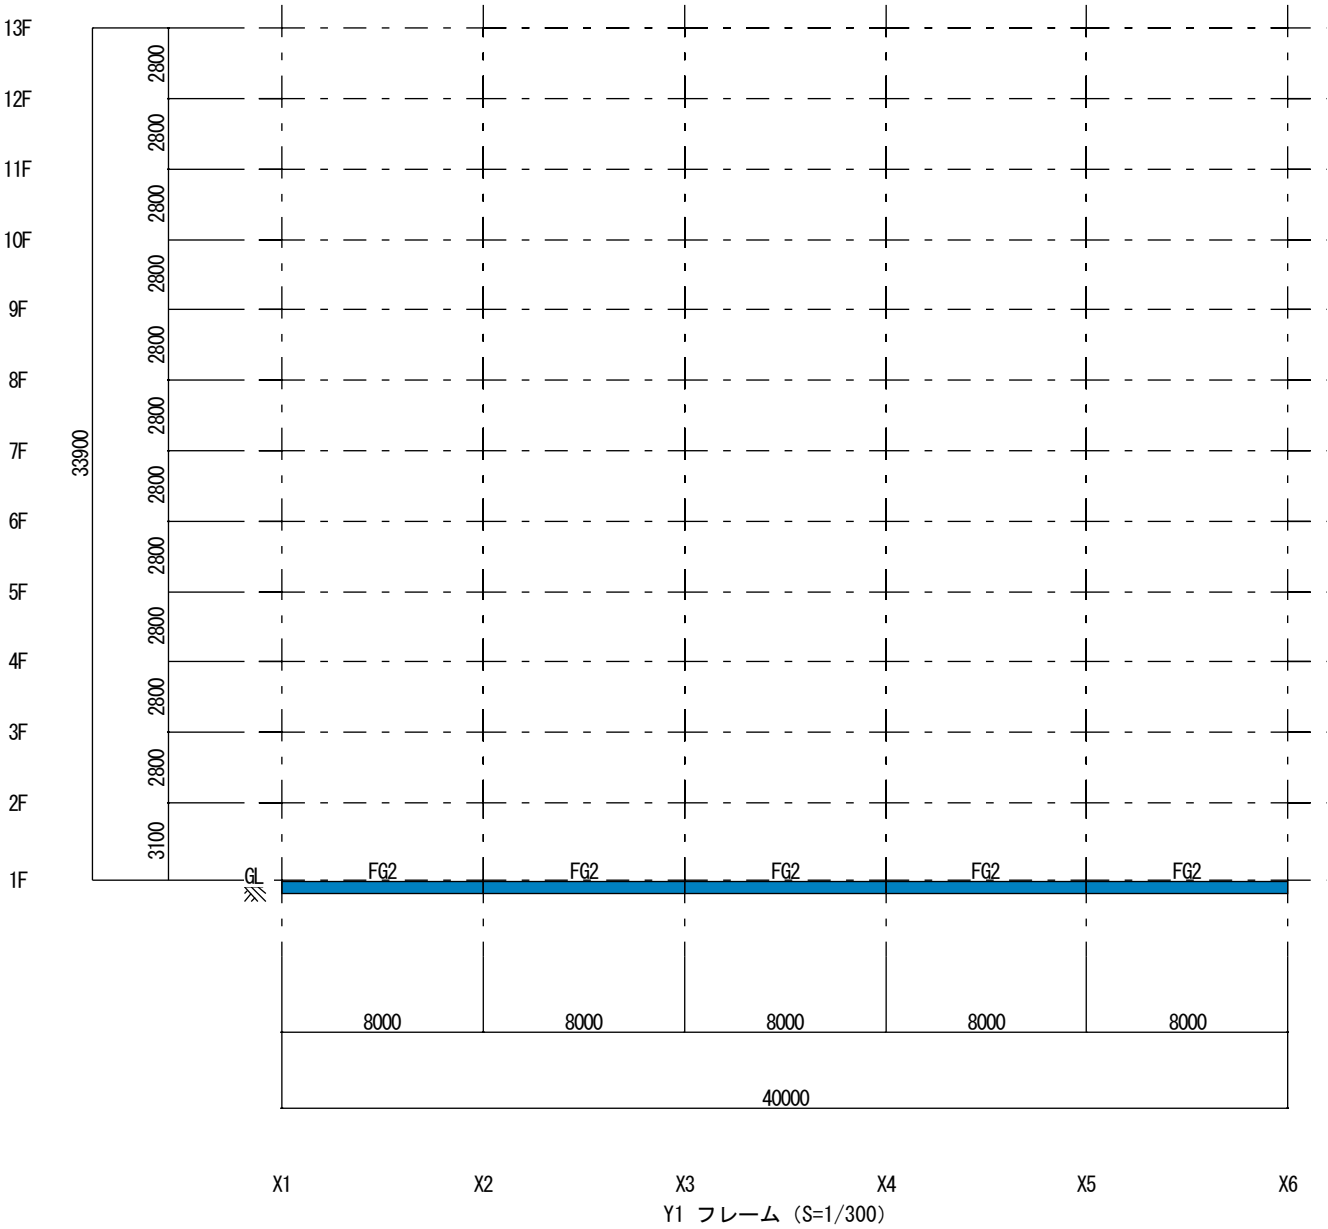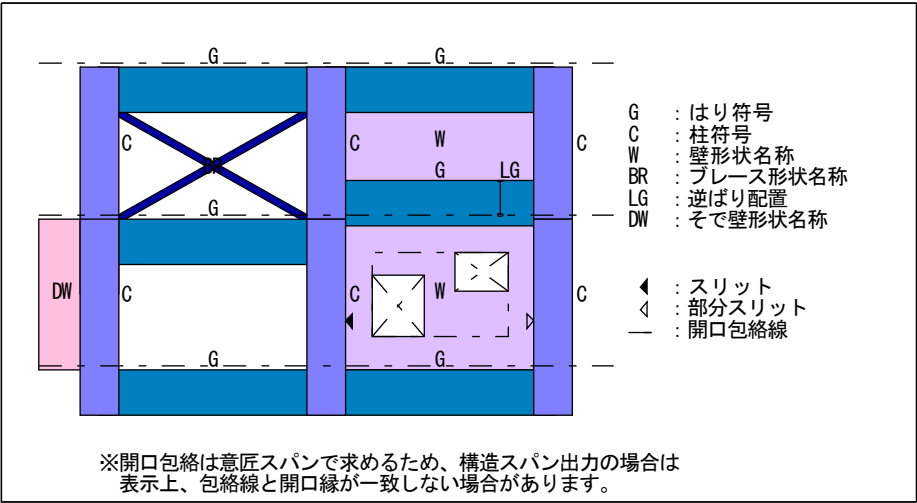


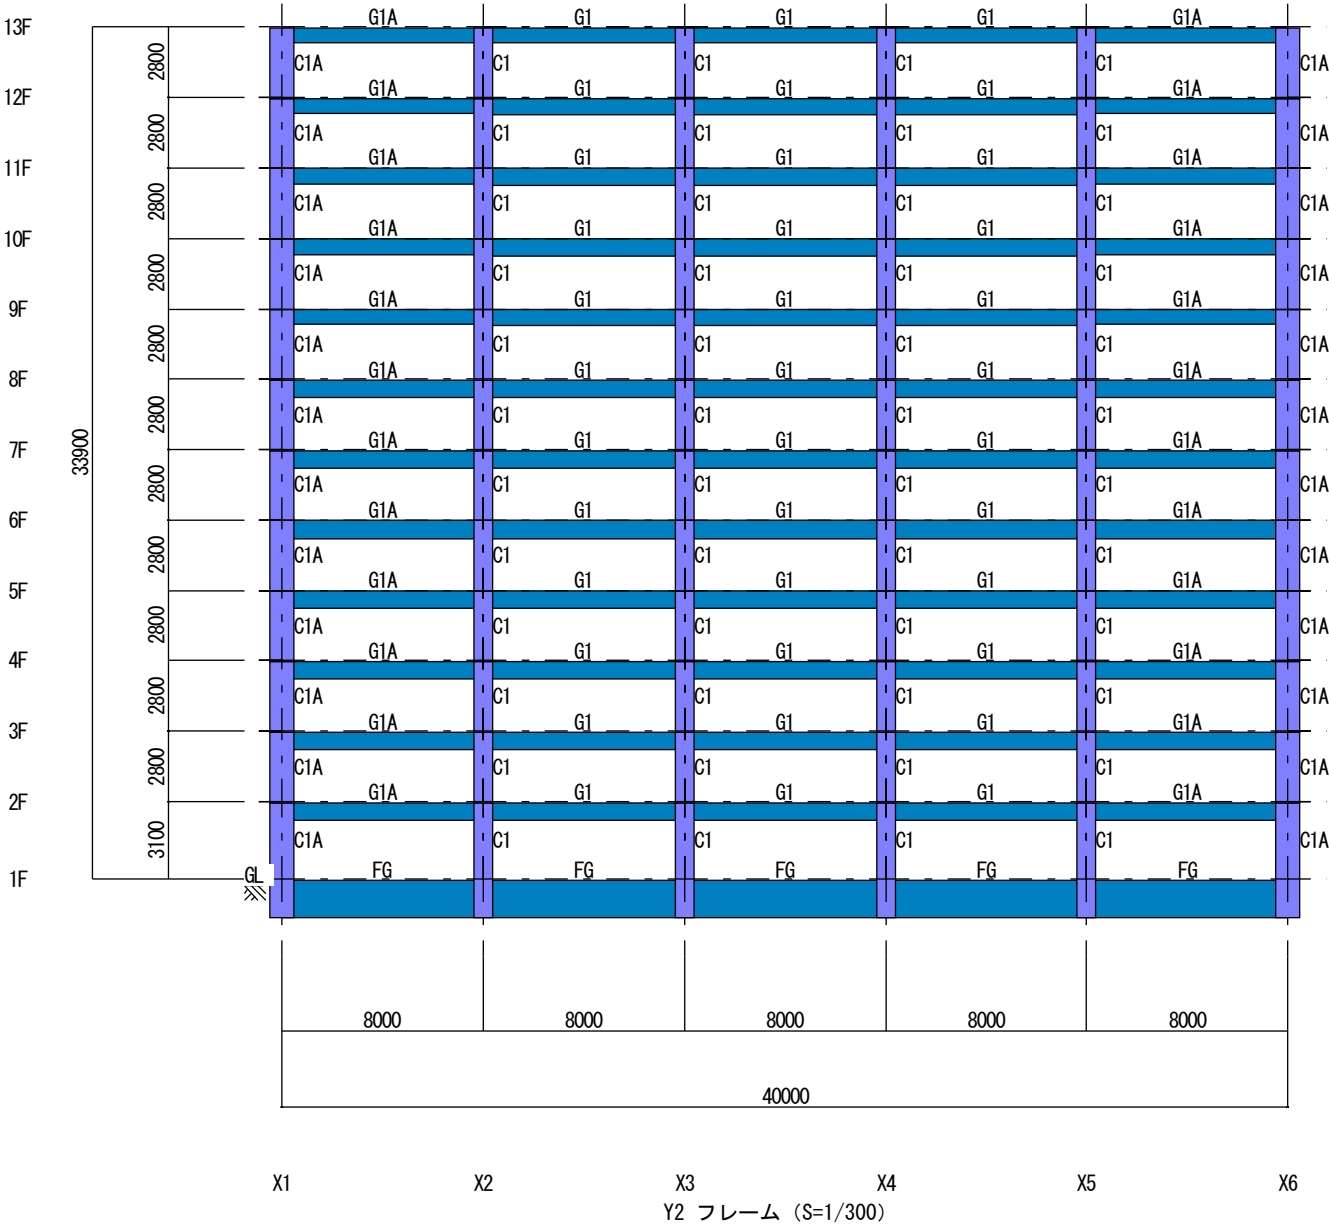


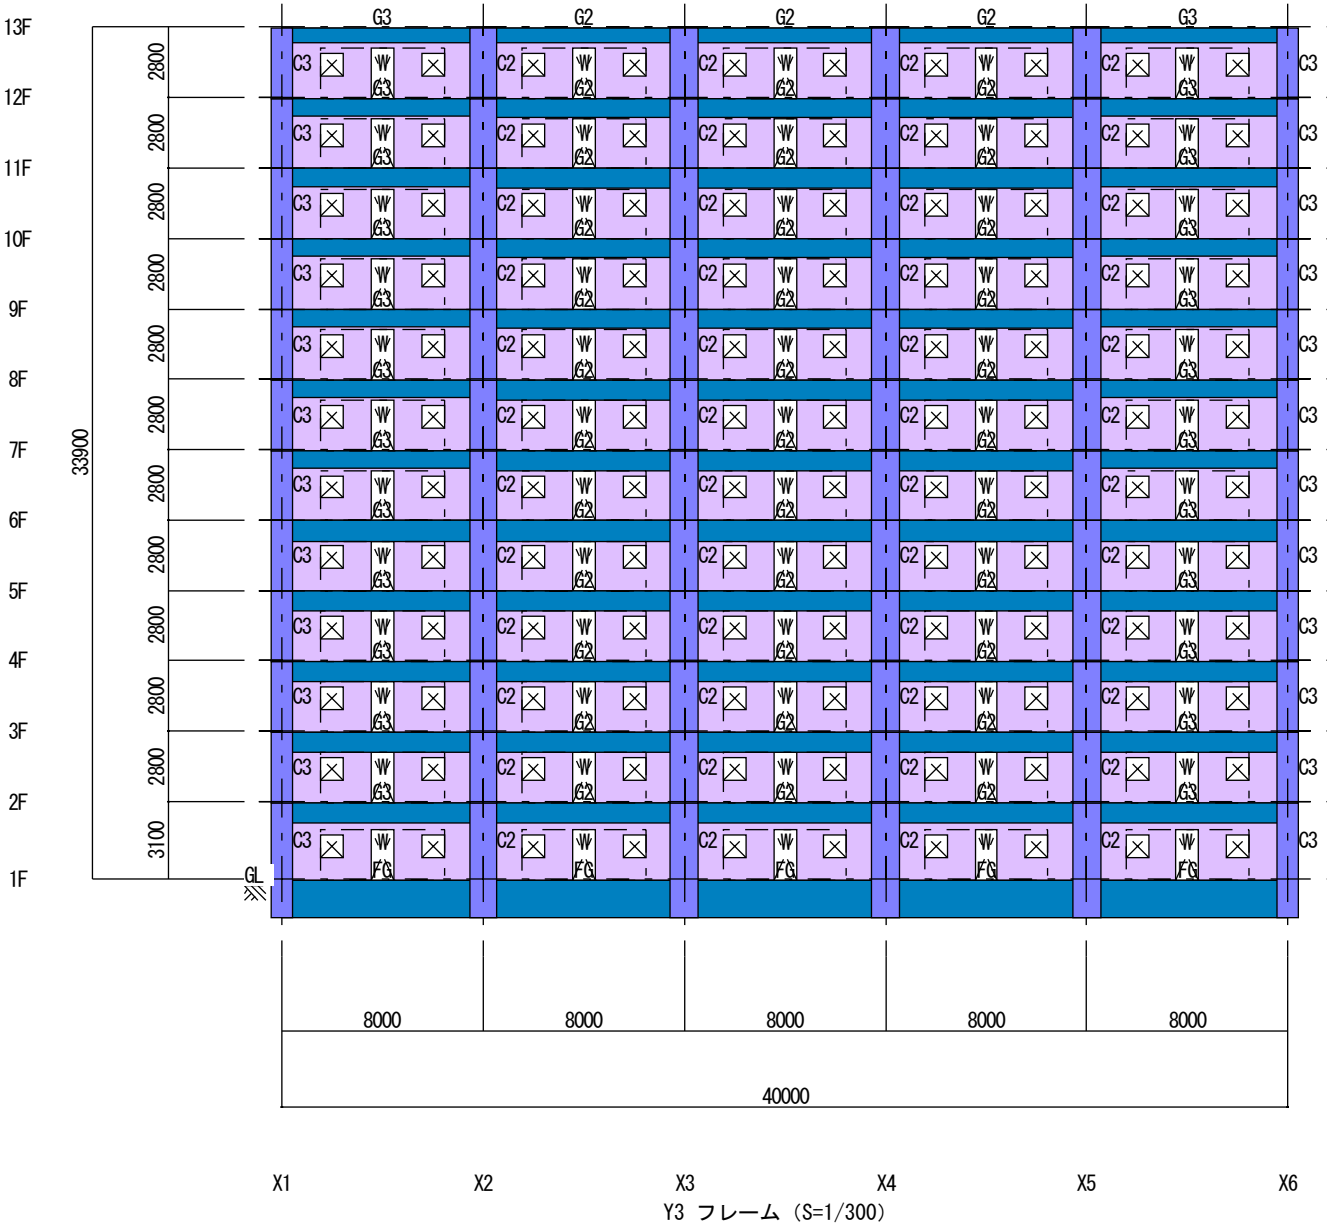


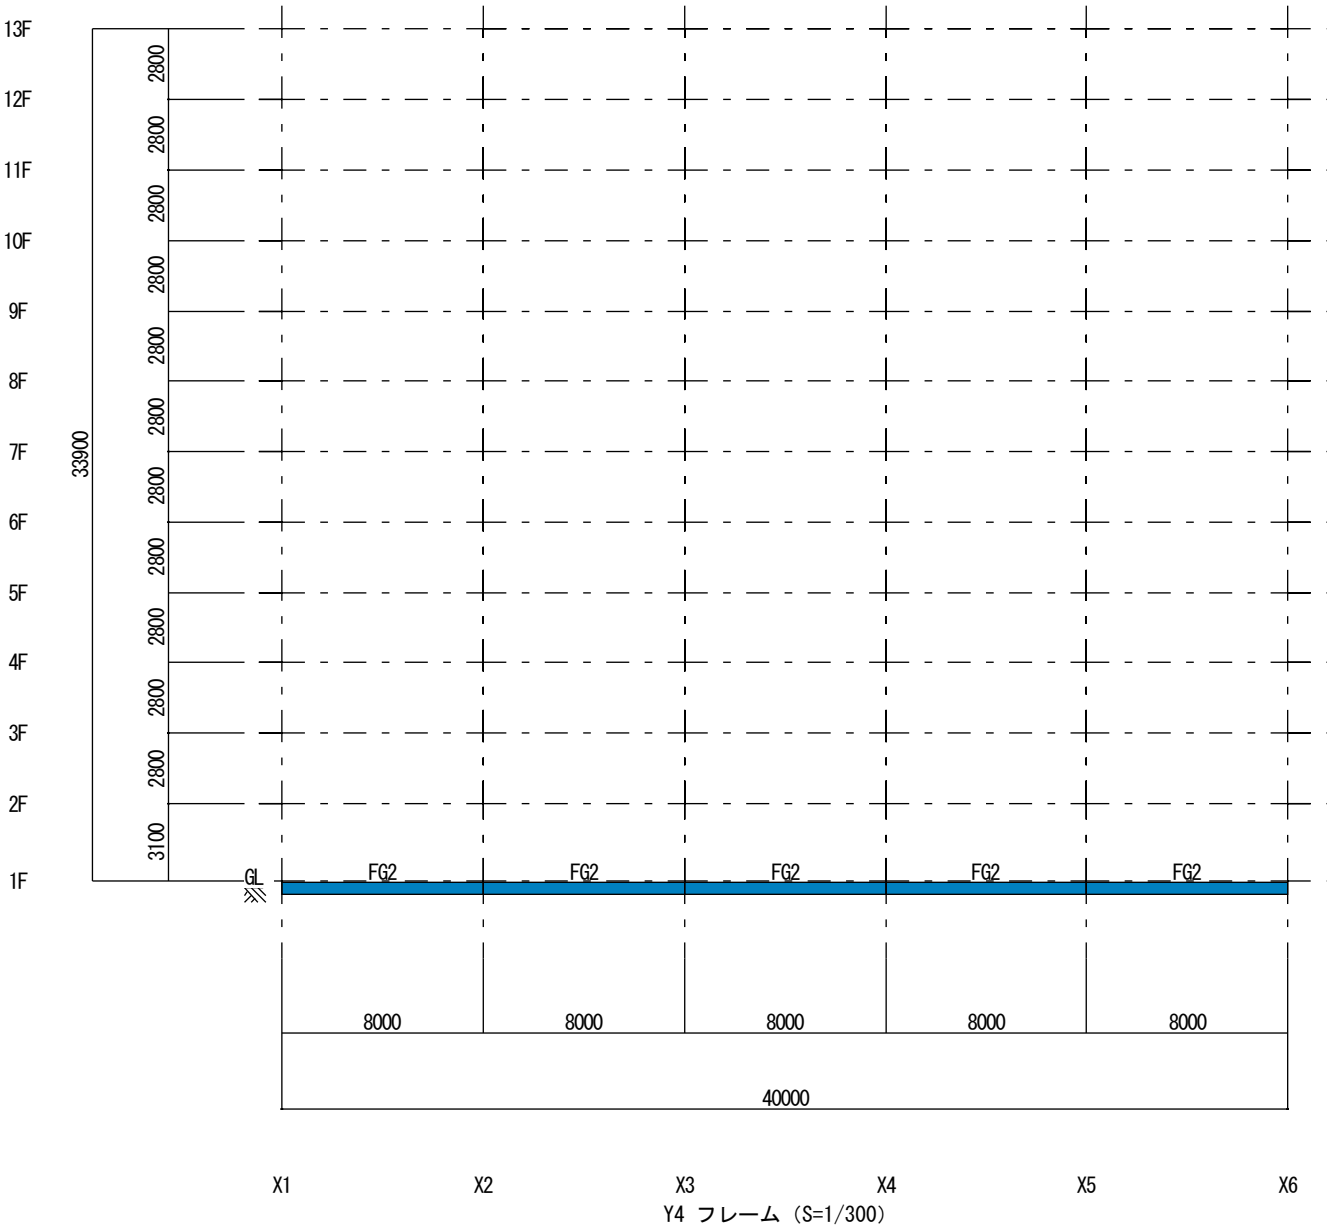


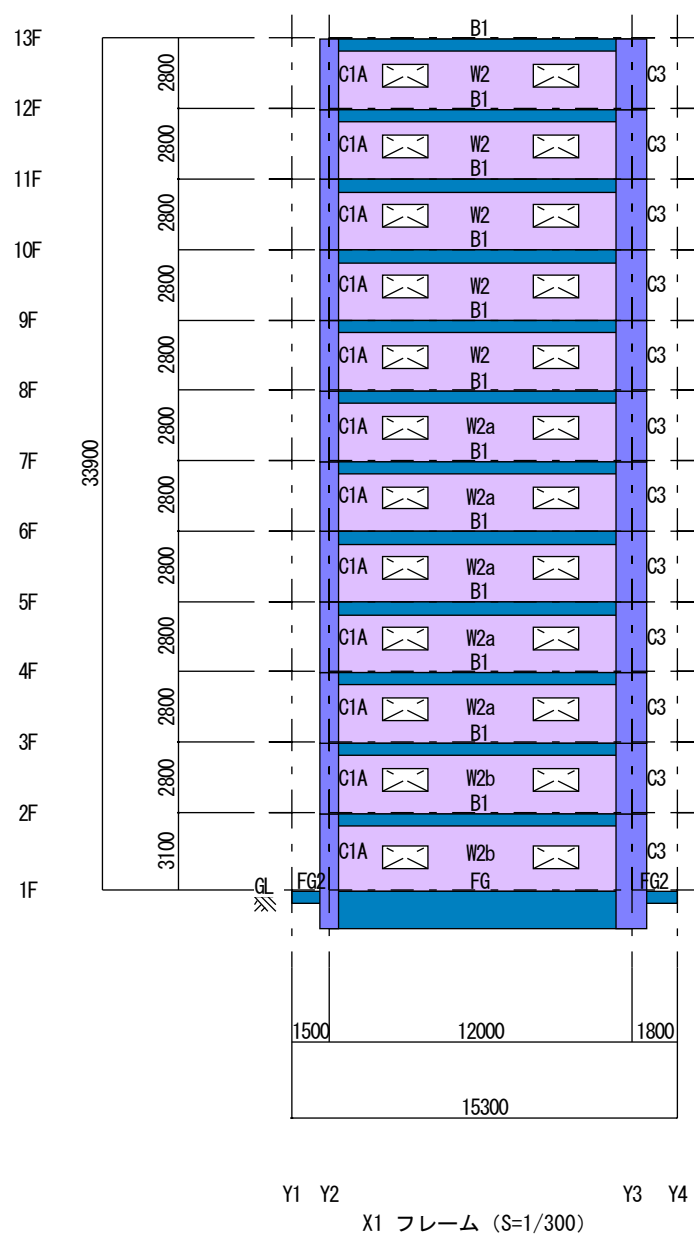


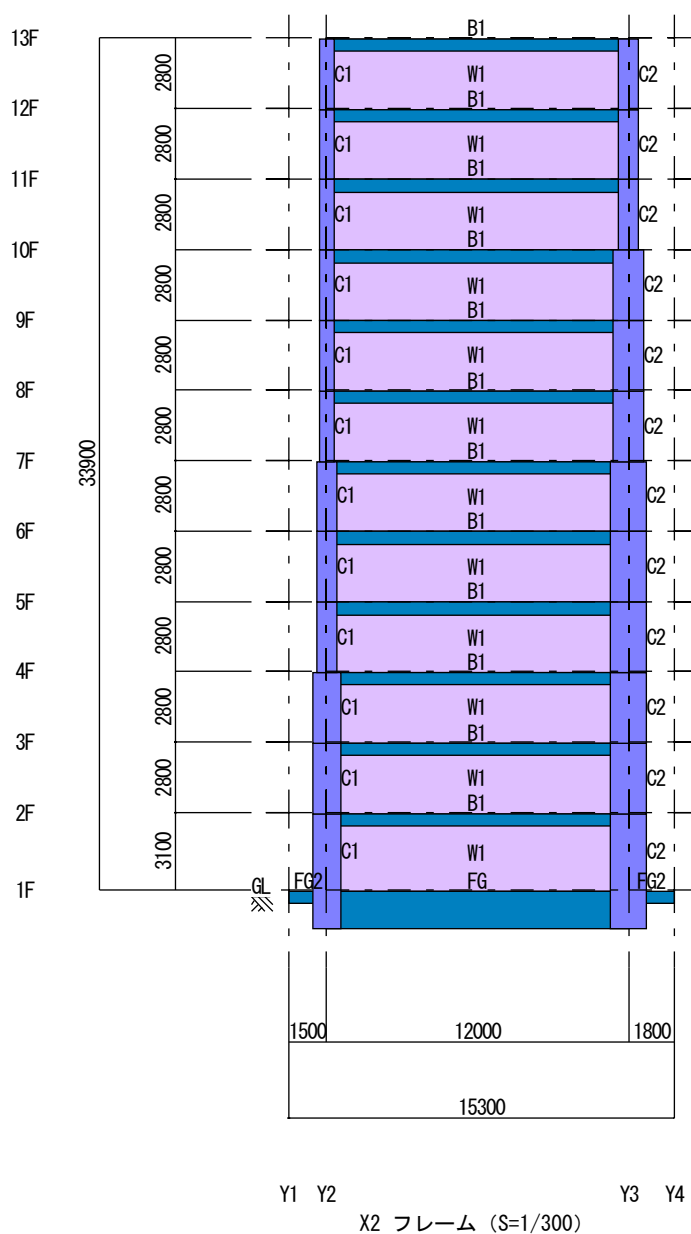

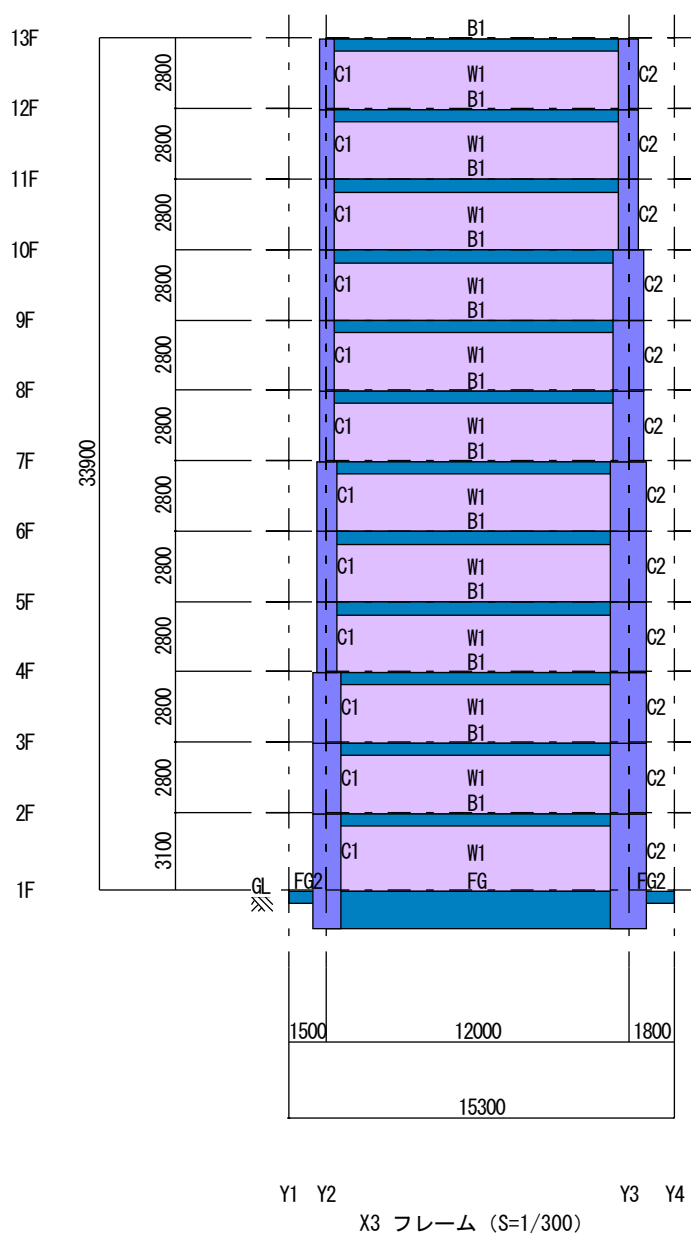

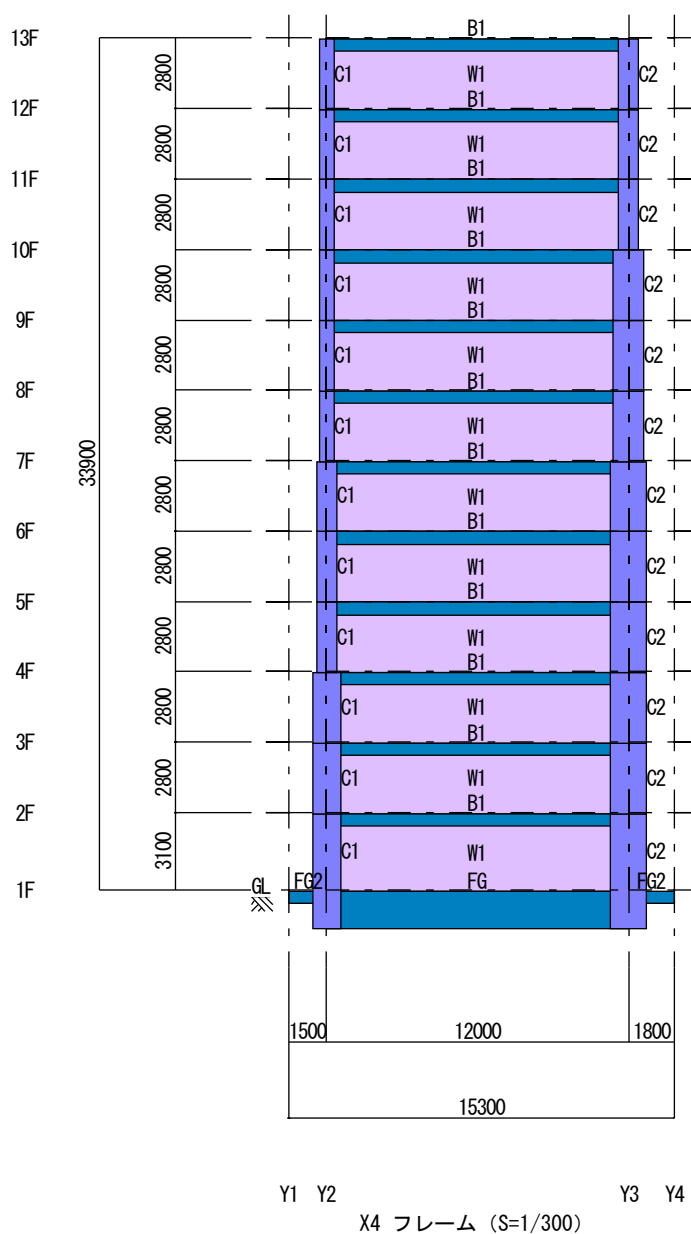

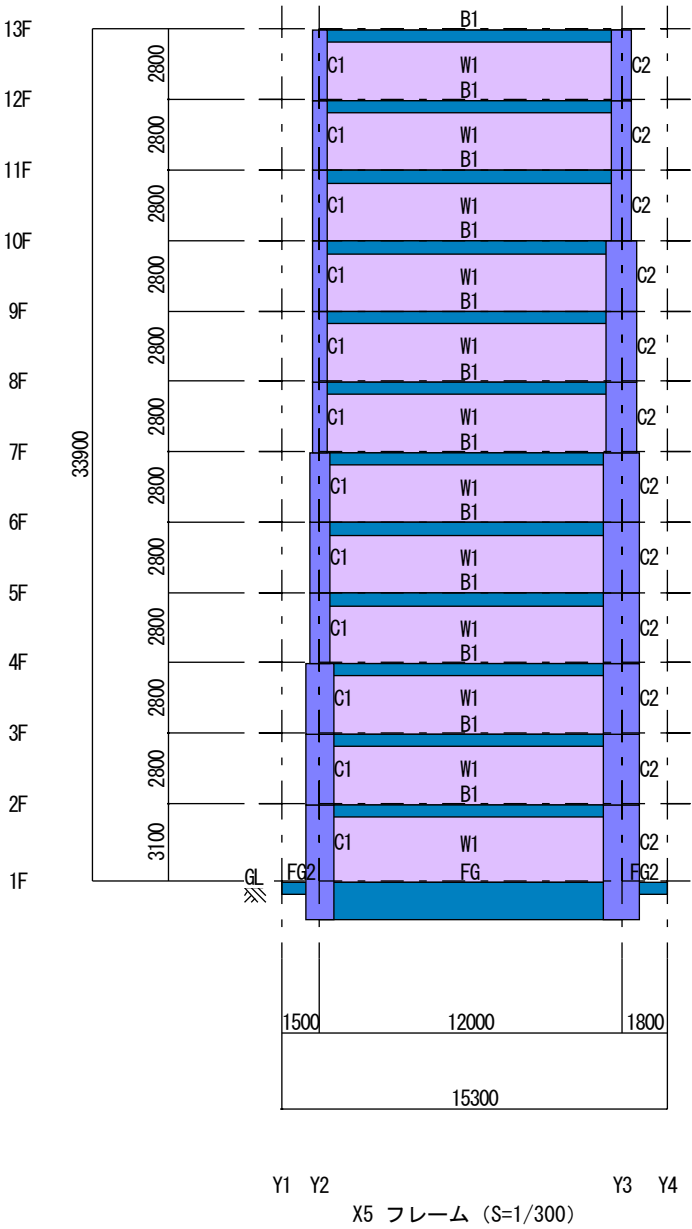


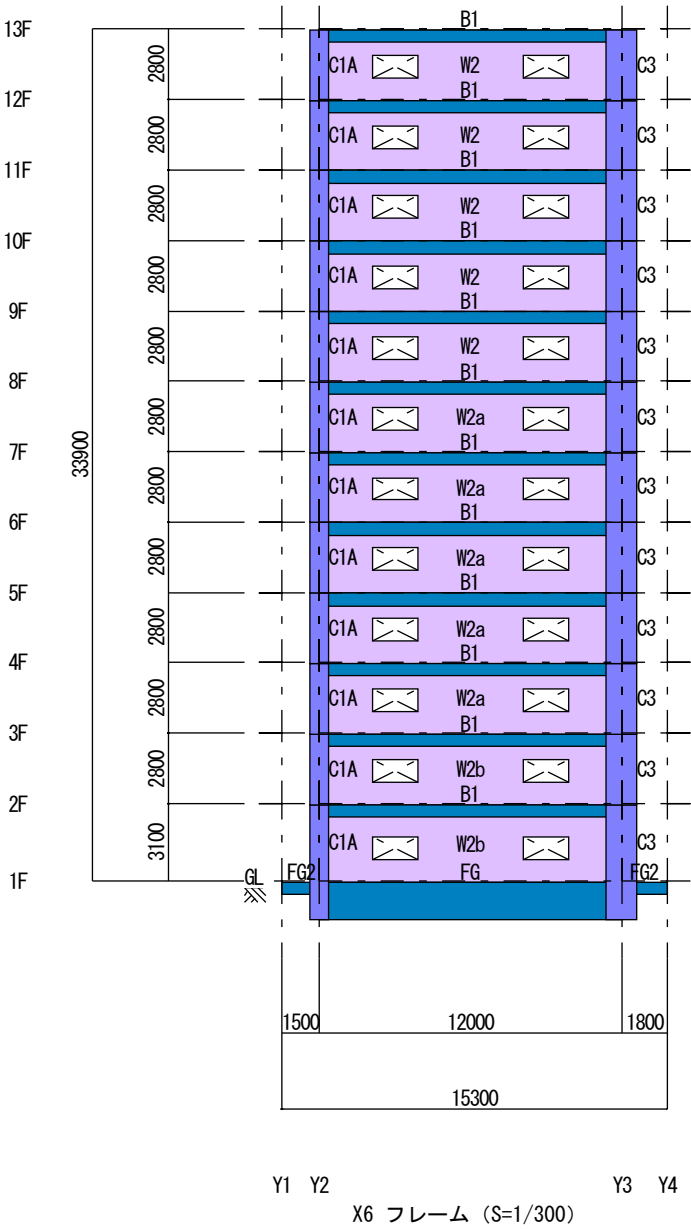


I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号		FG		FG2		G1	
層		1F		1F		2F - 6F	
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面							
b x D (cm)		90 x 150	90 x 150	30 x 50	30 x 50	60 x 70	60 x 70
ハンチ長 (cm)		—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	8-D35	8-D35	3-D32	3-D32	6-D25	6-D25
	2段筋	8-D35	8-D35	—	—	2-D25	—
下端筋	2段筋	8-D35	8-D35	—	—	2-D25	—
	1段筋	8-D35	8-D35	3-D32	3-D32	6-D25	6-D25
あばら筋 (mm)		4-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—







符 号		G1		G1		G1		G1		
層		7F - 8F		9F - 10F		11F - 12F		13F		
位 置		両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央	
断 面										
		b x D (cm)	60 x 70	60 x 70	50 x 65	50 x 65	50 x 65	50 x 65	40 x 60	40 x 60
		ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
		上端筋	1段筋	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	2-D25
2段筋	2-D25		—	2-D25	—	2-D25	—	2-D25	—	
下端筋	2段筋	—	—	—	—	—	—	2-D25	—	
	1段筋	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	2-D25	2-D25	
あばら筋 (mm)		2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	
鉄骨断面 (mm)		—	—	—	—	—	—	—	—	




符 号	G1A		G1A		G1A		G1A	
層	2F - 6F		7F - 8F		9F - 10F		11F - 12F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面								
b x D (cm)	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 70	50 x 60	50 x 60	40 x 60	40 x 60
ハチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	5-D25	5-D25
	2段筋	2-D25	—	2-D25	2-D25	—	—	—
下端筋	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
	1段筋	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	5-D25	5-D25
あばら筋 (mm)	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

符 号	G1A		G2		G2	
層	13F		2F - 3F		4F - 6F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	40 x 60	40 x 60	80 x 80	80 x 80	80 x 80	80 x 80
ハチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	2-D25	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35
	2段筋	2-D25	2-D38	—	2-D38	—
下端筋	2段筋	2-D25	2-D38	—	2-D38	—
	1段筋	2-D25	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35
あばら筋 (mm)	2-D10@100	2-D10@100	4-S13@100 (KSS785)	4-S13@100 (KSS785)	4-S13@100 (KSS785)	4-S13@100 (KSS785)
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—

符 号	G2		G2		G2	
層	7F - 8F		9F - 10F		11F - 12F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	75 x 80	75 x 80	65 x 75	65 x 75	65 x 75	65 x 75
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	7-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32
	2段筋	2-D35	2-D35	—	2-D32	—
下端筋	2段筋	2-D35	2-D35	—	2-D32	—
	1段筋	7-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32
あばら筋 (mm)	4-S13@100 (KSS785)	4-S13@100 (KSS785)	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G2		G3		G3	
層	13F		2F - 3F		4F - 6F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	50 x 60	50 x 60	75 x 80	75 x 80	75 x 80	75 x 80
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	4-D29	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
	2段筋	2-D29	3-D35	—	2-D35	—
下端筋	2段筋	—	3-D35	—	2-D35	—
	1段筋	4-D29	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	4-S13@100 (KSS785)	4-S13@100 (KSS785)	6-D13@100	6-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G3		G3		G3	
層	7F - 8F		9F - 10F		11F - 12F	
位 置	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断 面						
b x D (cm)	65 x 70	65 x 70	65 x 70	65 x 70	50 x 70	50 x 70
ハンチ長 (cm)	—	—	—	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D35	6-D35	6-D32	5-D29	5-D29
	2段筋	2-D35	—	2-D32	—	—
下端筋	2段筋	2-D35	—	2-D32	2-D29	—
	1段筋	6-D35	6-D35	6-D32	5-D29	5-D29
あばら筋 (mm)		6-D13@100	6-D13@100	5-D13@100	4-D13@100	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—	—	—	—





符 号	G3		B1
層	13F		2F - 13F
位 置	両端	中央	全断面
断 面			
b x D (cm)	50 x 60	50 x 60	30 x 50
ハンチ長 (cm)	—	—	—
上端筋	1段筋	6-D25	2-D22
	2段筋	2-D25	—
下端筋	2段筋	2-D25	—
	1段筋	6-D25	2-D22
あばら筋 (mm)	4-D13@100	4-D13@100	2-D10@100
鉄骨断面 (mm)	—	—	—

I-1.4.2 柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	C1		C1		C1		C1A	
階	1F - 3F		4F - 6F		7F - 12F		1F - 3F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	75 x 110		75 x 80		75 x 60		95 x 75	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	6-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	4-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	4-D13@100	2-D13@100	3-D13@100	2-D13@100
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C1A		C1A		C2		C2	
階	4F - 6F		7F - 12F		1F - 3F		4F - 6F	
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面	
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向
断 面								
D (cm)	95 x 75		95 x 75		110 x 140		110 x 140	
寄せ筋	XY		XY		XY		XY	
主筋	1段筋	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	10-D38	4-D38	9-D32
	2段筋	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	2-D13@100	8-S13@100 (KSS785)	2-S13@100 (KSS785)	8-S13@100 (KSS785)	2-S13@100 (KSS785)
芯鉄筋	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	—		—		—		—	

符 号	C2		C2		C3		C3		
階	7F - 9F		10F - 12F		1F - 3F		4F - 6F		
位 置	全断面		全断面		全断面		全断面		
方 向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	X方向	Y方向	
断 面									
	D (cm)		110 x 120		110 x 80		85 x 120		
	寄せ筋		XY		XY		XY		
	主筋	1段筋	6-D32	3-D32	5-D32	3-D32	10-D38	3-D38	6-D32
2段筋		—	—	—	—	—	—	—	—
帯筋 (mm)		7-D16@100	2-D16@100	7-D13@100	2-D13@100	6-S13@100 (KSS785)	2-S13@100 (KSS785)	4-S13@100 (KSS785)	2-S13@100 (KSS785)
芯鉄筋		—	—	—	—	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)		—		—		—		—	

符 号	C3		
階	7F - 12F		
位 置	全断面		
方 向	X方向	Y方向	
断 面			
D (cm)	85 x 120		
寄せ筋	XY		
主筋	1段筋	6-D32	3-D32
	2段筋	—	—
帯筋 (mm)	5-D13@100	2-D13@100	
芯鉄筋	—	—	
鉄骨断面 (mm)	—		









I-1.4.3 ベースプレート


本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.4 壁

壁重量の伝達方法 : 1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
: 4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
: 11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算） 12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
: 21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算） 22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

名称	壁厚 (cm)	仕上(材) 名称／ 仕上重量 (N/m ²)	伝達 方法	開口 重量 (N/m ²)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W1	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	開口なし					
W2	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	180.0	90.0	900.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W	18.0	200	1	400	開口を包絡 した面積 から自動計算	1.0	1.00	1	 タイプ1	する	90.0	90.0	200.0	90.0
									 タイプ1	する	90.0	90.0	600.0	90.0
									 タイプ1	する	90.0	200.0	400.0	0.0
W2a	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	2	 タイプ1	する	180.0	90.0	900.0	90.0
									 タイプ1	する	180.0	90.0	300.0	90.0
W2b	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	3	 タイプ1	する	180.0	90.0	900.0	90.0

名称	壁厚 (cm)	仕上(材)名称／ 仕上重量 (N/m2)	伝達 方法	開口 重量 (N/m2)	開口周比	束壁の 場合の n 値	剛性 低下 倍率	鉄筋 番号	壁開口パラメータ (cm)					
									タイプ	周比 対象	P1	P2	P3	P4
W2b	18.0	200	1	400	開口面積の和 から自動計算	1.0	1.00	3		する	180.0	90.0	300.0	90.0

I-1.4.5 雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.6 壁鉄筋番号

番号	縦 筋				横 筋				開口補強筋			内蔵鉄骨	
	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	D1	D2	配筋種別	ピッチ (cm)	縦筋	横筋	斜筋	タイプ	A, t
1	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	3-D13	4-D13	3-D13	-----	-----
2	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	3-D13	5-D13	3-D13	-----	-----
3	D10		ダブル	@20.0	D10		ダブル	@20.0	3-D13	6-D13	3-D13	-----	-----

I-1.4.7 ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄筋コンクリート

名称	断面寸法 (cm)	
	幅b	せいD
B1	30.0	50.0

b) スラブ形状

t : スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）
Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材)／ 床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
okujou	15.0	0.0	1	2190	両方向板	無
kyositu	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
rouka	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
balcony	15.0	0.0	1	600	両方向板	無
kyositu1	15.0	0.0	1	600	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔：構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
101	x方向	3	kyositu1		B1
102	x方向	3	okujou		B1
101-0	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou		
101-1	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-2	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
101-3	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou		
101-4	x方向	直接	kyositu1	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		
101-5	x方向	直接	okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			okujou	250.0	B1
			kyositu1		

I-1.4.9 片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.10 片持スラブ

出長さの基点は構造心

床・床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「I.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

名称	床・床構造 名称	スラブ厚 (cm)		出長さ L (cm)	柱からの距離 (cm)		積載 荷重 番号	仕上(材)名称 ／床仕上重量 Wf (N/m2)	先端の 線荷重 W1 (N/m)	先端の 小ばり 形状名称	荷重伝達 タイプ	積雪 荷重
		基端 t1	先端 t2		左端柱 L1	右端柱 L2						
rouka		18.0	12.0	180.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
balcony		15.0	12.0	150.0	0.0	0.0	1	600	3200.0		出方向	無
hisasi		15.0	15.0	150.0	0.0	0.0	1	400	0.0		出方向	無

I-1.4.11 出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.12 接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.13 杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1.4.14 直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2.1 材料種別

I-2.1.1 材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2.1.2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
9F-13F	RC	普通	27.00	24.00	24.00
1F-8F	RC	普通	36.00	24.00	24.00

I-2. 1. 3 鉄筋

a) 層別

両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F-13F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

両方向柱

層名1	層名2	太物1	最小1	太物2	最小2	細物
1F	13F	SD390	D29	SD345	D19	SD295

I-2. 1. 4 鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-2. 4 降伏点強度倍率

部材別

部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3. 1 荷重計算条件

I-3. 1. 1 最小スラブ厚 （自動計算）

層名	スラブ厚 (cm)
13F	15.00
12F	15.00
11F	15.00
10F	15.00
9F	15.00
8F	15.00
7F	15.00
6F	15.00
5F	15.00
4F	15.00
3F	15.00
2F	15.00
1F	15.00

I-3. 1. 2 スラブ荷重の拾い方

外周部のスラブの拾い	RC、SRC造ははり面まで、S造は構造心まで拾います
パラベット重量	3200.00 (N/m)

I-3.1.3 基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式 基礎配置による（布基礎も考慮） L1=0.0 L2=0.0 L3=0.0 L4=0.0 (cm)

基礎重量の比率 0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率）

最下層重量の拾い 行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します）

基礎重量の上部構造への考慮 基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

基礎下端レベル (GL-) (mm)	2000
基礎下端から土上端までの距離 (mm)	
杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎	0
片持べた基礎、出隅片持べた基礎	0

基礎重量計算方法	自動計算 （基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から 基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを 基礎重量とします）
基礎柱・基礎ばり重複分の控除	控除しない
基礎の単位体積重量 (kN/m3)	24.00
土の単位体積重量 (kN/m3)	20.00

I-3.2 積載荷重 (N/m2)

番号	スラブ用	小ばり用	ラーメン用	地震用	用途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3.3 仕上

I-3.3.1 仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.3.2 仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4 重量

I-3.4.1 はり、柱仕上重量 (N/m2)

層名	はり	柱
13F	200	---
12F	200	400
11F	200	400
10F	200	200
9F	200	200
8F	200	200
7F	200	200
6F	200	200
5F	200	200
4F	200	200
3F	200	200
2F	200	200
1F	200	200

I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.4.3 建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-3.5 地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値（*：直接入力）

地盤種別	第2種地盤	
地域係数	$Z = 1.000$	
用途係数	$U = 1.000$	
塔屋の震度	$K = 1.000$	
	X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	$Co = 0.200$	$Co = 0.200$
1 次固有周期 (秒)	$T = 0.683$ ($h(0.02+0.01\alpha)$ による)	$T = 0.683$ ($h(0.02+0.01\alpha)$ による)
振動特性係数	$Rt = 0.996$	$Rt = 0.996$
自動計算時の最小せん断力係数	$Ci = 0.199$	$Ci = 0.199$

I-3.6 風圧力

・風圧力の扱い方

X 方向	風圧力を考慮しない
Y 方向	風圧力を考慮しない

I-3.7 積雪荷重

積雪荷重の扱い方 考慮しない

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

RC 造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築センター）
RC 造断面計算の使用規準（付着・定着・接合部以外）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会）
RC 造断面計算の使用規準（付着・定着）	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1991年改（日本建築学会）
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書（SCSS-H97）

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力	
	X 方向	Y 方向
計算ルート指定	RC・SRC造	ルート3 ルート3
	S造	ルート3 ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

RC/SRC 造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
RC/SRC 造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
RC 造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	M_y から求める
RC/SRC 造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍）
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算

引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	フレームの剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		
断面計算の種類		検定計算 (RC造 : 主筋, あばら筋, 帯筋, 共に検定) (SRC造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋, 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
RC・SRC造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱のMy 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	1.00
	Y 方向	1.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	X 方向	壁負担率 50% 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y 方向	壁負担率 50% 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式のM/Q・dのとり方		告示 (M、Qの最大値)
ルート 2-3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQsu+0.1\sigma_o \cdot b \cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容 せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
SRC造柱のRCとSの曲げ耐力の累加法		単純累加
SRC造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
SRC造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-8 保有水平耐力計算

I-8.1 計算条件

I-8.1.1 基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比	1.00	
算定対象最上階	12F	
算定対象最下階	1F	
計算種別	保有水平耐力計算	
基礎重量の比率	0.00	
浮上り・圧縮耐力(鉛直パネ)の考慮	保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)	
剛性率、偏心率	階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる	
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮	考慮しない	
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4.8崩壊形」による)	$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1.4$ で全体崩壊形の確認を行う	

I-8.1.2 計算条件

加力方向	X方向正加力	X方向負加力
増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 100 S造 1/ 100	1/ 100 1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 50 S造 1/ 50	1/ 50 1/ 50
終局時Co値	保有水平耐力時:0.383、Ds算定時:0.388	保有水平耐力時:0.383、Ds算定時:0.388
脆性部材を含むQuの算定方法	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

加力方向	Y方向正加力	Y方向負加力
増分解析打ち切り条件	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る	保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか	層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 200 S造 1/ 100	1/ 200 1/ 100
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造 1/ 50 S造 1/ 50	1/ 50 1/ 50
終局時Co値	保有水平耐力時:0.466、Ds算定時:0.470	保有水平耐力時:0.813、Ds算定時:0.819
脆性部材を含むQuの算定方法	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える	Dランク部材にA～Cランク部材を 1.00倍して加える

I-8.1.3 解析条件等

解析モデル	立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル	危険断面位置と剛域を別とする(剛域は許容応力度等計算で用いた長さ)
ひび割れによる剛性低下の考慮	考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算	----
せん断耐力の各ステップでの計算	しない
せん断耐力の求め方	入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造 フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
	S造 フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率	「4.1 モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化	ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方	告示(M、Qの最大値)
はり長期応力の考慮	考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮	考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m	1.00
h _o /DのDのとり方	柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化	塑性化する

ヒンジ判定の条件 (%)

鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100%
(立体モデルのみ有効)

せん断力の割増率			R C	S R C
柱	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.25	1.00
はり	両端ヒンジ	α	1.10	1.00
	その他	αe	1.20	1.00
壁	その他	α 、 αe	1.25	1.00

I-8. 1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件	自動分割制御	
反復計算の打ち切り回数	5	
最大不釣合い力率	0.01 %	
最大不釣合い力	0.00 (kN)	
最大不釣合いモーメント	0.00 (kN・cm)	
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8. 1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年
 【12】：住友金属工業株式会社・住友電気工業株式会社
 鉄筋コンクリート造梁、柱に用いる高強度せん断補強筋
 ストロング・フープ（スミフープ）の設計施工指針・同解説

R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力式	柱頭、柱脚の小さい方
高強度せん断補強筋	KSS785	文献【12】min{ (3.5)式 , (3.6)式 }を適用

S R C造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37~40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43~47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよびせん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力式	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材

はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)~(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による


露出柱脚	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28~34式を適用
	引張耐力式	$A \cdot \sigma_y$
S ブレース	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)~(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	M_y

§ 2. 許容応力度等計算結果

A-1 準備計算結果


A-1.1 部材のC、M_o、Q

A-1.1.1 部材のC、M_o、Q図

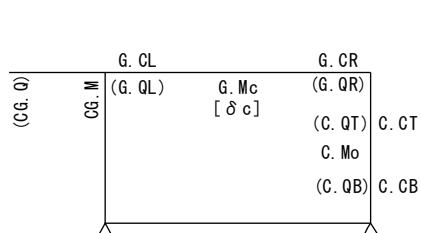

G. CL	: はり左端固定端モーメント	(kN・m)
G. CR	: はり右端固定端モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 単純梁としたときの中央モーメント	(kN・m)
G. QL	: はり左端せん断力	(kN)
G. QR	: はり右端せん断力	(kN)
δ_c	: 鉄骨梁の中央たわみ	(cm)
CG. M	: 片持ばりモーメント	(kN・m)
CG. Q	: 片持ばりせん断力	(kN)
G. CB	: 柱脚固定端モーメント	(kN・m)
G. CT	: 柱頭固定端モーメント	(kN・m)
G. Mo	: 単純梁としてときの中央モーメント	(kN・m)
G. QB	: 柱脚せん断力	(kN)
G. QT	: 柱頭せん断力	(kN)

固定荷重+積載荷重

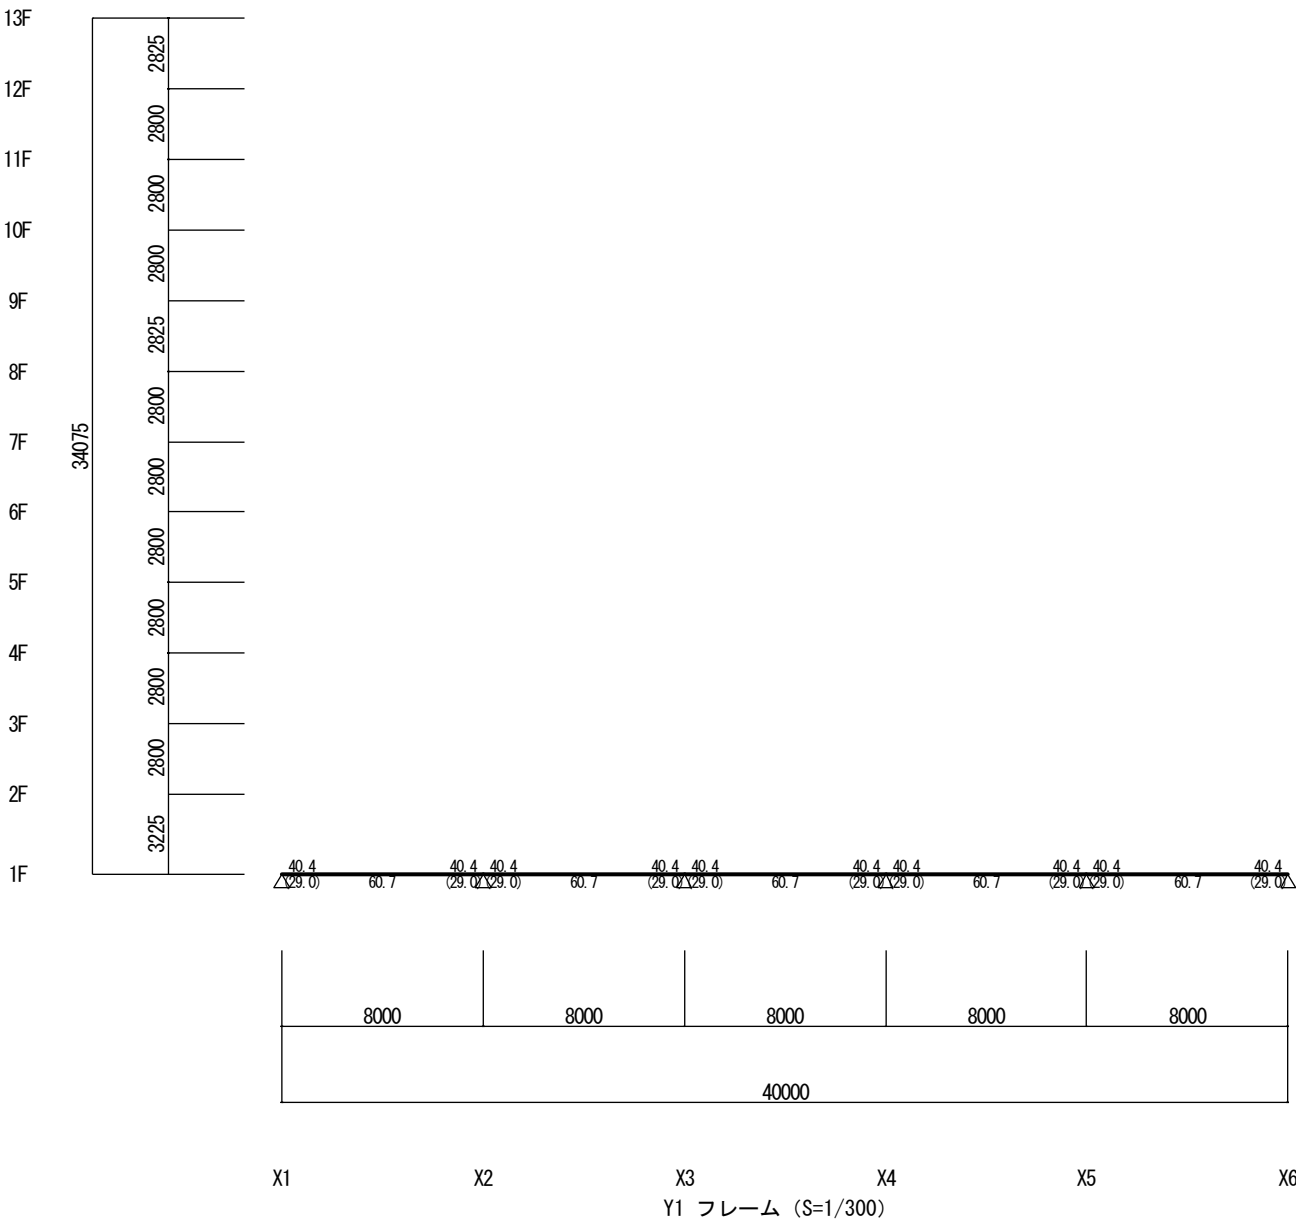

固定荷重+積載荷重

13F	160.1 (114.8)	241.6	160.1 (114.8)	160.1 (114.8)	241.6	160.1 (114.8)	160.1 (114.8)	241.6	160.1 (114.8)	160.1 (114.8)	241.6	160.1 (114.8)
12F	129.4 (93.0)	195.2	129.4 (93.0)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	129.4 (93.0)
11F	129.4 (93.0)	195.2	129.4 (93.0)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	129.4 (93.0)
10F	136.6 (98.4)	206.1	136.6 (98.4)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	136.6 (98.4)
9F	136.6 (98.4)	206.1	136.6 (98.4)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	139.9 (100.9)	139.9 (100.9)	211.0	136.6 (98.4)
8F	143.2 (103.4)	216.0	143.2 (103.4)	151.8 (109.7)	228.7	151.8 (109.7)	151.8 (109.7)	228.7	151.8 (109.7)	151.8 (109.7)	228.7	143.2 (103.4)
7F	143.2 (103.4)	216.0	143.2 (103.4)	151.8 (109.7)	228.7	151.8 (109.7)	151.8 (109.7)	228.7	151.8 (109.7)	151.8 (109.7)	228.7	143.2 (103.4)
6F	143.2 (103.4)	216.0	143.2 (103.4)	151.8 (109.7)	228.7	151.8 (109.7)	151.8 (109.7)	228.7	151.8 (109.7)	151.8 (109.7)	228.7	143.2 (103.4)
5F	143.2 (103.4)	216.0	143.2 (103.4)	151.8 (109.7)	228.7	151.8 (109.7)	151.8 (109.7)	228.7	151.8 (109.7)	151.8 (109.7)	228.7	143.2 (103.4)
4F	143.2 (103.4)	216.0	143.2 (103.4)	151.8 (109.7)	228.7	151.8 (109.7)	151.8 (109.7)	228.7	151.8 (109.7)	151.8 (109.7)	228.7	143.2 (103.4)
3F	143.2 (103.4)	216.0	143.2 (103.4)	151.8 (109.7)	228.7	151.8 (109.7)	151.8 (109.7)	228.7	151.8 (109.7)	151.8 (109.7)	228.7	143.2 (103.4)
2F	143.2 (103.4)	216.0	143.2 (103.4)	151.8 (109.7)	228.7	151.8 (109.7)	151.8 (109.7)	228.7	151.8 (109.7)	151.8 (109.7)	228.7	143.2 (103.4)
1F	253.4 (177.8)	387.5	253.4 (177.8)	253.4 (177.8)	387.5	253.4 (177.8)	253.4 (177.8)	387.5	253.4 (177.8)	253.4 (177.8)	387.5	253.4 (177.8)
34075												
2825												
2800												
2800												
2800												
2800												
2825												
2800												
2800												
2800												
2800												
2800												
2800												
2800												
3225												
8000												
8000												
8000												
8000												
8000												
40000												


X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/300)


固定荷重+積載荷重


13F	198.7 (144.9)	298.8	198.7 (144.9)	198.7 (144.9)	298.8	198.7 (144.9)	198.7 (144.9)	298.8	198.7 (144.9)	198.7 (144.9)	298.8	198.7 (144.9)
12F	193.9 (143.7)	289.9	193.9 (143.7)	210.1 (155.8)	314.1	210.1 (155.8)	210.1 (155.8)	314.1	210.1 (155.8)	210.1 (155.8)	314.1	193.9 (143.7)
11F	193.2 (143.0)	288.8	193.2 (143.0)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	193.2 (143.0)
10F	206.0 (152.6)	307.9	206.0 (152.6)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	206.0 (152.6)
9F	206.0 (152.6)	307.9	206.0 (152.6)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	209.0 (154.9)	209.0 (154.9)	312.5	206.0 (152.6)
8F	206.0 (152.6)	307.9	206.0 (152.6)	222.2 (164.9)	332.3	222.2 (164.9)	222.2 (164.9)	332.3	222.2 (164.9)	222.2 (164.9)	332.3	206.0 (152.6)
7F	206.0 (152.6)	307.9	206.0 (152.6)	221.9 (164.5)	331.8	221.9 (164.5)	221.9 (164.5)	331.8	221.9 (164.5)	221.9 (164.5)	331.8	206.0 (152.6)
6F	222.6 (165.2)	332.9	222.6 (165.2)	226.8 (168.2)	339.1	226.8 (168.2)	226.8 (168.2)	339.1	226.8 (168.2)	226.8 (168.2)	339.1	222.6 (165.2)
5F	221.9 (164.5)	331.8	221.9 (164.5)	226.8 (168.2)	339.1	226.8 (168.2)	226.8 (168.2)	339.1	226.8 (168.2)	226.8 (168.2)	339.1	221.9 (164.5)
4F	221.9 (164.5)	331.8	221.9 (164.5)	226.8 (168.2)	339.1	226.8 (168.2)	226.8 (168.2)	339.1	226.8 (168.2)	226.8 (168.2)	339.1	221.9 (164.5)
3F	221.9 (164.5)	331.8	221.9 (164.5)	226.8 (168.2)	339.1	226.8 (168.2)	226.8 (168.2)	339.1	226.8 (168.2)	226.8 (168.2)	339.1	221.9 (164.5)
2F	226.9 (168.1)	339.4	226.9 (168.1)	231.8 (171.8)	346.7	231.8 (171.8)	231.8 (171.8)	346.7	231.8 (171.8)	231.8 (171.8)	346.7	226.9 (168.1)
1F	279.6 (198.1)	425.5	279.6 (198.1)	279.6 (198.1)	425.5	279.6 (198.1)	279.6 (198.1)	425.5	279.6 (198.1)	279.6 (198.1)	425.5	279.6 (198.1)

8000	8000	8000	8000	8000
40000				


X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y3 フレーム (S=1/300)

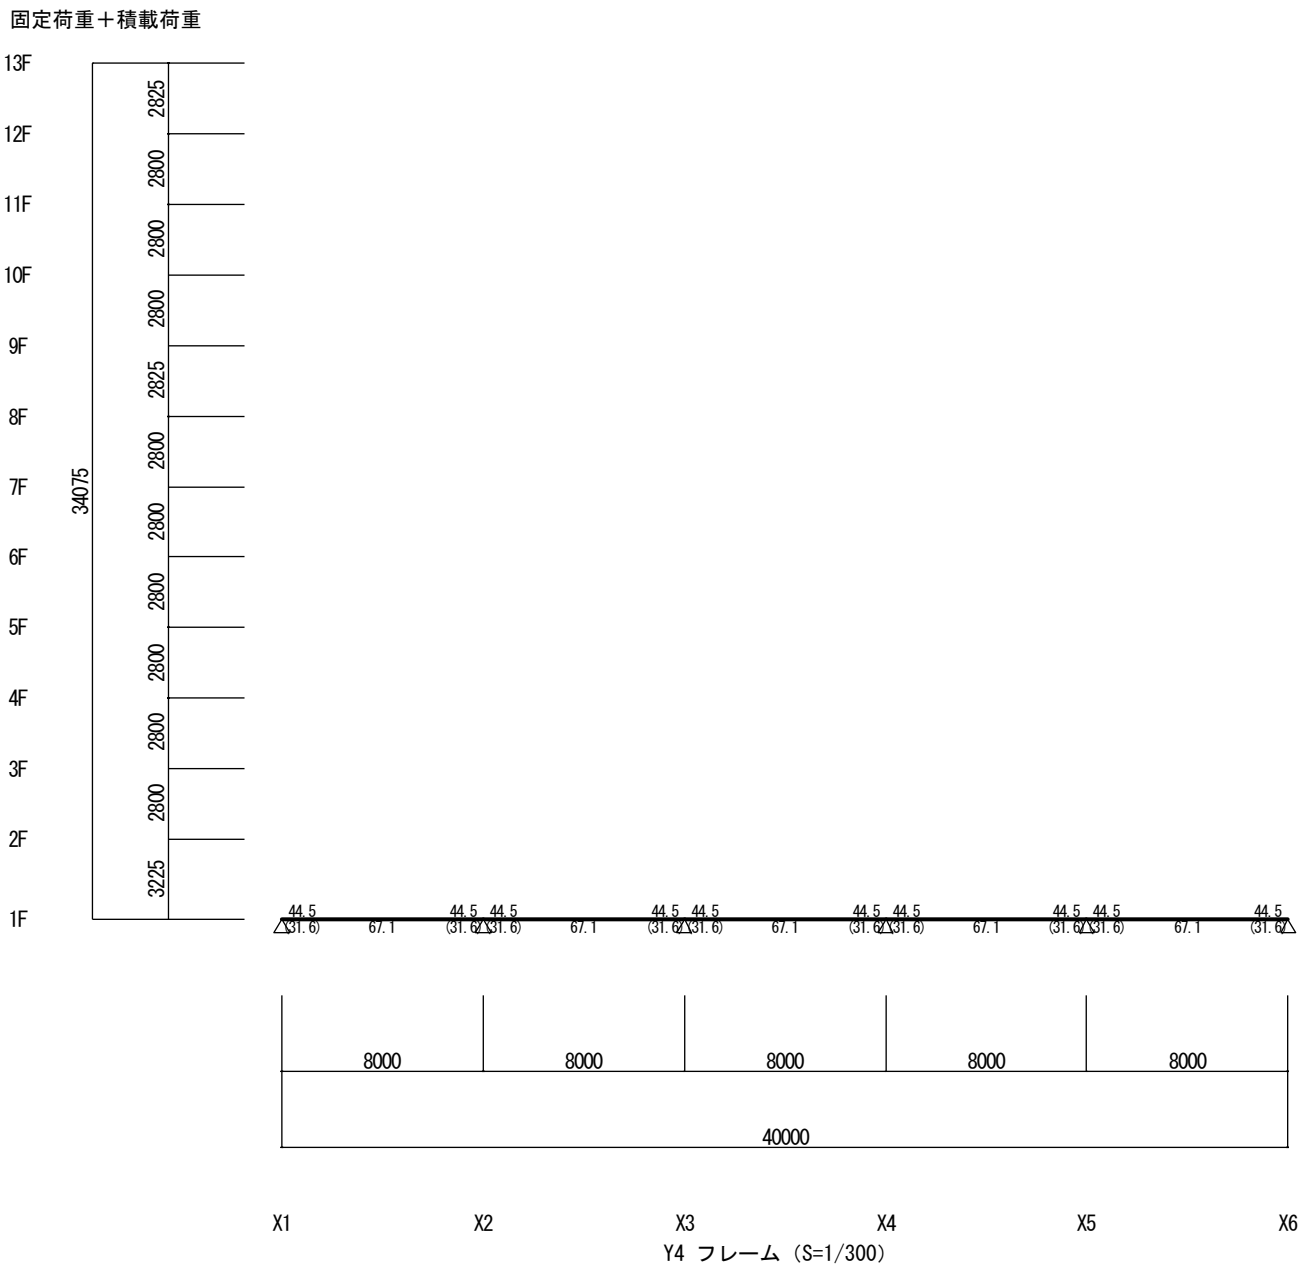

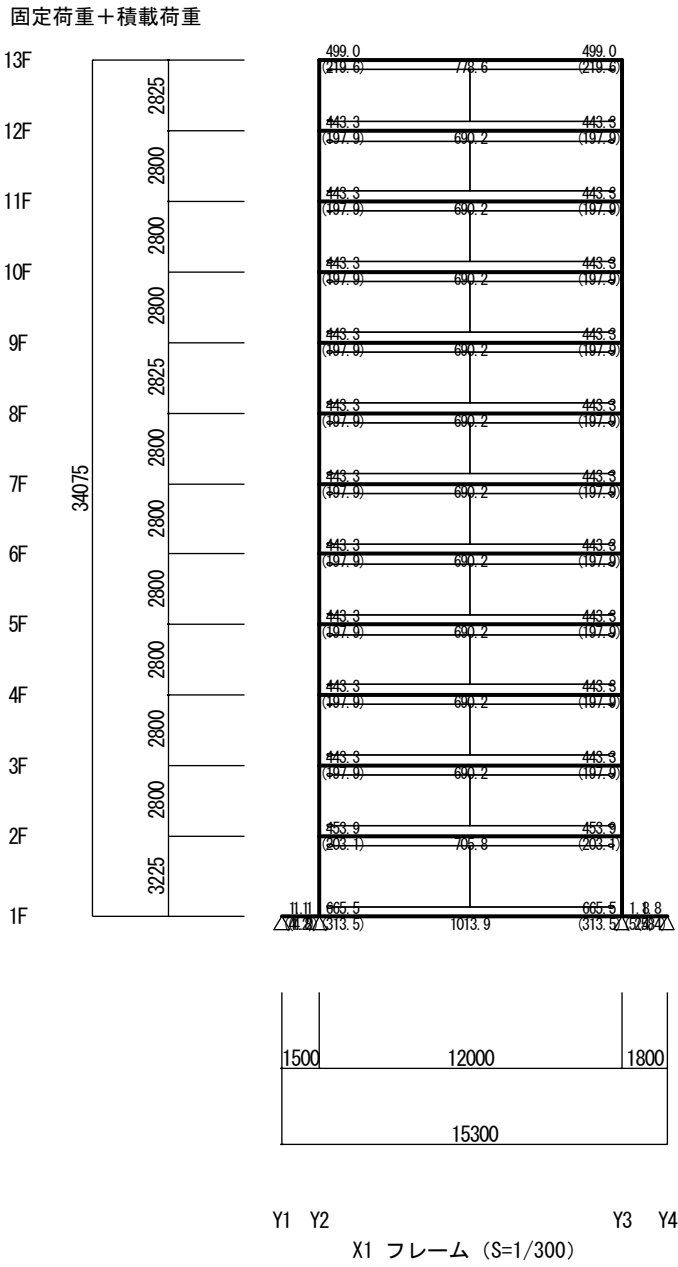

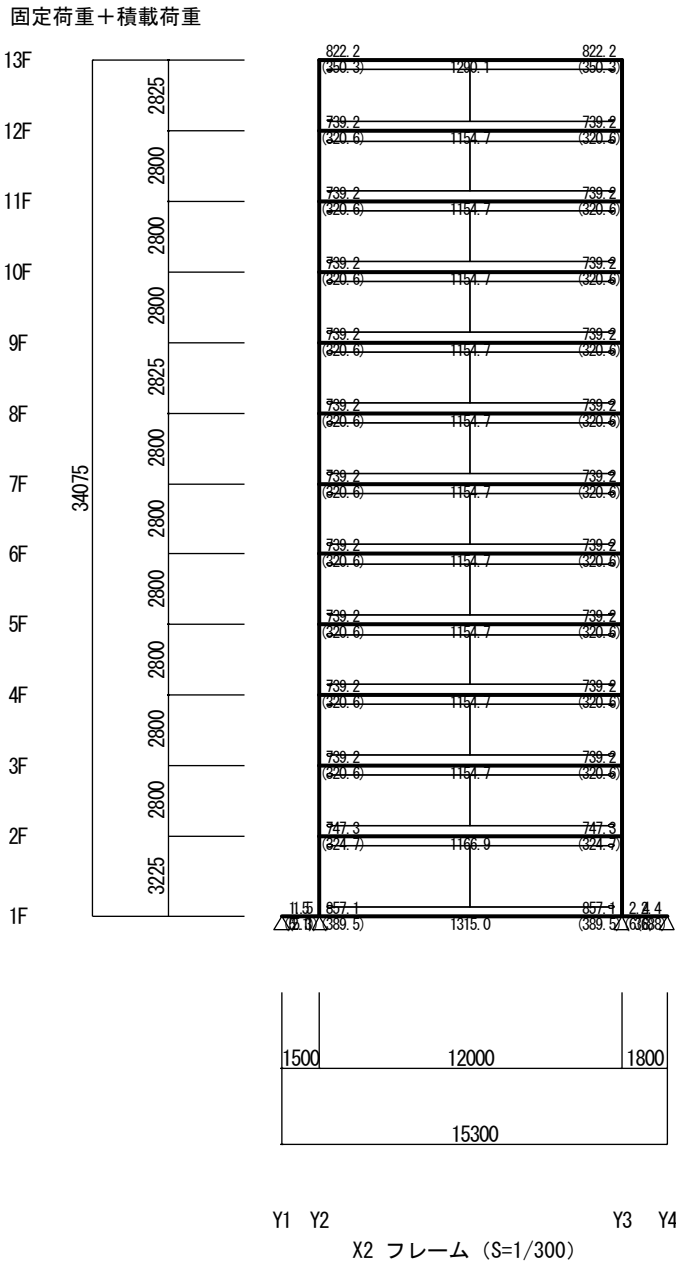


固定荷重+積載荷重

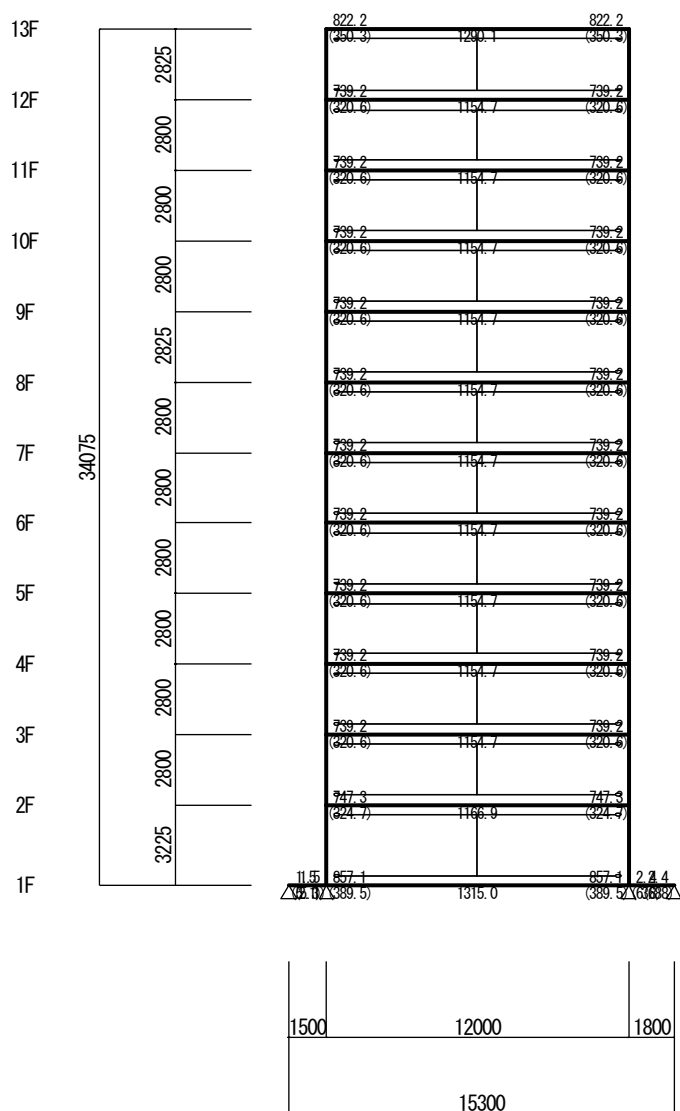


Y1 Y2 Y3 Y4

X3 フレーム (S=1/300)


固定荷重+積載荷重

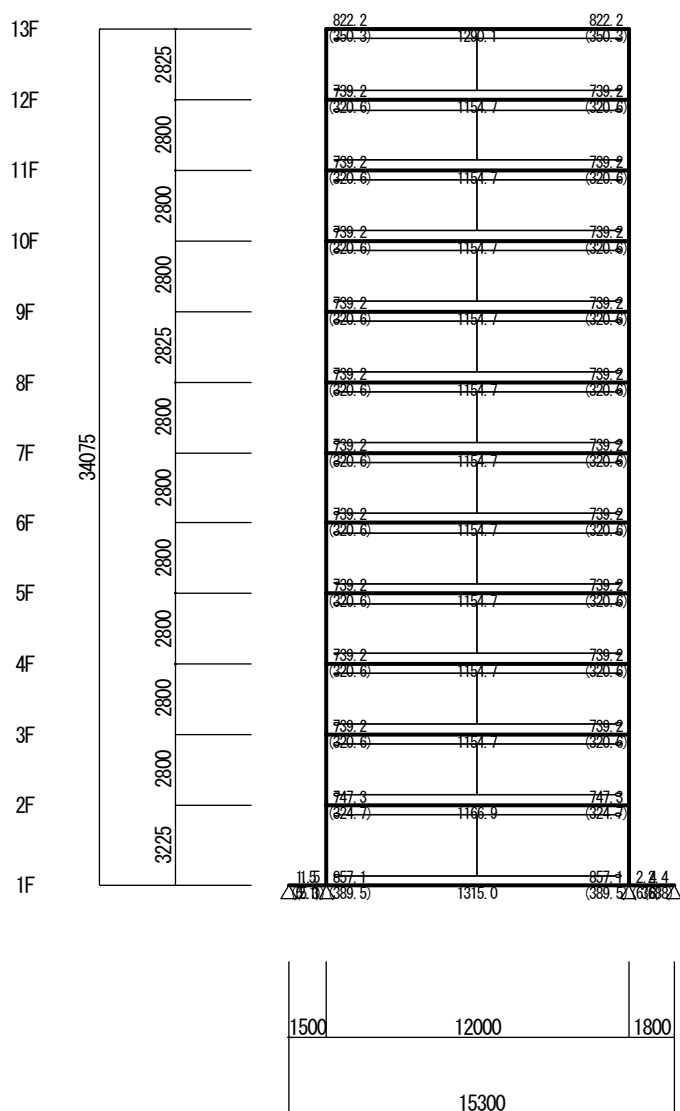

固定荷重+積載荷重

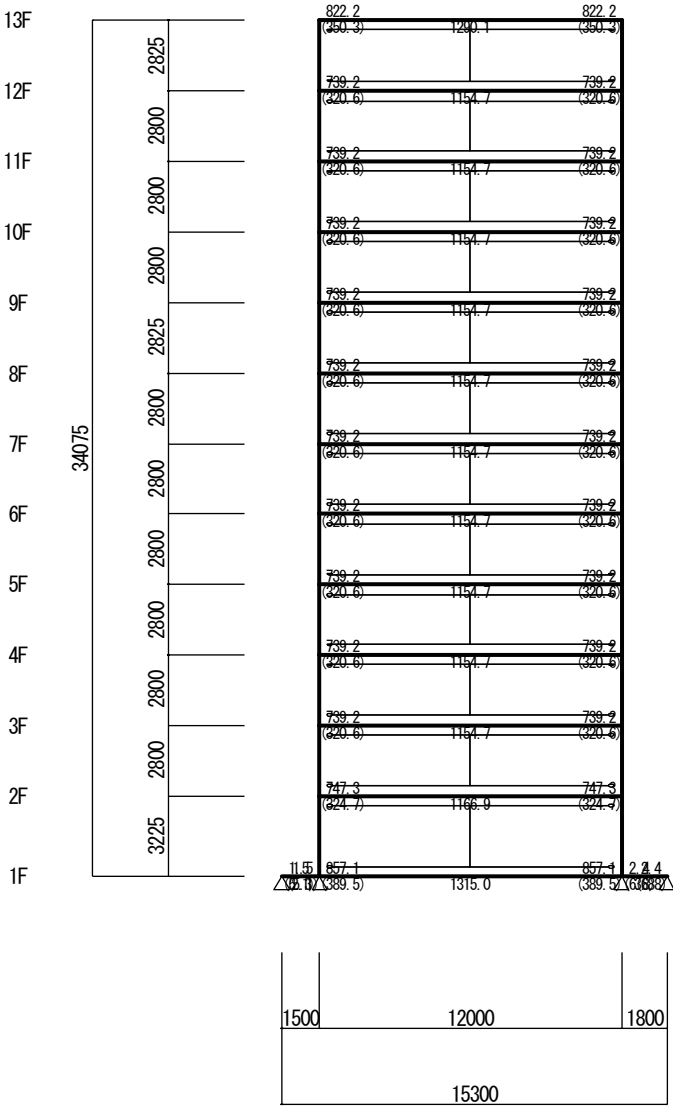

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

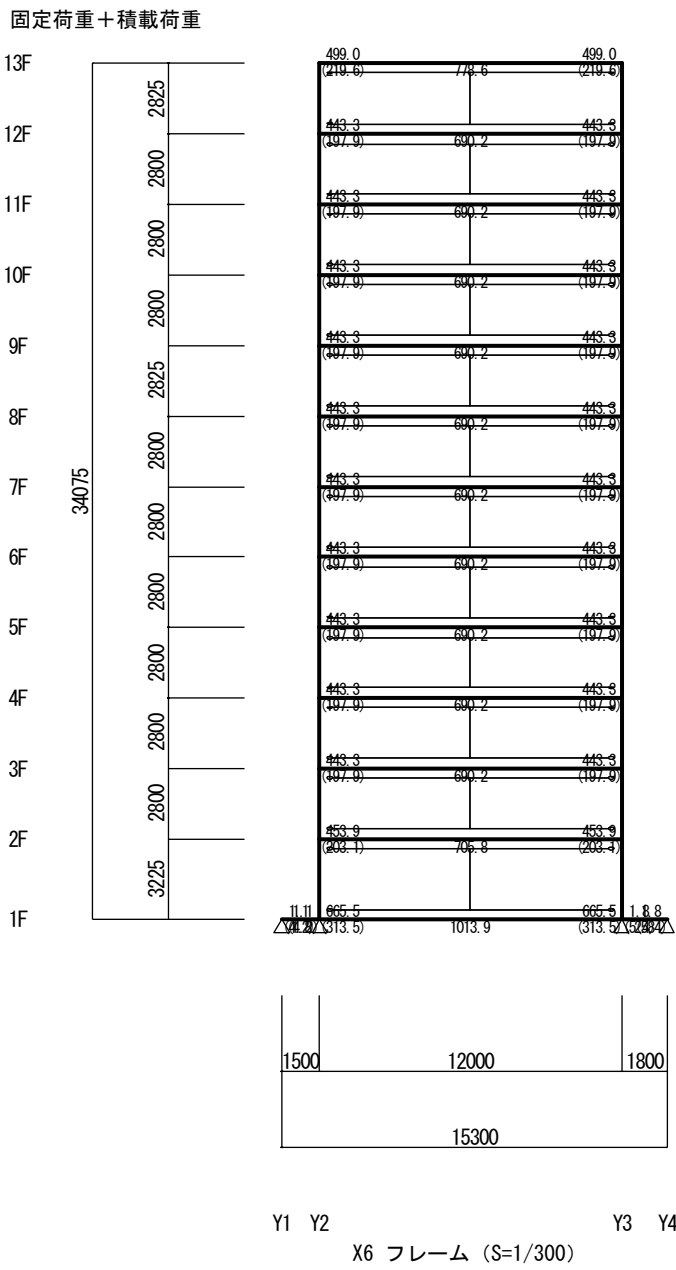

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表

はりのC、M_o、Q（固定荷重+積載荷重）

Y1 フレーム										
層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント (kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力 (kN)		軸力 (kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X2	X3	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X3	X4	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X4	X5	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
	X5	X6	40.4	40.4	60.7	29.0	29.0	0.0	0.0	
Y2 フレーム										
層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント (kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力 (kN)		軸力 (kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	X1	X2	160.1	160.1	241.6	114.8	114.8	0.0	0.0	
	X2	X3	160.1	160.1	241.6	114.8	114.8	0.0	0.0	
	X3	X4	160.1	160.1	241.6	114.8	114.8	0.0	0.0	
	X4	X5	160.1	160.1	241.6	114.8	114.8	0.0	0.0	

Y2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	X5	X6	160.1	160.1	241.6	114.8	114.8	0.0	0.0	
12F	X1	X2	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X2	X3	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X3	X4	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X4	X5	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X5	X6	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
11F	X1	X2	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
	X2	X3	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X3	X4	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X4	X5	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X5	X6	129.4	129.4	195.2	93.0	93.0	0.0	0.0	
10F	X1	X2	136.6	136.6	206.1	98.4	98.4	0.0	0.0	
	X2	X3	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X3	X4	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X4	X5	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X5	X6	136.6	136.6	206.1	98.4	98.4	0.0	0.0	
9F	X1	X2	136.6	136.6	206.1	98.4	98.4	0.0	0.0	
	X2	X3	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X3	X4	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X4	X5	139.9	139.9	211.0	100.9	100.9	0.0	0.0	
	X5	X6	136.6	136.6	206.1	98.4	98.4	0.0	0.0	
8F	X1	X2	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
	X2	X3	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X3	X4	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X4	X5	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X5	X6	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
7F	X1	X2	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
	X2	X3	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X3	X4	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X4	X5	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X5	X6	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
6F	X1	X2	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
	X2	X3	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X3	X4	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X4	X5	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X5	X6	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
5F	X1	X2	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
	X2	X3	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X3	X4	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X4	X5	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X5	X6	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
4F	X1	X2	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
	X2	X3	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X3	X4	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X4	X5	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X5	X6	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
3F	X1	X2	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
	X2	X3	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X3	X4	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X4	X5	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X5	X6	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
2F	X1	X2	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
	X2	X3	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X3	X4	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X4	X5	151.8	151.8	228.7	109.7	109.7	0.0	0.0	
	X5	X6	143.2	143.2	216.0	103.4	103.4	0.0	0.0	
1F	X1	X2	253.4	253.4	387.5	177.8	177.8	0.0	0.0	
	X2	X3	253.4	253.4	387.5	177.8	177.8	0.0	0.0	
	X3	X4	253.4	253.4	387.5	177.8	177.8	0.0	0.0	
	X4	X5	253.4	253.4	387.5	177.8	177.8	0.0	0.0	
	X5	X6	253.4	253.4	387.5	177.8	177.8	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	X1	X2	198.7	198.7	298.8	144.9	144.9	0.0	0.0	
	X2	X3	198.7	198.7	298.8	144.9	144.9	0.0	0.0	
	X3	X4	198.7	198.7	298.8	144.9	144.9	0.0	0.0	
	X4	X5	198.7	198.7	298.8	144.9	144.9	0.0	0.0	
	X5	X6	198.7	198.7	298.8	144.9	144.9	0.0	0.0	
12F	X1	X2	193.9	193.9	289.9	143.7	143.7	0.0	0.0	
	X2	X3	210.1	210.1	314.1	155.8	155.8	0.0	0.0	
	X3	X4	210.1	210.1	314.1	155.8	155.8	0.0	0.0	
	X4	X5	210.1	210.1	314.1	155.8	155.8	0.0	0.0	
	X5	X6	193.9	193.9	289.9	143.7	143.7	0.0	0.0	
11F	X1	X2	193.2	193.2	288.8	143.0	143.0	0.0	0.0	
	X2	X3	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X3	X4	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X4	X5	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X5	X6	193.2	193.2	288.8	143.0	143.0	0.0	0.0	
10F	X1	X2	206.0	206.0	307.9	152.6	152.6	0.0	0.0	
	X2	X3	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X3	X4	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X4	X5	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X5	X6	206.0	206.0	307.9	152.6	152.6	0.0	0.0	
9F	X1	X2	206.0	206.0	307.9	152.6	152.6	0.0	0.0	
	X2	X3	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X3	X4	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X4	X5	209.0	209.0	312.5	154.9	154.9	0.0	0.0	
	X5	X6	206.0	206.0	307.9	152.6	152.6	0.0	0.0	
8F	X1	X2	206.0	206.0	307.9	152.6	152.6	0.0	0.0	
	X2	X3	222.2	222.2	332.3	164.9	164.9	0.0	0.0	
	X3	X4	222.2	222.2	332.3	164.9	164.9	0.0	0.0	
	X4	X5	222.2	222.2	332.3	164.9	164.9	0.0	0.0	
	X5	X6	206.0	206.0	307.9	152.6	152.6	0.0	0.0	
7F	X1	X2	206.0	206.0	307.9	152.6	152.6	0.0	0.0	
	X2	X3	221.9	221.9	331.8	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X3	X4	221.9	221.9	331.8	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X4	X5	221.9	221.9	331.8	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X5	X6	206.0	206.0	307.9	152.6	152.6	0.0	0.0	
6F	X1	X2	222.6	222.6	332.9	165.2	165.2	0.0	0.0	
	X2	X3	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X3	X4	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X4	X5	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X5	X6	222.6	222.6	332.9	165.2	165.2	0.0	0.0	
5F	X1	X2	221.9	221.9	331.8	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X3	X4	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X4	X5	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X5	X6	221.9	221.9	331.8	164.5	164.5	0.0	0.0	
4F	X1	X2	221.9	221.9	331.8	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X3	X4	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X4	X5	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X5	X6	221.9	221.9	331.8	164.5	164.5	0.0	0.0	
3F	X1	X2	221.9	221.9	331.8	164.5	164.5	0.0	0.0	
	X2	X3	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X3	X4	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X4	X5	226.8	226.8	339.1	168.2	168.2	0.0	0.0	
	X5	X6	221.9	221.9	331.8	164.5	164.5	0.0	0.0	
2F	X1	X2	226.9	226.9	339.4	168.1	168.1	0.0	0.0	
	X2	X3	231.8	231.8	346.7	171.8	171.8	0.0	0.0	
	X3	X4	231.8	231.8	346.7	171.8	171.8	0.0	0.0	
	X4	X5	231.8	231.8	346.7	171.8	171.8	0.0	0.0	
	X5	X6	226.9	226.9	339.4	168.1	168.1	0.0	0.0	
1F	X1	X2	279.6	279.6	425.5	198.1	198.1	0.0	0.0	
	X2	X3	279.6	279.6	425.5	198.1	198.1	0.0	0.0	
	X3	X4	279.6	279.6	425.5	198.1	198.1	0.0	0.0	

Y3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X4	X5	279.6	279.6	425.5	198.1	198.1	0.0	0.0	
	X5	X6	279.6	279.6	425.5	198.1	198.1	0.0	0.0	

Y4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	X1	X2	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X2	X3	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X3	X4	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X4	X5	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	
	X5	X6	44.5	44.5	67.1	31.6	31.6	0.0	0.0	

X1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	499.0	499.0	778.6	219.6	219.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	453.9	453.9	705.8	203.1	203.1	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	665.5	665.5	1013.9	313.5	313.5	0.0	0.0	
	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

X2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	822.2	822.2	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	747.3	747.3	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	857.1	857.1	1315.0	389.5	389.5	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	822.2	822.2	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	

X3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	747.3	747.3	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	857.1	857.1	1315.0	389.5	389.5	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	822.2	822.2	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	747.3	747.3	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	857.1	857.1	1315.0	389.5	389.5	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	822.2	822.2	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	739.2	739.2	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	747.3	747.3	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.5	1.5	2.3	5.1	5.1	0.0	0.0	
	Y2	Y3	857.1	857.1	1315.0	389.5	389.5	0.0	0.0	
	Y3	Y4	2.4	2.4	3.8	6.8	6.8	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	Y2	Y3	499.0	499.0	778.6	219.6	219.6	0.0	0.0	
12F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
11F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
10F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
9F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
8F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
7F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
6F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
5F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
4F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
3F	Y2	Y3	443.3	443.3	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0	
2F	Y2	Y3	453.9	453.9	705.8	203.1	203.1	0.0	0.0	
1F	Y1	Y2	1.1	1.1	1.8	4.2	4.2	0.0	0.0	
	Y2	Y3	665.5	665.5	1013.9	313.5	313.5	0.0	0.0	

X6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
1F	Y3	Y4	1.8	1.8	2.8	5.4	5.4	0.0	0.0	

A-1.1.3 片持ばりのM、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-1.1.4 柱のC、Mo、Q表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-1.2 節点重量

A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段：D.L（固定荷重重量）（kN）

中段：L.L（積載荷重重量）（kN）

下段：T.L（トータル重量）（kN）

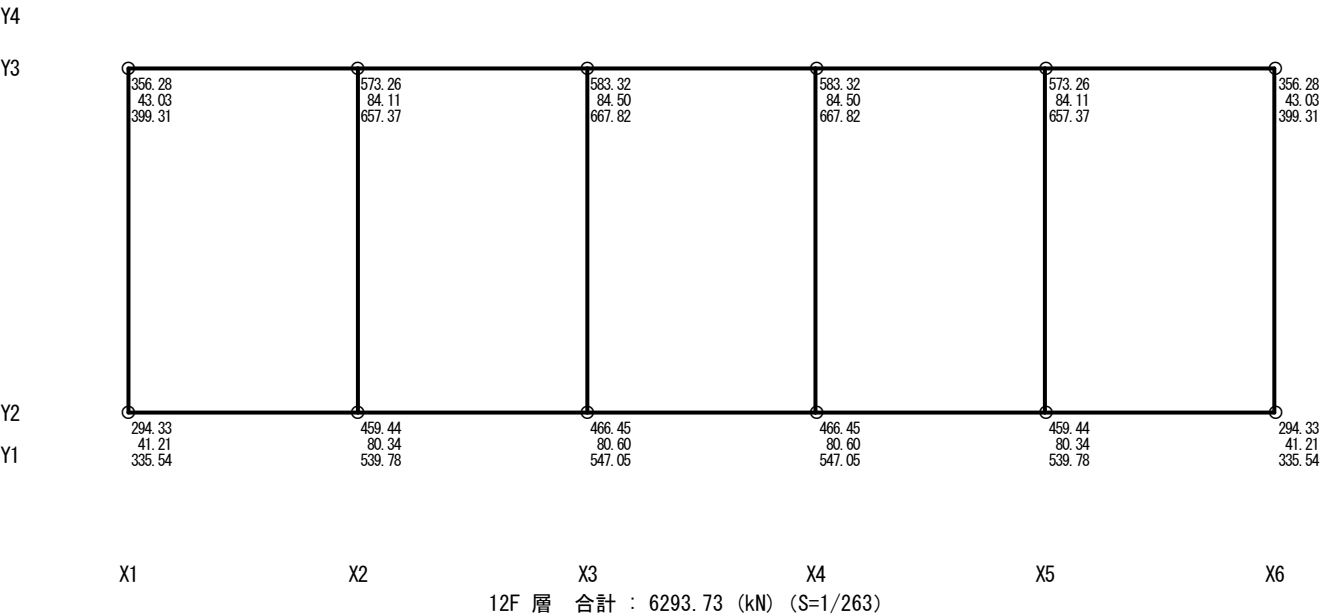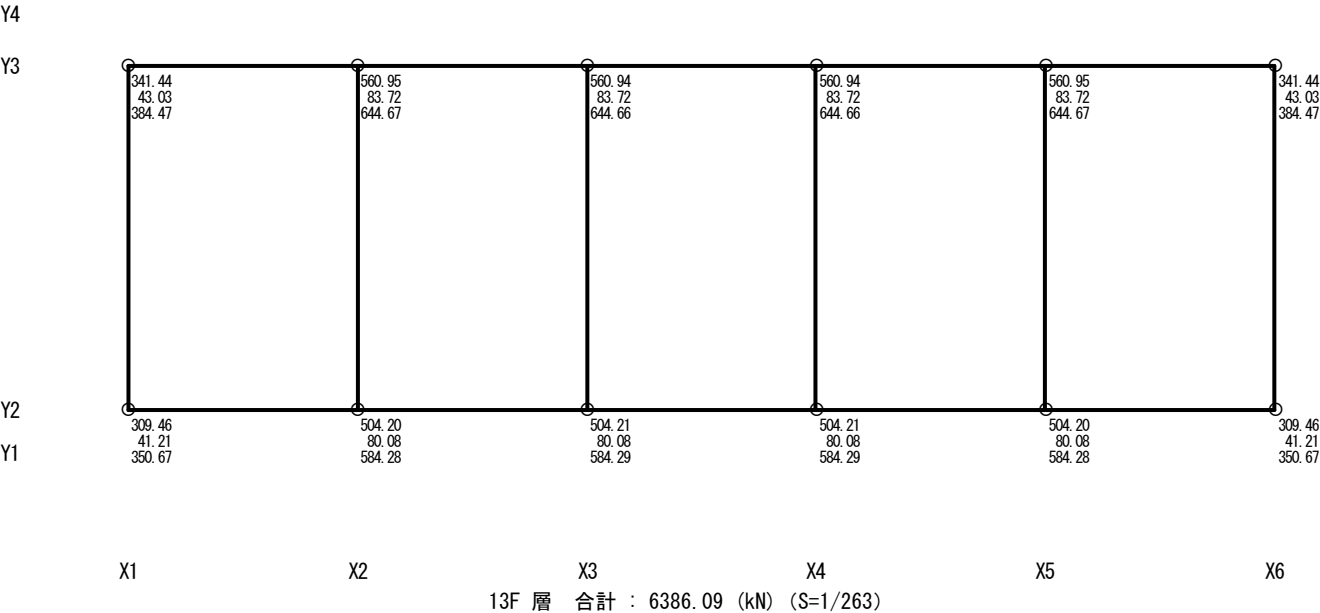


Y4

Y3

Y2

Y1

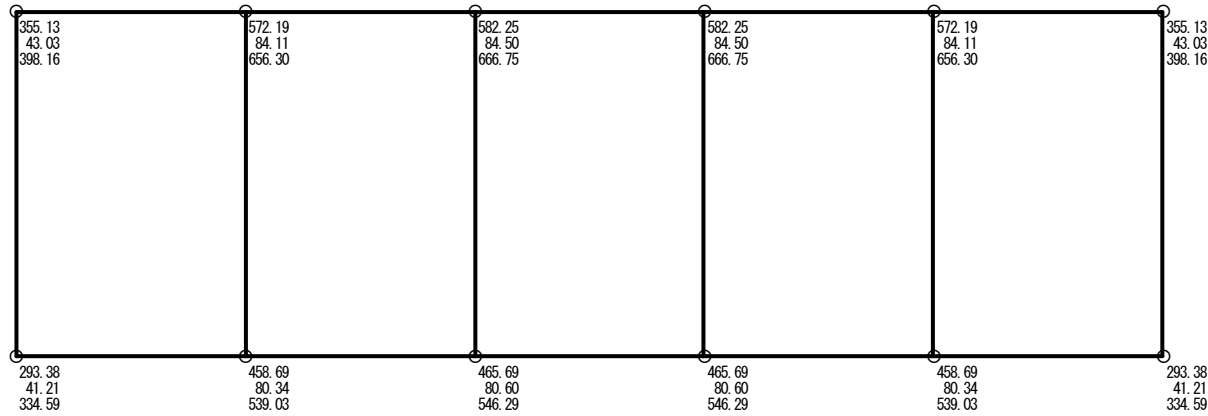

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

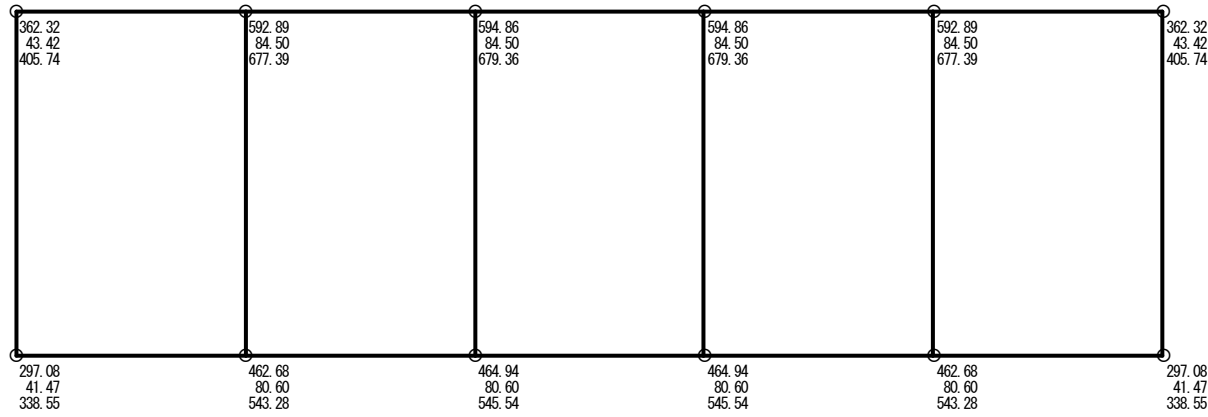

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y4

Y3

Y2

Y1

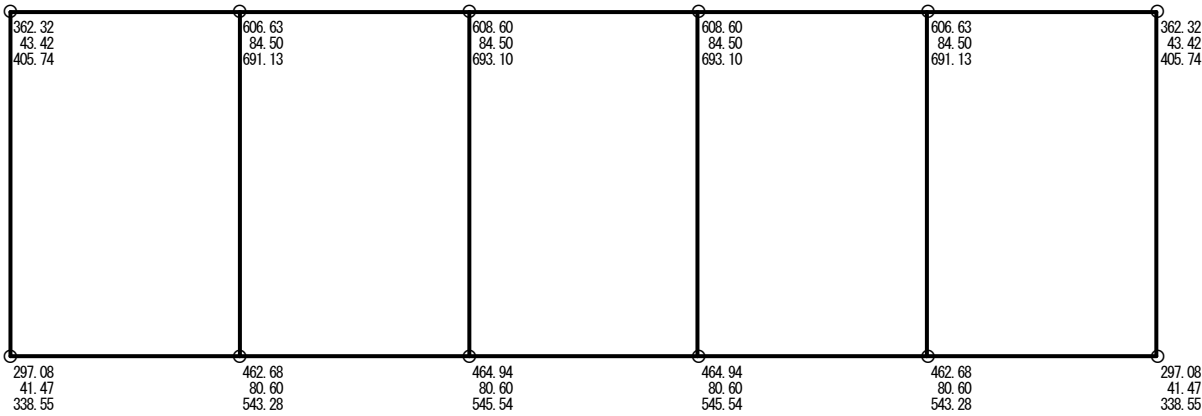


X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 層 合計 : 6434.66 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

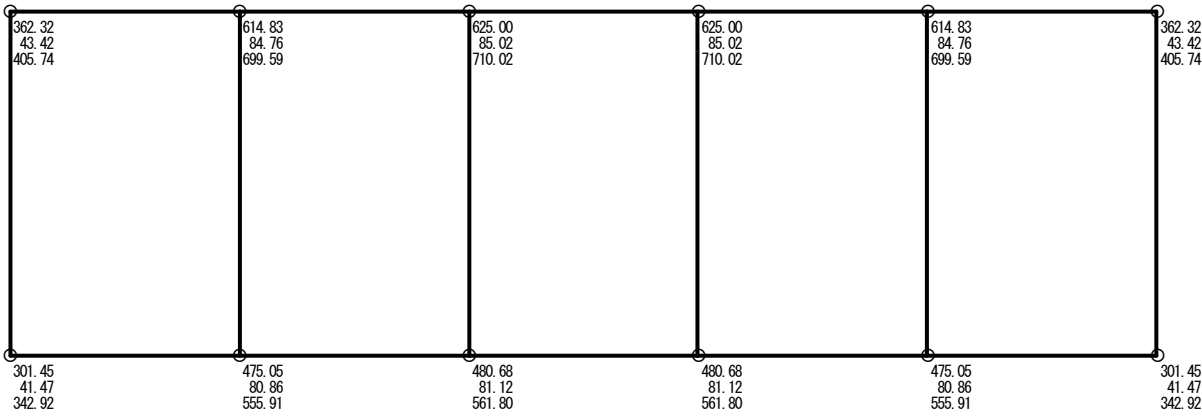


X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 層 合計 : 6551.96 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

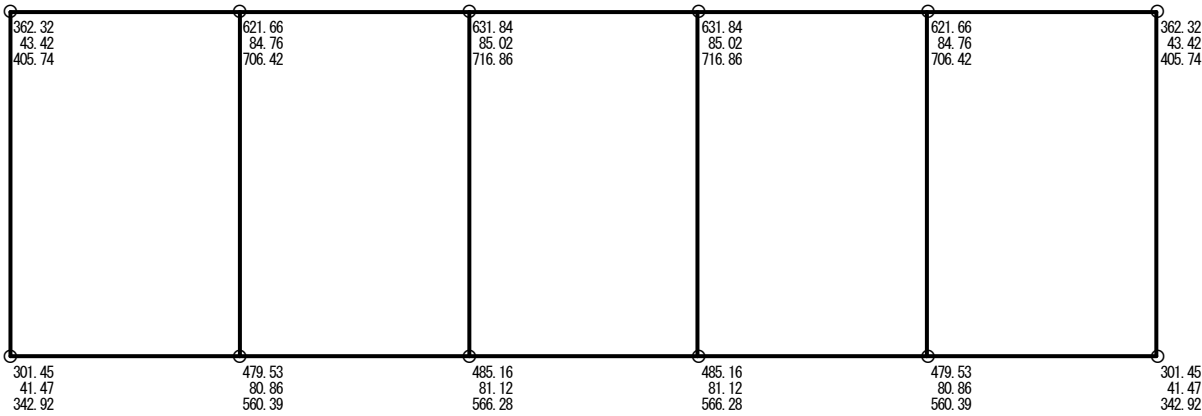


X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 層 合計 : 6597.20 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

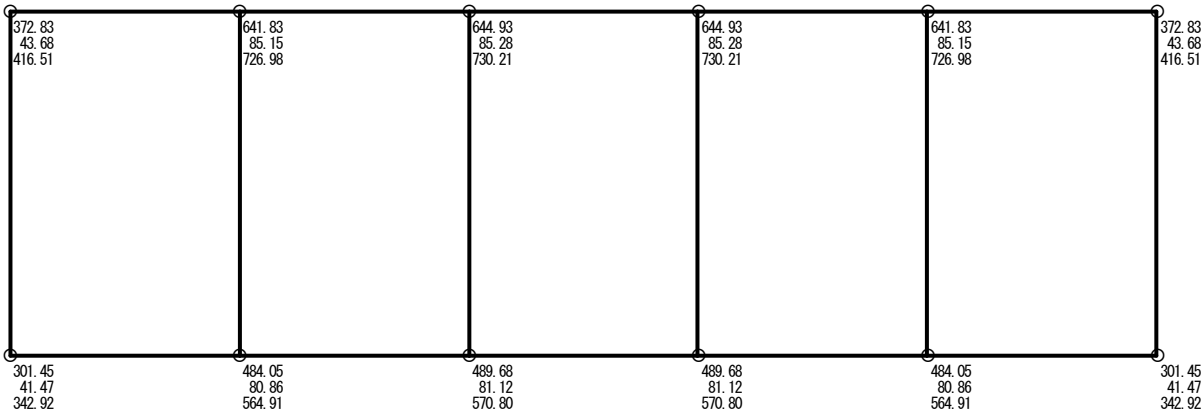


X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 層 合計 : 6704.65 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

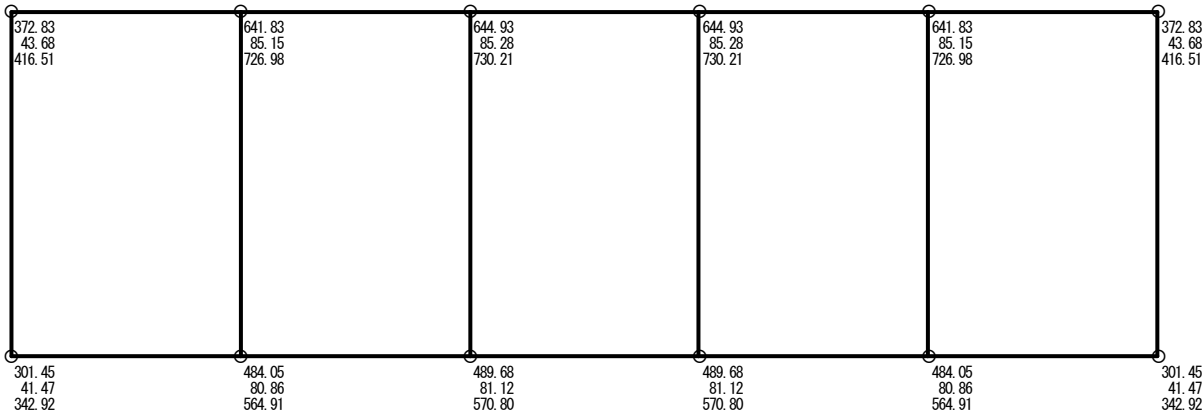


Y4

Y3

Y2

Y1

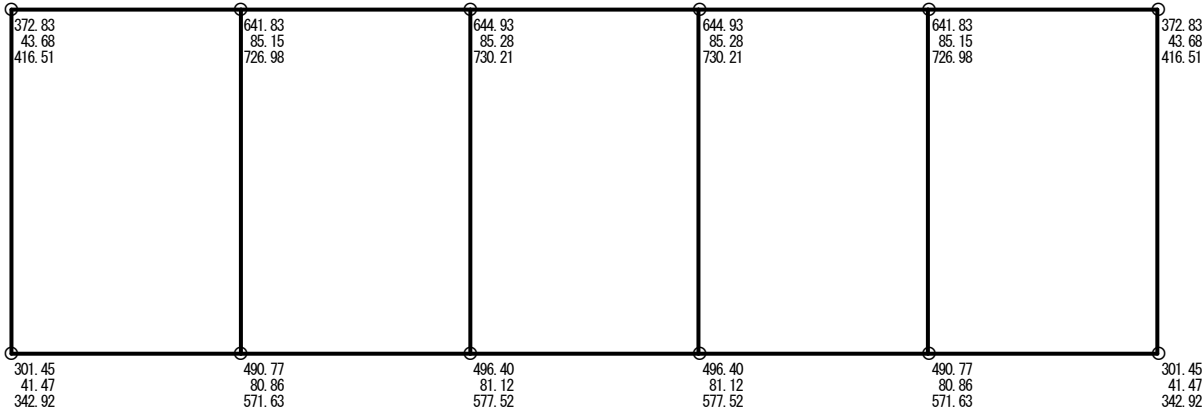


Y4

Y3

Y2

Y1

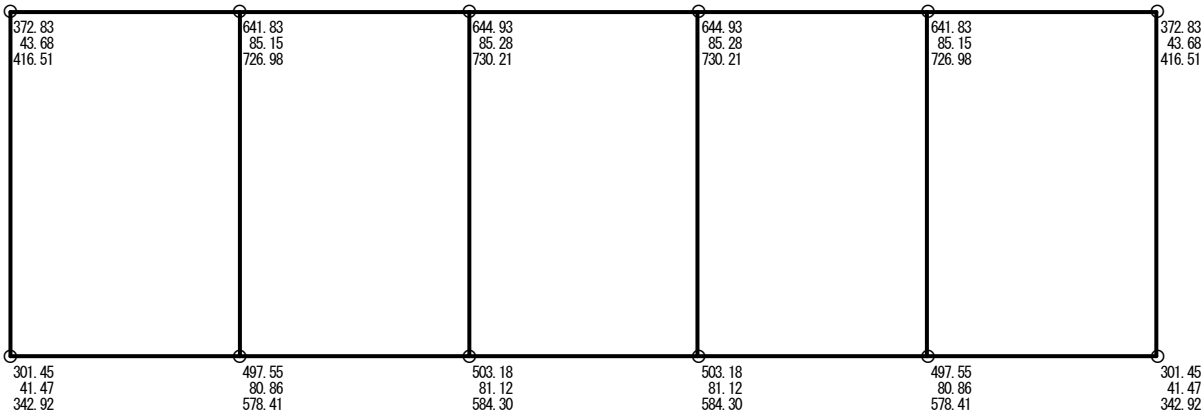

X1

X2

X3

X4

X5

X6


3F 層 合計 : 6758.64 (kN) (S=1/263)

Y4

Y3

Y2

Y1

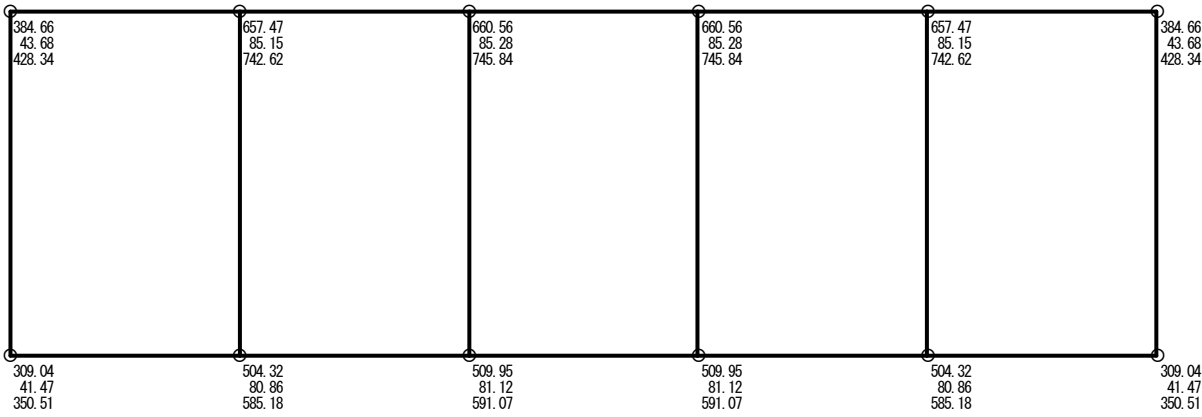

X1

X2


X3

X4


X5



X6



2F 層 合計 : 6887.12 (kN) (S=1/263)


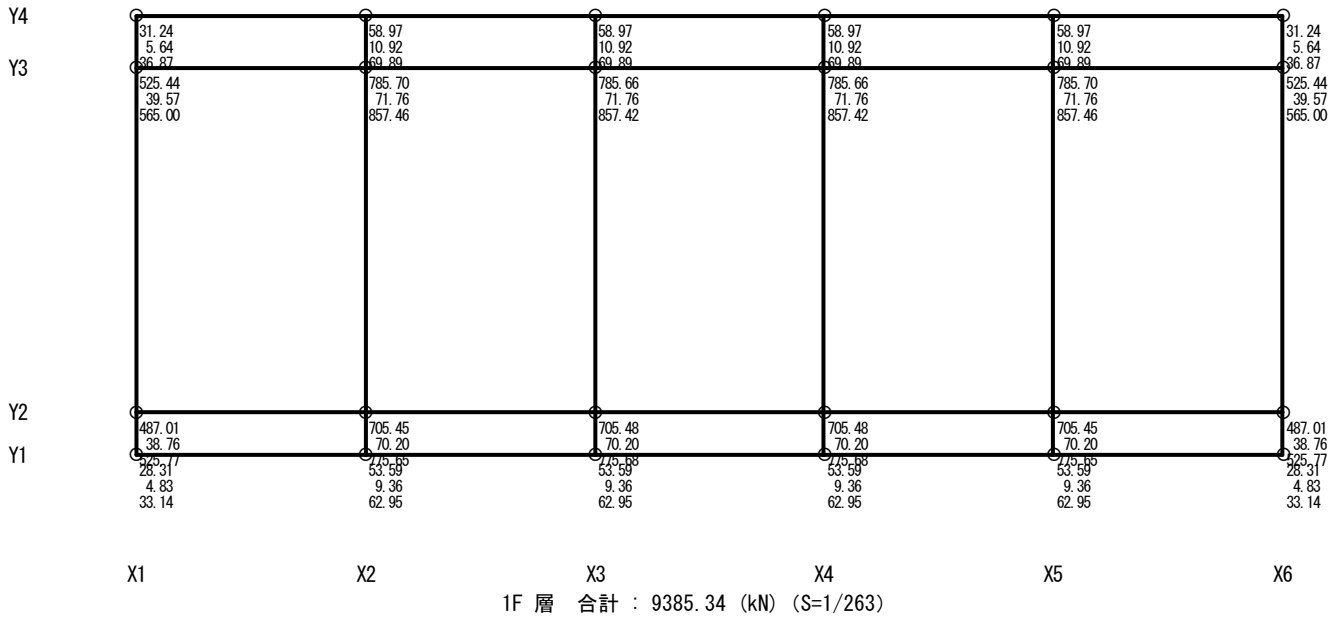




A-1. 2. 3 節点重量 (固定荷重+地震用積载荷重)
(kN)


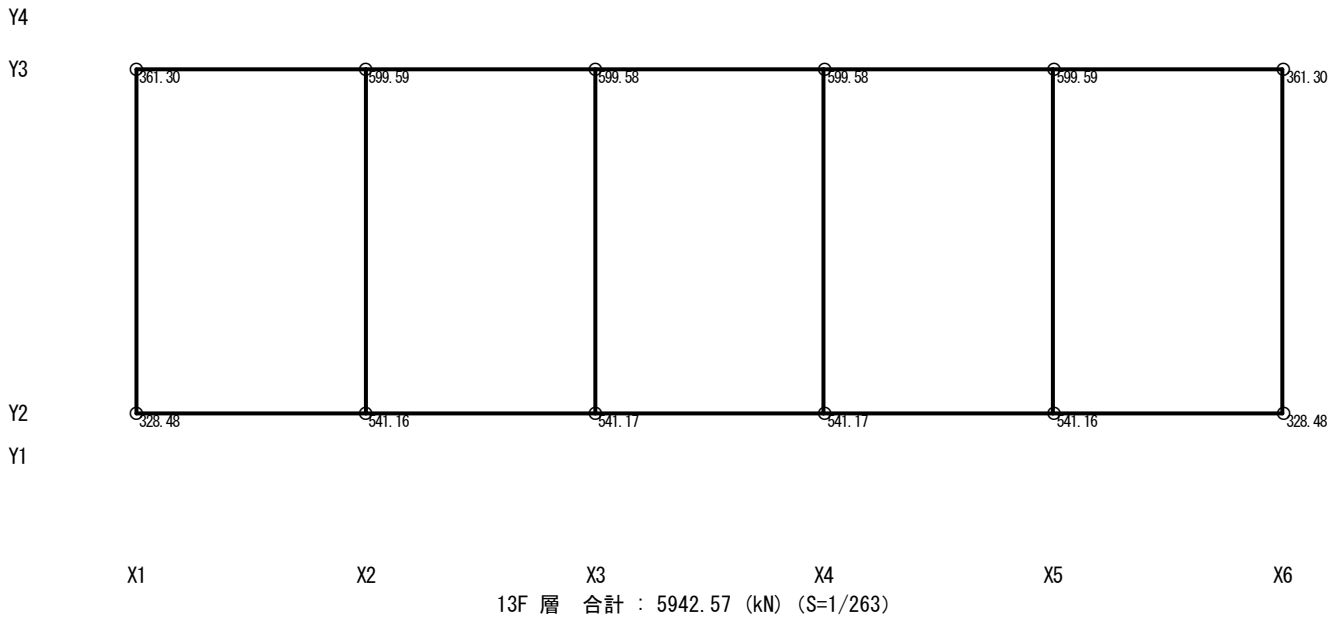


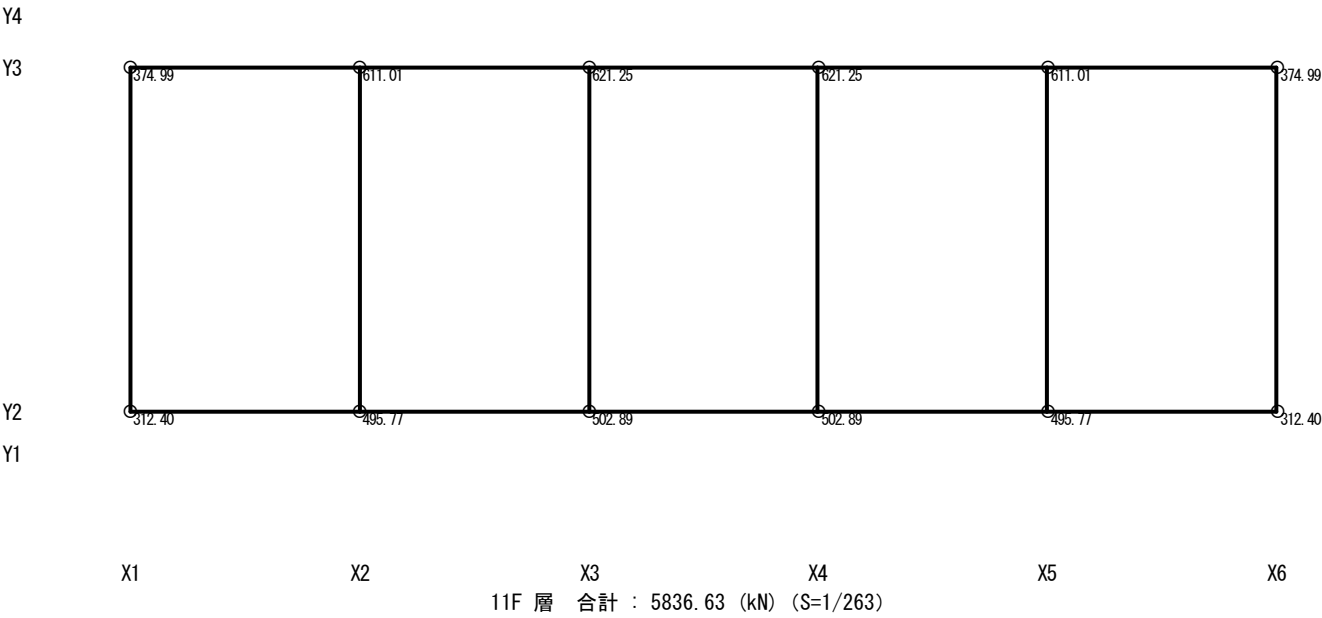
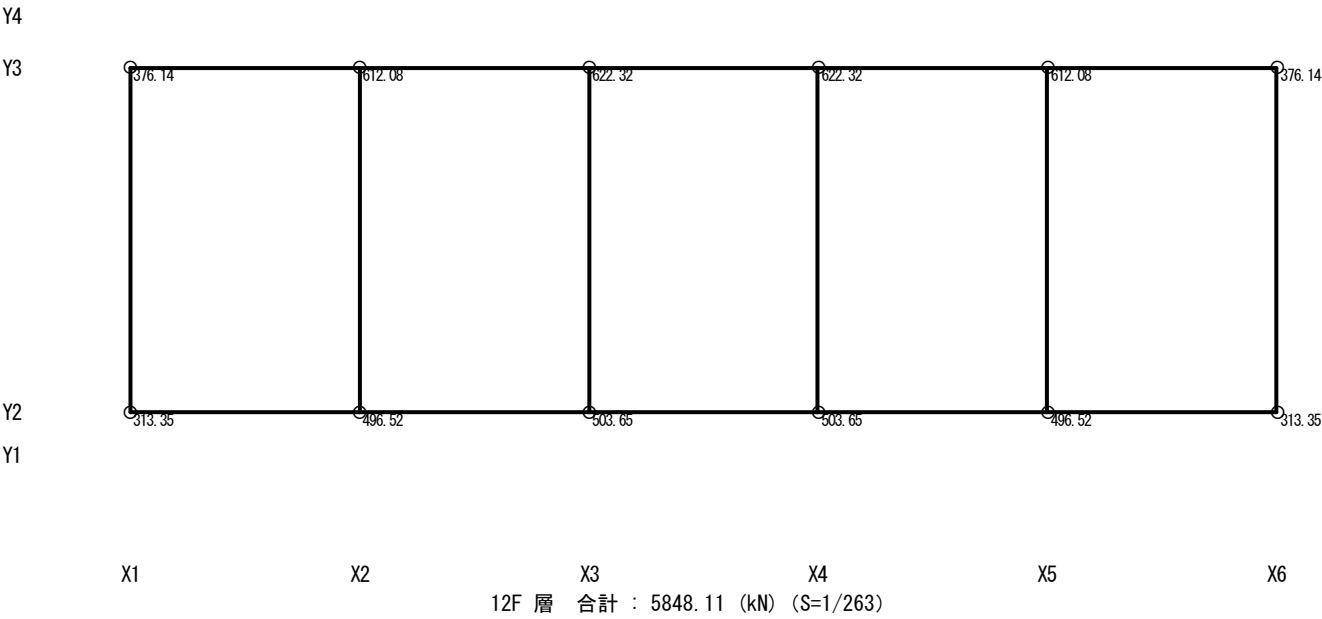


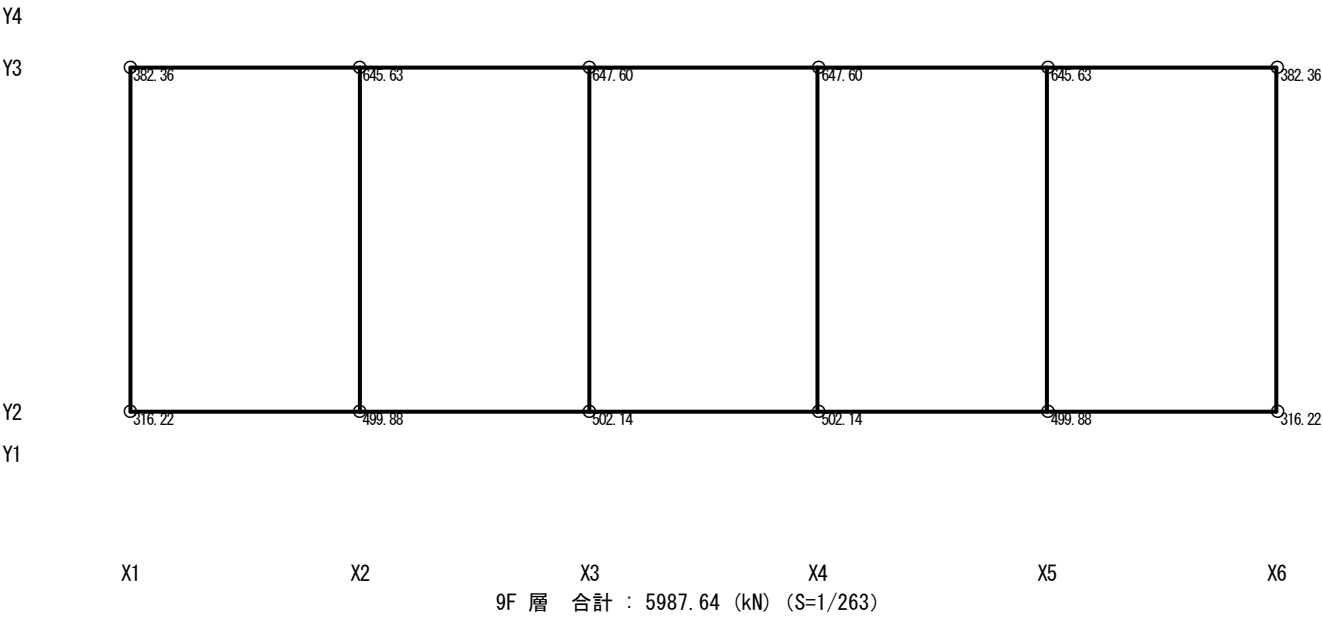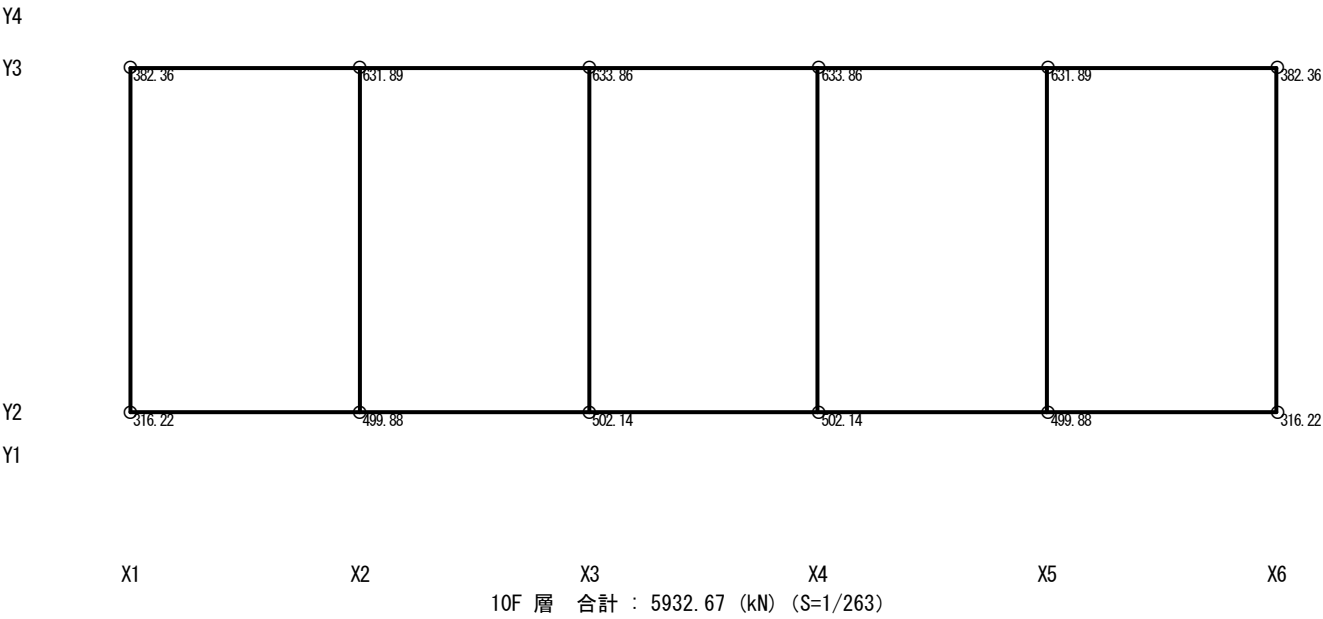

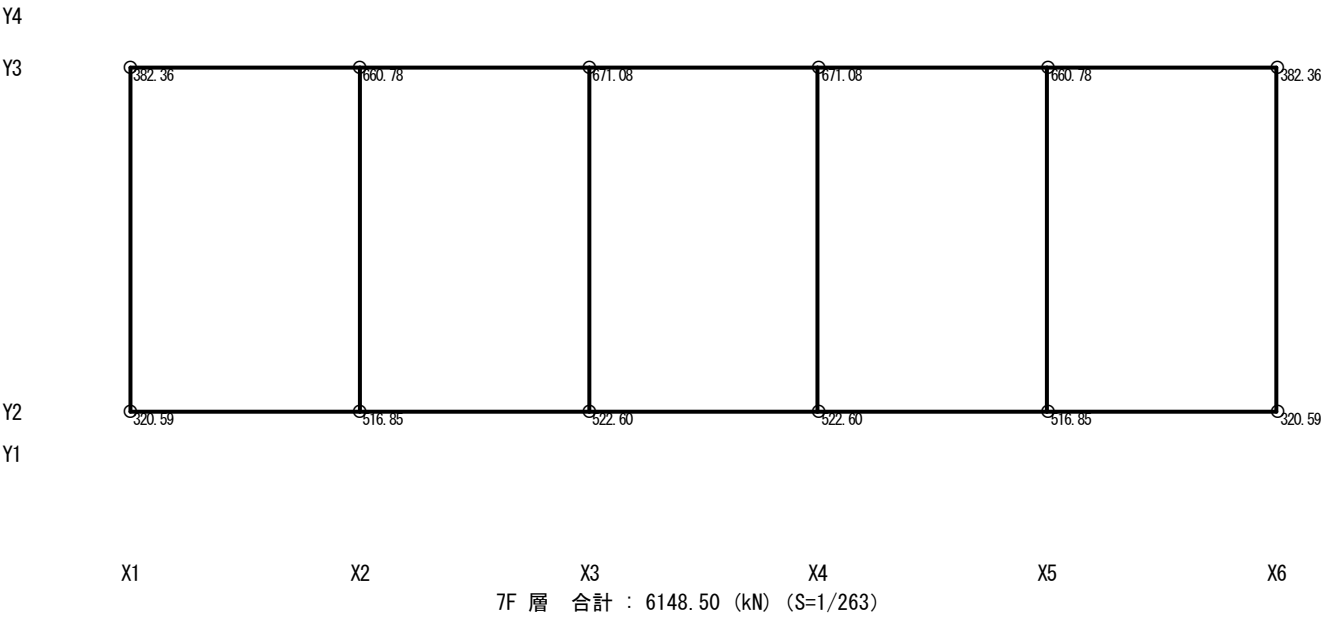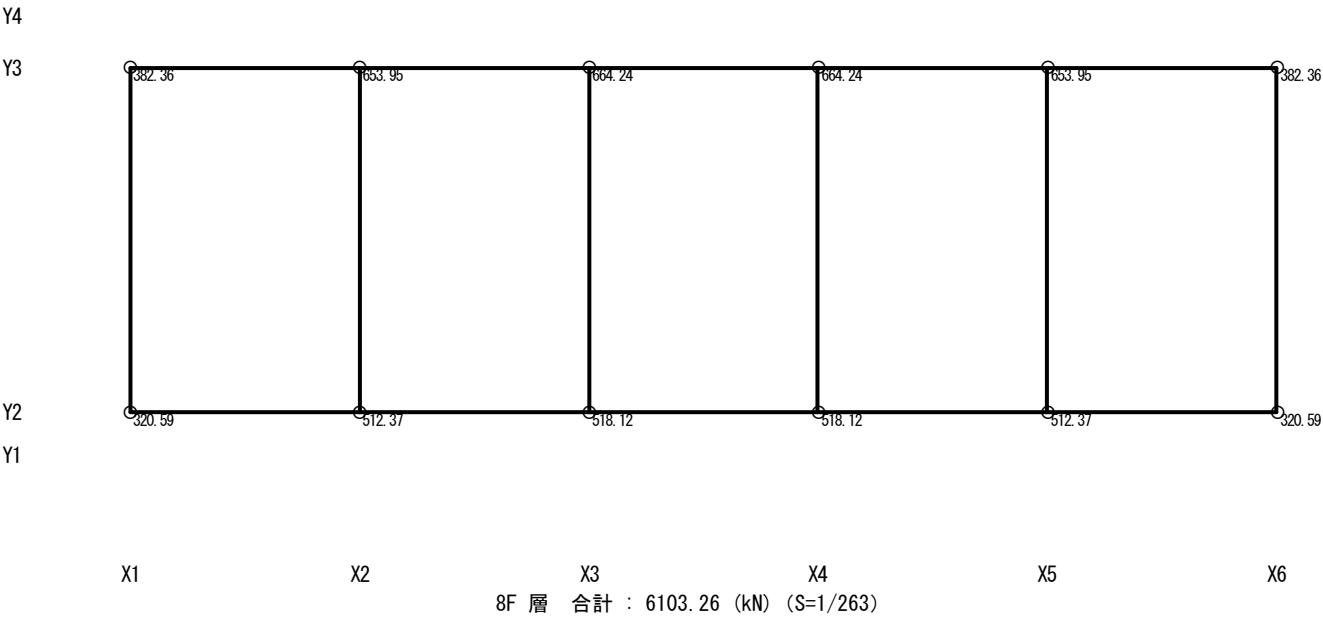

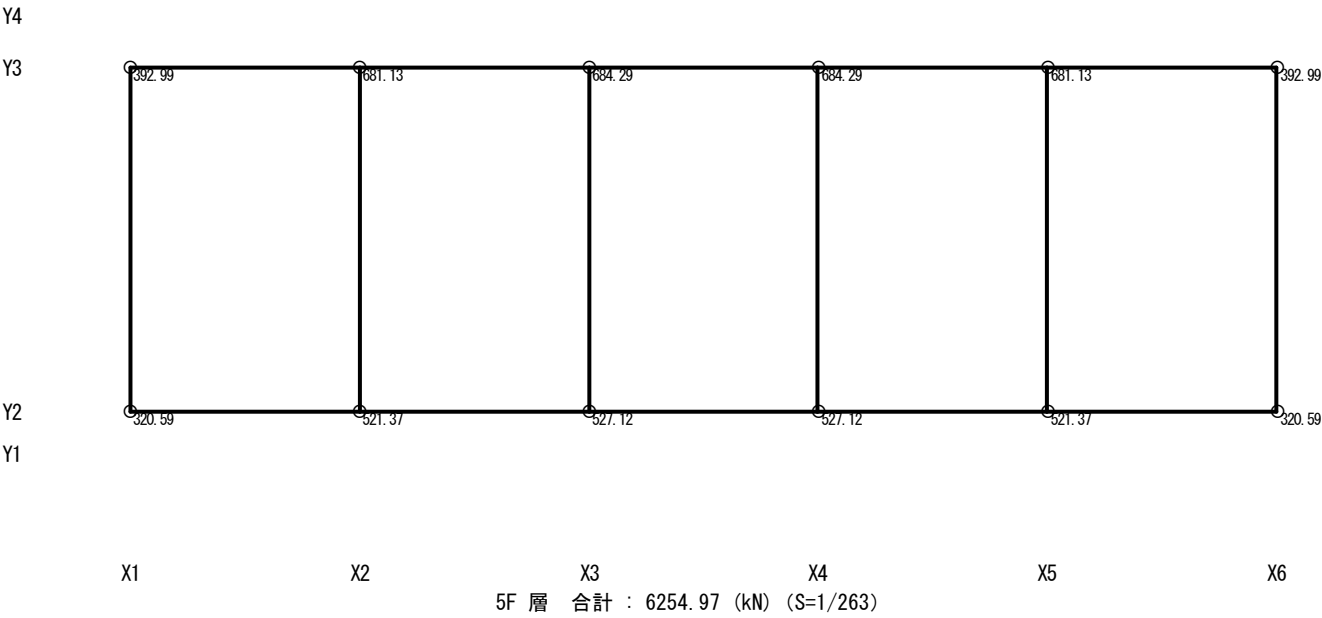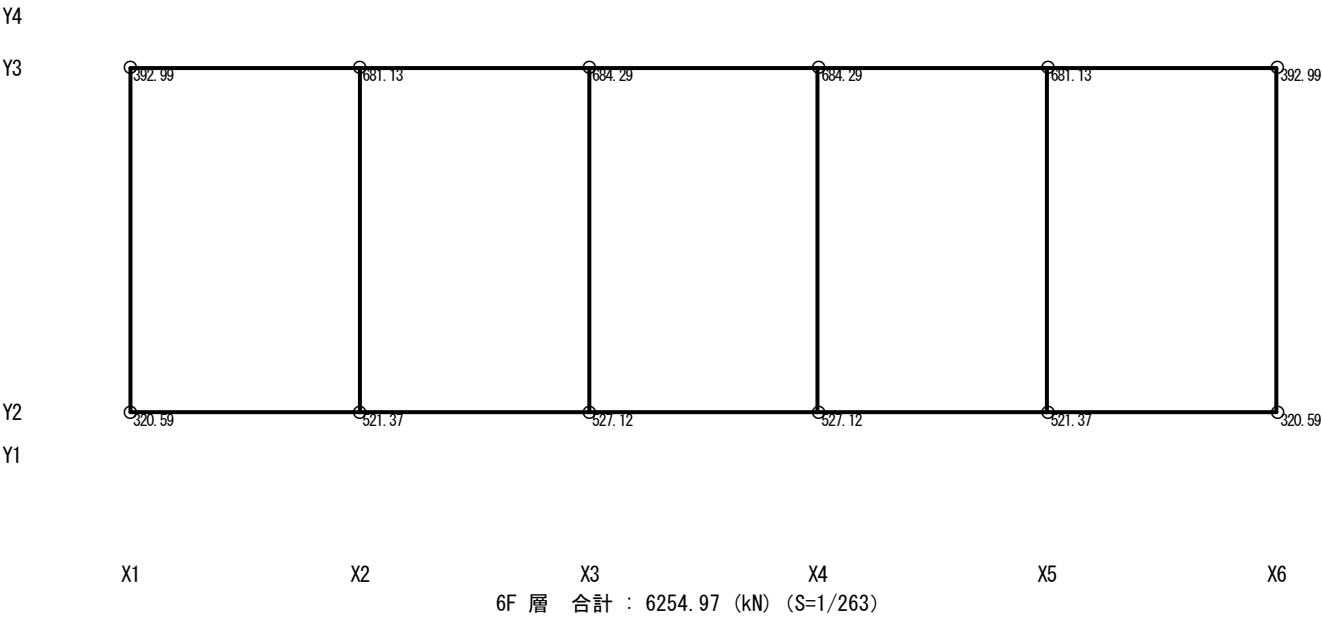

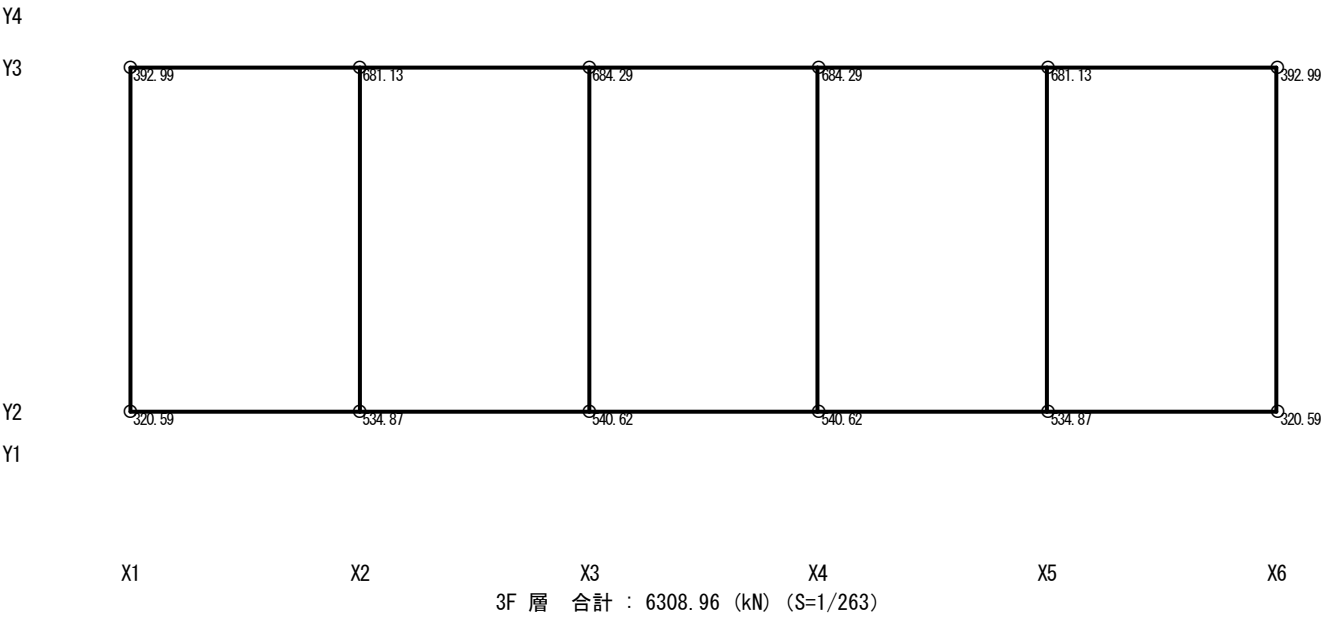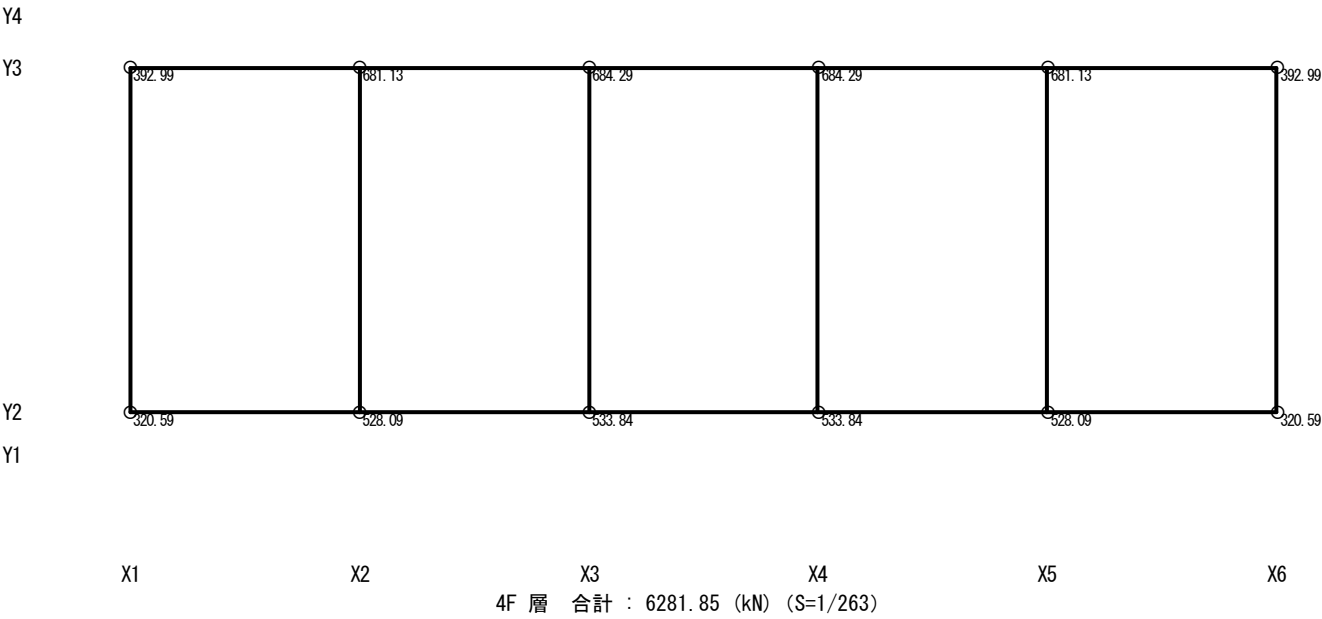

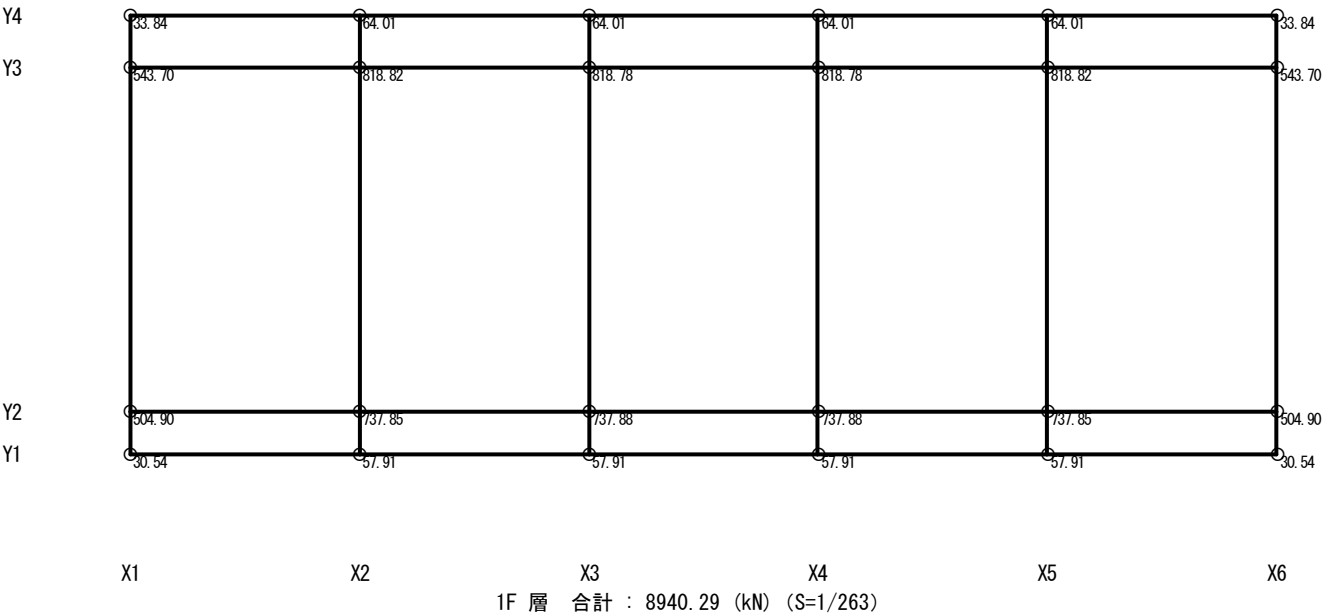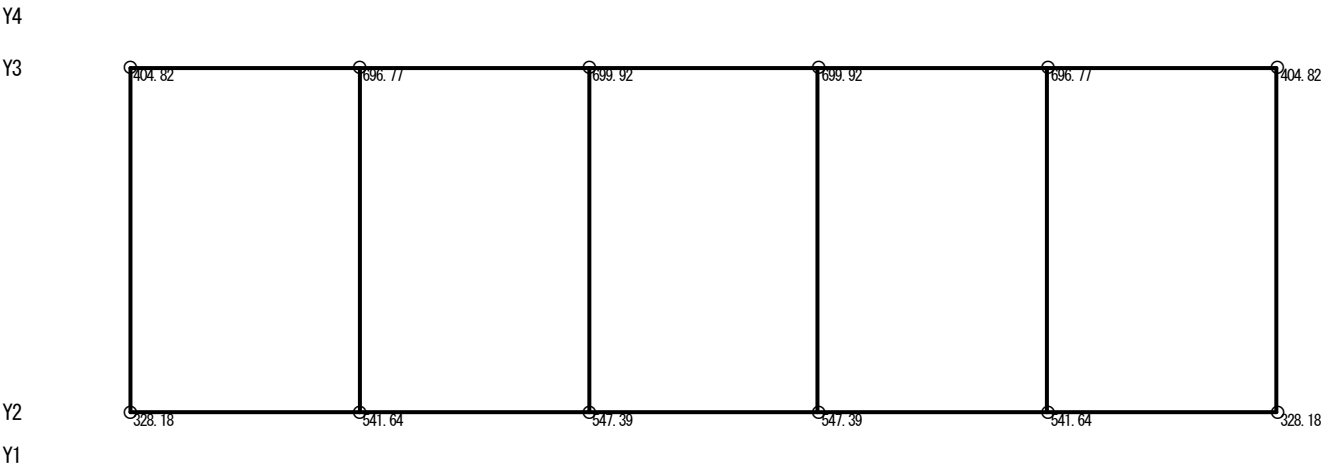

A-1.3 層せん断力

A-1.3.1 地震力

Wi : i 階重量、[sum] : フレームごとの重量 (kN)
A : 床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積) (m2)
ΣWi : i 階より上部の重量 (kN)
αi : ΣWi / ΣW1
Ai : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
Ci : i 階の地震層せん断力係数 = U・Z・Rt・Ai・Co
Q : (地上階) ΣWi・Ci (kN)
(塔屋、地下、基礎) Qi+1 + K・Wi
Pi : 水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向) (kN)
Qi : i 階の地震層せん断力 (kN)
() : i 階から控除された地震層せん断力 (kN)
T : 1 次固有周期 (秒)
Ht = 1 次固有周期の計算のための建物高さ (m)
Hs = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ (m)
Rt : 振動特性係数
K : 塔屋 (入力値による) ・U
地下 K = 0.1(1-H/40)Z・U
基礎 K = α (0.1(1-H/40)Z・U) (但し α = 1.0 とする)
H = 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層) (m)
(但し 2 0 m を超える場合は 2 0 m とする)
Z : 地域係数 (入力値による)
U : 用途係数 (入力値による)
雑壁 : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

< X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
a) 1 次固有周期 (T) の算出
建築物の高さ (h) : 34.150 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
T = h(0.02+0.01α) = 34.15 × (0.02+0.01 × 0.00) = 0.683 (秒)
b) R t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出
Tc : 0.60 (第 2 種地盤)
Rt の下限値 = 0.747
Rt (固有周期からの計算値) = 0.996 (T = 0.683) 、 Rt (採用値) = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	Y2	2821.6	5942.6	0.081	2.538	0.506		3004.4	0.0	3004.4
	Y3	3120.9								
	sum	5942.6								
	Wi/A	12.38								
11F	Y2	2627.1	11790.7	0.161	2.045	0.407		4804.7	0.0	4804.7
	Y3	3221.1								
	sum	5848.1								
	Wi/A	12.18								
10F	Y2	2622.1	17627.3	0.240	1.806	0.360		6343.1	0.0	6343.1
	Y3	3214.5								
	sum	5836.6								
	Wi/A	12.16								
9F	Y2	2636.5	23560.0	0.321	1.647	0.328		7728.7	0.0	7728.7
	Y3	3296.2								
	sum	5932.7								
	Wi/A	12.36								
8F	Y2	2636.5	29547.6	0.403	1.525	0.304		8979.4	0.0	8979.4
	Y3	3351.2								
	sum	5987.6								
	Wi/A	12.47								
7F	Y2	2702.2	35650.9	0.486	1.425	0.284		10120.1	0.0	10120.1
	Y3	3401.1								
	sum	6103.3								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
7F	Wi/A	12.72	35650.9	0.486	1.425	0.284		10120.1	0.0	10120.1
6F	Y2	2720.1	41799.4	0.570	1.338	0.267		11143.4	0.0	11143.4
	Y3	3428.4								
	sum	6148.5								
	Wi/A	12.81								
5F	Y2	2738.1	48054.3	0.655	1.260	0.251		12062.4	0.0	12062.4
	Y3	3516.8								
	sum	6255.0								
	Wi/A	13.03								
4F	Y2	2738.1	54309.3	0.741	1.189	0.237		12863.7	0.0	12863.7
	Y3	3516.8								
	sum	6255.0								
	Wi/A	13.03								
3F	Y2	2765.0	60591.2	0.826	1.123	0.224		13553.6	0.0	13553.6
	Y3	3516.8								
	sum	6281.8								
	Wi/A	13.09								
2F	Y2	2792.1	66900.1	0.912	1.060	0.211		14133.7	0.0	14133.7
	Y3	3516.8								
	sum	6309.0								
	Wi/A	13.14								
1F	Y2	2834.4	73337.6	1.000	1.000	0.199		14611.4	0.0	14611.4
	Y3	3603.0								
	sum	6437.4								
	Wi/A	13.41								
基礎	Y1	292.7	82277.9		K=0.1006 (H=0.25)		899.616	15511.0	0.0	15511.0
	Y2	3961.3								
	Y3	4362.6								
	Y4	323.7								
	sum	8940.3								
	Wi/A	14.61								

< X方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 34.150 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 34.15 \times (0.02 + 0.01 \times 0.00) = 0.683$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
Rtの下限値 = 0.747
Rt (固有周期からの計算値) = 0.996 (T = 0.683)、Rt (採用値) = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	Y2	2821.6	5942.6	0.081	2.538	0.506		3004.4	0.0	3004.4
	Y3	3120.9								
	sum	5942.6								
	Wi/A	12.38								
11F	Y2	2627.1	11790.7	0.161	2.045	0.407		4804.7	0.0	4804.7
	Y3	3221.1								
	sum	5848.1								
	Wi/A	12.18								
10F	Y2	2622.1	17627.3	0.240	1.806	0.360		6343.1	0.0	6343.1
	Y3	3214.5								
	sum	5836.6								
	Wi/A	12.16								
9F	Y2	2636.5	23560.0	0.321	1.647	0.328		7728.7	0.0	7728.7
	Y3	3296.2								
	sum	5932.7								
	Wi/A	12.36								
8F	Y2	2636.5	29547.6	0.403	1.525	0.304		8979.4	0.0	8979.4
	Y3	3351.2								
	sum	5987.6								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
8F	Wi/A	12.47	29547.6	0.403	1.525	0.304		8979.4	0.0	8979.4
7F	Y2	2702.2	35650.9	0.486	1.425	0.284		10120.1	0.0	10120.1
	Y3	3401.1								
	sum	6103.3								
	Wi/A	12.72								
6F	Y2	2720.1	41799.4	0.570	1.338	0.267		11143.4	0.0	11143.4
	Y3	3428.4								
	sum	6148.5								
	Wi/A	12.81								
5F	Y2	2738.1	48054.3	0.655	1.260	0.251		12062.4	0.0	12062.4
	Y3	3516.8								
	sum	6255.0								
	Wi/A	13.03								
4F	Y2	2738.1	54309.3	0.741	1.189	0.237		12863.7	0.0	12863.7
	Y3	3516.8								
	sum	6255.0								
	Wi/A	13.03								
3F	Y2	2765.0	60591.2	0.826	1.123	0.224		13553.6	0.0	13553.6
	Y3	3516.8								
	sum	6281.8								
	Wi/A	13.09								
2F	Y2	2792.1	66900.1	0.912	1.060	0.211		14133.7	0.0	14133.7
	Y3	3516.8								
	sum	6309.0								
	Wi/A	13.14								
1F	Y2	2834.4	73337.6	1.000	1.000	0.199		14611.4	0.0	14611.4
	Y3	3603.0								
	sum	6437.4								
	Wi/A	13.41								
基礎	Y1	292.7	82277.9		K=0.1006 (H=0.25)		899.616	15511.0	0.0	15511.0
	Y2	3961.3								
	Y3	4362.6								
	Y4	323.7								
	sum	8940.3								
	Wi/A	14.61								

< Y方向（正加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 34.150 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02 + 0.01α) = 34.15 × (0.02 + 0.01 × 0.00) = 0.683 (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60（第2種地盤）

Rtの下限値 = 0.747

Rt（固有周期からの計算値）= 0.996（T = 0.683）、Rt（採用値）= 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	X1	689.8	5942.6	0.081	2.538	0.506		3004.4	0.0	3004.4
	X2	1140.8								
	X3	1140.7								
	X4	1140.7								
	X5	1140.8								
	X6	689.8								
	sum	5942.6								
	Wi/A	12.38								
11F	X1	689.5	11790.7	0.161	2.045	0.407		4804.7	0.0	4804.7
	X2	1108.6								
	X3	1126.0								
	X4	1126.0								
	X5	1108.6								
	X6	689.5								
	sum	5848.1								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
11F	Wi/A	12.18	11790.7	0.161	2.045	0.407		4804.7	0.0	4804.7
10F	X1	687.4	17627.3	0.240	1.806	0.360		6343.1	0.0	6343.1
	X2	1106.8								
	X3	1124.1								
	X4	1124.1								
	X5	1106.8								
	X6	687.4								
	sum	5836.6								
	Wi/A	12.16								
9F	X1	698.6	23560.0	0.321	1.647	0.328		7728.7	0.0	7728.7
	X2	1131.8								
	X3	1136.0								
	X4	1136.0								
	X5	1131.8								
	X6	698.6								
	sum	5932.7								
	Wi/A	12.36								
8F	X1	698.6	29547.6	0.403	1.525	0.304		8979.4	0.0	8979.4
	X2	1145.5								
	X3	1149.7								
	X4	1149.7								
	X5	1145.5								
	X6	698.6								
	sum	5987.6								
	Wi/A	12.47								
7F	X1	702.9	35650.9	0.486	1.425	0.284		10120.1	0.0	10120.1
	X2	1166.3								
	X3	1182.4								
	X4	1182.4								
	X5	1166.3								
	X6	702.9								
	sum	6103.3								
	Wi/A	12.72								
6F	X1	702.9	41799.4	0.570	1.338	0.267		11143.4	0.0	11143.4
	X2	1177.6								
	X3	1193.7								
	X4	1193.7								
	X5	1177.6								
	X6	702.9								
	sum	6148.5								
	Wi/A	12.81								
5F	X1	713.6	48054.3	0.655	1.260	0.251		12062.4	0.0	12062.4
	X2	1202.5								
	X3	1211.4								
	X4	1211.4								
	X5	1202.5								
	X6	713.6								
	sum	6255.0								
	Wi/A	13.03								
4F	X1	713.6	54309.3	0.741	1.189	0.237		12863.7	0.0	12863.7
	X2	1202.5								
	X3	1211.4								
	X4	1211.4								
	X5	1202.5								
	X6	713.6								
	sum	6255.0								
	Wi/A	13.03								
3F	X1	713.6	60591.2	0.826	1.123	0.224		13553.6	0.0	13553.6
	X2	1209.2								
	X3	1218.1								
	X4	1218.1								
	X5	1209.2								
	X6	713.6								
	sum	6281.8								
	Wi/A	13.09								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
2F	X1	713.6	66900.1	0.912	1.060	0.211		14133.7	0.0	14133.7
	X2	1216.0								
	X3	1224.9								
	X4	1224.9								
	X5	1216.0								
	X6	713.6								
	sum	6309.0								
	Wi/A	13.14								
1F	X1	733.0	73337.6	1.000	1.000	0.199		14611.4	0.0	14611.4
	X2	1238.4								
	X3	1247.3								
	X4	1247.3								
	X5	1238.4								
	X6	733.0								
	sum	6437.4								
	Wi/A	13.41								
基礎	X1	1113.0	82277.9		K=0.1006 (H=-0.25)		899.616	15511.0	0.0	15511.0
	X2	1678.6								
	X3	1678.6								
	X4	1678.6								
	X5	1678.6								
	X6	1113.0								
	sum	8940.3								
	Wi/A	14.61								

< Y方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 34.150 (m)

鉄骨造である階の高さの合計 : 0.000 (m) α : 0.00

T = h(0.02+0.01α) = 34.15 × (0.02+0.01×0.00) = 0.683 (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)

Rtの下限值 = 0.747

Rt (固有周期からの計算値) = 0.996 (T = 0.683)、Rt (採用値) = 0.996

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	X1	689.8	5942.6	0.081	2.538	0.506		3004.4	0.0	3004.4
	X2	1140.8								
	X3	1140.7								
	X4	1140.7								
	X5	1140.8								
	X6	689.8								
	sum	5942.6								
	Wi/A	12.38								
11F	X1	689.5	11790.7	0.161	2.045	0.407		4804.7	0.0	4804.7
	X2	1108.6								
	X3	1126.0								
	X4	1126.0								
	X5	1108.6								
	X6	689.5								
	sum	5848.1								
	Wi/A	12.18								
10F	X1	687.4	17627.3	0.240	1.806	0.360		6343.1	0.0	6343.1
	X2	1106.8								
	X3	1124.1								
	X4	1124.1								
	X5	1106.8								
	X6	687.4								
	sum	5836.6								
	Wi/A	12.16								
9F	X1	698.6	23560.0	0.321	1.647	0.328		7728.7	0.0	7728.7
	X2	1131.8								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	X3	1136.0	23560.0	0.321	1.647	0.328		7728.7	0.0	7728.7
	X4	1136.0								
	X5	1131.8								
	X6	698.6								
	sum	5932.7								
	Wi/A	12.36								
8F	X1	698.6	29547.6	0.403	1.525	0.304		8979.4	0.0	8979.4
	X2	1145.5								
	X3	1149.7								
	X4	1149.7								
	X5	1145.5								
	X6	698.6								
	sum	5987.6								
	Wi/A	12.47								
7F	X1	702.9	35650.9	0.486	1.425	0.284		10120.1	0.0	10120.1
	X2	1166.3								
	X3	1182.4								
	X4	1182.4								
	X5	1166.3								
	X6	702.9								
	sum	6103.3								
	Wi/A	12.72								
6F	X1	702.9	41799.4	0.570	1.338	0.267		11143.4	0.0	11143.4
	X2	1177.6								
	X3	1193.7								
	X4	1193.7								
	X5	1177.6								
	X6	702.9								
	sum	6148.5								
	Wi/A	12.81								
5F	X1	713.6	48054.3	0.655	1.260	0.251		12062.4	0.0	12062.4
	X2	1202.5								
	X3	1211.4								
	X4	1211.4								
	X5	1202.5								
	X6	713.6								
	sum	6255.0								
	Wi/A	13.03								
4F	X1	713.6	54309.3	0.741	1.189	0.237		12863.7	0.0	12863.7
	X2	1202.5								
	X3	1211.4								
	X4	1211.4								
	X5	1202.5								
	X6	713.6								
	sum	6255.0								
	Wi/A	13.03								
3F	X1	713.6	60591.2	0.826	1.123	0.224		13553.6	0.0	13553.6
	X2	1209.2								
	X3	1218.1								
	X4	1218.1								
	X5	1209.2								
	X6	713.6								
	sum	6281.8								
	Wi/A	13.09								
2F	X1	713.6	66900.1	0.912	1.060	0.211		14133.7	0.0	14133.7
	X2	1216.0								
	X3	1224.9								
	X4	1224.9								
	X5	1216.0								
	X6	713.6								
	sum	6309.0								
	Wi/A	13.14								
1F	X1	733.0	73337.6	1.000	1.000	0.199		14611.4	0.0	14611.4
	X2	1238.4								
	X3	1247.3								

c) 層せん断力の算出


階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	X4	1247.3	73337.6	1.000	1.000	0.199		14611.4	0.0	14611.4
	X5	1238.4								
	X6	733.0								
	sum	6437.4								
	Wi/A	13.41								
基礎	X1	1113.0	82277.9		K=0.1006 (H=0.25)		899.616	15511.0	0.0	15511.0
	X2	1678.6								
	X3	1678.6								
	X4	1678.6								
	X5	1678.6								
	X6	1113.0								
	sum	8940.3								
	Wi/A	14.61								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)

G-M G-Q	C-M	G-M : はりの曲げ剛度増大率
	C-Q	G-Q : はりのせん断剛度増大率
	C-N	C-M : 柱の曲げ剛度増大率
		C-Q : 柱のせん断剛度増大率
		C-N : 柱の軸方向剛度増大率

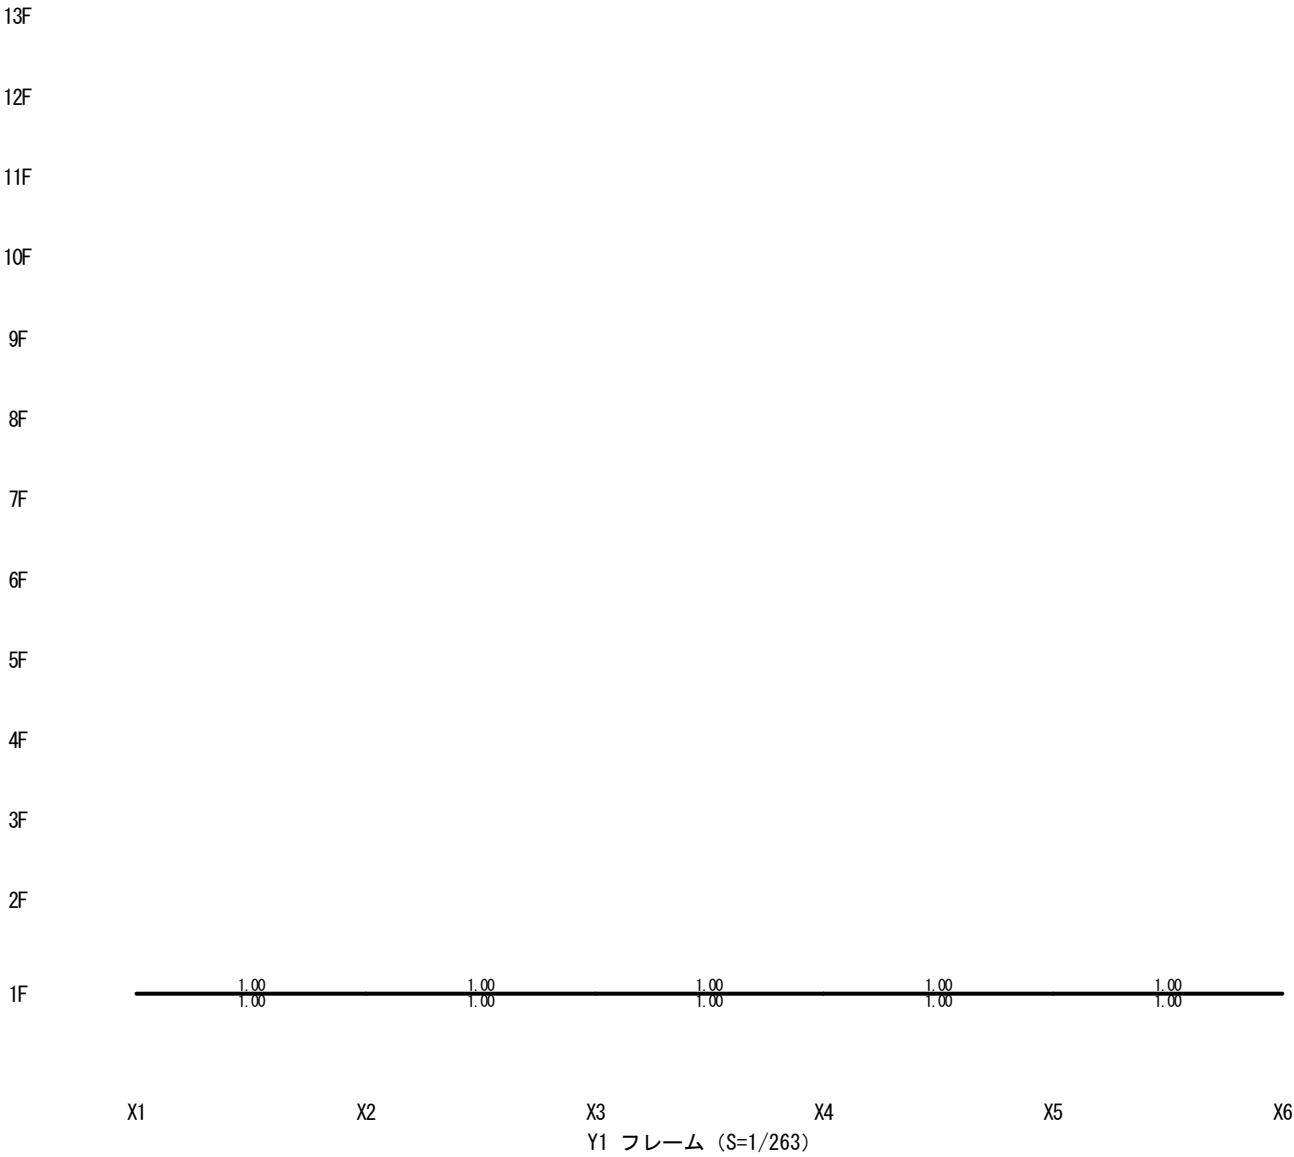

13F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
12F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
10F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00


X1X2X3X4X5X6

Y2 フレーム (S=1/263)

13F	1.65 4.56 1.20 1.20	1.12	5.81 1.41 1.41	1.12	1.65 4.56 1.20 1.20	1.12	5.81 1.41 1.41	1.12	1.65 4.56 1.20 1.20	1.12	5.81 1.41 1.41	1.12	4.56 1.20 1.20
12F	1.20 4.56 1.20 1.20	1.05	5.81 1.41 1.41	1.06	1.20 4.56 1.20 1.20	1.05	5.81 1.41 1.41	1.06	1.20 4.56 1.20 1.20	1.05	5.81 1.41 1.41	1.06	4.56 1.20 1.20
11F	1.20 4.56 1.20 1.20	1.05	5.81 1.41 1.41	1.06	1.20 4.56 1.20 1.20	1.05	5.81 1.41 1.41	1.06	1.20 4.56 1.20 1.20	1.05	5.81 1.41 1.41	1.06	4.56 1.20 1.20
10F	1.16 4.56 1.20 1.20	1.04	5.81 1.41 1.41	1.06	1.16 4.56 1.20 1.20	1.04	5.81 1.41 1.41	1.06	1.16 4.56 1.20 1.20	1.04	5.81 1.41 1.41	1.06	4.56 1.20 1.20
9F	1.16 4.56 1.20 1.20	1.04	4.21 1.27 1.27	1.06	1.16 4.56 1.20 1.20	1.04	4.21 1.27 1.27	1.06	1.16 4.56 1.20 1.20	1.04	4.21 1.27 1.27	1.06	4.56 1.20 1.20
8F	1.16 4.56 1.20 1.20	1.04	4.21 1.27 1.27	1.00	1.16 4.56 1.20 1.20	1.04	4.21 1.27 1.27	1.00	1.16 4.56 1.20 1.20	1.04	4.21 1.27 1.27	1.00	4.56 1.20 1.20
7F	1.16 4.56 1.20 1.20	1.04	4.21 1.27 1.27	1.00	1.16 4.56 1.20 1.20	1.04	4.21 1.27 1.27	1.00	1.16 4.56 1.20 1.20	1.04	4.21 1.27 1.27	1.00	4.56 1.20 1.20
6F	1.00 4.56 1.20 1.20	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	1.00 4.56 1.20 1.20	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	1.00 4.56 1.20 1.20	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	4.56 1.20 1.20
5F	1.00 4.56 1.20 1.20	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	1.00 4.56 1.20 1.20	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	1.00 4.56 1.20 1.20	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	4.56 1.20 1.20
4F	1.00 4.56 1.20 1.20	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	1.00 4.56 1.20 1.20	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	1.00 4.56 1.20 1.20	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	4.56 1.20 1.20
3F	1.00 4.56 1.20 1.20	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	1.00 4.56 1.20 1.20	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	1.00 4.56 1.20 1.20	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	4.56 1.20 1.20
2F	1.52 4.56 1.20 1.20	1.09	3.75 1.23 1.23	1.49	1.52 4.56 1.20 1.20	1.09	3.75 1.23 1.23	1.49	1.52 4.56 1.20 1.20	1.09	3.75 1.23 1.23	1.49	4.56 1.20 1.20
1F	1.00 1.00	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	1.00 1.00	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	1.00 1.00	1.00	3.75 1.23 1.23	1.00	1.00 1.00

X1X2X3X4X5X6

Y3 フレーム (S=1/263)

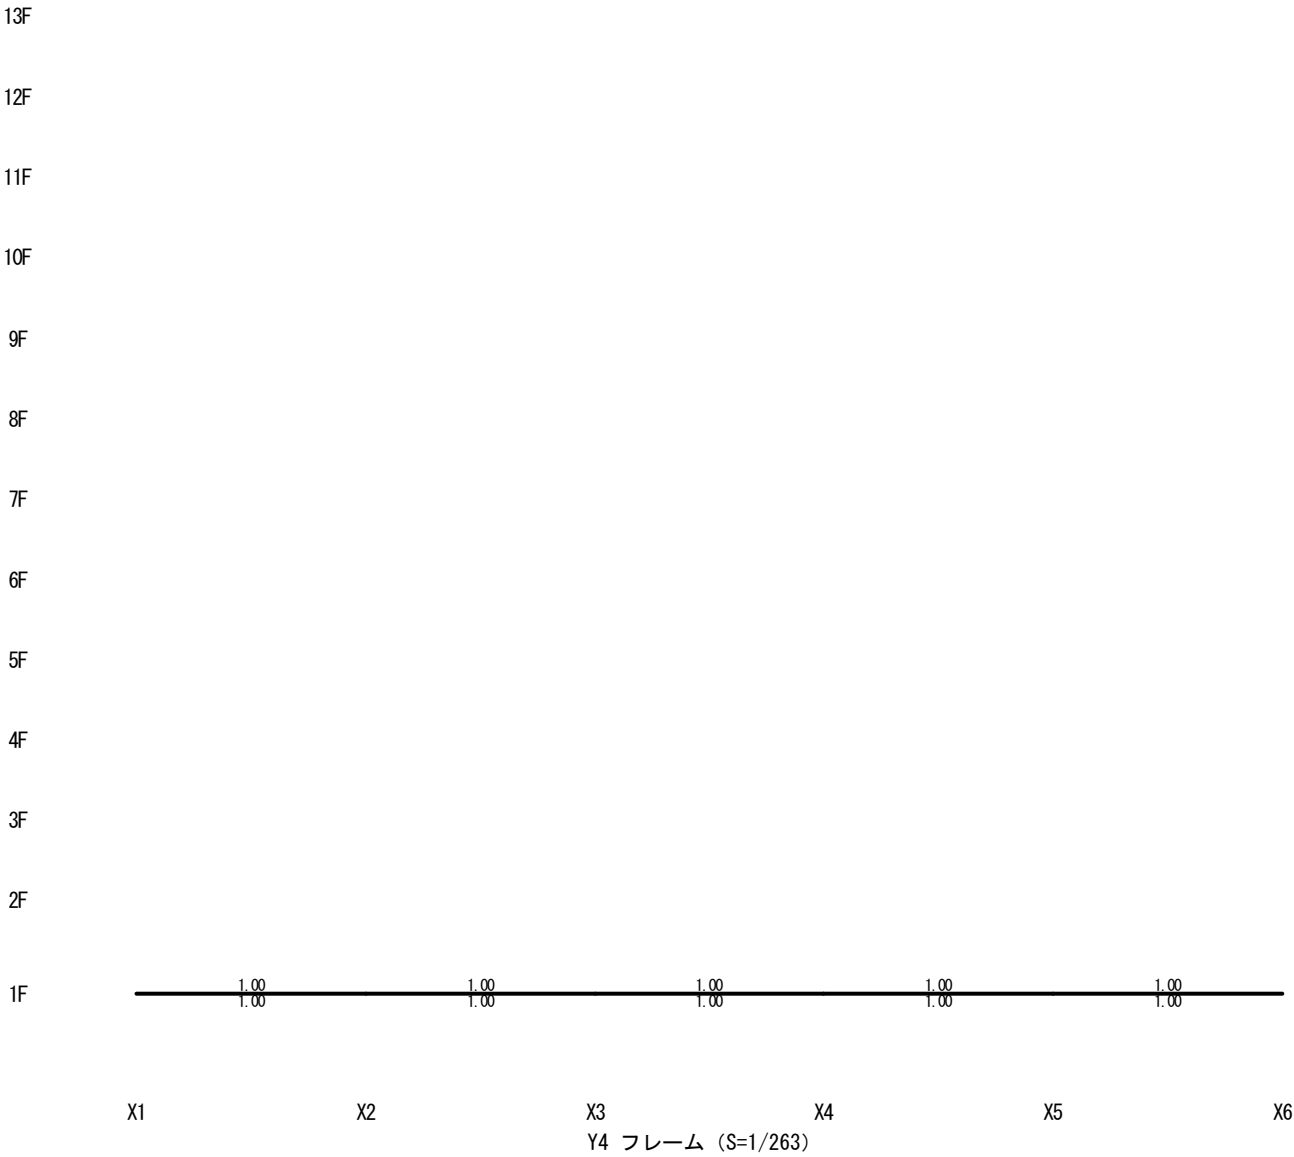

13F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
7F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
6F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
5F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
4F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
3F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
2F		124.58 3.94		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.20	
1F	1.00	2.94	1.00	1.00
	1.00	1.17		

Y1Y2Y3Y4

X1 フレーム (S=1/263)

13F		53.38 2.38		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.41	
12F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.41	
11F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.41	
10F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.27	
9F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.27	
8F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.27	
7F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.23	
6F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.23	
5F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.23	
4F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.23	
3F		105.77 3.76		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.23	
2F		124.58 3.94		
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	1.00		1.23	
1F	1.00	2.94	1.00	1.00
	1.00	1.17		

Y1Y2Y3Y4


X2 フレーム (S=1/263)

13F		53.38 2.38	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.41
12F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.41
11F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.41
10F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.27
9F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.27
8F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.27
7F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.23
6F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.23
5F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.23
4F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.23
3F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.23
2F		124.58 3.94	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.23
1F	1.00	2.94 1.17	1.00
	1.00		1.00

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/263)

13F		53.38 2.38	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.41
12F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.41
11F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.41
10F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.27
9F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.27
8F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.27
7F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.23
6F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.23
5F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.23
4F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.23
3F		105.77 3.76	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.23
2F		124.58 3.94	
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	1.00		1.23
1F	1.00	2.94 1.17	1.00
	1.00		1.00

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/263)

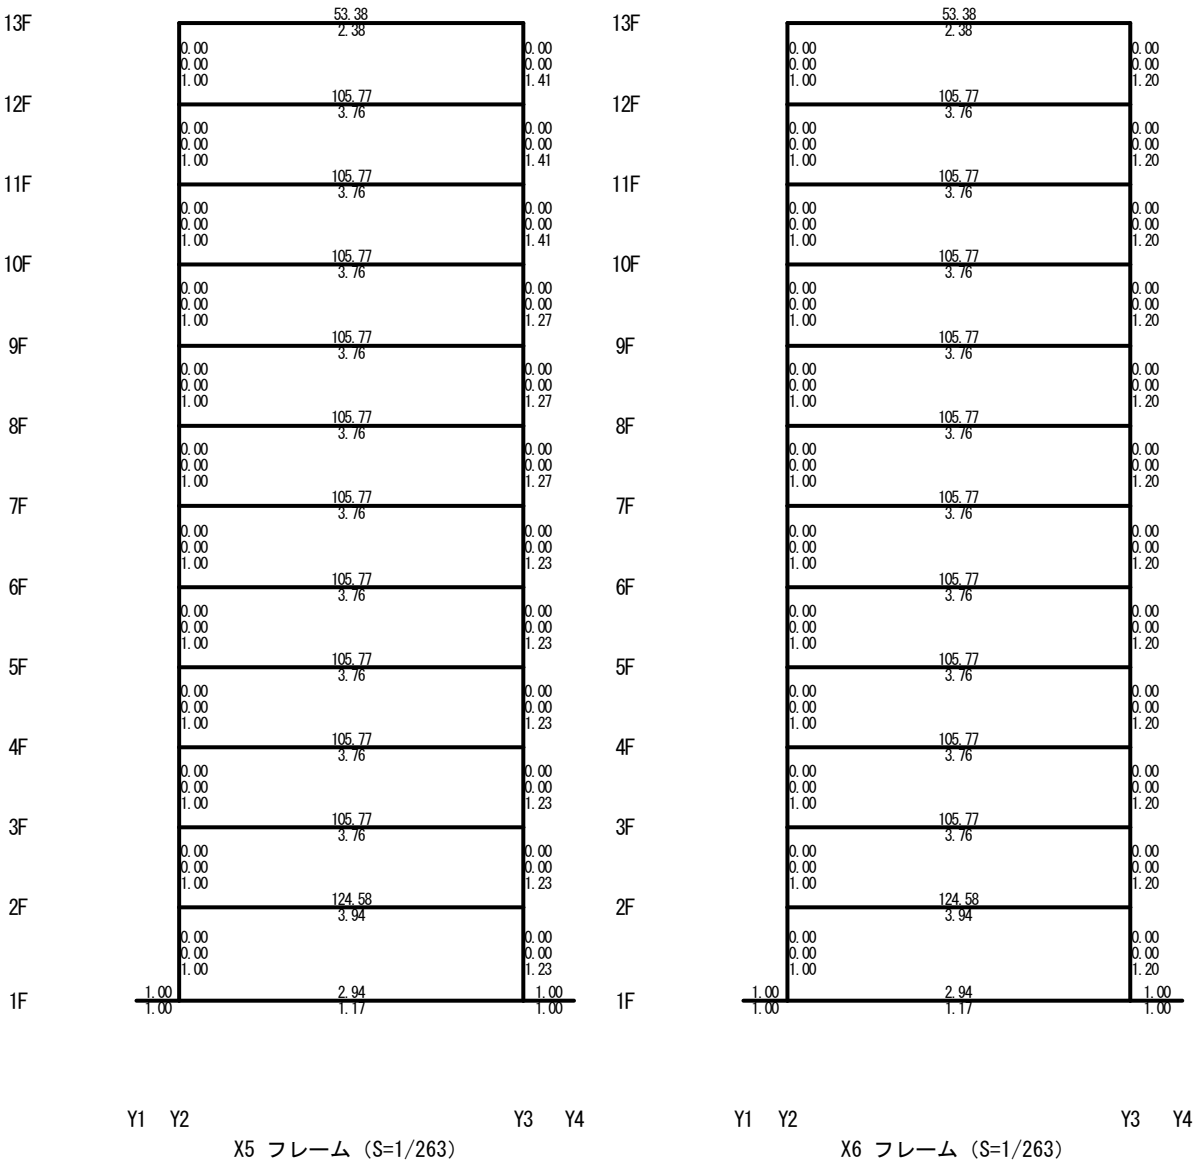

13F

53.38
2.38

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.20

12F

105.77
3.76

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.20

11F

105.77
3.76

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.20

10F

105.77
3.76

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.20

9F

105.77
3.76

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.20

8F

105.77
3.76

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.20

7F

105.77
3.76

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.20

6F

105.77
3.76

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.20

5F

105.77
3.76

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.20

4F

105.77
3.76

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.20

3F

105.77
3.76

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.20

2F

124.58
3.94

0.00
0.00
1.00

0.00
0.00
1.20

1F

2.94
1.17

1.00
1.00


1.00
1.00



Y1 Y2 Y3 Y4



X6 フレーム (S=1/263)

A-1. 4. 2 スラブによるはりの剛度増大率


以下に出力されていないはりの剛度増大率は1. 0になります。（*印は直接入力）

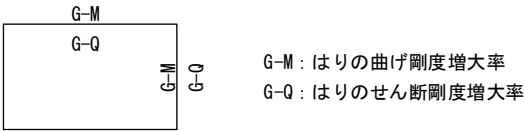

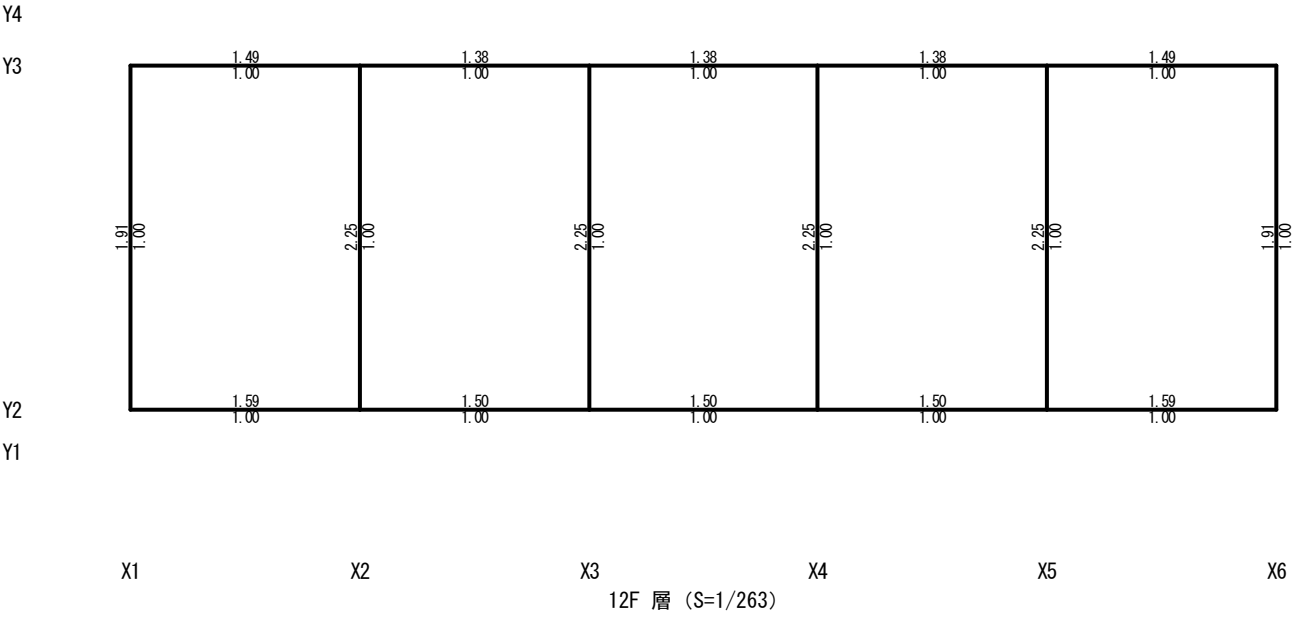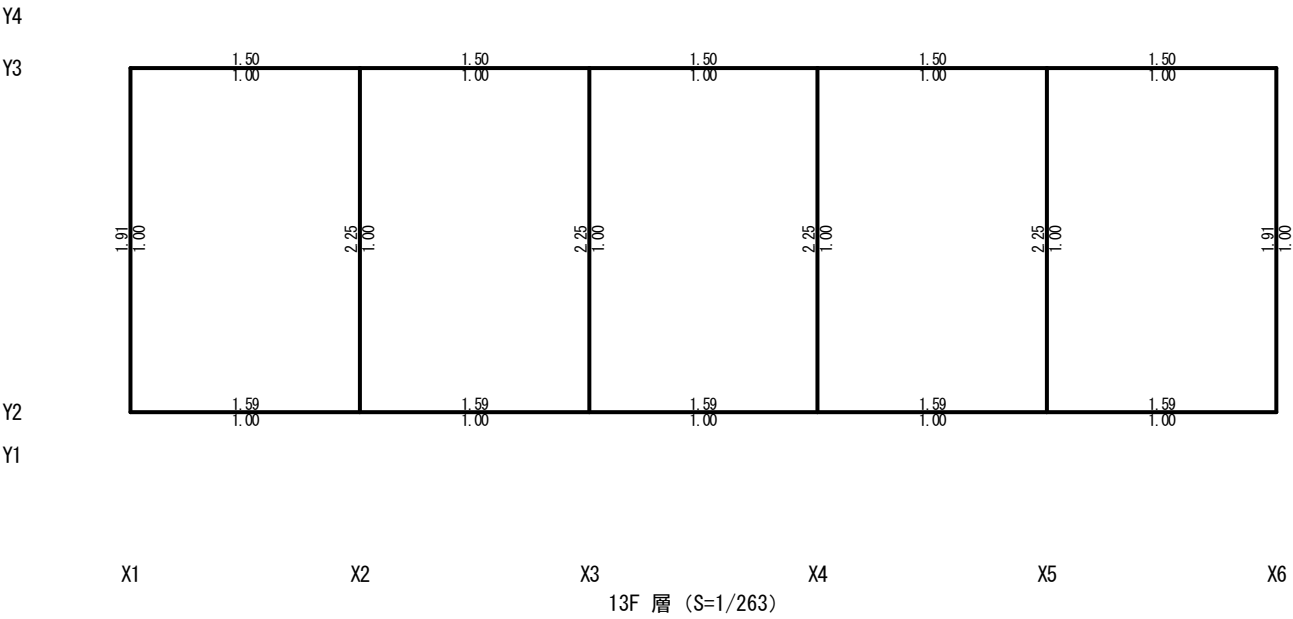

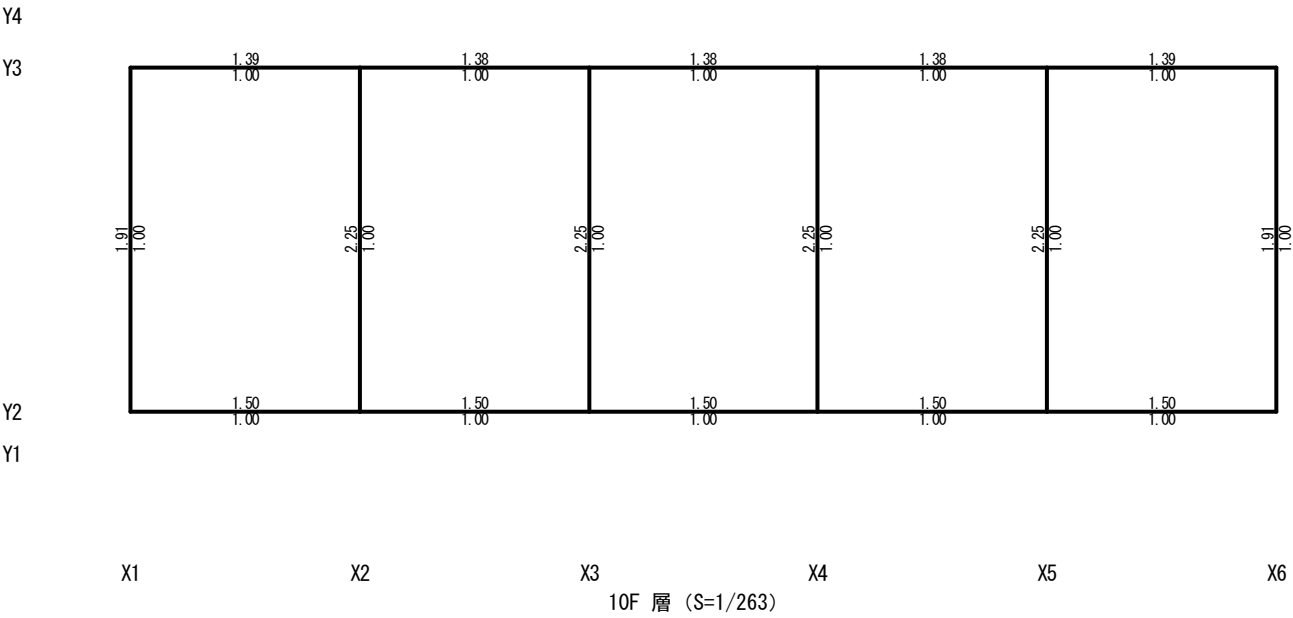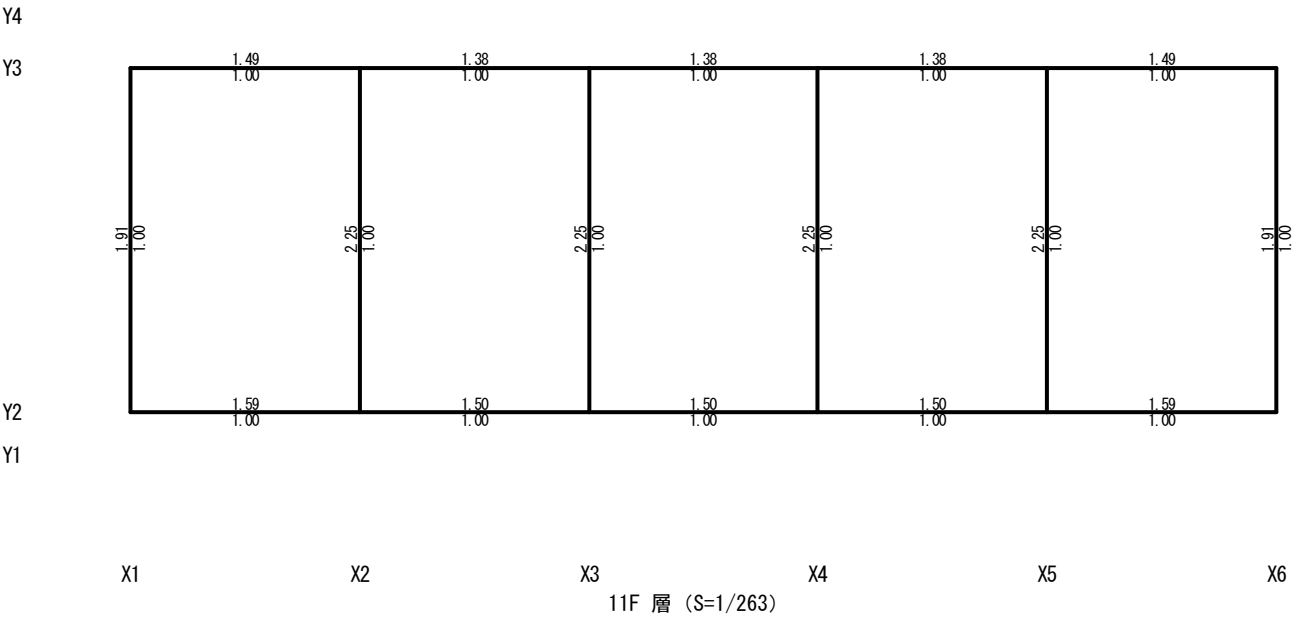

Y3

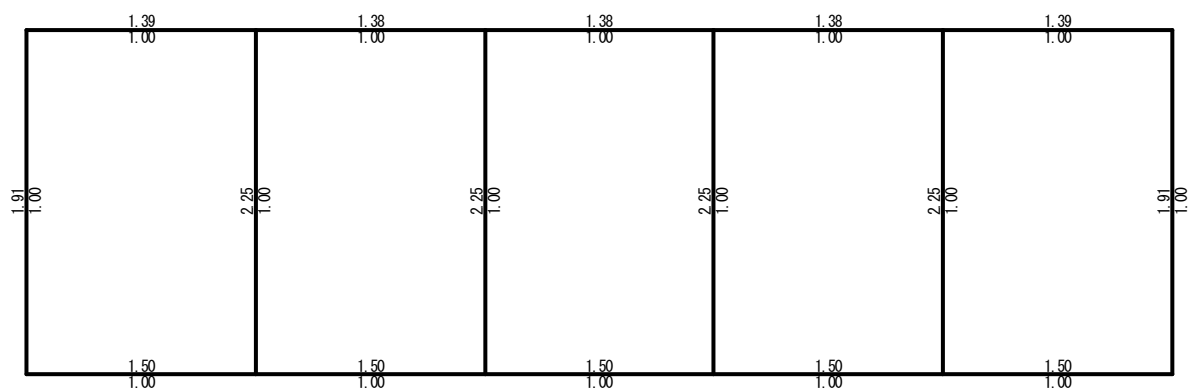


Y1

X6

9F 層 (S=1/263)



Y3

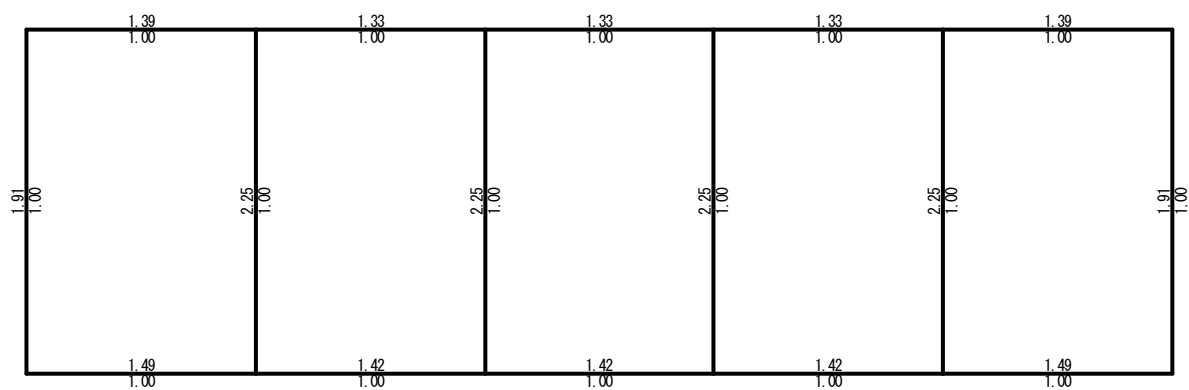


Y1

X6

8F 層 (S=1/263)

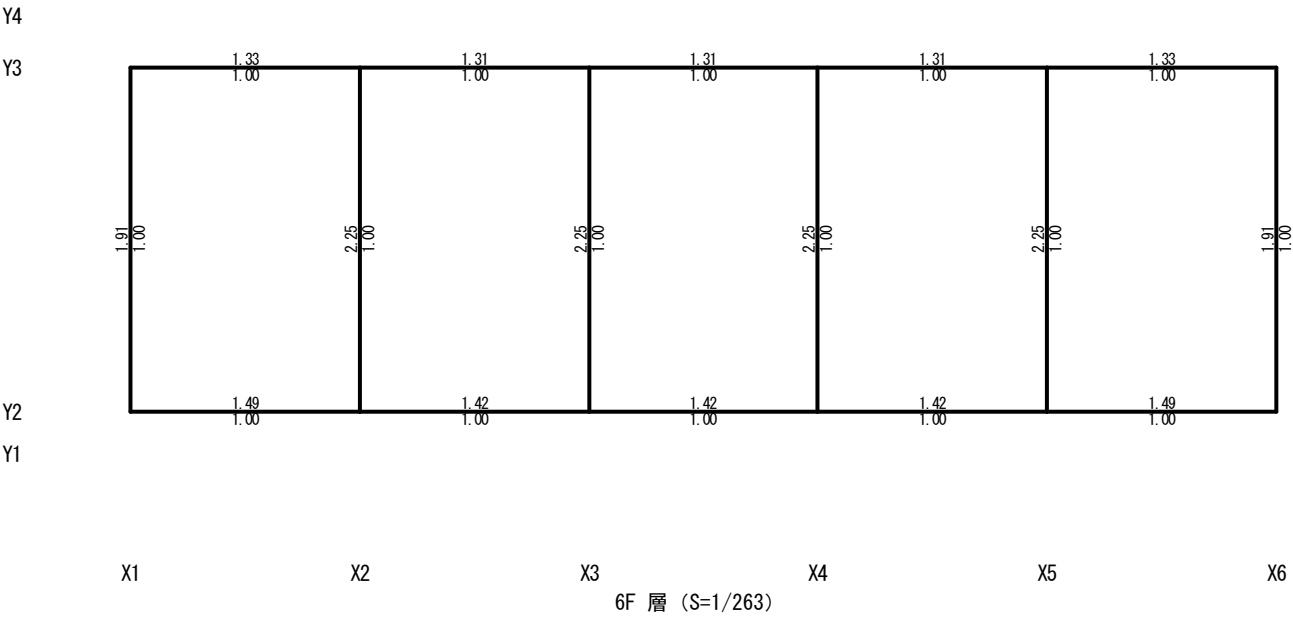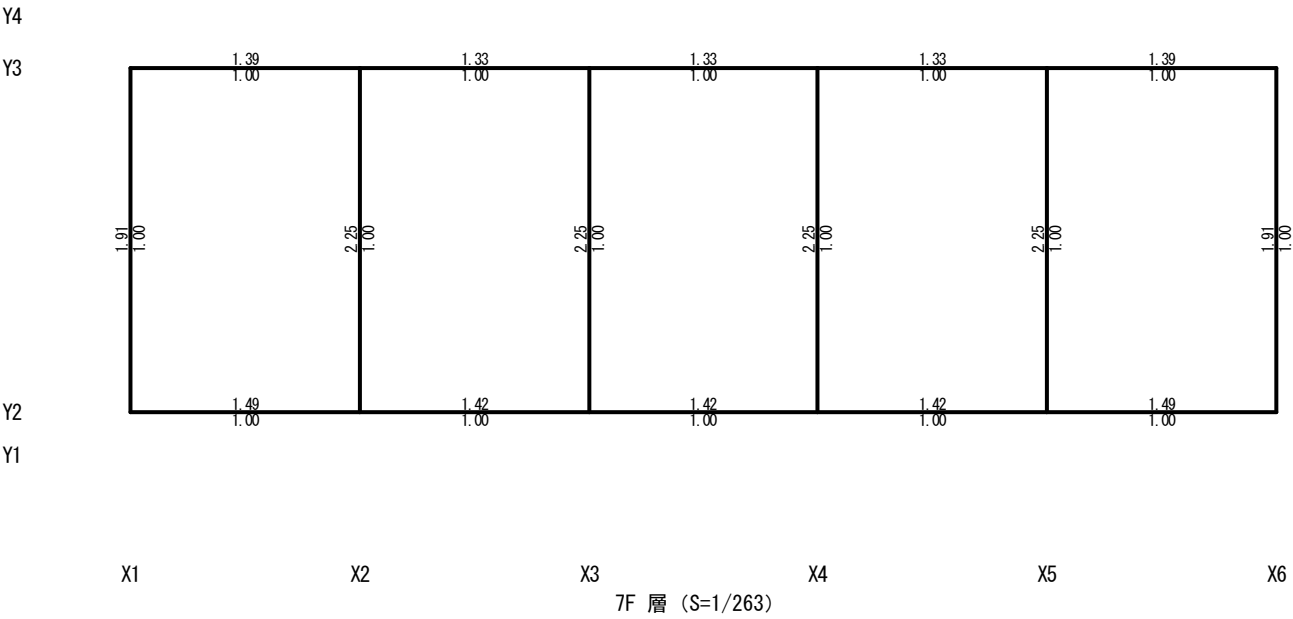

Y3

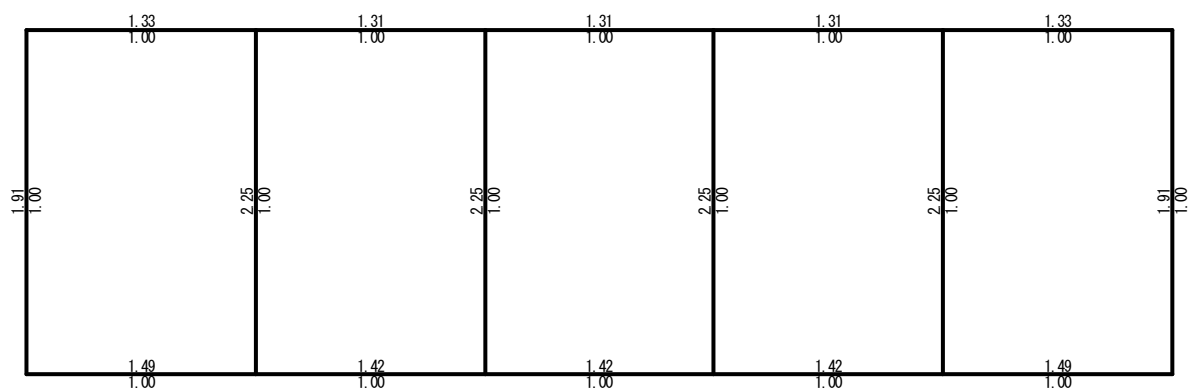


Y1

X6

5F 層 (S=1/263)



Y3

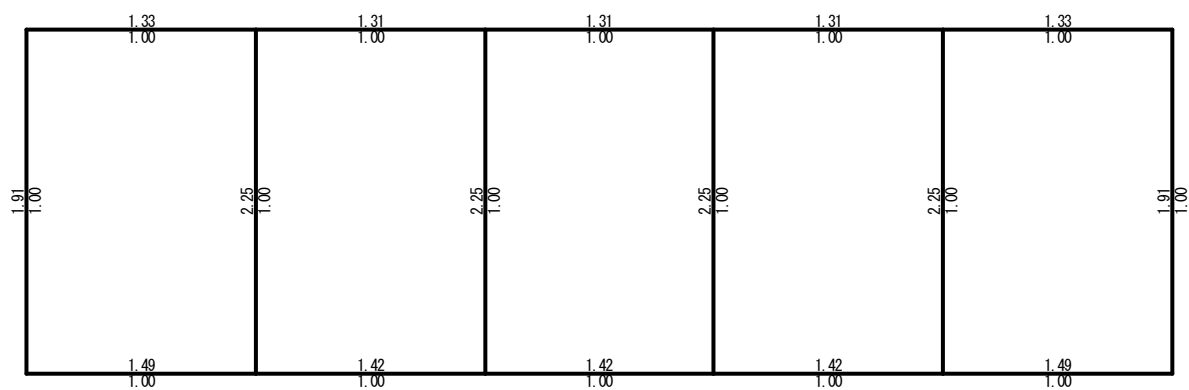


Y1

X6

4F 層 (S=1/263)

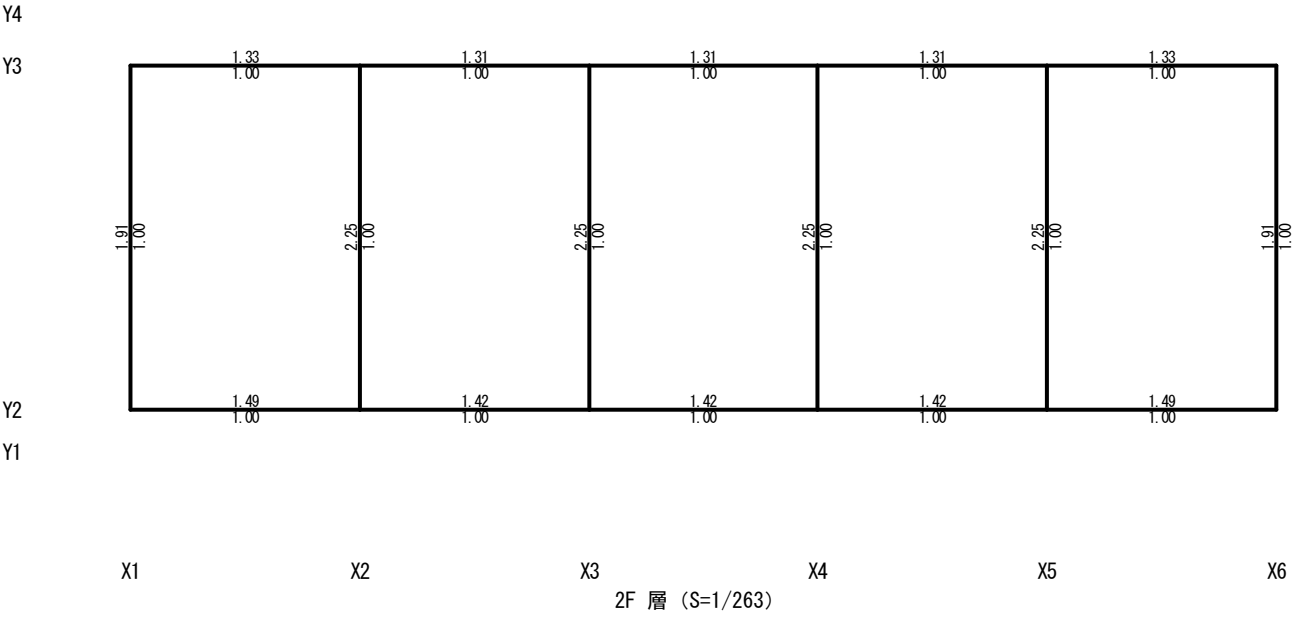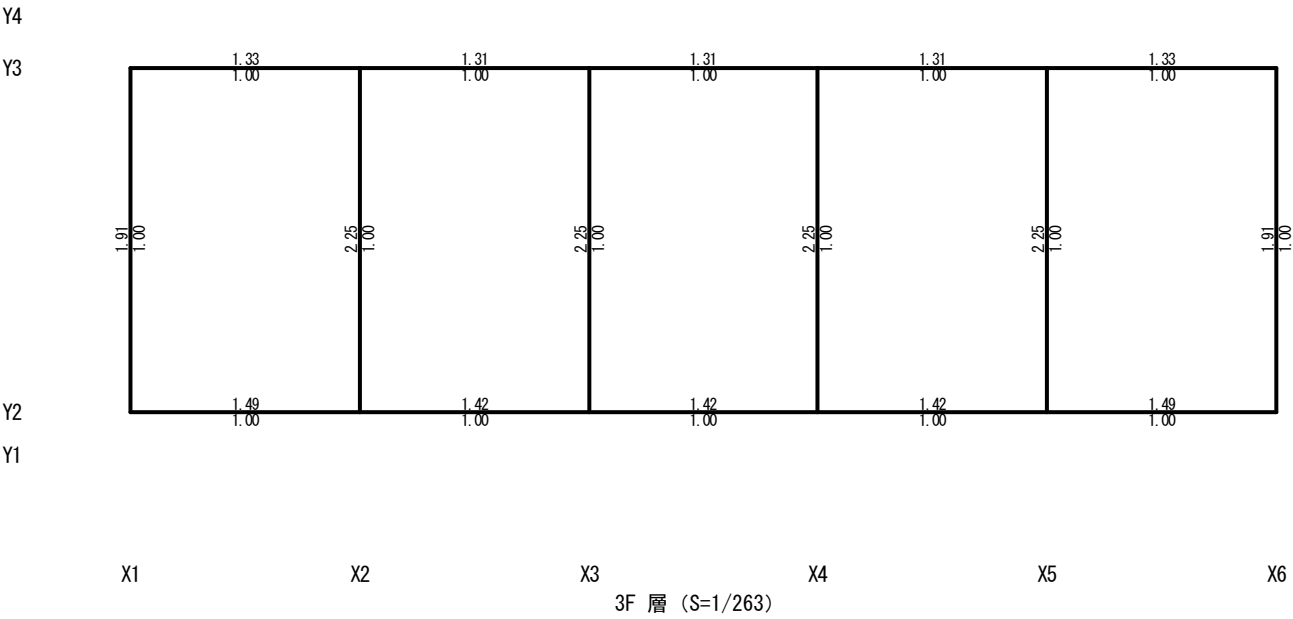

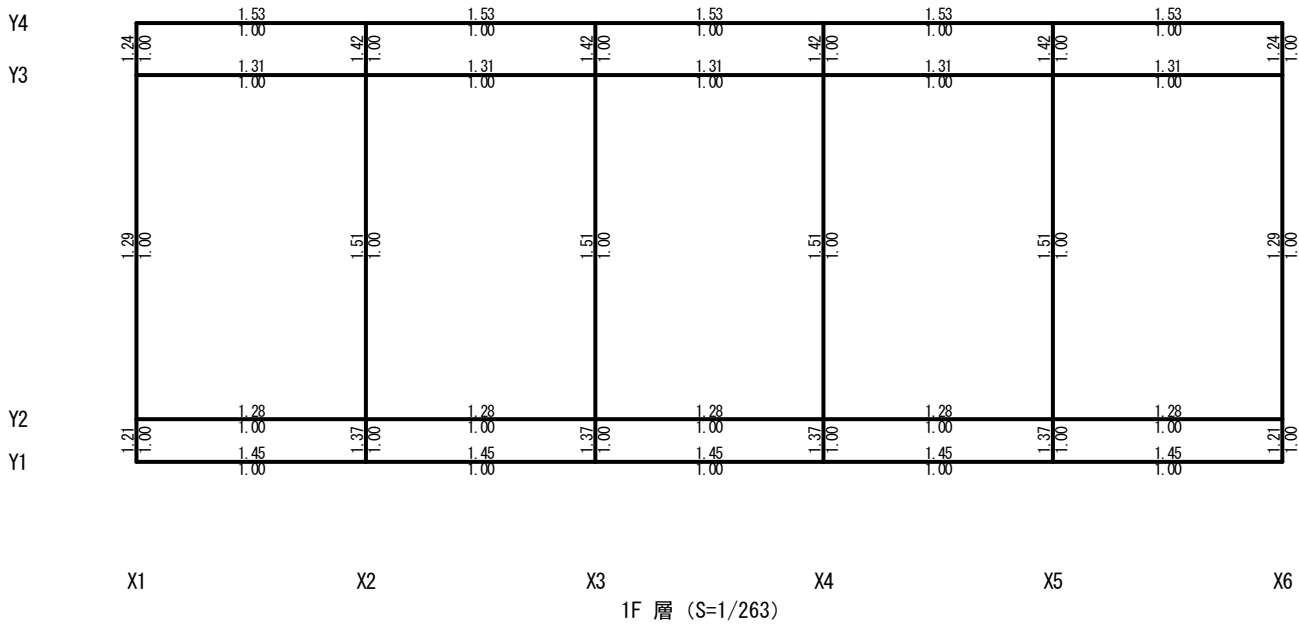

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	780.2	781.4	1074.8	293.5	69765.2	0.0	0.0
Y3						11277.4	11277.4
Y2						3355.2	3355.2
Y1						0.0	0.0

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	810.9	796.5	1156.8	360.3	95834.3	0.0	0.0
Y3						16354.4	16354.4
Y2						3137.7	3137.7
Y1						0.0	0.0

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	810.9	801.6	1157.4	355.8	116912.4	0.0	0.0
Y3						18114.6	18114.6
Y2						3463.9	3463.9
Y1						0.0	0.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	816.7	805.8	1180.5	374.7	135687.7	0.0	0.0
Y3						20376.8	20376.8
Y2						3351.8	3351.8
Y1						0.0	0.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	821.6	809.3	1161.1	351.8	153628.0	0.0	0.0
Y3						21724.4	21724.4
Y2						4059.7	4059.7
Y1						0.0	0.0

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	818.7	811.1	1140.0	328.9	180637.5	0.0	0.0
Y3						23815.8	23815.8
Y2						5051.6	5051.6
Y1						0.0	0.0

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	819.1	812.1	1142.4	330.3	202528.6	0.0	0.0
Y3						25962.3	25962.3
Y2						5432.5	5432.5
Y1						0.0	0.0

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	824.7	813.8	1159.1	345.2	227711.2	0.0	0.0
Y3						28057.1	28057.1
Y2						5308.4	5308.4
Y1						0.0	0.0

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	824.7	815.2	1170.6	355.5	258872.5	0.0	0.0
Y3						29704.1	29704.1
Y2						5219.8	5219.8
Y1						0.0	0.0

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	821.8	815.6	1153.1	337.4	301574.8	0.0	0.0
Y3						31381.2	31381.2
Y2						6161.2	6161.2
Y1						0.0	0.0

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	818.9	816.0	1194.6	378.6	361247.8	0.0	0.0
Y3						38302.9	38302.9
Y2						5699.1	5699.1
Y1						0.0	0.0

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
Y4	821.6	816.5	1167.3	350.7	417966.4	0.0	0.0
Y3						52373.7	52373.7
Y2						9408.5	9408.5
Y1						0.0	0.0

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	69765.2	6261.4	6261.4
X2						4990.2	4990.2
X3						4932.7	4932.7
X4						4932.7	4932.7
X5						4990.2	4990.2
X6						6261.4	6261.4

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	95834.3	8174.3	8174.3
X2						8333.3	8333.3
X3						8279.2	8279.2
X4						8279.2	8279.2
X5						8333.3	8333.3
X6						8174.3	8174.3

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	116912.4	9685.6	9685.6
X2						11017.9	11017.9
X3						10965.8	10965.8
X4						10965.8	10965.8
X5						11017.9	11017.9

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X6						9685.6	9685.6

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	135687.7	11057.4	11057.4
X2						13468.7	13468.7
X3						13418.5	13418.5
X4						13418.5	13418.5
X5						13468.7	13468.7
X6						11057.4	11057.4

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	153628.0	12298.5	12298.5
X2						15728.0	15728.0
X3						15680.2	15680.2
X4						15680.2	15680.2
X5						15728.0	15728.0
X6						12298.5	12298.5

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	180637.5	14279.0	14279.0
X2						18881.4	18881.4
X3						18830.3	18830.3
X4						18830.3	18830.3
X5						18881.4	18881.4
X6						14279.0	14279.0

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	202528.6	15808.1	15808.1
X2						21752.8	21752.8
X3						21706.8	21706.8
X4						21706.8	21706.8
X5						21752.8	21752.8
X6						15808.1	15808.1

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	227711.2	17641.3	17641.3
X2						25051.6	25051.6
X3						25011.9	25011.9
X4						25011.9	25011.9

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X5						25051.6	25051.6
X6						17641.3	17641.3

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	258872.5	19853.9	19853.9
X2						29268.2	29268.2
X3						29236.4	29236.4
X4						29236.4	29236.4
X5						29268.2	29268.2
X6						19853.9	19853.9

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	301574.8	22888.4	22888.4
X2						34706.0	34706.0
X3						34681.2	34681.2
X4						34681.2	34681.2
X5						34706.0	34706.0
X6						22888.4	22888.4


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	361247.8	27348.2	27348.2
X2						42289.0	42289.0
X3						42270.2	42270.2
X4						42270.2	42270.2
X5						42289.0	42289.0
X6						27348.2	27348.2


1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
X1	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	417966.4	31427.5	31427.5
X2						48457.4	48457.4
X3						48450.0	48450.0
X4						48450.0	48450.0
X5						48457.4	48457.4
X6						31427.5	31427.5

A-2. 2 部材応力図

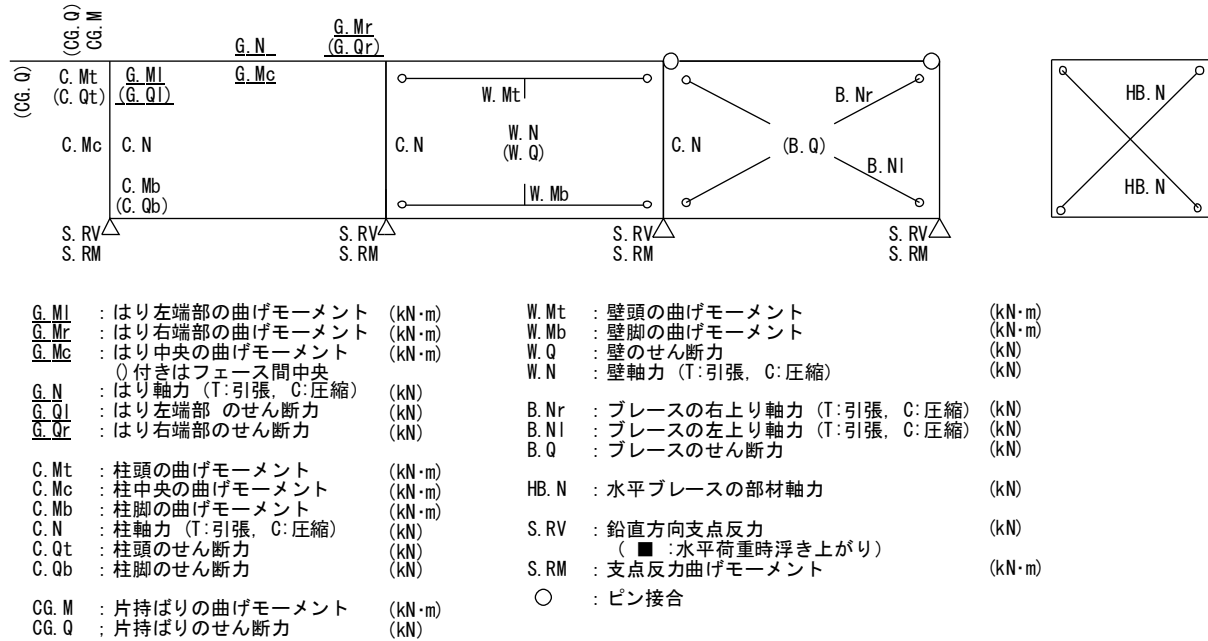

鉛直荷重（立体解析）

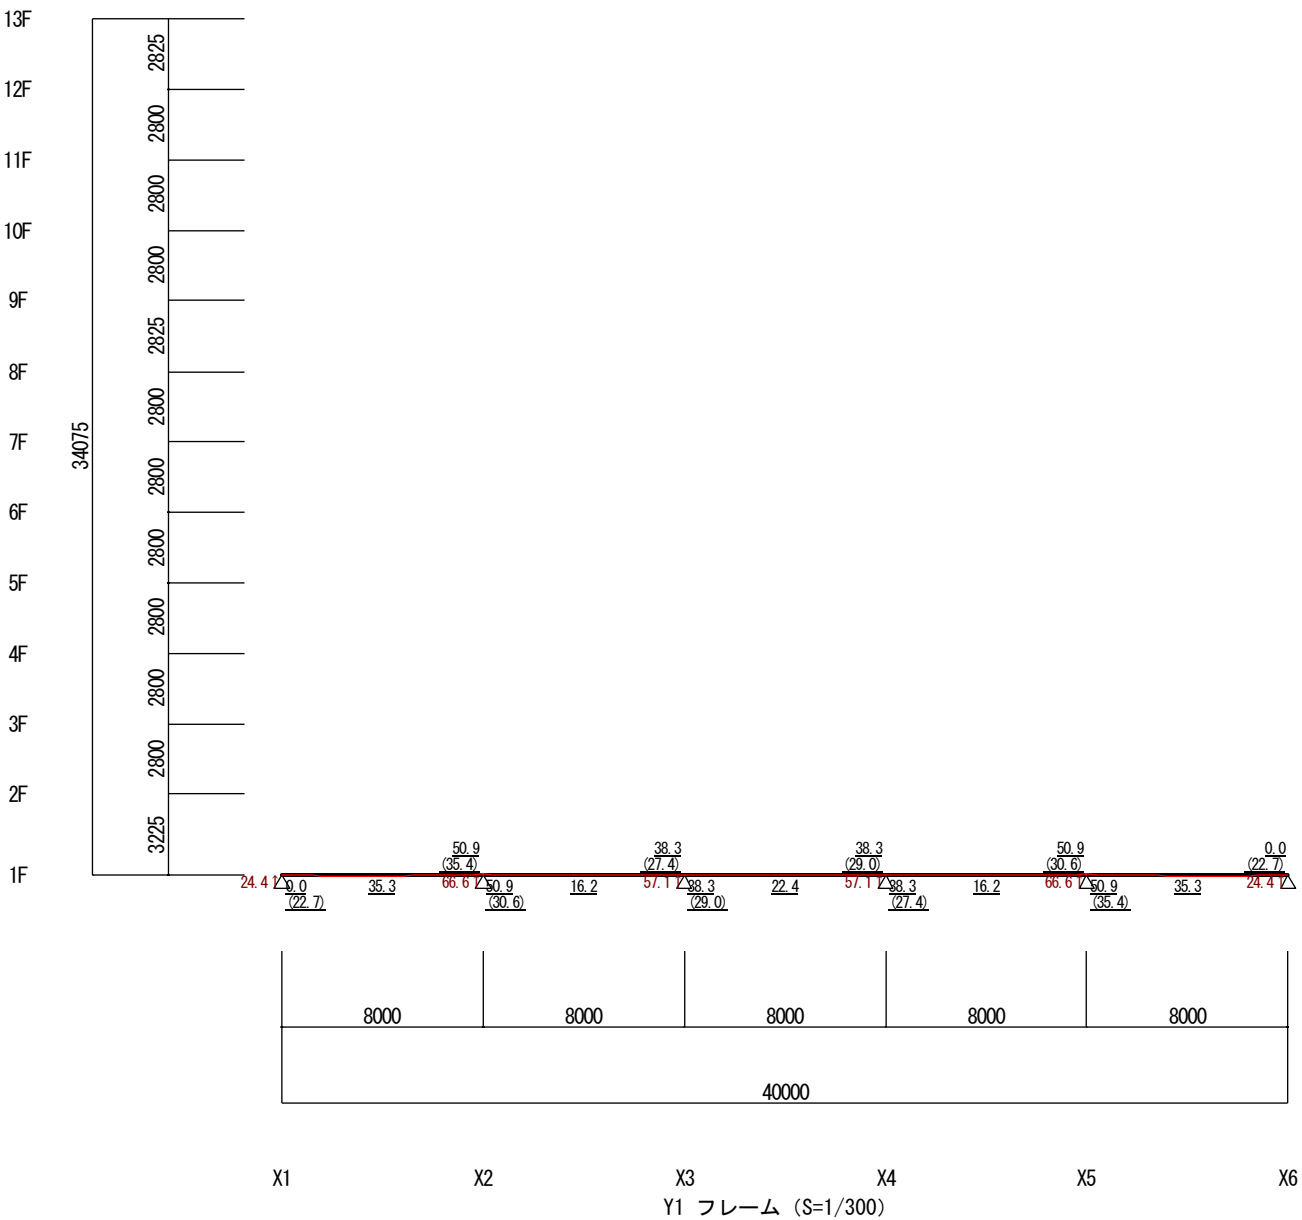

鉛直荷重 (立体解析)

			164.9 (116.9)		159.6 (114.6)		160.0 (114.8)		161.2 (115.0)		148.4 (112.7)							
13F	34075	2825	148.4 (81.7)	148.4 (81.7)	84.9 (31.7)	161.2 (115.0)	81.2 (31.7)	0.5 (0.1)	160.0 (114.8)	81.5 (31.7)	0.5 (0.1)	159.6 (114.6)	81.2 (31.7)	3.7 (0.7)	164.9 (116.9)	84.9 (31.7)	148.4 (81.7)	
12F		2800	45.0 (36.9)	127.4 (82.6)	66.2 (36.9)	6.2 (4.0)	138.6 (93.7)	71.4 (4.0)	0.5 (0.3)	140.0 (100.9)	71.0 (4.0)	0.5 (0.3)	140.5 (101.1)	71.4 (4.0)	6.2 (4.0)	130.6 (93.4)	66.2 (36.9)	45.0 (36.9)
11F		2800	67.1 (47.6)	125.4 (82.2)	66.8 (36.9)	2.8 (1.5)	139.2 (99.2)	71.3 (4.0)	0.1 (0.0)	140.0 (100.9)	71.1 (4.0)	0.1 (0.0)	140.3 (101.0)	71.3 (4.0)	2.8 (1.5)	131.5 (99.2)	66.8 (36.9)	67.1 (47.6)
10F		2800	66.0 (47.4)	132.3 (87.6)	70.7 (36.9)	0.1 (0.1)	139.9 (99.2)	71.1 (4.0)	0.0 (0.0)	139.9 (100.9)	71.1 (4.0)	0.0 (0.0)	139.9 (100.9)	71.1 (4.0)	0.1 (0.1)	138.5 (99.2)	70.7 (36.9)	66.0 (47.4)
9F		2825	65.4 (45.7)	132.0 (87.6)	70.7 (36.9)	1.0 (0.9)	139.9 (99.2)	71.1 (4.0)	0.0 (0.1)	140.0 (100.9)	71.1 (4.0)	0.0 (0.1)	140.0 (100.9)	71.1 (4.0)	1.0 (0.9)	138.7 (99.2)	70.7 (36.9)	65.4 (45.7)
8F		2800	72.2 (49.9)	135.9 (90.2)	74.6 (36.9)	2.5 (1.7)	151.1 (104.7)	77.2 (4.0)	0.2 (0.1)	151.8 (109.7)	77.0 (4.0)	0.2 (0.1)	152.1 (109.7)	77.2 (4.0)	2.5 (1.7)	146.9 (104.7)	74.6 (36.9)	72.2 (49.9)
7F		2800	68.7 (48.3)	136.3 (90.2)	74.5 (36.9)	2.5 (1.7)	151.3 (104.7)	77.1 (4.0)	0.1 (0.1)	151.8 (109.7)	77.0 (4.0)	0.1 (0.1)	152.0 (109.7)	77.1 (4.0)	2.5 (1.7)	146.7 (104.7)	74.5 (36.9)	68.7 (48.3)
6F		2800	69.3 (48.6)	136.0 (90.2)	74.5 (36.9)	2.2 (1.5)	151.4 (104.8)	77.1 (4.0)	0.1 (0.1)	151.8 (109.7)	77.0 (4.0)	0.1 (0.1)	151.9 (109.7)	77.1 (4.0)	2.2 (1.5)	146.9 (104.7)	74.5 (36.9)	69.3 (48.6)
5F		2800	69.0 (48.3)	135.8 (90.2)	74.5 (36.9)	2.1 (1.5)	151.4 (104.8)	77.1 (4.0)	0.1 (0.1)	151.8 (109.7)	77.0 (4.0)	0.1 (0.1)	151.9 (109.7)	77.1 (4.0)	2.1 (1.5)	147.1 (104.8)	74.5 (36.9)	69.0 (48.3)
4F		2800	69.3 (49.0)	135.6 (90.2)	74.5 (36.9)	2.1 (1.2)	151.4 (104.8)	77.1 (4.0)	0.0 (0.1)	151.8 (109.7)	77.0 (4.0)	0.0 (0.1)	151.9 (109.7)	77.1 (4.0)	2.1 (1.2)	147.3 (104.8)	74.5 (36.9)	69.3 (49.0)
3F		2800	67.5 (45.6)	135.4 (90.2)	74.7 (36.9)	3.1 (3.1)	151.7 (104.8)	77.0 (4.0)	0.3 (0.5)	151.7 (109.7)	77.0 (4.0)	0.3 (0.5)	151.8 (109.7)	77.0 (4.0)	3.1 (3.1)	147.3 (104.8)	74.7 (36.9)	67.5 (45.6)
2F		3225	75.8 (54.6)	136.1 (90.2)	74.1 (36.9)	2.4 (4.4)	150.7 (109.6)	77.3 (4.0)	0.7 (1.1)	151.9 (109.7)	76.9 (4.0)	0.7 (1.1)	152.1 (109.7)	77.3 (4.0)	2.4 (4.4)	147.6 (104.8)	74.1 (36.9)	75.8 (54.6)
1F		3225	100.2 (54.6)	407.2 (202.2)	189.7 (54.6)	4.6 (202.2)	6661.9C (202.2)	11.6 (4.4)	246.0 (173.0)	248.9 (178.5)	246.0 (173.0)	248.9 (178.5)	246.0 (173.0)	248.9 (178.5)	4.6 (202.2)	6661.9C (202.2)	11.6 (4.4)	100.2 (54.6)
			4627.6 (153.3)	189.7 (53.3)	1531.7 (182.5)	283.9 (122.6)	1550.3 (177.8)	248.9 (138.7)	1550.3 (173.0)	246.0 (138.7)	1550.3 (173.0)	246.0 (138.7)	1531.7 (153.3)	283.9 (202.2)	189.7 (462.7)	1531.7 (462.7)	4627.6 (153.3)	

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1

X2

X3

X4


X5

X6


Y2 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重 (立体解析)

				207.6 (147.6)		198.3 (144.8)		198.7 (144.9)		199.3 (145.0)		186.1 (142.2)						
13F	34075	2825	186.1 (104.3)	102.0	8.3 (1.3)	199.3 (145.0)	100.0	0.4 (0.1)	198.7 (144.9)	100.1	0.4 (0.1)	198.3 (144.8)	100.0	8.3 (1.3)	207.6 (147.6)	102.0	186.1 (104.3)	375.7C (100.8)
12F		2800	88.8 (61.8)	96.8	6.3 (1.3)	209.6 (155.2)	104.1	0.2 (0.1)	210.1 (155.8)	104.0	0.2 (0.1)	210.5 (156.0)	104.1	6.3 (1.3)	198.6 (145.0)	96.8	88.8 (61.8)	365.1C (61.8)
11F		2800	101.4 (68.6)	96.6	5.1 (1.4)	208.5 (154.8)	103.6	0.2 (0.1)	209.3 (154.9)	103.5	0.2 (0.1)	209.3 (154.9)	103.6	5.1 (1.4)	198.7 (145.0)	96.6	101.4 (68.6)	350.7.4C (68.6)
10F		2800	105.8 (70.5)	103.4	2.2 (1.5)	209.2 (154.9)	103.5	0.1 (0.1)	209.0 (154.9)	103.5	0.1 (0.1)	208.9 (154.9)	103.5	2.2 (1.5)	212.5 (154.9)	103.4	105.8 (70.5)	354.0.1C (70.5)
9F		2825	105.1 (68.9)	103.3	1.4 (0.7)	209.2 (154.9)	103.5	0.1 (0.1)	209.0 (154.9)	103.5	0.1 (0.1)	208.9 (154.9)	103.5	1.4 (0.7)	212.6 (154.9)	103.3	105.1 (68.9)	349.5.3C (68.9)
8F		2800	106.2 (71.0)	103.3	5.0 (3.3)	221.8 (164.6)	110.2	0.2 (0.1)	222.2 (164.6)	110.1	0.2 (0.1)	222.5 (164.5)	110.2	5.0 (3.3)	213.4 (164.6)	103.3	106.2 (71.0)	334.1.7C (71.0)
7F		2800	103.6 (71.9)	103.3	4.1 (0.7)	221.4 (164.6)	110.0	0.1 (0.1)	221.9 (164.6)	109.9	0.1 (0.1)	222.1 (164.6)	110.0	4.1 (0.7)	213.1 (164.6)	103.3	103.6 (71.9)	323.8.8C (71.9)
6F		2800	110.3 (74.5)	112.4	3.6 (2.2)	227.1 (168.3)	112.3	0.2 (0.1)	226.7 (168.2)	112.4	0.2 (0.1)	226.5 (168.1)	112.3	3.6 (2.2)	232.9 (168.3)	112.4	110.3 (74.5)	314.6.1C (74.5)
5F		2800	109.0 (73.8)	112.1	2.6 (1.8)	227.0 (168.3)	112.3	0.1 (0.1)	226.8 (168.2)	112.4	0.1 (0.1)	226.6 (168.1)	112.3	2.6 (1.8)	232.2 (167.7)	112.1	109.0 (73.8)	355.4.1C (73.8)
4F		2800	109.5 (75.1)	112.0	2.8 (2.1)	227.0 (168.3)	112.3	0.1 (0.1)	226.8 (168.2)	112.4	0.1 (0.1)	226.6 (168.1)	112.3	2.8 (2.1)	232.2 (167.7)	112.0	109.5 (75.1)	386.2.6C (75.1)
3F		2800	105.8 (64.6)	112.1	2.6 (0.5)	227.1 (168.3)	112.3	0.0 (0.5)	226.7 (168.2)	112.4	0.0 (0.5)	226.5 (168.1)	112.3	2.6 (0.5)	232.8 (167.8)	112.1	105.8 (64.6)	437.1.3C (64.6)
2F		3225	137.0 (91.8)	114.5	9.2 (15.8)	231.4 (171.7)	115.1	1.2 (3.2)	231.8 (171.8)	114.9	1.2 (3.2)	231.9 (171.8)	115.1	9.2 (15.8)	237.6 (171.3)	114.5	137.0 (91.8)	4792.2C (91.8)
1F			5381.9 (175.1)	174.3	9318.7 (202.2)	301.6 (202.2)	140.5	9320.2 (198.1)	147.9	9320.2 (194.0)	140.5	9318.7 (221.1)	174.3	5381.9 (175.1)				
8000																		
40000																		
X1																		
X2																		
X3																		
X4																		
X5																		
X6																		
Y3 フレーム (S=1/300)																		

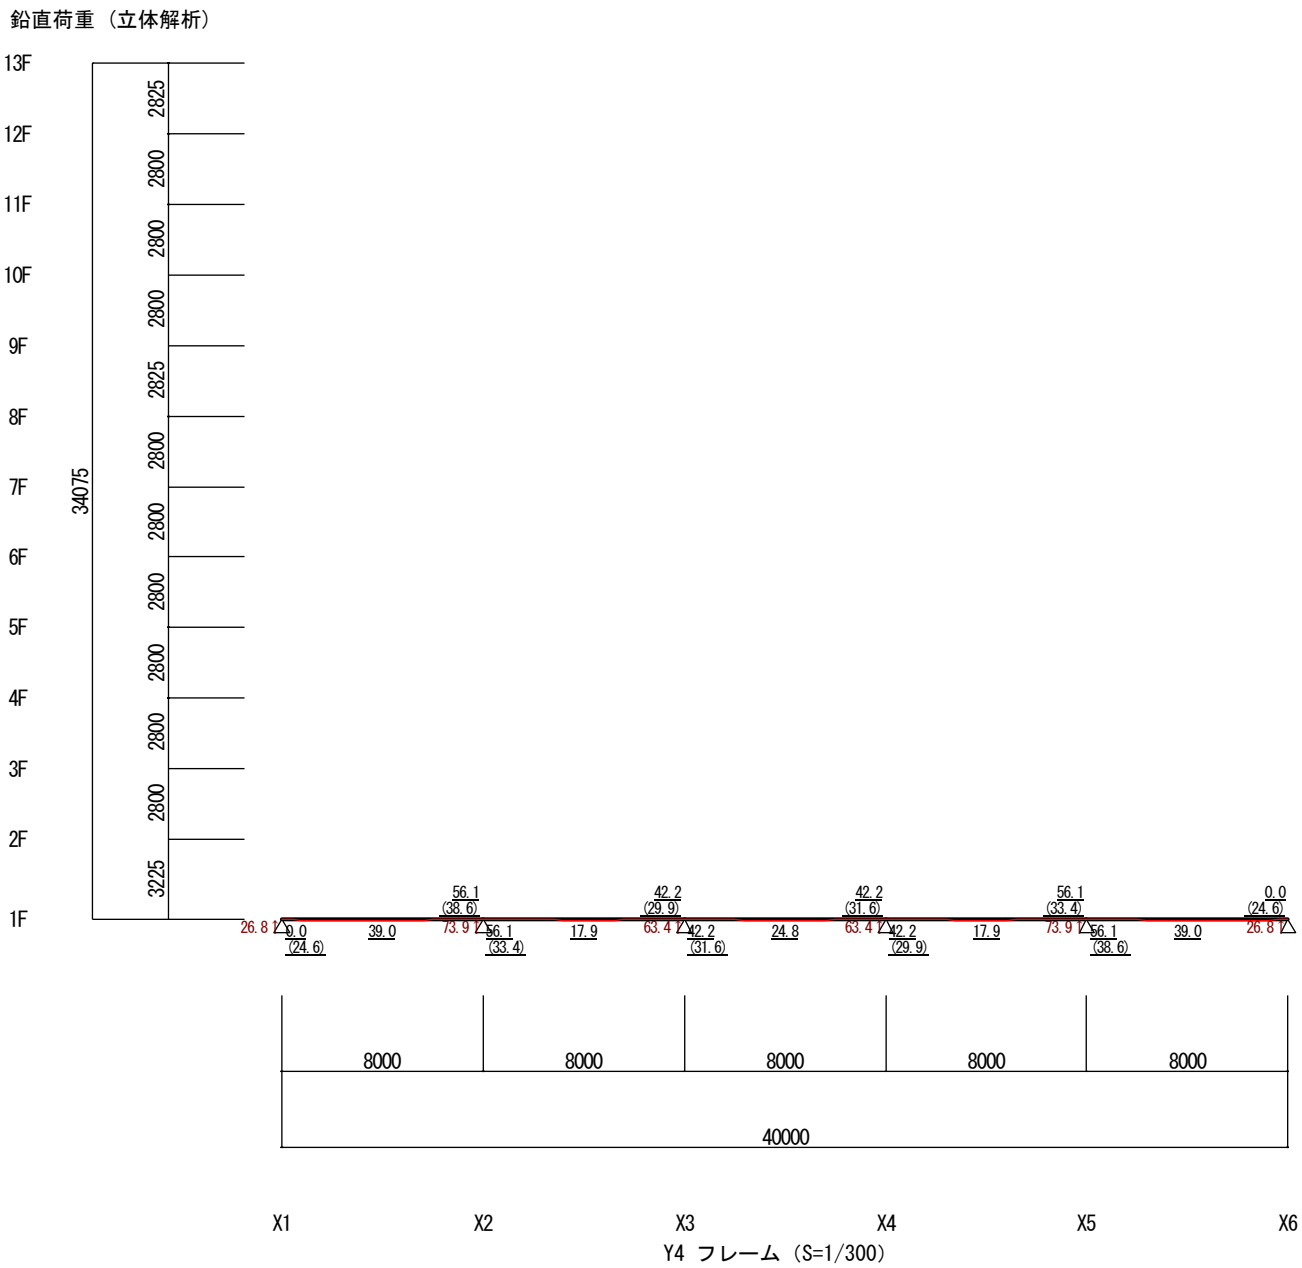


鉛直荷重 (立体解析)

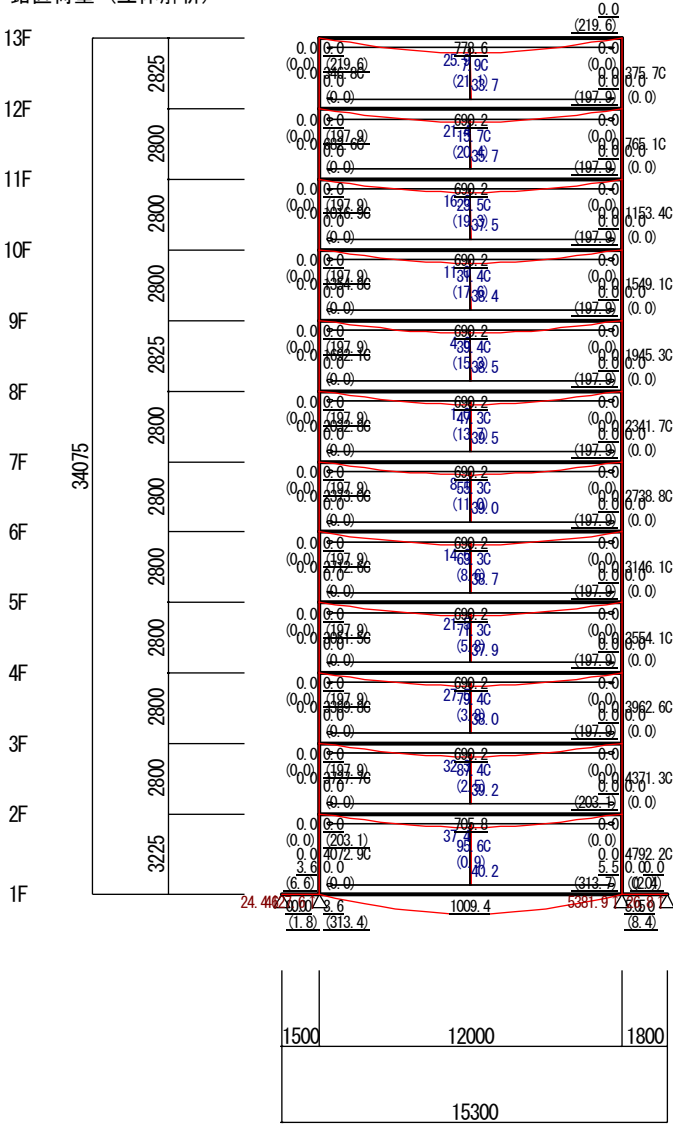


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重 (立体解析)

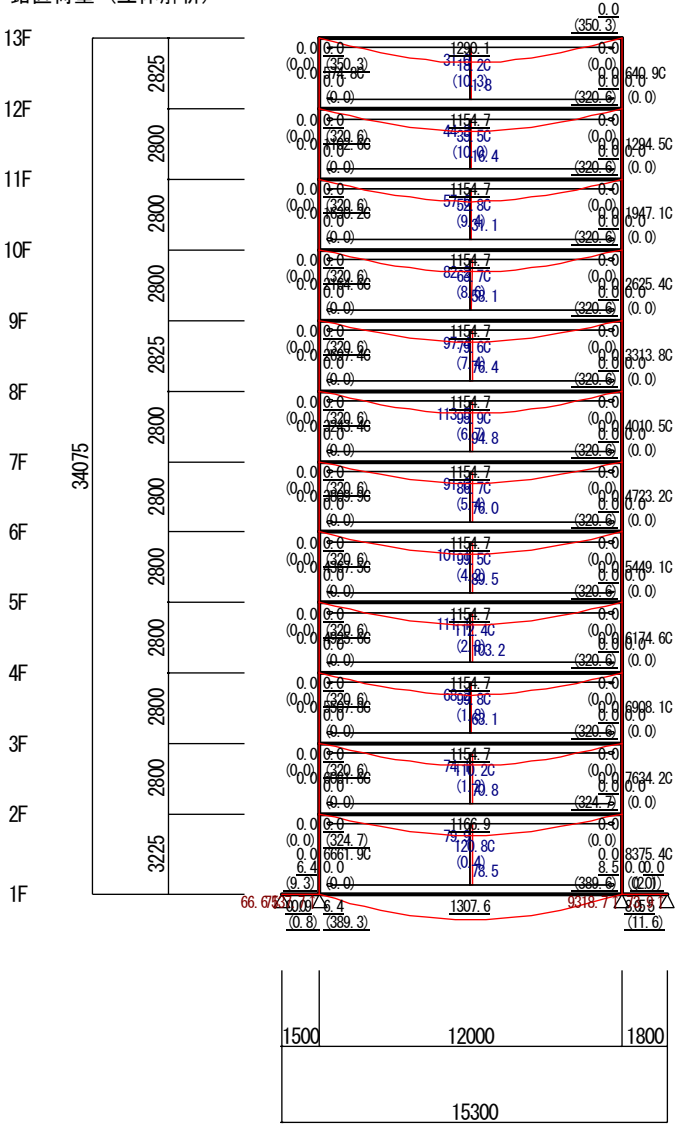


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重（立体解析）

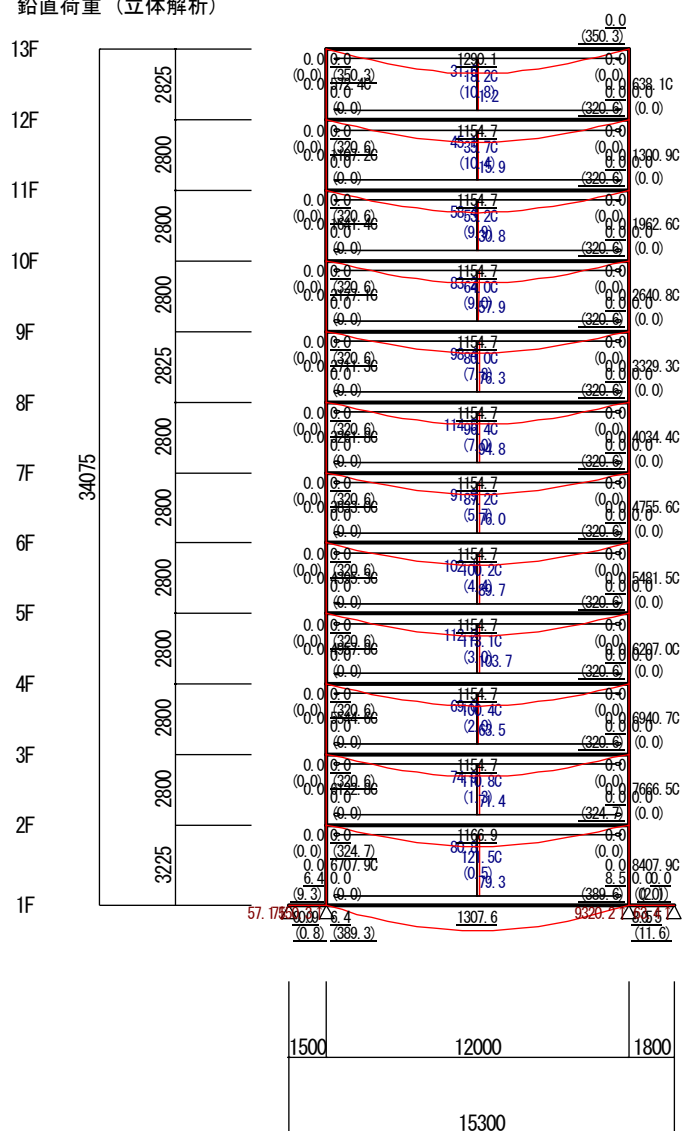

Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)


鉛直荷重（立体解析）

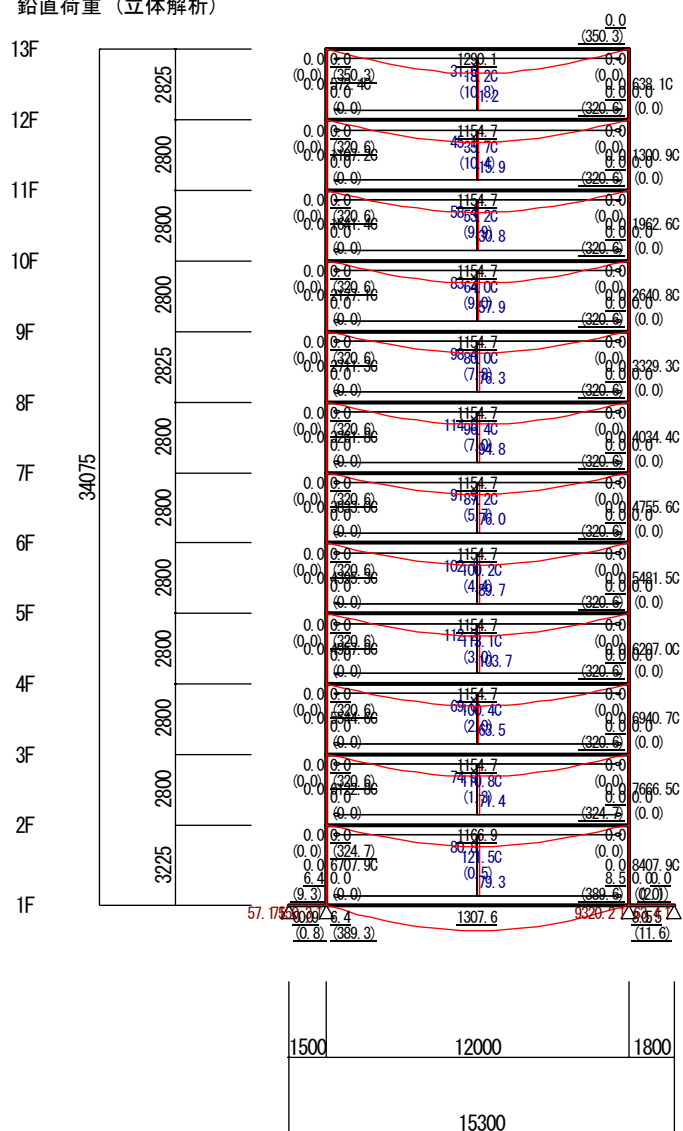

Y1 Y2 Y3 Y4


X4 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重 (立体解析)

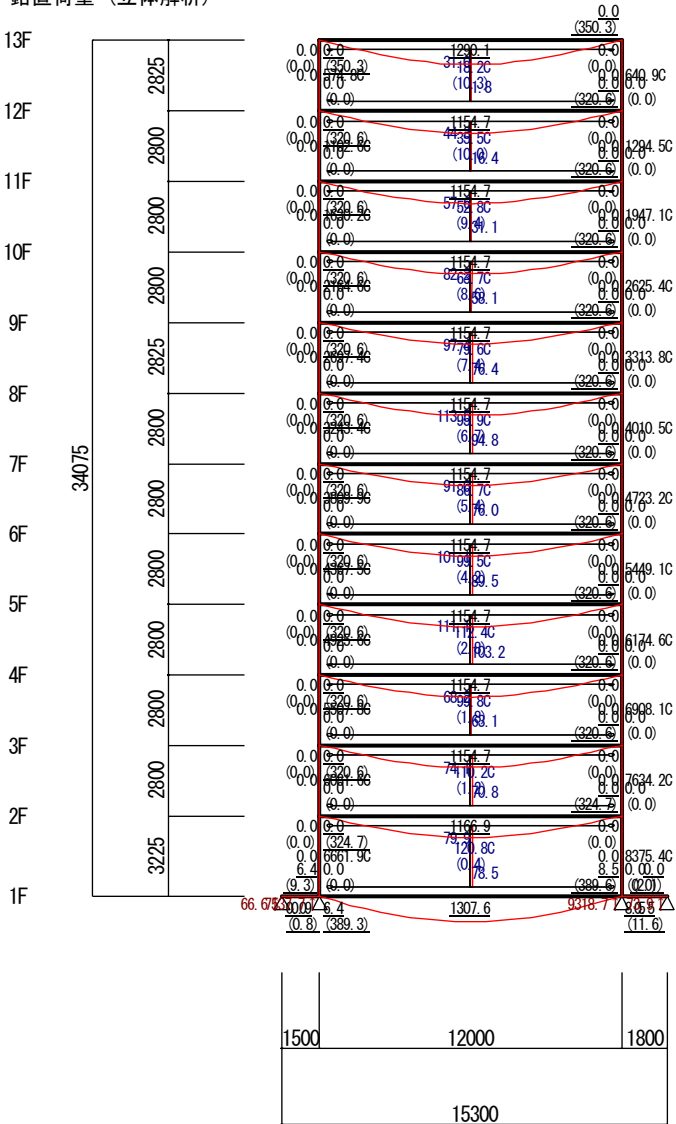

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

鉛直荷重（立体解析）

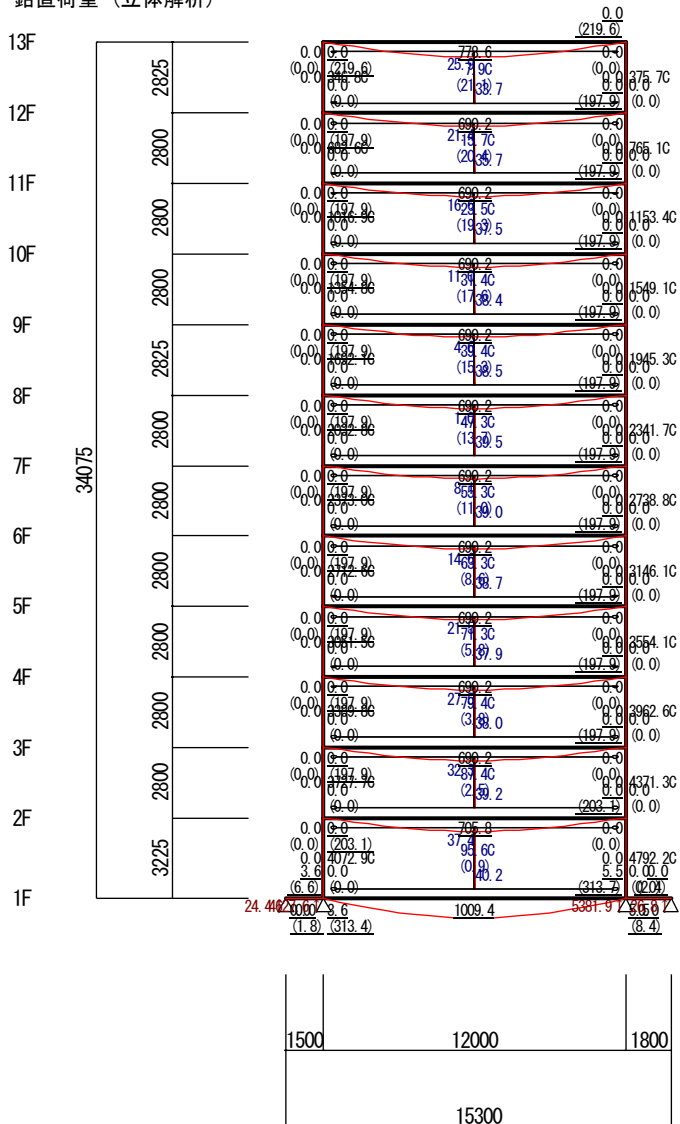


Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/300)

X6 フレーム (S=1/300)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

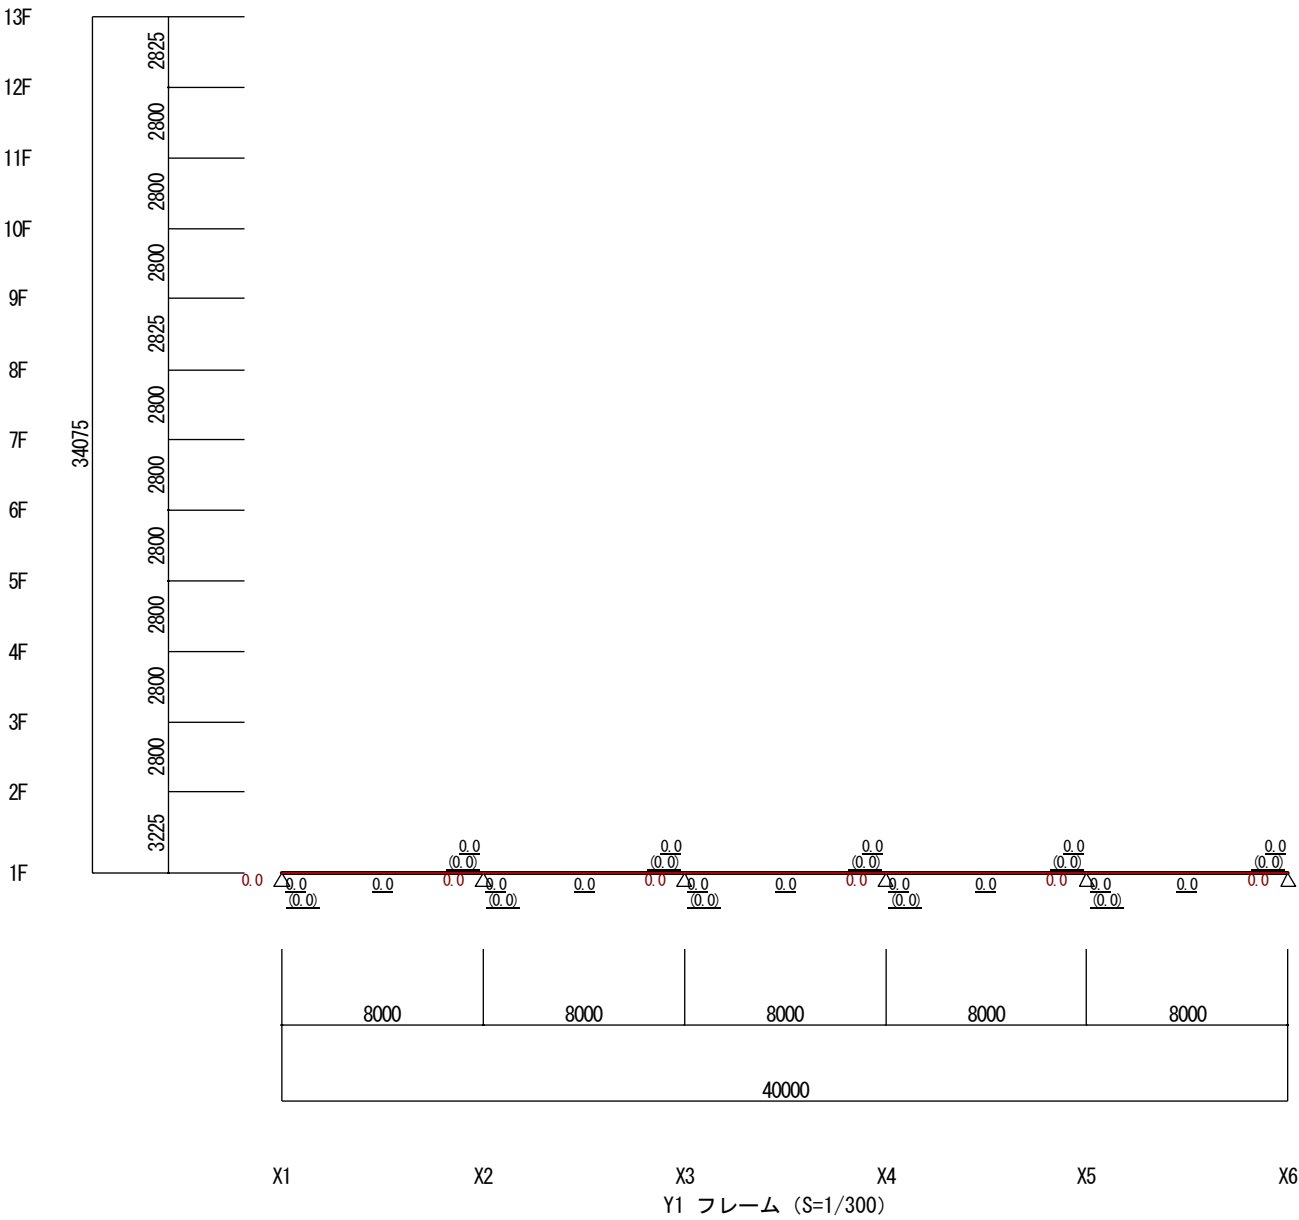

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

				133.8 (35.7)		136.6 (34.1)		141.4 (35.3)		135.9 (34.1)		151.8 (35.7)						
13F	34075	2825	151.8 (58.1)	151.8 (58.1)	9.0	269.6 (66.6)	135.9 (34.1)	0.4	278.0 (66.0)	141.4 (35.3)	0.0	278.0 (66.0)	136.6 (34.1)	0.4	269.6 (66.6)	133.8 (35.7)	9.0	151.8 (58.1)
12F		2800	181.2 (70.7)	193.5 (75.9)	7.2	261.3 (65.8)	266.5 (66.0)	2.3	311.8 (77.4)	262.6 (65.2)	0.0	311.8 (77.4)	261.9 (66.0)	2.3	261.3 (65.8)	179.0 (69.6)	7.2	181.2 (70.7)
11F		2800	212.7 (80.9)	232.4 (89.2)	9.1	324.5 (81.3)	311.7 (77.4)	2.2	365.8 (91.3)	308.0 (77.0)	0.0	365.8 (91.3)	307.3 (77.4)	2.2	324.5 (81.3)	214.2 (82.2)	9.1	212.7 (80.9)
10F		2800	213.9 (80.9)	308.2 (120.0)	12.7	349.9 (87.2)	345.1 (86.0)	1.1	378.8 (94.5)	342.9 (85.0)	0.0	378.8 (94.5)	342.9 (85.0)	1.1	349.9 (87.2)	282.8 (71.7)	12.7	213.9 (80.9)
9F		2825	216.1 (81.4)	338.1 (129.5)	12.6	397.5 (99.3)	380.4 (94.8)	1.7	427.1 (107.0)	378.1 (94.5)	0.0	427.1 (107.0)	377.0 (94.4)	1.7	397.5 (99.3)	312.9 (78.4)	12.6	216.1 (81.4)
8F		2800	305.4 (116.2)	540.0 (197.5)	30.1	551.0 (142.8)	516.1 (128.8)	0.9	568.1 (141.7)	519.3 (128.8)	0.0	568.1 (141.7)	514.4 (127.5)	0.9	551.0 (142.8)	479.9 (117.5)	30.1	305.4 (116.2)
7F		2800	290.6 (109.4)	565.3 (200.4)	24.2	598.7 (139.1)	568.4 (140.4)	1.4	628.4 (147.8)	568.5 (140.9)	0.0	628.4 (147.8)	565.6 (141.7)	1.4	598.7 (139.1)	516.9 (115.2)	24.2	290.6 (109.4)
6F		2800	307.4 (116.2)	578.0 (207.7)	21.6	575.6 (141.1)	591.3 (141.5)	1.3	601.7 (147.1)	591.2 (147.8)	0.0	601.7 (147.1)	588.8 (147.5)	1.3	575.6 (141.1)	534.8 (139.4)	21.6	307.4 (116.2)
5F		2800	315.0 (116.2)	587.6 (223.4)	23.3	575.6 (141.1)	589.3 (147.1)	1.0	598.3 (147.1)	589.3 (147.1)	0.0	598.3 (147.1)	587.3 (147.1)	1.0	575.6 (141.1)	541.0 (141.1)	23.3	315.0 (116.2)
4F		2800	285.7 (109.4)	596.4 (233.9)	19.4	641.6 (136.8)	611.3 (152.6)	1.1	670.0 (146.3)	610.1 (152.6)	0.0	670.0 (146.3)	609.2 (152.6)	1.1	641.6 (136.8)	557.5 (144.2)	19.4	285.7 (109.4)
3F		2800	193.9 (70.7)	563.0 (206.4)	15.7	464.9 (116.7)	585.8 (146.3)	0.7	492.9 (123.1)	585.1 (146.3)	0.0	492.9 (123.1)	584.4 (146.3)	0.7	464.9 (116.7)	531.6 (136.8)	15.7	193.9 (70.7)
2F		3225	95.5 (312.3)	479.4 (176.7)	12.5	379.2 (93.0)	497.0 (123.9)	1.4	380.8 (93.0)	492.4 (123.1)	0.0	380.8 (93.0)	494.2 (123.9)	1.4	379.2 (93.0)	454.5 (116.7)	12.5	95.5 (312.3)
1F		3225	81.2 (190.9)	911.7 (312.3)	148.2	1566.1 (411.9)	1418.1 (358.0)	29.4	574.9 (131.3)	525.4 (128.8)	0.0	574.9 (131.3)	525.4 (128.8)	29.4	1566.1 (411.9)	1418.1 (358.0)	148.2	81.2 (190.9)

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1

X2

X3

X4

X5

X6


Y2 フレーム (S=1/300)

34075


8000	8000	8000	8000	8000
40000				

Y3 フレーム (S=1/300)

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

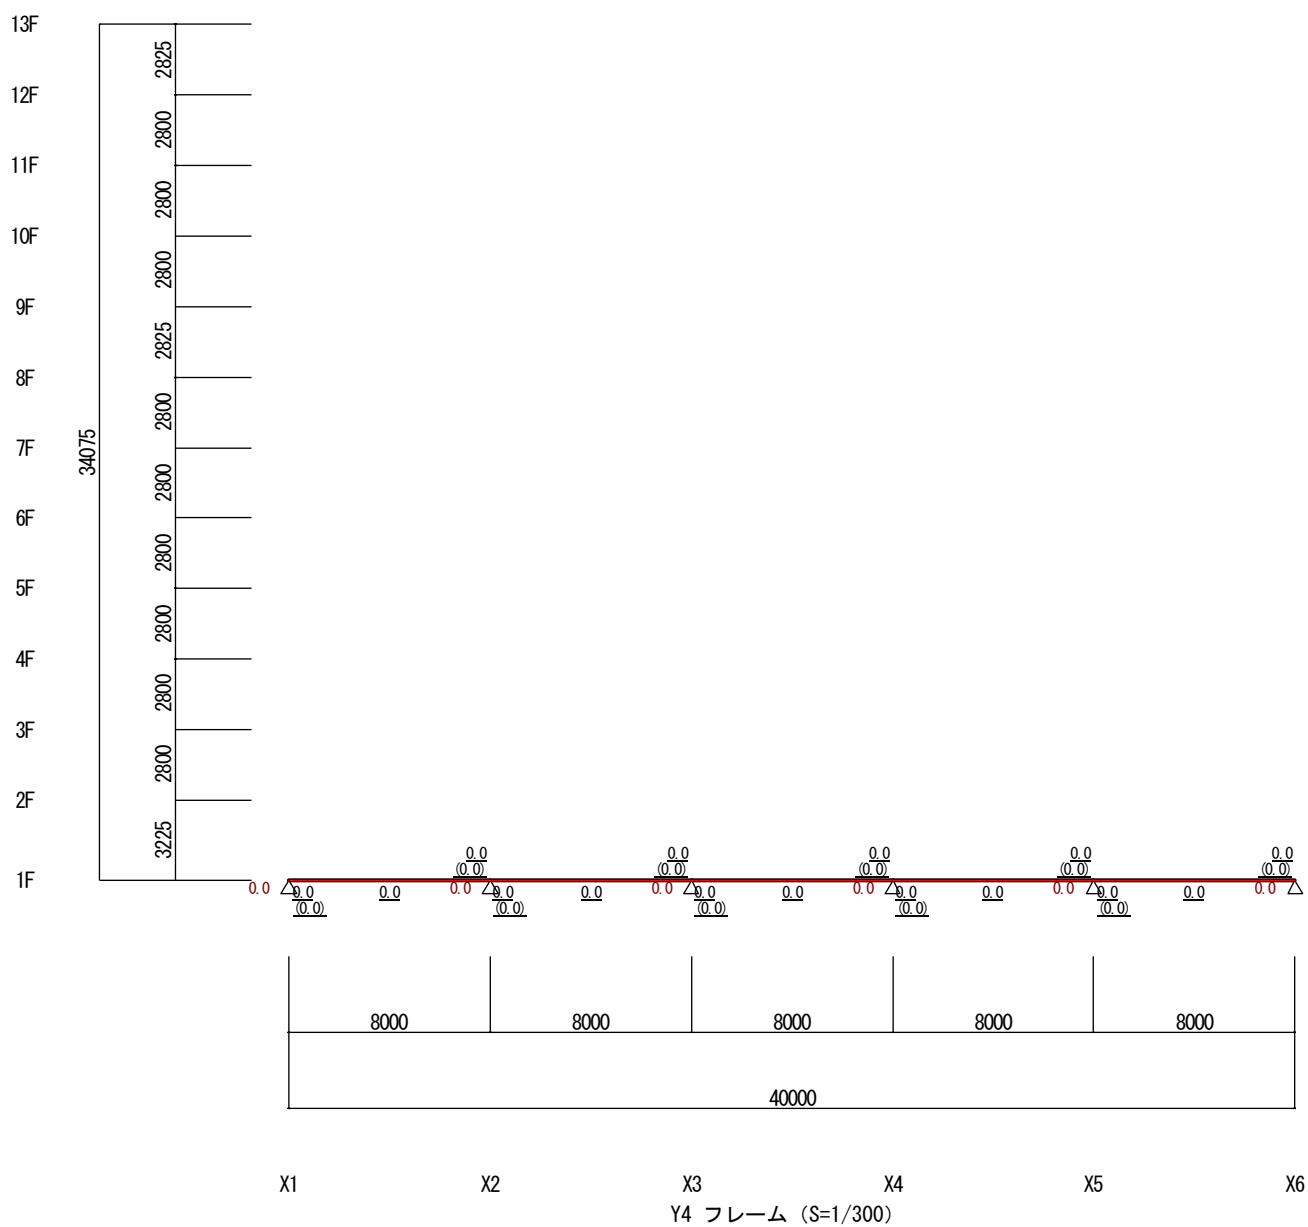

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

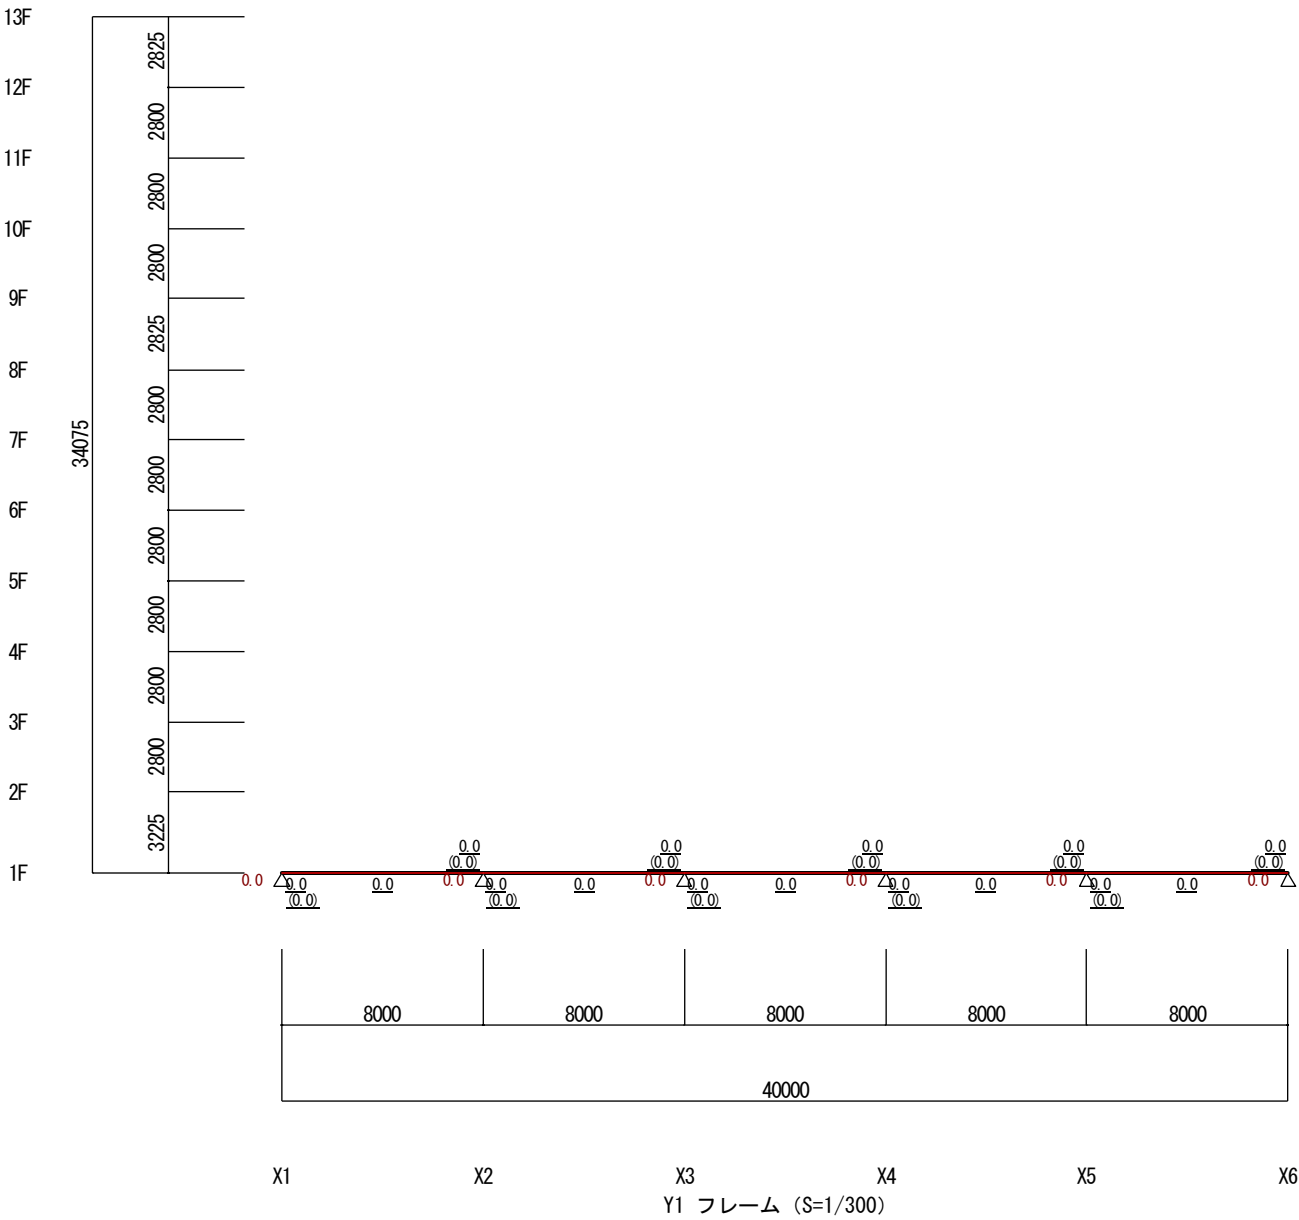

地震力(X方向 負加力) (立体解析)

				133.8 (35.7)				136.6 (34.1)				141.4 (35.3)				135.9 (35.7)				151.8 (35.7)		
13F	34075	2825	151.8 (58.1)	151.8 (58.1)	9.0	269.6 (66.6)	135.9 (34.1)	0.4	278.0 (66.0)	141.4 (35.3)	0.0	278.0 (66.0)	136.6 (34.1)	0.4	269.6 (66.0)	133.8 (35.2)	9.0	151.8 (58.1)	0.63 (58.1)	151.8 (58.1)	0.63 (58.1)	
12F			2800	181.2 (70.7)	193.5 (74.6)	7.2	261.3 (65.8)	266.5 (66.9)	2.3	311.8 (77.4)	262.6 (66.7)	0.0	311.8 (77.0)	261.9 (66.0)	2.3	261.3 (65.3)	179.0 (69.8)	7.2	181.2 (70.7)	14.9C (71.7)	181.2 (71.7)	14.9C (71.7)
				212.7 (80.9)	232.4 (89.2)	9.1	324.5 (81.3)	311.7 (77.4)	2.2	365.8 (91.3)	308.0 (77.0)	0.0	365.8 (91.3)	307.3 (77.4)	2.2	324.5 (81.3)	214.2 (81.4)	9.1	212.7 (80.9)	64.7C (109.6)	212.7 (109.6)	64.7C (109.6)
				213.9 (80.9)	308.2 (120.0)	12.7	349.9 (87.9)	345.1 (86.0)	1.1	378.8 (94.5)	345.8 (86.4)	0.0	378.8 (94.5)	342.9 (86.0)	1.1	349.9 (87.9)	282.8 (73.9)	12.7	213.9 (80.9)	86.1C (120.0)	213.9 (120.0)	86.1C (120.0)
9F		2800	216.1 (81.4)	338.1 (127.5)	12.6	397.5 (99.3)	380.4 (94.4)	1.7	427.1 (106.0)	378.1 (94.5)	0.0	427.1 (106.0)	377.0 (94.4)	1.7	397.5 (99.3)	312.9 (78.6)	12.6	216.1 (81.4)	236.4C (159.5)	216.1 (159.5)	236.4C (159.5)	
			305.4 (117.5)	540.0 (127.5)	30.1	551.0 (135.3)	516.1 (128.8)	0.9	568.1 (141.7)	519.3 (128.8)	0.0	568.1 (141.7)	514.4 (128.8)	0.9	551.0 (135.3)	479.9 (127.5)	30.1	305.4 (117.5)	170.9C (207.2)	305.4 (207.2)	170.9C (207.2)	
			290.6 (109.6)	565.3 (135.3)	24.2	598.7 (149.4)	568.4 (141.7)	1.4	628.4 (157.8)	568.5 (142.1)	0.0	628.4 (157.8)	565.6 (141.7)	1.4	598.7 (149.4)	516.9 (135.3)	24.2	290.6 (109.6)	270.3C (200.4)	290.6 (200.4)	270.3C (200.4)	
6F		2800	307.4 (117.5)	578.0 (139.1)	21.6	575.6 (141.1)	591.3 (147.5)	1.3	601.7 (147.1)	591.2 (147.8)	0.0	601.7 (147.1)	588.8 (147.5)	1.3	575.6 (141.1)	534.8 (139.1)	21.6	307.4 (117.5)	261.9C (207.2)	307.4 (207.2)	261.9C (207.2)	
			315.0 (122.4)	587.6 (141.1)	23.3	575.6 (141.1)	589.3 (147.1)	1.0	598.3 (152.5)	589.3 (147.1)	0.0	598.3 (152.5)	587.3 (147.1)	1.0	575.6 (141.1)	541.0 (141.1)	23.3	315.0 (122.4)	320.8C (223.4)	315.0 (223.4)	320.8C (223.4)	
			285.7 (109.6)	596.4 (144.2)	19.4	641.6 (162.2)	611.3 (152.6)	1.1	670.0 (176.6)	609.2 (152.6)	0.0	670.0 (176.6)	609.2 (152.6)	1.1	641.6 (162.2)	557.5 (144.2)	19.4	285.7 (109.6)	402.9C (233.9)	285.7 (233.9)	402.9C (233.9)	
3F		2800	193.9 (74.4)	563.0 (136.9)	15.7	464.9 (116.7)	585.8 (146.3)	0.7	492.9 (123.9)	585.1 (146.3)	0.0	492.9 (123.9)	584.4 (146.3)	0.7	464.9 (116.7)	531.6 (136.9)	15.7	193.9 (74.4)	383.9C (206.4)	193.9 (206.4)	383.9C (206.4)	
			95.5 (312.3)	479.4 (116.7)	12.5	379.2 (93.8)	497.0 (123.9)	1.4	380.8 (93.8)	492.4 (123.9)	0.0	380.8 (93.8)	494.2 (123.9)	1.4	379.2 (93.8)	454.5 (116.7)	12.5	95.5 (312.3)	605.9C (312.3)	95.5 (312.3)	605.9C (312.3)	
			81.2 (190.9)	911.7 (312.3)	148.2	1566.1 (438.0)	1418.1 (380.0)	29.4	574.9 (131.3)	525.4 (128.8)	0.0	574.9 (131.3)	525.4 (128.8)	29.4	1566.1 (438.0)	1418.1 (380.0)	148.2	81.2 (190.9)	81.2 (312.3)	81.2 (312.3)	81.2 (312.3)	

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y2 フレーム (S=1/300)


34075

A number line starting at 0 and ending at 40,000. There are five major tick marks, each labeled 8000. The total length of the line is labeled 40000.


X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y3 フレーム (\$=1/300)			

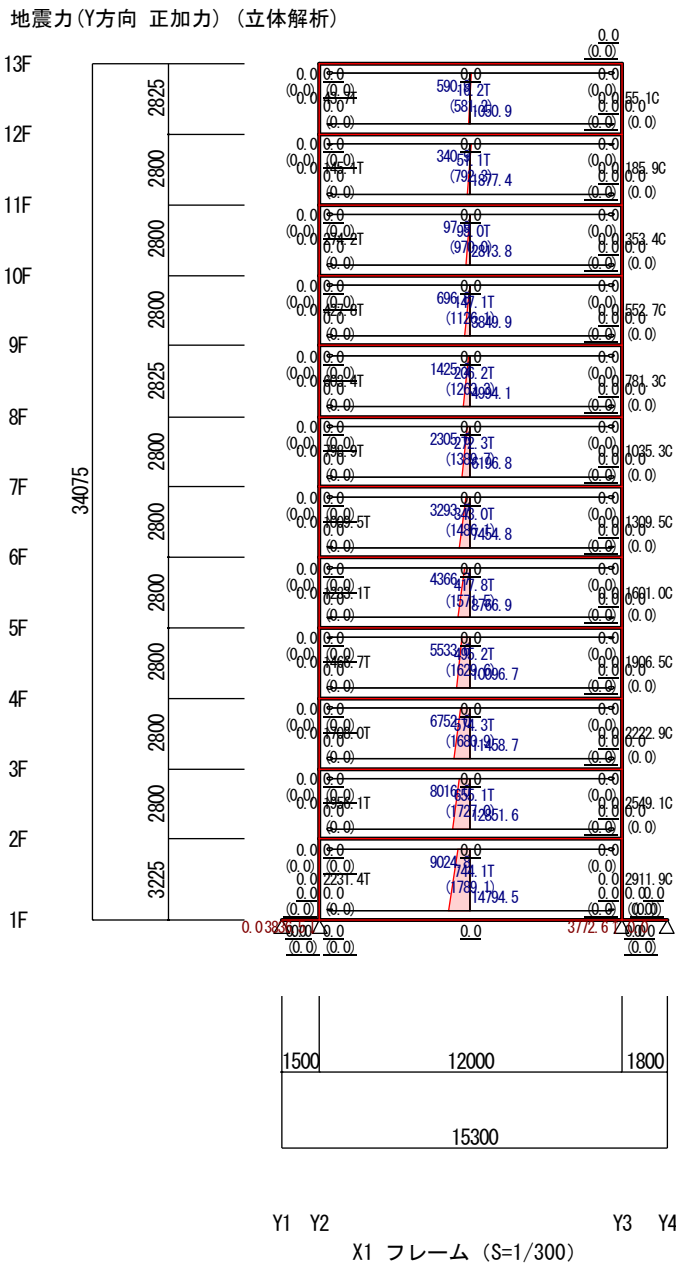

地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

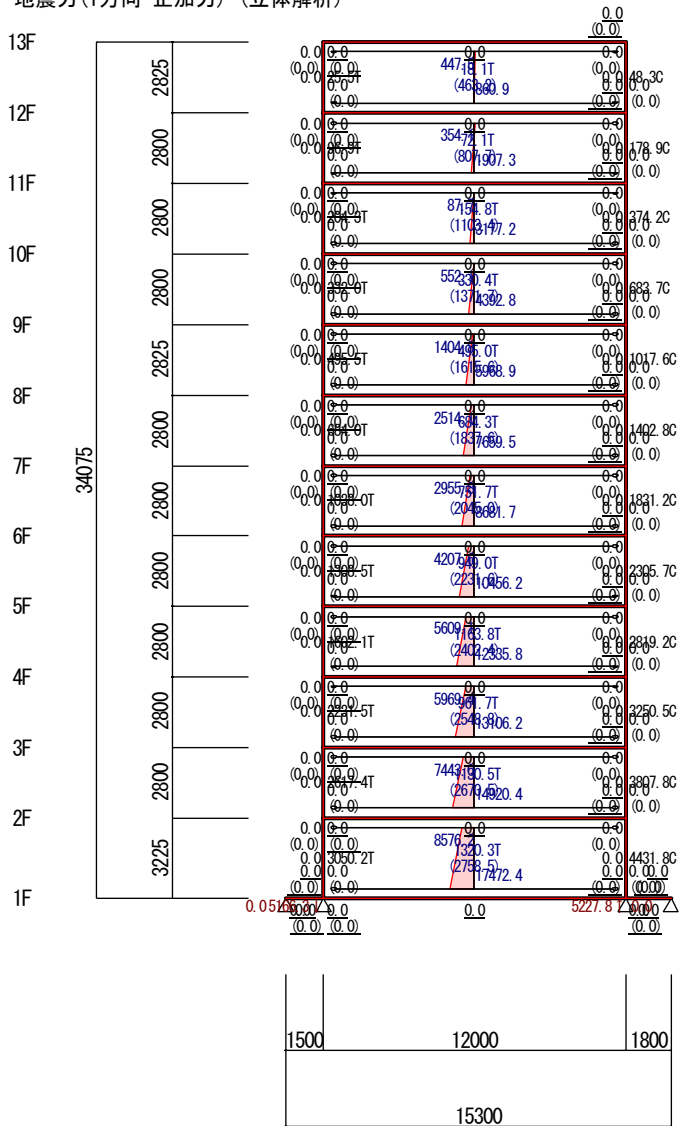


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

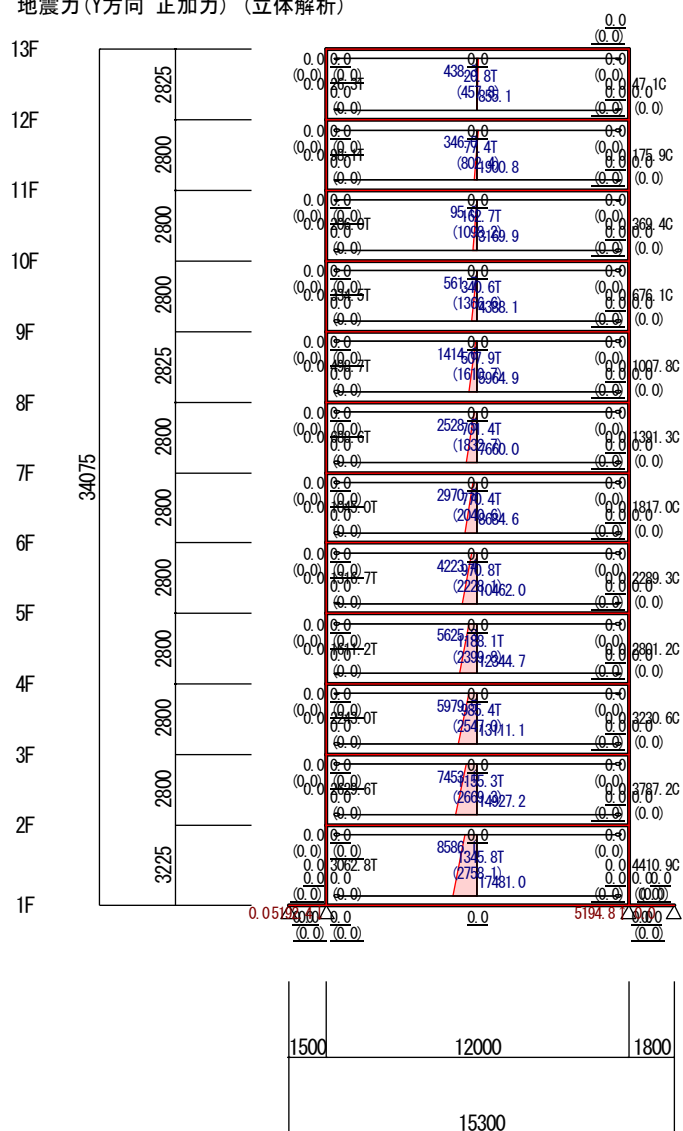

Y1 Y2 Y3 Y4

X3 フレーム (S=1/300)


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

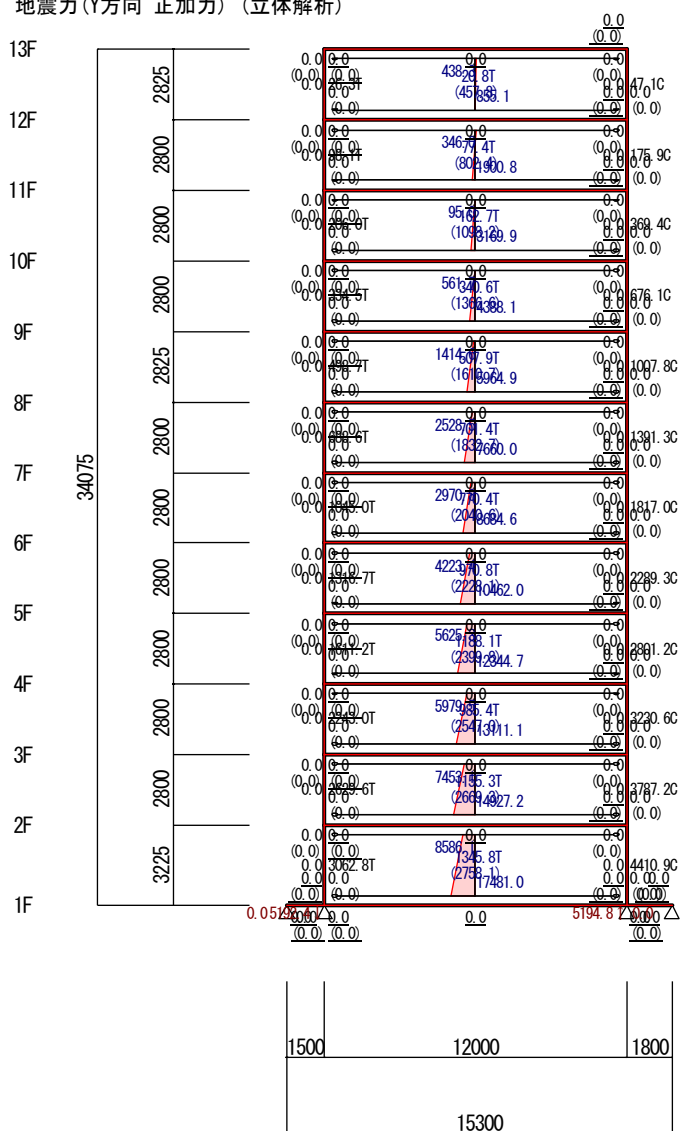

Y1 Y2 Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/300)


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

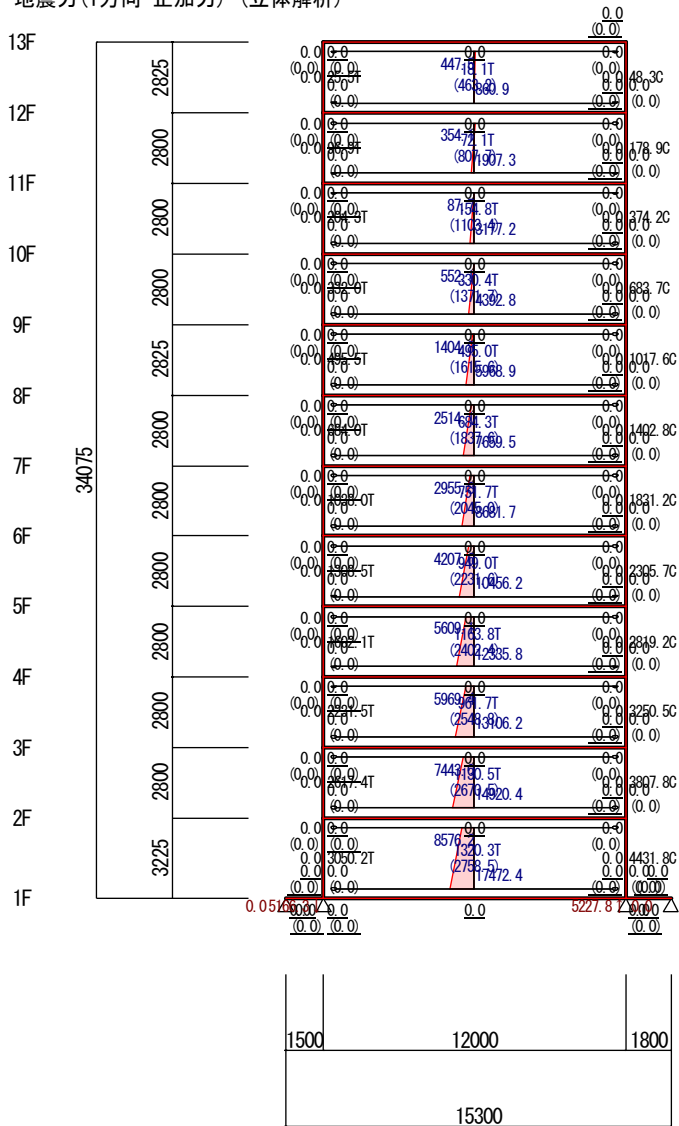

Y1 Y2 Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/300)


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

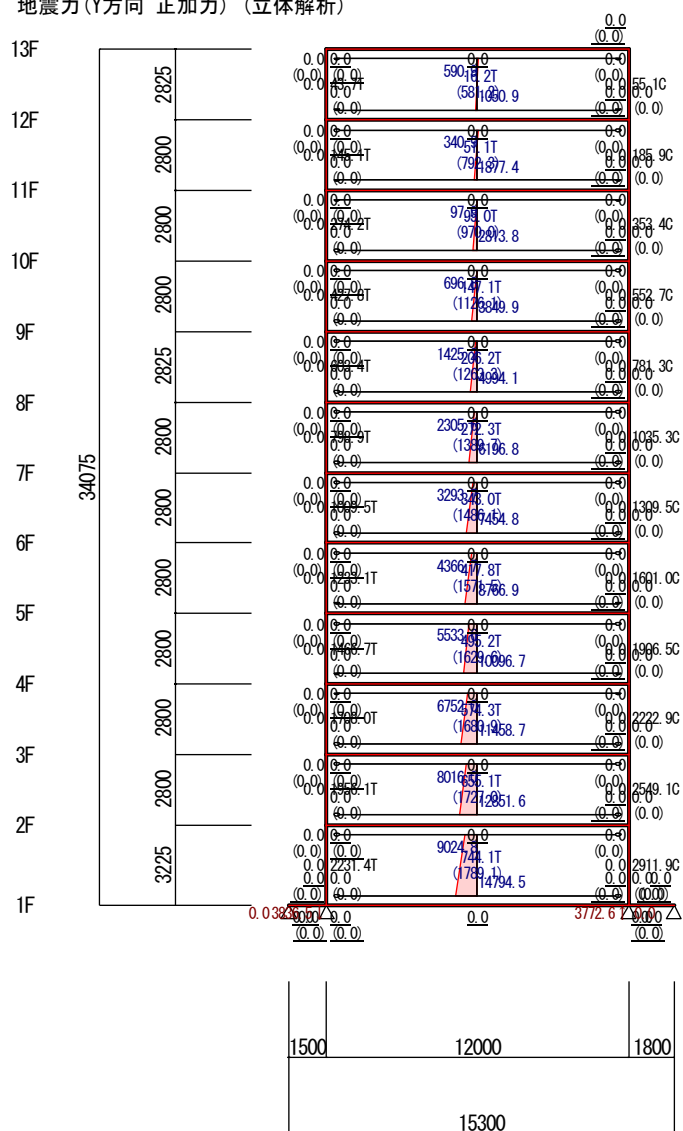

Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/300)


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

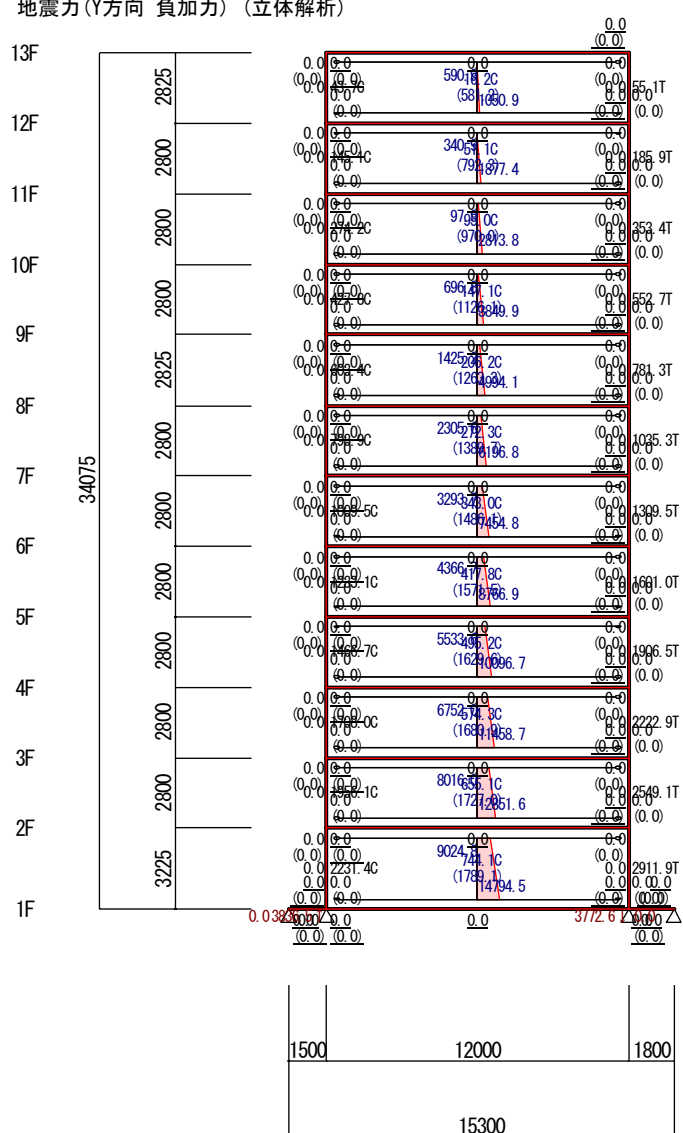


Y1 Y2 Y3 Y4

X1 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

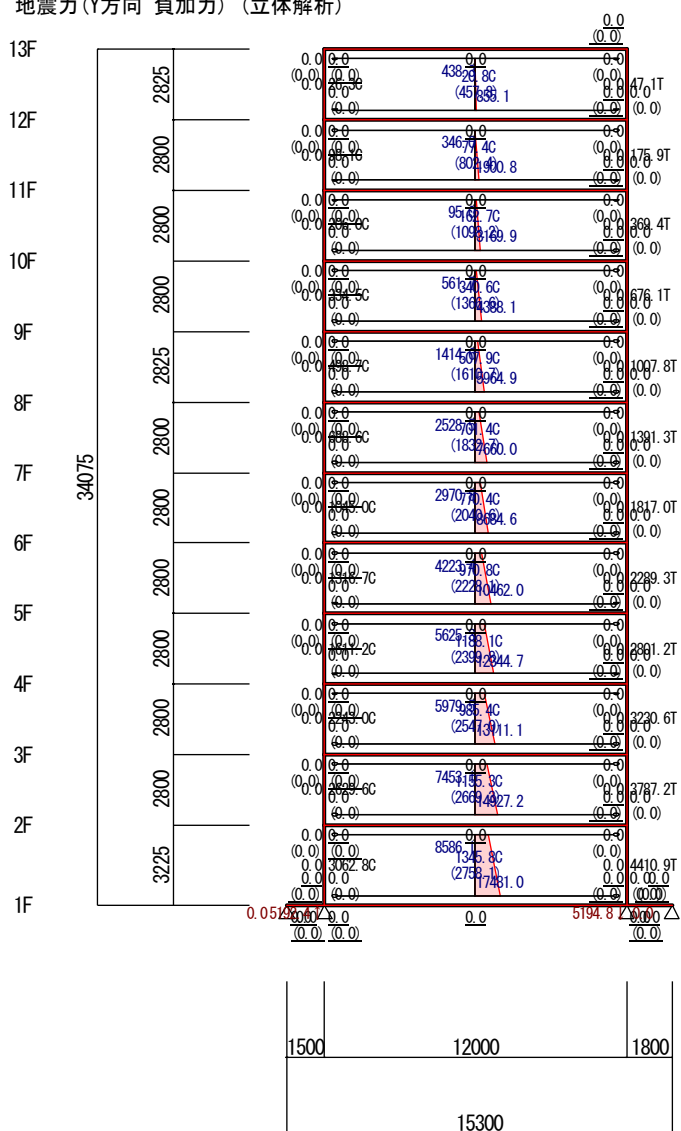


地震力 (Y方向 負加力) (立体解析)

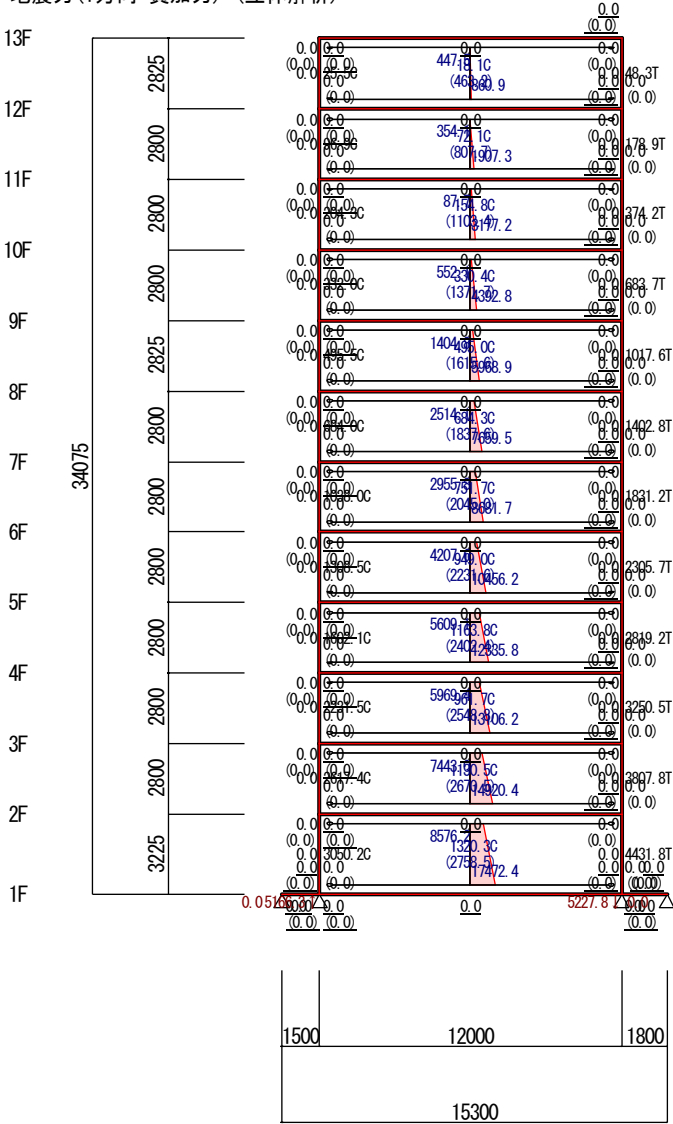

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

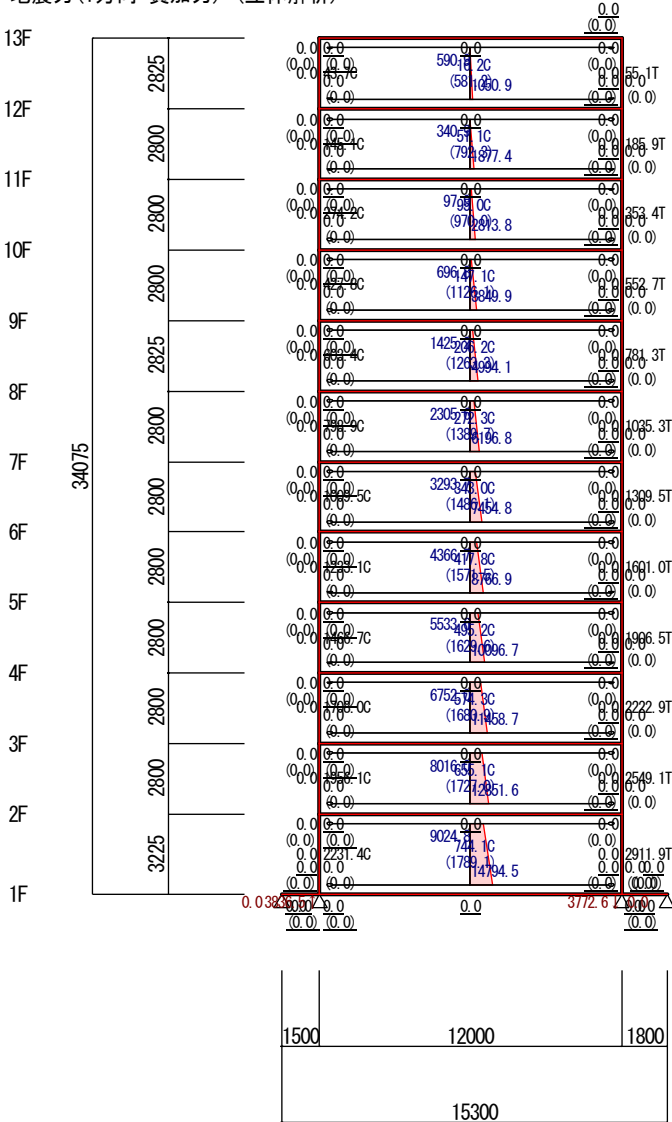

Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

A-2.3 部材応力表

G. Ml	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. Nl	: 大梁左端部軸力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
G. Ql	: 大梁左端部せん断力	(kN)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	W. Mb	: 壁柱壁脚モーメント	(kN・m)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)			
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
W. Mt	: 壁柱壁頭モーメント	(kN・m)			
W. N	: 壁柱軸力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号
柱せん断力
梁せん断力、柱軸力
下向きが (+)
時計回りが (+)
ブレース軸力
圧縮が (+)

* Y1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	50.9	35.3	22.7	35.4	0.0	0.0
	X2	X3	-50.9	38.3	16.2	30.6	27.4	0.0	0.0
	X3	X4	-38.3	38.3	22.4	29.0	29.0	0.0	0.0
	X4	X5	-38.3	50.9	16.2	27.4	30.6	0.0	0.0
	X5	X6	-50.9	0.0	35.3	35.4	22.7	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y1 フレーム はり部材応力 (地震力X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	-148.4	164.9	84.9	112.7	116.9	0.0	0.0
	X2	X3	-161.2	159.6	81.2	115.0	114.6	0.0	0.0
	X3	X4	-160.0	160.0	81.5	114.8	114.8	0.0	0.0
	X4	X5	-159.6	161.2	81.2	114.6	115.0	0.0	0.0
	X5	X6	-164.9	148.4	84.9	116.9	112.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	-127.4	130.6	66.2	92.6	93.4	0.0	0.0
	X2	X3	-138.6	140.5	71.4	100.6	101.1	0.0	0.0
	X3	X4	-140.0	140.0	71.0	100.9	100.9	0.0	0.0
	X4	X5	-140.5	138.6	71.4	101.1	100.6	0.0	0.0
	X5	X6	-130.6	127.4	66.2	93.4	92.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-125.4	131.5	66.8	92.2	93.7	0.0	0.0
	X2	X3	-139.2	140.3	71.3	100.7	101.0	0.0	0.0
	X3	X4	-140.0	140.0	71.1	100.9	100.9	0.0	0.0
	X4	X5	-140.3	139.2	71.3	101.0	100.7	0.0	0.0
	X5	X6	-131.5	125.4	66.8	93.7	92.2	0.0	0.0
10F	X1	X2	-132.3	138.5	70.7	97.6	99.2	0.0	0.0
	X2	X3	-139.9	139.9	71.1	100.9	100.9	0.0	0.0
	X3	X4	-139.9	139.9	71.1	100.9	100.9	0.0	0.0
	X4	X5	-139.9	139.9	71.1	100.9	100.9	0.0	0.0
	X5	X6	-138.5	132.3	70.7	99.2	97.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	-132.0	138.7	70.7	97.6	99.2	0.0	0.0
	X2	X3	-139.9	140.0	71.1	100.9	100.9	0.0	0.0
	X3	X4	-139.9	139.9	71.1	100.9	100.9	0.0	0.0
	X4	X5	-140.0	139.9	71.1	100.9	100.9	0.0	0.0
	X5	X6	-138.7	132.0	70.7	99.2	97.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	-135.9	146.9	74.6	102.0	104.7	0.0	0.0
	X2	X3	-151.1	152.1	77.2	109.6	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-151.8	151.8	77.0	109.7	109.7	0.0	0.0
	X4	X5	-152.1	151.1	77.2	109.9	109.6	0.0	0.0
	X5	X6	-146.9	135.9	74.6	104.7	102.0	0.0	0.0
7F	X1	X2	-136.3	146.7	74.5	102.1	104.7	0.0	0.0
	X2	X3	-151.3	152.0	77.1	109.6	109.8	0.0	0.0
	X3	X4	-151.8	151.8	77.0	109.7	109.7	0.0	0.0
	X4	X5	-152.0	151.3	77.1	109.8	109.6	0.0	0.0
	X5	X6	-146.7	136.3	74.5	104.7	102.1	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	X1	X2	-136.0	146.9	74.5	102.0	104.7	0.0	0.0
	X2	X3	-151.4	151.9	77.1	109.7	109.8	0.0	0.0
	X3	X4	-151.8	151.8	77.0	109.7	109.7	0.0	0.0
	X4	X5	-151.9	151.4	77.1	109.8	109.7	0.0	0.0
	X5	X6	-146.9	136.0	74.5	104.7	102.0	0.0	0.0
5F	X1	X2	-135.8	147.1	74.5	101.9	104.8	0.0	0.0
	X2	X3	-151.4	151.9	77.1	109.7	109.8	0.0	0.0
	X3	X4	-151.8	151.8	77.0	109.7	109.7	0.0	0.0
	X4	X5	-151.9	151.4	77.1	109.8	109.7	0.0	0.0
	X5	X6	-147.1	135.8	74.5	104.8	101.9	0.0	0.0
4F	X1	X2	-135.6	147.3	74.5	101.9	104.8	0.0	0.0
	X2	X3	-151.4	151.9	77.1	109.7	109.8	0.0	0.0
	X3	X4	-151.8	151.8	77.0	109.7	109.7	0.0	0.0
	X4	X5	-151.9	151.4	77.1	109.8	109.7	0.0	0.0
	X5	X6	-147.3	135.6	74.5	104.8	101.9	0.0	0.0
3F	X1	X2	-135.4	147.3	74.7	101.9	104.8	0.0	0.0
	X2	X3	-151.7	151.8	77.0	109.7	109.8	0.0	0.0
	X3	X4	-151.7	151.7	77.0	109.7	109.7	0.0	0.0
	X4	X5	-151.8	151.7	77.0	109.8	109.7	0.0	0.0
	X5	X6	-147.3	135.4	74.7	104.8	101.9	0.0	0.0
2F	X1	X2	-136.1	147.6	74.1	101.9	104.8	0.0	0.0
	X2	X3	-150.7	152.1	77.3	109.6	109.9	0.0	0.0
	X3	X4	-151.9	151.9	76.9	109.7	109.7	0.0	0.0
	X4	X5	-152.1	150.7	77.3	109.9	109.6	0.0	0.0
	X5	X6	-147.6	136.1	74.1	104.8	101.9	0.0	0.0
1F	X1	X2	-100.2	295.5	189.7	153.3	202.2	0.0	0.0
	X2	X3	-283.9	246.0	122.6	182.5	173.0	0.0	0.0
	X3	X4	-248.9	248.9	138.7	177.8	177.8	0.0	0.0
	X4	X5	-246.0	283.9	122.6	173.0	182.5	0.0	0.0
	X5	X6	-295.5	100.2	189.7	202.2	153.3	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力×正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	151.8	133.8	9.0	-35.7	35.7	0.0	0.0
	X2	X3	135.9	136.6	-0.4	-34.1	34.1	0.0	0.0
	X3	X4	141.4	141.4	0.0	-35.3	35.3	0.0	0.0
	X4	X5	136.6	135.9	0.4	-34.1	34.1	0.0	0.0
	X5	X6	133.8	151.8	-9.0	-35.7	35.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	193.5	179.0	7.2	-46.6	46.6	0.0	0.0
	X2	X3	266.5	261.9	2.3	-66.0	66.0	0.0	0.0
	X3	X4	262.6	262.6	0.0	-65.7	65.7	0.0	0.0
	X4	X5	261.9	266.5	-2.3	-66.0	66.0	0.0	0.0
	X5	X6	179.0	193.5	-7.2	-46.6	46.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	232.4	214.2	9.1	-55.8	55.8	0.0	0.0
	X2	X3	311.7	307.3	2.2	-77.4	77.4	0.0	0.0
	X3	X4	308.0	308.0	0.0	-77.0	77.0	0.0	0.0
	X4	X5	307.3	311.7	-2.2	-77.4	77.4	0.0	0.0
	X5	X6	214.2	232.4	-9.1	-55.8	55.8	0.0	0.0
10F	X1	X2	308.2	282.8	12.7	-73.9	73.9	0.0	0.0
	X2	X3	345.1	342.9	1.1	-86.0	86.0	0.0	0.0
	X3	X4	345.8	345.8	0.0	-86.4	86.4	0.0	0.0
	X4	X5	342.9	345.1	-1.1	-86.0	86.0	0.0	0.0
	X5	X6	282.8	308.2	-12.7	-73.9	73.9	0.0	0.0
9F	X1	X2	338.1	312.9	12.6	-81.4	81.4	0.0	0.0
	X2	X3	380.4	377.0	1.7	-94.7	94.7	0.0	0.0
	X3	X4	378.1	378.1	0.0	-94.5	94.5	0.0	0.0
	X4	X5	377.0	380.4	-1.7	-94.7	94.7	0.0	0.0
	X5	X6	312.9	338.1	-12.6	-81.4	81.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	540.0	479.9	30.1	-127.5	127.5	0.0	0.0
	X2	X3	516.1	514.4	0.9	-128.8	128.8	0.0	0.0
	X3	X4	519.3	519.3	0.0	-129.8	129.8	0.0	0.0
	X4	X5	514.4	516.1	-0.9	-128.8	128.8	0.0	0.0
	X5	X6	479.9	540.0	-30.1	-127.5	127.5	0.0	0.0
7F	X1	X2	565.3	516.9	24.2	-135.3	135.3	0.0	0.0
	X2	X3	568.4	565.6	1.4	-141.7	141.7	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	X3	X4	568.5	568.5	0.0	-142.1	142.1	0.0	0.0
	X4	X5	565.6	568.4	-1.4	-141.7	141.7	0.0	0.0
	X5	X6	516.9	565.3	-24.2	-135.3	135.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	578.0	534.8	21.6	-139.1	139.1	0.0	0.0
	X2	X3	591.3	588.8	1.3	-147.5	147.5	0.0	0.0
	X3	X4	591.2	591.2	0.0	-147.8	147.8	0.0	0.0
	X4	X5	588.8	591.3	-1.3	-147.5	147.5	0.0	0.0
	X5	X6	534.8	578.0	-21.6	-139.1	139.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	587.6	541.0	23.3	-141.1	141.1	0.0	0.0
	X2	X3	589.3	587.3	1.0	-147.1	147.1	0.0	0.0
	X3	X4	589.3	589.3	0.0	-147.3	147.3	0.0	0.0
	X4	X5	587.3	589.3	-1.0	-147.1	147.1	0.0	0.0
	X5	X6	541.0	587.6	-23.3	-141.1	141.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	596.4	557.5	19.4	-144.2	144.2	0.0	0.0
	X2	X3	611.3	609.2	1.1	-152.6	152.6	0.0	0.0
	X3	X4	610.1	610.1	0.0	-152.5	152.5	0.0	0.0
	X4	X5	609.2	611.3	-1.1	-152.6	152.6	0.0	0.0
	X5	X6	557.5	596.4	-19.4	-144.2	144.2	0.0	0.0
3F	X1	X2	563.0	531.6	15.7	-136.8	136.8	0.0	0.0
	X2	X3	585.8	584.4	0.7	-146.3	146.3	0.0	0.0
	X3	X4	585.1	585.1	0.0	-146.3	146.3	0.0	0.0
	X4	X5	584.4	585.8	-0.7	-146.3	146.3	0.0	0.0
	X5	X6	531.6	563.0	-15.7	-136.8	136.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	479.4	454.5	12.5	-116.7	116.7	0.0	0.0
	X2	X3	497.0	494.2	1.4	-123.9	123.9	0.0	0.0
	X3	X4	492.4	492.4	0.0	-123.1	123.1	0.0	0.0
	X4	X5	494.2	497.0	-1.4	-123.9	123.9	0.0	0.0
	X5	X6	454.5	479.4	-12.5	-116.7	116.7	0.0	0.0
1F	X1	X2	911.7	615.4	148.2	-190.9	190.9	0.0	0.0
	X2	X3	418.1	476.8	-29.4	-111.9	111.9	0.0	0.0
	X3	X4	525.4	525.4	0.0	-131.3	131.3	0.0	0.0
	X4	X5	476.8	418.1	29.4	-111.9	111.9	0.0	0.0
	X5	X6	615.4	911.7	-148.2	-190.9	190.9	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	-151.8	-133.8	-9.0	35.7	-35.7	0.0	0.0
	X2	X3	-135.9	-136.6	0.4	34.1	-34.1	0.0	0.0
	X3	X4	-141.4	-141.4	0.0	35.3	-35.3	0.0	0.0
	X4	X5	-136.6	-135.9	-0.4	34.1	-34.1	0.0	0.0
	X5	X6	-133.8	-151.8	9.0	35.7	-35.7	0.0	0.0
12F	X1	X2	-193.5	-179.0	-7.2	46.6	-46.6	0.0	0.0
	X2	X3	-266.5	-261.9	-2.3	66.0	-66.0	0.0	0.0
	X3	X4	-262.6	-262.6	0.0	65.7	-65.7	0.0	0.0
	X4	X5	-261.9	-266.5	2.3	66.0	-66.0	0.0	0.0
	X5	X6	-179.0	-193.5	7.2	46.6	-46.6	0.0	0.0
11F	X1	X2	-232.4	-214.2	-9.1	55.8	-55.8	0.0	0.0
	X2	X3	-311.7	-307.3	-2.2	77.4	-77.4	0.0	0.0
	X3	X4	-308.0	-308.0	0.0	77.0	-77.0	0.0	0.0
	X4	X5	-307.3	-311.7	2.2	77.4	-77.4	0.0	0.0
	X5	X6	-214.2	-232.4	9.1	55.8	-55.8	0.0	0.0
10F	X1	X2	-308.2	-282.8	-12.7	73.9	-73.9	0.0	0.0
	X2	X3	-345.1	-342.9	-1.1	86.0	-86.0	0.0	0.0
	X3	X4	-345.8	-345.8	0.0	86.4	-86.4	0.0	0.0
	X4	X5	-342.9	-345.1	1.1	86.0	-86.0	0.0	0.0
	X5	X6	-282.8	-308.2	12.7	73.9	-73.9	0.0	0.0
9F	X1	X2	-338.1	-312.9	-12.6	81.4	-81.4	0.0	0.0
	X2	X3	-380.4	-377.0	-1.7	94.7	-94.7	0.0	0.0
	X3	X4	-378.1	-378.1	0.0	94.5	-94.5	0.0	0.0
	X4	X5	-377.0	-380.4	1.7	94.7	-94.7	0.0	0.0
	X5	X6	-312.9	-338.1	12.6	81.4	-81.4	0.0	0.0
8F	X1	X2	-540.0	-479.9	-30.1	127.5	-127.5	0.0	0.0
	X2	X3	-516.1	-514.4	-0.9	128.8	-128.8	0.0	0.0
	X3	X4	-519.3	-519.3	0.0	129.8	-129.8	0.0	0.0
	X4	X5	-514.4	-516.1	0.9	128.8	-128.8	0.0	0.0

* Y2 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	X5	X6	-479.9	-540.0	30.1	127.5	-127.5	0.0	0.0
7F	X1	X2	-565.3	-516.9	-24.2	135.3	-135.3	0.0	0.0
	X2	X3	-568.4	-565.6	-1.4	141.7	-141.7	0.0	0.0
	X3	X4	-568.5	-568.5	0.0	142.1	-142.1	0.0	0.0
	X4	X5	-565.6	-568.4	1.4	141.7	-141.7	0.0	0.0
	X5	X6	-516.9	-565.3	24.2	135.3	-135.3	0.0	0.0
6F	X1	X2	-578.0	-534.8	-21.6	139.1	-139.1	0.0	0.0
	X2	X3	-591.3	-588.8	-1.3	147.5	-147.5	0.0	0.0
	X3	X4	-591.2	-591.2	0.0	147.8	-147.8	0.0	0.0
	X4	X5	-588.8	-591.3	1.3	147.5	-147.5	0.0	0.0
	X5	X6	-534.8	-578.0	21.6	139.1	-139.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	-587.6	-541.0	-23.3	141.1	-141.1	0.0	0.0
	X2	X3	-589.3	-587.3	-1.0	147.1	-147.1	0.0	0.0
	X3	X4	-589.3	-589.3	0.0	147.3	-147.3	0.0	0.0
	X4	X5	-587.3	-589.3	1.0	147.1	-147.1	0.0	0.0
	X5	X6	-541.0	-587.6	23.3	141.1	-141.1	0.0	0.0
4F	X1	X2	-596.4	-557.5	-19.4	144.2	-144.2	0.0	0.0
	X2	X3	-611.3	-609.2	-1.1	152.6	-152.6	0.0	0.0
	X3	X4	-610.1	-610.1	0.0	152.5	-152.5	0.0	0.0
	X4	X5	-609.2	-611.3	1.1	152.6	-152.6	0.0	0.0
	X5	X6	-557.5	-596.4	19.4	144.2	-144.2	0.0	0.0
3F	X1	X2	-563.0	-531.6	-15.7	136.8	-136.8	0.0	0.0
	X2	X3	-585.8	-584.4	-0.7	146.3	-146.3	0.0	0.0
	X3	X4	-585.1	-585.1	0.0	146.3	-146.3	0.0	0.0
	X4	X5	-584.4	-585.8	0.7	146.3	-146.3	0.0	0.0
	X5	X6	-531.6	-563.0	15.7	136.8	-136.8	0.0	0.0
2F	X1	X2	-479.4	-454.5	-12.5	116.7	-116.7	0.0	0.0
	X2	X3	-497.0	-494.2	-1.4	123.9	-123.9	0.0	0.0
	X3	X4	-492.4	-492.4	0.0	123.1	-123.1	0.0	0.0
	X4	X5	-494.2	-497.0	1.4	123.9	-123.9	0.0	0.0
	X5	X6	-454.5	-479.4	12.5	116.7	-116.7	0.0	0.0
1F	X1	X2	-911.7	-615.4	-148.2	190.9	-190.9	0.0	0.0
	X2	X3	-418.1	-476.8	29.4	111.9	-111.9	0.0	0.0
	X3	X4	-525.4	-525.4	0.0	131.3	-131.3	0.0	0.0
	X4	X5	-476.8	-418.1	-29.4	111.9	-111.9	0.0	0.0
	X5	X6	-615.4	-911.7	148.2	190.9	-190.9	0.0	0.0

* Y2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	148.4	82.4	-33.0	-81.7	81.7	-346.8	346.8
		X2	-3.7	1.7	2.7	0.7	-0.7	-574.8	574.8
		X3	0.5	-0.1	-0.3	-0.1	0.1	-572.4	572.4
		X4	-0.5	0.1	0.3	0.1	-0.1	-572.4	572.4
		X5	3.7	-1.7	-2.7	-0.7	0.7	-574.8	574.8
		X6	-148.4	-82.4	33.0	81.7	-81.7	-346.8	346.8
11F	12F	X1	45.0	58.3	6.6	-36.9	36.9	-682.6	682.6
		X2	6.2	5.0	-0.6	-4.0	4.0	-1102.6	1102.6
		X3	-0.5	-0.3	0.1	0.3	-0.3	-1107.2	1107.2
		X4	0.5	0.3	-0.1	-0.3	0.3	-1107.2	1107.2
		X5	-6.2	-5.0	0.6	4.0	-4.0	-1102.6	1102.6
		X6	-45.0	-58.3	-6.6	36.9	-36.9	-682.6	682.6
10F	11F	X1	67.1	66.2	-0.4	-47.6	47.6	-1016.9	1016.9
		X2	2.8	1.4	-0.7	-1.5	1.5	-1630.2	1630.2
		X3	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1641.4	1641.4
		X4	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-1641.4	1641.4
		X5	-2.8	-1.4	0.7	1.5	-1.5	-1630.2	1630.2
		X6	-67.1	-66.2	0.4	47.6	-47.6	-1016.9	1016.9
9F	10F	X1	66.0	66.6	0.3	-47.4	47.4	-1354.8	1354.8
		X2	0.1	0.2	0.0	-0.1	0.1	-2164.6	2164.6
		X3	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-2177.1	2177.1
		X4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2177.1	2177.1
		X5	-0.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-2164.6	2164.6
		X6	-66.0	-66.6	-0.3	47.4	-47.4	-1354.8	1354.8
8F	9F	X1	65.4	63.7	-0.9	-45.7	45.7	-1692.1	1692.1
		X2	1.0	1.7	0.3	-0.9	0.9	-2697.4	2697.4

* Y2 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	X3	-0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-2711.3	2711.3
		X4	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.1	-2711.3	2711.3
		X5	-1.0	-1.7	-0.3	0.9	-0.9	-2697.4	2697.4
		X6	-65.4	-63.7	0.9	45.7	-45.7	-1692.1	1692.1
7F	8F	X1	72.2	67.6	-2.3	-49.9	49.9	-2032.8	2032.8
		X2	2.5	2.1	-0.2	-1.7	1.7	-3243.4	3243.4
		X3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3261.8	3261.8
		X4	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3261.8	3261.8
		X5	-2.5	-2.1	0.2	1.7	-1.7	-3243.4	3243.4
		X6	-72.2	-67.6	2.3	49.9	-49.9	-2032.8	2032.8
6F	7F	X1	68.7	66.7	-1.0	-48.3	48.3	-2373.0	2373.0
		X2	2.5	2.3	-0.1	-1.7	1.7	-3809.9	3809.9
		X3	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-3833.0	3833.0
		X4	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-3833.0	3833.0
		X5	-2.5	-2.3	0.1	1.7	-1.7	-3809.9	3809.9
		X6	-68.7	-66.7	1.0	48.3	-48.3	-2373.0	2373.0
5F	6F	X1	69.3	66.8	-1.3	-48.6	48.6	-2712.6	2712.6
		X2	2.2	2.1	-0.0	-1.5	1.5	-4367.5	4367.5
		X3	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4395.3	4395.3
		X4	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4395.3	4395.3
		X5	-2.2	-2.1	0.0	1.5	-1.5	-4367.5	4367.5
		X6	-69.3	-66.8	1.3	48.6	-48.6	-2712.6	2712.6
4F	5F	X1	69.0	66.3	-1.3	-48.3	48.3	-3051.5	3051.5
		X2	2.1	2.0	-0.1	-1.5	1.5	-4925.6	4925.6
		X3	-0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	-4957.8	4957.8
		X4	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	-4957.8	4957.8
		X5	-2.1	-2.0	0.1	1.5	-1.5	-4925.6	4925.6
		X6	-69.0	-66.3	1.3	48.3	-48.3	-3051.5	3051.5
3F	4F	X1	69.3	67.9	-0.7	-49.0	49.0	-3389.8	3389.8
		X2	2.1	1.3	-0.4	-1.2	1.2	-5507.8	5507.8
		X3	-0.0	0.2	0.1	-0.1	0.1	-5544.6	5544.6
		X4	0.0	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-5544.6	5544.6
		X5	-2.1	-1.3	0.4	1.2	-1.2	-5507.8	5507.8
		X6	-69.3	-67.9	0.7	49.0	-49.0	-3389.8	3389.8
2F	3F	X1	67.5	60.3	-3.6	-45.6	45.6	-3727.7	3727.7
		X2	3.1	5.5	1.2	-3.1	3.1	-6081.6	6081.6
		X3	-0.3	-1.0	-0.3	0.5	-0.5	-6122.8	6122.8
		X4	0.3	1.0	0.3	-0.5	0.5	-6122.8	6122.8
		X5	-3.1	-5.5	-1.2	3.1	-3.1	-6081.6	6081.6
		X6	-67.5	-60.3	3.6	45.6	-45.6	-3727.7	3727.7
1F	2F	X1	75.8	100.2	12.2	-54.6	54.6	-4072.9	4072.9
		X2	-2.4	-11.6	-4.6	4.4	-4.4	-6661.9	6661.9
		X3	0.7	2.9	1.1	-1.1	1.1	-6707.9	6707.9
		X4	-0.7	-2.9	-1.1	1.1	-1.1	-6707.9	6707.9
		X5	2.4	11.6	4.6	-4.4	4.4	-6661.9	6661.9
		X6	-75.8	-100.2	-12.2	54.6	-54.6	-4072.9	4072.9

* Y2 フレーム 柱部材応力（地震力× 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	-151.8	-12.3	69.7	58.1	-58.1	0.6	-0.6
		X2	-269.6	-184.2	42.7	160.7	-160.7	-10.2	10.2
		X3	-278.0	-212.8	32.6	173.7	-173.7	-4.0	4.0
		X4	-278.0	-212.8	32.6	173.7	-173.7	4.0	-4.0
		X5	-269.6	-184.2	42.7	160.7	-160.7	10.2	-10.2
		X6	-151.8	-12.3	69.7	58.1	-58.1	-0.6	0.6
11F	12F	X1	-181.2	-19.7	80.7	71.7	-71.7	-14.8	14.8
		X2	-261.3	-201.5	29.9	165.3	-165.3	-32.0	32.0
		X3	-311.8	-249.6	31.1	200.5	-200.5	-15.5	15.5
		X4	-311.8	-249.6	31.1	200.5	-200.5	15.5	-15.5
		X5	-261.3	-201.5	29.9	165.3	-165.3	32.0	-32.0
		X6	-181.2	-19.7	80.7	71.7	-71.7	14.8	-14.8
10F	11F	X1	-212.7	-94.3	59.2	109.6	-109.6	-44.7	44.7
		X2	-324.5	-278.1	23.2	215.2	-215.2	-66.1	66.1
		X3	-365.8	-309.9	28.0	241.3	-241.3	-30.9	30.9
		X4	-365.8	-309.9	28.0	241.3	-241.3	30.9	-30.9

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	X5	-324.5	-278.1	23.2	215.2	-215.2	66.1	-66.1
		X6	-212.7	-94.3	59.2	109.6	-109.6	44.7	-44.7
9F	10F	X1	-213.9	-122.0	45.9	120.0	-120.0	-86.1	86.1
		X2	-349.9	-295.8	27.0	230.6	-230.6	-104.1	104.1
		X3	-378.8	-328.0	25.4	252.4	-252.4	-47.8	47.8
		X4	-378.8	-328.0	25.4	252.4	-252.4	47.8	-47.8
		X5	-349.9	-295.8	27.0	230.6	-230.6	104.1	-104.1
		X6	-213.9	-122.0	45.9	120.0	-120.0	86.1	-86.1
8F	9F	X1	-216.1	-234.6	-9.3	159.5	-159.5	-136.4	136.4
		X2	-397.5	-445.0	-23.7	298.2	-298.2	-155.7	155.7
		X3	-427.1	-465.6	-19.3	316.0	-316.0	-69.1	69.1
		X4	-427.1	-465.6	-19.3	316.0	-316.0	69.1	-69.1
		X5	-397.5	-445.0	-23.7	298.2	-298.2	155.7	-155.7
		X6	-216.1	-234.6	-9.3	159.5	-159.5	136.4	-136.4
7F	8F	X1	-305.4	-274.7	15.4	207.2	-207.2	-170.0	170.0
		X2	-551.0	-486.5	32.3	370.5	-370.5	-224.3	224.3
		X3	-568.1	-505.7	31.2	383.5	-383.5	-91.6	91.6
		X4	-568.1	-505.7	31.2	383.5	-383.5	91.6	-91.6
		X5	-551.0	-486.5	32.3	370.5	-370.5	224.3	-224.3
		X6	-305.4	-274.7	15.4	207.2	-207.2	170.0	-170.0
6F	7F	X1	-290.6	-270.6	10.0	200.4	-200.4	-204.3	204.3
		X2	-598.7	-550.5	24.1	410.4	-410.4	-338.8	338.8
		X3	-628.4	-578.2	25.1	430.9	-430.9	-134.6	134.6
		X4	-628.4	-578.2	25.1	430.9	-430.9	134.6	-134.6
		X5	-598.7	-550.5	24.1	410.4	-410.4	338.8	-338.8
		X6	-290.6	-270.6	10.0	200.4	-200.4	204.3	-204.3
5F	6F	X1	-307.4	-272.7	17.3	207.2	-207.2	-261.6	261.6
		X2	-575.6	-554.8	10.4	403.7	-403.7	-422.1	422.1
		X3	-601.7	-578.3	11.7	421.4	-421.4	-166.2	166.2
		X4	-601.7	-578.3	11.7	421.4	-421.4	166.2	-166.2
		X5	-575.6	-554.8	10.4	403.7	-403.7	422.1	-422.1
		X6	-307.4	-272.7	17.3	207.2	-207.2	261.6	-261.6
4F	5F	X1	-315.0	-310.6	2.2	223.4	-223.4	-329.9	329.9
		X2	-575.6	-527.3	24.1	393.9	-393.9	-516.1	516.1
		X3	-598.3	-549.4	24.4	409.9	-409.9	-200.5	200.5
		X4	-598.3	-549.4	24.4	409.9	-409.9	200.5	-200.5
		X5	-575.6	-527.3	24.1	393.9	-393.9	516.1	-516.1
		X6	-315.0	-310.6	2.2	223.4	-223.4	329.9	-329.9
3F	4F	X1	-285.7	-369.1	-41.7	233.9	-233.9	-402.8	402.8
		X2	-641.6	-652.6	-5.5	462.2	-462.2	-712.0	712.0
		X3	-670.0	-676.6	-3.3	480.9	-480.9	-274.1	274.1
		X4	-670.0	-676.6	-3.3	480.9	-480.9	274.1	-274.1
		X5	-641.6	-652.6	-5.5	462.2	-462.2	712.0	-712.0
		X6	-285.7	-369.1	-41.7	233.9	-233.9	402.8	-402.8
2F	3F	X1	-193.9	-383.9	-95.0	206.4	-206.4	-487.9	487.9
		X2	-464.9	-572.2	-53.7	370.4	-370.4	-829.0	829.0
		X3	-492.9	-605.7	-56.4	392.4	-392.4	-315.9	315.9
		X4	-492.9	-605.7	-56.4	392.4	-392.4	315.9	-315.9
		X5	-464.9	-572.2	-53.7	370.4	-370.4	829.0	-829.0
		X6	-193.9	-383.9	-95.0	206.4	-206.4	487.9	-487.9
1F	2F	X1	-95.5	-911.7	-408.1	312.3	-312.3	-605.9	605.9
		X2	-379.2	-1033.4	-327.1	438.0	-438.0	-954.7	954.7
		X3	-380.8	-1002.2	-310.7	428.8	-428.8	-360.1	360.1
		X4	-380.8	-1002.2	-310.7	428.8	-428.8	360.1	-360.1
		X5	-379.2	-1033.4	-327.1	438.0	-438.0	954.7	-954.7
		X6	-95.5	-911.7	-408.1	312.3	-312.3	605.9	-605.9

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	151.8	12.3	-69.7	-58.1	58.1	-0.6	0.6
		X2	269.6	184.2	-42.7	-160.7	160.7	10.2	-10.2
		X3	278.0	212.8	-32.6	-173.7	173.7	4.0	-4.0
		X4	278.0	212.8	-32.6	-173.7	173.7	-4.0	4.0
		X5	269.6	184.2	-42.7	-160.7	160.7	-10.2	10.2
		X6	151.8	12.3	-69.7	-58.1	58.1	0.6	-0.6

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	X1	181.2	19.7	-80.7	-71.7	71.7	14.8	-14.8
		X2	261.3	201.5	-29.9	-165.3	165.3	32.0	-32.0
		X3	311.8	249.6	-31.1	-200.5	200.5	15.5	-15.5
		X4	311.8	249.6	-31.1	-200.5	200.5	-15.5	15.5
		X5	261.3	201.5	-29.9	-165.3	165.3	-32.0	32.0
		X6	181.2	19.7	-80.7	-71.7	71.7	-14.8	14.8
10F	11F	X1	212.7	94.3	-59.2	-109.6	109.6	44.7	-44.7
		X2	324.5	278.1	-23.2	-215.2	215.2	66.1	-66.1
		X3	365.8	309.9	-28.0	-241.3	241.3	30.9	-30.9
		X4	365.8	309.9	-28.0	-241.3	241.3	-30.9	30.9
		X5	324.5	278.1	-23.2	-215.2	215.2	-66.1	66.1
		X6	212.7	94.3	-59.2	-109.6	109.6	-44.7	44.7
9F	10F	X1	213.9	122.0	-45.9	-120.0	120.0	86.1	-86.1
		X2	349.9	295.8	-27.0	-230.6	230.6	104.1	-104.1
		X3	378.8	328.0	-25.4	-252.4	252.4	47.8	-47.8
		X4	378.8	328.0	-25.4	-252.4	252.4	-47.8	47.8
		X5	349.9	295.8	-27.0	-230.6	230.6	-104.1	104.1
		X6	213.9	122.0	-45.9	-120.0	120.0	-86.1	86.1
8F	9F	X1	216.1	234.6	9.3	-159.5	159.5	136.4	-136.4
		X2	397.5	445.0	23.7	-298.2	298.2	155.7	-155.7
		X3	427.1	465.6	19.3	-316.0	316.0	69.1	-69.1
		X4	427.1	465.6	19.3	-316.0	316.0	-69.1	69.1
		X5	397.5	445.0	23.7	-298.2	298.2	-155.7	155.7
		X6	216.1	234.6	9.3	-159.5	159.5	-136.4	136.4
7F	8F	X1	305.4	274.7	-15.4	-207.2	207.2	170.0	-170.0
		X2	551.0	486.5	-32.3	-370.5	370.5	224.3	-224.3
		X3	568.1	505.7	-31.2	-383.5	383.5	91.6	-91.6
		X4	568.1	505.7	-31.2	-383.5	383.5	-91.6	91.6
		X5	551.0	486.5	-32.3	-370.5	370.5	-224.3	224.3
		X6	305.4	274.7	-15.4	-207.2	207.2	-170.0	170.0
6F	7F	X1	290.6	270.6	-10.0	-200.4	200.4	204.3	-204.3
		X2	598.7	550.5	-24.1	-410.4	410.4	338.8	-338.8
		X3	628.4	578.2	-25.1	-430.9	430.9	134.6	-134.6
		X4	628.4	578.2	-25.1	-430.9	430.9	-134.6	134.6
		X5	598.7	550.5	-24.1	-410.4	410.4	-338.8	338.8
		X6	290.6	270.6	-10.0	-200.4	200.4	-204.3	204.3
5F	6F	X1	307.4	272.7	-17.3	-207.2	207.2	261.6	-261.6
		X2	575.6	554.8	-10.4	-403.7	403.7	422.1	-422.1
		X3	601.7	578.3	-11.7	-421.4	421.4	166.2	-166.2
		X4	601.7	578.3	-11.7	-421.4	421.4	-166.2	166.2
		X5	575.6	554.8	-10.4	-403.7	403.7	-422.1	422.1
		X6	307.4	272.7	-17.3	-207.2	207.2	-261.6	261.6
4F	5F	X1	315.0	310.6	-2.2	-223.4	223.4	329.9	-329.9
		X2	575.6	527.3	-24.1	-393.9	393.9	516.1	-516.1
		X3	598.3	549.4	-24.4	-409.9	409.9	200.5	-200.5
		X4	598.3	549.4	-24.4	-409.9	409.9	-200.5	200.5
		X5	575.6	527.3	-24.1	-393.9	393.9	-516.1	516.1
		X6	315.0	310.6	-2.2	-223.4	223.4	-329.9	329.9
3F	4F	X1	285.7	369.1	41.7	-233.9	233.9	402.8	-402.8
		X2	641.6	652.6	5.5	-462.2	462.2	712.0	-712.0
		X3	670.0	676.6	3.3	-480.9	480.9	274.1	-274.1
		X4	670.0	676.6	3.3	-480.9	480.9	-274.1	274.1
		X5	641.6	652.6	5.5	-462.2	462.2	-712.0	712.0
		X6	285.7	369.1	41.7	-233.9	233.9	-402.8	402.8
2F	3F	X1	193.9	383.9	95.0	-206.4	206.4	487.9	-487.9
		X2	464.9	572.2	53.7	-370.4	370.4	829.0	-829.0
		X3	492.9	605.7	56.4	-392.4	392.4	315.9	-315.9
		X4	492.9	605.7	56.4	-392.4	392.4	-315.9	315.9
		X5	464.9	572.2	53.7	-370.4	370.4	-829.0	829.0
		X6	193.9	383.9	95.0	-206.4	206.4	-487.9	487.9
1F	2F	X1	95.5	911.7	408.1	-312.3	312.3	605.9	-605.9
		X2	379.2	1033.4	327.1	-438.0	438.0	954.7	-954.7
		X3	380.8	1002.2	310.7	-428.8	428.8	360.1	-360.1
		X4	380.8	1002.2	310.7	-428.8	428.8	-360.1	360.1
		X5	379.2	1033.4	327.1	-438.0	438.0	-954.7	954.7

* Y2 フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	X6	95.5	911.7	408.1	-312.3	312.3	-605.9	605.9

=====

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	X1	X2	-186.1	207.6	102.0	142.2	147.6	0.0	0.0
	X2	X3	-199.3	198.3	100.0	145.0	144.8	0.0	0.0
	X3	X4	-198.7	198.7	100.1	144.9	144.9	0.0	0.0
	X4	X5	-198.3	199.3	100.0	144.8	145.0	0.0	0.0
	X5	X6	-207.6	186.1	102.0	147.6	142.2	0.0	0.0
12F	X1	X2	-187.5	198.6	96.8	142.3	145.0	0.0	0.0
	X2	X3	-209.6	210.5	104.1	155.7	156.0	0.0	0.0
	X3	X4	-210.1	210.1	104.0	155.8	155.8	0.0	0.0
	X4	X5	-210.5	209.6	104.1	156.0	155.7	0.0	0.0
	X5	X6	-198.6	187.5	96.8	145.0	142.3	0.0	0.0
11F	X1	X2	-185.6	198.7	96.6	141.4	144.7	0.0	0.0
	X2	X3	-208.5	209.3	103.6	154.8	155.0	0.0	0.0
	X3	X4	-209.0	209.0	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X4	X5	-209.3	208.5	103.6	155.0	154.8	0.0	0.0
	X5	X6	-198.7	185.6	96.6	144.7	141.4	0.0	0.0
10F	X1	X2	-196.6	212.5	103.4	150.6	154.6	0.0	0.0
	X2	X3	-209.2	208.9	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X3	X4	-209.0	209.0	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X4	X5	-208.9	209.2	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X5	X6	-212.5	196.6	103.4	154.6	150.6	0.0	0.0
9F	X1	X2	-196.5	212.6	103.3	150.6	154.6	0.0	0.0
	X2	X3	-209.2	208.9	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X3	X4	-209.0	209.0	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X4	X5	-208.9	209.2	103.5	154.9	154.9	0.0	0.0
	X5	X6	-212.6	196.5	103.3	154.6	150.6	0.0	0.0
8F	X1	X2	-195.8	213.4	103.3	150.4	154.8	0.0	0.0
	X2	X3	-221.8	222.5	110.2	164.8	164.9	0.0	0.0
	X3	X4	-222.2	222.2	110.1	164.9	164.9	0.0	0.0
	X4	X5	-222.5	221.8	110.2	164.9	164.8	0.0	0.0
	X5	X6	-213.4	195.8	103.3	154.8	150.4	0.0	0.0
7F	X1	X2	-196.2	213.1	103.3	150.5	154.7	0.0	0.0
	X2	X3	-221.4	222.1	110.0	164.5	164.6	0.0	0.0
	X3	X4	-221.9	221.9	109.9	164.5	164.5	0.0	0.0
	X4	X5	-222.1	221.4	110.0	164.6	164.5	0.0	0.0
	X5	X6	-213.1	196.2	103.3	154.7	150.5	0.0	0.0
6F	X1	X2	-208.0	232.9	112.4	162.1	168.3	0.0	0.0
	X2	X3	-227.1	226.5	112.3	168.3	168.1	0.0	0.0
	X3	X4	-226.7	226.7	112.4	168.2	168.2	0.0	0.0
	X4	X5	-226.5	227.1	112.3	168.1	168.3	0.0	0.0
	X5	X6	-232.9	208.0	112.4	168.3	162.1	0.0	0.0
5F	X1	X2	-207.3	232.2	112.1	161.4	167.6	0.0	0.0
	X2	X3	-227.0	226.6	112.3	168.3	168.1	0.0	0.0
	X3	X4	-226.8	226.8	112.4	168.2	168.2	0.0	0.0
	X4	X5	-226.6	227.0	112.3	168.1	168.3	0.0	0.0
	X5	X6	-232.2	207.3	112.1	167.6	161.4	0.0	0.0
4F	X1	X2	-207.2	232.2	112.0	161.4	167.7	0.0	0.0
	X2	X3	-227.0	226.6	112.3	168.3	168.2	0.0	0.0
	X3	X4	-226.8	226.8	112.4	168.2	168.2	0.0	0.0
	X4	X5	-226.6	227.0	112.3	168.2	168.3	0.0	0.0
	X5	X6	-232.2	207.2	112.0	167.7	161.4	0.0	0.0
3F	X1	X2	-206.5	232.8	112.1	161.3	167.8	0.0	0.0
	X2	X3	-227.1	226.5	112.3	168.3	168.1	0.0	0.0
	X3	X4	-226.7	226.7	112.4	168.2	168.2	0.0	0.0
	X4	X5	-226.5	227.1	112.3	168.1	168.3	0.0	0.0
	X5	X6	-232.8	206.5	112.1	167.8	161.3	0.0	0.0
2F	X1	X2	-212.2	237.6	114.5	164.9	171.3	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	X2	X3	-231.4	231.9	115.1	171.7	171.8	0.0	0.0
	X3	X4	-231.8	231.8	114.9	171.8	171.8	0.0	0.0
	X4	X5	-231.9	231.4	115.1	171.8	171.7	0.0	0.0
	X5	X6	-237.6	212.2	114.5	171.3	164.9	0.0	0.0
1F	X1	X2	-159.2	343.4	174.3	175.1	221.1	0.0	0.0
	X2	X3	-301.6	268.5	140.5	202.2	194.0	0.0	0.0
	X3	X4	-277.6	277.6	147.9	198.1	198.1	0.0	0.0
	X4	X5	-268.5	301.6	140.5	194.0	202.2	0.0	0.0
	X5	X6	-343.4	159.2	174.3	221.1	175.1	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	518.6	513.8	2.4	-129.0	129.0	0.0	0.0
	X2	X3	606.8	605.2	0.8	-151.5	151.5	0.0	0.0
	X3	X4	628.8	628.8	0.0	-157.2	157.2	0.0	0.0
	X4	X5	605.2	606.8	-0.8	-151.5	151.5	0.0	0.0
	X5	X6	513.8	518.6	-2.4	-129.0	129.0	0.0	0.0
12F	X1	X2	770.4	760.9	4.7	-191.4	191.4	0.0	0.0
	X2	X3	1155.8	1150.1	2.9	-288.2	288.2	0.0	0.0
	X3	X4	1180.0	1180.0	0.0	-295.0	295.0	0.0	0.0
	X4	X5	1150.1	1155.8	-2.9	-288.2	288.2	0.0	0.0
	X5	X6	760.9	770.4	-4.7	-191.4	191.4	0.0	0.0
11F	X1	X2	988.8	975.2	6.8	-245.5	245.5	0.0	0.0
	X2	X3	1427.4	1420.9	3.3	-356.0	356.0	0.0	0.0
	X3	X4	1448.2	1448.2	0.0	-362.1	362.1	0.0	0.0
	X4	X5	1420.9	1427.4	-3.3	-356.0	356.0	0.0	0.0
	X5	X6	975.2	988.8	-6.8	-245.5	245.5	0.0	0.0
10F	X1	X2	1394.9	1382.1	6.4	-347.1	347.1	0.0	0.0
	X2	X3	1684.6	1680.7	2.0	-420.7	420.7	0.0	0.0
	X3	X4	1713.3	1713.3	0.0	-428.3	428.3	0.0	0.0
	X4	X5	1680.7	1684.6	-2.0	-420.7	420.7	0.0	0.0
	X5	X6	1382.1	1394.9	-6.4	-347.1	347.1	0.0	0.0
9F	X1	X2	1549.3	1538.2	5.5	-385.9	385.9	0.0	0.0
	X2	X3	1863.0	1859.5	1.7	-465.3	465.3	0.0	0.0
	X3	X4	1892.0	1892.0	0.0	-473.0	473.0	0.0	0.0
	X4	X5	1859.5	1863.0	-1.7	-465.3	465.3	0.0	0.0
	X5	X6	1538.2	1549.3	-5.5	-385.9	385.9	0.0	0.0
8F	X1	X2	1758.2	1739.9	9.2	-437.3	437.3	0.0	0.0
	X2	X3	2602.9	2589.9	6.5	-649.1	649.1	0.0	0.0
	X3	X4	2610.8	2610.8	0.0	-652.7	652.7	0.0	0.0
	X4	X5	2589.9	2602.9	-6.5	-649.1	649.1	0.0	0.0
	X5	X6	1739.9	1758.2	-9.2	-437.3	437.3	0.0	0.0
7F	X1	X2	1819.9	1803.5	8.2	-452.9	452.9	0.0	0.0
	X2	X3	2694.1	2681.7	6.2	-672.0	672.0	0.0	0.0
	X3	X4	2699.4	2699.4	0.0	-674.9	674.9	0.0	0.0
	X4	X5	2681.7	2694.1	-6.2	-672.0	672.0	0.0	0.0
	X5	X6	1803.5	1819.9	-8.2	-452.9	452.9	0.0	0.0
6F	X1	X2	2575.4	2560.2	7.6	-641.9	641.9	0.0	0.0
	X2	X3	2865.4	2861.6	1.9	-715.9	715.9	0.0	0.0
	X3	X4	2896.8	2896.8	0.0	-724.2	724.2	0.0	0.0
	X4	X5	2861.6	2865.4	-1.9	-715.9	715.9	0.0	0.0
	X5	X6	2560.2	2575.4	-7.6	-641.9	641.9	0.0	0.0
5F	X1	X2	2688.1	2670.5	8.8	-669.8	669.8	0.0	0.0
	X2	X3	2952.1	2948.1	2.0	-737.5	737.5	0.0	0.0
	X3	X4	2974.8	2974.8	0.0	-743.7	743.7	0.0	0.0
	X4	X5	2948.1	2952.1	-2.0	-737.5	737.5	0.0	0.0
	X5	X6	2670.5	2688.1	-8.8	-669.8	669.8	0.0	0.0
4F	X1	X2	2742.0	2724.1	9.0	-683.3	683.3	0.0	0.0
	X2	X3	2977.4	2973.8	1.8	-743.9	743.9	0.0	0.0
	X3	X4	2993.5	2993.5	0.0	-748.4	748.4	0.0	0.0
	X4	X5	2973.8	2977.4	-1.8	-743.9	743.9	0.0	0.0
	X5	X6	2724.1	2742.0	-9.0	-683.3	683.3	0.0	0.0
3F	X1	X2	2630.5	2612.0	9.3	-655.3	655.3	0.0	0.0
	X2	X3	2817.1	2814.3	1.4	-703.9	703.9	0.0	0.0
	X3	X4	2827.0	2827.0	0.0	-706.7	706.7	0.0	0.0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力 X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	X4	X5	2814. 3	2817. 1	-1. 4	-703. 9	703. 9	0. 0	0. 0
	X5	X6	2612. 0	2630. 5	-9. 3	-655. 3	655. 3	0. 0	0. 0
2F	X1	X2	2793. 8	2768. 8	12. 5	-695. 3	695. 3	0. 0	0. 0
	X2	X3	2903. 3	2900. 6	1. 4	-725. 5	725. 5	0. 0	0. 0
	X3	X4	2908. 4	2908. 4	0. 0	-727. 1	727. 1	0. 0	0. 0
	X4	X5	2900. 6	2903. 3	-1. 4	-725. 5	725. 5	0. 0	0. 0
	X5	X6	2768. 8	2793. 8	-12. 5	-695. 3	695. 3	0. 0	0. 0
1F	X1	X2	3559. 3	3491. 1	34. 1	-881. 3	881. 3	0. 0	0. 0
	X2	X3	3389. 7	3403. 8	-7. 1	-849. 2	849. 2	0. 0	0. 0
	X3	X4	3430. 3	3430. 3	0. 0	-857. 6	857. 6	0. 0	0. 0
	X4	X5	3403. 8	3389. 7	7. 1	-849. 2	849. 2	0. 0	0. 0
	X5	X6	3491. 1	3559. 3	-34. 1	-881. 3	881. 3	0. 0	0. 0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力 X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	X1	X2	-518. 6	-513. 8	-2. 4	129. 0	-129. 0	0. 0	0. 0
	X2	X3	-606. 8	-605. 2	-0. 8	151. 5	-151. 5	0. 0	0. 0
	X3	X4	-628. 8	-628. 8	0. 0	157. 2	-157. 2	0. 0	0. 0
	X4	X5	-605. 2	-606. 8	0. 8	151. 5	-151. 5	0. 0	0. 0
	X5	X6	-513. 8	-518. 6	2. 4	129. 0	-129. 0	0. 0	0. 0
12F	X1	X2	-770. 4	-760. 9	-4. 7	191. 4	-191. 4	0. 0	0. 0
	X2	X3	-1155. 8	-1150. 1	-2. 9	288. 2	-288. 2	0. 0	0. 0
	X3	X4	-1180. 0	-1180. 0	0. 0	295. 0	-295. 0	0. 0	0. 0
	X4	X5	-1150. 1	-1155. 8	2. 9	288. 2	-288. 2	0. 0	0. 0
	X5	X6	-760. 9	-770. 4	4. 7	191. 4	-191. 4	0. 0	0. 0
11F	X1	X2	-988. 8	-975. 2	-6. 8	245. 5	-245. 5	0. 0	0. 0
	X2	X3	-1427. 4	-1420. 9	-3. 3	356. 0	-356. 0	0. 0	0. 0
	X3	X4	-1448. 2	-1448. 2	0. 0	362. 1	-362. 1	0. 0	0. 0
	X4	X5	-1420. 9	-1427. 4	3. 3	356. 0	-356. 0	0. 0	0. 0
	X5	X6	-975. 2	-988. 8	6. 8	245. 5	-245. 5	0. 0	0. 0
10F	X1	X2	-1394. 9	-1382. 1	-6. 4	347. 1	-347. 1	0. 0	0. 0
	X2	X3	-1684. 6	-1680. 7	-2. 0	420. 7	-420. 7	0. 0	0. 0
	X3	X4	-1713. 3	-1713. 3	0. 0	428. 3	-428. 3	0. 0	0. 0
	X4	X5	-1680. 7	-1684. 6	2. 0	420. 7	-420. 7	0. 0	0. 0
	X5	X6	-1382. 1	-1394. 9	6. 4	347. 1	-347. 1	0. 0	0. 0
9F	X1	X2	-1549. 3	-1538. 2	-5. 5	385. 9	-385. 9	0. 0	0. 0
	X2	X3	-1863. 0	-1859. 5	-1. 7	465. 3	-465. 3	0. 0	0. 0
	X3	X4	-1892. 0	-1892. 0	0. 0	473. 0	-473. 0	0. 0	0. 0
	X4	X5	-1859. 5	-1863. 0	1. 7	465. 3	-465. 3	0. 0	0. 0
	X5	X6	-1538. 2	-1549. 3	5. 5	385. 9	-385. 9	0. 0	0. 0
8F	X1	X2	-1758. 2	-1739. 9	-9. 2	437. 3	-437. 3	0. 0	0. 0
	X2	X3	-2602. 9	-2589. 9	-6. 5	649. 1	-649. 1	0. 0	0. 0
	X3	X4	-2610. 8	-2610. 8	0. 0	652. 7	-652. 7	0. 0	0. 0
	X4	X5	-2589. 9	-2602. 9	6. 5	649. 1	-649. 1	0. 0	0. 0
	X5	X6	-1739. 9	-1758. 2	9. 2	437. 3	-437. 3	0. 0	0. 0
7F	X1	X2	-1819. 9	-1803. 5	-8. 2	452. 9	-452. 9	0. 0	0. 0
	X2	X3	-2694. 1	-2681. 7	-6. 2	672. 0	-672. 0	0. 0	0. 0
	X3	X4	-2699. 4	-2699. 4	0. 0	674. 9	-674. 9	0. 0	0. 0
	X4	X5	-2681. 7	-2694. 1	6. 2	672. 0	-672. 0	0. 0	0. 0
	X5	X6	-1803. 5	-1819. 9	8. 2	452. 9	-452. 9	0. 0	0. 0
6F	X1	X2	-2575. 4	-2560. 2	-7. 6	641. 9	-641. 9	0. 0	0. 0
	X2	X3	-2865. 4	-2861. 6	-1. 9	715. 9	-715. 9	0. 0	0. 0
	X3	X4	-2896. 8	-2896. 8	0. 0	724. 2	-724. 2	0. 0	0. 0
	X4	X5	-2861. 6	-2865. 4	1. 9	715. 9	-715. 9	0. 0	0. 0
	X5	X6	-2560. 2	-2575. 4	7. 6	641. 9	-641. 9	0. 0	0. 0
5F	X1	X2	-2688. 1	-2670. 5	-8. 8	669. 8	-669. 8	0. 0	0. 0
	X2	X3	-2952. 1	-2948. 1	-2. 0	737. 5	-737. 5	0. 0	0. 0
	X3	X4	-2974. 8	-2974. 8	0. 0	743. 7	-743. 7	0. 0	0. 0
	X4	X5	-2948. 1	-2952. 1	2. 0	737. 5	-737. 5	0. 0	0. 0
	X5	X6	-2670. 5	-2688. 1	8. 8	669. 8	-669. 8	0. 0	0. 0
4F	X1	X2	-2742. 0	-2724. 1	-9. 0	683. 3	-683. 3	0. 0	0. 0
	X2	X3	-2977. 4	-2973. 8	-1. 8	743. 9	-743. 9	0. 0	0. 0
	X3	X4	-2993. 5	-2993. 5	0. 0	748. 4	-748. 4	0. 0	0. 0
	X4	X5	-2973. 8	-2977. 4	1. 8	743. 9	-743. 9	0. 0	0. 0
	X5	X6	-2724. 1	-2742. 0	9. 0	683. 3	-683. 3	0. 0	0. 0

* Y3 フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
3F	X1	X2	-2630.5	-2612.0	-9.3	655.3	-655.3	0.0	0.0
	X2	X3	-2817.1	-2814.3	-1.4	703.9	-703.9	0.0	0.0
	X3	X4	-2827.0	-2827.0	0.0	706.7	-706.7	0.0	0.0
	X4	X5	-2814.3	-2817.1	1.4	703.9	-703.9	0.0	0.0
	X5	X6	-2612.0	-2630.5	9.3	655.3	-655.3	0.0	0.0
2F	X1	X2	-2793.8	-2768.8	-12.5	695.3	-695.3	0.0	0.0
	X2	X3	-2903.3	-2900.6	-1.4	725.5	-725.5	0.0	0.0
	X3	X4	-2908.4	-2908.4	0.0	727.1	-727.1	0.0	0.0
	X4	X5	-2900.6	-2903.3	1.4	725.5	-725.5	0.0	0.0
	X5	X6	-2768.8	-2793.8	12.5	695.3	-695.3	0.0	0.0
1F	X1	X2	-3559.3	-3491.1	-34.1	881.3	-881.3	0.0	0.0
	X2	X3	-3389.7	-3403.8	7.1	849.2	-849.2	0.0	0.0
	X3	X4	-3430.3	-3430.3	0.0	857.6	-857.6	0.0	0.0
	X4	X5	-3403.8	-3389.7	-7.1	849.2	-849.2	0.0	0.0
	X5	X6	-3491.1	-3559.3	34.1	881.3	-881.3	0.0	0.0

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	186.1	98.7	-43.7	-100.8	100.8	-375.7	375.7
		X2	-8.3	4.7	6.5	1.3	-1.3	-640.9	640.9
		X3	0.4	-0.2	-0.3	-0.1	0.1	-638.1	638.1
		X4	-0.4	0.2	0.3	0.1	-0.1	-638.1	638.1
		X5	8.3	-4.7	-6.5	-1.3	1.3	-640.9	640.9
		X6	-186.1	-98.7	43.7	100.8	-100.8	-375.7	375.7
11F	12F	X1	88.8	84.2	-2.3	-61.8	61.8	-765.1	765.1
		X2	6.3	4.8	-0.8	-4.0	4.0	-1294.5	1294.5
		X3	-0.2	-0.2	0.0	0.1	-0.1	-1300.9	1300.9
		X4	0.2	0.2	-0.0	-0.1	0.1	-1300.9	1300.9
		X5	-6.3	-4.8	0.8	4.0	-4.0	-1294.5	1294.5
		X6	-88.8	-84.2	2.3	61.8	-61.8	-765.1	765.1
10F	11F	X1	101.4	90.7	-5.3	-68.6	68.6	-1153.4	1153.4
		X2	5.1	-1.1	-3.1	-1.4	1.4	-1947.1	1947.1
		X3	-0.2	0.1	0.1	0.0	-0.0	-1962.6	1962.6
		X4	0.2	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-1962.6	1962.6
		X5	-5.1	1.1	3.1	1.4	-1.4	-1947.1	1947.1
		X6	-101.4	-90.7	5.3	68.6	-68.6	-1153.4	1153.4
9F	10F	X1	105.8	91.5	-7.2	-70.5	70.5	-1549.1	1549.1
		X2	-2.2	-1.9	0.1	1.5	-1.5	-2625.4	2625.4
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-2640.8	2640.8
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-2640.8	2640.8
		X5	2.2	1.9	-0.1	-1.5	1.5	-2625.4	2625.4
		X6	-105.8	-91.5	7.2	70.5	-70.5	-1549.1	1549.1
8F	9F	X1	105.1	89.6	-7.8	-68.9	68.9	-1945.3	1945.3
		X2	-1.4	3.4	2.4	-0.7	0.7	-3313.8	3313.8
		X3	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.0	-3329.3	3329.3
		X4	-0.1	0.1	0.1	-0.0	0.0	-3329.3	3329.3
		X5	1.4	-3.4	-2.4	0.7	-0.7	-3313.8	3313.8
		X6	-105.1	-89.6	7.8	68.9	-68.9	-1945.3	1945.3
7F	8F	X1	106.2	92.6	-6.8	-71.0	71.0	-2341.7	2341.7
		X2	5.0	4.3	-0.4	-3.3	3.3	-4010.5	4010.5
		X3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-4034.4	4034.4
		X4	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-4034.4	4034.4
		X5	-5.0	-4.3	0.4	3.3	-3.3	-4010.5	4010.5
		X6	-106.2	-92.6	6.8	71.0	-71.0	-2341.7	2341.7
6F	7F	X1	103.6	97.7	-3.0	-71.9	71.9	-2738.8	2738.8
		X2	4.1	-2.2	-3.1	-0.7	0.7	-4723.2	4723.2
		X3	-0.1	0.1	0.1	0.0	-0.0	-4755.6	4755.6
		X4	0.1	-0.1	-0.1	-0.0	0.0	-4755.6	4755.6
		X5	-4.1	2.2	3.1	0.7	-0.7	-4723.2	4723.2
		X6	-103.6	-97.7	3.0	71.9	-71.9	-2738.8	2738.8
5F	6F	X1	110.3	98.3	-6.0	-74.5	74.5	-3146.1	3146.1
		X2	-3.6	-2.5	0.5	2.2	-2.2	-5449.1	5449.1
		X3	0.2	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-5481.5	5481.5
		X4	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-5481.5	5481.5
		X5	3.6	2.5	-0.5	-2.2	2.2	-5449.1	5449.1

* Y3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	X6	-110.3	-98.3	6.0	74.5	-74.5	-3146.1	3146.1
4F	5F	X1	109.0	97.7	-5.7	-73.8	73.8	-3554.1	3554.1
		X2	-2.6	-2.4	0.1	1.8	-1.8	-6174.6	6174.6
		X3	0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.1	-6207.0	6207.0
		X4	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-6207.0	6207.0
		X5	2.6	2.4	-0.1	-1.8	1.8	-6174.6	6174.6
		X6	-109.0	-97.7	5.7	73.8	-73.8	-3554.1	3554.1
3F	4F	X1	109.5	100.7	-4.4	-75.1	75.1	-3962.6	3962.6
		X2	-2.8	-3.1	-0.1	2.1	-2.1	-6908.1	6908.1
		X3	0.1	0.2	0.1	-0.1	0.1	-6940.7	6940.7
		X4	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	-0.1	-6940.7	6940.7
		X5	2.8	3.1	0.1	-2.1	2.1	-6908.1	6908.1
		X6	-109.5	-100.7	4.4	75.1	-75.1	-3962.6	3962.6
2F	3F	X1	105.8	75.2	-15.3	-64.6	64.6	-4371.3	4371.3
		X2	-2.6	2.9	2.7	-0.1	0.1	-7634.2	7634.2
		X3	0.0	-1.3	-0.7	0.5	-0.5	-7666.5	7666.5
		X4	-0.0	1.3	0.7	-0.5	0.5	-7666.5	7666.5
		X5	2.6	-2.9	-2.7	0.1	-0.1	-7634.2	7634.2
		X6	-105.8	-75.2	15.3	64.6	-64.6	-4371.3	4371.3
1F	2F	X1	137.0	159.2	11.1	-91.8	91.8	-4792.2	4792.2
		X2	-9.2	-41.9	-16.3	15.8	-15.8	-8375.4	8375.4
		X3	1.2	9.1	3.9	-3.2	3.2	-8407.9	8407.9
		X4	-1.2	-9.1	-3.9	3.2	-3.2	-8407.9	8407.9
		X5	9.2	41.9	16.3	-15.8	15.8	-8375.4	8375.4
		X6	-137.0	-159.2	-11.1	91.8	-91.8	-4792.2	4792.2

* Y3 フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	-518.6	127.1	322.8	138.6	-138.6	90.1	-90.1
		X2	-1120.6	-100.2	510.2	432.1	-432.1	29.6	-29.6
		X3	-1234.0	-288.7	472.7	539.0	-539.0	11.1	-11.1
		X4	-1234.0	-288.7	472.7	539.0	-539.0	-11.1	11.1
		X5	-1120.6	-100.2	510.2	432.1	-432.1	-29.6	29.6
		X6	-518.6	127.1	322.8	138.6	-138.6	-90.1	90.1
11F	12F	X1	-897.4	53.3	475.4	301.5	-301.5	241.8	-241.8
		X2	-1816.5	-290.7	762.9	752.6	-752.6	132.7	-132.7
		X3	-2041.4	-508.9	766.3	910.8	-910.8	35.0	-35.0
		X4	-2041.4	-508.9	766.3	910.8	-910.8	-35.0	35.0
		X5	-1816.5	-290.7	762.9	752.6	-752.6	-132.7	132.7
		X6	-897.4	53.3	475.4	301.5	-301.5	-241.8	241.8
10F	11F	X1	-1042.2	-305.8	368.2	481.4	-481.4	447.7	-447.7
		X2	-2111.9	-668.7	721.6	993.1	-993.1	266.2	-266.2
		X3	-2360.3	-806.3	777.0	1130.9	-1130.9	65.8	-65.8
		X4	-2360.3	-806.3	777.0	1130.9	-1130.9	-65.8	65.8
		X5	-2111.9	-668.7	721.6	993.1	-993.1	-266.2	266.2
		X6	-1042.2	-305.8	368.2	481.4	-481.4	-447.7	447.7
9F	10F	X1	-1089.1	-515.2	286.9	573.0	-573.0	734.7	-734.7
		X2	-2398.0	-1196.8	600.6	1283.8	-1283.8	432.7	-432.7
		X3	-2587.7	-1344.9	621.4	1404.5	-1404.5	113.5	-113.5
		X4	-2587.7	-1344.9	621.4	1404.5	-1404.5	-113.5	113.5
		X5	-2398.0	-1196.8	600.6	1283.8	-1283.8	-432.7	432.7
		X6	-1089.1	-515.2	286.9	573.0	-573.0	-734.7	734.7
8F	9F	X1	-1034.1	-758.4	137.8	634.5	-634.5	1059.1	-1059.1
		X2	-2204.3	-1861.8	171.3	1439.3	-1439.3	595.0	-595.0
		X3	-2406.6	-2232.4	87.1	1642.1	-1642.1	161.3	-161.3
		X4	-2406.6	-2232.4	87.1	1642.1	-1642.1	-161.3	161.3
		X5	-2204.3	-1861.8	171.3	1439.3	-1439.3	-595.0	595.0
		X6	-1034.1	-758.4	137.8	634.5	-634.5	-1059.1	1059.1
7F	8F	X1	-999.8	-773.5	113.2	633.3	-633.3	1415.2	-1415.2
		X2	-2481.1	-1916.8	282.1	1570.7	-1570.7	867.3	-867.3
		X3	-2968.4	-2337.0	315.7	1894.8	-1894.8	209.7	-209.7
		X4	-2968.4	-2337.0	315.7	1894.8	-1894.8	-209.7	209.7
		X5	-2481.1	-1916.8	282.1	1570.7	-1570.7	-867.3	867.3
		X6	-999.8	-773.5	113.2	633.3	-633.3	-1415.2	1415.2
6F	7F	X1	-1046.3	-1085.7	-19.7	761.4	-761.4	1785.2	-1785.2

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
6F	7F	X2	-2580.8	-2372.8	104.0	1769.1	-1769.1	1173.3	-1173.3
		X3	-3044.1	-2554.0	245.1	1999.3	-1999.3	261.9	-261.9
		X4	-3044.1	-2554.0	245.1	1999.3	-1999.3	-261.9	261.9
		X5	-2580.8	-2372.8	104.0	1769.1	-1769.1	-1173.3	1173.3
		X6	-1046.3	-1085.7	-19.7	761.4	-761.4	-1785.2	1785.2
5F	6F	X1	-1489.7	-1168.4	160.7	949.3	-949.3	2291.9	-2291.9
		X2	-3052.8	-2469.6	291.6	1972.3	-1972.3	1372.2	-1372.2
		X3	-3204.4	-2612.2	296.1	2077.4	-2077.4	322.6	-322.6
		X4	-3204.4	-2612.2	296.1	2077.4	-2077.4	-322.6	322.6
		X5	-3052.8	-2469.6	291.6	1972.3	-1972.3	-1372.2	1372.2
		X6	-1489.7	-1168.4	160.7	949.3	-949.3	-2291.9	2291.9
4F	5F	X1	-1519.7	-1359.9	79.9	1028.4	-1028.4	2829.7	-2829.7
		X2	-3153.0	-2830.5	161.3	2137.0	-2137.0	1584.2	-1584.2
		X3	-3310.6	-2959.3	175.6	2239.3	-2239.3	386.4	-386.4
		X4	-3310.6	-2959.3	175.6	2239.3	-2239.3	-386.4	386.4
		X5	-3153.0	-2830.5	161.3	2137.0	-2137.0	-1584.2	1584.2
		X6	-1519.7	-1359.9	79.9	1028.4	-1028.4	-2829.7	2829.7
3F	4F	X1	-1382.1	-1621.7	-119.8	1072.8	-1072.8	3382.8	-3382.8
		X2	-2870.9	-3346.2	-237.6	2220.4	-2220.4	1761.3	-1761.3
		X3	-3007.9	-3450.6	-221.4	2306.6	-2306.6	435.7	-435.7
		X4	-3007.9	-3450.6	-221.4	2306.6	-2306.6	-435.7	435.7
		X5	-2870.9	-3346.2	-237.6	2220.4	-2220.4	-1761.3	1761.3
		X6	-1382.1	-1621.7	-119.8	1072.8	-1072.8	-3382.8	3382.8
2F	3F	X1	-1008.8	-2340.2	-665.7	1196.1	-1196.1	3932.5	-3932.5
		X2	-2082.9	-4688.6	-1302.8	2418.4	-2418.4	1968.3	-1968.3
		X3	-2190.6	-4762.4	-1285.9	2483.2	-2483.2	497.8	-497.8
		X4	-2190.6	-4762.4	-1285.9	2483.2	-2483.2	-497.8	497.8
		X5	-2082.9	-4688.6	-1302.8	2418.4	-2418.4	-1968.3	1968.3
		X6	-1008.8	-2340.2	-665.7	1196.1	-1196.1	-3932.5	3932.5
1F	2F	X1	-453.6	-3559.3	-1552.8	1244.3	-1244.3	4536.5	-4536.5
		X2	-983.5	-6880.8	-2948.7	2438.5	-2438.5	2173.9	-2173.9
		X3	-1046.6	-6834.1	-2893.7	2443.7	-2443.7	561.9	-561.9
		X4	-1046.6	-6834.1	-2893.7	2443.7	-2443.7	-561.9	561.9
		X5	-983.5	-6880.8	-2948.7	2438.5	-2438.5	-2173.9	2173.9
		X6	-453.6	-3559.3	-1552.8	1244.3	-1244.3	-4536.5	4536.5

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	X1	518.6	-127.1	-322.8	-138.6	138.6	-90.1	90.1
		X2	1120.6	100.2	-510.2	-432.1	432.1	-29.6	29.6
		X3	1234.0	288.7	-472.7	-539.0	539.0	-11.1	11.1
		X4	1234.0	288.7	-472.7	-539.0	539.0	11.1	-11.1
		X5	1120.6	100.2	-510.2	-432.1	432.1	29.6	-29.6
		X6	518.6	-127.1	-322.8	-138.6	138.6	90.1	-90.1
11F	12F	X1	897.4	-53.3	-475.4	-301.5	301.5	-241.8	241.8
		X2	1816.5	290.7	-762.9	-752.6	752.6	-132.7	132.7
		X3	2041.4	508.9	-766.3	-910.8	910.8	-35.0	35.0
		X4	2041.4	508.9	-766.3	-910.8	910.8	35.0	-35.0
		X5	1816.5	290.7	-762.9	-752.6	752.6	132.7	-132.7
		X6	897.4	-53.3	-475.4	-301.5	301.5	241.8	-241.8
10F	11F	X1	1042.2	305.8	-368.2	-481.4	481.4	-447.7	447.7
		X2	2111.9	668.7	-721.6	-993.1	993.1	-266.2	266.2
		X3	2360.3	806.3	-777.0	-1130.9	1130.9	-65.8	65.8
		X4	2360.3	806.3	-777.0	-1130.9	1130.9	65.8	-65.8
		X5	2111.9	668.7	-721.6	-993.1	993.1	266.2	-266.2
		X6	1042.2	305.8	-368.2	-481.4	481.4	447.7	-447.7
9F	10F	X1	1089.1	515.2	-286.9	-573.0	573.0	-734.7	734.7
		X2	2398.0	1196.8	-600.6	-1283.8	1283.8	-432.7	432.7
		X3	2587.7	1344.9	-621.4	-1404.5	1404.5	-113.5	113.5
		X4	2587.7	1344.9	-621.4	-1404.5	1404.5	113.5	-113.5
		X5	2398.0	1196.8	-600.6	-1283.8	1283.8	432.7	-432.7
		X6	1089.1	515.2	-286.9	-573.0	573.0	734.7	-734.7
8F	9F	X1	1034.1	758.4	-137.8	-634.5	634.5	-1059.1	1059.1
		X2	2204.3	1861.8	-171.3	-1439.3	1439.3	-595.0	595.0
		X3	2406.6	2232.4	-87.1	-1642.1	1642.1	-161.3	161.3

* Y3 フレーム 柱部材応力（地震力× 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	X4	2406.6	2232.4	-87.1	-1642.1	1642.1	161.3	-161.3
		X5	2204.3	1861.8	-171.3	-1439.3	1439.3	595.0	-595.0
		X6	1034.1	758.4	-137.8	-634.5	634.5	1059.1	-1059.1
7F	8F	X1	999.8	773.5	-113.2	-633.3	633.3	-1415.2	1415.2
		X2	2481.1	1916.8	-282.1	-1570.7	1570.7	-867.3	867.3
		X3	2968.4	2337.0	-315.7	-1894.8	1894.8	-209.7	209.7
		X4	2968.4	2337.0	-315.7	-1894.8	1894.8	209.7	-209.7
		X5	2481.1	1916.8	-282.1	-1570.7	1570.7	867.3	-867.3
		X6	999.8	773.5	-113.2	-633.3	633.3	1415.2	-1415.2
6F	7F	X1	1046.3	1085.7	19.7	-761.4	761.4	-1785.2	1785.2
		X2	2580.8	2372.8	-104.0	-1769.1	1769.1	-1173.3	1173.3
		X3	3044.1	2554.0	-245.1	-1999.3	1999.3	-261.9	261.9
		X4	3044.1	2554.0	-245.1	-1999.3	1999.3	261.9	-261.9
		X5	2580.8	2372.8	-104.0	-1769.1	1769.1	1173.3	-1173.3
		X6	1046.3	1085.7	19.7	-761.4	761.4	1785.2	-1785.2
5F	6F	X1	1489.7	1168.4	-160.7	-949.3	949.3	-2291.9	2291.9
		X2	3052.8	2469.6	-291.6	-1972.3	1972.3	-1372.2	1372.2
		X3	3204.4	2612.2	-296.1	-2077.4	2077.4	-322.6	322.6
		X4	3204.4	2612.2	-296.1	-2077.4	2077.4	322.6	-322.6
		X5	3052.8	2469.6	-291.6	-1972.3	1972.3	1372.2	-1372.2
		X6	1489.7	1168.4	-160.7	-949.3	949.3	2291.9	-2291.9
4F	5F	X1	1519.7	1359.9	-79.9	-1028.4	1028.4	-2829.7	2829.7
		X2	3153.0	2830.5	-161.3	-2137.0	2137.0	-1584.2	1584.2
		X3	3310.6	2959.3	-175.6	-2239.3	2239.3	-386.4	386.4
		X4	3310.6	2959.3	-175.6	-2239.3	2239.3	386.4	-386.4
		X5	3153.0	2830.5	-161.3	-2137.0	2137.0	1584.2	-1584.2
		X6	1519.7	1359.9	-79.9	-1028.4	1028.4	2829.7	-2829.7
3F	4F	X1	1382.1	1621.7	119.8	-1072.8	1072.8	-3382.8	3382.8
		X2	2870.9	3346.2	237.6	-2220.4	2220.4	-1761.3	1761.3
		X3	3007.9	3450.6	221.4	-2306.6	2306.6	-435.7	435.7
		X4	3007.9	3450.6	221.4	-2306.6	2306.6	435.7	-435.7
		X5	2870.9	3346.2	237.6	-2220.4	2220.4	1761.3	-1761.3
		X6	1382.1	1621.7	119.8	-1072.8	1072.8	3382.8	-3382.8
2F	3F	X1	1008.8	2340.2	665.7	-1196.1	1196.1	-3932.5	3932.5
		X2	2082.9	4688.6	1302.8	-2418.4	2418.4	-1968.3	1968.3
		X3	2190.6	4762.4	1285.9	-2483.2	2483.2	-497.8	497.8
		X4	2190.6	4762.4	1285.9	-2483.2	2483.2	497.8	-497.8
		X5	2082.9	4688.6	1302.8	-2418.4	2418.4	1968.3	-1968.3
		X6	1008.8	2340.2	665.7	-1196.1	1196.1	3932.5	-3932.5
1F	2F	X1	453.6	3559.3	1552.8	-1244.3	1244.3	-4536.5	4536.5
		X2	983.5	6880.8	2948.7	-2438.5	2438.5	-2173.9	2173.9
		X3	1046.6	6834.1	2893.7	-2443.7	2443.7	-561.9	561.9
		X4	1046.6	6834.1	2893.7	-2443.7	2443.7	561.9	-561.9
		X5	983.5	6880.8	2948.7	-2438.5	2438.5	2173.9	-2173.9
		X6	453.6	3559.3	1552.8	-1244.3	1244.3	4536.5	-4536.5

* Y4 フレーム はり部材応力（固定＋積載）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	56.1	39.0	24.6	38.6	0.0	0.0
	X2	X3	-56.1	42.2	17.9	33.4	29.9	0.0	0.0
	X3	X4	-42.2	42.2	24.8	31.6	31.6	0.0	0.0
	X4	X5	-42.2	56.1	17.9	29.9	33.4	0.0	0.0
	X5	X6	-56.1	0.0	39.0	38.6	24.6	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力（地震力× 正加力）

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力 X 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Y4 フレーム はり部材応力 (地震力 X 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	X1	X2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X2	X3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X3	X4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X4	X5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	X5	X6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

=====

* X1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	778.6	219.6	219.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	705.8	203.1	203.1	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.6	-0.0	1.8	6.6	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.6	5.5	1009.4	313.4	313.7	0.0	0.0
	Y3	Y4	-5.5	0.0	0.0	8.4	2.4	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-346.8	346.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-375.7	375.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-682.6	682.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-765.1	765.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1016.9	1016.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1153.4	1153.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1354.8	1354.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1549.1	1549.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1692.1	1692.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1945.3	1945.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2032.8	2032.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2341.7	2341.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2373.0	2373.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2738.8	2738.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2712.6	2712.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3146.1	3146.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3051.5	3051.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3554.1	3554.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3389.8	3389.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3962.6	3962.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3727.7	3727.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4371.3	4371.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4072.9	4072.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4792.2	4792.2

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.7	-43.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-55.1	55.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.1	-145.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-185.9	185.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274.2	-274.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-353.4	353.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	427.8	-427.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-552.7	552.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	603.4	-603.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-781.3	781.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	798.9	-798.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1035.3	1035.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1009.5	-1009.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1309.5	1309.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1233.1	-1233.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1601.0	1601.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1466.7	-1466.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1906.5	1906.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1708.0	-1708.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2222.9	2222.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1956.1	-1956.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2549.1	2549.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2231.4	-2231.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2911.9	2911.9

* X1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-43.7	43.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.1	-55.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-145.1	145.1

* X1 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	185.9	-185.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-274.2	274.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	353.4	-353.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-427.8	427.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	552.7	-552.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-603.4	603.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	781.3	-781.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-798.9	798.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1035.3	-1035.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1009.5	1009.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1309.5	-1309.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1233.1	1233.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1601.0	-1601.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1466.7	1466.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1906.5	-1906.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1708.0	1708.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2222.9	-2222.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1956.1	1956.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2549.1	-2549.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2231.4	2231.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2911.9	-2911.9

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	7.9	-33.7	-25.9	-21.1
11F	Y2	Y3	15.7	-35.7	-21.4	-20.4
10F	Y2	Y3	23.5	-37.5	-16.6	-19.3
9F	Y2	Y3	31.4	-38.4	-11.0	-17.6
8F	Y2	Y3	39.4	-38.5	-4.6	-15.3
7F	Y2	Y3	47.3	-39.5	1.0	-13.7
6F	Y2	Y3	55.3	-39.0	8.1	-11.0
5F	Y2	Y3	63.3	-38.7	14.6	-8.6
4F	Y2	Y3	71.3	-37.9	21.5	-5.8
3F	Y2	Y3	79.4	-38.0	27.5	-3.8
2F	Y2	Y3	87.4	-39.2	32.3	-2.5
1F	Y2	Y3	95.6	-40.2	37.4	-0.9

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-16.2	1050.9	590.9	581.2
11F	Y2	Y3	-51.1	1877.4	340.9	792.3
10F	Y2	Y3	-95.0	2813.8	-97.9	970.0
9F	Y2	Y3	-147.1	3849.9	-696.8	1126.1
8F	Y2	Y3	-206.2	4994.1	-1425.2	1263.3
7F	Y2	Y3	-272.3	6196.8	-2305.6	1389.7
6F	Y2	Y3	-343.0	7454.8	-3293.7	1486.1
5F	Y2	Y3	-417.8	8766.9	-4366.7	1571.5
4F	Y2	Y3	-495.2	10096.7	-5533.6	1629.6
3F	Y2	Y3	-574.3	11458.7	-6752.0	1680.9
2F	Y2	Y3	-655.1	12851.6	-8016.0	1727.0
1F	Y2	Y3	-744.1	14794.5	-9024.8	1789.1

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	16.2	-1050.9	-590.9	-581.2
11F	Y2	Y3	51.1	-1877.4	-340.9	-792.3
10F	Y2	Y3	95.0	-2813.8	97.9	-970.0
9F	Y2	Y3	147.1	-3849.9	696.8	-1126.1
8F	Y2	Y3	206.2	-4994.1	1425.2	-1263.3
7F	Y2	Y3	272.3	-6196.8	2305.6	-1389.7
6F	Y2	Y3	343.0	-7454.8	3293.7	-1486.1
5F	Y2	Y3	417.8	-8766.9	4366.7	-1571.5
4F	Y2	Y3	495.2	-10096.7	5533.6	-1629.6
3F	Y2	Y3	574.3	-11458.7	6752.0	-1680.9

* X1 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力 Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
2F	Y2	Y3	655.1	-12851.6	8016.0	-1727.0
1F	Y2	Y3	744.1	-14794.5	9024.8	-1789.1

=====

* X2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	6.4	-0.9	0.8	9.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-6.4	8.5	1307.6	389.3	389.6	0.0	0.0
	Y3	Y4	-8.5	0.0	-0.5	11.6	2.1	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X2 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-574.8	574.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-640.9	640.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1102.6	1102.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1294.5	1294.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1630.2	1630.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1947.1	1947.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2164.6	2164.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2625.4	2625.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2697.4	2697.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3313.8	3313.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3243.4	3243.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4010.5	4010.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3809.9	3809.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4723.2	4723.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4367.5	4367.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5449.1	5449.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4925.6	4925.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6174.6	6174.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5507.8	5507.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6908.1	6908.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6081.6	6081.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7634.2	7634.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6661.9	6661.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8375.4	8375.4

* X2 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	-25.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.3	48.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.9	-96.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-178.9	178.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.3	-204.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-374.2	374.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	332.0	-332.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-683.7	683.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	495.5	-495.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1017.6	1017.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	684.0	-684.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1402.8	1402.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1038.0	-1038.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1831.2	1831.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1308.5	-1308.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2305.7	2305.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1602.1	-1602.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2819.2	2819.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2231.5	-2231.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3250.5	3250.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2617.4	-2617.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3807.8	3807.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3050.2	-3050.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4431.8	4431.8

* X2 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.5	25.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3	-48.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-96.9	96.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	178.9	-178.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-204.3	204.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	374.2	-374.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-332.0	332.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	683.7	-683.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-495.5	495.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1017.6	-1017.6

* X2 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-684.0	684.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1402.8	-1402.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1038.0	1038.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1831.2	-1831.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1308.5	1308.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2305.7	-2305.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1602.1	1602.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2819.2	-2819.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2231.5	2231.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3250.5	-3250.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2617.4	2617.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3807.8	-3807.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3050.2	3050.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4431.8	-4431.8

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	18.2	-1.8	31.0	10.3
11F	Y2	Y3	35.5	-16.4	44.3	10.0
10F	Y2	Y3	52.8	-31.1	57.6	9.4
9F	Y2	Y3	63.7	-58.1	82.2	8.6
8F	Y2	Y3	79.6	-76.4	97.4	7.4
7F	Y2	Y3	95.9	-94.8	113.5	6.7
6F	Y2	Y3	86.7	-76.0	91.0	5.4
5F	Y2	Y3	99.5	-89.5	101.1	4.2
4F	Y2	Y3	112.4	-103.2	111.1	2.8
3F	Y2	Y3	99.8	-63.1	68.2	1.8
2F	Y2	Y3	110.2	-70.8	74.1	1.2
1F	Y2	Y3	120.8	-78.5	79.9	0.4

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-18.1	860.9	447.5	463.2
11F	Y2	Y3	-72.1	1907.3	354.1	807.7
10F	Y2	Y3	-154.8	3177.2	-87.7	1103.4
9F	Y2	Y3	-330.4	4392.8	-552.1	1371.7
8F	Y2	Y3	-495.0	5968.9	-1404.8	1615.6
7F	Y2	Y3	-684.3	7659.5	-2514.1	1837.6
6F	Y2	Y3	-751.7	8681.7	-2955.8	2045.0
5F	Y2	Y3	-949.0	10456.2	-4207.6	2231.6
4F	Y2	Y3	-1163.8	12335.8	-5609.1	2402.4
3F	Y2	Y3	-961.7	13106.2	-5969.4	2548.8
2F	Y2	Y3	-1130.5	14920.4	-7443.0	2670.5
1F	Y2	Y3	-1320.3	17472.4	-8576.2	2758.5

* X2 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 負加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	18.1	-860.9	-447.5	-463.2
11F	Y2	Y3	72.1	-1907.3	-354.1	-807.7
10F	Y2	Y3	154.8	-3177.2	87.7	-1103.4
9F	Y2	Y3	330.4	-4392.8	552.1	-1371.7
8F	Y2	Y3	495.0	-5968.9	1404.8	-1615.6
7F	Y2	Y3	684.3	-7659.5	2514.1	-1837.6
6F	Y2	Y3	751.7	-8681.7	2955.8	-2045.0
5F	Y2	Y3	949.0	-10456.2	4207.6	-2231.6
4F	Y2	Y3	1163.8	-12335.8	5609.1	-2402.4
3F	Y2	Y3	961.7	-13106.2	5969.4	-2548.8
2F	Y2	Y3	1130.5	-14920.4	7443.0	-2670.5
1F	Y2	Y3	1320.3	-17472.4	8576.2	-2758.5

=====

* X3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	6.4	-0.9	0.8	9.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-6.4	8.5	1307.6	389.3	389.6	0.0	0.0
	Y3	Y4	-8.5	0.0	-0.5	11.6	2.1	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-572.4	572.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-638.1	638.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1107.2	1107.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1300.9	1300.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1641.4	1641.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1962.6	1962.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2177.1	2177.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2640.8	2640.8

* X3 フレーム 柱部材応力（固定＋積載）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2711.3	2711.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3329.3	3329.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3261.8	3261.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4034.4	4034.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3833.0	3833.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4755.6	4755.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4395.3	4395.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5481.5	5481.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4957.8	4957.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6207.0	6207.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5544.6	5544.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6940.7	6940.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6122.8	6122.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7666.5	7666.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6707.9	6707.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8407.9	8407.9

* X3 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	-26.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.1	47.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.1	-98.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-175.9	175.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.0	-206.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-369.4	369.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	334.5	-334.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-676.1	676.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.7	-498.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1007.8	1007.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	688.6	-688.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1391.3	1391.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1045.0	-1045.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1817.0	1817.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1316.7	-1316.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2289.3	2289.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1611.2	-1611.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2801.2	2801.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2243.0	-2243.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3230.6	3230.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2629.6	-2629.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3787.2	3787.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3062.8	-3062.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4410.9	4410.9

* X3 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.3	26.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	-47.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-98.1	98.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.9	-175.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-206.0	206.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	369.4	-369.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-334.5	334.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	676.1	-676.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-498.7	498.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1007.8	-1007.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-688.6	688.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1391.3	-1391.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1045.0	1045.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1817.0	-1817.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1316.7	1316.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2289.3	-2289.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1611.2	1611.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2801.2	-2801.2

* X3 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2243.0	2243.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3230.6	-3230.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2629.6	2629.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3787.2	-3787.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3062.8	3062.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4410.9	-4410.9

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	18.2	-1.2	31.6	10.8
11F	Y2	Y3	35.7	-15.9	45.1	10.4
10F	Y2	Y3	53.2	-30.8	58.4	9.9
9F	Y2	Y3	64.0	-57.9	83.2	9.0
8F	Y2	Y3	80.0	-76.3	98.4	7.8
7F	Y2	Y3	96.4	-94.8	114.5	7.0
6F	Y2	Y3	87.2	-76.0	91.9	5.7
5F	Y2	Y3	100.2	-89.7	102.1	4.4
4F	Y2	Y3	113.1	-103.7	112.2	3.0
3F	Y2	Y3	100.4	-63.5	69.0	2.0
2F	Y2	Y3	110.8	-71.4	74.9	1.3
1F	Y2	Y3	121.5	-79.3	80.8	0.5

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-20.8	855.1	438.3	457.8
11F	Y2	Y3	-77.4	1900.8	346.0	802.4
10F	Y2	Y3	-162.7	3169.9	-95.0	1098.2
9F	Y2	Y3	-340.6	4388.1	-561.7	1366.6
8F	Y2	Y3	-507.9	5964.9	-1414.6	1610.7
7F	Y2	Y3	-701.4	7660.0	-2528.5	1832.7
6F	Y2	Y3	-770.4	8684.6	-2970.8	2040.6
5F	Y2	Y3	-970.8	10462.0	-4223.4	2228.1
4F	Y2	Y3	-1188.1	12344.7	-5625.3	2399.8
3F	Y2	Y3	-985.4	13111.1	-5979.5	2547.0
2F	Y2	Y3	-1155.3	14927.2	-7453.1	2669.3
1F	Y2	Y3	-1345.8	17481.0	-8586.1	2758.1

* X3 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	20.8	-855.1	-438.3	-457.8
11F	Y2	Y3	77.4	-1900.8	-346.0	-802.4
10F	Y2	Y3	162.7	-3169.9	95.0	-1098.2
9F	Y2	Y3	340.6	-4388.1	561.7	-1366.6
8F	Y2	Y3	507.9	-5964.9	1414.6	-1610.7
7F	Y2	Y3	701.4	-7660.0	2528.5	-1832.7
6F	Y2	Y3	770.4	-8684.6	2970.8	-2040.6
5F	Y2	Y3	970.8	-10462.0	4223.4	-2228.1
4F	Y2	Y3	1188.1	-12344.7	5625.3	-2399.8
3F	Y2	Y3	985.4	-13111.1	5979.5	-2547.0
2F	Y2	Y3	1155.3	-14927.2	7453.1	-2669.3
1F	Y2	Y3	1345.8	-17481.0	8586.1	-2758.1

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	6.4	-0.9	0.8	9.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-6.4	8.5	1307.6	389.3	389.6	0.0	0.0
	Y3	Y4	-8.5	0.0	-0.5	11.6	2.1	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-572.4	572.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-638.1	638.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1107.2	1107.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1300.9	1300.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1641.4	1641.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1962.6	1962.6
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2177.1	2177.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2640.8	2640.8
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2711.3	2711.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3329.3	3329.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3261.8	3261.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4034.4	4034.4
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3833.0	3833.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4755.6	4755.6
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4395.3	4395.3

* X4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5481.5	5481.5
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4957.8	4957.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6207.0	6207.0
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5544.6	5544.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6940.7	6940.7
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6122.8	6122.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7666.5	7666.5
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6707.9	6707.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8407.9	8407.9

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	-26.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.1	47.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.1	-98.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-175.9	175.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.0	-206.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-369.4	369.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	334.5	-334.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-676.1	676.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498.7	-498.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1007.8	1007.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	688.6	-688.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1391.3	1391.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1045.0	-1045.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1817.0	1817.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1316.7	-1316.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2289.3	2289.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1611.2	-1611.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2801.2	2801.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2243.0	-2243.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3230.6	3230.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2629.6	-2629.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3787.2	3787.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3062.8	-3062.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4410.9	4410.9

* X4 フレーム 柱部材応力 (地震力Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.3	26.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	-47.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-98.1	98.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.9	-175.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-206.0	206.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	369.4	-369.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-334.5	334.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	676.1	-676.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-498.7	498.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1007.8	-1007.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-688.6	688.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1391.3	-1391.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1045.0	1045.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1817.0	-1817.0
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1316.7	1316.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2289.3	-2289.3
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1611.2	1611.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2801.2	-2801.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2243.0	2243.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3230.6	-3230.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2629.6	2629.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3787.2	-3787.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3062.8	3062.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4410.9	-4410.9

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	18.2	-1.2	31.6	10.8
11F	Y2	Y3	35.7	-15.9	45.1	10.4
10F	Y2	Y3	53.2	-30.8	58.4	9.9
9F	Y2	Y3	64.0	-57.9	83.2	9.0
8F	Y2	Y3	80.0	-76.3	98.4	7.8
7F	Y2	Y3	96.4	-94.8	114.5	7.0
6F	Y2	Y3	87.2	-76.0	91.9	5.7
5F	Y2	Y3	100.2	-89.7	102.1	4.4
4F	Y2	Y3	113.1	-103.7	112.2	3.0
3F	Y2	Y3	100.4	-63.5	69.0	2.0
2F	Y2	Y3	110.8	-71.4	74.9	1.3
1F	Y2	Y3	121.5	-79.3	80.8	0.5

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-20.8	855.1	438.3	457.8
11F	Y2	Y3	-77.4	1900.8	346.0	802.4
10F	Y2	Y3	-162.7	3169.9	-95.0	1098.2
9F	Y2	Y3	-340.6	4388.1	-561.7	1366.6
8F	Y2	Y3	-507.9	5964.9	-1414.6	1610.7
7F	Y2	Y3	-701.4	7660.0	-2528.5	1832.7
6F	Y2	Y3	-770.4	8684.6	-2970.8	2040.6
5F	Y2	Y3	-970.8	10462.0	-4223.4	2228.1
4F	Y2	Y3	-1188.1	12344.7	-5625.3	2399.8
3F	Y2	Y3	-985.4	13111.1	-5979.5	2547.0
2F	Y2	Y3	-1155.3	14927.2	-7453.1	2669.3
1F	Y2	Y3	-1345.8	17481.0	-8586.1	2758.1

* X4 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	20.8	-855.1	-438.3	-457.8
11F	Y2	Y3	77.4	-1900.8	-346.0	-802.4
10F	Y2	Y3	162.7	-3169.9	95.0	-1098.2
9F	Y2	Y3	340.6	-4388.1	561.7	-1366.6
8F	Y2	Y3	507.9	-5964.9	1414.6	-1610.7
7F	Y2	Y3	701.4	-7660.0	2528.5	-1832.7
6F	Y2	Y3	770.4	-8684.6	2970.8	-2040.6
5F	Y2	Y3	970.8	-10462.0	4223.4	-2228.1
4F	Y2	Y3	1188.1	-12344.7	5625.3	-2399.8
3F	Y2	Y3	985.4	-13111.1	5979.5	-2547.0
2F	Y2	Y3	1155.3	-14927.2	7453.1	-2669.3
1F	Y2	Y3	1345.8	-17481.0	8586.1	-2758.1

=====

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	1290.1	350.3	350.3	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	1154.7	320.6	320.6	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	1166.9	324.7	324.7	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	6.4	-0.9	0.8	9.3	0.0	0.0
	Y2	Y3	-6.4	8.5	1307.6	389.3	389.6	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	Y3	Y4	-8.5	0.0	-0.5	11.6	2.1	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-574.8	574.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-640.9	640.9
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1102.6	1102.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1294.5	1294.5
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1630.2	1630.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1947.1	1947.1
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2164.6	2164.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2625.4	2625.4
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2697.4	2697.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3313.8	3313.8
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3243.4	3243.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4010.5	4010.5
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3809.9	3809.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4723.2	4723.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4367.5	4367.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5449.1	5449.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4925.6	4925.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6174.6	6174.6
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5507.8	5507.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6908.1	6908.1
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6081.6	6081.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7634.2	7634.2
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6661.9	6661.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8375.4	8375.4

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	-25.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.3	48.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.9	-96.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-178.9	178.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.3	-204.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-374.2	374.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	332.0	-332.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-683.7	683.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	495.5	-495.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1017.6	1017.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	684.0	-684.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1402.8	1402.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1038.0	-1038.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1831.2	1831.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1308.5	-1308.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2305.7	2305.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1602.1	-1602.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2819.2	2819.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2231.5	-2231.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3250.5	3250.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2617.4	-2617.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3807.8	3807.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3050.2	-3050.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4431.8	4431.8

* X5 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.5	25.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3	-48.3
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-96.9	96.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	178.9	-178.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-204.3	204.3
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	374.2	-374.2
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-332.0	332.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	683.7	-683.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-495.5	495.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1017.6	-1017.6
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-684.0	684.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1402.8	-1402.8
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1038.0	1038.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1831.2	-1831.2
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1308.5	1308.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2305.7	-2305.7
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1602.1	1602.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2819.2	-2819.2
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2231.5	2231.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3250.5	-3250.5
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2617.4	2617.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3807.8	-3807.8
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3050.2	3050.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4431.8	-4431.8

* X5 フレーム 壁部材（エレメント置換）応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	18.2	-1.8	31.0	10.3
11F	Y2	Y3	35.5	-16.4	44.3	10.0
10F	Y2	Y3	52.8	-31.1	57.6	9.4
9F	Y2	Y3	63.7	-58.1	82.2	8.6
8F	Y2	Y3	79.6	-76.4	97.4	7.4
7F	Y2	Y3	95.9	-94.8	113.5	6.7
6F	Y2	Y3	86.7	-76.0	91.0	5.4
5F	Y2	Y3	99.5	-89.5	101.1	4.2
4F	Y2	Y3	112.4	-103.2	111.1	2.8
3F	Y2	Y3	99.8	-63.1	68.2	1.8

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (固定+積載)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
2F	Y2	Y3	110.2	-70.8	74.1	1.2
1F	Y2	Y3	120.8	-78.5	79.9	0.4

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-18.1	860.9	447.5	463.2
11F	Y2	Y3	-72.1	1907.3	354.1	807.7
10F	Y2	Y3	-154.8	3177.2	-87.7	1103.4
9F	Y2	Y3	-330.4	4392.8	-552.1	1371.7
8F	Y2	Y3	-495.0	5968.9	-1404.8	1615.6
7F	Y2	Y3	-684.3	7659.5	-2514.1	1837.6
6F	Y2	Y3	-751.7	8681.7	-2955.8	2045.0
5F	Y2	Y3	-949.0	10456.2	-4207.6	2231.6
4F	Y2	Y3	-1163.8	12335.8	-5609.1	2402.4
3F	Y2	Y3	-961.7	13106.2	-5969.4	2548.8
2F	Y2	Y3	-1130.5	14920.4	-7443.0	2670.5
1F	Y2	Y3	-1320.3	17472.4	-8576.2	2758.5

* X5 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力 (地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	18.1	-860.9	-447.5	-463.2
11F	Y2	Y3	72.1	-1907.3	-354.1	-807.7
10F	Y2	Y3	154.8	-3177.2	87.7	-1103.4
9F	Y2	Y3	330.4	-4392.8	552.1	-1371.7
8F	Y2	Y3	495.0	-5968.9	1404.8	-1615.6
7F	Y2	Y3	684.3	-7659.5	2514.1	-1837.6
6F	Y2	Y3	751.7	-8681.7	2955.8	-2045.0
5F	Y2	Y3	949.0	-10456.2	4207.6	-2231.6
4F	Y2	Y3	1163.8	-12335.8	5609.1	-2402.4
3F	Y2	Y3	961.7	-13106.2	5969.4	-2548.8
2F	Y2	Y3	1130.5	-14920.4	7443.0	-2670.5
1F	Y2	Y3	1320.3	-17472.4	8576.2	-2758.5

=====

* X6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	778.6	219.6	219.6	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	690.2	197.9	197.9	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	705.8	203.1	203.1	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	3.6	-0.0	1.8	6.6	0.0	0.0
	Y2	Y3	-3.6	5.5	1009.4	313.4	313.7	0.0	0.0
	Y3	Y4	-5.5	0.0	0.0	8.4	2.4	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2F	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1F	Y1	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y2	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Y3	Y4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* X6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-346.8	346.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-375.7	375.7
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-682.6	682.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-765.1	765.1
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1016.9	1016.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1153.4	1153.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1354.8	1354.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1549.1	1549.1
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1692.1	1692.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1945.3	1945.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2032.8	2032.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2341.7	2341.7
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2373.0	2373.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2738.8	2738.8
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2712.6	2712.6
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3146.1	3146.1
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3051.5	3051.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3554.1	3554.1
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3389.8	3389.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3962.6	3962.6
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3727.7	3727.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4371.3	4371.3
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4072.9	4072.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4792.2	4792.2

* X6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.7	-43.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-55.1	55.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.1	-145.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-185.9	185.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274.2	-274.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-353.4	353.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	427.8	-427.8

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 正加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-552.7	552.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	603.4	-603.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-781.3	781.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	798.9	-798.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1035.3	1035.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1009.5	-1009.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1309.5	1309.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1233.1	-1233.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1601.0	1601.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1466.7	-1466.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1906.5	1906.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1708.0	-1708.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2222.9	2222.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1956.1	-1956.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2549.1	2549.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2231.4	-2231.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2911.9	2911.9

* X6 フレーム 柱部材応力（地震力Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-43.7	43.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.1	-55.1
11F	12F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-145.1	145.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	185.9	-185.9
10F	11F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-274.2	274.2
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	353.4	-353.4
9F	10F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-427.8	427.8
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	552.7	-552.7
8F	9F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-603.4	603.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	781.3	-781.3
7F	8F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-798.9	798.9
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1035.3	-1035.3
6F	7F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1009.5	1009.5
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1309.5	-1309.5
5F	6F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1233.1	1233.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1601.0	-1601.0
4F	5F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1466.7	1466.7
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1906.5	-1906.5
3F	4F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1708.0	1708.0
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2222.9	-2222.9
2F	3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1956.1	1956.1
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2549.1	-2549.1
1F	2F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2231.4	2231.4
		Y3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2911.9	-2911.9

* X6 フレーム 壁部材（エレメント置換）応力（固定+積載）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	7.9	-33.7	-25.9	-21.1
11F	Y2	Y3	15.7	-35.7	-21.4	-20.4
10F	Y2	Y3	23.5	-37.5	-16.6	-19.3
9F	Y2	Y3	31.4	-38.4	-11.0	-17.6
8F	Y2	Y3	39.4	-38.5	-4.6	-15.3
7F	Y2	Y3	47.3	-39.5	1.0	-13.7
6F	Y2	Y3	55.3	-39.0	8.1	-11.0
5F	Y2	Y3	63.3	-38.7	14.6	-8.6
4F	Y2	Y3	71.3	-37.9	21.5	-5.8
3F	Y2	Y3	79.4	-38.0	27.5	-3.8
2F	Y2	Y3	87.4	-39.2	32.3	-2.5
1F	Y2	Y3	95.6	-40.2	37.4	-0.9

* X6 フレーム 壁部材（エレメント置換）応力（地震力Y 正加力）

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	-16.2	1050.9	590.9	581.2
11F	Y2	Y3	-51.1	1877.4	340.9	792.3

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力(地震力Y 正加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
10F	Y2	Y3	-95.0	2813.8	-97.9	970.0
9F	Y2	Y3	-147.1	3849.9	-696.8	1126.1
8F	Y2	Y3	-206.2	4994.1	-1425.2	1263.3
7F	Y2	Y3	-272.3	6196.8	-2305.6	1389.7
6F	Y2	Y3	-343.0	7454.8	-3293.7	1486.1
5F	Y2	Y3	-417.8	8766.9	-4366.7	1571.5
4F	Y2	Y3	-495.2	10096.7	-5533.6	1629.6
3F	Y2	Y3	-574.3	11458.7	-6752.0	1680.9
2F	Y2	Y3	-655.1	12851.6	-8016.0	1727.0
1F	Y2	Y3	-744.1	14794.5	-9024.8	1789.1

* X6 フレーム 壁部材(エレメント置換)応力(地震力Y 負加力)

階名	軸名1	軸名2	W. N	W. Mb	W. Mt	W. Q
12F	Y2	Y3	16.2	-1050.9	-590.9	-581.2
11F	Y2	Y3	51.1	-1877.4	-340.9	-792.3
10F	Y2	Y3	95.0	-2813.8	97.9	-970.0
9F	Y2	Y3	147.1	-3849.9	696.8	-1126.1
8F	Y2	Y3	206.2	-4994.1	1425.2	-1263.3
7F	Y2	Y3	272.3	-6196.8	2305.6	-1389.7
6F	Y2	Y3	343.0	-7454.8	3293.7	-1486.1
5F	Y2	Y3	417.8	-8766.9	4366.7	-1571.5
4F	Y2	Y3	495.2	-10096.7	5533.6	-1629.6
3F	Y2	Y3	574.3	-11458.7	6752.0	-1680.9
2F	Y2	Y3	655.1	-12851.6	8016.0	-1727.0
1F	Y2	Y3	744.1	-14794.5	9024.8	-1789.1

A-3. 応力計算結果のまとめ

A-3.5 壁量

Aw : 耐力壁の水平断面積 (100 x mm²)
 Ac : 柱の水平断面積 (100 x mm²)
 Aw' : 雑壁の水平断面積 (100 x mm²)
 U : 用途係数
 Z : 地震力の地域係数
 Ai : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
 α : コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593, 595号)

(1) 式 : $\sum 2.5\alpha Aw + \sum 0.7\alpha Ac + \sum 0.7\alpha Aw'$ (RC) (2) 式 : $\sum 1.8\alpha Aw + \sum 1.8\alpha Ac$ (RC)
 : $\sum 2.5\alpha Aw + \sum 1.0\alpha Ac + \sum 0.7\alpha Aw'$ (SRC) : $\sum 2.0\alpha Aw + \sum 2.0\alpha Ac$ (SRC)

< X方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
12F	RC	18450.00	87850.00	0.00	1.225	0.874	1.554
11F	RC	18450.00	87850.00	0.00	1.225	0.547	0.972
10F	RC	18450.00	87850.00	0.00	1.225	0.414	0.736
9F	RC	18450.00	105450.00	0.00	1.225	0.379	0.704
8F	RC	18450.00	105450.00	0.00	1.225	0.326	0.606
7F	RC	18450.00	105450.00	0.00	1.414	0.334	0.621
6F	RC	18450.00	120250.00	0.00	1.414	0.329	0.631
5F	RC	18450.00	120250.00	0.00	1.414	0.304	0.583
4F	RC	18450.00	120250.00	0.00	1.414	0.285	0.547
3F	RC	18450.00	129250.00	0.00	1.414	0.284	0.553
2F	RC	18450.00	129250.00	0.00	1.414	0.272	0.530
1F	RC	18450.00	129250.00	0.00	1.414	0.263	0.513

< Y方向 >

階名	構造	Aw	Ac	Aw'	α	(1) 式	(2) 式
						U・Z・W・Ai	U・Z・W・Ai
12F	RC	108090.00	87850.00	0.00	1.225	2.694	2.865
11F	RC	108090.00	87850.00	0.00	1.225	1.685	1.791
10F	RC	108090.00	87850.00	0.00	1.225	1.276	1.357
9F	RC	106650.00	105450.00	0.00	1.225	1.075	1.205
8F	RC	106650.00	105450.00	0.00	1.225	0.925	1.037
7F	RC	106650.00	105450.00	0.00	1.414	0.948	1.063
6F	RC	105210.00	120250.00	0.00	1.414	0.878	1.026
5F	RC	105210.00	120250.00	0.00	1.414	0.811	0.948
4F	RC	105210.00	120250.00	0.00	1.414	0.760	0.889
3F	RC	104130.00	129250.00	0.00	1.414	0.729	0.873
2F	RC	104130.00	129250.00	0.00	1.414	0.699	0.837
1F	RC	104130.00	129250.00	0.00	1.414	0.676	0.810

A-3.6 剛性率

A-3.6.1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位(剛心位置)(cm)
 h : 層間変形角の階高 (cm)
 d/h : 層間変形角
 rs : h/d
 rs/ave. : rsの相加平均
 Rs : 剛性率
 * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.2053	280.0	1/ 1364	933	1.462	1.000
11F	0.2465	280.0	1/ 1136		1.217	1.000
10F	0.2940	280.0	1/ 953		1.021	1.000
9F	0.3257	280.0	1/ 860		0.921	1.000
8F	0.3483	280.0	1/ 804		0.862	1.000
7F	0.3506	280.0	1/ 799		0.856	1.000
6F	0.3549	280.0	1/ 789		0.845	1.000
5F	0.3615	280.0	1/ 775		0.830	1.000
4F	0.3683	280.0	1/ 760		0.815	1.000
3F	0.3610	280.0	1/ 776		0.831	1.000
2F	0.3212	280.0	1/ 872		0.934	1.000
1F	0.2365	310.0	1/ 1311		1.405	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.0928	280.0	1/ 3017	3357	0.899	1.000
11F	0.0969	280.0	1/ 2889		0.861	1.000
10F	0.1001	280.0	1/ 2796		0.833	1.000
9F	0.1018	280.0	1/ 2749		0.819	1.000
8F	0.1027	280.0	1/ 2726		0.812	1.000
7F	0.0973	280.0	1/ 2877		0.857	1.000
6F	0.0940	280.0	1/ 2978		0.887	1.000
5F	0.0891	280.0	1/ 3143		0.936	1.000
4F	0.0821	280.0	1/ 3411		1.016	1.000
3F	0.0734	280.0	1/ 3813		1.136	1.000
2F	0.0631	280.0	1/ 4434		1.321	1.000
1F	0.0569	310.0	1/ 5446		1.622	1.000

A-3.6.2 剛性率(雑壁を含まない)

- d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
- h : 層間変形角の階高 (cm)
- d/h : 層間変形角
- rs : h/d
- rs/ave. : rsの相加平均
- Rs : 剛性率
- * : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.2053	280.0	1/ 1364	933	1.462	1.000
11F	0.2465	280.0	1/ 1136		1.217	1.000
10F	0.2940	280.0	1/ 953		1.021	1.000
9F	0.3257	280.0	1/ 860		0.921	1.000
8F	0.3483	280.0	1/ 804		0.862	1.000
7F	0.3506	280.0	1/ 799		0.856	1.000
6F	0.3549	280.0	1/ 789		0.845	1.000
5F	0.3615	280.0	1/ 775		0.830	1.000
4F	0.3683	280.0	1/ 760		0.815	1.000
3F	0.3610	280.0	1/ 776		0.831	1.000
2F	0.3212	280.0	1/ 872		0.934	1.000
1F	0.2365	310.0	1/ 1311		1.405	1.000

Y方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0.0928	280.0	1/ 3017	3357	0.899	1.000
11F	0.0969	280.0	1/ 2889		0.861	1.000
10F	0.1001	280.0	1/ 2796		0.833	1.000
9F	0.1018	280.0	1/ 2749		0.819	1.000
8F	0.1027	280.0	1/ 2726		0.812	1.000
7F	0.0973	280.0	1/ 2877		0.857	1.000
6F	0.0940	280.0	1/ 2978		0.887	1.000
5F	0.0891	280.0	1/ 3143		0.936	1.000
4F	0.0821	280.0	1/ 3411		1.016	1.000
3F	0.0734	280.0	1/ 3813		1.136	1.000
2F	0.0631	280.0	1/ 4434		1.321	1.000
1F	0.0569	310.0	1/ 5446		1.622	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

- g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
- l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
- e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
- re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
- Re : 偏心率 (加力方向に対する)
- * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
- # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
12F	781.4	1074.8	293.5	2183.5	0.134	1.000
11F	796.5	1156.8	360.3	2217.3	0.162	1.042
10F	801.6	1157.4	355.8	2327.7	0.153	1.009
9F	805.8	1180.5	374.7	2391.3	0.157	1.022
8F	809.3	1161.1	351.8	2441.0	0.144	1.000

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
7F	811.1	1140.0	328.9	2501.5	0.131	1.000
6F	812.1	1142.4	330.3	2539.9	0.130	1.000
5F	813.8	1159.1	345.2	2612.4	0.132	1.000
4F	815.2	1170.6	355.5	2722.6	0.131	1.000
3F	815.6	1153.1	337.4	2834.2	0.119	1.000
2F	816.0	1194.6	378.6	2865.3	0.132	1.000
1F	816.5	1167.3	350.7	2601.0	0.135	1.000

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
12F	2000.0	2000.0	0.0	1468.1	0.000	1.000
11F	2000.0	2000.0	0.0	1390.4	0.000	1.000
10F	2000.0	2000.0	0.0	1358.6	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1337.2	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1325.7	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1318.0	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1307.1	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1296.8	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1285.2	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1278.3	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1270.5	0.000	1.000
1F	2000.0	2000.0	0.0	1276.1	0.000	1.000

A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
12F	781.4	1074.8	293.5	2183.5	0.134	1.000
11F	796.5	1156.8	360.3	2217.3	0.162	1.042
10F	801.6	1157.4	355.8	2327.7	0.153	1.009
9F	805.8	1180.5	374.7	2391.3	0.157	1.022
8F	809.3	1161.1	351.8	2441.0	0.144	1.000
7F	811.1	1140.0	328.9	2501.5	0.131	1.000
6F	812.1	1142.4	330.3	2539.9	0.130	1.000
5F	813.8	1159.1	345.2	2612.4	0.132	1.000
4F	815.2	1170.6	355.5	2722.6	0.131	1.000
3F	815.6	1153.1	337.4	2834.2	0.119	1.000
2F	816.0	1194.6	378.6	2865.3	0.132	1.000
1F	816.5	1167.3	350.7	2601.0	0.135	1.000

Y方向

階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
12F	2000.0	2000.0	0.0	1468.1	0.000	1.000
11F	2000.0	2000.0	0.0	1390.4	0.000	1.000
10F	2000.0	2000.0	0.0	1358.6	0.000	1.000
9F	2000.0	2000.0	0.0	1337.2	0.000	1.000
8F	2000.0	2000.0	0.0	1325.7	0.000	1.000
7F	2000.0	2000.0	0.0	1318.0	0.000	1.000
6F	2000.0	2000.0	0.0	1307.1	0.000	1.000
5F	2000.0	2000.0	0.0	1296.8	0.000	1.000
4F	2000.0	2000.0	0.0	1285.2	0.000	1.000
3F	2000.0	2000.0	0.0	1278.3	0.000	1.000
2F	2000.0	2000.0	0.0	1270.5	0.000	1.000

Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
1F	2000. 0	2000. 0	0. 0	1276. 1	0. 000	1. 000



A-4. 断面計算結果



A-4.3 RCの断面計算



A-4.3.1 RCはりの断面計算



(1) RCはりの計算指定

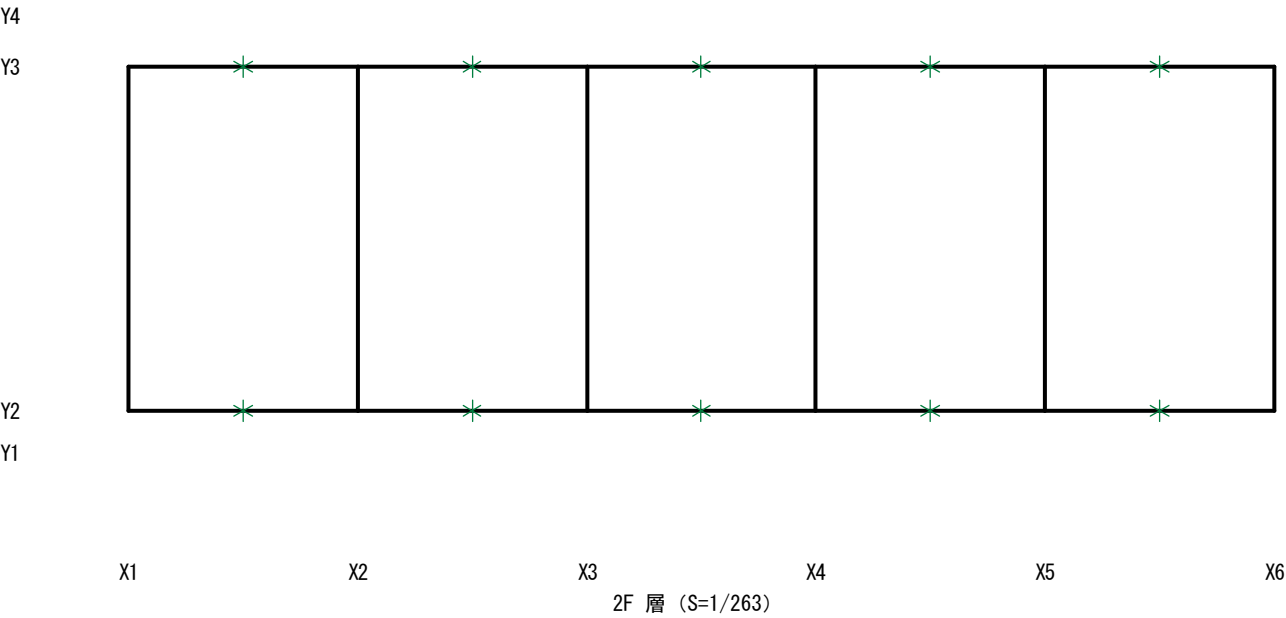
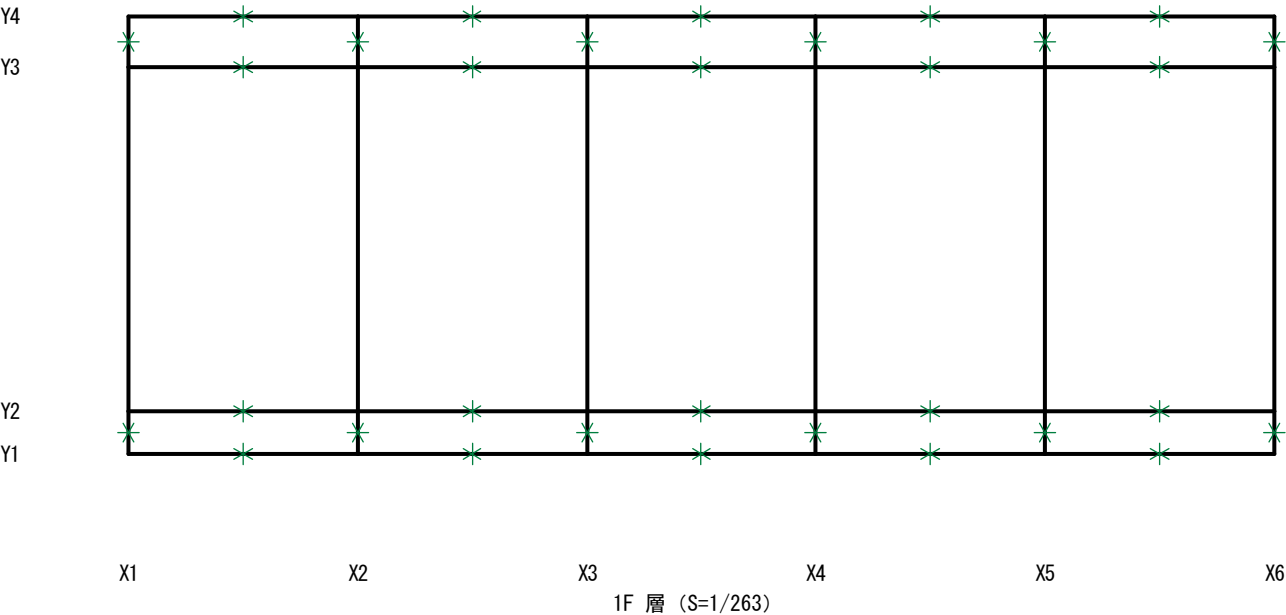


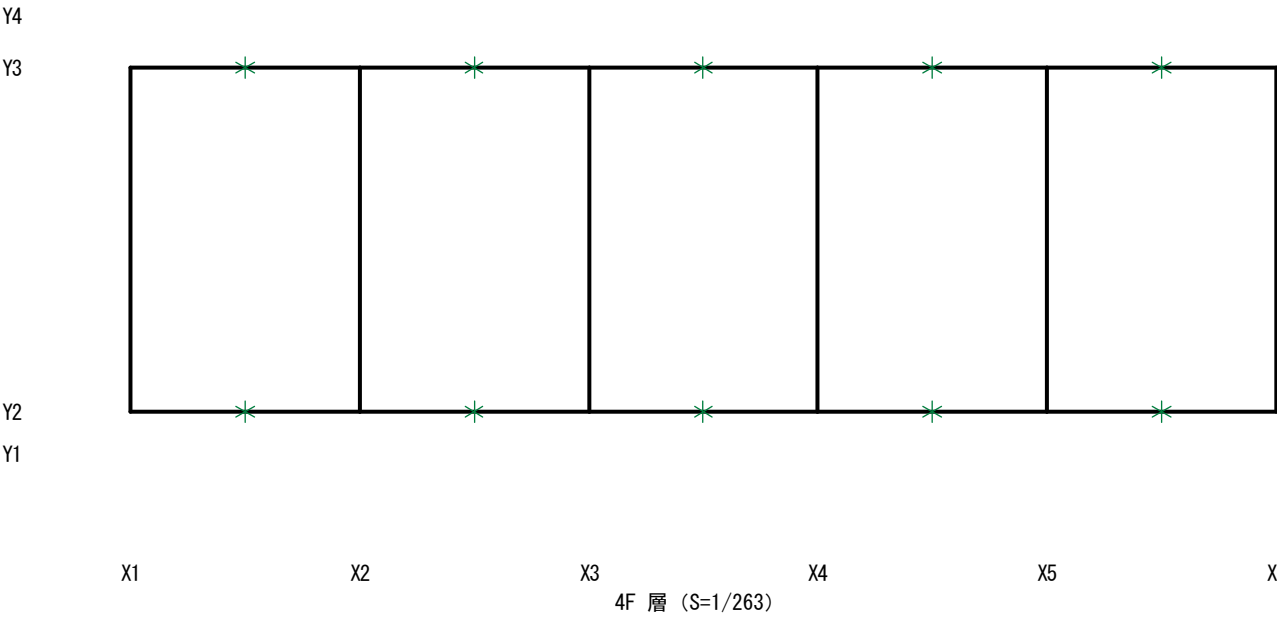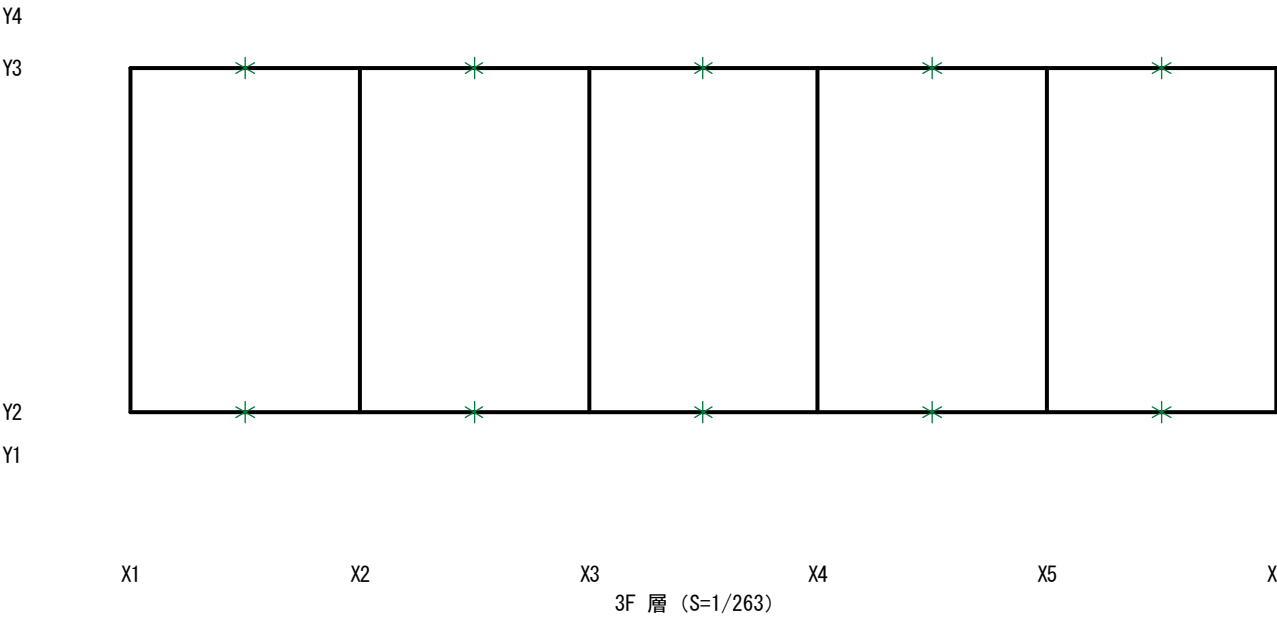


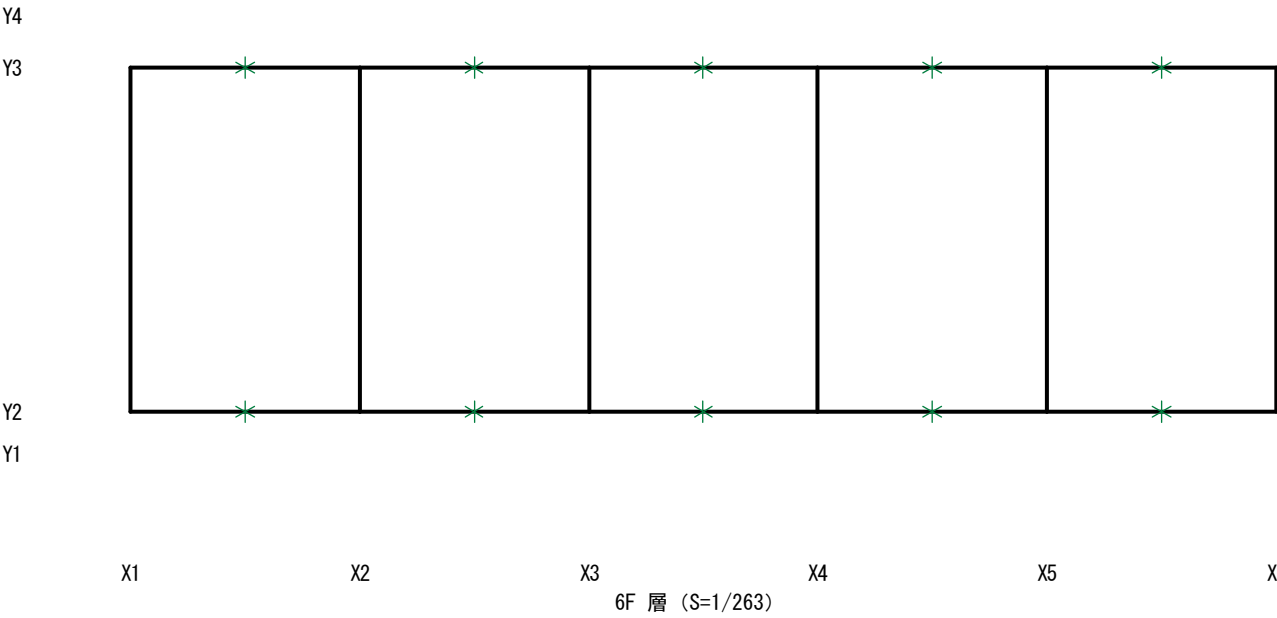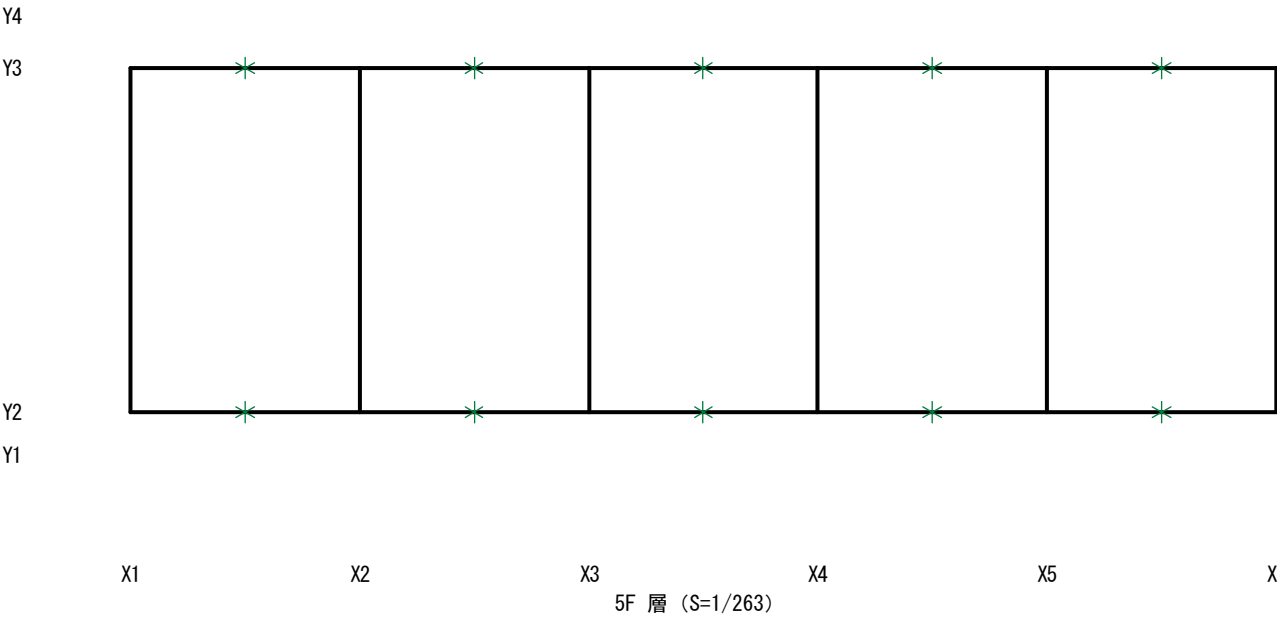

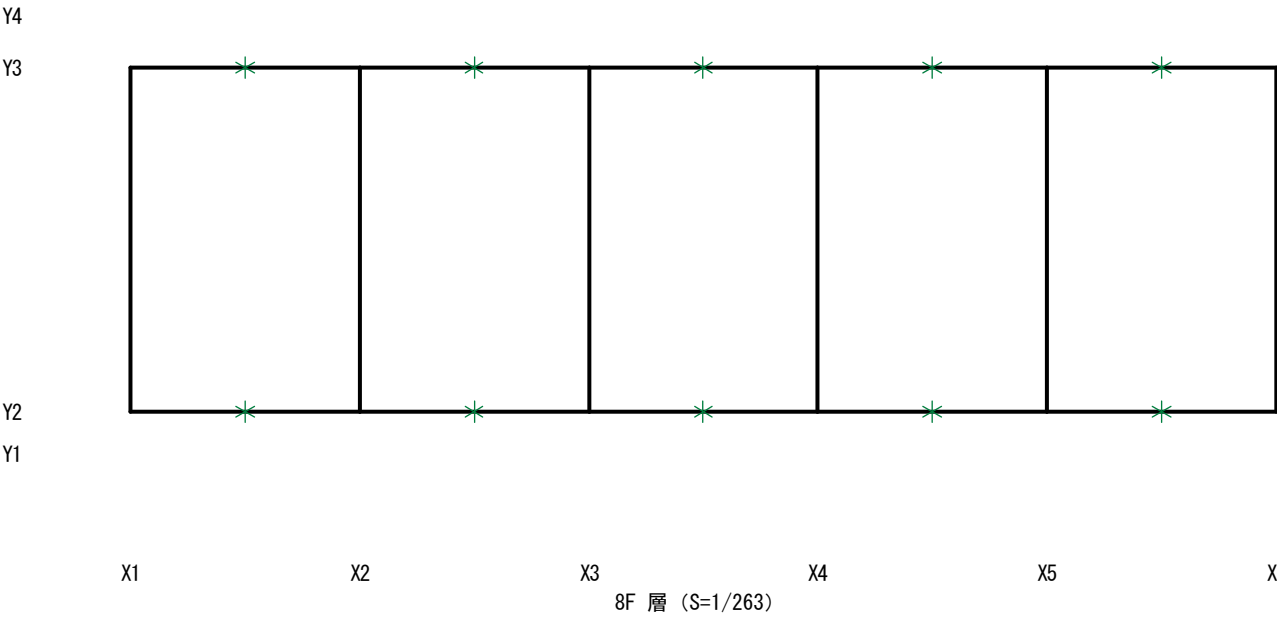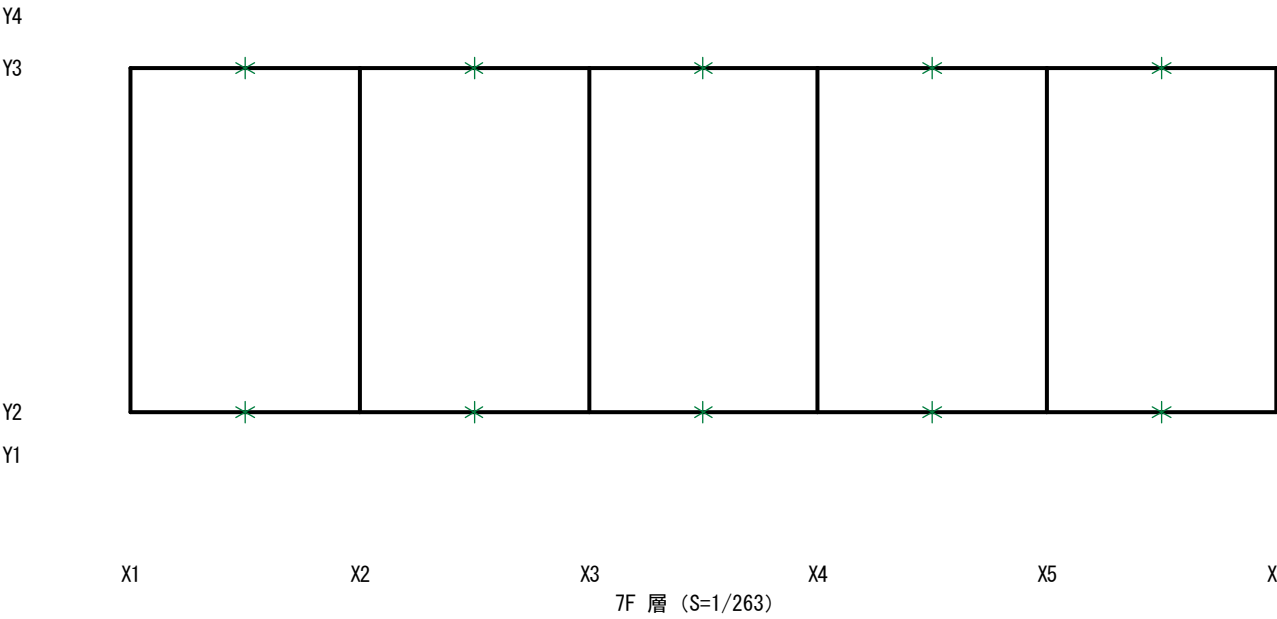

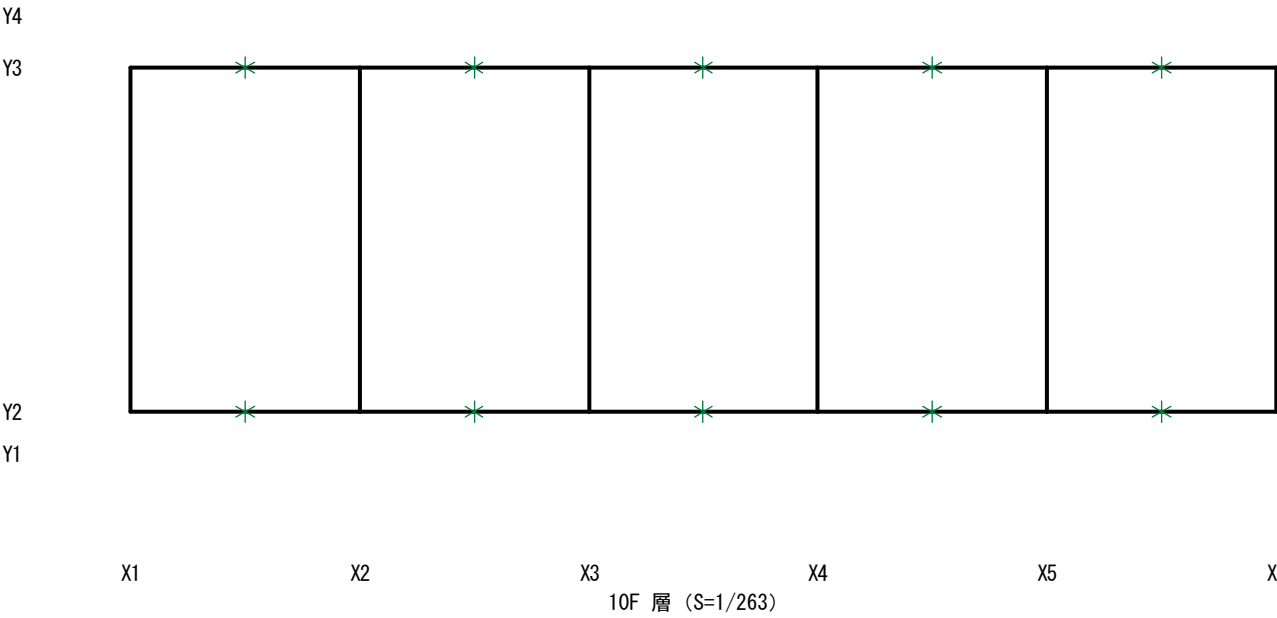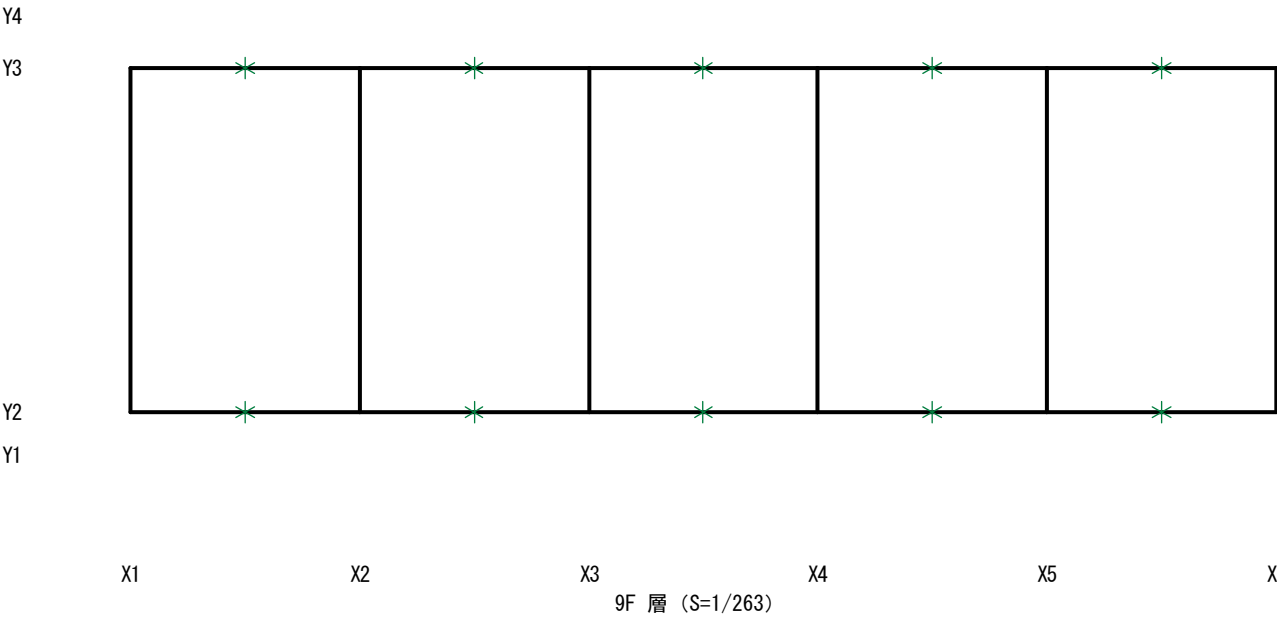

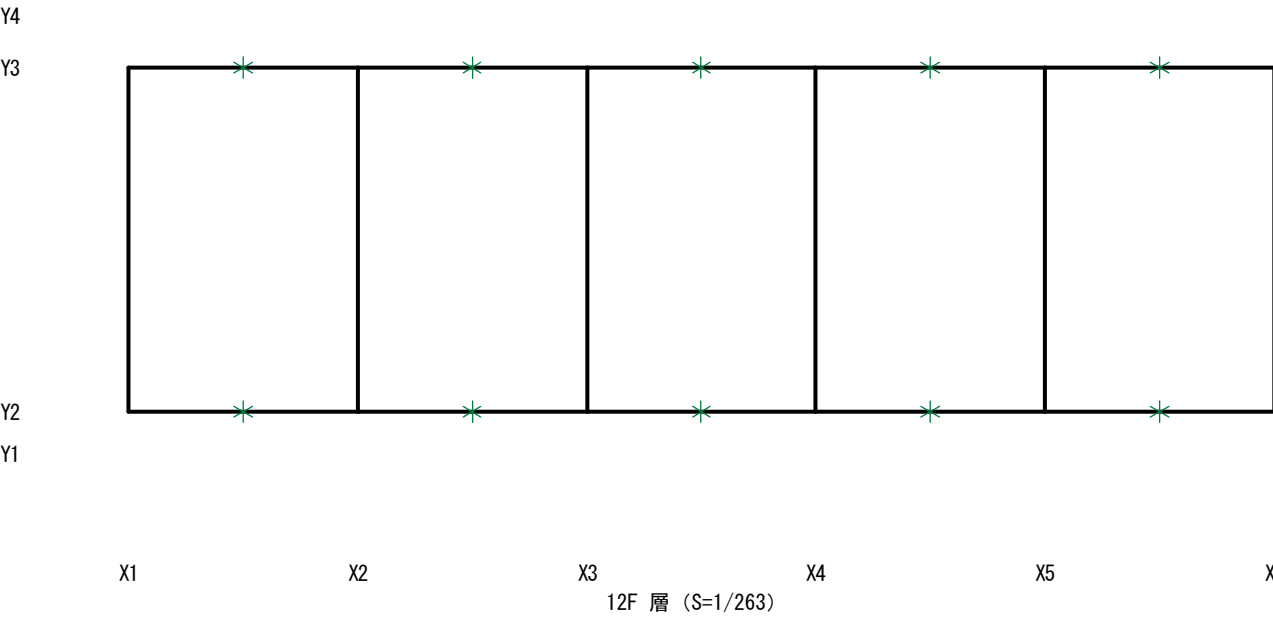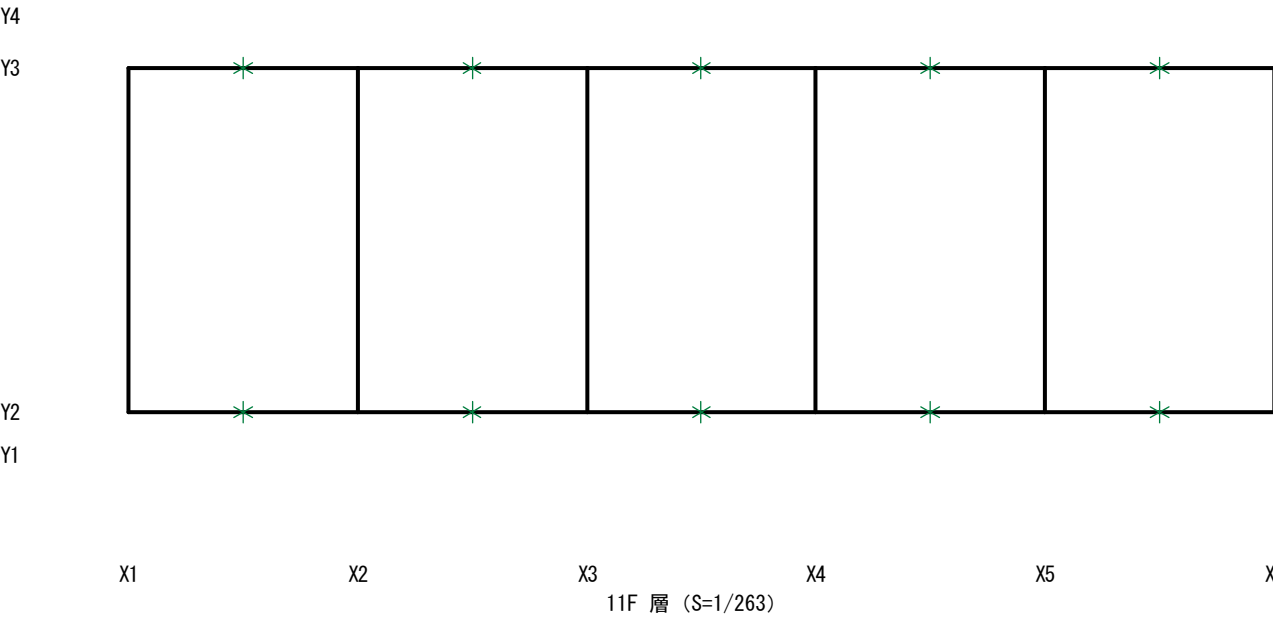

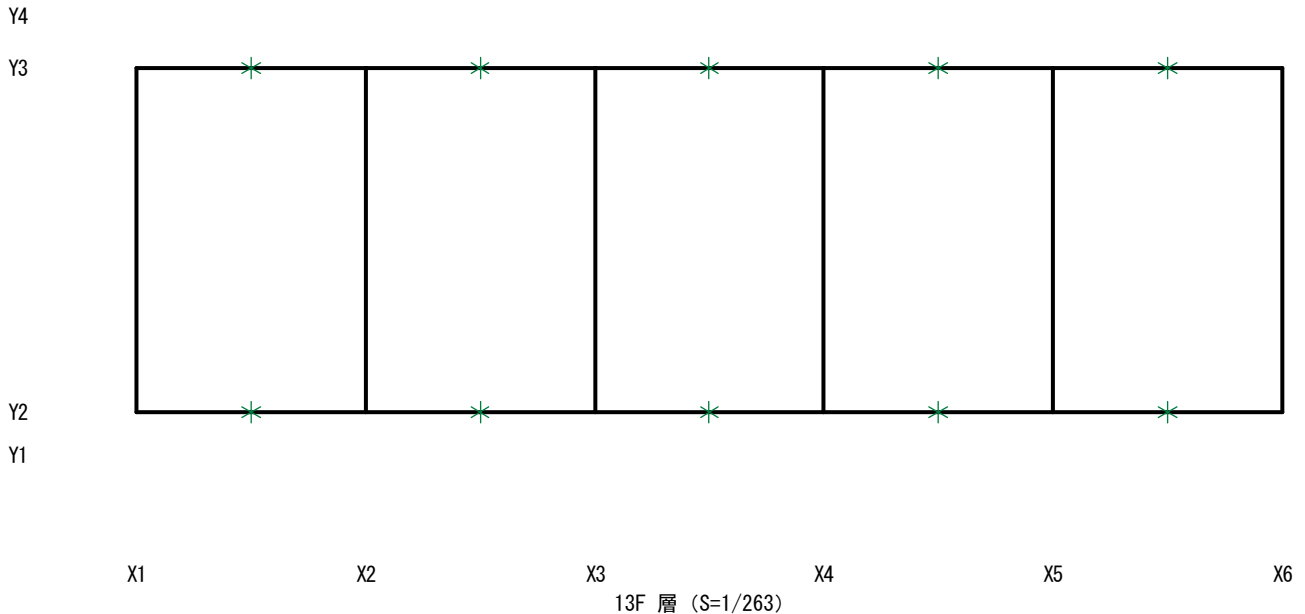

(2) RCはりの計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算（個別計算）
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント（剛域考慮）
フェースからの入り長さ： 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
RC規準(1999)13条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.40 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力

$$Q_d = \text{Min} \{ Q_o + a \cdot (\sum M_y) / L', Q_L + n \cdot Q_E \}$$
 a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
 My計算時：
 主筋強度割増率： 1.10 倍
 スラブ筋断面積： 7.10 cm²
 - イ) 許容せん断力
RC規準(1999)15条(6)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
RC規準(1991)17条(27)～(28)式による
- 6) 定着の検討
RC規準(1991)17条(29)式による
- 7) 地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
 応力割増タイプ： 軸力・曲げモーメント・せん断力
 応力割増率： 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は上下階の柱せん断力Qが
 $0.25 \times N_L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す
 壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) RCはりの断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名		入力で指定した断面名称。()内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。
部材位置		部材位置は〇〇フレーム、〇〇層、[〇〇〇-〇〇〇軸]で表示します。
位置	cm	断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちの長さLo/4の位置。()内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	MI	kN・m 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。
	Ms. U (D)	kN・m 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。
	L. no	①/②: 最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms. U、②はMs. Dを示します。(注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L. no	上記Qsの短期荷重ケース記号(注2)
断面	材質	N/mm ² Fc: コンクリートの材質で、Fcは普通コンクリート、Lcは軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	b	cm はり幅
	D	cm はりせい
	d. U (D)	cm コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離
	j. U (D)	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d. U ((7/8)・d. D)
	被り/sat	cm, 10 ⁻² cm ² ①/②: ①はかぶり厚(上端: 下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積
	上端筋 下端筋	入力した鉄筋本数で、2段筋の場合は上端筋1(下端筋1)が外側、上端筋2(下端筋2)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。
	STP径	mm あばら筋径。算定計算の場合は、①-②: ①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ
曲げ	形ピッチ	mm あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at. U (D)	cm ² 上(下)端鉄筋断面積
	pt. U (D)	% 鉄筋比で、At. U/bd (At. D/db)
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。
	Mas	kN・m 上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント
せん断	判定	①/②: ①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果
	My. U (D)	kN・m 上(下)端引張となる降伏曲げモーメント
	L' (L)	cm ①(②): ①は、はりうちの長さ、②は、はり軸心間の長さ
	Qd. 正(負)	kN 地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。
	Qd	kN Qd/Qaが最大となる時のQd
	L. no	上記のQdの荷重ケース記号(注2)
	Qd/bj	N/cm ² 短期で最大となるせん断応力度
	a	はりのせん断スパン比(M/Qd)による割増係数で、(l)は長期、(s. 正)(s. 負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。
	pw	% あばら筋比
	Qal	kN 長期許容せん断力
	Qas. 正(負)	kN 地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。X形配筋のときはX形主筋による分は含みません。
	Qax	kN X形配筋による短期許容せん断力
	判定	せん断力に対する判定結果(注1)
付着	Ta. U (D)	N/mm ² 各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。使用基準がRC規準1991年版の場合に、同規準(27)式で求めます。
	Ld. U (D)	cm 上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。使用基準がRC規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。RC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1. U (D)	cm 上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。

付着	判定		使用基準がＲＣ規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合は $L_d \leq L_{d1}$ の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999年版では、 $L_d \leq L_{d1}$ の場合にOK。 $L_d > L_{d1}$ でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。
定着	La. U (D)	cm	上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。ＲＣ規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。 標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。 ()内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。 使用基準がＲＣ規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X1-X2]			Y17レ-Δ1F層[X2-X3]			Y17レ-Δ1F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
応力	MI	0.0	-35.3	50.9	50.9	-16.2	38.3	38.3	-22.4	38.3	
	Ms	U	0.0	0.0	50.9	50.9	0.0	38.3	38.3	0.0	38.3
		D	0.0	35.3	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	22.4	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	22.7	-6.4	-35.4	30.6	1.6	-27.4	29.0	0.0	-29.0	
	Qs	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0	
L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)	800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			
	Qd	正	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
		負	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0
	Qd	22.7	6.4	35.4	30.6	1.6	27.4	29.0	0.0	29.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	20.64	5.79	32.23	27.87	1.43	25.00	26.44	0.00	26.44	
		l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5
		正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6
			負	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.21L		0.32L	0.28L		0.25L	0.26L		0.26L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG (3)				
部材位置		Y17レ-Δ1F層[X4-X5]			Y17レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ1F層[X1-X2]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(48)	(400)	(38)		
応力	MI	38.3	-16.2	50.9	50.9	-35.3	0.0	100.2	-189.7	295.5		
	Ms	U	38.3	0.0	50.9	50.9	0.0	0.0	921.2	0.0	839.3	
		D	0.0	16.2	0.0	0.0	35.3	0.0	720.9	337.9	248.3	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K2/K1	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	27.4	-1.6	-30.6	35.4	6.4	-22.7	153.3	-24.4	-202.2		
	Qs	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	344.2	215.3	393.1		
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	90.0	90.0	90.0		
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	150.0	150.0	150.0		
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	137.3	137.3	137.3	
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	137.3	137.3	137.3	
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	120.1	120.1	120.1	
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	120.1	120.1	120.1	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	8-D35	8-D35	8-D35	
		2							8-D35	8-D35	8-D35	
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	8-D35	8-D35	8-D35	
		2							8-D35	8-D35	8-D35	
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	153.12	153.12	153.12
			D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	153.12	153.12	153.12
pt		U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.24	1.24	1.24	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.24	1.24	1.24	
Mas		U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	7315.0	7315.0	7315.0	
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	7315.0	7315.0	7315.0	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	8400.0		8400.0	
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	8115.4		8115.4	
	L' (L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			715.0 (800.0)			
	Qd	正	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	133.0	310.7	488.5	
		負	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	439.7	261.9	84.2	
	Qd	27.4	1.6	30.6	35.4	6.4	22.7	439.7	310.7	488.5		
	L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		25.00	1.43	27.87	32.23	5.79	20.64	40.67	28.75	45.19	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.937	1.937	1.937	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.564	0.564	0.564	
	Qal		162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	2164.1	2164.1	2164.1	
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	1959.4	1959.4	1959.4	
負		244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	244.6	1959.4	1959.4	1959.4		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.25L		0.28L	0.32L		0.21L	0.21S		0.23S	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.06S		0.04S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	352.5		362.5	
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	352.5		362.5	
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-42F層[X1-X2]			Y27レ-43F層[X1-X2]			Y27レ-44F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(48)	(400)	(38)	(48)	(400)	(38)	(48)	(400)	(38)	
応力	MI	136.1	-74.1	147.6	135.4	-74.7	147.3	135.6	-74.5	147.3	
	Ms	U	560.1	0.0	558.4	633.4	0.0	627.6	663.5	0.0	650.7
		D	287.8	86.6	263.1	362.6	90.4	333.0	392.2	94.0	356.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	101.9	-1.4	-104.8	101.9	-1.5	-104.8	101.9	-1.5	-104.8	
	Qs	218.7	118.2	221.5	238.7	138.3	241.7	246.1	145.7	249.0	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
		D	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5
	j	U	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
		D	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋										
		1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2									
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35
	pt	U	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15
		D	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	Mal	416.0	310.3	416.0	416.0	310.3	416.0	416.0	310.3	416.0	
	Mas	U	667.5	497.9	667.5	667.5	497.9	667.5	667.5	497.9	667.5
		D	492.8	497.9	492.8	492.8	497.9	492.8	492.8	497.9	492.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	812.4		812.4	812.4		812.4	812.4		812.4
		D	550.0		550.0	550.0		550.0	550.0		550.0
	L' (L)		715.0 (800.0)			715.0 (800.0)			715.0 (800.0)		
	Qd	正	73.2	176.5	279.9	87.2	190.5	293.9	87.2	190.5	293.9
		負	277.0	173.7	70.3	293.9	190.5	87.2	293.9	190.5	87.2
	Qd		277.0	176.5	279.9	293.9	190.5	293.9	293.9	190.5	293.9
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		101.10	63.52	102.15	107.26	68.56	107.26	107.26	68.56	107.26
	a	l	1.231	1.243	1.231	1.233	1.246	1.233	1.233	1.245	1.233
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qal		309.5	316.8	309.5	310.1	317.4	310.1	310.0	317.3	310.0
Qas	正	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9	
	負	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.92S		0.93S	0.97S		0.97S	0.97S		0.97S
		D	0.33S		0.32S	0.39S		0.39S	0.39S		0.39S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	216.3		216.3	216.3		216.3	216.3		216.3
		D	352.5		362.5	352.5		362.5	352.5		362.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)				
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X1-X2]			Y27レ-Δ6F層[X1-X2]			Y27レ-Δ7F層[X1-X2]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(48)	(400)	(38)	(48)	(400)	(38)	(48)	(400)	(38)		
応力	MI	135.8	-74.5	147.1	136.0	-74.5	146.9	136.3	-74.5	146.7		
	Ms	U	656.4	0.0	635.2	647.9	0.0	629.5	637.3	0.0	612.8	
		D	384.8	97.8	341.0	375.9	96.2	335.7	364.7	98.7	319.5	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	101.9	-1.4	-104.8	102.0	-1.4	-104.7	102.1	-1.3	-104.7		
	Qs	243.0	142.5	245.8	241.1	140.5	243.8	237.3	136.6	239.9		
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0		
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
	d	U	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	
		D	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	
	j	U	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	
		D	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	下端筋											
		1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	
		2										
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
			D	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35
pt		U	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15	
		D	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Mal		416.0	310.3	416.0	416.0	310.3	416.0	416.0	310.3	416.0		
Mas		U	667.5	497.9	667.5	667.5	497.9	667.5	667.5	497.9	667.5	
		D	492.8	497.9	492.8	492.8	497.9	492.8	492.8	497.9	492.8	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	812.4		812.4	812.4		812.4	812.4		812.4	
		D	550.0		550.0	550.0		550.0	550.0		550.0	
	L' (L)		715.0 (800.0)			715.0 (800.0)			715.0 (800.0)			
	Qd	正	87.2	190.5	293.9	87.2	190.5	293.9	87.2	190.5	293.9	
		負	293.9	190.5	87.2	293.9	190.5	87.2	293.9	190.5	87.2	
	Qd		293.9	190.5	293.9	293.9	190.5	293.9	293.9	190.5	293.9	
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		107.26	68.56	107.26	107.26	68.56	107.26	107.26	68.56	107.26	
	a	l	1.234	1.246	1.234	1.235	1.247	1.235	1.235	1.247	1.235	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	
	Qal		310.2	317.5	310.2	310.4	317.7	310.4	310.5	317.8	310.5	
	Qas	正	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9	
負		383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.97S		0.97S	0.97S		0.97S	0.97S		0.97S	
		D	0.39S		0.39S	0.39S		0.39S	0.39S		0.39S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	216.3		216.3	216.3		216.3	216.3		216.3	
		D	352.5		352.5	352.5		352.5	352.5		352.5	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ8F層[X1-X2]			Y27レ-Δ9F層[X1-X2]			Y27レ-Δ10F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(48)	(400)	(38)	(48)	(400)	(38)	(48)	(400)	(38)	
応力	MI	135.9	-74.6	146.9	132.0	-70.7	138.7	132.3	-70.7	138.5	
	Ms	U	615.3	0.0	579.0	431.5	0.0	421.1	405.3	0.0	393.6
		D	343.6	104.7	285.2	167.4	83.3	143.7	140.8	83.4	116.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	102.0	-1.4	-104.7	97.6	-0.8	-99.2	97.6	-0.8	-99.2	
	Qs	229.5	128.9	232.2	178.9	82.2	180.6	171.5	74.6	173.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	61.7	63.5	61.7	51.4	53.5	51.4	51.4	53.5	51.4
		D	63.5	63.5	63.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
	j	U	54.0	55.6	54.0	45.0	46.8	45.0	45.0	46.8	45.0
		D	55.6	55.6	55.6	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2									
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
		D	25.35	25.35	25.35	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
	pt	U	1.15	0.80	1.15	1.18	0.76	1.18	1.18	0.76	1.18
		D	0.80	0.80	0.80	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
	Mal	U	416.0	310.3	416.0	286.1	207.1	286.1	286.1	207.1	286.1
		D	667.5	497.9	667.5	470.2	332.4	470.2	470.2	332.4	470.2
	Mas	D	492.8	497.9	492.8	328.0	332.4	328.0	328.0	332.4	328.0
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	812.4		812.4	587.8		587.8	587.8		587.8
		D	550.0		550.0	370.7		370.7	370.7		370.7
	L' (L)	715.0 (800.0)			715.0 (800.0)			715.0 (800.0)			
	Qd	正	87.2	190.5	293.9	24.5	122.9	221.3	13.2	111.6	210.0
		負	293.2	189.9	86.5	219.6	121.2	22.8	208.4	110.0	11.6
	Qd	293.2	190.5	293.9	219.6	122.9	221.3	208.4	111.6	210.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	107.00	68.56	107.26	95.65	52.48	96.38	90.78	47.65	91.45
		I	1.235	1.247	1.235	1.092	1.108	1.092	1.093	1.108	1.093
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qal	310.4	317.7	310.4	209.7	216.6	209.7	209.8	216.8	209.8	
	Qas	正	383.9	389.3	383.9	290.7	296.4	290.7	290.7	296.4	290.7
		負	383.9	389.3	383.9	290.7	296.4	290.7	290.7	296.4	290.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.97S		0.97S	1.02S		1.02S	0.96S		0.97S
		D	0.39S		0.39S	0.16S		0.15S	0.09S		0.08S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	216.3		216.3	216.3		216.3	216.3		216.3
		D	352.5		362.5	352.5		362.5	352.5		362.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(48)	(400)	(38)	(48)	(400)	(38)	(48)	(400)	(38)	
応力	MI	125.4	-66.8	131.5	127.4	-66.2	130.6	148.4	-84.9	164.9	
	Ms	U	331.3	0.0	324.7	298.8	0.0	292.2	283.3	0.0	285.3
		D	80.6	75.9	61.8	43.9	73.4	30.9	0.0	93.9	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	92.2	-0.8	-93.7	92.6	-0.4	-93.4	112.7	-2.1	-116.9	
	Qs	148.0	56.6	149.6	139.1	47.0	139.9	148.4	37.8	152.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	50.4	53.5	50.4
		D	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	50.4	53.5	50.4
	j	U	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	44.1	46.8	44.1
		D	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	44.1	46.8	44.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2							2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2							2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	20.28	10.14	20.28
		D	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	20.28	10.14	20.28
	pt	U	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.01	0.47	1.01
		D	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.01	0.47	1.01
	Mal	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	188.5	105.0	188.5	
	Mas	U	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	302.5	168.5	302.5
		D	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	302.5	168.5	302.5
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	518.9		518.9	518.9		518.9	401.4		401.4
		D	463.4		463.4	463.4		463.4	349.1		349.1
	L' (L)	715.0 (800.0)			715.0 (800.0)			715.0 (800.0)			
	Qd	正	8.5	84.5	177.5	22.7	70.2	163.2	9.8	55.6	170.4
		負	176.0	83.0	10.0	162.4	69.4	23.5	166.3	51.5	9.8
	Qd	176.0	84.5	177.5	162.4	70.2	163.2	166.3	55.6	170.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	93.92	45.11	94.74	86.70	37.50	87.13	94.26	29.68	96.59	
	a	l	1.105	1.105	1.105	1.107	1.107	1.107	1.053	1.100	1.053
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	
	Qal	185.9	185.9	185.9	186.2	186.2	186.2	168.1	185.2	168.1	
Qas	正	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	241.9	256.9	241.9	
	負	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	241.9	256.9	241.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.94S		0.95S	0.87S		0.87S	0.80L		0.83L
		D	0.05S		0.05S	0.12S		0.13S	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	352.5		362.5	352.5		362.5	216.3		216.3
		D	352.5		362.5	352.5		362.5	228.8		228.8
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		FG (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X2-X3]			Y27レ-Δ2F層[X2-X3]			Y27レ-Δ3F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	283.9	-122.6	246.0	150.7	-77.3	152.1	151.7	-77.0	151.8	
	Ms	U	660.0	0.0	680.9	601.2	0.0	599.9	682.6	0.0	681.4
		D	92.2	151.9	188.8	299.8	78.7	295.6	379.3	77.7	377.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	182.5	4.7	-173.0	109.6	-0.2	-109.9	109.7	-0.0	-109.8	
	Qs	294.3	116.6	284.9	233.4	124.1	233.8	256.0	146.3	256.0	
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	90.0	90.0	90.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	150.0	150.0	150.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	137.3	137.3	137.3	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0
		D	137.3	137.3	137.3	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0
	j	U	120.1	120.1	120.1	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2
		D	120.1	120.1	120.1	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	8-D35	8-D35	8-D35	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	8-D35	8-D35	8-D35	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D13	D13	D13	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形状・ pitch	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	153.12	153.12	153.12	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	153.12	153.12	153.12	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.24	1.24	1.24	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09
		D	1.24	1.24	1.24	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09
	Mal	3657.5	3657.5	3657.5	475.0	372.4	475.0	475.0	372.4	475.0	
	Mas	U	7315.0	7315.0	7315.0	762.2	597.5	762.2	762.2	597.5	762.2
		D	7315.0	7315.0	7315.0	762.2	597.5	762.2	762.2	597.5	762.2
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	8400.0		8400.0	922.6		922.6	922.6		922.6
		D	8115.4		8115.4	858.4		858.4	858.4		858.4
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	14.7	163.1	340.8	76.3	186.0	295.7	109.7	219.4	329.2
		負	350.3	172.5	5.2	295.4	185.7	75.9	329.1	219.4	109.7
	Qd	350.3	172.5	340.8	295.4	186.0	295.7	329.1	219.4	329.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	32.40	15.96	31.53	90.81	55.78	90.91	101.18	65.80	101.19	
	a	l	1.875	1.875	1.875	1.237	1.258	1.237	1.237	1.259	1.237
		s. 正	1.303	1.303	1.303	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.564	0.564	0.564	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238
	Qal	2106.9	2106.9	2106.9	354.0	369.0	354.0	354.1	369.1	354.1	354.1
Qas	正	2377.4	2377.4	2377.4	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	
	負	1959.4	1959.4	1959.4	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.17S		0.16S	0.85S		0.85S	0.95S		0.95S
		D	0.01S		0.00S	0.22S		0.22S	0.32S		0.32S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	362.5		362.5	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	362.5		362.5	231.3		231.3	231.3		231.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	151.4	-77.1	151.9	151.4	-77.1	151.9	151.4	-77.1	151.9	
	Ms	U	705.5	0.0	703.9	685.5	0.0	684.1	687.3	0.0	685.4
		D	402.7	78.1	400.1	382.8	78.1	380.2	384.6	78.4	381.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	109.7	-0.1	-109.8	109.7	-0.1	-109.8	109.7	-0.1	-109.8	
	Qs	262.2	152.6	262.4	256.7	147.1	256.9	257.2	147.6	257.3	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0
		D	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0
	j	U	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2
		D	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09
		D	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09
	Mal	475.0	372.4	475.0	475.0	372.4	475.0	475.0	372.4	475.0	
	Mas	U	762.2	597.5	762.2	762.2	597.5	762.2	762.2	597.5	762.2
		D	762.2	597.5	762.2	762.2	597.5	762.2	762.2	597.5	762.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	922.6		922.6	922.6		922.6	922.6		922.6
		D	858.4		858.4	858.4		858.4	858.4		858.4
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	119.2	228.9	338.7	110.9	220.7	330.4	111.6	221.3	331.1
		負	338.5	228.8	119.1	330.3	220.5	110.8	330.9	221.2	111.5
	Qd	338.5	228.9	338.7	330.3	220.7	330.4	330.9	221.3	331.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	104.06	68.64	104.10	101.53	66.17	101.57	101.73	66.37	101.77	
	a	l	1.237	1.259	1.237	1.237	1.259	1.237	1.237	1.259	1.237
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238
	Qal	354.1	369.1	354.1	354.1	369.0	354.1	354.1	369.1	354.1	
Qas	正	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	
	負	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.98S		0.98S	0.95S		0.95S	0.95S		0.95S
		D	0.34S		0.34S	0.32S		0.32S	0.32S		0.32S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)				
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3]			Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)		
応力	MI	151.3	-77.1	152.0	151.1	-77.2	152.1	139.9	-71.1	140.0		
	Ms	U	666.5	0.0	664.4	618.9	0.0	618.1	484.8	0.0	481.4	
		D	363.9	78.5	360.5	316.7	78.0	314.0	205.0	72.8	201.5	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	109.6	-0.1	-109.8	109.6	-0.1	-109.9	100.9	-0.0	-100.9		
	Qs	251.4	141.8	251.6	238.4	128.9	238.7	195.5	94.7	195.5		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0		
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0		
	d	U	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	56.4	58.5	56.4	
		D	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	58.5	58.5	58.5	
	j	U	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	49.4	51.2	49.4	
		D	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	51.2	51.2	51.2	
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55				
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	
		2										
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42
			D	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	20.28	20.28	20.28
pt		U	0.96	0.67	0.96	0.96	0.67	0.96	1.08	0.69	1.08	
		D	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.69	0.69	0.69	
Mal			418.0	311.7	418.0	418.0	311.7	418.0	323.7	227.9	323.7	
		U	670.8	500.2	670.8	670.8	500.2	670.8	519.4	365.7	519.4	
D		495.7	500.2	495.7	495.7	500.2	495.7	361.3	365.7	361.3		
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	812.4		812.4	812.4		812.4	644.9		644.9	
		D	550.0		550.0	550.0		550.0	405.4		405.4	
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)				
	Qd	正	78.2	187.9	297.7	78.2	187.9	297.7	41.1	142.0	242.9	
		負	297.7	187.9	78.2	297.7	187.9	78.2	242.9	142.0	41.1	
	Qd	297.7	187.9	297.7	297.7	187.9	297.7	242.9	142.0	242.9		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
	Qd/bj		90.52	56.35	90.52	90.52	56.35	90.52	96.57	55.46	96.58	
		l	1.246	1.258	1.246	1.246	1.258	1.246	1.172	1.187	1.172	
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.285	0.285	0.285	
	Qal	360.4	369.0	360.4	360.4	369.0	360.4	244.9	252.2	244.9		
	Qas	正	437.6	443.8	437.6	437.6	443.8	437.6	318.3	324.1	318.3	
		負	437.6	443.8	437.6	437.6	443.8	437.6	318.3	324.1	318.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.98S		0.98S	0.98S		0.98S	1.02S		1.02S	
		D	0.35S		0.35S	0.35S		0.35S	0.25S		0.25S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8	
		D	362.5		362.5	362.5		362.5	362.5		362.5	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X2-X3]			Y27レ-Δ11F層[X2-X3]			Y27レ-Δ12F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	139.9	-71.1	139.9	139.2	-71.3	140.3	138.6	-71.4	140.5	
	Ms	U	452.8	0.0	450.5	421.9	0.0	418.6	380.4	0.0	377.7
		D	172.9	72.2	170.7	143.5	73.5	138.0	103.1	73.7	96.6
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	100.9	0.0	-100.9	100.7	-0.1	-101.0	100.6	-0.2	-101.1	
	Qs	186.9	86.0	186.9	178.1	77.5	178.4	166.7	66.3	167.2	
L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	56.4	58.5	56.4	56.0	58.5	56.0	56.0	58.5	56.0
		D	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5
	j	U	49.4	51.2	49.4	49.0	51.2	49.0	49.0	51.2	49.0
		D	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2									
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35
		D	20.28	20.28	20.28	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21
	pt	U	1.08	0.69	1.08	0.90	0.52	0.90	0.90	0.52	0.90
		D	0.69	0.69	0.69	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
	Mal	323.7	227.9	323.7	268.7	172.3	268.7	268.7	172.3	268.7	
	Mas	U	519.4	365.7	519.4	431.2	276.5	431.2	431.2	276.5	431.2
		D	361.3	365.7	361.3	273.4	276.5	273.4	273.4	276.5	273.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	644.9		644.9	543.2		543.2	543.2		543.2
		D	405.4		405.4	304.0		304.0	304.0		304.0
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	28.1	129.0	229.9	15.3	116.2	217.1	1.6	99.3	200.2
		負	229.9	129.0	28.1	216.8	115.9	15.1	199.7	98.8	2.0
	Qd		229.9	129.0	229.9	216.8	116.2	217.1	199.7	99.3	200.2
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj	U	91.40	50.38	91.40	86.52	45.38	86.63	79.70	38.79	79.89
		I	1.172	1.187	1.172	1.168	1.186	1.168	1.167	1.185	1.167
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qax	正	244.9	252.2	244.9	243.2	252.0	243.2	243.1	251.9	243.1
		負	318.3	324.1	318.3	317.2	324.1	317.2	317.2	324.1	317.2
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.97S		0.97S	1.11S		1.11S	1.02S		1.02S
		D	0.17S		0.17S	0.12S		0.12S	0.01S		0.02S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	362.5		362.5	362.5		362.5	362.5		362.5
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			FG (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ13F層[X2-X3]			Y27レ-Δ1F層[X3-X4]			Y27レ-Δ2F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	161.2	-81.2	159.6	248.9	-138.7	248.9	151.9	-76.9	151.9	
	Ms	U	284.3	0.0	283.4	725.0	0.0	725.0	598.1	0.0	598.1
		D	0.0	81.5	0.0	227.2	138.7	227.2	294.4	76.9	294.4
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K1	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	115.0	0.2	-114.6	177.8	-0.0	-177.8	109.7	-0.0	-109.7	
	Qs	149.1	34.3	148.6	309.1	131.3	309.1	232.8	123.1	232.8	
L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	40.0	40.0	40.0	90.0	90.0	90.0	60.0	60.0	60.0	
	D	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	50.4	53.5	50.4	137.3	137.3	137.3	62.0	63.5	62.0
		D	50.4	53.5	50.4	137.3	137.3	137.3	62.0	63.5	62.0
	j	U	44.1	46.8	44.1	120.1	120.1	120.1	54.2	55.6	54.2
		D	44.1	46.8	44.1	120.1	120.1	120.1	54.2	55.6	54.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	8-D35	8-D35	8-D35	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	8-D35	8-D35	8-D35	2-D25		2-D25
	下端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	8-D35	8-D35	8-D35	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	8-D35	8-D35	8-D35	2-D25		2-D25
STP	径	D10	D10	D10	D13	D13	D13	D10	D10	D10	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	20.28	10.14	20.28	153.12	153.12	153.12	40.56	30.42	40.56
		D	20.28	10.14	20.28	153.12	153.12	153.12	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.01	0.47	1.01	1.24	1.24	1.24	1.09	0.80	1.09
		D	1.01	0.47	1.01	1.24	1.24	1.24	1.09	0.80	1.09
	Mal	188.5	105.0	188.5	3657.5	3657.5	3657.5	475.0	372.4	475.0	
	Mas	U	302.5	168.5	302.5	7315.0	7315.0	7315.0	762.2	597.5	762.2
		D	302.5	168.5	302.5	7315.0	7315.0	7315.0	762.2	597.5	762.2
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	401.4		401.4	8400.0		8400.0	922.6		922.6
		D	349.1		349.1	8115.4		8115.4	858.4		858.4
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	11.3	50.9	165.7	19.3	197.0	374.8	74.9	184.6	294.4
		負	166.1	51.3	11.3	374.8	197.0	19.3	294.4	184.6	74.9
	Qd	166.1	51.3	165.7	374.8	197.0	374.8	294.4	184.6	294.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	94.15	27.38	93.92	34.67	18.23	34.67	90.49	55.37	90.49	
	a	l	1.058	1.105	1.058	1.980	1.980	1.980	1.237	1.258	1.237
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.564	0.564	0.564	0.238	0.238	0.238	
	Qal	168.8	186.0	168.8	2203.6	2203.6	2203.6	354.0	369.0	354.0	
Qas	正	241.9	256.9	241.9	1959.4	1959.4	1959.4	432.9	443.8	432.9	
	負	241.9	256.9	241.9	1959.4	1959.4	1959.4	432.9	443.8	432.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.81L		0.81L	0.18S		0.18S	0.85S		0.85S
		D	0.00		0.00	0.01S		0.01S	0.22S		0.22S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	362.5		362.5	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	362.5		362.5	231.3		231.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ3F層[X3-X4]			Y27レ-Δ4F層[X3-X4]			Y27レ-Δ5F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	151.7	-77.0	151.7	151.8	-77.0	151.8	151.8	-77.0	151.8	
	Ms	U	682.0	0.0	682.0	704.7	0.0	704.7	685.8	0.0	685.8
		D	378.6	77.0	378.6	401.2	77.0	401.2	382.3	77.0	382.3
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	109.7	-0.0	-109.7	109.7	-0.0	-109.7	109.7	-0.0	-109.7	
	Qs	256.0	146.3	256.0	262.3	152.5	262.3	257.1	147.3	257.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0
		D	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0
	j	U	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2
		D	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09
		D	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09
	Mal		475.0	372.4	475.0	475.0	372.4	475.0	475.0	372.4	475.0
		U	762.2	597.5	762.2	762.2	597.5	762.2	762.2	597.5	762.2
	D	762.2	597.5	762.2	762.2	597.5	762.2	762.2	597.5	762.2	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	922.6		922.6	922.6		922.6	922.6		922.6
		D	858.4		858.4	858.4		858.4	858.4		858.4
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	109.7	219.4	329.2	119.1	228.8	338.5	111.2	221.0	330.7
		負	329.2	219.4	109.7	338.5	228.8	119.1	330.7	221.0	111.2
	Qd	329.2	219.4	329.2	338.5	228.8	338.5	330.7	221.0	330.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	101.19	65.79	101.19	104.07	68.61	104.07	101.66	66.26	101.66	
	a	l	1.238	1.259	1.238	1.238	1.259	1.238	1.238	1.259	1.238
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238
	Qa1	354.2	369.2	354.2	354.2	369.2	354.2	354.2	369.2	354.2	354.2
Qas	正	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	
	負	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.95S		0.95S	0.98S		0.98S	0.95S		0.95S
		D	0.32S		0.32S	0.34S		0.34S	0.32S		0.32S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ6F層[X3-X4]			Y27レ-Δ7F層[X3-X4]			Y27レ-Δ8F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	151.8	-77.0	151.8	151.8	-77.0	151.8	151.8	-77.0	151.8	
	Ms	U	687.5	0.0	687.5	667.0	0.0	667.0	622.4	0.0	622.4
		D	384.0	77.0	384.0	363.4	77.0	363.4	318.8	77.0	318.8
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	109.7	-0.0	-109.7	109.7	-0.0	-109.7	109.7	-0.0	-109.7	
	Qs	257.5	147.8	257.5	251.9	142.1	251.9	239.6	129.8	239.6	
L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.0	63.5	62.0	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
		D	62.0	63.5	62.0	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5
	j	U	54.2	55.6	54.2	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
		D	54.2	55.6	54.2	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25						
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	40.56	30.42	40.56	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35
	pt	U	1.09	0.80	1.09	0.96	0.67	0.96	0.96	0.67	0.96
		D	1.09	0.80	1.09	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
	Mal	475.0	372.4	475.0	418.0	311.7	418.0	418.0	311.7	418.0	
	Mas	U	762.2	597.5	762.2	670.8	500.2	670.8	670.8	500.2	670.8
		D	762.2	597.5	762.2	495.7	500.2	495.7	495.7	500.2	495.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	922.6		922.6	812.4		812.4	812.4		812.4
		D	858.4		858.4	550.0		550.0	550.0		550.0
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	111.9	221.7	331.4	78.2	187.9	297.7	78.2	187.9	297.7
		負	331.4	221.7	111.9	297.7	187.9	78.2	297.7	187.9	78.2
	Qd		331.4	221.7	331.4	297.7	187.9	297.7	297.7	187.9	297.7
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		101.88	66.47	101.88	90.52	56.35	90.52	90.52	56.35	90.52
	a	l	1.238	1.259	1.238	1.247	1.259	1.247	1.247	1.259	1.247
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238
	Qal		354.2	369.2	354.2	360.6	369.2	360.6	360.6	369.2	360.6
	Qas	正	432.9	443.8	432.9	437.6	443.8	437.6	437.6	443.8	437.6
		負	432.9	443.8	432.9	437.6	443.8	437.6	437.6	443.8	437.6
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.96S		0.96S	0.98S		0.98S	0.98S		0.98S
		D	0.32S		0.32S	0.35S		0.35S	0.35S		0.35S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	362.5		362.5	362.5		362.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4]			Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	139.9	-71.1	139.9	139.9	-71.1	139.9	140.0	-71.1	140.0	
	Ms	U	482.6	0.0	482.6	453.3	0.0	453.3	419.1	0.0	419.1
		D	202.7	71.1	202.7	173.4	71.1	173.4	139.2	71.1	139.2
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K2	
	QI	100.9	-0.0	-100.9	100.9	-0.0	-100.9	100.9	-0.0	-100.9	
	Qs	195.4	94.5	195.4	187.3	86.4	187.3	177.9	77.0	177.9	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4	56.0	58.5	56.0
		D	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5
	j	U	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4	49.0	51.2	49.0
		D	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	3-D25	3-D25	3-D25
		2									
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42	25.35	15.21	25.35
		D	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	15.21	15.21	15.21
	pt	U	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08	0.90	0.52	0.90
		D	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.52	0.52	0.52
	Mal	323.7	227.9	323.7	323.7	227.9	323.7	268.7	172.3	268.7	
	Mas	U	519.4	365.7	519.4	519.4	365.7	519.4	431.2	276.5	431.2
		D	361.3	365.7	361.3	361.3	365.7	361.3	273.4	276.5	273.4
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	644.9		644.9	644.9		644.9	543.2		543.2
		D	405.4		405.4	405.4		405.4	304.0		304.0
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	40.9	141.8	242.7	28.8	129.7	230.5	14.6	115.5	216.4
		負	242.7	141.8	40.9	230.5	129.7	28.8	216.4	115.5	14.6
	Qd		242.7	141.8	242.7	230.5	129.7	230.5	216.4	115.5	216.4
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		96.49	55.38	96.49	91.67	50.64	91.67	86.35	45.11	86.35
	a	l	1.172	1.187	1.172	1.172	1.187	1.172	1.169	1.187	1.169
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qal		244.9	252.2	244.9	244.9	252.2	244.9	243.4	252.2	243.4
	Qas	正	318.3	324.1	318.3	318.3	324.1	318.3	317.2	324.1	317.2
負		318.3	324.1	318.3	318.3	324.1	318.3	317.2	324.1	317.2	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.02S		1.02S	0.97S		0.97S	1.10S		1.10S
		D	0.25S		0.25S	0.18S		0.18S	0.12S		0.12S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	362.5		362.5	362.5		362.5	362.5		362.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1 (3)			G1 (3)			FG (3)			
部材位置		Y27レ-12F層[X3-X4]			Y27レ-13F層[X3-X4]			Y27レ-11F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	140.0	-71.0	140.0	160.0	-81.5	160.0	246.0	-122.6	283.9	
	Ms	U	378.0	0.0	378.0	288.2	0.0	288.2	680.9	0.0	660.0
		D	98.0	71.0	98.0	0.0	81.6	0.0	188.8	151.9	92.2
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K3	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	100.9	-0.0	-100.9	114.8	-0.0	-114.8	173.0	-4.7	-182.5	
	Qs	166.5	65.7	166.5	150.1	35.3	150.1	284.9	116.6	294.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	90.0	90.0	90.0	
	D	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0	
	d	U	56.0	58.5	56.0	50.4	53.5	50.4	137.3	137.3	137.3
		D	58.5	58.5	58.5	50.4	53.5	50.4	137.3	137.3	137.3
	j	U	49.0	51.2	49.0	44.1	46.8	44.1	120.1	120.1	120.1
		D	51.2	51.2	51.2	44.1	46.8	44.1	120.1	120.1	120.1
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	2-D25	2-D25	2-D25	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	8-D35	8-D35	8-D35
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	2-D25	2-D25	2-D25	8-D35	8-D35	8-D35
		2				2-D25		2-D25	8-D35	8-D35	8-D35
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	20.28	10.14	20.28	153.12	153.12	153.12
		D	15.21	15.21	15.21	20.28	10.14	20.28	153.12	153.12	153.12
	pt	U	0.90	0.52	0.90	1.01	0.47	1.01	1.24	1.24	1.24
		D	0.52	0.52	0.52	1.01	0.47	1.01	1.24	1.24	1.24
	Mal		268.7	172.3	268.7	188.5	105.0	188.5	3657.5	3657.5	3657.5
		U	431.2	276.5	431.2	302.5	168.5	302.5	7315.0	7315.0	7315.0
	D	273.4	276.5	273.4	302.5	168.5	302.5	7315.0	7315.0	7315.0	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	543.2		543.2	401.4		401.4	8400.0		8400.0
		D	304.0		304.0	349.1		349.1	8115.4		8115.4
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	2.4	98.5	199.4	11.3	53.0	167.8	5.2	172.5	350.3
		負	199.4	98.5	2.4	167.8	53.0	11.3	340.8	163.1	14.7
	Qd	199.4	98.5	199.4	167.8	53.0	167.8	340.8	172.5	350.3	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		79.56	38.46	79.56	95.14	28.30	95.14	31.53	15.96	32.40
		l	1.168	1.186	1.168	1.062	1.110	1.062	1.875	1.875	1.875
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.303	1.303	1.303
	pw	0.285	0.285	0.285	0.357	0.357	0.357	0.564	0.564	0.564	
	Qal	243.4	252.2	243.4	169.3	186.6	169.3	2106.9	2106.9	2106.9	
Qas	正	317.2	324.1	317.2	241.9	256.9	241.9	1959.4	1959.4	1959.4	
	負	317.2	324.1	317.2	241.9	256.9	241.9	2377.4	2377.4	2377.4	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.02S		1.02S	0.81L		0.81L	0.16S		0.17S
		D	0.02S		0.02S	0.00		0.00	0.00S		0.01S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	362.5		362.5
		D	362.5		362.5	231.3		231.3	362.5		362.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚ-42F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚ-43F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚ-44F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	152.1	-77.3	150.7	151.8	-77.0	151.7	151.9	-77.1	151.4	
	Ms	U	599.9	0.0	601.2	681.4	0.0	682.6	703.9	0.0	705.5
		D	295.6	78.7	299.8	377.7	77.7	379.3	400.1	78.1	402.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	0.2	-109.6	109.8	0.0	-109.7	109.8	0.1	-109.7	
	Qs	233.8	124.1	233.4	256.0	146.3	256.0	262.4	152.6	262.2	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0
		D	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0
	j	U	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2
		D	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56
	pt	U	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09
		D	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09
	Mas	U	475.0	372.4	475.0	475.0	372.4	475.0	475.0	372.4	475.0
		D	762.2	597.5	762.2	762.2	597.5	762.2	762.2	597.5	762.2
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	922.6		922.6	922.6		922.6	922.6		922.6
		D	858.4		858.4	858.4		858.4	858.4		858.4
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	75.9	185.7	295.4	109.7	219.4	329.1	119.1	228.8	338.5
		負	295.7	186.0	76.3	329.2	219.4	109.7	338.7	228.9	119.2
	Qd	295.7	186.0	295.4	329.2	219.4	329.1	338.7	228.9	338.5	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	90.91	55.78	90.81	101.19	65.80	101.18	104.10	68.64	104.06	
	a	l	1.237	1.258	1.237	1.237	1.259	1.237	1.237	1.259	1.237
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	
	Qa1	354.0	369.0	354.0	354.1	369.1	354.1	354.1	369.1	354.1	
Qas	正	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	
	負	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.85S		0.85S	0.95S		0.95S	0.98S		0.98S
		D	0.22S		0.22S	0.32S		0.32S	0.34S		0.34S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	231.3		231.3
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ5F層[X4-X5]			Y27レ-Δ6F層[X4-X5]			Y27レ-Δ7F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	151.9	-77.1	151.4	151.9	-77.1	151.4	152.0	-77.1	151.3	
	Ms	U	684.1	0.0	685.5	685.4	0.0	687.3	664.4	0.0	666.5
		D	380.2	78.1	382.8	381.5	78.4	384.6	360.5	78.5	363.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.8	0.1	-109.7	109.8	0.1	-109.7	109.8	0.1	-109.6	
	Qs	256.9	147.1	256.7	257.3	147.6	257.2	251.6	141.8	251.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0	61.7	63.5	61.7
		D	62.0	63.5	62.0	62.0	63.5	62.0	63.5	63.5	63.5
	j	U	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2	54.0	55.6	54.0
		D	54.2	55.6	54.2	54.2	55.6	54.2	55.6	55.6	55.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	6-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25			
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	35.49	25.35	35.49
		D	40.56	30.42	40.56	40.56	30.42	40.56	25.35	25.35	25.35
	pt	U	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09	0.96	0.67	0.96
		D	1.09	0.80	1.09	1.09	0.80	1.09	0.67	0.67	0.67
	Mal		475.0	372.4	475.0	475.0	372.4	475.0	418.0	311.7	418.0
		U	762.2	597.5	762.2	762.2	597.5	762.2	670.8	500.2	670.8
	D	762.2	597.5	762.2	762.2	597.5	762.2	495.7	500.2	495.7	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	922.6		922.6	922.6		922.6	812.4		812.4
		D	858.4		858.4	858.4		858.4	550.0		550.0
	L' (L)	725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			
	Qd	正	110.8	220.5	330.3	111.5	221.2	330.9	78.2	187.9	297.7
		負	330.4	220.7	110.9	331.1	221.3	111.6	297.7	187.9	78.2
	Qd	330.4	220.7	330.3	331.1	221.3	330.9	297.7	187.9	297.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	101.57	66.17	101.53	101.77	66.37	101.73	90.52	56.35	90.52	
	a	l	1.237	1.259	1.237	1.237	1.259	1.237	1.246	1.258	1.246
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238	0.238
	Qal	354.1	369.0	354.1	354.1	369.1	354.1	360.4	369.0	360.4	
	Qas	正	432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	437.6	443.8	437.6
負		432.9	443.8	432.9	432.9	443.8	432.9	437.6	443.8	437.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.95S		0.95S	0.95S		0.95S	0.98S		0.98S
		D	0.32S		0.32S	0.32S		0.32S	0.35S		0.35S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	231.3		231.3	231.3		231.3	362.5		362.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27レ-Δ8F層[X4-X5]			Y27レ-Δ9F層[X4-X5]			Y27レ-Δ10F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	152.1	-77.2	151.1	140.0	-71.1	139.9	139.9	-71.1	139.9	
	Ms	U	618.1	0.0	618.9	481.4	0.0	484.8	450.5	0.0	452.8
		D	314.0	78.0	316.7	201.5	72.8	205.0	170.7	72.2	172.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	109.9	0.1	-109.6	100.9	0.0	-100.9	100.9	-0.0	-100.9	
	Qs	238.7	128.9	238.4	195.5	94.7	195.5	186.9	86.0	186.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	d	U	61.7	63.5	61.7	56.4	58.5	56.4	56.4	58.5	56.4
		D	63.5	63.5	63.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5
	j	U	54.0	55.6	54.0	49.4	51.2	49.4	49.4	51.2	49.4
		D	55.6	55.6	55.6	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2									
STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
	形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42	30.42	20.28	30.42
		D	25.35	25.35	25.35	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
	pt	U	0.96	0.67	0.96	1.08	0.69	1.08	1.08	0.69	1.08
		D	0.67	0.67	0.67	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
	Mas	U	418.0	311.7	418.0	323.7	227.9	323.7	323.7	227.9	323.7
		D	670.8	500.2	670.8	519.4	365.7	519.4	519.4	365.7	519.4
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	812.4		812.4	644.9		644.9	644.9		644.9
		D	550.0		550.0	405.4		405.4	405.4		405.4
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	78.2	187.9	297.7	41.1	142.0	242.9	28.1	129.0	229.9
		負	297.7	187.9	78.2	242.9	142.0	41.1	229.9	129.0	28.1
	Qd	297.7	187.9	297.7	242.9	142.0	242.9	229.9	129.0	229.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	90.52	56.35	90.52	96.58	55.46	96.57	91.40	50.38	91.40
		I	1.246	1.258	1.246	1.172	1.187	1.172	1.172	1.187	1.172
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.238	0.238	0.238	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
QaI	360.4	369.0	360.4	244.9	252.2	244.9	244.9	252.2	244.9	244.9	
Qas	正	437.6	443.8	437.6	318.3	324.1	318.3	318.3	324.1	318.3	
	負	437.6	443.8	437.6	318.3	324.1	318.3	318.3	324.1	318.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.98S		0.98S	1.02S		1.02S	0.97S		0.97S
		D	0.35S		0.35S	0.25S		0.25S	0.17S		0.17S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	362.5		362.5	362.5		362.5	362.5		362.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1 (3)			G1 (3)			G1 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]			Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	(38)	(400)	(38)	
応力	MI	140.3	-71.3	139.2	140.5	-71.4	138.6	159.6	-81.2	161.2	
	Ms	U	418.6	0.0	421.9	377.7	0.0	380.4	283.4	0.0	284.3
		D	138.0	73.5	143.5	96.6	73.7	103.1	0.0	81.5	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K1	
	QI	101.0	0.1	-100.7	101.1	0.2	-100.6	114.6	-0.2	-115.0	
	Qs	178.4	77.5	178.1	167.2	66.3	166.7	148.6	34.3	149.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	
	D	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	56.0	58.5	56.0	56.0	58.5	56.0	50.4	53.5	50.4
		D	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	50.4	53.5	50.4
	j	U	49.0	51.2	49.0	49.0	51.2	49.0	44.1	46.8	44.1
		D	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	44.1	46.8	44.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	2-D25	2-D25	2-D25
		2							2-D25		2-D25
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形状・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	25.35	15.21	25.35	25.35	15.21	25.35	20.28	10.14	20.28
		D	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	20.28	10.14	20.28
	pt	U	0.90	0.52	0.90	0.90	0.52	0.90	1.01	0.47	1.01
		D	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	1.01	0.47	1.01
	Mal	268.7	172.3	268.7	268.7	172.3	268.7	188.5	105.0	188.5	
	Mas	U	431.2	276.5	431.2	431.2	276.5	431.2	302.5	168.5	302.5
		D	273.4	276.5	273.4	273.4	276.5	273.4	302.5	168.5	302.5
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	543.2		543.2	543.2		543.2	401.4		401.4
		D	304.0		304.0	304.0		304.0	349.1		349.1
	L' (L)		725.0 (800.0)			725.0 (800.0)			725.0 (800.0)		
	Qd	正	15.1	115.9	216.8	2.0	98.8	199.7	11.3	51.3	166.1
		負	217.1	116.2	15.3	200.2	99.3	1.6	165.7	50.9	11.3
	Qd	217.1	116.2	216.8	200.2	99.3	199.7	165.7	51.3	166.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	86.63	45.38	86.52	79.89	38.79	79.70	93.92	27.38	94.15	
	a	l	1.168	1.186	1.168	1.167	1.185	1.167	1.058	1.105	1.058
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.357	0.357	0.357
	Qal	243.2	252.0	243.2	243.1	251.9	243.1	168.8	186.0	168.8	
Qas	正	317.2	324.1	317.2	317.2	324.1	317.2	241.9	256.9	241.9	
	負	317.2	324.1	317.2	317.2	324.1	317.2	241.9	256.9	241.9	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.11S		1.11S	1.02S		1.02S	0.81L		0.81L
		D	0.12S		0.12S	0.02S		0.01S	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	218.8		218.8	218.8		218.8	218.8		218.8
		D	362.5		362.5	362.5		362.5	231.3		231.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG (3)			G1A (3)			G1A (3)				
部材位置		Y27レ-Δ1F層[X5-X6]			Y27レ-Δ2F層[X5-X6]			Y27レ-Δ3F層[X5-X6]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(38)	(400)	(48)	(38)	(400)	(48)	(38)	(400)	(48)		
応力	MI	295.5	-189.7	100.2	147.6	-74.1	136.1	147.3	-74.7	135.4		
	Ms	U	839.3	0.0	921.2	558.4	0.0	560.1	627.6	0.0	633.4	
		D	248.3	337.9	720.9	263.1	86.6	287.8	333.0	90.4	362.6	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2		
	QI	202.2	24.4	-153.3	104.8	1.4	-101.9	104.8	1.5	-101.9		
	Qs	393.1	215.3	344.2	221.5	118.2	218.7	241.7	138.3	238.7		
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	90.0	90.0	90.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0		
	D	150.0	150.0	150.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		
	d	U	137.3	137.3	137.3	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	
		D	137.3	137.3	137.3	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	
	j	U	120.1	120.1	120.1	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	
		D	120.1	120.1	120.1	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	
		2	8-D35	8-D35	8-D35	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	
	下端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	
		2	8-D35	8-D35	8-D35							
	STP	径	D13	D13	D13	D10	D10	D10	D10	D10	D10	
		形状・ pitch	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	153.12	153.12	153.12	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
			D	153.12	153.12	153.12	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35
pt		U	1.24	1.24	1.24	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15	
		D	1.24	1.24	1.24	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
Mas		U	3657.5	3657.5	3657.5	416.0	310.3	416.0	416.0	310.3	416.0	
		D	7315.0	7315.0	7315.0	667.5	497.9	667.5	667.5	497.9	667.5	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	8400.0		8400.0	812.4		812.4	812.4		812.4	
		D	8115.4		8115.4	550.0		550.0	550.0		550.0	
	L' (L)		715.0 (800.0)			715.0 (800.0)			715.0 (800.0)			
	Qd	正	84.2	261.9	439.7	70.3	173.7	277.0	87.2	190.5	293.9	
		負	488.5	310.7	133.0	279.9	176.5	73.2	293.9	190.5	87.2	
	Qd		488.5	310.7	439.7	279.9	176.5	277.0	293.9	190.5	293.9	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		45.19	28.75	40.67	102.15	63.52	101.10	107.26	68.56	107.26	
	a	l	1.937	1.937	1.937	1.231	1.243	1.231	1.233	1.246	1.233	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.564	0.564	0.564	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	
	Qal		2164.1	2164.1	2164.1	309.5	316.8	309.5	310.1	317.4	310.1	
Qas	正	1959.4	1959.4	1959.4	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9		
	負	1959.4	1959.4	1959.4	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.23S		0.21S	0.93S		0.92S	0.97S		0.97S	
		D	0.04S		0.06S	0.32S		0.33S	0.39S		0.39S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	362.5		352.5	216.3		216.3	216.3		216.3	
		D	362.5		352.5	362.5		352.5	362.5		352.5	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-4F層[X5-X6]			Y27レ-45F層[X5-X6]			Y27レ-46F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(48)	(38)	(400)	(48)	(38)	(400)	(48)	
応力	MI	147.3	-74.5	135.6	147.1	-74.5	135.8	146.9	-74.5	136.0	
	Ms	U	650.7	0.0	663.5	635.2	0.0	656.4	629.5	0.0	647.9
		D	356.1	94.0	392.2	341.0	97.8	384.8	335.7	96.2	375.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	104.8	1.5	-101.9	104.8	1.4	-101.9	104.7	1.4	-102.0	
	Qs	249.0	145.7	246.1	245.8	142.5	243.0	243.8	140.5	241.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7
		D	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5
	j	U	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0
		D	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋										
		1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2									
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49
		D	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35
	pt	U	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15
		D	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	Mal		416.0	310.3	416.0	416.0	310.3	416.0	416.0	310.3	416.0
		U	667.5	497.9	667.5	667.5	497.9	667.5	667.5	497.9	667.5
	D	492.8	497.9	492.8	492.8	497.9	492.8	492.8	497.9	492.8	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	812.4		812.4	812.4		812.4	812.4		812.4
		D	550.0		550.0	550.0		550.0	550.0		550.0
	L' (L)		715.0 (800.0)			715.0 (800.0)			715.0 (800.0)		
	Qd	正	87.2	190.5	293.9	87.2	190.5	293.9	87.2	190.5	293.9
		負	293.9	190.5	87.2	293.9	190.5	87.2	293.9	190.5	87.2
	Qd		293.9	190.5	293.9	293.9	190.5	293.9	293.9	190.5	293.9
	L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		107.26	68.56	107.26	107.26	68.56	107.26	107.26	68.56	107.26
	a	l	1.233	1.245	1.233	1.234	1.246	1.234	1.235	1.247	1.235
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qa1		310.0	317.3	310.0	310.2	317.5	310.2	310.4	317.7	310.4
Qas	正	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9	
	負	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.97S		0.97S	0.97S		0.97S	0.97S		0.97S
		D	0.39S		0.39S	0.39S		0.39S	0.39S		0.39S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	216.3		216.3	216.3		216.3	216.3		216.3
		D	362.5		362.5	362.5		362.5	362.5		362.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ7F層[X5-X6]			Y27レ-Δ8F層[X5-X6]			Y27レ-Δ9F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(48)	(38)	(400)	(48)	(38)	(400)	(48)	
応力	MI	146.7	-74.5	136.3	146.9	-74.6	135.9	138.7	-70.7	132.0	
	Ms	U	612.8	0.0	637.3	579.0	0.0	615.3	421.1	0.0	431.5
		D	319.5	98.7	364.7	285.2	104.7	343.6	143.7	83.3	167.4
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	104.7	1.3	-102.1	104.7	1.4	-102.0	99.2	0.8	-97.6	
	Qs	239.9	136.6	237.3	232.2	128.9	229.5	180.6	82.2	178.9	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	61.7	63.5	61.7	61.7	63.5	61.7	51.4	53.5	51.4
		D	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	53.5	53.5	53.5
	j	U	54.0	55.6	54.0	54.0	55.6	54.0	45.0	46.8	45.0
		D	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	46.8	46.8	46.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25	2-D25		2-D25
	下端筋	1	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	4-D25	4-D25	4-D25
		2									
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	35.49	25.35	35.49	35.49	25.35	35.49	30.42	20.28	30.42
		D	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	20.28	20.28	20.28
	pt	U	1.15	0.80	1.15	1.15	0.80	1.15	1.18	0.76	1.18
		D	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.76	0.76	0.76
	Mal		416.0	310.3	416.0	416.0	310.3	416.0	286.1	207.1	286.1
		U	667.5	497.9	667.5	667.5	497.9	667.5	470.2	332.4	470.2
	D	492.8	497.9	492.8	492.8	497.9	492.8	328.0	332.4	328.0	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	812.4		812.4	812.4		812.4	587.8		587.8
		D	550.0		550.0	550.0		550.0	370.7		370.7
	L' (L)	715.0 (800.0)			715.0 (800.0)			715.0 (800.0)			
	Qd	正	87.2	190.5	293.9	86.5	189.9	293.2	22.8	121.2	219.6
		負	293.9	190.5	87.2	293.9	190.5	87.2	221.3	122.9	24.5
	Qd	293.9	190.5	293.9	293.9	190.5	293.2	221.3	122.9	219.6	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		107.26	68.56	107.26	107.26	68.56	107.00	96.38	52.48	95.65
		l	1.235	1.247	1.235	1.235	1.247	1.235	1.092	1.108	1.092
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
	Qal	310.5	317.8	310.5	310.4	317.7	310.4	209.7	216.6	209.7	
	Qas	正	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9	290.7	296.4	290.7
		負	383.9	389.3	383.9	383.9	389.3	383.9	290.7	296.4	290.7
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.97S		0.97S	0.97S		0.97S	1.02S		1.02S
		D	0.39S		0.39S	0.39S		0.39S	0.15S		0.16S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	216.3		216.3	216.3		216.3	216.3		216.3
		D	362.5		362.5	362.5		362.5	362.5		362.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G1A (3)			G1A (3)			G1A (3)			
部材位置		Y27レ-Δ10F層[X5-X6]			Y27レ-Δ11F層[X5-X6]			Y27レ-Δ12F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(48)	(38)	(400)	(48)	(38)	(400)	(48)	
応力	MI	138.5	-70.7	132.3	131.5	-66.8	125.4	130.6	-66.2	127.4	
	Ms	U	393.6	0.0	405.3	324.7	0.0	331.3	292.2	0.0	298.8
		D	116.7	83.4	140.8	61.8	75.9	80.6	30.9	73.4	43.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	99.2	0.8	-97.6	93.7	0.8	-92.2	93.4	0.4	-92.6	
	Qs	173.0	74.6	171.5	149.6	56.6	148.0	139.9	47.0	139.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
	D	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	51.4	53.5	51.4	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
		D	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5
	j	U	45.0	46.8	45.0	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
		D	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2	2-D25		2-D25						
	下端筋	1	4-D25	4-D25	4-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25	5-D25
		2									
	STP	径	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10	D10
		形状・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	30.42	20.28	30.42	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35
		D	20.28	20.28	20.28	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35	25.35
	pt	U	1.18	0.76	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
		D	0.76	0.76	0.76	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
	Mal	286.1	207.1	286.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	
	Mas	U	470.2	332.4	470.2	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9
		D	328.0	332.4	328.0	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9	410.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	587.8		587.8	518.9		518.9	518.9		518.9
		D	370.7		370.7	463.4		463.4	463.4		463.4
	L' (L)	715.0 (800.0)			715.0 (800.0)			715.0 (800.0)			
	Qd	正	11.6	110.0	208.4	10.0	83.0	176.0	23.5	69.4	162.4
		負	210.0	111.6	13.2	177.5	84.5	8.5	163.2	70.2	22.7
	Qd	210.0	111.6	208.4	177.5	84.5	176.0	163.2	70.2	162.4	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	U	91.45	47.65	90.78	94.74	45.11	93.92	87.13	37.50	86.70
		l	1.093	1.108	1.093	1.105	1.105	1.105	1.107	1.107	1.107
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.285	0.285	0.285	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357	0.357
	Qal	209.8	216.8	209.8	185.9	185.9	185.9	186.2	186.2	186.2	186.2
付着	Qas	正	290.7	296.4	290.7	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9
		負	290.7	296.4	290.7	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9	256.9
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.97S		0.96S	0.95S		0.94S	0.87S		0.87S
		D	0.08S		0.09S	0.05S		0.05S	0.13S		0.12S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	216.3		216.3	362.5		352.5	362.5		352.5
		D	362.5		352.5	362.5		352.5	362.5		352.5
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G1A (3)			FG (3)			G3 (3)			
部材位置		Y27ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(38)	(400)	(48)	(118)	(400)	(118)	(135)	(400)	(135)	
応力	MI	164.9	-84.9	148.4	159.2	-174.3	343.4	212.2	-114.5	237.6	
	Ms	U	285.3	0.0	283.3	2682.9	0.0	2799.0	2067.3	0.0	2067.7
		D	0.0	93.9	0.0	2364.6	208.3	2112.2	1642.9	127.0	1592.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	116.9	2.1	-112.7	175.1	-23.0	-221.1	164.9	-3.2	-171.3	
	Qs	152.5	37.8	148.4	1056.4	904.3	1102.4	860.2	698.5	866.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/KSS785		
	b	40.0	40.0	40.0	90.0	90.0	90.0	75.0	75.0	75.0	
	D	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	50.4	53.5	50.4	137.3	137.3	137.3	70.0	72.6	70.0
		D	50.4	53.5	50.4	137.3	137.3	137.3	70.0	72.6	70.0
	j	U	44.1	46.8	44.1	120.1	120.1	120.1	61.3	63.6	61.3
		D	44.1	46.8	44.1	120.1	120.1	120.1	61.3	63.6	61.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	8-D35	8-D35	8-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D25		2-D25	8-D35	8-D35	8-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	2-D25	2-D25	2-D25	8-D35	8-D35	8-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D25		2-D25	8-D35	8-D35	8-D35	3-D35		3-D35
STP	径	D10	D10	D10	D13	D13	D13	S13	S13	S13	
	形・ pitch	2-100	2-100	2-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	20.28	10.14	20.28	153.12	153.12	153.12	95.70	66.99	95.70
		D	20.28	10.14	20.28	153.12	153.12	153.12	95.70	66.99	95.70
	pt	U	1.01	0.47	1.01	1.24	1.24	1.24	1.82	1.23	1.82
		D	1.01	0.47	1.01	1.24	1.24	1.24	1.82	1.23	1.82
	Mal		188.5	105.0	188.5	3657.5	3657.5	3657.5	1126.9	843.2	1126.9
		U	302.5	168.5	302.5	7315.0	7315.0	7315.0	2253.9	1686.3	2253.9
	D	302.5	168.5	302.5	7315.0	7315.0	7315.0	2253.9	1686.3	2253.9	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	401.4		401.4	8400.0		8400.0	2659.8		2659.8
		D	349.1		349.1	8115.4		8115.4	2587.2		2587.2
	L' (L)	715.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	9.8	51.5	166.3	1146.9	1345.0	1543.1	878.1	1046.2	1214.2
		負	170.4	55.6	9.8	1497.0	1298.9	1100.8	1207.9	1039.8	871.7
	Qd	170.4	55.6	166.3	1497.0	1345.0	1543.1	1207.9	1046.2	1214.2	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		96.59	29.68	94.26	138.48	124.42	142.75	262.87	219.44	264.25
		l	1.053	1.100	1.053	1.877	1.877	1.877	1.342	1.375	1.342
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.163	1.163	1.163	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.201	1.201	1.201	1.000	1.000	1.000
	pw	0.357	0.357	0.357	0.564	0.564	0.564	0.676	0.676	0.676	
	Qal	168.1	185.2	168.1	2108.6	2108.6	2108.6	737.1	778.2	737.1	
Qas	正	241.9	256.9	241.9	2184.2	2184.2	2184.2	1366.3	1417.5	1366.3	
	負	241.9	256.9	241.9	2236.3	2236.3	2236.3	1366.3	1417.5	1366.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.83L		0.80L	0.71S		0.73S	1.79S	1.80S	
		D	0.00		0.00	0.54S		0.52S	1.30S	1.29S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	216.3		216.3	282.5		282.5	135.6	148.1	
		D	228.8		228.8	282.5		282.5	153.1	165.6	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X1-X2]			Y37レ-Δ4F層[X1-X2]			Y37レ-Δ5F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	
応力	MI	206.5	-112.1	232.8	207.2	-112.0	232.2	207.3	-112.1	232.2	
	Ms	U	1952.4	0.0	1960.1	2026.8	0.0	2033.9	1991.1	0.0	1998.4
		D	1539.4	121.4	1494.6	1612.4	121.0	1569.4	1576.6	120.9	1534.1
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	161.3	-3.3	-167.8	161.4	-3.1	-167.7	161.4	-3.1	-167.6	
	Qs	816.6	658.6	823.1	844.7	686.4	850.9	831.3	672.9	837.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.0	72.6	70.0	70.7	72.6	70.7	70.7	72.6	70.7
		D	70.0	72.6	70.0	70.7	72.6	70.7	70.7	72.6	70.7
	j	U	61.3	63.6	61.3	61.9	63.6	61.9	61.9	63.6	61.9
		D	61.3	63.6	61.3	61.9	63.6	61.9	61.9	63.6	61.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	3-D35		3-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	3-D35		3-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	S13	S13	S13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	95.70	66.99	95.70	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
		D	95.70	66.99	95.70	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
	pt	U	1.82	1.23	1.82	1.62	1.23	1.62	1.62	1.23	1.62
		D	1.82	1.23	1.82	1.62	1.23	1.62	1.62	1.23	1.62
	Mal	1126.9	843.2	1126.9	1032.8	843.2	1032.8	1032.8	843.2	1032.8	
	Mas	U	2253.9	1686.3	2253.9	2065.7	1686.3	2065.7	2065.7	1686.3	2065.7
		D	2253.9	1686.3	2253.9	2065.7	1686.3	2065.7	2065.7	1686.3	2065.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2659.8		2659.8	2424.4		2424.4	2424.4		2424.4
		D	2587.2		2587.2	2351.1		2351.1	2351.1		2351.1
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	821.7	986.3	1150.8	810.1	974.6	1139.1	810.1	974.6	1139.1
		負	1144.2	979.7	815.2	1139.1	974.6	810.1	1139.1	974.6	810.1
	Qd	1144.2	986.3	1150.8	1139.1	974.6	1139.1	1139.1	974.6	1139.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	249.01	206.88	250.44	245.52	204.43	245.52	245.52	204.43	245.52	
	a	l	1.342	1.375	1.342	1.352	1.376	1.352	1.352	1.376	1.352
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.676	0.676	0.676	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	
	Qal	737.3	778.3	737.3	902.2	936.9	902.2	902.3	937.0	902.3	
Qas	正	1366.3	1417.5	1366.3	1150.0	1181.6	1150.0	1150.0	1181.6	1150.0	
	負	1366.3	1417.5	1366.3	1150.0	1181.6	1150.0	1150.0	1181.6	1150.0	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.70S		1.71S	1.86S		1.86S	1.86S	1.86S	
		D	1.22S		1.21S	1.32S		1.32S	1.32S	1.32S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	135.6		148.1	135.6		148.1	135.6	148.1	
		D	153.1		165.6	153.1		165.6	153.1	165.6	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X1-X2]			Y37レ-Δ7F層[X1-X2]			Y37レ-Δ8F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	
応力	MI	208.0	-112.4	232.9	196.2	-103.3	213.1	195.8	-103.3	213.4	
	Ms	U	1916.8	0.0	1926.4	1393.3	0.0	1393.8	1352.8	0.0	1352.1
		D	1500.8	120.1	1460.7	1000.9	111.4	967.7	961.2	112.5	925.3
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	162.1	-3.1	-168.3	150.5	-2.1	-154.7	150.4	-2.2	-154.8	
	Qs	804.0	645.1	810.2	603.4	455.0	607.6	587.7	439.5	592.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	70.7	72.6	70.7	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5
		D	70.7	72.6	70.7	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5
	j	U	61.9	63.6	61.9	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9
		D	61.9	63.6	61.9	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.62	1.23	1.62	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95
		D	1.62	1.23	1.62	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95
	Mal	1032.8	843.2	1032.8	770.7	616.5	770.7	770.7	616.5	770.7	
	Mas	U	2065.7	1686.3	2065.7	1541.4	1232.9	1541.4	1541.4	1232.9	1541.4
		D	2065.7	1686.3	2065.7	1541.4	1232.9	1541.4	1541.4	1232.9	1541.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2424.4		2424.4	1849.8		1849.8	1849.8		1849.8
		D	2351.1		2351.1	1787.1		1787.1	1787.1		1787.1
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	800.9	966.0	1131.2	528.9	681.5	834.1	505.5	658.1	810.7
		負	1125.0	959.8	794.6	829.9	677.3	524.7	806.3	653.7	501.1
	Qd	1125.0	966.0	1131.2	829.9	681.5	834.1	806.3	658.1	810.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	242.47	202.64	243.81	241.35	191.27	242.57	234.50	184.71	235.77	
	a	l	1.353	1.377	1.353	1.220	1.251	1.220	1.220	1.250	1.220
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
Qal	902.6	937.3	902.6	682.6	716.5	682.6	682.4	716.3	682.4		
Qas	正	1150.0	1181.6	1150.0	931.5	965.3	931.5	931.5	965.3	931.5	
	負	1150.0	1181.6	1150.0	931.5	965.3	931.5	931.5	965.3	931.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.84S		1.85S	1.78S		1.79S	1.73S		1.74S
		D	1.31S		1.30S	1.14S		1.13S	1.09S		1.08S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	135.6		148.1	133.1		145.6	133.1		145.6
		D	153.1		165.6	150.6		163.1	150.6		163.1
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	
応力	MI	196.5	-103.3	212.6	196.6	-103.4	212.5	185.6	-96.6	198.7	
	Ms	U	1215.2	0.0	1220.1	1114.2	0.0	1117.3	836.8	0.0	836.4
		D	822.1	108.9	795.0	721.1	109.8	692.2	465.7	103.4	438.9
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	150.6	-2.0	-154.6	150.6	-2.0	-154.6	141.4	-1.6	-144.7	
	Qs	536.5	387.9	540.5	497.7	349.1	501.7	386.9	247.2	390.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	60.9	63.0	60.9
		D	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	60.9	63.0	60.9
	j	U	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	53.3	55.1	53.3
		D	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	53.3	55.1	53.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	44.94	32.10	44.94
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	44.94	32.10	44.94
	pt	U	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61	1.48	1.02	1.48
		D	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61	1.48	1.02	1.48
	Mal	646.3	514.1	646.3	646.3	514.1	646.3	459.4	348.7	459.4	
	Mas	U	1292.6	1028.1	1292.6	1292.6	1028.1	1292.6	918.8	697.5	918.8
		D	1292.6	1028.1	1292.6	1292.6	1028.1	1292.6	918.8	697.5	918.8
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4	1119.9		1119.9
		D	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4	1056.8		1056.8
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	428.3	580.9	733.5	370.1	522.7	675.3	226.9	369.9	512.9
		負	729.5	576.9	424.3	671.3	518.7	366.1	509.7	366.6	223.6
	Qd	729.5	580.9	733.5	671.3	522.7	675.3	509.7	369.9	512.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	210.93	162.61	212.09	194.10	146.32	195.25	191.27	134.26	192.51	
	a	l	1.227	1.254	1.227	1.227	1.254	1.227	1.229	1.257	1.229
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	1.016	1.016	1.016	
	Qal	584.4	611.1	584.4	584.4	611.2	584.4	460.8	482.5	460.8	
	Qas	正	790.6	816.6	790.6	790.6	816.6	790.6	624.5	645.7	624.5
		負	790.6	816.6	790.6	790.6	816.6	790.6	624.5	645.7	624.5
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.71S		1.72S	1.58S		1.59S	1.52S		1.53S
		D	1.01S		1.00S	0.87S		0.86S	0.68S		0.67S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	128.6		141.1	128.6		141.1	124.1		136.6
		D	144.6		157.1	144.6		157.1	138.6		151.1
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			FG (3)			
部材位置		Y37レ-Δ12F層[X1-X2]			Y37レ-Δ13F層[X1-X2]			Y37レ-Δ1F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(138)	(400)	(138)	(140)	(400)	(140)	(118)	(400)	(118)	
応力	MI	187.5	-96.8	198.6	186.1	-102.0	207.6	301.6	-140.5	268.5	
	Ms	U	694.7	0.0	696.3	524.1	0.0	540.7	2693.5	0.0	2674.6
		D	319.7	101.5	299.1	151.8	104.4	125.5	2090.4	147.6	2137.5
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	142.3	-1.4	-145.0	142.2	-2.7	-147.6	202.2	4.1	-194.0	
	Qs	333.7	192.8	336.5	271.3	131.7	276.7	1051.4	853.3	1043.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	90.0	90.0	90.0	
	D	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0	
	d	U	60.9	63.0	60.9	51.6	53.2	51.6	137.3	137.3	137.3
		D	60.9	63.0	60.9	51.6	53.2	51.6	137.3	137.3	137.3
	j	U	53.3	55.1	53.3	45.2	46.5	45.2	120.1	120.1	120.1
		D	53.3	55.1	53.3	45.2	46.5	45.2	120.1	120.1	120.1
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10		
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	6-D25	6-D25	6-D25	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25	8-D35	8-D35	8-D35
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	6-D25	6-D25	6-D25	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25	8-D35	8-D35	8-D35
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94	40.56	30.42	40.56	153.12	153.12	153.12
		D	44.94	32.10	44.94	40.56	30.42	40.56	153.12	153.12	153.12
	pt	U	1.48	1.02	1.48	1.57	1.14	1.57	1.24	1.24	1.24
		D	1.48	1.02	1.48	1.57	1.14	1.57	1.24	1.24	1.24
	Mal	459.4	348.7	459.4	353.0	304.6	353.0	3657.5	3657.5	3657.5	
	Mas	U	918.8	697.5	918.8	616.8	488.8	616.8	7315.0	7315.0	7315.0
		D	918.8	697.5	918.8	616.8	488.8	616.8	7315.0	7315.0	7315.0
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1119.9		1119.9	768.8		768.8	8400.0		8400.0
		D	1056.8		1056.8	715.3		715.3	8115.4		8115.4
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	144.8	288.5	432.2	51.3	196.3	341.2	1071.6	1269.7	1467.8
		負	429.4	285.7	142.1	335.8	190.9	46.0	1476.0	1277.9	1079.8
	Qd	429.4	288.5	432.2	335.8	196.3	341.2	1476.0	1277.9	1467.8	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj		161.15	104.71	162.19	148.66	84.33	151.03	136.54	118.22	135.78
	a	l	1.231	1.260	1.231	1.074	1.098	1.074	1.917	1.917	1.917
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.193	1.193	1.193
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.185	1.185	1.185
	pw	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.564	0.564	0.564	
	Qal	461.4	483.1	461.4	364.1	379.3	364.1	2145.8	2145.8	2145.8	
	Qas	正	624.5	645.7	624.5	529.4	545.4	529.4	2224.9	2224.9	2224.9
		負	624.5	645.7	624.5	529.4	545.4	529.4	2213.9	2213.9	2213.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.28S		1.29S	1.16S		1.18S	0.70S		0.69S
		D	0.43S		0.42S	0.18S		0.16S	0.51S		0.51S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	124.1		136.6	115.6		128.1	282.5		282.5
		D	138.6		151.1	128.1		140.6	282.5		282.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-42F層[X2-X3]			Y37レ-43F層[X2-X3]			Y37レ-44F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	
応力	MI	231.4	-115.1	231.9	227.1	-112.3	226.5	227.0	-112.3	226.6	
	Ms	U	2155.3	0.0	2153.1	2093.9	0.0	2090.5	2200.1	0.0	2196.1
		D	1692.5	116.4	1689.3	1639.7	113.7	1637.4	1746.1	114.1	1743.0
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	171.7	-0.1	-171.8	168.3	0.1	-168.1	168.3	0.1	-168.1	
	Qs	897.2	725.6	897.3	872.2	704.0	872.1	912.2	743.9	912.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785		
	b	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3
		D	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3
	j	U	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5
		D	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36
		D	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36
	pt	U	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77
		D	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77
	Mal	1178.5	962.5	1178.5	1178.5	962.5	1178.5	1178.5	962.5	1178.5	
	Mas	U	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9
		D	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2769.8		2769.8	2769.8		2769.8	2769.8		2769.8
		D	2696.9		2696.9	2696.9		2696.9	2696.9		2696.9
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	916.5	1088.3	1260.0	887.6	1055.8	1224.0	947.4	1115.7	1283.9
		負	1259.9	1088.2	916.4	1224.2	1056.0	887.7	1283.9	1115.7	947.4
	Qd	1259.9	1088.3	1260.0	1224.2	1056.0	1224.0	1283.9	1115.7	1283.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	256.03	214.01	256.06	248.76	207.65	248.73	260.89	219.39	260.89	
		l	1.370	1.400	1.370	1.370	1.400	1.370	1.370	1.400	1.370
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	
	Qal	781.0	819.9	781.0	781.1	820.0	781.1	781.1	820.0	781.1	
Qas	正	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9	
	負	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.83S		1.83S	1.78S		1.78S	1.86S		1.86S
		D	1.33S		1.33S	1.29S		1.29S	1.38S		1.38S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	149.5		149.5	149.5		149.5	149.5		149.5
		D	168.5		168.5	168.5		168.5	168.5		168.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X2-X3]			Y37レ-Δ6F層[X2-X3]			Y37レ-Δ7F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	
応力	MI	227.0	-112.3	226.6	227.1	-112.3	226.5	221.4	-110.0	222.1	
	Ms	U	2183.5	0.0	2179.0	2126.1	0.0	2121.6	2008.4	0.0	1996.7
		D	1729.5	114.4	1725.8	1671.8	114.2	1668.6	1565.5	116.2	1552.4
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	168.3	0.1	-168.1	168.3	0.1	-168.1	164.5	-0.1	-164.6	
	Qs	905.8	737.6	905.7	884.2	715.9	884.0	836.4	672.1	836.6	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785		
	b	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3	70.7	72.6	70.7
		D	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3	70.7	72.6	70.7
	j	U	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5	61.9	63.6	61.9
		D	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5	61.9	63.6	61.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	STP	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36	86.13	66.99	86.13
		D	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36	86.13	66.99	86.13
	pt	U	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77	1.62	1.23	1.62
		D	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77	1.62	1.23	1.62
	Mal	U	1178.5	962.5	1178.5	1178.5	962.5	1178.5	1032.8	843.2	1032.8
		D	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9	2065.7	1686.3	2065.7
	Mas	D	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9	2065.7	1686.3	2065.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2769.8		2769.8	2769.8		2769.8	2424.4		2424.4
		D	2696.9		2696.9	2696.9		2696.9	2351.1		2351.1
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	938.0	1106.2	1274.4	905.5	1073.7	1241.9	810.1	974.6	1139.1
		負	1274.5	1106.3	938.1	1242.1	1073.9	905.7	1139.1	974.6	810.1
	Qd	1274.5	1106.3	1274.4	1242.1	1073.9	1241.9	1139.1	974.6	1139.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	259.00	217.56	258.98	252.41	211.18	252.37	245.52	204.43	245.52
		I	1.370	1.400	1.370	1.370	1.400	1.370	1.375	1.400	1.375
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.676	0.676	0.676	
	Qa1	781.1	820.0	781.1	781.0	819.9	781.0	757.6	788.4	757.6	
Qas	正	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9	1379.6	1417.5	1379.6	
	負	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9	1379.6	1417.5	1379.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.85S		1.85S	1.80S		1.80S	1.86S	1.86S	
		D	1.36S		1.36S	1.31S		1.31S	1.32S	1.32S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	149.5		149.5	149.5		149.5	145.0	145.0	
		D	168.5		168.5	168.5		168.5	162.5	162.5	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X2-X3]			Y37レ-Δ9F層[X2-X3]			Y37レ-Δ10F層[X2-X3]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	221.8	-110.2	222.5	209.2	-103.5	208.9	209.2	-103.5	208.9	
	Ms	U	1948.4	0.0	1936.2	1438.2	0.0	1434.4	1320.7	0.0	1316.4
		D	1504.9	116.7	1491.1	1019.8	105.2	1016.7	902.3	105.4	898.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	
	QI	164.8	-0.1	-164.9	154.9	0.0	-154.9	154.9	0.0	-154.9	
	Qs	813.9	649.2	814.0	620.3	465.4	620.2	575.6	420.7	575.5	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	70.7	72.6	70.7	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	70.7	72.6	70.7	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	61.9	63.6	61.9	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	61.9	63.6	61.9	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	S13	S13	S13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	86.13	66.99	86.13	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.62	1.23	1.62	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
		D	1.62	1.23	1.62	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
	Mal	1032.8	843.2	1032.8	730.4	558.5	730.4	730.4	558.5	730.4	
	Mas	U	2065.7	1686.3	2065.7	1460.9	1116.9	1460.9	1460.9	1116.9	1460.9
		D	2065.7	1686.3	2065.7	1460.9	1116.9	1460.9	1460.9	1116.9	1460.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2424.4		2424.4	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	2351.1		2351.1	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	808.9	973.8	1138.6	543.0	697.9	852.8	476.0	631.0	785.9
		負	1138.4	973.6	808.7	852.9	698.0	543.1	785.9	631.0	476.1
	Qd	1138.4	973.8	1138.6	852.9	698.0	852.8	785.9	631.0	785.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	U	245.36	204.26	245.40	230.20	181.43	230.17	212.12	164.02	212.10
		I	1.375	1.400	1.375	1.302	1.335	1.302	1.302	1.335	1.302
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.676	0.676	0.676	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	757.6	788.4	757.6	717.8	755.1	717.8	717.8	755.1	717.8	717.8
	Qas	正	1379.6	1417.5	1379.6	953.8	990.4	953.8	953.8	990.4	953.8
		負	1379.6	1417.5	1379.6	953.8	990.4	953.8	953.8	990.4	953.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.86S		1.86S	1.94S		1.94S	1.79S		1.79S
		D	1.32S		1.32S	1.24S		1.24S	1.08S		1.08S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	145.0		145.0	143.8		143.8	143.8		143.8
		D	162.5		162.5	161.3		161.3	161.3		161.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)				
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3]			Y37ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(140)	(400)	(140)		
応力	MI	208.5	-103.6	209.3	209.6	-104.1	210.5	199.3	-100.0	198.3		
	Ms	U	1150.9	0.0	1145.2	972.7	0.0	967.8	594.0	0.0	591.5	
		D	733.8	106.8	726.5	553.5	107.0	546.8	195.4	100.8	194.8	
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K1	K1/K2		
	QI	154.8	-0.1	-155.0	155.7	-0.1	-156.0	145.0	0.1	-144.8		
	Qs	510.9	356.1	511.0	444.0	288.3	444.2	296.5	151.6	296.3		
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0		
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	60.0	60.0	60.0		
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	50.6	53.0	50.6	
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	53.0	53.0	53.0	
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	44.2	46.4	44.2	
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	46.4	46.4	46.4	
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29	
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29	
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32				
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100	
	曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52
			D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	25.68	25.68	25.68
pt		U	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30	1.52	0.97	1.52	
		D	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30	0.97	0.97	0.97	
Mal		614.7	466.9	614.7	614.7	466.9	614.7	309.8	232.7	309.8		
Mas		U	1229.3	933.7	1229.3	1229.3	933.7	1229.3	619.5	465.5	619.5	
		D	1229.3	933.7	1229.3	1229.3	933.7	1229.3	457.6	465.5	457.6	
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK			
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	804.4		804.4	
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	525.2		525.2	
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	379.3	534.2	689.1	276.6	432.5	588.3	82.2	227.1	372.1	
		負	688.9	534.0	379.1	588.1	432.2	276.4	372.3	227.4	82.5	
	Qd	688.9	534.2	689.1	588.1	432.5	588.3	372.3	227.4	372.1		
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K2	K1		
	Qd/bj	184.85	138.50	184.90	157.80	112.13	157.86	164.38	98.10	164.28		
		l	1.307	1.337	1.307	1.307	1.338	1.307	1.095	1.113	1.095	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016		
	Qal	723.4	757.5	723.4	723.5	757.7	723.5	368.6	380.5	368.6		
	Qas	正	959.3	992.8	959.3	959.3	992.8	959.3	530.8	543.2	530.8	
負		959.3	992.8	959.3	959.3	992.8	959.3	530.8	543.2	530.8		
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
付着	Ta	U	1.72S		1.72S	1.47S		1.47S	1.56S		1.56S	
		D	0.95S		0.94S	0.69S		0.69S	0.49S		0.49S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	139.3		139.3	139.3		139.3	131.0		131.0	
		D	155.3		155.3	155.3		155.3	260.0		260.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK			

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X3-X4]			Y37レ-Δ2F層[X3-X4]			Y37レ-Δ3F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(118)	(400)	(118)	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	
応力	MI	277.6	-147.9	277.6	231.8	-114.9	231.8	226.7	-112.4	226.7	
	Ms	U	2700.3	0.0	2700.3	2158.6	0.0	2158.6	2099.6	0.0	2099.6
		D	2145.0	147.9	2145.0	1695.0	114.9	1695.0	1646.1	112.4	1646.1
	L. no	K2/K1	K1/K3	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	198.1	0.0	-198.1	171.8	0.0	-171.8	168.2	0.0	-168.2	
	Qs	1055.7	857.6	1055.7	898.9	727.1	898.9	875.0	706.7	875.0	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785		
	b	90.0	90.0	90.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D	150.0	150.0	150.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	137.3	137.3	137.3	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3
		D	137.3	137.3	137.3	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3
	j	U	120.1	120.1	120.1	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5
		D	120.1	120.1	120.1	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35
		2	8-D35	8-D35	8-D35	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35
		2	8-D35	8-D35	8-D35	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	D13	D13	D13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	153.12	153.12	153.12	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36
		D	153.12	153.12	153.12	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36
	pt	U	1.24	1.24	1.24	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77
		D	1.24	1.24	1.24	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77
	Mal	3657.5	3657.5	3657.5	1178.5	962.5	1178.5	1178.5	962.5	1178.5	
	Mas	U	7315.0	7315.0	7315.0	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9
		D	7315.0	7315.0	7315.0	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8400.0		8400.0	2769.8		2769.8	2769.8		2769.8
		D	8115.4		8115.4	2696.9		2696.9	2696.9		2696.9
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	1088.3	1286.4	1484.5	918.9	1090.7	1262.4	891.9	1060.1	1228.3
		負	1484.5	1286.4	1088.3	1262.4	1090.7	918.9	1228.3	1060.1	891.9
	Qd	1484.5	1286.4	1484.5	1262.4	1090.7	1262.4	1228.3	1060.1	1228.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	137.32	119.00	137.32	256.54	214.48	256.54	249.61	208.47	249.61	
	a	l	1.979	1.979	1.979	1.370	1.400	1.370	1.371	1.401	1.371
		s. 正	1.187	1.187	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.187	1.187	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.564	0.564	0.564	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633
	Qal	2202.8	2202.8	2202.8	781.0	819.9	781.0	781.5	820.4	781.5	
Qas	正	2217.3	2217.3	2217.3	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9	
	負	2217.3	2217.3	2217.3	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.70S		0.70S	1.83S		1.83S	1.78S		1.78S
		D	0.51S		0.51S	1.33S		1.33S	1.29S		1.29S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	282.5		282.5	149.5		149.5	149.5		149.5
		D	282.5		282.5	168.5		168.5	168.5		168.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)		
部材位置		Y37L-44F層[X3-X4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(400)	(0)
	短期	(135)	(400)	(135)
応力	MI	226.8	-112.4	226.8
	Ms	U	2209.9	0.0
		D	1756.4	112.4
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2
	QI	168.2	0.0	-168.2
	Qs	916.6	748.4	916.6
	L. no	K2	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785	
	b	80.0	80.0	80.0
	D	80.0	80.0	80.0
	d	U	70.3	72.6
		D	70.3	72.6
	j	U	61.5	63.6
		D	61.5	63.6
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	8-D35	8-D35
		2	2-D38	2-D38
	下端筋	1	8-D35	8-D35
		2	2-D38	2-D38
	STP	径	S13	S13
		形ピッチ	4-100	4-100
曲げ	at	U	99.36	76.56
		D	99.36	76.56
	pt	U	1.77	1.32
		D	1.77	1.32
	MaI	U	1178.5	962.5
		D	2356.9	1925.0
	Mas	U	2356.9	1925.0
		D	2356.9	1925.0
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	2769.8	2769.8
		D	2696.9	2696.9
	L' (L)	490.0 (800.0)		
	Qd	正	947.4	1115.7
		負	1283.9	1115.7
	Qd	1283.9	1115.7	1283.9
	L. no	K2	K1	K1
	Qd/bj	260.89	219.39	260.89
	a	l	1.371	1.401
		s. 正	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000
	pw	0.633	0.633	0.633
	QaI	781.5	820.4	781.5
	Qas	正	1401.9	1448.7
		負	1401.9	1448.7
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ta	U	1.86S	1.86S
		D	1.38S	1.38S
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	149.5	149.5
		D	168.5	168.5
	判定	OK/OK		OK/OK

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ5F層[X3-X4]			Y37レ-Δ6F層[X3-X4]			Y37レ-Δ7F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	
応力	MI	226.8	-112.4	226.8	226.7	-112.4	226.7	221.9	-109.9	221.9	
	Ms	U	2197.5	0.0	2197.5	2145.9	0.0	2145.9	2010.2	0.0	2010.2
		D	1744.0	112.4	1744.0	1692.4	112.4	1692.4	1566.5	109.9	1566.5
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	168.2	0.0	-168.2	168.2	0.0	-168.2	164.5	0.0	-164.5	
	Qs	911.9	743.7	911.9	892.4	724.2	892.4	839.4	674.9	839.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785		
	b	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3	70.7	72.6	70.7
		D	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3	70.7	72.6	70.7
	j	U	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5	61.9	63.6	61.9
		D	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5	61.9	63.6	61.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
	下端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D35		2-D35
STP	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36	86.13	66.99	86.13
		D	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36	86.13	66.99	86.13
	pt	U	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77	1.62	1.23	1.62
		D	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77	1.62	1.23	1.62
	Mal	1178.5	962.5	1178.5	1178.5	962.5	1178.5	1032.8	843.2	1032.8	
	Mas	U	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9	2065.7	1686.3	2065.7
		D	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9	2065.7	1686.3	2065.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2769.8		2769.8	2769.8		2769.8	2424.4		2424.4
		D	2696.9		2696.9	2696.9		2696.9	2351.1		2351.1
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	947.3	1115.5	1283.7	918.1	1086.3	1254.5	810.1	974.6	1139.1
		負	1283.7	1115.5	947.3	1254.5	1086.3	918.1	1139.1	974.6	810.1
	Qd	1283.7	1115.5	1283.7	1254.5	1086.3	1254.5	1139.1	974.6	1139.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	260.87	219.37	260.87	254.93	213.62	254.93	245.52	204.43	245.52
		I	1.371	1.401	1.371	1.371	1.401	1.371	1.376	1.400	1.376
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.676	0.676	0.676
	Qal	781.5	820.4	781.5	781.5	820.4	781.5	757.8	788.6	757.8	
	Qas	正	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9	1379.6	1417.5	1379.6
		負	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9	1379.6	1417.5	1379.6
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.86S		1.86S	1.82S		1.82S	1.86S		1.86S
		D	1.38S		1.38S	1.33S		1.33S	1.32S		1.32S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	149.5		149.5	149.5		149.5	145.0		145.0
		D	168.5		168.5	168.5		168.5	162.5		162.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ8F層[X3-X4]			Y37レ-Δ9F層[X3-X4]			Y37レ-Δ10F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	222.2	-110.1	222.2	209.0	-103.5	209.0	209.0	-103.5	209.0	
	Ms	U	1951.9	0.0	1951.9	1456.5	0.0	1456.5	1338.7	0.0	1338.7
		D	1507.4	110.1	1507.4	1038.5	103.5	1038.5	920.7	103.5	920.7
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	164.9	0.0	-164.9	154.9	0.0	-154.9	154.9	0.0	-154.9	
	Qs	817.6	652.7	817.6	627.9	473.0	627.9	583.2	428.3	583.2	
L. no		K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	70.7	72.6	70.7	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
		D	70.7	72.6	70.7	65.1	67.6	65.1	65.1	67.6	65.1
	j	U	61.9	63.6	61.9	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
		D	61.9	63.6	61.9	57.0	59.2	57.0	57.0	59.2	57.0
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	S13	S13	S13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
		D	86.13	66.99	86.13	66.99	47.85	66.99	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.62	1.23	1.62	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
		D	1.62	1.23	1.62	1.58	1.09	1.58	1.58	1.09	1.58
	Mal	1032.8	843.2	1032.8	730.4	558.5	730.4	730.4	558.5	730.4	
	Mas	U	2065.7	1686.3	2065.7	1460.9	1116.9	1460.9	1460.9	1116.9	1460.9
		D	2065.7	1686.3	2065.7	1460.9	1116.9	1460.9	1460.9	1116.9	1460.9
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	2424.4		2424.4	1752.5		1752.5	1752.5		1752.5
		D	2351.1		2351.1	1685.0		1685.0	1685.0		1685.0
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	809.8	974.6	1139.5	546.6	701.5	856.4	487.6	642.5	797.4
		負	1139.5	974.6	809.8	856.4	701.5	546.6	797.4	642.5	487.6
	Qd	1139.5	974.6	1139.5	856.4	701.5	856.4	797.4	642.5	797.4	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		245.59	204.43	245.59	231.15	182.34	231.15	215.22	167.00	215.22
	a	l	1.376	1.401	1.376	1.302	1.336	1.302	1.302	1.336	1.302
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.676	0.676	0.676	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
Qal	757.9	788.7	757.9	718.0	755.3	718.0	718.0	755.3	718.0	718.0	
Qas	正	1379.6	1417.5	1379.6	953.8	990.4	953.8	953.8	990.4	953.8	
	負	1379.6	1417.5	1379.6	953.8	990.4	953.8	953.8	990.4	953.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.86S		1.86S	1.95S		1.95S	1.82S		1.82S
		D	1.32S		1.32S	1.25S		1.25S	1.11S		1.11S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	145.0		145.0	143.8		143.8	143.8		143.8
		D	162.5		162.5	161.3		161.3	161.3		161.3
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4]			Y37ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(140)	(400)	(140)	
応力	MI	209.0	-103.5	209.0	210.1	-104.0	210.1	198.7	-100.1	198.7	
	Ms	U	1163.9	0.0	1163.9	988.2	0.0	988.2	607.4	0.0	607.4
		D	745.9	103.5	745.9	567.9	104.0	567.9	210.0	100.1	210.0
	L. no	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	K2/K1	K1/K4	K1/K2	
	QI	154.9	0.0	-154.9	155.8	0.0	-155.8	144.9	0.0	-144.9	
	Qs	517.0	362.1	517.0	450.8	295.0	450.8	302.1	157.2	302.1	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	60.0	60.0	60.0	
	d	U	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	50.6	53.0	50.6
		D	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5	53.0	53.0	53.0
	j	U	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	44.2	46.4	44.2
		D	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3	46.4	46.4	46.4
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	4-D29	4-D29	4-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	38.52	25.68	38.52
		D	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58	25.68	25.68	25.68
	pt	U	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30	1.52	0.97	1.52
		D	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30	0.97	0.97	0.97
	Mal	614.7	466.9	614.7	614.7	466.9	614.7	309.8	232.7	309.8	
	Mas	U	1229.3	933.7	1229.3	1229.3	933.7	1229.3	619.5	465.5	619.5
		D	1229.3	933.7	1229.3	1229.3	933.7	1229.3	457.6	465.5	457.6
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0	804.4		804.4
		D	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1	525.2		525.2
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	388.2	543.1	698.0	286.7	442.5	598.3	90.9	235.8	380.7
		負	698.0	543.1	388.2	598.3	442.5	286.7	380.7	235.8	90.9
	Qd	698.0	543.1	698.0	598.3	442.5	598.3	380.7	235.8	380.7	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	187.29	140.82	187.29	160.56	114.74	160.56	168.10	101.74	168.10	
	a	l	1.307	1.338	1.307	1.308	1.338	1.308	1.096	1.115	1.096
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.016	1.016	1.016	
	Qal	723.6	757.7	723.6	723.8	757.9	723.8	368.9	380.7	368.9	
Qas	正	959.3	992.8	959.3	959.3	992.8	959.3	530.8	543.2	530.8	
	負	959.3	992.8	959.3	959.3	992.8	959.3	530.8	543.2	530.8	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.74S		1.74S	1.49S		1.49S	1.59S		1.59S
		D	0.97S		0.97S	0.71S		0.71S	0.54S		0.54S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	139.3		139.3	139.3		139.3	131.0		131.0
		D	155.3		155.3	155.3		155.3	260.0		260.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ1F層[X4-X5]			Y37レ-Δ2F層[X4-X5]			Y37レ-Δ3F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(118)	(400)	(118)	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	
応力	MI	268.5	-140.5	301.6	231.9	-115.1	231.4	226.5	-112.3	227.1	
	Ms	U	2674.6	0.0	2693.5	2153.1	0.0	2155.3	2090.5	0.0	2093.9
		D	2137.5	147.6	2090.4	1689.3	116.4	1692.5	1637.4	113.7	1639.7
	L. no	K2/K1	K1/K1	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	194.0	-4.1	-202.2	171.8	0.1	-171.7	168.1	-0.1	-168.3	
	Qs	1043.2	853.3	1051.4	897.3	725.6	897.2	872.1	704.0	872.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785		
	b	90.0	90.0	90.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D	150.0	150.0	150.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	137.3	137.3	137.3	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3
		D	137.3	137.3	137.3	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3
	j	U	120.1	120.1	120.1	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5
		D	120.1	120.1	120.1	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35
		2	8-D35	8-D35	8-D35	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35
		2	8-D35	8-D35	8-D35	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	D13	D13	D13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	
	形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	153.12	153.12	153.12	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36
		D	153.12	153.12	153.12	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36
	pt	U	1.24	1.24	1.24	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77
		D	1.24	1.24	1.24	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77
	Mal	3657.5	3657.5	3657.5	1178.5	962.5	1178.5	1178.5	962.5	1178.5	
	Mas	U	7315.0	7315.0	7315.0	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9
		D	7315.0	7315.0	7315.0	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	8400.0		8400.0	2769.8		2769.8	2769.8		2769.8
		D	8115.4		8115.4	2696.9		2696.9	2696.9		2696.9
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	1079.8	1277.9	1476.0	916.4	1088.2	1259.9	887.7	1056.0	1224.2
		負	1467.8	1269.7	1071.6	1260.0	1088.3	916.5	1224.0	1055.8	887.6
	Qd	1467.8	1277.9	1476.0	1260.0	1088.3	1259.9	1224.0	1056.0	1224.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	135.78	118.22	136.54	256.06	214.01	256.03	248.73	207.65	248.76
		l	1.917	1.917	1.917	1.370	1.400	1.370	1.370	1.400	1.370
		s. 正	1.185	1.185	1.185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.193	1.193	1.193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.564	0.564	0.564	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	
	Qax	U	2145.8	2145.8	2145.8	781.0	819.9	781.0	781.1	820.0	781.1
正		2213.9	2213.9	2213.9	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9	
負		2224.9	2224.9	2224.9	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.69S		0.70S	1.83S		1.83S	1.78S		1.78S
		D	0.51S		0.51S	1.33S		1.33S	1.29S		1.29S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	282.5		282.5	149.5		149.5	149.5		149.5
		D	282.5		282.5	168.5		168.5	168.5		168.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-4F層[X4-X5]			Y37レ-45F層[X4-X5]			Y37レ-46F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	
応力	MI	226.6	-112.3	227.0	226.6	-112.3	227.0	226.5	-112.3	227.1	
	Ms	U	2196.1	0.0	2200.1	2179.0	0.0	2183.5	2121.6	0.0	2126.1
		D	1743.0	114.1	1746.1	1725.8	114.4	1729.5	1668.6	114.2	1671.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	168.1	-0.1	-168.3	168.1	-0.1	-168.3	168.1	-0.1	-168.3	
	Qs	912.0	743.9	912.2	905.7	737.6	905.8	884.0	715.9	884.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785		
	b	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3
		D	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3	70.3	72.6	70.3
	j	U	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5
		D	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5	61.5	63.6	61.5
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
	下端筋	1	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35	8-D35
		2	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38	2-D38		2-D38
STP	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	
	形ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36
		D	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36	99.36	76.56	99.36
	pt	U	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77
		D	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77	1.77	1.32	1.77
	Mal	1178.5	962.5	1178.5	1178.5	962.5	1178.5	1178.5	962.5	1178.5	
	Mas	U	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9
		D	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9	2356.9	1925.0	2356.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2769.8		2769.8	2769.8		2769.8	2769.8		2769.8
		D	2696.9		2696.9	2696.9		2696.9	2696.9		2696.9
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	947.4	1115.7	1283.9	938.1	1106.3	1274.5	905.7	1073.9	1242.1
		負	1283.9	1115.7	947.4	1274.4	1106.2	938.0	1241.9	1073.7	905.5
	Qd	1283.9	1115.7	1283.9	1274.4	1106.3	1274.5	1241.9	1073.9	1242.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	U	260.89	219.39	260.89	258.98	217.56	259.00	252.37	211.18	252.41
		l	1.370	1.400	1.370	1.370	1.400	1.370	1.370	1.400	1.370
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633	0.633
	Qal	781.1	820.0	781.1	781.1	820.0	781.1	781.0	819.9	781.0	781.0
	Qas	正	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9
		負	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9	1401.9	1448.7	1401.9
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.86S		1.86S	1.85S		1.85S	1.80S		1.80S
		D	1.38S		1.38S	1.36S		1.36S	1.31S		1.31S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	149.5		149.5	149.5		149.5	149.5		149.5
		D	168.5		168.5	168.5		168.5	168.5		168.5
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ7F層[X4-X5]			Y37レ-Δ8F層[X4-X5]			Y37レ-Δ9F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	222.1	-110.0	221.4	222.5	-110.2	221.8	208.9	-103.5	209.2	
	Ms	U	1996.7	0.0	2008.4	1936.2	0.0	1948.4	1434.4	0.0	1438.2
		D	1552.4	116.2	1565.5	1491.1	116.7	1504.9	1016.7	105.2	1019.8
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	164.6	0.1	-164.5	164.9	0.1	-164.8	154.9	-0.0	-154.9	
	Qs	836.6	672.1	836.4	814.0	649.2	813.9	620.2	465.4	620.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	70.7	72.6	70.7	70.7	72.6	70.7	65.1	67.6	65.1
		D	70.7	72.6	70.7	70.7	72.6	70.7	65.1	67.6	65.1
	j	U	61.9	63.6	61.9	61.9	63.6	61.9	57.0	59.2	57.0
		D	61.9	63.6	61.9	61.9	63.6	61.9	57.0	59.2	57.0
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	5-D35	5-D35	5-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	66.99	47.85	66.99
		D	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13	66.99	47.85	66.99
	pt	U	1.62	1.23	1.62	1.62	1.23	1.62	1.58	1.09	1.58
		D	1.62	1.23	1.62	1.62	1.23	1.62	1.58	1.09	1.58
	Mal	1032.8	843.2	1032.8	1032.8	843.2	1032.8	730.4	558.5	730.4	
	Mas	U	2065.7	1686.3	2065.7	2065.7	1686.3	2065.7	1460.9	1116.9	1460.9
		D	2065.7	1686.3	2065.7	2065.7	1686.3	2065.7	1460.9	1116.9	1460.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2424.4		2424.4	2424.4		2424.4	1752.5		1752.5
		D	2351.1		2351.1	2351.1		2351.1	1685.0		1685.0
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	810.1	974.6	1139.1	808.7	973.6	1138.4	543.1	698.0	852.9
		負	1139.1	974.6	810.1	1138.6	973.8	808.9	852.8	697.9	543.0
	Qd	1139.1	974.6	1139.1	1138.6	973.8	1138.4	852.8	698.0	852.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	245.52	204.43	245.52	245.40	204.26	245.36	230.17	181.43	230.20	
		l	1.375	1.400	1.375	1.375	1.400	1.375	1.302	1.335	1.302
	a	s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.676	0.676	0.676	0.676	0.676	0.676	1.172	1.172	1.172	
	Qal	757.6	788.4	757.6	757.6	788.4	757.6	717.8	755.1	717.8	
	Qas	正	1379.6	1417.5	1379.6	1379.6	1417.5	1379.6	953.8	990.4	953.8
		負	1379.6	1417.5	1379.6	1379.6	1417.5	1379.6	953.8	990.4	953.8
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.86S		1.86S	1.86S		1.86S	1.94S	1.94S	
		D	1.32S		1.32S	1.32S		1.32S	1.24S	1.24S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	145.0		145.0	145.0		145.0	143.8	143.8	
		D	162.5		162.5	162.5		162.5	161.3	161.3	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			G2 (3)			G2 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5]			Y37ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	(136)	(400)	(136)	
応力	MI	208.9	-103.5	209.2	209.3	-103.6	208.5	210.5	-104.1	209.6	
	Ms	U	1316.4	0.0	1320.7	1145.2	0.0	1150.9	967.8	0.0	972.7
		D	898.7	105.4	902.3	726.5	106.8	733.8	546.8	107.0	553.5
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	154.9	-0.0	-154.9	155.0	0.1	-154.8	156.0	0.1	-155.7	
	Qs	575.5	420.7	575.6	511.0	356.1	510.9	444.2	288.3	444.0	
L. no		K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	d	U	65.1	67.6	65.1	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
		D	65.1	67.6	65.1	65.5	67.8	65.5	65.5	67.8	65.5
	j	U	57.0	59.2	57.0	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
		D	57.0	59.2	57.0	57.3	59.3	57.3	57.3	59.3	57.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	下端筋	1	5-D35	5-D35	5-D35	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32	5-D32
		2	2-D35		2-D35	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
		D	66.99	47.85	66.99	55.58	39.70	55.58	55.58	39.70	55.58
	pt	U	1.58	1.09	1.58	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30
		D	1.58	1.09	1.58	1.30	0.90	1.30	1.30	0.90	1.30
	Mal	730.4	558.5	730.4	614.7	466.9	614.7	614.7	466.9	614.7	
	Mas	U	1460.9	1116.9	1460.9	1229.3	933.7	1229.3	1229.3	933.7	1229.3
		D	1460.9	1116.9	1460.9	1229.3	933.7	1229.3	1229.3	933.7	1229.3
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1752.5		1752.5	1474.0		1474.0	1474.0		1474.0
		D	1685.0		1685.0	1406.1		1406.1	1406.1		1406.1
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	476.1	631.0	785.9	379.1	534.0	688.9	276.4	432.2	588.1
		負	785.9	631.0	476.0	689.1	534.2	379.3	588.3	432.5	276.6
	Qd	785.9	631.0	785.9	689.1	534.2	688.9	588.3	432.5	588.1	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	212.10	164.02	212.12	184.90	138.50	184.85	157.86	112.13	157.80	
	a	l	1.302	1.335	1.302	1.307	1.337	1.307	1.307	1.338	1.307
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
	Qal	717.8	755.1	717.8	723.4	757.5	723.4	723.5	757.7	723.5	
Qas	正	953.8	990.4	953.8	959.3	992.8	959.3	959.3	992.8	959.3	
	負	953.8	990.4	953.8	959.3	992.8	959.3	959.3	992.8	959.3	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.79S		1.79S	1.72S		1.72S	1.47S		1.47S
		D	1.08S		1.08S	0.94S		0.95S	0.69S		0.69S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	143.8		143.8	139.3		139.3	139.3		139.3
		D	161.3		161.3	155.3		155.3	155.3		155.3
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G2 (3)			FG (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37L-Δ13F層[X4-X5]			Y37L-Δ1F層[X5-X6]			Y37L-Δ2F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(140)	(400)	(140)	(118)	(400)	(118)	(135)	(400)	(135)	
応力	MI	198.3	-100.0	199.3	343.4	-174.3	159.2	237.6	-114.5	212.2	
	Ms	U	591.5	0.0	594.0	2799.0	0.0	2682.9	2067.7	0.0	2067.3
		D	194.8	100.8	195.4	2112.2	208.3	2364.6	1592.5	127.0	1642.9
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	144.8	-0.1	-145.0	221.1	23.0	-175.1	171.3	3.2	-164.9	
	Qs	296.3	151.6	296.5	1102.4	904.3	1056.4	866.6	698.5	860.2	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/KSS785		
	b	50.0	50.0	50.0	90.0	90.0	90.0	75.0	75.0	75.0	
	D	60.0	60.0	60.0	150.0	150.0	150.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	50.6	53.0	50.6	137.3	137.3	137.3	70.0	72.6	70.0
		D	53.0	53.0	53.0	137.3	137.3	137.3	70.0	72.6	70.0
	j	U	44.2	46.4	44.2	120.1	120.1	120.1	61.3	63.6	61.3
		D	46.4	46.4	46.4	120.1	120.1	120.1	61.3	63.6	61.3
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 7.10			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	8-D35	8-D35	8-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	2-D29		2-D29	8-D35	8-D35	8-D35	3-D35		3-D35
	下端筋	1	4-D29	4-D29	4-D29	8-D35	8-D35	8-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2				8-D35	8-D35	8-D35	3-D35		3-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	S13	S13	S13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100
曲げ	at	U	38.52	25.68	38.52	153.12	153.12	153.12	95.70	66.99	95.70
		D	25.68	25.68	25.68	153.12	153.12	153.12	95.70	66.99	95.70
	pt	U	1.52	0.97	1.52	1.24	1.24	1.24	1.82	1.23	1.82
		D	0.97	0.97	0.97	1.24	1.24	1.24	1.82	1.23	1.82
	Mal	309.8	232.7	309.8	3657.5	3657.5	3657.5	1126.9	843.2	1126.9	
	Mas	U	619.5	465.5	619.5	7315.0	7315.0	7315.0	2253.9	1686.3	2253.9
		D	457.6	465.5	457.6	7315.0	7315.0	7315.0	2253.9	1686.3	2253.9
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	804.4		804.4	8400.0		8400.0	2659.8		2659.8
		D	525.2		525.2	8115.4		8115.4	2587.2		2587.2
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	82.5	227.4	372.3	1100.8	1298.9	1497.0	871.7	1039.8	1207.9
		負	372.1	227.1	82.2	1543.1	1345.0	1146.9	1214.2	1046.2	878.1
	Qd	372.1	227.4	372.3	1543.1	1345.0	1497.0	1214.2	1046.2	1207.9	
	L. no	K2	K1	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	164.28	98.10	164.38	142.75	124.42	138.48	264.25	219.44	262.87	
	a	l	1.095	1.113	1.095	1.877	1.877	1.877	1.342	1.375	1.342
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.201	1.201	1.201	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.163	1.163	1.163	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	0.564	0.564	0.564	0.676	0.676	0.676	
	Qal	368.6	380.5	368.6	2108.6	2108.6	2108.6	737.1	778.2	737.1	
	Qas	正	530.8	543.2	530.8	2236.3	2236.3	2236.3	1366.3	1417.5	1366.3
		負	530.8	543.2	530.8	2184.2	2184.2	2184.2	1366.3	1417.5	1366.3
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.56S		1.56S	0.73S		0.71S	1.80S	1.79S	
		D	0.49S		0.49S	0.52S		0.54S	1.29S	1.30S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	131.0		131.0	282.5		282.5	148.1	135.6	
		D	260.0		260.0	282.5		282.5	165.6	153.1	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ3F層[X5-X6]			Y37レ-Δ4F層[X5-X6]			Y37レ-Δ5F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	(135)	(400)	(135)	
応力	MI	232.8	-112.1	206.5	232.2	-112.0	207.2	232.2	-112.1	207.3	
	Ms	U	1960.1	0.0	1952.4	2033.9	0.0	2026.8	1998.4	0.0	1991.1
		D	1494.6	121.4	1539.4	1569.4	121.0	1612.4	1534.1	120.9	1576.6
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	167.8	3.3	-161.3	167.7	3.1	-161.4	167.6	3.1	-161.4	
	Qs	823.1	658.6	816.6	850.9	686.4	844.7	837.5	672.9	831.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
	D	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	d	U	70.0	72.6	70.0	70.7	72.6	70.7	70.7	72.6	70.7
		D	70.0	72.6	70.0	70.7	72.6	70.7	70.7	72.6	70.7
	j	U	61.3	63.6	61.3	61.9	63.6	61.9	61.9	63.6	61.9
		D	61.3	63.6	61.3	61.9	63.6	61.9	61.9	63.6	61.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	3-D35		3-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35	7-D35
		2	3-D35		3-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
STP	径	S13	S13	S13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ピッチ	4-100	4-100	4-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	
曲げ	at	U	95.70	66.99	95.70	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
		D	95.70	66.99	95.70	86.13	66.99	86.13	86.13	66.99	86.13
	pt	U	1.82	1.23	1.82	1.62	1.23	1.62	1.62	1.23	1.62
		D	1.82	1.23	1.82	1.62	1.23	1.62	1.62	1.23	1.62
	Mal	1126.9	843.2	1126.9	1032.8	843.2	1032.8	1032.8	843.2	1032.8	
	Mas	U	2253.9	1686.3	2253.9	2065.7	1686.3	2065.7	2065.7	1686.3	2065.7
		D	2253.9	1686.3	2253.9	2065.7	1686.3	2065.7	2065.7	1686.3	2065.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2659.8		2659.8	2424.4		2424.4	2424.4		2424.4
		D	2587.2		2587.2	2351.1		2351.1	2351.1		2351.1
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	815.2	979.7	1144.2	810.1	974.6	1139.1	810.1	974.6	1139.1
		負	1150.8	986.3	821.7	1139.1	974.6	810.1	1139.1	974.6	810.1
	Qd	1150.8	986.3	1144.2	1139.1	974.6	1139.1	1139.1	974.6	1139.1	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj	250.44	206.88	249.01	245.52	204.43	245.52	245.52	204.43	245.52	
	a	l	1.342	1.375	1.342	1.352	1.376	1.352	1.352	1.376	1.352
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	0.676	0.676	0.676	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	
	Qal	737.3	778.3	737.3	902.2	936.9	902.2	902.3	937.0	902.3	
	Qas	正	1366.3	1417.5	1366.3	1150.0	1181.6	1150.0	1150.0	1181.6	1150.0
		負	1366.3	1417.5	1366.3	1150.0	1181.6	1150.0	1150.0	1181.6	1150.0
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.71S		1.70S	1.86S		1.86S	1.86S	1.86S	
		D	1.21S		1.22S	1.32S		1.32S	1.32S	1.32S	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	148.1		135.6	148.1		135.6	148.1	135.6	
		D	165.6		153.1	165.6		153.1	165.6	153.1	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ6F層[X5-X6]			Y37レ-Δ7F層[X5-X6]			Y37レ-Δ8F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(135)	(400)	(135)	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	
応力	MI	232.9	-112.4	208.0	213.1	-103.3	196.2	213.4	-103.3	195.8	
	Ms	U	1926.4	0.0	1916.8	1393.8	0.0	1393.3	1352.1	0.0	1352.8
		D	1460.7	120.1	1500.8	967.7	111.4	1000.9	925.3	112.5	961.2
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	168.3	3.1	-162.1	154.7	2.1	-150.5	154.8	2.2	-150.4	
	Qs	810.2	645.1	804.0	607.6	455.0	603.4	592.1	439.5	587.7	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	75.0	75.0	75.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
	D	80.0	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	70.7	72.6	70.7	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5
		D	70.7	72.6	70.7	60.5	62.6	60.5	60.5	62.6	60.5
	j	U	61.9	63.6	61.9	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9
		D	61.9	63.6	61.9	52.9	54.8	52.9	52.9	54.8	52.9
	被り/sat	4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			
	上端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	下端筋	1	7-D35	7-D35	7-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35	6-D35
		2	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35	2-D35		2-D35
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100	6-100
曲げ	at	U	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
		D	86.13	66.99	86.13	76.56	57.42	76.56	76.56	57.42	76.56
	pt	U	1.62	1.23	1.62	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95
		D	1.62	1.23	1.62	1.95	1.41	1.95	1.95	1.41	1.95
	Mal	1032.8	843.2	1032.8	770.7	616.5	770.7	770.7	616.5	770.7	
	Mas	U	2065.7	1686.3	2065.7	1541.4	1232.9	1541.4	1541.4	1232.9	1541.4
		D	2065.7	1686.3	2065.7	1541.4	1232.9	1541.4	1541.4	1232.9	1541.4
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	2424.4		2424.4	1849.8		1849.8	1849.8		1849.8
		D	2351.1		2351.1	1787.1		1787.1	1787.1		1787.1
	L' (L)	490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			
	Qd	正	794.6	959.8	1125.0	524.7	677.3	829.9	501.1	653.7	806.3
		負	1131.2	966.0	800.9	834.1	681.5	528.9	810.7	658.1	505.5
	Qd	1131.2	966.0	1125.0	834.1	681.5	829.9	810.7	658.1	806.3	
	L. no	K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
	Qd/bj	243.81	202.64	242.47	242.57	191.27	241.35	235.77	184.71	234.50	
	a	l	1.353	1.377	1.353	1.220	1.251	1.220	1.220	1.250	1.220
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw	1.016	1.016	1.016	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	
	Qal	902.6	937.3	902.6	682.6	716.5	682.6	682.4	716.3	682.4	
Qas	正	1150.0	1181.6	1150.0	931.5	965.3	931.5	931.5	965.3	931.5	
	負	1150.0	1181.6	1150.0	931.5	965.3	931.5	931.5	965.3	931.5	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	1.85S		1.84S	1.79S		1.78S	1.74S		1.73S
		D	1.30S		1.31S	1.13S		1.14S	1.08S		1.09S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	148.1		135.6	145.6		133.1	145.6		133.1
		D	165.6		153.1	163.1		150.6	163.1		150.6
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			G3 (3)			
部材位置		Y37ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6]			Y37ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	(138)	(400)	(138)	
応力	MI	212.6	-103.3	196.5	212.5	-103.4	196.6	198.7	-96.6	185.6	
	Ms	U	1220.1	0.0	1215.2	1117.3	0.0	1114.2	836.4	0.0	836.8
		D	795.0	108.9	822.1	692.2	109.8	721.1	438.9	103.4	465.7
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	
	QI	154.6	2.0	-150.6	154.6	2.0	-150.6	144.7	1.6	-141.4	
	Qs	540.5	387.9	536.5	501.7	349.1	497.7	390.2	247.2	386.9	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1	
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)			Fc27 (Fc = 27.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	50.0	50.0	50.0	
	D	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
	d	U	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	60.9	63.0	60.9
		D	60.8	62.8	60.8	60.8	62.8	60.8	60.9	63.0	60.9
	j	U	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	53.3	55.1	53.3
		D	53.2	55.0	53.2	53.2	55.0	53.2	53.3	55.1	53.3
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55		
	上端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
	下端筋	1	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	6-D32	5-D29	5-D29	5-D29
		2	2-D32		2-D32	2-D32		2-D32	2-D29		2-D29
STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
	形・ pitch	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	4-100	4-100	4-100	
曲げ	at	U	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	44.94	32.10	44.94
		D	63.52	47.64	63.52	63.52	47.64	63.52	44.94	32.10	44.94
	pt	U	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61	1.48	1.02	1.48
		D	1.61	1.17	1.61	1.61	1.17	1.61	1.48	1.02	1.48
	Mal	646.3	514.1	646.3	646.3	514.1	646.3	459.4	348.7	459.4	
	Mas	U	1292.6	1028.1	1292.6	1292.6	1028.1	1292.6	918.8	697.5	918.8
		D	1292.6	1028.1	1292.6	1292.6	1028.1	1292.6	918.8	697.5	918.8
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	1554.4		1554.4	1554.4		1554.4	1119.9		1119.9
		D	1491.4		1491.4	1491.4		1491.4	1056.8		1056.8
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			490.0 (800.0)		
	Qd	正	424.3	576.9	729.5	366.1	518.7	671.3	223.6	366.6	509.7
		負	733.5	580.9	428.3	675.3	522.7	370.1	512.9	369.9	226.9
	Qd		733.5	580.9	729.5	675.3	522.7	671.3	512.9	369.9	509.7
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K2	K1
	Qd/bj		212.09	162.61	210.93	195.25	146.32	194.10	192.51	134.26	191.27
	a	l	1.227	1.254	1.227	1.227	1.254	1.227	1.229	1.257	1.229
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pw	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	0.977	1.016	1.016	1.016
	QaI		584.4	611.1	584.4	584.4	611.2	584.4	460.8	482.5	460.8
	Qas	正	790.6	816.6	790.6	790.6	816.6	790.6	624.5	645.7	624.5
		負	790.6	816.6	790.6	790.6	816.6	790.6	624.5	645.7	624.5
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.72S		1.71S	1.59S		1.58S	1.53S		1.52S
		D	1.00S		1.01S	0.86S		0.87S	0.67S		0.68S
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	141.1		128.6	141.1		128.6	136.6		124.1
		D	157.1		144.6	157.1		144.6	151.1		138.6
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		G3 (3)			G3 (3)			FG2 (3)			
部材位置		Y37レ-Δ12F層[X5-X6]			Y37レ-Δ13F層[X5-X6]			Y47レ-Δ1F層[X1-X2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	
	短期	(138)	(400)	(138)	(140)	(400)	(140)	(0)	(400)	(0)	
応力	MI	198.6	-96.8	187.5	207.6	-102.0	186.1	0.0	-39.0	56.1	
	Ms	U	696.3	0.0	694.7	540.7	0.0	524.1	0.0	0.0	56.1
		D	299.1	101.5	319.7	125.5	104.4	151.8	0.0	39.0	0.0
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K2/K1	K1/K2	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	145.0	1.4	-142.3	147.6	2.7	-142.2	24.6	-7.0	-38.6	
	Qs	336.5	192.8	333.7	276.7	131.7	271.3	24.6	7.0	38.6	
L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)			Fc27(Fc = 27.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	30.0	30.0	30.0	
	D	70.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	60.9	63.0	60.9	51.6	53.2	51.6	41.8	41.8	41.8
		D	60.9	63.0	60.9	51.6	53.2	51.6	41.8	41.8	41.8
	j	U	53.3	55.1	53.3	45.2	46.5	45.2	36.6	36.6	36.6
		D	53.3	55.1	53.3	45.2	46.5	45.2	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		4.0, 4.0/ 3.55			4.0, 4.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	6-D25	6-D25	6-D25	3-D32	3-D32	3-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25			
	下端筋	1	5-D29	5-D29	5-D29	6-D25	6-D25	6-D25	3-D32	3-D32	3-D32
		2	2-D29		2-D29	2-D25		2-D25			
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	4-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	44.94	32.10	44.94	40.56	30.42	40.56	23.82	23.82	23.82
		D	44.94	32.10	44.94	40.56	30.42	40.56	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.48	1.02	1.48	1.57	1.14	1.57	1.90	1.90	1.90
		D	1.48	1.02	1.48	1.57	1.14	1.57	1.90	1.90	1.90
	Mal	459.4	348.7	459.4	353.0	304.6	353.0	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	918.8	697.5	918.8	616.8	488.8	616.8	325.7	325.7	325.7
		D	918.8	697.5	918.8	616.8	488.8	616.8	325.7	325.7	325.7
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	1119.9		1119.9	768.8		768.8	427.9		427.9
		D	1056.8		1056.8	715.3		715.3	384.5		384.5
	L' (L)		490.0 (800.0)			490.0 (800.0)			800.0 (800.0)		
	Qd	正	142.1	285.7	429.4	46.0	190.9	335.8	24.6	7.0	38.6
		負	432.2	288.5	144.8	341.2	196.3	51.3	24.6	7.0	38.6
	Qd		432.2	288.5	429.4	341.2	196.3	335.8	24.6	7.0	38.6
	L. no		K2	K2	K1	K2	K2	K1	K2	K1	K1
	Qd/bj		162.19	104.71	161.15	151.03	84.33	148.66	22.44	6.39	35.21
	a	l	1.231	1.260	1.231	1.074	1.098	1.074	1.000	1.000	1.000
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	pw		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	0.847	0.847	0.847
	Qal		461.4	483.1	461.4	364.1	379.3	364.1	162.5	162.5	162.5
Qas	正	624.5	645.7	624.5	529.4	545.4	529.4	244.6	244.6	244.6	
	負	624.5	645.7	624.5	529.4	545.4	529.4	244.6	244.6	244.6	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	1.29S		1.28S	1.18S		1.16S	0.22L		0.35L
		D	0.42S		0.43S	0.16S		0.18S	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	136.6		124.1	128.1		115.6	400.0		400.0
		D	151.1		138.6	140.6		128.1	400.0		400.0
判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)				
部材位置		Y47レ-Δ1F層[X2-X3]			Y47レ-Δ1F層[X3-X4]			Y47レ-Δ1F層[X4-X5]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
	短期	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)		
応力	MI	56.1	-17.9	42.2	42.2	-24.8	42.2	42.2	-17.9	56.1		
	Ms	U	56.1	0.0	42.2	42.2	0.0	42.2	42.2	0.0	56.1	
		D	0.0	17.9	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	17.9	0.0	
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1	K2/K1	K1/K1	K1/K1		
	QI	33.4	1.7	-29.9	31.6	0.0	-31.6	29.9	-1.7	-33.4		
	Qs	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4		
L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0		
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0		
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形・ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
			D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
pt		U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
Mal		162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8		
Mas		U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9	
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5	
	L' (L)		800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			800.0 (800.0)			
	Qd	正	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4	
		負	33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4	
	Qd		33.4	1.7	29.9	31.6	0.0	31.6	29.9	1.7	33.4	
	L. no		K2	K2	K1	K2	K1	K1	K2	K1	K1	
	Qd/bj		30.40	1.58	27.25	28.82	0.00	28.82	27.25	1.58	30.40	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal		162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	162.5	
	Qas	正	244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	244.6	244.6	244.6	
負		244.6	244.6	244.6	384.6	384.6	384.6	244.6	244.6	244.6		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.30L		0.27L	0.29L		0.29L	0.27L		0.30L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0	
		D	400.0		400.0	400.0		400.0	400.0		400.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)				
部材位置		Y47レ-Δ1F層[X5-X6]			X17レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X17レ-Δ1F層[Y3-Y4]				
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端		
	長期	(0)	(400)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)		
	短期	(0)	(400)	(0)	(0)	(75)	(38)	(60)	(90)	(0)		
応力	MI	56.1	-39.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.5	-0.0	0.0		
	Ms	U	56.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.5	0.0		
		D	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	L. no	K2/K1	K1/K2	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1		
	QI	38.6	7.0	-24.6	1.8	-2.4	-6.6	8.4	3.0	-2.4		
	Qs	38.6	7.0	24.6	1.8	2.4	6.6	8.4	3.0	2.4		
L. no		K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1		
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0		
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0		
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	
	被り/sat		5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			5.0, 5.0/ 3.55			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		2										
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	
	曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
			D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
pt		U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
Mal			162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
		U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
D		325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7		
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	427.9		427.9	427.9		427.9	427.9		427.9	
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5	
	L' (L)		800.0 (800.0)			112.5 (150.0)			120.0 (180.0)			
	Qd	正	38.6	7.0	24.6	1.8	2.4	6.6	8.4	3.0	2.4	
		負	38.6	7.0	24.6	1.8	2.4	6.6	8.4	3.0	2.4	
	Qd		38.6	7.0	24.6	1.8	2.4	6.6	8.4	3.0	2.4	
	L. no		K2	K2	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj		35.21	6.39	22.44	1.63	2.18	5.99	7.68	2.77	2.14	
	a	l	1.000	1.000	1.000	1.735	1.735	1.735	1.567	1.567	1.567	
		s. 正	1.000	1.000	1.000	1.735	1.735	1.735	1.567	1.567	1.567	
		s. 負	1.000	1.000	1.000	1.735	1.735	1.735	1.567	1.567	1.567	
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal		162.5	162.5	162.5	231.0	231.0	231.0	215.4	215.4	215.4	
Qas	正	244.6	244.6	244.6	347.4	347.4	347.4	324.0	324.0	324.0		
	負	244.6	244.6	244.6	347.4	347.4	347.4	324.0	324.0	324.0		
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.35L		0.22L	0.02L		0.06L	0.08L		0.02L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
	Ld1	U	400.0		400.0	75.0		37.5	30.0		90.0	
		D	400.0		400.0	75.0		37.5	30.0		90.0	
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X27レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X27レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X37レ-Δ1F層[Y1-Y2]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	
	短期	(0)	(75)	(55)	(70)	(90)	(0)	(0)	(75)	(55)	
応力	MI	-0.0	0.9	6.4	8.5	0.5	-0.0	0.0	0.9	6.4	
	Ms	U	0.0	0.9	6.4	8.5	0.5	0.0	0.0	0.9	6.4
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	0.8	-4.2	-9.3	11.6	4.7	-2.1	0.8	-4.2	-9.3	
	Qs	0.8	4.2	9.3	11.6	4.7	2.1	0.8	4.2	9.3	
L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
	Mal	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	
	Mas	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK		
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	471.2	471.2	
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5	384.5	
	L'(L)	95.0 (150.0)			110.0 (180.0)			95.0 (150.0)			
	Qd	正	0.8	4.2	9.3	11.6	4.7	2.1	0.8	4.2	9.3
		負	0.8	4.2	9.3	11.6	4.7	2.1	0.8	4.2	9.3
	Qd	0.8	4.2	9.3	11.6	4.7	2.1	0.8	4.2	9.3	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	0.77	3.87	8.50	10.55	4.31	1.93	0.77	3.87	8.50	
	a	l	1.520	1.520	1.520	1.450	1.450	1.450	1.520	1.520	1.520
		s. 正	1.520	1.520	1.520	1.450	1.450	1.450	1.520	1.520	1.520
		s. 負	1.520	1.520	1.520	1.450	1.450	1.450	1.520	1.520	1.520
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
Qal	211.0	211.0	211.0	204.4	204.4	204.4	211.0	211.0	211.0		
Qas	正	317.4	317.4	317.4	307.6	307.6	307.6	317.4	317.4	317.4	
	負	317.4	317.4	317.4	307.6	307.6	307.6	317.4	317.4	317.4	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.01L		0.09L	0.11L		0.02L	0.01L	0.09L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	75.0		20.0	20.0		90.0	75.0	20.0	
		D	75.0		20.0	20.0		90.0	75.0	20.0	
判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK		

断面名		FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)			
部材位置		X37レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X47レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X47レ-Δ1F層[Y3-Y4]			
位置	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端	
	長期	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	
	短期	(70)	(90)	(0)	(0)	(75)	(55)	(70)	(90)	(0)	
応力	MI	8.5	0.5	-0.0	0.0	0.9	6.4	8.5	0.5	-0.0	
	Ms	U	8.5	0.5	0.0	0.0	0.9	6.4	8.5	0.5	0.0
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	
	QI	11.6	4.7	-2.1	0.8	-4.2	-9.3	11.6	4.7	-2.1	
	Qs	11.6	4.7	2.1	0.8	4.2	9.3	11.6	4.7	2.1	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)			Fc36(Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	D	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形・ pitch	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
	Mal	U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
		D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	471.2	471.2	
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5	384.5	
	L' (L)	110.0 (180.0)			95.0 (150.0)			110.0 (180.0)			
	Qd	正	11.6	4.7	2.1	0.8	4.2	9.3	11.6	4.7	2.1
		負	11.6	4.7	2.1	0.8	4.2	9.3	11.6	4.7	2.1
	Qd	11.6	4.7	2.1	0.8	4.2	9.3	11.6	4.7	2.1	
	L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
	Qd/bj	10.55	4.31	1.93	0.77	3.87	8.50	10.55	4.31	1.93	
	a	l	1.450	1.450	1.450	1.520	1.520	1.520	1.450	1.450	1.450
		s. 正	1.450	1.450	1.450	1.520	1.520	1.520	1.450	1.450	1.450
		s. 負	1.450	1.450	1.450	1.520	1.520	1.520	1.450	1.450	1.450
	pw	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	
	Qal	204.4	204.4	204.4	211.0	211.0	211.0	204.4	204.4	204.4	
Qas	正	307.6	307.6	307.6	317.4	317.4	317.4	307.6	307.6	307.6	
	負	307.6	307.6	307.6	317.4	317.4	317.4	307.6	307.6	307.6	
Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
付着	Ta	U	0.11L		0.02L	0.01L		0.09L	0.11L	0.02L	
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
	Ld1	U	20.0		90.0	75.0		20.0	20.0	90.0	
		D	20.0		90.0	75.0		20.0	20.0	90.0	
	判定	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	

断面名			FG2 (3)			FG2 (3)			FG2 (3)		
部材位置			X57レ-Δ1F層[Y1-Y2]			X57レ-Δ1F層[Y3-Y4]			X67レ-Δ1F層[Y1-Y2]		
位置	位置		左端	中央	右端	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	長期		(0)	(75)	(0)	(0)	(90)	(0)	(0)	(75)	(0)
	短期		(0)	(75)	(55)	(70)	(90)	(0)	(0)	(75)	(38)
応力	MI		-0.0	0.9	6.4	8.5	0.5	-0.0	0.0	0.0	3.6
	Ms	U	0.0	0.9	6.4	8.5	0.5	0.0	0.0	0.0	3.6
		D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	L. no		K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI		0.8	-4.2	-9.3	11.6	4.7	-2.1	1.8	-2.4	-6.6
	Qs		0.8	4.2	9.3	11.6	4.7	2.1	1.8	2.4	6.6
L. no			K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)			Fc36 (Fc = 36.00)		
		鉄筋	SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295			SD390/SD345/SD295		
	b		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	D		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	d	U	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
		D	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
		D	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	被り/sat		5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 7.10			5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	下端筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2									
	STP	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
		D	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		D	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
	Mal		162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8	162.8
		U	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7
	D	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	325.7	
判定		OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	OK/OK	
せん断	My	U	471.2		471.2	471.2		471.2	427.9		427.9
		D	384.5		384.5	384.5		384.5	384.5		384.5
	L' (L)		95.0 (150.0)			110.0 (180.0)			112.5 (150.0)		
	Qd	正	0.8	4.2	9.3	11.6	4.7	2.1	1.8	2.4	6.6
		負	0.8	4.2	9.3	11.6	4.7	2.1	1.8	2.4	6.6
	Qd		0.8	4.2	9.3	11.6	4.7	2.1	1.8	2.4	6.6
	L. no		K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
	Qd/bj		0.77	3.87	8.50	10.55	4.31	1.93	1.63	2.18	5.99
	a	l	1.520	1.520	1.520	1.450	1.450	1.450	1.735	1.735	1.735
		s. 正	1.520	1.520	1.520	1.450	1.450	1.450	1.735	1.735	1.735
		s. 負	1.520	1.520	1.520	1.450	1.450	1.450	1.735	1.735	1.735
	pw		0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847	0.847
	Qal		211.0	211.0	211.0	204.4	204.4	204.4	231.0	231.0	231.0
Qas	正	317.4	317.4	317.4	307.6	307.6	307.6	347.4	347.4	347.4	
	負	317.4	317.4	317.4	307.6	307.6	307.6	347.4	347.4	347.4	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
付着	Ta	U	0.01L		0.09L	0.11L		0.02L	0.02L		0.06L
		D	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Ld	U	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
		D	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	Ld1	U	75.0		20.0	20.0		90.0	75.0		37.5
		D	75.0		20.0	20.0		90.0	75.0		37.5
	判定		OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK	OK/OK		OK/OK

断面名		FG2 (3)		
部材位置		X67レ-Δ1F層[Y3-Y4]		
位置	位置	左端	中央	右端
	長期	(0)	(90)	(0)
	短期	(60)	(90)	(0)
応力	MI	5.5	-0.0	0.0
	Ms	U	5.5	0.0
		D	0.0	0.0
	L. no	K1/K1	K1/K1	K1/K1
	QI	8.4	3.0	-2.4
	Qs	8.4	3.0	2.4
	L. no	K1	K1	K1
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)	
		鉄筋	SD390/SD345/SD295	
	b	30.0	30.0	30.0
	D	50.0	50.0	50.0
	d	U	41.8	41.8
		D	41.8	41.8
	j	U	36.6	36.6
		D	36.6	36.6
	被り/sat	5.0, 5.0/ 3.55		
	上端筋	1	3-D32	3-D32
		2		
	下端筋	1	3-D32	3-D32
		2		
	STP	径	D13	D13
		形ピッチ	2-100	2-100
曲げ	at	U	23.82	23.82
		D	23.82	23.82
	pt	U	1.90	1.90
		D	1.90	1.90
	Mal	U	162.8	162.8
		D	325.7	325.7
	Mas	U	325.7	325.7
		D	325.7	325.7
せん断	判定	OK/OK	OK/OK	OK/OK
	My	U	427.9	427.9
		D	384.5	384.5
	L' (L)	120.0 (180.0)		
	Qd	正	8.4	3.0
		負	8.4	3.0
	Qd	8.4	3.0	2.4
	L. no	K1	K1	K1
	Qd/bj	7.68	2.77	2.14
	a	l	1.567	1.567
		s. 正	1.567	1.567
		s. 負	1.567	1.567
	pw	0.847	0.847	0.847
	Qal	215.4	215.4	215.4
	Qas	正	324.0	324.0
		負	324.0	324.0
	Qax	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK	OK
付着	Ta	U	0.08L	0.02L
		D	0.00	0.00
	Ld	U	0.0	0.0
		D	0.0	0.0
	Ld1	U	30.0	90.0
		D	30.0	90.0
	判定	OK/OK		OK/OK

(4) 建築物の使用上の支障が起こらないことの確認 (RC造)

l	はりの有効長さ (mm)
D	はりのせい (mm)
δo	固定荷重及び積載荷重 (地震用) によってはりに生じるたわみ (mm)
係数	長期間の荷重により変形が増大することの調整係数
δ	$\delta o * \text{変形増大係数}$
δ / l	1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する
判定	以上の条件式を満足する場合、 または、 δ / l が1/250以下である場合にOKと表示する

※ ($D / l > 1 / 10$) の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。


フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
Y1	1F	X1	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.58	8	1/ 635	OK
		X2	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.38	8	1/2653	OK
		X3	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.77	8	1/1299	OK
		X4	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.38	8	1/2653	OK
		X5	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.58	8	1/ 635	OK
Y2	1F	X1	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X2	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X3	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X4	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X5	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
	2F	X1	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.51	8	1/1974	OK
		X2	G1	8000.0	700	1/ 11	0.46	8	1/2188	OK
		X3	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2215	OK
		X4	G1	8000.0	700	1/ 11	0.46	8	1/2188	OK
		X5	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.51	8	1/1974	OK
	3F	X1	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.51	8	1/1943	OK
		X2	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2208	OK
		X3	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2207	OK
		X4	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2208	OK
		X5	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.51	8	1/1943	OK
	4F	X1	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.51	8	1/1950	OK
		X2	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2202	OK
		X3	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2209	OK
		X4	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2202	OK
		X5	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.51	8	1/1950	OK
	5F	X1	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.51	8	1/1950	OK
		X2	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2202	OK
		X3	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2209	OK
		X4	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2202	OK
		X5	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.51	8	1/1950	OK
	6F	X1	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.51	8	1/1950	OK
		X2	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2202	OK
		X3	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2209	OK
		X4	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2202	OK
		X5	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.51	8	1/1950	OK
	7F	X1	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.51	8	1/1952	OK
		X2	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2201	OK
		X3	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2209	OK
		X4	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2201	OK
		X5	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.51	8	1/1952	OK
	8F	X1	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.51	8	1/1947	OK
		X2	G1	8000.0	700	1/ 11	0.46	8	1/2197	OK
		X3	G1	8000.0	700	1/ 11	0.45	8	1/2210	OK
		X4	G1	8000.0	700	1/ 11	0.46	8	1/2197	OK
		X5	G1A	8000.0	700	1/ 11	0.51	8	1/1947	OK
	9F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.83	8	1/1202	OK
		X2	G1	8000.0	650	1/ 12	0.65	8	1/1534	OK
		X3	G1	8000.0	650	1/ 12	0.65	8	1/1535	OK
		X4	G1	8000.0	650	1/ 12	0.65	8	1/1534	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.83	8	1/1202	OK
	10F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.83	8	1/1202	OK
		X2	G1	8000.0	650	1/ 12	0.65	8	1/1535	OK
		X3	G1	8000.0	650	1/ 12	0.65	8	1/1535	OK
		X4	G1	8000.0	650	1/ 12	0.65	8	1/1535	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.83	8	1/1202	OK
	11F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.92	8	1/1085	OK
		X2	G1	8000.0	650	1/ 12	0.66	8	1/1526	OK
		X3	G1	8000.0	650	1/ 12	0.65	8	1/1535	OK
		X4	G1	8000.0	650	1/ 12	0.66	8	1/1526	OK



フレーム名	層名	軸名	はり符号	l	D	D/l	δo	係数	δ / l	判定
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.92	8	1/1085	OK
	12F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.90	8	1/1106	OK
		X2	G1	8000.0	650	1/ 12	0.66	8	1/1519	OK
		X3	G1	8000.0	650	1/ 12	0.65	8	1/1537	OK
		X4	G1	8000.0	650	1/ 12	0.66	8	1/1519	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	0.90	8	1/1106	OK
	13F	X1	G1A	8000.0	600	1/ 13	1.10	8	1/ 911	OK
		X2	G1	8000.0	600	1/ 13	1.00	8	1/1005	OK
		X3	G1	8000.0	600	1/ 13	1.01	8	1/ 994	OK
		X4	G1	8000.0	600	1/ 13	1.00	8	1/1005	OK
		X5	G1A	8000.0	600	1/ 13	1.10	8	1/ 911	OK
Y3	1F	X1	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X2	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X3	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X4	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
		X5	FG	8000.0	1500	1/ 5				OK
	2F	X1	G3	8000.0	800	1/ 10	0.39	8	1/2541	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2698	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2706	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2698	OK
		X5	G3	8000.0	800	1/ 10	0.39	8	1/2541	OK
	3F	X1	G3	8000.0	800	1/ 10	0.39	8	1/2591	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.36	8	1/2774	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.36	8	1/2771	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.36	8	1/2774	OK
		X5	G3	8000.0	800	1/ 10	0.39	8	1/2591	OK
	4F	X1	G3	8000.0	800	1/ 10	0.39	8	1/2595	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.36	8	1/2773	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.36	8	1/2772	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.36	8	1/2773	OK
		X5	G3	8000.0	800	1/ 10	0.39	8	1/2595	OK
	5F	X1	G3	8000.0	800	1/ 10	0.39	8	1/2595	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.36	8	1/2773	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.36	8	1/2772	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.36	8	1/2773	OK
		X5	G3	8000.0	800	1/ 10	0.39	8	1/2595	OK
	6F	X1	G3	8000.0	800	1/ 10	0.39	8	1/2585	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.36	8	1/2774	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.36	8	1/2771	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.36	8	1/2774	OK
		X5	G3	8000.0	800	1/ 10	0.39	8	1/2585	OK
	7F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.58	8	1/1732	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2694	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2697	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2694	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.58	8	1/1732	OK
	8F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.58	8	1/1730	OK
		X2	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2689	OK
		X3	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2693	OK
		X4	G2	8000.0	800	1/ 10	0.37	8	1/2689	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.58	8	1/1730	OK
	9F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.64	8	1/1571	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.52	8	1/1941	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.52	8	1/1940	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.52	8	1/1941	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.64	8	1/1571	OK
	10F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.64	8	1/1571	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.52	8	1/1941	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.52	8	1/1940	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.52	8	1/1941	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.64	8	1/1571	OK
	11F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.72	8	1/1388	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.52	8	1/1938	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.52	8	1/1941	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.52	8	1/1938	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.72	8	1/1388	OK
	12F	X1	G3	8000.0	700	1/ 11	0.72	8	1/1388	OK
		X2	G2	8000.0	750	1/ 11	0.52	8	1/1927	OK
		X3	G2	8000.0	750	1/ 11	0.52	8	1/1931	OK
		X4	G2	8000.0	750	1/ 11	0.52	8	1/1927	OK
		X5	G3	8000.0	700	1/ 11	0.72	8	1/1388	OK
	13F	X1	G3	8000.0	600	1/ 13	1.11	8	1/ 898	OK



フレーム名	層名	軸名	はり符号	I	D	D/I	δo	係数	δ / I	判定
		X2	G2	8000.0	600	1/ 13	1.07	8	1/ 936	OK
		X3	G2	8000.0	600	1/ 13	1.07	8	1/ 934	OK
		X4	G2	8000.0	600	1/ 13	1.07	8	1/ 936	OK
		X5	G3	8000.0	600	1/ 13	1.11	8	1/ 898	OK
Y4	1F	X1	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.64	8	1/ 609	OK
		X2	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.40	8	1/2525	OK
		X3	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.80	8	1/1244	OK
		X4	FG2	8000.0	500	1/ 16	0.40	8	1/2525	OK
		X5	FG2	8000.0	500	1/ 16	1.64	8	1/ 609	OK
X1	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X2	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X3	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X4	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X5	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK
X6	1F	Y1	FG2	1500.0	500	1/ 3				OK
		Y3	FG2	1800.0	500	1/ 4				OK



A-4.3.2 RC柱の断面計算



(1) RC柱の計算指定


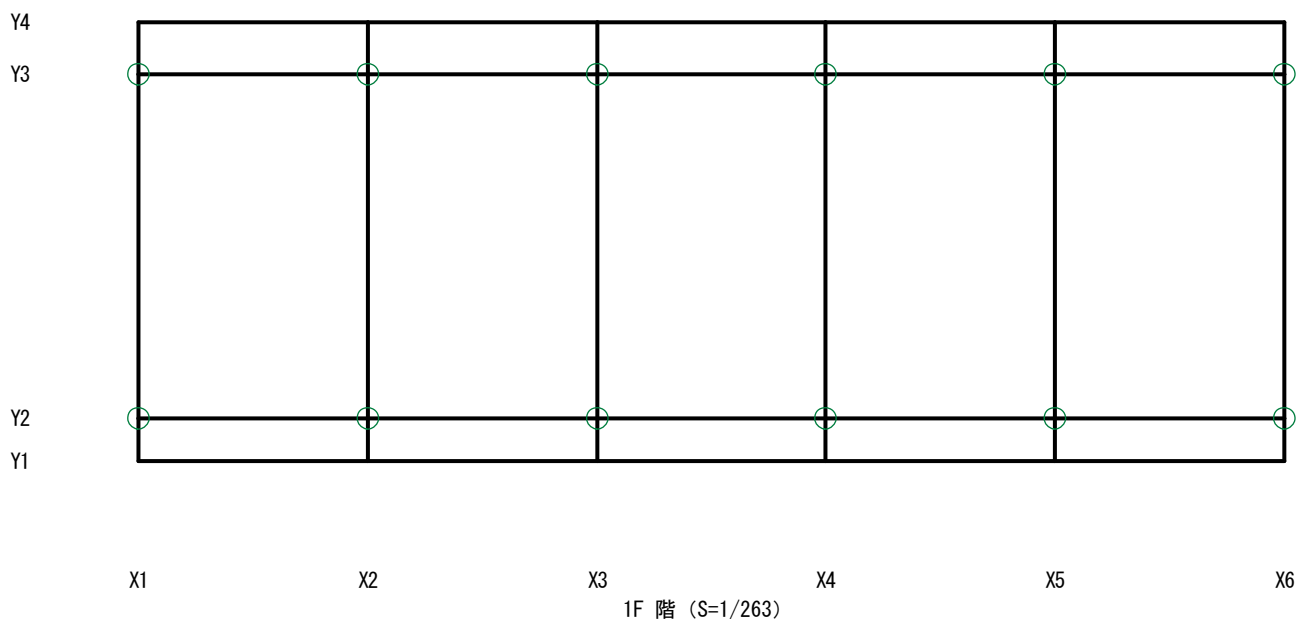


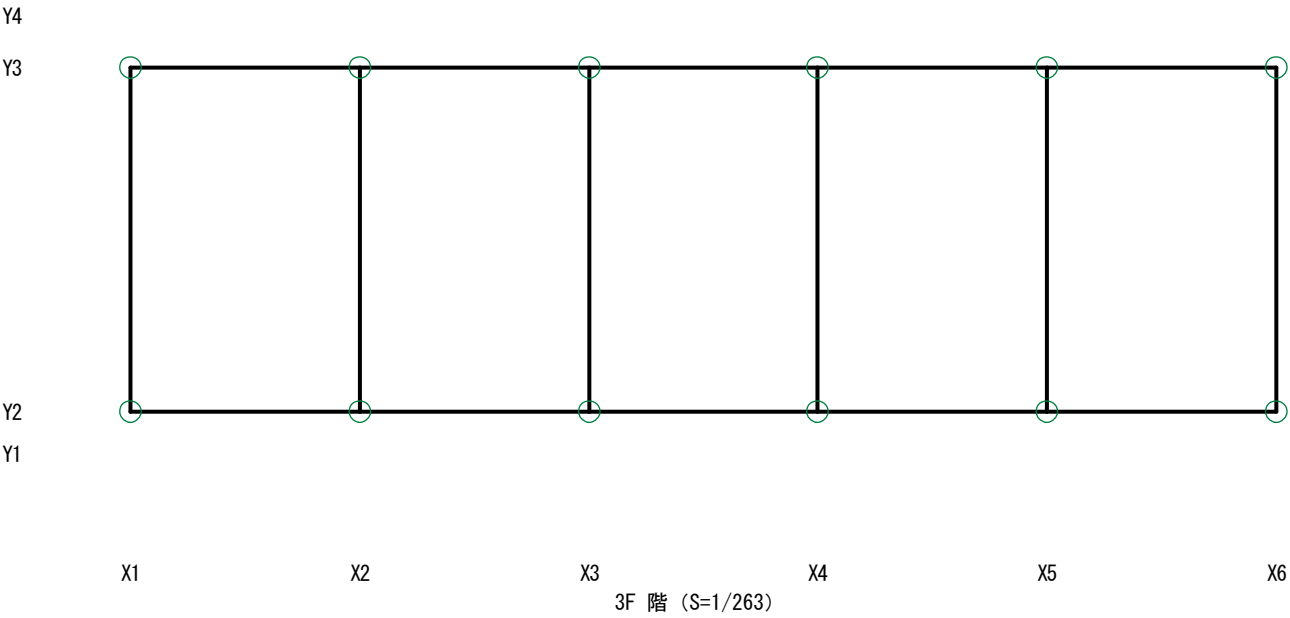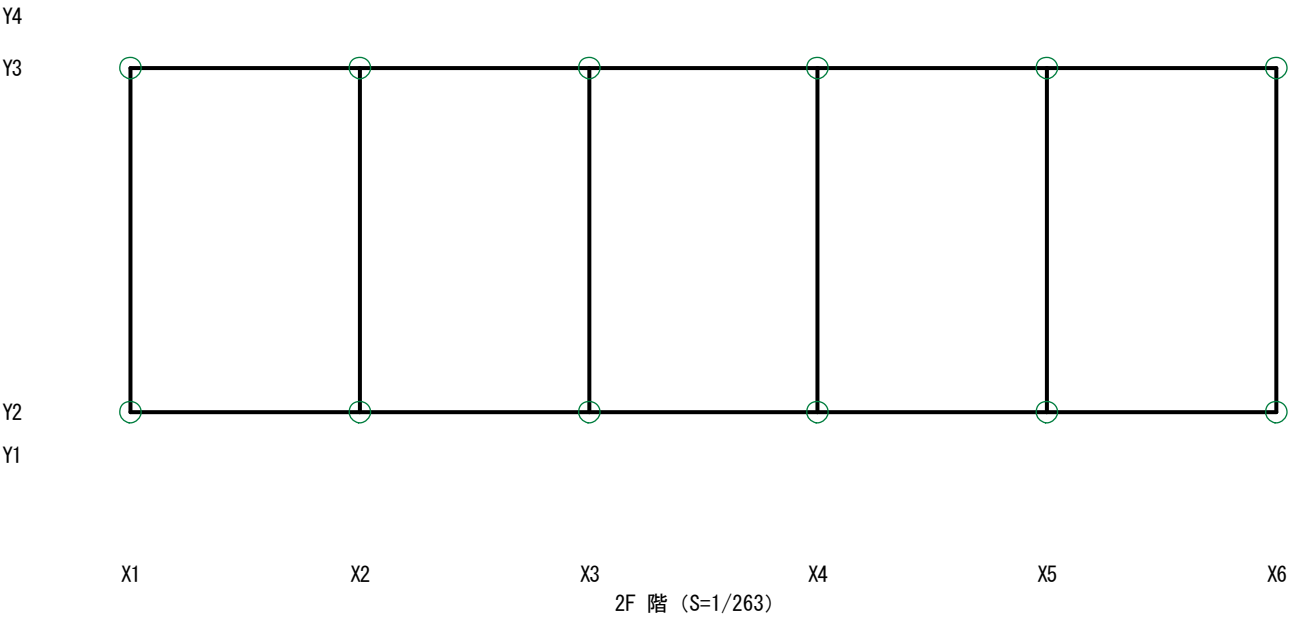


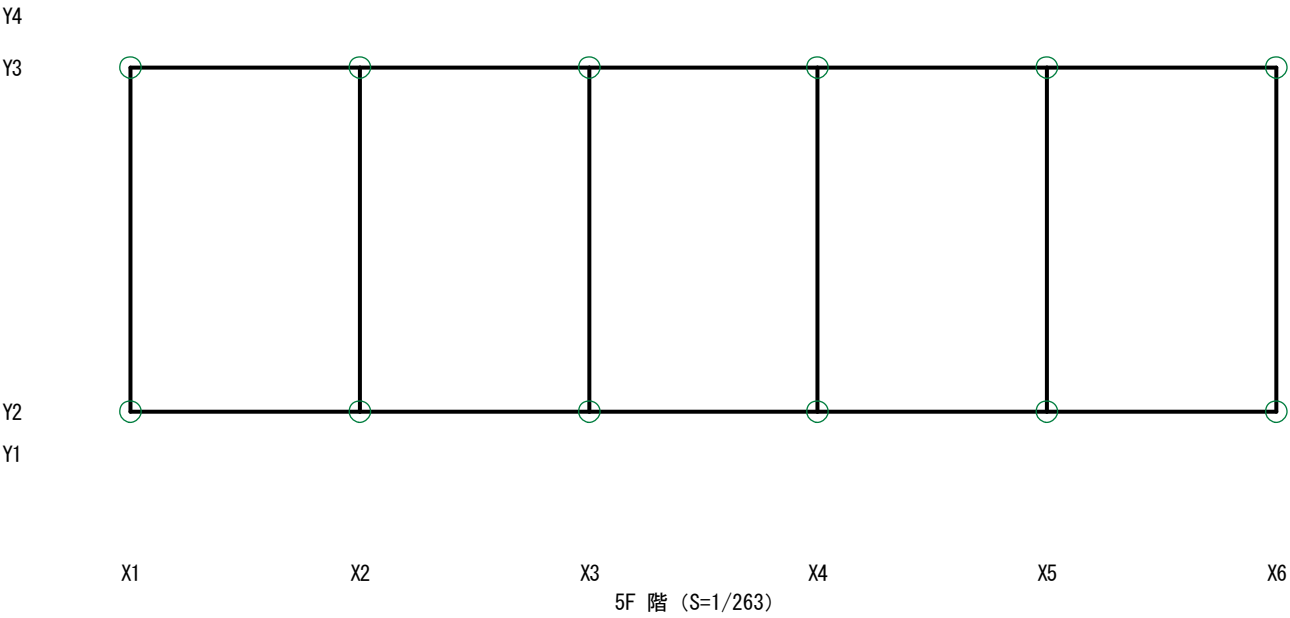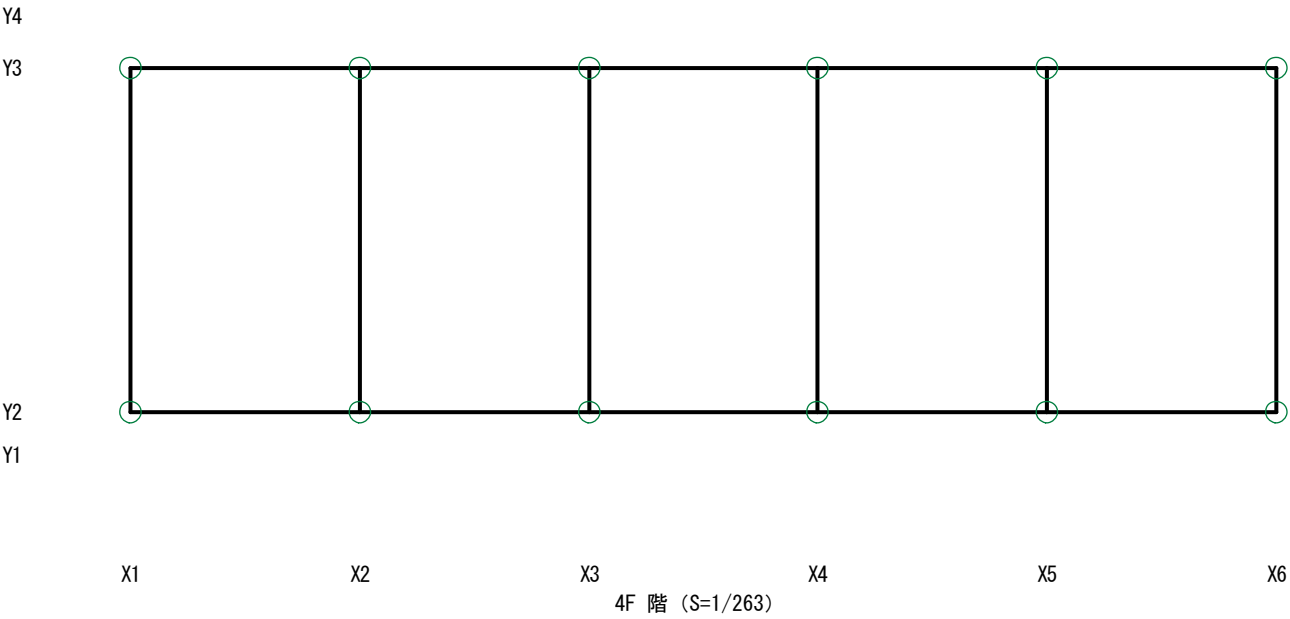

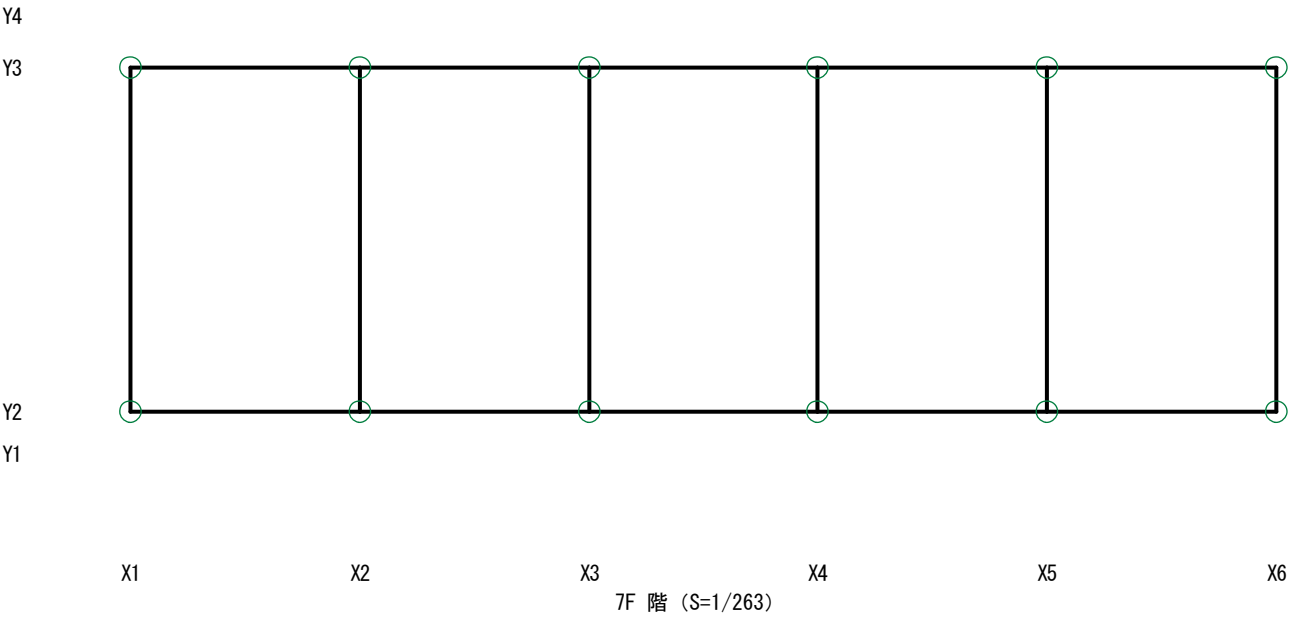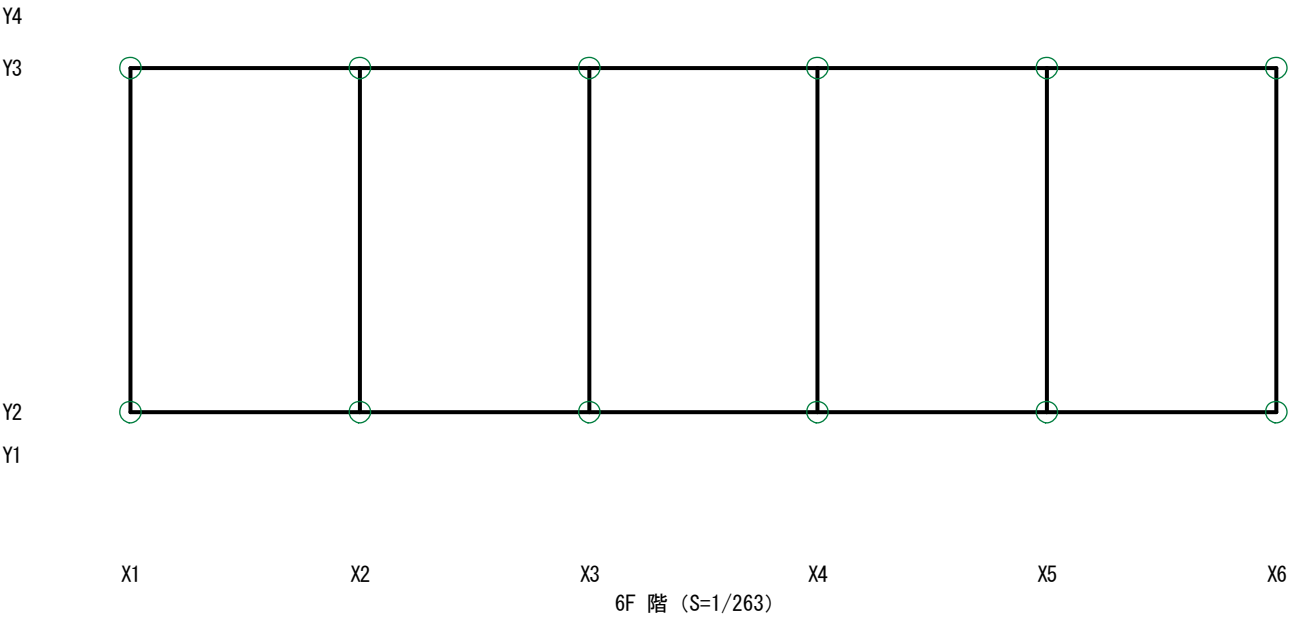

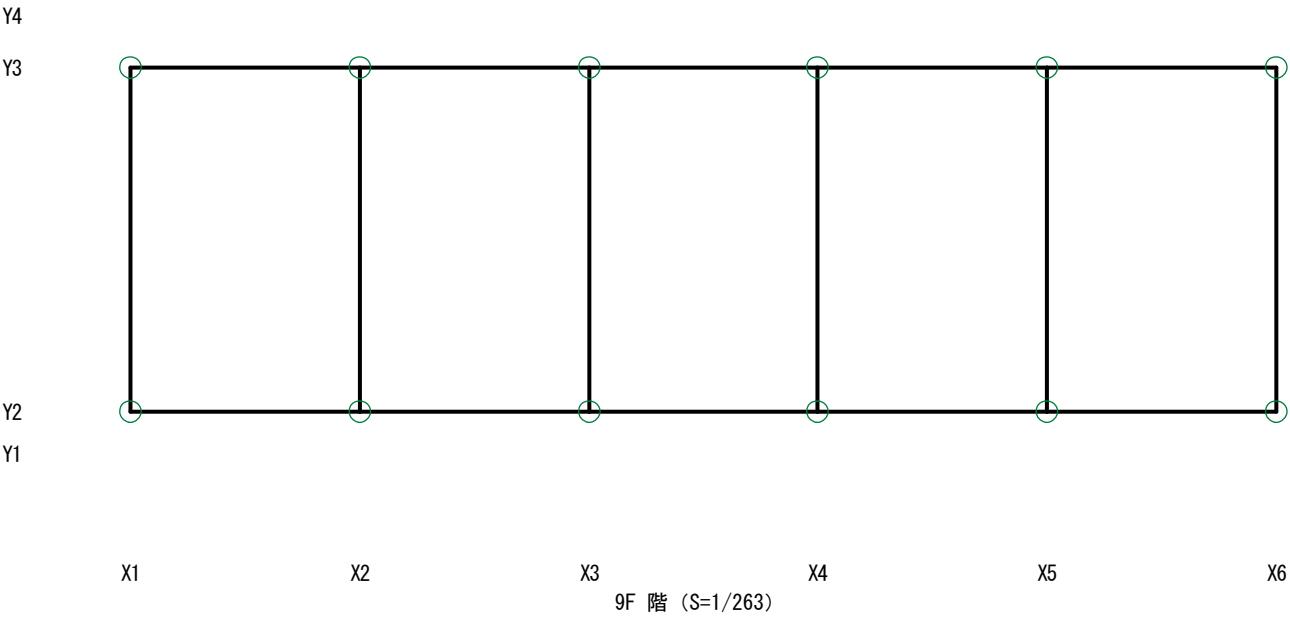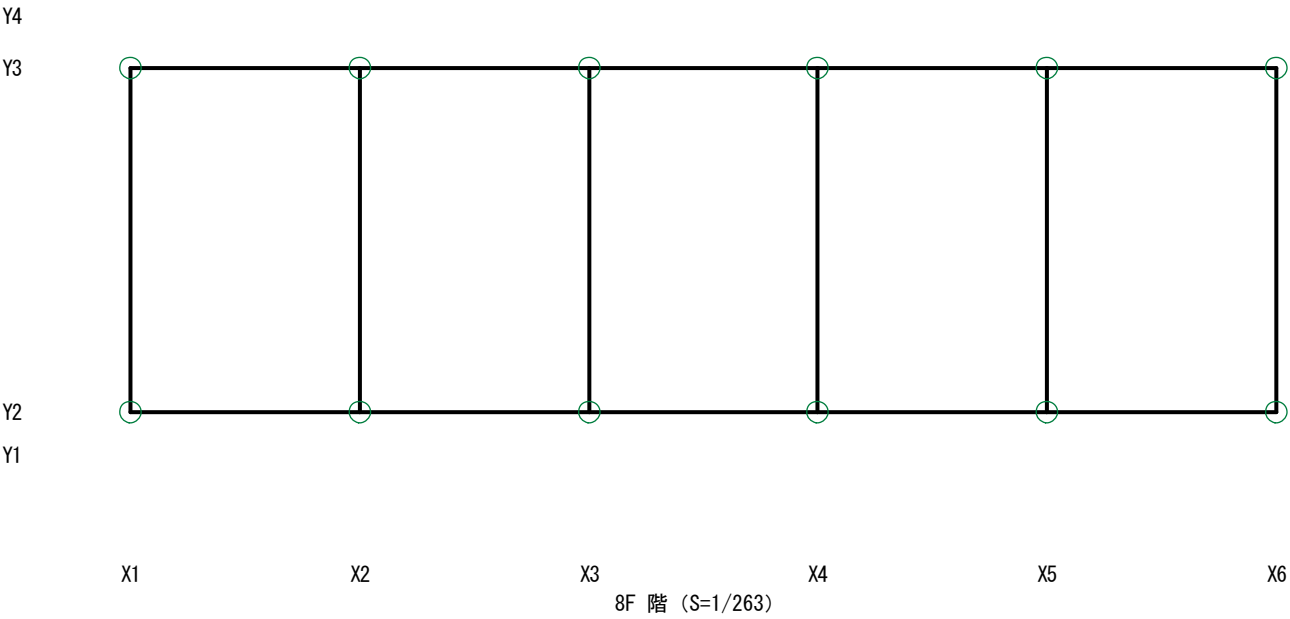

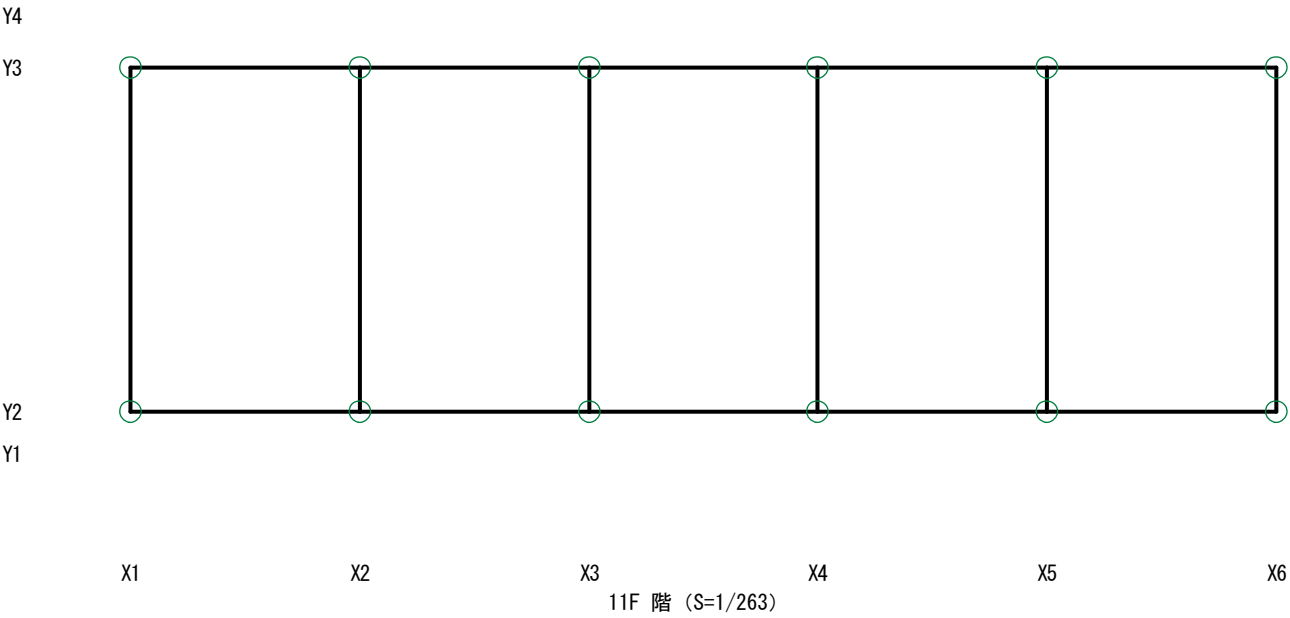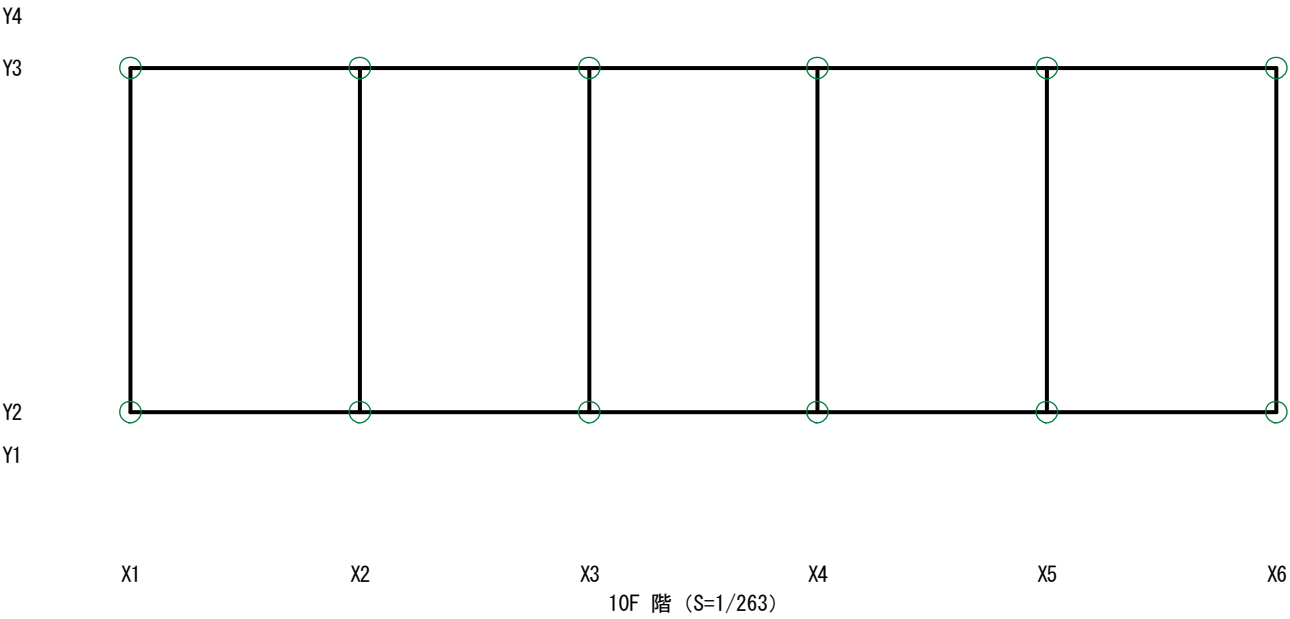

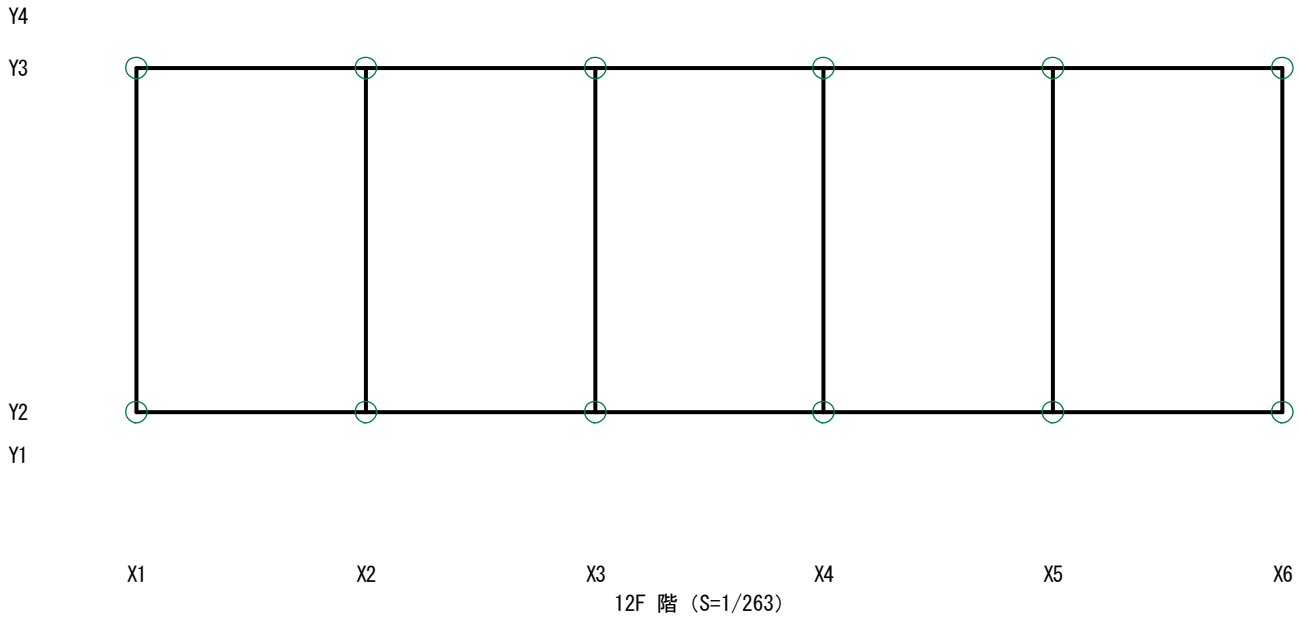

(2) R C柱の計算条件

- 1) 計算指定 : 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート : ルート 3
- 3) 曲げモーメントの検討
 - ア) 長期荷重時設計応力の計算位置
節点モーメント
 - イ) 短期荷重時設計応力の計算位置
フェースモーメント (剛域考慮)
フェースからの入り長さ : 0.0 cm
 - ウ) 許容曲げモーメント
R C規準 (1999) 14条による
 - エ) 引張鉄筋比
Ptmax = 3.00 %
Ptmin = 0.20 %
 - オ) 曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力

$$Q_d = \min \{ Q_0 + a \cdot cMy/h', Q_0 + a \cdot (gMy + cMy)/h', QL + n \cdot QE \}$$
 a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
 My 計算時 :
 主筋強度割増率 : 1.10 倍
 地震時軸力割増率 : 1.00 倍
 - イ) 許容せん断力
R C規準 (1999) 15条 (8) 式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q・d)の計算を行います
 - ウ) せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 5) 付着の検討
R C規準 (1991) 17条 (27) ~ (28) 式による
- 6) 定着の検討
R C規準 (1991) 17条 (29) 式による
- 7) 地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
 応力割増タイプ : 軸力・曲げモーメント・せん断力
 応力割増率 : 壁のせん断力負担率が50%を超える場合は
 柱せん断力Qが $0.25 \times N_L \times C_i$ 以上になるように応力を割増す
 壁せん断力負担率

階名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
12F	0.00	0.00	100.00	100.00
11F	0.00	0.00	100.00	100.00
10F	0.00	0.00	100.00	100.00
9F	0.00	0.00	100.00	100.00
8F	0.00	0.00	100.00	100.00
7F	0.00	0.00	100.00	100.00
6F	0.00	0.00	100.00	100.00
5F	0.00	0.00	100.00	100.00
4F	0.00	0.00	100.00	100.00
3F	0.00	0.00	100.00	100.00
2F	0.00	0.00	100.00	100.00
1F	0.00	0.00	100.00	100.00

(3) R C柱の断面計算結果

記号説明

記号	単位	説明
断面名 部材位置		入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇フレーム、〇〇軸、〔〇〇階－〇〇階／〇〇〕で表示します。／の後の〇〇では「壁」はX方向壁、「壁」はY方向壁が取り付けられていることを示します。
方向		計算方向で、()内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定
位置	cm	断面計算位置で、柱頭、柱脚を示します。()内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。
応力	Nl	kN 長期軸力
	MI	kN・m 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値
	Ns	kN pt が最大となる時の短期軸力
	Ms	kN・m pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値
	L.no	上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2)
	Ql	kN 最大長期せん断力。
	Qs	kN 最大短期せん断力。
	L.no	上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2)
断面	材質	N/mm ² Fc: コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。()内は、コンクリート強度。 鉄筋: ①/②/③: ①は鉄筋太物1の材質。②は鉄筋太物2の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。
	条件	2軸応力の計算条件で、LS1軸(長期、短期とも1軸)、L2軸(長期2軸、短期1軸)、LS2軸(長期、短期とも2軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。
	B×D	cm 断面の幅とせい円柱は直径を示し、()内は等断面積の正方形に置換した寸法
	d	cm コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ()内は上記のd
	j	cm 曲げ材の応力中心距離(7/8)・d ()内は上記のj
配筋	主筋	入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、2段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がX形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。
	Hoop径	帯筋の径
	ピッチ	mm 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。
	at	cm ² 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。
	pt	% 鉄筋比でat/BD
	Mal	kN・m 長期許容曲げモーメント
	Mas	kN・m 短期許容曲げモーメント
	判定	軸力と曲げモーメントに対する判定結果
	Nl/BD	N/cm ² Nl/BD
	MI/BD ²	N/cm ² MI/BD ²
	ptl	% 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	Ns/BD	N/cm ² Ns/BD
	Ms/BD ²	N/cm ² Ms/BD ²
	pts	% 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比
	at	cm ² 必要な鉄筋断面積
	0.8%ag	cm ² 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します
	cMy. 正(負)	kN・m 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時
	gMy. 正(負)	kN・m cMy に対する加力時の左右の降伏曲げモーメントの1/2
せん断	H' (H)	cm ①(②): ①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ
	Qd	kN 設計用せん断力
	Qal	kN 長期許容せん断力
	Qas	kN 短期許容せん断力 X形配筋のときはX形主筋による分は含まない。
	Qax	kN ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。 X形配筋による短期許容せん断力
	判定	せん断力に対する判定結果 (注1)
	Qd/Bj	N/cm ² 短期で最大となるせん断応力度
	pw	% 帯筋比
	Hoop	mm ①-②: 算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。

付着	Ta, U (D)	N/mm ²	各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(27)式で求めます。
	Ld	cm	必要付着長さ。RC規準1999年版の(14)、(15)式で求めます。 使用基準がRC規準1991年版の場合は、同規準(28)式で求めます。
	Ld1	cm	算定断面位置から鉄筋端までの長さ。
	判定		使用基準がRC規準1991年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容 応力度を満足しない場合は $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。使用基準がRC規準1999年版では、 $Ld \leq Ld1$ の場合にOK。
定着	La	cm	必要定着長さRC規準1999年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア 内定着として0.8倍しています。また、 $S=1.0$ としています。()内は直線定着の 場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、 $K=2.5$ としています。 使用基準がRC規準1991年版の場合は検討しません。

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX1軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(45)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4072.9	4072.9	0.0	0.0	3727.7	3727.7	0.0	0.0	3389.8	3389.8	0.0	0.0
	MI	-75.8	100.2	0.0	0.0	-67.5	60.3	0.0	0.0	-69.3	67.9	0.0	0.0
	Ns	1841.4	3467.0	0.0	0.0	3239.8	3239.8	0.0	0.0	2987.1	2987.1	0.0	0.0
	Ms	-74.6	871.4	0.0	0.0	-184.0	377.2	0.0	0.0	-267.4	361.0	0.0	0.0
	L. no	K3	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-54.6	-54.6	0.0	0.0	-45.6	-45.6	0.0	0.0	-49.0	-49.0	0.0	0.0
	Qs	366.9	366.9	0.0	0.0	252.0	252.0	0.0	0.0	282.9	282.9	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0
	D	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0
	d	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8
配筋	j	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.51	0.51	0.27	0.27	0.51	0.51	0.27	0.27	0.51	0.51	0.27	0.27
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	883.9	883.9	0.0	0.0	914.8	914.8	0.0	0.0	933.7	933.7	0.0	0.0
	Mas	1402.5	1839.2	0.0	0.0	1831.6	1831.6	0.0	0.0	1768.8	1768.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	275.0	8115.4	0.0	0.0	275.0	275.0	0.0	0.0	275.0	275.0	0.0	0.0
	cMy. 正	2593.6	2593.6	0.0	0.0	2449.9	2449.9	0.0	0.0	2311.7	2311.7	0.0	0.0
	gMy. 負	406.2	8400.0	0.0	0.0	406.2	406.2	0.0	0.0	406.2	406.2	0.0	0.0
	cMy. 負	2200.8	2200.8	0.0	0.0	2121.2	2121.2	0.0	0.0	2030.3	2030.3	0.0	0.0
	H' (H)	240 (323)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	523.0	523.0	0.0	0.0	355.2	355.2	0.0	0.0	399.8	399.8	0.0	0.0
	Qal	633.9	633.9	0.0	0.0	730.2	730.2	0.0	0.0	750.4	750.4	0.0	0.0
せん断	Qas	996.5	996.5	0.0	0.0	996.5	996.5	0.0	0.0	996.5	996.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.27S	2.27S	0.00	0.00	1.54S	1.54S	0.00	0.00	1.73S	1.73S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	123.8	116.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX1軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3051.5	3051.5	0.0	0.0	2712.6	2712.6	0.0	0.0	2373.0	2373.0	0.0	0.0
	MI	-69.0	66.3	0.0	0.0	-69.3	66.8	0.0	0.0	-68.7	66.7	0.0	0.0
	Ns	2721.7	2721.7	0.0	0.0	2451.0	2451.0	0.0	0.0	2168.7	2168.7	0.0	0.0
	Ms	-300.2	304.3	0.0	0.0	-299.0	272.2	0.0	0.0	-284.1	272.2	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-48.3	-48.3	0.0	0.0	-48.6	-48.6	0.0	0.0	-48.3	-48.3	0.0	0.0
	Qs	271.7	271.7	0.0	0.0	255.8	255.8	0.0	0.0	248.8	248.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0
	D	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0
	d	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8
配筋	j	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.34	0.34	0.27	0.27	0.34	0.34	0.27	0.27	0.34	0.34	0.27	0.27
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	942.5	942.5	0.0	0.0	940.5	940.5	0.0	0.0	937.1	937.1	0.0	0.0
	Mas	1685.6	1685.6	0.0	0.0	1599.8	1599.8	0.0	0.0	1509.2	1509.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	275.0	275.0	0.0	0.0	275.0	275.0	0.0	0.0	275.0	275.0	0.0	0.0
	cMy. 正	2171.1	2171.1	0.0	0.0	2025.6	2025.6	0.0	0.0	1877.9	1877.9	0.0	0.0
	gMy. 負	406.2	406.2	0.0	0.0	406.2	406.2	0.0	0.0	406.2	406.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1932.2	1932.2	0.0	0.0	1829.6	1829.6	0.0	0.0	1719.7	1719.7	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	383.5	383.5	0.0	0.0	359.4	359.4	0.0	0.0	349.0	349.0	0.0	0.0
	Qal	746.2	746.2	0.0	0.0	746.7	746.7	0.0	0.0	748.3	748.3	0.0	0.0
付着	Qas	852.6	852.6	0.0	0.0	852.6	852.6	0.0	0.0	852.6	852.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.66S	1.66S	0.00	0.00	1.56S	1.56S	0.00	0.00	1.51S	1.51S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y27レ-1X1軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-1X1軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-1X1軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	2032.8	2032.8	0.0	0.0	1692.1	1692.1	0.0	0.0	1354.8	1354.8	0.0	0.0
	MI	-72.2	67.6	0.0	0.0	-65.4	63.7	0.0	0.0	-66.0	66.6	0.0	0.0
	Ns	1862.8	1862.8	0.0	0.0	1555.7	1555.7	0.0	0.0	1268.7	1268.7	0.0	0.0
	Ms	-299.9	275.0	0.0	0.0	-233.6	246.4	0.0	0.0	-243.9	152.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-49.9	-49.9	0.0	0.0	-45.7	-45.7	0.0	0.0	-47.4	-47.4	0.0	0.0
	Qs	257.1	257.1	0.0	0.0	205.2	205.2	0.0	0.0	167.3	167.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0
	D	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0
	d	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8
配筋	j	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.34	0.34	0.27	0.27	0.34	0.34	0.27	0.27	0.34	0.34	0.27	0.27
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	928.0	928.0	0.0	0.0	728.9	728.9	0.0	0.0	724.3	724.3	0.0	0.0
	Mas	1409.6	1409.6	0.0	0.0	1297.4	1297.4	0.0	0.0	1202.1	1202.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	275.0	275.0	0.0	0.0	185.4	275.0	0.0	0.0	185.4	185.4	0.0	0.0
	cMy. 正	1733.1	1733.1	0.0	0.0	1562.6	1562.6	0.0	0.0	1409.8	1409.8	0.0	0.0
	gMy. 負	406.2	406.2	0.0	0.0	293.9	406.2	0.0	0.0	293.9	293.9	0.0	0.0
	cMy. 負	1597.2	1597.2	0.0	0.0	1455.8	1455.8	0.0	0.0	1339.5	1339.5	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	360.7	360.7	0.0	0.0	285.0	285.0	0.0	0.0	227.3	227.3	0.0	0.0
	Qal	740.3	740.3	0.0	0.0	666.0	666.0	0.0	0.0	673.6	673.6	0.0	0.0
付着	Qas	852.6	852.6	0.0	0.0	774.8	774.8	0.0	0.0	774.8	774.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.56S	1.56S	0.00	0.00	1.24S	1.24S	0.00	0.00	0.99S	0.99S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y27レ-ΛX1軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX1軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1016.9	1016.9	0.0	0.0	682.6	682.6	0.0	0.0	346.8	346.8	0.0	0.0
	MI	-67.1	66.2	0.0	0.0	-45.0	58.3	0.0	0.0	-148.4	82.4	0.0	0.0
	Ns	972.2	972.2	0.0	0.0	667.8	697.5	0.0	0.0	347.4	346.2	0.0	0.0
	Ms	-246.9	127.6	0.0	0.0	-204.6	60.1	0.0	0.0	-281.3	87.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K1		
	QI	-47.6	-47.6	0.0	0.0	-36.9	-36.9	0.0	0.0	-81.7	-81.7	0.0	0.0
	Qs	157.2	157.2	0.0	0.0	108.6	108.6	0.0	0.0	139.8	139.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0
	D	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0
	d	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8
配筋	j	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.34	0.34	0.27	0.27	0.34	0.34	0.27	0.27	0.34	0.34	0.27	0.27
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	721.7	721.7	0.0	0.0	617.2	617.2	0.0	0.0	502.9	502.9	0.0	0.0
	Mas	1101.8	1101.8	0.0	0.0	991.0	1005.2	0.0	0.0	876.3	875.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	231.7	185.4	0.0	0.0	231.7	231.7	0.0	0.0	349.1	231.7	0.0	0.0
	cMy. 正	1253.1	1253.1	0.0	0.0	1095.9	1095.9	0.0	0.0	938.1	938.1	0.0	0.0
	gMy. 負	259.5	293.9	0.0	0.0	259.5	259.5	0.0	0.0	401.4	259.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1215.1	1215.1	0.0	0.0	1082.8	1082.8	0.0	0.0	938.7	938.7	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	212.1	212.1	0.0	0.0	144.5	144.5	0.0	0.0	168.9	168.9	0.0	0.0
	Qal	672.7	672.7	0.0	0.0	625.8	625.8	0.0	0.0	570.9	570.9	0.0	0.0
付着	Qas	774.8	774.8	0.0	0.0	774.8	774.8	0.0	0.0	774.8	774.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	0.92S	0.92S	0.00	0.00	0.63S	0.63S	0.00	0.00	0.73S	0.73S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX2軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸 [3F-4F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(38)	(45)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	6661.9	6661.9	0.0	0.0	6081.6	6081.6	0.0	0.0	5507.8	5507.8	0.0	0.0		
	MI	2.4	-11.6	0.0	0.0	-3.1	5.5	0.0	0.0	-2.1	1.3	0.0	0.0		
	Ns	7616.6	7616.6	0.0	0.0	5252.5	5252.5	0.0	0.0	6219.8	6219.8	0.0	0.0		
	Ms	217.4	-847.9	0.0	0.0	-329.1	457.4	0.0	0.0	466.2	-501.1	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1				
	QI	4.4	4.4	0.0	0.0	-3.1	-3.1	0.0	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0		
	Qs	442.4	442.4	0.0	0.0	373.5	373.5	0.0	0.0	463.4	463.4	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0		
	d	67.8	67.8	102.8	102.8	67.8	67.8	102.8	102.8	67.8	67.8	102.8	102.8		
	j	59.3	59.3	90.0	90.0	59.3	59.3	90.0	90.0	59.3	59.3	90.0	90.0		
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82		
pt		0.58	0.58	0.29	0.29	0.58	0.58	0.29	0.29	0.58	0.58	0.29	0.29		
pw	0.46	0.46	0.34	0.34	0.46	0.46	0.34	0.34	0.46	0.46	0.34	0.34			
曲げ	Mal	664.6	664.6	0.0	0.0	746.2	746.2	0.0	0.0	824.1	824.1	0.0	0.0		
	Mas	1912.0	1912.0	0.0	0.0	1961.7	1961.7	0.0	0.0	1947.3	1947.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	835.4	16515.3	0.0	0.0	835.4	835.4	0.0	0.0	835.4	835.4	0.0	0.0		
	cMy. 正	3350.0	3350.0	0.0	0.0	3214.7	3214.7	0.0	0.0	3070.2	3070.2	0.0	0.0		
	gMy. 負	736.3	16515.3	0.0	0.0	736.3	736.3	0.0	0.0	736.3	736.3	0.0	0.0		
	cMy. 負	2955.2	2955.2	0.0	0.0	2847.6	2847.6	0.0	0.0	2734.3	2734.3	0.0	0.0		
	H' (H)	240 (323)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)			
	Qd	661.4	661.4	0.0	0.0	558.7	558.7	0.0	0.0	694.5	694.5	0.0	0.0		
	Qal	554.8	554.8	0.0	0.0	609.9	609.9	0.0	0.0	622.4	622.4	0.0	0.0		
	Qas	1084.2	1084.2	0.0	0.0	1084.2	1084.2	0.0	0.0	1084.2	1084.2	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	1.86S	1.86S	0.00	0.00	1.57S	1.57S	0.00	0.00	1.95S	1.95S	0.00	0.00		
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	123.8	116.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-ΛX2軸 [4F-5F/壁]				Y2フレ-ΛX2軸 [5F-6F/壁]				Y2フレ-ΛX2軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4925.6	4925.6	0.0	0.0	4367.5	4367.5	0.0	0.0	3809.9	3809.9	0.0	0.0
	MI	-2.1	2.0	0.0	0.0	-2.2	2.1	0.0	0.0	-2.5	2.3	0.0	0.0
	Ns	4409.5	4409.5	0.0	0.0	3945.5	3945.5	0.0	0.0	3471.1	3471.1	0.0	0.0
	Ms	-430.0	401.3	0.0	0.0	-426.4	425.7	0.0	0.0	-447.3	419.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0
	Qs	395.4	395.4	0.0	0.0	405.2	405.2	0.0	0.0	412.1	412.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0
	D	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0
	d	67.8	67.8	72.8	72.8	67.8	67.8	72.8	72.8	67.8	67.8	72.8	72.8
配筋	j	59.3	59.3	63.7	63.7	59.3	59.3	63.7	63.7	59.3	59.3	63.7	63.7
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	pw	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	411.1	411.1	0.0	0.0	487.1	487.1	0.0	0.0	561.2	561.2	0.0	0.0
	Mas	1274.6	1274.6	0.0	0.0	1269.3	1269.3	0.0	0.0	1261.9	1261.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	835.4	835.4	0.0	0.0	835.4	835.4	0.0	0.0	681.2	835.4	0.0	0.0
	cMy. 正	2139.7	2139.7	0.0	0.0	2011.0	2011.0	0.0	0.0	1870.1	1870.1	0.0	0.0
	gMy. 負	736.3	736.3	0.0	0.0	736.3	736.3	0.0	0.0	681.2	736.3	0.0	0.0
	cMy. 負	1929.1	1929.1	0.0	0.0	1822.4	1822.4	0.0	0.0	1705.6	1705.6	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	592.3	592.3	0.0	0.0	607.1	607.1	0.0	0.0	617.3	617.3	0.0	0.0
	Qal	517.1	517.1	0.0	0.0	519.5	519.5	0.0	0.0	512.1	512.1	0.0	0.0
付着	Qas	909.8	909.8	0.0	0.0	909.8	909.8	0.0	0.0	909.8	909.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.33S	3.33S	0.00	0.00	3.41S	3.41S	0.00	0.00	3.47S	3.47S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX2軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX2軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	3243.4	3243.4	0.0	0.0	2697.4	2697.4	0.0	0.0	2164.6	2164.6	0.0	0.0
	MI	-2.5	2.1	0.0	0.0	-1.0	1.7	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0
	Ns	3019.1	3019.1	0.0	0.0	2853.1	2541.7	0.0	0.0	2268.6	2268.6	0.0	0.0
	Ms	-414.6	368.2	0.0	0.0	292.1	349.7	0.0	0.0	269.0	-226.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K2			K1	K1		
	QI	-1.7	-1.7	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	372.2	372.2	0.0	0.0	299.2	299.2	0.0	0.0	230.7	230.7	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0
	D	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0
	d	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8
配筋	j	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	404.6	404.6	0.0	0.0	282.3	282.3	0.0	0.0	354.3	354.3	0.0	0.0
	Mas	1036.9	1036.9	0.0	0.0	804.0	811.6	0.0	0.0	816.8	816.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	681.2	681.2	0.0	0.0	496.6	681.2	0.0	0.0	496.6	496.6	0.0	0.0
	cMy. 正	1635.2	1635.2	0.0	0.0	1431.8	1431.8	0.0	0.0	1305.0	1305.0	0.0	0.0
	gMy. 負	681.2	681.2	0.0	0.0	507.8	681.2	0.0	0.0	507.8	507.8	0.0	0.0
	cMy. 負	1534.3	1534.3	0.0	0.0	1366.9	1366.9	0.0	0.0	1254.8	1254.8	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	557.5	557.5	0.0	0.0	448.3	448.3	0.0	0.0	346.0	346.0	0.0	0.0
	Qal	375.6	375.6	0.0	0.0	300.1	300.1	0.0	0.0	307.7	307.7	0.0	0.0
付着	Qas	793.5	793.5	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.13S	3.13S	0.00	0.00	2.52S	2.52S	0.00	0.00	1.94S	1.94S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX2軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX2軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1630.2	1630.2	0.0	0.0	1102.6	1102.6	0.0	0.0	574.8	574.8	0.0	0.0
	MI	-2.8	1.4	0.0	0.0	-6.2	5.0	0.0	0.0	3.7	1.7	0.0	0.0
	Ns	1564.1	1564.1	0.0	0.0	1070.6	1070.6	0.0	0.0	585.0	564.7	0.0	0.0
	Ms	-251.9	214.9	0.0	0.0	-209.7	156.8	0.0	0.0	221.1	137.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K2		
	QI	-1.5	-1.5	0.0	0.0	-4.0	-4.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
	Qs	216.7	216.7	0.0	0.0	169.3	169.3	0.0	0.0	161.3	161.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0
	D	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0
	d	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8
配筋	j	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	394.8	394.8	0.0	0.0	409.0	409.0	0.0	0.0	422.6	422.6	0.0	0.0
	Mas	831.4	831.4	0.0	0.0	848.6	848.6	0.0	0.0	729.2	723.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	411.5	496.6	0.0	0.0	411.5	411.5	0.0	0.0	750.5	411.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1160.4	1160.4	0.0	0.0	998.9	998.9	0.0	0.0	821.9	821.9	0.0	0.0
	gMy. 負	503.3	507.8	0.0	0.0	503.3	503.3	0.0	0.0	750.5	503.3	0.0	0.0
	cMy. 負	1124.2	1124.2	0.0	0.0	979.2	979.2	0.0	0.0	815.0	815.0	0.0	0.0
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	324.3	324.3	0.0	0.0	251.9	251.9	0.0	0.0	241.7	241.7	0.0	0.0
	Qal	286.9	286.9	0.0	0.0	327.9	327.9	0.0	0.0	270.6	270.6	0.0	0.0
付着	Qas	745.4	745.4	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.82S	1.82S	0.00	0.00	1.42S	1.42S	0.00	0.00	1.36S	1.36S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1				
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(45)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	6707.9	6707.9	0.0	0.0	6122.8	6122.8	0.0	0.0	5544.6	5544.6	0.0	0.0	
	MI	-0.7	2.9	0.0	0.0	0.3	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	
	Ns	7068.0	7068.0	0.0	0.0	6438.7	6438.7	0.0	0.0	5818.7	5818.7	0.0	0.0	
	Ms	219.3	-806.4	0.0	0.0	346.1	-479.2	0.0	0.0	489.6	-520.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-1.1	-1.1	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	430.0	430.0	0.0	0.0	392.8	392.8	0.0	0.0	481.0	481.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	
	D	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	
	d	67.8	67.8	102.8	102.8	67.8	67.8	102.8	102.8	67.8	67.8	102.8	102.8	
	j	59.3	59.3	90.0	90.0	59.3	59.3	90.0	90.0	59.3	59.3	90.0	90.0	
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
pt		0.58	0.58	0.29	0.29	0.58	0.58	0.29	0.29	0.58	0.58	0.29	0.29	
曲げ	pw	0.46	0.46	0.34	0.34	0.46	0.46	0.34	0.34	0.46	0.46	0.34	0.34	
	Mal	658.1	658.1	0.0	0.0	740.4	740.4	0.0	0.0	819.3	819.3	0.0	0.0	
	Mas	1929.0	1929.0	0.0	0.0	1943.3	1943.3	0.0	0.0	1952.9	1952.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	890.5	16515.3	0.0	0.0	890.5	890.5	0.0	0.0	890.5	890.5	0.0	0.0	
	cMy. 正	3246.0	3246.0	0.0	0.0	3117.3	3117.3	0.0	0.0	2980.8	2980.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	890.5	16515.3	0.0	0.0	890.5	890.5	0.0	0.0	890.5	890.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	3097.9	3097.9	0.0	0.0	2978.1	2978.1	0.0	0.0	2852.0	2852.0	0.0	0.0	
	H' (H)	240 (323)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		
	Qd	644.4	644.4	0.0	0.0	589.0	589.0	0.0	0.0	721.4	721.4	0.0	0.0	
	Qal	554.8	554.8	0.0	0.0	554.8	554.8	0.0	0.0	554.8	554.8	0.0	0.0	
	Qas	1084.2	1084.2	0.0	0.0	1084.2	1084.2	0.0	0.0	1084.2	1084.2	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.81S	1.81S	0.00	0.00	1.65S	1.65S	0.00	0.00	2.03S	2.03S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	123.8	116.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4957.8	4957.8	0.0	0.0	4395.3	4395.3	0.0	0.0	3833.0	3833.0	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
	Ns	5158.3	5158.3	0.0	0.0	4229.0	4229.0	0.0	0.0	3698.5	3698.5	0.0	0.0
	Ms	444.7	-416.3	0.0	0.0	-443.6	441.2	0.0	0.0	-466.7	438.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	410.0	410.0	0.0	0.0	421.5	421.5	0.0	0.0	431.0	431.0	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0
	D	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0
	d	67.8	67.8	72.8	72.8	67.8	67.8	72.8	72.8	67.8	67.8	72.8	72.8
配筋	j	59.3	59.3	63.7	63.7	59.3	59.3	63.7	63.7	59.3	59.3	63.7	63.7
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	pw	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	406.7	406.7	0.0	0.0	483.3	483.3	0.0	0.0	558.4	558.4	0.0	0.0
	Mas	1273.2	1273.2	0.0	0.0	1271.9	1271.9	0.0	0.0	1265.8	1265.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	890.5	890.5	0.0	0.0	890.5	890.5	0.0	0.0	681.2	890.5	0.0	0.0
	cMy. 正	2085.5	2085.5	0.0	0.0	1962.5	1962.5	0.0	0.0	1827.7	1827.7	0.0	0.0
	gMy. 負	890.5	890.5	0.0	0.0	890.5	890.5	0.0	0.0	681.2	890.5	0.0	0.0
	cMy. 負	2004.2	2004.2	0.0	0.0	1888.5	1888.5	0.0	0.0	1762.6	1762.6	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	614.9	614.9	0.0	0.0	632.2	632.2	0.0	0.0	646.5	646.5	0.0	0.0
	Qal	490.8	490.8	0.0	0.0	508.3	508.3	0.0	0.0	517.7	517.7	0.0	0.0
付着	Qas	909.8	909.8	0.0	0.0	909.8	909.8	0.0	0.0	909.8	909.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.45S	3.45S	0.00	0.00	3.55S	3.55S	0.00	0.00	3.63S	3.63S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX3軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	3261.8	3261.8	0.0	0.0	2711.3	2711.3	0.0	0.0	2177.1	2177.1	0.0	0.0
	MI	0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	Ns	3353.5	3353.5	0.0	0.0	2780.4	2780.4	0.0	0.0	2224.9	2224.9	0.0	0.0
	Ms	424.4	-381.2	0.0	0.0	316.5	-363.0	0.0	0.0	290.4	-252.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
	Qs	383.6	383.6	0.0	0.0	316.0	316.0	0.0	0.0	252.4	252.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0
	D	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0
	d	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8
配筋	j	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	402.0	402.0	0.0	0.0	280.3	280.3	0.0	0.0	352.9	352.9	0.0	0.0
	Mas	1034.1	1034.1	0.0	0.0	806.0	806.0	0.0	0.0	817.7	817.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	681.2	681.2	0.0	0.0	525.2	681.2	0.0	0.0	525.2	525.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1610.4	1610.4	0.0	0.0	1417.2	1417.2	0.0	0.0	1294.7	1294.7	0.0	0.0
	gMy. 負	681.2	681.2	0.0	0.0	525.2	681.2	0.0	0.0	525.2	525.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1569.3	1569.3	0.0	0.0	1388.5	1388.5	0.0	0.0	1271.7	1271.7	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	575.3	575.3	0.0	0.0	474.0	474.0	0.0	0.0	378.7	378.7	0.0	0.0
	Qal	353.9	353.9	0.0	0.0	272.4	272.4	0.0	0.0	339.8	339.8	0.0	0.0
せん断	Qas	793.5	793.5	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.23S	3.23S	0.00	0.00	2.66S	2.66S	0.00	0.00	2.13S	2.13S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX3軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1641.4	1641.4	0.0	0.0	1107.2	1107.2	0.0	0.0	572.4	572.4	0.0	0.0
	MI	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.0	0.0	-0.5	-0.1	0.0	0.0
	Ns	1672.3	1672.3	0.0	0.0	1122.7	1122.7	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0
	Ms	281.4	-237.5	0.0	0.0	242.1	-189.7	0.0	0.0	-222.0	160.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	241.3	241.3	0.0	0.0	200.7	200.7	0.0	0.0	173.8	173.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0
	D	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0
	d	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8
配筋	j	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	394.3	394.3	0.0	0.0	408.9	408.9	0.0	0.0	422.7	422.7	0.0	0.0
	Mas	829.8	829.8	0.0	0.0	846.3	846.3	0.0	0.0	724.7	724.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	423.6	525.2	0.0	0.0	423.6	423.6	0.0	0.0	750.5	423.6	0.0	0.0
	cMy. 正	1153.9	1153.9	0.0	0.0	995.2	995.2	0.0	0.0	819.0	819.0	0.0	0.0
	gMy. 負	423.6	525.2	0.0	0.0	423.6	423.6	0.0	0.0	750.5	423.6	0.0	0.0
	cMy. 負	1137.0	1137.0	0.0	0.0	985.8	985.8	0.0	0.0	816.3	816.3	0.0	0.0
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	362.0	362.0	0.0	0.0	301.0	301.0	0.0	0.0	260.7	260.7	0.0	0.0
	Qal	270.6	270.6	0.0	0.0	303.5	303.5	0.0	0.0	270.6	270.6	0.0	0.0
付着	Qas	745.4	745.4	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.03S	2.03S	0.00	0.00	1.69S	1.69S	0.00	0.00	1.46S	1.46S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚ-ﾒX4軸[1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚ-ﾒX4軸[2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚ-ﾒX4軸[3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期 短期	(0) (38)	(0) (45)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (38)	(0) (33)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (38)	(0) (33)	(0) (0)	(0) (0)
応力	NI	6707.9	6707.9	0.0	0.0	6122.8	6122.8	0.0	0.0	5544.6	5544.6	0.0	0.0
	MI	0.7	-2.9	0.0	0.0	-0.3	1.0	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.0	0.0
	Ns	7068.0	7068.0	0.0	0.0	6438.7	6438.7	0.0	0.0	5818.7	5818.7	0.0	0.0
	Ms	-219.3	806.4	0.0	0.0	-346.1	479.2	0.0	0.0	-489.6	520.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	1.1	1.1	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	430.0	430.0	0.0	0.0	392.8	392.8	0.0	0.0	481.0	481.0	0.0	0.0
L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0
	D	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0
	d	67.8	67.8	102.8	102.8	67.8	67.8	102.8	102.8	67.8	67.8	102.8	102.8
	j	59.3	59.3	90.0	90.0	59.3	59.3	90.0	90.0	59.3	59.3	90.0	90.0
配筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
	2												
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
	ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82
	pt	0.58	0.58	0.29	0.29	0.58	0.58	0.29	0.29	0.58	0.58	0.29	0.29
曲げ	pw	0.46	0.46	0.34	0.34	0.46	0.46	0.34	0.34	0.46	0.46	0.34	0.34
	Mal	658.1	658.1	0.0	0.0	740.4	740.4	0.0	0.0	819.3	819.3	0.0	0.0
	Mas	1929.0	1929.0	0.0	0.0	1943.3	1943.3	0.0	0.0	1952.9	1952.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	890.5	16515.3	0.0	0.0	890.5	890.5	0.0	0.0	890.5	890.5	0.0	0.0
	cMy. 正	3097.9	3097.9	0.0	0.0	2978.1	2978.1	0.0	0.0	2852.0	2852.0	0.0	0.0
	gMy. 負	890.5	16515.3	0.0	0.0	890.5	890.5	0.0	0.0	890.5	890.5	0.0	0.0
	cMy. 負	3246.0	3246.0	0.0	0.0	3117.3	3117.3	0.0	0.0	2980.8	2980.8	0.0	0.0
	H' (H)	240(323)		0(0)		210(280)		0(0)		210(280)		0(0)	
	Qd	644.4	644.4	0.0	0.0	589.0	589.0	0.0	0.0	721.4	721.4	0.0	0.0
	Qal	554.8	554.8	0.0	0.0	554.8	554.8	0.0	0.0	554.8	554.8	0.0	0.0
	Qas	1084.2	1084.2	0.0	0.0	1084.2	1084.2	0.0	0.0	1084.2	1084.2	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.81S	1.81S	0.00	0.00	1.65S	1.65S	0.00	0.00	2.03S	2.03S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	123.8	116.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-4X4軸 [4F-5F/壁]				Y2フレ-4X4軸 [5F-6F/壁]				Y2フレ-4X4軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4957.8	4957.8	0.0	0.0	4395.3	4395.3	0.0	0.0	3833.0	3833.0	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns	5158.3	5158.3	0.0	0.0	4229.0	4229.0	0.0	0.0	3698.5	3698.5	0.0	0.0
	Ms	-444.7	416.3	0.0	0.0	443.6	-441.2	0.0	0.0	466.7	-438.1	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs	410.0	410.0	0.0	0.0	421.5	421.5	0.0	0.0	431.0	431.0	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0
	D	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0
	d	67.8	67.8	72.8	72.8	67.8	67.8	72.8	72.8	67.8	67.8	72.8	72.8
配筋	j	59.3	59.3	63.7	63.7	59.3	59.3	63.7	63.7	59.3	59.3	63.7	63.7
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	pw	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
曲げ	Mal	406.7	406.7	0.0	0.0	483.3	483.3	0.0	0.0	558.4	558.4	0.0	0.0
	Mas	1273.2	1273.2	0.0	0.0	1271.9	1271.9	0.0	0.0	1265.8	1265.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	890.5	890.5	0.0	0.0	890.5	890.5	0.0	0.0	681.2	890.5	0.0	0.0
	cMy. 正	2004.2	2004.2	0.0	0.0	1888.5	1888.5	0.0	0.0	1762.6	1762.6	0.0	0.0
	gMy. 負	890.5	890.5	0.0	0.0	890.5	890.5	0.0	0.0	681.2	890.5	0.0	0.0
	cMy. 負	2085.5	2085.5	0.0	0.0	1962.5	1962.5	0.0	0.0	1827.7	1827.7	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	614.9	614.9	0.0	0.0	632.2	632.2	0.0	0.0	646.5	646.5	0.0	0.0
	Qal	490.8	490.8	0.0	0.0	508.3	508.3	0.0	0.0	517.7	517.7	0.0	0.0
せん断	Qas	909.8	909.8	0.0	0.0	909.8	909.8	0.0	0.0	909.8	909.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.45S	3.45S	0.00	0.00	3.55S	3.55S	0.00	0.00	3.63S	3.63S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX4軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	3261.8	3261.8	0.0	0.0	2711.3	2711.3	0.0	0.0	2177.1	2177.1	0.0	0.0
	MI	-0.2	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	Ns	3353.5	3353.5	0.0	0.0	2780.4	2780.4	0.0	0.0	2224.9	2224.9	0.0	0.0
	Ms	-424.4	381.2	0.0	0.0	-316.5	363.0	0.0	0.0	-290.4	252.3	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2		
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Qs	383.6	383.6	0.0	0.0	316.0	316.0	0.0	0.0	252.4	252.4	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0
	D	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0
	d	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8
配筋	j	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	402.0	402.0	0.0	0.0	280.3	280.3	0.0	0.0	352.9	352.9	0.0	0.0
	Mas	1034.1	1034.1	0.0	0.0	806.0	806.0	0.0	0.0	817.7	817.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	681.2	681.2	0.0	0.0	525.2	681.2	0.0	0.0	525.2	525.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1569.3	1569.3	0.0	0.0	1388.5	1388.5	0.0	0.0	1271.7	1271.7	0.0	0.0
	gMy. 負	681.2	681.2	0.0	0.0	525.2	681.2	0.0	0.0	525.2	525.2	0.0	0.0
	cMy. 負	1610.4	1610.4	0.0	0.0	1417.2	1417.2	0.0	0.0	1294.7	1294.7	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	575.3	575.3	0.0	0.0	474.0	474.0	0.0	0.0	378.7	378.7	0.0	0.0
	Qal	353.9	353.9	0.0	0.0	272.4	272.4	0.0	0.0	339.8	339.8	0.0	0.0
付着	Qas	793.5	793.5	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.23S	3.23S	0.00	0.00	2.66S	2.66S	0.00	0.00	2.13S	2.13S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX4軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX4軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1641.4	1641.4	0.0	0.0	1107.2	1107.2	0.0	0.0	572.4	572.4	0.0	0.0
	MI	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.3	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0
	Ns	1672.3	1672.3	0.0	0.0	1122.7	1122.7	0.0	0.0	568.3	568.3	0.0	0.0
	Ms	-281.4	237.5	0.0	0.0	-242.1	189.7	0.0	0.0	222.0	-160.6	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	241.3	241.3	0.0	0.0	200.7	200.7	0.0	0.0	173.8	173.8	0.0	0.0
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0
	D	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0
	d	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8
配筋	j	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	394.3	394.3	0.0	0.0	408.9	408.9	0.0	0.0	422.7	422.7	0.0	0.0
	Mas	829.8	829.8	0.0	0.0	846.3	846.3	0.0	0.0	724.7	724.7	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	423.6	525.2	0.0	0.0	423.6	423.6	0.0	0.0	750.5	423.6	0.0	0.0
	cMy. 正	1137.0	1137.0	0.0	0.0	985.8	985.8	0.0	0.0	816.3	816.3	0.0	0.0
	gMy. 負	423.6	525.2	0.0	0.0	423.6	423.6	0.0	0.0	750.5	423.6	0.0	0.0
	cMy. 負	1153.9	1153.9	0.0	0.0	995.2	995.2	0.0	0.0	819.0	819.0	0.0	0.0
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	362.0	362.0	0.0	0.0	301.0	301.0	0.0	0.0	260.7	260.7	0.0	0.0
	Qal	270.6	270.6	0.0	0.0	303.5	303.5	0.0	0.0	270.6	270.6	0.0	0.0
付着	Qas	745.4	745.4	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.03S	2.03S	0.00	0.00	1.69S	1.69S	0.00	0.00	1.46S	1.46S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1					
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾒX5軸 [3F-4F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(38)	(45)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	6661.9	6661.9	0.0	0.0	6081.6	6081.6	0.0	0.0	5507.8	5507.8	0.0	0.0		
	MI	-2.4	11.6	0.0	0.0	3.1	-5.5	0.0	0.0	2.1	-1.3	0.0	0.0		
	Ns	7616.6	7616.6	0.0	0.0	5252.5	5252.5	0.0	0.0	6219.8	6219.8	0.0	0.0		
	Ms	-217.4	847.9	0.0	0.0	329.1	-457.4	0.0	0.0	-466.2	501.1	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
	QI	-4.4	-4.4	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0		
	Qs	442.4	442.4	0.0	0.0	373.5	373.5	0.0	0.0	463.4	463.4	0.0	0.0		
L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1					
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0		
	D	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0	75.0	75.0	110.0	110.0		
	d	67.8	67.8	102.8	102.8	67.8	67.8	102.8	102.8	67.8	67.8	102.8	102.8		
	j	59.3	59.3	90.0	90.0	59.3	59.3	90.0	90.0	59.3	59.3	90.0	90.0		
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82		
pt		0.58	0.58	0.29	0.29	0.58	0.58	0.29	0.29	0.58	0.58	0.29	0.29		
pw	0.46	0.46	0.34	0.34	0.46	0.46	0.34	0.34	0.46	0.46	0.34	0.34			
曲げ	Mal	664.6	664.6	0.0	0.0	746.2	746.2	0.0	0.0	824.1	824.1	0.0	0.0		
	Mas	1912.0	1912.0	0.0	0.0	1961.7	1961.7	0.0	0.0	1947.3	1947.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	736.3	16515.3	0.0	0.0	736.3	736.3	0.0	0.0	736.3	736.3	0.0	0.0		
	cMy. 正	2955.2	2955.2	0.0	0.0	2847.6	2847.6	0.0	0.0	2734.3	2734.3	0.0	0.0		
	gMy. 負	835.4	16515.3	0.0	0.0	835.4	835.4	0.0	0.0	835.4	835.4	0.0	0.0		
	cMy. 負	3350.0	3350.0	0.0	0.0	3214.7	3214.7	0.0	0.0	3070.2	3070.2	0.0	0.0		
	H' (H)	240 (323)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)			
	Qd	661.4	661.4	0.0	0.0	558.7	558.7	0.0	0.0	694.5	694.5	0.0	0.0		
	Qal	554.8	554.8	0.0	0.0	609.9	609.9	0.0	0.0	622.4	622.4	0.0	0.0		
	Qas	1084.2	1084.2	0.0	0.0	1084.2	1084.2	0.0	0.0	1084.2	1084.2	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
	Ta	1.86S	1.86S	0.00	0.00	1.57S	1.57S	0.00	0.00	1.95S	1.95S	0.00	0.00		
Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
付着	Ld1	123.8	116.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2フレ-ΛX5軸 [4F-5F/壁]				Y2フレ-ΛX5軸 [5F-6F/壁]				Y2フレ-ΛX5軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4925.6	4925.6	0.0	0.0	4367.5	4367.5	0.0	0.0	3809.9	3809.9	0.0	0.0
	MI	2.1	-2.0	0.0	0.0	2.2	-2.1	0.0	0.0	2.5	-2.3	0.0	0.0
	Ns	4409.5	4409.5	0.0	0.0	3945.5	3945.5	0.0	0.0	3471.1	3471.1	0.0	0.0
	Ms	430.0	-401.3	0.0	0.0	426.4	-425.7	0.0	0.0	447.3	-419.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	1.5	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0
	Qs	395.4	395.4	0.0	0.0	405.2	405.2	0.0	0.0	412.1	412.1	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0
	D	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0	75.0	80.0	80.0
	d	67.8	67.8	72.8	72.8	67.8	67.8	72.8	72.8	67.8	67.8	72.8	72.8
配筋	j	59.3	59.3	63.7	63.7	59.3	59.3	63.7	63.7	59.3	59.3	63.7	63.7
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	pw	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34	0.63	0.63	0.34	0.34
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	411.1	411.1	0.0	0.0	487.1	487.1	0.0	0.0	561.2	561.2	0.0	0.0
	Mas	1274.6	1274.6	0.0	0.0	1269.3	1269.3	0.0	0.0	1261.9	1261.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	736.3	736.3	0.0	0.0	736.3	736.3	0.0	0.0	681.2	736.3	0.0	0.0
	cMy. 正	1929.1	1929.1	0.0	0.0	1822.4	1822.4	0.0	0.0	1705.6	1705.6	0.0	0.0
	gMy. 負	835.4	835.4	0.0	0.0	835.4	835.4	0.0	0.0	681.2	835.4	0.0	0.0
	cMy. 負	2139.7	2139.7	0.0	0.0	2011.0	2011.0	0.0	0.0	1870.1	1870.1	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	592.3	592.3	0.0	0.0	607.1	607.1	0.0	0.0	617.3	617.3	0.0	0.0
	Qal	517.1	517.1	0.0	0.0	519.5	519.5	0.0	0.0	512.1	512.1	0.0	0.0
付着	Qas	909.8	909.8	0.0	0.0	909.8	909.8	0.0	0.0	909.8	909.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.33S	3.33S	0.00	0.00	3.41S	3.41S	0.00	0.00	3.47S	3.47S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [7F-8F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [8F-9F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX5軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(35)	(33)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	3243.4	3243.4	0.0	0.0	2697.4	2697.4	0.0	0.0	2164.6	2164.6	0.0	0.0
	MI	2.5	-2.1	0.0	0.0	1.0	-1.7	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0
	Ns	3019.1	3019.1	0.0	0.0	2853.1	2541.7	0.0	0.0	2268.6	2268.6	0.0	0.0
	Ms	414.6	-368.2	0.0	0.0	-292.1	-349.7	0.0	0.0	-269.0	226.4	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K2	K1			K2	K2		
	QI	1.7	1.7	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	Qs	372.2	372.2	0.0	0.0	299.2	299.2	0.0	0.0	230.7	230.7	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0
	D	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0
	d	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8
配筋	j	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	404.6	404.6	0.0	0.0	282.3	282.3	0.0	0.0	354.3	354.3	0.0	0.0
	Mas	1036.9	1036.9	0.0	0.0	804.0	811.6	0.0	0.0	816.8	816.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	681.2	681.2	0.0	0.0	507.8	681.2	0.0	0.0	507.8	507.8	0.0	0.0
	cMy. 正	1534.3	1534.3	0.0	0.0	1366.9	1366.9	0.0	0.0	1254.8	1254.8	0.0	0.0
	gMy. 負	681.2	681.2	0.0	0.0	496.6	681.2	0.0	0.0	496.6	496.6	0.0	0.0
	cMy. 負	1635.2	1635.2	0.0	0.0	1431.8	1431.8	0.0	0.0	1305.0	1305.0	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		215 (283)		0 (0)		215 (280)		0 (0)	
	Qd	557.5	557.5	0.0	0.0	448.3	448.3	0.0	0.0	346.0	346.0	0.0	0.0
	Qal	375.6	375.6	0.0	0.0	300.1	300.1	0.0	0.0	307.7	307.7	0.0	0.0
付着	Qas	793.5	793.5	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	3.13S	3.13S	0.00	0.00	2.52S	2.52S	0.00	0.00	1.94S	1.94S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	106.3	108.8	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1				C1				C1			
部材位置		Y27レ-ΛX5軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX5軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(35)	(30)	(0)	(0)	(35)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1630.2	1630.2	0.0	0.0	1102.6	1102.6	0.0	0.0	574.8	574.8	0.0	0.0
	MI	2.8	-1.4	0.0	0.0	6.2	-5.0	0.0	0.0	-3.7	-1.7	0.0	0.0
	Ns	1564.1	1564.1	0.0	0.0	1070.6	1070.6	0.0	0.0	585.0	564.7	0.0	0.0
	Ms	251.9	-214.9	0.0	0.0	209.7	-156.8	0.0	0.0	-221.1	-137.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K1		
	QI	1.5	1.5	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0
	Qs	216.7	216.7	0.0	0.0	169.3	169.3	0.0	0.0	161.3	161.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0
	D	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0	75.0	75.0	60.0	60.0
	d	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8	67.8	67.8	52.8	52.8
配筋	j	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2	59.3	59.3	46.2	46.2
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
	pw	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34	0.85	0.85	0.34	0.34
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	394.8	394.8	0.0	0.0	409.0	409.0	0.0	0.0	422.6	422.6	0.0	0.0
	Mas	831.4	831.4	0.0	0.0	848.6	848.6	0.0	0.0	729.2	723.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	503.3	507.8	0.0	0.0	503.3	503.3	0.0	0.0	750.5	503.3	0.0	0.0
	cMy. 正	1124.2	1124.2	0.0	0.0	979.2	979.2	0.0	0.0	815.0	815.0	0.0	0.0
	gMy. 負	411.5	496.6	0.0	0.0	411.5	411.5	0.0	0.0	750.5	411.5	0.0	0.0
	cMy. 負	1160.4	1160.4	0.0	0.0	998.9	998.9	0.0	0.0	821.9	821.9	0.0	0.0
	H' (H)	215 (280)		0 (0)		215 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	324.3	324.3	0.0	0.0	251.9	251.9	0.0	0.0	241.7	241.7	0.0	0.0
	Qal	286.9	286.9	0.0	0.0	327.9	327.9	0.0	0.0	270.6	270.6	0.0	0.0
付着	Qas	745.4	745.4	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0	745.4	745.4	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.82S	1.82S	0.00	0.00	1.42S	1.42S	0.00	0.00	1.36S	1.36S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	105.0	110.0	0.0	0.0	105.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [1F-2F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [2F-3F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [3F-4F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(45)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	4072.9	4072.9	0.0	0.0	3727.7	3727.7	0.0	0.0	3389.8	3389.8	0.0	0.0
	MI	75.8	-100.2	0.0	0.0	67.5	-60.3	0.0	0.0	69.3	-67.9	0.0	0.0
	Ns	1841.4	3467.0	0.0	0.0	3239.8	3239.8	0.0	0.0	2987.1	2987.1	0.0	0.0
	Ms	74.6	-871.4	0.0	0.0	184.0	-377.2	0.0	0.0	267.4	-361.0	0.0	0.0
	L. no	K3	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	54.6	54.6	0.0	0.0	45.6	45.6	0.0	0.0	49.0	49.0	0.0	0.0
	Qs	366.9	366.9	0.0	0.0	252.0	252.0	0.0	0.0	282.9	282.9	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0
	D	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0
	d	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8
配筋	j	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100	2-100	3-100	3-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.51	0.51	0.27	0.27	0.51	0.51	0.27	0.27	0.51	0.51	0.27	0.27
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	883.9	883.9	0.0	0.0	914.8	914.8	0.0	0.0	933.7	933.7	0.0	0.0
	Mas	1402.5	1839.2	0.0	0.0	1831.6	1831.6	0.0	0.0	1768.8	1768.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	406.2	8400.0	0.0	0.0	406.2	406.2	0.0	0.0	406.2	406.2	0.0	0.0
	cMy. 正	2200.8	2200.8	0.0	0.0	2121.2	2121.2	0.0	0.0	2030.3	2030.3	0.0	0.0
	gMy. 負	275.0	8115.4	0.0	0.0	275.0	275.0	0.0	0.0	275.0	275.0	0.0	0.0
	cMy. 負	2593.6	2593.6	0.0	0.0	2449.9	2449.9	0.0	0.0	2311.7	2311.7	0.0	0.0
	H' (H)	240 (323)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	523.0	523.0	0.0	0.0	355.2	355.2	0.0	0.0	399.8	399.8	0.0	0.0
	Qal	633.9	633.9	0.0	0.0	730.2	730.2	0.0	0.0	750.4	750.4	0.0	0.0
付着	Qas	996.5	996.5	0.0	0.0	996.5	996.5	0.0	0.0	996.5	996.5	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	2.27S	2.27S	0.00	0.00	1.54S	1.54S	0.00	0.00	1.73S	1.73S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	123.8	116.3	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [4F-5F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [5F-6F/壁]				Y2ﾌﾚｰﾑX6軸 [6F-7F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)
応力	NI	3051.5	3051.5	0.0	0.0	2712.6	2712.6	0.0	0.0	2373.0	2373.0	0.0	0.0
	MI	69.0	-66.3	0.0	0.0	69.3	-66.8	0.0	0.0	68.7	-66.7	0.0	0.0
	Ns	2721.7	2721.7	0.0	0.0	2451.0	2451.0	0.0	0.0	2168.7	2168.7	0.0	0.0
	Ms	300.2	-304.3	0.0	0.0	299.0	-272.2	0.0	0.0	284.1	-272.2	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	48.3	48.3	0.0	0.0	48.6	48.6	0.0	0.0	48.3	48.3	0.0	0.0
	Qs	271.7	271.7	0.0	0.0	255.8	255.8	0.0	0.0	248.8	248.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0
	D	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0
	d	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8
配筋	j	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.34	0.34	0.27	0.27	0.34	0.34	0.27	0.27	0.34	0.34	0.27	0.27
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	942.5	942.5	0.0	0.0	940.5	940.5	0.0	0.0	937.1	937.1	0.0	0.0
	Mas	1685.6	1685.6	0.0	0.0	1599.8	1599.8	0.0	0.0	1509.2	1509.2	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	406.2	406.2	0.0	0.0	406.2	406.2	0.0	0.0	406.2	406.2	0.0	0.0
	cMy. 正	1932.2	1932.2	0.0	0.0	1829.6	1829.6	0.0	0.0	1719.7	1719.7	0.0	0.0
	gMy. 負	275.0	275.0	0.0	0.0	275.0	275.0	0.0	0.0	275.0	275.0	0.0	0.0
	cMy. 負	2171.1	2171.1	0.0	0.0	2025.6	2025.6	0.0	0.0	1877.9	1877.9	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)		210 (280)		0 (0)	
	Qd	383.5	383.5	0.0	0.0	359.4	359.4	0.0	0.0	349.0	349.0	0.0	0.0
	Qal	746.2	746.2	0.0	0.0	746.7	746.7	0.0	0.0	748.3	748.3	0.0	0.0
付着	Qas	852.6	852.6	0.0	0.0	852.6	852.6	0.0	0.0	852.6	852.6	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.66S	1.66S	0.00	0.00	1.56S	1.56S	0.00	0.00	1.51S	1.51S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y27レ-4X6軸 [7F-8F/壁]				Y27レ-4X6軸 [8F-9F/壁]				Y27レ-4X6軸 [9F-10F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(30)	(33)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	2032.8	2032.8	0.0	0.0	1692.1	1692.1	0.0	0.0	1354.8	1354.8	0.0	0.0
	MI	72.2	-67.6	0.0	0.0	65.4	-63.7	0.0	0.0	66.0	-66.6	0.0	0.0
	Ns	1862.8	1862.8	0.0	0.0	1555.7	1555.7	0.0	0.0	1268.7	1268.7	0.0	0.0
	Ms	299.9	-275.0	0.0	0.0	233.6	-246.4	0.0	0.0	243.9	-152.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
	QI	49.9	49.9	0.0	0.0	45.7	45.7	0.0	0.0	47.4	47.4	0.0	0.0
	Qs	257.1	257.1	0.0	0.0	205.2	205.2	0.0	0.0	167.3	167.3	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0
	D	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0
	d	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8
配筋	j	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.34	0.34	0.27	0.27	0.34	0.34	0.27	0.27	0.34	0.34	0.27	0.27
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	928.0	928.0	0.0	0.0	728.9	728.9	0.0	0.0	724.3	724.3	0.0	0.0
	Mas	1409.6	1409.6	0.0	0.0	1297.4	1297.4	0.0	0.0	1202.1	1202.1	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	406.2	406.2	0.0	0.0	293.9	406.2	0.0	0.0	293.9	293.9	0.0	0.0
	cMy. 正	1597.2	1597.2	0.0	0.0	1455.8	1455.8	0.0	0.0	1339.5	1339.5	0.0	0.0
	gMy. 負	275.0	275.0	0.0	0.0	185.4	275.0	0.0	0.0	185.4	185.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1733.1	1733.1	0.0	0.0	1562.6	1562.6	0.0	0.0	1409.8	1409.8	0.0	0.0
	H' (H)	210 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)		220 (280)		0 (0)	
	Qd	360.7	360.7	0.0	0.0	285.0	285.0	0.0	0.0	227.3	227.3	0.0	0.0
	Qal	740.3	740.3	0.0	0.0	666.0	666.0	0.0	0.0	673.6	673.6	0.0	0.0
付着	Qas	852.6	852.6	0.0	0.0	774.8	774.8	0.0	0.0	774.8	774.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.56S	1.56S	0.00	0.00	1.24S	1.24S	0.00	0.00	0.99S	0.99S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	111.3	108.8	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C1A				C1A				C1A			
部材位置		Y27レ-ΛX6軸[10F-11F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[11F-12F/壁]				Y27レ-ΛX6軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(30)	(30)	(0)	(0)	(30)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	1016.9	1016.9	0.0	0.0	682.6	682.6	0.0	0.0	346.8	346.8	0.0	0.0
	MI	67.1	-66.2	0.0	0.0	45.0	-58.3	0.0	0.0	148.4	-82.4	0.0	0.0
	Ns	972.2	972.2	0.0	0.0	667.8	697.5	0.0	0.0	347.4	346.2	0.0	0.0
	Ms	246.9	-127.6	0.0	0.0	204.6	-60.1	0.0	0.0	281.3	-87.6	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K2		
	QI	47.6	47.6	0.0	0.0	36.9	36.9	0.0	0.0	81.7	81.7	0.0	0.0
	Qs	157.2	157.2	0.0	0.0	108.6	108.6	0.0	0.0	139.8	139.8	0.0	0.0
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
	鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0
	D	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0	95.0	95.0	75.0	75.0
	d	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8	87.8	87.8	67.8	67.8
配筋	j	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3	76.8	76.8	59.3	59.3
	主筋	1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		2											
	芯鉄筋												
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100	2-100
	at	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82
	pt	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	pw	0.34	0.34	0.27	0.27	0.34	0.34	0.27	0.27	0.34	0.34	0.27	0.27
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	Mal	721.7	721.7	0.0	0.0	617.2	617.2	0.0	0.0	502.9	502.9	0.0	0.0
	Mas	1101.8	1101.8	0.0	0.0	991.0	1005.2	0.0	0.0	876.3	875.9	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	gMy. 正	259.5	293.9	0.0	0.0	259.5	259.5	0.0	0.0	401.4	259.5	0.0	0.0
	cMy. 正	1215.1	1215.1	0.0	0.0	1082.8	1082.8	0.0	0.0	938.7	938.7	0.0	0.0
	gMy. 負	231.7	185.4	0.0	0.0	231.7	231.7	0.0	0.0	349.1	231.7	0.0	0.0
	cMy. 負	1253.1	1253.1	0.0	0.0	1095.9	1095.9	0.0	0.0	938.1	938.1	0.0	0.0
	H' (H)	220 (280)		0 (0)		220 (280)		0 (0)		220 (283)		0 (0)	
	Qd	212.1	212.1	0.0	0.0	144.5	144.5	0.0	0.0	168.9	168.9	0.0	0.0
	Qal	672.7	672.7	0.0	0.0	625.8	625.8	0.0	0.0	570.9	570.9	0.0	0.0
付着	Qas	774.8	774.8	0.0	0.0	774.8	774.8	0.0	0.0	774.8	774.8	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		
	Ta	0.92S	0.92S	0.00	0.00	0.63S	0.63S	0.00	0.00	0.73S	0.73S	0.00	0.00
付着	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	110.0	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK		

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(56)	(45)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	4792.2	4792.2	0.0	0.0	4371.3	4371.3	0.0	0.0	3962.6	3962.6	0.0	0.0	
	MI	-137.0	159.2	0.0	0.0	-105.8	75.2	0.0	0.0	-109.5	100.7	0.0	0.0	
	Ns	255.7	255.7	0.0	0.0	8303.8	438.9	0.0	0.0	7345.4	7345.4	0.0	0.0	
	Ms	-383.3	-2840.2	0.0	0.0	-546.5	-1876.3	0.0	0.0	-982.1	1373.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K1			K2	K2			
	QI	-91.8	-91.8	0.0	0.0	-64.6	-64.6	0.0	0.0	-75.1	-75.1	0.0	0.0	
	Qs	1336.1	1336.1	0.0	0.0	1260.7	1260.7	0.0	0.0	1147.9	1147.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	
	D	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	
	d	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	
	j	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	
	配筋	主筋	1	10-D38	10-D38	3-D38	3-D38	10-D38	10-D38	3-D38	3-D38	10-D38	10-D38	3-D38
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
at		114.00	114.00	34.20	34.20	114.00	114.00	34.20	34.20	114.00	114.00	34.20	34.20	
pt		1.12	1.12	0.34	0.34	1.12	1.12	0.34	0.34	1.12	1.12	0.34	0.34	
pw		0.63	0.63	0.30	0.30	0.63	0.63	0.30	0.30	0.63	0.63	0.30	0.30	
曲げ		Mal	1746.2	1746.2	0.0	0.0	1781.0	1781.0	0.0	0.0	1814.4	1814.4	0.0	0.0
	Mas	3152.2	3152.2	0.0	0.0	3597.8	3209.1	0.0	0.0	3676.7	3676.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1293.6	8115.4	0.0	0.0	1293.6	1293.6	0.0	0.0	1175.6	1293.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	3433.5	3433.5	0.0	0.0	3509.9	3509.9	0.0	0.0	3568.1	3568.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1329.9	8400.0	0.0	0.0	1329.9	1329.9	0.0	0.0	1212.2	1329.9	0.0	0.0	
	cMy. 負	6283.1	6283.1	0.0	0.0	6056.7	6056.7	0.0	0.0	5822.9	5822.9	0.0	0.0	
	H' (H)	200(323)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		
	Qd	1958.3	1958.3	0.0	0.0	1858.8	1858.8	0.0	0.0	1684.3	1684.3	0.0	0.0	
	Qal	854.5	854.5	0.0	0.0	888.8	888.8	0.0	0.0	959.6	959.6	0.0	0.0	
	Qas	2317.6	2317.6	0.0	0.0	2317.6	2317.6	0.0	0.0	2317.6	2317.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.41S	2.41S	0.00	0.00	2.28S	2.28S	0.00	0.00	2.07S	2.07S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	105.0	116.3	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [4F-5F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [5F-6F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [6F-7F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3554.1	3554.1	0.0	0.0	3146.1	3146.1	0.0	0.0	2738.8	2738.8	0.0	0.0	
	MI	-109.0	97.7	0.0	0.0	-110.3	98.3	0.0	0.0	-103.6	97.7	0.0	0.0	
	Ns	724.4	724.4	0.0	0.0	854.2	854.2	0.0	0.0	953.6	953.6	0.0	0.0	
	Ms	922.2	-927.9	0.0	0.0	928.5	-761.6	0.0	0.0	657.2	-740.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-73.8	-73.8	0.0	0.0	-74.5	-74.5	0.0	0.0	-71.9	-71.9	0.0	0.0	
	Qs	1102.2	1102.2	0.0	0.0	1023.8	1023.8	0.0	0.0	833.3	833.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	
	D	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	
	d	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	
	j	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
pt		0.47	0.47	0.23	0.23	0.47	0.47	0.23	0.23	0.47	0.47	0.23	0.23	
pw	0.42	0.42	0.30	0.30	0.42	0.42	0.30	0.30	0.42	0.42	0.30	0.30		
曲げ	Mal	1301.6	1301.6	0.0	0.0	1303.0	1303.0	0.0	0.0	1303.6	1303.6	0.0	0.0	
	Mas	1549.8	1549.8	0.0	0.0	1591.0	1591.0	0.0	0.0	1622.5	1622.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1175.6	1175.6	0.0	0.0	1175.6	1175.6	0.0	0.0	893.6	1175.6	0.0	0.0	
	cMy. 正	1691.5	1691.5	0.0	0.0	1744.3	1744.3	0.0	0.0	1784.5	1784.5	0.0	0.0	
	gMy. 負	1212.2	1212.2	0.0	0.0	1212.2	1212.2	0.0	0.0	924.9	1212.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	3631.2	3631.2	0.0	0.0	3358.7	3358.7	0.0	0.0	3075.6	3075.6	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1616.5	1616.5	0.0	0.0	1498.5	1498.5	0.0	0.0	1214.1	1214.1	0.0	0.0	
	Qal	958.6	958.6	0.0	0.0	956.9	956.9	0.0	0.0	973.8	973.8	0.0	0.0	
	Qas	1818.6	1818.6	0.0	0.0	1818.6	1818.6	0.0	0.0	1818.6	1818.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.96S	3.96S	0.00	0.00	3.67S	3.67S	0.00	0.00	2.97S	2.97S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾑX1軸 [7F-8F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸 [8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾑX1軸 [9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(38)	(33)	(0)	(0)	(40)	(33)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	2341.7	2341.7	0.0	0.0	1945.3	1945.3	0.0	0.0	1549.1	1549.1	0.0	0.0	
	MI	-106.2	92.6	0.0	0.0	-105.1	89.6	0.0	0.0	-105.8	91.5	0.0	0.0	
	Ns	926.6	926.6	0.0	0.0	3004.4	3004.4	0.0	0.0	814.4	2283.8	0.0	0.0	
	Ms	656.1	-475.1	0.0	0.0	-885.4	641.8	0.0	0.0	754.1	434.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K2			
	QI	-71.0	-71.0	0.0	0.0	-68.9	-68.9	0.0	0.0	-70.5	-70.5	0.0	0.0	
	Qs	704.4	704.4	0.0	0.0	703.4	703.4	0.0	0.0	643.4	643.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				
		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	
	D	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	
	d	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	
配筋	j	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	
	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
	pt	0.47	0.47	0.23	0.23	0.47	0.47	0.23	0.23	0.47	0.47	0.23	0.23	
	pw	0.53	0.53	0.30	0.30	0.53	0.53	0.30	0.30	0.53	0.53	0.30	0.30	
	曲げ	Mal	1308.5	1308.5	0.0	0.0	1034.1	1034.1	0.0	0.0	1042.9	1042.9	0.0	0.0
Mas		1613.9	1613.9	0.0	0.0	2088.8	2088.8	0.0	0.0	1576.9	2020.9	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	893.6	893.6	0.0	0.0	745.7	893.6	0.0	0.0	745.7	745.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	1773.6	1773.6	0.0	0.0	1754.3	1754.3	0.0	0.0	1725.6	1725.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	924.9	924.9	0.0	0.0	777.2	924.9	0.0	0.0	777.2	777.2	0.0	0.0	
	cMy. 負	2823.1	2823.1	0.0	0.0	2527.3	2527.3	0.0	0.0	2279.9	2279.9	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1021.0	1021.0	0.0	0.0	1020.7	1020.7	0.0	0.0	929.9	929.9	0.0	0.0	
	Qal	950.5	950.5	0.0	0.0	839.1	839.1	0.0	0.0	847.6	847.6	0.0	0.0	
	Qas	1438.4	1438.4	0.0	0.0	1328.1	1328.1	0.0	0.0	1328.1	1328.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.50S	2.50S	0.00	0.00	2.50S	2.50S	0.00	0.00	2.28S	2.28S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	102.5	107.5	0.0	0.0	101.3	108.8	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX1軸 [10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX1軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1153.4	1153.4	0.0	0.0	765.1	765.1	0.0	0.0	375.7	375.7	0.0	0.0	
	MI	-101.4	90.7	0.0	0.0	-88.8	84.2	0.0	0.0	-186.1	98.7	0.0	0.0	
	Ns	1601.0	1601.0	0.0	0.0	1006.9	523.3	0.0	0.0	465.8	285.5	0.0	0.0	
	Ms	-951.0	252.1	0.0	0.0	-865.6	228.0	0.0	0.0	-659.7	267.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K1			K2	K1			
	QI	-68.6	-68.6	0.0	0.0	-61.8	-61.8	0.0	0.0	-100.8	-100.8	0.0	0.0	
	Qs	550.0	550.0	0.0	0.0	363.3	363.3	0.0	0.0	239.4	239.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	
	D	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	
	d	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	
配筋	j	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	
	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
	pt	0.47	0.47	0.23	0.23	0.47	0.47	0.23	0.23	0.47	0.47	0.23	0.23	
	pw	0.53	0.53	0.30	0.30	0.53	0.53	0.30	0.30	0.53	0.53	0.30	0.30	
	曲げ	Mal	1013.8	1013.8	0.0	0.0	898.2	898.2	0.0	0.0	778.6	778.6	0.0	0.0
Mas		1817.7	1817.7	0.0	0.0	1636.6	1485.8	0.0	0.0	1467.6	1402.8	0.0	0.0	
判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	528.4	745.7	0.0	0.0	528.4	528.4	0.0	0.0	715.3	528.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	1682.0	1682.0	0.0	0.0	1607.9	1607.9	0.0	0.0	1509.9	1509.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	560.0	777.2	0.0	0.0	560.0	560.0	0.0	0.0	768.8	560.0	0.0	0.0	
	cMy. 負	2030.6	2030.6	0.0	0.0	1802.1	1802.1	0.0	0.0	1584.4	1584.4	0.0	0.0	
	H' (H)	200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		200(283)		0(0)		
	Qd	790.7	790.7	0.0	0.0	514.0	514.0	0.0	0.0	308.8	308.8	0.0	0.0	
	Qal	856.8	856.8	0.0	0.0	872.4	872.4	0.0	0.0	736.5	736.5	0.0	0.0	
	Qas	1328.1	1328.1	0.0	0.0	1328.1	1328.1	0.0	0.0	1328.1	1328.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	1.94S	1.94S	0.00	0.00	1.26S	1.26S	0.00	0.00	0.76S	0.76S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3フレ-ΛX2軸 [1F-2F/壁]				Y3フレ-ΛX2軸 [2F-3F/壁]				Y3フレ-ΛX2軸 [3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(45)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	8375.4	8375.4	0.0	0.0	7634.2	7634.2	0.0	0.0	6908.1	6908.1	0.0	0.0	
	MI	9.2	-41.9	0.0	0.0	2.6	2.9	0.0	0.0	2.8	-3.1	0.0	0.0	
	Ns	10549.3	10549.3	0.0	0.0	9602.4	9602.4	0.0	0.0	5146.9	5146.9	0.0	0.0	
	Ms	245.0	5741.6	0.0	0.0	-931.6	3905.6	0.0	0.0	1819.1	-2627.7	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
	QI	15.8	15.8	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	
	Qs	2454.4	2454.4	0.0	0.0	2418.5	2418.5	0.0	0.0	2222.5	2222.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	
	d	102.5	102.5	132.5	132.5	102.5	102.5	132.5	132.5	102.5	102.5	132.5	132.5	
	j	89.7	89.7	115.9	115.9	89.7	89.7	115.9	115.9	89.7	89.7	115.9	115.9	
	配筋	主筋	1	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38	10-D38	10-D38	4-D38
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		114.00	114.00	45.60	45.60	114.00	114.00	45.60	45.60	114.00	114.00	45.60	45.60	
pt		0.74	0.74	0.30	0.30	0.74	0.74	0.30	0.30	0.74	0.74	0.30	0.30	
pw	0.72	0.72	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23		
曲げ	Mal	2848.2	2848.2	0.0	0.0	2924.4	2924.4	0.0	0.0	2986.8	2986.8	0.0	0.0	
	Mas	6210.5	6210.5	0.0	0.0	6277.2	6277.2	0.0	0.0	6186.4	6186.4	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2678.4	16515.3	0.0	0.0	2678.4	2678.4	0.0	0.0	2560.7	2678.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	7333.0	7333.0	0.0	0.0	7101.5	7101.5	0.0	0.0	6871.7	6871.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	2678.5	16515.3	0.0	0.0	2678.5	2678.5	0.0	0.0	2560.5	2678.5	0.0	0.0	
	cMy. 負	9001.8	9001.8	0.0	0.0	8670.3	8670.3	0.0	0.0	8326.3	8326.3	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (323)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	3673.6	3673.6	0.0	0.0	3627.7	3627.7	0.0	0.0	3332.7	3332.7	0.0	0.0	
	Qal	1191.8	1191.8	0.0	0.0	1067.1	1067.1	0.0	0.0	1752.8	1752.8	0.0	0.0	
	Qas	3911.5	3911.5	0.0	0.0	3911.5	3911.5	0.0	0.0	3911.5	3911.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.41S	3.41S	0.00	0.00	3.37S	3.37S	0.00	0.00	3.10S	3.10S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	111.3	116.3	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[4F-5F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[6F-7F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	6174.6	6174.6	0.0	0.0	5449.1	5449.1	0.0	0.0	4723.2	4723.2	0.0	0.0		
	MI	2.6	-2.4	0.0	0.0	3.6	-2.5	0.0	0.0	-4.1	-2.2	0.0	0.0		
	Ns	4590.4	4590.4	0.0	0.0	4076.8	4076.8	0.0	0.0	3549.9	3549.9	0.0	0.0		
	Ms	2140.6	-2138.4	0.0	0.0	2119.5	-1831.1	0.0	0.0	1736.4	-1800.0	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
	QI	1.8	1.8	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0		
	Qs	2138.8	2138.8	0.0	0.0	1974.4	1974.4	0.0	0.0	1769.8	1769.8	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0		
	D	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0		
	d	102.8	102.8	132.8	132.8	102.8	102.8	132.8	132.8	102.8	102.8	132.8	132.8		
	j	90.0	90.0	116.2	116.2	90.0	90.0	116.2	116.2	90.0	90.0	116.2	116.2		
	配筋	主筋	1	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at		71.46	71.46	23.82	23.82	71.46	71.46	23.82	23.82	71.46	71.46	23.82	23.82		
pt		0.46	0.46	0.15	0.15	0.46	0.46	0.15	0.15	0.46	0.46	0.15	0.15		
pw	0.72	0.72	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23			
曲げ	Mal	2595.3	2595.3	0.0	0.0	2608.7	2608.7	0.0	0.0	2619.4	2619.4	0.0	0.0		
	Mas	4483.0	4483.0	0.0	0.0	4288.3	4288.3	0.0	0.0	4086.3	4086.3	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	2560.7	2560.7	0.0	0.0	2560.7	2560.7	0.0	0.0	2100.5	2560.7	0.0	0.0		
	cMy. 正	5013.4	5013.4	0.0	0.0	4775.1	4775.1	0.0	0.0	4525.2	4525.2	0.0	0.0		
	gMy. 負	2560.5	2560.5	0.0	0.0	2560.5	2560.5	0.0	0.0	2105.8	2560.5	0.0	0.0		
	cMy. 負	6367.9	6367.9	0.0	0.0	5987.9	5987.9	0.0	0.0	5595.9	5595.9	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	3207.3	3207.3	0.0	0.0	2960.6	2960.6	0.0	0.0	2654.4	2654.4	0.0	0.0		
	Qal	1766.7	1766.7	0.0	0.0	1647.0	1647.0	0.0	0.0	1070.5	1070.5	0.0	0.0		
	Qas	3924.1	3924.1	0.0	0.0	3924.1	3924.1	0.0	0.0	3924.1	3924.1	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.96S	3.96S	0.00	0.00	3.66S	3.66S	0.00	0.00	3.28S	3.28S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[7F-8F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[8F-9F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX2軸[9F-10F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	4010.5	4010.5	0.0	0.0	3313.8	3313.8	0.0	0.0	2625.4	2625.4	0.0	0.0	
	MI	-5.0	4.3	0.0	0.0	1.4	3.4	0.0	0.0	2.2	-1.9	0.0	0.0	
	Ns	3143.2	3143.2	0.0	0.0	2718.8	2718.8	0.0	0.0	2192.7	2192.7	0.0	0.0	
	Ms	1730.0	-1402.0	0.0	0.0	1558.1	-1390.6	0.0	0.0	1822.4	-813.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-3.3	-3.3	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	
	Qs	1574.0	1574.0	0.0	0.0	1440.0	1440.0	0.0	0.0	1285.3	1285.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
	鉄筋		SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件		LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸			
	B		120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0
	d		102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5
配筋	j		89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4
	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82
	pt		0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18
	pw		1.16	1.16	0.36	0.36	1.16	1.16	0.36	0.36	1.16	1.16	0.36	0.36
	曲げ	Mal		2061.2	2061.2	0.0	0.0	1616.9	1616.9	0.0	0.0	1615.4	1615.4	0.0
Mas			3050.0	3050.0	0.0	0.0	2864.8	2864.8	0.0	0.0	2661.1	2661.1	0.0	0.0
判定			OK	OK			OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正		2100.5	2100.5	0.0	0.0	1619.7	2100.5	0.0	0.0	1619.7	1619.7	0.0	0.0
	cMy. 正		3412.9	3412.9	0.0	0.0	3179.8	3179.8	0.0	0.0	2930.3	2930.3	0.0	0.0
	gMy. 負		2105.8	2105.8	0.0	0.0	1621.9	2105.8	0.0	0.0	1621.9	1621.9	0.0	0.0
	cMy. 負		4205.9	4205.9	0.0	0.0	3712.6	3712.6	0.0	0.0	3336.1	3336.1	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		2359.4	2359.4	0.0	0.0	2159.7	2159.7	0.0	0.0	1927.2	1927.2	0.0	0.0
	Qal		1478.7	1478.7	0.0	0.0	817.8	817.8	0.0	0.0	1332.9	1332.9	0.0	0.0
	Qas		2896.9	2896.9	0.0	0.0	2751.7	2751.7	0.0	0.0	2751.7	2751.7	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	判定		OK	OK			OK	OK			OK	OK		
付着	Ta		4.39S	4.39S	0.00	0.00	4.01S	4.01S	0.00	0.00	3.58S	3.58S	0.00	0.00
	Ld		183.0	183.0	0.0	0.0	197.0	197.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1		92.5	107.5	0.0	0.0	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0
	判定		NG	NG			NG	NG			OK	OK		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX2軸 [10F-11F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX2軸 [12F-13F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1947.1	1947.1	0.0	0.0	1294.5	1294.5	0.0	0.0	640.9	640.9	0.0	0.0	
	MI	-5.1	-1.1	0.0	0.0	-6.3	4.8	0.0	0.0	8.3	4.7	0.0	0.0	
	Ns	1680.9	1680.9	0.0	0.0	1161.8	1427.1	0.0	0.0	611.3	611.3	0.0	0.0	
	Ms	1660.0	-371.9	0.0	0.0	1471.5	69.7	0.0	0.0	988.5	34.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K2			K1	K1			
	QI	-1.4	-1.4	0.0	0.0	-4.0	-4.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	
	Qs	994.5	994.5	0.0	0.0	756.5	756.5	0.0	0.0	433.4	433.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	
配筋	j	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	
	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
	pt	0.45	0.45	0.27	0.27	0.45	0.45	0.27	0.27	0.45	0.45	0.27	0.27	
	pw	1.11	1.11	0.23	0.23	1.11	1.11	0.23	0.23	1.11	1.11	0.23	0.23	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	1171.5	1171.5	0.0	0.0	1197.0	1197.0	0.0	0.0	995.5	995.5	0.0	0.0	
	Mas	2146.8	2146.8	0.0	0.0	1943.5	2048.0	0.0	0.0	1713.3	1713.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1263.0	1619.7	0.0	0.0	1263.0	1263.0	0.0	0.0	1294.1	1263.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2357.8	2357.8	0.0	0.0	2106.5	2106.5	0.0	0.0	1826.3	1826.3	0.0	0.0	
	gMy. 負	1265.4	1621.9	0.0	0.0	1265.4	1265.4	0.0	0.0	1519.6	1265.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	2602.7	2602.7	0.0	0.0	2236.5	2236.5	0.0	0.0	1857.2	1857.2	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		
	Qd	1491.0	1491.0	0.0	0.0	1132.8	1132.8	0.0	0.0	649.5	649.5	0.0	0.0	
	Qal	546.9	546.9	0.0	0.0	856.9	856.9	0.0	0.0	546.9	546.9	0.0	0.0	
	Qas	1787.7	1787.7	0.0	0.0	1787.7	1787.7	0.0	0.0	1787.7	1787.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.31S	3.31S	0.00	0.00	2.52S	2.52S	0.00	0.00	1.44S	1.44S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[1F-2F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[3F-4F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(50)	(45)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	8407.9	8407.9	0.0	0.0	7666.5	7666.5	0.0	0.0	6940.7	6940.7	0.0	0.0	
	MI	-1.2	9.1	0.0	0.0	-0.0	-1.3	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0	
	Ns	8969.8	8969.8	0.0	0.0	8164.3	8164.3	0.0	0.0	7376.4	7376.4	0.0	0.0	
	Ms	174.0	5743.6	0.0	0.0	-1011.1	3954.0	0.0	0.0	-1912.4	2701.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-3.2	-3.2	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	2446.8	2446.8	0.0	0.0	2483.7	2483.7	0.0	0.0	2306.7	2306.7	0.0	0.0	
L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	
	d	102.5	102.5	132.5	132.5	102.5	102.5	132.5	132.5	102.5	102.5	132.5	132.5	
	j	89.7	89.7	115.9	115.9	89.7	89.7	115.9	115.9	89.7	89.7	115.9	115.9	
配筋	主筋	1	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
	at	114.00	114.00	45.60	45.60	114.00	114.00	45.60	45.60	114.00	114.00	45.60	45.60	
pt	0.74	0.74	0.30	0.30	0.74	0.74	0.30	0.30	0.74	0.74	0.30	0.30		
pw	0.72	0.72	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23		
曲げ	Mal	2844.5	2844.5	0.0	0.0	2921.4	2921.4	0.0	0.0	2984.2	2984.2	0.0	0.0	
	Mas	6324.3	6324.3	0.0	0.0	6391.5	6391.5	0.0	0.0	6454.5	6454.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2733.4	16515.3	0.0	0.0	2733.4	2733.4	0.0	0.0	2733.4	2733.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	8008.3	8008.3	0.0	0.0	7736.7	7736.7	0.0	0.0	7461.7	7461.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	2733.4	16515.3	0.0	0.0	2733.4	2733.4	0.0	0.0	2733.4	2733.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	8438.9	8438.9	0.0	0.0	8132.8	8132.8	0.0	0.0	7820.9	7820.9	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (323)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	3668.7	3668.7	0.0	0.0	3725.3	3725.3	0.0	0.0	3460.0	3460.0	0.0	0.0	
	Qal	1128.8	1128.8	0.0	0.0	1138.1	1138.1	0.0	0.0	1522.2	1522.2	0.0	0.0	
	Qas	3911.5	3911.5	0.0	0.0	3911.5	3911.5	0.0	0.0	3911.5	3911.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.41S	3.41S	0.00	0.00	3.46S	3.46S	0.00	0.00	3.22S	3.22S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	111.3	116.3	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名			C2			
部材位置			Y37レ-4X3軸[4F-5F/壁]			
方向			X (3)		Y (3)	
位置	位置		柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期		(0)	(0)	(0)	(0)
	短期		(48)	(33)	(0)	(0)
応力	NI		6207.0	6207.0	0.0	0.0
	MI		-0.1	0.1	0.0	0.0
	Ns		5820.7	5820.7	0.0	0.0
	Ms		2246.9	-2231.5	0.0	0.0
	L.no		K1	K1		
	QI		-0.1	-0.1	0.0	0.0
	Qs		2239.3	2239.3	0.0	0.0
	L.no		K2	K2		
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785			
	条件		LS 2軸			
	B		140.0	140.0	110.0	110.0
	D		110.0	110.0	140.0	140.0
	d		102.8	102.8	132.8	132.8
	j		90.0	90.0	116.2	116.2
配筋	主筋	1	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32
		2				
	芯鉄筋					
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100
	at		71.46	71.46	23.82	23.82
	pt		0.46	0.46	0.15	0.15
pw		0.72	0.72	0.23	0.23	
曲げ	Mal		2594.4	2594.4	0.0	0.0
	Mas		4941.3	4941.3	0.0	0.0
	判定		OK	OK		
せん断	gMy. 正		2733.4	2733.4	0.0	0.0
	cMy. 正		5563.0	5563.0	0.0	0.0
	gMy. 負		2733.4	2733.4	0.0	0.0
	cMy. 負		5892.8	5892.8	0.0	0.0
	H' (H)		200 (280)		0 (0)	
	Qd		3358.9	3358.9	0.0	0.0
	Qal		1723.9	1723.9	0.0	0.0
	Qas		3924.1	3924.1	0.0	0.0
	Qax		0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定		OK	OK		
	Ta		4.15S	4.15S	0.00	0.00
	Ld		183.3	183.3	0.0	0.0
	Ld1		92.5	107.5	0.0	0.0
	判定		NG	NG		

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX3軸[7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	5481.5	5481.5	0.0	0.0	4755.6	4755.6	0.0	0.0	4034.4	4034.4	0.0	0.0	
	MI	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	5158.9	5158.9	0.0	0.0	4493.7	4493.7	0.0	0.0	3824.7	3824.7	0.0	0.0	
	Ms	2217.5	-1937.0	0.0	0.0	2094.6	-1904.1	0.0	0.0	2068.5	-1721.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	2077.4	2077.4	0.0	0.0	1999.3	1999.3	0.0	0.0	1894.9	1894.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	d	102.8	102.8	132.8	132.8	102.8	102.8	132.8	132.8	102.5	102.5	112.5	112.5	
	j	90.0	90.0	116.2	116.2	90.0	90.0	116.2	116.2	89.7	89.7	98.4	98.4	
	配筋	主筋	1	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
at		71.46	71.46	23.82	23.82	71.46	71.46	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
pt		0.46	0.46	0.15	0.15	0.46	0.46	0.15	0.15	0.36	0.36	0.18	0.18	
pw	0.72	0.72	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23	1.16	1.16	0.36	0.36		
曲げ	Mal	2608.0	2608.0	0.0	0.0	2619.0	2619.0	0.0	0.0	2062.8	2062.8	0.0	0.0	
	Mas	4696.1	4696.1	0.0	0.0	4446.5	4446.5	0.0	0.0	3309.0	3309.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2733.4	2733.4	0.0	0.0	2387.8	2733.4	0.0	0.0	2387.8	2387.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	5271.1	5271.1	0.0	0.0	4969.0	4969.0	0.0	0.0	3732.8	3732.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	2733.4	2733.4	0.0	0.0	2387.8	2733.4	0.0	0.0	2387.8	2387.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	5555.8	5555.8	0.0	0.0	5207.7	5207.7	0.0	0.0	3924.2	3924.2	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	3116.1	3116.1	0.0	0.0	2999.0	2999.0	0.0	0.0	2842.3	2842.3	0.0	0.0	
	Qal	1592.3	1592.3	0.0	0.0	1070.5	1070.5	0.0	0.0	1466.1	1466.1	0.0	0.0	
	Qas	3924.1	3924.1	0.0	0.0	3924.1	3924.1	0.0	0.0	2896.9	2896.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.85S	3.85S	0.00	0.00	3.70S	3.70S	0.00	0.00	5.28S	5.28S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	183.0	183.0	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	3329.3	3329.3	0.0	0.0	2640.8	2640.8	0.0	0.0	1962.6	1962.6	0.0	0.0	
	MI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	
	Ns	3168.0	3168.0	0.0	0.0	2527.4	2527.4	0.0	0.0	1896.8	1896.8	0.0	0.0	
	Ms	1667.6	-1698.8	0.0	0.0	1955.6	-923.5	0.0	0.0	1851.5	-467.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Qs	1642.1	1642.1	0.0	0.0	1404.6	1404.6	0.0	0.0	1131.0	1131.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	80.0	80.0	
	d	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.8	102.8	72.8	72.8	
	j	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	90.0	90.0	63.7	63.7	
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
pt	0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.45	0.45	0.27	0.27		
pw	1.16	1.16	0.36	0.36	1.16	1.16	0.36	0.36	1.11	1.11	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1616.9	1616.9	0.0	0.0	1615.4	1615.4	0.0	0.0	1171.5	1171.5	0.0	0.0	
	Mas	3036.1	3036.1	0.0	0.0	2791.1	2791.1	0.0	0.0	2230.0	2230.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1718.7	2387.8	0.0	0.0	1718.7	1718.7	0.0	0.0	1440.1	1718.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	3386.0	3386.0	0.0	0.0	3090.0	3090.0	0.0	0.0	2458.7	2458.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1718.7	2387.8	0.0	0.0	1718.7	1718.7	0.0	0.0	1440.1	1718.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	3530.3	3530.3	0.0	0.0	3196.3	3196.3	0.0	0.0	2519.1	2519.1	0.0	0.0	
	H' (H)	200(283)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		
	Qd	2463.2	2463.2	0.0	0.0	2106.8	2106.8	0.0	0.0	1696.4	1696.4	0.0	0.0	
	Qal	817.8	817.8	0.0	0.0	1326.8	1326.8	0.0	0.0	546.9	546.9	0.0	0.0	
	Qas	2751.7	2751.7	0.0	0.0	2751.7	2751.7	0.0	0.0	1787.7	1787.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.58S	4.58S	0.00	0.00	3.92S	3.92S	0.00	0.00	3.77S	3.77S	0.00	0.00	
	Ld	197.0	197.0	0.0	0.0	197.0	197.0	0.0	0.0	197.3	197.3	0.0	0.0	
	Ld1	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX3軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX3軸[12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX4軸[1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(50)	(45)	(0)	(0)	
応力	NI	1300.9	1300.9	0.0	0.0	638.1	638.1	0.0	0.0	8407.9	8407.9	0.0	0.0	
	MI	0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.4	-0.2	0.0	0.0	1.2	-9.1	0.0	0.0	
	Ns	1265.9	1265.9	0.0	0.0	627.0	627.0	0.0	0.0	8969.8	8969.8	0.0	0.0	
	Ms	1631.8	-235.8	0.0	0.0	1058.4	-127.1	0.0	0.0	-174.0	-5743.6	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	
	Qs	910.9	910.9	0.0	0.0	539.1	539.1	0.0	0.0	2446.8	2446.8	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc36(Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/KSS785			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	140.0	140.0	
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.5	102.5	132.5	132.5	
	j	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	89.7	89.7	115.9	115.9	
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	10-D38	10-D38	4-D38
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	S13	S13	S13	S13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	114.00	114.00	45.60	45.60	
pt		0.45	0.45	0.27	0.27	0.45	0.45	0.27	0.27	0.74	0.74	0.30	0.30	
pw	1.11	1.11	0.23	0.23	1.11	1.11	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1196.6	1196.6	0.0	0.0	994.4	994.4	0.0	0.0	2844.5	2844.5	0.0	0.0	
	Mas	1984.6	1984.6	0.0	0.0	1719.8	1719.8	0.0	0.0	6324.3	6324.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1329.6	1440.1	0.0	0.0	2733.4	16515.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	2157.9	2157.9	0.0	0.0	1834.5	1834.5	0.0	0.0	8438.9	8438.9	0.0	0.0	
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1329.6	1440.1	0.0	0.0	2733.4	16515.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2192.2	2192.2	0.0	0.0	1846.0	1846.0	0.0	0.0	8008.3	8008.3	0.0	0.0	
	H' (H)	200(280)		0(0)		200(283)		0(0)		200(323)		0(0)		
	Qd	1366.3	1366.3	0.0	0.0	808.6	808.6	0.0	0.0	3668.7	3668.7	0.0	0.0	
	Qal	843.0	843.0	0.0	0.0	546.9	546.9	0.0	0.0	1128.8	1128.8	0.0	0.0	
	Qas	1787.7	1787.7	0.0	0.0	1787.7	1787.7	0.0	0.0	3911.5	3911.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.04S	3.04S	0.00	0.00	1.80S	1.80S	0.00	0.00	3.41S	3.41S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	111.3	116.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸[2F-3F/壁]				Y37レ-4X4軸[3F-4F/壁]				Y37レ-4X4軸[4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	7666.5	7666.5	0.0	0.0	6940.7	6940.7	0.0	0.0	6207.0	6207.0	0.0	0.0	
	MI	0.0	1.3	0.0	0.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	8164.3	8164.3	0.0	0.0	7376.4	7376.4	0.0	0.0	5820.7	5820.7	0.0	0.0	
	Ms	1011.1	-3954.0	0.0	0.0	1912.4	-2701.2	0.0	0.0	-2246.9	2231.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K2	K2			
	QI	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Qs	2483.7	2483.7	0.0	0.0	2306.7	2306.7	0.0	0.0	2239.3	2239.3	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	
	d	102.5	102.5	132.5	132.5	102.5	102.5	132.5	132.5	102.8	102.8	132.8	132.8	
	j	89.7	89.7	115.9	115.9	89.7	89.7	115.9	115.9	90.0	90.0	116.2	116.2	
	配筋	主筋	1	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38	9-D32	9-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		114.00	114.00	45.60	45.60	114.00	114.00	45.60	45.60	71.46	71.46	23.82	23.82	
pt		0.74	0.74	0.30	0.30	0.74	0.74	0.30	0.30	0.46	0.46	0.15	0.15	
曲げ	pw	0.72	0.72	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23	
	Mal	2921.4	2921.4	0.0	0.0	2984.2	2984.2	0.0	0.0	2594.4	2594.4	0.0	0.0	
	Mas	6391.5	6391.5	0.0	0.0	6454.5	6454.5	0.0	0.0	4941.3	4941.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2733.4	2733.4	0.0	0.0	2733.4	2733.4	0.0	0.0	2733.4	2733.4	0.0	0.0	
	cMy. 正	8132.8	8132.8	0.0	0.0	7820.9	7820.9	0.0	0.0	5892.8	5892.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	2733.4	2733.4	0.0	0.0	2733.4	2733.4	0.0	0.0	2733.4	2733.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	7736.7	7736.7	0.0	0.0	7461.7	7461.7	0.0	0.0	5563.0	5563.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	3725.3	3725.3	0.0	0.0	3460.0	3460.0	0.0	0.0	3358.9	3358.9	0.0	0.0	
	Qal	1138.1	1138.1	0.0	0.0	1522.2	1522.2	0.0	0.0	1723.9	1723.9	0.0	0.0	
	Qas	3911.5	3911.5	0.0	0.0	3911.5	3911.5	0.0	0.0	3924.1	3924.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.46S	3.46S	0.00	0.00	3.22S	3.22S	0.00	0.00	4.15S	4.15S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	183.3	183.3	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΛX4軸〔5F-6F/壁〕				Y37レ-ΛX4軸〔6F-7F/壁〕				Y37レ-ΛX4軸〔7F-8F/壁〕				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	5481.5	5481.5	0.0	0.0	4755.6	4755.6	0.0	0.0	4034.4	4034.4	0.0	0.0	
	MI	0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0	
	Ns	5158.9	5158.9	0.0	0.0	4493.7	4493.7	0.0	0.0	3824.7	3824.7	0.0	0.0	
	Ms	-2217.5	1937.0	0.0	0.0	-2094.6	1904.1	0.0	0.0	-2068.5	1721.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
	Qs	2077.4	2077.4	0.0	0.0	1999.3	1999.3	0.0	0.0	1894.9	1894.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	120.0	120.0	
	d	102.8	102.8	132.8	132.8	102.8	102.8	132.8	132.8	102.5	102.5	112.5	112.5	
配筋	j	90.0	90.0	116.2	116.2	90.0	90.0	116.2	116.2	89.7	89.7	98.4	98.4	
	主筋	1	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	D16	D16	D16	D16
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
	at	71.46	71.46	23.82	23.82	71.46	71.46	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
	pt	0.46	0.46	0.15	0.15	0.46	0.46	0.15	0.15	0.36	0.36	0.18	0.18	
	pw	0.72	0.72	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23	1.16	1.16	0.36	0.36	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
曲げ	Mal	2608.0	2608.0	0.0	0.0	2619.0	2619.0	0.0	0.0	2062.8	2062.8	0.0	0.0	
	Mas	4696.1	4696.1	0.0	0.0	4446.5	4446.5	0.0	0.0	3309.0	3309.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	2733.4	2733.4	0.0	0.0	2387.8	2733.4	0.0	0.0	2387.8	2387.8	0.0	0.0	
	cMy. 正	5555.8	5555.8	0.0	0.0	5207.7	5207.7	0.0	0.0	3924.2	3924.2	0.0	0.0	
	gMy. 負	2733.4	2733.4	0.0	0.0	2387.8	2733.4	0.0	0.0	2387.8	2387.8	0.0	0.0	
	cMy. 負	5271.1	5271.1	0.0	0.0	4969.0	4969.0	0.0	0.0	3732.8	3732.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	3116.1	3116.1	0.0	0.0	2999.0	2999.0	0.0	0.0	2842.3	2842.3	0.0	0.0	
	Qal	1592.3	1592.3	0.0	0.0	1070.5	1070.5	0.0	0.0	1466.1	1466.1	0.0	0.0	
	Qas	3924.1	3924.1	0.0	0.0	3924.1	3924.1	0.0	0.0	2896.9	2896.9	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.85S	3.85S	0.00	0.00	3.70S	3.70S	0.00	0.00	5.28S	5.28S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	183.0	183.0	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΔX4軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΔX4軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΔX4軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	3329.3	3329.3	0.0	0.0	2640.8	2640.8	0.0	0.0	1962.6	1962.6	0.0	0.0	
	MI	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.1	0.0	0.0	
	Ns	3168.0	3168.0	0.0	0.0	2527.4	2527.4	0.0	0.0	1896.8	1896.8	0.0	0.0	
	Ms	-1667.6	1698.8	0.0	0.0	-1955.6	923.5	0.0	0.0	-1851.5	467.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	
	Qs	1642.1	1642.1	0.0	0.0	1404.6	1404.6	0.0	0.0	1131.0	1131.0	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	80.0	80.0	
	d	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.8	102.8	72.8	72.8	
	j	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	90.0	90.0	63.7	63.7	
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
pt		0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.45	0.45	0.27	0.27	
pw	1.16	1.16	0.36	0.36	1.16	1.16	0.36	0.36	1.11	1.11	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1616.9	1616.9	0.0	0.0	1615.4	1615.4	0.0	0.0	1171.5	1171.5	0.0	0.0	
	Mas	3036.1	3036.1	0.0	0.0	2791.1	2791.1	0.0	0.0	2230.0	2230.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1718.7	2387.8	0.0	0.0	1718.7	1718.7	0.0	0.0	1440.1	1718.7	0.0	0.0	
	cMy. 正	3530.3	3530.3	0.0	0.0	3196.3	3196.3	0.0	0.0	2519.1	2519.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1718.7	2387.8	0.0	0.0	1718.7	1718.7	0.0	0.0	1440.1	1718.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	3386.0	3386.0	0.0	0.0	3090.0	3090.0	0.0	0.0	2458.7	2458.7	0.0	0.0	
	H' (H)	200(283)		0(0)		200(280)		0(0)		200(280)		0(0)		
	Qd	2463.2	2463.2	0.0	0.0	2106.8	2106.8	0.0	0.0	1696.4	1696.4	0.0	0.0	
	Qal	817.8	817.8	0.0	0.0	1326.8	1326.8	0.0	0.0	546.9	546.9	0.0	0.0	
	Qas	2751.7	2751.7	0.0	0.0	2751.7	2751.7	0.0	0.0	1787.7	1787.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.58S	4.58S	0.00	0.00	3.92S	3.92S	0.00	0.00	3.77S	3.77S	0.00	0.00	
	Ld	197.0	197.0	0.0	0.0	197.0	197.0	0.0	0.0	197.3	197.3	0.0	0.0	
	Ld1	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			NG	NG			NG	NG			

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-4X4軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-4X4軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-4X5軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(50)	(45)	(0)	(0)	
応力	NI	1300.9	1300.9	0.0	0.0	638.1	638.1	0.0	0.0	8375.4	8375.4	0.0	0.0	
	MI	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	-9.2	41.9	0.0	0.0	
	Ns	1265.9	1265.9	0.0	0.0	627.0	627.0	0.0	0.0	10549.3	10549.3	0.0	0.0	
	Ms	-1631.8	235.8	0.0	0.0	-1058.4	127.1	0.0	0.0	-245.0	-5741.6	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K1	K1			
	QI	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-15.8	-15.8	0.0	0.0	
	Qs	910.9	910.9	0.0	0.0	539.1	539.1	0.0	0.0	2454.4	2454.4	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K1	K1			K2	K2			
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/KSS785			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	140.0	140.0	
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	102.5	102.5	132.5	132.5	
	j	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	89.7	89.7	115.9	115.9	
	配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	10-D38	10-D38	4-D38
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	S13	S13	S13	S13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100
at		39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	114.00	114.00	45.60	45.60	
pt		0.45	0.45	0.27	0.27	0.45	0.45	0.27	0.27	0.74	0.74	0.30	0.30	
曲げ	pw	1.11	1.11	0.23	0.23	1.11	1.11	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23	
	Mal	1196.6	1196.6	0.0	0.0	994.4	994.4	0.0	0.0	2848.2	2848.2	0.0	0.0	
	Mas	1984.6	1984.6	0.0	0.0	1719.8	1719.8	0.0	0.0	6210.5	6210.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1329.6	1440.1	0.0	0.0	2678.5	16515.3	0.0	0.0	
	cMy. 正	2192.2	2192.2	0.0	0.0	1846.0	1846.0	0.0	0.0	9001.8	9001.8	0.0	0.0	
	gMy. 負	1440.1	1440.1	0.0	0.0	1329.6	1440.1	0.0	0.0	2678.4	16515.3	0.0	0.0	
	cMy. 負	2157.9	2157.9	0.0	0.0	1834.5	1834.5	0.0	0.0	7333.0	7333.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (323)		0 (0)		
	Qd	1366.3	1366.3	0.0	0.0	808.6	808.6	0.0	0.0	3673.6	3673.6	0.0	0.0	
	Qal	843.0	843.0	0.0	0.0	546.9	546.9	0.0	0.0	1191.8	1191.8	0.0	0.0	
	Qas	1787.7	1787.7	0.0	0.0	1787.7	1787.7	0.0	0.0	3911.5	3911.5	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.04S	3.04S	0.00	0.00	1.80S	1.80S	0.00	0.00	3.41S	3.41S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	111.3	116.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [4F-5F/壁]					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	7634.2	7634.2	0.0	0.0	6908.1	6908.1	0.0	0.0	6174.6	6174.6	0.0	0.0		
	MI	-2.6	-2.9	0.0	0.0	-2.8	3.1	0.0	0.0	-2.6	2.4	0.0	0.0		
	Ns	9602.4	9602.4	0.0	0.0	5146.9	5146.9	0.0	0.0	4590.4	4590.4	0.0	0.0		
	Ms	931.6	-3905.6	0.0	0.0	-1819.1	2627.7	0.0	0.0	-2140.6	2138.4	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2				
	QI	0.1	0.1	0.0	0.0	-2.1	-2.1	0.0	0.0	-1.8	-1.8	0.0	0.0		
	Qs	2418.5	2418.5	0.0	0.0	2222.5	2222.5	0.0	0.0	2138.8	2138.8	0.0	0.0		
	L. no	K1	K1			K2	K2			K2	K2				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0		
	D	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0		
	d	102.5	102.5	132.5	132.5	102.5	102.5	132.5	132.5	102.8	102.8	132.8	132.8		
	j	89.7	89.7	115.9	115.9	89.7	89.7	115.9	115.9	90.0	90.0	116.2	116.2		
	配筋	主筋	1	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38	10-D38	10-D38	4-D38	4-D38	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32
			2												
芯鉄筋															
Hoop		径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	
at	114.00	114.00	45.60	45.60	114.00	114.00	45.60	45.60	71.46	71.46	23.82	23.82			
pt	0.74	0.74	0.30	0.30	0.74	0.74	0.30	0.30	0.46	0.46	0.15	0.15			
pw	0.72	0.72	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23			
曲げ	Mal	2924.4	2924.4	0.0	0.0	2986.8	2986.8	0.0	0.0	2595.3	2595.3	0.0	0.0		
	Mas	6277.2	6277.2	0.0	0.0	6186.4	6186.4	0.0	0.0	4483.0	4483.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	2678.5	2678.5	0.0	0.0	2560.5	2678.5	0.0	0.0	2560.5	2560.5	0.0	0.0		
	cMy. 正	8670.3	8670.3	0.0	0.0	8326.3	8326.3	0.0	0.0	6367.9	6367.9	0.0	0.0		
	gMy. 負	2678.4	2678.4	0.0	0.0	2560.7	2678.4	0.0	0.0	2560.7	2560.7	0.0	0.0		
	cMy. 負	7101.5	7101.5	0.0	0.0	6871.7	6871.7	0.0	0.0	5013.4	5013.4	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	3627.7	3627.7	0.0	0.0	3332.7	3332.7	0.0	0.0	3207.3	3207.3	0.0	0.0		
	Qal	1067.1	1067.1	0.0	0.0	1752.8	1752.8	0.0	0.0	1766.7	1766.7	0.0	0.0		
	Qas	3911.5	3911.5	0.0	0.0	3911.5	3911.5	0.0	0.0	3924.1	3924.1	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.37S	3.37S	0.00	0.00	3.10S	3.10S	0.00	0.00	3.96S	3.96S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				

断面名		C2				C2				C2					
部材位置		Y37レ-ΛX5軸〔5F-6F/壁〕				Y37レ-ΛX5軸〔6F-7F/壁〕				Y37レ-ΛX5軸〔7F-8F/壁〕					
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)			
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚		
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)		
応力	NI	5449.1	5449.1	0.0	0.0	4723.2	4723.2	0.0	0.0	4010.5	4010.5	0.0	0.0		
	MI	-3.6	2.5	0.0	0.0	4.1	2.2	0.0	0.0	5.0	-4.3	0.0	0.0		
	Ns	4076.8	4076.8	0.0	0.0	3549.9	3549.9	0.0	0.0	3143.2	3143.2	0.0	0.0		
	Ms	-2119.5	1831.1	0.0	0.0	-1736.4	1800.0	0.0	0.0	-1730.0	1402.0	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2				
	QI	-2.2	-2.2	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0		
	Qs	1974.4	1974.4	0.0	0.0	1769.8	1769.8	0.0	0.0	1574.0	1574.0	0.0	0.0		
	L. no	K2	K2			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸					
	B	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0		
	D	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	140.0	140.0	110.0	110.0	120.0	120.0		
	d	102.8	102.8	132.8	132.8	102.8	102.8	132.8	132.8	102.5	102.5	112.5	112.5		
	j	90.0	90.0	116.2	116.2	90.0	90.0	116.2	116.2	89.7	89.7	98.4	98.4		
	配筋	主筋	1	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	9-D32	9-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
			2												
		芯鉄筋													
Hoop		径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	D16	D16	D16	D16	
		ピッチ	8-100	8-100	2-100	2-100	8-100	8-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	
at		71.46	71.46	23.82	23.82	71.46	71.46	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82		
pt	0.46	0.46	0.15	0.15	0.46	0.46	0.15	0.15	0.36	0.36	0.18	0.18			
曲げ	pw	0.72	0.72	0.23	0.23	0.72	0.72	0.23	0.23	1.16	1.16	0.36	0.36		
	Mal	2608.7	2608.7	0.0	0.0	2619.4	2619.4	0.0	0.0	2061.2	2061.2	0.0	0.0		
	Mas	4288.3	4288.3	0.0	0.0	4086.3	4086.3	0.0	0.0	3050.0	3050.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
せん断	gMy. 正	2560.5	2560.5	0.0	0.0	2105.8	2560.5	0.0	0.0	2105.8	2105.8	0.0	0.0		
	cMy. 正	5987.9	5987.9	0.0	0.0	5595.9	5595.9	0.0	0.0	4205.9	4205.9	0.0	0.0		
	gMy. 負	2560.7	2560.7	0.0	0.0	2100.5	2560.7	0.0	0.0	2100.5	2100.5	0.0	0.0		
	cMy. 負	4775.1	4775.1	0.0	0.0	4525.2	4525.2	0.0	0.0	3412.9	3412.9	0.0	0.0		
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)			
	Qd	2960.6	2960.6	0.0	0.0	2654.4	2654.4	0.0	0.0	2359.4	2359.4	0.0	0.0		
	Qal	1647.0	1647.0	0.0	0.0	1070.5	1070.5	0.0	0.0	1478.7	1478.7	0.0	0.0		
	Qas	3924.1	3924.1	0.0	0.0	3924.1	3924.1	0.0	0.0	2896.9	2896.9	0.0	0.0		
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK				
付着	Ta	3.66S	3.66S	0.00	0.00	3.28S	3.28S	0.00	0.00	4.39S	4.39S	0.00	0.00		
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	183.0	183.0	0.0	0.0		
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0		
	判定	OK	OK			OK	OK			NG	NG				

断面名		C2				C2				C2				
部材位置		Y37レ-ΔX5軸[8F-9F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[9F-10F/壁]				Y37レ-ΔX5軸[10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(33)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	(45)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	3313.8	3313.8	0.0	0.0	2625.4	2625.4	0.0	0.0	1947.1	1947.1	0.0	0.0	
	MI	-1.4	-3.4	0.0	0.0	-2.2	1.9	0.0	0.0	5.1	1.1	0.0	0.0	
	Ns	2718.8	2718.8	0.0	0.0	2192.7	2192.7	0.0	0.0	1680.9	1680.9	0.0	0.0	
	Ms	-1558.1	1390.6	0.0	0.0	-1822.4	813.6	0.0	0.0	-1660.0	371.9	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	0.7	0.7	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	
	Qs	1440.0	1440.0	0.0	0.0	1285.3	1285.3	0.0	0.0	994.5	994.5	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	
	D	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	120.0	120.0	110.0	110.0	80.0	80.0	
	d	102.5	102.5	112.5	112.5	102.5	102.5	112.5	112.5	102.8	102.8	72.8	72.8	
	j	89.7	89.7	98.4	98.4	89.7	89.7	98.4	98.4	90.0	90.0	63.7	63.7	
	配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32
2														
芯鉄筋														
Hoop		径	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D16	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100
at		47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	
pt		0.36	0.36	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	0.18	0.45	0.45	0.27	0.27	
pw	1.16	1.16	0.36	0.36	1.16	1.16	0.36	0.36	1.11	1.11	0.23	0.23		
曲げ	Mal	1616.9	1616.9	0.0	0.0	1615.4	1615.4	0.0	0.0	1171.5	1171.5	0.0	0.0	
	Mas	2864.8	2864.8	0.0	0.0	2661.1	2661.1	0.0	0.0	2146.8	2146.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1621.9	2105.8	0.0	0.0	1621.9	1621.9	0.0	0.0	1265.4	1621.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3712.6	3712.6	0.0	0.0	3336.1	3336.1	0.0	0.0	2602.7	2602.7	0.0	0.0	
	gMy. 負	1619.7	2100.5	0.0	0.0	1619.7	1619.7	0.0	0.0	1263.0	1619.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	3179.8	3179.8	0.0	0.0	2930.3	2930.3	0.0	0.0	2357.8	2357.8	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	2159.7	2159.7	0.0	0.0	1927.2	1927.2	0.0	0.0	1491.0	1491.0	0.0	0.0	
	Qal	817.8	817.8	0.0	0.0	1332.9	1332.9	0.0	0.0	546.9	546.9	0.0	0.0	
	Qas	2751.7	2751.7	0.0	0.0	2751.7	2751.7	0.0	0.0	1787.7	1787.7	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	4.01S	4.01S	0.00	0.00	3.58S	3.58S	0.00	0.00	3.31S	3.31S	0.00	0.00	
	Ld	197.0	197.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	96.3	108.8	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	95.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	NG	NG			OK	OK			OK	OK			

断面名		C2				C2				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX5軸 [11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX5軸 [12F-13F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [1F-2F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(45)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)	(56)	(45)	(0)	(0)	
応力	NI	1294.5	1294.5	0.0	0.0	640.9	640.9	0.0	0.0	4792.2	4792.2	0.0	0.0	
	MI	6.3	-4.8	0.0	0.0	-8.3	-4.7	0.0	0.0	137.0	-159.2	0.0	0.0	
	Ns	1161.8	1427.1	0.0	0.0	611.3	611.3	0.0	0.0	255.7	255.7	0.0	0.0	
	Ms	-1471.5	-69.7	0.0	0.0	-988.5	-34.1	0.0	0.0	383.3	2840.2	0.0	0.0	
	L. no	K2	K1			K2	K2			K2	K2			
	QI	4.0	4.0	0.0	0.0	-1.3	-1.3	0.0	0.0	91.8	91.8	0.0	0.0	
	Qs	756.5	756.5	0.0	0.0	433.4	433.4	0.0	0.0	1336.1	1336.1	0.0	0.0	
L. no		K1	K1			K2	K2			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc27 (Fc = 27.00)				Fc27 (Fc = 27.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/KSS785			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	120.0	120.0	85.0	85.0	
	D	110.0	110.0	80.0	80.0	110.0	110.0	80.0	80.0	85.0	85.0	120.0	120.0	
	d	102.8	102.8	72.8	72.8	102.8	102.8	72.8	72.8	77.5	77.5	112.5	112.5	
	j	90.0	90.0	63.7	63.7	90.0	90.0	63.7	63.7	67.8	67.8	98.4	98.4	
配筋	主筋	1	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	5-D32	5-D32	3-D32	3-D32	10-D38	10-D38	3-D38	3-D38
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	S13	S13	S13	S13
		ピッチ	7-100	7-100	2-100	2-100	7-100	7-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100
	at	39.70	39.70	23.82	23.82	39.70	39.70	23.82	23.82	114.00	114.00	34.20	34.20	
	pt	0.45	0.45	0.27	0.27	0.45	0.45	0.27	0.27	1.12	1.12	0.34	0.34	
pw	1.11	1.11	0.23	0.23	1.11	1.11	0.23	0.23	0.63	0.63	0.30	0.30		
曲げ	Mal	1197.0	1197.0	0.0	0.0	995.5	995.5	0.0	0.0	1746.2	1746.2	0.0	0.0	
	Mas	1943.5	2048.0	0.0	0.0	1713.3	1713.3	0.0	0.0	3152.2	3152.2	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1265.4	1265.4	0.0	0.0	1519.6	1265.4	0.0	0.0	1329.9	8400.0	0.0	0.0	
	cMy. 正	2236.5	2236.5	0.0	0.0	1857.2	1857.2	0.0	0.0	6283.1	6283.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1263.0	1263.0	0.0	0.0	1294.1	1263.0	0.0	0.0	1293.6	8115.4	0.0	0.0	
	cMy. 負	2106.5	2106.5	0.0	0.0	1826.3	1826.3	0.0	0.0	3433.5	3433.5	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (283)		0 (0)		200 (323)		0 (0)		
	Qd	1132.8	1132.8	0.0	0.0	649.5	649.5	0.0	0.0	1958.3	1958.3	0.0	0.0	
	Qal	856.9	856.9	0.0	0.0	546.9	546.9	0.0	0.0	854.5	854.5	0.0	0.0	
	Qas	1787.7	1787.7	0.0	0.0	1787.7	1787.7	0.0	0.0	2317.6	2317.6	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.52S	2.52S	0.00	0.00	1.44S	1.44S	0.00	0.00	2.41S	2.41S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	95.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0	105.0	116.3	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [2F-3F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [3F-4F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [4F-5F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	(48)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	4371.3	4371.3	0.0	0.0	3962.6	3962.6	0.0	0.0	3554.1	3554.1	0.0	0.0	
	MI	105.8	-75.2	0.0	0.0	109.5	-100.7	0.0	0.0	109.0	-97.7	0.0	0.0	
	Ns	8303.8	438.9	0.0	0.0	7345.4	7345.4	0.0	0.0	724.4	724.4	0.0	0.0	
	Ms	546.5	1876.3	0.0	0.0	982.1	-1373.8	0.0	0.0	-922.2	927.9	0.0	0.0	
	L. no	K1	K2			K1	K1			K2	K2			
	QI	64.6	64.6	0.0	0.0	75.1	75.1	0.0	0.0	73.8	73.8	0.0	0.0	
	Qs	1260.7	1260.7	0.0	0.0	1147.9	1147.9	0.0	0.0	1102.2	1102.2	0.0	0.0	
L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1				
断面	材質	Fc	Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)				Fc36 (Fc = 36.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	
	D	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	
	d	77.5	77.5	112.5	112.5	77.5	77.5	112.5	112.5	77.8	77.8	112.8	112.8	
	j	67.8	67.8	98.4	98.4	67.8	67.8	98.4	98.4	68.1	68.1	98.7	98.7	
配筋	主筋	1	10-D38	10-D38	3-D38	3-D38	10-D38	10-D38	3-D38	3-D38	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13
		ピッチ	6-100	6-100	2-100	2-100	6-100	6-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100
		at	114.00	114.00	34.20	34.20	114.00	114.00	34.20	34.20	47.64	47.64	23.82	23.82
曲げ	pt	1.12	1.12	0.34	0.34	1.12	1.12	0.34	0.34	0.47	0.47	0.23	0.23	
	pw	0.63	0.63	0.30	0.30	0.63	0.63	0.30	0.30	0.42	0.42	0.30	0.30	
	Mal	1781.0	1781.0	0.0	0.0	1814.4	1814.4	0.0	0.0	1301.6	1301.6	0.0	0.0	
	Mas	3597.8	3209.1	0.0	0.0	3676.7	3676.7	0.0	0.0	1549.8	1549.8	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	せん断	gMy. 正	1329.9	1329.9	0.0	0.0	1212.2	1329.9	0.0	0.0	1212.2	1212.2	0.0	0.0
		cMy. 正	6056.7	6056.7	0.0	0.0	5822.9	5822.9	0.0	0.0	3631.2	3631.2	0.0	0.0
gMy. 負		1293.6	1293.6	0.0	0.0	1175.6	1293.6	0.0	0.0	1175.6	1175.6	0.0	0.0	
cMy. 負		3509.9	3509.9	0.0	0.0	3568.1	3568.1	0.0	0.0	1691.5	1691.5	0.0	0.0	
H' (H)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
Qd		1858.8	1858.8	0.0	0.0	1684.3	1684.3	0.0	0.0	1616.5	1616.5	0.0	0.0	
Qal		888.8	888.8	0.0	0.0	959.6	959.6	0.0	0.0	958.6	958.6	0.0	0.0	
Qas		2317.6	2317.6	0.0	0.0	2317.6	2317.6	0.0	0.0	1818.6	1818.6	0.0	0.0	
Qax		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
	Ta	2.28S	2.28S	0.00	0.00	2.07S	2.07S	0.00	0.00	3.96S	3.96S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	92.5	107.5	0.0	0.0	
付着	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			



断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [5F-6F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [6F-7F/壁]				Y3ﾌﾚｰﾒX6軸 [7F-8F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(48)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	(38)	(33)	(0)	(0)	
応力	NI	3146.1	3146.1	0.0	0.0	2738.8	2738.8	0.0	0.0	2341.7	2341.7	0.0	0.0	
	MI	110.3	-98.3	0.0	0.0	103.6	-97.7	0.0	0.0	106.2	-92.6	0.0	0.0	
	Ns	854.2	854.2	0.0	0.0	953.6	953.6	0.0	0.0	926.6	926.6	0.0	0.0	
	Ms	-928.5	761.6	0.0	0.0	-657.2	740.6	0.0	0.0	-656.1	475.1	0.0	0.0	
	L. no	K2	K2			K2	K2			K2	K2			
	QI	74.5	74.5	0.0	0.0	71.9	71.9	0.0	0.0	71.0	71.0	0.0	0.0	
	Qs	1023.8	1023.8	0.0	0.0	833.3	833.3	0.0	0.0	704.4	704.4	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				Fc36(Fc = 36.00)				
		鉄筋 SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/KSS785				SD390/SD345/SD295				
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	
	D	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	
配筋	d	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	
	j	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	
	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	S13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	4-100	4-100	2-100	2-100	4-100	4-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
	pt	0.47	0.47	0.23	0.23	0.47	0.47	0.23	0.23	0.47	0.47	0.23	0.23	
	pw	0.42	0.42	0.30	0.30	0.42	0.42	0.30	0.30	0.53	0.53	0.30	0.30	
曲げ	Mal	1303.0	1303.0	0.0	0.0	1303.6	1303.6	0.0	0.0	1308.5	1308.5	0.0	0.0	
	Mas	1591.0	1591.0	0.0	0.0	1622.5	1622.5	0.0	0.0	1613.9	1613.9	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	1212.2	1212.2	0.0	0.0	924.9	1212.2	0.0	0.0	924.9	924.9	0.0	0.0	
	cMy. 正	3358.7	3358.7	0.0	0.0	3075.6	3075.6	0.0	0.0	2823.1	2823.1	0.0	0.0	
	gMy. 負	1175.6	1175.6	0.0	0.0	893.6	1175.6	0.0	0.0	893.6	893.6	0.0	0.0	
	cMy. 負	1744.3	1744.3	0.0	0.0	1784.5	1784.5	0.0	0.0	1773.6	1773.6	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1498.5	1498.5	0.0	0.0	1214.1	1214.1	0.0	0.0	1021.0	1021.0	0.0	0.0	
	Qal	956.9	956.9	0.0	0.0	973.8	973.8	0.0	0.0	950.5	950.5	0.0	0.0	
	Qas	1818.6	1818.6	0.0	0.0	1818.6	1818.6	0.0	0.0	1438.4	1438.4	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	3.67S	3.67S	0.00	0.00	2.97S	2.97S	0.00	0.00	2.50S	2.50S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	92.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	102.5	107.5	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3				C3				
部材位置		Y37レ-ΛX6軸 [8F-9F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [9F-10F/壁]				Y37レ-ΛX6軸 [10F-11F/壁]				
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)		
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	短期	(40)	(33)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	(40)	(30)	(0)	(0)	
応力	NI	1945.3	1945.3	0.0	0.0	1549.1	1549.1	0.0	0.0	1153.4	1153.4	0.0	0.0	
	MI	105.1	-89.6	0.0	0.0	105.8	-91.5	0.0	0.0	101.4	-90.7	0.0	0.0	
	Ns	3004.4	3004.4	0.0	0.0	814.4	2283.8	0.0	0.0	1601.0	1601.0	0.0	0.0	
	Ms	885.4	-641.8	0.0	0.0	-754.1	-434.8	0.0	0.0	951.0	-252.1	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K2	K1			K1	K1			
	QI	68.9	68.9	0.0	0.0	70.5	70.5	0.0	0.0	68.6	68.6	0.0	0.0	
	Qs	703.4	703.4	0.0	0.0	643.4	643.4	0.0	0.0	550.0	550.0	0.0	0.0	
	L. no	K1	K1			K1	K1			K1	K1			
断面	材質	Fc	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋	SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295				SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸				LS 2軸				
	B	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	
	D	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	
	d	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8	
配筋	j	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7	
	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32
		2												
	芯鉄筋													
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100	2-100
	at	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82	
	pt	0.47	0.47	0.23	0.23	0.47	0.47	0.23	0.23	0.47	0.47	0.23	0.23	
	pw	0.53	0.53	0.30	0.30	0.53	0.53	0.30	0.30	0.53	0.53	0.30	0.30	
曲げ	Mal	1034.1	1034.1	0.0	0.0	1042.9	1042.9	0.0	0.0	1013.8	1013.8	0.0	0.0	
	Mas	2088.8	2088.8	0.0	0.0	1576.9	2020.9	0.0	0.0	1817.7	1817.7	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
せん断	gMy. 正	777.2	924.9	0.0	0.0	777.2	777.2	0.0	0.0	560.0	777.2	0.0	0.0	
	cMy. 正	2527.3	2527.3	0.0	0.0	2279.9	2279.9	0.0	0.0	2030.6	2030.6	0.0	0.0	
	gMy. 負	745.7	893.6	0.0	0.0	745.7	745.7	0.0	0.0	528.4	745.7	0.0	0.0	
	cMy. 負	1754.3	1754.3	0.0	0.0	1725.6	1725.6	0.0	0.0	1682.0	1682.0	0.0	0.0	
	H' (H)	200 (283)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		200 (280)		0 (0)		
	Qd	1020.7	1020.7	0.0	0.0	929.9	929.9	0.0	0.0	790.7	790.7	0.0	0.0	
	Qal	839.1	839.1	0.0	0.0	847.6	847.6	0.0	0.0	856.8	856.8	0.0	0.0	
	Qas	1328.1	1328.1	0.0	0.0	1328.1	1328.1	0.0	0.0	1328.1	1328.1	0.0	0.0	
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			
付着	Ta	2.50S	2.50S	0.00	0.00	2.28S	2.28S	0.00	0.00	1.94S	1.94S	0.00	0.00	
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Ld1	101.3	108.8	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	100.0	110.0	0.0	0.0	
	判定	OK	OK			OK	OK			OK	OK			

断面名		C3				C3			
部材位置		Y37レ-ΛX6軸[11F-12F/壁]				Y37レ-ΛX6軸[12F-13F/壁]			
方向		X (3)		Y (3)		X (3)		Y (3)	
位置	位置	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚	柱頭	柱脚
	長期	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	短期	(40)	(30)	(0)	(0)	(33)	(30)	(0)	(0)
応力	NI	765.1	765.1	0.0	0.0	375.7	375.7	0.0	0.0
	MI	88.8	-84.2	0.0	0.0	186.1	-98.7	0.0	0.0
	Ns	1006.9	523.3	0.0	0.0	465.8	285.5	0.0	0.0
	Ms	865.6	-228.0	0.0	0.0	659.7	-267.3	0.0	0.0
	L.no	K1	K2			K1	K2		
	QI	61.8	61.8	0.0	0.0	100.8	100.8	0.0	0.0
	Qs	363.3	363.3	0.0	0.0	239.4	239.4	0.0	0.0
	L.no	K1	K1			K1	K1		
断面	材質	Fc27(Fc = 27.00)				Fc27(Fc = 27.00)			
		鉄筋 SD390/SD345/SD295				鉄筋 SD390/SD345/SD295			
	条件	LS 2軸				LS 2軸			
	B	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0
	D	85.0	85.0	120.0	120.0	85.0	85.0	120.0	120.0
	d	77.8	77.8	112.8	112.8	77.8	77.8	112.8	112.8
	j	68.1	68.1	98.7	98.7	68.1	68.1	98.7	98.7
配筋	主筋	1	6-D32	6-D32	3-D32	3-D32	6-D32	6-D32	3-D32
		2							
	芯鉄筋								
	Hoop	径	D13	D13	D13	D13	D13	D13	D13
		ピッチ	5-100	5-100	2-100	2-100	5-100	5-100	2-100
	at	47.64	47.64	23.82	23.82	47.64	47.64	23.82	23.82
	pt	0.47	0.47	0.23	0.23	0.47	0.47	0.23	0.23
曲げ	pw	0.53	0.53	0.30	0.30	0.53	0.53	0.30	0.30
	Mal	898.2	898.2	0.0	0.0	778.6	778.6	0.0	0.0
	Mas	1636.6	1485.8	0.0	0.0	1467.6	1402.8	0.0	0.0
	判定	OK	OK			OK	OK		
せん断	gMy. 正	560.0	560.0	0.0	0.0	768.8	560.0	0.0	0.0
	cMy. 正	1802.1	1802.1	0.0	0.0	1584.4	1584.4	0.0	0.0
	gMy. 負	528.4	528.4	0.0	0.0	715.3	528.4	0.0	0.0
	cMy. 負	1607.9	1607.9	0.0	0.0	1509.9	1509.9	0.0	0.0
	H' (H)	200(280)		0(0)		200(283)		0(0)	
	Qd	514.0	514.0	0.0	0.0	308.8	308.8	0.0	0.0
	Qal	872.4	872.4	0.0	0.0	736.5	736.5	0.0	0.0
	Qas	1328.1	1328.1	0.0	0.0	1328.1	1328.1	0.0	0.0
	Qax	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		
	Ta	1.26S	1.26S	0.00	0.00	0.76S	0.76S	0.00	0.00
	Ld	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ld1	100.0	110.0	0.0	0.0	108.8	111.3	0.0	0.0
付着	判定	OK	OK			OK	OK		


A-4. 3. 3 R C壁の断面計算

(1) R C壁の計算指定

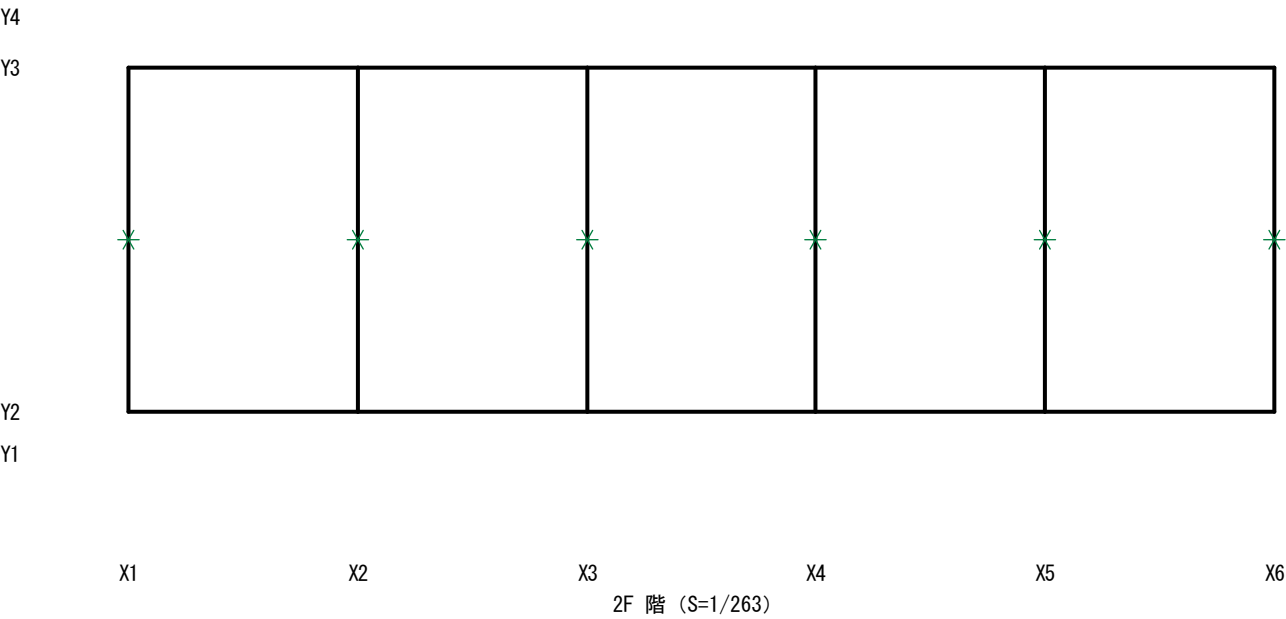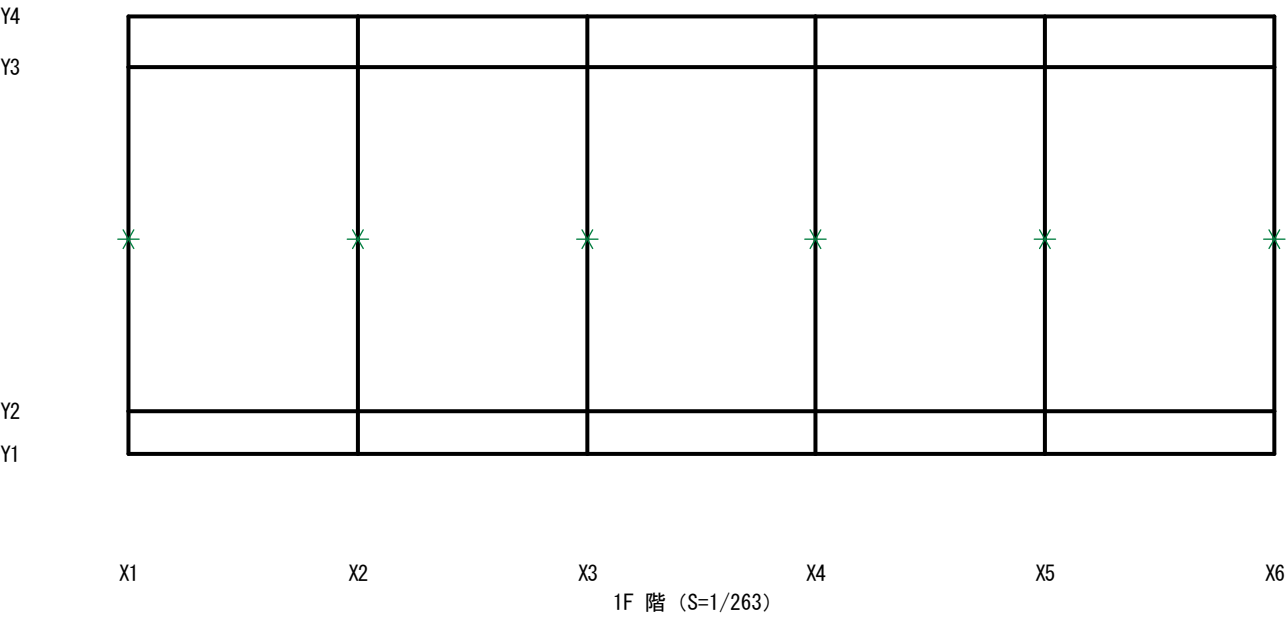

Y4
Y3


Y2
Y1

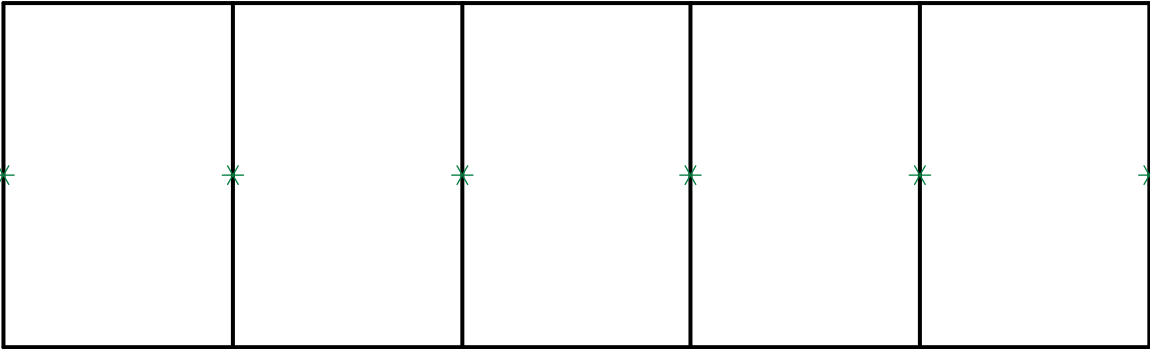

X1 X2 X3 X4 X5 X6
3F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

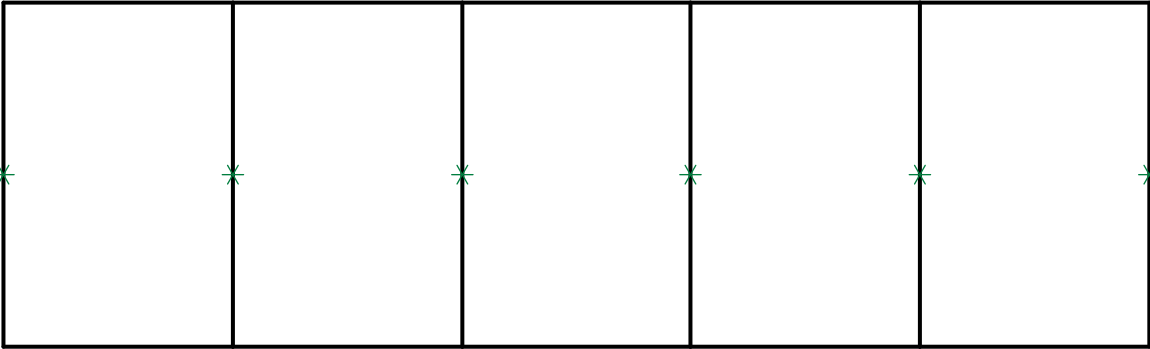

X1 X2 X3 X4 X5 X6
4F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

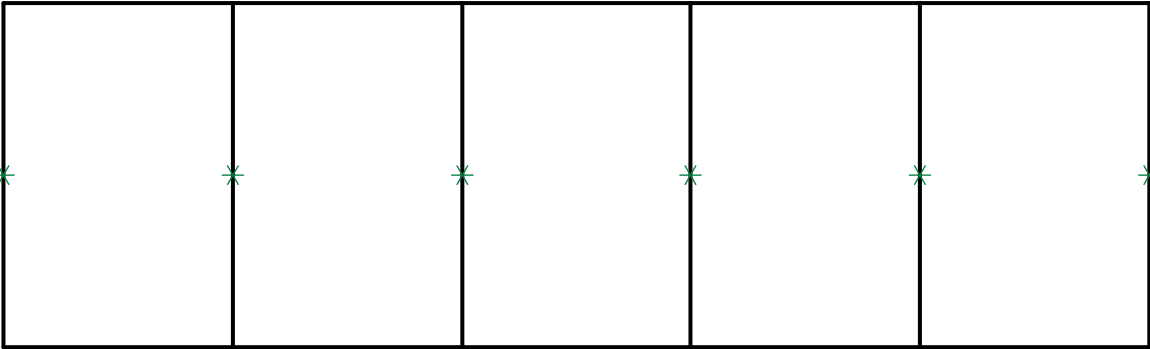

X1 X2 X3 X4 X5 X6
5F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

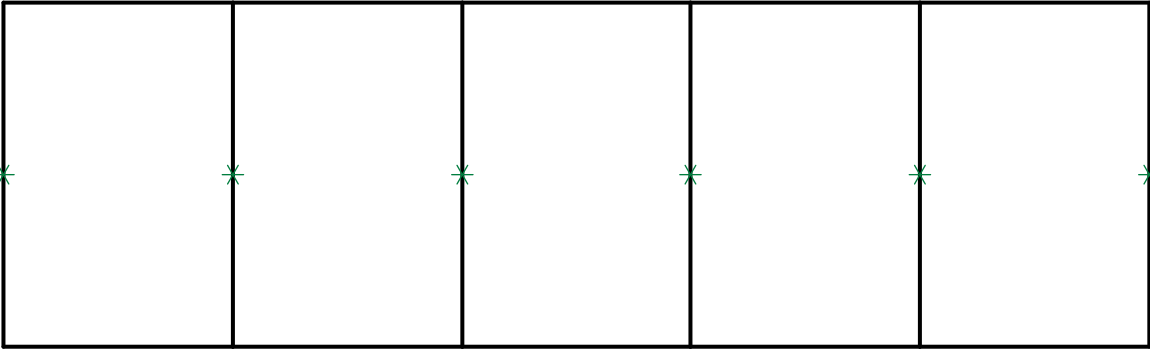

X1 X2 X3 X4 X5 X6
6F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

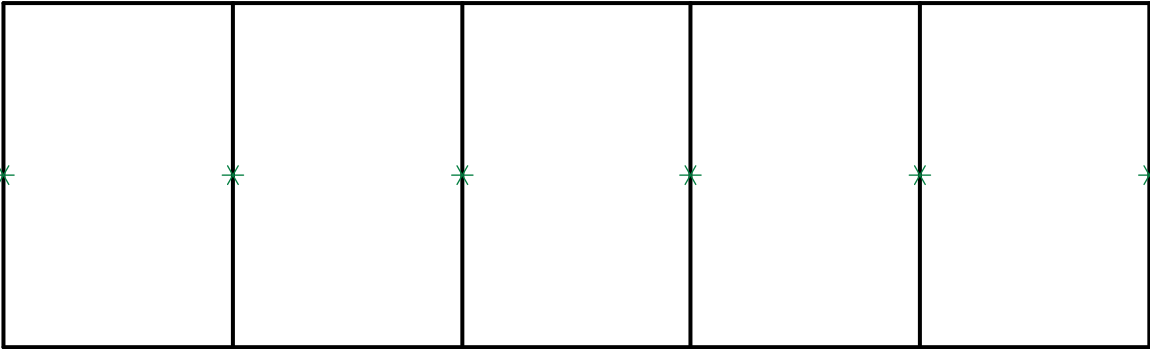

X1 X2 X3 X4 X5 X6
7F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

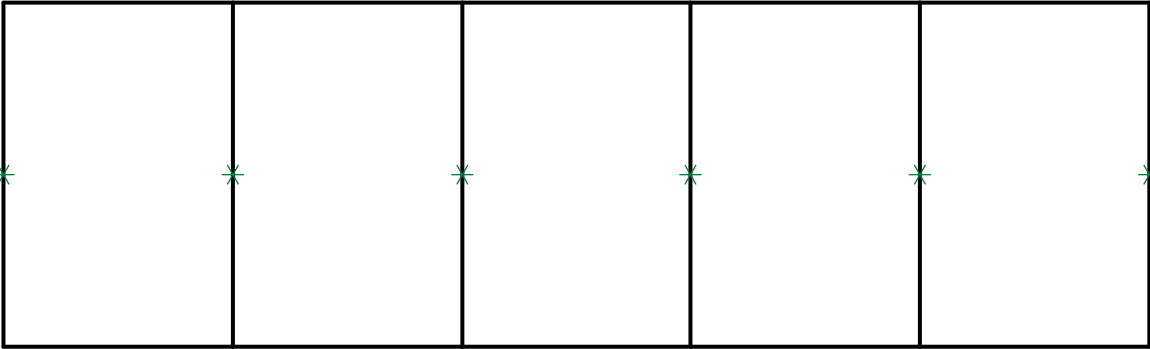

X1 X2 X3 X4 X5 X6
8F 階 (S=1/263)

Y4
Y3


Y2
Y1

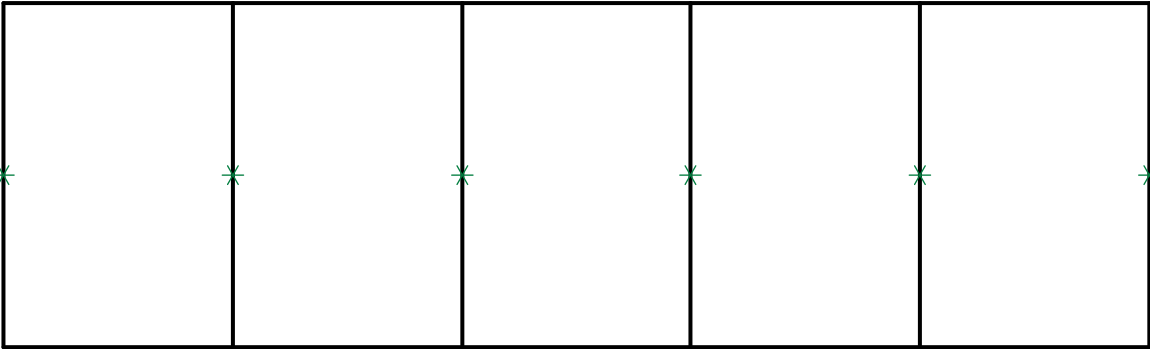



X1 X2 X3 X4 X5 X6
9F 階 (S=1/263)

Y4
Y3

Y2
Y1

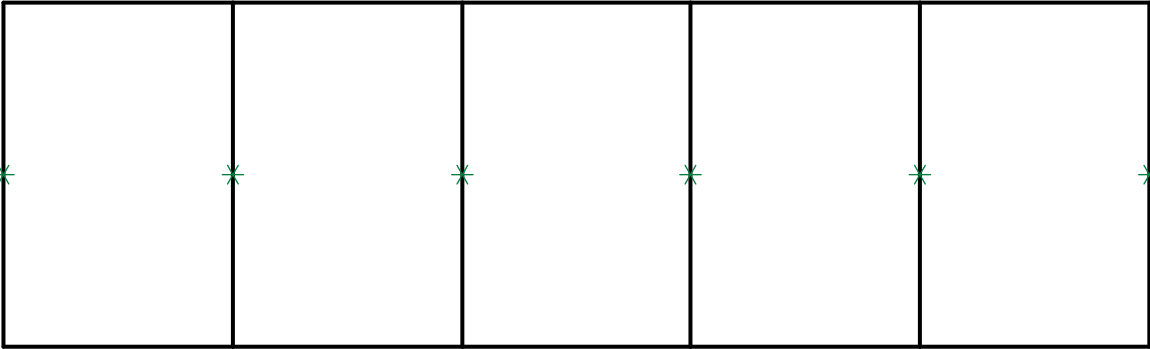

X1 X2 X3 X4 X5 X6
10F 階 (S=1/263)

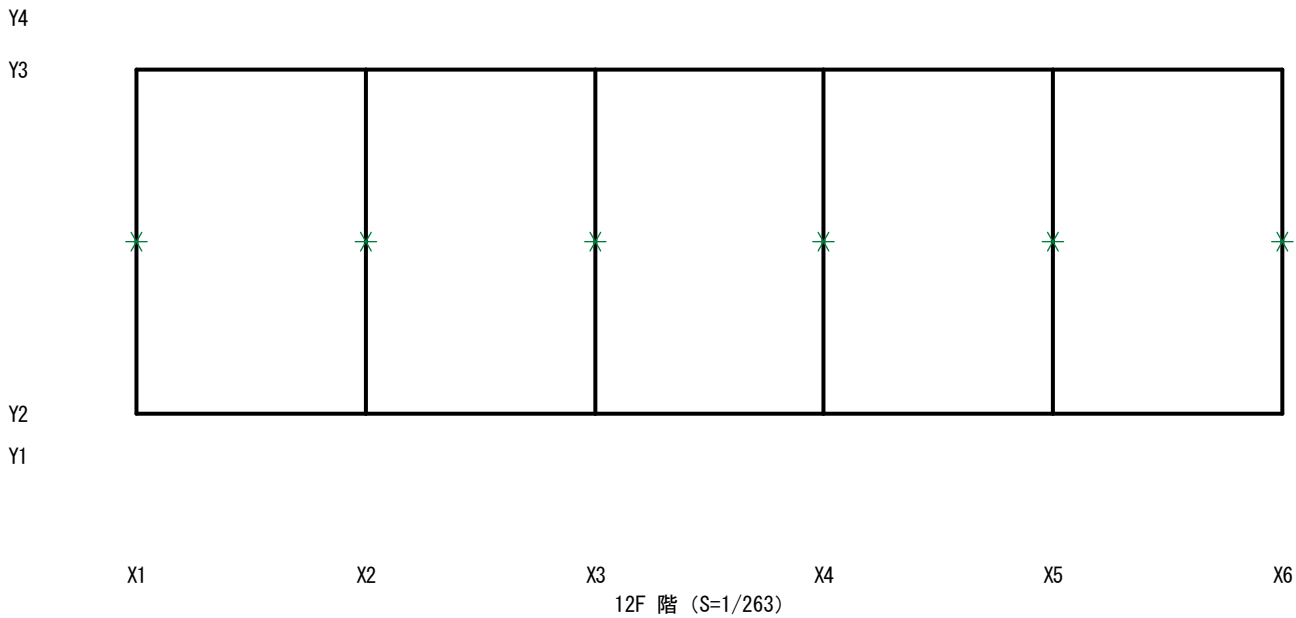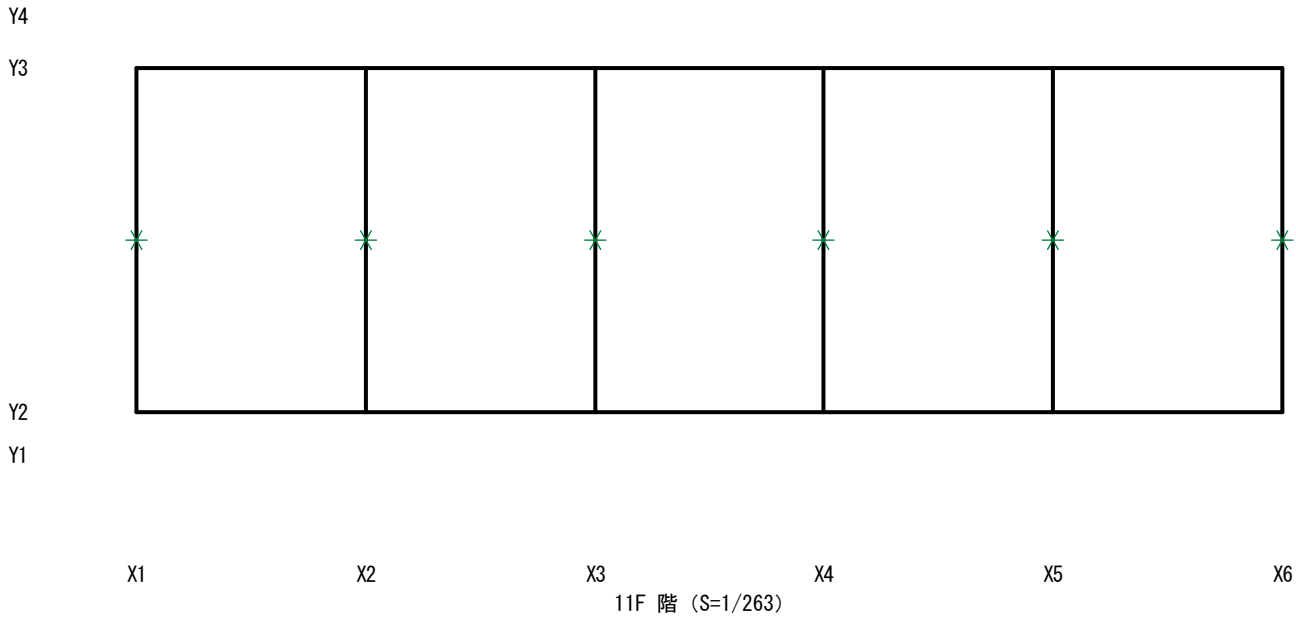

(2) R C壁の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) せん断力の検討
 - ア) 地震時短期設計用せん断力
$$Q_d = Q_L + 1.00 * Q_E$$
開口補強筋： R C規準 (1999) 19条 (26) ~ (28) 式による
 - イ) 許容せん断力R C規準 (1999) 19条 (22) 式による
 - ウ) せん断補強筋比
$$P_{smax} = 1.20 \%$$
$$P_{smin} = 0.25 \%$$
 - エ) せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力) ≤ 1.00 をOKとする
- 4) 付帯柱の検討
 - 許容圧縮耐力： R C規準 (1999) 19条 (19.8) 式による
 - 許容引張耐力： R C規準 (1999) 19条 (19.9) 式による
 - (設計軸力/許容耐力) ≤ 1.0 をOKとする

(3) RC壁の断面計算結果

記号説明

記号		単位	説明	
断面名 部材位置			入力で指定した断面名称。部材位置は〇〇階、〇〇フレーム、〇〇軸で表示します。	
形状	t	cm	壁厚	
	Lo/Ho	cm	①/②：①は開口幅、②は開口高さ	
	L' /H'	cm	①/②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ	
	L/H	cm	①/②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ	
	r		開口による低減率で、r1 ~ r3 の最小値	
	r1		開口による低減率（=1-Lo/L）	
	r2		開口による低減率（=1-√（(Ho・Lo）/（H・L））	
r3		開口による低減率（=1-Ho/H）		
材質			コンクリート：Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。（ ）内は、コンクリート強度。 鉄筋①/②/③：①：鉄筋太物種別 1、②：鉄筋太物種別 2、③：鉄筋細物種別	
配筋	縦筋	mm	壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋、Sはシングル配筋を示します。	
	横筋	mm		
ps	%	壁筋比		
	Qdl	kN	壁の長期設計用せん断力。	
応力	Qds	kN	壁の短期設計用せん断力Qds>Q1の場合はmax（Q1，rQw）を用います。	
	L.no		上記Qds の短期荷重ケース記号（注1）	
	Qal	kN	壁の長期許容せん断力	
	Qw	kN	壁筋の負担できる許容せん断力（=ps・t・L'・ft）	
	Σ Qc	kN	壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は 1 / 2	
	Q1	kN	壁の許容せん断力（=r・t・L・fs）	
	Q2	kN	壁の許容せん断力（=r（Qw+Σ Qc）	
	判定		作用せん断力に対する判定結果	
開口	Td	kN	開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。	
	Tv	kN	開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。	
	Th	kN	開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。	
	aTd	kN, cm2	①-②、③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。	
	aTv	kN, cm2	①-②、③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。	
	aTh	kN, cm2	①-②、③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。	
	判定		①/②/③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果	
付帯柱	B x D	cm	柱断面寸法（幅xせい）	
	X	主筋1		壁方向の柱鉄筋一段目
		主筋2		壁方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋		壁方向の芯鉄筋
	Y	主筋1		壁と直交方向の柱鉄筋一段目
		主筋2		壁と直交方向の柱鉄筋二段目
		芯鉄筋		壁と直交方向の芯鉄筋
	Ag		柱主筋全断面積	
	NI	kN	長期設計軸力	
	MI	kN・m	長期設計用曲げモーメント	
	Ns	kN	短期設計軸力	
	Ms	kN	短期設計曲げモーメント	
	L.no		短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1）	
	Nc	kN	付帯柱の圧縮軸力	
	Nt	kN	付帯柱の引張軸力	
	Nac	kN	付帯柱の許容圧縮耐力	
Nat	kN	付帯柱の許容引張耐力		
判定		付帯柱の軸方向の判定結果		

(注1) [L. no]項目に出力される短期荷重ケース記号

記号	荷重ケース	記号	荷重ケース
S	積雪時		
K1	地震時フレーム方向正加力	K3	地震時直交方向正加力
K2	地震時フレーム方向負加力	K4	地震時直交方向負加力
W1	風圧時フレーム方向正加力	W3	風圧時直交方向正加力
W2	風圧時フレーム方向負加力	W4	風圧時直交方向負加力
WS1	風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮)	WS3	風圧時直交方向正加力 (積雪考慮)
WS2	風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮)	WS4	風圧時直交方向負加力 (積雪考慮)

断面名		W2b		W2b		W2a		W2a		
部材位置		1F階X17レ-AY2軸		2F階X17レ-AY2軸		3F階X17レ-AY2軸		4F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' / H'	1103 / 260		1103 / 230		1103 / 230		1103 / 230		
	L/H	1200 / 323		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.700		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.705		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.9		2.5		3.8		5.8		
	Qds	1790.0		1729.5		1684.7		1635.5		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1285.2		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	2319.9		2319.9		2319.9		2319.9		
	rQw	1623.9		1574.2		1574.2		1574.2		
	ΣQc	3222.9		3222.9		3222.9		3229.0		
	Q1	1927.8		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	3880.0		3761.2		3761.2		3765.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	142.4		137.6		134.0		130.1		
	Tv	79.0		76.3		74.3		72.2		
	Th	186.2		191.2		186.2		180.8		
	aTd	3-D13 291.3		3-D13 291.3		3-D13 264.8		3-D13 264.8		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		5-D13 187.3		5-D13 187.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	95x 75	85x120	95x 75	85x120	95x 75	85x120	95x 75	85x120	
	X	主筋1	3-D32	3-D38	3-D32	3-D38	3-D32	3-D38	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	10-D38	3-D32	10-D38	3-D32	10-D38	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	250.80	63.52	250.80	63.52	250.80	63.52	111.16	
	長期	NI	8960.7	8960.7	8186.5	8186.5	7431.8	7431.8	6677.0	6677.0
		MI	4276.0	4276.0	3822.4	3822.4	3398.5	3398.5	2977.5	2977.5
		Nc	4836.7	4836.7	4411.8	4411.8	3999.1	3999.1	3586.6	3586.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9464.7	15851.5	9464.7	15851.5	9464.7	15851.5	9464.7	13840.7
		Nat	1238.6	4890.6	1238.6	4890.6	1238.6	4890.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	2191.7	15729.7	2229.6	14143.4	12596.6	12596.6	11014.2	11014.2
		Ms	-37654.4	46206.5	-32189.1	39833.9	34174.6	34174.6	28789.2	28789.2
		L.no	K3	K4	K3	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	4233.7	11715.4	3797.2	10391.2	9146.2	9146.2	7906.2	7906.2
		Nt	-2042.0	0.0	-1567.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18929.4	31703.0	18929.4	31703.0	18929.4	31703.0	18929.4	27681.4
	Nat	2477.3	9781.2	2477.3	9781.2	2477.3	9781.2	2477.3	4335.2	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W2a		W2a		W2a		W2		
部材位置		5F階X17レ-AY2軸		6F階X17レ-AY2軸		7F階X17レ-AY2軸		8F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1103 / 230		1103 / 230		1103 / 230		1103 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	0.679		0.679		0.679		0.681		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.689		0.691		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.681		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	8.6		11.0		13.7		15.3		
	Qds	1580.1		1497.1		1403.4		1278.6		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1118.6		
	Qw	2319.9		2319.9		2319.9		2319.9		
	rQw	1574.2		1574.2		1574.2		1580.8		
	ΣQc	3229.0		3229.0		2861.0		2576.9		
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		1677.9		
	Q2	3765.4		3765.4		3515.6		3336.8		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td	125.7		119.1		111.6		101.7		
	Tv	69.7		66.0		61.9		56.4		
	Th	174.6		165.5		155.1		140.7		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	95x 75	85x120	95x 75	85x120	95x 75	85x120	95x 75	85x120	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32
	Y	主筋2								
		芯鉄筋								
		Ag	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16
	長期	NI	5922.1	5922.1	5167.1	5167.1	4421.8	4421.8	3676.8	3676.8
		MI	2562.5	2562.5	2155.5	2155.5	1814.3	1814.3	1480.7	1480.7
		Nc	3174.6	3174.6	2763.2	2763.2	2362.1	2362.1	1961.8	1961.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9464.7	13840.7	9464.7	13840.7	9464.7	13840.7	7212.9	10580.6
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	9448.4	9448.4	7912.4	7912.4	6579.0	6579.0	5269.1	5269.1
		Ms	23493.0	23493.0	18535.2	18535.2	14949.9	14949.9	11539.0	11539.0
		L.no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	6682.0	6682.0	5500.8	5500.8	4535.3	4535.3	3596.1	3596.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18929.4	27681.4	18929.4	27681.4	18929.4	27681.4	14425.7	21161.2
	Nat	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		9F階X17レ-AY2軸		10F階X17レ-AY2軸		11F階X17レ-AY2軸		12F階X17レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' / H'	1103 / 230		1103 / 230		1103 / 230		1103 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	0.679		0.679		0.679		0.681		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.689		0.691		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.681		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	17.6		19.3		20.4		21.1		
	Qds	1143.7		989.3		812.6		602.3		
	L. no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1113.9		1113.9		1113.9		1118.6		
	Qw	2319.9		2319.9		2319.9		2319.9		
	rQw	1574.2		1574.2		1574.2		1580.8		
	ΣQc	2576.9		2576.9		2576.9		2576.9		
	Q1	1670.9		1670.9		1670.9		1677.9		
	Q2	3322.9		3322.9		3322.9		3336.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	91.0		78.7		64.6		47.9		
	Tv	50.5		43.6		35.9		26.6		
	Th	126.4		109.3		89.8		66.3		
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	95x 75	85x120	95x 75	85x120	95x 75	85x120	95x 75	85x120	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	
	長期	NI	2935.3	2935.3	2193.8	2193.8	1463.5	1463.5	730.4	730.4
		MI	1127.6	1127.6	781.1	781.1	459.1	459.1	139.4	139.4
		Nc	1561.6	1561.6	1162.0	1162.0	770.0	770.0	376.8	376.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7212.9	10580.6	7212.9	10580.6	7212.9	10580.6	7212.9	10580.6
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	4060.4	4060.4	2897.9	2897.9	1866.2	1866.2	895.1	895.1
		Ms	8158.7	8158.7	5078.8	5078.8	2784.9	2784.9	968.8	968.8
		L. no	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4	K4
		Nc	2710.1	2710.1	1872.2	1872.2	1165.2	1165.2	528.3	528.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14425.7	21161.2	14425.7	21161.2	14425.7	21161.2	14425.7	21161.2
		Nat	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' / H'	1075 / 260		1075 / 230		1075 / 230		1090 / 230		
	L/H	1200 / 323		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.4		1.2		1.8		2.8		
	Qds	2759.0		2671.7		2550.6		2405.2		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2262.1		2262.1		2262.1		2293.6		
	rQw	2262.1		2262.1		2262.1		2293.6		
	ΣQc	4357.4		4357.4		4357.4		3947.9		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	6619.4		6619.4		6619.4		6241.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱										
	B x D	左柱 75x110	右柱 110x140	左柱 75x110	右柱 110x140	左柱 75x110	右柱 110x140	左柱 75x 80	右柱 110x140	
	X	主筋1	3-D32	4-D38	3-D32	4-D38	3-D32	4-D38	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	10-D38	6-D32	10-D38	6-D32	10-D38	3-D32	9-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	111.16	273.60	111.16	273.60	111.16	273.60	63.52	158.80	
	長期	NI	15158.1	15158.1	13825.9	13825.9	12515.7	12515.7	11212.5	11212.5
		MI	10202.1	10202.1	9245.0	9245.0	8338.9	8338.9	7390.9	7390.9
		Nc	8429.2	8429.2	7683.4	7683.4	6952.8	6952.8	6222.2	6222.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11500.7	22419.8	11500.7	22419.8	11500.7	22419.8	8114.7	20766.7
		Nat	2167.6	5335.2	2167.6	5335.2	2167.6	5335.2	1238.6	3096.6
	短期	Ns	15219.4	15219.4	13885.8	13885.8	12573.0	12573.0	11266.0	11266.0
		Ms	72566.8	72566.8	62716.5	62716.5	54337.1	54337.1	46254.6	46254.6
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	13656.9	13656.9	12169.3	12169.3	10814.6	10814.6	9487.5	9487.5
Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		23001.4	44839.7	23001.4	44839.7	23001.4	44839.7	16229.4	41533.4	
Nat	4335.2	10670.4	4335.2	10670.4	4335.2	10670.4	2477.3	6193.2		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		6F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		7F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		8F階X2ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1090 / 230		1090 / 230		1110 / 230		1110 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	4.2		5.4		6.7		7.4		
	Qds	2235.8		2050.3		1844.3		1623.1		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1641.6		
	Qw	2293.6		2293.6		2335.7		2335.7		
	rQw	2293.6		2293.6		2335.7		2335.7		
	ΣQc	3947.9		3947.9		3062.6		2773.2		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2462.4		
	Q2	6241.5		6241.5		5398.3		5108.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x 80	110x140	75x 80	110x140	75x 60	110x120	75x 60	110x120
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	9-D32	3-D32	9-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		63.52	158.80	63.52	158.80	63.52	111.16	63.52	111.16
	長期	NI	9916.1	9916.1	8619.8	8619.8	7349.7	7349.7	6090.9	6090.9
		MI	6399.6	6399.6	5404.0	5404.0	4508.0	4508.0	3622.1	3622.1
		Nc	5491.4	5491.4	4760.2	4760.2	4050.5	4050.5	3347.3	3347.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8114.7	20766.7	8114.7	20766.7	6314.7	17440.7	4850.4	13280.6
		Nat	1238.6	3096.6	1238.6	3096.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	9964.3	9964.3	8661.2	8661.2	7384.3	7384.3	6118.0	6118.0
		Ms	38541.0	38541.0	31301.1	31301.1	24688.5	24688.5	18669.8	18669.8
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8193.9	8193.9	6939.0	6939.0	5749.5	5749.5	4614.8	4614.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16229.4	41533.4	16229.4	41533.4	12629.4	34881.4	9700.7	26561.2
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' / H'	1110 / 230		1130 / 230		1130 / 230		1130 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	8.6		9.4		10.0		10.3		
	Qds	1380.3		1112.8		817.6		473.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1641.6		1641.6		1641.6		1641.6		
	Qw	2335.7		2377.8		2377.8		2377.8		
	rQw	2335.7		2377.8		2377.8		2377.8		
	ΣQc	2773.2		1893.8		1893.8		1893.8		
	Q1	2462.4		2462.4		2462.4		2462.4		
	Q2	5108.9		4271.6		4271.6		4271.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x 60	110x120	75x 60	110x 80	75x 60	110x 80	75x 60	110x 80	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	5-D32	3-D32	5-D32	3-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	111.16	63.52	95.28	63.52	95.28	63.52	95.28	
	長期	NI	4853.6	4853.6	3630.1	3630.1	2432.6	2432.6	1234.0	1234.0
		MI	2706.7	2706.7	1870.4	1870.4	1134.7	1134.7	394.7	394.7
		Nc	2652.3	2652.3	1970.9	1970.9	1310.9	1310.9	649.9	649.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4850.4	13280.6	4850.4	9120.5	4850.4	9120.5	4850.4	9120.5
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0
	短期	Ns	4874.9	4874.9	3645.2	3645.2	2442.5	2442.5	1238.7	1238.7
		Ms	13193.2	13193.2	8518.6	8518.6	4696.9	4696.9	1698.7	1698.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3536.9	3536.9	2532.5	2532.5	1612.7	1612.7	760.9	760.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9700.7	26561.2	9700.7	18241.1	9700.7	18241.1	9700.7	18241.1
	Nat	2477.3	4335.2	2477.3	3715.9	2477.3	3715.9	2477.3	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		2F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		3F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		4F階X3ﾌﾚｰﾏY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1075 / 260		1075 / 230		1075 / 230		1090 / 230		
	L/H	1200 / 323		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.5		1.3		2.0		3.0		
	Qds	2758.6		2670.6		2549.0		2402.8		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2262.1		2262.1		2262.1		2293.6		
	rQw	2262.1		2262.1		2262.1		2293.6		
	ΣQc	4357.4		4357.4		4357.4		3947.9		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	6619.4		6619.4		6619.4		6241.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x110	110x140	75x110	110x140	75x110	110x140	75x 80	110x140
	X	主筋1	3-D32	4-D38	3-D32	4-D38	3-D32	4-D38	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	10-D38	6-D32	10-D38	6-D32	10-D38	3-D32	9-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		111.16	273.60	111.16	273.60	111.16	273.60	63.52	158.80
	長期	NI	15237.3	15237.3	13900.1	13900.1	12585.7	12585.7	11277.9	11277.9
		MI	10120.6	10120.6	9191.1	9191.1	8312.6	8312.6	7391.7	7391.7
		Nc	8462.0	8462.0	7716.0	7716.0	6985.6	6985.6	6254.9	6254.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11500.7	22419.8	11500.7	22419.8	11500.7	22419.8	8114.7	20766.7
		Nat	2167.6	5335.2	2167.6	5335.2	2167.6	5335.2	1238.6	3096.6
	短期	Ns	15239.6	15239.6	13902.4	13902.4	12587.8	12587.8	11279.9	11279.9
		Ms	72444.1	72444.1	62618.9	62618.9	54265.2	54265.2	46211.2	46211.2
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	13656.8	13656.8	12169.4	12169.4	10816.0	10816.0	9490.9	9490.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	23001.4	44839.7	23001.4	44839.7	23001.4	44839.7	16229.4	41533.4
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' / H'	1090 / 230		1090 / 230		1110 / 230		1110 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	4.4		5.7		7.0		7.8		
	Qds	2232.5		2046.3		1839.7		1618.5		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1641.6		
	Qw	2293.6		2293.6		2335.7		2335.7		
	rQw	2293.6		2293.6		2335.7		2335.7		
	ΣQc	3947.9		3947.9		3062.6		2773.2		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2462.4		
	Q2	6241.5		6241.5		5398.3		5108.9		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x 80	110x140	75x 80	110x140	75x 60	110x120	75x 60	110x120
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	9-D32	3-D32	9-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		63.52	158.80	63.52	158.80	63.52	111.16	63.52	111.16
	長期	NI	9976.9	9976.9	8675.9	8675.9	7392.6	7392.6	6120.6	6120.6
		MI	6427.5	6427.5	5459.6	5459.6	4540.2	4540.2	3631.4	3631.4
		Nc	5524.1	5524.1	4792.9	4792.9	4074.7	4074.7	3362.9	3362.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8114.7	20766.7	8114.7	20766.7	6314.7	17440.7	4850.4	13280.6
		Nat	1238.6	3096.6	1238.6	3096.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	9978.7	9978.7	8677.5	8677.5	7394.0	7394.0	6121.8	6121.8
		Ms	38525.4	38525.4	31316.3	31316.3	24680.1	24680.1	18635.6	18635.6
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8199.8	8199.8	6948.4	6948.4	5753.6	5753.6	4613.9	4613.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16229.4	41533.4	16229.4	41533.4	12629.4	34881.4	9700.7	26561.2
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X3フレ-ムY2軸		10F階X3フレ-ムY2軸		11F階X3フレ-ムY2軸		12F階X3フレ-ムY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1110 / 230		1130 / 230		1130 / 230		1130 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	9.0		9.9		10.4		10.8		
	Qds	1375.6		1108.1		812.8		468.6		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1641.6		1641.6		1641.6		1641.6		
	Qw	2335.7		2377.8		2377.8		2377.8		
	rQw	2335.7		2377.8		2377.8		2377.8		
	ΣQc	2773.2		1893.8		1893.8		1893.8		
	Q1	2462.4		2462.4		2462.4		2462.4		
	Q2	5108.9		4271.6		4271.6		4271.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	75x 60	110x120	75x 60	110x 80	75x 60	110x 80	75x 60	110x 80	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	5-D32	3-D32	5-D32	3-D32	5-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	111.16	63.52	95.28	63.52	95.28	63.52	95.28	
	長期	NI	4882.0	4882.0	3657.1	3657.1	2443.9	2443.9	1228.6	1228.6
		MI	2724.2	2724.2	1896.4	1896.4	1146.2	1146.2	393.2	393.2
		Nc	2668.0	2668.0	1986.6	1986.6	1317.4	1317.4	647.1	647.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4850.4	13280.6	4850.4	9120.5	4850.4	9120.5	4850.4	9120.5
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0
	短期	Ns	4882.9	4882.9	3657.8	3657.8	2444.2	2444.2	1228.7	1228.7
		Ms	13175.8	13175.8	8518.9	8518.9	4691.2	4691.2	1688.9	1688.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3539.4	3539.4	2538.8	2538.8	1613.1	1613.1	755.1	755.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9700.7	26561.2	9700.7	18241.1	9700.7	18241.1	9700.7	18241.1
	Nat	2477.3	4335.2	2477.3	3715.9	2477.3	3715.9	2477.3	3715.9	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' / H'	1075 / 260		1075 / 230		1075 / 230		1090 / 230		
	L/H	1200 / 323		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.5		1.3		2.0		3.0		
	Qds	2758.6		2670.6		2549.0		2402.8		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2262.1		2262.1		2262.1		2293.6		
	rQw	2262.1		2262.1		2262.1		2293.6		
	ΣQc	4357.4		4357.4		4357.4		3947.9		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	6619.4		6619.4		6619.4		6241.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱										
	B x D	左柱 75x110	右柱 110x140	左柱 75x110	右柱 110x140	左柱 75x110	右柱 110x140	左柱 75x 80	右柱 110x140	
	X	主筋1	3-D32	4-D38	3-D32	4-D38	3-D32	4-D38	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	10-D38	6-D32	10-D38	6-D32	10-D38	3-D32	9-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	111.16	273.60	111.16	273.60	111.16	273.60	63.52	158.80	
	長期	NI	15237.3	15237.3	13900.1	13900.1	12585.7	12585.7	11277.9	11277.9
		MI	10120.6	10120.6	9191.1	9191.1	8312.6	8312.6	7391.7	7391.7
		Nc	8462.0	8462.0	7716.0	7716.0	6985.6	6985.6	6254.9	6254.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11500.7	22419.8	11500.7	22419.8	11500.7	22419.8	8114.7	20766.7
		Nat	2167.6	5335.2	2167.6	5335.2	2167.6	5335.2	1238.6	3096.6
	短期	Ns	15239.6	15239.6	13902.4	13902.4	12587.8	12587.8	11279.9	11279.9
		Ms	72444.1	72444.1	62618.9	62618.9	54265.2	54265.2	46211.2	46211.2
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	13656.8	13656.8	12169.4	12169.4	10816.0	10816.0	9490.9	9490.9
Nt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nac		23001.4	44839.7	23001.4	44839.7	23001.4	44839.7	16229.4	41533.4	
Nat	4335.2	10670.4	4335.2	10670.4	4335.2	10670.4	2477.3	6193.2		
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X47レ-AY2軸		6F階X47レ-AY2軸		7F階X47レ-AY2軸		8F階X47レ-AY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1090 / 230		1090 / 230		1110 / 230		1110 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc27 (Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	4.4		5.7		7.0		7.8	
	Qds	2232.5		2046.3		1839.7		1618.5	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1641.6	
	Qw	2293.6		2293.6		2335.7		2335.7	
	rQw	2293.6		2293.6		2335.7		2335.7	
	ΣQc	3947.9		3947.9		3062.6		2773.2	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2462.4	
	Q2	6241.5		6241.5		5398.3		5108.9	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 80	110x140	75x 80	110x140	75x 60	110x120	75x 60	110x120
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Y	主筋1	3-D32	9-D32	3-D32	9-D32	3-D32	6-D32	3-D32
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	63.52	158.80	63.52	158.80	63.52	111.16	63.52	111.16
	長期	NI	9976.9	9976.9	8675.9	8675.9	7392.6	7392.6	6120.6
		MI	6427.5	6427.5	5459.6	5459.6	4540.2	4540.2	3631.4
		Nc	5524.1	5524.1	4792.9	4792.9	4074.7	4074.7	3362.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8114.7	20766.7	8114.7	20766.7	6314.7	17440.7	4850.4
		Nat	1238.6	3096.6	1238.6	3096.6	1238.6	2167.6	1238.6
	短期	Ns	9978.7	9978.7	8677.5	8677.5	7394.0	7394.0	6121.8
		Ms	38525.4	38525.4	31316.3	31316.3	24680.1	24680.1	18635.6
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8199.8	8199.8	6948.4	6948.4	5753.6	5753.6	4613.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16229.4	41533.4	16229.4	41533.4	12629.4	34881.4	9700.7
		Nat	2477.3	6193.2	2477.3	6193.2	2477.3	4335.2	2477.3
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		9F階X47レ-ΔY2軸		10F階X47レ-ΔY2軸		11F階X47レ-ΔY2軸		12F階X47レ-ΔY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1110 / 230		1130 / 230		1130 / 230		1130 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	コンクリート	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	9.0		9.9		10.4		10.8	
	Qds	1375.6		1108.1		812.8		468.6	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1641.6		1641.6		1641.6		1641.6	
	Qw	2335.7		2377.8		2377.8		2377.8	
	rQw	2335.7		2377.8		2377.8		2377.8	
	ΣQc	2773.2		1893.8		1893.8		1893.8	
	Q1	2462.4		2462.4		2462.4		2462.4	
	Q2	5108.9		4271.6		4271.6		4271.6	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 60	110x120	75x 60	110x 80	75x 60	110x 80	75x 60	110x 80
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Y	主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	5-D32	3-D32	5-D32	3-D32
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	63.52	111.16	63.52	95.28	63.52	95.28	63.52	95.28
	長期	NI	4882.0	4882.0	3657.1	3657.1	2443.9	2443.9	1228.6
		MI	2724.2	2724.2	1896.4	1896.4	1146.2	1146.2	393.2
		Nc	2668.0	2668.0	1986.6	1986.6	1317.4	1317.4	647.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4850.4	13280.6	4850.4	9120.5	4850.4	9120.5	4850.4
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0	1238.6
	短期	Ns	4882.9	4882.9	3657.8	3657.8	2444.2	2444.2	1228.7
		Ms	13175.8	13175.8	8518.9	8518.9	4691.2	4691.2	1688.9
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3539.4	3539.4	2538.8	2538.8	1613.1	1613.1	755.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9700.7	26561.2	9700.7	18241.1	9700.7	18241.1	9700.7
		Nat	2477.3	4335.2	2477.3	3715.9	2477.3	3715.9	2477.3
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L'/H'	1075 / 260		1075 / 230		1075 / 230		1090 / 230		
	L/H	1200 / 323		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.4		1.2		1.8		2.8		
	Qds	2759.0		2671.7		2550.6		2405.2		
	L.no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1836.0		
	Qw	2262.1		2262.1		2262.1		2293.6		
	rQw	2262.1		2262.1		2262.1		2293.6		
	ΣQc	4357.4		4357.4		4357.4		3947.9		
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2754.0		
	Q2	6619.4		6619.4		6619.4		6241.5		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
	判定									
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D		75x110	110x140	75x110	110x140	75x110	110x140	75x 80	110x140
	X	主筋1	3-D32	4-D38	3-D32	4-D38	3-D32	4-D38	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	6-D32	10-D38	6-D32	10-D38	6-D32	10-D38	3-D32	9-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag		111.16	273.60	111.16	273.60	111.16	273.60	63.52	158.80
	長期	NI	15158.1	15158.1	13825.9	13825.9	12515.7	12515.7	11212.5	11212.5
		MI	10202.1	10202.1	9245.0	9245.0	8338.9	8338.9	7390.9	7390.9
		Nc	8429.2	8429.2	7683.4	7683.4	6952.8	6952.8	6222.2	6222.2
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	11500.7	22419.8	11500.7	22419.8	11500.7	22419.8	8114.7	20766.7
		Nat	2167.6	5335.2	2167.6	5335.2	2167.6	5335.2	1238.6	3096.6
	短期	Ns	15219.4	15219.4	13885.8	13885.8	12573.0	12573.0	11266.0	11266.0
		Ms	72566.8	72566.8	62716.5	62716.5	54337.1	54337.1	46254.6	46254.6
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	13656.9	13656.9	12169.3	12169.3	10814.6	10814.6	9487.5	9487.5
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	23001.4	44839.7	23001.4	44839.7	23001.4	44839.7	16229.4	41533.4
	判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1	
部材位置		5F階X57レ-AY2軸		6F階X57レ-AY2軸		7F階X57レ-AY2軸		8F階X57レ-AY2軸	
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0	
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0	
	L'/H'	1090 / 230		1090 / 230		1110 / 230		1110 / 230	
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283	
	r	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000	
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000	
材質	コンクリート	Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc36 (Fc = 36.00)		Fc27 (Fc = 27.00)	
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295	
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D	
	ps	0.40		0.40		0.40		0.40	
応力	Qdl	4.2		5.4		6.7		7.4	
	Qds	2235.8		2050.3		1844.3		1623.1	
	L.no	K1		K1		K1		K1	
	Qal	1836.0		1836.0		1836.0		1641.6	
	Qw	2293.6		2293.6		2335.7		2335.7	
	rQw	2293.6		2293.6		2335.7		2335.7	
	ΣQc	3947.9		3947.9		3062.6		2773.2	
	Q1	2754.0		2754.0		2754.0		2462.4	
	Q2	6241.5		6241.5		5398.3		5108.9	
	判定	OK		OK		OK		OK	
開口	Td								
	Tv								
	Th								
	aTd								
	aTv								
	aTh								
	判定								
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	75x 80	110x140	75x 80	110x140	75x 60	110x120	75x 60	110x120
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2							
		芯鉄筋							
		主筋1	3-D32	9-D32	3-D32	9-D32	3-D32	6-D32	3-D32
	Y	主筋2							
		主筋2							
		主筋2							
		芯鉄筋							
	Ag	63.52	158.80	63.52	158.80	63.52	111.16	63.52	111.16
	長期	NI	9916.1	9916.1	8619.8	8619.8	7349.7	7349.7	6090.9
		MI	6399.6	6399.6	5404.0	5404.0	4508.0	4508.0	3622.1
		Nc	5491.4	5491.4	4760.2	4760.2	4050.5	4050.5	3347.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	8114.7	20766.7	8114.7	20766.7	6314.7	17440.7	4850.4
		Nat	1238.6	3096.6	1238.6	3096.6	1238.6	2167.6	1238.6
	短期	Ns	9964.3	9964.3	8661.2	8661.2	7384.3	7384.3	6118.0
		Ms	38541.0	38541.0	31301.1	31301.1	24688.5	24688.5	18669.8
		L.no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	8193.9	8193.9	6939.0	6939.0	5749.5	5749.5	4614.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	16229.4	41533.4	16229.4	41533.4	12629.4	34881.4	9700.7
		Nat	2477.3	6193.2	2477.3	6193.2	2477.3	4335.2	2477.3
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

断面名		W1		W1		W1		W1		
部材位置		9F階X5フレームY2軸		10F階X5フレームY2軸		11F階X5フレームY2軸		12F階X5フレームY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	0 / 0		0 / 0		0 / 0		0 / 0		
	L' / H'	1110 / 230		1130 / 230		1130 / 230		1130 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r1	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r2	1.000		1.000		1.000		1.000		
	r3	1.000		1.000		1.000		1.000		
材質	コンクリート	Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		Fc27 (Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	8.6		9.4		10.0		10.3		
	Qds	1380.3		1112.8		817.6		473.5		
	L. no	K1		K1		K1		K1		
	Qal	1641.6		1641.6		1641.6		1641.6		
	Qw	2335.7		2377.8		2377.8		2377.8		
	rQw	2335.7		2377.8		2377.8		2377.8		
	ΣQc	2773.2		1893.8		1893.8		1893.8		
	Q1	2462.4		2462.4		2462.4		2462.4		
	Q2	5108.9		4271.6		4271.6		4271.6		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td									
	Tv									
	Th									
	aTd									
	aTv									
	aTh									
付帯柱	判定									
	B x D	左柱 75x 60	右柱 110x120	左柱 75x 60	右柱 110x 80	左柱 75x 60	右柱 110x 80	左柱 75x 60	右柱 110x 80	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	5-D32	3-D32	5-D32	3-D32	
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	111.16	63.52	95.28	63.52	95.28	63.52	95.28	
	長期	NI	4853.6	4853.6	3630.1	3630.1	2432.6	2432.6	1234.0	1234.0
		MI	2706.7	2706.7	1870.4	1870.4	1134.7	1134.7	394.7	394.7
		Nc	2652.3	2652.3	1970.9	1970.9	1310.9	1310.9	649.9	649.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	4850.4	13280.6	4850.4	9120.5	4850.4	9120.5	4850.4	9120.5
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0	1238.6	1858.0
	短期	Ns	4874.9	4874.9	3645.2	3645.2	2442.5	2442.5	1238.7	1238.7
		Ms	13193.2	13193.2	8518.6	8518.6	4696.9	4696.9	1698.7	1698.7
		L. no	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1
		Nc	3536.9	3536.9	2532.5	2532.5	1612.7	1612.7	760.9	760.9
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9700.7	26561.2	9700.7	18241.1	9700.7	18241.1	9700.7	18241.1
	Nat	2477.3	4335.2	2477.3	3715.9	2477.3	3715.9	2477.3	3715.9	
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W2b		W2b		W2a		W2a		
部材位置		1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	1103 / 260		1103 / 230		1103 / 230		1103 / 230		
	L/H	1200 / 323		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		
	r	0.700		0.679		0.679		0.679		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.705		0.689		0.689		0.689		
	r3	0.710		0.679		0.679		0.679		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	0.9		2.5		3.8		5.8		
	Qds	1790.0		1729.5		1684.7		1635.5		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1285.2		1245.9		1245.9		1245.9		
	Qw	2319.9		2319.9		2319.9		2319.9		
	rQw	1623.9		1574.2		1574.2		1574.2		
	ΣQc	3222.9		3222.9		3222.9		3229.0		
	Q1	1927.8		1868.8		1868.8		1868.8		
	Q2	3880.0		3761.2		3761.2		3765.4		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	142.4		137.6		134.0		130.1		
	Tv	79.0		76.3		74.3		72.2		
	Th	186.2		191.2		186.2		180.8		
	aTd	3-D13 291.3		3-D13 291.3		3-D13 264.8		3-D13 264.8		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	6-D13 224.8		6-D13 224.8		5-D13 187.3		5-D13 187.3		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱			左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱
	B x D	95x 75	85x120	95x 75	85x120	95x 75	85x120	95x 75	85x120	
	X	主筋1	3-D32	3-D38	3-D32	3-D38	3-D32	3-D38	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	10-D38	3-D32	10-D38	3-D32	10-D38	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	250.80	63.52	250.80	63.52	250.80	63.52	111.16	
	長期	NI	8960.7	8960.7	8186.5	8186.5	7431.8	7431.8	6677.0	6677.0
		MI	4276.0	4276.0	3822.4	3822.4	3398.5	3398.5	2977.5	2977.5
		Nc	4836.7	4836.7	4411.8	4411.8	3999.1	3999.1	3586.6	3586.6
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9464.7	15851.5	9464.7	15851.5	9464.7	15851.5	9464.7	13840.7
		Nat	1238.6	4890.6	1238.6	4890.6	1238.6	4890.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	2191.7	15729.7	2229.6	14143.4	12596.6	12596.6	11014.2	11014.2
		Ms	-37654.4	46206.5	-32189.1	39833.9	34174.6	34174.6	28789.2	28789.2
		L.no	K4	K3	K4	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	4233.7	11715.4	3797.2	10391.2	9146.2	9146.2	7906.2	7906.2
		Nt	-2042.0	0.0	-1567.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18929.4	31703.0	18929.4	31703.0	18929.4	31703.0	18929.4	27681.4
		Nat	2477.3	9781.2	2477.3	9781.2	2477.3	9781.2	2477.3	4335.2
判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

断面名		W2a		W2a		W2a		W2		
部材位置		5F階X67レ-AY2軸		6F階X67レ-AY2軸		7F階X67レ-AY2軸		8F階X67レ-AY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L' /H'	1103 / 230		1103 / 230		1103 / 230		1103 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	0.679		0.679		0.679		0.681		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.689		0.691		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.681		
材質	コンクリート	Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc36(Fc = 36.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	8.6		11.0		13.7		15.3		
	Qds	1580.1		1497.1		1403.4		1278.6		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1245.9		1245.9		1245.9		1118.6		
	Qw	2319.9		2319.9		2319.9		2319.9		
	rQw	1574.2		1574.2		1574.2		1580.8		
	ΣQc	3229.0		3229.0		2861.0		2576.9		
	Q1	1868.8		1868.8		1868.8		1677.9		
	Q2	3765.4		3765.4		3515.6		3336.8		
	判定	OK		OK		OK		OK		
開口	Td	125.7		119.1		111.6		101.7		
	Tv	69.7		66.0		61.9		56.4		
	Th	174.6		165.5		155.1		140.7		
	aTd	3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 264.8		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	5-D13 187.3		5-D13 187.3		5-D13 187.3		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	95x 75	85x120	95x 75	85x120	95x 75	85x120	95x 75	85x120	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
		主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32
	Y	主筋2								
		主筋2								
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	
	長期	NI	5922.1	5922.1	5167.1	5167.1	4421.8	4421.8	3676.8	3676.8
		MI	2562.5	2562.5	2155.5	2155.5	1814.3	1814.3	1480.7	1480.7
		Nc	3174.6	3174.6	2763.2	2763.2	2362.1	2362.1	1961.8	1961.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	9464.7	13840.7	9464.7	13840.7	9464.7	13840.7	7212.9	10580.6
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	9448.4	9448.4	7912.4	7912.4	6579.0	6579.0	5269.1	5269.1
		Ms	23493.0	23493.0	18535.2	18535.2	14949.9	14949.9	11539.0	11539.0
		L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	6682.0	6682.0	5500.8	5500.8	4535.3	4535.3	3596.1	3596.1
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	18929.4	27681.4	18929.4	27681.4	18929.4	27681.4	14425.7	21161.2
		Nat	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

断面名		W2		W2		W2		W2		
部材位置		9F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		10F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		11F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		12F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸		
形状	t	18.0		18.0		18.0		18.0		
	Lo/Ho	180 / 90		180 / 90		180 / 90		180 / 90		
	L'/H'	1103 / 230		1103 / 230		1103 / 230		1103 / 230		
	L/H	1200 / 280		1200 / 280		1200 / 280		1200 / 283		
	r	0.679		0.679		0.679		0.681		
	r1	0.700		0.700		0.700		0.700		
	r2	0.689		0.689		0.689		0.691		
	r3	0.679		0.679		0.679		0.681		
材質	ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		Fc27(Fc = 27.00)		
	鉄筋	SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		SD390/ SD345/ SD295		
配筋	縦筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
	横筋	D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		D10 @200D		
応力	ps	0.40		0.40		0.40		0.40		
	Qdl	17.6		19.3		20.4		21.1		
	Qds	1143.7		989.3		812.6		602.3		
	L.no	K2		K2		K2		K2		
	Qal	1113.9		1113.9		1113.9		1118.6		
	Qw	2319.9		2319.9		2319.9		2319.9		
	rQw	1574.2		1574.2		1574.2		1580.8		
	ΣQc	2576.9		2576.9		2576.9		2576.9		
	Q1	1670.9		1670.9		1670.9		1677.9		
	Q2	3322.9		3322.9		3322.9		3336.8		
開口	判定	OK		OK		OK		OK		
	Td	91.0		78.7		64.6		47.9		
	Tv	50.5		43.6		35.9		26.6		
	Th	126.4		109.3		89.8		66.3		
	aTd	3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		3-D13 238.3		
	aTv	3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		3-D13 112.4		
	aTh	4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		4-D13 149.9		
	判定	OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		OK / OK / OK		
付帯柱		左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	左柱	右柱	
	B x D	95x 75	85x120	95x 75	85x120	95x 75	85x120	95x 75	85x120	
	X	主筋1	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32	3-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Y	主筋1	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32	3-D32	6-D32
		主筋2								
		芯鉄筋								
	Ag	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	63.52	111.16	
	長期	NI	2935.3	2935.3	2193.8	2193.8	1463.5	1463.5	730.4	730.4
		MI	1127.6	1127.6	781.1	781.1	459.1	459.1	139.4	139.4
		Nc	1561.6	1561.6	1162.0	1162.0	770.0	770.0	376.8	376.8
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	7212.9	10580.6	7212.9	10580.6	7212.9	10580.6	7212.9	10580.6
		Nat	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6	1238.6	2167.6
	短期	Ns	4060.4	4060.4	2897.9	2897.9	1866.2	1866.2	895.1	895.1
		Ms	8158.7	8158.7	5078.8	5078.8	2784.9	2784.9	968.8	968.8
		L.no	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
		Nc	2710.1	2710.1	1872.2	1872.2	1165.2	1165.2	528.3	528.3
		Nt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Nac	14425.7	21161.2	14425.7	21161.2	14425.7	21161.2	14425.7	21161.2
	Nat	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	2477.3	4335.2	
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

A-4.3.4 R C柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）



A-4.3.5 R C柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

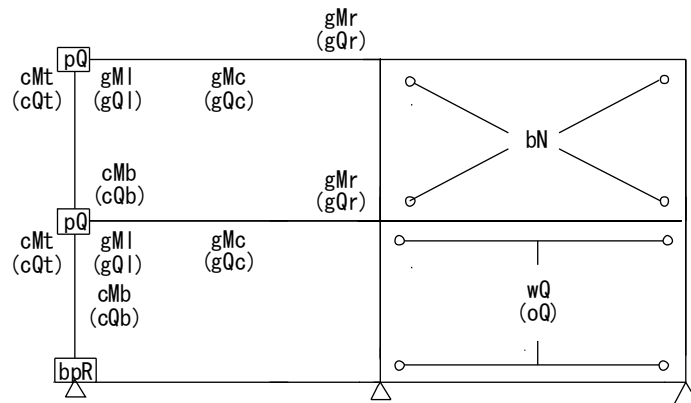

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)

cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力


hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定値の端部には、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値) を出力します。
 ただし、S はりの場合や、SRC はりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定値、ハンチ位置検定値、継手位置検定値) を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定値は、端部には端部検定値を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定値、継手位置検定値、中央検定値) を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定値には、プレート部の検定値は含みません。

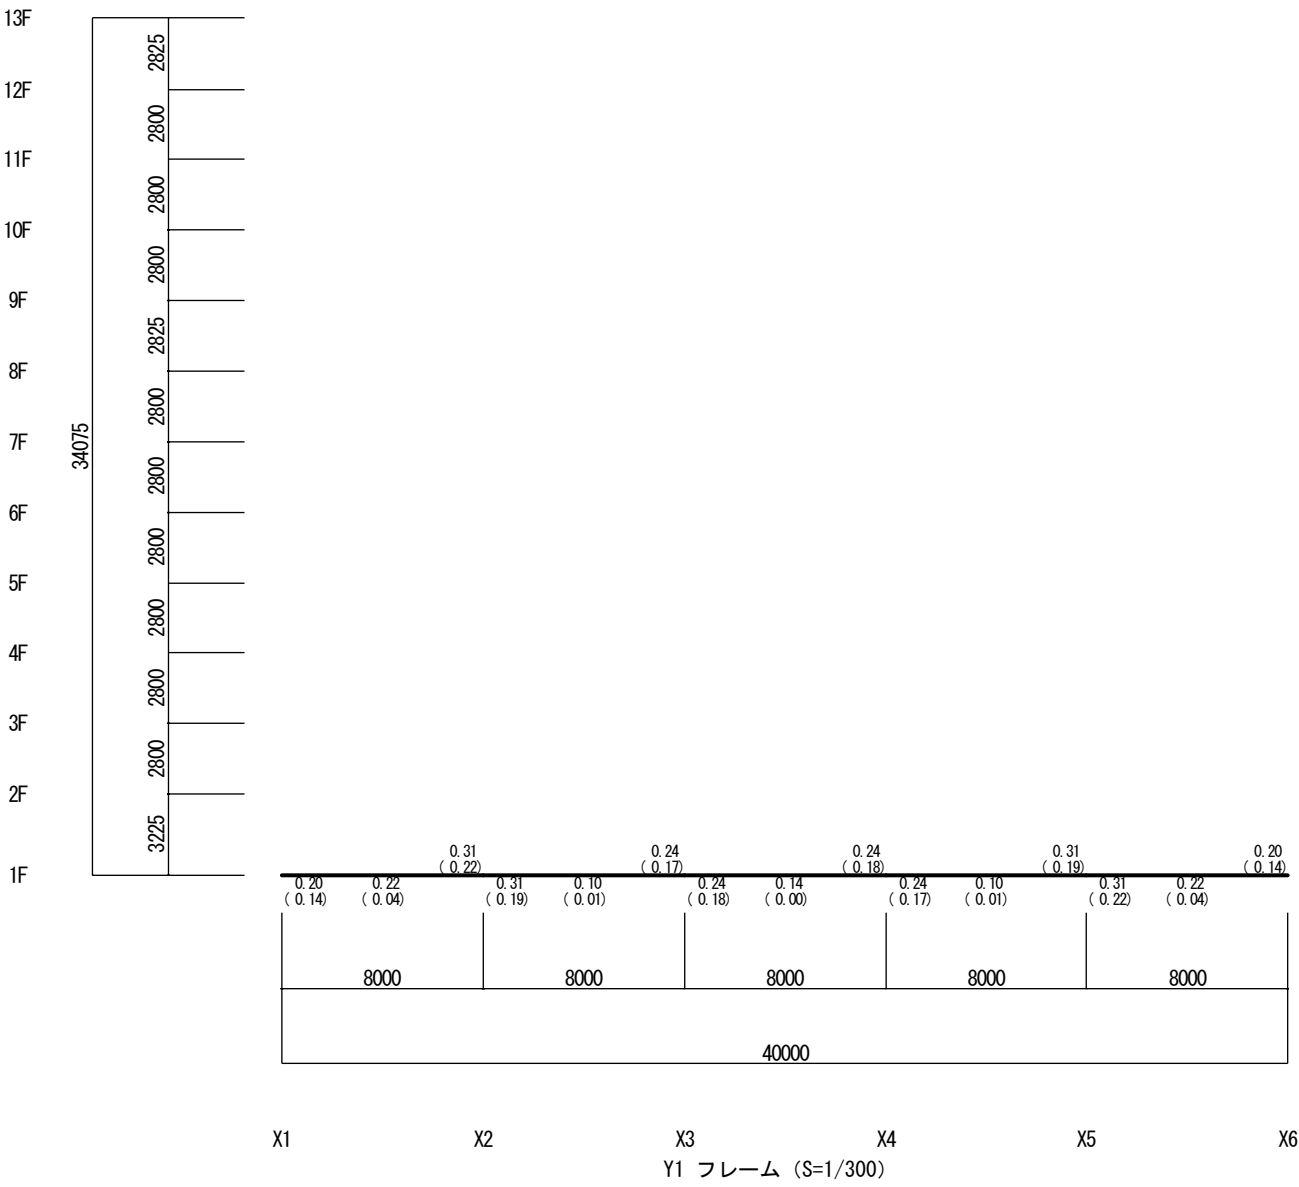


X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y2 フレーム (S=1/300)			

34075	13F 12F 11F 10F 9F 8F 7F 6F 5F 4F 3F 2F 1F	2825 2800 2800 2800 2825 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3225	0.24 (0.14)	0.53 (0.39)	0.33 (0.01)	0.01 (0.00)	0.64 (0.39)	0.43 (0.00)	0.00 (0.00)	0.64 (0.39)	0.43 (0.00)	0.00 (0.00)	0.64 (0.39)	0.43 (0.00)	0.01 (0.00)	0.59 (0.41)	0.33 (0.01)	0.24 (0.14)	
			0.13 (0.14)	0.43 (0.31)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.41 (0.31)	0.13 (0.14)		0.13 (0.14)
			0.10 (0.07)	0.41 (0.31)	0.28 (0.00)	0.01 (0.00)	0.34 (0.22)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.22)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.22)	0.22 (0.00)	0.01 (0.00)	0.43 (0.31)	0.28 (0.00)	0.10 (0.07)	0.09 (0.07)
			0.10 (0.08)	0.40 (0.31)	0.28 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.21)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.21)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.34 (0.21)	0.22 (0.00)	0.00 (0.00)	0.43 (0.31)	0.28 (0.00)	0.10 (0.08)	0.09 (0.08)
			0.10 (0.08)	0.09 (0.08)	0.33 (0.26)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.00 (0.00)	0.10 (0.08)	0.09 (0.08)
			0.10 (0.08)	0.30 (0.26)	0.20 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.19 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.19 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.19 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.26)	0.20 (0.00)	0.10 (0.08)	0.09 (0.08)
			0.09 (0.08)	0.09 (0.08)	0.33 (0.26)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.00 (0.00)	0.10 (0.08)	0.09 (0.08)
			0.10 (0.08)	0.30 (0.26)	0.20 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.19 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.19 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.19 (0.00)	0.00 (0.00)	0.33 (0.26)	0.20 (0.00)	0.10 (0.08)	0.09 (0.08)
			0.09 (0.08)	0.09 (0.08)	0.33 (0.26)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.29 (0.22)	0.00 (0.00)	0.10 (0.08)	0.09 (0.08)
			0.08 (0.07)	0.25 (0.22)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.22)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.22)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.22)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.28 (0.23)	0.17 (0.00)	0.08 (0.07)	0.09 (0.08)
			0.07 (0.07)	0.28 (0.23)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.22)	0.00 (0.00)	0.08 (0.07)	0.09 (0.08)
			0.08 (0.07)	0.25 (0.22)	0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.22)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.22)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.22)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.28 (0.23)	0.17 (0.00)	0.08 (0.07)	0.09 (0.08)
			0.07 (0.07)	0.28 (0.23)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.22 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.22)	0.00 (0.00)	0.08 (0.07)	0.09 (0.08)
0.08 (0.08)	0.20 (0.18)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.19)	0.13 (0.00)	0.08 (0.08)	0.08 (0.08)			
0.08 (0.08)	0.20 (0.18)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.19)	0.13 (0.00)	0.08 (0.08)	0.08 (0.08)			
0.06 (0.08)	0.20 (0.18)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.19)	0.13 (0.00)	0.08 (0.08)	0.08 (0.08)			
0.06 (0.08)	0.20 (0.18)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.23 (0.19)	0.13 (0.00)	0.08 (0.08)	0.08 (0.08)			
0.06 (0.07)	0.18 (0.22)	0.13 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.21 (0.23)	0.13 (0.00)	0.06 (0.07)	0.06 (0.07)			
0.04 (0.07)	0.21 (0.23)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.22)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.19 (0.22)	0.00 (0.00)	0.04 (0.07)	0.04 (0.07)			
0.08 (0.11)	0.19 (0.22)	0.14 (0.00)	0.00 (0.01)	0.20 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.22)	0.12 (0.00)	0.00 (0.01)	0.21 (0.23)	0.14 (0.00)	0.08 (0.11)	0.09 (0.11)			
0.09 (0.11)	0.09 (0.10)	0.09 (0.01)	0.01 (0.01)	0.07 (0.09)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.08 (0.09)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.08 (0.09)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.01 (0.01)	0.04 (0.08)	0.09 (0.11)	0.09 (0.11)			
			0.04 (0.08)	0.06 (0.01)		0.08 (0.09)	0.04 (0.00)		0.08 (0.09)	0.04 (0.00)		0.07 (0.09)	0.04 (0.00)		0.09 (0.10)	0.05 (0.01)			
			8000		8000		8000		8000		8000		8000		8000				
			40000																
			X1		X2		X3		X4		X5		X6						
			Y3 フレーム (S=1/300)																

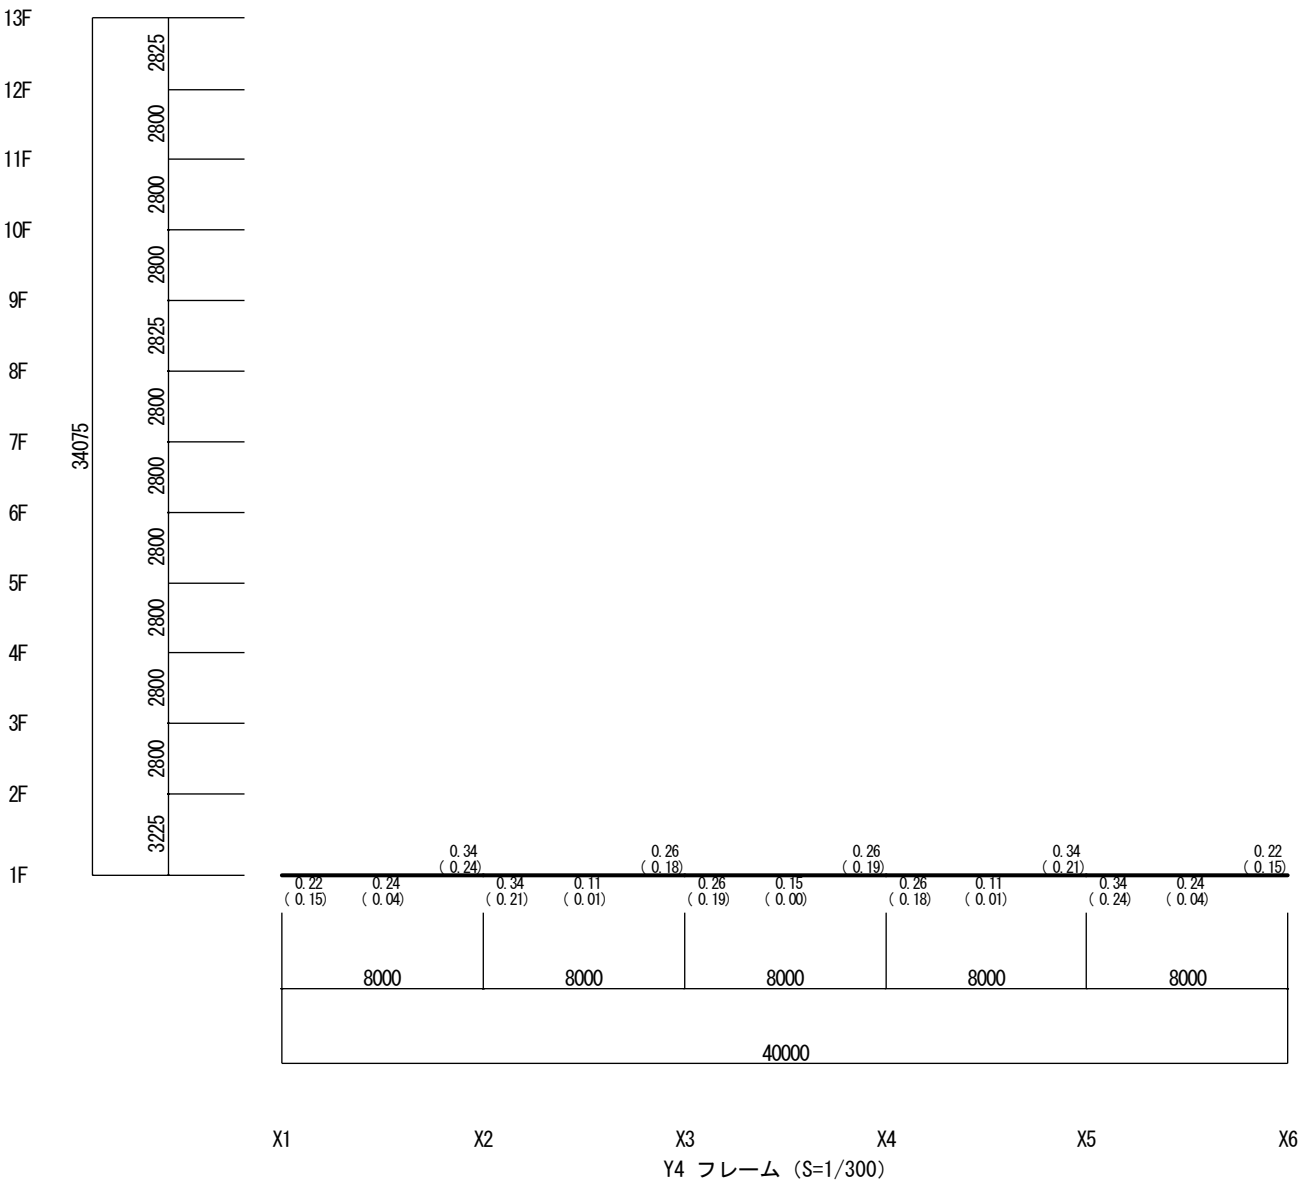


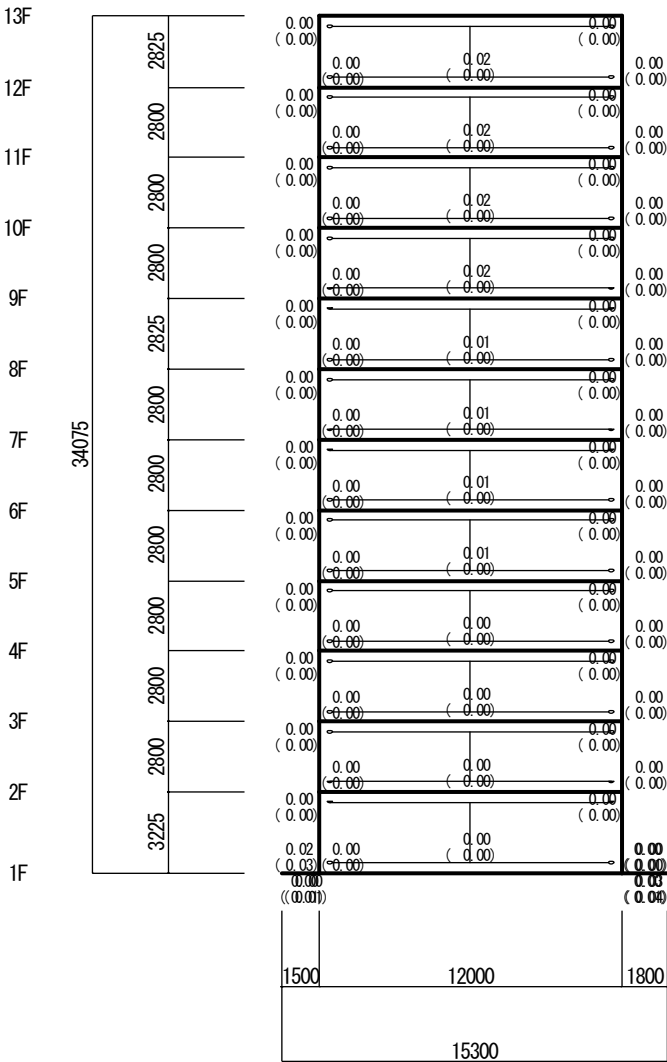


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

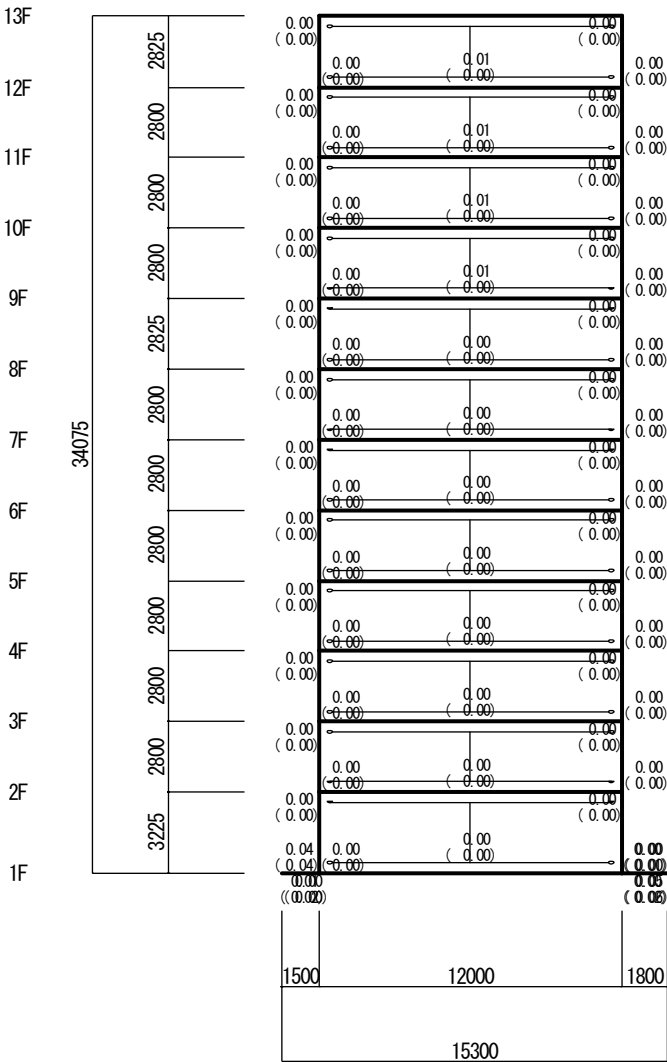

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

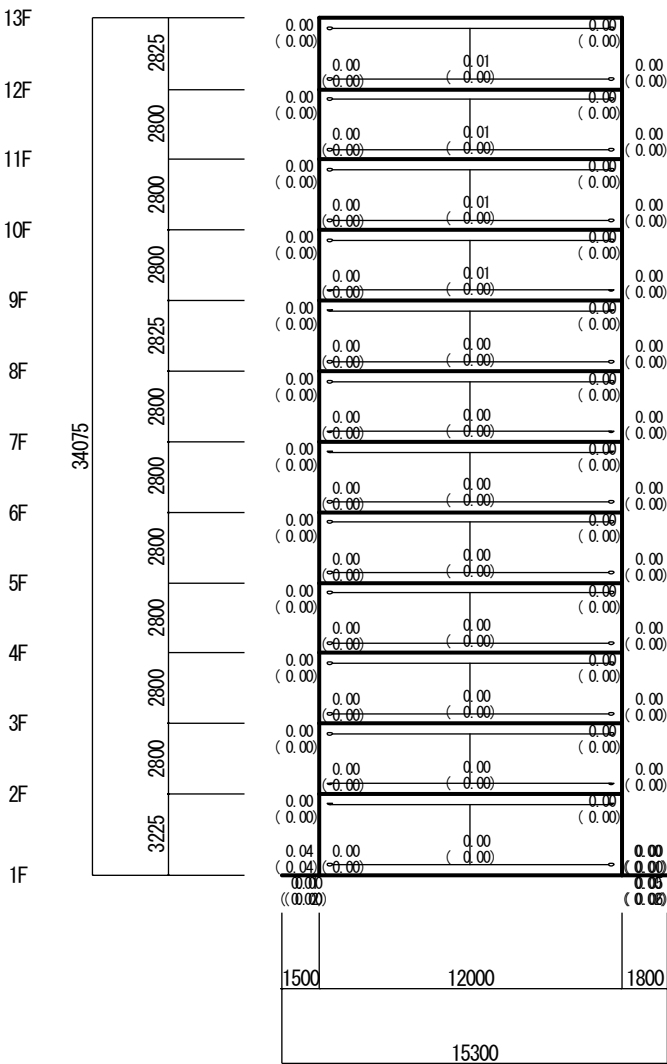


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

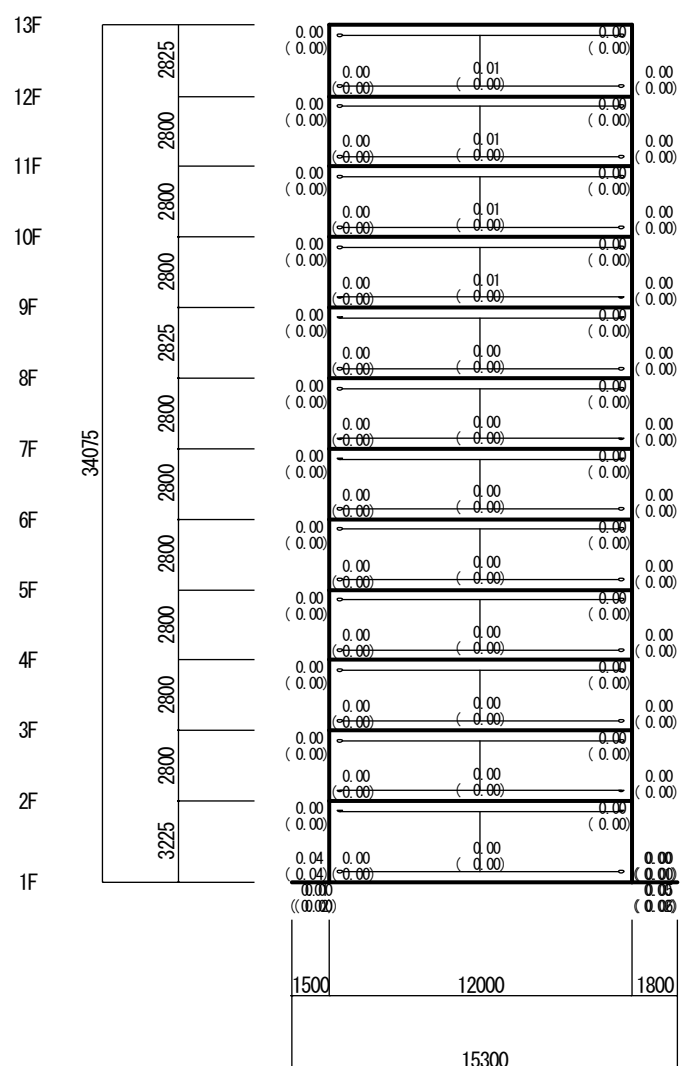


Y1 Y2 Y3 Y4

X4 フレーム (S=1/300)

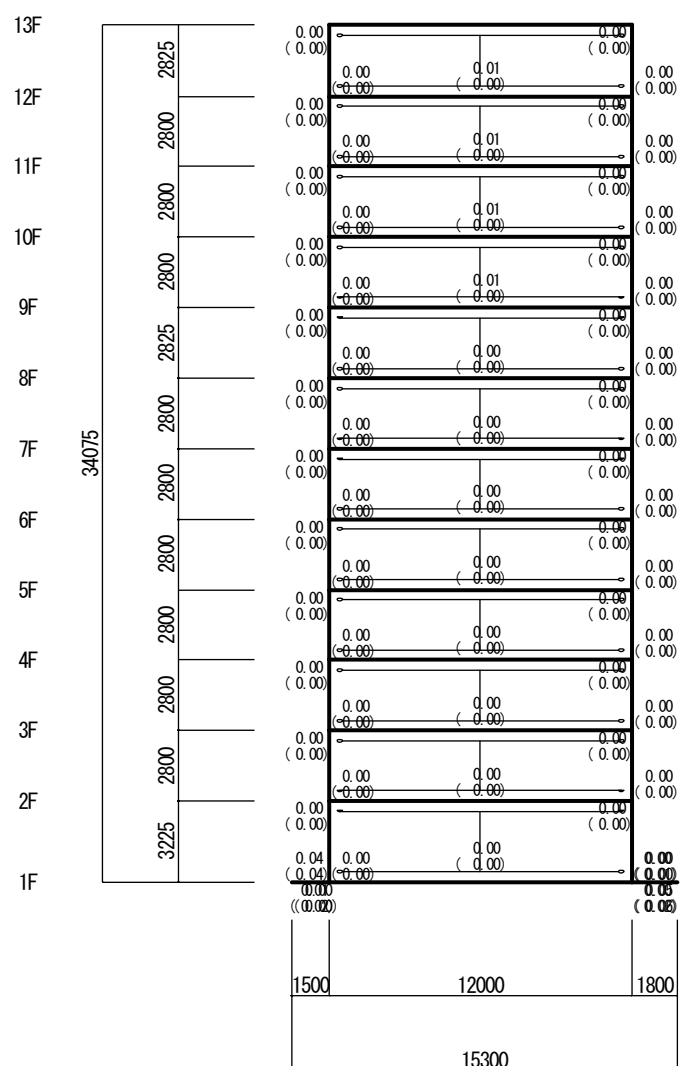


Y1 Y2 Y3 Y4

X5 フレーム (S=1/300)

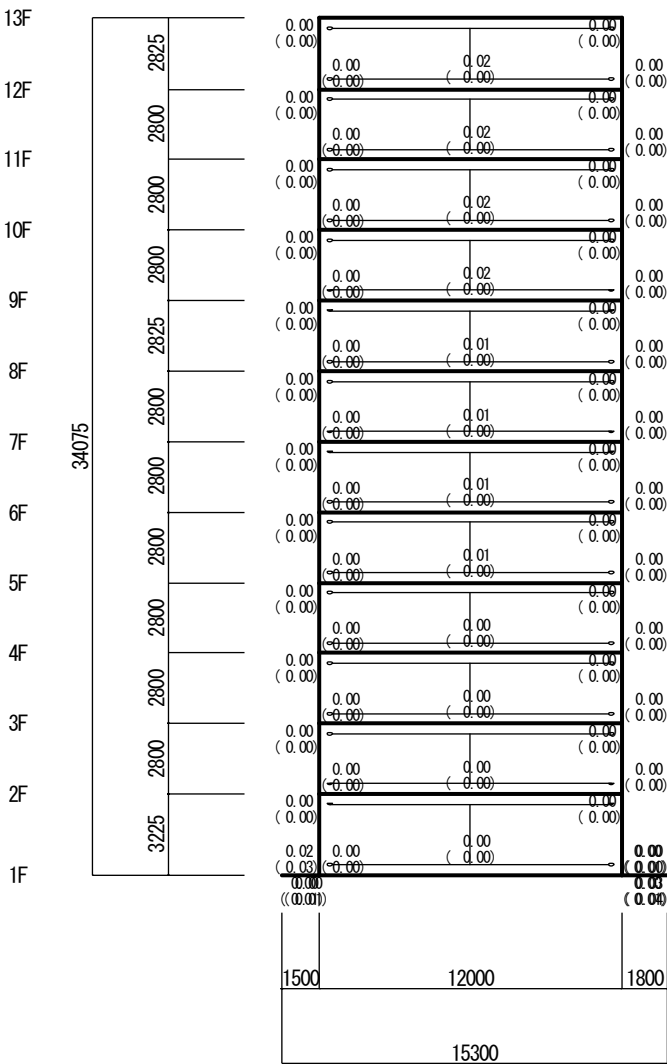


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

(2) 短期荷重時断面検定比図

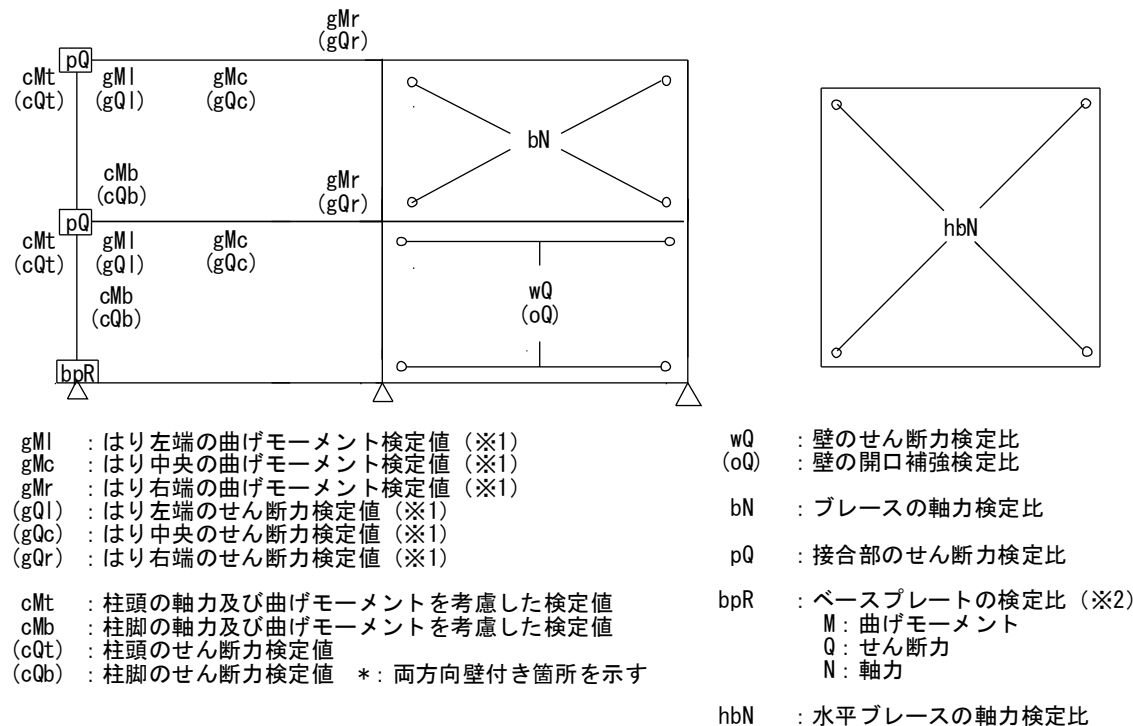


(※1)
 はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

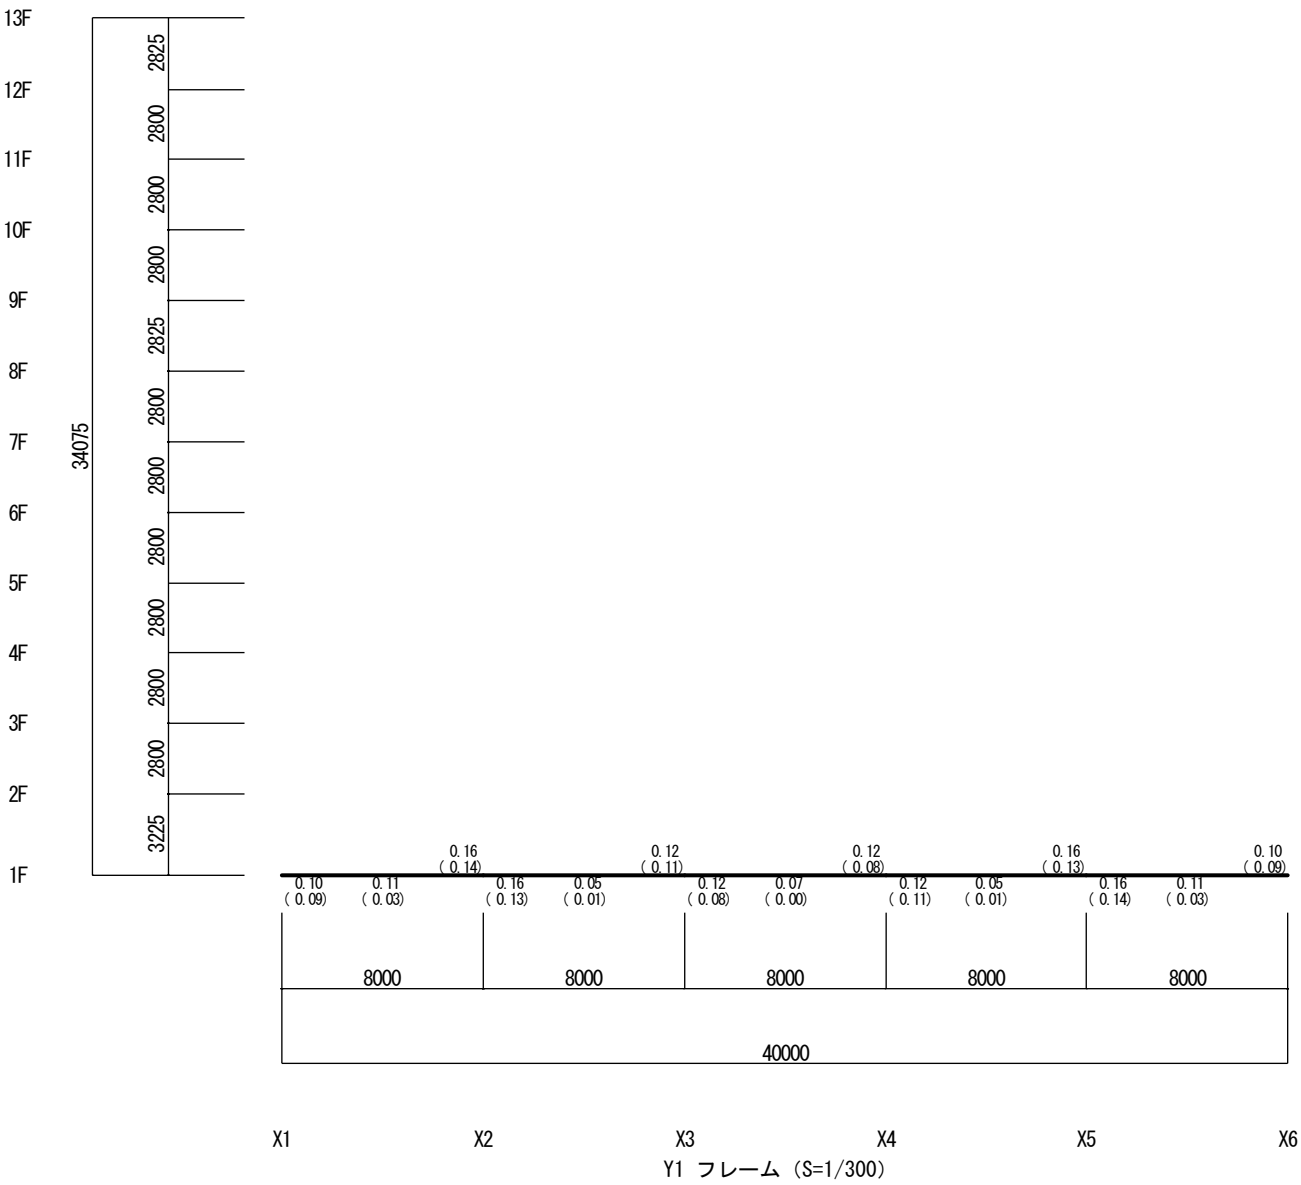


Y2 フレーム (S=1/300)

13F 12F 11F 10F 9F 8F 7F 6F 5F 4F 3F 2F 1F	34075	2825	0.45 (0.23)	0.85 (0.63)	0.21 (0.36)	0.88 (0.64)	0.96 (0.70)	0.22 (0.42)	0.95 (0.70)	0.98 (0.72)	0.95 (0.70)	0.96 (0.70)	0.88 (0.64)	0.21 (0.36)	0.85 (0.63)	
			0.19 (0.23)	0.76 (0.69)	0.02 (0.36)	0.76 (0.69)	0.02 (0.36)	0.11 (0.44)	0.82 (0.76)	0.07 (0.45)	0.80 (0.62)	0.07 (0.45)	0.79 (0.61)	0.02 (0.36)	0.76 (0.69)	0.19 (0.23)
			0.53 (0.39)	0.76 (0.69)	0.15 (0.45)	0.76 (0.69)	0.79 (0.61)	0.11 (0.44)	0.82 (0.76)	0.80 (0.62)	0.11 (0.45)	0.82 (0.76)	0.79 (0.61)	0.11 (0.44)	0.76 (0.69)	0.15 (0.39)
			0.15 (0.39)	0.91 (0.82)	0.03 (0.63)	0.91 (0.82)	0.03 (0.63)	0.12 (0.72)	0.93 (0.76)	0.12 (0.73)	0.95 (0.76)	0.12 (0.73)	0.94 (0.72)	0.03 (0.63)	0.94 (0.72)	0.12 (0.73)
			0.52 (0.60)	0.91 (0.82)	0.15 (0.57)	0.77 (0.83)	0.94 (0.72)	0.11 (0.54)	0.83 (0.95)	0.95 (0.73)	0.11 (0.55)	0.83 (0.95)	0.93 (0.72)	0.11 (0.54)	0.77 (0.83)	0.15 (0.60)
			0.48 (0.70)	0.86 (0.85)	0.11 (0.64)	0.68 (0.70)	0.90 (0.82)	0.09 (0.64)	0.70 (0.77)	0.92 (0.84)	0.09 (0.65)	0.70 (0.77)	0.90 (0.82)	0.11 (0.64)	0.86 (0.85)	0.48 (0.70)
			0.22 (0.70)	0.94 (0.93)	0.31 (0.70)	0.94 (0.93)	0.31 (0.70)	0.09 (0.89)	0.55 (0.89)	1.00 (0.90)	0.09 (0.77)	0.55 (0.89)	0.98 (0.90)	0.31 (0.70)	0.94 (0.93)	0.22 (0.70)
			0.42 (0.77)	0.94 (0.92)	0.11 (0.71)	0.54 (0.78)	0.98 (0.89)	0.09 (0.70)	0.55 (0.90)	1.00 (0.90)	0.09 (0.71)	0.55 (0.90)	0.98 (0.89)	0.11 (0.70)	0.54 (0.78)	0.42 (0.77)
			0.31 (0.77)	0.88 (0.87)	0.09 (0.68)	0.57 (0.81)	0.94 (0.83)	0.07 (0.69)	0.63 (0.98)	0.94 (0.83)	0.07 (0.69)	0.63 (0.98)	0.94 (0.83)	0.09 (0.68)	0.57 (0.81)	0.31 (0.77)
			0.29 (0.71)	0.90 (0.90)	0.46 (0.81)	0.90 (0.90)	0.46 (0.81)	0.07 (0.83)	0.97 (0.98)	0.52 (0.98)	0.07 (0.83)	0.97 (0.98)	0.52 (0.98)	0.46 (0.81)	0.90 (0.89)	0.29 (0.71)
			0.41 (0.67)	0.90 (0.89)	0.09 (0.71)	0.42 (0.68)	0.97 (0.83)	0.07 (0.69)	0.47 (0.76)	0.97 (0.83)	0.07 (0.69)	0.47 (0.76)	0.97 (0.83)	0.09 (0.71)	0.41 (0.67)	0.41 (0.67)
			0.46 (0.67)	0.93 (0.98)	0.44 (0.82)	0.98 (0.75)	0.44 (0.89)	0.06 (0.74)	0.47 (0.79)	0.93 (0.89)	0.06 (0.75)	0.47 (0.79)	0.93 (0.89)	0.44 (0.82)	0.98 (0.98)	0.46 (0.67)
			0.58 (0.82)	0.93 (0.98)	0.07 (0.82)	0.49 (0.75)	0.90 (0.89)	0.06 (0.74)	0.47 (0.79)	0.91 (0.89)	0.06 (0.75)	0.47 (0.79)	0.90 (0.89)	0.07 (0.82)	0.58 (0.82)	0.58 (0.82)
0.48 (0.82)	0.97 (0.99)	0.43 (0.82)	0.97 (0.99)	0.43 (0.75)	0.06 (0.91)	0.92 (0.91)	0.41 (0.79)	0.06 (0.91)	0.92 (0.91)	0.41 (0.79)	0.43 (0.82)	0.97 (0.99)	0.48 (0.82)			
0.60 (0.89)	0.96 (0.99)	0.07 (0.82)	0.48 (0.82)	0.93 (0.91)	0.06 (0.76)	0.45 (0.86)	0.93 (0.92)	0.06 (0.77)	0.45 (0.86)	0.92 (0.91)	0.07 (0.82)	0.60 (0.89)	0.60 (0.89)			
0.27 (0.73)	0.98 (0.99)	0.07 (0.82)	0.29 (0.85)	0.93 (0.92)	0.06 (0.77)	0.30 (0.88)	0.94 (0.92)	0.06 (0.77)	0.30 (0.88)	0.93 (0.92)	0.07 (0.82)	0.27 (0.73)	0.27 (0.73)			
0.37 (0.73)	0.87 (0.84)	0.42 (0.70)	0.87 (0.84)	0.42 (0.85)	0.06 (0.73)	0.89 (0.87)	0.42 (0.88)	0.06 (0.73)	0.89 (0.88)	0.42 (0.88)	0.42 (0.70)	0.87 (0.84)	0.37 (0.73)			
0.15 (0.80)	0.87 (0.84)	0.07 (0.70)	0.15 (0.93)	0.89 (0.87)	0.06 (0.73)	0.16 (0.95)	0.89 (0.88)	0.06 (0.73)	0.16 (0.95)	0.89 (0.87)	0.07 (0.73)	0.15 (0.80)	0.15 (0.80)			
0.58 (0.80)	0.92 (0.89)	0.62 (0.93)	0.92 (0.89)	0.62 (0.93)	0.06 (0.90)	0.91 (0.90)	0.62 (0.95)	0.06 (0.90)	0.92 (0.95)	0.62 (0.93)	0.62 (0.93)	0.92 (0.88)	0.58 (0.80)			
0.12 (0.84)	0.92 (0.88)	0.08 (0.74)	0.04 (0.94)	0.91 (0.90)	0.06 (0.75)	0.03 (0.94)	0.92 (0.90)	0.06 (0.75)	0.03 (0.94)	0.91 (0.90)	0.08 (0.75)	0.12 (0.84)	0.12 (0.84)			
0.90 (0.84)	0.38 (0.71)	0.92 (0.94)	0.37 (0.66)	0.91 (0.94)	0.37 (0.66)	0.91 (0.94)	0.37 (0.67)	0.91 (0.94)	0.37 (0.67)	0.91 (0.94)	0.37 (0.67)	0.90 (0.84)	0.90 (0.84)			
0.37 (0.67)	0.03 (0.62)	0.37 (0.67)	0.02 (0.58)	0.37 (0.67)	0.02 (0.58)	0.37 (0.67)	0.02 (0.58)	0.37 (0.66)	0.02 (0.58)	0.37 (0.66)	0.03 (0.62)	0.37 (0.67)	0.37 (0.67)			
			8000		8000		8000		8000		8000		8000			
			40000													
			X1		X2		X3		X4		X5		X6			
			Y3 フレーム (S=1/300)													

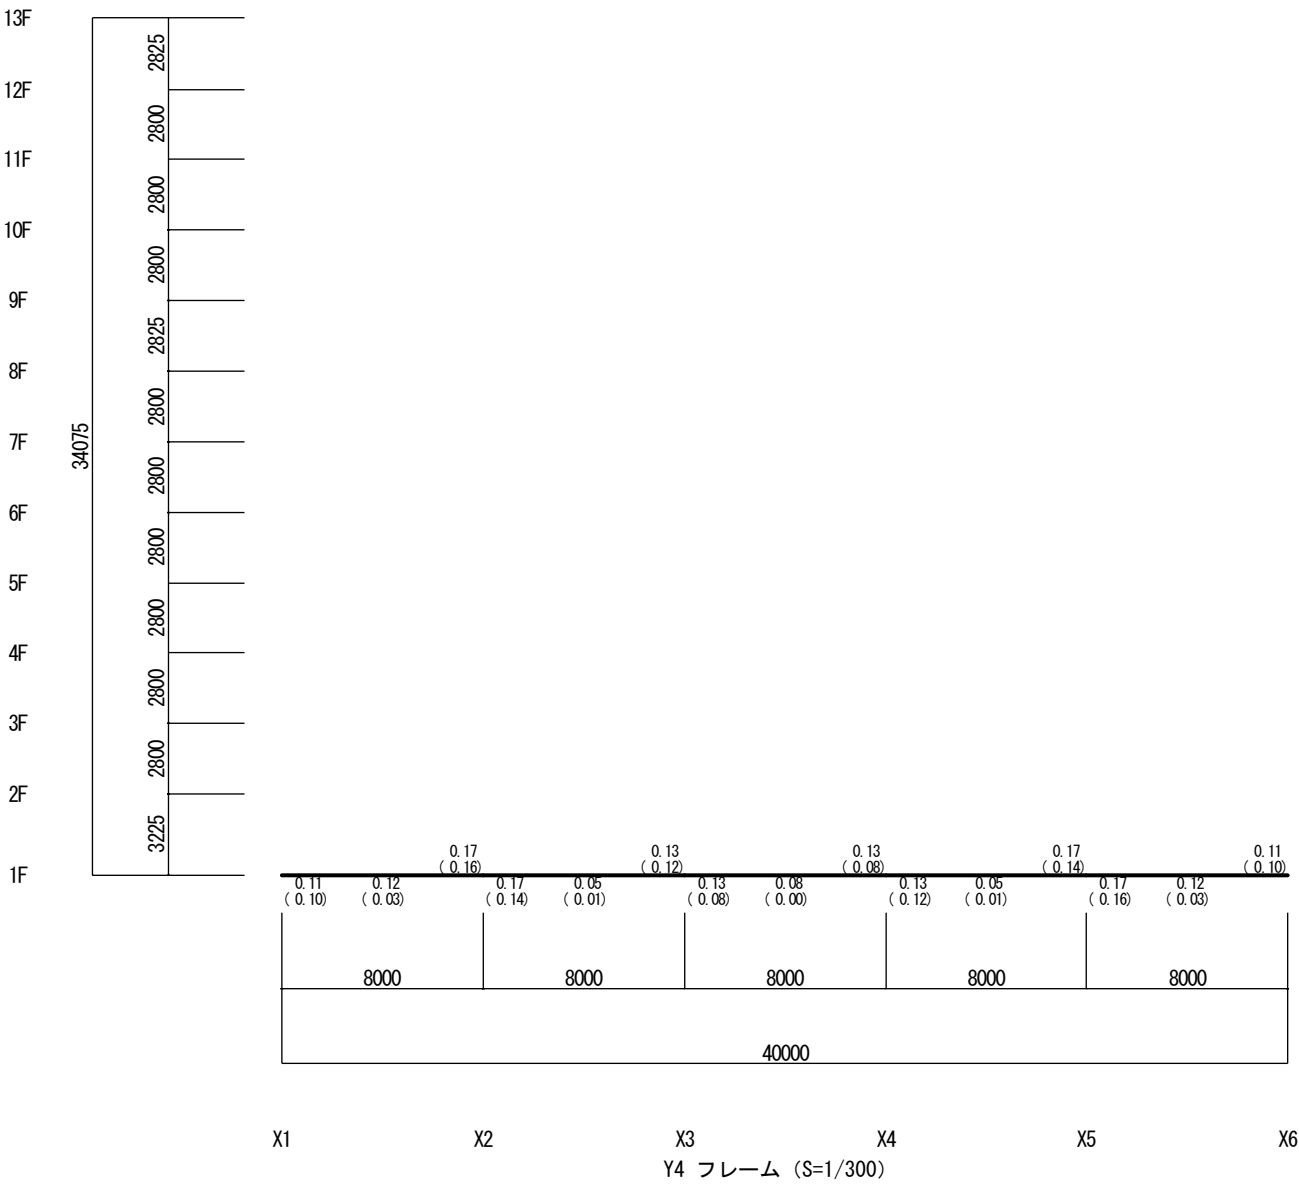


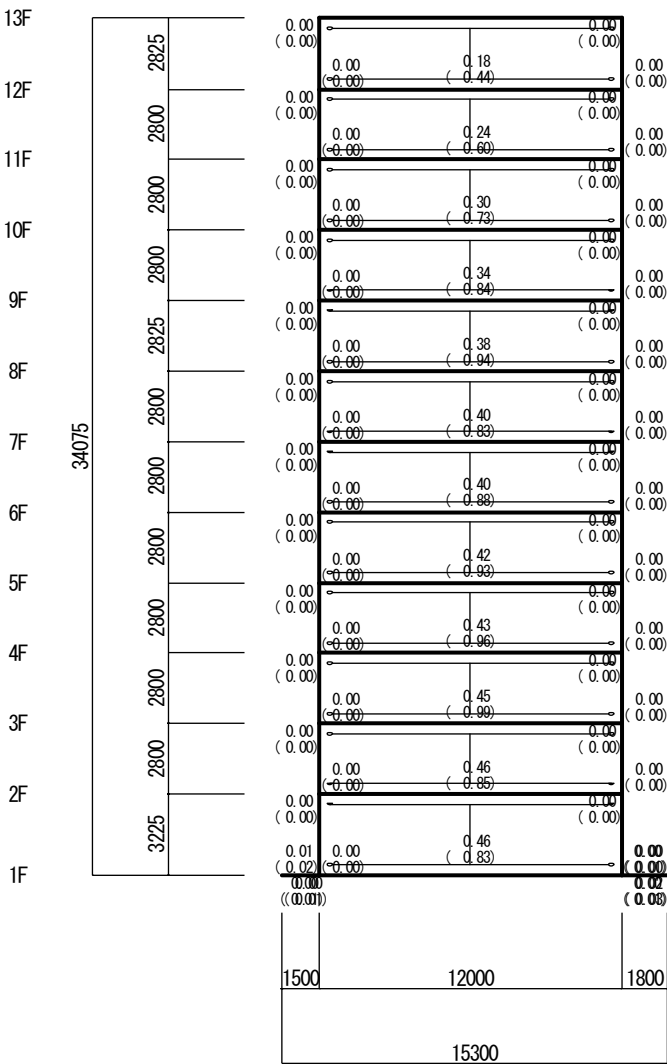


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)

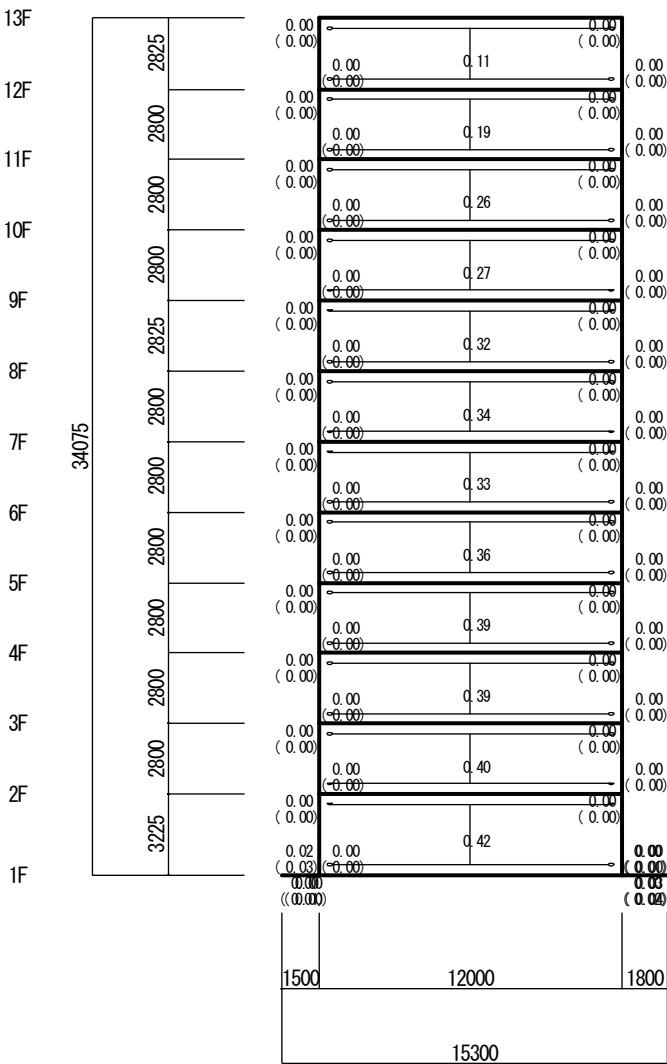


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)

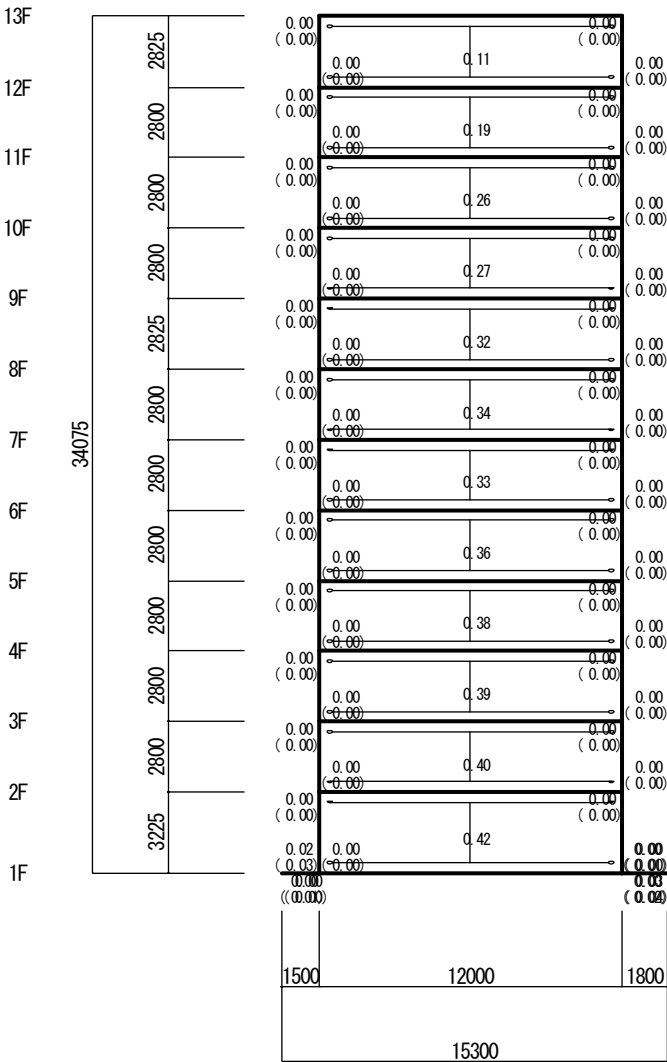


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

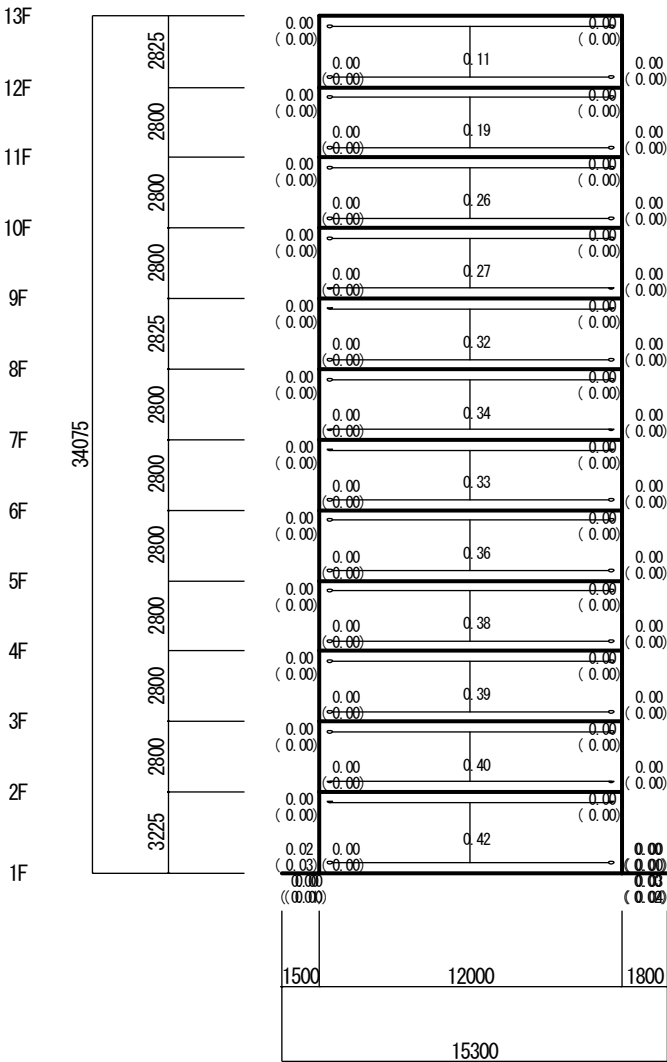

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

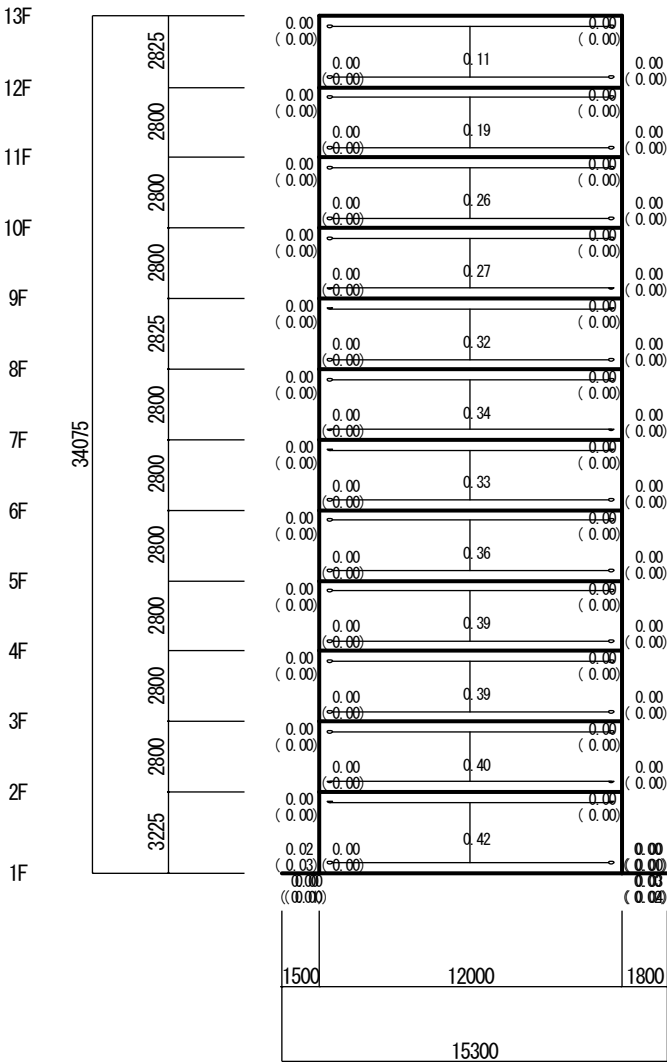


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

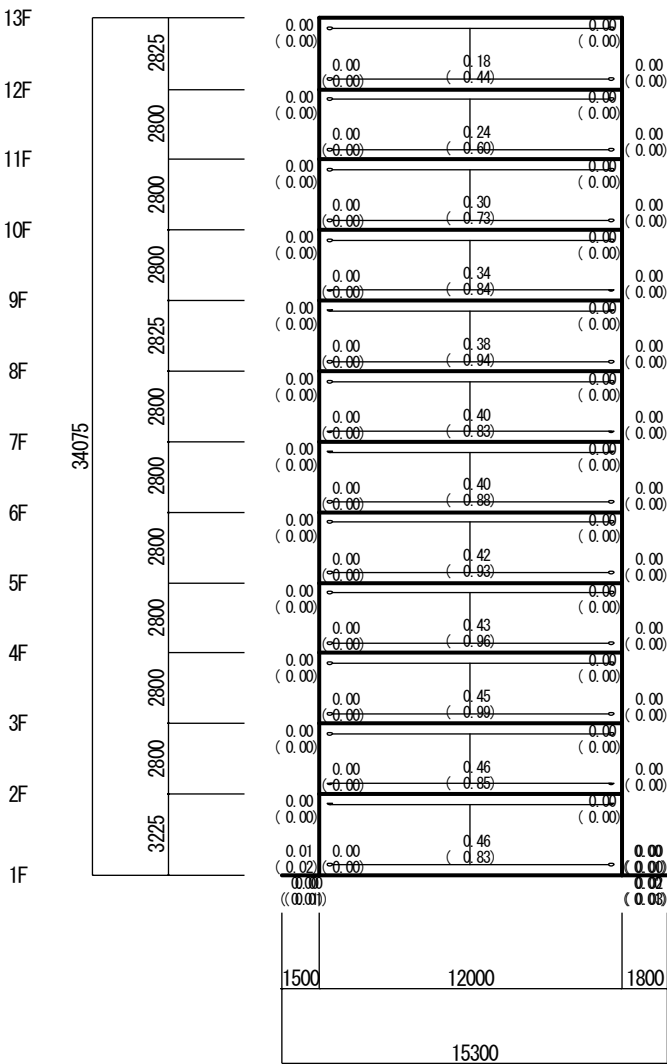


Y1 Y2 Y3 Y4
X6 フレーム (S=1/300)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

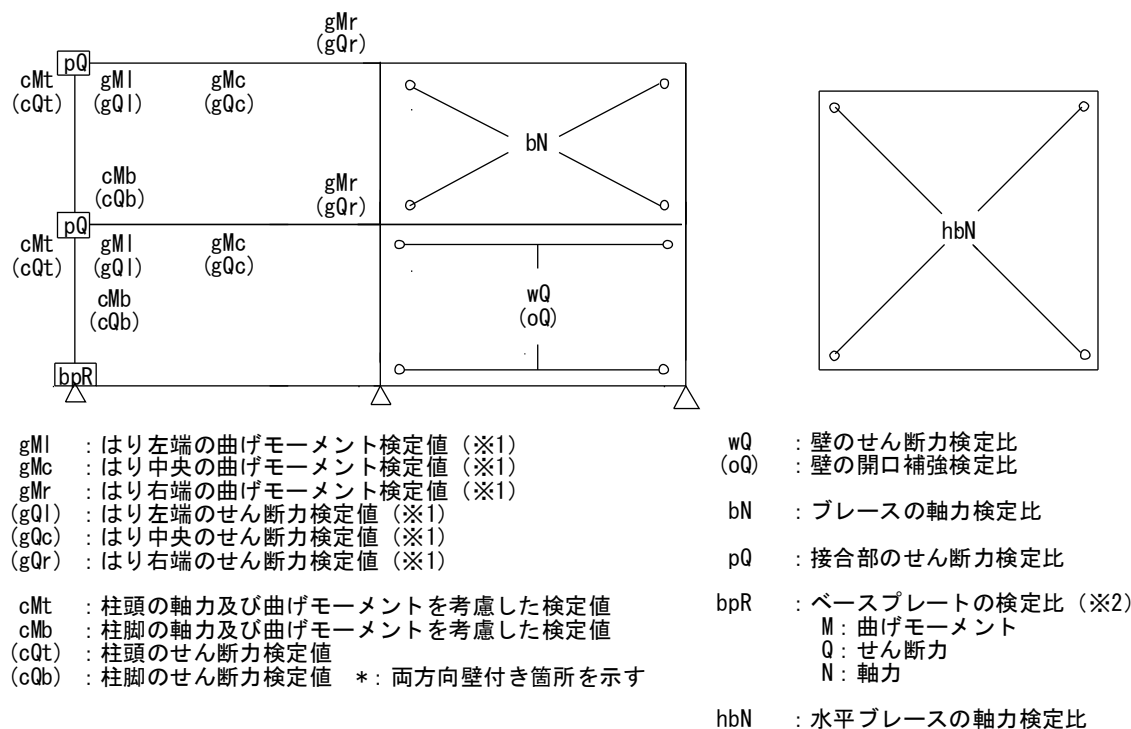


(※1)
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

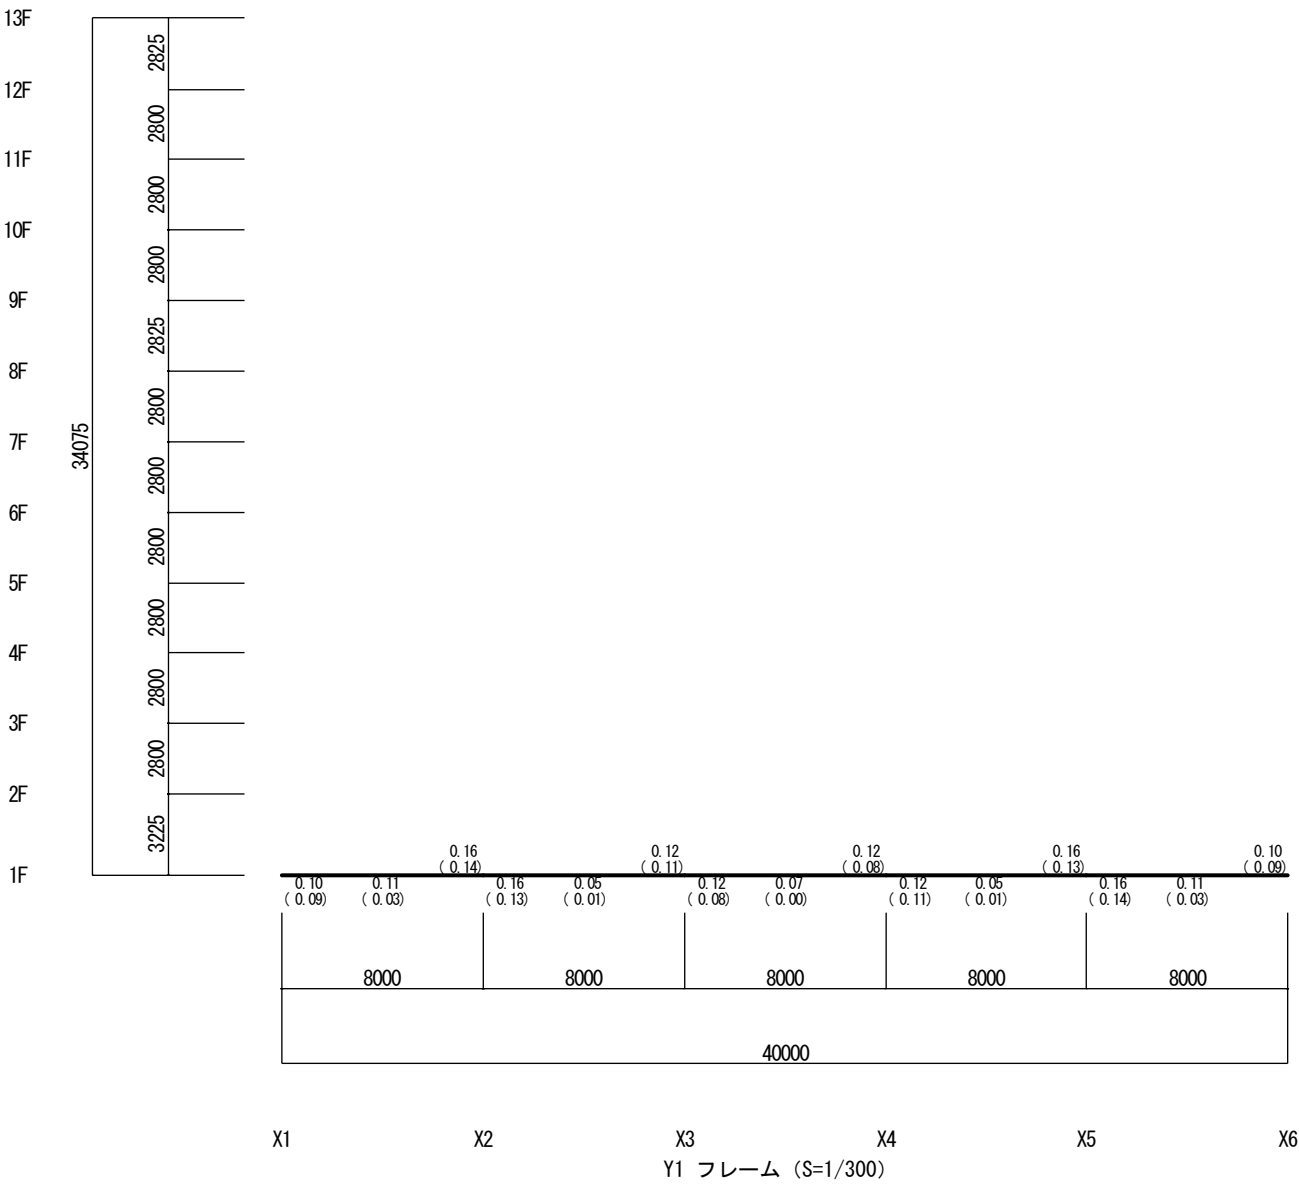

Y2 フレーム (S=1/300)


13F 12F 11F 10F 9F 8F 7F 6F 5F 4F 3F 2F 1F	34075	2825 2800 2800 2800 2825 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3225	0.45 (0.23)	0.85 (0.63)	0.21 (0.36)	0.88 (0.64)	0.96 (0.70)	0.22 (0.42)	0.95 (0.70)	0.98 (0.72)	0.62 (0.45)	0.95 (0.70)	0.22 (0.42)	0.96 (0.70)	0.88 (0.64)	0.21 (0.36)	0.85 (0.63)		
			0.19 (0.23)	0.76 (0.69)	0.02 (0.36)	0.76 (0.69)	0.02 (0.36)	0.11 (0.44)	0.79 (0.61)	0.07 (0.45)	0.80 (0.62)	0.07 (0.45)	0.79 (0.61)	0.02 (0.36)	0.76 (0.69)	0.15 (0.45)	0.53 (0.39)	0.19 (0.23)	
			0.53 (0.39)	0.76 (0.69)	0.15 (0.45)	0.76 (0.69)	0.15 (0.45)	0.11 (0.44)	0.82 (0.76)	0.80 (0.61)	0.11 (0.44)	0.82 (0.76)	0.79 (0.61)	0.11 (0.44)	0.76 (0.63)	0.15 (0.45)	0.53 (0.39)	0.15 (0.39)	
			0.52 (0.60)	0.91 (0.82)	0.15 (0.57)	0.77 (0.83)	0.94 (0.72)	0.11 (0.54)	0.83 (0.95)	0.95 (0.73)	0.11 (0.55)	0.83 (0.95)	0.93 (0.72)	0.11 (0.54)	0.77 (0.83)	0.15 (0.57)	0.52 (0.60)	0.14 (0.60)	
			0.48 (0.70)	0.86 (0.85)	0.11 (0.64)	0.68 (0.70)	0.90 (0.82)	0.09 (0.64)	0.70 (0.77)	0.92 (0.84)	0.09 (0.65)	0.70 (0.77)	0.90 (0.82)	0.09 (0.64)	0.68 (0.70)	0.86 (0.85)	0.11 (0.64)	0.48 (0.70)	0.22 (0.70)
			0.42 (0.77)	0.94 (0.92)	0.11 (0.71)	0.54 (0.78)	0.98 (0.89)	0.09 (0.70)	0.55 (0.90)	1.00 (0.90)	0.09 (0.71)	0.55 (0.90)	0.98 (0.89)	0.09 (0.70)	0.54 (0.78)	0.11 (0.71)	0.42 (0.77)	0.31 (0.77)	
			0.41 (0.71)	0.88 (0.87)	0.09 (0.68)	0.57 (0.81)	0.94 (0.83)	0.07 (0.69)	0.63 (0.98)	0.94 (0.83)	0.07 (0.69)	0.63 (0.98)	0.94 (0.83)	0.07 (0.69)	0.57 (0.81)	0.09 (0.68)	0.41 (0.71)	0.29 (0.71)	
			0.41 (0.67)	0.90 (0.89)	0.09 (0.71)	0.42 (0.68)	0.97 (0.83)	0.07 (0.69)	0.47 (0.76)	0.97 (0.83)	0.07 (0.69)	0.47 (0.76)	0.97 (0.83)	0.07 (0.69)	0.42 (0.68)	0.09 (0.71)	0.41 (0.67)	0.46 (0.67)	
			0.58 (0.82)	0.93 (0.98)	0.07 (0.82)	0.49 (0.75)	0.90 (0.89)	0.06 (0.74)	0.47 (0.79)	0.91 (0.89)	0.06 (0.75)	0.47 (0.79)	0.90 (0.89)	0.06 (0.74)	0.49 (0.75)	0.07 (0.82)	0.58 (0.82)	0.48 (0.82)	
			0.60 (0.89)	0.96 (0.99)	0.07 (0.82)	0.48 (0.82)	0.93 (0.91)	0.06 (0.76)	0.45 (0.86)	0.93 (0.92)	0.06 (0.77)	0.45 (0.86)	0.92 (0.91)	0.06 (0.76)	0.48 (0.82)	0.07 (0.82)	0.60 (0.89)	0.60 (0.89)	
			0.27 (0.73)	0.98 (0.99)	0.07 (0.82)	0.29 (0.85)	0.93 (0.92)	0.06 (0.77)	0.30 (0.88)	0.94 (0.92)	0.06 (0.77)	0.30 (0.88)	0.93 (0.92)	0.06 (0.77)	0.29 (0.85)	0.07 (0.82)	0.27 (0.73)	0.37 (0.73)	
			0.15 (0.80)	0.87 (0.84)	0.07 (0.70)	0.15 (0.93)	0.89 (0.87)	0.06 (0.73)	0.16 (0.95)	0.89 (0.88)	0.06 (0.73)	0.16 (0.95)	0.89 (0.87)	0.06 (0.73)	0.15 (0.93)	0.07 (0.70)	0.15 (0.80)	0.58 (0.80)	
			0.12 (0.84)	0.92 (0.88)	0.08 (0.74)	0.04 (0.94)	0.91 (0.90)	0.06 (0.75)	0.03 (0.94)	0.92 (0.90)	0.06 (0.75)	0.03 (0.94)	0.91 (0.90)	0.06 (0.75)	0.04 (0.94)	0.08 (0.89)	0.12 (0.84)	0.90 (0.84)	
			0.37 (0.67)	0.90 (0.84)	0.03 (0.62)	0.37 (0.67)	0.92 (0.71)	0.02 (0.58)	0.37 (0.66)	0.91 (0.66)	0.02 (0.58)	0.37 (0.66)	0.91 (0.67)	0.02 (0.58)	0.37 (0.67)	0.03 (0.62)	0.37 (0.67)	0.90 (0.84)	
			8000		8000		8000		8000		8000		8000		8000				
40000																			
X1			X2		X3		X4		X5		X6								
Y3 フレーム (S=1/300)																			

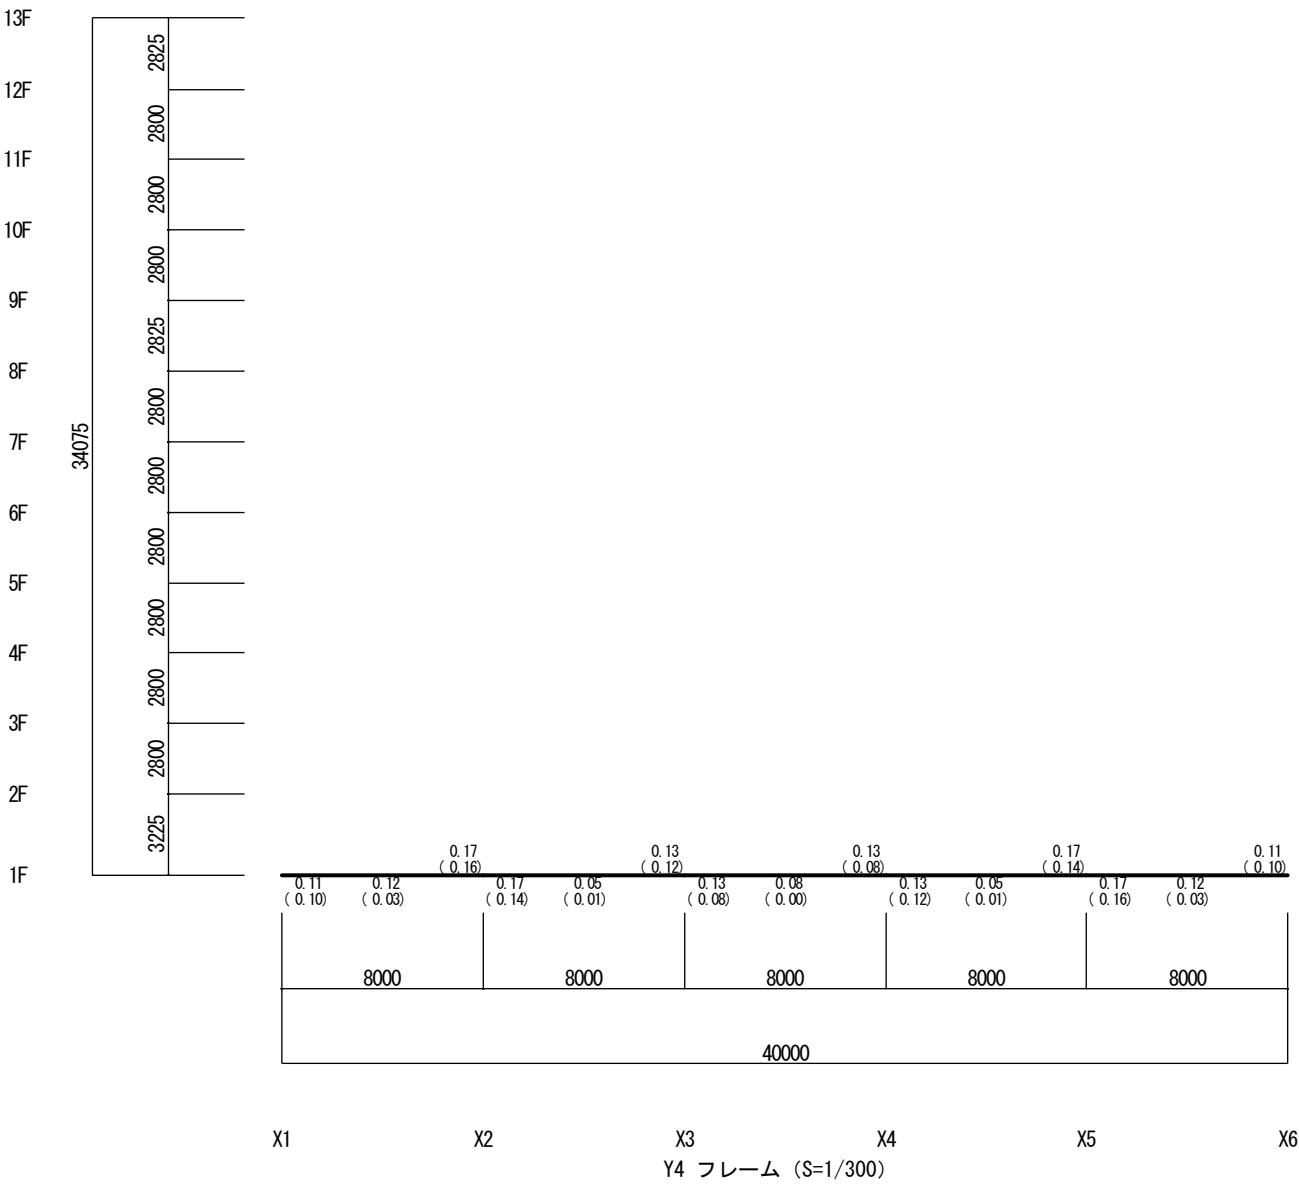

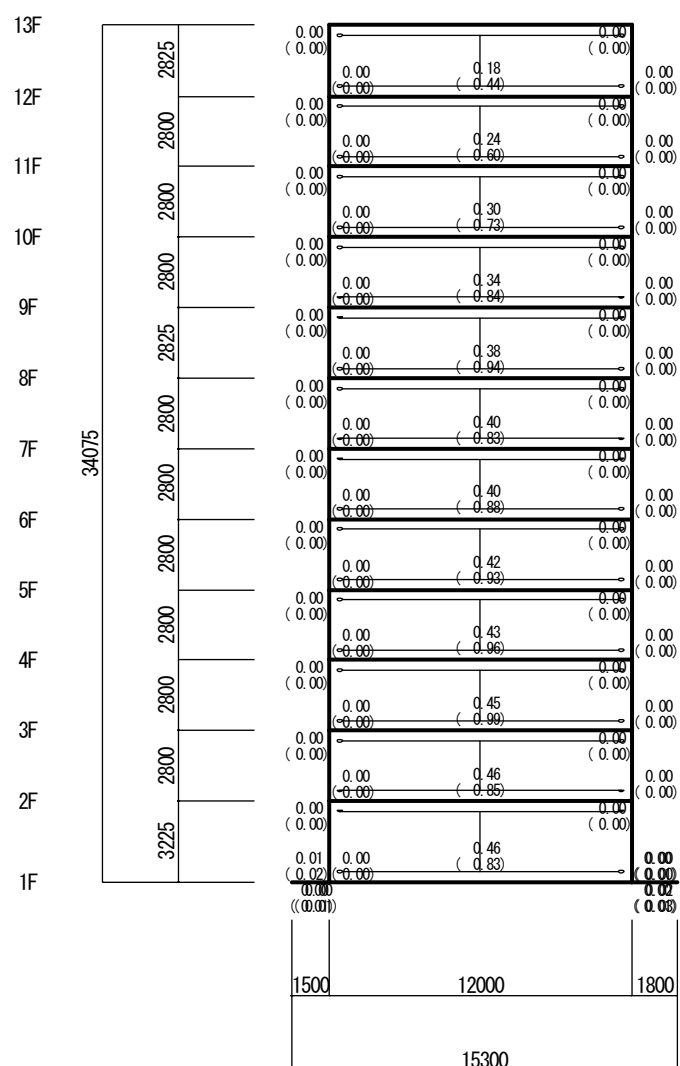


Y1 Y2 Y3 Y4

X1 フレーム (S=1/300)

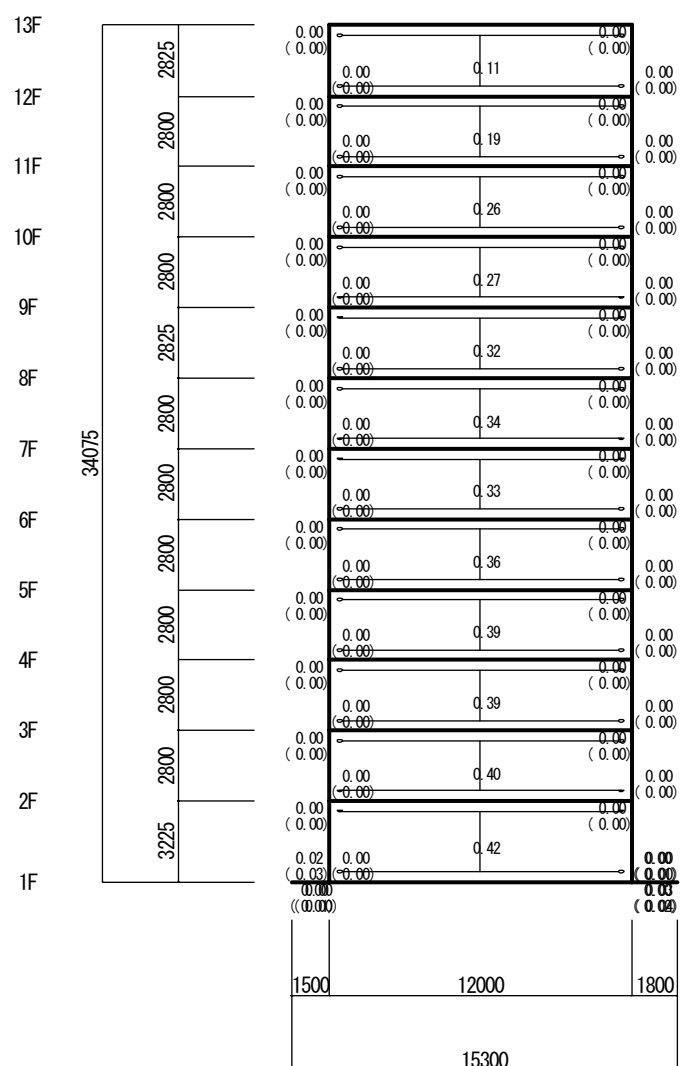


Y1 Y2 Y3 Y4


X2 フレーム (S=1/300)

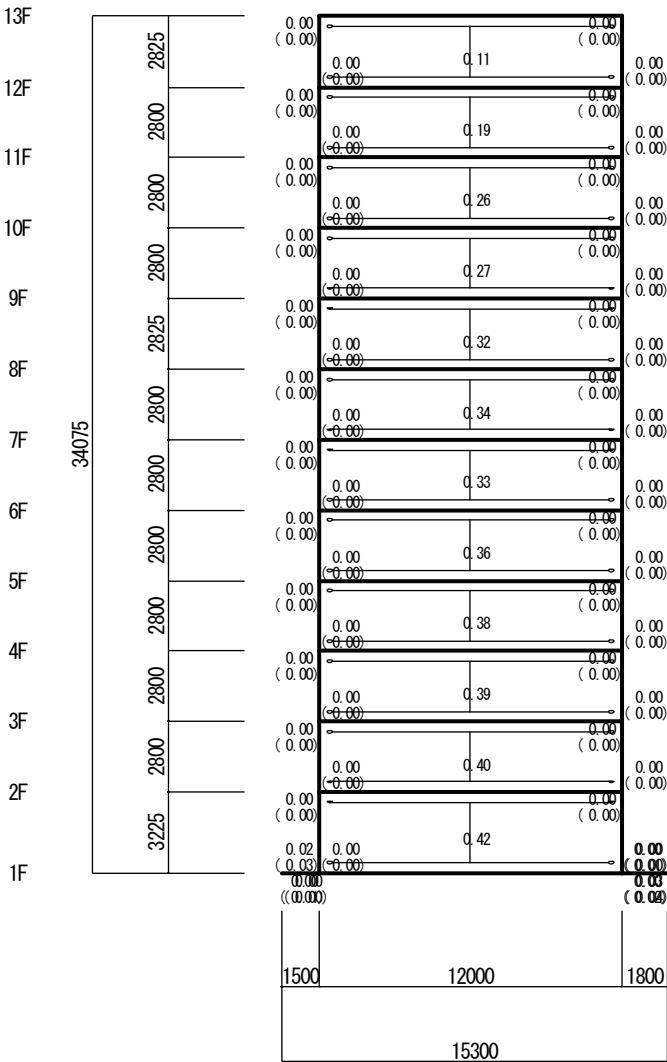


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

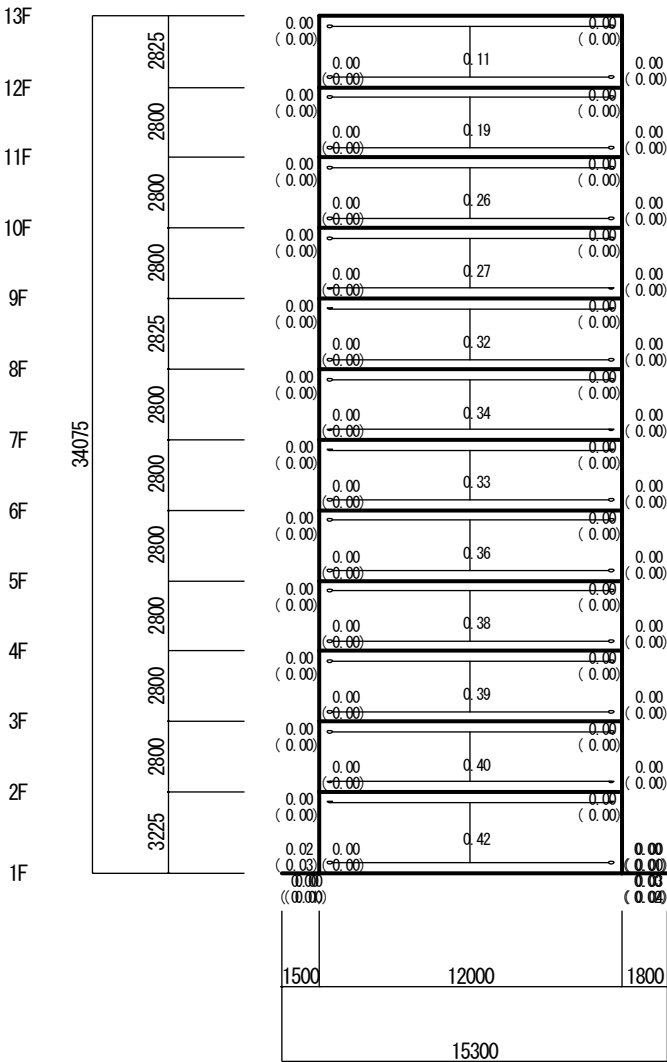

Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

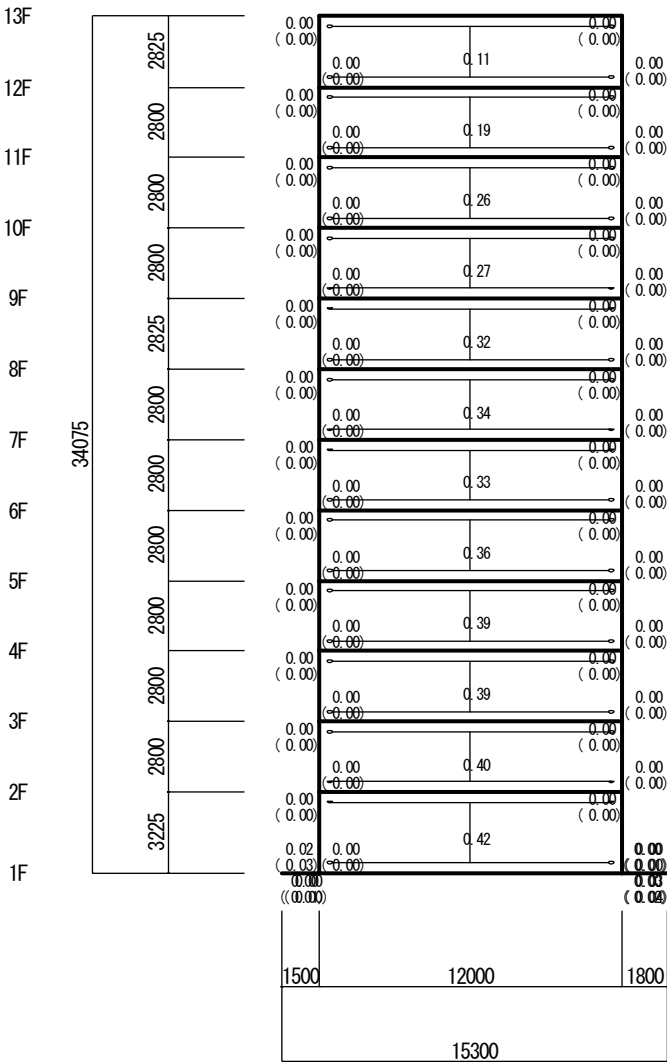

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)

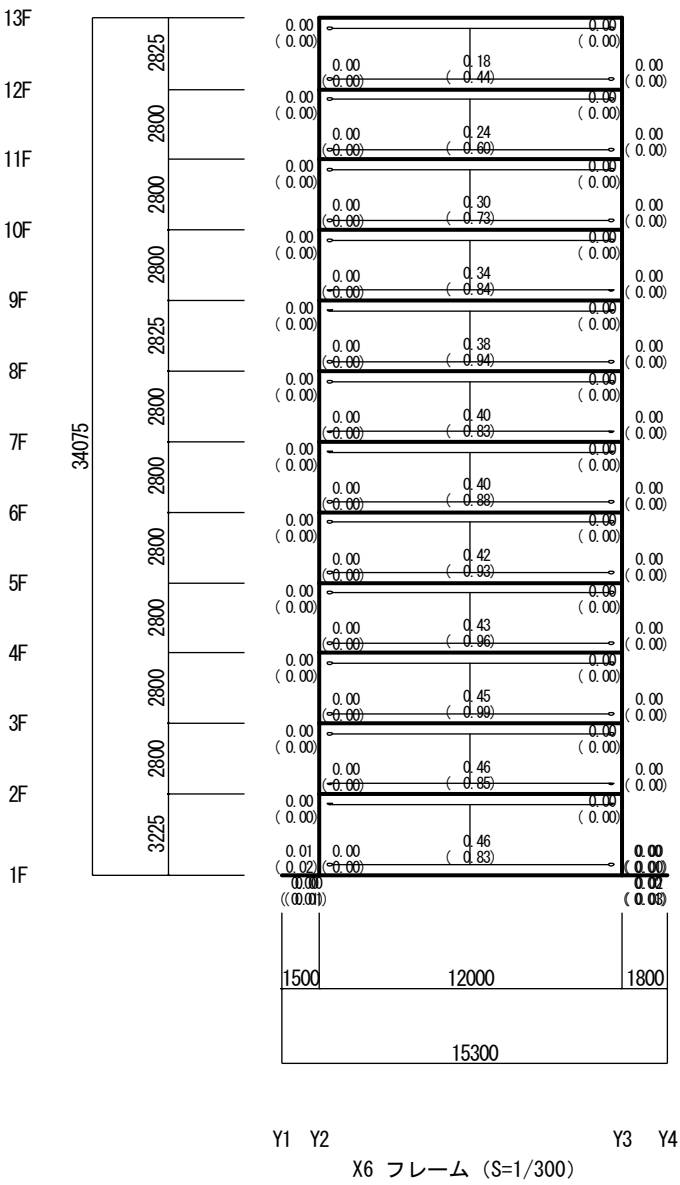


A-4. 8. 2 はり断面計算結果

(1) R Cはり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

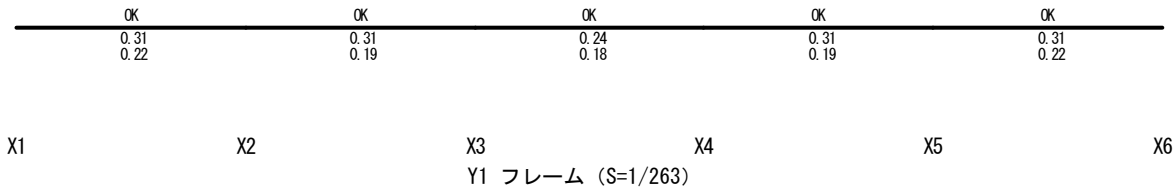

13F	OK 0.94 0.70	OK 0.94 0.69	OK 0.95 0.69	OK 0.94 0.69	OK 0.94 0.70
12F	OK 0.73 0.64	OK 0.88 0.63	OK 0.88 0.63	OK 0.88 0.63	OK 0.73 0.64
11F	OK 0.81 0.69	OK 0.98 0.68	OK 0.97 0.68	OK 0.98 0.68	OK 0.81 0.69
10F	OK 0.86 0.72	OK 0.87 0.72	OK 0.87 0.72	OK 0.87 0.72	OK 0.86 0.72
9F	OK 0.92 0.76	OK 0.93 0.76	OK 0.93 0.76	OK 0.93 0.76	OK 0.92 0.76
8F	OK 0.92 0.77	OK 0.92 0.68	OK 0.93 0.68	OK 0.92 0.68	OK 0.92 0.77
7F	OK 0.95 0.77	OK 0.99 0.68	OK 0.99 0.68	OK 0.99 0.68	OK 0.95 0.77
6F	OK 0.97 0.77	OK 0.90 0.76	OK 0.90 0.77	OK 0.90 0.76	OK 0.97 0.77
5F	OK 0.98 0.77	OK 0.90 0.76	OK 0.90 0.76	OK 0.90 0.76	OK 0.98 0.77
4F	OK 0.99 0.77	OK 0.93 0.78	OK 0.92 0.78	OK 0.93 0.78	OK 0.99 0.77
3F	OK 0.95 0.77	OK 0.90 0.76	OK 0.89 0.76	OK 0.90 0.76	OK 0.95 0.77
2F	OK 0.84 0.73	OK 0.79 0.68	OK 0.78 0.68	OK 0.79 0.68	OK 0.84 0.73
1F	OK 0.13 0.25	OK 0.09 0.18	OK 0.10 0.19	OK 0.09 0.18	OK 0.13 0.25

X1X2X3X4X5X6


Y2 フレーム (S=1/263)



13F	OK 0.88 0.64	OK 0.96 0.70	OK 0.98 0.72	OK 0.96 0.70	OK 0.88 0.64
12F	OK 0.76 0.69	OK 0.79 0.61	OK 0.80 0.62	OK 0.79 0.61	OK 0.76 0.69
11F	OK 0.91 0.82	OK 0.94 0.72	OK 0.95 0.73	OK 0.94 0.72	OK 0.91 0.82
10F	OK 0.86 0.85	OK 0.90 0.82	OK 0.92 0.84	OK 0.90 0.82	OK 0.86 0.85
9F	OK 0.94 0.93	OK 0.98 0.89	OK 1.00 0.90	OK 0.98 0.89	OK 0.94 0.93
8F	OK 0.88 0.87	OK 0.94 0.83	OK 0.94 0.83	OK 0.94 0.83	OK 0.88 0.87
7F	OK 0.90 0.90	OK 0.97 0.83	OK 0.97 0.83	OK 0.97 0.83	OK 0.90 0.90
6F	OK 0.93 0.98	OK 0.90 0.89	OK 0.91 0.89	OK 0.90 0.89	OK 0.93 0.98
5F	OK 0.97 0.99	OK 0.93 0.91	OK 0.93 0.92	OK 0.93 0.91	OK 0.97 0.99
4F	OK 0.98 0.99	OK 0.93 0.92	OK 0.94 0.92	OK 0.93 0.92	OK 0.98 0.99
3F	OK 0.87 0.84	OK 0.89 0.87	OK 0.89 0.88	OK 0.89 0.87	OK 0.87 0.84
2F	OK 0.92 0.89	OK 0.91 0.90	OK 0.92 0.90	OK 0.91 0.90	OK 0.92 0.89
1F	OK 0.38 0.71	OK 0.37 0.67	OK 0.37 0.67	OK 0.37 0.67	OK 0.38 0.71



X1X2X3X4X5X6



Y3 フレーム (S=1/263)

13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

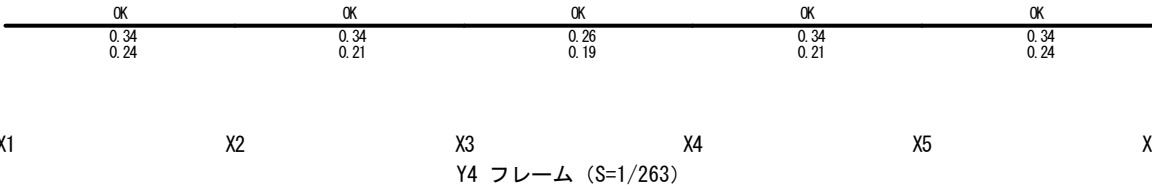

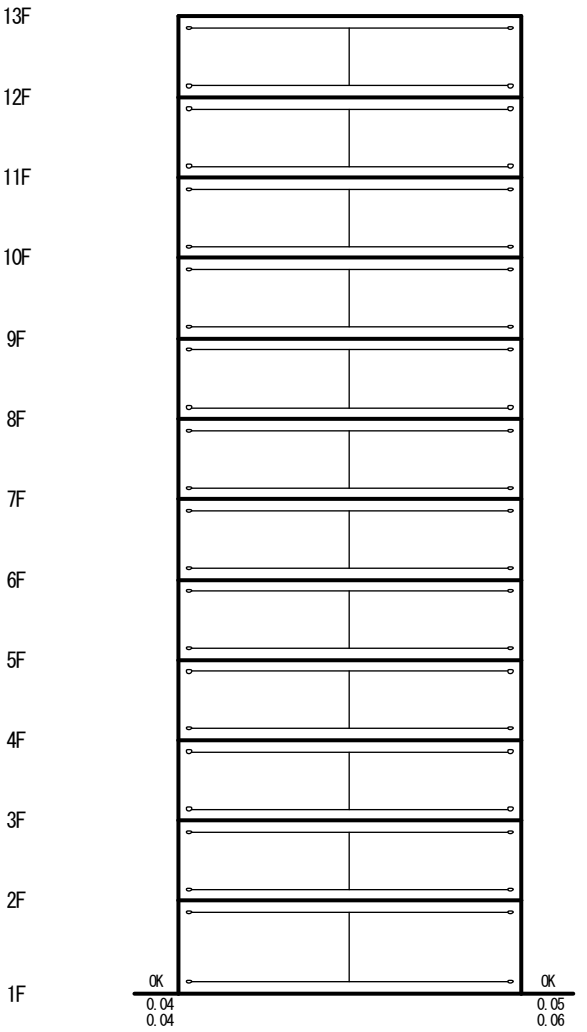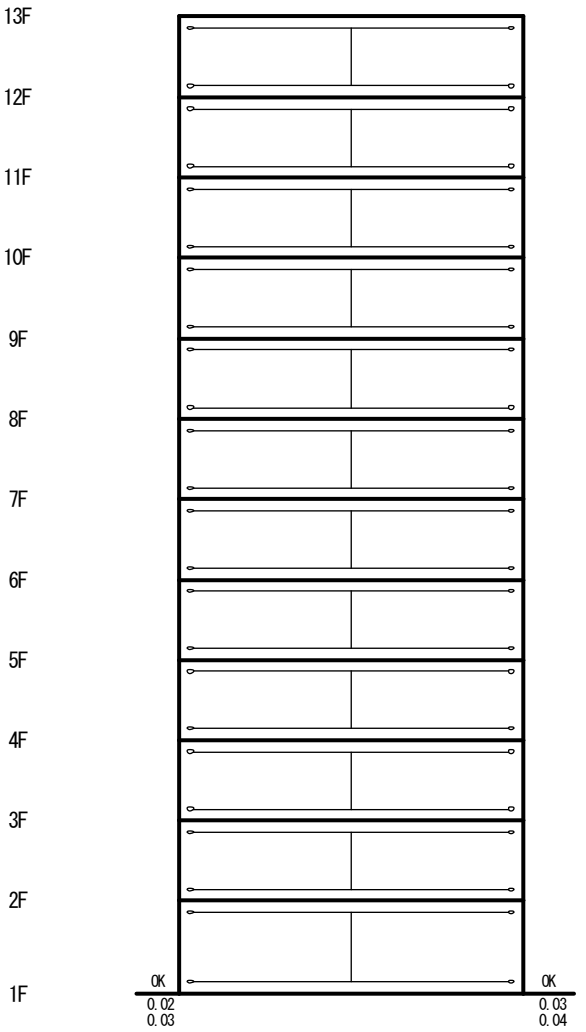

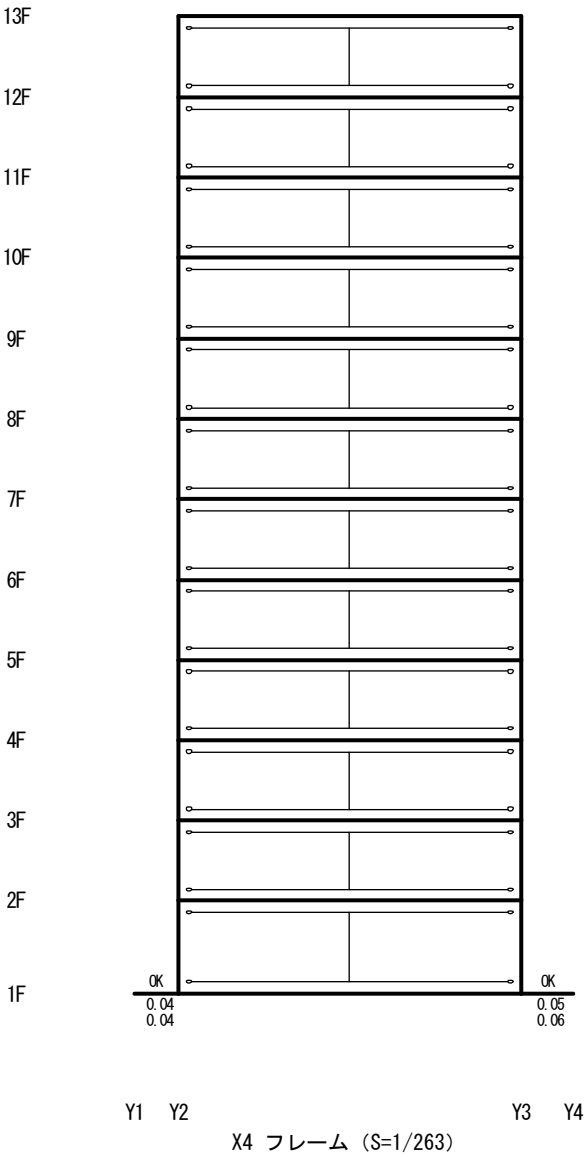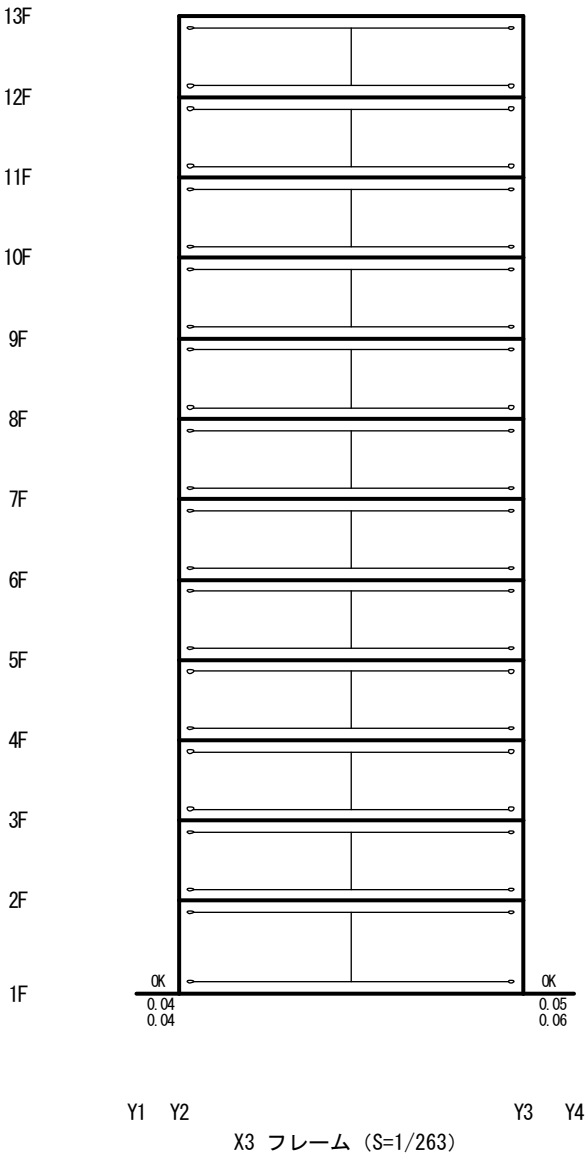

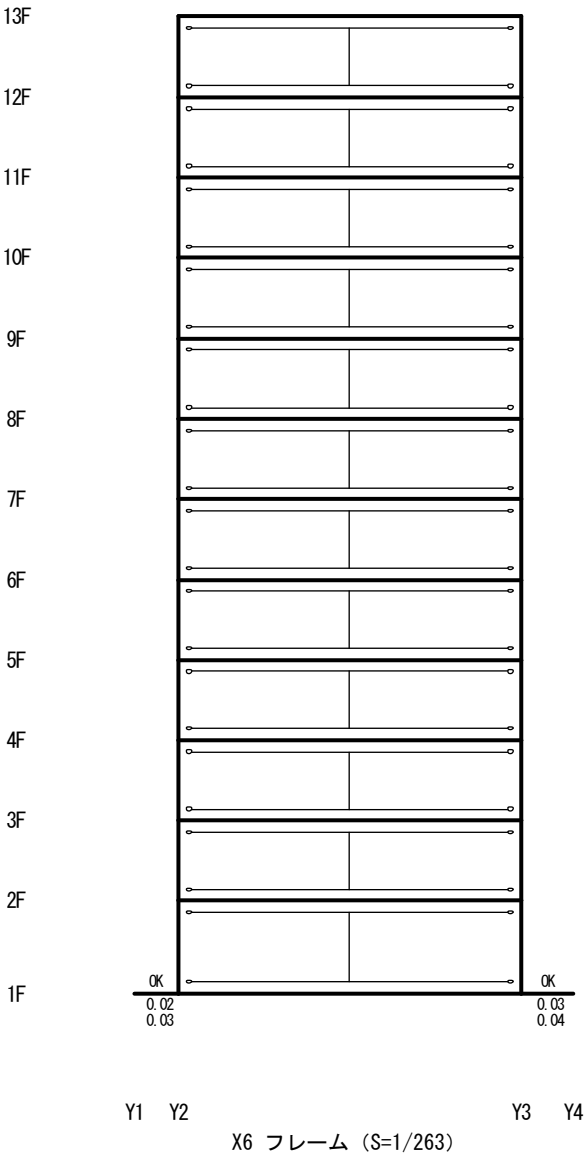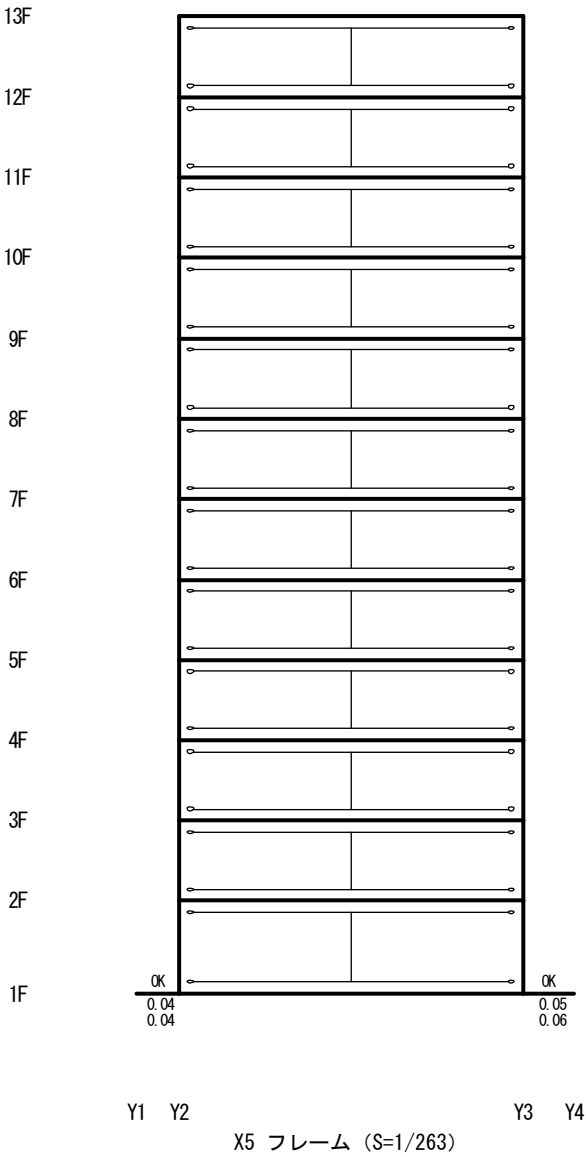

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) R C 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

13F	OK0.32 0.22	OK0.30 0.32	OK0.31 0.35	OK0.31 0.35	OK0.30 0.32	OK0.32 0.22
12F	OK0.21 0.19	OK0.25 0.34	OK0.29 0.40	OK0.29 0.40	OK0.25 0.34	OK0.21 0.19
11F	OK0.22 0.27	OK0.30 0.44	OK0.34 0.49	OK0.34 0.49	OK0.30 0.44	OK0.22 0.27
10F	OK0.20 0.29	OK0.33 0.46	OK0.36 0.51	OK0.36 0.51	OK0.33 0.46	OK0.20 0.29
9F	OK0.19 0.37	OK0.43 0.60	OK0.45 0.64	OK0.45 0.64	OK0.43 0.60	OK0.19 0.37
8F	OK0.21 0.42	OK0.40 0.70	OK0.41 0.73	OK0.41 0.73	OK0.40 0.70	OK0.21 0.42
7F	OK0.19 0.41	OK0.35 0.68	OK0.37 0.71	OK0.37 0.71	OK0.35 0.68	OK0.19 0.41
6F	OK0.19 0.42	OK0.34 0.67	OK0.35 0.69	OK0.35 0.69	OK0.34 0.67	OK0.19 0.42
5F	OK0.18 0.45	OK0.34 0.65	OK0.35 0.68	OK0.35 0.68	OK0.34 0.65	OK0.18 0.45
4F	OK0.20 0.40	OK0.26 0.64	OK0.27 0.67	OK0.27 0.67	OK0.26 0.64	OK0.20 0.40
3F	OK0.21 0.36	OK0.23 0.52	OK0.25 0.54	OK0.25 0.54	OK0.23 0.52	OK0.21 0.36
2F	OK0.47 0.52	OK0.44 0.61	OK0.42 0.59	OK0.42 0.59	OK0.44 0.61	OK0.47 0.52
1F						

X1X2X3X4X5X6

Y2 フレーム (S=1/263)

13F	OK 0.45 0.23	OK 0.58 0.36	OK 0.62 0.45	OK 0.62 0.45	OK 0.58 0.36	OK 0.45 0.23
12F	OK 0.53 0.39	OK 0.76 0.63	OK 0.82 0.76	OK 0.82 0.76	OK 0.76 0.63	OK 0.53 0.39
11F	OK 0.52 0.60	OK 0.77 0.83	OK 0.83 0.95	OK 0.83 0.95	OK 0.77 0.83	OK 0.52 0.60
10F	OK 0.48 0.70	OK 0.68 0.70	OK 0.70 0.77	OK 0.70 0.77	OK 0.68 0.70	OK 0.48 0.70
9F	OK 0.42 0.77	OK 0.54 0.78	OK 0.56 0.90	OK 0.56 0.90	OK 0.54 0.78	OK 0.42 0.77
8F	OK 0.41 0.71	OK 0.57 0.81	OK 0.63 0.98	OK 0.63 0.98	OK 0.57 0.81	OK 0.41 0.71
7F	OK 0.46 0.67	OK 0.44 0.68	OK 0.47 0.76	OK 0.47 0.76	OK 0.44 0.68	OK 0.46 0.67
6F	OK 0.58 0.82	OK 0.49 0.75	OK 0.47 0.79	OK 0.47 0.79	OK 0.49 0.75	OK 0.58 0.82
5F	OK 0.60 0.89	OK 0.48 0.82	OK 0.45 0.86	OK 0.45 0.86	OK 0.48 0.82	OK 0.60 0.89
4F	OK 0.37 0.73	OK 0.42 0.85	OK 0.42 0.88	OK 0.42 0.88	OK 0.42 0.85	OK 0.37 0.73
3F	OK 0.58 0.80	OK 0.62 0.93	OK 0.62 0.95	OK 0.62 0.95	OK 0.62 0.93	OK 0.58 0.80
2F	OK 0.90 0.84	OK 0.92 0.94	OK 0.91 0.94	OK 0.91 0.94	OK 0.92 0.94	OK 0.90 0.84
1F						

X1X2X3X4X5X6

Y3 フレーム (S=1/263)

A-4. 8. 4 壁・ブレース断面計算結果

(1) R C 壁断面計算結果 (検定計算)



13F	
12F	
11F	
10F	
9F	
8F	
7F	
6F	
5F	
4F	
3F	
2F	
1F	



OK 0.18 (0.44)
OK 0.24 (0.60)
OK 0.30 (0.73)
OK 0.34 (0.84)
OK 0.38 (0.94)
OK 0.40 (0.83)
OK 0.40 (0.88)
OK 0.42 (0.93)
OK 0.43 (0.96)
OK 0.45 (0.99)
OK 0.46 (0.85)
OK 0.46 (0.83)



Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/263)

13F	
12F	
11F	
10F	
9F	
8F	
7F	
6F	
5F	
4F	
3F	
2F	
1F	

OK 0.11
OK 0.19
OK 0.26
OK 0.27
OK 0.32
OK 0.34
OK 0.33
OK 0.36
OK 0.39
OK 0.39
OK 0.40
OK 0.42

Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/263)

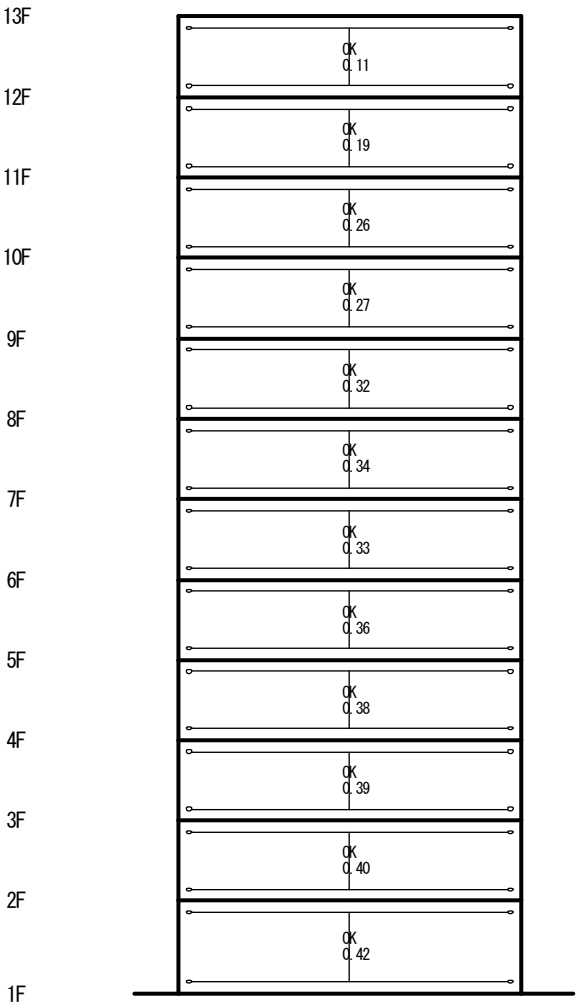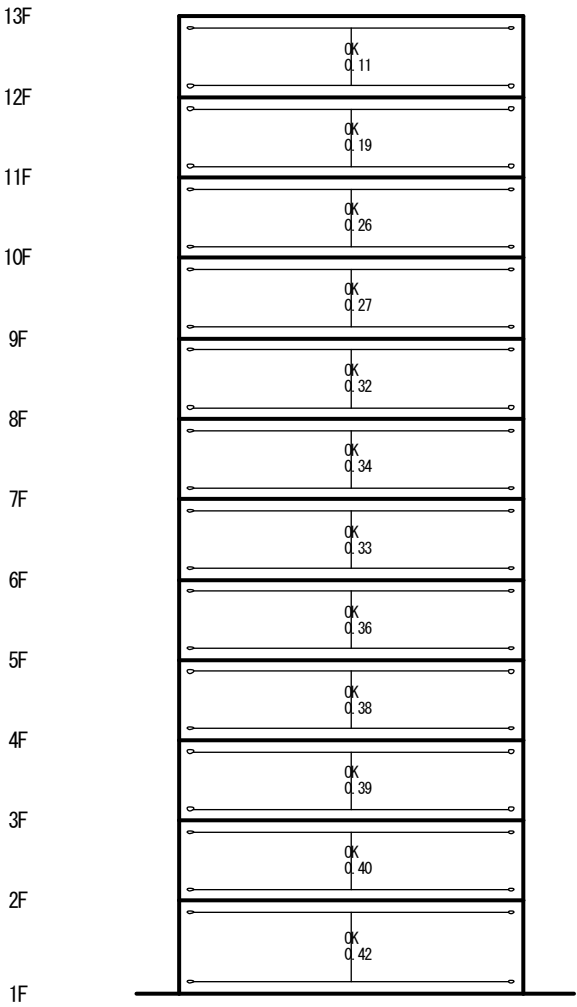

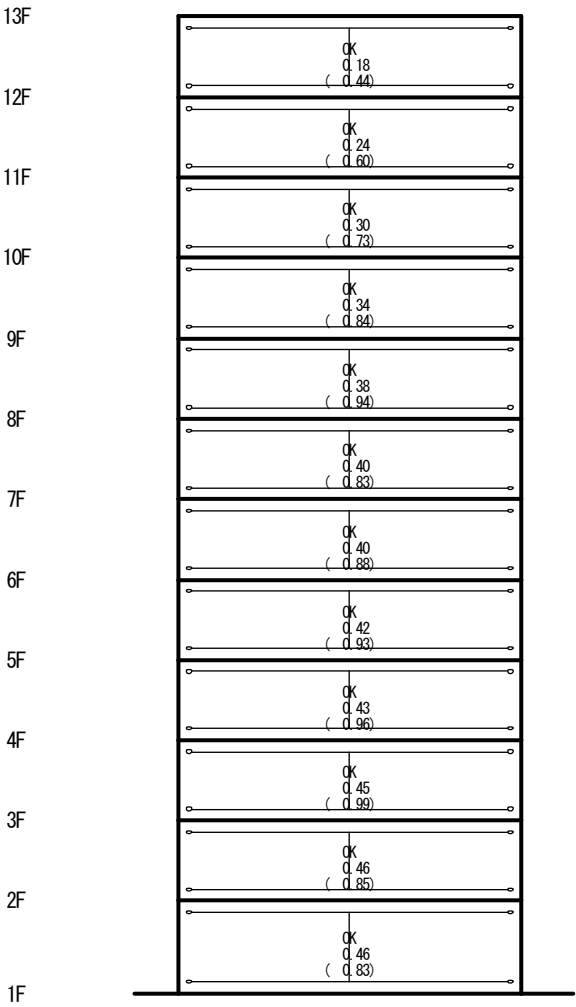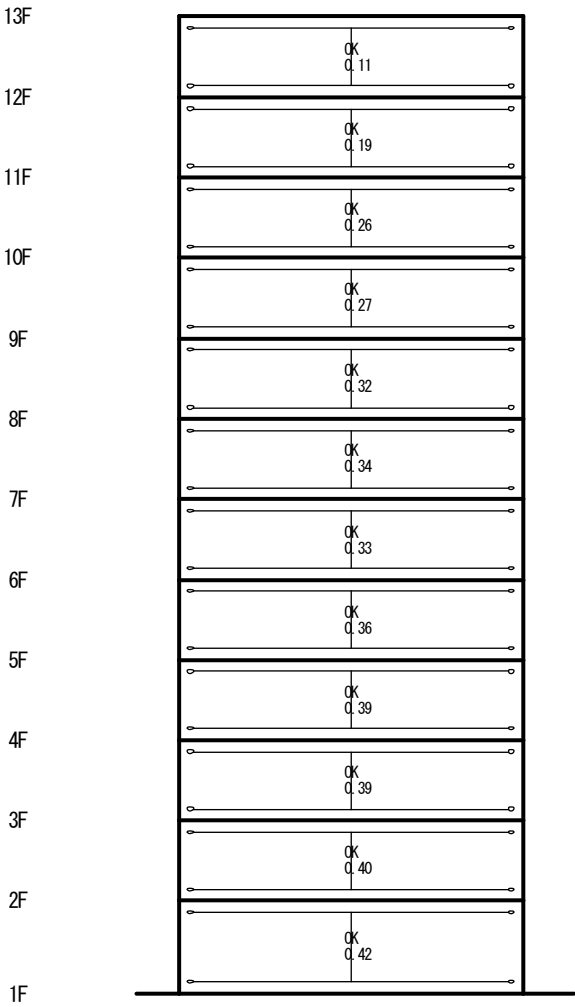

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	0.683(秒)	0.683(秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.996 (Rt = 0.996)	Ci = 0.996 (Rt = 0.996)
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	5942.57	5942.57	2.528	15021.97	2.538
12F	5848.11	11790.68	2.037	24023.37	2.045
11F	5836.63	17627.32	1.799	31715.58	1.806
10F	5932.67	23559.98	1.640	38643.36	1.647
9F	5987.64	29547.62	1.519	44897.00	1.525
8F	6103.26	35650.87	1.419	50600.32	1.425
7F	6148.50	41799.37	1.333	55716.95	1.338
6F	6254.97	48054.35	1.255	60312.12	1.260
5F	6254.97	54309.32	1.184	64318.27	1.189
4F	6281.85	60591.17	1.118	67767.99	1.123
3F	6308.96	66900.13	1.056	70668.47	1.060
2F	6437.44	73337.58	0.996	73056.90	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	5942.57	5942.57	2.528	15021.97	2.538
12F	5848.11	11790.68	2.037	24023.37	2.045
11F	5836.63	17627.32	1.799	31715.58	1.806
10F	5932.67	23559.98	1.640	38643.36	1.647
9F	5987.64	29547.62	1.519	44897.00	1.525
8F	6103.26	35650.87	1.419	50600.32	1.425
7F	6148.50	41799.37	1.333	55716.95	1.338
6F	6254.97	48054.35	1.255	60312.12	1.260
5F	6254.97	54309.32	1.184	64318.27	1.189
4F	6281.85	60591.17	1.118	67767.99	1.123
3F	6308.96	66900.13	1.056	70668.47	1.060
2F	6437.44	73337.58	0.996	73056.90	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	5942.57	5942.57	2.528	15021.97	2.538
12F	5848.11	11790.68	2.037	24023.37	2.045
11F	5836.63	17627.32	1.799	31715.58	1.806
10F	5932.67	23559.98	1.640	38643.36	1.647
9F	5987.64	29547.62	1.519	44897.00	1.525
8F	6103.26	35650.87	1.419	50600.32	1.425
7F	6148.50	41799.37	1.333	55716.95	1.338
6F	6254.97	48054.35	1.255	60312.12	1.260
5F	6254.97	54309.32	1.184	64318.27	1.189
4F	6281.85	60591.17	1.118	67767.99	1.123
3F	6308.96	66900.13	1.056	70668.47	1.060
2F	6437.44	73337.58	0.996	73056.90	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 W_i	総重量 ΣW	層せん断力係数 C_i	層せん断力 Q_i	分布形
13F	5942.57	5942.57	2.528	15021.97	2.538
12F	5848.11	11790.68	2.037	24023.37	2.045
11F	5836.63	17627.32	1.799	31715.58	1.806
10F	5932.67	23559.98	1.640	38643.36	1.647
9F	5987.64	29547.62	1.519	44897.00	1.525
8F	6103.26	35650.87	1.419	50600.32	1.425
7F	6148.50	41799.37	1.333	55716.95	1.338
6F	6254.97	48054.35	1.255	60312.12	1.260
5F	6254.97	54309.32	1.184	64318.27	1.189
4F	6281.85	60591.17	1.118	67767.99	1.123
3F	6308.96	66900.13	1.056	70668.47	1.060
2F	6437.44	73337.58	0.996	73056.90	1.000

・各層に作用する外力 (kN)

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
13F	15021.97	15021.97
12F	24023.37	9001.41
11F	31715.58	7692.21
10F	38643.36	6927.79
9F	44897.00	6253.64
8F	50600.32	5703.32
7F	55716.95	5116.63
6F	60312.12	4595.16
5F	64318.27	4006.15
4F	67767.99	3449.72
3F	70668.47	2900.48
2F	73056.90	2388.43
1F		0.00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
13F	15021.97	15021.97
12F	24023.37	9001.41
11F	31715.58	7692.21
10F	38643.36	6927.79
9F	44897.00	6253.64
8F	50600.32	5703.32
7F	55716.95	5116.63
6F	60312.12	4595.16
5F	64318.27	4006.15
4F	67767.99	3449.72
3F	70668.47	2900.48
2F	73056.90	2388.43
1F		0.00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
13F	15021.97	15021.97
12F	24023.37	9001.41
11F	31715.58	7692.21
10F	38643.36	6927.79
9F	44897.00	6253.64
8F	50600.32	5703.32
7F	55716.95	5116.63
6F	60312.12	4595.16
5F	64318.27	4006.15
4F	67767.99	3449.72
3F	70668.47	2900.48
2F	73056.90	2388.43
1F		0.00


Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
13F	15021.97	15021.97
12F	24023.37	9001.41
11F	31715.58	7692.21
10F	38643.36	6927.79
9F	44897.00	6253.64
8F	50600.32	5703.32
7F	55716.95	5116.63
6F	60312.12	4595.16
5F	64318.27	4006.15
4F	67767.99	3449.72
3F	70668.47	2900.48
2F	73056.90	2388.43
1F		0.00

U-3Ds算定時計算結果

U-3.1荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

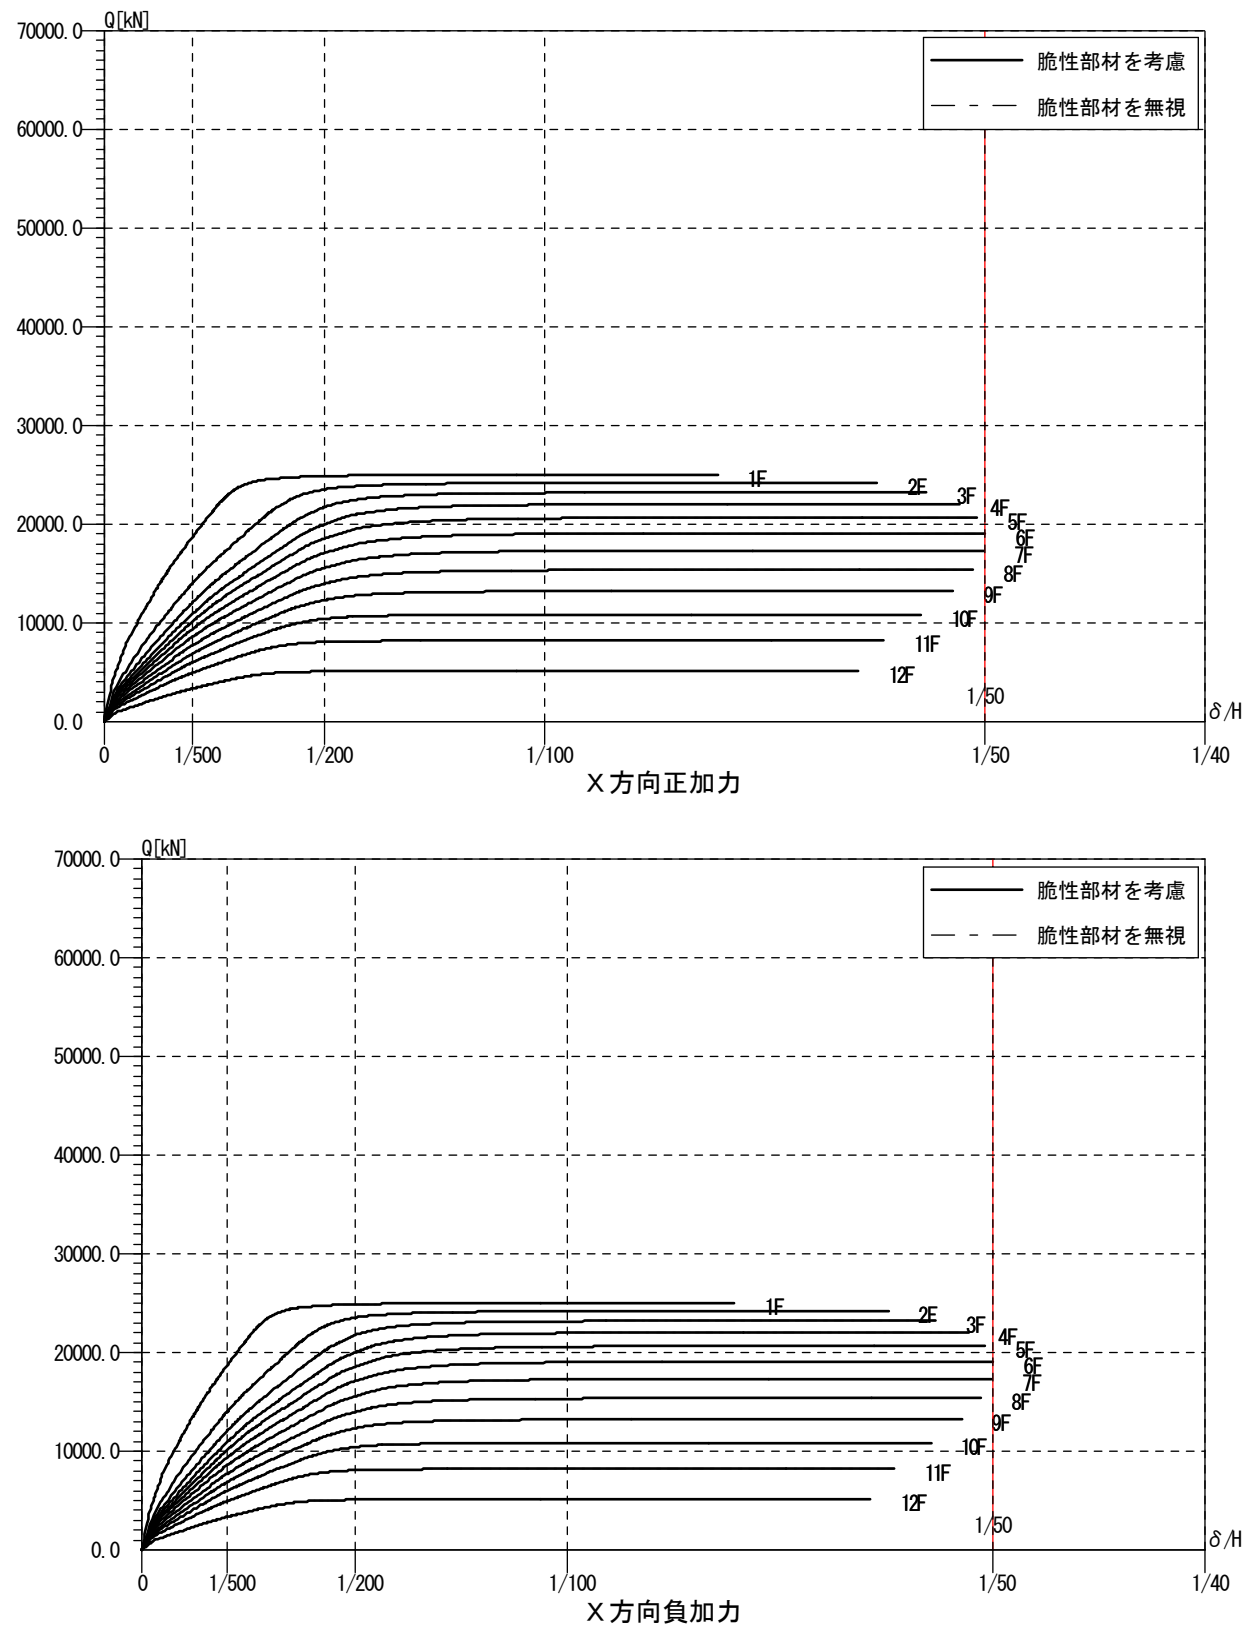

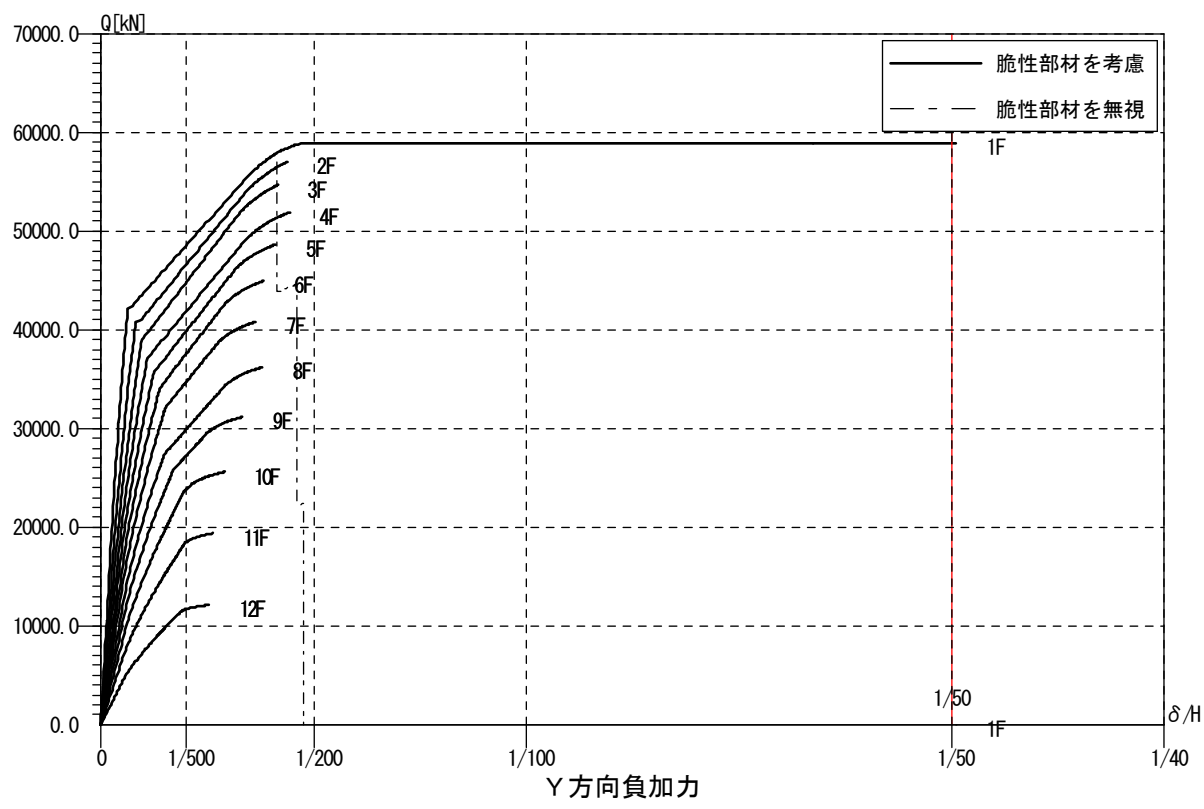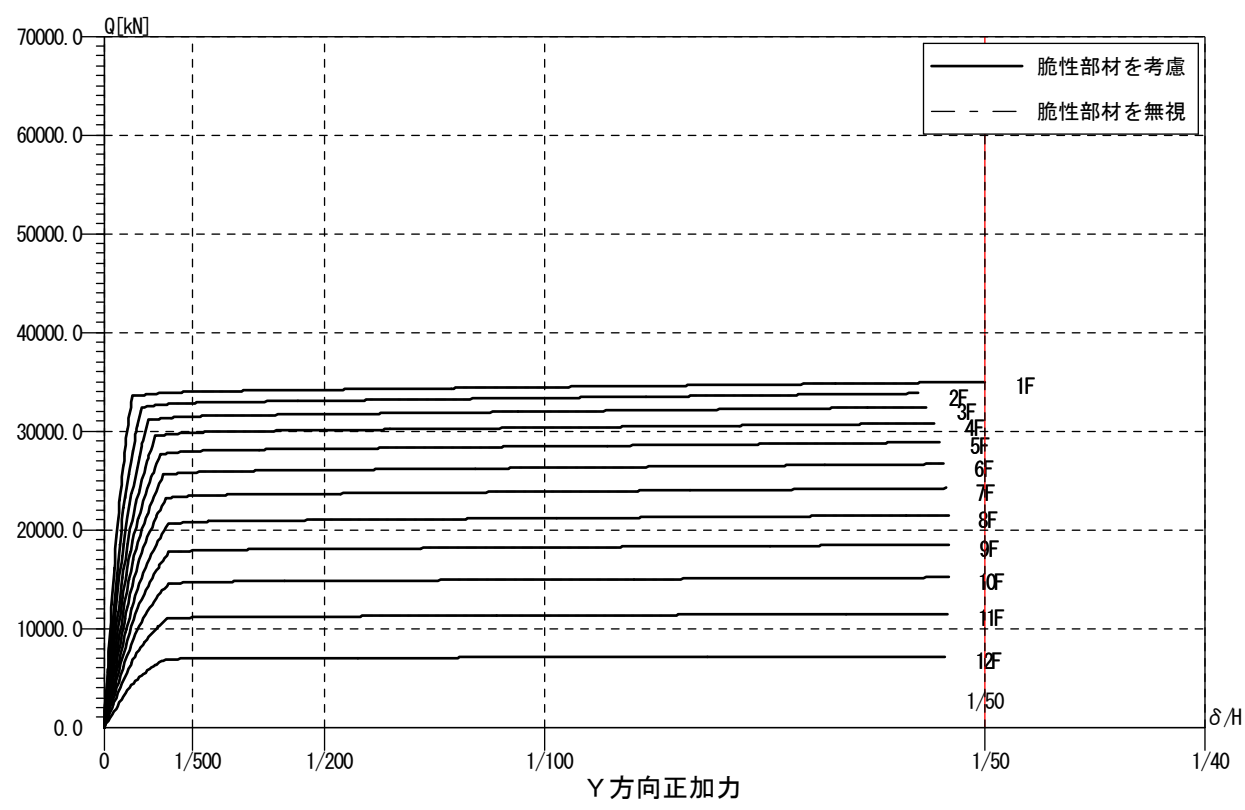


U-3.2 終局時部材応力 (Ds算定時)

U-3.2.1 終局時部材応力図 (水平荷重節点応力) (Ds算定時)

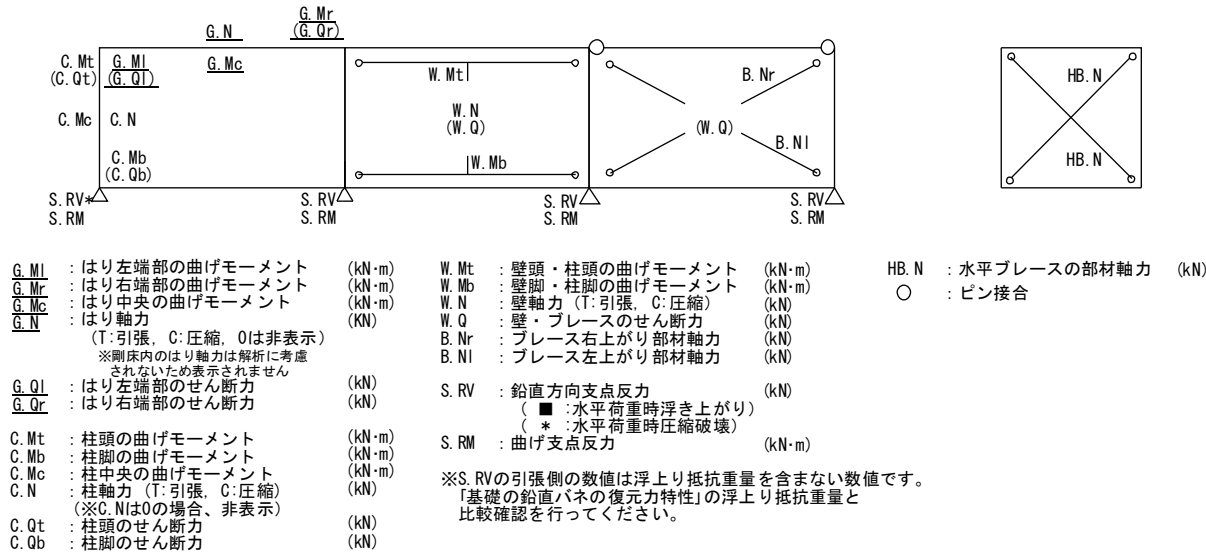

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

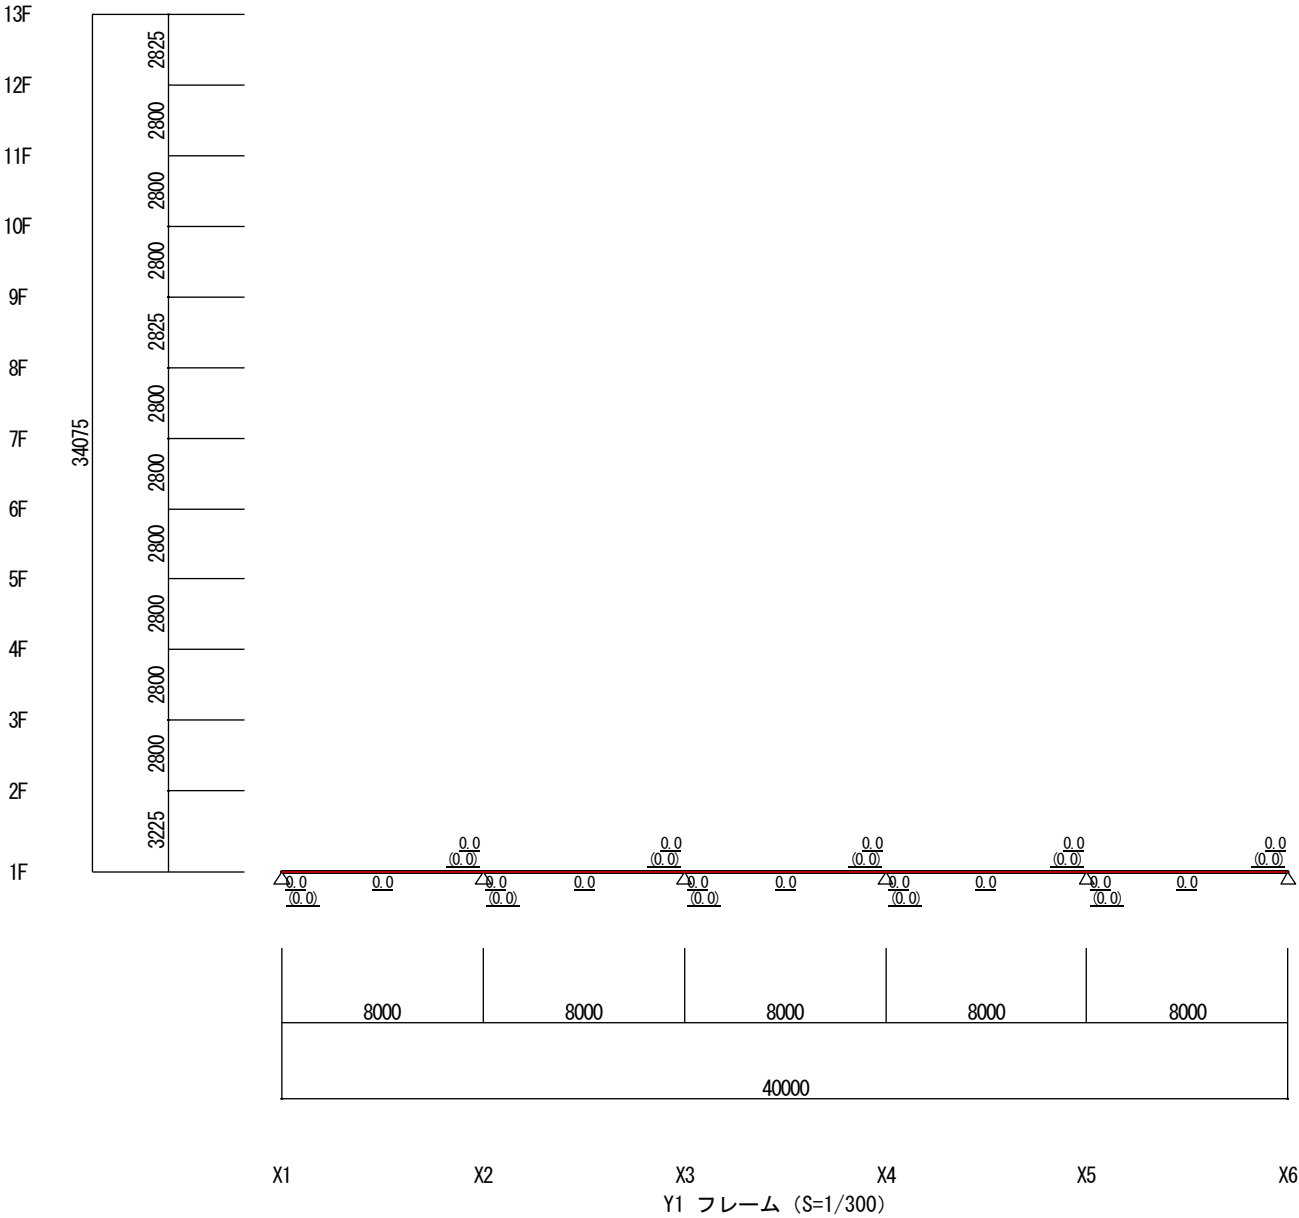

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体M/Sモデル) (Ds算定時)

				316.6 (101.5)		327.0 (103.7)		321.5 (103.5)		320.3 (103.3)		355.3 (108.5)						
13F	34075	2825	495.0 (176.2)	89.2	824.5 (431.9)	507.8 (435.7)	92.9	828.6 (435.7)	506.6 (435.7)	92.6	827.7 (435.7)	506.2 (435.7)	92.9	832.9 (435.7)	512.6 (435.7)	78.7	355.3 (108.5)	123.0C (94.0)
12F		2800	611.0 (186.7)	70.4	527.5 (270.0)	450.3 (270.0)	16.3	532.3 (270.0)	451.6 (270.0)	15.8	532.1 (270.0)	452.2 (270.0)	16.3	637.8 (357.8)	612.6 (357.8)	56.7	589.0 (150.2)	184.5C (150.2)
11F		2800	699.8 (212.0)	69.8	694.4 (386.1)	450.8 (386.1)	16.1	701.2 (386.1)	451.6 (386.1)	15.9	694.6 (386.1)	452.0 (386.1)	16.1	733.5 (412.2)	613.5 (412.2)	56.1	669.8 (210.5)	162.4C (210.5)
10F		2800	628.1 (215.2)	6.4	521.8 (321.1)	563.4 (321.1)	16.1	743.3 (321.1)	563.4 (321.1)	16.1	738.8 (321.1)	563.4 (321.1)	16.1	699.6 (397.5)	524.6 (397.5)	19.8	644.5 (235.2)	0.4C (235.2)
9F		2825	547.1 (260.8)	6.4	521.6 (321.1)	563.4 (321.1)	16.1	724.0 (321.1)	563.4 (321.1)	16.1	721.1 (321.1)	563.5 (321.1)	16.1	707.1 (397.5)	524.8 (397.5)	19.8	550.5 (278.7)	162.4T (278.7)
8F		2800	539.6 (321.1)	22.2	729.3 (321.1)	732.3 (321.1)	19.1	852.6 (321.1)	732.9 (321.1)	18.9	850.8 (321.1)	733.2 (321.1)	19.1	857.4 (397.5)	731.8 (397.5)	41.2	577.4 (349.7)	258.9T (349.7)
7F		2900	370.3 (306.3)	22.1	729.8 (306.3)	732.4 (306.3)	19.0	840.7 (306.3)	732.9 (306.3)	18.9	839.4 (306.3)	733.1 (306.3)	19.0	803.6 (587.6)	731.6 (587.6)	41.1	412.2 (334.4)	236.8T (334.4)
6F		2800	242.1 (299.7)	22.1	729.5 (299.7)	1062.5 (299.7)	80.1	997.3 (299.7)	1062.9 (299.7)	80.2	1001.7 (299.7)	1063.1 (299.7)	80.1	793.0 (613.5)	731.8 (613.5)	41.2	290.0 (328.8)	436.8T (328.8)
5F		2800	132.2 (355.4)	22.1	729.3 (355.4)	1062.5 (355.4)	80.1	849.8 (355.4)	1062.9 (355.4)	80.2	864.6 (355.4)	1063.1 (355.4)	80.1	710.2 (610.3)	732.0 (610.3)	41.2	183.7 (380.3)	481.9T (380.3)
4F		2800	133.7 (370.7)	22.1	729.1 (370.7)	1062.5 (370.7)	80.1	820.9 (370.7)	1062.9 (370.7)	80.2	822.6 (370.7)	1063.1 (370.7)	80.1	636.6 (747.5)	732.2 (747.5)	41.2	66.7 (381.3)	519.1T (381.3)
3F		2800	442.8 (292.9)	22.3	728.8 (292.9)	1062.8 (292.9)	80.2	280.0 (292.9)	1062.9 (292.9)	80.2	335.1 (292.9)	1063.0 (292.9)	80.2	178.3 (409.0)	732.2 (409.0)	41.3	319.5 (249.0)	530.0T (249.0)
2F		3225	281.3 (991.0)	21.7	729.6 (187.8)	1061.9 (187.8)	79.8	884.3 (1562.3)	1063.0 (1562.3)	80.3	818.0 (1450.8)	1063.3 (1450.8)	79.8	669.2 (1321.0)	732.5 (1321.0)	40.7	286.6 (887.9)	1055.8C (887.9)
1F				93.8 (0.0)	2477.4 (698.8)	2104.1 (506.7)	77.3	822.4 (509.3)	2204.8 (509.3)	167.6	1167.7 (436.6)	1991.4 (436.6)	244.9	2605.3 (654.9)	2089.3 (654.9)	530.4	810.6 (0.0)	

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1

X2

X3

X4


X5

X6


Y2 フレーム (S=1/300)

[illegible]

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

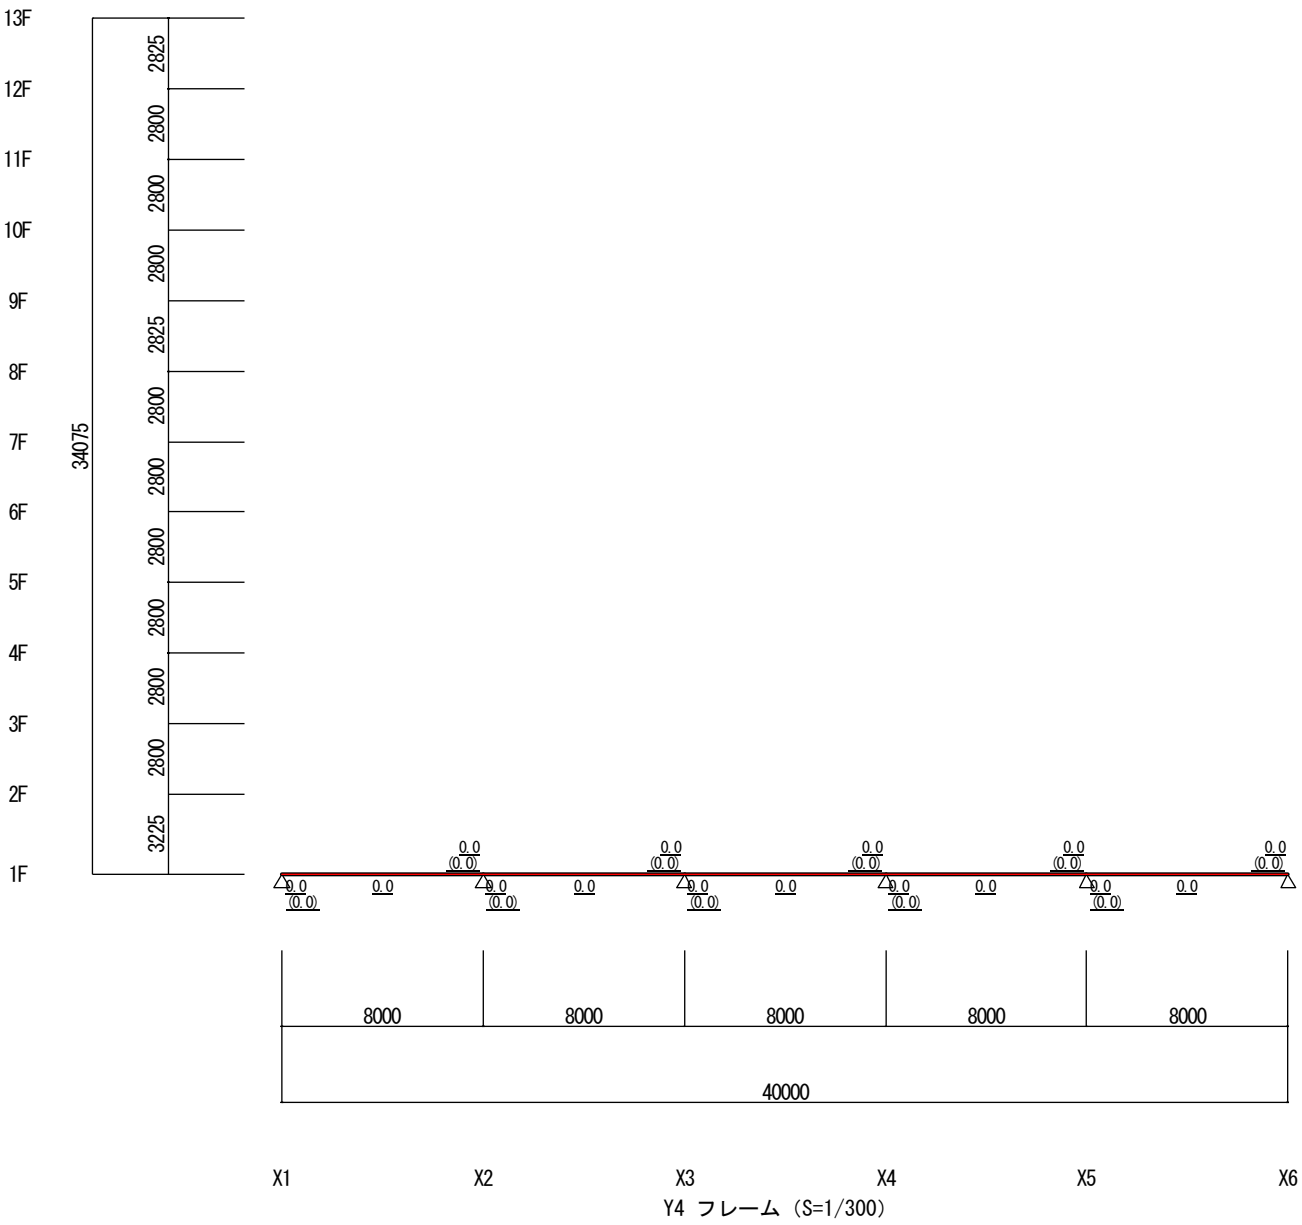

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

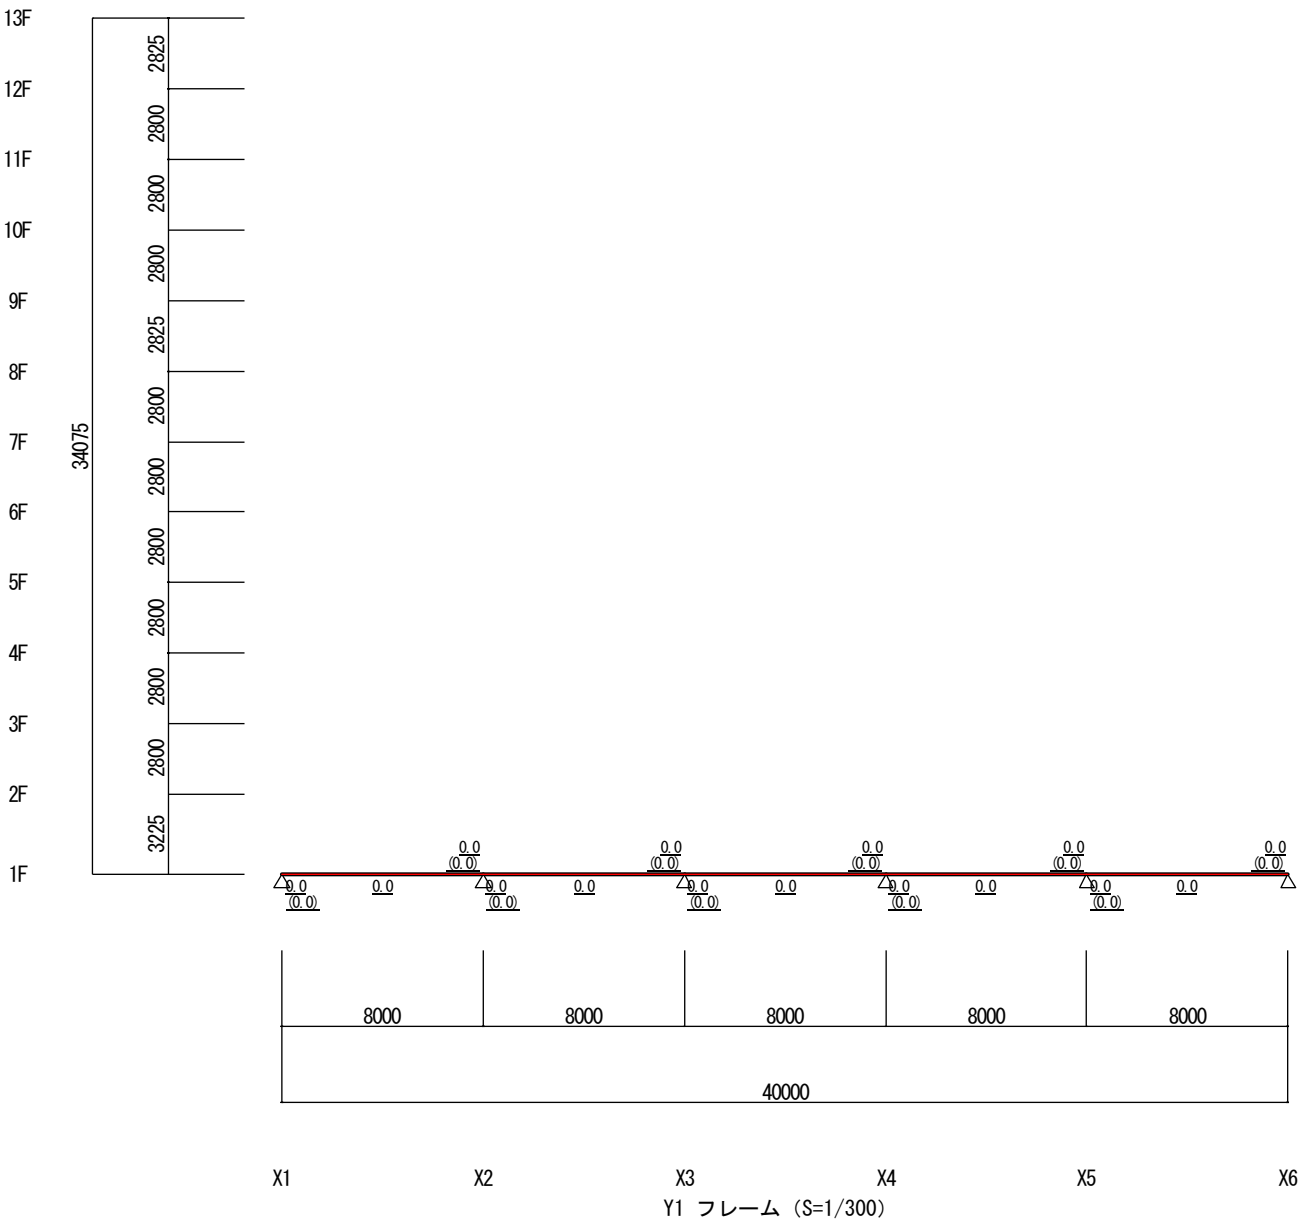

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体M/Sモデル) (Ds算定時)

					512.6 (108.5)					506.2 (103.3)					506.6 (103.5)				507.8 (103.7)				495.0 (101.5)
13F	34075	2825	355.3 (94.0) 222.3	355.3	78.7	832.9 (457.5) 375.4	320.3 (103.3) 217.0	92.9	827.7 (435.8) 391.9	321.5 (103.5) 218.0	92.6	828.6 (435.7) 392.9	322.0 (103.7) 218.3	92.9	824.5 (431.9) 392.6	316.6 (101.5) 215.1	89.2	495.0 (178.2) 316.8	33-5T (176.2)				
12F			2800	589.0 (159.2) 429.8	499.2 (139.0) 360.2	56.7	637.8 (357.9) 279.9	484.7 (117.1) 367.6	16.3	532.1 (276.0) 256.1	483.3 (116.9) 366.4	15.8	532.3 (273.5) 258.8	482.8 (116.6) 366.2	16.3	527.5 (270.0) 257.5	472.9 (115.8) 357.1	70.4	611.0 (186.7) 424.3	25.2T (186.7)			
11F				2800	669.8 (215.1) 454.7	501.3 (139.3) 362.0	56.1	733.5 (412.2) 321.3	484.1 (117.0) 367.1	16.1	694.6 (398.2) 296.4	483.4 (116.9) 366.5	15.9	701.2 (399.0) 302.2	483.0 (116.7) 366.3	16.1	694.4 (398.1) 306.3	472.0 (115.5) 356.5	69.8	699.8 (212.0) 487.8	106.9T (212.0)		
10F					2800	644.5 (235.2) 409.3	564.2 (136.1) 428.1	19.8	699.6 (397.5) 302.1	595.7 (144.9) 450.8	16.1	738.8 (420.3) 318.5	595.7 (144.9) 450.8	16.1	743.3 (420.8) 322.5	595.7 (144.9) 450.8	16.1	711.2 (394.9) 316.3	534.6 (112.2) 422.4	6.4	628.1 (215.2) 412.9	138.1T (215.2)	
9F		2825				550.5 (278.7) 271.8	564.4 (136.2) 428.2	19.8	707.1 (478.9) 228.2	595.7 (144.9) 450.8	16.1	721.1 (486.4) 234.7	595.7 (144.9) 450.8	16.1	724.0 (486.6) 237.4	595.7 (144.9) 450.8	16.1	703.7 (475.6) 228.1	534.4 (112.0) 422.4	6.4	547.1 (260.8) 286.3	125.4T (260.8)	
8F			2800			577.4 (349.7) 228.7	814.3 (139.3) 675.0	41.2	857.4 (558.9) 298.5	771.3 (188.0) 583.3	19.1	850.8 (541.1) 309.7	770.6 (187.8) 582.8	18.9	852.6 (541.2) 311.4	770.4 (187.6) 582.8	19.1	866.1 (551.9) 314.2	773.7 (187.9) 585.8	22.2	539.6 (321.1) 218.5	110.4T (321.1)	
7F				2800		412.2 (334.4) 77.8	813.9 (139.3) 674.6	41.1	803.6 (587.6) 216.0	771.1 (188.0) 583.1	19.0	839.4 (644.1) 195.3	770.7 (187.9) 582.8	18.9	840.7 (646.0) 194.7	770.4 (187.9) 582.8	19.0	827.2 (626.0) 201.2	773.9 (188.0) 585.9	22.1	370.3 (306.3) 64.0	70.5T (306.3)	
6F					2800	290.0 (328.8) 38.8	814.1 (139.3) 674.8	41.2	793.0 (613.5) 179.5	903.0 (245.8) 657.2	80.1	1001.7 (751.0) 250.7	902.5 (245.2) 657.3	80.2	997.3 (754.6) 242.7	902.4 (245.6) 656.8	80.1	910.6 (701.7) 208.9	773.7 (187.9) 585.8	22.1	242.1 (299.7) 57.6	369.7C (299.7)	
5F		2800				183.7 (380.3) 196.6	814.3 (139.3) 675.0	41.2	710.2 (610.3) 100.0	902.9 (245.8) 657.1	80.1	864.6 (711.0) 153.6	902.5 (245.2) 657.3	80.2	849.8 (712.2) 137.6	902.4 (245.6) 656.8	80.1	781.9 (666.8) 115.1	773.5 (187.9) 585.6	22.1	132.2 (355.4) 223.2	485.8C (355.4)	
4F			2800			66.7 (380.3) 313.6	814.5 (139.3) 675.2	41.2	636.6 (747.5) 110.9	902.9 (245.7) 657.2	80.1	822.6 (816.1) 13.5	902.5 (245.2) 657.3	80.2	820.9 (895.1) 64.2	902.4 (245.6) 656.8	80.1	750.7 (858.7) 98.0	773.3 (187.8) 585.5	22.1	133.7 (370.7) 237.0	297.6C (370.7)	
3F				2800		319.5 (279.0) 40.5	814.8 (139.3) 675.5	41.3	178.3 (498.0) 319.7	902.6 (245.7) 656.9	80.2	335.1 (529.6) 194.5	902.6 (245.7) 656.9	80.2	280.0 (486.0) 196.0	902.5 (245.6) 656.8	80.2	182.4 (497.4) 315.0	773.3 (187.8) 585.5	22.3	442.8 (242.9) 199.9	507.0C (242.9)	
2F					3225	286.6 (887.9) 1718.3	814.0 (193.3) 620.7	40.7	669.2 (1321.0) 451.8	903.6 (245.9) 657.7	79.8	818.0 (1450.8) 631.8	902.4 (245.7) 656.8	80.3	884.3 (1562.3) 678.0	902.2 (245.5) 656.7	79.8	876.5 (1579.3) 702.8	773.0 (187.8) 585.2	21.7	281.4 (991.0) 709.6	1601.5C (991.0)	
1F		810.6 (887.9) 22.7				815.0 (193.3) 621.7	530.4	2605.3 (654.9) 1950.4	1501.7 (436.6) 1065.1	244.9	1167.7 (509.3) 658.4	989.5 (509.3) 480.2	167.6	822.4 (509.3) 313.1	949.5 (506.7) 442.8	77.3	2046.3 (506.7) 1539.6	2112.8 (688.8) 1424.0	682.3	93.8 (93.8) 0.0	93.8T (93.8)		

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1

X2

X3

X4

X5

X6


Y2 フレーム (S=1/300)

[illegible]


A horizontal number line starting at 0 and ending at 40,000. There are five major tick marks, each labeled '8000'. The total length of the line is labeled '40000' at the far right end.

X1	X2	X3	X4	X5	X6
		Y3 フレーム (S=1/300)			

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

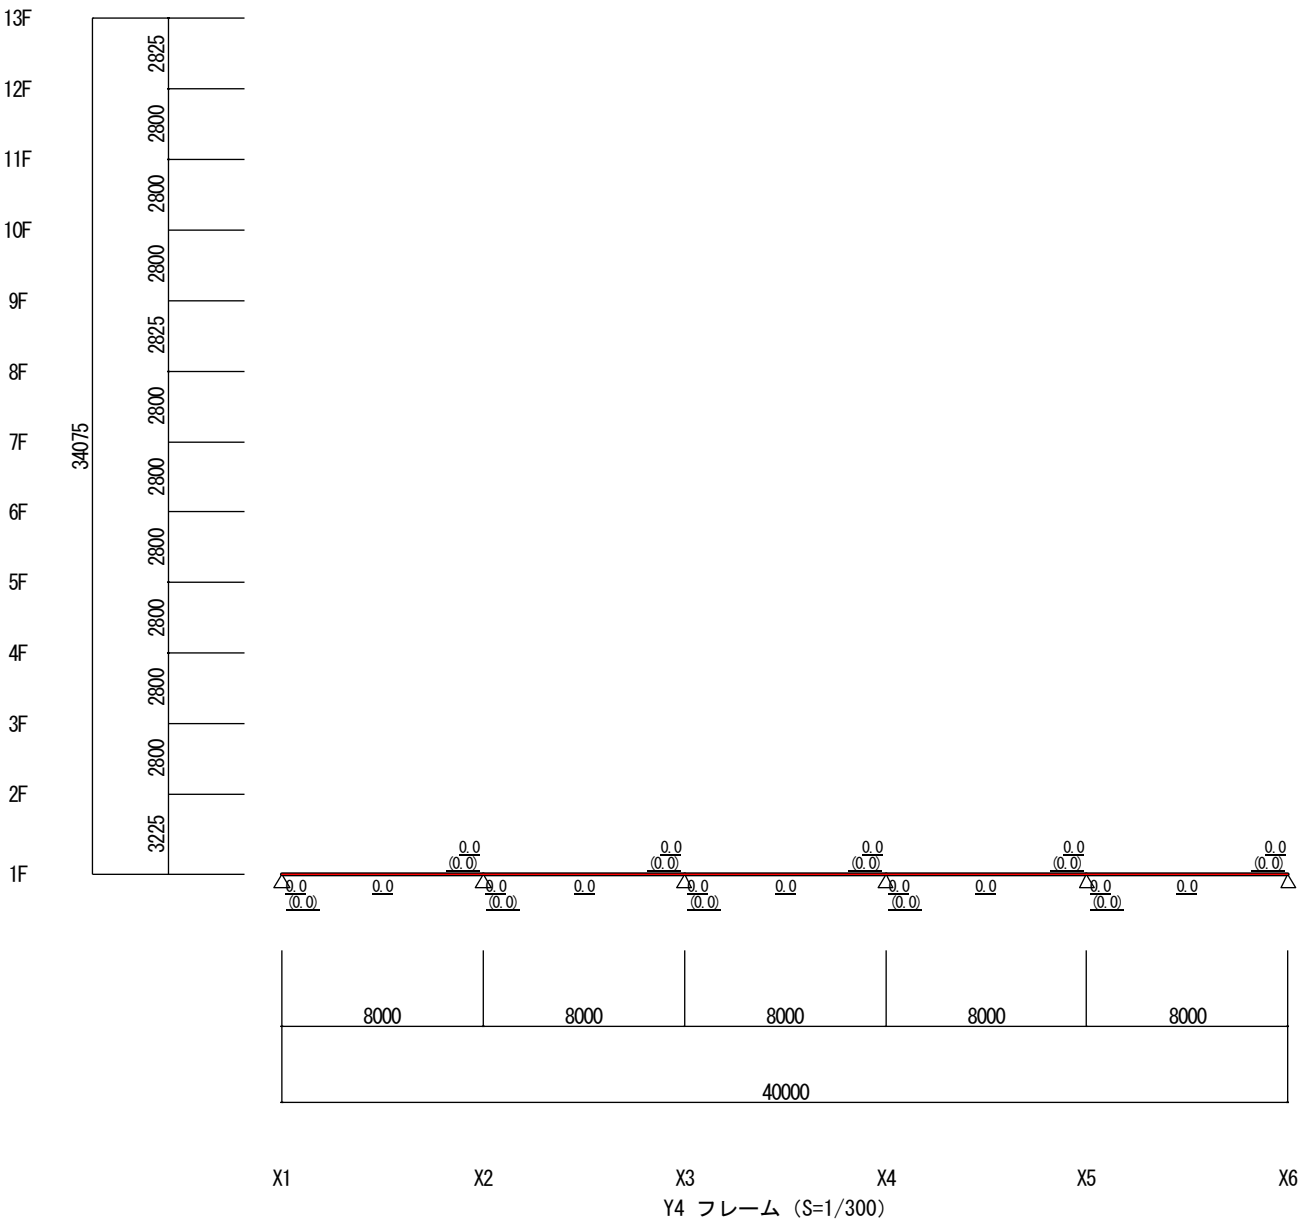


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

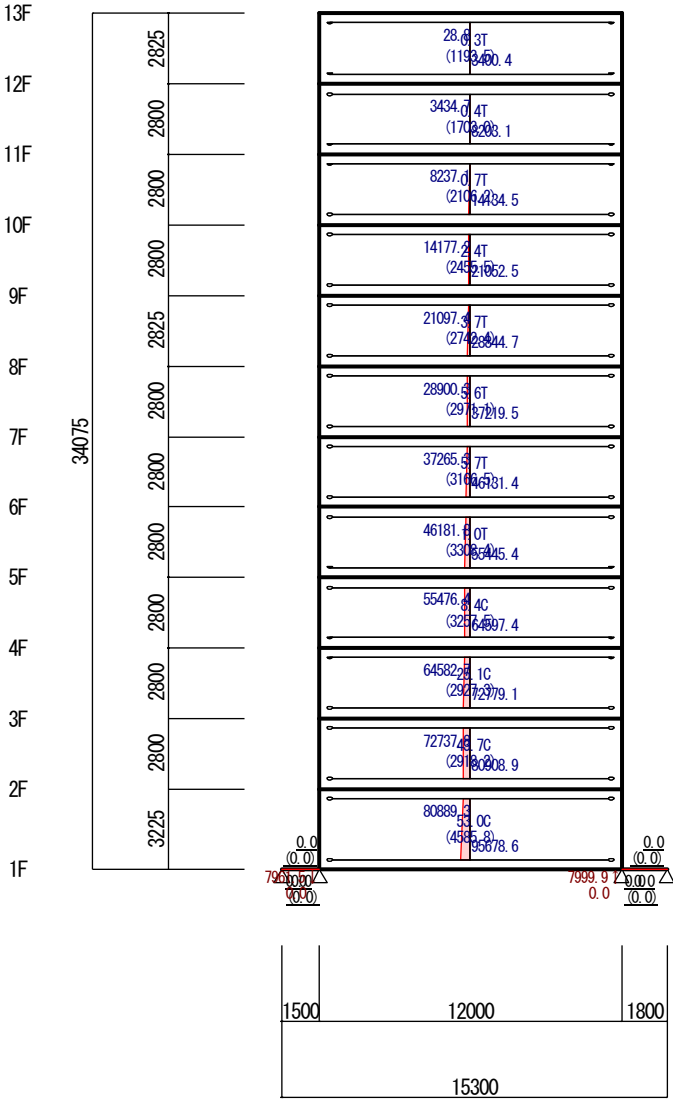


Y1 Y2 Y3 Y4
X1 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

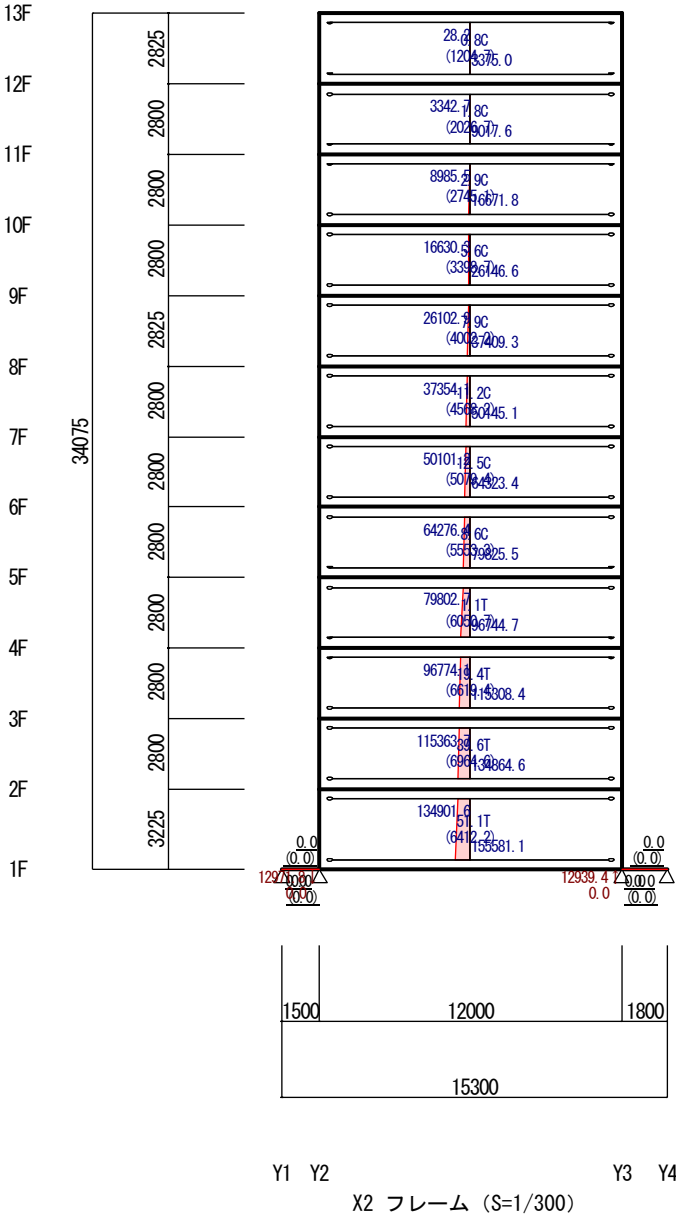


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

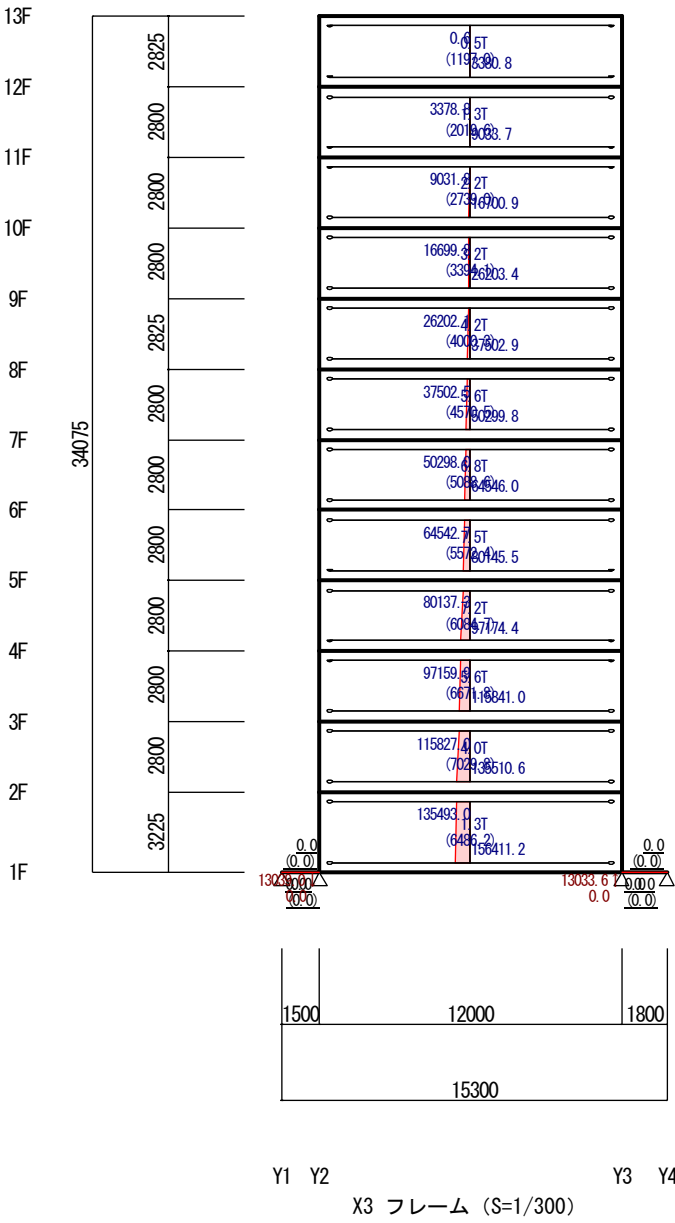

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

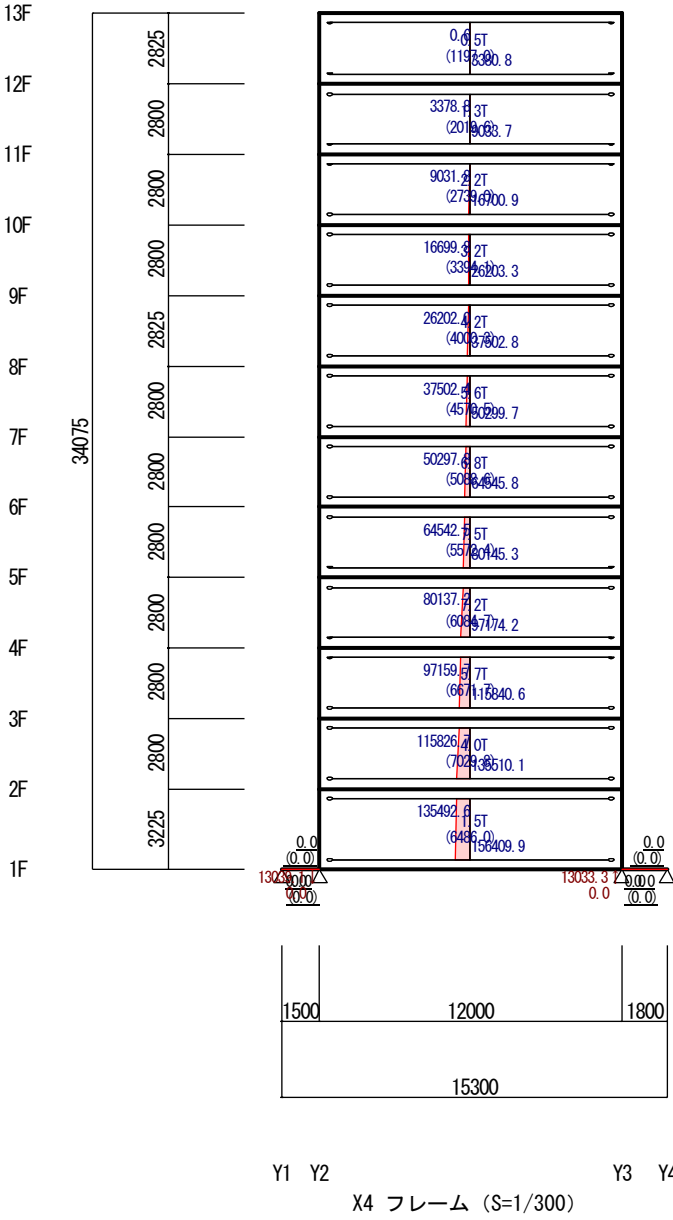


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

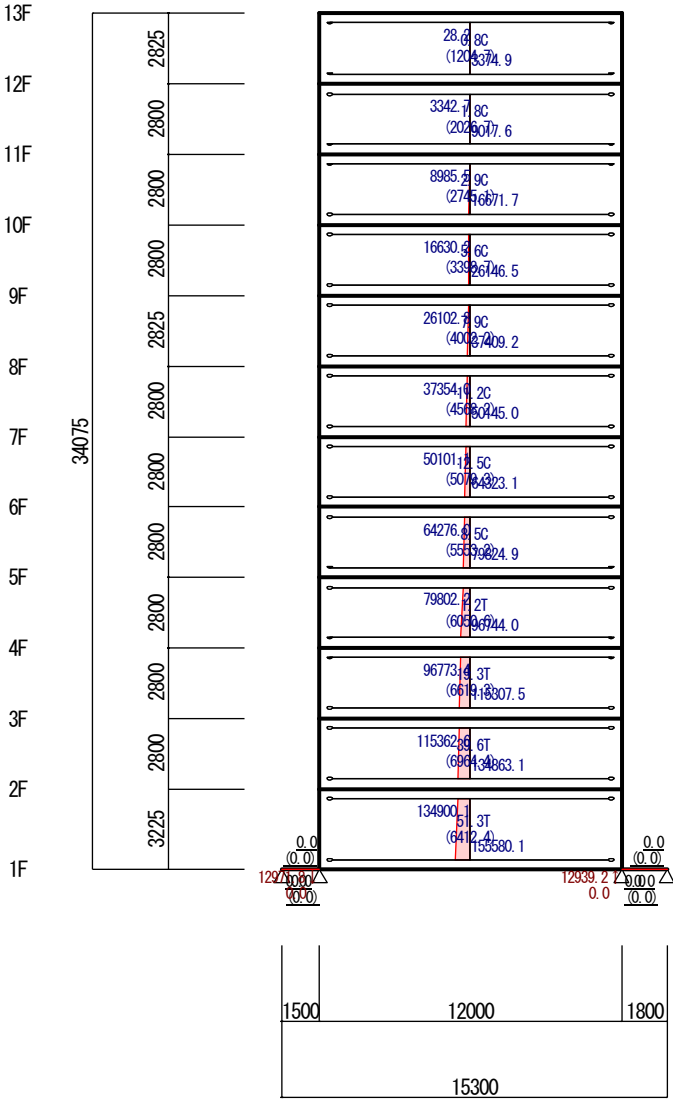

Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

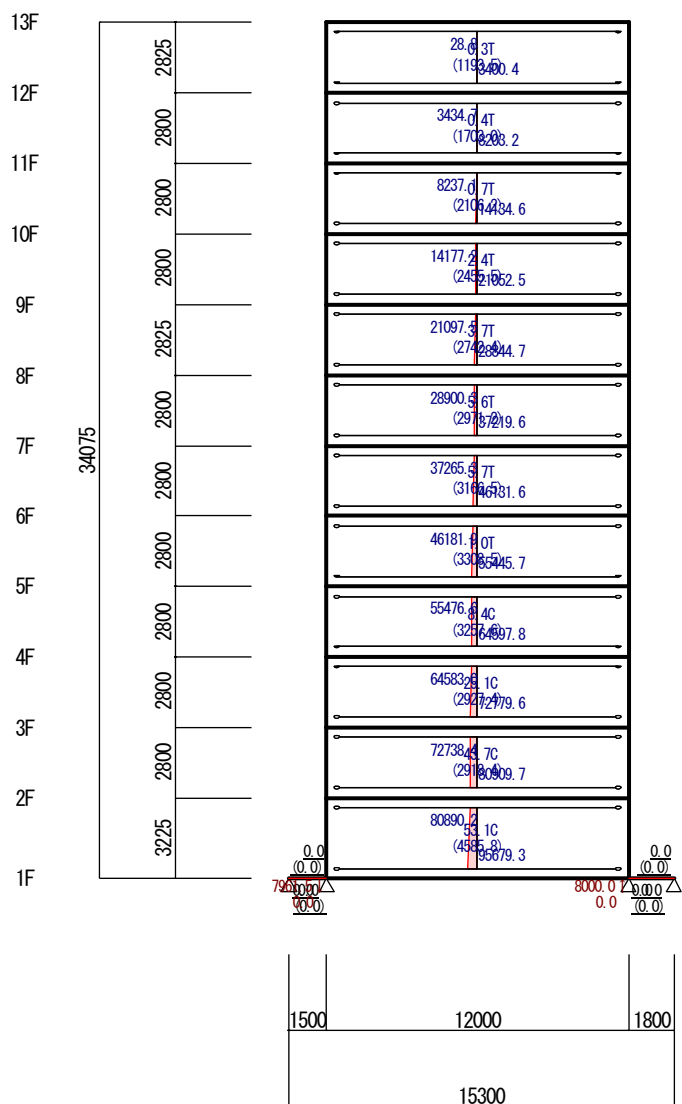


Y1 Y2 Y3 Y4

X6 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

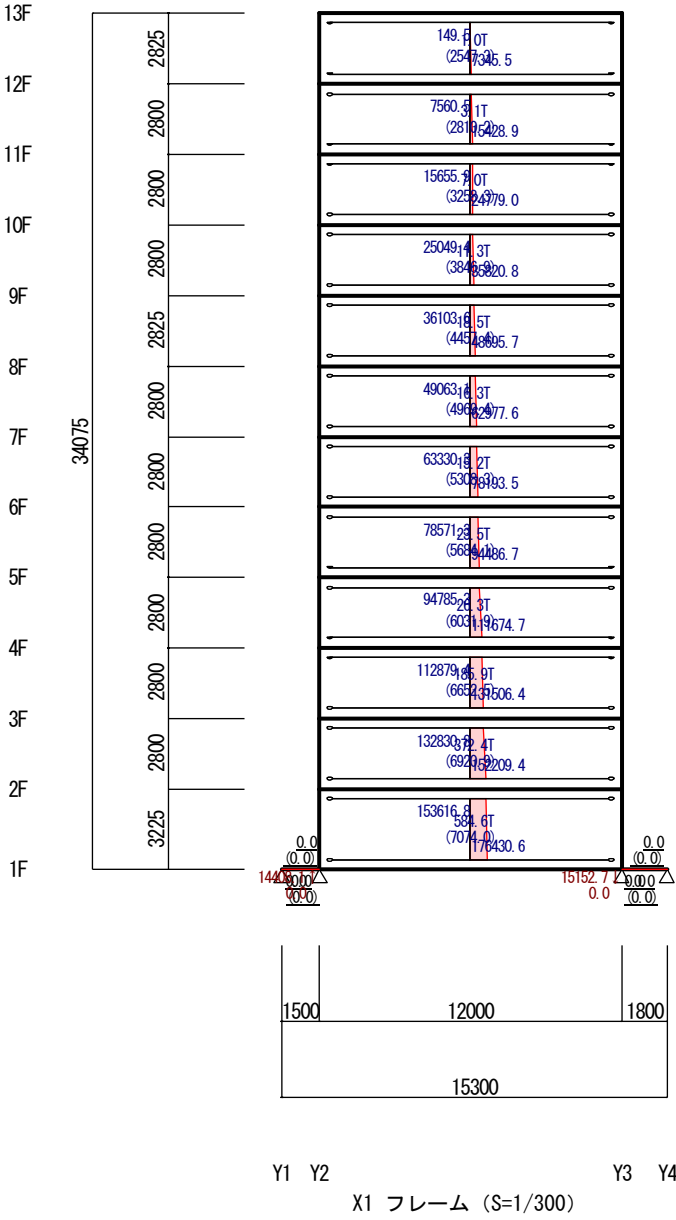


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

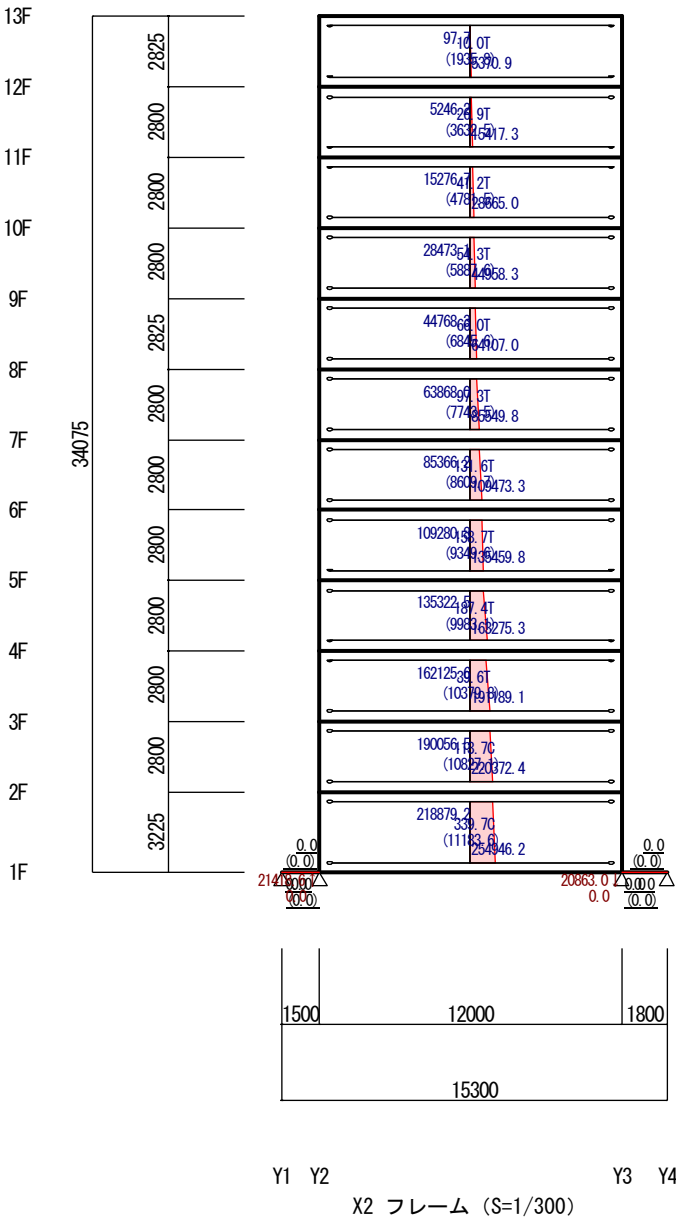

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

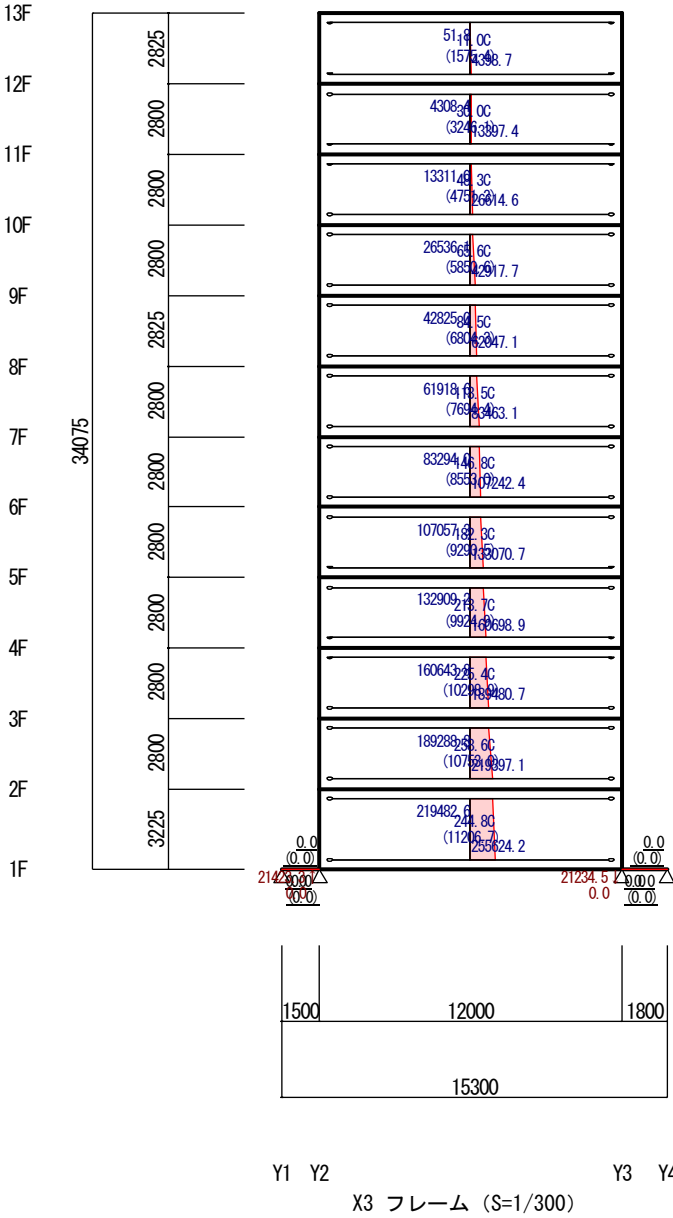


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

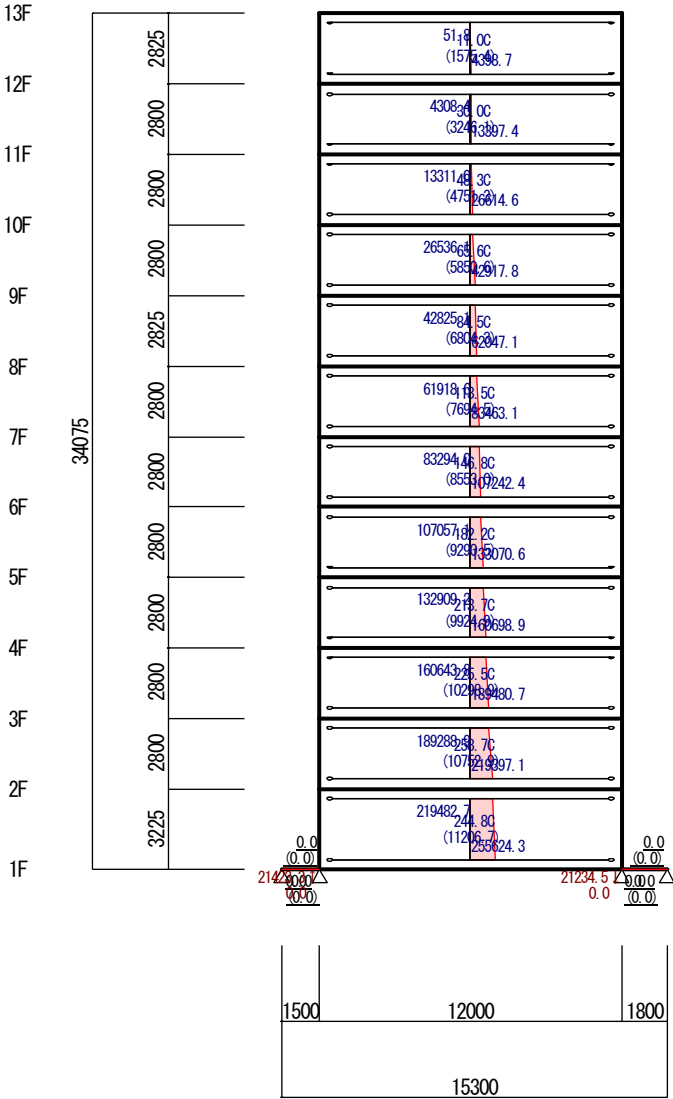


Y1 Y2 Y3 Y4
X4 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

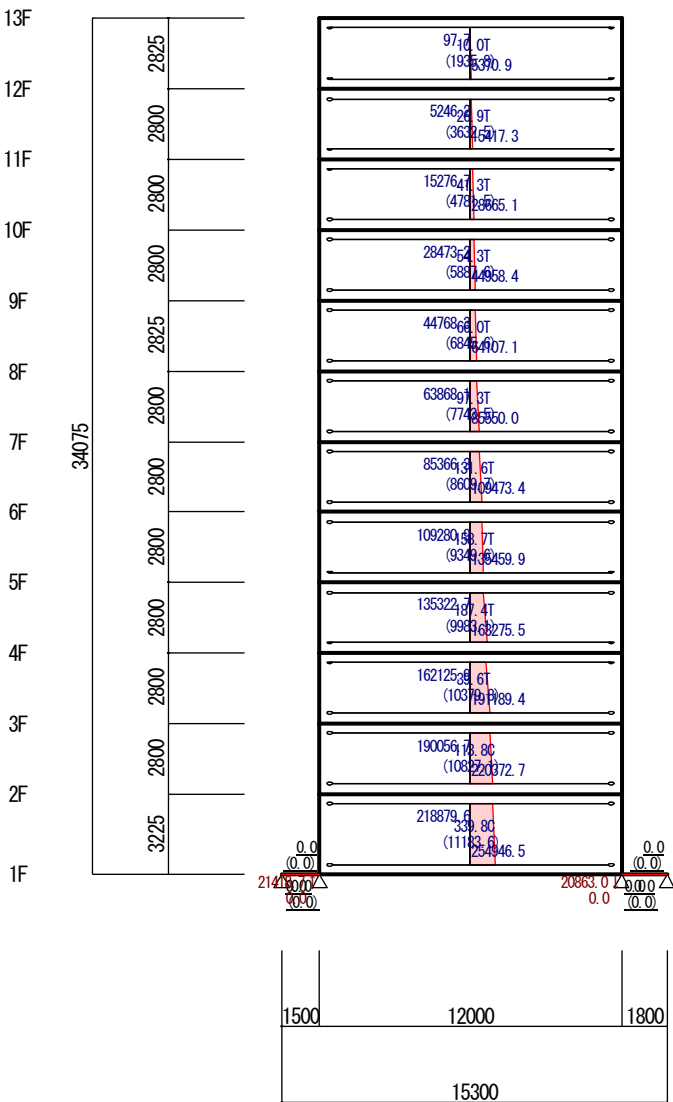


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

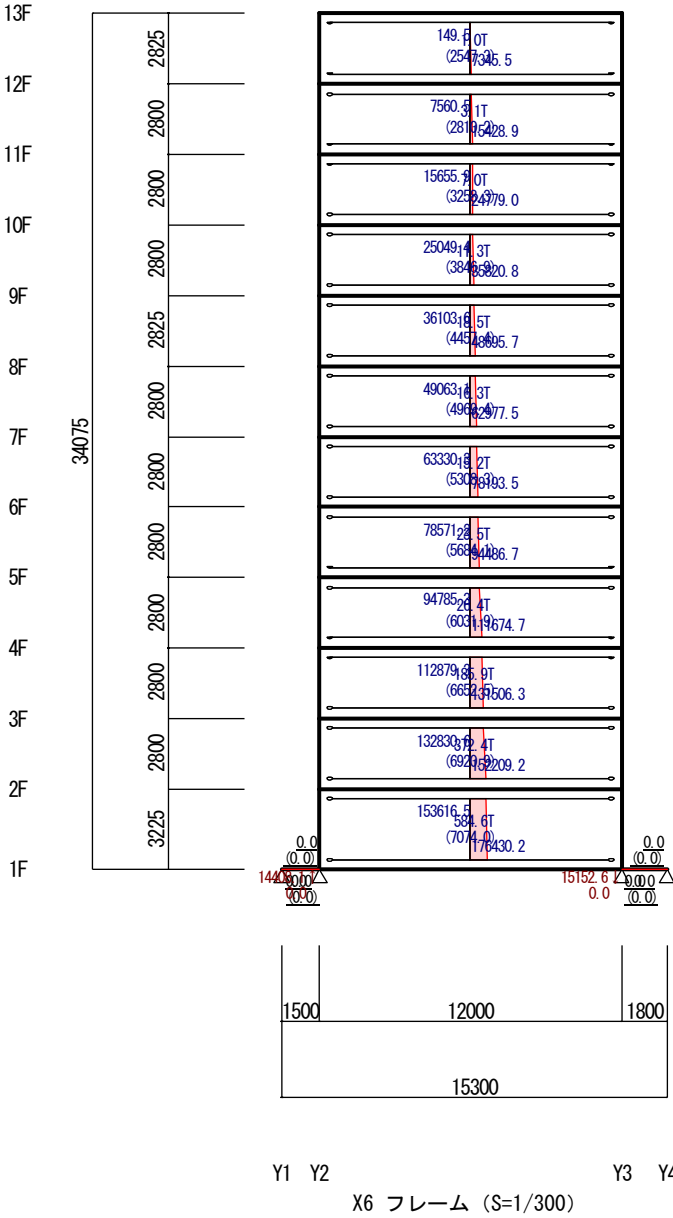


U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

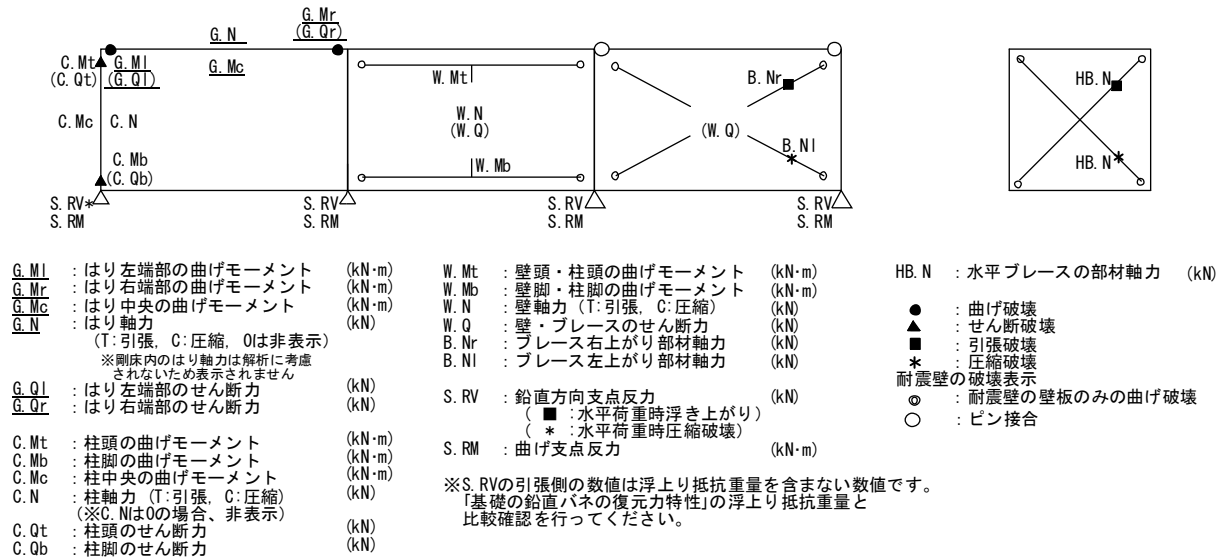


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

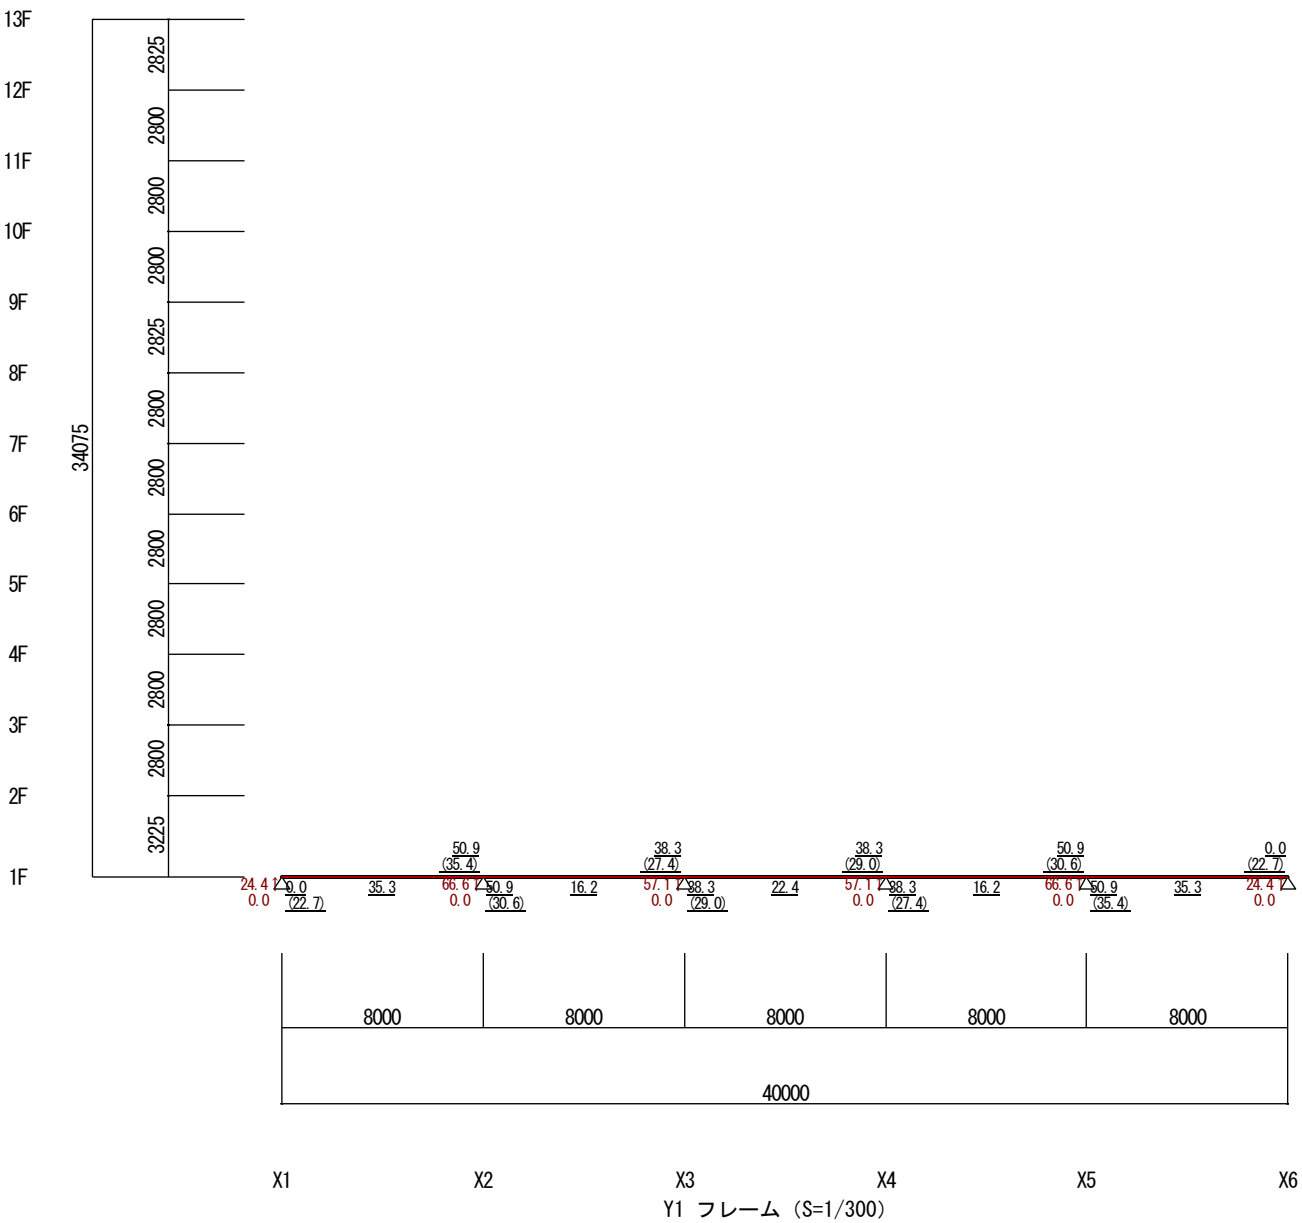


401 (立)




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

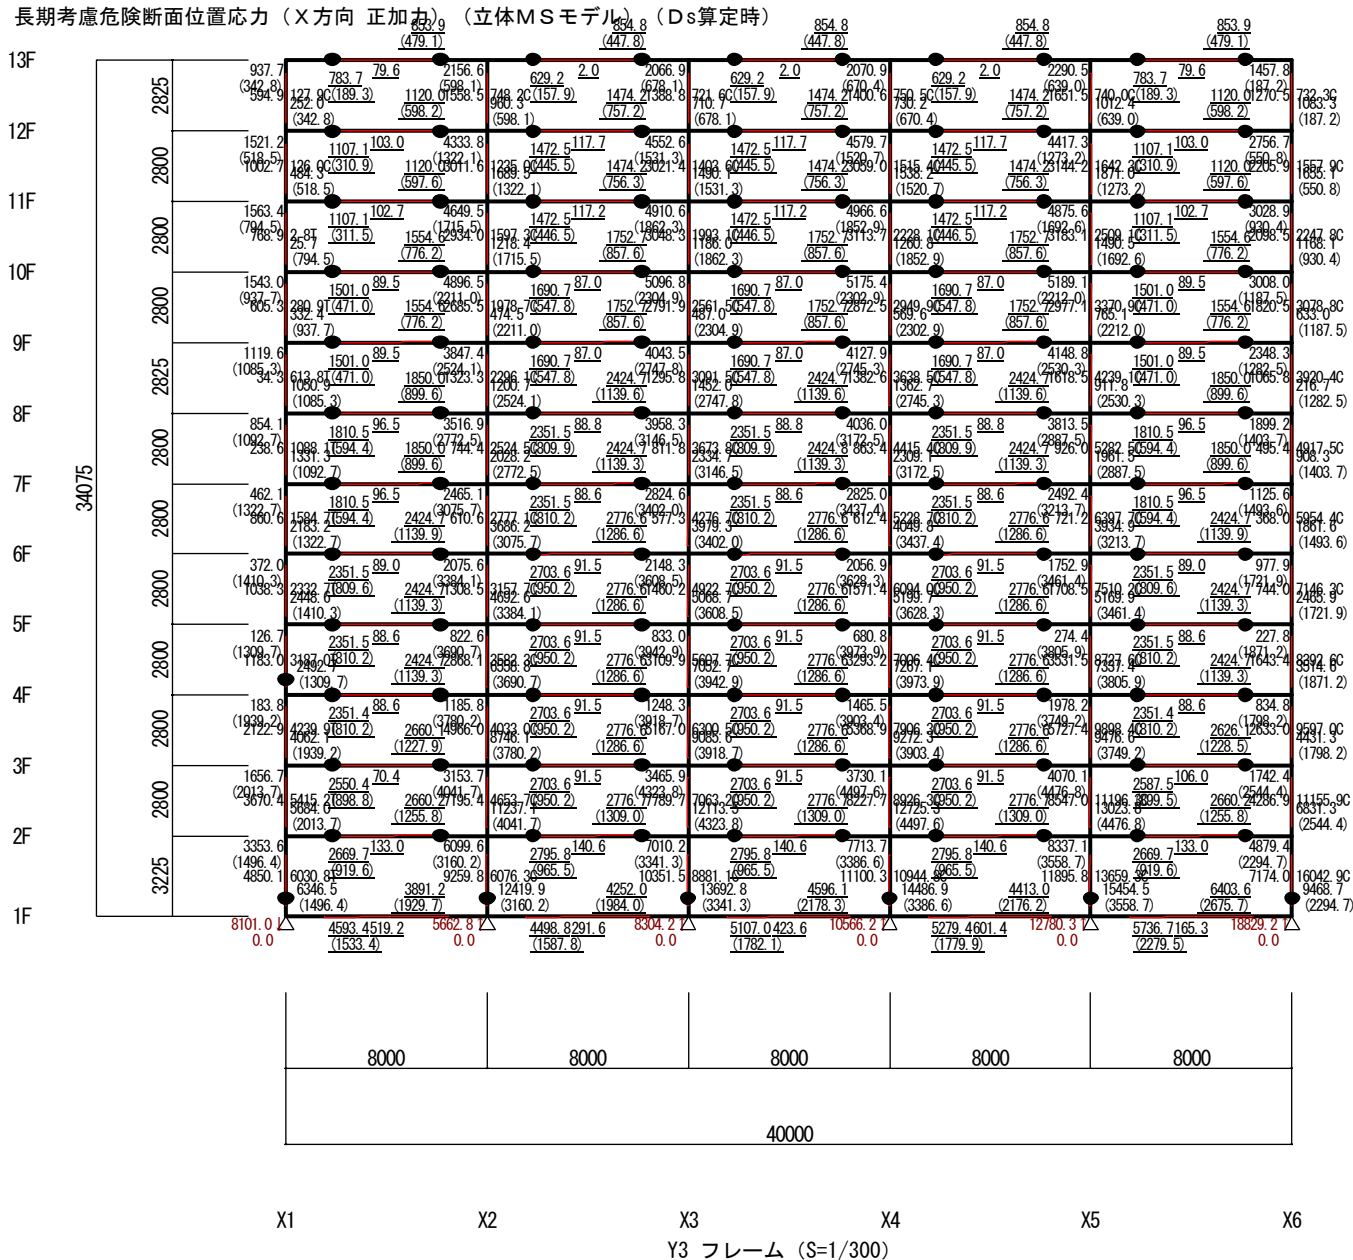

長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

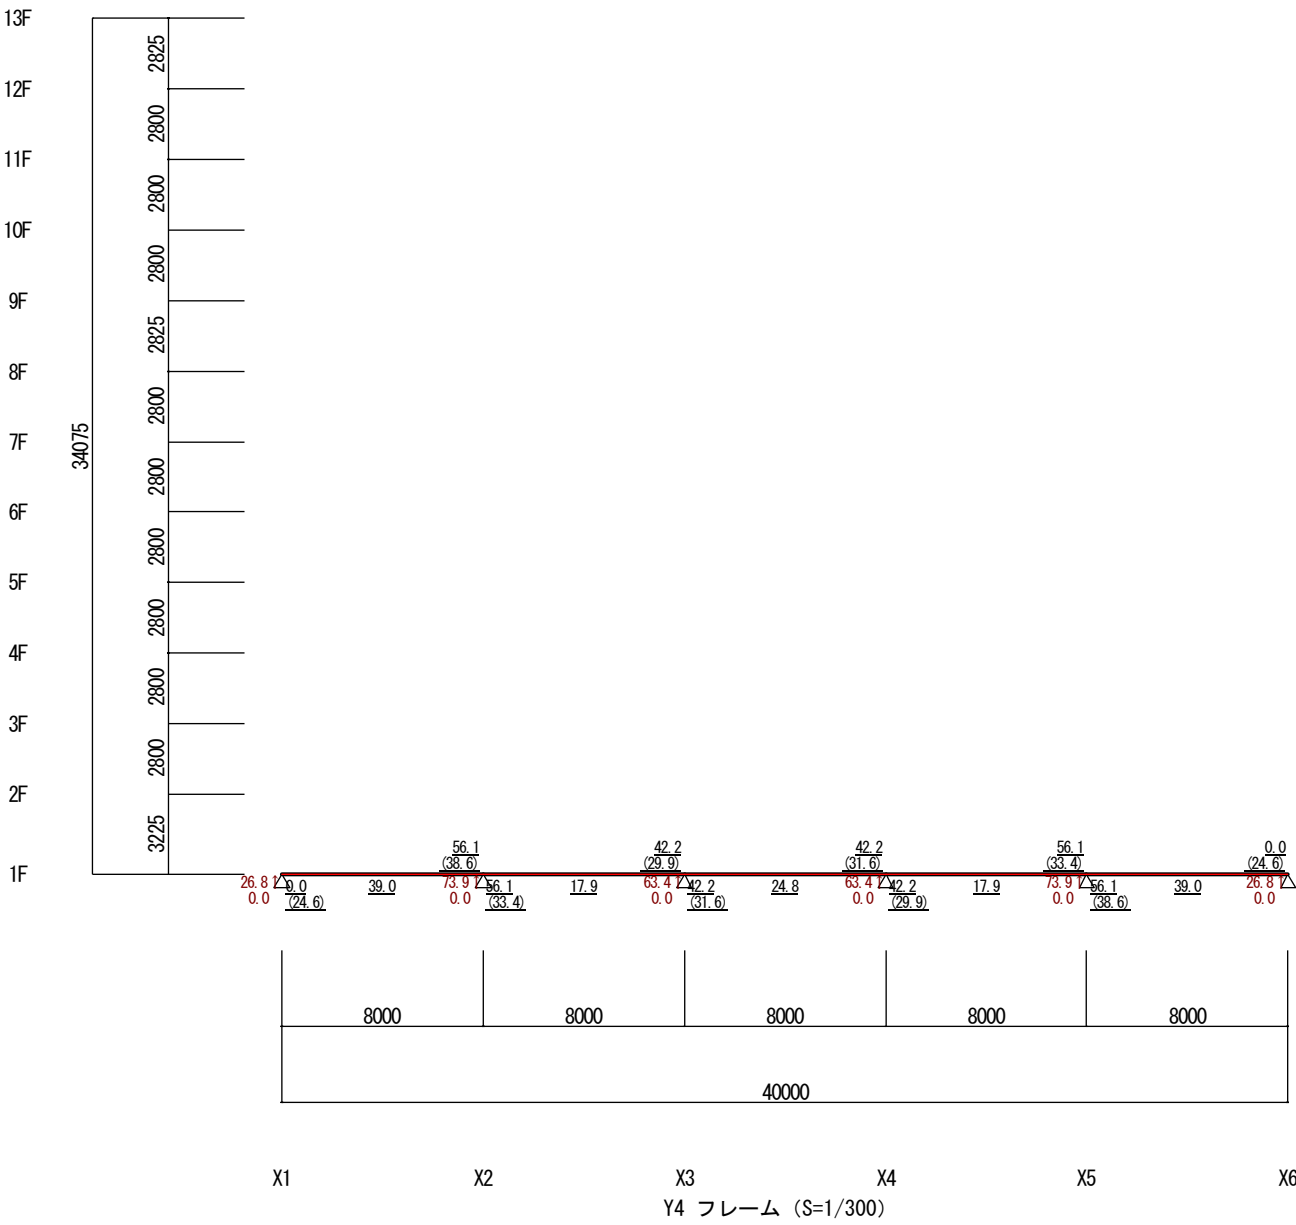


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

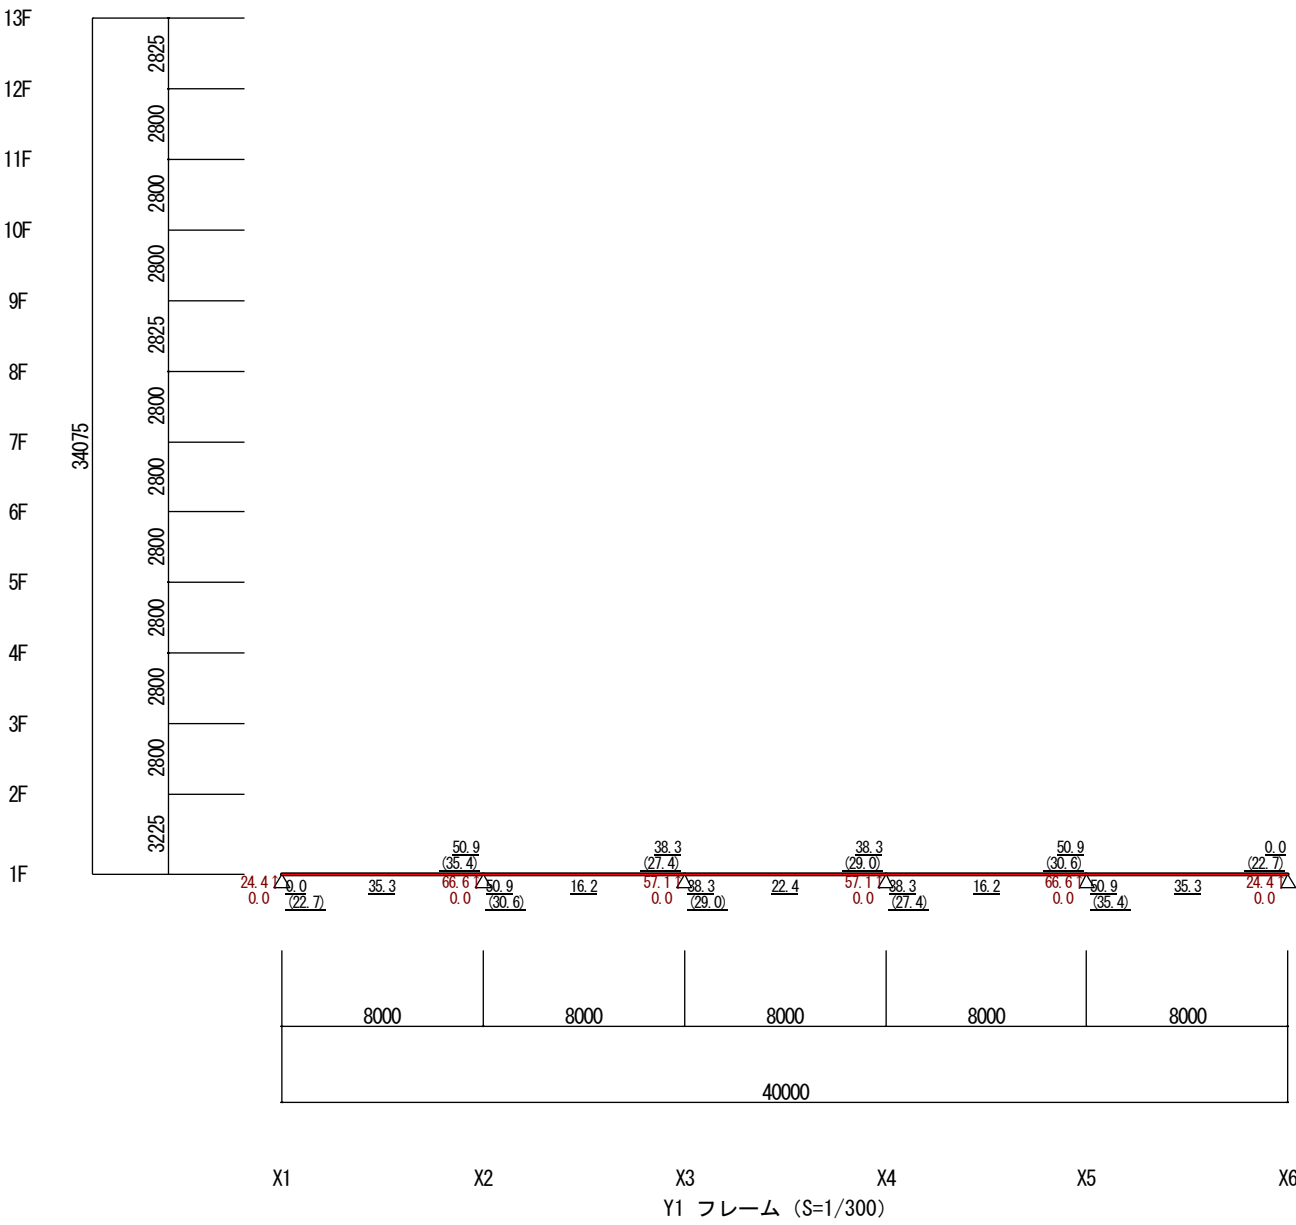


[illegible]

Y2 フレーム (S=1/300)


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

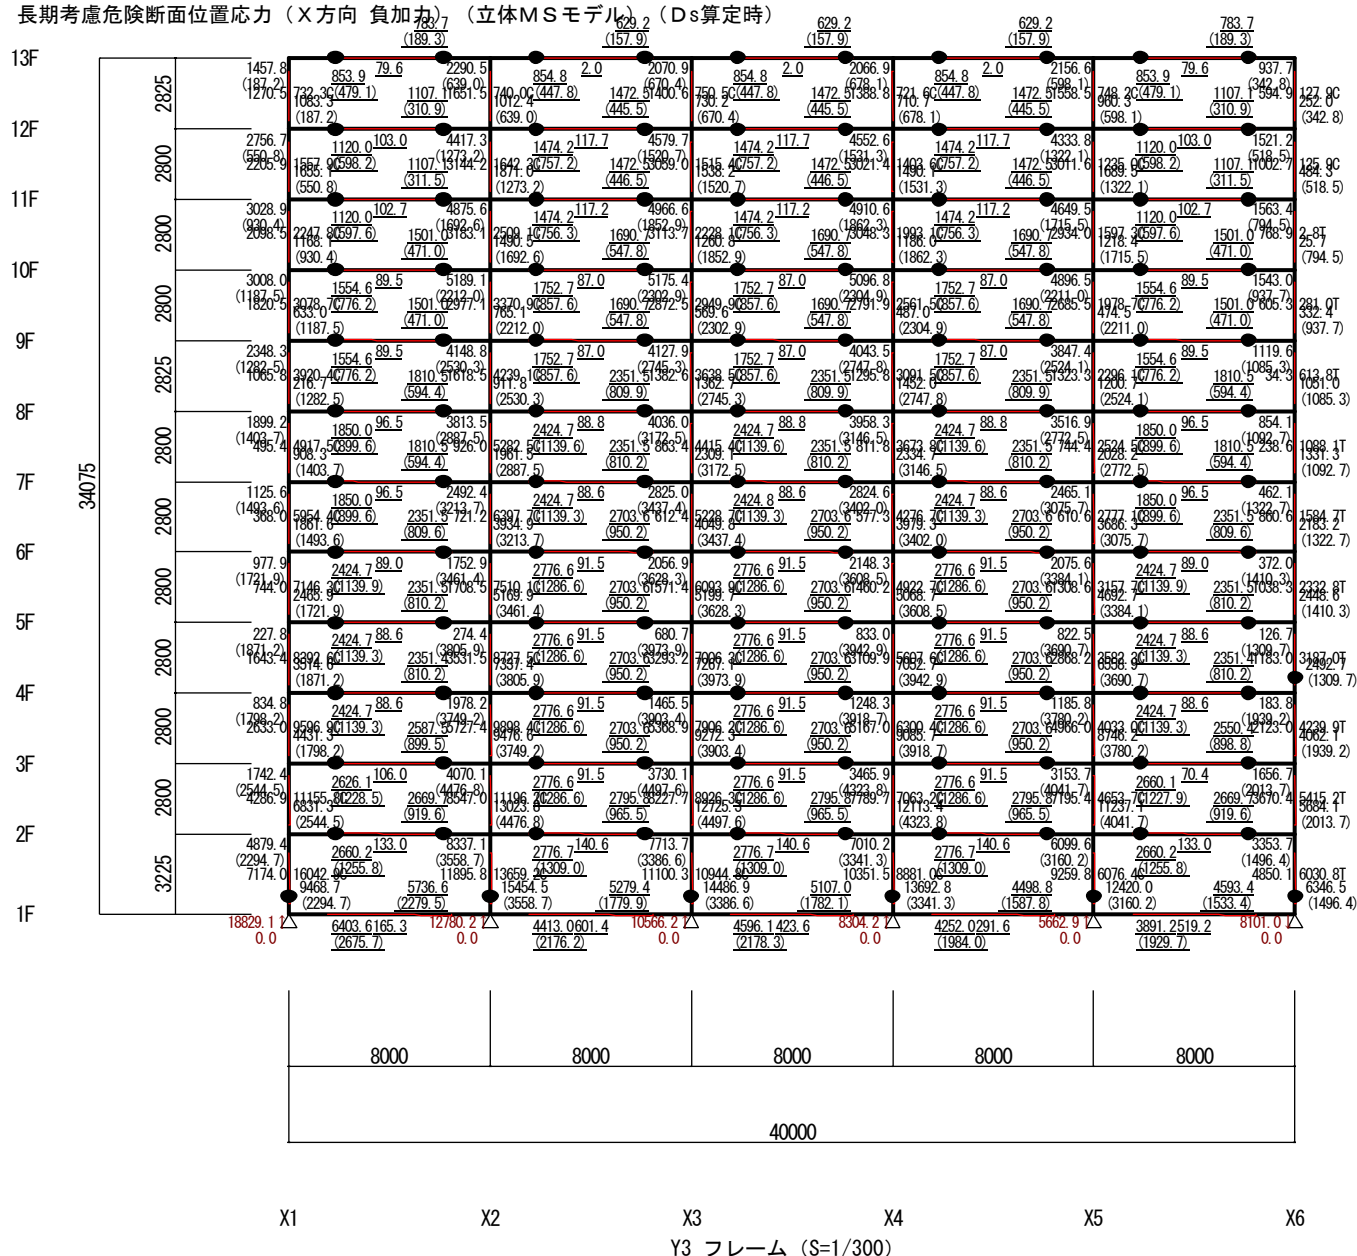


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

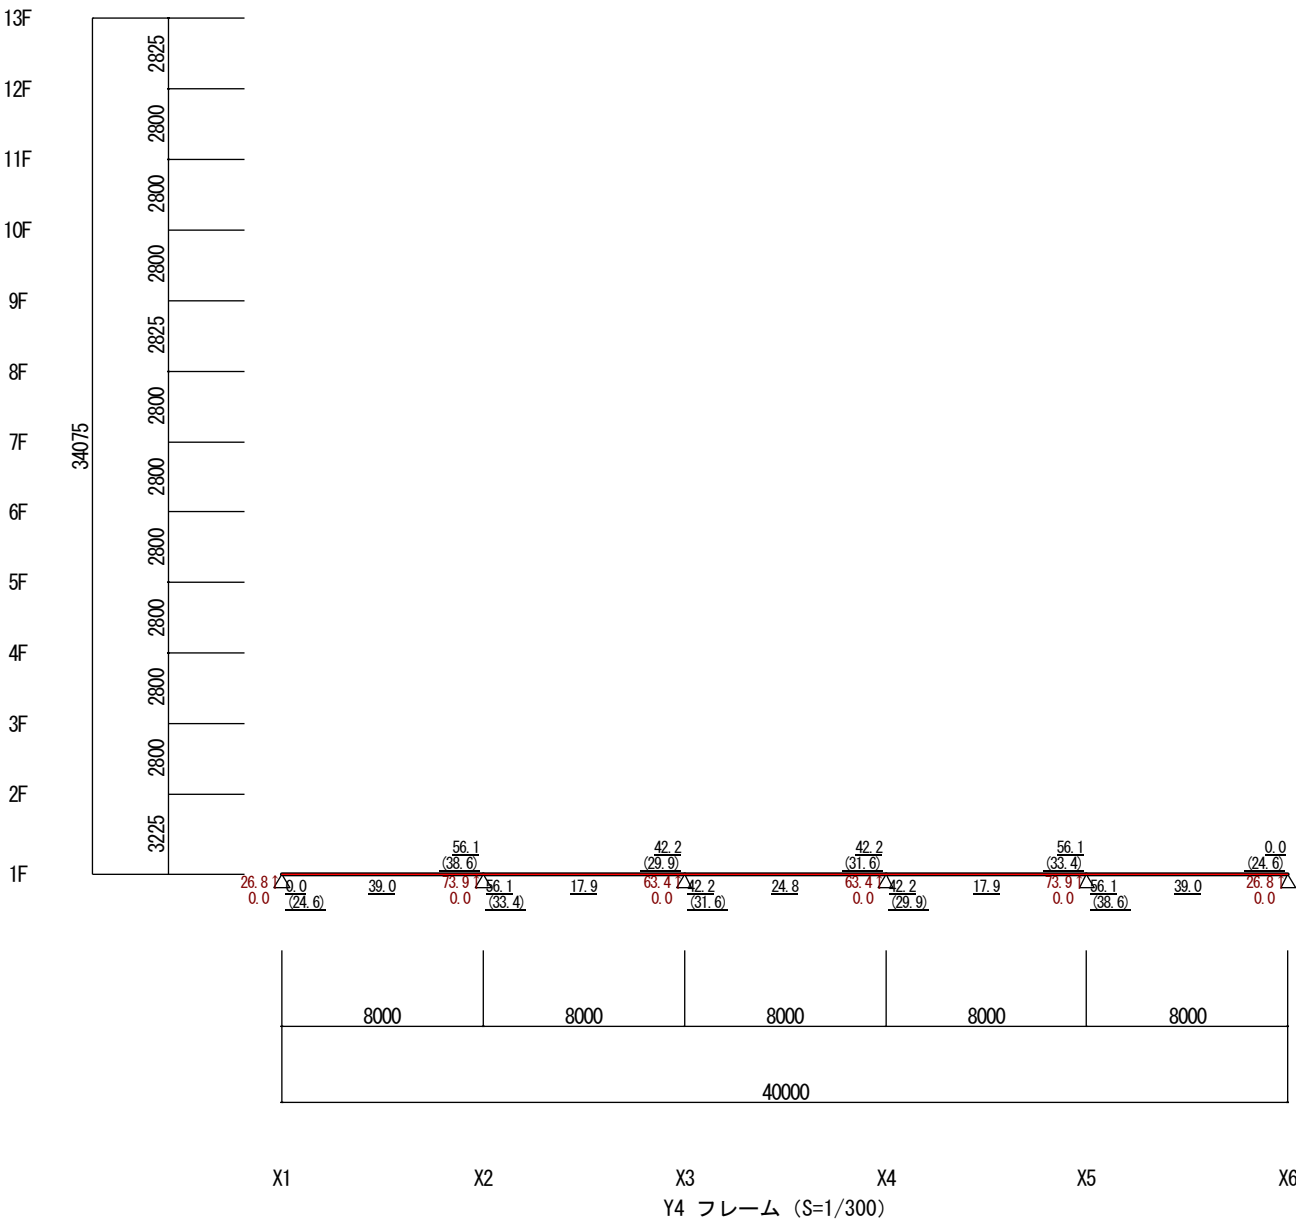


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

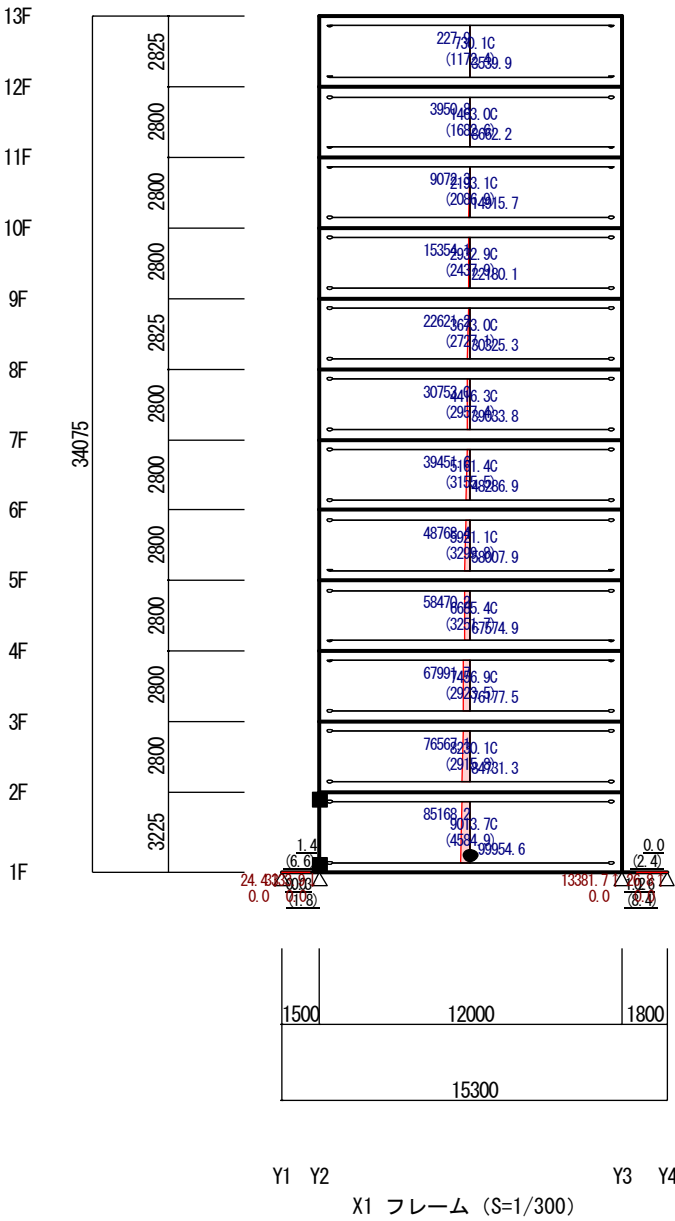


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

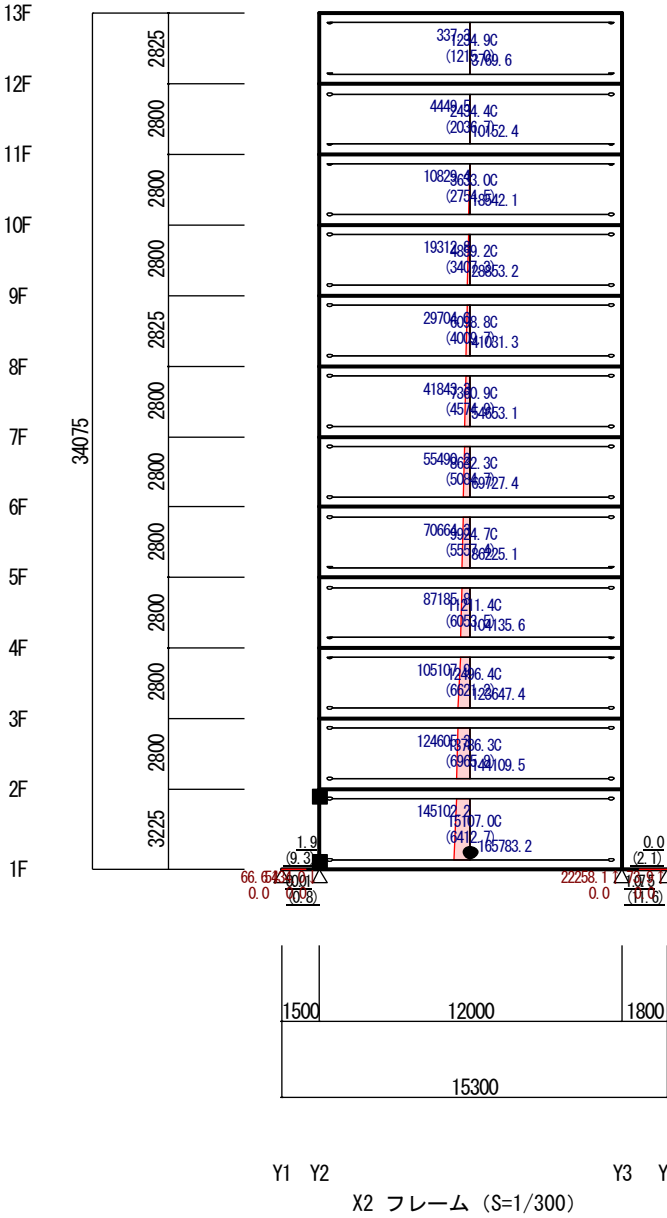


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

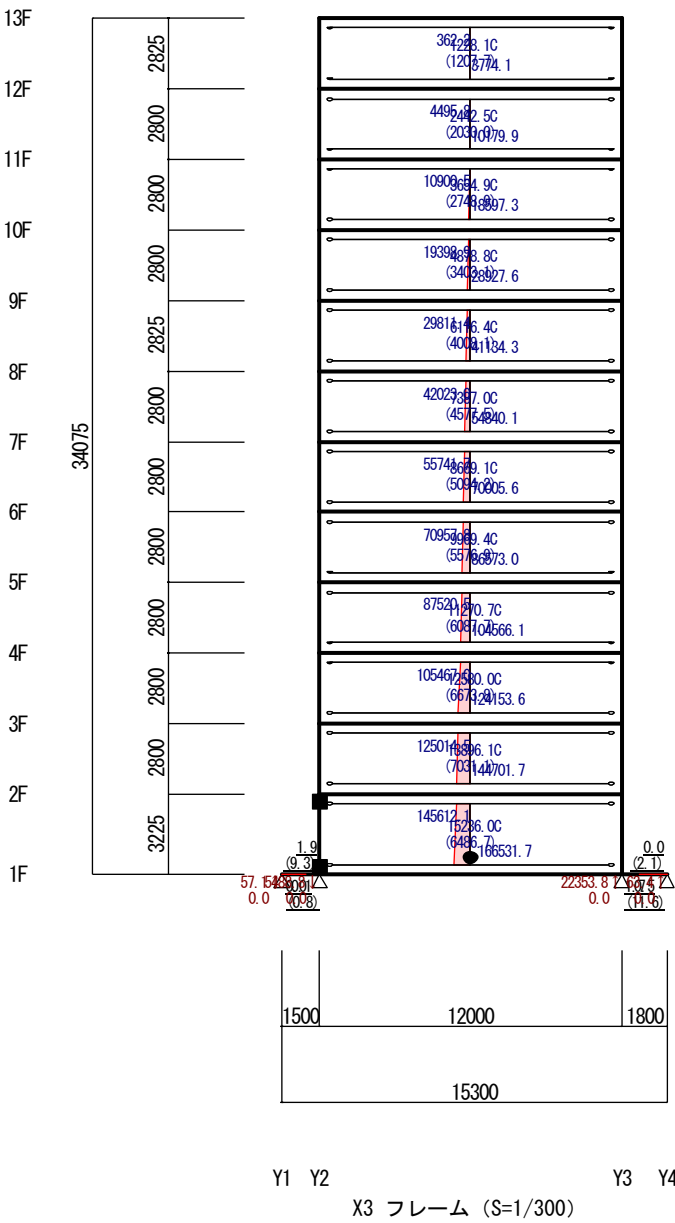


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

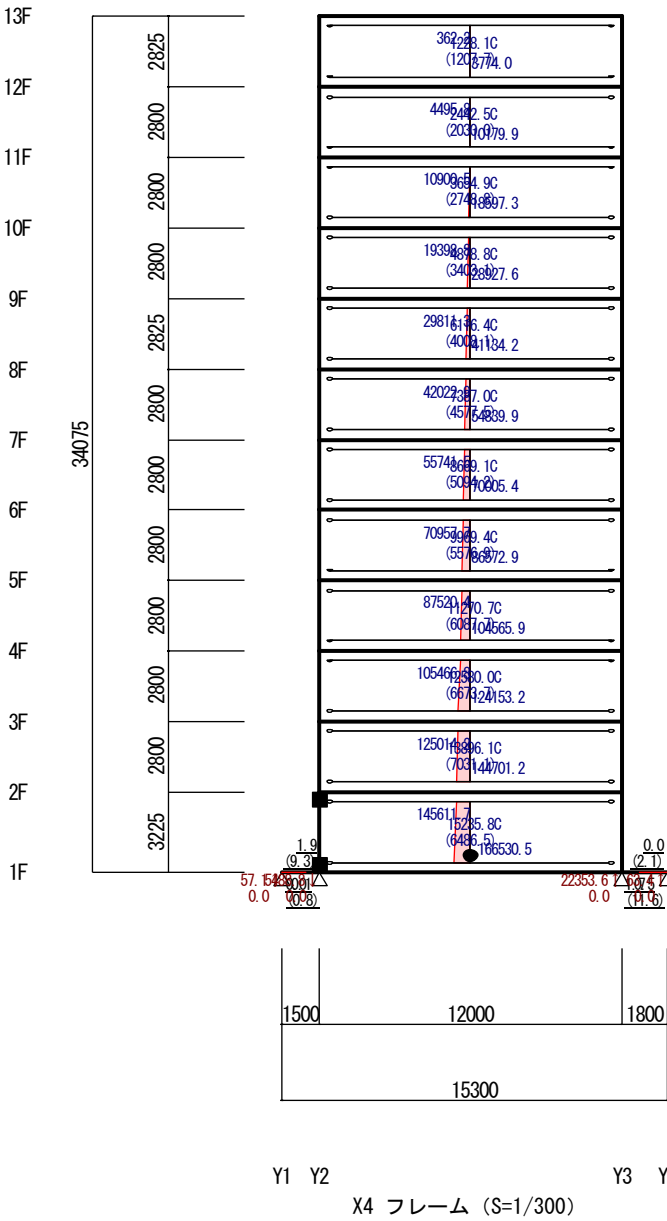


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

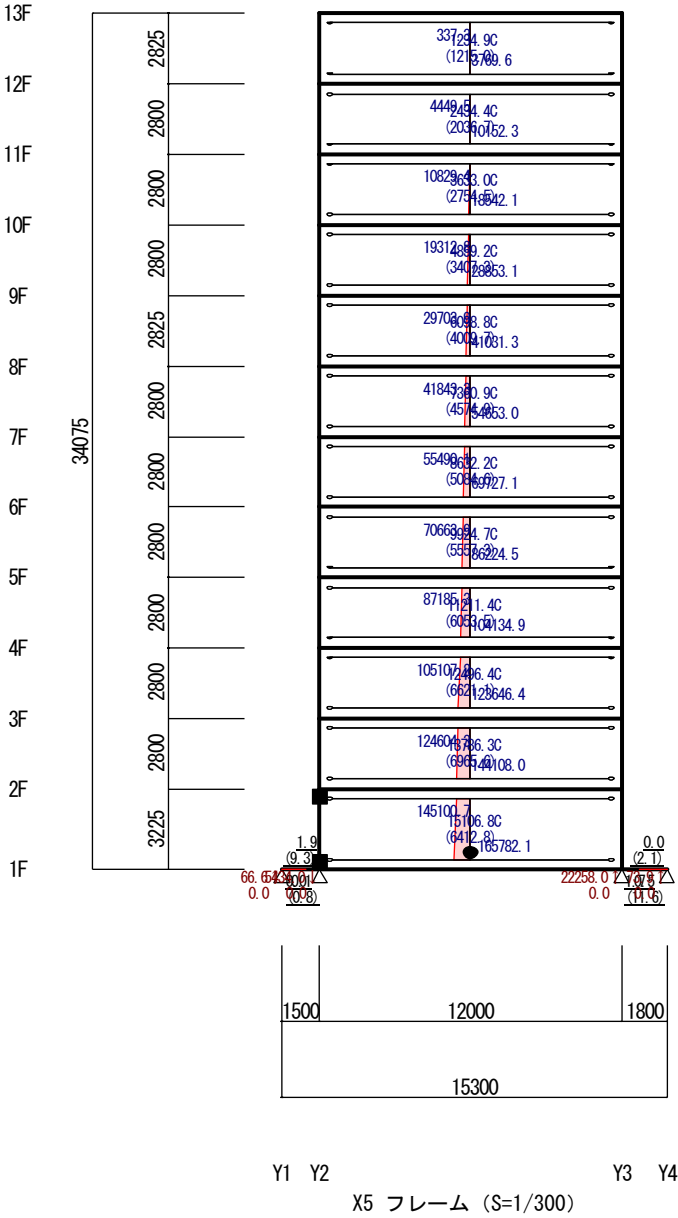


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

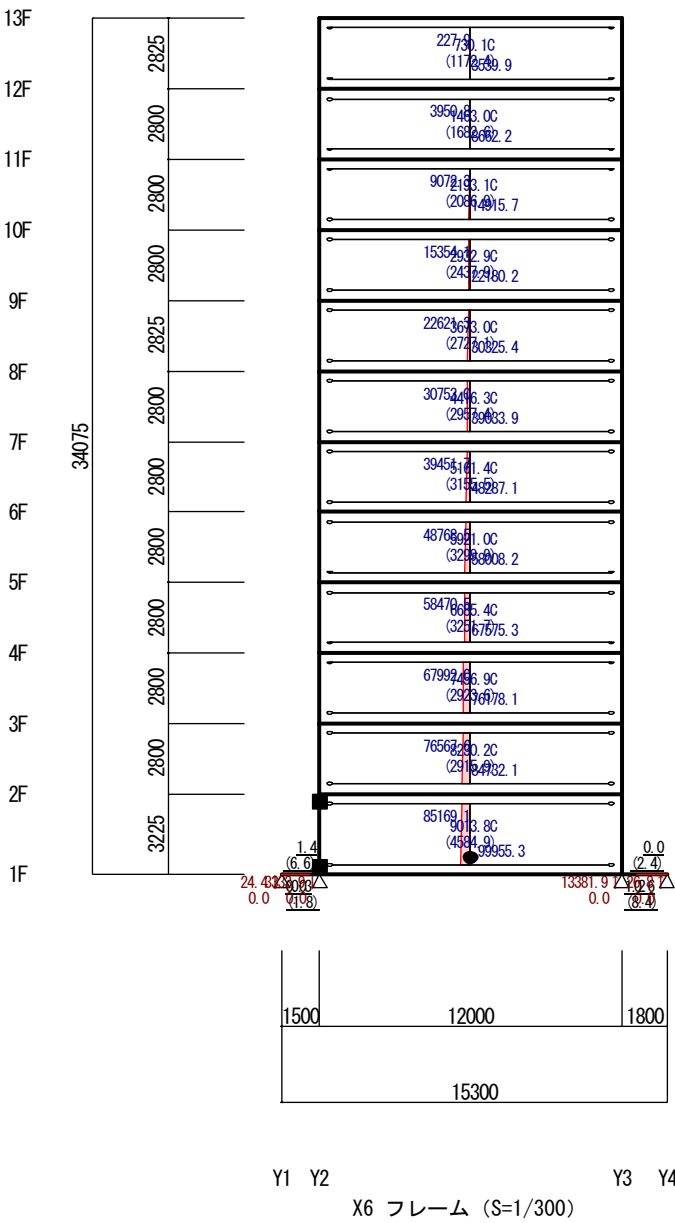


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

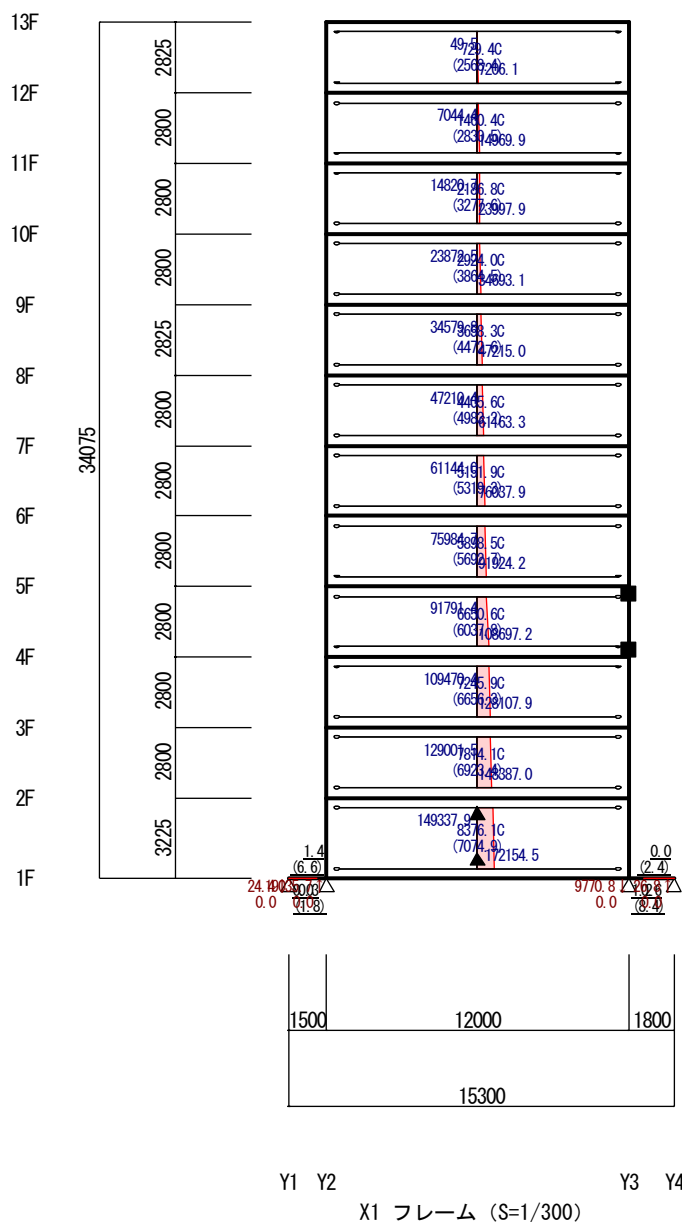


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

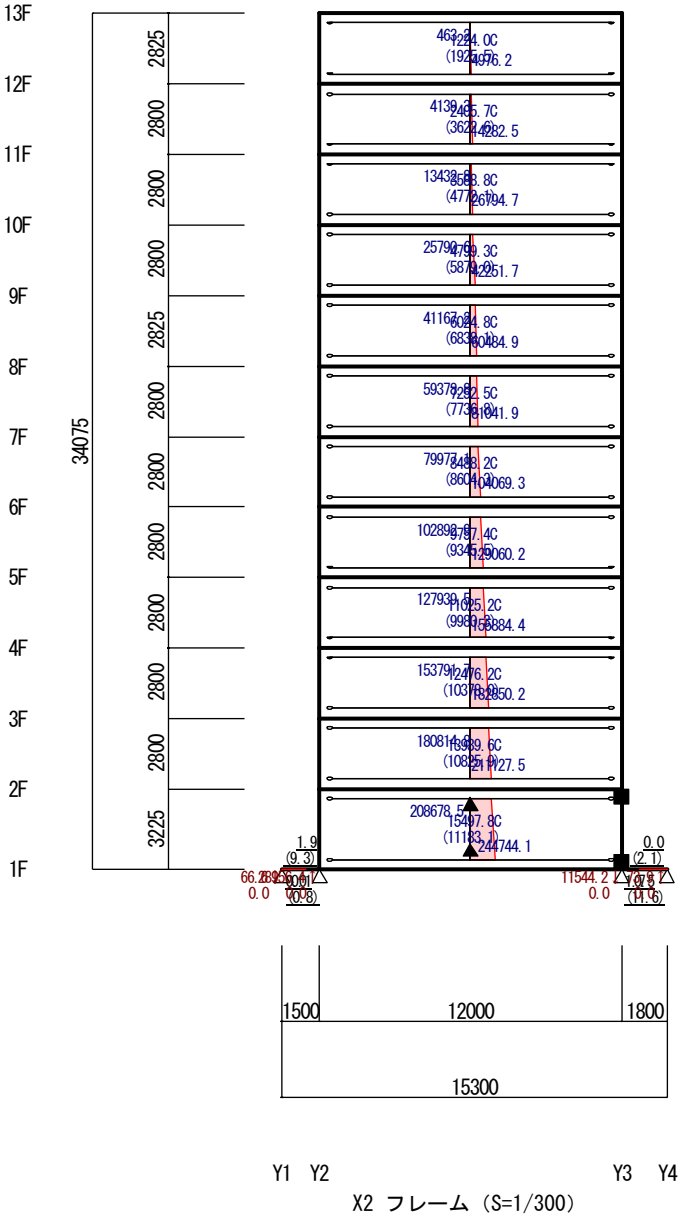


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

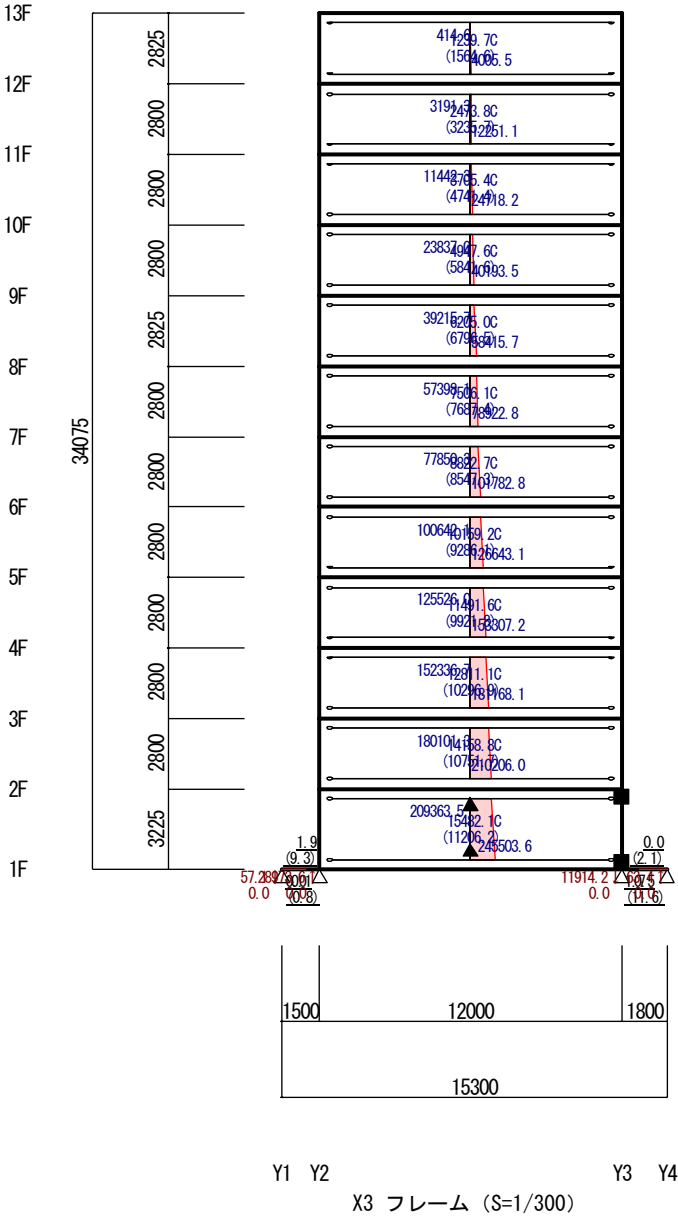


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

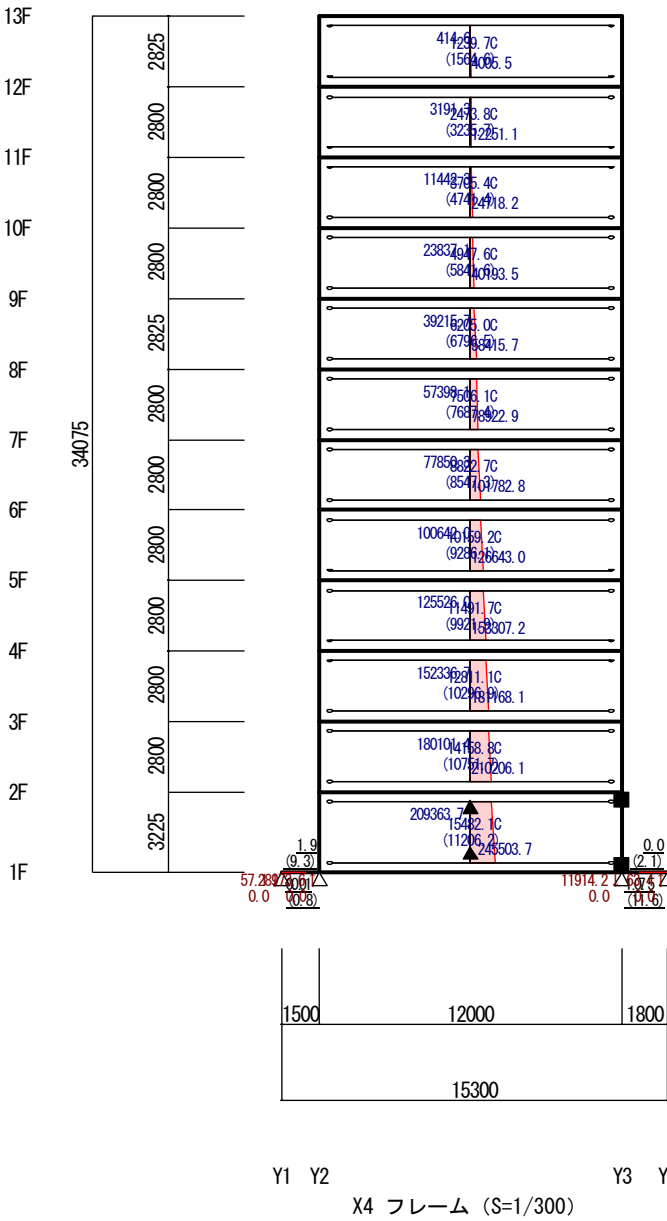

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

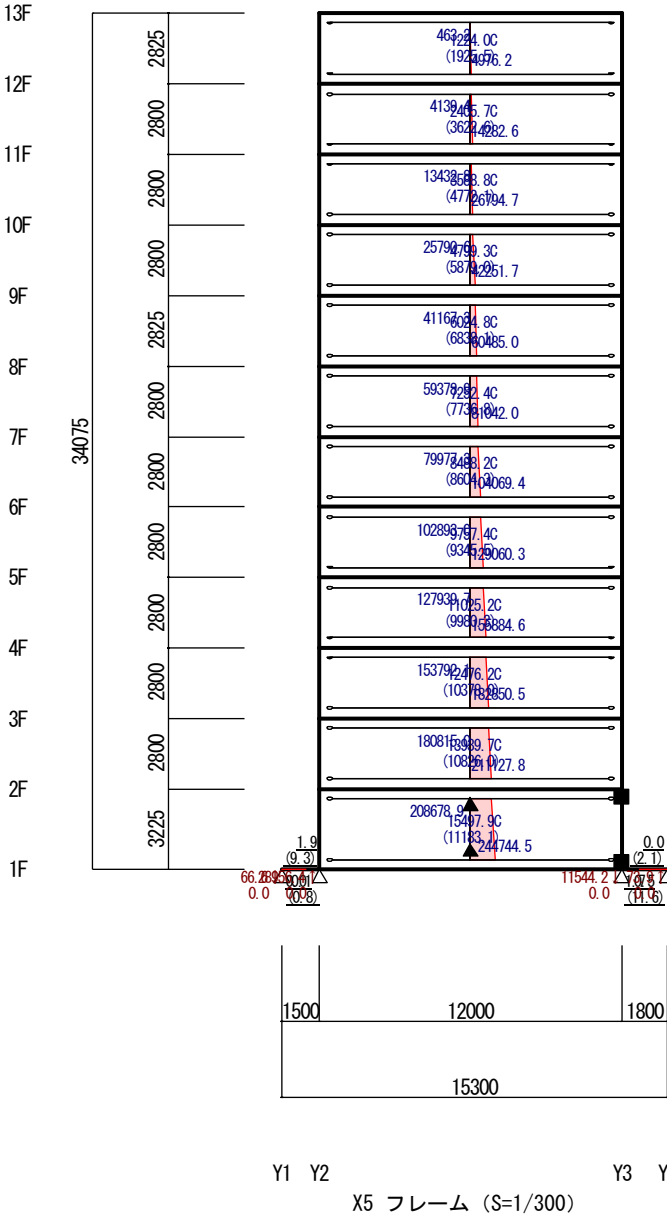


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

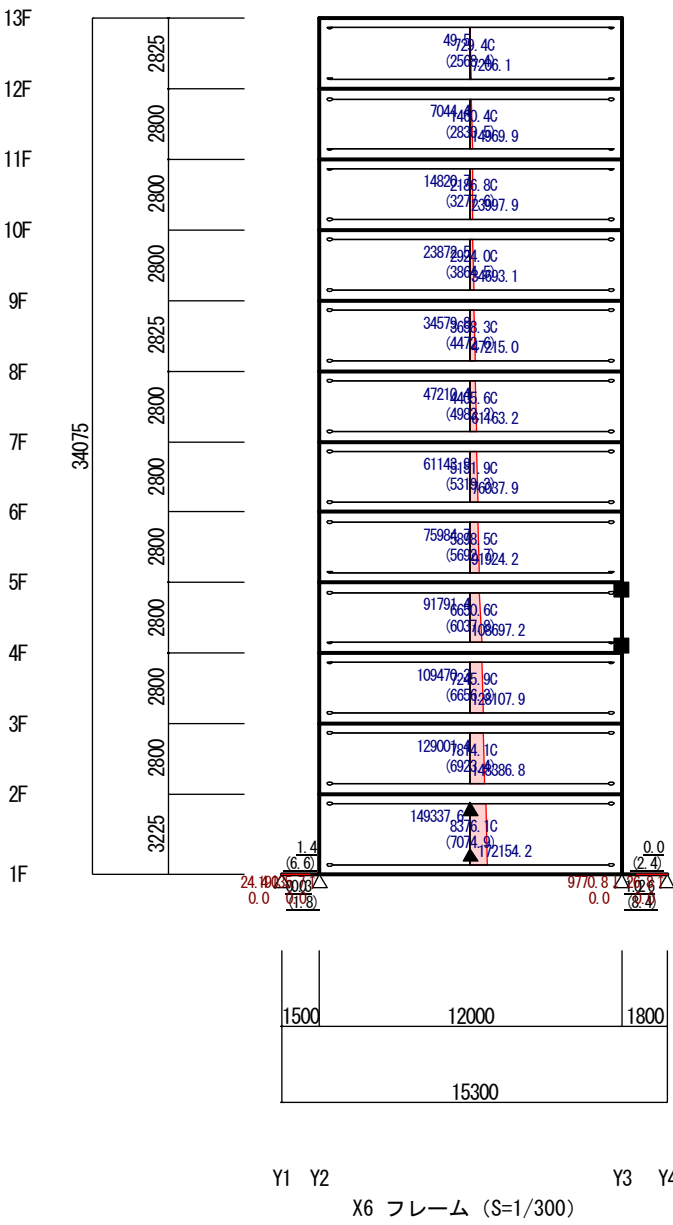

U-3. 3部材の終局強度（Ds算定時）

U-3. 3. 1部材の終局強度図（Ds算定時）

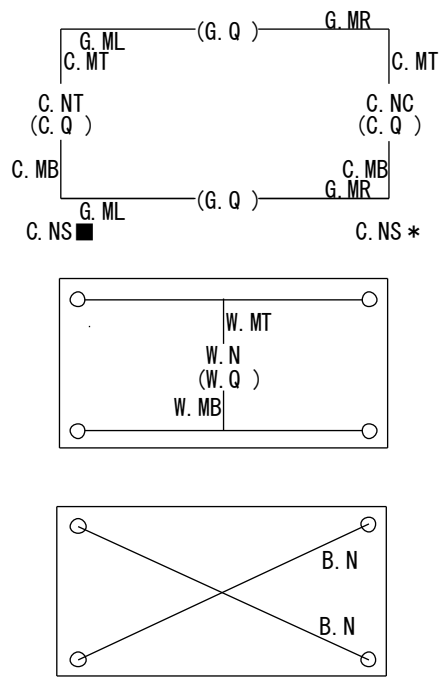

- G. ML

G. MR

G. Q
- : はり左端危険断面位置曲げ耐力

: はり左端危険断面位置曲げ耐力

: はりせん断耐力
- (kN・m)

(kN・m)

(kN)
- C. MT

C. MB

C. N

C. Q
- : 柱頭危険断面位置曲げ耐力

: 柱脚危険断面位置曲げ耐力

: 柱軸耐力 (T: 引張、C: 圧縮)

: 柱のせん断耐力
- (kN・m)

(kN・m)

(kN)

(kN)
- C. NS
- : 支点鉛直耐力

■: 浮上り、*: 圧壊
- (kN)
- W. MT

W. MB

W. Q

W. N

B. N
- : 壁柱 柱頭の曲げ耐力

: 壁柱 柱脚の曲げ耐力

: 壁・ブレースのせん断力

: 壁柱軸耐力 (T: 引張、C: 圧縮)

: ブレース部材軸耐力
- (kN・m)

(kN・m)


(kN)

(kN)


(kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

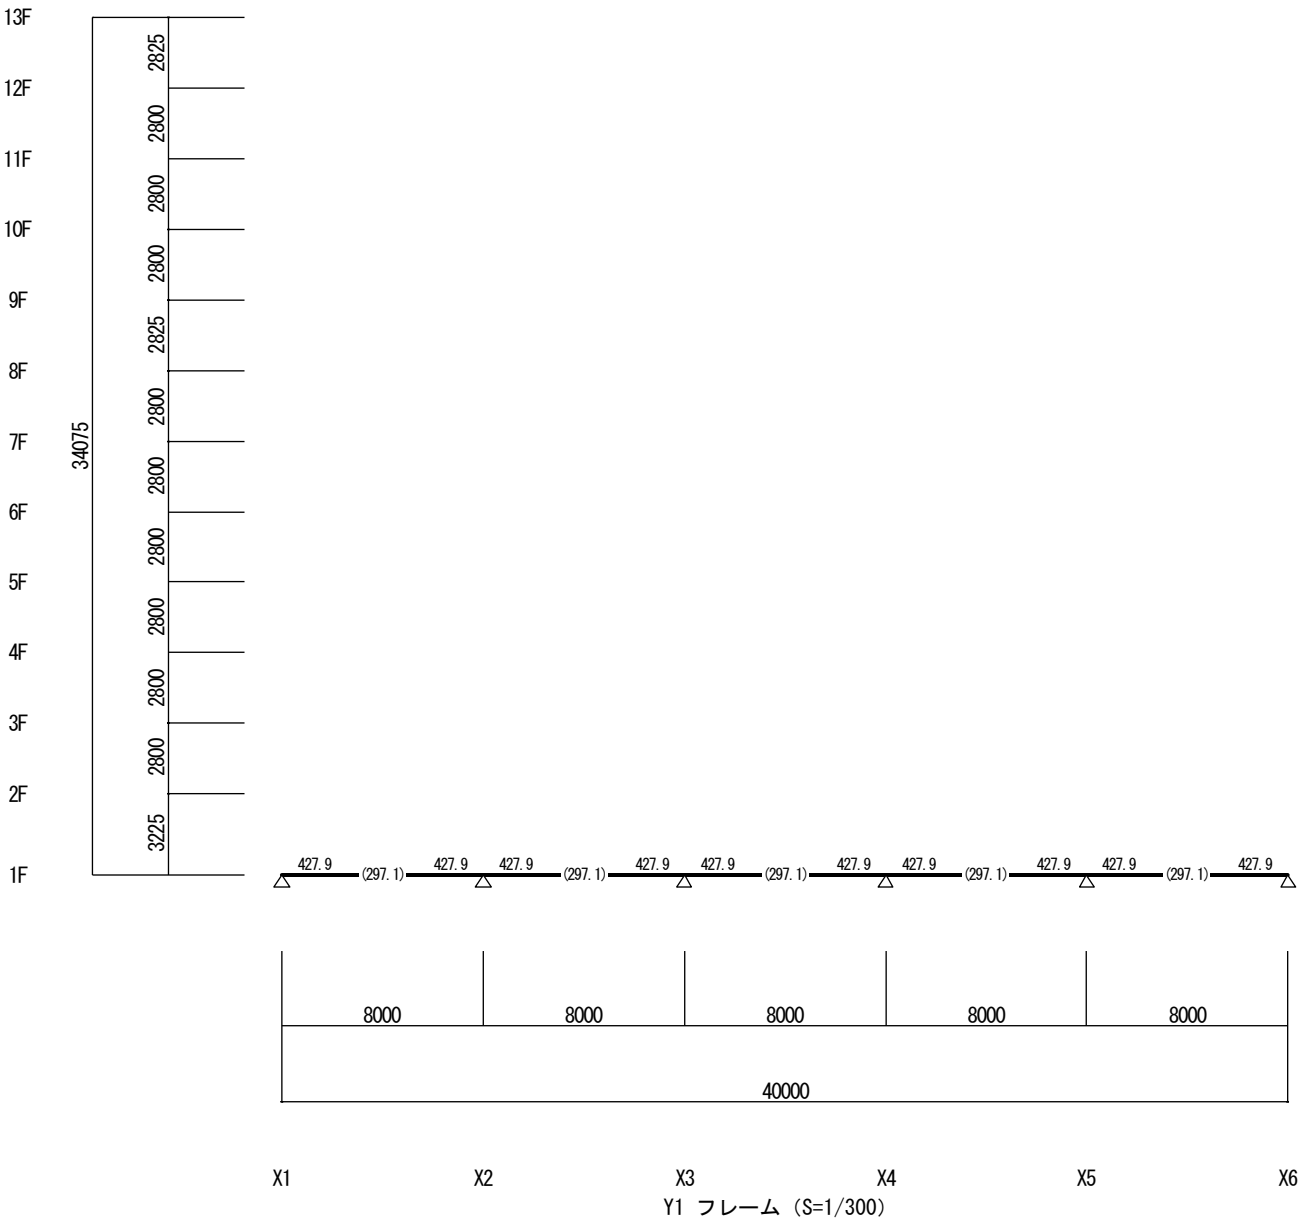


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

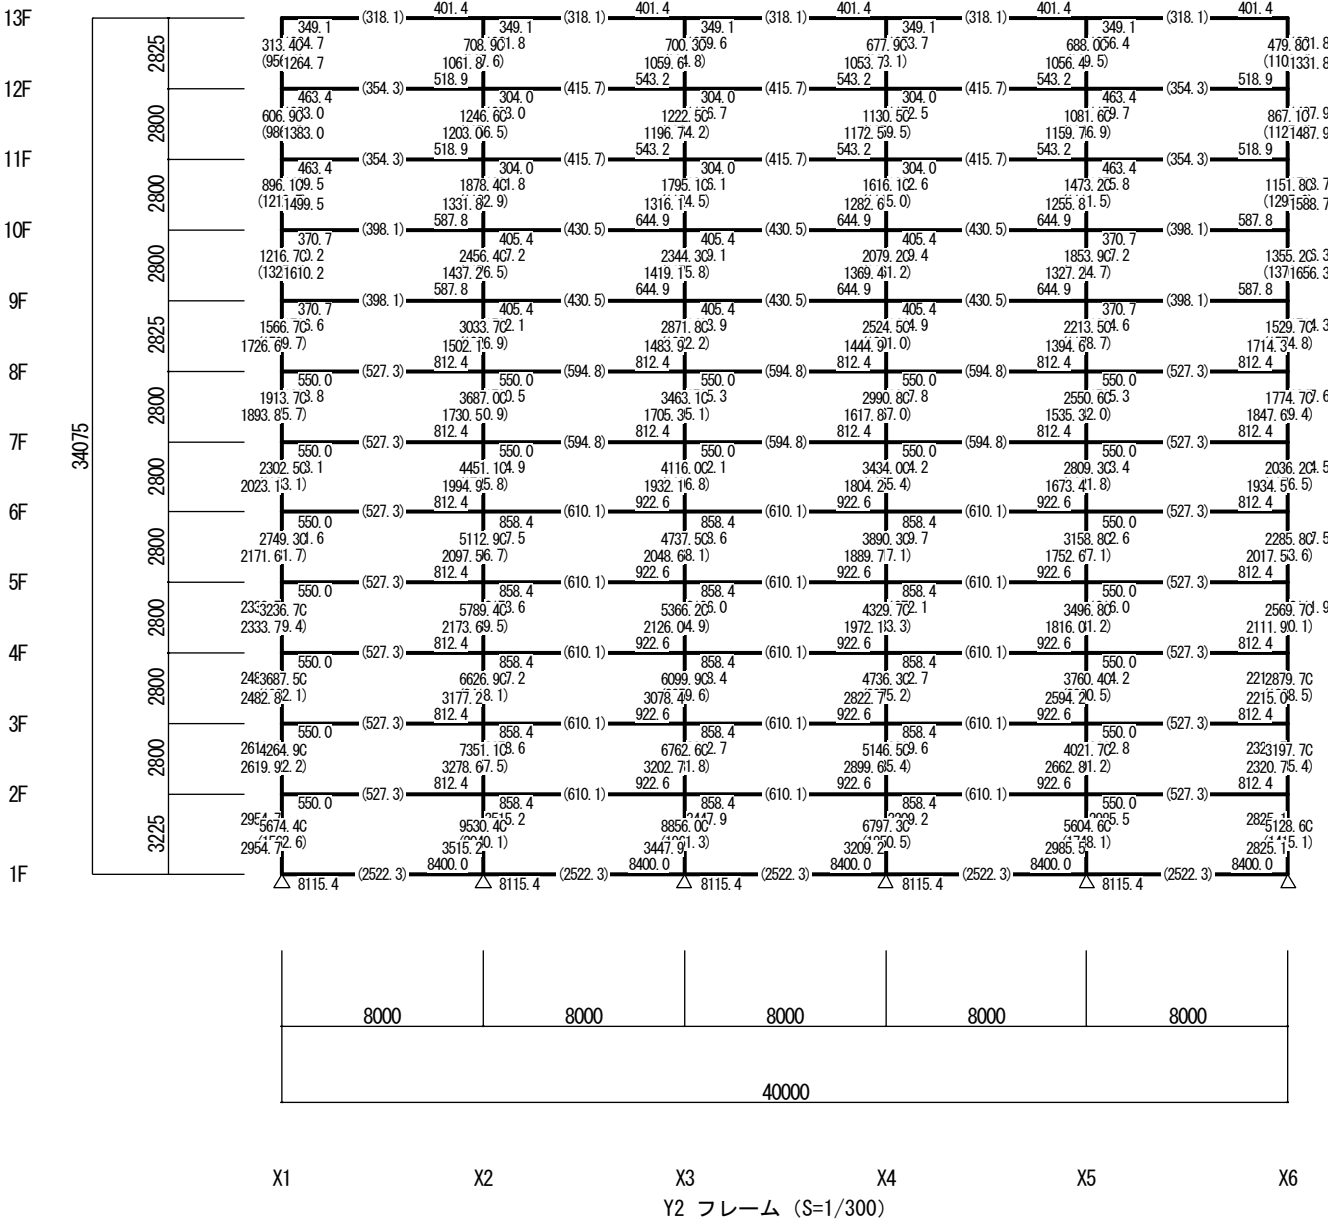


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

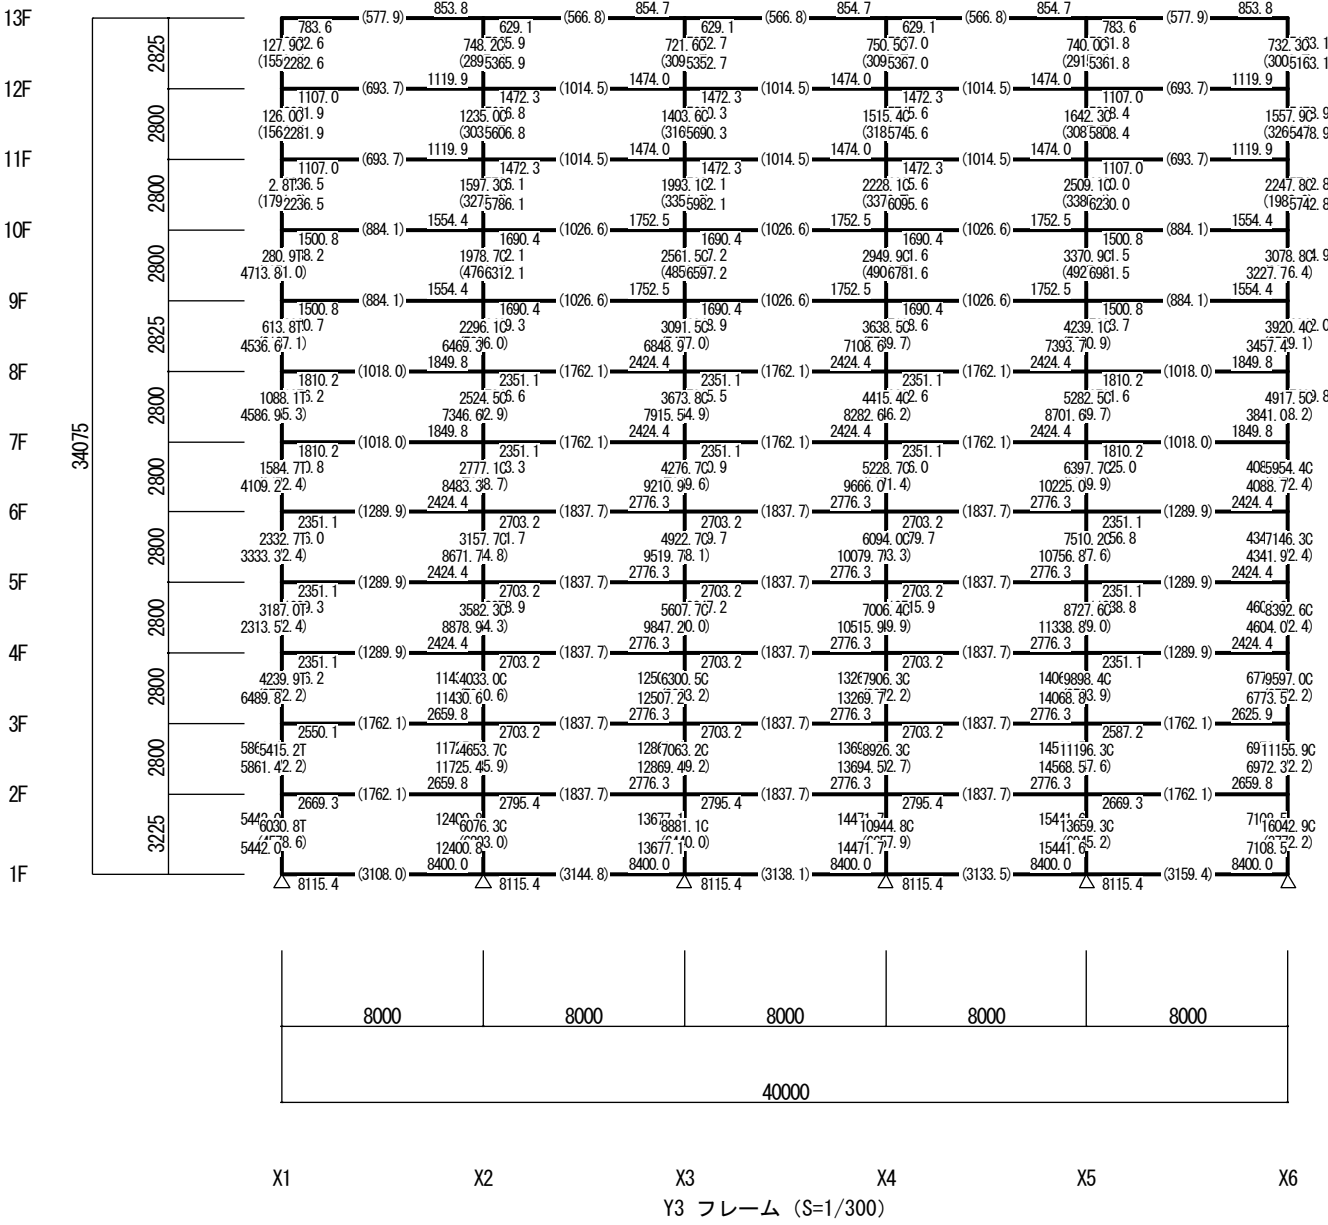


終局強度（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

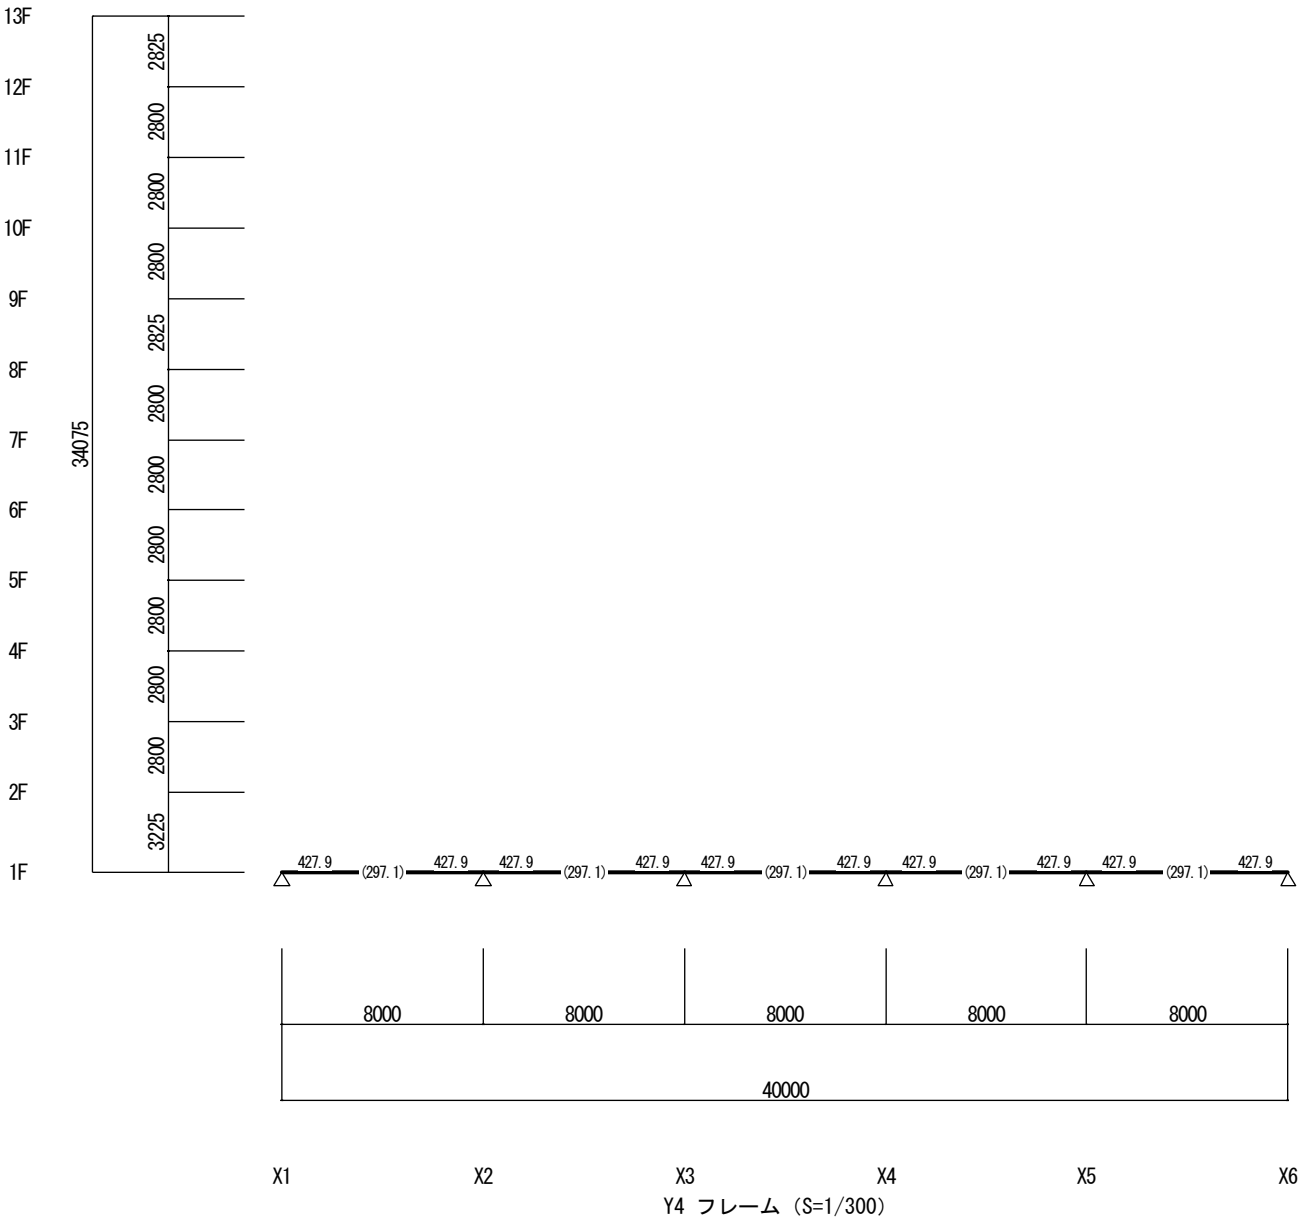



終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

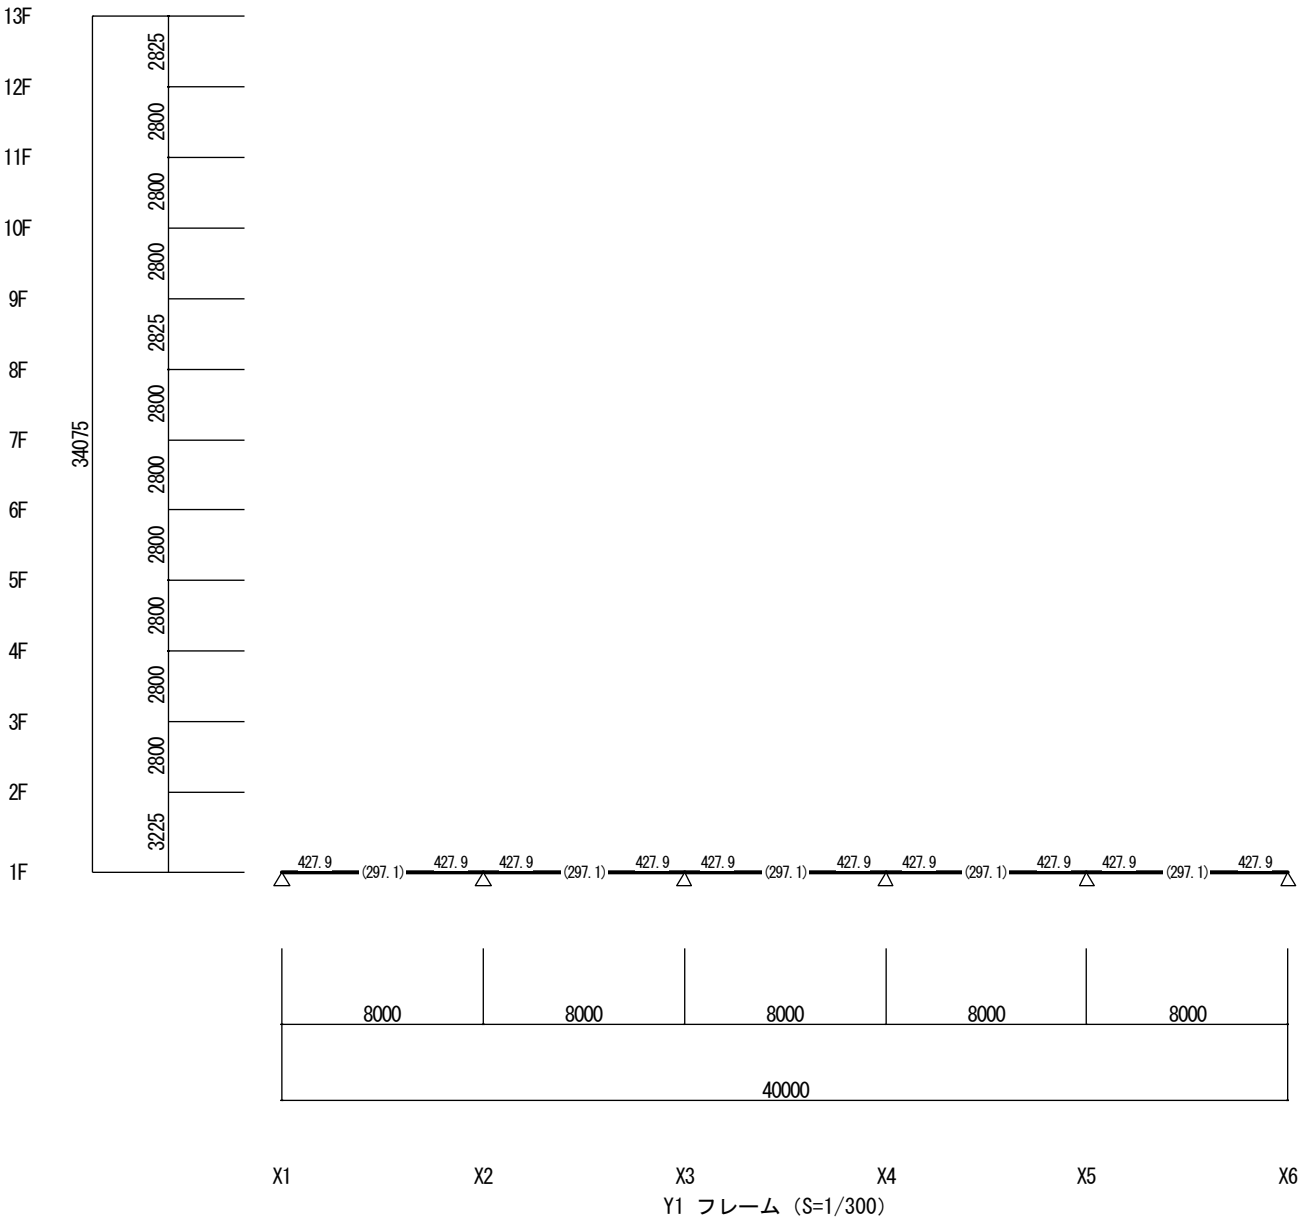

終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

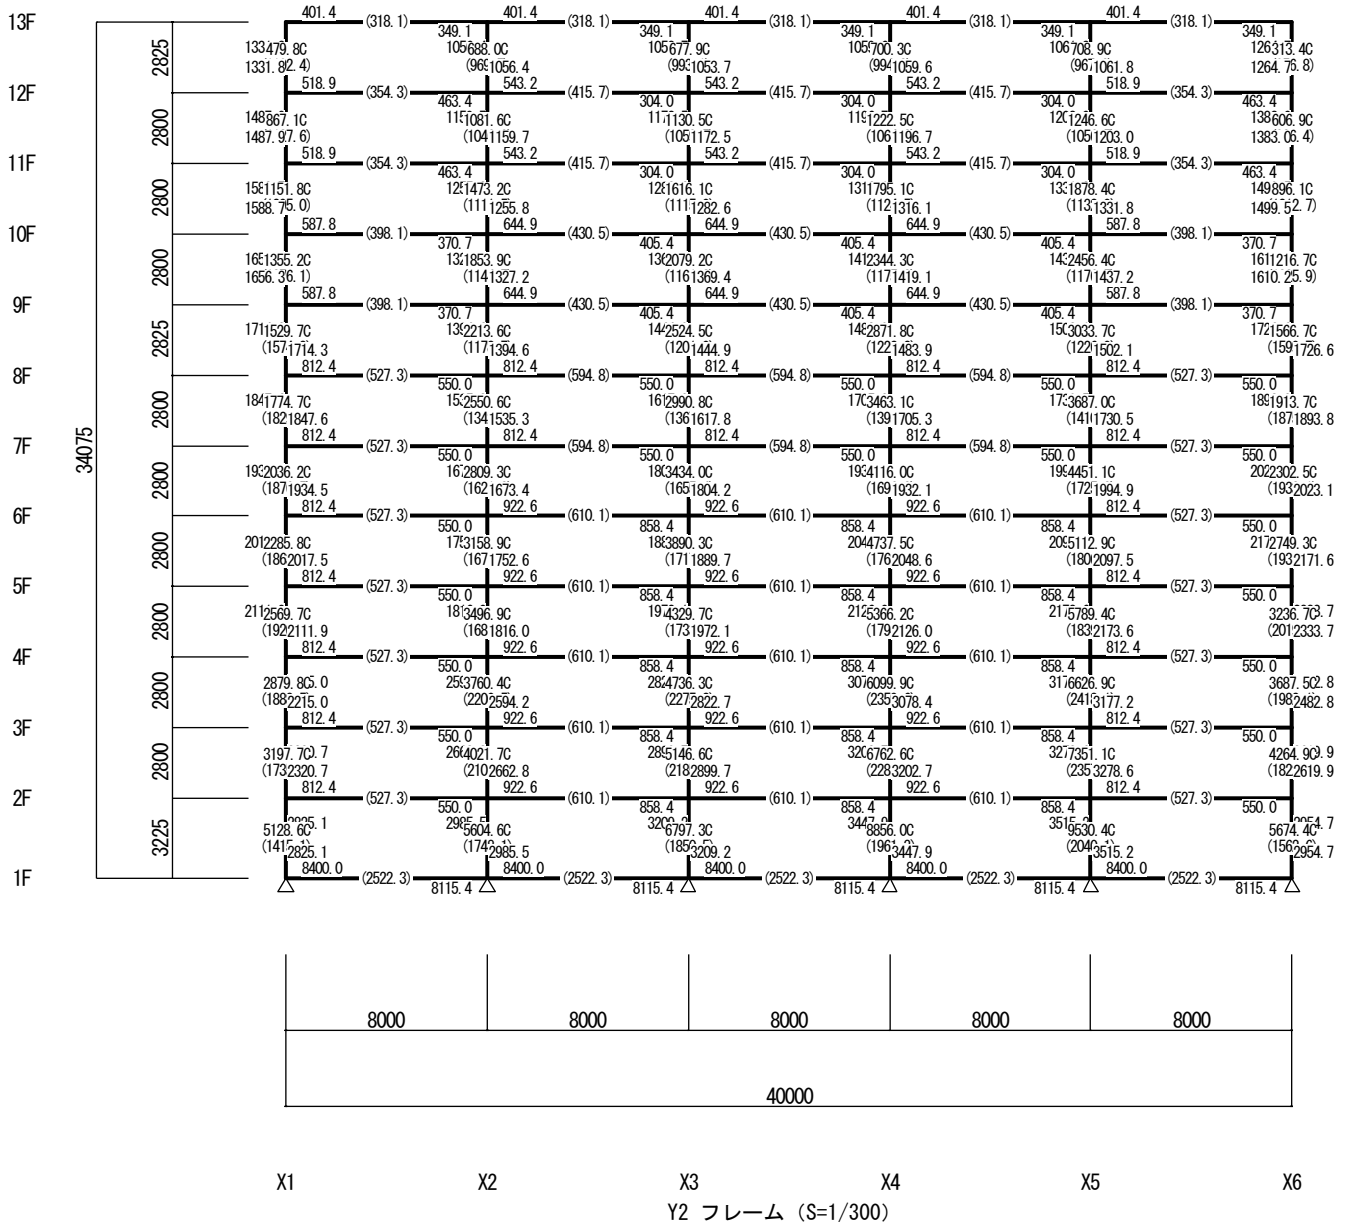


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

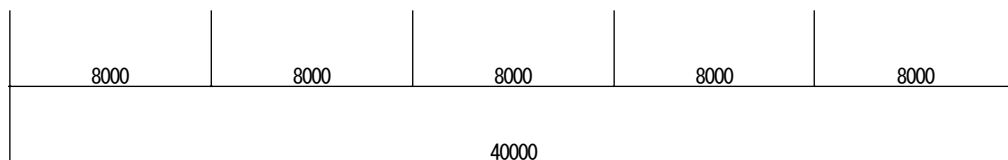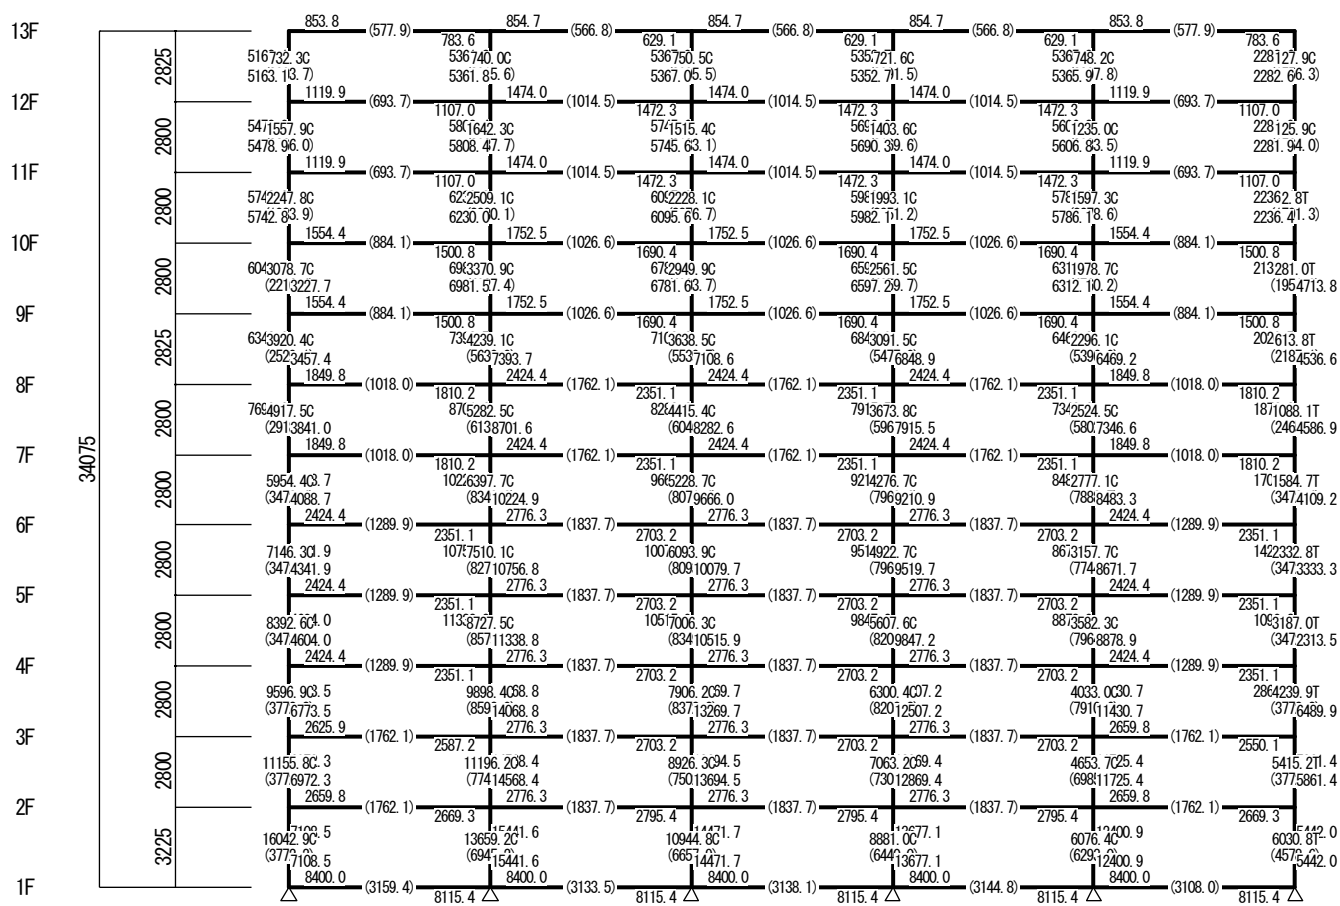


X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y3 フレーム (S=1/300)


終局強度（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

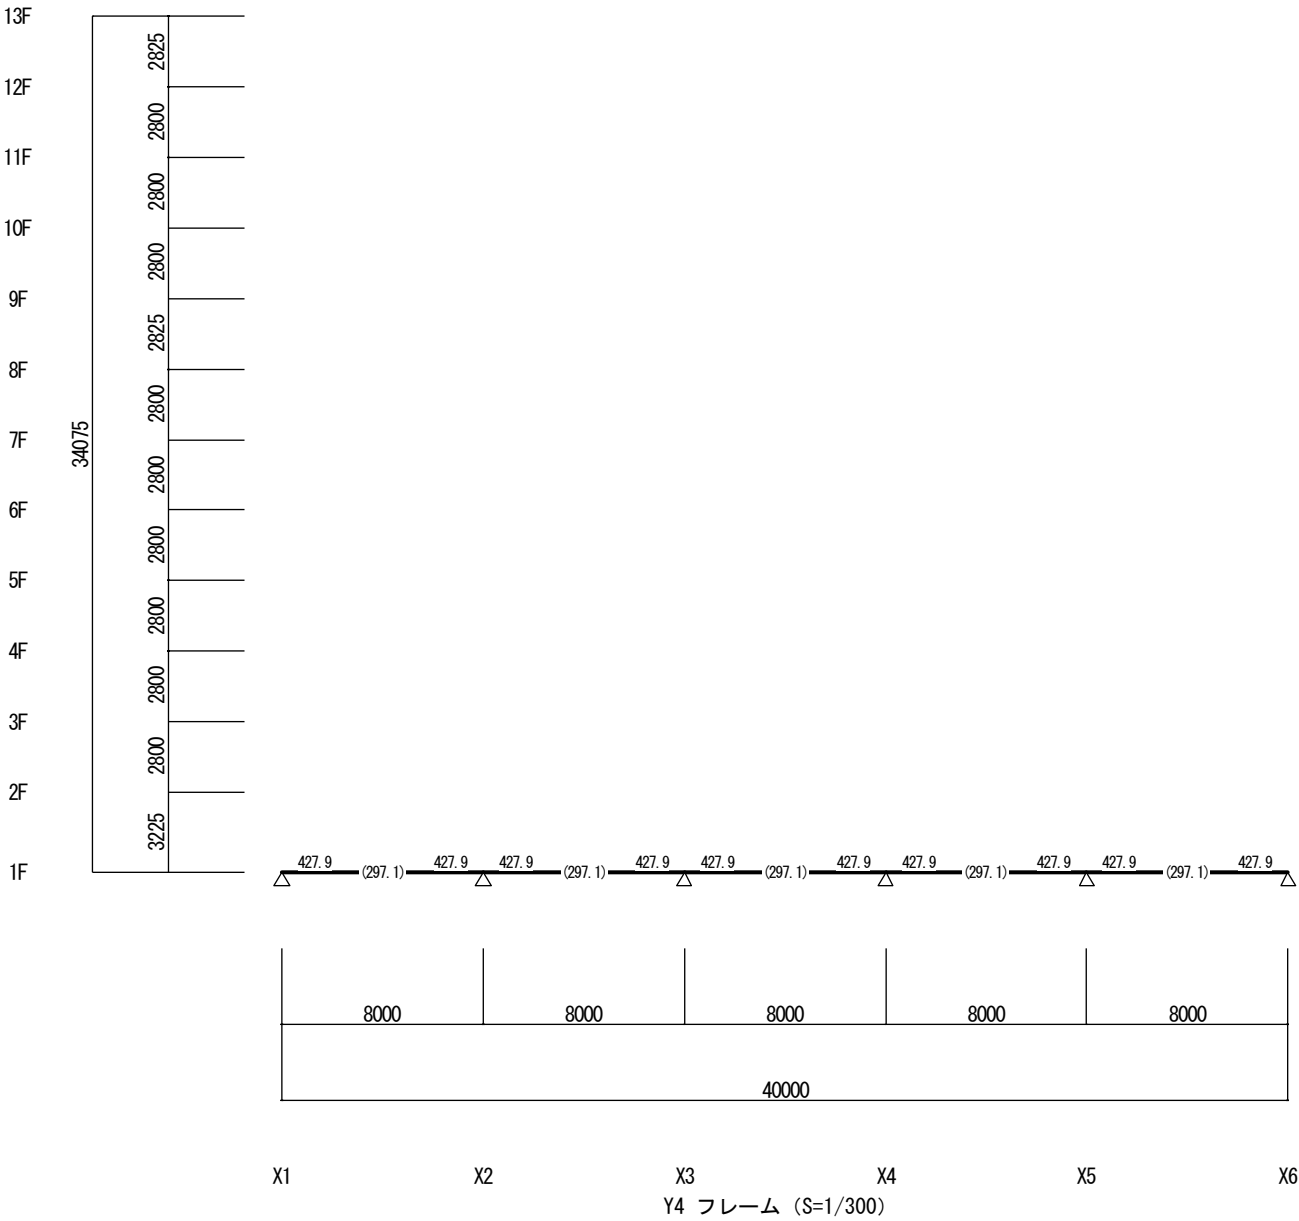


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

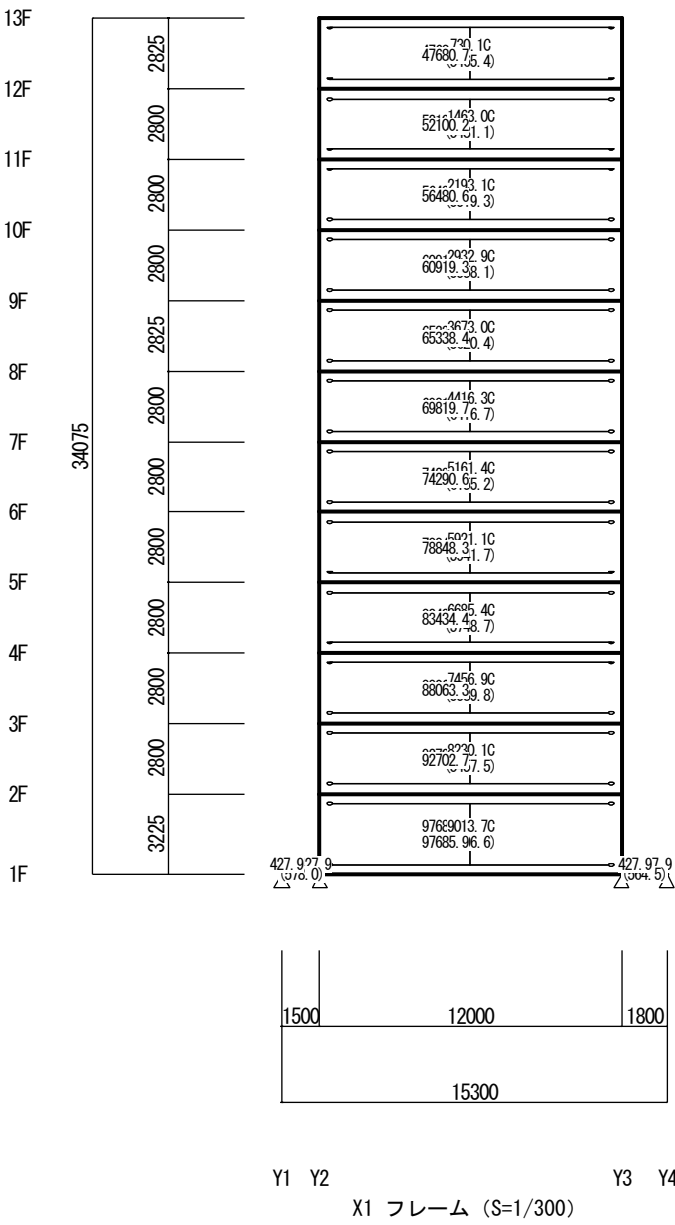


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

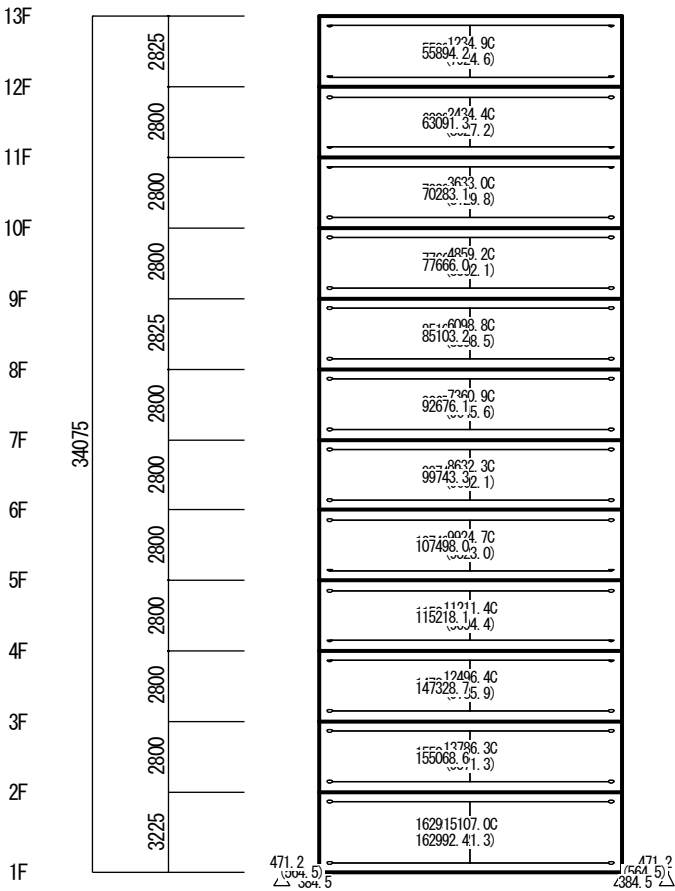



終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

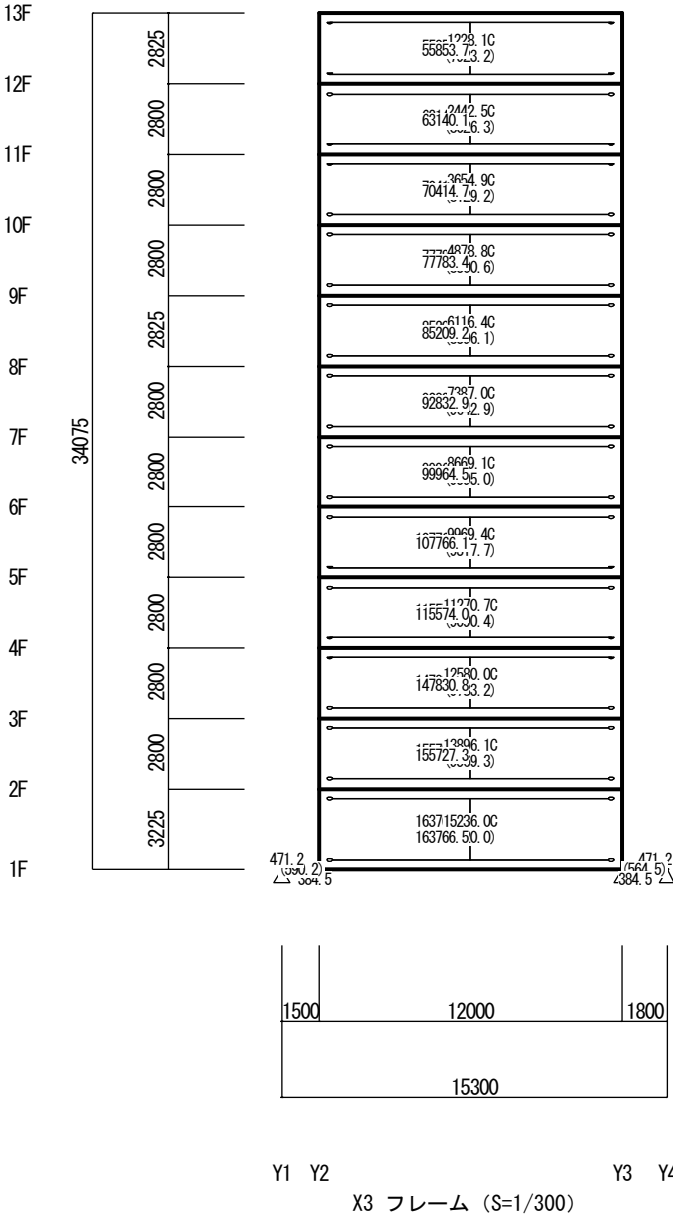

終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

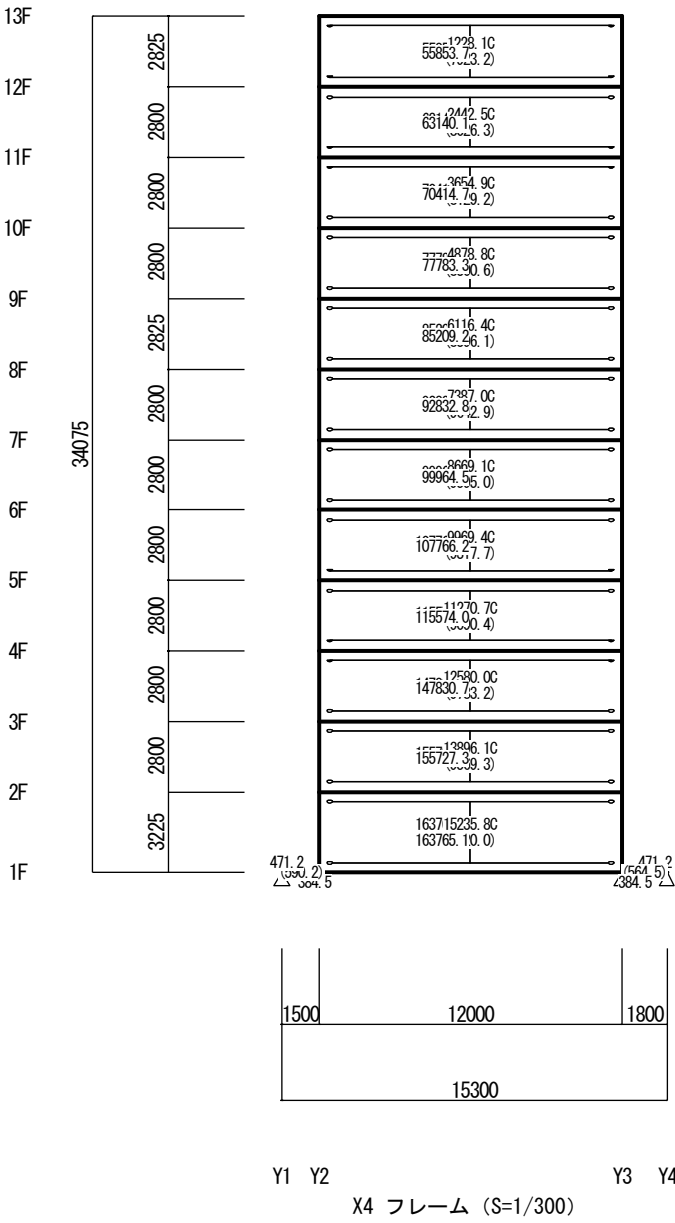


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

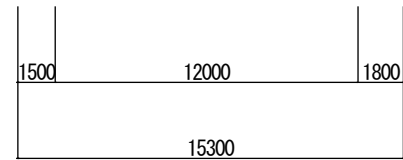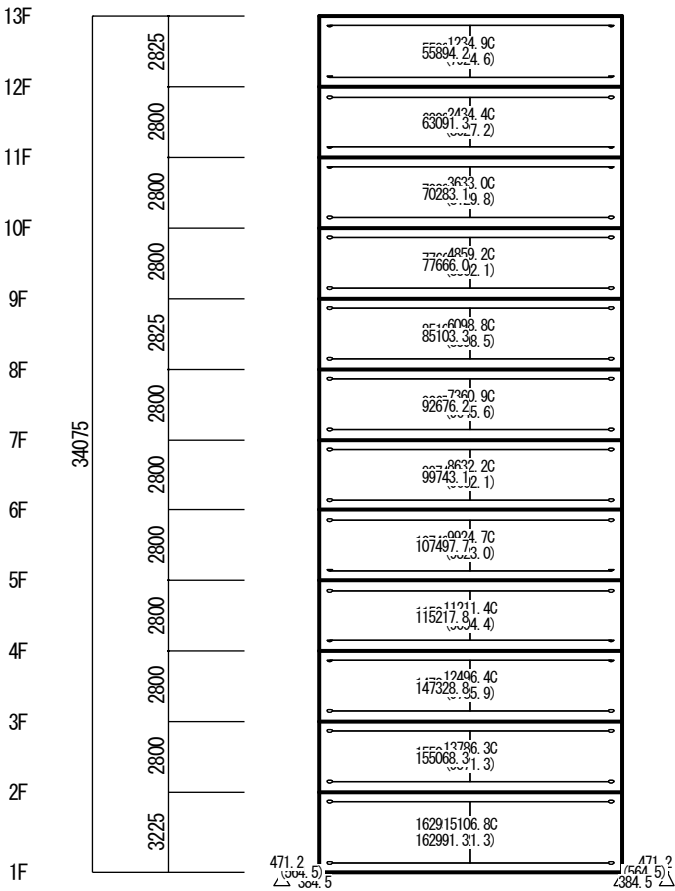


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

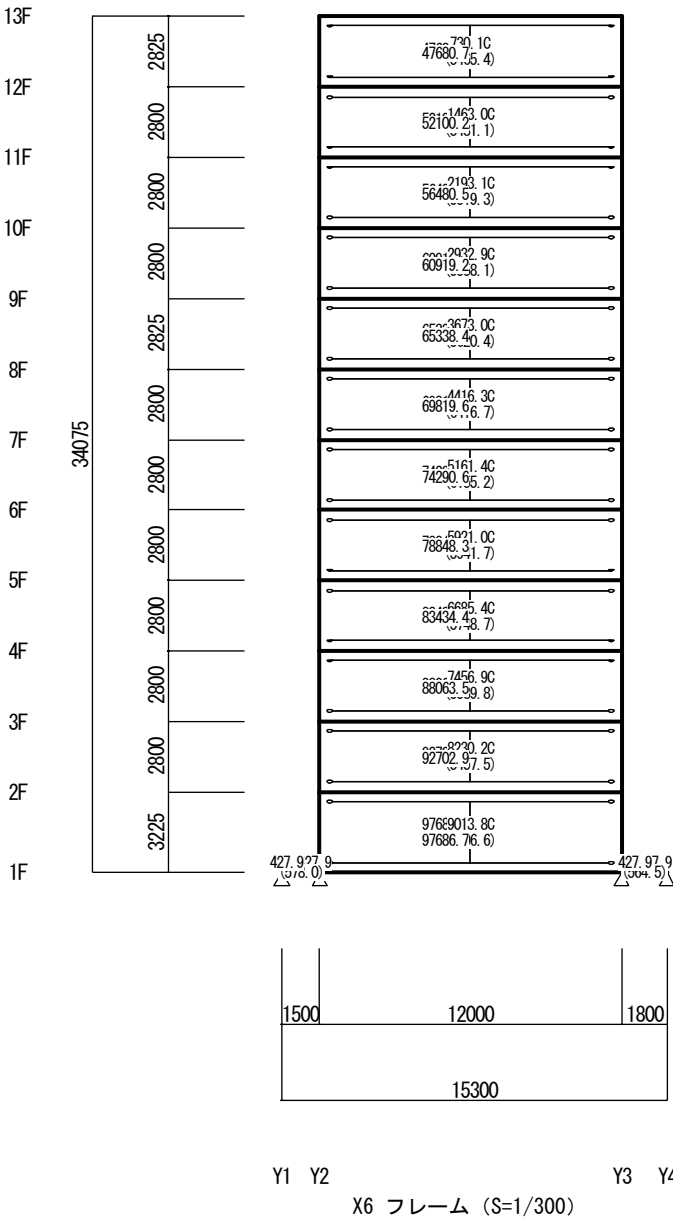


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

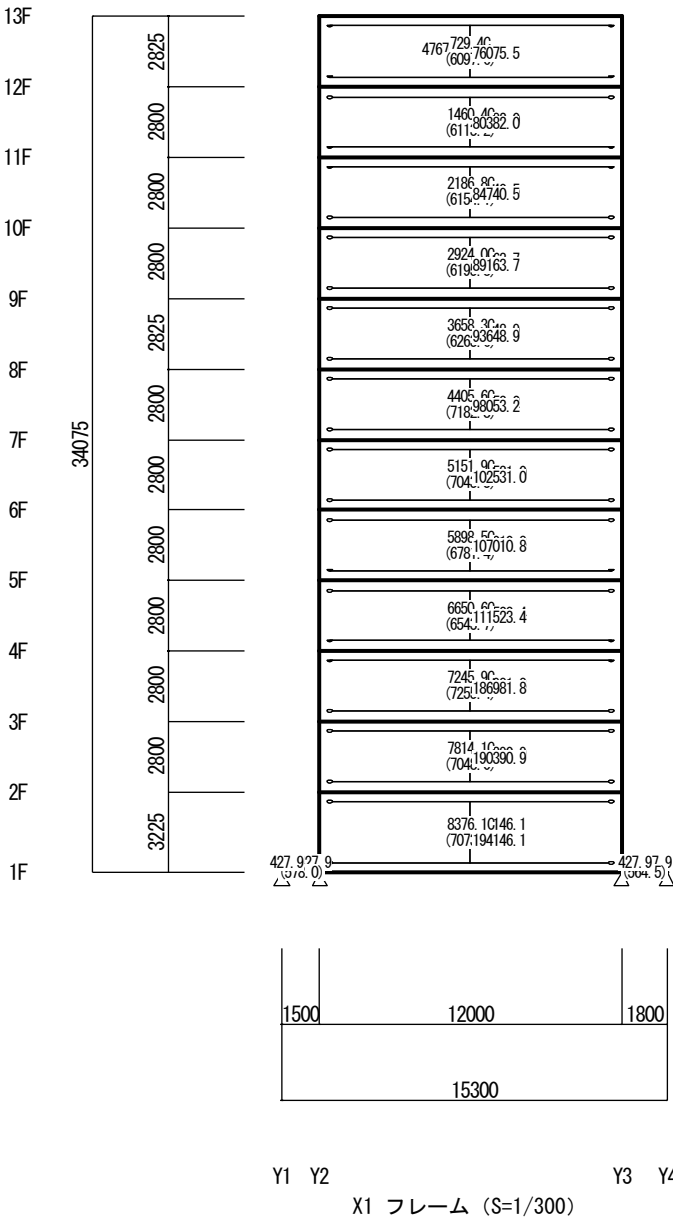


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

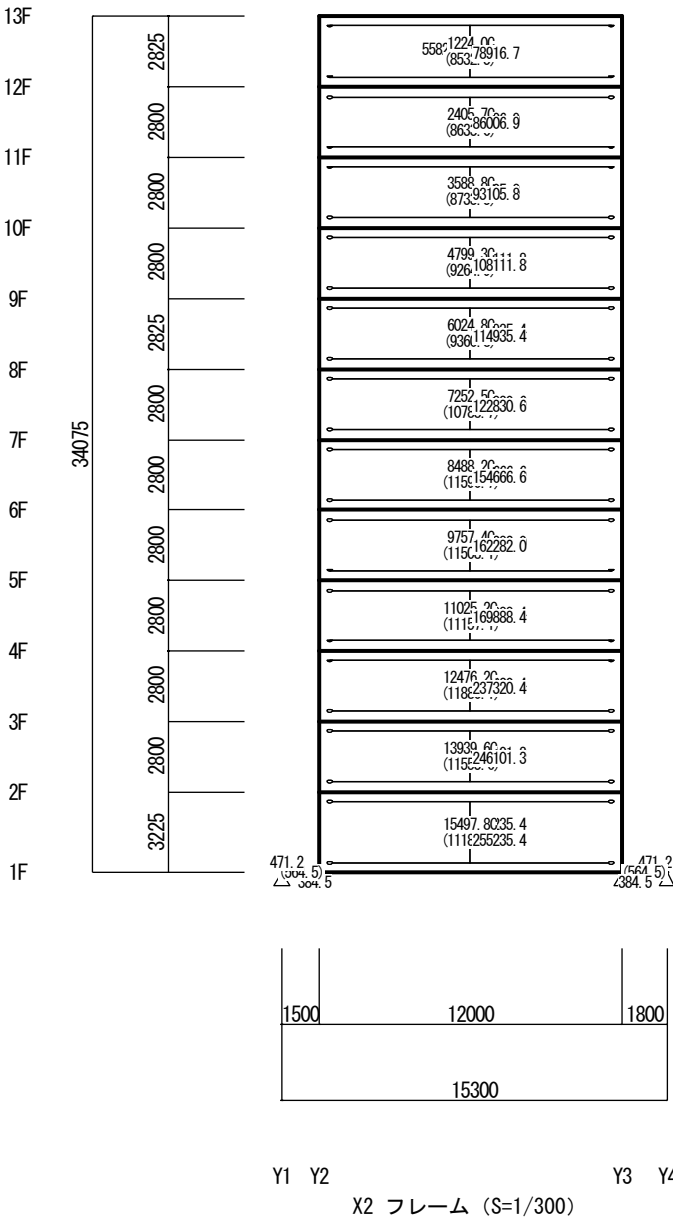


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

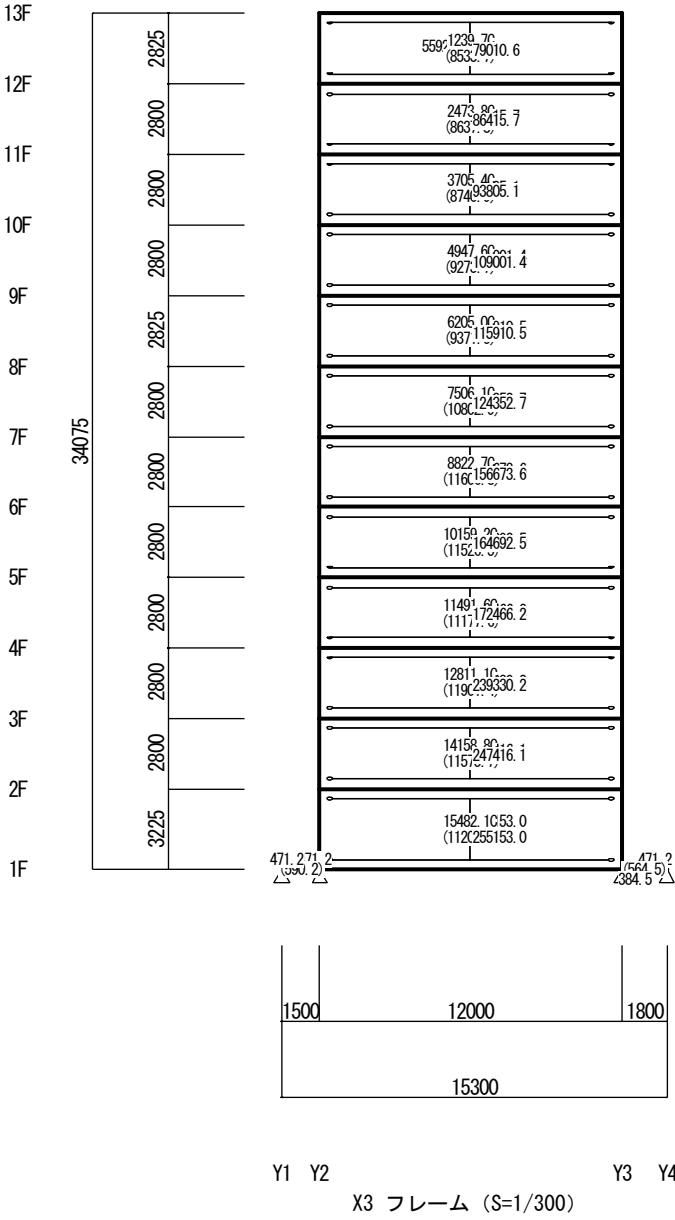


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

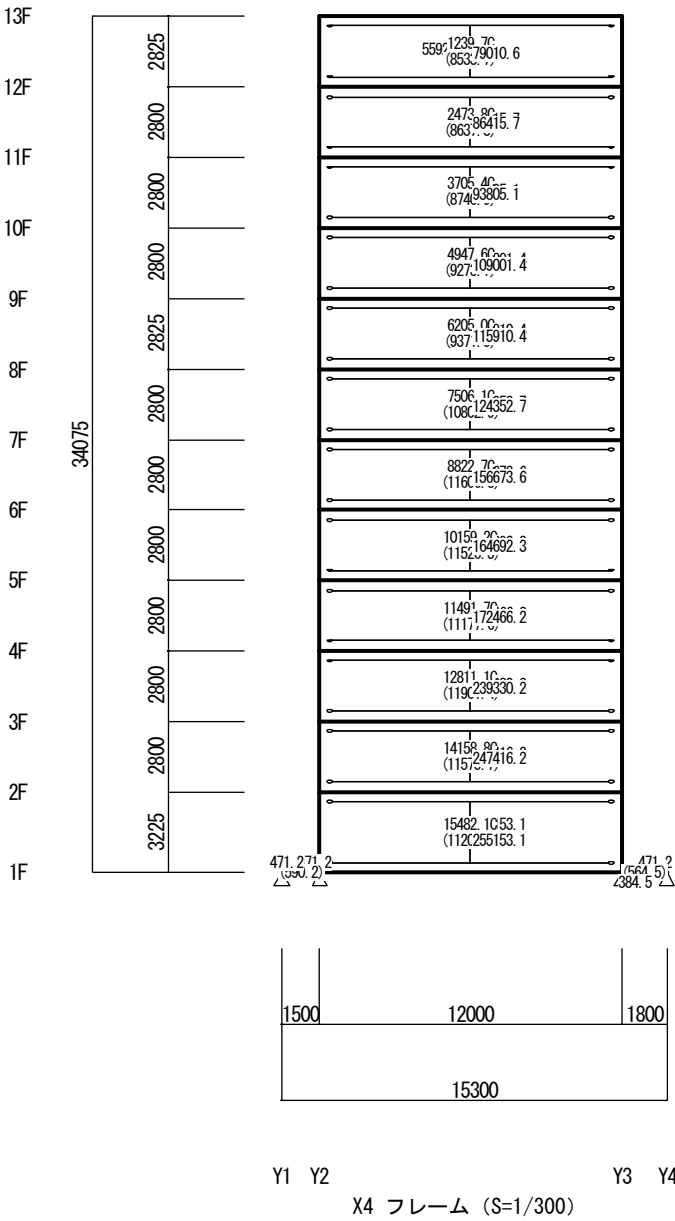


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

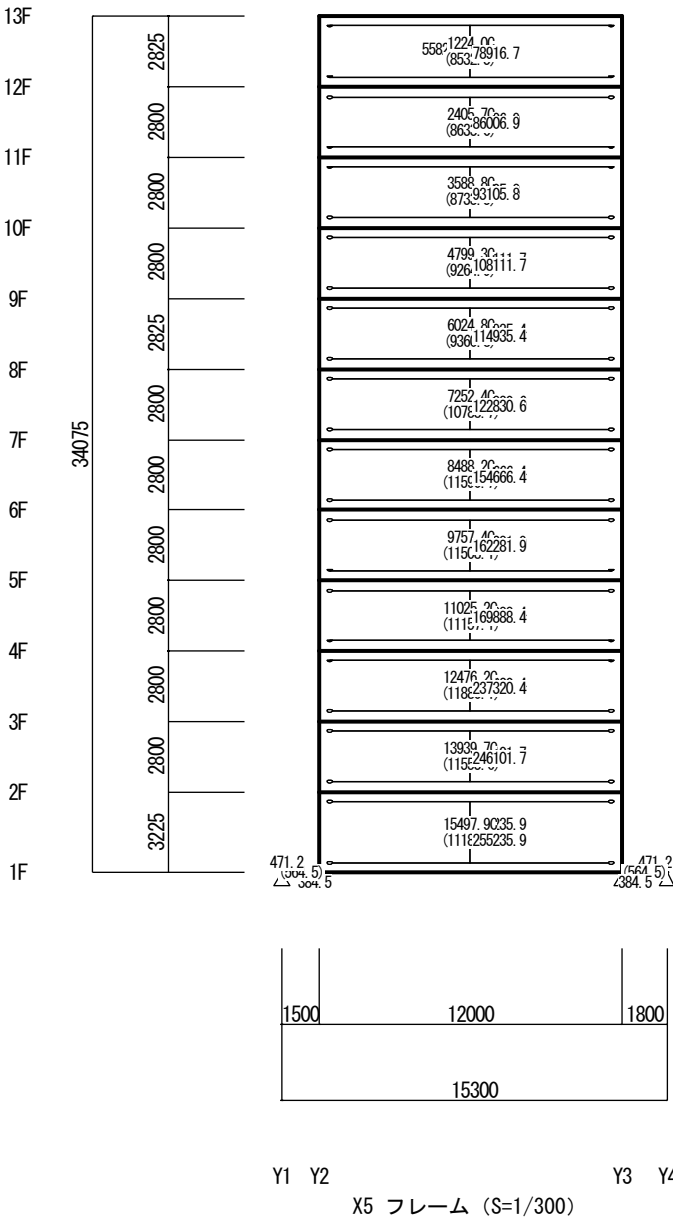


終局強度（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

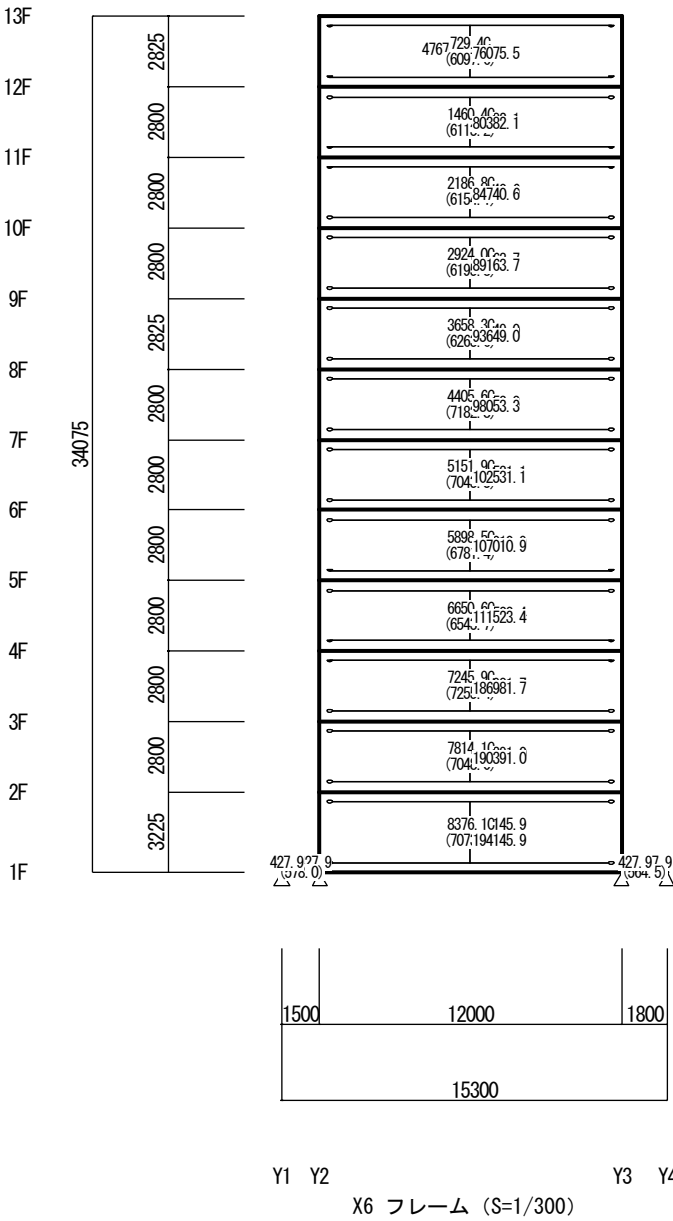


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

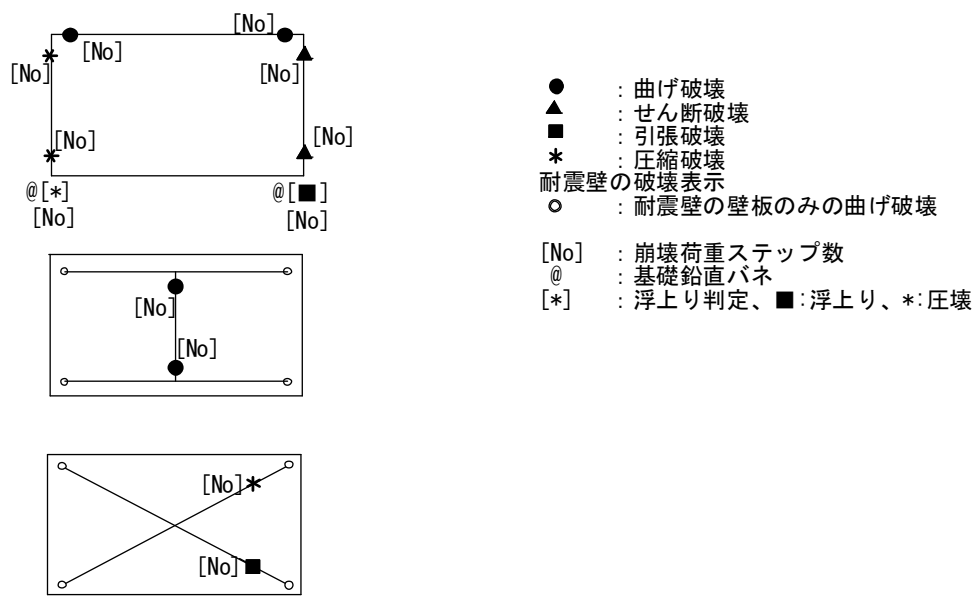


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

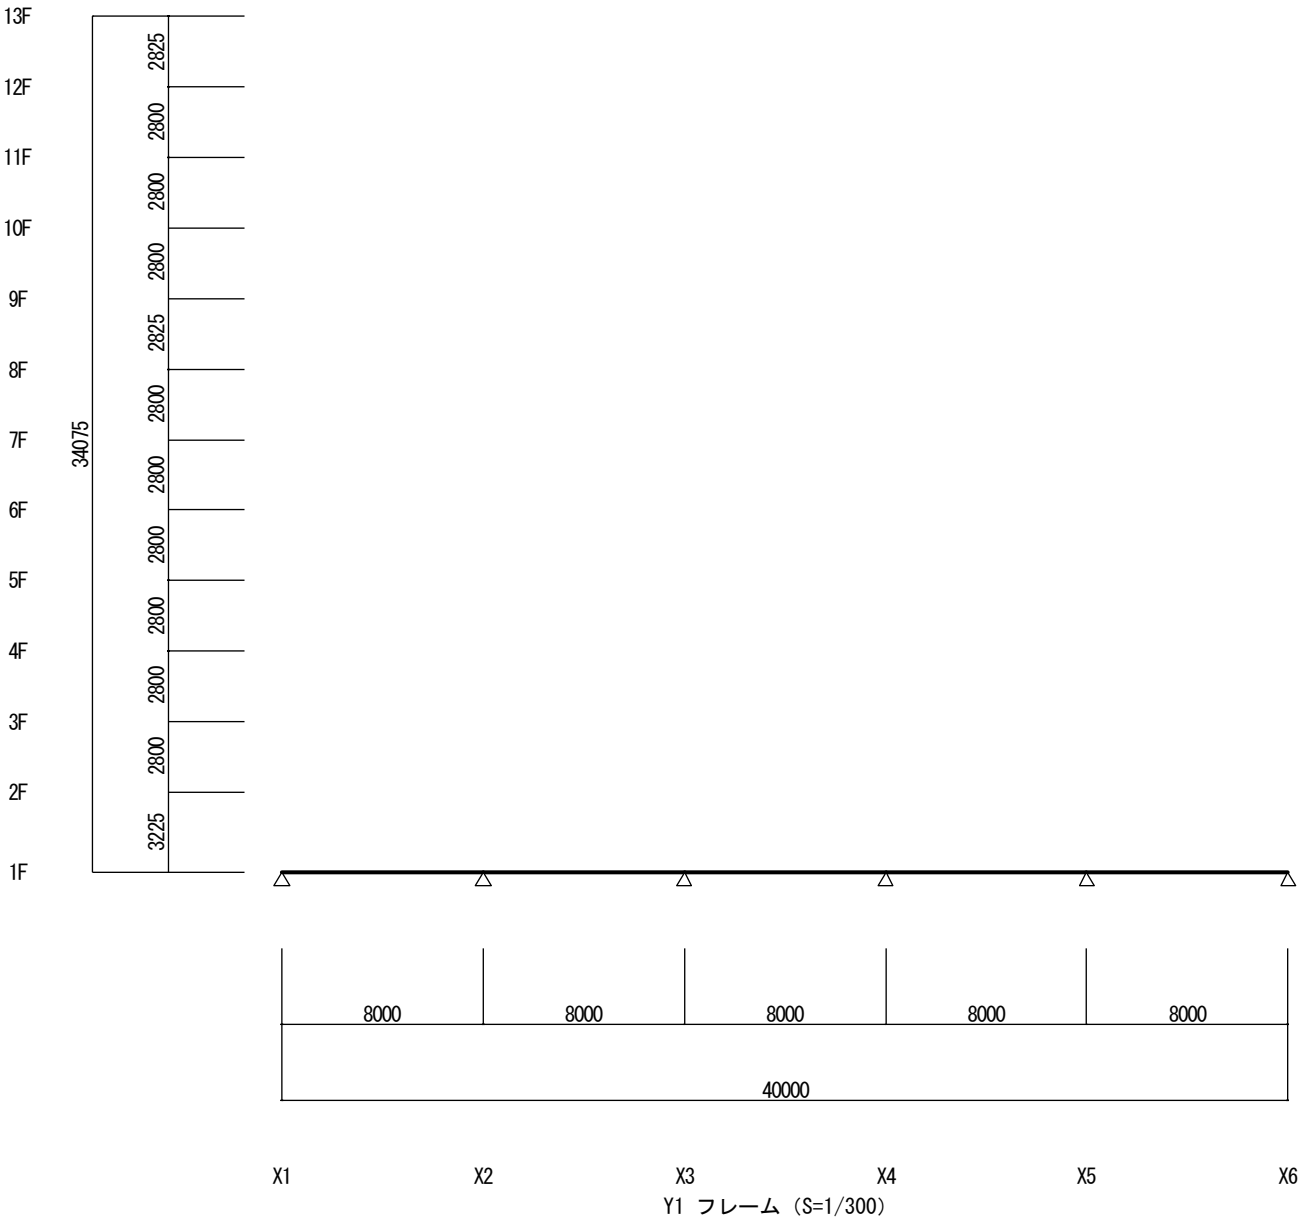


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

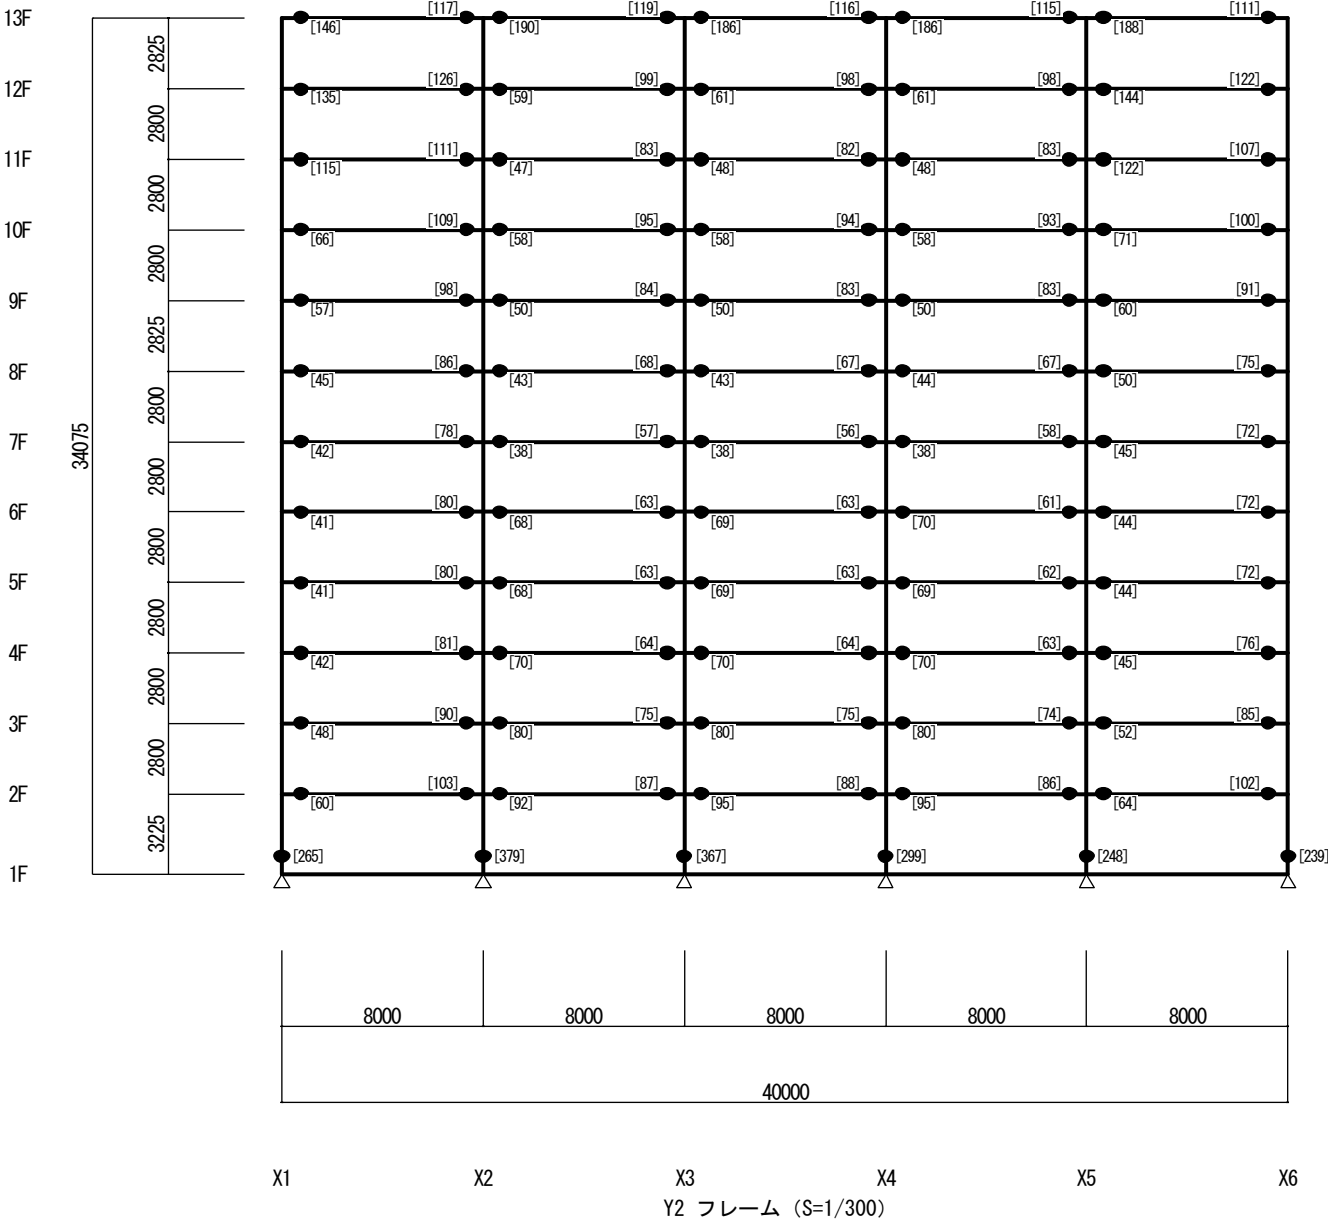


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

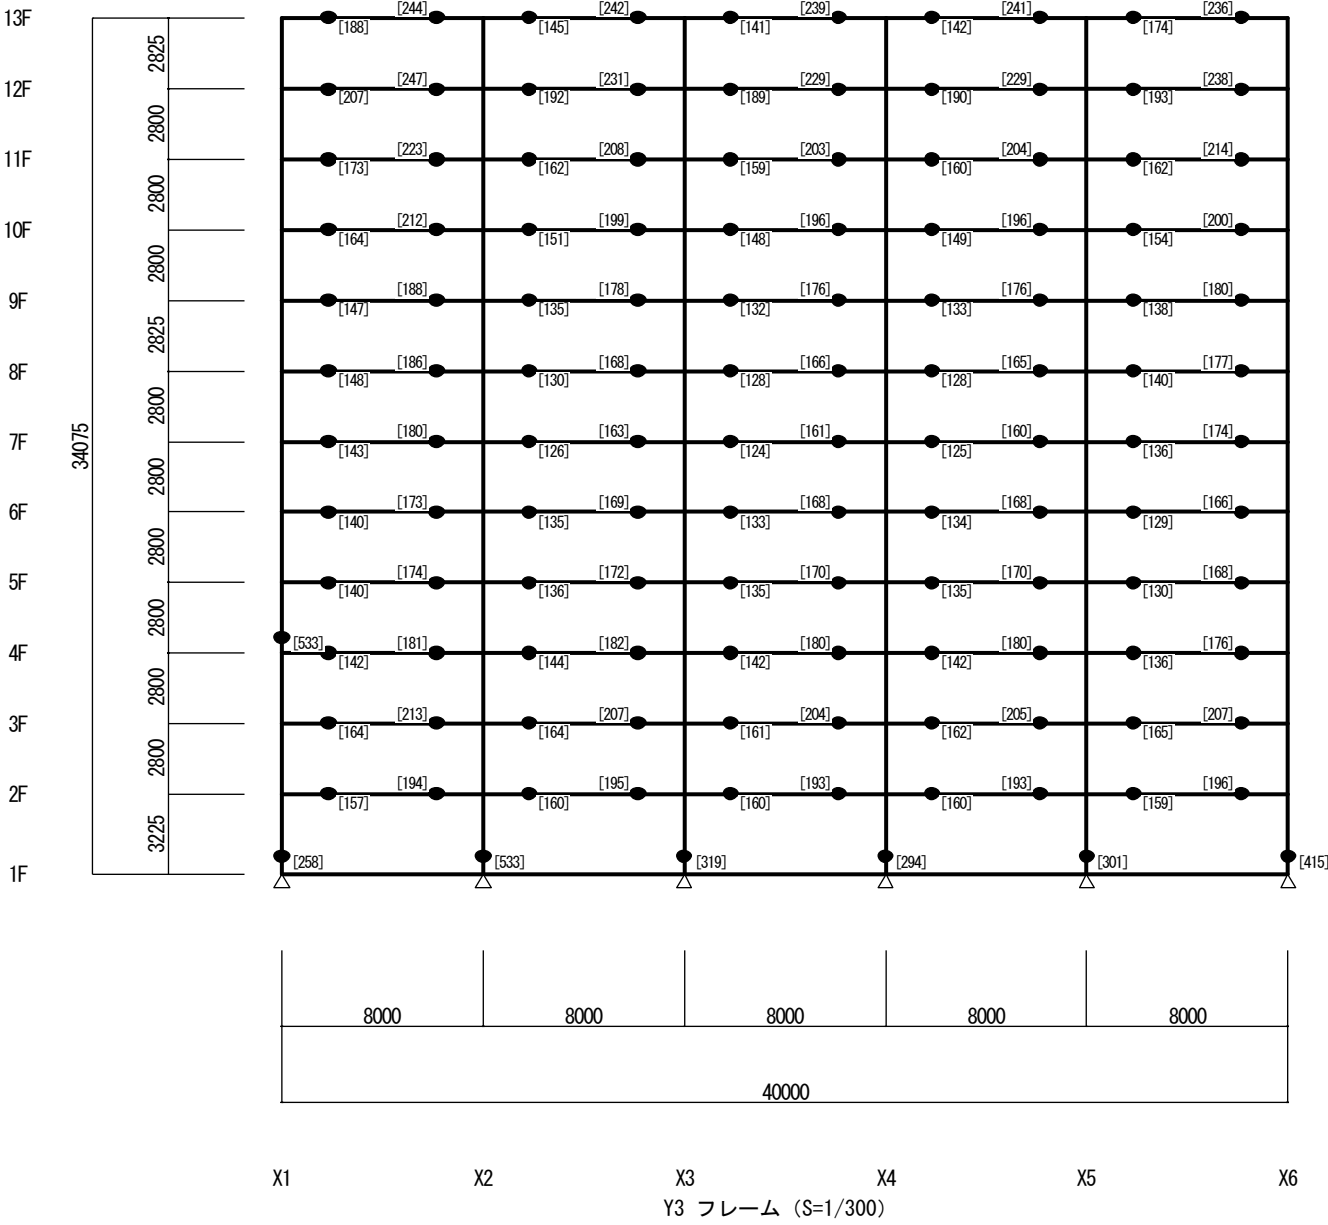


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

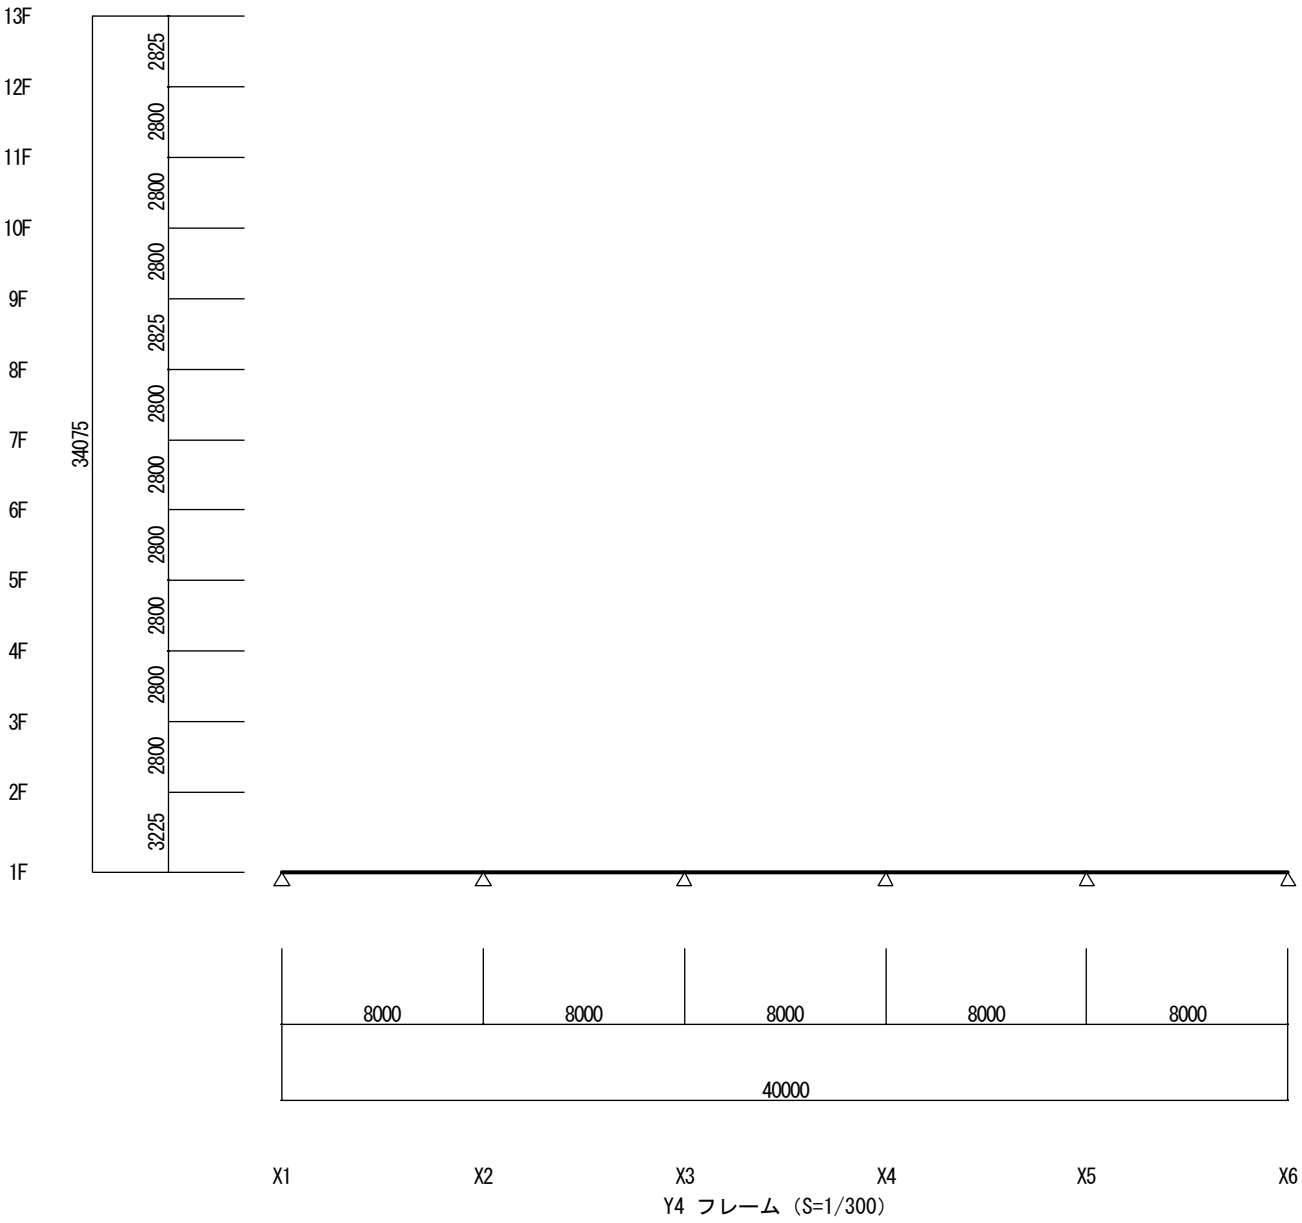


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

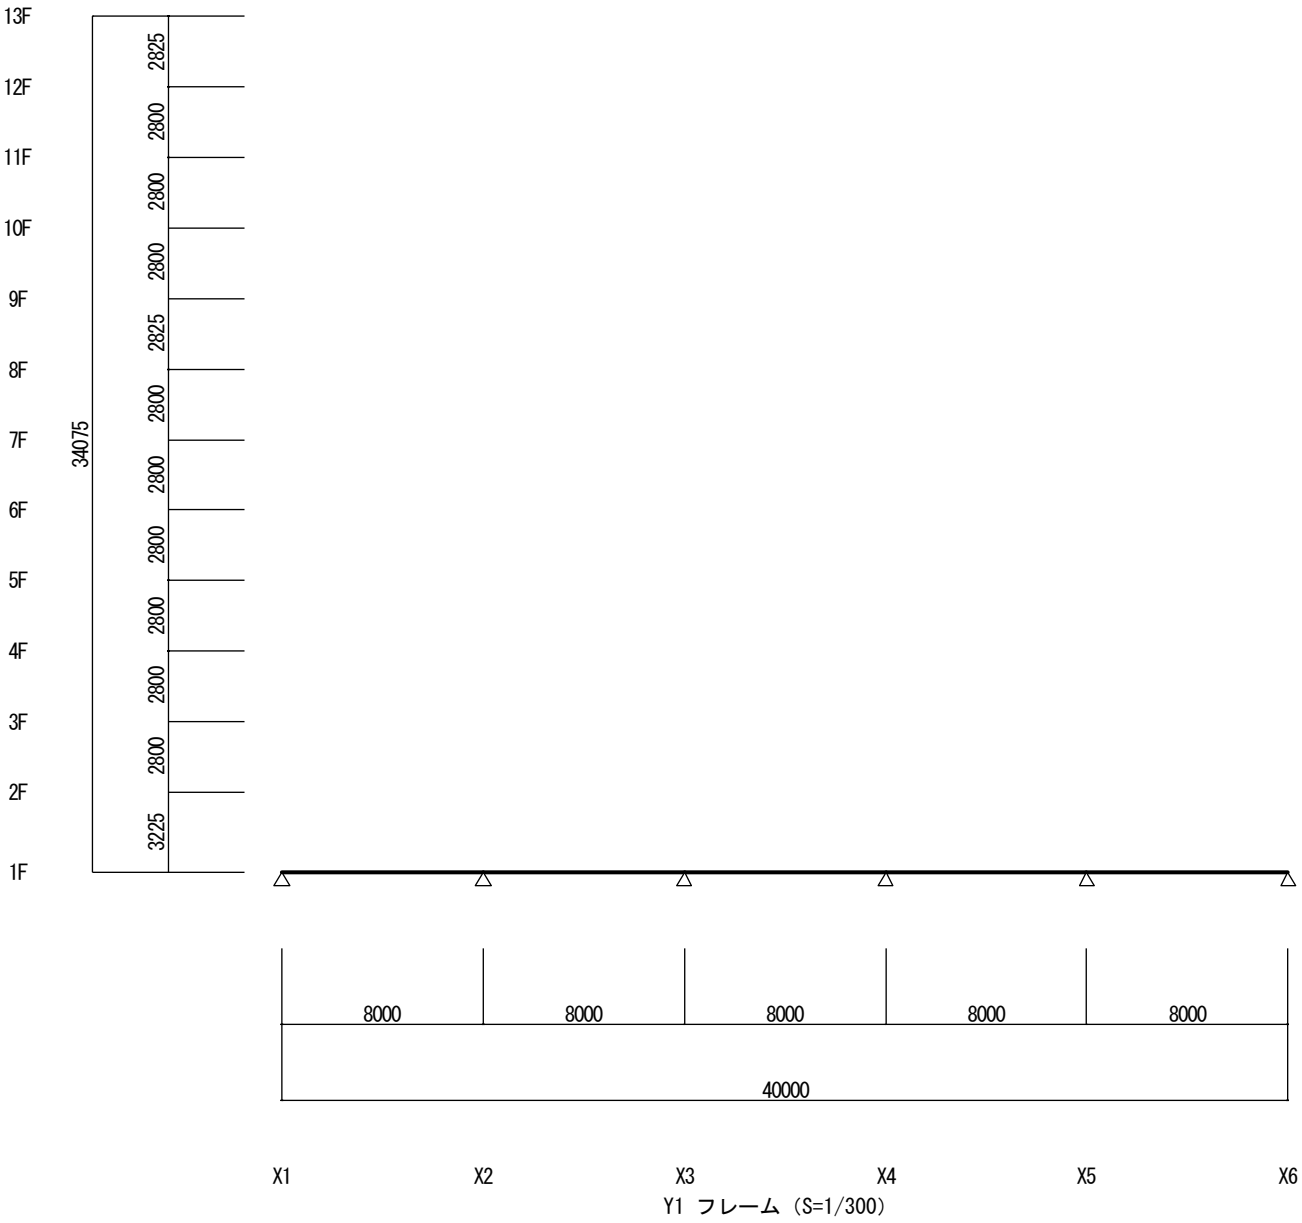


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

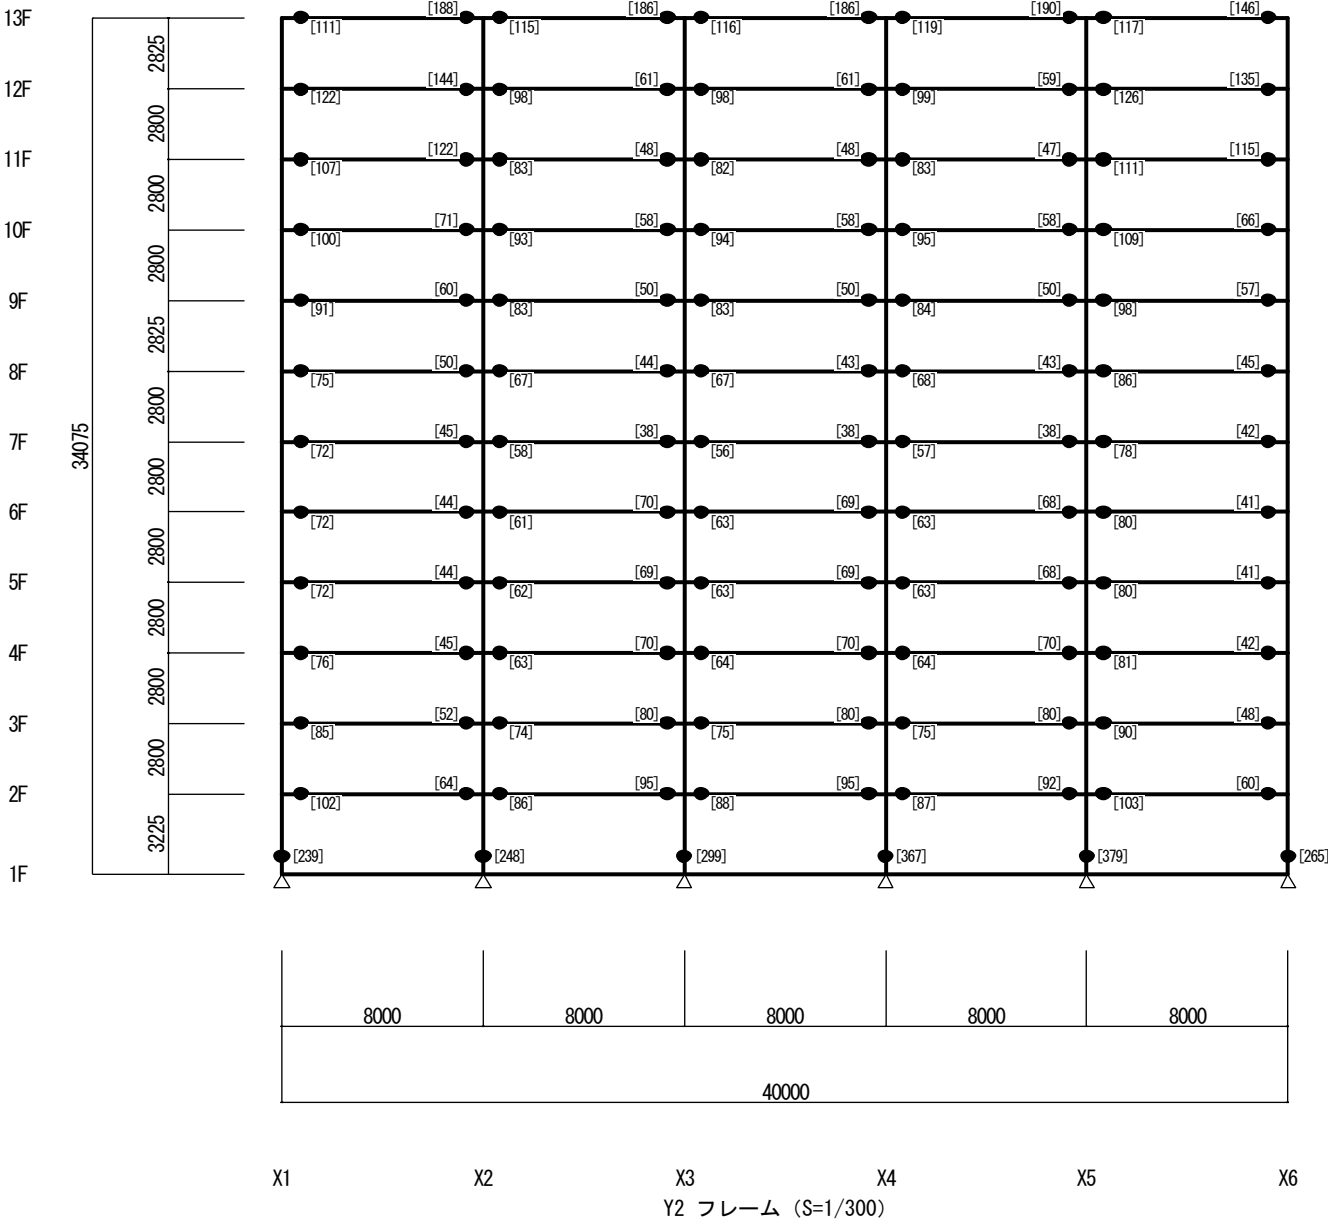


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

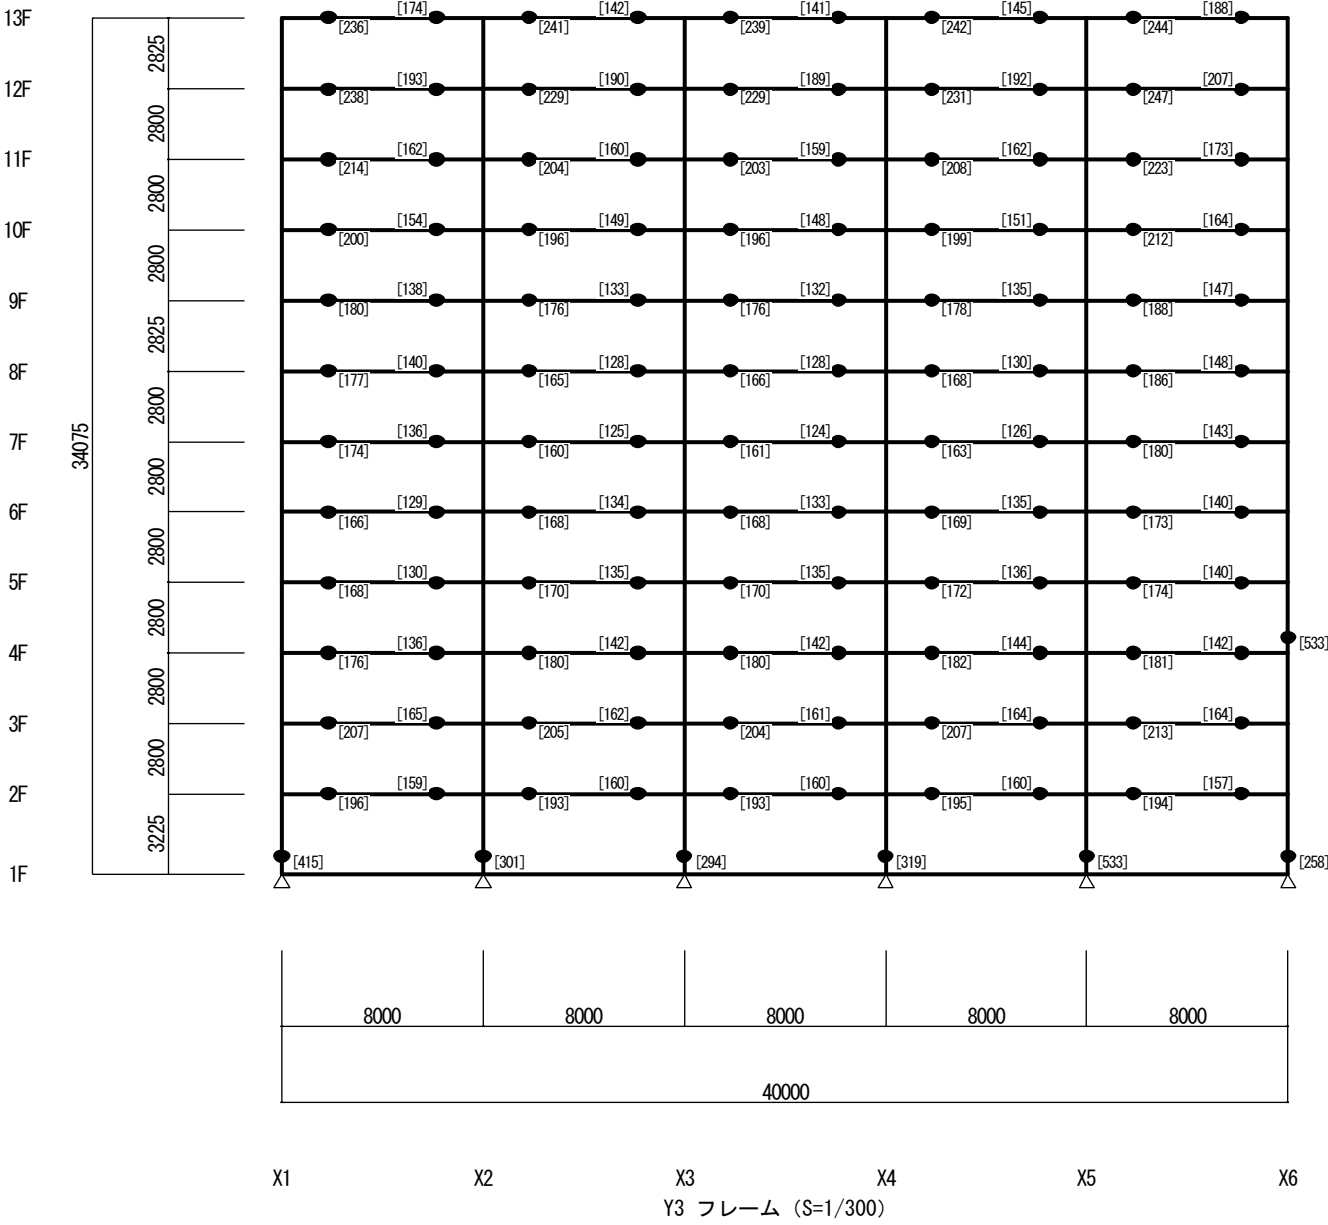


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

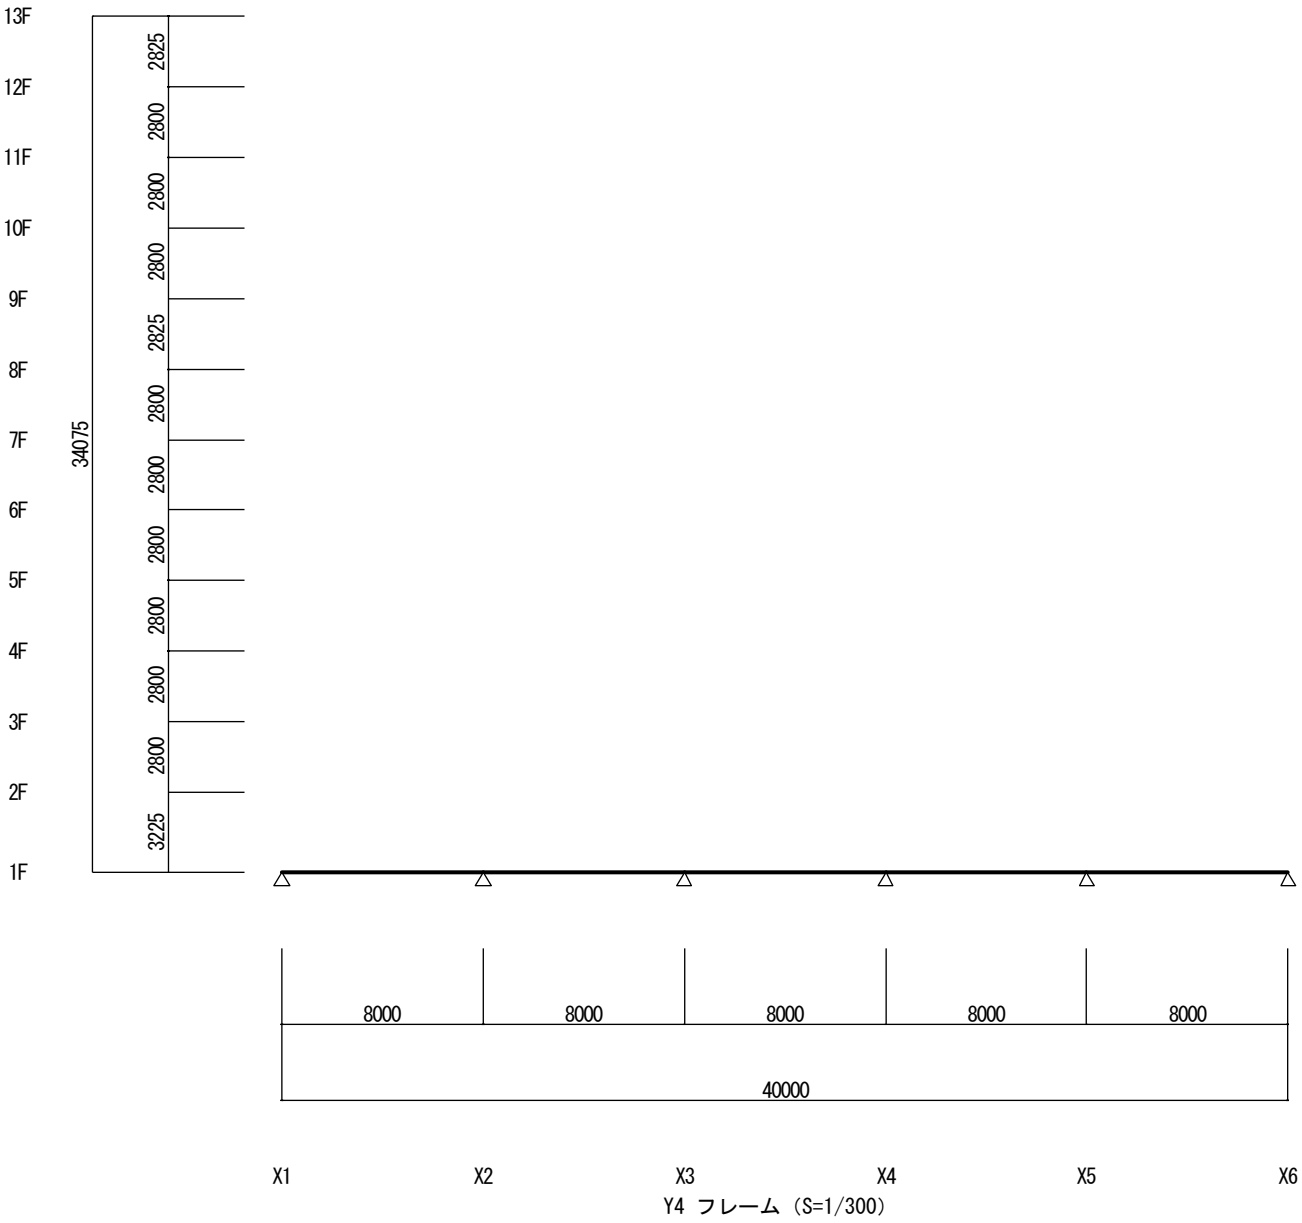


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

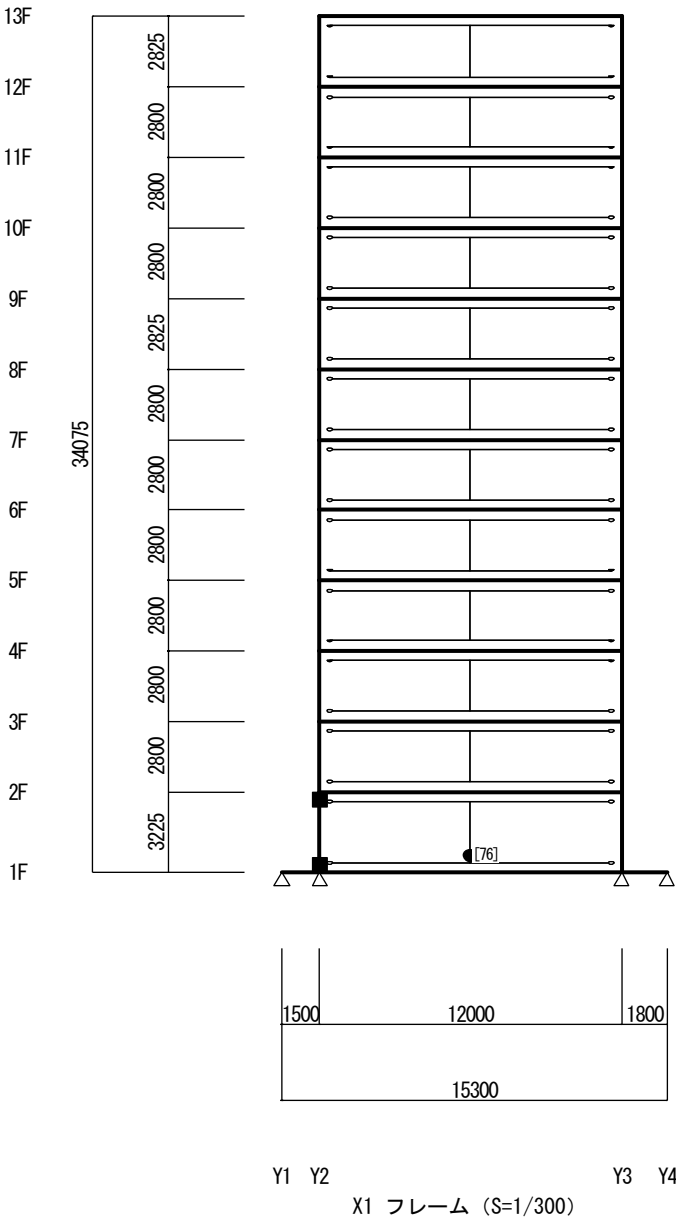


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

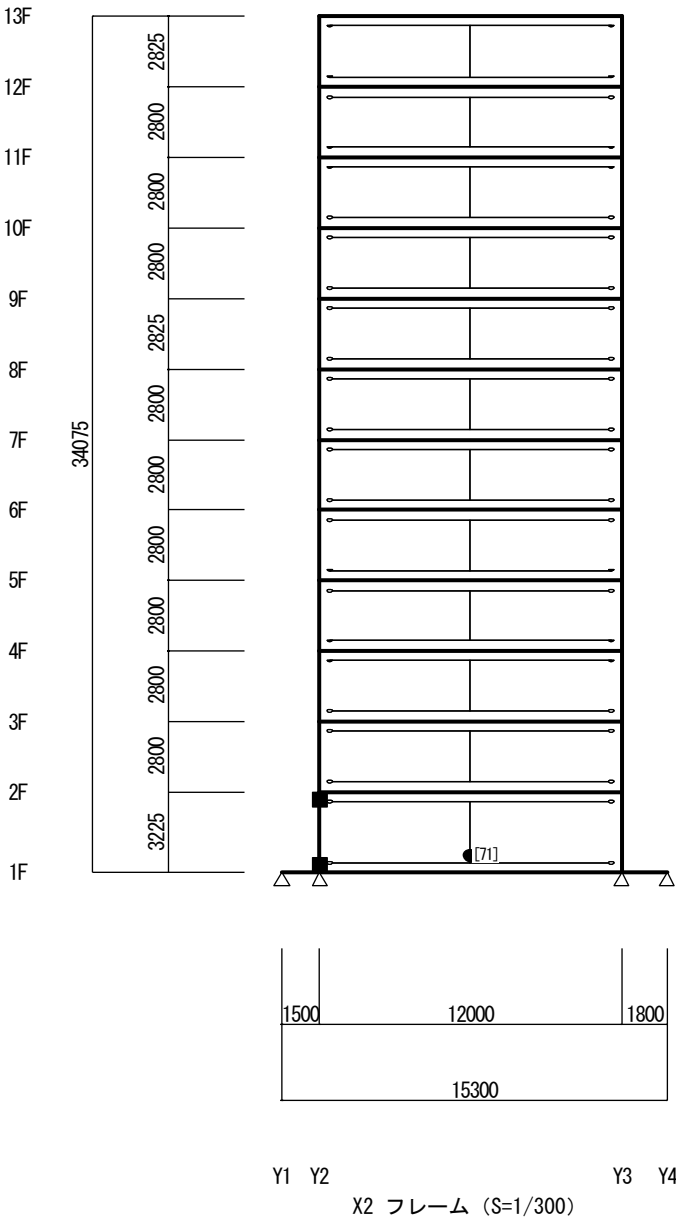


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

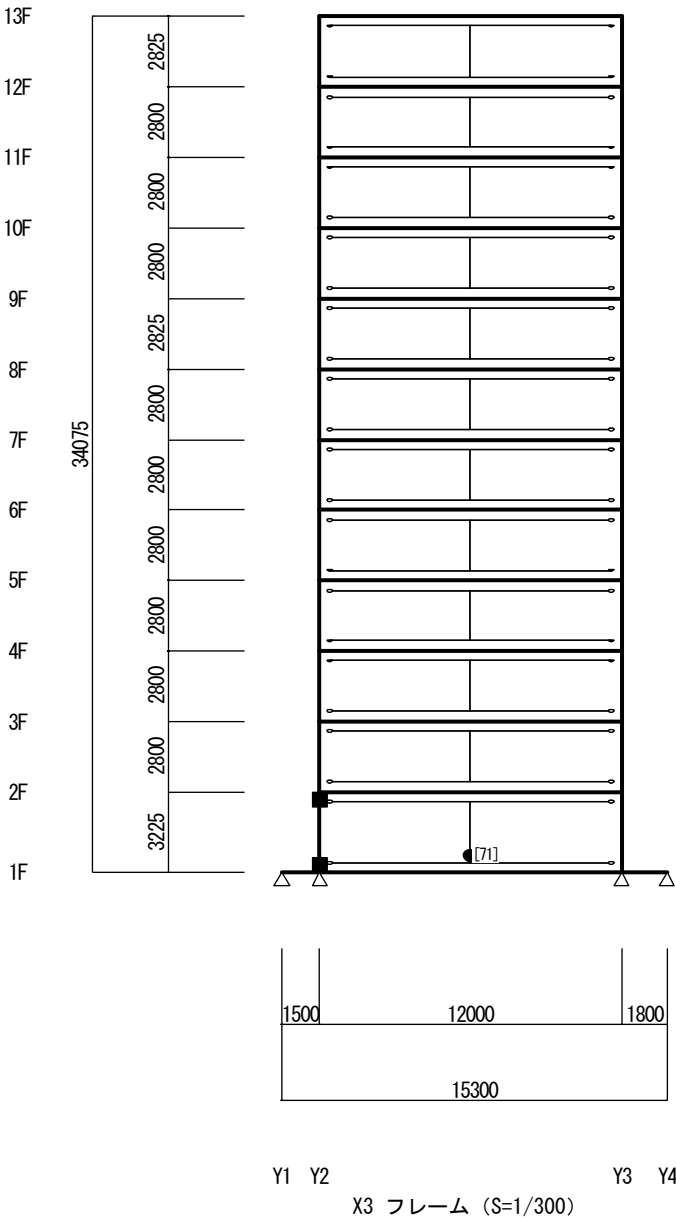


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

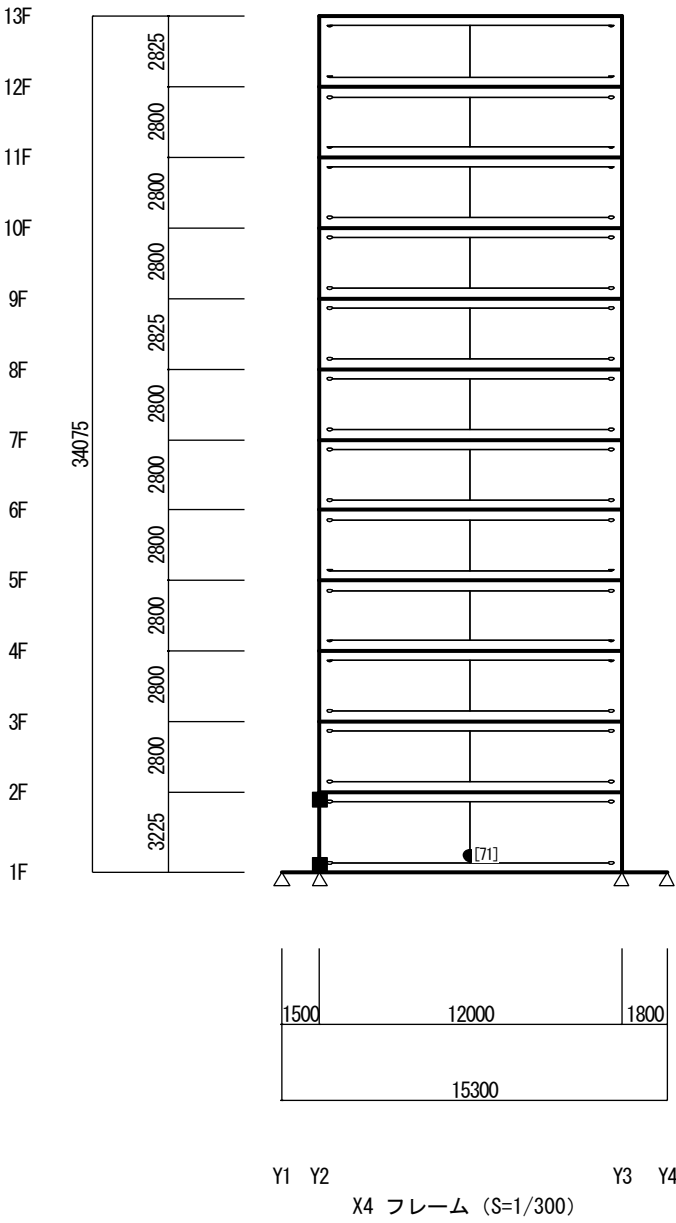


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

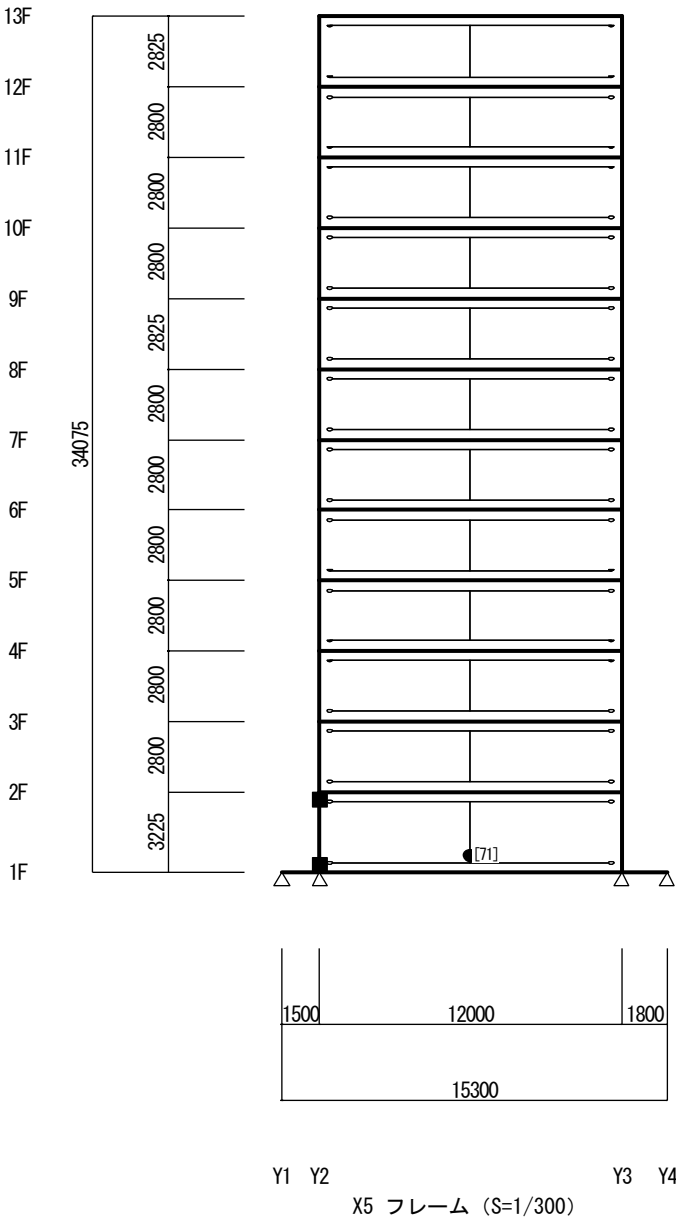


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

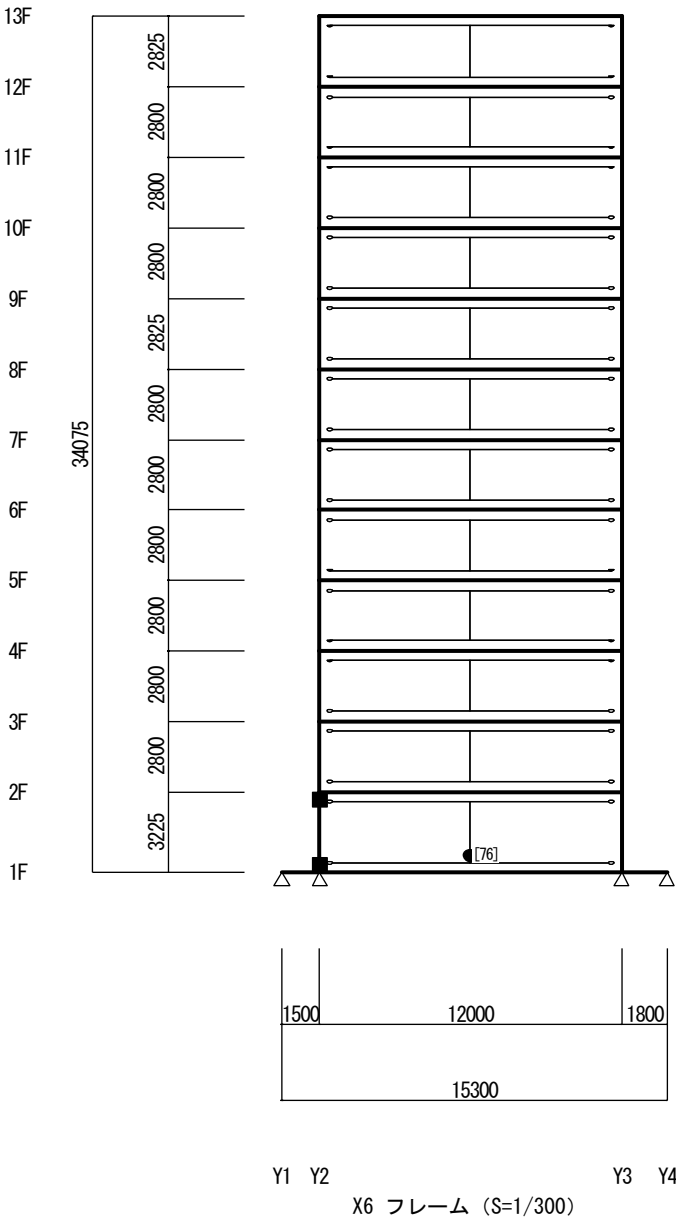


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

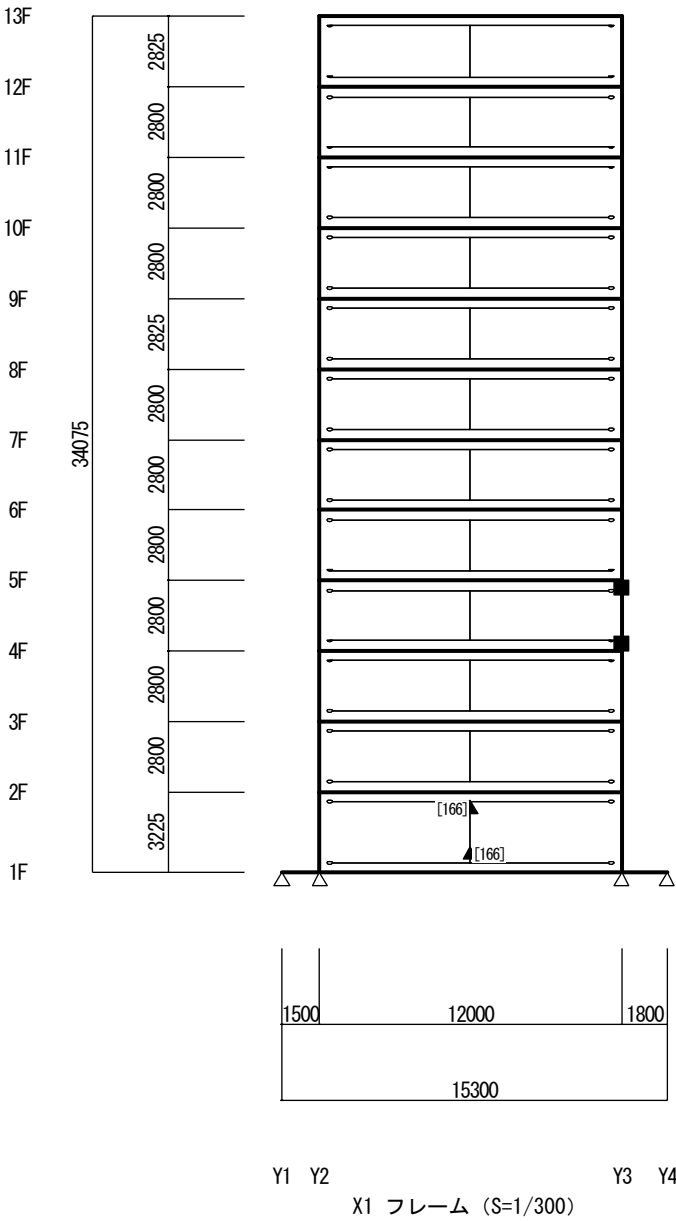


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

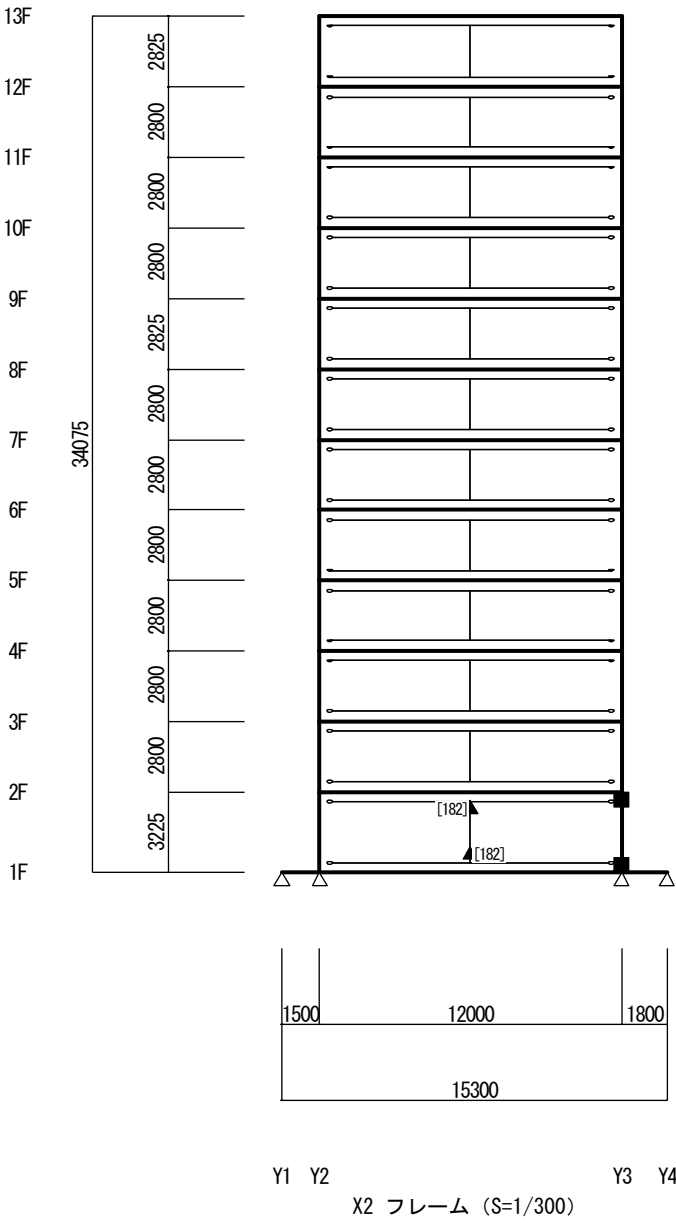


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

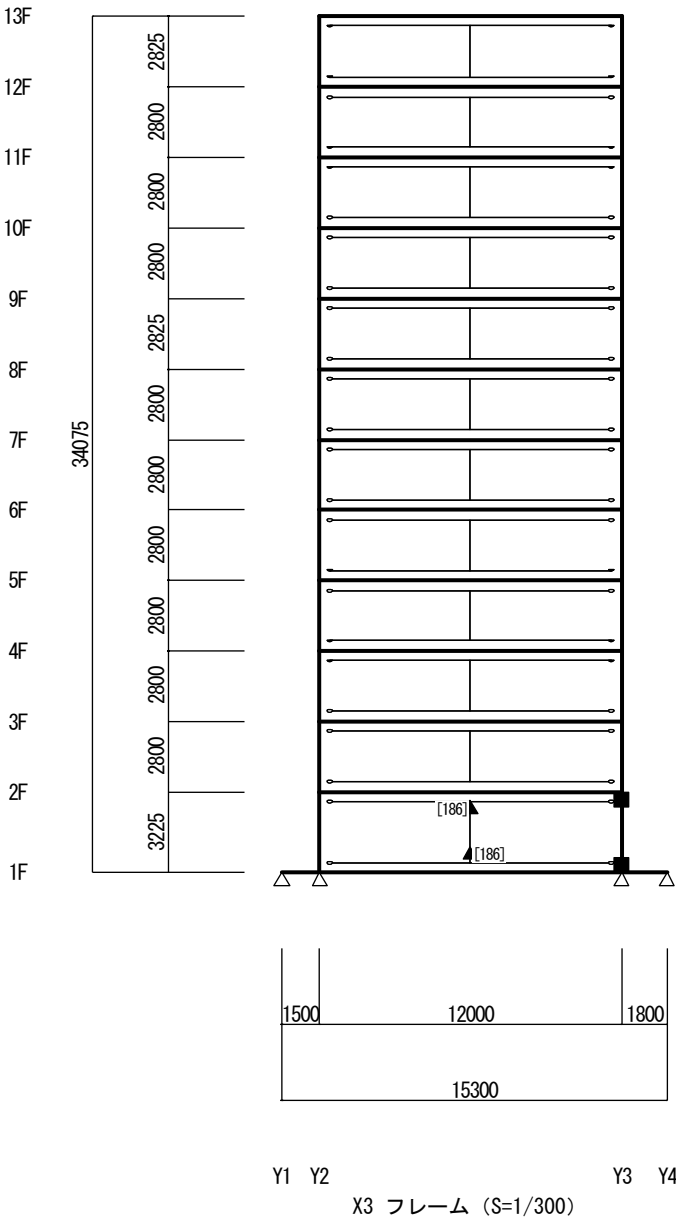


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

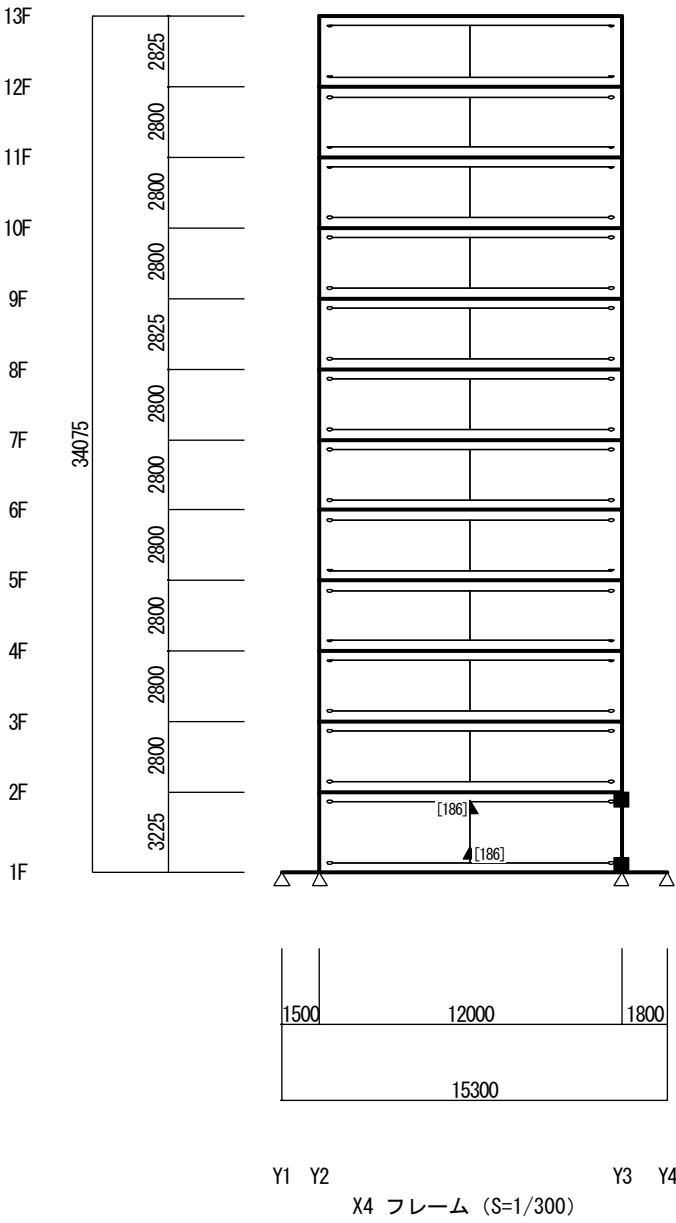

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

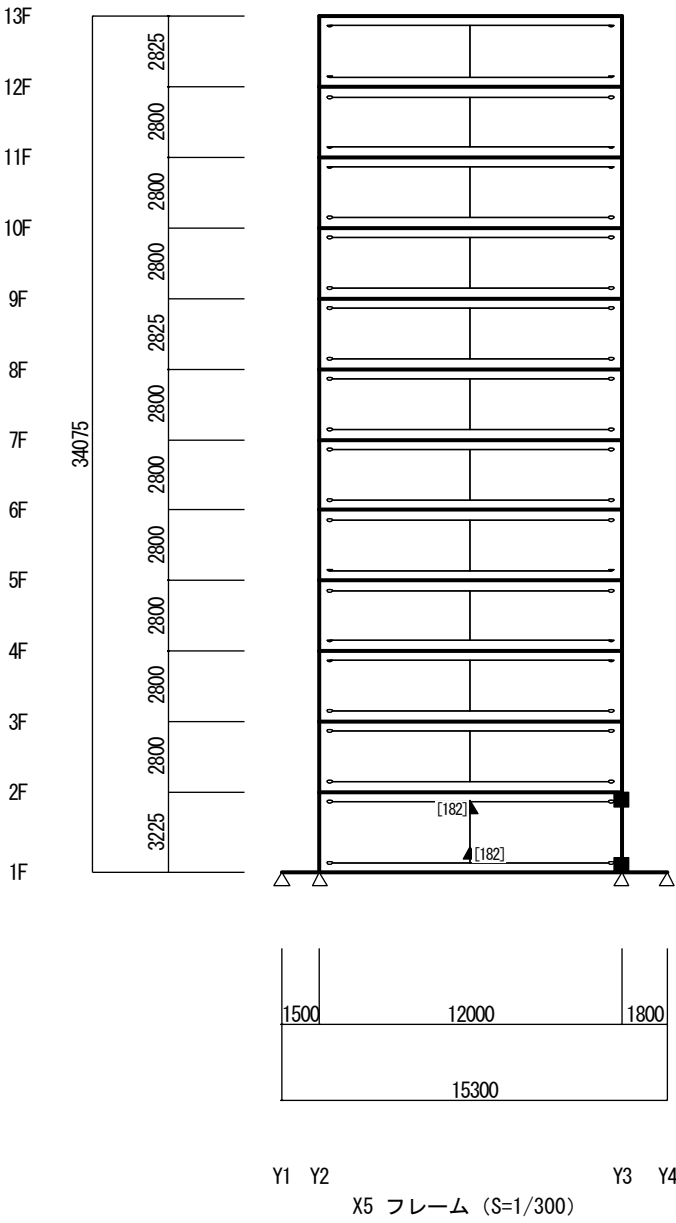


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

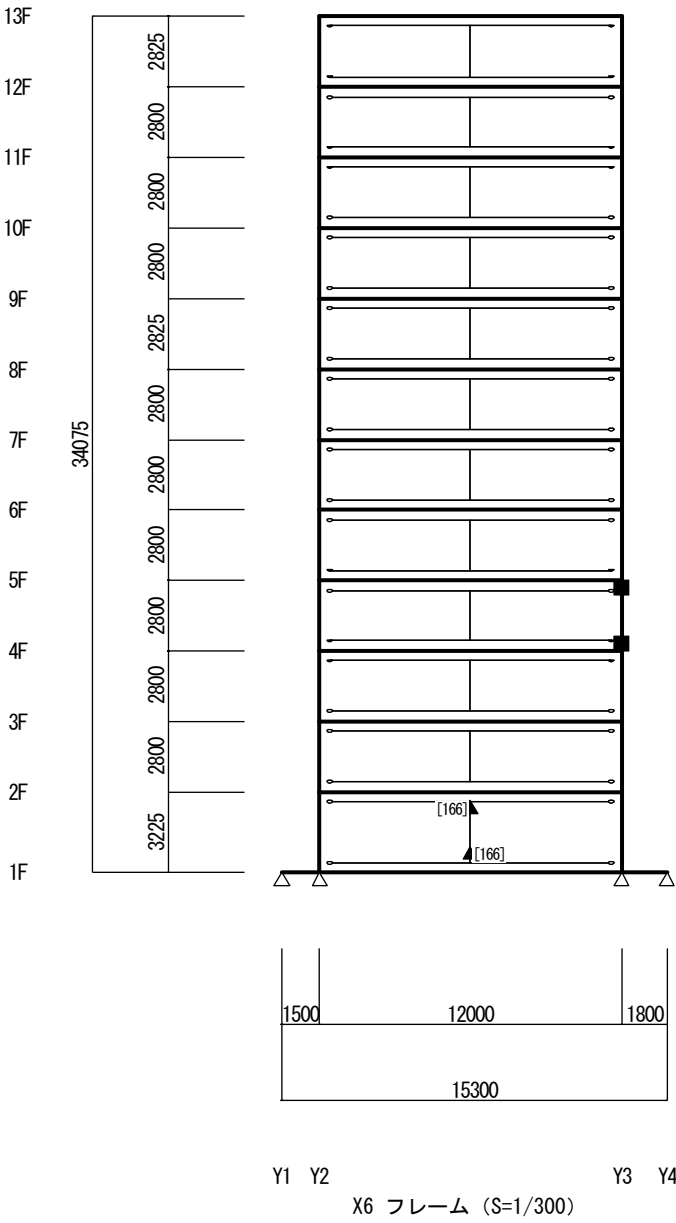

U-3.5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3.5.1 終局時機構図 (Ds算定時)

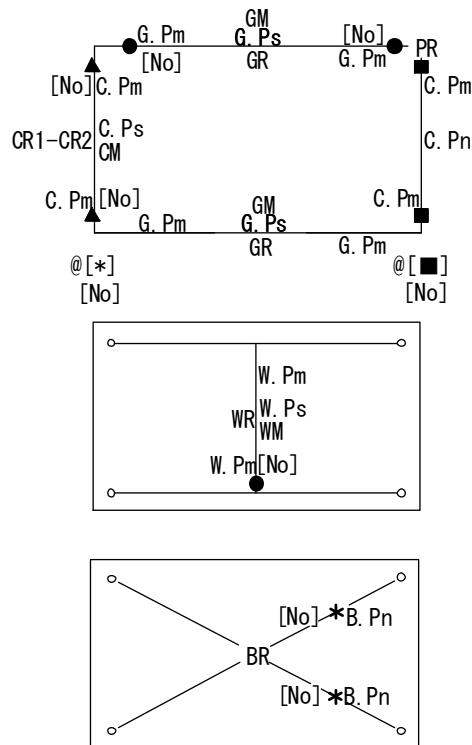


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- ◎ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- $G.P_m$: はり曲げ崩壊塑性化率
- $G.P_s$: はりせん断崩壊塑性化率
- $C.P_m$: 柱曲げ崩壊塑性化率
- $C.P_s$: 柱せん断崩壊塑性化率
- $C.P_n$: 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- $W.P_m$: 壁曲げ崩壊塑性化率
- $W.P_s$: 壁せん断崩壊塑性化率
- $B.P_n$: ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)


- GR : はりの種別
- $CR1-CR2$: 柱の種別
- $CR1$: 個材のランク、 $CR2$: 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

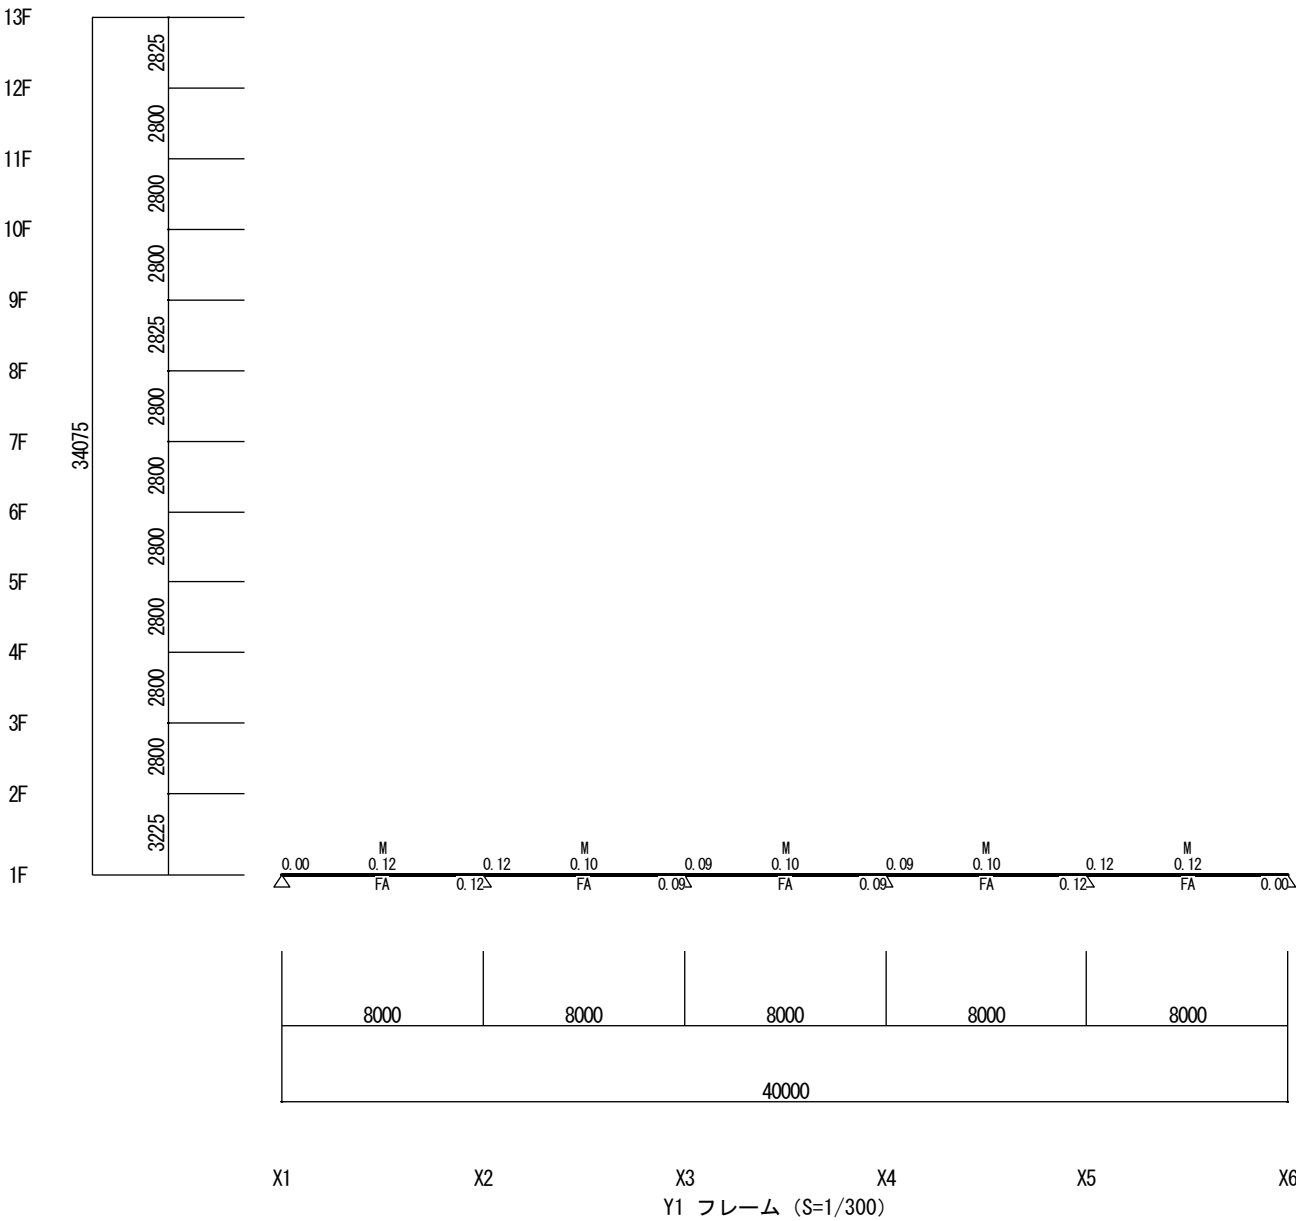


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

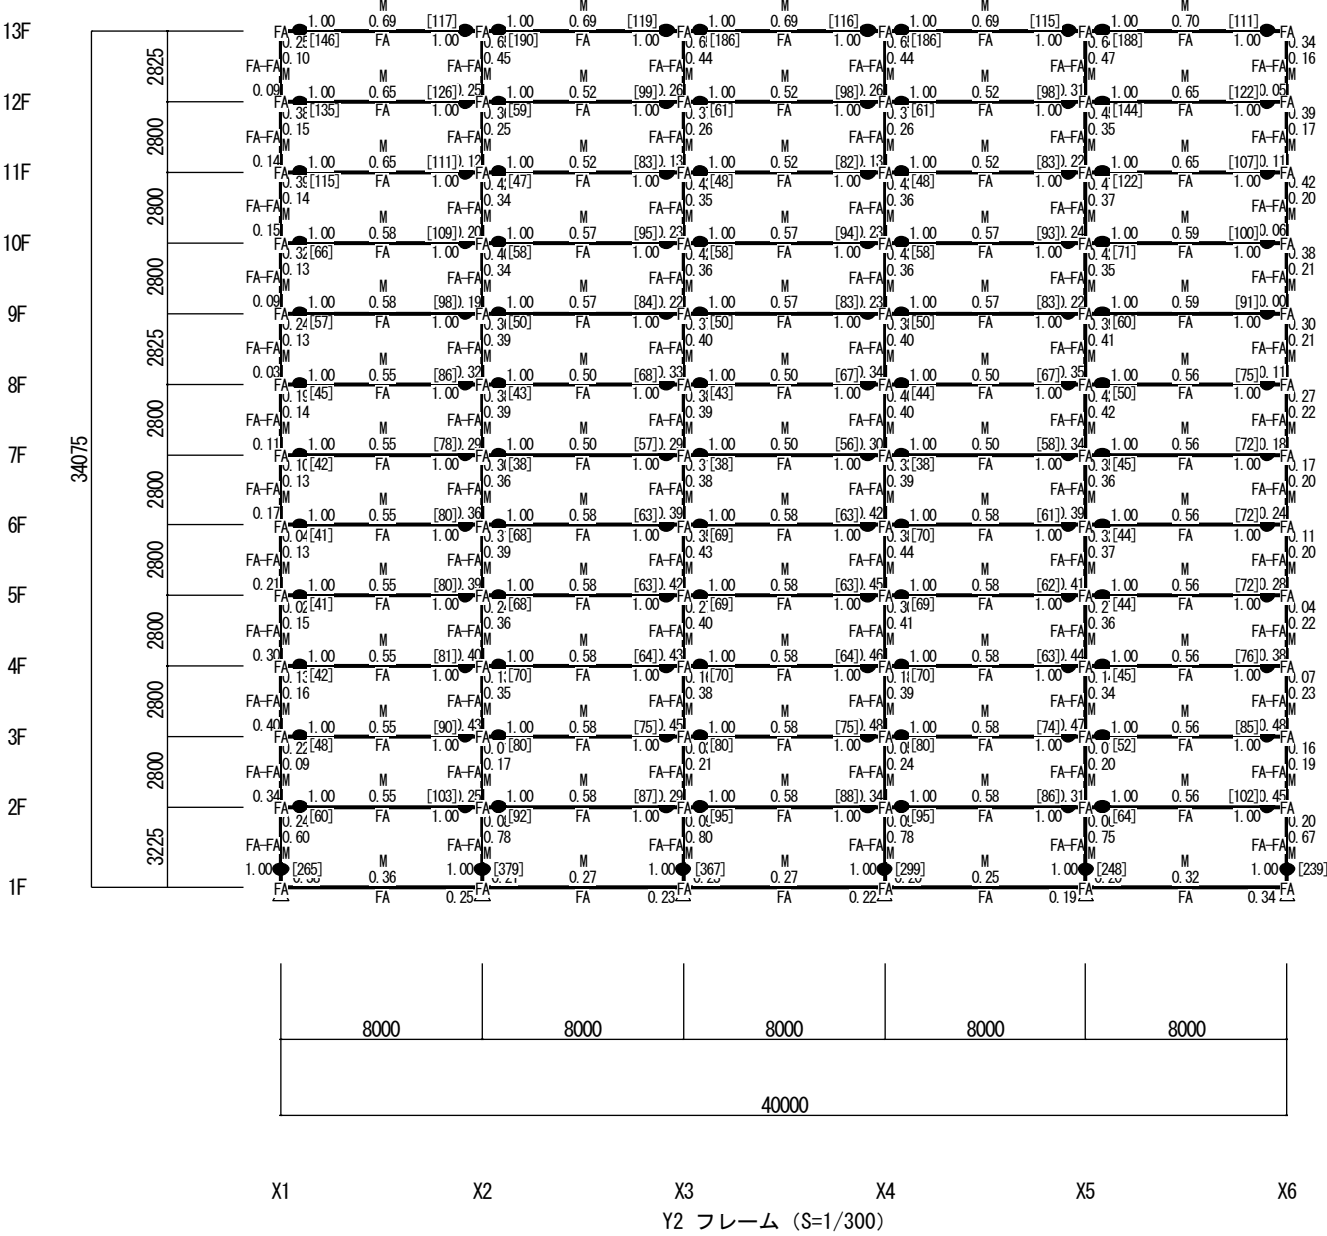


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

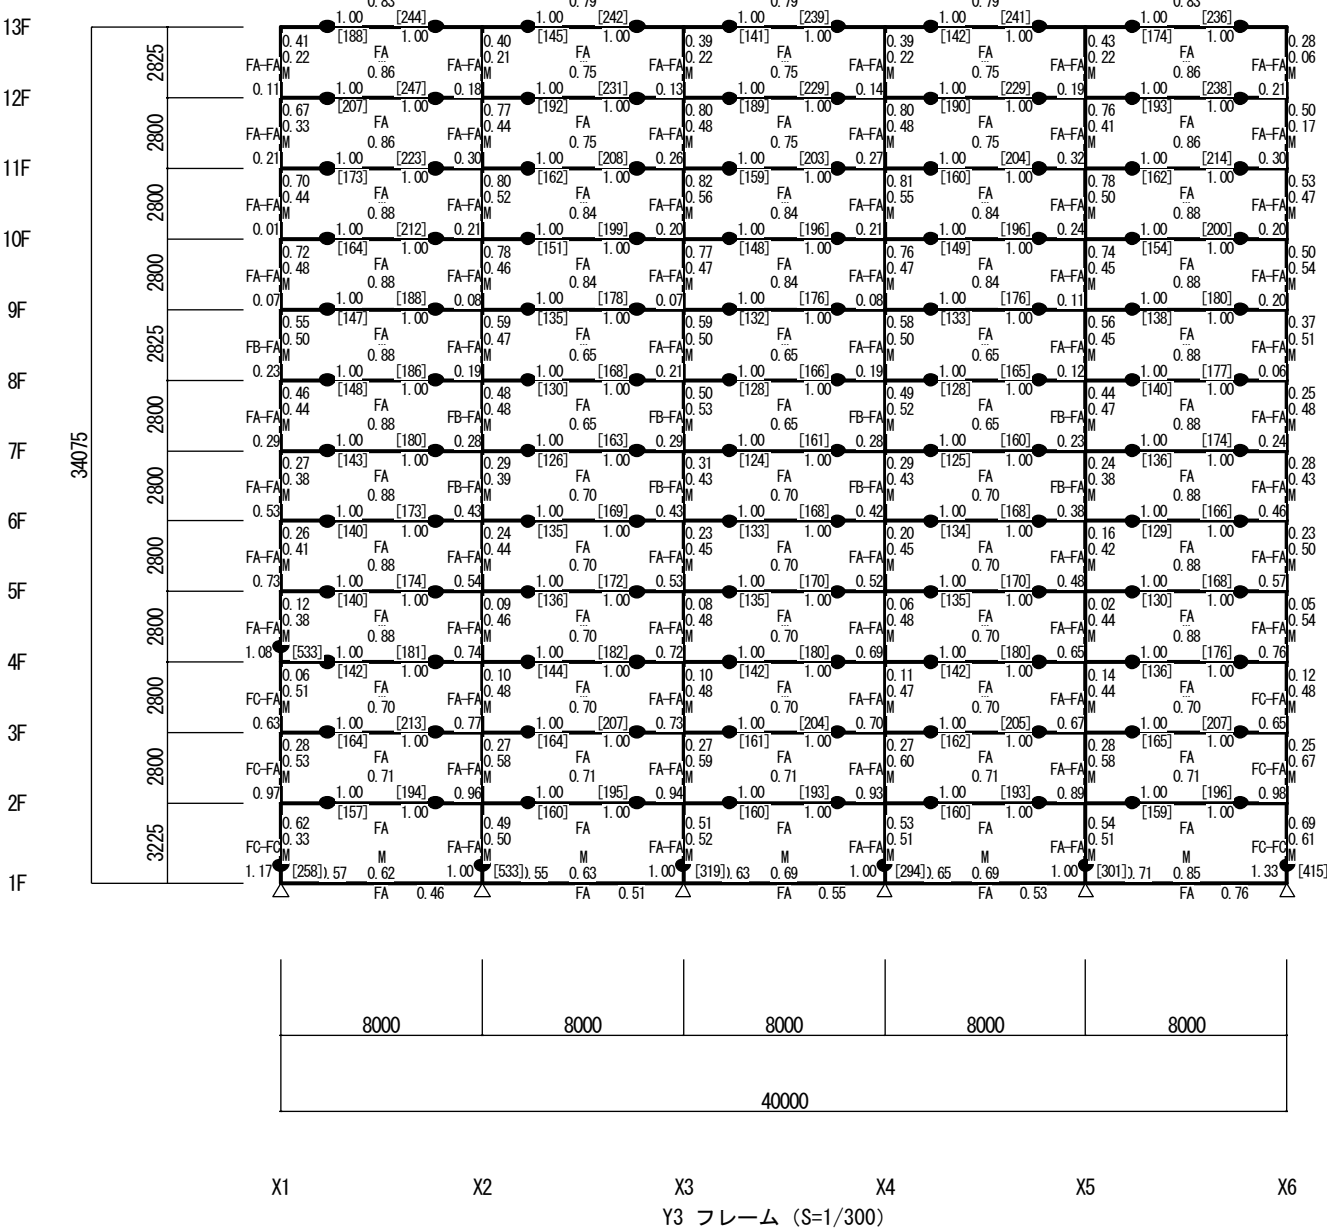


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

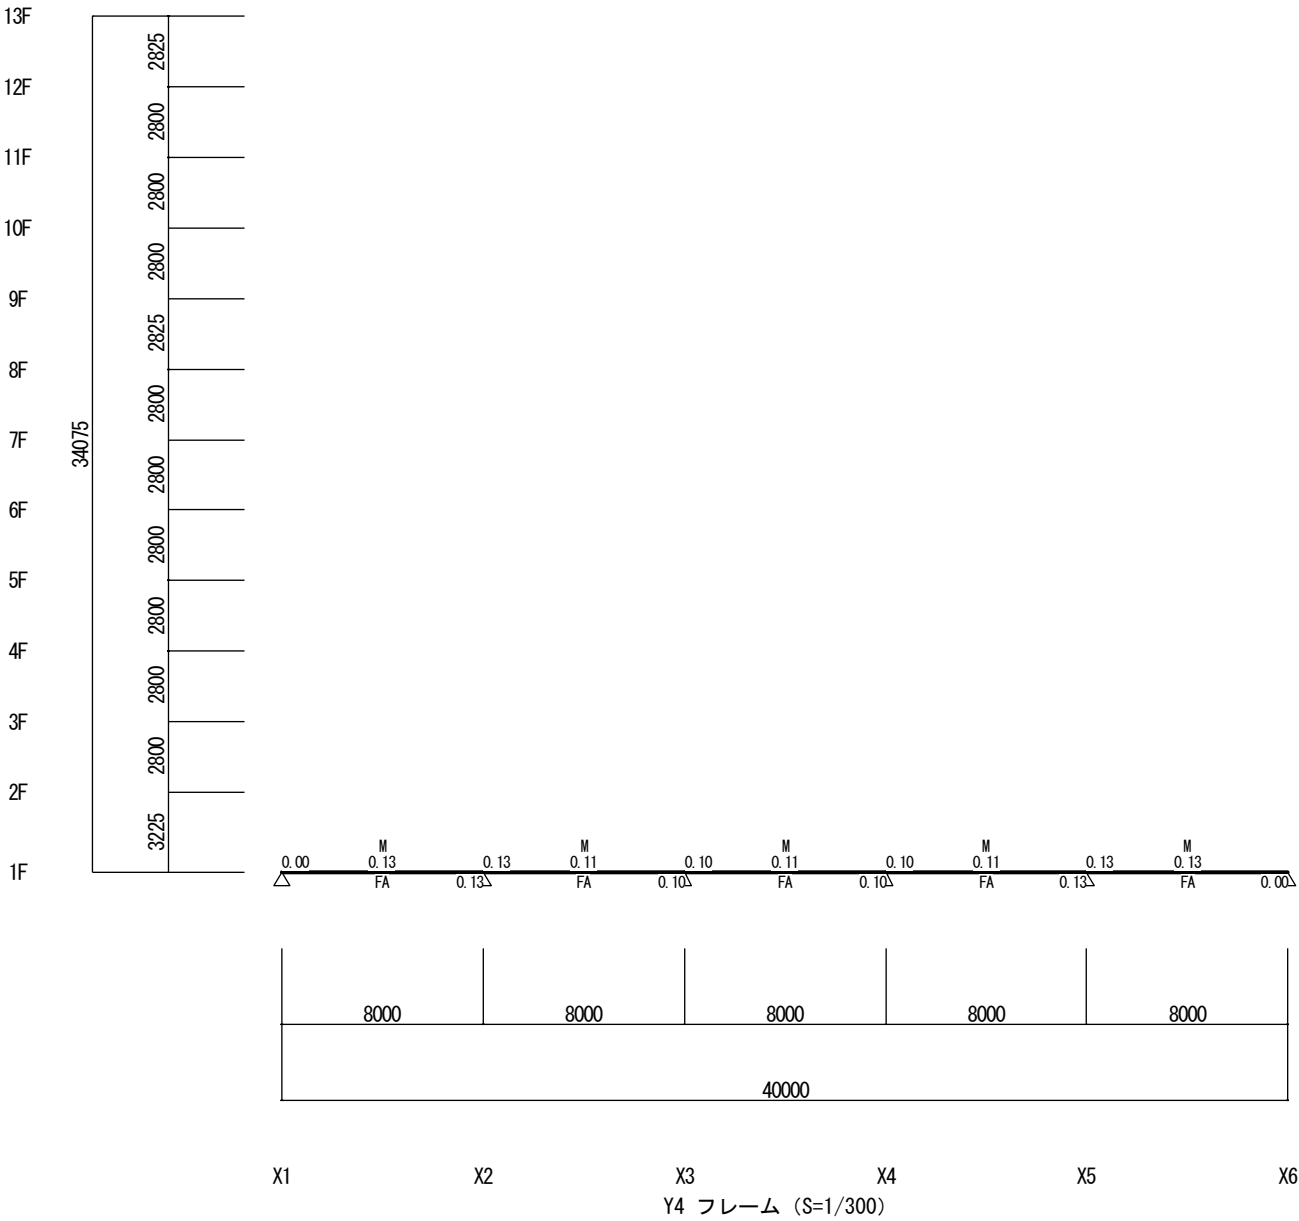


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

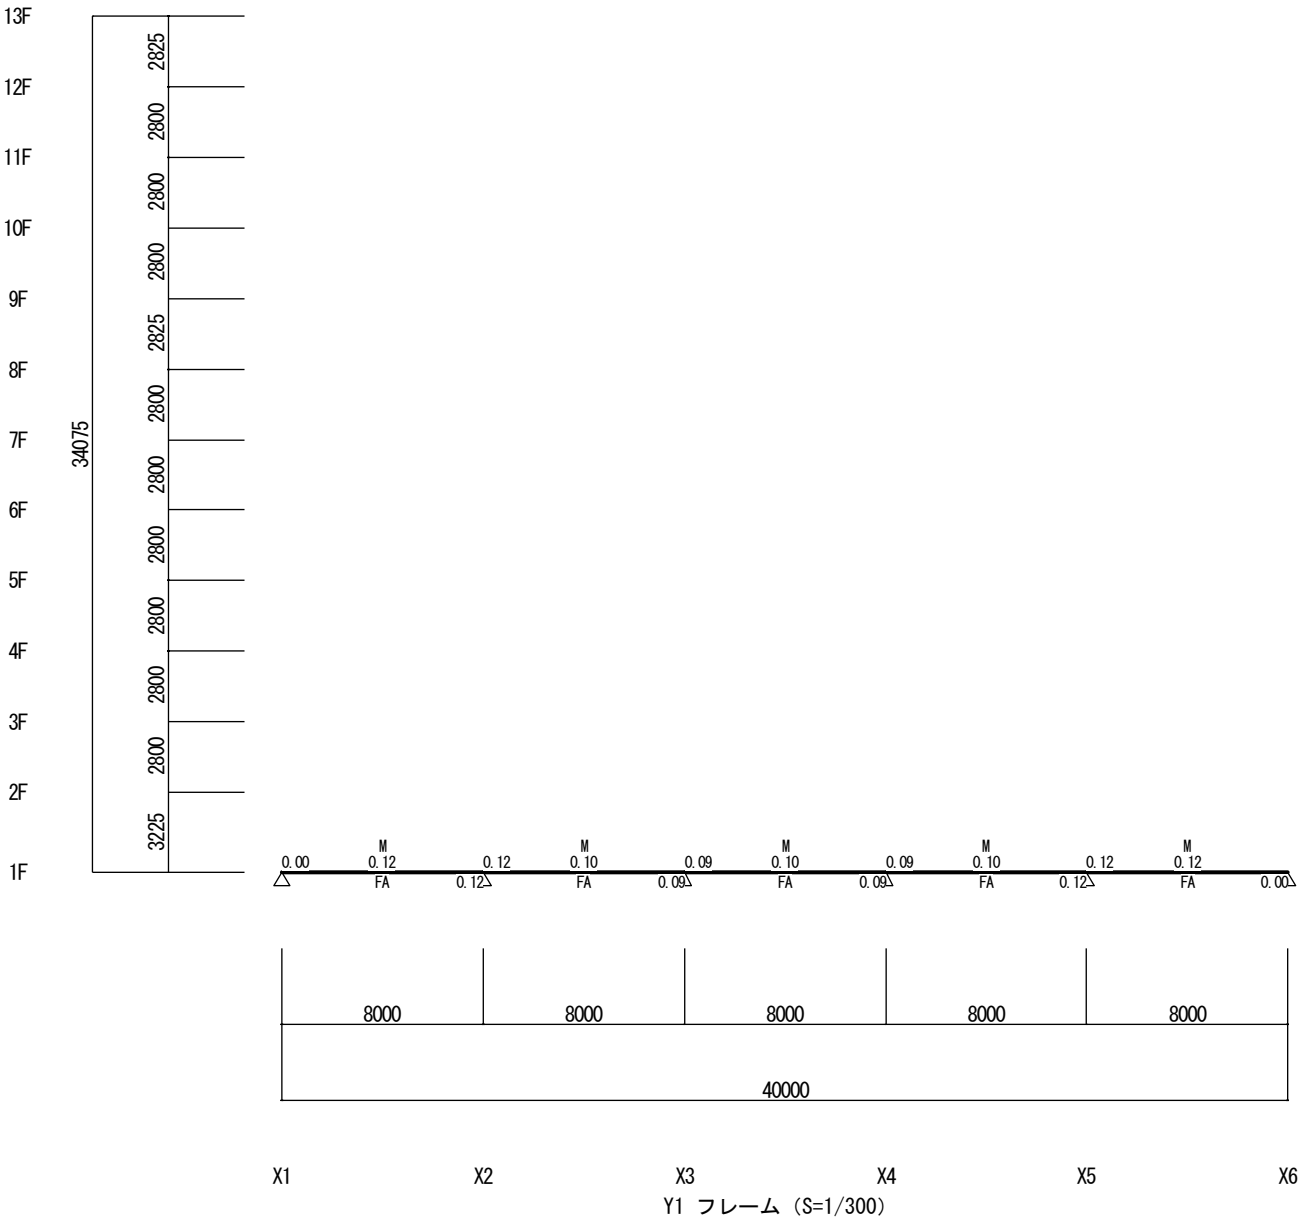


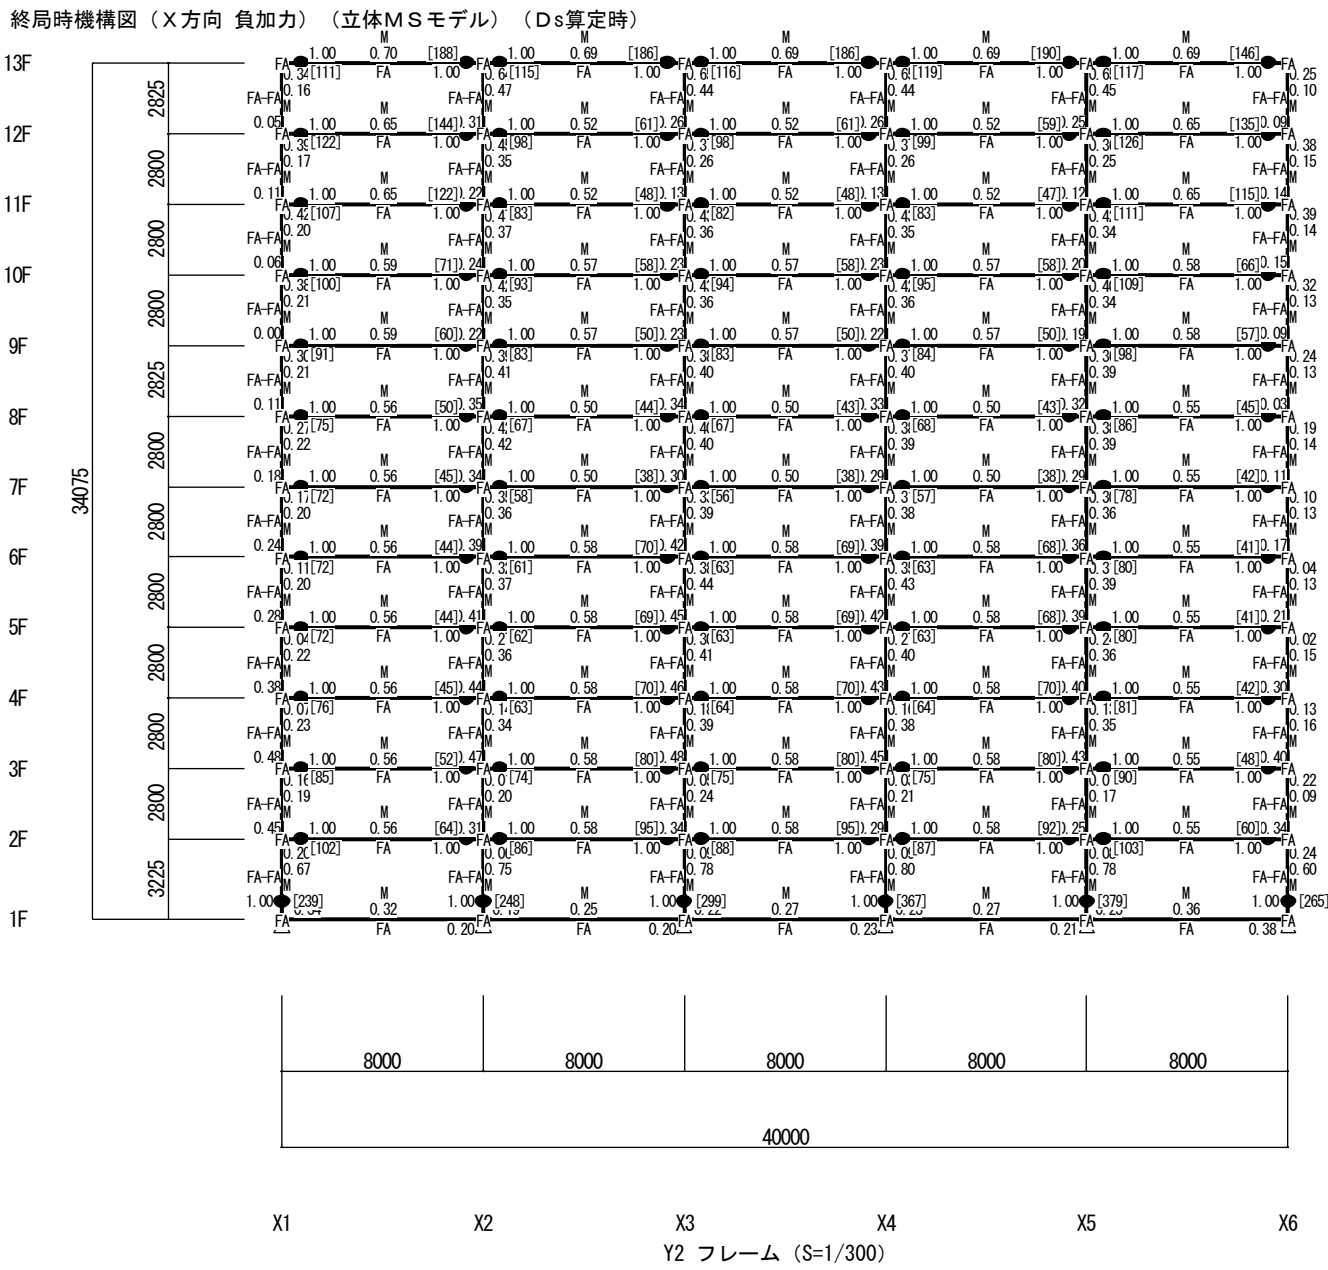


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

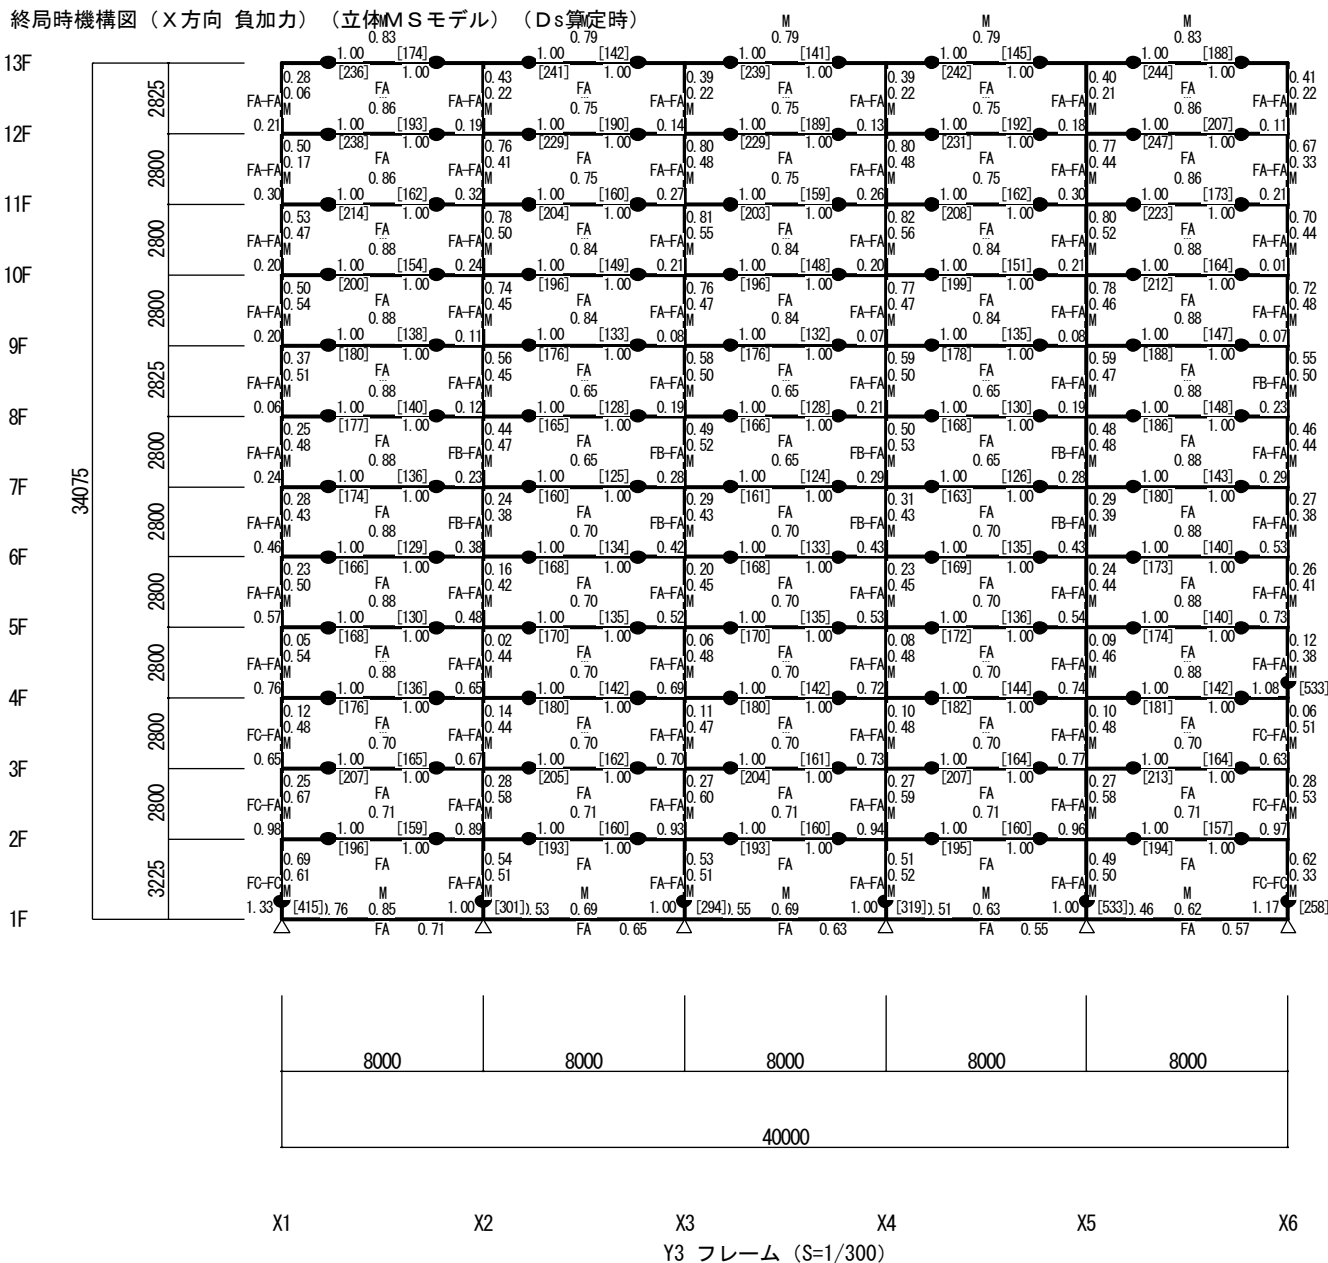


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

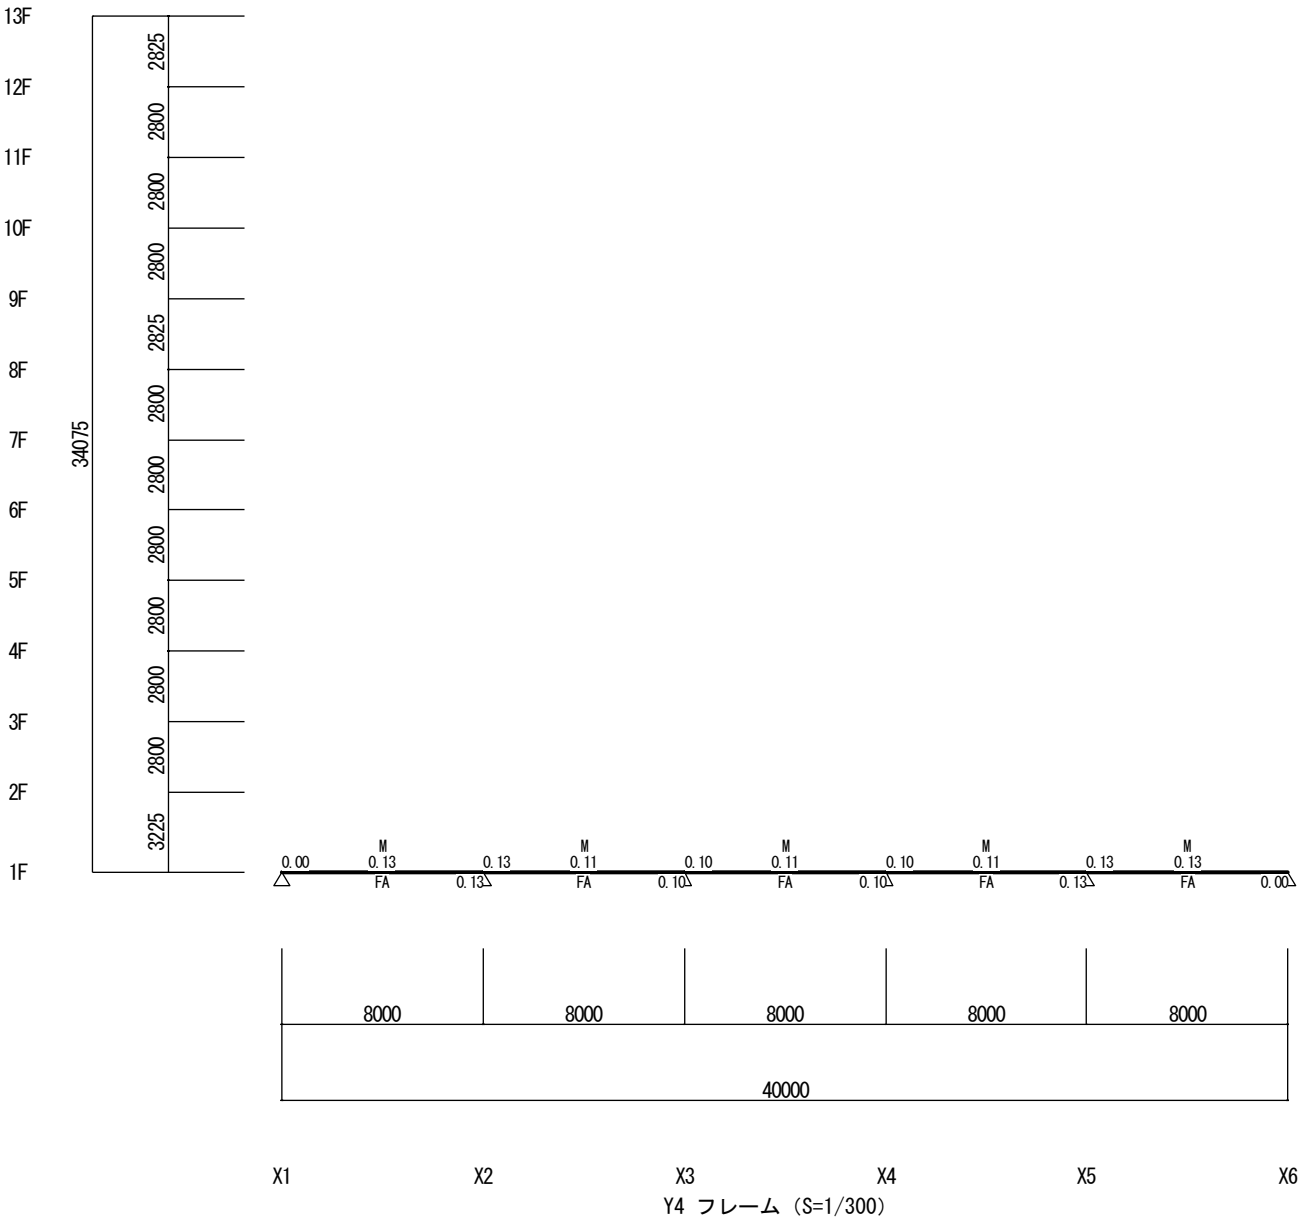


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

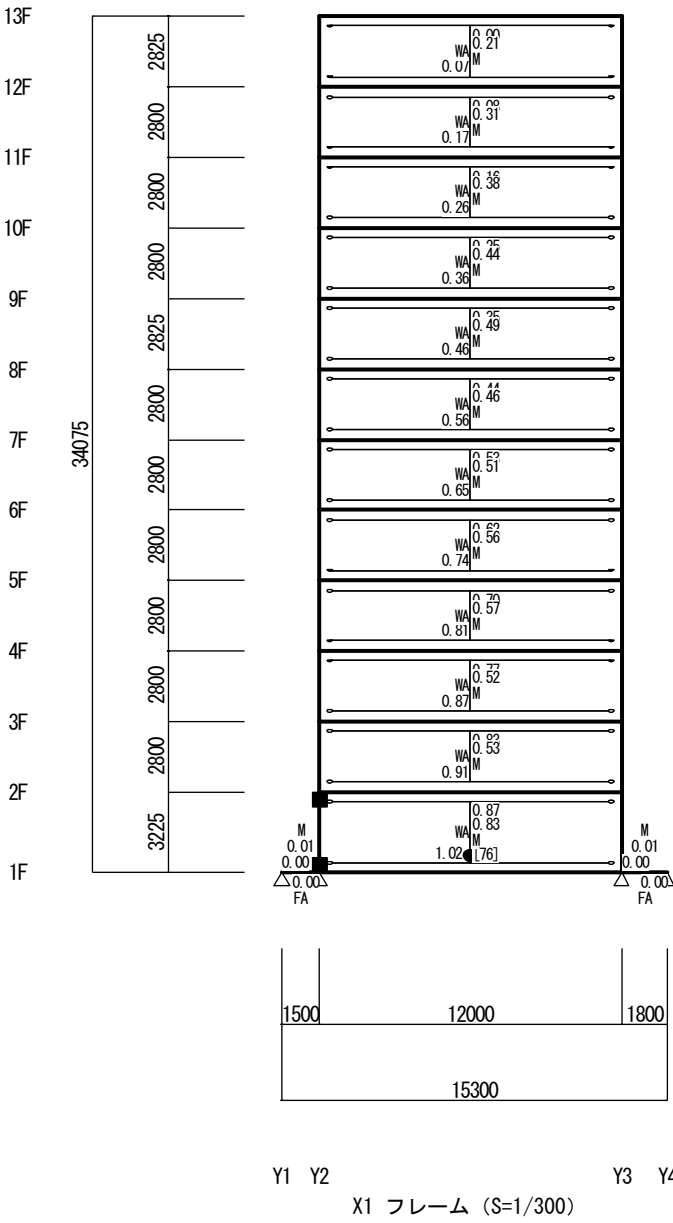


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

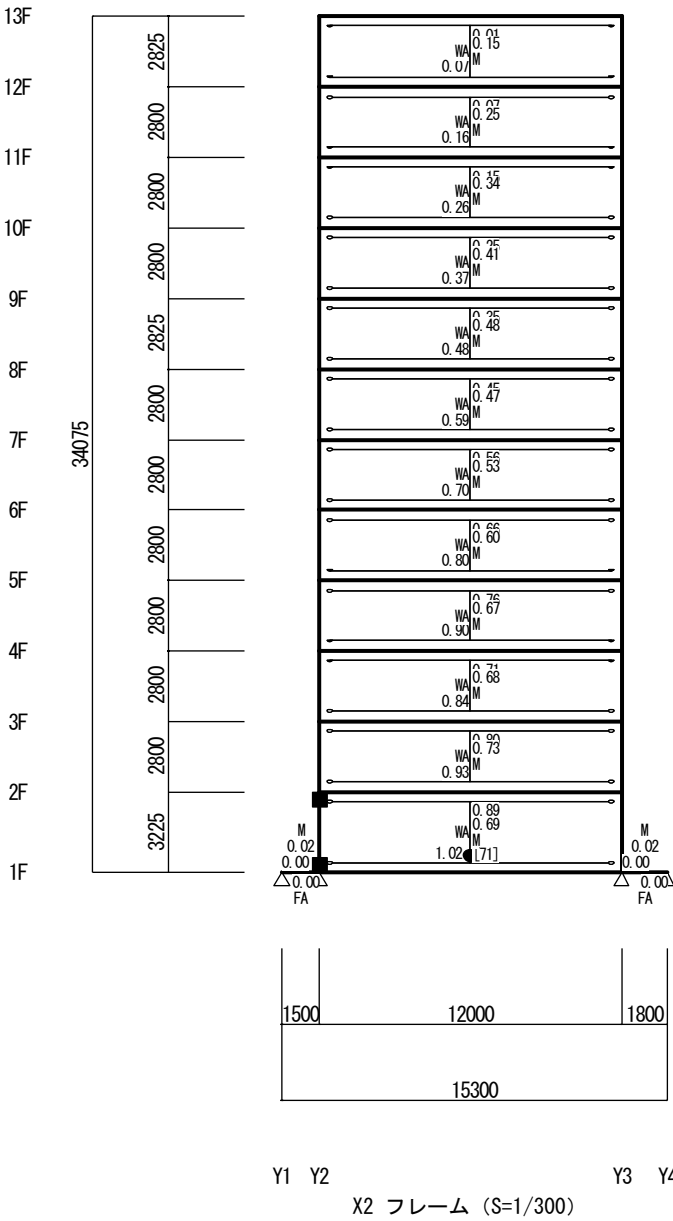


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

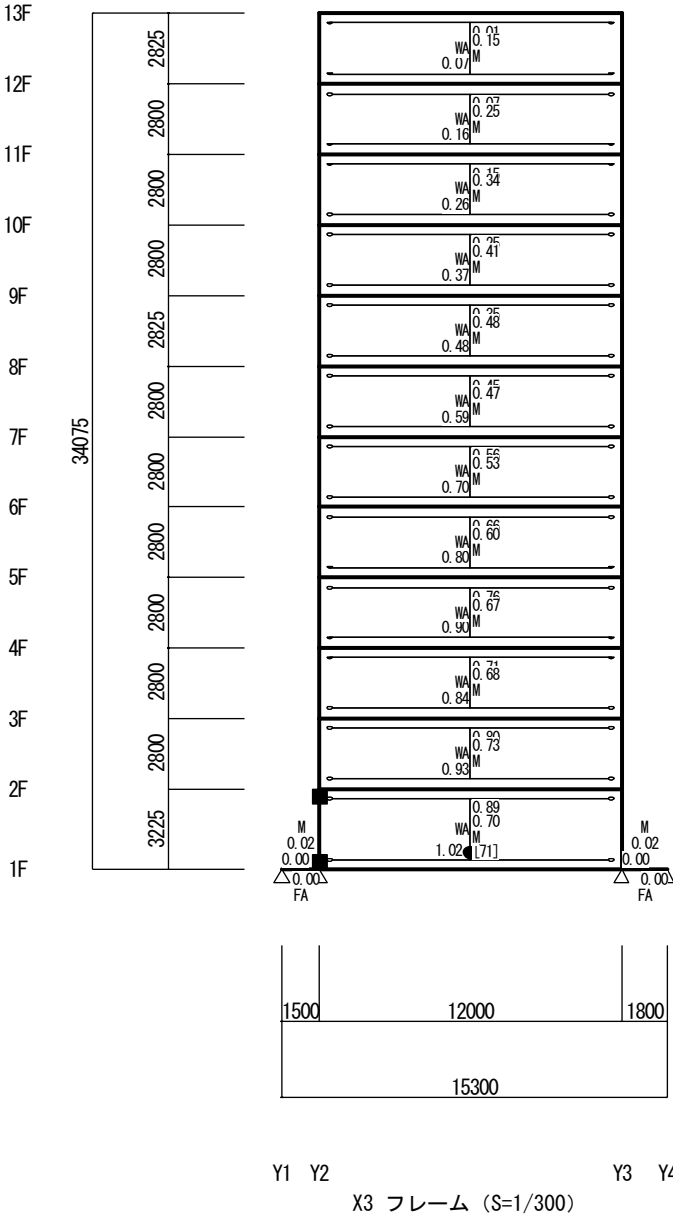


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

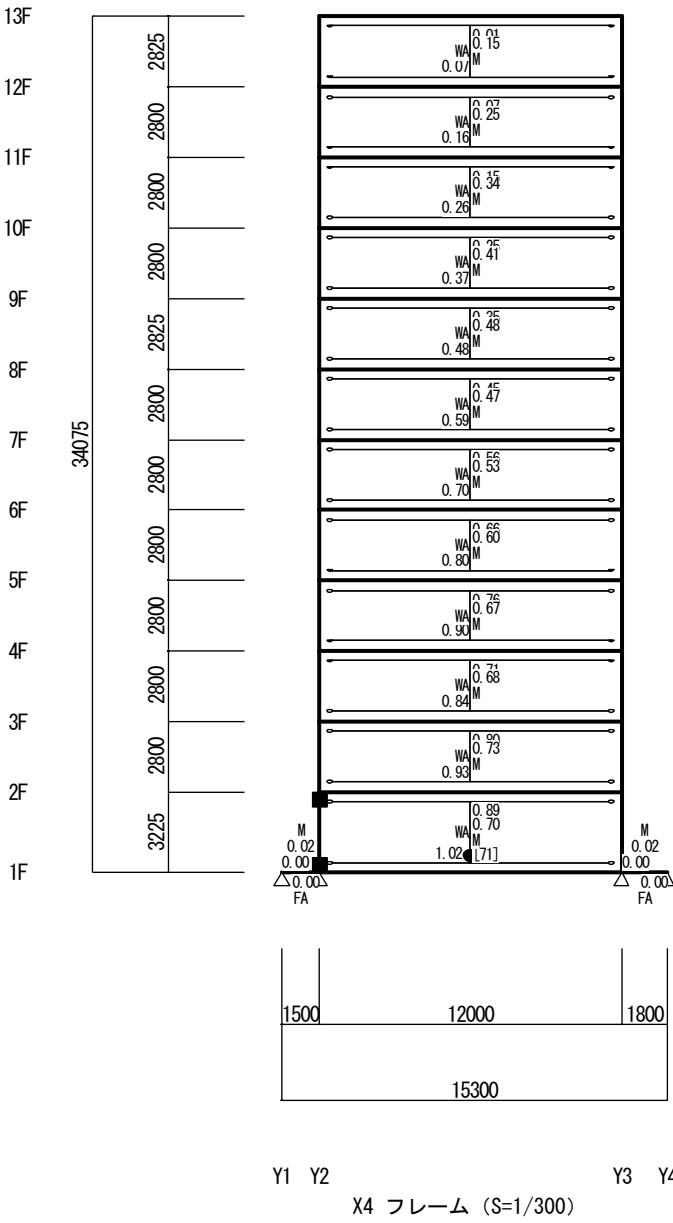


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

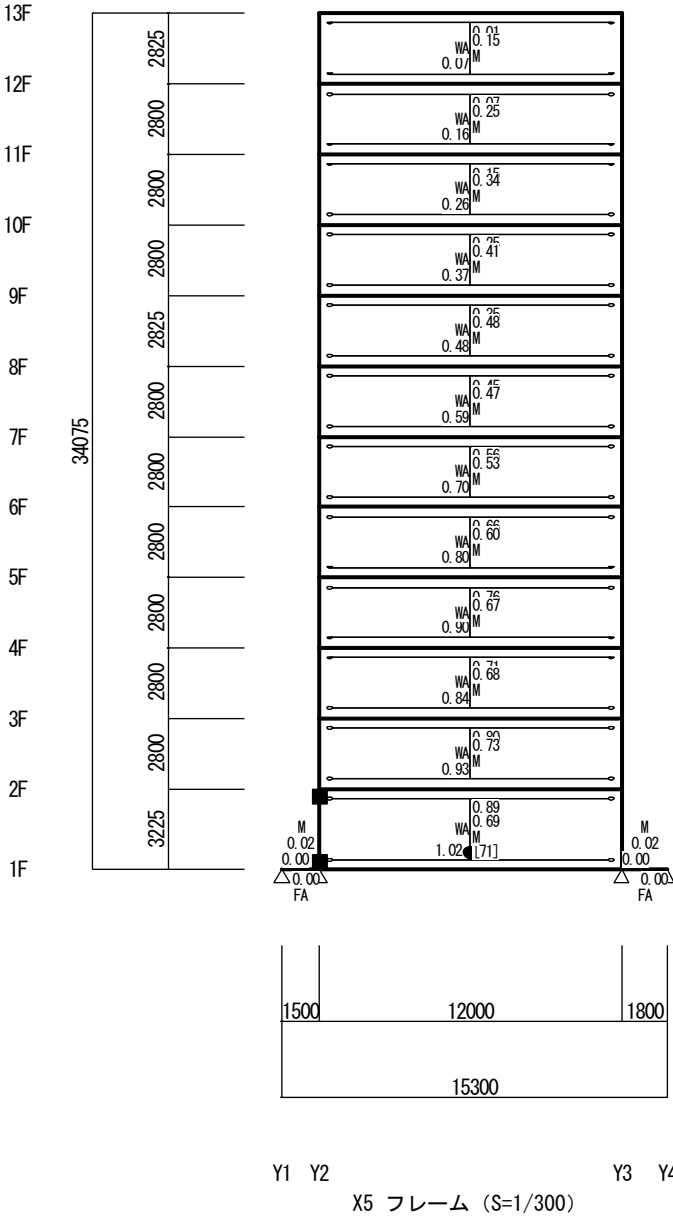


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

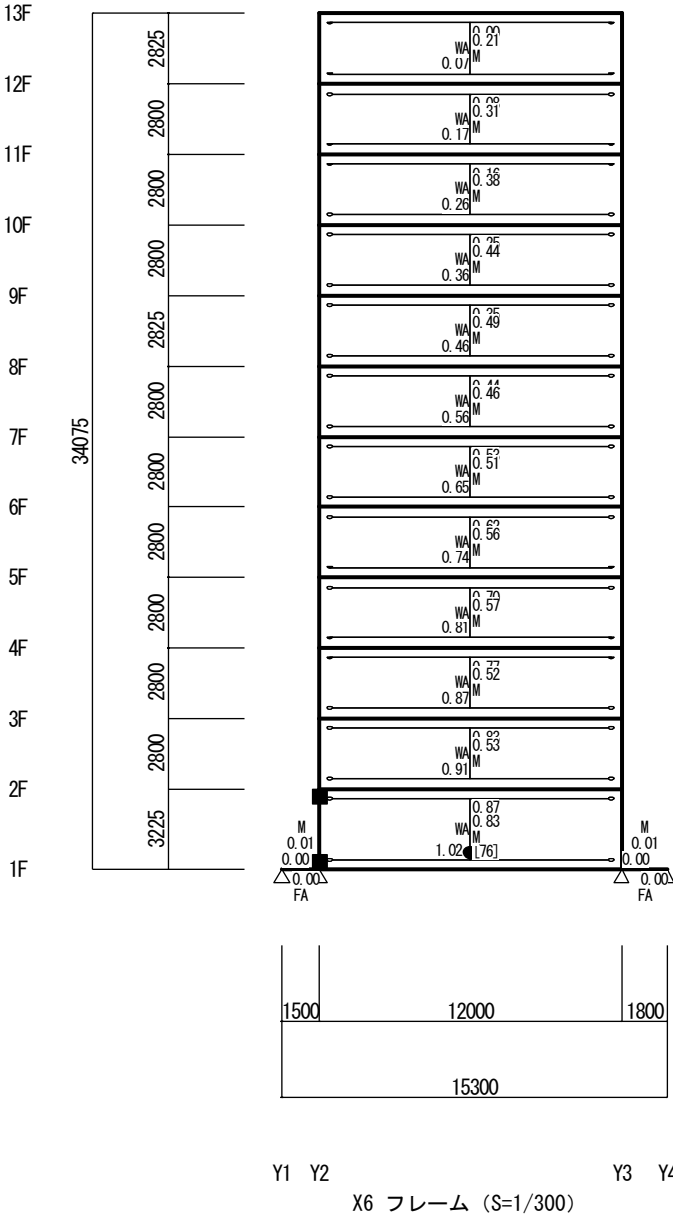


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

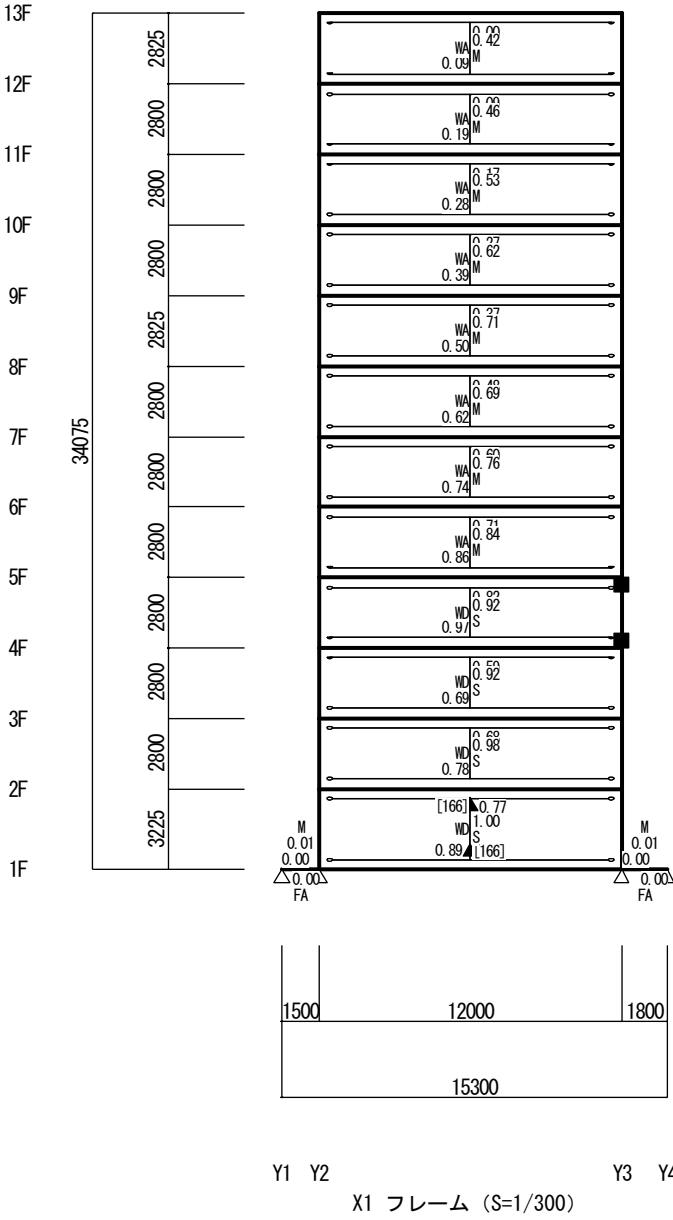


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

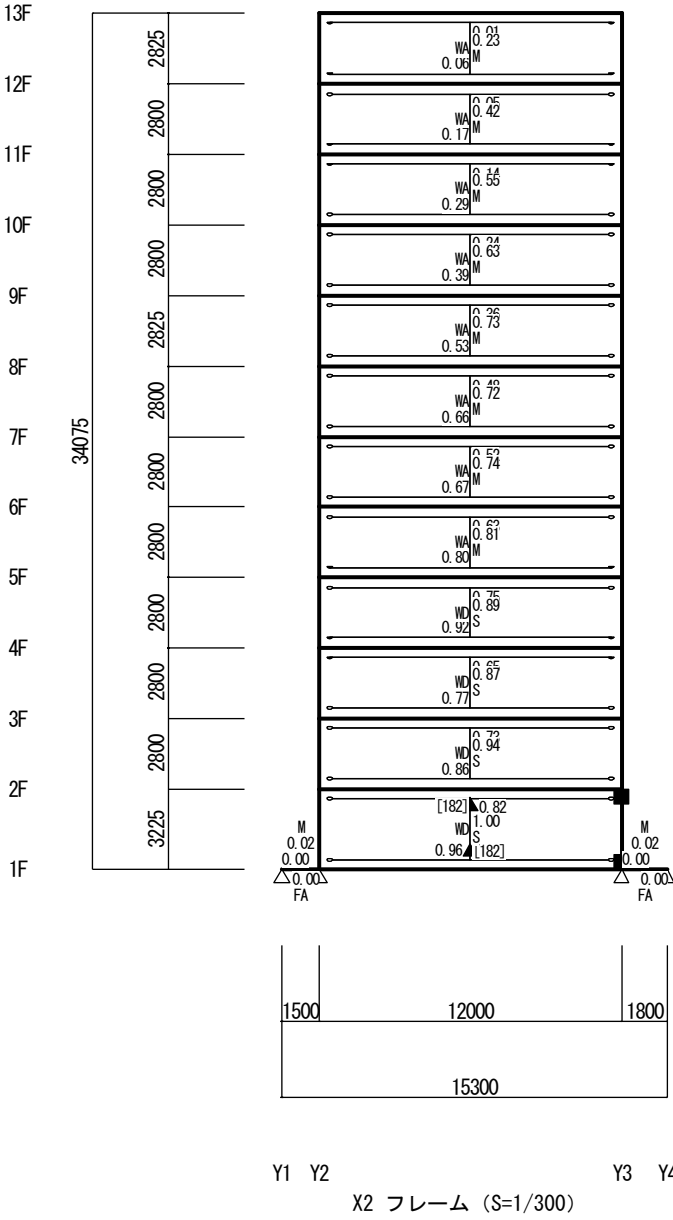


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

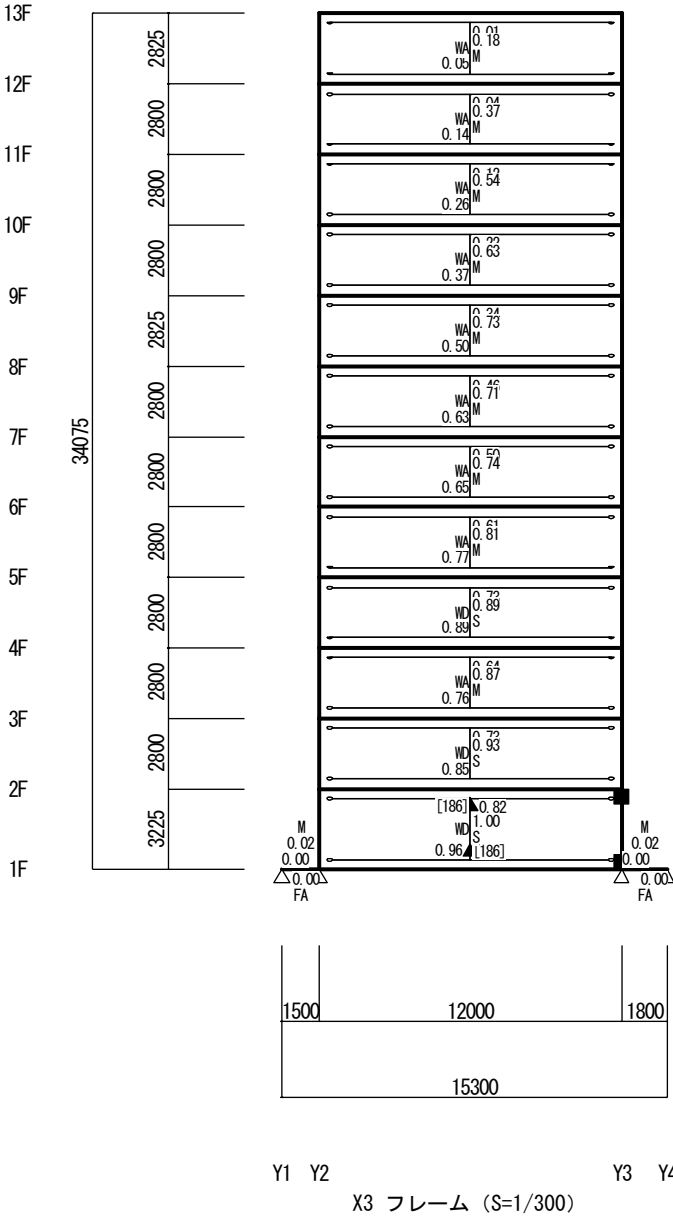


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

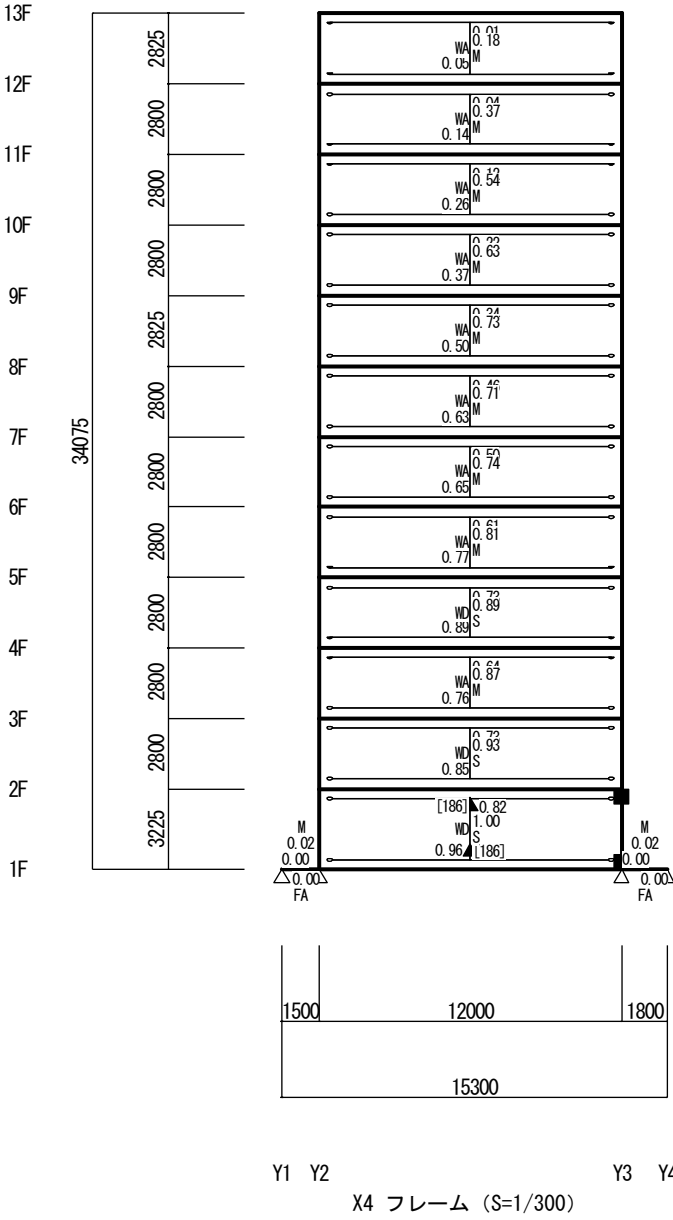

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

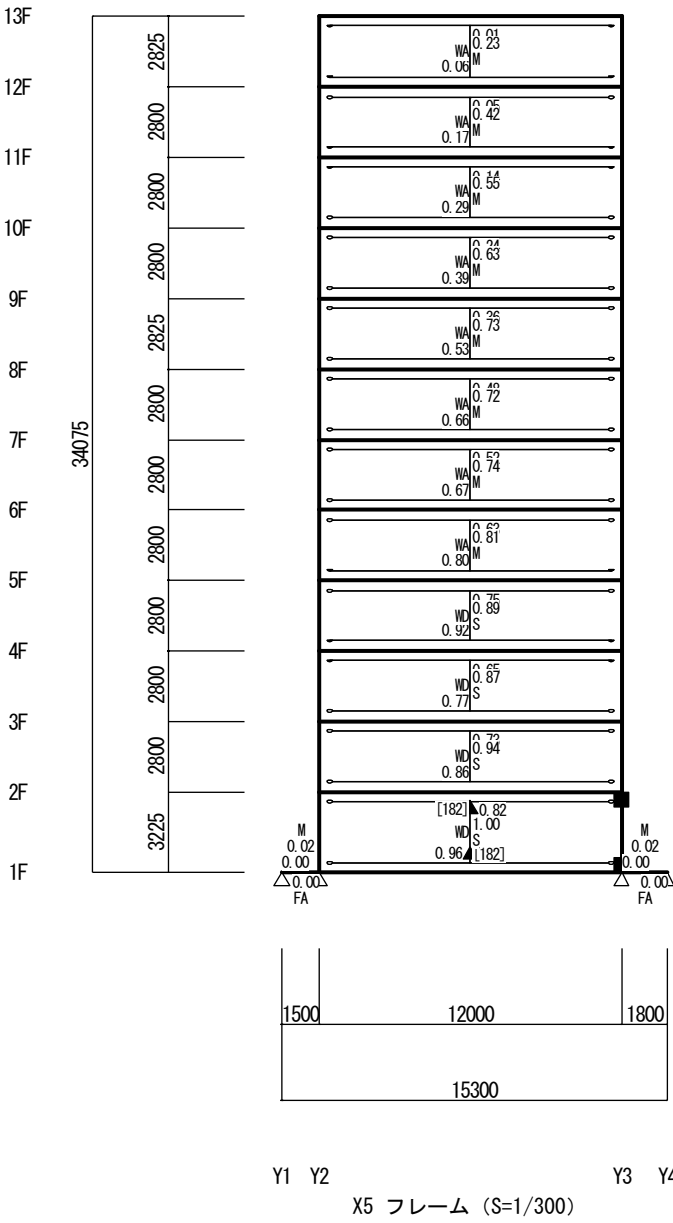



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


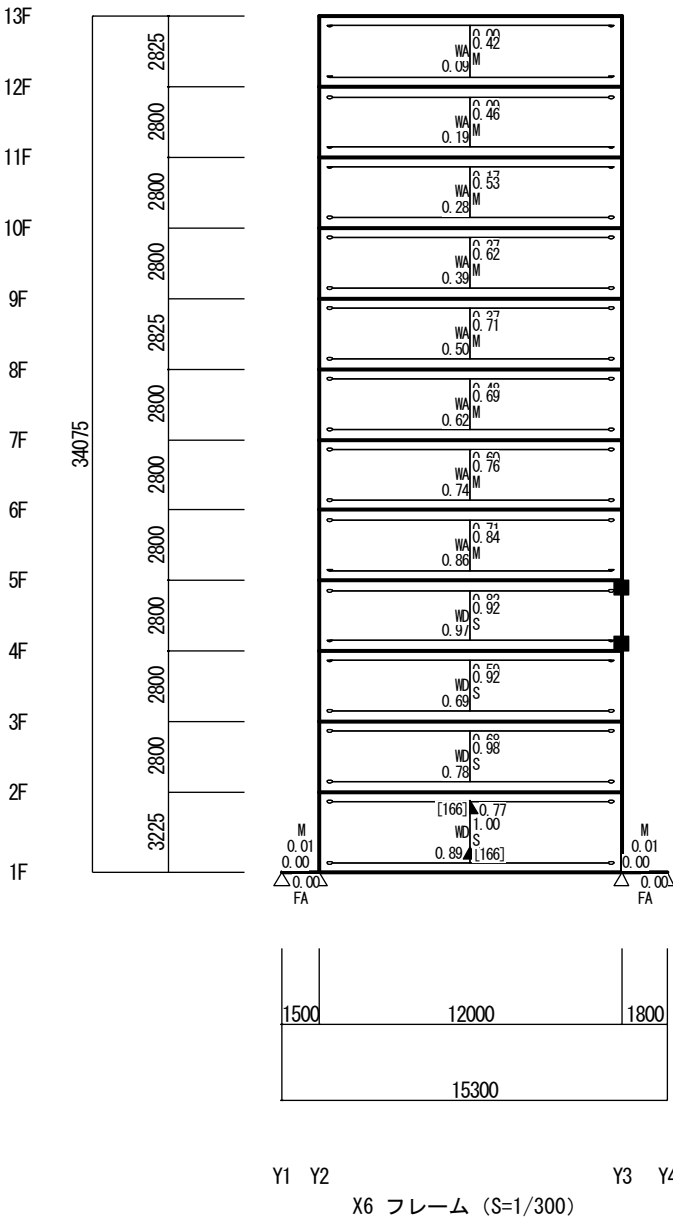


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

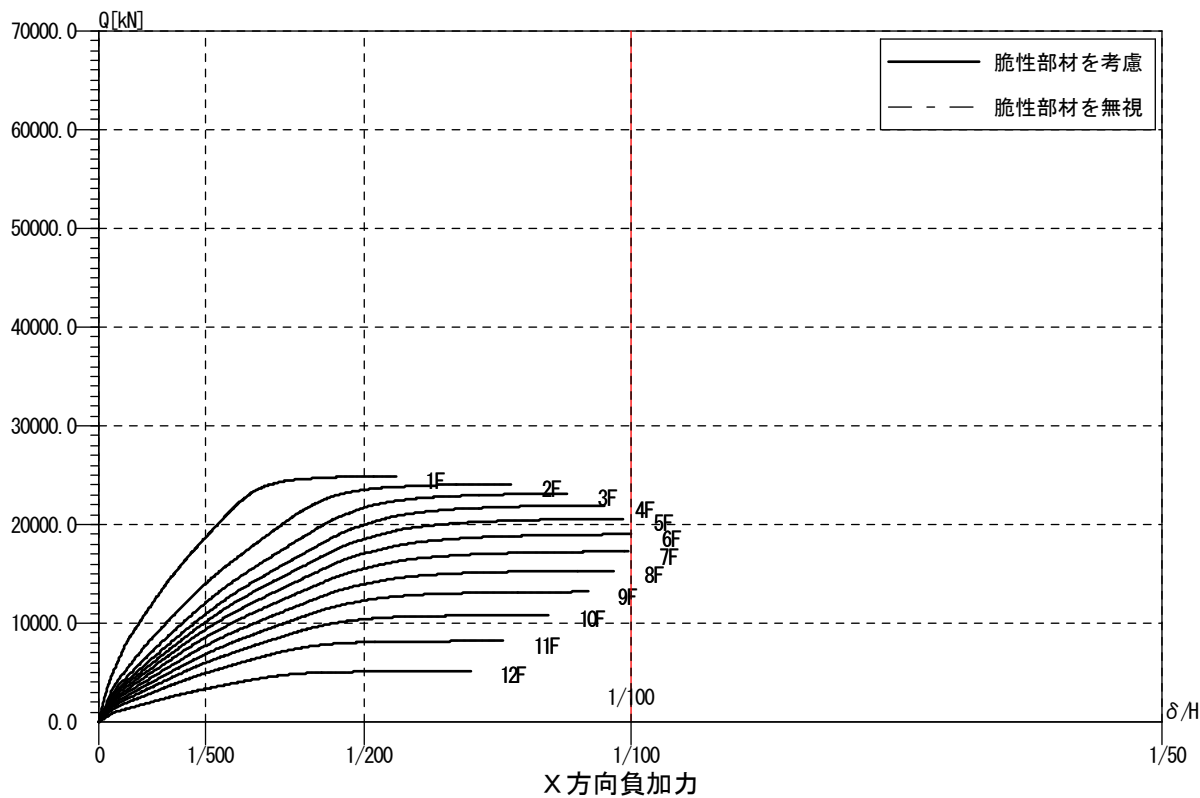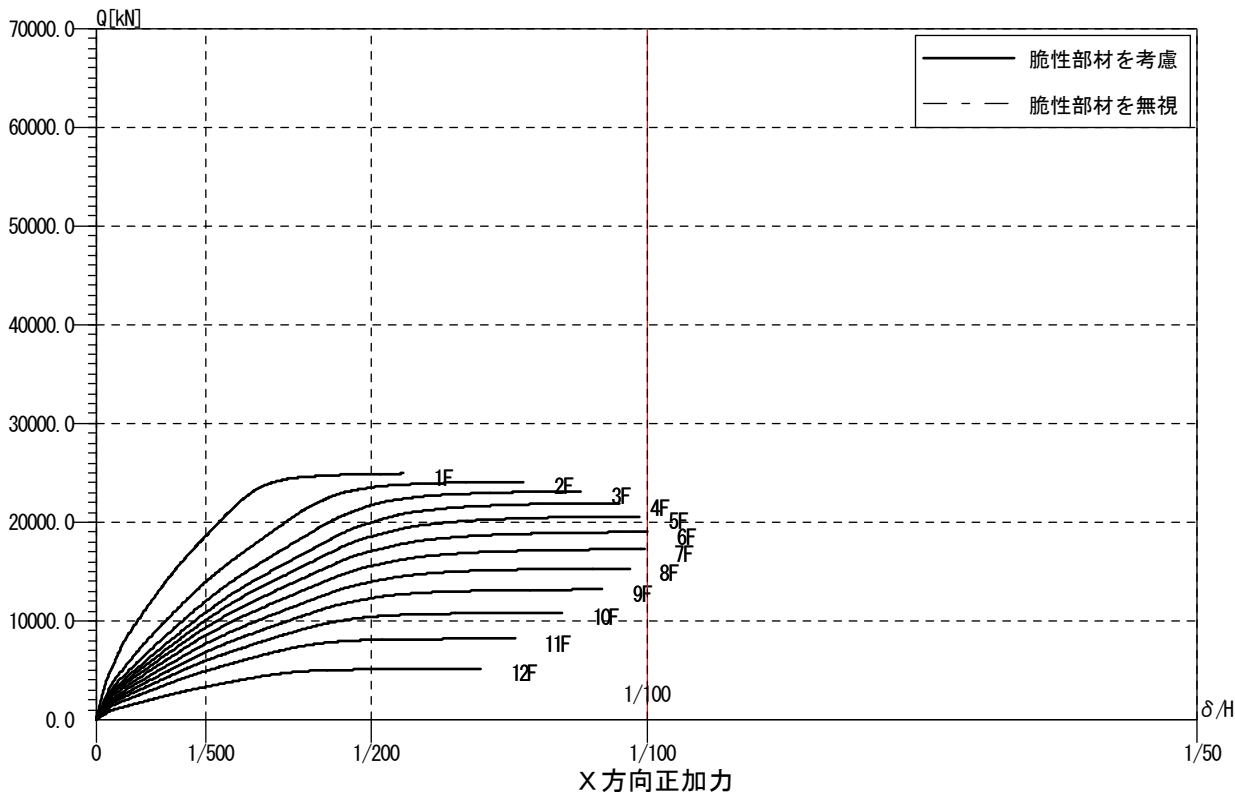

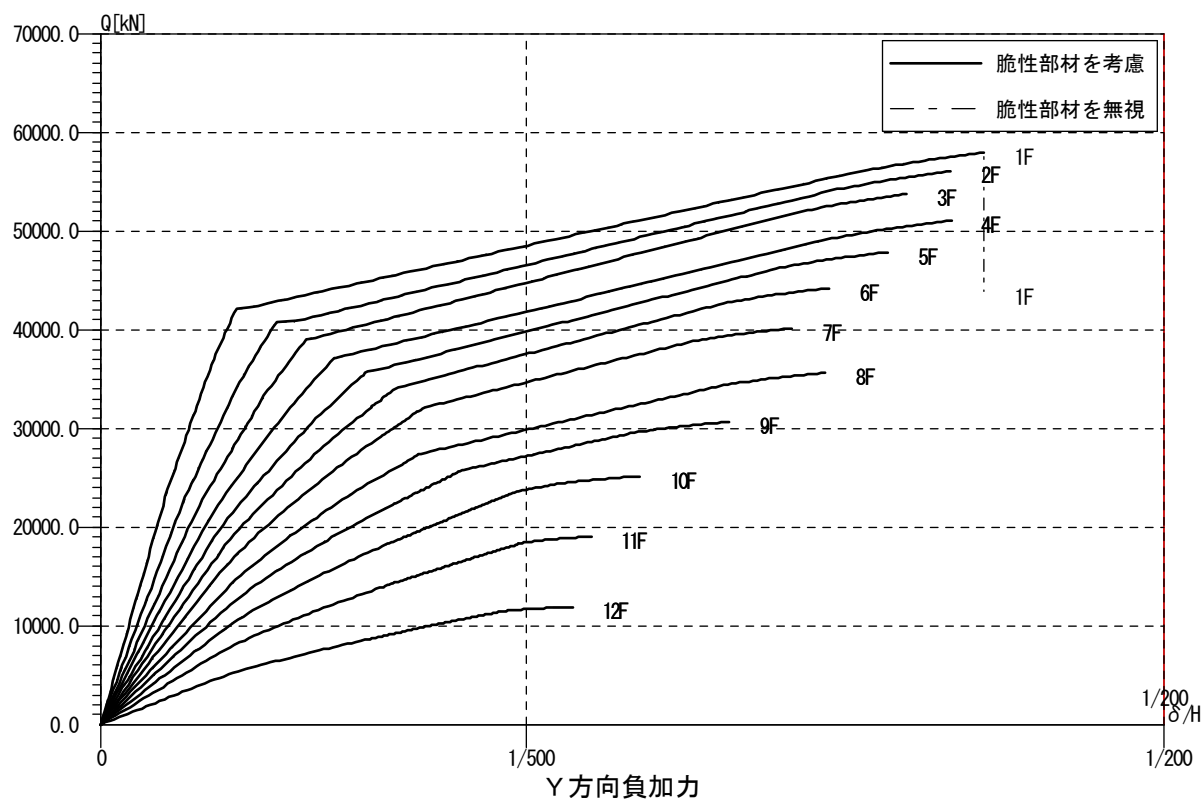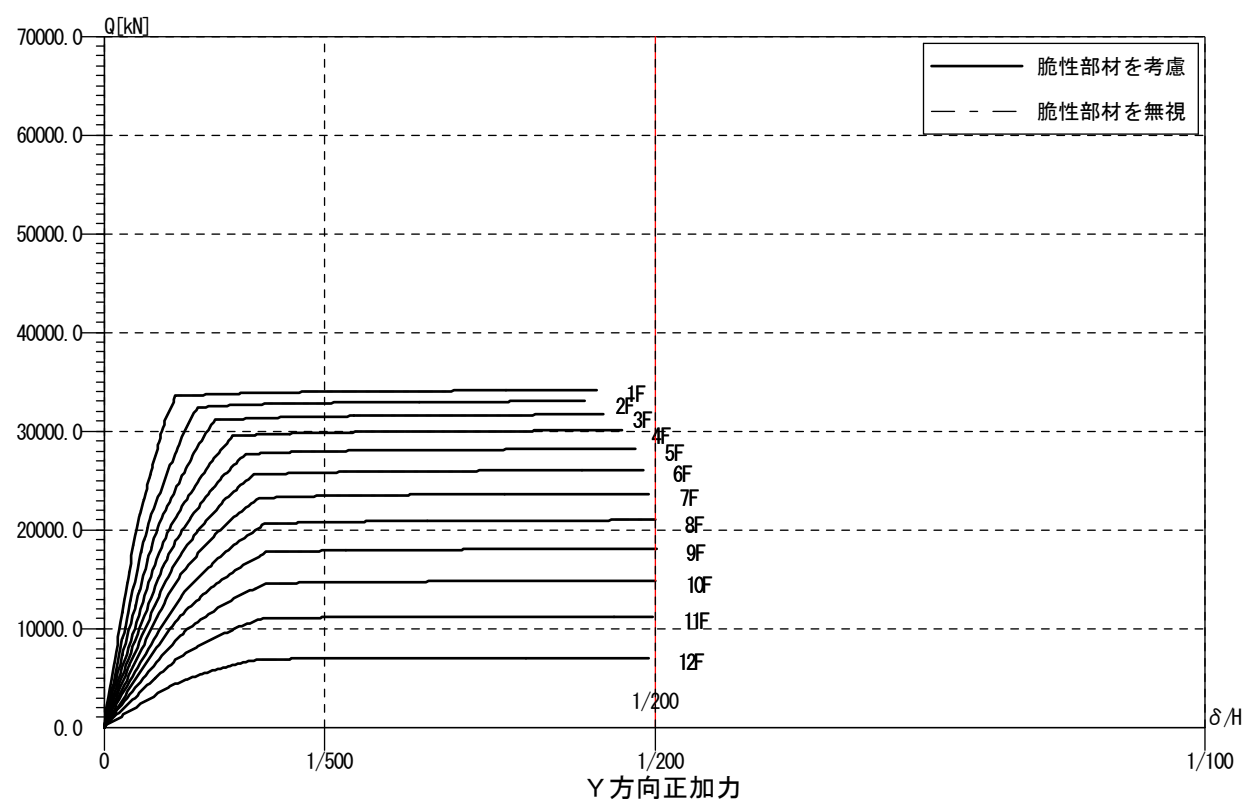


U-4. 2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

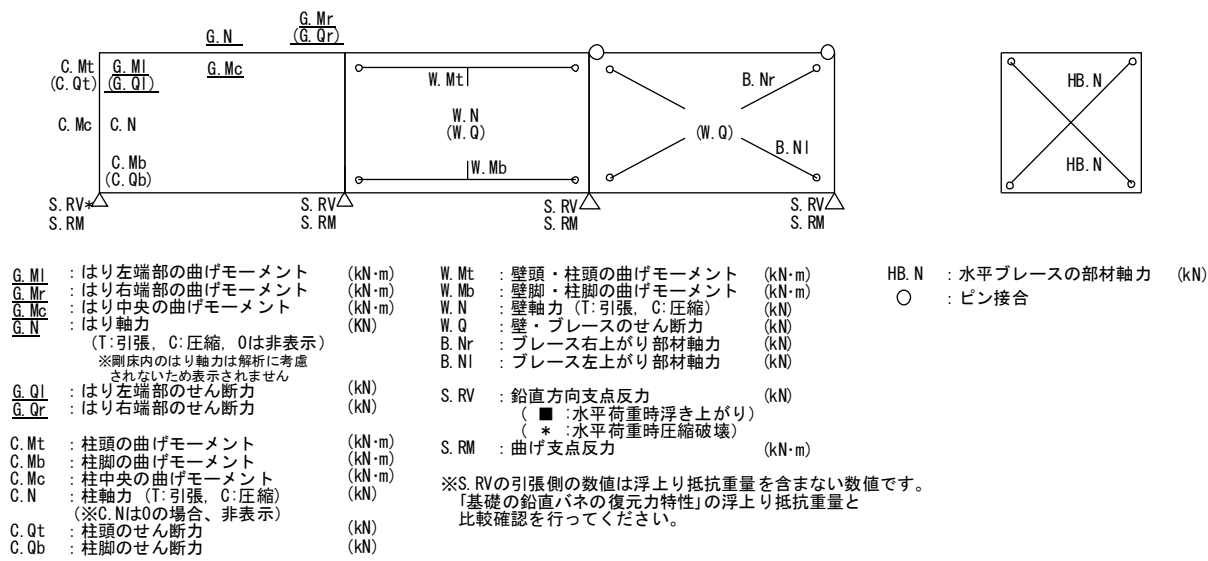

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

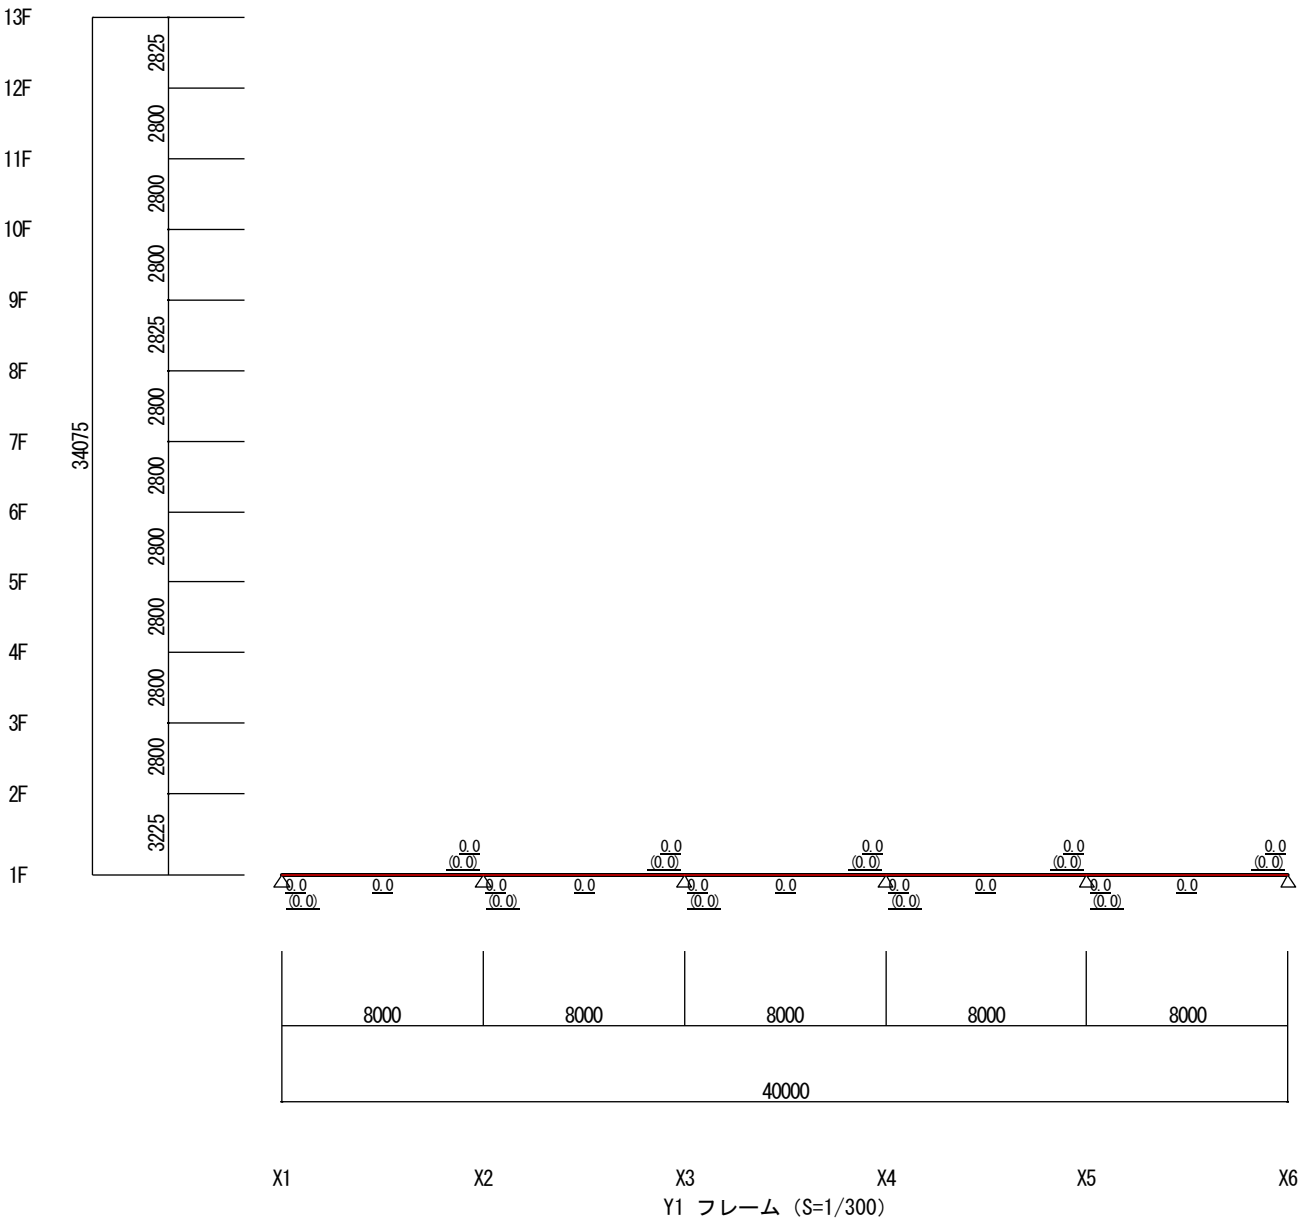

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体M/Sモデル) (保有耐力時)

					316.6 (101.4)				321.9 (103.7)					321.5 (103.5)				320.3 (103.3)					355.2 (108.5)	
13F	34075	2825	494.9 (176.2)	494.9 (101.4)	89.2	824.4 (431.7)	507.8 (103.7)	92.9	828.6 (435.4)	506.6 (103.5)	92.6	827.7 (435.5)	506.2 (103.3)	92.9	832.9 (457.2)	512.6 (108.5)	78.7	355.2 (94.2)					357.0 (94.2)	
12F		2800	611.0 (186.5)	613.7 (138.8)	70.4	528.0 (269.3)	450.2 (116.6)	16.3	532.8 (272.5)	451.6 (116.6)	15.8	532.7 (272.5)	452.1 (116.6)	16.3	638.5 (357.3)	612.6 (139.0)	56.7	588.2 (149.3)					159.9 (149.3)	
11F		2800	700.5 (211.3)	611.6 (135.5)	69.8	696.9 (385.8)	450.8 (116.7)	16.1	703.5 (399.7)	451.6 (116.9)	15.9	697.3 (399.0)	451.9 (117.0)	16.1	735.5 (411.7)	613.4 (139.2)	56.1	671.5 (210.1)					87.3 (210.1)	
10F		2800	630.7 (213.4)	521.8 (122.0)	6.4	714.6 (394.4)	563.4 (144.9)	16.1	746.3 (420.4)	563.4 (144.9)	16.1	742.0 (419.9)	563.4 (144.9)	16.1	703.1 (397.1)	524.6 (126.1)	19.8	647.4 (223.8)					49.7 (223.8)	
9F		2825	554.6 (258.3)	521.8 (178.0)	6.4	708.0 (331.7)	563.4 (132.0)	16.1	728.3 (475.2)	563.4 (144.9)	16.1	725.3 (486.1)	563.4 (144.9)	16.1	711.8 (478.9)	524.8 (126.2)	19.8	557.3 (272.6)					223.5 (272.6)	
8F		2800	554.3 (320.3)	729.3 (187.9)	22.2	871.4 (551.0)	732.2 (187.8)	19.1	857.5 (540.1)	732.9 (187.9)	18.9	855.8 (540.1)	733.1 (188.1)	19.1	862.0 (554.9)	731.8 (193.2)	41.2	587.2 (347.1)					356.8 (347.1)	
7F		2800	387.2 (304.1)	729.7 (187.9)	22.1	834.9 (624.5)	732.4 (187.8)	19.0	848.5 (644.5)	732.9 (187.9)	18.9	847.2 (643.4)	733.1 (188.0)	19.0	811.0 (586.7)	731.5 (193.2)	41.1	429.2 (332.1)					400.8 (332.1)	
6F		2800	265.1 (298.0)	729.4 (187.9)	22.1	922.4 (589.3)	1062.5 (245.6)	80.1	1008.2 (754.0)	1062.9 (245.7)	80.2	1011.3 (754.0)	1063.0 (245.7)	80.1	802.9 (613.2)	731.7 (199.2)	41.2	313.3 (193.3)					606.8 (326.7)	
5F		2800	159.9 (351.2)	729.2 (187.8)	22.1	794.7 (663.9)	1062.5 (245.6)	80.1	862.2 (709.8)	1062.9 (245.7)	80.2	874.6 (714.8)	1063.0 (245.7)	80.1	720.8 (607.5)	731.9 (193.2)	41.2	212.7 (375.7)					748.5 (375.7)	
4F		2800	94.4 (389.7)	729.1 (187.8)	22.1	771.8 (851.2)	1062.5 (245.6)	80.1	839.9 (886.5)	1062.9 (245.7)	80.2	838.6 (869.4)	1063.0 (245.7)	80.1	654.8 (742.5)	732.1 (193.3)	41.2	24.8 (371.4)					813.9 (371.4)	
3F		2800	375.7 (231.8)	728.8 (187.8)	22.3	224.4 (428.9)	1062.8 (245.6)	80.2	322.8 (509.3)	1062.8 (245.7)	80.2	369.8 (547.6)	1062.9 (245.7)	80.2	210.4 (425.4)	732.1 (193.4)	41.3	250.2 (303.8)					970.7 (303.8)	
2F		3225	295.1 (919.8)	729.5 (830.8)	21.7	858.3 (1563.1)	1061.8 (245.5)	79.8	861.8 (1584.4)	1063.0 (245.7)	80.3	802.2 (1494.0)	1063.2 (245.7)	79.8	655.3 (1515.2)	732.5 (352.1)	40.7	286.7 (776.0)					162.6 (776.0)	
1F		578.4 0.0	3261.4 (664.1)	605.1	2550.1 0.0	3073.3 (496.1)	88.9	1091.5 0.0	3135.2 (494.3)	158.2	907.2 0.0	3151.4 (433.3)	218.1	2488.8 0.0	3010.0 (599.9)	389.7	332.9 0.0							

8000	8000	8000	8000	8000
40000				

X1

X2

X3

X4

X5


X6

Y2 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体M Sモデル) (保有耐力時)

340/75	13F	2825	1300.6 (440.0) 882.1	1303.6 (431.5) 869.1	22.3	2462.0 (594.1) 1867.9	1113.7 (594.1) 519.6	98.1	2423.0 (674.3) 1748.7	1113.1 (674.3) 438.8	98.2	2422.2 (666.7) 1755.5	1112.8 (666.7) 446.1	98.1	2634.0 (636.7) 1997.3	1325.1 (636.7) 688.4	22.3	1369.8 (332.9) 1036.9
	12F		1879.2 (979.5) 909.7	1818.6 (655.1) 1163.5	6.2	5008.2 (1221.3) 3786.9	2418.4 (601.2) 1817.2	13.6	5328.1 (1221.3) 4106.8	2418.9 (601.2) 1817.7	13.7	5349.7 (1455.7) 3894.0	2419.3 (601.4) 1817.9	13.6	5057.0 (1455.7) 3601.3	1829.7 (655.0) 1174.7	6.2	2952.9 (499.5) 1453.4
	11F		2084.9 (867.5) 1217.4	1817.4 (452.8) 1364.6	6.0	5532.2 (1219.1) 4313.1	2418.5 (601.2) 1817.3	13.6	5865.1 (1455.5) 4409.6	2418.9 (601.3) 1817.6	13.7	5916.4 (1845.1) 4071.3	2419.2 (601.4) 1817.8	13.6	5743.0 (1693.1) 4050.0	1830.5 (455.1) 1375.4	6.0	3417.2 (595.5) 2821.7
	10F		2156.2 (1006.2) 1150.0	2472.3 (621.5) 1850.8	13.9	6038.4 (2201.2) 3837.2	2794.2 (602.7) 2191.5	16.5	6296.8 (2294.9) 4001.9	2794.2 (602.7) 2191.5	16.5	6371.4 (2289.4) 4082.0	2794.0 (602.6) 2191.4	16.5	6345.5 (2290.9) 4054.6	2488.3 (625.5) 1862.8	13.9	3537.9 (1112.1) 2425.8
	9F		1811.0 (1148.4) 662.6	2472.3 (621.5) 1850.8	13.8	5169.4 (2514.5) 2654.9	2794.4 (602.7) 2191.7	16.5	5482.5 (2731.1) 2751.4	2794.2 (602.7) 2191.5	16.5	5582.3 (2731.1) 2851.2	2794.0 (602.6) 2191.4	16.5	5498.2 (2514.6) 2983.6	2488.3 (625.5) 1862.8	13.8	2940.0 (1294.0) 1646.0
	8F		1539.1 (1159.7) 379.4	2972.3 (744.8) 2227.5	6.8	4928.7 (2762.9) 2165.8	3876.9 (974.6) 3002.3	21.4	5557.1 (3139.2) 2417.9	3877.3 (974.6) 3002.7	21.3	5649.5 (3155.4) 2494.1	3877.6 (974.7) 3002.9	21.4	5305.2 (2968.1) 2337.1	2989.9 (749.2) 2240.7	6.8	2542.1 (1330.1) 1212.0
	7F		1264.6 (1401.6) -136.9	2972.7 (744.9) 2227.8	6.7	4055.6 (3057.5) 998.1	3876.9 (974.6) 3002.3	21.4	4581.0 (3382.4) 1198.6	3877.3 (974.7) 3002.7	21.3	4611.9 (3418.2) 1193.7	3877.6 (974.7) 3002.9	21.4	4184.3 (3193.4) 990.9	2989.9 (749.1) 2240.7	6.7	1820.8 (1419.9) 400.9
	6F		1202.9 (1475.5) -272.6	3862.7 (971.5) 2891.2	23.5	3856.9 (3356.9) 500.0	4452.8 (1118.4) 3334.4	20.8	4067.1 (3592.4) 474.7	4452.4 (1118.3) 3334.1	20.9	3987.2 (3614.3) 473.1	4452.1 (1118.2) 3333.9	20.8	3624.1 (3453.0) 217.1	3887.6 (971.8) 2915.8	23.5	1779.6 (1640.0) 139.6
	5F		934.1 (1439.1) -505.0	3862.7 (971.5) 2891.2	23.4	2819.8 (3653.3) -833.5	4452.7 (1118.4) 3334.3	20.8	2944.8 (3914.1) -969.3	4452.4 (1118.3) 3334.1	20.9	2813.6 (3943.7) -1130.1	4452.2 (1118.3) 3333.9	20.8	2337.2 (3776.8) -1439.6	3887.6 (971.8) 2915.8	23.4	1122.1 (1793.2) -671.1
	4F		767.4 (1920.2) -1152.8	3862.6 (971.5) 2891.1	23.4	952.6 (3789.8) -2837.2	4452.6 (1118.4) 3334.2	20.8	931.9 (3923.3) -2991.4	4452.4 (1118.3) 3334.1	20.9	717.6 (3909.0) -3191.4	4452.2 (1118.3) 3334.0	20.8	143.6 (3754.6) -3611.0	3887.6 (971.8) 2915.8	23.4	35.6 (1741.3) -1705.7
3F	411.0 (2347.4) -1936.4	4198.3 (6060.9) -1862.6	41.7	924.5 (4003.9) -3079.4	4452.7 (1118.4) 3334.3	20.8	1106.6 (4940.0) -3833.4	4452.3 (1118.3) 3334.1	20.9	1281.4 (4450.9) -3169.5	4452.1 (1118.2) 3333.9	20.8	1612.8 (4378.0) -2765.2	4262.6 (1106.7) 3155.9	6.2	564.9 (2342.4) -1777.5		
2F	2087.0 (1702.1) 484.9	4356.3 (1084.4) 3271.9	18.5	3253.6 (3159.9) 93.7	4573.7 (1137.1) 3436.6	25.5	4161.1 (3318.6) 822.5	4574.2 (1137.1) 3437.1	25.7	4622.3 (3441.4) 1180.9	4574.3 (1137.2) 3437.1	25.5	4960.8 (3698.5) 1262.3	4381.7 (1090.8) 3290.9	18.5	2779.0 (2132.0) 647.0		
1F	1282.3 0.0	5756.3 (1756.9)	548.6	4067.2 0.0	8965.2 (1722.2)	76.6	1308.3 0.0	8065.2 (1940.0)	291.9	939.8 0.0	8252.6 (1967.6)	382.1	3509.0 0.0	2400.3 (2381.9)	127.2	13750.2 0.0		
			8000	8000			8000			8000			8000					
40000																		
X1		X2		X3		X4		X5		X6								
Y3 フレーム (S=1/300)																		

水平荷重時節点応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

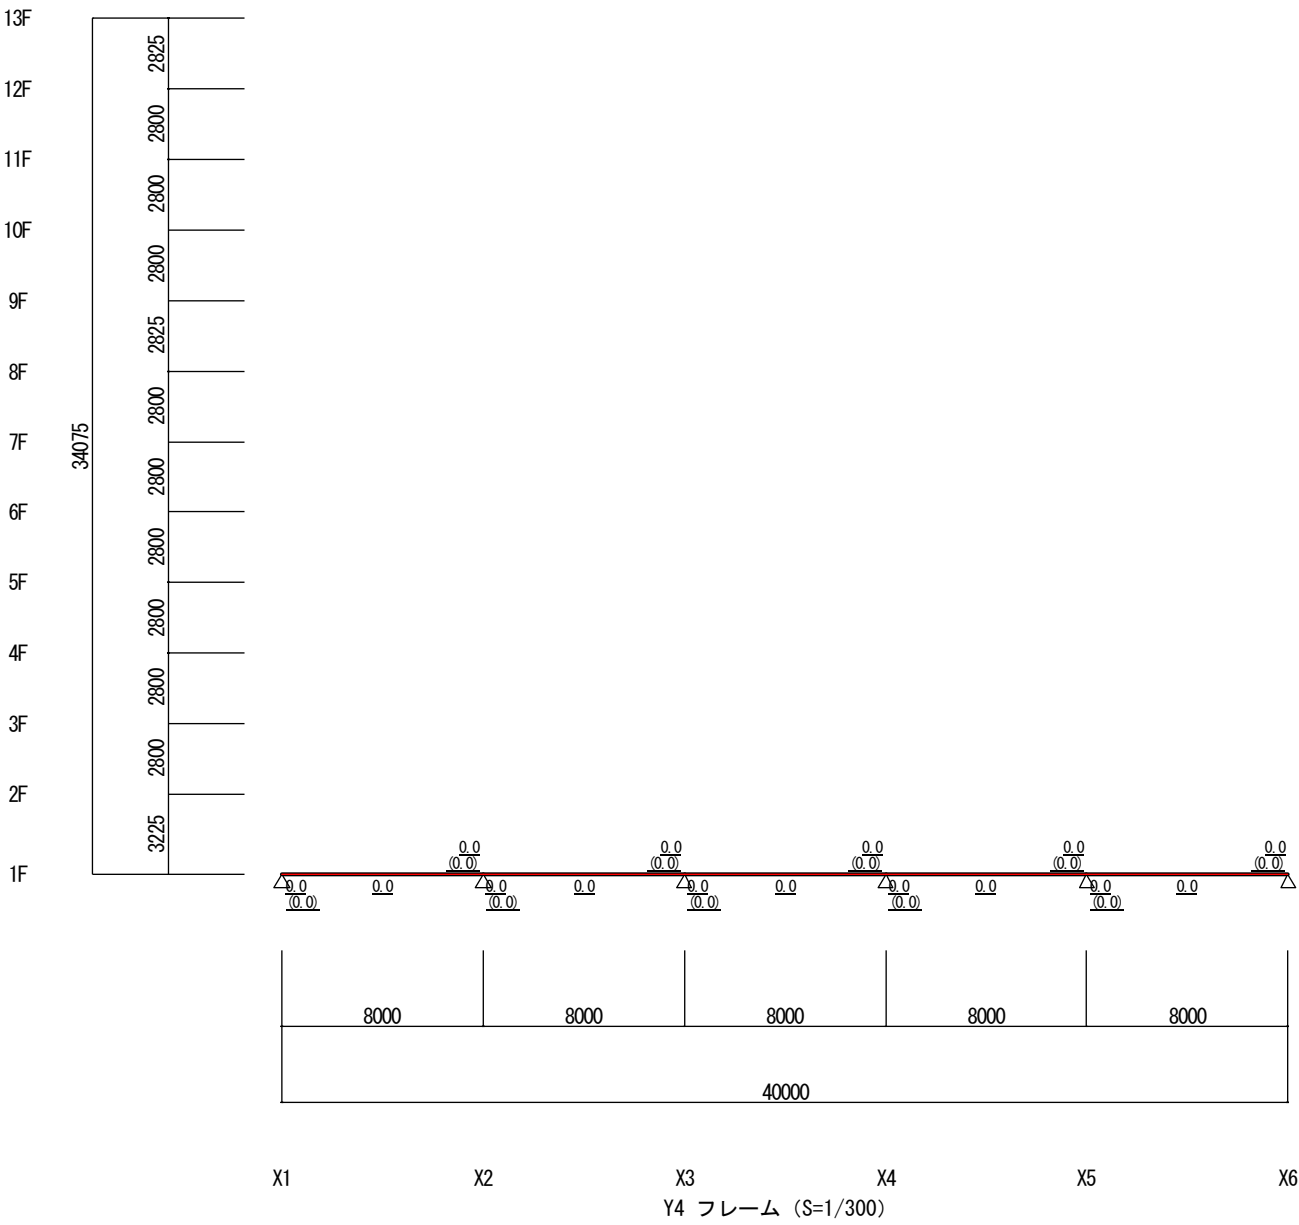

水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

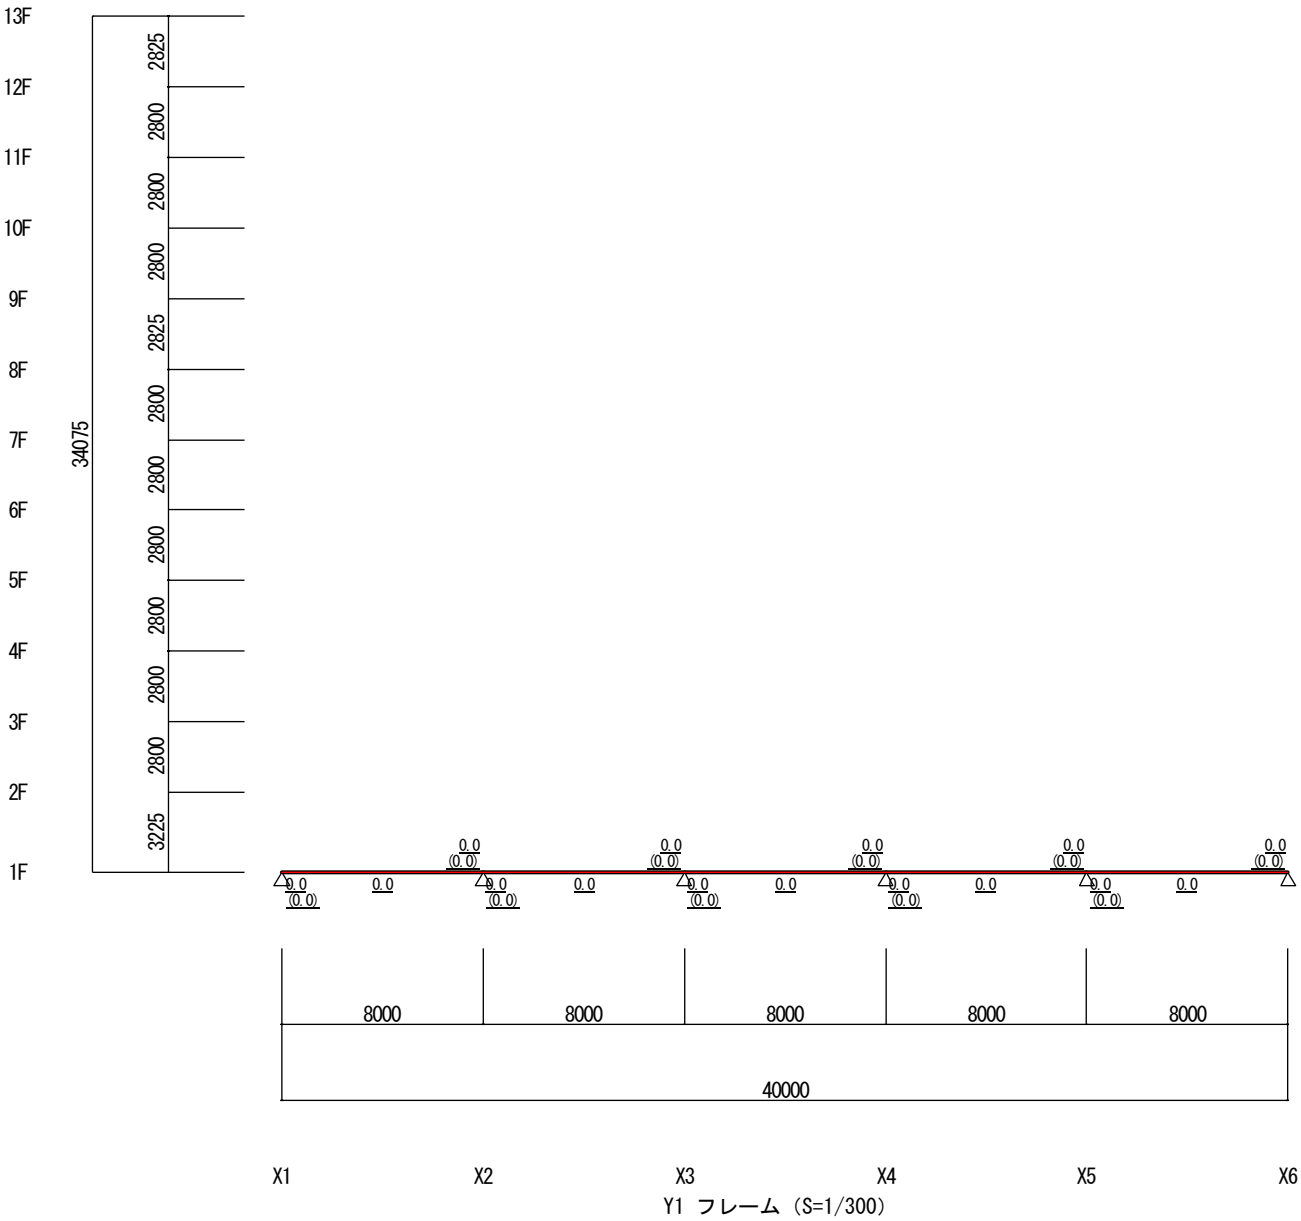

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体M/Sモデル) (保有耐力時)


		512.6 (108.5)	506.2 (103.3)	506.6 (103.5)	507.8 (103.7)	494.9 (101.4)
13F	2825	355.2 (94.2)	355.2 (94.2)	82.7 (21.1)	321.5 (82.7)	92.6 (23.8)
12F	2800	588.2 (149.3)	499.2 (127.3)	532.2 (135.6)	482.7 (123.8)	532.8 (135.7)
11F	2800	671.5 (171.4)	501.3 (127.8)	697.3 (176.8)	483.0 (123.8)	703.5 (178.4)
10F	2800	647.4 (164.4)	564.2 (143.6)	742.0 (189.5)	595.6 (151.6)	746.3 (191.6)
9F	2825	557.3 (141.8)	557.3 (141.8)	725.3 (184.3)	595.6 (151.6)	728.3 (185.0)
8F	2800	587.2 (149.3)	814.2 (206.1)	855.8 (218.0)	770.3 (195.1)	857.5 (218.0)
7F	2800	429.2 (109.8)	813.8 (206.1)	847.2 (216.3)	770.4 (195.1)	848.5 (216.3)
6F	2800	313.3 (79.5)	814.2 (206.1)	802.9 (205.7)	902.3 (230.6)	1008.2 (257.0)
5F	2800	212.7 (54.2)	814.3 (206.2)	874.6 (223.7)	902.3 (230.6)	862.2 (220.6)
4F	2800	24.8 (6.3)	814.5 (206.3)	838.6 (214.6)	902.3 (230.6)	839.9 (214.6)
3F	2800	250.2 (63.8)	814.7 (206.4)	369.8 (94.9)	902.4 (230.7)	322.8 (82.2)
2F	2800	286.7 (73.6)	813.9 (206.0)	802.2 (205.6)	902.4 (230.7)	861.8 (219.9)
1F	3225	332.9 (84.7)	2789.3 (716.0)	389.7 (99.9)	2488.8 (632.2)	1515.2 (389.3)

8000	8000	8000	8000	8000
40000				


X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y2 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)		1113.1		1113.7		1303.5											
		1112.8		1112.8		1303.5											
		(336.9)		(302.7)		(331.5)											
13F	2825	1369.8 (82.9)	22.3	2634.0 (636.7)	1308.9 (302.7)	98.1	2422.2 (666.7)	1309.4 (302.8)	98.2	2423.0 (674.3)	1309.8 (302.9)	98.1	2462.0 (674.3)	1348.3 (331.5)	22.3	1303.6 (331.5)	238.3T (440.0)
12F	2800	2952.9 (483.6)	6.2	5057.0 (1263.0)	2392.1 (601.4)	13.6	5349.7 (1515.7)	2391.5 (601.3)	13.7	5328.1 (1526.1)	2391.2 (601.2)	13.6	5008.2 (1321.3)	1806.1 (453.1)	6.2	1879.2 (576.6)	969.6T (575.6)
11F	2800	3417.2 (595.5)	6.0	5743.0 (1894.1)	2392.1 (601.4)	13.6	5916.4 (1845.1)	2391.6 (601.3)	13.7	5865.1 (1863.5)	2391.3 (601.2)	13.6	5532.2 (1719.1)	1806.3 (452.8)	6.0	2084.9 (587.5)	1100.5T (587.5)
10F	2800	3537.9 (1112.1)	13.9	6345.5 (2200.9)	2827.0 (702.6)	16.5	6371.4 (2289.4)	2827.2 (702.7)	16.5	6296.8 (2294.9)	2827.3 (702.7)	16.5	6038.4 (2201.2)	2500.0 (621.5)	13.9	2156.2 (1006.2)	1748.0T (1006.2)
9F	2825	2940.0 (1204.0)	13.8	5498.2 (2514.4)	2827.0 (702.6)	16.5	5582.3 (2736.4)	2827.2 (702.7)	16.5	5492.6 (2737.1)	2827.3 (702.7)	16.5	5169.4 (2514.5)	2500.0 (621.5)	13.8	1811.0 (1148.4)	2443.7T (1148.4)
8F	2800	2542.1 (1330.1)	6.8	5305.2 (2869.1)	3920.3 (974.7)	21.4	5649.5 (3155.4)	3919.9 (974.6)	21.3	5557.1 (3133.2)	3919.6 (974.5)	21.4	4928.7 (2762.9)	2985.9 (744.8)	6.8	1539.1 (1159.7)	3270.5T (1159.7)
7F	2800	1820.8 (1419.9)	6.7	4184.3 (3193.4)	3920.3 (974.7)	21.4	4611.9 (3418.2)	3919.9 (974.6)	21.3	4581.0 (3382.4)	3919.6 (974.5)	21.4	4055.6 (3057.5)	2986.2 (744.9)	6.7	1264.6 (1401.6)	4109.9T (1401.6)
6F	2800	1779.6 (1640.0)	23.5	3624.1 (3453.0)	4493.8 (1118.3)	20.8	3987.2 (3614.3)	4494.1 (1118.3)	20.9	4057.1 (3592.5)	4494.4 (1118.4)	20.8	3856.9 (3359.9)	3909.6 (971.5)	23.5	1202.9 (1475.5)	5191.3T (1475.5)
5F	2800	1122.1 (1793.2)	23.4	2337.2 (3776.8)	4493.9 (1118.3)	20.8	2813.6 (3943.7)	4494.1 (1118.3)	20.9	2944.8 (4014.1)	4494.3 (1118.4)	20.8	2819.8 (3653.3)	3909.6 (971.5)	23.4	934.1 (1439.1)	5335.4T (1439.1)
4F	2800	35.6 (1741.3)	23.4	143.6 (3754.6)	4493.9 (1118.3)	20.8	717.6 (3900.0)	4494.1 (1118.3)	20.9	931.9 (3923.3)	4494.3 (1118.4)	20.8	952.6 (3789.8)	3909.5 (971.5)	23.4	767.4 (1920.2)	7669.2T (1920.2)
3F	2800	564.9 (2344.4)	6.2	1612.8 (4376.7)	4493.8 (1118.3)	20.8	1281.4 (4442.1)	4494.1 (1118.3)	20.9	1106.6 (4349.0)	4494.3 (1118.4)	20.8	924.5 (4004.9)	4281.7 (1080.0)	41.7	411.0 (2145.4)	9078.6T (2145.4)
2F	3225	2779.0 (2132.0)	18.5	4960.8 (3698.5)	4523.3 (1137.2)	25.5	4622.3 (3441.4)	4522.8 (1137.1)	25.7	4161.7 (3318.6)	4522.7 (1137.1)	25.5	3253.6 (3159.9)	4319.2 (1084.4)	18.5	2087.0 (1702.1)	10141.7T (1702.1)
1F	3225	13750.1 (0.0)	127.2	3508.9 (0.0)	3488.2 (1967.6)	382.2	939.8 (0.0)	3468.2 (1940.0)	291.9	1308.4 (0.0)	812.0 (1722.2)	76.6	4067.4 (0.0)	5479.1 (1756.9)	548.6	1283.	


水平荷重時節点応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

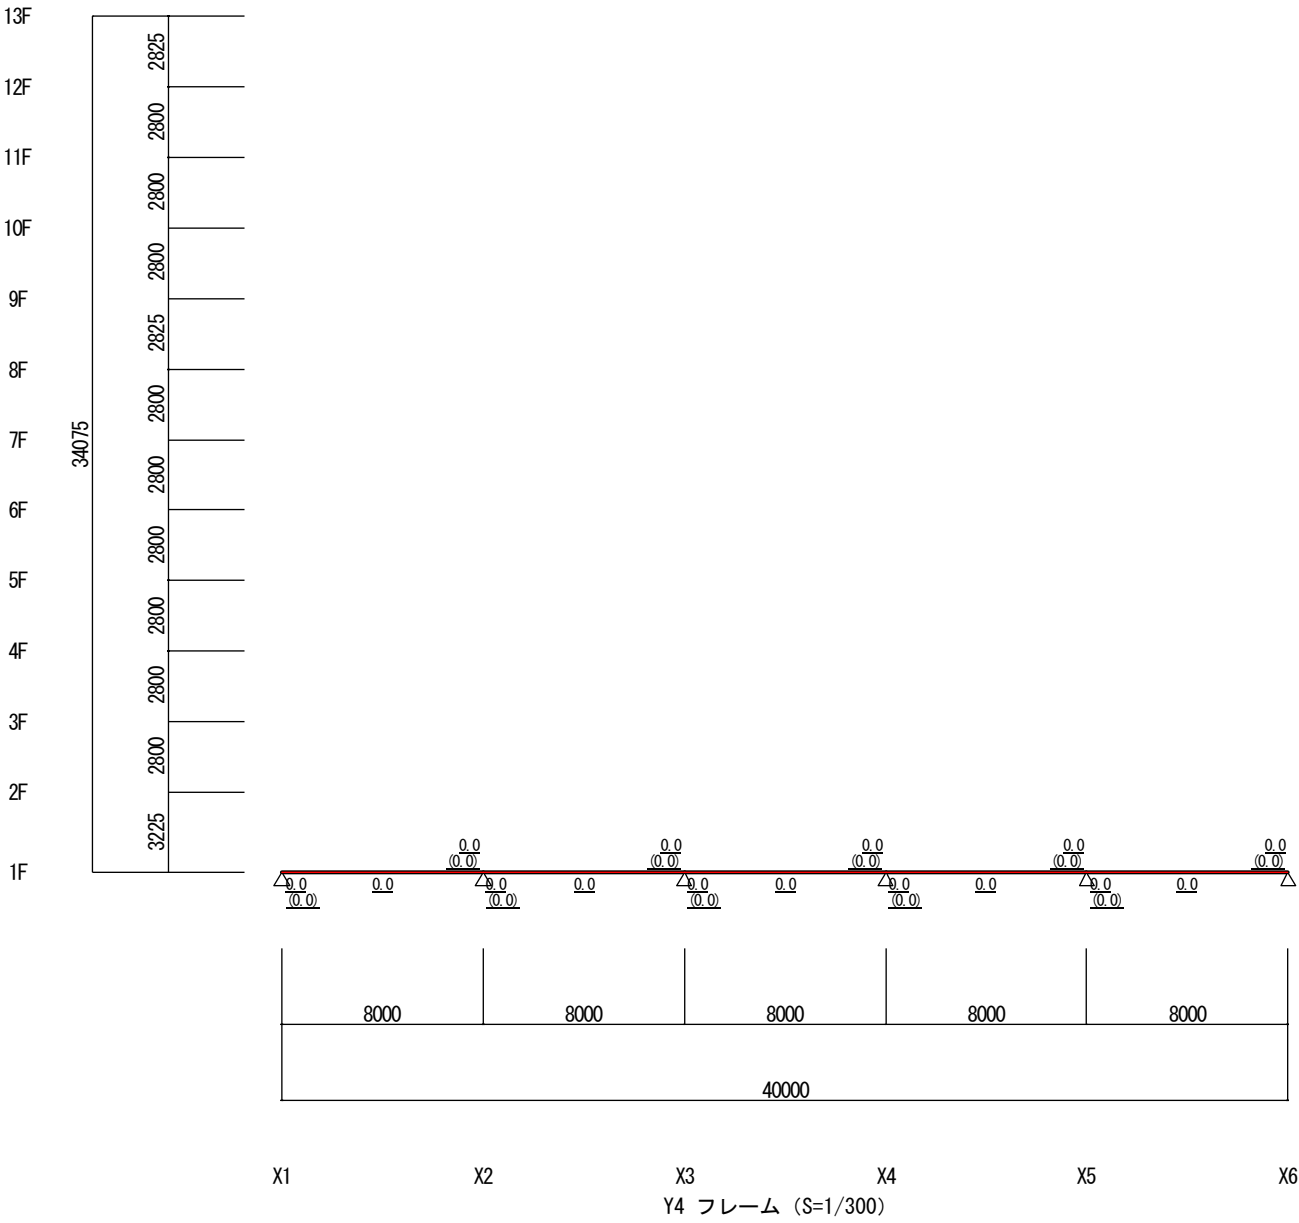

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

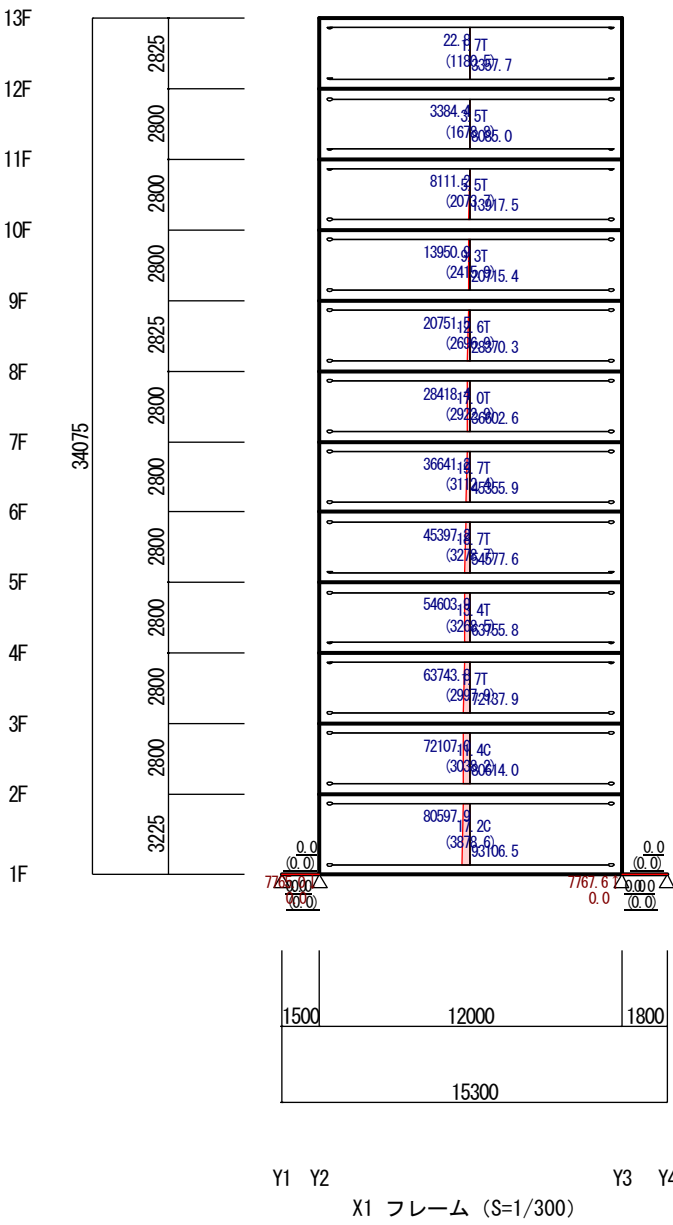


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

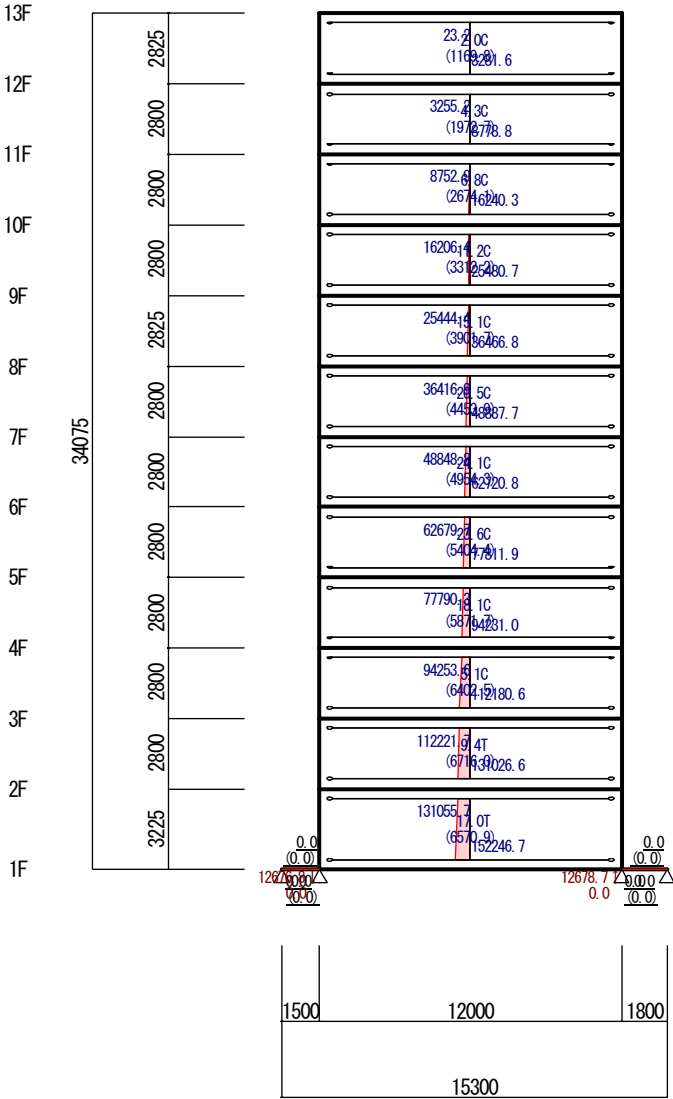


Y1 Y2 Y3 Y4
X2 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

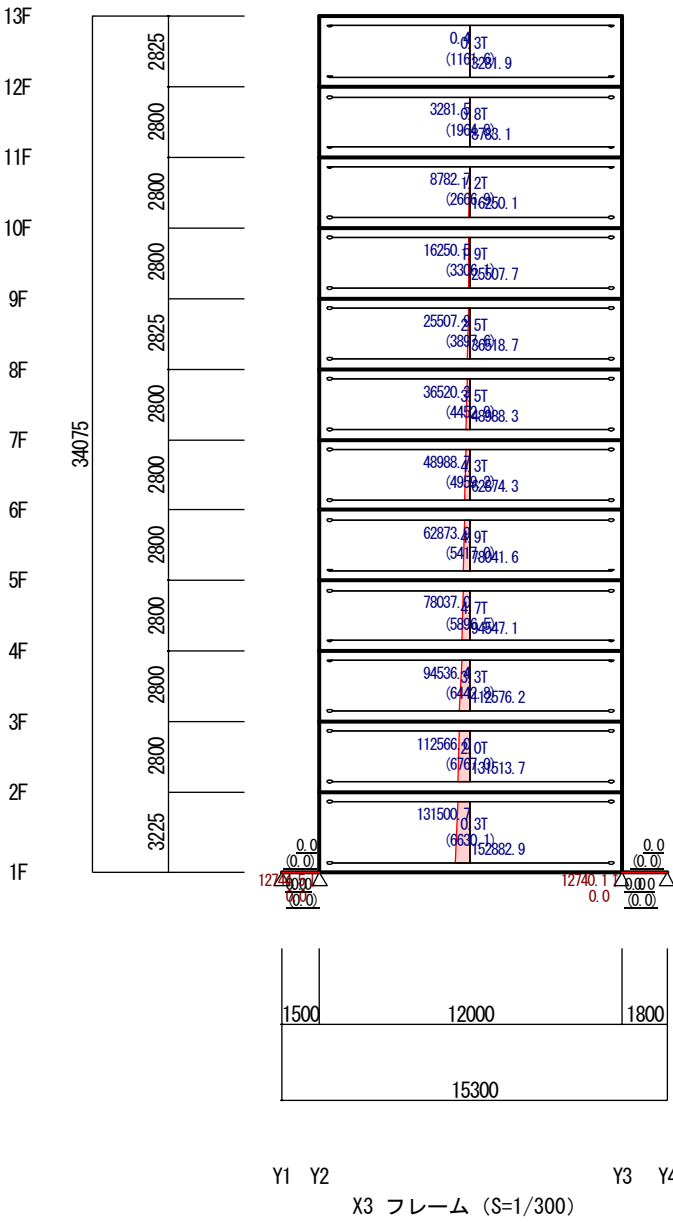


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

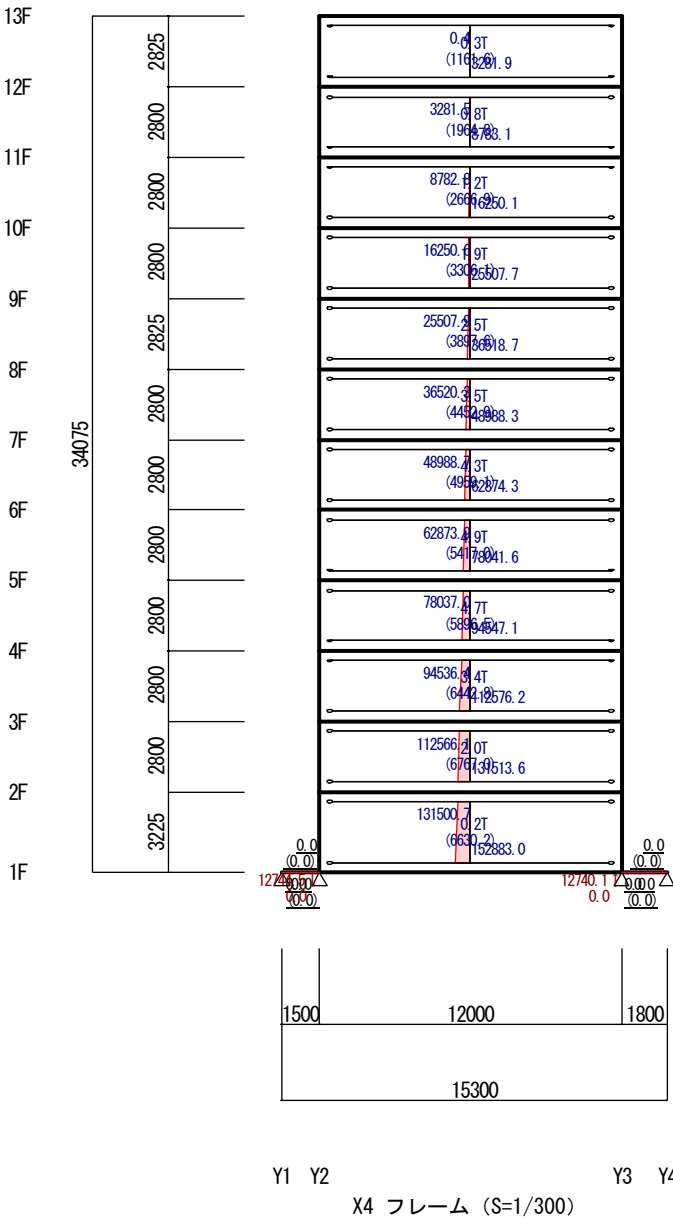


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

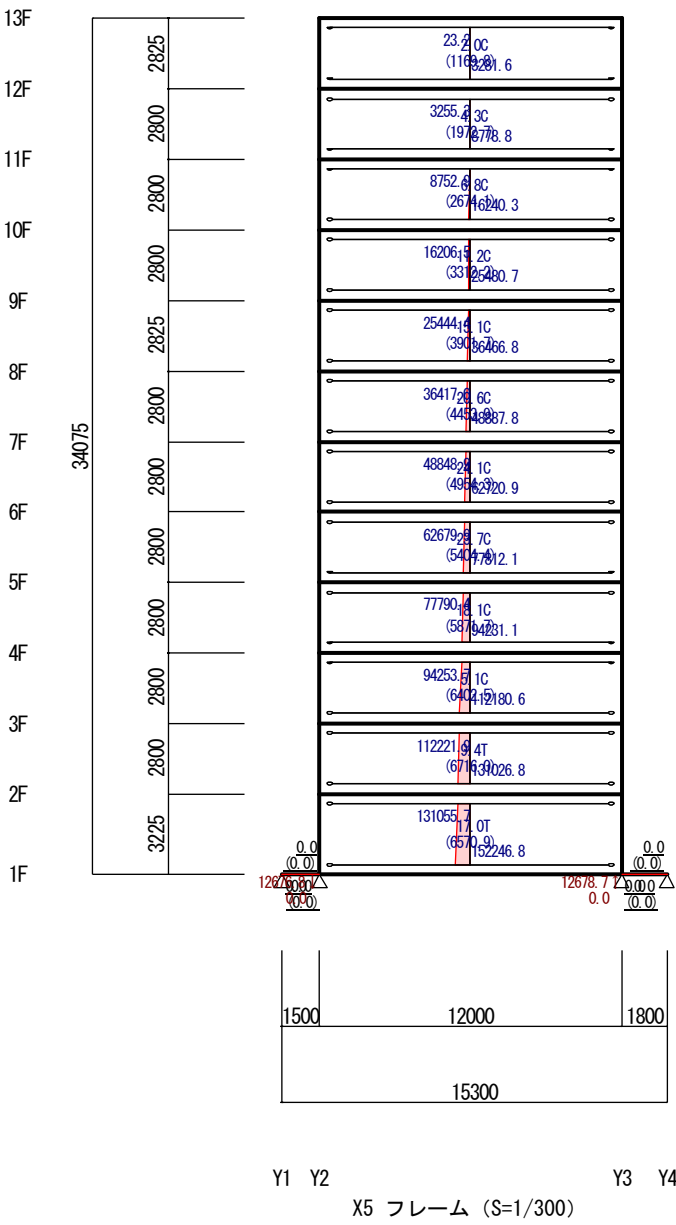


水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

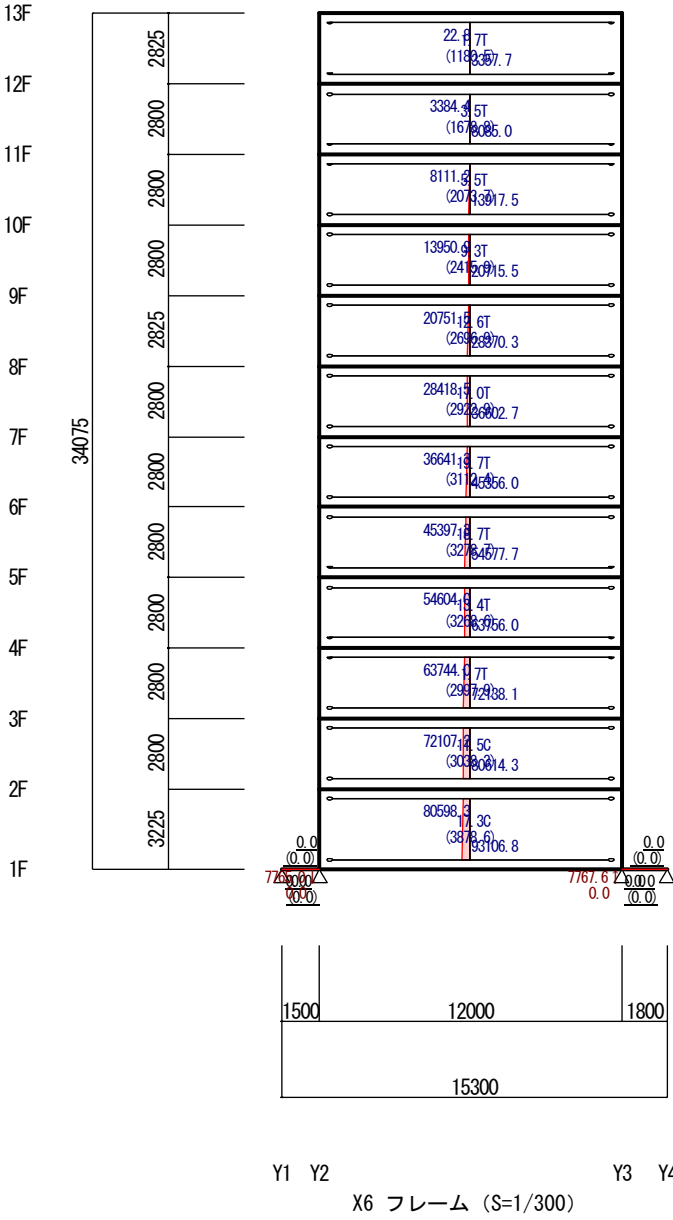

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

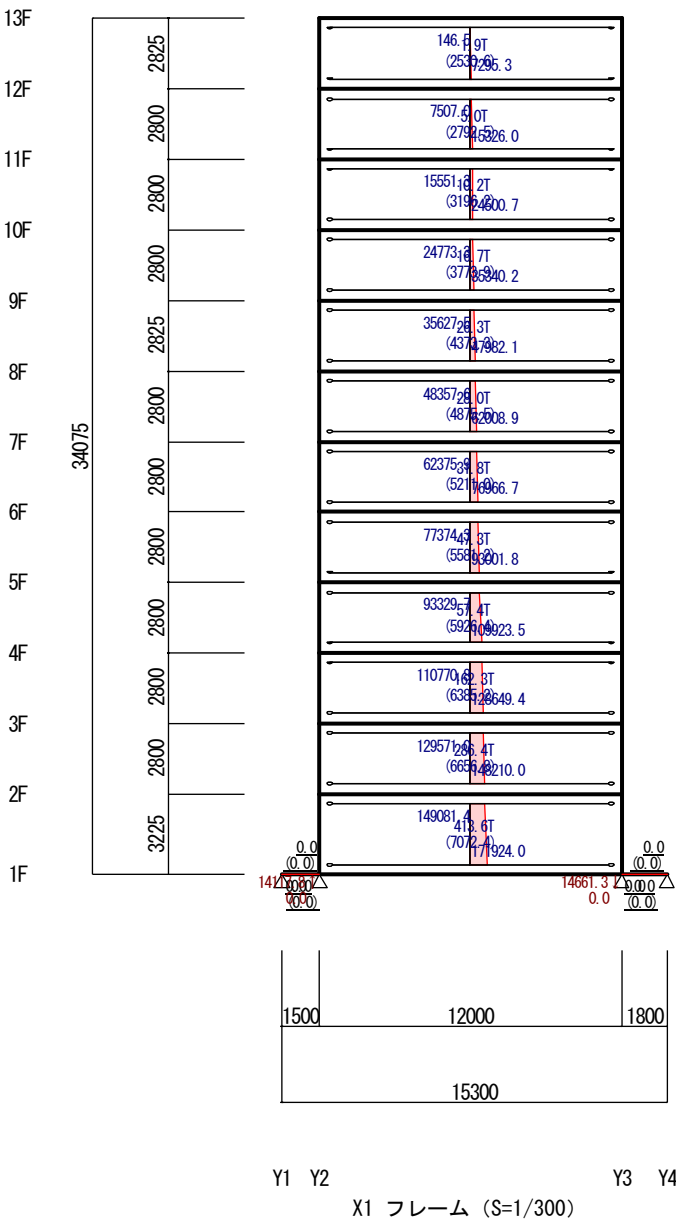


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

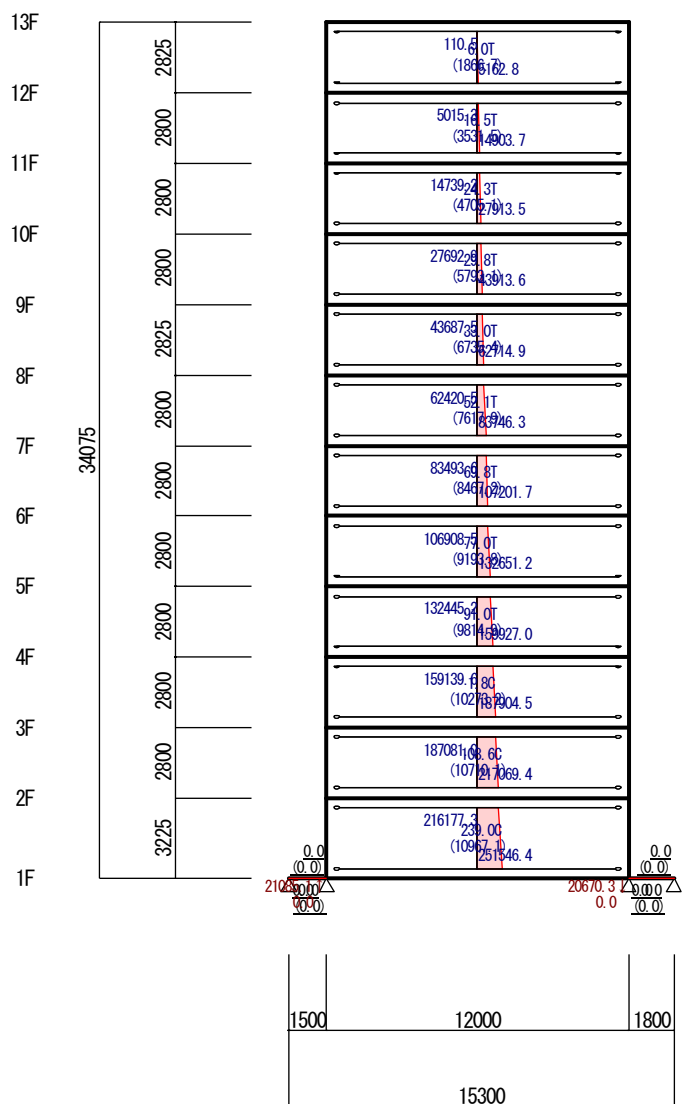

Y1 Y2 Y3 Y4


X2 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

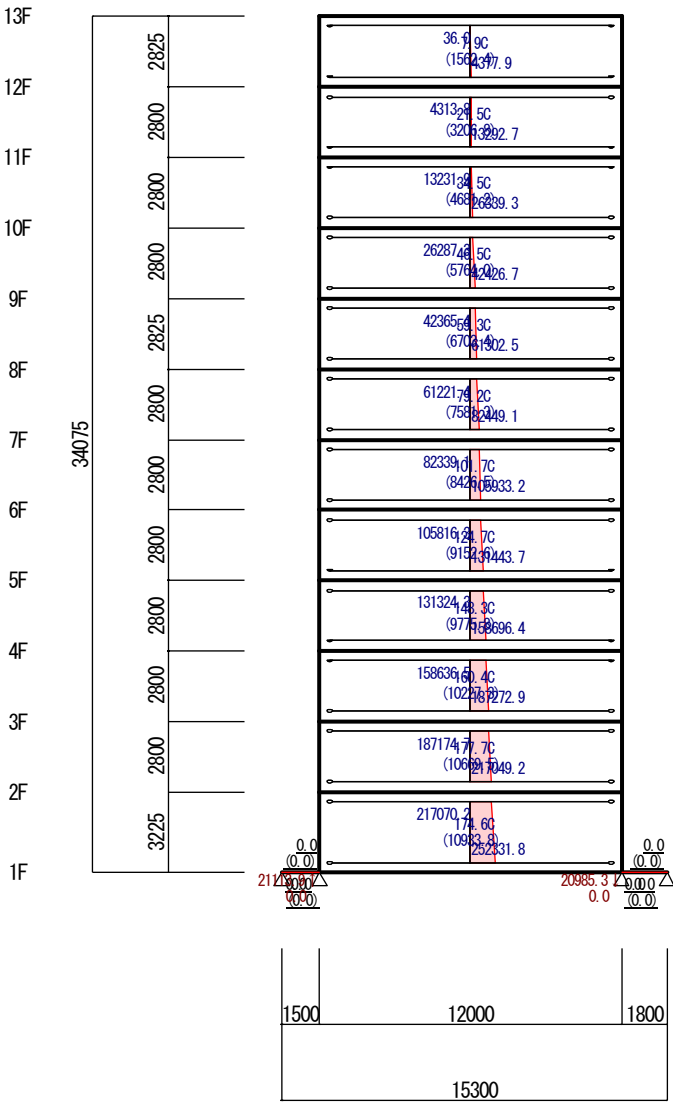


Y1 Y2 Y3 Y4
X3 フレーム (S=1/300)

水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

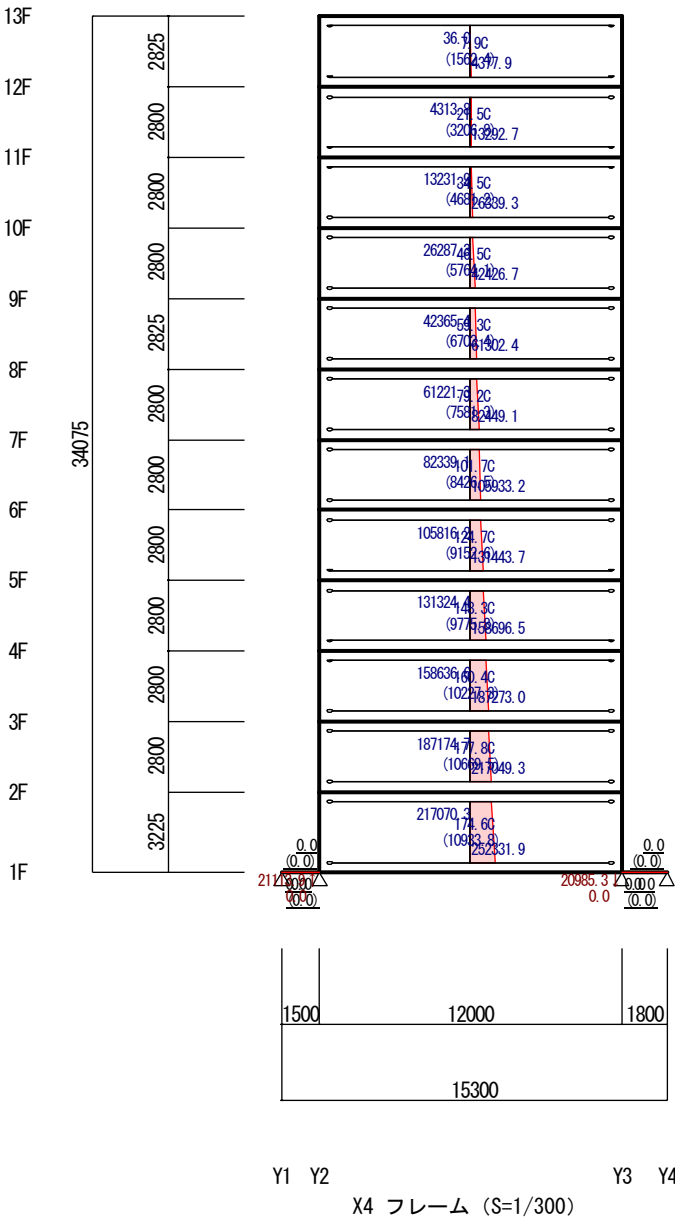


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

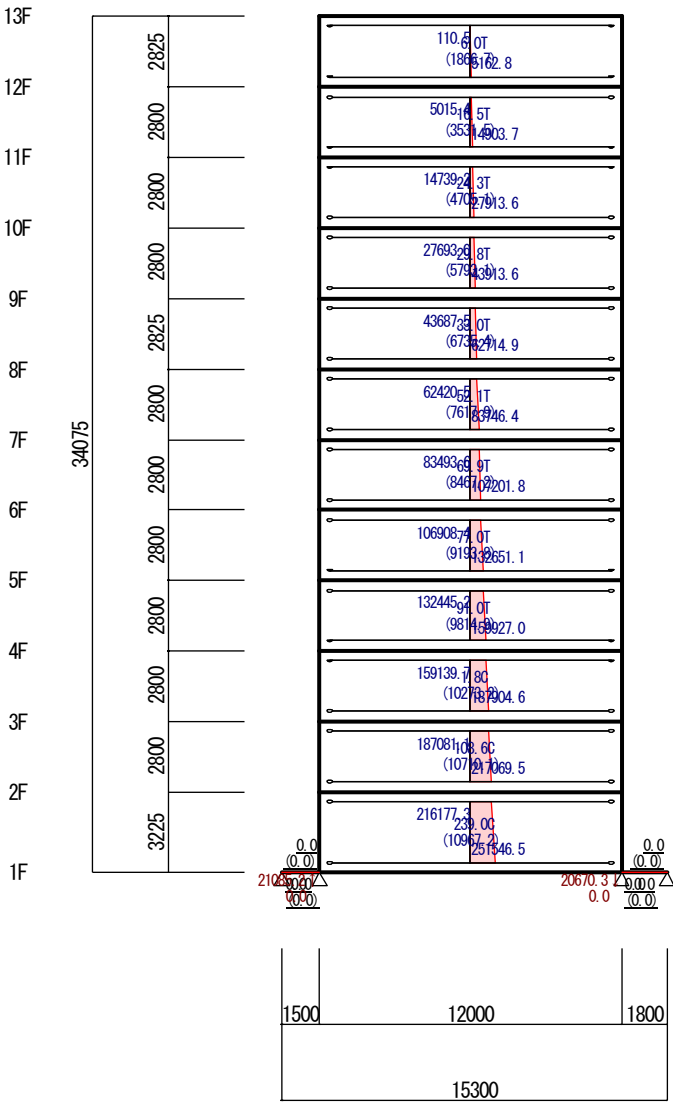


Y1 Y2 Y3 Y4
X5 フレーム (S=1/300)


水平荷重時節点応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

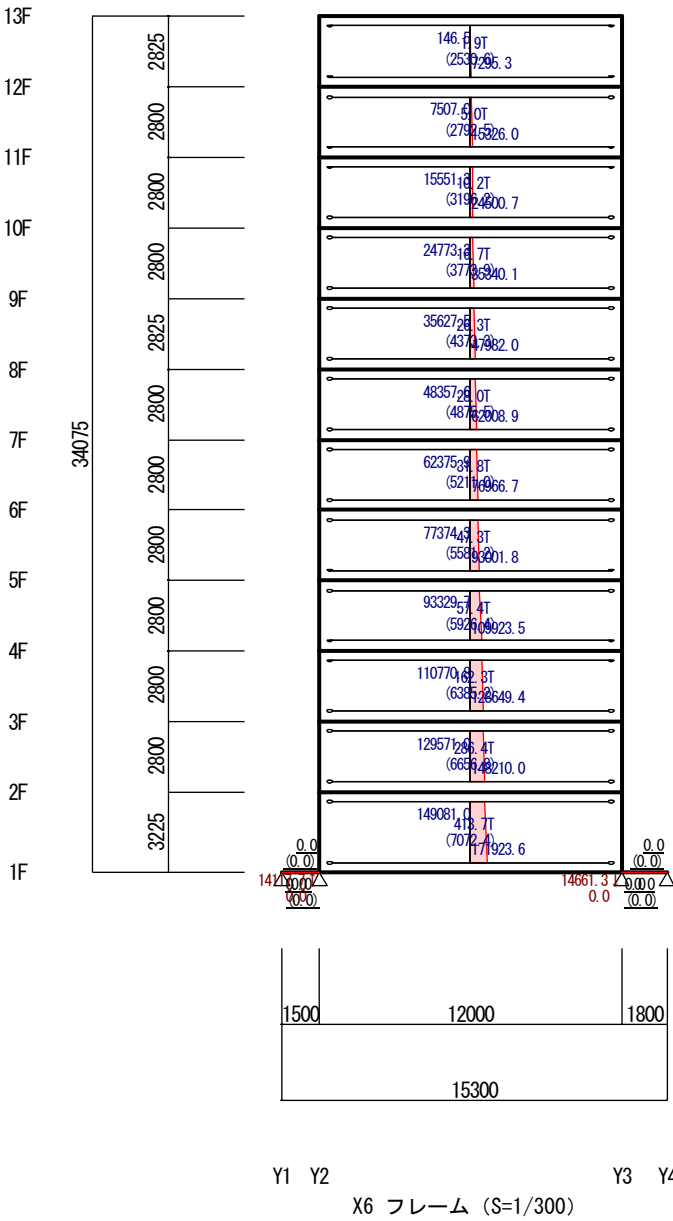


U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

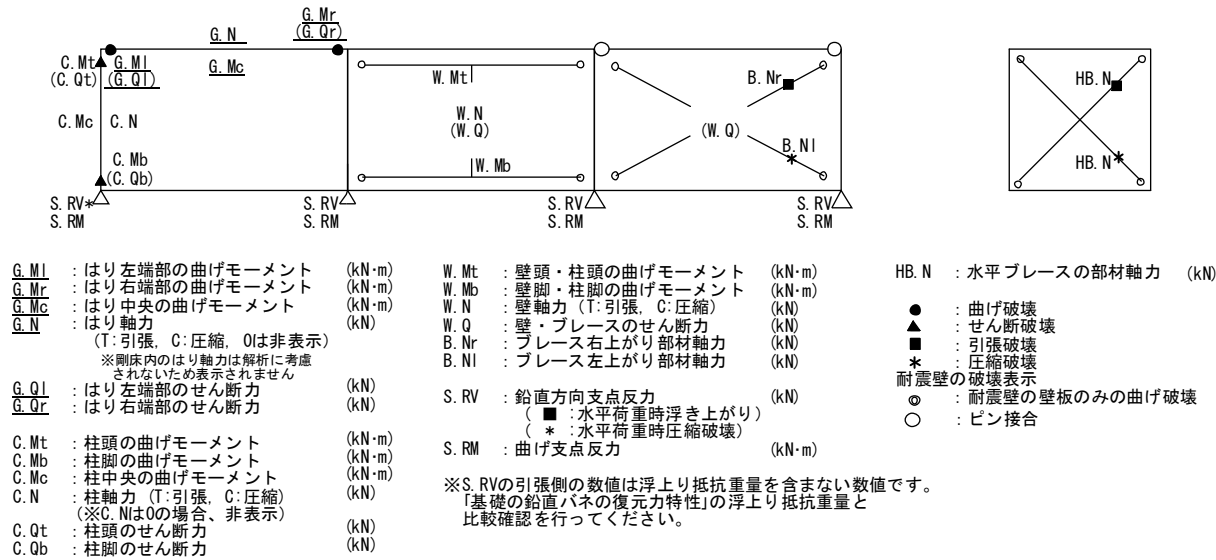


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

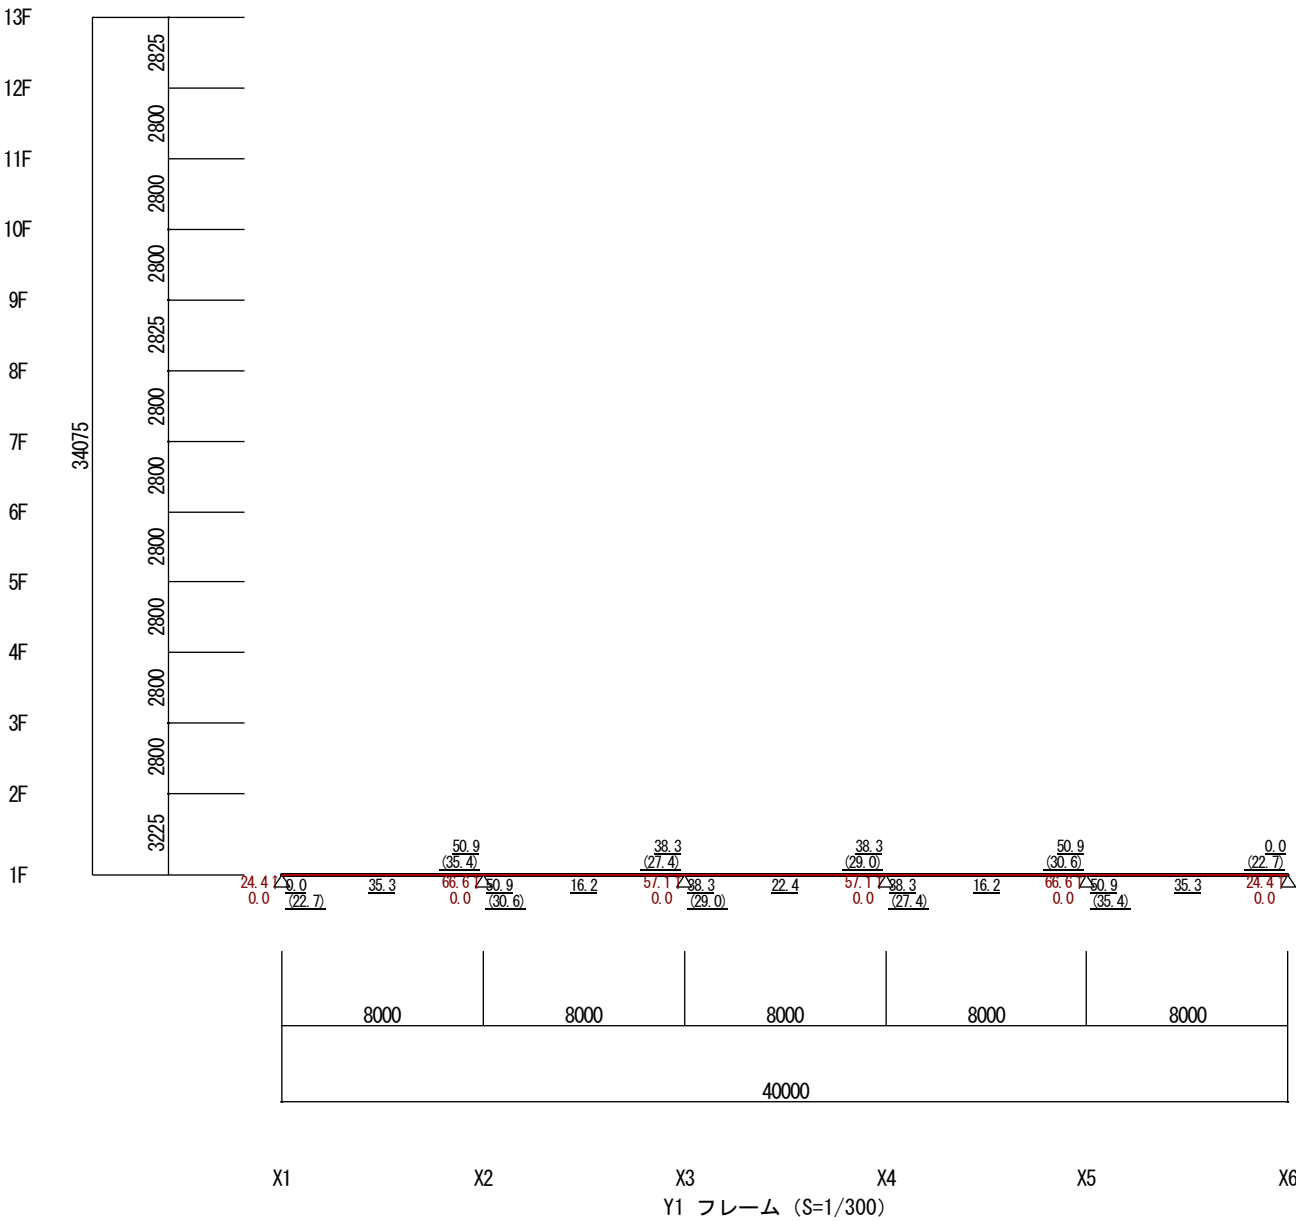


401 (立体MSモデル)




長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

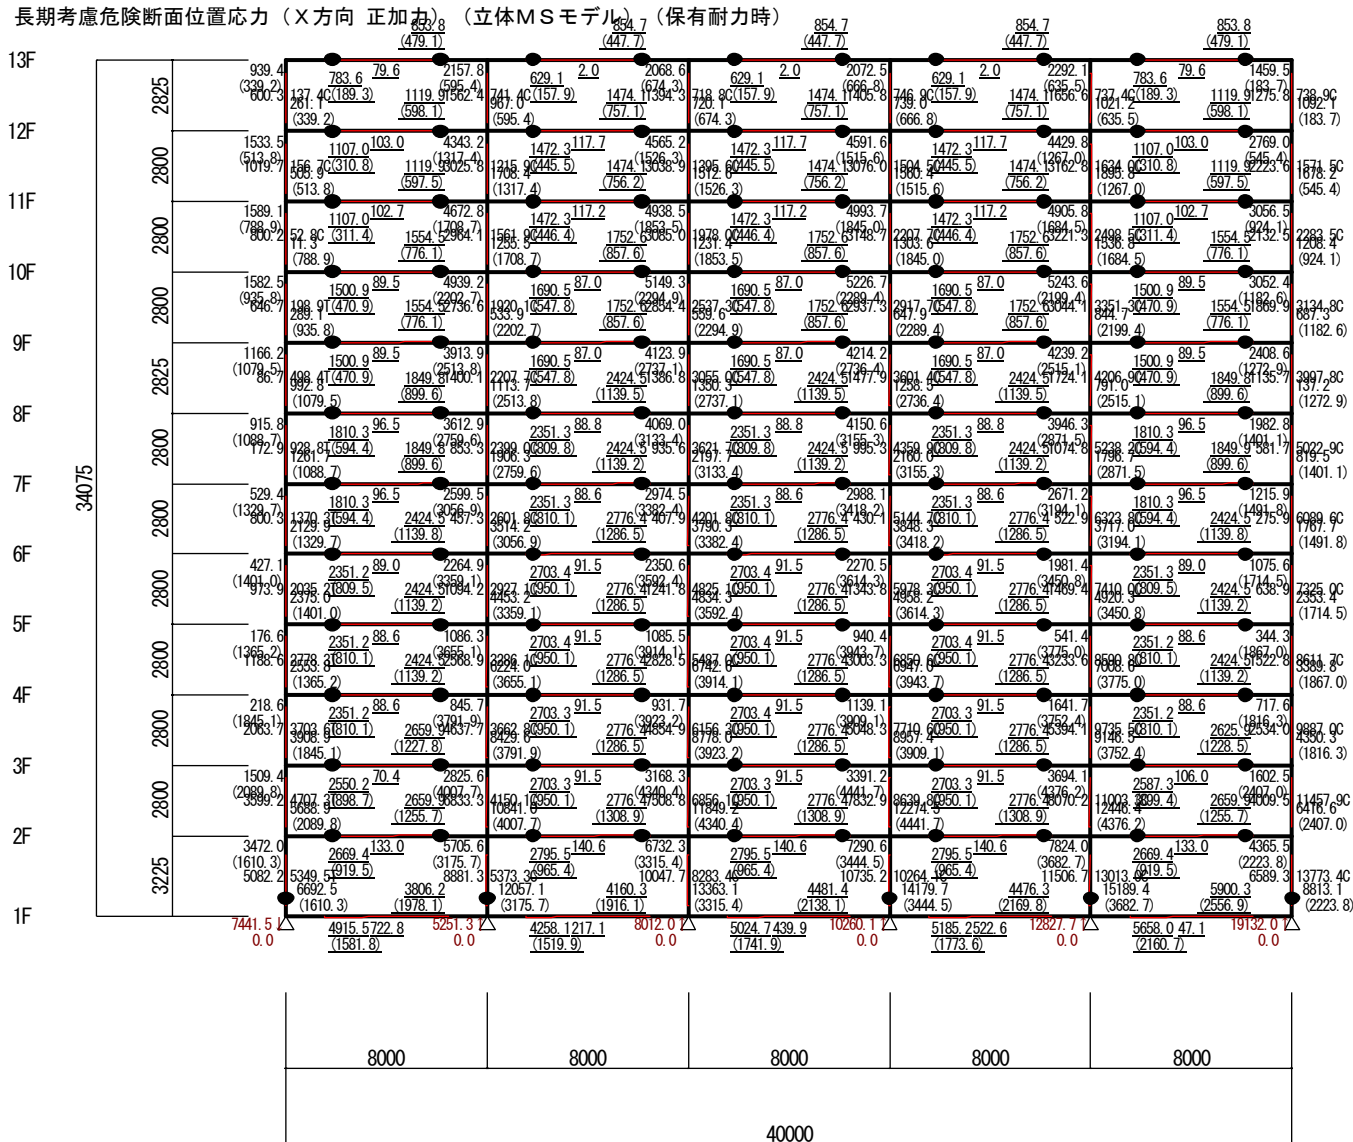


長期考慮危険断面位置応力（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

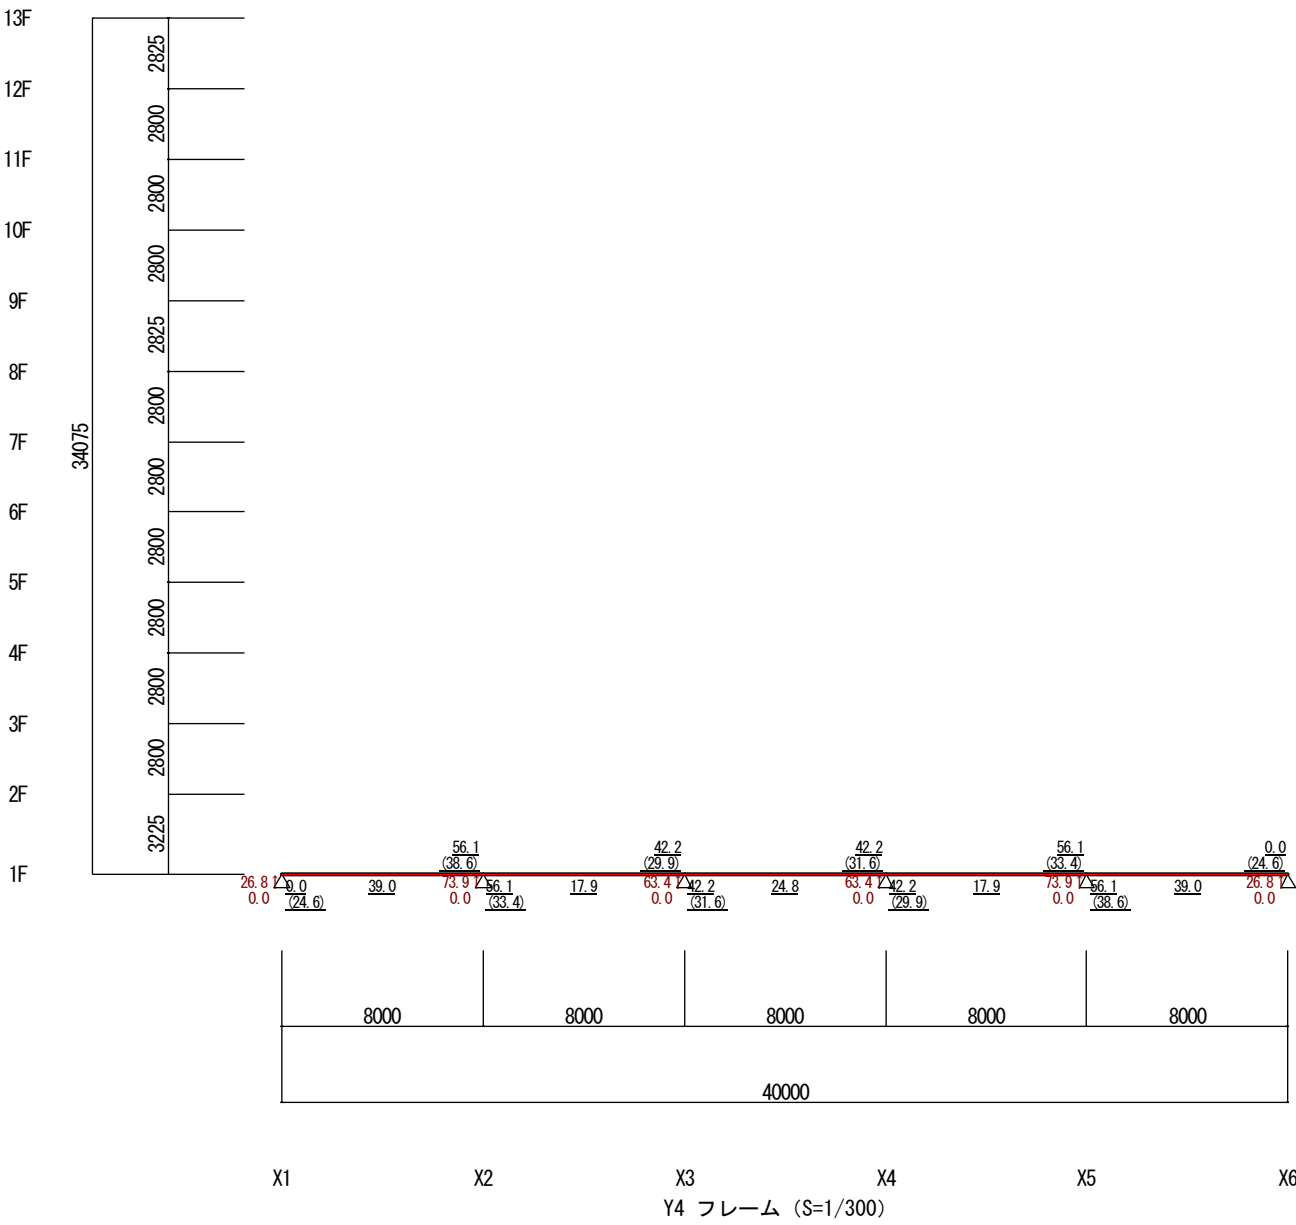


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

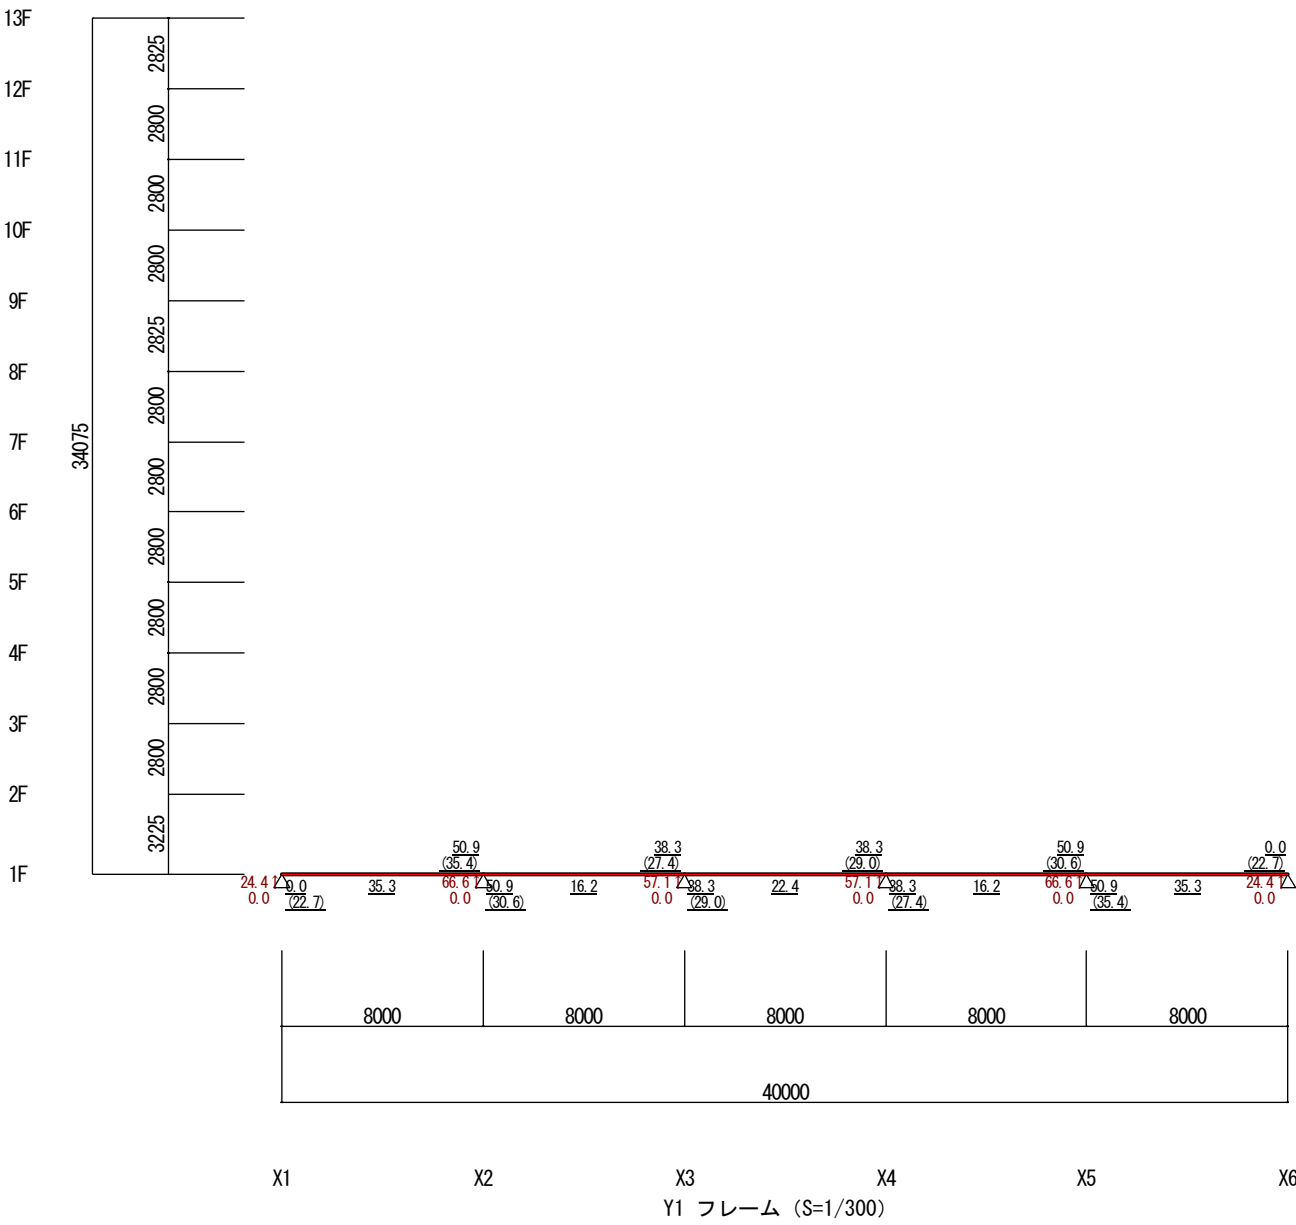


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

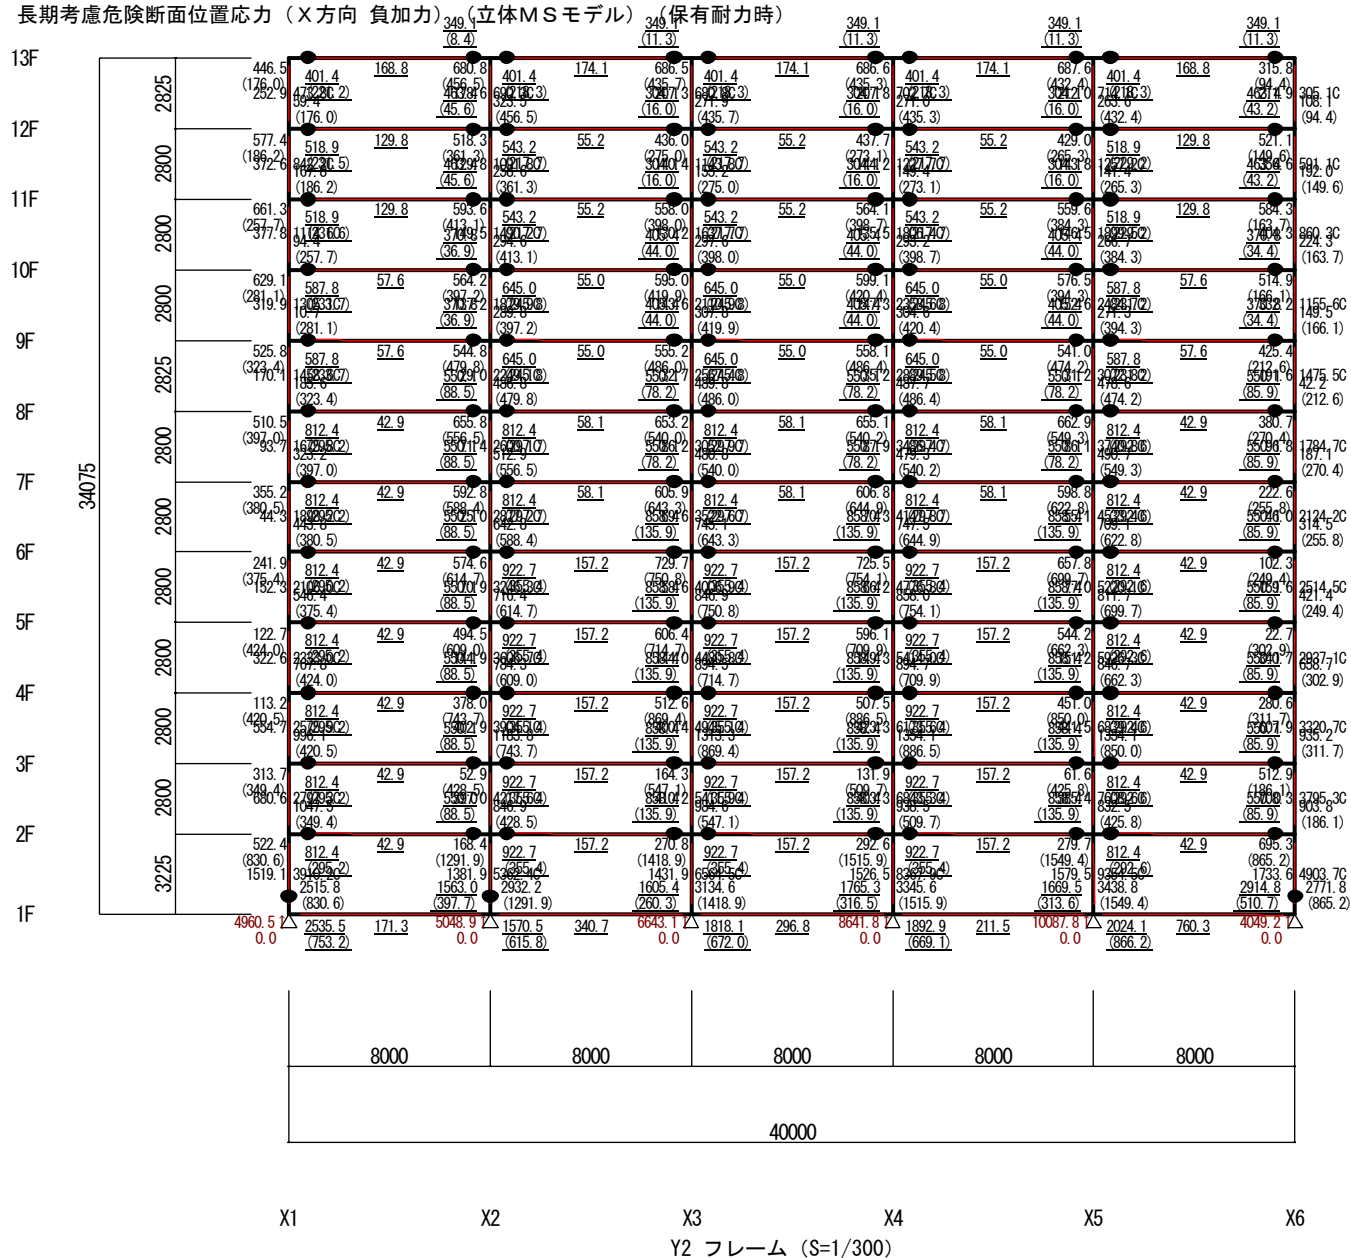


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

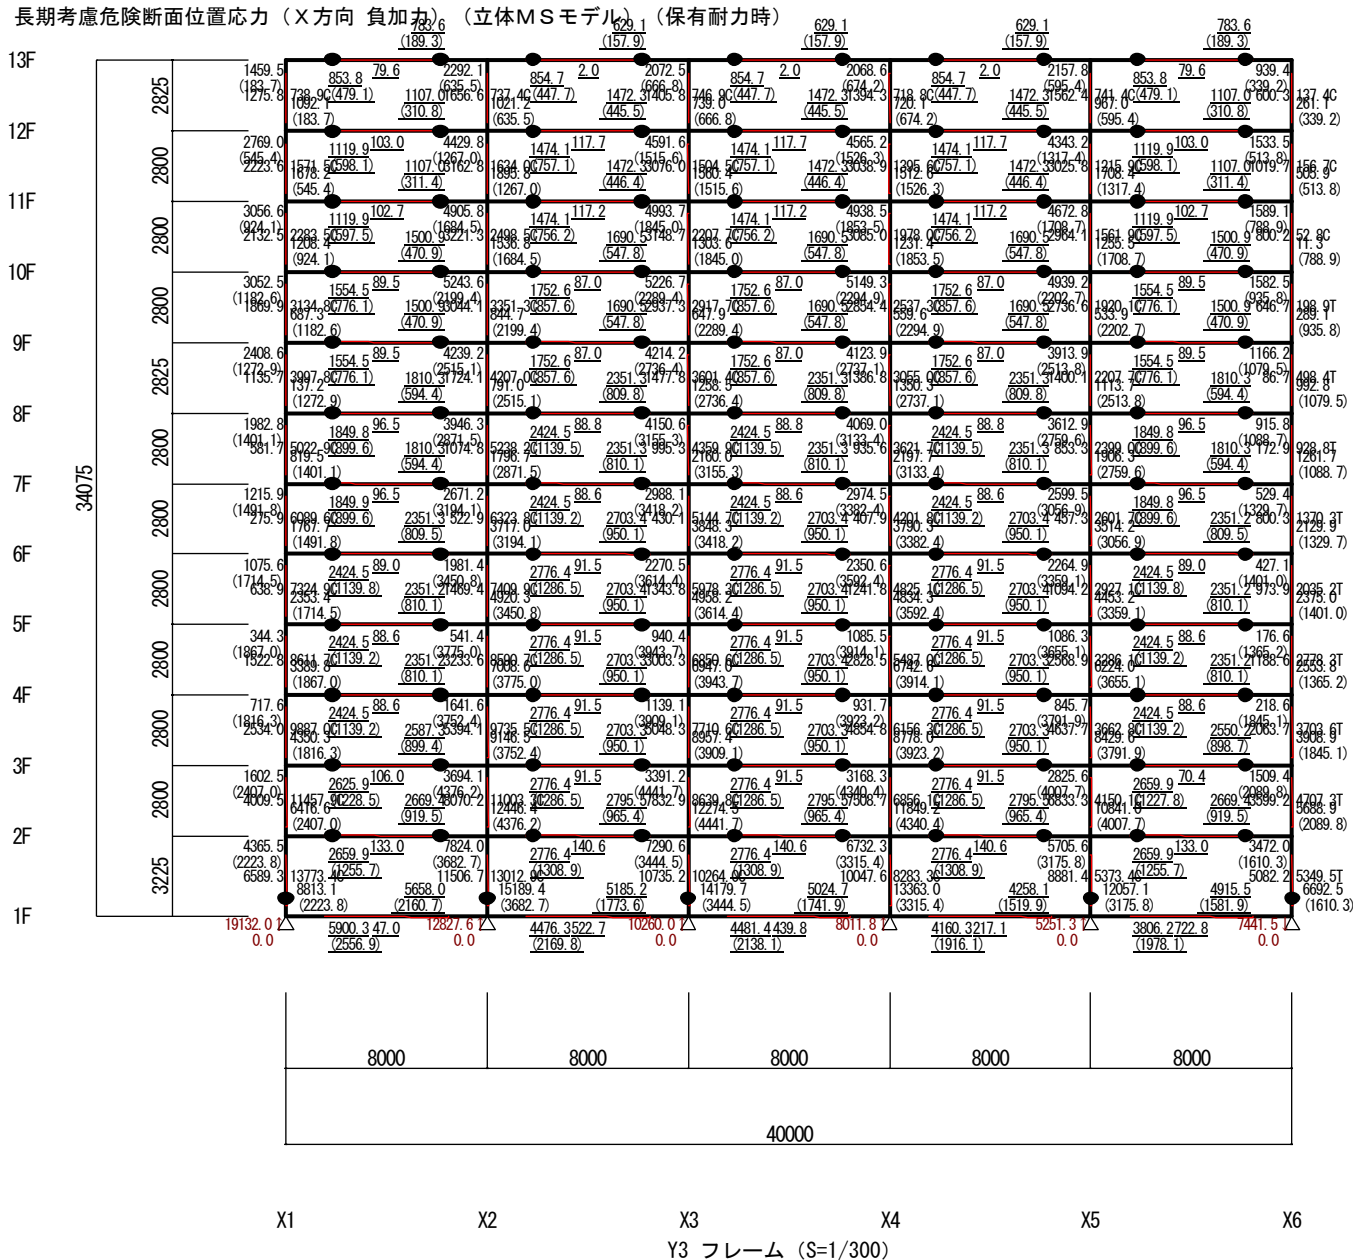


長期考慮危険断面位置応力（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

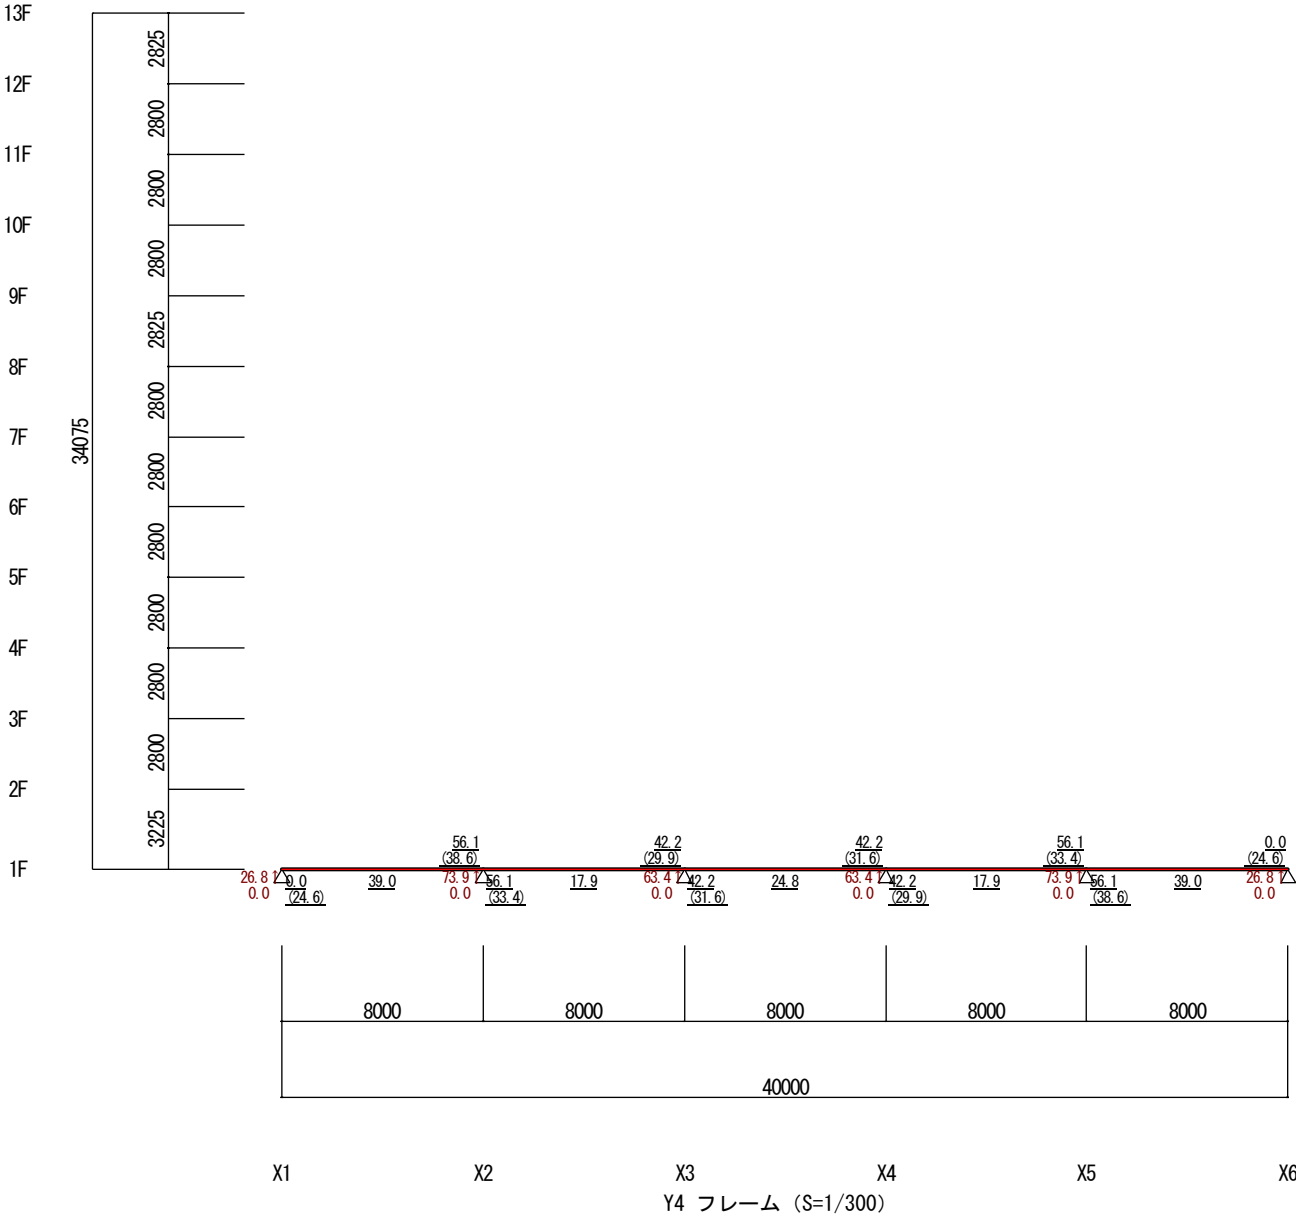


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

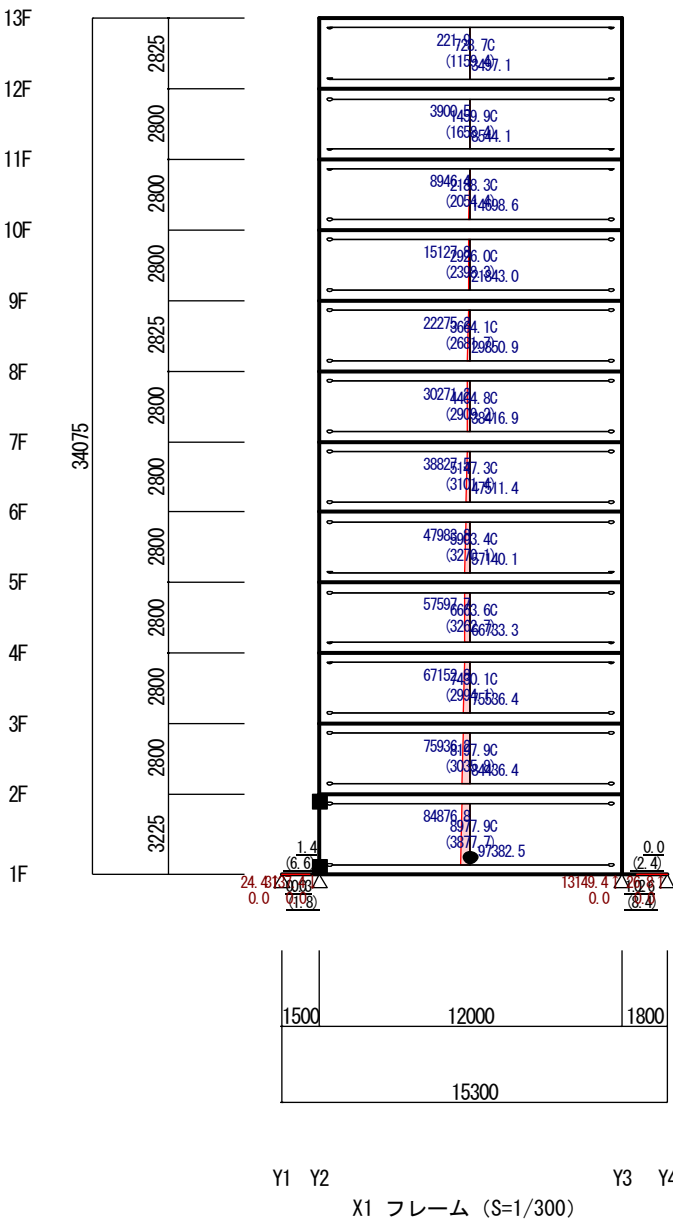


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

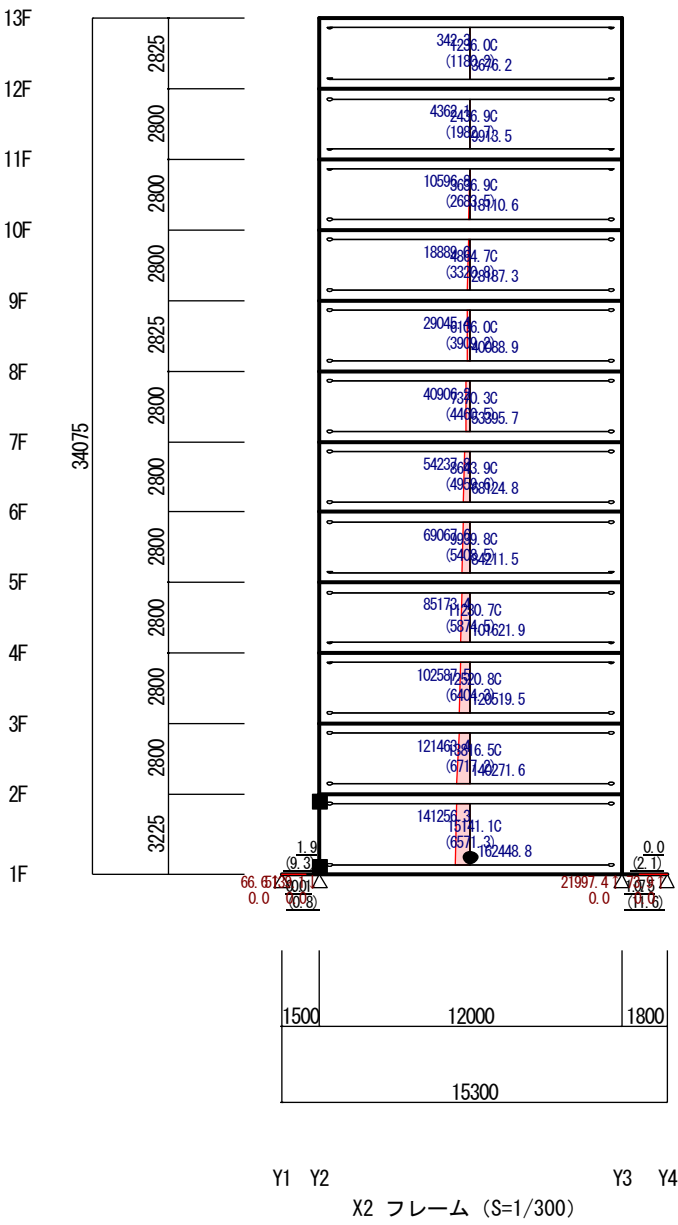


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

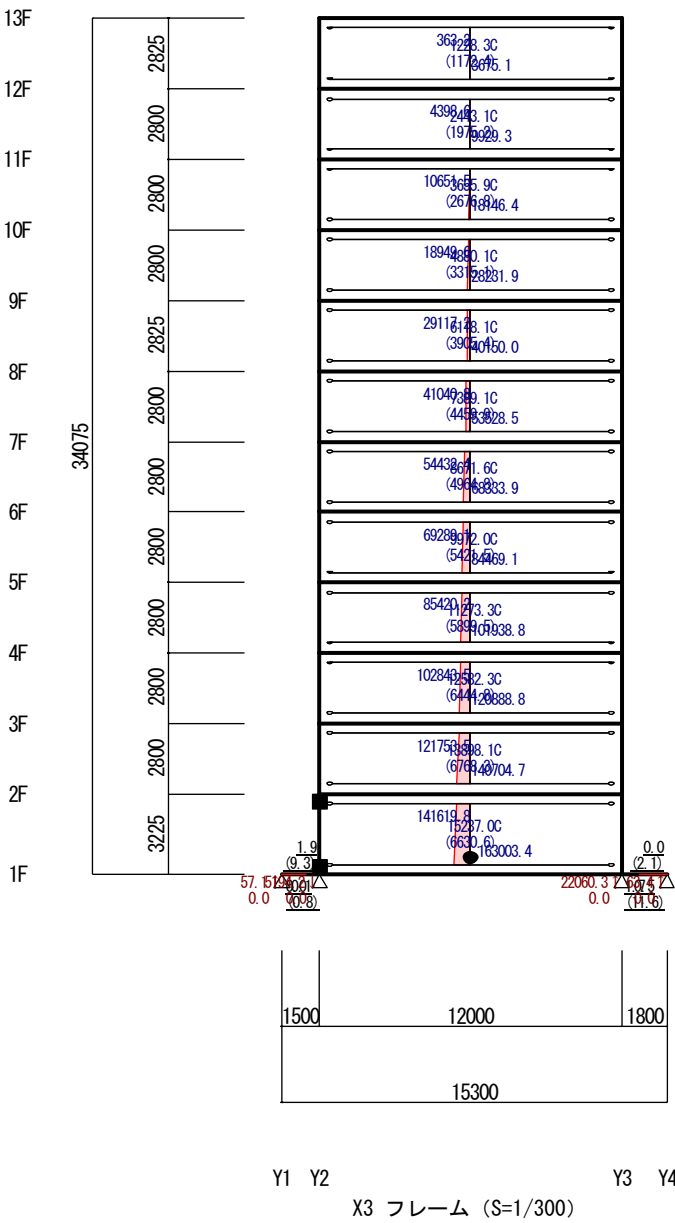


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

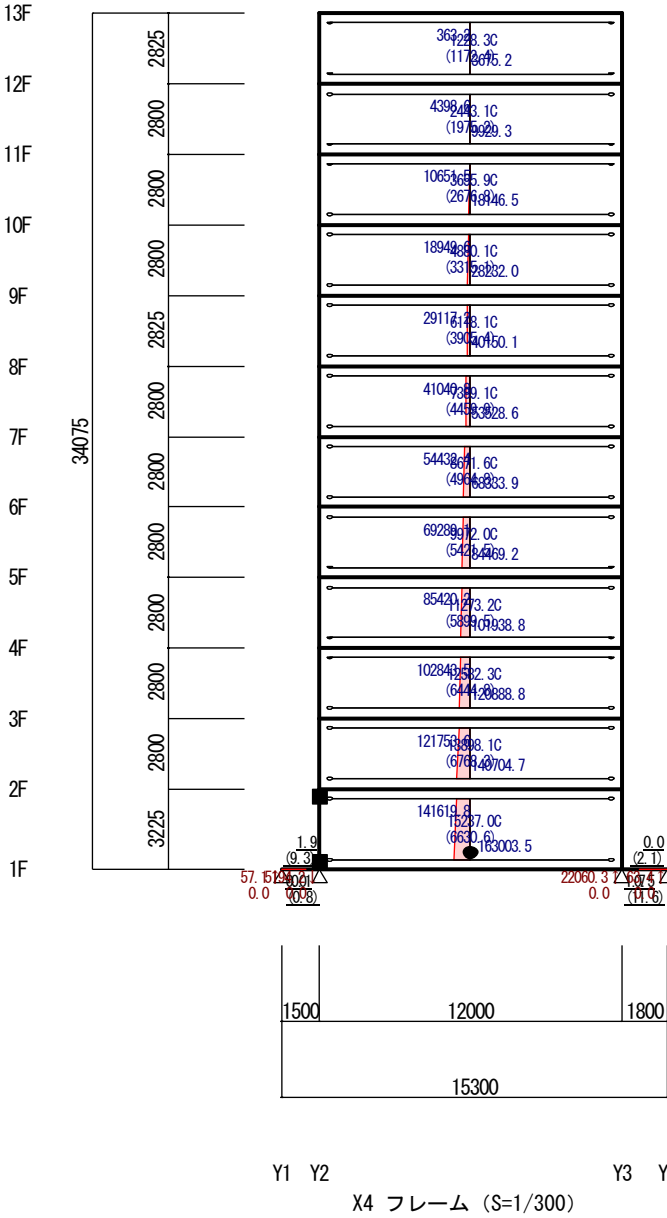


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

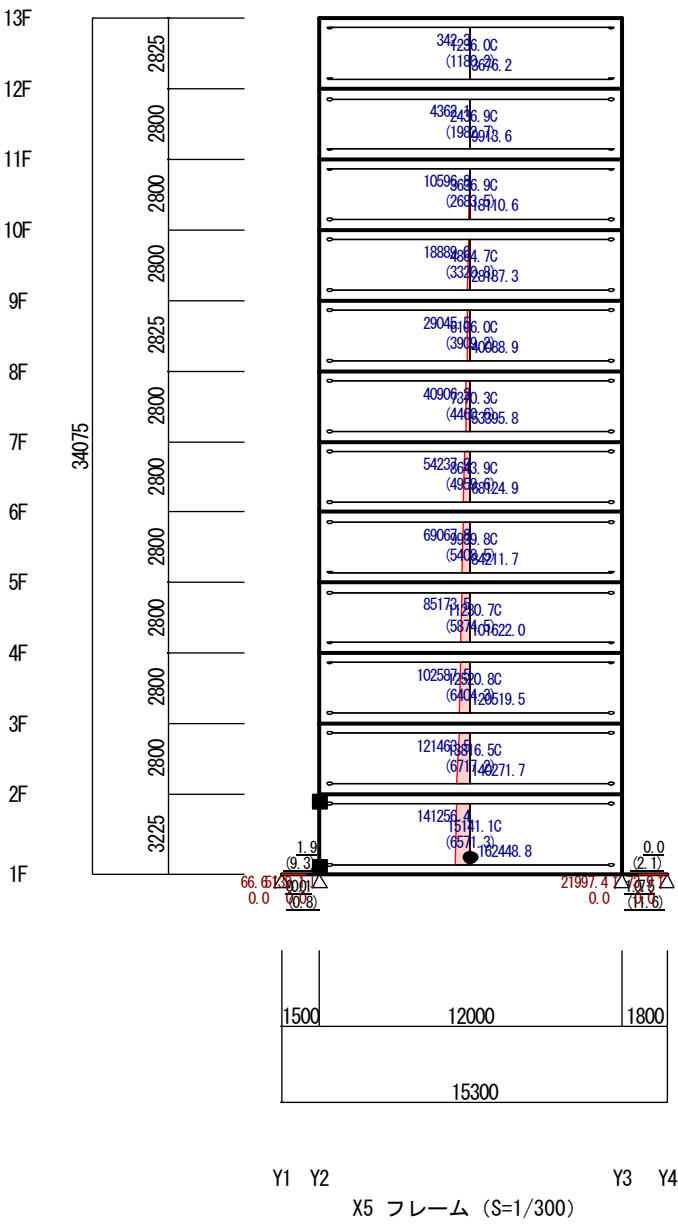


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

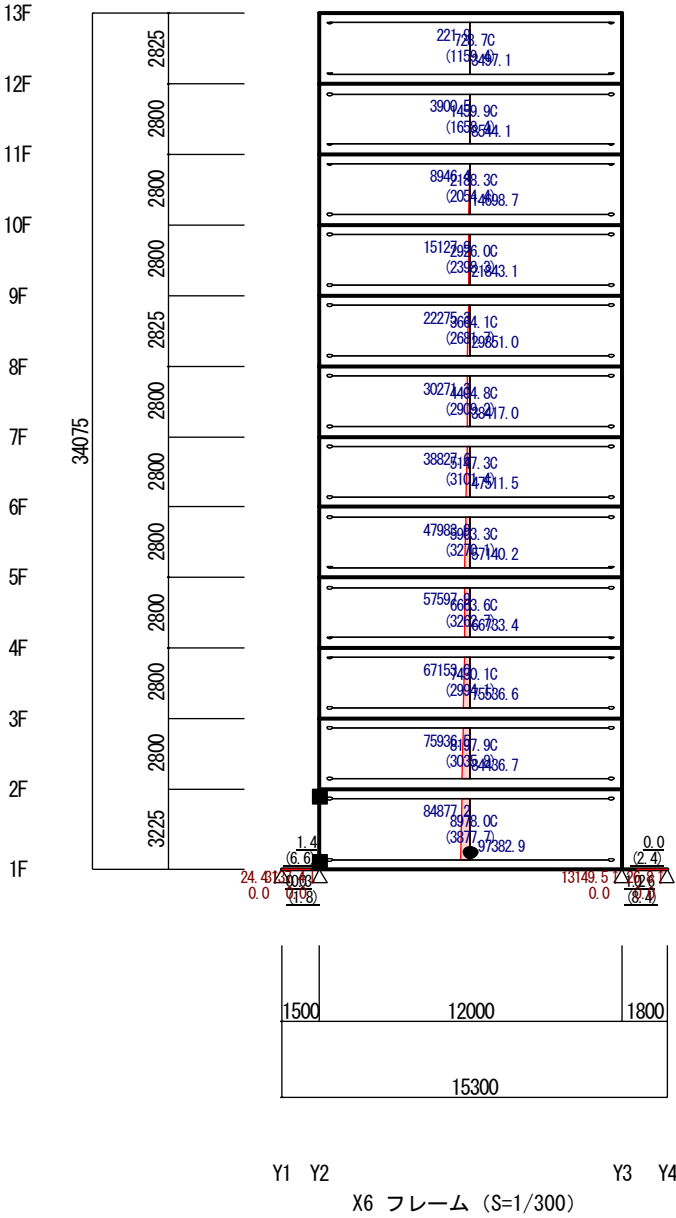


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

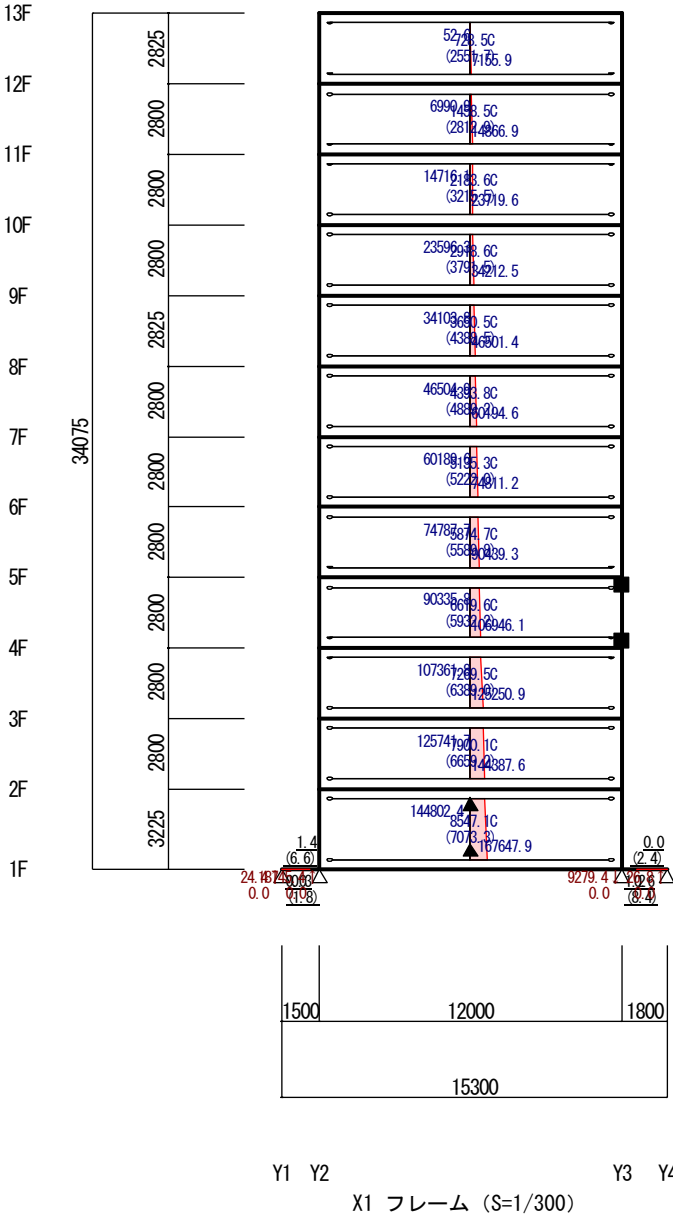


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

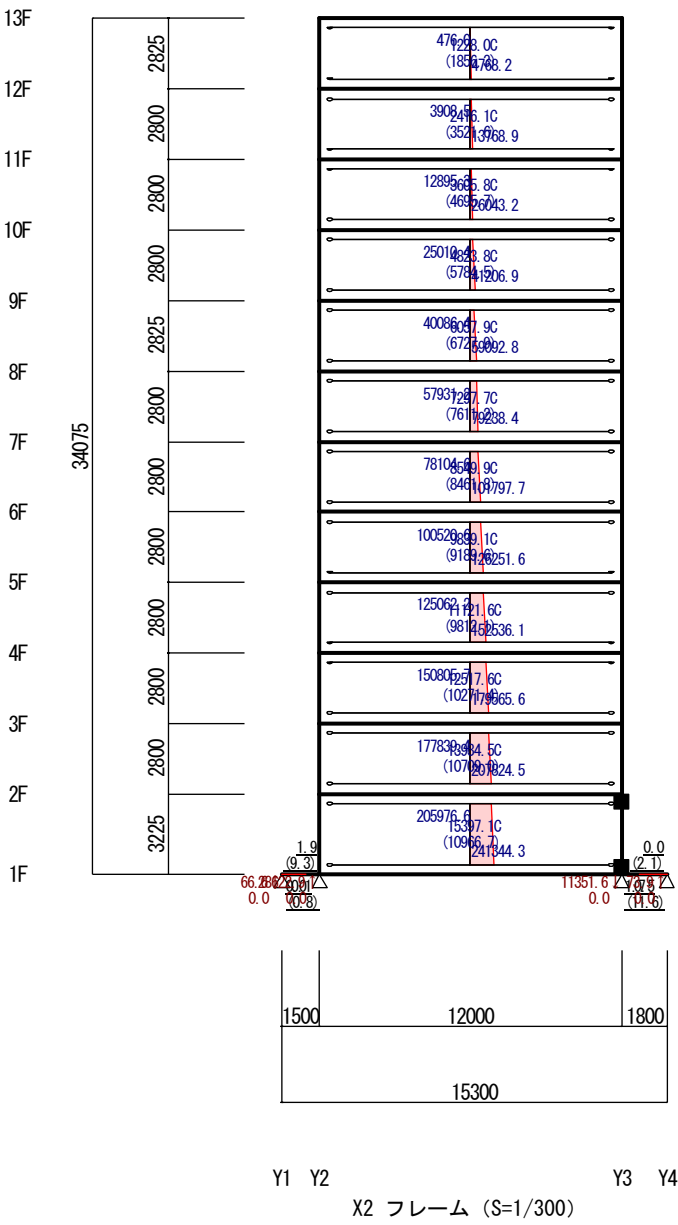


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

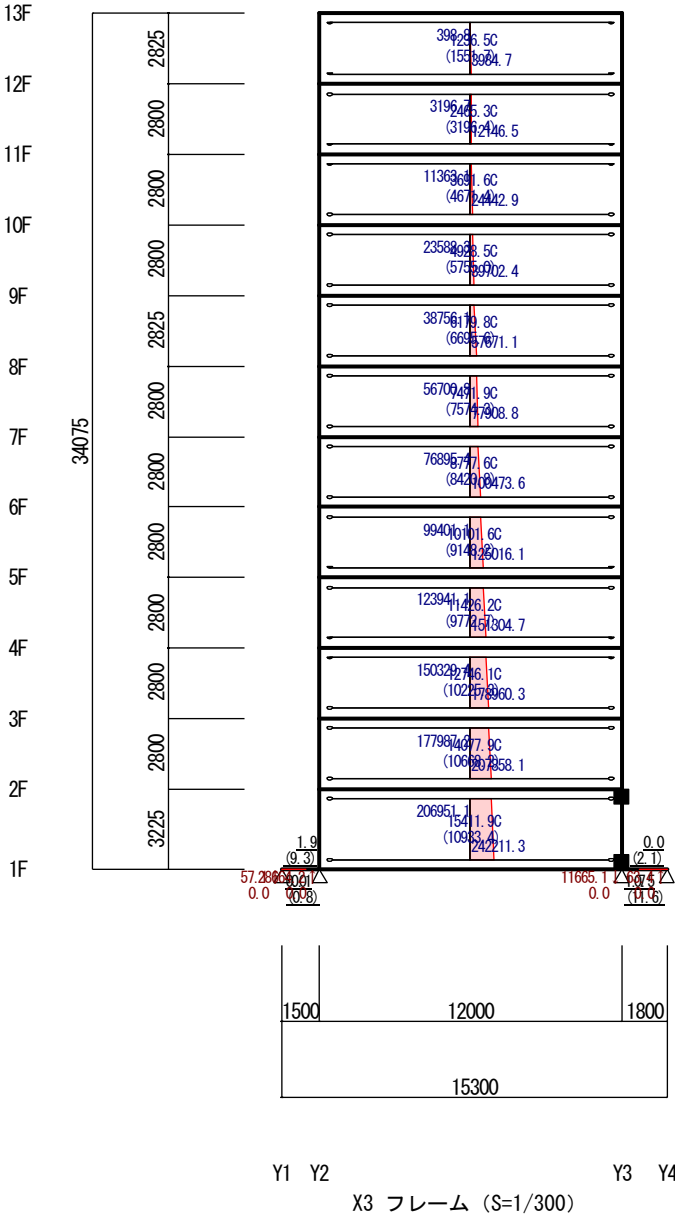


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

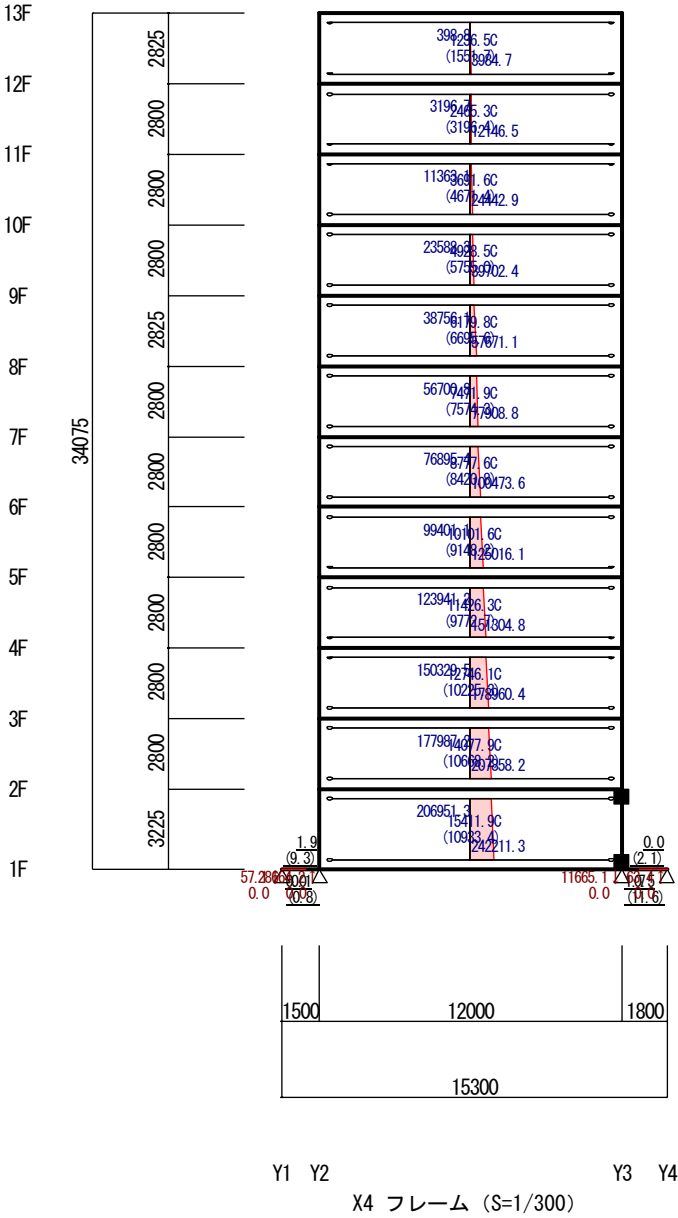

長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

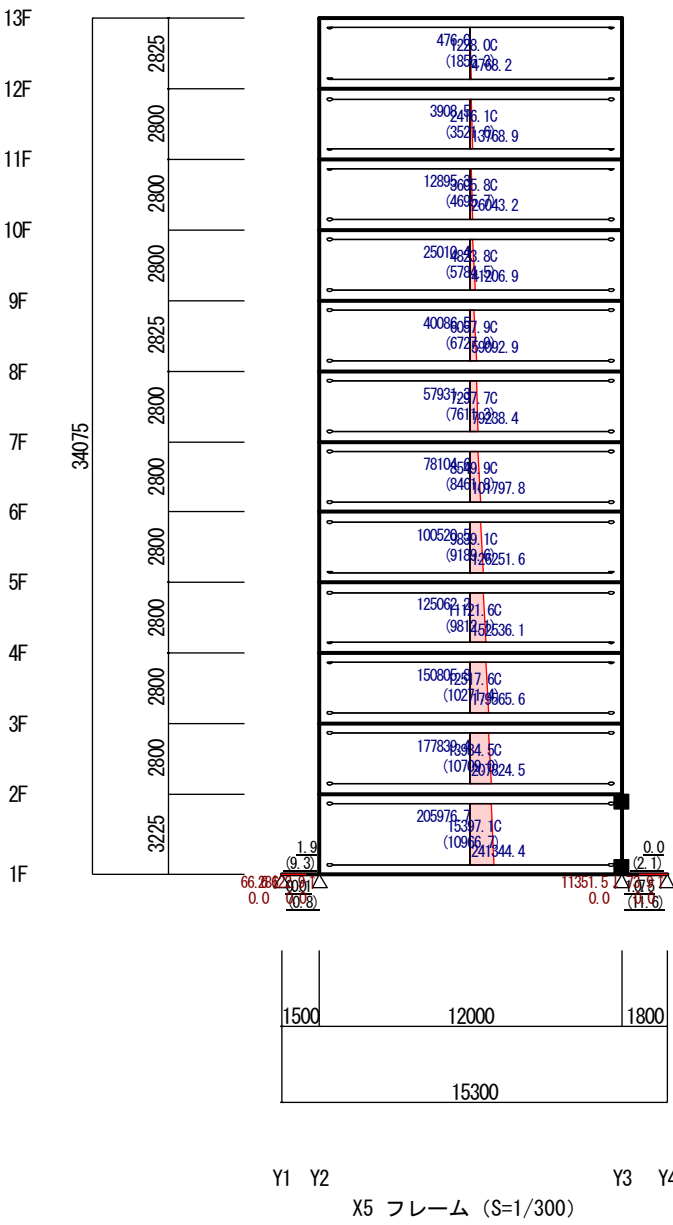


長期考慮危険断面位置応力（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

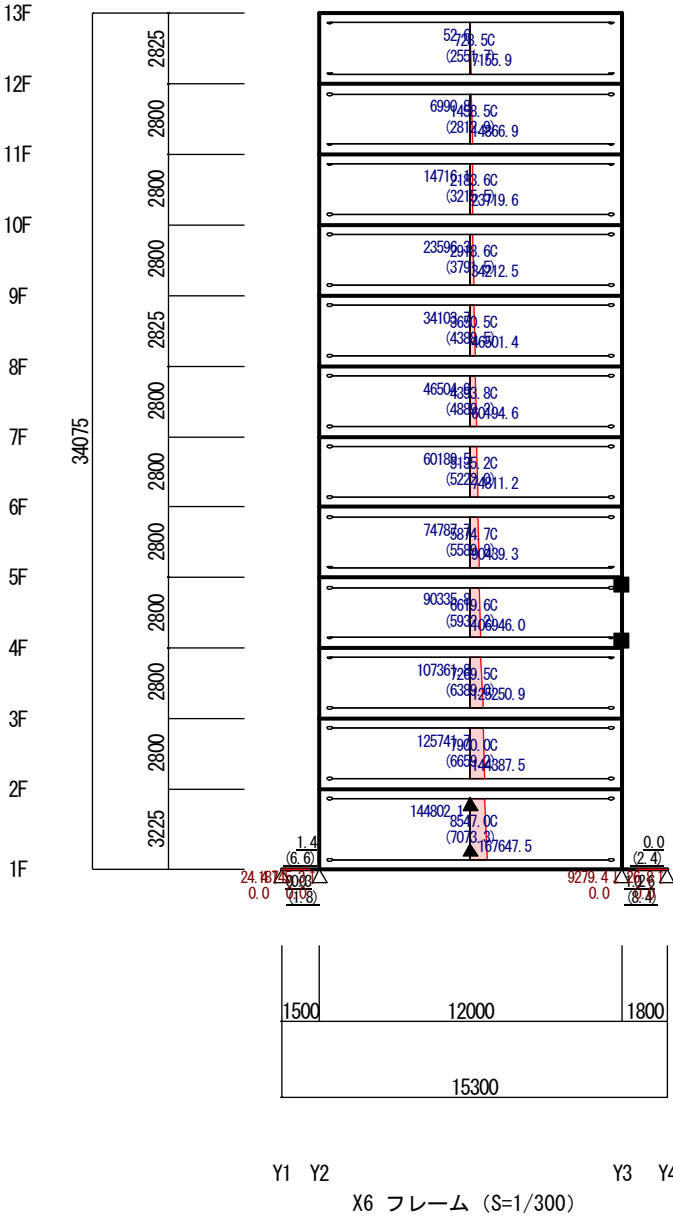

U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

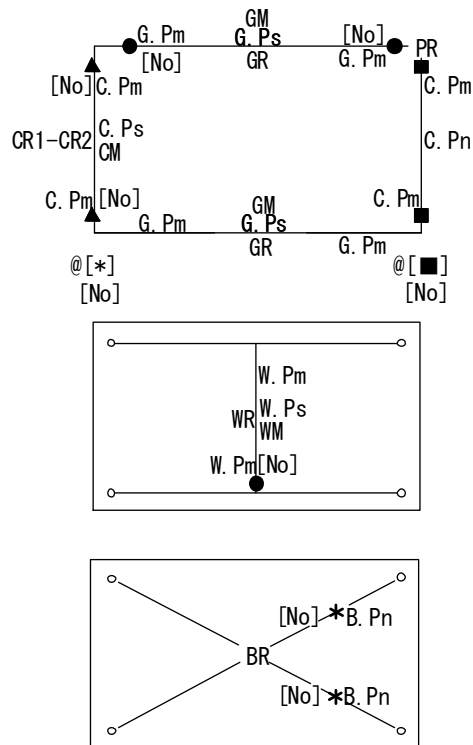


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- ◎ : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率（T : 引張、C : 圧縮）


- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別

- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)



終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

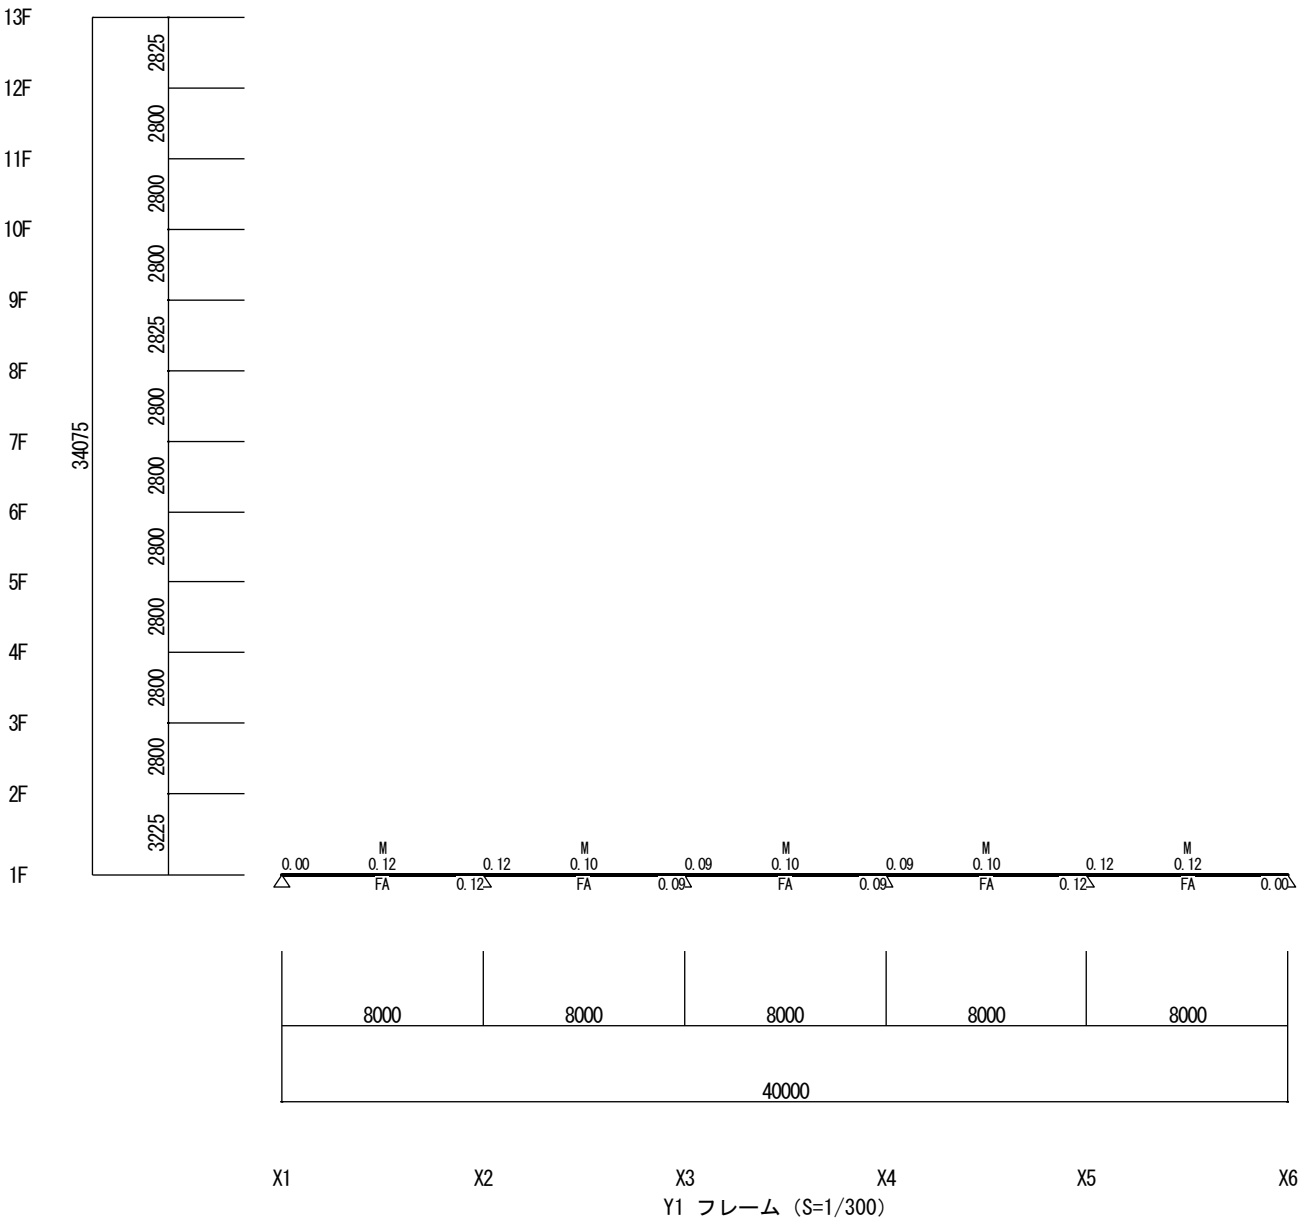


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

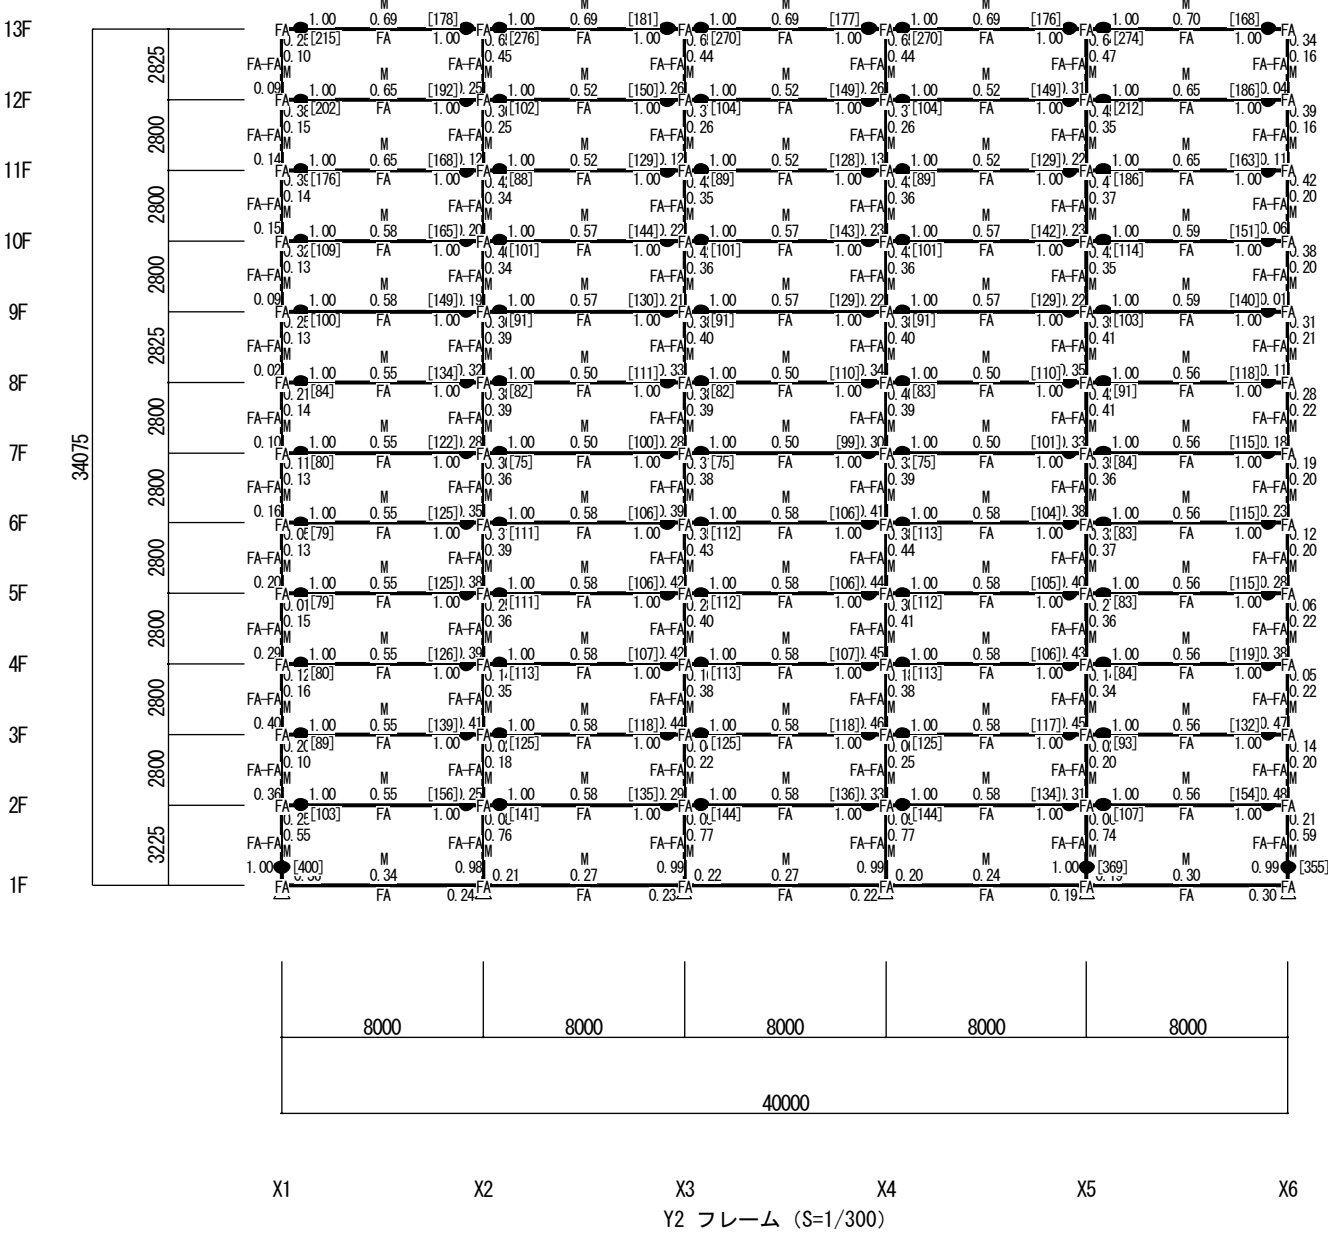


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

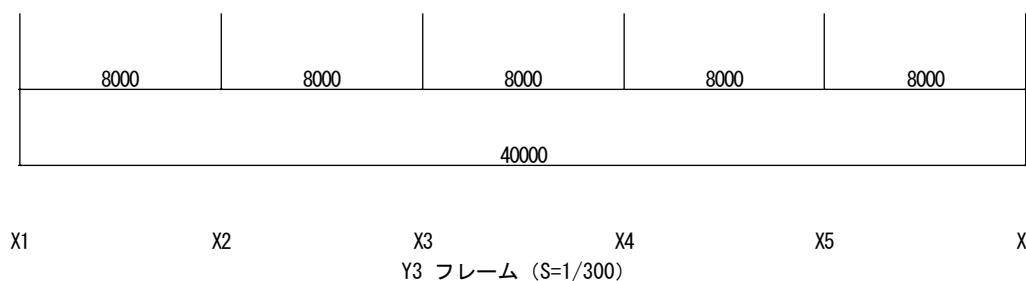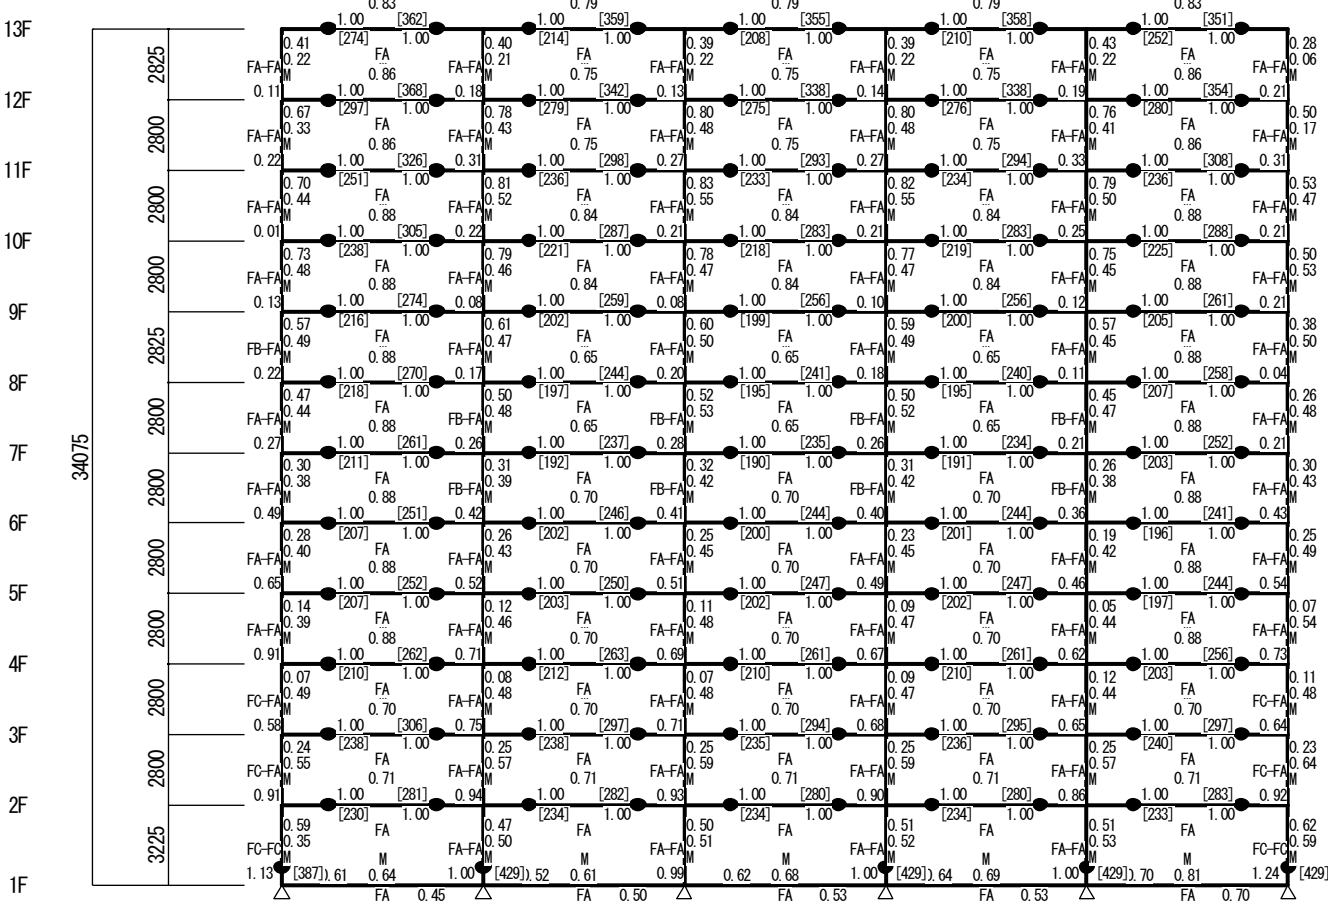


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

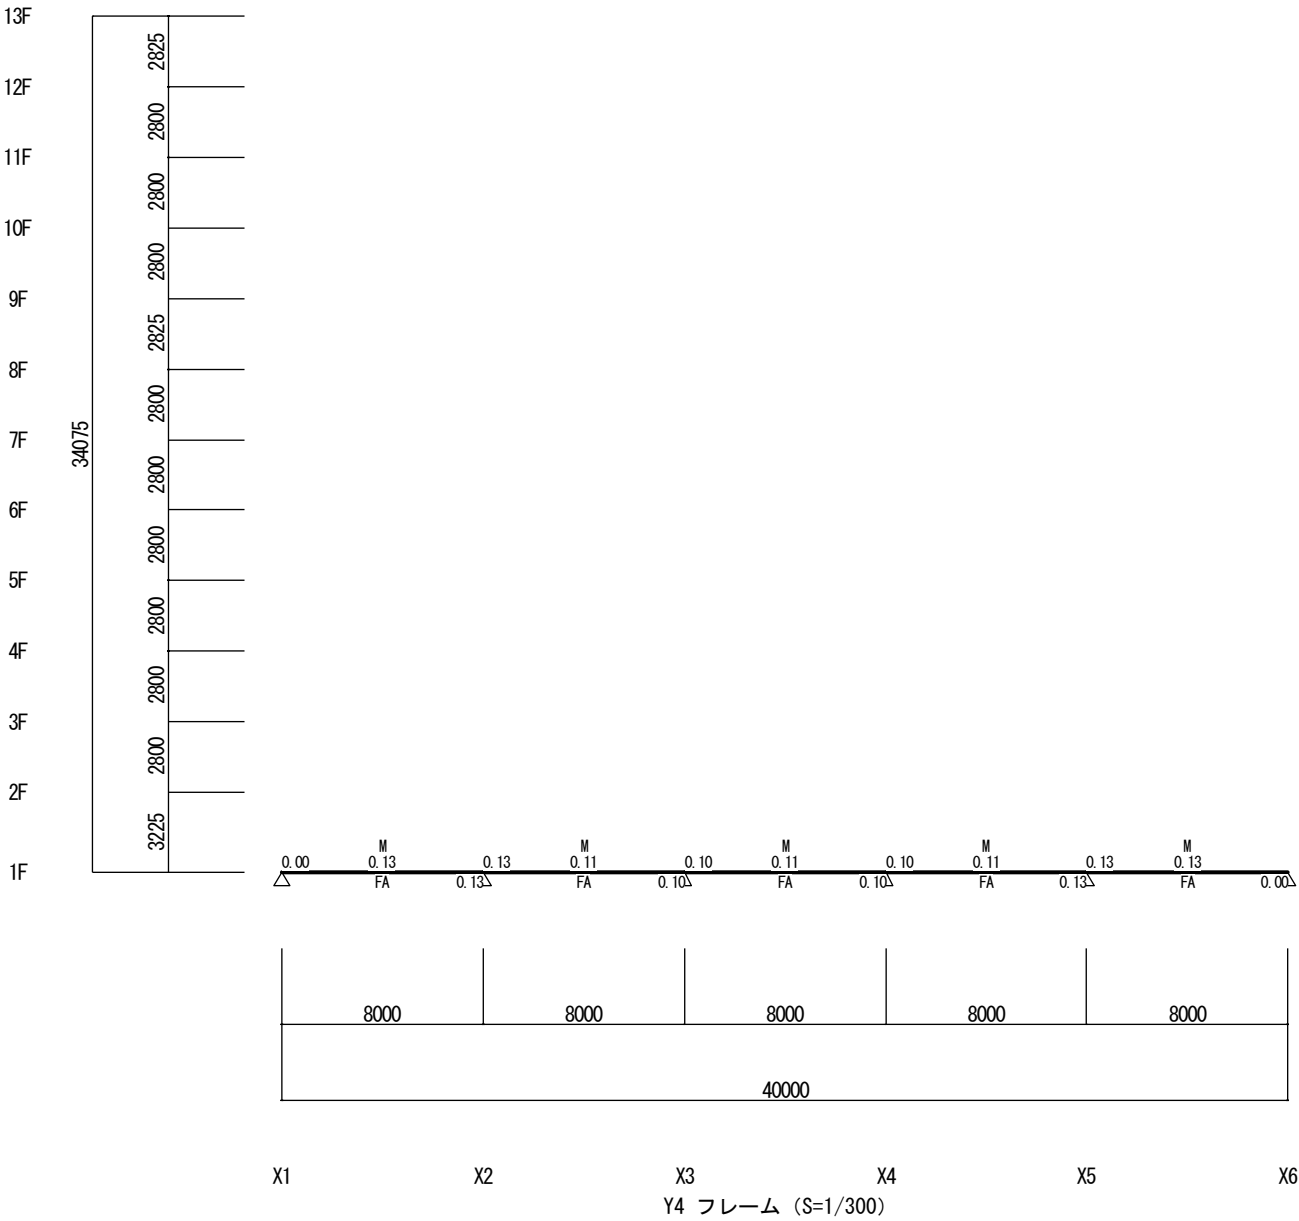



終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

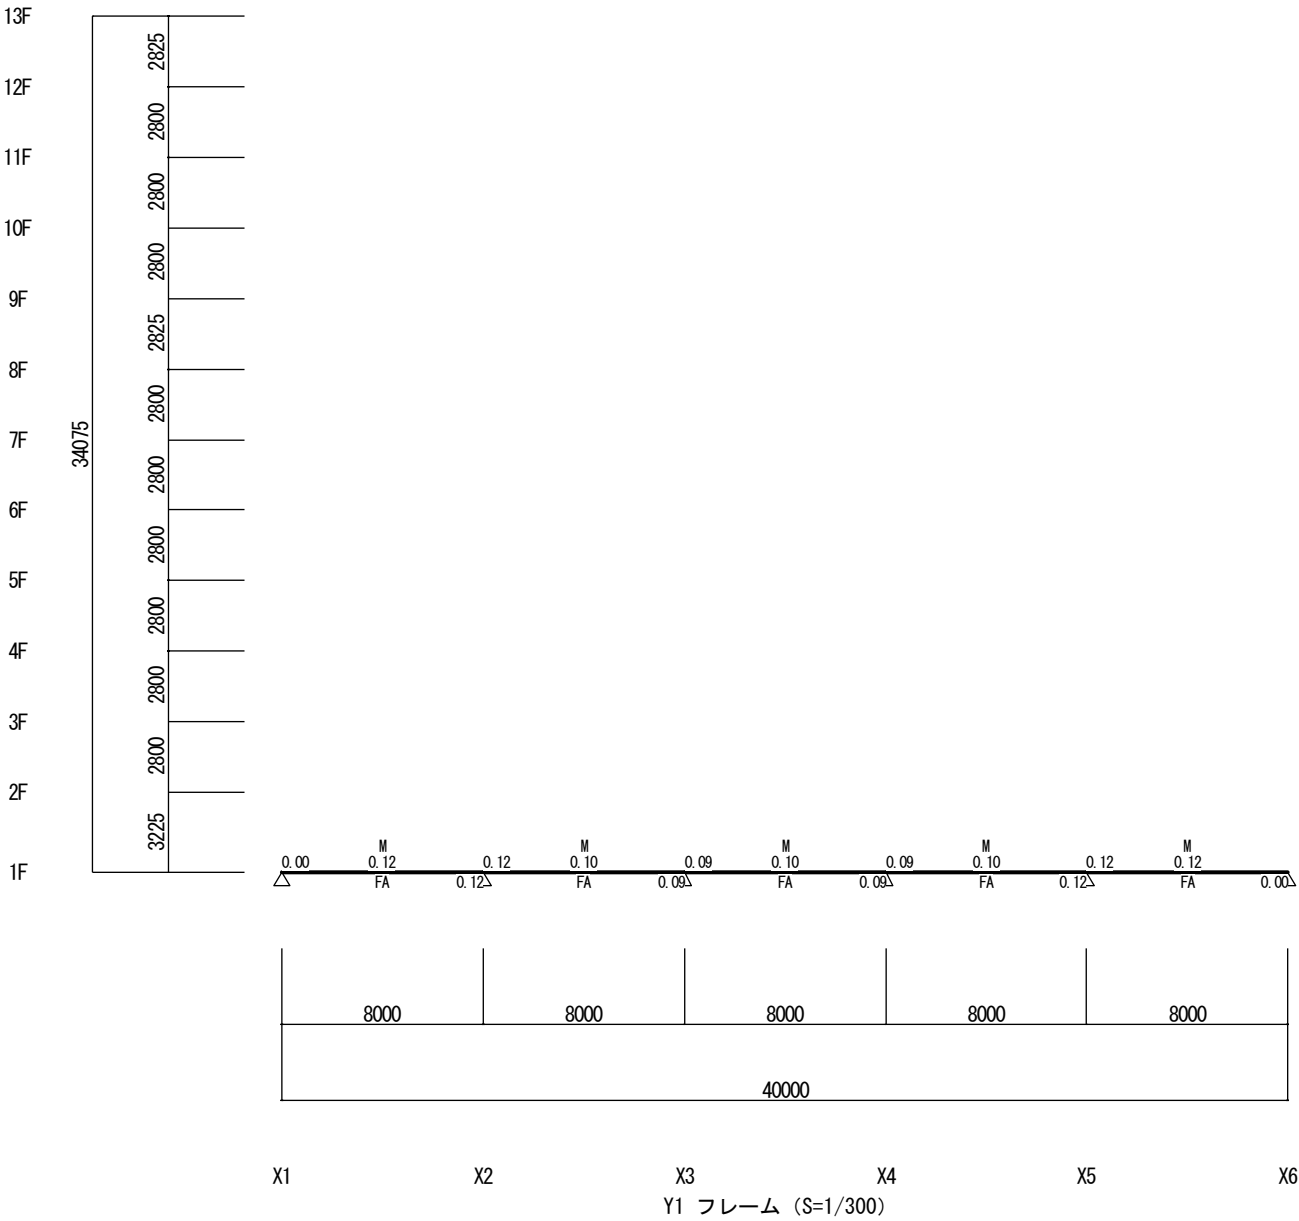


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

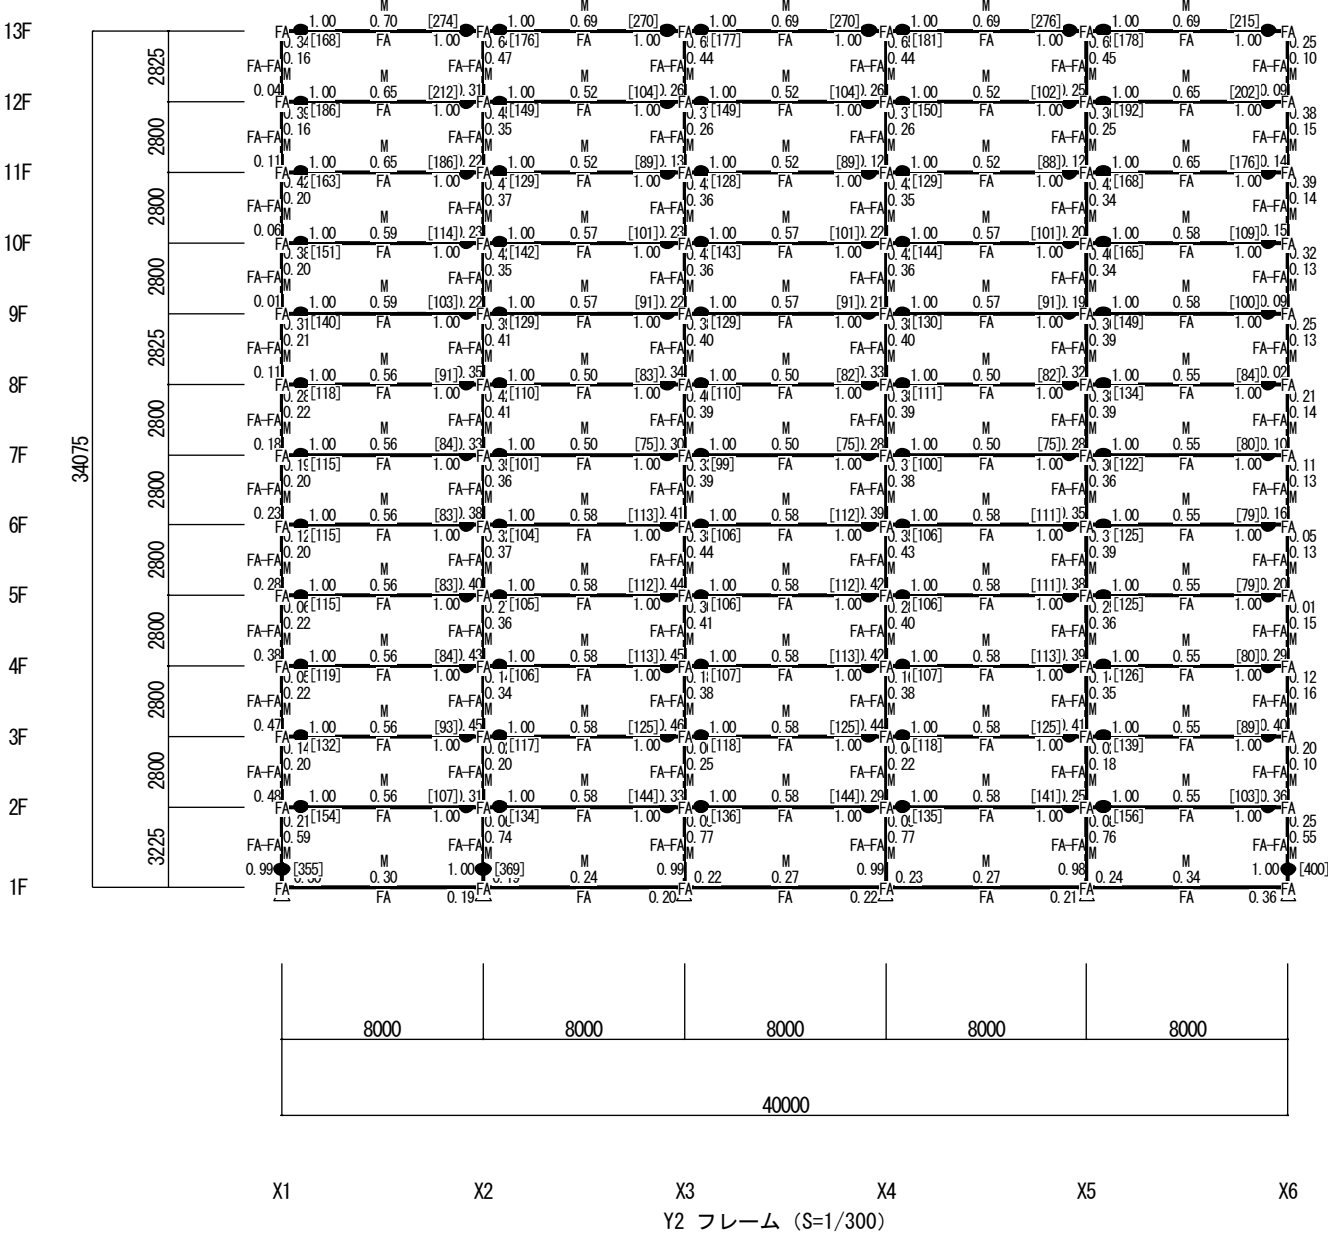


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

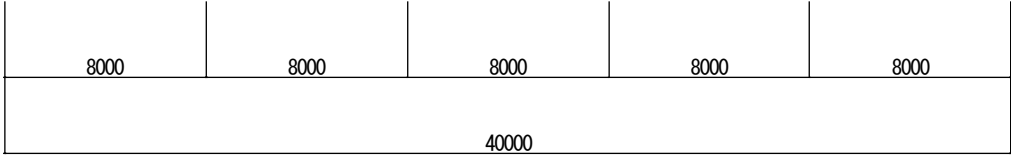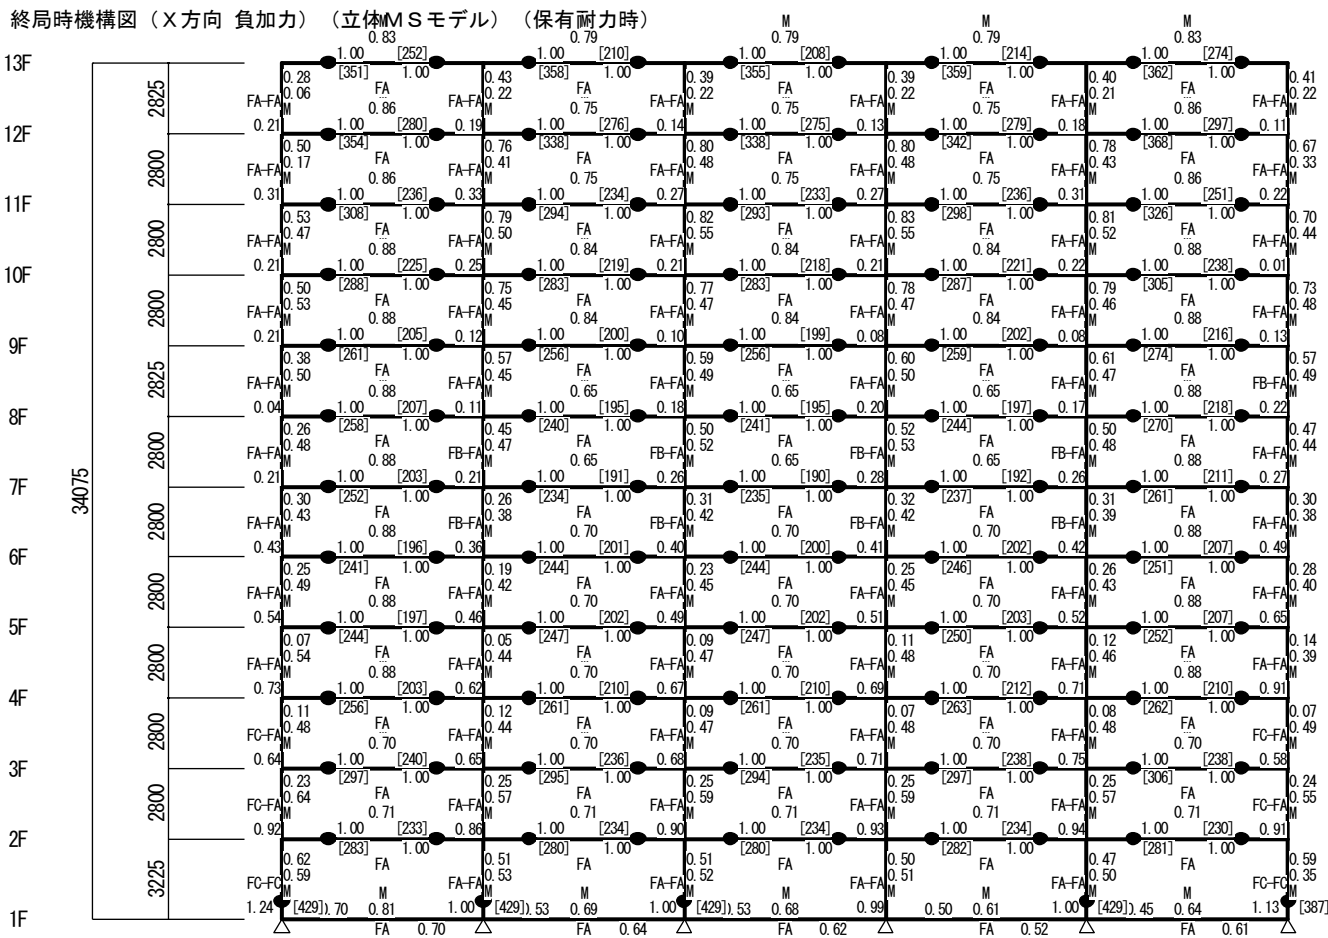


終局時機構図（X方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

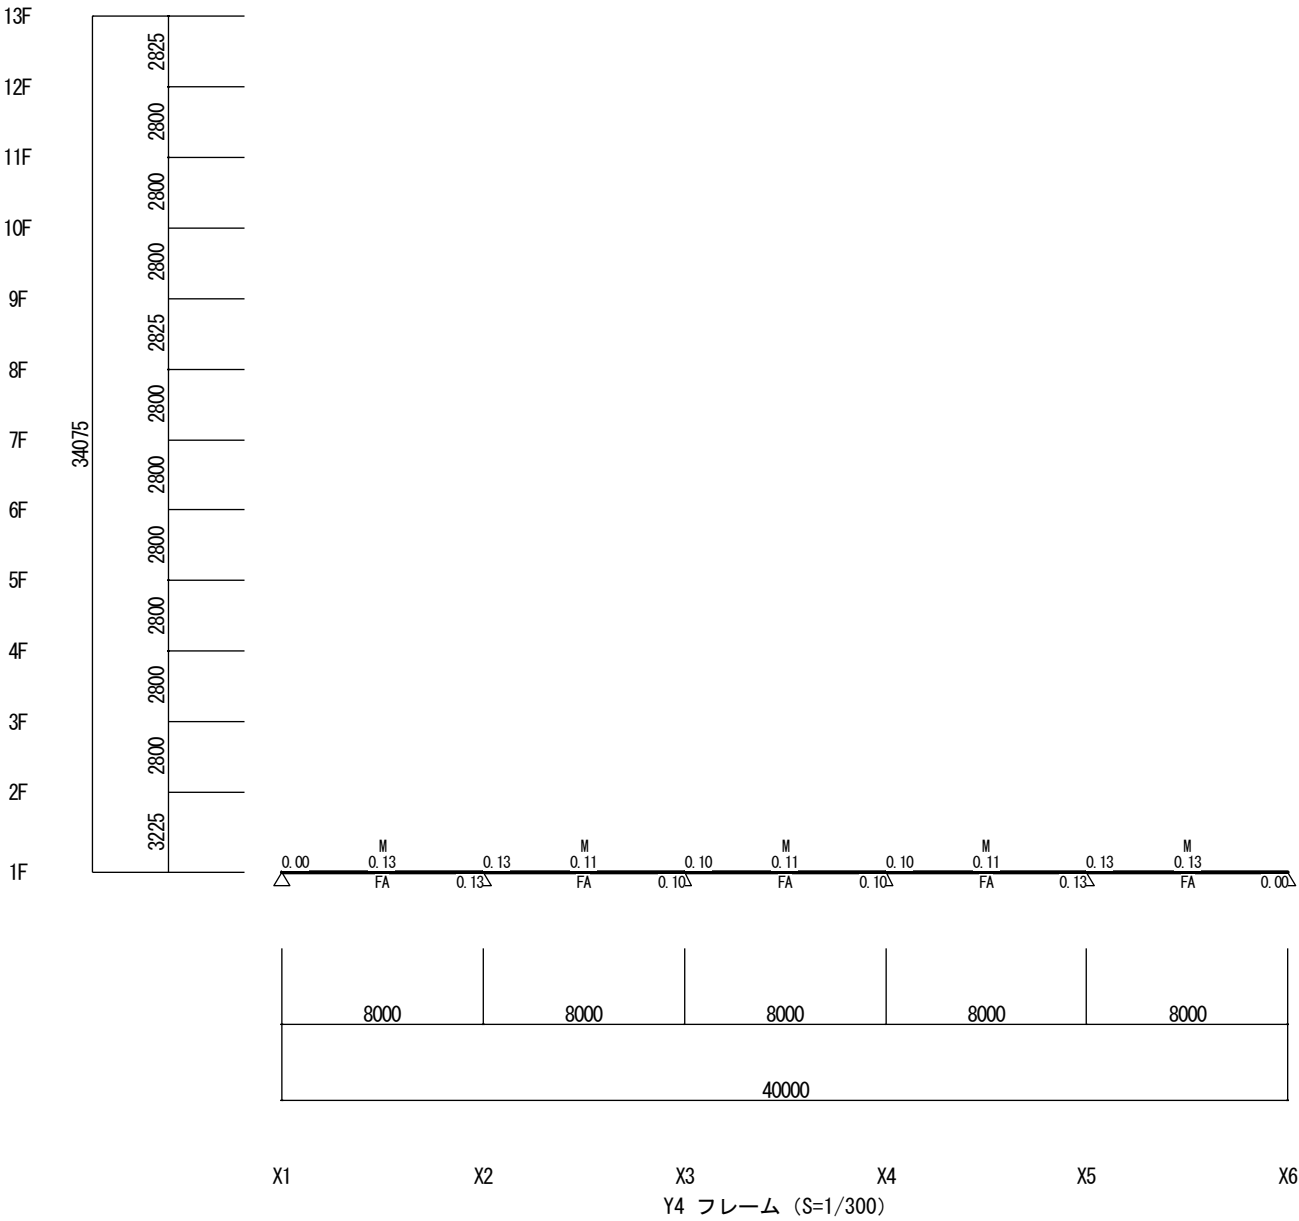


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

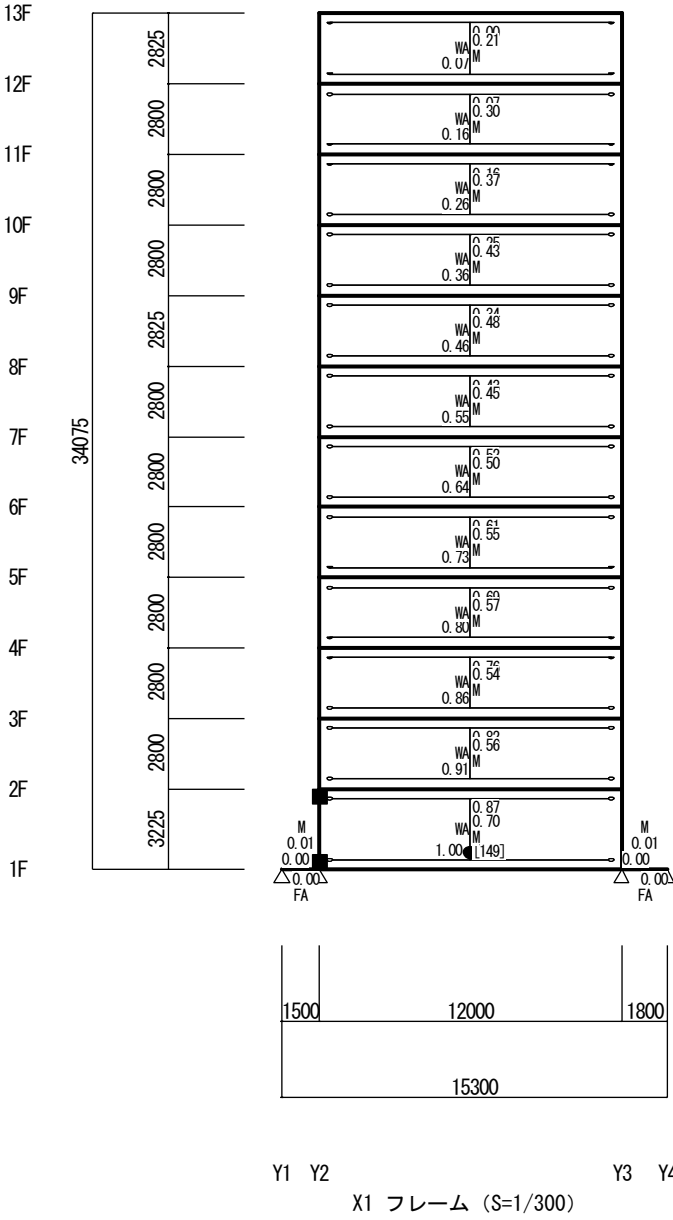


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

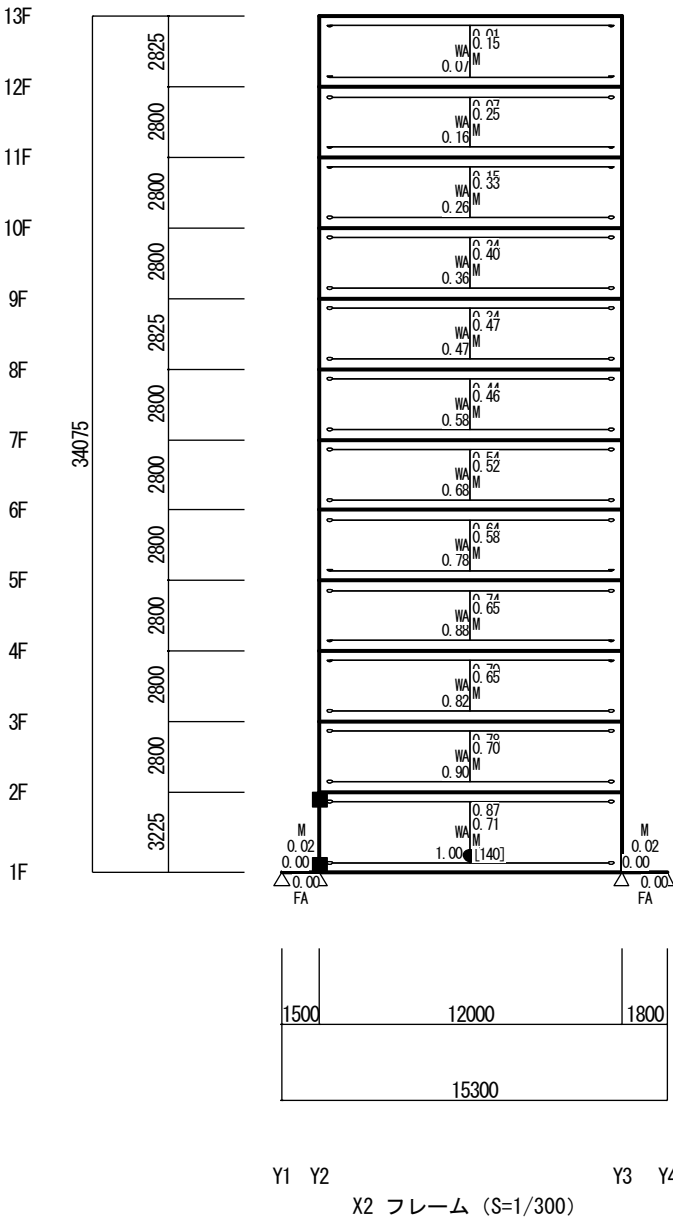


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

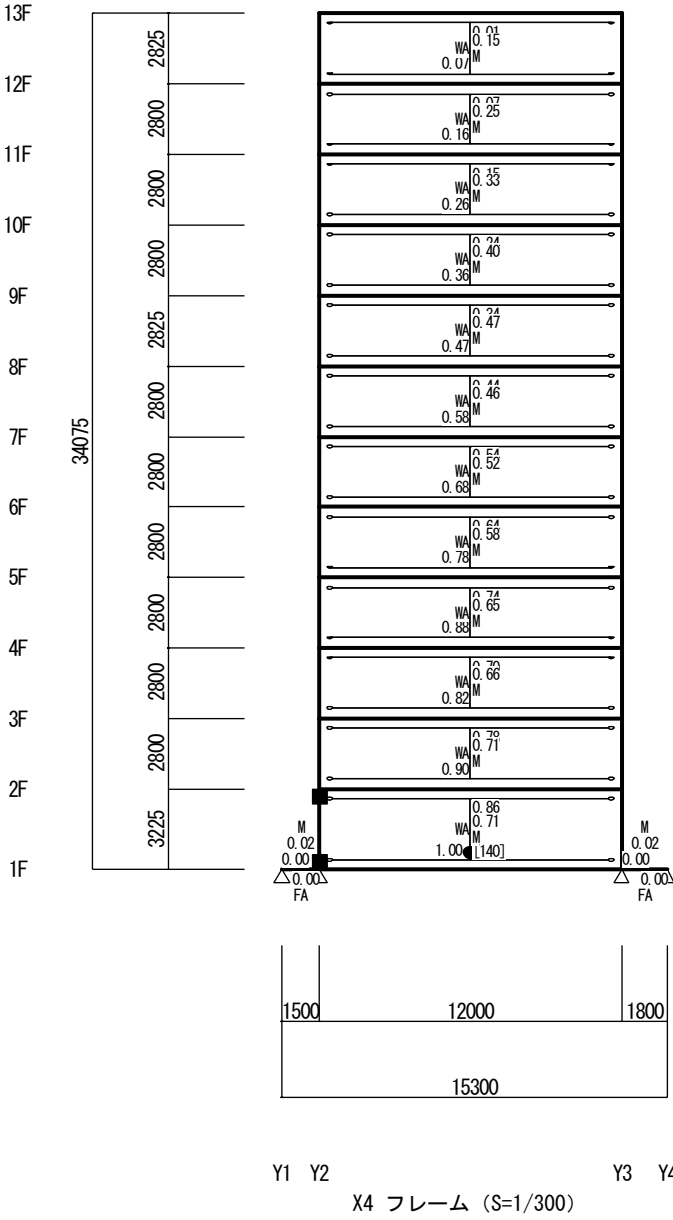


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

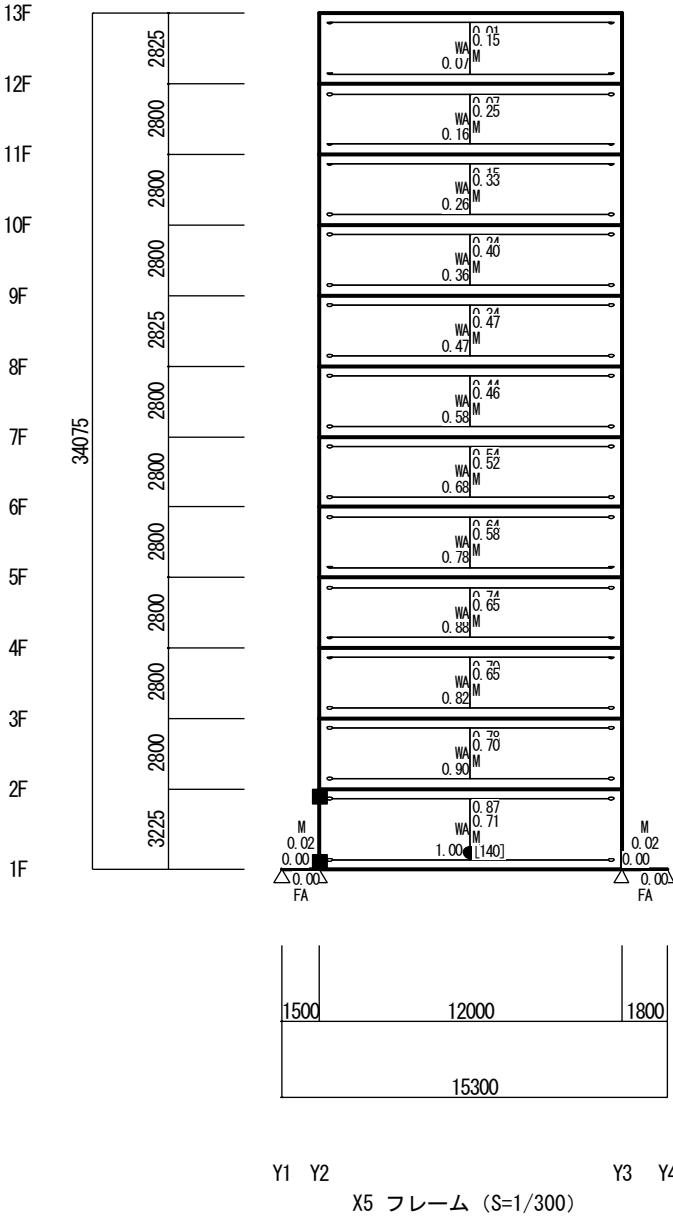


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

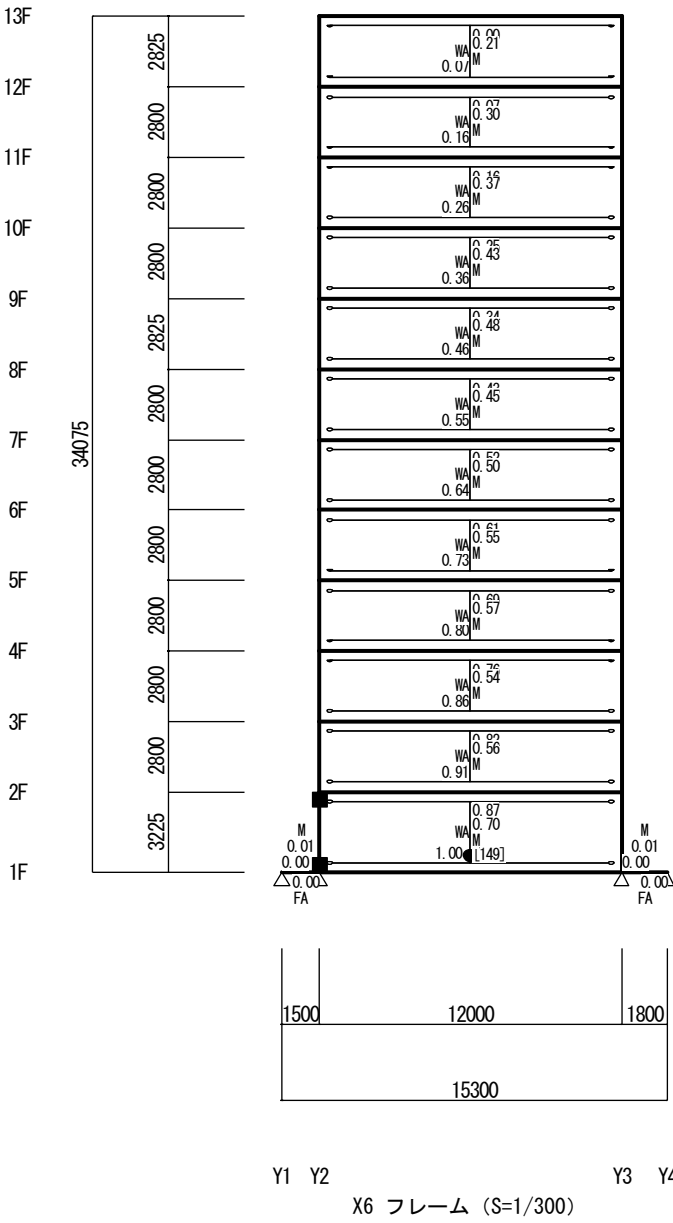


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

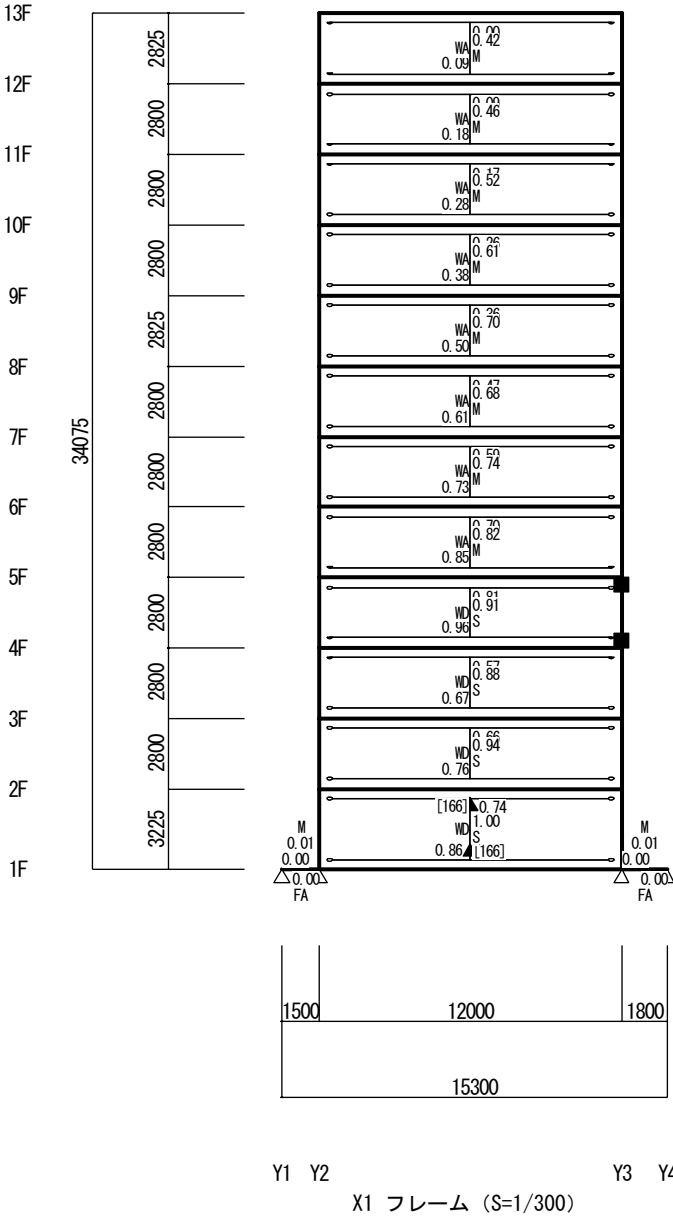


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

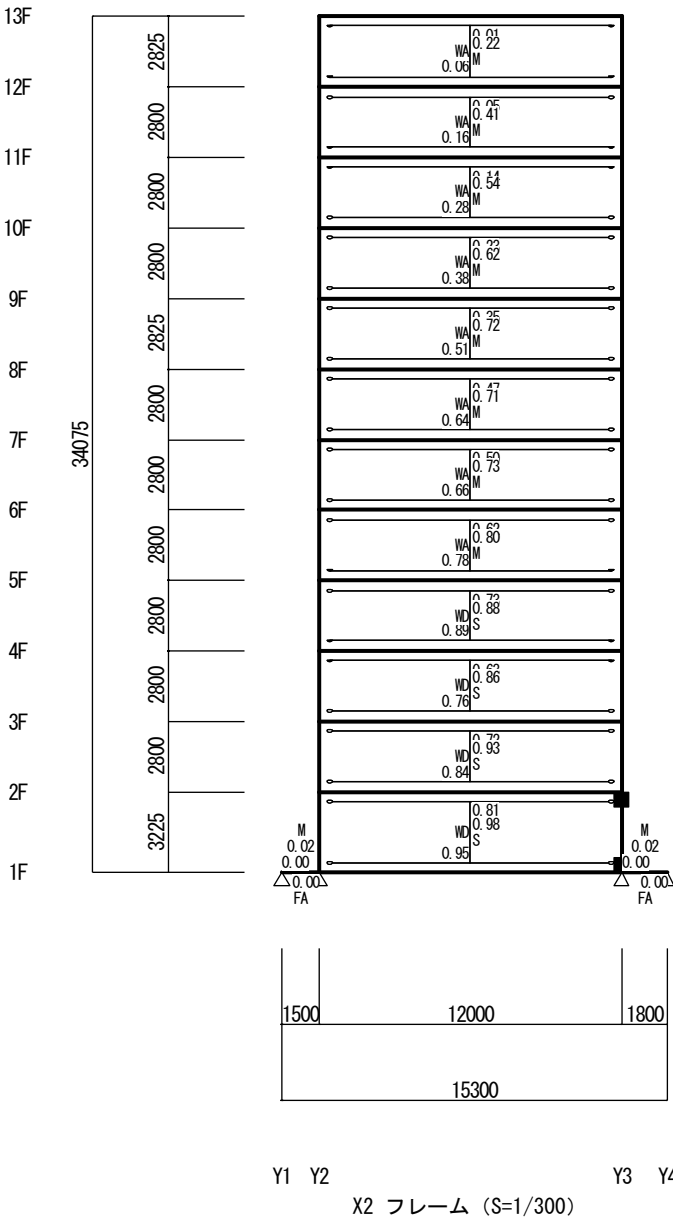


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

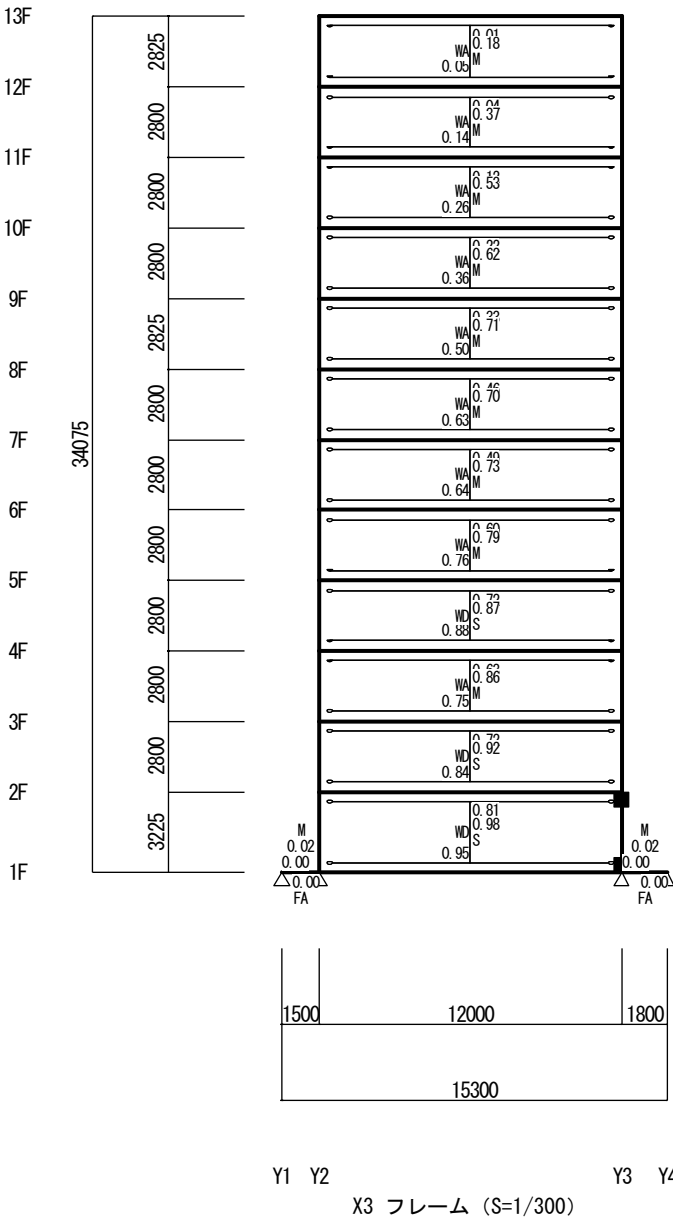


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

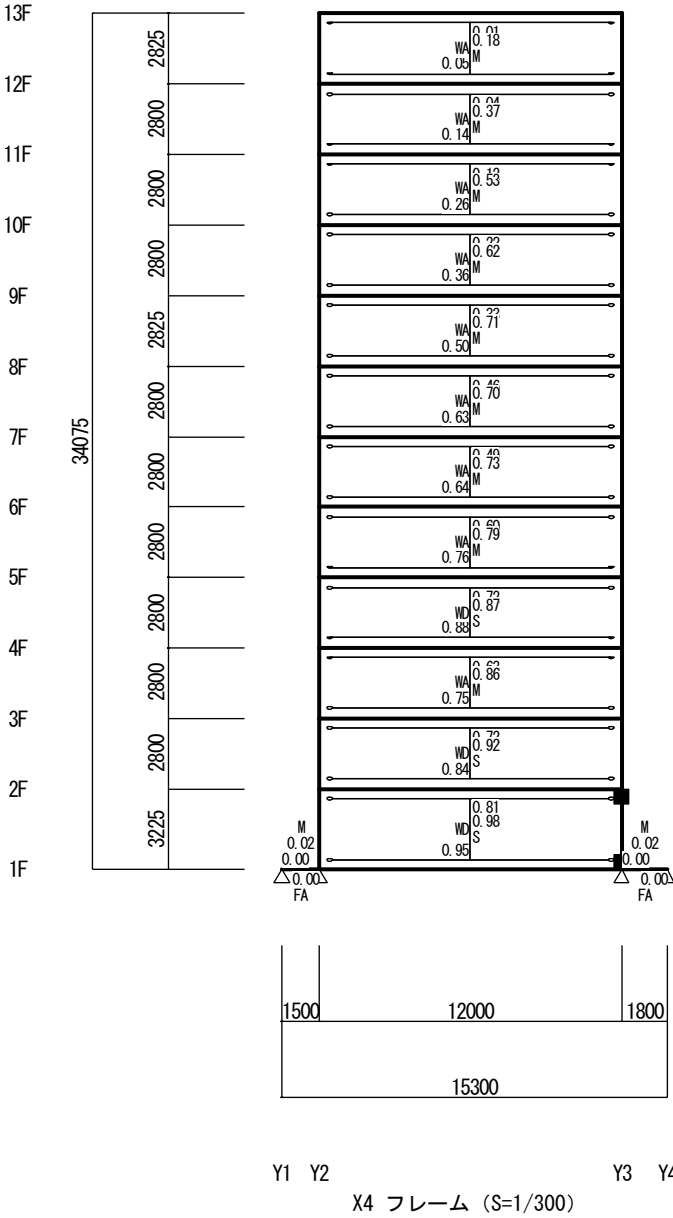

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

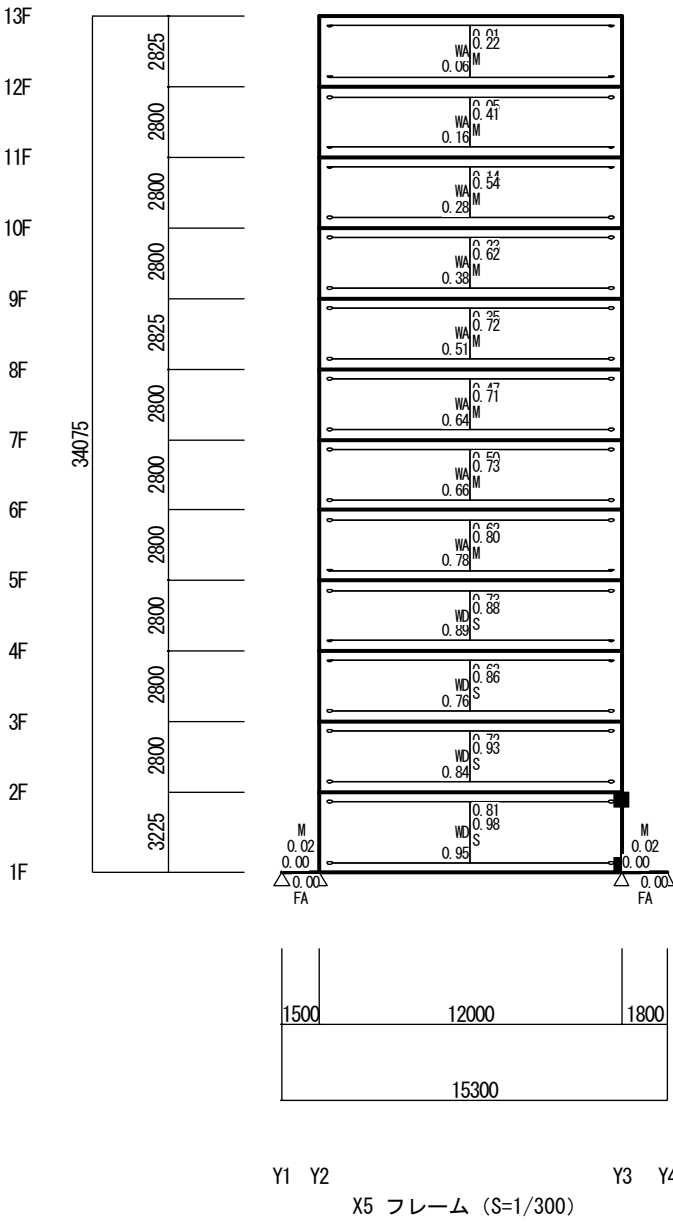

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

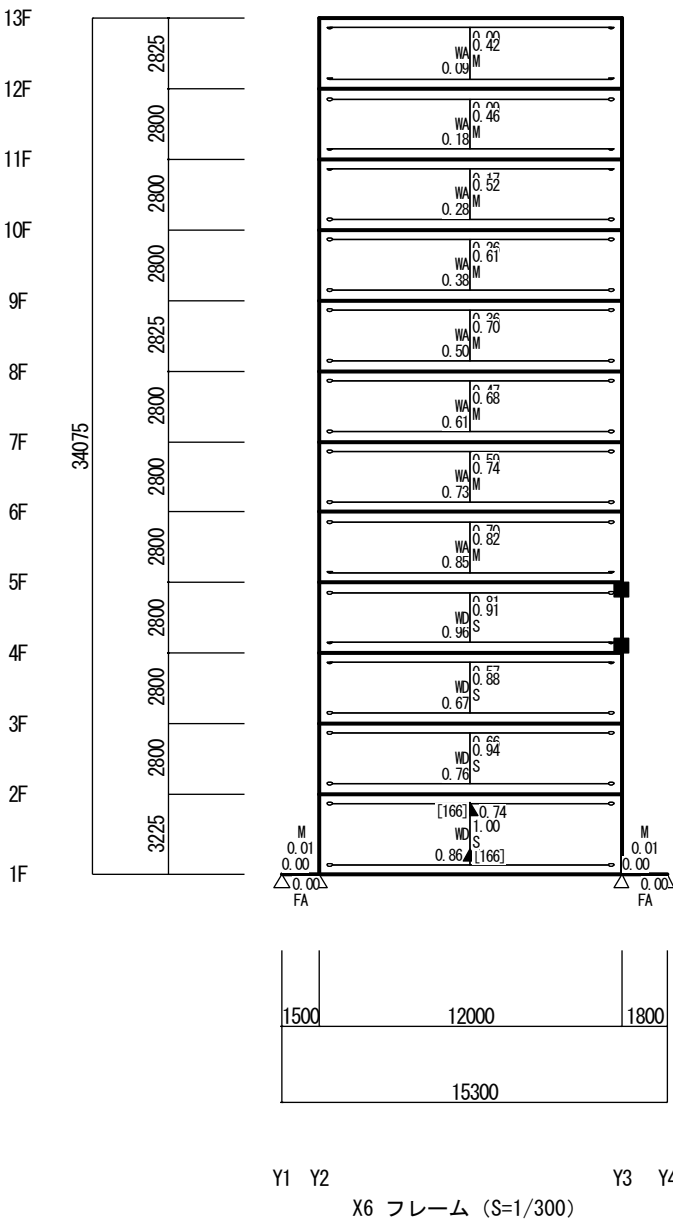

U-5 必要保有水平力と判定

U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

- τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 F_c : コンクリート強度 (N/mm²)
モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	13F	X1	X2	FA	M	0.046	1.24	27.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	13F	X2	X3	FA	M	0.046	1.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.046	1.25	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.045	1.22	27.00
		X2	X3	FA	M	0.031	0.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.031	0.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.031	0.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.046	1.24	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.045	1.22	27.00
		X2	X3	FA	M	0.031	0.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.031	0.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.031	0.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.046	1.24	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.037	0.99	27.00
		X2	X3	FA	M	0.036	0.96	27.00
		X3	X4	FA	M	0.036	0.96	27.00
		X4	X5	FA	M	0.036	0.96	27.00
		X5	X6	FA	M	0.037	1.00	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.037	0.99	27.00
		X2	X3	FA	M	0.036	0.96	27.00
		X3	X4	FA	M	0.036	0.96	27.00
		X4	X5	FA	M	0.036	0.96	27.00
		X5	X6	FA	M	0.037	1.00	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.029	1.05	36.00
		X2	X3	FA	M	0.025	0.89	36.00
		X3	X4	FA	M	0.025	0.89	36.00
		X4	X5	FA	M	0.025	0.89	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.06	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.029	1.05	36.00
		X2	X3	FA	M	0.025	0.89	36.00
		X3	X4	FA	M	0.025	0.89	36.00
		X4	X5	FA	M	0.025	0.89	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.06	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.029	1.05	36.00
		X2	X3	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.06	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.029	1.05	36.00
		X2	X3	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.06	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.029	1.05	36.00
		X2	X3	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.06	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.029	1.05	36.00
		X2	X3	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.06	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.029	1.05	36.00
		X2	X3	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.030	1.06	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.023	0.83	36.00
		X2	X3	FA	M	0.017	0.63	36.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.64	36.00
		X4	X5	FA	M	0.016	0.57	36.00
		X5	X6	FA	M	0.021	0.75	36.00
Y3	13F	X1	X2	FA	M	0.063	1.71	27.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	13F	X2	X3	FA	M	0.059	1.60	27.00
		X3	X4	FA	M	0.059	1.60	27.00
		X4	X5	FA	M	0.059	1.60	27.00
		X5	X6	FA	M	0.063	1.71	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.072	1.95	27.00
		X2	X3	FA	M	0.068	1.83	27.00
		X3	X4	FA	M	0.068	1.83	27.00
		X4	X5	FA	M	0.068	1.83	27.00
		X5	X6	FA	M	0.072	1.95	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.072	1.95	27.00
		X2	X3	FA	M	0.068	1.83	27.00
		X3	X4	FA	M	0.068	1.83	27.00
		X4	X5	FA	M	0.068	1.83	27.00
		X5	X6	FA	M	0.072	1.95	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X2	X3	FA	M	0.077	2.07	27.00
		X3	X4	FA	M	0.077	2.07	27.00
		X4	X5	FA	M	0.077	2.07	27.00
		X5	X6	FA	M	0.073	1.97	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X2	X3	FA	M	0.077	2.07	27.00
		X3	X4	FA	M	0.077	2.07	27.00
		X4	X5	FA	M	0.077	2.07	27.00
		X5	X6	FA	M	0.073	1.97	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.063	2.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X5	X6	FA	M	0.063	2.28	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.063	2.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X5	X6	FA	M	0.063	2.28	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.074	2.67	36.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.074	2.67	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.063	2.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.063	2.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.063	2.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.050	1.79	36.00
		X2	X3	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X4	X5	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X5	X6	FA	M	0.069	2.48	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/F_c$	τu	F_c
Y4	1F	X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/F_c$	τu	F_c
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	13F	X1	X2	FA	M	0.046	1.25	27.00
		X2	X3	FA	M	0.046	1.24	27.00
		X3	X4	FA	M	0.046	1.24	27.00
		X4	X5	FA	M	0.046	1.24	27.00
		X5	X6	FA	M	0.046	1.24	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.046	1.24	27.00
		X2	X3	FA	M	0.031	0.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.031	0.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.031	0.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.045	1.22	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.046	1.24	27.00
		X2	X3	FA	M	0.031	0.85	27.00
		X3	X4	FA	M	0.031	0.85	27.00
		X4	X5	FA	M	0.031	0.85	27.00
		X5	X6	FA	M	0.045	1.22	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X2	X3	FA	M	0.036	0.96	27.00
		X3	X4	FA	M	0.036	0.96	27.00
		X4	X5	FA	M	0.036	0.96	27.00
		X5	X6	FA	M	0.037	0.99	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.037	1.00	27.00
		X2	X3	FA	M	0.036	0.96	27.00
		X3	X4	FA	M	0.036	0.96	27.00
		X4	X5	FA	M	0.036	0.96	27.00
		X5	X6	FA	M	0.037	0.99	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.030	1.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.025	0.89	36.00
		X3	X4	FA	M	0.025	0.89	36.00
		X4	X5	FA	M	0.025	0.89	36.00
		X5	X6	FA	M	0.029	1.05	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.030	1.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.025	0.89	36.00
		X3	X4	FA	M	0.025	0.89	36.00
		X4	X5	FA	M	0.025	0.89	36.00
		X5	X6	FA	M	0.029	1.05	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.030	1.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.029	1.05	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.030	1.06	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	5F	X2	X3	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.029	1.05	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.030	1.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.029	1.05	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.030	1.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.029	1.05	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.030	1.06	36.00
		X2	X3	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X3	X4	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X4	X5	FA	M	0.030	1.09	36.00
		X5	X6	FA	M	0.029	1.05	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.021	0.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.016	0.57	36.00
		X3	X4	FA	M	0.018	0.64	36.00
		X4	X5	FA	M	0.017	0.63	36.00
		X5	X6	FA	M	0.023	0.83	36.00
Y3	13F	X1	X2	FA	M	0.063	1.71	27.00
		X2	X3	FA	M	0.059	1.60	27.00
		X3	X4	FA	M	0.059	1.60	27.00
		X4	X5	FA	M	0.059	1.60	27.00
		X5	X6	FA	M	0.063	1.71	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.072	1.95	27.00
		X2	X3	FA	M	0.068	1.83	27.00
		X3	X4	FA	M	0.068	1.83	27.00
		X4	X5	FA	M	0.068	1.83	27.00
		X5	X6	FA	M	0.072	1.95	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.072	1.95	27.00
		X2	X3	FA	M	0.068	1.83	27.00
		X3	X4	FA	M	0.068	1.83	27.00
		X4	X5	FA	M	0.068	1.83	27.00
		X5	X6	FA	M	0.072	1.95	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X2	X3	FA	M	0.077	2.07	27.00
		X3	X4	FA	M	0.077	2.07	27.00
		X4	X5	FA	M	0.077	2.07	27.00
		X5	X6	FA	M	0.073	1.97	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.073	1.97	27.00
		X2	X3	FA	M	0.077	2.07	27.00
		X3	X4	FA	M	0.077	2.07	27.00
		X4	X5	FA	M	0.077	2.07	27.00
		X5	X6	FA	M	0.073	1.97	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.063	2.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X5	X6	FA	M	0.063	2.28	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.063	2.28	36.00
		X2	X3	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X3	X4	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X4	X5	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X5	X6	FA	M	0.063	2.28	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	5F	X2	X3	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.068	2.46	36.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.068	2.46	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.074	2.67	36.00
		X2	X3	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X3	X4	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X4	X5	FA	M	0.072	2.61	36.00
		X5	X6	FA	M	0.074	2.67	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.064	2.30	36.00
		X2	X3	FA	M	0.063	2.26	36.00
		X3	X4	FA	M	0.063	2.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.063	2.26	36.00
		X5	X6	FA	M	0.064	2.30	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.069	2.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.056	2.01	36.00
		X3	X4	FA	M	0.056	2.02	36.00
		X4	X5	FA	M	0.051	1.84	36.00
		X5	X6	FA	M	0.050	1.79	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	13F	X1	X2	FA	M	0.025	0.68	27.00
		X2	X3	FA	M	0.024	0.65	27.00
		X3	X4	FA	M	0.024	0.65	27.00
		X4	X5	FA	M	0.024	0.65	27.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	13F	X5	X6	FA	M	0.025	0.68	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.019	0.51	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.51	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.52	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.44	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.016	0.44	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.016	0.44	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.011	0.38	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.38	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.37	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.37	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.40	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.16	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X5	X6	FA	M	0.006	0.20	36.00
Y3	13F	X1	X2	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X2	X3	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X4	X5	FA	M	0.019	0.52	27.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y3	13F	X5	X6	FA	M	0.019	0.52	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.018	0.47	27.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X5	X6	FA	M	0.018	0.47	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.017	0.47	27.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.47	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.014	0.39	27.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.39	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.014	0.39	27.00
		X2	X3	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X4	X5	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X5	X6	FA	M	0.014	0.39	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.011	0.39	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.39	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.36	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.009	0.31	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.31	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.006	0.20	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X5	X6	FA	M	0.006	0.20	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y4	1F	X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
X2	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X3	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X4	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X5	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.09	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.003	0.11	36.00
X6	1F	Y1	Y2	FA	M	0.002	0.06	36.00
		Y3	Y4	FA	M	0.002	0.08	36.00
Y1	1F	X1	X2	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X3	X4	FA	M	0.007	0.26	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.28	36.00
		X5	X6	FA	M	0.009	0.32	36.00
Y2	13F	X1	X2	FA	M	0.026	0.71	27.00
		X2	X3	FA	M	0.024	0.66	27.00
		X3	X4	FA	M	0.024	0.65	27.00
		X4	X5	FA	M	0.024	0.66	27.00
		X5	X6	FA	M	0.026	0.71	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.022	0.58	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.022	0.58	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.022	0.58	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.022	0.58	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.019	0.50	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.50	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.019	0.50	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X3	X4	FA	M	0.015	0.39	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.40	27.00
		X5	X6	FA	M	0.019	0.50	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.013	0.48	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.48	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.33	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.47	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.47	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.013	0.45	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.34	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
Y2	5F	X5	X6	FA	M	0.013	0.45	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.44	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.012	0.43	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.43	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X5	X6	FA	M	0.011	0.41	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.005	0.19	36.00
		X2	X3	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.16	36.00
		X4	X5	FA	M	0.005	0.17	36.00
		X5	X6	FA	M	0.005	0.19	36.00
Y3	13F	X1	X2	FA	M	0.021	0.57	27.00
		X2	X3	FA	M	0.020	0.55	27.00
		X3	X4	FA	M	0.019	0.52	27.00
		X4	X5	FA	M	0.020	0.55	27.00
		X5	X6	FA	M	0.021	0.57	27.00
	12F	X1	X2	FA	M	0.020	0.53	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.42	27.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.38	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.42	27.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.53	27.00
	11F	X1	X2	FA	M	0.020	0.54	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.54	27.00
	10F	X1	X2	FA	M	0.017	0.45	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.41	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.45	27.00
	9F	X1	X2	FA	M	0.017	0.46	27.00
		X2	X3	FA	M	0.015	0.42	27.00
		X3	X4	FA	M	0.014	0.37	27.00
		X4	X5	FA	M	0.015	0.42	27.00
		X5	X6	FA	M	0.017	0.46	27.00
	8F	X1	X2	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.47	36.00
	7F	X1	X2	FA	M	0.013	0.47	36.00
		X2	X3	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X3	X4	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X4	X5	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X5	X6	FA	M	0.013	0.47	36.00
	6F	X1	X2	FA	M	0.012	0.44	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.012	0.44	36.00
	5F	X1	X2	FA	M	0.012	0.42	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.40	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.40	36.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
Y3	5F	X5	X6	FA	M	0.012	0.42	36.00
	4F	X1	X2	FA	M	0.021	0.75	36.00
		X2	X3	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.010	0.36	36.00
		X5	X6	FA	M	0.021	0.75	36.00
	3F	X1	X2	FA	M	0.022	0.81	36.00
		X2	X3	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X3	X4	FA	M	0.009	0.34	36.00
		X4	X5	FA	M	0.011	0.41	36.00
		X5	X6	FA	M	0.022	0.81	36.00
	2F	X1	X2	FA	M	0.020	0.72	36.00
		X2	X3	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X4	X5	FA	M	0.009	0.32	36.00
		X5	X6	FA	M	0.020	0.72	36.00
	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X3	X4	FA	M	0.005	0.18	36.00
		X4	X5	FA	M	0.007	0.24	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00
Y4	1F	X1	X2	FA	M	0.010	0.35	36.00
		X2	X3	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X3	X4	FA	M	0.008	0.29	36.00
		X4	X5	FA	M	0.008	0.30	36.00
		X5	X6	FA	M	0.010	0.35	36.00

b) R C柱の部材種別

Ho/D : ①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q・D)
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度 (N/mm²)
 Pt : 引張鉄筋比 (%)
 τu : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²)
 Fc : コンクリート強度 (N/mm²)
 N : 柱軸力 (kN)
 No : 柱軸方向耐力 (kN)
 モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)
 N/No : ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として)付で出力

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード	Ho/D	σ_o/Fc σ_o Fc	Pt	$\tau u/Fc$ τu Fc	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	5.23②	0.016	0.33	0.01	(0.02)
						0.44		0.16	313.38
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	4.22②	0.058	0.53	0.05	(0.05)
						1.58		1.22	708.85
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	4.21②	0.058	0.53	0.05	(0.05)
						1.56		1.22	700.34
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	4.20②	0.056	0.53	0.05	(0.05)
						1.51		1.22	677.88
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	3.99②	0.057	0.53	0.05	(0.05)
						1.53		1.28	688.03
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	7.27②	0.025	0.33	0.01	(0.03)
						0.67		0.30	479.80
						27.00		27.00	19076.88
	11F	X1	FA-FA	M	6.26②	0.032	0.33	0.01	(0.03)
						0.85		0.26	606.90
						27.00		27.00	19076.88

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X2	FA-FA	M	4.28②	0.103	0.53	0.03	(0.10)
						2.77		0.75	1246.61
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	4.26②	0.101	0.53	0.03	(0.09)
						2.72		0.77	1222.52
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	4.21②	0.093	0.53	0.03	(0.09)
						2.51		0.77	1130.47
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	3.82②	0.089	0.53	0.04	(0.08)
						2.40		1.02	1081.56
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	7.62②	0.045	0.33	0.01	(0.05)
						1.22		0.32	867.09
						27.00		27.00	19076.88
	10F	X1	FA-FA	M	6.32②	0.047	0.33	0.01	(0.05)
						1.26		0.29	896.06
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	3.86②	0.155	0.53	0.04	(0.14)
						4.17		1.08	1878.42
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	3.75②	0.148	0.53	0.04	(0.14)
						3.99		1.12	1795.08
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	3.72②	0.133	0.53	0.04	(0.12)
						3.59		1.12	1616.08
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	3.81②	0.121	0.53	0.04	(0.11)
						3.27		1.16	1473.19
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	6.07②	0.060	0.33	0.02	(0.06)
						1.62		0.45	1151.79
						27.00		27.00	19076.88
	9F	X1	FA-FA	M	5.51②	0.063	0.33	0.01	(0.06)
						1.71		0.29	1216.68
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	3.87②	0.202	0.53	0.04	(0.19)
						5.46		1.11	2456.37
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	3.78②	0.193	0.53	0.04	(0.18)
						5.21		1.18	2344.34
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	3.75②	0.171	0.53	0.04	(0.16)
						4.62		1.18	2079.17
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	3.76②	0.153	0.53	0.04	(0.14)
						4.12		1.12	1853.87
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	5.14②	0.070	0.33	0.02	(0.07)
						1.90		0.49	1355.20
						27.00		27.00	19076.88
	8F	X1	FA-FA	M	3.78②	0.081	0.33	0.01	(0.08)
						2.20		0.37	1566.71
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	3.01②	0.250	0.53	0.05	(0.23)
						6.74		1.33	3033.67
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	3.03②	0.236	0.53	0.05	(0.22)
						6.38		1.37	2871.81
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	3.02②	0.208	0.53	0.05	(0.19)
						5.61		1.37	2524.53
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	3.00②	0.182	0.53	0.05	(0.17)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	8F	X5	FA-FA	M	3.00②	4.92	0.53	1.35	2213.55
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	3.53②	0.080	0.33	0.02	(0.08)
						2.15		0.56	1529.74
	7F	X1	FA-FA	M	2.75②	27.00	0.33	27.00	19076.88
						0.075		0.01	(0.08)
						2.69		0.47	1913.73
						36.00		36.00	24527.51
		X2	FA-FA	M	3.18②	0.228	0.53	0.04	(0.22)
						8.19		1.55	3687.00
						36.00		36.00	16495.01
						0.214		0.04	(0.21)
		X3	FA-FA	M	3.20②	7.70	0.53	1.52	3463.08
						36.00		36.00	16495.01
						0.185		0.04	(0.18)
						6.65		1.52	2990.79
						36.00		36.00	16495.01
		X5	FA-FA	M	3.11②	0.157	0.53	0.04	(0.15)
						5.67		1.57	2550.63
						36.00		36.00	16495.01
						0.069		0.02	(0.07)
		X6	FA-FA	M	2.69②	2.49	0.33	0.69	1774.75
						36.00		36.00	24527.51
		X1	FA-FA	M	2.67②	0.090	0.33	0.01	(0.09)
						3.23		0.45	2302.52
						36.00		36.00	24527.51
		X2	FA-FA	M	3.08②	0.206	0.40	0.04	(0.21)
						7.42		1.32	4451.12
						36.00		36.00	21085.01
						0.191		0.04	(0.20)
		X3	FA-FA	M	3.13②	6.86	0.40	1.36	4116.04
						36.00		36.00	21085.01
		X4	FA-FA	M	3.12②	0.159	0.40	0.04	(0.16)
						5.72		1.36	3434.01
						36.00		36.00	21085.01
						0.130		0.03	(0.13)
		X5	FA-FA	M	2.95②	4.68	0.40	1.24	2809.27
						36.00		36.00	21085.01
						0.079		0.02	(0.08)
						2.86		0.66	2036.21
		X6	FA-FA	M	2.62②	36.00	0.33	36.00	24527.51
	5F	X1	FA-FA	M	3.51②	0.107	0.33	0.01	(0.11)
						3.86		0.44	2749.31
						36.00		36.00	24527.51
						0.237		0.04	(0.24)
		X2	FA-FA	M	3.14②	8.52	0.40	1.47	5112.93
						36.00		36.00	21085.01
		X3	FA-FA	M	3.08②	0.219	0.40	0.04	(0.22)
						7.90		1.59	4737.46
						36.00		36.00	21085.01
						0.180		0.04	(0.18)
		X4	FA-FA	M	3.04②	6.48	0.40	1.58	3890.28
						36.00		36.00	21085.01
						0.146		0.04	(0.15)
						5.26		1.30	3158.84
		X5	FA-FA	M	3.15②	36.00	0.40	36.00	21085.01
						0.089		0.02	(0.09)
						3.21		0.66	2285.85
						36.00		36.00	24527.51
	4F	X1	FA-FA	M	4.43②	0.126	0.33	0.01	(0.13)
						4.54		0.53	3236.74
						36.00		36.00	24527.51
						0.268		0.04	(0.27)
		X2	FA-FA	M	3.47②	9.65	0.40	1.40	5789.38

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X2	FA-FA	M	3.47②	36.00	0.40	36.00	21085.01
		X3	FA-FA	M	3.42②	0.248	0.40	0.04	(0.25)
						8.94		1.50	5366.19
						36.00		36.00	21085.01
		X4	FA-FA	M	3.38②	0.200	0.40	0.04	(0.21)
						7.22		1.51	4329.70
						36.00		36.00	21085.01
		X5	FA-FA	M	3.50②	0.162	0.40	0.04	(0.17)
						5.83		1.29	3496.83
						36.00		36.00	21085.01
		X6	FA-FA	M	4.19②	0.100	0.33	0.02	(0.10)
						3.61		0.74	2569.67
						36.00		36.00	24527.51
	3F	X1	FA-FA	M	5.97②	0.144	0.33	0.02	(0.15)
						5.18		0.56	3687.48
						36.00		36.00	24527.51
		X2	FA-FA	M	4.27②	0.223	0.58	0.04	(0.22)
						8.03		1.31	6626.91
						36.00		36.00	30013.76
		X3	FA-FA	M	4.15②	0.205	0.58	0.04	(0.20)
						7.39		1.37	6099.89
						36.00		36.00	30013.76
		X4	FA-FA	M	4.10②	0.159	0.58	0.04	(0.16)
						5.74		1.34	4736.28
						36.00		36.00	30013.76
		X5	FA-FA	M	4.33②	0.127	0.58	0.03	(0.13)
						4.56		1.15	3760.35
						36.00		36.00	30013.76
		X6	FA-FA	M	5.58②	0.112	0.33	0.02	(0.12)
						4.04		0.75	2879.75
						36.00		36.00	24527.51
	2F	X1	FA-FA	M	9.80②	0.166	0.33	0.01	(0.17)
						5.99		0.27	4264.95
						36.00		36.00	24527.51
		X2	FA-FA	M	5.41②	0.248	0.58	0.02	(0.24)
						8.91		0.62	7351.11
						36.00		36.00	30013.76
		X3	FA-FA	M	5.06②	0.228	0.58	0.02	(0.23)
						8.20		0.75	6762.59
						36.00		36.00	30013.76
		X4	FA-FA	M	4.91②	0.173	0.58	0.02	(0.17)
						6.24		0.81	5146.55
						36.00		36.00	30013.76
		X5	FA-FA	M	5.44②	0.135	0.58	0.02	(0.13)
						4.87		0.63	4021.66
						36.00		36.00	30013.76
		X6	FA-FA	M	7.62②	0.125	0.33	0.02	(0.13)
						4.49		0.56	3197.74
						36.00		36.00	24527.51
	1F	X1	FA-FA	M	6.44②	0.221	0.33	0.05	(0.23)
						7.96		1.63	5674.40
						36.00		36.00	24527.51
		X2	FA-FA	M	5.92②	0.321	0.58	0.07	(0.32)
						11.55		2.43	9530.39
						36.00		36.00	30013.76
		X3	FA-FA	M	5.89②	0.298	0.58	0.07	(0.30)
						10.73		2.39	8856.02
						36.00		36.00	30013.76
		X4	FA-FA	M	5.90②	0.229	0.58	0.06	(0.23)
						8.24		2.22	6797.29
						36.00		36.00	30013.76
		X5	FA-FA	M	6.05②	0.189	0.58	0.06	(0.19)
						6.79		2.02	5604.56
						36.00		36.00	30013.76

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	1F	X6	FA-FA	M	6.52②	0.200	0.33	0.05	(0.21)
						7.20		1.64	5128.61
						36.00		36.00	24527.51
Y3	12F	X1	FA-FA	M	5.68②	0.004	0.47	0.01	(0.00)
						0.10		0.34	127.93
						27.00		27.00	33147.96
		X2	FA-FA	M	6.55②	0.022	0.45	0.02	(0.02)
						0.60		0.58	748.24
						27.00		27.00	33106.98
		X3	FA-FA	M	5.54②	0.022	0.45	0.02	(0.02)
						0.58		0.66	721.56
						27.00		27.00	33106.98
		X4	FA-FA	M	5.62②	0.022	0.45	0.02	(0.02)
						0.61		0.65	750.48
						27.00		27.00	33106.98
		X5	FA-FA	M	6.53②	0.022	0.45	0.02	(0.02)
						0.60		0.62	739.98
						27.00		27.00	33106.98
		X6	FA-FA	M	36.07②	0.022	0.47	0.01	(0.02)
						0.60		0.18	732.33
						27.00		27.00	33147.96
	11F	X1	FA-FA	M	6.40②	0.004	0.47	0.02	(0.00)
						0.10		0.51	125.95
						27.00		27.00	33147.96
		X2	FA-FA	M	5.95②	0.037	0.45	0.05	(0.04)
						1.00		1.28	1235.05
						27.00		27.00	33106.98
		X3	FA-FA	M	5.41②	0.042	0.45	0.05	(0.04)
						1.13		1.48	1403.60
						27.00		27.00	33106.98
		X4	FA-FA	M	5.48②	0.045	0.45	0.05	(0.05)
						1.22		1.47	1515.45
						27.00		27.00	33106.98
		X5	FA-FA	M	6.32②	0.049	0.45	0.05	(0.05)
						1.32		1.23	1642.26
						27.00		27.00	33106.98
		X6	FA-FA	M	12.99②	0.047	0.47	0.02	(0.05)
						1.27		0.54	1557.90
						27.00		27.00	33147.96
	10F	X1	FA-FA	M	4.44②	0.000	0.47	0.03	(-0.00)
						0.00		0.78	-2.76
						27.00		27.00	-5091.58
		X2	FA-FA	M	4.93②	0.048	0.45	0.06	(0.05)
						1.29		1.66	1597.28
						27.00		27.00	33106.98
		X3	FA-FA	M	4.79②	0.060	0.45	0.07	(0.06)
						1.61		1.80	1993.08
						27.00		27.00	33106.98
		X4	FA-FA	M	4.87②	0.067	0.45	0.07	(0.07)
						1.80		1.79	2228.09
						27.00		27.00	33106.98
		X5	FA-FA	M	5.24②	0.075	0.45	0.06	(0.08)
						2.02		1.64	2509.14
						27.00		27.00	33106.98
		X6	FA-FA	M	8.09②	0.068	0.47	0.03	(0.07)
						1.84		0.91	2247.76
						27.00		27.00	33147.96
	9F	X1	FA-FA	M	3.77②	0.000	0.47	0.03	(-0.06)
						0.00		0.92	-280.94
						27.00		27.00	-5091.58
		X2	FA-FA	M	4.03②	0.044	0.36	0.06	(0.05)
						1.18		1.58	1978.66
						27.00		27.00	43886.23
		X3	FA-FA	M	4.02②	0.056	0.36	0.06	(0.06)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	9F	X3	FA-FA	M	4.02②	1.52	0.36	1.65	2561.49
						27.00		27.00	43886.23
						0.065		0.06	(0.07)
		X4	FA-FA	M	4.09②	1.76	0.36	1.64	2949.91
						27.00		27.00	43886.23
						0.074		0.06	(0.08)
		X5	FA-FA	M	4.26②	2.01	0.36	1.58	3370.94
						27.00		27.00	43886.23
						0.093		0.04	(0.09)
		X6	FA-FA	M	6.19②	2.52	0.47	1.17	3078.75
						27.00		27.00	33147.96
						0.000		0.04	(-0.12)
	8F	X1	FB-FA	M	2.43②	0.00	0.47	1.07	-613.79
						27.00		27.00	-5091.58
						0.051		0.07	(0.05)
		X2	FA-FA	M	2.77②	1.37	0.36	1.80	2296.07
						27.00		27.00	43886.23
						0.068		0.07	(0.07)
		X3	FA-FA	M	2.68②	1.84	0.36	1.96	3091.51
						27.00		27.00	43886.23
						0.080		0.07	(0.08)
		X4	FA-FA	M	2.73②	2.17	0.36	1.96	3638.52
						27.00		27.00	43886.23
						0.093		0.07	(0.10)
		X5	FA-FA	M	2.98②	2.52	0.36	1.81	4239.12
						27.00		27.00	43886.23
						0.119		0.05	(0.12)
		X6	FA-FA	M	4.42②	3.21	0.47	1.26	3920.40
						27.00		27.00	33147.96
						0.000		0.03	(-0.21)
	7F	X1	FA-FA	M	2.83②	0.00	0.47	1.07	-1088.06
						36.00		36.00	-5091.58
						0.042		0.06	(0.04)
		X2	FB-FA	M	2.31②	1.50	0.36	1.98	2524.54
						36.00		36.00	56738.23
						0.061		0.06	(0.06)
		X3	FB-FA	M	2.29②	2.19	0.36	2.25	3673.80
						36.00		36.00	56738.23
						0.073		0.06	(0.08)
		X4	FB-FA	M	2.31②	2.63	0.36	2.27	4415.45
						36.00		36.00	56738.23
						0.087		0.06	(0.09)
		X5	FB-FA	M	2.40②	3.14	0.36	2.06	5282.47
						36.00		36.00	56738.23
						0.112		0.04	(0.12)
		X6	FA-FA	M	3.23②	4.02	0.47	1.38	4917.50
						36.00		36.00	42500.08
						0.000		0.04	(-0.31)
	6F	X1	FA-FA	M	3.81②	0.00	0.47	1.30	-1584.71
						36.00		36.00	-5091.58
						0.041		0.05	(0.04)
		X2	FB-FA	M	2.18②	1.46	0.46	1.94	2777.15
						36.00		36.00	65513.99
						0.063		0.06	(0.07)
		X3	FB-FA	M	2.13②	2.25	0.46	2.15	4276.74
						36.00		36.00	65513.99
						0.076		0.06	(0.08)
		X4	FB-FA	M	2.14②	2.75	0.46	2.17	5228.71
						36.00		36.00	65513.99
						0.094		0.06	(0.10)
		X5	FB-FA	M	2.23②	3.37	0.46	2.03	6397.75
						36.00		36.00	65513.99
						0.135		0.04	(0.14)
		X6	FA-FA	M	2.96②	4.87	0.47	1.47	5954.44

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	6F	X6	FA-FA	M	2.96②	36.00	0.47	36.00	42500.08
	5F	X1	FA-FA	M	4.00②	0.000	0.47	0.04	(-0.46)
						0.00		1.38	-2332.74
						36.00		36.00	-5091.58
		X2	FA-FA	M	2.52②	0.046	0.46	0.06	(0.05)
						1.66		2.14	3157.73
						36.00		36.00	65513.99
		X3	FA-FA	M	2.55②	0.072	0.46	0.06	(0.08)
						2.59		2.28	4922.68
						36.00		36.00	65513.99
		X4	FA-FA	M	2.61②	0.089	0.46	0.06	(0.09)
						3.21		2.29	6093.96
						36.00		36.00	65513.99
		X5	FA-FA	M	2.71②	0.110	0.46	0.06	(0.11)
						3.95		2.19	7510.17
						36.00		36.00	65513.99
		X6	FA-FA	M	3.42②	0.162	0.47	0.05	(0.17)
						5.85		1.69	7146.28
						36.00		36.00	42500.08
	4F	X1	FA-FA	M	4.36②	0.000	0.47	0.04	(-0.63)
						0.00		1.29	-3186.99
						36.00		36.00	-5091.58
		X2	FA-FA	M	3.23②	0.052	0.46	0.06	(0.05)
						1.89		2.33	3582.30
						36.00		36.00	65513.99
		X3	FA-FA	M	3.25②	0.082	0.46	0.07	(0.09)
						2.95		2.49	5607.65
						36.00		36.00	65513.99
		X4	FA-FA	M	3.32②	0.102	0.46	0.07	(0.11)
						3.69		2.51	7006.37
						36.00		36.00	65513.99
		X5	FA-FA	M	3.50②	0.128	0.46	0.07	(0.13)
						4.59		2.40	8727.55
						36.00		36.00	65513.99
		X6	FA-FA	M	4.50②	0.191	0.47	0.05	(0.20)
						6.87		1.84	8392.64
						36.00		36.00	42500.08
	3F	X1	FC-FA	M	4.83②	0.000	1.12	0.05	(-0.38)
						0.00		1.90	-4239.90
						36.00		36.00	-11082.14
		X2	FA-FA	M	4.21②	0.059	0.74	0.07	(0.06)
						2.12		2.39	4032.98
						36.00		36.00	70438.91
		X3	FA-FA	M	4.22②	0.092	0.74	0.07	(0.09)
						3.32		2.47	6300.46
						36.00		36.00	70438.91
		X4	FA-FA	M	4.32②	0.116	0.74	0.07	(0.11)
						4.16		2.47	7906.31
						36.00		36.00	70438.91
		X5	FA-FA	M	4.59②	0.145	0.74	0.07	(0.14)
						5.21		2.37	9898.43
						36.00		36.00	70438.91
		X6	FC-FA	M	5.95②	0.218	1.12	0.05	(0.20)
						7.85		1.77	9596.96
						36.00		36.00	48490.64
	2F	X1	FC-FA	M	6.50②	0.000	1.12	0.05	(-0.49)
						0.00		1.98	-5415.20
						36.00		36.00	-11082.14
		X2	FA-FA	M	5.06②	0.068	0.74	0.07	(0.07)
						2.45		2.55	4653.70
						36.00		36.00	70438.91
		X3	FA-FA	M	5.09②	0.103	0.74	0.08	(0.10)
						3.72		2.73	7063.23
						36.00		36.00	70438.91

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	2F	X4	FA-FA	M	5.14②	0.131	0.74	0.08	(0.13)
						4.70		2.84	8926.33
						36.00		36.00	70438.91
		X5	FA-FA	M	5.29②	0.164	0.74	0.08	(0.16)
						5.89		2.83	11196.26
						36.00		36.00	70438.91
		X6	FC-FA	M	6.43②	0.253	1.12	0.07	(0.23)
						9.13		2.50	11155.92
						36.00		36.00	48490.64
	1F	X1	FC-FC	M	9.58②	0.000	1.12	0.04	(-0.54)
						0.00		1.47	-6030.80
						36.00		36.00	-11082.14
		X2	FA-FA	M	7.16②	0.089	0.74	0.06	(0.09)
						3.20		2.00	6076.33
						36.00		36.00	70438.91
		X3	FA-FA	M	7.45②	0.130	0.74	0.06	(0.13)
						4.67		2.11	8881.09
						36.00		36.00	70438.91
		X4	FA-FA	M	7.78②	0.160	0.74	0.06	(0.16)
						5.76		2.14	10944.83
						36.00		36.00	70438.91
		X5	FA-FA	M	7.88②	0.200	0.74	0.06	(0.19)
						7.19		2.25	13659.28
						36.00		36.00	70438.91
		X6	FC-FC	M	9.99②	0.365	1.12	0.06	(0.33)
						13.12		2.25	16042.95
						36.00		36.00	48490.64

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	7.27②	0.025	0.33	0.01	(0.03)
						0.67		0.30	479.80
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	3.99②	0.057	0.53	0.05	(0.05)
						1.53		1.28	688.03
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	4.20②	0.056	0.53	0.05	(0.05)
						1.51		1.22	677.88
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	4.21②	0.058	0.53	0.05	(0.05)
						1.56		1.22	700.34
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	4.22②	0.058	0.53	0.05	(0.05)
						1.58		1.22	708.85
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	5.23②	0.016	0.33	0.01	(0.02)
						0.44		0.16	313.38
						27.00		27.00	19076.88
	11F	X1	FA-FA	M	7.62②	0.045	0.33	0.01	(0.05)
						1.22		0.32	867.09
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	3.82②	0.089	0.53	0.04	(0.08)
						2.40		1.02	1081.56
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	4.21②	0.093	0.53	0.03	(0.09)
						2.51		0.77	1130.47
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	4.26②	0.101	0.53	0.03	(0.09)
						2.72		0.77	1222.52
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	4.28②	0.103	0.53	0.03	(0.10)
						2.77		0.75	1246.61

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	11F	X5	FA-FA	M	4.28②	27.00	0.53	27.00	13052.51
						0.032		0.01	(0.03)
		X6	FA-FA	M	6.26②	0.85	0.33	0.26	606.90
						27.00		27.00	19076.88
	10F	X1	FA-FA	M	6.07②	0.060	0.33	0.02	(0.06)
						1.62		0.45	1151.79
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	3.81②	0.121	0.53	0.04	(0.11)
						3.27		1.16	1473.19
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	3.72②	0.133	0.53	0.04	(0.12)
						3.59		1.12	1616.09
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	3.75②	0.148	0.53	0.04	(0.14)
						3.99		1.12	1795.08
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	3.86②	0.155	0.53	0.04	(0.14)
						4.17		1.08	1878.42
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	6.32②	0.047	0.33	0.01	(0.05)
						1.26		0.29	896.06
						27.00		27.00	19076.88
	9F	X1	FA-FA	M	5.14②	0.070	0.33	0.02	(0.07)
						1.90		0.49	1355.20
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	3.76②	0.153	0.53	0.04	(0.14)
						4.12		1.12	1853.87
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	3.75②	0.171	0.53	0.04	(0.16)
						4.62		1.18	2079.18
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	3.78②	0.193	0.53	0.04	(0.18)
						5.21		1.18	2344.34
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	3.87②	0.202	0.53	0.04	(0.19)
						5.46		1.11	2456.36
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	5.51②	0.063	0.33	0.01	(0.06)
						1.71		0.29	1216.68
						27.00		27.00	19076.88
	8F	X1	FA-FA	M	3.53②	0.080	0.33	0.02	(0.08)
						2.15		0.56	1529.73
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	3.00②	0.182	0.53	0.05	(0.17)
						4.92		1.35	2213.56
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	3.02②	0.208	0.53	0.05	(0.19)
						5.61		1.37	2524.54
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	3.03②	0.236	0.53	0.05	(0.22)
						6.38		1.37	2871.81
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	3.01②	0.250	0.53	0.05	(0.23)
						6.74		1.33	3033.66
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	3.78②	0.081	0.33	0.01	(0.08)
						2.20		0.37	1566.70
						27.00		27.00	19076.88
	7F	X1	FA-FA	M	2.69②	0.069	0.33	0.02	(0.07)
						2.49		0.69	1774.74
						36.00		36.00	24527.51
		X2	FA-FA	M	3.11②	0.157	0.53	0.04	(0.15)
						5.67		1.57	2550.63
						36.00		36.00	16495.01

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X3	FA-FA	M	3.19②	0.185	0.53	0.04	(0.18)
						6.65		1.52	2990.80
						36.00		36.00	16495.01
		X4	FA-FA	M	3.20②	0.214	0.53	0.04	(0.21)
						7.70		1.52	3463.07
						36.00		36.00	16495.01
		X5	FA-FA	M	3.18②	0.228	0.53	0.04	(0.22)
						8.19		1.55	3687.01
						36.00		36.00	16495.01
		X6	FA-FA	M	2.75②	0.075	0.33	0.01	(0.08)
						2.69		0.47	1913.72
						36.00		36.00	24527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.62②	0.079	0.33	0.02	(0.08)
						2.86		0.66	2036.20
						36.00		36.00	24527.51
		X2	FA-FA	M	2.95②	0.130	0.40	0.03	(0.13)
						4.68		1.24	2809.27
						36.00		36.00	21085.01
		X3	FA-FA	M	3.12②	0.159	0.40	0.04	(0.16)
						5.72		1.36	3434.01
						36.00		36.00	21085.01
		X4	FA-FA	M	3.13②	0.191	0.40	0.04	(0.20)
						6.86		1.36	4116.03
						36.00		36.00	21085.01
		X5	FA-FA	M	3.08②	0.206	0.40	0.04	(0.21)
						7.42		1.32	4451.13
						36.00		36.00	21085.01
		X6	FA-FA	M	2.67②	0.090	0.33	0.01	(0.09)
						3.23		0.45	2302.51
						36.00		36.00	24527.51
	5F	X1	FA-FA	M	3.35②	0.089	0.33	0.02	(0.09)
						3.21		0.66	2285.85
						36.00		36.00	24527.51
		X2	FA-FA	M	3.15②	0.146	0.40	0.04	(0.15)
						5.26		1.30	3158.85
						36.00		36.00	21085.01
		X3	FA-FA	M	3.04②	0.180	0.40	0.04	(0.18)
						6.48		1.58	3890.27
						36.00		36.00	21085.01
		X4	FA-FA	M	3.08②	0.219	0.40	0.04	(0.22)
						7.90		1.59	4737.46
						36.00		36.00	21085.01
		X5	FA-FA	M	3.14②	0.237	0.40	0.04	(0.24)
						8.52		1.47	5112.94
						36.00		36.00	21085.01
		X6	FA-FA	M	3.51②	0.107	0.33	0.01	(0.11)
						3.86		0.44	2749.30
						36.00		36.00	24527.51
	4F	X1	FA-FA	M	4.19②	0.100	0.33	0.02	(0.10)
						3.61		0.74	2569.67
						36.00		36.00	24527.51
		X2	FA-FA	M	3.50②	0.162	0.40	0.04	(0.17)
						5.83		1.29	3496.85
						36.00		36.00	21085.01
		X3	FA-FA	M	3.38②	0.200	0.40	0.04	(0.21)
						7.22		1.51	4329.70
						36.00		36.00	21085.01
		X4	FA-FA	M	3.42②	0.248	0.40	0.04	(0.25)
						8.94		1.50	5366.19
						36.00		36.00	21085.01
		X5	FA-FA	M	3.47②	0.268	0.40	0.04	(0.27)
						9.65		1.40	5789.39
						36.00		36.00	21085.01
		X6	FA-FA	M	4.43②	0.126	0.33	0.01	(0.13)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	4F	X6	FA-FA	M	4.43②	4.54	0.33	0.53	3236.74
						36.00		36.00	24527.51
						0.112		0.02	(0.12)
	3F	X1	FA-FA	M	5.58②	4.04	0.33	0.75	2879.75
						36.00		36.00	24527.51
						0.127		0.03	(0.13)
		X2	FA-FA	M	4.33②	4.56	0.58	1.15	3760.39
						36.00		36.00	30013.76
						0.159		0.04	(0.16)
		X3	FA-FA	M	4.10②	5.74	0.58	1.34	4736.29
						36.00		36.00	30013.76
						0.205		0.04	(0.20)
		X4	FA-FA	M	4.15②	7.39	0.58	1.37	6099.89
						36.00		36.00	30013.76
						0.223		0.04	(0.22)
		X5	FA-FA	M	4.27②	8.03	0.58	1.31	6626.93
						36.00		36.00	30013.76
						0.144		0.02	(0.15)
		X6	FA-FA	M	5.97②	5.18	0.33	0.56	3687.47
						36.00		36.00	24527.51
						0.125		0.02	(0.13)
	2F	X1	FA-FA	M	7.62②	4.49	0.33	0.56	3197.74
						36.00		36.00	24527.51
						0.135		0.02	(0.13)
		X2	FA-FA	M	5.44②	4.87	0.58	0.63	4021.70
						36.00		36.00	30013.76
						0.173		0.02	(0.17)
		X3	FA-FA	M	4.91②	6.24	0.58	0.81	5146.56
						36.00		36.00	30013.76
						0.228		0.02	(0.23)
		X4	FA-FA	M	5.06②	8.20	0.58	0.75	6762.59
						36.00		36.00	30013.76
						0.248		0.02	(0.24)
		X5	FA-FA	M	5.41②	8.91	0.58	0.62	7351.13
						36.00		36.00	30013.76
						0.166		0.01	(0.17)
		X6	FA-FA	M	9.80②	5.99	0.33	0.27	4264.95
						36.00		36.00	24527.51
						0.200		0.05	(0.21)
	1F	X1	FA-FA	M	6.52②	7.20	0.33	1.64	5128.61
						36.00		36.00	24527.51
						0.189		0.06	(0.19)
		X2	FA-FA	M	6.05②	6.79	0.58	2.02	5604.63
						36.00		36.00	30013.76
						0.229		0.06	(0.23)
		X3	FA-FA	M	5.90②	8.24	0.58	2.22	6797.30
						36.00		36.00	30013.76
						0.298		0.07	(0.30)
		X4	FA-FA	M	5.89②	10.73	0.58	2.39	8855.99
						36.00		36.00	30013.76
						0.321		0.07	(0.32)
		X5	FA-FA	M	5.92②	11.55	0.58	2.43	9530.42
						36.00		36.00	30013.76
						0.221		0.05	(0.23)
		X6	FA-FA	M	6.44②	7.96	0.33	1.63	5674.40
						36.00		36.00	24527.51
						0.022		0.01	(0.02)
Y3	12F	X1	FA-FA	M	36.07②	0.60	0.47	0.18	732.33
						27.00		27.00	33147.96
						0.022		0.02	(0.02)
		X2	FA-FA	M	6.53②	0.60	0.45	0.62	739.99
						27.00		27.00	33106.98
						0.022		0.02	(0.02)
		X3	FA-FA	M	5.62②	0.61	0.45	0.65	750.47

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	12F	X3	FA-FA	M	5.62②	27.00	0.45	27.00	33106.98
		X4	FA-FA	M	5.54②	0.022	0.45	0.02	(0.02)
						0.58		0.66	721.56
						27.00		27.00	33106.98
		X5	FA-FA	M	6.55②	0.022	0.45	0.02	(0.02)
						0.60		0.58	748.24
						27.00		27.00	33106.98
		X6	FA-FA	M	5.68②	0.004	0.47	0.01	(0.00)
						0.10		0.34	127.92
						27.00		27.00	33147.96
	11F	X1	FA-FA	M	12.99②	0.047	0.47	0.02	(0.05)
						1.27		0.54	1557.89
						27.00		27.00	33147.96
		X2	FA-FA	M	6.32②	0.049	0.45	0.05	(0.05)
						1.32		1.23	1642.26
						27.00		27.00	33106.98
		X3	FA-FA	M	5.48②	0.045	0.45	0.05	(0.05)
						1.22		1.47	1515.44
						27.00		27.00	33106.98
		X4	FA-FA	M	5.41②	0.042	0.45	0.05	(0.04)
						1.13		1.48	1403.58
						27.00		27.00	33106.98
		X5	FA-FA	M	5.95②	0.037	0.45	0.05	(0.04)
						1.00		1.28	1235.04
						27.00		27.00	33106.98
		X6	FA-FA	M	6.40②	0.004	0.47	0.02	(0.00)
						0.10		0.51	125.95
						27.00		27.00	33147.96
	10F	X1	FA-FA	M	8.09②	0.068	0.47	0.03	(0.07)
						1.84		0.91	2247.76
						27.00		27.00	33147.96
		X2	FA-FA	M	5.24②	0.075	0.45	0.06	(0.08)
						2.02		1.64	2509.15
						27.00		27.00	33106.98
		X3	FA-FA	M	4.87②	0.067	0.45	0.07	(0.07)
						1.80		1.79	2228.07
						27.00		27.00	33106.98
		X4	FA-FA	M	4.79②	0.060	0.45	0.07	(0.06)
						1.61		1.80	1993.07
						27.00		27.00	33106.98
		X5	FA-FA	M	4.93②	0.048	0.45	0.06	(0.05)
						1.29		1.66	1597.27
						27.00		27.00	33106.98
	9F	X1	FA-FA	M	6.19②	0.000	0.47	0.03	(-0.00)
						0.00		0.78	-2.78
						27.00		27.00	-5091.58
		X2	FA-FA	M	4.26②	0.093	0.47	0.04	(0.09)
						2.52		1.17	3078.75
						27.00		27.00	33147.96
		X3	FA-FA	M	4.09②	0.074	0.36	0.06	(0.08)
						2.01		1.58	3370.94
						27.00		27.00	43886.23
		X4	FA-FA	M	4.02②	0.065	0.36	0.06	(0.07)
						1.76		1.64	2949.91
						27.00		27.00	43886.23
		X5	FA-FA	M	4.03②	0.056	0.36	0.06	(0.06)
						1.52		1.65	2561.49
						27.00		27.00	43886.23
		X6	FA-FA	M	3.77②	0.044	0.36	0.06	(0.05)
						1.18		1.58	1978.65
						27.00		27.00	43886.23
		X6	FA-FA	M	3.77②	0.000	0.47	0.03	(-0.06)
						0.00		0.92	-280.96
						27.00		27.00	-5091.58

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X1	FA-FA	M	4.42②	0.119	0.47	0.05	(0.12)
						3.21		1.26	3920.38
						27.00		27.00	33147.96
		X2	FA-FA	M	2.98②	0.093	0.36	0.07	(0.10)
						2.52		1.81	4239.11
						27.00		27.00	43886.23
		X3	FA-FA	M	2.73②	0.080	0.36	0.07	(0.08)
						2.17		1.96	3638.51
						27.00		27.00	43886.23
		X4	FA-FA	M	2.68②	0.068	0.36	0.07	(0.07)
						1.84		1.96	3091.50
						27.00		27.00	43886.23
		X5	FA-FA	M	2.77②	0.051	0.36	0.07	(0.05)
						1.37		1.80	2296.06
						27.00		27.00	43886.23
		X6	FB-FA	M	2.43②	0.000	0.47	0.04	(-0.12)
						0.00		1.07	-613.81
						27.00		27.00	-5091.58
	7F	X1	FA-FA	M	3.23②	0.112	0.47	0.04	(0.12)
						4.02		1.38	4917.48
						36.00		36.00	42500.08
		X2	FB-FA	M	2.40②	0.087	0.36	0.06	(0.09)
						3.14		2.06	5282.46
						36.00		36.00	56738.23
		X3	FB-FA	M	2.31②	0.073	0.36	0.06	(0.08)
						2.63		2.27	4415.43
						36.00		36.00	56738.23
		X4	FB-FA	M	2.29②	0.061	0.36	0.06	(0.06)
						2.19		2.25	3673.78
						36.00		36.00	56738.23
		X5	FB-FA	M	2.31②	0.042	0.36	0.06	(0.04)
						1.50		1.98	2524.55
						36.00		36.00	56738.23
		X6	FA-FA	M	2.83②	0.000	0.47	0.03	(-0.21)
						0.00		1.07	-1088.09
						36.00		36.00	-5091.58
	6F	X1	FA-FA	M	2.96②	0.135	0.47	0.04	(0.14)
						4.87		1.47	5954.44
						36.00		36.00	42500.08
		X2	FB-FA	M	2.23②	0.094	0.46	0.06	(0.10)
						3.37		2.03	6397.72
						36.00		36.00	65513.99
		X3	FB-FA	M	2.14②	0.076	0.46	0.06	(0.08)
						2.75		2.17	5228.69
						36.00		36.00	65513.99
		X4	FB-FA	M	2.13②	0.063	0.46	0.06	(0.07)
						2.25		2.15	4276.73
						36.00		36.00	65513.99
		X5	FB-FA	M	2.18②	0.041	0.46	0.05	(0.04)
						1.46		1.94	2777.13
						36.00		36.00	65513.99
		X6	FA-FA	M	3.81②	0.000	0.47	0.04	(-0.31)
						0.00		1.30	-1584.74
						36.00		36.00	-5091.58
	5F	X1	FA-FA	M	3.42②	0.162	0.47	0.05	(0.17)
						5.85		1.69	7146.26
						36.00		36.00	42500.08
		X2	FA-FA	M	2.71②	0.110	0.46	0.06	(0.11)
						3.95		2.19	7510.12
						36.00		36.00	65513.99
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.089	0.46	0.06	(0.09)
						3.21		2.29	6093.94
						36.00		36.00	65513.99
		X4	FA-FA	M	2.55②	0.072	0.46	0.06	(0.08)

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	5F	X4	FA-FA	M	2.55②	2.59	0.46	2.28	4922.66
						36.00		36.00	65513.99
						0.046		0.06	(0.05)
		X5	FA-FA	M	2.52②	1.66	0.46	2.14	3157.75
						36.00		36.00	65513.99
						0.000		0.04	(-0.46)
	4F	X6	FA-FA	M	4.00②	0.00	0.47	1.38	-2332.76
						36.00		36.00	-5091.58
						0.191		0.05	(0.20)
		X1	FA-FA	M	4.50②	6.87	0.47	1.84	8392.63
						36.00		36.00	42500.08
						0.128		0.07	(0.13)
	3F	X2	FA-FA	M	3.50②	4.59	0.46	2.40	8727.51
						36.00		36.00	65513.99
						0.102		0.07	(0.11)
		X3	FA-FA	M	3.32②	3.69	0.46	2.51	7006.34
						36.00		36.00	65513.99
						0.082		0.07	(0.09)
	2F	X4	FA-FA	M	3.25②	2.95	0.46	2.49	5607.62
						36.00		36.00	65513.99
						0.052		0.06	(0.05)
		X5	FA-FA	M	3.23②	1.89	0.46	2.33	3582.33
						36.00		36.00	65513.99
						0.000		0.04	(-0.63)
	1F	X6	FA-FA	M	4.36②	0.00	0.47	1.29	-3186.99
						36.00		36.00	-5091.58
						0.218		0.05	(0.20)
		X1	FC-FA	M	5.95②	7.85	1.12	1.77	9596.92
						36.00		36.00	48490.64
						0.145		0.07	(0.14)
	5F	X2	FA-FA	M	4.59②	5.21	0.74	2.37	9898.39
						36.00		36.00	70438.91
						0.116		0.07	(0.11)
		X3	FA-FA	M	4.32②	4.16	0.74	2.47	7906.23
						36.00		36.00	70438.91
						0.092		0.07	(0.09)
	4F	X4	FA-FA	M	4.22②	3.32	0.74	2.47	6300.40
						36.00		36.00	70438.91
						0.059		0.07	(0.06)
		X5	FA-FA	M	4.21②	2.12	0.74	2.39	4033.01
						36.00		36.00	70438.91
						0.000		0.05	(-0.38)
	3F	X6	FC-FA	M	4.83②	0.00	1.12	1.90	-4239.88
						36.00		36.00	-11082.14
						0.253		0.07	(0.23)
	2F	X1	FC-FA	M	6.43②	9.13	1.12	2.50	11155.85
						36.00		36.00	48490.64
						0.164		0.08	(0.16)
		X2	FA-FA	M	5.29②	5.89	0.74	2.83	11196.16
						36.00		36.00	70438.91
						0.131		0.08	(0.13)
	1F	X3	FA-FA	M	5.14②	4.70	0.74	2.84	8926.28
						36.00		36.00	70438.91
						0.103		0.08	(0.10)
		X4	FA-FA	M	5.09②	3.72	0.74	2.73	7063.19
						36.00		36.00	70438.91
						0.068		0.07	(0.07)
	5F	X5	FA-FA	M	5.06②	2.45	0.74	2.55	4653.74
						36.00		36.00	70438.91
						0.000		0.05	(-0.49)
	4F	X6	FC-FA	M	6.50②	0.00	1.12	1.98	-5415.17
						36.00		36.00	-11082.14
						0.365		0.06	(0.33)
	3F	X1	FC-FC	M	9.99②	13.12	1.12	2.25	16042.87
	2F	X2	FA-FA	M					
	1F	X3	FA-FA	M					

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	1F	X1	FC-FC	M	9.99②	36.00	1.12	36.00	48490.64
		X2	FA-FA	M	7.88②	0.200	0.74	0.06	(0.19)
						7.19		2.25	13659.20
						36.00		36.00	70438.91
		X3	FA-FA	M	7.78②	0.160	0.74	0.06	(0.16)
						5.76		2.14	10944.81
						36.00		36.00	70438.91
		X4	FA-FA	M	7.45②	0.130	0.74	0.06	(0.13)
						4.67		2.11	8881.04
						36.00		36.00	70438.91
		X5	FA-FA	M	7.16②	0.089	0.74	0.06	(0.09)
						3.20		2.00	6076.42
						36.00		36.00	70438.91
		X6	FC-FC	M	9.58②	0.000	1.12	0.04	(-0.54)
						0.00		1.47	-6030.77
						36.00		36.00	-11082.14

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	3.26②	0.006	0.33	0.00	(0.01)
						0.16		0.13	116.71
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	4.47②	0.031	0.53	0.00	(0.03)
						0.84		0.01	376.70
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	4.22②	0.031	0.53	0.00	(0.03)
						0.83		0.00	373.27
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	4.22②	0.031	0.53	0.00	(0.03)
						0.83		0.00	373.28
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	4.47②	0.031	0.53	0.00	(0.03)
						0.84		0.01	376.70
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	3.26②	0.006	0.33	0.00	(0.01)
						0.16		0.13	116.71
						27.00		27.00	19076.88
	11F	X1	FA-FA	M	3.99②	0.005	0.33	0.00	(0.00)
						0.13		0.07	91.20
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	3.82②	0.046	0.53	0.00	(0.04)
						1.25		0.00	560.93
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	3.82②	0.046	0.53	0.00	(0.04)
						1.25		0.00	563.43
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	3.82②	0.046	0.53	0.00	(0.04)
						1.25		0.00	563.43
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	3.82②	0.046	0.53	0.00	(0.04)
						1.25		0.00	560.93
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	3.99②	0.005	0.33	0.00	(0.00)
						0.13		0.07	91.20
						27.00		27.00	19076.88
	10F	X1	FA-FA	M	5.87②	0.000	0.33	0.00	(0.00)
						0.01		0.07	8.47
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	4.16②	0.051	0.53	0.00	(0.05)
						1.37		0.01	617.05
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	4.17②	0.051	0.53	0.00	(0.05)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	10F	X3	FA-FA	M	4.17②	1.39	0.53	0.00	624.65
						27.00		27.00	13052.51
						0.051		0.00	(0.05)
		X4	FA-FA	M	4.17②	1.39	0.53	0.00	624.65
						27.00		27.00	13052.51
						0.051		0.00	(0.05)
		X5	FA-FA	M	4.16②	1.37	0.53	0.01	617.06
						27.00		27.00	13052.51
						0.000		0.00	(0.00)
		X6	FA-FA	M	5.87②	0.01	0.33	0.07	8.47
						27.00		27.00	19076.88
						0.000		0.00	(-0.05)
	9F	X1	FA-FA	M	4.24②	0.00	0.33	0.06	-133.07
						27.00		27.00	-2725.01
						0.047		0.00	(0.04)
		X2	FA-FA	M	3.90②	1.28	0.53	0.01	575.14
						27.00		27.00	13052.51
						0.048		0.00	(0.04)
		X3	FA-FA	M	4.01②	1.29	0.53	0.00	581.09
						27.00		27.00	13052.51
						0.048		0.00	(0.04)
		X4	FA-FA	M	4.01②	1.29	0.53	0.00	581.10
						27.00		27.00	13052.51
						0.047		0.00	(0.04)
		X5	FA-FA	M	3.90②	1.28	0.53	0.01	575.15
						27.00		27.00	13052.51
						0.000		0.00	(-0.05)
		X6	FA-FA	M	4.24②	0.00	0.33	0.06	-133.08
						27.00		27.00	-2725.01
						0.000		0.00	(-0.12)
	8F	X1	FA-FA	M	3.21②	0.00	0.33	0.06	-313.38
						27.00		27.00	-2725.01
						0.033		0.00	(0.03)
		X2	FA-FA	M	3.92②	0.89	0.53	0.01	401.11
						27.00		27.00	13052.51
						0.033		0.00	(0.03)
		X3	FA-FA	M	4.34②	0.90	0.53	0.00	404.29
						27.00		27.00	13052.51
						0.033		0.00	(0.03)
		X4	FA-FA	M	4.34②	0.90	0.53	0.00	404.29
						27.00		27.00	13052.51
						0.033		0.00	(0.03)
		X5	FA-FA	M	3.92②	0.89	0.53	0.01	401.12
						27.00		27.00	13052.51
						0.000		0.00	(-0.12)
		X6	FA-FA	M	3.21②	0.00	0.33	0.06	-313.39
						27.00		27.00	-2725.01
						0.000		0.00	(-0.20)
	7F	X1	FA-FA	M	3.56②	0.00	0.33	0.07	-546.80
						36.00		36.00	-2725.01
						0.001		0.00	(0.00)
		X2	FA-FA	M	4.38②	0.04	0.53	0.01	16.31
						36.00		36.00	16495.01
						0.001		0.00	(0.00)
		X3	FA-FA	M	2.80①	0.04	0.53	0.00	16.10
						36.00		36.00	16495.01
						0.001		0.00	(0.00)
		X4	FA-FA	M	2.80①	0.04	0.53	0.00	16.10
						36.00		36.00	16495.01
						0.001		0.00	(0.00)
		X5	FA-FA	M	4.38②	0.04	0.53	0.01	16.33
						36.00		36.00	16495.01
						0.000		0.00	(-0.20)
		X6	FA-FA	M	3.56②	0.00	0.33	0.07	-546.81
						0.00		0.07	-546.81

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	7F	X6	FA-FA	M	3.56②	36.00	0.33	36.00	-2725.01
	6F	X1	FA-FA	M	3.62②	0.000	0.33	0.00	(-0.32)
						0.00		0.07	-861.97
						36.00		36.00	-2725.01
		X2	FA-FA	M	5.52②	0.000	0.40	0.00	(-0.22)
						0.00		0.00	-588.96
						36.00		36.00	-2725.01
		X3	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.40	0.00	(-0.22)
						0.00		0.00	-592.15
						36.00		36.00	-2725.01
		X4	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.40	0.00	(-0.22)
						0.00		0.00	-592.15
						36.00		36.00	-2725.01
		X5	FA-FA	M	5.53②	0.000	0.40	0.00	(-0.22)
						0.00		0.00	-588.95
						36.00		36.00	-2725.01
		X6	FA-FA	M	3.62②	0.000	0.33	0.00	(-0.32)
						0.00		0.07	-861.98
						36.00		36.00	-2725.01
	5F	X1	FA-FA	M	6.34②	0.000	0.33	0.00	(-0.46)
						0.00		0.08	-1249.54
						36.00		36.00	-2725.01
		X2	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.40	0.00	(-0.46)
						0.00		0.01	-1250.33
						36.00		36.00	-2725.01
		X3	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.40	0.00	(-0.46)
						0.00		0.00	-1256.52
						36.00		36.00	-2725.01
		X4	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.40	0.00	(-0.46)
						0.00		0.00	-1256.51
						36.00		36.00	-2725.01
		X5	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.40	0.00	(-0.46)
						0.00		0.01	-1250.31
						36.00		36.00	-2725.01
		X6	FA-FA	M	6.34②	0.000	0.33	0.00	(-0.46)
						0.00		0.08	-1249.56
						36.00		36.00	-2725.01
	4F	X1	FB-FB	M	2.21①	0.000	0.33	0.00	(-0.60)
						0.00		0.09	-1643.12
						36.00		36.00	-2725.01
		X2	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.40	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.01	-2070.14
						36.00		36.00	-2725.01
		X3	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.40	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-2076.87
						36.00		36.00	-2725.01
		X4	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.40	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.00	-2076.86
						36.00		36.00	-2725.01
		X5	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.40	0.00	(-0.76*)
						0.00		0.01	-2070.11
						36.00		36.00	-2725.01
		X6	FB-FB	M	2.21①	0.000	0.33	0.00	(-0.60)
						0.00		0.09	-1643.16
						36.00		36.00	-2725.01
	3F	X1	FB-FB	M	2.21①	0.000	0.33	0.00	(-0.72)
						0.00		0.11	-1965.69
						36.00		36.00	-2725.01
		X2	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.58	0.00	(-0.66)
						0.00		0.03	-3132.49
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.58	0.00	(-0.66)
						0.00		0.00	-3134.38
						36.00		36.00	-4768.76

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	3F	X4	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.58	0.00	(-0.66)
						0.00		0.00	-3134.35
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.58	0.00	(-0.66)
						0.00		0.03	-3132.40
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FB-FB	M	2.21①	0.000	0.33	0.00	(-0.72)
						0.00		0.11	-1965.72
						36.00		36.00	-2725.01
	2F	X1	FB-FB	M	2.21①	0.000	0.33	0.00	(-0.84*)
						0.00		0.15	-2288.24
						36.00		36.00	-2725.01
		X2	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.58	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.03	-4184.39
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.58	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.00	-4181.25
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.58	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.00	-4181.22
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FA-FA	M	2.80①	0.000	0.58	0.00	(-0.88*)
						0.00		0.03	-4184.28
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FB-FB	M	2.21①	0.000	0.33	0.00	(-0.84*)
						0.00		0.15	-2288.30
						36.00		36.00	-2725.01
	1F	X1	FA-FA	M	2.53①	0.000	0.33	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-2725.01
						36.00		36.00	-2725.01
		X2	FA-FA	M	3.20①	0.000	0.58	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X3	FA-FA	M	3.20①	0.000	0.58	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X4	FA-FA	M	3.20①	0.000	0.58	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X5	FA-FA	M	3.20①	0.000	0.58	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-4768.76
						36.00		36.00	-4768.76
		X6	FA-FA	M	2.53①	0.000	0.33	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-2725.01
						36.00		36.00	-2725.01
Y3	12F	X1	FA-FA	M	2.59①	0.012	0.47	0.00	(0.01)
						0.32		0.10	388.35
						27.00		27.00	33147.96
		X2	FA-FA	M	3.07②	0.020	0.45	0.00	(0.02)
						0.54		0.00	666.45
						27.00		27.00	33106.98
		X3	FA-FA	M	2.67②	0.020	0.45	0.00	(0.02)
						0.54		0.00	665.10
						27.00		27.00	33106.98
		X4	FA-FA	M	2.67②	0.020	0.45	0.00	(0.02)
						0.54		0.00	665.10
						27.00		27.00	33106.98
		X5	FA-FA	M	3.07②	0.020	0.45	0.00	(0.02)
						0.54		0.00	666.46
						27.00		27.00	33106.98
		X6	FA-FA	M	2.59①	0.012	0.47	0.00	(0.01)
						0.32		0.10	388.34
						27.00		27.00	33147.96
	11F	X1	FB-FB	M	2.47①	0.032	0.47	0.00	(0.03)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X1	FB-FB	M	2.47①	0.85	0.47	0.06	1045.08
						27.00		27.00	33147.96
						0.048		0.00	(0.05)
		X2	FA-FA	M	2.58②	1.30	0.45	0.01	1611.26
						27.00		27.00	33106.98
						0.048		0.00	(0.05)
		X3	FA-FA	M	2.55②	1.31	0.45	0.00	1619.25
						27.00		27.00	33106.98
						0.048		0.00	(0.05)
		X4	FA-FA	M	2.55②	1.31	0.45	0.00	1619.25
						27.00		27.00	33106.98
						0.048		0.00	(0.05)
		X5	FA-FA	M	2.58②	1.30	0.45	0.01	1611.26
						27.00		27.00	33106.98
						0.048		0.00	(0.05)
		X6	FB-FB	M	2.47①	0.032	0.47	0.00	(0.03)
						0.85		0.06	1045.08
						27.00		27.00	33147.96
	10F	X1	FB-FB	M	2.47①	0.055	0.47	0.00	(0.05)
						1.49		0.07	1820.88
						27.00		27.00	33147.96
		X2	FA-FA	M	2.68②	0.082	0.45	0.00	(0.08)
						2.21		0.01	2735.28
						27.00		27.00	33106.98
		X3	FA-FA	M	2.66②	0.082	0.45	0.00	(0.08)
						2.22		0.00	2752.38
						27.00		27.00	33106.98
		X4	FA-FA	M	2.66②	0.082	0.45	0.00	(0.08)
						2.22		0.00	2752.38
						27.00		27.00	33106.98
		X5	FA-FA	M	2.68②	0.082	0.45	0.00	(0.08)
						2.21		0.01	2735.28
						27.00		27.00	33106.98
		X6	FB-FB	M	2.47①	0.055	0.47	0.00	(0.05)
						1.49		0.07	1820.88
						27.00		27.00	33147.96
	9F	X1	FB-FB	M	2.47①	0.082	0.47	0.00	(0.08)
						2.20		0.07	2695.04
						27.00		27.00	33147.96
		X2	FA-FA	M	2.55②	0.090	0.36	0.00	(0.09)
						2.43		0.00	4081.44
						27.00		27.00	43886.23
		X3	FA-FA	M	2.69②	0.090	0.36	0.00	(0.09)
						2.44		0.00	4098.97
						27.00		27.00	43886.23
		X4	FA-FA	M	2.69②	0.090	0.36	0.00	(0.09)
						2.44		0.00	4098.97
						27.00		27.00	43886.23
		X5	FA-FA	M	2.55②	0.090	0.36	0.00	(0.09)
						2.43		0.00	4081.44
						27.00		27.00	43886.23
		X6	FB-FB	M	2.47①	0.082	0.47	0.00	(0.08)
						2.20		0.07	2695.03
						27.00		27.00	33147.96
	8F	X1	FB-FB	M	2.47①	0.111	0.47	0.00	(0.11)
						2.99		0.07	3651.47
						27.00		27.00	33147.96
		X2	FA-FA	M	2.74②	0.123	0.36	0.00	(0.13)
						3.31		0.00	5568.97
						27.00		27.00	43886.23
		X3	FA-FA	M	2.81②	0.123	0.36	0.00	(0.13)
						3.33		0.00	5587.53
						27.00		27.00	43886.23
		X4	FA-FA	M	2.81②	0.123	0.36	0.00	(0.13)
						3.33		0.00	5587.51
						27.00		27.00	43886.23

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	8F	X4	FA-FA	M	2.81②	27.00	0.36	27.00	43886.23
		X5	FA-FA	M	2.74②	0.123	0.36	0.00	(0.13)
						3.31		0.00	5568.96
						27.00		27.00	43886.23
		X6	FB-FB	M	2.47①	0.111	0.47	0.00	(0.11)
						2.99		0.07	3651.47
						27.00		27.00	33147.96
	7F	X1	FB-FB	M	2.47①	0.106	0.47	0.00	(0.11)
						3.81		0.07	4654.58
						36.00		36.00	42500.08
		X2	FA-FA	M	2.68②	0.119	0.36	0.00	(0.13)
						4.28		0.01	7188.07
						36.00		36.00	56738.23
		X3	FA-FA	M	2.64②	0.119	0.36	0.00	(0.13)
						4.30		0.00	7216.92
						36.00		36.00	56738.23
		X4	FA-FA	M	2.64②	0.119	0.36	0.00	(0.13)
						4.30		0.00	7216.92
						36.00		36.00	56738.23
		X5	FA-FA	M	2.68②	0.119	0.36	0.00	(0.13)
						4.28		0.01	7188.08
						36.00		36.00	56738.23
		X6	FB-FB	M	2.47①	0.106	0.47	0.00	(0.11)
						3.81		0.07	4654.58
						36.00		36.00	42500.08
	6F	X1	FB-FB	M	2.47①	0.129	0.47	0.00	(0.13)
						4.65		0.08	5686.50
						36.00		36.00	42500.08
		X2	FA-FA	M	3.01②	0.131	0.46	0.00	(0.14)
						4.72		0.01	8969.61
						36.00		36.00	65513.99
		X3	FA-FA	M	2.74②	0.132	0.46	0.00	(0.14)
						4.74		0.00	9009.81
						36.00		36.00	65513.99
		X4	FA-FA	M	2.74②	0.132	0.46	0.00	(0.14)
						4.74		0.00	9009.79
						36.00		36.00	65513.99
		X5	FA-FA	M	3.01②	0.131	0.46	0.00	(0.14)
						4.72		0.01	8969.61
						36.00		36.00	65513.99
		X6	FB-FB	M	2.47①	0.129	0.47	0.00	(0.13)
						4.65		0.08	5686.50
						36.00		36.00	42500.08
	5F	X1	FB-FB	M	2.35①	0.154	0.47	0.00	(0.16)
						5.53		0.08	6763.78
						36.00		36.00	42500.08
		X2	FA-FA	M	2.63②	0.159	0.46	0.00	(0.17)
						5.73		0.01	10883.92
						36.00		36.00	65513.99
		X3	FA-FA	M	2.68②	0.160	0.46	0.00	(0.17)
						5.75		0.00	10931.04
						36.00		36.00	65513.99
		X4	FA-FA	M	2.69②	0.160	0.46	0.00	(0.17)
						5.75		0.00	10931.03
						36.00		36.00	65513.99
		X5	FA-FA	M	2.63②	0.159	0.46	0.00	(0.17)
						5.73		0.01	10883.87
						36.00		36.00	65513.99
		X6	FB-FB	M	2.35①	0.154	0.47	0.00	(0.16)
						5.53		0.08	6763.79
						36.00		36.00	42500.08
	4F	X1	FB-FB	M	2.35①	0.178	0.47	0.00	(0.18)
						6.42		0.08	7849.20
						36.00		36.00	42500.08

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X2	FA-FA	M	2.59②	0.189	0.46	0.00	(0.20)
						6.79		0.01	12903.19
						36.00		36.00	65513.99
		X3	FA-FA	M	2.73②	0.189	0.46	0.00	(0.20)
						6.82		0.00	12960.33
						36.00		36.00	65513.99
		X4	FA-FA	M	2.73②	0.189	0.46	0.00	(0.20)
						6.82		0.00	12960.31
						36.00		36.00	65513.99
		X5	FA-FA	M	2.59②	0.189	0.46	0.00	(0.20)
						6.79		0.01	12903.12
						36.00		36.00	65513.99
		X6	FB-FB	M	2.35①	0.178	0.47	0.00	(0.18)
						6.42		0.08	7849.23
						36.00		36.00	42500.08
	3F	X1	FC-FC	M	2.35①	0.202	1.12	0.00	(0.18)
						7.28		0.08	8901.45
						36.00		36.00	48490.64
		X2	FA-FA	M	2.74②	0.218	0.74	0.00	(0.21)
						7.84		0.00	14886.68
						36.00		36.00	70438.91
		X3	FA-FA	M	2.83②	0.219	0.74	0.00	(0.21)
						7.87		0.00	14955.70
						36.00		36.00	70438.91
		X4	FA-FA	M	2.83②	0.219	0.74	0.00	(0.21)
						7.87		0.00	14955.68
						36.00		36.00	70438.91
		X5	FA-FA	M	2.74②	0.218	0.74	0.00	(0.21)
						7.84		0.00	14886.61
						36.00		36.00	70438.91
		X6	FC-FC	M	2.35①	0.202	1.12	0.00	(0.18)
						7.28		0.08	8901.47
						36.00		36.00	48490.64
	2F	X1	FC-FC	M	2.35①	0.225	1.12	0.00	(0.20)
						8.11		0.07	9914.84
						36.00		36.00	48490.64
		X2	FA-FA	M	3.12②	0.250	0.74	0.00	(0.24)
						9.00		0.00	17104.81
						36.00		36.00	70438.91
		X3	FA-FA	M	2.61②	0.251	0.74	0.00	(0.24)
						9.05		0.00	17188.63
						36.00		36.00	70438.91
		X4	FA-FA	M	2.60②	0.251	0.74	0.00	(0.24)
						9.05		0.00	17188.60
						36.00		36.00	70438.91
		X5	FA-FA	M	3.12②	0.250	0.74	0.00	(0.24)
						9.00		0.00	17104.73
						36.00		36.00	70438.91
		X6	FC-FC	M	2.35①	0.225	1.12	0.00	(0.20)
						8.11		0.07	9914.91
						36.00		36.00	48490.64
	1F	X1	FC-FC	M	2.71①	0.283	1.12	0.00	(0.26)
						10.20		0.09	12467.33
						36.00		36.00	48490.64
		X2	FA-FA	M	5.10②	0.304	0.74	0.00	(0.30)
						10.95		0.01	20803.78
						36.00		36.00	70438.91
		X3	FA-FA	M	4.83②	0.306	0.74	0.00	(0.30)
						11.00		0.00	20908.83
						36.00		36.00	70438.91
		X4	FA-FA	M	4.81②	0.306	0.74	0.00	(0.30)
						11.00		0.00	20908.78
						36.00		36.00	70438.91
		X5	FA-FA	M	5.10②	0.304	0.74	0.00	(0.30)

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	1F	X5	FA-FA	M	5.10②	10.95	0.74	0.01	20803.63
						36.00		36.00	70438.91
						0.283		0.00	(0.26)
		X6	FC-FC	M	2.71①	10.20	1.12	0.09	12467.43
						36.00		36.00	48490.64

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	12F	X1	FA-FA	M	3.62②	0.019	0.33	0.01	(0.02)
						0.51		0.19	364.85
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	4.17②	0.048	0.53	0.00	(0.04)
						1.30		0.07	583.31
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	3.81②	0.048	0.53	0.00	(0.05)
						1.31		0.01	588.41
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	3.81②	0.048	0.53	0.00	(0.05)
						1.31		0.01	588.41
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	4.17②	0.048	0.53	0.00	(0.04)
						1.30		0.07	583.31
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	3.62②	0.019	0.33	0.01	(0.02)
						0.51		0.19	364.85
						27.00		27.00	19076.88
	11F	X1	FA-FA	M	3.04②	0.064	0.33	0.00	(0.06)
						1.73		0.10	1230.66
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	3.79②	0.118	0.53	0.00	(0.11)
						3.19		0.07	1437.43
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	3.78②	0.115	0.53	0.00	(0.11)
						3.11		0.01	1401.65
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	3.78②	0.115	0.53	0.00	(0.11)
						3.11		0.01	1401.65
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	3.79②	0.118	0.53	0.00	(0.11)
						3.19		0.07	1437.43
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	3.04②	0.064	0.33	0.00	(0.06)
						1.73		0.10	1230.66
						27.00		27.00	19076.88
	10F	X1	FA-FA	M	3.18②	0.109	0.33	0.00	(0.11)
						2.96		0.13	2105.95
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	3.93②	0.205	0.53	0.00	(0.19)
						5.53		0.07	2490.37
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	3.85②	0.199	0.53	0.00	(0.19)
						5.38		0.01	2418.86
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	3.85②	0.199	0.53	0.00	(0.19)
						5.38		0.01	2418.86
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	3.93②	0.205	0.53	0.00	(0.19)
						5.53		0.07	2490.37
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	3.18②	0.109	0.33	0.00	(0.11)
						2.96		0.13	2105.95
						27.00		27.00	19076.88

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	9F	X1	FA-FA	M	3.13②	0.157	0.33	0.00	(0.16)
						4.23		0.13	3014.69
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FA-FA	M	3.87②	0.296	0.53	0.00	(0.28)
						8.00		0.07	3597.81
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FA-FA	M	4.25②	0.291	0.53	0.00	(0.27)
						7.87		0.00	3540.41
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FA-FA	M	4.25②	0.291	0.53	0.00	(0.27)
						7.87		0.00	3540.42
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FA-FA	M	3.87②	0.296	0.53	0.00	(0.28)
						8.00		0.07	3597.81
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	3.13②	0.157	0.33	0.00	(0.16)
						4.23		0.13	3014.69
						27.00		27.00	19076.88
	8F	X1	FA-FA	M	3.44②	0.209	0.33	0.01	(0.21)
						5.65		0.14	4023.41
						27.00		27.00	19076.88
		X2	FB-FA	M	4.17②	0.401	0.53	0.00	(0.37)
						10.82		0.09	4868.30
						27.00		27.00	13052.51
		X3	FB-FA	M	4.59②	0.396	0.53	0.00	(0.37)
						10.70		0.01	4814.89
						27.00		27.00	13052.51
		X4	FB-FA	M	4.59②	0.396	0.53	0.00	(0.37)
						10.70		0.01	4814.89
						27.00		27.00	13052.51
		X5	FB-FA	M	4.17②	0.401	0.53	0.00	(0.37)
						10.82		0.09	4868.30
						27.00		27.00	13052.51
		X6	FA-FA	M	3.44②	0.209	0.33	0.01	(0.21)
						5.65		0.14	4023.41
						27.00		27.00	19076.88
	7F	X1	FA-FA	M	3.11②	0.201	0.33	0.00	(0.21)
						7.23		0.17	5151.61
						36.00		36.00	24527.51
		X2	FB-FA	M	4.01②	0.388	0.53	0.00	(0.38)
						13.96		0.11	6280.01
						36.00		36.00	16495.01
		X3	FB-FA	M	4.43②	0.385	0.53	0.00	(0.38)
						13.86		0.01	6238.26
						36.00		36.00	16495.01
		X4	FB-FA	M	4.43②	0.385	0.53	0.00	(0.38)
						13.86		0.01	6238.26
						36.00		36.00	16495.01
		X5	FB-FA	M	4.01②	0.388	0.53	0.00	(0.38)
						13.96		0.11	6280.01
						36.00		36.00	16495.01
		X6	FA-FA	M	3.11②	0.201	0.33	0.00	(0.21)
						7.23		0.17	5151.61
						36.00		36.00	24527.51
	6F	X1	FA-FA	M	2.97②	0.247	0.33	0.00	(0.26)
						8.90		0.15	6340.27
						36.00		36.00	24527.51
		X2	FB-FA	M	3.75②	0.388	0.40	0.00	(0.40)
						13.98		0.09	8385.25
						36.00		36.00	21085.01
		X3	FB-FA	M	3.78②	0.387	0.40	0.00	(0.40)
						13.92		0.00	8351.18
						36.00		36.00	21085.01
		X4	FB-FA	M	3.78②	0.387	0.40	0.00	(0.40)
						0.387		0.00	
						0.387		0.00	

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	6F	X4	FB-FA	M	3.78②	13.92	0.40	0.00	8351.18
						36.00		36.00	21085.01
		X5	FB-FA	M	3.75②	0.388	0.40	0.00	(0.40)
						13.98		0.09	8385.25
		X6	FA-FA	M	2.97②	36.00	0.33	36.00	21085.01
						0.247		0.00	(0.26)
	5F	X1	FA-FA	M	3.05②	0.297	0.33	0.15	7607.68
						10.68		36.00	24527.51
		X2	FC-FA	M	3.81②	0.470	0.40	0.00	(0.48)
						16.93		0.06	10159.61
		X3	FC-FA	M	3.99②	36.00	0.40	36.00	21085.01
						0.469		0.00	(0.48)
		X4	FC-FA	M	3.99②	16.89	0.40	0.00	10134.54
						36.00		36.00	21085.01
		X5	FC-FA	M	3.81②	0.470	0.40	0.00	(0.48)
						16.93		0.06	10159.62
		X6	FA-FA	M	3.05②	36.00	0.33	36.00	21085.01
						0.297		0.00	(0.31)
	4F	X1	FB-FA	M	3.02②	10.68	0.33	0.15	7607.68
						36.00		36.00	24527.51
		X2	FD-FD	M	4.01②	0.401	0.40	0.00	(0.42)
						14.43		0.14	10284.58
		X3	FC-FA	M	4.78②	0.553	0.40	0.00	(0.57*)
						19.92		0.06	11950.72
		X4	FC-FA	M	4.78②	36.00	0.40	36.00	21085.01
						0.550		0.00	(0.56*)
		X5	FD-FD	M	4.01②	19.80	0.40	0.00	11879.88
						36.00		36.00	21085.01
		X6	FB-FA	M	3.02②	0.550	0.33	0.00	(0.56*)
						19.80		0.00	11879.88
	3F	X1	FB-FA	M	3.10②	36.00	0.33	36.00	21085.01
						0.389		0.00	(0.41)
		X2	FC-FA	M	4.03②	13.99	0.58	0.13	9970.38
						36.00		36.00	24527.51
		X3	FC-FA	M	4.88②	0.508	0.58	0.00	(0.50)
						18.29		0.04	15086.92
		X4	FC-FA	M	4.87②	36.00	0.58	36.00	30013.76
						0.508		0.00	(0.50)
		X5	FC-FA	M	4.03②	18.29	0.58	0.00	15091.70
						36.00		36.00	30013.76
	2F	X1	FB-FA	M	3.31②	0.508	0.33	0.00	(0.50)
						18.29		0.04	15086.95
		X2	FC-FA	M	3.10②	36.00	0.33	36.00	30013.76
						0.389		0.00	(0.41)
		X3	FC-FA	M	3.10②	13.99	0.33	0.13	9970.37
						36.00		36.00	24527.51
		X4	FB-FA	M	3.31②	0.444	0.33	0.00	(0.46)
						15.98		0.13	11383.39

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y2	2F	X1	FB-FA	M	3.31②	36.00	0.33	36.00	24527.51
		X2	FD-FD	M	3.98②	0.578	0.58	0.00	(0.57*)
						20.81		0.03	17170.75
						36.00		36.00	30013.76
		X3	FD-FD	M	6.21②	0.578	0.58	0.00	(0.57*)
						20.82		0.00	17176.35
						36.00		36.00	30013.76
		X4	FD-FD	M	6.18②	0.578	0.58	0.00	(0.57*)
						20.82		0.00	17176.36
						36.00		36.00	30013.76
		X5	FD-FD	M	3.98②	0.578	0.58	0.00	(0.57*)
						20.81		0.03	17170.77
						36.00		36.00	30013.76
		X6	FB-FA	M	3.31②	0.444	0.33	0.00	(0.46)
						15.98		0.13	11383.38
						36.00		36.00	24527.51
	1F	X1	FC-FC	M	7.65②	0.504	0.33	0.00	(0.53)
						18.15		0.09	12933.28
						36.00		36.00	24527.51
		X2	FD-FD	M	6.16②	0.733	0.58	0.00	(0.73*)
						26.40		0.00	21779.04
						36.00		36.00	30013.76
		X3	FD-FD	M	13.71②	0.747	0.58	0.00	(0.74*)
						26.89		0.00	22182.01
						36.00		36.00	30013.76
		X4	FD-FD	M	17.53②	0.747	0.58	0.00	(0.74*)
						26.89		0.00	22182.01
						36.00		36.00	30013.76
		X5	FD-FD	M	6.16②	0.733	0.58	0.00	(0.73*)
						26.40		0.00	21779.05
						36.00		36.00	30013.76
Y3	12F	X1	FA-FA	M	3.33②	0.000	0.47	0.00	(-0.03)
						0.00		0.06	-169.26
						27.00		27.00	-5091.58
		X2	FA-FA	M	2.84②	0.007	0.45	0.00	(0.01)
						0.20		0.06	247.97
						27.00		27.00	33106.98
		X3	FA-FA	M	2.76②	0.010	0.45	0.00	(0.01)
						0.26		0.02	324.45
						27.00		27.00	33106.98
		X4	FA-FA	M	2.76②	0.010	0.45	0.00	(0.01)
						0.26		0.02	324.45
						27.00		27.00	33106.98
		X5	FA-FA	M	2.84②	0.007	0.45	0.00	(0.01)
						0.20		0.06	247.97
						27.00		27.00	33106.98
		X6	FA-FA	M	3.33②	0.000	0.47	0.00	(-0.03)
						0.00		0.06	-169.26
						27.00		27.00	-5091.58
	11F	X1	FA-FA	M	4.67②	0.000	0.47	0.00	(-0.08)
						0.00		0.03	-392.64
						27.00		27.00	-5091.58
		X2	FA-FA	M	3.08②	0.004	0.45	0.00	(0.00)
						0.10		0.06	117.96
						27.00		27.00	33106.98
		X3	FA-FA	M	3.04②	0.009	0.45	0.00	(0.01)
						0.24		0.03	301.36
						27.00		27.00	33106.98
		X4	FA-FA	M	3.04②	0.009	0.45	0.00	(0.01)
						0.24		0.03	301.36
						27.00		27.00	33106.98

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	11F	X5	FA-FA	M	3.08②	0.004	0.45	0.00	(0.00)
						0.10		0.06	117.96
						27.00		27.00	33106.98
		X6	FA-FA	M	4.67②	0.000	0.47	0.00	(-0.08)
						0.00		0.03	-392.64
						27.00		27.00	-5091.58
	10F	X1	FA-FA	M	5.01②	0.000	0.47	0.00	(-0.14)
						0.00		0.03	-702.42
						27.00		27.00	-5091.58
		X2	FA-FA	M	3.34②	0.000	0.45	0.00	(-0.05)
						0.00		0.04	-232.47
						27.00		27.00	-4648.98
		X3	FA-FA	M	3.48②	0.000	0.45	0.00	(-0.01)
						0.00		0.02	-62.95
						27.00		27.00	-4648.98
		X4	FA-FA	M	3.48②	0.000	0.45	0.00	(-0.01)
						0.00		0.02	-62.94
						27.00		27.00	-4648.98
		X5	FA-FA	M	3.34②	0.000	0.45	0.00	(-0.05)
						0.00		0.04	-232.47
						27.00		27.00	-4648.98
		X6	FA-FA	M	5.01②	0.000	0.47	0.00	(-0.14)
						0.00		0.03	-702.42
						27.00		27.00	-5091.58
	9F	X1	FA-FA	M	5.63②	0.000	0.47	0.00	(-0.22)
						0.00		0.02	-1125.21
						27.00		27.00	-5091.58
		X2	FA-FA	M	2.65②	0.000	0.36	0.00	(-0.16)
						0.00		0.04	-862.89
						27.00		27.00	-5330.23
		X3	FA-FA	M	2.75②	0.000	0.36	0.00	(-0.13)
						0.00		0.02	-675.31
						27.00		27.00	-5330.23
		X4	FA-FA	M	2.75②	0.000	0.36	0.00	(-0.13)
						0.00		0.02	-675.31
						27.00		27.00	-5330.23
		X5	FA-FA	M	2.65②	0.000	0.36	0.00	(-0.16)
						0.00		0.04	-862.89
						27.00		27.00	-5330.23
		X6	FA-FA	M	5.63②	0.000	0.47	0.00	(-0.22)
						0.00		0.02	-1125.21
						27.00		27.00	-5091.58
	8F	X1	FA-FA	M	6.57②	0.000	0.47	0.00	(-0.34)
						0.00		0.02	-1719.29
						27.00		27.00	-5091.58
		X2	FA-FA	M	2.81②	0.000	0.36	0.00	(-0.31)
						0.00		0.05	-1639.34
						27.00		27.00	-5330.23
		X3	FA-FA	M	3.00②	0.000	0.36	0.00	(-0.27)
						0.00		0.02	-1422.22
						27.00		27.00	-5330.23
		X4	FA-FA	M	3.00②	0.000	0.36	0.00	(-0.27)
						0.00		0.02	-1422.22
						27.00		27.00	-5330.23
		X5	FA-FA	M	2.81②	0.000	0.36	0.00	(-0.31)
						0.00		0.05	-1639.35
						27.00		27.00	-5330.23
		X6	FA-FA	M	6.57②	0.000	0.47	0.00	(-0.34)
						0.00		0.02	-1719.29
						27.00		27.00	-5091.58
	7F	X1	FA-FA	M	7.50②	0.000	0.47	0.00	(-0.49)
						0.00		0.01	-2484.42
						36.00		36.00	-5091.58
		X2	FA-FA	M	2.58②	0.000	0.36	0.00	(-0.51)

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	7F	X2	FA-FA	M	2.58②	0.00	0.36	0.05	-2698.94
						36.00		36.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.46)
		X3	FA-FA	M	2.65②	0.00	0.36	0.03	-2427.73
						36.00		36.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.46)
		X4	FA-FA	M	2.65②	0.00	0.36	0.03	-2427.73
						36.00		36.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.51)
		X5	FA-FA	M	2.58②	0.00	0.36	0.05	-2698.95
						36.00		36.00	-5330.23
						0.000		0.00	(-0.49)
		X6	FA-FA	M	7.50②	0.00	0.47	0.01	-2484.42
						36.00		36.00	-5091.58
						0.000		0.00	(-0.66)
	6F	X1	FA-FA	M	8.35②	0.00	0.47	0.01	-3362.19
						36.00		36.00	-5091.58
						0.000		0.00	(-0.55)
		X2	FA-FA	M	2.86②	0.00	0.46	0.06	-4077.22
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.51)
		X3	FA-FA	M	2.67②	0.00	0.46	0.03	-3746.50
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.51)
		X4	FA-FA	M	2.67②	0.00	0.46	0.03	-3746.50
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.55)
		X5	FA-FA	M	2.86②	0.00	0.46	0.06	-4077.24
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.66)
		X6	FA-FA	M	8.35②	0.00	0.47	0.01	-3362.18
						36.00		36.00	-5091.58
						0.000		0.00	(-0.85*)
	5F	X1	FA-FA	M	10.00②	0.00	0.47	0.03	-4338.37
						36.00		36.00	-5091.58
						0.000		0.00	(-0.76*)
		X2	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.46	0.07	-5607.39
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.71)
		X3	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.46	0.03	-5232.24
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.71)
		X4	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.46	0.03	-5232.25
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.76*)
		X5	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.46	0.07	-5607.40
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.85*)
		X6	FA-FA	M	10.00②	0.00	0.47	0.03	-4338.36
						36.00		36.00	-5091.58
						0.000		0.00	(-1.00*)
	4F	X1	FB-FB	M	2.35①	0.00	0.47	0.00	-5091.58
						36.00		36.00	-5091.58
						0.000		0.00	(-0.99*)
		X2	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.46	0.01	-7311.32
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.94*)
		X3	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.46	0.02	-6921.39
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.94*)
		X4	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.46	0.02	-6921.39
						36.00		36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-0.99*)
		X5	FC-FC	M	1.82①	0.00	0.46	0.01	-7311.33
						0.00		0.01	-7311.33

Y方向負加力時

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	Ho/D	σ_o/F_c σ_o F_c	Pt	τ_u/F_c τ_u F_c	N/No N No
Y3	4F	X5	FC-FC	M	1.82①	36.00	0.46	36.00	-7373.99
						0.000		0.00	(-1.00*)
		X6	FB-FB	M	2.35①	0.00	0.47	0.00	-5091.58
						36.00		36.00	-5091.58
	3F	X1	FC-FC	M	5.61②	0.000	1.12	0.01	(-0.62)
						0.00		0.35	-6921.47
						36.00		36.00	-11082.14
		X2	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.74	0.01	(-0.73)
						0.00		0.27	-8959.67
						36.00		36.00	-12298.91
		X3	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.74	0.00	(-0.70)
						0.00		0.03	-8668.37
						36.00		36.00	-12298.91
		X4	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.74	0.00	(-0.70)
						0.00		0.03	-8668.37
						36.00		36.00	-12298.91
		X5	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.74	0.01	(-0.73)
						0.00		0.27	-8959.69
						36.00		36.00	-12298.91
		X6	FC-FC	M	5.61②	0.000	1.12	0.01	(-0.62)
						0.00		0.35	-6921.48
						36.00		36.00	-11082.14
	2F	X1	FC-FA	M	7.61②	0.000	1.12	0.01	(-0.76*)
						0.00		0.40	-8395.75
						36.00		36.00	-11082.14
		X2	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.74	0.01	(-0.87*)
						0.00		0.27	-10727.42
						36.00		36.00	-12298.91
		X3	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.74	0.00	(-0.86*)
						0.00		0.02	-10558.41
						36.00		36.00	-12298.91
		X4	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.74	0.00	(-0.86*)
						0.00		0.02	-10558.41
						36.00		36.00	-12298.91
		X5	FC-FC	M	1.82①	0.000	0.74	0.01	(-0.87*)
						0.00		0.27	-10727.42
						36.00		36.00	-12298.91
		X6	FC-FA	M	7.61②	0.000	1.12	0.01	(-0.76*)
						0.00		0.40	-8395.74
						36.00		36.00	-11082.14
	1F	X1	FC-FC	M	23.44②	0.000	1.12	0.00	(-0.91*)
						0.00		0.00	-10118.15
						36.00		36.00	-11082.14
		X2	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.74	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-12298.91
						36.00		36.00	-12298.91
		X3	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.74	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-12298.91
						36.00		36.00	-12298.91
		X4	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.74	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-12298.91
						36.00		36.00	-12298.91
		X5	FB-FB	M	2.09①	0.000	0.74	0.00	(-1.00*)
						0.00		0.00	-12298.91
						36.00		36.00	-12298.91
		X6	FC-FC	M	23.44②	0.000	1.12	0.00	(-0.91*)
						0.00		0.00	-10118.14
						36.00		36.00	-11082.14

c) RC壁の部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	τ_u/F_c	τ_u	F_c
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.021	0.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
X2	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
X3	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X4	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00

X方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X6	7F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.013	0.5	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
X2	1F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.4	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.012	0.4	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
X3	2F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
X4	3F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.001	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.1	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
X5	4F	Y2	Y3	WA	M	0.003	0.1	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.002	0.1	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.3	36.00

X方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X5	5F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.004	0.2	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.007	0.2	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.000	0.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.006	0.2	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.008	0.2	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.010	0.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.009	0.3	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.011	0.4	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.014	0.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.6	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.7	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.9	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.005	0.2	36.00

Y方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
X2	12F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.4	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.054	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
X3	12F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.4	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
X4	12F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.4	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.050	1.8	36.00

Y 方向正加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X4	3F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.055	2.0	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.051	1.8	36.00
X5	12F	Y2	Y3	WA	M	0.016	0.4	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.026	0.7	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.1	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.3	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.5	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.045	1.6	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.052	1.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.054	2.0	36.00
X6	12F	Y2	Y3	WA	M	0.017	0.5	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.024	0.7	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.030	0.8	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.035	0.9	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.039	1.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.2	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.034	1.2	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.3	36.00
	4F	Y2	Y3	WA	M	0.035	1.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	2F	Y2	Y3	WA	M	0.032	1.1	36.00
	1F	Y2	Y3	WA	M	0.049	1.8	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X1	12F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.3	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.055	1.5	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.063	1.7	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.064	2.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.071	2.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.074	2.6	36.00
X2	12F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.3	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.061	1.7	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.068	1.8	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.079	2.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.067	2.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.069	2.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.075	2.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.080	2.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.080	2.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.083	3.0	36.00
X3	12F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.5	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.061	1.6	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.067	1.8	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.078	2.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.066	2.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.068	2.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.074	2.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.079	2.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.079	2.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.083	3.0	36.00

Y 方向負加力時

フレーム名	階名	軸名1	軸名2	ランク	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
X3	1F	Y2	Y3	WD	S	0.086	3.1	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.020	0.5	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.042	1.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.061	1.6	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.067	1.8	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.078	2.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.066	2.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.068	2.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.074	2.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.079	2.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WA	M	0.079	2.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.083	3.0	36.00
X4	1F	Y2	Y3	WD	S	0.086	3.1	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.025	0.7	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.047	1.3	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.061	1.7	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.068	1.8	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.079	2.1	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.067	2.4	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.069	2.5	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.075	2.7	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.080	2.9	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.080	2.9	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.083	3.0	36.00
X5	1F	Y2	Y3	WD	S	0.086	3.1	36.00
	12F	Y2	Y3	WA	M	0.036	1.0	27.00
	11F	Y2	Y3	WA	M	0.040	1.1	27.00
	10F	Y2	Y3	WA	M	0.046	1.3	27.00
	9F	Y2	Y3	WA	M	0.055	1.5	27.00
	8F	Y2	Y3	WA	M	0.063	1.7	27.00
	7F	Y2	Y3	WA	M	0.053	1.9	36.00
	6F	Y2	Y3	WA	M	0.056	2.0	36.00
	5F	Y2	Y3	WA	M	0.060	2.2	36.00
	4F	Y2	Y3	WD	S	0.064	2.3	36.00
	3F	Y2	Y3	WD	S	0.071	2.5	36.00
	2F	Y2	Y3	WD	S	0.074	2.6	36.00
X6	1F	Y2	Y3	WD	S	0.074	2.7	36.00

U-5. 1. 3 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	$d/t(w)$
P2			$b/t(f)$
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 sMo/Mo ：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 $d/t(w)$ ：ウェブの幅厚比
 $b/t(f)$ ：フランジの幅厚比
横補剛：[o] 充分 [x] 不足
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [—]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①: Ho/D または ②: $2M/(Q \cdot D)$	$N/No (Ru)$	$d/t(w)$
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	$b/t(f)$
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 : [*] : 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
 Ho/D : (柱の内のり長さ / 柱のせい) または ($2 \cdot M / Q \cdot D$)
 σ_o : 最終ステップでの軸方向応力度
 Pt : 引張鉄筋比 (%)
 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度
 N/No : R C の場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
 : [*] : 「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
 : (X Y 方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として) 付で出力)
 N/No : 崩壊メカニズム時の軸方向荷重 / S R C 断面としての最大圧縮耐力。
 Ru : コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
 sMo/Mo : 鉄骨断面の曲げ耐力 / 鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 (S R C 柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします)
 d/t(w) : ウェブの幅厚比
 b/t(f) : フランジの幅厚比
 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	τ_u / F_c		λ_{e1}
P2			λ_{e2}
P3			靱性
P4			接合

モード : 部材破壊モード (M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊)
 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度
 λ_{e1} : 筋違材の有効細長比 (右上り)
 λ_{e2} : 筋違材の有効細長比 (左上り)
 靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材
 接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合
 [(o)] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

Y 方向負加力時 X1 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.064	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.071	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.074	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.074	---	---	---

Y 方向負加力時 X2 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.080	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.080	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.083	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.086	---	---	---

Y 方向負加力時 X3 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.079	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.083	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.086	---	---	---

Y 方向負加力時 X4 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.079	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.083	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.086	---	---	---

Y 方向負加力時 X5 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.080	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.080	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.083	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.086	---	---	---

Y方向負加力時 X6 フレーム 壁の部材種別

階名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4
4F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.064	---	---	---
3F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.071	---	---	---
2F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.074	---	---	---
1F	Y2	Y3	RC	WD	S	0.074	---	---	---

Y方向負加力時 Y2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	X2	RC	FD-FD	M	4.01②	0.55	0.40	0.002	
	X5	RC	FD-FD	M	4.01②	0.55	0.40	0.002	
2F	X2	RC	FD-FD	M	3.98②	0.58	0.58	0.001	
	X3	RC	FD-FD	M	6.21②	0.58	0.58	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	6.18②	0.58	0.58	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	3.98②	0.58	0.58	0.001	
1F	X2	RC	FD-FD	M	6.16②	0.73	0.58	0.000	
	X3	RC	FD-FD	M	13.71②	0.75	0.58	0.000	
	X4	RC	FD-FD	M	17.53②	0.75	0.58	0.000	
	X5	RC	FD-FD	M	6.16②	0.73	0.58	0.000	

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ：ヒンジ状態 0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊

QL：長期せん断力 (kN)

Qm：地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu：はりのせん断耐力 (kN)

n：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y1フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-22.7	1.200	0.0	22.7	297.1	OK
		R	35.4			35.4		
	X2	L	-30.6	1.200	0.0	30.6	297.1	OK
		R	27.4			27.4		
	X3	L	-29.0	1.200	0.0	29.0	297.1	OK
		R	29.0			29.0		
	X4	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	297.1	OK
		R	30.6			30.6		
	X5	L	-35.4	1.200	0.0	35.4	297.1	OK
		R	22.7			22.7		

Y2フレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L 0	-112.7	1.100	101.5	1.1	318.1	OK
		R 0	116.9			228.5		
	X2	L 0	-115.0	1.100	103.7	0.9	318.1	OK
		R 0	114.6			228.7		
	X3	L 0	-114.8	1.100	103.5	0.9	318.1	OK
		R 0	114.8			228.7		
	X4	L 0	-114.6	1.100	103.3	0.9	318.1	OK
		R 0	115.0			228.6		
	X5	L 0	-116.9	1.100	108.5	2.5	318.1	OK
		R 0	112.7			232.1		
12F	X1	L 0	-92.6	1.100	135.8	56.8	354.3	OK
		R 0	93.4			242.8		
	X2	L 0	-100.6	1.100	116.6	27.7	415.7	OK
		R 0	101.1			229.4		
	X3	L 0	-100.9	1.100	116.9	27.7	415.7	OK
		R 0	100.9			229.4		
	X4	L 0	-101.1	1.100	117.1	27.7	415.7	OK
		R 0						

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X4	R	0	100.6	1.100	117.1	229.5	≦	415.7	OK
	X5	L	0	-93.4	1.100	139.0	59.5	≦	354.3	OK
11F	X1	R	0	92.6	1.100	135.5	245.5	≦	354.3	OK
		L	0	-92.2			56.8	≦		
	X2	R	0	93.7	1.100	116.7	242.7	≦	415.7	OK
		L	0	-100.7			27.7	≦		
	X3	R	0	101.0	1.100	116.9	229.4	≦	415.7	OK
		L	0	-100.9			27.7	≦		
	X4	R	0	100.9	1.100	117.0	229.4	≦	415.7	OK
		L	0	-101.0			27.7	≦		
	X5	R	0	100.7	1.100	139.3	229.4	≦	354.3	OK
		L	0	-93.7			59.5	≦		
10F	X1	R	0	92.2	1.100	132.1	245.5	≦	398.1	OK
		L	0	-97.6			47.6	≦		
	X2	R	0	99.2	1.100	144.9	244.4	≦	430.5	OK
		L	0	-100.9			58.5	≦		
	X3	R	0	100.9	1.100	144.9	260.3	≦	430.5	OK
		L	0	-100.9			58.5	≦		
	X4	R	0	100.9	1.100	144.9	260.3	≦	430.5	OK
		L	0	-100.9			58.5	≦		
	X5	R	0	100.9	1.100	136.1	260.3	≦	398.1	OK
		L	0	-99.2			50.5	≦		
9F	X1	R	0	97.6	1.100	132.0	247.3	≦	398.1	OK
		L	0	-97.6			47.6	≦		
	X2	R	0	99.2	1.100	144.9	244.4	≦	430.5	OK
		L	0	-100.9			58.5	≦		
	X3	R	0	100.9	1.100	144.9	260.3	≦	430.5	OK
		L	0	-100.9			58.5	≦		
	X4	R	0	100.9	1.100	144.9	260.3	≦	430.5	OK
		L	0	-100.9			58.5	≦		
	X5	R	0	100.9	1.100	136.2	260.3	≦	398.1	OK
		L	0	-99.2			50.6	≦		
8F	X1	R	0	97.6	1.100	187.9	247.3	≦	527.3	OK
		L	0	-102.0			104.7	≦		
	X2	R	0	104.7	1.100	187.8	311.4	≦	594.8	OK
		L	0	-109.6			97.0	≦		
	X3	R	0	109.9	1.100	187.9	316.5	≦	594.8	OK
		L	0	-109.7			97.0	≦		
	X4	R	0	109.7	1.100	188.1	316.5	≦	594.8	OK
		L	0	-109.9			97.0	≦		
	X5	R	0	109.6	1.100	193.3	316.5	≦	527.3	OK
		L	0	-104.7			107.9	≦		
7F	X1	R	0	102.0	1.100	188.0	314.6	≦	527.3	OK
		L	0	-102.1			104.7	≦		
	X2	R	0	104.7	1.100	187.9	311.4	≦	594.8	OK
		L	0	-109.6			97.0	≦		
	X3	R	0	109.8	1.100	187.9	316.5	≦	594.8	OK
		L	0	-109.7			97.0	≦		
	X4	R	0	109.7	1.100	188.0	316.5	≦	594.8	OK
		L	0	-109.8			97.0	≦		
	X5	R	0	109.6	1.100	193.2	316.5	≦	527.3	OK
		L	0	-104.7			107.8	≦		
6F	X1	R	0	102.1	1.100	187.9	314.6	≦	527.3	OK
		L	0	-102.0			104.7	≦		
	X2	R	0	104.7	1.100	245.6	311.4	≦	610.1	OK
		L	0	-109.7			160.5	≦		
	X3	R	0	109.8	1.100	245.7	380.0	≦	610.1	OK
		L	0	-109.7			160.5	≦		
	X4	R	0	109.7	1.100	245.8	380.0	≦	610.1	OK
		L	0	-109.8			160.5	≦		
	X5	R	0	109.7	1.100	193.2	380.0	≦	527.3	OK
		L	0	-104.7			107.9	≦		
5F	X1	R	0	102.0	1.100	187.9	314.6	≦	527.3	OK
		L	0	-101.9			104.7	≦		

Y2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X2	L 0	-109.7	1.100	245.6	160.5	610.1	OK
		R 0	109.8			380.0		
	X3	L 0	-109.7	1.100	245.7	160.5	610.1	OK
		R 0	109.7			380.0		
	X4	L 0	-109.8	1.100	245.8	160.5	610.1	OK
		R 0	109.7			380.0		
	X5	L 0	-104.8	1.100	193.3	107.9	527.3	OK
		R 0	101.9			314.6		
4F	X1	L 0	-101.9	1.100	187.8	104.7	527.3	OK
		R 0	104.8			311.4		
	X2	L 0	-109.7	1.100	245.6	160.5	610.1	OK
		R 0	109.8			380.0		
	X3	L 0	-109.7	1.100	245.7	160.5	610.1	OK
		R 0	109.7			380.0		
	X4	L 0	-109.8	1.100	245.7	160.5	610.1	OK
		R 0	109.7			380.0		
	X5	L 0	-104.8	1.100	193.3	107.9	527.3	OK
		R 0	101.9			314.6		
3F	X1	L 0	-101.9	1.100	187.8	104.7	527.3	OK
		R 0	104.8			311.4		
	X2	L 0	-109.7	1.100	245.7	160.5	610.1	OK
		R 0	109.8			380.0		
	X3	L 0	-109.7	1.100	245.7	160.5	610.1	OK
		R 0	109.7			380.0		
	X4	L 0	-109.8	1.100	245.7	160.5	610.1	OK
		R 0	109.7			380.0		
	X5	L 0	-104.8	1.100	193.4	107.9	527.3	OK
		R 0	101.9			314.6		
2F	X1	L 0	-101.9	1.100	187.8	104.7	527.3	OK
		R 0	104.8			311.4		
	X2	L 0	-109.6	1.100	245.5	160.5	610.1	OK
		R 0	109.9			380.0		
	X3	L 0	-109.7	1.100	245.7	160.5	610.1	OK
		R 0	109.7			380.0		
	X4	L 0	-109.9	1.100	245.9	160.5	610.1	OK
		R 0	109.6			380.0		
	X5	L 0	-104.8	1.100	193.3	107.9	527.3	OK
		R 0	101.9			314.6		
1F	X1	L	-153.3	1.200	698.8	685.2	2522.3	OK
		R	202.2			1040.7		
	X2	L	-182.5	1.200	506.7	425.6	2522.3	OK
		R	173.0			781.1		
	X3	L	-177.8	1.200	509.3	433.4	2522.3	OK
		R	177.8			788.9		
	X4	L	-173.0	1.200	436.6	350.9	2522.3	OK
		R	182.5			706.5		
	X5	L	-202.2	1.200	654.9	583.7	2713.7	OK
		R	153.3			939.2		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L 0	-142.2	1.100	331.5	222.5	577.9	OK
		R 0	147.6			512.3		
	X2	L 0	-145.0	1.100	303.0	188.2	566.8	OK
		R 0	144.8			478.1		
	X3	L 0	-144.9	1.100	302.9	188.2	566.8	OK
		R 0	144.9			478.1		
	X4	L 0	-144.8	1.100	302.7	188.2	566.8	OK
		R 0	145.0			478.1		
	X5	L 0	-147.6	1.100	336.9	223.0	577.9	OK
		R 0	142.2			512.8		
12F	X1	L 0	-142.3	1.100	453.1	356.2	693.7	OK
		R 0	145.0			643.5		
	X2	L 0	-155.7	1.100	601.3	505.7	1014.5	OK
		R 0	156.0			817.3		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X3	L	0	-155.8	1.100	601.4	505.7	≦	1014.5	OK
		R	0	155.8			817.3	≦		
	X4	L	0	-156.0	1.100	601.5	505.7	≦	1014.5	OK
		R	0	155.7			817.4	≦		
	X5	L	0	-145.0	1.100	455.9	356.4	≦	693.7	OK
		R	0	142.3			643.8	≦		
11F	X1	L	0	-141.4	1.100	452.9	356.8	≦	693.7	OK
		R	0	144.7			642.8	≦		
	X2	L	0	-154.8	1.100	601.3	506.6	≦	1014.5	OK
		R	0	155.0			816.4	≦		
	X3	L	0	-154.9	1.100	601.4	506.6	≦	1014.5	OK
		R	0	154.9			816.4	≦		
	X4	L	0	-155.0	1.100	601.5	506.6	≦	1014.5	OK
		R	0	154.8			816.4	≦		
	X5	L	0	-144.7	1.100	456.2	357.1	≦	693.7	OK
		R	0	141.4			643.2	≦		
10F	X1	L	0	-150.6	1.100	621.6	533.1	≦	884.1	OK
		R	0	154.6			838.3	≦		
	X2	L	0	-154.9	1.100	702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		R	0	154.9			927.9	≦		
	X3	L	0	-154.9	1.100	702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		R	0	154.9			927.9	≦		
	X4	L	0	-154.9	1.100	702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		R	0	154.9			927.9	≦		
	X5	L	0	-154.6	1.100	625.6	533.5	≦	884.1	OK
		R	0	150.6			838.8	≦		
9F	X1	L	0	-150.6	1.100	621.6	533.1	≦	884.1	OK
		R	0	154.6			838.4	≦		
	X2	L	0	-154.9	1.100	702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		R	0	154.9			927.9	≦		
	X3	L	0	-154.9	1.100	702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		R	0	154.9			927.9	≦		
	X4	L	0	-154.9	1.100	702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		R	0	154.9			927.9	≦		
	X5	L	0	-154.6	1.100	625.6	533.5	≦	884.1	OK
		R	0	150.6			838.8	≦		
8F	X1	L	0	-150.4	1.100	744.8	668.9	≦	1018.0	OK
		R	0	154.8			974.1	≦		
	X2	L	0	-164.8	1.100	974.6	907.4	≦	1762.1	OK
		R	0	164.9			1237.1	≦		
	X3	L	0	-164.9	1.100	974.7	907.4	≦	1762.1	OK
		R	0	164.9			1237.1	≦		
	X4	L	0	-164.9	1.100	974.8	907.4	≦	1762.1	OK
		R	0	164.8			1237.1	≦		
	X5	L	0	-154.8	1.100	749.2	669.3	≦	1018.0	OK
		R	0	150.4			974.6	≦		
7F	X1	L	0	-150.5	1.100	744.9	668.9	≦	1018.0	OK
		R	0	154.7			974.1	≦		
	X2	L	0	-164.5	1.100	974.7	907.7	≦	1762.1	OK
		R	0	164.6			1236.7	≦		
	X3	L	0	-164.5	1.100	974.7	907.7	≦	1762.1	OK
		R	0	164.5			1236.8	≦		
	X4	L	0	-164.6	1.100	974.8	907.7	≦	1762.1	OK
		R	0	164.5			1236.8	≦		
	X5	L	0	-154.7	1.100	749.1	669.3	≦	1018.0	OK
		R	0	150.5			974.6	≦		
6F	X1	L	0	-162.1	1.100	971.6	906.7	≦	1289.9	OK
		R	0	168.3			1237.1	≦		
	X2	L	0	-168.3	1.100	1118.5	1062.1	≦	1837.7	OK
		R	0	168.1			1398.5	≦		
	X3	L	0	-168.2	1.100	1118.4	1062.0	≦	1837.7	OK
		R	0	168.2			1398.5	≦		
	X4	L	0	-168.1	1.100	1118.3	1062.0	≦	1837.7	OK
		R	0	168.3			1398.5	≦		
	X5	L	0	-168.3	1.100	977.8	907.4	≦	1289.9	OK
		R	0					≦		

Y3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X5	R 0	162.1	1.100	977.8	1237.7	1289.9	OK
5F	X1	L 0	-161.4	1.100	971.6	907.4	1289.9	OK
		R 0	167.6			1236.4		
	X2	L 0	-168.3	1.100	1118.5	1062.0	1837.7	OK
		R 0	168.1			1398.5		
	X3	L 0	-168.2	1.100	1118.4	1062.0	1837.7	OK
		R 0	168.2			1398.5		
	X4	L 0	-168.1	1.100	1118.4	1062.0	1837.7	OK
		R 0	168.3			1398.5		
	X5	L 0	-167.6	1.100	977.8	908.0	1289.9	OK
		R 0	161.4			1237.1		
4F	X1	L 0	-161.4	1.100	971.6	907.4	1289.9	OK
		R 0	167.7			1236.4		
	X2	L 0	-168.3	1.100	1118.5	1062.0	1837.7	OK
		R 0	168.2			1398.5		
	X3	L 0	-168.2	1.100	1118.4	1062.0	1837.7	OK
		R 0	168.2			1398.5		
	X4	L 0	-168.2	1.100	1118.3	1062.0	1837.7	OK
		R 0	168.3			1398.4		
	X5	L 0	-167.7	1.100	977.9	908.0	1289.9	OK
		R 0	161.4			1237.1		
3F	X1	L 0	-161.3	1.100	1060.1	1004.8	1762.1	OK
		R 0	167.8			1333.9		
	X2	L 0	-168.3	1.100	1118.5	1062.0	1837.7	OK
		R 0	168.1			1398.4		
	X3	L 0	-168.2	1.100	1118.4	1062.0	1837.7	OK
		R 0	168.2			1398.4		
	X4	L 0	-168.1	1.100	1118.3	1062.0	1837.7	OK
		R 0	168.3			1398.4		
	X5	L 0	-167.8	1.100	1067.3	1006.2	1762.1	OK
		R 0	161.3			1335.3		
2F	X1	L 0	-164.9	1.100	1084.6	1028.1	1762.1	OK
		R 0	171.3			1364.3		
	X2	L 0	-171.7	1.100	1137.2	1079.2	1837.7	OK
		R 0	171.8			1422.7		
	X3	L 0	-171.8	1.100	1137.2	1079.2	1837.7	OK
		R 0	171.8			1422.7		
	X4	L 0	-171.8	1.100	1137.3	1079.2	1837.7	OK
		R 0	171.7			1422.7		
	X5	L 0	-171.3	1.100	1090.9	1028.7	1762.1	OK
		R 0	164.9			1364.9		
1F	X1	L	-175.1	1.200	1708.5	1875.1	2997.2	OK
		R	221.1			2271.4		
	X2	L	-202.2	1.200	1790.0	1945.8	3095.1	OK
		R	194.0			2342.0		
	X3	L	-198.1	1.200	1980.2	2178.2	3074.7	OK
		R	198.1			2574.4		
	X4	L	-194.0	1.200	1973.9	2174.7	3014.2	OK
		R	202.2			2570.9		
	X5	L	-221.1	1.200	2500.6	2779.6	3320.6	OK
		R	175.1			3175.8		

Y4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-24.6	1.200	0.0	24.6	297.1	OK
		R	38.6			38.6		
	X2	L	-33.4	1.200	0.0	33.4	297.1	OK
		R	29.9			29.9		
	X3	L	-31.6	1.200	0.0	31.6	297.1	OK
		R	31.6			31.6		
	X4	L	-29.9	1.200	0.0	29.9	297.1	OK
		R	33.4			33.4		
	X5	L	-38.6	1.200	0.0	38.6	297.1	OK
		R	24.6			24.6		

X1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	578.0	OK
		R	6.6			6.6		
	Y3	L	-8.4	1.200	0.0	8.4	564.5	OK
		R	2.4			2.4		

X2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	564.5	OK
		R	9.3			9.3		
	Y3	L	-11.6	1.200	0.0	11.6	564.5	OK
		R	2.1			2.1		

X3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	590.2	OK
		R	9.3			9.3		
	Y3	L	-11.6	1.200	0.0	11.6	564.5	OK
		R	2.1			2.1		

X4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	590.2	OK
		R	9.3			9.3		
	Y3	L	-11.6	1.200	0.0	11.6	564.5	OK
		R	2.1			2.1		

X5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	564.5	OK
		R	9.3			9.3		
	Y3	L	-11.6	1.200	0.0	11.6	564.5	OK
		R	2.1			2.1		

X6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	578.0	OK
		R	6.6			6.6		
	Y3	L	-8.4	1.200	0.0	8.4	564.5	OK
		R	2.4			2.4		

Y1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-22.7	1.200	0.0	22.7	297.1	OK
		R	35.4			35.4		
	X2	L	-30.6	1.200	0.0	30.6	297.1	OK
		R	27.4			27.4		
	X3	L	-29.0	1.200	0.0	29.0	297.1	OK
		R	29.0			29.0		
	X4	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	297.1	OK
		R	30.6			30.6		
	X5	L	-35.4	1.200	0.0	35.4	297.1	OK
		R	22.7			22.7		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L	0	1.100	-108.5	232.1	318.1	OK
		R	0			2.5		
	X2	L	0	1.100	-103.3	228.6	318.1	OK
		R	0			0.9		
	X3	L	0	1.100	-103.5	228.7	318.1	OK
		R	0			0.9		
	X4	L	0	1.100	-103.7	228.7	318.1	OK
		R	0			0.9		

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X5	L 0	-116.9	1.100	-101.5	228.5	318.1	OK
		R 0	112.7			1.1		
12F	X1	L 0	-92.6	1.100	-139.0	245.5	354.3	OK
		R 0	93.4			59.5		
	X2	L 0	-100.6	1.100	-117.1	229.5	415.7	OK
		R 0	101.1			27.7		
	X3	L 0	-100.9	1.100	-116.9	229.4	415.7	OK
		R 0	100.9			27.7		
	X4	L 0	-101.1	1.100	-116.6	229.4	415.7	OK
		R 0	100.6			27.7		
	X5	L 0	-93.4	1.100	-135.8	242.8	354.3	OK
		R 0	92.6			56.8		
11F	X1	L 0	-92.2	1.100	-139.3	245.5	354.3	OK
		R 0	93.7			59.5		
	X2	L 0	-100.7	1.100	-117.0	229.4	415.7	OK
		R 0	101.0			27.7		
	X3	L 0	-100.9	1.100	-116.9	229.4	415.7	OK
		R 0	100.9			27.7		
	X4	L 0	-101.0	1.100	-116.7	229.4	415.7	OK
		R 0	100.7			27.7		
	X5	L 0	-93.7	1.100	-135.5	242.7	354.3	OK
		R 0	92.2			56.8		
10F	X1	L 0	-97.6	1.100	-136.1	247.3	398.1	OK
		R 0	99.2			50.5		
	X2	L 0	-100.9	1.100	-144.9	260.3	430.5	OK
		R 0	100.9			58.5		
	X3	L 0	-100.9	1.100	-144.9	260.3	430.5	OK
		R 0	100.9			58.5		
	X4	L 0	-100.9	1.100	-144.9	260.3	430.5	OK
		R 0	100.9			58.5		
	X5	L 0	-99.2	1.100	-132.1	244.4	398.1	OK
		R 0	97.6			47.6		
9F	X1	L 0	-97.6	1.100	-136.2	247.3	398.1	OK
		R 0	99.2			50.6		
	X2	L 0	-100.9	1.100	-144.9	260.3	430.5	OK
		R 0	100.9			58.5		
	X3	L 0	-100.9	1.100	-144.9	260.3	430.5	OK
		R 0	100.9			58.5		
	X4	L 0	-100.9	1.100	-144.9	260.3	430.5	OK
		R 0	100.9			58.5		
	X5	L 0	-99.2	1.100	-132.0	244.4	398.1	OK
		R 0	97.6			47.6		
8F	X1	L 0	-102.0	1.100	-193.3	314.6	527.3	OK
		R 0	104.7			107.9		
	X2	L 0	-109.6	1.100	-188.1	316.5	594.8	OK
		R 0	109.9			97.0		
	X3	L 0	-109.7	1.100	-187.9	316.5	594.8	OK
		R 0	109.7			97.0		
	X4	L 0	-109.9	1.100	-187.8	316.5	594.8	OK
		R 0	109.6			97.0		
	X5	L 0	-104.7	1.100	-187.9	311.4	527.3	OK
		R 0	102.0			104.7		
7F	X1	L 0	-102.1	1.100	-193.2	314.6	527.3	OK
		R 0	104.7			107.8		
	X2	L 0	-109.6	1.100	-188.0	316.5	594.8	OK
		R 0	109.8			97.0		
	X3	L 0	-109.7	1.100	-187.9	316.5	594.8	OK
		R 0	109.7			97.0		
	X4	L 0	-109.8	1.100	-187.9	316.5	594.8	OK
		R 0	109.6			97.0		
	X5	L 0	-104.7	1.100	-188.0	311.4	527.3	OK
		R 0	102.1			104.7		
6F	X1	L 0	-102.0	1.100	-193.2	314.6	527.3	OK
		R 0	104.7			107.9		
	X2	L 0	-109.7	1.100	-245.8	380.0	610.1	OK

Y2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X2	R	0	109.8	1.100	-245.8	160.5	≦	610.1	OK
		L	0	-109.7			380.0	≦		
	X3	R	0	109.7	1.100	-245.7	160.5	≦	610.1	OK
		L	0	-109.8			380.0	≦		
	X4	R	0	109.7	1.100	-245.6	160.5	≦	610.1	OK
		L	0	-104.7			311.4	≦		
5F	X1	R	0	102.0	1.100	-187.9	104.7	≦	527.3	OK
		L	0	-101.9			314.6	≦		
	X2	R	0	104.8	1.100	-193.3	107.9	≦	527.3	OK
		L	0	-109.7			380.0	≦		
	X3	R	0	109.8	1.100	-245.8	160.5	≦	610.1	OK
		L	0	-109.7			380.0	≦		
	X4	R	0	109.7	1.100	-245.7	160.5	≦	610.1	OK
		L	0	-109.8			380.0	≦		
	X5	R	0	109.7	1.100	-245.6	160.5	≦	610.1	OK
		L	0	-104.8			311.4	≦		
4F	X1	R	0	101.9	1.100	-187.9	104.7	≦	527.3	OK
		L	0	-101.9			314.6	≦		
	X2	R	0	104.8	1.100	-193.3	107.9	≦	527.3	OK
		L	0	-109.7			380.0	≦		
	X3	R	0	109.8	1.100	-245.7	160.5	≦	610.1	OK
		L	0	-109.7			380.0	≦		
	X4	R	0	109.7	1.100	-245.6	160.5	≦	610.1	OK
		L	0	-109.8			380.0	≦		
	X5	R	0	101.9	1.100	-187.8	104.7	≦	527.3	OK
		L	0	-104.8			311.4	≦		
3F	X1	R	0	101.9	1.100	-193.4	107.9	≦	527.3	OK
		L	0	-101.9			314.6	≦		
	X2	R	0	109.8	1.100	-245.7	160.5	≦	610.1	OK
		L	0	-109.7			380.0	≦		
	X3	R	0	109.7	1.100	-245.7	160.5	≦	610.1	OK
		L	0	-109.7			380.0	≦		
	X4	R	0	109.7	1.100	-245.7	160.5	≦	610.1	OK
		L	0	-109.8			380.0	≦		
	X5	R	0	101.9	1.100	-187.8	104.7	≦	527.3	OK
		L	0	-104.8			311.4	≦		
2F	X1	R	0	104.8	1.100	-193.3	107.9	≦	527.3	OK
		L	0	-101.9			314.6	≦		
	X2	R	0	109.9	1.100	-245.9	160.5	≦	610.1	OK
		L	0	-109.6			380.0	≦		
	X3	R	0	109.7	1.100	-245.7	160.5	≦	610.1	OK
		L	0	-109.7			380.0	≦		
	X4	R	0	109.6	1.100	-245.5	160.5	≦	610.1	OK
		L	0	-109.9			380.0	≦		
	X5	R	0	101.9	1.100	-187.8	104.7	≦	527.3	OK
		L	0	-104.8			311.4	≦		
1F	X1	R		202.2	1.200	-654.9	583.7	≦	2713.7	OK
		L		-153.3			939.3	≦		
	X2	R		173.0	1.200	-436.6	350.9	≦	2522.3	OK
		L		-182.5			706.5	≦		
	X3	R		177.8	1.200	-509.3	433.4	≦	2522.3	OK
		L		-177.8			788.9	≦		
	X4	R		182.5	1.200	-506.7	425.6	≦	2522.3	OK
		L		-173.0			781.1	≦		
	X5	R		153.3	1.200	-698.8	685.2	≦	2522.3	OK
		L		-202.2			1040.7	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X1	R	0	147.6	1.100	-336.9	223.0	≦	577.9	OK
		L	0	-142.2			512.8	≦		
	X2	R	0	144.8	1.100	-302.7	188.2	≦	566.8	OK
		L	0	-145.0			478.1	≦		
	X3	R	0	144.9	1.100	-302.9	478.1	≦	566.8	OK
		L	0	-144.9			478.1	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X3	R	0	144.9	1.100	-302.9	188.2	≦	566.8	OK
		L	0	-144.8			478.1	≦		
	X4	R	0	145.0	1.100	-303.0	188.2	≦	566.8	OK
		L	0	-147.6			512.3	≦		
12F	X1	R	0	142.2	1.100	-331.5	222.5	≦	577.9	OK
		L	0	-142.3			643.8	≦		
	X2	R	0	145.0	1.100	-455.9	356.4	≦	693.7	OK
		L	0	-155.7			817.4	≦		
	X3	R	0	156.0	1.100	-601.5	505.7	≦	1014.5	OK
		L	0	-155.8			817.3	≦		
	X4	R	0	155.8	1.100	-601.4	505.7	≦	1014.5	OK
		L	0	-156.0			817.3	≦		
	X5	R	0	155.7	1.100	-601.3	505.7	≦	1014.5	OK
		L	0	-145.0			643.5	≦		
11F	X1	R	0	142.3	1.100	-453.1	356.2	≦	693.7	OK
		L	0	-141.4			643.2	≦		
	X2	R	0	144.7	1.100	-456.2	357.1	≦	693.7	OK
		L	0	-154.8			816.4	≦		
	X3	R	0	155.0	1.100	-601.5	506.6	≦	1014.5	OK
		L	0	-154.9			816.4	≦		
	X4	R	0	154.9	1.100	-601.4	506.6	≦	1014.5	OK
		L	0	-155.0			816.4	≦		
	X5	R	0	154.8	1.100	-601.3	506.6	≦	1014.5	OK
		L	0	-144.7			642.8	≦		
10F	X1	R	0	141.4	1.100	-452.9	356.8	≦	693.7	OK
		L	0	-150.6			838.8	≦		
	X2	R	0	154.6	1.100	-625.6	533.5	≦	884.1	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X3	R	0	154.9	1.100	-702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X4	R	0	154.9	1.100	-702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X5	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.6			838.3	≦		
9F	X1	R	0	150.6	1.100	-621.6	533.1	≦	884.1	OK
		L	0	-150.6			838.8	≦		
	X2	R	0	154.6	1.100	-625.6	533.5	≦	884.1	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X3	R	0	154.9	1.100	-702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X4	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X5	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.6			838.4	≦		
8F	X1	R	0	150.6	1.100	-621.6	533.1	≦	884.1	OK
		L	0	-150.6			838.8	≦		
	X2	R	0	154.6	1.100	-625.6	533.5	≦	884.1	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X3	R	0	154.9	1.100	-702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X4	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X5	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.6			838.4	≦		
7F	X1	R	0	150.6	1.100	-621.6	533.1	≦	884.1	OK
		L	0	-150.6			838.8	≦		
	X2	R	0	154.6	1.100	-625.6	533.5	≦	884.1	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X3	R	0	154.9	1.100	-702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X4	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X5	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.6			838.4	≦		
6F	X1	R	0	150.6	1.100	-621.6	533.1	≦	884.1	OK
		L	0	-150.6			838.8	≦		
	X2	R	0	154.6	1.100	-625.6	533.5	≦	884.1	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X3	R	0	154.9	1.100	-702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X4	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X5	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.6			838.4	≦		
5F	X1	R	0	150.6	1.100	-621.6	533.1	≦	884.1	OK
		L	0	-150.6			838.8	≦		
	X2	R	0	154.6	1.100	-625.6	533.5	≦	884.1	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X3	R	0	154.9	1.100	-702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X4	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X5	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.6			838.4	≦		
4F	X1	R	0	150.6	1.100	-621.6	533.1	≦	884.1	OK
		L	0	-150.6			838.8	≦		
	X2	R	0	154.6	1.100	-625.6	533.5	≦	884.1	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X3	R	0	154.9	1.100	-702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X4	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X5	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.6			838.4	≦		
3F	X1	R	0	150.6	1.100	-621.6	533.1	≦	884.1	OK
		L	0	-150.6			838.8	≦		
	X2	R	0	154.6	1.100	-625.6	533.5	≦	884.1	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X3	R	0	154.9	1.100	-702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X4	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X5	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.6			838.4	≦		
2F	X1	R	0	150.6	1.100	-621.6	533.1	≦	884.1	OK
		L	0	-150.6			838.8	≦		
	X2	R	0	154.6	1.100	-625.6	533.5	≦	884.1	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X3	R	0	154.9	1.100	-702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X4	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X5	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.6			838.4	≦		
1F	X1	R	0	150.6	1.100	-621.6	533.1	≦	884.1	OK
		L	0	-150.6			838.8	≦		
	X2	R	0	154.6	1.100	-625.6	533.5	≦	884.1	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X3	R	0	154.9	1.100	-702.7	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X4	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.9			927.9	≦		
	X5	R	0	154.9	1.100	-702.8	618.1	≦	1026.6	OK
		L	0	-154.6			838.4	≦		

Y3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X1	L	0	1.100	-977.8	1237.7	1289.9	OK
		R	0			907.4		
	X2	L	0	1.100	-1118.3	1398.5	1837.7	OK
		R	0			1062.0		
	X3	L	0	1.100	-1118.4	1398.5	1837.7	OK
		R	0			1062.0		
	X4	L	0	1.100	-1118.5	1398.5	1837.7	OK
		R	0			1062.1		
	X5	L	0	1.100	-971.6	1237.1	1289.9	OK
		R	0			906.7		
5F	X1	L	0	1.100	-977.8	1237.1	1289.9	OK
		R	0			908.0		
	X2	L	0	1.100	-1118.4	1398.5	1837.7	OK
		R	0			1062.0		
	X3	L	0	1.100	-1118.4	1398.5	1837.7	OK
		R	0			1062.0		
	X4	L	0	1.100	-1118.5	1398.5	1837.7	OK
		R	0			1062.0		
	X5	L	0	1.100	-971.6	1236.4	1289.9	OK
		R	0			907.4		
4F	X1	L	0	1.100	-977.9	1237.1	1289.9	OK
		R	0			908.0		
	X2	L	0	1.100	-1118.3	1398.4	1837.7	OK
		R	0			1062.0		
	X3	L	0	1.100	-1118.4	1398.5	1837.7	OK
		R	0			1062.0		
	X4	L	0	1.100	-1118.5	1398.5	1837.7	OK
		R	0			1062.0		
	X5	L	0	1.100	-971.6	1236.4	1289.9	OK
		R	0			907.4		
3F	X1	L	0	1.100	-1067.3	1335.3	1762.1	OK
		R	0			1006.2		
	X2	L	0	1.100	-1118.3	1398.4	1837.7	OK
		R	0			1062.0		
	X3	L	0	1.100	-1118.4	1398.4	1837.7	OK
		R	0			1062.0		
	X4	L	0	1.100	-1118.5	1398.4	1837.7	OK
		R	0			1062.0		
	X5	L	0	1.100	-1060.1	1333.9	1762.1	OK
		R	0			1004.8		
2F	X1	L	0	1.100	-1090.9	1364.9	1762.1	OK
		R	0			1028.7		
	X2	L	0	1.100	-1137.3	1422.7	1837.7	OK
		R	0			1079.2		
	X3	L	0	1.100	-1137.2	1422.7	1837.7	OK
		R	0			1079.2		
	X4	L	0	1.100	-1137.2	1422.7	1837.7	OK
		R	0			1079.2		
	X5	L	0	1.100	-1084.6	1364.3	1762.1	OK
		R	0			1028.1		
1F	X1	L		1.200	-2500.6	3175.8	3320.6	OK
		R				2779.6		
	X2	L		1.200	-1973.9	2570.9	3014.2	OK
		R				2174.7		
	X3	L		1.200	-1980.2	2574.4	3074.7	OK
		R				2178.2		
	X4	L		1.200	-1790.0	2342.0	3095.1	OK
		R				1945.8		
	X5	L		1.200	-1708.5	2271.4	2997.2	OK
		R				1875.2		

Y4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-24.6	1.200	0.0	24.6	297.1	OK
		R	38.6			38.6		

Y4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X2	L		-33.4	1.200	0.0	33.4	≦	297.1	OK
		R		29.9			29.9	≦		
	X3	L		-31.6	1.200	0.0	31.6	≦	297.1	OK
		R		31.6			31.6	≦		
	X4	L		-29.9	1.200	0.0	29.9	≦	297.1	OK
		R		33.4			33.4	≦		
	X5	L		-38.6	1.200	0.0	38.6	≦	297.1	OK
		R		24.6			24.6	≦		

X1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	578.0	OK
		R		6.6			6.6	≦		
	Y3	L		-8.4	1.200	0.0	8.4	≦	564.5	OK
		R		2.4			2.4	≦		

X2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-0.8	1.200	0.0	0.8	≦	564.5	OK
		R		9.3			9.3	≦		
	Y3	L		-11.6	1.200	0.0	11.6	≦	564.5	OK
		R		2.1			2.1	≦		

X3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-0.8	1.200	0.0	0.8	≦	590.2	OK
		R		9.3			9.3	≦		
	Y3	L		-11.6	1.200	0.0	11.6	≦	564.5	OK
		R		2.1			2.1	≦		

X4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-0.8	1.200	0.0	0.8	≦	590.2	OK
		R		9.3			9.3	≦		
	Y3	L		-11.6	1.200	0.0	11.6	≦	564.5	OK
		R		2.1			2.1	≦		

X5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-0.8	1.200	0.0	0.8	≦	564.5	OK
		R		9.3			9.3	≦		
	Y3	L		-11.6	1.200	0.0	11.6	≦	564.5	OK
		R		2.1			2.1	≦		

X6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	578.0	OK
		R		6.6			6.6	≦		
	Y3	L		-8.4	1.200	0.0	8.4	≦	564.5	OK
		R		2.4			2.4	≦		

X1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-1.8	1.200	0.0	1.8	≦	578.0	OK
		R		6.6			6.6	≦		
	Y3	L		-8.4	1.200	0.0	8.4	≦	564.5	OK
		R		2.4			2.4	≦		

X2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名		ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	Y1	L		-0.8	1.200	0.0	0.8	≦	564.5	OK
		R		9.3			9.3	≦		
	Y3	L		-11.6	1.200	0.0	11.6	≦	564.5	OK

X2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y3	R	2.1	1.200	0.0	2.1	564.5	OK

X3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	590.2	OK
		R	9.3			9.3		
	Y3	L	-11.6	1.200	0.0	11.6	564.5	OK
		R	2.1			2.1		

X4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	590.2	OK
		R	9.3			9.3		
	Y3	L	-11.6	1.200	0.0	11.6	564.5	OK
		R	2.1			2.1		

X5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	564.5	OK
		R	9.3			9.3		
	Y3	L	-11.6	1.200	0.0	11.6	564.5	OK
		R	2.1			2.1		

X6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	578.0	OK
		R	6.6			6.6		
	Y3	L	-8.4	1.200	0.0	8.4	564.5	OK
		R	2.4			2.4		

Y1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-22.7	1.200	0.0	22.7	297.1	OK
		R	35.4			35.4		
	X2	L	-30.6	1.200	0.0	30.6	297.1	OK
		R	27.4			27.4		
	X3	L	-29.0	1.200	0.0	29.0	297.1	OK
		R	29.0			29.0		
	X4	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	297.1	OK
		R	30.6			30.6		
	X5	L	-35.4	1.200	0.0	35.4	297.1	OK
		R	22.7			22.7		

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L	-112.7	1.200	2.6	109.7	318.1	OK
		R	116.9			119.9		
	X2	L	-115.0	1.200	-0.2	115.3	318.1	OK
		R	114.6			114.3		
	X3	L	-114.8	1.200	0.0	114.8	318.1	OK
		R	114.8			114.8		
	X4	L	-114.6	1.200	0.2	114.3	318.1	OK
		R	115.0			115.3		
	X5	L	-116.9	1.200	-2.6	119.9	318.1	OK
		R	112.7			109.7		
12F	X1	L	-92.6	1.200	2.9	89.1	354.3	OK
		R	93.4			96.9		
	X2	L	-100.6	1.200	-0.2	100.9	415.7	OK
		R	101.1			100.8		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	415.7	OK
		R	100.9			100.9		
	X4	L	-101.1	1.200	0.2	100.8	415.7	OK
		R	100.6			100.9		

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X5	L	-93.4	1.200	-2.9	96.9	354.3	OK
		R	92.6			89.1		
11F	X1	L	-92.2	1.200	3.0	88.6	354.3	OK
		R	93.7			97.3		
	X2	L	-100.7	1.200	-0.3	101.1	415.7	OK
		R	101.0			100.7		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	415.7	OK
		R	100.9			100.9		
	X4	L	-101.0	1.200	0.3	100.7	415.7	OK
		R	100.7			101.1		
	X5	L	-93.7	1.200	-3.0	97.3	354.3	OK
		R	92.2			88.6		
10F	X1	L	-97.6	1.200	4.4	92.3	398.1	OK
		R	99.2			104.5		
	X2	L	-100.9	1.200	-0.4	101.4	430.5	OK
		R	100.9			100.4		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	430.5	OK
		R	100.9			100.9		
	X4	L	-100.9	1.200	0.4	100.4	430.5	OK
		R	100.9			101.4		
	X5	L	-99.2	1.200	-4.4	104.5	398.1	OK
		R	97.6			92.3		
9F	X1	L	-97.6	1.200	4.4	92.3	398.1	OK
		R	99.2			104.5		
	X2	L	-100.9	1.200	-0.4	101.3	430.5	OK
		R	100.9			100.4		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	430.5	OK
		R	100.9			100.9		
	X4	L	-100.9	1.200	0.4	100.4	430.5	OK
		R	100.9			101.3		
	X5	L	-99.2	1.200	-4.4	104.5	398.1	OK
		R	97.6			92.3		
8F	X1	L	-102.0	1.200	5.6	95.3	527.3	OK
		R	104.7			111.4		
	X2	L	-109.6	1.200	-0.7	110.4	594.8	OK
		R	109.9			109.0		
	X3	L	-109.7	1.200	0.0	109.7	594.8	OK
		R	109.7			109.7		
	X4	L	-109.9	1.200	0.7	109.0	594.8	OK
		R	109.6			110.4		
	X5	L	-104.7	1.200	-5.6	111.4	527.3	OK
		R	102.0			95.3		
7F	X1	L	-102.1	1.200	3.9	97.4	527.3	OK
		R	104.7			109.3		
	X2	L	-109.6	1.200	-0.4	110.2	594.8	OK
		R	109.8			109.3		
	X3	L	-109.7	1.200	0.0	109.7	594.8	OK
		R	109.7			109.7		
	X4	L	-109.8	1.200	0.4	109.3	594.8	OK
		R	109.6			110.2		
	X5	L	-104.7	1.200	-3.9	109.3	527.3	OK
		R	102.1			97.4		
6F	X1	L	-102.0	1.200	1.9	99.7	527.3	OK
		R	104.7			107.0		
	X2	L	-109.7	1.200	-0.1	109.8	610.1	OK
		R	109.8			109.7		
	X3	L	-109.7	1.200	0.0	109.7	610.1	OK
		R	109.7			109.7		
	X4	L	-109.8	1.200	0.1	109.7	610.1	OK
		R	109.7			109.8		
	X5	L	-104.7	1.200	-1.9	107.0	527.3	OK
		R	102.0			99.7		
5F	X1	L	-101.9	1.200	-2.1	104.5	527.3	OK
		R	104.8			102.2		
	X2	L	-109.7	1.200	0.8	108.7	610.1	OK

Y2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
5F	X2	R	109.8	1.200	0.8	110.8	≦	610.1	OK
	X3	L	-109.7	1.200	0.0	109.7	≦	610.1	OK
		R	109.7			109.7	≦		
	X4	L	-109.8	1.200	-0.8	110.8	≦	610.1	OK
		R	109.7			108.7	≦		
4F	X1	L	-101.9	1.200	-9.6	113.4	≦	527.3	OK
		R	104.8			93.3	≦		
	X2	L	-109.7	1.200	2.0	107.3	≦	610.1	OK
		R	109.8			112.2	≦		
	X3	L	-109.7	1.200	0.0	109.7	≦	610.1	OK
		R	109.7			109.7	≦		
	X4	L	-109.8	1.200	-2.0	112.2	≦	610.1	OK
		R	109.7			107.3	≦		
	X5	L	-104.8	1.200	9.6	93.3	≦	527.3	OK
		R	101.9			113.4	≦		
3F	X1	L	-101.9	1.200	-12.7	117.1	≦	527.3	OK
		R	104.8			89.6	≦		
	X2	L	-109.7	1.200	2.0	107.3	≦	610.1	OK
		R	109.8			112.2	≦		
	X3	L	-109.7	1.200	0.0	109.7	≦	610.1	OK
		R	109.7			109.7	≦		
	X4	L	-109.8	1.200	-2.0	112.1	≦	610.1	OK
		R	109.7			107.3	≦		
	X5	L	-104.8	1.200	12.7	89.6	≦	527.3	OK
		R	101.9			117.1	≦		
2F	X1	L	-101.9	1.200	-6.3	109.5	≦	527.3	OK
		R	104.8			97.2	≦		
	X2	L	-109.6	1.200	2.6	106.4	≦	610.1	OK
		R	109.9			113.1	≦		
	X3	L	-109.7	1.200	0.0	109.7	≦	610.1	OK
		R	109.7			109.7	≦		
	X4	L	-109.9	1.200	-2.6	113.1	≦	610.1	OK
		R	109.6			106.4	≦		
	X5	L	-104.8	1.200	6.3	97.2	≦	527.3	OK
		R	101.9			109.5	≦		
1F	X1	L	-153.3	1.200	14.7	135.6	≦	2522.3	OK
		R	202.2			219.9	≦		
	X2	L	-182.5	1.200	-4.1	187.4	≦	2522.3	OK
		R	173.0			168.1	≦		
	X3	L	-177.8	1.200	0.0	177.8	≦	2522.3	OK
		R	177.8			177.8	≦		
	X4	L	-173.0	1.200	4.1	168.1	≦	2522.3	OK
		R	182.5			187.4	≦		
	X5	L	-202.2	1.200	-14.7	219.9	≦	2522.3	OK
		R	153.3			135.6	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
13F	X1	L	-142.2	1.200	-2.2	144.9	≦	577.9	OK
		R	147.6			144.9	≦		
	X2	L	-145.0	1.200	-0.3	145.4	≦	566.8	OK
		R	144.8			144.4	≦		
	X3	L	-144.9	1.200	0.0	144.9	≦	566.8	OK
		R	144.9			144.9	≦		
	X4	L	-144.8	1.200	0.3	144.4	≦	566.8	OK
		R	145.0			145.4	≦		
	X5	L	-147.6	1.200	2.2	144.9	≦	577.9	OK
		R	142.2			144.9	≦		
12F	X1	L	-142.3	1.200	-2.8	145.6	≦	694.8	OK
		R	145.0			141.7	≦		
	X2	L	-155.7	1.200	-0.6	156.4	≦	1018.1	OK
		R	156.0			155.3	≦		
	X3	L	-155.8	1.200	0.0	155.8	≦	1018.1	OK
		R					≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X3	R	155.8	1.200	0.0	155.8	≦	1018.1	OK
		L	-156.0			155.2	≦		
	X4	R	155.7	1.200	0.6	156.4	≦	1018.1	OK
		L	-145.0			141.7	≦		
11F	X1	R	142.3	1.200	2.8	145.6	≦	694.8	OK
		L	-141.4			144.6	≦		
	X2	R	144.7	1.200	-2.7	141.4	≦	694.8	OK
		L	-154.8			155.5	≦		
	X3	R	155.0	1.200	-0.6	154.3	≦	1018.1	OK
		L	-154.9			154.9	≦		
	X4	R	154.9	1.200	0.0	154.9	≦	1018.1	OK
		L	-155.0			154.3	≦		
	X5	R	154.8	1.200	0.6	155.5	≦	1018.1	OK
		L	-144.7			141.5	≦		
10F	X1	R	141.4	1.200	2.7	144.6	≦	694.8	OK
		L	-150.6			153.8	≦		
	X2	R	154.6	1.200	-2.7	151.4	≦	888.0	OK
		L	-154.9			155.7	≦		
	X3	R	154.9	1.200	-0.6	154.1	≦	1032.9	OK
		L	-154.9			154.9	≦		
	X4	R	154.9	1.200	0.0	154.9	≦	1032.9	OK
		L	-154.9			154.1	≦		
	X5	R	154.9	1.200	0.6	155.7	≦	1032.9	OK
		L	-154.6			151.4	≦		
9F	X1	R	150.6	1.200	2.7	153.8	≦	888.0	OK
		L	-150.6			154.3	≦		
	X2	R	154.6	1.200	-3.1	150.9	≦	888.0	OK
		L	-154.9			155.7	≦		
	X3	R	154.9	1.200	-0.6	154.2	≦	1032.9	OK
		L	-154.9			154.9	≦		
	X4	R	154.9	1.200	0.0	154.9	≦	1032.9	OK
		L	-154.9			154.2	≦		
	X5	R	154.9	1.200	0.6	155.7	≦	1032.9	OK
		L	-154.6			151.4	≦		
8F	X1	R	150.6	1.200	3.1	153.8	≦	888.0	OK
		L	-150.6			154.3	≦		
	X2	R	154.6	1.200	-3.7	150.3	≦	1023.3	OK
		L	-154.9			155.7	≦		
	X3	R	154.9	1.200	-0.8	164.0	≦	1762.1	OK
		L	-164.8			165.7	≦		
	X4	R	164.9	1.200	0.0	164.8	≦	1762.1	OK
		L	-164.9			164.9	≦		
	X5	R	164.9	1.200	0.8	165.7	≦	1762.1	OK
		L	-164.9			164.0	≦		
7F	X1	R	164.8	1.200	3.7	150.3	≦	1023.3	OK
		L	-154.8			154.9	≦		
	X2	R	150.4	1.200	-3.8	155.0	≦	1023.3	OK
		L	-150.4			150.3	≦		
	X3	R	154.8	1.200	-0.8	165.4	≦	1762.1	OK
		L	-164.5			163.7	≦		
	X4	R	164.6	1.200	0.0	164.5	≦	1762.1	OK
		L	-164.5			164.5	≦		
	X5	R	164.5	1.200	0.8	163.7	≦	1762.1	OK
		L	-164.6			165.4	≦		
6F	X1	R	154.5	1.200	3.8	150.2	≦	1023.3	OK
		L	-154.7			155.0	≦		
	X2	R	150.5	1.200	-6.5	169.9	≦	1289.9	OK
		L	-162.1			160.5	≦		
	X3	R	168.3	1.200	-0.6	169.0	≦	1837.7	OK
		L	-168.3			167.4	≦		
	X4	R	168.1	1.200	0.0	168.2	≦	1837.7	OK
		L	-168.2			168.2	≦		
	X5	R	168.2	1.200	0.6	167.4	≦	1837.7	OK
		L	-168.1			169.1	≦		
6F	X5	R	168.3	1.200	6.5	160.5	≦	1289.9	OK
		L	-168.3			169.9	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X1	L	-161.4	1.200	-7.3	170.2	1289.9	OK
		R	167.6			158.9		
	X2	L	-168.3	1.200	-0.5	168.9	1837.7	OK
		R	168.1			167.5		
	X3	L	-168.2	1.200	0.0	168.2	1837.7	OK
		R	168.2			168.2		
	X4	L	-168.1	1.200	0.5	167.5	1837.7	OK
		R	168.3			168.9		
	X5	L	-167.6	1.200	7.3	158.9	1289.9	OK
		R	161.4			170.2		
4F	X1	L	-161.4	1.200	-7.1	169.9	1289.9	OK
		R	167.7			159.2		
	X2	L	-168.3	1.200	-0.4	168.8	1837.7	OK
		R	168.2			167.6		
	X3	L	-168.2	1.200	0.0	168.2	1837.7	OK
		R	168.2			168.2		
	X4	L	-168.2	1.200	0.4	167.6	1837.7	OK
		R	168.3			168.8		
	X5	L	-167.7	1.200	7.1	159.2	1289.9	OK
		R	161.4			169.9		
3F	X1	L	-161.3	1.200	-5.8	168.3	1762.1	OK
		R	167.8			160.8		
	X2	L	-168.3	1.200	-0.3	168.7	1837.7	OK
		R	168.1			167.7		
	X3	L	-168.2	1.200	0.0	168.2	1837.7	OK
		R	168.2			168.2		
	X4	L	-168.1	1.200	0.3	167.7	1837.7	OK
		R	168.3			168.7		
	X5	L	-167.8	1.200	5.8	160.8	1762.1	OK
		R	161.3			168.3		
2F	X1	L	-164.9	1.200	-3.1	168.6	1762.1	OK
		R	171.3			167.6		
	X2	L	-171.7	1.200	-0.3	172.0	1837.7	OK
		R	171.8			171.5		
	X3	L	-171.8	1.200	0.0	171.8	1837.7	OK
		R	171.8			171.8		
	X4	L	-171.8	1.200	0.3	171.5	1837.7	OK
		R	171.7			172.0		
	X5	L	-171.3	1.200	3.1	167.6	1762.1	OK
		R	164.9			168.6		
1F	X1	L	-175.1	1.200	-0.2	175.3	2522.3	OK
		R	221.1			220.9		
	X2	L	-202.2	1.200	-0.0	202.3	2522.3	OK
		R	194.0			193.9		
	X3	L	-198.1	1.200	0.0	198.1	2522.3	OK
		R	198.1			198.1		
	X4	L	-194.0	1.200	0.0	193.9	2522.3	OK
		R	202.2			202.3		
	X5	L	-221.1	1.200	0.2	220.9	2522.3	OK
		R	175.1			175.3		

Y4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-24.6	1.200	0.0	24.6	297.1	OK
		R	38.6			38.6		
	X2	L	-33.4	1.200	0.0	33.4	297.1	OK
		R	29.9			29.9		
	X3	L	-31.6	1.200	0.0	31.6	297.1	OK
		R	31.6			31.6		
	X4	L	-29.9	1.200	0.0	29.9	297.1	OK
		R	33.4			33.4		
	X5	L	-38.6	1.200	0.0	38.6	297.1	OK
		R	24.6			24.6		

X1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	578.0	OK
		R	6.6			6.6		
	Y3	L	-8.4	1.200	0.0	8.4	564.5	OK
		R	2.4			2.4		

X2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	564.5	OK
		R	9.3			9.3		
	Y3	L	-11.6	1.200	0.0	11.6	564.5	OK
		R	2.1			2.1		

X3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	590.2	OK
		R	9.3			9.3		
	Y3	L	-11.6	1.200	0.0	11.6	564.5	OK
		R	2.1			2.1		

X4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	590.2	OK
		R	9.3			9.3		
	Y3	L	-11.6	1.200	0.0	11.6	564.5	OK
		R	2.1			2.1		

X5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-0.8	1.200	0.0	0.8	564.5	OK
		R	9.3			9.3		
	Y3	L	-11.6	1.200	0.0	11.6	564.5	OK
		R	2.1			2.1		

X6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	Y1	L	-1.8	1.200	0.0	1.8	578.0	OK
		R	6.6			6.6		
	Y3	L	-8.4	1.200	0.0	8.4	564.5	OK
		R	2.4			2.4		

Y1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-22.7	1.200	0.0	22.7	297.1	OK
		R	35.4			35.4		
	X2	L	-30.6	1.200	0.0	30.6	297.1	OK
		R	27.4			27.4		
	X3	L	-29.0	1.200	0.0	29.0	297.1	OK
		R	29.0			29.0		
	X4	L	-27.4	1.200	0.0	27.4	297.1	OK
		R	30.6			30.6		
	X5	L	-35.4	1.200	0.0	35.4	297.1	OK
		R	22.7			22.7		

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	L	-112.7	1.200	-12.0	127.1	318.1	OK
		R	116.9			102.5		
	X2	L	-115.0	1.200	1.2	113.6	318.1	OK
		R	114.6			116.0		
	X3	L	-114.8	1.200	0.0	114.8	318.1	OK
		R	114.8			114.8		
	X4	L	-114.6	1.200	-1.2	116.0	318.1	OK
		R	115.0			113.6		

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X5	L	-116.9	1.200	12.0	102.5	318.1	OK
		R	112.7			127.1		
12F	X1	L	-92.6	1.200	-16.9	112.8	354.3	OK
		R	93.4			73.1		
	X2	L	-100.6	1.200	1.9	98.3	415.7	OK
		R	101.1			103.5		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	415.7	OK
		R	100.9			100.9		
	X4	L	-101.1	1.200	-1.9	103.5	415.7	OK
		R	100.6			98.3		
	X5	L	-93.4	1.200	16.9	73.1	354.3	OK
		R	92.6			112.8		
11F	X1	L	-92.2	1.200	-16.9	112.5	354.3	OK
		R	93.7			73.4		
	X2	L	-100.7	1.200	1.9	98.4	415.7	OK
		R	101.0			103.3		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	415.7	OK
		R	100.9			100.9		
	X4	L	-101.0	1.200	-1.9	103.3	415.7	OK
		R	100.7			98.4		
	X5	L	-93.7	1.200	16.9	73.4	354.3	OK
		R	92.2			112.5		
10F	X1	L	-97.6	1.200	-20.4	122.1	398.1	OK
		R	99.2			74.7		
	X2	L	-100.9	1.200	2.1	98.3	430.5	OK
		R	100.9			103.4		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	430.5	OK
		R	100.9			100.9		
	X4	L	-100.9	1.200	-2.1	103.4	430.5	OK
		R	100.9			98.3		
	X5	L	-99.2	1.200	20.4	74.7	398.1	OK
		R	97.6			122.1		
9F	X1	L	-97.6	1.200	-20.0	121.6	398.1	OK
		R	99.2			75.2		
	X2	L	-100.9	1.200	1.7	98.8	430.5	OK
		R	100.9			102.9		
	X3	L	-100.9	1.200	0.0	100.9	430.5	OK
		R	100.9			100.9		
	X4	L	-100.9	1.200	-1.7	102.9	430.5	OK
		R	100.9			98.8		
	X5	L	-99.2	1.200	20.0	75.2	398.1	OK
		R	97.6			121.6		
8F	X1	L	-102.0	1.200	-31.7	140.0	527.3	OK
		R	104.7			66.7		
	X2	L	-109.6	1.200	3.8	105.0	594.8	OK
		R	109.9			114.5		
	X3	L	-109.7	1.200	0.0	109.7	594.8	OK
		R	109.7			109.7		
	X4	L	-109.9	1.200	-3.8	114.5	594.8	OK
		R	109.6			105.0		
	X5	L	-104.7	1.200	31.7	66.7	527.3	OK
		R	102.0			140.0		
7F	X1	L	-102.1	1.200	-29.9	138.0	527.3	OK
		R	104.7			68.7		
	X2	L	-109.6	1.200	2.5	106.6	594.8	OK
		R	109.8			112.9		
	X3	L	-109.7	1.200	0.0	109.7	594.8	OK
		R	109.7			109.7		
	X4	L	-109.8	1.200	-2.5	112.9	594.8	OK
		R	109.6			106.6		
	X5	L	-104.7	1.200	29.9	68.7	527.3	OK
		R	102.1			138.0		
6F	X1	L	-102.0	1.200	-27.3	134.8	527.3	OK
		R	104.7			71.9		
	X2	L	-109.7	1.200	2.3	106.9	610.1	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X2	R	109.8	1.200	2.3	112.6	610.1	OK
		L	-109.7			109.7		
	X3	R	109.7	1.200	0.0	109.7	610.1	OK
		L	-109.8			112.6		
	X4	R	109.7	1.200	-2.3	106.9	610.1	OK
		L	-104.7			71.9		
5F	X1	R	102.0	1.200	27.3	134.8	527.3	OK
		L	-101.9			130.1		
	X2	R	104.8	1.200	-23.5	76.6	527.3	OK
		L	-109.7			106.9		
	X3	R	109.8	1.200	2.3	112.5	610.1	OK
		L	-109.7			109.7		
	X4	R	109.7	1.200	0.0	109.7	610.1	OK
		L	-109.8			112.5		
	X5	R	109.7	1.200	-2.3	106.9	610.1	OK
		L	-104.8			76.6		
4F	X1	R	101.9	1.200	23.5	130.1	527.3	OK
		L	-101.9			126.6		
	X2	R	104.8	1.200	-20.6	80.1	527.3	OK
		L	-109.7			108.1		
	X3	R	109.8	1.200	1.3	111.4	610.1	OK
		L	-109.7			109.7		
	X4	R	109.7	1.200	0.0	109.7	610.1	OK
		L	-109.8			111.4		
	X5	R	109.7	1.200	-1.3	108.1	610.1	OK
		L	-104.8			80.1		
3F	X1	R	101.9	1.200	20.6	126.6	527.3	OK
		L	-101.9			122.4		
	X2	R	104.8	1.200	-17.1	84.3	527.3	OK
		L	-109.7			109.0		
	X3	R	109.8	1.200	0.6	110.5	610.1	OK
		L	-109.7			109.7		
	X4	R	109.7	1.200	0.0	109.7	610.1	OK
		L	-109.8			110.5		
	X5	R	109.7	1.200	-0.6	109.0	610.1	OK
		L	-104.8			84.3		
2F	X1	R	101.9	1.200	17.1	122.4	527.3	OK
		L	-101.9			115.3		
	X2	R	104.8	1.200	-11.2	91.4	527.3	OK
		L	-109.6			109.3		
	X3	R	109.9	1.200	0.2	110.2	610.1	OK
		L	-109.7			109.7		
	X4	R	109.7	1.200	0.0	109.7	610.1	OK
		L	-109.9			110.2		
	X5	R	109.6	1.200	-0.2	109.3	610.1	OK
		L	-104.8			91.4		
1F	X1	R	101.9	1.200	11.2	115.3	527.3	OK
		L	-153.3			150.8		
	X2	R	202.2	1.200	2.1	204.7	2522.3	OK
		L	-182.5			183.8		
	X3	R	173.0	1.200	-1.1	171.7	2522.3	OK
		L	-177.8			177.8		
	X4	R	177.8	1.200	-0.0	177.8	2522.3	OK
		L	-173.0			171.7		
	X5	R	182.5	1.200	1.1	183.8	2522.3	OK
		L	-202.2			204.7		

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X1	R	-142.2	1.200	13.0	126.7	577.9	OK
		L	147.6			163.2		
	X2	R	-145.0	1.200	9.8	133.2	566.8	OK
		L	144.8			156.6		
	X3	R	-144.9	1.200	-0.0	144.9	566.8	OK
		L						

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
13F	X3	R	144.9	1.200	-0.0	144.9	566.8	OK
		L	-144.8			156.6		
	X4	R	145.0	1.200	-9.8	133.2	566.8	OK
		L	-147.6			163.2		
12F	X1	R	142.2	1.200	-13.0	126.7	577.9	OK
		L	-142.3			119.5		
	X2	R	145.0	1.200	19.0	167.8	693.7	OK
		L	-155.7			135.3		
	X3	R	156.0	1.200	17.0	176.4	1014.5	OK
		L	-155.8			155.8		
	X4	R	155.8	1.200	-0.0	155.8	1018.1	OK
		L	-156.0			176.4		
	X5	R	155.7	1.200	-17.0	135.3	1014.5	OK
		L	-145.0			167.8		
11F	X1	R	142.3	1.200	-19.0	119.5	693.7	OK
		L	-141.4			116.3		
	X2	R	144.7	1.200	20.9	169.7	693.7	OK
		L	-154.8			135.2		
	X3	R	155.0	1.200	16.3	174.6	1014.5	OK
		L	-154.9			154.9		
	X4	R	154.9	1.200	-0.0	154.9	1018.1	OK
		L	-155.0			174.6		
	X5	R	154.8	1.200	-16.3	135.2	1014.5	OK
		L	-144.7			169.7		
10F	X1	R	141.4	1.200	-20.9	116.3	693.7	OK
		L	-150.6			121.0		
	X2	R	154.6	1.200	24.7	184.2	884.1	OK
		L	-154.9			136.7		
	X3	R	154.9	1.200	15.2	173.1	1026.6	OK
		L	-154.9			154.9		
	X4	R	154.9	1.200	-0.0	154.9	1032.9	OK
		L	-154.9			173.1		
	X5	R	154.9	1.200	-15.2	136.7	1026.6	OK
		L	-154.6			184.2		
9F	X1	R	150.6	1.200	-24.7	121.0	884.1	OK
		L	-150.6			118.0		
	X2	R	154.6	1.200	27.1	187.2	884.1	OK
		L	-154.9			134.4		
	X3	R	154.9	1.200	17.2	175.4	1026.6	OK
		L	-154.9			154.9		
	X4	R	154.9	1.200	-0.0	154.9	1032.9	OK
		L	-154.9			175.4		
	X5	R	154.9	1.200	-17.2	134.4	1026.6	OK
		L	-154.6			187.2		
8F	X1	R	150.6	1.200	-27.1	118.0	884.1	OK
		L	-150.4			115.0		
	X2	R	154.8	1.200	29.5	190.2	1018.0	OK
		L	-164.8			134.5		
	X3	R	164.9	1.200	25.2	195.2	1762.1	OK
		L	-164.9			164.9		
	X4	R	164.9	1.200	-0.0	164.9	1762.1	OK
		L	-164.9			195.2		
	X5	R	164.8	1.200	-25.2	134.5	1762.1	OK
		L	-154.8			190.2		
7F	X1	R	150.4	1.200	-29.5	115.0	1018.0	OK
		L	-150.5			115.9		
	X2	R	154.7	1.200	28.9	189.4	1018.0	OK
		L	-164.5			127.6		
	X3	R	164.6	1.200	30.7	201.5	1762.1	OK
		L	-164.5			164.5		
	X4	R	164.5	1.200	-0.0	164.5	1762.1	OK
		L	-164.6			201.5		
	X5	R	164.5	1.200	-30.7	127.6	1762.1	OK
		L	-154.7			189.4		
			150.5	1.200	-28.9	115.9	1018.0	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X1	L	-162.1	1.200	35.6	119.3	1289.9	OK
		R	168.3			211.0		
	X2	L	-168.3	1.200	33.2	128.5	1837.7	OK
		R	168.1			207.9		
	X3	L	-168.2	1.200	-0.0	168.2	1837.7	OK
		R	168.2			168.2		
	X4	L	-168.1	1.200	-33.2	207.9	1837.7	OK
		R	168.3			128.5		
	X5	L	-168.3	1.200	-35.6	211.0	1289.9	OK
		R	162.1			119.3		
5F	X1	L	-161.4	1.200	26.3	129.9	1289.9	OK
		R	167.6			199.2		
	X2	L	-168.3	1.200	29.2	133.3	1837.7	OK
		R	168.1			203.2		
	X3	L	-168.2	1.200	-0.0	168.2	1837.7	OK
		R	168.2			168.2		
	X4	L	-168.1	1.200	-29.2	203.2	1837.7	OK
		R	168.3			133.2		
	X5	L	-167.6	1.200	-26.3	199.2	1289.9	OK
		R	161.4			129.9		
4F	X1	L	-161.4	1.200	180.2	54.8	1289.9	OK
		R	167.7			383.9		
	X2	L	-168.3	1.200	10.5	155.7	1837.7	OK
		R	168.2			180.7		
	X3	L	-168.2	1.200	-0.0	168.2	1837.7	OK
		R	168.2			168.2		
	X4	L	-168.2	1.200	-10.5	180.7	1837.7	OK
		R	168.3			155.7		
	X5	L	-167.7	1.200	-180.2	383.9	1289.9	OK
		R	161.4			54.8		
3F	X1	L	-161.3	1.200	203.6	83.1	1762.1	OK
		R	167.8			412.1		
	X2	L	-168.3	1.200	32.6	129.2	1837.7	OK
		R	168.1			207.2		
	X3	L	-168.2	1.200	-0.0	168.2	1837.7	OK
		R	168.2			168.2		
	X4	L	-168.1	1.200	-32.6	207.2	1837.7	OK
		R	168.3			129.2		
	X5	L	-167.8	1.200	-203.6	412.1	1762.1	OK
		R	161.3			83.1		
2F	X1	L	-164.9	1.200	223.4	103.2	1762.1	OK
		R	171.3			439.3		
	X2	L	-171.7	1.200	-14.0	188.5	1837.7	OK
		R	171.8			155.0		
	X3	L	-171.8	1.200	-0.0	171.8	1837.7	OK
		R	171.8			171.8		
	X4	L	-171.8	1.200	14.0	155.0	1837.7	OK
		R	171.7			188.5		
	X5	L	-171.3	1.200	-223.4	439.3	1762.1	OK
		R	164.9			103.2		
1F	X1	L	-175.1	1.200	157.8	14.3	2522.3	OK
		R	221.1			410.5		
	X2	L	-202.2	1.200	-54.9	268.1	4909.2	OK
		R	194.0			128.1		
	X3	L	-198.1	1.200	0.0	198.1	2522.3	OK
		R	198.1			198.1		
	X4	L	-194.0	1.200	54.9	128.1	4909.2	OK
		R	202.2			268.1		
	X5	L	-221.1	1.200	-157.8	410.5	2522.3	OK
		R	175.1			14.3		

Y4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X1	L	-24.6	1.200	0.0	24.6	297.1	OK
		R	38.6			38.6		

Y4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X2	L	-33.4	1.200	0.0	33.4	297.1	OK
		R	29.9			29.9		
	X3	L	-31.6	1.200	0.0	31.6	297.1	OK
		R	31.6			31.6		
	X4	L	-29.9	1.200	0.0	29.9	297.1	OK
		R	33.4			33.4		
	X5	L	-38.6	1.200	0.0	38.6	297.1	OK
		R	24.6			24.6		

U-5.2.2 R C柱部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 0=曲げヒンジ、x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 柱のせん断耐力 (kN)

n : 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-81.7	1.250	176.2	138.5	954.2	OK
		B	-81.7			138.5		
	X2	T	0.7	1.250	431.9	540.6	916.3	OK
		B	0.7			540.6		
	X3	T	-0.1	1.250	435.7	544.4	918.5	OK
		B	-0.1			544.4		
	X4	T	0.1	1.250	435.8	544.9	917.2	OK
		B	0.1			544.9		
	X5	T	-0.7	1.250	457.5	571.2	938.7	OK
		B	-0.7			571.2		
	X6	T	81.7	1.250	94.0	199.2	983.0	OK
		B	81.7			199.2		
11F	X1	T	-36.9	1.250	186.7	196.5	977.9	OK
		B	-36.9			196.5		
	X2	T	-4.0	1.250	270.0	333.5	954.2	OK
		B	-4.0			333.5		
	X3	T	0.3	1.250	273.5	342.1	955.3	OK
		B	0.3			342.1		
	X4	T	-0.3	1.250	276.0	344.7	952.2	OK
		B	-0.3			344.7		
	X5	T	4.0	1.250	357.8	451.3	986.0	OK
		B	4.0			451.3		
	X6	T	36.9	1.250	150.2	224.6	999.0	OK
		B	36.9			224.6		
10F	X1	T	-47.6	1.250	212.0	217.4	1001.3	OK
		B	-47.6			217.4		
	X2	T	-1.5	1.250	386.1	481.2	1044.1	OK
		B	-1.5			481.2		
	X3	T	0.0	1.250	399.0	498.7	1048.8	OK
		B	0.0			498.7		
	X4	T	-0.0	1.250	398.2	497.7	1038.5	OK
		B	-0.0			497.7		
	X5	T	1.5	1.250	412.2	516.7	1017.1	OK
		B	1.5			516.7		
	X6	T	47.6	1.250	210.5	310.8	1035.2	OK
		B	47.6			310.8		
9F	X1	T	-47.4	1.250	215.2	221.7	1027.3	OK
		B	-47.4			221.7		
	X2	T	-0.1	1.250	394.8	493.3	1088.7	OK
		B	-0.1			493.3		
	X3	T	-0.0	1.250	420.8	526.0	1089.8	OK
		B	-0.0			526.0		
	X4	T	0.0	1.250	420.3	525.4	1071.3	OK
		B	0.0			525.4		
	X5	T	0.1	1.250	397.5	497.0	1052.9	OK
		B	0.1			497.0		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X5	B	0.1	1.250	397.5	497.0	1052.9	OK
	X6	B	47.4	1.250	235.2	341.3	1117.8	OK
8F	X1	T	-45.7	1.250	260.8	280.3	1204.9	OK
		B	-45.7			280.3		
	X2	T	-0.9	1.250	475.6	593.6	1244.8	OK
		B	-0.9			593.6		
	X3	T	0.1	1.250	486.6	608.3	1228.9	OK
		B	0.1			608.3		
	X4	T	-0.1	1.250	486.4	608.0	1203.7	OK
		B	-0.1			608.0		
	X5	T	0.9	1.250	478.9	599.6	1182.0	OK
		B	0.9			599.6		
	X6	T	45.7	1.250	278.7	394.1	1319.6	OK
		B	45.7			394.1		
7F	X1	T	-49.9	1.250	321.1	351.4	1637.5	OK
		B	-49.9			351.4		
	X2	T	-1.7	1.250	551.9	688.2	1370.1	OK
		B	-1.7			688.2		
	X3	T	0.1	1.250	541.2	676.6	1349.6	OK
		B	0.1			676.6		
	X4	T	-0.1	1.250	541.1	676.3	1313.8	OK
		B	-0.1			676.3		
	X5	T	1.7	1.250	555.9	696.5	1293.3	OK
		B	1.7			696.5		
	X6	T	49.9	1.250	349.7	487.0	1698.2	OK
		B	49.9			487.0		
6F	X1	T	-48.3	1.250	306.3	334.6	1699.2	OK
		B	-48.3			334.6		
	X2	T	-1.7	1.250	626.0	780.9	1677.9	OK
		B	-1.7			780.9		
	X3	T	0.1	1.250	646.0	807.5	1639.4	OK
		B	0.1			807.5		
	X4	T	-0.1	1.250	644.1	805.0	1586.5	OK
		B	-0.1			805.0		
	X5	T	1.7	1.250	587.6	736.2	1578.5	OK
		B	1.7			736.2		
	X6	T	48.3	1.250	334.4	466.3	1745.0	OK
		B	48.3			466.3		
5F	X1	T	-48.6	1.250	299.7	326.0	1475.1	OK
		B	-48.6			326.0		
	X2	T	-1.5	1.250	701.7	875.6	1715.8	OK
		B	-1.5			875.6		
	X3	T	0.1	1.250	754.6	943.3	1701.0	OK
		B	0.1			943.3		
	X4	T	-0.1	1.250	751.0	938.6	1641.7	OK
		B	-0.1			938.6		
	X5	T	1.5	1.250	613.5	768.4	1558.5	OK
		B	1.5			768.4		
	X6	T	48.6	1.250	328.8	459.7	1561.4	OK
		B	48.6			459.7		
4F	X1	T	-48.3	1.250	355.4	395.9	1359.5	OK
		B	-48.3			395.9		
	X2	T	-1.5	1.250	666.8	832.0	1700.5	OK
		B	-1.5			832.0		
	X3	T	0.1	1.250	712.2	890.4	1677.8	OK
		B	0.1			890.4		
	X4	T	-0.1	1.250	717.0	896.2	1602.4	OK
		B	-0.1			896.2		
	X5	T	1.5	1.250	610.3	764.3	1515.5	OK
		B	1.5			764.3		
	X6	T	48.3	1.250	380.3	523.7	1422.8	OK
		B	48.3			523.7		
3F	X1	T	-49.0	1.250	370.7	414.3	1425.0	OK
		B	-49.0			414.3		

Y2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
3F	X2	T	-1.2	1.250	858.7	1072.2	2022.6	OK
		B	-1.2			1072.2		
	X3	T	-0.1	1.250	895.1	1118.8	2003.9	OK
		B	-0.1			1118.8		
	X4	T	0.1	1.250	876.1	1095.2	1907.7	OK
		B	0.1			1095.2		
	X5	T	1.2	1.250	747.5	935.6	1785.9	OK
		B	1.2			935.6		
	X6	T	49.0	1.250	381.3	525.6	1393.5	OK
		B	49.0			525.6		
2F	X1	T	-45.6	1.250	202.9	208.0	1471.7	OK
		B	-45.6			208.0		
	X2	T	-3.1	1.250	407.4	506.2	1906.9	OK
		B	-3.1			506.2		
	X3	T	0.5	1.250	486.0	608.0	1905.8	OK
		B	0.5			608.0		
	X4	T	-0.5	1.250	529.6	661.5	1799.3	OK
		B	-0.5			661.5		
	X5	T	3.1	1.250	409.0	514.4	1642.7	OK
		B	3.1			514.4		
	X6	T	45.6	1.250	279.0	394.3	1385.4	OK
		B	45.6			394.3		
1F	X1	T	-54.6	1.250	991.0	1184.2	1585.7	OK
		B	-54.6			1184.2		
	X2	T	4.4	1.250	1579.3	1978.5	2078.5	OK
		B	4.4			1978.5		
	X3	T	-1.1	1.250	1562.3	1951.8	2025.1	OK
		B	-1.1			1951.8		
	X4	T	1.1	1.250	1450.8	1814.7	1862.3	OK
		B	1.1			1814.7		
	X5	T	-4.4	1.250	1321.0	1646.9	1767.9	OK
		B	-4.4			1646.9		
	X6	T	54.6	1.250	887.9	1164.5	1541.5	OK
		B	54.6			1164.5		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-100.8	1.250	443.6	453.7	1550.5	OK
		B	-100.8			453.7		
	X2	T	1.3	1.250	596.9	747.4	2423.4	OK
		B	1.3			747.4		
	X3	T	-0.1	1.250	678.2	847.6	2546.5	OK
		B	-0.1			847.6		
	X4	T	0.1	1.250	670.3	837.9	2538.7	OK
		B	0.1			837.9		
	X5	T	-1.3	1.250	640.3	799.1	2426.6	OK
		B	-1.3			799.1		
	X6	T	100.8	1.250	86.4	208.8	2654.0	OK
		B	100.8			208.8		
11F	X1	T	-61.8	1.250	580.3	663.5	1550.3	OK
		B	-61.8			663.5		
	X2	T	-4.0	1.250	1326.1	1653.6	2541.2	OK
		B	-4.0			1653.6		
	X3	T	0.1	1.250	1531.1	1914.1	2635.0	OK
		B	0.1			1914.1		
	X4	T	-0.1	1.250	1520.9	1901.0	2635.7	OK
		B	-0.1			1901.0		
	X5	T	4.0	1.250	1269.2	1590.5	2540.0	OK
		B	4.0			1590.5		
	X6	T	61.8	1.250	489.0	673.0	2736.6	OK
		B	61.8			673.0		
10F	X1	T	-68.6	1.250	863.2	1010.3	1659.7	OK
		B	-68.6			1010.3		
	X2	T	-1.4	1.250	1716.9	2144.7	2733.4	OK
		B	-1.4			2144.7		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
10F	X3	T	0.0	1.250	1862.2	2327.8	2797.7	OK
		B	0.0			2327.8		
	X4	T	-0.0	1.250	1852.9	2316.1	2806.4	OK
		B	-0.0			2316.1		
	X5	T	1.4	1.250	1691.2	2115.4	2771.8	OK
		B	1.4			2115.4		
	X6	T	68.6	1.250	861.8	1145.9	2959.5	OK
		B	68.6			1145.9		
9F	X1	T	-70.5	1.250	1008.2	1189.8	1784.2	OK
		B	-70.5			1189.8		
	X2	T	1.5	1.250	2209.5	2763.4	3994.5	OK
		B	1.5			2763.4		
	X3	T	-0.1	1.250	2304.9	2881.1	4054.8	OK
		B	-0.1			2881.1		
	X4	T	0.1	1.250	2302.8	2878.6	4072.0	OK
		B	0.1			2878.6		
	X5	T	-1.5	1.250	2213.5	2765.3	4058.0	OK
		B	-1.5			2765.3		
	X6	T	70.5	1.250	1117.0	1466.7	3337.4	OK
		B	70.5			1466.7		
8F	X1	T	-68.9	1.250	1154.2	1373.8	2269.9	OK
		B	-68.9			1373.8		
	X2	T	-0.7	1.250	2524.7	3155.2	4609.2	OK
		B	-0.7			3155.2		
	X3	T	0.0	1.250	2747.8	3434.7	4752.6	OK
		B	0.0			3434.7		
	X4	T	-0.0	1.250	2745.3	3431.7	4768.0	OK
		B	-0.0			3431.7		
	X5	T	0.7	1.250	2529.6	3162.7	4676.3	OK
		B	0.7			3162.7		
	X6	T	68.9	1.250	1213.6	1585.9	2030.2	OK
		B	68.9			1585.9		
7F	X1	T	-71.0	1.250	1163.7	1383.6	2274.2	OK
		B	-71.0			1383.6		
	X2	T	-3.3	1.250	2775.9	3466.5	5468.6	OK
		B	-3.3			3466.5		
	X3	T	0.1	1.250	3146.4	3933.1	5603.9	OK
		B	0.1			3933.1		
	X4	T	-0.1	1.250	3172.7	3965.7	5650.7	OK
		B	-0.1			3965.7		
	X5	T	3.3	1.250	2884.2	3608.6	5647.2	OK
		B	3.3			3608.6		
	X6	T	71.0	1.250	1332.7	1736.9	2616.3	OK
		B	71.0			1736.9		
6F	X1	T	-71.9	1.250	1394.5	1671.3	3472.4	OK
		B	-71.9			1671.3		
	X2	T	-0.7	1.250	3076.3	3844.8	7393.6	OK
		B	-0.7			3844.8		
	X3	T	0.0	1.250	3402.0	4252.5	7618.4	OK
		B	0.0			4252.5		
	X4	T	-0.0	1.250	3437.4	4296.7	7691.3	OK
		B	-0.0			4296.7		
	X5	T	0.7	1.250	3213.0	4016.9	7690.9	OK
		B	0.7			4016.9		
	X6	T	71.9	1.250	1421.7	1849.0	3472.4	OK
		B	71.9			1849.0		
5F	X1	T	-74.5	1.250	1484.8	1781.5	3472.4	OK
		B	-74.5			1781.5		
	X2	T	2.2	1.250	3381.9	4229.6	7008.1	OK
		B	2.2			4229.6		
	X3	T	-0.1	1.250	3608.6	4510.6	7149.2	OK
		B	-0.1			4510.6		
	X4	T	0.1	1.250	3628.2	4535.4	7211.8	OK
		B	0.1			4535.4		
	X5	T	-2.2	1.250	3463.6	4327.3	7243.5	OK
		B	-2.2			4327.3		

Y3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X5	B	-2.2	1.250	3463.6	4327.3	7243.5	OK
	X6	B	74.5	1.250	1647.4	2133.7	3472.4	OK
4F	X1	T	-73.8	1.250	1383.5	1655.6	3472.4	OK
		B	-73.8			1655.6		
	X2	T	1.8	1.250	3688.9	4612.9	6423.2	OK
		B	1.8			4612.9		
	X3	T	-0.1	1.250	3942.9	4928.6	6610.8	OK
		B	-0.1			4928.6		
	X4	T	0.1	1.250	3973.9	4967.4	6700.5	OK
		B	0.1			4967.4		
	X5	T	-1.8	1.250	3807.7	4757.8	6755.9	OK
		B	-1.8			4757.8		
	X6	T	73.8	1.250	1797.4	2320.5	3472.4	OK
		B	73.8			2320.5		
3F	X1	T	-75.1	1.250	2014.3	2442.8	4887.3	OK
		B	-75.1			2442.8		
	X2	T	2.1	1.250	3778.0	4724.7	6293.0	OK
		B	2.1			4724.7		
	X3	T	-0.1	1.250	3918.8	4898.4	6363.1	OK
		B	-0.1			4898.4		
	X4	T	0.1	1.250	3903.3	4879.2	6473.9	OK
		B	0.1			4879.2		
	X5	T	-2.1	1.250	3751.3	4687.0	6549.9	OK
		B	-2.1			4687.0		
	X6	T	75.1	1.250	1723.1	2229.0	3772.2	OK
		B	75.1			2229.0		
2F	X1	T	-64.6	1.250	2078.3	2533.2	4180.1	OK
		B	-64.6			2533.2		
	X2	T	-0.1	1.250	4041.8	5052.1	6293.0	OK
		B	-0.1			5052.1		
	X3	T	0.5	1.250	4323.3	5404.6	6293.0	OK
		B	0.5			5404.6		
	X4	T	-0.5	1.250	4498.1	5622.1	6293.0	OK
		B	-0.5			5622.1		
	X5	T	0.1	1.250	4476.7	5596.0	6423.2	OK
		B	0.1			5596.0		
	X6	T	64.6	1.250	2479.8	3164.4	3772.2	OK
		B	64.6			3164.4		
1F	X1	T	-91.8	1.250	1588.3	1893.5	3772.2	OK
		B	-91.8			1893.5		
	X2	T	15.8	1.250	3144.3	3946.3	6293.0	OK
		B	15.8			3946.3		
	X3	T	-3.2	1.250	3344.5	4177.4	6293.0	OK
		B	-3.2			4177.4		
	X4	T	3.2	1.250	3383.4	4232.4	6293.0	OK
		B	3.2			4232.4		
	X5	T	-15.8	1.250	3574.5	4452.3	6293.0	OK
		B	-15.8			4452.3		
	X6	T	91.8	1.250	2202.8	2845.4	3772.2	OK
		B	91.8			2845.4		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-81.7	1.250	-94.0	199.2	983.0	OK
		B	-81.7			199.2		
	X2	T	0.7	1.250	-457.5	571.2	938.7	OK
		B	0.7			571.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-435.8	544.9	917.2	OK
		B	-0.1			544.9		
	X4	T	0.1	1.250	-435.7	544.4	918.5	OK
		B	0.1			544.4		
	X5	T	-0.7	1.250	-431.9	540.6	916.3	OK
		B	-0.7			540.6		
	X6	T	81.7	1.250	-176.2	138.5	954.2	OK
		B	81.7			138.5		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X6	B	81.7	1.250	-176.2	138.5	≦	954.2	OK
11F	X1	T	-36.9	1.250	-150.2	224.6	≦	999.0	OK
		B	-36.9			224.6	≦		
	X2	T	-4.0	1.250	-357.8	451.3	≦	986.0	OK
		B	-4.0			451.3	≦		
	X3	T	0.3	1.250	-276.0	344.7	≦	952.2	OK
		B	0.3			344.7	≦		
	X4	T	-0.3	1.250	-273.5	342.1	≦	955.3	OK
		B	-0.3			342.1	≦		
	X5	T	4.0	1.250	-270.0	333.5	≦	954.2	OK
		B	4.0			333.5	≦		
	X6	T	36.9	1.250	-186.7	196.5	≦	977.9	OK
		B	36.9			196.5	≦		
10F	X1	T	-47.6	1.250	-210.5	310.8	≦	1035.2	OK
		B	-47.6			310.8	≦		
	X2	T	-1.5	1.250	-412.2	516.7	≦	1017.1	OK
		B	-1.5			516.7	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-398.2	497.7	≦	1038.5	OK
		B	0.0			497.7	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-399.0	498.7	≦	1048.8	OK
		B	-0.0			498.7	≦		
	X5	T	1.5	1.250	-386.1	481.2	≦	1044.1	OK
		B	1.5			481.2	≦		
	X6	T	47.6	1.250	-212.0	217.4	≦	1001.3	OK
		B	47.6			217.4	≦		
9F	X1	T	-47.4	1.250	-235.2	341.3	≦	1117.8	OK
		B	-47.4			341.3	≦		
	X2	T	-0.1	1.250	-397.5	497.0	≦	1052.9	OK
		B	-0.1			497.0	≦		
	X3	T	-0.0	1.250	-420.3	525.4	≦	1071.3	OK
		B	-0.0			525.4	≦		
	X4	T	0.0	1.250	-420.8	526.0	≦	1089.8	OK
		B	0.0			526.0	≦		
	X5	T	0.1	1.250	-394.8	493.3	≦	1088.7	OK
		B	0.1			493.3	≦		
	X6	T	47.4	1.250	-215.2	221.7	≦	1027.3	OK
		B	47.4			221.7	≦		
8F	X1	T	-45.7	1.250	-278.7	394.1	≦	1319.6	OK
		B	-45.7			394.1	≦		
	X2	T	-0.9	1.250	-478.9	599.6	≦	1182.0	OK
		B	-0.9			599.6	≦		
	X3	T	0.1	1.250	-486.4	608.0	≦	1203.7	OK
		B	0.1			608.0	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-486.6	608.3	≦	1228.9	OK
		B	-0.1			608.3	≦		
	X5	T	0.9	1.250	-475.6	593.6	≦	1244.8	OK
		B	0.9			593.6	≦		
	X6	T	45.7	1.250	-260.8	280.3	≦	1204.9	OK
		B	45.7			280.3	≦		
7F	X1	T	-49.9	1.250	-349.7	487.0	≦	1698.2	OK
		B	-49.9			487.0	≦		
	X2	T	-1.7	1.250	-555.9	696.5	≦	1293.3	OK
		B	-1.7			696.5	≦		
	X3	T	0.1	1.250	-541.1	676.3	≦	1313.8	OK
		B	0.1			676.3	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-541.2	676.6	≦	1349.6	OK
		B	-0.1			676.6	≦		
	X5	T	1.7	1.250	-551.9	688.2	≦	1370.1	OK
		B	1.7			688.2	≦		
	X6	T	49.9	1.250	-321.1	351.4	≦	1637.5	OK
		B	49.9			351.4	≦		
6F	X1	T	-48.3	1.250	-334.4	466.3	≦	1745.0	OK
		B	-48.3			466.3	≦		
	X2	T	-1.7	1.250	-587.6	736.2	≦	1578.5	OK
		B	-1.7			736.2	≦		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
6F	X3	T	0.1	1.250	-644.1	805.0	1586.5	OK
		B	0.1			805.0		
	X4	T	-0.1	1.250	-646.0	807.5	1639.4	OK
		B	-0.1			807.5		
	X5	T	1.7	1.250	-626.0	780.9	1677.9	OK
		B	1.7			780.9		
	X6	T	48.3	1.250	-306.3	334.6	1699.2	OK
		B	48.3			334.6		
5F	X1	T	-48.6	1.250	-328.8	459.7	1561.4	OK
		B	-48.6			459.7		
	X2	T	-1.5	1.250	-613.5	768.4	1558.5	OK
		B	-1.5			768.4		
	X3	T	0.1	1.250	-751.0	938.6	1641.7	OK
		B	0.1			938.6		
	X4	T	-0.1	1.250	-754.6	943.3	1701.0	OK
		B	-0.1			943.3		
	X5	T	1.5	1.250	-701.7	875.6	1715.8	OK
		B	1.5			875.6		
	X6	T	48.6	1.250	-299.7	326.0	1475.1	OK
		B	48.6			326.0		
4F	X1	T	-48.3	1.250	-380.3	523.7	1422.8	OK
		B	-48.3			523.7		
	X2	T	-1.5	1.250	-610.3	764.3	1515.5	OK
		B	-1.5			764.3		
	X3	T	0.1	1.250	-717.0	896.2	1602.4	OK
		B	0.1			896.2		
	X4	T	-0.1	1.250	-712.2	890.4	1677.8	OK
		B	-0.1			890.4		
	X5	T	1.5	1.250	-666.8	832.0	1700.5	OK
		B	1.5			832.0		
	X6	T	48.3	1.250	-355.4	395.9	1359.5	OK
		B	48.3			395.9		
3F	X1	T	-49.0	1.250	-381.3	525.6	1393.5	OK
		B	-49.0			525.6		
	X2	T	-1.2	1.250	-747.5	935.6	1785.9	OK
		B	-1.2			935.6		
	X3	T	-0.1	1.250	-876.1	1095.2	1907.7	OK
		B	-0.1			1095.2		
	X4	T	0.1	1.250	-895.1	1118.8	2003.9	OK
		B	0.1			1118.8		
	X5	T	1.2	1.250	-858.7	1072.2	2022.6	OK
		B	1.2			1072.2		
	X6	T	49.0	1.250	-370.7	414.3	1425.0	OK
		B	49.0			414.3		
2F	X1	T	-45.6	1.250	-279.0	394.3	1385.4	OK
		B	-45.6			394.3		
	X2	T	-3.1	1.250	-409.0	514.4	1642.7	OK
		B	-3.1			514.4		
	X3	T	0.5	1.250	-529.6	661.5	1799.3	OK
		B	0.5			661.5		
	X4	T	-0.5	1.250	-486.0	608.0	1905.8	OK
		B	-0.5			608.0		
	X5	T	3.1	1.250	-407.4	506.2	1906.9	OK
		B	3.1			506.2		
	X6	T	45.6	1.250	-202.9	208.0	1471.7	OK
		B	45.6			208.0		
1F	X1	T	-54.6	1.250	-887.9	1164.5	1541.5	OK
		B	-54.6			1164.5		
	X2	T	4.4	1.250	-1321.0	1646.9	1767.9	OK
		B	4.4			1646.9		
	X3	T	-1.1	1.250	-1450.8	1814.7	1862.3	OK
		B	-1.1			1814.7		
	X4	T	1.1	1.250	-1562.3	1951.8	2025.1	OK
		B	1.1			1951.8		
	X5	T	-4.4	1.250	-1579.3	1978.5	2078.5	OK
		B	-4.4			1978.5		

Y2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	X5	B	0	1.250	-1579.3	1978.5	≦	2078.5	OK
		T	54.6			1184.2	≦		
	X6	B	0	1.250	-991.0	1184.2	≦	1585.7	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	X1	T	-100.8	1.250	-86.4	208.8	≦	2654.0	OK
		B	-100.8			208.8	≦		
	X2	T	1.3	1.250	-640.3	799.1	≦	2426.6	OK
		B	1.3			799.1	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-670.3	837.9	≦	2538.7	OK
		B	-0.1			837.9	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-678.2	847.6	≦	2546.5	OK
		B	0.1			847.6	≦		
	X5	T	-1.3	1.250	-596.9	747.4	≦	2423.4	OK
		B	-1.3			747.4	≦		
	X6	T	100.8	1.250	-443.6	453.7	≦	1550.5	OK
		B	100.8			453.7	≦		
11F	X1	T	-61.8	1.250	-489.0	673.0	≦	2736.6	OK
		B	-61.8			673.0	≦		
	X2	T	-4.0	1.250	-1269.2	1590.5	≦	2540.0	OK
		B	-4.0			1590.5	≦		
	X3	T	0.1	1.250	-1520.9	1901.0	≦	2635.7	OK
		B	0.1			1901.0	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	-1531.1	1914.1	≦	2635.0	OK
		B	-0.1			1914.1	≦		
	X5	T	4.0	1.250	-1326.1	1653.6	≦	2541.2	OK
		B	4.0			1653.6	≦		
	X6	T	61.8	1.250	-580.3	663.5	≦	1550.3	OK
		B	61.8			663.5	≦		
10F	X1	T	-68.6	1.250	-861.8	1145.9	≦	2959.5	OK
		B	-68.6			1145.9	≦		
	X2	T	-1.4	1.250	-1691.2	2115.4	≦	2771.8	OK
		B	-1.4			2115.4	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1852.9	2316.1	≦	2806.4	OK
		B	0.0			2316.1	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-1862.2	2327.8	≦	2797.7	OK
		B	-0.0			2327.8	≦		
	X5	T	1.4	1.250	-1716.9	2144.7	≦	2733.4	OK
		B	1.4			2144.7	≦		
	X6	T	68.6	1.250	-863.2	1010.3	≦	1659.7	OK
		B	68.6			1010.3	≦		
9F	X1	T	-70.5	1.250	-1117.0	1466.7	≦	3337.4	OK
		B	-70.5			1466.7	≦		
	X2	T	1.5	1.250	-2213.5	2765.3	≦	4058.0	OK
		B	1.5			2765.3	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-2302.8	2878.6	≦	4072.0	OK
		B	-0.1			2878.6	≦		
	X4	T	0.1	1.250	-2304.9	2881.1	≦	4054.8	OK
		B	0.1			2881.1	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	-2209.5	2763.4	≦	3994.5	OK
		B	-1.5			2763.4	≦		
	X6	T	70.5	1.250	-1008.2	1189.8	≦	1784.2	OK
		B	70.5			1189.8	≦		
8F	X1	T	-68.9	1.250	-1213.6	1585.9	≦	2030.2	OK
		B	-68.9			1585.9	≦		
	X2	T	-0.7	1.250	-2529.6	3162.7	≦	4676.3	OK
		B	-0.7			3162.7	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-2745.3	3431.7	≦	4768.0	OK
		B	0.0			3431.7	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	-2747.8	3434.7	≦	4752.6	OK
		B	-0.0			3434.7	≦		
	X5	T	0.7	1.250	-2524.7	3155.2	≦	4609.2	OK
		B	0.7			3155.2	≦		
	X6	T	68.9	1.250	-1154.2	1373.8	≦	2269.9	OK

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X6	B	68.9	1.250	-1154.2	1373.8	2269.9	OK
7F	X1	T	-71.0	1.250	-1332.7	1736.9	2616.3	OK
		B	-71.0			1736.9		
	X2	T	-3.3	1.250	-2884.2	3608.6	5647.2	OK
		B	-3.3			3608.6		
	X3	T	0.1	1.250	-3172.7	3965.7	5650.7	OK
		B	0.1			3965.7		
	X4	T	-0.1	1.250	-3146.4	3933.1	5603.9	OK
		B	-0.1			3933.1		
	X5	T	3.3	1.250	-2775.9	3466.5	5468.7	OK
		B	3.3			3466.5		
	X6	T	71.0	1.250	-1163.7	1383.6	2274.2	OK
		B	71.0			1383.6		
6F	X1	T	-71.9	1.250	-1421.7	1849.0	3472.4	OK
		B	-71.9			1849.0		
	X2	T	-0.7	1.250	-3213.0	4016.9	7690.9	OK
		B	-0.7			4016.9		
	X3	T	0.0	1.250	-3437.4	4296.7	7691.3	OK
		B	0.0			4296.7		
	X4	T	-0.0	1.250	-3402.0	4252.5	7618.4	OK
		B	-0.0			4252.5		
	X5	T	0.7	1.250	-3076.3	3844.8	7393.6	OK
		B	0.7			3844.8		
	X6	T	71.9	1.250	-1394.5	1671.3	3472.4	OK
		B	71.9			1671.3		
5F	X1	T	-74.5	1.250	-1647.4	2133.7	3472.4	OK
		B	-74.5			2133.7		
	X2	T	2.2	1.250	-3463.6	4327.3	7243.5	OK
		B	2.2			4327.3		
	X3	T	-0.1	1.250	-3628.2	4535.4	7211.8	OK
		B	-0.1			4535.4		
	X4	T	0.1	1.250	-3608.6	4510.6	7149.1	OK
		B	0.1			4510.6		
	X5	T	-2.2	1.250	-3381.9	4229.6	7008.1	OK
		B	-2.2			4229.6		
	X6	T	74.5	1.250	-1484.8	1781.5	3472.4	OK
		B	74.5			1781.5		
4F	X1	T	-73.8	1.250	-1797.4	2320.5	3472.4	OK
		B	-73.8			2320.5		
	X2	T	1.8	1.250	-3807.7	4757.8	6755.9	OK
		B	1.8			4757.8		
	X3	T	-0.1	1.250	-3973.9	4967.4	6700.5	OK
		B	-0.1			4967.4		
	X4	T	0.1	1.250	-3942.9	4928.6	6610.8	OK
		B	0.1			4928.6		
	X5	T	-1.8	1.250	-3688.9	4612.9	6423.2	OK
		B	-1.8			4612.9		
	X6	T	73.8	1.250	-1383.5	1655.6	3472.4	OK
		B	73.8			1655.6		
3F	X1	T	-75.1	1.250	-1723.1	2229.0	3772.2	OK
		B	-75.1			2229.0		
	X2	T	2.1	1.250	-3751.3	4687.0	6549.9	OK
		B	2.1			4687.0		
	X3	T	-0.1	1.250	-3903.3	4879.2	6473.9	OK
		B	-0.1			4879.2		
	X4	T	0.1	1.250	-3918.8	4898.4	6363.1	OK
		B	0.1			4898.4		
	X5	T	-2.1	1.250	-3778.0	4724.7	6293.0	OK
		B	-2.1			4724.7		
	X6	T	75.1	1.250	-2014.3	2442.8	4887.3	OK
		B	75.1			2442.8		
2F	X1	T	-64.6	1.250	-2479.8	3164.4	3772.2	OK
		B	-64.6			3164.4		
	X2	T	-0.1	1.250	-4476.7	5596.0	6423.2	OK
		B	-0.1			5596.0		

Y3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
2F	X3	T	0.5	1.250	-4498.1	5622.1	6293.0	OK
		B	0.5			5622.1		
	X4	T	-0.5	1.250	-4323.3	5404.6	6293.0	OK
		B	-0.5			5404.6		
	X5	T	0.1	1.250	-4041.8	5052.1	6293.0	OK
		B	0.1			5052.1		
	X6	T	64.6	1.250	-2078.3	2533.2	4180.1	OK
		B	64.6			2533.2		
1F	X1	T	-91.8	1.250	-2202.8	2845.4	3772.2	OK
		B	0 -91.8			2845.4		
	X2	T	15.8	1.250	-3574.5	4452.3	6293.0	OK
		B	0 15.8			4452.3		
	X3	T	-3.2	1.250	-3383.4	4232.4	6293.0	OK
		B	0 -3.2			4232.4		
	X4	T	3.2	1.250	-3344.5	4177.4	6293.0	OK
		B	0 3.2			4177.4		
	X5	T	-15.8	1.250	-3144.3	3946.3	6293.0	OK
		B	0 -15.8			3946.3		
	X6	T	91.8	1.250	-1588.3	1893.5	3772.2	OK
		B	0 91.8			1893.5		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-81.7	1.250	9.2	70.2	1103.7	OK
		B	-81.7			70.2		
	X2	T	0.7	1.250	4.5	6.3	809.7	OK
		B	0.7			6.3		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.3	0.5	809.4	OK
		B	-0.1			0.5		
	X4	T	0.1	1.250	0.3	0.5	809.4	OK
		B	0.1			0.5		
	X5	T	-0.7	1.250	-4.5	6.3	809.7	OK
		B	-0.7			6.3		
	X6	T	81.7	1.250	-9.2	70.2	1103.7	OK
		B	81.7			70.2		
11F	X1	T	-36.9	1.250	-1.0	38.1	1207.6	OK
		B	-36.9			38.1		
	X2	T	-4.0	1.250	2.6	0.8	842.8	OK
		B	-4.0			0.8		
	X3	T	0.3	1.250	-0.2	0.0	824.4	OK
		B	0.3			0.0		
	X4	T	-0.3	1.250	0.2	0.0	824.4	OK
		B	-0.3			0.0		
	X5	T	4.0	1.250	-2.6	0.8	842.9	OK
		B	4.0			0.8		
	X6	T	36.9	1.250	1.0	38.1	1207.6	OK
		B	36.9			38.1		
10F	X1	T	-47.6	1.250	5.7	40.5	1204.9	OK
		B	-47.6			40.5		
	X2	T	-1.5	1.250	3.8	3.3	839.8	OK
		B	-1.5			3.3		
	X3	T	0.0	1.250	-0.3	0.4	892.8	OK
		B	0.0			0.4		
	X4	T	-0.0	1.250	0.3	0.4	893.2	OK
		B	-0.0			0.4		
	X5	T	1.5	1.250	-3.8	3.3	839.7	OK
		B	1.5			3.3		
	X6	T	47.6	1.250	-5.7	40.5	1204.9	OK
		B	47.6			40.5		
9F	X1	T	-47.4	1.250	10.3	34.5	1194.1	OK
		B	-47.4			34.5		
	X2	T	-0.1	1.250	4.4	5.4	933.8	OK
		B	-0.1			5.4		
	X3	T	-0.0	1.250	-0.4	0.5	926.6	OK
		B	-0.0			0.5		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
9F	X4	T	0.0	1.250	0.4	0.5	926.8	OK
		B	0.0			0.5		
	X5	T	0.1	1.250	-4.4	5.4	933.8	OK
		B	0.1			5.4		
	X6	T	47.4	1.250	-10.3	34.5	1194.1	OK
		B	47.4			34.5		
8F	X1	T	-45.7	1.250	8.8	34.7	1255.4	OK
		B	-45.7			34.7		
	X2	T	-0.9	1.250	4.3	4.4	930.1	OK
		B	-0.9			4.4		
	X3	T	0.1	1.250	-0.5	0.6	895.0	OK
		B	0.1			0.6		
	X4	T	-0.1	1.250	0.5	0.6	895.0	OK
		B	-0.1			0.6		
	X5	T	0.9	1.250	-4.3	4.4	930.1	OK
		B	0.9			4.4		
	X6	T	45.7	1.250	-8.8	34.7	1255.4	OK
		B	45.7			34.7		
7F	X1	T	-49.9	1.250	10.2	37.1	1393.8	OK
		B	-49.9			37.1		
	X2	T	-1.7	1.250	3.6	2.8	895.6	OK
		B	-1.7			2.8		
	X3	T	0.1	1.250	-0.7	0.8	995.7	OK
		B	0.1			0.8		
	X4	T	-0.1	1.250	0.7	0.8	995.8	OK
		B	-0.1			0.8		
	X5	T	1.7	1.250	-3.6	2.8	895.6	OK
		B	1.7			2.8		
	X6	T	49.9	1.250	-10.2	37.1	1393.8	OK
		B	49.9			37.1		
6F	X1	T	-48.3	1.250	6.3	40.5	1364.5	OK
		B	-48.3			40.5		
	X2	T	-1.7	1.250	1.2	0.2	957.3	OK
		B	-1.7			0.2		
	X3	T	0.1	1.250	-0.2	0.2	1106.7	OK
		B	0.1			0.2		
	X4	T	-0.1	1.250	0.2	0.2	1107.5	OK
		B	-0.1			0.2		
	X5	T	1.7	1.250	-1.2	0.2	957.3	OK
		B	1.7			0.2		
	X6	T	48.3	1.250	-6.3	40.5	1364.5	OK
		B	48.3			40.5		
5F	X1	T	-48.6	1.250	2.4	45.6	1312.9	OK
		B	-48.6			45.6		
	X2	T	-1.5	1.250	-1.5	3.4	905.0	OK
		B	-1.5			3.4		
	X3	T	0.1	1.250	0.1	0.1	904.5	OK
		B	0.1			0.1		
	X4	T	-0.1	1.250	-0.1	0.1	904.5	OK
		B	-0.1			0.1		
	X5	T	1.5	1.250	1.5	3.4	905.0	OK
		B	1.5			3.4		
	X6	T	48.6	1.250	-2.4	45.6	1312.9	OK
		B	48.6			45.6		
4F	X1	T	-48.3	1.250	-6.3	56.2	1254.1	OK
		B	-48.3			56.2		
	X2	T	-1.5	1.250	-5.6	8.5	915.8	OK
		B	-1.5			8.5		
	X3	T	0.1	1.250	0.6	0.8	897.7	OK
		B	0.1			0.8		
	X4	T	-0.1	1.250	-0.6	0.8	897.5	OK
		B	-0.1			0.8		
	X5	T	1.5	1.250	5.6	8.5	915.8	OK
		B	1.5			8.5		
	X6	T	48.3	1.250	6.3	56.2	1254.1	OK
		B	48.3			56.2		

Y2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
4F	X6	B	48.3	1.250	6.3	56.2	1254.1	OK
3F	X1	T	-49.0	1.250	-12.1	64.1	1395.7	OK
		B	-49.0			64.1		
	X2	T	-1.2	1.250	-16.2	21.5	1360.0	OK
		B	-1.2			21.5		
	X3	T	-0.1	1.250	1.4	1.7	1248.8	OK
		B	-0.1			1.7		
	X4	T	0.1	1.250	-1.4	1.7	1248.7	OK
		B	0.1			1.7		
	X5	T	1.2	1.250	16.2	21.5	1360.0	OK
		B	1.2			21.5		
	X6	T	49.0	1.250	12.1	64.1	1395.7	OK
		B	49.0			64.1		
2F	X1	T	-45.6	1.250	-38.2	93.4	1222.0	OK
		B	-45.6			93.4		
	X2	T	-3.1	1.250	-17.7	25.2	1188.9	OK
		B	-3.1			25.2		
	X3	T	0.5	1.250	1.7	2.5	1053.7	OK
		B	0.5			2.5		
	X4	T	-0.5	1.250	-1.6	2.5	1053.4	OK
		B	-0.5			2.5		
	X5	T	3.1	1.250	17.7	25.2	1188.9	OK
		B	3.1			25.2		
	X6	T	45.6	1.250	38.2	93.4	1222.0	OK
		B	45.6			93.4		
1F	X1	T	-54.6	1.250	54.6	13.6	907.1	OK
		B	-54.6			13.6		
	X2	T	4.4	1.250	-4.4	1.1	943.2	OK
		B	4.4			1.1		
	X3	T	-1.1	1.250	1.1	0.3	943.2	OK
		B	-1.1			0.3		
	X4	T	1.1	1.250	-1.1	0.3	943.2	OK
		B	1.1			0.3		
	X5	T	-4.4	1.250	4.4	1.1	943.2	OK
		B	-4.4			1.1		
	X6	T	54.6	1.250	-54.6	13.6	906.2	OK
		B	54.6			13.6		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-100.8	1.250	-5.0	107.1	1742.4	OK
		B	-100.8			107.1		
	X2	T	1.3	1.250	-6.0	6.2	2739.7	OK
		B	1.3			6.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.9	1.2	3113.0	OK
		B	-0.1			1.2		
	X4	T	0.1	1.250	0.9	1.2	3113.7	OK
		B	0.1			1.2		
	X5	T	-1.3	1.250	6.0	6.2	2739.4	OK
		B	-1.3			6.2		
	X6	T	100.8	1.250	5.0	107.1	1742.4	OK
		B	100.8			107.1		
11F	X1	T	-61.8	1.250	-4.1	66.9	2017.4	OK
		B	-61.8			66.9		
	X2	T	-4.0	1.250	-4.7	9.8	3407.7	OK
		B	-4.0			9.8		
	X3	T	0.1	1.250	-0.9	0.9	3465.2	OK
		B	0.1			0.9		
	X4	T	-0.1	1.250	0.9	0.9	3465.2	OK
		B	-0.1			0.9		
	X5	T	4.0	1.250	4.7	9.8	3407.7	OK
		B	4.0			9.8		
	X6	T	61.8	1.250	4.0	66.9	2017.4	OK
		B	61.8			66.9		
10F	X1	T	-68.6	1.250	-3.8	73.3	2055.6	OK

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
10F	X1	B	-68.6	1.250	-3.8	73.3	≦	2055.6	OK
	X2	T	-1.4	1.250	-4.4	6.9	≦	3157.4	OK
		B	-1.4			6.9	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-0.8	1.0	≦	3547.2	OK
		B	0.0			1.0	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	0.8	1.0	≦	3548.0	OK
		B	-0.0			1.0	≦		
9F	X1	T	-70.5	1.250	-4.1	75.6	≦	2113.1	OK
		B	-70.5			75.6	≦		
	X2	T	1.5	1.250	-5.2	5.0	≦	4889.8	OK
		B	1.5			5.0	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.9	1.2	≦	4843.5	OK
		B	-0.1			1.2	≦		
	X4	T	0.1	1.250	0.9	1.2	≦	4843.4	OK
		B	0.1			1.2	≦		
	X5	T	-1.5	1.250	5.2	5.0	≦	4889.8	OK
		B	-1.5			5.0	≦		
	X6	T	70.5	1.250	4.1	75.6	≦	2113.1	OK
		B	70.5			75.6	≦		
8F	X1	T	-68.9	1.250	-4.7	74.8	≦	2176.6	OK
		B	-68.9			74.8	≦		
	X2	T	-0.7	1.250	-5.6	7.7	≦	4590.2	OK
		B	-0.7			7.7	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-0.9	1.2	≦	5026.3	OK
		B	0.0			1.2	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	0.9	1.2	≦	5025.8	OK
		B	-0.0			1.2	≦		
	X5	T	0.7	1.250	5.6	7.7	≦	4590.0	OK
		B	0.7			7.7	≦		
	X6	T	68.9	1.250	4.7	74.8	≦	2176.6	OK
		B	68.9			74.8	≦		
7F	X1	T	-71.0	1.250	-5.3	77.6	≦	2475.0	OK
		B	-71.0			77.6	≦		
	X2	T	-3.3	1.250	-6.3	11.3	≦	5568.1	OK
		B	-3.3			11.3	≦		
	X3	T	0.1	1.250	-1.1	1.3	≦	5634.3	OK
		B	0.1			1.3	≦		
	X4	T	-0.1	1.250	1.1	1.3	≦	5633.0	OK
		B	-0.1			1.3	≦		
	X5	T	3.3	1.250	6.3	11.3	≦	5568.0	OK
		B	3.3			11.3	≦		
	X6	T	71.0	1.250	5.3	77.6	≦	2475.0	OK
		B	71.0			77.6	≦		
6F	X1	T	-71.9	1.250	-7.3	81.0	≦	3292.6	OK
		B	-71.9			81.0	≦		
	X2	T	-0.7	1.250	-8.4	11.2	≦	7361.9	OK
		B	-0.7			11.2	≦		
	X3	T	0.0	1.250	-1.1	1.3	≦	7553.3	OK
		B	0.0			1.3	≦		
	X4	T	-0.0	1.250	1.1	1.3	≦	7555.8	OK
		B	-0.0			1.3	≦		
	X5	T	0.7	1.250	8.4	11.2	≦	7361.5	OK
		B	0.7			11.2	≦		
	X6	T	71.9	1.250	7.2	80.9	≦	3292.6	OK
		B	71.9			80.9	≦		
5F	X1	T	-74.5	1.250	-10.0	87.0	≦	3292.6	OK
		B	-74.5			87.0	≦		
	X2	T	2.2	1.250	-10.8	11.3	≦	7538.3	OK
		B	2.2			11.3	≦		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.9	1.2	≦	7573.6	OK
		B	-0.1			1.2	≦		

Y3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
5F	X4	T	0.1	1.250	0.9	1.2	7572.8	OK
		B	0.1			1.2		
	X5	T	-2.2	1.250	10.8	11.3	7538.4	OK
		B	-2.2			11.3		
	X6	T	74.5	1.250	10.0	87.0	3292.6	OK
		B	74.5			87.0		
4F	X1	T	-73.8	1.250	-10.3	86.7	3292.6	OK
		B	-73.8			86.7		
	X2	T	1.8	1.250	-11.0	12.0	7929.5	OK
		B	1.8			12.0		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.8	1.0	7771.1	OK
		B	-0.1			1.0		
	X4	T	0.1	1.250	0.8	1.0	7769.8	OK
		B	0.1			1.0		
	X5	T	-1.8	1.250	11.0	12.0	7929.4	OK
		B	-1.8			12.0		
	X6	T	73.8	1.250	10.3	86.7	3292.6	OK
		B	73.8			86.7		
3F	X1	T	-75.1	1.250	-9.3	86.8	3621.5	OK
		B	-75.1			86.8		
	X2	T	2.1	1.250	-9.9	10.2	8199.0	OK
		B	2.1			10.2		
	X3	T	-0.1	1.250	-0.6	0.9	8387.7	OK
		B	-0.1			0.9		
	X4	T	0.1	1.250	0.6	0.9	8388.3	OK
		B	0.1			0.9		
	X5	T	-2.1	1.250	9.9	10.2	8199.1	OK
		B	-2.1			10.2		
	X6	T	75.1	1.250	9.3	86.8	3621.5	OK
		B	75.1			86.8		
2F	X1	T	-64.6	1.250	-6.5	72.8	3621.5	OK
		B	-64.6			72.8		
	X2	T	-0.1	1.250	-6.9	8.8	8558.0	OK
		B	-0.1			8.8		
	X3	T	0.5	1.250	-0.5	0.2	6527.5	OK
		B	0.5			0.2		
	X4	T	-0.5	1.250	0.5	0.2	6527.5	OK
		B	-0.5			0.2		
	X5	T	0.1	1.250	6.9	8.8	8557.7	OK
		B	0.1			8.8		
	X6	T	64.6	1.250	6.5	72.8	3621.5	OK
		B	64.6			72.8		
1F	X1	T	-91.8	1.250	-1.8	94.0	3570.0	OK
		B	-91.8			94.0		
	X2	T	15.8	1.250	-2.1	13.2	7342.5	OK
		B	15.8			13.2		
	X3	T	-3.2	1.250	-0.2	3.5	7525.1	OK
		B	-3.2			3.5		
	X4	T	3.2	1.250	0.2	3.5	7525.1	OK
		B	3.2			3.5		
	X5	T	-15.8	1.250	2.1	13.2	7342.5	OK
		B	-15.8			13.2		
	X6	T	91.8	1.250	1.8	94.0	3570.0	OK
		B	91.8			94.0		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-81.7	1.250	-27.8	116.5	1153.6	OK
		B	-81.7			116.5		
	X2	T	0.7	1.250	-26.5	32.5	937.5	OK
		B	0.7			32.5		
	X3	T	-0.1	1.250	2.0	2.4	919.9	OK
		B	-0.1			2.4		
	X4	T	0.1	1.250	-2.0	2.4	919.9	OK
		B	0.1			2.4		

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X5	T	-0.7	1.250	26.5	32.5	937.5	OK
		B	-0.7			32.5		
	X6	T	81.7	1.250	27.8	116.5	1153.6	OK
		B	81.7			116.5		
11F	X1	T	-36.9	1.250	-22.8	65.4	1341.2	OK
		B	-36.9			65.4		
	X2	T	-4.0	1.250	-20.5	29.6	1020.1	OK
		B	-4.0			29.6		
	X3	T	0.3	1.250	2.0	2.7	1004.6	OK
		B	0.3			2.7		
	X4	T	-0.3	1.250	-2.0	2.7	1004.5	OK
		B	-0.3			2.7		
	X5	T	4.0	1.250	20.5	29.6	1020.1	OK
		B	4.0			29.6		
	X6	T	36.9	1.250	22.8	65.4	1341.2	OK
		B	36.9			65.4		
10F	X1	T	-47.6	1.250	-25.9	80.0	1442.1	OK
		B	-47.6			80.0		
	X2	T	-1.5	1.250	-24.5	32.0	1093.8	OK
		B	-1.5			32.0		
	X3	T	0.0	1.250	2.1	2.6	1091.4	OK
		B	0.0			2.6		
	X4	T	-0.0	1.250	-2.1	2.6	1091.4	OK
		B	-0.0			2.6		
	X5	T	1.5	1.250	24.5	32.0	1093.8	OK
		B	1.5			32.0		
	X6	T	47.6	1.250	25.9	80.0	1442.1	OK
		B	47.6			80.0		
9F	X1	T	-47.4	1.250	-26.8	80.9	1518.8	OK
		B	-47.4			80.9		
	X2	T	-0.1	1.250	-25.5	31.9	1180.1	OK
		B	-0.1			31.9		
	X3	T	-0.0	1.250	1.7	2.1	1138.7	OK
		B	-0.0			2.1		
	X4	T	0.0	1.250	-1.7	2.0	1138.6	OK
		B	0.0			2.0		
	X5	T	0.1	1.250	25.5	31.9	1180.1	OK
		B	0.1			31.9		
	X6	T	47.4	1.250	26.8	80.9	1518.8	OK
		B	47.4			80.9		
8F	X1	T	-45.7	1.250	-35.4	90.0	1565.5	OK
		B	-45.7			90.0		
	X2	T	-0.9	1.250	-31.1	39.9	1249.4	OK
		B	-0.9			39.9		
	X3	T	0.1	1.250	2.3	3.0	1211.9	OK
		B	0.1			3.0		
	X4	T	-0.1	1.250	-2.3	3.0	1211.8	OK
		B	-0.1			3.0		
	X5	T	0.9	1.250	31.1	39.9	1249.4	OK
		B	0.9			39.9		
	X6	T	45.7	1.250	35.4	90.0	1565.5	OK
		B	45.7			90.0		
7F	X1	T	-49.9	1.250	-47.5	109.3	1828.0	OK
		B	-49.9			109.3		
	X2	T	-1.7	1.250	-37.2	48.2	1458.6	OK
		B	-1.7			48.2		
	X3	T	0.1	1.250	2.8	3.6	1411.6	OK
		B	0.1			3.6		
	X4	T	-0.1	1.250	-2.8	3.6	1411.5	OK
		B	-0.1			3.6		
	X5	T	1.7	1.250	37.2	48.2	1458.6	OK
		B	1.7			48.2		
	X6	T	49.9	1.250	47.5	109.3	1828.0	OK
		B	49.9			109.3		
6F	X1	T	-48.3	1.250	-40.9	99.5	1951.5	OK

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
6F	X1	B	-48.3	1.250	-40.9	99.5	≦	1951.5	OK
		T	-1.7			51.9	≦		
	X2	B	-1.7	1.250	-40.2	51.9	≦	1856.9	OK
		T	0.1			2.6	≦		
	X3	B	0.1	1.250	2.0	2.6	≦	1850.9	OK
		T	-0.1			2.6	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	-2.0	2.6	≦	1851.0	OK
		T	1.7			51.9	≦		
	X5	B	1.7	1.250	40.2	51.9	≦	1856.9	OK
		T	48.3			99.5	≦		
	X6	B	48.3	1.250	40.9	99.5	≦	1951.5	OK
		T	-48.6			95.2	≦		
5F	X1	B	-48.6	1.250	-37.3	95.2	≦	2041.7	OK
		T	-1.5			36.9	≦		
	X2	B	-1.5	1.250	-28.3	36.9	≦	1870.2	OK
		T	0.1			2.1	≦		
	X3	B	0.1	1.250	1.6	2.1	≦	1844.1	OK
		T	-0.1			2.1	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	-1.6	2.1	≦	1844.1	OK
		T	1.5			36.9	≦		
	X5	B	1.5	1.250	28.3	36.9	≦	1870.2	OK
		T	48.6			95.2	≦		
	X6	B	48.6	1.250	37.3	95.2	≦	2041.7	OK
		T	-48.3			88.9	≦		
4F	X1	B	-48.3	1.250	-32.4	88.9	≦	2259.5	OK
		T	-1.5			32.5	≦		
	X2	B	-1.5	1.250	-24.8	32.5	≦	1840.6	OK
		T	0.1			1.6	≦		
	X3	B	0.1	1.250	1.2	1.6	≦	1756.2	OK
		T	-0.1			1.6	≦		
	X4	B	-0.1	1.250	-1.2	1.6	≦	1756.3	OK
		T	1.5			32.5	≦		
	X5	B	1.5	1.250	24.8	32.5	≦	1840.6	OK
		T	48.3			88.9	≦		
	X6	B	48.3	1.250	32.4	88.9	≦	2259.5	OK
		T	-49.0			83.3	≦		
3F	X1	B	-49.0	1.250	-27.4	83.3	≦	2343.6	OK
		T	-1.2			34.2	≦		
	X2	B	-1.2	1.250	-26.4	34.2	≦	2480.3	OK
		T	-0.1			0.5	≦		
	X3	B	-0.1	1.250	0.5	0.5	≦	2264.4	OK
		T	0.1			0.5	≦		
	X4	B	0.1	1.250	-0.5	0.5	≦	2264.4	OK
		T	1.2			34.2	≦		
	X5	B	1.2	1.250	26.4	34.2	≦	2480.3	OK
		T	49.0			83.3	≦		
	X6	B	49.0	1.250	27.4	83.3	≦	2343.5	OK
		T	-45.6			79.9	≦		
2F	X1	B	-45.6	1.250	-27.4	79.9	≦	2378.7	OK
		T	-3.1			26.9	≦		
	X2	B	-3.1	1.250	-19.1	26.9	≦	2538.4	OK
		T	0.5			0.2	≦		
	X3	B	0.5	1.250	-0.2	0.2	≦	2286.4	OK
		T	-0.5			0.2	≦		
	X4	B	-0.5	1.250	0.2	0.2	≦	2284.9	OK
		T	3.1			26.9	≦		
	X5	B	3.1	1.250	19.1	26.9	≦	2538.4	OK
		T	45.6			79.9	≦		
	X6	B	45.6	1.250	27.4	79.9	≦	2378.7	OK
		T	-54.6			48.9	≦		
1F	X1	B	-54.6	1.250	4.5	48.9	≦	2241.2	OK
		T	4.4			4.9	≦		
	X2	B	4.4	1.250	-7.4	4.9	≦	2264.4	OK
		T	-1.1			1.1	≦		
	X3	B	-1.1	1.250	-0.0	1.1	≦	2264.4	OK
		T							

Y2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	X4	T	1.1	1.250	0.0	1.1	2264.4	OK
		B	1.1			1.1	2264.4	
	X5	T	-4.4	1.250	7.4	4.9	2264.4	OK
		B	-4.4			4.9	2264.4	
	X6	T	54.6	1.250	-4.5	48.9	2241.2	OK
		B	54.6			48.9	2241.2	

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
12F	X1	T	-100.8	1.250	38.2	53.1	1595.2	OK
		B	-100.8			53.1	1595.2	
	X2	T	1.3	1.250	56.7	72.2	3123.8	OK
		B	1.3			72.2	3123.8	
	X3	T	-0.1	1.250	25.7	32.1	3271.5	OK
		B	-0.1			32.1	3271.5	
	X4	T	0.1	1.250	-25.7	32.1	3271.5	OK
		B	0.1			32.1	3271.5	
	X5	T	-1.3	1.250	-56.7	72.2	3123.8	OK
		B	-1.3			72.2	3123.8	
	X6	T	100.8	1.250	-38.2	53.1	1595.2	OK
		B	100.8			53.1	1595.2	
11F	X1	T	-61.8	1.250	30.1	24.2	1606.7	OK
		B	-61.8			24.2	1606.7	
	X2	T	-4.0	1.250	62.4	74.1	3067.6	OK
		B	-4.0			74.1	3067.6	
	X3	T	0.1	1.250	30.0	37.6	3131.5	OK
		B	0.1			37.6	3131.5	
	X4	T	-0.1	1.250	-30.0	37.6	3131.5	OK
		B	-0.1			37.6	3131.5	
	X5	T	4.0	1.250	-62.4	74.1	3067.6	OK
		B	4.0			74.1	3067.6	
	X6	T	61.8	1.250	-30.1	24.2	1606.7	OK
		B	61.8			24.2	1606.7	
10F	X1	T	-68.6	1.250	39.7	18.9	1484.0	OK
		B	-68.6			18.9	1484.0	
	X2	T	-1.4	1.250	40.4	49.1	2897.9	OK
		B	-1.4			49.1	2897.9	
	X3	T	0.0	1.250	16.6	20.8	2930.2	OK
		B	0.0			20.8	2930.2	
	X4	T	-0.0	1.250	-16.6	20.8	2930.2	OK
		B	-0.0			20.8	2930.2	
	X5	T	1.4	1.250	-40.4	49.1	2897.9	OK
		B	1.4			49.1	2897.9	
	X6	T	68.6	1.250	-39.7	18.9	1484.0	OK
		B	68.6			18.9	1484.0	
9F	X1	T	-70.5	1.250	46.4	12.4	2515.2	OK
		B	-70.5			12.4	2515.2	
	X2	T	1.5	1.250	58.3	74.3	4381.2	OK
		B	1.5			74.3	4381.2	
	X3	T	-0.1	1.250	22.4	27.9	4326.8	OK
		B	-0.1			27.9	4326.8	
	X4	T	0.1	1.250	-22.4	27.9	4326.9	OK
		B	0.1			27.9	4326.9	
	X5	T	-1.5	1.250	-58.3	74.3	4381.2	OK
		B	-1.5			74.3	4381.2	
	X6	T	70.5	1.250	-46.4	12.4	2515.2	OK
		B	70.5			12.4	2515.2	
8F	X1	T	-68.9	1.250	51.8	4.2	2408.9	OK
		B	-68.9			4.2	2408.9	
	X2	T	-0.7	1.250	66.8	82.8	4231.8	OK
		B	-0.7			82.8	4231.8	
	X3	T	0.0	1.250	29.1	36.4	4094.1	OK
		B	0.0			36.4	4094.1	
	X4	T	-0.0	1.250	-29.1	36.4	4094.1	OK
		B	-0.0			36.4	4094.1	

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
8F	X5	T	0.7	1.250	-66.8	82.8	4231.8	OK
		B	0.7			82.8		
	X6	T	68.9	1.250	-51.8	4.2	2408.9	OK
		B	68.9			4.2		
7F	X1	T	-71.0	1.250	57.0	0.3	2527.0	OK
		B	-71.0			0.3		
	X2	T	-3.3	1.250	75.8	91.4	4690.5	OK
		B	-3.3			91.4		
	X3	T	0.1	1.250	37.0	46.4	4653.9	OK
		B	0.1			46.4		
	X4	T	-0.1	1.250	-37.0	46.4	4653.9	OK
		B	-0.1			46.4		
	X5	T	3.3	1.250	-75.8	91.4	4690.5	OK
		B	3.3			91.4		
	X6	T	71.0	1.250	-57.0	0.3	2527.0	OK
		B	71.0			0.3		
6F	X1	T	-71.9	1.250	82.0	30.6	3292.6	OK
		B	-71.9			30.6		
	X2	T	-0.7	1.250	102.4	127.3	5990.6	OK
		B	-0.7			127.3		
	X3	T	0.0	1.250	48.7	60.9	6164.7	OK
		B	0.0			60.9		
	X4	T	-0.0	1.250	-48.7	60.9	6164.7	OK
		B	-0.0			60.9		
	X5	T	0.7	1.250	-102.4	127.3	5990.6	OK
		B	0.7			127.3		
	X6	T	71.9	1.250	-82.0	30.6	3292.6	OK
		B	71.9			30.6		
5F	X1	T	-74.5	1.250	102.2	53.3	3292.6	OK
		B	-74.5			53.3		
	X2	T	2.2	1.250	104.8	133.1	5990.6	OK
		B	2.2			133.1		
	X3	T	-0.1	1.250	45.0	56.2	5990.6	OK
		B	-0.1			56.2		
	X4	T	0.1	1.250	-45.0	56.2	5990.6	OK
		B	0.1			56.2		
	X5	T	-2.2	1.250	-104.8	133.1	5990.6	OK
		B	-2.2			133.1		
	X6	T	74.5	1.250	-102.2	53.3	3292.6	OK
		B	74.5			53.3		
4F	X1	T	-73.8	1.250	73.8	18.5	3292.6	OK
		B	-73.8			18.5		
	X2	T	1.8	1.250	20.7	27.7	5990.6	OK
		B	1.8			27.7		
	X3	T	-0.1	1.250	27.1	33.9	5990.6	OK
		B	-0.1			33.9		
	X4	T	0.1	1.250	-27.1	33.9	5990.6	OK
		B	0.1			33.9		
	X5	T	-1.8	1.250	-20.7	27.7	5990.6	OK
		B	-1.8			27.7		
	X6	T	73.8	1.250	-73.8	18.5	3292.6	OK
		B	73.8			18.5		
3F	X1	T	-75.1	1.250	431.0	463.7	3621.5	OK
		B	-75.1			463.7		
	X2	T	2.1	1.250	420.8	528.1	6030.9	OK
		B	2.1			528.1		
	X3	T	-0.1	1.250	45.2	56.4	6030.9	OK
		B	-0.1			56.4		
	X4	T	0.1	1.250	-45.2	56.4	6030.9	OK
		B	0.1			56.4		
	X5	T	-2.1	1.250	-420.8	528.1	6030.9	OK
		B	-2.1			528.1		
	X6	T	75.1	1.250	-431.0	463.7	3621.5	OK
		B	75.1			463.7		
2F	X1	T	-64.6	1.250	468.6	521.1	3621.5	OK

Y3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
2F	X1	B	-64.6	1.250	468.6	521.1	≤	3621.5	OK
	X2	T	-0.1	1.250	433.8	542.1	≤	6030.9	OK
		B	-0.1			542.1	≤		
	X3	T	0.5	1.250	30.8	39.0	≤	6030.9	OK
		B	0.5			39.0	≤		
	X4	T	-0.5	1.250	-30.8	39.0	≤	6030.9	OK
		B	-0.5			39.0	≤		
	X5	T	0.1	1.250	-433.8	542.1	≤	6030.9	OK
		B	0.1			542.1	≤		
	X6	T	64.6	1.250	-468.5	521.0	≤	3621.5	OK
		B	64.6			521.0	≤		
1F	X1	T	-91.8	1.250	95.1	27.1	≤	3570.0	OK
		B	-91.8			27.1	≤		
	X2	T	15.8	1.250	-15.8	3.9	≤	5939.4	OK
		B	15.8			3.9	≤		
	X3	T	-3.2	1.250	3.2	0.8	≤	5939.4	OK
		B	-3.2			0.8	≤		
	X4	T	3.2	1.250	-3.2	0.8	≤	5939.4	OK
		B	3.2			0.8	≤		
	X5	T	-15.8	1.250	15.8	3.9	≤	5939.4	OK
		B	-15.8			3.9	≤		
	X6	T	91.8	1.250	-95.1	27.1	≤	3570.0	OK
		B	91.8			27.1	≤		

U-5.2.3 RC壁部材のせん断破壊の防止 (保証設計)

ヒンジ : ヒンジ状態 x=せん断破壊

QL : 長期せん断力 (kN)

Qm : 地震力によって生じるせん断力 (kN)

Qsu : 壁のせん断耐力 (kN)

n : せん断力の割り増し係数

判定 : ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-21.1	1.250	-11.5	35.4	≤	4696.8	OK
11F	Y2		-20.4	1.250	-334.6	438.6	≤	5505.9	OK
10F	Y2		-19.3	1.250	-409.1	530.7	≤	5552.5	OK
9F	Y2		-17.6	1.250	-571.5	731.9	≤	5258.6	OK
8F	Y2		-15.3	1.250	-701.0	891.5	≤	5039.1	OK
7F	Y2		-13.7	1.250	-850.6	1076.9	≤	5476.9	OK
6F	Y2		-11.0	1.250	-1057.3	1332.7	≤	5413.0	OK
5F	Y2		-8.6	1.250	-1290.7	1622.0	≤	5305.5	OK
4F	Y2		-5.8	1.250	-1600.9	2007.0	≤	5286.8	OK
3F	Y2		-3.8	1.250	-1904.5	2384.4	≤	5248.6	OK
2F	Y2		-2.5	1.250	-2433.4	3044.2	≤	5326.4	OK
1F	Y2		-0.9	1.250	-512.5	641.6	≤	4821.9	OK

X2フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.3	1.250	-173.0	205.9	≤	8030.5	OK
11F	Y2		10.0	1.250	-528.1	650.2	≤	8222.7	OK
10F	Y2		9.4	1.250	-672.5	831.2	≤	8414.7	OK
9F	Y2		8.6	1.250	-847.7	1051.0	≤	8647.3	OK
8F	Y2		7.4	1.250	-932.7	1158.5	≤	8830.9	OK
7F	Y2		6.7	1.250	-978.3	1216.2	≤	10156.0	OK
6F	Y2		5.4	1.250	-984.3	1225.0	≤	10301.8	OK
5F	Y2		4.2	1.250	-934.4	1163.9	≤	10472.3	OK
4F	Y2		2.8	1.250	-887.3	1106.3	≤	10642.9	OK
3F	Y2		1.8	1.250	-586.0	730.6	≤	10507.9	OK
2F	Y2		1.2	1.250	-861.0	1075.1	≤	11787.1	OK
1F	Y2		0.4	1.250	-647.6	809.0	≤	10985.9	OK

X3フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.8	1.250	-100.0	114.2	≦	8027.4	OK
11F	Y2		10.4	1.250	-224.4	270.1	≦	8233.3	OK
10F	Y2		9.9	1.250	-295.7	359.7	≦	8438.9	OK
9F	Y2		9.0	1.250	-375.3	460.2	≦	8676.9	OK
8F	Y2		7.8	1.250	-412.2	507.5	≦	8867.9	OK
7F	Y2		7.0	1.250	-440.2	543.2	≦	10212.8	OK
6F	Y2		5.7	1.250	-432.1	534.4	≦	10268.2	OK
5F	Y2		4.4	1.250	-386.0	478.1	≦	9777.0	OK
4F	Y2		3.0	1.250	-342.7	425.3	≦	9320.4	OK
3F	Y2		2.0	1.250	-199.3	247.2	≦	8730.3	OK
2F	Y2		1.3	1.250	-306.1	381.3	≦	9520.9	OK
1F	Y2		0.5	1.250	-17.6	21.6	≦	9096.0	OK

X4フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.8	1.250	139.3	184.9	≦	8027.4	OK
11F	Y2		10.4	1.250	259.7	335.1	≦	8233.3	OK
10F	Y2		9.9	1.250	267.6	344.3	≦	7411.4	OK
9F	Y2		9.0	1.250	306.6	392.2	≦	7154.9	OK
8F	Y2		7.8	1.250	372.7	473.7	≦	7110.9	OK
7F	Y2		7.0	1.250	455.9	576.9	≦	7978.3	OK
6F	Y2		5.7	1.250	533.1	672.0	≦	8016.0	OK
5F	Y2		4.4	1.250	607.6	764.0	≦	8062.2	OK
4F	Y2		3.0	1.250	695.8	872.8	≦	8166.2	OK
3F	Y2		2.0	1.250	771.7	966.6	≦	8873.5	OK
2F	Y2		1.3	1.250	899.0	1125.0	≦	9085.1	OK
1F	Y2		0.5	1.250	-1.0	0.8	≦	9096.0	OK

X5フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.3	1.250	151.6	199.8	≦	8024.9	OK
11F	Y2		10.0	1.250	466.8	593.4	≦	8238.6	OK
10F	Y2		9.4	1.250	595.1	753.3	≦	8104.0	OK
9F	Y2		8.6	1.250	784.8	989.7	≦	8086.1	OK
8F	Y2		7.4	1.250	910.9	1146.1	≦	7905.2	OK
7F	Y2		6.7	1.250	1051.6	1321.2	≦	8680.5	OK
6F	Y2		5.4	1.250	1192.4	1495.9	≦	8592.7	OK
5F	Y2		4.2	1.250	1296.2	1624.4	≦	8552.2	OK
4F	Y2		2.8	1.250	1440.3	1803.2	≦	8613.4	OK
3F	Y2		1.8	1.250	1421.6	1778.8	≦	9121.9	OK
2F	Y2		1.2	1.250	1849.0	2312.5	≦	9635.3	OK
1F	Y2		0.4	1.250	3.0	4.2	≦	9195.5	OK

X6フレーム (X方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-21.1	1.250	-6.5	29.2	≦	4031.7	OK
11F	Y2		-20.4	1.250	360.6	430.4	≦	5242.6	OK
10F	Y2		-19.3	1.250	514.7	624.1	≦	5081.9	OK
9F	Y2		-17.6	1.250	703.1	861.3	≦	4998.2	OK
8F	Y2		-15.3	1.250	762.4	937.7	≦	4810.9	OK
7F	Y2		-13.7	1.250	761.6	938.3	≦	5088.2	OK
6F	Y2		-11.0	1.250	748.1	924.2	≦	5124.6	OK
5F	Y2		-8.6	1.250	707.4	875.6	≦	5267.7	OK
4F	Y2		-5.8	1.250	694.8	862.6	≦	5410.8	OK
3F	Y2		-3.8	1.250	496.5	616.8	≦	5553.9	OK
2F	Y2		-2.5	1.250	852.5	1063.1	≦	5701.8	OK
1F	Y2		-0.9	1.250	1175.8	1468.8	≦	6037.8	OK

X1フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-21.1	1.250	-6.5	29.2	≦	4433.8	OK
11F	Y2		-20.4	1.250	360.6	430.4	≦	5816.4	OK
10F	Y2		-19.3	1.250	514.7	624.1	≦	5616.3	OK
9F	Y2		-17.6	1.250	703.1	861.3	≦	5503.5	OK

X1フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	Y2		-15.3	1.250	762.4	937.7	≦	5270.2	OK
7F	Y2		-13.7	1.250	761.6	938.3	≦	5573.6	OK
6F	Y2		-11.0	1.250	748.1	924.2	≦	5598.1	OK
5F	Y2		-8.6	1.250	707.4	875.6	≦	5743.8	OK
4F	Y2		-5.8	1.250	694.8	862.6	≦	5889.4	OK
3F	Y2		-3.8	1.250	496.5	616.8	≦	6703.3	OK
2F	Y2		-2.5	1.250	852.5	1063.1	≦	6853.8	OK
1F	Y2		-0.9	1.250	1175.8	1468.8	≦	7229.1	OK

X2フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.3	1.250	151.6	199.8	≦	8636.2	OK
11F	Y2		10.0	1.250	466.8	593.4	≦	8851.6	OK
10F	Y2		9.4	1.250	595.1	753.3	≦	8682.3	OK
9F	Y2		8.6	1.250	784.8	989.7	≦	8972.7	OK
8F	Y2		7.4	1.250	910.9	1146.1	≦	8736.6	OK
7F	Y2		6.7	1.250	1051.6	1321.2	≦	9606.6	OK
6F	Y2		5.4	1.250	1192.4	1495.9	≦	9991.7	OK
5F	Y2		4.2	1.250	1296.2	1624.4	≦	9894.5	OK
4F	Y2		2.8	1.250	1440.3	1803.2	≦	9924.9	OK
3F	Y2		1.8	1.250	1421.6	1778.8	≦	10395.8	OK
2F	Y2		1.2	1.250	1849.0	2312.5	≦	10990.0	OK
1F	Y2		0.4	1.250	3.0	4.2	≦	10400.2	OK

X3フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.8	1.250	139.3	184.9	≦	8638.7	OK
11F	Y2		10.4	1.250	259.7	335.1	≦	8846.3	OK
10F	Y2		9.9	1.250	267.6	344.3	≦	7918.6	OK
9F	Y2		9.0	1.250	306.6	392.2	≦	7896.3	OK
8F	Y2		7.8	1.250	372.7	473.7	≦	7819.7	OK
7F	Y2		7.0	1.250	455.9	576.9	≦	8798.4	OK
6F	Y2		5.7	1.250	533.1	672.0	≦	9278.3	OK
5F	Y2		4.4	1.250	607.6	764.0	≦	9293.2	OK
4F	Y2		3.0	1.250	695.8	872.8	≦	9380.5	OK
3F	Y2		2.0	1.250	771.7	966.6	≦	10107.3	OK
2F	Y2		1.3	1.250	899.0	1125.0	≦	10328.4	OK
1F	Y2		0.5	1.250	-1.0	0.8	≦	10299.5	OK

X4フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.8	1.250	-100.0	114.2	≦	8638.7	OK
11F	Y2		10.4	1.250	-224.4	270.1	≦	8846.3	OK
10F	Y2		9.9	1.250	-295.7	359.7	≦	9053.6	OK
9F	Y2		9.0	1.250	-375.3	460.2	≦	9659.7	OK
8F	Y2		7.8	1.250	-412.2	507.5	≦	9855.4	OK
7F	Y2		7.0	1.250	-440.2	543.3	≦	11387.3	OK
6F	Y2		5.7	1.250	-432.1	534.4	≦	12110.6	OK
5F	Y2		4.4	1.250	-386.0	478.1	≦	11449.5	OK
4F	Y2		3.0	1.250	-342.7	425.3	≦	10832.1	OK
3F	Y2		2.0	1.250	-199.3	247.2	≦	9929.5	OK
2F	Y2		1.3	1.250	-306.1	381.3	≦	10869.5	OK
1F	Y2		0.5	1.250	-17.6	21.6	≦	10299.5	OK

X5フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.3	1.250	-173.0	205.9	≦	8641.8	OK
11F	Y2		10.0	1.250	-528.1	650.2	≦	8835.6	OK
10F	Y2		9.4	1.250	-672.6	831.3	≦	9029.1	OK
9F	Y2		8.6	1.250	-847.7	1051.0	≦	9629.4	OK
8F	Y2		7.4	1.250	-932.7	1158.5	≦	9817.5	OK
7F	Y2		6.7	1.250	-978.3	1216.2	≦	11329.2	OK
6F	Y2		5.4	1.250	-984.3	1225.0	≦	12169.3	OK
5F	Y2		4.2	1.250	-934.4	1163.9	≦	12343.9	OK

X5フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	Y2		2.8	1.250	-887.3	1106.3	≦	12518.6	OK
3F	Y2		1.8	1.250	-586.0	730.6	≦	12162.3	OK
2F	Y2		1.2	1.250	-861.0	1075.1	≦	13710.7	OK
1F	Y2		0.4	1.250	-647.6	809.0	≦	12675.6	OK

X6フレーム (X方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-21.1	1.250	-11.5	35.4	≦	5207.0	OK
11F	Y2		-20.4	1.250	-334.6	438.6	≦	6134.9	OK
10F	Y2		-19.3	1.250	-409.1	530.7	≦	6182.3	OK
9F	Y2		-17.6	1.250	-571.4	731.9	≦	5838.1	OK
8F	Y2		-15.3	1.250	-701.0	891.5	≦	5578.7	OK
7F	Y2		-13.7	1.250	-850.5	1076.9	≦	6080.6	OK
6F	Y2		-11.0	1.250	-1057.3	1332.7	≦	6002.9	OK
5F	Y2		-8.6	1.250	-1290.7	1622.0	≦	5876.3	OK
4F	Y2		-5.8	1.250	-1600.9	2007.0	≦	5852.3	OK
3F	Y2		-3.8	1.250	-1904.5	2384.4	≦	6617.1	OK
2F	Y2		-2.5	1.250	-2433.4	3044.2	≦	6720.0	OK
1F	Y2		-0.9	1.250	-512.5	641.6	≦	5991.1	OK

X1フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-21.1	1.250	1193.5	1470.8	≦	5505.2	OK
11F	Y2		-20.4	1.250	1703.0	2108.4	≦	5560.4	OK
10F	Y2		-19.3	1.250	2106.2	2613.5	≦	5638.4	OK
9F	Y2		-17.6	1.250	2455.5	3051.7	≦	5717.4	OK
8F	Y2		-15.3	1.250	2742.4	3412.7	≦	5820.8	OK
7F	Y2		-13.7	1.250	2971.1	3700.2	≦	6519.8	OK
6F	Y2		-11.0	1.250	3166.5	3947.1	≦	6309.6	OK
5F	Y2		-8.6	1.250	3308.4	4127.0	≦	6129.9	OK
4F	Y2		-5.8	1.250	3257.5	4066.1	≦	5913.1	OK
3F	Y2		-3.8	1.250	2927.3	3655.3	≦	5620.3	OK
2F	Y2		-2.5	1.250	2918.2	3645.3	≦	5533.6	OK
1F	Y2		-0.9	1.250	4585.8	5731.4	≦	6274.1	OK

X2フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.3	1.250	1204.7	1516.2	≦	8028.3	OK
11F	Y2		10.0	1.250	2026.7	2543.4	≦	8231.6	OK
10F	Y2		9.4	1.250	2745.1	3440.8	≦	8434.6	OK
9F	Y2		8.6	1.250	3398.7	4257.0	≦	8672.9	OK
8F	Y2		7.4	1.250	4002.2	5010.2	≦	8864.0	OK
7F	Y2		6.7	1.250	4568.2	5717.0	≦	10204.0	OK
6F	Y2		5.4	1.250	5079.4	6354.5	≦	10003.5	OK
5F	Y2		4.2	1.250	5553.3	6945.7	≦	9837.5	OK
4F	Y2		2.8	1.250	6050.7	7566.2	≦	9741.6	OK
3F	Y2		1.8	1.250	6619.4	8276.1	≦	10560.8	OK
2F	Y2		1.2	1.250	6964.6	8706.9	≦	10441.6	OK
1F	Y2		0.4	1.250	6412.2	8015.7	≦	10003.6	OK

X3フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.8	1.250	1197.0	1507.0	≦	8027.3	OK
11F	Y2		10.4	1.250	2019.6	2534.9	≦	8233.2	OK
10F	Y2		9.9	1.250	2739.0	3433.6	≦	8438.8	OK
9F	Y2		9.0	1.250	3394.1	4251.7	≦	8676.6	OK
8F	Y2		7.8	1.250	4000.3	5008.2	≦	8867.6	OK
7F	Y2		7.0	1.250	4570.5	5720.2	≦	10200.0	OK
6F	Y2		5.7	1.250	5088.6	6366.4	≦	10002.7	OK
5F	Y2		4.4	1.250	5572.4	6970.0	≦	9843.6	OK
4F	Y2		3.0	1.250	6084.7	7608.9	≦	9755.5	OK
3F	Y2		2.0	1.250	6671.8	8341.8	≦	10584.6	OK
2F	Y2		1.3	1.250	7029.8	8788.6	≦	10471.5	OK
1F	Y2		0.5	1.250	6486.2	8108.3	≦	10038.7	OK

X4フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.8	1.250	1197.0	1507.0	≦	8027.3	OK
11F	Y2		10.4	1.250	2019.6	2534.9	≦	8233.2	OK
10F	Y2		9.9	1.250	2739.0	3433.6	≦	8438.8	OK
9F	Y2		9.0	1.250	3394.1	4251.6	≦	8676.6	OK
8F	Y2		7.8	1.250	4000.3	5008.2	≦	8867.6	OK
7F	Y2		7.0	1.250	4570.5	5720.1	≦	10199.9	OK
6F	Y2		5.7	1.250	5088.6	6366.4	≦	10002.7	OK
5F	Y2		4.4	1.250	5572.4	6970.0	≦	9843.6	OK
4F	Y2		3.0	1.250	6084.7	7608.8	≦	9755.5	OK
3F	Y2		2.0	1.250	6671.7	8341.6	≦	10584.5	OK
2F	Y2		1.3	1.250	7029.8	8788.5	≦	10471.5	OK
1F	Y2		0.5	1.250	6486.0	8108.0	≦	10038.6	OK

X5フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.3	1.250	1204.7	1516.2	≦	8028.3	OK
11F	Y2		10.0	1.250	2026.7	2543.4	≦	8231.6	OK
10F	Y2		9.4	1.250	2745.1	3440.8	≦	8434.6	OK
9F	Y2		8.6	1.250	3398.7	4256.9	≦	8672.9	OK
8F	Y2		7.4	1.250	4002.2	5010.2	≦	8864.0	OK
7F	Y2		6.7	1.250	4568.2	5716.9	≦	10204.0	OK
6F	Y2		5.4	1.250	5079.3	6354.5	≦	10003.5	OK
5F	Y2		4.2	1.250	5553.2	6945.6	≦	9837.5	OK
4F	Y2		2.8	1.250	6050.6	7566.1	≦	9741.6	OK
3F	Y2		1.8	1.250	6619.3	8276.0	≦	10560.8	OK
2F	Y2		1.2	1.250	6964.4	8706.7	≦	10441.5	OK
1F	Y2		0.4	1.250	6412.4	8016.0	≦	10003.7	OK

X6フレーム (Y方向正加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-21.1	1.250	1193.5	1470.8	≦	5505.2	OK
11F	Y2		-20.4	1.250	1703.0	2108.4	≦	5560.4	OK
10F	Y2		-19.3	1.250	2106.2	2613.5	≦	5638.4	OK
9F	Y2		-17.6	1.250	2455.5	3051.8	≦	5717.4	OK
8F	Y2		-15.3	1.250	2742.4	3412.7	≦	5820.8	OK
7F	Y2		-13.7	1.250	2971.2	3700.2	≦	6519.8	OK
6F	Y2		-11.0	1.250	3166.5	3947.1	≦	6309.7	OK
5F	Y2		-8.6	1.250	3308.5	4127.0	≦	6129.9	OK
4F	Y2		-5.8	1.250	3257.6	4066.1	≦	5913.1	OK
3F	Y2		-3.8	1.250	2927.4	3655.4	≦	5620.4	OK
2F	Y2		-2.5	1.250	2918.4	3645.5	≦	5533.6	OK
1F	Y2		-0.9	1.250	4585.8	5731.3	≦	6274.0	OK

X1フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-21.1	1.250	-2547.3	3205.2	≦	6136.3	OK
11F	Y2		-20.4	1.250	-2810.2	3533.1	≦	6190.3	OK
10F	Y2		-19.3	1.250	-3258.3	4092.1	≦	6269.4	OK
9F	Y2		-17.6	1.250	-3846.9	4826.3	≦	6349.8	OK
8F	Y2		-15.3	1.250	-4457.4	5587.0	≦	6456.9	OK
7F	Y2		-13.7	1.250	-4969.4	6225.5	≦	7414.2	OK
6F	Y2		-11.0	1.250	-5308.3	6646.3	≦	7337.3	OK
5F	Y2		-8.6	1.250	-5684.1	7113.7	≦	7134.4	OK
4F	Y2		-5.8	1.250	-6031.9	7545.8	>	6972.8	NG
3F	Y2		-3.8	1.250	-6652.5	8319.4	>	7844.1	NG
2F	Y2		-2.5	1.250	-6920.9	8653.6	>	7644.5	NG
1F	Y2	x	-0.9	1.000	-7074.0	7074.9		7645.6	

X2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.3	1.250	-1935.8	2409.4	≦	8638.7	OK
11F	Y2		10.0	1.250	-3632.5	4530.7	≦	8842.0	OK
10F	Y2		9.4	1.250	-4781.5	5967.5	≦	9045.4	OK
9F	Y2		8.6	1.250	-5887.6	7350.9	≦	9650.9	OK

X2フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
8F	Y2		7.4	1.250	-6845.6	8549.5	≤	9845.5	OK
7F	Y2		6.7	1.250	-7743.5	9672.7	≤	11372.9	OK
6F	Y2		5.4	1.250	-8609.7	10756.8	≤	12224.0	OK
5F	Y2		4.2	1.250	-9349.6	11682.9	≤	12402.4	OK
4F	Y2		2.8	1.250	-9983.1	12476.1	>	12113.2	NG
3F	Y2		1.8	1.250	-10379.8	12973.0	>	12869.4	NG
2F	Y2		1.2	1.250	-10827.1	13532.7	>	12651.9	NG
1F	Y2	x	0.4	1.000	-11183.6	11183.1		12406.0	

X3フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.8	1.250	-1575.4	1958.5	≤	8639.6	OK
11F	Y2		10.4	1.250	-3246.1	4047.2	≤	8848.8	OK
10F	Y2		9.9	1.250	-4751.3	5929.2	≤	9057.7	OK
9F	Y2		9.0	1.250	-5850.6	7304.2	≤	9664.9	OK
8F	Y2		7.8	1.250	-6804.3	8497.5	≤	9862.1	OK
7F	Y2		7.0	1.250	-7694.4	9611.0	≤	11396.3	OK
6F	Y2		5.7	1.250	-8553.0	10685.6	≤	12252.6	OK
5F	Y2		4.4	1.250	-9290.5	11608.7	≤	12445.5	OK
4F	Y2		3.0	1.250	-9924.9	12403.1	>	12195.4	NG
3F	Y2		2.0	1.250	-10298.9	12871.6	≤	12904.4	OK
2F	Y2		1.3	1.250	-10753.0	13439.9	>	12662.3	NG
1F	Y2	x	0.5	1.000	-11206.7	11206.2		12404.7	

X4フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.8	1.250	-1575.4	1958.5	≤	8639.6	OK
11F	Y2		10.4	1.250	-3246.1	4047.2	≤	8848.8	OK
10F	Y2		9.9	1.250	-4751.3	5929.2	≤	9057.7	OK
9F	Y2		9.0	1.250	-5850.6	7304.2	≤	9664.9	OK
8F	Y2		7.8	1.250	-6804.3	8497.5	≤	9862.1	OK
7F	Y2		7.0	1.250	-7694.5	9611.0	≤	11396.3	OK
6F	Y2		5.7	1.250	-8553.0	10685.6	≤	12252.6	OK
5F	Y2		4.4	1.250	-9290.5	11608.7	≤	12445.5	OK
4F	Y2		3.0	1.250	-9924.9	12403.1	>	12195.4	NG
3F	Y2		2.0	1.250	-10298.9	12871.7	≤	12904.5	OK
2F	Y2		1.3	1.250	-10752.9	13439.9	>	12662.3	NG
1F	Y2	x	0.5	1.000	-11206.7	11206.2		12404.7	

X5フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		10.3	1.250	-1935.8	2409.4	≤	8638.7	OK
11F	Y2		10.0	1.250	-3632.5	4530.7	≤	8842.0	OK
10F	Y2		9.4	1.250	-4781.5	5967.5	≤	9045.4	OK
9F	Y2		8.6	1.250	-5887.6	7350.9	≤	9650.9	OK
8F	Y2		7.4	1.250	-6845.6	8549.5	≤	9845.5	OK
7F	Y2		6.7	1.250	-7743.5	9672.7	≤	11372.9	OK
6F	Y2		5.4	1.250	-8609.7	10756.8	≤	12224.0	OK
5F	Y2		4.2	1.250	-9349.6	11682.9	≤	12402.4	OK
4F	Y2		2.8	1.250	-9983.1	12476.1	>	12113.2	NG
3F	Y2		1.8	1.250	-10379.8	12973.0	>	12869.4	NG
2F	Y2		1.2	1.250	-10827.1	13532.8	>	12651.9	NG
1F	Y2	x	0.4	1.000	-11183.6	11183.1		12406.0	

X6フレーム (Y方向負加力)

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
12F	Y2		-21.1	1.250	-2547.3	3205.2	≤	6136.3	OK
11F	Y2		-20.4	1.250	-2810.2	3533.1	≤	6190.3	OK
10F	Y2		-19.3	1.250	-3258.3	4092.1	≤	6269.4	OK
9F	Y2		-17.6	1.250	-3846.9	4826.3	≤	6349.8	OK
8F	Y2		-15.3	1.250	-4457.4	5587.0	≤	6456.9	OK
7F	Y2		-13.7	1.250	-4969.4	6225.5	≤	7414.2	OK
6F	Y2		-11.0	1.250	-5308.3	6646.4	≤	7337.3	OK
5F	Y2		-8.6	1.250	-5684.1	7113.7	≤	7134.4	OK

X6フレーム（Y方向負加力）

階名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
4F	Y2		-5.8	1.250	-6031.9	7545.7	>	6972.8	NG
3F	Y2		-3.8	1.250	-6652.5	8319.4	>	7844.1	NG
2F	Y2		-2.5	1.250	-6920.9	8653.6	>	7644.5	NG
1F	Y2	x	-0.9	1.000	-7074.0	7074.9		7645.6	

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力

U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1514.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6716.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2017.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10866.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2083.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2467.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12915.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2860.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17336.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15944.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19089.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20663.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18594.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22036.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	19088.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	Y3	21898.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13446.74	0.00	3791.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21239.17	0.00	3791.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1514.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6716.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2017.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10866.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2083.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2467.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12915.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15382.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2860.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15944.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19089.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20663.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18594.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22036.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	19088.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	21898.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13446.73	0.00	3791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21239.16	0.00	3791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1193.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1204.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1196.97	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1196.96	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1204.66	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1193.48	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7190.23	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1703.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2026.75	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2019.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2019.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2026.74	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1703.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11498.72	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2106.22	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2745.08	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2738.99	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2738.98	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2745.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2106.23	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	15180.58	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2455.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3398.68	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3394.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3394.11	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3398.66	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2455.49	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18496.55	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2742.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4002.24	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.30	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.30	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4002.24	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2742.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	21489.83	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2971.15	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4568.23	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4570.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4570.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4568.20	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2971.17	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	24219.71	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3166.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5079.35	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5088.58	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5088.57	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5079.28	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3166.52	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26668.78	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3308.45	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5553.26	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5572.42	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5572.43	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5553.18	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3308.49	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28868.23	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3257.53	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6050.70	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6084.68	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6084.65	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6050.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3257.57	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30785.78	0.00	0.00	0.00
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2927.29	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6619.42	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6671.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6671.73	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6619.34	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2927.36	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	32436.98	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2918.24	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6964.61	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7029.83	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7029.80	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6964.44	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2918.36	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33825.28	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4585.82	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6412.25	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6486.25	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6485.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6412.42	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4585.76	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34968.48	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2547.27	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1935.78	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1575.40	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1575.39	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1935.78	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2547.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	12116.89	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2810.15	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3632.54	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3246.07	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3246.07	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3632.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2810.16	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19377.53	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3258.26	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4781.54	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4751.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4751.28	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4781.54	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3258.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25582.14	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3846.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5887.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5850.60	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5850.60	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5887.57	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3846.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31170.17	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.38	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6845.57	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6804.27	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6804.26	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6845.58	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.38	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	0.00	0.00	0.00	0.00	36214.43	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4969.44	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7743.51	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7694.45	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7694.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7743.51	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4969.44	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40814.80	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5308.26	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8609.70	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8553.01	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8552.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8609.70	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5308.27	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	0.00	0.00	0.00	0.00	44941.94	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5684.08	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	9349.63	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	9290.50	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	9290.50	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	9349.64	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5684.08	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	0.00	0.00	0.00	0.00	48648.44	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6031.92
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9983.13
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9924.87
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9924.88
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9983.14
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6031.92
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51879.86
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6652.51
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10379.82
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	10298.89	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	10298.90	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10379.82
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6652.51
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20597.79	0.00	0.00	34064.66
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6920.92
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10827.11
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10752.98
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10752.94
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10827.14
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6920.92
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57002.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7074.03
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11183.56
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11206.68
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11206.68
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11183.56
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7074.03
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58928.54

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2031.1	0.0	2031.1	0.34	0.00	0.34
	Y3	3115.7	0.0	3115.7	0.52	0.00	0.52
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5146.7	0.0	5146.7	0.87	0.00	0.87
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1514.2	0.0	1514.2	0.13	0.00	0.13

Ai=2.538 Co=0.343

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	Y3	6716.5	0.0	6716.5	0.57	0.00	0.57
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8230.7	0.0	8230.7	0.70	0.00	0.70
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2018.0	0.0	2018.0	0.11	0.00	0.11
	Y3	8848.2	0.0	8848.2	0.50	0.00	0.50
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10866.2	0.0	10866.2	0.62	0.00	0.62
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2083.8	0.0	2083.8	0.09	0.00	0.09
	Y3	11155.9	0.0	11155.9	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13239.7	0.0	13239.7	0.56	0.00	0.56
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2467.1	0.0	2467.1	0.08	0.00	0.08
	Y3	12915.2	0.0	12915.2	0.44	0.00	0.44
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15382.3	0.0	15382.3	0.52	0.00	0.52
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2860.8	0.0	2860.8	0.08	0.00	0.08
	Y3	14475.5	0.0	14475.5	0.41	0.00	0.41
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17336.3	0.0	17336.3	0.49	0.00	0.49
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3144.5	0.0	3144.5	0.08	0.00	0.08
	Y3	15944.9	0.0	15944.9	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19089.4	0.0	19089.4	0.46	0.00	0.46
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.045 Co=0.343

Ai=1.806 Co=0.343

Ai=1.647 Co=0.343

Ai=1.525 Co=0.343

Ai=1.425 Co=0.343

Ai=1.338 Co=0.343

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	Y2	3449.2	0.0	3449.2	0.07	0.00	0.07
	Y3	17214.5	0.0	17214.5	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20663.7	0.0	20663.7	0.43	0.00	0.43
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3442.0	0.0	3442.0	0.06	0.00	0.06
	Y3	18594.3	0.0	18594.3	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22036.3	0.0	22036.3	0.41	0.00	0.41
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4129.4	0.0	4129.4	0.07	0.00	0.07
	Y3	19088.8	0.0	19088.8	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23218.2	0.0	23218.2	0.38	0.00	0.38
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2313.9	0.0	2313.9	0.03	0.00	0.03
	Y3	21898.0	0.0	21898.0	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24212.0	0.0	24212.0	0.36	0.00	0.36
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7792.4	0.0	7792.4	0.11	0.00	0.11
	Y3	17237.8	0.0	17237.8	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25030.3	0.0	25030.3	0.34	0.00	0.34

Ai=1.260 Co=0.343

Ai=1.189 Co=0.343

Ai=1.123 Co=0.343

Ai=1.060 Co=0.343

Ai=1.000 Co=0.343

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2031.1	0.0	2031.1	0.34	0.00	0.34
	Y3	3115.7	0.0	3115.7	0.52	0.00	0.52
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5146.7	0.0	5146.7	0.87	0.00	0.87
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1514.2	0.0	1514.2	0.13	0.00	0.13
	Y3	6716.5	0.0	6716.5	0.57	0.00	0.57
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8230.7	0.0	8230.7	0.70	0.00	0.70
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2018.0	0.0	2018.0	0.11	0.00	0.11
	Y3	8848.2	0.0	8848.2	0.50	0.00	0.50
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10866.2	0.0	10866.2	0.62	0.00	0.62
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2083.8	0.0	2083.8	0.09	0.00	0.09
	Y3	11155.9	0.0	11155.9	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13239.7	0.0	13239.7	0.56	0.00	0.56
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2467.1	0.0	2467.1	0.08	0.00	0.08
	Y3	12915.2	0.0	12915.2	0.44	0.00	0.44
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15382.3	0.0	15382.3	0.52	0.00	0.52
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2860.8	0.0	2860.8	0.08	0.00	0.08
	Y3	14475.5	0.0	14475.5	0.41	0.00	0.41
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17336.3	0.0	17336.3	0.49	0.00	0.49
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3144.5	0.0	3144.5	0.08	0.00	0.08
	Y3	15944.9	0.0	15944.9	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.538 Co=0.343

Ai=2.045 Co=0.343

Ai=1.806 Co=0.343

Ai=1.647 Co=0.343

Ai=1.525 Co=0.343

Ai=1.425 Co=0.343

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19089.4	0.0	19089.4	0.46	0.00	0.46
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3449.2	0.0	3449.2	0.07	0.00	0.07
	Y3	17214.5	0.0	17214.5	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20663.7	0.0	20663.7	0.43	0.00	0.43
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3442.0	0.0	3442.0	0.06	0.00	0.06
	Y3	18594.3	0.0	18594.3	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22036.3	0.0	22036.3	0.41	0.00	0.41
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4129.4	0.0	4129.4	0.07	0.00	0.07
	Y3	19088.8	0.0	19088.8	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23218.2	0.0	23218.2	0.38	0.00	0.38
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2313.9	0.0	2313.9	0.03	0.00	0.03
	Y3	21898.0	0.0	21898.0	0.33	0.00	0.33
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24211.9	0.0	24211.9	0.36	0.00	0.36
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7792.4	0.0	7792.4	0.11	0.00	0.11
	Y3	17237.8	0.0	17237.8	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	25030.2	0.0	25030.2	0.34	0.00	0.34

Ai=1.338 Co=0.343

Ai=1.260 Co=0.343

Ai=1.189 Co=0.343

Ai=1.123 Co=0.343

Ai=1.060 Co=0.343

Ai=1.000 Co=0.343

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	1193.5	1193.5	0.00	0.20	0.20

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X2	0.0	1204.7	1204.7	0.00	0.20	0.20
	X3	0.0	1197.0	1197.0	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	1197.0	1197.0	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	1204.7	1204.7	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	1193.5	1193.5	0.00	0.20	0.20
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7190.2	7190.2	0.00	1.21	1.21
11F	X1	0.0	1703.0	1703.0	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	2026.7	2026.7	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	2019.6	2019.6	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	2019.6	2019.6	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	2026.7	2026.7	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1703.0	1703.0	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11498.7	11498.7	0.00	0.98	0.98
10F	X1	0.0	2106.2	2106.2	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2745.1	2745.1	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	2739.0	2739.0	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	2739.0	2739.0	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	2745.1	2745.1	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	2106.2	2106.2	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	15180.6	15180.6	0.00	0.86	0.86
9F	X1	0.0	2455.5	2455.5	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3398.7	3398.7	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3394.1	3394.1	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3394.1	3394.1	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3398.7	3398.7	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2455.5	2455.5	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18496.5	18496.5	0.00	0.79	0.79
8F	X1	0.0	2742.4	2742.4	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	4002.2	4002.2	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	4000.3	4000.3	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	4000.3	4000.3	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	4002.2	4002.2	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2742.4	2742.4	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	21489.8	21489.8	0.00	0.73	0.73
7F	X1	0.0	2971.1	2971.1	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4568.2	4568.2	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	4570.5	4570.5	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	4570.5	4570.5	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	4568.2	4568.2	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2971.2	2971.2	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	24219.7	24219.7	0.00	0.68	0.68

Ai=2.538 Co=0.479

Ai=2.045 Co=0.479

Ai=1.806 Co=0.479

Ai=1.647 Co=0.479

Ai=1.525 Co=0.479

Ai=1.425 Co=0.479

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
6F	X1	0.0	3166.5	3166.5	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	5079.4	5079.4	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5088.6	5088.6	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5088.6	5088.6	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5079.3	5079.3	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3166.5	3166.5	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26668.8	26668.8	0.00	0.64	0.64
5F	X1	0.0	3308.4	3308.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5553.3	5553.3	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	5572.4	5572.4	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	5572.4	5572.4	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	5553.2	5553.2	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3308.5	3308.5	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28868.2	28868.2	0.00	0.60	0.60
4F	X1	0.0	3257.5	3257.5	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6050.7	6050.7	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6084.7	6084.7	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6084.7	6084.7	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6050.6	6050.6	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3257.6	3257.6	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30785.8	30785.8	0.00	0.57	0.57
3F	X1	0.0	2927.3	2927.3	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6619.4	6619.4	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6671.8	6671.8	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6671.7	6671.7	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6619.3	6619.3	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	2927.4	2927.4	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	32437.0	32437.0	0.00	0.54	0.54
2F	X1	0.0	2918.2	2918.2	0.00	0.04	0.04
	X2	0.0	6964.6	6964.6	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	7029.8	7029.8	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	7029.8	7029.8	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6964.4	6964.4	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	2918.4	2918.4	0.00	0.04	0.04
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33825.3	33825.3	0.00	0.51	0.51
1F	X1	0.0	4585.8	4585.8	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	6412.2	6412.2	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6486.2	6486.2	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6486.0	6486.0	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6412.4	6412.4	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	4585.8	4585.8	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.338 Co=0.479

Ai=1.260 Co=0.479

Ai=1.189 Co=0.479

Ai=1.123 Co=0.479

Ai=1.060 Co=0.479

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計

1F	合計	0.0	34968.5	34968.5	0.00	0.48	0.48

Ai=1.000 Co=0.479

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計

12F	X1	0.0	2547.3	2547.3	0.00	0.43	0.43
	X2	0.0	1935.8	1935.8	0.00	0.33	0.33
	X3	0.0	1575.4	1575.4	0.00	0.27	0.27
	X4	0.0	1575.4	1575.4	0.00	0.27	0.27
	X5	0.0	1935.8	1935.8	0.00	0.33	0.33
	X6	0.0	2547.3	2547.3	0.00	0.43	0.43
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	12116.9	12116.9	0.00	2.04	2.04

11F	X1	0.0	2810.2	2810.2	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	3632.5	3632.5	0.00	0.31	0.31
	X3	0.0	3246.1	3246.1	0.00	0.28	0.28
	X4	0.0	3246.1	3246.1	0.00	0.28	0.28
	X5	0.0	3632.5	3632.5	0.00	0.31	0.31
	X6	0.0	2810.2	2810.2	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19377.5	19377.5	0.00	1.64	1.64

10F	X1	0.0	3258.3	3258.3	0.00	0.18	0.18
	X2	0.0	4781.5	4781.5	0.00	0.27	0.27
	X3	0.0	4751.3	4751.3	0.00	0.27	0.27
	X4	0.0	4751.3	4751.3	0.00	0.27	0.27
	X5	0.0	4781.5	4781.5	0.00	0.27	0.27
	X6	0.0	3258.3	3258.3	0.00	0.18	0.18
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	25582.1	25582.1	0.00	1.45	1.45

9F	X1	0.0	3846.9	3846.9	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	5887.6	5887.6	0.00	0.25	0.25
	X3	0.0	5850.6	5850.6	0.00	0.25	0.25
	X4	0.0	5850.6	5850.6	0.00	0.25	0.25
	X5	0.0	5887.6	5887.6	0.00	0.25	0.25
	X6	0.0	3846.9	3846.9	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31170.2	31170.2	0.00	1.32	1.32

8F	X1	0.0	4457.4	4457.4	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	6845.6	6845.6	0.00	0.23	0.23
	X3	0.0	6804.3	6804.3	0.00	0.23	0.23
	X4	0.0	6804.3	6804.3	0.00	0.23	0.23
	X5	0.0	6845.6	6845.6	0.00	0.23	0.23
	X6	0.0	4457.4	4457.4	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	36214.4	36214.4	0.00	1.23	1.23

7F	X1	0.0	4969.4	4969.4	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	7743.5	7743.5	0.00	0.22	0.22
	X3	0.0	7694.4	7694.4	0.00	0.22	0.22
	X4	0.0	7694.5	7694.5	0.00	0.22	0.22
	X5	0.0	7743.5	7743.5	0.00	0.22	0.22

Ai=2.538 Co=0.807

Ai=2.045 Co=0.807

Ai=1.806 Co=0.807

Ai=1.647 Co=0.807

Ai=1.525 Co=0.807

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	X6	0.0	4969.4	4969.4	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40814.8	40814.8	0.00	1.14	1.14
6F	X1	0.0	5308.3	5308.3	0.00	0.13	0.13
	X2	0.0	8609.7	8609.7	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	8553.0	8553.0	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	8553.0	8553.0	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	8609.7	8609.7	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	5308.3	5308.3	0.00	0.13	0.13
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	44941.9	44941.9	0.00	1.08	1.08
5F	X1	0.0	5684.1	5684.1	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	9349.6	9349.6	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	9290.5	9290.5	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	9290.5	9290.5	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	9349.6	9349.6	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	5684.1	5684.1	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	48648.4	48648.4	0.00	1.01	1.01
4F	X1	0.0	6031.9	6031.9	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	9983.1	9983.1	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	9924.9	9924.9	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	9924.9	9924.9	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	9983.1	9983.1	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	6031.9	6031.9	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	51879.9	51879.9	0.00	0.96	0.96
3F	X1	0.0	6652.5	6652.5	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	10379.8	10379.8	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	10298.9	10298.9	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	10298.9	10298.9	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	10379.8	10379.8	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	6652.5	6652.5	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	54662.5	54662.5	0.00	0.90	0.90
2F	X1	0.0	6920.9	6920.9	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	10827.1	10827.1	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	10753.0	10753.0	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	10752.9	10752.9	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	10827.1	10827.1	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	6920.9	6920.9	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	57002.0	57002.0	0.00	0.85	0.85
1F	X1	0.0	7074.0	7074.0	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	11183.6	11183.6	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	11206.7	11206.7	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	11206.7	11206.7	0.00	0.15	0.15

Ai=1.425 Co=0.807

Ai=1.338 Co=0.807

Ai=1.260 Co=0.807

Ai=1.189 Co=0.807

Ai=1.123 Co=0.807

Ai=1.060 Co=0.807

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	X5	0.0	11183.6	11183.6	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	7074.0	7074.0	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	58928.5	58928.5	0.00	0.80	0.80

Ai=1.000 Co=0.807

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2030.2	0.0	2030.2	0.34	0.00	0.34
	Y3	3094.7	0.0	3094.7	0.52	0.00	0.52
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5124.9	0.0	5124.9	0.86	0.00	0.86
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1510.4	0.0	1510.4	0.13	0.00	0.13
	Y3	6685.5	0.0	6685.5	0.57	0.00	0.57
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8195.9	0.0	8195.9	0.70	0.00	0.70
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2015.5	0.0	2015.5	0.11	0.00	0.11
	Y3	8804.7	0.0	8804.7	0.50	0.00	0.50
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10820.2	0.0	10820.2	0.61	0.00	0.61
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2079.0	0.0	2079.0	0.09	0.00	0.09
	Y3	11104.7	0.0	11104.7	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13183.7	0.0	13183.7	0.56	0.00	0.56
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2462.4	0.0	2462.4	0.08	0.00	0.08
	Y3	12854.8	0.0	12854.8	0.44	0.00	0.44
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.538 Co=0.341

Ai=2.045 Co=0.341

Ai=1.806 Co=0.341

Ai=1.647 Co=0.341

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15317.2	0.0	15317.2	0.52	0.00	0.52
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2853.4	0.0	2853.4	0.08	0.00	0.08
	Y3	14409.5	0.0	14409.5	0.40	0.00	0.40
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17263.0	0.0	17263.0	0.48	0.00	0.48
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3135.6	0.0	3135.6	0.08	0.00	0.08
	Y3	15873.0	0.0	15873.0	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19008.6	0.0	19008.6	0.45	0.00	0.45
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3444.1	0.0	3444.1	0.07	0.00	0.07
	Y3	17132.2	0.0	17132.2	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20576.3	0.0	20576.3	0.43	0.00	0.43
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3422.8	0.0	3422.8	0.06	0.00	0.06
	Y3	18520.2	0.0	18520.2	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21943.0	0.0	21943.0	0.40	0.00	0.40
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4081.8	0.0	4081.8	0.07	0.00	0.07
	Y3	19038.1	0.0	19038.1	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23120.0	0.0	23120.0	0.38	0.00	0.38
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2446.7	0.0	2446.7	0.04	0.00	0.04
	Y3	21662.8	0.0	21662.8	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
1F	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.525 Co=0.341

Ai=1.425 Co=0.341

Ai=1.338 Co=0.341

Ai=1.260 Co=0.341

Ai=1.189 Co=0.341

Ai=1.123 Co=0.341

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24109.5	0.0	24109.5	0.36	0.00	0.36
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7471.9	0.0	7471.9	0.10	0.00	0.10
	Y3	17452.4	0.0	17452.4	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24924.3	0.0	24924.3	0.34	0.00	0.34

Ai=1.060 Co=0.341

Ai=1.000 Co=0.341

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2030.2	0.0	2030.2	0.34	0.00	0.34
	Y3	3094.7	0.0	3094.7	0.52	0.00	0.52
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5124.9	0.0	5124.9	0.86	0.00	0.86
11F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	1510.4	0.0	1510.4	0.13	0.00	0.13
	Y3	6685.5	0.0	6685.5	0.57	0.00	0.57
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8195.9	0.0	8195.9	0.70	0.00	0.70
10F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2015.5	0.0	2015.5	0.11	0.00	0.11
	Y3	8804.7	0.0	8804.7	0.50	0.00	0.50
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10820.2	0.0	10820.2	0.61	0.00	0.61
9F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2079.0	0.0	2079.0	0.09	0.00	0.09
	Y3	11104.7	0.0	11104.7	0.47	0.00	0.47
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13183.7	0.0	13183.7	0.56	0.00	0.56
8F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2462.4	0.0	2462.4	0.08	0.00	0.08
	Y3	12854.8	0.0	12854.8	0.44	0.00	0.44

Ai=2.538 Co=0.341

Ai=2.045 Co=0.341

Ai=1.806 Co=0.341

Ai=1.647 Co=0.341

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15317.2	0.0	15317.2	0.52	0.00	0.52
7F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2853.4	0.0	2853.4	0.08	0.00	0.08
	Y3	14409.5	0.0	14409.5	0.40	0.00	0.40
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17263.0	0.0	17263.0	0.48	0.00	0.48
6F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3135.6	0.0	3135.6	0.08	0.00	0.08
	Y3	15873.0	0.0	15873.0	0.38	0.00	0.38
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19008.6	0.0	19008.6	0.45	0.00	0.45
5F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3444.1	0.0	3444.1	0.07	0.00	0.07
	Y3	17132.2	0.0	17132.2	0.36	0.00	0.36
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20576.3	0.0	20576.3	0.43	0.00	0.43
4F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	3422.8	0.0	3422.8	0.06	0.00	0.06
	Y3	18520.2	0.0	18520.2	0.34	0.00	0.34
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21943.0	0.0	21943.0	0.40	0.00	0.40
3F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	4081.8	0.0	4081.8	0.07	0.00	0.07
	Y3	19038.1	0.0	19038.1	0.31	0.00	0.31
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23120.0	0.0	23120.0	0.38	0.00	0.38
2F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	2446.7	0.0	2446.7	0.04	0.00	0.04

Ai=1.525 Co=0.341

Ai=1.425 Co=0.341

Ai=1.338 Co=0.341

Ai=1.260 Co=0.341

Ai=1.189 Co=0.341

Ai=1.123 Co=0.341

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	Y3	21662.8	0.0	21662.8	0.32	0.00	0.32
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24109.5	0.0	24109.5	0.36	0.00	0.36
1F	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	7471.9	0.0	7471.9	0.10	0.00	0.10
	Y3	17452.4	0.0	17452.4	0.24	0.00	0.24
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	X6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	24924.3	0.0	24924.3	0.34	0.00	0.34

Ai=1.060 Co=0.341

Ai=1.000 Co=0.341

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	1180.5	1180.5	0.00	0.20	0.20
	X2	0.0	1169.8	1169.8	0.00	0.20	0.20
	X3	0.0	1161.6	1161.6	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	1161.6	1161.6	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	1169.8	1169.8	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	1180.5	1180.5	0.00	0.20	0.20
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	7023.8	7023.8	0.00	1.18	1.18
11F	X1	0.0	1678.8	1678.8	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	1972.7	1972.7	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	1964.8	1964.8	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	1964.8	1964.8	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	1972.7	1972.7	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	1678.8	1678.8	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11232.6	11232.6	0.00	0.95	0.95
10F	X1	0.0	2073.7	2073.7	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	2674.1	2674.1	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	2666.9	2666.9	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	2666.9	2666.9	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	2674.1	2674.1	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	2073.7	2073.7	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	14829.3	14829.3	0.00	0.84	0.84
9F	X1	0.0	2415.9	2415.9	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	3312.2	3312.2	0.00	0.14	0.14
	X3	0.0	3306.1	3306.1	0.00	0.14	0.14
	X4	0.0	3306.1	3306.1	0.00	0.14	0.14
	X5	0.0	3312.2	3312.2	0.00	0.14	0.14
	X6	0.0	2415.9	2415.9	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.538 Co=0.468

Ai=2.045 Co=0.468

Ai=1.806 Co=0.468

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	18068.5	18068.5	0.00	0.77	0.77
8F	X1	0.0	2696.9	2696.9	0.00	0.09	0.09
	X2	0.0	3901.7	3901.7	0.00	0.13	0.13
	X3	0.0	3897.6	3897.6	0.00	0.13	0.13
	X4	0.0	3897.6	3897.6	0.00	0.13	0.13
	X5	0.0	3901.7	3901.7	0.00	0.13	0.13
	X6	0.0	2696.9	2696.9	0.00	0.09	0.09
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	20992.5	20992.5	0.00	0.71	0.71
7F	X1	0.0	2922.9	2922.9	0.00	0.08	0.08
	X2	0.0	4453.9	4453.9	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4452.9	4452.9	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4452.9	4452.9	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4453.9	4453.9	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	2922.9	2922.9	0.00	0.08	0.08
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	23659.2	23659.2	0.00	0.66	0.66
6F	X1	0.0	3112.4	3112.4	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	4954.3	4954.3	0.00	0.12	0.12
	X3	0.0	4959.2	4959.2	0.00	0.12	0.12
	X4	0.0	4959.2	4959.2	0.00	0.12	0.12
	X5	0.0	4954.3	4954.3	0.00	0.12	0.12
	X6	0.0	3112.4	3112.4	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	26051.6	26051.6	0.00	0.62	0.62
5F	X1	0.0	3278.7	3278.7	0.00	0.07	0.07
	X2	0.0	5404.4	5404.4	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5417.0	5417.0	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5417.0	5417.0	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5404.4	5404.4	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3278.7	3278.7	0.00	0.07	0.07
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	28200.2	28200.2	0.00	0.59	0.59
4F	X1	0.0	3268.5	3268.5	0.00	0.06	0.06
	X2	0.0	5871.7	5871.7	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	5896.5	5896.5	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	5896.5	5896.5	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	5871.7	5871.7	0.00	0.11	0.11
	X6	0.0	3268.6	3268.6	0.00	0.06	0.06
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30073.4	30073.4	0.00	0.55	0.55
3F	X1	0.0	2997.9	2997.9	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6402.5	6402.5	0.00	0.11	0.11
	X3	0.0	6442.8	6442.8	0.00	0.11	0.11
	X4	0.0	6442.8	6442.8	0.00	0.11	0.11
	X5	0.0	6402.5	6402.5	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.647 Co=0.468

Ai=1.525 Co=0.468

Ai=1.425 Co=0.468

Ai=1.338 Co=0.468

Ai=1.260 Co=0.468

Ai=1.189 Co=0.468

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	31686.4	31686.4	0.00	0.52	0.52
2F	X1	0.0	3038.2	3038.2	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6716.0	6716.0	0.00	0.10	0.10
	X3	0.0	6767.0	6767.0	0.00	0.10	0.10
	X4	0.0	6767.0	6767.0	0.00	0.10	0.10
	X5	0.0	6716.0	6716.0	0.00	0.10	0.10
	X6	0.0	3038.3	3038.3	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	33042.5	33042.5	0.00	0.49	0.49
1F	X1	0.0	3878.6	3878.6	0.00	0.05	0.05
	X2	0.0	6570.9	6570.9	0.00	0.09	0.09
	X3	0.0	6630.1	6630.1	0.00	0.09	0.09
	X4	0.0	6630.2	6630.2	0.00	0.09	0.09
	X5	0.0	6570.9	6570.9	0.00	0.09	0.09
	X6	0.0	3878.6	3878.6	0.00	0.05	0.05
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	34159.3	34159.3	0.00	0.47	0.47

Ai=1.123 Co=0.468

Ai=1.060 Co=0.468

Ai=1.000 Co=0.468

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=0.68 Rt=1.00)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	X1	0.0	2530.6	2530.6	0.00	0.43	0.43
	X2	0.0	1866.7	1866.7	0.00	0.31	0.31
	X3	0.0	1562.4	1562.4	0.00	0.26	0.26
	X4	0.0	1562.4	1562.4	0.00	0.26	0.26
	X5	0.0	1866.7	1866.7	0.00	0.31	0.31
	X6	0.0	2530.6	2530.6	0.00	0.43	0.43
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	11919.4	11919.4	0.00	2.01	2.01
11F	X1	0.0	2792.5	2792.5	0.00	0.24	0.24
	X2	0.0	3531.5	3531.5	0.00	0.30	0.30
	X3	0.0	3206.8	3206.8	0.00	0.27	0.27
	X4	0.0	3206.8	3206.8	0.00	0.27	0.27
	X5	0.0	3531.5	3531.5	0.00	0.30	0.30
	X6	0.0	2792.5	2792.5	0.00	0.24	0.24
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	19061.6	19061.6	0.00	1.62	1.62
10F	X1	0.0	3196.2	3196.2	0.00	0.18	0.18
	X2	0.0	4705.1	4705.1	0.00	0.27	0.27
	X3	0.0	4681.2	4681.2	0.00	0.27	0.27
	X4	0.0	4681.2	4681.2	0.00	0.27	0.27
	X5	0.0	4705.1	4705.1	0.00	0.27	0.27
	X6	0.0	3196.2	3196.2	0.00	0.18	0.18
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
9F	合計	0.0	25165.1	25165.1	0.00	1.43	1.43
	X1	0.0	3773.9	3773.9	0.00	0.16	0.16
	X2	0.0	5793.1	5793.1	0.00	0.25	0.25

Ai=2.538 Co=0.793

Ai=2.045 Co=0.793

Ai=1.806 Co=0.793

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	X3	0.0	5764.0	5764.0	0.00	0.24	0.24
	X4	0.0	5764.1	5764.1	0.00	0.24	0.24
	X5	0.0	5793.1	5793.1	0.00	0.25	0.25
	X6	0.0	3773.9	3773.9	0.00	0.16	0.16
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	30662.0	30662.0	0.00	1.30	1.30
8F	X1	0.0	4373.3	4373.3	0.00	0.15	0.15
	X2	0.0	6735.4	6735.4	0.00	0.23	0.23
	X3	0.0	6703.4	6703.4	0.00	0.23	0.23
	X4	0.0	6703.4	6703.4	0.00	0.23	0.23
	X5	0.0	6735.4	6735.4	0.00	0.23	0.23
	X6	0.0	4373.3	4373.3	0.00	0.15	0.15
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	35624.1	35624.1	0.00	1.21	1.21
7F	X1	0.0	4875.5	4875.5	0.00	0.14	0.14
	X2	0.0	7617.9	7617.9	0.00	0.21	0.21
	X3	0.0	7581.3	7581.3	0.00	0.21	0.21
	X4	0.0	7581.3	7581.3	0.00	0.21	0.21
	X5	0.0	7617.9	7617.9	0.00	0.21	0.21
	X6	0.0	4875.5	4875.5	0.00	0.14	0.14
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	40149.5	40149.5	0.00	1.13	1.13
6F	X1	0.0	5211.0	5211.0	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	8467.2	8467.2	0.00	0.20	0.20
	X3	0.0	8426.5	8426.5	0.00	0.20	0.20
	X4	0.0	8426.5	8426.5	0.00	0.20	0.20
	X5	0.0	8467.2	8467.2	0.00	0.20	0.20
	X6	0.0	5211.0	5211.0	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	44209.3	44209.3	0.00	1.06	1.06
5F	X1	0.0	5581.2	5581.2	0.00	0.12	0.12
	X2	0.0	9193.8	9193.8	0.00	0.19	0.19
	X3	0.0	9152.6	9152.6	0.00	0.19	0.19
	X4	0.0	9152.6	9152.6	0.00	0.19	0.19
	X5	0.0	9193.8	9193.8	0.00	0.19	0.19
	X6	0.0	5581.2	5581.2	0.00	0.12	0.12
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	47855.4	47855.4	0.00	1.00	1.00
4F	X1	0.0	5926.4	5926.4	0.00	0.11	0.11
	X2	0.0	9814.9	9814.9	0.00	0.18	0.18
	X3	0.0	9775.8	9775.8	0.00	0.18	0.18
	X4	0.0	9775.8	9775.8	0.00	0.18	0.18
	X5	0.0	9814.9	9814.9	0.00	0.18	0.18
	X6	0.0	5926.4	5926.4	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	51034.2	51034.2	0.00	0.94	0.94
3F	X1	0.0	6385.2	6385.2	0.00	0.11	0.11

Ai=1.647 Co=0.793

Ai=1.525 Co=0.793

Ai=1.425 Co=0.793

Ai=1.338 Co=0.793

Ai=1.260 Co=0.793

Ai=1.189 Co=0.793

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	X2	0.0	10273.2	10273.2	0.00	0.17	0.17
	X3	0.0	10227.3	10227.3	0.00	0.17	0.17
	X4	0.0	10227.3	10227.3	0.00	0.17	0.17
	X5	0.0	10273.2	10273.2	0.00	0.17	0.17
	X6	0.0	6385.2	6385.2	0.00	0.11	0.11
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	53771.4	53771.4	0.00	0.89	0.89
2F	X1	0.0	6656.8	6656.8	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	10710.1	10710.1	0.00	0.16	0.16
	X3	0.0	10669.5	10669.5	0.00	0.16	0.16
	X4	0.0	10669.5	10669.5	0.00	0.16	0.16
	X5	0.0	10710.1	10710.1	0.00	0.16	0.16
	X6	0.0	6656.8	6656.8	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	56072.8	56072.8	0.00	0.84	0.84
1F	X1	0.0	7072.4	7072.4	0.00	0.10	0.10
	X2	0.0	10967.1	10967.1	0.00	0.15	0.15
	X3	0.0	10933.8	10933.8	0.00	0.15	0.15
	X4	0.0	10933.8	10933.8	0.00	0.15	0.15
	X5	0.0	10967.2	10967.2	0.00	0.15	0.15
	X6	0.0	7072.4	7072.4	0.00	0.10	0.10
	Y1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	0.0	57946.7	57946.7	0.00	0.79	0.79

Ai=1.123 Co=0.793

Ai=1.060 Co=0.793

Ai=1.000 Co=0.793

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	ゲルブ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	5146.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5146.72		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	8230.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8230.72		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	10866.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10866.18		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	13239.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13239.72		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	15382.30	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15382.30		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	17336.33	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
7F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17336.33		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	19089.36	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19089.36		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	20663.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20663.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	22036.29	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22036.29		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	23218.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23218.20		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	24211.96	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24211.96		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	21239.17	84.85		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	3791.09	15.15		0.00	0.00			
	A+B+C	25030.26		FA	0.00		WA	0.00	0.30

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	5146.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5146.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30
11F	A	8230.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8230.72		FA	0.00		WA	0.00	0.30
10F	A	10866.18	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10866.18		FA	0.00		WA	0.00	0.30
9F	A	13239.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13239.72		FA	0.00		WA	0.00	0.30
8F	A	15382.31	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15382.31		FA	0.00		WA	0.00	0.30
7F	A	17336.34	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17336.34		FA	0.00		WA	0.00	0.30
6F	A	19089.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19089.37		FA	0.00		WA	0.00	0.30
5F	A	20663.73	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20663.73		FA	0.00		WA	0.00	0.30
4F	A	22036.29	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
4F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22036.29		FA	0.00		WA	0.00	0.30
3F	A	23218.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23218.21		FA	0.00		WA	0.00	0.30
2F	A	24211.95	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	24211.95		FA	0.00		WA	0.00	0.30
1F	A	21239.16	84.85		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	3791.08	15.15		0.00	0.00			
	A+B+C	25030.24		FA	0.00		WA	0.00	0.30

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	0.00	0.00		7190.23	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	7190.23		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		11498.72	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	11498.72		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		15180.58	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	15180.58		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		18496.55	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	18496.55		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		21489.83	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	21489.83		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		24219.71	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	24219.71		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		26668.78	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	26668.78		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		28868.23	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	28868.23		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		30785.78	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	30785.78		WA	1.00	0.40
3F	A	0.00	0.00		32436.98	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	32436.98		WA	1.00	0.40
2F	A	0.00	0.00		33825.28	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	33825.28		WA	1.00	0.40
1F	A	0.00	0.00		34968.48	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
1F	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	34968.48		WA	1.00	0.40

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	0.00	0.00		12116.89	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	12116.89		WA	1.00	0.40
11F	A	0.00	0.00		19377.53	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	19377.53		WA	1.00	0.40
10F	A	0.00	0.00		25582.14	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	25582.14		WA	1.00	0.40
9F	A	0.00	0.00		31170.17	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	31170.17		WA	1.00	0.40
8F	A	0.00	0.00		36214.43	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	36214.43		WA	1.00	0.40
7F	A	0.00	0.00		40814.80	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	40814.80		WA	1.00	0.40
6F	A	0.00	0.00		44941.94	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	44941.94		WA	1.00	0.40
5F	A	0.00	0.00		48648.44	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	48648.44		WA	1.00	0.40
4F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		51879.86	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	51879.86		WD	1.00	0.55
3F	A	0.00	0.00		20597.79	100.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	20597.79		WA	1.00	0.40
	D	0.00	0.00		34064.66	62.32			
	A+B+C+D	0.00		FA	54662.45		WD	1.00	0.55
2F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		57002.00	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	57002.00		WD	1.00	0.55
1F	A	0.00	0.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	0.00		FA	0.00		WA	0.00	0.30
	D	0.00	0.00		58928.54	100.00			
	A+B+C+D	0.00		FA	58928.54		WD	1.00	0.55

U-5.7 必要保有水平耐力

Ci : 層せん断力係数 Fs : 剛性率に応じた数値
 ΣWi : 層重量 (kN) Fe : 偏心率に応じた数値
 Qud : 各階の水平力 (kN) Fes : 形状係数
 Qun : 必要保有水平耐力 (kN) Ds : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 * : Ds値の直接入力
 + : Ds値の割増がされている

X方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	2.528	5942.6	15022.0	1.000	1.000	1.000	0.30	4506.6
11F	2.037	11790.7	24023.4	1.000	1.042	1.042	0.30	7507.3
10F	1.799	17627.3	31715.6	1.000	1.009	1.009	0.30	9604.8
9F	1.640	23560.0	38643.4	1.000	1.022	1.022	0.30	11850.9
8F	1.519	29547.6	44897.0	1.000	1.000	1.000	0.30	13469.1
7F	1.419	35650.9	50600.3	1.000	1.000	1.000	0.30	15180.1
6F	1.333	41799.4	55717.0	1.000	1.000	1.000	0.30	16715.1
5F	1.255	48054.3	60312.1	1.000	1.000	1.000	0.30	18093.6
4F	1.184	54309.3	64318.3	1.000	1.000	1.000	0.30	19295.5
3F	1.118	60591.2	67768.0	1.000	1.000	1.000	0.30	20330.4
2F	1.056	66900.1	70668.5	1.000	1.000	1.000	0.30	21200.5
1F	0.996	73337.6	73056.9	1.000	1.000	1.000	0.30	21917.1

X方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	2.528	5942.6	15022.0	1.000	1.000	1.000	0.30	4506.6
11F	2.037	11790.7	24023.4	1.000	1.042	1.042	0.30	7507.3
10F	1.799	17627.3	31715.6	1.000	1.009	1.009	0.30	9604.8
9F	1.640	23560.0	38643.4	1.000	1.022	1.022	0.30	11850.9
8F	1.519	29547.6	44897.0	1.000	1.000	1.000	0.30	13469.1
7F	1.419	35650.9	50600.3	1.000	1.000	1.000	0.30	15180.1
6F	1.333	41799.4	55717.0	1.000	1.000	1.000	0.30	16715.1
5F	1.255	48054.3	60312.1	1.000	1.000	1.000	0.30	18093.6
4F	1.184	54309.3	64318.3	1.000	1.000	1.000	0.30	19295.5
3F	1.118	60591.2	67768.0	1.000	1.000	1.000	0.30	20330.4
2F	1.056	66900.1	70668.5	1.000	1.000	1.000	0.30	21200.5
1F	0.996	73337.6	73056.9	1.000	1.000	1.000	0.30	21917.1

Y方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	2.528	5942.6	15022.0	1.000	1.000	1.000	0.40	6008.8
11F	2.037	11790.7	24023.4	1.000	1.000	1.000	0.40	9609.3
10F	1.799	17627.3	31715.6	1.000	1.000	1.000	0.40	12686.2
9F	1.640	23560.0	38643.4	1.000	1.000	1.000	0.40	15457.3
8F	1.519	29547.6	44897.0	1.000	1.000	1.000	0.40	17958.8
7F	1.419	35650.9	50600.3	1.000	1.000	1.000	0.40	20240.1
6F	1.333	41799.4	55717.0	1.000	1.000	1.000	0.40	22286.8
5F	1.255	48054.3	60312.1	1.000	1.000	1.000	0.40	24124.8
4F	1.184	54309.3	64318.3	1.000	1.000	1.000	0.40	25727.3
3F	1.118	60591.2	67768.0	1.000	1.000	1.000	0.40	27107.2
2F	1.056	66900.1	70668.5	1.000	1.000	1.000	0.40	28267.4
1F	0.996	73337.6	73056.9	1.000	1.000	1.000	0.40	29222.8

Y方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	2.528	5942.6	15022.0	1.000	1.000	1.000	0.40	6008.8
11F	2.037	11790.7	24023.4	1.000	1.000	1.000	0.40	9609.3
10F	1.799	17627.3	31715.6	1.000	1.000	1.000	0.40	12686.2
9F	1.640	23560.0	38643.4	1.000	1.000	1.000	0.40	15457.3
8F	1.519	29547.6	44897.0	1.000	1.000	1.000	0.40	17958.8
7F	1.419	35650.9	50600.3	1.000	1.000	1.000	0.40	20240.1
6F	1.333	41799.4	55717.0	1.000	1.000	1.000	0.40	22286.8
5F	1.255	48054.3	60312.1	1.000	1.000	1.000	0.40	24124.8
4F	1.184	54309.3	64318.3	1.000	1.000	1.000	0.30	19295.5
							0.55	35375.0

Y 方向負加力時

階名	Ci	Σ Wi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
3F	1.118	60591.2	67768.0	1.000	1.000	1.000	0.40	27107.2
							0.55	37272.4
2F	1.056	66900.1	70668.5	1.000	1.000	1.000	0.30	21200.5
							0.55	38867.7
1F	0.996	73337.6	73056.9	1.000	1.000	1.000	0.30	21917.1
							0.55	40181.3

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2030.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3094.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2015.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8804.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2078.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2462.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12854.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15317.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2853.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17262.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19008.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4081.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	19038.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2446.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	21662.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13618.37	0.00	3834.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21090.27	0.00	3834.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2030.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	3094.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	1510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	6685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2015.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	8804.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10820.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2078.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	11104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	合計	13183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2462.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	12854.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15317.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2853.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	14409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17262.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	15873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19008.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	17132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20576.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	3422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	18520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21943.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	4081.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	19038.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	2446.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	21662.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	24109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	7471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	13618.37	0.00	3834.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21090.27	0.00	3834.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1180.48	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1169.83	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1161.61	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1161.61	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1169.83	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1180.48	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	7023.84	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1678.79	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1972.69	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1964.84	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1964.84	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1972.69	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	1678.79	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11232.64	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2073.67	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	2674.07	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	2666.90	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	2666.91	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	2674.07	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2073.67	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	14829.29	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2415.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3312.23	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3306.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3306.13	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3312.22	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2415.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	18068.52	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2696.92	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3901.73	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3897.62	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3897.62	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3901.73	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2696.92	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20992.54	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2922.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4453.85	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4452.86	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4452.86	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4453.87	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2922.90	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	0.00	0.00	0.00	0.00	23659.25	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3112.39	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4954.27	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4959.16	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4959.15	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4954.26	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3112.40	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	0.00	0.00	0.00	0.00	26051.63	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3278.71	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5404.36	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5417.02	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5417.04	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5404.37	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3278.70	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	0.00	0.00	0.00	0.00	28200.20	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3268.54	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5871.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5896.48	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5896.47	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5871.65	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3268.56	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30073.37	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2997.90	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6402.48	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6442.80	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6442.79	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6402.47	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2997.91	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	31686.36	0.00	0.00	0.00
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3038.24	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6716.04	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6767.00	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6766.99	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6716.03	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3038.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	33042.55	0.00	0.00	0.00
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3878.62	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6570.87	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6630.13	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6630.16	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6570.88	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3878.62	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	34159.29	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2530.57	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	1866.67	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	1562.44	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1562.44	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	1866.68	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2530.56	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	11919.36	0.00	0.00	0.00
11F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	2792.51	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	3531.55	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	3206.76	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	3206.76	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	3531.55	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	2792.51	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	19061.64	0.00	0.00	0.00
10F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3196.22	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	4705.12	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	4681.22	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	4681.22	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	4705.12	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
10F	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3196.22	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	25165.11	0.00	0.00	0.00
9F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	3773.89	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	5793.09	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	5764.05	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	5764.05	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	5793.09	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	3773.89	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	30662.05	0.00	0.00	0.00
8F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4373.28	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	6735.38	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	6703.39	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	6703.37	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	6735.37	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4373.28	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	35624.08	0.00	0.00	0.00
7F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	4875.47	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	7617.93	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	7581.32	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	7581.33	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	7617.94	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	4875.47	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	40149.45	0.00	0.00	0.00
6F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5211.01	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	8467.18	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	8426.46	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	8426.46	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	8467.18	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5211.01	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	44209.30	0.00	0.00	0.00
5F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	5581.25	0.00	0.00	0.00
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	9193.81	0.00	0.00	0.00
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	9152.64	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	9152.64	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	9193.81	0.00	0.00	0.00
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	5581.25	0.00	0.00	0.00
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	47855.40	0.00	0.00	0.00
4F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5926.37
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9814.93
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9775.78

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
4F	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9775.77
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9814.93
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5926.37
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51034.15
3F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6385.22
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10273.17
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	10227.29	0.00	0.00	0.00
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	10227.29	0.00	0.00	0.00
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10273.17
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6385.21
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	20454.58	0.00	0.00	33316.77
2F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6656.79
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10710.13
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10669.46
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10669.47
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10710.14
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6656.78
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56072.77
1F	X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7072.38
	X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10967.14
	X3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10933.83
	X4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10933.83
	X5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10967.17
	X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7072.38
	Y1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57946.73

U-5. 8. 2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN)

Fes : 形状係数

Ds : 構造特性係数

: 剛性率・偏心率の直接入力

* : Ds値の直接入力

() : Dランク部材を考慮した場合

Qun : 必要保有水平耐力 (kN)

Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)

Qu : 保有水平耐力 (kN)

+ : Ds値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	15022.0	1.000	0.30	4506.6		5124.9	1.13
11F	24023.4	1.042	0.30	7507.3		8195.9	1.09
10F	31715.6	1.009	0.30	9604.8		10820.2	1.12
9F	38643.4	1.022	0.30	11850.9		13183.7	1.11
8F	44897.0	1.000	0.30	13469.1		15317.2	1.13
7F	50600.3	1.000	0.30	15180.1		17263.0	1.13
6F	55717.0	1.000	0.30	16715.1		19008.6	1.13
5F	60312.1	1.000	0.30	18093.6		20576.3	1.13
4F	64318.3	1.000	0.30	19295.5		21943.0	1.13
3F	67768.0	1.000	0.30	20330.4		23120.0	1.13

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
2F	70668.5	1.000	0.30	21200.5		24109.5	1.13
1F	73056.9	1.000	0.30	21917.1		24924.3	1.13

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	15022.0	1.000	0.30	4506.6		5124.9	1.13
11F	24023.4	1.042	0.30	7507.3		8195.9	1.09
10F	31715.6	1.009	0.30	9604.8		10820.2	1.12
9F	38643.4	1.022	0.30	11850.9		13183.7	1.11
8F	44897.0	1.000	0.30	13469.1		15317.2	1.13
7F	50600.3	1.000	0.30	15180.1		17263.0	1.13
6F	55717.0	1.000	0.30	16715.1		19008.6	1.13
5F	60312.1	1.000	0.30	18093.6		20576.3	1.13
4F	64318.3	1.000	0.30	19295.5		21943.0	1.13
3F	67768.0	1.000	0.30	20330.4		23120.0	1.13
2F	70668.5	1.000	0.30	21200.5		24109.5	1.13
1F	73056.9	1.000	0.30	21917.1		24924.3	1.13

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	15022.0	1.000	0.40	6008.8		7023.8	1.16
11F	24023.4	1.000	0.40	9609.3		11232.6	1.16
10F	31715.6	1.000	0.40	12686.2		14829.3	1.16
9F	38643.4	1.000	0.40	15457.3		18068.5	1.16
8F	44897.0	1.000	0.40	17958.8		20992.5	1.16
7F	50600.3	1.000	0.40	20240.1		23659.2	1.16
6F	55717.0	1.000	0.40	22286.8		26051.6	1.16
5F	60312.1	1.000	0.40	24124.8		28200.2	1.16
4F	64318.3	1.000	0.40	25727.3		30073.4	1.16
3F	67768.0	1.000	0.40	27107.2		31686.4	1.16
2F	70668.5	1.000	0.40	28267.4		33042.5	1.16
1F	73056.9	1.000	0.40	29222.8		34159.3	1.16

Y方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	15022.0	1.000	0.40	6008.8		11919.4	1.98
11F	24023.4	1.000	0.40	9609.3		19061.6	1.98
10F	31715.6	1.000	0.40	12686.2		25165.1	1.98
9F	38643.4	1.000	0.40	15457.3		30662.0	1.98
8F	44897.0	1.000	0.40	17958.8		35624.1	1.98
7F	50600.3	1.000	0.40	20240.1		40149.5	1.98
6F	55717.0	1.000	0.40	22286.8		44209.3	1.98
5F	60312.1	1.000	0.40	24124.8		47855.4	1.98
4F	64318.3	1.000	0.30	19295.5		0.0	0.00
			0.55	(35375.0)	51034.2	(51034.2)	(1.44)
3F	67768.0	1.000	0.40	27107.2		20454.6	0.75
			0.55	(37272.4)	33316.8	(53771.4)	(1.44)
2F	70668.5	1.000	0.30	21200.5		0.0	0.00
			0.55	(38867.7)	56072.8	(56072.8)	(1.44)
1F	73056.9	1.000	0.30	21917.1		0.0	0.00
			0.55	(40181.3)	57946.7	(57946.7)	(1.44)

U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）
 Y方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：1F - 2F）

保有耐力時

X方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
 X方向（負加力） 層間変形角（解析終了位置：6F - 7F）
 Y方向（正加力） 層間変形角（解析終了位置：9F - 10F）
 Y方向（負加力） 脆性破壊部材の発生（解析終了位置：X17レーム 1F階 Y2軸 壁）

U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位

Q：層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
 U：層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
 ΔU：層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
 ※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
533	13F	5146.7	62.7662	4.8386	1/ 58
	12F	8230.7	57.9276	4.9542	1/ 57
	11F	10866.2	52.9734	5.1943	1/ 54
	10F	13239.7	47.7791	5.3951	1/ 52
	9F	15382.3	42.3840	5.5746	1/ 51
	8F	17336.3	36.8094	5.5925	1/ 50
	7F	19089.4	31.2169	5.6001	1/ 50
	6F	20663.7	25.6168	5.5474	1/ 50
	5F	22036.3	20.0694	5.4382	1/ 51
	4F	23218.2	14.6312	5.2265	1/ 54
	3F	24212.0	9.4048	4.9125	1/ 57
	2F	25030.3	4.4923	4.4923	1/ 72

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
533	13F	5146.7	62.7662	4.8386	1/ 58
	12F	8230.7	57.9276	4.9541	1/ 57
	11F	10866.2	52.9735	5.1944	1/ 54
	10F	13239.7	47.7790	5.3951	1/ 52
	9F	15382.3	42.3839	5.5745	1/ 51
	8F	17336.3	36.8094	5.5925	1/ 50
	7F	19089.4	31.2170	5.6001	1/ 50
	6F	20663.7	25.6168	5.5475	1/ 50
	5F	22036.3	20.0694	5.4382	1/ 51
	4F	23218.2	14.6312	5.2264	1/ 54
	3F	24211.9	9.4048	4.9125	1/ 57
	2F	25030.2	4.4923	4.4923	1/ 72

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
478	13F	7190.2	65.0190	5.3945	1/ 52
	12F	11498.7	59.6245	5.3590	1/ 52
	11F	15180.6	54.2655	5.3657	1/ 52
	10F	18496.5	48.8998	5.3676	1/ 52
	9F	21489.8	43.5322	5.4125	1/ 52
	8F	24219.7	38.1197	5.3480	1/ 52
	7F	26668.8	32.7717	5.3333	1/ 53
	6F	28868.2	27.4383	5.3107	1/ 53
	5F	30785.8	22.1277	5.2758	1/ 53
	4F	32437.0	16.8519	5.2252	1/ 54
	3F	33825.3	11.6267	5.1767	1/ 54
	2F	34968.5	6.4500	6.4500	1/ 50

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
216	13F	12116.9	17.6317	0.7169	1/ 394
	12F	19377.5	16.9148	0.7359	1/ 381
	11F	25582.1	16.1790	0.8124	1/ 345
	10F	31170.2	15.3666	0.9342	1/ 300
	9F	36214.4	14.4324	1.0736	1/ 263
	8F	40814.8	13.3588	1.0215	1/ 274
	7F	44941.9	12.3374	1.0729	1/ 261
	6F	48648.5	11.2645	1.1531	1/ 243
	5F	51879.9	10.1114	1.2425	1/ 225
	4F	54662.5	8.8689	1.1636	1/ 241
	3F	57002.0	7.7054	1.2247	1/ 229
	2F	58928.6	6.4807	6.4807	1/ 50

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
429	13F	5124.9	29.2363	1.9748	1/ 143
	12F	8195.9	27.2616	2.1289	1/ 132
	11F	10820.2	25.1327	2.3700	1/ 118
	10F	13183.7	22.7627	2.5757	1/ 109
	9F	15317.2	20.1869	2.7378	1/ 103
	8F	17263.0	17.4491	2.7868	1/ 100
	7F	19008.6	14.6624	2.8009	1/ 100
	6F	20576.3	11.8615	2.7591	1/ 101
	5F	21943.0	9.1024	2.6622	1/ 105
	4F	23120.0	6.4402	2.4671	1/ 113
	3F	24109.5	3.9730	2.1722	1/ 129
	2F	24924.3	1.8008	1.8008	1/ 179

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
429	13F	5124.9	29.2363	1.9748	1/ 143
	12F	8195.9	27.2616	2.1289	1/ 132
	11F	10820.2	25.1327	2.3700	1/ 118
	10F	13183.7	22.7627	2.5758	1/ 109
	9F	15317.2	20.1869	2.7378	1/ 103
	8F	17263.0	17.4491	2.7868	1/ 100
	7F	19008.6	14.6624	2.8009	1/ 100
	6F	20576.3	11.8615	2.7591	1/ 101
	5F	21943.0	9.1024	2.6622	1/ 105
	4F	23120.0	6.4402	2.4671	1/ 113
	3F	24109.5	3.9730	2.1722	1/ 129
	2F	24924.3	1.8008	1.8008	1/ 179

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
238	13F	7023.8	16.3598	1.3957	1/ 202
	12F	11232.6	14.9640	1.3949	1/ 201
	11F	14829.3	13.5691	1.4016	1/ 200
	10F	18068.5	12.1675	1.4039	1/ 199
	9F	20992.5	10.7637	1.4131	1/ 200
	8F	23659.2	9.3506	1.3848	1/ 202
	7F	26051.6	7.9659	1.3703	1/ 204
	6F	28200.2	6.5956	1.3490	1/ 208
	5F	30073.4	5.2465	1.3160	1/ 213
	4F	31686.3	3.9305	1.2681	1/ 221
	3F	33042.5	2.6624	1.2216	1/ 229

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
238	2F	34159.3	1.4408	1.4408	1/ 224

Y方向 (負加力)

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
166	13F	11919.4	11.3129	0.6262	1/ 451
	12F	19061.6	10.6867	0.6455	1/ 434
	11F	25165.1	10.0412	0.7093	1/ 395
	10F	30662.1	9.3319	0.8273	1/ 338
	9F	35624.1	8.5046	0.9618	1/ 294
	8F	40149.5	7.5428	0.9098	1/ 308
	7F	44209.3	6.6330	0.9592	1/ 292
	6F	47855.4	5.6739	1.0356	1/ 270
	5F	51034.2	4.6382	1.1196	1/ 250
	4F	53771.4	3.5186	1.0613	1/ 264
	3F	56072.8	2.4573	1.1181	1/ 250
	2F	57967.9	1.3392	1.3392	1/ 241

U-5.8.5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 533

X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 533

Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 478

Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 216

保有水平耐力時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 429

X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 429

Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 238

Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 166

U-5.9 冷間成形角形鋼管の崩壊形の判別

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.10 崩壊形の判別

(「2007年版技術基準解説書」付録1-7「4.8崩壊形」)

本建物の場合は該当しない (該当するデータがありません)

U-5.11 R C柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力 $Q_{dju} = \alpha (T_u + T_u' - Q_{cu})$ (はり降伏型) $Q_{dju} = \alpha (T_u + T_u' - Q_{gu}) \cdot D/Db$ (柱降伏型)ここに、 α : 応力割り増し係数で 1.1とする柱はり接合部のせん断強度 $V_{ju} = \kappa \cdot \Phi \cdot F_j \cdot b_j \cdot D_j$

U-5.11.1 R C柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mb, Mb'	: 左右のはり端モーメント	(kN・m)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
L, L'	: 左右のはりの内り長さ	(cm)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
Tu, Tu'	: 左右のはり端に生ずる引張力	(kN)
Qcu	: 上下柱のメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部の設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
Φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
種別	判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）	

Y2(正加力) — R Cはり降伏型 —

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' ϕ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276.5	566.6	OK	FA
			40.0	349.1	800.0	715.0	282.5	791.6				
			75.0	95.0	0.40	0.85	8.04	57.5	71.3	1119.4		
	X2	Fc27	40.0	401.4	800.0	715.0	0.0	910.1	590.6	1222.2	OK	FA
			40.0	349.1	800.0	725.0	282.5	791.6				
			60.0	75.0	0.70	0.85	8.04	50.0	75.0	1793.1		
	X3	Fc27	40.0	401.4	800.0	725.0	0.0	910.1	586.3	1227.0	OK	FA
			40.0	349.1	800.0	725.0	282.5	791.6				
			60.0	75.0	0.70	0.85	8.04	50.0	75.0	1793.1		
	X4	Fc27	40.0	401.4	800.0	725.0	0.0	910.1	586.3	1227.0	OK	FA
			40.0	349.1	800.0	725.0	282.5	791.6				
			60.0	75.0	0.70	0.85	8.04	50.0	75.0	1793.1		
	X5	Fc27	40.0	401.4	800.0	725.0	0.0	910.1	590.1	1222.8	OK	FA
			40.0	349.1	800.0	715.0	282.5	791.6				
			60.0	75.0	0.70	0.85	8.04	50.0	75.0	1793.1		
	X6	Fc27	40.0	401.4	800.0	715.0	0.0	910.1	317.9	651.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			75.0	95.0	0.40	0.85	8.04	57.5	71.3	1119.4		
12F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	184.4	885.7	OK	FA
			40.0	463.4	800.0	715.0	280.0	989.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	57.5	71.3	1958.9		
	X2	Fc27	40.0	518.9	800.0	715.0	282.5	1108.0	325.7	1513.6	OK	FA
			50.0	304.0	800.0	725.0	280.0	593.7				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	52.5	75.0	2689.6		
	X3	Fc27	50.0	543.2	800.0	725.0	282.5	1060.7	332.4	1454.2	OK	FA
			50.0	304.0	800.0	725.0	280.0	593.7				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X4	Fc27	50.0	543.2	800.0	725.0	282.5	1060.7	332.4	1454.2	OK	FA
			50.0	304.0	800.0	725.0	280.0	593.7				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X5	Fc27	50.0	543.2	800.0	725.0	282.5	1060.7	397.5	1818.0	OK	FA
			40.0	463.4	800.0	715.0	280.0	989.5				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	52.5	75.0	2689.6		
	X6	Fc27	40.0	518.9	800.0	715.0	282.5	1108.0	206.4	991.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	57.5	71.3	1958.9		
11F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	185.2	884.8	OK	FA
			40.0	463.4	800.0	715.0	280.0	989.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	57.5	71.3	1958.9		
	X2	Fc27	40.0	518.9	800.0	715.0	280.0	1108.0	327.2	1512.0	OK	FA
			50.0	304.0	800.0	725.0	280.0	593.7				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	52.5	75.0	2689.6		

Y2(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
11F	X3	Fc27	50.0	543.2	800.0	725.0	280.0	1060.7	333.9	1452.6	OK	FA
			50.0	304.0	800.0	725.0	280.0	593.7				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X4	Fc27	50.0	543.2	800.0	725.0	280.0	1060.7	333.9	1452.6	OK	FA
			50.0	304.0	800.0	725.0	280.0	593.7				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X5	Fc27	50.0	543.2	800.0	725.0	280.0	1060.7	399.2	1816.0	OK	FA
			40.0	463.4	800.0	715.0	280.0	989.5				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	52.5	75.0	2689.6		
	X6	Fc27	40.0	518.9	800.0	715.0	280.0	1108.0	207.4	990.7	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	57.5	71.3	1958.9		
10F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	148.2	707.8	OK	FA
			50.0	370.7	800.0	715.0	280.0	791.6				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	62.5	71.3	2129.2		
	X2	Fc27	50.0	587.8	800.0	715.0	280.0	1255.1	394.6	1817.3	OK	FA
			50.0	405.4	800.0	725.0	280.0	791.6				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X3	Fc27	50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1259.4	413.9	1800.8	OK	FA
			50.0	405.4	800.0	725.0	280.0	791.6				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X4	Fc27	50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1259.4	413.9	1800.8	OK	FA
			50.0	405.4	800.0	725.0	280.0	791.6				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X5	Fc27	50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1259.4	402.3	1813.6	OK	FA
			50.0	370.7	800.0	715.0	280.0	791.6				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X6	Fc27	50.0	587.8	800.0	715.0	280.0	1255.1	234.9	1122.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	62.5	71.3	2129.2		
9F	X1	Fc27	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	147.5	708.5	OK	FA
			50.0	370.7	800.0	715.0	282.5	791.6				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	62.5	71.3	2129.2		
	X2	Fc27	50.0	587.8	800.0	715.0	280.0	1255.1	392.9	1819.2	OK	FA
			50.0	405.4	800.0	725.0	282.5	791.6				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X3	Fc27	50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1259.4	412.1	1802.9	OK	FA
			50.0	405.4	800.0	725.0	282.5	791.6				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X4	Fc27	50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1259.4	412.1	1802.9	OK	FA
			50.0	405.4	800.0	725.0	282.5	791.6				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X5	Fc27	50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1259.4	400.5	1815.6	OK	FA
			50.0	370.7	800.0	715.0	282.5	791.6				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X6	Fc27	50.0	587.8	800.0	715.0	280.0	1255.1	233.8	1123.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	62.5	71.3	2129.2		
8F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	282.5	0.0	218.8	847.8	OK	FA
			50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
	X2	Fc36	50.0	812.4	800.0	715.0	282.5	1461.5	539.0	2103.3	OK	FA
			60.0	550.0	800.0	725.0	280.0	989.5				
			60.0	75.0	1.00	0.85	9.83	57.5	75.0	3602.9		
	X3	Fc36	60.0	812.4	800.0	725.0	282.5	1461.5	534.5	2108.2	OK	FA
			60.0	550.0	800.0	725.0	280.0	989.5				
			60.0	75.0	1.00	0.85	9.83	60.0	75.0	3759.5		
	X4	Fc36	60.0	812.4	800.0	725.0	282.5	1461.5	534.5	2108.2	OK	FA
			60.0	550.0	800.0	725.0	280.0	989.5				
			60.0	75.0	1.00	0.85	9.83	60.0	75.0	3759.5		
	X5	Fc36	60.0	812.4	800.0	725.0	282.5	1461.5	537.5	2104.9	OK	FA
			50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5				
			60.0	75.0	1.00	0.85	9.83	57.5	75.0	3602.9		

Y2(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
8F	X6	Fc36	50.0	812.4	800.0	715.0	282.5	1461.5	323.2	1252.2	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
7F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	219.8	846.7	OK	FA
			50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
	X2	Fc36	50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5	541.4	2100.6	OK	FA
			60.0	550.0	800.0	725.0	280.0	989.5				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	67.5	75.0	4229.5		
	X3	Fc36	60.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1461.5	536.9	2105.6	OK	FA
			60.0	550.0	800.0	725.0	280.0	989.5				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	70.0	75.0	4386.1		
	X4	Fc36	60.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1461.5	536.9	2105.6	OK	FA
			60.0	550.0	800.0	725.0	280.0	989.5				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	70.0	75.0	4386.1		
	X5	Fc36	60.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1461.5	539.9	2102.2	OK	FA
			50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	67.5	75.0	4229.5		
	X6	Fc36	50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5	324.6	1250.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
6F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	219.8	846.7	OK	FA
			50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
	X2	Fc36	50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5	662.9	2620.0	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	67.5	75.0	4229.5		
	X3	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	70.0	75.0	4386.1		
	X4	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	70.0	75.0	4386.1		
	X5	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	583.4	2318.6	OK	FA
			50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	67.5	75.0	4229.5		
	X6	Fc36	50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5	324.6	1250.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
5F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	219.8	846.7	OK	FA
			50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
	X2	Fc36	50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5	662.9	2620.0	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	67.5	75.0	4229.5		
	X3	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	70.0	75.0	4386.1		
	X4	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	70.0	75.0	4386.1		
	X5	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	583.4	2318.6	OK	FA
			50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	67.5	75.0	4229.5		
	X6	Fc36	50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5	324.6	1250.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
4F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	219.8	846.7	OK	FA
			50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
	X2	Fc36	50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5	662.9	2620.0	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		

Y2(正加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
4F	X3	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	85.0	75.0	5326.0		
	X4	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	85.0	75.0	5326.0		
	X5	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	583.4	2318.6	OK	FA
			50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5	324.6	1250.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
3F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	219.8	846.7	OK	FA
			50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
	X2	Fc36	50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5	662.9	2620.0	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	85.0	75.0	5326.0		
	X4	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	85.0	75.0	5326.0		
	X5	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	583.4	2318.6	OK	FA
			50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5	324.6	1250.6	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
2F	X1	Fc36	0.0	0.0	0.0	0.0	280.0	0.0	204.3	863.8	OK	FA
			50.0	550.0	800.0	715.0	322.5	989.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
	X2	Fc36	50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5	616.1	2671.5	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	322.5	1583.2				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	652.4	2895.8	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	322.5	1583.2				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	85.0	75.0	5326.0		
	X4	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	652.4	2895.8	OK	FA
			60.0	858.4	800.0	725.0	322.5	1583.2				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	85.0	75.0	5326.0		
	X5	Fc36	60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7	542.2	2363.9	OK	FA
			50.0	550.0	800.0	715.0	322.5	989.5				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5	301.7	1275.8	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	322.5	0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	317.9	651.4	OK	FA
			40.0	401.4	800.0	715.0	282.5	910.1				
			75.0	95.0	0.40	0.85	8.04	57.5	71.3	1119.4		
	X2	Fc27	40.0	349.1	800.0	715.0	0.0	791.6	590.1	1222.8	OK	FA
			40.0	401.4	800.0	725.0	282.5	910.1				
			60.0	75.0	0.70	0.85	8.04	50.0	75.0	1793.1		
	X3	Fc27	40.0	349.1	800.0	725.0	0.0	791.6	586.3	1227.0	OK	FA
			40.0	401.4	800.0	725.0	282.5	910.1				
			60.0	75.0	0.70	0.85	8.04	50.0	75.0	1793.1		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
13F	X4	Fc27	40.0	349.1	800.0	725.0	0.0	791.6	586.3	1227.0	OK	FA
			40.0	401.4	800.0	725.0	282.5	910.1				
			60.0	75.0	0.70	0.85	8.04	50.0	75.0	1793.1		
	X5	Fc27	40.0	349.1	800.0	725.0	0.0	791.6	590.6	1222.2	OK	FA
			40.0	401.4	800.0	715.0	282.5	910.1				
			60.0	75.0	0.70	0.85	8.04	50.0	75.0	1793.1		
	X6	Fc27	40.0	349.1	800.0	715.0	0.0	791.6	276.5	566.6	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			75.0	95.0	0.40	0.85	8.04	57.5	71.3	1119.4		
12F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	206.4	991.7	OK	FA
			40.0	518.9	800.0	715.0	280.0	1108.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	57.5	71.3	1958.9		
	X2	Fc27	40.0	463.4	800.0	715.0	282.5	989.5	397.5	1818.0	OK	FA
			50.0	543.2	800.0	725.0	280.0	1060.7				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	52.5	75.0	2689.6		
	X3	Fc27	50.0	304.0	800.0	725.0	282.5	593.7	332.4	1454.2	OK	FA
			50.0	543.2	800.0	725.0	280.0	1060.7				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X4	Fc27	50.0	304.0	800.0	725.0	282.5	593.7	332.4	1454.2	OK	FA
			50.0	543.2	800.0	725.0	280.0	1060.7				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X5	Fc27	50.0	304.0	800.0	725.0	282.5	593.7	325.7	1513.6	OK	FA
			40.0	518.9	800.0	715.0	280.0	1108.0				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	52.5	75.0	2689.6		
	X6	Fc27	40.0	463.4	800.0	715.0	282.5	989.5	184.4	885.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	57.5	71.3	1958.9		
11F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	207.4	990.7	OK	FA
			40.0	518.9	800.0	715.0	280.0	1108.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	57.5	71.3	1958.9		
	X2	Fc27	40.0	463.4	800.0	715.0	280.0	989.5	399.2	1816.0	OK	FA
			50.0	543.2	800.0	725.0	280.0	1060.7				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	52.5	75.0	2689.6		
	X3	Fc27	50.0	304.0	800.0	725.0	280.0	593.7	333.9	1452.6	OK	FA
			50.0	543.2	800.0	725.0	280.0	1060.7				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X4	Fc27	50.0	304.0	800.0	725.0	280.0	593.7	333.9	1452.6	OK	FA
			50.0	543.2	800.0	725.0	280.0	1060.7				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X5	Fc27	50.0	304.0	800.0	725.0	280.0	593.7	327.2	1512.0	OK	FA
			40.0	518.9	800.0	715.0	280.0	1108.0				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	52.5	75.0	2689.6		
	X6	Fc27	40.0	463.4	800.0	715.0	280.0	989.5	185.2	884.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	57.5	71.3	1958.9		
10F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	234.9	1122.2	OK	FA
			50.0	587.8	800.0	715.0	280.0	1255.1				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	62.5	71.3	2129.2		
	X2	Fc27	50.0	370.7	800.0	715.0	280.0	791.6	402.3	1813.6	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1259.4				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X3	Fc27	50.0	405.4	800.0	725.0	280.0	791.6	413.9	1800.8	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1259.4				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X4	Fc27	50.0	405.4	800.0	725.0	280.0	791.6	413.9	1800.8	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	280.0	1259.4				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X5	Fc27	50.0	405.4	800.0	725.0	280.0	791.6	394.6	1817.3	OK	FA
			50.0	587.8	800.0	715.0	280.0	1255.1				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X6	Fc27	50.0	370.7	800.0	715.0	280.0	791.6	148.2	707.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	62.5	71.3	2129.2		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
9F	X1	Fc27	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	233.8	1123.4	OK	FA
			50.0	587.8	800.0	715.0	282.5	1255.1				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	62.5	71.3	2129.2		
	X2	Fc27	50.0	370.7	800.0	715.0	280.0	791.6	400.5	1815.6	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	282.5	1259.4				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X3	Fc27	50.0	405.4	800.0	725.0	280.0	791.6	412.1	1802.9	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	282.5	1259.4				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X4	Fc27	50.0	405.4	800.0	725.0	280.0	791.6	412.1	1802.9	OK	FA
			50.0	644.9	800.0	725.0	282.5	1259.4				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X5	Fc27	50.0	405.4	800.0	725.0	280.0	791.6	392.9	1819.2	OK	FA
			50.0	587.8	800.0	715.0	282.5	1255.1				
			60.0	75.0	1.00	0.85	8.04	55.0	75.0	2817.7		
	X6	Fc27	50.0	370.7	800.0	715.0	280.0	791.6	147.5	708.5	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	8.04	62.5	71.3	2129.2		
8F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	282.5	-0.0	323.2	1252.2	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
	X2	Fc36	50.0	550.0	800.0	715.0	282.5	989.5	537.5	2104.9	OK	FA
			60.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1461.5				
			60.0	75.0	1.00	0.85	9.83	57.5	75.0	3602.9		
	X3	Fc36	60.0	550.0	800.0	725.0	282.5	989.5	534.5	2108.2	OK	FA
			60.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1461.5				
			60.0	75.0	1.00	0.85	9.83	60.0	75.0	3759.5		
	X4	Fc36	60.0	550.0	800.0	725.0	282.5	989.5	534.5	2108.2	OK	FA
			60.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1461.5				
			60.0	75.0	1.00	0.85	9.83	60.0	75.0	3759.5		
	X5	Fc36	60.0	550.0	800.0	725.0	282.5	989.5	539.0	2103.3	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5				
			60.0	75.0	1.00	0.85	9.83	57.5	75.0	3602.9		
	X6	Fc36	50.0	550.0	800.0	715.0	282.5	989.5	218.8	847.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
7F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	324.6	1250.6	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
	X2	Fc36	50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5	539.9	2102.2	OK	FA
			60.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1461.5				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	67.5	75.0	4229.5		
	X3	Fc36	60.0	550.0	800.0	725.0	280.0	989.5	536.9	2105.6	OK	FA
			60.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1461.5				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	70.0	75.0	4386.1		
	X4	Fc36	60.0	550.0	800.0	725.0	280.0	989.5	536.9	2105.6	OK	FA
			60.0	812.4	800.0	725.0	280.0	1461.5				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	70.0	75.0	4386.1		
	X5	Fc36	60.0	550.0	800.0	725.0	280.0	989.5	541.4	2100.6	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	67.5	75.0	4229.5		
	X6	Fc36	50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5	219.8	846.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
6F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	324.6	1250.6	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
	X2	Fc36	50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5	583.4	2318.6	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	67.5	75.0	4229.5		
	X3	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	70.0	75.0	4386.1		

Y2(負加力)ー RCはり降伏型 ー

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
6F	X4	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	70.0	75.0	4386.1		
	X5	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	662.9	2620.0	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	67.5	75.0	4229.5		
	X6	Fc36	50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5	219.8	846.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
5F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	324.6	1250.6	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
	X2	Fc36	50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5	583.4	2318.6	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	67.5	75.0	4229.5		
	X3	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	70.0	75.0	4386.1		
	X4	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	70.0	75.0	4386.1		
	X5	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	662.9	2620.0	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5				
			80.0	75.0	1.00	0.85	9.83	67.5	75.0	4229.5		
	X6	Fc36	50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5	219.8	846.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
4F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	324.6	1250.6	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
	X2	Fc36	50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5	583.4	2318.6	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	85.0	75.0	5326.0		
	X4	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	85.0	75.0	5326.0		
	X5	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	662.9	2620.0	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5	219.8	846.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
3F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	324.6	1250.6	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
	X2	Fc36	50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5	583.4	2318.6	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	85.0	75.0	5326.0		
	X4	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	701.9	2841.4	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	280.0	1701.7				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	85.0	75.0	5326.0		
	X5	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	662.9	2620.0	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	715.0	280.0	1461.5				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5	219.8	846.7	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		

Y2 (負加力) — R Cはり降伏型 —

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mb Mb' cD	lb lb' κ	L L' φ	hc hc' Fj	Tu Tu' bj	Qcu Dj	Qdju Vju	判定	種別
2F	X1	Fc36	0.0	-0.0	0.0	0.0	280.0	-0.0	301.7	1275.8	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	715.0	322.5	1461.5				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		
	X2	Fc36	50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5	542.2	2363.9	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	322.5	1701.7				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X3	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	652.4	2895.8	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	322.5	1701.7				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	85.0	75.0	5326.0		
	X4	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	652.4	2895.8	OK	FA
			60.0	922.6	800.0	725.0	322.5	1701.7				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	85.0	75.0	5326.0		
	X5	Fc36	60.0	858.4	800.0	725.0	280.0	1583.2	616.1	2671.5	OK	FA
			50.0	812.4	800.0	715.0	322.5	1461.5				
			110.0	75.0	1.00	0.85	9.83	82.5	75.0	5169.3		
	X6	Fc36	50.0	550.0	800.0	715.0	280.0	989.5	204.3	863.8	OK	FA
			0.0	-0.0	0.0	0.0	322.5	-0.0				
			75.0	95.0	0.70	0.85	9.83	62.5	71.3	2604.3		

U-5. 11. 2 R C柱はり接合部 (柱降伏型)

gbL, gbR	: 左右のはり幅	(cm)
Mc, Mc'	: 上下の柱端モーメント	(kN・m)
hc, hc'	: 上下の階高	(cm)
H, H'	: 上下の柱の内のり高さ	(cm)
lb, lb'	: 左右のはりのスパン長さ	(cm)
Tu, Tu'	: 上下の柱端に生ずる引張力	(kN)
Qgu	: 左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値	(kN)
Qdju	: 柱はり接合部の設計用せん断力	(kN)
cB, cD	: 柱はり接合部の柱断面寸法	(cm)
κ	: 柱はり接合部の形状による係数	
φ	: 直交はりの有無による補正係数	
Fj	: 柱はり接合部のせん断強度の基準値	(N/mm ²)
bj	: 柱はり接合部の有効幅	(cm)
Dj	: 柱せい	(cm)
Vju	: 柱はり接合部のせん断強度	(kN)
D	: 柱せい	(cm)
Db	: はりせい	(cm)
種別	判定結果による種別。(柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は 上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します)	

Y2 (正加力) — R C柱降伏型 —

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0.0	2954.7	322.5	240.0	0.0	3845.5	992.6	1987.6	OK	FA
			90.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.63			
			75.0	95.0	0.40	1.00	9.83	75.0	71.3	2100.9		
	X2	Fc36	90.0	3515.2	322.5	240.0	800.0	5924.5	590.4	2933.7	OK	FA
			90.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			110.0	75.0	0.70	1.00	9.83	100.0	75.0	5160.1		
	X3	Fc36	90.0	3447.9	322.5	240.0	800.0	5811.0	579.1	2877.5	OK	FA
			90.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			110.0	75.0	0.70	1.00	9.83	100.0	75.0	5160.1		
	X4	Fc36	90.0	3209.2	322.5	240.0	800.0	5408.7	539.0	2678.3	OK	FA
			90.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			110.0	75.0	0.70	1.00	9.83	100.0	75.0	5160.1		
	X5	Fc36	90.0	2985.5	322.5	240.0	800.0	5031.8	501.5	2491.7	OK	FA
			90.0	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.50			
			110.0	75.0	0.70	1.00	9.83	100.0	75.0	5160.1		
	X6	Fc36	90.0	2825.1	322.5	240.0	800.0	3676.8	949.0	1900.4	OK	FA
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.63			
			75.0	95.0	0.40	1.00	9.83	75.0	71.3	2100.9		

Y2 (負加力) ― R C柱降伏型 ―

階名	軸名	材質	gbL gbR cB	Mc Mc' cD	hc hc' κ	H H' φ	lb lb' Fj	Tu Tu' bj	Qgu D/Db Dj	Qdju Vju	判定	種別
1F	X1	Fc36	0. 0	-2825. 1	322. 5	240. 0	0. 0	3676. 8	949. 0	1900. 4	OK	FA
			90. 0	0. 0	0. 0	0. 0	800. 0	0. 0	0. 63			
			75. 0	95. 0	0. 40	1. 00	9. 83	75. 0	71. 3	2100. 9		
	X2	Fc36	90. 0	-2985. 5	322. 5	240. 0	800. 0	5031. 8	501. 5	2491. 7	OK	FA
			90. 0	0. 0	0. 0	0. 0	800. 0	0. 0	0. 50			
			110. 0	75. 0	0. 70	1. 00	9. 83	100. 0	75. 0	5160. 1		
	X3	Fc36	90. 0	-3209. 2	322. 5	240. 0	800. 0	5408. 7	539. 0	2678. 3	OK	FA
			90. 0	0. 0	0. 0	0. 0	800. 0	0. 0	0. 50			
			110. 0	75. 0	0. 70	1. 00	9. 83	100. 0	75. 0	5160. 1		
	X4	Fc36	90. 0	-3447. 9	322. 5	240. 0	800. 0	5811. 0	579. 1	2877. 5	OK	FA
			90. 0	0. 0	0. 0	0. 0	800. 0	0. 0	0. 50			
			110. 0	75. 0	0. 70	1. 00	9. 83	100. 0	75. 0	5160. 1		
	X5	Fc36	90. 0	-3515. 2	322. 5	240. 0	800. 0	5924. 5	590. 5	2933. 7	OK	FA
			90. 0	0. 0	0. 0	0. 0	800. 0	0. 0	0. 50			
			110. 0	75. 0	0. 70	1. 00	9. 83	100. 0	75. 0	5160. 1		
	X6	Fc36	90. 0	-2954. 7	322. 5	240. 0	800. 0	3845. 5	992. 6	1987. 6	OK	FA
			0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 63			
			75. 0	95. 0	0. 40	1. 00	9. 83	75. 0	71. 3	2100. 9		

U-5. 12 S R C柱はり接合部せん断耐力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 13 必要せん断補強筋比

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

U-5. 14 鉄骨柱脚部分の検討

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

**** メッセージ一覧 ****

プリチェックメッセージ一覧

- ・ C504 LW. X方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW. Y方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。

■建物基本入力データ

エラー メッセージ : 0

警告 メッセージ : 0

注意 メッセージ : 3

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ [Y方向負加力][X1 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X1 フレーム Y2 軸 3F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X1 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X2 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X2 フレーム Y2 軸 3F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X2 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X3 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X3 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X4 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X4 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X5 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X5 フレーム Y2 軸 3F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X5 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X6 フレーム Y2 軸 2F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X6 フレーム Y2 軸 3F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)
- ・ [Y方向負加力][X6 フレーム Y2 軸 4F 階]:RC壁のせん断の保証設計を満足していない。(WDとして計算を進めます)

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/02/26 20:25